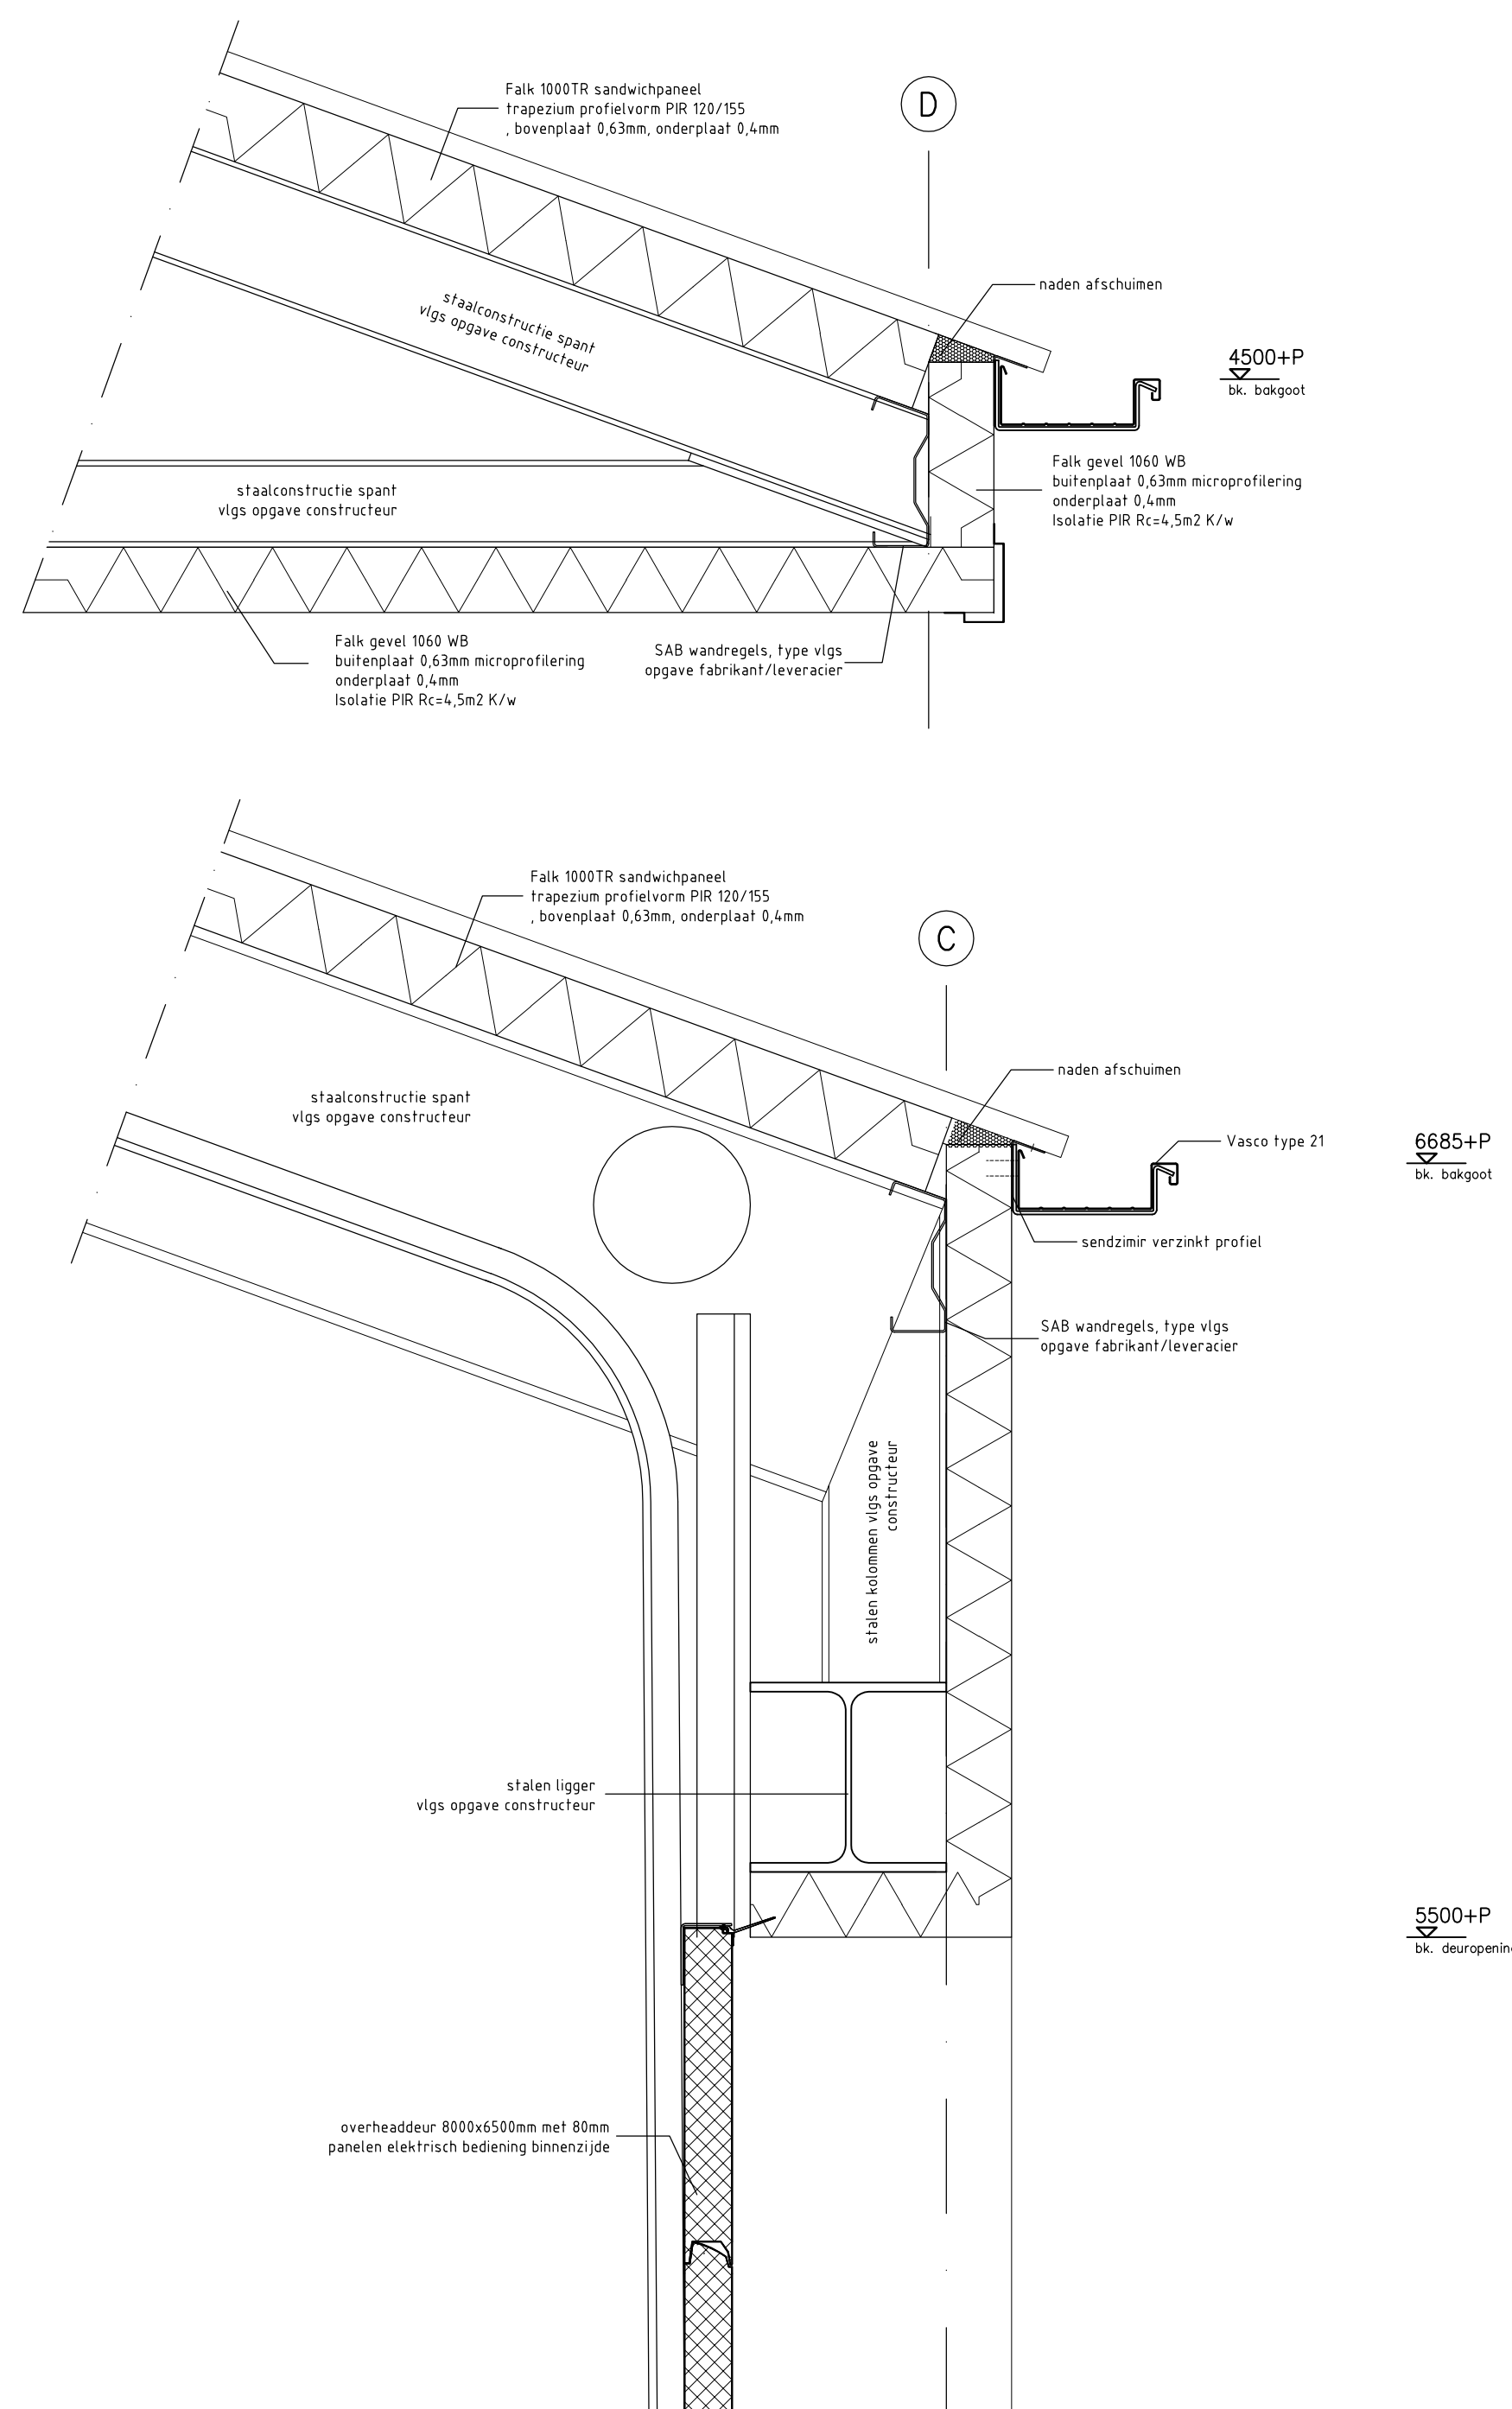


[illegible]

STAALKWALITEIT	
staalkwaliteit	volgens spagave constructeur
boulen	volgens berekeningen leverancier
lassen	volgens berekeningen leverancier
behandeling	volgens bestek
montage	tijdens de uitvoering zorgen voor voldoende montageverbanden
werktekeningen	werkpaketafsn. uitgekend staal met eventuele detailberekeningen dienen voortd. met de prodrukke staalr. begonnen in 2-voud naar de constructeur ter controle te worden gestuurd

algemeen gelden de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Technische Installaties (U.A.V.-T.I.) 1992, laatste uitgave
 schoonwatertolerantie conform NEN-norm en voorzien van KOMO-keurmerk
 rochtluchting conform NEN-norm

DIVERSEN

alle gevelelementen dienen te worden uitgevoerd conform afdeling 2.25 van het bouwbesluit volgens nfbreakwerendheidsklasse 2

ieder type of dpc opnemen daar waar nodig is

voldoende isolerende materialen opnemen ter voorkoming van koudebruggen

b.v. sectionaldeur 2 thermische verzinkt hoeklijnen in de vloerand/vorstrand aanbrengen

alle maten dienen in het werk te worden gecontroleerd

Op onze werkzaamheden zijn van toepassing de voorwaarden zoals beschreven in De Nieuwe Regeling 2011, rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, herzien juli 2013.