

RENVOOI	omschrijving	vermogen kW	Voorvermogen kW	Q. v.a.	
01	Vierpomp	14	0,15	7,75	
02	Vierpomp	14	0,75	8,75	
03	Vierpomp	3	0,75	2,25	
04	Verfister Euramer 120 (dian. 1200 mm)	9	1,55	13,95	
05	-	-	-	-	
06	Opstroom pomp	14	0,38	4,94	
07	Klepbedrijfsmotor	12	0,55	6,60	
08	-	-	-	-	
09	-	-	-	-	
10	Gegevoelheids heide, 8000 kcal	2	0,75	1,50	
11	Overvoersysteem	2	0,50	1,00	
12	Mikr waterpomp	3	0,55	1,65	
13	Vierpomp 3 x 30 m <sup>3</sup>	9	-	270 ton	
14	Guarniti	2	-	650 ton	
15	-	-	-	-	
16	Elektrische bedienbare deur	1	0,33	0,33	
17	Lampenarm	1	10,00	10,00	
18	Noodverlichting	1	75 kw	-	
19	Wassersluis 1000 ltr. met circulatiepomp	3	2,18	1,48	
20	Kalderkouding	1	0,65	0,65	
21	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	
23	Pomp, aandrijf van de sleuvel bal rood	1	0,15	0,15	
24	Pompelempendelen	1	-	3000 bar	
25	Bevestigingsdelen	-	-	400 KG	
26	Compressor	1	1,50	1,50	
27	Tu doeken 10 stuks	10	-	-	
28	Circulatievermogen	12	0,30	3,60	
29	Hogedrukpomp	1	8,00	8,00	
30	Ketting elevator	2	5,00	10,00	
31	Mikr voor vijzel	1	3,00	3,00	
32	Circulatie (elektrisch (bv buizenverwarming))	2	8,00	16,00	
33	Huiser Waaierkast	3	0,75	6,75	
34	Verfister Slow E3 (dian. 600 mm)	5	0,45	2,70	
35	Verfister Multifar 71 (dian. 710 mm)	2	0,90	1,80	
36	Verfister Multifar 80 (dian. 800 mm)	6	1,10	6,60	
37	Verfister Euramer 120 (dian. 1200 mm)	4	1,55	6,20	
38	Verfister Euramer 140 (dian. 1400 mm)	28	1,95	54,60	
39	Vierpomp 1 x 50 kw	-	-	-	
40	Schroef 2 x 150 kw	(proef) b.v. de afwerkzaam	5	1,50	7,50
41	Guarniti 2 x 50 kw	(proef) b.v. de afwerkzaam	2	0,70	1,40
42	Huiseluiser 6 x 150 kw	(proef) b.v. de afwerkzaam	5	1,50	9,00
43	Huiseluiseluiser warmtewisselaar (14 5,50 + 14 3,00)	3	8,50	25,50	
44	Achtgevelwarmtewisselaar (14 5,50 + 14 3,00)	3	8,50	25,50	
45	Werktuigenberg	14	-	6 KG	
TOTAAL			340,05	191,35	






PLUIMVEESTAL 1 RAV nummer E 5,11 + E 7,7	
Afmeting	21.42x72.00 m; ruwoppervlakte 2.80 m <sup>2</sup> ; nettooppervlakte 1.90 m <sup>2</sup>
Waarom	Werktuigenberg
Dakbedekking	vlakbedekking
Verfister	inlaat via verlaten in zijgevel, uitlaat via verlaten in achtergevel
Vierpomp	n. afmeting 3 x 30 m <sup>3</sup>
Wassersluis	10 stuks
Aandrijf delen	20.000 stuks

PLUIMVEESTAL 2 RAV nummer E 5,11 + E 7,6	
Afmeting	25.40x55.40 m; ruwoppervlakte 2.85 m <sup>2</sup> ; nettooppervlakte 2.44 m <sup>2</sup>
Waarom	Werktuigenberg
Dakbedekking	vlakbedekking
Verfister	inlaat via verlaten in zijgevel, uitlaat via verlaten in achtergevel
Vierpomp	n. afmeting 3 x 30 m <sup>3</sup>
Wassersluis	10 stuks
Aandrijf delen	43.000 stuks

WERKTUIGENBERG	
Afmeting	17.00x75.00 m; ruwoppervlakte 2.00 m <sup>2</sup> ; nettooppervlakte 0.90 m <sup>2</sup>
Waarom	Werktuigenberg
Dakbedekking	vlakbedekking
Verfister	via verlaten
Vierpomp	-
Wassersluis	-
Aandrijf delen	-

PLUIMVEESTAL 3 RAV nummer E 5,15 + E 7,8	
Afmeting	30.40x55.40 m; ruwoppervlakte 2.80 m <sup>2</sup> ; nettooppervlakte 0.90 m <sup>2</sup>
Waarom	Werktuigenberg
Dakbedekking	vlakbedekking
Verfister	inlaat via verlaten in zijgevel, uitlaat via verlaten in achtergevel
Vierpomp	n. afmeting 3 x 30 m <sup>3</sup>
Wassersluis	10 stuks
Aandrijf delen	43.000 stuks

AARDAPPELOPSLAGPLAATS	
Afmeting	20.50x72.00 m; ruwoppervlakte 3.04.50 m <sup>2</sup> ; nettooppervlakte 7.19 m <sup>2</sup>
Waarom	Werktuigenberg
Dakbedekking	vlakbedekking
Verfister	via verlaten
Vierpomp	-
Wassersluis	-
Aandrijf delen	-

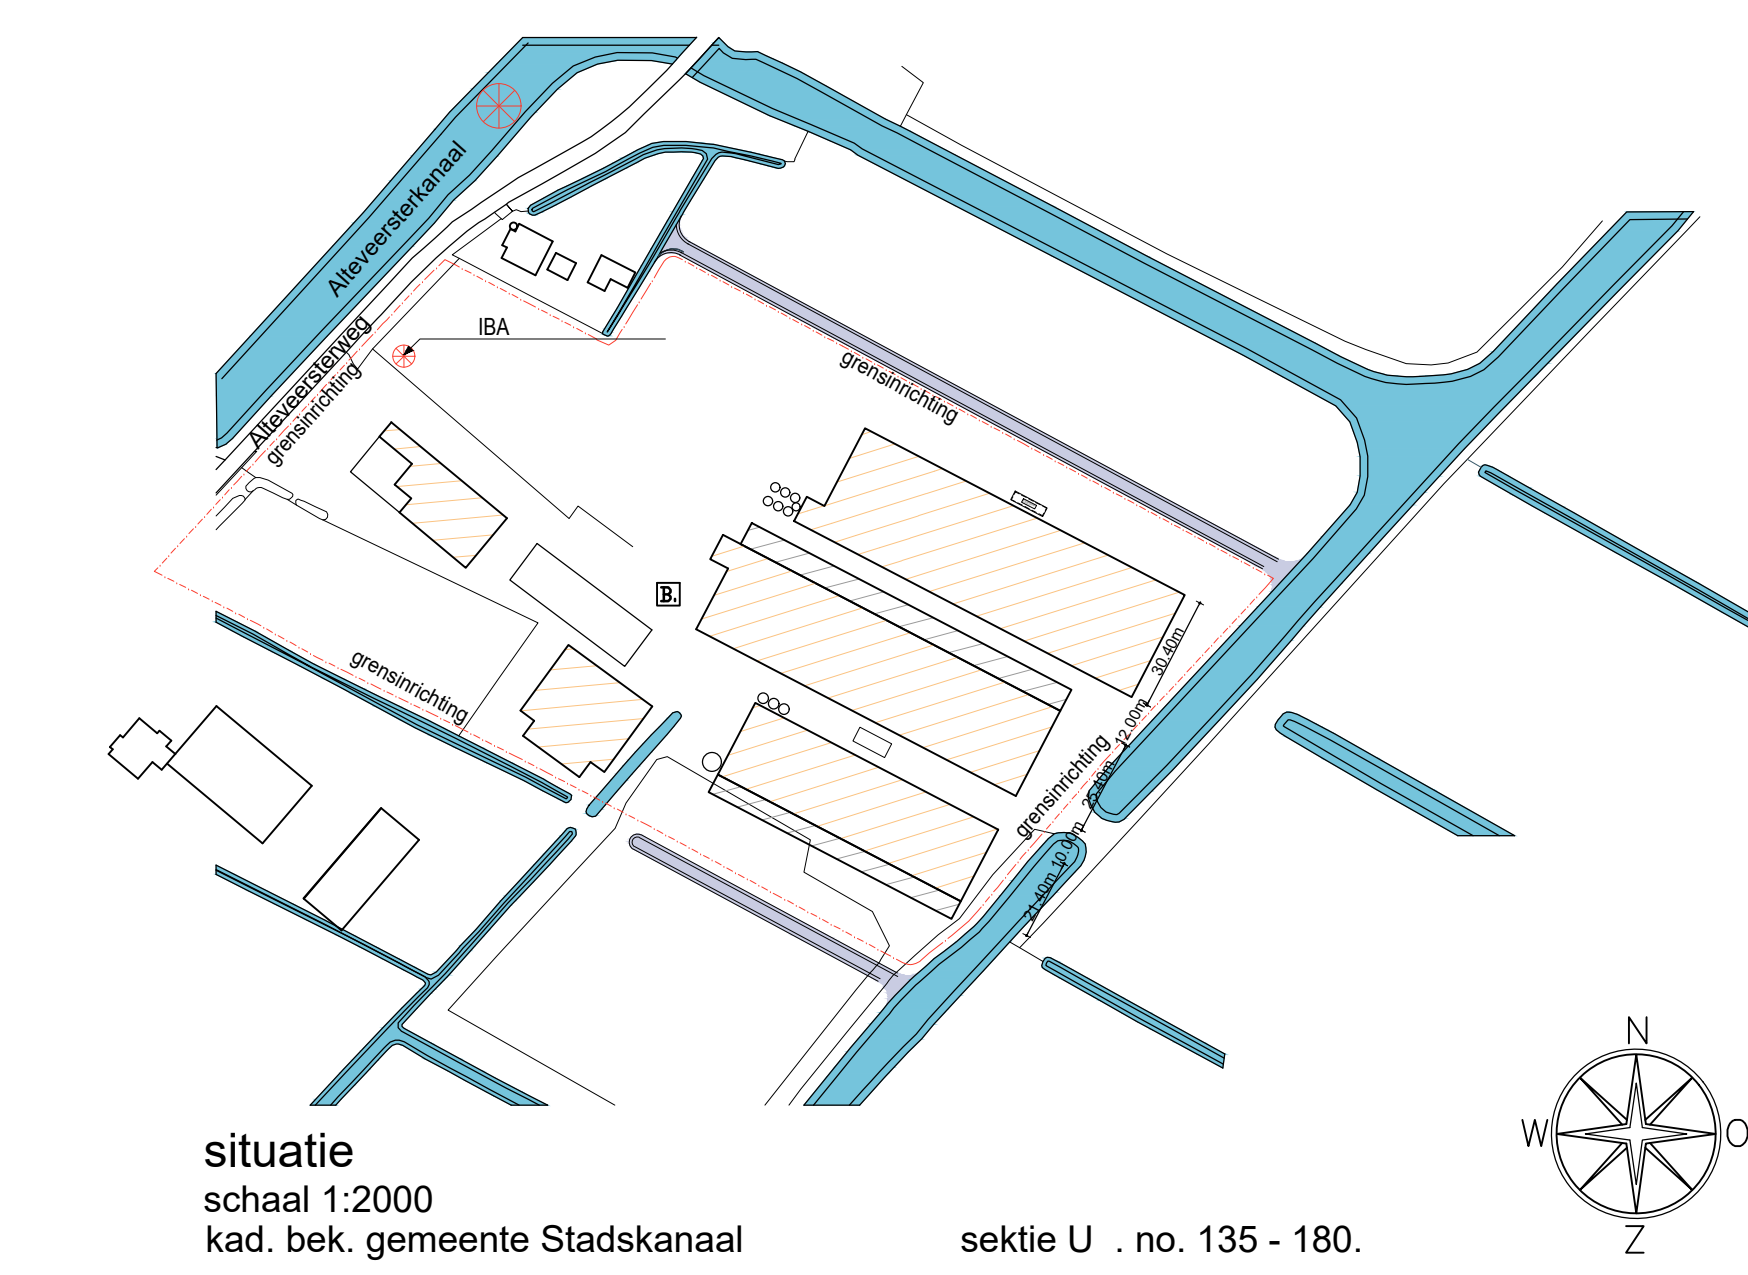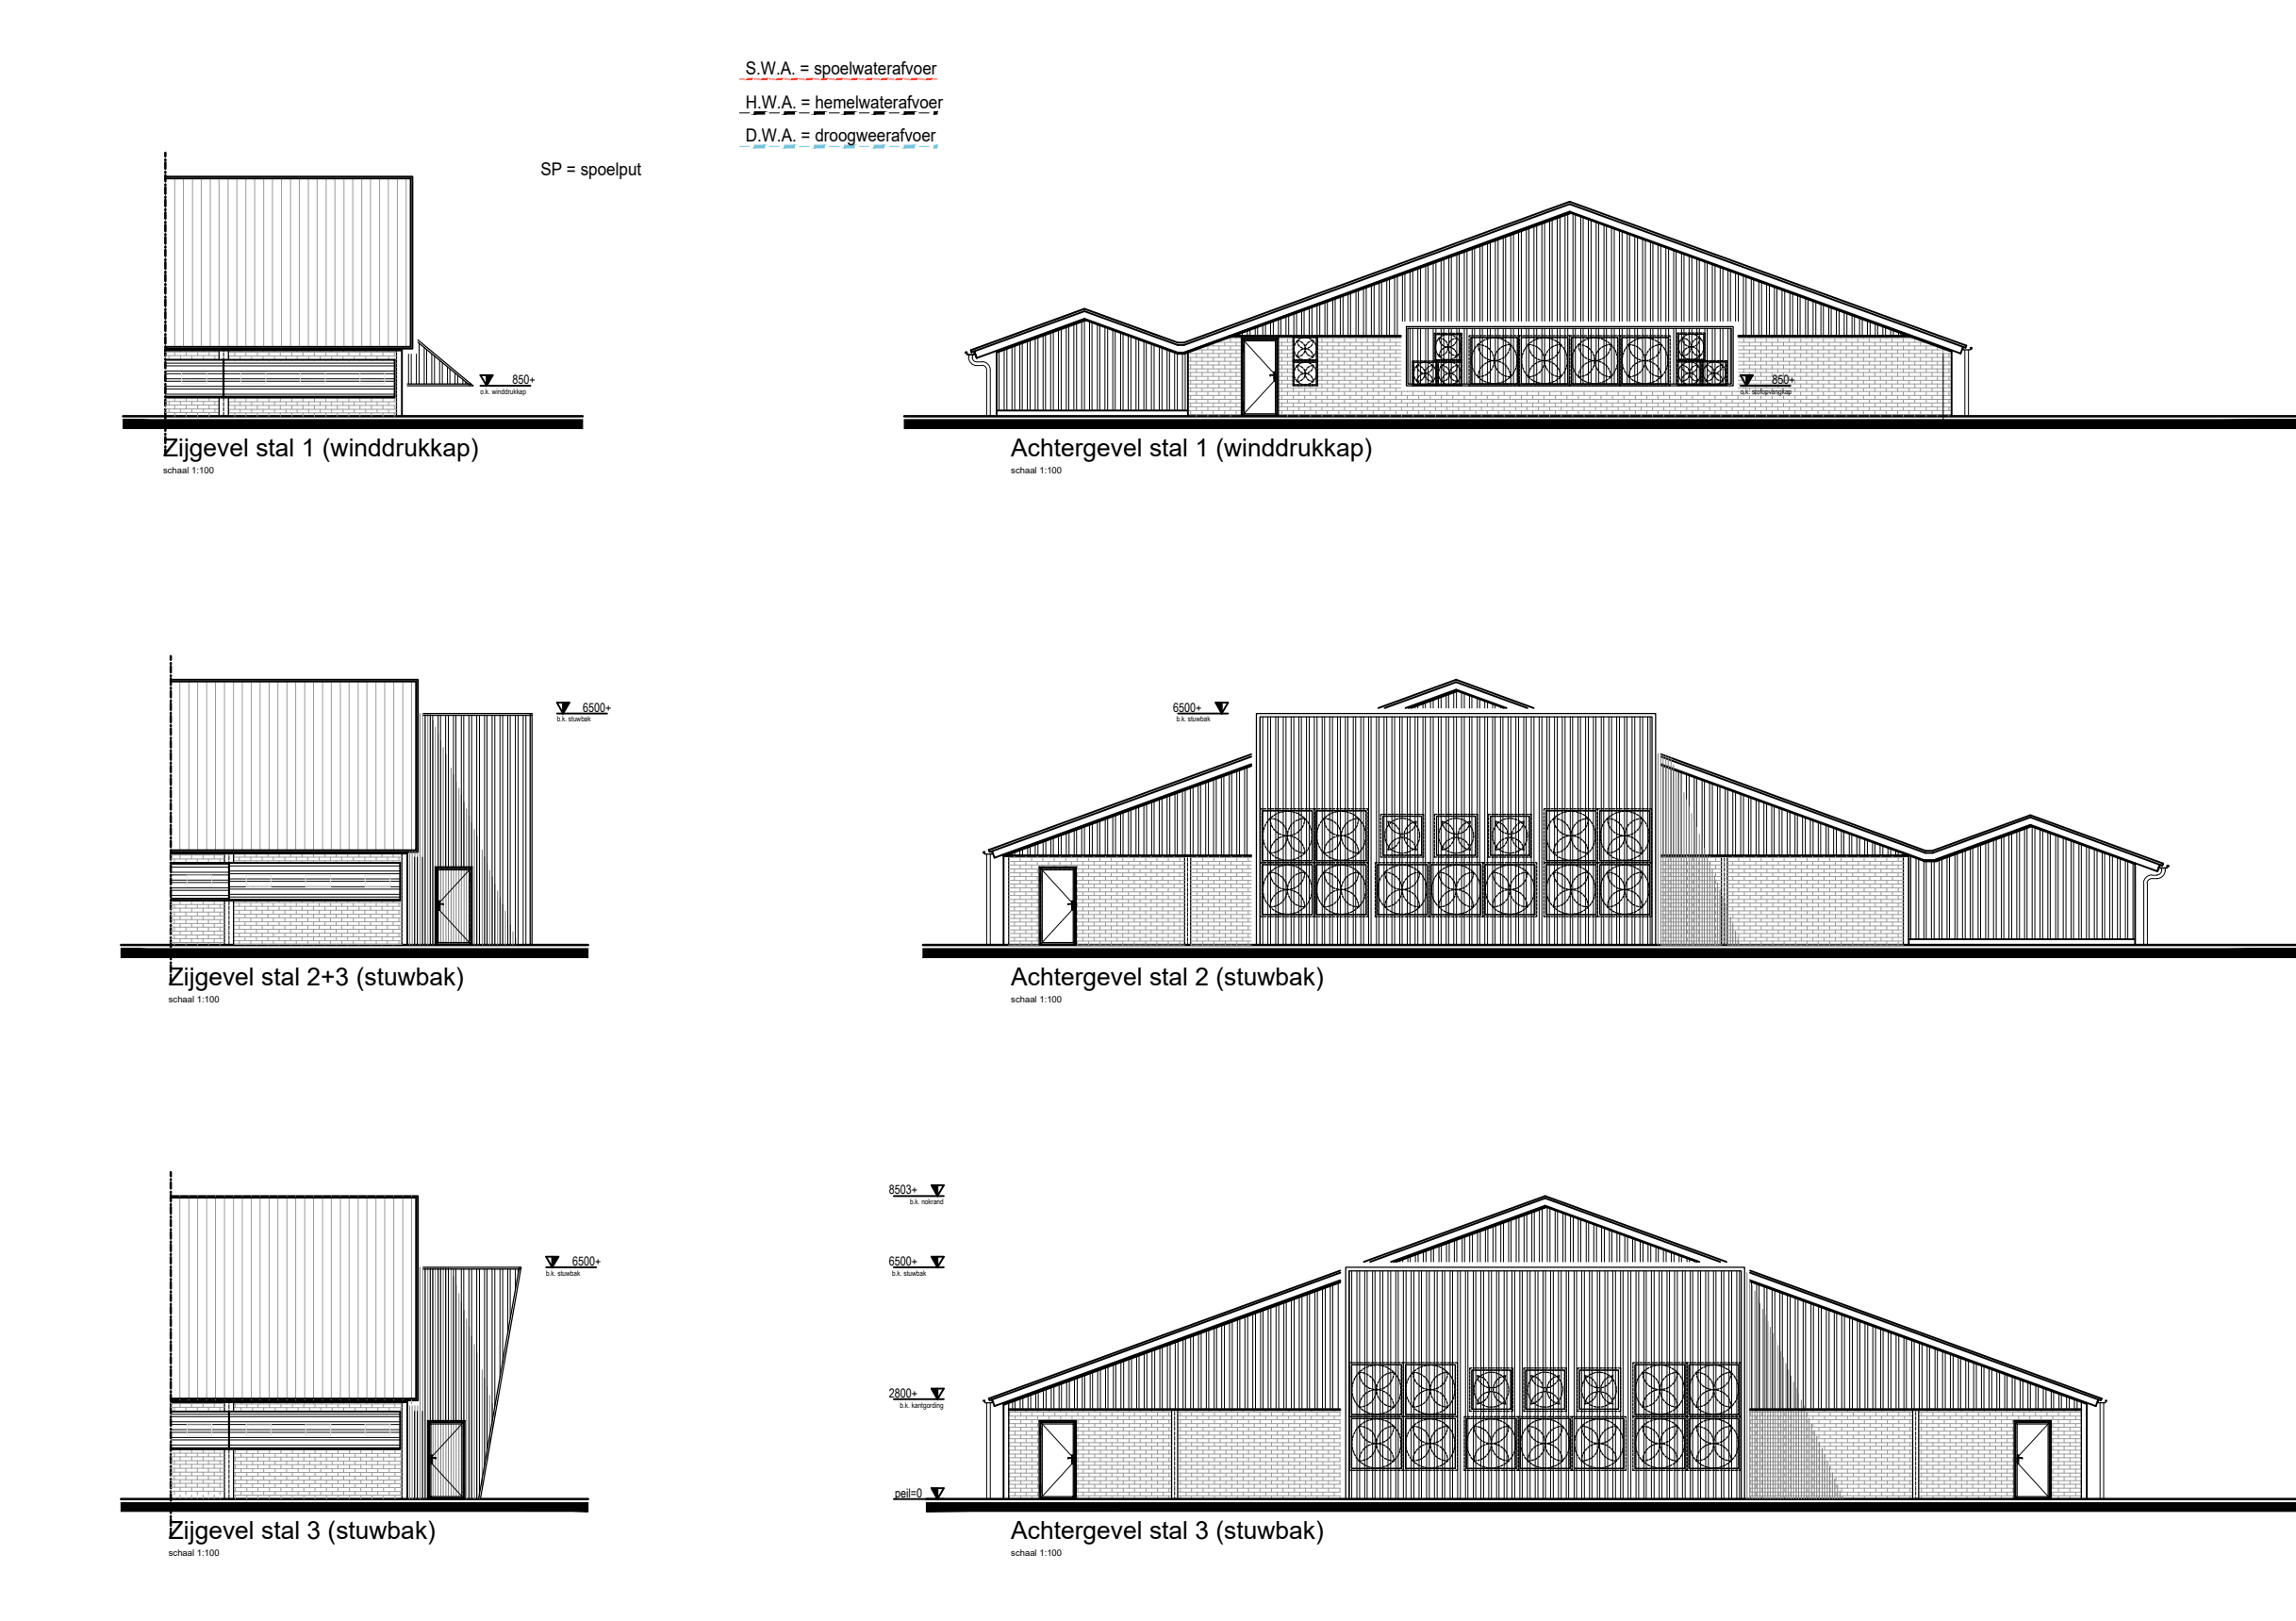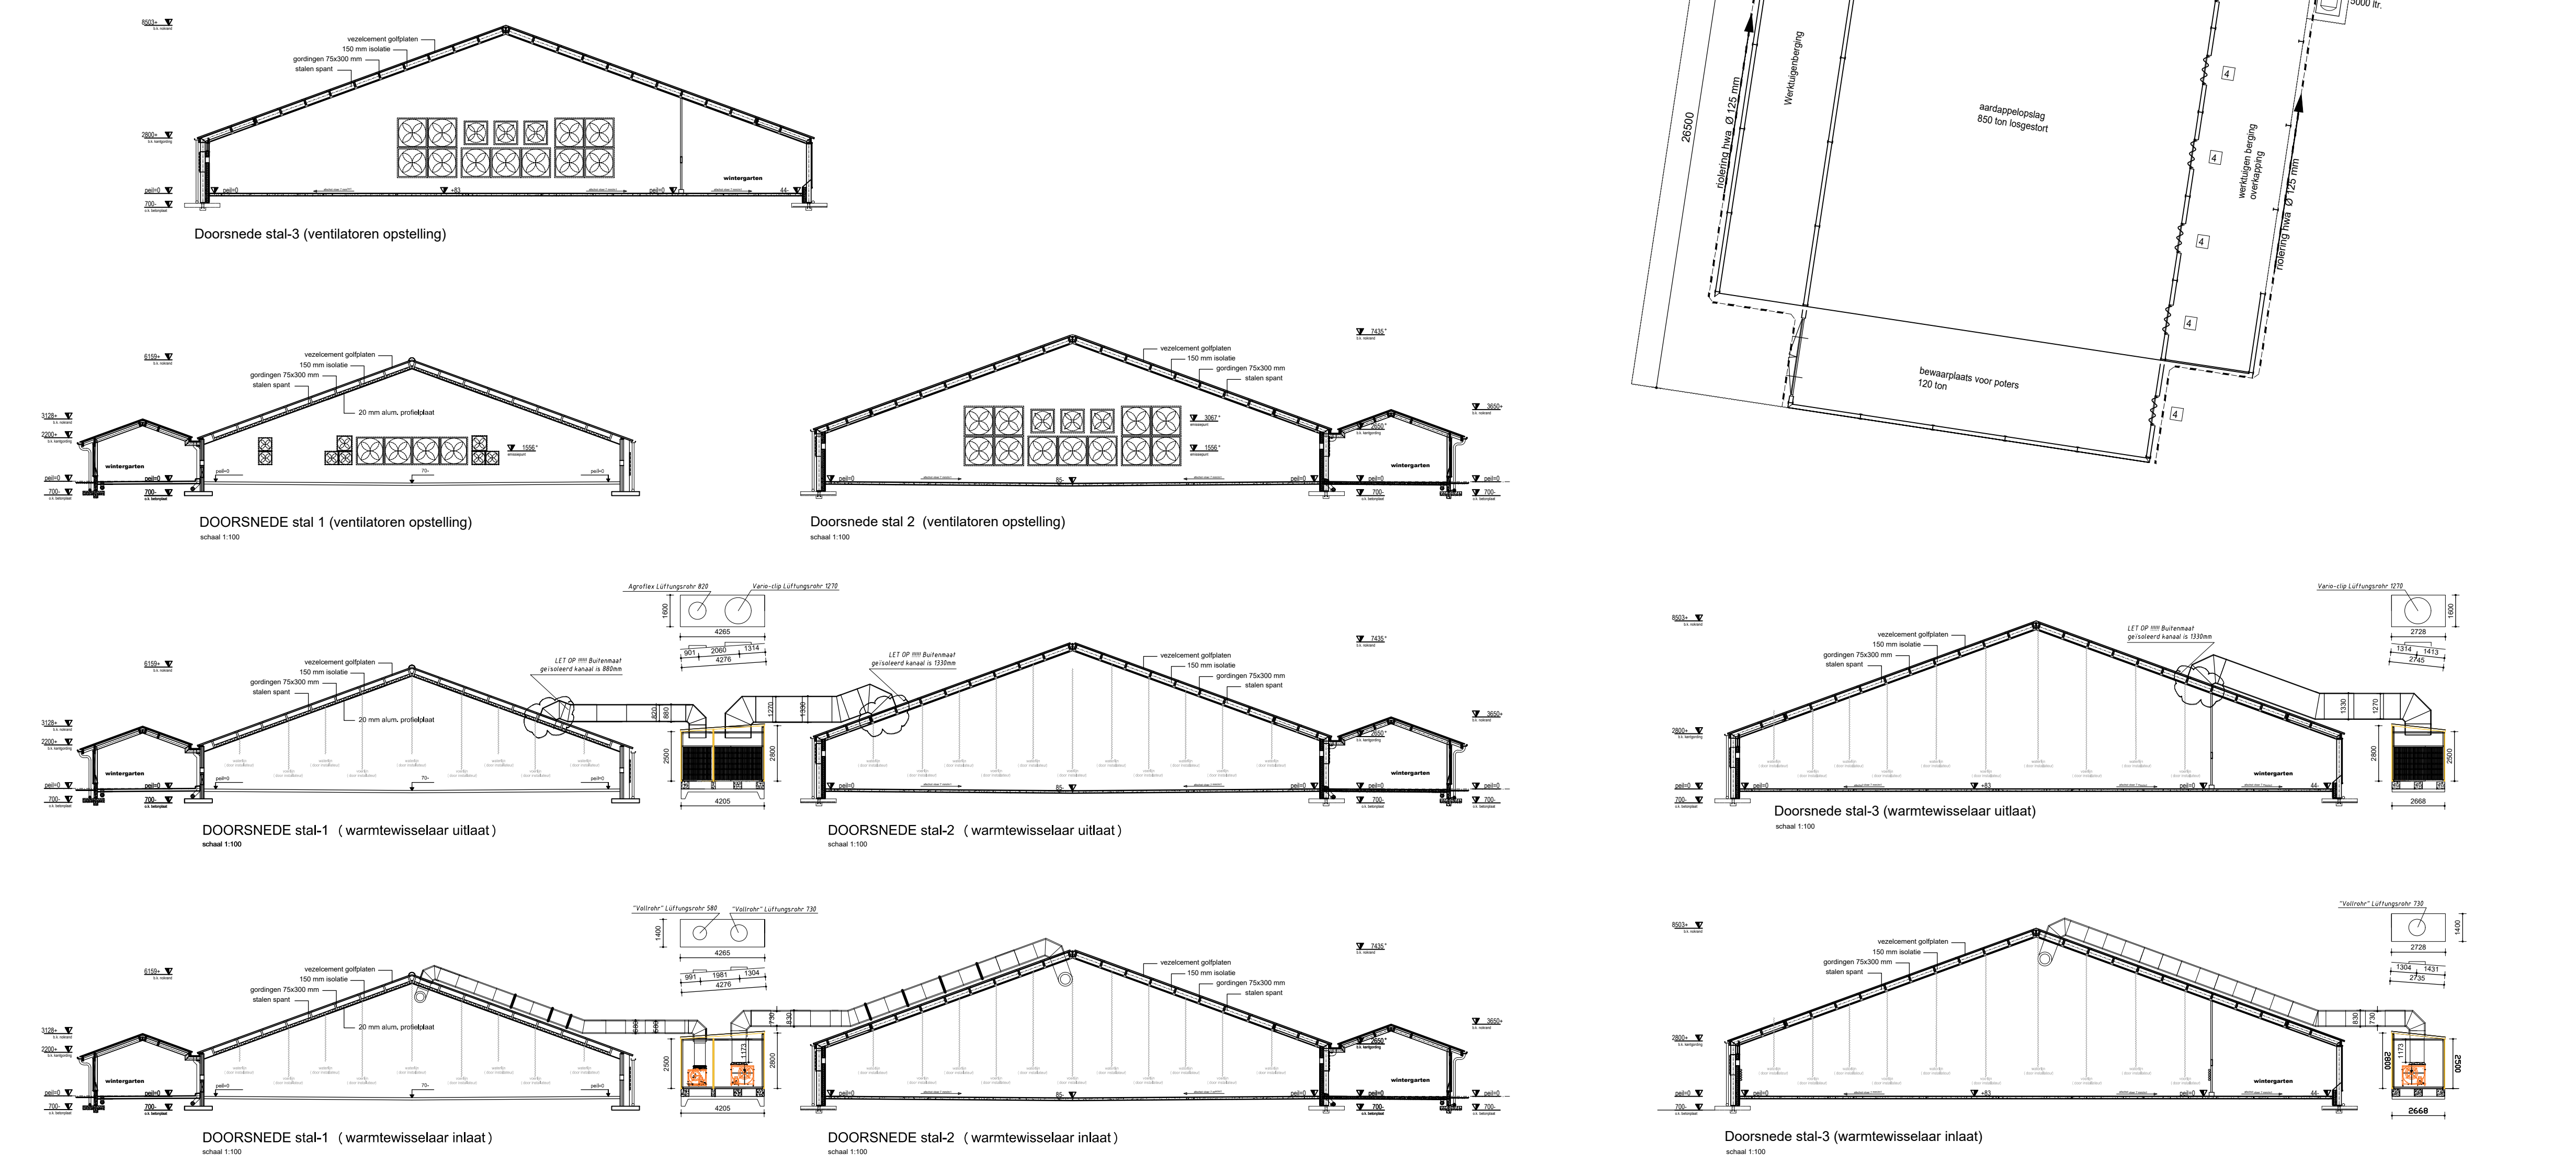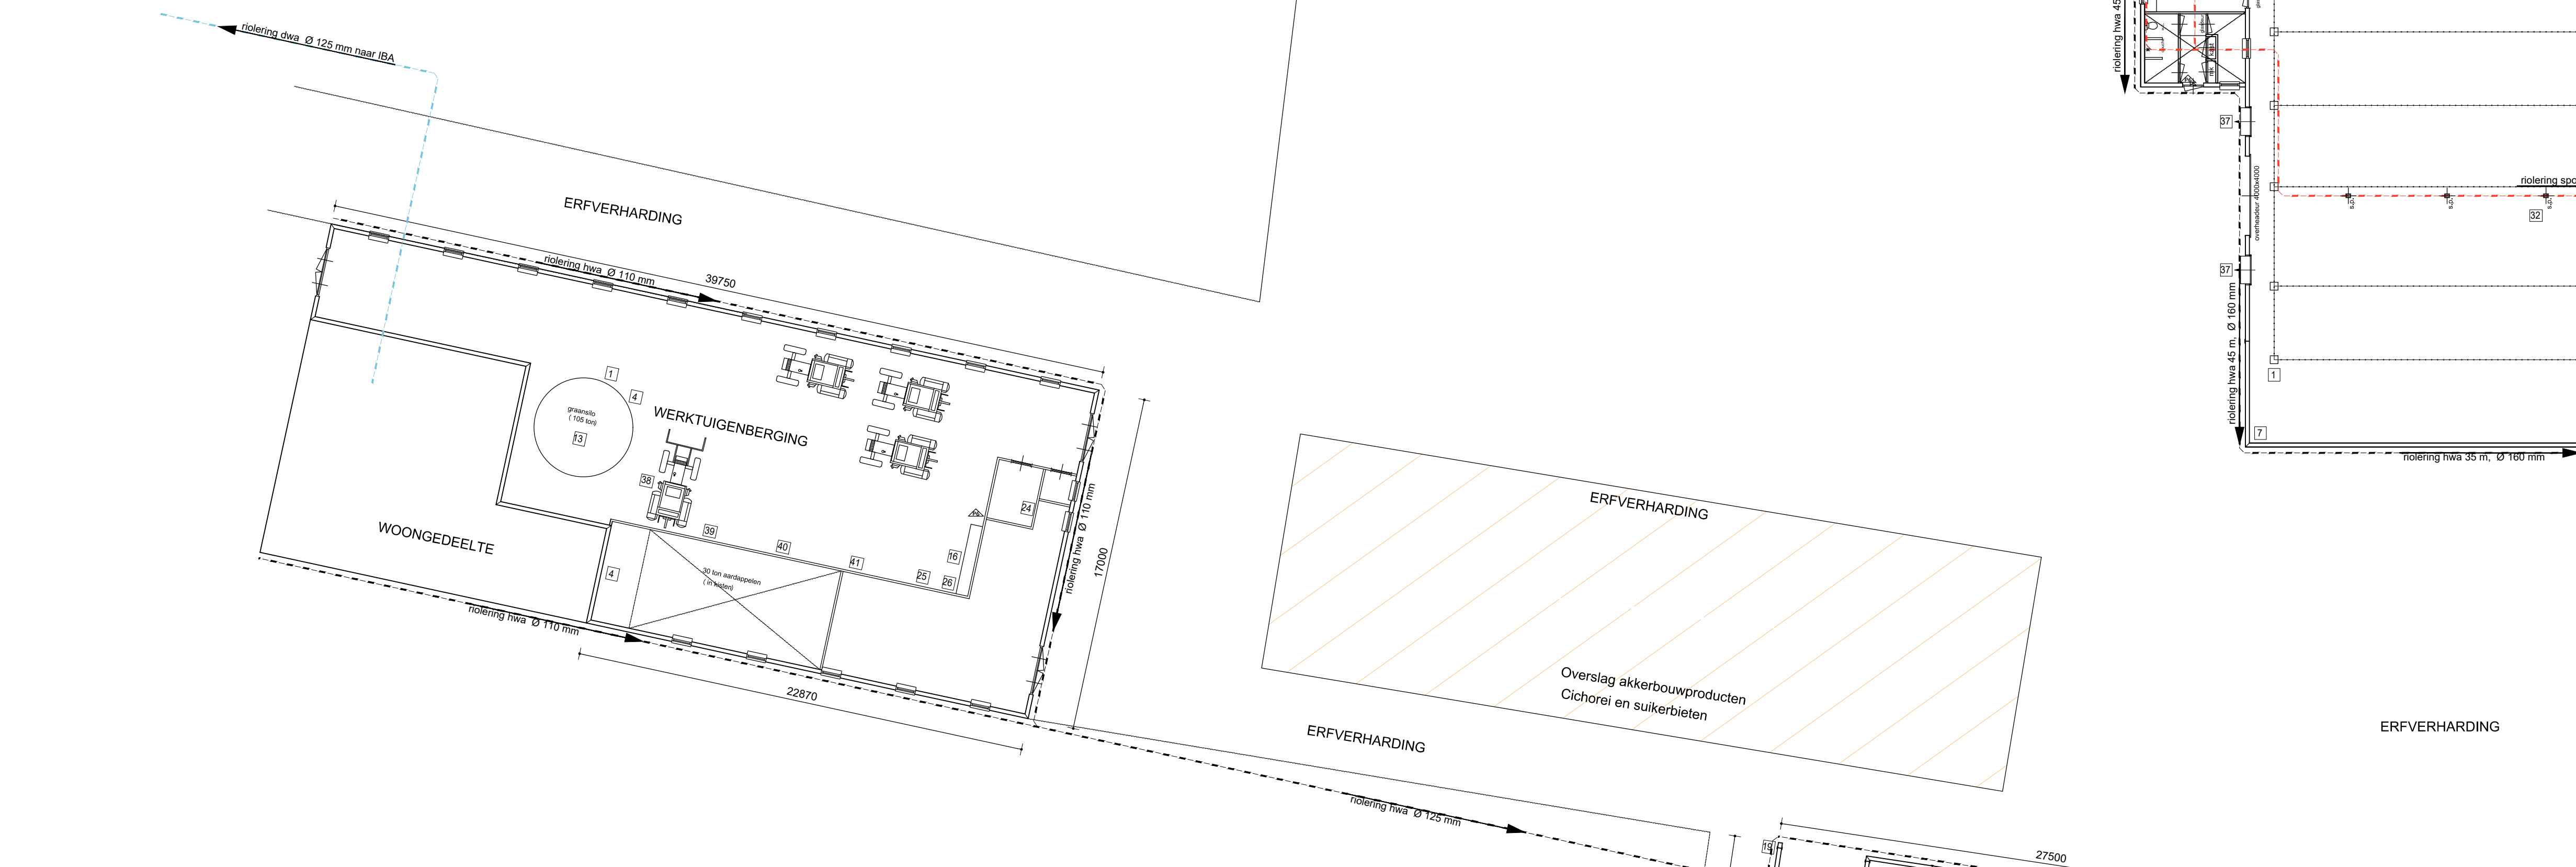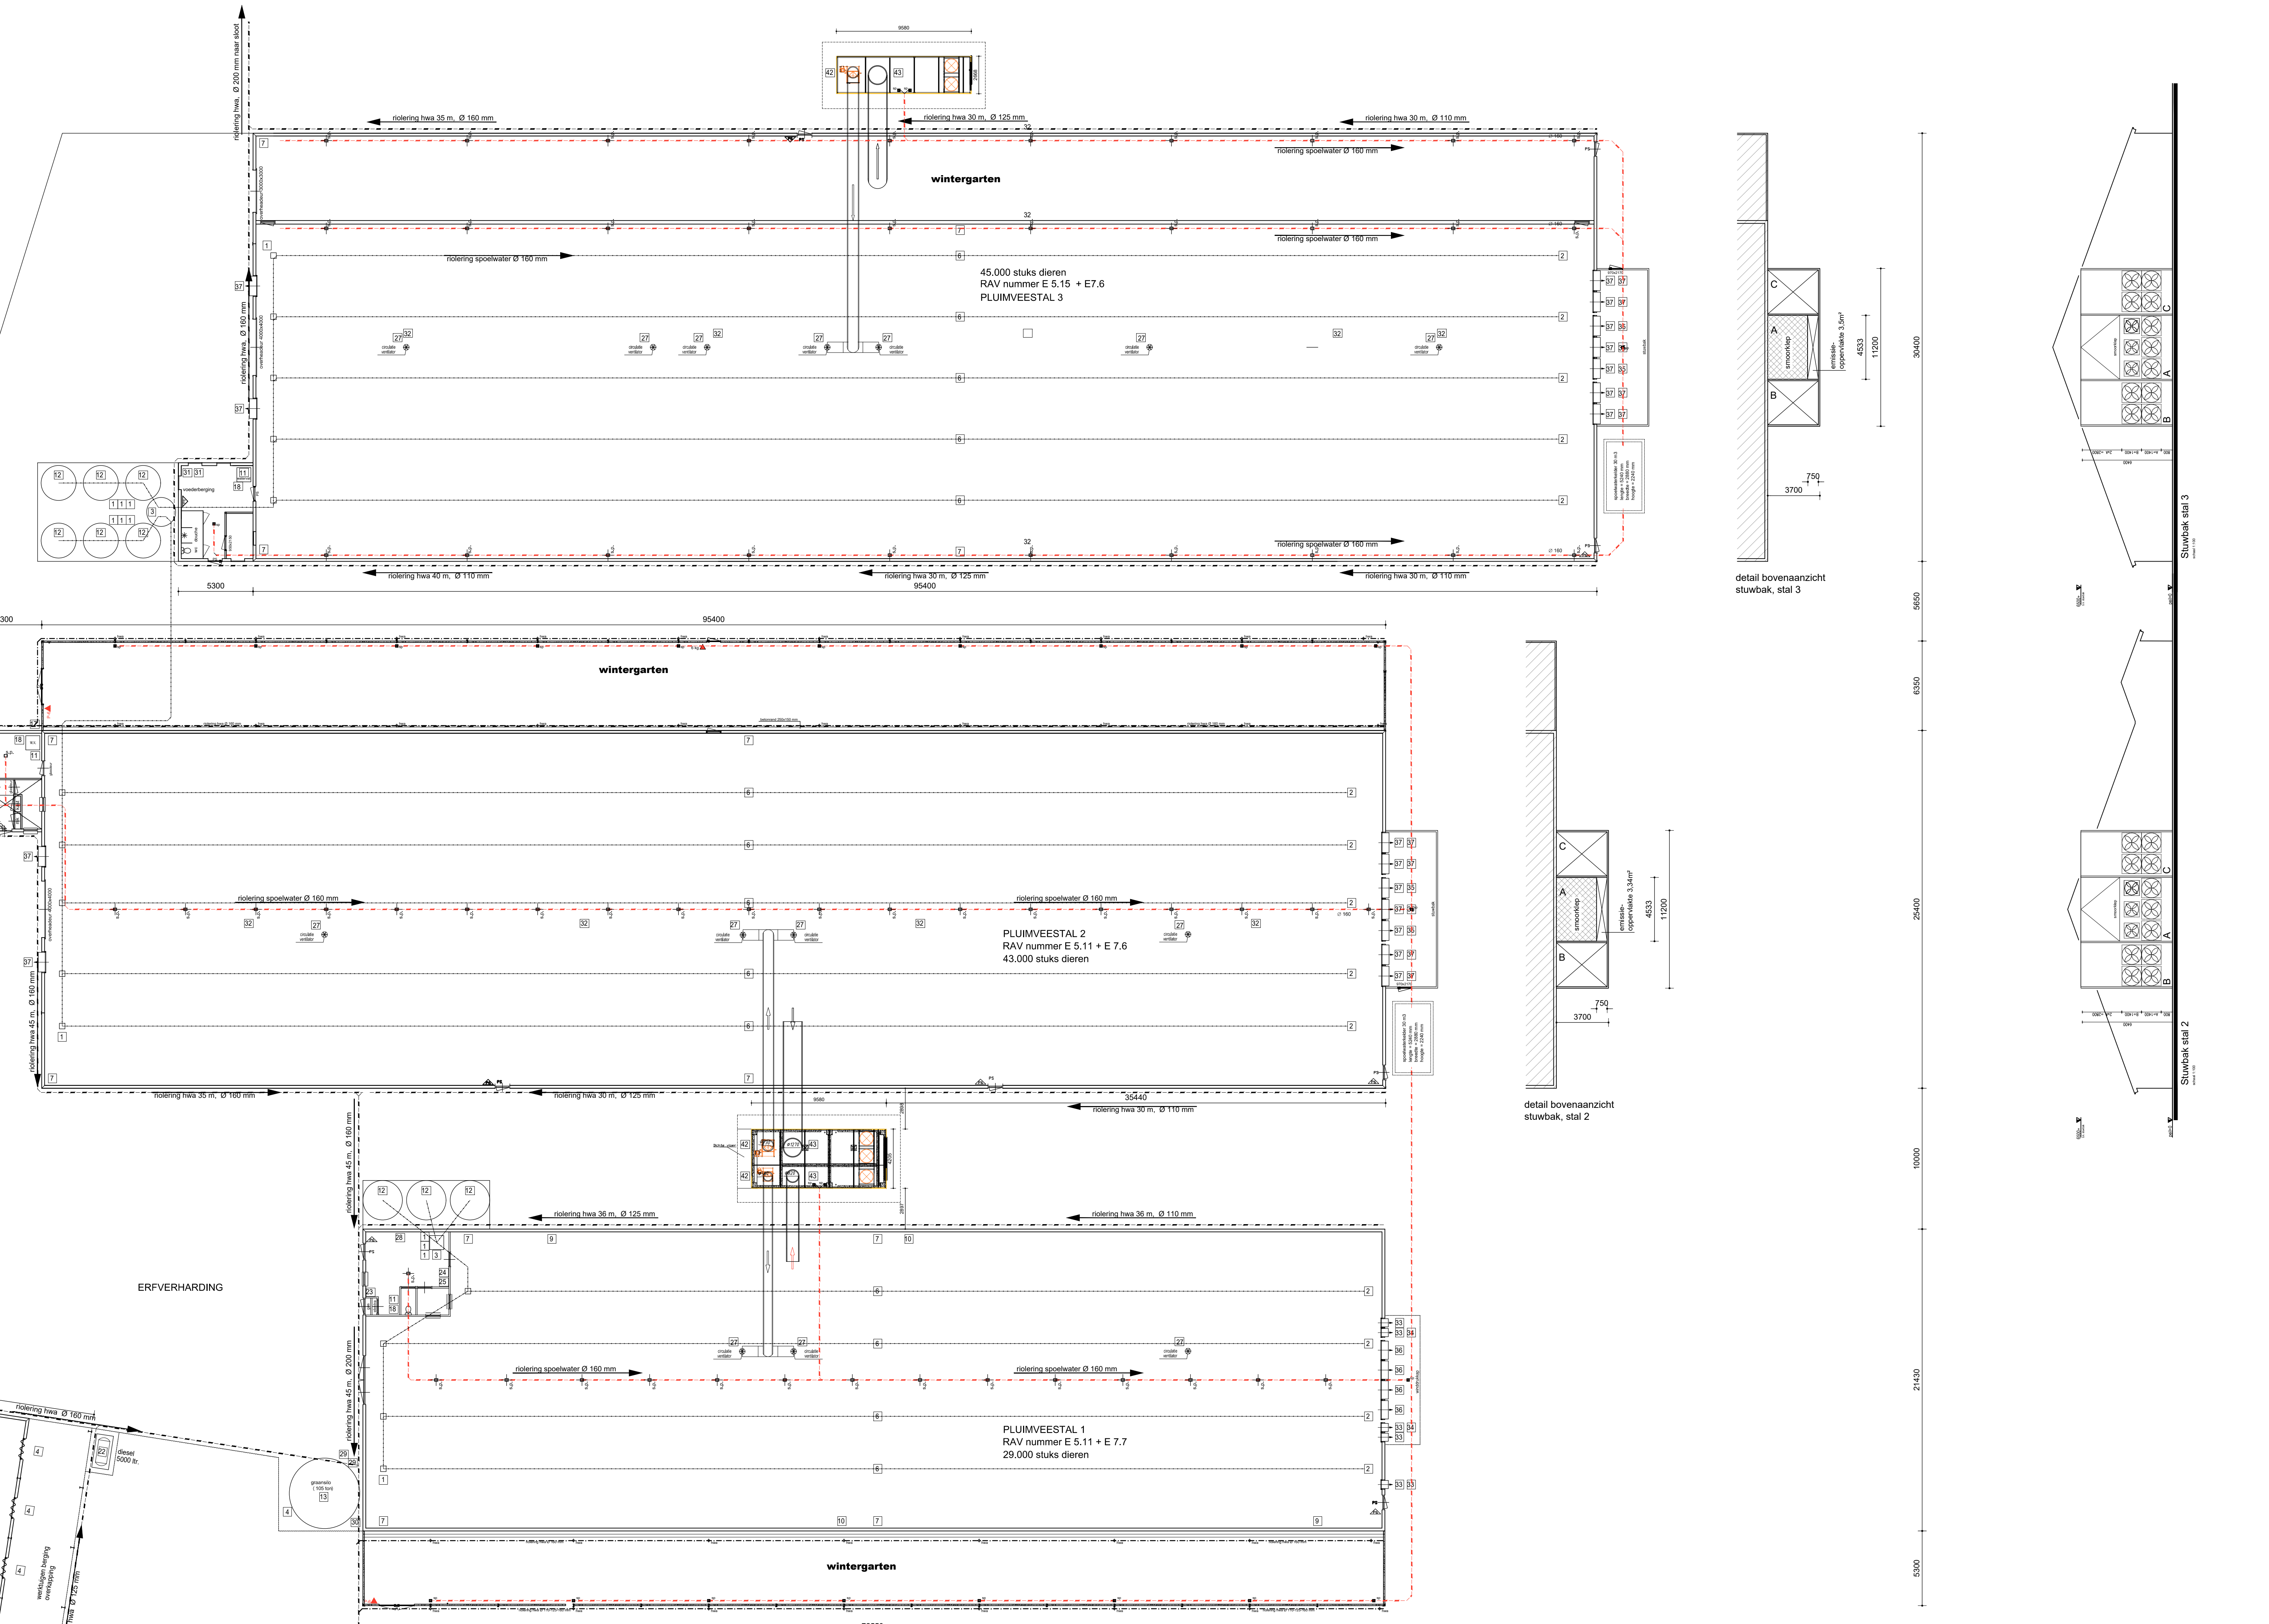

situatie  
schaal 1:2000  
kad. bek. gemeente Stadskanaal

Alteveer, Tel. 0599-331839 / 06-54306536

Tekening behorende bij aanvraag milieuevoningunng

Van Pijkeren Systembouw B.V.  
Heesweg 10, 7122 PK Dablen - Tel. 0531-432333, Fax. 0531-434239

3-874-IV0133  
11-07-2013  
11-05-2016  
21-12-2018  
15-01-2019  
29-05-2019  
05-06-2020