




BRANDWEER

Groningen

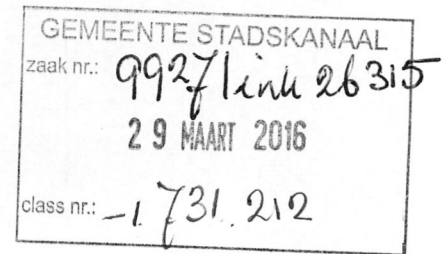

Gemeente Stadskanaal
Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer
T.a.v. mevrouw G. Koops
Postbus 140
9500 AC STADSKANAAL

Sontweg 10
9723 AT Groningen
Postbus 66
9700 AB Groningen
Telefoon 088 162 5000
info@vrgroningen.nl
www.veiligheidsregiogroningen.nl
www.brandweer.groningen.nl

Datum	23 maart 2016	Zaaknummer	Z/16/008320
Aantal bijlagen	-	Uw referentie	-
Behandeld door	M. Sorkale	Sector	Risicobeheersing, team Specialistisch Advies
Telefoon	088 162 4735	E-mail	mark-olaf.sorkale@vrgroningen.nl
Onderwerp	Ruimtelijke onderbouwing wijzigingsplan 'Landelijk gebied, Holte 80', advies externe veiligheid.		

Beste mevrouw Koops,

Op 9 maart 2016 heeft Veiligheidsregio Groningen de ruimtelijke onderbouwing van u ontvangen behorende bij het wijzigingsplan (versie conceptontwerp) 'Landelijk gebied, Holte 80'. Dit in het kader van vooroverleg, zoals voorgeschreven in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Hierbij stelt u Veiligheidsregio Groningen in de gelegenheid tot het uitbrengen van advies. Naar aanleiding hiervan heeft Mark-Olaf Sorkale van de sector Risicobeheersing de ruimtelijke onderbouwing beoordeeld in het kader van externe veiligheid. In een later stadium dient de omgevingsvergunning te worden beoordeeld in het kader van brandveiligheid, voor het onderdeel bouwen.

Externe veiligheid

Uit beoordeling van de ruimtelijke onderbouwing en verifiëring aan de Risicokaart blijkt, dat het plangebied buiten de invloedgebieden ligt van risicovolle inrichtingen, transportroutes en buisleidingen. Daarom is geen sprake van externe veiligheidsrisico's en bestaat geen verantwoordingsplicht van het groepsrisico.

Witte vlek

Veiligheidsregio Groningen heeft de ruimtelijke onderbouwing tevens beoordeeld in het kader van de bestrijdbaarheid (bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen). Uit de beoordeling blijkt, dat het plangebied een zogenaamde 'witte vlek' betreft. Dit zijn gebieden die niet of slechts gedeeltelijk zijn afgedekt door een bluswatervoorziening op een overbrugbare afstand (= binnen een straal van 200 meter. De dichtstbijzijnde bluswatervoorziening voor onderhavige locatie bevindt zich op een afstand van meer dan 500 meter.

Dergelijke locaties moeten op een andere manier worden voorzien van bluswater. Bijvoorbeeld door grootschalig watertransport (WTS). Hiervoor geldt een langere opkomsttijd, aangezien WTS niet in elke kazerne aanwezig is. De opbouwtijd voor WTS bedraagt circa 10 tot 15 minuten. Uitgaande van een gewenste opkomsttijd voor WTS van 20 minuten betekent dit, dat het systeem op z'n vroegst 35 minuten na een brandmelding operationeel is.

In het plangebied kan het WTS mogelijk niet binnen 20 minuten aanwezig zijn (verwachte opkomsttijd 20 – 25 minuten). Dit beperkt een snelle en effectieve inzet van de brandweer. Omdat de opkomsttijd van het WTS aan de hoge kant is, is een aanvullende maatregel gewenst om in bluswater te voorzien. Dit ter overbrugging van de tijd tot het WTS operationeel is. Voor onderhavige locatie is afgesproken dat standaard twee tankautospuitten worden gealarmeerd. Vermoedelijk is deze maatregel voldoende om de tijd te overbruggen tot het WTS operationeel is.

Wij maken onderdeel uit van

**VEILIGHEIDSREGIO
GRONINGEN**

Overweging


Door het wijzigingsplan komt het tot een toename van bebouwing en (mogelijk) activiteiten in het plangebied. Hierdoor stijgt de aanwezige vuurlast en kan de kans op een brand toenemen. Op grond hiervan kan de gemeente een bluswatervoorziening op eigen terrein eisen van de aanvrager van de omgevingsvergunning (conform het Bouwbesluit).

Ik adviseer u om te overwegen een geboorde put voor te laten schrijven in het plangebied. In deze samenhang wijs ik u ook op artikel 6.30 van het Bouwbesluit 2012. Hierin wordt de aanwezigheid van een toereikende bluswatervoorziening (zoals een brandkraan of een geboorde put) voor elk bouwwerk voorgeschreven.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Mark-Olaf Sorkale.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Veiligheidsregio Groningen
namens deze, de regionaal commandant brandweer
namens hem,



Piet Tolsma
teamleider Specialistisch Advies

Deze brief is in afschrift verzonden aan:

- Veiligheidsregio Groningen, Cluster Zuid, clustercommandant