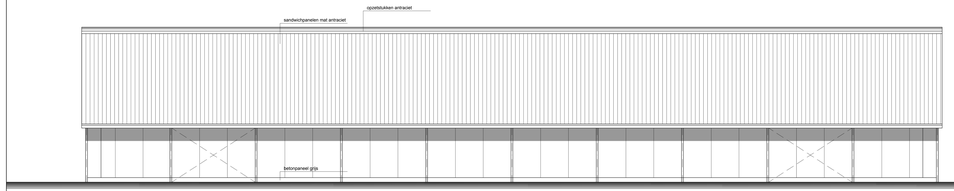

Linker zijgevel stal 2

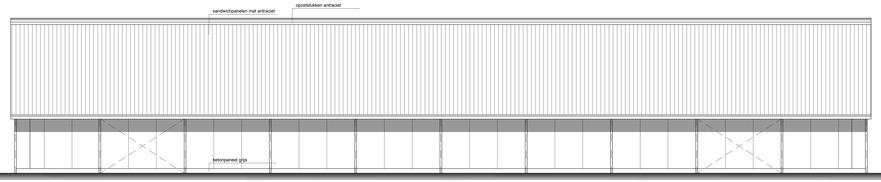

Linker zijgevel stal 1

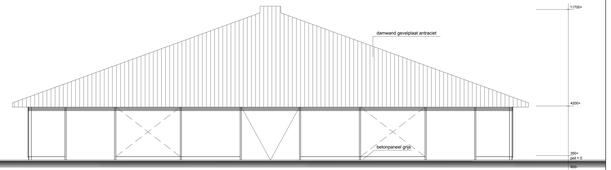

Voor- en achtergevel stal 1 en 2

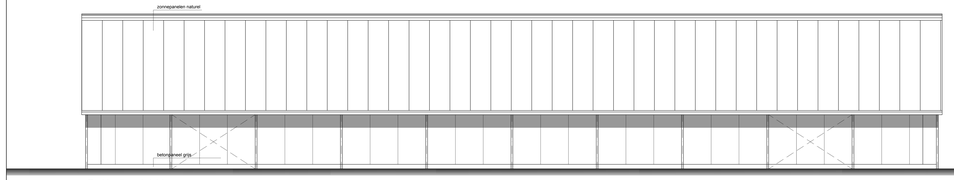

Rechterzijgevel stal 1

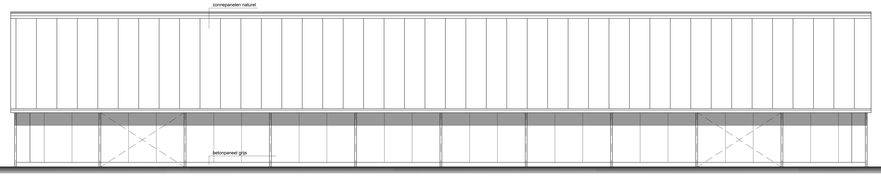

Rechterzijgevel stal 2

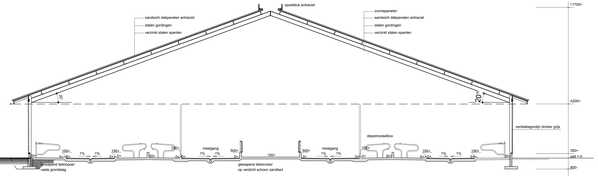

Dwarsdoorsnede stal 1 en 2

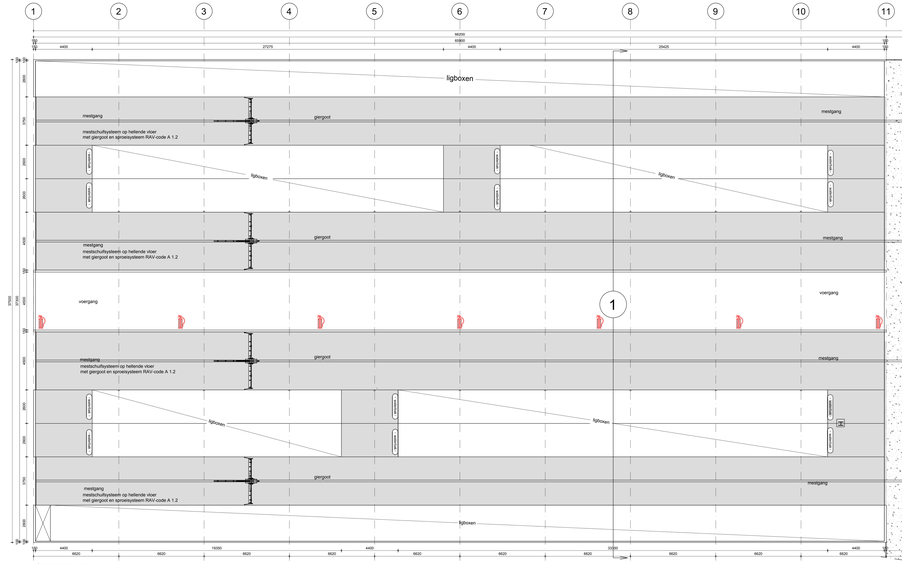

Plattegrond stal 1

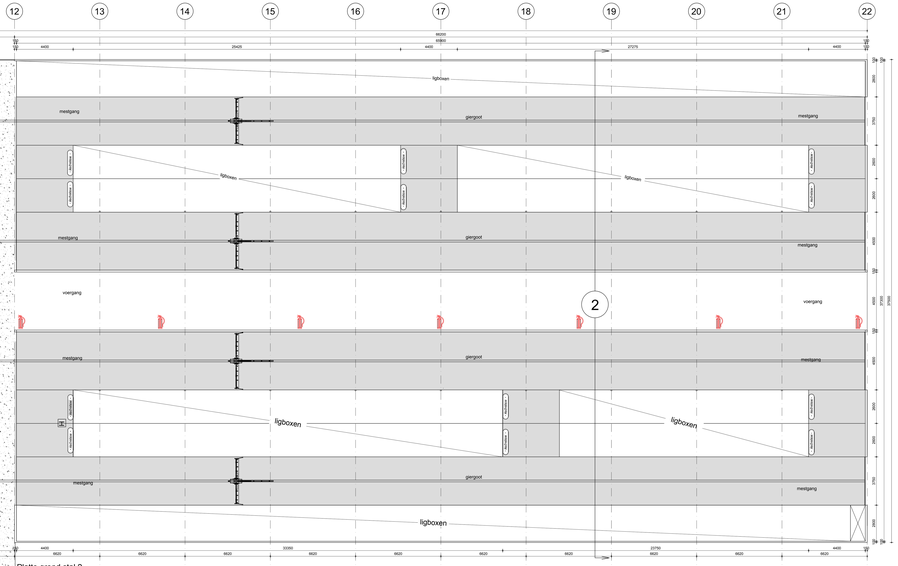

Platte grond stal 2

RENVOOI

Brandweerinrichtingen Algemeen

Brandcompartiment = autibrandcompartiment:
Stal 1 & 2 = 2 stuks
Deze stal, bestaande het onderhoudsvrijhouden van brandwerende scheidingen gedurende de prestatie eis. Dat kan leiden tot constructieve consequenties.

Bepaling van het uitwerkelaten van brand en rook

Brandcompartiment:
Een stal die voldoet aan constructiebeoordeel dat gerend aan de binnenkuchi voldoet kunnende aan brandklasse B en aan roekklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1. Dit geldt ook voor aanbeeding in de beeldon van de stal, die ontstaat op de dier. Dat of hetkrijgen it aangrenzerfl.

Buitenopenvlak:
Een zijde van een constructiebeoordeel die gerend aan de buitenkuchi voldoet kunnende aan brandklasse B en aan roekklasse s2, beide NEN-EN 13501-1. Deze eis is niet van toepassing op de kreetzijde van een dak.

Beisoplaar vak:
Een constructie bestande van een voor personen bestemde vloer, een trap en een hellingbaan die gevrat aan de binnenkuchi geld voldoetaan s1fl en brandklasse DfL beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Vluchtroute:
Op de hoogste Fl. van de totale oppervlakte van de constructiebeoordeelen van elke afzonderlijke ruimte, waarvoor de maximale afstanden voldoetaan en Eisendbaaar geldt. It de de niet van toepassing.

Dakopenvlak:
Een constructie van een dak mag met brandgemakkelijk zijn, bepaald volgens NEN 6065. Dit geldt niet indien het buiswerk gaan voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 meter binnen maatroeso en de dakopenvlakken van de stal, die ook dienen voor de afvoer van de permeldgrens of het oppervlakte wig, oprolbaar gaten, openbaar water) liggen.

Bestanden van brand:
Een dak mag geen aanleiding brandstoffen bestanen" aan te brengen. Dit is conform het Bouwbesluit 2012 achter gaan als voor kritie industrie bestemmingsplan. Dit betekent dat er geen gebruik van onbrandgeschikte of sowell, waar brandontwikkelbaar? t onder valt.
Acceptabel zijn brandwerendplaagies met een maximale dongtengte van 30 meter. Indiegen resultaat S van brandk van C20 1 0,5 + 3 meter = 26,5 meter.
(dangerlaag 1,5) + 5 meter wordgelegt.
Dit geldt niet indien de constructiebeoordeel aanden kreetgaaid, er een aantal hardnoodmaten (sproeisystem, poeder of die bergdijks worden aangebracht om een begrensde brand binnen redelijke tijd te kunnen bestrijden.
Alle Kuunstlaken roeiter voor een eiter dunkelijk zoldaaar en ventilatiegordijnen moeten van brandwerend materiaal. Alle rolbuse roeiter zo worden aangegeven door een zogenaamd pictogram.

> brandblusteestel 12kg sprinkhuinhiklaaar

MATERIAAL-KLEURSTAAT

Onderdeel	Materiaal	Kleur
Gevels:		
- pilrit gebouw	betonpaneel	grijs
- pilrit kantoorgedeelte	profielplaat staal	antraciet
- kozijnbeeding	-	-
- Vlaagwerk	-	-
- Vlaagwerk lamen	-	-
- deuren	-	-
- ramen	-	-
Balkonhekken		
Kozijnen	staal zelwerk	antraciet
Buitenbekleeding	sandwichpaneel	antraciet
ventilatiegordijn	PVC	donker grijs

Het bouwen cal gebrachten overeenkomstig de eisen voor het bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening.

Alle constructieve volgens goedgekeurde berekeningen en tekeningen

Toegankelijkheid:
Bouwbesluit 2012 (Gebruiksfunctie):
buitenkeur: minimaal 800*2000 mm. (800 x 2200 mm.)
binnenkeur: minimaal 750*2000 mm. (980 x 2210 mm.)

Alle (huidig)metaen en aansluiten in het werk controleren

Detailmaten afkammen met installatiebouwtekeningen

Alle beton-hout-en staalconstructies uit te voeren volgens nader te overleggen bekisting en berekening van een erkend constructeur

Oppervlakte en inhoud:	
Bebouwd oppervlak:	4965 m2
Inclu overzoppervlak:	4965 m2
Inhoud gebouw:	n.b.
Gebruiksoppervlak (GO):	2 x 2458 m2
Verkeersoppervlak (VO):	2 x 2458 m2
Brandcompartiment 1 (BC 1):	2 x 2458 m2

Gebouwfunctie:
Lichte industriefunktie

Gebruiksoppervlak
Verkeersoppervlak

Opdrachtgever: Rass Future Farms B.V.
Munnekemoer Oost 44
9561 MT Tar Apel tel. 06-51198200

Bouw rundveebedrijf
Stal 1 & 2

1:100	Datum : 20-7-2011	A: 16-09-2011 WvdV	Projectnr. 305720 2011
A0	Gekeerd: W.z. v.d. Vegt	B: 17-05-2016 J.v.E.	Blad B10
	Gezien		Code: RV

Bestanden: 305720 2011 B10 RV.dwg

EXEL's aannemingsbedrijf Lemele B.V.
Lemelerweg 38
9146 PC Lemele
Tel. 0597-342000 Fax. 0573-231795
E-mail:tekstuma@exel-lemele.nl

EXEL³ aannemingsbedrijf Lemele B.V.

© EXEL³ - Exelsior Ecoveredeelbedrijf - Tel. Kantoorbezoekadres: Hoofdstraat 100 9141 AV Tjalleiberadeel, KvK nr. 01047281