




Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Harlingen
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 10000
8860 HA HARLINGEN

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum 10 oktober 2019
Onze referentie UIT/19011712/BRW/BR/RB
Uw referentie
Uw brief van 16 september 2019
Onderwerp voorontwerpbestemmingsplan Harlingen - verleggen gasleiding

Behandeld door [REDACTED]
Doorkiesnummer 088 22 98 971
E-mail [REDACTED]
Bijlagen 0

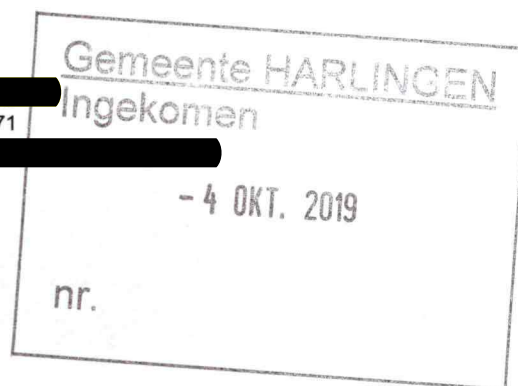

Geacht college,

Op 16 september heeft u aan ons ter advisering het voorontwerpbestemmingsplan Harlingen – verleggen gasleiding toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

In het voorontwerpbestemmingsplan wordt de ontmanteling van afsluiterschema S-4607 Gratemasathen en de verlegging van een leidingtracé ter hoogte van Oude Trekweg 108 geformaliseerd.

In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven. In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico aanvaardbaar is.

Externe veiligheid

In het plangebied is een buisleiding gelegen die valt onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid buisleiding (Bevb).

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron:

- plaatsgebonden risico
- groepsrisico
- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
- bestrijdbaarheid
- zelfredzaamheid

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.

Buisleidingen

De buisleiding waar het voorontwerpbestemmingsplan over gaat is een hogedruk aardgastransportleiding die valt onder het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). De leiding heeft een diameter van 8 inch en een werkdruk van 40 bar. Op basis van het scenario fakkelbrand uit het scenarioboek externe veiligheid geldt een afstand van 50 meter voor de 100%-letaliteitsgrens



BRANDWEER

Fryslân



en een afstand van 100 meter voor de 1%-letaliteitsgrens wat samen het invloedsgebied vormt. Binnen het invloedsgebied is een object gelegen. Hierover dient op basis van artikel 12 lid 1 van het Bevb een verantwoording van het groepsrisico opgesteld te worden. Wanneer het groepsrisico niet dermate verandert als gesteld onder artikel 12 lid 3 van het Bevb, kan er worden volstaan met een verkorte verantwoording van het groepsrisico.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Aangezien de ontwikkeling geen nadelige gevolgen heeft op de basisbrandweezorg en er in de huidige situatie geen knelpunten zijn op basis van de bovengenoemde aspecten, ziet Brandweer Fryslân af van de mogelijkheid tot het geven van een repressief advies.

Advies

In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:

- een (verkorte) verantwoording van het groepsrisico op (te laten) stellen;
- Brandweer Fryslân op de hoogte te houden van de mate waarin ons advies is overgenomen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met

[Redacted contact information]

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

[Redacted signature block]

