

liander

PostNL
Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas

R_{NL}



Aangetekend

G-A-1



Post op rekening



3SRRC08925074

Is deze post niet voor u bestemd?

Wilt u dan onderstaande gegevens invullen en alstublieft dit poststuk geheel terugsturen. Vermeld op de voorzijde van de envelop alstublieft 'retour afzender'. U hoeft geen postzegel te plakken.

Reden retourzending poststuk (graag aankruisen wat van toepassing is)

- ☐ Geadresseerde is onbekend op dit adres
- ☐ Geadresseerde is overleden
- ☐ Geadresseerde is inmiddels verhuisd naar:

Straat _____ Huisnummer _____

Postcode _____ Woonplaats _____

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs.



Locatiecode 2NA8122, Postbus 50, 6920 AB Duiven

Aangetekend

Raad van gemeente Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Contactpersoon

Sabine Kool
sabine.kool@alliander.com

Betreft

zienswijze ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Nijlân

Bezoekadres

Groningensingel 1
6835 EA Arnhem

Postadres

Locatiecode 2NA8122
Postbus 50
6920 AB Duiven
Telefoon 088 542 6444

info@liander.nl
www.liander.nl

Datum

16 januari 2018

Ons kenmerk

LDN-220/20170075

Geachte heer/mevrouw ,

Liander Infra N.V. maakt een inspraakreactie kenbaar op het voorontwerpbestemmingsplan 'Leeuwarden – Nijlân' van de gemeente Leeuwarden (hierna: het ontwerp) zoals dat met ingang van 14 november 2017 gedurende een periode van 6 weken ter inzage ligt.

Liander Infra N.V. is o.a. de eigenaar twee gasdrukmeet- en regelstations in het plangebied van het ontwerp en is daarmee belanghebbend.

Zienswijze

In het ontwerp is aan de gronden waarop de gasdrukmeet- en regelstations, aan de Paramaribostraat en het Mauritsplein zijn gevestigd (zie ook afb. 1a t/m 2b), de bestemming 'groen' toegekend. In de planregels van deze bestemming is niet aangegeven dat de functie nutsvoorzieningen is toegestaan.


Gelet op de ruimtelijke uitstraling van de bovengenoemde stations, zie de veiligheidsafstanden in artikel 3.12 lid 6 van het Activiteitenbesluit die gelden voor een kaststation, willen wij u vragen de gasdrukmeet- en regelstations te koppelen aan de functieaanduiding 'nutsvoorziening' op de verbeelding en de daarbij behorende veiligheidscontour (Activiteitenbesluit - zone). Door deze wijze van bestemmen is de aanwezigheid van een gasdrukmeet- en regelstation voor derden zichtbaar en wordt beter geborgd dat de veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten nu en in de toekomst in acht worden genomen.

Gasdrukmeet- en regelstation aan de Paramaribostraat 16 te Leeuwarden

- (Dubbel)bestemmingen: 'Groen'
- DS – kaststation (inh. 1 - 15m³)
- Nummer behuizing '9 011 837'
- Coördinaten: 181.275,246 578.149,963




Afbeelding 1a: Uitsnede ontwerpbestemmingsplan met locatie van het gasdrukmeet- en regelstation (rode punt).

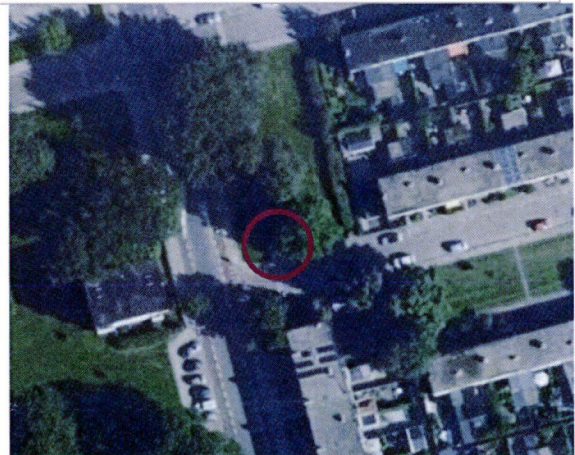


Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

Gasdrukmeet- en regelstation aan het Mauritsplein te Leeuwarden

- (Dubbel)bestemmingen: 'Groen'
- DS – kaststation (inh. 1 - 15m³)
- Nummer behuizing '9 011 824'
- Coördinaten: 182.264,577 577.686,707

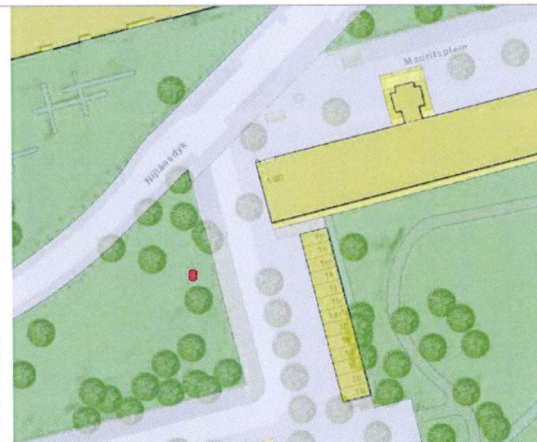

Afbeelding 2a: Uitsnede ontwerpbestemmingsplan met locatie van het gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

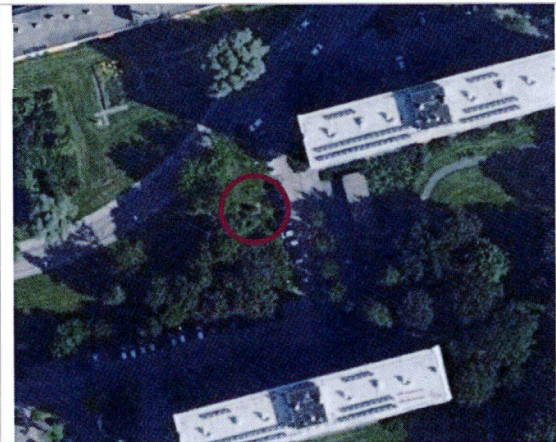

Afbeelding 2b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

Datum

16 januari 2018

Ons kenmerk

LDN-220/20170075

Pagina

3 van 3

Conclusie

Wij verzoeken u het ontwerp zodanig aan te passen dat tegemoet wordt gekomen aan het beschreven voorstel. Wij zijn graag bereid om deze zienswijze mondeling nader toe te lichten en met u mee te denken.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over ruimtelijke ontwikkelingen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar ro.loket@liander.nl. Wij nemen dan binnen drie werkdagen contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.



Sabine Kool
Consultant Ruimte & Recht

