



AH.2011.0219.09c.R001

**Akoestisch Onderzoek
Parkeergarage
Kromme Elleboog**

definitief
23 augustus 2017

Bedrijfsgegevens

Opdrachtgever	Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. Badweg 42 8400 AB Gorredijk
Contactpersoon	De heer J. de Boer
Project Betreft Uw kenmerk	Herontwikkeling Kromme Elleboog te Meppel Akoestisch Onderzoek Parkeergarage Kromme Elleboog -
Rapport Datum Versie Status	AH.2011.0219.09c.R001 23 augustus 2017 001 definitief
Uitgevoerd door	Adviesbureau de Haan B.V. Van Pallandtstraat 9-11 6814 GM Arnhem Postbus 153 6800 AD Arnhem
Informatie	N.A.M. (Nelly) Uitslag MSc 026 845 46 35 n.uitslag@adviesbureau-de-haan.nl
Auteur	N.A.M. (Nelly) Uitslag MSc 026 845 46 35 n.uitslag@adviesbureau-de-haan.nl
Verantwoordelijk	ing. D.J. (Dennis) Sanders 026 845 46 32 d.sanders@adviesbureau-de-haan.nl
Verwerkt door	NUI APT

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Toetsingskader	5
3. Bedrijfssituatie	6
3.1 Bedrijfsvoering en bedrijfstijden	6
3.2 Voertuigbewegingen	6
3.3 Ventilatie	6
4. Rekenmodel	8
4.1 Rekenmodel	8
4.2 Bodemgebieden en gebouwen	8
4.3 Toetspunten	9
5. Rekenresultaten	10
5.1 Open garage	10
5.2 Maatregelen – open parkeergarage met geluiddempende roosters	11
5.3 Gesloten parkeergarage	12
5.4 Indirecte hinder	12
6. Conclusie	13

Bijlagen

Bijlage 1	Brongegevens
Bijlage 2	Rekenmodel - omgeving
Bijlage 3	Rekenresultaten parkeergarage met open gevels
Bijlage 4	Rekenresultaten Garage met geluiddempende roosters
Bijlage 5	Rekenresultaten Parkeergarage met gesloten gevels
Bijlage 6	Indirecte hinder

1. Inleiding

In het kader van de herontwikkeling van de Kromme Elleboog in Meppel zijn een parkeergarage en een nieuwbouwplan geprojecteerd aan de Kromme Elleboog. Aangezien het nieuwbouwplan op korte afstand van de parkeergarage geprojecteerd is, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

In opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. heeft Adviesbureau de Haan B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de parkeergarage aan de Kromme Elleboog.

In voorliggend onderzoek wordt de geluidsuitstraling ten gevolge van de parkeergarage op de gevel van de bestaande, omliggende woningen en op de gevel van de geprojecteerde nieuwbouwappartementen inzichtelijk gemaakt. Hierbij is een variant met open gevel en met gesloten gevel onderzocht. Voor de open gevel is een mogelijke variant met geluiddempende roosters onderzocht.

2. Toetsingskader

Op aangeven van de gemeente Meppel wordt de parkeergarage beoordeeld volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Voor geluid dient getoetst te worden aan de normstelling zoals weergegeven in artikel 2.17 lid 1 van het Activiteitenbesluit. Hierin staat onder andere het volgende vermeld:

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

- a. de niveaus op de in de onderstaande tabel (tabel 2.17a in Activiteitenbesluit) genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
	07.00 -19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L_{Amax} op gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

- b. de in de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur in de bovenstaande tabel (tabel 2.17a in Activiteitenbesluit) opgenomen maximale geluidsniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten.

In dit rapport zal voor de melding in het kader van het Activiteitenbesluit aan bovenstaande normstelling worden getoetst.

Het Activiteitenbesluit bevat geen normstelling ten aanzien van indirecte hinder. Hiervoor wordt vaak aangesloten bij de beoordelingswijze conform de Circulaire geluidhinder wegverkeer van en naar de inrichting van 29 februari 1996. Kort samengevat komt dit neer op een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde bij geluidsgevoelige bestemmingen en een maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde.

3. Bedrijfssituatie

De beschrijving van de representatieve bedrijfssituatie beperkt zich in het kader van dit onderzoek tot de voor de geluidsimmissie relevante bronnen en hun bedrijfsduur. Bij het vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van een maatgevend etmaal. Dit is een etmaal waarin de inrichting in werking is in een situatie die regelmatig voorkomt of voor kan komen.

Het etmaal wordt in de volgende drie beoordelingsperioden verdeeld:

- De dagperiode (07.00 – 19.00 uur).
- De avondperiode (19.00 – 23.00 uur).
- De nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).

De dag-, avond- en nachtperiode worden hierbij afzonderlijk beoordeeld. De perioden hoeven dus niet tot één aansluitend etmaal te behoren. Een situatie die maximaal twaalf dagen per jaar plaatsvindt, maakt geen onderdeel uit van de representatieve bedrijfssituatie.

Voor de bepaling van de representatieve bedrijfssituatie zijn de volgende gegevens geïnventariseerd:

- De bedrijfsvoering en de bedrijfstijden.
- De stationaire geluidsbronnen.
- De mobiele geluidsbronnen, het aantal verkeersbewegingen (route, verblijfstijd) binnen de grens van de inrichting.
- Het interne transport en de voorkomende laad- en losactiviteiten.

3.1 Bedrijfsvoering en bedrijfstijden

De parkeergarage gaat gebruikt worden door omwonenden en winkelend publiek. In totaal worden 220 plaatsen gerealiseerd. De parkeergarage is van maandag t/m zaterdag tussen 9:00 en 18:00 uur geopend voor winkelend publiek plus een koopavond van 18:00 - 21:00 uur.

3.2 Voertuigbewegingen

In het plangebied komen 83 nieuwe appartementen. We gaan ervan uit dat voor elk appartement één parkeerplaats in de parkeergarage komt. Op basis van CROW-publicatie 317 'kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' hanteren we 1,8 motorvoertuigbewegingen per woning per weekdag etmaal, voor een woonmilieu in centrum-stedelijk gebied met hoge dichtheid. Voor de overige parkeerplaatsen gaan wij ervan uit dat deze 1,5 maal per etmaal gebruikt worden. In totaal bezoeken 355 motorvoertuigen per etmaal de parkeergarage. We gaan ervan uit dat bewoners ook 's nachts gebruik kunnen maken van de garage. Voor de nachtperiode zijn er 40 voertuigen die na 23:00 terugkeren of voor 07:00 uur vertrekken.

3.3 Ventilatie

In dit onderzoek worden twee varianten van de parkeergarage beschouwd: met open en gesloten gevels. In de open variant is sprake van natuurlijke ventilatie en is enkel een kleine dakventilator meegenomen.

Bij een garage met gesloten gevels is een grotere ventilatiecapaciteit benodigd om de uitlaatgassen te kunnen afvoeren. Voor deze grotere installatie is een groter bronvermogen meegenomen.

tabel 1: representatieve bedrijfssituatie

Bron	Nr	Lw in dB(A)	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
			07.00 -19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
Personenwagens	IH001	89	251x	84x	40x (v/a)
Ventilator (dak)	100	79	12 uur	4 uur	8 uur
Open parkeergarage					
Uitstralende oostgevel	010-015	89	251x	84x	40x (v/a)
Uitstralende westgevel	020-025	86	251x	84x	40x (v/a)
Inrit	010				
Gesloten parkeergarage					
Dakventilatie	101	90	12 uur	4 uur	8 uur

4. Rekenmodel

4.1 Rekenmodel

De geluidsoverdracht van geluidsbronnen naar beoordelingspunten is berekend met het DGMR-softwarepakket Geomilieu V4.21. Dit rekenpakket maakt gebruik van de rekenregels uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI, 1999).

Bronnen

Voor het geluidsonderzoek zijn de relevante bronnen op basis van tabel 1 (representatieve bedrijfssituatie) uit hoofdstuk 4 ingevoerd. Voor het verkeer is gebruikgemaakt van mobiele bronnen, waarvoor de aankomst- en vertrekbeweging binnen de inrichtingsgrens in het model zijn gezet.

Open parkeergarage

Voor het rijden van personenwagens in de parkeergarage is tevens de uitstraling van de gevels bepaald. Het gehanteerde immissierelevante geluidsbronvermogen van de rijdende personenwagens is gebaseerd op kengetallen afkomstig uit het DGMR meetarchief. Voor de rijdende personenwagens over de openbare weg (verkeersaantrekkende werking) is een immissierelevant geluidsbronvermogen (L_{wr}) aangehouden van 89 dB(A).

Voor de rijdende en manoeuvrerende personenwagens in het parkeergebouw is voor de geluidsuitstraling van het open geveldelen een immissierelevant geluidsbronvermogen (L_{wr}) aangehouden van 66 dB(A)/m². Deze waarde volgt ook uit metingen uitgevoerd door Adviesbureau de Haan B.V. in vergelijkbare parkeergarages.

Per verdieping is een bedrijfsduurcorrectie gehanteerd. De bedrijfsduurcorrectie is bepaald aan de hand van de rijroute, rijnsnelheid en de hoogte. We nemen aan dat de parkeerplaatsen evenredig verdeeld gebruikt worden en dat de voertuigen die bovenin staan, langs elke verdieping moeten om bovenin te komen. In bijlage 1 is de berekening van de bedrijfsduurcorrectie opgenomen.

Parkeergarage met gesloten gevels

Voor de variant met de gesloten parkeergarage is de gevelopbouw zodanig dat de afstraling ervan niet relevant is ($> 40 \text{ kg/m}^2$). Op het dak is een installatie aanwezig voor de nodige ventilatie. Deze installatie heeft een totaal bronvermogen van ten hoogste 90 dB(A).

De overige onderdelen zijn als puntbron ingevoerd in het model. De volledige gegevens van de bronnen staan in bijlage 1.


4.2 Bodemgebieden en gebouwen

Het rekenmodel is gebaseerd op het model behorend bij AH.2011.0219.07a, het akoestisch onderzoek voor de nabijgelegen discotheek en herberg.

Voor het onderzoek is uitgegaan van een akoestisch reflecterende bodem met bodemfactor 0.

De absorberende bodemgebieden zijn apart ingevoerd. De gegevens van de gebouwen zijn afkomstig uit de Basisadministratie Gemeenten (BAG) en maximaal toegestane hoogtes uit de vigerende bestemmingsplannen. Nadere informatie over de bodemgebieden en gebouwen staat in bijlage 2.

De toetspunten liggen voor de gevel van de meest nabij gelegen geluidsgevoelige bestemmingen. Dit betreffen woningen in de omgeving. Er zijn geen in- of aanpandige gevoelige gebouwen. In het onderzoek is het invallende geluidsniveau berekend, de reflecties van de achterliggende gevel zijn niet meegenomen. In figuur 1 zijn de beoordelingspunten weergegeven. De volledige gegevens van de toetspunten staan in bijlage 2.

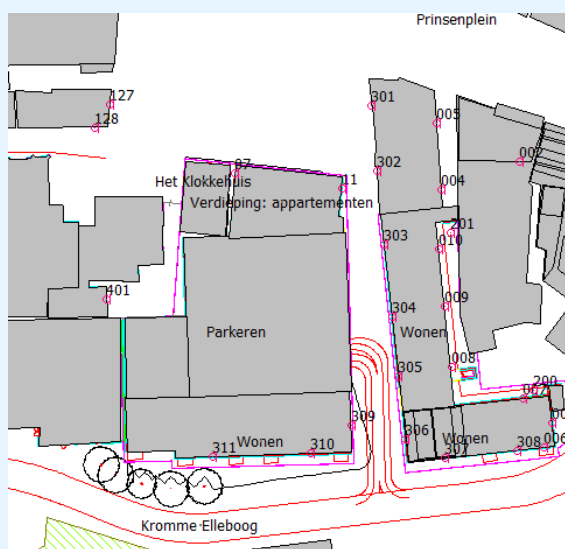

figuur 1: rekenmodel met toetspunten rond de parkeergarage

5. Rekenresultaten

5.1 Open garage

In tabel 2 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de gevels van de maatgevende woningen weergegeven. De resultaten worden getoetst aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit: 50, 45 en 40 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode.

tabel 2: rekenresultaten op maatgevende punten bij een open gevel

Punt	Locatie	Berekend	Toetsing	Overschrijding
Representatieve bedrijfssituatie				
L_{ArlT}				
302	Bestaande woningen Prinsenplein	50/51/38	50/45/40	-/1/-
303	Westgevel nieuwe appartementen	56/56/44	50/45/40	6/11/4
304	Westgevel nieuwe appartementen	57/57/44	50/45/40	7/12/4
305	Westgevel nieuwe appartementen	55/55/43	50/45/40	5/10/3
306	Westgevel nieuwe appartementen	50/51/38	50/45/40	-/1/-
309	Oostgevel nieuwe appartementen	52/52/40	50/45/40	2/7/-
L_{Amax}				
302	Bestaande woningen Prinsenplein	58/58/58	70/65/60	-/-/-
303	Westgevel nieuwe appartementen	64/64/64	70/65/60	-/-/4
304	Westgevel nieuwe appartementen	65/65/65	70/65/60	-/-/5
305	Westgevel nieuwe appartementen	63/63/63	70/65/60	-/-/3
306	Westgevel nieuwe appartementen	58/58/58	70/65/60	-/-/-
309	Oostgevel nieuwe appartementen	60/60/60	70/65/60	-/-/-

De rekenresultaten zijn op elke woonlaag berekend in de dag-, avond- en nachtperiode. In bovenstaande tabel wordt de hoogst berekende waarde per punt weergegeven. In de bijlage 3 zijn de rekenresultaten op alle hoogten weergegeven.

Uit de rekenresultaten volgt dat in deze situatie niet wordt voldaan aan de normstelling. Maatgevend is de uitstraling van de gevel door de rijdende voertuigen in de parkeergarage.

5.2 Maatregelen – open parkeergarage met geluiddempende roosters

Gezien bij de parkeergarage met open gevels de normstelling uit het Activiteitenbesluit wordt overschreden, zijn maatregelen overwogen om te kunnen voldoen aan de normstelling. Wanneer de parkeergarage wordt voorzien van geluiddempende buitenluchtroosters (bijvoorbeeld van Trox), zal de geluidsbelasting op de woningen zodanig gereduceerd worden dat op alle punten wordt voldaan aan de normstelling. In de onderstaande tabel is het L_{ArlT} en L_{Amax} opgenomen na het toepassen van deze roosters.

tabel 3: rekenresultaten op maatgevende punten na maatregelen

Punt	Locatie	Berekend	Toetsing	Overschrijding
Representatieve bedrijfssituatie				
L_{ArlT}				
302	Bestaande woningen Prinsenplein	38/39/26	50/45/40	-/-/-
303	Westgevel nieuwe appartementen	44/44/32	50/45/40	-/-/-
304	Westgevel nieuwe appartementen	45/45/33	50/45/40	-/-/-
305	Westgevel nieuwe appartementen	43/43/31	50/45/40	-/-/-
306	Westgevel nieuwe appartementen	39/39/27	50/45/40	-/-/-
309	Oostgevel nieuwe appartementen	40/40/28	50/45/40	-/-/-
L_{Amax}				
302	Bestaande woningen Prinsenplein	46/46/46	70/65/60	-/-/-
303	Westgevel nieuwe appartementen	53/53/53	70/65/60	-/-/-
304	Westgevel nieuwe appartementen	53/53/53	70/65/60	-/-/-
305	Westgevel nieuwe appartementen	51/51/51	70/65/60	-/-/-
306	Westgevel nieuwe appartementen	46/46/46	70/65/60	-/-/-
309	Oostgevel nieuwe appartementen	49/49/48	70/65/60	-/-/-

De rekenresultaten zijn op elke woonlaag berekend in de dag-, avond- en nachtperiode. In bovenstaande tabel wordt de hoogst berekende waarde per punt weergegeven. In de bijlage 4 zijn de rekenresultaten op alle hoogten weergegeven.

Uit de rekenresultaten blijkt dat na het plaatsen van geluiddempende roosters in de gevel wel kan worden voldaan aan de normstelling voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de piekgeluiden.

5.3 Gesloten parkeergarage

Wanneer de oostgevel van de parkeergarage gesloten wordt uitgevoerd, zal de uitstraling van het gebouw niet meer relevant zijn. Wel is rekening gehouden met de inrit van de parkeergarage. Onder een gesloten gevel verstaan we een dichte gevel met een massa van minstens 40 kg/m². Wel is (stuwdruk)ventilatie nodig. Hierdoor nemen het aantal installaties en dus geluidsbronnen op het dak toe. Uitgegaan is van een totaal bronvermogen van de installaties op het dak van 90 dB(A). De installaties zijn continu in werking.

tabel 4: rekenresultaten op maatgevende punten bij een gesloten gevel

Punt	Locatie	Berekend	Toetsing	Overschrijding
Representatieve bedrijfssituatie				
L_{ArLT}				
302	Bestaande woningen Prinsenplein	40/40/40	50/45/40	-/-/-
303	Westgevel nieuwe appartementen	38/38/38	50/45/40	-/-/-
304	Westgevel nieuwe appartementen	39/39/39	50/45/40	-/-/-
305	Westgevel nieuwe appartementen	39/39/39	50/45/40	-/-/-
306	Westgevel nieuwe appartementen	38/38/38	50/45/40	-/-/-
309	Oostgevel nieuwe appartementen	37/37/37	50/45/40	-/-/-
L_{Amax}				
302	Bestaande woningen Prinsenplein	40/40/40	70/65/60	-/-/-
303	Westgevel nieuwe appartementen	38/38/38	70/65/60	-/-/-
304	Westgevel nieuwe appartementen	43/43/43	70/65/60	-/-/-
305	Westgevel nieuwe appartementen	43/43/43	70/65/60	-/-/-
306	Westgevel nieuwe appartementen	38/38/38	70/65/60	-/-/-
309	Oostgevel nieuwe appartementen	37/37/37	70/65/60	-/-/-

De rekenresultaten zijn op de woonlagen berekend in de dag-, avond- en nachtperiode. In bovenstaande tabel wordt de hoogst berekende waarde per punt weergegeven. In de bijlage 5 zijn de rekenresultaten op alle hoogten weergegeven.

Uit de rekenresultaten blijkt dat met een gesloten gevel wel kan worden voldaan aan de normstelling voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de piekgeluiden uit het Activiteitenbesluit.

5.4 Indirecte hinder

De indirecte hinder is bepaald voor het rijden van de kromme Elleboog naar de parkeergarage.

De resultaten worden in eerste instantie getoetst aan de voorkeurswaarde van 50, 45 en 40 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Wanneer hier niet aan kan worden voldaan, wordt getoetst aan de grenswaarde van 65, 60 en 55 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode.

tabel 5: rekenresultaten op maatgevende punten

Punt	Locatie	Berekend	Toetsing	Overschrijding
Representatieve bedrijfssituatie				
L_{Aeq}		Voorkeurswaarde		
305	Westgevel nieuwe appartementen	54/54/45	50/45/40	4/9/5
306	Westgevel nieuwe appartementen	53/53/44	50/45/40	3/8/4
309	Oostgevel nieuwe appartementen	53/53/44	50/45/40	3/8/4


De rekenresultaten zijn op de woonlagen berekend in de dag-, avond- en nachtperiode. In bovenstaande tabel wordt de hoogst berekende waarde voor de maatgevende punten weergegeven. In de bijlage 6 zijn de rekenresultaten op alle hoogten weergegeven.

Uit de rekenresultaten blijkt dat niet kan worden voldaan aan de voorkeurswaarde. Wel wordt op alle punten voldaan aan de grenswaarde.

6. Conclusie

In opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. heeft Adviesbureau de Haan B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de parkeergarage aan de Kromme Elleboog.

- Uit de rekenresultaten blijkt dat bij een open parkeergarage niet kan worden voldaan aan de normstelling voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de piekgeluiden uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer.
- Wanneer de open gevel wordt voorzien van geluiddempende roosters, kan wel worden voldaan aan de normstelling. Op de maatgevende woning aan de overzijde van de parkeergarage wordt een $L_{A,LT}$ van 45, 45 en 33 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode berekend. De maximale geluidsniveaus (piekgeluiden) zijn 53 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.
- Aan de normstelling wordt tevens voldaan wanneer de parkeergarage gesloten wordt uitgevoerd. Op de maatgevende woning aan de overzijde van de parkeergarage wordt een $L_{A,LT}$ van 40 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode berekend. De maximale geluidsniveaus (piekgeluiden) zijn 43 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.
- Als gevolg van de verkeersaantrekkende werking zijn de geluidsniveaus 54, 54 en 45 dB(A). Hiermee wordt niet voldaan aan de voorkeurswaarde, maar wel aan de grenswaarde.

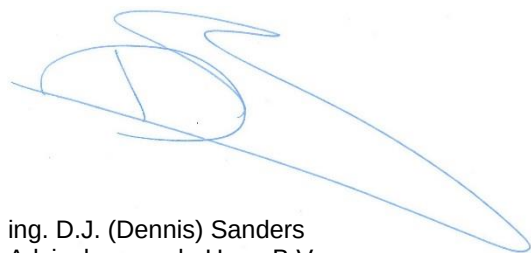

ing. D.J. (Dennis) Sanders
Adviesbureau de Haan B.V.

Bijlage 1

Titel

Brongegevens

AH.2011.0219.07
Parkeergarage
Open garage
Situatie: RBS

Bijlage 1.1
Gevelafstraling (L_w) parkeerdek

Oostgevel (per verdieping) Personenwagens


II.3 methode			Hz	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
lengte	33,0	[m]	Lp	37,2	44,0	44,8	49,9	55,9	59,9	61,6	58,9	53,9	66,0
hoogte	2,5	[m]	10log(S)	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	
open deel	100,0%	[%]	Delta Lf	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
aantal deelbronnen	1	[n]	DI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
geveleppervlak per bron	82,5	[m ²]	Lw	59,4	66,2	67,0	72,1	78,1	82,1	83,8	81,1	76,1	88,2

Westgevel (per verdieping) Personenwagens

II.3 methode			Hz	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
lengte	17,0	[m]	Lp	37,2	44,0	44,8	49,9	55,9	59,9	61,6	58,9	53,9	66,0
hoogte	2,5	[m]	10log(S)	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	
open deel	100,0%	[%]	Delta Lf	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
aantal deelbronnen	1	[n]	DI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
geveleppervlak	42,5	[m ²]	Lw	56,5	63,3	64,1	69,2	75,2	79,2	80,9	78,2	73,2	85,3

berekening van de bedrijfsduurcorrectieterm (C_b) voor de gevelafstraling per parkeerdek										
Bronnummers	Omschrijving bron	aantal voertuigbewegingen per periode			lengte rijroute L [m]	rijksnelheid v [km/uur]	aantal deelbronnen N [--]	Bedrijfsduur-correctieterm		
		dag	avond	nacht				dag	avond	nacht
		$n_{(D)}$ [--]	$n_{(A)}$ [--]	$n_{(N)}$ [--]				$C_{b(D)}$ [dB]	$C_{b(A)}$ [dB]	$C_{b(N)}$ [dB]
[--]										
	Personenwagens									
010	Oostgevel, BG	502	168	40	30	10	1	-9,0	-9,0	-18,2
011	Oostgevel, 1e verdieping	484	158	30	30	10	1	-9,2	-9,3	-19,5
012	Oostgevel, 2e verdieping	400	132	0	30	10	1	-10,0	-10,0	--
013	Oostgevel, 3e verdieping	192	98	0	30	10	1	-13,2	-11,3	--
014	Oostgevel, 4e verdieping	186	62	0	30	10	1	-13,3	-13,3	--
015	Oostgevel, 5e verdieping	80	26	0	30	10	1	-17,0	-17,1	--
020	Westgevel, BG	502	168	40	17	10	1	-11,5	-11,5	-20,7
021	Westgevel, 1e verdieping	484	158	30	17	10	1	-11,6	-11,7	-22,0
022	Westgevel, 2e verdieping	400	132	0	17	10	1	-12,5	-12,5	--
023	Westgevel, 3e verdieping	192	98	0	17	10	1	-15,7	-13,8	--
024	Westgevel, 4e verdieping	186	62	0	17	10	1	-15,8	-15,8	--
025	Westgevel, 5e verdieping	80	26	0	17	10	1	-19,5	-19,6	--

formule voor de berekening van de C_b	definitie etmaalperioden			
$C_b = -10 \cdot \log \left(\frac{L \cdot n}{N \cdot T_0 \cdot v \cdot 1000} \right)$	periode	van	tot	duur T_0 [uur]
		[hh:mm]	[hh:mm]	
	dag	7:00	19:00	12:00
	avond	19:00	23:00	4:00
	nacht	23:00	7:00	8:00

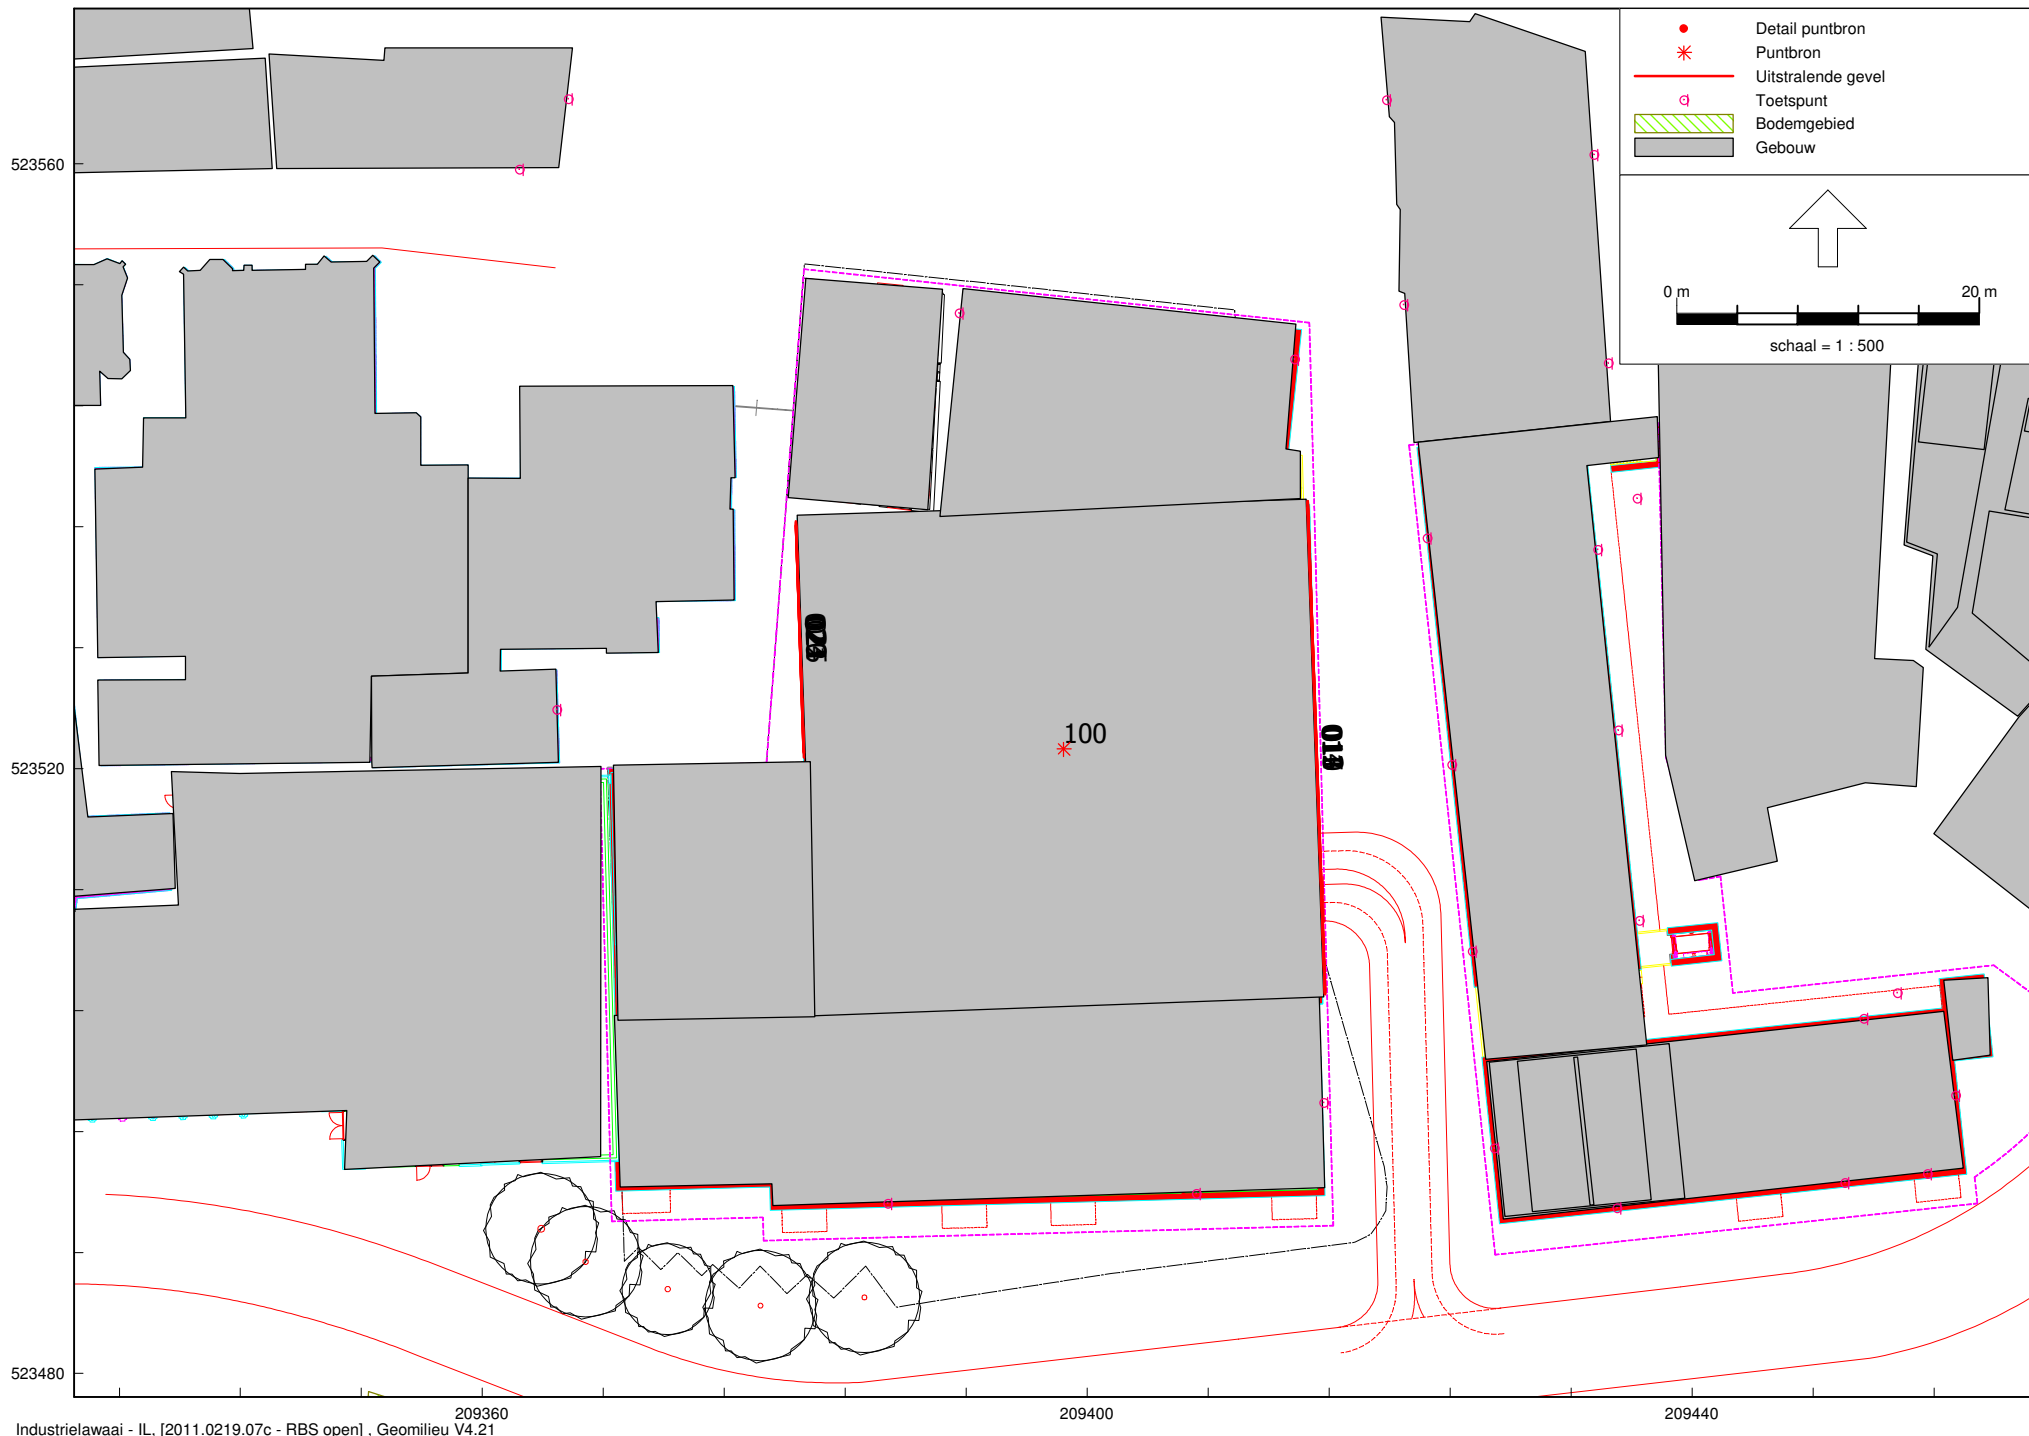

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel

Model: RBS open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	ISO_H	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL
010	Oostgevel BG	Lijn	0,00	0,00	Relatief	2	31,90	Nee	5	True	1,511	0,504	0,121	9,00	9,00	18,20	3,0	1,0
011	Oostgevel 1e verdieping	Lijn	3,00	0,00	Relatief	2	32,30	Nee	5	True	1,443	0,470	0,090	9,20	9,30	19,50	3,0	1,0
012	Oostgevel 2e verdieping	Lijn	6,00	0,00	Relatief	2	32,58	Nee	5	True	1,200	0,400	--	10,00	10,00	--	3,0	1,0
013	Oostgevel 3e verdieping	Lijn	9,00	0,00	Relatief	2	32,60	Nee	5	True	0,574	0,297	--	13,20	11,30	--	3,0	1,0
014	Oostgevel 4e verdieping	Lijn	12,00	0,00	Relatief	2	32,55	Nee	5	True	0,561	0,187	--	13,30	13,30	--	3,0	1,0
015	Oostgevel 5e verdieping	Lijn	15,00	0,00	Relatief	2	32,14	Nee	5	True	0,239	0,078	--	17,00	17,10	--	3,0	1,0
020	Westgevel BG	Lijn	0,00	0,00	Relatief	2	15,13	Nee	5	True	0,850	0,283	0,068	11,50	11,50	20,70	3,0	1,0
021	Westgevel 1e verdieping	Lijn	3,00	0,00	Relatief	2	15,14	Nee	5	True	0,830	0,270	0,050	11,60	11,70	22,00	3,0	1,0
022	Westgevel 2e verdieping	Lijn	6,00	0,00	Relatief	2	15,03	Nee	5	True	0,675	0,225	--	12,50	12,50	--	3,0	1,0
023	Westgevel 3e verdieping	Lijn	9,00	0,00	Relatief	2	15,15	Nee	5	True	0,323	0,167	--	15,70	13,80	--	3,0	1,0
024	Westgevel 4e verdieping	Lijn	12,00	0,00	Relatief	2	14,93	Nee	5	True	0,316	0,105	--	15,80	15,80	--	3,0	1,0
025	Westgevel 5e verdieping	Lijn	15,00	0,00	Relatief	2	15,33	Nee	5	True	0,135	0,044	--	19,50	19,60	--	3,0	1,0

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel

Model: RBS open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	DeltaH	LwM2	Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
010	1,0		68,40	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	1,0		68,35	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	1,0		68,31	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	1,0		68,31	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1,0		68,31	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	1,0		68,37	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	1,0		68,74	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	1,0		68,74	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1,0		68,77	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	1,0		68,74	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	1,0		68,80	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	1,0		68,68	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel

Model: RBS open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 3l	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
010	39,59	46,39	47,19	52,29	58,29	62,29	63,99	61,29	56,29	68,40	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10
011	39,54	46,34	47,14	52,24	58,24	62,24	63,94	61,24	56,24	68,35	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10
012	39,50	46,30	47,10	52,20	58,20	62,20	63,90	61,20	56,20	68,31	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10
013	39,50	46,30	47,10	52,20	58,20	62,20	63,90	61,20	56,20	68,31	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10
014	39,50	46,30	47,10	52,20	58,20	62,20	63,90	61,20	56,20	68,31	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10
015	39,56	46,36	47,16	52,26	58,26	62,26	63,96	61,26	56,26	68,37	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10
020	39,93	46,73	47,53	52,63	58,63	62,63	64,33	61,63	56,63	68,74	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20
021	39,93	46,73	47,53	52,63	58,63	62,63	64,33	61,63	56,63	68,74	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20
022	39,96	46,76	47,56	52,66	58,66	62,66	64,36	61,66	56,66	68,77	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20
023	39,93	46,73	47,53	52,63	58,63	62,63	64,33	61,63	56,63	68,74	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20
024	39,99	46,79	47,59	52,69	58,69	62,69	64,39	61,69	56,69	68,80	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20
025	39,87	46,67	47,47	52,57	58,57	62,57	64,27	61,57	56,57	68,68	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel

Model: RBS open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr	Totaal
010		88,21
011		88,21
012		88,21
013		88,21
014		88,21
015		88,21
020		85,31
021		85,31
022		85,31
023		85,31
024		85,31
025		85,31

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel

Model: RBS open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb (u) (D)	Cb (u) (A)	Cb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	GeenRefl.
100	Ventilator (dak)	209398,42	523521,30	18,50	18,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel

Model: RBS open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDamping	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Lwr Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
100	Nee	--	39,80	50,90	59,40	64,80	67,00	66,20	62,00	--	71,70	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel met rooster

Model: RBS deels open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	ISO_H	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL
010	Oostgevel BG	Lijn	0,00	0,00	Relatief	2	31,90	Nee	5	True	1,511	0,504	0,121	9,00	9,00	18,20	3,0	1,0
011	Oostgevel 1e verdieping	Lijn	3,00	0,00	Relatief	2	32,30	Nee	5	True	1,443	0,470	0,090	9,20	9,30	19,50	3,0	1,0
012	Oostgevel 2e verdieping	Lijn	6,00	0,00	Relatief	2	32,58	Nee	5	True	1,200	0,400	--	10,00	10,00	--	3,0	1,0
013	Oostgevel 3e verdieping	Lijn	9,00	0,00	Relatief	2	32,60	Nee	5	True	0,574	0,297	--	13,20	11,30	--	3,0	1,0
014	Oostgevel 4e verdieping	Lijn	12,00	0,00	Relatief	2	32,55	Nee	5	True	0,561	0,187	--	13,30	13,30	--	3,0	1,0
015	Oostgevel 5e verdieping	Lijn	15,00	0,00	Relatief	2	32,14	Nee	5	True	0,239	0,078	--	17,00	17,10	--	3,0	1,0
020	Westgevel BG	Lijn	0,00	0,00	Relatief	2	15,13	Nee	5	True	0,850	0,283	0,068	11,50	11,50	20,70	3,0	1,0
021	Westgevel 1e verdieping	Lijn	3,00	0,00	Relatief	2	15,14	Nee	5	True	0,830	0,270	0,050	11,60	11,70	22,00	3,0	1,0
022	Westgevel 2e verdieping	Lijn	6,00	0,00	Relatief	2	15,03	Nee	5	True	0,675	0,225	--	12,50	12,50	--	3,0	1,0
023	Westgevel 3e verdieping	Lijn	9,00	0,00	Relatief	2	15,15	Nee	5	True	0,323	0,167	--	15,70	13,80	--	3,0	1,0
024	Westgevel 4e verdieping	Lijn	12,00	0,00	Relatief	2	14,93	Nee	5	True	0,316	0,105	--	15,80	15,80	--	3,0	1,0
025	Westgevel 5e verdieping	Lijn	15,00	0,00	Relatief	2	15,33	Nee	5	True	0,135	0,044	--	19,50	19,60	--	3,0	1,0

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel met rooster

Model: RBS deels open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	DeltaH	LwM2	Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
010	1,0		68,40	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	3,00	3,00	4,00	7,00	8,00	13,00	15,00	13,00	15,00
011	1,0		68,35	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	3,00	3,00	4,00	7,00	8,00	13,00	15,00	13,00	15,00
012	1,0		68,31	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	3,00	3,00	4,00	7,00	8,00	13,00	15,00	13,00	15,00
013	1,0		68,31	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	3,00	3,00	4,00	7,00	8,00	13,00	15,00	13,00	15,00
014	1,0		68,31	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	3,00	3,00	4,00	7,00	8,00	13,00	15,00	13,00	15,00
015	1,0		68,37	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	3,00	3,00	4,00	7,00	8,00	13,00	15,00	13,00	15,00
020	1,0		68,74	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	3,00	3,00	4,00	7,00	8,00	13,00	15,00	13,00	15,00
021	1,0		68,74	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	3,00	3,00	4,00	7,00	8,00	13,00	15,00	13,00	15,00
022	1,0		68,77	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	3,00	3,00	4,00	7,00	8,00	13,00	15,00	13,00	15,00
023	1,0		68,74	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	3,00	3,00	4,00	7,00	8,00	13,00	15,00	13,00	15,00
024	1,0		68,80	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	3,00	3,00	4,00	7,00	8,00	13,00	15,00	13,00	15,00
025	1,0		68,68	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	3,00	3,00	4,00	7,00	8,00	13,00	15,00	13,00	15,00

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel met rooster

Model: RBS deels open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
010	36,59	43,39	43,19	45,29	50,29	49,29	48,99	48,29	41,29	56,37	56,40	63,20	63,00	65,10	70,10	69,10	68,80	68,10	61,10
011	36,54	43,34	43,14	45,24	50,24	49,24	48,94	48,24	41,24	56,32	56,40	63,20	63,00	65,10	70,10	69,10	68,80	68,10	61,10
012	36,50	43,30	43,10	45,20	50,20	49,20	48,90	48,20	41,20	56,28	56,40	63,20	63,00	65,10	70,10	69,10	68,80	68,10	61,10
013	36,50	43,30	43,10	45,20	50,20	49,20	48,90	48,20	41,20	56,28	56,40	63,20	63,00	65,10	70,10	69,10	68,80	68,10	61,10
014	36,50	43,30	43,10	45,20	50,20	49,20	48,90	48,20	41,20	56,28	56,40	63,20	63,00	65,10	70,10	69,10	68,80	68,10	61,10
015	36,56	43,36	43,16	45,26	50,26	49,26	48,96	48,26	41,26	56,34	56,40	63,20	63,00	65,10	70,10	69,10	68,80	68,10	61,10
020	36,93	43,73	43,53	45,63	50,63	49,63	49,33	48,63	41,63	56,71	53,50	60,30	60,10	62,20	67,20	66,20	65,90	65,20	58,20
021	36,93	43,73	43,53	45,63	50,63	49,63	49,33	48,63	41,63	56,71	53,50	60,30	60,10	62,20	67,20	66,20	65,90	65,20	58,20
022	36,96	43,76	43,56	45,66	50,66	49,66	49,36	48,66	41,66	56,74	53,50	60,30	60,10	62,20	67,20	66,20	65,90	65,20	58,20
023	36,93	43,73	43,53	45,63	50,63	49,63	49,33	48,63	41,63	56,71	53,50	60,30	60,10	62,20	67,20	66,20	65,90	65,20	58,20
024	36,99	43,79	43,59	45,69	50,69	49,69	49,39	48,69	41,69	56,77	53,50	60,30	60,10	62,20	67,20	66,20	65,90	65,20	58,20
025	36,87	43,67	43,47	45,57	50,57	49,57	49,27	48,57	41,57	56,65	53,50	60,30	60,10	62,20	67,20	66,20	65,90	65,20	58,20

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel met rooster

Model: RBS deels open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr	Totaal
010		76,18
011		76,18
012		76,18
013		76,18
014		76,18
015		76,18
020		73,28
021		73,28
022		73,28
023		73,28
024		73,28
025		73,28

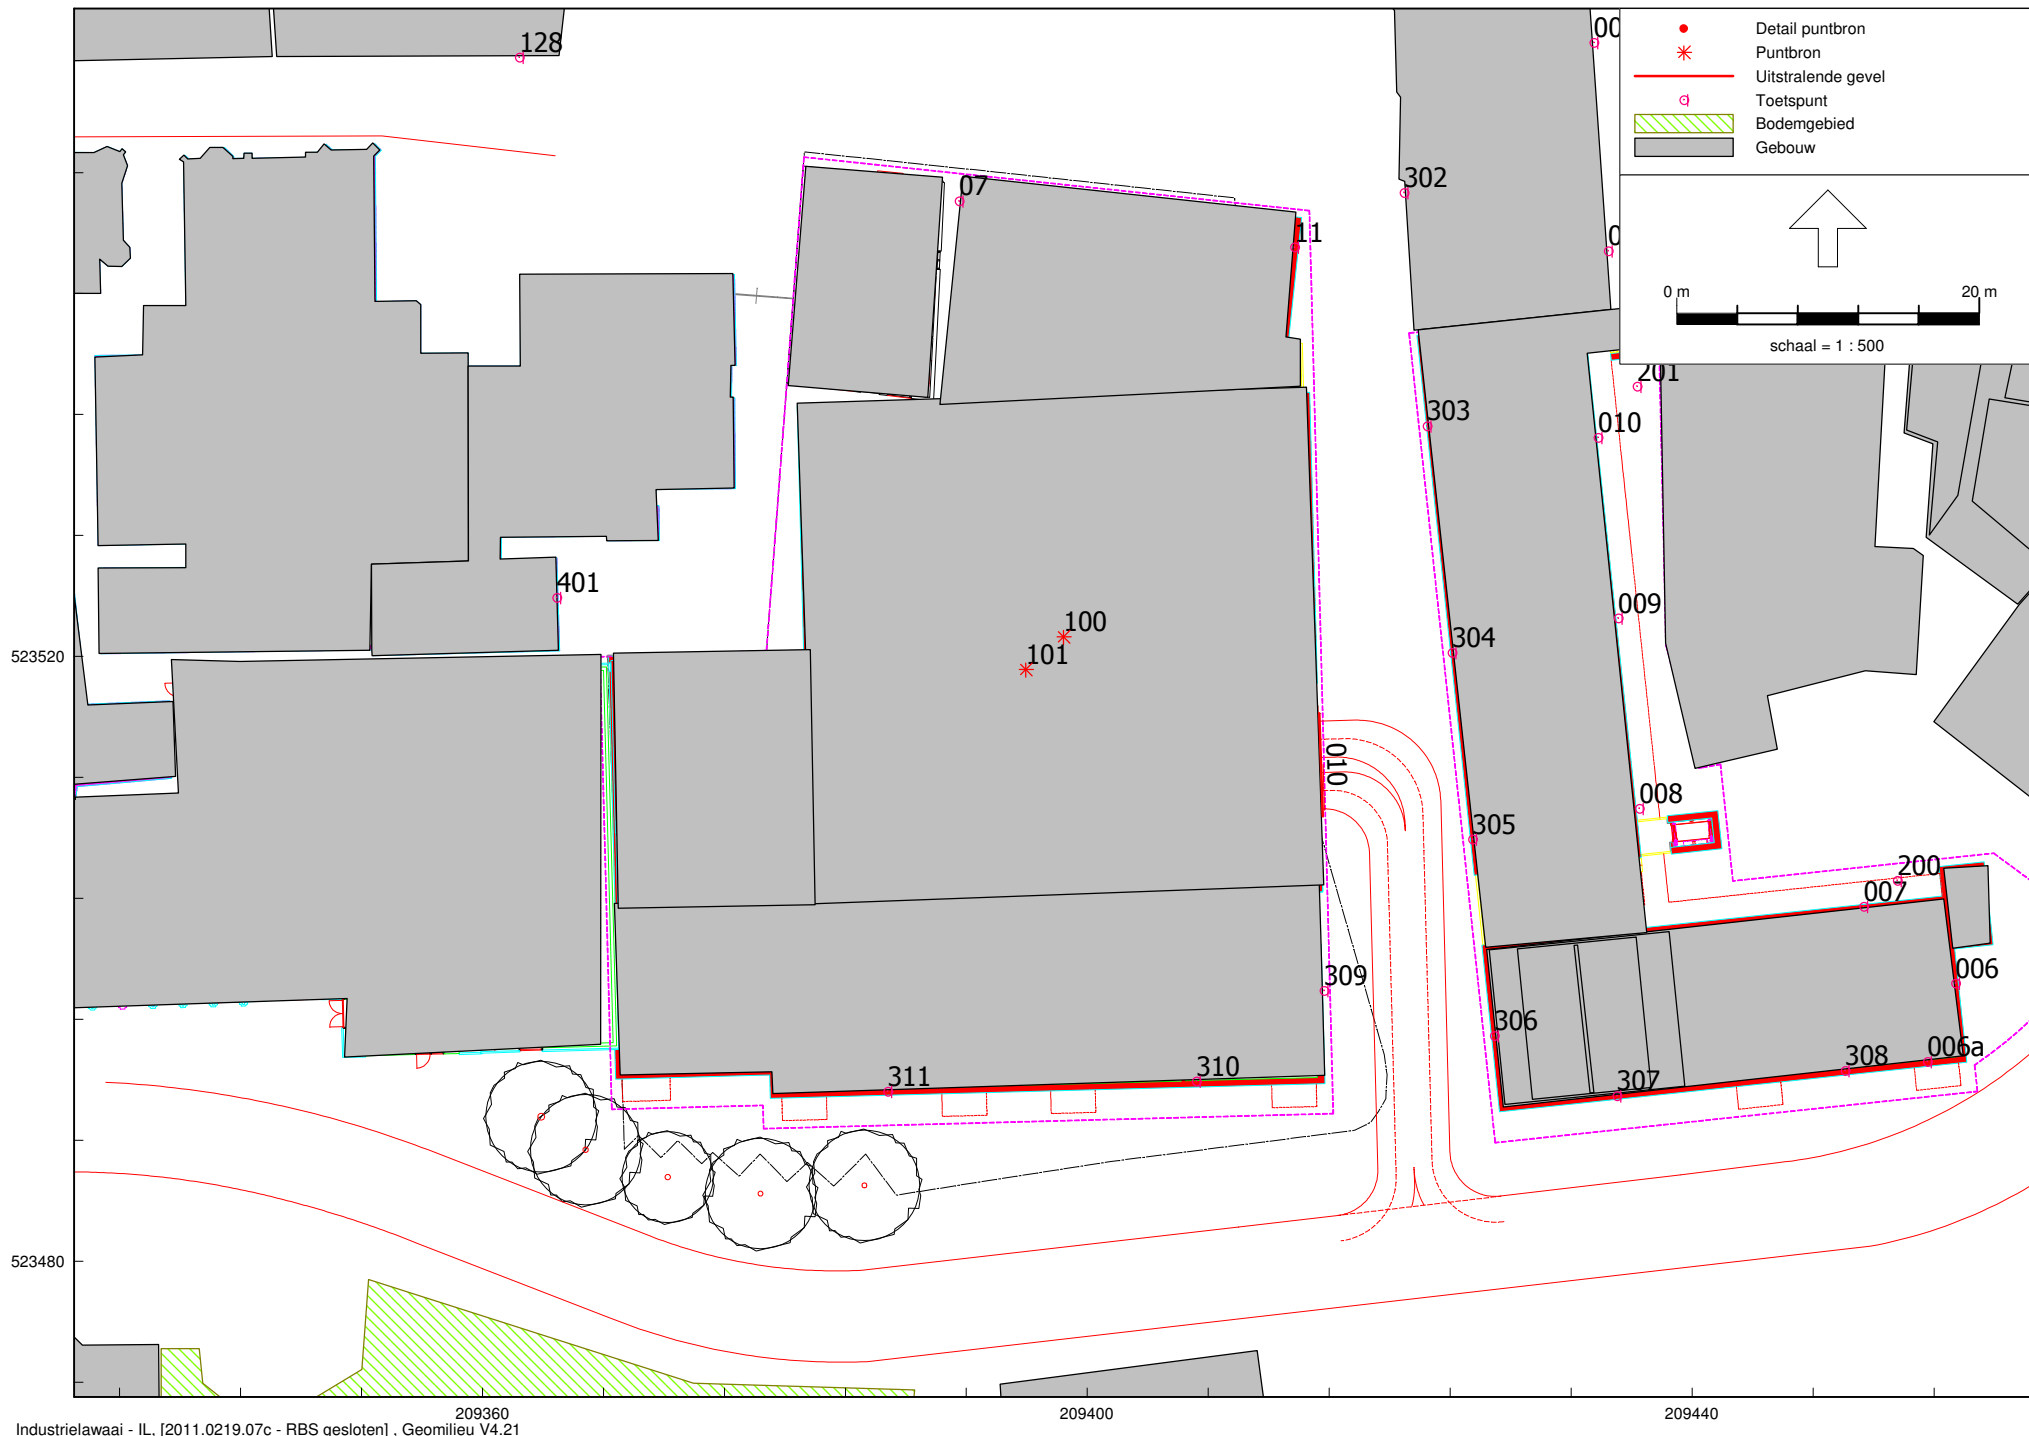

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Gesloten gevel

Model: RBS gesloten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	ISO_H	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH
010	Oostgevel BG	Lijn	0,00	0,00	Relatief	2	6,81	Nee	5	True	0,998	0,333	0,080	10,80	10,80	20,00	3,0	1,0	1,0

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Gesloten gevel

Model: RBS gesloten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31
010	53,11	37,40	44,20	45,00	50,10	56,10	60,10	61,80	59,10	54,10	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Gesloten gevel

Model: RBS gesloten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
010	31,10	31,90	37,00	43,00	47,00	48,70	46,00	41,00	53,11	37,40	44,20	45,00	50,10	56,10	60,10	61,80	59,10	54,10	66,21

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Gesloten gevel

Model: RBS gesloten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb (u) (D)	Cb (u) (A)	Cb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	GeenRefl.
101	Ventilator (dak)	209395,93	523519,14	18,50	18,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee
100	Ventilator (dak)	209398,42	523521,30	18,50	18,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Gesloten gevel

Model: RBS gesloten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Lwr Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
101	Nee	65,00	70,00	86,00	85,00	82,00	81,00	77,00	72,00	65,00	90,34	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Nee	--	39,80	50,90	59,40	64,80	67,00	66,20	62,00	--	71,70	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Gesloten gevel

Model: RBS gesloten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 8k
101	0,00
100	0,00

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel LAmix

Model: RBS lamax, open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	ISO_H	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL
010	Oostgevel BG	Lijn	0,00	0,00	Relatief	2	31,90	Nee	5	True	1,511	0,504	0,121	9,00	9,00	18,20	3,0	1,0
011	Oostgevel 1e verdieping	Lijn	3,00	0,00	Relatief	2	32,30	Nee	5	True	1,443	0,470	0,090	9,20	9,30	19,50	3,0	1,0
012	Oostgevel 2e verdieping	Lijn	6,00	0,00	Relatief	2	32,58	Nee	5	True	1,200	0,400	--	10,00	10,00	--	3,0	1,0
013	Oostgevel 3e verdieping	Lijn	9,00	0,00	Relatief	2	32,60	Nee	5	True	0,574	0,297	--	13,20	11,30	--	3,0	1,0
014	Oostgevel 4e verdieping	Lijn	12,00	0,00	Relatief	2	32,55	Nee	5	True	0,561	0,187	--	13,30	13,30	--	3,0	1,0
015	Oostgevel 5e verdieping	Lijn	15,00	0,00	Relatief	2	32,14	Nee	5	True	0,239	0,078	--	17,00	17,10	--	3,0	1,0
020	Westgevel BG	Lijn	0,00	0,00	Relatief	2	15,13	Nee	5	True	0,850	0,283	0,068	11,50	11,50	20,70	3,0	1,0
021	Westgevel 1e verdieping	Lijn	3,00	0,00	Relatief	2	15,14	Nee	5	True	0,830	0,270	0,050	11,60	11,70	22,00	3,0	1,0
022	Westgevel 2e verdieping	Lijn	6,00	0,00	Relatief	2	15,03	Nee	5	True	0,675	0,225	--	12,50	12,50	--	3,0	1,0
023	Westgevel 3e verdieping	Lijn	9,00	0,00	Relatief	2	15,15	Nee	5	True	0,323	0,167	--	15,70	13,80	--	3,0	1,0
024	Westgevel 4e verdieping	Lijn	12,00	0,00	Relatief	2	14,93	Nee	5	True	0,316	0,105	--	15,80	15,80	--	3,0	1,0
025	Westgevel 5e verdieping	Lijn	15,00	0,00	Relatief	2	15,33	Nee	5	True	0,135	0,044	--	19,50	19,60	--	3,0	1,0

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel LAmix

Model: RBS lAmix, open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	DeltaH	LwM2	Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
010	1,0		68,40	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
011	1,0		68,35	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
012	1,0		68,31	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
013	1,0		68,31	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
014	1,0		68,31	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
015	1,0		68,37	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
020	1,0		68,74	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
021	1,0		68,74	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
022	1,0		68,77	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
023	1,0		68,74	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
024	1,0		68,80	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
025	1,0		68,68	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel LAmix

Model: RBS lamax, open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
010	43,59	50,39	51,19	56,29	62,29	66,29	67,99	65,29	60,29	72,40	63,40	70,20	71,00	76,10	82,10	86,10	87,80	85,10	80,10
011	43,54	50,34	51,14	56,24	62,24	66,24	67,94	65,24	60,24	72,35	63,40	70,20	71,00	76,10	82,10	86,10	87,80	85,10	80,10
012	43,50	50,30	51,10	56,20	62,20	66,20	67,90	65,20	60,20	72,31	63,40	70,20	71,00	76,10	82,10	86,10	87,80	85,10	80,10
013	43,50	50,30	51,10	56,20	62,20	66,20	67,90	65,20	60,20	72,31	63,40	70,20	71,00	76,10	82,10	86,10	87,80	85,10	80,10
014	43,50	50,30	51,10	56,20	62,20	66,20	67,90	65,20	60,20	72,31	63,40	70,20	71,00	76,10	82,10	86,10	87,80	85,10	80,10
015	43,56	50,36	51,16	56,26	62,26	66,26	67,96	65,26	60,26	72,37	63,40	70,20	71,00	76,10	82,10	86,10	87,80	85,10	80,10
020	43,93	50,73	51,53	56,63	62,63	66,63	68,33	65,63	60,63	72,74	60,50	67,30	68,10	73,20	79,20	83,20	84,90	82,20	77,20
021	43,93	50,73	51,53	56,63	62,63	66,63	68,33	65,63	60,63	72,74	60,50	67,30	68,10	73,20	79,20	83,20	84,90	82,20	77,20
022	43,96	50,76	51,56	56,66	62,66	66,66	68,36	65,66	60,66	72,77	60,50	67,30	68,10	73,20	79,20	83,20	84,90	82,20	77,20
023	43,93	50,73	51,53	56,63	62,63	66,63	68,33	65,63	60,63	72,74	60,50	67,30	68,10	73,20	79,20	83,20	84,90	82,20	77,20
024	43,99	50,79	51,59	56,69	62,69	66,69	68,39	65,69	60,69	72,80	60,50	67,30	68,10	73,20	79,20	83,20	84,90	82,20	77,20
025	43,87	50,67	51,47	56,57	62,57	66,57	68,27	65,57	60,57	72,68	60,50	67,30	68,10	73,20	79,20	83,20	84,90	82,20	77,20

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel LAmaz

Model: RBS lamax, open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr	Totaal
010		92,21
011		92,21
012		92,21
013		92,21
014		92,21
015		92,21
020		89,31
021		89,31
022		89,31
023		89,31
024		89,31
025		89,31

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel met rooster LAmix

Model: RBS deels open LAmix
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	ISO_H	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL
010	Oostgevel BG	Lijn	0,00	0,00	Relatief	2	31,90	Nee	5	True	1,511	0,504	0,121	9,00	9,00	18,20	3,0	1,0
011	Oostgevel 1e verdieping	Lijn	3,00	0,00	Relatief	2	32,30	Nee	5	True	1,443	0,470	0,090	9,20	9,30	19,50	3,0	1,0
012	Oostgevel 2e verdieping	Lijn	6,00	0,00	Relatief	2	32,58	Nee	5	True	1,200	0,400	--	10,00	10,00	--	3,0	1,0
013	Oostgevel 3e verdieping	Lijn	9,00	0,00	Relatief	2	32,60	Nee	5	True	0,574	0,297	--	13,20	11,30	--	3,0	1,0
014	Oostgevel 4e verdieping	Lijn	12,00	0,00	Relatief	2	32,55	Nee	5	True	0,561	0,187	--	13,30	13,30	--	3,0	1,0
015	Oostgevel 5e verdieping	Lijn	15,00	0,00	Relatief	2	32,14	Nee	5	True	0,239	0,078	--	17,00	17,10	--	3,0	1,0
020	Westgevel BG	Lijn	0,00	0,00	Relatief	2	15,13	Nee	5	True	0,850	0,283	0,068	11,50	11,50	20,70	3,0	1,0
021	Westgevel 1e verdieping	Lijn	3,00	0,00	Relatief	2	15,14	Nee	5	True	0,830	0,270	0,050	11,60	11,70	22,00	3,0	1,0
022	Westgevel 2e verdieping	Lijn	6,00	0,00	Relatief	2	15,03	Nee	5	True	0,675	0,225	--	12,50	12,50	--	3,0	1,0
023	Westgevel 3e verdieping	Lijn	9,00	0,00	Relatief	2	15,15	Nee	5	True	0,323	0,167	--	15,70	13,80	--	3,0	1,0
024	Westgevel 4e verdieping	Lijn	12,00	0,00	Relatief	2	14,93	Nee	5	True	0,316	0,105	--	15,80	15,80	--	3,0	1,0
025	Westgevel 5e verdieping	Lijn	15,00	0,00	Relatief	2	15,33	Nee	5	True	0,135	0,044	--	19,50	19,60	--	3,0	1,0

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel met rooster LAmix

Model: RBS deels open LAmix
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	DeltaH	LwM2	Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
010	1,0		68,40	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	-1,00	-1,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	9,00	11,00
011	1,0		68,35	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	-1,00	-1,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	9,00	11,00
012	1,0		68,31	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	-1,00	-1,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	9,00	11,00
013	1,0		68,31	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	-1,00	-1,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	9,00	11,00
014	1,0		68,31	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	-1,00	-1,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	9,00	11,00
015	1,0		68,37	59,40	66,20	67,00	72,10	78,10	82,10	83,80	81,10	76,10	88,21	-1,00	-1,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	9,00	11,00
020	1,0		68,74	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	-1,00	-1,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	9,00	11,00
021	1,0		68,74	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	-1,00	-1,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	9,00	11,00
022	1,0		68,77	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	-1,00	-1,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	9,00	11,00
023	1,0		68,74	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	-1,00	-1,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	9,00	11,00
024	1,0		68,80	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	-1,00	-1,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	9,00	11,00
025	1,0		68,68	56,50	63,30	64,10	69,20	75,20	79,20	80,90	78,20	73,20	85,31	-1,00	-1,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	9,00	11,00

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel met rooster LAmix

Model: RBS deels open LAmix
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
010	40,59	47,39	47,19	49,29	54,29	53,29	52,99	52,29	45,29	60,37	60,40	67,20	67,00	69,10	74,10	73,10	72,80	72,10	65,10
011	40,54	47,34	47,14	49,24	54,24	53,24	52,94	52,24	45,24	60,32	60,40	67,20	67,00	69,10	74,10	73,10	72,80	72,10	65,10
012	40,50	47,30	47,10	49,20	54,20	53,20	52,90	52,20	45,20	60,28	60,40	67,20	67,00	69,10	74,10	73,10	72,80	72,10	65,10
013	40,50	47,30	47,10	49,20	54,20	53,20	52,90	52,20	45,20	60,28	60,40	67,20	67,00	69,10	74,10	73,10	72,80	72,10	65,10
014	40,50	47,30	47,10	49,20	54,20	53,20	52,90	52,20	45,20	60,28	60,40	67,20	67,00	69,10	74,10	73,10	72,80	72,10	65,10
015	40,56	47,36	47,16	49,26	54,26	53,26	52,96	52,26	45,26	60,34	60,40	67,20	67,00	69,10	74,10	73,10	72,80	72,10	65,10
020	40,93	47,73	47,53	49,63	54,63	53,63	53,33	52,63	45,63	60,71	57,50	64,30	64,10	66,20	71,20	70,20	69,90	69,20	62,20
021	40,93	47,73	47,53	49,63	54,63	53,63	53,33	52,63	45,63	60,71	57,50	64,30	64,10	66,20	71,20	70,20	69,90	69,20	62,20
022	40,96	47,76	47,56	49,66	54,66	53,66	53,36	52,66	45,66	60,74	57,50	64,30	64,10	66,20	71,20	70,20	69,90	69,20	62,20
023	40,93	47,73	47,53	49,63	54,63	53,63	53,33	52,63	45,63	60,71	57,50	64,30	64,10	66,20	71,20	70,20	69,90	69,20	62,20
024	40,99	47,79	47,59	49,69	54,69	53,69	53,39	52,69	45,69	60,77	57,50	64,30	64,10	66,20	71,20	70,20	69,90	69,20	62,20
025	40,87	47,67	47,47	49,57	54,57	53,57	53,27	52,57	45,57	60,65	57,50	64,30	64,10	66,20	71,20	70,20	69,90	69,20	62,20

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Open gevel met rooster LAmox

Model: RBS deels open Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr	Totaal
010		80,18
011		80,18
012		80,18
013		80,18
014		80,18
015		80,18
020		77,28
021		77,28
022		77,28
023		77,28
024		77,28
025		77,28

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Gesloten gevel LAmix

Model: RBS gesloten LAmix
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	ISO_H	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH
010	Oostgevel BG	Lijn	0,00	0,00	Relatief	2	6,81	Nee	5	True	0,998	0,333	0,080	10,80	10,80	20,00	3,0	1,0	1,0

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Gesloten gevel LAmix

Model: RBS gesloten LAmix
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31
010	53,11	37,40	44,20	45,00	50,10	56,10	60,10	61,80	59,10	54,10	66,21	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	28,30

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS Gesloten gevel LAmaz

Model: RBS gesloten LAmaz
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
010	35,10	35,90	41,00	47,00	51,00	52,70	50,00	45,00	57,11	41,40	48,20	49,00	54,10	60,10	64,10	65,80	63,10	58,10	70,21

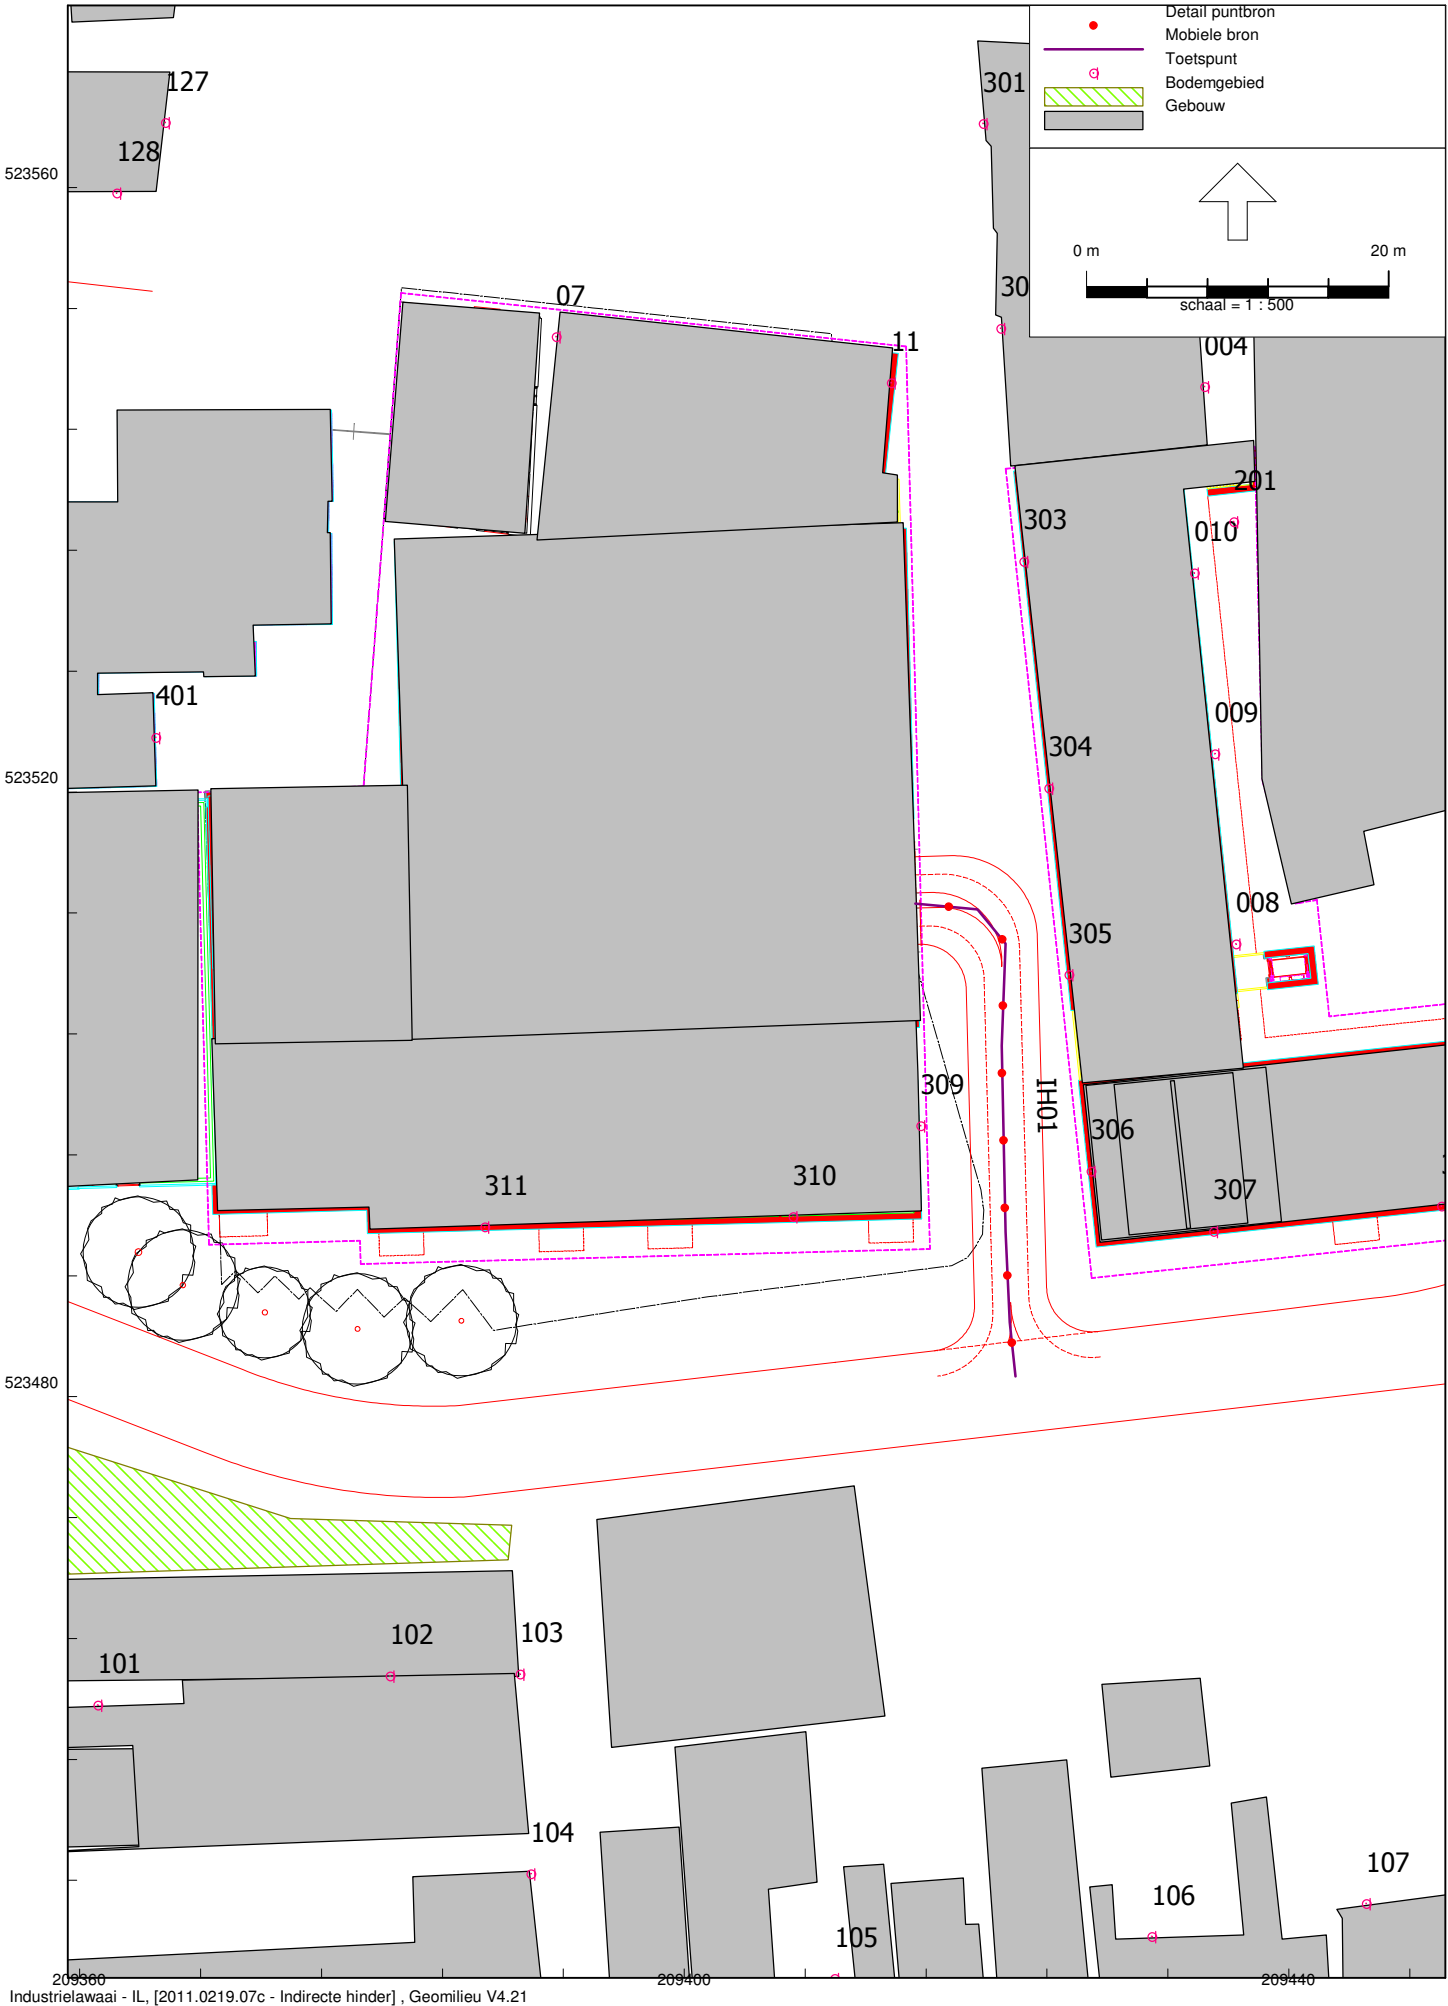

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Indirecte hinder

Model: Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
IH01	Indirecte hinder personenwagens	0,75	0,00	Relatief	7	35,72	502	168	40

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 1
Indirecte hinder

Model: Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
IH01	17,29	17,27	26,51	10	5,00	8	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog


Bijlage 1
Indirecte hinder

Model: Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Lwr Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
IH01	80,00	71,00	89,12	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 2

Titel	Rekenmodel - omgeving
-------	-----------------------

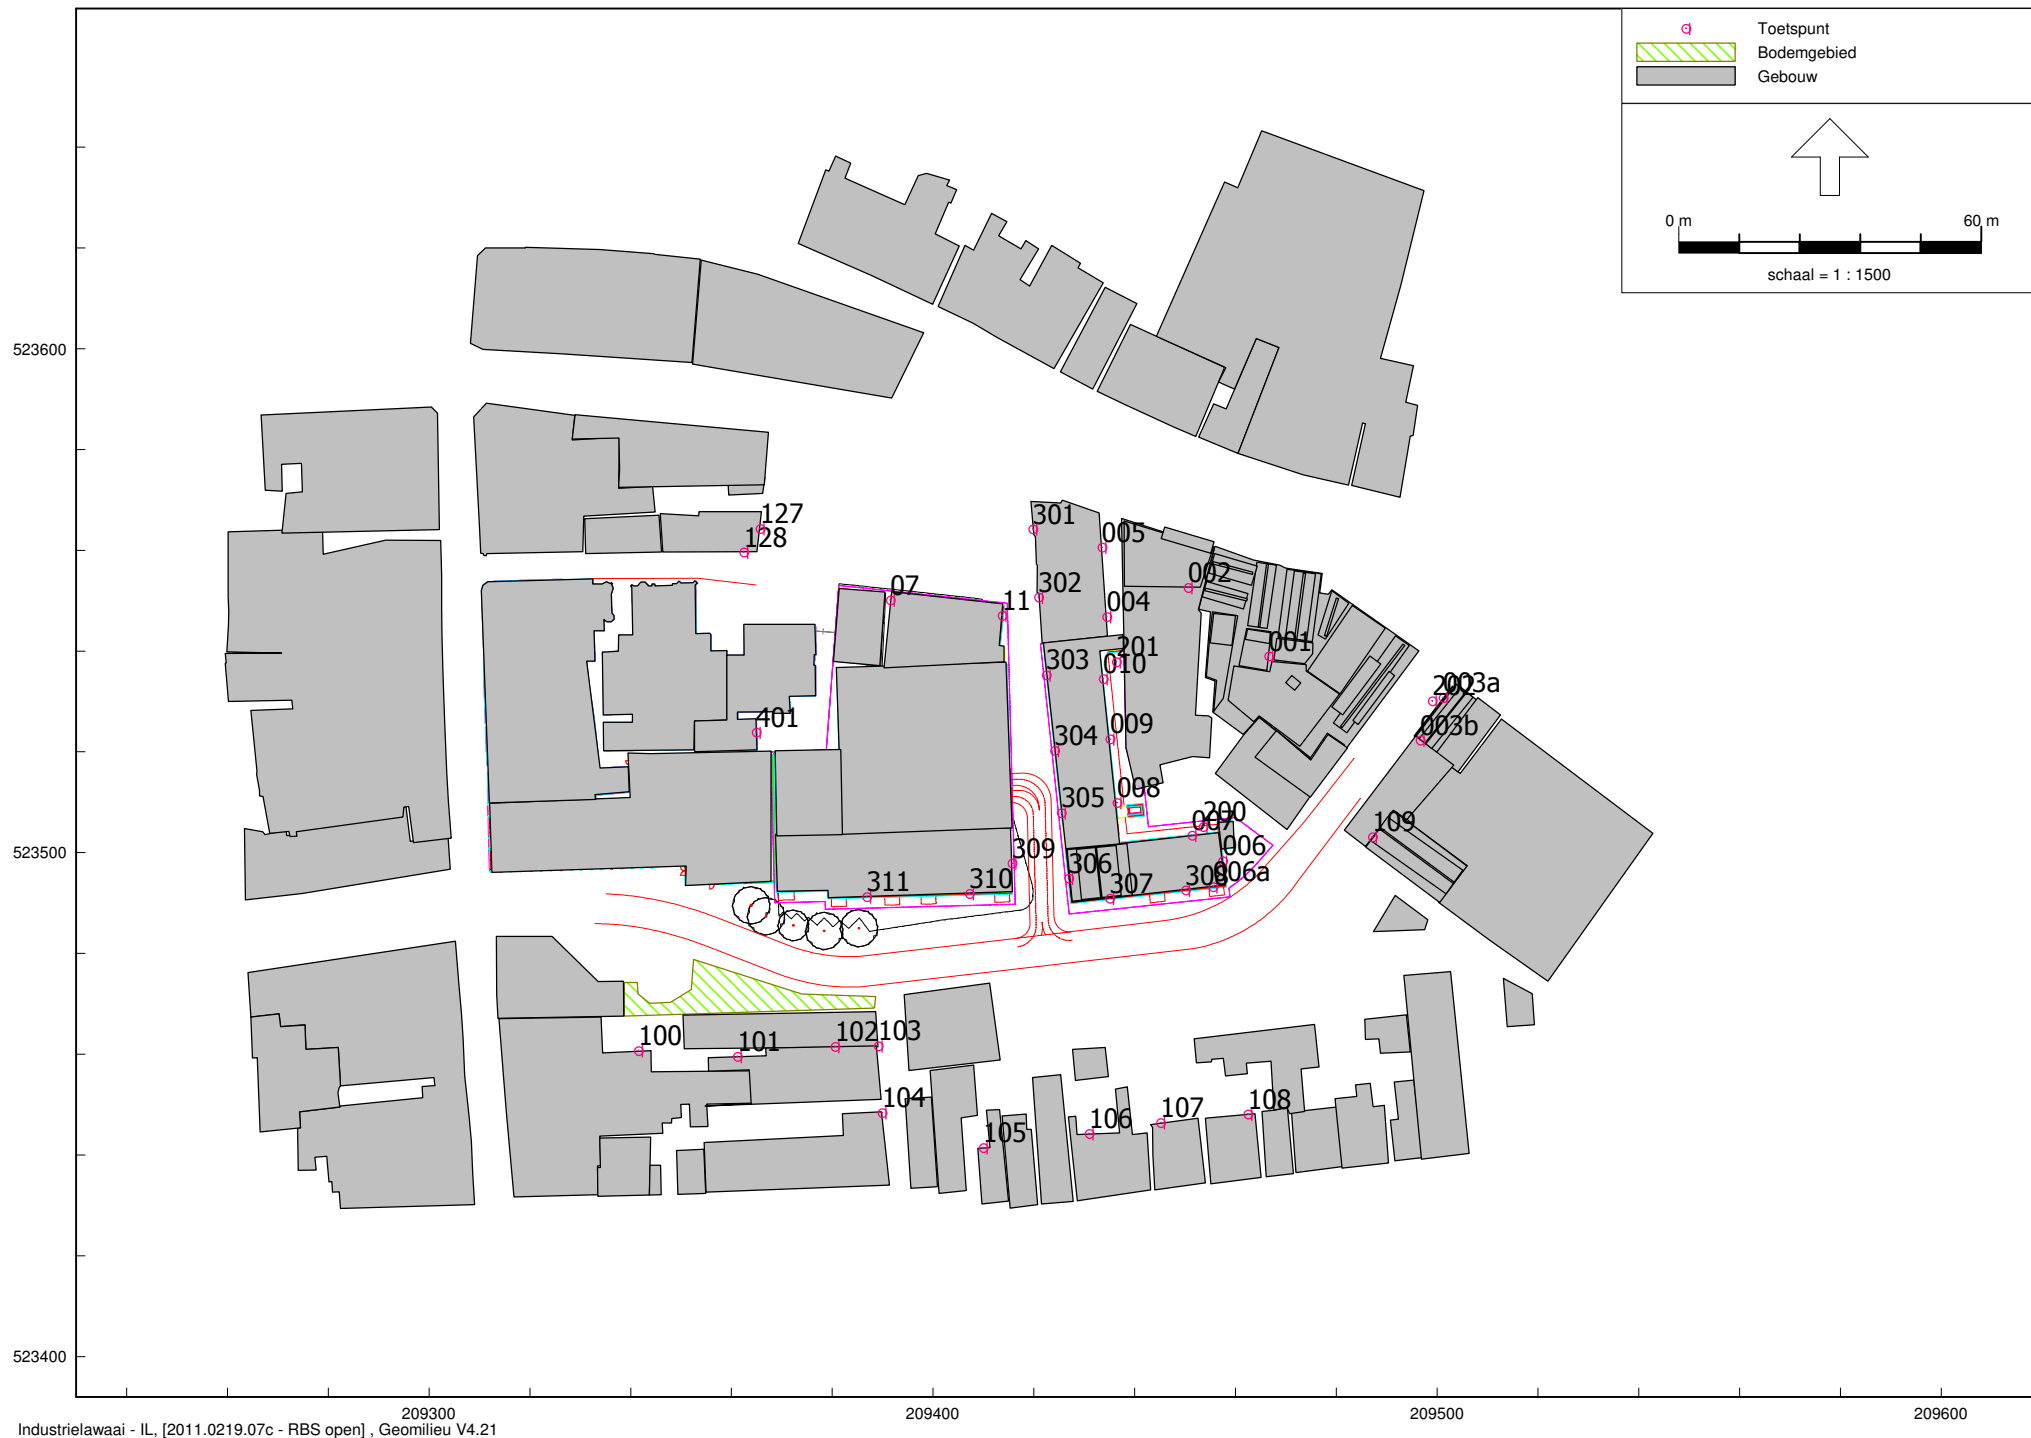



AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 2
Toetspunten

Model: RBS open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
003a	Prinsengracht 3	Punt	209501,17	523530,77	0,00	Relatief	--	5,00	--	--	--	--	Ja
003b	Prinsenplein 3	Punt	209496,59	523522,31	0,00	Relatief	--	5,00	--	--	--	--	Ja
006a	Nieuwe appartementen	Punt	209455,55	523493,22	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	10,00	12,50	--	Ja
001	Prinsenplein 44A	Punt	209466,61	523538,99	0,00	Relatief	--	5,00	--	--	--	--	Ja
002	Prinsenplein 38a	Punt	209450,60	523552,58	0,00	Relatief	--	5,00	--	--	--	--	Ja
004	Appartement-bestaand	Punt	209434,44	523546,83	0,00	Relatief	--	5,00	7,50	10,50	12,50	--	Ja
005	Appartement- bestaand	Punt	209433,50	523560,60	0,00	Relatief	--	5,00	7,50	10,50	12,50	--	Ja
006	Appartementen - nieuwbouw	Punt	209457,42	523498,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	10,00	12,50	--	Ja
007	Appartementen - nieuwbouw	Punt	209451,35	523503,48	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	10,00	12,50	--	Ja
07	Appartementen - nieuwbouw	Punt	209391,52	523550,13	0,00	Relatief	--	5,00	7,50	10,00	12,50	--	Ja
008	Appartementen - nieuwbouw	Punt	209436,51	523509,96	0,00	Relatief	--	5,00	7,50	10,00	12,50	--	Ja
009	Appartementen - nieuwbouw	Punt	209435,10	523522,54	0,00	Relatief	--	5,00	7,50	10,00	12,50	--	Ja
010	Appartementen - nieuwbouw	Punt	209433,77	523534,49	0,00	Relatief	--	5,00	7,50	10,00	12,50	--	Ja
11	Appartementen - nieuwbouw	Punt	209413,71	523547,08	0,00	Relatief	--	5,00	7,50	10,00	12,50	--	Ja
100	Bestaand	Punt	209341,59	523460,73	0,00	Relatief	--	5,00	7,50	--	--	--	Ja
101	Bestaand	Punt	209361,20	523459,60	0,00	Relatief	--	5,00	7,50	--	--	--	Ja
102	Bestaand	Punt	209380,54	523461,52	0,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
103	Bestaand	Punt	209389,14	523461,65	0,00	Relatief	--	5,00	7,50	--	--	--	Ja
104	Woning- bestaand	Punt	209389,86	523448,43	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
105	Woning- bestaand	Punt	209409,96	523441,50	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
106	Woning- bestaand	Punt	209430,93	523444,29	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
107	Woning- bestaand	Punt	209445,13	523446,47	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
108	Woning- bestaand	Punt	209462,47	523448,18	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
109	Prinsengracht 4	Punt	209487,13	523503,16	0,00	Relatief	--	5,00	--	--	--	--	Ja
127	Bestaand	Punt	209365,68	523564,29	0,00	Relatief	--	5,00	7,50	--	--	--	Ja
128	Bestaand	Punt	209362,45	523559,64	0,00	Relatief	--	5,00	7,50	--	--	--	Ja
200	Controlepunt nieuwe appartementen	Punt	209453,56	523505,18	0,00	Relatief	--	5,00	--	--	--	--	Ja
201	Controlepunt appartement 2-34	Punt	209436,36	523537,88	0,00	Relatief	--	5,00	--	--	--	--	Ja
202	Controlepunt Prinsengracht 3	Punt	209499,03	523530,11	0,00	Relatief	--	5,00	--	--	--	--	Ja
301	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	Punt	209419,78	523564,23	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	--	--	Ja
302	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	Punt	209420,94	523550,69	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	--	--	Ja
303	Nieuwbouw	Punt	209422,47	523535,26	<-->	Relatief	--	5,00	7,50	10,00	12,50	--	Ja
304	Nieuwbouw	Punt	209424,11	523520,27	<-->	Relatief	--	5,00	7,50	10,00	12,50	--	Ja
305	Nieuwbouw	Punt	209425,46	523507,93	<-->	Relatief	--	5,00	7,50	10,00	12,50	--	Ja
306	Nieuwbouw	Punt	209426,91	523494,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
307	Nieuwbouw	Punt	209435,02	523490,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
308	Nieuwbouw	Punt	209450,10	523492,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
309	Nieuwbouw	Punt	209415,65	523497,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
310	Nieuwbouw	Punt	209407,21	523491,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
311	Nieuwbouw	Punt	209386,81	523491,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
401	Kerk	Punt	209364,93	523523,90	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 2
Gebouwen

Model: RBS open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	Appartementen	Polygoon	14,00	209369,12	523492,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Appartementen	Rechthoek	14,00	209368,67	523520,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Appartementen	Polygoon	14,00	209413,79	523549,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Garage	Polygoon	18,00	209380,82	523536,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Appartementen	Polygoon	13,00	209457,92	523493,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Gebouwen	Polygoon	14,00	209312,44	523496,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209311,99	523509,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209304,22	523496,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Omliggende bebouwing	Polygoon	15,00	209334,65	523520,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209352,69	523520,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209346,41	523559,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Omliggende bebouwing	Polygoon	3,00	209345,64	523566,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209330,53	523559,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Omliggende bebouwing	Polygoon	3,00	209366,20	523571,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209366,51	523572,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209308,24	523601,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209352,30	523596,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Omliggende bebouwing	Polygoon	13,00	209421,61	523541,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Gebouw	Polygoon	3,20	209472,38	523556,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209313,69	523467,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Omliggende bebouwing	Polygoon	3,00	209388,62	523468,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209313,89	523467,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209333,52	523431,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209343,83	523438,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209349,39	523432,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209389,71	523451,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Omliggende bebouwing	Polygoon	12,00	209411,24	523474,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Omliggende bebouwing	Polygoon	3,00	209394,42	523451,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Omliggende bebouwing	Polygoon	6,00	209401,21	523432,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Omliggende bebouwing	Polygoon	3,00	209409,71	523430,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Omliggende bebouwing	Polygoon	6,00	209420,73	523430,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Omliggende bebouwing	Polygoon	6,00	209427,77	523430,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Omliggende bebouwing	Polygoon	6,00	209426,82	523447,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Omliggende bebouwing	Polygoon	6,00	209443,98	523433,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Omliggende bebouwing	Polygoon	6,00	209455,08	523434,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Omliggende bebouwing	Polygoon	6,00	209466,10	523435,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Omliggende bebouwing	Polygoon	6,00	209481,24	523437,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Omliggende bebouwing	Polygoon	6,00	209481,14	523437,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Omliggende bebouwing	Polygoon	6,00	209491,60	523438,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Omliggende bebouwing	Polygoon	3,00	209451,81	523463,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Omliggende bebouwing	Polygoon	3,00	209428,22	523454,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Omliggende bebouwing	Polygoon	3,00	209513,90	523465,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	Omliggende bebouwing	Polygoon	3,00	209485,62	523466,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	Omliggende bebouwing	Polygoon	6,00	209496,84	523439,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	Omliggende bebouwing	Polygoon	6,00	209487,33	523484,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Omliggende bebouwing	Polygoon	6,00	209500,36	523490,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 2
Gebouwen

Model: RBS open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
53	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209304,39	523502,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209373,24	523620,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209305,21	523482,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209425,22	523595,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209439,13	523604,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209460,50	523579,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209302,05	523564,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209452,70	523582,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209401,02	523608,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	Omliggende bebouwing	Polygoon	8,00	209264,67	523467,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	Gebouw	Polygoon	8,00	209381,39	523552,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	Appartementen	Polygoon	13,00	209421,87	523541,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	Woning	Polygoon	7,00	209354,55	523442,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	Gebouw	Polygoon	0,00	209456,63	523506,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	Gebouw	Polygoon	3,20	209461,61	523523,41	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Gebouw	Rechthoek	5,00	209474,91	523518,10	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
102	Gebouw	Rechthoek	6,00	209473,55	523516,73	0,00	Relatief	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
103	Gebouw	Rechthoek	5,00	209481,58	523521,41	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
104	Gebouw	Rechthoek	6,00	209474,46	523513,70	0,00	Relatief	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
105	Gebouw	Rechthoek	6,70	209479,39	523525,72	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
106	Gebouw	Rechthoek	8,40	209480,78	523525,05	0,00	Relatief	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
107	Gebouw	Rechthoek	11,70	209484,91	523547,69	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
108	Gebouw	Rechthoek	12,50	209477,39	523534,33	0,00	Relatief	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
109	Gebouw	Polygoon	5,00	209479,07	523551,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Gebouw	Rechthoek	6,00	209479,97	523550,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	Gebouw	Rechthoek	9,70	209474,24	523536,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	Gebouw	Rechthoek	9,70	209470,20	523556,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Gebouw	Rechthoek	11,70	209471,66	523555,89	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
114	Gebouw	Rechthoek	12,70	209473,46	523555,44	0,00	Relatief	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
115	Gebouw	Polygoon	9,70	209468,18	523542,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Gebouw	Polygoon	4,50	209480,62	523531,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Gebouw	Polygoon	4,70	209437,40	523566,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	Gebouw	Polygoon	6,50	209437,86	523565,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	Gebouw	Rechthoek	7,20	209468,08	523557,03	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
120	Gebouw	Rechthoek	8,00	209466,15	523557,26	0,00	Relatief	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
121	Gebouw	Rechthoek	7,00	209454,25	523553,79	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
122	Gebouw	Rechthoek	8,00	209454,06	523552,48	0,00	Relatief	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
123	Gebouw	Rechthoek	7,00	209455,85	523559,32	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
124	Gebouw	Rechthoek	8,00	209455,43	523557,33	0,00	Relatief	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
125	Gebouw	Polygoon	4,50	209455,38	523547,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	Gebouw	Polygoon	6,50	209462,38	523544,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	Gebouw	Polygoon	4,50	209462,23	523544,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	Gebouw	Rechthoek	5,00	209471,12	523535,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	Gebouw	Rechthoek	6,00	209445,94	523564,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	Gebouw	Rechthoek	6,90	209486,67	523539,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	Gebouw	Rechthoek	15,80	209438,47	523501,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 2
Gebouwen

Model: RBS open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
132	Gebouw	Rechthoek	17,10	209428,43	523500,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	Gebouw	Rechthoek	17,75	209432,18	523500,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	Gebouw	Rechthoek	5,00	209455,63	523547,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	Gebouw	Polygoon	3,20	209463,83	523518,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	Gebouw	Rechthoek	5,00	209508,02	523530,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	Gebouw	Polygoon	3,50	209481,56	523504,50	0,00	Relatief	0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
153	Gebouw	Rechthoek	3,00	209485,83	523501,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	Gebouw	Rechthoek	6,00	209503,17	523532,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	Gebouw	Rechthoek	4,30	209486,83	523502,37	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
156	Gebouw	Rechthoek	5,00	209512,56	523527,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	Gebouw	Rechthoek	5,00	209488,60	523504,68	0,00	Relatief	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
158	Gebouw	Rechthoek	4,70	209504,60	523532,86	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
159	Gebouw	Rechthoek	6,00	209497,54	523521,71	0,00	Relatief	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
160	Dakkapel	Rechthoek	5,60	209483,26	523526,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

AH.2011.0219.07
Parkeergarage Kromme Elleboog

Bijlage 2
Bodemgebied

Model: RBS open
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	X-1	Y-1
001	Groenstrook	Polygoon	1,00	209338,76	523474,23

Bijlage 3

Titel

Rekenresultaten parkeergarage met open gevels

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
Laeg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_B	Prinsenplein 44A	5,00	32,71	32,78	19,35	37,78	47,79
002_B	Prinsenplein 38a	5,00	30,28	30,46	17,10	35,46	43,49
003a_B	Prinsengracht 3	5,00	27,81	27,87	14,03	32,87	42,70
003b_B	Prinsenplein 3	5,00	30,86	30,90	14,47	35,90	45,85
004_B	Appartement-bestaand	5,00	29,39	29,60	17,58	34,60	40,56
004_C	Appartement-bestaand	7,50	29,47	29,69	17,60	34,69	40,75
004_D	Appartement-bestaand	10,50	29,57	29,79	17,38	34,79	41,20
004_E	Appartement-bestaand	12,50	30,66	30,85	17,39	35,85	43,21
005_B	Appartement- bestaand	5,00	28,22	28,38	16,80	33,38	39,33
005_C	Appartement- bestaand	7,50	27,35	27,54	15,47	32,54	39,07
005_D	Appartement- bestaand	10,50	26,79	27,00	15,04	32,00	38,18
005_E	Appartement- bestaand	12,50	27,78	27,97	15,00	32,97	40,14
006_A	Appartementen - nieuwbouw	1,50	25,60	25,81	13,68	30,81	36,96
006_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	25,74	25,95	14,17	30,95	36,77
006_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	25,70	25,90	14,13	30,90	36,74
006_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	25,55	25,76	13,94	30,76	36,68
006_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	26,21	26,38	13,89	31,38	38,21
006a_A	Nieuwe appartementen	1,50	31,65	31,90	19,59	36,90	42,48
006a_B	Nieuwe appartementen	5,00	27,25	27,39	16,64	32,39	37,69
006a_C	Nieuwe appartementen	7,50	27,20	27,34	16,56	32,34	37,68
006a_D	Nieuwe appartementen	10,00	25,32	25,53	13,68	30,53	36,47
006a_E	Nieuwe appartementen	12,50	25,92	26,10	13,71	31,10	37,78
007_A	Appartementen - nieuwbouw	1,50	27,68	27,92	15,56	32,92	39,39
007_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	28,44	28,66	16,40	33,66	40,18
007_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	29,29	29,51	16,90	34,51	41,93
007_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	33,55	33,61	18,35	38,61	48,84
007_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	37,60	37,66	20,26	42,66	52,23
008_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	33,77	33,99	21,80	38,99	44,86
008_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	33,60	33,82	21,36	38,82	44,79
008_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	33,31	33,54	20,89	38,54	44,64
008_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	34,51	34,72	20,65	39,72	47,27
009_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	33,05	33,26	21,09	38,26	44,07
009_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	33,06	33,28	21,00	38,28	44,14
009_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	32,98	33,20	20,80	38,20	44,19
009_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	33,95	34,14	20,69	39,14	46,38
010_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	32,94	33,15	20,98	38,15	43,97
010_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	32,93	33,15	20,84	38,15	44,04
010_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	32,61	32,84	20,43	37,84	43,83
010_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	32,99	33,19	20,08	38,19	45,17
07_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	27,19	27,35	16,99	32,35	39,07
07_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	30,25	30,46	18,33	35,46	43,64
07_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	35,82	36,10	21,64	41,10	49,81
07_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	37,88	38,03	24,99	43,03	51,04
100_B	Bestaand	5,00	23,10	23,33	13,45	28,33	35,59
100_C	Bestaand	7,50	23,09	23,30	13,55	28,30	36,40
101_B	Bestaand	5,00	24,58	24,80	14,11	29,80	36,60
101_C	Bestaand	7,50	24,86	25,08	15,02	30,08	37,34
102_C	Bestaand	7,50	30,96	31,14	19,46	36,14	42,63
103_B	Bestaand	5,00	26,66	26,88	16,19	31,88	38,31
103_C	Bestaand	7,50	26,97	27,18	16,74	32,18	38,49
104_A	Woning- bestaand	1,50	21,40	21,64	12,13	26,64	33,92
104_B	Woning- bestaand	5,00	22,79	22,97	13,82	27,97	34,62
105_A	Woning- bestaand	1,50	26,31	26,60	12,99	31,60	38,73
105_B	Woning- bestaand	5,00	37,77	38,00	25,12	43,00	49,08
106_A	Woning- bestaand	1,50	37,16	37,58	21,62	42,58	49,85
106_B	Woning- bestaand	5,00	40,27	40,50	27,73	45,50	51,60
107_A	Woning- bestaand	1,50	37,55	37,81	24,32	42,81	49,55
107_B	Woning- bestaand	5,00	38,20	38,42	25,71	43,42	49,53
108_A	Woning- bestaand	1,50	25,72	26,06	12,39	31,06	38,26
108_B	Woning- bestaand	5,00	26,46	26,71	14,83	31,71	38,41
109_B	Prinsengracht 4	5,00	30,54	30,59	16,30	35,59	45,93
11_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	50,11	50,32	37,56	55,32	61,07
11_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	50,14	50,37	37,35	55,37	61,25
11_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	49,96	50,22	36,98	55,22	61,09
11_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	49,33	49,62	36,55	54,62	60,22
127_B	Bestaand	5,00	38,08	38,60	22,72	43,60	53,32
127_C	Bestaand	7,50	39,25	39,78	22,95	44,78	54,11
128_B	Bestaand	5,00	37,77	38,33	18,52	43,33	53,97
128_C	Bestaand	7,50	40,04	40,67	19,66	45,67	55,50
200_B	Controlepunt nieuwe appartementen	5,00	28,47	28,69	16,39	33,69	40,39
201_B	Controlepunt appartement 2-34	5,00	32,61	32,82	20,49	37,82	43,73
202_B	Controlepunt Prinsengracht 3	5,00	27,28	27,33	13,45	32,33	42,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
301_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	47,32	47,54	34,88	52,54	58,47
301_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	47,34	47,56	34,84	52,56	58,53
301_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	47,30	47,53	34,75	52,53	58,52
301_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	47,73	47,90	35,79	52,90	58,58
302_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	50,30	50,51	37,98	55,51	61,27
302_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	50,32	50,54	37,81	55,54	61,41
302_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	50,19	50,43	37,51	55,43	61,41
302_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	49,94	50,19	37,11	55,19	61,30
303_B	Nieuwbouw	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
303_C	Nieuwbouw	7,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
303_D	Nieuwbouw	10,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
303_E	Nieuwbouw	12,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
304_B	Nieuwbouw	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
304_C	Nieuwbouw	7,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
304_D	Nieuwbouw	10,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
304_E	Nieuwbouw	12,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
305_B	Nieuwbouw	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
305_C	Nieuwbouw	7,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
305_D	Nieuwbouw	10,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
305_E	Nieuwbouw	12,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
306_A	Nieuwbouw	1,50	50,24	50,44	38,02	55,44	61,20
306_B	Nieuwbouw	4,50	50,47	50,68	38,18	55,68	61,45
306_C	Nieuwbouw	7,50	50,48	50,70	38,01	55,70	61,58
306_D	Nieuwbouw	10,50	50,36	50,59	37,70	55,59	61,59
307_A	Nieuwbouw	1,50	33,86	34,18	21,06	39,18	44,80
307_B	Nieuwbouw	4,50	29,22	29,38	18,27	34,38	39,90
307_C	Nieuwbouw	7,50	29,70	29,85	18,91	34,85	40,29
307_D	Nieuwbouw	10,50	28,06	28,29	16,25	33,29	39,30
308_A	Nieuwbouw	1,50	32,08	32,33	20,12	37,33	42,92
308_B	Nieuwbouw	4,50	27,63	27,77	16,91	32,77	38,16
308_C	Nieuwbouw	7,50	27,71	27,86	17,00	32,86	38,25
308_D	Nieuwbouw	10,50	26,00	26,21	14,29	31,21	37,20
309_A	Nieuwbouw	1,50	51,70	51,88	39,71	56,88	62,41
309_B	Nieuwbouw	4,50	51,98	52,18	39,70	57,18	62,80
309_C	Nieuwbouw	7,50	52,01	52,24	39,27	57,24	63,04
309_D	Nieuwbouw	10,50	51,67	51,94	38,56	56,94	62,84
309_E	Nieuwbouw	13,50	51,01	51,31	37,85	56,31	62,35
310_A	Nieuwbouw	1,50	26,34	26,55	16,62	31,55	37,33
310_B	Nieuwbouw	4,50	26,34	26,55	17,00	31,55	37,05
310_C	Nieuwbouw	7,50	26,32	26,54	17,60	31,54	36,90
310_D	Nieuwbouw	10,50	26,04	26,28	16,18	31,28	36,57
310_E	Nieuwbouw	13,50	26,38	26,67	16,38	31,67	37,17
311_A	Nieuwbouw	1,50	25,00	25,22	14,79	30,22	36,83
311_B	Nieuwbouw	4,50	25,08	25,28	15,20	30,28	36,38
311_C	Nieuwbouw	7,50	24,94	25,15	15,16	30,15	36,26
311_D	Nieuwbouw	10,50	24,29	24,48	15,23	29,48	34,38
311_E	Nieuwbouw	13,50	23,31	23,50	14,93	28,50	33,80
401_A	Kerk	5,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Appartementen - nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	50,11	50,32	37,56	55,32	61,07
010	Oostgevel BG	0,00	43,61	43,61	34,41	48,61	52,61
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	44,94	44,84	34,64	49,84	54,14
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	43,95	43,95	--	48,95	53,95
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	40,37	42,27	--	47,27	53,57
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	39,73	39,73	--	44,73	53,03
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	35,02	34,92	--	39,92	52,02
020	Westgevel BG	0,00	15,08	15,08	5,88	20,08	26,58
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	15,02	14,92	4,62	19,92	26,62
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	12,63	12,63	--	17,63	25,13
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	9,56	11,46	--	16,46	25,26
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	9,43	9,43	--	14,43	25,23
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	5,28	5,18	--	10,18	24,78
100	Ventilator (dak)	18,50	14,14	14,14	14,14	24,14	14,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_C - Appartementen - nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	50,14	50,37	37,35	55,37	61,25
010	Oostgevel BG	0,00	43,33	43,33	34,13	48,33	52,33
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	44,77	44,67	34,47	49,67	53,97
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	44,07	44,07	--	49,07	54,07
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	40,73	42,63	--	47,63	53,93
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	40,22	40,22	--	45,22	53,52
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	35,66	35,56	--	40,56	52,66
020	Westgevel BG	0,00	15,03	15,03	5,83	20,03	26,53
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	14,84	14,74	4,44	19,74	26,44
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	12,59	12,59	--	17,59	25,09
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	9,62	11,52	--	16,52	25,32
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	9,53	9,53	--	14,53	25,33
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	4,93	4,83	--	9,83	24,43
100	Ventilator (dak)	18,50	14,60	14,60	14,60	24,60	14,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_D - Appartementen - nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	49,96	50,22	36,98	55,22	61,09
010	Oostgevel BG	0,00	42,99	42,99	33,79	47,99	51,99
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	44,41	44,31	34,11	49,31	53,61
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	43,95	43,95	--	48,95	53,95
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	40,90	42,80	--	47,80	54,10
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	40,66	40,66	--	45,66	53,96
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	34,51	34,41	--	39,41	51,51
020	Westgevel BG	0,00	14,97	14,97	5,77	19,97	26,47
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	14,62	14,52	4,22	19,52	26,22
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	12,64	12,64	--	17,64	25,14
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	9,70	11,60	--	16,60	25,40
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	9,66	9,66	--	14,66	25,46
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	5,15	5,05	--	10,05	24,65
100	Ventilator (dak)	18,50	12,73	12,73	12,73	22,73	12,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_E - Appartementen - nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	49,33	49,62	36,55	54,62	60,22
010	Oostgevel BG	0,00	42,59	42,59	33,39	47,59	51,59
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	43,94	43,84	33,64	48,84	53,14
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	43,63	43,63	--	48,63	53,63
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	40,79	42,69	--	47,69	53,99
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	37,46	37,46	--	42,46	50,76
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	32,99	32,89	--	37,89	49,99
020	Westgevel BG	0,00	14,89	14,89	5,69	19,89	26,39
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	13,54	13,44	3,14	18,44	25,14
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	10,37	10,37	--	15,37	22,87
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	5,33	7,23	--	12,23	21,03
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	4,25	4,25	--	9,25	20,05
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	-3,66	-3,76	--	1,24	15,84
100	Ventilator (dak)	18,50	13,02	13,02	13,02	23,02	13,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS open
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 301_A - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
301_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	47,32	47,54	34,88	52,54	58,47	
010	Oostgevel BG	0,00	41,49	41,49	32,29	46,49	50,52	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	41,62	41,52	31,32	46,52	50,82	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	40,75	40,75	--	45,75	50,75	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	37,49	39,39	--	44,39	50,69	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	37,28	37,28	--	42,28	50,58	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	33,26	33,16	--	38,16	50,26	
020	Westgevel BG	0,00	15,57	15,57	6,37	20,57	27,14	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	15,98	15,88	5,58	20,88	27,58	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	16,63	16,63	--	21,63	29,13	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	18,42	20,32	--	25,32	34,12	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	20,08	20,08	--	25,08	35,88	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	16,67	16,57	--	21,57	36,17	
100	Ventilator (dak)	18,50	13,11	13,11	13,11	23,11	13,11	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 301_B - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
301_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	47,34	47,56	34,84	52,56	58,53	
010	Oostgevel BG	0,00	41,44	41,44	32,24	46,44	50,44	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	41,59	41,49	31,29	46,49	50,79	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	40,79	40,79	--	45,79	50,79	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	37,58	39,48	--	44,48	50,78	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	37,44	37,44	--	42,44	50,74	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	33,35	33,25	--	38,25	50,35	
020	Westgevel BG	0,00	15,70	15,70	6,50	20,70	27,20	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	16,22	16,12	5,82	21,12	27,82	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	20,45	20,45	--	25,45	32,95	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	20,29	22,19	--	27,19	35,99	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	20,24	20,24	--	25,24	36,04	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	16,68	16,58	--	21,58	36,18	
100	Ventilator (dak)	18,50	12,09	12,09	12,09	22,09	12,09	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 301_C - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
301_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	47,30	47,53	34,75	52,53	58,52	
010	Oostgevel BG	0,00	41,31	41,31	32,11	46,31	50,31	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	41,51	41,41	31,21	46,41	50,71	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	40,76	40,76	--	45,76	50,76	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	37,61	39,51	--	44,51	50,81	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	37,53	37,53	--	42,53	50,83	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	33,42	33,32	--	38,32	50,42	
020	Westgevel BG	0,00	15,80	15,80	6,60	20,80	27,30	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	16,40	16,30	6,00	21,30	28,00	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	21,02	21,02	--	26,02	33,52	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	20,40	22,30	--	27,30	36,10	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	20,46	20,46	--	25,46	36,26	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	15,39	15,29	--	20,29	34,89	
100	Ventilator (dak)	18,50	15,06	15,06	15,06	25,06	15,06	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 301_D - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
301_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	47,73	47,90	35,79	52,90	58,58	
010	Oostgevel BG	0,00	42,15	42,15	32,95	47,15	51,15	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	42,68	42,58	32,38	47,58	51,88	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	40,84	40,84	--	45,84	50,84	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	37,05	38,95	--	43,95	50,25	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	36,76	36,76	--	41,76	50,06	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	32,79	32,69	--	37,69	49,79	
020	Westgevel BG	0,00	15,90	15,90	6,70	20,90	27,40	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	16,66	16,56	6,26	21,56	28,26	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	21,62	21,62	--	26,62	34,12	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	21,09	22,99	--	27,99	36,79	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	18,65	18,65	--	23,65	34,45	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	7,27	7,17	--	12,17	26,77	
100	Ventilator (dak)	18,50	19,35	19,35	19,35	29,35	19,35	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 302_A - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
302_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	50,30	50,51	37,98	55,51	61,27	
010	Oostgevel BG	0,00	44,60	44,60	35,40	49,60	53,60	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	44,76	44,66	34,46	49,66	53,96	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	43,81	43,81	--	48,81	53,81	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	40,38	42,28	--	47,28	53,58	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	39,89	39,89	--	44,89	53,19	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	35,66	35,56	--	40,56	52,66	
020	Westgevel BG	0,00	8,58	8,58	-0,62	13,58	20,08	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	7,93	7,83	-2,47	12,83	19,53	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	7,16	7,16	--	12,16	19,66	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	4,75	6,65	--	11,65	20,45	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	4,84	4,84	--	9,84	20,64	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	0,02	-0,08	--	4,92	19,52	
100	Ventilator (dak)	18,50	10,96	10,96	10,96	20,96	10,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 302_B - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
302_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	50,32	50,54	37,81	55,54	61,41	
010	Oostgevel BG	0,00	44,37	44,37	35,17	49,37	53,37	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	44,67	44,57	34,37	49,57	53,87	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	43,90	43,90	--	48,90	53,90	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	40,63	42,53	--	47,53	53,83	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	40,28	40,28	--	45,28	53,58	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	36,12	36,02	--	41,02	53,12	
020	Westgevel BG	0,00	8,36	8,36	-0,84	13,36	19,86	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	7,50	7,40	-2,90	12,40	19,10	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	7,28	7,28	--	12,28	19,78	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	5,28	7,18	--	12,18	20,98	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	5,57	5,57	--	10,57	21,37	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	-1,09	-1,19	--	3,81	18,41	
100	Ventilator (dak)	18,50	11,82	11,82	11,82	21,82	11,82	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 302_C - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
302_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	50,19	50,43	37,51	55,43	61,41	
010	Oostgevel BG	0,00	44,02	44,02	34,82	49,02	53,02	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	44,41	44,31	34,11	49,31	53,61	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	43,81	43,81	--	48,81	53,81	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	40,73	42,63	--	47,63	53,93	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	40,54	40,54	--	45,54	53,84	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	36,50	36,40	--	41,40	53,50	
020	Westgevel BG	0,00	7,99	7,99	-1,21	12,99	19,49	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	7,97	7,87	-2,43	12,87	19,57	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	8,44	8,44	--	13,44	20,94	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	6,76	8,66	--	13,66	22,46	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	7,52	7,52	--	12,52	23,32	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	1,73	1,63	--	6,63	21,23	
100	Ventilator (dak)	18,50	13,51	13,51	13,51	23,51	13,51	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 302_D - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
302_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	49,94	50,19	37,11	55,19	61,30	
010	Oostgevel BG	0,00	43,57	43,57	34,37	48,57	52,57	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	44,02	43,92	33,72	48,92	53,22	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	43,55	43,55	--	48,55	53,55	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	40,63	42,53	--	47,53	53,83	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	40,63	40,63	--	45,63	53,93	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	36,75	36,65	--	41,65	53,75	
020	Westgevel BG	0,00	8,58	8,58	-0,62	13,58	20,08	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	10,72	10,62	0,32	15,62	22,32	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	14,81	14,81	--	19,81	27,31	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	15,13	17,03	--	22,03	30,83	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	16,35	16,35	--	21,35	32,15	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	7,37	7,27	--	12,27	26,87	
100	Ventilator (dak)	18,50	17,27	17,27	17,27	27,27	17,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 303_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
303_B	Nieuwbouw	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
010	Oostgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
020	Westgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
100	Ventilator (dak)	18,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 303_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
303_C	Nieuwbouw	7,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
010	Oostgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
020	Westgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
100	Ventilator (dak)	18,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 303_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
303_D	Nieuwbouw	10,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
010	Oostgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
020	Westgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
100	Ventilator (dak)	18,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 303_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
303_E	Nieuwbouw	12,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
010	Oostgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
020	Westgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
100	Ventilator (dak)	18,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS open
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 304_B - Nieuwbouw
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
304_B	Nieuwbouw	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
010	Oostgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
020	Westgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
100	Ventilator (dak)	18,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 304_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
304_C	Nieuwbouw	7,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
010	Oostgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
020	Westgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
100	Ventilator (dak)	18,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 304_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
304_D	Nieuwbouw	10,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
010	Oostgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
020	Westgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
100	Ventilator (dak)	18,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS open
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 304_E - Nieuwbouw
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
304_E	Nieuwbouw	12,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
010	Oostgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
020	Westgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
100	Ventilator (dak)	18,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 305_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
305_B	Nieuwbouw	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
010	Oostgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
020	Westgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
100	Ventilator (dak)	18,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 305_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
305_C	Nieuwbouw	7,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
010	Oostgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
020	Westgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
100	Ventilator (dak)	18,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 305_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
305_D	Nieuwbouw	10,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
010	Oostgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
020	Westgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
100	Ventilator (dak)	18,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 305_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
305_E	Nieuwbouw	12,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
010	Oostgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
020	Westgevel BG	0,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
100	Ventilator (dak)	18,50	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 306_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
306_A	Nieuwbouw	1,50	50,24	50,44	38,02	55,44	61,20
010	Oostgevel BG	0,00	44,67	44,67	35,47	49,67	53,95
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	44,74	44,64	34,44	49,64	53,94
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	43,72	43,72	--	48,72	53,72
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	40,15	42,05	--	47,05	53,35
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	39,56	39,56	--	44,56	52,86
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	35,41	35,31	--	40,31	52,41
020	Westgevel BG	0,00	11,40	11,40	2,20	16,40	25,24
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	12,56	12,46	2,16	17,46	24,37
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	11,52	11,52	--	16,52	24,02
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	8,37	10,27	--	15,27	24,07
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	8,32	8,32	--	13,32	24,12
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	4,30	4,20	--	9,20	23,80
100	Ventilator (dak)	18,50	14,88	14,88	14,88	24,88	14,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 306_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
306_B	Nieuwbouw	4,50	50,47	50,68	38,18	55,68	61,45
010	Oostgevel BG	0,00	44,87	44,87	35,67	49,87	53,87
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	44,84	44,74	34,54	49,74	54,04
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	43,98	43,98	--	48,98	53,98
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	40,52	42,42	--	47,42	53,72
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	40,02	40,02	--	45,02	53,32
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	35,93	35,83	--	40,83	52,93
020	Westgevel BG	0,00	12,93	12,93	3,73	17,93	24,64
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	12,62	12,52	2,22	17,52	24,22
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	11,58	11,58	--	16,58	24,08
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	8,44	10,34	--	15,34	24,14
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	8,31	8,31	--	13,31	24,11
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	4,28	4,18	--	9,18	23,78
100	Ventilator (dak)	18,50	15,14	15,14	15,14	25,14	15,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 306_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
306_C	Nieuwbouw		7,50	50,48	50,70	38,01	55,70	61,58
010	Oostgevel BG		0,00	44,63	44,63	35,43	49,63	53,63
011	Oostgevel 1e verdieping		3,00	44,75	44,65	34,45	49,65	53,95
012	Oostgevel 2e verdieping		6,00	44,07	44,07	--	49,07	54,07
013	Oostgevel 3e verdieping		9,00	40,78	42,68	--	47,68	53,98
014	Oostgevel 4e verdieping		12,00	40,40	40,40	--	45,40	53,70
015	Oostgevel 5e verdieping		15,00	36,40	36,30	--	41,30	53,40
020	Westgevel BG		0,00	12,91	12,91	3,71	17,91	24,41
021	Westgevel 1e verdieping		3,00	12,60	12,50	2,20	17,50	24,20
022	Westgevel 2e verdieping		6,00	11,63	11,63	--	16,63	24,13
023	Westgevel 3e verdieping		9,00	8,50	10,40	--	15,40	24,20
024	Westgevel 4e verdieping		12,00	8,44	8,44	--	13,44	24,24
025	Westgevel 5e verdieping		15,00	4,24	4,14	--	9,14	23,74
100	Ventilator (dak)		18,50	15,51	15,51	15,51	25,51	15,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 306_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
306_D	Nieuwbouw	10,50	50,36	50,59	37,70	55,59	61,59
010	Oostgevel BG	0,00	44,28	44,28	35,08	49,28	53,28
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	44,50	44,40	34,20	49,40	53,70
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	43,98	43,98	--	48,98	53,98
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	40,87	42,77	--	47,77	54,07
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	40,66	40,66	--	45,66	53,96
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	36,79	36,69	--	41,69	53,79
020	Westgevel BG	0,00	12,79	12,79	3,59	17,79	24,29
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	12,52	12,42	2,12	17,42	24,12
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	11,69	11,69	--	16,69	24,19
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	8,63	10,53	--	15,53	24,33
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	8,20	8,20	--	13,20	24,00
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	4,36	4,26	--	9,26	23,86
100	Ventilator (dak)	18,50	16,19	16,19	16,19	26,19	16,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 307_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
307_A	Nieuwbouw	1,50	33,86	34,18	21,06	39,18	44,80	
010	Oostgevel BG	0,00	26,31	26,31	17,11	31,31	36,10	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	28,67	28,57	18,37	33,57	37,87	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	28,23	28,23	--	33,23	38,23	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	25,66	27,56	--	32,56	38,86	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	23,00	23,00	--	28,00	36,30	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	13,77	13,67	--	18,67	30,77	
020	Westgevel BG	0,00	4,94	4,94	-4,26	9,94	19,23	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	3,91	3,81	-6,49	8,81	16,31	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	-0,61	-0,61	--	4,39	11,89	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	-3,05	-1,15	--	3,85	12,65	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	-2,02	-2,02	--	2,98	13,78	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	-7,92	-8,02	--	-3,02	11,58	
100	Ventilator (dak)	18,50	8,40	8,40	8,40	18,40	8,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 307_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
307_B	Nieuwbouw	4,50	29,22	29,38	18,27	34,38	39,90	
010	Oostgevel BG	0,00	25,64	25,64	16,44	30,64	34,64	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	22,20	22,10	11,90	27,10	31,40	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	21,41	21,41	--	26,41	31,41	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	18,15	20,05	--	25,05	31,35	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	17,91	17,91	--	22,91	31,21	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	14,10	14,00	--	19,00	31,10	
020	Westgevel BG	0,00	2,60	2,60	-6,60	7,60	14,71	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	0,18	0,08	-10,22	5,08	11,78	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	-0,71	-0,71	--	4,29	11,79	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	-3,10	-1,20	--	3,80	12,60	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	-2,94	-2,94	--	2,06	12,86	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	-8,84	-8,94	--	-3,94	10,66	
100	Ventilator (dak)	18,50	8,57	8,57	8,57	18,57	8,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 307_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
307_C	Nieuwbouw	7,50	29,70	29,85	18,91	34,85	40,29
010	Oostgevel BG	0,00	26,58	26,58	17,38	31,58	35,58
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	22,17	22,07	11,87	27,07	31,37
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	21,47	21,47	--	26,47	31,47
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	18,30	20,20	--	25,20	31,50
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	18,14	18,14	--	23,14	31,44
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	14,41	14,31	--	19,31	31,41
020	Westgevel BG	0,00	2,00	2,00	-7,20	7,00	13,50
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	0,04	-0,06	-10,36	4,94	11,64
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	-0,53	-0,53	--	4,47	11,97
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	-3,04	-1,14	--	3,86	12,66
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	-2,37	-2,37	--	2,63	13,43
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	-9,48	-9,58	--	-4,58	10,02
100	Ventilator (dak)	18,50	8,72	8,72	8,72	18,72	8,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 307_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
307_D	Nieuwbouw	10,50	28,06	28,29	16,25	33,29	39,30	
010	Oostgevel BG	0,00	22,03	22,03	12,83	27,03	31,03	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	22,08	21,98	11,78	26,98	31,28	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	21,47	21,47	--	26,47	31,47	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	18,40	20,30	--	25,30	31,60	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	18,34	18,34	--	23,34	31,64	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	14,72	14,62	--	19,62	31,72	
020	Westgevel BG	0,00	1,54	1,54	-7,66	6,54	13,04	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	-1,48	-1,58	-11,88	3,42	10,12	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	-0,29	-0,29	--	4,71	12,21	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	-2,78	-0,88	--	4,12	12,92	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	-5,44	-5,44	--	-0,44	10,36	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	-8,45	-8,55	--	-3,55	11,05	
100	Ventilator (dak)	18,50	8,85	8,85	8,85	18,85	8,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS open
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 308_A - Nieuwbouw
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
308_A	Nieuwbouw	1,50	32,08	32,33	20,12	37,33	42,92
010	Oostgevel BG	0,00	26,54	26,54	17,34	31,54	37,00
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	26,73	26,63	16,43	31,63	35,94
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	25,94	25,94	--	30,94	35,94
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	22,81	24,71	--	29,71	36,01
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	19,45	19,45	--	24,45	32,75
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	11,70	11,60	--	16,60	28,70
020	Westgevel BG	0,00	-1,02	-1,02	-10,22	3,98	13,61
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	-0,80	-0,90	-11,20	4,10	12,10
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	-0,35	-0,35	--	4,65	12,15
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	-3,13	-1,23	--	3,77	12,57
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	-2,52	-2,52	--	2,48	13,28
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	-10,66	-10,76	--	-5,76	8,84
100	Ventilator (dak)	18,50	6,63	6,63	6,63	16,63	6,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 308_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
308_B	Nieuwbouw	4,50	27,63	27,77	16,91	32,77	38,16
010	Oostgevel BG	0,00	24,59	24,59	15,39	29,59	33,60
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	20,09	19,99	9,79	24,99	29,29
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	19,29	19,29	--	24,29	29,29
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	16,08	17,98	--	22,98	29,28
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	15,90	15,90	--	20,90	29,20
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	11,90	11,80	--	16,80	28,90
020	Westgevel BG	0,00	-0,09	-0,09	-9,29	4,91	12,56
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	-0,44	-0,54	-10,84	4,46	11,16
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	-0,32	-0,32	--	4,68	12,18
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	-3,11	-1,21	--	3,79	12,59
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	-2,56	-2,56	--	2,44	13,24
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	-12,93	-13,03	--	-8,03	6,57
100	Ventilator (dak)	18,50	6,75	6,75	6,75	16,75	6,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 308_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
308_C	Nieuwbouw	7,50	27,71	27,86	17,00	32,86	38,25	
010	Oostgevel BG	0,00	24,72	24,72	15,52	29,72	33,72	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	20,07	19,97	9,77	24,97	29,27	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	19,32	19,32	--	24,32	29,32	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	16,17	18,07	--	23,07	29,37	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	16,00	16,00	--	21,00	29,30	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	12,20	12,10	--	17,10	29,20	
020	Westgevel BG	0,00	0,31	0,31	-8,89	5,31	11,81	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	-1,91	-2,01	-12,31	2,99	9,69	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	-0,13	-0,13	--	4,87	12,37	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	-3,04	-1,14	--	3,86	12,66	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	-4,02	-4,02	--	0,98	11,78	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	-12,40	-12,50	--	-7,50	7,10	
100	Ventilator (dak)	18,50	6,85	6,85	6,85	16,85	6,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 308_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
308_D	Nieuwbouw	10,50	26,00	26,21	14,29	31,21	37,20
010	Oostgevel BG	0,00	20,12	20,12	10,92	25,12	29,12
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	20,02	19,92	9,72	24,92	29,22
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	19,32	19,32	--	24,32	29,32
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	16,12	18,02	--	23,02	29,32
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	16,16	16,16	--	21,16	29,46
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	12,67	12,57	--	17,57	29,67
020	Westgevel BG	0,00	0,17	0,17	-9,03	5,17	11,67
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	-2,51	-2,61	-12,91	2,39	9,09
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	0,09	0,09	--	5,09	12,59
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	-2,84	-0,94	--	4,06	12,86
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	-5,90	-5,90	--	-0,90	9,90
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	-11,06	-11,16	--	-6,16	8,44
100	Ventilator (dak)	18,50	6,95	6,95	6,95	16,95	6,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 309_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
309_A	Nieuwbouw		1,50	51,70	51,88	39,71	56,88	62,41
010	Oostgevel BG		0,00	46,22	46,22	37,02	51,22	55,33
011	Oostgevel 1e verdieping		3,00	46,61	46,51	36,31	51,51	55,81
012	Oostgevel 2e verdieping		6,00	45,15	45,15	--	50,15	55,15
013	Oostgevel 3e verdieping		9,00	41,19	43,09	--	48,09	54,39
014	Oostgevel 4e verdieping		12,00	40,23	40,23	--	45,23	53,53
015	Oostgevel 5e verdieping		15,00	35,84	35,74	--	40,74	52,84
020	Westgevel BG		0,00	10,33	10,33	1,13	15,33	23,56
021	Westgevel 1e verdieping		3,00	11,08	10,98	0,68	15,98	22,69
022	Westgevel 2e verdieping		6,00	9,93	9,93	--	14,93	22,43
023	Westgevel 3e verdieping		9,00	6,87	8,77	--	13,77	22,57
024	Westgevel 4e verdieping		12,00	7,30	7,30	--	12,30	23,10
025	Westgevel 5e verdieping		15,00	2,84	2,74	--	7,74	22,34
100	Ventilator (dak)		18,50	13,69	13,69	13,69	23,69	13,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 309_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
309_B	Nieuwbouw	4,50	51,98	52,18	39,70	57,18	62,80	
010	Oostgevel BG	0,00	46,01	46,01	36,81	51,01	55,01	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	46,84	46,74	36,54	51,74	56,04	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	45,73	45,73	--	50,73	55,73	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	41,83	43,73	--	48,73	55,03	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	40,92	40,92	--	45,92	54,22	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	36,54	36,44	--	41,44	53,54	
020	Westgevel BG	0,00	11,75	11,75	2,55	16,75	23,26	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	10,87	10,77	0,47	15,77	22,47	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	9,96	9,96	--	14,96	22,46	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	6,91	8,81	--	13,81	22,61	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	6,93	6,93	--	11,93	22,73	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	2,70	2,60	--	7,60	22,20	
100	Ventilator (dak)	18,50	14,21	14,21	14,21	24,21	14,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 309_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
309_C	Nieuwbouw	7,50	52,01	52,24	39,27	57,24	63,04
010	Oostgevel BG	0,00	45,47	45,47	36,27	50,47	54,47
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	46,52	46,42	36,22	51,42	55,72
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	46,09	46,09	--	51,09	56,09
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	42,54	44,44	--	49,44	55,74
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	41,71	41,71	--	46,71	55,01
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	37,16	37,06	--	42,06	54,16
020	Westgevel BG	0,00	11,53	11,53	2,33	16,53	23,03
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	10,76	10,66	0,36	15,66	22,36
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	10,02	10,02	--	15,02	22,52
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	6,96	8,86	--	13,86	22,66
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	6,86	6,86	--	11,86	22,66
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	2,54	2,44	--	7,44	22,04
100	Ventilator (dak)	18,50	14,96	14,96	14,96	24,96	14,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 309_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
309_D	Nieuwbouw	10,50	51,67	51,94	38,56	56,94	62,84	
010	Oostgevel BG	0,00	44,73	44,73	35,53	49,73	53,73	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	45,83	45,73	35,53	50,73	55,03	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	45,74	45,74	--	50,74	55,74	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	42,89	44,79	--	49,79	56,09	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	42,43	42,43	--	47,43	55,73	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	36,23	36,13	--	41,13	53,23	
020	Westgevel BG	0,00	11,24	11,24	2,04	16,24	22,74	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	10,76	10,66	0,36	15,66	22,36	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	10,05	10,05	--	15,05	22,55	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	3,58	5,48	--	10,48	19,28	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	-1,79	-1,79	--	3,21	14,01	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	-8,40	-8,50	--	-3,50	11,10	
100	Ventilator (dak)	18,50	13,04	13,04	13,04	23,04	13,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 309_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
309_E	Nieuwbouw	13,50	51,01	51,31	37,85	56,31	62,35	
010	Oostgevel BG	0,00	44,10	44,10	34,90	49,10	53,10	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	45,05	44,95	34,75	49,95	54,25	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	45,04	45,04	--	50,04	55,04	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	42,55	44,45	--	49,45	55,75	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	41,10	41,10	--	46,10	54,40	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	37,42	37,32	--	42,32	54,42	
020	Westgevel BG	0,00	4,59	4,59	-4,61	9,59	16,09	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	2,09	1,99	-8,31	6,99	13,69	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	3,27	3,27	--	8,27	15,77	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	0,67	2,57	--	7,57	16,37	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	-1,64	-1,64	--	3,36	14,16	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	-3,21	-3,31	--	1,69	16,29	
100	Ventilator (dak)	18,50	13,56	13,56	13,56	23,56	13,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 310_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
310_A	Nieuwbouw	1,50	26,34	26,55	16,62	31,55	37,33	
010	Oostgevel BG	0,00	20,46	20,46	11,26	25,46	29,96	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	20,02	19,92	9,72	24,92	29,22	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	19,18	19,18	--	24,18	29,18	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	15,94	17,84	--	22,84	29,14	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	15,82	15,82	--	20,82	29,12	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	7,14	7,04	--	12,04	24,14	
020	Westgevel BG	0,00	8,77	8,77	-0,43	13,77	21,93	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	9,18	9,08	-1,22	14,08	20,78	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	8,46	8,46	--	13,46	20,96	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	5,36	7,26	--	12,26	21,06	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	6,18	6,18	--	11,18	21,98	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	2,08	1,98	--	6,98	21,58	
100	Ventilator (dak)	18,50	13,33	13,33	13,33	23,33	13,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 310_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
310_B	Nieuwbouw	4,50	26,34	26,55	17,00	31,55	37,05	
010	Oostgevel BG	0,00	20,21	20,21	11,01	25,21	29,21	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	20,07	19,97	9,77	24,97	29,27	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	19,29	19,29	--	24,29	29,29	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	16,11	18,01	--	23,01	29,31	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	15,48	15,48	--	20,48	28,78	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	4,01	3,91	--	8,91	21,01	
020	Westgevel BG	0,00	9,93	9,93	0,73	14,93	21,43	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	9,20	9,10	-1,20	14,10	20,80	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	8,46	8,46	--	13,46	20,96	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	5,41	7,31	--	12,31	21,11	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	6,10	6,10	--	11,10	21,90	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	1,13	1,03	--	6,03	20,63	
100	Ventilator (dak)	18,50	14,16	14,16	14,16	24,16	14,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 310_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
310_C	Nieuwbouw	7,50	26,32	26,54	17,60	31,54	36,90	
010	Oostgevel BG	0,00	20,15	20,15	10,95	25,15	29,15	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	20,07	19,97	9,77	24,97	29,27	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	19,36	19,36	--	24,36	29,36	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	16,25	18,15	--	23,15	29,45	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	14,06	14,06	--	19,06	27,36	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	4,89	4,79	--	9,79	21,89	
020	Westgevel BG	0,00	9,60	9,60	0,40	14,60	21,10	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	9,21	9,11	-1,19	14,11	20,81	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	8,57	8,57	--	13,57	21,07	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	5,37	7,27	--	12,27	21,07	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	5,39	5,39	--	10,39	21,19	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	1,35	1,25	--	6,25	20,85	
100	Ventilator (dak)	18,50	15,29	15,29	15,29	25,29	15,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 310_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
310_D	Nieuwbouw	10,50	26,04	26,28	16,18	31,28	36,57	
010	Oostgevel BG	0,00	20,06	20,06	10,86	25,06	29,06	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	20,06	19,96	9,76	24,96	29,26	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	19,43	19,43	--	24,43	29,43	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	16,45	18,35	--	23,35	29,65	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	12,80	12,80	--	17,80	26,10	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	6,16	6,06	--	11,06	23,16	
020	Westgevel BG	0,00	9,24	9,24	0,04	14,24	20,74	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	9,23	9,13	-1,17	14,13	20,83	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	8,51	8,51	--	13,51	21,01	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	2,13	4,03	--	9,03	17,83	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	-3,61	-3,61	--	1,39	12,19	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	-7,06	-7,16	--	-2,16	12,44	
100	Ventilator (dak)	18,50	12,58	12,58	12,58	22,58	12,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 310_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
310_E	Nieuwbouw	13,50	26,38	26,67	16,38	31,67	37,17	
010	Oostgevel BG	0,00	20,29	20,29	11,09	25,29	29,29	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	20,44	20,34	10,14	25,34	29,64	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	20,06	20,06	--	25,06	30,06	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	17,67	19,57	--	24,57	30,87	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	12,16	12,16	--	17,16	25,46	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	11,06	10,96	--	15,96	28,06	
020	Westgevel BG	0,00	3,20	3,20	-6,00	8,20	14,70	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	3,37	3,27	-7,03	8,27	14,97	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	2,52	2,52	--	7,52	15,02	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	-0,95	0,95	--	5,95	14,75	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	-1,79	-1,79	--	3,21	14,01	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	-2,70	-2,80	--	2,20	16,80	
100	Ventilator (dak)	18,50	12,97	12,97	12,97	22,97	12,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 311_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
311_A	Nieuwbouw	1,50	25,00	25,22	14,79	30,22	36,83	
010	Oostgevel BG	0,00	17,72	17,72	8,52	22,72	27,96	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	18,69	18,59	8,39	23,59	27,90	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	17,89	17,89	--	22,89	27,89	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	14,68	16,58	--	21,58	27,88	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	12,82	12,82	--	17,82	26,12	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	9,42	9,32	--	14,32	26,42	
020	Westgevel BG	0,00	10,43	10,43	1,23	15,43	23,15	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	11,25	11,15	0,85	16,15	22,85	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	9,73	9,73	--	14,73	22,23	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	6,34	8,24	--	13,24	22,04	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	8,76	8,76	--	13,76	24,56	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	7,23	7,13	--	12,13	26,73	
100	Ventilator (dak)	18,50	11,31	11,31	11,31	21,31	11,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 311_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
311_B	Nieuwbouw	4,50	25,08	25,28	15,20	30,28	36,38	
010	Oostgevel BG	0,00	18,90	18,90	9,70	23,90	27,90	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	18,72	18,62	8,42	23,62	27,92	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	17,94	17,94	--	22,94	27,94	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	14,76	16,66	--	21,66	27,96	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	12,06	12,06	--	17,06	25,36	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	11,18	11,08	--	16,08	28,18	
020	Westgevel BG	0,00	10,51	10,51	1,31	15,51	22,01	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	9,95	9,85	-0,45	14,85	21,55	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	6,13	6,13	--	11,13	18,63	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	2,83	4,73	--	9,73	18,53	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	6,49	6,49	--	11,49	22,29	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	4,07	3,97	--	8,97	23,57	
100	Ventilator (dak)	18,50	11,64	11,64	11,64	21,64	11,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 311_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
311_C	Nieuwbouw	7,50	24,94	25,15	15,16	30,15	36,26
010	Oostgevel BG	0,00	18,87	18,87	9,67	23,87	27,87
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	18,73	18,63	8,43	23,63	27,93
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	17,97	17,97	--	22,97	27,97
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	14,83	16,73	--	21,73	28,03
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	11,97	11,97	--	16,97	25,27
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	12,43	12,33	--	17,33	29,43
020	Westgevel BG	0,00	6,85	6,85	-2,35	11,85	18,35
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	6,17	6,07	-4,23	11,07	17,77
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	4,57	4,57	--	9,57	17,07
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	0,65	2,55	--	7,55	16,35
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	6,02	6,02	--	11,02	21,82
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	1,64	1,54	--	6,54	21,14
100	Ventilator (dak)	18,50	11,93	11,93	11,93	21,93	11,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 311_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
311_D	Nieuwbouw		10,50	24,29	24,48	15,23	29,48	34,38
010	Oostgevel BG		0,00	18,84	18,84	9,64	23,84	27,84
011	Oostgevel 1e verdieping		3,00	18,72	18,62	8,42	23,62	27,92
012	Oostgevel 2e verdieping		6,00	18,01	18,01	--	23,01	28,01
013	Oostgevel 3e verdieping		9,00	13,81	15,71	--	20,71	27,01
014	Oostgevel 4e verdieping		12,00	0,68	0,68	--	5,68	13,98
015	Oostgevel 5e verdieping		15,00	-0,52	-0,62	--	4,38	16,48
020	Westgevel BG		0,00	5,77	5,77	-3,43	10,77	17,27
021	Westgevel 1e verdieping		3,00	4,49	4,39	-5,91	9,39	16,09
022	Westgevel 2e verdieping		6,00	1,17	1,17	--	6,17	13,67
023	Westgevel 3e verdieping		9,00	-3,39	-1,49	--	3,51	12,31
024	Westgevel 4e verdieping		12,00	4,54	4,54	--	9,54	20,34
025	Westgevel 5e verdieping		15,00	-2,48	-2,58	--	2,42	17,02
100	Ventilator (dak)		18,50	12,17	12,17	12,17	22,17	12,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS open
LAeq bij Bron voor toetspunt: 311_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
311_E	Nieuwbouw	13,50	23,31	23,50	14,93	28,50	33,80	
010	Oostgevel BG	0,00	18,06	18,06	8,86	23,06	27,06	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	17,25	17,15	6,95	22,15	26,45	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	16,33	16,33	--	21,33	26,33	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	12,64	14,54	--	19,54	25,84	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	5,42	5,42	--	10,42	18,72	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	4,75	4,65	--	9,65	21,75	
020	Westgevel BG	0,00	4,71	4,71	-4,49	9,71	16,21	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	2,71	2,61	-7,69	7,61	14,31	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	0,98	0,98	--	5,98	13,48	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	-0,51	1,39	--	6,39	15,19	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	4,28	4,28	--	9,28	20,08	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	2,72	2,62	--	7,62	22,22	
100	Ventilator (dak)	18,50	12,54	12,54	12,54	22,54	12,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Prinsenplein 44A	5,00	50,80	50,80	35,91
002_B	Prinsenplein 38a	5,00	44,42	44,42	35,81
003a_B	Prinsengracht 3	5,00	44,86	44,86	27,64
003b_B	Prinsenplein 3	5,00	48,01	48,01	30,36
004_B	Appartement-bestaand	5,00	36,71	36,71	36,71
004_C	Appartement-bestaand	7,50	37,34	37,34	36,67
004_D	Appartement-bestaand	10,50	38,89	38,89	36,55
004_E	Appartement-bestaand	12,50	42,48	42,48	36,54
005_B	Appartement- bestaand	5,00	36,31	36,31	36,31
005_C	Appartement- bestaand	7,50	37,12	37,12	34,30
005_D	Appartement- bestaand	10,50	35,02	35,02	33,84
005_E	Appartement- bestaand	12,50	38,97	38,97	33,86
006_A	Appartementen - nieuwbouw	1,50	33,40	33,40	33,40
006_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	33,31	33,31	33,31
006_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	33,21	33,21	33,21
006_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	32,94	32,94	32,85
006_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	36,69	36,69	32,74
006a_A	Nieuwe appartementen	1,50	39,85	39,85	39,66
006a_B	Nieuwe appartementen	5,00	37,48	37,48	37,48
006a_C	Nieuwe appartementen	7,50	37,35	37,35	37,35
006a_D	Nieuwe appartementen	10,00	32,79	32,79	32,60
006a_E	Nieuwe appartementen	12,50	35,90	35,90	32,57
007_A	Appartementen - nieuwbouw	1,50	35,60	35,60	34,88
007_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	37,50	37,50	35,02
007_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	41,86	41,86	35,15
007_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	51,84	51,84	35,35
007_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	53,59	53,59	35,77
008_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	41,17	41,17	41,11
008_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	41,36	41,36	40,82
008_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	41,61	41,61	40,41
008_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	46,96	46,96	40,11
009_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	40,44	40,44	40,44
009_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	40,52	40,52	40,39
009_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	40,79	40,79	40,20
009_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	45,70	45,70	40,08
010_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	40,35	40,35	40,35
010_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	40,40	40,40	40,25
010_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	40,72	40,72	39,80
010_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	44,04	44,04	39,42
07_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	35,06	35,06	35,06
07_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	40,56	40,56	38,44
07_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	48,34	48,34	43,68
07_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	49,86	49,86	49,86
100_B	Bestaand	5,00	32,26	32,26	29,24
100_C	Bestaand	7,50	36,20	36,20	28,48
101_B	Bestaand	5,00	31,51	31,51	30,98
101_C	Bestaand	7,50	34,73	34,73	30,61
102_C	Bestaand	7,50	38,37	38,37	38,03
103_B	Bestaand	5,00	33,24	33,24	33,23
103_C	Bestaand	7,50	33,66	33,66	33,51
104_A	Woning- bestaand	1,50	29,80	29,80	27,88
104_B	Woning- bestaand	5,00	30,16	30,16	29,17
105_A	Woning- bestaand	1,50	35,97	35,97	32,93
105_B	Woning- bestaand	5,00	45,58	45,58	45,35
106_A	Woning- bestaand	1,50	47,61	47,61	42,44
106_B	Woning- bestaand	5,00	47,84	47,84	47,81
107_A	Woning- bestaand	1,50	45,71	45,71	44,96
107_B	Woning- bestaand	5,00	45,82	45,82	45,71
108_A	Woning- bestaand	1,50	35,38	35,38	31,39
108_B	Woning- bestaand	5,00	36,20	36,20	33,32
109_B	Prinsengracht 4	5,00	48,87	48,87	30,90
11_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	58,14	58,14	58,14
11_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	58,07	58,07	57,97
11_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	58,10	58,10	57,61
11_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	57,99	57,99	57,14
127_B	Bestaand	5,00	52,69	52,69	41,70
127_C	Bestaand	7,50	52,68	52,68	41,56
128_B	Bestaand	5,00	53,75	53,75	38,33
128_C	Bestaand	7,50	54,28	54,28	39,97
200_B	Controlepunt nieuwe appartementen	5,00	38,36	38,36	34,90
201_B	Controlepunt appartement 2-34	5,00	40,12	40,12	39,97
202_B	Controlepunt Prinsengracht 3	5,00	44,52	44,52	26,08
301_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	54,82	54,82	54,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
301_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	54,79	54,79	54,79
301_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	54,83	54,83	54,71
301_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	55,88	55,88	55,88
302_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	57,96	57,96	57,96
302_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	57,90	57,90	57,87
302_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	57,93	57,93	57,61
302_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	57,93	57,93	57,22
303_B	Nieuwbouw	5,00	64,28	64,28	64,28
303_C	Nieuwbouw	7,50	64,24	64,24	63,89
303_D	Nieuwbouw	10,00	64,25	64,25	63,11
303_E	Nieuwbouw	12,50	64,21	64,21	62,16
304_B	Nieuwbouw	5,00	64,76	64,76	64,76
304_C	Nieuwbouw	7,50	64,75	64,75	64,45
304_D	Nieuwbouw	10,00	64,75	64,75	63,78
304_E	Nieuwbouw	12,50	64,71	64,71	62,91
305_B	Nieuwbouw	5,00	62,81	62,81	62,81
305_C	Nieuwbouw	7,50	62,83	62,83	62,55
305_D	Nieuwbouw	10,00	62,83	62,83	62,01
305_E	Nieuwbouw	12,50	62,78	62,78	61,29
306_A	Nieuwbouw	1,50	57,94	57,94	57,94
306_B	Nieuwbouw	4,50	58,04	58,04	58,04
306_C	Nieuwbouw	7,50	58,07	58,07	57,95
306_D	Nieuwbouw	10,50	58,07	58,07	57,70
307_A	Nieuwbouw	1,50	42,86	42,86	41,87
307_B	Nieuwbouw	4,50	38,64	38,64	38,64
307_C	Nieuwbouw	7,50	39,58	39,58	39,58
307_D	Nieuwbouw	10,50	35,72	35,72	35,28
308_A	Nieuwbouw	1,50	40,01	40,01	39,93
308_B	Nieuwbouw	4,50	37,59	37,59	37,59
308_C	Nieuwbouw	7,50	37,72	37,72	37,72
308_D	Nieuwbouw	10,50	33,67	33,67	33,22
309_A	Nieuwbouw	1,50	59,81	59,81	59,81
309_B	Nieuwbouw	4,50	60,04	60,04	60,04
309_C	Nieuwbouw	7,50	60,09	60,09	59,72
309_D	Nieuwbouw	10,50	60,09	60,09	59,03
309_E	Nieuwbouw	13,50	59,75	59,75	58,25
310_A	Nieuwbouw	1,50	33,46	33,46	33,46
310_B	Nieuwbouw	4,50	33,31	33,31	33,27
310_C	Nieuwbouw	7,50	33,45	33,45	33,27
310_D	Nieuwbouw	10,50	33,65	33,65	33,26
310_E	Nieuwbouw	13,50	34,87	34,87	33,64
311_A	Nieuwbouw	1,50	31,89	31,89	31,89
311_B	Nieuwbouw	4,50	32,18	32,18	31,92
311_C	Nieuwbouw	7,50	33,43	33,43	31,93
311_D	Nieuwbouw	10,50	32,01	32,01	31,92
311_E	Nieuwbouw	13,50	31,06	31,06	31,06
401_A	Kerk	5,00	59,98	59,98	59,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 11_B - Appartementen - nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	58,14	58,14	58,14
010	Oostgevel BG	0,00	56,61	56,61	56,61
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	58,14	58,14	58,14
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	57,95	57,95	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	57,57	57,57	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	57,03	57,03	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	56,02	56,02	--
020	Westgevel BG	0,00	30,58	30,58	30,58
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	30,62	30,62	30,62
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	29,13	29,13	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	29,26	29,26	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	29,23	29,23	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	28,78	28,78	--
100	Ventilator (dak)	18,50	14,14	14,14	14,14
Lamax	(hoofdgroep)		58,14	58,14	58,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: l1_C - Appartementen - nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
l1_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	58,07	58,07	57,97
010	Oostgevel BG	0,00	56,33	56,33	56,33
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	57,97	57,97	57,97
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	58,07	58,07	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	57,93	57,93	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	57,52	57,52	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	56,66	56,66	--
020	Westgevel BG	0,00	30,53	30,53	30,53
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	30,44	30,44	30,44
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	29,09	29,09	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	29,32	29,32	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	29,33	29,33	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	28,43	28,43	--
100	Ventilator (dak)	18,50	14,60	14,60	14,60
Lamax	(hoofdgroep)		58,07	58,07	57,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 11_D - Appartementen - nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	58,10	58,10	57,61
010	Oostgevel BG	0,00	55,99	55,99	55,99
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	57,61	57,61	57,61
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	57,95	57,95	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	58,10	58,10	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	57,96	57,96	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	55,51	55,51	--
020	Westgevel BG	0,00	30,47	30,47	30,47
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	30,22	30,22	30,22
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	29,14	29,14	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	29,40	29,40	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	29,46	29,46	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	28,65	28,65	--
100	Ventilator (dak)	18,50	12,73	12,73	12,73
Lamax	(hoofdgroep)		58,10	58,10	57,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 11_E - Appartementen - nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	57,99	57,99	57,14
010	Oostgevel BG	0,00	55,59	55,59	55,59
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	57,14	57,14	57,14
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	57,63	57,63	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	57,99	57,99	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	54,76	54,76	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	53,99	53,99	--
020	Westgevel BG	0,00	30,39	30,39	30,39
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	29,14	29,14	29,14
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	26,87	26,87	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	25,03	25,03	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	24,05	24,05	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	19,84	19,84	--
100	Ventilator (dak)	18,50	13,02	13,02	13,02
Lamax	(hoofdgroep)		57,99	57,99	57,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 301_A - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
301_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	54,82	54,82	54,82
010	Oostgevel BG	0,00	54,49	54,49	54,49
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	54,82	54,82	54,82
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	54,75	54,75	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	54,69	54,69	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	54,58	54,58	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	54,26	54,26	--
020	Westgevel BG	0,00	31,07	31,07	31,07
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	31,58	31,58	31,58
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	33,13	33,13	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	38,12	38,12	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	39,88	39,88	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	40,17	40,17	--
100	Ventilator (dak)	18,50	13,11	13,11	13,11
Lamax	(hoofdgroep)		54,82	54,82	54,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 301_B - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
301_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	54,79	54,79	54,79
010	Oostgevel BG	0,00	54,44	54,44	54,44
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	54,79	54,79	54,79
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	54,79	54,79	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	54,78	54,78	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	54,74	54,74	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	54,35	54,35	--
020	Westgevel BG	0,00	31,20	31,20	31,20
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	31,82	31,82	31,82
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	36,95	36,95	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	39,99	39,99	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	40,04	40,04	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	40,18	40,18	--
100	Ventilator (dak)	18,50	12,09	12,09	12,09
Lamax	(hoofdgroep)		54,79	54,79	54,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 301_C - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
301_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	54,83	54,83	54,71	
010	Oostgevel BG	0,00	54,31	54,31	54,31	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	54,71	54,71	54,71	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	54,76	54,76	--	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	54,81	54,81	--	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	54,83	54,83	--	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	54,42	54,42	--	
020	Westgevel BG	0,00	31,30	31,30	31,30	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	32,00	32,00	32,00	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	37,52	37,52	--	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	40,10	40,10	--	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	40,26	40,26	--	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	38,89	38,89	--	
100	Ventilator (dak)	18,50	15,06	15,06	15,06	
Lamax	(hoofdgroep)		54,83	54,83	54,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 301_D - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
301_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	55,88	55,88	55,88
010	Oostgevel BG	0,00	55,15	55,15	55,15
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	55,88	55,88	55,88
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	54,84	54,84	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	54,25	54,25	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	54,06	54,06	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	53,79	53,79	--
020	Westgevel BG	0,00	31,40	31,40	31,40
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	32,26	32,26	32,26
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	38,12	38,12	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	40,79	40,79	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	38,45	38,45	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	30,77	30,77	--
100	Ventilator (dak)	18,50	19,35	19,35	19,35
Lamax	(hoofdgroep)		55,88	55,88	55,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 302_A - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
302_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	57,96	57,96	57,96	
010	Oostgevel BG	0,00	57,60	57,60	57,60	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	57,96	57,96	57,96	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	57,81	57,81	--	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	57,58	57,58	--	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	57,19	57,19	--	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	56,66	56,66	--	
020	Westgevel BG	0,00	24,08	24,08	24,08	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	23,53	23,53	23,53	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	23,66	23,66	--	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	24,45	24,45	--	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	24,64	24,64	--	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	23,52	23,52	--	
100	Ventilator (dak)	18,50	10,96	10,96	10,96	
Lamax	(hoofdgroep)		57,96	57,96	57,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 302_B - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
302_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	57,90	57,90	57,87	
010	Oostgevel BG	0,00	57,37	57,37	57,37	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	57,87	57,87	57,87	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	57,90	57,90	--	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	57,83	57,83	--	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	57,58	57,58	--	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	57,12	57,12	--	
020	Westgevel BG	0,00	23,86	23,86	23,86	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	23,10	23,10	23,10	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	23,78	23,78	--	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	24,98	24,98	--	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	25,37	25,37	--	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	22,41	22,41	--	
100	Ventilator (dak)	18,50	11,82	11,82	11,82	
Lamax	(hoofdgroep)		57,90	57,90	57,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 302_C - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
302_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	57,93	57,93	57,61	
010	Oostgevel BG	0,00	57,02	57,02	57,02	
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	57,61	57,61	57,61	
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	57,81	57,81	--	
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	57,93	57,93	--	
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	57,84	57,84	--	
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	57,50	57,50	--	
020	Westgevel BG	0,00	23,49	23,49	23,49	
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	23,57	23,57	23,57	
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	24,94	24,94	--	
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	26,46	26,46	--	
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	27,32	27,32	--	
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	25,23	25,23	--	
100	Ventilator (dak)	18,50	13,51	13,51	13,51	
Lamax	(hoofdgroep)		57,93	57,93	57,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
LAmox bij Bron voor toetspunt: 302_D - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
302_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	57,93	57,93	57,22
010	Oostgevel BG	0,00	56,57	56,57	56,57
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	57,22	57,22	57,22
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	57,55	57,55	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	57,83	57,83	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	57,93	57,93	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	57,75	57,75	--
020	Westgevel BG	0,00	24,08	24,08	24,08
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	26,32	26,32	26,32
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	31,31	31,31	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	34,83	34,83	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	36,15	36,15	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	30,87	30,87	--
100	Ventilator (dak)	18,50	17,27	17,27	17,27
LAmox	(hoofdgroep)		57,93	57,93	57,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 303_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
303_B	Nieuwbouw	5,00	64,28	64,28	64,28
010	Oostgevel BG	0,00	63,62	63,62	63,62
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	64,28	64,28	64,28
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	63,96	63,96	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	63,09	63,09	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	61,94	61,94	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	60,74	60,74	--
020	Westgevel BG	0,00	26,36	26,36	26,36
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	25,75	25,75	25,75
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	24,99	24,99	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	25,22	25,22	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	25,23	25,23	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	23,91	23,91	--
100	Ventilator (dak)	18,50	12,92	12,92	12,92
Lamax	(hoofdgroep)		64,28	64,28	64,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 303_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
303_C	Nieuwbouw	7,50	64,24	64,24	63,89
010	Oostgevel BG	0,00	62,82	62,82	62,82
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	63,89	63,89	63,89
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	64,24	64,24	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	63,87	63,87	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	62,91	62,91	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	61,69	61,69	--
020	Westgevel BG	0,00	26,34	26,34	26,34
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	26,14	26,14	26,14
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	25,38	25,38	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	25,99	25,99	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	26,09	26,09	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	21,81	21,81	--
100	Ventilator (dak)	18,50	13,34	13,34	13,34
Lamax	(hoofdgroep)		64,24	64,24	63,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 303_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
303_D	Nieuwbouw	10,00	64,25	64,25	63,11
010	Oostgevel BG	0,00	61,88	61,88	61,88
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	63,11	63,11	63,11
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	63,96	63,96	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	64,25	64,25	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	63,74	63,74	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	62,66	62,66	--
020	Westgevel BG	0,00	26,98	26,98	26,98
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	26,16	26,16	26,16
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	26,29	26,29	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	24,26	24,26	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	23,76	23,76	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	17,77	17,77	--
100	Ventilator (dak)	18,50	14,02	14,02	14,02
Lamax	(hoofdgroep)		64,25	64,25	63,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 303_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
303_E	Nieuwbouw	12,50	64,21	64,21	62,16
010	Oostgevel BG	0,00	60,92	60,92	60,92
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	62,16	62,16	62,16
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	63,24	63,24	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	64,08	64,08	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	64,21	64,21	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	63,52	63,52	--
020	Westgevel BG	0,00	25,41	25,41	25,41
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	22,05	22,05	22,05
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	24,26	24,26	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	25,00	25,00	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	23,78	23,78	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	18,99	18,99	--
100	Ventilator (dak)	18,50	15,53	15,53	15,53
Lamax	(hoofdgroep)		64,21	64,21	62,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 304_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
304_B	Nieuwbouw	5,00	64,76	64,76	64,76
010	Oostgevel BG	0,00	64,48	64,48	64,48
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	64,76	64,76	64,76
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	64,53	64,53	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	63,78	63,78	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	62,71	62,71	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	61,58	61,58	--
020	Westgevel BG	0,00	30,97	30,97	30,97
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	30,94	30,94	30,94
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	30,80	30,80	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	30,81	30,81	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	30,74	30,74	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	29,86	29,86	--
100	Ventilator (dak)	18,50	13,49	13,49	13,49
Lamax	(hoofdgroep)		64,76	64,76	64,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 304_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
304_C	Nieuwbouw	7,50	64,75	64,75	64,45
010	Oostgevel BG	0,00	63,75	63,75	63,75
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	64,45	64,45	64,45
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	64,75	64,75	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	64,44	64,44	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	63,60	63,60	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	62,53	62,53	--
020	Westgevel BG	0,00	30,93	30,93	30,93
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	30,71	30,71	30,71
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	30,83	30,83	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	30,87	30,87	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	30,47	30,47	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	29,87	29,87	--
100	Ventilator (dak)	18,50	13,95	13,95	13,95
Lamax	(hoofdgroep)		64,75	64,75	64,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 304_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
304_D	Nieuwbouw	10,00	64,75	64,75	63,78
010	Oostgevel BG	0,00	62,85	62,85	62,85
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	63,78	63,78	63,78
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	64,53	64,53	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	64,75	64,75	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	64,32	64,32	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	63,44	63,44	--
020	Westgevel BG	0,00	30,87	30,87	30,87
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	30,59	30,59	30,59
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	30,75	30,75	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	30,78	30,78	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	30,55	30,55	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	29,96	29,96	--
100	Ventilator (dak)	18,50	14,74	14,74	14,74
Lamax	(hoofdgroep)		64,75	64,75	63,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 304_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
304_E	Nieuwbouw	12,50	64,71	64,71	62,91
010	Oostgevel BG	0,00	61,88	61,88	61,88
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	62,91	62,91	62,91
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	63,92	63,92	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	64,62	64,62	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	64,71	64,71	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	64,20	64,20	--
020	Westgevel BG	0,00	30,72	30,72	30,72
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	30,22	30,22	30,22
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	30,71	30,71	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	30,84	30,84	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	30,35	30,35	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	30,04	30,04	--
100	Ventilator (dak)	18,50	16,39	16,39	16,39
Lamax	(hoofdgroep)		64,71	64,71	62,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 305_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
305_B	Nieuwbouw	5,00	62,81	62,81	62,81
010	Oostgevel BG	0,00	62,47	62,47	62,47
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	62,81	62,81	62,81
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	62,64	62,64	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	62,03	62,03	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	61,13	61,13	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	60,22	60,22	--
020	Westgevel BG	0,00	29,78	29,78	29,78
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	29,56	29,56	29,56
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	29,62	29,62	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	29,67	29,67	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	29,63	29,63	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	28,84	28,84	--
100	Ventilator (dak)	18,50	12,40	12,40	12,40
Lamax	(hoofdgroep)		62,81	62,81	62,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 305_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
305_C	Nieuwbouw	7,50	62,83	62,83	62,55
010	Oostgevel BG	0,00	61,89	61,89	61,89
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	62,55	62,55	62,55
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	62,83	62,83	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	62,57	62,57	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	61,87	61,87	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	61,02	61,02	--
020	Westgevel BG	0,00	29,73	29,73	29,73
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	29,48	29,48	29,48
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	29,67	29,67	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	29,76	29,76	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	29,61	29,61	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	28,94	28,94	--
100	Ventilator (dak)	18,50	12,86	12,86	12,86
Lamax	(hoofdgroep)		62,83	62,83	62,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 305_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
305_D	Nieuwbouw	10,00	62,83	62,83	62,01
010	Oostgevel BG	0,00	61,16	61,16	61,16
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	62,01	62,01	62,01
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	62,64	62,64	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	62,83	62,83	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	62,46	62,46	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	61,78	61,78	--
020	Westgevel BG	0,00	29,59	29,59	29,59
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	29,36	29,36	29,36
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	29,68	29,68	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	29,79	29,79	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	29,57	29,57	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	29,01	29,01	--
100	Ventilator (dak)	18,50	13,77	13,77	13,77
Lamax	(hoofdgroep)		62,83	62,83	62,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 305_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
305_E	Nieuwbouw	12,50	62,78	62,78	61,29
010	Oostgevel BG	0,00	60,36	60,36	60,36
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	61,29	61,29	61,29
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	62,15	62,15	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	62,72	62,72	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	62,78	62,78	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	62,42	62,42	--
020	Westgevel BG	0,00	29,45	29,45	29,45
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	29,26	29,26	29,26
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	29,70	29,70	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	29,85	29,85	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	29,36	29,36	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	29,09	29,09	--
100	Ventilator (dak)	18,50	15,75	15,75	15,75
Lamax	(hoofdgroep)		62,78	62,78	61,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 306_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
306_A	Nieuwbouw	1,50	57,94	57,94	57,94
010	Oostgevel BG	0,00	57,67	57,67	57,67
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	57,94	57,94	57,94
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	57,72	57,72	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	57,35	57,35	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	56,86	56,86	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	56,41	56,41	--
020	Westgevel BG	0,00	26,90	26,90	26,90
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	28,16	28,16	28,16
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	28,02	28,02	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	28,07	28,07	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	28,12	28,12	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	27,80	27,80	--
100	Ventilator (dak)	18,50	14,88	14,88	14,88
Lamax	(hoofdgroep)		57,94	57,94	57,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 306_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
306_B	Nieuwbouw	4,50	58,04	58,04	58,04
010	Oostgevel BG	0,00	57,87	57,87	57,87
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	58,04	58,04	58,04
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	57,98	57,98	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	57,72	57,72	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	57,32	57,32	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	56,93	56,93	--
020	Westgevel BG	0,00	28,43	28,43	28,43
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	28,22	28,22	28,22
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	28,08	28,08	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	28,14	28,14	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	28,11	28,11	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	27,78	27,78	--
100	Ventilator (dak)	18,50	15,14	15,14	15,14
Lamax	(hoofdgroep)		58,04	58,04	58,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 306_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
306_C	Nieuwbouw	7,50	58,07	58,07	57,95
010	Oostgevel BG	0,00	57,63	57,63	57,63
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	57,95	57,95	57,95
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	58,07	58,07	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	57,98	57,98	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	57,70	57,70	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	57,40	57,40	--
020	Westgevel BG	0,00	28,41	28,41	28,41
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	28,20	28,20	28,20
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	28,13	28,13	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	28,20	28,20	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	28,24	28,24	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	27,74	27,74	--
100	Ventilator (dak)	18,50	15,51	15,51	15,51
Lamax	(hoofdgroep)		58,07	58,07	57,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 306_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
306_D	Nieuwbouw	10,50	58,07	58,07	57,70
010	Oostgevel BG	0,00	57,28	57,28	57,28
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	57,70	57,70	57,70
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	57,98	57,98	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	58,07	58,07	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	57,96	57,96	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	57,79	57,79	--
020	Westgevel BG	0,00	28,29	28,29	28,29
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	28,12	28,12	28,12
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	28,19	28,19	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	28,33	28,33	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	28,00	28,00	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	27,86	27,86	--
100	Ventilator (dak)	18,50	16,19	16,19	16,19
Lamax	(hoofdgroep)		58,07	58,07	57,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 307_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
307_A	Nieuwbouw	1,50	42,86	42,86	41,87
010	Oostgevel BG	0,00	39,31	39,31	39,31
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	41,87	41,87	41,87
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	42,23	42,23	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	42,86	42,86	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	40,30	40,30	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	34,77	34,77	--
020	Westgevel BG	0,00	20,44	20,44	20,44
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	19,51	19,51	19,51
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	15,89	15,89	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	16,65	16,65	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	17,78	17,78	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	15,58	15,58	--
100	Ventilator (dak)	18,50	8,40	8,40	8,40
Lamax	(hoofdgroep)		42,86	42,86	41,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 307_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
307_B	Nieuwbouw	4,50	38,64	38,64	38,64
010	Oostgevel BG	0,00	38,64	38,64	38,64
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	35,40	35,40	35,40
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	35,41	35,41	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	35,35	35,35	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	35,21	35,21	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	35,10	35,10	--
020	Westgevel BG	0,00	18,10	18,10	18,10
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	15,78	15,78	15,78
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	15,79	15,79	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	16,60	16,60	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	16,86	16,86	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	14,66	14,66	--
100	Ventilator (dak)	18,50	8,57	8,57	8,57
Lamax	(hoofdgroep)		38,64	38,64	38,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 307_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
307_C	Nieuwbouw	7,50	39,58	39,58	39,58
010	Oostgevel BG	0,00	39,58	39,58	39,58
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	35,37	35,37	35,37
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	35,47	35,47	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	35,50	35,50	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	35,44	35,44	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	35,41	35,41	--
020	Westgevel BG	0,00	17,50	17,50	17,50
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	15,64	15,64	15,64
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	15,97	15,97	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	16,66	16,66	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	17,43	17,43	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	14,02	14,02	--
100	Ventilator (dak)	18,50	8,72	8,72	8,72
Lamax	(hoofdgroep)		39,58	39,58	39,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 307_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
307_D	Nieuwbouw	10,50	35,72	35,72	35,28
010	Oostgevel BG	0,00	35,03	35,03	35,03
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	35,28	35,28	35,28
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	35,47	35,47	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	35,60	35,60	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	35,64	35,64	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	35,72	35,72	--
020	Westgevel BG	0,00	17,04	17,04	17,04
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	14,12	14,12	14,12
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	16,21	16,21	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	16,92	16,92	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	14,36	14,36	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	15,05	15,05	--
100	Ventilator (dak)	18,50	8,85	8,85	8,85
Lamax	(hoofdgroep)		35,72	35,72	35,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 308_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
308_A	Nieuwbouw	1,50	40,01	40,01	39,93
010	Oostgevel BG	0,00	39,54	39,54	39,54
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	39,93	39,93	39,93
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	39,94	39,94	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	40,01	40,01	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	36,75	36,75	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	32,70	32,70	--
020	Westgevel BG	0,00	14,48	14,48	14,48
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	14,80	14,80	14,80
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	16,15	16,15	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	16,57	16,57	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	17,28	17,28	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	12,84	12,84	--
100	Ventilator (dak)	18,50	6,63	6,63	6,63
Lamax	(hoofdgroep)		40,01	40,01	39,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 308_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
308_B	Nieuwbouw	4,50	37,59	37,59	37,59
010	Oostgevel BG	0,00	37,59	37,59	37,59
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	33,29	33,29	33,29
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	33,29	33,29	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	33,28	33,28	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	33,20	33,20	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	32,90	32,90	--
020	Westgevel BG	0,00	15,41	15,41	15,41
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	15,16	15,16	15,16
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	16,18	16,18	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	16,59	16,59	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	17,24	17,24	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	10,57	10,57	--
100	Ventilator (dak)	18,50	6,75	6,75	6,75
Lamax	(hoofdgroep)		37,59	37,59	37,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 308_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
308_C	Nieuwbouw	7,50	37,72	37,72	37,72
010	Oostgevel BG	0,00	37,72	37,72	37,72
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	33,27	33,27	33,27
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	33,32	33,32	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	33,37	33,37	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	33,30	33,30	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	33,20	33,20	--
020	Westgevel BG	0,00	15,81	15,81	15,81
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	13,69	13,69	13,69
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	16,37	16,37	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	16,66	16,66	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	15,78	15,78	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	11,10	11,10	--
100	Ventilator (dak)	18,50	6,85	6,85	6,85
Lamax	(hoofdgroep)		37,72	37,72	37,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 308_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
308_D	Nieuwbouw	10,50	33,67	33,67	33,22
010	Oostgevel BG	0,00	33,12	33,12	33,12
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	33,22	33,22	33,22
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	33,32	33,32	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	33,32	33,32	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	33,46	33,46	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	33,67	33,67	--
020	Westgevel BG	0,00	15,67	15,67	15,67
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	13,09	13,09	13,09
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	16,59	16,59	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	16,86	16,86	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	13,90	13,90	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	12,44	12,44	--
100	Ventilator (dak)	18,50	6,95	6,95	6,95
Lamax	(hoofdgroep)		33,67	33,67	33,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 309_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
309_A	Nieuwbouw	1,50	59,81	59,81	59,81
010	Oostgevel BG	0,00	59,22	59,22	59,22
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	59,81	59,81	59,81
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	59,15	59,15	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	58,39	58,39	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	57,53	57,53	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	56,84	56,84	--
020	Westgevel BG	0,00	25,83	25,83	25,83
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	26,68	26,68	26,68
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	26,43	26,43	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	26,57	26,57	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	27,10	27,10	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	26,34	26,34	--
100	Ventilator (dak)	18,50	13,69	13,69	13,69
Lamax	(hoofdgroep)		59,81	59,81	59,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 309_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
309_B	Nieuwbouw	4,50	60,04	60,04	60,04
010	Oostgevel BG	0,00	59,01	59,01	59,01
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	60,04	60,04	60,04
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	59,73	59,73	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	59,03	59,03	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	58,22	58,22	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	57,54	57,54	--
020	Westgevel BG	0,00	27,25	27,25	27,25
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	26,47	26,47	26,47
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	26,46	26,46	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	26,61	26,61	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	26,73	26,73	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	26,20	26,20	--
100	Ventilator (dak)	18,50	14,21	14,21	14,21
Lamax	(hoofdgroep)		60,04	60,04	60,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 309_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
309_C	Nieuwbouw	7,50	60,09	60,09	59,72
010	Oostgevel BG	0,00	58,47	58,47	58,47
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	59,72	59,72	59,72
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	60,09	60,09	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	59,74	59,74	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	59,01	59,01	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	58,16	58,16	--
020	Westgevel BG	0,00	27,03	27,03	27,03
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	26,36	26,36	26,36
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	26,52	26,52	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	26,66	26,66	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	26,66	26,66	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	26,04	26,04	--
100	Ventilator (dak)	18,50	14,96	14,96	14,96
Lamax	(hoofdgroep)		60,09	60,09	59,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 309_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
309_D	Nieuwbouw	10,50	60,09	60,09	59,03
010	Oostgevel BG	0,00	57,73	57,73	57,73
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	59,03	59,03	59,03
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	59,74	59,74	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	60,09	60,09	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	59,73	59,73	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	57,23	57,23	--
020	Westgevel BG	0,00	26,74	26,74	26,74
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	26,36	26,36	26,36
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	26,55	26,55	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	23,28	23,28	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	18,01	18,01	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	15,10	15,10	--
100	Ventilator (dak)	18,50	13,04	13,04	13,04
Lamax	(hoofdgroep)		60,09	60,09	59,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 309_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
309_E	Nieuwbouw	13,50	59,75	59,75	58,25
010	Oostgevel BG	0,00	57,10	57,10	57,10
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	58,25	58,25	58,25
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	59,04	59,04	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	59,75	59,75	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	58,40	58,40	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	58,42	58,42	--
020	Westgevel BG	0,00	20,09	20,09	20,09
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	17,69	17,69	17,69
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	19,77	19,77	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	20,37	20,37	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	18,16	18,16	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	20,29	20,29	--
100	Ventilator (dak)	18,50	13,56	13,56	13,56
Lamax	(hoofdgroep)		59,75	59,75	58,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 310_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
310_A	Nieuwbouw	1,50	33,46	33,46	33,46
010	Oostgevel BG	0,00	33,46	33,46	33,46
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	33,22	33,22	33,22
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	33,18	33,18	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	33,14	33,14	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	33,12	33,12	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	28,14	28,14	--
020	Westgevel BG	0,00	24,27	24,27	24,27
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	24,78	24,78	24,78
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	24,96	24,96	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	25,06	25,06	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	25,98	25,98	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	25,58	25,58	--
100	Ventilator (dak)	18,50	13,33	13,33	13,33
Lamax	(hoofdgroep)		33,46	33,46	33,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 310_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
310_B	Nieuwbouw	4,50	33,31	33,31	33,27
010	Oostgevel BG	0,00	33,21	33,21	33,21
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	33,27	33,27	33,27
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	33,29	33,29	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	33,31	33,31	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	32,78	32,78	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	25,01	25,01	--
020	Westgevel BG	0,00	25,43	25,43	25,43
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	24,80	24,80	24,80
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	24,96	24,96	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	25,11	25,11	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	25,90	25,90	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	24,63	24,63	--
100	Ventilator (dak)	18,50	14,16	14,16	14,16
Lamax	(hoofdgroep)		33,31	33,31	33,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 310_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
310_C	Nieuwbouw	7,50	33,45	33,45	33,27
010	Oostgevel BG	0,00	33,15	33,15	33,15
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	33,27	33,27	33,27
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	33,36	33,36	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	33,45	33,45	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	31,36	31,36	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	25,89	25,89	--
020	Westgevel BG	0,00	25,10	25,10	25,10
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	24,81	24,81	24,81
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	25,07	25,07	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	25,07	25,07	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	25,19	25,19	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	24,85	24,85	--
100	Ventilator (dak)	18,50	15,29	15,29	15,29
Lamax	(hoofdgroep)		33,45	33,45	33,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 310_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
310_D	Nieuwbouw	10,50	33,65	33,65	33,26
010	Oostgevel BG	0,00	33,06	33,06	33,06
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	33,26	33,26	33,26
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	33,43	33,43	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	33,65	33,65	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	30,10	30,10	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	27,16	27,16	--
020	Westgevel BG	0,00	24,74	24,74	24,74
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	24,83	24,83	24,83
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	25,01	25,01	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	21,83	21,83	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	16,19	16,19	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	16,44	16,44	--
100	Ventilator (dak)	18,50	12,58	12,58	12,58
Lamax	(hoofdgroep)		33,65	33,65	33,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 310_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
310_E	Nieuwbouw	13,50	34,87	34,87	33,64
010	Oostgevel BG	0,00	33,29	33,29	33,29
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	33,64	33,64	33,64
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	34,06	34,06	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	34,87	34,87	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	29,46	29,46	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	32,06	32,06	--
020	Westgevel BG	0,00	18,70	18,70	18,70
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	18,97	18,97	18,97
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	19,02	19,02	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	18,75	18,75	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	18,01	18,01	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	20,80	20,80	--
100	Ventilator (dak)	18,50	12,97	12,97	12,97
Lamax	(hoofdgroep)		34,87	34,87	33,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 311_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
311_A	Nieuwbouw	1,50	31,89	31,89	31,89
010	Oostgevel BG	0,00	30,72	30,72	30,72
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	31,89	31,89	31,89
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	31,89	31,89	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	31,88	31,88	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	30,12	30,12	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	30,42	30,42	--
020	Westgevel BG	0,00	25,93	25,93	25,93
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	26,85	26,85	26,85
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	26,23	26,23	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	26,04	26,04	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	28,56	28,56	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	30,73	30,73	--
100	Ventilator (dak)	18,50	11,31	11,31	11,31
Lamax	(hoofdgroep)		31,89	31,89	31,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 311_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
311_B	Nieuwbouw	4,50	32,18	32,18	31,92
010	Oostgevel BG	0,00	31,90	31,90	31,90
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	31,92	31,92	31,92
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	31,94	31,94	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	31,96	31,96	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	29,36	29,36	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	32,18	32,18	--
020	Westgevel BG	0,00	26,01	26,01	26,01
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	25,55	25,55	25,55
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	22,63	22,63	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	22,53	22,53	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	26,29	26,29	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	27,57	27,57	--
100	Ventilator (dak)	18,50	11,64	11,64	11,64
Lamax	(hoofdgroep)		32,18	32,18	31,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 311_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
311_C	Nieuwbouw	7,50	33,43	33,43	31,93
010	Oostgevel BG	0,00	31,87	31,87	31,87
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	31,93	31,93	31,93
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	31,97	31,97	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	32,03	32,03	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	29,27	29,27	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	33,43	33,43	--
020	Westgevel BG	0,00	22,35	22,35	22,35
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	21,77	21,77	21,77
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	21,07	21,07	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	20,35	20,35	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	25,82	25,82	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	25,14	25,14	--
100	Ventilator (dak)	18,50	11,93	11,93	11,93
Lamax	(hoofdgroep)		33,43	33,43	31,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 311_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
311_D	Nieuwbouw	10,50	32,01	32,01	31,92
010	Oostgevel BG	0,00	31,84	31,84	31,84
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	31,92	31,92	31,92
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	32,01	32,01	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	31,01	31,01	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	17,98	17,98	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	20,48	20,48	--
020	Westgevel BG	0,00	21,27	21,27	21,27
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	20,09	20,09	20,09
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	17,67	17,67	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	16,31	16,31	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	24,34	24,34	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	21,02	21,02	--
100	Ventilator (dak)	18,50	12,17	12,17	12,17
Lamax	(hoofdgroep)		32,01	32,01	31,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS lamax, open
Lamax bij Bron voor toetspunt: 311_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
311_E	Nieuwbouw	13,50	31,06	31,06	31,06
010	Oostgevel BG	0,00	31,06	31,06	31,06
011	Oostgevel 1e verdieping	3,00	30,45	30,45	30,45
012	Oostgevel 2e verdieping	6,00	30,33	30,33	--
013	Oostgevel 3e verdieping	9,00	29,84	29,84	--
014	Oostgevel 4e verdieping	12,00	22,72	22,72	--
015	Oostgevel 5e verdieping	15,00	25,75	25,75	--
020	Westgevel BG	0,00	20,21	20,21	20,21
021	Westgevel 1e verdieping	3,00	18,31	18,31	18,31
022	Westgevel 2e verdieping	6,00	17,48	17,48	--
023	Westgevel 3e verdieping	9,00	19,19	19,19	--
024	Westgevel 4e verdieping	12,00	24,08	24,08	--
025	Westgevel 5e verdieping	15,00	26,22	26,22	--
100	Ventilator (dak)	18,50	12,54	12,54	12,54
Lamax	(hoofdgroep)		31,06	31,06	31,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4

Titel

Rekenresultaten Garage met geluiddempende roosters

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS deels open
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_B	Prinsenplein 44A	5,00	23,27	23,40	16,93	28,40	36,55
002_B	Prinsenplein 38a	5,00	21,81	22,03	11,77	27,03	34,35
003a_B	Prinsengracht 3	5,00	18,97	19,08	13,07	24,08	32,34
003b_B	Prinsenplein 3	5,00	20,49	20,62	12,44	25,62	34,38
004_B	Appartement-bestaand	5,00	19,22	19,42	10,88	24,42	30,44
004_C	Appartement-bestaand	7,50	19,49	19,69	11,00	24,69	30,96
004_D	Appartement-bestaand	10,50	20,06	20,25	11,03	25,25	32,17
004_E	Appartement-bestaand	12,50	21,92	22,10	11,34	27,10	34,88
005_B	Appartement- bestaand	5,00	18,56	18,69	10,12	23,69	29,33
005_C	Appartement- bestaand	7,50	17,34	17,52	9,36	22,52	28,81
005_D	Appartement- bestaand	10,50	17,22	17,42	9,25	22,42	28,81
005_E	Appartement- bestaand	12,50	19,09	19,26	9,52	24,26	31,77
006_A	Appartementen - nieuwbouw	1,50	15,22	15,40	7,49	20,40	26,20
006_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	15,17	15,35	7,64	20,35	25,95
006_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	15,20	15,38	7,67	20,38	26,10
006_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	15,19	15,37	7,61	20,37	26,40
006_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	16,74	16,87	7,77	21,87	29,32
006a_A	Nieuwe appartementen	1,50	20,62	20,85	10,25	25,85	31,36
006a_B	Nieuwe appartementen	5,00	16,42	16,55	8,56	21,55	26,76
006a_C	Nieuwe appartementen	7,50	16,41	16,54	8,54	21,54	26,88
006a_D	Nieuwe appartementen	10,00	15,00	15,18	7,50	20,18	26,21
006a_E	Nieuwe appartementen	12,50	16,43	16,58	7,76	21,58	28,79
007_A	Appartementen - nieuwbouw	1,50	18,88	19,12	9,73	24,12	30,52
007_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	19,99	20,23	10,85	25,23	31,74
007_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	21,06	21,30	12,41	26,30	33,30
007_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	23,71	23,86	15,63	28,86	37,42
007_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	26,78	26,91	18,59	31,91	40,44
008_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	23,04	23,25	14,09	28,25	34,07
008_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	22,91	23,14	12,99	28,14	34,23
008_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	22,99	23,23	12,88	28,23	34,61
008_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	25,51	25,76	13,58	30,76	38,48
009_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	22,28	22,49	13,07	27,49	33,29
009_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	22,44	22,66	13,15	27,66	33,58
009_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	22,69	22,92	13,20	27,92	34,14
009_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	24,90	25,11	13,72	30,11	37,67
010_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	22,18	22,39	12,90	27,39	33,23
010_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	22,30	22,53	12,95	27,53	33,50
010_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	22,27	22,50	12,88	27,50	33,74
010_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	23,73	23,94	13,09	28,94	36,40
07_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	18,06	18,22	12,93	23,22	29,76
07_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	20,67	20,88	13,49	25,88	33,83
07_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	24,91	25,16	17,40	30,16	38,38
07_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	26,19	26,36	15,90	31,36	39,38
100_B	Bestaand	5,00	15,48	15,66	11,33	21,33	26,88
100_C	Bestaand	7,50	15,64	15,81	11,52	21,52	27,42
101_B	Bestaand	5,00	16,54	16,74	10,96	21,74	27,79
101_C	Bestaand	7,50	17,32	17,50	12,61	22,61	28,54
102_C	Bestaand	7,50	21,29	21,48	13,99	26,48	32,60
103_B	Bestaand	5,00	18,72	18,91	12,85	23,91	29,65
103_C	Bestaand	7,50	19,25	19,44	13,70	24,44	29,98
104_A	Woning- bestaand	1,50	15,21	15,41	10,66	20,66	26,69
104_B	Woning- bestaand	5,00	16,46	16,62	12,05	22,05	27,12
105_A	Woning- bestaand	1,50	17,94	18,21	7,72	23,21	30,15
105_B	Woning- bestaand	5,00	26,19	26,42	14,25	31,42	37,48
106_A	Woning- bestaand	1,50	26,17	26,52	13,38	31,52	38,58
106_B	Woning- bestaand	5,00	28,89	29,11	17,38	34,11	40,16
107_A	Woning- bestaand	1,50	26,35	26,60	14,35	31,60	38,31
107_B	Woning- bestaand	5,00	27,04	27,26	15,94	32,26	38,30
108_A	Woning- bestaand	1,50	17,76	18,07	9,26	23,07	29,80
108_B	Woning- bestaand	5,00	18,55	18,78	11,39	23,78	29,93
109_B	Prinsengracht 4	5,00	20,77	20,89	14,80	25,89	34,39
11_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	38,54	38,75	26,22	43,75	49,51
11_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	38,58	38,81	26,06	43,81	49,70
11_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	38,41	38,67	25,62	43,67	49,56
11_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	37,81	38,10	25,24	43,10	48,74
127_B	Bestaand	5,00	27,24	27,66	14,63	32,66	41,95
127_C	Bestaand	7,50	28,13	28,57	15,39	33,57	42,64
128_B	Bestaand	5,00	26,74	27,20	14,12	32,20	42,36
128_C	Bestaand	7,50	28,66	29,20	15,54	34,20	43,81
200_B	Controlepunt nieuwe appartementen	5,00	20,15	20,40	11,12	25,40	32,00
201_B	Controlepunt appartement 2-34	5,00	22,80	23,02	12,76	28,02	34,06
202_B	Controlepunt Prinsengracht 3	5,00	18,58	18,70	12,69	23,70	32,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS deels open
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
301_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	35,60	35,81	23,53	40,81	46,73
301_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	35,62	35,83	23,41	40,83	46,79
301_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	35,60	35,82	23,62	40,82	46,79
301_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	35,94	36,12	25,04	41,12	46,80
302_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	38,71	38,91	26,49	43,91	49,67
302_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	38,72	38,94	26,35	43,94	49,80
302_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	38,60	38,84	26,14	43,84	49,81
302_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	38,38	38,62	26,09	43,62	49,70
303_B	Nieuwbouw	5,00	44,58	44,77	32,52	49,77	55,23
303_C	Nieuwbouw	7,50	44,51	44,74	31,93	49,74	55,45
303_D	Nieuwbouw	10,00	44,19	44,47	31,10	49,47	55,47
303_E	Nieuwbouw	12,50	43,68	43,98	30,21	48,98	55,30
304_B	Nieuwbouw	5,00	45,24	45,42	33,20	50,42	55,91
304_C	Nieuwbouw	7,50	45,17	45,40	32,68	50,40	56,11
304_D	Nieuwbouw	10,00	44,87	45,14	31,92	50,14	56,13
304_E	Nieuwbouw	12,50	44,38	44,67	31,07	49,67	55,95
305_B	Nieuwbouw	5,00	43,36	43,55	31,24	48,55	54,12
305_C	Nieuwbouw	7,50	43,32	43,54	30,82	48,54	54,31
305_D	Nieuwbouw	10,00	43,08	43,33	30,21	48,33	54,32
305_E	Nieuwbouw	12,50	42,67	42,94	29,55	47,94	54,18
306_A	Nieuwbouw	1,50	38,65	38,85	26,69	43,85	49,60
306_B	Nieuwbouw	4,50	38,88	39,09	26,85	44,09	49,85
306_C	Nieuwbouw	7,50	38,90	39,12	26,72	44,12	49,98
306_D	Nieuwbouw	10,50	38,79	39,02	26,50	44,02	50,00
307_A	Nieuwbouw	1,50	22,78	23,07	12,10	28,07	33,64
307_B	Nieuwbouw	4,50	18,81	18,98	10,75	23,98	29,38
307_C	Nieuwbouw	7,50	19,20	19,36	11,06	24,36	29,76
307_D	Nieuwbouw	10,50	18,17	18,39	10,24	23,39	29,25
308_A	Nieuwbouw	1,50	21,03	21,27	10,79	26,27	31,78
308_B	Nieuwbouw	4,50	16,82	16,96	9,01	21,96	27,24
308_C	Nieuwbouw	7,50	16,93	17,07	9,08	22,07	27,47
308_D	Nieuwbouw	10,50	15,75	15,95	8,15	20,95	27,05
309_A	Nieuwbouw	1,50	40,24	40,42	28,37	45,42	50,96
309_B	Nieuwbouw	4,50	40,51	40,71	28,38	45,71	51,33
309_C	Nieuwbouw	7,50	40,54	40,77	28,01	45,77	51,57
309_D	Nieuwbouw	10,50	40,21	40,48	27,26	45,48	51,37
309_E	Nieuwbouw	13,50	39,57	39,87	26,63	44,87	50,90
310_A	Nieuwbouw	1,50	17,85	18,00	13,76	23,76	27,50
310_B	Nieuwbouw	4,50	18,18	18,33	14,51	24,51	27,42
310_C	Nieuwbouw	7,50	18,70	18,84	15,56	25,56	27,58
310_D	Nieuwbouw	10,50	17,84	18,04	13,10	23,10	27,65
310_E	Nieuwbouw	13,50	19,33	19,60	13,60	24,60	30,00
311_A	Nieuwbouw	1,50	15,96	16,11	11,72	21,72	26,71
311_B	Nieuwbouw	4,50	16,13	16,27	12,06	22,06	26,31
311_C	Nieuwbouw	7,50	16,25	16,39	12,30	22,30	26,52
311_D	Nieuwbouw	10,50	15,95	16,08	12,52	22,52	24,78
311_E	Nieuwbouw	13,50	16,26	16,40	12,85	22,85	26,17
401_A	Kerk	5,00	38,22	38,42	26,04	43,42	51,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS deels open Lamax
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Prinsenplein 44A	5,00	38,64	38,64	26,46
002_B	Prinsenplein 38a	5,00	34,34	34,34	27,41
003a_B	Prinsengracht 3	5,00	33,91	33,91	19,51
003b_B	Prinsenplein 3	5,00	35,99	35,99	21,49
004_B	Appartement-bestaand	5,00	28,02	28,02	25,79
004_C	Appartement-bestaand	7,50	29,21	29,21	25,78
004_D	Appartement-bestaand	10,50	31,40	31,40	25,79
004_E	Appartement-bestaand	12,50	34,72	34,72	26,34
005_B	Appartement- bestaand	5,00	26,55	26,55	26,55
005_C	Appartement- bestaand	7,50	27,11	27,11	23,75
005_D	Appartement- bestaand	10,50	27,15	27,15	23,12
005_E	Appartement- bestaand	12,50	31,19	31,19	23,69
006_A	Appartementen - nieuwbouw	1,50	22,47	22,47	22,45
006_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	22,44	22,44	22,23
006_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	23,12	23,12	22,08
006_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	24,27	24,27	21,42
006_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	28,94	28,94	21,38
006a_A	Nieuwe appartementen	1,50	28,69	28,69	28,47
006a_B	Nieuwe appartementen	5,00	26,12	26,12	26,12
006a_C	Nieuwe appartementen	7,50	25,93	25,93	25,93
006a_D	Nieuwe appartementen	10,00	24,06	24,06	21,18
006a_E	Nieuwe appartementen	12,50	28,06	28,06	21,34
007_A	Appartementen - nieuwbouw	1,50	27,63	27,63	25,41
007_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	29,76	29,76	25,87
007_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	32,85	32,85	26,29
007_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	39,42	39,42	26,83
007_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	41,59	41,59	27,69
008_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	30,82	30,82	29,78
008_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	31,45	31,45	29,58
008_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	32,53	32,53	29,31
008_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	38,30	38,30	30,06
009_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	30,00	30,00	29,14
009_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	30,63	30,63	29,16
009_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	31,74	31,74	29,10
009_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	37,37	37,37	29,87
010_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	29,85	29,85	29,07
010_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	30,56	30,56	29,00
010_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	31,59	31,59	28,63
010_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	36,00	36,00	28,78
07_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	26,41	26,41	24,09
07_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	31,43	31,43	27,97
07_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	35,85	35,85	32,66
07_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	37,35	37,35	37,35
100_B	Bestaand	5,00	24,33	24,33	19,61
100_C	Bestaand	7,50	26,59	26,59	19,29
101_B	Bestaand	5,00	23,00	23,00	21,79
101_C	Bestaand	7,50	25,53	25,53	21,71
102_C	Bestaand	7,50	27,90	27,90	27,59
103_B	Bestaand	5,00	24,80	24,80	24,41
103_C	Bestaand	7,50	25,37	25,37	24,80
104_A	Woning- bestaand	1,50	22,72	22,72	19,94
104_B	Woning- bestaand	5,00	22,33	22,33	21,52
105_A	Woning- bestaand	1,50	26,98	26,98	24,53
105_B	Woning- bestaand	5,00	34,08	34,08	33,69
106_A	Woning- bestaand	1,50	35,97	35,97	32,22
106_B	Woning- bestaand	5,00	36,40	36,40	36,35
107_A	Woning- bestaand	1,50	34,45	34,45	33,65
107_B	Woning- bestaand	5,00	34,60	34,60	34,42
108_A	Woning- bestaand	1,50	26,93	26,93	23,19
108_B	Woning- bestaand	5,00	27,70	27,70	24,71
109_B	Prinsengracht 4	5,00	36,59	36,59	21,88
11_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	46,53	46,53	46,53
11_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	46,47	46,47	46,37
11_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	46,53	46,53	46,01
11_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	46,44	46,44	45,57
127_B	Bestaand	5,00	40,85	40,85	32,81
127_C	Bestaand	7,50	40,99	40,99	32,86
128_B	Bestaand	5,00	41,71	41,71	30,44
128_C	Bestaand	7,50	42,56	42,56	31,72
200_B	Controlepunt nieuwe appartementen	5,00	30,36	30,36	25,87
201_B	Controlepunt appartement 2-34	5,00	31,21	31,21	29,63
202_B	Controlepunt Prinsengracht 3	5,00	33,75	33,75	18,40
301_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	43,06	43,06	43,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS deels open Lamax
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
301_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	43,03	43,03	43,03
301_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	43,08	43,08	42,95
301_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	43,80	43,80	43,80
302_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	46,35	46,35	46,35
302_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	46,29	46,29	46,26
302_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	46,32	46,32	46,00
302_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	46,32	46,32	45,62
303_B	Nieuwbouw	5,00	52,62	52,62	52,62
303_C	Nieuwbouw	7,50	52,58	52,58	52,24
303_D	Nieuwbouw	10,00	52,59	52,59	51,46
303_E	Nieuwbouw	12,50	52,56	52,56	50,52
304_B	Nieuwbouw	5,00	53,10	53,10	53,10
304_C	Nieuwbouw	7,50	53,09	53,09	52,79
304_D	Nieuwbouw	10,00	53,10	53,10	52,13
304_E	Nieuwbouw	12,50	53,06	53,06	51,27
305_B	Nieuwbouw	5,00	51,16	51,16	51,16
305_C	Nieuwbouw	7,50	51,18	51,18	50,91
305_D	Nieuwbouw	10,00	51,18	51,18	50,37
305_E	Nieuwbouw	12,50	51,13	51,13	49,65
306_A	Nieuwbouw	1,50	46,34	46,34	46,34
306_B	Nieuwbouw	4,50	46,43	46,43	46,43
306_C	Nieuwbouw	7,50	46,46	46,46	46,34
306_D	Nieuwbouw	10,50	46,47	46,47	46,10
307_A	Nieuwbouw	1,50	31,45	31,45	30,45
307_B	Nieuwbouw	4,50	27,50	27,50	27,50
307_C	Nieuwbouw	7,50	28,22	28,22	28,22
307_D	Nieuwbouw	10,50	26,36	26,36	24,63
308_A	Nieuwbouw	1,50	28,75	28,75	28,72
308_B	Nieuwbouw	4,50	26,22	26,22	26,22
308_C	Nieuwbouw	7,50	26,25	26,25	26,25
308_D	Nieuwbouw	10,50	24,97	24,97	21,83
309_A	Nieuwbouw	1,50	48,31	48,31	48,31
309_B	Nieuwbouw	4,50	48,53	48,53	48,53
309_C	Nieuwbouw	7,50	48,58	48,58	48,21
309_D	Nieuwbouw	10,50	48,59	48,59	47,55
309_E	Nieuwbouw	13,50	48,28	48,28	46,80
310_A	Nieuwbouw	1,50	23,69	23,69	23,06
310_B	Nieuwbouw	4,50	23,64	23,64	23,03
310_C	Nieuwbouw	7,50	23,93	23,93	23,15
310_D	Nieuwbouw	10,50	24,60	24,60	23,40
310_E	Nieuwbouw	13,50	27,44	27,44	25,02
311_A	Nieuwbouw	1,50	21,92	21,92	20,89
311_B	Nieuwbouw	4,50	23,39	23,39	20,98
311_C	Nieuwbouw	7,50	24,79	24,79	21,07
311_D	Nieuwbouw	10,50	21,52	21,52	21,22
311_E	Nieuwbouw	13,50	21,58	21,58	20,87
401_A	Kerk	5,00	48,26	48,26	48,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5

Titel

Rekenresultaten Parkeergarage met gesloten gevels

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LaAg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_B	Prinsenplein 44A	5,00	35,40	35,40	35,40	45,40	35,41
002_B	Prinsenplein 38a	5,00	34,71	34,71	34,71	44,71	34,72
003a_B	Prinsengracht 3	5,00	35,00	35,00	35,00	45,00	35,00
003b_B	Prinsenplein 3	5,00	33,74	33,74	33,74	43,74	33,75
004_B	Appartement-bestaand	5,00	27,94	27,94	27,94	37,94	27,98
004_C	Appartement-bestaand	7,50	28,33	28,33	28,33	38,33	28,37
004_D	Appartement-bestaand	10,50	29,03	29,03	29,03	39,03	29,06
004_E	Appartement-bestaand	12,50	30,58	30,58	30,58	40,58	30,60
005_B	Appartement- bestaand	5,00	26,47	26,47	26,47	36,47	26,54
005_C	Appartement- bestaand	7,50	26,84	26,84	26,84	36,84	26,87
005_D	Appartement- bestaand	10,50	27,53	27,53	27,53	37,53	27,56
005_E	Appartement- bestaand	12,50	29,14	29,14	29,14	39,14	29,15
006_A	Appartementen - nieuwbouw	1,50	24,97	24,97	24,97	34,97	25,08
006_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	25,12	25,12	25,12	35,12	25,20
006_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	25,43	25,43	25,42	35,42	25,50
006_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	26,01	26,01	26,01	36,01	26,07
006_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	27,71	27,71	27,70	37,70	27,74
006a_A	Nieuwe appartementen	1,50	25,00	25,00	24,96	34,96	25,73
006a_B	Nieuwe appartementen	5,00	25,14	25,14	25,12	35,12	25,44
006a_C	Nieuwe appartementen	7,50	25,51	25,51	25,48	35,48	25,78
006a_D	Nieuwe appartementen	10,00	26,12	26,12	26,12	36,12	26,17
006a_E	Nieuwe appartementen	12,50	28,41	28,41	28,41	38,41	28,44
007_A	Appartementen - nieuwbouw	1,50	30,60	30,60	30,59	40,59	30,63
007_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	32,41	32,41	32,41	42,41	32,43
007_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	34,49	34,49	34,49	44,49	34,50
007_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	37,33	37,33	37,33	47,33	37,33
007_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	39,27	39,27	39,27	49,27	39,28
008_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	29,18	29,18	29,17	39,17	29,41
008_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	29,60	29,60	29,58	39,58	29,80
008_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	30,27	30,27	30,26	40,26	30,42
008_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	33,48	33,48	33,48	43,48	33,55
009_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	29,59	29,59	29,58	39,58	29,69
009_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	30,01	30,01	30,00	40,00	30,10
009_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	30,62	30,62	30,62	40,62	30,70
009_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	33,09	33,09	33,09	43,09	33,13
010_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	29,24	29,24	29,23	39,23	29,32
010_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	29,63	29,63	29,63	39,63	29,70
010_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	30,18	30,18	30,18	40,18	30,23
010_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	32,03	32,03	32,03	42,03	32,06
07_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	31,64	31,64	31,64	41,64	31,65
07_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	32,12	32,12	32,12	42,12	32,13
07_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	38,04	38,04	38,04	48,04	38,04
07_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	34,39	34,39	34,39	44,39	34,40
100_B	Bestaand	5,00	35,09	35,09	35,09	45,09	35,09
100_C	Bestaand	7,50	34,78	34,78	34,78	44,78	34,78
101_B	Bestaand	5,00	34,47	34,47	34,47	44,47	34,47
101_C	Bestaand	7,50	35,84	35,84	35,84	45,84	35,84
102_C	Bestaand	7,50	36,69	36,69	36,69	46,69	36,70
103_B	Bestaand	5,00	36,54	36,54	36,54	46,54	36,54
103_C	Bestaand	7,50	37,37	37,37	37,37	47,37	37,37
104_A	Woning- bestaand	1,50	34,70	34,70	34,70	44,70	34,70
104_B	Woning- bestaand	5,00	35,81	35,81	35,81	45,81	35,81
105_A	Woning- bestaand	1,50	29,35	29,35	29,35	39,35	29,39
105_B	Woning- bestaand	5,00	31,07	31,07	31,04	41,04	31,44
106_A	Woning- bestaand	1,50	33,36	33,36	33,36	43,36	33,48
106_B	Woning- bestaand	5,00	32,81	32,81	32,79	42,79	33,05
107_A	Woning- bestaand	1,50	32,94	32,94	32,93	42,93	33,32
107_B	Woning- bestaand	5,00	34,38	34,38	34,36	44,36	34,63
108_A	Woning- bestaand	1,50	34,66	34,66	34,66	44,66	34,67
108_B	Woning- bestaand	5,00	33,72	33,72	33,72	43,72	33,73
109_B	Prinsengracht 4	5,00	36,11	36,11	36,11	46,11	36,11
11_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	34,48	34,48	34,42	44,42	35,21
11_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	35,42	35,42	35,37	45,37	36,01
11_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	32,30	32,30	32,20	42,20	33,40
11_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	33,46	33,46	33,39	43,39	34,30
127_B	Bestaand	5,00	33,87	33,87	33,87	43,87	33,92
127_C	Bestaand	7,50	35,33	35,33	35,33	45,33	35,37
128_B	Bestaand	5,00	36,47	36,47	36,47	46,47	36,47
128_C	Bestaand	7,50	37,89	37,89	37,89	47,89	37,89
200_B	Controlepunt nieuwe appartementen	5,00	32,84	32,84	32,84	42,84	32,86
201_B	Controlepunt appartement 2-34	5,00	30,17	30,17	30,16	40,16	30,22
202_B	Controlepunt Prinsengracht 3	5,00	34,92	34,92	34,92	44,92	34,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
Laag totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
301_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	33,20	33,20	33,11	43,11	34,27
301_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	35,33	35,33	35,27	45,27	36,01
301_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	37,66	37,66	37,63	47,63	38,06
301_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	40,36	40,36	40,35	50,35	40,58
302_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	33,01	33,01	32,90	42,90	34,20
302_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	34,51	34,51	34,43	44,43	35,37
302_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	36,68	36,68	36,64	46,64	37,21
302_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	39,76	39,76	39,74	49,74	40,01
303_B	Nieuwbouw	5,00	33,54	33,54	33,28	43,28	35,97
303_C	Nieuwbouw	7,50	34,57	34,57	34,37	44,37	36,51
303_D	Nieuwbouw	10,00	36,05	36,05	35,92	45,92	37,44
303_E	Nieuwbouw	12,50	38,32	38,32	38,25	48,25	39,13
304_B	Nieuwbouw	5,00	35,00	35,00	34,19	44,19	39,94
304_C	Nieuwbouw	7,50	35,85	35,85	35,30	45,30	39,81
304_D	Nieuwbouw	10,00	37,18	37,18	36,86	46,86	39,96
304_E	Nieuwbouw	12,50	39,38	39,38	39,22	49,22	40,93
305_B	Nieuwbouw	5,00	34,63	34,63	33,72	43,72	39,90
305_C	Nieuwbouw	7,50	35,48	35,48	34,86	44,86	39,72
305_D	Nieuwbouw	10,00	36,85	36,85	36,49	46,49	39,82
305_E	Nieuwbouw	12,50	39,07	39,07	38,90	48,90	40,75
306_A	Nieuwbouw	1,50	35,13	35,13	34,91	44,91	37,31
306_B	Nieuwbouw	4,50	35,84	35,84	35,65	45,65	37,72
306_C	Nieuwbouw	7,50	36,86	36,86	36,71	46,71	38,33
306_D	Nieuwbouw	10,50	38,44	38,44	38,35	48,35	39,43
307_A	Nieuwbouw	1,50	27,44	27,44	27,43	37,43	27,61
307_B	Nieuwbouw	4,50	27,79	27,79	27,77	37,77	27,94
307_C	Nieuwbouw	7,50	28,24	28,24	28,22	38,22	28,45
307_D	Nieuwbouw	10,50	28,94	28,94	28,93	38,93	28,99
308_A	Nieuwbouw	1,50	25,62	25,62	25,58	35,58	26,28
308_B	Nieuwbouw	4,50	25,74	25,74	25,72	35,72	26,05
308_C	Nieuwbouw	7,50	26,18	26,18	26,15	36,15	26,45
308_D	Nieuwbouw	10,50	26,93	26,93	26,92	36,92	26,98
309_A	Nieuwbouw	1,50	34,75	34,75	34,51	44,51	36,97
309_B	Nieuwbouw	4,50	35,60	35,60	35,41	45,41	37,43
309_C	Nieuwbouw	7,50	36,72	36,72	36,59	46,59	38,13
309_D	Nieuwbouw	10,50	33,81	33,81	33,57	43,57	36,03
309_E	Nieuwbouw	13,50	35,92	35,92	35,79	45,79	37,29
310_A	Nieuwbouw	1,50	35,20	35,20	35,20	45,20	35,21
310_B	Nieuwbouw	4,50	36,22	36,22	36,22	46,22	36,22
310_C	Nieuwbouw	7,50	37,41	37,41	37,41	47,41	37,41
310_D	Nieuwbouw	10,50	33,11	33,11	33,11	43,11	33,12
310_E	Nieuwbouw	13,50	35,15	35,15	35,15	45,15	35,16
311_A	Nieuwbouw	1,50	31,36	31,36	31,36	41,36	31,38
311_B	Nieuwbouw	4,50	31,86	31,86	31,86	41,86	31,87
311_C	Nieuwbouw	7,50	32,42	32,42	32,42	42,42	32,43
311_D	Nieuwbouw	10,50	33,14	33,14	33,14	43,14	33,14
311_E	Nieuwbouw	13,50	35,17	35,17	35,17	45,17	35,18
401_A	Kerk	5,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Appartementen - nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	34,48	34,48	34,42	44,42	35,21
010	Oostgevel BG	0,00	16,64	16,64	7,44	21,64	27,44
100	Ventilator (dak)	18,50	14,14	14,14	14,14	24,14	14,14
101	Ventilator (dak)	18,50	34,37	34,37	34,37	44,37	34,37

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_C - Appartementen - nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	35,42	35,42	35,37	45,37	36,01
010	Oostgevel BG	0,00	16,57	16,57	7,37	21,57	27,37
100	Ventilator (dak)	18,50	14,60	14,60	14,60	24,60	14,60
101	Ventilator (dak)	18,50	35,33	35,33	35,33	45,33	35,33

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_D - Appartementen - nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	32,30	32,30	32,20	42,20	33,40
010	Oostgevel BG	0,00	16,46	16,46	7,26	21,46	27,26
100	Ventilator (dak)	18,50	12,73	12,73	12,73	22,73	12,73
101	Ventilator (dak)	18,50	32,14	32,14	32,14	42,14	32,14

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_E - Appartementen - nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	33,46	33,46	33,39	43,39	34,30
010	Oostgevel BG	0,00	16,30	16,30	7,10	21,30	27,10
100	Ventilator (dak)	18,50	13,02	13,02	13,02	23,02	13,02
101	Ventilator (dak)	18,50	33,34	33,34	33,34	43,34	33,34

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 301_A - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
301_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	33,20	33,20	33,11	43,11	34,27
010	Oostgevel BG	0,00	17,18	17,18	7,98	22,18	28,03
100	Ventilator (dak)	18,50	13,11	13,11	13,11	23,11	13,11
101	Ventilator (dak)	18,50	33,05	33,05	33,05	43,05	33,05

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 301_B - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
301_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	35,33	35,33	35,27	45,27	36,01
010	Oostgevel BG	0,00	17,19	17,19	7,99	22,19	27,99
100	Ventilator (dak)	18,50	12,09	12,09	12,09	22,09	12,09
101	Ventilator (dak)	18,50	35,24	35,24	35,24	45,24	35,24

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 301_C - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
301_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	37,66	37,66	37,63	47,63	38,06	
010	Oostgevel BG	0,00	17,11	17,11	7,91	22,11	27,91	
100	Ventilator (dak)	18,50	15,06	15,06	15,06	25,06	15,06	
101	Ventilator (dak)	18,50	37,60	37,60	37,60	47,60	37,60	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 301_D - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
301_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	40,36	40,36	40,35	50,35	40,58	
010	Oostgevel BG	0,00	17,00	17,00	7,80	22,00	27,80	
100	Ventilator (dak)	18,50	19,35	19,35	19,35	29,35	19,35	
101	Ventilator (dak)	18,50	40,31	40,31	40,31	50,31	40,31	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 302_A - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
302_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	33,01	33,01	32,90	42,90	34,20
010	Oostgevel BG	0,00	17,58	17,58	8,38	22,58	28,38
100	Ventilator (dak)	18,50	10,96	10,96	10,96	20,96	10,96
101	Ventilator (dak)	18,50	32,86	32,86	32,86	42,86	32,86

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 302_B - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
302_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	34,51	34,51	34,43	44,43	35,37
010	Oostgevel BG	0,00	17,50	17,50	8,30	22,50	28,30
100	Ventilator (dak)	18,50	11,82	11,82	11,82	21,82	11,82
101	Ventilator (dak)	18,50	34,40	34,40	34,40	44,40	34,40

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 302_C - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
302_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	36,68	36,68	36,64	46,64	37,21	
010	Oostgevel BG	0,00	17,37	17,37	8,17	22,37	28,17	
100	Ventilator (dak)	18,50	13,51	13,51	13,51	23,51	13,51	
101	Ventilator (dak)	18,50	36,61	36,61	36,61	46,61	36,61	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 302_D - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
302_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	39,76	39,76	39,74	49,74	40,01
010	Oostgevel BG	0,00	17,14	17,14	7,94	22,14	27,94
100	Ventilator (dak)	18,50	17,27	17,27	17,27	27,27	17,27
101	Ventilator (dak)	18,50	39,71	39,71	39,71	49,71	39,71

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 303_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
303_B	Nieuwbouw	5,00	33,54	33,54	33,28	43,28	35,97	
010	Oostgevel BG	0,00	21,85	21,85	12,65	26,85	32,65	
100	Ventilator (dak)	18,50	12,92	12,92	12,92	22,92	12,92	
101	Ventilator (dak)	18,50	33,20	33,20	33,20	43,20	33,20	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 303_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
303_C	Nieuwbouw	7,50	34,57	34,57	34,37	44,37	36,51	
010	Oostgevel BG	0,00	21,66	21,66	12,46	26,66	32,46	
100	Ventilator (dak)	18,50	13,34	13,34	13,34	23,34	13,34	
101	Ventilator (dak)	18,50	34,31	34,31	34,31	44,31	34,31	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 303_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
303_D	Nieuwbouw	10,00	36,05	36,05	35,92	45,92	37,44	
010	Oostgevel BG	0,00	21,39	21,39	12,19	26,39	32,19	
100	Ventilator (dak)	18,50	14,02	14,02	14,02	24,02	14,02	
101	Ventilator (dak)	18,50	35,87	35,87	35,87	45,87	35,87	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 303_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
303_E	Nieuwbouw	12,50	38,32	38,32	38,25	48,25	39,13	
010	Oostgevel BG	0,00	21,02	21,02	11,82	26,02	31,82	
100	Ventilator (dak)	18,50	15,53	15,53	15,53	25,53	15,53	
101	Ventilator (dak)	18,50	38,22	38,22	38,22	48,22	38,22	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 304_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
304_B	Nieuwbouw	5,00	35,00	35,00	34,19	44,19	39,94	
010	Oostgevel BG	0,00	27,84	27,84	18,64	32,84	38,64	
100	Ventilator (dak)	18,50	13,49	13,49	13,49	23,49	13,49	
101	Ventilator (dak)	18,50	34,03	34,03	34,03	44,03	34,03	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 304_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
304_C	Nieuwbouw	7,50	35,85	35,85	35,30	45,30	39,81	
010	Oostgevel BG	0,00	27,15	27,15	17,95	32,15	37,95	
100	Ventilator (dak)	18,50	13,95	13,95	13,95	23,95	13,95	
101	Ventilator (dak)	18,50	35,19	35,19	35,19	45,19	35,19	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 304_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
304_D	Nieuwbouw	10,00	37,18	37,18	36,86	46,86	39,96
010	Oostgevel BG	0,00	26,27	26,27	17,07	31,27	37,07
100	Ventilator (dak)	18,50	14,74	14,74	14,74	24,74	14,74
101	Ventilator (dak)	18,50	36,79	36,79	36,79	46,79	36,79

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 304_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
304_E	Nieuwbouw	12,50	39,38	39,38	39,22	49,22	40,93
010	Oostgevel BG	0,00	25,30	25,30	16,10	30,30	36,10
100	Ventilator (dak)	18,50	16,39	16,39	16,39	26,39	16,39
101	Ventilator (dak)	18,50	39,18	39,18	39,18	49,18	39,18

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 305_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
305_B	Nieuwbouw	5,00	34,63	34,63	33,72	43,72	39,90	
010	Oostgevel BG	0,00	27,94	27,94	18,74	32,94	38,74	
100	Ventilator (dak)	18,50	12,40	12,40	12,40	22,40	12,40	
101	Ventilator (dak)	18,50	33,55	33,55	33,55	43,55	33,55	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 305_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
305_C	Nieuwbouw	7,50	35,48	35,48	34,86	44,86	39,72	
010	Oostgevel BG	0,00	27,25	27,25	18,05	32,25	38,05	
100	Ventilator (dak)	18,50	12,86	12,86	12,86	22,86	12,86	
101	Ventilator (dak)	18,50	34,74	34,74	34,74	44,74	34,74	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 305_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
305_D	Nieuwbouw	10,00	36,85	36,85	36,49	46,49	39,82	
010	Oostgevel BG	0,00	26,35	26,35	17,15	31,35	37,15	
100	Ventilator (dak)	18,50	13,77	13,77	13,77	23,77	13,77	
101	Ventilator (dak)	18,50	36,42	36,42	36,42	46,42	36,42	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 305_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
305_E	Nieuwbouw	12,50	39,07	39,07	38,90	48,90	40,75	
010	Oostgevel BG	0,00	25,38	25,38	16,18	30,38	36,18	
100	Ventilator (dak)	18,50	15,75	15,75	15,75	25,75	15,75	
101	Ventilator (dak)	18,50	38,86	38,86	38,86	48,86	38,86	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 306_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
306_A	Nieuwbouw	1,50	35,13	35,13	34,91	44,91	37,31	
010	Oostgevel BG	0,00	22,75	22,75	13,55	27,75	33,64	
100	Ventilator (dak)	18,50	14,88	14,88	14,88	24,88	14,88	
101	Ventilator (dak)	18,50	34,83	34,83	34,83	44,83	34,83	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 306_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
306_B	Nieuwbouw	4,50	35,84	35,84	35,65	45,65	37,72	
010	Oostgevel BG	0,00	22,75	22,75	13,55	27,75	33,55	
100	Ventilator (dak)	18,50	15,14	15,14	15,14	25,14	15,14	
101	Ventilator (dak)	18,50	35,58	35,58	35,58	45,58	35,58	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 306_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
306_C	Nieuwbouw	7,50	36,86	36,86	36,71	46,71	38,33	
010	Oostgevel BG	0,00	22,49	22,49	13,29	27,49	33,29	
100	Ventilator (dak)	18,50	15,51	15,51	15,51	25,51	15,51	
101	Ventilator (dak)	18,50	36,66	36,66	36,66	46,66	36,66	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 306_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
306_D	Nieuwbouw	10,50	38,44	38,44	38,35	48,35	39,43	
010	Oostgevel BG	0,00	22,09	22,09	12,89	27,09	32,89	
100	Ventilator (dak)	18,50	16,19	16,19	16,19	26,19	16,19	
101	Ventilator (dak)	18,50	38,31	38,31	38,31	48,31	38,31	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 307_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
307_A	Nieuwbouw	1,50	27,44	27,44	27,43	37,43	27,61	
010	Oostgevel BG	0,00	2,62	2,62	-6,58	7,62	13,86	
100	Ventilator (dak)	18,50	8,40	8,40	8,40	18,40	8,40	
101	Ventilator (dak)	18,50	27,37	27,37	27,37	37,37	27,37	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 307_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
307_B	Nieuwbouw	4,50	27,79	27,79	27,77	37,77	27,94	
010	Oostgevel BG	0,00	2,83	2,83	-6,37	7,83	13,63	
100	Ventilator (dak)	18,50	8,57	8,57	8,57	18,57	8,57	
101	Ventilator (dak)	18,50	27,72	27,72	27,72	37,72	27,72	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 307_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
307_C	Nieuwbouw	7,50	28,24	28,24	28,22	38,22	28,45	
010	Oostgevel BG	0,00	4,88	4,88	-4,32	9,88	15,68	
100	Ventilator (dak)	18,50	8,72	8,72	8,72	18,72	8,72	
101	Ventilator (dak)	18,50	28,17	28,17	28,17	38,17	28,17	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 307_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
307_D	Nieuwbouw	10,50	28,94	28,94	28,93	38,93	28,99	
010	Oostgevel BG	0,00	-0,43	-0,43	-9,63	4,57	10,37	
100	Ventilator (dak)	18,50	8,85	8,85	8,85	18,85	8,85	
101	Ventilator (dak)	18,50	28,89	28,89	28,89	38,89	28,89	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 308_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
308_A	Nieuwbouw	1,50	25,62	25,62	25,58	35,58	26,28	
010	Oostgevel BG	0,00	5,95	5,95	-3,25	10,95	18,04	
100	Ventilator (dak)	18,50	6,63	6,63	6,63	16,63	6,63	
101	Ventilator (dak)	18,50	25,52	25,52	25,52	35,52	25,52	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 308_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
308_B	Nieuwbouw	4,50	25,74	25,74	25,72	35,72	26,05	
010	Oostgevel BG	0,00	3,92	3,92	-5,28	8,92	14,72	
100	Ventilator (dak)	18,50	6,75	6,75	6,75	16,75	6,75	
101	Ventilator (dak)	18,50	25,66	25,66	25,66	35,66	25,66	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 308_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
308_C	Nieuwbouw	7,50	26,18	26,18	26,15	36,15	26,45	
010	Oostgevel BG	0,00	3,89	3,89	-5,31	8,89	14,69	
100	Ventilator (dak)	18,50	6,85	6,85	6,85	16,85	6,85	
101	Ventilator (dak)	18,50	26,10	26,10	26,10	36,10	26,10	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 308_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
308_D	Nieuwbouw	10,50	26,93	26,93	26,92	36,92	26,98	
010	Oostgevel BG	0,00	-2,54	-2,54	-11,74	2,46	8,26	
100	Ventilator (dak)	18,50	6,95	6,95	6,95	16,95	6,95	
101	Ventilator (dak)	18,50	26,88	26,88	26,88	36,88	26,88	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 309_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
309_A	Nieuwbouw	1,50	34,75	34,75	34,51	44,51	36,97	
010	Oostgevel BG	0,00	22,58	22,58	13,38	27,58	33,38	
100	Ventilator (dak)	18,50	13,69	13,69	13,69	23,69	13,69	
101	Ventilator (dak)	18,50	34,44	34,44	34,44	44,44	34,44	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 309_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
309_B	Nieuwbouw	4,50	35,60	35,60	35,41	45,41	37,43	
010	Oostgevel BG	0,00	22,37	22,37	13,17	27,37	33,17	
100	Ventilator (dak)	18,50	14,21	14,21	14,21	24,21	14,21	
101	Ventilator (dak)	18,50	35,35	35,35	35,35	45,35	35,35	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 309_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
309_C	Nieuwbouw	7,50	36,72	36,72	36,59	46,59	38,13	
010	Oostgevel BG	0,00	22,14	22,14	12,94	27,14	32,94	
100	Ventilator (dak)	18,50	14,96	14,96	14,96	24,96	14,96	
101	Ventilator (dak)	18,50	36,54	36,54	36,54	46,54	36,54	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 309_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
309_D	Nieuwbouw	10,50	33,81	33,81	33,57	43,57	36,03	
010	Oostgevel BG	0,00	21,64	21,64	12,44	26,64	32,44	
100	Ventilator (dak)	18,50	13,04	13,04	13,04	23,04	13,04	
101	Ventilator (dak)	18,50	33,50	33,50	33,50	43,50	33,50	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 309_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
309_E	Nieuwbouw	13,50	35,92	35,92	35,79	45,79	37,29	
010	Oostgevel BG	0,00	21,18	21,18	11,98	26,18	31,98	
100	Ventilator (dak)	18,50	13,56	13,56	13,56	23,56	13,56	
101	Ventilator (dak)	18,50	35,75	35,75	35,75	45,75	35,75	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 310_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
310_A	Nieuwbouw	1,50	35,20	35,20	35,20	45,20	35,21	
010	Oostgevel BG	0,00	-1,78	-1,78	-10,98	3,22	9,20	
100	Ventilator (dak)	18,50	13,33	13,33	13,33	23,33	13,33	
101	Ventilator (dak)	18,50	35,17	35,17	35,17	45,17	35,17	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 310_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
310_B	Nieuwbouw	4,50	36,22	36,22	36,22	46,22	36,22	
010	Oostgevel BG	0,00	-2,53	-2,53	-11,73	2,47	8,27	
100	Ventilator (dak)	18,50	14,16	14,16	14,16	24,16	14,16	
101	Ventilator (dak)	18,50	36,19	36,19	36,19	46,19	36,19	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 310_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
310_C	Nieuwbouw	7,50	37,41	37,41	37,41	47,41	37,41	
010	Oostgevel BG	0,00	-2,60	-2,60	-11,80	2,40	8,20	
100	Ventilator (dak)	18,50	15,29	15,29	15,29	25,29	15,29	
101	Ventilator (dak)	18,50	37,38	37,38	37,38	47,38	37,38	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 310_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
310_D	Nieuwbouw	10,50	33,11	33,11	33,11	43,11	33,12	
010	Oostgevel BG	0,00	-2,70	-2,70	-11,90	2,30	8,10	
100	Ventilator (dak)	18,50	12,58	12,58	12,58	22,58	12,58	
101	Ventilator (dak)	18,50	33,07	33,07	33,07	43,07	33,07	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 310_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
310_E	Nieuwbouw	13,50	35,15	35,15	35,15	45,15	35,16	
010	Oostgevel BG	0,00	-2,46	-2,46	-11,66	2,54	8,34	
100	Ventilator (dak)	18,50	12,97	12,97	12,97	22,97	12,97	
101	Ventilator (dak)	18,50	35,12	35,12	35,12	45,12	35,12	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 311_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
311_A	Nieuwbouw	1,50	31,36	31,36	31,36	41,36	31,38	
010	Oostgevel BG	0,00	-5,10	-5,10	-14,30	-0,10	6,62	
100	Ventilator (dak)	18,50	11,31	11,31	11,31	21,31	11,31	
101	Ventilator (dak)	18,50	31,32	31,32	31,32	41,32	31,32	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 311_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
311_B	Nieuwbouw	4,50	31,86	31,86	31,86	41,86	31,87	
010	Oostgevel BG	0,00	-4,22	-4,22	-13,42	0,78	6,58	
100	Ventilator (dak)	18,50	11,64	11,64	11,64	21,64	11,64	
101	Ventilator (dak)	18,50	31,82	31,82	31,82	41,82	31,82	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 311_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
311_C	Nieuwbouw	7,50	32,42	32,42	32,42	42,42	32,43	
010	Oostgevel BG	0,00	-4,25	-4,25	-13,45	0,75	6,55	
100	Ventilator (dak)	18,50	11,93	11,93	11,93	21,93	11,93	
101	Ventilator (dak)	18,50	32,38	32,38	32,38	42,38	32,38	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 311_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
311_D	Nieuwbouw	10,50	33,14	33,14	33,14	43,14	33,14	
010	Oostgevel BG	0,00	-4,28	-4,28	-13,48	0,72	6,52	
100	Ventilator (dak)	18,50	12,17	12,17	12,17	22,17	12,17	
101	Ventilator (dak)	18,50	33,10	33,10	33,10	43,10	33,10	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten
LAeq bij Bron voor toetspunt: 311_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
311_E	Nieuwbouw	13,50	35,17	35,17	35,17	45,17	35,18	
010	Oostgevel BG	0,00	-4,33	-4,33	-13,53	0,67	6,47	
100	Ventilator (dak)	18,50	12,54	12,54	12,54	22,54	12,54	
101	Ventilator (dak)	18,50	35,15	35,15	35,15	45,15	35,15	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Prinsenplein 44A	5,00	35,34	35,34	35,34
002_B	Prinsenplein 38a	5,00	34,70	34,70	34,70
003a_B	Prinsengracht 3	5,00	34,97	34,97	34,97
003b_B	Prinsenplein 3	5,00	33,71	33,71	33,71
004_B	Appartement-bestaand	5,00	27,88	27,88	27,88
004_C	Appartement-bestaand	7,50	28,27	28,27	28,27
004_D	Appartement-bestaand	10,50	28,98	28,98	28,98
004_E	Appartement-bestaand	12,50	30,54	30,54	30,54
005_B	Appartement- bestaand	5,00	26,41	26,41	26,41
005_C	Appartement- bestaand	7,50	26,78	26,78	26,78
005_D	Appartement- bestaand	10,50	27,48	27,48	27,48
005_E	Appartement- bestaand	12,50	29,10	29,10	29,10
006_A	Appartementen - nieuwbouw	1,50	24,91	24,91	24,91
006_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	25,06	25,06	25,06
006_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	25,37	25,37	25,37
006_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	25,96	25,96	25,96
006_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	27,67	27,67	27,67
006a_A	Nieuwe appartementen	1,50	24,90	24,90	24,90
006a_B	Nieuwe appartementen	5,00	25,06	25,06	25,06
006a_C	Nieuwe appartementen	7,50	25,43	25,43	25,43
006a_D	Nieuwe appartementen	10,00	26,07	26,07	26,07
006a_E	Nieuwe appartementen	12,50	28,38	28,38	28,38
007_A	Appartementen - nieuwbouw	1,50	30,57	30,57	30,57
007_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	32,39	32,39	32,39
007_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	34,47	34,47	34,47
007_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	37,30	37,30	37,30
007_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	39,24	39,24	39,24
008_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	29,08	29,08	29,08
008_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	29,53	29,53	29,53
008_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	30,21	30,21	30,21
008_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	33,45	33,45	33,45
009_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	29,52	29,52	29,52
009_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	29,95	29,95	29,95
009_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	30,57	30,57	30,57
009_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	33,06	33,06	33,06
010_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	29,17	29,17	29,17
010_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	29,57	29,57	29,57
010_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	30,13	30,13	30,13
010_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	31,99	31,99	31,99
07_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	31,59	31,59	31,59
07_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	32,07	32,07	32,07
07_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	38,01	38,01	38,01
07_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	34,36	34,36	34,36
100_B	Bestaand	5,00	35,07	35,07	35,07
100_C	Bestaand	7,50	34,76	34,76	34,76
101_B	Bestaand	5,00	34,45	34,45	34,45
101_C	Bestaand	7,50	35,82	35,82	35,82
102_C	Bestaand	7,50	36,67	36,67	36,67
103_B	Bestaand	5,00	36,52	36,52	36,52
103_C	Bestaand	7,50	37,35	37,35	37,35
104_A	Woning- bestaand	1,50	34,68	34,68	34,68
104_B	Woning- bestaand	5,00	35,79	35,79	35,79
105_A	Woning- bestaand	1,50	29,33	29,33	29,33
105_B	Woning- bestaand	5,00	31,02	31,02	31,02
106_A	Woning- bestaand	1,50	33,34	33,34	33,34
106_B	Woning- bestaand	5,00	34,77	34,77	34,77
107_A	Woning- bestaand	1,50	32,91	32,91	32,91
107_B	Woning- bestaand	5,00	34,34	34,34	34,34
108_A	Woning- bestaand	1,50	34,65	34,65	34,65
108_B	Woning- bestaand	5,00	33,70	33,70	33,70
109_B	Prinsengracht 4	5,00	36,08	36,08	36,08
11_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	34,37	34,37	34,37
11_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	35,33	35,33	35,33
11_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	32,14	32,14	32,14
11_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	33,34	33,34	33,34
127_B	Bestaand	5,00	33,85	33,85	33,85
127_C	Bestaand	7,50	35,31	35,31	35,31
128_B	Bestaand	5,00	36,45	36,45	36,45
128_C	Bestaand	7,50	37,87	37,87	37,87
200_B	Controlepunt nieuwe appartementen	5,00	32,82	32,82	32,82
201_B	Controlepunt appartement 2-34	5,00	30,12	30,12	30,12
202_B	Controlepunt Prinsengracht 3	5,00	34,89	34,89	34,89
301_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	33,05	33,05	33,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
301_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	35,24	35,24	35,24
301_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	37,60	37,60	37,60
301_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	40,31	40,31	40,31
302_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	32,86	32,86	32,86
302_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	34,40	34,40	34,40
302_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	36,61	36,61	36,61
302_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	39,71	39,71	39,71
303_B	Nieuwbouw	5,00	36,65	36,65	36,65
303_C	Nieuwbouw	7,50	36,46	36,46	36,46
303_D	Nieuwbouw	10,00	36,19	36,19	36,19
303_E	Nieuwbouw	12,50	38,22	38,22	38,22
304_B	Nieuwbouw	5,00	42,64	42,64	42,64
304_C	Nieuwbouw	7,50	41,95	41,95	41,95
304_D	Nieuwbouw	10,00	41,07	41,07	41,07
304_E	Nieuwbouw	12,50	40,10	40,10	40,10
305_B	Nieuwbouw	5,00	42,74	42,74	42,74
305_C	Nieuwbouw	7,50	42,05	42,05	42,05
305_D	Nieuwbouw	10,00	41,15	41,15	41,15
305_E	Nieuwbouw	12,50	40,18	40,18	40,18
306_A	Nieuwbouw	1,50	37,55	37,55	37,55
306_B	Nieuwbouw	4,50	37,55	37,55	37,55
306_C	Nieuwbouw	7,50	37,29	37,29	37,29
306_D	Nieuwbouw	10,50	38,31	38,31	38,31
307_A	Nieuwbouw	1,50	27,37	27,37	27,37
307_B	Nieuwbouw	4,50	27,72	27,72	27,72
307_C	Nieuwbouw	7,50	28,17	28,17	28,17
307_D	Nieuwbouw	10,50	28,89	28,89	28,89
308_A	Nieuwbouw	1,50	25,52	25,52	25,52
308_B	Nieuwbouw	4,50	25,66	25,66	25,66
308_C	Nieuwbouw	7,50	26,10	26,10	26,10
308_D	Nieuwbouw	10,50	26,88	26,88	26,88
309_A	Nieuwbouw	1,50	37,38	37,38	37,38
309_B	Nieuwbouw	4,50	37,17	37,17	37,17
309_C	Nieuwbouw	7,50	36,94	36,94	36,94
309_D	Nieuwbouw	10,50	36,44	36,44	36,44
309_E	Nieuwbouw	13,50	35,98	35,98	35,98
310_A	Nieuwbouw	1,50	35,17	35,17	35,17
310_B	Nieuwbouw	4,50	36,19	36,19	36,19
310_C	Nieuwbouw	7,50	37,38	37,38	37,38
310_D	Nieuwbouw	10,50	33,07	33,07	33,07
310_E	Nieuwbouw	13,50	35,12	35,12	35,12
311_A	Nieuwbouw	1,50	31,32	31,32	31,32
311_B	Nieuwbouw	4,50	31,82	31,82	31,82
311_C	Nieuwbouw	7,50	32,38	32,38	32,38
311_D	Nieuwbouw	10,50	33,10	33,10	33,10
311_E	Nieuwbouw	13,50	35,15	35,15	35,15
401_A	Kerk	5,00	35,61	35,61	35,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 11_B - Appartementen - nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	34,37	34,37	34,37
010	Oostgevel BG	0,00	31,44	31,44	31,44
100	Ventilator (dak)	18,50	14,14	14,14	14,14
101	Ventilator (dak)	18,50	34,37	34,37	34,37
Lamax	(hoofdgroep)		34,37	34,37	34,37

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: 11_C - Appartementen - nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	35,33	35,33	35,33
010	Oostgevel BG	0,00	31,37	31,37	31,37
100	Ventilator (dak)	18,50	14,60	14,60	14,60
101	Ventilator (dak)	18,50	35,33	35,33	35,33
LAmaz	(hoofdgroep)		35,33	35,33	35,33

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS gesloten Lamax
 Lamax bij Bron voor toetspunt: 11_D - Appartementen - nieuwbouw
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	32,14	32,14	32,14
010	Oostgevel BG	0,00	31,26	31,26	31,26
100	Ventilator (dak)	18,50	12,73	12,73	12,73
101	Ventilator (dak)	18,50	32,14	32,14	32,14
Lamax	(hoofdgroep)		32,14	32,14	32,14

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 11_E - Appartementen - nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	33,34	33,34	33,34
010	Oostgevel BG	0,00	31,10	31,10	31,10
100	Ventilator (dak)	18,50	13,02	13,02	13,02
101	Ventilator (dak)	18,50	33,34	33,34	33,34
Lamax	(hoofdgroep)		33,34	33,34	33,34

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: 301_A - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
301_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	33,05	33,05	33,05
010	Oostgevel BG	0,00	31,98	31,98	31,98
100	Ventilator (dak)	18,50	13,11	13,11	13,11
101	Ventilator (dak)	18,50	33,05	33,05	33,05
LAmaz	(hoofdgroep)		33,05	33,05	33,05

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: 301_B - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
301_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	35,24	35,24	35,24
010	Oostgevel BG	0,00	31,99	31,99	31,99
100	Ventilator (dak)	18,50	12,09	12,09	12,09
101	Ventilator (dak)	18,50	35,24	35,24	35,24
LAmaz	(hoofdgroep)		35,24	35,24	35,24

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: 301_C - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
301_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	37,60	37,60	37,60
010	Oostgevel BG	0,00	31,91	31,91	31,91
100	Ventilator (dak)	18,50	15,06	15,06	15,06
101	Ventilator (dak)	18,50	37,60	37,60	37,60
LAmaz	(hoofdgroep)		37,60	37,60	37,60

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: 301_D - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
301_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	40,31	40,31	40,31
010	Oostgevel BG	0,00	31,80	31,80	31,80
100	Ventilator (dak)	18,50	19,35	19,35	19,35
101	Ventilator (dak)	18,50	40,31	40,31	40,31
LAmaz	(hoofdgroep)		40,31	40,31	40,31

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: 302_A - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
302_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	32,86	32,86	32,86	
010	Oostgevel BG	0,00	32,38	32,38	32,38	
100	Ventilator (dak)	18,50	10,96	10,96	10,96	
101	Ventilator (dak)	18,50	32,86	32,86	32,86	
LAmaz	(hoofdgroep)		32,86	32,86	32,86	

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 302_B - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
302_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	34,40	34,40	34,40
010	Oostgevel BG	0,00	32,30	32,30	32,30
100	Ventilator (dak)	18,50	11,82	11,82	11,82
101	Ventilator (dak)	18,50	34,40	34,40	34,40
Lamax	(hoofdgroep)		34,40	34,40	34,40

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: 302_C - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
302_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	36,61	36,61	36,61
010	Oostgevel BG	0,00	32,17	32,17	32,17
100	Ventilator (dak)	18,50	13,51	13,51	13,51
101	Ventilator (dak)	18,50	36,61	36,61	36,61
LAmaz	(hoofdgroep)		36,61	36,61	36,61

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: 302_D - Prinsenplein 2-36 (Bestaand)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
302_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	39,71	39,71	39,71
010	Oostgevel BG	0,00	31,94	31,94	31,94
100	Ventilator (dak)	18,50	17,27	17,27	17,27
101	Ventilator (dak)	18,50	39,71	39,71	39,71
LAmaz	(hoofdgroep)		39,71	39,71	39,71

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 303_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
303_B	Nieuwbouw	5,00	36,65	36,65	36,65
010	Oostgevel BG	0,00	36,65	36,65	36,65
100	Ventilator (dak)	18,50	12,92	12,92	12,92
101	Ventilator (dak)	18,50	33,20	33,20	33,20
Lamax	(hoofdgroep)		36,65	36,65	36,65

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 303_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
303_C	Nieuwbouw	7,50	36,46	36,46	36,46
010	Oostgevel BG	0,00	36,46	36,46	36,46
100	Ventilator (dak)	18,50	13,34	13,34	13,34
101	Ventilator (dak)	18,50	34,31	34,31	34,31
Lamax	(hoofdgroep)		36,46	36,46	36,46

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 303_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
303_D	Nieuwbouw	10,00	36,19	36,19	36,19
010	Oostgevel BG	0,00	36,19	36,19	36,19
100	Ventilator (dak)	18,50	14,02	14,02	14,02
101	Ventilator (dak)	18,50	35,87	35,87	35,87
Lamax	(hoofdgroep)		36,19	36,19	36,19

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 303_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
303_E	Nieuwbouw	12,50	38,22	38,22	38,22
010	Oostgevel BG	0,00	35,82	35,82	35,82
100	Ventilator (dak)	18,50	15,53	15,53	15,53
101	Ventilator (dak)	18,50	38,22	38,22	38,22
Lamax	(hoofdgroep)		38,22	38,22	38,22

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 304_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
304_B	Nieuwbouw	5,00	42,64	42,64	42,64
010	Oostgevel BG	0,00	42,64	42,64	42,64
100	Ventilator (dak)	18,50	13,49	13,49	13,49
101	Ventilator (dak)	18,50	34,03	34,03	34,03
Lamax	(hoofdgroep)		42,64	42,64	42,64

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 304_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
304_C	Nieuwbouw	7,50	41,95	41,95	41,95
010	Oostgevel BG	0,00	41,95	41,95	41,95
100	Ventilator (dak)	18,50	13,95	13,95	13,95
101	Ventilator (dak)	18,50	35,19	35,19	35,19
Lamax	(hoofdgroep)		41,95	41,95	41,95

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 304_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
304_D	Nieuwbouw	10,00	41,07	41,07	41,07
010	Oostgevel BG	0,00	41,07	41,07	41,07
100	Ventilator (dak)	18,50	14,74	14,74	14,74
101	Ventilator (dak)	18,50	36,79	36,79	36,79
Lamax	(hoofdgroep)		41,07	41,07	41,07

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 304_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
304_E	Nieuwbouw	12,50	40,10	40,10	40,10
010	Oostgevel BG	0,00	40,10	40,10	40,10
100	Ventilator (dak)	18,50	16,39	16,39	16,39
101	Ventilator (dak)	18,50	39,18	39,18	39,18
Lamax	(hoofdgroep)		40,10	40,10	40,10

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 305_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
305_B	Nieuwbouw	5,00	42,74	42,74	42,74
010	Oostgevel BG	0,00	42,74	42,74	42,74
100	Ventilator (dak)	18,50	12,40	12,40	12,40
101	Ventilator (dak)	18,50	33,55	33,55	33,55
Lamax	(hoofdgroep)		42,74	42,74	42,74

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 305_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
305_C	Nieuwbouw	7,50	42,05	42,05	42,05
010	Oostgevel BG	0,00	42,05	42,05	42,05
100	Ventilator (dak)	18,50	12,86	12,86	12,86
101	Ventilator (dak)	18,50	34,74	34,74	34,74
Lamax	(hoofdgroep)		42,05	42,05	42,05

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 305_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
305_D	Nieuwbouw	10,00	41,15	41,15	41,15
010	Oostgevel BG	0,00	41,15	41,15	41,15
100	Ventilator (dak)	18,50	13,77	13,77	13,77
101	Ventilator (dak)	18,50	36,42	36,42	36,42
Lamax	(hoofdgroep)		41,15	41,15	41,15

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 305_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
305_E	Nieuwbouw	12,50	40,18	40,18	40,18
010	Oostgevel BG	0,00	40,18	40,18	40,18
100	Ventilator (dak)	18,50	15,75	15,75	15,75
101	Ventilator (dak)	18,50	38,86	38,86	38,86
Lamax	(hoofdgroep)		40,18	40,18	40,18

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 306_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
306_A	Nieuwbouw	1,50	37,55	37,55	37,55
010	Oostgevel BG	0,00	37,55	37,55	37,55
100	Ventilator (dak)	18,50	14,88	14,88	14,88
101	Ventilator (dak)	18,50	34,83	34,83	34,83
Lamax	(hoofdgroep)		37,55	37,55	37,55

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 306_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
306_B	Nieuwbouw	4,50	37,55	37,55	37,55
010	Oostgevel BG	0,00	37,55	37,55	37,55
100	Ventilator (dak)	18,50	15,14	15,14	15,14
101	Ventilator (dak)	18,50	35,58	35,58	35,58
Lamax	(hoofdgroep)		37,55	37,55	37,55

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 306_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
306_C	Nieuwbouw	7,50	37,29	37,29	37,29
010	Oostgevel BG	0,00	37,29	37,29	37,29
100	Ventilator (dak)	18,50	15,51	15,51	15,51
101	Ventilator (dak)	18,50	36,66	36,66	36,66
Lamax	(hoofdgroep)		37,29	37,29	37,29

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 306_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
306_D	Nieuwbouw	10,50	38,31	38,31	38,31
010	Oostgevel BG	0,00	36,89	36,89	36,89
100	Ventilator (dak)	18,50	16,19	16,19	16,19
101	Ventilator (dak)	18,50	38,31	38,31	38,31
Lamax	(hoofdgroep)		38,31	38,31	38,31

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 307_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
307_A	Nieuwbouw	1,50	27,37	27,37	27,37
010	Oostgevel BG	0,00	17,42	17,42	17,42
100	Ventilator (dak)	18,50	8,40	8,40	8,40
101	Ventilator (dak)	18,50	27,37	27,37	27,37
Lamax	(hoofdgroep)		27,37	27,37	27,37

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: 307_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
307_B	Nieuwbouw	4,50	27,72	27,72	27,72
010	Oostgevel BG	0,00	17,63	17,63	17,63
100	Ventilator (dak)	18,50	8,57	8,57	8,57
101	Ventilator (dak)	18,50	27,72	27,72	27,72
LAmaz	(hoofdgroep)		27,72	27,72	27,72

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 307_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
307_C	Nieuwbouw	7,50	28,17	28,17	28,17
010	Oostgevel BG	0,00	19,68	19,68	19,68
100	Ventilator (dak)	18,50	8,72	8,72	8,72
101	Ventilator (dak)	18,50	28,17	28,17	28,17
Lamax	(hoofdgroep)		28,17	28,17	28,17

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 307_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
307_D	Nieuwbouw	10,50	28,89	28,89	28,89
010	Oostgevel BG	0,00	14,37	14,37	14,37
100	Ventilator (dak)	18,50	8,85	8,85	8,85
101	Ventilator (dak)	18,50	28,89	28,89	28,89
Lamax	(hoofdgroep)		28,89	28,89	28,89

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 308_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
308_A	Nieuwbouw	1,50	25,52	25,52	25,52
010	Oostgevel BG	0,00	20,75	20,75	20,75
100	Ventilator (dak)	18,50	6,63	6,63	6,63
101	Ventilator (dak)	18,50	25,52	25,52	25,52
Lamax	(hoofdgroep)		25,52	25,52	25,52

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 308_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
308_B	Nieuwbouw	4,50	25,66	25,66	25,66
010	Oostgevel BG	0,00	18,72	18,72	18,72
100	Ventilator (dak)	18,50	6,75	6,75	6,75
101	Ventilator (dak)	18,50	25,66	25,66	25,66
Lamax	(hoofdgroep)		25,66	25,66	25,66

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 308_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
308_C	Nieuwbouw	7,50	26,10	26,10	26,10
010	Oostgevel BG	0,00	18,69	18,69	18,69
100	Ventilator (dak)	18,50	6,85	6,85	6,85
101	Ventilator (dak)	18,50	26,10	26,10	26,10
Lamax	(hoofdgroep)		26,10	26,10	26,10

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 308_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
308_D	Nieuwbouw	10,50	26,88	26,88	26,88
010	Oostgevel BG	0,00	12,26	12,26	12,26
100	Ventilator (dak)	18,50	6,95	6,95	6,95
101	Ventilator (dak)	18,50	26,88	26,88	26,88
Lamax	(hoofdgroep)		26,88	26,88	26,88

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 309_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
309_A	Nieuwbouw	1,50	37,38	37,38	37,38
010	Oostgevel BG	0,00	37,38	37,38	37,38
100	Ventilator (dak)	18,50	13,69	13,69	13,69
101	Ventilator (dak)	18,50	34,44	34,44	34,44
Lamax	(hoofdgroep)		37,38	37,38	37,38

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 309_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
309_B	Nieuwbouw	4,50	37,17	37,17	37,17
010	Oostgevel BG	0,00	37,17	37,17	37,17
100	Ventilator (dak)	18,50	14,21	14,21	14,21
101	Ventilator (dak)	18,50	35,35	35,35	35,35
Lamax	(hoofdgroep)		37,17	37,17	37,17

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 309_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
309_C	Nieuwbouw	7,50	36,94	36,94	36,94
010	Oostgevel BG	0,00	36,94	36,94	36,94
100	Ventilator (dak)	18,50	14,96	14,96	14,96
101	Ventilator (dak)	18,50	36,54	36,54	36,54
Lamax	(hoofdgroep)		36,94	36,94	36,94

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: 309_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
309_D	Nieuwbouw	10,50	36,44	36,44	36,44
010	Oostgevel BG	0,00	36,44	36,44	36,44
100	Ventilator (dak)	18,50	13,04	13,04	13,04
101	Ventilator (dak)	18,50	33,50	33,50	33,50
LAmaz	(hoofdgroep)		36,44	36,44	36,44

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 309_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
309_E	Nieuwbouw	13,50	35,98	35,98	35,98
010	Oostgevel BG	0,00	35,98	35,98	35,98
100	Ventilator (dak)	18,50	13,56	13,56	13,56
101	Ventilator (dak)	18,50	35,75	35,75	35,75
Lamax	(hoofdgroep)		35,98	35,98	35,98

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 310_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
310_A	Nieuwbouw	1,50	35,17	35,17	35,17
010	Oostgevel BG	0,00	13,02	13,02	13,02
100	Ventilator (dak)	18,50	13,33	13,33	13,33
101	Ventilator (dak)	18,50	35,17	35,17	35,17
Lamax	(hoofdgroep)		35,17	35,17	35,17

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 310_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
310_B	Nieuwbouw	4,50	36,19	36,19	36,19
010	Oostgevel BG	0,00	12,27	12,27	12,27
100	Ventilator (dak)	18,50	14,16	14,16	14,16
101	Ventilator (dak)	18,50	36,19	36,19	36,19
Lamax	(hoofdgroep)		36,19	36,19	36,19

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 310_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
310_C	Nieuwbouw	7,50	37,38	37,38	37,38
010	Oostgevel BG	0,00	12,20	12,20	12,20
100	Ventilator (dak)	18,50	15,29	15,29	15,29
101	Ventilator (dak)	18,50	37,38	37,38	37,38
Lamax	(hoofdgroep)		37,38	37,38	37,38

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 310_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
310_D	Nieuwbouw	10,50	33,07	33,07	33,07
010	Oostgevel BG	0,00	12,10	12,10	12,10
100	Ventilator (dak)	18,50	12,58	12,58	12,58
101	Ventilator (dak)	18,50	33,07	33,07	33,07
Lamax	(hoofdgroep)		33,07	33,07	33,07

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 310_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
310_E	Nieuwbouw	13,50	35,12	35,12	35,12
010	Oostgevel BG	0,00	12,34	12,34	12,34
100	Ventilator (dak)	18,50	12,97	12,97	12,97
101	Ventilator (dak)	18,50	35,12	35,12	35,12
Lamax	(hoofdgroep)		35,12	35,12	35,12

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 311_A - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
311_A	Nieuwbouw	1,50	31,32	31,32	31,32
010	Oostgevel BG	0,00	9,70	9,70	9,70
100	Ventilator (dak)	18,50	11,31	11,31	11,31
101	Ventilator (dak)	18,50	31,32	31,32	31,32
Lamax	(hoofdgroep)		31,32	31,32	31,32

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 311_B - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
311_B	Nieuwbouw	4,50	31,82	31,82	31,82
010	Oostgevel BG	0,00	10,58	10,58	10,58
100	Ventilator (dak)	18,50	11,64	11,64	11,64
101	Ventilator (dak)	18,50	31,82	31,82	31,82
Lamax	(hoofdgroep)		31,82	31,82	31,82

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 311_C - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
311_C	Nieuwbouw	7,50	32,38	32,38	32,38
010	Oostgevel BG	0,00	10,55	10,55	10,55
100	Ventilator (dak)	18,50	11,93	11,93	11,93
101	Ventilator (dak)	18,50	32,38	32,38	32,38
Lamax	(hoofdgroep)		32,38	32,38	32,38

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 311_D - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
311_D	Nieuwbouw	10,50	33,10	33,10	33,10
010	Oostgevel BG	0,00	10,52	10,52	10,52
100	Ventilator (dak)	18,50	12,17	12,17	12,17
101	Ventilator (dak)	18,50	33,10	33,10	33,10
Lamax	(hoofdgroep)		33,10	33,10	33,10

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS gesloten Lamax
Lamax bij Bron voor toetspunt: 311_E - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
311_E	Nieuwbouw	13,50	35,15	35,15	35,15
010	Oostgevel BG	0,00	10,47	10,47	10,47
100	Ventilator (dak)	18,50	12,54	12,54	12,54
101	Ventilator (dak)	18,50	35,15	35,15	35,15
Lamax	(hoofdgroep)		35,15	35,15	35,15

Bijlage 6

Titel

Indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_B	Prinsenplein 44A	5,00	24,63	24,65	15,41	29,65	42,29
002_B	Prinsenplein 38a	5,00	21,75	21,77	12,53	26,77	39,49
003a_B	Prinsengracht 3	5,00	17,26	17,28	8,04	22,28	36,25
003b_B	Prinsenplein 3	5,00	23,62	23,64	14,40	28,64	42,36
004_B	Appartement-bestaand	5,00	20,41	20,43	11,19	25,43	37,76
004_C	Appartement-bestaand	7,50	20,65	20,67	11,43	25,67	37,94
004_D	Appartement-bestaand	10,50	20,41	20,43	11,19	25,43	37,70
004_E	Appartement-bestaand	12,50	20,73	20,75	11,51	25,75	38,02
005_B	Appartement- bestaand	5,00	18,75	18,77	9,53	23,77	36,35
005_C	Appartement- bestaand	7,50	18,71	18,73	9,49	23,73	36,00
005_D	Appartement- bestaand	10,50	18,37	18,39	9,15	23,39	35,66
005_E	Appartement- bestaand	12,50	18,85	18,87	9,63	23,87	36,14
006_A	Appartementen - nieuwbouw	1,50	19,33	19,35	10,11	24,35	38,62
006_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	20,87	20,89	11,65	25,89	38,16
006_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	20,49	20,51	11,27	25,51	37,78
006_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	19,71	19,73	10,49	24,73	37,00
006_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	18,50	18,52	9,28	23,52	35,79
006a_A	Nieuwe appartementen	1,50	34,41	34,43	25,19	39,43	53,49
006a_B	Nieuwe appartementen	5,00	35,93	35,95	26,71	40,95	53,22
006a_C	Nieuwe appartementen	7,50	35,84	35,86	26,62	40,86	53,13
006a_D	Nieuwe appartementen	10,00	35,66	35,68	26,44	40,68	52,95
006a_E	Nieuwe appartementen	12,50	34,60	34,62	25,38	39,62	51,89
007_A	Appartementen - nieuwbouw	1,50	22,21	22,23	12,99	27,23	40,99
007_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	23,64	23,66	14,42	28,66	40,93
007_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	23,55	23,57	14,33	28,57	40,84
007_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	23,63	23,65	14,41	28,65	40,92
007_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	23,99	24,01	14,77	29,01	41,28
008_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	28,75	28,77	19,53	33,77	46,04
008_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	28,33	28,35	19,11	33,35	45,62
008_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	27,84	27,86	18,62	32,86	45,13
008_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	27,61	27,63	18,39	32,63	44,90
009_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	26,00	26,02	16,78	31,02	43,29
009_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	25,60	25,62	16,38	30,62	42,89
009_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	25,22	25,24	16,00	30,24	42,51
009_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	25,24	25,26	16,02	30,26	42,53
010_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	22,77	22,79	13,55	27,79	40,06
010_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	22,46	22,48	13,24	27,48	39,75
010_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	22,33	22,35	13,11	27,35	39,62
010_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	22,38	22,40	13,16	27,40	39,67
07_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	15,25	15,27	6,03	20,27	32,87
07_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	15,41	15,43	6,19	20,43	32,70
07_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	16,61	16,63	7,39	21,63	33,90
07_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	16,63	16,65	7,41	21,65	33,92
100_B	Bestaand	5,00	30,70	30,72	21,48	35,72	49,60
100_C	Bestaand	7,50	32,54	32,56	23,32	37,56	49,97
101_B	Bestaand	5,00	33,04	33,06	23,82	38,06	51,06
101_C	Bestaand	7,50	34,18	34,20	24,96	39,20	51,47
102_C	Bestaand	7,50	34,61	34,63	25,39	39,63	51,90
103_B	Bestaand	5,00	26,69	26,71	17,47	31,71	43,98
103_C	Bestaand	7,50	27,09	27,11	17,87	32,11	44,38
104_A	Woning- bestaand	1,50	17,03	17,05	7,81	22,05	37,34
104_B	Woning- bestaand	5,00	20,15	20,17	10,93	25,17	37,68
105_A	Woning- bestaand	1,50	23,91	23,93	14,69	28,93	44,16
105_B	Woning- bestaand	5,00	36,39	36,41	27,17	41,41	53,88
106_A	Woning- bestaand	1,50	30,04	30,06	20,82	35,06	50,02
106_B	Woning- bestaand	5,00	37,11	37,13	27,89	42,13	54,54
107_A	Woning- bestaand	1,50	34,75	34,77	25,53	39,77	54,97
107_B	Woning- bestaand	5,00	37,26	37,28	28,04	42,28	54,78
108_A	Woning- bestaand	1,50	29,00	29,02	19,78	34,02	49,32
108_B	Woning- bestaand	5,00	34,55	34,57	25,33	39,57	52,16
109_B	Prinsengracht 4	5,00	27,33	27,35	18,11	32,35	45,37
11_B	Appartementen - nieuwbouw	5,00	41,05	41,07	31,83	46,07	58,38
11_C	Appartementen - nieuwbouw	7,50	41,03	41,05	31,81	46,05	58,32
11_D	Appartementen - nieuwbouw	10,00	40,94	40,96	31,72	45,96	58,23
11_E	Appartementen - nieuwbouw	12,50	40,83	40,85	31,61	45,85	58,12
127_B	Bestaand	5,00	21,96	21,98	12,74	26,98	40,73
127_C	Bestaand	7,50	23,07	23,09	13,85	28,09	40,55
128_B	Bestaand	5,00	16,59	16,61	7,37	21,61	35,43
128_C	Bestaand	7,50	18,07	18,09	8,85	23,09	35,59
200_B	Controlepunt nieuwe appartementen	5,00	23,55	23,57	14,33	28,57	40,84
201_B	Controlepunt appartement 2-34	5,00	22,80	22,82	13,58	27,82	40,09
202_B	Controlepunt Prinsengracht 3	5,00	19,92	19,94	10,70	24,94	38,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
301_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	38,38	38,40	29,16	43,40	56,28
301_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	38,96	38,98	29,74	43,98	56,25
301_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	38,90	38,92	29,68	43,92	56,19
301_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	38,82	38,84	29,60	43,84	56,11
302_A	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	4,50	40,15	40,17	30,93	45,17	57,62
302_B	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	7,50	40,27	40,29	31,05	45,29	57,56
302_C	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	10,50	40,17	40,19	30,95	45,19	57,46
302_D	Prinsenplein 2-36 (Bestaand)	13,50	40,04	40,06	30,82	45,06	57,33
303_B	Nieuwbouw	5,00	43,64	43,66	34,42	48,66	60,93
303_C	Nieuwbouw	7,50	43,51	43,53	34,29	48,53	60,80
303_D	Nieuwbouw	10,00	43,32	43,34	34,10	48,34	60,61
303_E	Nieuwbouw	12,50	43,09	43,11	33,87	48,11	60,38
304_B	Nieuwbouw	5,00	48,90	48,92	39,68	53,92	66,19
304_C	Nieuwbouw	7,50	48,36	48,38	39,14	53,38	65,65
304_D	Nieuwbouw	10,00	47,73	47,75	38,51	52,75	65,02
304_E	Nieuwbouw	12,50	47,07	47,09	37,85	52,09	64,36
305_B	Nieuwbouw	5,00	52,97	52,99	43,75	57,99	70,26
305_C	Nieuwbouw	7,50	51,61	51,63	42,39	56,63	68,90
305_D	Nieuwbouw	10,00	50,37	50,39	41,15	55,39	67,66
305_E	Nieuwbouw	12,50	49,27	49,29	40,05	54,29	66,56
306_A	Nieuwbouw	1,50	53,31	53,33	44,09	58,33	70,60
306_B	Nieuwbouw	4,50	52,47	52,49	43,25	57,49	69,76
306_C	Nieuwbouw	7,50	51,13	51,15	41,91	56,15	68,42
306_D	Nieuwbouw	10,50	49,79	49,81	40,57	54,81	67,08
307_A	Nieuwbouw	1,50	43,18	43,20	33,96	48,20	60,47
307_B	Nieuwbouw	4,50	43,08	43,10	33,86	48,10	60,37
307_C	Nieuwbouw	7,50	42,27	42,29	33,05	47,29	59,56
307_D	Nieuwbouw	10,50	41,43	41,45	32,21	46,45	58,72
308_A	Nieuwbouw	1,50	35,91	35,93	26,69	40,93	54,42
308_B	Nieuwbouw	4,50	36,94	36,96	27,72	41,96	54,23
308_C	Nieuwbouw	7,50	36,83	36,85	27,61	41,85	54,12
308_D	Nieuwbouw	10,50	36,37	36,39	27,15	41,39	53,66
309_A	Nieuwbouw	1,50	53,78	53,80	44,56	58,80	71,07
309_B	Nieuwbouw	4,50	52,92	52,94	43,70	57,94	70,21
309_C	Nieuwbouw	7,50	51,60	51,62	42,38	56,62	68,89
309_D	Nieuwbouw	10,50	50,28	50,30	41,06	55,30	67,57
309_E	Nieuwbouw	13,50	49,03	49,05	39,81	54,05	66,32
310_A	Nieuwbouw	1,50	44,44	44,46	35,22	49,46	61,73
310_B	Nieuwbouw	4,50	44,17	44,19	34,95	49,19	61,46
310_C	Nieuwbouw	7,50	43,65	43,67	34,43	48,67	60,94
310_D	Nieuwbouw	10,50	42,92	42,94	33,70	47,94	60,21
310_E	Nieuwbouw	13,50	41,96	41,98	32,74	46,98	59,25
311_A	Nieuwbouw	1,50	36,72	36,74	27,50	41,74	55,79
311_B	Nieuwbouw	4,50	38,45	38,47	29,23	43,47	55,74
311_C	Nieuwbouw	7,50	38,35	38,37	29,13	43,37	55,64
311_D	Nieuwbouw	10,50	38,22	38,24	29,00	43,24	55,51
311_E	Nieuwbouw	13,50	38,05	38,07	28,83	43,07	55,34
401_A	Kerk	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen