

Akoestisch onderzoek weg- en spoorweglawaai **Bergentheim, Möllincksvaart**

Omgevingsvergunningen

Wijzigingsplannen

Uw specialist in Bestemmingsplannen

Rood voor Rood - Ruimte voor Ruimte

Ruimtelijk advies

AKOESTISCH ONDERZOEK WEG- EN SPOORWEGLAWAAI BERGENTHEIM, MÖLLINCKSVAART

Status:	Definitief
Datum:	Februari 2022
Projectnummer	2021-224



Vestiging Almelo
Twentepoort Oost 16
7609 RG ALMELO

Vestiging Zwolle
Dr. Van Wiechenweg 2
8025 BZ ZWOLLE

Vestiging Utrecht
Euclideslaan 265
3584 BV UTRECHT

T: 0546-45 44 66
E: info@bjjz.nu
I: www.bjjz.nu

INHOUDSOPGAVE


HOOFDSTUK 1	INLEIDING	4
HOOFDSTUK 2	WETTELIJK KADER	5
2.1	ALGEMEEN	5
2.2	ZONE LANGS WEGEN	5
2.3	ZONE LANGS SPOORWEGEN	5
2.3	GRENSWAARDEN	6
2.4	BEREKENEN GELUIDSBELASTING	7
2.5	GEMEENTELIJK GELUIDSBELEID.....	8
HOOFDSTUK 3	UITGANGSPUNTEN	9
3.1	SITUATIE PROJECTGEBIED.....	9
3.2	VERKEERSGEGEVENS.....	10
3.3	SPOORWEGGEGEVENS	11
HOOFDSTUK 4	RESULTATEN.....	12
4.1	BEREKENINGEN	12
4.2	GELUIDSBELASTING	12
4.3	HOGERE WAARDE	13
HOOFDSTUK 5	CONCLUSIE.....	15
BIJLAGEN BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK	16	
BIJLAGE 1	ITEMEIGENSCHAPPEN WEGVERKEERSLAWAAI	17
BIJLAGE 2	ITEMEIGENSCHAPPEN SPOORWEGLAWAAI	18
BIJLAGE 3	REKENMODEL WEGVERKEERSLAWAAI	19
BIJLAGE 4	REKENMODEL SPOORWEGLAWAAI	20
BIJLAGE 5	RESULTATENTABELLEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	21
BIJLAGE 6	RESULTATENTABELLEN SPOORWEGLAWAAI EXCL. SCHERM.....	22
BIJLAGE 7	REKENRESULTATEN SPOORWEGLAWAAI INCLUSIEF SCHERM	23
BIJLAGE 8	3D MODEL SPOORWEGLAWAAI INCLUSIEF SCHERM	24
BIJLAGE 9	ITEMEIGENSCHAPPEN SPOOR INCLUSIEF SCHERM	25

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Voorliggende akoestisch onderzoek heeft betrekking op een uitbreidingslocatie in het zuidwesten van Bergentheim. Ter plaatse is de woonwijk Möllincksvaart in ontwikkeling. Het gebied wordt gefaseerd ontwikkeld met woningbouw. Voor fase 1 en 2 is reeds een passend planologisch regime vastgelegd. Deze fasen zijn ook al grotendeels afgerond danwel in ontwikkeling.

Initiatiefnemer en de gemeente Hardenberg zijn nu voornemens om fase 3 in ontwikkeling te brengen. Het is wenselijk om voor geheel fase 3 een passend planologisch regime op te stellen en dit gebied gefaseerd in ontwikkeling te brengen. Hiermee wordt ingespeeld op de woningbehoefte in de kern Bergentheim. In totaal gaat het in fase 3 om maximaal 170 woningen, bestaand uit een variatie van vrijstaande woningen, tweekappers en aaneengebouwde woningen. De exacte invulling is nog niet bekend.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied weergegeven met de rode omlijning.

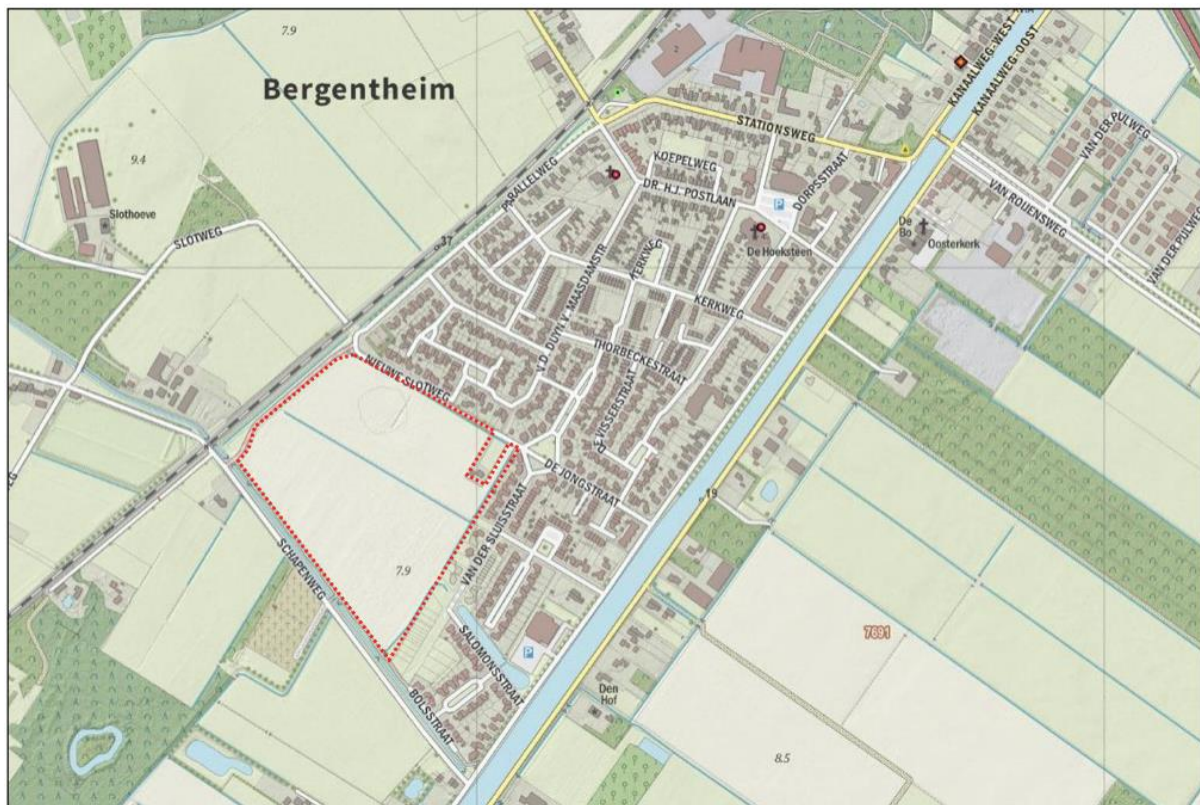

Afbeelding 1.1 Ligging projectgebied (Bron: PDOK)

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woningen te toetsen aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. Voorliggend onderzoek heeft betrekking op de aspecten weg- en spoorweglawaai.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

HOOFDSTUK 2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg en spoorweg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg of spoorweg bevindt. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen.

2.2 Zone langs wegen

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buitenstedelijk gebied is gelegen. In tabel 1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven.

Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 m	250 m
3 of 4	350 m	400 m
5 of meer	350 m	600 m

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl)

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg.

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald. De L_{den} -waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde van de Wgh worden getoetst.

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor:

- Wegen die als woonerf zijn aangeduid;
- Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat er niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient er een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een goede ruimtelijke ordening'.

2.3 Zone langs spoorwegen

Vanwege een wijziging van de Wet milieubeheer gelden sinds 1 juli 2012 de zogenoemde 'geluidproductieplafonds' voor hoofdspoorwegen en rijkswegen. Een geluidproductieplafond geeft de toegestane geluidproductie (geluidwaarde in L_{den}) vanwege een weg of spoorweg aan. Hiermee wordt een onbelemmerdere groei van geluidshinder tegengegaan.

Referentiepunten bevinden zich langs weerszijden van een rijksweg of hoofdspoorweg. Op elke referentiepunt geldt een geluidproductieplafond. De ligging van de referentiepunten (in rijkdriehoekskoördinaten) is

opgenomen in het geluidregister. Als vuistregel geldt dat de referentiepunten op circa 50 meter van de buitenste rijstrook c.q. het buitenste spoor en op een onderlinge afstand van circa 100 meter liggen. De hoogte van de referentiepunten bedraagt 4 meter boven het maaiveld.

De geluidproductieplafonds zijn, evenals andere van belang zijnde informatie zoals brongegevens en relevante besluitinformatie, opgenomen in het geluidregister. In dit geluidsregister zijn eventuele van toepassing zijnde plafondcorrectie(s) voor spoorwegen al verwerkt.

De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van en het toezicht op de naleving van de ggp's op de referentiepunten ligt bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De verantwoordelijkheid voor de naleving rust op de beheerder van de betreffende infrastructuur.

Op basis van deze geluidproductieplafonds zijn de breedtes van de geluidzones gedefinieerd (artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder). De geluidzones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden. In tabel 2 zijn de zonebreedtes op basis van de ggp's weergegeven

Hoogte gpp	Breedte geluidzone
Gpp lager dan 56 dB	100 m
Gpp tussen 56 en 61 dB	200 m
Gpp tussen 61 en 66 dB	300 m
Gpp tussen 66 en 71 dB	600 m
Gpp tussen 71 en 74 dB	900 m
Gpp hoger dan 74 dB	1200 m

Tabel 2 Wettelijke geluidzones spoorwegen (Bron: wetten.overheid.nl)

2.3 Grenswaarden

2.3.1 Algemeen

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet geprojecteerde woningen of gebouwen als vervangende nieuwbouw die binnen de geluidzone van een weg liggen. Met niet geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld:

‘woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet toelaat’.

Een woning is als volgt gedefinieerd in de Wgh:

‘gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet’.

2.3.2 Wegverkeerslawaai

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object. In tabel 3 is de hoogst mogelijke waarde voor nog niet geprojecteerde woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven (artikel 83 Wgh).

Locatie woning	Maximale grenswaarde
Stedelijk gebied	63 dB
Buitenstedelijk gebied	53 dB

Tabel 3 Maximale grenswaarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl)

2.3.3 Spoorweglawaai

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting L_{DEN} op de gevels van een woning als gevolg van een spoorweg bedraagt 55 dB.

Burgemeester en Wethouders kunnen onder bepaalde voorwaarden echter afwijken van deze voorkeursgrenswaarde en een hogere waarde verlenen van maximaal 68 dB (Besluit geluidhinder art 4.11) voor spoorweglawaai. Deze voorwaarden zijn:

1. de optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare gevelbelasting;
2. de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling van de hogere grenswaarden.

2.3.4 Vaststellen hogere waarde

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij dient afgewogen te worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting van alle (spoor)wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Bij het vaststellen van een hogere waarde dient bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond te worden dat aan de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan zoals in artikel 3.1 van het bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt.

2.4 Berekenen geluidsbelasting

2.4.1 Wegverkeerslawaai

De geluidsbelasting dient per weg afzonderlijk berekend en aan de voorkeurswaarde getoetst te worden. Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden verminderd met:

- 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur;

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd met:

- 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57dB bedraagt;
- 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor overige geluidsbelasting.

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.

2.4.2 Spoorweglawaai

De rekenmethode (rekenmethode II) is gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type treinstellen, het soort onderbouw, de rijnsnelheid en enkele correctiefactoren) en de geluidoverdracht tussen de spoorweg en de immissiepunten (geplande gevels). BJZ.nu heeft in samenwerking met Munsterhuis Geluidsadvies het onderzoek naar spoorweglawaai uitgevoerd.

2.3.4 Vaststellen hogere waarde

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij dient afgewogen te worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Bij het vaststellen van een hogere waarde dient bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond te worden dat aan de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan zoals in artikel 3.1 van het bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt.

2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid


De gemeente Hardenberg beschikt niet over een eigen gemeentelijk geluidsbeleid.

HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie projectgebied

3.1.1 Gewenste ontwikkeling

Zoals hiervoor reeds beschreven is initiatiefnemer voornemens de locatie te herontwikkelen ten behoeve van woningbouw. De ontwikkeling gaat uit van maximaal 170 woningen, bestaande uit een mix van vrijstaande woningen, tweekappers en aaneengebouwde woningen. Zoals al aangegeven in de inleiding, is het exacte programma niet bekend. Het is ook wenselijk om dit niet vast te leggen, zodat afhankelijk van de marktvraag hier flexibel op kan worden ingespeeld. Wel is bekend binnen welke vlakken de woningen gerealiseerd zullen worden. Dit is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. In de volgende afbeelding is dit plan weergegeven.

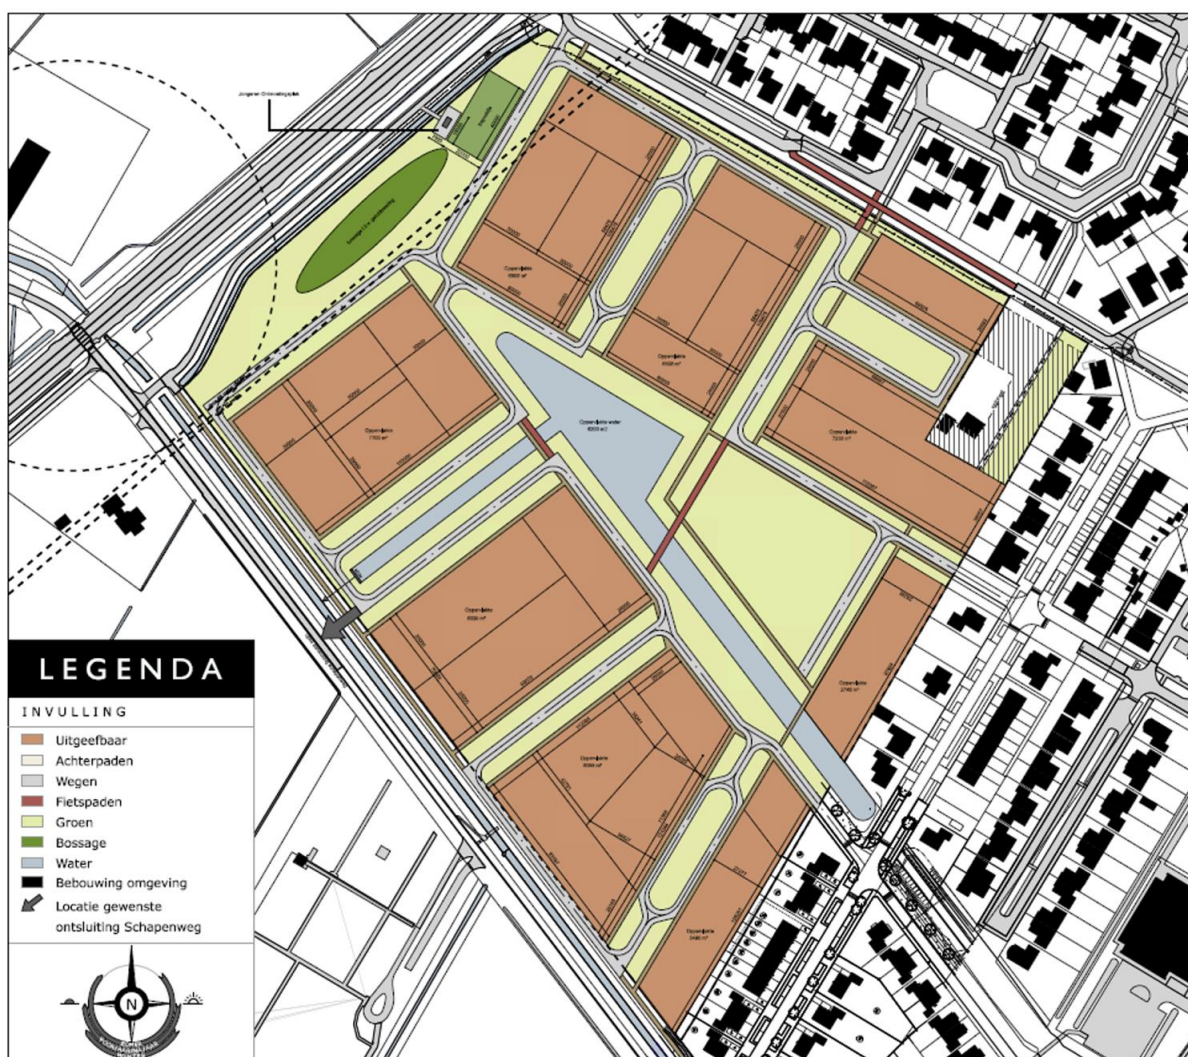

Afbeelding 3.1 Situatietekening gewenste situatie (Bron: Weghorst Architectuur B.V.)

3.1.2 Situatie wegverkeerslawaai

Het projectgebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Schapenweg. Dit betreft een weg waar een 60 km/uur regime geldend is.

Voor het overige liggen er rondom het projectgebied uitsluitend wegen met een 30 km/uur regime. Het gaat om de Nieuwe Slotweg, de van der Sluisstraat, de te Rietstapstraat en de Salomonsstraat.

De wegen zijn rustige wegen die uitsluitend door het bestemmingsverkeer worden gebruikt. De Nieuwe Slotweg betreft een klinkerweg, echter is van doorgaand verkeer geen sprake. De weg ligt midden in de kern Bergentheim en vormt op geen enkele wijze een ontsluitingsroute. Bovendien is de afstand tussen de beoogde woonblokken en deze weg relatief groot (zie ook afbeelding 3.1). Van al deze wegen is redelijkerwijs niet te verwachten dat de voorkeurswaarde wordt overschreden. Deze wegen zijn dan ook niet meegenomen in het akoestisch onderzoek.

3.1.3 Situatie spoorweglawaaï

Het projectgebied ligt nabij de spoorverbinding Zwolle - Emmen. Ter plaatse van de dichtstbijzijnde referentiepunten geldt een GPP van circa 63,5 dB. Hiermee is sprake van een wettelijke geluidszone van 300 meter. Het projectgebied bevindt zich hiermee binnen de wettelijke geluidszone van deze spoorverbinding.

3.1.4 Uitgangspunten rekenmodel

In tabel 4 is weergegeven welke uitgangspunten voor het rekenmodel zijn gehanteerd.

Locatie projectgebied	Stedelijk gebied
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaaï	63 dB
Hoogst mogelijke waarde spoorweglawaaï	68 dB
Wgh van toepassing	Ja
Vermindering geluidsbelasting relevante wegen	5 dB (maximaal 60 km/uur wegen)

Tabel 4 Uitgangspunten onderzoek wegverkeerslawaaï (Bron: BJZ.nu)

3.2 Verkeersgegevens

3.2.1 Algemeen

De gemeente Hardenberg heeft verkeersgegevens aangeleverd ten aanzien van de Schapenweg. De gegevens geven informatie over de intensiteit, het wegdektype, een uurverdeling en een verdeling van zwaar, licht en gemiddeld verkeer. Het gaat om een prognose tot 2031. Om te komen tot geprognostiseerde verkeersintensiteiten voor het maatgevende jaar 2032 is gerekend met een jaarlijkse autonome groei van 1,5% per jaar.


3.2.2 Toename als gevolg van de ontwikkeling

Voor wat betreft de Schapenweg geldt dat er als gevolg van deze ontwikkeling sprake is van een toename van verkeer. Op basis van kengetallen bedraagt de totale toename aan verkeersgeneratie als gevolg van deze ontwikkeling 1.3.26 verkeersbewegingen. Op basis van een verkeerskundig onderzoek¹ is in beeld gebracht wat de verwachte verkeersintensiteit op deze wegen zal zijn.

Hieruit blijkt dat de Schapenweg in noordelijke richting te maken krijgt 420 extra verkeersbewegingen en in zuidelijke richting met 370 extra verkeersbewegingen. Deze verkeersbewegingen zijn bovenop de prognose voor 2032 opgeteld.

Dit is hierna visueel weergegeven in afbeelding 3.2. In dit rapport is met deze cijfers gerekend.

¹ Verkeersadvies Möllincksvaart Fase 3 Bergentheim, Roelofs, januari 2022

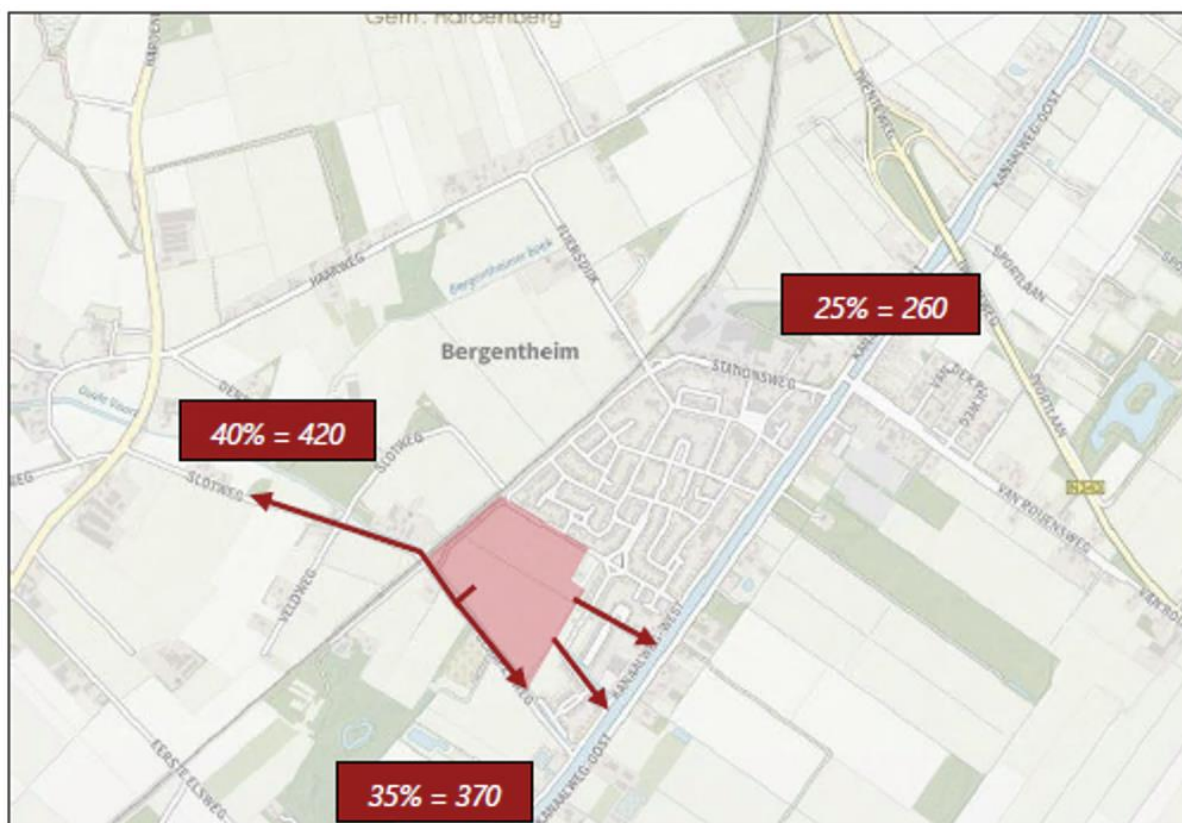

Afbeelding 3.2: Verwachte verkeersintensiteit omliggende wegen (Bron: Roelofs)

De in het onderzoeksmodel gehanteerde itemeigenschappen, waaronder de geprognosticeerde weg- en verkeersgegevens, zijn terug te vinden in bijlage 1 en bijlage 2.

3.3 Spoorweggegevens

De gehanteerde spoorweggegevens zijn afkomstig uit het Geluidsregister (mei 2021). De in het onderzoeksmodel gehanteerde spoorweggegevens zijn terug te vinden in bijlage 2.

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN

4.1 Berekeningen

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard). In het model zijn de volgende zaken opgenomen:

- relevante weg (Schapenweg) met intensiteiten;
- spoorweg met intensiteit;
- relevante gebouwen, inclusief hoogte. Voor wat betreft de woonblokken is reeds vermeld dat er geen concreet plan voorhanden is. Daarom zijn worst-case woonblokken ingetekend op de uiterste grens waar deze woonblokken kunnen komen op basis van het ontwerp en het bestemmingsplan.
- zachte bodemgebieden;
- rekenpunten op 1,5, 4,5 en 7,5 meter op de relevante gevels van de gewenste woonblokken.

Opgemerkt wordt dat niet voor alle woningen rekenpunten ingevoerd zijn, maar enkel voor de woningen op korte afstand van de Schapenweg en de spoorlijn. Uit de verst weg gelegen ingetekende rekenpunten blijkt dat de geluidbelasting ruimschoots onder de 48 dB berekend wordt. Het is dan ook niet nodig om de woningen die nog verder van de Schapenweg en de spoorlijn af gelegen zijn in te tekenen. De geluidbelasting zal daar immers nog lager liggen.

In bijlage 3 is een uitsnede van het rekenmodel voor wegverkeerslawaai weergegeven. In bijlage 4 is een uitsnede van het rekenmodel voor spoorweglawaai weergegeven.

4.2 Geluidsbelasting

Hieronder is per onderzochte weg en spoorlijn een korte weergave van de onderzoeksresultaten weergegeven.

4.2.1 Geluidsbelasting wegverkeerslawaai

De geluidsbelasting als gevolg van de Schapenweg bedraagt respectievelijk maximaal 49 dB inclusief reductie. Deze geluidbelasting wordt berekend op de zuidwestgevels van woonblok 7 en 8. Hiermee wordt voldaan niet aan de wettelijke voorkeurswaarde van 48 dB.

Voor een exacte weergave van de geluidsbelasting per woonblok en toetspunt in het kader van wegverkeerslawaai wordt verwezen naar de resultatentabellen die als bijlage 5 bij deze rapportage zijn opgenomen. Bij deze bijlagen zijn tevens enkele uitsneden uit het geluidsmodel opgenomen inclusief berekende geluidsbelastingen.

4.2.2 Geluidsbelasting spoorweglawaai

De geluidsbelasting als gevolg van de spoorverbinding Mariënberg – Almelo bedraagt maximaal 63,3 dB (westgevel woonblok 22, betreffende het meest noordelijke woonblok). Hiermee wordt niet aan de voorkeurswaarde van 55 dB voldaan. Wel wordt aan de grenswaarde van 68 dB voldaan.

4.2.3 Cumulatie

De maximale gecumuleerde geluidbelasting (cumulatie wegverkeer en spoorweglawaai) bedraagt 58,9 dB excl. aftrek. Voor een exacte weergave van de geluidsbelasting per woonblok in het kader van spoorweglawaai wordt verwezen naar de resultatentabellen die als bijlage 6 bij deze rapportage zijn opgenomen.

4.3 Hogere waarde

Een hogere waarde als gevolg van wegverkeerslawaai en spoorweglawaai is in voorliggend geval benodigd, aangezien er niet voor alle woningen aan de voorkeurswaarde uit de Wgh wordt voldaan ten aanzien van de spoorlijn Zwolle-Emmen.

Een hogere waarde kan alleen worden verleend indien maatregelen ter beperking van de geluidsbelasting zijn onderzocht. Hierbij wordt de in het gemeentelijk geluidbeleid opgenomen volgorde aangehouden.

4.3.1 Vergroten afstand

Een grotere afstand tussen de gevel en de spoorlijn zorgt voor een lagere geluidsbelasting op de gevel. Om een lagere geluidsbelasting van circa 2 dB te realiseren moet de afstand tussen de gevel en de weg met circa 50% worden vergroot. Dit is in voorliggend geval niet mogelijk en wenselijk, aangezien in dat geval een groot deel van het beoogde nieuwbouwproject onbebouwd dient te blijven. Dit is zowel stedenbouwkundig niet wenselijk als niet passend binnen de ambitie om in dit gebied maximaal 170 woningen toe te staan.

4.3.2 Bronmaatregelen

Een aanpassing van de spoorrail kan zorgen voor een geluidsreductie. Er kan echter onvoldoende geluidreductie worden gerealiseerd om aan de voorkeurswaarde voor weg- en railverkeerslawaai te voldoen. De spoorwegbeheerder zal bovendien niet instemmen met het aanpassen van een klein deel van de spoorweg, omdat dit tot onderhoudstechnische problemen leidt. Vanuit civieltechnisch oogpunt zijn bronmaatregelen dus niet haalbaar.

4.3.3 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van geluidsschermen is niet wenselijk vanuit stedenbouwkundig oogpunt. Dit zorgt namelijk voor een fysieke barrière die niet past in de open uitstraling vanaf de wijk Möllincksvaart richting het buitengebied. Bovendien is het wenselijk om op de locatie van het beoogde geluidsscherm andere functies te realiseren, waaronder groen, een trapveldje, een jongerenontmoetingsplaats en volkstuinen. Een geluidsscherm zou deze functies ruimtelijk gezien in de weg staan.

Bovendien zijn de hoger gelegen verdiepingen niet af te schermen met een geluidsscherm. Daarnaast brengt het plaatsen van een geluidsscherm hoge kosten met zich mee. Overdrachtsmaatregelen zijn dan ook niet wenselijk vanuit stedenbouwkundig en financieel oogpunt.

Indien over de gehele lengte langs het spoor een geluidswal met een hoogte van 2 meter wordt gerealiseerd, bedraagt de maximale geluidbelasting 60,8 dB. Een scherm met een hoogte van 2 meter zorgt dan ook voor een reductie van 2,5 dB. Hiermee wordt nog niet aan de voorkeurswaarde voldaan. Het plaatsen van een scherm is daarmee niet doelmatig. De rekenresultaten en een model inclusief geluidsscherm zijn als bijlage 7 en bijlage 8 bij dit rapport opgenomen. De invoergegevens inclusief scherm zijn als bijlage 9 opgenomen.

4.3.4 Gevelmaatregelen

Als een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan dient het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd te worden. Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB bedraagt. In dit geval bedraagt de hoogste geluidbelasting 63,3 dB. Dit betekent dat er een geluidwering van maximaal $(63,3 - 33) = 30,3$ dB dient te worden toegepast. Dit geldt wanneer de woningen zoals nu ingetekend worden gerealiseerd. De hogere waarde wordt bij de procedure van het bestemmingsplan verleend.

4.3.6 Conclusie maatregelen

De bron- en overdrachtsmaatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Gevelmaatregelen zijn het meest doelmatig. Daarnaast voldoet het project waar mogelijk aan het gemeentelijke geluidbeleid. Er kan dan ook hogere waarde van maximaal 63 dB worden aangevraagd met betrekking tot de spoorlijn Zwolle-Emmen. Daarnaast moet een hogere waarde van maximaal 49 dB worden aangevraagd voor de Schapenweg.

Met het nemen van gevelmaatregelen met een geluidwering van maximaal 33,3 dB wordt aan de maximale binnenwaarde van 33 dB voldaan ten aanzien van railverkeerslawaai.

De benodigde geluidwering voor wegverkeerslawaai bedraagt minimaal 21 dB (belasting van 54 dB excl. reductie). Dit wordt in de aanvraag voor de omgevingsvergunning uitgewerkt.

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE

Voorliggende akoestisch onderzoek heeft betrekking uitbreidingsgebied Möllincksvaart te Bergentheim. Ter plaatse wordt een woongebied met maximaal 170 woningen ontwikkeld.

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woningen te toetsen aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Binnen voorliggend onderzoek is de geluidsbelasting onderzocht als gevolg van de Schapenweg (60 km/uur).

Het projectgebied ligt tevens nabij de spoorverbinding Zwolle-Emmen. Ter plaatse van de dichtstbijzijnde referentiepunten geldt een GPP van circa 63,5 dB. Hiermee is sprake van een wettelijke geluidszone van 300 meter. Het projectgebied bevindt zich hiermee binnen de wettelijke geluidszone van deze spoorverbinding.

De geluidsbelasting als gevolg van de Schapenweg bedraagt respectievelijk maximaal 49 dB. Hiermee wordt niet voldaan aan de wettelijke voorkeurswaarde van 48 dB. Wel wordt aan de uiterste grenswaarde van 63 dB ruimschoots voldaan.

De geluidsbelasting als gevolg van de spoorverbinding Zwolle-Emmen bedraagt maximaal 63,3 dB (westgevel woonblok 1).

Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 55 dB voor railverkeerslawaai overschreden. Wel wordt aan de uiterste grenswaarde van 68 dB voldaan. Bron- en overdrachtsmaatregelen kunnen rekenen op zwaarwegende bezwaren. Er dient daarom gelijktijdig met het bestemmingsplan een hogere waarde van maximaal 63,3 dB ten aanzien van de spoorlijn Zwolle – Groningen te worden vastgesteld. Als er een gevelwering van 33,3 dB wordt toegepast, wordt een binnenniveau van 33 dB gerealiseerd.

De benodigde geluidwering wordt berekend exclusief reductie. De benodigde gevelwering als gevolg van wegverkeerslawaai bedraagt minimaal 21 dB (belasting van 54 dB excl. reductie). Dit wordt in de aanvraag voor de omgevingsvergunning uitgewerkt.

Met het vaststellen van de benodigde hogere waarden en het toepassen van de benodigde gevelwering is er ter plaatse van de te realiseren woningen sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wat betreft de aspecten weg- en railverkeerslawaai.

BIJLAGEN BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK

Bijlage 1 Itemeigenschappen wegverkeerslawaai

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model:	eerste model										
	versie van Gebied - Gebied										
Groep:	(hoofdgroep)										
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer										
Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	
Schapenweg	Schapenweg Noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	
Schapenweg	Schapenweg Zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model:	eerste model									
	versie van Gebied - Gebied									
Groep:	(hoofdgroep)									
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer									
Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Schapenweg	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
Schapenweg	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model:	eerste model									
	versie van Gebied - Gebied									
Groep:	(hoofdgroep)									
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer									
Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
Schapenweg	--	60	60	60	--	997,50		6,94	3,04	0,58
Schapenweg	--	60	60	60	--	920,00		6,94	3,04	0,58

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model:	eerste model											
	versie van Gebied - Gebied											
Groep:	(hoofdgroep)											
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer											
Naam	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
Schapenweg	--	--	--	--	--	97,23	97,80	97,78	--	1,89	1,50	1,34
Schapenweg	--	--	--	--	--	97,23	97,80	97,78	--	1,89	1,50	1,34

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model:	eerste model										
	versie van Gebied - Gebied										
Groep:	(hoofdgroep)										
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer										
Naam	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Schapenweg	--	0,88	0,70	0,89	--	--	--	--	--	67,31	29,66
Schapenweg	--	0,88	0,70	0,89	--	--	--	--	--	62,08	27,35

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model:	eerste model									
	versie van Gebied - Gebied									
Groep:	(hoofdgroep)									
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer									
Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)
Schapenweg	5,66	--	1,31	0,45	0,08	--	0,61	0,21	0,05	--
Schapenweg	5,22	--	1,21	0,42	0,07	--	0,56	0,20	0,05	--

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model:	eerste model								
	versie van Gebied - Gebied								
Groep:	(hoofdgroep)								
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer								
Naam	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63
Schapenweg	72,56	80,54	86,10	92,90	99,94	96,33	89,50	78,87	68,77
Schapenweg	72,21	80,19	85,75	92,55	99,59	95,98	89,15	78,52	68,42

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model:	eerste model									
	versie van Gebied - Gebied									
Groep:	(hoofdgroep)									
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer									
Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	
Schapenweg	76,70	82,15	89,16	96,32	92,70	85,87	75,15	61,65	69,53	
Schapenweg	76,35	81,80	88,81	95,97	92,35	85,52	74,80	61,30	69,18	

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model:	eerste model								
	versie van Gebied - Gebied								
Groep:	(hoofdgroep)								
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer								
Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	
Schapenweg	74,99	82,04	89,14	85,52	78,69	67,98	--	--	
Schapenweg	74,64	81,69	88,79	85,17	78,34	67,63	--	--	

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Schapenweg	--	--	--	--	--	--
Schapenweg	--	--	--	--	--	--

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
W12 Z1	Woonblok 12 toetspunt zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W12 Z2	Woonblok 12 toetspunt zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W12 Z3	Woonblok 12 toetspunt zuid 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W12 Z4	Woonblok 12 toetspunt zuid 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W12 Z5	Woonblok 12 toetspunt zuid 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W9 Z1	Woonblok 12 toetspunt zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W9 Z2	Woonblok 12 toetspunt zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W9 Z3	Woonblok 12 toetspunt zuid 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W9 Z4	Woonblok 12 toetspunt zuid 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W9 Z5	Woonblok 12 toetspunt zuid 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W9 Z6	Woonblok 12 toetspunt zuid 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W9 Z7	Woonblok 12 toetspunt zuid 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W9 Z8	Woonblok 12 toetspunt zuid 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W9 Z9	Woonblok 12 toetspunt zuid 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W9 Z10	Woonblok 12 toetspunt zuid 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W9 Z11	Woonblok 12 toetspunt zuid 11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W9 Z12	Woonblok 12 toetspunt zuid 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W9 Z13	Woonblok 12 toetspunt zuid 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W9 Z14	Woonblok 12 toetspunt zuid 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W8 ZW1	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W8 ZW2	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W9 ZW1	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W9 ZW2	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W5 ZW1	Woonblok 5 toetspunt zuidwest 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W5 ZW2	Woonblok 5 toetspunt zuidwest 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 ZW1	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 ZW2	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 ZW3	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 ZW4	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 ZW5	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 ZW6	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 ZW7	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 ZW8	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 ZW9	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 Z01	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 NW1	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 NW2	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 NW3	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 NW4	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 N01	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 N02	Woonblok 1 toetspunt noordoost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W1 N03	Woonblok 1 toetspunt noordoost 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 NW1	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 NW2	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 NW3	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 NW4	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 NW5	Woonblok 1 toetspunt noordwest 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 NW6	Woonblok 1 toetspunt noordwest 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 NW7	Woonblok 1 toetspunt noordwest 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 NW8	Woonblok 1 toetspunt noordwest 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 NW9	Woonblok 1 toetspunt noordwest 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 NW10	Woonblok 1 toetspunt noordwest 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 Z01	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 Z02	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 Z03	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 Z04	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 Z05	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 Z06	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 Z07	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 Z08	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W12 Z1	--	--	Ja
W12 Z2	--	--	Ja
W12 Z3	--	--	Ja
W12 Z4	--	--	Ja
W12 Z5	--	--	Ja
W9 Z1	--	--	Ja
W9 Z2	--	--	Ja
W9 Z3	--	--	Ja
W9 Z4	--	--	Ja
W9 Z5	--	--	Ja
W9 Z6	--	--	Ja
W9 Z7	--	--	Ja
W9 Z8	--	--	Ja
W9 Z9	--	--	Ja
W9 Z10	--	--	Ja
W9 Z11	--	--	Ja
W9 Z12	--	--	Ja
W9 Z13	--	--	Ja
W9 Z14	--	--	Ja
W8 ZW1	--	--	Ja
W8 ZW2	--	--	Ja
W9 ZW1	--	--	Ja
W9 ZW2	--	--	Ja
W5 ZW1	--	--	Ja
W5 ZW2	--	--	Ja
W1 ZW1	--	--	Ja
W1 ZW2	--	--	Ja
W1 ZW3	--	--	Ja
W1 ZW4	--	--	Ja
W1 ZW5	--	--	Ja
W1 ZW6	--	--	Ja
W1 ZW7	--	--	Ja
W1 ZW8	--	--	Ja
W1 ZW9	--	--	Ja
W1 ZO1	--	--	Ja
W1 NW1	--	--	Ja
W1 NW2	--	--	Ja
W1 NW3	--	--	Ja
W1 NW4	--	--	Ja
W1 NO1	--	--	Ja
W1 NO2	--	--	Ja
W1 NO3	--	--	Ja
W3 NW1	--	--	Ja
W3 NW2	--	--	Ja
W3 NW3	--	--	Ja
W3 NW4	--	--	Ja
W3 NW5	--	--	Ja
W3 NW6	--	--	Ja
W3 NW7	--	--	Ja
W3 NW8	--	--	Ja
W3 NW9	--	--	Ja
W3 NW10	--	--	Ja
W3 ZO1	--	--	Ja
W3 ZO2	--	--	Ja
W3 ZO3	--	--	Ja
W3 ZO4	--	--	Ja
W3 ZO5	--	--	Ja
W3 ZO6	--	--	Ja
W3 ZO7	--	--	Ja
W3 ZO8	--	--	Ja

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
W3 Z09	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 Z010	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W4 NW1	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W3 N01	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W21 W1	Woonblok 1 toetspunt west 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W21 Z1	Woonblok 1 toetspunt zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W21 Z2	Woonblok 1 toetspunt zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W21 N1	Woonblok 1 toetspunt noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W21 N2	Woonblok 1 toetspunt noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W21 N3	Woonblok 1 toetspunt noord 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W21 N4	Woonblok 1 toetspunt noord 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W21 Z3	Woonblok 1 toetspunt zuid 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W21 Z4	Woonblok 1 toetspunt zuid 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W21 O1	Woonblok 1 toetspunt oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 W1	Woonblok 1 toetspunt west 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 W2	Woonblok 1 toetspunt west 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 W3	Woonblok 1 toetspunt west 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 W4	Woonblok 1 toetspunt west 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 W5	Woonblok 1 toetspunt west 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 W6	Woonblok 1 toetspunt west 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 W7	Woonblok 1 toetspunt west 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 W8	Woonblok 1 toetspunt west 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 W9	Woonblok 1 toetspunt west 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 W10	Woonblok 1 toetspunt west 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 W11	Woonblok 1 toetspunt west 11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 N1	Woonblok 1 toetspunt noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 O1	Woonblok 1 toetspunt oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 O2	Woonblok 1 toetspunt oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 O3	Woonblok 1 toetspunt oost 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 O4	Woonblok 1 toetspunt oost 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 O5	Woonblok 1 toetspunt oost 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 O6	Woonblok 1 toetspunt oost 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 O7	Woonblok 1 toetspunt oost 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 O8	Woonblok 1 toetspunt oost 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 O9	Woonblok 1 toetspunt oost 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 O10	Woonblok 1 toetspunt oost 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 O11	Woonblok 1 toetspunt oost 11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W22 Z1	Woonblok 1 toetspunt zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W24 W1	Woonblok 24 west 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W24 W2	Woonblok 24 west 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W24 W3	Woonblok 24 west 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W24 W4	Woonblok 24 west 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W23 W1	Woonblok 23 west 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W23 Z1	Woonblok 23 zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W23 O1	Woonblok 23 oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W23 O2	Woonblok 23 oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W24 N1	Woonblok 23 noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W24 Z1	Woonblok 24 zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W4 O1	Woonblok 4 oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W4 O2	Woonblok 4 oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W4 Z1	Woonblok 4 zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W4 W1	Woonblok 4 west 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W4 W2	Woonblok 4 west 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W2 N1	Woonblok 2 noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W2 N2	Woonblok 2 noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W2 N3	Woonblok 2 noord 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W2 N4	Woonblok 2 noord 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W2 N5	Woonblok 2 noord 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W2 N6	Woonblok 2 noord 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W2 W1	Woonblok 2 west 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W3 Z09	--	--	Ja
W3 Z010	--	--	Ja
W4 NW1	--	--	Ja
W3 N01	--	--	Ja
W21 W1	--	--	Ja
W21 Z1	--	--	Ja
W21 Z2	--	--	Ja
W21 N1	--	--	Ja
W21 N2	--	--	Ja
W21 N3	--	--	Ja
W21 N4	--	--	Ja
W21 Z3	--	--	Ja
W21 Z4	--	--	Ja
W21 O1	--	--	Ja
W22 W1	--	--	Ja
W22 W2	--	--	Ja
W22 W3	--	--	Ja
W22 W4	--	--	Ja
W22 W5	--	--	Ja
W22 W6	--	--	Ja
W22 W7	--	--	Ja
W22 W8	--	--	Ja
W22 W9	--	--	Ja
W22 W10	--	--	Ja
W22 W11	--	--	Ja
W22 N1	--	--	Ja
W22 O1	--	--	Ja
W22 O2	--	--	Ja
W22 O3	--	--	Ja
W22 O4	--	--	Ja
W22 O5	--	--	Ja
W22 O6	--	--	Ja
W22 O7	--	--	Ja
W22 O8	--	--	Ja
W22 O9	--	--	Ja
W22 O10	--	--	Ja
W22 O11	--	--	Ja
W22 Z1	--	--	Ja
W24 W1	--	--	Ja
W24 W2	--	--	Ja
W24 W3	--	--	Ja
W24 W4	--	--	Ja
W23 W1	--	--	Ja
W23 Z1	--	--	Ja
W23 O1	--	--	Ja
W23 O2	--	--	Ja
W24 N1	--	--	Ja
W24 Z1	--	--	Ja
W4 O1	--	--	Ja
W4 O2	--	--	Ja
W4 Z1	--	--	Ja
W4 W1	--	--	Ja
W4 W2	--	--	Ja
W2 N1	--	--	Ja
W2 N2	--	--	Ja
W2 N3	--	--	Ja
W2 N4	--	--	Ja
W2 N5	--	--	Ja
W2 N6	--	--	Ja
W2 W1	--	--	Ja

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
W2 Z1	Woonblok 2 zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W2 Z2	Woonblok 2 zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W2 Z3	Woonblok 2 zuid 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W2 Z4	Woonblok 2 zuid 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W2 Z5	Woonblok 2 zuid 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W2 N1	Woonblok 2 noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W24 01	Woonblok 24 oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W24 02	Woonblok 24 oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W24 03	Woonblok 24 oost 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
W24 04	Woonblok 24 oost 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W2 Z1	--	--	Ja
W2 Z2	--	--	Ja
W2 Z3	--	--	Ja
W2 Z4	--	--	Ja
W2 Z5	--	--	Ja
W2 N1	--	--	Ja
W24 01	--	--	Ja
W24 02	--	--	Ja
W24 03	--	--	Ja
W24 04	--	--	Ja

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
Bodem 1	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 31	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 36	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 37	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 38	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 39	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 40	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 41	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 42	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 43	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 44	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 45	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 46	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 47	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 48	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 49	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 50	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 51	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 52	Zacht bodemgebied	0,00
Bodem 53	Zacht bodemgebied	0,00
Bodem 54	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 66	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 67	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 68	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 69	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 70	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 71	Zacht bodemgebied	1,00
Bodem 72	Zacht bodemgebied	1,00

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.		Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
Gebouw 1	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 2	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 3	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 4	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 5	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 6	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 7	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 8	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 9	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 10	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 11	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 12	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 13	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 14	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 15	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 16	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 17	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 18	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 19	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 20	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 21	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 22	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 23	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw 24	Indicatief woonblok	projectgebied	11,00	0,00	Relatief			
Gebouw	Gebouw omgeving		9,00	0,00	Relatief			
Gebouw	Gebouw omgeving		5,00	0,00	Relatief			
Gebouw	Gebouw omgeving		8,00	0,00	Relatief			
Gebouw	Gebouw omgeving		3,00	0,00	Relatief			
Gebouw	Gebouw omgeving		6,00	0,00	Relatief			
Gebouw	Gebouw omgeving		8,00	0,00	Relatief			
Gebouw	Gebouw omgeving		8,00	0,00	Relatief			
Gebouw	Gebouw omgeving		8,00	0,00	Relatief			
Gebouw	Gebouw omgeving		8,00	0,00	Relatief			

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
Gebouw 1		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 2		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 3		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 4		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 5		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 6		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 7		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 8		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 9		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 10		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 11		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 12		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 13		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 14		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 15		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 16		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 17		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 18		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 19		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 20		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 21		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 22		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 23		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw 24		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw 1	0,80	0,80	0,80
Gebouw 2	0,80	0,80	0,80
Gebouw 3	0,80	0,80	0,80
Gebouw 4	0,80	0,80	0,80
Gebouw 5	0,80	0,80	0,80
Gebouw 6	0,80	0,80	0,80
Gebouw 7	0,80	0,80	0,80
Gebouw 8	0,80	0,80	0,80
Gebouw 9	0,80	0,80	0,80
Gebouw 10	0,80	0,80	0,80
Gebouw 11	0,80	0,80	0,80
Gebouw 12	0,80	0,80	0,80
Gebouw 13	0,80	0,80	0,80
Gebouw 14	0,80	0,80	0,80
Gebouw 15	0,80	0,80	0,80
Gebouw 16	0,80	0,80	0,80
Gebouw 17	0,80	0,80	0,80
Gebouw 18	0,80	0,80	0,80
Gebouw 19	0,80	0,80	0,80
Gebouw 20	0,80	0,80	0,80
Gebouw 21	0,80	0,80	0,80
Gebouw 22	0,80	0,80	0,80
Gebouw 23	0,80	0,80	0,80
Gebouw 24	0,80	0,80	0,80
Gebouw	0,80	0,80	0,80
Gebouw	0,80	0,80	0,80
Gebouw	0,80	0,80	0,80
Gebouw	0,80	0,80	0,80
Gebouw	0,80	0,80	0,80
Gebouw	0,80	0,80	0,80
Gebouw	0,80	0,80	0,80
Gebouw	0,80	0,80	0,80
Gebouw	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
Scher	geluidsscher	2,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model:	eerste model								
	versie van Gebied - Gebied								
Groep:	(hoofdgroep)								
	Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer								
Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
Scherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
Scherm	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model:	eerste model										
	versie van Gebied - Gebied										
Groep:	(hoofdgroep)										
	Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer										
Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type naam
Project	Projectgebied		0					-1		-1	

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model:	eerste model							
	versie van Gebied - Gebied							
Groep:	(hoofdgroep)							
	Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer							
Naam	Opmerking	Inwoners	Woningen	H van	H tot	Zoeken	Dag Min	Dag Max
Project		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Avond Min	Avond Max	Nacht Min	Nacht Max	24u min
Project	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model:	eerste model
	versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep)
	Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer
Naam	24u max
Project	0,00

Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.
splits		0,00	0,00	Relatief

Bijlage 2 Itemeigenschappen spoorweglawaai

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

ItemID	Type	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2
240	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120	0,960	0,000
241	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120	0,960	0,000
242	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120	0,960	0,000
243	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120	0,960	0,000
244	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120	0,960	0,000
245	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120	0,960	0,000
246	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120	0,960	0,000
247	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120	0,960	0,000
249	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
250	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
251	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
252	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
253	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
254	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	114	114	114	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
255	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	114	114	114	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
256	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
257	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
258	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	116	116	116	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
259	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	116	116	116	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
260	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
261	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
262	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	119	119	119	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
263	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	119	119	119	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
264	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
265	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
266	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
267	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
268	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	123	123	123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
269	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	123	123	123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
270	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
271	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
272	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	125	125	125	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
273	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	125	125	125	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
274	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
275	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
276	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
277	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
278	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
279	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

ItemID	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4
240	-130	-130	-130	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	3,520	1,250	90	90
241	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	3,520	1,250	90	90
242	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	3,520	1,250	90	90
243	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	3,520	1,250	90	90
244	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	3,520	1,250	90	90
245	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	3,520	1,250	90	90
246	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	3,520	1,250	90	90
247	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	3,520	1,250	90	90
249	94	94	94	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
250	94	94	94	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
251	96	96	96	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
252	96	96	96	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
253	99	99	99	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
254	99	99	99	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
255	101	101	101	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
256	101	101	101	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
257	103	103	103	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
258	103	103	103	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
259	105	105	105	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
260	105	105	105	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
261	107	107	107	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
262	107	107	107	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
263	109	109	109	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
264	109	109	109	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
265	110	110	110	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
266	110	110	110	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
267	112	112	112	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
268	112	112	112	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
269	114	114	114	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
270	114	114	114	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
271	115	115	115	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
272	115	115	115	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
273	116	116	116	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
274	116	116	116	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
275	118	118	118	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
276	118	118	118	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
277	118	118	118	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
278	118	118	118	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
279	119	119	119	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

ItemID	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
240	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
241	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
242	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
243	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
244	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
245	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
246	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
247	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
249	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
250	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
251	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
252	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
253	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
254	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
255	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
256	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
257	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
258	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
259	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
260	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
261	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
262	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
263	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
264	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
265	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
266	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
267	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
268	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
269	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
270	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
271	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
272	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
273	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
274	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
275	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
276	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
277	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
278	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
279	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

ItemID	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9
240	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
241	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
242	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
243	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
244	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
245	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
246	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
247	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
249	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
250	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
251	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
252	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
253	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
254	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
255	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
256	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
257	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
258	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
259	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
260	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
261	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
262	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
263	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
264	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
265	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
266	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
267	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
268	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
269	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
270	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
271	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
272	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
273	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
274	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
275	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
276	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
277	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
278	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand
279	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0 0	0	Doorgaand

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

ItemID	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11
240	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
241	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
242	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
243	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
244	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
245	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
246	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
247	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
249	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
250	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
251	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
252	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
253	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
254	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
255	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
256	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
257	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
258	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
259	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
260	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
261	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
262	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
263	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
264	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
265	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
266	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
267	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
268	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
269	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
270	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
271	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
272	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
273	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
274	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
275	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
276	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
277	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
278	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
279	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

ItemID	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	Trein 13	Profiel13
240	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
241	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
242	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
243	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
244	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
245	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
246	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
247	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
249	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
250	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
251	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
252	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
253	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
254	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
255	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
256	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
257	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
258	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
259	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
260	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
261	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
262	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
263	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
264	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
265	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
266	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
267	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
268	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
269	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
270	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
271	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
272	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
273	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
274	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
275	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
276	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
277	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
278	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
279	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

ItemID	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14
240	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
241	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
242	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
243	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
244	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
245	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
246	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
247	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
249	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
250	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
251	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
252	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
253	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
254	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
255	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
256	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
257	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
258	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
259	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
260	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
261	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
262	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
263	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
264	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
265	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
266	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
267	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
268	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
269	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
270	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
271	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
272	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
273	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
274	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
275	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
276	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
277	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
278	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
279	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

ItemID	Type	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2
280	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
281	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
282	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
283	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
284	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
285	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
286	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
287	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
288	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
289	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
290	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
291	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000
292	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380	1,080	0,000


Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012


ItemID	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4
280	119	119	119	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
281	120	120	120	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
282	120	120	120	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
283	122	122	122	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
284	123	123	123	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
285	124	124	124	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
286	125	125	125	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
287	126	126	126	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
288	126	126	126	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
289	127	127	127	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
290	127	127	127	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
291	128	128	128	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90
292	129	129	129	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700	0,580	1,460	90	90

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012


ItemID	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
280	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
281	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
282	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
283	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
284	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
285	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
286	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
287	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
288	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
289	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
290	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
291	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90
292	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,050	0,080	90	90	90

Bijlage 3 Rekenmodel wegverkeerslawaai

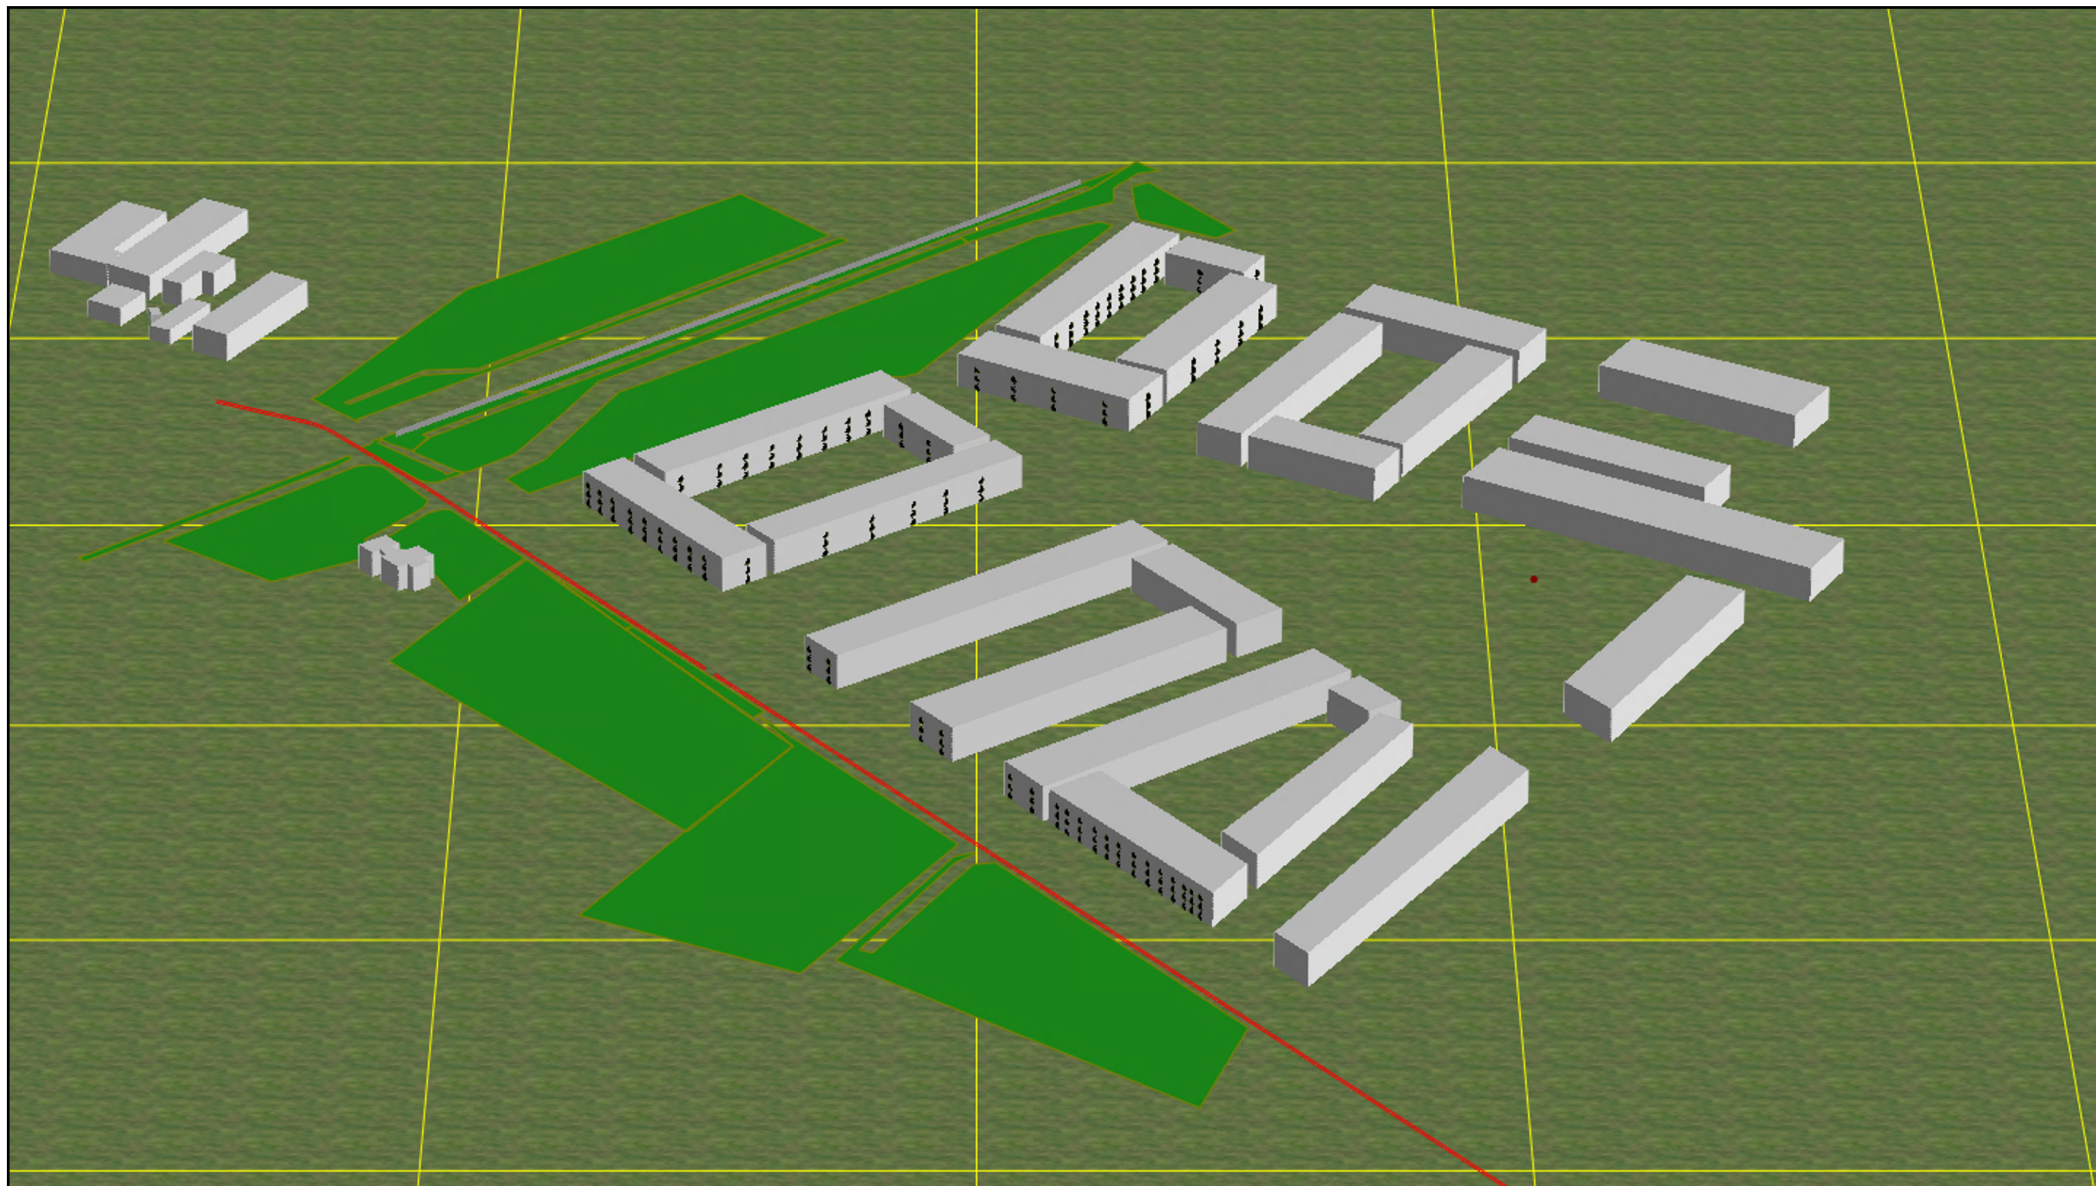

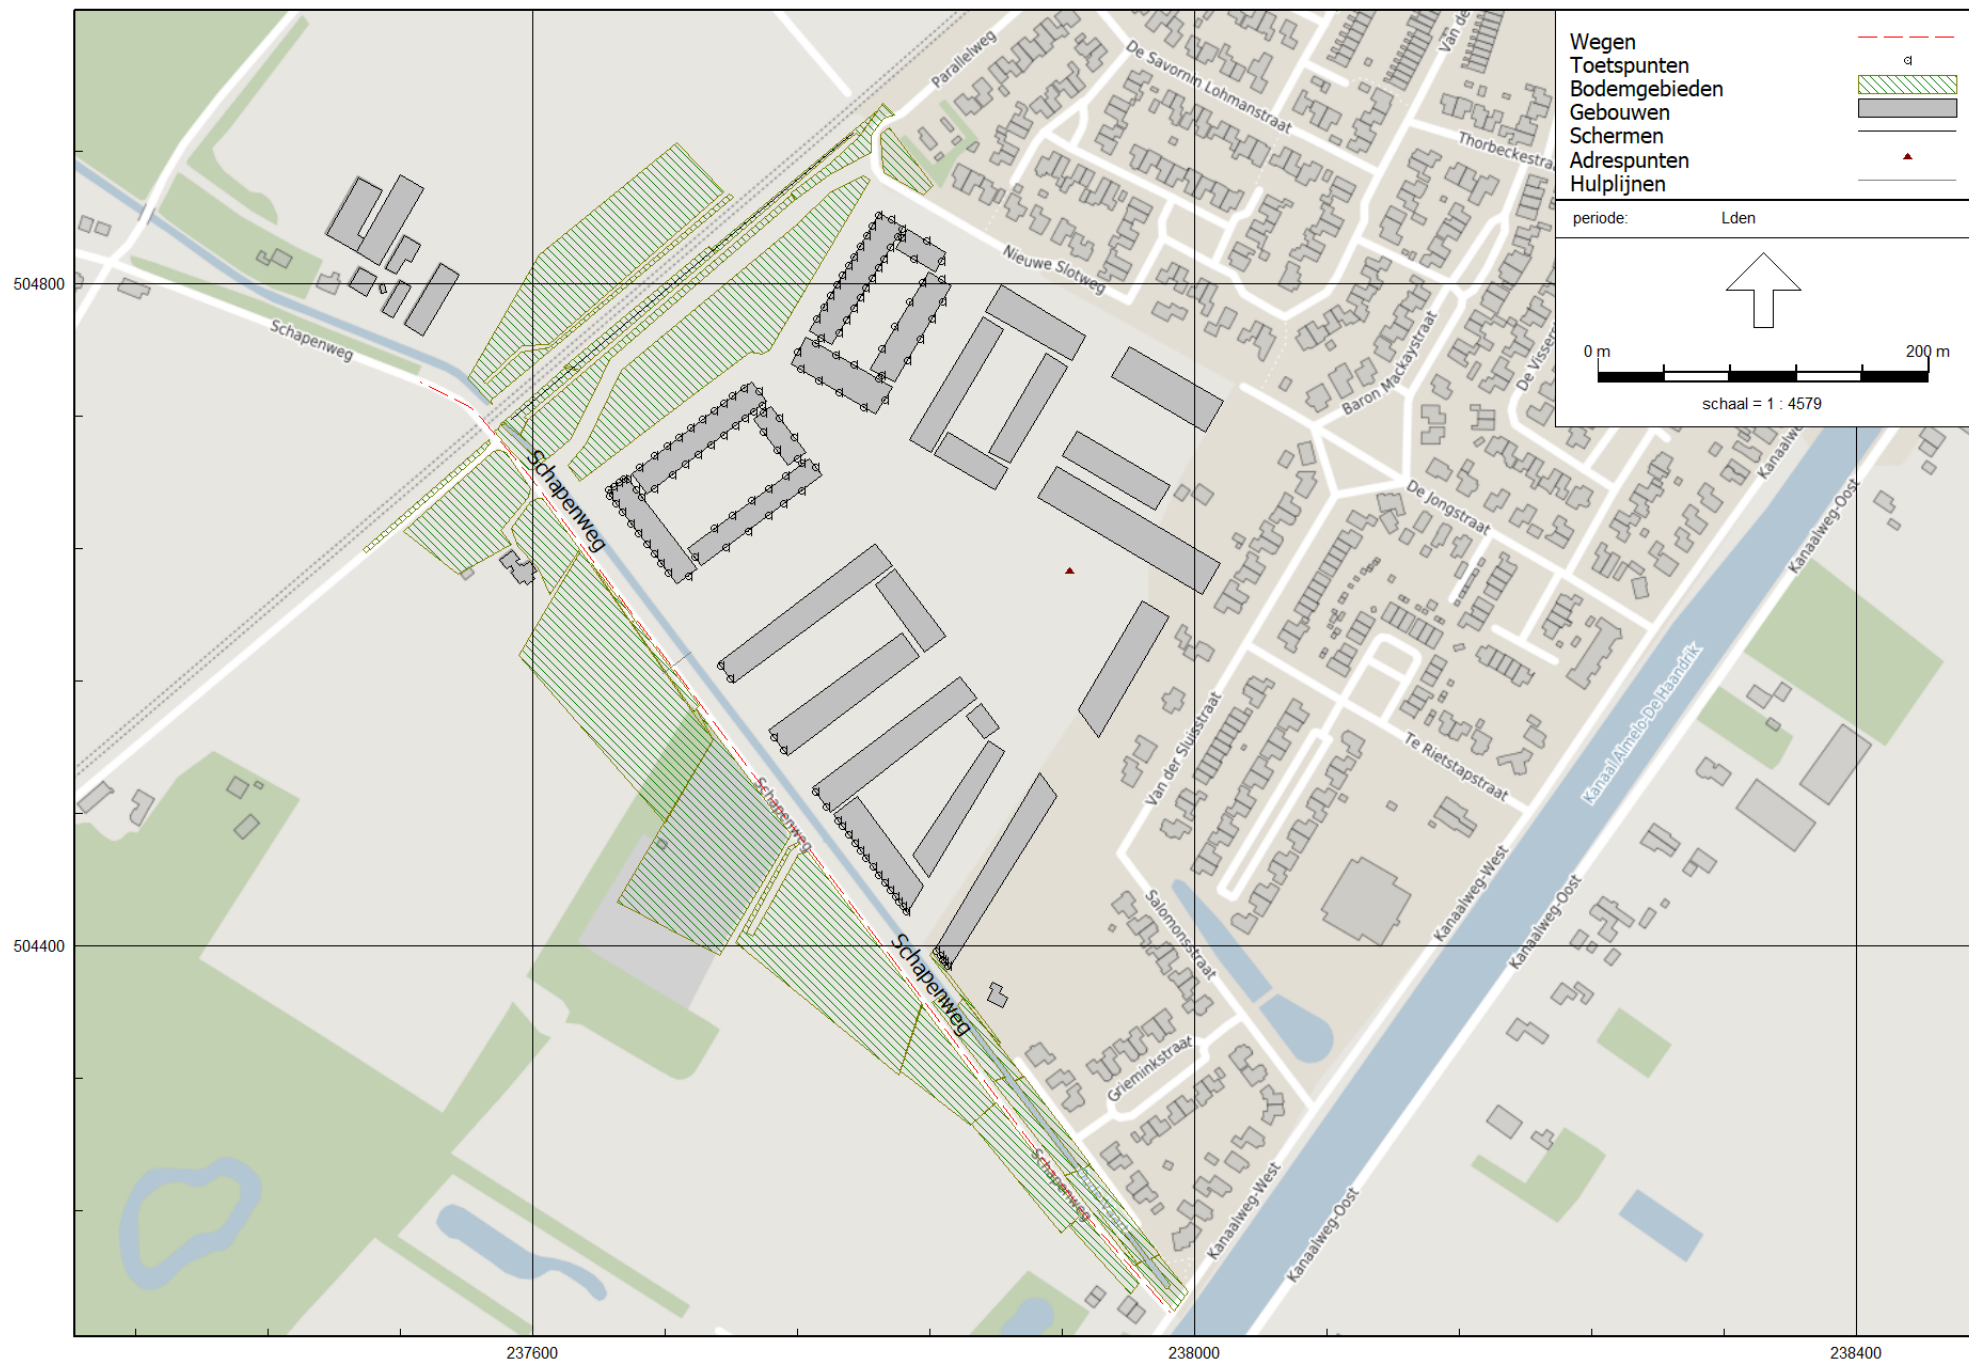

Bijlage 4 Rekenmodel spoorweglawaai

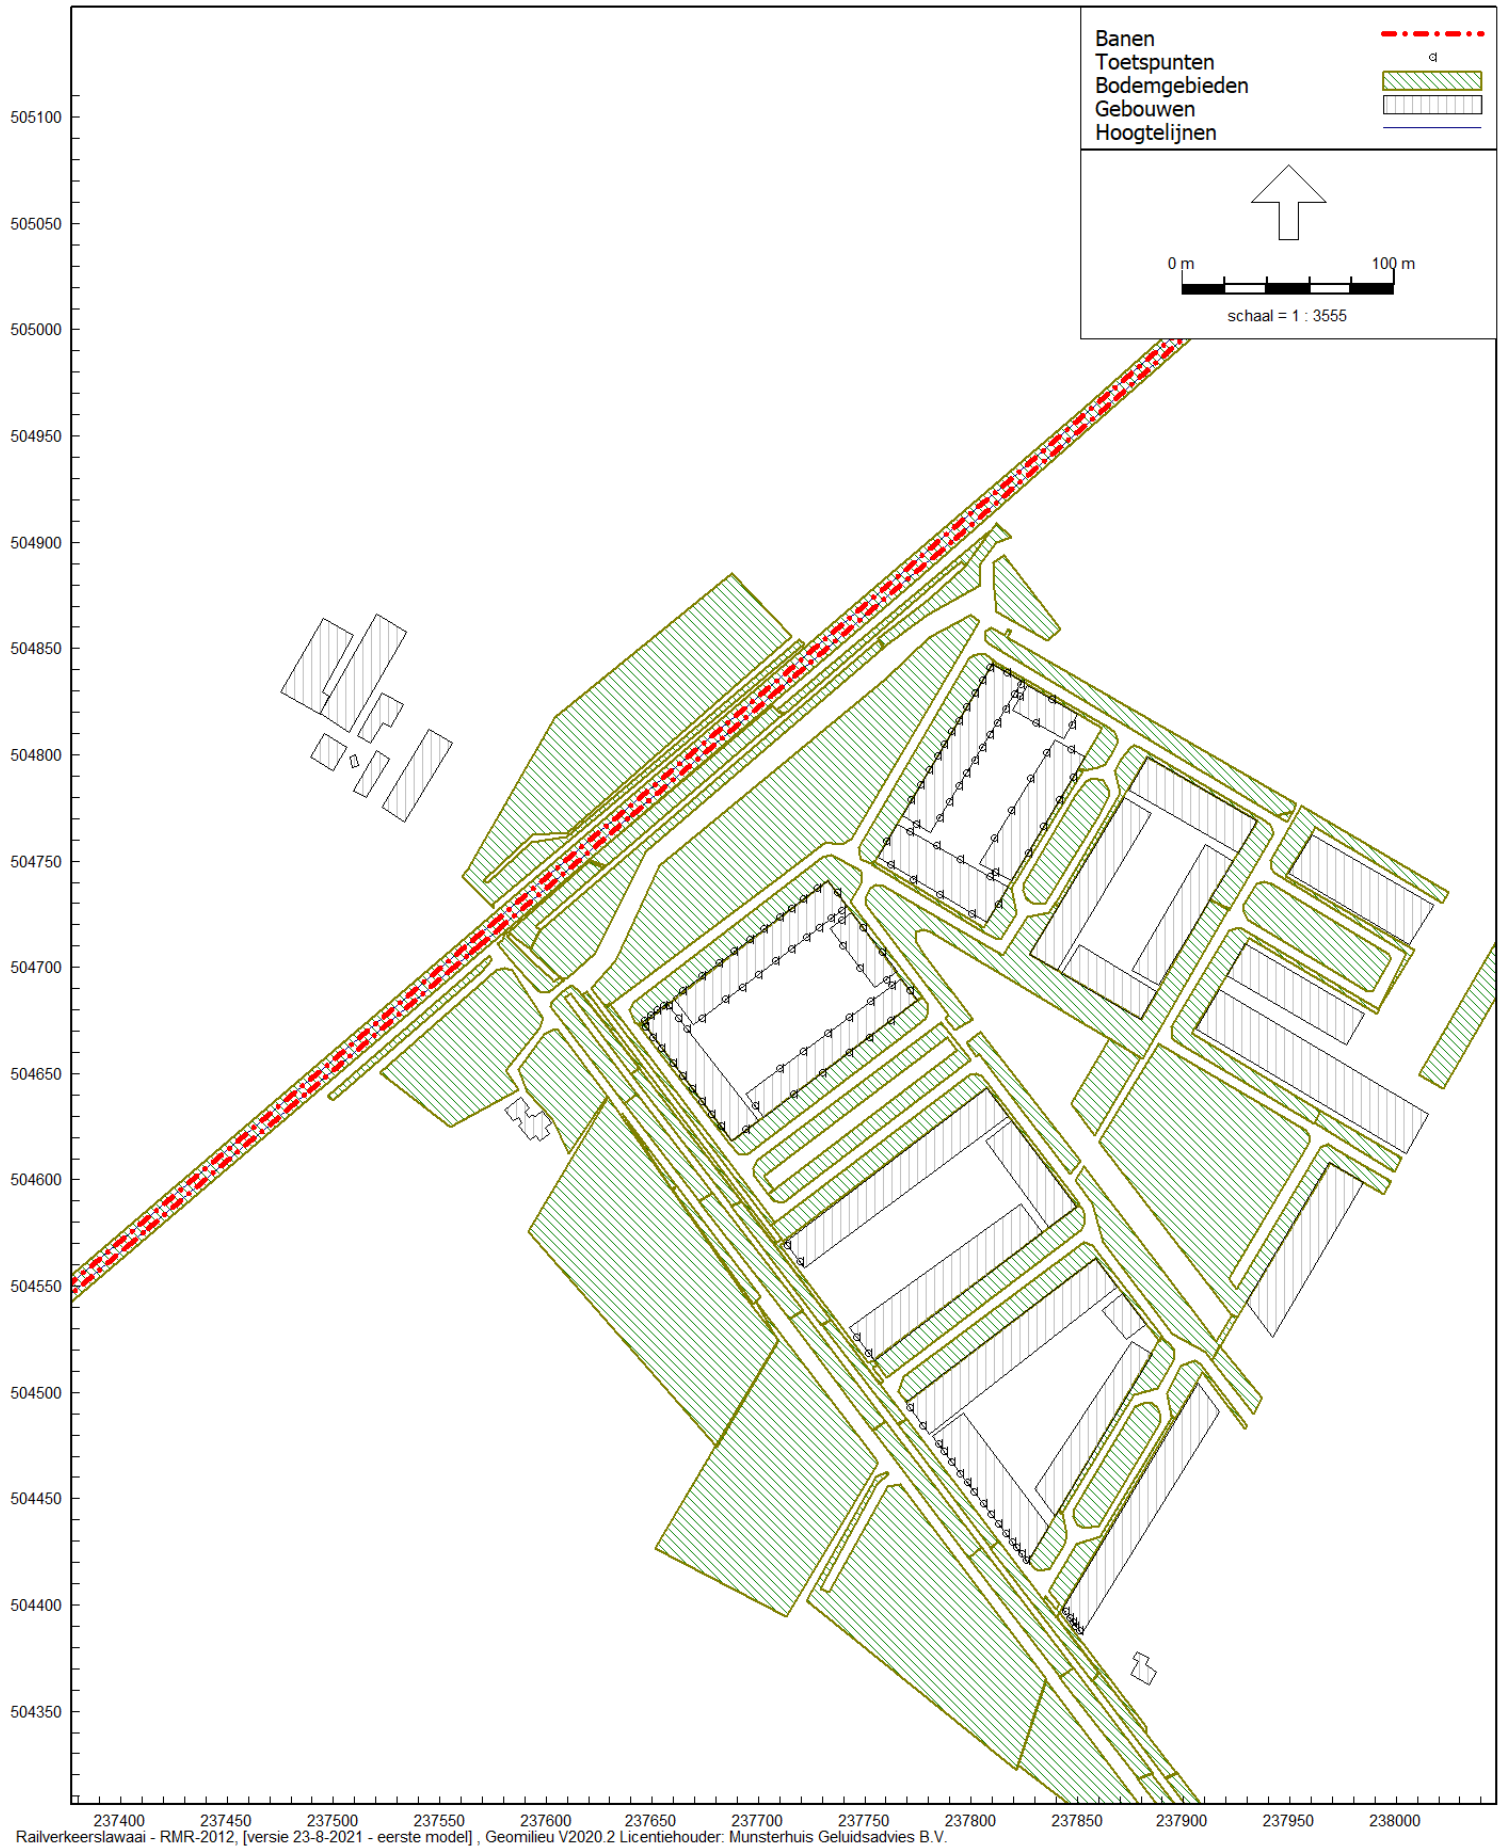

figuur a

Bijlage 5 Resultatentabellen wegverkeerslawaai

Bijlage 2 Resultaten Schapenweg excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1 NO1_A	Woonblok 1 toetspunt noordoost	1	237657,70	504681,84	1,50	--	--	--	--	--	--
W1 NO1_B	Woonblok 1 toetspunt noordoost	1	237657,70	504681,84	4,50	--	--	--	--	--	--
W1 NO1_C	Woonblok 1 toetspunt noordoost	1	237657,70	504681,84	7,50	--	--	--	--	--	--
W1 NO2_A	Woonblok 1 toetspunt noordoost	2	237662,52	504675,81	1,50	34,5	30,9	23,7	34,6		
W1 NO2_B	Woonblok 1 toetspunt noordoost	2	237662,52	504675,81	4,50	35,8	32,2	25,0	35,8		
W1 NO2_C	Woonblok 1 toetspunt noordoost	2	237662,52	504675,81	7,50	37,0	33,3	26,2	37,0		
W1 NO3_A	Woonblok 1 toetspunt noordoost	3	237666,31	504671,01	1,50	20,8	17,1	9,9	20,8		
W1 NO3_B	Woonblok 1 toetspunt noordoost	3	237666,31	504671,01	4,50	22,4	18,8	11,6	22,4		
W1 NO3_C	Woonblok 1 toetspunt noordoost	3	237666,31	504671,01	7,50	25,2	21,6	14,4	25,2		
W1 NW1_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest	1	237646,33	504675,27	1,50	47,3	43,7	36,5	47,3		
W1 NW1_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest	1	237646,33	504675,27	4,50	48,5	44,8	37,6	48,5		
W1 NW1_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest	1	237646,33	504675,27	7,50	48,6	44,9	37,7	48,6		
W1 NW2_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest	2	237649,27	504677,49	1,50	46,5	42,9	35,7	46,5		
W1 NW2_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest	2	237649,27	504677,49	4,50	47,8	44,1	36,9	47,8		
W1 NW2_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest	2	237649,27	504677,49	7,50	47,9	44,2	37,1	47,9		
W1 NW3_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest	3	237652,26	504679,84	1,50	45,8	42,1	35,0	45,8		
W1 NW3_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest	3	237652,26	504679,84	4,50	47,0	43,4	36,2	47,1		
W1 NW3_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest	3	237652,26	504679,84	7,50	47,2	43,6	36,4	47,2		
W1 NW4_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest	4	237655,16	504682,05	1,50	45,2	41,5	34,4	45,2		
W1 NW4_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest	4	237655,16	504682,05	4,50	46,4	42,8	35,6	46,5		
W1 NW4_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest	4	237655,16	504682,05	7,50	46,6	43,0	35,8	46,7		
W1 Z01_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost	1	237694,25	504623,65	1,50	46,1	42,5	35,3	46,2		
W1 Z01_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost	1	237694,25	504623,65	4,50	47,5	43,9	36,7	47,6		
W1 Z01_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost	1	237694,25	504623,65	7,50	47,8	44,1	37,0	47,8		
W1 ZW1_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	1	237682,37	504625,19	1,50	50,8	47,2	40,0	50,8		
W1 ZW1_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	1	237682,37	504625,19	4,50	52,1	48,4	41,2	52,1		
W1 ZW1_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	1	237682,37	504625,19	7,50	52,2	48,5	41,4	52,2		
W1 ZW2_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	2	237677,92	504631,01	1,50	50,9	47,2	40,1	50,9		
W1 ZW2_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	2	237677,92	504631,01	4,50	52,1	48,4	41,3	52,1		
W1 ZW2_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	2	237677,92	504631,01	7,50	52,2	48,6	41,4	52,2		
W1 ZW3_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	3	237673,51	504636,79	1,50	50,9	47,3	40,1	50,9		
W1 ZW3_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	3	237673,51	504636,79	4,50	52,1	48,5	41,3	52,1		
W1 ZW3_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	3	237673,51	504636,79	7,50	52,2	48,6	41,4	52,2		
W1 ZW4_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	4	237668,97	504642,84	1,50	50,9	47,2	40,1	50,9		
W1 ZW4_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	4	237668,97	504642,84	4,50	52,1	48,5	41,3	52,1		
W1 ZW4_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	4	237668,97	504642,84	7,50	52,2	48,6	41,4	52,2		
W1 ZW5_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	5	237664,24	504649,03	1,50	50,9	47,3	40,1	51,0		
W1 ZW5_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	5	237664,24	504649,03	4,50	52,1	48,5	41,3	52,1		
W1 ZW5_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	5	237664,24	504649,03	7,50	52,2	48,6	41,4	52,2		
W1 ZW6_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	6	237659,84	504654,82	1,50	51,0	47,3	40,1	51,0		
W1 ZW6_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	6	237659,84	504654,82	4,50	52,1	48,5	41,3	52,2		
W1 ZW6_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	6	237659,84	504654,82	7,50	52,3	48,6	41,4	52,3		
W1 ZW7_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	7	237654,52	504661,83	1,50	51,0	47,3	40,2	51,0		
W1 ZW7_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	7	237654,52	504661,83	4,50	52,1	48,5	41,3	52,2		
W1 ZW7_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	7	237654,52	504661,83	7,50	52,3	48,6	41,4	52,3		
W1 ZW8_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	8	237650,52	504667,10	1,50	51,0	47,3	40,1	51,0		
W1 ZW8_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	8	237650,52	504667,10	4,50	52,1	48,5	41,3	52,1		
W1 ZW8_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	8	237650,52	504667,10	7,50	52,2	48,6	41,4	52,3		
W1 ZW9_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	9	237646,92	504671,82	1,50	51,0	47,3	40,1	51,0		
W1 ZW9_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	9	237646,92	504671,82	4,50	52,1	48,5	41,3	52,1		
W1 ZW9_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest	9	237646,92	504671,82	7,50	52,2	48,6	41,4	52,2		
W12 Z1_A	Woonblok 12 toetspunt zuid	1	237851,03	504387,90	1,50	52,0	48,3	41,1	52,0		
W12 Z1_B	Woonblok 12 toetspunt zuid	1	237851,03	504387,90	4,50	52,8	49,1	42,0	52,8		
W12 Z1_C	Woonblok 12 toetspunt zuid	1	237851,03	504387,90	7,50	52,8	49,1	42,0	52,8		
W12 Z2_A	Woonblok 12 toetspunt zuid	2	237849,29	504390,19	1,50	52,0	48,4	41,2	52,0		
W12 Z2_B	Woonblok 12 toetspunt zuid	2	237849,29	504390,19	4,50	52,8	49,2	42,0	52,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 Resultaten Schapenweg excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving										
W12_Z2_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 2				237849,29	504390,19	7,50	52,8	49,2	42,0	52,9
W12_Z3_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 3				237847,98	504391,94	1,50	52,1	48,4	41,2	52,1
W12_Z3_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 3				237847,98	504391,94	4,50	52,9	49,2	42,1	52,9
W12_Z3_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 3				237847,98	504391,94	7,50	52,9	49,2	42,1	52,9
W12_Z4_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 4				237846,35	504394,09	1,50	52,1	48,5	41,3	52,1
W12_Z4_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 4				237846,35	504394,09	4,50	52,9	49,3	42,1	52,9
W12_Z4_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 4				237846,35	504394,09	7,50	52,9	49,3	42,1	52,9
W12_Z5_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 5				237844,33	504396,76	1,50	52,2	48,6	41,4	52,2
W12_Z5_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 5				237844,33	504396,76	4,50	53,0	49,4	42,2	53,1
W12_Z5_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 5				237844,33	504396,76	7,50	53,0	49,4	42,2	53,0
W2_N1_A	Woonblok 2 noord 1				237771,44	504689,12	1,50	21,2	17,6	10,4	21,2
W2_N1_A	Woonblok 2 noord 1				237762,75	504691,44	1,50	21,0	17,3	10,1	21,0
W2_N1_B	Woonblok 2 noord 1				237771,44	504689,12	4,50	21,5	17,8	10,6	21,5
W2_N1_B	Woonblok 2 noord 1				237762,75	504691,44	4,50	21,0	17,3	10,2	21,0
W2_N1_C	Woonblok 2 noord 1				237771,44	504689,12	7,50	22,0	18,3	11,1	22,0
W2_N1_C	Woonblok 2 noord 1				237762,75	504691,44	7,50	23,1	19,4	12,3	23,1
W2_N2_A	Woonblok 2 noord 2				237752,99	504684,28	1,50	22,3	18,6	11,5	22,3
W2_N2_B	Woonblok 2 noord 2				237752,99	504684,28	4,50	22,6	18,9	11,7	22,6
W2_N2_C	Woonblok 2 noord 2				237752,99	504684,28	7,50	24,1	20,4	13,2	24,0
W2_N3_A	Woonblok 2 noord 3				237742,75	504676,52	1,50	22,9	19,2	12,0	22,9
W2_N3_B	Woonblok 2 noord 3				237742,75	504676,52	4,50	23,3	19,6	12,4	23,3
W2_N3_C	Woonblok 2 noord 3				237742,75	504676,52	7,50	24,7	21,1	13,9	24,7
W2_N4_A	Woonblok 2 noord 4				237732,66	504669,04	1,50	23,1	19,5	12,3	23,1
W2_N4_B	Woonblok 2 noord 4				237732,66	504669,04	4,50	23,7	20,0	12,9	23,7
W2_N4_C	Woonblok 2 noord 4				237732,66	504669,04	7,50	25,2	21,5	14,3	25,2
W2_N5_A	Woonblok 2 noord 5				237720,87	504660,39	1,50	23,2	19,5	12,4	23,2
W2_N5_B	Woonblok 2 noord 5				237720,87	504660,39	4,50	23,8	20,2	13,0	23,8
W2_N5_C	Woonblok 2 noord 5				237720,87	504660,39	7,50	25,5	21,8	14,6	25,5
W2_N6_A	Woonblok 2 noord 6				237709,95	504652,33	1,50	23,0	19,3	12,2	23,0
W2_N6_B	Woonblok 2 noord 6				237709,95	504652,33	4,50	24,2	20,5	13,4	24,2
W2_N6_C	Woonblok 2 noord 6				237709,95	504652,33	7,50	26,1	22,4	15,2	26,1
W2_W1_A	Woonblok 2 west 1				237698,38	504634,70	1,50	37,0	33,3	26,2	37,0
W2_W1_B	Woonblok 2 west 1				237698,38	504634,70	4,50	36,7	33,1	25,9	36,7
W2_W1_C	Woonblok 2 west 1				237698,38	504634,70	7,50	37,3	33,6	26,4	37,3
W2_Z1_A	Woonblok 2 zuid 1				237716,74	504640,43	1,50	42,7	39,0	31,8	42,7
W2_Z1_B	Woonblok 2 zuid 1				237716,74	504640,43	4,50	43,6	40,0	32,8	43,6
W2_Z1_C	Woonblok 2 zuid 1				237716,74	504640,43	7,50	44,5	40,9	33,7	44,5
W2_Z2_A	Woonblok 2 zuid 2				237730,32	504650,67	1,50	41,0	37,4	30,2	41,0
W2_Z2_B	Woonblok 2 zuid 2				237730,32	504650,67	4,50	41,7	38,1	30,9	41,7
W2_Z2_C	Woonblok 2 zuid 2				237730,32	504650,67	7,50	42,7	39,1	31,9	42,7
W2_Z3_A	Woonblok 2 zuid 3				237742,47	504659,93	1,50	39,7	36,1	28,9	39,7
W2_Z3_B	Woonblok 2 zuid 3				237742,47	504659,93	4,50	40,2	36,6	29,4	40,2
W2_Z3_C	Woonblok 2 zuid 3				237742,47	504659,93	7,50	41,1	37,4	30,3	41,1
W2_Z4_A	Woonblok 2 zuid 4				237752,11	504667,17	1,50	38,7	35,1	27,9	38,7
W2_Z4_B	Woonblok 2 zuid 4				237752,11	504667,17	4,50	39,0	35,4	28,2	39,0
W2_Z4_C	Woonblok 2 zuid 4				237752,11	504667,17	7,50	39,8	36,2	29,0	39,8
W2_Z5_A	Woonblok 2 zuid 5				237762,51	504675,16	1,50	38,1	34,4	27,2	38,1
W2_Z5_B	Woonblok 2 zuid 5				237762,51	504675,16	4,50	38,1	34,4	27,3	38,1
W2_Z5_C	Woonblok 2 zuid 5				237762,51	504675,16	7,50	38,8	35,1	28,0	38,8
W21_N1_A	Woonblok 1 toetspunt noord 1				237783,71	504757,14	1,50	11,4	7,7	0,5	11,4
W21_N1_B	Woonblok 1 toetspunt noord 1				237783,71	504757,14	4,50	9,9	6,2	-0,9	9,9
W21_N1_C	Woonblok 1 toetspunt noord 1				237783,71	504757,14	7,50	10,1	6,4	-0,8	10,1
W21_N2_A	Woonblok 1 toetspunt noord 2				237771,36	504764,08	1,50	25,7	22,1	14,9	25,7
W21_N2_B	Woonblok 1 toetspunt noord 2				237771,36	504764,08	4,50	26,8	23,1	16,0	26,8
W21_N2_C	Woonblok 1 toetspunt noord 2				237771,36	504764,08	7,50	27,6	24,0	16,8	27,6
W21_N3_A	Woonblok 1 toetspunt noord 3				237794,69	504750,96	1,50	11,6	7,9	0,8	11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 Resultaten Schapenweg excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W21 N3_B	Woonblok 1 toetspunt noord 3		237794,69	504750,96	4,50	10,4	6,7	-0,5	10,4	
W21 N3_C	Woonblok 1 toetspunt noord 3		237794,69	504750,96	7,50	10,9	7,2	0,1	10,9	
W21 N4_A	Woonblok 1 toetspunt noord 4		237808,94	504742,86	1,50	15,5	11,9	4,7	15,5	
W21 N4_B	Woonblok 1 toetspunt noord 4		237808,94	504742,86	4,50	15,1	11,4	4,2	15,1	
W21 N4_C	Woonblok 1 toetspunt noord 4		237808,94	504742,86	7,50	17,9	14,2	7,1	17,9	
W21 O1_A	Woonblok 1 toetspunt oost 1		237812,84	504729,88	1,50	31,2	27,6	20,4	31,3	
W21 O1_B	Woonblok 1 toetspunt oost 1		237812,84	504729,88	4,50	30,6	27,0	19,8	30,7	
W21 O1_C	Woonblok 1 toetspunt oost 1		237812,84	504729,88	7,50	30,3	26,7	19,5	30,3	
W21 W1_A	Woonblok 1 toetspunt west 1		237760,20	504759,11	1,50	35,6	31,9	24,8	35,6	
W21 W1_B	Woonblok 1 toetspunt west 1		237760,20	504759,11	4,50	35,5	31,9	24,7	35,6	
W21 W1_C	Woonblok 1 toetspunt west 1		237760,20	504759,11	7,50	35,4	31,7	24,5	35,4	
W21 Z1_A	Woonblok 1 toetspunt zuid 1		237762,03	504748,19	1,50	34,7	31,1	23,9	34,7	
W21 Z1_B	Woonblok 1 toetspunt zuid 1		237762,03	504748,19	4,50	35,0	31,4	24,2	35,0	
W21 Z1_C	Woonblok 1 toetspunt zuid 1		237762,03	504748,19	7,50	34,9	31,3	24,1	34,9	
W21 Z2_A	Woonblok 1 toetspunt zuid 2		237773,05	504741,53	1,50	33,5	29,8	22,6	33,5	
W21 Z2_B	Woonblok 1 toetspunt zuid 2		237773,05	504741,53	4,50	33,1	29,4	22,2	33,1	
W21 Z2_C	Woonblok 1 toetspunt zuid 2		237773,05	504741,53	7,50	32,5	28,8	21,7	32,5	
W21 Z3_A	Woonblok 1 toetspunt zuid 3		237785,13	504734,37	1,50	33,3	29,7	22,5	33,3	
W21 Z3_B	Woonblok 1 toetspunt zuid 3		237785,13	504734,37	4,50	33,3	29,6	22,4	33,3	
W21 Z3_C	Woonblok 1 toetspunt zuid 3		237785,13	504734,37	7,50	32,9	29,3	22,1	32,9	
W21 Z4_A	Woonblok 1 toetspunt zuid 4		237800,45	504725,19	1,50	33,0	29,3	22,1	33,0	
W21 Z4_B	Woonblok 1 toetspunt zuid 4		237800,45	504725,19	4,50	32,3	28,7	21,5	32,4	
W21 Z4_C	Woonblok 1 toetspunt zuid 4		237800,45	504725,19	7,50	32,3	28,7	21,5	32,3	
W22 N1_A	Woonblok 1 toetspunt noord 1		237817,10	504838,60	1,50	--	--	--	--	
W22 N1_B	Woonblok 1 toetspunt noord 1		237817,10	504838,60	4,50	--	--	--	--	
W22 N1_C	Woonblok 1 toetspunt noord 1		237817,10	504838,60	7,50	--	--	--	--	
W22 O1_A	Woonblok 1 toetspunt oost 1		237823,47	504833,20	1,50	17,3	13,6	6,5	17,3	
W22 O1_B	Woonblok 1 toetspunt oost 1		237823,47	504833,20	4,50	18,0	14,3	7,1	18,0	
W22 O1_C	Woonblok 1 toetspunt oost 1		237823,47	504833,20	7,50	20,3	16,6	9,4	20,3	
W22 O10_A	Woonblok 1 toetspunt oost 10		237789,90	504777,84	1,50	19,3	15,6	8,4	19,3	
W22 O10_B	Woonblok 1 toetspunt oost 10		237789,90	504777,84	4,50	20,8	17,1	10,0	20,8	
W22 O10_C	Woonblok 1 toetspunt oost 10		237789,90	504777,84	7,50	22,6	19,0	11,8	22,6	
W22 O11_A	Woonblok 1 toetspunt oost 11		237785,28	504770,23	1,50	18,2	14,5	7,4	18,2	
W22 O11_B	Woonblok 1 toetspunt oost 11		237785,28	504770,23	4,50	19,7	16,0	8,8	19,7	
W22 O11_C	Woonblok 1 toetspunt oost 11		237785,28	504770,23	7,50	22,0	18,3	11,2	22,0	
W22 O2_A	Woonblok 1 toetspunt oost 2		237820,72	504828,68	1,50	18,2	14,5	7,4	18,2	
W22 O2_B	Woonblok 1 toetspunt oost 2		237820,72	504828,68	4,50	18,8	15,1	7,9	18,8	
W22 O2_C	Woonblok 1 toetspunt oost 2		237820,72	504828,68	7,50	20,5	16,8	9,6	20,5	
W22 O3_A	Woonblok 1 toetspunt oost 3		237816,56	504821,74	1,50	20,1	16,4	9,3	20,1	
W22 O3_B	Woonblok 1 toetspunt oost 3		237816,56	504821,74	4,50	21,0	17,3	10,2	21,0	
W22 O3_C	Woonblok 1 toetspunt oost 3		237816,56	504821,74	7,50	22,3	18,6	11,4	22,3	
W22 O4_A	Woonblok 1 toetspunt oost 4		237812,45	504814,96	1,50	20,6	16,9	9,7	20,6	
W22 O4_B	Woonblok 1 toetspunt oost 4		237812,45	504814,96	4,50	21,5	17,8	10,7	21,5	
W22 O4_C	Woonblok 1 toetspunt oost 4		237812,45	504814,96	7,50	22,7	19,1	11,9	22,7	
W22 O5_A	Woonblok 1 toetspunt oost 5		237809,19	504809,63	1,50	20,7	17,0	9,8	20,7	
W22 O5_B	Woonblok 1 toetspunt oost 5		237809,19	504809,63	4,50	21,6	17,9	10,7	21,6	
W22 O5_C	Woonblok 1 toetspunt oost 5		237809,19	504809,63	7,50	22,9	19,2	12,0	22,9	
W22 O6_A	Woonblok 1 toetspunt oost 6		237805,48	504803,49	1,50	20,9	17,2	10,0	20,9	
W22 O6_B	Woonblok 1 toetspunt oost 6		237805,48	504803,49	4,50	22,0	18,3	11,1	21,9	
W22 O6_C	Woonblok 1 toetspunt oost 6		237805,48	504803,49	7,50	23,2	19,5	12,3	23,2	
W22 O7_A	Woonblok 1 toetspunt oost 7		237801,80	504797,46	1,50	20,6	16,9	9,8	20,6	
W22 O7_B	Woonblok 1 toetspunt oost 7		237801,80	504797,46	4,50	21,7	18,0	10,9	21,7	
W22 O7_C	Woonblok 1 toetspunt oost 7		237801,80	504797,46	7,50	23,0	19,3	12,1	23,0	
W22 O8_A	Woonblok 1 toetspunt oost 8		237798,09	504791,47	1,50	20,6	16,9	9,8	20,6	
W22 O8_B	Woonblok 1 toetspunt oost 8		237798,09	504791,47	4,50	21,9	18,2	11,0	21,9	
W22 O8_C	Woonblok 1 toetspunt oost 8		237798,09	504791,47	7,50	23,2	19,5	12,4	23,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 Resultaten Schapenweg excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W22_09_A	Woonblok 1 toetspunt oost 9		237794,56	504785,54	1,50	20,3	16,6	9,4	20,3	
W22_09_B	Woonblok 1 toetspunt oost 9		237794,56	504785,54	4,50	21,7	18,0	10,8	21,7	
W22_09_C	Woonblok 1 toetspunt oost 9		237794,56	504785,54	7,50	23,2	19,5	12,4	23,2	
W22_W1_A	Woonblok 1 toetspunt west 1		237771,86	504778,75	1,50	35,8	32,2	25,0	35,8	
W22_W1_B	Woonblok 1 toetspunt west 1		237771,86	504778,75	4,50	35,7	32,1	24,9	35,7	
W22_W1_C	Woonblok 1 toetspunt west 1		237771,86	504778,75	7,50	35,9	32,3	25,1	35,9	
W22_W10_A	Woonblok 1 toetspunt west 10		237805,44	504835,20	1,50	33,3	29,7	22,5	33,3	
W22_W10_B	Woonblok 1 toetspunt west 10		237805,44	504835,20	4,50	33,5	29,9	22,7	33,5	
W22_W10_C	Woonblok 1 toetspunt west 10		237805,44	504835,20	7,50	33,6	29,9	22,8	33,6	
W22_W11_A	Woonblok 1 toetspunt west 11		237809,03	504841,24	1,50	33,1	29,5	22,3	33,2	
W22_W11_B	Woonblok 1 toetspunt west 11		237809,03	504841,24	4,50	33,2	29,6	22,4	33,2	
W22_W11_C	Woonblok 1 toetspunt west 11		237809,03	504841,24	7,50	33,3	29,7	22,5	33,3	
W22_W2_A	Woonblok 1 toetspunt west 2		237776,09	504785,84	1,50	35,8	32,1	24,9	35,8	
W22_W2_B	Woonblok 1 toetspunt west 2		237776,09	504785,84	4,50	35,9	32,3	25,1	36,0	
W22_W2_C	Woonblok 1 toetspunt west 2		237776,09	504785,84	7,50	36,1	32,5	25,3	36,2	
W22_W3_A	Woonblok 1 toetspunt west 3		237780,38	504793,05	1,50	34,9	31,2	24,1	34,9	
W22_W3_B	Woonblok 1 toetspunt west 3		237780,38	504793,05	4,50	34,9	31,3	24,1	34,9	
W22_W3_C	Woonblok 1 toetspunt west 3		237780,38	504793,05	7,50	34,9	31,3	24,1	34,9	
W22_W4_A	Woonblok 1 toetspunt west 4		237784,26	504799,59	1,50	34,8	31,2	24,0	34,8	
W22_W4_B	Woonblok 1 toetspunt west 4		237784,26	504799,59	4,50	35,1	31,5	24,3	35,2	
W22_W4_C	Woonblok 1 toetspunt west 4		237784,26	504799,59	7,50	35,2	31,6	24,4	35,2	
W22_W5_A	Woonblok 1 toetspunt west 5		237787,47	504804,98	1,50	34,5	30,9	23,7	34,5	
W22_W5_B	Woonblok 1 toetspunt west 5		237787,47	504804,98	4,50	34,9	31,3	24,1	34,9	
W22_W5_C	Woonblok 1 toetspunt west 5		237787,47	504804,98	7,50	35,0	31,4	24,2	35,0	
W22_W6_A	Woonblok 1 toetspunt west 6		237790,97	504810,91	1,50	34,5	30,8	23,7	34,5	
W22_W6_B	Woonblok 1 toetspunt west 6		237790,97	504810,91	4,50	34,9	31,2	24,1	34,9	
W22_W6_C	Woonblok 1 toetspunt west 6		237790,97	504810,91	7,50	35,1	31,5	24,3	35,2	
W22_W7_A	Woonblok 1 toetspunt west 7		237794,18	504816,28	1,50	33,6	30,0	22,8	33,6	
W22_W7_B	Woonblok 1 toetspunt west 7		237794,18	504816,28	4,50	34,2	30,5	23,4	34,2	
W22_W7_C	Woonblok 1 toetspunt west 7		237794,18	504816,28	7,50	34,2	30,5	23,4	34,2	
W22_W8_A	Woonblok 1 toetspunt west 8		237798,04	504822,78	1,50	33,7	30,0	22,9	33,7	
W22_W8_B	Woonblok 1 toetspunt west 8		237798,04	504822,78	4,50	33,9	30,3	23,1	33,9	
W22_W8_C	Woonblok 1 toetspunt west 8		237798,04	504822,78	7,50	33,9	30,2	23,0	33,9	
W22_W9_A	Woonblok 1 toetspunt west 9		237801,95	504829,32	1,50	33,4	29,8	22,6	33,4	
W22_W9_B	Woonblok 1 toetspunt west 9		237801,95	504829,32	4,50	33,5	29,9	22,7	33,5	
W22_W9_C	Woonblok 1 toetspunt west 9		237801,95	504829,32	7,50	33,9	30,3	23,1	33,9	
W22_Z1_A	Woonblok 1 toetspunt zuid 1		237774,29	504767,31	1,50	30,9	27,3	20,1	30,9	
W22_Z1_B	Woonblok 1 toetspunt zuid 1		237774,29	504767,31	4,50	31,2	27,5	20,3	31,2	
W22_Z1_C	Woonblok 1 toetspunt zuid 1		237774,29	504767,31	7,50	31,5	27,8	20,6	31,5	
W23_01_A	Woonblok 23 oost 1		237847,37	504813,87	1,50	16,3	12,6	5,5	16,3	
W23_01_B	Woonblok 23 oost 1		237847,37	504813,87	4,50	17,8	14,1	7,0	17,8	
W23_01_C	Woonblok 23 oost 1		237847,37	504813,87	7,50	20,2	16,5	9,4	20,2	
W23_02_A	Woonblok 23 oost 2		237838,24	504826,14	1,50	--	--	--	--	
W23_02_B	Woonblok 23 oost 2		237838,24	504826,14	4,50	--	--	--	--	
W23_02_C	Woonblok 23 oost 2		237838,24	504826,14	7,50	--	--	--	--	
W23_W1_A	Woonblok 23 west 1		237823,18	504827,60	1,50	16,7	13,0	5,9	16,7	
W23_W1_B	Woonblok 23 west 1		237823,18	504827,60	4,50	16,6	12,9	5,7	16,5	
W23_W1_C	Woonblok 23 west 1		237823,18	504827,60	7,50	17,8	14,1	6,9	17,8	
W23_Z1_A	Woonblok 23 zuid 1		237830,59	504814,86	1,50	21,5	17,8	10,6	21,5	
W23_Z1_B	Woonblok 23 zuid 1		237830,59	504814,86	4,50	22,5	18,8	11,6	22,5	
W23_Z1_C	Woonblok 23 zuid 1		237830,59	504814,86	7,50	24,6	20,9	13,7	24,6	
W24_N1_A	Woonblok 23 noord 1		237847,15	504802,70	1,50	--	--	--	--	
W24_N1_B	Woonblok 23 noord 1		237847,15	504802,70	4,50	--	--	--	--	
W24_N1_C	Woonblok 23 noord 1		237847,15	504802,70	7,50	--	--	--	--	
W24_01_A	Woonblok 24 oost 1		237826,86	504753,63	1,50	30,0	26,3	19,2	30,0	
W24_01_B	Woonblok 24 oost 1		237826,86	504753,63	4,50	29,5	25,9	18,7	29,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 Resultaten Schapenweg excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W24_01_C	Woonblok 24 oost 1	237826,86	504753,63	7,50	29,1	25,5	18,3	29,1	
W24_02_A	Woonblok 24 oost 2	237834,28	504766,29	1,50	30,3	26,6	19,4	30,3	
W24_02_B	Woonblok 24 oost 2	237834,28	504766,29	4,50	29,8	26,1	18,9	29,8	
W24_02_C	Woonblok 24 oost 2	237834,28	504766,29	7,50	29,4	25,7	18,5	29,4	
W24_03_A	Woonblok 24 oost 3	237841,64	504778,73	1,50	29,9	26,3	19,1	30,0	
W24_03_B	Woonblok 24 oost 3	237841,64	504778,73	4,50	29,5	25,8	18,7	29,5	
W24_03_C	Woonblok 24 oost 3	237841,64	504778,73	7,50	29,1	25,5	18,3	29,1	
W24_04_A	Woonblok 24 oost 4	237848,00	504789,33	1,50	30,3	26,6	19,4	30,3	
W24_04_B	Woonblok 24 oost 4	237848,00	504789,33	4,50	29,8	26,1	19,0	29,8	
W24_04_C	Woonblok 24 oost 4	237848,00	504789,33	7,50	29,4	25,8	18,6	29,4	
W24_W1_A	Woonblok 24 west 1	237835,46	504800,91	1,50	19,4	15,7	8,5	19,3	
W24_W1_B	Woonblok 24 west 1	237835,46	504800,91	4,50	20,1	16,4	9,2	20,1	
W24_W1_C	Woonblok 24 west 1	237835,46	504800,91	7,50	22,4	18,7	11,6	22,4	
W24_W2_A	Woonblok 24 west 2	237828,20	504788,87	1,50	19,3	15,6	8,4	19,3	
W24_W2_B	Woonblok 24 west 2	237828,20	504788,87	4,50	20,0	16,3	9,1	20,0	
W24_W2_C	Woonblok 24 west 2	237828,20	504788,87	7,50	22,4	18,7	11,5	22,4	
W24_W3_A	Woonblok 24 west 3	237819,16	504773,97	1,50	18,8	15,1	7,9	18,7	
W24_W3_B	Woonblok 24 west 3	237819,16	504773,97	4,50	19,5	15,8	8,6	19,5	
W24_W3_C	Woonblok 24 west 3	237819,16	504773,97	7,50	21,9	18,3	11,1	21,9	
W24_W4_A	Woonblok 24 west 4	237811,10	504760,96	1,50	18,5	14,8	7,6	18,5	
W24_W4_B	Woonblok 24 west 4	237811,10	504760,96	4,50	19,4	15,7	8,6	19,4	
W24_W4_C	Woonblok 24 west 4	237811,10	504760,96	7,50	22,2	18,5	11,3	22,2	
W24_Z1_A	Woonblok 24 zuid 1	237811,41	504744,61	1,50	19,5	15,9	8,7	19,5	
W24_Z1_B	Woonblok 24 zuid 1	237811,41	504744,61	4,50	19,4	15,7	8,5	19,4	
W24_Z1_C	Woonblok 24 zuid 1	237811,41	504744,61	7,50	22,1	18,4	11,2	22,0	
W3_N01_A	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	237737,16	504735,02	1,50	16,2	12,5	5,4	16,2	
W3_N01_B	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	237737,16	504735,02	4,50	16,8	13,1	5,9	16,8	
W3_N01_C	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	237737,16	504735,02	7,50	17,3	13,6	6,4	17,3	
W3_NW1_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237664,61	504689,08	1,50	43,3	39,7	32,5	43,4	
W3_NW1_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237664,61	504689,08	4,50	44,3	40,7	33,5	44,4	
W3_NW1_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237664,61	504689,08	7,50	44,9	41,3	34,1	44,9	
W3_NW10_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 10	237727,69	504737,06	1,50	37,4	33,8	26,6	37,5	
W3_NW10_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 10	237727,69	504737,06	4,50	37,5	33,9	26,7	37,6	
W3_NW10_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 10	237727,69	504737,06	7,50	37,9	34,2	27,0	37,9	
W3_NW2_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	237673,64	504695,95	1,50	41,7	38,1	30,9	41,7	
W3_NW2_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	237673,64	504695,95	4,50	42,5	38,9	31,7	42,6	
W3_NW2_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	237673,64	504695,95	7,50	43,4	39,8	32,6	43,4	
W3_NW3_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	237681,52	504701,94	1,50	40,7	37,0	29,9	40,7	
W3_NW3_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	237681,52	504701,94	4,50	41,2	37,6	30,4	41,3	
W3_NW3_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	237681,52	504701,94	7,50	42,2	38,6	31,4	42,3	
W3_NW4_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	237688,68	504707,42	1,50	39,8	36,2	29,0	39,8	
W3_NW4_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	237688,68	504707,42	4,50	40,2	36,6	29,4	40,2	
W3_NW4_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	237688,68	504707,42	7,50	41,2	37,5	30,3	41,2	
W3_NW5_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 5	237695,99	504712,98	1,50	39,0	35,4	28,2	39,0	
W3_NW5_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 5	237695,99	504712,98	4,50	39,2	35,5	28,4	39,2	
W3_NW5_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 5	237695,99	504712,98	7,50	40,0	36,4	29,2	40,0	
W3_NW6_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 6	237702,61	504718,01	1,50	38,2	34,6	27,4	38,2	
W3_NW6_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 6	237702,61	504718,01	4,50	38,4	34,7	27,6	38,4	
W3_NW6_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 6	237702,61	504718,01	7,50	39,2	35,5	28,3	39,2	
W3_NW7_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 7	237709,93	504723,55	1,50	37,7	34,1	26,9	37,7	
W3_NW7_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 7	237709,93	504723,55	4,50	37,6	33,9	26,8	37,6	
W3_NW7_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 7	237709,93	504723,55	7,50	38,3	34,7	27,5	38,3	
W3_NW8_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 8	237715,46	504727,78	1,50	37,2	33,6	26,4	37,2	
W3_NW8_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 8	237715,46	504727,78	4,50	37,0	33,4	26,2	37,1	
W3_NW8_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 8	237715,46	504727,78	7,50	37,7	34,0	26,8	37,7	
W3_NW9_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 9	237721,15	504732,10	1,50	36,7	33,0	25,9	36,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 Resultaten Schapenweg excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
W3 NW9_B	Woonblok	1	toetspunt	noordwest	9	237721,15	504732,10	4,50	36,5	32,9	25,7	36,5
W3 NW9_C	Woonblok	1	toetspunt	noordwest	9	237721,15	504732,10	7,50	37,2	33,5	26,3	37,2
W3 Z01_A	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	1	237673,47	504676,15	1,50	23,6	19,9	12,8	23,6
W3 Z01_B	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	1	237673,47	504676,15	4,50	25,6	21,9	14,7	25,6
W3 Z01_C	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	1	237673,47	504676,15	7,50	28,7	25,0	17,8	28,7
W3 Z010_A	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	10	237738,98	504726,79	1,50	20,7	17,0	9,9	20,7
W3 Z010_B	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	10	237738,98	504726,79	4,50	21,0	17,3	10,1	21,0
W3 Z010_C	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	10	237738,98	504726,79	7,50	23,5	19,8	12,6	23,5
W3 Z02_A	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	2	237684,65	504684,85	1,50	24,0	20,3	13,1	24,0
W3 Z02_B	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	2	237684,65	504684,85	4,50	25,8	22,1	14,9	25,8
W3 Z02_C	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	2	237684,65	504684,85	7,50	28,1	24,4	17,2	28,1
W3 Z03_A	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	3	237692,36	504690,75	1,50	24,2	20,5	13,3	24,2
W3 Z03_B	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	3	237692,36	504690,75	4,50	25,7	22,0	14,8	25,7
W3 Z03_C	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	3	237692,36	504690,75	7,50	27,8	24,1	16,9	27,8
W3 Z04_A	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	4	237700,03	504696,68	1,50	24,2	20,5	13,3	24,2
W3 Z04_B	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	4	237700,03	504696,68	4,50	25,5	21,8	14,7	25,5
W3 Z04_C	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	4	237700,03	504696,68	7,50	27,4	23,7	16,5	27,4
W3 Z05_A	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	5	237708,13	504702,92	1,50	24,2	20,5	13,3	24,2
W3 Z05_B	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	5	237708,13	504702,92	4,50	25,3	21,6	14,5	25,3
W3 Z05_C	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	5	237708,13	504702,92	7,50	27,0	23,4	16,2	27,0
W3 Z06_A	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	6	237715,63	504708,73	1,50	24,1	20,4	13,3	24,1
W3 Z06_B	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	6	237715,63	504708,73	4,50	25,2	21,5	14,3	25,2
W3 Z06_C	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	6	237715,63	504708,73	7,50	26,8	23,1	15,9	26,8
W3 Z07_A	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	7	237722,73	504714,18	1,50	24,2	20,5	13,3	24,2
W3 Z07_B	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	7	237722,73	504714,18	4,50	25,1	21,4	14,3	25,1
W3 Z07_C	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	7	237722,73	504714,18	7,50	26,6	22,9	15,7	26,5
W3 Z08_A	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	8	237728,67	504718,73	1,50	23,7	20,0	12,9	23,7
W3 Z08_B	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	8	237728,67	504718,73	4,50	24,7	21,0	13,8	24,7
W3 Z08_C	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	8	237728,67	504718,73	7,50	26,0	22,3	15,1	26,0
W3 Z09_A	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	9	237734,04	504722,98	1,50	21,2	17,5	10,4	21,2
W3 Z09_B	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	9	237734,04	504722,98	4,50	21,4	17,7	10,6	21,4
W3 Z09_C	Woonblok	1	toetspunt	zuidoost	9	237734,04	504722,98	7,50	23,3	19,6	12,5	23,3
W4 NW1_A	Woonblok	1	toetspunt	noordwest	1	237739,24	504722,33	1,50	20,2	16,5	9,3	20,2
W4 NW1_B	Woonblok	1	toetspunt	noordwest	1	237739,24	504722,33	4,50	20,4	16,7	9,6	20,4
W4 NW1_C	Woonblok	1	toetspunt	noordwest	1	237739,24	504722,33	7,50	22,4	18,7	11,6	22,4
W4 O1_A	Woonblok	4	oost	1		237749,20	504718,94	1,50	18,4	14,7	7,5	18,4
W4 O1_B	Woonblok	4	oost	1		237749,20	504718,94	4,50	18,9	15,2	8,0	18,9
W4 O1_C	Woonblok	4	oost	1		237749,20	504718,94	7,50	19,7	16,0	8,9	19,7
W4 O2_A	Woonblok	4	oost	2		237758,07	504707,36	1,50	--	--	--	--
W4 O2_B	Woonblok	4	oost	2		237758,07	504707,36	4,50	--	--	--	--
W4 O2_C	Woonblok	4	oost	2		237758,07	504707,36	7,50	--	--	--	--
W4 W1_A	Woonblok	4	west	1		237747,65	504699,59	1,50	24,2	20,5	13,4	24,2
W4 W1_B	Woonblok	4	west	1		237747,65	504699,59	4,50	25,1	21,4	14,3	25,1
W4 W1_C	Woonblok	4	west	1		237747,65	504699,59	7,50	27,2	23,5	16,4	27,2
W4 W2_A	Woonblok	4	west	2		237739,50	504710,24	1,50	24,5	20,8	13,7	24,5
W4 W2_B	Woonblok	4	west	2		237739,50	504710,24	4,50	25,5	21,8	14,6	25,5
W4 W2_C	Woonblok	4	west	2		237739,50	504710,24	7,50	27,2	23,6	16,4	27,2
W4 Z1_A	Woonblok	4	zuid	1		237760,18	504694,18	1,50	21,0	17,3	10,2	21,0
W4 Z1_B	Woonblok	4	zuid	1		237760,18	504694,18	4,50	21,4	17,7	10,6	21,4
W4 Z1_C	Woonblok	4	zuid	1		237760,18	504694,18	7,50	24,0	20,3	13,2	24,0
W5 ZW1_A	Woonblok	5	toetspunt	zuidwest	1	237719,44	504561,43	1,50	52,8	49,1	41,9	52,8
W5 ZW1_B	Woonblok	5	toetspunt	zuidwest	1	237719,44	504561,43	4,50	53,5	49,8	42,6	53,5
W5 ZW1_C	Woonblok	5	toetspunt	zuidwest	1	237719,44	504561,43	7,50	53,5	49,8	42,7	53,5
W5 ZW2_A	Woonblok	5	toetspunt	zuidwest	2	237713,77	504568,89	1,50	52,7	49,1	41,9	52,7
W5 ZW2_B	Woonblok	5	toetspunt	zuidwest	2	237713,77	504568,89	4,50	53,4	49,8	42,6	53,4
W5 ZW2_C	Woonblok	5	toetspunt	zuidwest	2	237713,77	504568,89	7,50	53,4	49,8	42,6	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 Resultaten Schapenweg excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W8 ZW1_A	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 1				237777,52	504484,28	1,50	52,8	49,2	42,0	52,8	
W8 ZW1_B	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 1				237777,52	504484,28	4,50	53,5	49,9	42,7	53,5	
W8 ZW1_C	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 1				237777,52	504484,28	7,50	53,5	49,9	42,7	53,5	
W8 ZW2_A	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 2				237771,44	504492,75	1,50	52,8	49,1	41,9	52,8	
W8 ZW2_B	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 2				237771,44	504492,75	4,50	53,5	49,8	42,7	53,5	
W8 ZW2_C	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 2				237771,44	504492,75	7,50	53,5	49,8	42,7	53,5	
W9 Z1_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 1				237825,91	504421,05	1,50	52,5	48,9	41,7	52,6	
W9 Z1_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 1				237825,91	504421,05	4,50	53,3	49,7	42,5	53,4	
W9 Z1_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 1				237825,91	504421,05	7,50	53,3	49,7	42,5	53,4	
W9 Z10_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 10				237798,35	504457,54	1,50	52,6	49,0	41,8	52,6	
W9 Z10_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 10				237798,35	504457,54	4,50	53,4	49,8	42,6	53,4	
W9 Z10_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 10				237798,35	504457,54	7,50	53,4	49,8	42,6	53,4	
W9 Z11_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 11				237795,02	504461,95	1,50	52,6	49,0	41,8	52,6	
W9 Z11_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 11				237795,02	504461,95	4,50	53,4	49,8	42,6	53,4	
W9 Z11_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 11				237795,02	504461,95	7,50	53,4	49,8	42,6	53,4	
W9 Z12_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 12				237790,89	504467,44	1,50	52,6	49,0	41,8	52,7	
W9 Z12_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 12				237790,89	504467,44	4,50	53,4	49,8	42,6	53,4	
W9 Z12_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 12				237790,89	504467,44	7,50	53,4	49,8	42,6	53,4	
W9 Z13_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 13				237787,32	504472,09	1,50	52,7	49,0	41,8	52,7	
W9 Z13_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 13				237787,32	504472,09	4,50	53,4	49,8	42,6	53,4	
W9 Z13_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 13				237787,32	504472,09	7,50	53,4	49,8	42,6	53,4	
W9 Z14_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 14				237784,66	504475,65	1,50	52,7	49,0	41,8	52,7	
W9 Z14_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 14				237784,66	504475,65	4,50	53,4	49,8	42,6	53,4	
W9 Z14_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 14				237784,66	504475,65	7,50	53,4	49,8	42,6	53,4	
W9 Z2_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 2				237823,77	504423,85	1,50	52,6	48,9	41,7	52,6	
W9 Z2_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 2				237823,77	504423,85	4,50	53,4	49,7	42,5	53,4	
W9 Z2_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 2				237823,77	504423,85	7,50	53,4	49,7	42,5	53,4	
W9 Z3_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 3				237821,48	504426,88	1,50	52,6	48,9	41,8	52,6	
W9 Z3_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 3				237821,48	504426,88	4,50	53,4	49,7	42,5	53,4	
W9 Z3_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 3				237821,48	504426,88	7,50	53,4	49,7	42,5	53,4	
W9 Z4_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 4				237819,46	504429,58	1,50	52,6	48,9	41,8	52,6	
W9 Z4_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 4				237819,46	504429,58	4,50	53,4	49,7	42,5	53,4	
W9 Z4_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 4				237819,46	504429,58	7,50	53,4	49,7	42,5	53,4	
W9 Z5_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 5				237816,41	504433,62	1,50	52,6	48,9	41,8	52,6	
W9 Z5_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 5				237816,41	504433,62	4,50	53,4	49,7	42,6	53,4	
W9 Z5_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 5				237816,41	504433,62	7,50	53,4	49,7	42,6	53,4	
W9 Z6_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 6				237813,05	504438,08	1,50	52,6	49,0	41,8	52,6	
W9 Z6_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 6				237813,05	504438,08	4,50	53,4	49,7	42,6	53,4	
W9 Z6_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 6				237813,05	504438,08	7,50	53,4	49,7	42,6	53,4	
W9 Z7_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 7				237809,52	504442,73	1,50	52,6	49,0	41,8	52,6	
W9 Z7_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 7				237809,52	504442,73	4,50	53,4	49,7	42,6	53,4	
W9 Z7_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 7				237809,52	504442,73	7,50	53,4	49,8	42,6	53,4	
W9 Z8_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 8				237805,71	504447,79	1,50	52,6	49,0	41,8	52,6	
W9 Z8_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 8				237805,71	504447,79	4,50	53,4	49,7	42,6	53,4	
W9 Z8_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 8				237805,71	504447,79	7,50	53,4	49,8	42,6	53,4	
W9 Z9_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 9				237801,59	504453,25	1,50	52,6	49,0	41,8	52,6	
W9 Z9_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 9				237801,59	504453,25	4,50	53,4	49,8	42,6	53,4	
W9 Z9_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 9				237801,59	504453,25	7,50	53,4	49,8	42,6	53,4	
W9 ZW1_A	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 1				237751,98	504518,48	1,50	52,8	49,1	41,9	52,8	
W9 ZW1_B	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 1				237751,98	504518,48	4,50	53,5	49,9	42,7	53,5	
W9 ZW1_C	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 1				237751,98	504518,48	7,50	53,5	49,9	42,7	53,5	
W9 ZW2_A	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 2				237746,21	504526,14	1,50	52,8	49,1	41,9	52,8	
W9 ZW2_B	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 2				237746,21	504526,14	4,50	53,5	49,9	42,7	53,5	
W9 ZW2_C	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 2				237746,21	504526,14	7,50	53,5	49,8	42,7	53,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 Resultatentabellen spoorweglawaai excl. scherm

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W1 NO1_A	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	237657,70	504681,84	1,50	--	--	--	--	
W1 NO1_B	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	237657,70	504681,84	4,50	--	--	--	--	
W1 NO1_C	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	237657,70	504681,84	7,50	--	--	--	--	
W1 NO2_A	Woonblok 1 toetspunt noordoost 2	237662,52	504675,81	1,50	49,1	48,1	44,3	52,1	
W1 NO2_B	Woonblok 1 toetspunt noordoost 2	237662,52	504675,81	4,50	50,3	49,3	45,5	53,3	
W1 NO2_C	Woonblok 1 toetspunt noordoost 2	237662,52	504675,81	7,50	52,5	51,5	47,7	55,6	
W1 NO3_A	Woonblok 1 toetspunt noordoost 3	237666,31	504671,01	1,50	47,6	46,6	42,8	50,7	
W1 NO3_B	Woonblok 1 toetspunt noordoost 3	237666,31	504671,01	4,50	49,2	48,1	44,3	52,2	
W1 NO3_C	Woonblok 1 toetspunt noordoost 3	237666,31	504671,01	7,50	51,3	50,3	46,5	54,4	
W1 NW1_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237646,33	504675,27	1,50	53,9	52,8	49,1	56,9	
W1 NW1_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237646,33	504675,27	4,50	55,1	54,0	50,2	58,1	
W1 NW1_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237646,33	504675,27	7,50	57,3	56,3	52,5	60,4	
W1 NW2_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	237649,27	504677,49	1,50	53,9	52,8	49,0	56,9	
W1 NW2_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	237649,27	504677,49	4,50	55,0	54,0	50,1	58,0	
W1 NW2_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	237649,27	504677,49	7,50	57,3	56,2	52,5	60,3	
W1 NW3_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	237652,26	504679,84	1,50	53,9	52,8	49,0	56,9	
W1 NW3_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	237652,26	504679,84	4,50	55,0	53,9	50,1	58,0	
W1 NW3_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	237652,26	504679,84	7,50	57,2	56,2	52,4	60,3	
W1 NW4_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	237655,16	504682,05	1,50	53,8	52,7	49,0	56,8	
W1 NW4_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	237655,16	504682,05	4,50	55,0	53,9	50,1	58,0	
W1 NW4_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	237655,16	504682,05	7,50	57,2	56,2	52,4	60,3	
W1 ZO1_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 1	237694,25	504623,65	1,50	40,5	39,5	35,6	43,5	
W1 ZO1_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 1	237694,25	504623,65	4,50	43,3	42,4	38,6	46,4	
W1 ZO1_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 1	237694,25	504623,65	7,50	46,3	45,3	41,5	49,4	
W1 ZW1_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 1	237682,37	504625,19	1,50	48,9	47,9	44,0	51,9	
W1 ZW1_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 1	237682,37	504625,19	4,50	51,2	50,1	46,3	54,2	
W1 ZW1_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 1	237682,37	504625,19	7,50	51,4	50,4	46,6	54,4	
W1 ZW2_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 2	237677,92	504631,01	1,50	49,2	48,1	44,2	52,2	
W1 ZW2_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 2	237677,92	504631,01	4,50	51,3	50,3	46,5	54,4	
W1 ZW2_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 2	237677,92	504631,01	7,50	51,7	50,7	46,9	54,7	
W1 ZW3_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 3	237673,51	504636,79	1,50	49,4	48,4	44,5	52,4	
W1 ZW3_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 3	237673,51	504636,79	4,50	51,5	50,5	46,6	54,5	
W1 ZW3_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 3	237673,51	504636,79	7,50	51,9	50,9	47,1	55,0	
W1 ZW4_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 4	237668,97	504642,84	1,50	49,8	48,7	44,8	52,7	
W1 ZW4_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 4	237668,97	504642,84	4,50	51,8	50,8	46,9	54,8	
W1 ZW4_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 4	237668,97	504642,84	7,50	52,3	51,4	47,5	55,4	
W1 ZW5_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 5	237664,24	504649,03	1,50	50,1	49,0	45,1	53,0	
W1 ZW5_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 5	237664,24	504649,03	4,50	52,0	51,0	47,1	55,0	
W1 ZW5_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 5	237664,24	504649,03	7,50	52,8	51,8	48,0	55,9	
W1 ZW6_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 6	237659,84	504654,82	1,50	50,4	49,3	45,5	53,4	
W1 ZW6_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 6	237659,84	504654,82	4,50	52,3	51,3	47,4	55,3	
W1 ZW6_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 6	237659,84	504654,82	7,50	53,2	52,2	48,4	56,3	
W1 ZW7_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 7	237654,52	504661,83	1,50	50,8	49,7	45,9	53,8	
W1 ZW7_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 7	237654,52	504661,83	4,50	52,2	51,2	47,4	55,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W1 ZW7_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 7	237654,52	504661,83	7,50	53,8	52,8	49,0	56,9	
W1 ZW8_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 8	237650,52	504667,10	1,50	51,2	50,1	46,3	54,2	
W1 ZW8_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 8	237650,52	504667,10	4,50	52,4	51,3	47,5	55,4	
W1 ZW8_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 8	237650,52	504667,10	7,50	54,2	53,2	49,4	57,3	
W1 ZW9_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 9	237646,92	504671,82	1,50	51,3	50,2	46,4	54,3	
W1 ZW9_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 9	237646,92	504671,82	4,50	52,5	51,4	47,6	55,5	
W1 ZW9_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 9	237646,92	504671,82	7,50	54,6	53,6	49,8	57,7	
W12 Z1_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 1	237851,03	504387,90	1,50	43,3	42,3	38,4	46,3	
W12 Z1_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 1	237851,03	504387,90	4,50	44,6	43,6	40,0	47,8	
W12 Z1_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 1	237851,03	504387,90	7,50	44,5	43,6	40,0	47,7	
W12 Z2_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 2	237849,29	504390,19	1,50	43,4	42,3	38,5	46,4	
W12 Z2_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 2	237849,29	504390,19	4,50	44,6	43,7	40,1	47,8	
W12 Z2_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 2	237849,29	504390,19	7,50	44,6	43,6	40,0	47,8	
W12 Z3_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 3	237847,98	504391,94	1,50	43,4	42,4	38,5	46,4	
W12 Z3_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 3	237847,98	504391,94	4,50	44,7	43,7	40,1	47,9	
W12 Z3_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 3	237847,98	504391,94	7,50	44,6	43,7	40,1	47,8	
W12 Z4_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 4	237846,35	504394,09	1,50	43,5	42,4	38,5	46,4	
W12 Z4_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 4	237846,35	504394,09	4,50	44,7	43,8	40,2	47,9	
W12 Z4_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 4	237846,35	504394,09	7,50	44,7	43,7	40,1	47,9	
W12 Z5_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 5	237844,33	504396,76	1,50	43,5	42,4	38,6	46,5	
W12 Z5_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 5	237844,33	504396,76	4,50	44,8	43,8	40,2	48,0	
W12 Z5_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 5	237844,33	504396,76	7,50	44,7	43,8	40,2	47,9	
W2 N1_A	Woonblok 2 noord 1	237771,44	504689,12	1,50	45,8	44,7	40,8	48,7	
W2 N1_B	Woonblok 2 noord 1	237762,75	504691,44	1,50	30,4	29,4	25,9	33,6	
W2 N1_C	Woonblok 2 noord 1	237771,44	504689,12	4,50	47,7	46,7	42,9	50,7	
W2 N2_A	Woonblok 2 noord 2	237762,75	504691,44	4,50	32,1	31,2	27,7	35,4	
W2 N2_B	Woonblok 2 noord 2	237771,44	504689,12	7,50	48,6	47,6	43,8	51,7	
W2 N2_C	Woonblok 2 noord 2	237762,75	504691,44	7,50	36,6	35,6	32,1	39,8	
W2 N3_A	Woonblok 2 noord 3	237752,99	504684,28	1,50	34,8	34,1	30,6	38,2	
W2 N3_B	Woonblok 2 noord 3	237752,99	504684,28	4,50	38,0	37,3	33,8	41,4	
W2 N3_C	Woonblok 2 noord 3	237752,99	504684,28	7,50	43,0	42,1	38,5	46,2	
W2 N4_A	Woonblok 2 noord 4	237742,77	504676,51	1,50	--	--	--	--	
W2 N4_B	Woonblok 2 noord 4	237742,77	504676,51	4,50	--	--	--	--	
W2 N4_C	Woonblok 2 noord 4	237742,77	504676,51	7,50	--	--	--	--	
W2 N5_A	Woonblok 2 noord 5	237732,66	504669,04	1,50	35,3	34,6	31,1	38,7	
W2 N5_B	Woonblok 2 noord 5	237732,66	504669,04	4,50	38,6	37,9	34,4	42,0	
W2 N5_C	Woonblok 2 noord 5	237720,87	504660,39	7,50	43,7	42,8	39,2	46,9	
W2 N6_A	Woonblok 2 noord 6	237720,87	504660,39	1,50	35,2	34,5	31,0	38,7	
W2 N6_B	Woonblok 2 noord 6	237720,87	504660,39	4,50	38,5	37,8	34,3	41,9	
W2 N6_C	Woonblok 2 noord 6	237720,87	504660,39	7,50	43,7	42,8	39,2	46,9	
W2 W1_A	Woonblok 2 west 1	237709,95	504652,33	1,50	35,2	34,5	31,0	38,7	
W2 W1_B	Woonblok 2 west 1	237709,95	504652,33	4,50	38,6	37,8	34,3	42,0	
W2 W1_C	Woonblok 2 west 1	237709,95	504652,33	7,50	43,8	42,9	39,3	47,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W2 W1_B	Woonblok 2 west 1	237698,38	504634,70	4,50	45,3	44,4	40,5	48,4
W2 W1_C	Woonblok 2 west 1	237698,38	504634,70	7,50	46,3	45,4	41,5	49,4
W2 Z1_A	Woonblok 2 zuid 1	237716,74	504640,43	1,50	41,6	40,6	36,7	44,6
W2 Z1_B	Woonblok 2 zuid 1	237716,74	504640,43	4,50	44,3	43,3	39,7	47,4
W2 Z1_C	Woonblok 2 zuid 1	237716,74	504640,43	7,50	47,1	46,2	42,4	50,3
W2 Z2_A	Woonblok 2 zuid 2	237730,32	504650,67	1,50	41,5	40,5	36,6	44,5
W2 Z2_B	Woonblok 2 zuid 2	237730,32	504650,67	4,50	43,9	43,0	39,4	47,1
W2 Z2_C	Woonblok 2 zuid 2	237730,32	504650,67	7,50	47,2	46,3	42,5	50,3
W2 Z3_A	Woonblok 2 zuid 3	237742,47	504659,93	1,50	41,3	40,3	36,4	44,3
W2 Z3_B	Woonblok 2 zuid 3	237742,47	504659,93	4,50	43,7	42,7	39,1	46,9
W2 Z3_C	Woonblok 2 zuid 3	237742,47	504659,93	7,50	46,9	46,0	42,3	50,1
W2 Z4_A	Woonblok 2 zuid 4	237752,11	504667,17	1,50	41,3	40,2	36,4	44,3
W2 Z4_B	Woonblok 2 zuid 4	237752,11	504667,17	4,50	43,5	42,5	38,9	46,7
W2 Z4_C	Woonblok 2 zuid 4	237752,11	504667,17	7,50	46,6	45,7	42,0	49,8
W2 Z5_A	Woonblok 2 zuid 5	237762,51	504675,16	1,50	41,8	40,7	36,9	44,8
W2 Z5_B	Woonblok 2 zuid 5	237762,51	504675,16	4,50	43,8	42,8	39,1	46,9
W2 Z5_C	Woonblok 2 zuid 5	237762,51	504675,16	7,50	46,4	45,5	41,7	49,5
W21 N1_A	Woonblok 1 toetspunt noord 1	237783,71	504757,14	1,50	46,9	45,8	42,0	49,9
W21 N1_B	Woonblok 1 toetspunt noord 1	237783,71	504757,14	4,50	48,5	47,5	43,6	51,5
W21 N1_C	Woonblok 1 toetspunt noord 1	237783,71	504757,14	7,50	49,7	48,8	45,0	52,8
W21 N2_A	Woonblok 1 toetspunt noord 2	237771,36	504764,08	1,50	50,5	49,4	45,6	53,5
W21 N2_B	Woonblok 1 toetspunt noord 2	237771,36	504764,08	4,50	51,4	50,3	46,5	54,4
W21 N2_C	Woonblok 1 toetspunt noord 2	237771,36	504764,08	7,50	53,1	52,1	48,3	56,2
W21 N3_A	Woonblok 1 toetspunt noord 3	237794,69	504750,96	1,50	44,2	43,2	39,4	47,2
W21 N3_B	Woonblok 1 toetspunt noord 3	237794,69	504750,96	4,50	45,9	44,9	41,1	49,0
W21 N3_C	Woonblok 1 toetspunt noord 3	237794,69	504750,96	7,50	47,7	46,7	43,0	50,8
W21 N4_A	Woonblok 1 toetspunt noord 4	237808,94	504742,86	1,50	41,2	40,1	36,4	44,2
W21 N4_B	Woonblok 1 toetspunt noord 4	237808,94	504742,86	4,50	42,5	41,5	37,7	45,6
W21 N4_C	Woonblok 1 toetspunt noord 4	237808,94	504742,86	7,50	43,9	42,9	39,2	47,0
W21 O1_A	Woonblok 1 toetspunt oost 1	237812,84	504729,88	1,50	42,1	41,1	37,2	45,1
W21 O1_B	Woonblok 1 toetspunt oost 1	237812,84	504729,88	4,50	44,2	43,2	39,6	47,3
W21 O1_C	Woonblok 1 toetspunt oost 1	237812,84	504729,88	7,50	46,4	45,4	41,8	49,6
W21 W1_A	Woonblok 1 toetspunt west 1	237760,20	504759,11	1,50	53,9	52,7	48,9	56,8
W21 W1_B	Woonblok 1 toetspunt west 1	237760,20	504759,11	4,50	55,0	53,9	50,1	58,0
W21 W1_C	Woonblok 1 toetspunt west 1	237760,20	504759,11	7,50	56,6	55,6	51,8	59,6
W21 Z1_A	Woonblok 1 toetspunt zuid 1	237762,03	504748,19	1,50	48,1	47,0	43,1	51,0
W21 Z1_B	Woonblok 1 toetspunt zuid 1	237762,03	504748,19	4,50	49,7	48,7	44,8	52,7
W21 Z1_C	Woonblok 1 toetspunt zuid 1	237762,03	504748,19	7,50	50,9	49,8	46,0	53,9
W21 Z2_A	Woonblok 1 toetspunt zuid 2	237773,05	504741,53	1,50	47,3	46,2	42,3	50,3
W21 Z2_B	Woonblok 1 toetspunt zuid 2	237773,05	504741,53	4,50	49,0	48,0	44,1	52,0
W21 Z2_C	Woonblok 1 toetspunt zuid 2	237773,05	504741,53	7,50	50,3	49,3	45,5	53,4
W21 Z3_A	Woonblok 1 toetspunt zuid 3	237785,13	504734,37	1,50	46,6	45,5	41,7	49,6
W21 Z3_B	Woonblok 1 toetspunt zuid 3	237785,13	504734,37	4,50	48,3	47,3	43,5	51,3
W21 Z3_C	Woonblok 1 toetspunt zuid 3	237785,13	504734,37	7,50	49,7	48,7	44,9	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W21 Z4_A	Woonblok 1 toetspunt zuid 4	237800,45	504725,19	1,50	46,2	45,1	41,3	49,2
W21 Z4_B	Woonblok 1 toetspunt zuid 4	237800,45	504725,19	4,50	47,8	46,8	43,0	50,8
W21 Z4_C	Woonblok 1 toetspunt zuid 4	237800,45	504725,19	7,50	48,9	47,9	44,1	52,0
W22 N1_A	Woonblok 1 toetspunt noord 1	237817,10	504838,60	1,50	54,8	53,7	50,1	57,9
W22 N1_B	Woonblok 1 toetspunt noord 1	237817,10	504838,60	4,50	55,4	54,3	50,6	58,4
W22 N1_C	Woonblok 1 toetspunt noord 1	237817,10	504838,60	7,50	58,0	57,0	53,3	61,1
W22 O1_A	Woonblok 1 toetspunt oost 1	237823,47	504833,20	1,50	45,7	44,5	41,0	48,8
W22 O1_B	Woonblok 1 toetspunt oost 1	237823,47	504833,20	4,50	46,3	45,2	41,6	49,4
W22 O1_C	Woonblok 1 toetspunt oost 1	237823,47	504833,20	7,50	49,0	48,0	44,3	52,1
W22 O10_A	Woonblok 1 toetspunt oost 10	237789,90	504777,84	1,50	37,5	36,7	33,2	40,9
W22 O10_B	Woonblok 1 toetspunt oost 10	237789,90	504777,84	4,50	39,8	39,1	35,5	43,2
W22 O10_C	Woonblok 1 toetspunt oost 10	237789,90	504777,84	7,50	43,8	43,0	39,4	47,1
W22 O11_A	Woonblok 1 toetspunt oost 11	237785,28	504770,23	1,50	39,0	38,2	34,6	42,3
W22 O11_B	Woonblok 1 toetspunt oost 11	237785,28	504770,23	4,50	40,9	40,0	36,4	44,2
W22 O11_C	Woonblok 1 toetspunt oost 11	237785,28	504770,23	7,50	44,2	43,3	39,7	47,4
W22 O2_A	Woonblok 1 toetspunt oost 2	237820,72	504828,68	1,50	47,0	45,8	42,1	50,0
W22 O2_B	Woonblok 1 toetspunt oost 2	237820,72	504828,68	4,50	47,6	46,5	42,7	50,6
W22 O2_C	Woonblok 1 toetspunt oost 2	237820,72	504828,68	7,50	48,6	47,6	44,0	51,8
W22 O3_A	Woonblok 1 toetspunt oost 3	237816,56	504821,74	1,50	43,0	41,8	38,2	46,0
W22 O3_B	Woonblok 1 toetspunt oost 3	237816,56	504821,74	4,50	43,5	42,5	38,9	46,7
W22 O3_C	Woonblok 1 toetspunt oost 3	237816,56	504821,74	7,50	45,0	44,0	40,4	48,2
W22 O4_A	Woonblok 1 toetspunt oost 4	237812,45	504814,96	1,50	43,0	41,9	38,2	46,0
W22 O4_B	Woonblok 1 toetspunt oost 4	237812,45	504814,96	4,50	43,7	42,7	39,1	46,9
W22 O4_C	Woonblok 1 toetspunt oost 4	237812,45	504814,96	7,50	45,1	44,1	40,5	48,2
W22 O5_A	Woonblok 1 toetspunt oost 5	237809,19	504809,63	1,50	39,8	38,7	35,1	42,9
W22 O5_B	Woonblok 1 toetspunt oost 5	237809,19	504809,63	4,50	41,0	40,0	36,5	44,2
W22 O5_C	Woonblok 1 toetspunt oost 5	237809,19	504809,63	7,50	43,7	42,8	39,2	46,9
W22 O6_A	Woonblok 1 toetspunt oost 6	237805,48	504803,49	1,50	38,6	37,7	34,0	41,8
W22 O6_B	Woonblok 1 toetspunt oost 6	237805,48	504803,49	4,50	40,3	39,4	35,9	43,6
W22 O6_C	Woonblok 1 toetspunt oost 6	237805,48	504803,49	7,50	43,8	42,9	39,3	47,0
W22 O7_A	Woonblok 1 toetspunt oost 7	237801,80	504797,46	1,50	37,3	36,5	32,9	40,6
W22 O7_B	Woonblok 1 toetspunt oost 7	237801,80	504797,46	4,50	39,5	38,7	35,2	42,9
W22 O7_C	Woonblok 1 toetspunt oost 7	237801,80	504797,46	7,50	43,6	42,8	39,1	46,9
W22 O8_A	Woonblok 1 toetspunt oost 8	237798,09	504791,47	1,50	37,3	36,6	33,0	40,7
W22 O8_B	Woonblok 1 toetspunt oost 8	237798,09	504791,47	4,50	39,7	38,9	35,4	43,1
W22 O8_C	Woonblok 1 toetspunt oost 8	237798,09	504791,47	7,50	43,8	43,0	39,3	47,1
W22 O9_A	Woonblok 1 toetspunt oost 9	237794,56	504785,54	1,50	37,4	36,7	33,1	40,8
W22 O9_B	Woonblok 1 toetspunt oost 9	237794,56	504785,54	4,50	39,8	39,0	35,5	43,2
W22 O9_C	Woonblok 1 toetspunt oost 9	237794,56	504785,54	7,50	43,8	43,0	39,4	47,1
W22 W1_A	Woonblok 1 toetspunt west 1	237771,86	504778,75	1,50	54,1	53,0	49,2	57,1
W22 W1_B	Woonblok 1 toetspunt west 1	237771,86	504778,75	4,50	55,3	54,2	50,3	58,2
W22 W1_C	Woonblok 1 toetspunt west 1	237771,86	504778,75	7,50	57,4	56,3	52,6	60,4
W22 W10_A	Woonblok 1 toetspunt west 10	237805,44	504835,20	1,50	56,1	54,9	51,4	59,2
W22 W10_B	Woonblok 1 toetspunt west 10	237805,44	504835,20	4,50	56,8	55,7	51,9	59,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W22 W10_C	Woonblok 1 toetspunt west 10	237805,44	504835,20	7,50	59,8	58,8	55,1	62,9	
W22 W11_A	Woonblok 1 toetspunt west 11	237809,03	504841,24	1,50	56,5	55,4	51,8	59,6	
W22 W11_B	Woonblok 1 toetspunt west 11	237809,03	504841,24	4,50	57,2	56,0	52,3	60,2	
W22 W11_C	Woonblok 1 toetspunt west 11	237809,03	504841,24	7,50	60,2	59,2	55,5	63,3	
W22 W2_A	Woonblok 1 toetspunt west 2	237776,09	504785,84	1,50	54,2	53,1	49,3	57,2	
W22 W2_B	Woonblok 1 toetspunt west 2	237776,09	504785,84	4,50	55,3	54,2	50,4	58,3	
W22 W2_C	Woonblok 1 toetspunt west 2	237776,09	504785,84	7,50	57,6	56,6	52,8	60,7	
W22 W3_A	Woonblok 1 toetspunt west 3	237780,38	504793,05	1,50	54,3	53,2	49,5	57,3	
W22 W3_B	Woonblok 1 toetspunt west 3	237780,38	504793,05	4,50	55,4	54,3	50,5	58,4	
W22 W3_C	Woonblok 1 toetspunt west 3	237780,38	504793,05	7,50	57,9	56,9	53,1	61,0	
W22 W4_A	Woonblok 1 toetspunt west 4	237784,26	504799,59	1,50	54,6	53,4	49,7	57,6	
W22 W4_B	Woonblok 1 toetspunt west 4	237784,26	504799,59	4,50	55,6	54,5	50,6	58,5	
W22 W4_C	Woonblok 1 toetspunt west 4	237784,26	504799,59	7,50	58,2	57,2	53,4	61,3	
W22 W5_A	Woonblok 1 toetspunt west 5	237787,47	504804,98	1,50	54,8	53,6	49,9	57,8	
W22 W5_B	Woonblok 1 toetspunt west 5	237787,47	504804,98	4,50	55,7	54,6	50,8	58,7	
W22 W5_C	Woonblok 1 toetspunt west 5	237787,47	504804,98	7,50	58,4	57,4	53,6	61,5	
W22 W6_A	Woonblok 1 toetspunt west 6	237790,97	504810,91	1,50	55,0	53,8	50,1	58,0	
W22 W6_B	Woonblok 1 toetspunt west 6	237790,97	504810,91	4,50	55,9	54,7	50,9	58,8	
W22 W6_C	Woonblok 1 toetspunt west 6	237790,97	504810,91	7,50	58,6	57,6	53,9	61,7	
W22 W7_A	Woonblok 1 toetspunt west 7	237794,18	504816,28	1,50	55,2	54,0	50,4	58,2	
W22 W7_B	Woonblok 1 toetspunt west 7	237794,18	504816,28	4,50	56,0	54,9	51,1	59,0	
W22 W7_C	Woonblok 1 toetspunt west 7	237794,18	504816,28	7,50	58,9	57,9	54,1	62,0	
W22 W8_A	Woonblok 1 toetspunt west 8	237798,04	504822,78	1,50	55,4	54,3	50,6	58,5	
W22 W8_B	Woonblok 1 toetspunt west 8	237798,04	504822,78	4,50	56,3	55,1	51,4	59,2	
W22 W8_C	Woonblok 1 toetspunt west 8	237798,04	504822,78	7,50	59,2	58,2	54,4	62,3	
W22 W9_A	Woonblok 1 toetspunt west 9	237801,95	504829,32	1,50	55,7	54,6	51,0	58,8	
W22 W9_B	Woonblok 1 toetspunt west 9	237801,95	504829,32	4,50	56,5	55,4	51,6	59,5	
W22 W9_C	Woonblok 1 toetspunt west 9	237801,95	504829,32	7,50	59,5	58,5	54,8	62,6	
W22 Z1_A	Woonblok 1 toetspunt zuid 1	237774,29	504767,31	1,50	50,3	49,1	45,3	53,2	
W22 Z1_B	Woonblok 1 toetspunt zuid 1	237774,29	504767,31	4,50	51,2	50,1	46,3	54,2	
W22 Z1_C	Woonblok 1 toetspunt zuid 1	237774,29	504767,31	7,50	52,5	51,4	47,6	55,5	
W23 O1_A	Woonblok 23 oost 1	237847,37	504813,87	1,50	37,7	36,6	32,8	40,7	
W23 O1_B	Woonblok 23 oost 1	237847,37	504813,87	4,50	38,9	38,0	34,2	42,1	
W23 O1_C	Woonblok 23 oost 1	237847,37	504813,87	7,50	40,5	39,6	35,8	43,6	
W23 O2_A	Woonblok 23 oost 2	237838,24	504826,14	1,50	54,2	53,1	49,4	57,3	
W23 O2_B	Woonblok 23 oost 2	237838,24	504826,14	4,50	54,8	53,7	50,0	57,8	
W23 O2_C	Woonblok 23 oost 2	237838,24	504826,14	7,50	56,2	55,2	51,5	59,3	
W23 W1_A	Woonblok 23 west 1	237823,18	504827,60	1,50	45,3	44,1	40,4	48,3	
W23 W1_B	Woonblok 23 west 1	237823,18	504827,60	4,50	45,5	44,3	40,7	48,5	
W23 W1_C	Woonblok 23 west 1	237823,18	504827,60	7,50	45,6	44,5	40,9	48,7	
W23 Z1_A	Woonblok 23 zuid 1	237830,59	504814,86	1,50	32,8	32,0	28,5	36,2	
W23 Z1_B	Woonblok 23 zuid 1	237830,59	504814,86	4,50	35,7	34,9	31,4	39,1	
W23 Z1_C	Woonblok 23 zuid 1	237830,59	504814,86	7,50	41,1	40,2	36,6	44,3	
W24 N1_A	Woonblok 23 noord 1	237847,15	504802,70	1,50	45,9	44,7	40,9	48,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W24 N1_B	Woonblok 23 noord 1	237847,15	504802,70	4,50	46,5	45,5	41,7	49,6
W24 N1_C	Woonblok 23 noord 1	237847,15	504802,70	7,50	46,9	45,9	42,2	50,0
W24 O1_A	Woonblok 24 oost 1	237826,86	504753,63	1,50	44,0	42,9	39,0	46,9
W24 O1_B	Woonblok 24 oost 1	237826,86	504753,63	4,50	45,7	44,7	41,0	48,8
W24 O1_C	Woonblok 24 oost 1	237826,86	504753,63	7,50	47,1	46,1	42,5	50,3
W24 O2_A	Woonblok 24 oost 2	237834,28	504766,29	1,50	44,5	43,4	39,5	47,4
W24 O2_B	Woonblok 24 oost 2	237834,28	504766,29	4,50	46,1	45,1	41,4	49,2
W24 O2_C	Woonblok 24 oost 2	237834,28	504766,29	7,50	47,0	46,0	42,3	50,1
W24 O3_A	Woonblok 24 oost 3	237841,64	504778,73	1,50	45,0	43,9	39,9	47,9
W24 O3_B	Woonblok 24 oost 3	237841,64	504778,73	4,50	46,4	45,4	41,7	49,5
W24 O3_C	Woonblok 24 oost 3	237841,64	504778,73	7,50	46,9	45,9	42,2	50,0
W24 O4_A	Woonblok 24 oost 4	237848,00	504789,33	1,50	46,2	45,1	41,1	49,1
W24 O4_B	Woonblok 24 oost 4	237848,00	504789,33	4,50	47,3	46,3	42,5	50,3
W24 O4_C	Woonblok 24 oost 4	237848,00	504789,33	7,50	47,4	46,5	42,8	50,6
W24 W1_A	Woonblok 24 west 1	237835,46	504800,91	1,50	35,0	34,2	30,7	38,4
W24 W1_B	Woonblok 24 west 1	237835,46	504800,91	4,50	37,7	37,0	33,5	41,2
W24 W1_C	Woonblok 24 west 1	237835,46	504800,91	7,50	43,2	42,3	38,8	46,5
W24 W2_A	Woonblok 24 west 2	237828,20	504788,87	1,50	35,4	34,6	31,2	38,8
W24 W2_B	Woonblok 24 west 2	237828,20	504788,87	4,50	38,4	37,7	34,2	41,9
W24 W2_C	Woonblok 24 west 2	237828,20	504788,87	7,50	43,7	42,8	39,3	47,0
W24 W3_A	Woonblok 24 west 3	237819,16	504773,97	1,50	35,8	35,1	31,6	39,3
W24 W3_B	Woonblok 24 west 3	237819,16	504773,97	4,50	38,9	38,1	34,7	42,3
W24 W3_C	Woonblok 24 west 3	237819,16	504773,97	7,50	43,8	43,0	39,5	47,2
W24 W4_A	Woonblok 24 west 4	237811,10	504760,96	1,50	39,2	38,3	34,7	42,4
W24 W4_B	Woonblok 24 west 4	237811,10	504760,96	4,50	41,5	40,6	37,0	44,7
W24 W4_C	Woonblok 24 west 4	237811,10	504760,96	7,50	45,0	44,1	40,5	48,3
W24 Z1_A	Woonblok 24 zuid 1	237811,41	504744,61	1,50	41,4	40,3	36,6	44,4
W24 Z1_B	Woonblok 24 zuid 1	237811,41	504744,61	4,50	42,7	41,7	37,9	45,7
W24 Z1_C	Woonblok 24 zuid 1	237811,41	504744,61	7,50	44,1	43,1	39,4	47,2
W3 NO1_A	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	237737,16	504735,02	1,50	50,8	49,7	45,8	53,7
W3 NO1_B	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	237737,16	504735,02	4,50	52,1	51,0	47,1	55,0
W3 NO1_C	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	237737,16	504735,02	7,50	53,4	52,4	48,6	56,4
W3 NW1_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237664,61	504689,08	1,50	53,8	52,7	48,9	56,8
W3 NW1_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237664,61	504689,08	4,50	55,0	53,9	50,0	57,9
W3 NW1_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237664,61	504689,08	7,50	57,1	56,1	52,3	60,2
W3 NW10_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 10	237727,69	504737,06	1,50	53,8	52,8	48,9	56,8
W3 NW10_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 10	237727,69	504737,06	4,50	55,1	54,0	50,1	58,0
W3 NW10_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 10	237727,69	504737,06	7,50	56,9	55,8	52,0	59,9
W3 NW2_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	237673,64	504695,95	1,50	53,7	52,7	48,8	56,7
W3 NW2_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	237673,64	504695,95	4,50	55,0	53,9	50,0	57,9
W3 NW2_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	237673,64	504695,95	7,50	57,0	56,0	52,2	60,1
W3 NW3_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	237681,52	504701,94	1,50	53,7	52,6	48,8	56,7
W3 NW3_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	237681,52	504701,94	4,50	55,0	53,9	50,0	57,9
W3 NW3_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	237681,52	504701,94	7,50	57,0	56,0	52,2	60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W3 NW4_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	237688,68	504707,42	1,50	53,7	52,6	48,8	56,7	
W3 NW4_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	237688,68	504707,42	4,50	55,0	53,9	50,0	57,9	
W3 NW4_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	237688,68	504707,42	7,50	57,0	55,9	52,2	60,0	
W3 NW5_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 5	237695,99	504712,98	1,50	53,7	52,6	48,8	56,7	
W3 NW5_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 5	237695,99	504712,98	4,50	55,0	53,9	50,0	57,9	
W3 NW5_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 5	237695,99	504712,98	7,50	56,9	55,9	52,1	60,0	
W3 NW6_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 6	237702,61	504718,01	1,50	53,8	52,7	48,8	56,8	
W3 NW6_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 6	237702,61	504718,01	4,50	55,1	54,0	50,1	58,0	
W3 NW6_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 6	237702,61	504718,01	7,50	56,9	55,9	52,1	60,0	
W3 NW7_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 7	237709,93	504723,55	1,50	53,8	52,7	48,9	56,8	
W3 NW7_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 7	237709,93	504723,55	4,50	55,1	54,0	50,1	58,0	
W3 NW7_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 7	237709,93	504723,55	7,50	56,9	55,9	52,1	59,9	
W3 NW8_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 8	237715,46	504727,78	1,50	53,8	52,8	48,9	56,8	
W3 NW8_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 8	237715,46	504727,78	4,50	55,1	54,0	50,1	58,0	
W3 NW8_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 8	237715,46	504727,78	7,50	56,9	55,8	52,1	59,9	
W3 NW9_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 9	237721,15	504732,10	1,50	53,8	52,8	48,9	56,8	
W3 NW9_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 9	237721,15	504732,10	4,50	55,1	54,0	50,1	58,0	
W3 NW9_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 9	237721,15	504732,10	7,50	56,9	55,8	52,0	59,9	
W3 ZO1_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 1	237673,47	504676,15	1,50	38,5	37,7	34,0	41,8	
W3 ZO1_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 1	237673,47	504676,15	4,50	40,3	39,5	35,8	43,6	
W3 ZO1_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 1	237673,47	504676,15	7,50	43,7	42,8	39,1	46,9	
W3 ZO10_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 10	237738,98	504726,79	1,50	43,2	42,1	38,2	46,1	
W3 ZO10_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 10	237738,98	504726,79	4,50	45,4	44,3	40,5	48,4	
W3 ZO10_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 10	237738,98	504726,79	7,50	46,6	45,6	41,9	49,7	
W3 ZO2_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 2	237684,65	504684,85	1,50	36,2	35,5	32,1	39,7	
W3 ZO2_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 2	237684,65	504684,85	4,50	39,2	38,4	34,9	42,6	
W3 ZO2_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 2	237684,65	504684,85	7,50	43,4	42,5	38,9	46,6	
W3 ZO3_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 3	237692,36	504690,75	1,50	36,5	35,8	32,3	40,0	
W3 ZO3_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 3	237692,36	504690,75	4,50	39,4	38,7	35,2	42,9	
W3 ZO3_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 3	237692,36	504690,75	7,50	43,6	42,8	39,1	46,9	
W3 ZO4_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 4	237700,03	504696,68	1,50	36,5	35,8	32,3	40,0	
W3 ZO4_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 4	237700,03	504696,68	4,50	39,5	38,7	35,2	42,9	
W3 ZO4_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 4	237700,03	504696,68	7,50	43,6	42,8	39,1	46,9	
W3 ZO5_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 5	237708,13	504702,92	1,50	36,4	35,8	32,3	39,9	
W3 ZO5_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 5	237708,13	504702,92	4,50	39,4	38,7	35,1	42,8	
W3 ZO5_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 5	237708,13	504702,92	7,50	43,6	42,7	39,1	46,8	
W3 ZO6_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 6	237715,63	504708,73	1,50	36,2	35,5	32,0	39,7	
W3 ZO6_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 6	237715,63	504708,73	4,50	39,1	38,4	34,8	42,5	
W3 ZO6_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 6	237715,63	504708,73	7,50	43,3	42,5	38,8	46,6	
W3 ZO7_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 7	237722,73	504714,18	1,50	35,9	35,2	31,7	39,4	
W3 ZO7_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 7	237722,73	504714,18	4,50	38,8	38,1	34,5	42,2	
W3 ZO7_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 7	237722,73	504714,18	7,50	43,0	42,1	38,5	46,2	
W3 ZO8_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 8	237728,67	504718,73	1,50	36,2	35,5	31,9	39,6	
W3 ZO8_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 8	237728,67	504718,73	4,50	38,8	38,1	34,5	42,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W3 ZO8_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 8	237728,67	504718,73	7,50	42,8	42,0	38,3	46,1	
W3 ZO9_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 9	237734,04	504722,98	1,50	38,0	37,0	33,2	41,0	
W3 ZO9_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 9	237734,04	504722,98	4,50	39,7	38,7	35,0	42,8	
W3 ZO9_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 9	237734,04	504722,98	7,50	41,9	41,0	37,3	45,1	
W4 NW1_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237739,24	504722,33	1,50	36,2	35,0	31,1	39,0	
W4 NW1_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237739,24	504722,33	4,50	37,6	36,4	32,8	40,6	
W4 NW1_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237739,24	504722,33	7,50	38,3	37,3	33,7	41,5	
W4 O1_A	Woonblok 4 oost 1	237749,20	504718,94	1,50	49,0	47,9	44,0	51,9	
W4 O1_B	Woonblok 4 oost 1	237749,20	504718,94	4,50	51,0	49,9	46,0	53,9	
W4 O1_C	Woonblok 4 oost 1	237749,20	504718,94	7,50	51,8	50,8	47,0	54,8	
W4 O2_A	Woonblok 4 oost 2	237758,07	504707,36	1,50	--	--	--	--	
W4 O2_B	Woonblok 4 oost 2	237758,07	504707,36	4,50	--	--	--	--	
W4 O2_C	Woonblok 4 oost 2	237758,07	504707,36	7,50	--	--	--	--	
W4 W1_A	Woonblok 4 west 1	237747,65	504699,59	1,50	34,8	34,1	30,6	38,2	
W4 W1_B	Woonblok 4 west 1	237747,65	504699,59	4,50	37,9	37,2	33,7	41,3	
W4 W1_C	Woonblok 4 west 1	237747,65	504699,59	7,50	42,7	41,9	38,3	46,0	
W4 W2_A	Woonblok 4 west 2	237739,50	504710,24	1,50	34,9	34,2	30,7	38,4	
W4 W2_B	Woonblok 4 west 2	237739,50	504710,24	4,50	37,9	37,1	33,6	41,3	
W4 W2_C	Woonblok 4 west 2	237739,50	504710,24	7,50	42,4	41,5	37,9	45,6	
W4 Z1_A	Woonblok 4 zuid 1	237760,18	504694,18	1,50	34,3	33,5	30,0	37,7	
W4 Z1_B	Woonblok 4 zuid 1	237760,18	504694,18	4,50	37,3	36,5	33,0	40,7	
W4 Z1_C	Woonblok 4 zuid 1	237760,18	504694,18	7,50	42,3	41,4	37,8	45,6	
W5 ZW1_A	Woonblok 5 toetspunt zuidwest 1	237719,44	504561,43	1,50	47,1	46,0	42,0	50,0	
W5 ZW1_B	Woonblok 5 toetspunt zuidwest 1	237719,44	504561,43	4,50	48,7	47,7	43,9	51,8	
W5 ZW1_C	Woonblok 5 toetspunt zuidwest 1	237719,44	504561,43	7,50	48,7	47,7	44,0	51,8	
W5 ZW2_A	Woonblok 5 toetspunt zuidwest 2	237713,77	504568,89	1,50	47,2	46,1	42,1	50,1	
W5 ZW2_B	Woonblok 5 toetspunt zuidwest 2	237713,77	504568,89	4,50	48,9	47,9	44,1	52,0	
W5 ZW2_C	Woonblok 5 toetspunt zuidwest 2	237713,77	504568,89	7,50	48,9	47,9	44,2	52,0	
W8 ZW1_A	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 1	237777,52	504484,28	1,50	45,5	44,4	40,5	48,4	
W8 ZW1_B	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 1	237777,52	504484,28	4,50	46,8	45,8	42,1	49,9	
W8 ZW1_C	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 1	237777,52	504484,28	7,50	46,7	45,8	42,1	49,9	
W8 ZW2_A	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 2	237771,44	504492,75	1,50	45,6	44,5	40,6	48,6	
W8 ZW2_B	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 2	237771,44	504492,75	4,50	46,9	45,9	42,3	50,1	
W8 ZW2_C	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 2	237771,44	504492,75	7,50	46,9	45,9	42,2	50,0	
W9 Z1_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 1	237825,91	504421,05	1,50	44,1	43,1	39,2	47,1	
W9 Z1_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 1	237825,91	504421,05	4,50	45,3	44,4	40,7	48,5	
W9 Z1_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 1	237825,91	504421,05	7,50	45,3	44,3	40,7	48,5	
W9 Z10_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 10	237798,35	504457,54	1,50	44,8	43,7	39,8	47,8	
W9 Z10_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 10	237798,35	504457,54	4,50	46,0	45,0	41,4	49,1	
W9 Z10_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 10	237798,35	504457,54	7,50	45,9	45,0	41,3	49,1	
W9 Z11_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 11	237795,02	504461,95	1,50	44,8	43,8	39,9	47,8	
W9 Z11_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 11	237795,02	504461,95	4,50	46,1	45,1	41,4	49,2	
W9 Z11_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 11	237795,02	504461,95	7,50	46,0	45,1	41,4	49,2	
W9 Z12_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 12	237790,89	504467,44	1,50	45,0	43,9	40,0	48,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W9 Z12_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 12	237790,89	504467,44	4,50	46,2	45,2	41,6	49,4
W9 Z12_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 12	237790,89	504467,44	7,50	46,2	45,2	41,6	49,4
W9 Z13_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 13	237787,32	504472,09	1,50	45,1	44,0	40,1	48,0
W9 Z13_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 13	237787,32	504472,09	4,50	46,3	45,3	41,7	49,5
W9 Z13_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 13	237787,32	504472,09	7,50	46,3	45,3	41,7	49,4
W9 Z14_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 14	237784,66	504475,65	1,50	44,9	43,8	39,9	47,8
W9 Z14_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 14	237784,66	504475,65	4,50	46,2	45,2	41,6	49,3
W9 Z14_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 14	237784,66	504475,65	7,50	46,1	45,1	41,5	49,3
W9 Z2_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 2	237823,77	504423,85	1,50	44,2	43,2	39,3	47,2
W9 Z2_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 2	237823,77	504423,85	4,50	45,4	44,4	40,8	48,6
W9 Z2_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 2	237823,77	504423,85	7,50	45,3	44,4	40,8	48,5
W9 Z3_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 3	237821,48	504426,88	1,50	44,3	43,3	39,4	47,3
W9 Z3_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 3	237821,48	504426,88	4,50	45,5	44,5	40,9	48,6
W9 Z3_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 3	237821,48	504426,88	7,50	45,4	44,5	40,8	48,6
W9 Z4_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 4	237819,46	504429,58	1,50	44,4	43,3	39,5	47,4
W9 Z4_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 4	237819,46	504429,58	4,50	45,5	44,6	40,9	48,7
W9 Z4_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 4	237819,46	504429,58	7,50	45,5	44,5	40,9	48,7
W9 Z5_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 5	237816,41	504433,62	1,50	44,5	43,5	39,6	47,5
W9 Z5_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 5	237816,41	504433,62	4,50	45,6	44,7	41,0	48,8
W9 Z5_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 5	237816,41	504433,62	7,50	45,6	44,6	41,0	48,8
W9 Z6_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 6	237813,05	504438,08	1,50	44,6	43,6	39,7	47,6
W9 Z6_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 6	237813,05	504438,08	4,50	45,7	44,8	41,1	48,9
W9 Z6_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 6	237813,05	504438,08	7,50	45,7	44,7	41,1	48,9
W9 Z7_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 7	237809,52	504442,73	1,50	44,8	43,7	39,8	47,7
W9 Z7_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 7	237809,52	504442,73	4,50	45,8	44,9	41,2	49,0
W9 Z7_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 7	237809,52	504442,73	7,50	45,8	44,8	41,2	49,0
W9 Z8_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 8	237805,71	504447,79	1,50	44,9	43,8	39,9	47,8
W9 Z8_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 8	237805,71	504447,79	4,50	45,9	45,0	41,3	49,1
W9 Z8_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 8	237805,71	504447,79	7,50	45,9	44,9	41,3	49,1
W9 Z9_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 9	237801,59	504453,25	1,50	45,0	43,9	40,1	48,0
W9 Z9_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 9	237801,59	504453,25	4,50	46,1	45,1	41,5	49,2
W9 Z9_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 9	237801,59	504453,25	7,50	46,0	45,1	41,4	49,2
W9 ZW1_A	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 1	237751,95	504518,54	1,50	46,1	45,0	41,0	49,0
W9 ZW1_B	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 1	237751,95	504518,54	4,50	47,5	46,5	42,7	50,6
W9 ZW1_C	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 1	237751,95	504518,54	7,50	47,4	46,4	42,7	50,5
W9 ZW2_A	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 2	237746,21	504526,14	1,50	46,2	45,2	41,2	49,2
W9 ZW2_B	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 2	237746,21	504526,14	4,50	47,7	46,7	42,9	50,8
W9 ZW2_C	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 2	237746,21	504526,14	7,50	47,6	46,6	42,9	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7 Rekenresultaten spoorweglawaai inclusief scherm

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W1 NO1_A	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	237657,70	504681,84	1,50	--	--	--	--	
W1 NO1_B	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	237657,70	504681,84	4,50	--	--	--	--	
W1 NO1_C	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	237657,70	504681,84	7,50	--	--	--	--	
W1 NO2_A	Woonblok 1 toetspunt noordoost 2	237662,52	504675,81	1,50	45,3	44,4	40,4	48,3	
W1 NO2_B	Woonblok 1 toetspunt noordoost 2	237662,52	504675,81	4,50	46,4	45,5	41,7	49,5	
W1 NO2_C	Woonblok 1 toetspunt noordoost 2	237662,52	504675,81	7,50	47,8	47,0	43,1	50,9	
W1 NO3_A	Woonblok 1 toetspunt noordoost 3	237666,31	504671,01	1,50	38,9	38,3	34,5	42,3	
W1 NO3_B	Woonblok 1 toetspunt noordoost 3	237666,31	504671,01	4,50	41,1	40,6	36,8	44,5	
W1 NO3_C	Woonblok 1 toetspunt noordoost 3	237666,31	504671,01	7,50	43,2	42,6	38,8	46,6	
W1 NW1_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237646,33	504675,27	1,50	52,6	51,6	47,7	55,6	
W1 NW1_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237646,33	504675,27	4,50	53,5	52,6	48,7	56,6	
W1 NW1_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237646,33	504675,27	7,50	54,8	53,9	50,0	57,9	
W1 NW2_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	237649,27	504677,49	1,50	52,3	51,3	47,3	55,3	
W1 NW2_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	237649,27	504677,49	4,50	53,2	52,3	48,4	56,3	
W1 NW2_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	237649,27	504677,49	7,50	54,5	53,6	49,7	57,6	
W1 NW3_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	237652,26	504679,84	1,50	52,1	51,1	47,2	55,1	
W1 NW3_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	237652,26	504679,84	4,50	53,0	52,1	48,2	56,1	
W1 NW3_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	237652,26	504679,84	7,50	54,3	53,4	49,5	57,4	
W1 NW4_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	237655,16	504682,05	1,50	51,6	50,6	46,7	54,6	
W1 NW4_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	237655,16	504682,05	4,50	52,5	51,7	47,8	55,6	
W1 NW4_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	237655,16	504682,05	7,50	53,8	53,0	49,1	56,9	
W1 ZO1_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 1	237694,25	504623,65	1,50	42,2	41,3	37,4	45,3	
W1 ZO1_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 1	237694,25	504623,65	4,50	42,1	41,3	37,5	45,3	
W1 ZO1_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 1	237694,25	504623,65	7,50	42,2	41,4	37,6	45,4	
W1 ZW1_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 1	237682,37	504625,19	1,50	50,4	49,4	45,5	53,4	
W1 ZW1_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 1	237682,37	504625,19	4,50	50,3	49,4	45,5	53,4	
W1 ZW1_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 1	237682,37	504625,19	7,50	50,9	49,9	46,0	53,9	
W1 ZW2_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 2	237677,92	504631,01	1,50	50,5	49,5	45,6	53,5	
W1 ZW2_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 2	237677,92	504631,01	4,50	50,5	49,5	45,7	53,6	
W1 ZW2_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 2	237677,92	504631,01	7,50	51,1	50,1	46,3	54,2	
W1 ZW3_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 3	237673,51	504636,79	1,50	50,6	49,6	45,7	53,6	
W1 ZW3_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 3	237673,51	504636,79	4,50	50,8	49,8	45,9	53,8	
W1 ZW3_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 3	237673,51	504636,79	7,50	51,5	50,5	46,6	54,5	
W1 ZW4_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 4	237668,97	504642,84	1,50	51,0	50,0	46,1	54,0	
W1 ZW4_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 4	237668,97	504642,84	4,50	51,2	50,3	46,4	54,3	
W1 ZW4_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 4	237668,97	504642,84	7,50	52,0	51,0	47,2	55,0	
W1 ZW5_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 5	237664,24	504649,03	1,50	51,1	50,1	46,2	54,1	
W1 ZW5_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 5	237664,24	504649,03	4,50	51,5	50,6	46,7	54,6	
W1 ZW5_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 5	237664,24	504649,03	7,50	52,3	51,4	47,5	55,4	
W1 ZW6_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 6	237659,84	504654,82	1,50	51,4	50,4	46,5	54,4	
W1 ZW6_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 6	237659,84	504654,82	4,50	52,0	51,0	47,2	55,0	
W1 ZW6_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 6	237659,84	504654,82	7,50	52,8	51,9	48,0	55,9	
W1 ZW7_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 7	237654,52	504661,83	1,50	51,7	50,7	46,8	54,7	
W1 ZW7_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 7	237654,52	504661,83	4,50	52,4	51,4	47,6	55,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1 ZW7_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 7	237654,52	504661,83	7,50	53,3	52,4	48,5	56,4
W1 ZW8_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 8	237650,52	504667,10	1,50	52,1	51,1	47,1	55,1
W1 ZW8_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 8	237650,52	504667,10	4,50	52,8	51,8	48,0	55,8
W1 ZW8_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 8	237650,52	504667,10	7,50	53,8	52,8	49,0	56,8
W1 ZW9_A	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 9	237646,92	504671,82	1,50	52,1	51,1	47,2	55,1
W1 ZW9_B	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 9	237646,92	504671,82	4,50	52,9	52,0	48,1	56,0
W1 ZW9_C	Woonblok 1 toetspunt zuidwest 9	237646,92	504671,82	7,50	54,0	53,1	49,2	57,1
W12 Z1_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 1	237851,03	504387,90	1,50	44,5	43,5	39,8	47,6
W12 Z1_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 1	237851,03	504387,90	4,50	44,6	43,6	40,1	47,8
W12 Z1_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 1	237851,03	504387,90	7,50	44,5	43,5	39,9	47,7
W12 Z2_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 2	237849,29	504390,19	1,50	44,7	43,8	40,1	47,9
W12 Z2_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 2	237849,29	504390,19	4,50	44,8	43,9	40,3	48,0
W12 Z2_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 2	237849,29	504390,19	7,50	44,7	43,8	40,2	47,9
W12 Z3_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 3	237847,98	504391,94	1,50	44,8	43,8	40,1	47,9
W12 Z3_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 3	237847,98	504391,94	4,50	44,9	43,9	40,3	48,1
W12 Z3_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 3	237847,98	504391,94	7,50	44,7	43,8	40,2	47,9
W12 Z4_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 4	237846,35	504394,09	1,50	44,8	43,9	40,2	48,0
W12 Z4_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 4	237846,35	504394,09	4,50	44,9	44,0	40,4	48,1
W12 Z4_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 4	237846,35	504394,09	7,50	44,8	43,8	40,2	48,0
W12 Z5_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 5	237844,33	504396,76	1,50	44,9	43,9	40,3	48,1
W12 Z5_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 5	237844,33	504396,76	4,50	45,0	44,0	40,4	48,2
W12 Z5_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 5	237844,33	504396,76	7,50	44,8	43,9	40,3	48,1
W2 N1_A	Woonblok 2 noord 1	237771,44	504689,12	1,50	40,9	40,0	36,4	44,2
W2 N1_A	Woonblok 2 noord 1	237762,75	504691,44	1,50	30,1	29,2	25,5	33,3
W2 N1_B	Woonblok 2 noord 1	237771,44	504689,12	4,50	41,1	40,4	36,7	44,4
W2 N1_B	Woonblok 2 noord 1	237762,75	504691,44	4,50	30,9	30,0	26,4	34,2
W2 N1_C	Woonblok 2 noord 1	237771,44	504689,12	7,50	41,9	41,1	37,5	45,2
W2 N1_C	Woonblok 2 noord 1	237762,75	504691,44	7,50	33,8	32,9	29,4	37,1
W2 N2_A	Woonblok 2 noord 2	237752,99	504684,28	1,50	32,8	32,1	28,5	36,2
W2 N2_B	Woonblok 2 noord 2	237752,99	504684,28	4,50	34,8	34,1	30,5	38,2
W2 N2_C	Woonblok 2 noord 2	237752,99	504684,28	7,50	38,2	37,5	33,9	41,6
W2 N3_A	Woonblok 2 noord 3	237742,75	504676,52	1,50	33,1	32,4	28,8	36,5
W2 N3_B	Woonblok 2 noord 3	237742,75	504676,52	4,50	35,2	34,5	31,0	38,6
W2 N3_C	Woonblok 2 noord 3	237742,75	504676,52	7,50	38,5	37,9	34,3	42,0
W2 N4_A	Woonblok 2 noord 4	237732,66	504669,04	1,50	33,0	32,3	28,8	36,4
W2 N4_B	Woonblok 2 noord 4	237732,66	504669,04	4,50	35,2	34,5	30,9	38,6
W2 N4_C	Woonblok 2 noord 4	237732,66	504669,04	7,50	38,4	37,8	34,2	41,9
W2 N5_A	Woonblok 2 noord 5	237720,87	504660,39	1,50	33,0	32,3	28,7	36,4
W2 N5_B	Woonblok 2 noord 5	237720,87	504660,39	4,50	35,1	34,4	30,9	38,5
W2 N5_C	Woonblok 2 noord 5	237720,87	504660,39	7,50	38,4	37,8	34,2	41,9
W2 N6_A	Woonblok 2 noord 6	237709,95	504652,33	1,50	33,1	32,3	28,8	36,5
W2 N6_B	Woonblok 2 noord 6	237709,95	504652,33	4,50	35,2	34,5	30,9	38,6
W2 N6_C	Woonblok 2 noord 6	237709,95	504652,33	7,50	38,6	37,9	34,3	42,0
W2 W1_A	Woonblok 2 west 1	237698,38	504634,70	1,50	42,9	42,0	38,2	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W2 W1_B	Woonblok 2 west 1	237698,38	504634,70	4,50	42,9	42,0	38,2	46,0
W2 W1_C	Woonblok 2 west 1	237698,38	504634,70	7,50	43,2	42,4	38,6	46,4
W2 Z1_A	Woonblok 2 zuid 1	237716,74	504640,43	1,50	43,2	42,3	38,6	46,4
W2 Z1_B	Woonblok 2 zuid 1	237716,74	504640,43	4,50	43,3	42,4	38,7	46,5
W2 Z1_C	Woonblok 2 zuid 1	237716,74	504640,43	7,50	43,4	42,5	38,8	46,6
W2 Z2_A	Woonblok 2 zuid 2	237730,32	504650,67	1,50	42,9	41,9	38,3	46,1
W2 Z2_B	Woonblok 2 zuid 2	237730,32	504650,67	4,50	42,9	42,1	38,4	46,2
W2 Z2_C	Woonblok 2 zuid 2	237730,32	504650,67	7,50	43,1	42,3	38,7	46,4
W2 Z3_A	Woonblok 2 zuid 3	237742,47	504659,93	1,50	42,3	41,3	37,7	45,5
W2 Z3_B	Woonblok 2 zuid 3	237742,47	504659,93	4,50	42,4	41,5	37,9	45,6
W2 Z3_C	Woonblok 2 zuid 3	237742,47	504659,93	7,50	42,6	41,7	38,2	45,9
W2 Z4_A	Woonblok 2 zuid 4	237752,11	504667,17	1,50	41,2	40,3	36,7	44,5
W2 Z4_B	Woonblok 2 zuid 4	237752,11	504667,17	4,50	41,4	40,5	37,0	44,7
W2 Z4_C	Woonblok 2 zuid 4	237752,11	504667,17	7,50	41,7	40,9	37,4	45,1
W2 Z5_A	Woonblok 2 zuid 5	237762,51	504675,16	1,50	40,9	39,9	36,5	44,2
W2 Z5_B	Woonblok 2 zuid 5	237762,51	504675,16	4,50	41,0	40,2	36,7	44,4
W2 Z5_C	Woonblok 2 zuid 5	237762,51	504675,16	7,50	41,4	40,6	37,1	44,8
W21 N1_A	Woonblok 1 toetspunt noord 1	237783,71	504757,14	1,50	39,2	38,4	34,7	42,5
W21 N1_B	Woonblok 1 toetspunt noord 1	237783,71	504757,14	4,50	40,4	39,8	36,0	43,8
W21 N1_C	Woonblok 1 toetspunt noord 1	237783,71	504757,14	7,50	42,6	41,9	38,2	45,9
W21 N2_A	Woonblok 1 toetspunt noord 2	237771,36	504764,08	1,50	41,1	40,5	36,6	44,4
W21 N2_B	Woonblok 1 toetspunt noord 2	237771,36	504764,08	4,50	43,0	42,5	38,7	46,4
W21 N2_C	Woonblok 1 toetspunt noord 2	237771,36	504764,08	7,50	45,4	44,9	41,0	48,8
W21 N3_A	Woonblok 1 toetspunt noord 3	237794,69	504750,96	1,50	36,5	35,9	32,2	39,9
W21 N3_B	Woonblok 1 toetspunt noord 3	237794,69	504750,96	4,50	38,1	37,5	33,9	41,5
W21 N3_C	Woonblok 1 toetspunt noord 3	237794,69	504750,96	7,50	40,8	40,2	36,6	44,3
W21 N4_A	Woonblok 1 toetspunt noord 4	237808,94	504742,86	1,50	34,1	33,4	29,6	37,4
W21 N4_B	Woonblok 1 toetspunt noord 4	237808,94	504742,86	4,50	35,2	34,6	30,9	38,6
W21 N4_C	Woonblok 1 toetspunt noord 4	237808,94	504742,86	7,50	37,3	36,7	33,0	40,7
W21 O1_A	Woonblok 1 toetspunt oost 1	237812,84	504729,88	1,50	43,9	42,9	39,3	47,0
W21 O1_B	Woonblok 1 toetspunt oost 1	237812,84	504729,88	4,50	43,7	42,7	39,1	46,9
W21 O1_C	Woonblok 1 toetspunt oost 1	237812,84	504729,88	7,50	43,9	43,0	39,4	47,1
W21 W1_A	Woonblok 1 toetspunt west 1	237760,20	504759,11	1,50	47,4	46,5	42,6	50,5
W21 W1_B	Woonblok 1 toetspunt west 1	237760,20	504759,11	4,50	48,5	47,8	43,9	51,7
W21 W1_C	Woonblok 1 toetspunt west 1	237760,20	504759,11	7,50	50,3	49,6	45,7	53,5
W21 Z1_A	Woonblok 1 toetspunt zuid 1	237762,03	504748,19	1,50	43,3	42,5	38,5	46,4
W21 Z1_B	Woonblok 1 toetspunt zuid 1	237762,03	504748,19	4,50	44,1	43,3	39,5	47,3
W21 Z1_C	Woonblok 1 toetspunt zuid 1	237762,03	504748,19	7,50	45,2	44,4	40,6	48,4
W21 Z2_A	Woonblok 1 toetspunt zuid 2	237773,05	504741,53	1,50	43,1	42,3	38,4	46,3
W21 Z2_B	Woonblok 1 toetspunt zuid 2	237773,05	504741,53	4,50	43,7	42,9	39,1	46,9
W21 Z2_C	Woonblok 1 toetspunt zuid 2	237773,05	504741,53	7,50	44,6	43,8	40,0	47,8
W21 Z3_A	Woonblok 1 toetspunt zuid 3	237785,13	504734,37	1,50	42,7	41,9	38,0	45,9
W21 Z3_B	Woonblok 1 toetspunt zuid 3	237785,13	504734,37	4,50	43,2	42,4	38,6	46,4
W21 Z3_C	Woonblok 1 toetspunt zuid 3	237785,13	504734,37	7,50	44,0	43,3	39,4	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W21 Z4_A	Woonblok 1 toetspunt zuid 4	237800,45	504725,19	1,50	42,8	41,9	38,2	46,0
W21 Z4_B	Woonblok 1 toetspunt zuid 4	237800,45	504725,19	4,50	43,0	42,2	38,5	46,3
W21 Z4_C	Woonblok 1 toetspunt zuid 4	237800,45	504725,19	7,50	43,7	42,9	39,2	47,0
W22 N1_A	Woonblok 1 toetspunt noord 1	237817,10	504838,60	1,50	53,5	52,5	48,6	56,5
W22 N1_B	Woonblok 1 toetspunt noord 1	237817,10	504838,60	4,50	54,7	53,7	49,9	57,8
W22 N1_C	Woonblok 1 toetspunt noord 1	237817,10	504838,60	7,50	56,3	55,4	51,5	59,4
W22 O1_A	Woonblok 1 toetspunt oost 1	237823,47	504833,20	1,50	38,7	37,8	34,1	41,9
W22 O1_B	Woonblok 1 toetspunt oost 1	237823,47	504833,20	4,50	40,3	39,6	35,9	43,7
W22 O1_C	Woonblok 1 toetspunt oost 1	237823,47	504833,20	7,50	43,1	42,6	38,7	46,5
W22 O10_A	Woonblok 1 toetspunt oost 10	237789,90	504777,84	1,50	35,8	34,9	31,4	39,1
W22 O10_B	Woonblok 1 toetspunt oost 10	237789,90	504777,84	4,50	36,9	36,0	32,6	40,2
W22 O10_C	Woonblok 1 toetspunt oost 10	237789,90	504777,84	7,50	39,2	38,6	35,1	42,7
W22 O11_A	Woonblok 1 toetspunt oost 11	237785,28	504770,23	1,50	35,9	35,0	31,5	39,2
W22 O11_B	Woonblok 1 toetspunt oost 11	237785,28	504770,23	4,50	36,9	36,1	32,6	40,2
W22 O11_C	Woonblok 1 toetspunt oost 11	237785,28	504770,23	7,50	39,0	38,4	34,9	42,5
W22 O2_A	Woonblok 1 toetspunt oost 2	237820,72	504828,68	1,50	48,2	47,1	43,3	51,2
W22 O2_B	Woonblok 1 toetspunt oost 2	237820,72	504828,68	4,50	48,1	47,1	43,3	51,2
W22 O2_C	Woonblok 1 toetspunt oost 2	237820,72	504828,68	7,50	49,2	48,1	44,4	52,2
W22 O3_A	Woonblok 1 toetspunt oost 3	237816,56	504821,74	1,50	43,5	42,4	38,6	46,5
W22 O3_B	Woonblok 1 toetspunt oost 3	237816,56	504821,74	4,50	42,9	41,8	38,2	46,0
W22 O3_C	Woonblok 1 toetspunt oost 3	237816,56	504821,74	7,50	44,0	42,9	39,3	47,1
W22 O4_A	Woonblok 1 toetspunt oost 4	237812,45	504814,96	1,50	41,9	40,8	37,2	45,0
W22 O4_B	Woonblok 1 toetspunt oost 4	237812,45	504814,96	4,50	41,6	40,5	36,9	44,7
W22 O4_C	Woonblok 1 toetspunt oost 4	237812,45	504814,96	7,50	42,4	41,4	37,9	45,6
W22 O5_A	Woonblok 1 toetspunt oost 5	237809,19	504809,63	1,50	39,8	38,7	35,0	42,8
W22 O5_B	Woonblok 1 toetspunt oost 5	237809,19	504809,63	4,50	39,7	38,7	35,1	42,9
W22 O5_C	Woonblok 1 toetspunt oost 5	237809,19	504809,63	7,50	40,8	39,9	36,4	44,1
W22 O6_A	Woonblok 1 toetspunt oost 6	237805,48	504803,49	1,50	38,1	37,1	33,5	41,3
W22 O6_B	Woonblok 1 toetspunt oost 6	237805,48	504803,49	4,50	38,5	37,6	34,0	41,7
W22 O6_C	Woonblok 1 toetspunt oost 6	237805,48	504803,49	7,50	40,1	39,3	35,8	43,5
W22 O7_A	Woonblok 1 toetspunt oost 7	237801,80	504797,46	1,50	36,1	35,2	31,6	39,4
W22 O7_B	Woonblok 1 toetspunt oost 7	237801,80	504797,46	4,50	37,0	36,2	32,7	40,4
W22 O7_C	Woonblok 1 toetspunt oost 7	237801,80	504797,46	7,50	39,2	38,6	35,1	42,7
W22 O8_A	Woonblok 1 toetspunt oost 8	237798,09	504791,47	1,50	36,0	35,1	31,5	39,3
W22 O8_B	Woonblok 1 toetspunt oost 8	237798,09	504791,47	4,50	37,0	36,2	32,7	40,3
W22 O8_C	Woonblok 1 toetspunt oost 8	237798,09	504791,47	7,50	39,3	38,6	35,1	42,8
W22 O9_A	Woonblok 1 toetspunt oost 9	237794,56	504785,54	1,50	36,0	35,1	31,5	39,3
W22 O9_B	Woonblok 1 toetspunt oost 9	237794,56	504785,54	4,50	37,0	36,2	32,6	40,3
W22 O9_C	Woonblok 1 toetspunt oost 9	237794,56	504785,54	7,50	39,3	38,6	35,1	42,8
W22 W1_A	Woonblok 1 toetspunt west 1	237771,86	504778,75	1,50	48,0	47,2	43,3	51,2
W22 W1_B	Woonblok 1 toetspunt west 1	237771,86	504778,75	4,50	49,4	48,6	44,8	52,6
W22 W1_C	Woonblok 1 toetspunt west 1	237771,86	504778,75	7,50	51,6	51,0	47,0	54,9
W22 W10_A	Woonblok 1 toetspunt west 10	237805,44	504835,20	1,50	52,6	51,6	47,7	55,6
W22 W10_B	Woonblok 1 toetspunt west 10	237805,44	504835,20	4,50	54,3	53,4	49,6	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W22 W10_C	Woonblok 1 toetspunt west 10	237805,44	504835,20	7,50	56,8	56,0	52,0	59,9	
W22 W11_A	Woonblok 1 toetspunt west 11	237809,03	504841,24	1,50	53,6	52,6	48,7	56,6	
W22 W11_B	Woonblok 1 toetspunt west 11	237809,03	504841,24	4,50	55,3	54,5	50,6	58,5	
W22 W11_C	Woonblok 1 toetspunt west 11	237809,03	504841,24	7,50	57,7	56,9	52,9	60,8	
W22 W2_A	Woonblok 1 toetspunt west 2	237776,09	504785,84	1,50	48,5	47,6	43,7	51,6	
W22 W2_B	Woonblok 1 toetspunt west 2	237776,09	504785,84	4,50	49,8	49,1	45,2	53,1	
W22 W2_C	Woonblok 1 toetspunt west 2	237776,09	504785,84	7,50	52,1	51,6	47,6	55,4	
W22 W3_A	Woonblok 1 toetspunt west 3	237780,38	504793,05	1,50	48,8	47,9	44,0	51,9	
W22 W3_B	Woonblok 1 toetspunt west 3	237780,38	504793,05	4,50	50,2	49,4	45,6	53,4	
W22 W3_C	Woonblok 1 toetspunt west 3	237780,38	504793,05	7,50	52,6	52,1	48,1	55,9	
W22 W4_A	Woonblok 1 toetspunt west 4	237784,26	504799,59	1,50	48,9	48,0	44,2	52,0	
W22 W4_B	Woonblok 1 toetspunt west 4	237784,26	504799,59	4,50	50,5	49,7	45,9	53,7	
W22 W4_C	Woonblok 1 toetspunt west 4	237784,26	504799,59	7,50	53,0	52,5	48,4	56,3	
W22 W5_A	Woonblok 1 toetspunt west 5	237787,47	504804,98	1,50	49,4	48,5	44,7	52,5	
W22 W5_B	Woonblok 1 toetspunt west 5	237787,47	504804,98	4,50	51,0	50,2	46,4	54,2	
W22 W5_C	Woonblok 1 toetspunt west 5	237787,47	504804,98	7,50	53,5	53,0	48,9	56,8	
W22 W6_A	Woonblok 1 toetspunt west 6	237790,97	504810,91	1,50	49,8	48,9	45,0	52,9	
W22 W6_B	Woonblok 1 toetspunt west 6	237790,97	504810,91	4,50	51,4	50,7	46,8	54,6	
W22 W6_C	Woonblok 1 toetspunt west 6	237790,97	504810,91	7,50	54,0	53,4	49,4	57,2	
W22 W7_A	Woonblok 1 toetspunt west 7	237794,18	504816,28	1,50	50,6	49,6	45,8	53,7	
W22 W7_B	Woonblok 1 toetspunt west 7	237794,18	504816,28	4,50	52,1	51,3	47,5	55,3	
W22 W7_C	Woonblok 1 toetspunt west 7	237794,18	504816,28	7,50	54,6	54,0	50,0	57,8	
W22 W8_A	Woonblok 1 toetspunt west 8	237798,04	504822,78	1,50	51,0	50,1	46,3	54,1	
W22 W8_B	Woonblok 1 toetspunt west 8	237798,04	504822,78	4,50	52,7	51,9	48,1	55,9	
W22 W8_C	Woonblok 1 toetspunt west 8	237798,04	504822,78	7,50	55,2	54,6	50,5	58,4	
W22 W9_A	Woonblok 1 toetspunt west 9	237801,95	504829,32	1,50	51,9	51,0	47,1	55,0	
W22 W9_B	Woonblok 1 toetspunt west 9	237801,95	504829,32	4,50	53,5	52,7	48,9	56,7	
W22 W9_C	Woonblok 1 toetspunt west 9	237801,95	504829,32	7,50	56,0	55,3	51,3	59,2	
W22 Z1_A	Woonblok 1 toetspunt zuid 1	237774,29	504767,31	1,50	42,7	41,9	37,9	45,8	
W22 Z1_B	Woonblok 1 toetspunt zuid 1	237774,29	504767,31	4,50	43,9	43,2	39,3	47,2	
W22 Z1_C	Woonblok 1 toetspunt zuid 1	237774,29	504767,31	7,50	45,7	45,0	41,1	48,9	
W23 O1_A	Woonblok 23 oost 1	237847,37	504813,87	1,50	35,7	34,7	31,2	38,9	
W23 O1_B	Woonblok 23 oost 1	237847,37	504813,87	4,50	35,9	34,9	31,4	39,1	
W23 O1_C	Woonblok 23 oost 1	237847,37	504813,87	7,50	36,6	35,7	32,2	39,9	
W23 O2_A	Woonblok 23 oost 2	237838,24	504826,14	1,50	53,8	52,8	48,9	56,8	
W23 O2_B	Woonblok 23 oost 2	237838,24	504826,14	4,50	53,9	52,9	49,1	56,9	
W23 O2_C	Woonblok 23 oost 2	237838,24	504826,14	7,50	55,0	54,0	50,2	58,1	
W23 W1_A	Woonblok 23 west 1	237823,18	504827,60	1,50	46,0	44,8	41,1	48,9	
W23 W1_B	Woonblok 23 west 1	237823,18	504827,60	4,50	45,2	44,1	40,4	48,2	
W23 W1_C	Woonblok 23 west 1	237823,18	504827,60	7,50	45,9	44,8	41,1	48,9	
W23 Z1_A	Woonblok 23 zuid 1	237830,59	504814,86	1,50	31,4	30,6	27,0	34,7	
W23 Z1_B	Woonblok 23 zuid 1	237830,59	504814,86	4,50	33,1	32,4	28,9	36,6	
W23 Z1_C	Woonblok 23 zuid 1	237830,59	504814,86	7,50	37,0	36,3	32,8	40,5	
W24 N1_A	Woonblok 23 noord 1	237847,15	504802,70	1,50	46,1	45,1	41,3	49,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W24 N1_B	Woonblok 23 noord 1	237847,15	504802,70	4,50	45,7	44,6	40,8	48,7
W24 N1_C	Woonblok 23 noord 1	237847,15	504802,70	7,50	45,9	44,9	41,1	48,9
W24 O1_A	Woonblok 24 oost 1	237826,86	504753,63	1,50	46,3	45,2	41,6	49,4
W24 O1_B	Woonblok 24 oost 1	237826,86	504753,63	4,50	45,8	44,7	41,1	48,9
W24 O1_C	Woonblok 24 oost 1	237826,86	504753,63	7,50	45,6	44,6	41,0	48,8
W24 O2_A	Woonblok 24 oost 2	237834,28	504766,29	1,50	46,7	45,7	42,0	49,8
W24 O2_B	Woonblok 24 oost 2	237834,28	504766,29	4,50	46,1	45,1	41,5	49,3
W24 O2_C	Woonblok 24 oost 2	237834,28	504766,29	7,50	46,0	45,0	41,4	49,2
W24 O3_A	Woonblok 24 oost 3	237841,64	504778,73	1,50	47,0	46,0	42,3	50,1
W24 O3_B	Woonblok 24 oost 3	237841,64	504778,73	4,50	46,4	45,4	41,7	49,5
W24 O3_C	Woonblok 24 oost 3	237841,64	504778,73	7,50	46,4	45,4	41,7	49,5
W24 O4_A	Woonblok 24 oost 4	237848,00	504789,33	1,50	47,8	46,8	43,0	50,9
W24 O4_B	Woonblok 24 oost 4	237848,00	504789,33	4,50	47,2	46,2	42,4	50,2
W24 O4_C	Woonblok 24 oost 4	237848,00	504789,33	7,50	47,4	46,4	42,6	50,5
W24 W1_A	Woonblok 24 west 1	237835,46	504800,91	1,50	33,3	32,5	28,9	36,6
W24 W1_B	Woonblok 24 west 1	237835,46	504800,91	4,50	34,8	34,2	30,6	38,3
W24 W1_C	Woonblok 24 west 1	237835,46	504800,91	7,50	38,6	38,0	34,5	42,1
W24 W2_A	Woonblok 24 west 2	237828,20	504788,87	1,50	33,3	32,6	29,0	36,7
W24 W2_B	Woonblok 24 west 2	237828,20	504788,87	4,50	35,1	34,4	30,9	38,6
W24 W2_C	Woonblok 24 west 2	237828,20	504788,87	7,50	38,7	38,1	34,6	42,2
W24 W3_A	Woonblok 24 west 3	237819,16	504773,97	1,50	33,6	32,9	29,3	37,0
W24 W3_B	Woonblok 24 west 3	237819,16	504773,97	4,50	35,5	34,8	31,3	38,9
W24 W3_C	Woonblok 24 west 3	237819,16	504773,97	7,50	38,9	38,3	34,8	42,4
W24 W4_A	Woonblok 24 west 4	237811,10	504760,96	1,50	34,4	33,7	30,1	37,8
W24 W4_B	Woonblok 24 west 4	237811,10	504760,96	4,50	36,2	35,6	32,0	39,7
W24 W4_C	Woonblok 24 west 4	237811,10	504760,96	7,50	39,5	38,8	35,3	43,0
W24 Z1_A	Woonblok 24 zuid 1	237811,41	504744,61	1,50	33,9	33,2	29,5	37,2
W24 Z1_B	Woonblok 24 zuid 1	237811,41	504744,61	4,50	35,0	34,4	30,7	38,4
W24 Z1_C	Woonblok 24 zuid 1	237811,41	504744,61	7,50	37,6	37,0	33,3	41,0
W3 NO1_A	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	237737,16	504735,02	1,50	44,5	43,6	39,9	47,7
W3 NO1_B	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	237737,16	504735,02	4,50	45,5	44,7	40,9	48,7
W3 NO1_C	Woonblok 1 toetspunt noordoost 1	237737,16	504735,02	7,50	47,1	46,4	42,5	50,3
W3 NW1_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237664,61	504689,08	1,50	50,8	49,8	45,9	53,8
W3 NW1_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237664,61	504689,08	4,50	51,8	50,9	47,0	54,9
W3 NW1_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237664,61	504689,08	7,50	53,1	52,3	48,4	56,2
W3 NW10_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 10	237727,69	504737,06	1,50	48,1	47,2	43,3	51,2
W3 NW10_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 10	237727,69	504737,06	4,50	49,2	48,4	44,6	52,4
W3 NW10_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 10	237727,69	504737,06	7,50	50,8	50,2	46,2	54,1
W3 NW2_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	237673,64	504695,95	1,50	50,0	49,1	45,1	53,0
W3 NW2_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	237673,64	504695,95	4,50	51,0	50,2	46,3	54,2
W3 NW2_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 2	237673,64	504695,95	7,50	52,4	51,6	47,7	55,6
W3 NW3_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	237681,52	504701,94	1,50	49,4	48,4	44,5	52,4
W3 NW3_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	237681,52	504701,94	4,50	50,5	49,6	45,7	53,6
W3 NW3_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 3	237681,52	504701,94	7,50	51,9	51,1	47,2	55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W3 NW4_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	237688,68	504707,42	1,50	49,0	48,1	44,1	52,0	
W3 NW4_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	237688,68	504707,42	4,50	50,1	49,3	45,4	53,3	
W3 NW4_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 4	237688,68	504707,42	7,50	51,6	50,8	46,9	54,8	
W3 NW5_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 5	237695,99	504712,98	1,50	48,7	47,8	43,8	51,7	
W3 NW5_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 5	237695,99	504712,98	4,50	49,8	49,0	45,1	53,0	
W3 NW5_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 5	237695,99	504712,98	7,50	51,3	50,6	46,7	54,5	
W3 NW6_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 6	237702,61	504718,01	1,50	48,5	47,6	43,6	51,5	
W3 NW6_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 6	237702,61	504718,01	4,50	49,6	48,8	45,0	52,8	
W3 NW6_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 6	237702,61	504718,01	7,50	51,2	50,5	46,5	54,4	
W3 NW7_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 7	237709,93	504723,55	1,50	48,3	47,4	43,5	51,4	
W3 NW7_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 7	237709,93	504723,55	4,50	49,5	48,7	44,8	52,6	
W3 NW7_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 7	237709,93	504723,55	7,50	51,0	50,3	46,4	54,2	
W3 NW8_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 8	237715,46	504727,78	1,50	48,2	47,3	43,3	51,2	
W3 NW8_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 8	237715,46	504727,78	4,50	49,3	48,5	44,7	52,5	
W3 NW8_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 8	237715,46	504727,78	7,50	50,9	50,3	46,3	54,2	
W3 NW9_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 9	237721,15	504732,10	1,50	47,9	47,0	43,1	51,0	
W3 NW9_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 9	237721,15	504732,10	4,50	49,1	48,3	44,5	52,3	
W3 NW9_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 9	237721,15	504732,10	7,50	50,8	50,1	46,2	54,0	
W3 ZO1_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 1	237673,47	504676,15	1,50	33,6	33,0	29,5	37,1	
W3 ZO1_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 1	237673,47	504676,15	4,50	35,8	35,2	31,8	39,4	
W3 ZO1_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 1	237673,47	504676,15	7,50	37,5	37,0	33,6	41,2	
W3 ZO10_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 10	237738,98	504726,79	1,50	36,4	35,7	32,0	39,7	
W3 ZO10_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 10	237738,98	504726,79	4,50	37,8	37,2	33,5	41,2	
W3 ZO10_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 10	237738,98	504726,79	7,50	40,0	39,4	35,6	43,4	
W3 ZO2_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 2	237684,65	504684,85	1,50	33,5	32,9	29,4	37,0	
W3 ZO2_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 2	237684,65	504684,85	4,50	35,8	35,3	31,8	39,4	
W3 ZO2_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 2	237684,65	504684,85	7,50	37,7	37,2	33,7	41,3	
W3 ZO3_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 3	237692,36	504690,75	1,50	33,7	33,1	29,6	37,3	
W3 ZO3_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 3	237692,36	504690,75	4,50	36,1	35,6	32,1	39,7	
W3 ZO3_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 3	237692,36	504690,75	7,50	38,1	37,6	34,1	41,7	
W3 ZO4_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 4	237700,03	504696,68	1,50	33,7	33,0	29,6	37,2	
W3 ZO4_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 4	237700,03	504696,68	4,50	36,1	35,6	32,1	39,7	
W3 ZO4_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 4	237700,03	504696,68	7,50	38,2	37,7	34,2	41,8	
W3 ZO5_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 5	237708,13	504702,92	1,50	33,6	33,0	29,5	37,1	
W3 ZO5_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 5	237708,13	504702,92	4,50	36,1	35,5	32,1	39,7	
W3 ZO5_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 5	237708,13	504702,92	7,50	38,3	37,8	34,3	41,9	
W3 ZO6_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 6	237715,63	504708,73	1,50	33,3	32,7	29,2	36,8	
W3 ZO6_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 6	237715,63	504708,73	4,50	35,6	35,1	31,6	39,2	
W3 ZO6_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 6	237715,63	504708,73	7,50	38,1	37,6	34,1	41,7	
W3 ZO7_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 7	237722,73	504714,18	1,50	33,1	32,4	28,9	36,6	
W3 ZO7_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 7	237722,73	504714,18	4,50	35,3	34,7	31,2	38,9	
W3 ZO7_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 7	237722,73	504714,18	7,50	37,9	37,4	33,9	41,5	
W3 ZO8_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 8	237728,67	504718,73	1,50	34,7	33,9	30,2	38,0	
W3 ZO8_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 8	237728,67	504718,73	4,50	36,1	35,4	31,8	39,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W3 ZO8_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 8	237728,67	504718,73	7,50	38,0	37,4	33,9	41,5	
W3 ZO9_A	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 9	237734,04	504722,98	1,50	39,0	37,9	34,2	42,0	
W3 ZO9_B	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 9	237734,04	504722,98	4,50	39,1	38,1	34,3	42,2	
W3 ZO9_C	Woonblok 1 toetspunt zuidoost 9	237734,04	504722,98	7,50	40,1	39,1	35,5	43,3	
W4 NW1_A	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237739,24	504722,33	1,50	38,5	37,4	33,6	41,5	
W4 NW1_B	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237739,24	504722,33	4,50	38,3	37,1	33,4	41,3	
W4 NW1_C	Woonblok 1 toetspunt noordwest 1	237739,24	504722,33	7,50	38,6	37,6	33,9	41,7	
W4 O1_A	Woonblok 4 oost 1	237749,20	504718,94	1,50	40,1	39,5	35,8	43,5	
W4 O1_B	Woonblok 4 oost 1	237749,20	504718,94	4,50	41,7	41,1	37,4	45,1	
W4 O1_C	Woonblok 4 oost 1	237749,20	504718,94	7,50	43,6	43,0	39,2	47,0	
W4 O2_A	Woonblok 4 oost 2	237758,07	504707,36	1,50	--	--	--	--	
W4 O2_B	Woonblok 4 oost 2	237758,07	504707,36	4,50	--	--	--	--	
W4 O2_C	Woonblok 4 oost 2	237758,07	504707,36	7,50	--	--	--	--	
W4 W1_A	Woonblok 4 west 1	237747,65	504699,59	1,50	32,7	31,9	28,4	36,1	
W4 W1_B	Woonblok 4 west 1	237747,65	504699,59	4,50	34,7	34,0	30,5	38,1	
W4 W1_C	Woonblok 4 west 1	237747,65	504699,59	7,50	38,5	37,8	34,3	42,0	
W4 W2_A	Woonblok 4 west 2	237739,50	504710,24	1,50	32,7	32,0	28,4	36,1	
W4 W2_B	Woonblok 4 west 2	237739,50	504710,24	4,50	34,4	33,8	30,2	37,9	
W4 W2_C	Woonblok 4 west 2	237739,50	504710,24	7,50	38,0	37,4	33,8	41,5	
W4 Z1_A	Woonblok 4 zuid 1	237760,18	504694,18	1,50	33,1	32,4	28,9	36,6	
W4 Z1_B	Woonblok 4 zuid 1	237760,18	504694,18	4,50	34,1	33,5	30,0	37,6	
W4 Z1_C	Woonblok 4 zuid 1	237760,18	504694,18	7,50	36,5	35,8	32,3	40,0	
W5 ZW1_A	Woonblok 5 toetspunt zuidwest 1	237719,44	504561,43	1,50	48,4	47,4	43,6	51,4	
W5 ZW1_B	Woonblok 5 toetspunt zuidwest 1	237719,44	504561,43	4,50	48,4	47,4	43,6	51,5	
W5 ZW1_C	Woonblok 5 toetspunt zuidwest 1	237719,44	504561,43	7,50	48,2	47,3	43,5	51,3	
W5 ZW2_A	Woonblok 5 toetspunt zuidwest 2	237713,77	504568,89	1,50	48,7	47,7	43,8	51,7	
W5 ZW2_B	Woonblok 5 toetspunt zuidwest 2	237713,77	504568,89	4,50	48,7	47,7	43,9	51,8	
W5 ZW2_C	Woonblok 5 toetspunt zuidwest 2	237713,77	504568,89	7,50	48,6	47,6	43,8	51,7	
W8 ZW1_A	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 1	237777,52	504484,28	1,50	47,0	46,0	42,3	50,1	
W8 ZW1_B	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 1	237777,52	504484,28	4,50	47,0	46,0	42,3	50,1	
W8 ZW1_C	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 1	237777,52	504484,28	7,50	46,8	45,9	42,2	50,0	
W8 ZW2_A	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 2	237771,44	504492,75	1,50	47,0	46,0	42,2	50,1	
W8 ZW2_B	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 2	237771,44	504492,75	4,50	47,0	46,0	42,3	50,1	
W8 ZW2_C	Woonblok 8 toetspunt zuidwest 2	237771,44	504492,75	7,50	46,8	45,8	42,2	50,0	
W9 Z1_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 1	237825,91	504421,05	1,50	45,5	44,5	40,8	48,6	
W9 Z1_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 1	237825,91	504421,05	4,50	45,5	44,6	40,9	48,7	
W9 Z1_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 1	237825,91	504421,05	7,50	45,4	44,4	40,8	48,6	
W9 Z10_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 10	237798,35	504457,54	1,50	46,3	45,3	41,6	49,4	
W9 Z10_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 10	237798,35	504457,54	4,50	46,3	45,3	41,6	49,4	
W9 Z10_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 10	237798,35	504457,54	7,50	46,1	45,2	41,5	49,3	
W9 Z11_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 11	237795,02	504461,95	1,50	46,2	45,2	41,5	49,3	
W9 Z11_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 11	237795,02	504461,95	4,50	46,2	45,2	41,6	49,3	
W9 Z11_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 11	237795,02	504461,95	7,50	46,0	45,1	41,4	49,2	
W9 Z12_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 12	237790,89	504467,44	1,50	46,4	45,4	41,7	49,5	



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W9 Z12_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 12	237790,89	504467,44	4,50	46,4	45,4	41,7	49,5
W9 Z12_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 12	237790,89	504467,44	7,50	46,2	45,2	41,6	49,4
W9 Z13_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 13	237787,32	504472,09	1,50	46,5	45,5	41,7	49,6
W9 Z13_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 13	237787,32	504472,09	4,50	46,5	45,5	41,8	49,6
W9 Z13_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 13	237787,32	504472,09	7,50	46,3	45,3	41,7	49,4
W9 Z14_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 14	237784,66	504475,65	1,50	46,2	45,2	41,5	49,3
W9 Z14_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 14	237784,66	504475,65	4,50	46,2	45,2	41,6	49,4
W9 Z14_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 14	237784,66	504475,65	7,50	46,1	45,1	41,4	49,2
W9 Z2_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 2	237823,77	504423,85	1,50	45,5	44,5	40,8	48,6
W9 Z2_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 2	237823,77	504423,85	4,50	45,6	44,6	41,0	48,8
W9 Z2_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 2	237823,77	504423,85	7,50	45,4	44,5	40,9	48,6
W9 Z3_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 3	237821,48	504426,88	1,50	45,6	44,6	40,9	48,7
W9 Z3_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 3	237821,48	504426,88	4,50	45,6	44,7	41,1	48,8
W9 Z3_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 3	237821,48	504426,88	7,50	45,5	44,5	40,9	48,7
W9 Z4_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 4	237819,46	504429,58	1,50	45,5	44,6	40,9	48,7
W9 Z4_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 4	237819,46	504429,58	4,50	45,6	44,6	41,0	48,7
W9 Z4_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 4	237819,46	504429,58	7,50	45,4	44,5	40,8	48,6
W9 Z5_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 5	237816,41	504433,62	1,50	45,6	44,7	41,0	48,8
W9 Z5_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 5	237816,41	504433,62	4,50	45,7	44,7	41,1	48,8
W9 Z5_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 5	237816,41	504433,62	7,50	45,5	44,6	40,9	48,7
W9 Z6_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 6	237813,05	504438,08	1,50	45,8	44,8	41,1	48,9
W9 Z6_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 6	237813,05	504438,08	4,50	45,7	44,8	41,2	48,9
W9 Z6_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 6	237813,05	504438,08	7,50	45,6	44,7	41,0	48,8
W9 Z7_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 7	237809,52	504442,73	1,50	46,0	45,1	41,4	49,2
W9 Z7_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 7	237809,52	504442,73	4,50	46,0	45,1	41,4	49,2
W9 Z7_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 7	237809,52	504442,73	7,50	45,9	44,9	41,3	49,1
W9 Z8_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 8	237805,71	504447,79	1,50	46,1	45,1	41,4	49,2
W9 Z8_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 8	237805,71	504447,79	4,50	46,1	45,2	41,5	49,3
W9 Z8_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 8	237805,71	504447,79	7,50	46,0	45,0	41,4	49,1
W9 Z9_A	Woonblok 12 toetspunt zuid 9	237801,59	504453,25	1,50	46,2	45,3	41,6	49,4
W9 Z9_B	Woonblok 12 toetspunt zuid 9	237801,59	504453,25	4,50	46,2	45,3	41,6	49,4
W9 Z9_C	Woonblok 12 toetspunt zuid 9	237801,59	504453,25	7,50	46,1	45,1	41,5	49,3
W9 ZW1_A	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 1	237751,95	504518,54	1,50	47,5	46,5	42,7	50,6
W9 ZW1_B	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 1	237751,95	504518,54	4,50	47,5	46,5	42,8	50,6
W9 ZW1_C	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 1	237751,95	504518,54	7,50	47,3	46,4	42,6	50,4
W9 ZW2_A	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 2	237746,21	504526,14	1,50	47,7	46,7	42,9	50,8
W9 ZW2_B	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 2	237746,21	504526,14	4,50	47,7	46,7	43,0	50,8
W9 ZW2_C	Woonblok 9 toetspunt zuidwest 2	237746,21	504526,14	7,50	47,5	46,6	42,8	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 3D Model spoorweglawaai inclusief scherm

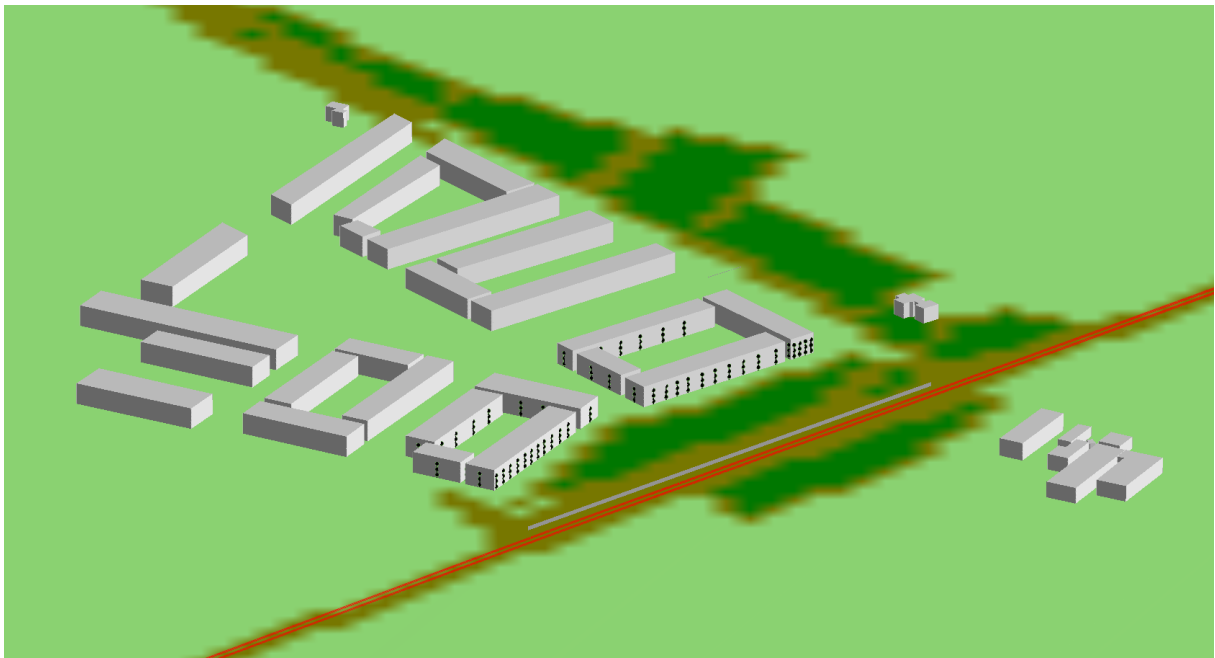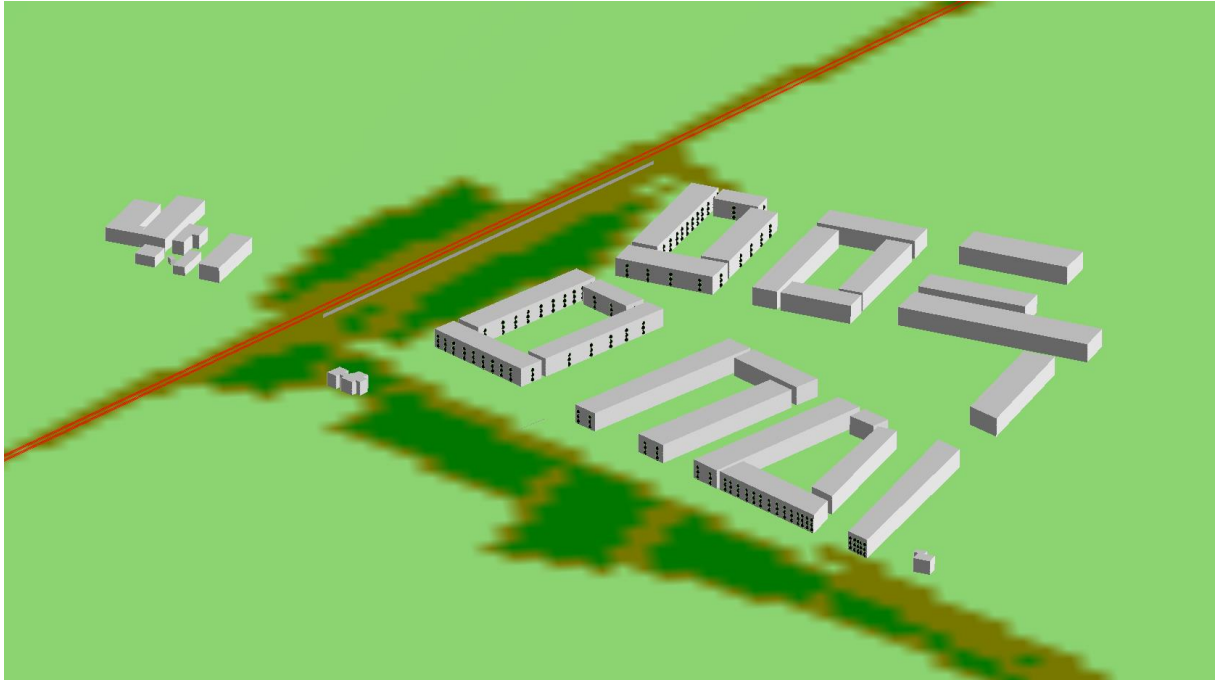



figuur b

Bijlage 9 Itemeigenschappen spoor inclusief scherm

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

ItemID	Type	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2
491	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120
492	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120
493	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120
494	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120
495	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120
496	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120
497	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120
498	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120
499	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120
500	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120
501	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	3,040	0,960	0,240	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,360	3,120
503	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
504	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
505	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
506	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
507	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
508	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
509	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
510	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	114	114	114	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
511	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	114	114	114	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
512	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
513	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
514	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	116	116	116	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
515	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	116	116	116	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
516	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
517	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
518	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	119	119	119	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
519	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	119	119	119	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
520	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
521	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
522	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
523	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
524	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	123	123	123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
525	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	123	123	123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

ItemID	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4
491	0,960	0,000	-125	-125	-125	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100
492	0,960	0,000	-125	-125	-125	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100
493	0,960	0,000	-128	-128	-128	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100
494	0,960	0,000	-130	-130	-130	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100
495	0,960	0,000	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100
496	0,960	0,000	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100
497	0,960	0,000	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100
498	0,960	0,000	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100
499	0,960	0,000	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100
500	0,960	0,000	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100
501	0,960	0,000	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,100
503	1,080	0,000	91	91	91	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
504	1,080	0,000	91	91	91	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
505	1,080	0,000	94	94	94	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
506	1,080	0,000	94	94	94	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
507	1,080	0,000	96	96	96	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
508	1,080	0,000	96	96	96	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
509	1,080	0,000	99	99	99	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
510	1,080	0,000	99	99	99	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
511	1,080	0,000	101	101	101	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
512	1,080	0,000	101	101	101	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
513	1,080	0,000	103	103	103	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
514	1,080	0,000	103	103	103	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
515	1,080	0,000	105	105	105	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
516	1,080	0,000	105	105	105	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
517	1,080	0,000	107	107	107	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518	1,080	0,000	107	107	107	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
519	1,080	0,000	109	109	109	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
520	1,080	0,000	109	109	109	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
521	1,080	0,000	110	110	110	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
522	1,080	0,000	110	110	110	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
523	1,080	0,000	112	112	112	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
524	1,080	0,000	112	112	112	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
525	1,080	0,000	114	114	114	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

ItemID	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6
491	3,520	1,250	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand
492	3,520	1,250	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand
493	3,520	1,250	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand
494	3,520	1,250	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand
495	3,520	1,250	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand
496	3,520	1,250	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand
497	3,520	1,250	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand
498	3,520	1,250	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand
499	3,520	1,250	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand
500	3,520	1,250	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand
501	3,520	1,250	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,010	0,060	0,060	90	90	90	0	Doorgaand
503	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
504	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
505	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
506	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
507	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
508	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
509	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
510	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
511	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
512	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
513	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
514	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
515	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
516	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
517	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
518	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
519	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
520	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
521	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
522	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
523	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
524	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
525	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

ItemID	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8
491	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
492	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
493	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
494	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
495	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
496	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
497	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
498	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
499	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
500	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
501	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
503	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
504	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
505	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
506	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
507	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
508	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
509	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
510	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
511	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
512	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
513	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
514	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
515	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
516	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
517	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
518	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
519	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
520	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
521	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
522	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
523	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
524	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
525	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

ItemID	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	Trein 10	Profiel10
491	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
492	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
493	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
494	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
495	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
496	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
497	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
498	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
499	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
500	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
501	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
503	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
504	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
505	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
506	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
507	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
508	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
509	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
510	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
511	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
512	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
513	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
514	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
515	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
516	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
517	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
518	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
519	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
520	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
521	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
522	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
523	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
524	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
525	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

ItemID	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11
491	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
492	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
493	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
494	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
495	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
496	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
497	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
498	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
499	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
500	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
501	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
503	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
504	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
505	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
506	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
507	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
509	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
510	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
511	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
512	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
513	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
514	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
515	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
516	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
517	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
518	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
519	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
520	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
521	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
522	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
523	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
524	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
525	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

ItemID	V(N) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	V(D) 13
491	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
492	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
493	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
494	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
495	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
496	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
497	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
498	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
499	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
500	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
501	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
503	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
504	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
505	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
506	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
507	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
508	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
509	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
510	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
511	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
512	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
513	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
514	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
515	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
516	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
517	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
518	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
519	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
520	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
521	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
522	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
523	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
524	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
525	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

ItemID	V(A) 13	V(N) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14
491	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
492	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
493	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
494	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
495	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
496	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
497	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
498	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
499	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
500	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
501	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
503	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
504	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
505	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
506	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
507	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
508	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
509	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
510	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
511	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
512	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
513	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
514	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
515	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
516	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
517	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
518	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
519	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
520	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
521	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
522	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
523	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
524	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
525	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

ItemID	Type	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2
526	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
527	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
528	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	125	125	125	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
529	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	125	125	125	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
530	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
531	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
532	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
533	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
534	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
535	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
536	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
537	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
538	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
539	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
540	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
541	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
542	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
543	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
544	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
545	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
546	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
547	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
548	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380
549	Intensiteit	MAT'64-V	Doorgaand	2,980	1,720	0,340	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,380

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

ItemID	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4
526	1,080	0,000	114	114	114	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
527	1,080	0,000	115	115	115	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
528	1,080	0,000	115	115	115	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
529	1,080	0,000	116	116	116	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
530	1,080	0,000	116	116	116	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
531	1,080	0,000	118	118	118	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
532	1,080	0,000	118	118	118	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
533	1,080	0,000	118	118	118	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
534	1,080	0,000	118	118	118	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
535	1,080	0,000	119	119	119	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
536	1,080	0,000	119	119	119	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
537	1,080	0,000	120	120	120	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
538	1,080	0,000	120	120	120	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
539	1,080	0,000	122	122	122	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
540	1,080	0,000	123	123	123	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
541	1,080	0,000	124	124	124	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
542	1,080	0,000	125	125	125	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
543	1,080	0,000	126	126	126	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
544	1,080	0,000	126	126	126	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
545	1,080	0,000	127	127	127	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
546	1,080	0,000	127	127	127	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
547	1,080	0,000	128	128	128	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
548	1,080	0,000	129	129	129	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
549	1,080	0,000	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,700

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

ItemID	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6
526	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
527	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
528	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
529	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
530	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
531	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
532	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
533	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
534	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
535	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
536	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
537	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
538	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
539	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
540	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
541	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
542	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
543	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
544	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
545	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
546	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
547	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
548	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand
549	0,580	1,460	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

ItemID	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8
526	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
527	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
528	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
529	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
530	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
531	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
532	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
533	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
534	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
535	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
536	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
537	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
538	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
539	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
540	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
541	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
542	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
543	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
544	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
545	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
546	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
547	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
548	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
549	0,000	0,050	0,080	90	90	90	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

ItemID	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	Trein 10	Profiel10
526	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
527	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
528	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
529	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
530	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
531	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
532	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
533	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
534	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
535	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
536	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
537	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
538	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
539	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
540	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
541	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
542	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
543	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
544	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
545	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
546	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
547	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
548	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand
549	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

ItemID	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11
526	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
527	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
528	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
529	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
530	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
531	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
532	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
533	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
534	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
535	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
536	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
537	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
538	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
539	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
540	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
541	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
542	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
543	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
544	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
545	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
546	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
547	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
548	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0
549	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

ItemID	V(N) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	V(D) 13
526	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
527	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
528	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
529	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
530	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
531	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
532	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
533	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
534	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
535	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
536	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
537	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
538	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
539	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
540	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
541	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
542	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
543	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
544	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
545	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
546	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
547	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
548	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0
549	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

ItemID	V(A) 13	V(N) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14
526	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
527	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
528	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
529	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
530	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
531	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
532	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
533	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
534	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
535	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
536	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
537	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
538	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
539	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
540	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
541	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
542	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
543	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
544	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
545	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
546	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
547	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
548	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
549	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0