

HERONTWIKKELING WEEZENLANDEN NOORD

IN ZWOLLE

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawai

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

HERONTWIKKELING WEEZENLANDEN NOORD

IN ZWOLLE

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Rapportnummer: 20-07578.R01.V04
Status: Definitief
Datum: 22 november 2021

In opdracht van: BJZ.nu Ruimtelijke ordening en projectrealisatie
Twentepoort 16a
7609 RG Almelo
Contactpersoon: de heer N. Broekhuis

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: Ing. R. Schram
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: Robert.schram@alcedo.nl



INHOUD

1	INLEIDING	3
2	WETTELIJK KADER	5
2.1	Zones langs wegen	5
2.2	Grenswaarden wegverkeerslawaaï	5
2.3	Gemeentelijk geluidsbeleid	6
2.4	Stiller verkeer in de toekomst	6
3	WEGVERKEERSLAWAAI	7
3.1	Verkeersgegevens	7
3.2	Rekenmodel	7
3.3	Rekenresultaten en beoordeling	8
3.4	Afweging maatregelen	14
3.5	Hogere grenswaarde	14
4	CONCLUSIE	17

Bijlagen


- Bijlage 1 figuren
- Bijlage 2 invoergegevens rekenmodel
- Bijlage 3 resultaten
- Bijlage 4 ontvangen verkeersgegevens

1

INLEIDING


In opdracht van BJZ.NU heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de herontwikkeling van Weezenlanden Noord te Zwolle. Het betreft een binnenstedelijke locatie waar op dit moment enkele flatgebouwen aanwezig zijn. Het voornemen is om gefaseerd alles te vervangen en te ontwikkelen tot hoogwaardig woongebied met woontorens/-gebouwen.

In de volgende figuur is de globale ligging van de planlocatie en nabije omgeving weergegeven op een luchtfoto.

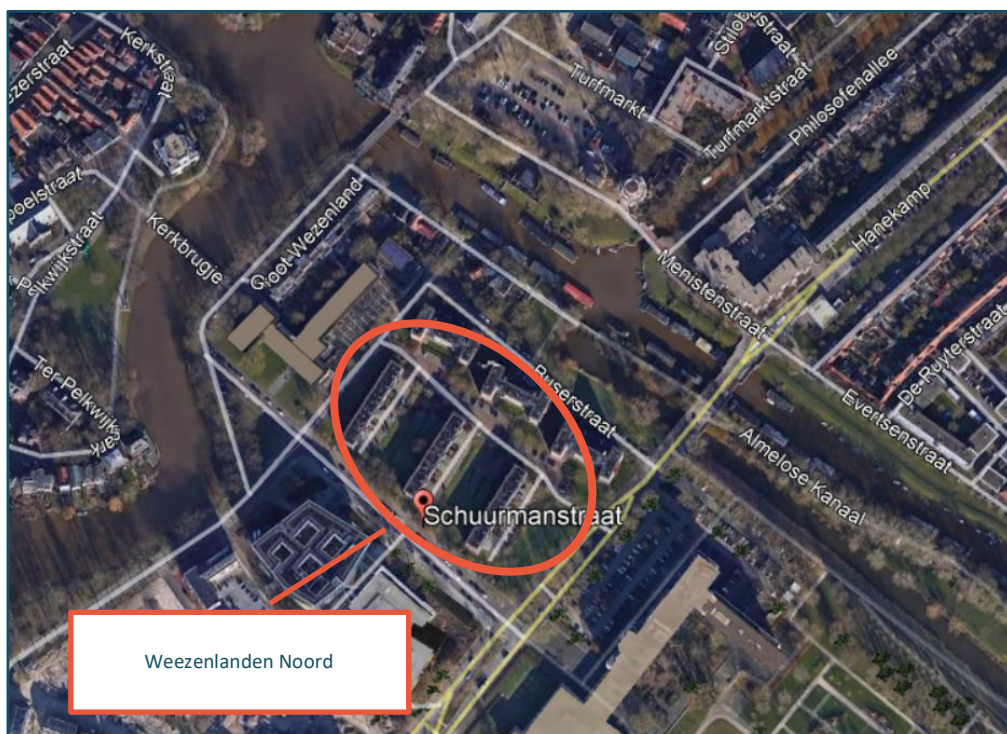

Figuur 1 Luchtfoto met globale ligging van de planlocatie (oranje kader).

In de volgende figuur is een 3D-impressie van de bouwvolumes binnen het plan weergegeven.

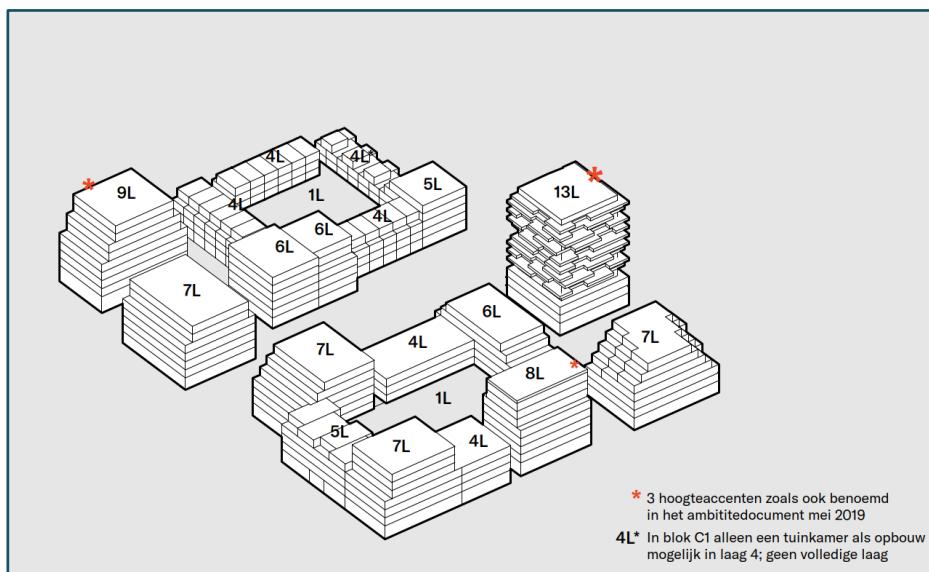

Figuur 2 3D-impresie plan Weezenlanden Noord in Zwolle.

De planlocatie is gelegen binnen de geluidszone van meerdere wegen. Hiervoor dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer en het toetsen hiervan aan de grenswaarden. Het gewenste detailniveau van het onderzoek betreft de berekening en beoordeling van de geluidsbelasting op de gevel per bouwlaag en per gevel oriëntatie van ieder gebouw.

Uitgangspunt voor het onderzoek is de tekeningen set 200107_BCA_Weezenlanden Noord van Barcode Architects met datum 23 augustus 2021.

Voor de verkeersgegevens is gebruik gemaakt van de gegevens van het verkeersonderzoek dat is uitgevoerd door Goudappel Coffeng met titel 'Weezenlanden Noord Zwolle, onderzoek verkeer en luchtkwaliteit' en kenmerk 006210.20200403.R1.03 d.d. 9 juli 2020

2

WETTELIJK KADER

2.1

Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een aandachtsgebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is.

De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten weergegeven voor zover ze in dit onderzoek aan de orde zijn.

Tabel 1 Zonebreedten

Weg(en)	Situatie	Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]
Luttenbergstraat, Wethouder Alferinkweg	stedelijk	1 of 2	200

Binnen het plangebied bevinden zich ook 30 km/uur wegen. Dit betreffen de Menistenstraat, Evertsenstraat en de Schuurmanstraat. Deze wegen hoeven vanuit de Wet geluidhinder niet bij het onderzoek te worden betrokken. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen afkomstig van deze wegen wel bepaald.

2.2

Grenswaarden wegverkeerslawaaï

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een weg.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de geluidsbelasting hoger is, kan door Burgemeester en Wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. In tabel 2 zijn de hoogst mogelijke grenswaarden weergegeven.

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarden

Bestemming	Hoogst mogelijke grenswaarden
	Wegverkeerslawaaï
Woning stedelijk gebied	63 dB

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Als blijkt dat een hogere waarde moet worden vastgesteld, dient ook te worden bepaald hoe hoog de cumulatieve geluidsbelasting is. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere waarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting.

2.3 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Zwolle kent een gebiedsgericht milieubeleid. De doelstellingswaarde en de grenswaarde zijn daarbij afhankelijk van het gebiedstype. Het plangebied Weezenlanden Noord is gelegen in de zone 'centrum stedelijk'. Voor dit gebiedstype is een doelstellingswaarde opgenomen 53 dB en een grenswaarde van 63 dB. De laatstgenoemde waarde komt ook overeen met de maximaal toegestane ontheffingswaarde zoals opgenomen in de Wet geluidhinder.

In de beleidsregel hogere grenswaarden zijn ook voorwaarden opgenomen om over te kunnen gaan tot het verlenen van een hogere grenswaarde. Hier wordt dieper op ingegaan in hoofdstuk 3.5 van dit rapport.

2.4 Stiller verkeer in de toekomst

De Wet geluidhinder gaat er vanuit dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen. Bij de beoordeling van de geluidssituatie mag daarmee, volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder, rekening worden gehouden. Daarom worden de berekende geluidsbelastingen vanwege wegverkeer gereduceerd met 2 tot en met 4 dB bij wegen met een rijsnelheid van 70 km/h en hoger en met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/h.

3

WEGVERKEERSLAWAAI

3.1 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting zijn aangeleverd door Goudappel Coffeng. Het betreft prognosegegevens voor 2030. Om de gegevens voor 2031 te verkrijgen is een autonome groei van 1,5% per jaar toegepast. De gehanteerde verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 4, de invoergegevens van de wegen in het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2.


3.2 Rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde bodemvlakken, gebouwen, geluidsschermen en kruispunten opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispunt-correcties. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen is verondersteld dat de bodem overwegend hard is (bodemfactor 0,2). De rekenhoogte bedraagt 1,5 meter boven iedere verdiepingsvloer. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen. De invoergegevens zijn in bijlage 2 opgenomen.



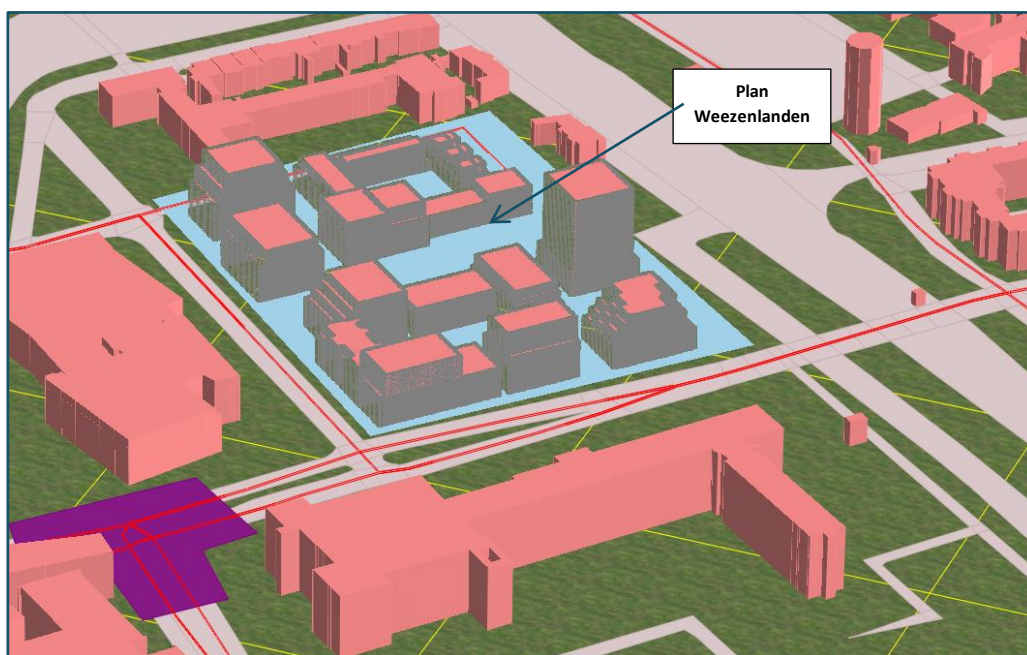

Figuur 3 Impressie rekenmodel

3.3 Rekenresultaten en beoordeling


De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. De gepresenteerde geluidsbelastingen per weg zijn inclusief correctie artikel 110g Wgh. De gecumuleerde geluidsbelasting is exclusief correctie artikel 110g Wgh. De geluidsbelastingen van de wegen op de gevels van de gebouwdelen zijn hieronder doormiddel van geluidsbelastingcontouren inzichtelijk gemaakt. In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de weergegeven geluidsbelastingcontouren en de beoordeling hiervan in het kader van de Wet geluidhinder.

Tabel 3 Geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaaï


Kleur	Geluidsbelasting in dB (incl. art. 110g Wgh)	Beoordeling Wet geluidhinder
	0 - 48	Er wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (inclusief aftrek Wgh) en woningbouw is daarom zondermeer mogelijk.
	> 48 – 53	Er wordt voldaan aan de doelstellingswaarde van 53 dB (inclusief aftrek Wgh) op basis van het gemeentelijk geluidsbeleid. Woningbouw is mogelijk met ontheffing.
	> 53 – 63	De voorkeursgrenswaarde van 48 dB (inclusief aftrek Wgh) en de doelstellingswaarde van 53 dB (inclusief aftrek Wgh) worden overschreden, maar er wordt wel voldaan aan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB (inclusief aftrek Wgh). Woningbouw is mogelijk met ontheffing.
	> 63	De maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB (inclusief aftrek Wgh) Wet geluidhinder wordt overschreden, ontheffing is formeel niet mogelijk. Er dienen dove gevels te worden toegepast om een woonbestemming mogelijk te maken.

Luttenbergstraat (50 km/uur)

Zoals weergegeven in de figuren 4 en 5 is de geluidsbelasting vanwege de Luttenbergstraat op de zuid- en westgevels van een aantal gebouwen hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de doelstellingswaarde van 53 dB op basis van het gemeentelijk geluidsbeleid. Wel wordt overal voldaan aan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB en de maximale toegestane geluidsbelasting van 63 dB op basis van het gemeentelijk geluidsbeleid.

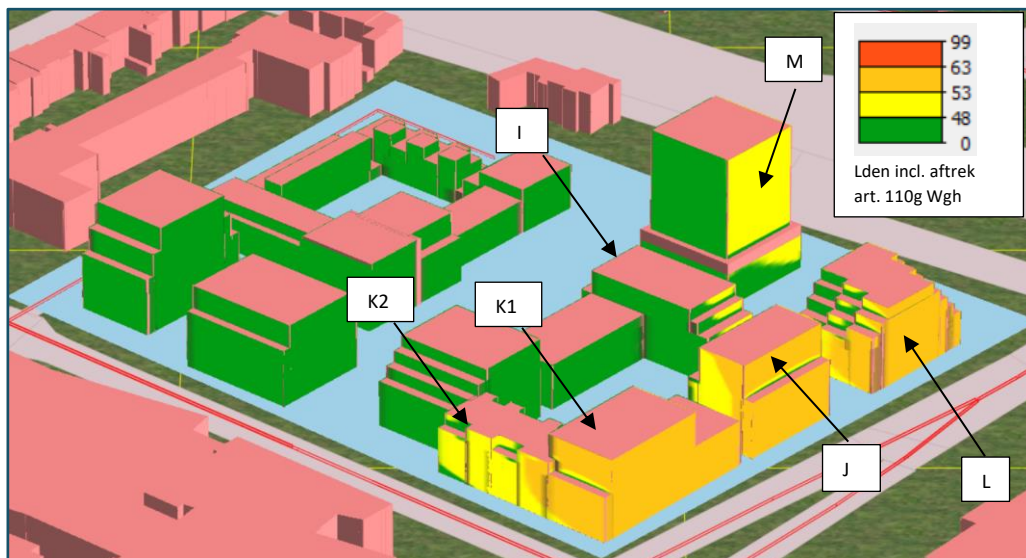

Figuur 4 Geluidsbelasting vanwege Luttenbergstraat op de zuid- en westgevels

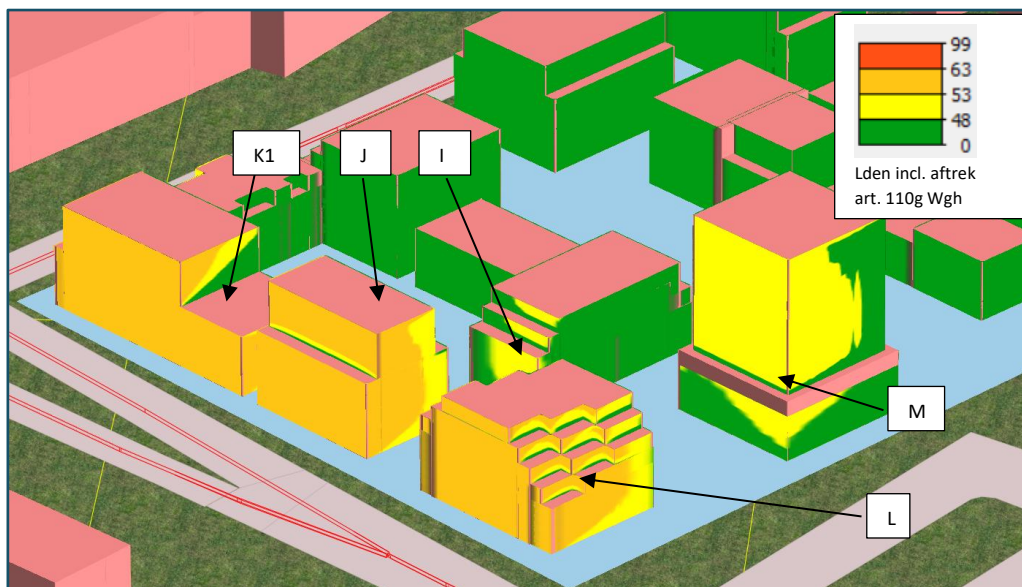


Figuur 5 Geluidsbelasting vanwege Luttenbergstraat op de zuid- en oostgevels

De geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 60 dB op de zuidgevel van gebouw K1, 59 dB op de zuidgevel van gebouw L, 59 dB op de zuidgevel van gebouw J, 53 dB op de westgevel van gebouw K2, 49 dB op de zuidgevel van gebouw I en 49 dB op de zuidgevel van gebouw M.

Wethouder Alferinkweg (50 km/uur)

De geluidsbelasting vanwege de Wethouder Alferinkweg is weergegeven in de figuur 6. Overall wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde Wet geluidhinder en de doelstellingswaarde op basis van het gemeentelijk geluidsbeleid. De geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 46 dB op de zuidgevel van gebouw K2.

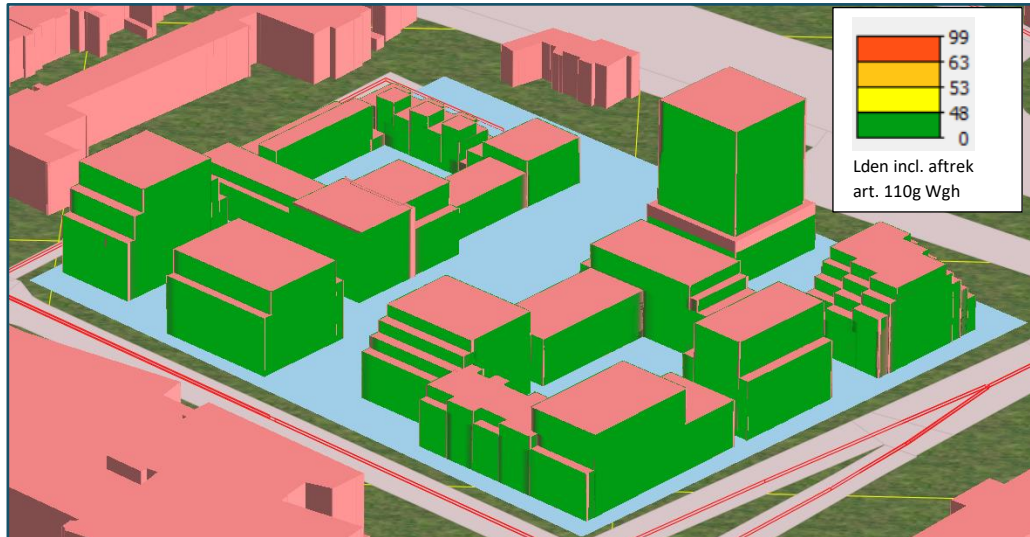


Figuur 6 Geluidsbelasting vanwege Wethouder Alferinkweg zuid- en westgevels.

Schuurmanstraat (30 km/uur)

De geluidsbelasting vanwege de Schuurmanstraat is weergegeven in de figuur 7. De Schuurmanstraat is een 30 km/uur weg en heeft formeel geen geluidszone en er hoeft niet getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidsbelasting wel beschouwd in lijn met de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidsbeleid.

Op een aantal gevels is de geluidsbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor gezoneerde wegen en de doelstellingswaarde van 53 dB op basis van het gemeentelijk geluidsbeleid. Dit betreft de westgevels van de gebouwen A, F, G, K1 en K2. De hoogste waarde van de geluidsbelasting bedraagt 56 dB op de westgevel van gebouw K2. De geluidsbelasting is overall lager dan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB voor gezoneerde wegen.

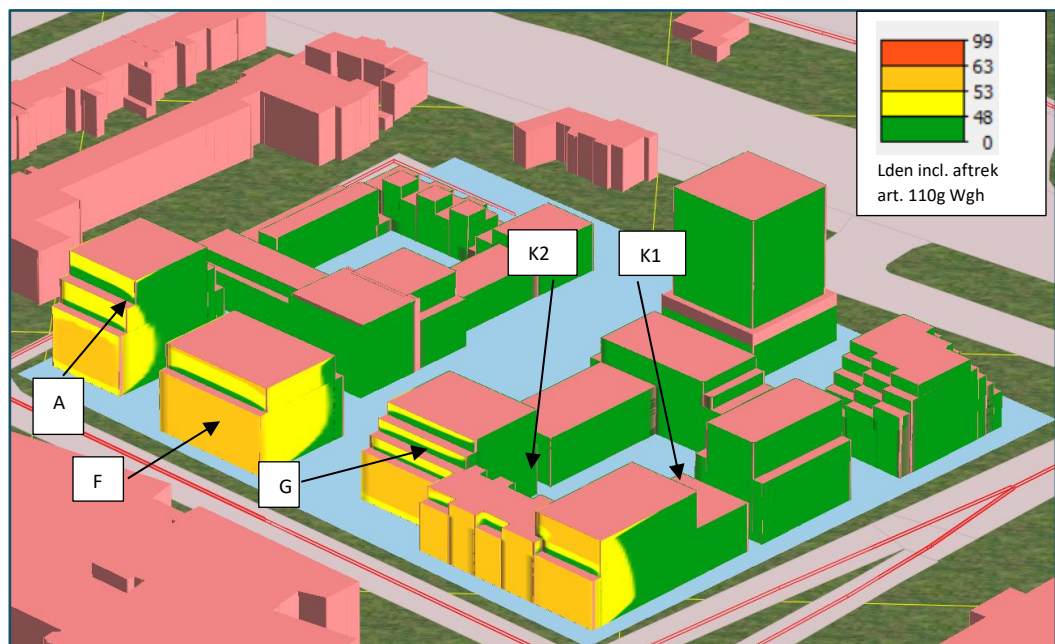


Figuur 7 Geluidsbelasting vanwege Schuurmanstraat (30 km/uur) zuid- en westgevels.

Ter plaatse van de westgevels van gebouw K1 en K2 heeft de Schuurmanstraat een relevante bijdrage op de gecumuleerde geluidsbelasting.

Wiecherlinckstraat (30 km/uur)

De geluidsbelasting vanwege de Wiecherlinckstraat is weergegeven in de figuur 8. De Wiecherlinckstraat is een 30 km/uur weg en heeft formeel geen geluidszone en er hoeft niet getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidsbelasting wel beschouwd in lijn met de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidsbeleid.

Op een aantal gevels is de geluidsbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor gezoneerde wegen. Wel wordt overal voldaan aan de doelstellingswaarde van 53 dB op basis van het gemeentelijk geluidsbeleid. De geluidsbelasting is overal lager dan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB voor gezoneerde wegen. De hoogste waarde van de geluidsbelasting bedraagt 51 dB op de noordgevel van gebouw B1.

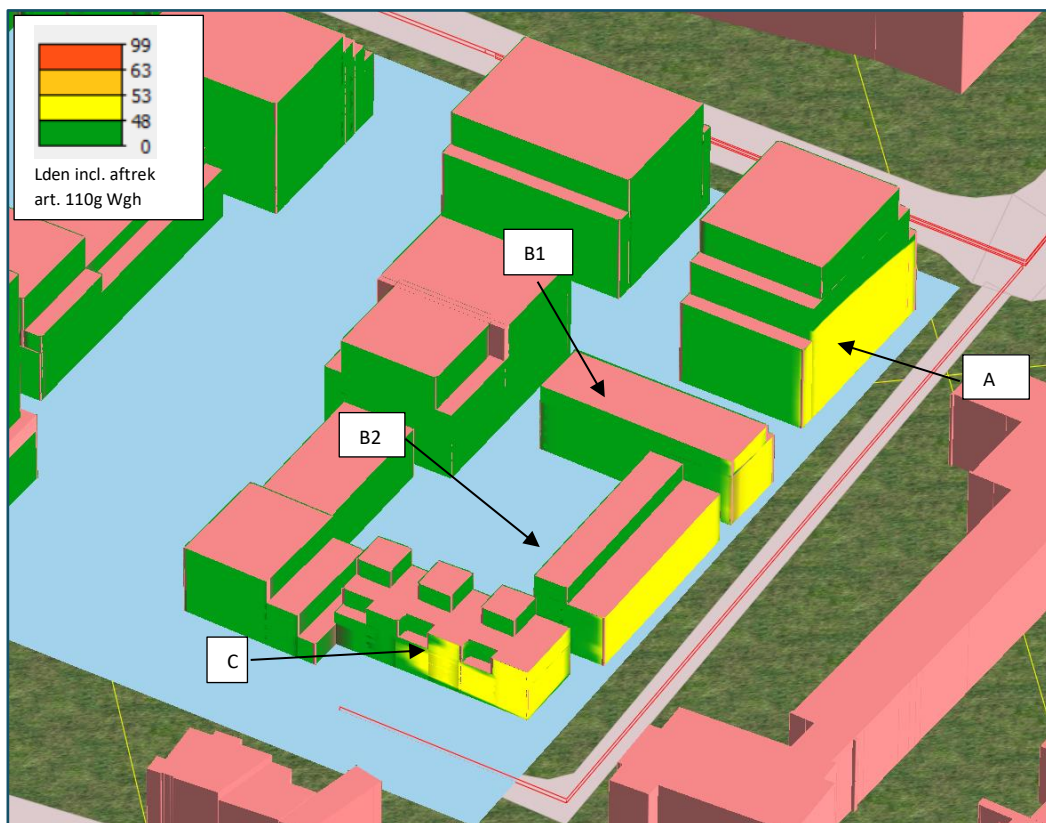

Figuur 8 Geluidsbelasting vanwege Wiecherlinckstraat (30 km/uur) noordgevels.


Overige 30 km/uur-wegen

- De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de *Evertsenstraat* bedraagt ten hoogste 36 dB, inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh;
- De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de *Menistenstraat* bedraagt ten hoogste 35 dB, inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh;


Deze wegen hebben formeel geen geluidszone en er hoeft niet getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. Er wordt vanwege deze wegen bij alle woningen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder van 48 dB en de doelstellingswaarde van 53 dB op basis van het gemeentelijk geluidsbeleid.

Gecumuleerde geluidsbelasting

De gecumuleerde geluidsbelasting exclusief correctie artikel 110g Wgh van alle wegen samen is weergegeven in de figuren 7 en 8.

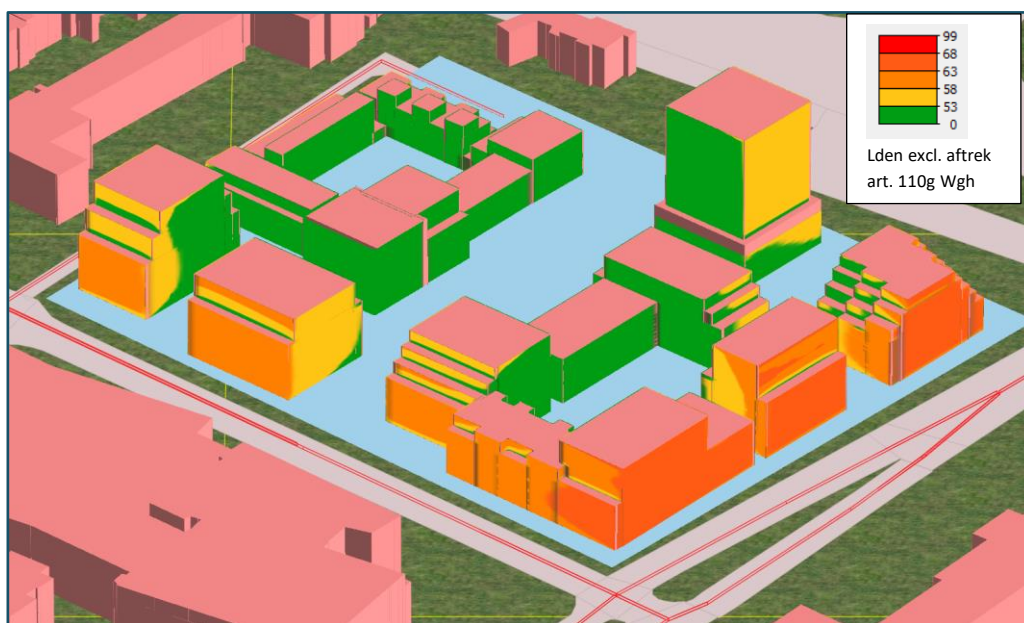

Figuur 9 Gecumuleerde geluidsbelasting op de zuid- en westgevels

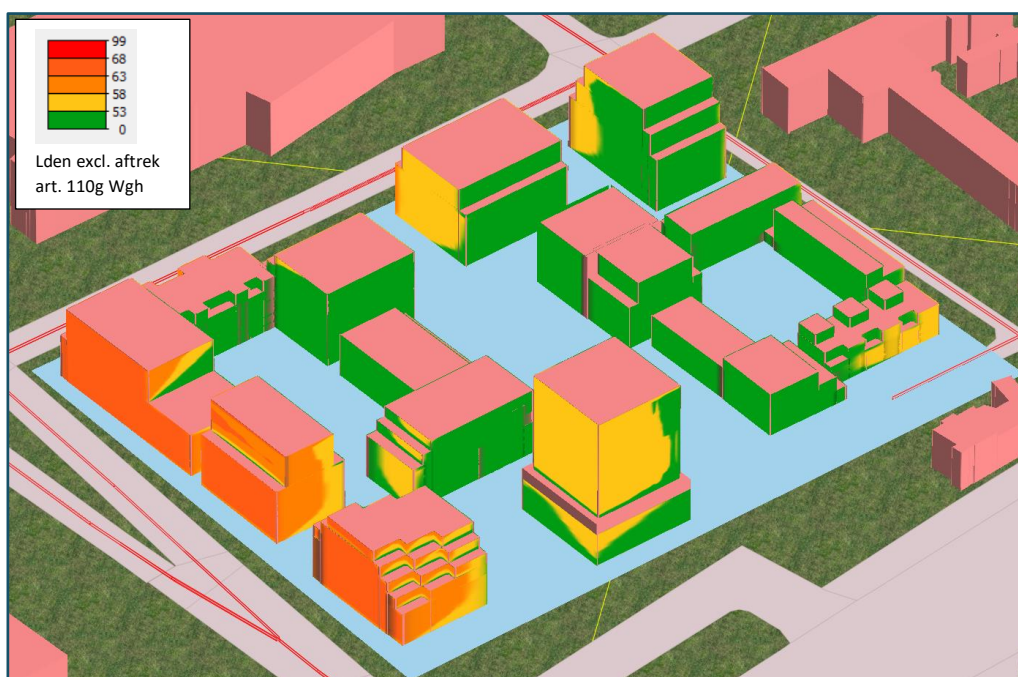

Figuur 10 Gecumuleerde geluidsbelasting op de zuid- en oostgevels

De gecumuleerd geluidsbelasting bedraagt bij de woningen ten hoogste 65 dB op de zuidgevel van gebouw K1. Ook op de zuidgevels van de gebouwen J en L is sprake van hoge geluidsbelastingen tot 64 dB.

3.4 Afweging maatregelen

In situaties waar nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidsbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied.

Luttenbergstraat

Ten gevolge van het verkeer op de Luttenbergstraat is een maximale geluidsbelasting berekend van 60 dB ter hoogte van de aansluiting met de Schuurmanstraat. Op de Luttenbergstraat is in de huidige situatie conventioneel asfalt aanwezig zonder geluidsreducerende werking. Door het toepassen van geluidsreducerend asfalt, kan de geluidsbelasting worden gereduceerd met circa 3 dB. Hiermee kan de voorkeursgrenswaarde niet worden bereikt.

Geluidsreducerend asfalt is echter minder slijtvast dan normale asfaltverharding. Daarom wordt geluidsreducerend asfalt vaak niet toegepast op kruispunten en rotondes. Ter hoogte van het plangebied is sprake van de aansluiting met de Schuurmanstraat en het toepassen van geluidsreducerend asfalt op de Luttenbergstraat lijkt in beginsel dan ook niet wenselijk in verband met de beperkte slijtvastheid van geluidsreducerend asfalt.

Schuurmanstraat (30 km/uur)

Ten gevolge van de Schuurmanstraat is een geluidsbelasting berekend die maximaal 9 dB hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor gezoneerde wegen en 4 dB hoger dan de doelstellingswaarde op basis van het gemeentelijk geluidsbeleid.

In de berekeningen is uitgegaan van de huidige aanwezige elementenverharding. Met name tussen de aansluiting van de beoogde parkeergarage en de Luttenbergstraat is een hogere geluidsbelasting te verwachten. Door in de plansituatie asfaltverharding toe te passen kan de geluidsbelasting worden gereduceerd met 2 tot 3 dB. Aandachtspunt daarbij is wel de uitstraling van een weg met een maximumsnelheid van 30 km/h. Met de toepassing van een dergelijke verharding kan een geluidsbelasting van 48 dB echter nog niet bereikt worden. De doelstellingswaarde op basis van het gemeentelijk geluidsbeleid wordt dan wel bereikt.

Overdrachtsmaatregelen

Een andere mogelijkheid om de geluidsbelasting te reduceren is het toepassen van overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidsschermen of geluidswallen. In voorliggende situatie is echter sprake van een stedelijke omgeving en is het toepassen van geluidsafschermende voorzieningen tussen de weg en de nieuwe bebouwing niet reëel te achten. De ruimte om dergelijke voorzieningen in te passen is te beperkt en door de geplande hogere bebouwing is ook een hoge afscherming nodig om voldoende effectief te kunnen zijn.

3.5 Hogere grenswaarde

Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd om burgemeester en wethouders te verzoeken hogere grenswaarden vast te stellen voor de gevels waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden vanwege het wegverkeer op de Luttenbergstraat. Hogere grenswaarden ten

gevolge van de Schuurmanstraat zijn niet van toepassing omdat dit een weg met een maximum snelheid van 30 km/h betreft.

Voorwaarden uit gemeentelijk geluidsbeleid

In de beleidsregel hogere grenswaarden zijn de volgende voorwaarden opgenomen om over te kunnen gaan tot het verlenen van een hogere grenswaarde:

- b.** voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom, die
 - 1e.** door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermdende functie gaan vervullen voor andere woningen of voor andere geluidsgevoelige objecten, of
 - 2e.** ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid, of
 - 3e.** door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of
 - 4e.** ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing.

Daarnaast is een geluidsbelasting die hoger is dan de maximale ontheffingswaarde niet toegestaan. In voorliggende situatie wordt de maximale ontheffingswaarde niet overschreden. Ook de maximaal waarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid wordt niet overschreden.

De nieuwe invulling van het plangebied kan deels worden gezien als vervanging van de bestaande woningen en zorgt deels voor de geluidsafscherming van het achterliggende gebied.

In tabel 4 zijn per gebouwdeel en per geveloriëntatie de aan te vragen hogere grenswaarden weergegeven. Ook is de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven.

Tabel 4 Aan te vragen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Luttenbergstraat.

Gebouw	Rekenpunt	Gevel oriëntatie	Aan te vragen hogere grenswaarden L_{den} [dB]	Cumulatieve geluidsbelasting L_{cum} [dB]
			Luttenbergstraat	
I	I1a	Zuidgevel	49	54
J	J1b	Zuidgevel	59	64
	J1a	Westgevel	55	60
	J1h	Oostgevel	55	60
K1	K1d	Zuidgevel	60	65
	K1b	Westgevel	57	65
	K1h	Oostgevel	55	60
K2	K2b	Zuidgevel	53	63
L	L1a	Zuidgevel	59	64
	L1dd	Westgevel	55	61
	L1e	Oostgevel	56	61
M	M1d	Zuidgevel	49	55
	M1e	Oostgevel	49	54

Het stedenbouwkundigplan en de daarin opgenomen bouwmassa's met het aantal te realiseren woningen per gebouw zijn definitief vastgesteld. De exacte indeling van de woongebouwen met posities van de woningen is echter nog niet bekend. Geadviseerd wordt om per gebouw, genoemd in tabel 4, de hoogste waarde van de geluidsbelasting op de gevels

te hanteren voor de vast te stellen hogere waarde. Hierbij dient te worden uitgegaan van een hogere waarde voor minimaal de helft van het aantal te realiseren woningen in het woongebouw.

Voor de gebouwen waarvoor hogere waarden worden vastgesteld dient te worden aangetoond dat de gevelisolatie van de woningen voldoet aan de eisen conform afdeling 3.1 uit het Bouwbesluit.

Conform het Bouwbesluit dient de geluidsisolatie van een nieuwbouw woning in een verblijfsgebied minimaal 20 dB te bedragen met een binnenwaarde van ten hoogste 33 dB. Met de huidige standaard bouwconstructies en materialen kan ervan worden uitgegaan dat tot en met een geluidsbelasting van 53 dB exclusief correctie conform artikel 110g Wgh aan deze eis wordt voldaan.

Voor de woningen met een gecumuleerde geluidsbelasting hoger dan 53 dB (excl. correctie art. 110g Wgh) dient aanvullend onderzoek naar de geluidswering van de gevel uitgevoerd te worden. Zo nodig dienen geluidsisolerende maatregelen getroffen te worden om te kunnen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en om een goed woon- en leefklimaat in de woning te garanderen.

Met name bij de gebouwen parallel aan de Luttenbergstraat en Schuurmanstraat dient rekening te worden gehouden met zware gevelweringsmaatregelen. Dit betreft de gebouwen K2, K1, J en L.

4

CONCLUSIE

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat er voor een aantal gebouwen binnen het plan een hogere waarde vastgesteld moet worden voor wegverkeerslawai afkomstig van de Luttenbergstraat. De aan te vragen hogere waarden zijn opgenomen in tabel 4.

Het stedenbouwkundigplan en de daarin opgenomen bouwmassa's met het aantal te realiseren woningen per gebouw zijn definitief vastgesteld. De exacte indeling van de woongebouwen met posities van de woningen is echter nog niet bekend. Geadviseerd wordt om per gebouw, genoemd in tabel 4, de hoogste waarde van de geluidsbelasting op de gevels te hanteren voor de vast te stellen hogere waarde. Hierbij dient te worden uitgegaan van een hogere waarde voor minimaal de helft van het aantal te realiseren woningen in het woongebouw.

Voor de woningen waarvoor hogere waarden worden vastgesteld, dient te worden aangetoond dat de gevelisolatie van de woningen voldoet aan de eisen conform afdeling 3.1 uit het Bouwbesluit. Met de huidige standaard bouwconstructies en materialen kan ervan worden uitgegaan dat tot en met een geluidsbelasting van 53 dB exclusief correctie conform artikel 110g Wgh aan deze eis wordt voldaan.

Voor de woningen met een gecumuleerde geluidsbelasting hoger dan 53 dB (excl. correctie art. 110g Wgh) dient aanvullend onderzoek naar de geluidswering van de gevel uitgevoerd te worden. Zo nodig dienen geluidsisolerende maatregelen getroffen te worden om te kunnen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en om een goed woon- en leefklimaat in de woning te garanderen


Met name bij de gebouwen parallel aan de Luttenbergstraat en Schuurmanstraat dient rekening te worden gehouden met zware gevelweringsmaatregelen. Dit betreft de gebouwen K2, K1, J en L.




BIJLAGE 1 FIGUREN

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

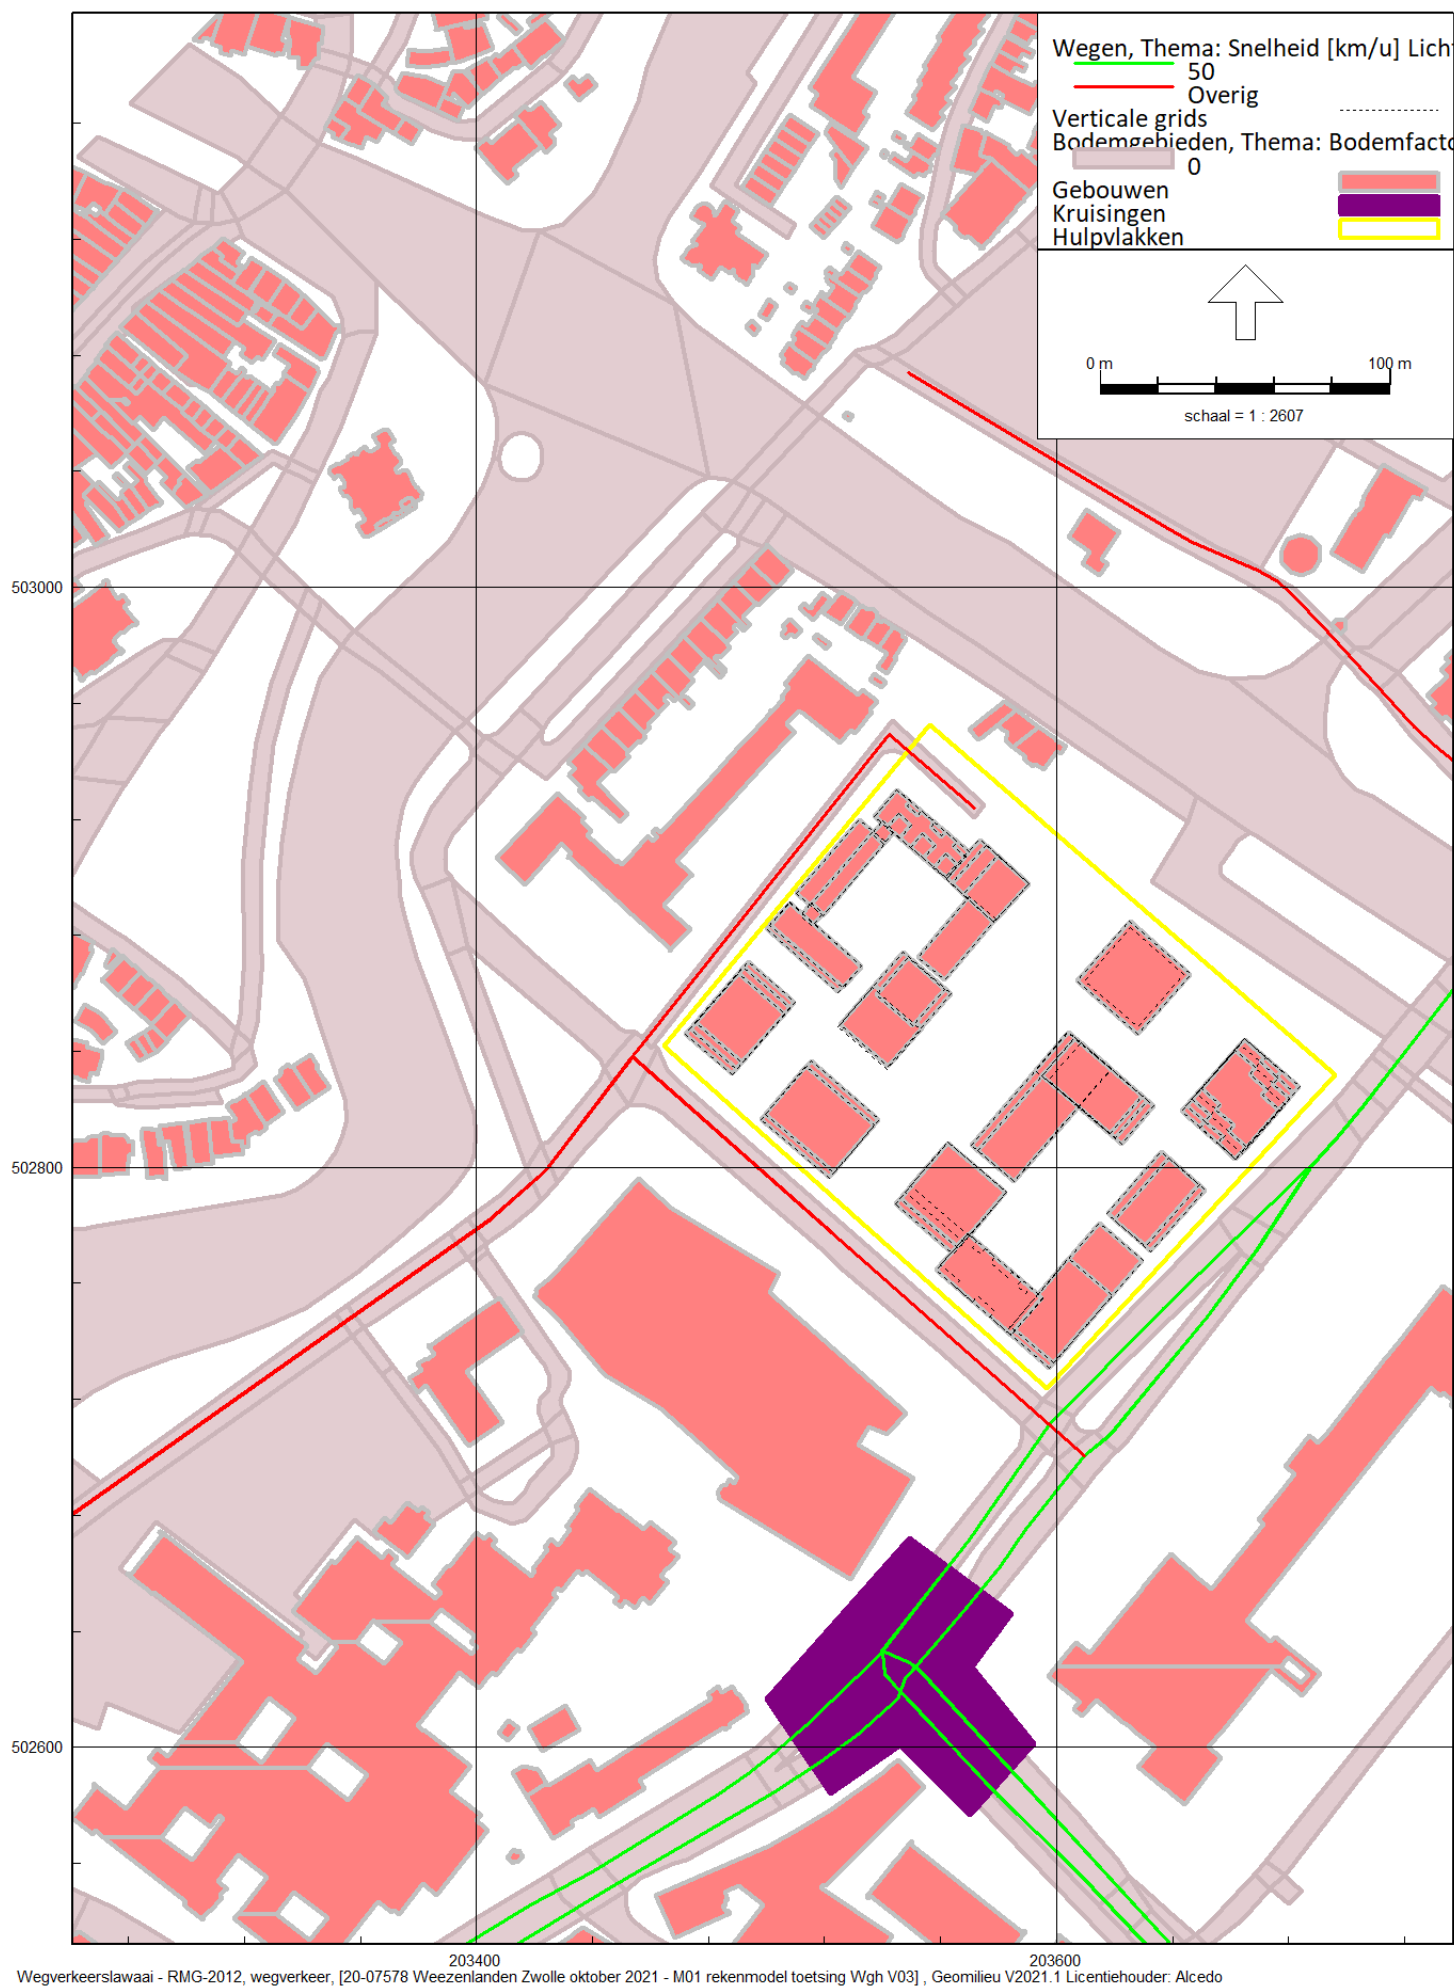


Figuur 1 | Overzicht akoestisch rekenmodel met ligging van de planlocatie (oranje kader)

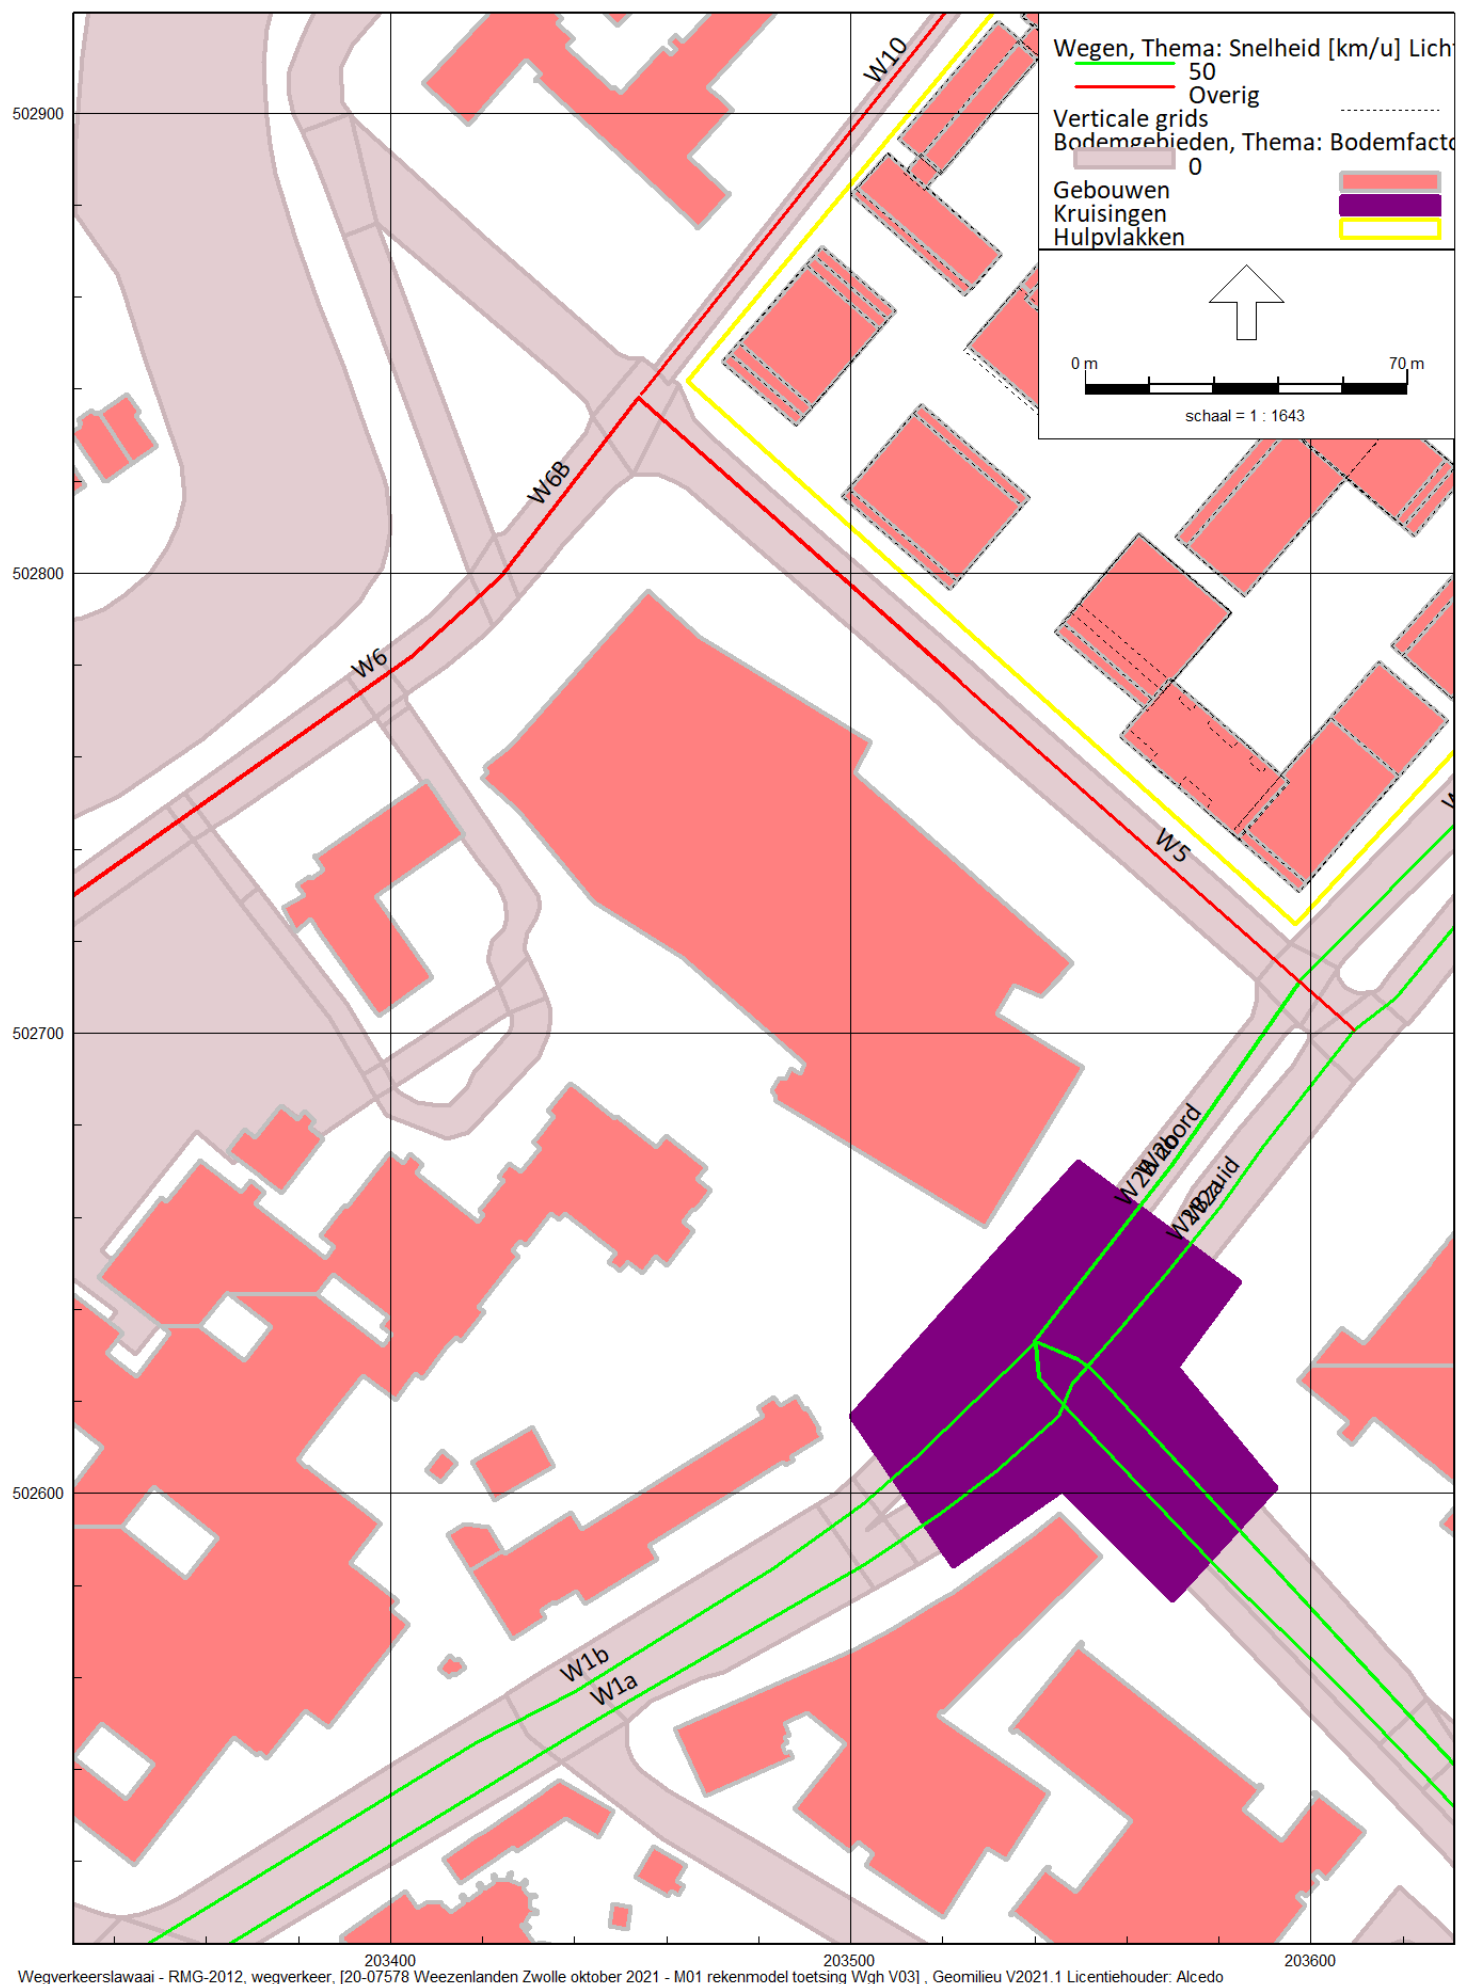

Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer, [20-07578 Weezenlanden Zwlle oktober 2021 - M01 rekenmodel toetsing Wgh V03], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 2 | Identificatie van wegvakken ten westen van de planlocatie

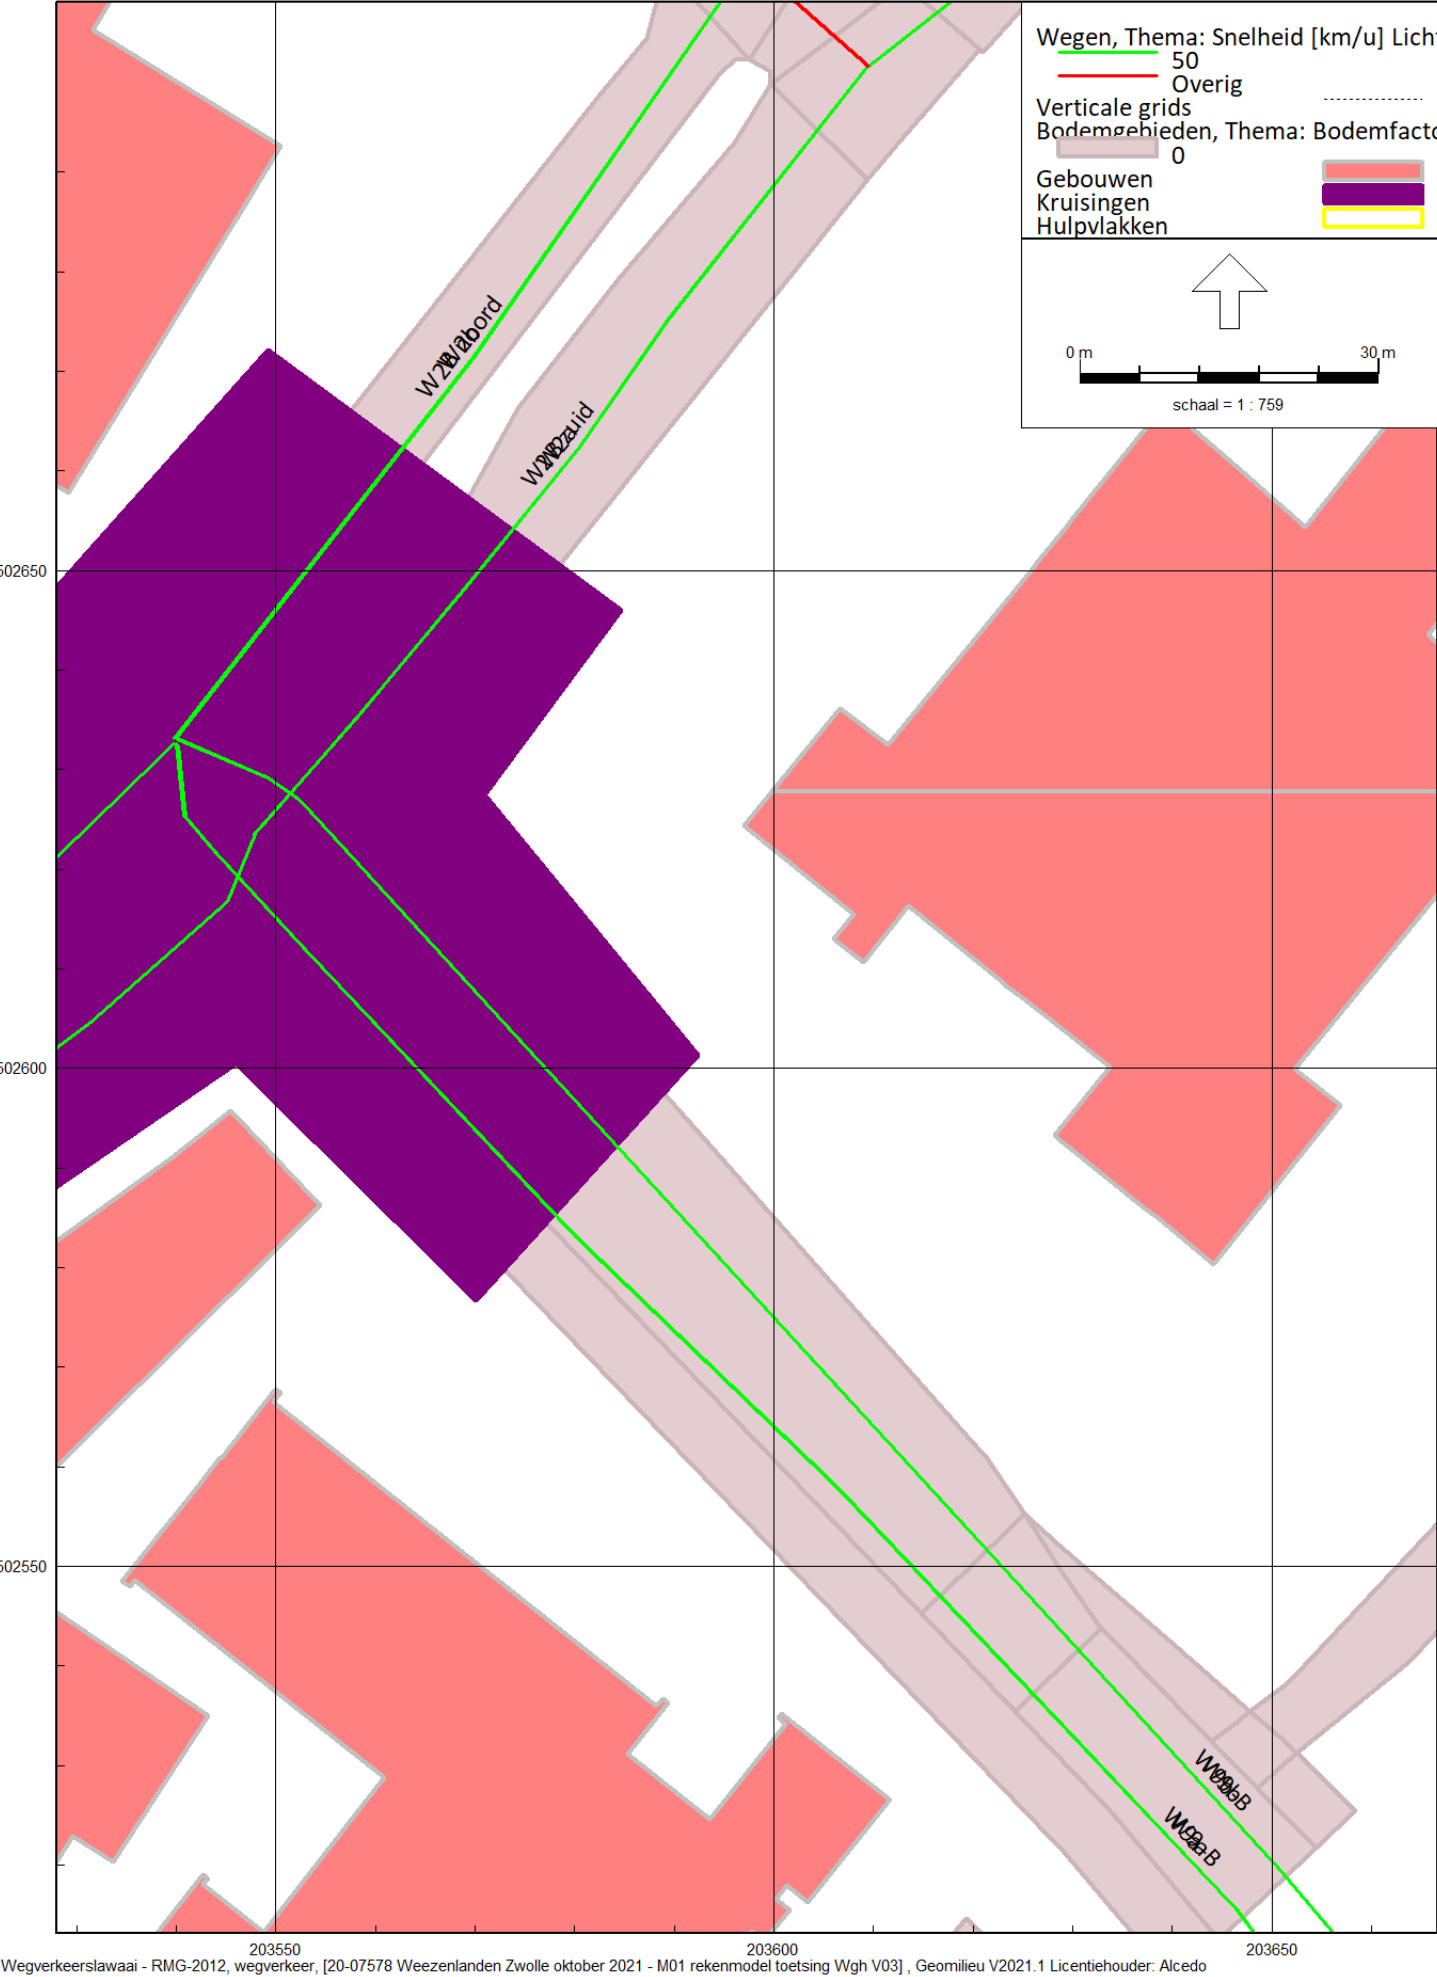

Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer, [20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - M01 rekenmodel toetsing Wgh V03] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 3 | Identificatie van wegvakken ten zuiden van de planlocatie




Figuur 4 | Identificatie van wegvakken ten zuiden van de planlocatie




Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer, [20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - M01 rekenmodel toetsing Wgh V03], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Alcedo


Figuur 5 | Identificatie van wegvakken ten oosten van de planlocatie

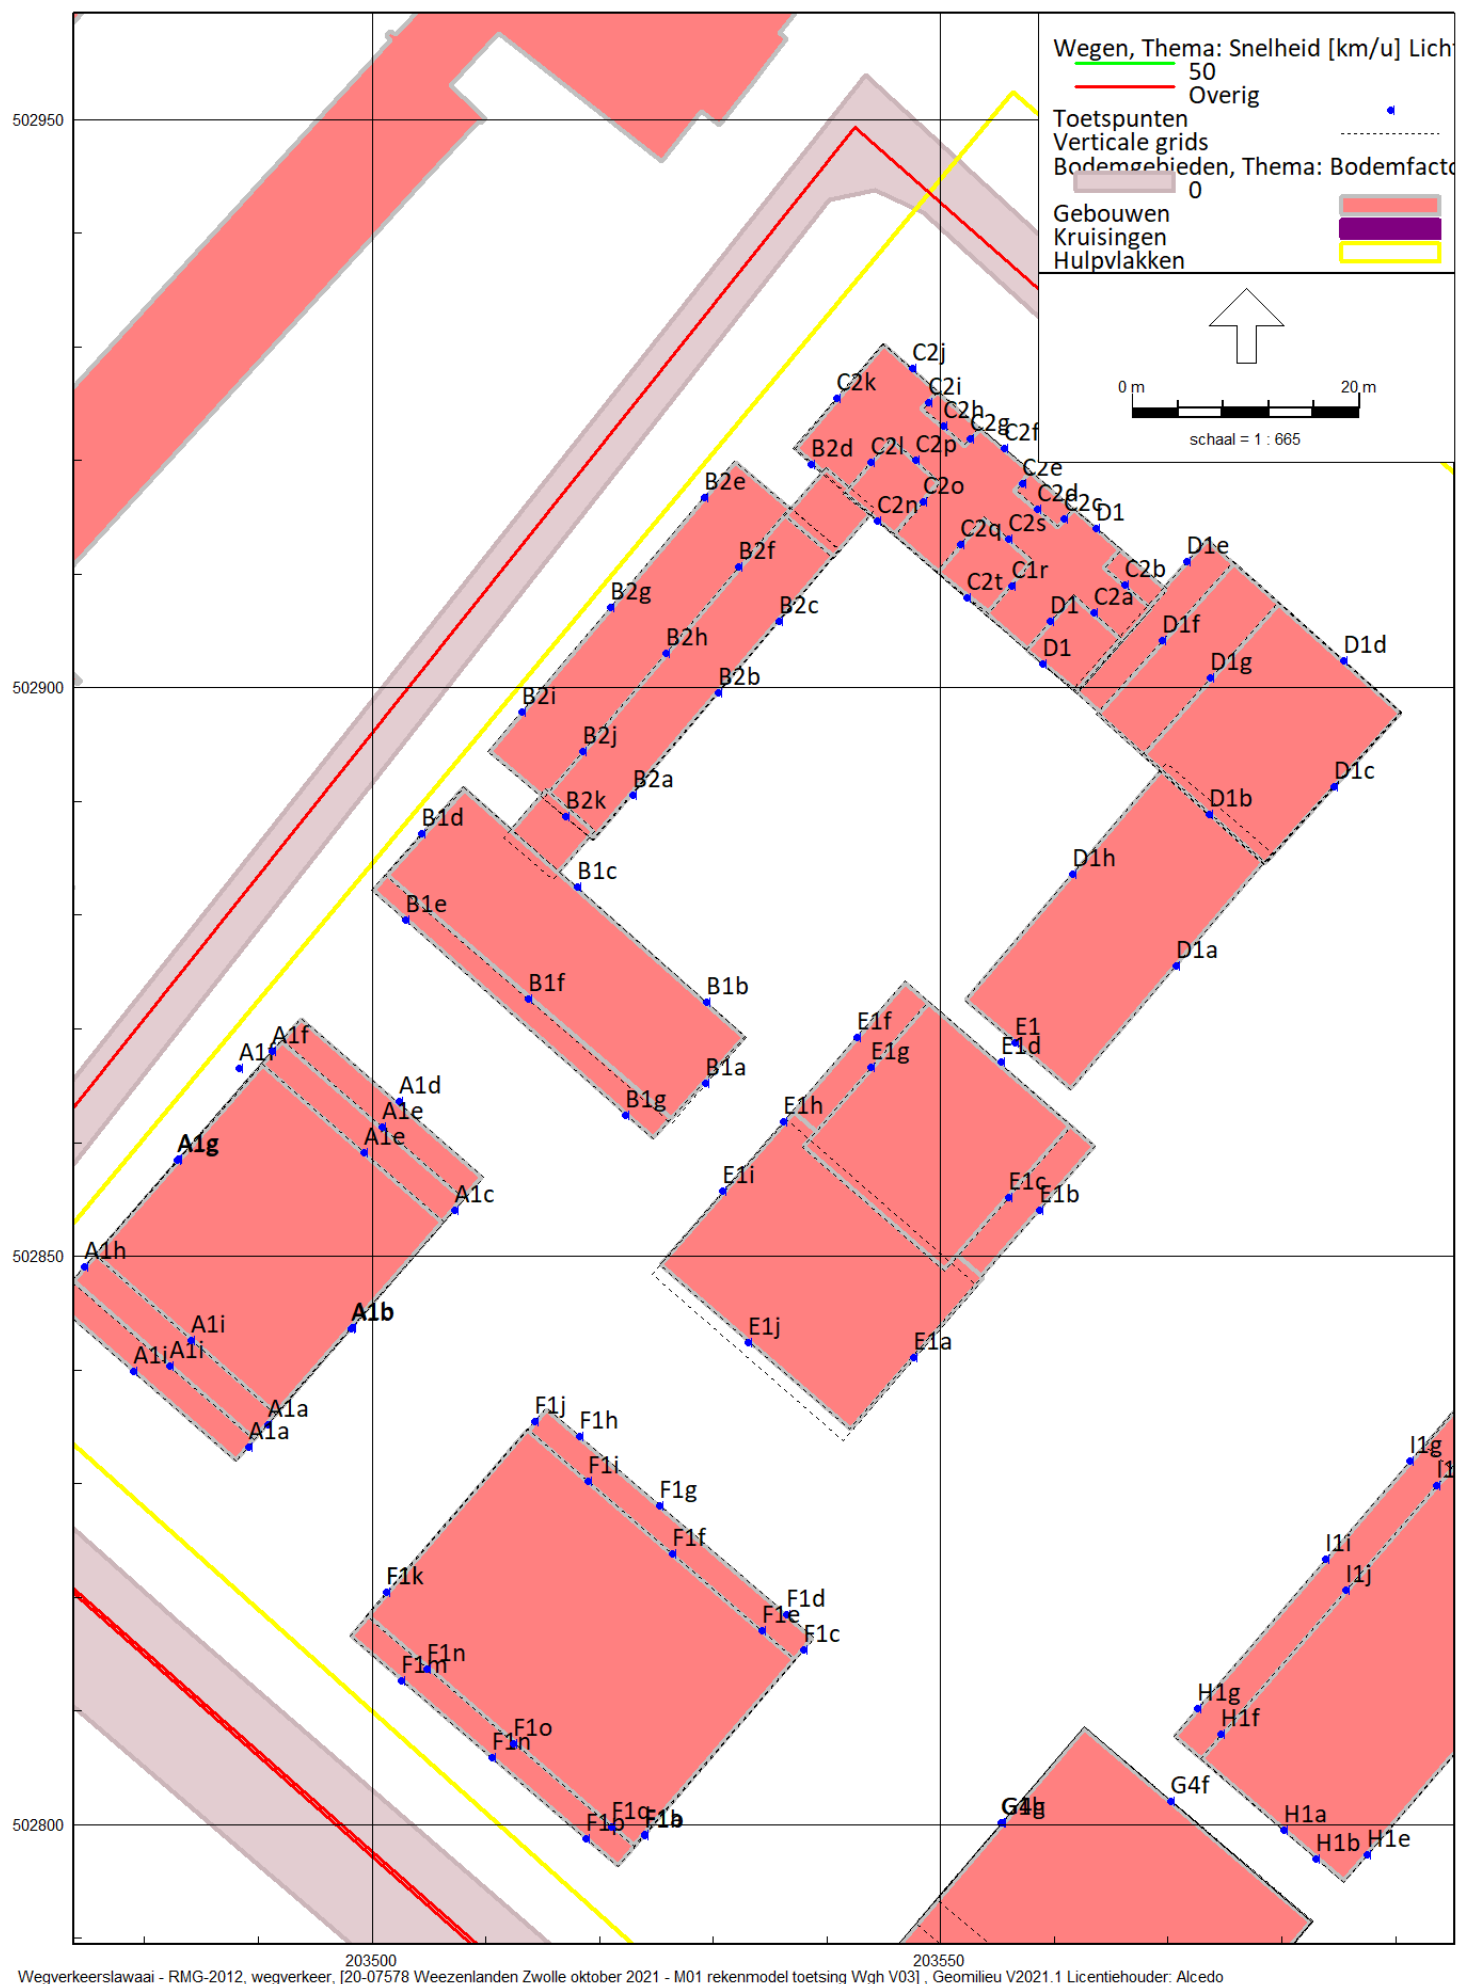

Figuur 6 | Identificatie van rekenpunten aan de noordzijde van het plan

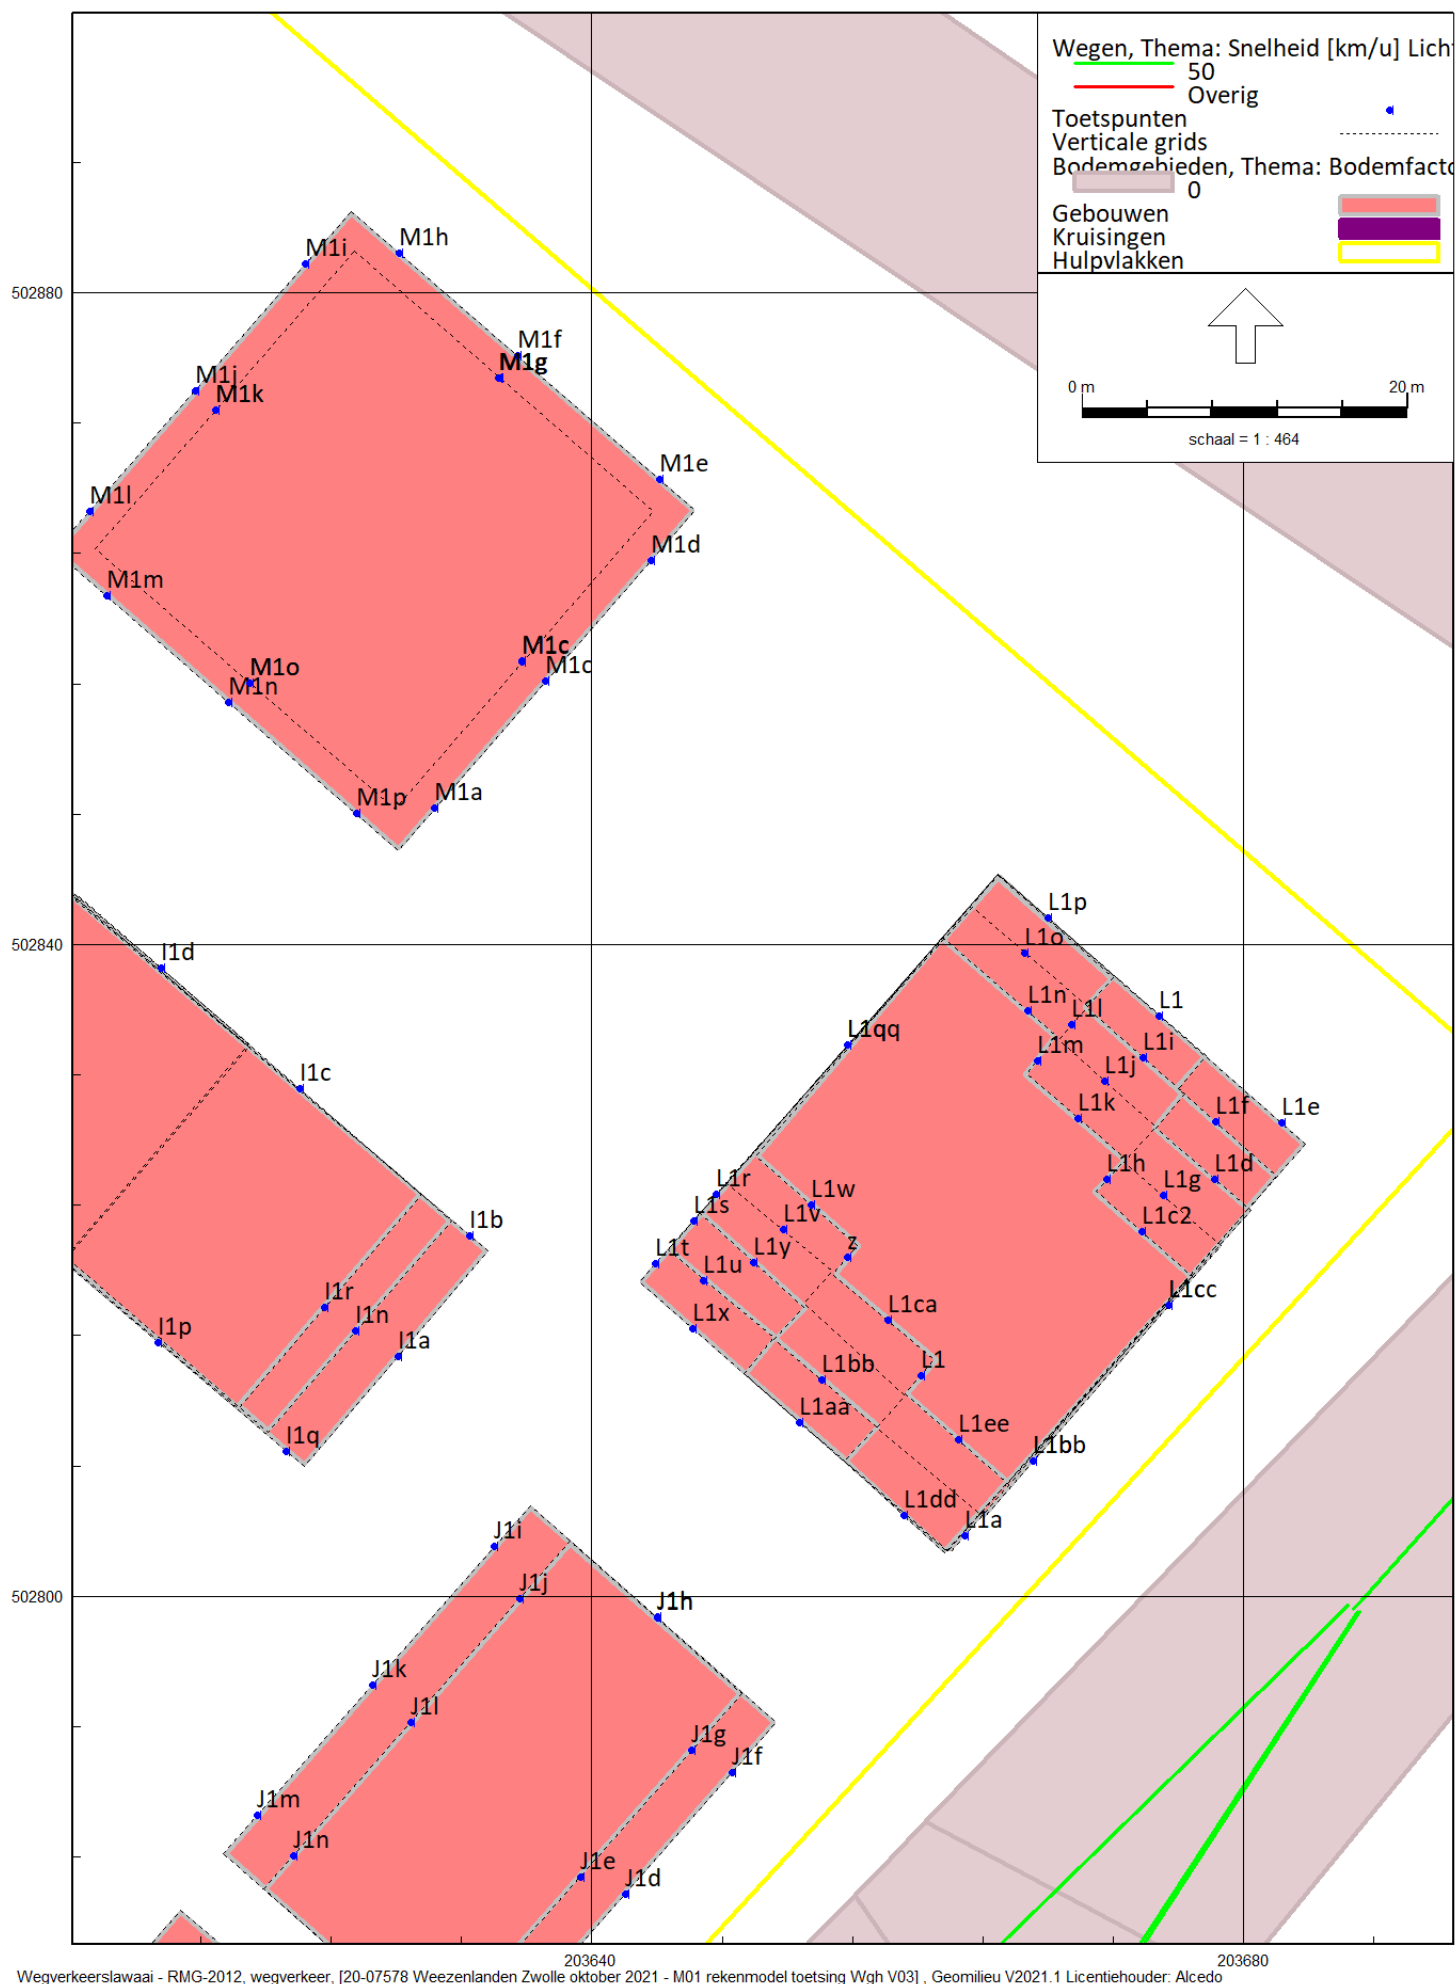

Figuur 8 | Identificatie van rekenpunten aan de zuidoostzijde van het plan

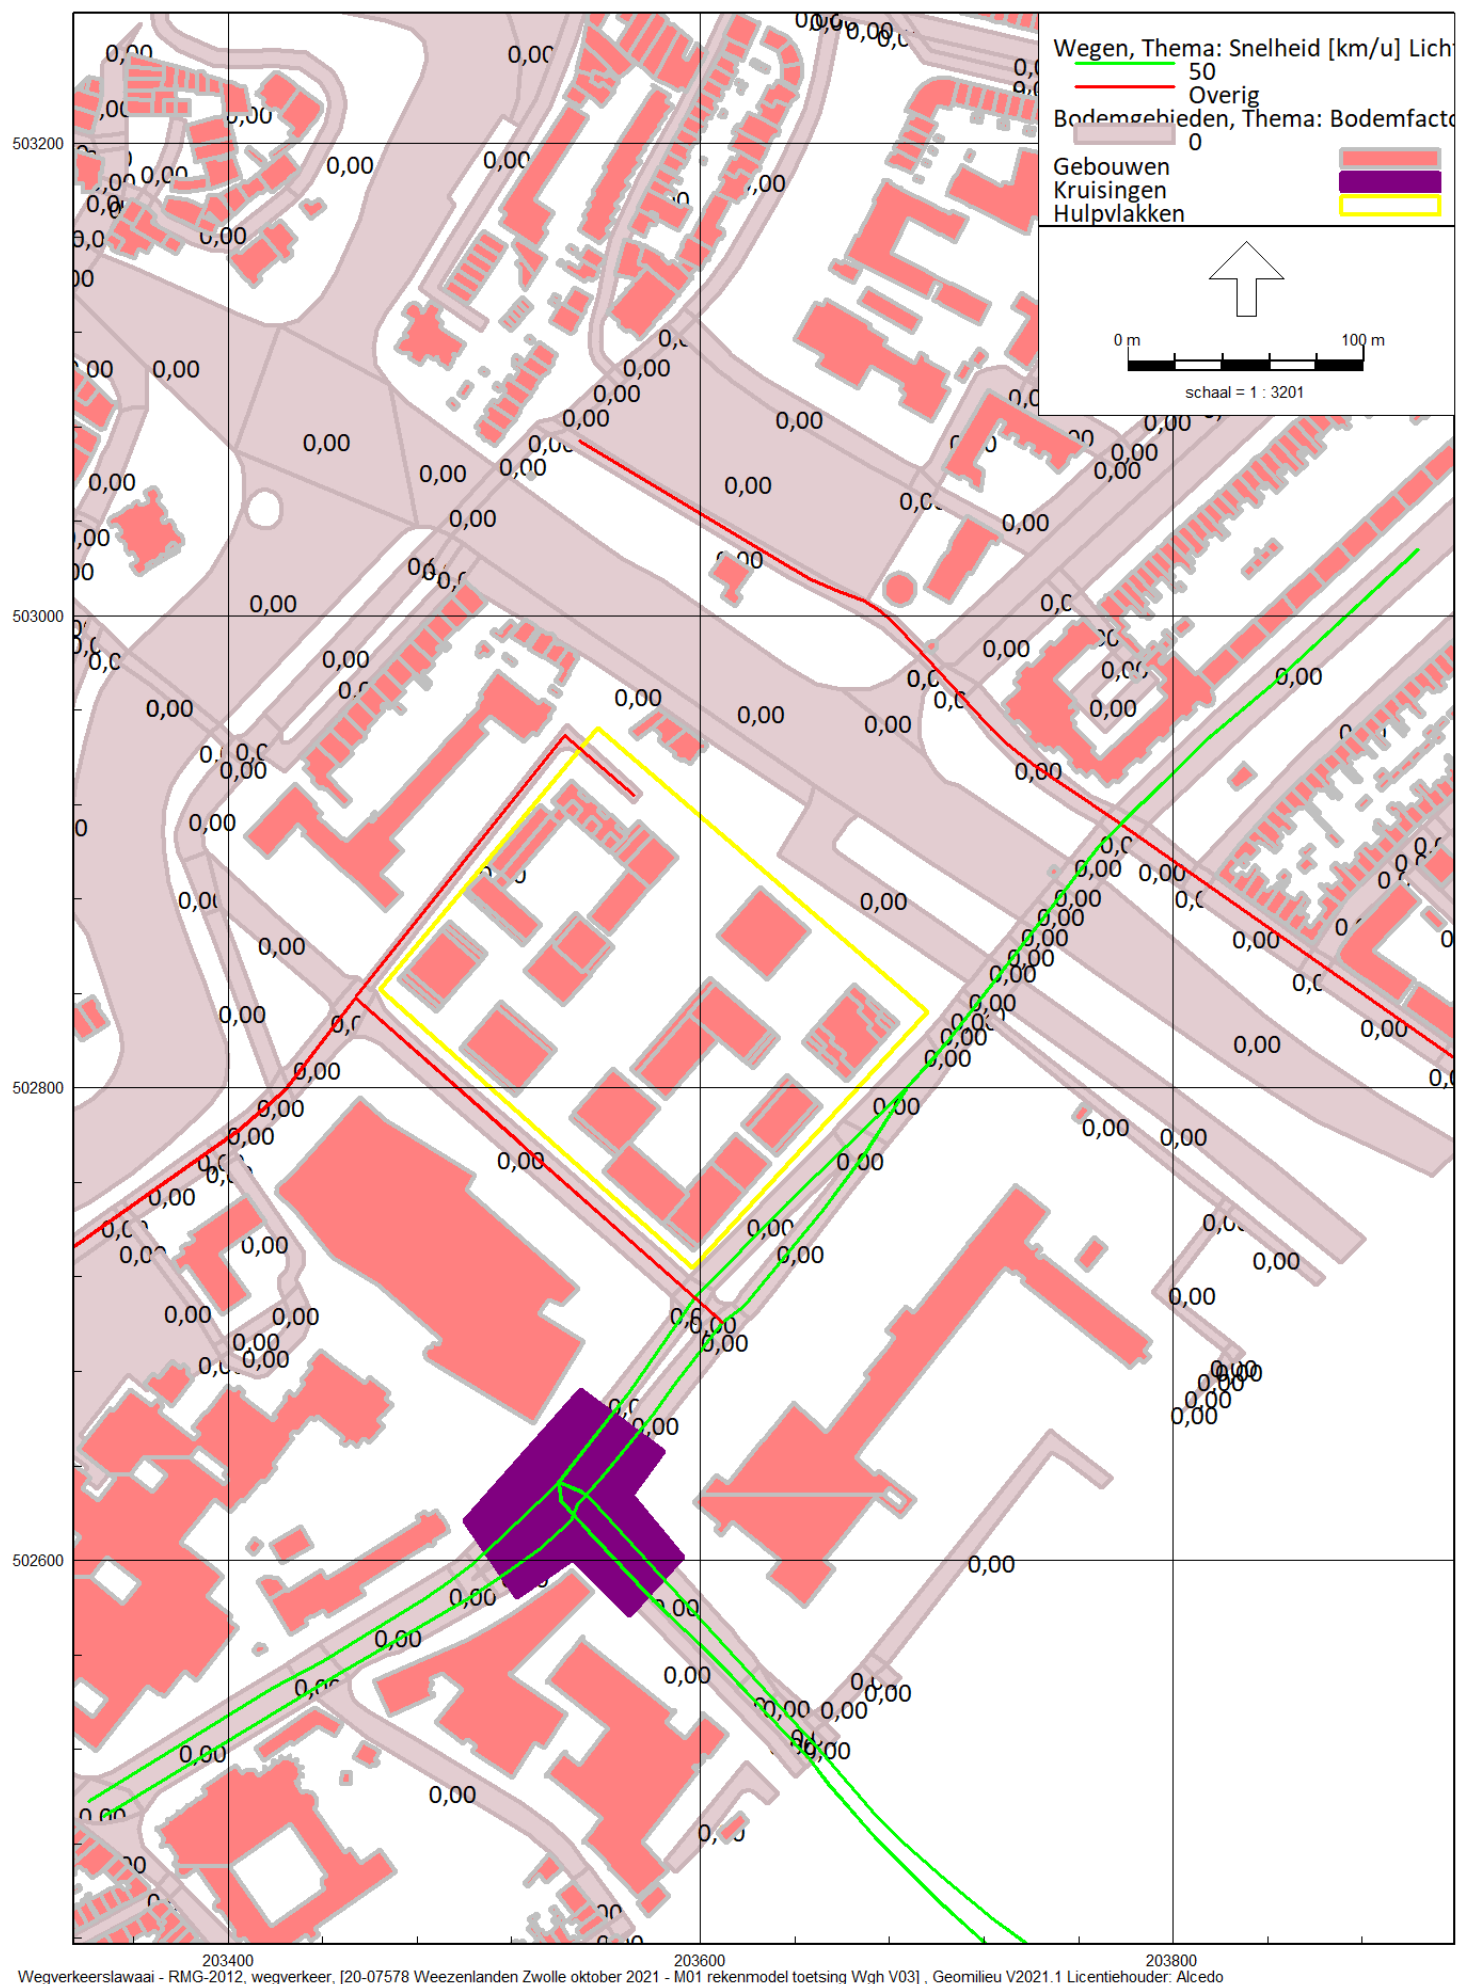

Figuur 8 | Overzicht ingevoerde bodemgebieden en bodemfactoren

BIJLAGE 2

**INVOERGEGEVENS
REKENMODEL**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

Invoergegevens rekenmodel

Modelinfo

Alcedo
20-07578

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03

Model eigenschap

Omschrijving	M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
Verantwoordelijke	RobertS
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	RobertS op 11-2-2020
Laatst ingezien door	RobertS op 11-10-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,20
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens rekenmodel
Aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Groepsreducties
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nieuwbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evertsenstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Luttenbergstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Menistenstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Schuurmanstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
busbaan Schuurmanstraat	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Wethouder Alferinkweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Wiecherlinckstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegeven rekenmodel
Modelitems

Alcedo
20-07578

Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - 20-07578 Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
W8	Evertsenstraat	0,00	0,00	W13	Elementenverharding in keperverband	30	1218,00	6,80	3,20	0,70	97,30	97,30
W3b	Luttenbergstraat	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	6039,00	6,60	3,60	0,80	95,50	95,50
W3a	Luttenbergstraat	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	6039,00	6,60	3,60	0,80	95,50	95,50
W3c	Luttenbergstraat	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	11900,00	6,60	3,60	0,80	95,50	95,50
W1b	Luttenbergstraat	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	5887,00	6,60	3,60	0,80	95,50	95,50
W1a	Luttenbergstraat	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	5887,00	6,60	3,60	0,80	95,50	95,50
W2a	Luttenbergstraat	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	6699,00	6,60	3,60	0,80	95,50	95,50
W2b	Luttenbergstraat	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	6699,00	6,60	3,60	0,80	95,50	95,50
W4	Luttenbergstraat	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	10658,00	6,60	3,60	0,80	95,50	95,50
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	68,00	7,10	2,11	0,79	--	--
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	34,00	7,04	2,37	0,76	--	--
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	34,00	7,21	1,69	0,84	--	--
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	89,00	7,21	1,69	0,84	--	--
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	89,00	7,04	2,37	0,76	--	--
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	68,00	7,10	2,11	0,79	--	--
W7	Menistenstraat	0,00	0,00	W13	Elementenverharding in keperverband	30	711,00	6,80	3,20	0,70	97,30	97,30
W6	Schuurmanstraat	0,00	0,00	W13	Elementenverharding in keperverband	30	2233,00	6,80	3,20	0,70	97,30	97,30
W5	Schuurmanstraat	0,00	0,00	W13	Elementenverharding in keperverband	30	4568,00	6,80	3,20	0,70	97,30	97,30
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	0,00	W13	Elementenverharding in keperverband	30	246,00	6,78	3,39	0,64	--	--
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	5329,00	6,60	3,60	0,80	95,50	95,50
W9a	Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	5329,00	6,60	3,60	0,80	95,50	95,50
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	89,00	7,21	1,69	0,84	--	--
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	W1	Referentiewegdek	50	89,00	7,04	2,37	0,76	--	--
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	0,00	W13	Elementenverharding in keperverband	30	1320,00	6,80	3,20	0,70	97,30	97,30

Invoergegeven rekenmodel

Modelitems

Alcedo

20-07578

Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
 20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - 20-07578 Weezenlanden Zwolle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Groep
W8	97,30	2,50	2,50	2,50	0,20	0,20	0,20	Evertsenstraat
W3b	95,50	2,70	2,70	2,70	1,80	1,80	1,80	Luttenbergstraat
W3a	95,50	2,70	2,70	2,70	1,80	1,80	1,80	Luttenbergstraat
W3c	95,50	2,70	2,70	2,70	1,80	1,80	1,80	Luttenbergstraat
W1b	95,50	2,70	2,70	2,70	1,80	1,80	1,80	Luttenbergstraat
W1a	95,50	2,70	2,70	2,70	1,80	1,80	1,80	Luttenbergstraat
W2a	95,50	2,70	2,70	2,70	1,80	1,80	1,80	Luttenbergstraat
W2b	95,50	2,70	2,70	2,70	1,80	1,80	1,80	Luttenbergstraat
W4	95,50	2,70	2,70	2,70	1,80	1,80	1,80	Luttenbergstraat
W3c-B	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	Luttenbergstraat
W3B noord	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	busbaan Luttenbergstraat
W3B zuid	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	busbaan Luttenbergstraat
W2B zuid	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	busbaan Luttenbergstraat
W2B noord	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	busbaan Luttenbergstraat
W4B	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	busbaan Luttenbergstraat
W7	97,30	2,50	2,50	2,50	0,20	0,20	0,20	Menistenstraat
W6	97,30	2,50	2,50	2,50	0,20	0,20	0,20	Schuurmanstraat
W5	97,30	2,50	2,50	2,50	0,20	0,20	0,20	Schuurmanstraat
W6B	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	busbaan Schuurmanstraat
W9b	95,50	2,70	2,70	2,70	1,80	1,80	1,80	Wethouder Alferinkweg
W9a	95,50	2,70	2,70	2,70	1,80	1,80	1,80	Wethouder Alferinkweg
W9b-B	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	busbaan Wethouder Alferinkweg
W9a-B	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	busbaan Wethouder Alferinkweg
W10	97,30	2,50	2,50	2,50	0,20	0,20	0,20	Wiecherlinckstraat

Invoergegeven rekenmodel
Modelitems

Alcedo
20-07578

Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - 20-07578 Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A1g	gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
A1h	gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A1f	gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	20,50	Ja
A1d	gebouw A oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
A1b	gebouw A zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A1c	gebouw A zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A1a	gebouw A zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A1i	gebouw A westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F1g	gebouw F oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F1h	gebouw F oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F1d	gebouw F oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F1c	gebouw F zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F1a	gebouw F zuidgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
F1n	gebouw F westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F1p	gebouw F westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F1m	gebouw F westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
F1l	gebouw F noordgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
F1j	gebouw F noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
E1b	gebouw E zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
E1j	gebouw E westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
E1h	gebouw E noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
E1f	gebouw E noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
D1h	gebouw D noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	15,20	--	--	Ja
D1b	gebouw D westgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
E1	gebouw E noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	15,20	--	--	Ja
B2g	gebouw B2 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B2i	gebouw B2 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B2e	gebouw B2 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B1d	gebouw B1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B1c	gebouw B1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B1b	gebouw B1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B1a	gebouw B1 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B1f	gebouw B1 westgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
B1g	gebouw B1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B1e	gebouw B1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegeven rekenmodel
Modelitems

Alcedo
20-07578

Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - 20-07578 Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
M1g	gebouw M oostgevel	0,00	Relatief	13,50	16,50	19,50	22,50	25,50	28,50	Ja
M1c	gebouw M zuidgevel	0,00	Relatief	13,50	16,50	19,50	22,50	25,50	28,50	Ja
M1o	gebouw M zuidgevel	0,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
M1k	gebouw M zuidgevel	0,00	Relatief	13,50	16,50	19,50	22,50	25,50	28,50	Ja
C1r	gebouw C zuidgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
D1	gebouw C westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
J1d	gebouw J zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
J1f	gebouw J zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
J1b	gebouw J zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
K2d	gebouw K2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K1a	gebouw K1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K2i	gebouw K2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K1b	gebouw K1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K2n	gebouw K2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
G1h	gebouw G noordgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
G1a	gebouw G westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
H1a	gebouw H zuidgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
H1b	gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
H1e	gebouw H zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
H1f	gebouw H noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
H1d	gebouw H zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
I1c	gebouw I oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
I1p	gebouw I westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
I1e	gebouw I noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
A1e	gebouw A oostgevel	0,00	Relatief	22,50	25,50	--	--	--	--	Ja
C2k	gebouw C noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C2j	gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C2i	gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
C2h	gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
C2g	gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
C2f	gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C2e	gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
C2d	gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
C2c	gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
C2b	gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja

Invoergegeven rekenmodel
Modelitems

Alcedo
20-07578

Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - 20-07578 Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
C2a	gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
D1	gebouw D noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
D1	gebouw D oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C2t	gebouw C westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
C2s	gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
C2q	gebouw C noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
C2p	gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
C2o	gebouw C zuidgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
C2n	gebouw C westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
C2l	gebouw C noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
B2k	gebouw B1 westgevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B2h	gebouw B2 noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
B2j	gebouw B2 noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
B2f	gebouw B2 noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
B2d	gebouw C westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
B2b	gebouw B2 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B2c	gebouw C zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
B2a	gebouw B2 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
D1a	gebouw D zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
M1f	gebouw M oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
M1h	gebouw M oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
M1e	gebouw M oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
M1c	gebouw M zuidgevel	0,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
M1d	gebouw M zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
M1a	gebouw M zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
M1n	gebouw M westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
M1p	gebouw M westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
M1m	gebouw M westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
M1j	gebouw M noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
M1l	gebouw M noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
M1i	gebouw M noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
G2b	gebouw G westgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
G3c	gebouw G westgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
G4f	gebouw G oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
G4e	gebouw G zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Invoergegeven rekenmodel
Modelitems

Alcedo
20-07578

Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - 20-07578 Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G4d	gebouw G westgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
G4g	gebouw G noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K1m	gebouw K1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K1l	gebouw K1 noordgevel	0,00	Relatief	13,50	16,50	19,50	--	--	--	Ja
K1e	gebouw K1 zuidgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
K1f	gebouw K1 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K1d	gebouw K1 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K1	gebouw K westgevel	0,00	Relatief	13,50	16,50	19,50	--	--	--	Ja
K1g	gebouw K1 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K1c	gebouw K1 zuidgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
K1k	gebouw K1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K1h	gebouw K1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K2r	gebouw K2 noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
K2t	gebouw K2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K2u	gebouw K2 oostgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
K2v	gebouw K2 oostgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
K2w	gebouw K2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K2x	gebouw K2 oostgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
K2y	gebouw K2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K2b	gebouw K2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K2e	gebouw K2 westgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
K2f	gebouw K2 westgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
K2g	gebouw K2 westgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
K2l	gebouw K2 westgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
K2m	gebouw K2 westgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
K2p	gebouw K2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
H1g	gebouw H noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H1a	gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
D1e	gebouw D noordgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
D1f	gebouw D noordgevel	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
D1g	gebouw D noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
D1d	gebouw D oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
D1c	gebouw D zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
I1b	gebouw I oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
I1a	gebouw I zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Invoergegeven rekenmodel
Modelitems

Alcedo
20-07578

Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - 20-07578 Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
I1q	gebouw I westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
I1r	gebouw I zuidgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
I1g	gebouw I noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I1i	gebouw I noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I1l	gebouw I zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
J1g	gebouw J zuidgevel	0,00	Relatief	16,50	19,50	22,50	--	--	--	Ja
J1c	gebouw J zuidgevel	0,00	Relatief	16,50	19,50	22,50	--	--	--	Ja
J1k	gebouw J noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
J1m	gebouw J noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
J1i	gebouw J noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
J1h	gebouw J oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
J1e	gebouw J zuidgevel	0,00	Relatief	16,50	19,50	22,50	--	--	--	Ja
J1a	gebouw J westgevel	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
J1l	gebouw J noordgevel	0,00	Relatief	16,50	19,50	22,50	--	--	--	Ja
J1n	gebouw J noordgevel	0,00	Relatief	16,50	19,50	22,50	--	--	--	Ja
J1j	gebouw J noordgevel	0,00	Relatief	16,50	19,50	22,50	--	--	--	Ja
E1i	gebouw E noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
E1a	gebouw E zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
E1g	gebouw E noordgevel	0,00	Relatief	13,50	16,50	--	--	--	--	Ja
E1d	gebouw E noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
E1c	gebouw E zuidgevel	0,00	Relatief	13,50	16,50	--	--	--	--	Ja
F1o	gebouw F westgevel	0,00	Relatief	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
F1q	gebouw F westgevel	0,00	Relatief	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
F1n	gebouw F westgevel	0,00	Relatief	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
F1k	gebouw F noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F1f	gebouw F oostgevel	0,00	Relatief	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
F1i	gebouw F oostgevel	0,00	Relatief	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
F1e	gebouw F oostgevel	0,00	Relatief	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
F1b	gebouw F zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
I1h	gebouw I noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
I1j	gebouw I noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
I1f	gebouw I noordgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
I1d	gebouw I oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
I1n	gebouw I zuidgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
M1g	gebouw M zuidgevel	0,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja

Invoergegeven rekenmodel
Modelitems

Alcedo
20-07578

Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - 20-07578 Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
M1c	gebouw M zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
M1o	gebouw M westgevel	0,00	Relatief	13,50	16,50	19,50	22,50	25,50	28,50	Ja
M1k	gebouw M noordgevel	0,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
A1g	gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A1h	gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
A1f	gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A1b	gebouw A zuidgevel	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
A1e	gebouw A westgevel	0,00	Relatief	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
A1a	gebouw A zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
A1i	gebouw A westgevel	0,00	Relatief	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
L1l	Gebouw L oostgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
L1e	Gebouw L oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L1b	Gebouw L zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
L1aa	Gebouw L westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
L1s	Gebouw L noordgevel	0,00	Relatief	5,90	9,30	--	--	--	--	Ja
L1t	Gebouw L noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L1p	Gebouw L oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
L1x	Gebouw L westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L1u	Gebouw L westgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
L1	Gebouw L oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
L1i	Gebouw L oostgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
L1f	Gebouw L oostgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
L1cc	Gebouw L zuidgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
L1d	Gebouw L oostgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
L1a	Gebouw L zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
L1dd	Gebouw L westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
L1bb	Gebouw L westgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
L1y	Gebouw L westgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
L1v	Gebouw L westgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
L1r	Gebouw L noordgevel	0,00	Relatief	5,90	9,30	12,70	--	--	--	Ja
L1j	Gebouw L oostgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
L1g	Gebouw L oostgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
L1ee	Gebouw L zuidgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
L1	Gebouw L noordgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
L1ca	Gebouw L westgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja

Invoergegeven rekenmodel
Modelitems

Alcedo
20-07578

Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - 20-07578 Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
z	Gebouw L noordgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
L1w	Gebouw L westgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
L1qq	Gebouw L noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
L1o	Gebouw L oostgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
L1n	Gebouw L oostgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
L1m	Gebouw L oostgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
L1k	Gebouw L oostgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
L1h	Gebouw L oostgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
L1c2	Gebouw L oostgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
L1bb	Gebouw L zuidgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
L1c	Gebouw L zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
L1q	Gebouw L noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
J1a	gebouw J westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
J1h	gebouw J oostgevel	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
K1m	gebouw K1 noordgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
A1i	gebouw A westgevel	0,00	Relatief	22,50	25,50	--	--	--	--	Ja

Invoergegeven rekenmodel
Modelitems

Alcedo
20-07578

Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - 20-07578 Weezenlanden Zwolle
Groep: nieuwbouw
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G	gebouw	15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F1	gebouw F	15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
E1	gebouw E	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D1	gebouw D	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D6	gebouw D	4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B2	gebouw B2	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B1	gebouw B1	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C1	gebouw C	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	gebouw J	15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1	gebouw G	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	gebouw	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	gebouw	21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C2	gebouw C	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B2	gebouw B2	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
L1	Gebouw L	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
L2	Gebouw L	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
L3	Gebouw L	18,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
L4	Gebouw L	15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G2	gebouw G	18,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G3	gebouw G	21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G4	gebouw G	15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K2	gebouw K	15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D5	gebouw D	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D4	gebouw D	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
J3	gebouw J	24,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
E2	Gebouw E	18,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
E2	Gebouw E	18,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F1	gebouw F	21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		39,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		15,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		18,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegeven rekenmodel

Modelitems

Alcedo

20-07578

Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
 20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - 20-07578 Weezenlanden Zwolle
 Groep: nieuwbouw
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G	0,80	0,80	0,80
F1	0,80	0,80	0,80
E1	0,80	0,80	0,80
D1	0,80	0,80	0,80
D6	0,80	0,80	0,80
B2	0,80	0,80	0,80
B1	0,80	0,80	0,80
C1	0,80	0,80	0,80
G	0,80	0,80	0,80
G1	0,80	0,80	0,80
G	0,80	0,80	0,80
G	0,80	0,80	0,80
C2	0,80	0,80	0,80
B2	0,80	0,80	0,80
L1	0,80	0,80	0,80
L2	0,80	0,80	0,80
L3	0,80	0,80	0,80
L4	0,80	0,80	0,80
G2	0,80	0,80	0,80
G3	0,80	0,80	0,80
G4	0,80	0,80	0,80
K2	0,80	0,80	0,80
D5	0,80	0,80	0,80
D4	0,80	0,80	0,80
J3	0,80	0,80	0,80
E2	0,80	0,80	0,80
E2	0,80	0,80	0,80
F1	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80

Invoergegeven rekenmodel
Modelitems

Alcedo
20-07578

Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - 20-07578 Weezenlanden Zwolle
Groep: nieuwbouw
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		27,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		21,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegeven rekenmodel
Modelitems

Alcedo
20-07578

Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - 20-07578 Weezenlanden Zwolle
Groep: nieuwbouw
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80

Invoergegeven rekenmodel
Modelitems

Alcedo
20-07578

Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - 20-07578 Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
2/3		

Invoergegeven rekenmodel
Modelitems

Alcedo
20-07578

Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - 20-07578 Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Verticale grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	DeltaL	DeltaH	Hoogte	Gevel
G	gebouw -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	15,00	Ja
F1	gebouw F -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	15,00	Ja
E1	gebouw E -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	12,00	Ja
D1	gebouw D -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	9,00	Ja
D6	gebouw D -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	4,00	Ja
B2	gebouw B2 -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	9,00	Ja
B1	gebouw B1 -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	9,00	Ja
C1	gebouw C -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	6,00	Ja
G	gebouw J -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	15,00	Ja
G1	gebouw G -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	12,00	Ja
G	gebouw -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	12,00	Ja
G	gebouw -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	21,00	Ja
C2	gebouw C -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	9,00	Ja
B2	gebouw B2 -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	12,00	Ja
L1	Gebouw L -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	9,00	Ja
L2	Gebouw L -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	12,00	Ja
L3	Gebouw L -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	18,00	Ja
L4	Gebouw L -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	15,00	Ja
G2	gebouw G -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	18,00	Ja
G3	gebouw G -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	21,00	Ja
G4	gebouw G -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	15,00	Ja
K2	gebouw K -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	15,00	Ja
D5	gebouw D -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	8,00	Ja
D4	gebouw D -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	12,00	Ja
J3	gebouw J -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	24,00	Ja
E2	Gebouw E -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	18,00	Ja
E2	Gebouw E -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	18,00	Ja
F1	gebouw F -- 0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	21,00	Ja
	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	12,00	Ja
	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	39,00	Ja
1	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	9,00	Ja
	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	9,00	Ja
1	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	12,00	Ja
	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	15,00	Ja
1	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	18,00	Ja

Invoergegeven rekenmodel
Modelitems

Alcedo
20-07578

Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
20-07578 Weezenlanden Zwolle oktober 2021 - 20-07578 Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Verticale grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	DeltaL	DeltaH	Hoogte	Gevel
1	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	12,00	Ja
	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	27,00	Ja
	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	3,00	Ja
	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	3,00	Ja
	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	12,00	Ja
1	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	12,00	Ja
1	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	12,00	Ja
1	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	12,00	Ja
	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	21,00	Ja
	0,10m (Buiten)	0,10	0,00	Relatief	1	1	21,00	Ja

BIJLAGE 3 RESULTATEN

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Luttenbergstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Luttenbergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	59,26	56,59	50,09	60,01
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	59,16	56,48	49,98	59,90
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	58,91	56,24	49,74	59,66
K1f_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	58,83	56,16	49,66	59,58
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	58,78	56,11	49,61	59,53
K1f_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	58,77	56,10	49,60	59,52
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	58,68	56,02	49,51	59,43
L1b_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	58,67	56,00	49,50	59,42
L1a_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	58,65	55,98	49,48	59,40
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	58,64	55,97	49,47	59,39
L1c_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	58,64	55,97	49,47	59,39
L1b_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	58,62	55,96	49,45	59,37
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	13,50	58,61	55,93	49,44	59,36
L1a_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	58,61	55,94	49,43	59,36
L1c_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	58,60	55,93	49,43	59,35
K1f_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	58,57	55,90	49,40	59,32
J1b_B	gebouw J zuidgevel	4,50	58,54	55,88	49,37	59,29
J1b_C	gebouw J zuidgevel	7,50	58,51	55,84	49,34	59,26
J1d_B	gebouw J zuidgevel	4,50	58,48	55,81	49,30	59,23
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	58,46	55,79	49,29	59,21
L1b_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	58,45	55,79	49,29	59,21
J1d_C	gebouw J zuidgevel	7,50	58,45	55,78	49,27	59,20
L1a_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	58,45	55,78	49,28	59,20
J1f_B	gebouw J zuidgevel	4,50	58,43	55,76	49,26	59,18
L1c_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	58,43	55,77	49,26	59,18
J1f_C	gebouw J zuidgevel	7,50	58,41	55,74	49,23	59,16
J1b_D	gebouw J zuidgevel	10,50	58,36	55,69	49,18	59,11
K1f_E	gebouw K1 zuidgevel	13,50	58,32	55,64	49,14	59,06
J1d_D	gebouw J zuidgevel	10,50	58,30	55,63	49,13	59,05
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	16,50	58,28	55,60	49,11	59,03
J1f_D	gebouw J zuidgevel	10,50	58,27	55,60	49,10	59,02
K1f_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	58,27	55,61	49,10	59,02
L1a_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	58,22	55,55	49,04	58,97
L1b_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	58,22	55,56	49,05	58,97
L1c_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	58,19	55,53	49,03	58,95
J1b_E	gebouw J zuidgevel	13,50	58,13	55,46	48,96	58,88
L1b_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	58,12	55,46	48,95	58,87
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	58,09	55,43	48,92	58,84
L1c_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	58,09	55,42	48,92	58,84
J1d_E	gebouw J zuidgevel	13,50	58,08	55,41	48,91	58,83
J1f_E	gebouw J zuidgevel	13,50	58,08	55,41	48,90	58,83
L1a_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	58,07	55,41	48,90	58,82
K1f_F	gebouw K1 zuidgevel	16,50	58,02	55,35	48,85	58,77
L1b_F	Gebouw L zuidgevel	16,50	57,94	55,27	48,76	58,69
J1b_A	gebouw J zuidgevel	1,50	57,93	55,26	48,75	58,68
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	57,94	55,26	48,76	58,68
L1c_F	Gebouw L zuidgevel	16,50	57,91	55,25	48,74	58,66
J1d_A	gebouw J zuidgevel	1,50	57,84	55,17	48,67	58,59
J1f_A	gebouw J zuidgevel	1,50	57,78	55,11	48,61	58,53
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	57,70	55,03	48,53	58,45
L1bb_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	57,62	54,95	48,45	58,37
L1cc_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	57,60	54,93	48,42	58,35
J1c_B	gebouw J zuidgevel	19,50	57,23	54,56	48,05	57,98
J1e_B	gebouw J zuidgevel	19,50	57,12	54,45	47,94	57,87
J1g_B	gebouw J zuidgevel	19,50	57,11	54,44	47,93	57,86
J1c_C	gebouw J zuidgevel	22,50	56,97	54,29	47,80	57,72
J1e_C	gebouw J zuidgevel	22,50	56,85	54,18	47,68	57,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Luttenbergstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
L1Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Luttenbergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J1g_C	gebouw J zuidgevel	22,50	56,81	54,14	47,64	57,56
K1b_B	gebouw K1 westgevel	4,50	56,15	53,45	46,97	56,89
K1b_C	gebouw K1 westgevel	7,50	56,10	53,40	46,92	56,84
K1b_D	gebouw K1 westgevel	10,50	55,91	53,21	46,73	56,65
K1b_A	gebouw K1 westgevel	1,50	55,57	52,88	46,39	56,31
L1e_C	Gebouw L oostgevel	7,50	55,20	52,53	46,03	55,95
L1e_B	Gebouw L oostgevel	4,50	55,14	52,47	45,97	55,89
L1dd_C	Gebouw L westgevel	7,50	54,76	52,09	45,59	55,51
L1dd_B	Gebouw L westgevel	4,50	54,71	52,04	45,53	55,46
L1dd_D	Gebouw L westgevel	10,50	54,67	52,00	45,50	55,42
L1dd_E	Gebouw L westgevel	13,50	54,53	51,86	45,36	55,28
J1a_F	gebouw J westgevel	16,50	54,52	51,84	45,35	55,27
J1h_C	gebouw J oostgevel	7,50	54,52	51,85	45,35	55,27
J1h_B	gebouw J oostgevel	4,50	54,46	51,80	45,29	55,21
J1h_D	gebouw J oostgevel	10,50	54,44	51,77	45,27	55,19
L1e_A	Gebouw L oostgevel	1,50	54,37	51,70	45,20	55,12
J1h_E	gebouw J oostgevel	13,50	54,34	51,67	45,17	55,09
J1a_A	gebouw J westgevel	19,50	54,29	51,62	45,12	55,04
J1h_F	gebouw J oostgevel	16,50	54,19	51,52	45,02	54,94
K1a_C	gebouw K1 westgevel	7,50	54,08	51,38	44,90	54,82
K1a_D	gebouw K1 westgevel	10,50	54,08	51,38	44,90	54,82
J1h_A	gebouw J oostgevel	19,50	54,06	51,39	44,89	54,81
J1c_A	gebouw J zuidgevel	16,50	54,02	51,34	44,85	54,77
J1a_B	gebouw J westgevel	22,50	54,01	51,34	44,84	54,76
K1h_B	gebouw K1 oostgevel	4,50	54,01	51,35	44,84	54,76
J1a_B	gebouw J westgevel	4,50	53,98	51,31	44,80	54,73
K1h_C	gebouw K1 oostgevel	7,50	53,95	51,28	44,77	54,70
K1a_B	gebouw K1 westgevel	4,50	53,94	51,24	44,76	54,68
J1a_C	gebouw J westgevel	7,50	53,88	51,22	44,71	54,63
L1dd_A	Gebouw L westgevel	1,50	53,87	51,20	44,70	54,62
K1_B	gebouw K westgevel	16,50	53,80	51,10	44,62	54,54
K1h_D	gebouw K1 oostgevel	10,50	53,78	51,11	44,61	54,53
J1h_B	gebouw J oostgevel	22,50	53,75	51,08	44,58	54,50
J1a_D	gebouw J westgevel	10,50	53,72	51,06	44,55	54,47
K1_C	gebouw K westgevel	19,50	53,71	51,01	44,53	54,45
J1a_E	gebouw J westgevel	13,50	53,59	50,92	44,42	54,34
J1h_A	gebouw J oostgevel	1,50	53,53	50,86	44,36	54,28
L1_C	Gebouw L oostgevel	7,50	53,27	50,60	44,09	54,02
J1a_A	gebouw J westgevel	1,50	53,26	50,60	44,09	54,01
L1_D	Gebouw L oostgevel	10,50	53,25	50,58	44,08	54,00
K1h_A	gebouw K1 oostgevel	1,50	53,24	50,57	44,07	53,99
L1d_A	Gebouw L oostgevel	13,50	53,23	50,57	44,07	53,99
L1_B	Gebouw L oostgevel	4,50	53,13	50,47	43,97	53,89
J1g_A	gebouw J zuidgevel	16,50	53,12	50,44	43,94	53,86
L1f_A	Gebouw L oostgevel	10,50	52,86	50,20	43,70	53,62
L1h_A	Gebouw L oostgevel	19,50	52,87	50,20	43,70	53,62
K1a_A	gebouw K1 westgevel	1,50	52,84	50,14	43,66	53,58
L1aa_C	Gebouw L westgevel	7,50	52,71	50,04	43,54	53,46
J1e_A	gebouw J zuidgevel	16,50	52,69	50,02	43,52	53,44
L1l_A	Gebouw L oostgevel	16,50	52,66	49,99	43,49	53,41
L1aa_D	Gebouw L westgevel	10,50	52,63	49,97	43,46	53,38
L1aa_B	Gebouw L westgevel	4,50	52,61	49,94	43,44	53,36
K2b_D	gebouw K2 westgevel	10,50	52,50	49,80	43,32	53,24
K2b_C	gebouw K2 westgevel	7,50	52,41	49,71	43,24	53,15
L1i_A	Gebouw L oostgevel	13,50	52,40	49,73	43,23	53,15
K1_A	gebouw K westgevel	13,50	52,20	49,49	43,02	52,94
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	19,50	52,15	49,48	42,97	52,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Luttenbergstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Luttenbergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2b_B	gebouw K2 westgevel	4,50	52,08	49,38	42,90	52,82
L1p_D	Gebouw L oostgevel	10,50	52,05	49,39	42,89	52,81
L1p_E	Gebouw L oostgevel	13,50	52,03	49,36	42,86	52,78
L1p_C	Gebouw L oostgevel	7,50	52,00	49,34	42,84	52,76
L1_A	Gebouw L oostgevel	1,50	51,78	49,12	42,62	52,54
L1m_A	Gebouw L oostgevel	19,50	51,76	49,09	42,59	52,51
L1p_B	Gebouw L oostgevel	4,50	51,74	49,07	42,57	52,49
K2g_A	gebouw K2 westgevel	13,50	51,61	48,90	42,43	52,35
L1g_A	Gebouw L oostgevel	16,50	51,60	48,93	42,43	52,35
K2d_D	gebouw K2 westgevel	10,50	51,31	48,61	42,13	52,05
L1aa_A	Gebouw L westgevel	1,50	51,25	48,59	42,08	52,00
K2d_C	gebouw K2 westgevel	7,50	51,19	48,48	42,01	51,93
L1j_A	Gebouw L oostgevel	16,50	51,11	48,44	41,94	51,86
L1c2_A	Gebouw L oostgevel	19,50	50,98	48,31	41,81	51,73
L1ee_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	50,97	48,29	41,79	51,71
K2b_A	gebouw K2 westgevel	1,50	50,74	48,04	41,56	51,48
L1x_C	Gebouw L westgevel	7,50	50,70	48,03	41,53	51,45
K2d_B	gebouw K2 westgevel	4,50	50,68	47,98	41,50	51,42
L1x_B	Gebouw L westgevel	4,50	50,59	47,93	41,42	51,34
L1n_A	Gebouw L oostgevel	19,50	50,45	47,79	41,29	51,21
K2i_D	gebouw K2 westgevel	10,50	50,36	47,65	41,18	51,10
L1p_A	Gebouw L oostgevel	1,50	50,25	47,58	41,08	51,00
L1o_A	Gebouw L oostgevel	16,50	50,20	47,53	41,03	50,95
K2i_C	gebouw K2 westgevel	7,50	50,19	47,48	41,01	50,93
L1k_A	Gebouw L oostgevel	19,50	50,15	47,48	40,98	50,90
K2n_D	gebouw K2 westgevel	10,50	49,56	46,86	40,38	50,30
K2i_B	gebouw K2 westgevel	4,50	49,51	46,81	40,33	50,25
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	16,50	49,43	46,76	40,26	50,18
M1c_C	gebouw M zuidgevel	37,50	49,40	46,73	40,23	50,15
K2f_A	gebouw K2 westgevel	13,50	49,40	46,69	40,22	50,14
M1c_B	gebouw M zuidgevel	34,50	49,33	46,66	40,16	50,08
K2n_C	gebouw K2 westgevel	7,50	49,34	46,63	40,15	50,07
M1c_A	gebouw M zuidgevel	31,50	49,30	46,63	40,13	50,05
K2d_A	gebouw K2 westgevel	1,50	49,29	46,58	40,11	50,03
M1c_F	gebouw M zuidgevel	28,50	49,04	46,37	39,87	49,79
L1x_A	Gebouw L westgevel	1,50	49,00	46,33	39,82	49,75
M1c_E	gebouw M zuidgevel	25,50	48,72	46,05	39,54	49,47
I1a_D	gebouw I zuidgevel	10,50	48,71	46,04	39,53	49,46
I1a_C	gebouw I zuidgevel	7,50	48,70	46,04	39,53	49,45
M1c_C	gebouw M zuidgevel	19,50	48,65	45,98	39,48	49,40
M1d_D	gebouw M zuidgevel	10,50	48,63	45,96	39,46	49,38
L1bb_A	Gebouw L westgevel	13,50	48,59	45,92	39,41	49,34
M1c_B	gebouw M zuidgevel	16,50	48,55	45,88	39,38	49,30
K2n_B	gebouw K2 westgevel	4,50	48,51	45,81	39,33	49,25
M1c_D	gebouw M zuidgevel	22,50	48,49	45,83	39,33	49,25
M1e_D	gebouw M oostgevel	10,50	48,37	45,71	39,21	49,13
M1d_C	gebouw M zuidgevel	7,50	48,37	45,70	39,20	49,12
I1a_B	gebouw I zuidgevel	4,50	48,36	45,69	39,19	49,11
K2i_A	gebouw K2 westgevel	1,50	48,20	45,50	39,03	48,94
M1c_A	gebouw M zuidgevel	13,50	48,18	45,51	39,00	48,93
M1e_C	gebouw M oostgevel	7,50	48,07	45,40	38,89	48,82
M1c_D	gebouw M zuidgevel	10,50	47,93	45,26	38,76	48,68
I1n_A	gebouw I zuidgevel	13,50	47,84	45,17	38,66	48,59
M1f_D	gebouw M oostgevel	10,50	47,53	44,86	38,36	48,28
M1g_D	gebouw M oostgevel	22,50	47,51	44,84	38,34	48,26
I1b_D	gebouw I oostgevel	10,50	47,50	44,83	38,32	48,25
M1g_B	gebouw M oostgevel	16,50	47,50	44,83	38,33	48,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Luttenbergstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Luttenbergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M1g_E	gebouw M oostgevel	25,50	47,50	44,83	38,33	48,25
M1g_C	gebouw M oostgevel	19,50	47,49	44,82	38,32	48,24
M1c_C	gebouw M zuidgevel	7,50	47,47	44,80	38,30	48,22
M1g_F	gebouw M oostgevel	28,50	47,46	44,80	38,30	48,22
M1a_D	gebouw M zuidgevel	10,50	47,45	44,78	38,28	48,20
M1d_B	gebouw M zuidgevel	4,50	47,45	44,78	38,28	48,20
I1r_A	gebouw I zuidgevel	16,50	47,37	44,71	38,20	48,12
M1g_A	gebouw M zuidgevel	31,50	47,35	44,68	38,18	48,10
K2n_A	gebouw K2 westgevel	1,50	47,35	44,65	38,17	48,09
I1b_C	gebouw I oostgevel	7,50	47,22	44,55	38,05	47,97
M1g_B	gebouw M zuidgevel	34,50	47,21	44,55	38,05	47,97
L1u_A	Gebouw L westgevel	10,50	47,16	44,49	37,99	47,91
M1g_C	gebouw M zuidgevel	37,50	47,12	44,46	37,95	47,87
M1e_B	gebouw M oostgevel	4,50	47,09	44,42	37,92	47,84
M1h_D	gebouw M oostgevel	10,50	46,98	44,32	37,82	47,74
M1f_C	gebouw M oostgevel	7,50	46,98	44,31	37,80	47,73
L1ca_A	Gebouw L westgevel	19,50	46,96	44,29	37,78	47,71
M1g_A	gebouw M oostgevel	13,50	46,91	44,24	37,74	47,66
M1a_C	gebouw M zuidgevel	7,50	46,89	44,22	37,72	47,64
I1b_B	gebouw I oostgevel	4,50	46,88	44,21	37,70	47,63
I1a_A	gebouw I zuidgevel	1,50	46,62	43,95	37,45	47,37
M1c_B	gebouw M zuidgevel	4,50	46,57	43,91	37,40	47,32
M1d_A	gebouw M zuidgevel	1,50	46,49	43,82	37,32	47,24
K2m_A	gebouw K2 westgevel	13,50	46,35	43,64	37,17	47,09
M1h_C	gebouw M oostgevel	7,50	46,29	43,63	37,13	47,05
M1e_A	gebouw M oostgevel	1,50	46,16	43,49	36,99	46,91
M1a_B	gebouw M zuidgevel	4,50	46,12	43,45	36,95	46,87
M1f_B	gebouw M oostgevel	4,50	46,10	43,43	36,93	46,85
M1c_A	gebouw M zuidgevel	1,50	45,80	43,13	36,63	46,55
I1b_A	gebouw I oostgevel	1,50	45,73	43,06	36,56	46,48
M1h_B	gebouw M oostgevel	4,50	45,57	42,91	36,41	46,33
M1a_A	gebouw M zuidgevel	1,50	45,51	42,84	36,33	46,26
M1f_A	gebouw M oostgevel	1,50	45,34	42,67	36,17	46,09
M1h_A	gebouw M oostgevel	1,50	45,04	42,37	35,87	45,79
I1c_E	gebouw I oostgevel	13,50	45,00	42,33	35,82	45,75
I1c_F	gebouw I oostgevel	16,50	44,82	42,15	35,65	45,57
I1c_D	gebouw I oostgevel	10,50	44,76	42,09	35,59	45,51
L1w_A	Gebouw L westgevel	19,50	44,72	42,05	35,55	45,47
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,50	44,71	42,00	35,53	45,45
F1q_B	gebouw F westgevel	19,50	44,66	41,96	35,49	45,40
F1p_E	gebouw F westgevel	13,50	44,57	41,87	35,39	45,31
F1q_A	gebouw F westgevel	16,50	44,57	41,87	35,39	45,31
F1b_F	gebouw F zuidgevel	16,50	44,56	41,86	35,38	45,30
G4d_A	gebouw G westgevel	19,50	44,48	41,77	35,30	45,22
I1c_C	gebouw I oostgevel	7,50	44,45	41,78	35,28	45,20
F1b_E	gebouw F zuidgevel	13,50	44,43	41,73	35,25	45,17
I1d_F	gebouw I oostgevel	16,50	44,41	41,75	35,25	45,17
M1o_C	gebouw M zuidgevel	37,50	44,42	41,75	35,25	45,17
G3c_A	gebouw G westgevel	16,50	44,32	41,62	35,14	45,06
M1o_B	gebouw M zuidgevel	34,50	44,31	41,64	35,14	45,06
I1d_E	gebouw I oostgevel	13,50	44,21	41,54	35,03	44,96
L1y_A	Gebouw L westgevel	13,50	44,17	41,50	35,00	44,92
M1o_C	gebouw M westgevel	19,50	44,17	41,50	34,99	44,92
M1o_A	gebouw M zuidgevel	31,50	44,11	41,44	34,93	44,86
F1p_D	gebouw F westgevel	10,50	44,08	41,38	34,90	44,82
M1o_B	gebouw M westgevel	16,50	44,06	41,39	34,89	44,81
F1b_D	gebouw F zuidgevel	10,50	43,96	41,26	34,78	44,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Luttenbergstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Luttenbergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G2b_A	gebouw G westgevel	13,50	43,94	41,23	34,77	44,68
L1v_A	Gebouw L westgevel	16,50	43,92	41,25	34,75	44,67
I1c_B	gebouw I oostgevel	4,50	43,87	41,21	34,70	44,62
G1a_D	gebouw G westgevel	10,50	43,77	41,06	34,59	44,51
M1p_D	gebouw M westgevel	10,50	43,74	41,07	34,57	44,49
F1o_B	gebouw F westgevel	19,50	43,72	41,02	34,54	44,46
F1n_E	gebouw F westgevel	13,50	43,66	40,96	34,49	44,40
H1a_A	gebouw H zuidgevel	19,50	43,63	40,95	34,46	44,38
J1i_E	gebouw J noordgevel	13,50	43,62	40,95	34,45	44,37
M1o_F	gebouw M westgevel	28,50	43,58	40,91	34,41	44,33
I1d_D	gebouw I oostgevel	10,50	43,45	40,78	34,28	44,20
I1c_A	gebouw I oostgevel	1,50	43,37	40,70	34,20	44,12
F1p_C	gebouw F westgevel	7,50	43,36	40,66	34,19	44,10
F1n_B	gebouw F westgevel	19,50	43,34	40,63	34,15	44,07
M1p_C	gebouw M westgevel	7,50	43,29	40,62	34,12	44,04
F1b_C	gebouw F zuidgevel	7,50	43,21	40,51	34,03	43,95
M1o_E	gebouw M westgevel	25,50	43,08	40,41	33,90	43,83
F1n_D	gebouw F westgevel	10,50	43,08	40,38	33,90	43,82
M1o_A	gebouw M westgevel	13,50	43,07	40,40	33,90	43,82
F1m_E	gebouw F westgevel	13,50	42,98	40,28	33,80	43,72
G1a_C	gebouw G westgevel	7,50	42,98	40,28	33,80	43,72
J1j_A	gebouw J noordgevel	16,50	42,94	40,27	33,77	43,69
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	13,50	42,94	40,26	33,76	43,68
I1d_C	gebouw I oostgevel	7,50	42,90	40,24	33,73	43,65
J1i_D	gebouw J noordgevel	10,50	42,89	40,22	33,72	43,64
F1p_B	gebouw F westgevel	4,50	42,79	40,09	33,61	43,53
J1i_C	gebouw J noordgevel	7,50	42,68	40,02	33,51	43,43
F1o_C	gebouw F westgevel	16,50	42,67	39,97	33,49	43,41
J1j_C	gebouw J noordgevel	22,50	42,66	39,98	33,48	43,40
F1b_B	gebouw F zuidgevel	4,50	42,59	39,89	33,41	43,33
M1p_B	gebouw M westgevel	4,50	42,57	39,90	33,39	43,32
M1o_D	gebouw M westgevel	22,50	42,54	39,87	33,36	43,29
F1p_A	gebouw F westgevel	1,50	42,51	39,80	33,33	43,25
F1n_C	gebouw F westgevel	7,50	42,41	39,71	33,23	43,15
F1m_D	gebouw F westgevel	10,50	42,36	39,66	33,18	43,10
M1n_C	gebouw M westgevel	7,50	42,31	39,64	33,14	43,06
F1b_A	gebouw F zuidgevel	1,50	42,24	39,53	33,06	42,98
G1a_B	gebouw G westgevel	4,50	42,24	39,54	33,06	42,98
F1n_A	gebouw F westgevel	16,50	42,17	39,47	32,99	42,91
I1d_B	gebouw I oostgevel	4,50	42,16	39,49	32,99	42,91
M1p_A	gebouw M westgevel	1,50	42,11	39,45	32,94	42,86
F1n_A	gebouw F westgevel	1,50	42,04	39,34	32,86	42,78
M1n_D	gebouw M westgevel	10,50	41,98	39,31	32,81	42,73
J1i_B	gebouw J noordgevel	4,50	41,94	39,27	32,76	42,69
F1n_B	gebouw F westgevel	4,50	41,89	39,19	32,71	42,63
I1d_A	gebouw I oostgevel	1,50	41,78	39,12	32,61	42,53
G1a_A	gebouw G westgevel	1,50	41,77	39,07	32,59	42,51
F1m_C	gebouw F westgevel	7,50	41,76	39,06	32,57	42,50
F1m_A	gebouw F westgevel	1,50	41,74	39,05	32,57	42,49
M1n_B	gebouw M westgevel	4,50	41,55	38,88	32,37	42,30
L1r_C	Gebouw L noordgevel	12,70	41,52	38,85	32,35	42,27
J1j_B	gebouw J noordgevel	19,50	41,51	38,85	32,34	42,26
D1d_D	gebouw D oostgevel	10,50	41,42	38,76	32,26	42,18
F1m_B	gebouw F westgevel	4,50	41,33	38,64	32,15	42,07
M1n_A	gebouw M westgevel	1,50	41,22	38,56	32,05	41,97
D1d_A	gebouw D oostgevel	1,50	41,12	38,45	31,95	41,87
J1i_A	gebouw J noordgevel	1,50	40,88	38,22	31,71	41,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Luttenbergstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
L1Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Luttenbergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D1d_C	gebouw D oostgevel	7,50	40,87	38,20	31,70	41,62
L1r_B	Gebouw L noordgevel	9,30	40,73	38,06	31,56	41,48
D1c_D	gebouw D zuidgevel	10,50	40,69	38,02	31,52	41,44
L1s_B	Gebouw L noordgevel	9,30	40,67	38,00	31,50	41,42
J1l_C	gebouw J noordgevel	22,50	40,66	37,98	31,49	41,41
L1q_E	Gebouw L noordgevel	13,50	40,61	37,94	31,44	41,36
L1qq_E	Gebouw L noordgevel	13,50	40,61	37,94	31,44	41,36
D1d_B	gebouw D oostgevel	4,50	40,58	37,92	31,42	41,34
L1q_D	Gebouw L noordgevel	10,50	40,40	37,73	31,23	41,15
L1qq_D	Gebouw L noordgevel	10,50	40,40	37,73	31,23	41,15
D1c_A	gebouw D zuidgevel	1,50	40,38	37,71	31,21	41,13
L1t_C	Gebouw L noordgevel	7,50	40,33	37,66	31,16	41,08
M1m_D	gebouw M westgevel	10,50	40,19	37,52	31,02	40,94
D1c_C	gebouw D zuidgevel	7,50	40,14	37,47	30,96	40,89
D1c_B	gebouw D zuidgevel	4,50	39,96	37,29	30,79	40,71
G4q_F	gebouw G noordgevel	16,50	39,89	37,17	30,71	40,62
L1r_A	Gebouw L noordgevel	5,90	39,76	37,10	30,59	40,51
M1m_C	gebouw M westgevel	7,50	39,76	37,09	30,58	40,51
A1i_B	gebouw A westgevel	25,50	39,76	37,06	30,58	40,50
L1s_A	Gebouw L noordgevel	5,90	39,71	37,05	30,55	40,47
C2f_A	gebouw C oostgevel	1,50	39,68	37,02	30,52	40,44
C2j_A	gebouw C oostgevel	1,50	39,61	36,94	30,44	40,36
L1t_B	Gebouw L noordgevel	4,50	39,51	36,85	30,34	40,26
L1q_C	Gebouw L noordgevel	7,50	39,49	36,82	30,31	40,24
L1qq_C	Gebouw L noordgevel	7,50	39,49	36,82	30,31	40,24
J1l_A	gebouw J noordgevel	16,50	39,48	36,81	30,31	40,23
C2f_B	gebouw C oostgevel	4,50	39,43	36,76	30,26	40,18
A1i_B	gebouw A westgevel	19,50	39,39	36,69	30,21	40,13
C2i_A	gebouw C oostgevel	7,50	39,38	36,71	30,21	40,13
C2j_B	gebouw C oostgevel	4,50	39,24	36,58	30,08	40,00
H1e_D	gebouw H zuidgevel	10,50	39,20	36,53	30,03	39,95
C2e_A	gebouw C oostgevel	7,50	39,10	36,43	29,93	39,85
G4e_F	gebouw G zuidgevel	16,50	39,04	36,36	29,86	39,78
L1t_A	Gebouw L noordgevel	1,50	39,02	36,36	29,86	39,78
G4f_F	gebouw G oostgevel	16,50	39,01	36,34	29,84	39,76
M1m_B	gebouw M westgevel	4,50	38,99	36,32	29,81	39,74
G1h_A	gebouw G noordgevel	19,50	38,91	36,20	29,73	39,65
H1e_C	gebouw H zuidgevel	7,50	38,83	36,16	29,65	39,58
A1i_E	gebouw A westgevel	13,50	38,80	36,09	29,62	39,54
J1l_B	gebouw J noordgevel	19,50	38,71	36,04	29,54	39,46
G4q_E	gebouw G noordgevel	13,50	38,67	35,96	29,49	39,41
F1c_E	gebouw F zuidgevel	13,50	38,62	35,91	29,44	39,36
M1m_A	gebouw M westgevel	1,50	38,60	35,94	29,43	39,35
H1d_D	gebouw H zuidgevel	10,50	38,55	35,87	29,37	39,29
L1q_B	Gebouw L noordgevel	4,50	38,54	35,88	29,37	39,29
L1qq_B	Gebouw L noordgevel	4,50	38,54	35,88	29,37	39,29
D1_B	gebouw D oostgevel	4,50	38,52	35,85	29,35	39,27
C2p_A	gebouw C oostgevel	10,50	38,38	35,72	29,22	39,14
A1i_A	gebouw A westgevel	1,50	38,27	35,57	29,10	39,01
A1i_D	gebouw A westgevel	10,50	38,25	35,55	29,07	38,99
H1d_C	gebouw H zuidgevel	7,50	38,12	35,45	28,94	38,87
D1_A	gebouw D oostgevel	1,50	38,08	35,41	28,91	38,83
D1a_A	gebouw D zuidgevel	1,50	38,02	35,36	28,85	38,77
G4q_D	gebouw G noordgevel	10,50	37,94	35,22	28,76	38,67
A1b_C	gebouw A zuidgevel	25,50	37,82	35,12	28,64	38,56
A1i_B	gebouw A westgevel	4,50	37,82	35,12	28,64	38,56
A1i_C	gebouw A westgevel	7,50	37,80	35,10	28,62	38,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Luttenbergstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Luttenbergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D1a_C	gebouw D zuidgevel	7,50	37,80	35,12	28,62	38,54
D1a_B	gebouw D zuidgevel	4,50	37,78	35,11	28,61	38,53
H1e_B	gebouw H zuidgevel	4,50	37,78	35,11	28,61	38,53
A1i_A	gebouw A westgevel	16,50	37,77	35,07	28,59	38,51
L1q_F	Gebouw L noordgevel	16,50	37,53	34,87	28,37	38,29
A1i_A	gebouw A westgevel	22,50	37,53	34,83	28,35	38,27
J1n_C	gebouw J noordgevel	22,50	37,52	34,83	28,35	38,27
F1c_D	gebouw F zuidgevel	10,50	37,47	34,77	28,29	38,21
L1q_A	Gebouw L noordgevel	1,50	37,45	34,78	28,28	38,20
L1qq_A	Gebouw L noordgevel	1,50	37,45	34,78	28,28	38,20
C2h_A	gebouw C oostgevel	7,50	37,42	34,75	28,25	38,17
C2s_A	gebouw C oostgevel	10,50	37,41	34,75	28,24	38,16
G4g_A	gebouw G noordgevel	1,50	37,30	34,59	28,12	38,04
G4g_C	gebouw G noordgevel	7,50	37,26	34,55	28,08	38,00
C2d_A	gebouw C oostgevel	7,50	37,16	34,49	27,99	37,91
H1d_B	gebouw H zuidgevel	4,50	37,00	34,33	27,83	37,75
J1n_A	gebouw J noordgevel	16,50	36,98	34,30	27,81	37,73
C2o_A	gebouw C zuidgevel	10,50	36,91	34,25	27,75	37,67
G4g_B	gebouw G noordgevel	4,50	36,76	34,04	27,58	37,49
F1c_C	gebouw F zuidgevel	7,50	36,73	34,02	27,55	37,47
F1c_A	gebouw F zuidgevel	1,50	36,63	33,93	27,46	37,37
H1e_A	gebouw H zuidgevel	1,50	36,44	33,78	27,27	37,19
F1c_B	gebouw F zuidgevel	4,50	36,19	33,49	27,02	36,93
A1a_F	gebouw A zuidgevel	16,50	35,80	33,12	26,62	36,54
J1m_E	gebouw J noordgevel	13,50	35,80	33,12	26,62	36,54
H1d_A	gebouw H zuidgevel	1,50	35,68	33,01	26,50	36,43
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	19,50	35,62	32,93	26,44	36,36
A1a_E	gebouw A zuidgevel	13,50	35,47	32,78	26,29	36,21
E1d_E	gebouw E noordgevel	13,50	35,25	32,58	26,08	36,00
E1d_F	gebouw E noordgevel	16,50	35,25	32,58	26,08	36,00
K1m_F	gebouw K1 noordgevel	16,50	35,23	32,54	26,05	35,97
G4e_E	gebouw G zuidgevel	13,50	35,08	32,38	25,90	35,82
J1n_B	gebouw J noordgevel	19,50	34,99	32,30	25,81	35,73
J1m_D	gebouw J noordgevel	10,50	34,87	32,20	25,70	35,62
G4f_E	gebouw G oostgevel	13,50	34,81	32,13	25,64	35,56
H1g_A	gebouw H noordgevel	1,50	34,76	32,06	25,58	35,50
A1a_D	gebouw A zuidgevel	10,50	34,75	32,07	25,57	35,49
H1f_A	gebouw H noordgevel	10,50	34,75	32,05	25,58	35,49
A1e_B	gebouw A oostgevel	25,50	34,71	32,03	25,54	35,46
J1k_E	gebouw J noordgevel	13,50	34,50	31,82	25,32	35,24
A1a_A	gebouw A zuidgevel	1,50	34,43	31,75	25,26	35,18
H1g_B	gebouw H noordgevel	4,50	34,43	31,73	25,25	35,17
C1r_A	gebouw C zuidgevel	10,50	34,40	31,73	25,23	35,15
H1g_C	gebouw H noordgevel	7,50	34,39	31,69	25,21	35,13
A1a_C	gebouw A zuidgevel	7,50	34,17	31,49	25,00	34,92
I1p_F	gebouw I westgevel	16,50	34,17	31,47	25,00	34,91
A1a_B	gebouw A zuidgevel	4,50	34,02	31,33	24,84	34,76
J1m_C	gebouw J noordgevel	7,50	33,98	31,30	24,80	34,72
D1b_A	gebouw D westgevel	10,50	33,91	31,23	24,73	34,65
E1d_D	gebouw E noordgevel	10,50	33,81	31,14	24,64	34,56
A1a_E	gebouw A zuidgevel	13,50	33,69	31,02	24,52	34,44
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	13,50	33,49	30,80	24,31	34,23
A1e_A	gebouw A oostgevel	22,50	33,35	30,68	24,18	34,10
C2a_A	gebouw C oostgevel	10,50	33,10	30,42	23,92	33,84
J1m_B	gebouw J noordgevel	4,50	33,00	30,33	23,83	33,75
K2x_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	33,01	30,33	23,83	33,75
A1a_D	gebouw A zuidgevel	10,50	32,99	30,32	23,81	33,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Luttenbergstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Luttenbergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E1a_F	gebouw E zuidgevel	16,50	32,92	30,24	23,74	33,66
E1_D	gebouw E noordgevel	15,20	32,89	30,21	23,72	33,64
A1b_A	gebouw A zuidgevel	19,50	32,88	30,18	23,71	33,62
G4f_D	gebouw G oostgevel	10,50	32,82	30,14	23,64	33,56
C2b_A	gebouw C oostgevel	7,50	32,78	30,11	23,61	33,53
A1a_A	gebouw A zuidgevel	1,50	32,70	30,03	23,53	33,45
G4e_D	gebouw G zuidgevel	10,50	32,67	29,98	23,50	33,42
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	10,50	32,66	29,98	23,49	33,41
A1b_B	gebouw A zuidgevel	22,50	32,49	29,80	23,32	33,24
I1f_A	gebouw I noordgevel	13,50	32,44	29,77	23,27	33,19
I1j_A	gebouw I noordgevel	10,50	32,44	29,77	23,27	33,19
A1a_C	gebouw A zuidgevel	7,50	32,43	29,76	23,25	33,18
E1j_F	gebouw E westgevel	16,50	32,40	29,69	23,23	33,14
I1l_D	gebouw I zuidgevel	10,50	32,38	29,69	23,20	33,12
A1a_B	gebouw A zuidgevel	4,50	32,35	29,68	23,17	33,10
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,50	32,24	29,57	23,07	32,99
M1i_D	gebouw M noordgevel	10,50	32,08	29,40	22,90	32,82
M1k_A	gebouw M zuidgevel	13,50	32,04	29,37	22,87	32,79
J1m_A	gebouw J noordgevel	1,50	31,99	29,32	22,82	32,74
K2v_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	31,97	29,28	22,79	32,71
K2u_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	31,94	29,26	22,76	32,68
I1e_D	gebouw I noordgevel	10,50	31,89	29,22	22,72	32,64
M1l_D	gebouw M noordgevel	10,50	31,87	29,19	22,69	32,61
F1h_E	gebouw F oostgevel	13,50	31,82	29,12	22,64	32,56
I1p_E	gebouw I westgevel	13,50	31,81	29,11	22,63	32,55
C2q_A	gebouw C noordgevel	10,50	31,78	29,11	22,60	32,53
B2b_D	gebouw B2 zuidgevel	10,50	31,74	29,06	22,57	32,49
D1e_A	gebouw D noordgevel	1,50	31,74	29,07	22,57	32,49
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	7,50	31,71	29,03	22,53	32,45
I1g_A	gebouw I noordgevel	1,50	31,64	28,97	22,47	32,39
I1e_A	gebouw I noordgevel	1,50	31,62	28,95	22,45	32,37
M1j_D	gebouw M noordgevel	10,50	31,55	28,88	22,38	32,30
B1b_D	gebouw B1 oostgevel	10,50	31,54	28,86	22,36	32,28
I1i_A	gebouw I noordgevel	1,50	31,52	28,84	22,35	32,27
I1l_C	gebouw I zuidgevel	7,50	31,51	28,83	22,33	32,25
B2j_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	31,49	28,82	22,32	32,24
M1i_A	gebouw M noordgevel	1,50	31,48	28,81	22,31	32,23
I1g_B	gebouw I noordgevel	4,50	31,44	28,77	22,27	32,19
G4f_C	gebouw G oostgevel	7,50	31,38	28,69	22,20	32,12
I1e_B	gebouw I noordgevel	4,50	31,36	28,69	22,19	32,11
I1i_B	gebouw I noordgevel	4,50	31,35	28,67	22,18	32,10
C2k_A	gebouw C noordgevel	1,50	31,34	28,67	22,17	32,09
M1i_B	gebouw M noordgevel	4,50	31,34	28,67	22,17	32,09
M1l_A	gebouw M noordgevel	1,50	31,30	28,63	22,13	32,05
I1e_C	gebouw I noordgevel	7,50	31,28	28,61	22,11	32,03
I1g_C	gebouw I noordgevel	7,50	31,23	28,56	22,06	31,98
A1d_E	gebouw A oostgevel	13,50	31,22	28,55	22,05	31,97
G4e_C	gebouw G zuidgevel	7,50	31,23	28,54	22,05	31,97
D1g_A	gebouw D noordgevel	10,50	31,20	28,53	22,03	31,95
M1l_C	gebouw M noordgevel	7,50	31,21	28,53	22,03	31,95
E1g_A	gebouw E noordgevel	13,50	31,17	28,50	22,00	31,92
I1i_C	gebouw I noordgevel	7,50	31,13	28,45	21,96	31,88
E1i_F	gebouw E noordgevel	16,50	31,11	28,43	21,94	31,86
C2k_B	gebouw C noordgevel	4,50	31,08	28,41	21,91	31,83
E1c_B	gebouw E zuidgevel	16,50	31,07	28,38	21,89	31,81
M1i_C	gebouw M noordgevel	7,50	31,04	28,37	21,87	31,79
M1l_B	gebouw M noordgevel	4,50	31,00	28,33	21,82	31,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Luttenbergstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Luttenbergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	30,98	28,29	21,81	31,73
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	30,99	28,31	21,81	31,73
F1f_A	gebouw F oostgevel	16,50	30,95	28,28	21,78	31,70
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	30,90	28,21	21,72	31,64
L1_A	Gebouw L noordgevel	19,50	30,88	28,19	21,71	31,63
G4f_B	gebouw G oostgevel	4,50	30,78	28,09	21,60	31,52
I1q_D	gebouw I westgevel	10,50	30,76	28,07	21,58	31,50
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	4,50	30,73	28,05	21,55	31,47
B2h_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	30,61	27,94	21,44	31,36
M1j_C	gebouw M noordgevel	7,50	30,59	27,92	21,42	31,34
M1j_A	gebouw M noordgevel	1,50	30,58	27,91	21,41	31,33
B2c_D	gebouw C zuidgevel	10,50	30,57	27,89	21,40	31,32
G4f_A	gebouw G oostgevel	1,50	30,57	27,89	21,39	31,31
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	10,50	30,52	27,85	21,35	31,27
I1p_D	gebouw I westgevel	10,50	30,52	27,83	21,34	31,26
C2t_D	gebouw C westgevel	10,50	30,50	27,83	21,33	31,25
K2e_A	gebouw K2 westgevel	13,50	30,49	27,80	21,32	31,24
I1l_B	gebouw I zuidgevel	4,50	30,47	27,79	21,29	31,21
M1j_B	gebouw M noordgevel	4,50	30,43	27,76	21,26	31,18
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	30,34	27,67	21,16	31,09
C2l_A	gebouw C noordgevel	10,50	30,32	27,65	21,15	31,07
E1i_E	gebouw E noordgevel	13,50	30,30	27,63	21,13	31,05
E1a_E	gebouw E zuidgevel	13,50	30,29	27,60	21,12	31,04
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	30,27	27,58	21,09	31,01
F1h_D	gebouw F oostgevel	10,50	30,26	27,56	21,08	31,00
J1k_D	gebouw J noordgevel	10,50	30,23	27,54	21,06	30,98
B2a_D	gebouw B2 zuidgevel	10,50	30,19	27,51	21,02	30,94
B2i_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	30,18	27,50	21,00	30,92
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,50	30,13	27,46	20,96	30,88
B2i_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	30,11	27,44	20,94	30,86
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	30,11	27,43	20,94	30,86
G4e_B	gebouw G zuidgevel	4,50	30,10	27,42	20,93	30,85
F1i_A	gebouw F oostgevel	16,50	30,05	27,37	20,88	30,80
A1f_D	gebouw A noordgevel	14,50	30,04	27,36	20,87	30,79
B2i_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	30,02	27,34	20,84	30,76
E1g_B	gebouw E noordgevel	16,50	30,01	27,35	20,84	30,76
I1q_C	gebouw I westgevel	7,50	29,83	27,14	20,66	30,58
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	29,83	27,16	20,66	30,58
D1_D	gebouw C westgevel	10,50	29,80	27,12	20,62	30,54
F1g_E	gebouw F oostgevel	13,50	29,79	27,12	20,63	30,54
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	1,50	29,77	27,10	20,60	30,52
F1h_A	gebouw F oostgevel	1,50	29,72	27,02	20,54	30,46
A1c_F	gebouw A zuidgevel	16,50	29,66	26,96	20,48	30,40
E1h_E	gebouw E noordgevel	13,50	29,63	26,96	20,46	30,38
I1l_A	gebouw I zuidgevel	1,50	29,62	26,95	20,45	30,37
I1p_C	gebouw I westgevel	7,50	29,58	26,89	20,41	30,33
F1h_C	gebouw F oostgevel	7,50	29,56	26,85	20,38	30,30
F1h_B	gebouw F oostgevel	4,50	29,49	26,78	20,31	30,23
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	29,44	26,76	20,26	30,18
A1b_F	gebouw A zuidgevel	16,50	29,43	26,72	20,26	30,17
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	29,42	26,74	20,25	30,17
B2g_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	29,40	26,74	20,24	30,16
E1h_F	gebouw E noordgevel	16,50	29,38	26,71	20,21	30,13
B2g_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	29,35	26,68	20,18	30,10
G4e_A	gebouw G zuidgevel	1,50	29,33	26,65	20,16	30,08
D1_A	gebouw D noordgevel	10,50	29,32	26,64	20,15	30,07
B2g_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	29,28	26,61	20,11	30,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Luttenbergstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Luttenbergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1g_E	gebouw A noordgevel	13,50	29,28	26,58	20,11	30,02
H1b_D	gebouw H westgevel	10,50	29,19	26,49	20,01	29,93
A1e_B	gebouw A westgevel	19,50	29,17	26,50	20,00	29,92
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	29,04	26,37	19,87	29,79
I1q_B	gebouw I westgevel	4,50	29,01	26,33	19,84	29,76
z_A	Gebouw L noordgevel	19,50	28,97	26,30	19,79	29,72
C2c_A	gebouw C oostgevel	7,50	28,95	26,27	19,78	29,70
D1h_D	gebouw D noordgevel	15,20	28,92	26,26	19,75	29,67
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	10,50	28,92	26,23	19,74	29,66
A1d_D	gebouw A oostgevel	10,50	28,85	26,18	19,68	29,60
H1a_D	gebouw H westgevel	10,50	28,86	26,17	19,68	29,60
K2l_A	gebouw K2 westgevel	13,50	28,81	26,14	19,64	29,56
C2g_A	gebouw C oostgevel	7,50	28,76	26,09	19,59	29,51
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	28,72	26,04	19,54	29,46
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	28,71	26,03	19,54	29,46
I1p_B	gebouw I westgevel	4,50	28,63	25,94	19,45	29,37
M1k_B	gebouw M zuidgevel	16,50	28,46	25,80	19,30	29,22
J1k_C	gebouw J noordgevel	7,50	28,46	25,77	19,29	29,21
A1f_E	gebouw A noordgevel	13,50	28,45	25,77	19,27	29,19
C2n_D	gebouw C westgevel	10,50	28,44	25,76	19,26	29,18
B1d_D	gebouw B1 noordgevel	10,50	28,37	25,69	19,20	29,12
K2p_D	gebouw K2 westgevel	10,50	28,37	25,70	19,19	29,12
E1j_E	gebouw E westgevel	13,50	28,38	25,66	19,20	29,11
E1c_A	gebouw E zuidgevel	13,50	28,26	25,57	19,09	29,01
E1a_D	gebouw E zuidgevel	10,50	28,23	25,54	19,05	28,97
B2b_C	gebouw B2 zuidgevel	7,50	28,16	25,47	18,98	28,90
H1b_C	gebouw H westgevel	7,50	28,14	25,44	18,96	28,88
I1q_A	gebouw I westgevel	1,50	28,09	25,41	18,92	28,84
B1c_D	gebouw B1 oostgevel	10,50	27,98	25,30	18,81	28,73
B2e_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	27,95	25,28	18,78	28,70
A1g_A	gebouw A noordgevel	1,50	27,95	25,24	18,78	28,69
A1g_B	gebouw A noordgevel	4,50	27,93	25,22	18,75	28,67
F1j_E	gebouw F noordgevel	13,50	27,93	25,23	18,75	28,67
K2p_A	gebouw K2 westgevel	1,50	27,92	25,25	18,75	28,67
A1g_D	gebouw A noordgevel	10,50	27,89	25,18	18,71	28,63
K2p_C	gebouw K2 westgevel	7,50	27,88	25,21	18,70	28,63
H1a_C	gebouw H westgevel	7,50	27,87	25,19	18,70	28,62
B2e_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	27,85	25,18	18,68	28,60
A1g_C	gebouw A noordgevel	7,50	27,79	25,08	18,61	28,53
F1d_E	gebouw F oostgevel	13,50	27,78	25,09	18,61	28,53
I1p_A	gebouw I westgevel	1,50	27,79	25,10	18,61	28,53
E1b_D	gebouw E zuidgevel	10,50	27,75	25,06	18,57	28,49
B2e_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	27,69	25,01	18,52	28,44
B2a_C	gebouw B2 zuidgevel	7,50	27,65	24,97	18,48	28,40
K2p_B	gebouw K2 westgevel	4,50	27,57	24,90	18,40	28,32
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	7,50	27,45	24,76	18,28	28,20
A1c_E	gebouw A zuidgevel	13,50	27,35	24,66	18,17	28,09
B2c_C	gebouw C zuidgevel	7,50	27,30	24,61	18,13	28,05
H1b_B	gebouw H westgevel	4,50	27,27	24,58	18,09	28,01
J1k_B	gebouw J noordgevel	4,50	27,26	24,58	18,09	28,01
F1f_B	gebouw F oostgevel	19,50	27,26	24,57	18,08	28,00
A1g_F	gebouw A noordgevel	16,50	27,17	24,45	17,99	27,90
H1a_B	gebouw H westgevel	4,50	27,07	24,39	17,90	27,82
E1a_C	gebouw E zuidgevel	7,50	27,06	24,37	17,88	27,80
A1b_E	gebouw A zuidgevel	13,50	27,00	24,30	17,83	27,74
F1g_D	gebouw F oostgevel	10,50	26,90	24,22	17,73	27,65
B1d_C	gebouw B1 noordgevel	7,50	26,86	24,18	17,69	27,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Luttenbergstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Luttenbergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1d_B	gebouw B1 noordgevel	4,50	26,81	24,12	17,63	27,55
H1b_A	gebouw H westgevel	1,50	26,80	24,12	17,62	27,54
B1b_C	gebouw B1 oostgevel	7,50	26,76	24,08	17,59	27,51
B1d_A	gebouw B1 noordgevel	1,50	26,76	24,08	17,59	27,51
F1d_D	gebouw F oostgevel	10,50	26,70	24,01	17,53	27,45
B2b_B	gebouw B2 zuidgevel	4,50	26,69	24,00	17,52	27,44
E1b_C	gebouw E zuidgevel	7,50	26,65	23,96	17,48	27,40
H1a_A	gebouw H westgevel	1,50	26,65	23,97	17,48	27,40
B2a_B	gebouw B2 zuidgevel	4,50	26,63	23,95	17,46	27,38
E1j_D	gebouw E westgevel	10,50	26,57	23,87	17,40	27,31
B2c_B	gebouw C zuidgevel	4,50	26,47	23,78	17,30	27,22
J1k_A	gebouw J noordgevel	1,50	26,48	23,79	17,30	27,22
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	4,50	26,45	23,76	17,27	27,19
E1a_B	gebouw E zuidgevel	4,50	26,39	23,71	17,22	27,14
C2t_C	gebouw C westgevel	7,50	26,39	23,70	17,21	27,13
E1d_C	gebouw E noordgevel	7,50	26,37	23,69	17,20	27,12
F1i_B	gebouw F oostgevel	19,50	26,36	23,67	17,19	27,11
E1a_A	gebouw E zuidgevel	1,50	26,24	23,56	17,07	26,99
A1c_D	gebouw A zuidgevel	10,50	26,13	23,44	16,96	26,88
B2a_A	gebouw B2 zuidgevel	1,50	26,13	23,45	16,96	26,88
D1_C	gebouw C westgevel	7,50	26,13	23,43	16,95	26,87
A1f_D	gebouw A noordgevel	10,50	26,08	23,40	16,91	26,83
B2b_A	gebouw B2 zuidgevel	1,50	26,08	23,40	16,91	26,83
B2c_A	gebouw C zuidgevel	1,50	26,02	23,34	16,85	26,77
E1b_B	gebouw E zuidgevel	4,50	26,02	23,33	16,84	26,76
B2k_D	gebouw B1 westgevel	10,50	26,00	23,31	16,83	26,75
D1f_B	gebouw D noordgevel	7,50	26,00	23,30	16,82	26,74
E1h_D	gebouw E noordgevel	10,50	25,93	23,25	16,76	26,68
E1b_A	gebouw E zuidgevel	1,50	25,89	23,21	16,72	26,64
A1f_F	gebouw A noordgevel	16,50	25,89	23,18	16,71	26,63
A1b_D	gebouw A zuidgevel	10,50	25,84	23,15	16,67	26,59
A1d_C	gebouw A oostgevel	7,50	25,78	23,10	16,61	26,53
F1d_C	gebouw F oostgevel	7,50	25,76	23,07	16,58	26,50
E1f_D	gebouw E noordgevel	10,50	25,72	23,04	16,55	26,47
I1h_A	gebouw I noordgevel	10,50	25,69	23,01	16,52	26,44
B2f_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	25,66	22,98	16,49	26,41
B2k_C	gebouw B1 westgevel	7,50	25,62	22,93	16,45	26,37
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	1,50	25,61	22,93	16,44	26,36
B1a_D	gebouw B1 zuidgevel	10,50	25,59	22,90	16,42	26,34
M1k_C	gebouw M zuidgevel	19,50	25,52	22,85	16,34	26,27
F1g_C	gebouw F oostgevel	7,50	25,50	22,82	16,33	26,25
A1h_E	gebouw A noordgevel	13,50	25,49	22,80	16,31	26,23
C2t_B	gebouw C westgevel	4,50	25,49	22,79	16,31	26,23
E1_C	gebouw E noordgevel	7,50	25,45	22,77	16,28	26,20
C2t_A	gebouw C westgevel	1,50	25,44	22,75	16,27	26,19
A1c_C	gebouw A zuidgevel	7,50	25,43	22,74	16,25	26,17
E1j_C	gebouw E westgevel	7,50	25,43	22,73	16,25	26,17
E1_A	gebouw E noordgevel	1,50	25,41	22,74	16,24	26,16
D1_B	gebouw C westgevel	4,50	25,35	22,66	16,17	26,09
D1_A	gebouw C westgevel	1,50	25,34	22,65	16,16	26,08
B1b_B	gebouw B1 oostgevel	4,50	25,21	22,53	16,04	25,96
D1h_C	gebouw D noordgevel	7,50	25,19	22,50	16,02	25,94
F1d_B	gebouw F oostgevel	4,50	25,13	22,45	15,96	25,88
E1_B	gebouw E noordgevel	4,50	25,12	22,44	15,94	25,86
E1i_D	gebouw E noordgevel	10,50	25,10	22,43	15,93	25,85
B1a_C	gebouw B1 zuidgevel	7,50	25,09	22,41	15,92	25,84
A1b_C	gebouw A zuidgevel	7,50	25,08	22,39	15,91	25,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Luttenbergstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Luttenbergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1c_A	gebouw A zuidgevel	1,50	25,08	22,41	15,91	25,83
E1h_C	gebouw E noordgevel	7,50	25,08	22,39	15,90	25,82
E1j_A	gebouw E westgevel	1,50	25,07	22,38	15,89	25,81
A1c_B	gebouw A zuidgevel	4,50	25,04	22,36	15,87	25,79
E1j_B	gebouw E westgevel	4,50	25,01	22,32	15,84	25,76
F1d_A	gebouw F oostgevel	1,50	25,01	22,32	15,83	25,75
C2n_C	gebouw C westgevel	7,50	24,97	22,28	15,79	25,71
B1a_A	gebouw B1 zuidgevel	1,50	24,95	22,27	15,78	25,70
D1f_A	gebouw D noordgevel	4,50	24,95	22,26	15,78	25,70
E1f_C	gebouw E noordgevel	7,50	24,92	22,24	15,75	25,67
B1c_C	gebouw B1 oostgevel	7,50	24,89	22,20	15,72	25,64
A1b_A	gebouw A zuidgevel	1,50	24,84	22,15	15,66	25,58
B2d_B	gebouw C westgevel	4,50	24,84	22,15	15,66	25,58
B1a_B	gebouw B1 zuidgevel	4,50	24,80	22,12	15,63	25,55
A1b_B	gebouw A zuidgevel	4,50	24,79	22,11	15,62	25,54
C2n_A	gebouw C westgevel	1,50	24,80	22,11	15,62	25,54
A1d_B	gebouw A oostgevel	4,50	24,75	22,07	15,58	25,50
F1g_B	gebouw F oostgevel	4,50	24,74	22,06	15,57	25,49
B1b_A	gebouw B1 oostgevel	1,50	24,70	22,02	15,53	25,45
F1g_A	gebouw F oostgevel	1,50	24,64	21,96	15,47	25,39
F1j_D	gebouw F noordgevel	10,50	24,64	21,94	15,46	25,38
B2k_B	gebouw B1 westgevel	4,50	24,62	21,94	15,45	25,37
A1h_E	gebouw A noordgevel	13,50	24,59	21,91	15,41	25,33
A1e_A	gebouw A westgevel	16,50	24,56	21,88	15,38	25,30
A1f_C	gebouw A noordgevel	11,50	24,41	21,72	15,23	25,15
B2d_A	gebouw C westgevel	1,50	24,36	21,68	15,19	25,11
B1c_A	gebouw B1 oostgevel	1,50	24,23	21,55	15,05	24,97
A1d_A	gebouw A oostgevel	1,50	24,18	21,50	15,01	24,93
C2n_B	gebouw C westgevel	4,50	24,19	21,50	15,01	24,93
E1d_B	gebouw E noordgevel	4,50	24,18	21,50	15,00	24,92
E1d_A	gebouw E noordgevel	1,50	24,11	21,43	14,94	24,86
E1h_B	gebouw E noordgevel	4,50	24,11	21,42	14,93	24,85
B1f_A	gebouw B1 westgevel	10,50	24,10	21,40	14,92	24,84
B1g_C	gebouw B1 westgevel	7,50	23,84	21,15	14,67	24,59
D1h_B	gebouw D noordgevel	4,50	23,79	21,10	14,62	24,54
E1h_A	gebouw E noordgevel	1,50	23,80	21,12	14,62	24,54
B1e_C	gebouw B1 westgevel	7,50	23,76	21,06	14,58	24,50
E1f_B	gebouw E noordgevel	4,50	23,74	21,06	14,57	24,49
B1c_B	gebouw B1 oostgevel	4,50	23,72	21,04	14,55	24,47
B1g_A	gebouw B1 westgevel	1,50	23,71	21,03	14,54	24,46
B1g_B	gebouw B1 westgevel	4,50	23,64	20,95	14,47	24,39
B1e_A	gebouw B1 westgevel	1,50	23,61	20,93	14,44	24,36
F1j_C	gebouw F noordgevel	7,50	23,60	20,91	14,43	24,35
B1e_B	gebouw B1 westgevel	4,50	23,57	20,88	14,40	24,32
E1i_C	gebouw E noordgevel	7,50	23,43	20,75	14,26	24,18
F1j_A	gebouw F noordgevel	1,50	23,40	20,71	14,22	24,14
D1h_A	gebouw D noordgevel	1,50	23,36	20,67	14,18	24,10
F1j_B	gebouw F noordgevel	4,50	23,27	20,58	14,09	24,01
E1f_A	gebouw E noordgevel	1,50	23,21	20,53	14,04	23,96
F1k_E	gebouw F noordgevel	13,50	22,83	20,14	13,65	23,57
E1i_B	gebouw E noordgevel	4,50	22,80	20,12	13,62	23,54
E1i_A	gebouw E noordgevel	1,50	22,78	20,11	13,61	23,53
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,50	22,76	20,08	13,59	23,51
F1k_D	gebouw F noordgevel	10,50	22,37	19,69	13,20	23,12
A1f_C	gebouw A noordgevel	7,50	22,35	19,66	13,18	23,10
F1k_F	gebouw F noordgevel	16,50	22,27	19,59	13,09	23,01
F1k_A	gebouw F noordgevel	1,50	22,11	19,44	12,94	22,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Luttenbergstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Luttenbergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1f_B	gebouw A noordgevel	8,50	22,09	19,40	12,91	22,83
A1h_D	gebouw A noordgevel	10,50	22,02	19,33	12,84	22,76
F1k_C	gebouw F noordgevel	7,50	22,01	19,33	12,84	22,76
F1k_B	gebouw F noordgevel	4,50	22,00	19,33	12,83	22,75
A1h_D	gebouw A noordgevel	10,50	21,44	18,75	12,27	22,19
A1f_B	gebouw A noordgevel	4,50	21,11	18,41	11,93	21,85
A1f_A	gebouw A noordgevel	5,50	20,91	18,23	11,74	21,66
A1f_A	gebouw A noordgevel	1,50	20,31	17,62	11,14	21,06
A1h_C	gebouw A noordgevel	7,50	19,92	17,23	10,74	20,66
A1h_C	gebouw A noordgevel	7,50	19,52	16,83	10,35	20,27
A1h_B	gebouw A noordgevel	4,50	18,71	16,02	9,54	19,46
A1h_B	gebouw A noordgevel	4,50	18,54	15,86	9,37	19,29
M1k_D	gebouw M zuidgevel	22,50	18,34	15,68	9,18	19,10
A1h_A	gebouw A noordgevel	1,50	17,88	15,19	8,71	18,63
A1h_A	gebouw A noordgevel	1,50	17,85	15,16	8,68	18,60
A1f_E	gebouw A noordgevel	17,50	15,90	13,25	6,73	16,65
A1f_F	gebouw A noordgevel	20,50	15,49	12,85	6,33	16,25
M1k_E	gebouw M zuidgevel	25,50	12,09	9,43	2,92	12,84
A1h_F	gebouw A noordgevel	16,50	11,14	8,45	1,96	11,88
M1k_F	gebouw M zuidgevel	28,50	10,40	7,76	1,24	11,16
M1k_C	gebouw M noordgevel	37,50	7,07	4,42	-2,09	7,83
M1k_A	gebouw M noordgevel	31,50	6,92	4,26	-2,25	7,67
M1k_B	gebouw M noordgevel	34,50	6,74	4,08	-2,43	7,49
A1g_A	gebouw A noordgevel	19,50	6,67	3,97	-2,50	7,41
A1g_B	gebouw A noordgevel	22,50	4,24	1,55	-4,93	4,99
A1g_C	gebouw A noordgevel	25,50	-1,23	-3,93	-10,40	-0,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wethouder Alferinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wethouder Alferinkweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2g_A	gebouw K2 westgevel	13,50	44,94	42,21	35,77	45,68
K1_C	gebouw K westgevel	19,50	43,99	41,26	34,82	44,73
K1_B	gebouw K westgevel	16,50	43,96	41,23	34,79	44,70
K1b_D	gebouw K1 westgevel	10,50	43,95	41,21	34,77	44,68
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	43,84	41,11	34,67	44,58
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	16,50	43,81	41,07	34,63	44,54
K1_A	gebouw K westgevel	13,50	43,78	41,04	34,60	44,51
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	13,50	43,68	40,95	34,51	44,42
K1a_D	gebouw K1 westgevel	10,50	43,57	40,84	34,40	44,31
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	43,22	40,48	34,04	43,95
K1b_C	gebouw K1 westgevel	7,50	43,20	40,46	34,02	43,93
K2b_D	gebouw K2 westgevel	10,50	43,17	40,44	34,00	43,91
K2f_A	gebouw K2 westgevel	13,50	42,96	40,23	33,78	43,69
K1a_C	gebouw K1 westgevel	7,50	42,85	40,12	33,68	43,59
K2d_D	gebouw K2 westgevel	10,50	42,71	39,98	33,54	43,45
K1b_B	gebouw K1 westgevel	4,50	42,53	39,80	33,36	43,27
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	42,50	39,76	33,32	43,23
K2b_C	gebouw K2 westgevel	7,50	42,49	39,76	33,32	43,23
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	42,42	39,68	33,24	43,15
K2m_A	gebouw K2 westgevel	13,50	42,37	39,64	33,20	43,11
K1b_A	gebouw K1 westgevel	1,50	42,35	39,62	33,18	43,09
K1f_F	gebouw K1 zuidgevel	16,50	42,33	39,59	33,15	43,06
K1a_B	gebouw K1 westgevel	4,50	42,26	39,53	33,09	43,00
K1a_A	gebouw K1 westgevel	1,50	42,25	39,52	33,08	42,99
K2i_D	gebouw K2 westgevel	10,50	42,12	39,39	32,95	42,86
K2b_A	gebouw K2 westgevel	1,50	42,08	39,35	32,90	42,81
K2d_C	gebouw K2 westgevel	7,50	42,05	39,31	32,87	42,78
K1f_E	gebouw K1 zuidgevel	13,50	42,02	39,28	32,84	42,75
K2b_B	gebouw K2 westgevel	4,50	42,01	39,27	32,83	42,74
K2n_D	gebouw K2 westgevel	10,50	42,01	39,27	32,83	42,74
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	41,91	39,17	32,73	42,64
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	41,77	39,04	32,59	42,50
K2d_A	gebouw K2 westgevel	1,50	41,76	39,03	32,59	42,50
K2d_B	gebouw K2 westgevel	4,50	41,60	38,86	32,41	42,33
K2i_C	gebouw K2 westgevel	7,50	41,48	38,75	32,30	42,21
K1f_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	41,40	38,66	32,22	42,13
K2n_C	gebouw K2 westgevel	7,50	41,39	38,66	32,22	42,13
K2n_A	gebouw K2 westgevel	1,50	41,32	38,59	32,15	42,06
K2i_A	gebouw K2 westgevel	1,50	41,32	38,58	32,14	42,05
K2i_B	gebouw K2 westgevel	4,50	41,08	38,35	31,90	41,81
K2n_B	gebouw K2 westgevel	4,50	41,07	38,33	31,89	41,80
K1f_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	41,05	38,32	31,87	41,78
J1a_B	gebouw J westgevel	22,50	40,97	38,23	31,79	41,70
H1a_A	gebouw H zuidgevel	19,50	40,95	38,22	31,77	41,68
J1a_A	gebouw J westgevel	19,50	40,91	38,17	31,73	41,64
G4d_A	gebouw G westgevel	19,50	40,78	38,05	31,61	41,52
K1f_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	40,78	38,04	31,60	41,51
J1e_B	gebouw J zuidgevel	19,50	40,71	37,97	31,53	41,44
J1c_B	gebouw J zuidgevel	19,50	40,58	37,85	31,41	41,32
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	40,58	37,85	31,41	41,32
J1a_F	gebouw J westgevel	16,50	40,54	37,80	31,36	41,27
J1c_C	gebouw J zuidgevel	22,50	40,50	37,76	31,32	41,23
J1e_C	gebouw J zuidgevel	22,50	40,48	37,73	31,29	41,20
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	40,40	37,66	31,22	41,13
K1f_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	40,38	37,65	31,21	41,12
G3c_A	gebouw G westgevel	16,50	40,37	37,63	31,19	41,10
G2b_A	gebouw G westgevel	13,50	40,29	37,56	31,11	41,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wethouder Alferinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wethouder Alferinkweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J1c_A	gebouw J zuidgevel	16,50	40,28	37,55	31,11	41,02
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	40,01	37,27	30,83	40,74
G1a_D	gebouw G westgevel	10,50	39,99	37,25	30,81	40,72
J1g_B	gebouw J zuidgevel	19,50	39,85	37,11	30,68	40,58
G1a_A	gebouw G westgevel	1,50	39,82	37,09	30,65	40,56
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	39,74	37,01	30,57	40,48
J1b_E	gebouw J zuidgevel	13,50	39,54	36,80	30,36	40,27
J1e_A	gebouw J zuidgevel	16,50	39,51	36,79	30,34	40,25
J1g_C	gebouw J zuidgevel	22,50	39,52	36,78	30,34	40,25
G1a_C	gebouw G westgevel	7,50	39,47	36,74	30,30	40,21
G1a_B	gebouw G westgevel	4,50	39,37	36,64	30,20	40,11
J1a_E	gebouw J westgevel	13,50	39,27	36,54	30,10	40,01
J1d_E	gebouw J zuidgevel	13,50	39,17	36,43	29,99	39,90
J1b_A	gebouw J zuidgevel	1,50	39,13	36,40	29,96	39,87
J1b_D	gebouw J zuidgevel	10,50	39,08	36,34	29,90	39,81
J1d_A	gebouw J zuidgevel	1,50	38,81	36,08	29,64	39,55
J1f_E	gebouw J zuidgevel	13,50	38,77	36,03	29,59	39,50
J1d_D	gebouw J zuidgevel	10,50	38,73	35,99	29,55	39,46
J1b_C	gebouw J zuidgevel	7,50	38,58	35,84	29,40	39,31
J1b_B	gebouw J zuidgevel	4,50	38,56	35,83	29,39	39,30
L1ee_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	38,49	35,75	29,31	39,22
J1f_A	gebouw J zuidgevel	1,50	38,48	35,74	29,30	39,21
J1g_A	gebouw J zuidgevel	16,50	38,32	35,59	29,15	39,06
J1d_B	gebouw J zuidgevel	4,50	38,32	35,58	29,14	39,05
J1f_D	gebouw J zuidgevel	10,50	38,32	35,58	29,14	39,05
J1d_C	gebouw J zuidgevel	7,50	38,25	35,52	29,08	38,99
J1f_B	gebouw J zuidgevel	4,50	38,04	35,31	28,87	38,78
J1f_C	gebouw J zuidgevel	7,50	37,87	35,13	28,69	38,60
M1o_C	gebouw M zuidgevel	37,50	37,46	34,73	28,29	38,20
L1bb_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	37,34	34,60	28,16	38,07
L1a_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	37,26	34,53	28,09	38,00
L1a_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	37,25	34,51	28,07	37,98
F1c_E	gebouw F zuidgevel	13,50	37,14	34,40	27,96	37,87
J1l_C	gebouw J noordgevel	22,50	37,02	34,28	27,84	37,75
L1a_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	36,91	34,18	27,74	37,65
L1a_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	36,90	34,16	27,72	37,63
L1b_F	Gebouw L zuidgevel	16,50	36,90	34,16	27,72	37,63
L1dd_E	Gebouw L westgevel	13,50	36,89	34,15	27,71	37,62
L1cc_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	36,85	34,11	27,67	37,58
L1dd_A	Gebouw L westgevel	1,50	36,54	33,80	27,36	37,27
L1a_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	36,52	33,78	27,34	37,25
L1b_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	36,51	33,77	27,33	37,24
J1j_C	gebouw J noordgevel	22,50	36,45	33,72	27,28	37,19
L1b_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	36,45	33,72	27,27	37,18
L1c_F	Gebouw L zuidgevel	16,50	36,43	33,69	27,25	37,16
M1c_C	gebouw M zuidgevel	37,50	36,34	33,61	27,16	37,07
M1o_B	gebouw M zuidgevel	34,50	36,28	33,55	27,10	37,01
L1b_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	36,19	33,46	27,01	36,92
L1dd_D	Gebouw L westgevel	10,50	36,19	33,45	27,02	36,92
L1c_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	36,17	33,44	26,99	36,90
L1b_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	36,12	33,39	26,95	36,86
L1dd_B	Gebouw L westgevel	4,50	36,12	33,39	26,95	36,86
F1c_A	gebouw F zuidgevel	1,50	36,02	33,29	26,84	36,75
L1c_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	36,01	33,27	26,83	36,74
F1c_D	gebouw F zuidgevel	10,50	35,94	33,20	26,76	36,67
L1c_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	35,88	33,15	26,70	36,61
L1dd_C	Gebouw L westgevel	7,50	35,81	33,07	26,63	36,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wethouder Alferinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wethouder Alferinkweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1b_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	35,76	33,02	26,58	36,49
F1c_B	gebouw F zuidgevel	4,50	35,71	32,97	26,54	36,44
L1c_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	35,68	32,94	26,50	36,41
G4e_F	gebouw G zuidgevel	16,50	35,54	32,81	26,37	36,28
F1c_C	gebouw F zuidgevel	7,50	35,51	32,77	26,33	36,24
F1q_B	gebouw F westgevel	19,50	35,40	32,66	26,22	36,13
L1c_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	35,38	32,64	26,20	36,11
J1n_C	gebouw J noordgevel	22,50	35,27	32,54	26,10	36,01
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,50	35,21	32,47	26,03	35,94
F1q_A	gebouw F westgevel	16,50	34,92	32,18	25,74	35,65
M1c_B	gebouw M zuidgevel	34,50	34,92	32,19	25,74	35,65
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	16,50	34,85	32,11	25,67	35,58
F1b_F	gebouw F zuidgevel	16,50	34,75	32,01	25,58	35,48
M1o_A	gebouw M zuidgevel	31,50	34,72	31,99	25,54	35,45
F1b_A	gebouw F zuidgevel	1,50	34,34	31,61	25,17	35,08
F1b_E	gebouw F zuidgevel	13,50	34,34	31,60	25,16	35,07
G4g_F	gebouw G noordgevel	16,50	34,25	31,51	25,07	34,98
F1b_B	gebouw F zuidgevel	4,50	34,05	31,31	24,87	34,78
F1b_D	gebouw F zuidgevel	10,50	33,93	31,19	24,75	34,66
F1p_A	gebouw F westgevel	1,50	33,82	31,08	24,64	34,55
L1ca_A	Gebouw L westgevel	19,50	33,81	31,07	24,63	34,54
F1p_E	gebouw F westgevel	13,50	33,72	30,98	24,54	34,45
F1b_C	gebouw F zuidgevel	7,50	33,64	30,90	24,47	34,37
F1o_B	gebouw F westgevel	19,50	33,53	30,78	24,35	34,26
F1p_B	gebouw F westgevel	4,50	33,53	30,79	24,35	34,26
M1c_A	gebouw M zuidgevel	31,50	33,36	30,63	24,19	34,10
F1p_D	gebouw F westgevel	10,50	33,31	30,56	24,13	34,04
J1n_B	gebouw J noordgevel	19,50	33,27	30,53	24,08	34,00
F1p_C	gebouw F westgevel	7,50	33,12	30,38	23,95	33,85
F1o_A	gebouw F westgevel	16,50	33,03	30,29	23,85	33,76
M1o_F	gebouw M westgevel	28,50	32,99	30,25	23,81	33,72
G1h_A	gebouw G noordgevel	19,50	32,91	30,17	23,73	33,64
K1h_D	gebouw K1 oostgevel	10,50	32,83	30,09	23,65	33,56
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	19,50	32,69	29,95	23,51	33,42
K1h_A	gebouw K1 oostgevel	1,50	32,55	29,81	23,37	33,28
G4g_E	gebouw G noordgevel	13,50	32,51	29,77	23,34	33,24
J1h_E	gebouw J oostgevel	13,50	32,49	29,75	23,31	33,22
G4g_A	gebouw G noordgevel	1,50	32,36	29,63	23,19	33,10
A1b_C	gebouw A zuidgevel	25,50	32,30	29,56	23,12	33,03
J1h_A	gebouw J oostgevel	1,50	32,29	29,56	23,12	33,03
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	13,50	32,14	29,41	22,96	32,87
G4g_B	gebouw G noordgevel	4,50	32,13	29,39	22,95	32,86
J1h_B	gebouw J oostgevel	4,50	32,11	29,38	22,94	32,85
E1j_F	gebouw E westgevel	16,50	32,11	29,37	22,93	32,84
J1l_B	gebouw J noordgevel	19,50	32,05	29,31	22,87	32,78
K1h_C	gebouw K1 oostgevel	7,50	32,04	29,31	22,87	32,78
J1h_D	gebouw J oostgevel	10,50	32,03	29,29	22,85	32,76
G4g_D	gebouw G noordgevel	10,50	31,94	29,20	22,76	32,67
K1h_B	gebouw K1 oostgevel	4,50	31,92	29,19	22,74	32,65
G4g_C	gebouw G noordgevel	7,50	31,71	28,97	22,53	32,44
J1h_C	gebouw J oostgevel	7,50	31,55	28,81	22,37	32,28
H1g_A	gebouw H noordgevel	1,50	31,53	28,79	22,35	32,26
J1j_B	gebouw J noordgevel	19,50	31,48	28,73	22,30	32,21
J1h_F	gebouw J oostgevel	16,50	31,38	28,65	22,20	32,11
H1g_B	gebouw H noordgevel	4,50	31,34	28,60	22,16	32,07
H1f_A	gebouw H noordgevel	10,50	31,11	28,37	21,93	31,84
J1h_B	gebouw J oostgevel	22,50	31,04	28,30	21,86	31,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wethouder Alferinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wethouder Alferinkweg
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H1g_C	gebouw H	noordgevel	7,50	30,96	28,22	21,78	31,69
F1n_B	gebouw F	westgevel	19,50	30,73	27,99	21,56	31,46
M1o_E	gebouw M	westgevel	25,50	30,46	27,71	21,28	31,19
J1a_D	gebouw J	westgevel	10,50	30,39	27,63	21,20	31,11
F1n_A	gebouw F	westgevel	1,50	30,24	27,51	21,06	30,97
F1n_A	gebouw F	westgevel	16,50	30,19	27,45	21,01	30,92
A1b_A	gebouw A	zuidgevel	19,50	30,13	27,39	20,96	30,86
F1n_E	gebouw F	westgevel	13,50	30,07	27,33	20,89	30,80
F1n_B	gebouw F	westgevel	4,50	30,02	27,28	20,84	30,75
M1c_F	gebouw M	zuidgevel	28,50	29,80	27,05	20,62	30,53
F1n_C	gebouw F	westgevel	7,50	29,67	26,93	20,49	30,40
F1n_D	gebouw F	westgevel	10,50	29,66	26,92	20,48	30,39
J1a_A	gebouw J	westgevel	1,50	29,33	26,59	20,15	30,06
K1m_F	gebouw K1	noordgevel	16,50	29,12	26,38	19,94	29,85
J1a_C	gebouw J	westgevel	7,50	29,02	26,27	19,84	29,75
J1a_B	gebouw J	westgevel	4,50	28,96	26,22	19,79	29,69
A1a_F	gebouw A	zuidgevel	16,50	28,93	26,18	19,75	29,66
A1b_B	gebouw A	zuidgevel	22,50	28,90	26,15	19,72	29,63
L1_A	gebouw L	noordgevel	19,50	28,87	26,12	19,69	29,60
J1j_A	gebouw J	noordgevel	16,50	28,73	25,98	19,55	29,46
I1p_F	gebouw I	westgevel	16,50	28,21	25,45	19,03	28,94
J1h_A	gebouw J	oostgevel	19,50	28,21	25,47	19,03	28,94
A1b_F	gebouw A	zuidgevel	16,50	28,01	25,27	18,83	28,74
A1i_B	gebouw A	westgevel	25,50	27,79	25,04	18,60	28,51
F1m_A	gebouw F	westgevel	1,50	27,75	25,00	18,58	28,48
G4e_E	gebouw G	zuidgevel	13,50	27,66	24,88	18,47	28,38
F1m_E	gebouw F	westgevel	13,50	27,63	24,87	18,46	28,36
F1m_B	gebouw F	westgevel	4,50	27,56	24,81	18,39	28,29
M1o_D	gebouw M	westgevel	22,50	27,51	24,76	18,33	28,24
F1m_C	gebouw F	westgevel	7,50	27,27	24,51	18,09	28,00
F1m_D	gebouw F	westgevel	10,50	27,18	24,42	18,00	27,91
L1w_A	gebouw L	westgevel	19,50	26,88	24,12	17,70	27,61
J1l_A	gebouw J	noordgevel	16,50	26,64	23,87	17,46	27,36
F1h_E	gebouw F	oostgevel	13,50	26,56	23,82	17,39	27,29
I1p_E	gebouw I	westgevel	13,50	26,42	23,66	17,23	27,14
F1h_A	gebouw F	oostgevel	1,50	26,12	23,39	16,95	26,86
L1bb_A	gebouw L	westgevel	13,50	26,14	23,36	16,96	26,86
A1i_A	gebouw A	westgevel	22,50	26,10	23,35	16,91	26,82
F1h_D	gebouw F	oostgevel	10,50	26,01	23,27	16,84	26,74
J1i_E	gebouw J	noordgevel	13,50	25,94	23,18	16,76	26,67
J1n_A	gebouw J	noordgevel	16,50	25,93	23,16	16,75	26,65
F1h_B	gebouw F	oostgevel	4,50	25,90	23,16	16,72	26,63
F1h_C	gebouw F	oostgevel	7,50	25,54	22,80	16,36	26,27
M1h_B	gebouw M	oostgevel	4,50	25,38	22,64	16,20	26,11
M1c_D	gebouw M	zuidgevel	22,50	25,34	22,58	16,16	26,07
M1h_C	gebouw M	oostgevel	7,50	25,22	22,48	16,04	25,95
M1o_C	gebouw M	westgevel	19,50	25,01	22,25	15,83	25,74
M1a_B	gebouw M	zuidgevel	4,50	24,95	22,20	15,77	25,68
M1h_A	gebouw M	oostgevel	1,50	24,95	22,21	15,77	25,68
M1a_C	gebouw M	zuidgevel	7,50	24,87	22,12	15,69	25,60
A1a_A	gebouw A	zuidgevel	1,50	24,83	22,10	15,65	25,56
A1a_E	gebouw A	zuidgevel	13,50	24,81	22,07	15,62	25,54
A1a_B	gebouw A	zuidgevel	4,50	24,77	22,03	15,58	25,50
M1h_D	gebouw M	oostgevel	10,50	24,71	21,97	15,54	25,44
A1a_C	gebouw A	zuidgevel	7,50	24,62	21,88	15,43	25,35
M1c_E	gebouw M	zuidgevel	25,50	24,63	21,85	15,44	25,35
E1g_B	gebouw E	noordgevel	16,50	24,61	21,87	15,42	25,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wethouder Alferinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wethouder Alferinkweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1a_D	gebouw A zuidgevel	10,50	24,54	21,80	15,35	25,27
M1c_C	gebouw M zuidgevel	19,50	24,42	21,66	15,24	25,15
E1j_E	gebouw E westgevel	13,50	24,26	21,48	15,07	24,98
E1g_A	gebouw E noordgevel	13,50	24,22	21,49	15,04	24,95
A1b_E	gebouw A zuidgevel	13,50	24,10	21,35	14,92	24,83
M1a_D	gebouw M zuidgevel	10,50	24,06	21,30	14,88	24,79
I1q_D	gebouw I westgevel	10,50	23,94	21,15	14,75	24,65
M1c_B	gebouw M zuidgevel	16,50	23,91	21,15	14,73	24,64
M1f_B	gebouw M oostgevel	4,50	23,87	21,13	14,69	24,60
M1c_B	gebouw M zuidgevel	4,50	23,82	21,08	14,64	24,55
M1c_C	gebouw M zuidgevel	7,50	23,70	20,95	14,52	24,43
M1f_C	gebouw M oostgevel	7,50	23,69	20,95	14,51	24,42
M1c_A	gebouw M zuidgevel	13,50	23,68	20,92	14,49	24,40
M1g_D	gebouw M oostgevel	22,50	23,66	20,92	14,48	24,39
M1c_D	gebouw M zuidgevel	10,50	23,65	20,89	14,47	24,38
M1a_A	gebouw M zuidgevel	1,50	23,60	20,85	14,42	24,33
J1k_E	gebouw J noordgevel	13,50	23,56	20,77	14,37	24,27
M1f_A	gebouw M oostgevel	1,50	23,53	20,79	14,35	24,26
M1f_D	gebouw M oostgevel	10,50	23,46	20,72	14,29	24,19
J1m_E	gebouw J noordgevel	13,50	23,23	20,45	14,05	23,95
L1aa_D	Gebouw L westgevel	10,50	23,15	20,36	13,96	23,86
M1g_C	gebouw M oostgevel	19,50	23,12	20,38	13,94	23,85
M1c_A	gebouw M zuidgevel	1,50	23,04	20,29	13,86	23,77
H1e_D	gebouw H zuidgevel	10,50	23,04	20,25	13,85	23,75
I1p_D	gebouw I westgevel	10,50	22,94	20,15	13,76	23,66
G4e_D	gebouw G zuidgevel	10,50	22,76	19,97	13,58	23,48
M1e_B	gebouw M oostgevel	4,50	22,69	19,96	13,51	23,42
H1d_D	gebouw H zuidgevel	10,50	22,62	19,83	13,43	23,33
L1y_A	Gebouw L westgevel	13,50	22,59	19,81	13,41	23,31
M1e_C	gebouw M oostgevel	7,50	22,54	19,80	13,36	23,27
I1l_D	gebouw I zuidgevel	10,50	22,37	19,58	13,19	23,09
L1v_A	Gebouw L westgevel	16,50	22,37	19,58	13,18	23,08
M1g_A	gebouw M oostgevel	13,50	22,35	19,61	13,18	23,08
M1e_D	gebouw M oostgevel	10,50	22,34	19,61	13,16	23,07
L1u_A	Gebouw L westgevel	10,50	22,30	19,52	13,12	23,02
J1i_D	gebouw J noordgevel	10,50	22,26	19,47	13,07	22,97
I1q_C	gebouw I westgevel	7,50	22,24	19,45	13,05	22,95
M1g_B	gebouw M oostgevel	16,50	22,20	19,45	13,02	22,93
A1a_E	gebouw A zuidgevel	13,50	22,08	19,29	12,89	22,79
D1h_D	gebouw D noordgevel	15,20	21,96	19,24	12,78	22,69
M1d_B	gebouw M zuidgevel	4,50	21,97	19,22	12,78	22,69
D1a_B	gebouw D zuidgevel	4,50	21,90	19,15	12,72	22,63
D1a_C	gebouw D zuidgevel	7,50	21,87	19,11	12,69	22,60
M1d_C	gebouw M zuidgevel	7,50	21,83	19,08	12,65	22,56
L1aa_C	Gebouw L westgevel	7,50	21,83	19,05	12,65	22,55
H1d_C	gebouw H zuidgevel	7,50	21,81	19,02	12,62	22,52
M1d_A	gebouw M zuidgevel	1,50	21,77	19,02	12,59	22,50
E1a_F	gebouw E zuidgevel	16,50	21,78	18,99	12,59	22,49
M1d_D	gebouw M zuidgevel	10,50	21,77	19,01	12,58	22,49
I1r_A	gebouw I zuidgevel	16,50	21,75	18,96	12,56	22,46
M1o_B	gebouw M westgevel	16,50	21,72	18,94	12,54	22,44
I1p_C	gebouw I westgevel	7,50	21,70	18,90	12,51	22,41
L1x_C	Gebouw L westgevel	7,50	21,65	18,88	12,47	22,37
I1q_B	gebouw I westgevel	4,50	21,63	18,85	12,45	22,35
J1k_D	gebouw J noordgevel	10,50	21,59	18,80	12,41	22,31
L1r_C	Gebouw L noordgevel	12,70	21,60	18,81	12,41	22,31
H1d_B	gebouw H zuidgevel	4,50	21,53	18,75	12,34	22,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wethouder Alferinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wethouder Alferinkweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I1d_C	gebouw I oostgevel	7,50	21,51	18,76	12,33	22,24
I1d_B	gebouw I oostgevel	4,50	21,49	18,76	12,32	22,23
D1a_A	gebouw D zuidgevel	1,50	21,44	18,70	12,26	22,17
M1e_A	gebouw M oostgevel	1,50	21,43	18,70	12,25	22,16
H1d_A	gebouw H zuidgevel	1,50	21,43	18,66	12,25	22,15
L1x_B	Gebouw L westgevel	4,50	21,41	18,64	12,23	22,13
H1e_C	gebouw H zuidgevel	7,50	21,36	18,57	12,17	22,07
I1l_C	gebouw I zuidgevel	7,50	21,34	18,55	12,15	22,05
L1aa_B	Gebouw L westgevel	4,50	21,33	18,55	12,14	22,05
L1x_A	Gebouw L westgevel	1,50	21,32	18,56	12,14	22,05
A1i_B	gebouw A westgevel	19,50	21,31	18,53	12,13	22,03
I1d_D	gebouw I oostgevel	10,50	21,29	18,54	12,12	22,02
H1b_D	gebouw H westgevel	10,50	21,28	18,50	12,10	22,00
E1j_D	gebouw E westgevel	10,50	21,26	18,46	12,07	21,97
K2v_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	21,19	18,43	12,01	21,92
I1q_A	gebouw I westgevel	1,50	21,18	18,40	11,99	21,90
L1aa_A	Gebouw L westgevel	1,50	21,17	18,40	11,99	21,89
z_A	Gebouw L noordgevel	19,50	21,14	18,36	11,96	21,86
I1l_A	gebouw I zuidgevel	1,50	21,12	18,36	11,94	21,85
I1l_B	gebouw I zuidgevel	4,50	21,09	18,32	11,90	21,81
I1c_C	gebouw I oostgevel	7,50	21,05	18,33	11,88	21,79
M1o_A	gebouw M westgevel	13,50	21,05	18,26	11,87	21,77
I1c_B	gebouw I oostgevel	4,50	21,02	18,30	11,84	21,75
J1m_D	gebouw J noordgevel	10,50	21,01	18,22	11,82	21,72
I1p_B	gebouw I westgevel	4,50	20,98	18,20	11,80	21,70
D1c_D	gebouw D zuidgevel	10,50	20,96	18,19	11,78	21,68
H1e_B	gebouw H zuidgevel	4,50	20,80	18,02	11,61	21,52
J1i_C	gebouw J noordgevel	7,50	20,76	17,97	11,58	21,48
D1c_C	gebouw D zuidgevel	7,50	20,75	17,98	11,57	21,47
I1p_A	gebouw I westgevel	1,50	20,75	17,98	11,57	21,47
D1c_B	gebouw D zuidgevel	4,50	20,70	17,94	11,52	21,43
G4e_C	gebouw G zuidgevel	7,50	20,72	17,93	11,53	21,43
I1n_A	gebouw I zuidgevel	13,50	20,70	17,92	11,52	21,42
H1e_A	gebouw H zuidgevel	1,50	20,68	17,91	11,50	21,40
E1c_B	gebouw E zuidgevel	16,50	20,63	17,83	11,44	21,34
L1s_B	Gebouw L noordgevel	9,30	20,62	17,83	11,44	21,34
I1a_A	gebouw I zuidgevel	1,50	20,60	17,84	11,42	21,33
I1a_D	gebouw I zuidgevel	10,50	20,52	17,74	11,34	21,24
L1p_B	Gebouw L oostgevel	4,50	20,51	17,77	11,33	21,24
I1a_B	gebouw I zuidgevel	4,50	20,51	17,74	11,32	21,23
L1_B	Gebouw L oostgevel	4,50	20,46	17,72	11,29	21,19
I1a_C	gebouw I zuidgevel	7,50	20,45	17,68	11,27	21,17
L1r_B	Gebouw L noordgevel	9,30	20,38	17,59	11,20	21,10
G4f_C	gebouw G oostgevel	7,50	20,35	17,57	11,16	21,07
G4e_A	gebouw G zuidgevel	1,50	20,30	17,53	11,12	21,02
D1c_A	gebouw D zuidgevel	1,50	20,28	17,53	11,11	21,01
G4e_B	gebouw G zuidgevel	4,50	20,25	17,48	11,06	20,97
L1t_C	Gebouw L noordgevel	7,50	20,23	17,45	11,05	20,95
J1k_C	gebouw J noordgevel	7,50	20,21	17,41	11,02	20,92
E1a_E	gebouw E zuidgevel	13,50	20,17	17,38	10,99	20,89
G4f_A	gebouw G oostgevel	1,50	20,14	17,38	10,96	20,87
I1c_D	gebouw I oostgevel	10,50	20,13	17,40	10,95	20,86
L1e_B	Gebouw L oostgevel	4,50	20,08	17,34	10,91	20,81
L1h_A	Gebouw L oostgevel	19,50	20,10	17,31	10,91	20,81
L1m_A	Gebouw L oostgevel	19,50	20,08	17,29	10,90	20,80
G4f_B	gebouw G oostgevel	4,50	20,05	17,29	10,87	20,78
H1b_C	gebouw H westgevel	7,50	19,98	17,21	10,80	20,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wethouder Alferinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wethouder Alferinkweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1t_A	Gebouw L noordgevel	1,50	19,97	17,21	10,79	20,70
L1t_B	Gebouw L noordgevel	4,50	19,97	17,20	10,79	20,69
J1i_B	gebouw J noordgevel	4,50	19,95	17,15	10,76	20,66
L1q_E	Gebouw L noordgevel	13,50	19,94	17,15	10,76	20,66
L1qq_E	Gebouw L noordgevel	13,50	19,94	17,15	10,76	20,66
L1f_A	Gebouw L oostgevel	10,50	19,92	17,17	10,74	20,65
E1j_C	gebouw E westgevel	7,50	19,87	17,08	10,68	20,58
H1b_A	gebouw H westgevel	1,50	19,83	17,08	10,65	20,56
A1b_D	gebouw A zuidgevel	10,50	19,83	17,05	10,65	20,55
M1p_D	gebouw M westgevel	10,50	19,84	17,05	10,65	20,55
G4f_D	gebouw G oostgevel	10,50	19,82	17,03	10,63	20,53
F1j_E	gebouw F noordgevel	13,50	19,78	16,99	10,60	20,50
L1s_A	Gebouw L noordgevel	5,90	19,78	17,00	10,59	20,50
A1i_A	gebouw A westgevel	16,50	19,77	16,97	10,58	20,48
H1b_B	gebouw H westgevel	4,50	19,71	16,94	10,53	20,43
M1n_D	gebouw M westgevel	10,50	19,69	16,90	10,51	20,41
M1m_D	gebouw M westgevel	10,50	19,66	16,86	10,47	20,37
B1f_A	gebouw B1 westgevel	10,50	19,62	16,83	10,43	20,33
C2t_C	gebouw C westgevel	7,50	19,58	16,79	10,39	20,29
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	13,50	19,58	16,79	10,39	20,29
J1m_C	gebouw J noordgevel	7,50	19,55	16,76	10,37	20,27
L1r_A	Gebouw L noordgevel	5,90	19,55	16,77	10,36	20,27
J1k_B	gebouw J noordgevel	4,50	19,51	16,72	10,32	20,22
D1_C	gebouw C westgevel	7,50	19,48	16,69	10,29	20,19
I1f_A	gebouw I noordgevel	13,50	19,41	16,62	10,23	20,13
A1a_D	gebouw A zuidgevel	10,50	19,41	16,62	10,22	20,12
H1a_A	gebouw H westgevel	1,50	19,39	16,65	10,21	20,12
J1i_A	gebouw J noordgevel	1,50	19,38	16,59	10,19	20,09
H1a_D	gebouw H westgevel	10,50	19,33	16,57	10,15	20,06
E1j_B	gebouw E westgevel	4,50	19,34	16,55	10,15	20,05
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	10,50	19,34	16,55	10,15	20,05
L1q_F	Gebouw L noordgevel	16,50	19,32	16,53	10,13	20,03
I1e_D	gebouw I noordgevel	10,50	19,27	16,48	10,08	19,98
A1c_F	gebouw A zuidgevel	16,50	19,25	16,46	10,07	19,97
L1q_D	Gebouw L noordgevel	10,50	19,20	16,40	10,01	19,91
L1qq_D	Gebouw L noordgevel	10,50	19,20	16,40	10,01	19,91
M1m_C	gebouw M westgevel	7,50	19,18	16,39	9,99	19,89
E1c_A	gebouw E zuidgevel	13,50	19,14	16,35	9,95	19,85
E1j_A	gebouw E westgevel	1,50	19,11	16,34	9,93	19,83
C2t_B	gebouw C westgevel	4,50	19,11	16,32	9,92	19,82
I1d_F	gebouw I oostgevel	16,50	19,09	16,34	9,91	19,82
J1k_A	gebouw J noordgevel	1,50	19,10	16,32	9,91	19,82
M1p_C	gebouw M westgevel	7,50	19,11	16,32	9,92	19,82
D1_B	gebouw C westgevel	4,50	19,09	16,30	9,90	19,80
D1f_B	gebouw D noordgevel	7,50	19,09	16,30	9,90	19,80
H1a_B	gebouw H westgevel	4,50	19,04	16,29	9,86	19,77
D1b_A	gebouw D westgevel	10,50	19,03	16,23	9,85	19,75
C2t_D	gebouw C westgevel	10,50	19,02	16,22	9,83	19,73
J1m_B	gebouw J noordgevel	4,50	18,99	16,20	9,81	19,71
M1n_C	gebouw M westgevel	7,50	19,00	16,20	9,81	19,71
D1_D	gebouw C westgevel	10,50	18,98	16,18	9,79	19,69
H1a_C	gebouw H westgevel	7,50	18,93	16,17	9,75	19,66
E1a_D	gebouw E zuidgevel	10,50	18,88	16,09	9,69	19,59
M1m_B	gebouw M westgevel	4,50	18,88	16,09	9,69	19,59
M1p_B	gebouw M westgevel	4,50	18,85	16,08	9,67	19,57
B2c_B	gebouw C zuidgevel	4,50	18,78	15,98	9,59	19,49
M1n_B	gebouw M westgevel	4,50	18,73	15,95	9,54	19,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wethouder Alferinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wethouder Alferinkweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M1m_A	gebouw M westgevel	1,50	18,71	15,93	9,53	19,43
D1_A	gebouw C westgevel	1,50	18,68	15,90	9,50	19,40
M1p_A	gebouw M westgevel	1,50	18,67	15,90	9,49	19,39
J1m_A	gebouw J noordgevel	1,50	18,66	15,88	9,48	19,38
L1p_C	Gebouw L oostgevel	7,50	18,65	15,91	9,48	19,38
E1d_D	gebouw E noordgevel	10,50	18,64	15,89	9,46	19,37
C2t_A	gebouw C westgevel	1,50	18,63	15,85	9,45	19,35
E1_D	gebouw E noordgevel	15,20	18,63	15,83	9,45	19,35
G4f_E	gebouw G oostgevel	13,50	18,64	15,85	9,45	19,35
M1n_A	gebouw M westgevel	1,50	18,59	15,81	9,41	19,31
I1d_E	gebouw I oostgevel	13,50	18,51	15,77	9,33	19,24
A1b_C	gebouw A zuidgevel	7,50	18,51	15,73	9,33	19,23
L1p_D	Gebouw L oostgevel	10,50	18,45	15,70	9,27	19,18
B2k_D	gebouw B1 westgevel	10,50	18,45	15,66	9,26	19,16
B2c_C	gebouw C zuidgevel	7,50	18,41	15,62	9,23	19,13
B2c_D	gebouw C zuidgevel	10,50	18,39	15,60	9,21	19,11
L1q_C	Gebouw L noordgevel	7,50	18,38	15,59	9,20	19,10
L1qq_C	Gebouw L noordgevel	7,50	18,38	15,59	9,20	19,10
F1j_D	gebouw F noordgevel	10,50	18,38	15,58	9,19	19,09
A1i_E	gebouw A westgevel	13,50	18,30	15,50	9,11	19,01
B2c_A	gebouw C zuidgevel	1,50	18,29	15,51	9,11	19,01
G4f_F	gebouw G oostgevel	16,50	18,30	15,51	9,11	19,01
D1f_A	gebouw D noordgevel	4,50	18,28	15,50	9,10	19,00
I1h_A	gebouw I noordgevel	10,50	18,26	15,46	9,07	18,97
I1e_C	gebouw I noordgevel	7,50	18,25	15,45	9,06	18,96
E1a_C	gebouw E zuidgevel	7,50	18,20	15,41	9,01	18,91
A1a_C	gebouw A zuidgevel	7,50	18,12	15,33	8,93	18,83
L1q_B	Gebouw L noordgevel	4,50	18,04	15,25	8,85	18,75
L1qq_B	Gebouw L noordgevel	4,50	18,04	15,25	8,85	18,75
A1b_B	gebouw A zuidgevel	4,50	18,01	15,23	8,82	18,73
E1a_B	gebouw E zuidgevel	4,50	18,02	15,23	8,83	18,73
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	7,50	17,98	15,19	8,80	18,70
I1j_A	gebouw I noordgevel	10,50	17,97	15,17	8,78	18,68
E1b_D	gebouw E zuidgevel	10,50	17,95	15,15	8,76	18,66
E1a_A	gebouw E zuidgevel	1,50	17,87	15,10	8,69	18,59
B2b_D	gebouw B2 zuidgevel	10,50	17,82	15,03	8,64	18,54
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	17,83	15,04	8,64	18,54
C2n_D	gebouw C westgevel	10,50	17,82	15,02	8,63	18,53
L1q_A	Gebouw L noordgevel	1,50	17,80	15,02	8,61	18,52
L1qq_A	Gebouw L noordgevel	1,50	17,80	15,02	8,61	18,52
B2a_D	gebouw B2 zuidgevel	10,50	17,78	14,99	8,59	18,49
A1b_A	gebouw A zuidgevel	1,50	17,75	14,99	8,57	18,48
A1c_E	gebouw A zuidgevel	13,50	17,71	14,92	8,53	18,43
B1e_C	gebouw B1 westgevel	7,50	17,67	14,87	8,48	18,38
C2o_A	gebouw C zuidgevel	10,50	17,62	14,82	8,43	18,33
C2n_A	gebouw C westgevel	1,50	17,58	14,79	8,39	18,29
I1e_B	gebouw I noordgevel	4,50	17,58	14,78	8,39	18,29
C1r_A	gebouw C zuidgevel	10,50	17,55	14,75	8,36	18,26
A1a_B	gebouw A zuidgevel	4,50	17,53	14,75	8,35	18,25
B2a_C	gebouw B2 zuidgevel	7,50	17,52	14,73	8,34	18,24
E1b_C	gebouw E zuidgevel	7,50	17,53	14,74	8,34	18,24
F1j_C	gebouw F noordgevel	7,50	17,52	14,74	8,34	18,24
I1g_C	gebouw I noordgevel	7,50	17,53	14,73	8,34	18,24
I1i_C	gebouw I noordgevel	7,50	17,52	14,72	8,34	18,24
E1b_B	gebouw E zuidgevel	4,50	17,52	14,73	8,33	18,23
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	4,50	17,51	14,73	8,33	18,23
I1c_A	gebouw I oostgevel	1,50	17,47	14,76	8,29	18,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wethouder Alferinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wethouder Alferinkweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F1d_E	gebouw F oostgevel	13,50	17,47	14,67	8,28	18,18
L1l_A	Gebouw L oostgevel	16,50	17,46	14,67	8,28	18,18
B2b_B	gebouw B2 zuidgevel	4,50	17,46	14,66	8,27	18,17
E1b_A	gebouw E zuidgevel	1,50	17,44	14,66	8,25	18,16
F1j_A	gebouw F noordgevel	1,50	17,41	14,64	8,22	18,13
F1j_B	gebouw F noordgevel	4,50	17,41	14,63	8,22	18,13
B2b_C	gebouw B2 zuidgevel	7,50	17,41	14,61	8,22	18,12
L1_C	Gebouw L oostgevel	7,50	17,38	14,64	8,20	18,11
A1a_A	gebouw A zuidgevel	1,50	17,37	14,60	8,19	18,09
A1i_D	gebouw A westgevel	10,50	17,31	14,52	8,13	18,03
B2b_A	gebouw B2 zuidgevel	1,50	17,29	14,50	8,10	18,00
I1d_A	gebouw I oostgevel	1,50	17,27	14,52	8,09	18,00
C2n_C	gebouw C westgevel	7,50	17,25	14,45	8,06	17,96
B1e_B	gebouw B1 westgevel	4,50	17,23	14,44	8,04	17,94
B1g_C	gebouw B1 westgevel	7,50	17,22	14,43	8,03	17,93
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	1,50	17,21	14,43	8,03	17,93
K2u_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	17,21	14,42	8,02	17,92
D1g_A	gebouw D noordgevel	10,50	17,15	14,35	7,97	17,87
F1d_D	gebouw F oostgevel	10,50	17,16	14,36	7,97	17,87
I1i_B	gebouw I noordgevel	4,50	17,11	14,32	7,92	17,82
M1i_C	gebouw M noordgevel	7,50	17,10	14,30	7,91	17,81
D1e_A	gebouw D noordgevel	1,50	17,06	14,28	7,87	17,78
L1_D	Gebouw L oostgevel	10,50	17,03	14,29	7,85	17,76
F1d_C	gebouw F oostgevel	7,50	17,02	14,22	7,83	17,73
I1g_B	gebouw I noordgevel	4,50	17,01	14,22	7,83	17,73
B1g_B	gebouw B1 westgevel	4,50	17,00	14,22	7,82	17,72
B2a_B	gebouw B2 zuidgevel	4,50	17,00	14,21	7,81	17,71
C2e_A	gebouw C oostgevel	7,50	16,98	14,19	7,80	17,70
I1e_A	gebouw I noordgevel	1,50	16,98	14,19	7,79	17,69
A1c_D	gebouw A zuidgevel	10,50	16,97	14,18	7,78	17,68
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	16,95	14,16	7,76	17,66
F1d_B	gebouw F oostgevel	4,50	16,85	14,06	7,67	17,57
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,50	16,86	14,06	7,67	17,57
C2i_A	gebouw C oostgevel	7,50	16,85	14,05	7,66	17,56
M1i_D	gebouw M noordgevel	10,50	16,82	14,02	7,63	17,53
B1g_A	gebouw B1 westgevel	1,50	16,79	14,02	7,61	17,51
E1h_D	gebouw E noordgevel	10,50	16,80	14,00	7,61	17,51
M1i_B	gebouw M noordgevel	4,50	16,79	13,99	7,60	17,50
B1b_D	gebouw B1 oostgevel	10,50	16,76	14,00	7,58	17,49
B1e_A	gebouw B1 westgevel	1,50	16,77	13,99	7,59	17,49
C2n_B	gebouw C westgevel	4,50	16,77	13,97	7,58	17,48
B2k_C	gebouw B1 westgevel	7,50	16,75	13,95	7,56	17,46
A1i_C	gebouw A westgevel	7,50	16,72	13,93	7,53	17,43
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	19,50	16,69	13,91	7,50	17,41
L1e_C	Gebouw L oostgevel	7,50	16,67	13,92	7,50	17,40
I1i_A	gebouw I noordgevel	1,50	16,62	13,83	7,44	17,34
D1_A	gebouw D noordgevel	10,50	16,61	13,81	7,43	17,33
D1h_C	gebouw D noordgevel	7,50	16,57	13,77	7,38	17,28
I1g_A	gebouw I noordgevel	1,50	16,57	13,78	7,38	17,28
M1i_A	gebouw M noordgevel	1,50	16,56	13,77	7,38	17,28
F1d_A	gebouw F oostgevel	1,50	16,53	13,75	7,35	17,25
B2a_A	gebouw B2 zuidgevel	1,50	16,51	13,73	7,33	17,23
A1i_B	gebouw A westgevel	4,50	16,46	13,66	7,27	17,17
E1h_C	gebouw E noordgevel	7,50	16,44	13,64	7,25	17,15
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	16,41	13,63	7,23	17,13
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	16,38	13,60	7,19	17,10
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	16,37	13,60	7,19	17,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wethouder Alferinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wethouder Alferinkweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E1f_D	gebouw E noordgevel	10,50	16,34	13,56	7,15	17,06
A1c_C	gebouw A zuidgevel	7,50	16,32	13,54	7,13	17,04
B1a_D	gebouw B1 zuidgevel	10,50	16,32	13,53	7,14	17,04
B1a_C	gebouw B1 zuidgevel	7,50	16,29	13,52	7,11	17,01
F1f_B	gebouw F oostgevel	19,50	16,24	13,45	7,06	16,96
A1i_A	gebouw A westgevel	1,50	16,20	13,42	7,02	16,92
B1a_A	gebouw B1 zuidgevel	1,50	16,15	13,40	6,97	16,88
B2d_B	gebouw C westgevel	4,50	16,15	13,36	6,96	16,86
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,50	16,13	13,33	6,94	16,84
A1c_B	gebouw A zuidgevel	4,50	16,10	13,33	6,91	16,82
A1d_C	gebouw A oostgevel	7,50	16,11	13,31	6,92	16,82
K2x_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	16,11	13,31	6,92	16,82
B1a_B	gebouw B1 zuidgevel	4,50	16,08	13,32	6,90	16,81
A1c_A	gebouw A zuidgevel	1,50	16,07	13,31	6,89	16,80
M1l_C	gebouw M noordgevel	7,50	16,03	13,24	6,84	16,74
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	15,99	13,21	6,81	16,71
F1g_E	gebouw F oostgevel	13,50	15,99	13,19	6,80	16,70
B1d_D	gebouw B1 noordgevel	10,50	15,97	13,19	6,78	16,69
M1l_B	gebouw M noordgevel	4,50	15,86	13,07	6,67	16,57
B2k_B	gebouw B1 westgevel	4,50	15,82	13,04	6,63	16,54
D1h_B	gebouw D noordgevel	4,50	15,81	13,00	6,61	16,52
A1d_D	gebouw A oostgevel	10,50	15,80	13,00	6,61	16,51
B2d_A	gebouw C westgevel	1,50	15,76	12,98	6,57	16,48
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	15,72	12,95	6,53	16,44
D1h_A	gebouw D noordgevel	1,50	15,71	12,92	6,53	16,43
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	15,69	12,92	6,51	16,41
E1h_B	gebouw E noordgevel	4,50	15,68	12,90	6,50	16,40
M1l_A	gebouw M noordgevel	1,50	15,66	12,88	6,48	16,38
E1_A	gebouw E noordgevel	1,50	15,61	12,87	6,43	16,34
F1g_D	gebouw F oostgevel	10,50	15,60	12,80	6,41	16,31
M1j_C	gebouw M noordgevel	7,50	15,57	12,77	6,38	16,28
F1f_A	gebouw F oostgevel	16,50	15,47	12,68	6,28	16,18
E1h_A	gebouw E noordgevel	1,50	15,43	12,67	6,25	16,16
F1g_C	gebouw F oostgevel	7,50	15,45	12,66	6,26	16,16
M1j_B	gebouw M noordgevel	4,50	15,41	12,62	6,23	16,13
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	10,50	15,38	12,59	6,19	16,09
E1_B	gebouw E noordgevel	4,50	15,34	12,60	6,17	16,07
M1j_A	gebouw M noordgevel	1,50	15,34	12,54	6,15	16,05
F1g_B	gebouw F oostgevel	4,50	15,32	12,52	6,13	16,03
A1d_B	gebouw A oostgevel	4,50	15,30	12,51	6,12	16,02
C2c_A	gebouw C oostgevel	7,50	15,31	12,51	6,12	16,02
C2q_A	gebouw C noordgevel	10,50	15,24	12,43	6,05	15,95
E1_C	gebouw E noordgevel	7,50	15,19	12,43	6,01	15,92
A1d_A	gebouw A oostgevel	1,50	15,18	12,40	6,00	15,90
F1g_A	gebouw F oostgevel	1,50	15,01	12,22	5,82	15,72
M1l_D	gebouw M noordgevel	10,50	14,96	12,16	5,77	15,67
E1h_E	gebouw E noordgevel	13,50	14,79	11,99	5,60	15,50
C2h_A	gebouw C oostgevel	7,50	14,74	11,94	5,55	15,45
E1d_C	gebouw E noordgevel	7,50	14,69	11,91	5,51	15,41
K2p_D	gebouw K2 westgevel	10,50	14,54	11,74	5,35	15,25
I1b_D	gebouw I oostgevel	10,50	14,52	11,73	5,34	15,24
A1f_E	gebouw A noordgevel	13,50	14,51	11,71	5,32	15,22
I1b_C	gebouw I oostgevel	7,50	14,38	11,59	5,20	15,10
C2p_A	gebouw C oostgevel	10,50	14,28	11,48	5,09	14,99
L1p_A	Gebouw L oostgevel	1,50	14,25	11,48	5,07	14,97
E1i_E	gebouw E noordgevel	13,50	14,24	11,44	5,05	14,95
B2g_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	14,22	11,41	5,03	14,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wethouder Alferinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wethouder Alferinkweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F1i_B	gebouw F oostgevel	19,50	14,21	11,41	5,02	14,92
I1b_B	gebouw I oostgevel	4,50	14,19	11,41	5,00	14,91
E1d_B	gebouw E noordgevel	4,50	14,16	11,38	4,97	14,88
B1d_C	gebouw B1 noordgevel	7,50	14,12	11,33	4,93	14,83
M1j_D	gebouw M noordgevel	10,50	14,02	11,22	4,84	14,74
A1f_D	gebouw A noordgevel	10,50	14,00	11,19	4,80	14,71
B2g_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	14,00	11,20	4,81	14,71
I1b_A	gebouw I oostgevel	1,50	13,92	11,15	4,74	14,64
B1b_C	gebouw B1 oostgevel	7,50	13,88	11,09	4,69	14,59
E1d_A	gebouw E noordgevel	1,50	13,77	11,02	4,59	14,50
B2h_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	13,77	10,96	4,58	14,48
E1i_D	gebouw E noordgevel	10,50	13,74	10,94	4,55	14,45
E1f_C	gebouw E noordgevel	7,50	13,72	10,92	4,53	14,43
B2f_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	13,70	10,89	4,51	14,41
B2g_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	13,70	10,91	4,51	14,41
L1_A	Gebouw L oostgevel	1,50	13,64	10,86	4,45	14,36
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	13,61	10,87	4,43	14,34
B2e_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	13,54	10,74	4,36	14,26
F1i_A	gebouw F oostgevel	16,50	13,52	10,72	4,33	14,23
K2l_A	gebouw K2 westgevel	13,50	13,50	10,70	4,31	14,21
C2s_A	gebouw C oostgevel	10,50	13,49	10,70	4,30	14,20
A1f_C	gebouw A noordgevel	7,50	13,47	10,67	4,28	14,18
K2p_C	gebouw K2 westgevel	7,50	13,39	10,59	4,20	14,10
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	13,35	10,59	4,17	14,08
C2k_B	gebouw C noordgevel	4,50	13,35	10,55	4,16	14,06
B2e_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	13,34	10,54	4,15	14,05
E1i_C	gebouw E noordgevel	7,50	13,31	10,51	4,12	14,02
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	7,50	13,24	10,46	4,05	13,96
B1d_B	gebouw B1 noordgevel	4,50	13,21	10,42	4,02	13,92
L1e_A	Gebouw L oostgevel	1,50	13,20	10,42	4,01	13,92
C2g_A	gebouw C oostgevel	7,50	13,19	10,38	4,00	13,90
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	13,16	10,42	3,98	13,89
M1k_A	gebouw M zuidgevel	13,50	13,10	10,31	3,92	13,82
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	1,50	13,03	10,27	3,85	13,76
B2e_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	13,04	10,25	3,85	13,75
C2j_B	gebouw C oostgevel	4,50	13,01	10,21	3,82	13,72
C2k_A	gebouw C noordgevel	1,50	13,00	10,21	3,81	13,71
C2l_A	gebouw C noordgevel	10,50	13,00	10,19	3,81	13,71
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	10,50	12,95	10,16	3,76	13,66
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	12,92	10,17	3,74	13,65
E1i_B	gebouw E noordgevel	4,50	12,85	10,06	3,67	13,57
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	4,50	12,84	10,08	3,66	13,57
E1f_B	gebouw E noordgevel	4,50	12,73	9,93	3,54	13,44
K2p_B	gebouw K2 westgevel	4,50	12,66	9,86	3,47	13,37
E1h_F	gebouw E noordgevel	16,50	12,65	9,84	3,46	13,36
B1d_A	gebouw B1 noordgevel	1,50	12,62	9,84	3,43	13,34
C2f_B	gebouw C oostgevel	4,50	12,58	9,77	3,39	13,29
A1f_B	gebouw A noordgevel	4,50	12,49	9,69	3,30	13,20
B1b_B	gebouw B1 oostgevel	4,50	12,38	9,59	3,19	13,09
B2i_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	12,32	9,52	3,13	13,03
C2d_A	gebouw C oostgevel	7,50	12,30	9,50	3,11	13,01
A1f_A	gebouw A noordgevel	1,50	12,22	9,43	3,03	12,93
E1i_A	gebouw E noordgevel	1,50	12,21	9,43	3,03	12,93
I1c_E	gebouw I oostgevel	13,50	12,16	9,53	3,00	12,92
B1c_D	gebouw B1 oostgevel	10,50	12,19	9,39	3,00	12,90
E1f_A	gebouw E noordgevel	1,50	12,17	9,39	2,99	12,89
C2j_A	gebouw C oostgevel	1,50	12,14	9,34	2,96	12,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wethouder Alferinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wethouder Alferinkweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2i_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	12,12	9,33	2,94	12,84
K2p_A	gebouw K2 westgevel	1,50	12,05	9,26	2,87	12,77
I1c_F	gebouw I oostgevel	16,50	11,90	9,27	2,74	12,66
B2i_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	11,91	9,12	2,72	12,62
B2j_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	11,91	9,10	2,72	12,62
B1c_C	gebouw B1 oostgevel	7,50	11,90	9,09	2,71	12,61
A1d_E	gebouw A oostgevel	13,50	11,89	9,09	2,70	12,60
D1_B	gebouw D oostgevel	4,50	11,76	8,97	2,58	12,48
B1b_A	gebouw B1 oostgevel	1,50	11,58	8,80	2,39	12,30
B1c_B	gebouw B1 oostgevel	4,50	11,44	8,64	2,25	12,15
A1f_C	gebouw A noordgevel	11,50	11,37	8,57	2,18	12,08
C2f_A	gebouw C oostgevel	1,50	11,35	8,55	2,17	12,07
M1k_B	gebouw M zuidgevel	16,50	11,18	8,40	2,00	11,90
A1f_D	gebouw A noordgevel	14,50	11,12	8,32	1,93	11,83
C2a_A	gebouw C oostgevel	10,50	11,11	8,31	1,93	11,83
A1f_B	gebouw A noordgevel	8,50	11,01	8,20	1,82	11,72
D1_A	gebouw D oostgevel	1,50	10,98	8,18	1,79	11,69
C2b_A	gebouw C oostgevel	7,50	10,84	8,04	1,65	11,55
B1c_A	gebouw B1 oostgevel	1,50	10,77	7,97	1,58	11,48
E1i_F	gebouw E noordgevel	16,50	10,73	7,92	1,54	11,44
A1e_A	gebouw A westgevel	16,50	10,61	7,83	1,42	11,33
A1f_A	gebouw A noordgevel	5,50	9,46	6,66	0,27	10,17
D1d_D	gebouw D oostgevel	10,50	9,35	6,56	0,16	10,06
D1d_C	gebouw D oostgevel	7,50	8,21	5,42	-0,97	8,93
D1d_B	gebouw D oostgevel	4,50	8,19	5,39	-1,00	8,90
E1d_E	gebouw E noordgevel	13,50	8,17	5,36	-1,02	8,88
E1d_F	gebouw E noordgevel	16,50	7,65	4,84	-1,54	8,36
D1d_A	gebouw D oostgevel	1,50	7,55	4,76	-1,63	8,27
M1k_C	gebouw M zuidgevel	19,50	7,39	4,68	-1,79	8,13
A1e_B	gebouw A oostgevel	25,50	7,27	4,46	-1,92	7,98
A1h_D	gebouw A noordgevel	10,50	7,26	4,44	-1,94	7,96
A1h_C	gebouw A noordgevel	7,50	7,21	4,40	-1,98	7,92
A1h_B	gebouw A noordgevel	4,50	7,13	4,32	-2,06	7,84
A1h_D	gebouw A noordgevel	10,50	7,13	4,32	-2,06	7,84
A1h_C	gebouw A noordgevel	7,50	7,11	4,29	-2,08	7,82
A1e_A	gebouw A oostgevel	22,50	7,03	4,23	-2,15	7,75
A1h_B	gebouw A noordgevel	4,50	7,04	4,23	-2,15	7,75
A1h_E	gebouw A noordgevel	13,50	6,93	4,11	-2,26	7,64
A1h_E	gebouw A noordgevel	13,50	6,78	3,96	-2,41	7,49
A1h_A	gebouw A noordgevel	1,50	6,75	3,94	-2,44	7,46
A1h_A	gebouw A noordgevel	1,50	6,68	3,86	-2,51	7,39
A1e_B	gebouw A westgevel	19,50	6,07	3,26	-3,12	6,78
F1k_F	gebouw F noordgevel	16,50	5,27	2,44	-3,92	5,98
F1k_E	gebouw F noordgevel	13,50	4,82	2,00	-4,37	5,53
A1h_F	gebouw A noordgevel	16,50	4,73	1,90	-4,45	5,44
F1k_D	gebouw F noordgevel	10,50	4,64	1,83	-4,55	5,35
F1k_C	gebouw F noordgevel	7,50	4,35	1,54	-4,84	5,06
F1k_B	gebouw F noordgevel	4,50	4,20	1,39	-5,00	4,91
F1k_A	gebouw F noordgevel	1,50	3,97	1,18	-5,21	4,69
A1g_A	gebouw A noordgevel	1,50	3,55	0,75	-5,64	4,26
A1g_C	gebouw A noordgevel	7,50	3,40	0,60	-5,80	4,11
A1g_D	gebouw A noordgevel	10,50	3,38	0,59	-5,81	4,09
A1g_B	gebouw A noordgevel	4,50	3,30	0,51	-5,89	4,01
A1g_E	gebouw A noordgevel	13,50	2,48	-0,32	-6,72	3,19
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,50	1,12	-1,72	-8,07	1,82
A1g_F	gebouw A noordgevel	16,50	0,96	-1,84	-8,23	1,67
K2e_A	gebouw K2 westgevel	13,50	0,73	-2,08	-8,47	1,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wethouder Alferinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wethouder Alferinkweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1f_F	gebouw A noordgevel	20,50	-0,02	-2,85	-9,21	0,69
A1f_F	gebouw A noordgevel	16,50	-0,02	-2,84	-9,21	0,69
A1f_E	gebouw A noordgevel	17,50	-0,07	-2,91	-9,27	0,63
A1g_A	gebouw A noordgevel	19,50	-1,30	-4,12	-10,49	-0,59
L1p_E	Gebouw L oostgevel	13,50	-3,18	-6,01	-12,36	-2,47
A1g_B	gebouw A noordgevel	22,50	-3,18	-6,00	-12,38	-2,48
L1o_A	Gebouw L oostgevel	16,50	-3,20	-6,04	-12,40	-2,50
L1n_A	Gebouw L oostgevel	19,50	-3,25	-6,08	-12,44	-2,54
L1d_A	Gebouw L oostgevel	13,50	-3,33	-6,14	-12,52	-2,62
L1c2_A	Gebouw L oostgevel	19,50	-3,46	-6,28	-12,65	-2,75
L1g_A	Gebouw L oostgevel	16,50	-3,46	-6,28	-12,65	-2,75
L1i_A	Gebouw L oostgevel	13,50	-5,66	-8,50	-14,85	-4,96
L1j_A	Gebouw L oostgevel	16,50	-7,68	-10,49	-16,87	-6,97
L1k_A	Gebouw L oostgevel	19,50	-7,74	-10,55	-16,93	-7,03
M1k_D	gebouw M zuidgevel	22,50	-15,62	-18,42	-24,83	-14,91
A1g_C	gebouw A noordgevel	25,50	--	--	--	--
M1g_A	gebouw M zuidgevel	31,50	--	--	--	--
M1g_B	gebouw M zuidgevel	34,50	--	--	--	--
M1g_C	gebouw M zuidgevel	37,50	--	--	--	--
M1g_E	gebouw M oostgevel	25,50	--	--	--	--
M1g_F	gebouw M oostgevel	28,50	--	--	--	--
M1k_A	gebouw M noordgevel	31,50	--	--	--	--
M1k_B	gebouw M noordgevel	34,50	--	--	--	--
M1k_C	gebouw M noordgevel	37,50	--	--	--	--
M1k_E	gebouw M zuidgevel	25,50	--	--	--	--
M1k_F	gebouw M zuidgevel	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Schuurmanstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schuurmanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2n_B	gebouw K2 westgevel	4,50	55,91	52,72	45,91	56,27
K2i_B	gebouw K2 westgevel	4,50	55,89	52,71	45,90	56,25
K2d_B	gebouw K2 westgevel	4,50	55,83	52,65	45,84	56,19
K2b_B	gebouw K2 westgevel	4,50	55,77	52,59	45,78	56,13
K2n_C	gebouw K2 westgevel	7,50	55,70	52,52	45,70	56,06
K2i_C	gebouw K2 westgevel	7,50	55,67	52,49	45,68	56,03
K1b_B	gebouw K1 westgevel	4,50	55,64	52,45	45,64	56,00
K1a_B	gebouw K1 westgevel	4,50	55,61	52,43	45,62	55,97
K2d_C	gebouw K2 westgevel	7,50	55,61	52,43	45,61	55,97
K2n_A	gebouw K2 westgevel	1,50	55,60	52,42	45,61	55,96
K2i_A	gebouw K2 westgevel	1,50	55,59	52,41	45,60	55,95
K2b_C	gebouw K2 westgevel	7,50	55,53	52,35	45,54	55,89
K2d_A	gebouw K2 westgevel	1,50	55,53	52,35	45,54	55,89
K2b_A	gebouw K2 westgevel	1,50	55,49	52,31	45,50	55,85
K1b_A	gebouw K1 westgevel	1,50	55,46	52,28	45,47	55,82
K1a_C	gebouw K1 westgevel	7,50	55,37	52,19	45,37	55,73
K1a_A	gebouw K1 westgevel	1,50	55,36	52,18	45,37	55,72
K1b_C	gebouw K1 westgevel	7,50	55,35	52,17	45,35	55,71
K2n_D	gebouw K2 westgevel	10,50	55,29	52,10	45,28	55,65
K2i_D	gebouw K2 westgevel	10,50	55,27	52,08	45,27	55,63
K2d_D	gebouw K2 westgevel	10,50	55,20	52,02	45,21	55,56
K2b_D	gebouw K2 westgevel	10,50	55,12	51,94	45,12	55,48
F1p_B	gebouw F westgevel	4,50	54,96	51,81	44,92	55,32
K1a_D	gebouw K1 westgevel	10,50	54,95	51,77	44,96	55,31
K1b_D	gebouw K1 westgevel	10,50	54,91	51,72	44,91	55,27
F1m_B	gebouw F westgevel	4,50	54,89	51,74	44,83	55,24
F1n_B	gebouw F westgevel	4,50	54,89	51,74	44,84	55,24
F1p_C	gebouw F westgevel	7,50	54,84	51,68	44,79	55,19
F1n_C	gebouw F westgevel	7,50	54,75	51,60	44,70	55,10
F1m_C	gebouw F westgevel	7,50	54,73	51,58	44,68	55,08
F1p_A	gebouw F westgevel	1,50	54,53	51,38	44,49	54,89
F1m_A	gebouw F westgevel	1,50	54,50	51,35	44,45	54,85
F1n_A	gebouw F westgevel	1,50	54,49	51,34	44,44	54,84
F1p_D	gebouw F westgevel	10,50	54,48	51,33	44,44	54,84
F1n_D	gebouw F westgevel	10,50	54,37	51,23	44,33	54,73
F1m_D	gebouw F westgevel	10,50	54,35	51,20	44,30	54,70
F1p_E	gebouw F westgevel	13,50	54,04	50,88	44,00	54,39
F1n_E	gebouw F westgevel	13,50	53,93	50,78	43,88	54,28
F1m_E	gebouw F westgevel	13,50	53,89	50,74	43,84	54,24
K2p_B	gebouw K2 westgevel	4,50	53,65	50,47	43,64	54,01
K2p_C	gebouw K2 westgevel	7,50	53,57	50,40	43,57	53,93
G1a_C	gebouw G westgevel	7,50	53,44	50,27	43,43	53,80
G1a_B	gebouw G westgevel	4,50	53,38	50,20	43,37	53,74
G1a_D	gebouw G westgevel	10,50	53,32	50,15	43,30	53,68
K2p_D	gebouw K2 westgevel	10,50	53,30	50,13	43,29	53,66
A1i_B	gebouw A westgevel	4,50	53,19	50,04	43,13	53,54
A1i_C	gebouw A westgevel	7,50	53,14	50,00	43,09	53,50
K1_B	gebouw K westgevel	16,50	53,10	49,92	43,11	53,46
K2p_A	gebouw K2 westgevel	1,50	53,08	49,89	43,07	53,44
K1_C	gebouw K westgevel	19,50	52,96	49,78	42,96	53,32
A1i_D	gebouw A westgevel	10,50	52,91	49,76	42,85	53,26
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	10,50	52,81	49,63	42,79	53,17
F1q_B	gebouw F westgevel	19,50	52,72	49,57	42,68	53,08
A1i_A	gebouw A westgevel	1,50	52,66	49,52	42,61	53,02
F1o_B	gebouw F westgevel	19,50	52,62	49,46	42,57	52,97
G1a_A	gebouw G westgevel	1,50	52,61	49,43	42,61	52,97
A1i_E	gebouw A westgevel	13,50	52,60	49,45	42,54	52,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Schuurmanstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schuurmanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F1n_B	gebouw F westgevel	19,50	52,57	49,43	42,53	52,93
A1i_B	gebouw A westgevel	19,50	51,39	48,25	41,33	51,74
F1b_C	gebouw F zuidgevel	7,50	51,25	48,09	41,23	51,61
F1b_B	gebouw F zuidgevel	4,50	51,22	48,05	41,20	51,58
F1b_D	gebouw F zuidgevel	10,50	51,06	47,90	41,04	51,42
F1b_E	gebouw F zuidgevel	13,50	50,76	47,59	40,74	51,12
K2l_A	gebouw K2 westgevel	13,50	50,68	47,50	40,68	51,04
F1b_A	gebouw F zuidgevel	1,50	50,50	47,34	40,48	50,86
F1b_F	gebouw F zuidgevel	16,50	50,43	47,26	40,41	50,79
F1k_B	gebouw F noordgevel	4,50	50,31	47,17	40,25	50,66
F1k_C	gebouw F noordgevel	7,50	50,31	47,16	40,25	50,66
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,50	50,11	46,94	40,09	50,47
F1k_D	gebouw F noordgevel	10,50	50,08	46,94	40,02	50,43
K2g_A	gebouw K2 westgevel	13,50	50,06	46,86	40,07	50,42
A1i_B	gebouw A westgevel	25,50	50,05	46,90	40,00	50,40
G2b_A	gebouw G westgevel	13,50	49,85	46,67	39,84	50,21
F1k_E	gebouw F noordgevel	13,50	49,78	46,64	39,72	50,13
K2m_A	gebouw K2 westgevel	13,50	49,67	46,50	39,65	50,03
F1k_A	gebouw F noordgevel	1,50	49,65	46,51	39,60	50,01
A1a_C	gebouw A zuidgevel	7,50	49,64	46,49	39,58	49,99
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	49,61	46,43	39,62	49,97
A1a_B	gebouw A zuidgevel	4,50	49,59	46,45	39,54	49,95
K2e_A	gebouw K2 westgevel	13,50	49,55	46,37	39,55	49,91
A1a_D	gebouw A zuidgevel	10,50	49,45	46,31	39,40	49,81
F1k_F	gebouw F noordgevel	16,50	49,45	46,31	39,39	49,80
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	49,41	46,23	39,42	49,77
A1h_C	gebouw A noordgevel	7,50	49,38	46,23	39,32	49,73
A1h_B	gebouw A noordgevel	4,50	49,34	46,20	39,29	49,70
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	49,27	46,09	39,28	49,63
A1h_D	gebouw A noordgevel	10,50	49,27	46,13	39,21	49,62
A1a_E	gebouw A zuidgevel	13,50	49,20	46,06	39,14	49,55
F1q_A	gebouw F westgevel	16,50	49,16	46,00	39,14	49,52
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,50	49,13	45,99	39,07	49,48
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	49,12	45,94	39,13	49,48
A1a_C	gebouw A zuidgevel	7,50	49,06	45,92	39,00	49,41
A1h_E	gebouw A noordgevel	13,50	49,04	45,90	38,98	49,39
A1a_B	gebouw A zuidgevel	4,50	48,95	45,80	38,89	49,30
A1a_D	gebouw A zuidgevel	10,50	48,94	45,79	38,88	49,29
A1a_A	gebouw A zuidgevel	1,50	48,90	45,76	38,85	49,26
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	13,50	48,77	45,58	38,77	49,13
A1h_A	gebouw A noordgevel	1,50	48,76	45,62	38,71	49,12
A1h_C	gebouw A noordgevel	7,50	48,76	45,62	38,70	49,11
A1a_E	gebouw A zuidgevel	13,50	48,75	45,60	38,69	49,10
A1h_D	gebouw A noordgevel	10,50	48,72	45,59	38,67	49,08
A1h_B	gebouw A noordgevel	4,50	48,67	45,53	38,61	49,02
G3c_A	gebouw G westgevel	16,50	48,49	45,31	38,47	48,85
A1a_F	gebouw A zuidgevel	16,50	48,42	45,28	38,37	48,78
K2f_A	gebouw K2 westgevel	13,50	48,41	45,23	38,40	48,77
A1h_E	gebouw A noordgevel	13,50	48,39	45,25	38,33	48,74
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	16,50	48,36	45,18	38,37	48,72
A1h_F	gebouw A noordgevel	16,50	48,15	45,01	38,09	48,50
K1_A	gebouw K westgevel	13,50	48,13	44,95	38,13	48,49
A1a_A	gebouw A zuidgevel	1,50	48,07	44,92	38,02	48,42
A1h_A	gebouw A noordgevel	1,50	47,94	44,80	37,89	48,30
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	47,93	44,75	37,93	48,29
A1i_A	gebouw A westgevel	16,50	47,93	44,78	37,87	48,28
F1n_A	gebouw F westgevel	16,50	47,84	44,69	37,79	48,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Schuurmanstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schuurmanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F1o_A	gebouw F westgevel	16,50	47,81	44,66	37,77	48,17
G4d_A	gebouw G westgevel	19,50	47,16	43,99	37,14	47,52
A1b_D	gebouw A zuidgevel	10,50	46,93	43,79	36,87	47,28
A1b_C	gebouw A zuidgevel	7,50	46,91	43,77	36,85	47,26
F1c_D	gebouw F zuidgevel	10,50	46,89	43,72	36,87	47,25
F1c_E	gebouw F zuidgevel	13,50	46,85	43,69	36,83	47,21
F1c_C	gebouw F zuidgevel	7,50	46,81	43,65	36,80	47,17
G4g_D	gebouw G noordgevel	10,50	46,75	43,59	36,72	47,11
A1g_D	gebouw A noordgevel	10,50	46,75	43,61	36,69	47,10
G4g_E	gebouw G noordgevel	13,50	46,70	43,54	36,67	47,06
A1b_E	gebouw A zuidgevel	13,50	46,68	43,54	36,62	47,03
G4g_C	gebouw G noordgevel	7,50	46,65	43,49	36,62	47,01
G4g_F	gebouw G noordgevel	16,50	46,62	43,46	36,59	46,98
G1h_A	gebouw G noordgevel	19,50	46,59	43,43	36,56	46,95
A1b_F	gebouw A zuidgevel	16,50	46,59	43,45	36,53	46,94
A1b_B	gebouw A zuidgevel	4,50	46,57	43,43	36,51	46,92
A1g_C	gebouw A noordgevel	7,50	46,57	43,43	36,51	46,92
F1c_B	gebouw F zuidgevel	4,50	46,52	43,35	36,50	46,88
F1j_D	gebouw F noordgevel	10,50	46,46	43,32	36,40	46,81
F1j_E	gebouw F noordgevel	13,50	46,45	43,31	36,39	46,80
F1j_C	gebouw F noordgevel	7,50	46,37	43,23	36,31	46,72
A1b_A	gebouw A zuidgevel	19,50	46,33	43,19	36,28	46,69
A1g_E	gebouw A noordgevel	13,50	46,28	43,14	36,22	46,63
G4g_B	gebouw G noordgevel	4,50	46,26	43,10	36,23	46,62
A1g_B	gebouw A noordgevel	4,50	46,24	43,10	36,18	46,59
A1b_B	gebouw A zuidgevel	22,50	46,11	42,97	36,05	46,46
A1b_C	gebouw A zuidgevel	25,50	46,11	42,97	36,05	46,46
F1j_B	gebouw F noordgevel	4,50	46,03	42,89	35,98	46,39
A1g_F	gebouw A noordgevel	16,50	46,03	42,89	35,97	46,38
A1g_A	gebouw A noordgevel	19,50	45,75	42,61	35,69	46,10
A1i_A	gebouw A westgevel	22,50	45,75	42,60	35,69	46,10
A1g_B	gebouw A noordgevel	22,50	45,52	42,38	35,46	45,87
A1g_C	gebouw A noordgevel	25,50	45,37	42,23	35,31	45,72
A1f_D	gebouw A noordgevel	10,50	45,32	42,18	35,26	45,67
A1f_B	gebouw A noordgevel	8,50	45,25	42,11	35,19	45,60
A1f_C	gebouw A noordgevel	7,50	45,17	42,03	35,11	45,52
A1c_D	gebouw A zuidgevel	10,50	45,04	41,90	34,98	45,39
A1g_A	gebouw A noordgevel	1,50	45,02	41,88	34,97	45,38
A1f_E	gebouw A noordgevel	13,50	44,99	41,85	34,93	45,34
A1b_A	gebouw A zuidgevel	1,50	44,94	41,79	34,88	45,29
A1c_C	gebouw A zuidgevel	7,50	44,83	41,69	34,77	45,18
A1f_C	gebouw A noordgevel	11,50	44,81	41,67	34,76	45,17
A1f_A	gebouw A noordgevel	5,50	44,79	41,65	34,73	45,14
A1c_E	gebouw A zuidgevel	13,50	44,78	41,64	34,72	45,13
F1c_A	gebouw F zuidgevel	1,50	44,71	41,54	34,70	45,07
A1f_E	gebouw A noordgevel	17,50	44,59	41,44	34,52	44,94
A1f_B	gebouw A noordgevel	4,50	44,57	41,43	34,51	44,92
A1f_D	gebouw A noordgevel	14,50	44,54	41,40	34,48	44,89
A1f_F	gebouw A noordgevel	20,50	44,54	41,40	34,47	44,89
G4g_A	gebouw G noordgevel	1,50	44,51	41,35	34,48	44,87
F1j_A	gebouw F noordgevel	1,50	44,45	41,30	34,39	44,80
A1c_F	gebouw A zuidgevel	16,50	44,44	41,30	34,38	44,79
A1f_F	gebouw A noordgevel	16,50	44,31	41,17	34,25	44,66
A1c_B	gebouw A zuidgevel	4,50	44,29	41,15	34,23	44,64
K1f_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	44,06	40,87	34,06	44,42
K1f_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	44,05	40,87	34,06	44,41
K1f_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	44,02	40,84	34,03	44,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Schuurmanstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schuurmanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1f_E	gebouw K1 zuidgevel	13,50	43,96	40,77	33,96	44,32
K1f_F	gebouw K1 zuidgevel	16,50	43,88	40,70	33,89	44,24
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	43,76	40,58	33,77	44,12
A1f_A	gebouw A noordgevel	1,50	43,28	40,14	33,23	43,64
B1g_C	gebouw B1 westgevel	7,50	42,76	39,62	32,70	43,11
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	42,44	39,26	32,45	42,80
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	42,43	39,24	32,43	42,79
A1c_A	gebouw A zuidgevel	1,50	42,40	39,26	32,35	42,76
K1f_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	42,25	39,06	32,26	42,61
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	42,10	38,92	32,11	42,46
B1g_B	gebouw B1 westgevel	4,50	42,07	38,93	32,01	42,42
E1i_F	gebouw E noordgevel	16,50	41,97	38,83	31,91	42,32
E1i_E	gebouw E noordgevel	13,50	41,87	38,73	31,81	42,22
B1d_D	gebouw B1 noordgevel	10,50	41,84	38,70	31,78	42,19
E1i_D	gebouw E noordgevel	10,50	41,74	38,60	31,67	42,09
B1d_C	gebouw B1 noordgevel	7,50	41,60	38,46	31,54	41,95
E1i_C	gebouw E noordgevel	7,50	41,54	38,40	31,48	41,89
E1a_F	gebouw E zuidgevel	16,50	41,09	37,92	31,09	41,45
E1a_E	gebouw E zuidgevel	13,50	41,02	37,85	31,02	41,38
E1h_F	gebouw E noordgevel	16,50	41,02	37,88	30,96	41,37
E1i_B	gebouw E noordgevel	4,50	40,98	37,84	30,92	41,33
E1h_E	gebouw E noordgevel	13,50	40,88	37,74	30,82	41,23
E1a_D	gebouw E zuidgevel	10,50	40,85	37,67	30,84	41,21
E1h_D	gebouw E noordgevel	10,50	40,79	37,65	30,73	41,14
B1d_B	gebouw B1 noordgevel	4,50	40,70	37,56	30,64	41,05
E1a_C	gebouw E zuidgevel	7,50	40,65	37,48	30,64	41,01
B1g_A	gebouw B1 westgevel	1,50	40,59	37,44	30,54	40,94
E1h_C	gebouw E noordgevel	7,50	40,56	37,42	30,50	40,91
J1a_B	gebouw J westgevel	22,50	40,52	37,34	30,51	40,88
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	40,42	37,23	30,43	40,78
J1b_E	gebouw J zuidgevel	13,50	40,37	37,19	30,38	40,73
B2i_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	40,37	37,23	30,31	40,72
J1b_D	gebouw J zuidgevel	10,50	40,33	37,14	30,33	40,69
J1b_C	gebouw J zuidgevel	7,50	40,27	37,09	30,28	40,63
J1a_A	gebouw J westgevel	19,50	40,24	37,06	30,23	40,60
J1c_B	gebouw J zuidgevel	19,50	40,02	36,83	30,02	40,38
J1c_C	gebouw J zuidgevel	22,50	39,97	36,79	29,98	40,33
E1j_F	gebouw E westgevel	16,50	39,95	36,81	29,89	40,30
E1i_A	gebouw E noordgevel	1,50	39,84	36,70	29,79	40,20
B1d_A	gebouw B1 noordgevel	1,50	39,75	36,60	29,69	40,10
E1h_B	gebouw E noordgevel	4,50	39,71	36,57	29,65	40,06
J1a_F	gebouw J westgevel	16,50	39,68	36,49	29,68	40,04
E1j_E	gebouw E westgevel	13,50	39,65	36,51	29,59	40,00
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	19,50	39,60	36,44	29,58	39,96
E1a_B	gebouw E zuidgevel	4,50	39,57	36,39	29,57	39,93
B2i_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	39,55	36,41	29,49	39,90
J1e_C	gebouw J zuidgevel	22,50	39,51	36,33	29,52	39,87
E1j_D	gebouw E westgevel	10,50	39,51	36,37	29,45	39,86
B1e_C	gebouw B1 westgevel	7,50	39,42	36,28	29,36	39,77
B2g_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	39,42	36,28	29,36	39,77
J1d_E	gebouw J zuidgevel	13,50	39,39	36,20	29,39	39,75
E1b_D	gebouw E zuidgevel	10,50	39,35	36,18	29,33	39,71
J1b_B	gebouw J zuidgevel	4,50	39,33	36,14	29,33	39,69
J1d_D	gebouw J zuidgevel	10,50	39,32	36,14	29,33	39,68
I1i_C	gebouw I noordgevel	7,50	39,25	36,10	29,21	39,61
J1c_A	gebouw J zuidgevel	16,50	39,20	36,00	29,21	39,56
J1d_C	gebouw J zuidgevel	7,50	39,20	36,02	29,20	39,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Schuurmanstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schuurmanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E1j_C	gebouw E westgevel	7,50	39,20	36,06	29,14	39,55
J1e_B	gebouw J zuidgevel	19,50	39,01	35,82	29,02	39,37
E1b_C	gebouw E zuidgevel	7,50	38,91	35,75	28,89	39,27
B2i_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	38,81	35,67	28,76	39,17
B2g_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	38,77	35,63	28,71	39,12
J1f_E	gebouw J zuidgevel	13,50	38,69	35,51	28,70	39,05
E1h_A	gebouw E noordgevel	1,50	38,66	35,51	28,61	39,01
B1e_B	gebouw B1 westgevel	4,50	38,62	35,48	28,57	38,98
J1f_D	gebouw J zuidgevel	10,50	38,53	35,35	28,53	38,89
H1g_C	gebouw H noordgevel	7,50	38,45	35,28	28,45	38,81
J1g_C	gebouw J zuidgevel	22,50	38,39	35,21	28,40	38,75
B2e_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	38,33	35,20	28,27	38,68
B2g_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	38,33	35,19	28,27	38,68
E1c_B	gebouw E zuidgevel	16,50	38,24	35,07	28,22	38,60
E1a_A	gebouw E zuidgevel	1,50	38,23	35,05	28,23	38,59
F1i_A	gebouw F oostgevel	16,50	38,24	35,09	28,19	38,59
J1g_B	gebouw J zuidgevel	19,50	38,22	35,03	28,23	38,58
B1f_A	gebouw B1 westgevel	10,50	38,22	35,08	28,16	38,57
E1j_B	gebouw E westgevel	4,50	38,18	35,04	28,13	38,54
I1i_B	gebouw I noordgevel	4,50	38,12	34,97	28,08	38,48
J1d_B	gebouw J zuidgevel	4,50	38,08	34,90	28,09	38,44
J1f_C	gebouw J zuidgevel	7,50	38,07	34,89	28,07	38,43
J1b_A	gebouw J zuidgevel	1,50	38,06	34,87	28,07	38,42
F1i_B	gebouw F oostgevel	19,50	37,93	34,78	27,88	38,28
M1o_C	gebouw M zuidgevel	37,50	37,92	34,77	27,87	38,27
I1g_C	gebouw I noordgevel	7,50	37,89	34,74	27,84	38,24
B2e_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	37,86	34,72	27,80	38,21
E1b_B	gebouw E zuidgevel	4,50	37,79	34,62	27,77	38,15
E1f_D	gebouw E noordgevel	10,50	37,74	34,60	27,68	38,09
E1f_C	gebouw E noordgevel	7,50	37,65	34,51	27,59	38,00
I1j_A	gebouw I noordgevel	10,50	37,62	34,45	27,60	37,98
M1o_B	gebouw M zuidgevel	34,50	37,58	34,43	27,53	37,93
B1e_A	gebouw B1 westgevel	1,50	37,56	34,42	27,51	37,92
B2e_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	37,54	34,39	27,49	37,89
I1e_D	gebouw I noordgevel	10,50	37,53	34,39	27,47	37,88
M1m_D	gebouw M westgevel	10,50	37,42	34,27	27,38	37,78
H1g_B	gebouw H noordgevel	4,50	37,31	34,14	27,32	37,68
I1h_A	gebouw I noordgevel	10,50	37,31	34,14	27,27	37,66
M1o_A	gebouw M zuidgevel	31,50	37,30	34,15	27,26	37,66
M1k_C	gebouw M noordgevel	37,50	37,22	34,07	27,16	37,57
J1f_B	gebouw J zuidgevel	4,50	37,06	33,88	27,07	37,42
M1k_B	gebouw M noordgevel	34,50	37,04	33,90	26,99	37,40
L1a_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	37,00	33,82	27,00	37,36
E1c_A	gebouw E zuidgevel	13,50	36,97	33,79	26,96	37,33
J1d_A	gebouw J zuidgevel	1,50	36,94	33,75	26,95	37,30
L1a_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	36,89	33,71	26,89	37,25
I1i_A	gebouw I noordgevel	1,50	36,89	33,73	26,85	37,24
I1e_C	gebouw I noordgevel	7,50	36,88	33,74	26,82	37,23
M1k_A	gebouw M noordgevel	31,50	36,85	33,70	26,81	37,21
M1o_F	gebouw M westgevel	28,50	36,85	33,70	26,80	37,20
I1g_B	gebouw I noordgevel	4,50	36,82	33,67	26,77	37,17
E1b_A	gebouw E zuidgevel	1,50	36,73	33,55	26,71	37,09
B1a_D	gebouw B1 zuidgevel	10,50	36,73	33,59	26,67	37,08
L1bb_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	36,61	33,43	26,61	36,97
E1j_A	gebouw E westgevel	1,50	36,60	33,45	26,54	36,95
B1a_C	gebouw B1 zuidgevel	7,50	36,59	33,45	26,53	36,94
L1b_F	Gebouw L zuidgevel	16,50	36,52	33,33	26,52	36,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Schuurmanstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schuurmanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M1k_F	gebouw M zuidgevel	28,50	36,51	33,36	26,47	36,87
M1m_C	gebouw M westgevel	7,50	36,48	33,32	26,43	36,83
E1f_B	gebouw E noordgevel	4,50	36,47	33,32	26,41	36,82
L1b_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	36,41	33,23	26,41	36,77
M1o_E	gebouw M westgevel	25,50	36,41	33,27	26,36	36,77
H1a_A	gebouw H zuidgevel	19,50	36,40	33,22	26,39	36,76
J1a_E	gebouw J westgevel	13,50	36,39	33,21	26,39	36,75
L1ee_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	36,15	32,97	26,15	36,51
L1b_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	36,14	32,96	26,15	36,50
F1h_D	gebouw F oostgevel	10,50	36,12	32,96	26,09	36,48
F1h_E	gebouw F oostgevel	13,50	36,09	32,93	26,06	36,45
M1o_D	gebouw M westgevel	22,50	36,08	32,94	26,03	36,44
F1g_E	gebouw F oostgevel	13,50	36,08	32,94	26,02	36,43
L1a_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	36,04	32,86	26,04	36,40
L1cc_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	36,02	32,83	26,02	36,38
J1f_A	gebouw J zuidgevel	1,50	36,01	32,82	26,02	36,37
M1k_E	gebouw M zuidgevel	25,50	35,98	32,83	25,94	36,34
M1k_C	gebouw M zuidgevel	19,50	35,97	32,82	25,93	36,33
I1e_B	gebouw I noordgevel	4,50	35,90	32,76	25,84	36,25
L1c_F	Gebouw L zuidgevel	16,50	35,88	32,70	25,89	36,24
H1g_A	gebouw H noordgevel	1,50	35,87	32,69	25,87	36,23
I1f_A	gebouw I noordgevel	13,50	35,88	32,72	25,83	36,23
F1h_C	gebouw F oostgevel	7,50	35,87	32,71	25,83	36,22
M1o_C	gebouw M westgevel	19,50	35,87	32,72	25,81	36,22
M1k_B	gebouw M zuidgevel	16,50	35,82	32,67	25,79	36,18
I1g_A	gebouw I noordgevel	1,50	35,80	32,65	25,75	36,15
L1c_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	35,76	32,57	25,76	36,12
F1g_D	gebouw F oostgevel	10,50	35,76	32,62	25,70	36,11
M1k_D	gebouw M zuidgevel	22,50	35,72	32,57	25,67	36,07
B1a_B	gebouw B1 zuidgevel	4,50	35,69	32,55	25,64	36,05
M1l_D	gebouw M noordgevel	10,50	35,67	32,52	25,62	36,02
M1m_B	gebouw M westgevel	4,50	35,62	32,46	25,58	35,97
J1e_A	gebouw J zuidgevel	16,50	35,55	32,37	25,55	35,91
L1dd_E	Gebouw L westgevel	13,50	35,48	32,30	25,48	35,84
D1a_C	gebouw D zuidgevel	7,50	35,47	32,31	25,45	35,83
J1g_A	gebouw J zuidgevel	16,50	35,45	32,27	25,46	35,81
M1o_B	gebouw M westgevel	16,50	35,40	32,25	25,35	35,75
L1b_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	35,36	32,17	25,36	35,72
F1g_C	gebouw F oostgevel	7,50	35,34	32,20	25,28	35,69
L1c_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	35,25	32,07	25,26	35,61
E1f_A	gebouw E noordgevel	1,50	35,23	32,08	25,17	35,58
L1a_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	35,22	32,04	25,23	35,58
L1dd_D	Gebouw L westgevel	10,50	35,18	32,00	25,18	35,54
K1m_F	gebouw K1 noordgevel	16,50	35,18	32,04	25,12	35,53
M1j_D	gebouw M noordgevel	10,50	35,11	31,96	25,07	35,47
D1c_D	gebouw D zuidgevel	10,50	35,03	31,86	25,00	35,38
F1f_B	gebouw F oostgevel	19,50	35,02	31,88	24,96	35,37
I1e_A	gebouw I noordgevel	1,50	35,01	31,86	24,95	35,36
M1l_C	gebouw M noordgevel	7,50	34,93	31,78	24,89	35,29
M1m_A	gebouw M westgevel	1,50	34,89	31,73	24,86	35,25
H1f_A	gebouw H noordgevel	10,50	34,82	31,64	24,81	35,18
F1h_B	gebouw F oostgevel	4,50	34,79	31,63	24,76	35,15
L1b_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	34,66	31,48	24,67	35,02
D1a_B	gebouw D zuidgevel	4,50	34,59	31,42	24,57	34,95
L1c_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	34,54	31,36	24,55	34,90
C2t_D	gebouw C westgevel	10,50	34,44	31,31	24,38	34,79
M1j_C	gebouw M noordgevel	7,50	34,41	31,26	24,37	34,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Schuurmanstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schuurmanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1a_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	34,34	31,15	24,35	34,70
L1dd_C	Gebouw L westgevel	7,50	34,34	31,16	24,34	34,70
D1c_C	gebouw D zuidgevel	7,50	34,30	31,14	24,28	34,66
F1g_B	gebouw F oostgevel	4,50	34,27	31,13	24,21	34,62
M1l_B	gebouw M noordgevel	4,50	34,19	31,04	24,15	34,55
F1f_A	gebouw F oostgevel	16,50	34,19	31,05	24,13	34,54
B1a_A	gebouw B1 zuidgevel	1,50	34,14	30,99	24,09	34,49
C2t_C	gebouw C westgevel	7,50	34,07	30,93	24,00	34,42
L1c_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	33,97	30,78	23,97	34,33
M1k_A	gebouw M zuidgevel	13,50	33,97	30,81	23,95	34,33
M1o_A	gebouw M westgevel	13,50	33,98	30,83	23,93	34,33
J1h_F	gebouw J oostgevel	16,50	33,94	30,76	23,93	34,30
L1b_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	33,91	30,73	23,92	34,27
C2t_B	gebouw C westgevel	4,50	33,91	30,77	23,84	34,26
D1a_A	gebouw D zuidgevel	1,50	33,74	30,56	23,72	34,10
M1j_B	gebouw M noordgevel	4,50	33,73	30,58	23,69	34,09
M1i_D	gebouw M noordgevel	10,50	33,72	30,58	23,67	34,08
L1dd_B	Gebouw L westgevel	4,50	33,66	30,48	23,66	34,02
D1c_B	gebouw D zuidgevel	4,50	33,65	30,48	23,63	34,01
C2t_A	gebouw C westgevel	1,50	33,60	30,45	23,54	33,95
M1l_A	gebouw M noordgevel	1,50	33,59	30,44	23,56	33,95
C1r_A	gebouw C zuidgevel	10,50	33,53	30,39	23,46	33,88
E1g_B	gebouw E noordgevel	16,50	33,50	30,37	23,43	33,85
J1h_E	gebouw J oostgevel	13,50	33,47	30,30	23,47	33,83
L1c_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	33,34	30,15	23,34	33,70
M1j_A	gebouw M noordgevel	1,50	33,35	30,19	23,31	33,70
J1a_D	gebouw J westgevel	10,50	33,29	30,13	23,28	33,65
J1n_C	gebouw J noordgevel	22,50	33,27	30,12	23,22	33,62
D1_D	gebouw C westgevel	10,50	33,26	30,12	23,19	33,61
F1h_A	gebouw F oostgevel	1,50	33,19	30,02	23,16	33,54
I1p_F	gebouw I westgevel	16,50	33,14	29,97	23,13	33,50
K1h_D	gebouw K1 oostgevel	10,50	33,10	29,92	23,09	33,46
F1g_A	gebouw F oostgevel	1,50	33,09	29,94	23,03	33,44
L1dd_A	Gebouw L westgevel	1,50	33,03	29,85	23,03	33,39
M1i_C	gebouw M noordgevel	7,50	33,03	29,88	22,98	33,38
D1c_A	gebouw D zuidgevel	1,50	33,00	29,82	22,98	33,36
J1h_D	gebouw J oostgevel	10,50	32,89	29,72	22,89	33,25
K1h_C	gebouw K1 oostgevel	7,50	32,77	29,59	22,77	33,13
G4e_F	gebouw G zuidgevel	16,50	32,62	29,47	22,58	32,98
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	13,50	32,59	29,46	22,53	32,94
M1i_A	gebouw M noordgevel	1,50	32,47	29,32	22,42	32,82
M1n_D	gebouw M westgevel	10,50	32,41	29,26	22,37	32,77
D1b_A	gebouw D westgevel	10,50	32,38	29,22	22,35	32,74
M1i_B	gebouw M noordgevel	4,50	32,39	29,24	22,34	32,74
D1_C	gebouw C westgevel	7,50	32,29	29,15	22,23	32,64
J1h_A	gebouw J oostgevel	19,50	32,11	28,93	22,12	32,47
J1a_C	gebouw J westgevel	7,50	32,09	28,91	22,07	32,45
J1h_C	gebouw J oostgevel	7,50	32,08	28,91	22,08	32,44
J1j_C	gebouw J noordgevel	22,50	32,07	28,92	22,04	32,43
M1c_C	gebouw M zuidgevel	37,50	31,96	28,77	21,96	32,32
J1l_C	gebouw J noordgevel	22,50	31,79	28,64	21,74	32,14
M1c_B	gebouw M zuidgevel	34,50	31,78	28,60	21,78	32,14
D1g_A	gebouw D noordgevel	10,50	31,64	28,51	21,58	31,99
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	16,50	31,58	28,40	21,58	31,94
J1n_B	gebouw J noordgevel	19,50	31,57	28,43	21,51	31,92
K1h_B	gebouw K1 oostgevel	4,50	31,54	28,35	21,53	31,90
J1a_B	gebouw J westgevel	4,50	31,48	28,30	21,48	31,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Schuurmanstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schuurmanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J1a_A	gebouw J westgevel	1,50	31,46	28,28	21,46	31,82
E1g_A	gebouw E noordgevel	13,50	31,37	28,23	21,32	31,73
D1_B	gebouw C westgevel	4,50	31,37	28,24	21,31	31,72
M1n_C	gebouw M westgevel	7,50	31,35	28,20	21,32	31,71
D1h_D	gebouw D noordgevel	15,20	31,20	28,06	21,14	31,55
G4e_E	gebouw G zuidgevel	13,50	31,17	28,03	21,12	31,53
M1c_A	gebouw M zuidgevel	31,50	31,16	27,99	21,16	31,52
J1h_B	gebouw J oostgevel	4,50	31,14	27,96	21,14	31,50
M1c_F	gebouw M zuidgevel	28,50	31,08	27,91	21,08	31,44
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	19,50	30,97	27,78	20,97	31,33
L1aa_D	Gebouw L westgevel	10,50	30,84	27,67	20,83	31,20
J1j_B	gebouw J noordgevel	19,50	30,81	27,66	20,77	31,17
B2f_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	30,73	27,60	20,66	31,08
M1c_E	gebouw M zuidgevel	25,50	30,63	27,45	20,61	30,99
L1x_C	Gebouw L westgevel	7,50	30,51	27,34	20,50	30,87
D1_A	gebouw C westgevel	1,50	30,51	27,36	20,45	30,86
M1n_B	gebouw M westgevel	4,50	30,43	27,27	20,40	30,79
L1x_A	Gebouw L westgevel	1,50	30,40	27,23	20,40	30,76
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	10,50	30,39	27,25	20,33	30,74
L1x_B	Gebouw L westgevel	4,50	30,36	27,18	20,35	30,72
J1l_B	gebouw J noordgevel	19,50	30,33	27,19	20,28	30,69
J1n_A	gebouw J noordgevel	16,50	30,33	27,19	20,27	30,68
A1d_D	gebouw A oostgevel	10,50	30,30	27,16	20,23	30,65
I1p_E	gebouw I westgevel	13,50	30,20	27,05	20,15	30,55
L1aa_C	Gebouw L westgevel	7,50	30,17	26,99	20,15	30,53
L1u_A	Gebouw L westgevel	10,50	30,09	26,92	20,07	30,45
L1aa_A	Gebouw L westgevel	1,50	30,07	26,89	20,07	30,43
J1h_B	gebouw J oostgevel	22,50	30,05	26,87	20,07	30,42
J1h_A	gebouw J oostgevel	1,50	30,05	26,87	20,05	30,41
K1h_A	gebouw K1 oostgevel	1,50	30,03	26,85	20,03	30,39
M1c_D	gebouw M zuidgevel	22,50	30,02	26,84	20,01	30,38
L1aa_B	Gebouw L westgevel	4,50	29,97	26,79	19,96	30,33
M1n_A	gebouw M westgevel	1,50	29,95	26,78	19,92	30,30
B2h_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	29,92	26,79	19,84	30,27
L1ca_A	Gebouw L westgevel	19,50	29,90	26,74	19,87	30,26
J1j_A	gebouw J noordgevel	16,50	29,74	26,58	19,70	30,09
L1w_A	Gebouw L westgevel	19,50	29,72	26,57	19,68	30,08
C2l_A	gebouw C noordgevel	10,50	29,69	26,56	19,62	30,04
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	10,50	29,64	26,50	19,58	29,99
D1f_B	gebouw D noordgevel	7,50	29,59	26,45	19,53	29,94
L1v_A	Gebouw L westgevel	16,50	29,55	26,39	19,52	29,91
G4e_D	gebouw G zuidgevel	10,50	29,54	26,39	19,49	29,89
L1bb_A	Gebouw L westgevel	13,50	29,48	26,31	19,45	29,83
A1d_E	gebouw A oostgevel	13,50	29,40	26,25	19,34	29,75
J1m_E	gebouw J noordgevel	13,50	29,37	26,23	19,31	29,72
J1l_A	gebouw J noordgevel	16,50	29,34	26,20	19,28	29,69
B2j_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	29,33	26,20	19,25	29,68
E1_D	gebouw E noordgevel	15,20	29,28	26,15	19,22	29,63
M1c_C	gebouw M zuidgevel	19,50	29,10	25,93	19,09	29,46
A1d_C	gebouw A oostgevel	7,50	28,91	25,78	18,84	29,26
L1y_A	Gebouw L westgevel	13,50	28,81	25,65	18,78	29,17
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	7,50	28,76	25,61	18,70	29,11
B2k_D	gebouw B1 westgevel	10,50	28,68	25,56	18,59	29,03
I1q_D	gebouw I westgevel	10,50	28,65	25,51	18,60	29,01
I1p_D	gebouw I westgevel	10,50	28,65	25,50	18,60	29,00
H1b_D	gebouw H westgevel	10,50	28,62	25,47	18,58	28,98
J1m_D	gebouw J noordgevel	10,50	28,54	25,40	18,48	28,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Schuurmanstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schuurmanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H1a_D	gebouw H westgevel	10,50	28,46	25,31	18,42	28,82
z_A	Gebouw L noordgevel	19,50	28,36	25,23	18,30	28,71
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	7,50	28,34	25,20	18,29	28,70
D1h_C	gebouw D noordgevel	7,50	28,26	25,13	18,18	28,61
G4e_C	gebouw G zuidgevel	7,50	28,22	25,07	18,18	28,58
L1_A	Gebouw L noordgevel	19,50	28,23	25,09	18,16	28,58
J1k_E	gebouw J noordgevel	13,50	28,11	24,97	18,05	28,46
B2a_D	gebouw B2 zuidgevel	10,50	28,08	24,95	17,99	28,43
H1e_D	gebouw H zuidgevel	10,50	27,94	24,78	17,90	28,29
G4f_E	gebouw G oostgevel	13,50	27,87	24,73	17,81	28,22
M1c_B	gebouw M zuidgevel	16,50	27,80	24,63	17,79	28,16
M1p_D	gebouw M westgevel	10,50	27,75	24,60	17,71	28,11
J1i_E	gebouw J noordgevel	13,50	27,74	24,59	17,68	28,09
G4f_F	gebouw G oostgevel	16,50	27,66	24,52	17,59	28,01
G4f_D	gebouw G oostgevel	10,50	27,63	24,48	17,59	27,99
H1b_C	gebouw H westgevel	7,50	27,60	24,44	17,57	27,96
C2n_D	gebouw C westgevel	10,50	27,59	24,47	17,51	27,94
B2b_D	gebouw B2 zuidgevel	10,50	27,44	24,31	17,35	27,79
J1m_C	gebouw J noordgevel	7,50	27,44	24,30	17,38	27,79
A1d_B	gebouw A oostgevel	4,50	27,42	24,28	17,36	27,77
B2c_D	gebouw C zuidgevel	10,50	27,42	24,29	17,34	27,77
H1a_C	gebouw H westgevel	7,50	27,38	24,22	17,35	27,74
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	13,50	27,37	24,21	17,33	27,72
I1q_C	gebouw I westgevel	7,50	27,35	24,21	17,30	27,71
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	4,50	27,35	24,20	17,31	27,71
J1k_D	gebouw J noordgevel	10,50	27,28	24,14	17,22	27,63
I1p_C	gebouw I westgevel	7,50	27,12	23,97	17,06	27,47
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	4,50	27,03	23,88	16,98	27,38
D1f_A	gebouw D noordgevel	4,50	26,99	23,85	16,93	27,34
L1q_F	Gebouw L noordgevel	16,50	26,97	23,84	16,91	27,32
H1d_D	gebouw H zuidgevel	10,50	26,95	23,80	16,92	27,31
D1h_B	gebouw D noordgevel	4,50	26,93	23,79	16,86	27,28
G4e_B	gebouw G zuidgevel	4,50	26,90	23,74	16,86	27,25
M1p_C	gebouw M westgevel	7,50	26,81	23,66	16,77	27,17
J1i_D	gebouw J noordgevel	10,50	26,62	23,47	16,56	26,97
H1b_B	gebouw H westgevel	4,50	26,58	23,42	16,55	26,94
H1e_C	gebouw H zuidgevel	7,50	26,55	23,40	16,52	26,91
H1a_B	gebouw H westgevel	4,50	26,44	23,28	16,41	26,80
M1p_B	gebouw M westgevel	4,50	26,37	23,21	16,34	26,73
M1c_A	gebouw M zuidgevel	13,50	26,28	23,11	16,26	26,64
J1m_B	gebouw J noordgevel	4,50	26,27	23,13	16,22	26,63
L1q_E	Gebouw L noordgevel	13,50	26,22	23,09	16,15	26,57
L1qq_E	Gebouw L noordgevel	13,50	26,22	23,09	16,15	26,57
J1k_C	gebouw J noordgevel	7,50	26,18	23,04	16,13	26,54
I1q_B	gebouw I westgevel	4,50	26,11	22,97	16,06	26,47
A1d_A	gebouw A oostgevel	1,50	26,05	22,90	15,99	26,40
M1p_A	gebouw M westgevel	1,50	26,03	22,87	16,01	26,39
L1r_C	Gebouw L noordgevel	12,70	25,95	22,81	15,88	26,30
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	1,50	25,87	22,72	15,83	26,23
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	1,50	25,85	22,70	15,80	26,20
I1l_D	gebouw I zuidgevel	10,50	25,84	22,68	15,80	26,19
I1p_B	gebouw I westgevel	4,50	25,82	22,67	15,77	26,17
D1h_A	gebouw D noordgevel	1,50	25,77	22,63	15,71	26,12
C2n_C	gebouw C westgevel	7,50	25,76	22,64	15,68	26,11
L1q_D	Gebouw L noordgevel	10,50	25,76	22,63	15,69	26,11
L1qq_D	Gebouw L noordgevel	10,50	25,76	22,63	15,69	26,11
C2k_B	gebouw C noordgevel	4,50	25,71	22,59	15,64	26,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Schuurmanstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schuurmanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2k_C	gebouw B1 westgevel	7,50	25,70	22,57	15,63	26,05
H1d_C	gebouw H zuidgevel	7,50	25,66	22,50	15,62	26,01
M1a_D	gebouw M zuidgevel	10,50	25,64	22,47	15,62	26,00
G4f_C	gebouw G oostgevel	7,50	25,61	22,45	15,58	25,97
J1i_C	gebouw J noordgevel	7,50	25,51	22,37	15,46	25,87
B2c_C	gebouw C zuidgevel	7,50	25,51	22,38	15,44	25,86
B2b_C	gebouw B2 zuidgevel	7,50	25,49	22,36	15,41	25,84
H1b_A	gebouw H westgevel	1,50	25,46	22,30	15,43	25,82
J1m_A	gebouw J noordgevel	1,50	25,43	22,29	15,38	25,79
H1a_A	gebouw H westgevel	1,50	25,42	22,25	15,39	25,77
B2a_C	gebouw B2 zuidgevel	7,50	25,33	22,20	15,25	25,68
D1_A	gebouw D noordgevel	10,50	25,31	22,19	15,23	25,66
L1s_B	Gebouw L noordgevel	9,30	25,27	22,14	15,21	25,62
I1q_A	gebouw I westgevel	1,50	25,25	22,10	15,20	25,60
I1r_A	gebouw I zuidgevel	16,50	25,23	22,09	15,17	25,58
H1e_B	gebouw H zuidgevel	4,50	25,19	22,03	15,15	25,54
L1r_B	Gebouw L noordgevel	9,30	25,12	21,98	15,05	25,47
B2d_B	gebouw C westgevel	4,50	25,11	21,98	15,03	25,46
L1q_C	Gebouw L noordgevel	7,50	25,11	21,99	15,04	25,46
L1qq_C	Gebouw L noordgevel	7,50	25,11	21,99	15,04	25,46
J1k_B	gebouw J noordgevel	4,50	25,05	21,91	15,00	25,41
G4e_A	gebouw G zuidgevel	1,50	25,02	21,86	14,99	25,38
I1n_A	gebouw I zuidgevel	13,50	25,00	21,86	14,94	25,35
C2k_A	gebouw C noordgevel	1,50	24,88	21,75	14,81	25,23
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,50	24,88	21,77	14,79	25,23
I1p_A	gebouw I westgevel	1,50	24,88	21,73	14,83	25,23
I1l_C	gebouw I zuidgevel	7,50	24,87	21,71	14,83	25,22
C2o_A	gebouw C zuidgevel	10,50	24,72	21,59	14,64	25,07
L1t_C	Gebouw L noordgevel	7,50	24,54	21,40	14,47	24,89
B2c_B	gebouw C zuidgevel	4,50	24,51	21,38	14,45	24,86
C2q_A	gebouw C noordgevel	10,50	24,50	21,37	14,42	24,85
C2n_B	gebouw C westgevel	4,50	24,45	21,32	14,37	24,80
L1q_B	Gebouw L noordgevel	4,50	24,41	21,28	14,33	24,76
L1qq_B	Gebouw L noordgevel	4,50	24,41	21,28	14,33	24,76
J1i_B	gebouw J noordgevel	4,50	24,36	21,22	14,31	24,72
B2b_B	gebouw B2 zuidgevel	4,50	24,34	21,20	14,27	24,69
J1k_A	gebouw J noordgevel	1,50	24,34	21,19	14,29	24,69
H1d_B	gebouw H zuidgevel	4,50	24,31	21,16	14,28	24,67
C2n_A	gebouw C westgevel	1,50	24,19	21,06	14,13	24,54
I1a_D	gebouw I zuidgevel	10,50	24,11	20,97	14,05	24,46
L1s_A	Gebouw L noordgevel	5,90	24,10	20,97	14,04	24,45
G4f_B	gebouw G oostgevel	4,50	24,03	20,86	14,02	24,39
B2k_B	gebouw B1 westgevel	4,50	24,02	20,88	13,95	24,37
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,50	24,02	20,90	13,92	24,37
L1r_A	Gebouw L noordgevel	5,90	23,99	20,85	13,92	24,34
M1a_C	gebouw M zuidgevel	7,50	23,99	20,83	13,95	24,34
C2c_A	gebouw C oostgevel	7,50	23,92	20,80	13,84	24,27
B2a_B	gebouw B2 zuidgevel	4,50	23,88	20,75	13,81	24,23
E1_C	gebouw E noordgevel	7,50	23,82	20,67	13,77	24,17
I1d_F	gebouw I oostgevel	16,50	23,76	20,62	13,70	24,11
L1q_A	Gebouw L noordgevel	1,50	23,76	20,62	13,69	24,11
L1qq_A	Gebouw L noordgevel	1,50	23,76	20,62	13,69	24,11
H1e_A	gebouw H zuidgevel	1,50	23,71	20,55	13,68	24,07
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	23,70	20,57	13,63	24,05
J1i_A	gebouw J noordgevel	1,50	23,69	20,54	13,64	24,04
D1d_D	gebouw D oostgevel	10,50	23,67	20,53	13,62	24,03
B2d_A	gebouw C westgevel	1,50	23,66	20,52	13,59	24,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Schuurmanstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schuurmanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2c_A	gebouw C zuidgevel	1,50	23,65	20,51	13,59	24,00
I1l_B	gebouw I zuidgevel	4,50	23,64	20,48	13,60	23,99
L1t_B	Gebouw L noordgevel	4,50	23,60	20,46	13,53	23,95
C2e_A	gebouw C oostgevel	7,50	23,56	20,43	13,48	23,91
K2v_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	23,56	20,43	13,49	23,91
F1d_E	gebouw F oostgevel	13,50	23,53	20,42	13,44	23,88
K2x_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	23,53	20,39	13,46	23,88
B2b_A	gebouw B2 zuidgevel	1,50	23,49	20,35	13,43	23,84
M1a_B	gebouw M zuidgevel	4,50	23,39	20,23	13,36	23,75
L1n_A	Gebouw L oostgevel	19,50	23,36	20,22	13,29	23,71
M1f_B	gebouw M oostgevel	4,50	23,32	20,17	13,26	23,67
M1f_A	gebouw M oostgevel	1,50	23,22	20,08	13,17	23,58
M1f_C	gebouw M oostgevel	7,50	23,22	20,08	13,17	23,58
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	23,15	20,02	13,08	23,50
H1d_A	gebouw H zuidgevel	1,50	23,12	19,96	13,08	23,47
M1h_B	gebouw M oostgevel	4,50	23,11	19,97	13,06	23,47
B2a_A	gebouw B2 zuidgevel	1,50	23,11	19,97	13,05	23,46
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	23,10	19,97	13,03	23,45
K2u_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	23,05	19,92	12,98	23,40
M1c_D	gebouw M zuidgevel	10,50	23,05	19,90	13,00	23,40
M1h_C	gebouw M oostgevel	7,50	23,04	19,90	12,98	23,39
I1a_C	gebouw I zuidgevel	7,50	22,97	19,83	12,92	23,33
A1e_A	gebouw A westgevel	16,50	22,93	19,76	12,92	23,29
M1h_D	gebouw M oostgevel	10,50	22,91	19,77	12,85	23,26
M1a_A	gebouw M zuidgevel	1,50	22,90	19,73	12,87	23,25
L1t_A	Gebouw L noordgevel	1,50	22,89	19,75	12,83	23,24
M1h_A	gebouw M oostgevel	1,50	22,83	19,68	12,78	23,18
F1d_D	gebouw F oostgevel	10,50	22,78	19,66	12,69	23,13
M1e_B	gebouw M oostgevel	4,50	22,69	19,53	12,67	23,05
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	22,67	19,54	12,60	23,02
M1e_C	gebouw M oostgevel	7,50	22,64	19,47	12,62	23,00
E1_B	gebouw E noordgevel	4,50	22,58	19,43	12,53	22,93
G4f_A	gebouw G oostgevel	1,50	22,53	19,36	12,53	22,89
I1l_A	gebouw I zuidgevel	1,50	22,51	19,35	12,48	22,87
C2i_A	gebouw C oostgevel	7,50	22,51	19,38	12,44	22,86
M1f_D	gebouw M oostgevel	10,50	22,43	19,29	12,38	22,79
D1e_A	gebouw D noordgevel	1,50	22,38	19,24	12,32	22,73
E1d_C	gebouw E noordgevel	7,50	22,32	19,19	12,25	22,67
I1d_D	gebouw I oostgevel	10,50	22,30	19,17	12,23	22,65
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	22,30	19,16	12,23	22,65
C2a_A	gebouw C oostgevel	10,50	22,26	19,12	12,19	22,61
C2q_A	gebouw C oostgevel	7,50	22,21	19,08	12,12	22,56
B1b_D	gebouw B1 oostgevel	10,50	22,17	19,02	12,11	22,52
E1_A	gebouw E noordgevel	1,50	22,11	18,96	12,07	22,47
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	22,11	18,98	12,05	22,46
M1e_A	gebouw M oostgevel	1,50	22,10	18,93	12,07	22,45
C2b_A	gebouw C oostgevel	7,50	22,07	18,95	11,97	22,42
M1c_C	gebouw M zuidgevel	7,50	22,06	18,91	12,01	22,41
I1a_B	gebouw I zuidgevel	4,50	21,88	18,74	11,83	22,24
L1p_D	Gebouw L oostgevel	10,50	21,85	18,74	11,74	22,19
L1p_E	Gebouw L oostgevel	13,50	21,76	18,64	11,68	22,11
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	21,74	18,61	11,67	22,09
I1c_D	gebouw I oostgevel	10,50	21,71	18,57	11,65	22,06
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	21,55	18,42	11,48	21,90
E1d_E	gebouw E noordgevel	13,50	21,53	18,40	11,47	21,88
M1c_B	gebouw M zuidgevel	4,50	21,41	18,26	11,37	21,77
L1p_C	Gebouw L oostgevel	7,50	21,41	18,30	11,30	21,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Schuurmanstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schuurmanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E1d_D	gebouw E noordgevel	10,50	21,39	18,26	11,31	21,74
M1d_D	gebouw M zuidgevel	10,50	21,37	18,23	11,31	21,72
F1d_C	gebouw F oostgevel	7,50	21,35	18,23	11,27	21,70
D1d_C	gebouw D oostgevel	7,50	21,26	18,12	11,20	21,61
L1o_A	Gebouw L oostgevel	16,50	21,26	18,13	11,19	21,61
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	21,20	18,06	11,14	21,55
I1c_C	gebouw I oostgevel	7,50	21,17	18,03	11,11	21,52
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	21,13	18,00	11,07	21,48
I1d_C	gebouw I oostgevel	7,50	21,10	17,97	11,03	21,45
I1a_A	gebouw I zuidgevel	1,50	21,08	17,93	11,03	21,43
L1h_A	Gebouw L oostgevel	19,50	21,08	17,93	11,03	21,43
I1d_E	gebouw I oostgevel	13,50	21,07	17,95	10,99	21,42
M1c_A	gebouw M zuidgevel	1,50	21,01	17,85	10,97	21,36
E1d_B	gebouw E noordgevel	4,50	20,94	17,81	10,87	21,29
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	20,90	17,75	10,84	21,25
I1c_F	gebouw I oostgevel	16,50	20,88	17,74	10,83	21,24
I1c_B	gebouw I oostgevel	4,50	20,83	17,68	10,78	21,18
B1b_C	gebouw B1 oostgevel	7,50	20,68	17,55	10,62	21,03
L1p_B	Gebouw L oostgevel	4,50	20,69	17,58	10,58	21,03
B1b_B	gebouw B1 oostgevel	4,50	20,63	17,51	10,55	20,98
L1m_A	Gebouw L oostgevel	19,50	20,56	17,41	10,51	20,91
I1c_A	gebouw I oostgevel	1,50	20,50	17,35	10,46	20,86
M1d_C	gebouw M zuidgevel	7,50	20,43	17,29	10,38	20,79
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	20,30	17,16	10,26	20,66
I1c_E	gebouw I oostgevel	13,50	20,29	17,15	10,24	20,65
F1d_B	gebouw F oostgevel	4,50	20,23	17,11	10,16	20,58
I1d_B	gebouw I oostgevel	4,50	20,17	17,04	10,10	20,52
M1e_D	gebouw M oostgevel	10,50	20,12	16,94	10,10	20,48
B1c_C	gebouw B1 oostgevel	7,50	20,12	17,00	10,04	20,47
E1d_A	gebouw E noordgevel	1,50	20,07	16,94	10,02	20,43
D1d_B	gebouw D oostgevel	4,50	20,06	16,92	10,02	20,42
D1_B	gebouw D oostgevel	4,50	19,90	16,79	9,81	20,25
B1b_A	gebouw B1 oostgevel	1,50	19,80	16,67	9,72	20,15
M1d_B	gebouw M zuidgevel	4,50	19,75	16,61	9,70	20,11
L1p_A	Gebouw L oostgevel	1,50	19,73	16,62	9,62	20,07
I1d_A	gebouw I oostgevel	1,50	19,69	16,55	9,62	20,04
M1d_A	gebouw M zuidgevel	1,50	19,52	16,37	9,47	19,87
F1d_A	gebouw F oostgevel	1,50	19,51	16,38	9,44	19,86
B1c_B	gebouw B1 oostgevel	4,50	19,40	16,27	9,32	19,75
M1g_D	gebouw M oostgevel	22,50	19,26	16,08	9,25	19,62
B1c_A	gebouw B1 oostgevel	1,50	18,69	15,56	8,62	19,04
D1d_A	gebouw D oostgevel	1,50	18,64	15,49	8,60	19,00
M1g_C	gebouw M oostgevel	19,50	18,40	15,22	8,39	18,76
L1l_A	Gebouw L oostgevel	16,50	18,36	15,22	8,31	18,72
D1_A	gebouw D oostgevel	1,50	18,30	15,18	8,21	18,65
B1c_D	gebouw B1 oostgevel	10,50	18,14	14,99	8,08	18,49
M1g_B	gebouw M oostgevel	16,50	18,06	14,89	8,05	18,42
C2d_A	gebouw C oostgevel	7,50	18,02	14,91	7,92	18,37
M1g_A	gebouw M oostgevel	13,50	17,99	14,82	7,98	18,35
C2f_B	gebouw C oostgevel	4,50	17,94	14,82	7,85	18,29
A1e_B	gebouw A westgevel	19,50	17,39	14,24	7,32	17,74
C2h_A	gebouw C oostgevel	7,50	17,24	14,10	7,17	17,59
C2s_A	gebouw C oostgevel	10,50	17,01	13,88	6,93	17,36
L1_C	Gebouw L oostgevel	7,50	16,59	13,49	6,49	16,94
C2f_A	gebouw C oostgevel	1,50	16,56	13,43	6,48	16,91
L1_B	Gebouw L oostgevel	4,50	16,53	13,42	6,43	16,88
C2p_A	gebouw C oostgevel	10,50	16,05	12,91	5,98	16,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Schuurmanstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schuurmanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1_A	Gebouw L oostgevel	1,50	15,78	12,68	5,69	16,13
M1g_E	gebouw M oostgevel	25,50	15,20	12,01	5,21	15,56
C2j_B	gebouw C oostgevel	4,50	15,08	11,95	5,02	15,43
C2j_A	gebouw C oostgevel	1,50	14,74	11,60	4,67	15,09
L1_D	Gebouw L oostgevel	10,50	14,66	11,55	4,55	15,00
L1i_A	Gebouw L oostgevel	13,50	14,65	11,54	4,55	15,00
L1f_A	Gebouw L oostgevel	10,50	14,58	11,48	4,47	14,93
I1b_D	gebouw I oostgevel	10,50	14,23	11,11	4,14	14,58
L1j_A	Gebouw L oostgevel	16,50	12,83	9,72	2,73	13,18
I1b_C	gebouw I oostgevel	7,50	12,25	9,14	2,16	12,60
L1d_A	Gebouw L oostgevel	13,50	12,20	9,09	2,10	12,55
L1k_A	Gebouw L oostgevel	19,50	12,08	8,97	1,98	12,43
I1b_B	gebouw I oostgevel	4,50	11,69	8,57	1,59	12,04
I1b_A	gebouw I oostgevel	1,50	10,92	7,80	0,82	11,27
L1e_C	Gebouw L oostgevel	7,50	10,68	7,57	0,59	11,03
L1e_B	Gebouw L oostgevel	4,50	10,62	7,50	0,53	10,97
L1e_A	Gebouw L oostgevel	1,50	10,31	7,19	0,22	10,66
E1d_F	gebouw E noordgevel	16,50	6,64	3,51	-3,43	6,99
L1g_A	Gebouw L oostgevel	16,50	4,99	1,86	-5,09	5,34
L1c2_A	Gebouw L oostgevel	19,50	4,00	0,87	-6,07	4,35
A1e_B	gebouw A oostgevel	25,50	2,29	-0,83	-7,79	2,64
A1e_A	gebouw A oostgevel	22,50	2,05	-1,07	-8,03	2,40
M1g_A	gebouw M zuidgevel	31,50	--	--	--	--
M1g_B	gebouw M zuidgevel	34,50	--	--	--	--
M1g_C	gebouw M zuidgevel	37,50	--	--	--	--
M1g_F	gebouw M oostgevel	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Evertsenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Evertsenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1h_A	Gebouw L oostgevel	19,50	35,16	31,88	25,28	35,54
L1l_A	Gebouw L oostgevel	16,50	34,96	31,68	25,08	35,34
L1m_A	Gebouw L oostgevel	19,50	34,96	31,68	25,08	35,34
L1g_A	Gebouw L oostgevel	16,50	33,12	29,85	23,25	33,50
L1k_A	Gebouw L oostgevel	19,50	33,11	29,83	23,23	33,49
L1cc_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	32,95	29,67	23,07	33,33
L1j_A	Gebouw L oostgevel	16,50	32,84	29,56	22,96	33,22
L1c2_A	Gebouw L oostgevel	19,50	32,83	29,56	22,96	33,21
L1c_F	Gebouw L zuidgevel	16,50	32,81	29,53	22,93	33,19
L1d_A	Gebouw L oostgevel	13,50	32,73	29,45	22,85	33,11
L1f_A	Gebouw L oostgevel	10,50	32,72	29,44	22,84	33,10
L1p_E	Gebouw L oostgevel	13,50	32,61	29,34	22,74	32,99
L1i_A	Gebouw L oostgevel	13,50	32,60	29,32	22,72	32,98
L1n_A	Gebouw L oostgevel	19,50	32,53	29,25	22,65	32,91
L1c_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	32,49	29,22	22,61	32,87
L1o_A	Gebouw L oostgevel	16,50	32,44	29,16	22,56	32,82
L1_D	Gebouw L oostgevel	10,50	32,42	29,14	22,54	32,80
L1bb_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	32,35	29,08	22,48	32,73
L1e_C	Gebouw L oostgevel	7,50	32,29	29,01	22,41	32,67
L1b_F	Gebouw L zuidgevel	16,50	32,16	28,89	22,29	32,54
M1c_F	gebouw M zuidgevel	28,50	31,98	28,71	22,11	32,36
L1p_D	Gebouw L oostgevel	10,50	31,93	28,66	22,06	32,31
L1c_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	31,90	28,63	22,02	32,28
L1e_A	Gebouw L oostgevel	1,50	31,89	28,62	22,02	32,27
J1h_B	gebouw J oostgevel	22,50	31,86	28,58	21,98	32,24
L1e_B	Gebouw L oostgevel	4,50	31,86	28,59	21,99	32,24
M1c_E	gebouw M zuidgevel	25,50	31,86	28,58	21,98	32,24
L1_C	Gebouw L oostgevel	7,50	31,80	28,52	21,92	32,18
L1b_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	31,73	28,46	21,86	32,11
M1c_D	gebouw M zuidgevel	22,50	31,70	28,43	21,83	32,08
M1c_C	gebouw M zuidgevel	19,50	31,65	28,38	21,78	32,03
M1c_B	gebouw M zuidgevel	16,50	31,63	28,35	21,75	32,01
L1_A	Gebouw L oostgevel	1,50	31,60	28,32	21,72	31,98
L1c_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	31,49	28,21	21,61	31,87
M1c_A	gebouw M zuidgevel	31,50	31,49	28,21	21,61	31,87
M1c_B	gebouw M zuidgevel	34,50	31,49	28,21	21,61	31,87
M1c_C	gebouw M zuidgevel	37,50	31,47	28,19	21,59	31,85
M1g_A	gebouw M zuidgevel	31,50	31,47	28,20	21,60	31,85
M1g_B	gebouw M zuidgevel	34,50	31,47	28,19	21,59	31,85
M1g_F	gebouw M oostgevel	28,50	31,46	28,18	21,58	31,84
L1_B	Gebouw L oostgevel	4,50	31,44	28,16	21,56	31,82
M1g_C	gebouw M zuidgevel	37,50	31,44	28,17	21,57	31,82
M1g_E	gebouw M oostgevel	25,50	31,41	28,13	21,53	31,79
L1a_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	31,39	28,11	21,51	31,77
L1c_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	31,33	28,06	21,46	31,71
L1p_C	Gebouw L oostgevel	7,50	31,33	28,06	21,46	31,71
M1g_D	gebouw M oostgevel	22,50	31,31	28,03	21,43	31,69
L1p_A	Gebouw L oostgevel	1,50	31,29	28,02	21,42	31,67
J1h_A	gebouw J oostgevel	19,50	31,26	27,98	21,38	31,64
M1e_D	gebouw M oostgevel	10,50	31,21	27,93	21,33	31,59
L1b_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	31,18	27,90	21,30	31,56
M1g_C	gebouw M oostgevel	19,50	31,13	27,85	21,25	31,51
L1c_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	31,04	27,77	21,17	31,42
L1p_B	Gebouw L oostgevel	4,50	31,04	27,76	21,16	31,42
M1f_D	gebouw M oostgevel	10,50	31,03	27,75	21,15	31,41
J1g_C	gebouw J zuidgevel	22,50	31,01	27,73	21,13	31,39
L1b_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	30,99	27,71	21,11	31,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Evertsenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Evertsenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M1g_B	gebouw M oostgevel	16,50	30,89	27,61	21,01	31,27
L1a_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	30,85	27,58	20,98	31,23
M1c_A	gebouw M zuidgevel	13,50	30,84	27,56	20,96	31,22
M1g_A	gebouw M oostgevel	13,50	30,83	27,55	20,95	31,21
L1a_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	30,74	27,46	20,86	31,12
M1h_D	gebouw M oostgevel	10,50	30,74	27,47	20,87	31,12
J1e_C	gebouw J zuidgevel	22,50	30,72	27,45	20,85	31,10
L1b_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	30,67	27,40	20,80	31,05
M1e_A	gebouw M oostgevel	1,50	30,66	27,38	20,78	31,04
J1g_B	gebouw J zuidgevel	19,50	30,64	27,36	20,76	31,02
J1h_F	gebouw J oostgevel	16,50	30,53	27,25	20,65	30,91
L1b_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	30,51	27,23	20,63	30,89
M1f_A	gebouw M oostgevel	1,50	30,50	27,22	20,62	30,88
M1c_D	gebouw M zuidgevel	10,50	30,45	27,18	20,58	30,83
M1e_C	gebouw M oostgevel	7,50	30,45	27,18	20,58	30,83
J1c_C	gebouw J zuidgevel	22,50	30,38	27,10	20,50	30,76
L1a_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	30,37	27,10	20,50	30,75
J1e_B	gebouw J zuidgevel	19,50	30,35	27,07	20,47	30,73
J1h_E	gebouw J oostgevel	13,50	30,33	27,05	20,45	30,71
M1e_B	gebouw M oostgevel	4,50	30,29	27,01	20,41	30,67
L1a_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	30,28	27,01	20,41	30,66
M1c_A	gebouw M zuidgevel	1,50	30,28	27,01	20,41	30,66
M1f_C	gebouw M oostgevel	7,50	30,24	26,97	20,37	30,62
J1f_E	gebouw J zuidgevel	13,50	30,19	26,92	20,32	30,57
M1f_B	gebouw M oostgevel	4,50	30,16	26,89	20,29	30,54
M1d_D	gebouw M zuidgevel	10,50	30,14	26,87	20,27	30,52
M1h_A	gebouw M oostgevel	1,50	30,10	26,82	20,22	30,48
J1c_B	gebouw J zuidgevel	19,50	30,06	26,78	20,18	30,44
M1c_C	gebouw M zuidgevel	7,50	30,03	26,75	20,15	30,41
M1c_B	gebouw M zuidgevel	4,50	30,01	26,74	20,14	30,39
J1g_A	gebouw J zuidgevel	16,50	29,90	26,63	20,03	30,28
M1d_A	gebouw M zuidgevel	1,50	29,89	26,61	20,01	30,27
M1h_C	gebouw M oostgevel	7,50	29,84	26,57	19,97	30,22
M1h_B	gebouw M oostgevel	4,50	29,78	26,51	19,90	30,16
J1d_E	gebouw J zuidgevel	13,50	29,74	26,47	19,87	30,12
M1d_C	gebouw M zuidgevel	7,50	29,62	26,34	19,74	30,00
M1d_B	gebouw M zuidgevel	4,50	29,53	26,26	19,65	29,91
J1f_D	gebouw J zuidgevel	10,50	29,48	26,20	19,60	29,86
J1f_A	gebouw J zuidgevel	1,50	29,44	26,17	19,57	29,82
M1a_D	gebouw M zuidgevel	10,50	29,33	26,06	19,46	29,71
J1b_E	gebouw J zuidgevel	13,50	29,27	26,00	19,40	29,65
J1d_A	gebouw J zuidgevel	1,50	29,25	25,97	19,37	29,63
J1d_D	gebouw J zuidgevel	10,50	29,13	25,85	19,25	29,51
J1e_A	gebouw J zuidgevel	16,50	29,09	25,82	19,22	29,47
J1f_B	gebouw J zuidgevel	4,50	29,06	25,78	19,18	29,44
J1f_C	gebouw J zuidgevel	7,50	28,99	25,71	19,11	29,37
M1a_A	gebouw M zuidgevel	1,50	28,99	25,71	19,11	29,37
J1h_D	gebouw J oostgevel	10,50	28,94	25,67	19,07	29,32
J1b_A	gebouw J zuidgevel	1,50	28,92	25,64	19,04	29,30
J1d_B	gebouw J zuidgevel	4,50	28,91	25,63	19,03	29,29
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	28,90	25,63	19,03	29,28
M1a_C	gebouw M zuidgevel	7,50	28,75	25,48	18,88	29,13
J1c_A	gebouw J zuidgevel	16,50	28,74	25,46	18,86	29,12
M1a_B	gebouw M zuidgevel	4,50	28,73	25,45	18,85	29,11
J1d_C	gebouw J zuidgevel	7,50	28,72	25,44	18,84	29,10
J1b_D	gebouw J zuidgevel	10,50	28,70	25,43	18,83	29,08
J1h_A	gebouw J oostgevel	1,50	28,69	25,41	18,81	29,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Evertsenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Evertsenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J1b_B	gebouw J zuidgevel	4,50	28,60	25,32	18,72	28,98
K1f_F	gebouw K1 zuidgevel	16,50	28,47	25,20	18,60	28,85
J1h_B	gebouw J oostgevel	4,50	28,41	25,14	18,54	28,79
J1b_C	gebouw J zuidgevel	7,50	28,35	25,08	18,48	28,73
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	28,33	25,06	18,46	28,71
J1h_C	gebouw J oostgevel	7,50	28,29	25,02	18,41	28,67
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	28,06	24,78	18,18	28,44
K1f_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	28,02	24,74	18,14	28,40
K1f_E	gebouw K1 zuidgevel	13,50	27,99	24,71	18,11	28,37
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	27,99	24,71	18,11	28,37
K1f_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	27,76	24,48	17,88	28,14
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	27,70	24,43	17,83	28,08
K1f_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	27,58	24,30	17,70	27,96
D1d_A	gebouw D oostgevel	1,50	27,57	24,29	17,69	27,95
D1d_B	gebouw D oostgevel	4,50	27,41	24,13	17,53	27,79
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	27,39	24,11	17,51	27,77
K1f_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	27,36	24,08	17,48	27,74
D1d_D	gebouw D oostgevel	10,50	27,31	24,04	17,44	27,69
C2f_A	gebouw C oostgevel	1,50	27,26	23,99	17,39	27,64
C2f_B	gebouw C oostgevel	4,50	27,25	23,98	17,38	27,63
D1d_C	gebouw D oostgevel	7,50	27,09	23,81	17,21	27,47
C2e_A	gebouw C oostgevel	7,50	27,06	23,78	17,18	27,44
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	19,50	27,06	23,79	17,18	27,44
C2j_A	gebouw C oostgevel	1,50	27,05	23,78	17,18	27,43
C2j_B	gebouw C oostgevel	4,50	27,04	23,77	17,17	27,42
C2i_A	gebouw C oostgevel	7,50	27,03	23,76	17,16	27,41
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	16,50	26,96	23,69	17,09	27,34
I1d_F	gebouw I oostgevel	16,50	26,68	23,40	16,80	27,06
L1r_C	Gebouw L noordgevel	12,70	26,68	23,40	16,80	27,06
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	26,66	23,38	16,78	27,04
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	13,50	26,49	23,22	16,62	26,87
I1d_E	gebouw I oostgevel	13,50	26,43	23,16	16,56	26,81
L1t_A	Gebouw L noordgevel	1,50	26,43	23,15	16,55	26,81
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	26,42	23,15	16,55	26,80
C2p_A	gebouw C oostgevel	10,50	26,34	23,07	16,47	26,72
I1b_D	gebouw I oostgevel	10,50	26,33	23,06	16,46	26,71
L1t_B	Gebouw L noordgevel	4,50	26,33	23,06	16,46	26,71
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	16,50	26,23	22,96	16,36	26,61
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	26,10	22,83	16,23	26,48
L1t_C	Gebouw L noordgevel	7,50	26,06	22,79	16,18	26,44
I1b_A	gebouw I oostgevel	1,50	25,99	22,71	16,11	26,37
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	25,98	22,71	16,11	26,36
I1b_B	gebouw I oostgevel	4,50	25,83	22,55	15,95	26,21
I1d_D	gebouw I oostgevel	10,50	25,83	22,55	15,95	26,21
D1_B	gebouw D oostgevel	4,50	25,68	22,40	15,80	26,06
I1b_C	gebouw I oostgevel	7,50	25,67	22,39	15,79	26,05
D1c_D	gebouw D zuidgevel	10,50	25,64	22,36	15,76	26,02
D1c_A	gebouw D zuidgevel	1,50	25,63	22,35	15,75	26,01
M1o_C	gebouw M westgevel	19,50	25,62	22,34	15,74	26,00
I1d_A	gebouw I oostgevel	1,50	25,58	22,31	15,71	25,96
J1i_E	gebouw J noordgevel	13,50	25,58	22,30	15,70	25,96
L1s_A	Gebouw L noordgevel	5,90	25,56	22,28	15,68	25,94
L1s_B	Gebouw L noordgevel	9,30	25,56	22,28	15,68	25,94
C2d_A	gebouw C oostgevel	7,50	25,50	22,23	15,63	25,88
D1c_B	gebouw D zuidgevel	4,50	25,41	22,14	15,54	25,79
I1d_B	gebouw I oostgevel	4,50	25,39	22,12	15,52	25,77
C2s_A	gebouw C oostgevel	10,50	25,37	22,10	15,50	25,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Evertsenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Evertsenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I1d_C	gebouw I oostgevel	7,50	25,35	22,07	15,47	25,73
J1j_C	gebouw J noordgevel	22,50	25,25	21,98	15,38	25,63
L1r_A	Gebouw L noordgevel	5,90	25,23	21,96	15,36	25,61
L1r_B	Gebouw L noordgevel	9,30	25,20	21,92	15,32	25,58
D1c_C	gebouw D zuidgevel	7,50	25,16	21,89	15,29	25,54
I1c_F	gebouw I oostgevel	16,50	24,89	21,62	15,02	25,27
C2h_A	gebouw C oostgevel	7,50	24,60	21,33	14,73	24,98
L1v_A	Gebouw L westgevel	16,50	24,59	21,31	14,71	24,97
D1_A	gebouw D oostgevel	1,50	24,43	21,16	14,56	24,81
J1j_B	gebouw J noordgevel	19,50	24,40	21,12	14,52	24,78
C2o_A	gebouw C zuidgevel	10,50	24,10	20,83	14,23	24,48
I1c_E	gebouw I oostgevel	13,50	24,09	20,81	14,21	24,47
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	13,50	24,00	20,73	14,13	24,38
M1o_A	gebouw M westgevel	13,50	23,96	20,68	14,08	24,34
J1j_A	gebouw J noordgevel	16,50	23,91	20,63	14,03	24,29
L1bb_A	Gebouw L westgevel	13,50	23,79	20,52	13,92	24,17
J1l_C	gebouw J noordgevel	22,50	23,66	20,38	13,78	24,04
M1n_C	gebouw M westgevel	7,50	23,44	20,16	13,56	23,82
I1c_D	gebouw I oostgevel	10,50	23,42	20,15	13,55	23,80
L1aa_A	Gebouw L westgevel	1,50	23,41	20,14	13,54	23,79
L1aa_D	Gebouw L westgevel	10,50	23,37	20,10	13,50	23,75
M1n_A	gebouw M westgevel	1,50	23,36	20,09	13,49	23,74
L1y_A	Gebouw L westgevel	13,50	23,35	20,07	13,47	23,73
M1n_B	gebouw M westgevel	4,50	23,28	20,01	13,41	23,66
L1x_A	Gebouw L westgevel	1,50	23,27	20,00	13,40	23,65
J1i_D	gebouw J noordgevel	10,50	23,23	19,96	13,35	23,61
L1x_B	Gebouw L westgevel	4,50	23,13	19,85	13,25	23,51
L1aa_B	Gebouw L westgevel	4,50	23,12	19,84	13,24	23,50
J1l_A	gebouw J noordgevel	16,50	23,05	19,77	13,17	23,43
J1a_A	gebouw J westgevel	1,50	22,89	19,62	13,02	23,27
I1c_A	gebouw I oostgevel	1,50	22,87	19,59	12,99	23,25
L1aa_C	Gebouw L westgevel	7,50	22,84	19,56	12,96	23,22
L1u_A	Gebouw L westgevel	10,50	22,84	19,57	12,97	23,22
I1c_C	gebouw I oostgevel	7,50	22,81	19,53	12,93	23,19
L1x_C	Gebouw L westgevel	7,50	22,79	19,51	12,91	23,17
I1c_B	gebouw I oostgevel	4,50	22,62	19,34	12,74	23,00
J1a_D	gebouw J westgevel	10,50	22,62	19,34	12,74	23,00
J1a_B	gebouw J westgevel	4,50	22,59	19,32	12,72	22,97
J1i_A	gebouw J noordgevel	1,50	22,50	19,23	12,63	22,88
J1l_B	gebouw J noordgevel	19,50	22,49	19,21	12,61	22,87
J1i_B	gebouw J noordgevel	4,50	22,42	19,15	12,55	22,80
K1h_A	gebouw K1 oostgevel	1,50	22,37	19,10	12,50	22,75
J1i_C	gebouw J noordgevel	7,50	22,33	19,06	12,46	22,71
K1h_B	gebouw K1 oostgevel	4,50	22,24	18,96	12,36	22,62
J1a_C	gebouw J westgevel	7,50	22,18	18,90	12,30	22,56
B2j_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	22,16	18,89	12,29	22,54
M1o_B	gebouw M westgevel	16,50	22,02	18,75	12,15	22,40
M1i_D	gebouw M noordgevel	10,50	21,96	18,68	12,08	22,34
K1h_C	gebouw K1 oostgevel	7,50	21,93	18,65	12,05	22,31
M1p_D	gebouw M westgevel	10,50	21,92	18,64	12,04	22,30
K1h_D	gebouw K1 oostgevel	10,50	21,86	18,58	11,98	22,24
E1g_A	gebouw E noordgevel	13,50	21,77	18,49	11,89	22,15
I1f_A	gebouw I noordgevel	13,50	21,55	18,28	11,68	21,93
M1m_A	gebouw M westgevel	1,50	21,49	18,21	11,61	21,87
L1w_A	Gebouw L westgevel	19,50	21,47	18,19	11,59	21,85
C2k_B	gebouw C noordgevel	4,50	21,46	18,18	11,58	21,84
M1m_B	gebouw M westgevel	4,50	21,46	18,19	11,59	21,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Evertsenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Evertsenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C2k_A	gebouw C noordgevel	1,50	21,42	18,15	11,54	21,80
C2l_A	gebouw C noordgevel	10,50	21,38	18,11	11,51	21,76
M1m_C	gebouw M westgevel	7,50	21,34	18,07	11,47	21,72
M1p_A	gebouw M westgevel	1,50	21,32	18,05	11,45	21,70
M1p_C	gebouw M westgevel	7,50	21,24	17,97	11,37	21,62
M1n_D	gebouw M westgevel	10,50	21,22	17,94	11,34	21,60
M1p_B	gebouw M westgevel	4,50	21,17	17,90	11,30	21,55
L1q_B	Gebouw L noordgevel	4,50	21,15	17,87	11,27	21,53
L1qq_B	Gebouw L noordgevel	4,50	21,15	17,87	11,27	21,53
L1q_A	Gebouw L noordgevel	1,50	21,14	17,87	11,26	21,52
L1qq_A	Gebouw L noordgevel	1,50	21,14	17,87	11,26	21,52
E1i_E	gebouw E noordgevel	13,50	21,10	17,82	11,22	21,48
C2b_A	gebouw C oostgevel	7,50	21,03	17,75	11,15	21,41
B2g_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	20,95	17,68	11,08	21,33
I1g_C	gebouw I noordgevel	7,50	20,88	17,61	11,01	21,26
C2q_A	gebouw C noordgevel	10,50	20,84	17,57	10,97	21,22
L1q_C	Gebouw L noordgevel	7,50	20,84	17,57	10,97	21,22
L1qq_C	Gebouw L noordgevel	7,50	20,84	17,57	10,97	21,22
I1e_D	gebouw I noordgevel	10,50	20,81	17,53	10,93	21,19
E1h_E	gebouw E noordgevel	13,50	20,75	17,47	10,87	21,13
B2g_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	20,71	17,43	10,83	21,09
I1g_B	gebouw I noordgevel	4,50	20,69	17,42	10,82	21,07
L1q_D	Gebouw L noordgevel	10,50	20,69	17,41	10,81	21,07
L1qq_D	Gebouw L noordgevel	10,50	20,69	17,41	10,81	21,07
C1r_A	gebouw C zuidgevel	10,50	20,62	17,35	10,75	21,00
I1j_A	gebouw I noordgevel	10,50	20,62	17,34	10,74	21,00
B2g_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	20,48	17,20	10,60	20,86
I1e_B	gebouw I noordgevel	4,50	20,46	17,19	10,59	20,84
I1g_A	gebouw I noordgevel	1,50	20,43	17,16	10,56	20,81
I1e_C	gebouw I noordgevel	7,50	20,35	17,08	10,48	20,73
I1e_A	gebouw I noordgevel	1,50	20,33	17,05	10,45	20,71
E1i_F	gebouw E noordgevel	16,50	20,29	17,02	10,42	20,67
B2h_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	20,25	16,98	10,38	20,63
F1g_E	gebouw F oostgevel	13,50	20,19	16,92	10,32	20,57
C2a_A	gebouw C oostgevel	10,50	20,01	16,74	10,14	20,39
M1m_D	gebouw M westgevel	10,50	19,89	16,61	10,01	20,27
J1n_C	gebouw J noordgevel	22,50	19,85	16,57	9,97	20,23
C2g_A	gebouw C oostgevel	7,50	19,81	16,54	9,93	20,19
B2i_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	19,71	16,44	9,84	20,09
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,50	19,44	16,16	9,56	19,82
E1d_E	gebouw E noordgevel	13,50	19,41	16,14	9,54	19,79
I1i_C	gebouw I noordgevel	7,50	19,40	16,13	9,53	19,78
F1h_E	gebouw F oostgevel	13,50	19,38	16,10	9,50	19,76
C2c_A	gebouw C oostgevel	7,50	19,28	16,01	9,41	19,66
A1d_E	gebouw A oostgevel	13,50	19,24	15,96	9,36	19,62
A1b_C	gebouw A zuidgevel	25,50	19,22	15,94	9,34	19,60
F1f_A	gebouw F oostgevel	16,50	19,14	15,87	9,27	19,52
I1r_A	gebouw I zuidgevel	16,50	19,12	15,85	9,25	19,50
I1i_B	gebouw I noordgevel	4,50	19,03	15,75	9,15	19,41
B2i_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	19,02	15,75	9,15	19,40
I1p_F	gebouw I westgevel	16,50	19,02	15,75	9,15	19,40
M1i_C	gebouw M noordgevel	7,50	19,02	15,75	9,15	19,40
A1f_E	gebouw A noordgevel	13,50	18,91	15,64	9,04	19,29
F1d_E	gebouw F oostgevel	13,50	18,83	15,56	8,96	19,21
L1ca_A	Gebouw L westgevel	19,50	18,79	15,51	8,91	19,17
A1f_D	gebouw A noordgevel	14,50	18,71	15,43	8,83	19,09
D1g_A	gebouw D noordgevel	10,50	18,70	15,43	8,83	19,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Evertsenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Evertsenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I1i_A	gebouw I noordgevel	1,50	18,70	15,43	8,83	19,08
B2i_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	18,67	15,40	8,80	19,05
E1h_F	gebouw E noordgevel	16,50	18,56	15,28	8,68	18,94
F1i_A	gebouw F oostgevel	16,50	18,54	15,27	8,67	18,92
M1i_B	gebouw M noordgevel	4,50	18,49	15,21	8,61	18,87
B1b_D	gebouw B1 oostgevel	10,50	18,45	15,17	8,57	18,83
B1d_D	gebouw B1 noordgevel	10,50	18,23	14,96	8,35	18,61
B1c_D	gebouw B1 oostgevel	10,50	18,18	14,91	8,31	18,56
M1i_A	gebouw M noordgevel	1,50	18,05	14,77	8,17	18,43
D1h_D	gebouw D noordgevel	15,20	17,96	14,69	8,09	18,34
A1b_B	gebouw A zuidgevel	22,50	17,87	14,59	7,99	18,25
D1_A	gebouw D noordgevel	10,50	17,70	14,43	7,83	18,08
J1k_E	gebouw J noordgevel	13,50	17,70	14,43	7,83	18,08
L1dd_E	Gebouw L westgevel	13,50	17,65	14,38	7,78	18,03
I1h_A	gebouw I noordgevel	10,50	17,43	14,16	7,56	17,81
J1n_B	gebouw J noordgevel	19,50	17,38	14,11	7,51	17,76
M1o_E	gebouw M westgevel	25,50	17,36	14,08	7,48	17,74
E1g_B	gebouw E noordgevel	16,50	17,35	14,07	7,47	17,73
L1q_F	Gebouw L noordgevel	16,50	17,14	13,86	7,26	17,52
K1m_F	gebouw K1 noordgevel	16,50	17,12	13,84	7,24	17,50
L1dd_D	Gebouw L westgevel	10,50	17,11	13,83	7,23	17,49
B2a_D	gebouw B2 zuidgevel	10,50	17,07	13,80	7,20	17,45
I1p_E	gebouw I westgevel	13,50	16,90	13,63	7,03	17,28
D1e_A	gebouw D noordgevel	1,50	16,84	13,56	6,96	17,22
B2b_D	gebouw B2 zuidgevel	10,50	16,77	13,49	6,89	17,15
G4d_A	gebouw G westgevel	19,50	16,74	13,47	6,87	17,12
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,50	16,73	13,45	6,85	17,11
E1a_F	gebouw E zuidgevel	16,50	16,70	13,42	6,82	17,08
L1dd_A	Gebouw L westgevel	1,50	16,66	13,38	6,78	17,04
M1o_D	gebouw M westgevel	22,50	16,65	13,37	6,77	17,03
E1f_D	gebouw E noordgevel	10,50	16,63	13,35	6,75	17,01
L1dd_C	Gebouw L westgevel	7,50	16,55	13,27	6,67	16,93
J1n_A	gebouw J noordgevel	16,50	16,53	13,25	6,65	16,91
J1a_B	gebouw J westgevel	22,50	16,52	13,24	6,64	16,90
L1dd_B	Gebouw L westgevel	4,50	16,39	13,12	6,52	16,77
E1h_D	gebouw E noordgevel	10,50	16,38	13,11	6,51	16,76
A1g_E	gebouw A noordgevel	13,50	16,31	13,03	6,43	16,69
B2c_D	gebouw C zuidgevel	10,50	16,22	12,95	6,35	16,60
A1d_D	gebouw A oostgevel	10,50	16,09	12,82	6,22	16,47
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	13,50	16,00	12,72	6,12	16,38
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,50	15,86	12,58	5,98	16,24
J1a_A	gebouw J westgevel	19,50	15,84	12,57	5,97	16,22
A1e_B	gebouw A oostgevel	25,50	15,55	12,28	5,68	15,93
I1n_A	gebouw I zuidgevel	13,50	15,50	12,22	5,62	15,88
F1g_D	gebouw F oostgevel	10,50	15,48	12,21	5,61	15,86
K2x_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	15,42	12,14	5,54	15,80
B1b_C	gebouw B1 oostgevel	7,50	15,39	12,12	5,52	15,77
G4g_F	gebouw G noordgevel	16,50	15,33	12,06	5,46	15,71
E1f_C	gebouw E noordgevel	7,50	15,26	11,98	5,38	15,64
J1a_F	gebouw J westgevel	16,50	15,26	11,98	5,38	15,64
A1h_E	gebouw A noordgevel	13,50	15,25	11,97	5,37	15,63
G3c_A	gebouw G westgevel	16,50	15,13	11,85	5,25	15,51
L1q_E	Gebouw L noordgevel	13,50	15,07	11,79	5,19	15,45
L1qq_E	Gebouw L noordgevel	13,50	15,07	11,79	5,19	15,45
F1h_D	gebouw F oostgevel	10,50	15,04	11,77	5,17	15,42
F1j_E	gebouw F noordgevel	13,50	14,98	11,70	5,10	15,36
A1h_E	gebouw A noordgevel	13,50	14,91	11,63	5,03	15,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Evertsenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Evertsenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E1i_D	gebouw E noordgevel	10,50	14,88	11,60	5,00	15,26
A1b_A	gebouw A zuidgevel	19,50	14,85	11,57	4,97	15,23
J1k_D	gebouw J noordgevel	10,50	14,84	11,56	4,96	15,22
E1h_C	gebouw E noordgevel	7,50	14,82	11,54	4,94	15,20
E1a_E	gebouw E zuidgevel	13,50	14,81	11,53	4,93	15,19
G1a_B	gebouw G westgevel	4,50	14,76	11,48	4,88	15,14
G1h_A	gebouw G noordgevel	19,50	14,72	11,44	4,84	15,10
G1a_C	gebouw G westgevel	7,50	14,67	11,39	4,79	15,05
F1d_D	gebouw F oostgevel	10,50	14,65	11,38	4,78	15,03
G4f_E	gebouw G oostgevel	13,50	14,65	11,37	4,77	15,03
G4f_F	gebouw G oostgevel	16,50	14,62	11,34	4,74	15,00
G1a_A	gebouw G westgevel	1,50	14,61	11,33	4,73	14,99
G1a_D	gebouw G westgevel	10,50	14,60	11,32	4,72	14,98
B1d_C	gebouw B1 noordgevel	7,50	14,58	11,30	4,70	14,96
H1g_C	gebouw H noordgevel	7,50	14,55	11,27	4,67	14,93
E1d_D	gebouw E noordgevel	10,50	14,53	11,25	4,65	14,91
D1h_C	gebouw D noordgevel	7,50	14,52	11,25	4,65	14,90
G4e_E	gebouw G zuidgevel	13,50	14,49	11,21	4,61	14,87
B2a_C	gebouw B2 zuidgevel	7,50	14,46	11,18	4,58	14,84
A1e_B	gebouw A westgevel	19,50	14,22	10,95	4,34	14,60
A1f_C	gebouw A noordgevel	11,50	14,20	10,92	4,32	14,58
H1g_B	gebouw H noordgevel	4,50	14,15	10,88	4,28	14,53
B2b_C	gebouw B2 zuidgevel	7,50	13,92	10,64	4,04	14,30
B1c_C	gebouw B1 oostgevel	7,50	13,90	10,63	4,03	14,28
F1b_F	gebouw F zuidgevel	16,50	13,90	10,62	4,02	14,28
F1f_B	gebouw F oostgevel	19,50	13,83	10,55	3,95	14,21
H1g_A	gebouw H noordgevel	1,50	13,81	10,53	3,93	14,19
G4f_D	gebouw G oostgevel	10,50	13,79	10,51	3,91	14,17
H1f_A	gebouw H noordgevel	10,50	13,73	10,45	3,85	14,11
A1f_D	gebouw A noordgevel	10,50	13,69	10,41	3,81	14,07
K2u_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	13,67	10,40	3,80	14,05
A1h_D	gebouw A noordgevel	10,50	13,66	10,38	3,78	14,04
E1d_C	gebouw E noordgevel	7,50	13,61	10,33	3,73	13,99
F1c_E	gebouw F zuidgevel	13,50	13,58	10,30	3,70	13,96
H1a_A	gebouw H zuidgevel	19,50	13,55	10,28	3,68	13,93
J1m_E	gebouw J noordgevel	13,50	13,49	10,21	3,61	13,87
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	13,47	10,19	3,59	13,85
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	10,50	13,46	10,19	3,59	13,84
A1h_D	gebouw A noordgevel	10,50	13,35	10,08	3,48	13,73
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	10,50	13,28	10,00	3,40	13,66
B1b_B	gebouw B1 oostgevel	4,50	13,26	9,98	3,38	13,64
G4g_E	gebouw G noordgevel	13,50	13,25	9,97	3,37	13,63
E1f_B	gebouw E noordgevel	4,50	13,10	9,82	3,22	13,48
E1c_B	gebouw E zuidgevel	16,50	13,01	9,73	3,13	13,39
B2k_D	gebouw B1 westgevel	10,50	12,98	9,71	3,11	13,36
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	12,97	9,70	3,10	13,35
F1g_C	gebouw F oostgevel	7,50	12,96	9,69	3,09	13,34
F1i_B	gebouw F oostgevel	19,50	12,87	9,59	2,99	13,25
A1d_C	gebouw A oostgevel	7,50	12,84	9,57	2,97	13,22
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	12,82	9,55	2,95	13,20
K2v_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	12,79	9,52	2,92	13,17
E1h_B	gebouw E noordgevel	4,50	12,75	9,47	2,87	13,13
A1g_D	gebouw A noordgevel	10,50	12,71	9,43	2,83	13,09
H1d_D	gebouw H zuidgevel	10,50	12,63	9,36	2,76	13,01
B2c_C	gebouw C zuidgevel	7,50	12,61	9,33	2,73	12,99
G2b_A	gebouw G westgevel	13,50	12,58	9,31	2,71	12,96
J1a_E	gebouw J westgevel	13,50	12,56	9,29	2,69	12,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Evertsenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Evertsenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I1l_D	gebouw I zuidgevel	10,50	12,49	9,22	2,61	12,87
B2k_C	gebouw B1 westgevel	7,50	12,47	9,20	2,60	12,85
F1d_C	gebouw F oostgevel	7,50	12,46	9,19	2,59	12,84
B1d_B	gebouw B1 noordgevel	4,50	12,45	9,17	2,57	12,83
G4f_C	gebouw G oostgevel	7,50	12,45	9,17	2,57	12,83
B2a_B	gebouw B2 zuidgevel	4,50	12,44	9,16	2,56	12,82
F1h_C	gebouw F oostgevel	7,50	12,44	9,16	2,56	12,82
J1k_C	gebouw J noordgevel	7,50	12,35	9,07	2,47	12,73
G4e_D	gebouw G zuidgevel	10,50	12,31	9,04	2,44	12,69
F1b_E	gebouw F zuidgevel	13,50	12,11	8,83	2,23	12,49
F1c_D	gebouw F zuidgevel	10,50	12,11	8,83	2,23	12,49
A1b_F	gebouw A zuidgevel	16,50	12,10	8,82	2,22	12,48
K2n_B	gebouw K2 westgevel	4,50	12,10	8,82	2,22	12,48
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,50	12,09	8,81	2,21	12,47
A1f_B	gebouw A noordgevel	8,50	12,06	8,79	2,19	12,44
E1j_E	gebouw E westgevel	13,50	11,99	8,72	2,12	12,37
K2n_A	gebouw K2 westgevel	1,50	11,99	8,72	2,12	12,37
K2n_C	gebouw K2 westgevel	7,50	11,95	8,67	2,07	12,33
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	11,92	8,65	2,05	12,30
J1m_D	gebouw J noordgevel	10,50	11,89	8,61	2,01	12,27
B2b_B	gebouw B2 zuidgevel	4,50	11,87	8,59	1,99	12,25
K2n_D	gebouw K2 westgevel	10,50	11,80	8,52	1,92	12,18
D1h_B	gebouw D noordgevel	4,50	11,70	8,43	1,83	12,08
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	7,50	11,66	8,39	1,79	12,04
K2e_A	gebouw K2 westgevel	13,50	11,65	8,37	1,77	12,03
G4e_F	gebouw G zuidgevel	16,50	11,59	8,32	1,72	11,97
I1p_D	gebouw I westgevel	10,50	11,57	8,30	1,69	11,95
A1h_C	gebouw A noordgevel	7,50	11,56	8,28	1,68	11,94
A1f_C	gebouw A noordgevel	7,50	11,54	8,26	1,66	11,92
B1b_A	gebouw B1 oostgevel	1,50	11,50	8,22	1,62	11,88
E1j_F	gebouw E westgevel	16,50	11,49	8,21	1,61	11,87
H1e_D	gebouw H zuidgevel	10,50	11,49	8,21	1,61	11,87
E1f_A	gebouw E noordgevel	1,50	11,44	8,16	1,56	11,82
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	11,43	8,15	1,55	11,81
A1e_A	gebouw A oostgevel	22,50	11,42	8,14	1,54	11,80
E1a_D	gebouw E zuidgevel	10,50	11,40	8,12	1,52	11,78
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	11,38	8,10	1,50	11,76
A1h_C	gebouw A noordgevel	7,50	11,30	8,02	1,42	11,68
I1a_D	gebouw I zuidgevel	10,50	11,29	8,01	1,41	11,67
E1h_A	gebouw E noordgevel	1,50	11,18	7,90	1,30	11,56
G4g_D	gebouw G noordgevel	10,50	11,18	7,90	1,30	11,56
J1k_B	gebouw J noordgevel	4,50	11,17	7,89	1,29	11,55
E1i_C	gebouw E noordgevel	7,50	11,13	7,85	1,25	11,51
G4f_B	gebouw G oostgevel	4,50	11,13	7,86	1,26	11,51
F1g_B	gebouw F oostgevel	4,50	11,12	7,84	1,24	11,50
B2a_A	gebouw B2 zuidgevel	1,50	11,11	7,84	1,24	11,49
E1c_A	gebouw E zuidgevel	13,50	11,11	7,83	1,23	11,49
A1d_B	gebouw A oostgevel	4,50	11,09	7,81	1,21	11,47
B1c_B	gebouw B1 oostgevel	4,50	11,03	7,75	1,15	11,41
F1d_B	gebouw F oostgevel	4,50	11,02	7,74	1,14	11,40
A1c_F	gebouw A zuidgevel	16,50	11,00	7,72	1,12	11,38
F1c_C	gebouw F zuidgevel	7,50	11,00	7,72	1,12	11,38
A1a_F	gebouw A zuidgevel	16,50	10,89	7,62	1,01	11,27
G4e_C	gebouw G zuidgevel	7,50	10,87	7,59	0,99	11,25
H1d_C	gebouw H zuidgevel	7,50	10,87	7,59	0,99	11,25
D1a_C	gebouw D zuidgevel	7,50	10,83	7,56	0,96	11,21
F1q_B	gebouw F westgevel	19,50	10,83	7,56	0,96	11,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Evertsenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Evertsenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F1k_E	gebouw F noordgevel	13,50	10,80	7,53	0,93	11,18
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	7,50	10,73	7,45	0,85	11,11
F1b_D	gebouw F zuidgevel	10,50	10,72	7,44	0,84	11,10
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	10,72	7,44	0,84	11,10
B1c_A	gebouw B1 oostgevel	1,50	10,69	7,42	0,82	11,07
B1d_A	gebouw B1 noordgevel	1,50	10,66	7,39	0,79	11,04
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	10,66	7,38	0,78	11,04
F1h_B	gebouw F oostgevel	4,50	10,64	7,36	0,76	11,02
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	10,54	7,26	0,66	10,92
A1b_E	gebouw A zuidgevel	13,50	10,53	7,25	0,65	10,91
B2c_B	gebouw C zuidgevel	4,50	10,52	7,24	0,64	10,90
D1f_B	gebouw D noordgevel	7,50	10,52	7,24	0,64	10,90
E1j_D	gebouw E westgevel	10,50	10,49	7,21	0,61	10,87
A1g_C	gebouw A noordgevel	7,50	10,47	7,20	0,60	10,85
J1k_A	gebouw J noordgevel	1,50	10,47	7,19	0,59	10,85
B2b_A	gebouw B2 zuidgevel	1,50	10,45	7,18	0,58	10,83
H1e_C	gebouw H zuidgevel	7,50	10,45	7,18	0,58	10,83
I1l_C	gebouw I zuidgevel	7,50	10,39	7,11	0,51	10,77
B2f_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	10,36	7,08	0,48	10,74
G4f_A	gebouw G oostgevel	1,50	10,36	7,09	0,49	10,74
F1j_D	gebouw F noordgevel	10,50	10,31	7,03	0,43	10,69
A1f_A	gebouw A noordgevel	5,50	10,26	6,99	0,39	10,64
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	10,22	6,94	0,34	10,60
F1k_F	gebouw F noordgevel	16,50	10,21	6,93	0,33	10,59
F1c_B	gebouw F zuidgevel	4,50	10,18	6,90	0,30	10,56
I1q_D	gebouw I westgevel	10,50	10,18	6,90	0,30	10,56
J1m_C	gebouw J noordgevel	7,50	10,16	6,88	0,28	10,54
E1a_C	gebouw E zuidgevel	7,50	10,14	6,86	0,26	10,52
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	4,50	10,14	6,86	0,26	10,52
A1a_E	gebouw A zuidgevel	13,50	10,12	6,84	0,24	10,50
G4e_B	gebouw G zuidgevel	4,50	10,10	6,83	0,23	10,48
E1b_D	gebouw E zuidgevel	10,50	10,07	6,80	0,20	10,45
L1_A	Gebouw L noordgevel	19,50	10,07	6,79	0,19	10,45
D1a_B	gebouw D zuidgevel	4,50	10,05	6,77	0,17	10,43
K2l_A	gebouw K2 westgevel	13,50	10,03	6,76	0,16	10,41
B1f_A	gebouw B1 westgevel	10,50	10,02	6,74	0,14	10,40
B2k_B	gebouw B1 westgevel	4,50	10,02	6,74	0,14	10,40
F1d_A	gebouw F oostgevel	1,50	10,01	6,73	0,13	10,39
M1j_D	gebouw M noordgevel	10,50	9,99	6,71	0,11	10,37
A1h_B	gebouw A noordgevel	4,50	9,98	6,70	0,10	10,36
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	9,97	6,69	0,09	10,35
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	9,96	6,68	0,08	10,34
F1g_A	gebouw F oostgevel	1,50	9,94	6,66	0,06	10,32
H1e_B	gebouw H zuidgevel	4,50	9,92	6,64	0,04	10,30
G4g_C	gebouw G noordgevel	7,50	9,91	6,63	0,03	10,29
H1d_B	gebouw H zuidgevel	4,50	9,91	6,63	0,03	10,29
A1f_B	gebouw A noordgevel	4,50	9,86	6,59	-0,01	10,24
C2t_D	gebouw C westgevel	10,50	9,85	6,57	-0,03	10,23
F1k_D	gebouw F noordgevel	10,50	9,85	6,57	-0,03	10,23
F1q_A	gebouw F westgevel	16,50	9,83	6,55	-0,05	10,21
A1a_E	gebouw A zuidgevel	13,50	9,82	6,54	-0,06	10,20
B1g_C	gebouw B1 westgevel	7,50	9,82	6,55	-0,05	10,20
I1a_C	gebouw I zuidgevel	7,50	9,77	6,49	-0,11	10,15
F1b_C	gebouw F zuidgevel	7,50	9,72	6,44	-0,16	10,10
A1d_A	gebouw A oostgevel	1,50	9,71	6,44	-0,16	10,09
A1h_B	gebouw A noordgevel	4,50	9,71	6,43	-0,17	10,09
B2e_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	9,70	6,42	-0,18	10,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Evertsenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Evertsenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D1h_A	gebouw D noordgevel	1,50	9,70	6,43	-0,17	10,08
G4e_A	gebouw G zuidgevel	1,50	9,49	6,22	-0,38	9,87
D1a_A	gebouw D zuidgevel	1,50	9,43	6,16	-0,44	9,81
H1e_A	gebouw H zuidgevel	1,50	9,42	6,14	-0,46	9,80
F1c_A	gebouw F zuidgevel	1,50	9,41	6,13	-0,47	9,79
A1i_B	gebouw A westgevel	25,50	9,40	6,12	-0,48	9,78
E1j_C	gebouw E westgevel	7,50	9,38	6,10	-0,50	9,76
J1m_B	gebouw J noordgevel	4,50	9,38	6,10	-0,50	9,76
I1l_B	gebouw I zuidgevel	4,50	9,34	6,06	-0,54	9,72
H1d_A	gebouw H zuidgevel	1,50	9,30	6,03	-0,57	9,68
A1e_A	gebouw A westgevel	16,50	9,29	6,01	-0,59	9,67
A1b_D	gebouw A zuidgevel	10,50	9,28	6,01	-0,59	9,66
E1b_C	gebouw E zuidgevel	7,50	9,28	6,01	-0,60	9,66
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	4,50	9,26	5,99	-0,61	9,64
A1c_E	gebouw A zuidgevel	13,50	9,24	5,97	-0,63	9,62
D1_D	gebouw C westgevel	10,50	9,21	5,93	-0,67	9,59
D1f_A	gebouw D noordgevel	4,50	9,20	5,92	-0,68	9,58
E1a_B	gebouw E zuidgevel	4,50	9,19	5,91	-0,69	9,57
F1h_A	gebouw F oostgevel	1,50	9,17	5,89	-0,71	9,55
B2c_A	gebouw C zuidgevel	1,50	9,13	5,85	-0,75	9,51
A1i_E	gebouw A westgevel	13,50	9,07	5,80	-0,81	9,45
F1p_E	gebouw F westgevel	13,50	9,05	5,77	-0,83	9,43
F1b_B	gebouw F zuidgevel	4,50	9,03	5,75	-0,85	9,41
B1a_D	gebouw B1 zuidgevel	10,50	9,02	5,75	-0,85	9,40
G4g_B	gebouw G noordgevel	4,50	9,02	5,74	-0,86	9,40
I1a_B	gebouw I zuidgevel	4,50	9,02	5,74	-0,86	9,40
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	1,50	9,02	5,75	-0,86	9,40
A1a_D	gebouw A zuidgevel	10,50	9,01	5,73	-0,87	9,39
F1k_C	gebouw F noordgevel	7,50	9,01	5,73	-0,87	9,39
B1g_B	gebouw B1 westgevel	4,50	8,98	5,71	-0,89	9,36
H1a_D	gebouw H westgevel	10,50	8,93	5,65	-0,95	9,31
I1p_C	gebouw I westgevel	7,50	8,92	5,64	-0,96	9,30
E1i_B	gebouw E noordgevel	4,50	8,91	5,63	-0,97	9,29
J1m_A	gebouw J noordgevel	1,50	8,91	5,63	-0,97	9,29
C2n_D	gebouw C westgevel	10,50	8,88	5,60	-1,00	9,26
A1a_D	gebouw A zuidgevel	10,50	8,83	5,55	-1,05	9,21
A1g_B	gebouw A noordgevel	4,50	8,82	5,54	-1,06	9,20
I1l_A	gebouw I zuidgevel	1,50	8,80	5,52	-1,08	9,18
B2d_B	gebouw C westgevel	4,50	8,78	5,51	-1,09	9,16
I1a_A	gebouw I zuidgevel	1,50	8,78	5,50	-1,10	9,16
K2g_A	gebouw K2 westgevel	13,50	8,77	5,49	-1,11	9,15
E1b_B	gebouw E zuidgevel	4,50	8,72	5,44	-1,16	9,10
E1d_B	gebouw E noordgevel	4,50	8,70	5,42	-1,18	9,08
H1b_D	gebouw H westgevel	10,50	8,70	5,43	-1,18	9,08
A1h_A	gebouw A noordgevel	1,50	8,67	5,39	-1,21	9,05
A1i_D	gebouw A westgevel	10,50	8,63	5,35	-1,25	9,01
A1f_A	gebouw A noordgevel	1,50	8,53	5,26	-1,34	8,91
D1b_A	gebouw D westgevel	10,50	8,53	5,26	-1,34	8,91
C2t_C	gebouw C westgevel	7,50	8,46	5,18	-1,42	8,84
F1b_A	gebouw F zuidgevel	1,50	8,40	5,12	-1,48	8,78
F1o_A	gebouw F westgevel	16,50	8,39	5,11	-1,49	8,77
A1h_A	gebouw A noordgevel	1,50	8,37	5,09	-1,51	8,75
E1a_A	gebouw E zuidgevel	1,50	8,35	5,07	-1,53	8,73
A1a_C	gebouw A zuidgevel	7,50	8,34	5,06	-1,54	8,72
E1j_B	gebouw E westgevel	4,50	8,34	5,06	-1,54	8,72
G4g_A	gebouw G noordgevel	1,50	8,34	5,06	-1,54	8,72
B2e_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	8,32	5,04	-1,56	8,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Evertsenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Evertsenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E1_D	gebouw E noordgevel	15,20	8,27	5,00	-1,60	8,65
F1k_B	gebouw F noordgevel	4,50	8,25	4,97	-1,63	8,63
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	1,50	8,25	4,98	-1,62	8,63
E1b_A	gebouw E zuidgevel	1,50	8,23	4,95	-1,65	8,61
A1a_C	gebouw A zuidgevel	7,50	8,19	4,91	-1,69	8,57
A1i_C	gebouw A westgevel	7,50	8,18	4,90	-1,70	8,56
B1q_A	gebouw B1 westgevel	1,50	8,18	4,90	-1,70	8,56
F1p_D	gebouw F westgevel	10,50	8,17	4,90	-1,70	8,55
A1b_C	gebouw A zuidgevel	7,50	8,16	4,89	-1,71	8,54
D1_C	gebouw C westgevel	7,50	8,02	4,74	-1,86	8,40
E1i_A	gebouw E noordgevel	1,50	7,99	4,71	-1,89	8,37
B1a_C	gebouw B1 zuidgevel	7,50	7,95	4,67	-1,93	8,33
H1a_C	gebouw H westgevel	7,50	7,93	4,66	-1,94	8,31
C2n_C	gebouw C westgevel	7,50	7,91	4,63	-1,97	8,29
F1j_C	gebouw F noordgevel	7,50	7,90	4,62	-1,98	8,28
I1q_C	gebouw I westgevel	7,50	7,89	4,61	-1,99	8,27
A1i_A	gebouw A westgevel	22,50	7,86	4,58	-2,02	8,24
F1m_E	gebouw F westgevel	13,50	7,85	4,57	-2,03	8,23
A1c_D	gebouw A zuidgevel	10,50	7,79	4,52	-2,08	8,17
F1k_A	gebouw F noordgevel	1,50	7,68	4,41	-2,19	8,06
E1d_A	gebouw E noordgevel	1,50	7,63	4,36	-2,24	8,01
E1j_A	gebouw E westgevel	1,50	7,63	4,36	-2,24	8,01
A1i_B	gebouw A westgevel	4,50	7,62	4,34	-2,26	8,00
H1b_C	gebouw H westgevel	7,50	7,59	4,31	-2,29	7,97
H1a_B	gebouw H westgevel	4,50	7,58	4,30	-2,30	7,96
A1g_A	gebouw A noordgevel	1,50	7,55	4,27	-2,33	7,93
C2t_B	gebouw C westgevel	4,50	7,55	4,27	-2,33	7,93
F1p_C	gebouw F westgevel	7,50	7,54	4,27	-2,34	7,92
A1a_B	gebouw A zuidgevel	4,50	7,52	4,24	-2,36	7,90
B2d_A	gebouw C westgevel	1,50	7,50	4,22	-2,38	7,88
B1a_B	gebouw B1 zuidgevel	4,50	7,48	4,21	-2,39	7,86
F1o_B	gebouw F westgevel	19,50	7,43	4,15	-2,45	7,81
z_A	Gebouw L noordgevel	19,50	7,43	4,15	-2,45	7,81
A1a_B	gebouw A zuidgevel	4,50	7,39	4,12	-2,48	7,77
B1e_C	gebouw B1 westgevel	7,50	7,29	4,01	-2,59	7,67
I1p_B	gebouw I westgevel	4,50	7,25	3,97	-2,63	7,63
F1n_E	gebouw F westgevel	13,50	7,24	3,97	-2,63	7,62
M1j_B	gebouw M noordgevel	4,50	7,23	3,96	-2,64	7,61
D1_B	gebouw C westgevel	4,50	7,18	3,91	-2,69	7,56
B1a_A	gebouw B1 zuidgevel	1,50	7,17	3,89	-2,71	7,55
A1b_B	gebouw A zuidgevel	4,50	7,16	3,89	-2,71	7,54
F1n_A	gebouw F westgevel	16,50	7,11	3,83	-2,77	7,49
H1b_B	gebouw H westgevel	4,50	7,11	3,83	-2,77	7,49
H1a_A	gebouw H westgevel	1,50	7,08	3,80	-2,80	7,46
C2n_B	gebouw C westgevel	4,50	7,07	3,80	-2,80	7,45
F1p_B	gebouw F westgevel	4,50	7,01	3,73	-2,87	7,39
A1i_A	gebouw A westgevel	1,50	6,97	3,69	-2,91	7,35
K2m_A	gebouw K2 westgevel	13,50	6,96	3,68	-2,92	7,34
C2t_A	gebouw C westgevel	1,50	6,88	3,60	-3,00	7,26
A1i_A	gebouw A westgevel	16,50	6,82	3,54	-3,06	7,20
H1b_A	gebouw H westgevel	1,50	6,82	3,54	-3,06	7,20
B1e_B	gebouw B1 westgevel	4,50	6,79	3,51	-3,09	7,17
A1a_A	gebouw A zuidgevel	1,50	6,72	3,44	-3,16	7,10
I1q_B	gebouw I westgevel	4,50	6,70	3,42	-3,18	7,08
A1c_C	gebouw A zuidgevel	7,50	6,69	3,42	-3,18	7,07
A1a_A	gebouw A zuidgevel	1,50	6,66	3,39	-3,22	7,04
K2p_D	gebouw K2 westgevel	10,50	6,61	3,34	-3,26	6,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Evertsenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Evertsenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2e_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	6,60	3,32	-3,28	6,98
F1m_D	gebouw F westgevel	10,50	6,60	3,33	-3,27	6,98
F1n_D	gebouw F westgevel	10,50	6,51	3,23	-3,37	6,89
D1_A	gebouw C westgevel	1,50	6,47	3,20	-3,40	6,85
B1e_A	gebouw B1 westgevel	1,50	6,43	3,16	-3,44	6,81
A1b_A	gebouw A zuidgevel	1,50	6,39	3,11	-3,49	6,77
F1p_A	gebouw F westgevel	1,50	6,39	3,11	-3,49	6,77
C2n_A	gebouw C westgevel	1,50	6,38	3,11	-3,49	6,76
F1j_B	gebouw F noordgevel	4,50	6,34	3,06	-3,54	6,72
E1_A	gebouw E noordgevel	1,50	6,32	3,05	-3,55	6,70
E1_B	gebouw E noordgevel	4,50	6,15	2,87	-3,73	6,53
I1p_A	gebouw I westgevel	1,50	6,12	2,84	-3,76	6,50
E1_C	gebouw E noordgevel	7,50	6,10	2,82	-3,78	6,48
A1c_B	gebouw A zuidgevel	4,50	6,03	2,75	-3,85	6,41
F1n_C	gebouw F westgevel	7,50	6,01	2,73	-3,87	6,39
I1q_A	gebouw I westgevel	1,50	5,92	2,65	-3,95	6,30
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	10,50	5,89	2,61	-3,99	6,27
F1m_C	gebouw F westgevel	7,50	5,84	2,57	-4,03	6,22
K2p_C	gebouw K2 westgevel	7,50	5,68	2,40	-4,20	6,06
A1c_A	gebouw A zuidgevel	1,50	5,57	2,29	-4,31	5,95
F1n_B	gebouw F westgevel	4,50	5,57	2,29	-4,31	5,95
M1j_C	gebouw M noordgevel	7,50	5,35	2,07	-4,53	5,73
M1j_A	gebouw M noordgevel	1,50	5,34	2,06	-4,54	5,72
F1j_A	gebouw F noordgevel	1,50	5,24	1,96	-4,64	5,62
E1d_F	gebouw E noordgevel	16,50	5,17	1,90	-4,70	5,55
K2p_B	gebouw K2 westgevel	4,50	5,12	1,85	-4,75	5,50
F1m_B	gebouw F westgevel	4,50	4,98	1,70	-4,90	5,36
F1n_A	gebouw F westgevel	1,50	4,96	1,68	-4,92	5,34
M1l_B	gebouw M noordgevel	4,50	4,74	1,47	-5,14	5,12
K2p_A	gebouw K2 westgevel	1,50	4,72	1,44	-5,16	5,10
F1m_A	gebouw F westgevel	1,50	4,08	0,80	-5,80	4,46
A1i_B	gebouw A westgevel	19,50	3,95	0,68	-5,92	4,33
L1ee_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	3,67	0,40	-6,20	4,05
F1n_B	gebouw F westgevel	19,50	3,32	0,04	-6,56	3,70
M1l_A	gebouw M noordgevel	1,50	2,92	-0,36	-6,96	3,30
K2i_D	gebouw K2 westgevel	10,50	1,44	-1,84	-8,44	1,82
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	19,50	1,24	-2,04	-8,64	1,62
K2i_C	gebouw K2 westgevel	7,50	0,99	-2,29	-8,89	1,37
M1k_A	gebouw M zuidgevel	13,50	0,84	-2,44	-9,04	1,22
K2i_B	gebouw K2 westgevel	4,50	0,58	-2,70	-9,30	0,96
K2i_A	gebouw K2 westgevel	1,50	0,09	-3,18	-9,78	0,47
M1o_F	gebouw M westgevel	28,50	-0,19	-3,47	-10,07	0,19
M1k_D	gebouw M zuidgevel	22,50	-0,40	-3,67	-10,27	-0,02
M1k_C	gebouw M zuidgevel	19,50	-0,45	-3,72	-10,32	-0,07
M1k_B	gebouw M zuidgevel	16,50	-0,47	-3,75	-10,35	-0,09
M1k_E	gebouw M zuidgevel	25,50	-0,81	-4,09	-10,69	-0,43
K1b_C	gebouw K1 westgevel	7,50	-0,95	-4,23	-10,83	-0,57
K1b_B	gebouw K1 westgevel	4,50	-1,17	-4,44	-11,04	-0,79
K1b_A	gebouw K1 westgevel	1,50	-1,60	-4,88	-11,48	-1,22
K1a_C	gebouw K1 westgevel	7,50	-1,92	-5,19	-11,79	-1,54
K1_C	gebouw K westgevel	19,50	-2,13	-5,41	-12,01	-1,75
K1b_D	gebouw K1 westgevel	10,50	-2,14	-5,42	-12,02	-1,76
K1a_B	gebouw K1 westgevel	4,50	-2,17	-5,45	-12,05	-1,79
M1o_A	gebouw M zuidgevel	31,50	-2,18	-5,46	-12,06	-1,80
K1_B	gebouw K westgevel	16,50	-2,38	-5,66	-12,26	-2,00
K2b_C	gebouw K2 westgevel	7,50	-2,48	-5,76	-12,36	-2,10
K1_A	gebouw K westgevel	13,50	-2,59	-5,86	-12,46	-2,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Evertsenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Evertsenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1a_D	gebouw K1 westgevel	10,50	-2,60	-5,88	-12,48	-2,22
M1l_D	gebouw M noordgevel	10,50	-2,65	-5,93	-12,53	-2,27
K1a_A	gebouw K1 westgevel	1,50	-2,67	-5,95	-12,55	-2,29
K2b_B	gebouw K2 westgevel	4,50	-3,00	-6,27	-12,87	-2,62
M1l_C	gebouw M noordgevel	7,50	-3,16	-6,43	-13,03	-2,78
K2b_A	gebouw K2 westgevel	1,50	-3,54	-6,81	-13,41	-3,16
K2b_D	gebouw K2 westgevel	10,50	-3,89	-7,17	-13,77	-3,51
K2d_C	gebouw K2 westgevel	7,50	-4,09	-7,37	-13,97	-3,71
A1f_F	gebouw A noordgevel	20,50	-4,53	-7,81	-14,41	-4,15
K2d_B	gebouw K2 westgevel	4,50	-4,53	-7,81	-14,41	-4,15
A1f_E	gebouw A noordgevel	17,50	-4,67	-7,95	-14,55	-4,29
M1o_B	gebouw M zuidgevel	34,50	-4,79	-8,07	-14,67	-4,41
K2d_A	gebouw K2 westgevel	1,50	-5,04	-8,32	-14,92	-4,66
K2f_A	gebouw K2 westgevel	13,50	-5,06	-8,33	-14,93	-4,68
K2d_D	gebouw K2 westgevel	10,50	-5,14	-8,42	-15,02	-4,76
M1k_F	gebouw M zuidgevel	28,50	-7,28	-10,55	-17,15	-6,90
A1f_F	gebouw A noordgevel	16,50	-7,96	-11,24	-17,84	-7,58
A1g_B	gebouw A noordgevel	22,50	-9,73	-13,00	-19,60	-9,35
A1h_F	gebouw A noordgevel	16,50	-9,73	-13,01	-19,61	-9,35
A1g_A	gebouw A noordgevel	19,50	-9,81	-13,08	-19,68	-9,43
A1g_F	gebouw A noordgevel	16,50	-9,88	-13,16	-19,76	-9,50
M1k_A	gebouw M noordgevel	31,50	-11,72	-15,00	-21,60	-11,34
A1g_C	gebouw A noordgevel	25,50	--	--	--	--
M1k_B	gebouw M noordgevel	34,50	--	--	--	--
M1k_C	gebouw M noordgevel	37,50	--	--	--	--
M1o_C	gebouw M zuidgevel	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Menistenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Menistenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M1g_E	gebouw M oostgevel	25,50	34,68	31,41	24,81	35,06
M1g_D	gebouw M oostgevel	22,50	34,67	31,40	24,80	35,05
M1g_C	gebouw M oostgevel	19,50	34,66	31,39	24,79	35,04
M1g_B	gebouw M oostgevel	16,50	34,64	31,36	24,76	35,02
M1g_A	gebouw M oostgevel	13,50	34,53	31,25	24,65	34,91
M1g_F	gebouw M oostgevel	28,50	34,52	31,24	24,64	34,90
M1g_A	gebouw M zuidgevel	31,50	34,44	31,16	24,56	34,82
M1h_D	gebouw M oostgevel	10,50	34,41	31,13	24,53	34,79
M1g_B	gebouw M zuidgevel	34,50	34,37	31,09	24,49	34,75
M1f_D	gebouw M oostgevel	10,50	34,29	31,01	24,41	34,67
M1g_C	gebouw M zuidgevel	37,50	34,29	31,01	24,41	34,67
M1e_D	gebouw M oostgevel	10,50	34,08	30,80	24,20	34,46
L1p_E	Gebouw L oostgevel	13,50	33,65	30,37	23,77	34,03
M1h_C	gebouw M oostgevel	7,50	33,64	30,36	23,76	34,02
L1o_A	Gebouw L oostgevel	16,50	33,60	30,32	23,72	33,98
M1f_C	gebouw M oostgevel	7,50	33,52	30,24	23,64	33,90
M1e_C	gebouw M oostgevel	7,50	33,30	30,03	23,43	33,68
L1n_A	Gebouw L oostgevel	19,50	33,26	29,99	23,39	33,64
L1p_D	Gebouw L oostgevel	10,50	33,18	29,90	23,30	33,56
L1_D	Gebouw L oostgevel	10,50	33,03	29,76	23,16	33,41
L1i_A	Gebouw L oostgevel	13,50	33,01	29,73	23,13	33,39
M1h_B	gebouw M oostgevel	4,50	32,93	29,65	23,05	33,31
M1f_B	gebouw M oostgevel	4,50	32,80	29,52	22,92	33,18
L1j_A	Gebouw L oostgevel	16,50	32,67	29,39	22,79	33,05
M1e_B	gebouw M oostgevel	4,50	32,56	29,29	22,69	32,94
L1k_A	Gebouw L oostgevel	19,50	32,54	29,26	22,66	32,92
M1h_A	gebouw M oostgevel	1,50	32,53	29,25	22,65	32,91
L1d_A	Gebouw L oostgevel	13,50	32,46	29,18	22,58	32,84
L1p_C	Gebouw L oostgevel	7,50	32,42	29,14	22,54	32,80
M1f_A	gebouw M oostgevel	1,50	32,38	29,11	22,51	32,76
L1_C	Gebouw L oostgevel	7,50	32,30	29,02	22,42	32,68
M1e_A	gebouw M oostgevel	1,50	32,13	28,85	22,25	32,51
D1d_D	gebouw D oostgevel	10,50	32,12	28,85	22,25	32,50
L1c2_A	Gebouw L oostgevel	19,50	32,00	28,72	22,12	32,38
L1g_A	Gebouw L oostgevel	16,50	31,80	28,53	21,93	32,18
L1e_C	Gebouw L oostgevel	7,50	31,77	28,49	21,89	32,15
L1q_F	Gebouw L noordgevel	16,50	31,74	28,47	21,86	32,12
L1p_B	Gebouw L oostgevel	4,50	31,72	28,44	21,84	32,10
L1f_A	Gebouw L oostgevel	10,50	31,69	28,41	21,81	32,07
L1_B	Gebouw L oostgevel	4,50	31,66	28,38	21,78	32,04
M1k_D	gebouw M zuidgevel	22,50	31,60	28,32	21,72	31,98
M1k_E	gebouw M zuidgevel	25,50	31,54	28,27	21,67	31,92
L1_A	Gebouw L oostgevel	1,50	31,51	28,23	21,63	31,89
M1i_D	gebouw M noordgevel	10,50	31,50	28,23	21,63	31,88
L1q_E	Gebouw L noordgevel	13,50	31,49	28,22	21,62	31,87
L1qq_E	Gebouw L noordgevel	13,50	31,49	28,22	21,62	31,87
L1p_A	Gebouw L oostgevel	1,50	31,47	28,19	21,59	31,85
M1k_C	gebouw M zuidgevel	19,50	31,43	28,16	21,56	31,81
M1k_B	gebouw M zuidgevel	16,50	31,37	28,10	21,50	31,75
D1d_C	gebouw D oostgevel	7,50	31,32	28,04	21,44	31,70
M1k_F	gebouw M zuidgevel	28,50	31,28	28,00	21,40	31,66
L1e_B	Gebouw L oostgevel	4,50	31,13	27,85	21,25	31,51
M1k_A	gebouw M noordgevel	31,50	31,11	27,83	21,23	31,49
M1k_B	gebouw M noordgevel	34,50	31,10	27,82	21,22	31,48
M1c_B	gebouw M zuidgevel	16,50	31,09	27,82	21,22	31,47
M1k_C	gebouw M noordgevel	37,50	30,98	27,71	21,11	31,36
L1e_A	Gebouw L oostgevel	1,50	30,97	27,69	21,09	31,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Menistenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Menistenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1q_D	Gebouw L noordgevel	10,50	30,79	27,51	20,91	31,17
L1qq_D	Gebouw L noordgevel	10,50	30,79	27,51	20,91	31,17
M1i_C	gebouw M noordgevel	7,50	30,79	27,51	20,91	31,17
M1c_C	gebouw M zuidgevel	19,50	30,78	27,50	20,90	31,16
M1d_D	gebouw M zuidgevel	10,50	30,75	27,47	20,87	31,13
D1d_B	gebouw D oostgevel	4,50	30,68	27,40	20,80	31,06
E1d_F	gebouw E noordgevel	16,50	30,68	27,40	20,80	31,06
I1b_D	gebouw I oostgevel	10,50	30,58	27,30	20,70	30,96
C2g_A	gebouw C oostgevel	7,50	30,53	27,25	20,65	30,91
I1c_F	gebouw I oostgevel	16,50	30,53	27,25	20,65	30,91
M1j_D	gebouw M noordgevel	10,50	30,52	27,24	20,64	30,90
M1k_A	gebouw M zuidgevel	13,50	30,52	27,24	20,64	30,90
C2p_A	gebouw C oostgevel	10,50	30,48	27,20	20,60	30,86
I1c_E	gebouw I oostgevel	13,50	30,47	27,19	20,59	30,85
D1d_A	gebouw D oostgevel	1,50	30,43	27,16	20,55	30,81
C2s_A	gebouw C oostgevel	10,50	30,42	27,15	20,55	30,80
C2a_A	gebouw C oostgevel	10,50	30,35	27,08	20,48	30,73
M1i_B	gebouw M noordgevel	4,50	30,19	26,92	20,32	30,57
L1q_C	Gebouw L noordgevel	7,50	30,15	26,87	20,27	30,53
L1qq_C	Gebouw L noordgevel	7,50	30,15	26,87	20,27	30,53
C2h_A	gebouw C oostgevel	7,50	30,14	26,86	20,26	30,52
C2j_B	gebouw C oostgevel	4,50	30,05	26,78	20,17	30,43
M1c_D	gebouw M zuidgevel	10,50	30,02	26,75	20,15	30,40
D1_A	gebouw D oostgevel	1,50	29,98	26,71	20,11	30,36
M1d_C	gebouw M zuidgevel	7,50	29,95	26,68	20,08	30,33
M1i_A	gebouw M noordgevel	1,50	29,95	26,67	20,07	30,33
I1b_C	gebouw I oostgevel	7,50	29,91	26,63	20,03	30,29
L1r_C	Gebouw L noordgevel	12,70	29,91	26,63	20,03	30,29
C2j_A	gebouw C oostgevel	1,50	29,87	26,59	19,99	30,25
I1b_A	gebouw I oostgevel	1,50	29,86	26,58	19,98	30,24
M1a_D	gebouw M zuidgevel	10,50	29,85	26,58	19,98	30,23
D1c_D	gebouw D zuidgevel	10,50	29,82	26,55	19,95	30,20
M1c_D	gebouw M zuidgevel	22,50	29,82	26,54	19,94	30,20
M1j_C	gebouw M noordgevel	7,50	29,81	26,53	19,93	30,19
M1c_E	gebouw M zuidgevel	25,50	29,79	26,52	19,92	30,17
M1c_F	gebouw M zuidgevel	28,50	29,76	26,48	19,88	30,14
L1q_A	Gebouw L noordgevel	1,50	29,73	26,46	19,86	30,11
L1qq_A	Gebouw L noordgevel	1,50	29,73	26,46	19,86	30,11
M1c_A	gebouw M zuidgevel	31,50	29,68	26,41	19,81	30,06
M1c_B	gebouw M zuidgevel	34,50	29,64	26,37	19,77	30,02
C2f_A	gebouw C oostgevel	1,50	29,63	26,36	19,76	30,01
L1q_B	Gebouw L noordgevel	4,50	29,63	26,36	19,75	30,01
L1qq_B	Gebouw L noordgevel	4,50	29,63	26,36	19,75	30,01
M1c_C	gebouw M zuidgevel	37,50	29,59	26,32	19,72	29,97
M1l_D	gebouw M noordgevel	10,50	29,57	26,29	19,69	29,95
C2d_A	gebouw C oostgevel	7,50	29,52	26,24	19,64	29,90
C2f_B	gebouw C oostgevel	4,50	29,48	26,20	19,60	29,86
I1b_B	gebouw I oostgevel	4,50	29,44	26,16	19,56	29,82
A1e_B	gebouw A oostgevel	25,50	29,39	26,11	19,51	29,77
D1_B	gebouw D oostgevel	4,50	29,39	26,11	19,51	29,77
E1c_B	gebouw E zuidgevel	16,50	29,37	26,09	19,49	29,75
I1c_D	gebouw I oostgevel	10,50	29,34	26,06	19,46	29,72
M1j_A	gebouw M noordgevel	1,50	29,34	26,06	19,46	29,72
M1c_A	gebouw M zuidgevel	13,50	29,31	26,03	19,43	29,69
M1c_C	gebouw M zuidgevel	7,50	29,28	26,00	19,40	29,66
M1d_B	gebouw M zuidgevel	4,50	29,24	25,96	19,36	29,62
M1j_B	gebouw M noordgevel	4,50	29,23	25,96	19,36	29,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Menistenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Menistenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M1a_C	gebouw M zuidgevel	7,50	29,21	25,93	19,33	29,59
L1r_B	Gebouw L noordgevel	9,30	29,20	25,92	19,32	29,58
C2b_A	gebouw C oostgevel	7,50	29,18	25,91	19,31	29,56
D1c_C	gebouw D zuidgevel	7,50	29,16	25,88	19,28	29,54
D1c_A	gebouw D zuidgevel	1,50	29,13	25,85	19,25	29,51
C2e_A	gebouw C oostgevel	7,50	28,96	25,69	19,09	29,34
E1d_E	gebouw E noordgevel	13,50	28,94	25,67	19,07	29,32
M1l_C	gebouw M noordgevel	7,50	28,94	25,66	19,06	29,32
M1a_A	gebouw M zuidgevel	1,50	28,89	25,62	19,02	29,27
M1l_A	gebouw M noordgevel	1,50	28,87	25,59	18,99	29,25
L1s_B	Gebouw L noordgevel	9,30	28,85	25,57	18,97	29,23
A1e_A	gebouw A oostgevel	22,50	28,77	25,49	18,89	29,15
D1a_A	gebouw D zuidgevel	1,50	28,75	25,47	18,87	29,13
D1a_C	gebouw D zuidgevel	7,50	28,69	25,41	18,81	29,07
M1d_A	gebouw M zuidgevel	1,50	28,67	25,39	18,79	29,05
M1a_B	gebouw M zuidgevel	4,50	28,65	25,38	18,78	29,03
D1c_B	gebouw D zuidgevel	4,50	28,63	25,35	18,75	29,01
M1c_B	gebouw M zuidgevel	4,50	28,62	25,34	18,74	29,00
I1c_C	gebouw I oostgevel	7,50	28,61	25,33	18,73	28,99
C2c_A	gebouw C oostgevel	7,50	28,60	25,32	18,72	28,98
C2l_A	gebouw C noordgevel	10,50	28,60	25,33	18,73	28,98
I1c_A	gebouw I oostgevel	1,50	28,55	25,27	18,67	28,93
L1r_A	Gebouw L noordgevel	5,90	28,52	25,24	18,64	28,90
M1c_A	gebouw M zuidgevel	1,50	28,49	25,22	18,62	28,87
D1a_B	gebouw D zuidgevel	4,50	28,41	25,13	18,53	28,79
M1l_B	gebouw M noordgevel	4,50	28,41	25,14	18,54	28,79
I1c_B	gebouw I oostgevel	4,50	28,15	24,87	18,27	28,53
C2k_B	gebouw C noordgevel	4,50	28,14	24,86	18,26	28,52
L1s_A	Gebouw L noordgevel	5,90	28,14	24,86	18,26	28,52
L1m_A	Gebouw L oostgevel	19,50	28,13	24,85	18,25	28,51
A1e_B	gebouw A westgevel	19,50	27,93	24,65	18,05	28,31
L1t_C	Gebouw L noordgevel	7,50	27,90	24,62	18,02	28,28
C2k_A	gebouw C noordgevel	1,50	27,86	24,58	17,98	28,24
L1t_A	Gebouw L noordgevel	1,50	27,81	24,54	17,94	28,19
C1r_A	gebouw C zuidgevel	10,50	27,78	24,50	17,90	28,16
C2q_A	gebouw C noordgevel	10,50	27,75	24,48	17,88	28,13
L1l_A	Gebouw L oostgevel	16,50	27,71	24,44	17,84	28,09
E1_D	gebouw E noordgevel	15,20	27,64	24,36	17,76	28,02
E1c_A	gebouw E zuidgevel	13,50	27,64	24,37	17,77	28,02
E1a_F	gebouw E zuidgevel	16,50	27,54	24,27	17,67	27,92
D1h_D	gebouw D noordgevel	15,20	27,48	24,20	17,60	27,86
C2i_A	gebouw C oostgevel	7,50	27,44	24,16	17,56	27,82
L1t_B	Gebouw L noordgevel	4,50	27,42	24,14	17,54	27,80
I1r_A	gebouw I zuidgevel	16,50	27,16	23,89	17,29	27,54
J1j_C	gebouw J noordgevel	22,50	27,06	23,78	17,18	27,44
E1b_D	gebouw E zuidgevel	10,50	27,03	23,76	17,16	27,41
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,50	27,01	23,74	17,14	27,39
A1e_A	gebouw A westgevel	16,50	26,74	23,46	16,86	27,12
I1n_A	gebouw I zuidgevel	13,50	26,73	23,46	16,86	27,11
E1b_A	gebouw E zuidgevel	1,50	26,63	23,35	16,75	27,01
A1b_C	gebouw A zuidgevel	25,50	26,62	23,34	16,74	27,00
B2e_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	26,61	23,33	16,73	26,99
E1d_D	gebouw E noordgevel	10,50	26,54	23,27	16,67	26,92
J1j_B	gebouw J noordgevel	19,50	26,52	23,24	16,64	26,90
E1g_B	gebouw E noordgevel	16,50	26,50	23,22	16,62	26,88
E1b_C	gebouw E zuidgevel	7,50	26,49	23,21	16,61	26,87
D1g_A	gebouw D noordgevel	10,50	26,48	23,20	16,60	26,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Menistenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Menistenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E1a_E	gebouw E zuidgevel	13,50	26,45	23,18	16,58	26,83
E1b_B	gebouw E zuidgevel	4,50	26,43	23,16	16,56	26,81
B2e_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	26,41	23,13	16,53	26,79
H1g_A	gebouw H noordgevel	1,50	26,40	23,12	16,52	26,78
I1d_F	gebouw I oostgevel	16,50	26,36	23,08	16,48	26,74
D1_A	gebouw D noordgevel	10,50	26,34	23,07	16,47	26,72
H1g_B	gebouw H noordgevel	4,50	26,34	23,06	16,46	26,72
C2o_A	gebouw C zuidgevel	10,50	26,29	23,01	16,41	26,67
B2f_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	26,20	22,92	16,32	26,58
J1l_C	gebouw J noordgevel	22,50	26,17	22,89	16,29	26,55
H1g_C	gebouw H noordgevel	7,50	26,12	22,84	16,24	26,50
J1n_C	gebouw J noordgevel	22,50	26,05	22,78	16,18	26,43
B2e_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	26,03	22,75	16,15	26,41
I1a_D	gebouw I zuidgevel	10,50	25,98	22,70	16,10	26,36
I1a_C	gebouw I zuidgevel	7,50	25,97	22,69	16,09	26,35
I1a_A	gebouw I zuidgevel	1,50	25,93	22,66	16,05	26,31
J1l_B	gebouw J noordgevel	19,50	25,89	22,61	16,01	26,27
G4f_F	gebouw G oostgevel	16,50	25,87	22,59	15,99	26,25
H1f_A	gebouw H noordgevel	10,50	25,87	22,59	15,99	26,25
E1a_D	gebouw E zuidgevel	10,50	25,85	22,57	15,97	26,23
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,50	25,85	22,57	15,97	26,23
J1k_E	gebouw J noordgevel	13,50	25,83	22,55	15,95	26,21
A1b_B	gebouw A zuidgevel	22,50	25,80	22,53	15,93	26,18
J1i_E	gebouw J noordgevel	13,50	25,79	22,52	15,91	26,17
F1d_E	gebouw F oostgevel	13,50	25,61	22,34	15,74	25,99
I1a_B	gebouw I zuidgevel	4,50	25,58	22,30	15,70	25,96
L1h_A	gebouw L oostgevel	19,50	25,57	22,30	15,70	25,95
E1a_A	gebouw E zuidgevel	1,50	25,54	22,26	15,66	25,92
J1n_B	gebouw J noordgevel	19,50	25,51	22,24	15,64	25,89
E1a_B	gebouw E zuidgevel	4,50	25,42	22,14	15,54	25,80
J1j_A	gebouw J noordgevel	16,50	25,42	22,14	15,54	25,80
G1h_A	gebouw G noordgevel	19,50	25,40	22,12	15,52	25,78
G4g_F	gebouw G noordgevel	16,50	25,32	22,04	15,44	25,70
E1a_C	gebouw E zuidgevel	7,50	25,30	22,02	15,42	25,68
F1d_D	gebouw F oostgevel	10,50	25,27	21,99	15,39	25,65
I1d_E	gebouw I oostgevel	13,50	25,21	21,93	15,33	25,59
G4g_D	gebouw G noordgevel	10,50	25,09	21,81	15,21	25,47
I1i_A	gebouw I noordgevel	1,50	25,04	21,76	15,16	25,42
G4g_A	gebouw G noordgevel	1,50	25,03	21,75	15,15	25,41
G4g_B	gebouw G noordgevel	4,50	25,00	21,72	15,12	25,38
I1i_B	gebouw I noordgevel	4,50	24,95	21,67	15,07	25,33
E1h_F	gebouw E noordgevel	16,50	24,94	21,66	15,06	25,32
B2h_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	24,90	21,63	15,03	25,28
D1e_A	gebouw D noordgevel	1,50	24,89	21,61	15,01	25,27
B2g_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	24,88	21,60	15,00	25,26
G4g_E	gebouw G noordgevel	13,50	24,88	21,61	15,01	25,26
J1i_D	gebouw J noordgevel	10,50	24,85	21,57	14,97	25,23
I1i_C	gebouw I noordgevel	7,50	24,83	21,55	14,95	25,21
F1d_A	gebouw F oostgevel	1,50	24,79	21,51	14,91	25,17
A1b_A	gebouw A zuidgevel	19,50	24,77	21,50	14,90	25,15
J1k_D	gebouw J noordgevel	10,50	24,76	21,48	14,88	25,14
F1d_B	gebouw F oostgevel	4,50	24,75	21,47	14,87	25,13
E1i_F	gebouw E noordgevel	16,50	24,73	21,45	14,85	25,11
G4g_C	gebouw G noordgevel	7,50	24,72	21,44	14,84	25,10
J1m_E	gebouw J noordgevel	13,50	24,72	21,44	14,84	25,10
G4f_E	gebouw G oostgevel	13,50	24,71	21,44	14,84	25,09
B2g_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	24,62	21,34	14,74	25,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Menistenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Menistenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E1g_A	gebouw E noordgevel	13,50	24,54	21,26	14,66	24,92
F1d_C	gebouw F oostgevel	7,50	24,54	21,27	14,67	24,92
F1f_B	gebouw F oostgevel	19,50	24,54	21,26	14,66	24,92
I1j_A	gebouw I noordgevel	10,50	24,54	21,26	14,66	24,92
J1l_A	gebouw J noordgevel	16,50	24,39	21,11	14,51	24,77
B2g_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	24,32	21,04	14,44	24,70
I1e_D	gebouw I noordgevel	10,50	24,28	21,01	14,41	24,66
J1n_A	gebouw J noordgevel	16,50	24,28	21,00	14,40	24,66
B2j_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	24,22	20,94	14,34	24,60
F1i_B	gebouw F oostgevel	19,50	24,22	20,94	14,34	24,60
J1i_A	gebouw J noordgevel	1,50	24,16	20,88	14,28	24,54
I1g_A	gebouw I noordgevel	1,50	24,12	20,85	14,25	24,50
J1i_C	gebouw J noordgevel	7,50	24,11	20,83	14,23	24,49
I1g_C	gebouw I noordgevel	7,50	24,05	20,78	14,18	24,43
I1f_A	gebouw I noordgevel	13,50	24,02	20,74	14,14	24,40
I1g_B	gebouw I noordgevel	4,50	24,00	20,72	14,12	24,38
J1k_A	gebouw J noordgevel	1,50	23,97	20,69	14,09	24,35
J1i_B	gebouw J noordgevel	4,50	23,93	20,65	14,05	24,31
A1g_C	gebouw A noordgevel	25,50	23,90	20,63	14,03	24,28
G4f_D	gebouw G oostgevel	10,50	23,90	20,62	14,02	24,28
J1k_C	gebouw J noordgevel	7,50	23,89	20,62	14,02	24,27
B2i_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	23,83	20,55	13,95	24,21
J1k_B	gebouw J noordgevel	4,50	23,79	20,51	13,91	24,17
A1d_E	gebouw A oostgevel	13,50	23,76	20,48	13,88	24,14
A1c_F	gebouw A zuidgevel	16,50	23,75	20,47	13,87	24,13
B1b_D	gebouw B1 oostgevel	10,50	23,74	20,47	13,87	24,12
I1e_A	gebouw I noordgevel	1,50	23,70	20,43	13,83	24,08
I1e_C	gebouw I noordgevel	7,50	23,68	20,41	13,81	24,06
B2i_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	23,66	20,38	13,78	24,04
I1e_B	gebouw I noordgevel	4,50	23,56	20,28	13,68	23,94
B1d_D	gebouw B1 noordgevel	10,50	23,52	20,24	13,64	23,90
B2i_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	23,49	20,21	13,61	23,87
D1f_B	gebouw D noordgevel	7,50	23,36	20,08	13,48	23,74
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	19,50	23,33	20,06	13,46	23,71
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	19,50	23,26	19,99	13,39	23,64
F1c_D	gebouw F zuidgevel	10,50	23,14	19,86	13,26	23,52
A1f_F	gebouw A noordgevel	16,50	23,08	19,80	13,20	23,46
J1m_D	gebouw J noordgevel	10,50	23,05	19,77	13,17	23,43
A1f_D	gebouw A noordgevel	14,50	23,01	19,73	13,13	23,39
B2d_A	gebouw C westgevel	1,50	23,01	19,74	13,14	23,39
E1h_E	gebouw E noordgevel	13,50	23,00	19,73	13,13	23,38
A1f_F	gebouw A noordgevel	20,50	22,92	19,65	13,05	23,30
B1d_C	gebouw B1 noordgevel	7,50	22,91	19,63	13,03	23,29
B2b_D	gebouw B2 zuidgevel	10,50	22,90	19,63	13,03	23,28
F1c_E	gebouw F zuidgevel	13,50	22,89	19,61	13,01	23,27
B1d_A	gebouw B1 noordgevel	1,50	22,88	19,60	13,00	23,26
M1p_C	gebouw M westgevel	7,50	22,73	19,46	12,86	23,11
B1d_B	gebouw B1 noordgevel	4,50	22,72	19,44	12,84	23,10
A1f_E	gebouw A noordgevel	17,50	22,69	19,41	12,81	23,07
A1b_F	gebouw A zuidgevel	16,50	22,68	19,40	12,80	23,06
F1c_A	gebouw F zuidgevel	1,50	22,64	19,37	12,76	23,02
F1c_B	gebouw F zuidgevel	4,50	22,63	19,35	12,75	23,01
B2d_B	gebouw C westgevel	4,50	22,62	19,35	12,75	23,00
F1f_A	gebouw F oostgevel	16,50	22,50	19,22	12,62	22,88
A1f_E	gebouw A noordgevel	13,50	22,48	19,20	12,60	22,86
M1p_A	gebouw M westgevel	1,50	22,46	19,19	12,59	22,84
F1c_C	gebouw F zuidgevel	7,50	22,42	19,15	12,55	22,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Menistenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Menistenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1g_B	gebouw A noordgevel	22,50	22,26	18,98	12,38	22,64
J1h_B	gebouw J oostgevel	22,50	22,26	18,98	12,38	22,64
B2c_D	gebouw C zuidgevel	10,50	22,24	18,96	12,36	22,62
M1p_B	gebouw M westgevel	4,50	22,23	18,95	12,35	22,61
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,50	22,20	18,93	12,33	22,58
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	13,50	22,18	18,90	12,30	22,56
E1i_E	gebouw E noordgevel	13,50	22,16	18,88	12,28	22,54
B1c_D	gebouw B1 oostgevel	10,50	22,12	18,84	12,24	22,50
I1d_D	gebouw I oostgevel	10,50	22,12	18,84	12,24	22,50
A1f_C	gebouw A noordgevel	11,50	22,04	18,77	12,17	22,42
J1m_C	gebouw J noordgevel	7,50	22,03	18,76	12,16	22,41
M1p_D	gebouw M westgevel	10,50	22,02	18,75	12,15	22,40
J1m_A	gebouw J noordgevel	1,50	22,01	18,74	12,14	22,39
A1g_F	gebouw A noordgevel	16,50	21,91	18,63	12,03	22,29
J1m_B	gebouw J noordgevel	4,50	21,91	18,63	12,03	22,29
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	10,50	21,84	18,56	11,96	22,22
F1i_A	gebouw F oostgevel	16,50	21,83	18,56	11,96	22,21
A1h_F	gebouw A noordgevel	16,50	21,80	18,52	11,92	22,18
F1b_D	gebouw F zuidgevel	10,50	21,80	18,52	11,92	22,18
F1b_F	gebouw F zuidgevel	16,50	21,70	18,42	11,82	22,08
A1g_E	gebouw A noordgevel	13,50	21,69	18,41	11,81	22,07
A1g_A	gebouw A noordgevel	19,50	21,68	18,41	11,81	22,06
K1m_F	gebouw K1 noordgevel	16,50	21,68	18,41	11,81	22,06
A1h_E	gebouw A noordgevel	13,50	21,56	18,28	11,68	21,94
A1h_E	gebouw A noordgevel	13,50	21,53	18,26	11,66	21,91
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	10,50	21,52	18,25	11,65	21,90
F1b_E	gebouw F zuidgevel	13,50	21,37	18,09	11,49	21,75
C2n_D	gebouw C westgevel	10,50	21,24	17,96	11,36	21,62
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	1,50	21,21	17,93	11,33	21,59
F1b_B	gebouw F zuidgevel	4,50	21,20	17,92	11,32	21,58
B2a_D	gebouw B2 zuidgevel	10,50	21,16	17,89	11,29	21,54
F1b_A	gebouw F zuidgevel	1,50	21,16	17,88	11,28	21,54
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	4,50	21,15	17,87	11,27	21,53
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	7,50	21,14	17,86	11,26	21,52
A1f_B	gebouw A noordgevel	8,50	21,09	17,82	11,21	21,47
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,50	21,04	17,76	11,16	21,42
I1d_A	gebouw I oostgevel	1,50	21,02	17,74	11,14	21,40
I1d_C	gebouw I oostgevel	7,50	21,00	17,72	11,12	21,38
F1b_C	gebouw F zuidgevel	7,50	20,96	17,68	11,08	21,34
A1f_D	gebouw A noordgevel	10,50	20,95	17,67	11,07	21,33
E1f_D	gebouw E noordgevel	10,50	20,88	17,60	11,00	21,26
L1_A	gebouw L noordgevel	19,50	20,88	17,60	11,00	21,26
D1b_A	gebouw D westgevel	10,50	20,87	17,59	10,99	21,25
I1d_B	gebouw I oostgevel	4,50	20,84	17,56	10,96	21,22
L1cc_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	20,82	17,54	10,94	21,20
M1o_C	gebouw M westgevel	19,50	20,75	17,47	10,87	21,13
A1f_A	gebouw A noordgevel	5,50	20,73	17,45	10,85	21,11
A1a_F	gebouw A zuidgevel	16,50	20,66	17,38	10,78	21,04
C2t_D	gebouw C westgevel	10,50	20,66	17,38	10,78	21,04
A1h_D	gebouw A noordgevel	10,50	20,58	17,30	10,70	20,96
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	4,50	20,57	17,30	10,70	20,95
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	1,50	20,56	17,29	10,69	20,94
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	7,50	20,52	17,24	10,64	20,90
A1h_D	gebouw A noordgevel	10,50	20,50	17,22	10,62	20,88
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	16,50	20,46	17,18	10,58	20,84
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	20,43	17,16	10,56	20,81
L1b_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	20,39	17,11	10,51	20,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Menistenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Menistenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1g_D	gebouw A noordgevel	10,50	20,38	17,10	10,50	20,76
B1a_D	gebouw B1 zuidgevel	10,50	20,38	17,10	10,50	20,76
K2v_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	20,38	17,11	10,51	20,76
K2x_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	20,35	17,07	10,47	20,73
L1ee_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	20,34	17,07	10,47	20,72
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	20,30	17,02	10,42	20,68
A1b_E	gebouw A zuidgevel	13,50	20,27	16,99	10,39	20,65
F1j_E	gebouw F noordgevel	13,50	20,21	16,94	10,33	20,59
L1c_F	Gebouw L zuidgevel	16,50	20,21	16,93	10,33	20,59
E1h_D	gebouw E noordgevel	10,50	20,19	16,91	10,31	20,57
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	20,10	16,83	10,23	20,48
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	16,50	20,10	16,82	10,22	20,48
L1c_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	20,07	16,79	10,19	20,45
L1c_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	20,05	16,77	10,17	20,43
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	20,03	16,76	10,16	20,41
L1aa_D	Gebouw L westgevel	10,50	20,01	16,73	10,13	20,39
A1h_A	gebouw A noordgevel	1,50	20,00	16,72	10,12	20,38
A1h_B	gebouw A noordgevel	4,50	19,99	16,71	10,11	20,37
H1a_A	gebouw H zuidgevel	19,50	19,99	16,71	10,11	20,37
A1h_A	gebouw A noordgevel	1,50	19,96	16,68	10,08	20,34
A1h_B	gebouw A noordgevel	4,50	19,94	16,67	10,07	20,32
D1_D	gebouw C westgevel	10,50	19,92	16,65	10,05	20,30
A1c_E	gebouw A zuidgevel	13,50	19,89	16,62	10,02	20,27
A1h_C	gebouw A noordgevel	7,50	19,88	16,60	10,00	20,26
A1d_D	gebouw A oostgevel	10,50	19,84	16,56	9,96	20,22
A1h_C	gebouw A noordgevel	7,50	19,82	16,54	9,94	20,20
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	13,50	19,77	16,50	9,90	20,15
L1b_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	19,76	16,48	9,88	20,14
A1f_C	gebouw A noordgevel	7,50	19,71	16,43	9,83	20,09
F1h_E	gebouw F oostgevel	13,50	19,70	16,42	9,82	20,08
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	19,70	16,43	9,83	20,08
L1bb_A	Gebouw L westgevel	13,50	19,68	16,41	9,81	20,06
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	19,62	16,34	9,74	20,00
L1bb_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	19,62	16,34	9,74	20,00
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	19,58	16,31	9,71	19,96
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	19,56	16,29	9,69	19,94
J1h_A	gebouw J oostgevel	19,50	19,55	16,27	9,67	19,93
A1f_A	gebouw A noordgevel	1,50	19,54	16,27	9,67	19,92
A1f_B	gebouw A noordgevel	4,50	19,52	16,24	9,64	19,90
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	19,52	16,25	9,65	19,90
F1k_F	gebouw F noordgevel	16,50	19,51	16,24	9,64	19,89
L1c_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	19,43	16,15	9,55	19,81
L1b_F	Gebouw L zuidgevel	16,50	19,39	16,11	9,51	19,77
B2k_D	gebouw B1 westgevel	10,50	19,36	16,09	9,49	19,74
L1b_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	19,35	16,07	9,47	19,73
z_A	Gebouw L noordgevel	19,50	19,28	16,01	9,41	19,66
B1b_C	gebouw B1 oostgevel	7,50	19,27	16,00	9,40	19,65
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	19,27	16,00	9,40	19,65
L1b_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	19,23	15,95	9,35	19,61
I1p_F	gebouw I westgevel	16,50	19,19	15,91	9,31	19,57
L1b_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	18,99	15,71	9,11	19,37
K2u_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	18,96	15,69	9,09	19,34
A1g_C	gebouw A noordgevel	7,50	18,88	15,60	9,00	19,26
B2b_C	gebouw B2 zuidgevel	7,50	18,87	15,59	8,99	19,25
E1i_D	gebouw E noordgevel	10,50	18,87	15,59	8,99	19,25
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	18,86	15,58	8,98	19,24
L1c_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	18,81	15,54	8,94	19,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Menistenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Menistenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1aa_A	Gebouw L westgevel	1,50	18,73	15,45	8,85	19,11
A1g_B	gebouw A noordgevel	4,50	18,71	15,44	8,84	19,09
L1aa_C	Gebouw L westgevel	7,50	18,71	15,44	8,84	19,09
A1g_A	gebouw A noordgevel	1,50	18,67	15,39	8,79	19,05
M1o_E	gebouw M westgevel	25,50	18,63	15,35	8,75	19,01
L1aa_B	Gebouw L westgevel	4,50	18,61	15,33	8,73	18,99
B2a_C	gebouw B2 zuidgevel	7,50	18,56	15,29	8,69	18,94
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	18,55	15,28	8,68	18,93
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	18,52	15,24	8,64	18,90
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	18,51	15,24	8,64	18,89
J1f_E	gebouw J zuidgevel	13,50	18,50	15,22	8,62	18,88
D1h_C	gebouw D noordgevel	7,50	18,47	15,20	8,60	18,85
M1o_F	gebouw M westgevel	28,50	18,39	15,12	8,52	18,77
A1a_E	gebouw A zuidgevel	13,50	18,36	15,09	8,49	18,74
J1a_B	gebouw J westgevel	22,50	18,36	15,08	8,48	18,74
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	18,26	14,98	8,38	18,64
J1f_A	gebouw J zuidgevel	1,50	18,24	14,96	8,36	18,62
B1c_C	gebouw B1 oostgevel	7,50	18,22	14,95	8,35	18,60
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	18,21	14,93	8,33	18,59
M1o_B	gebouw M westgevel	16,50	18,21	14,93	8,33	18,59
J1c_A	gebouw J zuidgevel	16,50	18,15	14,88	8,28	18,53
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	18,12	14,84	8,24	18,50
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	18,10	14,82	8,22	18,48
M1o_A	gebouw M westgevel	13,50	18,06	14,78	8,18	18,44
L1c_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	18,05	14,77	8,17	18,43
E1d_C	gebouw E noordgevel	7,50	18,04	14,77	8,17	18,42
J1f_D	gebouw J zuidgevel	10,50	18,03	14,75	8,15	18,41
J1f_B	gebouw J zuidgevel	4,50	18,00	14,72	8,12	18,38
K1f_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	17,87	14,59	7,99	18,25
B2c_C	gebouw C zuidgevel	7,50	17,85	14,57	7,97	18,23
I1h_A	gebouw I noordgevel	10,50	17,85	14,58	7,98	18,23
K1f_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	17,81	14,54	7,94	18,19
J1f_C	gebouw J zuidgevel	7,50	17,75	14,48	7,88	18,13
L1dd_E	Gebouw L westgevel	13,50	17,72	14,45	7,85	18,10
K1f_F	gebouw K1 zuidgevel	16,50	17,66	14,38	7,78	18,04
K1f_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	17,54	14,26	7,66	17,92
A1a_E	gebouw A zuidgevel	13,50	17,45	14,18	7,58	17,83
G4e_F	gebouw G zuidgevel	16,50	17,41	14,13	7,53	17,79
F1g_E	gebouw F oostgevel	13,50	17,39	14,11	7,51	17,77
E1j_F	gebouw E westgevel	16,50	17,38	14,10	7,50	17,76
K1f_E	gebouw K1 zuidgevel	13,50	17,32	14,04	7,44	17,70
K1f_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	17,26	13,98	7,38	17,64
I1p_E	gebouw I westgevel	13,50	17,17	13,90	7,30	17,55
M1o_D	gebouw M westgevel	22,50	17,11	13,84	7,24	17,49
F1j_D	gebouw F noordgevel	10,50	17,10	13,82	7,22	17,48
F1h_D	gebouw F oostgevel	10,50	17,06	13,79	7,19	17,44
C2n_C	gebouw C westgevel	7,50	17,05	13,78	7,18	17,43
D1f_A	gebouw D noordgevel	4,50	17,04	13,76	7,16	17,42
J1a_A	gebouw J westgevel	19,50	17,04	13,77	7,17	17,42
J1h_F	gebouw J oostgevel	16,50	17,03	13,76	7,16	17,41
J1c_C	gebouw J zuidgevel	22,50	16,94	13,67	7,07	17,32
J1h_E	gebouw J oostgevel	13,50	16,90	13,63	7,03	17,28
B1b_B	gebouw B1 oostgevel	4,50	16,84	13,57	6,96	17,22
G4f_C	gebouw G oostgevel	7,50	16,80	13,52	6,92	17,18
A1c_D	gebouw A zuidgevel	10,50	16,79	13,52	6,92	17,17
B1a_C	gebouw B1 zuidgevel	7,50	16,79	13,51	6,91	17,17
F1k_E	gebouw F noordgevel	13,50	16,74	13,46	6,86	17,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Menistenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Menistenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	13,50	16,74	13,46	6,86	17,12
L1w_A	Gebouw L westgevel	19,50	16,67	13,39	6,79	17,05
E1f_C	gebouw E noordgevel	7,50	16,63	13,36	6,76	17,01
L1a_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	16,55	13,27	6,67	16,93
E1h_C	gebouw E noordgevel	7,50	16,44	13,16	6,56	16,82
C2t_C	gebouw C westgevel	7,50	16,37	13,10	6,50	16,75
B2b_B	gebouw B2 zuidgevel	4,50	16,36	13,08	6,48	16,74
B2a_B	gebouw B2 zuidgevel	4,50	16,26	12,99	6,39	16,64
J1d_E	gebouw J zuidgevel	13,50	16,21	12,93	6,33	16,59
B2k_C	gebouw B1 westgevel	7,50	16,12	12,85	6,25	16,50
D1_C	gebouw C westgevel	7,50	16,10	12,82	6,22	16,48
A1b_D	gebouw A zuidgevel	10,50	16,08	12,81	6,21	16,46
E1j_E	gebouw E westgevel	13,50	16,08	12,80	6,20	16,46
B1c_B	gebouw B1 oostgevel	4,50	15,94	12,67	6,07	16,32
L1a_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	15,87	12,59	5,99	16,25
J1d_A	gebouw J zuidgevel	1,50	15,86	12,58	5,98	16,24
J1d_D	gebouw J zuidgevel	10,50	15,82	12,54	5,94	16,20
I1q_D	gebouw I westgevel	10,50	15,80	12,53	5,92	16,18
D1h_B	gebouw D noordgevel	4,50	15,78	12,51	5,91	16,16
E1_C	gebouw E noordgevel	7,50	15,71	12,43	5,83	16,09
J1d_B	gebouw J zuidgevel	4,50	15,69	12,41	5,81	16,07
F1g_D	gebouw F oostgevel	10,50	15,57	12,30	5,70	15,95
L1v_A	Gebouw L westgevel	16,50	15,57	12,29	5,69	15,95
J1d_C	gebouw J zuidgevel	7,50	15,55	12,27	5,67	15,93
J1h_D	gebouw J oostgevel	10,50	15,52	12,24	5,64	15,90
B1f_A	gebouw B1 westgevel	10,50	15,49	12,22	5,62	15,87
J1h_A	gebouw J oostgevel	1,50	15,45	12,17	5,57	15,83
L1a_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	15,40	12,12	5,52	15,78
L1ca_A	Gebouw L westgevel	19,50	15,39	12,11	5,51	15,77
B2c_B	gebouw C zuidgevel	4,50	15,37	12,10	5,50	15,75
A1d_C	gebouw A oostgevel	7,50	15,35	12,08	5,48	15,73
B1b_A	gebouw B1 oostgevel	1,50	15,35	12,08	5,48	15,73
L1a_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	15,33	12,05	5,45	15,71
J1h_B	gebouw J oostgevel	4,50	15,29	12,02	5,42	15,67
I1q_C	gebouw I westgevel	7,50	15,18	11,91	5,31	15,56
L1dd_D	Gebouw L westgevel	10,50	15,18	11,91	5,31	15,56
G3c_A	gebouw G westgevel	16,50	15,16	11,88	5,28	15,54
J1c_B	gebouw J zuidgevel	19,50	15,16	11,88	5,28	15,54
K1h_D	gebouw K1 oostgevel	10,50	15,13	11,85	5,25	15,51
F1n_E	gebouw F westgevel	13,50	15,09	11,82	5,22	15,47
J1h_C	gebouw J oostgevel	7,50	15,09	11,82	5,22	15,47
J1e_C	gebouw J zuidgevel	22,50	15,07	11,79	5,19	15,45
L1y_A	Gebouw L westgevel	13,50	15,07	11,79	5,19	15,45
I1q_B	gebouw I westgevel	4,50	15,04	11,76	5,16	15,42
E1i_C	gebouw E noordgevel	7,50	15,03	11,75	5,15	15,41
G4e_E	gebouw G zuidgevel	13,50	15,03	11,76	5,16	15,41
L1a_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	15,00	11,72	5,12	15,38
B1a_B	gebouw B1 zuidgevel	4,50	14,99	11,71	5,11	15,37
A1a_D	gebouw A zuidgevel	10,50	14,94	11,67	5,07	15,32
G4f_B	gebouw G oostgevel	4,50	14,91	11,63	5,03	15,29
K1h_A	gebouw K1 oostgevel	1,50	14,90	11,62	5,02	15,28
F1n_B	gebouw F westgevel	4,50	14,87	11,59	4,99	15,25
K1h_B	gebouw K1 oostgevel	4,50	14,86	11,58	4,98	15,24
B1c_A	gebouw B1 oostgevel	1,50	14,83	11,56	4,95	15,21
K1h_C	gebouw K1 oostgevel	7,50	14,83	11,55	4,95	15,21
F1n_A	gebouw F westgevel	1,50	14,80	11,52	4,92	15,18
J1e_A	gebouw J zuidgevel	16,50	14,78	11,51	4,91	15,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Menistenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Menistenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I1q_A	gebouw I westgevel	1,50	14,77	11,49	4,89	15,15
F1n_C	gebouw F westgevel	7,50	14,76	11,48	4,88	15,14
F1k_D	gebouw F noordgevel	10,50	14,75	11,47	4,87	15,13
B2a_A	gebouw B2 zuidgevel	1,50	14,69	11,41	4,81	15,07
F1n_D	gebouw F westgevel	10,50	14,69	11,42	4,81	15,07
B2b_A	gebouw B2 zuidgevel	1,50	14,67	11,39	4,79	15,05
F1h_C	gebouw F oostgevel	7,50	14,62	11,35	4,75	15,00
J1a_F	gebouw J westgevel	16,50	14,62	11,34	4,74	15,00
C2t_B	gebouw C westgevel	4,50	14,52	11,25	4,65	14,90
D1_B	gebouw C westgevel	4,50	14,45	11,18	4,58	14,83
F1j_C	gebouw F noordgevel	7,50	14,45	11,17	4,57	14,83
F1o_A	gebouw F westgevel	16,50	14,44	11,16	4,56	14,82
E1h_B	gebouw E noordgevel	4,50	14,41	11,13	4,53	14,79
E1f_B	gebouw E noordgevel	4,50	14,37	11,09	4,49	14,75
A1a_D	gebouw A zuidgevel	10,50	14,34	11,07	4,47	14,72
G4f_A	gebouw G oostgevel	1,50	14,34	11,07	4,47	14,72
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	14,29	11,01	4,41	14,67
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	14,29	11,01	4,41	14,67
C2n_B	gebouw C westgevel	4,50	14,28	11,01	4,41	14,66
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	14,12	10,84	4,24	14,50
M1n_C	gebouw M westgevel	7,50	14,07	10,79	4,19	14,45
F1p_E	gebouw F westgevel	13,50	14,03	10,76	4,16	14,41
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	14,02	10,74	4,14	14,40
G2b_A	gebouw G westgevel	13,50	13,99	10,71	4,11	14,37
D1h_A	gebouw D noordgevel	1,50	13,93	10,65	4,05	14,31
B2c_A	gebouw C zuidgevel	1,50	13,92	10,64	4,04	14,30
A1b_C	gebouw A zuidgevel	7,50	13,85	10,57	3,97	14,23
F1g_C	gebouw F oostgevel	7,50	13,85	10,57	3,97	14,23
A1c_C	gebouw A zuidgevel	7,50	13,79	10,51	3,91	14,17
F1p_B	gebouw F westgevel	4,50	13,75	10,48	3,88	14,13
F1p_A	gebouw F westgevel	1,50	13,67	10,39	3,79	14,05
F1p_C	gebouw F westgevel	7,50	13,66	10,39	3,79	14,04
F1p_D	gebouw F westgevel	10,50	13,62	10,34	3,74	14,00
J1e_B	gebouw J zuidgevel	19,50	13,57	10,29	3,69	13,95
M1n_A	gebouw M westgevel	1,50	13,56	10,28	3,68	13,94
M1n_B	gebouw M westgevel	4,50	13,51	10,24	3,63	13,89
F1n_A	gebouw F westgevel	16,50	13,26	9,99	3,38	13,64
G1a_B	gebouw G westgevel	4,50	13,20	9,93	3,33	13,58
G1a_D	gebouw G westgevel	10,50	13,20	9,93	3,33	13,58
G1a_C	gebouw G westgevel	7,50	13,17	9,90	3,30	13,55
L1u_A	Gebouw L westgevel	10,50	13,15	9,88	3,28	13,53
C2t_A	gebouw C westgevel	1,50	13,14	9,87	3,27	13,52
D1_A	gebouw C westgevel	1,50	13,14	9,87	3,27	13,52
A1a_C	gebouw A zuidgevel	7,50	13,13	9,86	3,26	13,51
F1k_C	gebouw F noordgevel	7,50	13,11	9,84	3,24	13,49
J1g_A	gebouw J zuidgevel	16,50	13,05	9,78	3,18	13,43
E1h_A	gebouw E noordgevel	1,50	13,02	9,74	3,14	13,40
G1a_A	gebouw G westgevel	1,50	13,02	9,75	3,14	13,40
K2m_A	gebouw K2 westgevel	13,50	13,02	9,74	3,14	13,40
C2n_A	gebouw C westgevel	1,50	13,01	9,74	3,14	13,39
E1i_B	gebouw E noordgevel	4,50	12,98	9,71	3,10	13,36
E1f_A	gebouw E noordgevel	1,50	12,95	9,68	3,08	13,33
G4d_A	gebouw G westgevel	19,50	12,91	9,64	3,04	13,29
F1h_B	gebouw F oostgevel	4,50	12,90	9,63	3,03	13,28
B2k_B	gebouw B1 westgevel	4,50	12,89	9,62	3,02	13,27
J1b_E	gebouw J zuidgevel	13,50	12,87	9,60	2,99	13,25
L1x_C	Gebouw L westgevel	7,50	12,87	9,59	2,99	13,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Menistenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Menistenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F1q_A	gebouw F westgevel	16,50	12,84	9,56	2,96	13,22
M1m_D	gebouw M westgevel	10,50	12,74	9,47	2,86	13,12
J1b_B	gebouw J zuidgevel	4,50	12,70	9,42	2,82	13,08
A1d_B	gebouw A oostgevel	4,50	12,68	9,40	2,80	13,06
J1b_D	gebouw J zuidgevel	10,50	12,68	9,40	2,80	13,06
A1a_C	gebouw A zuidgevel	7,50	12,66	9,39	2,79	13,04
J1b_A	gebouw J zuidgevel	1,50	12,62	9,34	2,74	13,00
J1b_C	gebouw J zuidgevel	7,50	12,62	9,34	2,74	13,00
F1q_B	gebouw F oostgevel	4,50	12,58	9,30	2,70	12,96
L1x_B	Gebouw L westgevel	4,50	12,58	9,30	2,70	12,96
B1a_A	gebouw B1 zuidgevel	1,50	12,57	9,30	2,69	12,95
F1j_B	gebouw F noordgevel	4,50	12,56	9,28	2,68	12,94
E1j_D	gebouw E westgevel	10,50	12,53	9,25	2,65	12,91
I1p_D	gebouw I westgevel	10,50	12,51	9,23	2,63	12,89
M1m_C	gebouw M westgevel	7,50	12,49	9,22	2,62	12,87
H1a_D	gebouw H westgevel	10,50	12,46	9,19	2,59	12,84
L1dd_C	Gebouw L westgevel	7,50	12,42	9,15	2,55	12,80
A1b_B	gebouw A zuidgevel	4,50	12,39	9,12	2,51	12,77
M1m_B	gebouw M westgevel	4,50	12,31	9,03	2,43	12,69
L1x_A	Gebouw L westgevel	1,50	12,26	8,98	2,38	12,64
H1b_D	gebouw H westgevel	10,50	12,24	8,97	2,37	12,62
G4e_D	gebouw G zuidgevel	10,50	12,13	8,86	2,26	12,51
K2l_A	gebouw K2 westgevel	13,50	12,08	8,81	2,20	12,46
A1c_B	gebouw A zuidgevel	4,50	12,00	8,72	2,12	12,38
A1a_B	gebouw A zuidgevel	4,50	11,95	8,67	2,07	12,33
E1d_B	gebouw E noordgevel	4,50	11,95	8,68	2,07	12,33
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	10,50	11,94	8,66	2,06	12,32
M1m_A	gebouw M westgevel	1,50	11,93	8,66	2,06	12,31
B1e_C	gebouw B1 westgevel	7,50	11,91	8,64	2,04	12,29
E1i_A	gebouw E noordgevel	1,50	11,87	8,60	2,00	12,25
L1dd_B	Gebouw L westgevel	4,50	11,81	8,53	1,93	12,19
F1h_A	gebouw F oostgevel	1,50	11,77	8,49	1,89	12,15
F1k_B	gebouw F noordgevel	4,50	11,73	8,46	1,86	12,11
K2e_A	gebouw K2 westgevel	13,50	11,73	8,45	1,85	12,11
L1dd_A	Gebouw L westgevel	1,50	11,70	8,43	1,83	12,08
F1q_A	gebouw F oostgevel	1,50	11,65	8,38	1,78	12,03
A1a_B	gebouw A zuidgevel	4,50	11,61	8,34	1,74	11,99
M1n_D	gebouw M westgevel	10,50	11,57	8,29	1,69	11,95
K2g_A	gebouw K2 westgevel	13,50	11,52	8,25	1,64	11,90
E1_B	gebouw E noordgevel	4,50	11,45	8,17	1,57	11,83
H1e_D	gebouw H zuidgevel	10,50	11,35	8,08	1,48	11,73
A1b_A	gebouw A zuidgevel	1,50	11,31	8,03	1,43	11,69
K2n_D	gebouw K2 westgevel	10,50	11,19	7,91	1,31	11,57
F1j_A	gebouw F noordgevel	1,50	11,17	7,89	1,29	11,55
A1d_A	gebouw A oostgevel	1,50	11,09	7,81	1,21	11,47
H1d_D	gebouw H zuidgevel	10,50	11,05	7,77	1,17	11,43
A1a_A	gebouw A zuidgevel	1,50	10,92	7,64	1,04	11,30
A1c_A	gebouw A zuidgevel	1,50	10,83	7,56	0,96	11,21
K2n_C	gebouw K2 westgevel	7,50	10,81	7,53	0,93	11,19
F1k_A	gebouw F noordgevel	1,50	10,67	7,39	0,79	11,05
A1a_A	gebouw A zuidgevel	1,50	10,64	7,37	0,76	11,02
J1a_E	gebouw J westgevel	13,50	10,57	7,30	0,70	10,95
K2n_B	gebouw K2 westgevel	4,50	10,52	7,24	0,64	10,90
J1q_C	gebouw J zuidgevel	22,50	10,49	7,21	0,61	10,87
M1o_C	gebouw M zuidgevel	37,50	10,45	7,17	0,57	10,83
E1d_A	gebouw E noordgevel	1,50	10,34	7,06	0,46	10,72
E1_A	gebouw E noordgevel	1,50	10,28	7,00	0,40	10,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Menistenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Menistenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E1j_C	gebouw E westgevel	7,50	10,20	6,92	0,32	10,58
B1g_C	gebouw B1 westgevel	7,50	10,17	6,89	0,29	10,55
K2n_A	gebouw K2 westgevel	1,50	10,16	6,88	0,28	10,54
K2f_A	gebouw K2 westgevel	13,50	10,04	6,77	0,16	10,42
B1e_B	gebouw B1 westgevel	4,50	9,92	6,64	0,04	10,30
F1m_E	gebouw F westgevel	13,50	9,84	6,56	-0,04	10,22
K2p_D	gebouw K2 westgevel	10,50	9,83	6,55	-0,05	10,21
G4e_C	gebouw G zuidgevel	7,50	9,81	6,54	-0,06	10,19
I1p_C	gebouw I westgevel	7,50	9,80	6,53	-0,07	10,18
I1l_D	gebouw I zuidgevel	10,50	9,79	6,52	-0,09	10,17
M1o_B	gebouw M zuidgevel	34,50	9,76	6,49	-0,11	10,14
B1g_B	gebouw B1 westgevel	4,50	9,70	6,43	-0,17	10,08
K2i_D	gebouw K2 westgevel	10,50	9,59	6,32	-0,29	9,97
K1_B	gebouw K westgevel	16,50	9,53	6,25	-0,35	9,91
H1e_C	gebouw H zuidgevel	7,50	9,52	6,25	-0,35	9,90
J1a_D	gebouw J westgevel	10,50	9,50	6,23	-0,37	9,88
K1_C	gebouw K westgevel	19,50	9,35	6,07	-0,53	9,73
H1d_C	gebouw H zuidgevel	7,50	9,22	5,94	-0,66	9,60
M1o_A	gebouw M zuidgevel	31,50	9,18	5,91	-0,69	9,56
K2d_D	gebouw K2 westgevel	10,50	9,11	5,84	-0,77	9,49
A1i_A	gebouw A westgevel	16,50	9,00	5,72	-0,88	9,38
E1j_B	gebouw E westgevel	4,50	8,90	5,62	-0,98	9,28
B1e_A	gebouw B1 westgevel	1,50	8,79	5,52	-1,08	9,17
K2p_C	gebouw K2 westgevel	7,50	8,75	5,48	-1,12	9,13
K2i_C	gebouw K2 westgevel	7,50	8,69	5,42	-1,18	9,07
F1m_D	gebouw F westgevel	10,50	8,67	5,39	-1,21	9,05
G4e_B	gebouw G zuidgevel	4,50	8,64	5,37	-1,23	9,02
B1g_A	gebouw B1 westgevel	1,50	8,61	5,34	-1,27	8,99
I1l_C	gebouw I zuidgevel	7,50	8,54	5,26	-1,34	8,92
H1e_B	gebouw H zuidgevel	4,50	8,52	5,24	-1,36	8,90
K1_A	gebouw K westgevel	13,50	8,48	5,21	-1,39	8,86
I1p_B	gebouw I westgevel	4,50	8,36	5,08	-1,52	8,74
K2b_D	gebouw K2 westgevel	10,50	8,28	5,01	-1,60	8,66
K2d_C	gebouw K2 westgevel	7,50	8,27	5,00	-1,61	8,65
H1d_B	gebouw H zuidgevel	4,50	8,25	4,98	-1,62	8,63
H1b_C	gebouw H westgevel	7,50	8,24	4,97	-1,63	8,62
H1a_C	gebouw H westgevel	7,50	8,16	4,89	-1,71	8,54
E1j_A	gebouw E westgevel	1,50	8,11	4,84	-1,76	8,49
K2p_B	gebouw K2 westgevel	4,50	8,07	4,80	-1,80	8,45
G4e_A	gebouw G zuidgevel	1,50	8,04	4,77	-1,84	8,42
F1m_C	gebouw F westgevel	7,50	7,94	4,66	-1,94	8,32
A1i_E	gebouw A westgevel	13,50	7,92	4,64	-1,96	8,30
I1l_B	gebouw I zuidgevel	4,50	7,91	4,64	-1,96	8,29
A1i_B	gebouw A westgevel	25,50	7,86	4,58	-2,02	8,24
K2i_B	gebouw K2 westgevel	4,50	7,86	4,59	-2,01	8,24
H1e_A	gebouw H zuidgevel	1,50	7,81	4,54	-2,06	8,19
H1d_A	gebouw H zuidgevel	1,50	7,74	4,46	-2,14	8,12
I1l_A	gebouw I zuidgevel	1,50	7,71	4,43	-2,17	8,09
J1a_C	gebouw J westgevel	7,50	7,70	4,43	-2,17	8,08
F1q_B	gebouw F westgevel	19,50	7,57	4,30	-2,30	7,95
K2p_A	gebouw K2 westgevel	1,50	7,53	4,26	-2,34	7,91
K1a_D	gebouw K1 westgevel	10,50	7,48	4,20	-2,40	7,86
K2d_B	gebouw K2 westgevel	4,50	7,48	4,21	-2,39	7,86
A1i_A	gebouw A westgevel	22,50	7,45	4,17	-2,43	7,83
J1g_B	gebouw J zuidgevel	19,50	7,44	4,16	-2,44	7,82
I1p_A	gebouw I westgevel	1,50	7,31	4,03	-2,57	7,69
K2b_C	gebouw K2 westgevel	7,50	7,31	4,04	-2,56	7,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Menistenstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Menistenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F1m_B	gebouw F westgevel	4,50	7,17	3,89	-2,71	7,55
K2i_A	gebouw K2 westgevel	1,50	7,13	3,85	-2,75	7,51
J1a_B	gebouw J westgevel	4,50	6,99	3,72	-2,88	7,37
A1i_B	gebouw A westgevel	19,50	6,98	3,70	-2,90	7,36
J1a_A	gebouw J westgevel	1,50	6,84	3,57	-3,03	7,22
K2d_A	gebouw K2 westgevel	1,50	6,74	3,46	-3,14	7,12
H1b_B	gebouw H westgevel	4,50	6,64	3,36	-3,24	7,02
K1a_C	gebouw K1 westgevel	7,50	6,62	3,34	-3,26	7,00
K2b_B	gebouw K2 westgevel	4,50	6,48	3,21	-3,39	6,86
K1b_D	gebouw K1 westgevel	10,50	6,47	3,19	-3,41	6,85
F1m_A	gebouw F westgevel	1,50	6,44	3,17	-3,43	6,82
H1a_B	gebouw H westgevel	4,50	6,39	3,12	-3,48	6,77
A1i_D	gebouw A westgevel	10,50	6,17	2,90	-3,70	6,55
F1n_B	gebouw F westgevel	19,50	6,15	2,87	-3,73	6,53
H1b_A	gebouw H westgevel	1,50	5,97	2,69	-3,91	6,35
K1a_B	gebouw K1 westgevel	4,50	5,77	2,50	-4,10	6,15
K2b_A	gebouw K2 westgevel	1,50	5,73	2,45	-4,15	6,11
H1a_A	gebouw H westgevel	1,50	5,61	2,34	-4,26	5,99
K1b_C	gebouw K1 westgevel	7,50	5,54	2,26	-4,34	5,92
A1i_C	gebouw A westgevel	7,50	5,04	1,77	-4,83	5,42
F1o_B	gebouw F westgevel	19,50	5,03	1,76	-4,85	5,41
K1a_A	gebouw K1 westgevel	1,50	5,00	1,72	-4,88	5,38
K1b_B	gebouw K1 westgevel	4,50	4,60	1,33	-5,27	4,98
A1i_B	gebouw A westgevel	4,50	4,46	1,19	-5,41	4,84
A1i_A	gebouw A westgevel	1,50	3,86	0,59	-6,01	4,24
K1b_A	gebouw K1 westgevel	1,50	3,76	0,48	-6,12	4,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wiecherlinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wiecherlinckstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1d_A	gebouw B1 noordgevel	1,50	50,93	47,66	41,06	51,31
B1d_B	gebouw B1 noordgevel	4,50	50,88	47,61	41,01	51,26
B2i_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	50,79	47,51	40,91	51,17
B2i_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	50,75	47,48	40,88	51,13
B2g_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	50,56	47,28	40,68	50,94
B2g_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	50,56	47,28	40,68	50,94
A1f_A	gebouw A noordgevel	5,50	50,52	47,25	40,65	50,90
B2e_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	50,31	47,03	40,43	50,69
B2e_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	50,30	47,03	40,43	50,68
B1d_C	gebouw B1 noordgevel	7,50	50,27	47,00	40,40	50,65
A1h_A	gebouw A noordgevel	1,50	50,25	46,97	40,37	50,63
A1g_A	gebouw A noordgevel	1,50	50,22	46,94	40,34	50,60
A1h_A	gebouw A noordgevel	1,50	50,22	46,95	40,35	50,60
A1g_B	gebouw A noordgevel	4,50	50,19	46,92	40,32	50,57
B2i_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	50,18	46,91	40,31	50,56
A1f_B	gebouw A noordgevel	4,50	50,14	46,87	40,27	50,52
A1h_B	gebouw A noordgevel	4,50	50,11	46,84	40,24	50,49
A1h_B	gebouw A noordgevel	4,50	50,07	46,80	40,20	50,45
A1f_A	gebouw A noordgevel	1,50	50,05	46,78	40,18	50,43
B2g_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	50,01	46,74	40,14	50,39
A1f_B	gebouw A noordgevel	8,50	49,86	46,58	39,98	50,24
B2e_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	49,78	46,51	39,91	50,16
A1f_C	gebouw A noordgevel	7,50	49,68	46,41	39,81	50,06
A1g_C	gebouw A noordgevel	7,50	49,66	46,38	39,78	50,04
B1d_D	gebouw B1 noordgevel	10,50	49,51	46,23	39,63	49,89
A1h_C	gebouw A noordgevel	7,50	49,48	46,20	39,60	49,86
A1h_C	gebouw A noordgevel	7,50	49,41	46,14	39,54	49,79
A1f_C	gebouw A noordgevel	11,50	49,10	45,82	39,22	49,48
C2k_B	gebouw C noordgevel	4,50	49,10	45,82	39,22	49,48
A1f_D	gebouw A noordgevel	10,50	49,07	45,79	39,19	49,45
A1g_D	gebouw A noordgevel	10,50	48,97	45,69	39,09	49,35
C2k_A	gebouw C noordgevel	1,50	48,93	45,66	39,06	49,31
C2j_B	gebouw C oostgevel	4,50	48,91	45,64	39,04	49,29
C2j_A	gebouw C oostgevel	1,50	48,90	45,62	39,02	49,28
A1h_D	gebouw A noordgevel	10,50	48,69	45,41	38,81	49,07
A1h_D	gebouw A noordgevel	10,50	48,60	45,33	38,73	48,98
A1f_E	gebouw A noordgevel	13,50	48,36	45,09	38,49	48,74
A1f_D	gebouw A noordgevel	14,50	48,35	45,08	38,48	48,73
C2f_B	gebouw C oostgevel	4,50	48,24	44,97	38,37	48,62
A1g_E	gebouw A noordgevel	13,50	48,21	44,93	38,33	48,59
C2f_A	gebouw C oostgevel	1,50	48,07	44,79	38,19	48,45
A1h_E	gebouw A noordgevel	13,50	47,87	44,60	38,00	48,25
A1h_E	gebouw A noordgevel	13,50	47,77	44,50	37,90	48,15
A1f_F	gebouw A noordgevel	16,50	47,68	44,41	37,81	48,06
A1f_E	gebouw A noordgevel	17,50	47,66	44,39	37,79	48,04
A1g_F	gebouw A noordgevel	16,50	47,50	44,22	37,62	47,88
D1_B	gebouw D oostgevel	4,50	47,23	43,96	37,36	47,61
A1h_F	gebouw A noordgevel	16,50	47,09	43,82	37,22	47,47
A1f_F	gebouw A noordgevel	20,50	47,03	43,75	37,15	47,41
A1g_A	gebouw A noordgevel	19,50	46,83	43,56	36,96	47,21
D1_A	gebouw D oostgevel	1,50	46,74	43,47	36,87	47,12
B1e_B	gebouw B1 westgevel	4,50	46,42	43,15	36,55	46,80
A1g_B	gebouw A noordgevel	22,50	46,22	42,94	36,34	46,60
B1e_A	gebouw B1 westgevel	1,50	46,19	42,91	36,31	46,57
C2g_A	gebouw C oostgevel	7,50	46,11	42,84	36,24	46,49
B1e_C	gebouw B1 westgevel	7,50	46,06	42,79	36,19	46,44
D1e_A	gebouw D noordgevel	1,50	46,05	42,77	36,17	46,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wiecherlinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wiecherlinckstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C2h_A	gebouw C oostgevel	7,50	46,02	42,75	36,15	46,40
C2c_A	gebouw C oostgevel	7,50	45,92	42,65	36,05	46,30
A1g_C	gebouw A noordgevel	25,50	45,66	42,38	35,78	46,04
B2d_A	gebouw C westgevel	1,50	45,48	42,21	35,61	45,86
C2d_A	gebouw C oostgevel	7,50	44,89	41,61	35,01	45,27
C2i_A	gebouw C oostgevel	7,50	44,76	41,49	34,89	45,14
B2d_B	gebouw C westgevel	4,50	44,63	41,36	34,76	45,01
A1d_B	gebouw A oostgevel	4,50	42,81	39,53	32,93	43,19
A1d_C	gebouw A oostgevel	7,50	42,81	39,53	32,93	43,19
A1d_D	gebouw A oostgevel	10,50	42,70	39,42	32,82	43,08
C2b_A	gebouw C oostgevel	7,50	42,65	39,38	32,78	43,03
A1d_E	gebouw A oostgevel	13,50	42,38	39,11	32,51	42,76
C2e_A	gebouw C oostgevel	7,50	42,08	38,81	32,21	42,46
A1d_A	gebouw A oostgevel	1,50	42,06	38,79	32,19	42,44
A1i_B	gebouw A westgevel	4,50	41,88	38,61	32,01	42,26
A1i_A	gebouw A westgevel	1,50	41,85	38,58	31,98	42,23
B2k_C	gebouw B1 westgevel	7,50	41,66	38,39	31,79	42,04
A1i_C	gebouw A westgevel	7,50	41,63	38,36	31,76	42,01
B2k_B	gebouw B1 westgevel	4,50	41,54	38,27	31,67	41,92
B2k_D	gebouw B1 westgevel	10,50	41,39	38,12	31,52	41,77
A1i_D	gebouw A westgevel	10,50	41,19	37,92	31,32	41,57
D1d_D	gebouw D oostgevel	10,50	40,94	37,67	31,07	41,32
D1d_C	gebouw D oostgevel	7,50	40,93	37,66	31,06	41,31
D1d_B	gebouw D oostgevel	4,50	40,69	37,41	30,81	41,07
A1i_E	gebouw A westgevel	13,50	40,66	37,39	30,79	41,04
C2n_D	gebouw C westgevel	10,50	40,63	37,36	30,76	41,01
C2n_C	gebouw C westgevel	7,50	40,51	37,24	30,64	40,89
C2l_A	gebouw C noordgevel	10,50	40,33	37,06	30,46	40,71
A1e_B	gebouw A westgevel	19,50	39,89	36,62	30,02	40,27
A1e_B	gebouw A oostgevel	25,50	39,54	36,26	29,66	39,92
B1c_D	gebouw B1 oostgevel	10,50	39,34	36,06	29,46	39,72
D1d_A	gebouw D oostgevel	1,50	39,28	36,01	29,41	39,66
B1c_C	gebouw B1 oostgevel	7,50	39,27	35,99	29,39	39,65
C2p_A	gebouw C oostgevel	10,50	39,26	35,99	29,39	39,64
D1g_A	gebouw D noordgevel	10,50	39,19	35,91	29,31	39,57
B1g_C	gebouw B1 westgevel	7,50	39,03	35,75	29,15	39,41
B1f_A	gebouw B1 westgevel	10,50	38,96	35,69	29,09	39,34
B1g_B	gebouw B1 westgevel	4,50	38,87	35,60	29,00	39,25
C2n_B	gebouw C westgevel	4,50	38,75	35,48	28,88	39,13
B2j_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	38,68	35,41	28,81	39,06
C2s_A	gebouw C oostgevel	10,50	38,58	35,31	28,71	38,96
B2f_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	38,14	34,86	28,26	38,52
B2h_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	38,07	34,79	28,19	38,45
D1f_B	gebouw D noordgevel	7,50	37,56	34,29	27,69	37,94
A1e_A	gebouw A westgevel	16,50	37,30	34,02	27,42	37,68
B1g_A	gebouw B1 westgevel	1,50	37,11	33,83	27,23	37,49
E1i_F	gebouw E noordgevel	16,50	36,91	33,64	27,04	37,29
B1c_B	gebouw B1 oostgevel	4,50	36,56	33,29	26,69	36,94
E1i_E	gebouw E noordgevel	13,50	36,50	33,23	26,63	36,88
C2t_D	gebouw C westgevel	10,50	36,14	32,87	26,27	36,52
C2a_A	gebouw C oostgevel	10,50	36,13	32,86	26,26	36,51
E1i_D	gebouw E noordgevel	10,50	36,03	32,76	26,16	36,41
A1i_B	gebouw A westgevel	19,50	36,02	32,75	26,15	36,40
A1e_A	gebouw A oostgevel	22,50	35,98	32,70	26,10	36,36
M1i_D	gebouw M noordgevel	10,50	35,97	32,70	26,10	36,35
M1i_C	gebouw M noordgevel	7,50	35,75	32,48	25,88	36,13
E1i_C	gebouw E noordgevel	7,50	35,71	32,44	25,84	36,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wiecherlinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wiecherlinckstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C2t_C	gebouw C westgevel	7,50	35,56	32,29	25,69	35,94
E1i_B	gebouw E noordgevel	4,50	35,44	32,17	25,57	35,82
E1h_F	gebouw E noordgevel	16,50	35,29	32,02	25,42	35,67
M1i_B	gebouw M noordgevel	4,50	34,56	31,29	24,69	34,94
B1b_D	gebouw B1 oostgevel	10,50	34,42	31,15	24,55	34,80
M1k_C	gebouw M noordgevel	37,50	34,39	31,12	24,52	34,77
M1k_F	gebouw M zuidgevel	28,50	34,39	31,11	24,51	34,77
M1k_B	gebouw M noordgevel	34,50	34,37	31,10	24,50	34,75
M1k_A	gebouw M noordgevel	31,50	34,34	31,06	24,46	34,72
M1k_E	gebouw M zuidgevel	25,50	34,29	31,01	24,41	34,67
C2q_A	gebouw C noordgevel	10,50	34,14	30,87	24,27	34,52
F1k_C	gebouw F noordgevel	7,50	33,99	30,72	24,12	34,37
F1k_B	gebouw F noordgevel	4,50	33,98	30,70	24,10	34,36
F1k_D	gebouw F noordgevel	10,50	33,94	30,67	24,07	34,32
F1k_E	gebouw F noordgevel	13,50	33,91	30,63	24,03	34,29
M1k_D	gebouw M zuidgevel	22,50	33,91	30,64	24,04	34,29
E1g_B	gebouw E noordgevel	16,50	33,84	30,57	23,97	34,22
F1k_F	gebouw F noordgevel	16,50	33,83	30,55	23,95	34,21
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,50	33,67	30,40	23,80	34,05
M1k_C	gebouw M zuidgevel	19,50	33,40	30,13	23,53	33,78
E1i_A	gebouw E noordgevel	1,50	33,38	30,11	23,51	33,76
M1j_D	gebouw M noordgevel	10,50	33,28	30,01	23,41	33,66
A1i_B	gebouw A westgevel	25,50	33,23	29,96	23,36	33,61
M1k_B	gebouw M zuidgevel	16,50	33,20	29,93	23,33	33,58
M1i_A	gebouw M noordgevel	1,50	33,11	29,83	23,23	33,49
M1k_A	gebouw M zuidgevel	13,50	32,98	29,71	23,11	33,36
M1j_C	gebouw M noordgevel	7,50	32,96	29,69	23,09	33,34
D1_D	gebouw C westgevel	10,50	32,82	29,54	22,94	33,20
D1_A	gebouw D noordgevel	10,50	32,60	29,33	22,73	32,98
F1p_E	gebouw F westgevel	13,50	32,57	29,30	22,70	32,95
B1b_C	gebouw B1 oostgevel	7,50	32,56	29,29	22,69	32,94
F1n_E	gebouw F westgevel	13,50	32,54	29,26	22,66	32,92
F1n_D	gebouw F westgevel	10,50	32,51	29,23	22,63	32,89
F1p_D	gebouw F westgevel	10,50	32,51	29,23	22,63	32,89
F1g_E	gebouw F oostgevel	13,50	32,15	28,87	22,27	32,53
F1n_C	gebouw F westgevel	7,50	32,15	28,88	22,28	32,53
F1f_B	gebouw F oostgevel	19,50	32,14	28,87	22,27	32,52
E1g_A	gebouw E noordgevel	13,50	32,01	28,74	22,14	32,39
F1p_C	gebouw F westgevel	7,50	32,00	28,73	22,13	32,38
M1j_B	gebouw M noordgevel	4,50	32,00	28,72	22,12	32,38
F1k_A	gebouw F noordgevel	1,50	31,93	28,66	22,06	32,31
F1n_B	gebouw F westgevel	19,50	31,93	28,66	22,06	32,31
F1g_D	gebouw F oostgevel	10,50	31,92	28,64	22,04	32,30
F1m_D	gebouw F westgevel	10,50	31,85	28,58	21,98	32,23
F1h_E	gebouw F oostgevel	13,50	31,83	28,55	21,95	32,21
F1m_C	gebouw F westgevel	7,50	31,81	28,54	21,94	32,19
F1m_E	gebouw F westgevel	13,50	31,79	28,52	21,92	32,17
F1i_B	gebouw F oostgevel	19,50	31,74	28,46	21,86	32,12
F1g_C	gebouw F oostgevel	7,50	31,72	28,45	21,85	32,10
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,50	31,69	28,42	21,82	32,07
F1m_B	gebouw F westgevel	4,50	31,64	28,37	21,77	32,02
D1h_D	gebouw D noordgevel	15,20	31,63	28,36	21,76	32,01
F1h_D	gebouw F oostgevel	10,50	31,55	28,28	21,68	31,93
F1d_E	gebouw F oostgevel	13,50	31,50	28,22	21,62	31,88
F1h_C	gebouw F oostgevel	7,50	31,38	28,11	21,51	31,76
F1n_B	gebouw F westgevel	4,50	31,37	28,10	21,50	31,75
F1d_D	gebouw F oostgevel	10,50	31,30	28,03	21,43	31,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wiecherlinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wiecherlinckstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C2t_B	gebouw C westgevel	4,50	31,27	27,99	21,39	31,65
E1f_D	gebouw E noordgevel	10,50	31,20	27,92	21,32	31,58
F1q_B	gebouw F westgevel	19,50	31,16	27,89	21,29	31,54
F1d_C	gebouw F oostgevel	7,50	31,03	27,75	21,15	31,41
F1p_B	gebouw F westgevel	4,50	31,01	27,73	21,13	31,39
C2o_A	gebouw C zuidgevel	10,50	31,00	27,72	21,12	31,38
D1_C	gebouw C westgevel	7,50	30,99	27,71	21,11	31,37
F1o_B	gebouw F westgevel	19,50	30,89	27,62	21,02	31,27
F1g_B	gebouw F oostgevel	4,50	30,77	27,50	20,90	31,15
G1h_A	gebouw G noordgevel	19,50	30,73	27,46	20,86	31,11
F1h_B	gebouw F oostgevel	4,50	30,63	27,35	20,75	31,01
F1j_E	gebouw F noordgevel	13,50	30,63	27,36	20,76	31,01
E1j_D	gebouw E westgevel	10,50	30,56	27,28	20,68	30,94
M1j_A	gebouw M noordgevel	1,50	30,52	27,25	20,65	30,90
G4g_F	gebouw G noordgevel	16,50	30,50	27,23	20,63	30,88
E1j_E	gebouw E westgevel	13,50	30,45	27,17	20,57	30,83
E1j_F	gebouw E westgevel	16,50	30,44	27,17	20,57	30,82
E1j_C	gebouw E westgevel	7,50	30,42	27,15	20,55	30,80
F1j_D	gebouw F noordgevel	10,50	30,35	27,08	20,48	30,73
F1q_A	gebouw F westgevel	16,50	30,35	27,08	20,48	30,73
F1i_A	gebouw F oostgevel	16,50	30,27	27,00	20,40	30,65
G4g_E	gebouw G noordgevel	13,50	30,27	26,99	20,39	30,65
F1f_A	gebouw F oostgevel	16,50	30,18	26,90	20,30	30,56
F1j_C	gebouw F noordgevel	7,50	30,18	26,90	20,30	30,56
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,50	29,98	26,71	20,11	30,36
E1h_E	gebouw E noordgevel	13,50	29,96	26,68	20,08	30,34
D1f_A	gebouw D noordgevel	4,50	29,91	26,64	20,04	30,29
E1j_B	gebouw E westgevel	4,50	29,91	26,63	20,03	30,29
G4g_D	gebouw G noordgevel	10,50	29,88	26,60	20,00	30,26
F1d_B	gebouw F oostgevel	4,50	29,84	26,57	19,97	30,22
F1n_A	gebouw F westgevel	1,50	29,83	26,56	19,96	30,21
A1a_C	gebouw A zuidgevel	7,50	29,79	26,51	19,91	30,17
A1a_D	gebouw A zuidgevel	10,50	29,77	26,50	19,90	30,15
A1a_E	gebouw A zuidgevel	13,50	29,74	26,47	19,87	30,12
F1p_A	gebouw F westgevel	1,50	29,69	26,41	19,81	30,07
E1f_C	gebouw E noordgevel	7,50	29,64	26,37	19,77	30,02
F1m_A	gebouw F westgevel	1,50	29,61	26,33	19,73	29,99
F1j_B	gebouw F noordgevel	4,50	29,41	26,13	19,53	29,79
F1g_A	gebouw F oostgevel	1,50	29,26	25,98	19,38	29,64
A1a_C	gebouw A zuidgevel	7,50	29,15	25,88	19,28	29,53
A1a_D	gebouw A zuidgevel	10,50	29,14	25,86	19,26	29,52
G4g_C	gebouw G noordgevel	7,50	29,12	25,85	19,25	29,50
A1a_E	gebouw A zuidgevel	13,50	29,11	25,84	19,24	29,49
M1o_C	gebouw M zuidgevel	37,50	29,08	25,81	19,21	29,46
A1a_F	gebouw A zuidgevel	16,50	29,06	25,79	19,19	29,44
A1a_B	gebouw A zuidgevel	4,50	29,04	25,76	19,16	29,42
F1o_A	gebouw F westgevel	16,50	28,99	25,72	19,12	29,37
F1h_A	gebouw F oostgevel	1,50	28,95	25,67	19,07	29,33
B1b_B	gebouw B1 oostgevel	4,50	28,73	25,46	18,86	29,11
F1d_A	gebouw F oostgevel	1,50	28,62	25,35	18,75	29,00
M1o_B	gebouw M zuidgevel	34,50	28,50	25,23	18,63	28,88
A1a_B	gebouw A zuidgevel	4,50	28,38	25,10	18,50	28,76
E1j_A	gebouw E westgevel	1,50	28,11	24,83	18,23	28,49
G4g_B	gebouw G noordgevel	4,50	28,09	24,82	18,22	28,47
M1o_A	gebouw M zuidgevel	31,50	28,06	24,78	18,18	28,44
C1r_A	gebouw C zuidgevel	10,50	28,02	24,74	18,14	28,40
A1i_A	gebouw A westgevel	16,50	27,99	24,72	18,12	28,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wiecherlinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wiecherlinckstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M1l_D	gebouw M noordgevel	10,50	27,79	24,52	17,92	28,17
G4g_A	gebouw G noordgevel	1,50	27,65	24,37	17,77	28,03
E1d_F	gebouw E noordgevel	16,50	27,63	24,35	17,75	28,01
F1j_A	gebouw F noordgevel	1,50	27,55	24,28	17,68	27,93
D1_B	gebouw C westgevel	4,50	27,33	24,06	17,46	27,71
A1a_A	gebouw A zuidgevel	1,50	27,24	23,97	17,37	27,62
D1h_C	gebouw D noordgevel	7,50	27,20	23,92	17,32	27,58
D1b_A	gebouw D westgevel	10,50	27,19	23,92	17,32	27,57
M1o_F	gebouw M westgevel	28,50	27,08	23,80	17,20	27,46
E1h_D	gebouw E noordgevel	10,50	26,97	23,69	17,09	27,35
F1n_A	gebouw F westgevel	16,50	26,93	23,65	17,05	27,31
G4f_E	gebouw G oostgevel	13,50	26,91	23,64	17,04	27,29
M1l_C	gebouw M noordgevel	7,50	26,83	23,56	16,96	27,21
G4f_F	gebouw G oostgevel	16,50	26,80	23,53	16,93	27,18
G4f_D	gebouw G oostgevel	10,50	26,65	23,38	16,78	27,03
A1a_A	gebouw A zuidgevel	1,50	26,59	23,32	16,72	26,97
M1o_E	gebouw M westgevel	25,50	26,54	23,26	16,66	26,92
E1f_B	gebouw E noordgevel	4,50	26,45	23,18	16,58	26,83
B1c_A	gebouw B1 oostgevel	1,50	26,32	23,04	16,44	26,70
E1d_E	gebouw E noordgevel	13,50	26,30	23,02	16,42	26,68
G3c_A	gebouw G westgevel	16,50	26,14	22,87	16,27	26,52
C2n_A	gebouw C westgevel	1,50	26,10	22,83	16,23	26,48
K2m_A	gebouw K2 westgevel	13,50	25,94	22,66	16,06	26,32
M1l_B	gebouw M noordgevel	4,50	25,88	22,61	16,01	26,26
G4d_A	gebouw G westgevel	19,50	25,73	22,45	15,85	26,11
H1f_A	gebouw H noordgevel	10,50	25,66	22,38	15,78	26,04
K2p_D	gebouw K2 westgevel	10,50	25,54	22,27	15,67	25,92
H1g_C	gebouw H noordgevel	7,50	25,51	22,24	15,64	25,89
I1e_D	gebouw I noordgevel	10,50	25,38	22,11	15,51	25,76
I1f_A	gebouw I noordgevel	13,50	25,34	22,07	15,47	25,72
C2t_A	gebouw C westgevel	1,50	25,10	21,82	15,22	25,48
A1i_A	gebouw A westgevel	22,50	25,07	21,80	15,20	25,45
B2c_D	gebouw C zuidgevel	10,50	25,01	21,73	15,13	25,39
G2b_A	gebouw G westgevel	13,50	24,99	21,72	15,12	25,37
M1l_A	gebouw M noordgevel	1,50	24,79	21,51	14,91	25,17
K2p_C	gebouw K2 westgevel	7,50	24,72	21,45	14,85	25,10
D1h_B	gebouw D noordgevel	4,50	24,70	21,42	14,82	25,08
I1e_C	gebouw I noordgevel	7,50	24,66	21,39	14,79	25,04
E1_D	gebouw E noordgevel	15,20	24,63	21,35	14,75	25,01
G4f_C	gebouw G oostgevel	7,50	24,52	21,25	14,65	24,90
E1h_C	gebouw E noordgevel	7,50	24,50	21,22	14,62	24,88
E1d_D	gebouw E noordgevel	10,50	24,47	21,19	14,59	24,85
H1g_B	gebouw H noordgevel	4,50	24,24	20,97	14,37	24,62
B1b_A	gebouw B1 oostgevel	1,50	24,14	20,87	14,27	24,52
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	10,50	24,02	20,75	14,15	24,40
M1o_D	gebouw M westgevel	22,50	23,99	20,72	14,12	24,37
K2p_B	gebouw K2 westgevel	4,50	23,91	20,64	14,04	24,29
K2n_D	gebouw K2 westgevel	10,50	23,78	20,51	13,91	24,16
K2p_A	gebouw K2 westgevel	1,50	23,64	20,37	13,77	24,02
G4f_B	gebouw G oostgevel	4,50	23,58	20,30	13,70	23,96
I1e_B	gebouw I noordgevel	4,50	23,55	20,28	13,68	23,93
G1a_D	gebouw G westgevel	10,50	23,54	20,27	13,67	23,92
B2b_D	gebouw B2 zuidgevel	10,50	23,47	20,20	13,60	23,85
F1c_E	gebouw F zuidgevel	13,50	23,38	20,11	13,51	23,76
B2a_D	gebouw B2 zuidgevel	10,50	23,32	20,04	13,44	23,70
H1g_A	gebouw H noordgevel	1,50	23,27	20,00	13,40	23,65
B2c_C	gebouw C zuidgevel	7,50	23,20	19,93	13,33	23,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wiecherlinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wiecherlinckstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1b_C	gebouw A zuidgevel	25,50	23,17	19,90	13,30	23,55
K2l_A	gebouw K2 westgevel	13,50	23,13	19,85	13,25	23,51
B1a_D	gebouw B1 zuidgevel	10,50	23,07	19,80	13,20	23,45
D1_A	gebouw C westgevel	1,50	23,06	19,78	13,18	23,44
E1f_A	gebouw E noordgevel	1,50	23,03	19,76	13,16	23,41
K2n_C	gebouw K2 westgevel	7,50	23,02	19,75	13,15	23,40
F1c_D	gebouw F zuidgevel	10,50	23,01	19,74	13,14	23,39
G4f_A	gebouw G oostgevel	1,50	22,99	19,72	13,12	23,37
A1b_A	gebouw A zuidgevel	19,50	22,85	19,57	12,97	23,23
A1b_B	gebouw A zuidgevel	22,50	22,82	19,55	12,95	23,20
A1b_F	gebouw A zuidgevel	16,50	22,81	19,53	12,93	23,19
I1e_A	gebouw I noordgevel	1,50	22,81	19,54	12,94	23,19
E1h_B	gebouw E noordgevel	4,50	22,79	19,52	12,92	23,17
A1b_E	gebouw A zuidgevel	13,50	22,78	19,51	12,91	23,16
G1a_C	gebouw G westgevel	7,50	22,78	19,51	12,91	23,16
A1b_D	gebouw A zuidgevel	10,50	22,63	19,35	12,75	23,01
M1o_C	gebouw M westgevel	19,50	22,49	19,22	12,62	22,87
A1b_C	gebouw A zuidgevel	7,50	22,43	19,15	12,55	22,81
K2i_D	gebouw K2 westgevel	10,50	22,30	19,03	12,43	22,68
I1g_C	gebouw I noordgevel	7,50	22,28	19,01	12,41	22,66
E1d_C	gebouw E noordgevel	7,50	22,23	18,96	12,36	22,61
I1d_F	gebouw I oostgevel	16,50	22,23	18,96	12,36	22,61
K2n_B	gebouw K2 westgevel	4,50	22,23	18,96	12,36	22,61
G1a_A	gebouw G westgevel	1,50	22,22	18,95	12,35	22,60
F1c_C	gebouw F zuidgevel	7,50	22,17	18,90	12,30	22,55
D1h_A	gebouw D noordgevel	1,50	22,13	18,86	12,26	22,51
G1a_B	gebouw G westgevel	4,50	22,01	18,74	12,14	22,39
B2b_C	gebouw B2 zuidgevel	7,50	21,92	18,65	12,05	22,30
B2a_C	gebouw B2 zuidgevel	7,50	21,64	18,37	11,77	22,02
M1o_B	gebouw M westgevel	16,50	21,60	18,33	11,73	21,98
K2d_D	gebouw K2 westgevel	10,50	21,55	18,28	11,68	21,93
K2i_C	gebouw K2 westgevel	7,50	21,55	18,28	11,68	21,93
B1a_C	gebouw B1 zuidgevel	7,50	21,53	18,26	11,66	21,91
E1_C	gebouw E noordgevel	7,50	21,51	18,24	11,64	21,89
K2n_A	gebouw K2 westgevel	1,50	21,50	18,23	11,63	21,88
B2c_B	gebouw C zuidgevel	4,50	21,48	18,21	11,61	21,86
I1j_A	gebouw I noordgevel	10,50	21,48	18,20	11,60	21,86
A1b_B	gebouw A zuidgevel	4,50	21,47	18,20	11,60	21,85
H1a_D	gebouw H westgevel	10,50	21,41	18,14	11,54	21,79
F1c_B	gebouw F zuidgevel	4,50	21,31	18,04	11,44	21,69
J1j_C	gebouw J noordgevel	22,50	21,30	18,02	11,42	21,68
J1n_C	gebouw J noordgevel	22,50	21,26	17,98	11,38	21,64
H1b_D	gebouw H westgevel	10,50	21,24	17,96	11,36	21,62
K2b_D	gebouw K2 westgevel	10,50	21,02	17,75	11,15	21,40
I1g_B	gebouw I noordgevel	4,50	21,00	17,73	11,13	21,38
L1ca_A	Gebouw L westgevel	19,50	20,97	17,69	11,09	21,35
J1l_C	gebouw J noordgevel	22,50	20,89	17,61	11,01	21,27
I1i_C	gebouw I noordgevel	7,50	20,87	17,60	11,00	21,25
K2d_C	gebouw K2 westgevel	7,50	20,85	17,58	10,98	21,23
K2i_B	gebouw K2 westgevel	4,50	20,76	17,49	10,89	21,14
E1h_A	gebouw E noordgevel	1,50	20,62	17,35	10,75	21,00
H1a_C	gebouw H westgevel	7,50	20,58	17,30	10,70	20,96
H1b_C	gebouw H westgevel	7,50	20,43	17,15	10,55	20,81
I1c_F	gebouw I oostgevel	16,50	20,41	17,13	10,53	20,79
K2b_C	gebouw K2 westgevel	7,50	20,35	17,07	10,47	20,73
K2d_A	gebouw K2 westgevel	1,50	20,34	17,07	10,47	20,72
B2b_B	gebouw B2 zuidgevel	4,50	20,33	17,05	10,45	20,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wiecherlinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wiecherlinckstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F1c_A	gebouw F zuidgevel	1,50	20,33	17,06	10,46	20,71
K1a_D	gebouw K1 westgevel	10,50	20,31	17,04	10,44	20,69
I1i_B	gebouw I noordgevel	4,50	20,21	16,94	10,34	20,59
J1a_B	gebouw J westgevel	22,50	20,21	16,94	10,34	20,59
I1d_E	gebouw I oostgevel	13,50	20,19	16,91	10,31	20,57
E1d_B	gebouw E noordgevel	4,50	20,18	16,90	10,30	20,56
K2d_B	gebouw K2 westgevel	4,50	20,12	16,84	10,24	20,50
I1g_A	gebouw I noordgevel	1,50	20,07	16,79	10,19	20,45
A1b_A	gebouw A zuidgevel	1,50	19,94	16,66	10,06	20,32
K2b_A	gebouw K2 westgevel	1,50	19,94	16,66	10,06	20,32
I1h_A	gebouw I noordgevel	10,50	19,86	16,59	9,99	20,24
E1_B	gebouw E noordgevel	4,50	19,84	16,57	9,97	20,22
M1f_B	gebouw M oostgevel	4,50	19,81	16,54	9,94	20,19
B2a_B	gebouw B2 zuidgevel	4,50	19,80	16,52	9,92	20,18
K2i_A	gebouw K2 westgevel	1,50	19,80	16,53	9,93	20,18
M1o_A	gebouw M westgevel	13,50	19,80	16,52	9,92	20,18
M1f_C	gebouw M oostgevel	7,50	19,79	16,52	9,92	20,17
M1f_D	gebouw M oostgevel	10,50	19,79	16,52	9,92	20,17
B1a_B	gebouw B1 zuidgevel	4,50	19,77	16,49	9,89	20,15
H1a_B	gebouw H westgevel	4,50	19,76	16,49	9,89	20,14
K1a_C	gebouw K1 westgevel	7,50	19,69	16,41	9,81	20,07
z_A	Gebouw L noordgevel	19,50	19,68	16,40	9,80	20,06
K2b_B	gebouw K2 westgevel	4,50	19,66	16,38	9,78	20,04
H1b_B	gebouw H westgevel	4,50	19,64	16,37	9,77	20,02
J1j_B	gebouw J noordgevel	19,50	19,63	16,35	9,75	20,01
L1_A	Gebouw L noordgevel	19,50	19,58	16,30	9,70	19,96
K1b_D	gebouw K1 westgevel	10,50	19,56	16,29	9,69	19,94
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	19,50	19,54	16,27	9,67	19,92
J1l_B	gebouw J noordgevel	19,50	19,53	16,25	9,65	19,91
J1n_B	gebouw J noordgevel	19,50	19,53	16,25	9,65	19,91
I1i_A	gebouw I noordgevel	1,50	19,43	16,16	9,56	19,81
K1a_A	gebouw K1 westgevel	1,50	19,41	16,14	9,54	19,79
M1g_A	gebouw M oostgevel	13,50	19,35	16,08	9,48	19,73
F1b_E	gebouw F zuidgevel	13,50	19,34	16,07	9,47	19,72
B2c_A	gebouw C zuidgevel	1,50	19,32	16,05	9,45	19,70
M1f_A	gebouw M oostgevel	1,50	19,30	16,02	9,42	19,68
L1w_A	Gebouw L westgevel	19,50	19,29	16,02	9,42	19,67
I1c_E	gebouw I oostgevel	13,50	19,26	15,98	9,38	19,64
H1a_A	gebouw H westgevel	1,50	19,21	15,94	9,34	19,59
K1a_B	gebouw K1 westgevel	4,50	19,16	15,89	9,29	19,54
J1a_A	gebouw J westgevel	19,50	19,14	15,87	9,27	19,52
L1_C	Gebouw L oostgevel	7,50	19,11	15,84	9,24	19,49
H1b_A	gebouw H westgevel	1,50	19,10	15,82	9,22	19,48
M1m_D	gebouw M westgevel	10,50	19,08	15,80	9,20	19,46
L1v_A	Gebouw L westgevel	16,50	19,04	15,77	9,17	19,42
M1h_B	gebouw M oostgevel	4,50	19,04	15,77	9,17	19,42
M1h_C	gebouw M oostgevel	7,50	19,04	15,77	9,17	19,42
K1b_C	gebouw K1 westgevel	7,50	18,98	15,71	9,11	19,36
A1c_F	gebouw A zuidgevel	16,50	18,97	15,69	9,09	19,35
A1c_E	gebouw A zuidgevel	13,50	18,94	15,67	9,07	19,32
L1_D	Gebouw L oostgevel	10,50	18,91	15,64	9,04	19,29
L1i_A	Gebouw L oostgevel	13,50	18,88	15,61	9,01	19,26
M1h_D	gebouw M oostgevel	10,50	18,86	15,59	8,99	19,24
K1b_A	gebouw K1 westgevel	1,50	18,82	15,55	8,95	19,20
K1_C	gebouw K westgevel	19,50	18,78	15,50	8,90	19,16
L1_B	Gebouw L oostgevel	4,50	18,73	15,46	8,86	19,11
K1b_B	gebouw K1 westgevel	4,50	18,62	15,35	8,75	19,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wiecherlinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wiecherlinckstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1r_C	Gebouw L noordgevel	12,70	18,54	15,27	8,67	18,92
K1m_F	gebouw K1 noordgevel	16,50	18,49	15,22	8,62	18,87
F1b_D	gebouw F zuidgevel	10,50	18,48	15,20	8,60	18,86
J1l_A	gebouw J noordgevel	16,50	18,46	15,18	8,58	18,84
J1j_A	gebouw J noordgevel	16,50	18,44	15,17	8,57	18,82
J1n_A	gebouw J noordgevel	16,50	18,38	15,10	8,50	18,76
B2b_A	gebouw B2 zuidgevel	1,50	18,32	15,04	8,44	18,70
D1c_D	gebouw D zuidgevel	10,50	18,28	15,00	8,40	18,66
L1y_A	Gebouw L westgevel	13,50	18,23	14,96	8,36	18,61
M1h_A	gebouw M oostgevel	1,50	18,23	14,96	8,36	18,61
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,50	18,18	14,91	8,31	18,56
L1q_F	Gebouw L noordgevel	16,50	18,14	14,86	8,26	18,52
M1n_D	gebouw M westgevel	10,50	18,14	14,87	8,27	18,52
E1_A	gebouw E noordgevel	1,50	18,07	14,80	8,20	18,45
A1c_D	gebouw A zuidgevel	10,50	18,04	14,76	8,16	18,42
I1d_D	gebouw I oostgevel	10,50	17,93	14,65	8,05	18,31
E1d_A	gebouw E noordgevel	1,50	17,86	14,59	7,99	18,24
M1p_D	gebouw M westgevel	10,50	17,85	14,58	7,98	18,23
L1k_A	Gebouw L oostgevel	19,50	17,82	14,55	7,95	18,20
M1m_C	gebouw M westgevel	7,50	17,80	14,52	7,92	18,18
B2a_A	gebouw B2 zuidgevel	1,50	17,77	14,50	7,90	18,15
L1j_A	Gebouw L oostgevel	16,50	17,77	14,49	7,89	18,15
J1k_E	gebouw J noordgevel	13,50	17,70	14,42	7,82	18,08
F1b_C	gebouw F zuidgevel	7,50	17,69	14,41	7,81	18,07
J1m_E	gebouw J noordgevel	13,50	17,62	14,35	7,75	18,00
F1b_F	gebouw F zuidgevel	16,50	17,58	14,31	7,71	17,96
B1a_A	gebouw B1 zuidgevel	1,50	17,55	14,27	7,67	17,93
L1r_B	Gebouw L noordgevel	9,30	17,49	14,21	7,61	17,87
F1b_A	gebouw F zuidgevel	1,50	17,29	14,02	7,42	17,67
L1s_B	Gebouw L noordgevel	9,30	17,27	13,99	7,39	17,65
F1b_B	gebouw F zuidgevel	4,50	17,15	13,88	7,28	17,53
J1i_E	gebouw J noordgevel	13,50	16,98	13,70	7,10	17,36
M1n_C	gebouw M westgevel	7,50	16,94	13,66	7,06	17,32
I1c_D	gebouw I oostgevel	10,50	16,93	13,65	7,05	17,31
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	13,50	16,91	13,64	7,04	17,29
A1c_C	gebouw A zuidgevel	7,50	16,84	13,56	6,96	17,22
I1p_F	gebouw I westgevel	16,50	16,83	13,56	6,96	17,21
L1u_A	Gebouw L westgevel	10,50	16,82	13,54	6,94	17,20
L1ee_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	16,74	13,47	6,87	17,12
L1bb_A	Gebouw L westgevel	13,50	16,73	13,45	6,85	17,11
M1m_B	gebouw M westgevel	4,50	16,67	13,40	6,80	17,05
E1b_D	gebouw E zuidgevel	10,50	16,66	13,38	6,78	17,04
M1p_C	gebouw M westgevel	7,50	16,46	13,19	6,59	16,84
K2u_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	16,42	13,15	6,55	16,80
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	10,50	16,35	13,07	6,47	16,73
K2x_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	16,34	13,06	6,46	16,72
K2e_A	gebouw K2 westgevel	13,50	16,20	12,92	6,32	16,58
L1n_A	Gebouw L oostgevel	19,50	16,18	12,91	6,31	16,56
L1t_C	Gebouw L noordgevel	7,50	16,16	12,88	6,28	16,54
J1k_D	gebouw J noordgevel	10,50	16,11	12,84	6,24	16,49
K2v_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	16,11	12,83	6,23	16,49
L1q_E	Gebouw L noordgevel	13,50	16,09	12,82	6,22	16,47
L1qq_E	Gebouw L noordgevel	13,50	16,09	12,82	6,22	16,47
I1d_C	gebouw I oostgevel	7,50	16,06	12,78	6,18	16,44
J1m_D	gebouw J noordgevel	10,50	16,06	12,78	6,18	16,44
M1m_A	gebouw M westgevel	1,50	16,01	12,74	6,14	16,39
L1r_A	Gebouw L noordgevel	5,90	15,99	12,72	6,12	16,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wiecherlinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wiecherlinckstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M1n_B	gebouw M westgevel	4,50	15,97	12,70	6,10	16,35
E1c_A	gebouw E zuidgevel	13,50	15,95	12,67	6,07	16,33
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	10,50	15,95	12,68	6,08	16,33
D1c_C	gebouw D zuidgevel	7,50	15,94	12,66	6,06	16,32
I1p_E	gebouw I westgevel	13,50	15,82	12,55	5,95	16,20
J1h_B	gebouw J oostgevel	22,50	15,81	12,53	5,93	16,19
L1s_A	Gebouw L noordgevel	5,90	15,77	12,49	5,89	16,15
L1f_A	Gebouw L oostgevel	10,50	15,71	12,44	5,84	16,09
L1q_D	Gebouw L noordgevel	10,50	15,54	12,27	5,67	15,92
L1qq_D	Gebouw L noordgevel	10,50	15,54	12,27	5,67	15,92
A1c_B	gebouw A zuidgevel	4,50	15,52	12,24	5,64	15,90
K2g_A	gebouw K2 westgevel	13,50	15,49	12,21	5,61	15,87
M1n_A	gebouw M westgevel	1,50	15,48	12,21	5,61	15,86
J1i_D	gebouw J noordgevel	10,50	15,47	12,19	5,59	15,85
E1a_D	gebouw E zuidgevel	10,50	15,46	12,18	5,58	15,84
M1p_B	gebouw M westgevel	4,50	15,44	12,16	5,56	15,82
E1b_C	gebouw E zuidgevel	7,50	15,41	12,14	5,54	15,79
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	15,38	12,11	5,51	15,76
I1c_C	gebouw I oostgevel	7,50	15,25	11,97	5,37	15,63
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	19,50	15,20	11,93	5,33	15,58
M1p_A	gebouw M westgevel	1,50	15,02	11,74	5,14	15,40
L1t_B	Gebouw L noordgevel	4,50	14,95	11,68	5,08	15,33
J1k_C	gebouw J noordgevel	7,50	14,86	11,58	4,98	15,24
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	7,50	14,83	11,55	4,95	15,21
I1b_D	gebouw I oostgevel	10,50	14,82	11,55	4,95	15,20
J1a_F	gebouw J westgevel	16,50	14,80	11,53	4,93	15,18
I1p_D	gebouw I westgevel	10,50	14,75	11,47	4,87	15,13
J1h_A	gebouw J oostgevel	19,50	14,75	11,48	4,88	15,13
J1m_C	gebouw J noordgevel	7,50	14,73	11,45	4,85	15,11
L1t_A	Gebouw L noordgevel	1,50	14,66	11,39	4,79	15,04
E1c_B	gebouw E zuidgevel	16,50	14,64	11,36	4,76	15,02
L1q_C	Gebouw L noordgevel	7,50	14,61	11,34	4,74	14,99
L1qq_C	Gebouw L noordgevel	7,50	14,61	11,34	4,74	14,99
K1_B	gebouw K westgevel	16,50	14,58	11,30	4,70	14,96
L1o_A	Gebouw L oostgevel	16,50	14,56	11,29	4,69	14,94
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	7,50	14,49	11,22	4,62	14,87
E1a_E	gebouw E zuidgevel	13,50	14,45	11,18	4,58	14,83
E1a_C	gebouw E zuidgevel	7,50	14,44	11,16	4,56	14,82
I1q_D	gebouw I westgevel	10,50	14,42	11,15	4,55	14,80
L1dd_E	Gebouw L westgevel	13,50	14,42	11,14	4,54	14,80
A1c_A	gebouw A zuidgevel	1,50	14,41	11,14	4,54	14,79
I1d_B	gebouw I oostgevel	4,50	14,40	11,12	4,52	14,78
L1x_C	Gebouw L westgevel	7,50	14,39	11,11	4,51	14,77
E1b_B	gebouw E zuidgevel	4,50	14,34	11,07	4,47	14,72
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	16,50	14,34	11,07	4,47	14,72
E1b_A	gebouw E zuidgevel	1,50	14,19	10,92	4,32	14,57
D1c_B	gebouw D zuidgevel	4,50	14,15	10,88	4,28	14,53
J1i_C	gebouw J noordgevel	7,50	14,14	10,87	4,27	14,52
J1k_B	gebouw J noordgevel	4,50	14,05	10,77	4,17	14,43
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	14,02	10,75	4,15	14,40
J1h_F	gebouw J oostgevel	16,50	13,95	10,67	4,07	14,33
J1k_A	gebouw J noordgevel	1,50	13,92	10,64	4,04	14,30
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	13,89	10,61	4,01	14,27
I1c_B	gebouw I oostgevel	4,50	13,86	10,59	3,99	14,24
J1m_B	gebouw J noordgevel	4,50	13,85	10,57	3,97	14,23
L1q_B	Gebouw L noordgevel	4,50	13,79	10,51	3,91	14,17
L1qq_B	Gebouw L noordgevel	4,50	13,79	10,51	3,91	14,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wiecherlinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
L1Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wiecherlinckstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	13,76	10,49	3,89	14,14
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	4,50	13,75	10,47	3,87	14,13
I1p_C	gebouw I westgevel	7,50	13,74	10,47	3,87	14,12
L1aa_D	gebouw L westgevel	10,50	13,73	10,46	3,86	14,11
J1m_A	gebouw J noordgevel	1,50	13,66	10,38	3,78	14,04
K2f_A	gebouw K2 westgevel	13,50	13,64	10,37	3,77	14,02
E1a_B	gebouw E zuidgevel	4,50	13,63	10,35	3,75	14,01
E1a_A	gebouw E zuidgevel	1,50	13,59	10,31	3,71	13,97
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	4,50	13,54	10,27	3,67	13,92
I1q_C	gebouw I westgevel	7,50	13,47	10,20	3,60	13,85
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	1,50	13,46	10,19	3,59	13,84
L1q_A	Gebouw L noordgevel	1,50	13,46	10,18	3,58	13,84
L1qq_A	Gebouw L noordgevel	1,50	13,46	10,18	3,58	13,84
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	1,50	13,45	10,18	3,58	13,83
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	13,50	13,41	10,13	3,53	13,79
L1x_B	Gebouw L westgevel	4,50	13,38	10,11	3,51	13,76
I1b_C	gebouw I oostgevel	7,50	13,36	10,09	3,49	13,74
I1d_A	gebouw I oostgevel	1,50	13,35	10,07	3,47	13,73
J1a_E	gebouw J westgevel	13,50	13,34	10,06	3,46	13,72
J1i_B	gebouw J noordgevel	4,50	13,30	10,03	3,43	13,68
E1a_F	gebouw E zuidgevel	16,50	13,29	10,02	3,42	13,67
J1a_D	gebouw J westgevel	10,50	13,25	9,97	3,37	13,63
L1dd_D	Gebouw L westgevel	10,50	13,24	9,96	3,36	13,62
I1c_A	gebouw I oostgevel	1,50	13,19	9,91	3,31	13,57
J1i_A	gebouw J noordgevel	1,50	13,11	9,83	3,23	13,49
L1x_A	Gebouw L westgevel	1,50	13,08	9,81	3,21	13,46
D1c_A	gebouw D zuidgevel	1,50	13,07	9,79	3,19	13,45
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	12,90	9,62	3,02	13,28
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	12,90	9,63	3,03	13,28
I1q_B	gebouw I westgevel	4,50	12,80	9,53	2,93	13,18
L1aa_C	Gebouw L westgevel	7,50	12,76	9,49	2,89	13,14
I1p_B	gebouw I westgevel	4,50	12,74	9,46	2,86	13,12
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	12,73	9,45	2,85	13,11
I1q_A	gebouw I westgevel	1,50	12,72	9,45	2,85	13,10
L1_A	Gebouw L oostgevel	1,50	12,63	9,36	2,76	13,01
J1h_E	gebouw J oostgevel	13,50	12,51	9,23	2,63	12,89
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	12,51	9,24	2,64	12,89
L1dd_C	Gebouw L westgevel	7,50	12,27	8,99	2,39	12,65
I1p_A	gebouw I westgevel	1,50	12,19	8,91	2,31	12,57
K1_A	gebouw K westgevel	13,50	12,14	8,87	2,27	12,52
I1b_B	gebouw I oostgevel	4,50	12,11	8,83	2,23	12,49
L1aa_B	Gebouw L westgevel	4,50	11,99	8,71	2,11	12,37
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	11,92	8,65	2,05	12,30
I1b_A	gebouw I oostgevel	1,50	11,87	8,59	1,99	12,25
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	11,87	8,59	1,99	12,25
J1a_C	gebouw J westgevel	7,50	11,78	8,50	1,90	12,16
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	11,76	8,49	1,89	12,14
L1aa_A	Gebouw L westgevel	1,50	11,73	8,46	1,86	12,11
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	11,72	8,44	1,84	12,10
L1dd_B	Gebouw L westgevel	4,50	11,66	8,38	1,78	12,04
M1c_A	gebouw M zuidgevel	13,50	11,64	8,36	1,76	12,02
H1d_D	gebouw H zuidgevel	10,50	11,52	8,24	1,64	11,90
L1dd_A	Gebouw L westgevel	1,50	11,39	8,11	1,51	11,77
M1c_B	gebouw M zuidgevel	16,50	11,14	7,86	1,26	11,52
J1h_D	gebouw J oostgevel	10,50	11,12	7,85	1,25	11,50
M1c_D	gebouw M zuidgevel	10,50	11,12	7,84	1,24	11,50
D1a_C	gebouw D zuidgevel	7,50	11,07	7,79	1,19	11,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wiecherlinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wiecherlinckstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H1e_D	gebouw H zuidgevel	10,50	10,99	7,72	1,12	11,37
M1a_D	gebouw M zuidgevel	10,50	10,97	7,70	1,10	11,35
K1h_D	gebouw K1 oostgevel	10,50	10,87	7,59	0,99	11,25
M1c_C	gebouw M zuidgevel	19,50	10,84	7,57	0,97	11,22
J1a_B	gebouw J westgevel	4,50	10,79	7,51	0,91	11,17
D1a_A	gebouw D zuidgevel	1,50	10,72	7,44	0,84	11,10
D1a_B	gebouw D zuidgevel	4,50	10,58	7,31	0,71	10,96
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	10,54	7,26	0,66	10,92
L1p_D	Gebouw L oostgevel	10,50	10,52	7,25	0,65	10,90
J1a_A	gebouw J westgevel	1,50	10,48	7,20	0,60	10,86
I1l_D	gebouw I zuidgevel	10,50	10,46	7,19	0,59	10,84
H1d_C	gebouw H zuidgevel	7,50	10,33	7,06	0,46	10,71
M1c_C	gebouw M zuidgevel	7,50	10,33	7,05	0,45	10,71
M1a_C	gebouw M zuidgevel	7,50	10,28	7,01	0,41	10,66
M1g_F	gebouw M oostgevel	28,50	10,21	6,94	0,34	10,59
M1c_A	gebouw M zuidgevel	1,50	10,18	6,91	0,31	10,56
K1h_C	gebouw K1 oostgevel	7,50	10,09	6,82	0,22	10,47
M1a_A	gebouw M zuidgevel	1,50	10,03	6,75	0,15	10,41
M1c_B	gebouw M zuidgevel	4,50	9,98	6,70	0,10	10,36
M1g_E	gebouw M oostgevel	25,50	9,90	6,63	0,03	10,28
J1h_C	gebouw J oostgevel	7,50	9,87	6,60	0,00	10,25
L1p_E	Gebouw L oostgevel	13,50	9,85	6,57	-0,03	10,23
M1a_B	gebouw M zuidgevel	4,50	9,83	6,55	-0,05	10,21
G4e_E	gebouw G zuidgevel	13,50	9,82	6,54	-0,06	10,20
K1h_A	gebouw K1 oostgevel	1,50	9,82	6,55	-0,05	10,20
K1h_B	gebouw K1 oostgevel	4,50	9,77	6,50	-0,10	10,15
L1p_C	Gebouw L oostgevel	7,50	9,67	6,40	-0,20	10,05
H1e_C	gebouw H zuidgevel	7,50	9,66	6,39	-0,21	10,04
H1d_B	gebouw H zuidgevel	4,50	9,63	6,35	-0,25	10,01
M1g_D	gebouw M oostgevel	22,50	9,55	6,28	-0,32	9,93
M1d_D	gebouw M zuidgevel	10,50	9,51	6,23	-0,37	9,89
H1d_A	gebouw H zuidgevel	1,50	9,48	6,20	-0,40	9,86
I1r_A	gebouw I zuidgevel	16,50	9,43	6,15	-0,45	9,81
I1l_C	gebouw I zuidgevel	7,50	9,38	6,11	-0,49	9,76
M1g_C	gebouw M oostgevel	19,50	9,25	5,98	-0,62	9,63
G4e_D	gebouw G zuidgevel	10,50	9,03	5,75	-0,85	9,41
M1c_D	gebouw M zuidgevel	22,50	9,01	5,73	-0,87	9,39
J1h_B	gebouw J oostgevel	4,50	8,98	5,70	-0,90	9,36
M1d_A	gebouw M zuidgevel	1,50	8,96	5,69	-0,91	9,34
M1g_B	gebouw M oostgevel	16,50	8,94	5,66	-0,94	9,32
I1l_B	gebouw I zuidgevel	4,50	8,90	5,62	-0,98	9,28
H1e_B	gebouw H zuidgevel	4,50	8,89	5,62	-0,98	9,27
I1l_A	gebouw I zuidgevel	1,50	8,88	5,60	-1,00	9,26
M1d_C	gebouw M zuidgevel	7,50	8,87	5,59	-1,01	9,25
L1p_B	Gebouw L oostgevel	4,50	8,80	5,52	-1,08	9,18
M1d_B	gebouw M zuidgevel	4,50	8,73	5,45	-1,15	9,11
J1h_A	gebouw J oostgevel	1,50	8,67	5,39	-1,21	9,05
I1n_A	gebouw I zuidgevel	13,50	8,55	5,27	-1,33	8,93
H1e_A	gebouw H zuidgevel	1,50	8,50	5,23	-1,37	8,88
G4e_C	gebouw G zuidgevel	7,50	8,24	4,97	-1,63	8,62
H1a_A	gebouw H zuidgevel	19,50	8,04	4,76	-1,84	8,42
L1p_A	Gebouw L oostgevel	1,50	7,96	4,68	-1,92	8,34
G4e_B	gebouw G zuidgevel	4,50	7,91	4,64	-1,96	8,29
G4e_A	gebouw G zuidgevel	1,50	7,81	4,54	-2,06	8,19
I1a_D	gebouw I zuidgevel	10,50	7,23	3,95	-2,65	7,61
G4e_F	gebouw G zuidgevel	16,50	6,80	3,52	-3,08	7,18
I1a_C	gebouw I zuidgevel	7,50	6,66	3,38	-3,22	7,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wiecherlinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wiecherlinckstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1f_F	gebouw K1 zuidgevel	16,50	6,52	3,25	-3,35	6,90
I1a_A	gebouw I zuidgevel	1,50	6,29	3,02	-3,58	6,67
L1e_B	Gebouw L oostgevel	4,50	6,23	2,95	-3,65	6,61
I1a_B	gebouw I zuidgevel	4,50	6,16	2,89	-3,71	6,54
L1e_C	Gebouw L oostgevel	7,50	6,16	2,89	-3,71	6,54
L1e_A	Gebouw L oostgevel	1,50	6,07	2,79	-3,81	6,45
L1d_A	Gebouw L oostgevel	13,50	5,63	2,35	-4,25	6,01
K1f_E	gebouw K1 zuidgevel	13,50	5,14	1,86	-4,74	5,52
L1g_A	Gebouw L oostgevel	16,50	4,55	1,28	-5,32	4,93
L1c2_A	Gebouw L oostgevel	19,50	4,39	1,12	-5,48	4,77
K1f_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	4,21	0,93	-5,67	4,59
K1f_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	3,96	0,69	-5,91	4,34
K1f_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	3,78	0,51	-6,09	4,16
K1f_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	3,49	0,21	-6,39	3,87
J1c_C	gebouw J zuidgevel	22,50	3,47	0,20	-6,40	3,85
M1g_A	gebouw M zuidgevel	31,50	3,40	0,12	-6,48	3,78
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	3,12	-0,15	-6,75	3,50
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	3,03	-0,25	-6,85	3,41
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	3,02	-0,25	-6,85	3,40
J1c_B	gebouw J zuidgevel	19,50	2,99	-0,28	-6,88	3,37
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	2,89	-0,38	-6,98	3,27
M1c_E	gebouw M zuidgevel	25,50	2,55	-0,73	-7,33	2,93
J1c_A	gebouw J zuidgevel	16,50	2,52	-0,76	-7,36	2,90
J1e_C	gebouw J zuidgevel	22,50	2,16	-1,11	-7,71	2,54
J1g_C	gebouw J zuidgevel	22,50	2,15	-1,12	-7,72	2,53
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	1,99	-1,29	-7,89	2,37
J1e_B	gebouw J zuidgevel	19,50	1,75	-1,52	-8,12	2,13
J1g_B	gebouw J zuidgevel	19,50	1,74	-1,53	-8,13	2,12
J1b_B	gebouw J zuidgevel	4,50	1,53	-1,75	-8,35	1,91
J1b_A	gebouw J zuidgevel	1,50	1,52	-1,75	-8,35	1,90
L1a_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	1,43	-1,84	-8,44	1,81
J1b_E	gebouw J zuidgevel	13,50	1,42	-1,85	-8,45	1,80
J1d_A	gebouw J zuidgevel	1,50	1,37	-1,91	-8,51	1,75
J1d_B	gebouw J zuidgevel	4,50	1,37	-1,91	-8,51	1,75
J1b_C	gebouw J zuidgevel	7,50	1,35	-1,92	-8,52	1,73
J1e_A	gebouw J zuidgevel	16,50	1,35	-1,93	-8,53	1,73
J1g_A	gebouw J zuidgevel	16,50	1,34	-1,94	-8,54	1,72
J1d_E	gebouw J zuidgevel	13,50	1,25	-2,02	-8,62	1,63
J1d_C	gebouw J zuidgevel	7,50	1,18	-2,10	-8,70	1,56
J1f_A	gebouw J zuidgevel	1,50	1,18	-2,09	-8,69	1,56
J1f_B	gebouw J zuidgevel	4,50	1,18	-2,10	-8,70	1,56
J1b_D	gebouw J zuidgevel	10,50	1,12	-2,15	-8,75	1,50
J1f_E	gebouw J zuidgevel	13,50	1,02	-2,25	-8,85	1,40
J1f_C	gebouw J zuidgevel	7,50	0,97	-2,30	-8,90	1,35
J1d_D	gebouw J zuidgevel	10,50	0,95	-2,33	-8,93	1,33
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	16,50	0,84	-2,44	-9,04	1,22
L1b_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	0,76	-2,51	-9,11	1,14
J1f_D	gebouw J zuidgevel	10,50	0,73	-2,54	-9,14	1,11
M1e_D	gebouw M oostgevel	10,50	0,71	-2,56	-9,16	1,09
L1a_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	0,65	-2,62	-9,22	1,03
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	0,59	-2,69	-9,29	0,97
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	0,56	-2,72	-9,32	0,94
L1bb_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	0,55	-2,72	-9,32	0,93
M1e_C	gebouw M oostgevel	7,50	0,50	-2,78	-9,38	0,88
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	13,50	0,43	-2,85	-9,45	0,81
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	0,41	-2,86	-9,46	0,79
L1a_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	0,39	-2,88	-9,48	0,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege Wiecherlinkstraat incl. aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wiecherlinckstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M1e_B	gebouw M oostgevel	4,50	0,33	-2,95	-9,55	0,71
L1a_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	0,30	-2,98	-9,58	0,68
M1e_A	gebouw M oostgevel	1,50	0,23	-3,05	-9,65	0,61
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	0,19	-3,09	-9,69	0,57
L1a_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	0,19	-3,08	-9,68	0,57
L1b_F	Gebouw L zuidgevel	16,50	0,15	-3,13	-9,73	0,53
L1b_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	-0,12	-3,39	-9,99	0,26
L1b_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	-0,25	-3,53	-10,13	0,13
L1b_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	-0,30	-3,58	-10,18	0,08
L1b_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	-0,52	-3,80	-10,40	-0,14
L1c_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	-1,45	-4,72	-11,32	-1,07
M1c_C	gebouw M zuidgevel	37,50	-2,08	-5,36	-11,96	-1,70
M1c_B	gebouw M zuidgevel	34,50	-2,45	-5,72	-12,32	-2,07
L1cc_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	-2,76	-6,03	-12,63	-2,38
M1c_A	gebouw M zuidgevel	31,50	-2,81	-6,08	-12,68	-2,43
L1c_F	Gebouw L zuidgevel	16,50	-3,16	-6,44	-13,04	-2,78
M1c_F	gebouw M zuidgevel	28,50	-3,17	-6,44	-13,04	-2,79
L1h_A	Gebouw L oostgevel	19,50	-3,25	-6,53	-13,13	-2,87
L1c_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	-3,38	-6,66	-13,26	-3,00
L1c_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	-3,57	-6,84	-13,44	-3,19
L1c_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	-3,57	-6,84	-13,44	-3,19
L1c_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	-3,81	-7,08	-13,68	-3,43
L1m_A	Gebouw L oostgevel	19,50	-4,39	-7,66	-14,26	-4,01
L1l_A	Gebouw L oostgevel	16,50	-6,69	-9,96	-16,56	-6,31
M1g_B	gebouw M zuidgevel	34,50	--	--	--	--
M1g_C	gebouw M zuidgevel	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	64,78	62,06	55,54	65,49
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	64,68	61,96	55,44	65,39
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	64,45	61,73	55,21	65,16
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	64,32	61,60	55,07	65,03
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	13,50	64,17	61,44	54,92	64,88
K1f_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	64,04	61,35	54,84	64,78
K1f_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	63,98	61,29	54,79	64,72
K1b_B	gebouw K1 westgevel	4,50	64,01	61,09	54,47	64,58
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	4,50	63,84	61,16	54,64	64,58
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	16,50	63,85	61,12	54,60	64,56
K1f_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	63,80	61,11	54,61	64,54
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	7,50	63,80	61,12	54,62	64,54
L1b_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	63,71	61,04	54,54	64,46
K1b_C	gebouw K1 westgevel	7,50	63,87	60,96	54,35	64,45
L1a_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	63,70	61,03	54,53	64,45
L1c_B	Gebouw L zuidgevel	4,50	63,69	61,02	54,51	64,44
L1b_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	63,67	61,00	54,50	64,42
L1a_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	63,67	60,99	54,49	64,41
L1c_C	Gebouw L zuidgevel	7,50	63,65	60,98	54,47	64,40
J1b_B	gebouw J zuidgevel	4,50	63,64	60,97	54,46	64,39
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	10,50	63,64	60,95	54,45	64,38
J1b_C	gebouw J zuidgevel	7,50	63,62	60,95	54,44	64,37
J1d_B	gebouw J zuidgevel	4,50	63,56	60,89	54,38	64,31
K1f_E	gebouw K1 zuidgevel	13,50	63,57	60,88	54,37	64,31
J1d_C	gebouw J zuidgevel	7,50	63,54	60,87	54,36	64,29
L1a_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	63,52	60,84	54,34	64,26
L1b_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	63,51	60,84	54,34	64,26
J1f_B	gebouw J zuidgevel	4,50	63,50	60,83	54,33	64,25
J1f_C	gebouw J zuidgevel	7,50	63,49	60,82	54,31	64,24
L1c_D	Gebouw L zuidgevel	10,50	63,49	60,82	54,31	64,24
J1b_D	gebouw J zuidgevel	10,50	63,48	60,80	54,29	64,22
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	63,51	60,78	54,26	64,22
K1f_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	63,46	60,78	54,27	64,20
K1b_A	gebouw K1 westgevel	1,50	63,63	60,71	54,08	64,19
K1b_D	gebouw K1 westgevel	10,50	63,60	60,70	54,09	64,18
J1d_D	gebouw J zuidgevel	10,50	63,41	60,73	54,22	64,15
J1f_D	gebouw J zuidgevel	10,50	63,36	60,69	54,18	64,11
K1f_F	gebouw K1 zuidgevel	16,50	63,30	60,61	54,10	64,04
L1a_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	63,29	60,62	54,11	64,04
L1b_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	63,29	60,62	54,11	64,04
J1b_E	gebouw J zuidgevel	13,50	63,27	60,59	54,08	64,01
L1c_E	Gebouw L zuidgevel	13,50	63,26	60,59	54,08	64,01
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	1,50	63,24	60,57	54,05	63,98
J1d_E	gebouw J zuidgevel	13,50	63,20	60,53	54,02	63,95
J1f_E	gebouw J zuidgevel	13,50	63,18	60,51	54,00	63,93
L1b_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	63,18	60,51	54,00	63,93
L1a_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	63,14	60,47	53,96	63,89
L1c_A	Gebouw L zuidgevel	1,50	63,14	60,47	53,96	63,89
J1b_A	gebouw J zuidgevel	1,50	63,04	60,36	53,85	63,78
L1b_F	Gebouw L zuidgevel	16,50	63,01	60,34	53,83	63,76
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	63,00	60,31	53,80	63,74
L1c_F	Gebouw L zuidgevel	16,50	62,98	60,31	53,80	63,73
J1d_A	gebouw J zuidgevel	1,50	62,93	60,26	53,76	63,68
J1f_A	gebouw J zuidgevel	1,50	62,87	60,19	53,69	63,61
K1a_B	gebouw K1 westgevel	4,50	62,98	60,01	53,35	63,51
K1a_C	gebouw K1 westgevel	7,50	62,92	59,96	53,31	63,46
L1bb_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	62,71	60,04	53,53	63,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1cc_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	62,68	60,01	53,50	63,43
K1a_D	gebouw K1 westgevel	10,50	62,72	59,77	53,13	63,26
J1c_B	gebouw J zuidgevel	19,50	62,41	59,73	53,22	63,15
J1e_B	gebouw J zuidgevel	19,50	62,29	59,61	53,10	63,03
J1g_B	gebouw J zuidgevel	19,50	62,25	59,57	53,07	62,99
K1a_A	gebouw K1 westgevel	1,50	62,43	59,43	52,76	62,94
K2b_B	gebouw K2 westgevel	4,50	62,45	59,42	52,73	62,93
J1c_C	gebouw J zuidgevel	22,50	62,16	59,47	52,97	62,90
K2b_C	gebouw K2 westgevel	7,50	62,40	59,39	52,71	62,90
J1e_C	gebouw J zuidgevel	22,50	62,04	59,36	52,85	62,78
J1g_C	gebouw J zuidgevel	22,50	61,96	59,29	52,78	62,71
K2b_D	gebouw K2 westgevel	10,50	62,20	59,20	52,52	62,70
K2d_B	gebouw K2 westgevel	4,50	62,11	59,06	52,34	62,57
K2d_C	gebouw K2 westgevel	7,50	62,09	59,05	52,34	62,56
K2b_A	gebouw K2 westgevel	1,50	61,89	58,85	52,14	62,36
K2d_D	gebouw K2 westgevel	10,50	61,86	58,84	52,14	62,35
K2i_B	gebouw K2 westgevel	4,50	61,91	58,83	52,10	62,35
K2i_C	gebouw K2 westgevel	7,50	61,88	58,82	52,10	62,34
K1_B	gebouw K westgevel	16,50	61,71	58,81	52,20	62,29
K1_C	gebouw K westgevel	19,50	61,61	58,70	52,09	62,19
K2n_B	gebouw K2 westgevel	4,50	61,76	58,66	51,91	62,19
K2n_C	gebouw K2 westgevel	7,50	61,73	58,66	51,92	62,18
K2i_D	gebouw K2 westgevel	10,50	61,64	58,59	51,88	62,11
K2d_A	gebouw K2 westgevel	1,50	61,61	58,53	51,80	62,05
K2n_D	gebouw K2 westgevel	10,50	61,48	58,41	51,69	61,93
K2i_A	gebouw K2 westgevel	1,50	61,45	58,36	51,62	61,89
K2n_A	gebouw K2 westgevel	1,50	61,35	58,24	51,49	61,77
L1e_C	Gebouw L oostgevel	7,50	60,24	57,57	51,07	60,99
L1e_B	Gebouw L oostgevel	4,50	60,18	57,51	51,01	60,93
F1p_B	gebouw F westgevel	4,50	60,26	57,14	50,28	60,64
L1dd_C	Gebouw L westgevel	7,50	59,86	57,18	50,68	60,60
F1p_C	gebouw F westgevel	7,50	60,18	57,06	50,21	60,56
J1a_F	gebouw J westgevel	16,50	59,82	57,13	50,63	60,56
L1dd_B	Gebouw L westgevel	4,50	59,80	57,13	50,62	60,55
L1dd_D	Gebouw L westgevel	10,50	59,78	57,11	50,60	60,53
F1n_B	gebouw F westgevel	4,50	60,14	57,01	50,14	60,51
F1m_B	gebouw F westgevel	4,50	60,10	56,97	50,09	60,47
F1n_C	gebouw F westgevel	7,50	60,03	56,91	50,04	60,41
L1dd_E	Gebouw L westgevel	13,50	59,66	56,98	50,48	60,40
J1a_A	gebouw J westgevel	19,50	59,65	56,95	50,45	60,38
F1m_C	gebouw F westgevel	7,50	59,97	56,85	49,97	60,35
J1h_C	gebouw J oostgevel	7,50	59,58	56,91	50,41	60,33
F1p_D	gebouw F westgevel	10,50	59,92	56,80	49,96	60,31
J1h_B	gebouw J oostgevel	4,50	59,52	56,85	50,35	60,27
J1h_D	gebouw J oostgevel	10,50	59,50	56,83	50,33	60,25
F1p_A	gebouw F westgevel	1,50	59,84	56,72	49,86	60,22
J1h_E	gebouw J oostgevel	13,50	59,42	56,75	50,24	60,17
L1e_A	Gebouw L oostgevel	1,50	59,41	56,74	50,24	60,16
F1n_A	gebouw F westgevel	1,50	59,76	56,64	49,76	60,14
J1a_B	gebouw J westgevel	22,50	59,41	56,71	50,20	60,14
F1m_A	gebouw F westgevel	1,50	59,75	56,62	49,75	60,12
F1n_D	gebouw F westgevel	10,50	59,73	56,61	49,75	60,11
J1c_A	gebouw J zuidgevel	16,50	59,35	56,65	50,15	60,08
F1m_D	gebouw F westgevel	10,50	59,65	56,53	49,65	60,03
K2g_A	gebouw K2 westgevel	13,50	59,43	56,55	49,97	60,03
J1h_F	gebouw J oostgevel	16,50	59,28	56,60	50,10	60,02
F1p_E	gebouw F westgevel	13,50	59,57	56,46	49,63	59,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J1h_A	gebouw J oostgevel	19,50	59,12	56,45	49,94	59,87
K1h_B	gebouw K1 oostgevel	4,50	59,07	56,40	49,89	59,82
J1a_B	gebouw J westgevel	4,50	59,02	56,35	49,84	59,77
K1h_C	gebouw K1 oostgevel	7,50	59,01	56,34	49,83	59,76
F1n_E	gebouw F westgevel	13,50	59,36	56,26	49,40	59,75
L1dd_A	Gebouw L westgevel	1,50	58,99	56,31	49,81	59,73
K1_A	gebouw K westgevel	13,50	59,06	56,23	49,69	59,70
J1a_C	gebouw J westgevel	7,50	58,93	56,26	49,75	59,68
F1m_E	gebouw F westgevel	13,50	59,26	56,15	49,29	59,65
K1h_D	gebouw K1 oostgevel	10,50	58,86	56,18	49,68	59,60
J1a_E	gebouw J westgevel	13,50	58,83	56,14	49,64	59,57
J1h_B	gebouw J oostgevel	22,50	58,82	56,15	49,64	59,57
J1a_D	gebouw J westgevel	10,50	58,79	56,11	49,60	59,53
G1a_C	gebouw G westgevel	7,50	58,98	55,86	49,07	59,38
G1a_D	gebouw G westgevel	10,50	58,96	55,85	49,07	59,37
J1h_A	gebouw J oostgevel	1,50	58,59	55,92	49,42	59,34
G1a_B	gebouw G westgevel	4,50	58,86	55,73	48,94	59,26
J1g_A	gebouw J zuidgevel	16,50	58,35	55,66	49,16	59,09
L1_C	Gebouw L oostgevel	7,50	58,34	55,66	49,15	59,08
L1_D	Gebouw L oostgevel	10,50	58,33	55,65	49,15	59,07
J1a_A	gebouw J westgevel	1,50	58,31	55,64	49,13	59,06
K1h_A	gebouw K1 oostgevel	1,50	58,30	55,63	49,13	59,05
L1d_A	Gebouw L oostgevel	13,50	58,31	55,63	49,13	59,05
K2p_B	gebouw K2 westgevel	4,50	58,67	55,49	48,66	59,03
A1i_B	gebouw A westgevel	4,50	58,61	55,47	48,60	58,98
K2p_C	gebouw K2 westgevel	7,50	58,59	55,42	48,59	58,95
L1_B	Gebouw L oostgevel	4,50	58,20	55,52	49,02	58,94
A1i_C	gebouw A westgevel	7,50	58,56	55,42	48,54	58,92
F1q_B	gebouw F westgevel	19,50	58,45	55,36	48,55	58,86
J1e_A	gebouw J zuidgevel	16,50	58,00	55,31	48,81	58,74
L1h_A	Gebouw L oostgevel	19,50	57,95	55,28	48,77	58,70
A1i_D	gebouw A westgevel	10,50	58,33	55,19	48,31	58,69
K2p_D	gebouw K2 westgevel	10,50	58,33	55,15	48,32	58,69
L1f_A	Gebouw L oostgevel	10,50	57,94	55,27	48,76	58,69
F1o_B	gebouw F westgevel	19,50	58,22	55,12	48,29	58,62
G1a_A	gebouw G westgevel	1,50	58,17	55,05	48,27	58,58
A1i_A	gebouw A westgevel	1,50	58,15	55,01	48,14	58,52
F1n_B	gebouw F westgevel	19,50	58,12	55,02	48,18	58,52
L1aa_C	Gebouw L westgevel	7,50	57,74	55,07	48,57	58,49
L1l_A	Gebouw L oostgevel	16,50	57,75	55,07	48,57	58,49
K2p_A	gebouw K2 westgevel	1,50	58,09	54,91	48,09	58,45
L1aa_D	Gebouw L westgevel	10,50	57,68	55,00	48,50	58,42
A1i_E	gebouw A westgevel	13,50	58,04	54,90	48,03	58,41
L1aa_B	Gebouw L westgevel	4,50	57,65	54,98	48,47	58,40
L1i_A	Gebouw L oostgevel	13,50	57,49	54,82	48,31	58,24
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	10,50	57,84	54,67	47,83	58,20
A1h_B	gebouw A noordgevel	4,50	57,74	54,52	47,78	58,10
K2f_A	gebouw K2 westgevel	13,50	57,46	54,57	47,97	58,05
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	19,50	57,25	54,58	48,07	58,00
A1h_A	gebouw A noordgevel	1,50	57,57	54,35	47,62	57,94
L1p_D	Gebouw L oostgevel	10,50	57,16	54,48	47,98	57,90
L1p_E	Gebouw L oostgevel	13,50	57,15	54,46	47,95	57,89
L1p_C	Gebouw L oostgevel	7,50	57,09	54,42	47,91	57,84
A1h_B	gebouw A noordgevel	4,50	57,46	54,25	47,52	57,83
A1h_C	gebouw A noordgevel	7,50	57,41	54,20	47,44	57,77
A1h_A	gebouw A noordgevel	1,50	57,26	54,04	47,32	57,63
L1_A	Gebouw L oostgevel	1,50	56,87	54,19	47,69	57,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1m_A	Gebouw L oostgevel	19,50	56,87	54,19	47,69	57,61
L1p_B	Gebouw L oostgevel	4,50	56,82	54,15	47,64	57,57
A1h_C	gebouw A noordgevel	7,50	57,15	53,94	47,19	57,52
L1g_A	Gebouw L oostgevel	16,50	56,70	54,03	47,52	57,45
F1b_C	gebouw F zuidgevel	7,50	56,96	53,86	47,07	57,37
K2m_A	gebouw K2 westgevel	13,50	56,86	53,87	47,20	57,37
F1b_D	gebouw F zuidgevel	10,50	56,91	53,83	47,05	57,34
A1h_D	gebouw A noordgevel	10,50	56,97	53,77	46,99	57,33
F1b_B	gebouw F zuidgevel	4,50	56,86	53,76	46,96	57,27
F1b_E	gebouw F zuidgevel	13,50	56,76	53,69	46,92	57,20
A1i_B	gebouw A westgevel	19,50	56,77	53,66	46,78	57,15
A1h_D	gebouw A noordgevel	10,50	56,72	53,52	46,76	57,09
L1ee_A	Gebouw L zuidgevel	19,50	56,34	53,65	47,14	57,08
A1g_B	gebouw A noordgevel	4,50	56,68	53,45	46,76	57,05
L1aa_A	Gebouw L westgevel	1,50	56,30	53,63	47,12	57,05
F1b_F	gebouw F zuidgevel	16,50	56,53	53,47	46,71	56,98
L1j_A	Gebouw L oostgevel	16,50	56,24	53,56	47,05	56,98
A1f_A	gebouw A noordgevel	5,50	56,56	53,31	46,65	56,93
A1h_E	gebouw A noordgevel	13,50	56,48	53,28	46,50	56,84
L1c2_A	Gebouw L oostgevel	19,50	56,10	53,42	46,91	56,84
A1g_C	gebouw A noordgevel	7,50	56,41	53,19	46,48	56,78
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,50	56,33	53,27	46,53	56,78
A1g_A	gebouw A noordgevel	1,50	56,39	53,15	46,48	56,77
B1d_B	gebouw B1 noordgevel	4,50	56,30	53,04	46,41	56,68
G2b_A	gebouw G westgevel	13,50	56,22	53,17	46,45	56,68
B1d_A	gebouw B1 noordgevel	1,50	56,27	53,01	46,39	56,65
F1b_A	gebouw F zuidgevel	1,50	56,20	53,11	46,31	56,62
A1f_B	gebouw A noordgevel	4,50	56,21	52,97	46,30	56,59
A1f_B	gebouw A noordgevel	8,50	56,16	52,92	46,24	56,53
A1h_E	gebouw A noordgevel	13,50	56,16	52,96	46,19	56,53
L1x_C	Gebouw L westgevel	7,50	55,76	53,08	46,57	56,50
B2i_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	56,11	52,85	46,23	56,49
B2i_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	56,10	52,83	46,22	56,48
A1g_D	gebouw A noordgevel	10,50	56,03	52,81	46,10	56,40
L1x_B	Gebouw L westgevel	4,50	55,65	52,98	46,46	56,39
A1f_C	gebouw A noordgevel	7,50	56,01	52,77	46,09	56,38
L1n_A	Gebouw L oostgevel	19,50	55,61	52,93	46,42	56,35
A1f_A	gebouw A noordgevel	1,50	55,89	52,64	45,99	56,27
B2g_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	55,88	52,62	46,00	56,26
B2g_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	55,86	52,60	45,98	56,24
B1d_C	gebouw B1 noordgevel	7,50	55,85	52,60	45,96	56,23
L1o_A	Gebouw L oostgevel	16,50	55,37	52,68	46,18	56,11
L1p_A	Gebouw L oostgevel	1,50	55,36	52,68	46,18	56,10
F1q_A	gebouw F westgevel	16,50	55,62	52,59	45,85	56,09
K2l_A	gebouw K2 westgevel	13,50	55,71	52,54	45,72	56,08
B2i_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	55,67	52,41	45,78	56,05
L1k_A	Gebouw L oostgevel	19,50	55,31	52,62	46,12	56,05
A1h_F	gebouw A noordgevel	16,50	55,67	52,47	45,69	56,03
A1f_D	gebouw A noordgevel	10,50	55,62	52,39	45,69	55,99
B2e_B	gebouw B2 noordgevel	4,50	55,59	52,32	45,71	55,97
B2e_A	gebouw B2 noordgevel	1,50	55,57	52,31	45,70	55,95
A1i_B	gebouw A westgevel	25,50	55,54	52,43	45,58	55,93
G3c_A	gebouw G westgevel	16,50	55,38	52,37	45,67	55,87
A1f_C	gebouw A noordgevel	11,50	55,49	52,26	45,57	55,86
B2g_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	55,43	52,17	45,55	55,81
A1g_E	gebouw A noordgevel	13,50	55,40	52,18	45,46	55,77
F1k_B	gebouw F noordgevel	4,50	55,42	52,27	45,36	55,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F1k_C	gebouw F noordgevel	7,50	55,41	52,27	45,36	55,77
B1d_D	gebouw B1 noordgevel	10,50	55,24	51,99	45,34	55,62
F1k_D	gebouw F noordgevel	10,50	55,19	52,05	45,14	55,55
M1c_C	gebouw M zuidgevel	37,50	54,79	52,10	45,59	55,53
B2e_C	gebouw B2 noordgevel	7,50	55,13	51,87	45,25	55,51
A1f_E	gebouw A noordgevel	13,50	55,05	51,82	45,12	55,42
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	16,50	54,67	51,99	45,49	55,41
M1c_B	gebouw M zuidgevel	34,50	54,66	51,97	45,47	55,40
M1c_A	gebouw M zuidgevel	31,50	54,58	51,89	45,39	55,32
A1f_D	gebouw A noordgevel	14,50	54,92	51,69	45,00	55,29
F1k_E	gebouw F noordgevel	13,50	54,90	51,76	44,85	55,26
A1g_F	gebouw A noordgevel	16,50	54,87	51,65	44,92	55,24
G4d_A	gebouw G westgevel	19,50	54,66	51,69	45,03	55,19
A1a_C	gebouw A zuidgevel	7,50	54,82	51,69	44,79	55,18
A1a_B	gebouw A zuidgevel	4,50	54,76	51,64	44,74	55,13
F1k_A	gebouw F noordgevel	1,50	54,74	51,59	44,68	55,09
A1a_D	gebouw A zuidgevel	10,50	54,66	51,53	44,64	55,03
M1c_F	gebouw M zuidgevel	28,50	54,29	51,59	45,09	55,02
K2e_A	gebouw K2 westgevel	13,50	54,61	51,43	44,62	54,97
F1k_F	gebouw F noordgevel	16,50	54,58	51,43	44,53	54,93
C2j_A	gebouw C oostgevel	1,50	54,46	51,25	44,66	54,88
C2j_B	gebouw C oostgevel	4,50	54,43	51,23	44,64	54,85
A1a_E	gebouw A zuidgevel	13,50	54,45	51,32	44,43	54,82
L1x_A	Gebouw L westgevel	1,50	54,08	51,40	44,89	54,82
A1f_E	gebouw A noordgevel	17,50	54,41	51,18	44,48	54,78
A1f_F	gebouw A noordgevel	16,50	54,36	51,13	44,43	54,73
A1g_A	gebouw A noordgevel	19,50	54,34	51,13	44,39	54,71
M1c_E	gebouw M zuidgevel	25,50	53,94	51,25	44,73	54,67
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,50	54,27	51,13	44,22	54,63
C2k_B	gebouw C noordgevel	4,50	54,23	50,96	44,36	54,61
M1c_C	gebouw M zuidgevel	19,50	53,87	51,17	44,67	54,60
F1o_A	gebouw F westgevel	16,50	54,13	51,09	44,31	54,58
A1a_C	gebouw A zuidgevel	7,50	54,20	51,07	44,17	54,56
M1d_D	gebouw M zuidgevel	10,50	53,77	51,09	44,59	54,51
I1a_D	gebouw I zuidgevel	10,50	53,75	51,08	44,57	54,50
M1c_B	gebouw M zuidgevel	16,50	53,76	51,07	44,57	54,50
I1a_C	gebouw I zuidgevel	7,50	53,75	51,07	44,57	54,49
A1a_A	gebouw A zuidgevel	1,50	54,10	50,97	44,08	54,47
A1a_D	gebouw A zuidgevel	10,50	54,10	50,96	44,07	54,46
C2k_A	gebouw C noordgevel	1,50	54,07	50,81	44,21	54,46
M1c_D	gebouw M zuidgevel	22,50	53,72	51,03	44,52	54,46
A1a_B	gebouw A zuidgevel	4,50	54,08	50,95	44,05	54,44
L1bb_A	Gebouw L westgevel	13,50	53,69	51,01	44,50	54,43
F1n_A	gebouw F westgevel	16,50	53,97	50,92	44,13	54,41
M1e_D	gebouw M oostgevel	10,50	53,63	50,93	44,42	54,36
A1f_F	gebouw A noordgevel	20,50	53,98	50,75	44,04	54,35
A1a_E	gebouw A zuidgevel	13,50	53,94	50,81	43,92	54,31
C2f_B	gebouw C oostgevel	4,50	53,86	50,66	44,08	54,29
A1g_B	gebouw A noordgevel	22,50	53,90	50,69	43,94	54,27
M1d_C	gebouw M zuidgevel	7,50	53,50	50,82	44,32	54,24
C2f_A	gebouw C oostgevel	1,50	53,74	50,55	43,97	54,17
I1a_B	gebouw I zuidgevel	4,50	53,40	50,73	44,22	54,15
A1a_F	gebouw A zuidgevel	16,50	53,75	50,64	43,76	54,13
M1c_A	gebouw M zuidgevel	13,50	53,35	50,67	44,16	54,09
M1e_C	gebouw M oostgevel	7,50	53,31	50,61	44,10	54,04
A1g_C	gebouw A noordgevel	25,50	53,54	50,33	43,58	53,91
M1c_D	gebouw M zuidgevel	10,50	53,10	50,41	43,91	53,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1i_A	gebouw A westgevel	16,50	53,37	50,27	43,40	53,76
I1n_A	gebouw I zuidgevel	13,50	52,90	50,23	43,72	53,65
A1a_A	gebouw A zuidgevel	1,50	53,22	50,09	43,20	53,59
M1f_D	gebouw M oostgevel	10,50	52,85	50,15	43,64	53,58
M1g_D	gebouw M oostgevel	22,50	52,85	50,14	43,63	53,57
M1g_B	gebouw M oostgevel	16,50	52,82	50,12	43,61	53,55
M1g_C	gebouw M oostgevel	19,50	52,83	50,11	43,61	53,55
M1g_E	gebouw M oostgevel	25,50	52,82	50,11	43,61	53,55
M1g_F	gebouw M oostgevel	28,50	52,78	50,08	43,57	53,51
M1g_A	gebouw M zuidgevel	31,50	52,67	49,96	43,46	53,40
M1a_D	gebouw M zuidgevel	10,50	52,64	49,95	43,44	53,38
M1c_C	gebouw M zuidgevel	7,50	52,64	49,96	43,45	53,38
I1b_D	gebouw I oostgevel	10,50	52,63	49,94	43,43	53,37
M1d_B	gebouw M zuidgevel	4,50	52,60	49,91	43,41	53,34
F1c_E	gebouw F zuidgevel	13,50	52,88	49,80	43,04	53,31
D1_B	gebouw D oostgevel	4,50	52,87	49,68	43,09	53,30
M1g_B	gebouw M zuidgevel	34,50	52,54	49,83	43,33	53,27
G4g_F	gebouw G noordgevel	16,50	52,77	49,70	42,94	53,21
I1r_A	gebouw I zuidgevel	16,50	52,46	49,79	43,28	53,21
M1g_C	gebouw M zuidgevel	37,50	52,45	49,74	43,24	53,18
F1c_D	gebouw F zuidgevel	10,50	52,69	49,60	42,82	53,11
M1e_B	gebouw M oostgevel	4,50	52,35	49,66	43,15	53,09
M1h_D	gebouw M oostgevel	10,50	52,36	49,65	43,14	53,08
I1b_C	gebouw I oostgevel	7,50	52,33	49,65	43,14	53,07
M1f_C	gebouw M oostgevel	7,50	52,30	49,60	43,08	53,03
L1u_A	Gebouw L westgevel	10,50	52,28	49,60	43,09	53,02
G4g_E	gebouw G noordgevel	13,50	52,58	49,49	42,70	53,00
L1ca_A	Gebouw L westgevel	19,50	52,26	49,58	43,07	53,00
M1g_A	gebouw M oostgevel	13,50	52,28	49,56	43,06	53,00
G1h_A	gebouw G noordgevel	19,50	52,55	49,47	42,68	52,97
F1c_C	gebouw F zuidgevel	7,50	52,53	49,43	42,65	52,95
G4g_D	gebouw G noordgevel	10,50	52,51	49,41	42,61	52,92
D1_A	gebouw D oostgevel	1,50	52,40	49,21	42,62	52,83
M1a_C	gebouw M zuidgevel	7,50	52,08	49,39	42,88	52,82
G4g_C	gebouw G noordgevel	7,50	52,34	49,23	42,43	52,75
I1b_B	gebouw I oostgevel	4,50	51,99	49,31	42,80	52,73
F1c_B	gebouw F zuidgevel	4,50	52,25	49,15	42,36	52,66
M1c_B	gebouw M zuidgevel	4,50	51,77	49,08	42,58	52,51
B1e_B	gebouw B1 westgevel	4,50	52,11	48,86	42,22	52,49
I1a_A	gebouw I zuidgevel	1,50	51,68	49,00	42,50	52,42
M1d_A	gebouw M zuidgevel	1,50	51,67	48,98	42,48	52,41
M1h_C	gebouw M oostgevel	7,50	51,67	48,96	42,45	52,39
G4g_B	gebouw G noordgevel	4,50	51,96	48,85	42,05	52,37
A1b_D	gebouw A zuidgevel	10,50	52,00	48,86	41,95	52,36
A1b_C	gebouw A zuidgevel	25,50	51,93	48,86	42,03	52,35
A1b_C	gebouw A zuidgevel	7,50	51,96	48,82	41,91	52,32
B1e_C	gebouw B1 westgevel	7,50	51,94	48,69	42,04	52,32
M1e_A	gebouw M oostgevel	1,50	51,47	48,77	42,26	52,20
M1f_B	gebouw M oostgevel	4,50	51,46	48,75	42,24	52,18
B1e_A	gebouw B1 westgevel	1,50	51,77	48,52	41,88	52,15
A1b_E	gebouw A zuidgevel	13,50	51,78	48,64	41,74	52,14
C2h_A	gebouw C oostgevel	7,50	51,72	48,52	41,93	52,14
A1b_F	gebouw A zuidgevel	16,50	51,77	48,64	41,74	52,13
M1a_B	gebouw M zuidgevel	4,50	51,33	48,64	42,13	52,07
A1b_A	gebouw A zuidgevel	19,50	51,67	48,56	41,68	52,05
F1j_E	gebouw F noordgevel	13,50	51,64	48,50	41,60	52,00
A1b_B	gebouw A zuidgevel	4,50	51,62	48,48	41,57	51,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F1j_D	gebouw F noordgevel	10,50	51,61	48,47	41,56	51,97
F1j_C	gebouw F noordgevel	7,50	51,51	48,36	41,46	51,86
A1i_A	gebouw A westgevel	22,50	51,43	48,35	41,51	51,84
A1b_B	gebouw A zuidgevel	22,50	51,43	48,32	41,43	51,81
M1c_A	gebouw M zuidgevel	1,50	51,03	48,34	41,83	51,77
C2g_A	gebouw C oostgevel	7,50	51,34	48,08	41,48	51,73
M1o_C	gebouw M zuidgevel	37,50	51,05	48,29	41,74	51,73
H1a_A	gebouw H zuidgevel	19,50	51,02	48,27	41,76	51,72
M1h_B	gebouw M oostgevel	4,50	50,98	48,27	41,76	51,70
D1e_A	gebouw D noordgevel	1,50	51,27	48,02	41,42	51,66
I1b_A	gebouw I oostgevel	1,50	50,89	48,20	41,70	51,63
C2c_A	gebouw C oostgevel	7,50	51,13	47,87	41,27	51,52
F1j_B	gebouw F noordgevel	4,50	51,16	48,02	41,11	51,52
M1a_A	gebouw M zuidgevel	1,50	50,75	48,05	41,54	51,48
C2i_A	gebouw C oostgevel	7,50	51,01	47,88	41,30	51,47
M1f_A	gebouw M oostgevel	1,50	50,75	48,03	41,52	51,47
M1o_B	gebouw M zuidgevel	34,50	50,76	48,00	41,45	51,44
F1c_A	gebouw F zuidgevel	1,50	50,86	47,79	41,04	51,30
M1h_A	gebouw M oostgevel	1,50	50,47	47,76	41,25	51,19
C2d_A	gebouw C oostgevel	7,50	50,72	47,54	40,95	51,15
M1o_A	gebouw M zuidgevel	31,50	50,41	47,65	41,10	51,09
G4g_A	gebouw G noordgevel	1,50	50,59	47,52	40,75	51,03
B2d_A	gebouw C westgevel	1,50	50,57	47,31	40,71	50,96
I1c_E	gebouw I oostgevel	13,50	50,21	47,51	41,00	50,94
I1c_F	gebouw I oostgevel	16,50	50,06	47,36	40,85	50,79
L1w_A	Gebouw L westgevel	19,50	49,96	47,27	40,76	50,70
I1c_D	gebouw I oostgevel	10,50	49,96	47,26	40,76	50,69
M1o_C	gebouw M westgevel	19,50	49,90	47,17	40,62	50,60
A1c_D	gebouw A zuidgevel	10,50	50,12	46,98	40,07	50,48
M1o_F	gebouw M westgevel	28,50	49,80	47,05	40,49	50,48
M1o_B	gebouw M westgevel	16,50	49,69	46,96	40,42	50,39
I1c_C	gebouw I oostgevel	7,50	49,63	46,94	40,43	50,37
A1b_A	gebouw A zuidgevel	1,50	50,00	46,86	39,96	50,36
I1d_F	gebouw I oostgevel	16,50	49,63	46,93	40,43	50,36
A1c_C	gebouw A zuidgevel	7,50	49,89	46,76	39,85	50,25
A1c_E	gebouw A zuidgevel	13,50	49,89	46,76	39,85	50,25
B2d_B	gebouw C westgevel	4,50	49,76	46,50	39,89	50,14
D1d_D	gebouw D oostgevel	10,50	49,58	46,61	40,06	50,14
I1d_E	gebouw I oostgevel	13,50	49,38	46,69	40,18	50,12
L1y_A	Gebouw L westgevel	13,50	49,37	46,68	40,17	50,11
A1c_F	gebouw A zuidgevel	16,50	49,65	46,52	39,62	50,01
F1j_A	gebouw F noordgevel	1,50	49,58	46,44	39,54	49,94
L1v_A	Gebouw L westgevel	16,50	49,18	46,48	39,96	49,91
M1o_E	gebouw M westgevel	25,50	49,21	46,45	39,89	49,89
D1d_C	gebouw D oostgevel	7,50	49,25	46,26	39,71	49,80
I1c_B	gebouw I oostgevel	4,50	49,06	46,38	39,87	49,80
J1j_C	gebouw J noordgevel	22,50	49,06	46,32	39,81	49,77
A1c_B	gebouw A zuidgevel	4,50	49,36	46,22	39,31	49,72
B1g_C	gebouw B1 westgevel	7,50	49,35	46,17	39,35	49,71
J1i_E	gebouw J noordgevel	13,50	48,94	46,24	39,73	49,67
M1p_D	gebouw M westgevel	10,50	48,93	46,24	39,73	49,67
C2e_A	gebouw C oostgevel	7,50	49,13	46,05	39,49	49,63
D1d_B	gebouw D oostgevel	4,50	48,98	45,99	39,44	49,53
M1o_A	gebouw M westgevel	13,50	48,67	45,95	39,41	49,38
I1d_D	gebouw I oostgevel	10,50	48,62	45,94	39,43	49,36
I1c_A	gebouw I oostgevel	1,50	48,59	45,89	39,38	49,32
M1o_D	gebouw M westgevel	22,50	48,60	45,84	39,27	49,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D1d_A	gebouw D oostgevel	1,50	48,65	45,73	39,18	49,24
M1p_C	gebouw M westgevel	7,50	48,48	45,79	39,27	49,21
B1g_B	gebouw B1 westgevel	4,50	48,82	45,64	38,84	49,19
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	13,50	48,46	45,76	39,26	49,19
J1j_A	gebouw J noordgevel	16,50	48,43	45,72	39,21	49,15
J1i_D	gebouw J noordgevel	10,50	48,14	45,45	38,94	48,88
E1i_F	gebouw E noordgevel	16,50	48,49	45,35	38,53	48,87
I1d_C	gebouw I oostgevel	7,50	48,07	45,39	38,88	48,81
C2b_A	gebouw C oostgevel	7,50	48,31	45,10	38,50	48,72
E1i_E	gebouw E noordgevel	13,50	48,27	45,13	38,30	48,65
J1i_C	gebouw J noordgevel	7,50	47,90	45,21	38,69	48,63
A1d_D	gebouw A oostgevel	10,50	48,14	44,90	38,29	48,53
M1p_B	gebouw M westgevel	4,50	47,76	45,07	38,56	48,50
J1l_C	gebouw J noordgevel	22,50	47,78	45,03	38,51	48,48
A1d_C	gebouw A oostgevel	7,50	48,08	44,83	38,22	48,47
M1n_C	gebouw M westgevel	7,50	47,73	45,02	38,50	48,45
A1d_B	gebouw A oostgevel	4,50	48,01	44,74	38,14	48,39
A1d_E	gebouw A oostgevel	13,50	47,97	44,75	38,14	48,37
E1i_D	gebouw E noordgevel	10,50	47,87	44,71	37,87	48,24
M1n_D	gebouw M westgevel	10,50	47,51	44,79	38,25	48,22
J1j_B	gebouw J noordgevel	19,50	47,45	44,72	38,20	48,16
I1d_B	gebouw I oostgevel	4,50	47,35	44,66	38,16	48,09
M1p_A	gebouw M westgevel	1,50	47,33	44,64	38,12	48,06
E1i_C	gebouw E noordgevel	7,50	47,62	44,46	37,61	47,98
J1i_B	gebouw J noordgevel	4,50	47,16	44,47	37,95	47,89
A1c_A	gebouw A zuidgevel	1,50	47,50	44,37	37,47	47,86
C2p_A	gebouw C oostgevel	10,50	47,29	44,27	37,72	47,82
L1r_C	Gebouw L noordgevel	12,70	47,10	44,37	37,86	47,81
D1c_D	gebouw D zuidgevel	10,50	47,15	44,34	37,77	47,80
E1h_F	gebouw E noordgevel	16,50	47,38	44,24	37,41	47,76
M1m_D	gebouw M westgevel	10,50	47,11	44,28	37,66	47,73
I1d_A	gebouw I oostgevel	1,50	46,97	44,28	37,77	47,71
M1n_B	gebouw M westgevel	4,50	46,97	44,26	37,73	47,69
A1d_A	gebouw A oostgevel	1,50	47,25	44,00	37,39	47,64
B1g_A	gebouw B1 westgevel	1,50	47,28	44,10	37,29	47,64
E1i_B	gebouw E noordgevel	4,50	47,11	43,95	37,11	47,48
M1n_A	gebouw M westgevel	1,50	46,64	43,93	37,41	47,36
E1a_F	gebouw E zuidgevel	16,50	46,93	43,82	37,05	47,34
B2k_C	gebouw B1 westgevel	7,50	46,91	43,65	37,05	47,30
D1c_C	gebouw D zuidgevel	7,50	46,56	43,76	37,18	47,21
D1c_A	gebouw D zuidgevel	1,50	46,53	43,74	37,19	47,19
B2k_D	gebouw B1 westgevel	10,50	46,79	43,54	36,93	47,18
M1m_C	gebouw M westgevel	7,50	46,52	43,70	37,08	47,14
B1f_A	gebouw B1 westgevel	10,50	46,74	43,54	36,80	47,12
B2k_B	gebouw B1 westgevel	4,50	46,72	43,46	36,86	47,11
C2s_A	gebouw C oostgevel	10,50	46,54	43,51	36,95	47,07
E1j_F	gebouw E westgevel	16,50	46,59	43,54	36,76	47,03
L1r_B	Gebouw L noordgevel	9,30	46,30	43,57	37,05	47,01
E1h_E	gebouw E noordgevel	13,50	46,62	43,50	36,64	47,00
L1q_E	Gebouw L noordgevel	13,50	46,30	43,56	37,04	47,00
L1qq_E	Gebouw L noordgevel	13,50	46,30	43,56	37,04	47,00
G4e_F	gebouw G zuidgevel	16,50	46,30	43,54	37,02	46,99
D1c_B	gebouw D zuidgevel	4,50	46,29	43,49	36,93	46,95
E1a_E	gebouw E zuidgevel	13,50	46,56	43,43	36,63	46,95
L1s_B	Gebouw L noordgevel	9,30	46,24	43,51	36,99	46,95
J1i_A	gebouw J noordgevel	1,50	46,15	43,46	36,94	46,88
C2l_A	gebouw C noordgevel	10,50	46,36	43,15	36,54	46,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1q_D	Gebouw L noordgevel	10,50	46,06	43,32	36,80	46,76
L1qq_D	Gebouw L noordgevel	10,50	46,06	43,32	36,80	46,76
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	19,50	46,18	43,15	36,42	46,65
E1a_D	gebouw E zuidgevel	10,50	46,25	43,10	36,29	46,63
L1t_C	Gebouw L noordgevel	7,50	45,88	43,15	36,64	46,59
A1e_B	gebouw A oostgevel	25,50	46,09	42,96	36,39	46,56
C2n_D	gebouw C westgevel	10,50	46,15	42,92	36,31	46,55
E1h_D	gebouw E noordgevel	10,50	46,17	43,04	36,15	46,54
E1a_C	gebouw E zuidgevel	7,50	45,99	42,84	36,03	46,37
J1n_C	gebouw J noordgevel	22,50	45,71	42,90	36,35	46,36
M1m_B	gebouw M westgevel	4,50	45,74	42,91	36,30	46,36
H1g_C	gebouw H noordgevel	7,50	45,72	42,70	36,02	46,21
C2n_C	gebouw C westgevel	7,50	45,81	42,56	35,95	46,20
E1h_C	gebouw E noordgevel	7,50	45,82	42,69	35,80	46,19
E1i_A	gebouw E noordgevel	1,50	45,81	42,65	35,81	46,18
D1g_A	gebouw D noordgevel	10,50	45,66	42,48	35,85	46,08
L1r_A	Gebouw L noordgevel	5,90	45,37	42,64	36,11	46,08
L1s_A	Gebouw L noordgevel	5,90	45,32	42,59	36,07	46,03
J1l_A	gebouw J noordgevel	16,50	45,31	42,57	36,04	46,01
J1l_B	gebouw J noordgevel	19,50	45,33	42,56	36,03	46,01
A1e_B	gebouw A westgevel	19,50	45,53	42,30	35,71	45,94
E1j_E	gebouw E westgevel	13,50	45,55	42,43	35,59	45,94
L1q_C	Gebouw L noordgevel	7,50	45,20	42,45	35,92	45,89
L1qq_C	Gebouw L noordgevel	7,50	45,20	42,45	35,92	45,89
M1m_A	gebouw M westgevel	1,50	45,25	42,44	35,84	45,89
L1t_B	Gebouw L noordgevel	4,50	45,12	42,39	35,87	45,83
D1a_C	gebouw D zuidgevel	7,50	45,20	42,32	35,71	45,79
E1j_D	gebouw E westgevel	10,50	45,29	42,16	35,30	45,67
H1g_B	gebouw H noordgevel	4,50	45,10	42,11	35,46	45,62
I1i_C	gebouw I noordgevel	7,50	45,12	42,03	35,21	45,53
D1a_B	gebouw D zuidgevel	4,50	44,89	42,03	35,43	45,50
B2j_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	45,04	41,87	35,26	45,47
G4f_F	gebouw G oostgevel	16,50	44,78	42,03	35,49	45,47
D1a_A	gebouw D zuidgevel	1,50	44,83	42,00	35,41	45,46
L1t_A	Gebouw L noordgevel	1,50	44,71	41,97	35,45	45,41
E1a_B	gebouw E zuidgevel	4,50	44,97	41,82	35,02	45,35
H1e_D	gebouw H zuidgevel	10,50	44,63	41,92	35,40	45,35
E1h_B	gebouw E noordgevel	4,50	44,95	41,82	34,93	45,32
E1j_C	gebouw E westgevel	7,50	44,95	41,81	34,96	45,32
E1b_D	gebouw E zuidgevel	10,50	44,93	41,78	34,97	45,31
M1i_D	gebouw M noordgevel	10,50	44,80	41,66	35,01	45,24
B1c_D	gebouw B1 oostgevel	10,50	44,79	41,56	34,96	45,19
H1g_A	gebouw H noordgevel	1,50	44,52	41,57	34,95	45,07
M1k_C	gebouw M noordgevel	37,50	44,67	41,47	34,70	45,04
L1q_B	Gebouw L noordgevel	4,50	44,33	41,57	35,04	45,02
L1qq_B	Gebouw L noordgevel	4,50	44,33	41,57	35,04	45,02
B2h_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	44,53	41,36	34,74	44,96
E1c_B	gebouw E zuidgevel	16,50	44,53	41,43	34,67	44,95
M1k_B	gebouw M noordgevel	34,50	44,59	41,38	34,62	44,95
F1i_A	gebouw F oostgevel	16,50	44,54	41,43	34,62	44,94
B1c_C	gebouw B1 oostgevel	7,50	44,53	41,28	34,68	44,92
H1e_C	gebouw H zuidgevel	7,50	44,17	41,47	34,94	44,89
M1k_A	gebouw M noordgevel	31,50	44,47	41,27	34,51	44,84
E1b_C	gebouw E zuidgevel	7,50	44,44	41,30	34,49	44,83
B2f_A	gebouw B2 noordgevel	10,50	44,30	41,08	34,44	44,70
M1k_F	gebouw M zuidgevel	28,50	44,34	41,13	34,37	44,70
H1d_D	gebouw H zuidgevel	10,50	43,96	41,26	34,74	44,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I1i_B	gebouw I noordgevel	4,50	44,25	41,17	34,37	44,67
M1i_C	gebouw M noordgevel	7,50	44,23	41,08	34,43	44,66
F1i_B	gebouw F oostgevel	19,50	44,27	41,12	34,31	44,65
H1f_A	gebouw H noordgevel	10,50	44,08	41,15	34,54	44,65
L1q_F	Gebouw L noordgevel	16,50	43,95	41,14	34,60	44,61
C2t_D	gebouw C westgevel	10,50	44,15	41,02	34,33	44,58
I1j_A	gebouw I noordgevel	10,50	44,11	41,04	34,30	44,56
I1g_C	gebouw I noordgevel	7,50	44,08	41,01	34,20	44,50
I1e_D	gebouw I noordgevel	10,50	44,05	40,99	34,20	44,49
C2n_B	gebouw C westgevel	4,50	44,09	40,85	34,24	44,48
M1j_D	gebouw M noordgevel	10,50	44,01	40,90	34,21	44,45
M1k_E	gebouw M zuidgevel	25,50	44,08	40,87	34,12	44,45
K1m_F	gebouw K1 noordgevel	16,50	43,87	40,97	34,32	44,44
M1k_B	gebouw M zuidgevel	16,50	44,03	40,87	34,15	44,43
E1j_B	gebouw E westgevel	4,50	44,02	40,88	34,04	44,40
M1k_C	gebouw M zuidgevel	19,50	43,97	40,79	34,05	44,36
F1h_E	gebouw F oostgevel	13,50	43,89	40,83	34,13	44,35
E1f_D	gebouw E noordgevel	10,50	43,94	40,80	33,97	44,32
E1h_A	gebouw E noordgevel	1,50	43,90	40,77	33,89	44,27
C2a_A	gebouw C oostgevel	10,50	43,75	40,66	34,08	44,24
M1k_D	gebouw M zuidgevel	22,50	43,87	40,66	33,92	44,24
C2o_A	gebouw C zuidgevel	10,50	43,58	40,73	34,20	44,22
J1n_B	gebouw J noordgevel	19,50	43,58	40,75	34,19	44,22
H1d_C	gebouw H zuidgevel	7,50	43,47	40,77	34,25	44,20
E1a_A	gebouw E zuidgevel	1,50	43,77	40,61	33,83	44,15
L1q_A	Gebouw L noordgevel	1,50	43,42	40,65	34,12	44,10
L1qq_A	Gebouw L noordgevel	1,50	43,42	40,65	34,12	44,10
M1k_A	gebouw M zuidgevel	13,50	43,59	40,50	33,84	44,05
D1f_B	gebouw D noordgevel	7,50	43,64	40,43	33,80	44,04
J1n_A	gebouw J noordgevel	16,50	43,35	40,57	34,01	44,02
M1i_B	gebouw M noordgevel	4,50	43,52	40,41	33,76	43,97
F1h_D	gebouw F oostgevel	10,50	43,49	40,41	33,69	43,94
E1f_C	gebouw E noordgevel	7,50	43,55	40,41	33,56	43,92
A1e_A	gebouw A oostgevel	22,50	43,39	40,31	33,75	43,89
H1e_B	gebouw H zuidgevel	4,50	43,12	40,42	33,90	43,85
I1e_C	gebouw I noordgevel	7,50	43,40	40,35	33,55	43,84
M1j_C	gebouw M noordgevel	7,50	43,38	40,26	33,57	43,81
E1b_B	gebouw E zuidgevel	4,50	43,41	40,27	33,46	43,80
I1i_A	gebouw I noordgevel	1,50	43,34	40,28	33,52	43,79
F1g_E	gebouw F oostgevel	13,50	43,35	40,25	33,48	43,77
M1l_D	gebouw M noordgevel	10,50	43,30	40,24	33,51	43,75
I1g_B	gebouw I noordgevel	4,50	43,29	40,24	33,45	43,73
C2t_C	gebouw C westgevel	7,50	43,28	40,10	33,39	43,68
C1r_A	gebouw C zuidgevel	10,50	43,07	40,12	33,46	43,61
F1h_C	gebouw F oostgevel	7,50	43,16	40,06	33,34	43,60
I1f_A	gebouw I noordgevel	13,50	43,09	40,07	33,34	43,57
E1g_B	gebouw E noordgevel	16,50	43,10	40,00	33,31	43,55
M1i_A	gebouw M noordgevel	1,50	43,00	39,91	33,25	43,46
E1c_A	gebouw E zuidgevel	13,50	43,04	39,91	33,15	43,45
A1e_A	gebouw A westgevel	16,50	43,02	39,78	33,18	43,42
I1h_A	gebouw I noordgevel	10,50	42,80	39,67	32,84	43,19
M1j_B	gebouw M noordgevel	4,50	42,73	39,62	32,94	43,17
I1e_B	gebouw I noordgevel	4,50	42,69	39,66	32,89	43,15
F1g_D	gebouw F oostgevel	10,50	42,73	39,59	32,80	43,12
H1d_B	gebouw H zuidgevel	4,50	42,37	39,67	33,15	43,10
I1g_A	gebouw I noordgevel	1,50	42,62	39,58	32,83	43,08
M1l_C	gebouw M noordgevel	7,50	42,59	39,53	32,80	43,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I1p_F	gebouw I westgevel	16,50	42,44	39,55	32,95	43,03
F1f_B	gebouw F oostgevel	19,50	42,56	39,42	32,66	42,96
E1b_A	gebouw E zuidgevel	1,50	42,52	39,37	32,59	42,91
E1j_A	gebouw E westgevel	1,50	42,50	39,38	32,54	42,89
J1m_E	gebouw J noordgevel	13,50	42,21	39,41	32,85	42,87
F1h_B	gebouw F oostgevel	4,50	42,39	39,31	32,60	42,84
G4e_E	gebouw G zuidgevel	13,50	42,14	39,33	32,75	42,78
B1a_D	gebouw B1 zuidgevel	10,50	42,35	39,24	32,38	42,74
E1d_F	gebouw E noordgevel	16,50	42,09	39,22	32,69	42,72
M1j_A	gebouw M noordgevel	1,50	42,27	39,18	32,49	42,72
F1g_C	gebouw F oostgevel	7,50	42,28	39,14	32,34	42,67
I1e_A	gebouw I noordgevel	1,50	42,16	39,15	32,40	42,64
F1f_A	gebouw F oostgevel	16,50	42,17	39,11	32,39	42,63
C2q_A	gebouw C noordgevel	10,50	42,10	39,03	32,44	42,59
D1_D	gebouw C westgevel	10,50	42,14	39,04	32,34	42,58
H1e_A	gebouw H zuidgevel	1,50	41,80	39,10	32,58	42,53
E1f_B	gebouw E noordgevel	4,50	42,14	39,01	32,15	42,52
D1b_A	gebouw D westgevel	10,50	41,92	39,00	32,37	42,48
B1a_C	gebouw B1 zuidgevel	7,50	42,09	38,98	32,11	42,47
M1l_B	gebouw M noordgevel	4,50	41,99	38,95	32,23	42,46
E1d_E	gebouw E noordgevel	13,50	41,81	38,97	32,43	42,45
E1g_A	gebouw E noordgevel	13,50	41,96	38,92	32,28	42,45
B1c_B	gebouw B1 oostgevel	4,50	41,92	38,69	32,09	42,32
M1l_A	gebouw M noordgevel	1,50	41,76	38,73	32,03	42,24
B1b_D	gebouw B1 oostgevel	10,50	41,73	38,66	32,08	42,23
G4f_E	gebouw G oostgevel	13,50	41,56	38,72	32,15	42,19
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	13,50	41,43	38,52	31,87	41,99
J1k_E	gebouw J noordgevel	13,50	41,22	38,40	31,84	41,86
J1m_D	gebouw J noordgevel	10,50	41,20	38,41	31,84	41,86
D1h_D	gebouw D noordgevel	15,20	41,37	38,27	31,60	41,82
H1d_A	gebouw H zuidgevel	1,50	41,09	38,39	31,87	41,82
F1h_A	gebouw F oostgevel	1,50	41,27	38,24	31,56	41,76
C2t_B	gebouw C westgevel	4,50	41,30	38,16	31,40	41,70
F1g_B	gebouw F oostgevel	4,50	41,26	38,12	31,33	41,65
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,50	41,08	38,08	31,51	41,62
B1a_B	gebouw B1 zuidgevel	4,50	41,22	38,11	31,25	41,61
E1_D	gebouw E noordgevel	15,20	40,74	37,82	31,21	41,31
E1f_A	gebouw E noordgevel	1,50	40,79	37,67	30,81	41,17
D1_A	gebouw D noordgevel	10,50	40,50	37,40	30,80	40,97
E1d_D	gebouw E noordgevel	10,50	40,28	37,46	30,93	40,93
J1m_C	gebouw J noordgevel	7,50	40,24	37,46	30,89	40,90
D1_C	gebouw C westgevel	7,50	40,44	37,31	30,58	40,86
G4f_D	gebouw G oostgevel	10,50	40,21	37,32	30,75	40,81
I1p_E	gebouw I westgevel	13,50	39,97	37,09	30,49	40,57
F1g_A	gebouw F oostgevel	1,50	40,09	36,95	30,17	40,49
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	10,50	39,87	37,01	30,40	40,47
G4e_D	gebouw G zuidgevel	10,50	39,74	36,90	30,31	40,36
C2t_A	gebouw C westgevel	1,50	39,86	36,77	29,95	40,27
L1_A	Gebouw L noordgevel	19,50	39,60	36,75	30,18	40,22
B1a_A	gebouw B1 zuidgevel	1,50	39,81	36,72	29,88	40,21
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,50	39,46	36,44	29,85	39,98
J1m_B	gebouw J noordgevel	4,50	39,29	36,51	29,95	39,96
F1d_E	gebouw F oostgevel	13,50	39,37	36,25	29,66	39,84
B2b_D	gebouw B2 zuidgevel	10,50	39,10	36,23	29,63	39,70
K2x_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	38,90	36,13	29,59	39,58
B1b_C	gebouw B1 oostgevel	7,50	39,05	35,90	29,31	39,50
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	7,50	38,80	35,95	29,34	39,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I1l_D	gebouw I zuidgevel	10,50	38,66	35,89	29,34	39,34
F1d_D	gebouw F oostgevel	10,50	38,84	35,71	29,12	39,30
D1_B	gebouw C westgevel	4,50	38,75	35,66	28,90	39,18
B2c_D	gebouw C zuidgevel	10,50	38,59	35,67	29,06	39,16
I1q_D	gebouw I westgevel	10,50	38,52	35,65	29,05	39,12
J1m_A	gebouw J noordgevel	1,50	38,41	35,62	29,05	39,07
G4f_C	gebouw G oostgevel	7,50	38,41	35,56	29,00	39,04
G4e_C	gebouw G zuidgevel	7,50	38,30	35,46	28,86	38,92
K2v_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	38,23	35,44	28,91	38,90
B2a_D	gebouw B2 zuidgevel	10,50	38,31	35,39	28,75	38,87
I1p_D	gebouw I westgevel	10,50	38,26	35,39	28,78	38,86
J1k_D	gebouw J noordgevel	10,50	38,23	35,32	28,73	38,81
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	10,50	38,25	35,27	28,56	38,76
F1d_C	gebouw F oostgevel	7,50	38,29	35,15	28,55	38,74
K2u_A	gebouw K2 oostgevel	13,50	37,93	35,16	28,62	38,61
I1l_C	gebouw I zuidgevel	7,50	37,75	34,98	28,44	38,43
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	4,50	37,80	34,95	28,35	38,41
D1f_A	gebouw D noordgevel	4,50	37,83	34,71	28,06	38,28
G4f_B	gebouw G oostgevel	4,50	37,60	34,77	28,22	38,24
H1b_D	gebouw H westgevel	10,50	37,67	34,74	28,11	38,23
z_A	Gebouw L noordgevel	19,50	37,52	34,61	27,96	38,08
I1q_C	gebouw I westgevel	7,50	37,39	34,53	27,93	38,00
D1_A	gebouw C westgevel	1,50	37,47	34,42	27,66	37,92
H1a_D	gebouw H westgevel	10,50	37,36	34,43	27,78	37,91
F1d_B	gebouw F oostgevel	4,50	37,44	34,30	27,71	37,90
G4f_A	gebouw G oostgevel	1,50	37,20	34,39	27,85	37,86
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	37,19	34,39	27,84	37,85
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	37,17	34,38	27,82	37,83
G4e_B	gebouw G zuidgevel	4,50	37,16	34,32	27,73	37,78
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	10,50	37,11	34,33	27,79	37,78
I1p_C	gebouw I westgevel	7,50	37,07	34,22	27,62	37,68
D1h_C	gebouw D noordgevel	7,50	37,22	34,14	27,44	37,67
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	1,50	36,90	34,04	27,45	37,51
I1l_B	gebouw I zuidgevel	4,50	36,75	33,98	27,44	37,43
J1k_C	gebouw J noordgevel	7,50	36,80	33,88	27,27	37,37
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	7,50	36,71	33,74	27,04	37,22
F1d_A	gebouw F oostgevel	1,50	36,73	33,61	27,03	37,20
H1b_C	gebouw H westgevel	7,50	36,61	33,69	27,05	37,17
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	36,46	33,68	27,13	37,13
I1q_B	gebouw I westgevel	4,50	36,48	33,64	27,04	37,10
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	36,35	33,58	27,04	37,03
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	7,50	36,32	33,53	26,98	36,98
H1a_C	gebouw H westgevel	7,50	36,35	33,43	26,79	36,91
G4e_A	gebouw G zuidgevel	1,50	36,15	33,34	26,77	36,80
B2b_C	gebouw B2 zuidgevel	7,50	36,21	33,29	26,67	36,78
I1p_B	gebouw I westgevel	4,50	36,03	33,19	26,59	36,65
I1l_A	gebouw I zuidgevel	1,50	35,95	33,19	26,65	36,63
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	35,96	33,18	26,63	36,63
B1b_B	gebouw B1 oostgevel	4,50	36,08	32,98	26,39	36,56
B2c_C	gebouw C zuidgevel	7,50	35,97	33,02	26,40	36,52
B2a_C	gebouw B2 zuidgevel	7,50	35,88	32,96	26,34	36,45
J1k_B	gebouw J noordgevel	4,50	35,86	32,92	26,32	36,42
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	35,66	32,87	26,32	36,32
H1b_B	gebouw H westgevel	4,50	35,73	32,81	26,19	36,30
I1q_A	gebouw I westgevel	1,50	35,65	32,81	26,21	36,27
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	4,50	35,55	32,77	26,23	36,22
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	4,50	35,61	32,63	25,96	36,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege gezamenlijke wegen exclusief aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
20-07578

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 rekenmodel toetsing Wgh V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H1a_B	gebouw H westgevel	4,50	35,55	32,63	26,00	36,11
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	35,31	32,52	25,97	35,97
D1h_B	gebouw D noordgevel	4,50	35,48	32,42	25,71	35,94
J1k_A	gebouw J noordgevel	1,50	35,34	32,38	25,78	35,89
I1p_A	gebouw I westgevel	1,50	35,22	32,39	25,79	35,84
C2n_A	gebouw C westgevel	1,50	35,23	32,19	25,56	35,73
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	35,04	32,24	25,69	35,70
H1b_A	gebouw H westgevel	1,50	35,07	32,17	25,56	35,65
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	1,50	34,94	32,16	25,62	35,61
H1a_A	gebouw H westgevel	1,50	34,95	32,05	25,43	35,53
B2c_B	gebouw C zuidgevel	4,50	34,95	32,02	25,40	35,51
B2b_B	gebouw B2 zuidgevel	4,50	34,83	31,91	25,29	35,40
B2a_B	gebouw B2 zuidgevel	4,50	34,59	31,69	25,08	35,17
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	1,50	34,61	31,64	24,98	35,14
E1d_C	gebouw E noordgevel	7,50	34,48	31,55	24,95	35,05
B2c_A	gebouw C zuidgevel	1,50	34,13	31,23	24,62	34,71
D1h_A	gebouw D noordgevel	1,50	34,18	31,15	24,46	34,66
B1c_A	gebouw B1 oostgevel	1,50	34,14	31,09	24,50	34,64
E1_C	gebouw E noordgevel	7,50	34,07	31,13	24,50	34,62
B2b_A	gebouw B2 zuidgevel	1,50	33,98	31,09	24,48	34,57
B2a_A	gebouw B2 zuidgevel	1,50	33,82	30,94	24,34	34,42
B1b_A	gebouw B1 oostgevel	1,50	33,53	30,54	23,95	34,07
E1_B	gebouw E noordgevel	4,50	33,16	30,25	23,64	33,74
E1_A	gebouw E noordgevel	1,50	32,96	30,09	23,49	33,56
E1d_B	gebouw E noordgevel	4,50	32,32	29,40	22,79	32,89
E1d_A	gebouw E noordgevel	1,50	31,64	28,76	22,17	32,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriellawaai gezoneerd terrein
20-07578 Weezenlanden Noord in Zwolle

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Luttenbergstraat	Wethouder Alferinkweg	Schuimanstraat 30 km/uur	Menistenstraat 30 km/uur	Evertsenstraat 30 km/uur	Wiecher/Indstraat 30 km/uur	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
A1a_A	gebouw A zuidgevel	1,5	35,18	25,56	49,26	11,02	7,10	27,62	54,47
A1a_A	gebouw A zuidgevel	1,5	33,45	18,09	48,42	11,30	7,04	26,97	53,59
A1a_B	gebouw A zuidgevel	4,5	34,76	25,50	49,95	11,99	7,90	29,42	55,13
A1a_B	gebouw A zuidgevel	4,5	33,10	18,25	49,30	12,33	7,77	28,76	54,44
A1a_C	gebouw A zuidgevel	7,5	34,92	25,35	49,99	13,04	8,72	30,17	55,18
A1a_C	gebouw A zuidgevel	7,5	33,18	18,83	49,41	13,51	8,57	29,53	54,56
A1a_D	gebouw A zuidgevel	10,5	35,49	25,27	49,81	14,72	9,39	30,15	55,03
A1a_D	gebouw A zuidgevel	10,5	33,74	20,12	49,29	15,32	9,21	29,52	54,46
A1a_E	gebouw A zuidgevel	13,5	36,21	25,54	49,55	17,83	10,50	30,12	54,82
A1a_E	gebouw A zuidgevel	13,5	34,44	22,79	49,10	18,74	10,20	29,49	54,31
A1a_F	gebouw A zuidgevel	16,5	36,54	29,66	48,78	21,04	11,27	29,44	54,13
A1b_A	gebouw A zuidgevel	19,5	33,62	30,86	46,69	25,15	15,23	23,23	52,05
A1b_A	gebouw A zuidgevel	1,5	25,58	18,48	45,29	11,69	6,77	20,32	50,36
A1b_B	gebouw A zuidgevel	22,5	33,24	29,63	46,46	26,18	18,25	23,20	51,81
A1b_B	gebouw A zuidgevel	4,5	25,54	18,73	46,92	12,77	7,54	21,85	51,98
A1b_C	gebouw A zuidgevel	25,5	38,56	33,03	46,46	27,00	19,60	23,55	52,35
A1b_C	gebouw A zuidgevel	7,5	25,83	19,23	47,26	14,23	8,54	22,81	52,32
A1b_D	gebouw A zuidgevel	10,5	26,59	20,55	47,28	16,46	9,66	23,01	52,36
A1b_E	gebouw A zuidgevel	13,5	27,74	24,83	47,03	20,65	10,91	23,16	52,14
A1b_F	gebouw A zuidgevel	16,5	30,17	28,74	46,94	23,06	12,48	23,19	52,13
A1c_A	gebouw A zuidgevel	1,5	25,83	16,80	42,76	11,21	5,95	14,79	47,86
A1c_B	gebouw A zuidgevel	4,5	25,79	16,82	44,64	12,38	6,41	15,90	49,72
A1c_C	gebouw A zuidgevel	7,5	26,17	17,04	45,18	14,17	7,07	17,22	50,25
A1c_D	gebouw A zuidgevel	10,5	26,88	17,68	45,39	17,17	8,17	18,42	50,48
A1c_E	gebouw A zuidgevel	13,5	28,09	18,43	45,13	20,27	9,62	19,32	50,25
A1c_F	gebouw A zuidgevel	16,5	30,40	19,97	44,79	24,13	11,38	19,35	50,01
A1d_A	gebouw A oostgevel	1,5	24,93	15,90	26,40	11,47	10,09	42,44	47,64
A1d_B	gebouw A oostgevel	4,5	25,50	16,02	27,77	13,06	11,47	43,19	48,39
A1d_C	gebouw A oostgevel	7,5	26,53	16,82	29,26	15,73	13,22	43,19	48,47
A1d_D	gebouw A oostgevel	10,5	29,60	16,51	30,65	20,22	16,47	43,08	48,53
A1d_E	gebouw A oostgevel	13,5	31,97	12,60	29,75	24,14	19,62	42,76	48,37
A1e_A	gebouw A oostgevel	22,5	34,10	7,75	2,40	29,15	11,80	36,36	43,89
A1e_A	gebouw A westgevel	16,5	25,30	11,33	23,29	27,12	9,67	37,68	43,42
A1e_B	gebouw A oostgevel	25,5	35,46	7,98	2,64	29,77	15,93	39,92	46,56
A1e_B	gebouw A westgevel	19,5	29,92	6,78	17,74	28,31	14,60	40,27	45,94
A1f_A	gebouw A noordgevel	5,5	21,66	10,17	45,14	21,11	10,64	50,90	56,93
A1f_A	gebouw A noordgevel	1,5	21,06	12,93	43,64	19,92	8,91	50,43	56,27
A1f_B	gebouw A noordgevel	8,5	22,83	11,72	45,60	21,47	12,44	50,24	56,53
A1f_B	gebouw A noordgevel	4,5	21,85	13,20	44,92	19,90	10,24	50,52	56,59
A1f_C	gebouw A noordgevel	11,5	25,15	12,08	45,17	22,42	14,58	49,48	55,86
A1f_C	gebouw A noordgevel	7,5	23,10	14,18	45,52	20,09	11,92	50,06	56,38
A1f_D	gebouw A noordgevel	14,5	30,79	11,83	44,89	23,39	19,09	48,73	55,29
A1f_D	gebouw A noordgevel	10,5	26,83	14,71	45,67	21,33	14,07	49,45	55,99
A1f_E	gebouw A noordgevel	17,5	16,65	0,63	44,94	23,07	-4,29	48,04	54,78
A1f_E	gebouw A noordgevel	13,5	29,19	15,22	45,34	22,86	19,29	48,74	55,42
A1f_F	gebouw A noordgevel	20,5	16,25	0,69	44,89	23,30	-4,15	47,41	54,35
A1f_F	gebouw A noordgevel	16,5	26,63	0,69	44,66	23,46	-7,58	48,06	54,73
A1g_A	gebouw A noordgevel	1,5	28,69	4,26	45,38	19,05	7,93	50,60	56,77
A1g_A	gebouw A noordgevel	19,5	7,41	-0,59	46,10	22,06	-9,43	47,21	54,71
A1g_B	gebouw A noordgevel	4,5	28,67	4,01	46,59	19,09	9,20	50,57	57,05
A1g_B	gebouw A noordgevel	22,5	4,99	-2,48	45,87	22,64	-9,35	46,60	54,27
A1g_C	gebouw A noordgevel	7,5	28,53	4,11	46,92	19,26	10,85	50,04	56,78
A1g_C	gebouw A noordgevel	25,5	-0,49	--	45,72	24,28	--	46,04	53,91
A1g_D	gebouw A noordgevel	10,5	28,63	4,09	47,10	20,76	13,09	49,35	56,40
A1g_E	gebouw A noordgevel	13,5	30,02	3,19	46,63	22,07	16,69	48,59	55,77
A1g_F	gebouw A noordgevel	16,5	27,90	1,67	46,38	22,29	-9,50	47,88	55,24
A1h_A	gebouw A noordgevel	1,5	18,60	7,39	49,12	20,34	8,75	50,60	57,94
A1h_A	gebouw A noordgevel	1,5	18,63	7,46	48,30	20,38	9,05	50,63	57,63
A1h_B	gebouw A noordgevel	4,5	19,46	7,75	49,70	20,32	10,09	50,45	58,10
A1h_B	gebouw A noordgevel	4,5	19,29	7,84	49,02	20,37	10,36	50,49	57,83
A1h_C	gebouw A noordgevel	7,5	20,66	7,82	49,73	20,20	11,68	49,79	57,77
A1h_C	gebouw A noordgevel	7,5	20,27	7,92	49,11	20,26	11,94	49,86	57,52
A1h_D	gebouw A noordgevel	10,5	22,76	7,84	49,62	20,88	13,73	48,98	57,33
A1h_D	gebouw A noordgevel	10,5	22,19	7,96	49,08	20,96	14,04	49,07	57,09
A1h_E	gebouw A noordgevel	13,5	26,23	7,49	49,39	21,91	15,63	48,15	56,84
A1h_E	gebouw A noordgevel	13,5	25,33	7,64	48,74	21,94	15,29	48,25	56,53
A1h_F	gebouw A noordgevel	16,5	11,88	5,44	48,50	22,18	-9,35	47,47	56,03

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriellawaai gezoneerd terrein
20-07578 Weezenlanden Noord in Zwolle

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Luttenbergstraat	Wethouder Afferinkweg	Schuumanstraat 30 km/uur	Menistenstraat 30 km/uur	Evertsenstraat 30 km/uur	Wiecherlingstraat 30 km/uur	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
A1i_A	gebouw A westgevel	22,5	38,27	26,82	46,10	7,83	8,24	25,45	51,84
A1i_A	gebouw A westgevel	16,5	38,51	20,48	48,28	9,38	7,20	28,37	53,76
A1i_A	gebouw A westgevel	1,5	39,01	16,92	53,02	4,24	7,35	42,23	58,52
A1i_B	gebouw A westgevel	25,5	40,50	28,51	50,40	8,24	9,78	33,61	55,93
A1i_B	gebouw A westgevel	19,5	40,13	22,03	51,74	7,36	4,33	36,40	57,15
A1i_B	gebouw A westgevel	4,5	38,56	17,17	53,54	4,84	8,00	42,26	58,98
A1i_C	gebouw A westgevel	7,5	38,54	17,43	53,50	5,42	8,56	42,01	58,92
A1i_D	gebouw A westgevel	10,5	38,99	18,03	53,26	6,55	9,01	41,57	58,69
A1i_E	gebouw A westgevel	13,5	39,54	19,01	52,95	8,30	9,45	41,04	58,41
B1a_A	gebouw B1 zuidgevel	1,5	25,70	16,88	34,49	12,95	7,55	17,93	40,21
B1a_B	gebouw B1 zuidgevel	4,5	25,55	16,81	36,05	15,37	7,86	20,15	41,61
B1a_C	gebouw B1 zuidgevel	7,5	25,84	17,01	36,94	17,17	8,33	21,91	42,47
B1a_D	gebouw B1 zuidgevel	10,5	26,34	17,04	37,08	20,76	9,40	23,45	42,74
B1b_A	gebouw B1 oostgevel	1,5	25,45	12,30	20,15	15,73	11,88	24,52	34,07
B1b_B	gebouw B1 oostgevel	4,5	25,96	13,09	20,98	17,22	13,64	29,11	36,56
B1b_C	gebouw B1 oostgevel	7,5	27,51	14,59	21,03	19,65	15,77	32,94	39,50
B1b_D	gebouw B1 oostgevel	10,5	32,28	17,49	22,52	24,12	18,83	34,80	42,23
B1c_A	gebouw B1 oostgevel	1,5	24,97	11,48	19,04	15,21	11,07	26,70	34,64
B1c_B	gebouw B1 oostgevel	4,5	24,47	12,15	19,75	16,32	11,41	36,94	42,32
B1c_C	gebouw B1 oostgevel	7,5	25,64	12,61	20,47	18,60	14,28	39,65	44,92
B1c_D	gebouw B1 oostgevel	10,5	28,73	12,90	18,49	22,50	18,56	39,72	45,19
B1d_A	gebouw B1 noordgevel	1,5	27,51	13,34	40,10	23,26	11,04	51,31	56,65
B1d_B	gebouw B1 noordgevel	4,5	27,55	13,92	41,05	23,10	12,83	51,26	56,68
B1d_C	gebouw B1 noordgevel	7,5	27,61	14,83	41,95	23,29	14,96	50,65	56,23
B1d_D	gebouw B1 noordgevel	10,5	29,12	16,69	42,19	23,90	18,61	49,89	55,62
B1e_A	gebouw B1 westgevel	1,5	24,36	17,49	37,92	9,17	6,81	46,57	52,15
B1e_B	gebouw B1 westgevel	4,5	24,32	17,94	38,98	10,30	7,17	46,80	52,49
B1e_C	gebouw B1 westgevel	7,5	24,50	18,38	39,77	12,29	7,67	46,44	52,32
B1f_A	gebouw B1 westgevel	10,5	24,84	20,33	38,57	15,87	10,40	39,34	47,12
B1g_A	gebouw B1 westgevel	1,5	24,46	17,51	40,94	8,99	8,56	37,49	47,64
B1g_B	gebouw B1 westgevel	4,5	24,39	17,72	42,42	10,08	9,36	39,25	49,19
B1g_C	gebouw B1 westgevel	7,5	24,59	17,93	43,11	10,55	10,20	39,41	49,71
B2a_A	gebouw B2 zuidgevel	1,5	26,88	17,23	23,46	15,07	11,49	18,15	34,42
B2a_B	gebouw B2 zuidgevel	4,5	27,38	17,71	24,23	16,64	12,82	20,18	35,17
B2a_C	gebouw B2 zuidgevel	7,5	28,40	18,24	25,68	18,94	14,84	22,02	36,45
B2a_D	gebouw B2 zuidgevel	10,5	30,94	18,49	28,43	21,54	17,45	23,70	38,87
B2b_A	gebouw B2 zuidgevel	1,5	26,83	18,00	23,84	15,05	10,83	18,70	34,57
B2b_B	gebouw B2 zuidgevel	4,5	27,44	18,17	24,69	16,74	12,25	20,71	35,40
B2b_C	gebouw B2 zuidgevel	7,5	28,90	18,12	25,84	19,25	14,30	22,30	36,78
B2b_D	gebouw B2 zuidgevel	10,5	32,49	18,54	27,79	23,28	17,15	23,85	39,70
B2c_A	gebouw C zuidgevel	1,5	26,77	19,01	24,00	14,30	9,51	19,70	34,71
B2c_B	gebouw C zuidgevel	4,5	27,22	19,49	24,86	15,75	10,90	21,86	35,51
B2c_C	gebouw C zuidgevel	7,5	28,05	19,13	25,86	18,23	12,99	23,58	36,52
B2c_D	gebouw C zuidgevel	10,5	31,32	19,11	27,77	22,62	16,60	25,39	39,16
B2d_A	gebouw C westgevel	1,5	25,11	16,48	24,01	23,39	7,88	45,86	50,96
B2d_B	gebouw C westgevel	4,5	25,58	16,86	25,46	23,00	9,16	45,01	50,14
B2e_A	gebouw B2 noordgevel	1,5	28,70	13,75	37,89	26,79	6,98	50,68	55,95
B2e_B	gebouw B2 noordgevel	4,5	28,60	14,05	38,21	26,41	8,70	50,69	55,97
B2e_C	gebouw B2 noordgevel	7,5	28,44	14,26	38,68	26,99	10,08	50,16	55,51
B2f_A	gebouw B2 noordgevel	10,5	26,41	14,41	31,08	26,58	10,74	38,52	44,70
B2g_A	gebouw B2 noordgevel	1,5	30,16	14,41	38,68	25,00	20,86	50,94	56,24
B2g_B	gebouw B2 noordgevel	4,5	30,10	14,71	39,12	24,70	21,09	50,94	56,26
B2g_C	gebouw B2 noordgevel	7,5	30,03	14,93	39,77	25,26	21,33	50,39	55,81
B2h_A	gebouw B2 noordgevel	10,5	31,36	14,48	30,27	25,28	20,63	38,45	44,96
B2i_A	gebouw B2 noordgevel	1,5	30,92	12,62	39,17	24,04	19,05	51,17	56,48
B2i_B	gebouw B2 noordgevel	4,5	30,86	12,84	39,90	23,87	19,40	51,13	56,49
B2i_C	gebouw B2 noordgevel	7,5	30,76	13,03	40,72	24,21	20,09	50,56	56,05
B2j_A	gebouw B2 noordgevel	10,5	32,24	12,62	29,68	24,60	22,54	39,06	45,47
B2k_B	gebouw B1 westgevel	4,5	25,37	16,54	24,37	13,27	10,40	41,92	47,11
B2k_C	gebouw B1 westgevel	7,5	26,37	17,46	26,05	16,50	12,85	42,04	47,30
B2k_D	gebouw B1 westgevel	10,5	26,75	19,16	29,03	19,74	13,36	41,77	47,18
C1r_A	gebouw C zuidgevel	10,5	35,15	18,26	33,88	28,16	21,00	28,40	43,61
C2a_A	gebouw C oostgevel	10,5	33,84	11,83	22,61	30,73	20,39	36,51	44,24
C2b_A	gebouw C oostgevel	7,5	33,53	11,55	22,42	29,56	21,41	43,03	48,72
C2c_A	gebouw C oostgevel	7,5	29,70	16,02	24,27	28,98	19,66	46,30	51,52
C2d_A	gebouw C oostgevel	7,5	37,91	13,01	18,37	29,90	25,88	45,27	51,15
C2e_A	gebouw C oostgevel	7,5	39,85	17,70	23,91	29,34	27,44	42,46	49,63

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaaï en industriellawaai gezoneerd terrein
20-07578 Weezenlanden Noord in Zwolle

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Luttenbergstraat	Wethouder Alferinkweg	Schuimanstraat 30 km/uur	Menistenstraat 30 km/uur	Evertsenstraat 30 km/uur	Wiecher/Indstraat 30 km/uur	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
C2f_A	gebouw C oostgevel	1,5	40,44	12,07	16,91	30,01	27,64	48,45	54,17
C2f_B	gebouw C oostgevel	4,5	40,18	13,29	18,29	29,86	27,63	48,62	54,29
C2g_A	gebouw C oostgevel	7,5	29,51	13,90	22,56	30,91	20,19	46,49	51,73
C2h_A	gebouw C oostgevel	7,5	38,17	15,45	17,59	30,52	24,98	46,40	52,14
C2i_A	gebouw C oostgevel	7,5	40,13	17,56	22,86	27,82	27,41	45,14	51,47
C2j_A	gebouw C oostgevel	1,5	40,36	12,86	15,09	30,25	27,43	49,28	54,88
C2j_B	gebouw C oostgevel	4,5	40,00	13,72	15,43	30,43	27,42	49,29	54,85
C2k_A	gebouw C noordgevel	1,5	32,09	13,71	25,23	28,24	21,80	49,31	54,46
C2k_B	gebouw C noordgevel	4,5	31,83	14,06	26,06	28,52	21,84	49,48	54,61
C2l_A	gebouw C noordgevel	10,5	31,07	13,71	30,04	28,98	21,76	40,71	46,77
C2n_A	gebouw C westgevel	1,5	25,54	18,29	24,54	13,39	6,76	26,48	35,73
C2n_B	gebouw C westgevel	4,5	24,93	17,48	24,80	14,66	7,45	39,13	44,48
C2n_C	gebouw C westgevel	7,5	25,71	17,96	26,11	17,43	8,29	40,89	46,20
C2n_D	gebouw C westgevel	10,5	29,18	18,53	27,94	21,62	9,26	41,01	46,55
C2o_A	gebouw C zuidgevel	10,5	37,67	18,33	25,07	26,67	24,48	31,38	44,22
C2p_A	gebouw C oostgevel	10,5	39,14	14,99	16,40	30,86	26,72	39,64	47,82
C2q_A	gebouw C noordgevel	10,5	32,53	15,95	24,85	28,13	21,22	34,52	42,59
C2s_A	gebouw C oostgevel	10,5	38,16	14,20	17,36	30,80	25,75	38,96	47,07
C2t_A	gebouw C westgevel	1,5	26,19	19,35	33,95	13,52	7,26	25,48	40,27
C2t_B	gebouw C westgevel	4,5	26,23	19,82	34,26	14,90	7,93	31,65	41,70
C2t_C	gebouw C westgevel	7,5	27,13	20,29	34,42	16,75	8,84	35,94	43,68
C2t_D	gebouw C westgevel	10,5	31,25	19,73	34,79	21,04	10,23	36,52	44,58
D1_A	gebouw C westgevel	1,5	26,08	19,40	30,86	13,52	6,85	23,44	37,92
D1_A	gebouw D noordgevel	10,5	30,07	17,33	25,66	26,72	18,08	32,98	40,97
D1_A	gebouw D oostgevel	1,5	38,83	11,69	18,65	30,36	24,81	47,12	52,83
D1_B	gebouw C westgevel	4,5	26,09	19,80	31,72	14,83	7,56	27,71	39,18
D1_B	gebouw D oostgevel	4,5	39,27	12,48	20,25	29,77	26,06	47,61	53,30
D1_C	gebouw C westgevel	7,5	26,87	20,19	32,64	16,48	8,40	31,37	40,86
D1_D	gebouw C westgevel	10,5	30,54	19,69	33,61	20,30	9,59	33,20	42,58
D1a_A	gebouw D zuidgevel	1,5	38,77	22,17	34,10	29,13	9,81	11,10	45,46
D1a_B	gebouw D zuidgevel	4,5	38,53	22,63	34,95	28,79	10,43	10,96	45,50
D1a_C	gebouw D zuidgevel	7,5	38,54	22,60	35,83	29,07	11,21	11,45	45,79
D1b_A	gebouw D westgevel	10,5	34,65	19,75	32,74	21,25	8,91	27,57	42,48
D1c_A	gebouw D zuidgevel	1,5	41,13	21,01	33,36	29,51	26,01	13,45	47,19
D1c_B	gebouw D zuidgevel	4,5	40,71	21,43	34,01	29,01	25,79	14,53	46,95
D1c_C	gebouw D zuidgevel	7,5	40,89	21,47	34,66	29,54	25,54	16,32	47,21
D1c_D	gebouw D zuidgevel	10,5	41,44	21,68	35,38	30,20	26,02	18,66	47,80
D1d_A	gebouw D oostgevel	1,5	41,87	8,27	19,00	30,81	27,95	39,66	49,24
D1d_B	gebouw D oostgevel	4,5	41,34	8,90	20,42	31,06	27,79	41,07	49,53
D1d_C	gebouw D oostgevel	7,5	41,62	8,93	21,61	31,70	27,47	41,31	49,80
D1d_D	gebouw D oostgevel	10,5	42,18	10,06	24,03	32,50	27,69	41,32	50,14
D1e_A	gebouw D noordgevel	1,5	32,49	17,78	22,73	25,27	17,22	46,43	51,66
D1f_A	gebouw D noordgevel	4,5	25,70	19,00	27,34	17,42	9,58	30,29	38,28
D1f_B	gebouw D noordgevel	7,5	26,74	19,80	29,94	23,74	10,90	37,94	44,04
D1g_A	gebouw D noordgevel	10,5	31,95	17,87	31,99	26,86	19,08	39,57	46,08
D1h_A	gebouw D noordgevel	1,5	24,10	16,43	26,12	14,31	10,08	22,51	34,66
D1h_B	gebouw D noordgevel	4,5	24,54	16,52	27,28	16,16	12,08	25,08	35,94
D1h_C	gebouw D noordgevel	7,5	25,94	17,28	28,61	18,85	14,90	27,58	37,67
D1h_D	gebouw D noordgevel	15,2	29,67	22,69	31,55	27,86	18,34	32,01	41,82
E1_A	gebouw E noordgevel	1,5	26,16	16,34	22,47	10,66	6,70	18,45	33,56
E1_B	gebouw E noordgevel	4,5	25,86	16,07	22,93	11,83	6,53	20,22	33,74
E1_C	gebouw E noordgevel	7,5	26,20	15,92	24,17	16,09	6,48	21,89	34,62
E1_D	gebouw E noordgevel	15,2	33,64	19,35	29,63	28,02	8,65	25,01	41,31
E1a_A	gebouw E zuidgevel	1,5	26,99	18,59	38,59	25,92	8,73	13,97	44,15
E1a_B	gebouw E zuidgevel	4,5	27,14	18,73	39,93	25,80	9,57	14,01	45,35
E1a_C	gebouw E zuidgevel	7,5	27,80	18,91	41,01	25,68	10,52	14,82	46,37
E1a_D	gebouw E zuidgevel	10,5	28,97	19,59	41,21	26,23	11,78	15,84	46,63
E1a_E	gebouw E zuidgevel	13,5	31,04	20,89	41,38	26,83	15,19	14,83	46,95
E1a_F	gebouw E zuidgevel	16,5	33,66	22,49	41,45	27,92	17,08	13,67	47,34
E1b_A	gebouw E zuidgevel	1,5	26,64	18,16	37,09	27,01	8,61	14,57	42,91
E1b_B	gebouw E zuidgevel	4,5	26,76	18,23	38,15	26,81	9,10	14,72	43,80
E1b_C	gebouw E zuidgevel	7,5	27,40	18,24	39,27	26,87	9,66	15,79	44,83
E1b_D	gebouw E zuidgevel	10,5	28,49	18,66	39,71	27,41	10,45	17,04	45,31
E1c_A	gebouw E zuidgevel	13,5	29,01	19,85	37,33	28,02	11,49	16,33	43,45
E1c_B	gebouw E zuidgevel	16,5	31,81	21,34	38,60	29,75	13,39	15,02	44,95
E1d_A	gebouw E noordgevel	1,5	24,86	14,50	20,43	10,72	8,01	18,24	32,24
E1d_B	gebouw E noordgevel	4,5	24,92	14,88	21,29	12,33	9,08	20,56	32,89

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriëlawaai gezoneerd terrein
20-07578 Weezenlanden Noord in Zwolle

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Luttenbergstraat	Wethouder Alferinkweg	Schuumanstraat 30 km/uur	Menistenstraat 30 km/uur	Everstenstraat 30 km/uur	Wiecher/Indstraat 30 km/uur	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
E1d_C	gebouw E noordgevel	7,5	27,12	15,41	22,67	18,42	13,99	22,61	35,05
E1d_D	gebouw E noordgevel	10,5	34,56	19,37	21,74	26,92	14,91	24,85	40,93
E1d_E	gebouw E noordgevel	13,5	36,00	8,88	21,88	29,32	19,79	26,68	42,45
E1d_F	gebouw E noordgevel	16,5	36,00	8,36	6,99	31,06	5,55	28,01	42,72
E1f_A	gebouw E noordgevel	1,5	23,96	12,89	35,58	13,33	11,82	23,41	41,17
E1f_B	gebouw E noordgevel	4,5	24,49	13,44	36,82	14,75	13,48	26,83	42,52
E1f_C	gebouw E noordgevel	7,5	25,67	14,43	38,00	17,01	15,64	30,02	43,92
E1f_D	gebouw E noordgevel	10,5	26,47	17,06	38,09	21,26	17,01	31,58	44,32
E1g_A	gebouw E noordgevel	13,5	31,92	24,95	31,73	24,92	22,15	32,39	42,45
E1g_B	gebouw E noordgevel	16,5	30,76	25,34	33,85	26,88	17,73	34,22	43,55
E1h_A	gebouw E noordgevel	1,5	24,54	16,16	39,01	13,40	11,56	21,00	44,27
E1h_B	gebouw E noordgevel	4,5	24,85	16,40	40,06	14,79	13,13	23,17	45,32
E1h_C	gebouw E noordgevel	7,5	25,82	17,15	40,91	16,82	15,20	24,88	46,19
E1h_D	gebouw E noordgevel	10,5	26,68	17,51	41,14	20,57	16,76	27,35	46,54
E1h_E	gebouw E noordgevel	13,5	30,38	15,50	41,23	23,38	21,13	30,34	47,00
E1h_F	gebouw E noordgevel	16,5	30,13	13,36	41,37	25,32	18,94	35,67	47,76
E1i_A	gebouw E noordgevel	1,5	23,53	12,93	40,20	12,25	8,37	33,76	46,18
E1i_B	gebouw E noordgevel	4,5	23,54	13,57	41,33	13,36	9,29	35,82	47,48
E1i_C	gebouw E noordgevel	7,5	24,18	14,02	41,89	15,41	11,51	36,09	47,98
E1i_D	gebouw E noordgevel	10,5	25,85	14,45	42,09	19,25	15,26	36,41	48,24
E1i_E	gebouw E noordgevel	13,5	31,05	14,95	42,22	22,54	21,48	36,88	48,65
E1i_F	gebouw E noordgevel	16,5	31,86	11,44	42,32	25,11	20,67	37,29	48,87
E1j_A	gebouw E westgevel	1,5	25,81	19,83	36,95	8,49	8,01	28,49	42,89
E1j_B	gebouw E westgevel	4,5	25,76	20,05	38,54	9,28	8,72	30,29	44,40
E1j_C	gebouw E westgevel	7,5	26,17	20,58	39,55	10,58	9,76	30,80	45,32
E1j_D	gebouw E westgevel	10,5	27,31	21,97	39,86	12,91	10,87	30,94	45,67
E1j_E	gebouw E westgevel	13,5	29,11	24,98	40,00	16,46	12,37	30,83	45,94
E1j_F	gebouw E westgevel	16,5	33,14	32,84	40,30	17,76	11,87	30,82	47,03
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,5	45,45	35,94	50,47	22,58	16,24	18,56	56,78
F1b_A	gebouw F zuidgevel	1,5	42,98	35,08	50,86	21,54	8,78	17,67	56,62
F1b_B	gebouw F zuidgevel	4,5	43,33	34,78	51,58	21,58	9,41	17,53	57,27
F1b_C	gebouw F zuidgevel	7,5	43,95	34,37	51,61	21,34	10,10	18,07	57,37
F1b_D	gebouw F zuidgevel	10,5	44,70	34,66	51,42	22,18	11,10	18,86	57,34
F1b_E	gebouw F zuidgevel	13,5	45,17	35,07	51,12	21,75	12,49	19,72	57,20
F1b_F	gebouw F zuidgevel	16,5	45,30	35,48	50,79	22,08	14,28	17,96	56,98
F1c_A	gebouw F zuidgevel	1,5	37,37	36,75	45,07	23,02	9,79	20,71	51,30
F1c_B	gebouw F zuidgevel	4,5	36,93	36,44	46,88	23,01	10,56	21,69	52,66
F1c_C	gebouw F zuidgevel	7,5	37,47	36,24	47,17	22,80	11,38	22,55	52,95
F1c_D	gebouw F zuidgevel	10,5	38,21	36,67	47,25	23,52	12,49	23,39	53,11
F1c_E	gebouw F zuidgevel	13,5	39,36	37,87	47,21	23,27	13,96	23,76	53,31
F1d_A	gebouw F oostgevel	1,5	25,75	17,25	19,86	25,17	10,39	29,00	37,20
F1d_B	gebouw F oostgevel	4,5	25,88	17,57	20,58	25,13	11,40	30,22	37,90
F1d_C	gebouw F oostgevel	7,5	26,50	17,73	21,70	24,92	12,84	31,41	38,74
F1d_D	gebouw F oostgevel	10,5	27,45	17,87	23,13	25,65	15,03	31,68	39,30
F1d_E	gebouw F oostgevel	13,5	28,53	18,18	23,88	25,99	19,21	31,88	39,84
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,5	30,88	16,84	24,37	26,23	19,82	30,36	39,98
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,5	32,99	17,57	25,23	27,39	17,11	32,07	41,62
F1f_A	gebouw F oostgevel	16,5	31,70	16,18	34,54	22,88	19,52	30,56	42,63
F1f_B	gebouw F oostgevel	19,5	28,00	16,96	35,37	24,92	14,21	32,52	42,96
F1g_A	gebouw F oostgevel	1,5	25,39	15,72	33,44	12,03	10,32	29,64	40,49
F1g_B	gebouw F oostgevel	4,5	25,49	16,03	34,62	12,96	11,50	31,15	41,65
F1g_C	gebouw F oostgevel	7,5	26,25	16,16	35,69	14,23	13,34	32,10	42,67
F1g_D	gebouw F oostgevel	10,5	27,65	16,31	36,11	15,95	15,86	32,30	43,12
F1g_E	gebouw F oostgevel	13,5	30,54	16,70	36,43	17,77	20,57	32,53	43,77
F1h_A	gebouw F oostgevel	1,5	30,46	26,86	33,54	12,15	9,55	29,33	41,76
F1h_B	gebouw F oostgevel	4,5	30,23	26,63	35,15	13,28	11,02	31,01	42,84
F1h_C	gebouw F oostgevel	7,5	30,30	26,27	36,22	15,00	12,82	31,76	43,60
F1h_D	gebouw F oostgevel	10,5	31,00	26,74	36,48	17,44	15,42	31,93	43,94
F1h_E	gebouw F oostgevel	13,5	32,56	27,29	36,45	20,08	19,76	32,21	44,35
F1i_A	gebouw F oostgevel	16,5	30,80	14,23	38,59	22,21	18,92	30,65	44,94
F1i_B	gebouw F oostgevel	19,5	27,11	14,92	38,28	24,60	13,25	32,12	44,65
F1j_A	gebouw F noordgevel	1,5	24,14	18,13	44,80	11,55	5,62	27,93	49,94
F1j_B	gebouw F noordgevel	4,5	24,01	18,13	46,39	12,94	6,72	29,79	51,52
F1j_C	gebouw F noordgevel	7,5	24,35	18,24	46,72	14,83	8,28	30,56	51,86
F1j_D	gebouw F noordgevel	10,5	25,38	19,09	46,81	17,48	10,69	30,73	51,97
F1j_E	gebouw F noordgevel	13,5	28,67	20,50	46,80	20,59	15,36	31,01	52,00
F1k_A	gebouw F noordgevel	1,5	22,86	4,69	50,01	11,05	8,06	32,31	55,09

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriellawaai gezoneerd terrein
20-07578 Weezenlanden Noord in Zwolle

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Luttenbergstraat	Wethouder Aferinkweg	Schuumanstraat 30 km/uur	Menistenstraat 30 km/uur	Everstenstraat 30 km/uur	Wiecher/Indstraat 30 km/uur	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
F1k_B	gebouw F noordgevel	4,5	22,75	4,91	50,66	12,11	8,63	34,36	55,77
F1k_C	gebouw F noordgevel	7,5	22,76	5,06	50,66	13,49	9,39	34,37	55,77
F1k_D	gebouw F noordgevel	10,5	23,12	5,35	50,43	15,13	10,23	34,32	55,55
F1k_E	gebouw F noordgevel	13,5	23,57	5,53	50,13	17,12	11,18	34,29	55,26
F1k_F	gebouw F noordgevel	16,5	23,01	5,98	49,80	19,89	10,59	34,21	54,93
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,5	23,51	1,82	49,48	21,42	12,47	34,05	54,63
F1m_A	gebouw F westgevel	1,5	42,49	28,48	54,85	6,82	4,46	29,99	60,12
F1m_B	gebouw F westgevel	4,5	42,07	28,29	55,24	7,55	5,36	32,02	60,47
F1m_C	gebouw F westgevel	7,5	42,50	28,00	55,08	8,32	6,22	32,19	60,35
F1m_D	gebouw F westgevel	10,5	43,10	27,91	54,70	9,05	6,98	32,23	60,03
F1m_E	gebouw F westgevel	13,5	43,72	28,36	54,24	10,22	8,23	32,17	59,65
F1n_A	gebouw F westgevel	16,5	42,91	30,92	48,19	13,64	7,49	27,31	54,41
F1n_A	gebouw F westgevel	1,5	42,78	30,97	54,84	15,18	5,34	30,21	60,14
F1n_B	gebouw F westgevel	19,5	44,07	31,46	52,93	6,53	3,70	32,31	58,52
F1n_B	gebouw F westgevel	4,5	42,63	30,75	55,24	15,25	5,95	31,75	60,51
F1n_C	gebouw F westgevel	7,5	43,15	30,40	55,10	15,14	6,39	32,53	60,41
F1n_D	gebouw F westgevel	10,5	43,82	30,39	54,73	15,07	6,89	32,89	60,11
F1n_E	gebouw F westgevel	13,5	44,40	30,80	54,28	15,47	7,62	32,92	59,75
F1o_A	gebouw F westgevel	16,5	43,41	33,76	48,17	14,82	8,77	29,37	54,58
F1o_B	gebouw F westgevel	19,5	44,46	34,26	52,97	5,41	7,81	31,27	58,62
F1p_A	gebouw F westgevel	1,5	43,25	34,55	54,89	14,05	6,77	30,07	60,22
F1p_B	gebouw F westgevel	4,5	43,53	34,26	55,32	14,13	7,39	31,39	60,64
F1p_C	gebouw F westgevel	7,5	44,10	33,85	55,19	14,04	7,92	32,38	60,56
F1p_D	gebouw F westgevel	10,5	44,82	34,04	54,84	14,00	8,55	32,89	60,31
F1p_E	gebouw F westgevel	13,5	45,31	34,45	54,39	14,41	9,43	32,95	59,97
F1q_A	gebouw F westgevel	16,5	45,31	35,65	49,52	13,22	10,21	30,73	56,09
F1q_B	gebouw F westgevel	19,5	45,40	36,13	53,08	7,95	11,21	31,54	58,86
G1a_A	gebouw G westgevel	1,5	42,51	40,56	52,97	13,40	14,99	22,60	58,58
G1a_B	gebouw G westgevel	4,5	42,98	40,11	53,74	13,58	15,14	22,39	59,26
G1a_C	gebouw G westgevel	7,5	43,72	40,21	53,80	13,55	15,05	23,16	59,38
G1a_D	gebouw G westgevel	10,5	44,51	40,72	53,68	13,58	14,98	23,92	59,37
G1h_A	gebouw G noordgevel	19,5	39,65	33,64	46,95	25,78	15,10	31,11	52,97
G2b_A	gebouw G westgevel	13,5	44,68	41,02	50,21	14,37	12,96	25,37	56,68
G3c_A	gebouw G westgevel	16,5	45,06	41,10	48,85	15,54	15,51	26,52	55,87
G4d_A	gebouw G westgevel	19,5	45,22	41,52	47,52	13,29	17,12	26,11	55,19
G4e_A	gebouw G zuidgevel	1,5	30,08	21,02	25,38	8,42	9,87	8,19	36,80
G4e_B	gebouw G zuidgevel	4,5	30,85	20,97	27,25	9,02	10,48	8,29	37,78
G4e_C	gebouw G zuidgevel	7,5	31,97	21,43	28,58	10,19	11,25	8,62	38,92
G4e_D	gebouw G zuidgevel	10,5	33,42	23,48	29,89	12,51	12,69	9,41	40,36
G4e_E	gebouw G zuidgevel	13,5	35,82	28,38	31,53	15,41	14,87	10,20	42,78
G4e_F	gebouw G zuidgevel	16,5	39,78	36,28	32,98	17,79	11,97	7,18	46,99
G4f_A	gebouw G oostgevel	1,5	31,31	20,87	22,89	14,72	10,74	23,37	37,86
G4f_B	gebouw G oostgevel	4,5	31,52	20,78	24,39	15,29	11,51	23,96	38,24
G4f_C	gebouw G oostgevel	7,5	32,12	21,07	25,97	17,18	12,83	24,90	39,04
G4f_D	gebouw G oostgevel	10,5	33,56	20,53	27,99	24,28	14,17	27,03	40,81
G4f_E	gebouw G oostgevel	13,5	35,56	19,35	28,22	25,09	15,03	27,29	42,19
G4f_F	gebouw G oostgevel	16,5	39,76	19,01	28,01	26,25	15,00	27,18	45,47
G4g_A	gebouw G noordgevel	1,5	38,04	33,10	44,87	25,41	8,72	28,03	51,03
G4g_B	gebouw G noordgevel	4,5	37,49	32,86	46,62	25,38	9,40	28,47	52,37
G4g_C	gebouw G noordgevel	7,5	38,00	32,44	47,01	25,10	10,29	29,50	52,75
G4g_D	gebouw G noordgevel	10,5	38,67	32,67	47,11	25,47	11,56	30,26	52,92
G4g_E	gebouw G noordgevel	13,5	39,41	33,24	47,06	25,26	13,63	30,65	53,00
G4g_F	gebouw G noordgevel	16,5	40,62	34,98	46,98	25,70	15,71	30,88	53,21
H1a_A	gebouw H zuidgevel	19,5	44,38	41,68	36,76	20,37	13,93	8,42	51,72
H1a_A	gebouw H westgevel	1,5	27,40	20,12	25,77	5,99	7,46	19,59	35,53
H1a_B	gebouw H westgevel	4,5	27,82	19,77	26,80	6,77	7,96	20,14	36,11
H1a_C	gebouw H westgevel	7,5	28,62	19,66	27,74	8,54	8,31	20,96	36,91
H1a_D	gebouw H westgevel	10,5	29,60	20,06	28,82	12,84	9,31	21,79	37,91
H1b_A	gebouw H westgevel	1,5	27,54	20,56	25,82	6,35	7,20	19,48	35,65
H1b_B	gebouw H westgevel	4,5	28,01	20,43	26,94	7,02	7,49	20,02	36,30
H1b_C	gebouw H westgevel	7,5	28,88	20,70	27,96	8,62	7,97	20,81	37,17
H1b_D	gebouw H westgevel	10,5	29,93	22,00	28,98	12,62	9,08	21,62	38,23
H1d_A	gebouw H zuidgevel	1,5	36,43	22,15	23,47	8,12	9,68	9,86	41,82
H1d_B	gebouw H zuidgevel	4,5	37,75	22,25	24,67	8,63	10,29	10,01	43,10
H1d_C	gebouw H zuidgevel	7,5	38,87	22,52	26,01	9,60	11,25	10,71	44,20
H1d_D	gebouw H zuidgevel	10,5	39,29	23,33	27,31	11,43	13,01	11,90	44,69
H1e_A	gebouw H zuidgevel	1,5	37,19	21,40	24,07	8,19	9,80	8,88	42,53

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriellawaai gezoneerd terrein
20-07578 Weezenlanden Noord in Zwolle

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Luttenbergstraat	Wethouder Afferinkweg	Schuumanstraat 30 km/uur	Menistenstraat 30 km/uur	Evertsenstraat 30 km/uur	Wiecher/Indstraat 30 km/uur	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
H1e_B	gebouw H zuidgevel	4,5	38,53	21,52	25,54	8,90	10,30	9,27	43,85
H1e_C	gebouw H zuidgevel	7,5	39,58	22,07	26,91	9,90	10,83	10,04	44,89
H1e_D	gebouw H zuidgevel	10,5	39,95	23,75	28,29	11,73	11,87	11,37	45,35
H1f_A	gebouw H noordgevel	10,5	35,49	31,84	35,18	26,25	14,11	26,04	44,65
H1g_A	gebouw H noordgevel	1,5	35,50	32,26	36,23	26,78	14,19	23,65	45,07
H1g_B	gebouw H noordgevel	4,5	35,17	32,07	37,68	26,72	14,53	24,62	45,62
H1g_C	gebouw H noordgevel	7,5	35,13	31,69	38,81	26,50	14,93	25,89	46,21
I1a_A	gebouw I zuidgevel	1,5	47,37	21,33	21,43	26,31	9,16	6,67	52,42
I1a_B	gebouw I zuidgevel	4,5	49,11	21,23	22,24	25,96	9,40	6,54	54,15
I1a_C	gebouw I zuidgevel	7,5	49,45	21,17	23,33	26,35	10,15	7,04	54,49
I1a_D	gebouw I zuidgevel	10,5	49,46	21,24	24,46	26,36	11,67	7,61	54,50
I1b_A	gebouw I oostgevel	1,5	46,48	14,64	11,27	30,24	26,37	12,25	51,63
I1b_B	gebouw I oostgevel	4,5	47,63	14,91	12,04	29,82	26,21	12,49	52,73
I1b_C	gebouw I oostgevel	7,5	47,97	15,10	12,60	30,29	26,05	13,74	53,07
I1b_D	gebouw I oostgevel	10,5	48,25	15,24	14,58	30,96	26,71	15,20	53,37
I1c_A	gebouw I oostgevel	1,5	44,12	18,21	20,86	28,93	23,25	13,57	49,32
I1c_B	gebouw I oostgevel	4,5	44,62	21,75	21,18	28,53	23,00	14,24	49,80
I1c_C	gebouw I oostgevel	7,5	45,20	21,79	21,52	28,99	23,19	15,63	50,37
I1c_D	gebouw I oostgevel	10,5	45,51	20,86	22,06	29,72	23,80	17,31	50,69
I1c_E	gebouw I oostgevel	13,5	45,75	12,92	20,65	30,85	24,47	19,64	50,94
I1c_F	gebouw I oostgevel	16,5	45,57	12,66	21,24	30,91	25,27	20,79	50,79
I1d_A	gebouw I oostgevel	1,5	42,53	18,00	20,04	21,40	25,96	13,73	47,71
I1d_B	gebouw I oostgevel	4,5	42,91	22,23	20,52	21,22	25,77	14,78	48,09
I1d_C	gebouw I oostgevel	7,5	43,65	22,24	21,45	21,38	25,73	16,44	48,81
I1d_D	gebouw I oostgevel	10,5	44,20	22,02	22,65	22,50	26,21	18,31	49,36
I1d_E	gebouw I oostgevel	13,5	44,96	19,24	21,42	25,59	26,81	20,57	50,12
I1d_F	gebouw I oostgevel	16,5	45,17	19,82	24,11	26,74	27,06	22,61	50,36
I1e_A	gebouw I noordgevel	1,5	32,37	17,69	35,36	24,08	20,71	23,19	42,64
I1e_B	gebouw I noordgevel	4,5	32,11	18,29	36,25	23,94	20,84	23,93	43,15
I1e_C	gebouw I noordgevel	7,5	32,03	18,96	37,23	24,06	20,73	25,04	43,84
I1e_D	gebouw I noordgevel	10,5	32,64	19,98	37,88	24,66	21,19	25,76	44,49
I1f_A	gebouw I noordgevel	13,5	33,19	20,13	36,23	24,40	21,93	25,72	43,57
I1g_A	gebouw I noordgevel	1,5	32,39	17,28	36,15	24,50	20,81	20,45	43,08
I1g_B	gebouw I noordgevel	4,5	32,19	17,73	37,17	24,38	21,07	21,38	43,73
I1g_C	gebouw I noordgevel	7,5	31,98	18,24	38,24	24,43	21,26	22,66	44,50
I1h_A	gebouw I noordgevel	10,5	26,44	18,97	37,66	18,23	17,81	20,24	43,19
I1i_A	gebouw I noordgevel	1,5	32,27	17,34	37,24	25,42	19,08	19,81	43,79
I1i_B	gebouw I noordgevel	4,5	32,10	17,82	38,48	25,33	19,41	20,59	44,67
I1i_C	gebouw I noordgevel	7,5	31,88	18,24	39,61	25,21	19,78	21,25	45,53
I1j_A	gebouw I noordgevel	10,5	33,19	18,68	37,98	24,92	21,00	21,86	44,56
I1l_A	gebouw I zuidgevel	1,5	30,37	21,85	22,87	8,09	9,18	9,26	36,63
I1l_B	gebouw I zuidgevel	4,5	31,21	21,81	23,99	8,29	9,72	9,28	37,43
I1l_C	gebouw I zuidgevel	7,5	32,25	22,05	25,22	8,92	10,77	9,76	38,43
I1l_D	gebouw I zuidgevel	10,5	33,12	23,09	26,19	10,17	12,87	10,84	39,34
I1n_A	gebouw I zuidgevel	13,5	48,59	21,42	25,35	27,11	15,88	8,93	53,65
I1p_A	gebouw I westgevel	1,5	28,53	21,47	25,23	7,69	6,50	12,57	35,84
I1p_B	gebouw I westgevel	4,5	29,37	21,70	26,17	8,74	7,63	13,12	36,65
I1p_C	gebouw I westgevel	7,5	30,33	22,41	27,47	10,18	9,30	14,12	37,68
I1p_D	gebouw I westgevel	10,5	31,26	23,66	29,00	12,89	11,95	15,13	38,86
I1p_E	gebouw I westgevel	13,5	32,55	27,14	30,55	17,55	17,28	16,20	40,57
I1p_F	gebouw I westgevel	16,5	34,91	28,94	33,50	19,57	19,40	17,21	43,03
I1q_A	gebouw I westgevel	1,5	28,84	21,90	25,60	15,15	6,30	13,10	36,27
I1q_B	gebouw I westgevel	4,5	29,76	22,35	26,47	15,42	7,08	13,18	37,10
I1q_C	gebouw I westgevel	7,5	30,58	22,95	27,71	15,56	8,27	13,85	38,00
I1q_D	gebouw I westgevel	10,5	31,50	24,65	29,01	16,18	10,56	14,80	39,12
I1r_A	gebouw I zuidgevel	16,5	48,12	22,46	25,58	27,54	19,50	9,81	53,21
J1a_A	gebouw J westgevel	1,5	50,56	21,30	32,55	7,49	16,65	11,23	55,63
J1a_A	gebouw J westgevel	19,5	53,23	38,25	37,94	19,13	23,01	20,67	58,50
J1a_B	gebouw J westgevel	4,5	51,56	21,35	32,57	7,80	16,59	11,62	56,62
J1a_B	gebouw J westgevel	22,5	53,47	39,07	38,67	20,09	23,72	23,39	58,78
J1a_C	gebouw J westgevel	7,5	51,48	21,89	33,01	8,89	16,44	12,88	56,55
J1a_D	gebouw J westgevel	10,5	51,40	24,65	33,86	11,56	16,94	15,00	56,48
J1a_E	gebouw J westgevel	13,5	51,56	34,89	34,80	14,37	18,90	15,44	56,74
J1a_F	gebouw J westgevel	16,5	52,09	37,24	36,62	17,53	21,80	17,01	57,35
J1b_A	gebouw J zuidgevel	1,5	58,68	39,87	38,42	13,00	29,30	1,90	63,78
J1b_B	gebouw J zuidgevel	4,5	59,29	39,30	39,69	13,08	28,98	1,91	64,39
J1b_C	gebouw J zuidgevel	7,5	59,26	39,31	40,63	13,00	28,73	1,73	64,37

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriellawaai gezoneerd terrein
20-07578 Weezenlanden Noord in Zwolle

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Luttenbergstraat	Wethouder Afferinkweg	Schuumanstraat 30 km/uur	Menistenstraat 30 km/uur	Evertsenstraat 30 km/uur	Wiecher/Indstraat 30 km/uur	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
J1b_D	gebouw J zuidgevel	10,5	59,11	39,81	40,69	13,06	29,08	1,50	64,22
J1b_E	gebouw J zuidgevel	13,5	58,88	40,27	40,73	13,25	29,65	1,80	64,01
J1c_A	gebouw J zuidgevel	16,5	54,77	41,02	39,56	18,53	29,12	2,90	60,08
J1c_B	gebouw J zuidgevel	19,5	57,98	41,32	40,38	15,54	30,44	3,37	63,15
J1c_C	gebouw J zuidgevel	22,5	57,72	41,23	40,33	17,32	30,76	3,85	62,90
J1d_A	gebouw J zuidgevel	1,5	58,59	39,55	37,30	16,24	29,63	1,75	63,68
J1d_B	gebouw J zuidgevel	4,5	59,23	39,05	38,44	16,07	29,29	1,75	64,31
J1d_C	gebouw J zuidgevel	7,5	59,20	38,99	39,56	15,93	29,10	1,56	64,29
J1d_D	gebouw J zuidgevel	10,5	59,05	39,46	39,68	16,20	29,51	1,33	64,15
J1d_E	gebouw J zuidgevel	13,5	58,83	39,90	39,75	16,59	30,12	1,63	63,95
J1e_A	gebouw J zuidgevel	16,5	53,44	40,25	35,91	15,16	29,47	1,73	58,74
J1e_B	gebouw J zuidgevel	19,5	57,87	41,44	39,37	13,95	30,73	2,13	63,03
J1e_C	gebouw J zuidgevel	22,5	57,60	41,20	39,87	15,45	31,10	2,54	62,78
J1f_A	gebouw J zuidgevel	1,5	58,53	39,21	36,37	18,62	29,82	1,56	63,61
J1f_B	gebouw J zuidgevel	4,5	59,18	38,78	37,42	18,38	29,44	1,56	64,25
J1f_C	gebouw J zuidgevel	7,5	59,16	38,60	38,43	18,13	29,37	1,35	64,24
J1f_D	gebouw J zuidgevel	10,5	59,02	39,05	38,89	18,41	29,86	1,11	64,11
J1f_E	gebouw J zuidgevel	13,5	58,83	39,50	39,05	18,88	30,57	1,40	63,93
J1g_A	gebouw J zuidgevel	16,5	53,86	39,06	35,81	13,43	30,28	1,72	59,09
J1g_B	gebouw J zuidgevel	19,5	57,86	40,58	38,58	7,82	31,02	2,12	62,99
J1g_C	gebouw J zuidgevel	22,5	57,56	40,25	38,75	10,87	31,39	2,53	62,71
J1h_A	gebouw J oostgevel	19,5	53,15	31,64	27,34	23,72	29,88	16,10	58,22
J1h_A	gebouw J oostgevel	1,5	52,34	30,62	22,18	14,71	27,53	9,44	57,39
J1h_B	gebouw J oostgevel	22,5	53,05	34,39	28,82	25,43	30,76	18,48	58,16
J1h_B	gebouw J oostgevel	4,5	53,67	30,26	22,83	14,74	27,41	9,53	58,70
J1h_C	gebouw J oostgevel	7,5	53,79	29,81	24,00	14,94	27,10	10,53	58,82
J1h_D	gebouw J oostgevel	10,5	53,75	30,32	24,43	16,10	27,70	12,06	58,79
J1h_E	gebouw J oostgevel	13,5	53,68	31,18	25,66	19,67	29,13	13,78	58,73
J1h_F	gebouw J oostgevel	16,5	53,54	30,32	26,24	22,05	28,61	15,14	58,58
J1i_A	gebouw J noordgevel	1,5	41,63	20,09	24,04	24,54	22,88	13,49	46,88
J1i_B	gebouw J noordgevel	4,5	42,69	20,66	24,72	24,31	22,80	13,68	47,89
J1i_C	gebouw J noordgevel	7,5	43,43	21,48	25,87	24,49	22,71	14,52	48,63
J1i_D	gebouw J noordgevel	10,5	43,64	22,97	26,97	25,23	23,61	15,85	48,88
J1i_E	gebouw J noordgevel	13,5	44,37	26,67	28,09	26,17	25,96	17,36	49,67
J1j_A	gebouw J noordgevel	16,5	43,69	29,46	30,09	25,80	24,29	18,82	49,15
J1j_B	gebouw J noordgevel	19,5	42,26	32,21	31,17	26,90	24,78	20,01	48,16
J1j_C	gebouw J noordgevel	22,5	43,40	37,19	32,43	27,44	25,63	21,68	49,77
J1k_A	gebouw J noordgevel	1,5	27,22	19,82	24,69	24,35	10,85	14,30	35,89
J1k_B	gebouw J noordgevel	4,5	28,01	20,22	25,41	24,17	11,55	14,43	36,42
J1k_C	gebouw J noordgevel	7,5	29,21	20,92	26,54	24,27	12,73	15,24	37,37
J1k_D	gebouw J noordgevel	10,5	30,98	22,31	27,63	25,14	15,22	16,49	38,81
J1k_E	gebouw J noordgevel	13,5	35,24	24,27	28,46	26,21	18,08	18,08	41,86
J1l_A	gebouw J noordgevel	16,5	40,23	27,36	29,69	24,77	23,43	18,84	46,01
J1l_B	gebouw J noordgevel	19,5	39,46	32,78	30,69	26,27	22,87	19,91	46,01
J1l_C	gebouw J noordgevel	22,5	41,41	37,75	32,14	26,55	24,04	21,27	48,48
J1m_A	gebouw J noordgevel	1,5	32,74	19,38	25,79	22,39	9,29	14,04	39,07
J1m_B	gebouw J noordgevel	4,5	33,75	19,71	26,63	22,29	9,76	14,23	39,96
J1m_C	gebouw J noordgevel	7,5	34,72	20,27	27,79	22,41	10,54	15,11	40,90
J1m_D	gebouw J noordgevel	10,5	35,62	21,72	28,89	23,43	12,27	16,44	41,86
J1m_E	gebouw J noordgevel	13,5	36,54	23,95	29,72	25,10	13,87	18,00	42,87
J1n_A	gebouw J noordgevel	16,5	37,73	26,65	30,68	24,66	16,91	18,76	44,02
J1n_B	gebouw J noordgevel	19,5	35,73	34,00	31,92	25,89	17,76	19,91	44,22
J1n_C	gebouw J noordgevel	22,5	38,27	36,01	33,62	26,43	20,23	21,64	46,36
K1_A	gebouw K westgevel	13,5	52,94	44,51	48,49	8,86	-2,21	12,52	59,70
K1_B	gebouw K westgevel	16,5	54,54	44,70	53,46	9,91	-2,00	14,96	62,29
K1_C	gebouw K westgevel	19,5	54,45	44,73	53,32	9,73	-1,75	19,16	62,19
K1a_A	gebouw K1 westgevel	1,5	53,58	42,99	55,72	5,38	-2,29	19,79	62,94
K1a_B	gebouw K1 westgevel	4,5	54,68	43,00	55,97	6,15	-1,79	19,54	63,51
K1a_C	gebouw K1 westgevel	7,5	54,82	43,59	55,73	7,00	-1,54	20,07	63,46
K1a_D	gebouw K1 westgevel	10,5	54,82	44,31	55,31	7,86	-2,22	20,69	63,26
K1b_A	gebouw K1 westgevel	1,5	56,31	43,09	55,82	4,14	-1,22	19,20	64,19
K1b_B	gebouw K1 westgevel	4,5	56,89	43,27	56,00	4,98	-0,79	19,00	64,58
K1b_C	gebouw K1 westgevel	7,5	56,84	43,93	55,71	5,92	-0,57	19,36	64,45
K1b_D	gebouw K1 westgevel	10,5	56,65	44,68	55,27	6,85	-1,76	19,94	64,18
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	19,5	58,68	44,58	48,29	20,81	27,77	2,37	64,22
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	1,5	59,53	42,50	49,63	20,48	27,04	0,94	65,03
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	4,5	60,01	42,64	49,97	20,41	26,80	0,97	65,49

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriellawaai gezoneerd terrein
20-07578 Weezenlanden Noord in Zwolle

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Luttenbergstraat	Wethouder Afferinkweg	Schuimantstraat 30 km/uur	Menistenstraat 30 km/uur	Evertsenstraat 30 km/uur	Wiecher/Indstraat 30 km/uur	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	7,5	59,90	43,23	49,77	20,08	26,36	0,79	65,39
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	10,5	59,66	43,95	49,48	20,00	26,48	0,57	65,16
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	13,5	59,36	44,42	49,13	20,15	26,87	0,81	64,88
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	16,5	59,03	44,54	48,72	20,48	27,34	1,22	64,56
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	19,5	58,45	43,15	44,12	18,50	29,28	10,92	63,74
K1f_A	gebouw K1 zuidgevel	1,5	59,02	41,78	42,61	18,25	28,40	3,87	64,20
K1f_B	gebouw K1 zuidgevel	4,5	59,58	41,12	44,42	18,19	28,14	4,16	64,78
K1f_C	gebouw K1 zuidgevel	7,5	59,52	41,51	44,41	17,92	27,74	4,34	64,72
K1f_D	gebouw K1 zuidgevel	10,5	59,32	42,13	44,38	17,64	27,96	4,59	64,54
K1f_E	gebouw K1 zuidgevel	13,5	59,06	42,75	44,32	17,70	28,37	5,52	64,31
K1f_F	gebouw K1 zuidgevel	16,5	58,77	43,06	44,24	18,04	28,85	6,90	64,04
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	1,5	58,84	41,13	40,78	14,67	28,71	3,40	63,98
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	4,5	59,43	40,48	42,46	14,67	28,44	3,50	64,58
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	7,5	59,39	40,74	42,79	14,50	28,08	3,41	64,54
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	10,5	59,21	41,32	42,80	14,40	28,37	3,27	64,38
K1h_A	gebouw K1 oostgevel	1,5	50,13	17,69	22,20	5,24	9,15	10,71	55,14
K1h_B	gebouw K1 oostgevel	4,5	51,19	17,39	23,13	4,76	9,17	10,87	56,20
K1h_C	gebouw K1 oostgevel	7,5	51,12	17,98	24,66	4,73	9,61	11,72	56,13
K1h_D	gebouw K1 oostgevel	10,5	51,01	21,64	26,10	5,53	11,22	13,18	56,03
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	1,5	30,52	17,93	26,20	21,59	8,63	13,84	37,51
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	4,5	31,47	18,23	27,38	21,53	9,64	14,13	38,41
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	7,5	32,45	18,70	28,70	21,52	11,11	15,21	39,41
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	10,5	33,41	20,05	29,99	22,22	13,66	16,73	40,47
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	13,5	43,68	32,87	27,72	17,12	24,38	13,79	49,19
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	16,5	50,18	35,58	31,94	20,84	26,61	14,72	55,41
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	19,5	52,90	33,42	31,33	23,71	27,44	15,58	58,00
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	19,5	36,36	17,41	39,96	23,64	1,62	19,92	46,65
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	1,5	26,36	13,76	26,23	20,94	9,40	13,83	35,14
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	4,5	27,19	13,57	27,71	20,95	10,52	13,92	36,13
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	7,5	28,20	13,96	29,11	20,90	12,04	14,87	37,22
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	10,5	29,66	16,09	30,74	21,90	13,84	16,33	38,76
K1m_F	gebouw K1 noordgevel	13,5	34,23	20,29	32,94	22,56	16,38	17,29	41,99
K2b_A	gebouw K2 westgevel	1,5	51,48	42,81	55,85	6,11	-3,16	20,32	62,36
K2b_B	gebouw K2 westgevel	4,5	52,82	42,74	56,13	6,86	-2,62	20,04	62,93
K2b_C	gebouw K2 westgevel	7,5	53,15	43,23	55,89	7,69	-2,10	20,73	62,90
K2b_D	gebouw K2 westgevel	10,5	53,24	43,91	55,48	8,66	-3,51	21,40	62,70
K2d_A	gebouw K2 westgevel	1,5	50,03	42,50	55,89	7,12	-4,66	20,72	62,05
K2d_B	gebouw K2 westgevel	4,5	51,42	42,33	56,19	7,86	-4,15	20,50	62,57
K2d_C	gebouw K2 westgevel	7,5	51,93	42,78	55,97	8,65	-3,71	21,23	62,56
K2d_D	gebouw K2 westgevel	10,5	52,05	43,45	55,56	9,49	-4,76	21,93	62,35
K2e_A	gebouw K2 westgevel	13,5	31,24	1,44	49,91	12,11	12,03	16,58	54,97
K2f_A	gebouw K2 westgevel	13,5	50,14	43,69	48,77	10,42	-4,68	14,02	58,05
K2g_A	gebouw K2 westgevel	13,5	52,35	45,68	50,42	11,90	9,15	15,87	60,03
K2i_A	gebouw K2 westgevel	1,5	48,94	42,05	55,95	7,51	0,47	20,18	61,89
K2i_B	gebouw K2 westgevel	4,5	50,25	41,81	56,25	8,24	0,96	21,14	62,35
K2i_C	gebouw K2 westgevel	7,5	50,93	42,21	56,03	9,07	1,37	21,93	62,34
K2i_D	gebouw K2 westgevel	10,5	51,10	42,86	55,63	9,97	1,82	22,68	62,11
K2l_A	gebouw K2 westgevel	13,5	29,56	14,21	51,04	12,46	10,41	23,51	56,08
K2m_A	gebouw K2 westgevel	13,5	47,09	43,11	50,03	13,40	7,34	26,32	57,37
K2n_A	gebouw K2 westgevel	1,5	48,09	42,06	55,96	10,54	12,37	21,88	61,77
K2n_B	gebouw K2 westgevel	4,5	49,25	41,80	56,27	10,90	12,48	22,61	62,19
K2n_C	gebouw K2 westgevel	7,5	50,07	42,13	56,06	11,19	12,33	23,40	62,18
K2n_D	gebouw K2 westgevel	10,5	50,30	42,74	55,65	11,57	12,18	24,16	61,93
K2p_A	gebouw K2 westgevel	1,5	28,67	12,77	53,44	7,91	5,10	24,02	58,45
K2p_B	gebouw K2 westgevel	4,5	28,32	13,37	54,01	8,45	5,50	24,29	59,03
K2p_C	gebouw K2 westgevel	7,5	28,63	14,10	53,93	9,13	6,06	25,10	58,95
K2p_D	gebouw K2 westgevel	10,5	29,12	15,25	53,66	10,21	6,99	25,92	58,69
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	10,5	31,27	13,66	53,17	12,32	6,27	24,40	58,20
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	1,5	29,46	17,09	20,66	18,59	10,60	12,14	35,61
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	4,5	30,17	17,10	21,25	18,64	11,04	12,10	36,22
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	7,5	31,01	17,13	22,46	18,48	11,76	12,89	37,03
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	10,5	31,73	17,66	23,45	19,24	13,20	14,14	37,78
K2u_A	gebouw K2 oostgevel	13,5	32,68	17,92	23,40	19,34	14,05	16,80	38,61
K2v_A	gebouw K2 oostgevel	13,5	32,71	21,92	23,91	20,76	13,17	16,49	38,90
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	1,5	29,46	16,44	21,55	18,89	10,35	12,30	35,70
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	4,5	30,18	16,41	22,09	18,93	10,92	12,25	36,32

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriellawaai gezoneerd terrein
20-07578 Weezenlanden Noord in Zwolle

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Luttenbergstraat	Wethouder Afferinkweg	Schuumanstraat 30 km/uur	Menistenstraat 30 km/uur	Evertsenstraat 30 km/uur	Wiecher/Indstraat 30 km/uur	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	7,5	30,86	16,71	23,02	18,90	11,81	13,11	36,98
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	10,5	31,64	18,54	24,05	19,65	13,35	14,40	37,85
K2x_A	gebouw K2 oostgevel	13,5	33,75	16,82	23,88	20,73	15,80	16,72	39,58
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	1,5	29,79	14,34	21,48	19,94	10,34	13,28	35,97
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	4,5	30,58	13,89	21,90	19,96	11,10	13,28	36,63
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	7,5	31,09	13,65	22,65	19,90	12,30	14,27	37,13
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	10,5	31,73	14,08	23,50	20,68	13,85	15,76	37,83
L1_A	Gebouw L noordgevel	19,5	31,63	29,60	28,58	21,26	10,45	19,96	40,22
L1_A	Gebouw L oostgevel	1,5	52,54	14,36	16,13	31,89	31,98	13,01	57,61
L1_B	Gebouw L oostgevel	4,5	53,89	21,19	16,88	32,04	31,82	19,11	58,94
L1_C	Gebouw L oostgevel	7,5	54,02	18,11	16,94	32,68	32,18	19,49	59,08
L1_D	Gebouw L oostgevel	10,5	54,00	17,76	15,00	33,41	32,80	19,29	59,07
L1a_A	Gebouw L zuidgevel	1,5	58,82	37,98	34,70	15,71	31,12	1,81	63,89
L1a_B	Gebouw L zuidgevel	4,5	59,40	37,63	35,58	15,38	30,66	0,77	64,45
L1a_C	Gebouw L zuidgevel	7,5	59,36	37,25	36,40	15,78	30,75	0,68	64,41
L1a_D	Gebouw L zuidgevel	10,5	59,20	37,65	37,25	16,25	31,23	0,57	64,26
L1a_E	Gebouw L zuidgevel	13,5	58,97	38,00	37,36	16,93	31,77	1,03	64,04
L1aa_A	Gebouw L westgevel	1,5	52,00	21,89	30,43	19,11	23,79	12,11	57,05
L1aa_B	Gebouw L westgevel	4,5	53,36	22,05	30,33	18,99	23,50	12,37	58,40
L1aa_C	Gebouw L westgevel	7,5	53,46	22,55	30,53	19,09	23,22	13,14	58,49
L1aa_D	Gebouw L westgevel	10,5	53,38	23,86	31,20	20,39	23,75	14,11	58,42
L1b_A	Gebouw L zuidgevel	1,5	58,87	37,24	34,27	19,61	31,37	1,14	63,93
L1b_B	Gebouw L zuidgevel	4,5	59,42	36,92	35,02	19,37	30,89	0,26	64,46
L1b_C	Gebouw L zuidgevel	7,5	59,37	36,49	35,72	19,73	31,05	0,08	64,42
L1b_D	Gebouw L zuidgevel	10,5	59,21	36,86	36,50	20,14	31,56	-0,14	64,26
L1b_E	Gebouw L zuidgevel	13,5	58,97	37,18	36,77	20,77	32,11	0,13	64,04
L1b_F	Gebouw L zuidgevel	16,5	58,69	37,63	36,88	19,77	32,54	0,53	63,76
L1bb_A	Gebouw L westgevel	13,5	49,34	26,86	29,83	20,06	24,17	17,11	54,43
L1bb_A	Gebouw L zuidgevel	19,5	58,37	38,07	36,97	20,00	32,73	0,93	63,46
L1c_A	Gebouw L zuidgevel	1,5	58,84	36,90	33,70	18,43	31,87	-1,07	63,89
L1c_B	Gebouw L zuidgevel	4,5	59,39	36,61	34,33	19,19	31,42	-3,00	64,44
L1c_C	Gebouw L zuidgevel	7,5	59,35	36,11	34,90	19,81	31,71	-3,19	64,40
L1c_D	Gebouw L zuidgevel	10,5	59,18	36,41	35,61	20,45	32,28	-3,43	64,24
L1c_E	Gebouw L zuidgevel	13,5	58,95	36,74	36,12	20,43	32,87	-3,19	64,01
L1c_F	Gebouw L zuidgevel	16,5	58,66	37,16	36,24	20,59	33,19	-2,78	63,73
L1c2_A	Gebouw L oostgevel	19,5	51,73	-2,75	4,35	32,38	33,21	4,77	56,84
L1ca_A	Gebouw L westgevel	19,5	47,71	34,54	30,26	15,77	19,17	21,35	53,00
L1cc_A	Gebouw L zuidgevel	19,5	58,35	37,58	36,38	21,20	33,33	-2,38	63,43
L1d_A	Gebouw L oostgevel	13,5	53,99	-2,62	12,55	32,84	33,11	6,01	59,05
L1dd_A	Gebouw L westgevel	1,5	54,62	37,27	33,39	12,08	17,04	11,77	59,73
L1dd_B	Gebouw L westgevel	4,5	55,46	36,86	34,02	12,19	16,77	12,04	60,55
L1dd_C	Gebouw L westgevel	7,5	55,51	36,54	34,70	12,80	16,93	12,65	60,60
L1dd_D	Gebouw L westgevel	10,5	55,42	36,92	35,54	15,56	17,49	13,62	60,53
L1dd_E	Gebouw L westgevel	13,5	55,28	37,62	35,84	18,10	18,03	14,80	60,40
L1e_A	Gebouw L oostgevel	1,5	55,12	13,92	10,66	31,35	32,27	6,45	60,16
L1e_B	Gebouw L oostgevel	4,5	55,89	20,81	10,97	31,51	32,24	6,61	60,93
L1e_C	Gebouw L oostgevel	7,5	55,95	17,40	11,03	32,15	32,67	6,54	60,99
L1ee_A	Gebouw L zuidgevel	19,5	51,71	39,22	36,51	20,72	4,05	17,12	57,08
L1f_A	Gebouw L oostgevel	10,5	53,62	20,65	14,93	32,07	33,10	16,09	58,69
L1g_A	Gebouw L oostgevel	16,5	52,35	-2,75	5,34	32,18	33,50	4,93	57,45
L1h_A	Gebouw L oostgevel	19,5	53,62	20,81	21,43	25,95	35,54	-2,87	58,70
L1i_A	Gebouw L oostgevel	13,5	53,15	-4,96	15,00	33,39	32,98	19,26	58,24
L1j_A	Gebouw L oostgevel	16,5	51,86	-6,97	13,18	33,05	33,22	18,15	56,98
L1k_A	Gebouw L oostgevel	19,5	50,90	-7,03	12,43	32,92	33,49	18,20	56,05
L1l_A	Gebouw L oostgevel	16,5	53,41	18,18	18,72	28,09	35,34	-6,31	58,49
L1m_A	Gebouw L oostgevel	19,5	52,51	20,80	20,91	28,51	35,34	-4,01	57,61
L1n_A	Gebouw L oostgevel	19,5	51,21	-2,54	23,71	33,64	32,91	16,56	56,35
L1o_A	Gebouw L oostgevel	16,5	50,95	-2,50	21,61	33,98	32,82	14,94	56,11
L1p_A	Gebouw L oostgevel	1,5	51,00	14,97	20,07	31,85	31,67	8,34	56,10
L1p_B	Gebouw L oostgevel	4,5	52,49	21,24	21,03	32,10	31,42	9,18	57,57
L1p_C	Gebouw L oostgevel	7,5	52,76	19,38	21,75	32,80	31,71	10,05	57,84
L1p_D	Gebouw L oostgevel	10,5	52,81	19,18	22,19	33,56	32,31	10,90	57,90
L1p_E	Gebouw L oostgevel	13,5	52,78	-2,47	22,11	34,03	32,99	10,23	57,89
L1q_A	Gebouw L noordgevel	1,5	38,20	18,52	24,11	30,11	21,52	13,84	44,10
L1q_B	Gebouw L noordgevel	4,5	39,29	18,75	24,76	30,01	21,53	14,17	45,02
L1q_C	Gebouw L noordgevel	7,5	40,24	19,10	25,46	30,53	21,22	14,99	45,89
L1q_D	Gebouw L noordgevel	10,5	41,15	19,91	26,11	31,17	21,07	15,92	46,76

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
railverkeerslawaai en industriellawaai gezoneerd terrein
20-07578 Weezenlanden Noord in Zwolle

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Luttenbergstraat	Wethouder Alferinkweg	Schuumanstraat 30 km/uur	Menistenstraat 30 km/uur	Evertsenstraat 30 km/uur	Wiecher/Indstraat 30 km/uur	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
L1q_E	Gebouw L noordgevel	13,5	41,36	20,66	26,57	31,87	15,45	16,47	47,00
L1q_F	Gebouw L noordgevel	16,5	38,29	20,03	27,32	32,12	17,52	18,52	44,61
L1qq_A	Gebouw L noordgevel	1,5	38,20	18,52	24,11	30,11	21,52	13,84	44,10
L1qq_B	Gebouw L noordgevel	4,5	39,29	18,75	24,76	30,01	21,53	14,17	45,02
L1qq_C	Gebouw L noordgevel	7,5	40,24	19,10	25,46	30,53	21,22	14,99	45,89
L1qq_D	Gebouw L noordgevel	10,5	41,15	19,91	26,11	31,17	21,07	15,92	46,76
L1qq_E	Gebouw L noordgevel	13,5	41,36	20,66	26,57	31,87	15,45	16,47	47,00
L1r_A	Gebouw L noordgevel	5,9	40,51	20,27	24,34	28,90	25,61	16,37	46,08
L1r_B	Gebouw L noordgevel	9,3	41,48	21,10	25,47	29,58	25,58	17,87	47,01
L1r_C	Gebouw L noordgevel	12,7	42,27	22,31	26,30	30,29	27,06	18,92	47,81
L1s_A	Gebouw L noordgevel	5,9	40,47	20,50	24,45	28,52	25,94	16,15	46,03
L1s_B	Gebouw L noordgevel	9,3	41,42	21,34	25,62	29,23	25,94	17,65	46,95
L1t_A	Gebouw L noordgevel	1,5	39,78	20,70	23,24	28,19	26,81	15,04	45,41
L1t_B	Gebouw L noordgevel	4,5	40,26	20,69	23,95	27,80	26,71	15,33	45,83
L1t_C	Gebouw L noordgevel	7,5	41,08	20,95	24,89	28,28	26,44	16,54	46,59
L1u_A	Gebouw L westgevel	10,5	47,91	23,02	30,45	13,53	23,22	17,20	53,02
L1v_A	Gebouw L westgevel	16,5	44,67	23,08	29,91	15,95	24,97	19,42	49,91
L1w_A	Gebouw L westgevel	19,5	45,47	27,61	30,08	17,05	21,85	19,67	50,70
L1x_A	Gebouw L westgevel	1,5	49,75	22,05	30,76	12,64	23,65	13,46	54,82
L1x_B	Gebouw L westgevel	4,5	51,34	22,13	30,72	12,96	23,51	13,76	56,39
L1x_C	Gebouw L westgevel	7,5	51,45	22,37	30,87	13,25	23,17	14,77	56,50
L1y_A	Gebouw L westgevel	13,5	44,92	23,31	29,17	15,45	23,73	18,61	50,11
M1a_A	gebouw M zuidgevel	1,5	46,26	24,33	23,25	29,27	29,37	10,41	51,48
M1a_B	gebouw M zuidgevel	4,5	46,87	25,68	23,75	29,03	29,11	10,21	52,07
M1a_C	gebouw M zuidgevel	7,5	47,64	25,60	24,34	29,59	29,13	10,66	52,82
M1a_D	gebouw M zuidgevel	10,5	48,20	24,79	26,00	30,23	29,71	11,35	53,38
M1c_A	gebouw M zuidgevel	13,5	48,93	24,40	26,64	29,69	31,22	12,02	54,09
M1c_A	gebouw M zuidgevel	1,5	46,55	23,77	21,36	28,87	30,66	10,56	51,77
M1c_A	gebouw M zuidgevel	31,5	50,05	34,10	31,52	30,06	31,87	-2,43	55,32
M1c_B	gebouw M zuidgevel	16,5	49,30	24,64	28,16	31,47	32,01	11,52	54,50
M1c_B	gebouw M zuidgevel	4,5	47,32	24,55	21,77	29,00	30,39	10,36	52,51
M1c_B	gebouw M zuidgevel	34,5	50,08	35,65	32,14	30,02	31,87	-2,07	55,40
M1c_C	gebouw M zuidgevel	19,5	49,40	25,15	29,46	31,16	32,03	11,22	54,60
M1c_C	gebouw M zuidgevel	7,5	48,22	24,43	22,41	29,66	30,41	10,71	53,38
M1c_C	gebouw M zuidgevel	37,5	50,15	37,07	32,32	29,97	31,85	-1,70	55,53
M1c_D	gebouw M zuidgevel	22,5	49,25	26,07	30,38	30,20	32,08	9,39	54,46
M1c_D	gebouw M zuidgevel	10,5	48,68	24,38	23,40	30,40	30,83	11,50	53,84
M1c_E	gebouw M zuidgevel	25,5	49,47	25,35	30,99	30,17	32,24	2,93	54,67
M1c_F	gebouw M zuidgevel	28,5	49,79	30,53	31,44	30,14	32,36	-2,79	55,02
M1d_A	gebouw M zuidgevel	1,5	47,24	22,50	19,87	29,05	30,27	9,34	52,41
M1d_B	gebouw M zuidgevel	4,5	48,20	22,69	20,11	29,62	29,91	9,11	53,34
M1d_C	gebouw M zuidgevel	7,5	49,12	22,56	20,79	30,33	30,00	9,25	54,24
M1d_D	gebouw M zuidgevel	10,5	49,38	22,49	21,72	31,13	30,52	9,89	54,51
M1e_A	gebouw M oostgevel	1,5	46,91	22,16	22,45	32,51	31,04	0,61	52,20
M1e_B	gebouw M oostgevel	4,5	47,84	23,42	23,05	32,94	30,67	0,71	53,09
M1e_C	gebouw M oostgevel	7,5	48,82	23,27	23,00	33,68	30,83	0,88	54,04
M1e_D	gebouw M oostgevel	10,5	49,13	23,07	20,48	34,46	31,59	1,09	54,36
M1f_A	gebouw M oostgevel	1,5	46,09	24,26	23,58	32,76	30,88	19,68	51,47
M1f_B	gebouw M oostgevel	4,5	46,85	24,60	23,67	33,18	30,54	20,19	52,18
M1f_C	gebouw M oostgevel	7,5	47,73	24,42	23,58	33,90	30,62	20,17	53,03
M1f_D	gebouw M oostgevel	10,5	48,28	24,19	22,79	34,67	31,41	20,17	53,58
M1g_A	gebouw M oostgevel	13,5	47,66	23,08	18,35	34,91	31,21	19,73	53,00
M1g_A	gebouw M zuidgevel	31,5	48,10	--	--	34,82	31,85	3,78	53,40
M1g_B	gebouw M oostgevel	16,5	48,25	22,93	18,42	35,02	31,27	9,32	53,55
M1g_B	gebouw M zuidgevel	34,5	47,97	--	--	34,75	31,85	--	53,27
M1g_C	gebouw M oostgevel	19,5	48,24	23,85	18,76	35,04	31,51	9,63	53,55
M1g_C	gebouw M zuidgevel	37,5	47,87	--	--	34,67	31,82	--	53,18
M1g_D	gebouw M oostgevel	22,5	48,26	24,39	19,62	35,05	31,69	9,93	53,57
M1g_E	gebouw M oostgevel	25,5	48,25	--	15,56	35,06	31,79	10,28	53,55
M1g_F	gebouw M oostgevel	28,5	48,22	--	--	34,90	31,84	10,59	53,51
M1h_A	gebouw M oostgevel	1,5	45,79	25,68	23,18	32,91	30,48	18,61	51,19
M1h_B	gebouw M oostgevel	4,5	46,33	26,11	23,47	33,31	30,16	19,42	51,70
M1h_C	gebouw M oostgevel	7,5	47,05	25,95	23,39	34,02	30,22	19,42	52,39
M1h_D	gebouw M oostgevel	10,5	47,74	25,44	23,26	34,79	31,12	19,24	53,08
M1i_A	gebouw M noordgevel	1,5	32,23	17,28	32,82	30,33	18,43	33,49	43,46
M1i_B	gebouw M noordgevel	4,5	32,09	17,50	32,74	30,57	18,87	34,94	43,97
M1i_C	gebouw M noordgevel	7,5	31,79	17,81	33,38	31,17	19,40	36,13	44,66

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,
 railverkeerslawaai en industrielawaai gezoneerd terrein
 20-07578 Weezenlanden Noord in Zwolle

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Omschrijving	Hoogte	Luttenbergstraat	Wethouder Alferinkweg	Schuumanstraat 30 km/uur	Menistenstraat 30 km/uur	Evertsenstraat 30 km/uur	Wiecherlingstraat 30 km/uur	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
M1i_D	gebouw M noordgevel	10,5	32,82	17,53	34,08	31,88	22,34	36,35	45,24
M1j_A	gebouw M noordgevel	1,5	31,33	16,05	33,70	29,72	5,72	30,90	42,72
M1j_B	gebouw M noordgevel	4,5	31,18	16,13	34,09	29,61	7,61	32,38	43,17
M1j_C	gebouw M noordgevel	7,5	31,34	16,28	34,77	30,19	5,73	33,34	43,81
M1j_D	gebouw M noordgevel	10,5	32,30	14,74	35,47	30,90	10,37	33,66	44,45
M1k_A	gebouw M noordgevel	31,5	7,67	--	37,21	31,49	-11,34	34,72	44,84
M1k_A	gebouw M zuidgevel	13,5	32,79	13,82	34,33	30,90	1,22	33,36	44,05
M1k_B	gebouw M noordgevel	34,5	7,49	--	37,40	31,48	--	34,75	44,95
M1k_B	gebouw M zuidgevel	16,5	29,22	11,90	36,18	31,75	-0,09	33,58	44,43
M1k_C	gebouw M noordgevel	37,5	7,83	--	37,57	31,36	--	34,77	45,04
M1k_C	gebouw M zuidgevel	19,5	26,27	8,13	36,33	31,81	-0,07	33,78	44,36
M1k_D	gebouw M zuidgevel	22,5	19,10	-14,91	36,07	31,98	-0,02	34,29	44,24
M1k_E	gebouw M zuidgevel	25,5	12,84	--	36,34	31,92	-0,43	34,67	44,45
M1k_F	gebouw M zuidgevel	28,5	11,16	--	36,87	31,66	-6,90	34,77	44,70
M1l_A	gebouw M noordgevel	1,5	32,05	16,38	33,95	29,25	3,30	25,17	42,24
M1l_B	gebouw M noordgevel	4,5	31,75	16,57	34,55	28,79	5,12	26,26	42,46
M1l_C	gebouw M noordgevel	7,5	31,95	16,74	35,29	29,32	-2,78	27,21	43,04
M1l_D	gebouw M noordgevel	10,5	32,61	15,67	36,02	29,95	-2,27	28,17	43,75
M1m_A	gebouw M westgevel	1,5	39,35	19,43	35,25	12,31	21,87	16,39	45,89
M1m_B	gebouw M westgevel	4,5	39,74	19,59	35,97	12,69	21,84	17,05	46,36
M1m_C	gebouw M westgevel	7,5	40,51	19,89	36,83	12,87	21,72	18,18	47,14
M1m_D	gebouw M westgevel	10,5	40,94	20,37	37,78	13,12	20,27	19,46	47,73

BIJLAGE 4

**ONTVANGEN
VERKEERSGEGEVENS**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

Verkeersgegevens volgens verkeersonderzoek met kenmerk 006210.20200403.R1.03 d.d. 9 juli 2020

Uitgangspunten akoestisch onderzoek Weezenlanden-Noord Zwolle



Project 006210

9-jul-20

Prognosejaar 2030

Verkeersgegevens t.b.v. akoestisch onderzoek

locatie	etmaalverdeling			aandeel vrachtverkeer			
	plan 2030	daguur	avonduur	nachtuur	lv	mz	zw
1	11600	6,6	3,6	0,8	95,5	2,7	1,8
2	13200	6,6	3,6	0,8	95,5	2,7	1,8
3	11900	6,6	3,6	0,8	95,5	2,7	1,8
4	10500	6,6	3,6	0,8	95,5	2,7	1,8
5	4500	6,6	3,2	0,7	97,3	2,5	0,2
6	2200	6,6	3,2	0,7	97,3	2,5	0,2
7	700	6,6	3,2	0,7	97,3	2,5	0,2
8	1200	6,6	3,2	0,7	97,3	2,5	0,2
9	10500	6,6	3,6	0,8	95,5	2,7	1,8
10	1300	6,6	3,6	0,8	97,3	2,5	0,2

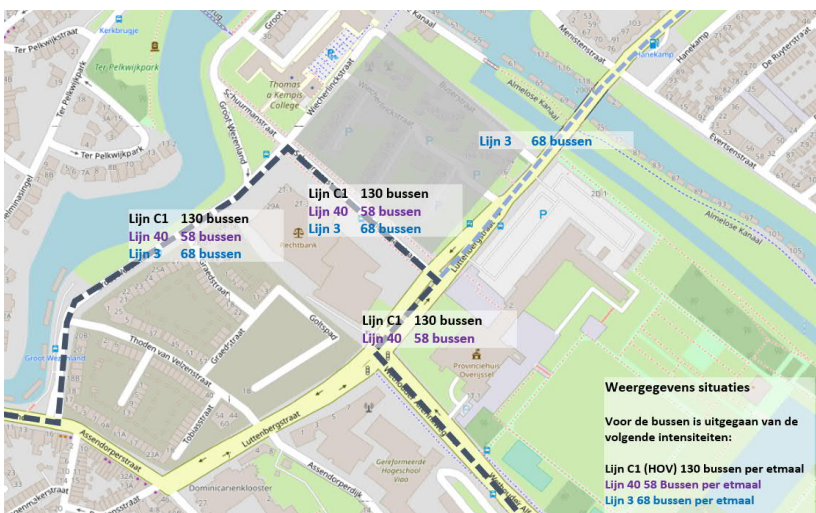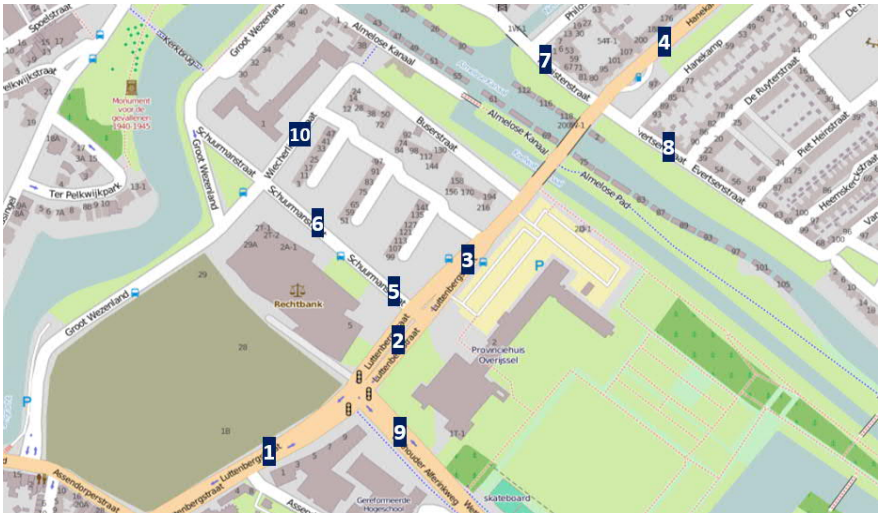

Bewerking verkeersgegevens ten behoeve van akoestisch rekenmodel
 Uitgangspunten akoestisch onderzoek Weezenlanden-Noord Zwolle
 Project 006210
 18-mrt-19


groeipercentage is afgestemd met OD IJsselland e-mail 13-2-2020

Verkeersgegevens t.b.v. akoestisch onderzoek

		Groeipercentage per jaar %						
		1,5						
Wegvak	Etmaalintensiteit	Etmaalintensiteit	Etmaalverdeling %			Voertuigverdeling per categorie %		
	plan 2030	plan 2031	daguur	avonduur	nachtuur	Licht	Middelzwaar	Zwaar
1	11600	11774	6,6	3,6	0,8	95,5	2,7	1,8
2	13200	13398	6,6	3,6	0,8	95,5	2,7	1,8
3	11900	12079	6,6	3,6	0,8	95,5	2,7	1,8
4	10500	10658	6,6	3,6	0,8	95,5	2,7	1,8
5	4500	4568	6,8	3,2	0,7	97,3	2,5	0,2
6	2200	2233	6,8	3,2	0,7	97,3	2,5	0,2
7	700	711	6,8	3,2	0,7	97,3	2,5	0,2
8	1200	1218	6,8	3,2	0,7	97,3	2,5	0,2
9	10500	10658	6,6	3,6	0,8	95,5	2,7	1,8
10	1300	1320	6,8	3,2	0,7	97,3	2,5	0,2

Verdeling per wegvak in akoestisch rekenmodel

Wegvak verkeersmodel	Wegvak akoestisch rekenmodel	Straatnaam	Etmaalintensiteit akoestisch rekenmodel per wegvak
1	W1a	Luttenbergstraat	5887
	W1b	Luttenbergstraat	5887
2	W2a	Luttenbergstraat	6699
	W2b	Luttenbergstraat	6699
3	W3a	Luttenbergstraat	6039
	W3b	Luttenbergstraat	6039
	W3c	Luttenbergstraat	12079
4	W4	Luttenbergstraat	10658
5	W5	Schuurmanstraat	4568
6	W6	Schuurmanstraat	2233
7	W7	Menistenstraat	711
8	W8	Evertsenstraat	1218
9	W9a	Wethouder Alferinkweg	5329
	W9b	Wethouder Alferinkweg	5329

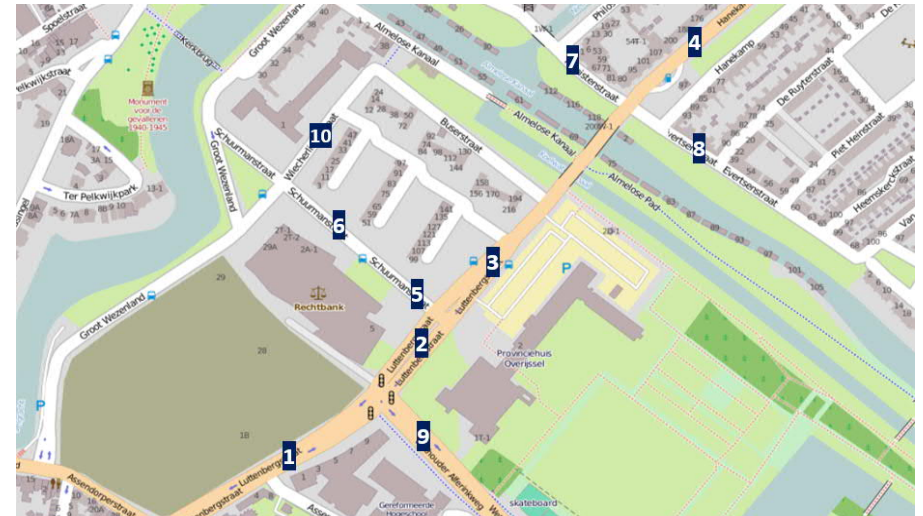

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.