

Notitie

betreft: **Spoorzone Zwolle**
Geluid vanwege nutsvoorziening Ennatuurlijk bij beoogde woningen

datum: 9 juli 2024

referentie: TKe/TKe/KS/O 16621-10-NO-002

1 Inleiding

In opdracht van NS Stations is een onderzoek uitgevoerd naar het geluid van de nutsvoorziening van Ennatuurlijk aan de Hanzelaan in relatie tot de beoogde woningen in het plangebied Spoorzone Zwolle. In figuur 1 is de situering van het plangebied weergegeven.


Beoogd wordt binnen het plangebied woningbouw te realiseren. Daarnaast worden delen van het plangebied aangewend voor andere functies, zoals kantoren, horeca, detailhandel, dienstverlening, maatschappelijke functies en onderwijs.

In voorliggend onderzoek is de geluidbelasting bij woningen berekend vanwege de nutsvoorziening van Ennatuurlijk en beoordeeld op basis van de geluidgrenswaarden conform hoofdstuk 22 van het Omgevingsplan, alsook in het kader van "goede ruimtelijke ordening". Hierbij is ook het gemeentelijk geluidbeleid betrokken.

f1 Situering plangebied Spoorzone.



f2 *Situering nutsvoorziening Ennatuurlijk aan de Hanzelaan te Zwolle.*

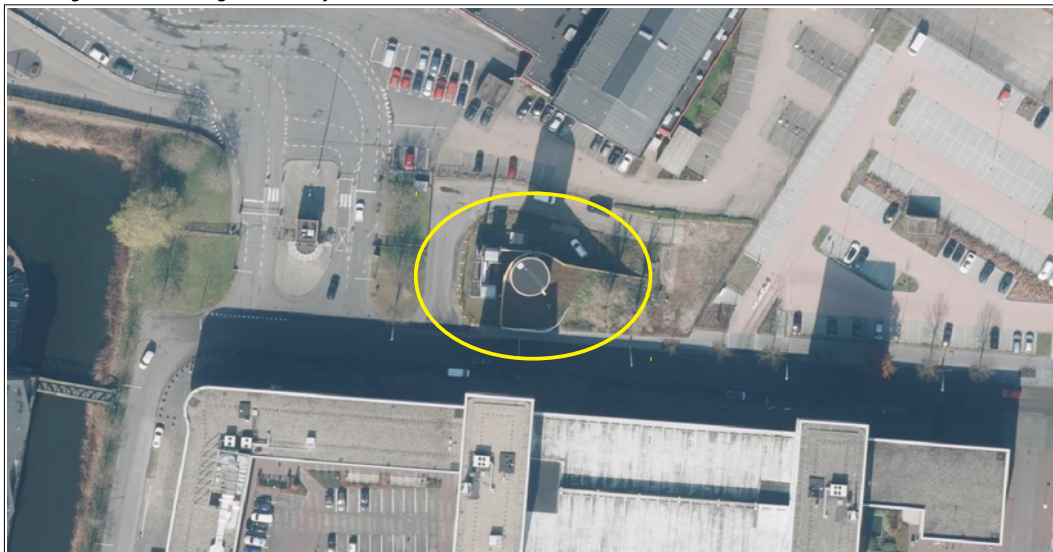

2 Uitgangspunten

De nutsvoorziening van Ennatuurlijk betreft een ketelhuis met warmtekrachtkoppeling (WKK). In het ketelhuis staan 3 ketels opgesteld, waarvan er maximaal 2 gelijktijdig in bedrijf zijn. De WKK is in een los gebouw/container naast het ketelhuis gesitueerd.

Voor de bestaande situatie is een melding Activiteitenbesluit verricht. Als uitgangspunt voor voorliggend onderzoek fungeert het geluidonderzoek uit 2009 (rapport NM78-2/beub/001 d.d. 15 oktober 2009 van Witteveen+Bos), dat onderdeel uitmaakt van de melding. Hierin zijn de volgende geluidbronnen opgenomen:

tabel 2.2. Bronnen akoestisch representatieve bedrijfssituatie

bron	omschrijving	emissie in dB(A) ref. 10 ⁻¹² W
1 en 2	toevoerroosters recht voor de in werking zijnde ketels	72
3	toevoerroosters schuin voor de in werking zijnde ketels	68
4 en 5	schoorstenen	71
7	rooster achterzijde links	59
9	rooster achterzijde rechts	55
10	WKK	79

Alle bronnen zijn continu in bedrijf verondersteld.

Beoogd wordt rondom de nutsvoorziening geluidgevoelige bestemmingen te realiseren. In figuur 3 is de beoogde situatie weergegeven.

f3 Weergave nieuwe woningen rondom terrein Ennatuurlijk.



3 Toetsingskader

Omgevingsplan/Activiteitenbesluit

De nutsvoorziening viel tot 1 januari 2024 onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Per 1 januari 2024 zijn de van toepassing zijnde geluidgrenswaarden opgenomen in hoofdstuk 22 van het Omgevingsplan van de gemeente Zwolle (artikel 22.63):

t3.1 *Geluidgrenswaarden conform het Omgevingsplan.*

Omschrijving	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
	(7.00 – 19.00 uur)	(19.00 – 23.00 uur)	(23.00 – 7.00 uur)
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximale geluidniveaus	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Deze geluidgrenswaarden zijn gelijk aan de geluidgrenswaarden uit het voormalige Activiteitenbesluit.

Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Zwolle heeft een eigen geluidbeleid geformuleerd voor industriegeluid, vastgelegd in de Nota Industriegeluid d.d. 11 juni 2007. Afhankelijk van het gebiedstype worden door de gemeente een ambitiewaarde en een basiswaarde gehanteerd.

De ambitiewaarde is vergelijkbaar met de richtwaarden voor de woonomgeving uit de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening. De basiswaarde geeft de bovengrens weer.

In beginsel geldt de ambitiewaarde als grenswaarde voor het bedrijf. Wanneer uit onderzoek blijkt dat het bedrijf niet aan de ambitiewaarde kan voldoen, is overschrijding van deze waarde tot het niveau van de basiswaarde toegestaan. Hierbij dient aangetoond te worden dat maatregelen om aan de ambitiewaarde te kunnen voldoen, onvoldoende doeltreffend zijn. Voors kan het na bestuurlijke afweging in sommige gevallen toelaatbaar zijn om van deze waarden af te wijken.

Voor locaties die conform het gemeentelijke beleid ingedeeld worden als gebiedstype 'Centrum stedelijk' geldt een ambitiewaarde voor de geluidbelasting (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau) van 50 dB(A) etmaalwaarde en een basiswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde.

Deze waarden zijn gebaseerd op een omgeving met wonen, werken en recreëren in een hoge dichtheid en een ruim aanbod aan stedelijke voorzieningen waaronder horeca en detailhandel. Voor de maximale geluidniveaus zijn in het beleid geen afwijkende grenswaarden vastgesteld.

4 Berekeningen

4.1 Modelvorming

Op basis van de uitgangspunten is een akoestisch rekenmodel ten behoeve van de representatieve bedrijfssituatie van de nutsvoorziening opgesteld.

Met behulp van het rekenmodel zijn de vanwege de nutsvoorziening in de omgeving (ter plaatse van woningen en/of locaties waar op grond van het bestemmingsplan woningen zijn toegestaan) optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus berekend.

Voor wat betreft de maximale geluidniveaus is –gegeven hetgeen beschreven is in het geluidrapport uit 2009- geen sprake van relevante maximale geluidniveaus. Deze zijn dan ook niet nader onderzocht.

Alle berekeningen zijn uitgevoerd conform de methode II van de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" d.d. april 1999 (HMRI 1999).


Bij de berekeningen is de bodem van het terrein als akoestisch overwegend hard ingevoerd (bodemfactor 0,2).

In bijlage 1 zijn de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven.

4.2 Rekenresultaten

In figuur 4 is de berekende geluidbelasting weergegeven. Per toetslocatie is de geluidbelasting weergegeven op meerdere hoogten (begane grond, 1^e verdieping, etc.), gescheiden door een " / ". De weergegeven geluidbelasting is de geluidbelasting in etmaalwaarde. De nachtperiode is hierbij maatgevend voor de beoordeling (omdat de installaties in de representatieve bedrijfssituatie continu in bedrijf kunnen zijn).

f4 Berekende geluidbelasting bij beoogde woningen vanwege de nutsvoorziening (in dB(A) etmaalwaarde).

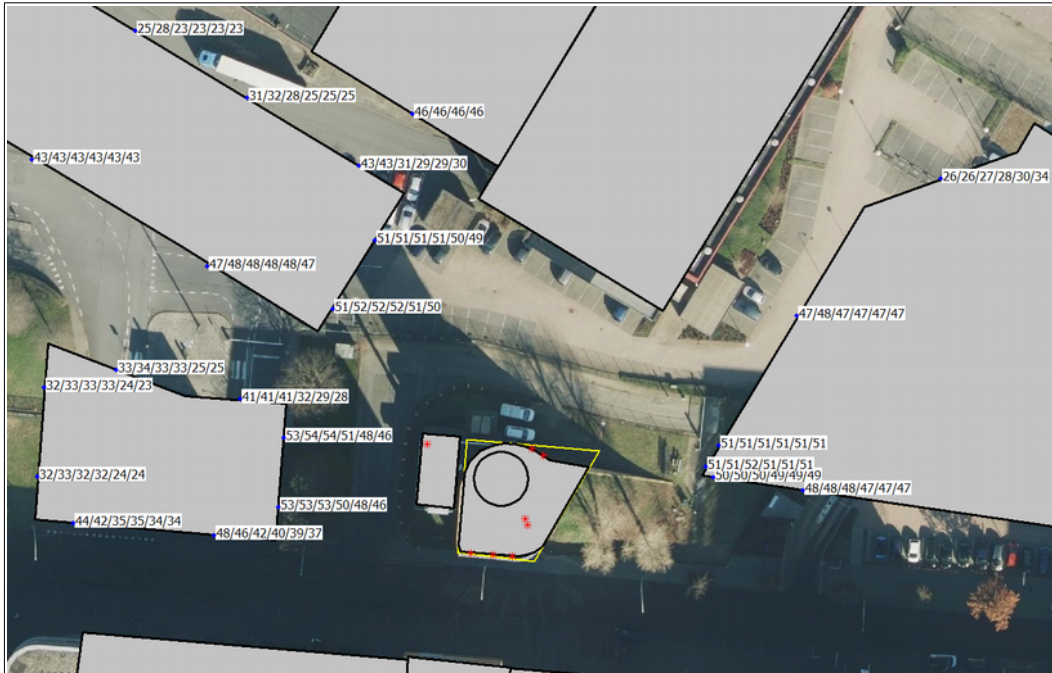

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bedragen tot 44 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode, derhalve 54 dB(A) etmaalwaarde.

4.3 Mogelijke maatregelen

Maatgevend voor de geluidbelasting in de nachtperiode is de uitlaat van de WKK. Overwogen kan worden om te bezien of aanvullende geluidreducerende voorzieningen getroffen kunnen worden aan deze uitlaat, teneinde de geluidbelasting in de omgeving te reduceren.

Indien een reductie van 6 dB(A) gerealiseerd kan worden voor deze uitlaat, worden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus teruggebracht tot 40 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode, derhalve 50 dB(A) etmaalwaarde, zie figuur 5.

f5 Berekende geluidbelasting bij beoogde woningen vanwege de nutsvoorziening (in dB(A) etmaalwaarde)
– met maatregel aan uitlaat WKK.



De technische haalbaarheid van deze maatregel dient -in overleg met Ennatuurlijk- nog nader onderzocht te worden.

De overige geluidbronnen zijn minder dominant c.q. leveren een kleinere bijdrage aan de optredende geluidbelasting bij de nieuwe woningen. Maatregelen aan deze bronnen zijn daarmee niet/minder doelmatig.

In bijlage 2 zijn de rekenresultaten zonder en met maatregelen in meer detail weergegeven.

5 Beoordeling en conclusie

Vanwege de nutsvoorziening van Ennatuurlijk (na herinrichting van het terrein) treden bij de beoogde nieuwe woningen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op tot 44 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode, derhalve 54 dB(A) etmaalwaarde.

Hiermee wordt voldaan aan de door de gemeente gehanteerde basiswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde, maar niet aan de ambitiewaarde. In deze situatie dient wel een maatwerkvoorschrift opgesteld te worden om de berekende geluidbelasting in de nachtperiode -die hoger is dan de geluidgrenswaarden op grond van hoofdstuk 22 van het Omgevingsplan- vast te leggen.

Maatgevend voor de geluidbelasting in de nachtperiode is de uitlaat van de WKK. Overwogen kan worden om te bezien of aanvullende geluidreducerende voorzieningen getroffen kunnen worden aan deze uitlaat, teneinde de geluidbelasting in de omgeving enigszins te reduceren. Indien een geluidreductie van 6 dB(A) gerealiseerd kan worden op deze uitlaat, bedraagt de geluidbelasting bij de nieuwe woningen ten hoogste 50 dB(A) etmaalwaarde en kan voldaan worden aan de geluidgrenswaarden uit hoofdstuk 22 van het Omgevingsplan en de ambitiewaarde conform het gemeentelijk geluidbeleid. De technische haalbaarheid van deze maatregel dient -in overleg met Ennatuurlijk- nog nader onderzocht te worden.

Mook,

Deze notitie bevat:
8 pagina's,
2 bijlagen.



Invoergegevens rekenmodel
Puntbronnen

Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Cb (D)
01	toevoerrooster voorzijde midden	202525,62	502039,93	2,00	0,00	0,00	360,00	0,00
02	toevoerrooster voorzijde midden	202528,51	502039,71	2,00	0,00	0,00	360,00	0,00
03	toevoerrooster voorzijde links	202522,19	502040,19	2,00	0,00	0,00	360,00	0,00
04	schoorsteen normaallast	202530,48	502045,54	11,00	0,00	0,00	360,00	0,00
05	schoorsteen normaallast	202530,83	502044,58	11,00	0,00	0,00	360,00	0,00
07	rooster achterzijde links	202533,37	502055,22	3,00	0,00	0,00	360,00	0,00
09	rooster achterzijde rechts	202531,51	502056,29	3,00	0,00	0,00	360,00	0,00
10	WKK Hanzeland	202515,52	502056,99	15,00	0,00	0,00	360,00	0,00



Invoergegevens rekenmodel
Puntbronnen

Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (A)	Cb (N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	0,00	0,00	43,22	58,95	58,22	68,18	66,66	64,88	59,80	47,79	72,25
02	0,00	0,00	43,22	58,95	58,22	68,18	66,66	64,88	59,80	47,79	72,25
03	0,00	0,00	39,24	54,94	54,24	64,14	62,64	60,84	55,84	43,84	68,22
04	0,00	0,00	54,66	52,11	55,59	61,53	68,36	66,32	54,07	43,02	71,37
05	0,00	0,00	54,66	52,11	55,59	61,53	68,36	66,32	54,07	43,02	71,37
07	0,00	0,00	35,07	47,69	45,82	52,27	55,73	50,78	44,57	33,18	59,00
09	0,00	0,00	35,77	41,66	43,50	47,49	51,05	46,90	39,69	28,04	54,53
10	0,00	0,00	62,09	69,59	72,09	75,39	69,19	65,39	63,39	58,09	78,82

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: Ennatuurlijk
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Refl. 1k
1	Ennatuurlijk	202540,24	502053,46	5,00	0,00	0,80
2	Ennatuurlijk	202531,00	502051,68	20,00	0,00	0,80
3	Ennatuurlijk	202514,83	502058,62	3,00	0,00	0,80



Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten

Model: Ennatuurlijk 2009

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.		X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B
EN5	Woningbouwlocatie nabij Ennatuurlijk		202560,16	502056,76	0,00	1,50	5,00
EN3	Woningbouwlocatie nabij Ennatuurlijk		202559,39	502051,87	0,00	1,50	5,00
EN4	Woningbouwlocatie nabij Ennatuurlijk		202558,17	502053,45	0,00	1,50	5,00
J3_16	<L=10,00> [1/40]		202357,94	502262,50	0,00	17,00	23,00
J3_15	<L=10,00> [4/40]		202347,55	502245,42	0,00	17,00	23,00
J3_17	<L=10,00> [5/40]		202368,34	502279,59	0,00	17,00	23,00
J3_14	<L=10,00> [8/40]		202337,15	502228,33	0,00	17,00	23,00
J3_18	<L=10,00> [9/40]		202378,73	502296,68	0,00	17,00	23,00
J3_03	<L=10,00> [12/40]		202421,86	502285,16	0,00	17,00	23,00
J3_02	<L=10,00> [15/40]		202404,82	502295,64	0,00	17,00	23,00
J3_04	<L=10,00> [16/40]		202438,90	502274,69	0,00	17,00	23,00
J3_01	<L=7,73> [19/40]		202387,78	502306,11	0,00	17,00	23,00
J3_05	<L=7,73> [20/40]		202455,93	502264,21	0,00	17,00	23,00
J3_08	<L=10,00> [21/40]		202431,05	502217,70	0,00	17,00	23,00
J3_07	<L=10,00> [24/40]		202441,42	502234,80	0,00	2,00	11,00
J3_09	<L=10,00> [25/40]		202420,69	502200,59	0,00	17,00	23,00
J3_06	<L=10,00> [28/40]		202451,78	502251,90	0,00	2,00	11,00
J3_10	<L=10,00> [29/40]		202410,32	502183,49	0,00	17,00	23,00
J3_12	<L=10,00> [32/40]		202367,14	502195,04	0,00	2,00	11,00
J3_11	<L=7,82> [39/40]		202401,27	502174,18	0,00	2,00	11,00
J3_13	<L=7,82> [40/40]		202333,00	502215,89	0,00	2,00	11,00
10_6	<L=8,01> [7/11]		202296,48	502154,95	0,00	2,00	8,00
10_7	<L=8,01> [8/11]		202262,38	502175,86	0,00	2,00	8,00
10_8	<L=10,00> [9/11]		202265,39	502186,62	0,00	2,00	8,00
P_6	<L=10,00> [1/12]		202487,90	502110,25	0,00	2,00	8,00
P_5	<L=10,00> [4/12]		202470,81	502120,63	0,00	2,00	8,00
P_7	<L=10,00> [5/12]		202505,00	502099,87	0,00	2,00	8,00
P_8	<L=10,00> [6/12]		202507,50	502088,33	0,00	2,00	8,00
P_9	<L=10,00> [8/12]		202501,10	502077,78	0,00	2,00	8,00
P_10	<L=10,00> [9/12]		202481,86	502084,38	0,00	2,00	8,00
P_11	<L=10,00> [12/12]		202454,99	502100,78	0,00	2,00	8,00
P_1	<L=10,00> [2/6]		202428,00	502117,40	0,00	2,00	8,00
P_2	<L=10,00> [3/6]		202428,04	502132,07	0,00	2,00	8,00
P_3	<L=10,00> [5/6]		202440,67	502139,04	0,00	2,00	8,00
P_4	<L=10,00> [6/6]		202457,76	502128,66	0,00	2,00	8,00
06_6			202486,85	502063,92	0,00	2,00	11,00
06_8			202492,71	502047,21	0,00	2,00	11,00
06_1			202482,85	502042,86	0,00	2,00	11,00
06_2	<L=10,00> [1/3]		202461,26	502044,75	0,00	2,00	11,00
06_3	<L=10,00> [2/3]		202455,75	502051,98	0,00	2,00	11,00
06_5	<L=10,00> [3/3]		202467,86	502068,42	0,00	2,00	11,00
05_3	<L=10,00> [2/22]		202629,83	502093,03	0,00	2,00	5,00
05_2	<L=10,00> [5/22]		202612,93	502103,72	0,00	2,00	5,00
05_4	<L=10,00> [6/22]		202646,73	502082,34	0,00	2,00	5,00
05_5	<L=10,00> [8/22]		202644,90	502069,16	0,00	2,00	5,00
05_6	<L=10,00> [9/22]		202634,47	502052,09	0,00	2,00	5,00
05_7	<L=10,00> [13/22]		202612,61	502044,06	0,00	2,00	5,00
05_8	<L=10,00> [14/22]		202573,04	502049,87	0,00	2,00	5,00
05_9	<L=10,00> [19/22]		202572,17	502076,70	0,00	2,00	5,00
05_1	<L=10,00> [22/22]		202594,16	502097,79	0,00	2,00	5,00
04_1	<L=10,00> [1/9]		202691,95	502042,44	0,00	23,00	26,00
04_5	<L=10,00> [3/9]		202651,59	502039,92	0,00	2,00	5,00
04_6	<L=10,00> [5/9]		202649,24	502047,64	0,00	2,00	5,00
04_7	<L=10,00> [6/9]		202659,91	502064,55	0,00	2,00	5,00
04_8	<L=10,00> [8/9]		202672,60	502066,94	0,00	2,00	5,00
04_9	<L=10,00> [9/9]		202689,82	502056,76	0,00	2,00	5,00
04_2	<L=10,00> [1/3]		202705,52	502047,15	0,00	2,00	5,00
04_3	<L=10,00> [2/3]		202709,86	502036,80	0,00	2,00	5,00
04_4	<L=10,00> [3/3]		202696,23	502031,99	0,00	2,00	5,00
10_4	<L=10,00> [1/12]		202317,31	502183,01	0,00	2,00	8,00

Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten

Model: Ennatuurlijk 2009

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
EN5	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
EN3	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
EN4	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
J3_16	29,00	35,00	41,00	49,00	Ja
J3_15	29,00	35,00	41,00	49,00	Ja
J3_17	29,00	35,00	41,00	49,00	Ja
J3_14	29,00	35,00	41,00	49,00	Ja
J3_18	29,00	35,00	41,00	49,00	Ja
J3_03	29,00	35,00	41,00	49,00	Ja
J3_02	29,00	35,00	41,00	49,00	Ja
J3_04	29,00	35,00	41,00	49,00	Ja
J3_01	29,00	35,00	41,00	49,00	Ja
J3_05	29,00	35,00	41,00	49,00	Ja
J3_08	29,00	35,00	41,00	49,00	Ja
J3_07	20,00	29,00	38,00	49,00	Ja
J3_09	29,00	35,00	41,00	49,00	Ja
J3_06	20,00	29,00	38,00	49,00	Ja
J3_10	29,00	35,00	41,00	49,00	Ja
J3_12	20,00	29,00	38,00	49,00	Ja
J3_11	20,00	29,00	38,00	49,00	Ja
J3_13	20,00	29,00	38,00	49,00	Ja
10_6	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
10_7	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
10_8	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
P_6	14,00	20,00	29,00	37,00	Ja
P_5	14,00	20,00	29,00	37,00	Ja
P_7	14,00	20,00	29,00	37,00	Ja
P_8	14,00	20,00	29,00	37,00	Ja
P_9	14,00	20,00	29,00	37,00	Ja
P_10	14,00	20,00	29,00	37,00	Ja
P_11	14,00	20,00	29,00	37,00	Ja
P_1	14,00	20,00	29,00	37,00	Ja
P_2	14,00	20,00	29,00	37,00	Ja
P_3	14,00	20,00	29,00	37,00	Ja
P_4	14,00	20,00	29,00	37,00	Ja
06_6	23,00	38,00	53,00	68,00	Ja
06_8	23,00	38,00	53,00	68,00	Ja
06_1	23,00	38,00	53,00	68,00	Ja
06_2	23,00	38,00	53,00	68,00	Ja
06_3	23,00	38,00	53,00	68,00	Ja
06_5	23,00	38,00	53,00	68,00	Ja
05_3	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
05_2	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
05_4	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
05_5	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
05_6	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
05_7	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
05_8	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
05_9	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
05_1	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
04_1	29,00	32,00	35,00	38,00	Ja
04_5	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
04_6	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
04_7	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
04_8	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
04_9	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
04_2	14,00	23,00	32,00	38,00	Ja
04_3	14,00	23,00	32,00	38,00	Ja
04_4	14,00	23,00	32,00	38,00	Ja
10_4	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B
10_1	<L=10,00> [7/12]	202277,90	502207,23	0,00	2,00	8,00
10_2	<L=8,09> [11/12]	202283,75	502210,68	0,00	2,00	8,00
10_3	<L=8,09> [12/12]	202317,88	502189,83	0,00	2,00	8,00
09_6	<L=10,00> [3/9]	202345,72	502124,72	0,00	2,00	8,00
09_7	<L=10,00> [6/9]	202315,60	502143,23	0,00	2,00	8,00
09_8	<L=9,39> [9/9]	202313,02	502157,10	0,00	2,00	8,00
09_3	<L=10,00> [3/10]	202360,68	502156,08	0,00	2,00	8,00
09_4	<L=10,00> [4/10]	202363,29	502141,77	0,00	2,00	8,00
09_1	<L=10,00> [9/10]	202325,69	502177,92	0,00	2,00	8,00
09_2	<L=10,00> [10/10]	202334,05	502179,95	0,00	2,00	8,00
08_2	<L=10,00> [1/10]	202390,34	502112,11	0,00	2,00	8,00
08_3	<L=9,19> [3/10]	202380,19	502103,72	0,00	2,00	8,00
08_4	<L=9,19> [4/10]	202363,12	502114,15	0,00	2,00	8,00
08_5	<L=10,00> [6/10]	202362,18	502120,82	0,00	2,00	8,00
08_6	<L=10,00> [7/10]	202372,62	502137,88	0,00	2,00	8,00
08_1	<L=10,00> [8/10]	202386,10	502132,52	0,00	2,00	8,00
N_1	BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1	202202,94	502253,16	0,00	2,00	8,00
N_2	BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [2	202212,21	502241,43	0,00	2,00	8,00
N_3	BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [3	202219,03	502230,31	0,00	2,00	8,00
N_4	BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [4	202236,10	502219,89	0,00	2,00	8,00
N_5	BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=6,56> [5/	202244,14	502217,63	0,00	2,00	8,00
N_6	BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [6	202255,45	502213,42	0,00	2,00	8,00
N_7	BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [8	202240,46	502203,12	0,00	2,00	8,00
N_8	BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1	202206,94	502206,89	0,00	2,00	8,00
N_9	BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1	202199,71	502238,03	0,00	2,00	8,00
E_02	<L=10,00> [1/26]	202505,75	502223,71	0,00	2,00	5,00
E_03	<L=10,00> [2/26]	202518,12	502226,71	0,00	2,00	5,00
E_04	<L=10,00> [3/26]	202520,96	502214,23	0,00	2,00	5,00
E_05	<L=10,00> [4/26]	202535,51	502195,03	0,00	2,00	5,00
E_06	<L=10,00> [8/26]	202556,60	502182,15	0,00	2,00	5,00
E_07	<L=6,39> [9/26]	202561,08	502175,56	0,00	2,00	5,00
E_08	<L=6,89> [11/26]	202550,48	502165,00	0,00	2,00	5,00
E_09	<L=10,00> [14/26]	202528,51	502177,85	0,00	2,00	5,00
E_10	<L=10,00> [16/26]	202501,72	502185,76	0,00	2,00	5,00
E_11	<L=10,00> [17/26]	202492,11	502182,94	0,00	2,00	5,00
E_12	<L=10,00> [18/26]	202490,22	502192,78	0,00	2,00	5,00
E_13	<L=10,00> [19/26]	202478,48	502208,38	0,00	2,00	5,00
E_14	<L=10,00> [23/26]	202469,69	502229,21	0,00	2,00	5,00
E_01	<L=10,00> [25/26]	202487,47	502224,56	0,00	2,00	5,00
F_4	<L=10,00> [8/22]	202471,16	502133,81	0,00	2,00	5,00
D_6	<L=10,00> [11/22]	202504,65	502146,35	0,00	2,00	5,00
F_1	<L=10,00> [13/22]	202465,78	502149,68	0,00	2,00	5,00
F_2	<L=7,91> [15/22]	202480,64	502153,14	0,00	2,00	5,00
F_3	<L=7,91> [16/22]	202489,11	502142,07	0,00	2,00	5,00
D_1	<L=10,00> [17/22]	202500,18	502156,31	0,00	2,00	5,00
D_2	<L=10,00> [18/22]	202511,25	502157,49	0,00	2,00	5,00
D_3	<L=10,00> [19/22]	202540,77	502136,96	0,00	2,00	5,00
D_4	<L=10,00> [21/22]	202513,26	502107,83	0,00	2,00	5,00
D_5	<L=10,00> [22/22]	202505,04	502129,64	0,00	2,00	5,00
G_5	<L=10,00> [1/3]	202448,95	502184,08	0,00	2,00	5,00
G_6	<L=10,00> [2/3]	202464,91	502186,18	0,00	2,00	5,00
G_7	<L=10,00> [3/3]	202470,33	502171,03	0,00	2,00	5,00
G_2	<L=10,00> [1/8]	202459,72	502153,64	0,00	2,00	5,00
G_3	<L=10,00> [3/8]	202443,01	502151,58	0,00	2,00	5,00
G_4	<L=10,00> [5/8]	202438,34	502166,69	0,00	2,00	5,00
G_1	<L=10,00> [7/8]	202453,92	502169,45	0,00	8,00	11,00
K_07	<L=10,00> [1/22]	202313,65	502222,18	0,00	2,00	5,00
K_08	<L=7,60> [4/22]	202304,98	502232,10	0,00	2,00	5,00
K_09	<L=10,00> [5/22]	202291,77	502244,46	0,00	2,00	5,00
K_10	<L=10,00> [11/22]	202280,26	502260,15	0,00	8,00	11,00

Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten

Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
10_1	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
10_2	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
10_3	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
09_6	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
09_7	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
09_8	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
09_3	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
09_4	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
09_1	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
09_2	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
08_2	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
08_3	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
08_4	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
08_5	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
08_6	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
08_1	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
N_1	14,00	20,00	26,00	32,00	Ja
N_2	14,00	20,00	26,00	32,00	Ja
N_3	14,00	20,00	26,00	32,00	Ja
N_4	14,00	20,00	26,00	32,00	Ja
N_5	14,00	20,00	26,00	32,00	Ja
N_6	14,00	20,00	26,00	32,00	Ja
N_7	14,00	20,00	26,00	32,00	Ja
N_8	14,00	20,00	26,00	32,00	Ja
N_9	14,00	20,00	26,00	32,00	Ja
E_02	8,00	11,00	13,00	--	Ja
E_03	8,00	11,00	13,00	--	Ja
E_04	8,00	11,00	13,00	--	Ja
E_05	8,00	11,00	13,00	--	Ja
E_06	8,00	11,00	13,00	--	Ja
E_07	8,00	11,00	13,00	--	Ja
E_08	8,00	11,00	13,00	--	Ja
E_09	8,00	11,00	13,00	--	Ja
E_10	8,00	11,00	13,00	--	Ja
E_11	8,00	11,00	13,00	--	Ja
E_12	8,00	11,00	13,00	--	Ja
E_13	8,00	11,00	13,00	--	Ja
E_14	8,00	11,00	13,00	--	Ja
E_01	8,00	11,00	13,00	--	Ja
F_4	8,00	11,00	--	--	Ja
D_6	8,00	11,00	--	--	Ja
F_1	8,00	11,00	--	--	Ja
F_2	8,00	11,00	--	--	Ja
F_3	8,00	11,00	--	--	Ja
D_1	8,00	11,00	--	--	Ja
D_2	8,00	11,00	--	--	Ja
D_3	8,00	11,00	--	--	Ja
D_4	8,00	11,00	--	--	Ja
D_5	8,00	11,00	--	--	Ja
G_5	--	--	--	--	Ja
G_6	--	--	--	--	Ja
G_7	--	--	--	--	Ja
G_2	8,00	11,00	--	--	Ja
G_3	8,00	11,00	--	--	Ja
G_4	8,00	11,00	--	--	Ja
G_1	--	--	--	--	Ja
K_07	8,00	11,00	13,00	--	Ja
K_08	8,00	11,00	13,00	--	Ja
K_09	8,00	11,00	13,00	--	Ja
K_10	13,00	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten

Model: Ennatuurlijk 2009

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B
K_11	<L=10,00> [12/22]	202301,06	502294,32	0,00	8,00	11,00
K_12	<L=10,00> [16/22]	202321,80	502327,68	0,00	2,00	5,00
K_01	<L=10,00> [17/22]	202336,00	502339,48	0,00	2,00	5,00
K_02	<L=5,30> [18/22]	202342,10	502338,74	0,00	2,00	5,00
K_03	<L=10,00> [19/22]	202353,65	502334,88	0,00	2,00	5,00
K_04	<L=10,00> [20/22]	202367,36	502334,75	0,00	2,00	5,00
K_05	<L=10,00> [21/22]	202383,12	502334,54	0,00	2,00	5,00
K_06	<L=10,00> [22/22]	202395,27	502332,68	0,00	2,00	5,00
I_1	<L=10,00> [2/7]	202494,09	502283,18	0,00	2,00	5,00
I_2	<L=6,83> [3/7]	202501,27	502274,27	0,00	2,00	5,00
I_3	<L=9,02> [5/7]	202495,09	502263,81	0,00	2,00	5,00
I_4	<L=9,02> [6/7]	202484,63	502246,71	0,00	2,00	5,00
I_5	<L=10,00> [7/7]	202469,75	502242,97	0,00	2,00	5,00
H_1	<L=10,00> [2/7]	202442,02	502224,58	0,00	2,00	5,00
H_3	<L=10,00> [3/7]	202443,48	502215,85	0,00	8,00	11,00
H_2	<L=9,66> [4/7]	202452,15	502218,42	0,00	2,00	4,00
H_4	<L=10,00> [5/7]	202429,13	502192,43	0,00	8,00	11,00
H_5	<L=10,00> [6/7]	202418,38	502174,95	0,00	2,00	5,00
H_6	<L=10,00> [7/7]	202408,43	502169,87	0,00	2,00	5,00
J1_4	<L=8,64> [1/21]	202460,91	502258,17	0,00	2,00	5,00
J1_1	<L=10,00> [13/21]	202421,19	502326,07	0,00	2,00	5,00
J1_2	<L=10,00> [16/21]	202446,46	502310,43	0,00	2,00	5,00
J1_3	<L=9,22> [20/21]	202474,54	502293,10	0,00	2,00	5,00
L_1	<L=10,00> [1/4]	202282,07	502310,87	0,00	2,00	4,00
L_2	<L=10,00> [2/4]	202294,48	502309,16	0,00	2,00	4,00
L_3	<L=10,00> [3/4]	202302,88	502310,05	0,00	2,00	4,00
L_4	<L=10,00> [42/4]	202256,47	502260,01	0,00	2,00	5,00
L_5	<L=10,00> [42/4]	202244,73	502269,97	0,00	2,00	5,00
M_1	<L=10,00> [42/4]	202268,02	502319,58	0,00	2,00	5,00
M_3	<L=10,00> [42/4]	202249,59	502304,55	0,00	2,00	5,00
M_5	<L=10,00> [42/4]	202240,54	502275,72	0,00	2,00	5,00
M_6	<L=10,00> [42/4]	202263,60	502300,05	0,00	8,00	11,00
L_6	<L=10,00> [42/4]	202266,10	502279,86	0,00	8,00	11,00
H_7	<L=10,00> [7/7]	202436,56	502187,37	0,00	2,00	4,00
A02	BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12]	202007,54	502150,44	0,00	2,00	5,00
A03	BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12]	202013,72	502160,10	0,00	2,00	5,00
A04	BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12]	202021,21	502162,63	0,00	2,00	5,00
A05	BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12]	202087,16	502113,04	0,00	2,00	5,00
A06	BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12]	202073,54	502095,38	0,00	2,00	5,00
A07	BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12]	202063,76	502080,40	0,00	2,00	5,00
A08	BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12]	202048,50	502078,18	0,00	2,00	5,00
A09	BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12]	202039,39	502084,04	0,00	2,00	5,00
A01	BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12]	202001,18	502139,32	0,00	2,00	5,00
B15	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98]	202141,70	502277,13	0,00	2,00	5,00
B16	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98]	202157,37	502286,42	0,00	2,00	5,00
B17	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98]	202194,34	502268,01	0,00	2,00	5,00
B18	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98]	202183,93	502250,94	0,00	2,00	5,00
B19	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98]	202173,52	502233,87	0,00	2,00	5,00
B20	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98]	202159,79	502221,71	0,00	2,00	5,00
B21	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98]	202146,21	502209,74	0,00	2,00	5,00
B22	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [30/98]	202135,98	502192,98	0,00	2,00	5,00
B23	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [34/98]	202125,75	502176,23	0,00	2,00	5,00
B24	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [38/98]	202115,51	502159,48	0,00	2,00	5,00
B25	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [42/98]	202105,28	502142,73	0,00	2,00	5,00
B26	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [46/98]	202095,05	502125,98	0,00	2,00	5,00
B01	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [50/98]	202080,80	502125,98	0,00	--	--
B02	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [53/98]	202068,47	502133,55	0,00	--	--
B03	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [56/98]	202056,13	502141,12	0,00	--	--
B04	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [59/98]	202043,80	502148,69	0,00	--	--
B05	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [62/98]	202031,47	502156,26	0,00	--	--

Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten

Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
K_11	13,00	--	--	--	Ja
K_12	8,00	11,00	13,00	--	Ja
K_01	8,00	11,00	13,00	--	Ja
K_02	8,00	11,00	13,00	--	Ja
K_03	8,00	11,00	13,00	--	Ja
K_04	8,00	11,00	13,00	--	Ja
K_05	8,00	11,00	13,00	--	Ja
K_06	8,00	11,00	13,00	--	Ja
I_1	8,00	11,00	14,00	--	Ja
I_2	8,00	11,00	14,00	--	Ja
I_3	8,00	11,00	14,00	--	Ja
I_4	8,00	11,00	14,00	--	Ja
I_5	8,00	11,00	14,00	--	Ja
H_1	8,00	11,00	14,00	--	Ja
H_3	14,00	--	--	--	Ja
H_2	--	--	--	--	Ja
H_4	14,00	--	--	--	Ja
H_5	8,00	11,00	14,00	--	Ja
H_6	8,00	11,00	14,00	--	Ja
J1_4	8,00	11,00	14,00	--	Ja
J1_1	8,00	11,00	14,00	--	Ja
J1_2	8,00	11,00	14,00	--	Ja
J1_3	8,00	11,00	14,00	--	Ja
L_1	--	--	--	--	Ja
L_2	--	--	--	--	Ja
L_3	--	--	--	--	Ja
L_4	8,00	11,00	14,00	--	Ja
L_5	8,00	11,00	14,00	--	Ja
M_1	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
M_3	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
M_5	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
M_6	14,00	17,00	20,00	--	Ja
L_6	14,00	--	--	--	Ja
H_7	--	--	--	--	Ja
A02	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A03	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A04	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A05	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A06	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A07	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A08	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A09	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A01	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
B15	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B16	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B17	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B18	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B19	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B20	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B21	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B22	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B23	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B24	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B25	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B26	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B01	--	--	23,00	28,00	Ja
B02	--	--	23,00	28,00	Ja
B03	--	--	23,00	28,00	Ja
B04	--	--	23,00	28,00	Ja
B05	--	--	23,00	28,00	Ja



Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.		X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B
B06	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.32> [66/98]	202031,37	502169,10	0,00	2,00	5,00
B07	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.32> [70/98]	202041,13	502183,35	0,00	2,00	5,00
B08	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.35> [74/98]	202051,55	502197,27	0,00	2,00	5,00
B09	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=3.85> [78/98]	202061,82	502209,75	0,00	2,00	5,00
B10	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.49> [82/98]	202073,45	502222,15	0,00	2,00	5,00
B11	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.51> [86/98]	202086,31	502234,72	0,00	2,00	5,00
B12	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.58> [90/98]	202100,04	502246,60	0,00	2,00	5,00
B13	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.26> [94/98]	202114,18	502258,01	0,00	2,00	5,00
B14	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.26> [98/98]	202127,81	502268,23	0,00	2,00	5,00
C12	<L=4.68> [2/29]		202189,55	502273,83	0,00	--	--
C13	<L=4.68> [4/29]		202181,60	502278,78	0,00	--	--
C14	<L=4.68> [6/29]		202173,64	502283,72	0,00	--	--
C15	<L=4.68> [8/29]		202165,69	502288,66	0,00	--	--
C01	<L=4.01> [10/29]		202169,04	502292,84	0,00	5,00	14,00
C02	<L=4.01> [13/29]		202179,72	502298,38	0,00	5,00	14,00
C03	<L=4.23> [16/29]		202191,21	502303,47	0,00	5,00	14,00
C04	<L=4.23> [19/29]		202202,86	502308,48	0,00	5,00	14,00
C05	<L=4.13> [20/29]		202205,65	502306,98	0,00	5,00	14,00
C06	<L=4.13> [22/29]		202207,67	502301,03	0,00	5,00	14,00
C07	<L=4.13> [23/29]		202209,41	502295,50	0,00	5,00	14,00
C08	<L=4.56> [25/29]		202208,22	502290,35	0,00	5,00	14,00
C09	<L=4.56> [26/29]		202205,35	502285,68	0,00	5,00	14,00
C10	<L=4.56> [28/29]		202201,57	502279,55	0,00	5,00	14,00
C11	<L=4.56> [29/29]		202198,27	502274,14	0,00	5,00	14,00
06_4	<L=10,00> [2/3]		202456,85	502065,73	0,00	2,00	11,00
06_7			202493,57	502057,99	0,00	2,00	11,00
10_5	<L=8,01> [7/11]		202303,53	502160,51	0,00	2,00	8,00
09_5	<L=10,00> [4/10]		202355,01	502127,92	0,00	2,00	8,00
M_2	<L=10,00> [42/4]		202257,92	502318,29	0,00	2,00	5,00
M_4	<L=10,00> [42/4]		202239,65	502288,44	0,00	2,00	5,00


Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten

Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
B06	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B07	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B08	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B09	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B10	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B11	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B12	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B13	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
B14	11,00	17,00	23,00	28,00	Ja
C12	--	--	35,00	41,00	Ja
C13	--	--	35,00	41,00	Ja
C14	--	--	35,00	41,00	Ja
C15	--	--	35,00	41,00	Ja
C01	23,00	29,00	35,00	41,00	Ja
C02	23,00	29,00	35,00	41,00	Ja
C03	23,00	29,00	35,00	41,00	Ja
C04	23,00	29,00	35,00	41,00	Ja
C05	23,00	29,00	35,00	41,00	Ja
C06	23,00	29,00	35,00	41,00	Ja
C07	23,00	29,00	35,00	41,00	Ja
C08	23,00	29,00	35,00	41,00	Ja
C09	23,00	29,00	35,00	41,00	Ja
C10	23,00	29,00	35,00	41,00	Ja
C11	23,00	29,00	35,00	41,00	Ja
06_4	23,00	38,00	53,00	68,00	Ja
06_7	23,00	38,00	53,00	68,00	Ja
10_5	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
09_5	14,00	20,00	26,00	31,00	Ja
M_2	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja
M_4	8,00	14,00	17,00	20,00	Ja

Weergave rekenmodel

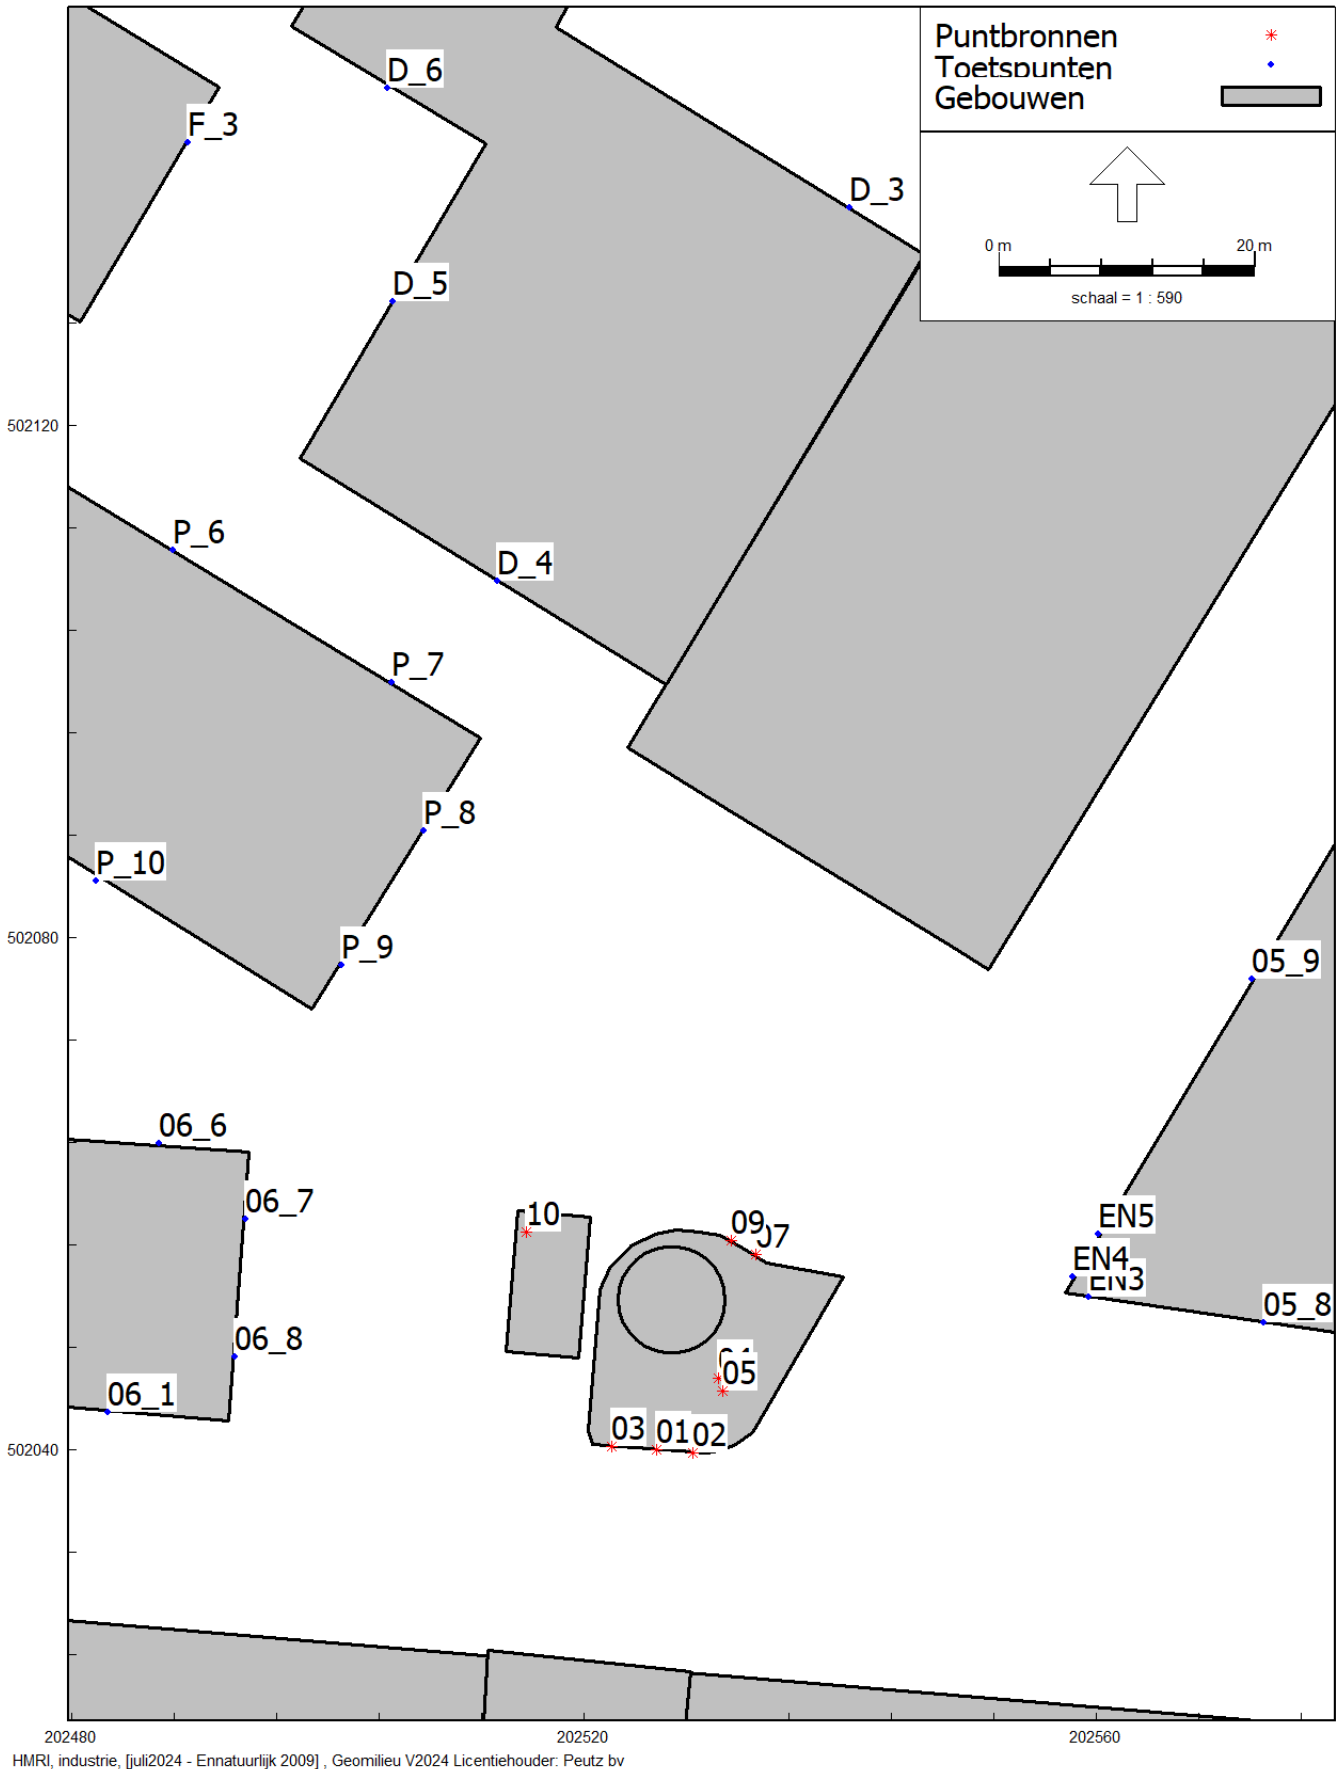

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_1_A	<L=10,00> [1/9]	202691,95	502042,44	23,00	23,63	23,63	33,63	
04_1_B	<L=10,00> [1/9]	202691,95	502042,44	26,00	27,43	27,43	37,43	
04_1_C	<L=10,00> [1/9]	202691,95	502042,44	29,00	29,32	29,32	39,32	
04_1_D	<L=10,00> [1/9]	202691,95	502042,44	32,00	28,76	28,76	38,76	
04_1_E	<L=10,00> [1/9]	202691,95	502042,44	35,00	29,12	29,12	39,12	
04_1_F	<L=10,00> [1/9]	202691,95	502042,44	38,00	29,87	29,87	39,87	
04_2_A	<L=10,00> [1/3]	202705,52	502047,15	2,00	10,38	10,38	20,38	
04_2_B	<L=10,00> [1/3]	202705,52	502047,15	5,00	10,64	10,64	20,64	
04_2_C	<L=10,00> [1/3]	202705,52	502047,15	14,00	12,04	12,04	22,04	
04_2_D	<L=10,00> [1/3]	202705,52	502047,15	23,00	14,81	14,81	24,81	
04_2_E	<L=10,00> [1/3]	202705,52	502047,15	32,00	17,39	17,39	27,39	
04_2_F	<L=10,00> [1/3]	202705,52	502047,15	38,00	21,19	21,19	31,19	
04_3_A	<L=10,00> [2/3]	202709,86	502036,80	2,00	10,11	10,11	20,11	
04_3_B	<L=10,00> [2/3]	202709,86	502036,80	5,00	10,61	10,61	20,61	
04_3_C	<L=10,00> [2/3]	202709,86	502036,80	14,00	11,11	11,11	21,11	
04_3_D	<L=10,00> [2/3]	202709,86	502036,80	23,00	10,34	10,34	20,34	
04_3_E	<L=10,00> [2/3]	202709,86	502036,80	32,00	10,77	10,77	20,77	
04_3_F	<L=10,00> [2/3]	202709,86	502036,80	38,00	13,49	13,49	23,49	
04_4_A	<L=10,00> [3/3]	202696,23	502031,99	2,00	25,04	25,04	35,04	
04_4_B	<L=10,00> [3/3]	202696,23	502031,99	5,00	25,72	25,72	35,72	
04_4_C	<L=10,00> [3/3]	202696,23	502031,99	14,00	26,82	26,82	36,82	
04_4_D	<L=10,00> [3/3]	202696,23	502031,99	23,00	27,04	27,04	37,04	
04_4_E	<L=10,00> [3/3]	202696,23	502031,99	32,00	25,52	25,52	35,52	
04_4_F	<L=10,00> [3/3]	202696,23	502031,99	38,00	25,65	25,65	35,65	
04_5_A	<L=10,00> [3/9]	202651,59	502039,92	2,00	29,37	29,37	39,37	
04_5_B	<L=10,00> [3/9]	202651,59	502039,92	5,00	30,01	30,01	40,01	
04_5_C	<L=10,00> [3/9]	202651,59	502039,92	8,00	29,91	29,91	39,91	
04_5_D	<L=10,00> [3/9]	202651,59	502039,92	14,00	30,52	30,52	40,52	
04_5_E	<L=10,00> [3/9]	202651,59	502039,92	17,00	30,51	30,51	40,51	
04_5_F	<L=10,00> [3/9]	202651,59	502039,92	20,00	30,51	30,51	40,51	
04_6_A	<L=10,00> [5/9]	202649,24	502047,64	2,00	25,56	25,56	35,56	
04_6_B	<L=10,00> [5/9]	202649,24	502047,64	5,00	26,21	26,21	36,21	
04_6_C	<L=10,00> [5/9]	202649,24	502047,64	8,00	25,07	25,07	35,07	
04_6_D	<L=10,00> [5/9]	202649,24	502047,64	14,00	26,03	26,03	36,03	
04_6_E	<L=10,00> [5/9]	202649,24	502047,64	17,00	26,15	26,15	36,15	
04_6_F	<L=10,00> [5/9]	202649,24	502047,64	20,00	26,51	26,51	36,51	
04_7_A	<L=10,00> [6/9]	202659,91	502064,55	2,00	13,99	13,99	23,99	
04_7_B	<L=10,00> [6/9]	202659,91	502064,55	5,00	14,22	14,22	24,22	
04_7_C	<L=10,00> [6/9]	202659,91	502064,55	8,00	14,31	14,31	24,31	
04_7_D	<L=10,00> [6/9]	202659,91	502064,55	14,00	15,83	15,83	25,83	
04_7_E	<L=10,00> [6/9]	202659,91	502064,55	17,00	17,04	17,04	27,04	
04_7_F	<L=10,00> [6/9]	202659,91	502064,55	20,00	19,35	19,35	29,35	
04_8_A	<L=10,00> [8/9]	202672,60	502066,94	2,00	12,15	12,15	22,15	
04_8_B	<L=10,00> [8/9]	202672,60	502066,94	5,00	12,00	12,00	22,00	
04_8_C	<L=10,00> [8/9]	202672,60	502066,94	8,00	12,34	12,34	22,34	
04_8_D	<L=10,00> [8/9]	202672,60	502066,94	14,00	12,94	12,94	22,94	
04_8_E	<L=10,00> [8/9]	202672,60	502066,94	17,00	13,01	13,01	23,01	
04_8_F	<L=10,00> [8/9]	202672,60	502066,94	20,00	13,29	13,29	23,29	
04_9_A	<L=10,00> [9/9]	202689,82	502056,76	2,00	12,53	12,53	22,53	
04_9_B	<L=10,00> [9/9]	202689,82	502056,76	5,00	12,80	12,80	22,80	
04_9_C	<L=10,00> [9/9]	202689,82	502056,76	8,00	13,16	13,16	23,16	
04_9_D	<L=10,00> [9/9]	202689,82	502056,76	14,00	13,97	13,97	23,97	
04_9_E	<L=10,00> [9/9]	202689,82	502056,76	17,00	14,43	14,43	24,43	
04_9_F	<L=10,00> [9/9]	202689,82	502056,76	20,00	15,17	15,17	25,17	
05_1_A	<L=10,00> [22/22]	202594,16	502097,79	2,00	15,52	15,52	25,52	
05_1_B	<L=10,00> [22/22]	202594,16	502097,79	5,00	15,96	15,96	25,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
05_1_C	<L=10,00> [22/22]	202594,16	502097,79	8,00	16,59	16,59	16,59	26,59	
05_1_D	<L=10,00> [22/22]	202594,16	502097,79	14,00	18,05	18,05	18,05	28,05	
05_1_E	<L=10,00> [22/22]	202594,16	502097,79	17,00	19,90	19,90	19,90	29,90	
05_1_F	<L=10,00> [22/22]	202594,16	502097,79	20,00	24,30	24,30	24,30	34,30	
05_2_A	<L=10,00> [5/22]	202612,93	502103,72	2,00	14,31	14,31	14,31	24,31	
05_2_B	<L=10,00> [5/22]	202612,93	502103,72	5,00	14,61	14,61	14,61	24,61	
05_2_C	<L=10,00> [5/22]	202612,93	502103,72	8,00	14,82	14,82	14,82	24,82	
05_2_D	<L=10,00> [5/22]	202612,93	502103,72	14,00	15,11	15,11	15,11	25,11	
05_2_E	<L=10,00> [5/22]	202612,93	502103,72	17,00	15,29	15,29	15,29	25,29	
05_2_F	<L=10,00> [5/22]	202612,93	502103,72	20,00	16,89	16,89	16,89	26,89	
05_3_A	<L=10,00> [2/22]	202629,83	502093,03	2,00	14,19	14,19	14,19	24,19	
05_3_B	<L=10,00> [2/22]	202629,83	502093,03	5,00	14,36	14,36	14,36	24,36	
05_3_C	<L=10,00> [2/22]	202629,83	502093,03	8,00	14,73	14,73	14,73	24,73	
05_3_D	<L=10,00> [2/22]	202629,83	502093,03	14,00	15,39	15,39	15,39	25,39	
05_3_E	<L=10,00> [2/22]	202629,83	502093,03	17,00	16,05	16,05	16,05	26,05	
05_3_F	<L=10,00> [2/22]	202629,83	502093,03	20,00	17,39	17,39	17,39	27,39	
05_4_A	<L=10,00> [6/22]	202646,73	502082,34	2,00	12,60	12,60	12,60	22,60	
05_4_B	<L=10,00> [6/22]	202646,73	502082,34	5,00	12,73	12,73	12,73	22,73	
05_4_C	<L=10,00> [6/22]	202646,73	502082,34	8,00	13,11	13,11	13,11	23,11	
05_4_D	<L=10,00> [6/22]	202646,73	502082,34	14,00	13,93	13,93	13,93	23,93	
05_4_E	<L=10,00> [6/22]	202646,73	502082,34	17,00	14,57	14,57	14,57	24,57	
05_4_F	<L=10,00> [6/22]	202646,73	502082,34	20,00	15,87	15,87	15,87	25,87	
05_5_A	<L=10,00> [8/22]	202644,90	502069,16	2,00	14,42	14,42	14,42	24,42	
05_5_B	<L=10,00> [8/22]	202644,90	502069,16	5,00	14,58	14,58	14,58	24,58	
05_5_C	<L=10,00> [8/22]	202644,90	502069,16	8,00	15,00	15,00	15,00	25,00	
05_5_D	<L=10,00> [8/22]	202644,90	502069,16	14,00	15,61	15,61	15,61	25,61	
05_5_E	<L=10,00> [8/22]	202644,90	502069,16	17,00	16,00	16,00	16,00	26,00	
05_5_F	<L=10,00> [8/22]	202644,90	502069,16	20,00	16,67	16,67	16,67	26,67	
05_6_A	<L=10,00> [9/22]	202634,47	502052,09	2,00	13,83	13,83	13,83	23,83	
05_6_B	<L=10,00> [9/22]	202634,47	502052,09	5,00	14,02	14,02	14,02	24,02	
05_6_C	<L=10,00> [9/22]	202634,47	502052,09	8,00	13,97	13,97	13,97	23,97	
05_6_D	<L=10,00> [9/22]	202634,47	502052,09	14,00	13,82	13,82	13,82	23,82	
05_6_E	<L=10,00> [9/22]	202634,47	502052,09	17,00	13,94	13,94	13,94	23,94	
05_6_F	<L=10,00> [9/22]	202634,47	502052,09	20,00	14,42	14,42	14,42	24,42	
05_7_A	<L=10,00> [13/22]	202612,61	502044,06	2,00	33,02	33,02	33,02	43,02	
05_7_B	<L=10,00> [13/22]	202612,61	502044,06	5,00	33,79	33,79	33,79	43,79	
05_7_C	<L=10,00> [13/22]	202612,61	502044,06	8,00	34,03	34,03	34,03	44,03	
05_7_D	<L=10,00> [13/22]	202612,61	502044,06	14,00	33,58	33,58	33,58	43,58	
05_7_E	<L=10,00> [13/22]	202612,61	502044,06	17,00	33,59	33,59	33,59	43,59	
05_7_F	<L=10,00> [13/22]	202612,61	502044,06	20,00	33,60	33,60	33,60	43,60	
05_8_A	<L=10,00> [14/22]	202573,04	502049,87	2,00	37,95	37,95	37,95	47,95	
05_8_B	<L=10,00> [14/22]	202573,04	502049,87	5,00	38,33	38,33	38,33	48,33	
05_8_C	<L=10,00> [14/22]	202573,04	502049,87	8,00	38,39	38,39	38,39	48,39	
05_8_D	<L=10,00> [14/22]	202573,04	502049,87	14,00	37,38	37,38	37,38	47,38	
05_8_E	<L=10,00> [14/22]	202573,04	502049,87	17,00	37,34	37,34	37,34	47,34	
05_8_F	<L=10,00> [14/22]	202573,04	502049,87	20,00	37,32	37,32	37,32	47,32	
05_9_A	<L=10,00> [19/22]	202572,17	502076,70	2,00	37,07	37,07	37,07	47,07	
05_9_B	<L=10,00> [19/22]	202572,17	502076,70	5,00	37,53	37,53	37,53	47,53	
05_9_C	<L=10,00> [19/22]	202572,17	502076,70	8,00	37,05	37,05	37,05	47,05	
05_9_D	<L=10,00> [19/22]	202572,17	502076,70	14,00	37,10	37,10	37,10	47,10	
05_9_E	<L=10,00> [19/22]	202572,17	502076,70	17,00	37,13	37,13	37,13	47,13	
05_9_F	<L=10,00> [19/22]	202572,17	502076,70	20,00	37,36	37,36	37,36	47,36	
06_1_A		202482,85	502042,86	2,00	37,87	37,87	37,87	47,87	
06_1_B		202482,85	502042,86	11,00	35,96	35,96	35,96	45,96	
06_1_C		202482,85	502042,86	23,00	31,73	31,73	31,73	41,73	
06_1_D		202482,85	502042,86	38,00	30,36	30,36	30,36	40,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_1_E		202482,85	502042,86	53,00	28,84	28,84	28,84	38,84	
06_1_F		202482,85	502042,86	68,00	27,46	27,46	27,46	37,46	
06_2_A	<L=10,00> [1/3]	202461,26	502044,75	2,00	34,11	34,11	34,11	44,11	
06_2_B	<L=10,00> [1/3]	202461,26	502044,75	11,00	31,86	31,86	31,86	41,86	
06_2_C	<L=10,00> [1/3]	202461,26	502044,75	23,00	24,94	24,94	24,94	34,94	
06_2_D	<L=10,00> [1/3]	202461,26	502044,75	38,00	24,75	24,75	24,75	34,75	
06_2_E	<L=10,00> [1/3]	202461,26	502044,75	53,00	24,29	24,29	24,29	34,29	
06_2_F	<L=10,00> [1/3]	202461,26	502044,75	68,00	23,69	23,69	23,69	33,69	
06_3_A	<L=10,00> [2/3]	202455,75	502051,98	2,00	22,19	22,19	22,19	32,19	
06_3_B	<L=10,00> [2/3]	202455,75	502051,98	11,00	22,77	22,77	22,77	32,77	
06_3_C	<L=10,00> [2/3]	202455,75	502051,98	23,00	22,45	22,45	22,45	32,45	
06_3_D	<L=10,00> [2/3]	202455,75	502051,98	38,00	22,30	22,30	22,30	32,30	
06_3_E	<L=10,00> [2/3]	202455,75	502051,98	53,00	14,18	14,18	14,18	24,18	
06_3_F	<L=10,00> [2/3]	202455,75	502051,98	68,00	13,52	13,52	13,52	23,52	
06_4_A	<L=10,00> [2/3]	202456,85	502065,73	2,00	22,49	22,49	22,49	32,49	
06_4_B	<L=10,00> [2/3]	202456,85	502065,73	11,00	22,98	22,98	22,98	32,98	
06_4_C	<L=10,00> [2/3]	202456,85	502065,73	23,00	22,77	22,77	22,77	32,77	
06_4_D	<L=10,00> [2/3]	202456,85	502065,73	38,00	22,53	22,53	22,53	32,53	
06_4_E	<L=10,00> [2/3]	202456,85	502065,73	53,00	13,60	13,60	13,60	23,60	
06_4_F	<L=10,00> [2/3]	202456,85	502065,73	68,00	12,83	12,83	12,83	22,83	
06_5_A	<L=10,00> [3/3]	202467,86	502068,42	2,00	23,09	23,09	23,09	33,09	
06_5_B	<L=10,00> [3/3]	202467,86	502068,42	11,00	23,53	23,53	23,53	33,53	
06_5_C	<L=10,00> [3/3]	202467,86	502068,42	23,00	23,30	23,30	23,30	33,30	
06_5_D	<L=10,00> [3/3]	202467,86	502068,42	38,00	23,00	23,00	23,00	33,00	
06_5_E	<L=10,00> [3/3]	202467,86	502068,42	53,00	15,37	15,37	15,37	25,37	
06_5_F	<L=10,00> [3/3]	202467,86	502068,42	68,00	14,65	14,65	14,65	24,65	
06_6_A		202486,85	502063,92	2,00	30,85	30,85	30,85	40,85	
06_6_B		202486,85	502063,92	11,00	31,24	31,24	31,24	41,24	
06_6_C		202486,85	502063,92	23,00	31,17	31,17	31,17	41,17	
06_6_D		202486,85	502063,92	38,00	21,79	21,79	21,79	31,79	
06_6_E		202486,85	502063,92	53,00	19,00	19,00	19,00	29,00	
06_6_F		202486,85	502063,92	68,00	18,27	18,27	18,27	28,27	
06_7_A		202493,57	502057,99	2,00	43,39	43,39	43,39	53,39	
06_7_B		202493,57	502057,99	11,00	44,14	44,14	44,14	54,14	
06_7_C		202493,57	502057,99	23,00	43,80	43,80	43,80	53,80	
06_7_D		202493,57	502057,99	38,00	40,51	40,51	40,51	50,51	
06_7_E		202493,57	502057,99	53,00	37,90	37,90	37,90	47,90	
06_7_F		202493,57	502057,99	68,00	35,80	35,80	35,80	45,80	
06_8_A		202492,71	502047,21	2,00	43,02	43,02	43,02	53,02	
06_8_B		202492,71	502047,21	11,00	43,24	43,24	43,24	53,24	
06_8_C		202492,71	502047,21	23,00	42,90	42,90	42,90	52,90	
06_8_D		202492,71	502047,21	38,00	40,01	40,01	40,01	50,01	
06_8_E		202492,71	502047,21	53,00	37,66	37,66	37,66	47,66	
06_8_F		202492,71	502047,21	68,00	35,65	35,65	35,65	45,65	
08_1_A	<L=10,00> [8/10]	202386,10	502132,52	2,00	28,06	28,06	28,06	38,06	
08_1_B	<L=10,00> [8/10]	202386,10	502132,52	8,00	28,51	28,51	28,51	38,51	
08_1_C	<L=10,00> [8/10]	202386,10	502132,52	14,00	28,59	28,59	28,59	38,59	
08_1_D	<L=10,00> [8/10]	202386,10	502132,52	20,00	28,58	28,58	28,58	38,58	
08_1_E	<L=10,00> [8/10]	202386,10	502132,52	26,00	28,56	28,56	28,56	38,56	
08_1_F	<L=10,00> [8/10]	202386,10	502132,52	31,00	28,51	28,51	28,51	38,51	
08_2_A	<L=10,00> [1/10]	202390,34	502112,11	2,00	28,68	28,68	28,68	38,68	
08_2_B	<L=10,00> [1/10]	202390,34	502112,11	8,00	29,11	29,11	29,11	39,11	
08_2_C	<L=10,00> [1/10]	202390,34	502112,11	14,00	29,17	29,17	29,17	39,17	
08_2_D	<L=10,00> [1/10]	202390,34	502112,11	20,00	29,16	29,16	29,16	39,16	
08_2_E	<L=10,00> [1/10]	202390,34	502112,11	26,00	29,13	29,13	29,13	39,13	
08_2_F	<L=10,00> [1/10]	202390,34	502112,11	31,00	29,08	29,08	29,08	39,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
08_3_A	<L=9,19> [3/10]	202380,19	502103,72	2,00	19,16	19,16	19,16	29,16	
08_3_B	<L=9,19> [3/10]	202380,19	502103,72	8,00	19,30	19,30	19,30	29,30	
08_3_C	<L=9,19> [3/10]	202380,19	502103,72	14,00	19,61	19,61	19,61	29,61	
08_3_D	<L=9,19> [3/10]	202380,19	502103,72	20,00	19,56	19,56	19,56	29,56	
08_3_E	<L=9,19> [3/10]	202380,19	502103,72	26,00	19,61	19,61	19,61	29,61	
08_3_F	<L=9,19> [3/10]	202380,19	502103,72	31,00	20,19	20,19	20,19	30,19	
08_4_A	<L=9,19> [4/10]	202363,12	502114,15	2,00	14,97	14,97	14,97	24,97	
08_4_B	<L=9,19> [4/10]	202363,12	502114,15	8,00	15,24	15,24	15,24	25,24	
08_4_C	<L=9,19> [4/10]	202363,12	502114,15	14,00	15,81	15,81	15,81	25,81	
08_4_D	<L=9,19> [4/10]	202363,12	502114,15	20,00	15,71	15,71	15,71	25,71	
08_4_E	<L=9,19> [4/10]	202363,12	502114,15	26,00	15,82	15,82	15,82	25,82	
08_4_F	<L=9,19> [4/10]	202363,12	502114,15	31,00	16,59	16,59	16,59	26,59	
08_5_A	<L=10,00> [6/10]	202362,18	502120,82	2,00	11,68	11,68	11,68	21,68	
08_5_B	<L=10,00> [6/10]	202362,18	502120,82	8,00	11,90	11,90	11,90	21,90	
08_5_C	<L=10,00> [6/10]	202362,18	502120,82	14,00	12,26	12,26	12,26	22,26	
08_5_D	<L=10,00> [6/10]	202362,18	502120,82	20,00	12,40	12,40	12,40	22,40	
08_5_E	<L=10,00> [6/10]	202362,18	502120,82	26,00	13,37	13,37	13,37	23,37	
08_5_F	<L=10,00> [6/10]	202362,18	502120,82	31,00	16,77	16,77	16,77	26,77	
08_6_A	<L=10,00> [7/10]	202372,62	502137,88	2,00	13,46	13,46	13,46	23,46	
08_6_B	<L=10,00> [7/10]	202372,62	502137,88	8,00	13,58	13,58	13,58	23,58	
08_6_C	<L=10,00> [7/10]	202372,62	502137,88	14,00	13,85	13,85	13,85	23,85	
08_6_D	<L=10,00> [7/10]	202372,62	502137,88	20,00	14,16	14,16	14,16	24,16	
08_6_E	<L=10,00> [7/10]	202372,62	502137,88	26,00	14,70	14,70	14,70	24,70	
08_6_F	<L=10,00> [7/10]	202372,62	502137,88	31,00	17,66	17,66	17,66	27,66	
09_1_A	<L=10,00> [9/10]	202325,69	502177,92	2,00	7,32	7,32	7,32	17,32	
09_1_B	<L=10,00> [9/10]	202325,69	502177,92	8,00	8,47	8,47	8,47	18,47	
09_1_C	<L=10,00> [9/10]	202325,69	502177,92	14,00	8,83	8,83	8,83	18,83	
09_1_D	<L=10,00> [9/10]	202325,69	502177,92	20,00	9,32	9,32	9,32	19,32	
09_1_E	<L=10,00> [9/10]	202325,69	502177,92	26,00	10,48	10,48	10,48	20,48	
09_1_F	<L=10,00> [9/10]	202325,69	502177,92	31,00	14,08	14,08	14,08	24,08	
09_2_A	<L=10,00> [10/10]	202334,05	502179,95	2,00	18,27	18,27	18,27	28,27	
09_2_B	<L=10,00> [10/10]	202334,05	502179,95	8,00	19,36	19,36	19,36	29,36	
09_2_C	<L=10,00> [10/10]	202334,05	502179,95	14,00	19,43	19,43	19,43	29,43	
09_2_D	<L=10,00> [10/10]	202334,05	502179,95	20,00	19,51	19,51	19,51	29,51	
09_2_E	<L=10,00> [10/10]	202334,05	502179,95	26,00	19,65	19,65	19,65	29,65	
09_2_F	<L=10,00> [10/10]	202334,05	502179,95	31,00	20,68	20,68	20,68	30,68	
09_3_A	<L=10,00> [3/10]	202360,68	502156,08	2,00	23,31	23,31	23,31	33,31	
09_3_B	<L=10,00> [3/10]	202360,68	502156,08	8,00	24,16	24,16	24,16	34,16	
09_3_C	<L=10,00> [3/10]	202360,68	502156,08	14,00	24,23	24,23	24,23	34,23	
09_3_D	<L=10,00> [3/10]	202360,68	502156,08	20,00	24,25	24,25	24,25	34,25	
09_3_E	<L=10,00> [3/10]	202360,68	502156,08	26,00	24,22	24,22	24,22	34,22	
09_3_F	<L=10,00> [3/10]	202360,68	502156,08	31,00	24,21	24,21	24,21	34,21	
09_4_A	<L=10,00> [4/10]	202363,29	502141,77	2,00	11,77	11,77	11,77	21,77	
09_4_B	<L=10,00> [4/10]	202363,29	502141,77	8,00	12,00	12,00	12,00	22,00	
09_4_C	<L=10,00> [4/10]	202363,29	502141,77	14,00	12,32	12,32	12,32	22,32	
09_4_D	<L=10,00> [4/10]	202363,29	502141,77	20,00	12,66	12,66	12,66	22,66	
09_4_E	<L=10,00> [4/10]	202363,29	502141,77	26,00	13,65	13,65	13,65	23,65	
09_4_F	<L=10,00> [4/10]	202363,29	502141,77	31,00	18,04	18,04	18,04	28,04	
09_5_A	<L=10,00> [4/10]	202355,01	502127,92	2,00	9,61	9,61	9,61	19,61	
09_5_B	<L=10,00> [4/10]	202355,01	502127,92	8,00	9,95	9,95	9,95	19,95	
09_5_C	<L=10,00> [4/10]	202355,01	502127,92	14,00	10,34	10,34	10,34	20,34	
09_5_D	<L=10,00> [4/10]	202355,01	502127,92	20,00	10,50	10,50	10,50	20,50	
09_5_E	<L=10,00> [4/10]	202355,01	502127,92	26,00	12,05	12,05	12,05	22,05	
09_5_F	<L=10,00> [4/10]	202355,01	502127,92	31,00	17,00	17,00	17,00	27,00	
09_6_A	<L=10,00> [3/9]	202345,72	502124,72	2,00	10,82	10,82	10,82	20,82	
09_6_B	<L=10,00> [3/9]	202345,72	502124,72	8,00	11,36	11,36	11,36	21,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
09_6_C	<L=10,00> [3/9]	202345,72	502124,72	14,00	12,25	12,25	12,25	22,25	
09_6_D	<L=10,00> [3/9]	202345,72	502124,72	20,00	12,65	12,65	12,65	22,65	
09_6_E	<L=10,00> [3/9]	202345,72	502124,72	26,00	12,85	12,85	12,85	22,85	
09_6_F	<L=10,00> [3/9]	202345,72	502124,72	31,00	14,16	14,16	14,16	24,16	
09_7_A	<L=10,00> [6/9]	202315,60	502143,23	2,00	9,75	9,75	9,75	19,75	
09_7_B	<L=10,00> [6/9]	202315,60	502143,23	8,00	10,29	10,29	10,29	20,29	
09_7_C	<L=10,00> [6/9]	202315,60	502143,23	14,00	10,88	10,88	10,88	20,88	
09_7_D	<L=10,00> [6/9]	202315,60	502143,23	20,00	11,13	11,13	11,13	21,13	
09_7_E	<L=10,00> [6/9]	202315,60	502143,23	26,00	11,39	11,39	11,39	21,39	
09_7_F	<L=10,00> [6/9]	202315,60	502143,23	31,00	11,62	11,62	11,62	21,62	
09_8_A	<L=9,39> [9/9]	202313,02	502157,10	2,00	6,24	6,24	6,24	16,24	
09_8_B	<L=9,39> [9/9]	202313,02	502157,10	8,00	7,43	7,43	7,43	17,43	
09_8_C	<L=9,39> [9/9]	202313,02	502157,10	14,00	7,88	7,88	7,88	17,88	
09_8_D	<L=9,39> [9/9]	202313,02	502157,10	20,00	8,38	8,38	8,38	18,38	
09_8_E	<L=9,39> [9/9]	202313,02	502157,10	26,00	9,23	9,23	9,23	19,23	
09_8_F	<L=9,39> [9/9]	202313,02	502157,10	31,00	11,53	11,53	11,53	21,53	
10_1_A	<L=10,00> [7/12]	202277,90	502207,23	2,00	2,97	2,97	2,97	12,97	
10_1_B	<L=10,00> [7/12]	202277,90	502207,23	8,00	3,60	3,60	3,60	13,60	
10_1_C	<L=10,00> [7/12]	202277,90	502207,23	14,00	4,71	4,71	4,71	14,71	
10_1_D	<L=10,00> [7/12]	202277,90	502207,23	20,00	5,12	5,12	5,12	15,12	
10_1_E	<L=10,00> [7/12]	202277,90	502207,23	26,00	1,38	1,38	1,38	11,38	
10_1_F	<L=10,00> [7/12]	202277,90	502207,23	31,00	1,81	1,81	1,81	11,81	
10_2_A	<L=8,09> [11/12]	202283,75	502210,68	2,00	8,17	8,17	8,17	18,17	
10_2_B	<L=8,09> [11/12]	202283,75	502210,68	8,00	9,19	9,19	9,19	19,19	
10_2_C	<L=8,09> [11/12]	202283,75	502210,68	14,00	10,38	10,38	10,38	20,38	
10_2_D	<L=8,09> [11/12]	202283,75	502210,68	20,00	10,94	10,94	10,94	20,94	
10_2_E	<L=8,09> [11/12]	202283,75	502210,68	26,00	9,77	9,77	9,77	19,77	
10_2_F	<L=8,09> [11/12]	202283,75	502210,68	31,00	11,69	11,69	11,69	21,69	
10_3_A	<L=8,09> [12/12]	202317,88	502189,83	2,00	14,68	14,68	14,68	24,68	
10_3_B	<L=8,09> [12/12]	202317,88	502189,83	8,00	15,83	15,83	15,83	25,83	
10_3_C	<L=8,09> [12/12]	202317,88	502189,83	14,00	16,13	16,13	16,13	26,13	
10_3_D	<L=8,09> [12/12]	202317,88	502189,83	20,00	16,23	16,23	16,23	26,23	
10_3_E	<L=8,09> [12/12]	202317,88	502189,83	26,00	16,47	16,47	16,47	26,47	
10_3_F	<L=8,09> [12/12]	202317,88	502189,83	31,00	17,95	17,95	17,95	27,95	
10_4_A	<L=10,00> [1/12]	202317,31	502183,01	2,00	5,00	5,00	5,00	15,00	
10_4_B	<L=10,00> [1/12]	202317,31	502183,01	8,00	6,16	6,16	6,16	16,16	
10_4_C	<L=10,00> [1/12]	202317,31	502183,01	14,00	6,65	6,65	6,65	16,65	
10_4_D	<L=10,00> [1/12]	202317,31	502183,01	20,00	7,20	7,20	7,20	17,20	
10_4_E	<L=10,00> [1/12]	202317,31	502183,01	26,00	8,58	8,58	8,58	18,58	
10_4_F	<L=10,00> [1/12]	202317,31	502183,01	31,00	13,56	13,56	13,56	23,56	
10_5_A	<L=8,01> [7/11]	202303,53	502160,51	2,00	4,48	4,48	4,48	14,48	
10_5_B	<L=8,01> [7/11]	202303,53	502160,51	8,00	5,64	5,64	5,64	15,64	
10_5_C	<L=8,01> [7/11]	202303,53	502160,51	14,00	6,30	6,30	6,30	16,30	
10_5_D	<L=8,01> [7/11]	202303,53	502160,51	20,00	6,99	6,99	6,99	16,99	
10_5_E	<L=8,01> [7/11]	202303,53	502160,51	26,00	8,25	8,25	8,25	18,25	
10_5_F	<L=8,01> [7/11]	202303,53	502160,51	31,00	12,49	12,49	12,49	22,49	
10_6_A	<L=8,01> [7/11]	202296,48	502154,95	2,00	9,31	9,31	9,31	19,31	
10_6_B	<L=8,01> [7/11]	202296,48	502154,95	8,00	9,80	9,80	9,80	19,80	
10_6_C	<L=8,01> [7/11]	202296,48	502154,95	14,00	10,79	10,79	10,79	20,79	
10_6_D	<L=8,01> [7/11]	202296,48	502154,95	20,00	11,55	11,55	11,55	21,55	
10_6_E	<L=8,01> [7/11]	202296,48	502154,95	26,00	11,99	11,99	11,99	21,99	
10_6_F	<L=8,01> [7/11]	202296,48	502154,95	31,00	13,16	13,16	13,16	23,16	
10_7_A	<L=8,01> [8/11]	202262,38	502175,86	2,00	7,27	7,27	7,27	17,27	
10_7_B	<L=8,01> [8/11]	202262,38	502175,86	8,00	7,14	7,14	7,14	17,14	
10_7_C	<L=8,01> [8/11]	202262,38	502175,86	14,00	8,04	8,04	8,04	18,04	
10_7_D	<L=8,01> [8/11]	202262,38	502175,86	20,00	8,77	8,77	8,77	18,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_7_E	<L=8,01> [8/11]	202262,38	502175,86	26,00	9,52	9,52	9,52	19,52	
10_7_F	<L=8,01> [8/11]	202262,38	502175,86	31,00	10,20	10,20	10,20	20,20	
10_8_A	<L=10,00> [9/11]	202265,39	502186,62	2,00	2,02	2,02	2,02	12,02	
10_8_B	<L=10,00> [9/11]	202265,39	502186,62	8,00	2,79	2,79	2,79	12,79	
10_8_C	<L=10,00> [9/11]	202265,39	502186,62	14,00	3,74	3,74	3,74	13,74	
10_8_D	<L=10,00> [9/11]	202265,39	502186,62	20,00	3,99	3,99	3,99	13,99	
10_8_E	<L=10,00> [9/11]	202265,39	502186,62	26,00	4,24	4,24	4,24	14,24	
10_8_F	<L=10,00> [9/11]	202265,39	502186,62	31,00	4,60	4,60	4,60	14,60	
A01_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12]	202001,18	502139,32	2,00	-13,60	-13,60	-13,60	-3,60	
A01_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12]	202001,18	502139,32	5,00	-13,56	-13,56	-13,56	-3,56	
A01_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12]	202001,18	502139,32	8,00	-13,22	-13,22	-13,22	-3,22	
A01_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12]	202001,18	502139,32	11,00	-12,74	-12,74	-12,74	-2,74	
A01_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12]	202001,18	502139,32	14,00	-11,74	-11,74	-11,74	-1,74	
A01_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12]	202001,18	502139,32	17,00	-7,82	-7,82	-7,82	2,18	
A02_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12]	202007,54	502150,44	2,00	-13,37	-13,37	-13,37	-3,37	
A02_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12]	202007,54	502150,44	5,00	-13,31	-13,31	-13,31	-3,31	
A02_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12]	202007,54	502150,44	8,00	-12,91	-12,91	-12,91	-2,91	
A02_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12]	202007,54	502150,44	11,00	-12,32	-12,32	-12,32	-2,32	
A02_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12]	202007,54	502150,44	14,00	-11,23	-11,23	-11,23	-1,23	
A02_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12]	202007,54	502150,44	17,00	-7,22	-7,22	-7,22	2,78	
A03_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12]	202013,72	502160,10	2,00	-11,05	-11,05	-11,05	-1,05	
A03_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12]	202013,72	502160,10	5,00	-11,01	-11,01	-11,01	-1,01	
A03_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12]	202013,72	502160,10	8,00	-10,56	-10,56	-10,56	-0,56	
A03_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12]	202013,72	502160,10	11,00	-10,02	-10,02	-10,02	-0,02	
A03_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12]	202013,72	502160,10	14,00	-9,05	-9,05	-9,05	0,95	
A03_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12]	202013,72	502160,10	17,00	-5,44	-5,44	-5,44	4,56	
A04_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12]	202021,21	502162,63	2,00	-11,66	-11,66	-11,66	-1,66	
A04_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12]	202021,21	502162,63	5,00	-11,66	-11,66	-11,66	-1,66	
A04_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12]	202021,21	502162,63	8,00	-11,32	-11,32	-11,32	-1,32	
A04_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12]	202021,21	502162,63	11,00	-10,99	-10,99	-10,99	-0,99	
A04_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12]	202021,21	502162,63	14,00	-10,63	-10,63	-10,63	-0,63	
A04_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12]	202021,21	502162,63	17,00	-10,09	-10,09	-10,09	-0,09	
A05_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12]	202087,16	502113,04	2,00	4,18	4,18	4,18	14,18	
A05_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12]	202087,16	502113,04	5,00	4,30	4,30	4,30	14,30	
A05_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12]	202087,16	502113,04	8,00	4,58	4,58	4,58	14,58	
A05_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12]	202087,16	502113,04	11,00	4,81	4,81	4,81	14,81	
A05_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12]	202087,16	502113,04	14,00	5,07	5,07	5,07	15,07	
A05_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12]	202087,16	502113,04	17,00	5,41	5,41	5,41	15,41	
A06_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12]	202073,54	502095,38	2,00	5,26	5,26	5,26	15,26	
A06_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12]	202073,54	502095,38	5,00	5,23	5,23	5,23	15,23	
A06_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12]	202073,54	502095,38	8,00	5,35	5,35	5,35	15,35	
A06_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12]	202073,54	502095,38	11,00	5,43	5,43	5,43	15,43	
A06_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12]	202073,54	502095,38	14,00	5,56	5,56	5,56	15,56	
A06_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12]	202073,54	502095,38	17,00	5,89	5,89	5,89	15,89	
A07_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12]	202063,76	502080,40	2,00	7,40	7,40	7,40	17,40	
A07_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12]	202063,76	502080,40	5,00	7,28	7,28	7,28	17,28	
A07_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12]	202063,76	502080,40	8,00	7,28	7,28	7,28	17,28	
A07_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12]	202063,76	502080,40	11,00	7,24	7,24	7,24	17,24	
A07_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12]	202063,76	502080,40	14,00	7,27	7,27	7,27	17,27	
A07_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12]	202063,76	502080,40	17,00	7,59	7,59	7,59	17,59	
A08_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12]	202048,50	502078,18	2,00	-8,93	-8,93	-8,93	1,07	
A08_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12]	202048,50	502078,18	5,00	-9,06	-9,06	-9,06	0,94	
A08_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12]	202048,50	502078,18	8,00	-8,82	-8,82	-8,82	1,18	
A08_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12]	202048,50	502078,18	11,00	-8,53	-8,53	-8,53	1,47	
A08_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12]	202048,50	502078,18	14,00	-7,97	-7,97	-7,97	2,03	
A08_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12]	202048,50	502078,18	17,00	-5,15	-5,15	-5,15	4,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A09_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12]			202039,39	502084,04	2,00	-11,06	-11,06	-11,06	-1,06
A09_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12]			202039,39	502084,04	5,00	-11,17	-11,17	-11,17	-1,17
A09_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12]			202039,39	502084,04	8,00	-10,89	-10,89	-10,89	-0,89
A09_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12]			202039,39	502084,04	11,00	-10,48	-10,48	-10,48	-0,48
A09_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12]			202039,39	502084,04	14,00	-9,66	-9,66	-9,66	0,34
A09_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12]			202039,39	502084,04	17,00	-5,84	-5,84	-5,84	4,16
B01_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [50/98]			202080,80	502125,98	23,00	-4,49	-4,49	-4,49	5,51
B01_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [50/98]			202080,80	502125,98	28,00	-1,59	-1,59	-1,59	8,41
B02_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [53/98]			202068,47	502133,55	23,00	-6,78	-6,78	-6,78	3,22
B02_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [53/98]			202068,47	502133,55	28,00	-2,84	-2,84	-2,84	7,16
B03_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [56/98]			202056,13	502141,12	23,00	-8,08	-8,08	-8,08	1,92
B03_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [56/98]			202056,13	502141,12	28,00	-3,57	-3,57	-3,57	6,43
B04_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [59/98]			202043,80	502148,69	23,00	-8,49	-8,49	-8,49	1,51
B04_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [59/98]			202043,80	502148,69	28,00	-3,61	-3,61	-3,61	6,39
B05_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [62/98]			202031,47	502156,26	23,00	-8,87	-8,87	-8,87	1,13
B05_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [62/98]			202031,47	502156,26	28,00	-3,79	-3,79	-3,79	6,21
B06_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98]			202031,37	502169,10	2,00	-12,13	-12,13	-12,13	-2,13
B06_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98]			202031,37	502169,10	5,00	-12,08	-12,08	-12,08	-2,08
B06_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98]			202031,37	502169,10	11,00	-11,50	-11,50	-11,50	-1,50
B06_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98]			202031,37	502169,10	17,00	-10,78	-10,78	-10,78	-0,78
B06_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98]			202031,37	502169,10	23,00	-9,47	-9,47	-9,47	0,53
B06_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98]			202031,37	502169,10	28,00	-4,12	-4,12	-4,12	5,88
B07_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98]			202041,13	502183,35	2,00	-9,67	-9,67	-9,67	0,33
B07_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98]			202041,13	502183,35	5,00	-9,66	-9,66	-9,66	0,34
B07_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98]			202041,13	502183,35	11,00	-9,34	-9,34	-9,34	0,66
B07_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98]			202041,13	502183,35	17,00	-8,89	-8,89	-8,89	1,11
B07_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98]			202041,13	502183,35	23,00	-7,73	-7,73	-7,73	2,27
B07_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98]			202041,13	502183,35	28,00	-2,72	-2,72	-2,72	7,28
B08_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98]			202051,55	502197,27	2,00	-5,70	-5,70	-5,70	4,30
B08_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98]			202051,55	502197,27	5,00	-5,65	-5,65	-5,65	4,35
B08_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98]			202051,55	502197,27	11,00	-5,22	-5,22	-5,22	4,78
B08_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98]			202051,55	502197,27	17,00	-4,69	-4,69	-4,69	5,31
B08_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98]			202051,55	502197,27	23,00	-3,55	-3,55	-3,55	6,45
B08_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98]			202051,55	502197,27	28,00	1,56	1,56	1,56	11,56
B09_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98]			202061,82	502209,75	2,00	-5,61	-5,61	-5,61	4,39
B09_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98]			202061,82	502209,75	5,00	-5,56	-5,56	-5,56	4,44
B09_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98]			202061,82	502209,75	11,00	-5,11	-5,11	-5,11	4,89
B09_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98]			202061,82	502209,75	17,00	-4,57	-4,57	-4,57	5,43
B09_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98]			202061,82	502209,75	23,00	-3,44	-3,44	-3,44	6,56
B09_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98]			202061,82	502209,75	28,00	1,69	1,69	1,69	11,69
B10_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98]			202073,45	502222,15	2,00	-3,98	-3,98	-3,98	6,02
B10_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98]			202073,45	502222,15	5,00	-3,89	-3,89	-3,89	6,11
B10_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98]			202073,45	502222,15	11,00	-3,37	-3,37	-3,37	6,63
B10_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98]			202073,45	502222,15	17,00	-2,84	-2,84	-2,84	7,16
B10_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98]			202073,45	502222,15	23,00	-2,15	-2,15	-2,15	7,85
B10_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98]			202073,45	502222,15	28,00	-0,60	-0,60	-0,60	9,40
B11_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98]			202086,31	502234,72	2,00	-3,79	-3,79	-3,79	6,21
B11_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98]			202086,31	502234,72	5,00	-3,71	-3,71	-3,71	6,29
B11_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98]			202086,31	502234,72	11,00	-3,17	-3,17	-3,17	6,83
B11_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98]			202086,31	502234,72	17,00	-2,63	-2,63	-2,63	7,37
B11_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98]			202086,31	502234,72	23,00	-1,92	-1,92	-1,92	8,08
B11_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98]			202086,31	502234,72	28,00	-0,35	-0,35	-0,35	9,65
B12_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98]			202100,04	502246,60	2,00	-3,57	-3,57	-3,57	6,43
B12_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98]			202100,04	502246,60	5,00	-3,47	-3,47	-3,47	6,53
B12_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98]			202100,04	502246,60	11,00	-2,91	-2,91	-2,91	7,09
B12_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98]			202100,04	502246,60	17,00	-2,35	-2,35	-2,35	7,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B12_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98]			202100,04	502246,60	23,00	-1,64	-1,64	-1,64	8,36
B12_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98]			202100,04	502246,60	28,00	-0,08	-0,08	-0,08	9,92
B13_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98]			202114,18	502258,01	2,00	-4,00	-4,00	-4,00	6,00
B13_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98]			202114,18	502258,01	5,00	-3,84	-3,84	-3,84	6,16
B13_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98]			202114,18	502258,01	11,00	-3,13	-3,13	-3,13	6,87
B13_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98]			202114,18	502258,01	17,00	-2,49	-2,49	-2,49	7,51
B13_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98]			202114,18	502258,01	23,00	-1,80	-1,80	-1,80	8,20
B13_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98]			202114,18	502258,01	28,00	-0,74	-0,74	-0,74	9,26
B14_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98]			202127,81	502268,23	2,00	-5,66	-5,66	-5,66	4,34
B14_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98]			202127,81	502268,23	5,00	-5,53	-5,53	-5,53	4,47
B14_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98]			202127,81	502268,23	11,00	-4,81	-4,81	-4,81	5,19
B14_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98]			202127,81	502268,23	17,00	-4,13	-4,13	-4,13	5,87
B14_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98]			202127,81	502268,23	23,00	-3,36	-3,36	-3,36	6,64
B14_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98]			202127,81	502268,23	28,00	-1,41	-1,41	-1,41	8,59
B15_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98]			202141,70	502277,13	2,00	-6,32	-6,32	-6,32	3,68
B15_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98]			202141,70	502277,13	5,00	-6,14	-6,14	-6,14	3,86
B15_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98]			202141,70	502277,13	11,00	-5,39	-5,39	-5,39	4,61
B15_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98]			202141,70	502277,13	17,00	-4,68	-4,68	-4,68	5,32
B15_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98]			202141,70	502277,13	23,00	-3,92	-3,92	-3,92	6,08
B15_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98]			202141,70	502277,13	28,00	-2,57	-2,57	-2,57	7,43
B16_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98]			202157,37	502286,42	2,00	-6,04	-6,04	-6,04	3,96
B16_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98]			202157,37	502286,42	5,00	-5,86	-5,86	-5,86	4,14
B16_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98]			202157,37	502286,42	11,00	-5,07	-5,07	-5,07	4,93
B16_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98]			202157,37	502286,42	17,00	-4,36	-4,36	-4,36	5,64
B16_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98]			202157,37	502286,42	23,00	-3,58	-3,58	-3,58	6,42
B16_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98]			202157,37	502286,42	28,00	-2,32	-2,32	-2,32	7,68
B17_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98]			202194,34	502268,01	2,00	6,20	6,20	6,20	16,20
B17_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98]			202194,34	502268,01	5,00	6,66	6,66	6,66	16,66
B17_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98]			202194,34	502268,01	11,00	7,47	7,47	7,47	17,47
B17_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98]			202194,34	502268,01	17,00	8,46	8,46	8,46	18,46
B17_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98]			202194,34	502268,01	23,00	9,58	9,58	9,58	19,58
B17_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98]			202194,34	502268,01	28,00	10,21	10,21	10,21	20,21
B18_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98]			202183,93	502250,94	2,00	-3,98	-3,98	-3,98	6,02
B18_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98]			202183,93	502250,94	5,00	-3,71	-3,71	-3,71	6,29
B18_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98]			202183,93	502250,94	11,00	-2,64	-2,64	-2,64	7,36
B18_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98]			202183,93	502250,94	17,00	-1,40	-1,40	-1,40	8,60
B18_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98]			202183,93	502250,94	23,00	0,19	0,19	0,19	10,19
B18_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98]			202183,93	502250,94	28,00	2,11	2,11	2,11	12,11
B19_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98]			202173,52	502233,87	2,00	-0,54	-0,54	-0,54	9,46
B19_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98]			202173,52	502233,87	5,00	-0,23	-0,23	-0,23	9,77
B19_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98]			202173,52	502233,87	11,00	1,00	1,00	1,00	11,00
B19_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98]			202173,52	502233,87	17,00	2,29	2,29	2,29	12,29
B19_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98]			202173,52	502233,87	23,00	4,17	4,17	4,17	14,17
B19_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98]			202173,52	502233,87	28,00	6,13	6,13	6,13	16,13
B20_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98]			202159,79	502221,71	2,00	9,44	9,44	9,44	19,44
B20_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98]			202159,79	502221,71	5,00	9,45	9,45	9,45	19,45
B20_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98]			202159,79	502221,71	11,00	9,66	9,66	9,66	19,66
B20_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98]			202159,79	502221,71	17,00	10,52	10,52	10,52	20,52
B20_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98]			202159,79	502221,71	23,00	11,48	11,48	11,48	21,48
B20_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98]			202159,79	502221,71	28,00	12,09	12,09	12,09	22,09
B21_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98]			202146,21	502209,74	2,00	12,44	12,44	12,44	22,44
B21_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98]			202146,21	502209,74	5,00	12,56	12,56	12,56	22,56
B21_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98]			202146,21	502209,74	11,00	12,62	12,62	12,62	22,62
B21_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98]			202146,21	502209,74	17,00	13,27	13,27	13,27	23,27
B21_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98]			202146,21	502209,74	23,00	14,11	14,11	14,11	24,11
B21_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98]			202146,21	502209,74	28,00	14,73	14,73	14,73	24,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B22_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [30/98]	202135,98	502192,98	2,00	13,52	13,52	13,52	23,52
B22_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [30/98]	202135,98	502192,98	5,00	13,68	13,68	13,68	23,68
B22_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [30/98]	202135,98	502192,98	11,00	13,94	13,94	13,94	23,94
B22_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [30/98]	202135,98	502192,98	17,00	14,62	14,62	14,62	24,62
B22_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [30/98]	202135,98	502192,98	23,00	15,43	15,43	15,43	25,43
B22_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [30/98]	202135,98	502192,98	28,00	15,98	15,98	15,98	25,98
B23_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [34/98]	202125,75	502176,23	2,00	15,47	15,47	15,47	25,47
B23_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [34/98]	202125,75	502176,23	5,00	15,96	15,96	15,96	25,96
B23_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [34/98]	202125,75	502176,23	11,00	16,46	16,46	16,46	26,46
B23_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [34/98]	202125,75	502176,23	17,00	17,12	17,12	17,12	27,12
B23_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [34/98]	202125,75	502176,23	23,00	17,85	17,85	17,85	27,85
B23_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [34/98]	202125,75	502176,23	28,00	18,25	18,25	18,25	28,25
B24_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [38/98]	202115,51	502159,48	2,00	12,65	12,65	12,65	22,65
B24_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [38/98]	202115,51	502159,48	5,00	12,83	12,83	12,83	22,83
B24_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [38/98]	202115,51	502159,48	11,00	13,04	13,04	13,04	23,04
B24_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [38/98]	202115,51	502159,48	17,00	13,61	13,61	13,61	23,61
B24_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [38/98]	202115,51	502159,48	23,00	14,33	14,33	14,33	24,33
B24_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [38/98]	202115,51	502159,48	28,00	14,82	14,82	14,82	24,82
B25_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [42/98]	202105,28	502142,73	2,00	6,35	6,35	6,35	16,35
B25_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [42/98]	202105,28	502142,73	5,00	6,63	6,63	6,63	16,63
B25_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [42/98]	202105,28	502142,73	11,00	7,38	7,38	7,38	17,38
B25_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [42/98]	202105,28	502142,73	17,00	8,07	8,07	8,07	18,07
B25_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [42/98]	202105,28	502142,73	23,00	8,78	8,78	8,78	18,78
B25_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [42/98]	202105,28	502142,73	28,00	9,26	9,26	9,26	19,26
B26_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [46/98]	202095,05	502125,98	2,00	4,77	4,77	4,77	14,77
B26_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [46/98]	202095,05	502125,98	5,00	4,99	4,99	4,99	14,99
B26_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [46/98]	202095,05	502125,98	11,00	5,65	5,65	5,65	15,65
B26_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [46/98]	202095,05	502125,98	17,00	6,30	6,30	6,30	16,30
B26_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [46/98]	202095,05	502125,98	23,00	7,00	7,00	7,00	17,00
B26_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [46/98]	202095,05	502125,98	28,00	7,54	7,54	7,54	17,54
C01_A	<L=4.01>	[10/29]	202169,04	502292,84	5,00	-5,07	-5,07	-5,07	4,93
C01_B	<L=4.01>	[10/29]	202169,04	502292,84	14,00	-3,85	-3,85	-3,85	6,15
C01_C	<L=4.01>	[10/29]	202169,04	502292,84	23,00	-2,66	-2,66	-2,66	7,34
C01_D	<L=4.01>	[10/29]	202169,04	502292,84	29,00	-2,02	-2,02	-2,02	7,98
C01_E	<L=4.01>	[10/29]	202169,04	502292,84	35,00	-1,45	-1,45	-1,45	8,55
C01_F	<L=4.01>	[10/29]	202169,04	502292,84	41,00	1,89	1,89	1,89	11,89
C02_A	<L=4.01>	[13/29]	202179,72	502298,38	5,00	-9,72	-9,72	-9,72	0,28
C02_B	<L=4.01>	[13/29]	202179,72	502298,38	14,00	-8,56	-8,56	-8,56	1,44
C02_C	<L=4.01>	[13/29]	202179,72	502298,38	23,00	-7,33	-7,33	-7,33	2,67
C02_D	<L=4.01>	[13/29]	202179,72	502298,38	29,00	-6,66	-6,66	-6,66	3,34
C02_E	<L=4.01>	[13/29]	202179,72	502298,38	35,00	-6,08	-6,08	-6,08	3,92
C02_F	<L=4.01>	[13/29]	202179,72	502298,38	41,00	-2,49	-2,49	-2,49	7,51
C03_A	<L=4.23>	[16/29]	202191,21	502303,47	5,00	-11,18	-11,18	-11,18	-1,18
C03_B	<L=4.23>	[16/29]	202191,21	502303,47	14,00	-10,01	-10,01	-10,01	-0,01
C03_C	<L=4.23>	[16/29]	202191,21	502303,47	23,00	-8,75	-8,75	-8,75	1,25
C03_D	<L=4.23>	[16/29]	202191,21	502303,47	29,00	-8,09	-8,09	-8,09	1,91
C03_E	<L=4.23>	[16/29]	202191,21	502303,47	35,00	-7,33	-7,33	-7,33	2,67
C03_F	<L=4.23>	[16/29]	202191,21	502303,47	41,00	-3,78	-3,78	-3,78	6,22
C04_A	<L=4.23>	[19/29]	202202,86	502308,48	5,00	-7,45	-7,45	-7,45	2,55
C04_B	<L=4.23>	[19/29]	202202,86	502308,48	14,00	-6,29	-6,29	-6,29	3,71
C04_C	<L=4.23>	[19/29]	202202,86	502308,48	23,00	-5,10	-5,10	-5,10	4,90
C04_D	<L=4.23>	[19/29]	202202,86	502308,48	29,00	-4,59	-4,59	-4,59	5,41
C04_E	<L=4.23>	[19/29]	202202,86	502308,48	35,00	-4,17	-4,17	-4,17	5,83
C04_F	<L=4.23>	[19/29]	202202,86	502308,48	41,00	-2,37	-2,37	-2,37	7,63
C05_A	<L=4.13>	[20/29]	202205,65	502306,98	5,00	-1,79	-1,79	-1,79	8,21
C05_B	<L=4.13>	[20/29]	202205,65	502306,98	14,00	0,40	0,40	0,40	10,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C05_C	<L=4.13> [20/29]	202205,65	502306,98	23,00	6,53	6,53	6,53	16,53	
C05_D	<L=4.13> [20/29]	202205,65	502306,98	29,00	6,87	6,87	6,87	16,87	
C05_E	<L=4.13> [20/29]	202205,65	502306,98	35,00	7,02	7,02	7,02	17,02	
C05_F	<L=4.13> [20/29]	202205,65	502306,98	41,00	7,14	7,14	7,14	17,14	
C06_A	<L=4.13> [22/29]	202207,67	502301,03	5,00	0,27	0,27	0,27	10,27	
C06_B	<L=4.13> [22/29]	202207,67	502301,03	14,00	3,61	3,61	3,61	13,61	
C06_C	<L=4.13> [22/29]	202207,67	502301,03	23,00	7,50	7,50	7,50	17,50	
C06_D	<L=4.13> [22/29]	202207,67	502301,03	29,00	7,77	7,77	7,77	17,77	
C06_E	<L=4.13> [22/29]	202207,67	502301,03	35,00	7,89	7,89	7,89	17,89	
C06_F	<L=4.13> [22/29]	202207,67	502301,03	41,00	7,98	7,98	7,98	17,98	
C07_A	<L=4.13> [23/29]	202209,41	502295,50	5,00	2,70	2,70	2,70	12,70	
C07_B	<L=4.13> [23/29]	202209,41	502295,50	14,00	7,14	7,14	7,14	17,14	
C07_C	<L=4.13> [23/29]	202209,41	502295,50	23,00	8,26	8,26	8,26	18,26	
C07_D	<L=4.13> [23/29]	202209,41	502295,50	29,00	8,46	8,46	8,46	18,46	
C07_E	<L=4.13> [23/29]	202209,41	502295,50	35,00	8,57	8,57	8,57	18,57	
C07_F	<L=4.13> [23/29]	202209,41	502295,50	41,00	8,66	8,66	8,66	18,66	
C08_A	<L=4.56> [25/29]	202208,22	502290,35	5,00	7,12	7,12	7,12	17,12	
C08_B	<L=4.56> [25/29]	202208,22	502290,35	14,00	8,31	8,31	8,31	18,31	
C08_C	<L=4.56> [25/29]	202208,22	502290,35	23,00	9,50	9,50	9,50	19,50	
C08_D	<L=4.56> [25/29]	202208,22	502290,35	29,00	9,70	9,70	9,70	19,70	
C08_E	<L=4.56> [25/29]	202208,22	502290,35	35,00	9,82	9,82	9,82	19,82	
C08_F	<L=4.56> [25/29]	202208,22	502290,35	41,00	9,92	9,92	9,92	19,92	
C09_A	<L=4.56> [26/29]	202205,35	502285,68	5,00	8,64	8,64	8,64	18,64	
C09_B	<L=4.56> [26/29]	202205,35	502285,68	14,00	9,83	9,83	9,83	19,83	
C09_C	<L=4.56> [26/29]	202205,35	502285,68	23,00	11,03	11,03	11,03	21,03	
C09_D	<L=4.56> [26/29]	202205,35	502285,68	29,00	11,20	11,20	11,20	21,20	
C09_E	<L=4.56> [26/29]	202205,35	502285,68	35,00	11,33	11,33	11,33	21,33	
C09_F	<L=4.56> [26/29]	202205,35	502285,68	41,00	11,43	11,43	11,43	21,43	
C10_A	<L=4.56> [28/29]	202201,57	502279,55	5,00	10,65	10,65	10,65	20,65	
C10_B	<L=4.56> [28/29]	202201,57	502279,55	14,00	11,85	11,85	11,85	21,85	
C10_C	<L=4.56> [28/29]	202201,57	502279,55	23,00	13,04	13,04	13,04	23,04	
C10_D	<L=4.56> [28/29]	202201,57	502279,55	29,00	13,18	13,18	13,18	23,18	
C10_E	<L=4.56> [28/29]	202201,57	502279,55	35,00	13,28	13,28	13,28	23,28	
C10_F	<L=4.56> [28/29]	202201,57	502279,55	41,00	13,36	13,36	13,36	23,36	
C11_A	<L=4.56> [29/29]	202198,27	502274,14	5,00	14,89	14,89	14,89	24,89	
C11_B	<L=4.56> [29/29]	202198,27	502274,14	14,00	16,17	16,17	16,17	26,17	
C11_C	<L=4.56> [29/29]	202198,27	502274,14	23,00	17,34	17,34	17,34	27,34	
C11_D	<L=4.56> [29/29]	202198,27	502274,14	29,00	17,42	17,42	17,42	27,42	
C11_E	<L=4.56> [29/29]	202198,27	502274,14	35,00	17,44	17,44	17,44	27,44	
C11_F	<L=4.56> [29/29]	202198,27	502274,14	41,00	17,44	17,44	17,44	27,44	
C12_E	<L=4.68> [2/29]	202189,55	502273,83	35,00	14,18	14,18	14,18	24,18	
C12_F	<L=4.68> [2/29]	202189,55	502273,83	41,00	17,21	17,21	17,21	27,21	
C13_E	<L=4.68> [4/29]	202181,60	502278,78	35,00	13,79	13,79	13,79	23,79	
C13_F	<L=4.68> [4/29]	202181,60	502278,78	41,00	16,97	16,97	16,97	26,97	
C14_E	<L=4.68> [6/29]	202173,64	502283,72	35,00	13,42	13,42	13,42	23,42	
C14_F	<L=4.68> [6/29]	202173,64	502283,72	41,00	16,74	16,74	16,74	26,74	
C15_E	<L=4.68> [8/29]	202165,69	502288,66	35,00	13,07	13,07	13,07	23,07	
C15_F	<L=4.68> [8/29]	202165,69	502288,66	41,00	16,51	16,51	16,51	26,51	
D_1_A	<L=10,00> [17/22]	202500,18	502156,31	2,00	14,16	14,16	14,16	24,16	
D_1_B	<L=10,00> [17/22]	202500,18	502156,31	5,00	14,32	14,32	14,32	24,32	
D_1_C	<L=10,00> [17/22]	202500,18	502156,31	8,00	15,80	15,80	15,80	25,80	
D_1_D	<L=10,00> [17/22]	202500,18	502156,31	11,00	16,47	16,47	16,47	26,47	
D_2_A	<L=10,00> [18/22]	202511,25	502157,49	2,00	17,06	17,06	17,06	27,06	
D_2_B	<L=10,00> [18/22]	202511,25	502157,49	5,00	19,30	19,30	19,30	29,30	
D_2_C	<L=10,00> [18/22]	202511,25	502157,49	8,00	24,38	24,38	24,38	34,38	
D_2_D	<L=10,00> [18/22]	202511,25	502157,49	11,00	25,06	25,06	25,06	35,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Toetspunt	Omschrijving										
D_3_A	<L=10,00>	[19/22]			202540,77	502136,96	2,00	14,87	14,87	14,87	24,87
D_3_B	<L=10,00>	[19/22]			202540,77	502136,96	5,00	14,79	14,79	14,79	24,79
D_3_C	<L=10,00>	[19/22]			202540,77	502136,96	8,00	15,04	15,04	15,04	25,04
D_3_D	<L=10,00>	[19/22]			202540,77	502136,96	11,00	15,21	15,21	15,21	25,21
D_4_A	<L=10,00>	[21/22]			202513,26	502107,83	2,00	36,02	36,02	36,02	46,02
D_4_B	<L=10,00>	[21/22]			202513,26	502107,83	5,00	36,08	36,08	36,08	46,08
D_4_C	<L=10,00>	[21/22]			202513,26	502107,83	8,00	36,31	36,31	36,31	46,31
D_4_D	<L=10,00>	[21/22]			202513,26	502107,83	11,00	36,39	36,39	36,39	46,39
D_5_A	<L=10,00>	[22/22]			202505,04	502129,64	2,00	15,82	15,82	15,82	25,82
D_5_B	<L=10,00>	[22/22]			202505,04	502129,64	5,00	15,05	15,05	15,05	25,05
D_5_C	<L=10,00>	[22/22]			202505,04	502129,64	8,00	15,15	15,15	15,15	25,15
D_5_D	<L=10,00>	[22/22]			202505,04	502129,64	11,00	15,28	15,28	15,28	25,28
D_6_A	<L=10,00>	[11/22]			202504,65	502146,35	2,00	18,48	18,48	18,48	28,48
D_6_B	<L=10,00>	[11/22]			202504,65	502146,35	5,00	19,30	19,30	19,30	29,30
D_6_C	<L=10,00>	[11/22]			202504,65	502146,35	8,00	20,79	20,79	20,79	30,79
D_6_D	<L=10,00>	[11/22]			202504,65	502146,35	11,00	25,59	25,59	25,59	35,59
EN3_A	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202559,39	502051,87	1,50	39,63	39,63	39,63	49,63
EN3_B	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202559,39	502051,87	5,00	39,95	39,95	39,95	49,95
EN3_C	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202559,39	502051,87	8,00	40,05	40,05	40,05	50,05
EN3_D	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202559,39	502051,87	11,00	39,25	39,25	39,25	49,25
EN3_E	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202559,39	502051,87	14,00	39,18	39,18	39,18	49,18
EN3_F	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202559,39	502051,87	17,00	39,11	39,11	39,11	49,11
EN4_A	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202558,17	502053,45	1,50	40,95	40,95	40,95	50,95
EN4_B	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202558,17	502053,45	5,00	41,41	41,41	41,41	51,41
EN4_C	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202558,17	502053,45	8,00	41,52	41,52	41,52	51,52
EN4_D	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202558,17	502053,45	11,00	40,98	40,98	40,98	50,98
EN4_E	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202558,17	502053,45	14,00	40,96	40,96	40,96	50,96
EN4_F	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202558,17	502053,45	17,00	40,87	40,87	40,87	50,87
EN5_A	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202560,16	502056,76	1,50	40,70	40,70	40,70	50,70
EN5_B	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202560,16	502056,76	5,00	41,17	41,17	41,17	51,17
EN5_C	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202560,16	502056,76	8,00	41,27	41,27	41,27	51,27
EN5_D	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202560,16	502056,76	11,00	40,77	40,77	40,77	50,77
EN5_E	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202560,16	502056,76	14,00	40,75	40,75	40,75	50,75
EN5_F	Woningbouwlocatie	nabij	Ennatuurlijk		202560,16	502056,76	17,00	40,67	40,67	40,67	50,67
E_01_A	<L=10,00>	[25/26]			202487,47	502224,56	2,00	7,22	7,22	7,22	17,22
E_01_B	<L=10,00>	[25/26]			202487,47	502224,56	5,00	7,19	7,19	7,19	17,19
E_01_C	<L=10,00>	[25/26]			202487,47	502224,56	8,00	7,44	7,44	7,44	17,44
E_01_D	<L=10,00>	[25/26]			202487,47	502224,56	11,00	7,64	7,64	7,64	17,64
E_01_E	<L=10,00>	[25/26]			202487,47	502224,56	13,00	7,91	7,91	7,91	17,91
E_02_A	<L=10,00>	[1/26]			202505,75	502223,71	2,00	7,73	7,73	7,73	17,73
E_02_B	<L=10,00>	[1/26]			202505,75	502223,71	5,00	7,85	7,85	7,85	17,85
E_02_C	<L=10,00>	[1/26]			202505,75	502223,71	8,00	8,41	8,41	8,41	18,41
E_02_D	<L=10,00>	[1/26]			202505,75	502223,71	11,00	9,58	9,58	9,58	19,58
E_02_E	<L=10,00>	[1/26]			202505,75	502223,71	13,00	12,86	12,86	12,86	22,86
E_03_A	<L=10,00>	[2/26]			202518,12	502226,71	2,00	7,64	7,64	7,64	17,64
E_03_B	<L=10,00>	[2/26]			202518,12	502226,71	5,00	7,73	7,73	7,73	17,73
E_03_C	<L=10,00>	[2/26]			202518,12	502226,71	8,00	8,07	8,07	8,07	18,07
E_03_D	<L=10,00>	[2/26]			202518,12	502226,71	11,00	9,15	9,15	9,15	19,15
E_03_E	<L=10,00>	[2/26]			202518,12	502226,71	13,00	11,89	11,89	11,89	21,89
E_04_A	<L=10,00>	[3/26]			202520,96	502214,23	2,00	9,15	9,15	9,15	19,15
E_04_B	<L=10,00>	[3/26]			202520,96	502214,23	5,00	9,84	9,84	9,84	19,84
E_04_C	<L=10,00>	[3/26]			202520,96	502214,23	8,00	11,62	11,62	11,62	21,62
E_04_D	<L=10,00>	[3/26]			202520,96	502214,23	11,00	15,43	15,43	15,43	25,43
E_04_E	<L=10,00>	[3/26]			202520,96	502214,23	13,00	20,83	20,83	20,83	30,83
E_05_A	<L=10,00>	[4/26]			202535,51	502195,03	2,00	10,60	10,60	10,60	20,60
E_05_B	<L=10,00>	[4/26]			202535,51	502195,03	5,00	10,79	10,79	10,79	20,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	E_05_C	<L=10,00> [4/26]	202535,51	502195,03	8,00	11,18	11,18	21,18	
	E_05_D	<L=10,00> [4/26]	202535,51	502195,03	11,00	12,13	12,13	22,13	
	E_05_E	<L=10,00> [4/26]	202535,51	502195,03	13,00	14,81	14,81	24,81	
	E_06_A	<L=10,00> [8/26]	202556,60	502182,15	2,00	11,60	11,60	21,60	
	E_06_B	<L=10,00> [8/26]	202556,60	502182,15	5,00	11,64	11,64	21,64	
	E_06_C	<L=10,00> [8/26]	202556,60	502182,15	8,00	11,44	11,44	21,44	
	E_06_D	<L=10,00> [8/26]	202556,60	502182,15	11,00	11,67	11,67	21,67	
	E_06_E	<L=10,00> [8/26]	202556,60	502182,15	13,00	11,85	11,85	21,85	
	E_07_A	<L=6,39> [9/26]	202561,08	502175,56	2,00	16,28	16,28	26,28	
	E_07_B	<L=6,39> [9/26]	202561,08	502175,56	5,00	16,68	16,68	26,68	
	E_07_C	<L=6,39> [9/26]	202561,08	502175,56	8,00	17,41	17,41	27,41	
	E_07_D	<L=6,39> [9/26]	202561,08	502175,56	11,00	18,23	18,23	28,23	
	E_07_E	<L=6,39> [9/26]	202561,08	502175,56	13,00	18,94	18,94	28,94	
	E_08_A	<L=6,89> [11/26]	202550,48	502165,00	2,00	17,59	17,59	27,59	
	E_08_B	<L=6,89> [11/26]	202550,48	502165,00	5,00	18,40	18,40	28,40	
	E_08_C	<L=6,89> [11/26]	202550,48	502165,00	8,00	20,33	20,33	30,33	
	E_08_D	<L=6,89> [11/26]	202550,48	502165,00	11,00	21,10	21,10	31,10	
	E_08_E	<L=6,89> [11/26]	202550,48	502165,00	13,00	21,72	21,72	31,72	
	E_09_A	<L=10,00> [14/26]	202528,51	502177,85	2,00	16,20	16,20	26,20	
	E_09_B	<L=10,00> [14/26]	202528,51	502177,85	5,00	18,01	18,01	28,01	
	E_09_C	<L=10,00> [14/26]	202528,51	502177,85	8,00	21,56	21,56	31,56	
	E_09_D	<L=10,00> [14/26]	202528,51	502177,85	11,00	26,98	26,98	36,98	
	E_09_E	<L=10,00> [14/26]	202528,51	502177,85	13,00	27,62	27,62	37,62	
	E_10_A	<L=10,00> [16/26]	202501,72	502185,76	2,00	17,67	17,67	27,67	
	E_10_B	<L=10,00> [16/26]	202501,72	502185,76	5,00	19,18	19,18	29,18	
	E_10_C	<L=10,00> [16/26]	202501,72	502185,76	8,00	22,37	22,37	32,37	
	E_10_D	<L=10,00> [16/26]	202501,72	502185,76	11,00	27,24	27,24	37,24	
	E_10_E	<L=10,00> [16/26]	202501,72	502185,76	13,00	27,77	27,77	37,77	
	E_11_A	<L=10,00> [17/26]	202492,11	502182,94	2,00	15,59	15,59	25,59	
	E_11_B	<L=10,00> [17/26]	202492,11	502182,94	5,00	16,76	16,76	26,76	
	E_11_C	<L=10,00> [17/26]	202492,11	502182,94	8,00	18,71	18,71	28,71	
	E_11_D	<L=10,00> [17/26]	202492,11	502182,94	11,00	20,23	20,23	30,23	
	E_11_E	<L=10,00> [17/26]	202492,11	502182,94	13,00	20,51	20,51	30,51	
	E_12_A	<L=10,00> [18/26]	202490,22	502192,78	2,00	11,12	11,12	21,12	
	E_12_B	<L=10,00> [18/26]	202490,22	502192,78	5,00	11,26	11,26	21,26	
	E_12_C	<L=10,00> [18/26]	202490,22	502192,78	8,00	11,58	11,58	21,58	
	E_12_D	<L=10,00> [18/26]	202490,22	502192,78	11,00	11,18	11,18	21,18	
	E_12_E	<L=10,00> [18/26]	202490,22	502192,78	13,00	11,28	11,28	21,28	
	E_13_A	<L=10,00> [19/26]	202478,48	502208,38	2,00	15,09	15,09	25,09	
	E_13_B	<L=10,00> [19/26]	202478,48	502208,38	5,00	15,10	15,10	25,10	
	E_13_C	<L=10,00> [19/26]	202478,48	502208,38	8,00	15,88	15,88	25,88	
	E_13_D	<L=10,00> [19/26]	202478,48	502208,38	11,00	16,49	16,49	26,49	
	E_13_E	<L=10,00> [19/26]	202478,48	502208,38	13,00	17,72	17,72	27,72	
	E_14_A	<L=10,00> [23/26]	202469,69	502229,21	2,00	4,16	4,16	14,16	
	E_14_B	<L=10,00> [23/26]	202469,69	502229,21	5,00	4,44	4,44	14,44	
	E_14_C	<L=10,00> [23/26]	202469,69	502229,21	8,00	5,12	5,12	15,12	
	E_14_D	<L=10,00> [23/26]	202469,69	502229,21	11,00	6,07	6,07	16,07	
	E_14_E	<L=10,00> [23/26]	202469,69	502229,21	13,00	8,75	8,75	18,75	
	F_1_A	<L=10,00> [13/22]	202465,78	502149,68	2,00	13,23	13,23	23,23	
	F_1_B	<L=10,00> [13/22]	202465,78	502149,68	5,00	14,17	14,17	24,17	
	F_1_C	<L=10,00> [13/22]	202465,78	502149,68	8,00	14,58	14,58	24,58	
	F_1_D	<L=10,00> [13/22]	202465,78	502149,68	11,00	10,92	10,92	20,92	
	F_2_A	<L=7,91> [15/22]	202480,64	502153,14	2,00	17,37	17,37	27,37	
	F_2_B	<L=7,91> [15/22]	202480,64	502153,14	5,00	21,66	21,66	31,66	
	F_2_C	<L=7,91> [15/22]	202480,64	502153,14	8,00	23,25	23,25	33,25	
	F_2_D	<L=7,91> [15/22]	202480,64	502153,14	11,00	12,68	12,68	22,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_3_A	<L=7, 91>	[16/22]	202489,11	502142,07	2,00	20,37	20,37	20,37	30,37
F_3_B	<L=7, 91>	[16/22]	202489,11	502142,07	5,00	20,89	20,89	20,89	30,89
F_3_C	<L=7, 91>	[16/22]	202489,11	502142,07	8,00	22,89	22,89	22,89	32,89
F_3_D	<L=7, 91>	[16/22]	202489,11	502142,07	11,00	18,78	18,78	18,78	28,78
F_4_A	<L=10, 00>	[8/22]	202471,16	502133,81	2,00	15,25	15,25	15,25	25,25
F_4_B	<L=10, 00>	[8/22]	202471,16	502133,81	5,00	14,84	14,84	14,84	24,84
F_4_C	<L=10, 00>	[8/22]	202471,16	502133,81	8,00	15,31	15,31	15,31	25,31
F_4_D	<L=10, 00>	[8/22]	202471,16	502133,81	11,00	15,03	15,03	15,03	25,03
G_1_A	<L=10, 00>	[7/8]	202453,92	502169,45	8,00	17,51	17,51	17,51	27,51
G_1_B	<L=10, 00>	[7/8]	202453,92	502169,45	11,00	16,46	16,46	16,46	26,46
G_2_A	<L=10, 00>	[1/8]	202459,72	502153,64	2,00	17,20	17,20	17,20	27,20
G_2_B	<L=10, 00>	[1/8]	202459,72	502153,64	5,00	21,89	21,89	21,89	31,89
G_2_C	<L=10, 00>	[1/8]	202459,72	502153,64	8,00	22,48	22,48	22,48	32,48
G_2_D	<L=10, 00>	[1/8]	202459,72	502153,64	11,00	13,34	13,34	13,34	23,34
G_3_A	<L=10, 00>	[3/8]	202443,01	502151,58	2,00	11,90	11,90	11,90	21,90
G_3_B	<L=10, 00>	[3/8]	202443,01	502151,58	5,00	12,06	12,06	12,06	22,06
G_3_C	<L=10, 00>	[3/8]	202443,01	502151,58	8,00	12,51	12,51	12,51	22,51
G_3_D	<L=10, 00>	[3/8]	202443,01	502151,58	11,00	12,19	12,19	12,19	22,19
G_4_A	<L=10, 00>	[5/8]	202438,34	502166,69	2,00	8,65	8,65	8,65	18,65
G_4_B	<L=10, 00>	[5/8]	202438,34	502166,69	5,00	8,80	8,80	8,80	18,80
G_4_C	<L=10, 00>	[5/8]	202438,34	502166,69	8,00	9,01	9,01	9,01	19,01
G_4_D	<L=10, 00>	[5/8]	202438,34	502166,69	11,00	10,80	10,80	10,80	20,80
G_5_A	<L=10, 00>	[1/3]	202448,95	502184,08	2,00	4,96	4,96	4,96	14,96
G_5_B	<L=10, 00>	[1/3]	202448,95	502184,08	5,00	8,26	8,26	8,26	18,26
G_6_A	<L=10, 00>	[2/3]	202464,91	502186,18	2,00	8,96	8,96	8,96	18,96
G_6_B	<L=10, 00>	[2/3]	202464,91	502186,18	5,00	9,13	9,13	9,13	19,13
G_7_A	<L=10, 00>	[3/3]	202470,33	502171,03	2,00	15,35	15,35	15,35	25,35
G_7_B	<L=10, 00>	[3/3]	202470,33	502171,03	5,00	16,83	16,83	16,83	26,83
H_1_A	<L=10, 00>	[2/7]	202442,02	502224,58	2,00	3,65	3,65	3,65	13,65
H_1_B	<L=10, 00>	[2/7]	202442,02	502224,58	5,00	3,93	3,93	3,93	13,93
H_1_C	<L=10, 00>	[2/7]	202442,02	502224,58	8,00	4,33	4,33	4,33	14,33
H_1_D	<L=10, 00>	[2/7]	202442,02	502224,58	11,00	4,84	4,84	4,84	14,84
H_1_E	<L=10, 00>	[2/7]	202442,02	502224,58	14,00	6,57	6,57	6,57	16,57
H_2_A	<L=9, 66>	[4/7]	202452,15	502218,42	2,00	5,48	5,48	5,48	15,48
H_2_B	<L=9, 66>	[4/7]	202452,15	502218,42	4,00	6,03	6,03	6,03	16,03
H_3_A	<L=10, 00>	[3/7]	202443,48	502215,85	8,00	10,29	10,29	10,29	20,29
H_3_B	<L=10, 00>	[3/7]	202443,48	502215,85	11,00	10,56	10,56	10,56	20,56
H_3_C	<L=10, 00>	[3/7]	202443,48	502215,85	14,00	10,37	10,37	10,37	20,37
H_4_A	<L=10, 00>	[5/7]	202429,13	502192,43	8,00	12,87	12,87	12,87	22,87
H_4_B	<L=10, 00>	[5/7]	202429,13	502192,43	11,00	10,37	10,37	10,37	20,37
H_4_C	<L=10, 00>	[5/7]	202429,13	502192,43	14,00	10,77	10,77	10,77	20,77
H_5_A	<L=10, 00>	[6/7]	202418,38	502174,95	2,00	8,78	8,78	8,78	18,78
H_5_B	<L=10, 00>	[6/7]	202418,38	502174,95	5,00	11,93	11,93	11,93	21,93
H_5_C	<L=10, 00>	[6/7]	202418,38	502174,95	8,00	13,49	13,49	13,49	23,49
H_5_D	<L=10, 00>	[6/7]	202418,38	502174,95	11,00	9,65	9,65	9,65	19,65
H_5_E	<L=10, 00>	[6/7]	202418,38	502174,95	14,00	10,04	10,04	10,04	20,04
H_6_A	<L=10, 00>	[7/7]	202408,43	502169,87	2,00	10,48	10,48	10,48	20,48
H_6_B	<L=10, 00>	[7/7]	202408,43	502169,87	5,00	10,40	10,40	10,40	20,40
H_6_C	<L=10, 00>	[7/7]	202408,43	502169,87	8,00	10,67	10,67	10,67	20,67
H_6_D	<L=10, 00>	[7/7]	202408,43	502169,87	11,00	10,90	10,90	10,90	20,90
H_6_E	<L=10, 00>	[7/7]	202408,43	502169,87	14,00	11,13	11,13	11,13	21,13
H_7_A	<L=10, 00>	[7/7]	202436,56	502187,37	2,00	9,00	9,00	9,00	19,00
H_7_B	<L=10, 00>	[7/7]	202436,56	502187,37	4,00	9,71	9,71	9,71	19,71
I_1_A	<L=10, 00>	[2/7]	202494,09	502283,18	2,00	3,68	3,68	3,68	13,68
I_1_B	<L=10, 00>	[2/7]	202494,09	502283,18	5,00	3,34	3,34	3,34	13,34
I_1_C	<L=10, 00>	[2/7]	202494,09	502283,18	8,00	4,09	4,09	4,09	14,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I_1_D	<L=10,00>	[2/7]	202494,09	502283,18	11,00	4,90	4,90	4,90	14,90
I_1_E	<L=10,00>	[2/7]	202494,09	502283,18	14,00	7,41	7,41	7,41	17,41
I_2_A	<L=6,83>	[3/7]	202501,27	502274,27	2,00	10,21	10,21	10,21	20,21
I_2_B	<L=6,83>	[3/7]	202501,27	502274,27	5,00	11,80	11,80	11,80	21,80
I_2_C	<L=6,83>	[3/7]	202501,27	502274,27	8,00	14,87	14,87	14,87	24,87
I_2_D	<L=6,83>	[3/7]	202501,27	502274,27	11,00	20,76	20,76	20,76	30,76
I_2_E	<L=6,83>	[3/7]	202501,27	502274,27	14,00	23,06	23,06	23,06	33,06
I_3_A	<L=9,02>	[5/7]	202495,09	502263,81	2,00	10,09	10,09	10,09	20,09
I_3_B	<L=9,02>	[5/7]	202495,09	502263,81	5,00	11,38	11,38	11,38	21,38
I_3_C	<L=9,02>	[5/7]	202495,09	502263,81	8,00	13,58	13,58	13,58	23,58
I_3_D	<L=9,02>	[5/7]	202495,09	502263,81	11,00	19,25	19,25	19,25	29,25
I_3_E	<L=9,02>	[5/7]	202495,09	502263,81	14,00	20,84	20,84	20,84	30,84
I_4_A	<L=9,02>	[6/7]	202484,63	502246,71	2,00	5,43	5,43	5,43	15,43
I_4_B	<L=9,02>	[6/7]	202484,63	502246,71	5,00	6,80	6,80	6,80	16,80
I_4_C	<L=9,02>	[6/7]	202484,63	502246,71	8,00	8,80	8,80	8,80	18,80
I_4_D	<L=9,02>	[6/7]	202484,63	502246,71	11,00	12,35	12,35	12,35	22,35
I_4_E	<L=9,02>	[6/7]	202484,63	502246,71	14,00	18,37	18,37	18,37	28,37
I_5_A	<L=10,00>	[7/7]	202469,75	502242,97	2,00	8,12	8,12	8,12	18,12
I_5_B	<L=10,00>	[7/7]	202469,75	502242,97	5,00	8,73	8,73	8,73	18,73
I_5_C	<L=10,00>	[7/7]	202469,75	502242,97	8,00	9,35	9,35	9,35	19,35
I_5_D	<L=10,00>	[7/7]	202469,75	502242,97	11,00	10,59	10,59	10,59	20,59
I_5_E	<L=10,00>	[7/7]	202469,75	502242,97	14,00	16,61	16,61	16,61	26,61
J1_1_A	<L=10,00>	[13/21]	202421,19	502326,07	2,00	-2,97	-2,97	-2,97	7,03
J1_1_B	<L=10,00>	[13/21]	202421,19	502326,07	5,00	-2,75	-2,75	-2,75	7,25
J1_1_C	<L=10,00>	[13/21]	202421,19	502326,07	8,00	-2,24	-2,24	-2,24	7,76
J1_1_D	<L=10,00>	[13/21]	202421,19	502326,07	11,00	-1,28	-1,28	-1,28	8,72
J1_1_E	<L=10,00>	[13/21]	202421,19	502326,07	14,00	1,76	1,76	1,76	11,76
J1_2_A	<L=10,00>	[16/21]	202446,46	502310,43	2,00	-0,39	-0,39	-0,39	9,61
J1_2_B	<L=10,00>	[16/21]	202446,46	502310,43	5,00	-0,10	-0,10	-0,10	9,90
J1_2_C	<L=10,00>	[16/21]	202446,46	502310,43	8,00	0,38	0,38	0,38	10,38
J1_2_D	<L=10,00>	[16/21]	202446,46	502310,43	11,00	1,11	1,11	1,11	11,11
J1_2_E	<L=10,00>	[16/21]	202446,46	502310,43	14,00	2,31	2,31	2,31	12,31
J1_3_A	<L=9,22>	[20/21]	202474,54	502293,10	2,00	1,47	1,47	1,47	11,47
J1_3_B	<L=9,22>	[20/21]	202474,54	502293,10	5,00	1,84	1,84	1,84	11,84
J1_3_C	<L=9,22>	[20/21]	202474,54	502293,10	8,00	2,51	2,51	2,51	12,51
J1_3_D	<L=9,22>	[20/21]	202474,54	502293,10	11,00	3,15	3,15	3,15	13,15
J1_3_E	<L=9,22>	[20/21]	202474,54	502293,10	14,00	4,75	4,75	4,75	14,75
J1_4_A	<L=8,64>	[1/21]	202460,91	502258,17	2,00	5,88	5,88	5,88	15,88
J1_4_B	<L=8,64>	[1/21]	202460,91	502258,17	5,00	6,60	6,60	6,60	16,60
J1_4_C	<L=8,64>	[1/21]	202460,91	502258,17	8,00	7,53	7,53	7,53	17,53
J1_4_D	<L=8,64>	[1/21]	202460,91	502258,17	11,00	9,01	9,01	9,01	19,01
J1_4_E	<L=8,64>	[1/21]	202460,91	502258,17	14,00	12,45	12,45	12,45	22,45
J3_01_A	<L=7,73>	[19/40]	202387,78	502306,11	17,00	0,46	0,46	0,46	10,46
J3_01_B	<L=7,73>	[19/40]	202387,78	502306,11	23,00	-0,34	-0,34	-0,34	9,66
J3_01_C	<L=7,73>	[19/40]	202387,78	502306,11	29,00	0,04	0,04	0,04	10,04
J3_01_D	<L=7,73>	[19/40]	202387,78	502306,11	35,00	0,09	0,09	0,09	10,09
J3_01_E	<L=7,73>	[19/40]	202387,78	502306,11	41,00	0,21	0,21	0,21	10,21
J3_01_F	<L=7,73>	[19/40]	202387,78	502306,11	49,00	2,09	2,09	2,09	12,09
J3_02_A	<L=10,00>	[15/40]	202404,82	502295,64	17,00	0,88	0,88	0,88	10,88
J3_02_B	<L=10,00>	[15/40]	202404,82	502295,64	23,00	1,19	1,19	1,19	11,19
J3_02_C	<L=10,00>	[15/40]	202404,82	502295,64	29,00	1,38	1,38	1,38	11,38
J3_02_D	<L=10,00>	[15/40]	202404,82	502295,64	35,00	1,37	1,37	1,37	11,37
J3_02_E	<L=10,00>	[15/40]	202404,82	502295,64	41,00	1,42	1,42	1,42	11,42
J3_02_F	<L=10,00>	[15/40]	202404,82	502295,64	49,00	1,99	1,99	1,99	11,99
J3_03_A	<L=10,00>	[12/40]	202421,86	502285,16	17,00	2,30	2,30	2,30	12,30
J3_03_B	<L=10,00>	[12/40]	202421,86	502285,16	23,00	2,68	2,68	2,68	12,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J3_03_C	<L=10,00>	[12/40]	202421,86	502285,16	29,00	2,75	2,75	2,75	12,75
J3_03_D	<L=10,00>	[12/40]	202421,86	502285,16	35,00	2,82	2,82	2,82	12,82
J3_03_E	<L=10,00>	[12/40]	202421,86	502285,16	41,00	3,01	3,01	3,01	13,01
J3_03_F	<L=10,00>	[12/40]	202421,86	502285,16	49,00	5,34	5,34	5,34	15,34
J3_04_A	<L=10,00>	[16/40]	202438,90	502274,69	17,00	2,67	2,67	2,67	12,67
J3_04_B	<L=10,00>	[16/40]	202438,90	502274,69	23,00	3,98	3,98	3,98	13,98
J3_04_C	<L=10,00>	[16/40]	202438,90	502274,69	29,00	3,97	3,97	3,97	13,97
J3_04_D	<L=10,00>	[16/40]	202438,90	502274,69	35,00	4,04	4,04	4,04	14,04
J3_04_E	<L=10,00>	[16/40]	202438,90	502274,69	41,00	4,20	4,20	4,20	14,20
J3_04_F	<L=10,00>	[16/40]	202438,90	502274,69	49,00	6,41	6,41	6,41	16,41
J3_05_A	<L=7,73>	[20/40]	202455,93	502264,21	17,00	4,63	4,63	4,63	14,63
J3_05_B	<L=7,73>	[20/40]	202455,93	502264,21	23,00	9,43	9,43	9,43	19,43
J3_05_C	<L=7,73>	[20/40]	202455,93	502264,21	29,00	9,47	9,47	9,47	19,47
J3_05_D	<L=7,73>	[20/40]	202455,93	502264,21	35,00	9,49	9,49	9,49	19,49
J3_05_E	<L=7,73>	[20/40]	202455,93	502264,21	41,00	9,55	9,55	9,55	19,55
J3_05_F	<L=7,73>	[20/40]	202455,93	502264,21	49,00	10,45	10,45	10,45	20,45
J3_06_A	<L=10,00>	[28/40]	202451,78	502251,90	2,00	9,67	9,67	9,67	19,67
J3_06_B	<L=10,00>	[28/40]	202451,78	502251,90	11,00	12,58	12,58	12,58	22,58
J3_06_C	<L=10,00>	[28/40]	202451,78	502251,90	20,00	18,76	18,76	18,76	28,76
J3_06_D	<L=10,00>	[28/40]	202451,78	502251,90	29,00	19,95	19,95	19,95	29,95
J3_06_E	<L=10,00>	[28/40]	202451,78	502251,90	38,00	20,08	20,08	20,08	30,08
J3_06_F	<L=10,00>	[28/40]	202451,78	502251,90	49,00	20,24	20,24	20,24	30,24
J3_07_A	<L=10,00>	[24/40]	202441,42	502234,80	2,00	8,74	8,74	8,74	18,74
J3_07_B	<L=10,00>	[24/40]	202441,42	502234,80	11,00	15,49	15,49	15,49	25,49
J3_07_C	<L=10,00>	[24/40]	202441,42	502234,80	20,00	19,86	19,86	19,86	29,86
J3_07_D	<L=10,00>	[24/40]	202441,42	502234,80	29,00	20,34	20,34	20,34	30,34
J3_07_E	<L=10,00>	[24/40]	202441,42	502234,80	38,00	20,51	20,51	20,51	30,51
J3_07_F	<L=10,00>	[24/40]	202441,42	502234,80	49,00	20,56	20,56	20,56	30,56
J3_08_A	<L=10,00>	[21/40]	202431,05	502217,70	17,00	9,80	9,80	9,80	19,80
J3_08_B	<L=10,00>	[21/40]	202431,05	502217,70	23,00	9,93	9,93	9,93	19,93
J3_08_C	<L=10,00>	[21/40]	202431,05	502217,70	29,00	9,97	9,97	9,97	19,97
J3_08_D	<L=10,00>	[21/40]	202431,05	502217,70	35,00	10,02	10,02	10,02	20,02
J3_08_E	<L=10,00>	[21/40]	202431,05	502217,70	41,00	10,07	10,07	10,07	20,07
J3_08_F	<L=10,00>	[21/40]	202431,05	502217,70	49,00	10,19	10,19	10,19	20,19
J3_09_A	<L=10,00>	[25/40]	202420,69	502200,59	17,00	9,96	9,96	9,96	19,96
J3_09_B	<L=10,00>	[25/40]	202420,69	502200,59	23,00	10,07	10,07	10,07	20,07
J3_09_C	<L=10,00>	[25/40]	202420,69	502200,59	29,00	10,19	10,19	10,19	20,19
J3_09_D	<L=10,00>	[25/40]	202420,69	502200,59	35,00	10,43	10,43	10,43	20,43
J3_09_E	<L=10,00>	[25/40]	202420,69	502200,59	41,00	10,79	10,79	10,79	20,79
J3_09_F	<L=10,00>	[25/40]	202420,69	502200,59	49,00	11,08	11,08	11,08	21,08
J3_10_A	<L=10,00>	[29/40]	202410,32	502183,49	17,00	9,61	9,61	9,61	19,61
J3_10_B	<L=10,00>	[29/40]	202410,32	502183,49	23,00	9,71	9,71	9,71	19,71
J3_10_C	<L=10,00>	[29/40]	202410,32	502183,49	29,00	9,85	9,85	9,85	19,85
J3_10_D	<L=10,00>	[29/40]	202410,32	502183,49	35,00	10,08	10,08	10,08	20,08
J3_10_E	<L=10,00>	[29/40]	202410,32	502183,49	41,00	10,56	10,56	10,56	20,56
J3_10_F	<L=10,00>	[29/40]	202410,32	502183,49	49,00	10,50	10,50	10,50	20,50
J3_11_A	<L=7,82>	[39/40]	202401,27	502174,18	2,00	10,45	10,45	10,45	20,45
J3_11_B	<L=7,82>	[39/40]	202401,27	502174,18	11,00	10,86	10,86	10,86	20,86
J3_11_C	<L=7,82>	[39/40]	202401,27	502174,18	20,00	11,30	11,30	11,30	21,30
J3_11_D	<L=7,82>	[39/40]	202401,27	502174,18	29,00	11,39	11,39	11,39	21,39
J3_11_E	<L=7,82>	[39/40]	202401,27	502174,18	38,00	11,77	11,77	11,77	21,77
J3_11_F	<L=7,82>	[39/40]	202401,27	502174,18	49,00	12,04	12,04	12,04	22,04
J3_12_A	<L=10,00>	[32/40]	202367,14	502195,04	2,00	6,78	6,78	6,78	16,78
J3_12_B	<L=10,00>	[32/40]	202367,14	502195,04	11,00	8,70	8,70	8,70	18,70
J3_12_C	<L=10,00>	[32/40]	202367,14	502195,04	20,00	10,85	10,85	10,85	20,85
J3_12_D	<L=10,00>	[32/40]	202367,14	502195,04	29,00	10,97	10,97	10,97	20,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J3_12_E	<L=10,00>	[32/40]	202367,14	502195,04	38,00	11,27	11,27	11,27	21,27
J3_12_F	<L=10,00>	[32/40]	202367,14	502195,04	49,00	11,48	11,48	11,48	21,48
J3_13_A	<L=7,82>	[40/40]	202333,00	502215,89	2,00	7,62	7,62	7,62	17,62
J3_13_B	<L=7,82>	[40/40]	202333,00	502215,89	11,00	9,01	9,01	9,01	19,01
J3_13_C	<L=7,82>	[40/40]	202333,00	502215,89	20,00	10,51	10,51	10,51	20,51
J3_13_D	<L=7,82>	[40/40]	202333,00	502215,89	29,00	10,74	10,74	10,74	20,74
J3_13_E	<L=7,82>	[40/40]	202333,00	502215,89	38,00	10,95	10,95	10,95	20,95
J3_13_F	<L=7,82>	[40/40]	202333,00	502215,89	49,00	11,39	11,39	11,39	21,39
J3_14_A	<L=10,00>	[8/40]	202337,15	502228,33	17,00	5,11	5,11	5,11	15,11
J3_14_B	<L=10,00>	[8/40]	202337,15	502228,33	23,00	5,26	5,26	5,26	15,26
J3_14_C	<L=10,00>	[8/40]	202337,15	502228,33	29,00	5,31	5,31	5,31	15,31
J3_14_D	<L=10,00>	[8/40]	202337,15	502228,33	35,00	5,34	5,34	5,34	15,34
J3_14_E	<L=10,00>	[8/40]	202337,15	502228,33	41,00	5,38	5,38	5,38	15,38
J3_14_F	<L=10,00>	[8/40]	202337,15	502228,33	49,00	-0,55	-0,55	-0,55	9,45
J3_15_A	<L=10,00>	[4/40]	202347,55	502245,42	17,00	-10,97	-10,97	-10,97	-0,97
J3_15_B	<L=10,00>	[4/40]	202347,55	502245,42	23,00	-10,45	-10,45	-10,45	-0,45
J3_15_C	<L=10,00>	[4/40]	202347,55	502245,42	29,00	-10,17	-10,17	-10,17	-0,17
J3_15_D	<L=10,00>	[4/40]	202347,55	502245,42	35,00	-9,99	-9,99	-9,99	0,01
J3_15_E	<L=10,00>	[4/40]	202347,55	502245,42	41,00	-9,49	-9,49	-9,49	0,51
J3_15_F	<L=10,00>	[4/40]	202347,55	502245,42	49,00	-5,28	-5,28	-5,28	4,72
J3_16_A	<L=10,00>	[1/40]	202357,94	502262,50	17,00	-6,08	-6,08	-6,08	3,92
J3_16_B	<L=10,00>	[1/40]	202357,94	502262,50	23,00	-10,48	-10,48	-10,48	-0,48
J3_16_C	<L=10,00>	[1/40]	202357,94	502262,50	29,00	-10,11	-10,11	-10,11	-0,11
J3_16_D	<L=10,00>	[1/40]	202357,94	502262,50	35,00	-9,94	-9,94	-9,94	0,06
J3_16_E	<L=10,00>	[1/40]	202357,94	502262,50	41,00	-9,53	-9,53	-9,53	0,47
J3_16_F	<L=10,00>	[1/40]	202357,94	502262,50	49,00	-5,38	-5,38	-5,38	4,62
J3_17_A	<L=10,00>	[5/40]	202368,34	502279,59	17,00	-4,20	-4,20	-4,20	5,80
J3_17_B	<L=10,00>	[5/40]	202368,34	502279,59	23,00	-3,52	-3,52	-3,52	6,48
J3_17_C	<L=10,00>	[5/40]	202368,34	502279,59	29,00	-3,17	-3,17	-3,17	6,83
J3_17_D	<L=10,00>	[5/40]	202368,34	502279,59	35,00	-4,01	-4,01	-4,01	5,99
J3_17_E	<L=10,00>	[5/40]	202368,34	502279,59	41,00	-3,93	-3,93	-3,93	6,07
J3_17_F	<L=10,00>	[5/40]	202368,34	502279,59	49,00	-2,62	-2,62	-2,62	7,38
J3_18_A	<L=10,00>	[9/40]	202378,73	502296,68	17,00	-2,28	-2,28	-2,28	7,72
J3_18_B	<L=10,00>	[9/40]	202378,73	502296,68	23,00	-1,67	-1,67	-1,67	8,33
J3_18_C	<L=10,00>	[9/40]	202378,73	502296,68	29,00	-1,16	-1,16	-1,16	8,84
J3_18_D	<L=10,00>	[9/40]	202378,73	502296,68	35,00	-1,16	-1,16	-1,16	8,84
J3_18_E	<L=10,00>	[9/40]	202378,73	502296,68	41,00	-1,12	-1,12	-1,12	8,88
J3_18_F	<L=10,00>	[9/40]	202378,73	502296,68	49,00	-0,44	-0,44	-0,44	9,56
K_01_A	<L=10,00>	[17/22]	202336,00	502339,48	2,00	-7,67	-7,67	-7,67	2,33
K_01_B	<L=10,00>	[17/22]	202336,00	502339,48	5,00	-7,64	-7,64	-7,64	2,36
K_01_C	<L=10,00>	[17/22]	202336,00	502339,48	8,00	-7,41	-7,41	-7,41	2,59
K_01_D	<L=10,00>	[17/22]	202336,00	502339,48	11,00	-6,83	-6,83	-6,83	3,17
K_01_E	<L=10,00>	[17/22]	202336,00	502339,48	13,00	-5,11	-5,11	-5,11	4,89
K_02_A	<L=5,30>	[18/22]	202342,10	502338,74	2,00	-6,86	-6,86	-6,86	3,14
K_02_B	<L=5,30>	[18/22]	202342,10	502338,74	5,00	-6,75	-6,75	-6,75	3,25
K_02_C	<L=5,30>	[18/22]	202342,10	502338,74	8,00	-6,49	-6,49	-6,49	3,51
K_02_D	<L=5,30>	[18/22]	202342,10	502338,74	11,00	-5,94	-5,94	-5,94	4,06
K_02_E	<L=5,30>	[18/22]	202342,10	502338,74	13,00	-4,54	-4,54	-4,54	5,46
K_03_A	<L=10,00>	[19/22]	202353,65	502334,88	2,00	-5,07	-5,07	-5,07	4,93
K_03_B	<L=10,00>	[19/22]	202353,65	502334,88	5,00	-5,05	-5,05	-5,05	4,95
K_03_C	<L=10,00>	[19/22]	202353,65	502334,88	8,00	-4,88	-4,88	-4,88	5,12
K_03_D	<L=10,00>	[19/22]	202353,65	502334,88	11,00	-4,42	-4,42	-4,42	5,58
K_03_E	<L=10,00>	[19/22]	202353,65	502334,88	13,00	-3,15	-3,15	-3,15	6,85
K_04_A	<L=10,00>	[20/22]	202367,36	502334,75	2,00	-2,37	-2,37	-2,37	7,63
K_04_B	<L=10,00>	[20/22]	202367,36	502334,75	5,00	-2,20	-2,20	-2,20	7,80
K_04_C	<L=10,00>	[20/22]	202367,36	502334,75	8,00	-1,85	-1,85	-1,85	8,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K_04_D	<L=10,00> [20/22]	202367,36	502334,75	11,00	-1,35	-1,35	-1,35	8,65	
K_04_E	<L=10,00> [20/22]	202367,36	502334,75	13,00	-0,54	-0,54	-0,54	9,46	
K_05_A	<L=10,00> [21/22]	202383,12	502334,54	2,00	-2,11	-2,11	-2,11	7,89	
K_05_B	<L=10,00> [21/22]	202383,12	502334,54	5,00	-1,93	-1,93	-1,93	8,07	
K_05_C	<L=10,00> [21/22]	202383,12	502334,54	8,00	-1,56	-1,56	-1,56	8,44	
K_05_D	<L=10,00> [21/22]	202383,12	502334,54	11,00	-1,02	-1,02	-1,02	8,98	
K_05_E	<L=10,00> [21/22]	202383,12	502334,54	13,00	-0,14	-0,14	-0,14	9,86	
K_06_A	<L=10,00> [22/22]	202395,27	502332,68	2,00	-2,10	-2,10	-2,10	7,90	
K_06_B	<L=10,00> [22/22]	202395,27	502332,68	5,00	-1,89	-1,89	-1,89	8,11	
K_06_C	<L=10,00> [22/22]	202395,27	502332,68	8,00	-1,47	-1,47	-1,47	8,53	
K_06_D	<L=10,00> [22/22]	202395,27	502332,68	11,00	-0,88	-0,88	-0,88	9,12	
K_06_E	<L=10,00> [22/22]	202395,27	502332,68	13,00	0,09	0,09	0,09	10,09	
K_07_A	<L=10,00> [1/22]	202313,65	502222,18	2,00	18,21	18,21	18,21	28,21	
K_07_B	<L=10,00> [1/22]	202313,65	502222,18	5,00	19,08	19,08	19,08	29,08	
K_07_C	<L=10,00> [1/22]	202313,65	502222,18	8,00	19,73	19,73	19,73	29,73	
K_07_D	<L=10,00> [1/22]	202313,65	502222,18	11,00	20,33	20,33	20,33	30,33	
K_07_E	<L=10,00> [1/22]	202313,65	502222,18	13,00	20,39	20,39	20,39	30,39	
K_08_A	<L=7,60> [4/22]	202304,98	502232,10	2,00	5,64	5,64	5,64	15,64	
K_08_B	<L=7,60> [4/22]	202304,98	502232,10	5,00	6,16	6,16	6,16	16,16	
K_08_C	<L=7,60> [4/22]	202304,98	502232,10	8,00	6,80	6,80	6,80	16,80	
K_08_D	<L=7,60> [4/22]	202304,98	502232,10	11,00	7,41	7,41	7,41	17,41	
K_08_E	<L=7,60> [4/22]	202304,98	502232,10	13,00	7,88	7,88	7,88	17,88	
K_09_A	<L=10,00> [5/22]	202291,77	502244,46	2,00	4,15	4,15	4,15	14,15	
K_09_B	<L=10,00> [5/22]	202291,77	502244,46	5,00	5,89	5,89	5,89	15,89	
K_09_C	<L=10,00> [5/22]	202291,77	502244,46	8,00	6,72	6,72	6,72	16,72	
K_09_D	<L=10,00> [5/22]	202291,77	502244,46	11,00	7,87	7,87	7,87	17,87	
K_09_E	<L=10,00> [5/22]	202291,77	502244,46	13,00	10,14	10,14	10,14	20,14	
K_10_A	<L=10,00> [11/22]	202280,26	502260,15	8,00	-0,67	-0,67	-0,67	9,33	
K_10_B	<L=10,00> [11/22]	202280,26	502260,15	11,00	1,56	1,56	1,56	11,56	
K_10_C	<L=10,00> [11/22]	202280,26	502260,15	13,00	4,74	4,74	4,74	14,74	
K_11_A	<L=10,00> [12/22]	202301,06	502294,32	8,00	-1,79	-1,79	-1,79	8,21	
K_11_B	<L=10,00> [12/22]	202301,06	502294,32	11,00	-1,28	-1,28	-1,28	8,72	
K_11_C	<L=10,00> [12/22]	202301,06	502294,32	13,00	-0,45	-0,45	-0,45	9,55	
K_12_A	<L=10,00> [16/22]	202321,80	502327,68	2,00	-9,45	-9,45	-9,45	0,55	
K_12_B	<L=10,00> [16/22]	202321,80	502327,68	5,00	-9,44	-9,44	-9,44	0,56	
K_12_C	<L=10,00> [16/22]	202321,80	502327,68	8,00	-9,20	-9,20	-9,20	0,80	
K_12_D	<L=10,00> [16/22]	202321,80	502327,68	11,00	-8,43	-8,43	-8,43	1,57	
K_12_E	<L=10,00> [16/22]	202321,80	502327,68	13,00	-6,17	-6,17	-6,17	3,83	
L_1_A	<L=10,00> [1/4]	202282,07	502310,87	2,00	-11,60	-11,60	-11,60	-1,60	
L_1_B	<L=10,00> [1/4]	202282,07	502310,87	4,00	-8,06	-8,06	-8,06	1,94	
L_2_A	<L=10,00> [2/4]	202294,48	502309,16	2,00	-7,53	-7,53	-7,53	2,47	
L_2_B	<L=10,00> [2/4]	202294,48	502309,16	4,00	-2,76	-2,76	-2,76	7,24	
L_3_A	<L=10,00> [3/4]	202302,88	502310,05	2,00	-11,55	-11,55	-11,55	-1,55	
L_3_B	<L=10,00> [3/4]	202302,88	502310,05	4,00	-8,09	-8,09	-8,09	1,91	
L_4_A	<L=10,00> [42/4]	202256,47	502260,01	2,00	9,19	9,19	9,19	19,19	
L_4_B	<L=10,00> [42/4]	202256,47	502260,01	5,00	9,57	9,57	9,57	19,57	
L_4_C	<L=10,00> [42/4]	202256,47	502260,01	8,00	10,08	10,08	10,08	20,08	
L_4_D	<L=10,00> [42/4]	202256,47	502260,01	11,00	10,54	10,54	10,54	20,54	
L_4_E	<L=10,00> [42/4]	202256,47	502260,01	14,00	10,99	10,99	10,99	20,99	
L_5_A	<L=10,00> [42/4]	202244,73	502269,97	2,00	5,17	5,17	5,17	15,17	
L_5_B	<L=10,00> [42/4]	202244,73	502269,97	5,00	5,54	5,54	5,54	15,54	
L_5_C	<L=10,00> [42/4]	202244,73	502269,97	8,00	6,07	6,07	6,07	16,07	
L_5_D	<L=10,00> [42/4]	202244,73	502269,97	11,00	6,52	6,52	6,52	16,52	
L_5_E	<L=10,00> [42/4]	202244,73	502269,97	14,00	7,05	7,05	7,05	17,05	
L_6_A	<L=10,00> [42/4]	202266,10	502279,86	8,00	-2,85	-2,85	-2,85	7,15	
L_6_B	<L=10,00> [42/4]	202266,10	502279,86	11,00	-2,29	-2,29	-2,29	7,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_6_C	<L=10,00>	[42/4]	202266,10	502279,86	14,00	-1,35	-1,35	-1,35	8,65
M_1_A	<L=10,00>	[42/4]	202268,02	502319,58	2,00	-3,65	-3,65	-3,65	6,35
M_1_B	<L=10,00>	[42/4]	202268,02	502319,58	5,00	-3,50	-3,50	-3,50	6,50
M_1_C	<L=10,00>	[42/4]	202268,02	502319,58	8,00	-3,06	-3,06	-3,06	6,94
M_1_D	<L=10,00>	[42/4]	202268,02	502319,58	14,00	-4,41	-4,41	-4,41	5,59
M_1_E	<L=10,00>	[42/4]	202268,02	502319,58	17,00	-3,80	-3,80	-3,80	6,20
M_1_F	<L=10,00>	[42/4]	202268,02	502319,58	20,00	-2,38	-2,38	-2,38	7,62
M_2_A	<L=10,00>	[42/4]	202257,92	502318,29	2,00	0,85	0,85	0,85	10,85
M_2_B	<L=10,00>	[42/4]	202257,92	502318,29	5,00	1,11	1,11	1,11	11,11
M_2_C	<L=10,00>	[42/4]	202257,92	502318,29	8,00	1,73	1,73	1,73	11,73
M_2_D	<L=10,00>	[42/4]	202257,92	502318,29	14,00	2,92	2,92	2,92	12,92
M_2_E	<L=10,00>	[42/4]	202257,92	502318,29	17,00	3,62	3,62	3,62	13,62
M_2_F	<L=10,00>	[42/4]	202257,92	502318,29	20,00	4,63	4,63	4,63	14,63
M_3_A	<L=10,00>	[42/4]	202249,59	502304,55	2,00	0,99	0,99	0,99	10,99
M_3_B	<L=10,00>	[42/4]	202249,59	502304,55	5,00	1,27	1,27	1,27	11,27
M_3_C	<L=10,00>	[42/4]	202249,59	502304,55	8,00	1,90	1,90	1,90	11,90
M_3_D	<L=10,00>	[42/4]	202249,59	502304,55	14,00	3,10	3,10	3,10	13,10
M_3_E	<L=10,00>	[42/4]	202249,59	502304,55	17,00	3,82	3,82	3,82	13,82
M_3_F	<L=10,00>	[42/4]	202249,59	502304,55	20,00	4,86	4,86	4,86	14,86
M_4_A	<L=10,00>	[42/4]	202239,65	502288,44	2,00	0,98	0,98	0,98	10,98
M_4_B	<L=10,00>	[42/4]	202239,65	502288,44	5,00	1,30	1,30	1,30	11,30
M_4_C	<L=10,00>	[42/4]	202239,65	502288,44	8,00	1,95	1,95	1,95	11,95
M_4_D	<L=10,00>	[42/4]	202239,65	502288,44	14,00	3,24	3,24	3,24	13,24
M_4_E	<L=10,00>	[42/4]	202239,65	502288,44	17,00	3,97	3,97	3,97	13,97
M_4_F	<L=10,00>	[42/4]	202239,65	502288,44	20,00	5,04	5,04	5,04	15,04
M_5_A	<L=10,00>	[42/4]	202240,54	502275,72	2,00	5,38	5,38	5,38	15,38
M_5_B	<L=10,00>	[42/4]	202240,54	502275,72	5,00	5,77	5,77	5,77	15,77
M_5_C	<L=10,00>	[42/4]	202240,54	502275,72	8,00	6,36	6,36	6,36	16,36
M_5_D	<L=10,00>	[42/4]	202240,54	502275,72	14,00	7,84	7,84	7,84	17,84
M_5_E	<L=10,00>	[42/4]	202240,54	502275,72	17,00	10,61	10,61	10,61	20,61
M_5_F	<L=10,00>	[42/4]	202240,54	502275,72	20,00	11,12	11,12	11,12	21,12
M_6_A	<L=10,00>	[42/4]	202263,60	502300,05	8,00	-5,71	-5,71	-5,71	4,29
M_6_B	<L=10,00>	[42/4]	202263,60	502300,05	11,00	0,00	0,00	0,00	10,00
M_6_C	<L=10,00>	[42/4]	202263,60	502300,05	14,00	1,07	1,07	1,07	11,07
M_6_D	<L=10,00>	[42/4]	202263,60	502300,05	17,00	1,49	1,49	1,49	11,49
M_6_E	<L=10,00>	[42/4]	202263,60	502300,05	20,00	1,92	1,92	1,92	11,92
N_1_A	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [1]	202202,94	502253,16	2,00	1,85	1,85	1,85	11,85
N_1_B	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [1]	202202,94	502253,16	8,00	2,64	2,64	2,64	12,64
N_1_C	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [1]	202202,94	502253,16	14,00	3,68	3,68	3,68	13,68
N_1_D	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [1]	202202,94	502253,16	20,00	4,84	4,84	4,84	14,84
N_1_E	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [1]	202202,94	502253,16	26,00	5,86	5,86	5,86	15,86
N_1_F	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [1]	202202,94	502253,16	32,00	0,64	0,64	0,64	10,64
N_2_A	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [2]	202212,21	502241,43	2,00	3,46	3,46	3,46	13,46
N_2_B	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [2]	202212,21	502241,43	8,00	4,04	4,04	4,04	14,04
N_2_C	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [2]	202212,21	502241,43	14,00	5,28	5,28	5,28	15,28
N_2_D	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [2]	202212,21	502241,43	20,00	6,76	6,76	6,76	16,76
N_2_E	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [2]	202212,21	502241,43	26,00	8,01	8,01	8,01	18,01
N_2_F	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [2]	202212,21	502241,43	32,00	10,89	10,89	10,89	20,89
N_3_A	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [3]	202219,03	502230,31	2,00	0,32	0,32	0,32	10,32
N_3_B	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [3]	202219,03	502230,31	8,00	0,19	0,19	0,19	10,19
N_3_C	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [3]	202219,03	502230,31	14,00	1,27	1,27	1,27	11,27
N_3_D	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [3]	202219,03	502230,31	20,00	2,61	2,61	2,61	12,61
N_3_E	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [3]	202219,03	502230,31	26,00	4,11	4,11	4,11	14,11
N_3_F	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [3]	202219,03	502230,31	32,00	9,79	9,79	9,79	19,79
N_4_A	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [4]	202236,10	502219,89	2,00	-1,54	-1,54	-1,54	8,46
N_4_B	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [4]	202236,10	502219,89	8,00	-2,10	-2,10	-2,10	7,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N_4_C	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[4	202236,10	502219,89	14,00	-1,11	-1,11	-1,11	8,89
N_4_D	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[4	202236,10	502219,89	20,00	-0,43	-0,43	-0,43	9,57
N_4_E	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[4	202236,10	502219,89	26,00	0,23	0,23	0,23	10,23
N_4_F	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[4	202236,10	502219,89	32,00	6,20	6,20	6,20	16,20
N_5_A	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=6,56>	[5/	202244,14	502217,63	2,00	-1,36	-1,36	-1,36	8,64
N_5_B	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=6,56>	[5/	202244,14	502217,63	8,00	-1,94	-1,94	-1,94	8,06
N_5_C	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=6,56>	[5/	202244,14	502217,63	14,00	-0,96	-0,96	-0,96	9,04
N_5_D	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=6,56>	[5/	202244,14	502217,63	20,00	-0,50	-0,50	-0,50	9,50
N_5_E	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=6,56>	[5/	202244,14	502217,63	26,00	-0,35	-0,35	-0,35	9,65
N_5_F	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=6,56>	[5/	202244,14	502217,63	32,00	0,62	0,62	0,62	10,62
N_6_A	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[6	202255,45	502213,42	2,00	1,14	1,14	1,14	11,14
N_6_B	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[6	202255,45	502213,42	8,00	2,40	2,40	2,40	12,40
N_6_C	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[6	202255,45	502213,42	14,00	3,92	3,92	3,92	13,92
N_6_D	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[6	202255,45	502213,42	20,00	3,65	3,65	3,65	13,65
N_6_E	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[6	202255,45	502213,42	26,00	5,33	5,33	5,33	15,33
N_6_F	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[6	202255,45	502213,42	32,00	11,10	11,10	11,10	21,10
N_7_A	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[8	202240,46	502203,12	2,00	2,28	2,28	2,28	12,28
N_7_B	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[8	202240,46	502203,12	8,00	3,49	3,49	3,49	13,49
N_7_C	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[8	202240,46	502203,12	14,00	5,01	5,01	5,01	15,01
N_7_D	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[8	202240,46	502203,12	20,00	6,37	6,37	6,37	16,37
N_7_E	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[8	202240,46	502203,12	26,00	8,24	8,24	8,24	18,24
N_7_F	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[8	202240,46	502203,12	32,00	12,75	12,75	12,75	22,75
N_8_A	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202206,94	502206,89	2,00	1,48	1,48	1,48	11,48
N_8_B	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202206,94	502206,89	8,00	2,38	2,38	2,38	12,38
N_8_C	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202206,94	502206,89	14,00	3,49	3,49	3,49	13,49
N_8_D	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202206,94	502206,89	20,00	4,63	4,63	4,63	14,63
N_8_E	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202206,94	502206,89	26,00	5,39	5,39	5,39	15,39
N_8_F	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202206,94	502206,89	32,00	2,57	2,57	2,57	12,57
N_9_A	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202199,71	502238,03	2,00	-1,20	-1,20	-1,20	8,80
N_9_B	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202199,71	502238,03	8,00	-0,31	-0,31	-0,31	9,69
N_9_C	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202199,71	502238,03	14,00	0,78	0,78	0,78	10,78
N_9_D	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202199,71	502238,03	20,00	2,17	2,17	2,17	12,17
N_9_E	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202199,71	502238,03	26,00	3,54	3,54	3,54	13,54
N_9_F	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202199,71	502238,03	32,00	-0,56	-0,56	-0,56	9,44
P_10_A	<L=10,00>	[9/12]				202481,86	502084,38	2,00	37,38	37,38	37,38	47,38
P_10_B	<L=10,00>	[9/12]				202481,86	502084,38	8,00	37,90	37,90	37,90	47,90
P_10_C	<L=10,00>	[9/12]				202481,86	502084,38	14,00	38,01	38,01	38,01	48,01
P_10_D	<L=10,00>	[9/12]				202481,86	502084,38	20,00	37,96	37,96	37,96	47,96
P_10_E	<L=10,00>	[9/12]				202481,86	502084,38	29,00	37,62	37,62	37,62	47,62
P_10_F	<L=10,00>	[9/12]				202481,86	502084,38	37,00	37,12	37,12	37,12	47,12
P_11_A	<L=10,00>	[12/12]				202454,99	502100,78	2,00	32,85	32,85	32,85	42,85
P_11_B	<L=10,00>	[12/12]				202454,99	502100,78	8,00	33,29	33,29	33,29	43,29
P_11_C	<L=10,00>	[12/12]				202454,99	502100,78	14,00	33,34	33,34	33,34	43,34
P_11_D	<L=10,00>	[12/12]				202454,99	502100,78	20,00	33,32	33,32	33,32	43,32
P_11_E	<L=10,00>	[12/12]				202454,99	502100,78	29,00	33,21	33,21	33,21	43,21
P_11_F	<L=10,00>	[12/12]				202454,99	502100,78	37,00	32,98	32,98	32,98	42,98
P_1_A	<L=10,00>	[2/6]				202428,00	502117,40	2,00	28,58	28,58	28,58	38,58
P_1_B	<L=10,00>	[2/6]				202428,00	502117,40	8,00	29,04	29,04	29,04	39,04
P_1_C	<L=10,00>	[2/6]				202428,00	502117,40	14,00	29,11	29,11	29,11	39,11
P_1_D	<L=10,00>	[2/6]				202428,00	502117,40	20,00	29,10	29,10	29,10	39,10
P_1_E	<L=10,00>	[2/6]				202428,00	502117,40	29,00	29,05	29,05	29,05	39,05
P_1_F	<L=10,00>	[2/6]				202428,00	502117,40	37,00	28,89	28,89	28,89	38,89
P_2_A	<L=10,00>	[3/6]				202428,04	502132,07	2,00	12,38	12,38	12,38	22,38
P_2_B	<L=10,00>	[3/6]				202428,04	502132,07	8,00	11,65	11,65	11,65	21,65
P_2_C	<L=10,00>	[3/6]				202428,04	502132,07	14,00	10,87	10,87	10,87	20,87
P_2_D	<L=10,00>	[3/6]				202428,04	502132,07	20,00	10,86	10,86	10,86	20,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee
Naam

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_2_E	<L=10,00> [3/6]	202428,04	502132,07	29,00	10,82	10,82	10,82	20,82
P_2_F	<L=10,00> [3/6]	202428,04	502132,07	37,00	10,99	10,99	10,99	20,99
P_3_A	<L=10,00> [5/6]	202440,67	502139,04	2,00	16,82	16,82	16,82	26,82
P_3_B	<L=10,00> [5/6]	202440,67	502139,04	8,00	16,63	16,63	16,63	26,63
P_3_C	<L=10,00> [5/6]	202440,67	502139,04	14,00	11,93	11,93	11,93	21,93
P_3_D	<L=10,00> [5/6]	202440,67	502139,04	20,00	11,57	11,57	11,57	21,57
P_3_E	<L=10,00> [5/6]	202440,67	502139,04	29,00	11,55	11,55	11,55	21,55
P_3_F	<L=10,00> [5/6]	202440,67	502139,04	37,00	12,12	12,12	12,12	22,12
P_4_A	<L=10,00> [6/6]	202457,76	502128,66	2,00	15,08	15,08	15,08	25,08
P_4_B	<L=10,00> [6/6]	202457,76	502128,66	8,00	15,03	15,03	15,03	25,03
P_4_C	<L=10,00> [6/6]	202457,76	502128,66	14,00	13,04	13,04	13,04	23,04
P_4_D	<L=10,00> [6/6]	202457,76	502128,66	20,00	12,73	12,73	12,73	22,73
P_4_E	<L=10,00> [6/6]	202457,76	502128,66	29,00	12,68	12,68	12,68	22,68
P_4_F	<L=10,00> [6/6]	202457,76	502128,66	37,00	13,11	13,11	13,11	23,11
P_5_A	<L=10,00> [4/12]	202470,81	502120,63	2,00	14,56	14,56	14,56	24,56
P_5_B	<L=10,00> [4/12]	202470,81	502120,63	8,00	17,93	17,93	17,93	27,93
P_5_C	<L=10,00> [4/12]	202470,81	502120,63	14,00	13,45	13,45	13,45	23,45
P_5_D	<L=10,00> [4/12]	202470,81	502120,63	20,00	13,16	13,16	13,16	23,16
P_5_E	<L=10,00> [4/12]	202470,81	502120,63	29,00	13,05	13,05	13,05	23,05
P_5_F	<L=10,00> [4/12]	202470,81	502120,63	37,00	13,06	13,06	13,06	23,06
P_6_A	<L=10,00> [1/12]	202487,90	502110,25	2,00	21,15	21,15	21,15	31,15
P_6_B	<L=10,00> [1/12]	202487,90	502110,25	8,00	21,69	21,69	21,69	31,69
P_6_C	<L=10,00> [1/12]	202487,90	502110,25	14,00	17,85	17,85	17,85	27,85
P_6_D	<L=10,00> [1/12]	202487,90	502110,25	20,00	15,18	15,18	15,18	25,18
P_6_E	<L=10,00> [1/12]	202487,90	502110,25	29,00	15,00	15,00	15,00	25,00
P_6_F	<L=10,00> [1/12]	202487,90	502110,25	37,00	14,89	14,89	14,89	24,89
P_7_A	<L=10,00> [5/12]	202505,00	502099,87	2,00	32,53	32,53	32,53	42,53
P_7_B	<L=10,00> [5/12]	202505,00	502099,87	8,00	32,97	32,97	32,97	42,97
P_7_C	<L=10,00> [5/12]	202505,00	502099,87	14,00	20,88	20,88	20,88	30,88
P_7_D	<L=10,00> [5/12]	202505,00	502099,87	20,00	18,97	18,97	18,97	28,97
P_7_E	<L=10,00> [5/12]	202505,00	502099,87	29,00	18,77	18,77	18,77	28,77
P_7_F	<L=10,00> [5/12]	202505,00	502099,87	37,00	19,82	19,82	19,82	29,82
P_8_A	<L=10,00> [6/12]	202507,50	502088,33	2,00	40,82	40,82	40,82	50,82
P_8_B	<L=10,00> [6/12]	202507,50	502088,33	8,00	41,24	41,24	41,24	51,24
P_8_C	<L=10,00> [6/12]	202507,50	502088,33	14,00	40,84	40,84	40,84	50,84
P_8_D	<L=10,00> [6/12]	202507,50	502088,33	20,00	40,75	40,75	40,75	50,75
P_8_E	<L=10,00> [6/12]	202507,50	502088,33	29,00	40,17	40,17	40,17	50,17
P_8_F	<L=10,00> [6/12]	202507,50	502088,33	37,00	39,41	39,41	39,41	49,41
P_9_A	<L=10,00> [8/12]	202501,10	502077,78	2,00	41,20	41,20	41,20	51,20
P_9_B	<L=10,00> [8/12]	202501,10	502077,78	8,00	41,75	41,75	41,75	51,75
P_9_C	<L=10,00> [8/12]	202501,10	502077,78	14,00	42,03	42,03	42,03	52,03
P_9_D	<L=10,00> [8/12]	202501,10	502077,78	20,00	41,87	41,87	41,87	51,87
P_9_E	<L=10,00> [8/12]	202501,10	502077,78	29,00	40,94	40,94	40,94	50,94
P_9_F	<L=10,00> [8/12]	202501,10	502077,78	37,00	39,76	39,76	39,76	49,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_1_A	<L=10,00> [1/9]	202691,95	502042,44	23,00	21,17	21,17	31,17		
04_1_B	<L=10,00> [1/9]	202691,95	502042,44	26,00	25,44	25,44	35,44		
04_1_C	<L=10,00> [1/9]	202691,95	502042,44	29,00	27,84	27,84	37,84		
04_1_D	<L=10,00> [1/9]	202691,95	502042,44	32,00	26,87	26,87	36,87		
04_1_E	<L=10,00> [1/9]	202691,95	502042,44	35,00	27,05	27,05	37,05		
04_1_F	<L=10,00> [1/9]	202691,95	502042,44	38,00	27,38	27,38	37,38		
04_2_A	<L=10,00> [1/3]	202705,52	502047,15	2,00	7,66	7,66	17,66		
04_2_B	<L=10,00> [1/3]	202705,52	502047,15	5,00	7,70	7,70	17,70		
04_2_C	<L=10,00> [1/3]	202705,52	502047,15	14,00	9,51	9,51	19,51		
04_2_D	<L=10,00> [1/3]	202705,52	502047,15	23,00	11,71	11,71	21,71		
04_2_E	<L=10,00> [1/3]	202705,52	502047,15	32,00	13,16	13,16	23,16		
04_2_F	<L=10,00> [1/3]	202705,52	502047,15	38,00	16,32	16,32	26,32		
04_3_A	<L=10,00> [2/3]	202709,86	502036,80	2,00	8,07	8,07	18,07		
04_3_B	<L=10,00> [2/3]	202709,86	502036,80	5,00	8,55	8,55	18,55		
04_3_C	<L=10,00> [2/3]	202709,86	502036,80	14,00	9,27	9,27	19,27		
04_3_D	<L=10,00> [2/3]	202709,86	502036,80	23,00	7,98	7,98	17,98		
04_3_E	<L=10,00> [2/3]	202709,86	502036,80	32,00	8,29	8,29	18,29		
04_3_F	<L=10,00> [2/3]	202709,86	502036,80	38,00	10,21	10,21	20,21		
04_4_A	<L=10,00> [3/3]	202696,23	502031,99	2,00	24,76	24,76	34,76		
04_4_B	<L=10,00> [3/3]	202696,23	502031,99	5,00	25,48	25,48	35,48		
04_4_C	<L=10,00> [3/3]	202696,23	502031,99	14,00	26,63	26,63	36,63		
04_4_D	<L=10,00> [3/3]	202696,23	502031,99	23,00	26,85	26,85	36,85		
04_4_E	<L=10,00> [3/3]	202696,23	502031,99	32,00	24,74	24,74	34,74		
04_4_F	<L=10,00> [3/3]	202696,23	502031,99	38,00	24,79	24,79	34,79		
04_5_A	<L=10,00> [3/9]	202651,59	502039,92	2,00	29,21	29,21	39,21		
04_5_B	<L=10,00> [3/9]	202651,59	502039,92	5,00	29,88	29,88	39,88		
04_5_C	<L=10,00> [3/9]	202651,59	502039,92	8,00	29,88	29,88	39,88		
04_5_D	<L=10,00> [3/9]	202651,59	502039,92	14,00	30,50	30,50	40,50		
04_5_E	<L=10,00> [3/9]	202651,59	502039,92	17,00	30,48	30,48	40,48		
04_5_F	<L=10,00> [3/9]	202651,59	502039,92	20,00	30,47	30,47	40,47		
04_6_A	<L=10,00> [5/9]	202649,24	502047,64	2,00	25,07	25,07	35,07		
04_6_B	<L=10,00> [5/9]	202649,24	502047,64	5,00	25,76	25,76	35,76		
04_6_C	<L=10,00> [5/9]	202649,24	502047,64	8,00	24,85	24,85	34,85		
04_6_D	<L=10,00> [5/9]	202649,24	502047,64	14,00	25,79	25,79	35,79		
04_6_E	<L=10,00> [5/9]	202649,24	502047,64	17,00	25,83	25,83	35,83		
04_6_F	<L=10,00> [5/9]	202649,24	502047,64	20,00	25,98	25,98	35,98		
04_7_A	<L=10,00> [6/9]	202659,91	502064,55	2,00	11,56	11,56	21,56		
04_7_B	<L=10,00> [6/9]	202659,91	502064,55	5,00	11,84	11,84	21,84		
04_7_C	<L=10,00> [6/9]	202659,91	502064,55	8,00	11,56	11,56	21,56		
04_7_D	<L=10,00> [6/9]	202659,91	502064,55	14,00	13,04	13,04	23,04		
04_7_E	<L=10,00> [6/9]	202659,91	502064,55	17,00	13,98	13,98	23,98		
04_7_F	<L=10,00> [6/9]	202659,91	502064,55	20,00	15,82	15,82	25,82		
04_8_A	<L=10,00> [8/9]	202672,60	502066,94	2,00	10,11	10,11	20,11		
04_8_B	<L=10,00> [8/9]	202672,60	502066,94	5,00	9,92	9,92	19,92		
04_8_C	<L=10,00> [8/9]	202672,60	502066,94	8,00	10,40	10,40	20,40		
04_8_D	<L=10,00> [8/9]	202672,60	502066,94	14,00	11,27	11,27	21,27		
04_8_E	<L=10,00> [8/9]	202672,60	502066,94	17,00	11,36	11,36	21,36		
04_8_F	<L=10,00> [8/9]	202672,60	502066,94	20,00	11,72	11,72	21,72		
04_9_A	<L=10,00> [9/9]	202689,82	502056,76	2,00	9,30	9,30	19,30		
04_9_B	<L=10,00> [9/9]	202689,82	502056,76	5,00	9,72	9,72	19,72		
04_9_C	<L=10,00> [9/9]	202689,82	502056,76	8,00	10,14	10,14	20,14		
04_9_D	<L=10,00> [9/9]	202689,82	502056,76	14,00	11,11	11,11	21,11		
04_9_E	<L=10,00> [9/9]	202689,82	502056,76	17,00	11,47	11,47	21,47		
04_9_F	<L=10,00> [9/9]	202689,82	502056,76	20,00	12,13	12,13	22,13		
05_1_A	<L=10,00> [22/22]	202594,16	502097,79	2,00	12,53	12,53	22,53		
05_1_B	<L=10,00> [22/22]	202594,16	502097,79	5,00	13,15	13,15	23,15		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
05_1_C	<L=10,00> [22/22]	202594,16	502097,79	8,00	13,77	13,77	13,77	23,77	
05_1_D	<L=10,00> [22/22]	202594,16	502097,79	14,00	14,56	14,56	14,56	24,56	
05_1_E	<L=10,00> [22/22]	202594,16	502097,79	17,00	15,72	15,72	15,72	25,72	
05_1_F	<L=10,00> [22/22]	202594,16	502097,79	20,00	19,10	19,10	19,10	29,10	
05_2_A	<L=10,00> [5/22]	202612,93	502103,72	2,00	12,41	12,41	12,41	22,41	
05_2_B	<L=10,00> [5/22]	202612,93	502103,72	5,00	12,90	12,90	12,90	22,90	
05_2_C	<L=10,00> [5/22]	202612,93	502103,72	8,00	13,40	13,40	13,40	23,40	
05_2_D	<L=10,00> [5/22]	202612,93	502103,72	14,00	13,74	13,74	13,74	23,74	
05_2_E	<L=10,00> [5/22]	202612,93	502103,72	17,00	13,92	13,92	13,92	23,92	
05_2_F	<L=10,00> [5/22]	202612,93	502103,72	20,00	14,71	14,71	14,71	24,71	
05_3_A	<L=10,00> [2/22]	202629,83	502093,03	2,00	11,29	11,29	11,29	21,29	
05_3_B	<L=10,00> [2/22]	202629,83	502093,03	5,00	11,53	11,53	11,53	21,53	
05_3_C	<L=10,00> [2/22]	202629,83	502093,03	8,00	11,90	11,90	11,90	21,90	
05_3_D	<L=10,00> [2/22]	202629,83	502093,03	14,00	12,26	12,26	12,26	22,26	
05_3_E	<L=10,00> [2/22]	202629,83	502093,03	17,00	12,68	12,68	12,68	22,68	
05_3_F	<L=10,00> [2/22]	202629,83	502093,03	20,00	13,61	13,61	13,61	23,61	
05_4_A	<L=10,00> [6/22]	202646,73	502082,34	2,00	9,67	9,67	9,67	19,67	
05_4_B	<L=10,00> [6/22]	202646,73	502082,34	5,00	9,89	9,89	9,89	19,89	
05_4_C	<L=10,00> [6/22]	202646,73	502082,34	8,00	10,36	10,36	10,36	20,36	
05_4_D	<L=10,00> [6/22]	202646,73	502082,34	14,00	11,07	11,07	11,07	21,07	
05_4_E	<L=10,00> [6/22]	202646,73	502082,34	17,00	11,46	11,46	11,46	21,46	
05_4_F	<L=10,00> [6/22]	202646,73	502082,34	20,00	12,36	12,36	12,36	22,36	
05_5_A	<L=10,00> [8/22]	202644,90	502069,16	2,00	11,64	11,64	11,64	21,64	
05_5_B	<L=10,00> [8/22]	202644,90	502069,16	5,00	11,93	11,93	11,93	21,93	
05_5_C	<L=10,00> [8/22]	202644,90	502069,16	8,00	12,49	12,49	12,49	22,49	
05_5_D	<L=10,00> [8/22]	202644,90	502069,16	14,00	13,10	13,10	13,10	23,10	
05_5_E	<L=10,00> [8/22]	202644,90	502069,16	17,00	13,36	13,36	13,36	23,36	
05_5_F	<L=10,00> [8/22]	202644,90	502069,16	20,00	13,77	13,77	13,77	23,77	
05_6_A	<L=10,00> [9/22]	202634,47	502052,09	2,00	11,54	11,54	11,54	21,54	
05_6_B	<L=10,00> [9/22]	202634,47	502052,09	5,00	11,91	11,91	11,91	21,91	
05_6_C	<L=10,00> [9/22]	202634,47	502052,09	8,00	11,75	11,75	11,75	21,75	
05_6_D	<L=10,00> [9/22]	202634,47	502052,09	14,00	11,92	11,92	11,92	21,92	
05_6_E	<L=10,00> [9/22]	202634,47	502052,09	17,00	12,08	12,08	12,08	22,08	
05_6_F	<L=10,00> [9/22]	202634,47	502052,09	20,00	12,72	12,72	12,72	22,72	
05_7_A	<L=10,00> [13/22]	202612,61	502044,06	2,00	32,21	32,21	32,21	42,21	
05_7_B	<L=10,00> [13/22]	202612,61	502044,06	5,00	33,09	33,09	33,09	43,09	
05_7_C	<L=10,00> [13/22]	202612,61	502044,06	8,00	33,48	33,48	33,48	43,48	
05_7_D	<L=10,00> [13/22]	202612,61	502044,06	14,00	32,94	32,94	32,94	42,94	
05_7_E	<L=10,00> [13/22]	202612,61	502044,06	17,00	32,92	32,92	32,92	42,92	
05_7_F	<L=10,00> [13/22]	202612,61	502044,06	20,00	32,90	32,90	32,90	42,90	
05_8_A	<L=10,00> [14/22]	202573,04	502049,87	2,00	36,87	36,87	36,87	46,87	
05_8_B	<L=10,00> [14/22]	202573,04	502049,87	5,00	37,29	37,29	37,29	47,29	
05_8_C	<L=10,00> [14/22]	202573,04	502049,87	8,00	37,33	37,33	37,33	47,33	
05_8_D	<L=10,00> [14/22]	202573,04	502049,87	14,00	36,65	36,65	36,65	46,65	
05_8_E	<L=10,00> [14/22]	202573,04	502049,87	17,00	36,58	36,58	36,58	46,58	
05_8_F	<L=10,00> [14/22]	202573,04	502049,87	20,00	36,51	36,51	36,51	46,51	
05_9_A	<L=10,00> [19/22]	202572,17	502076,70	2,00	34,59	34,59	34,59	44,59	
05_9_B	<L=10,00> [19/22]	202572,17	502076,70	5,00	35,18	35,18	35,18	45,18	
05_9_C	<L=10,00> [19/22]	202572,17	502076,70	8,00	34,89	34,89	34,89	44,89	
05_9_D	<L=10,00> [19/22]	202572,17	502076,70	14,00	34,91	34,91	34,91	44,91	
05_9_E	<L=10,00> [19/22]	202572,17	502076,70	17,00	34,89	34,89	34,89	44,89	
05_9_F	<L=10,00> [19/22]	202572,17	502076,70	20,00	34,96	34,96	34,96	44,96	
06_1_A		202482,85	502042,86	2,00	36,73	36,73	36,73	46,73	
06_1_B		202482,85	502042,86	11,00	35,89	35,89	35,89	45,89	
06_1_C		202482,85	502042,86	23,00	31,57	31,57	31,57	41,57	
06_1_D		202482,85	502042,86	38,00	30,20	30,20	30,20	40,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_1_E			202482,85	502042,86	53,00	28,70	28,70	28,70	38,70
06_1_F			202482,85	502042,86	68,00	27,27	27,27	27,27	37,27
06_2_A	<L=10,00>	[1/3]	202461,26	502044,75	2,00	32,21	32,21	32,21	42,21
06_2_B	<L=10,00>	[1/3]	202461,26	502044,75	11,00	31,80	31,80	31,80	41,80
06_2_C	<L=10,00>	[1/3]	202461,26	502044,75	23,00	24,59	24,59	24,59	34,59
06_2_D	<L=10,00>	[1/3]	202461,26	502044,75	38,00	24,42	24,42	24,42	34,42
06_2_E	<L=10,00>	[1/3]	202461,26	502044,75	53,00	24,05	24,05	24,05	34,05
06_2_F	<L=10,00>	[1/3]	202461,26	502044,75	68,00	23,47	23,47	23,47	33,47
06_3_A	<L=10,00>	[2/3]	202455,75	502051,98	2,00	17,91	17,91	17,91	27,91
06_3_B	<L=10,00>	[2/3]	202455,75	502051,98	11,00	18,72	18,72	18,72	28,72
06_3_C	<L=10,00>	[2/3]	202455,75	502051,98	23,00	17,88	17,88	17,88	27,88
06_3_D	<L=10,00>	[2/3]	202455,75	502051,98	38,00	17,65	17,65	17,65	27,65
06_3_E	<L=10,00>	[2/3]	202455,75	502051,98	53,00	11,18	11,18	11,18	21,18
06_3_F	<L=10,00>	[2/3]	202455,75	502051,98	68,00	10,89	10,89	10,89	20,89
06_4_A	<L=10,00>	[2/3]	202456,85	502065,73	2,00	18,04	18,04	18,04	28,04
06_4_B	<L=10,00>	[2/3]	202456,85	502065,73	11,00	18,60	18,60	18,60	28,60
06_4_C	<L=10,00>	[2/3]	202456,85	502065,73	23,00	18,03	18,03	18,03	28,03
06_4_D	<L=10,00>	[2/3]	202456,85	502065,73	38,00	17,79	17,79	17,79	27,79
06_4_E	<L=10,00>	[2/3]	202456,85	502065,73	53,00	9,87	9,87	9,87	19,87
06_4_F	<L=10,00>	[2/3]	202456,85	502065,73	68,00	9,48	9,48	9,48	19,48
06_5_A	<L=10,00>	[3/3]	202467,86	502068,42	2,00	19,40	19,40	19,40	29,40
06_5_B	<L=10,00>	[3/3]	202467,86	502068,42	11,00	19,82	19,82	19,82	29,82
06_5_C	<L=10,00>	[3/3]	202467,86	502068,42	23,00	19,31	19,31	19,31	29,31
06_5_D	<L=10,00>	[3/3]	202467,86	502068,42	38,00	19,03	19,03	19,03	29,03
06_5_E	<L=10,00>	[3/3]	202467,86	502068,42	53,00	12,14	12,14	12,14	22,14
06_5_F	<L=10,00>	[3/3]	202467,86	502068,42	68,00	11,78	11,78	11,78	21,78
06_6_A			202486,85	502063,92	2,00	27,18	27,18	27,18	37,18
06_6_B			202486,85	502063,92	11,00	27,45	27,45	27,45	37,45
06_6_C			202486,85	502063,92	23,00	27,35	27,35	27,35	37,35
06_6_D			202486,85	502063,92	38,00	20,14	20,14	20,14	30,14
06_6_E			202486,85	502063,92	53,00	17,05	17,05	17,05	27,05
06_6_F			202486,85	502063,92	68,00	16,30	16,30	16,30	26,30
06_7_A			202493,57	502057,99	2,00	39,21	39,21	39,21	49,21
06_7_B			202493,57	502057,99	11,00	39,79	39,79	39,79	49,79
06_7_C			202493,57	502057,99	23,00	39,44	39,44	39,44	49,44
06_7_D			202493,57	502057,99	38,00	36,66	36,66	36,66	46,66
06_7_E			202493,57	502057,99	53,00	34,33	34,33	34,33	44,33
06_7_F			202493,57	502057,99	68,00	32,55	32,55	32,55	42,55
06_8_A			202492,71	502047,21	2,00	39,99	39,99	39,99	49,99
06_8_B			202492,71	502047,21	11,00	39,94	39,94	39,94	49,94
06_8_C			202492,71	502047,21	23,00	39,55	39,55	39,55	49,55
06_8_D			202492,71	502047,21	38,00	36,20	36,20	36,20	46,20
06_8_E			202492,71	502047,21	53,00	34,16	34,16	34,16	44,16
06_8_F			202492,71	502047,21	68,00	32,42	32,42	32,42	42,42
08_1_A	<L=10,00>	[8/10]	202386,10	502132,52	2,00	22,58	22,58	22,58	32,58
08_1_B	<L=10,00>	[8/10]	202386,10	502132,52	8,00	23,14	23,14	23,14	33,14
08_1_C	<L=10,00>	[8/10]	202386,10	502132,52	14,00	23,32	23,32	23,32	33,32
08_1_D	<L=10,00>	[8/10]	202386,10	502132,52	20,00	23,30	23,30	23,30	33,30
08_1_E	<L=10,00>	[8/10]	202386,10	502132,52	26,00	23,28	23,28	23,28	33,28
08_1_F	<L=10,00>	[8/10]	202386,10	502132,52	31,00	23,24	23,24	23,24	33,24
08_2_A	<L=10,00>	[1/10]	202390,34	502112,11	2,00	23,14	23,14	23,14	33,14
08_2_B	<L=10,00>	[1/10]	202390,34	502112,11	8,00	23,60	23,60	23,60	33,60
08_2_C	<L=10,00>	[1/10]	202390,34	502112,11	14,00	23,71	23,71	23,71	33,71
08_2_D	<L=10,00>	[1/10]	202390,34	502112,11	20,00	23,70	23,70	23,70	33,70
08_2_E	<L=10,00>	[1/10]	202390,34	502112,11	26,00	23,67	23,67	23,67	33,67
08_2_F	<L=10,00>	[1/10]	202390,34	502112,11	31,00	23,59	23,59	23,59	33,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
08_3_A	<L=9,19> [3/10]	202380,19	502103,72	2,00	14,39	14,39	14,39	24,39	
08_3_B	<L=9,19> [3/10]	202380,19	502103,72	8,00	14,80	14,80	14,80	24,80	
08_3_C	<L=9,19> [3/10]	202380,19	502103,72	14,00	15,53	15,53	15,53	25,53	
08_3_D	<L=9,19> [3/10]	202380,19	502103,72	20,00	15,43	15,43	15,43	25,43	
08_3_E	<L=9,19> [3/10]	202380,19	502103,72	26,00	15,45	15,45	15,45	25,45	
08_3_F	<L=9,19> [3/10]	202380,19	502103,72	31,00	15,90	15,90	15,90	25,90	
08_4_A	<L=9,19> [4/10]	202363,12	502114,15	2,00	11,66	11,66	11,66	21,66	
08_4_B	<L=9,19> [4/10]	202363,12	502114,15	8,00	12,21	12,21	12,21	22,21	
08_4_C	<L=9,19> [4/10]	202363,12	502114,15	14,00	13,20	13,20	13,20	23,20	
08_4_D	<L=9,19> [4/10]	202363,12	502114,15	20,00	13,07	13,07	13,07	23,07	
08_4_E	<L=9,19> [4/10]	202363,12	502114,15	26,00	13,05	13,05	13,05	23,05	
08_4_F	<L=9,19> [4/10]	202363,12	502114,15	31,00	13,17	13,17	13,17	23,17	
08_5_A	<L=10,00> [6/10]	202362,18	502120,82	2,00	7,10	7,10	7,10	17,10	
08_5_B	<L=10,00> [6/10]	202362,18	502120,82	8,00	7,59	7,59	7,59	17,59	
08_5_C	<L=10,00> [6/10]	202362,18	502120,82	14,00	8,14	8,14	8,14	18,14	
08_5_D	<L=10,00> [6/10]	202362,18	502120,82	20,00	8,33	8,33	8,33	18,33	
08_5_E	<L=10,00> [6/10]	202362,18	502120,82	26,00	9,06	9,06	9,06	19,06	
08_5_F	<L=10,00> [6/10]	202362,18	502120,82	31,00	11,92	11,92	11,92	21,92	
08_6_A	<L=10,00> [7/10]	202372,62	502137,88	2,00	8,41	8,41	8,41	18,41	
08_6_B	<L=10,00> [7/10]	202372,62	502137,88	8,00	8,70	8,70	8,70	18,70	
08_6_C	<L=10,00> [7/10]	202372,62	502137,88	14,00	9,16	9,16	9,16	19,16	
08_6_D	<L=10,00> [7/10]	202372,62	502137,88	20,00	9,52	9,52	9,52	19,52	
08_6_E	<L=10,00> [7/10]	202372,62	502137,88	26,00	10,01	10,01	10,01	20,01	
08_6_F	<L=10,00> [7/10]	202372,62	502137,88	31,00	12,67	12,67	12,67	22,67	
09_1_A	<L=10,00> [9/10]	202325,69	502177,92	2,00	2,81	2,81	2,81	12,81	
09_1_B	<L=10,00> [9/10]	202325,69	502177,92	8,00	3,74	3,74	3,74	13,74	
09_1_C	<L=10,00> [9/10]	202325,69	502177,92	14,00	4,36	4,36	4,36	14,36	
09_1_D	<L=10,00> [9/10]	202325,69	502177,92	20,00	5,01	5,01	5,01	15,01	
09_1_E	<L=10,00> [9/10]	202325,69	502177,92	26,00	6,05	6,05	6,05	16,05	
09_1_F	<L=10,00> [9/10]	202325,69	502177,92	31,00	9,25	9,25	9,25	19,25	
09_2_A	<L=10,00> [10/10]	202334,05	502179,95	2,00	13,02	13,02	13,02	23,02	
09_2_B	<L=10,00> [10/10]	202334,05	502179,95	8,00	14,05	14,05	14,05	24,05	
09_2_C	<L=10,00> [10/10]	202334,05	502179,95	14,00	14,25	14,25	14,25	24,25	
09_2_D	<L=10,00> [10/10]	202334,05	502179,95	20,00	14,41	14,41	14,41	24,41	
09_2_E	<L=10,00> [10/10]	202334,05	502179,95	26,00	14,57	14,57	14,57	24,57	
09_2_F	<L=10,00> [10/10]	202334,05	502179,95	31,00	15,52	15,52	15,52	25,52	
09_3_A	<L=10,00> [3/10]	202360,68	502156,08	2,00	17,92	17,92	17,92	27,92	
09_3_B	<L=10,00> [3/10]	202360,68	502156,08	8,00	18,84	18,84	18,84	28,84	
09_3_C	<L=10,00> [3/10]	202360,68	502156,08	14,00	19,00	19,00	19,00	29,00	
09_3_D	<L=10,00> [3/10]	202360,68	502156,08	20,00	19,07	19,07	19,07	29,07	
09_3_E	<L=10,00> [3/10]	202360,68	502156,08	26,00	19,04	19,04	19,04	29,04	
09_3_F	<L=10,00> [3/10]	202360,68	502156,08	31,00	19,03	19,03	19,03	29,03	
09_4_A	<L=10,00> [4/10]	202363,29	502141,77	2,00	6,87	6,87	6,87	16,87	
09_4_B	<L=10,00> [4/10]	202363,29	502141,77	8,00	7,19	7,19	7,19	17,19	
09_4_C	<L=10,00> [4/10]	202363,29	502141,77	14,00	7,75	7,75	7,75	17,75	
09_4_D	<L=10,00> [4/10]	202363,29	502141,77	20,00	8,03	8,03	8,03	18,03	
09_4_E	<L=10,00> [4/10]	202363,29	502141,77	26,00	8,88	8,88	8,88	18,88	
09_4_F	<L=10,00> [4/10]	202363,29	502141,77	31,00	13,04	13,04	13,04	23,04	
09_5_A	<L=10,00> [4/10]	202355,01	502127,92	2,00	5,20	5,20	5,20	15,20	
09_5_B	<L=10,00> [4/10]	202355,01	502127,92	8,00	5,76	5,76	5,76	15,76	
09_5_C	<L=10,00> [4/10]	202355,01	502127,92	14,00	6,39	6,39	6,39	16,39	
09_5_D	<L=10,00> [4/10]	202355,01	502127,92	20,00	6,70	6,70	6,70	16,70	
09_5_E	<L=10,00> [4/10]	202355,01	502127,92	26,00	7,84	7,84	7,84	17,84	
09_5_F	<L=10,00> [4/10]	202355,01	502127,92	31,00	12,13	12,13	12,13	22,13	
09_6_A	<L=10,00> [3/9]	202345,72	502124,72	2,00	9,12	9,12	9,12	19,12	
09_6_B	<L=10,00> [3/9]	202345,72	502124,72	8,00	9,73	9,73	9,73	19,73	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
09_6_C	<L=10,00> [3/9]	202345,72	502124,72	14,00	10,92	10,92	10,92	20,92	
09_6_D	<L=10,00> [3/9]	202345,72	502124,72	20,00	11,57	11,57	11,57	21,57	
09_6_E	<L=10,00> [3/9]	202345,72	502124,72	26,00	11,63	11,63	11,63	21,63	
09_6_F	<L=10,00> [3/9]	202345,72	502124,72	31,00	12,22	12,22	12,22	22,22	
09_7_A	<L=10,00> [6/9]	202315,60	502143,23	2,00	8,48	8,48	8,48	18,48	
09_7_B	<L=10,00> [6/9]	202315,60	502143,23	8,00	8,82	8,82	8,82	18,82	
09_7_C	<L=10,00> [6/9]	202315,60	502143,23	14,00	9,61	9,61	9,61	19,61	
09_7_D	<L=10,00> [6/9]	202315,60	502143,23	20,00	10,26	10,26	10,26	20,26	
09_7_E	<L=10,00> [6/9]	202315,60	502143,23	26,00	10,54	10,54	10,54	20,54	
09_7_F	<L=10,00> [6/9]	202315,60	502143,23	31,00	10,47	10,47	10,47	20,47	
09_8_A	<L=9,39> [9/9]	202313,02	502157,10	2,00	2,35	2,35	2,35	12,35	
09_8_B	<L=9,39> [9/9]	202313,02	502157,10	8,00	3,30	3,30	3,30	13,30	
09_8_C	<L=9,39> [9/9]	202313,02	502157,10	14,00	4,05	4,05	4,05	14,05	
09_8_D	<L=9,39> [9/9]	202313,02	502157,10	20,00	4,70	4,70	4,70	14,70	
09_8_E	<L=9,39> [9/9]	202313,02	502157,10	26,00	5,49	5,49	5,49	15,49	
09_8_F	<L=9,39> [9/9]	202313,02	502157,10	31,00	7,66	7,66	7,66	17,66	
10_1_A	<L=10,00> [7/12]	202277,90	502207,23	2,00	-1,35	-1,35	-1,35	8,65	
10_1_B	<L=10,00> [7/12]	202277,90	502207,23	8,00	-0,80	-0,80	-0,80	9,20	
10_1_C	<L=10,00> [7/12]	202277,90	502207,23	14,00	0,25	0,25	0,25	10,25	
10_1_D	<L=10,00> [7/12]	202277,90	502207,23	20,00	0,88	0,88	0,88	10,88	
10_1_E	<L=10,00> [7/12]	202277,90	502207,23	26,00	-2,35	-2,35	-2,35	7,65	
10_1_F	<L=10,00> [7/12]	202277,90	502207,23	31,00	-1,61	-1,61	-1,61	8,39	
10_2_A	<L=8,09> [11/12]	202283,75	502210,68	2,00	4,29	4,29	4,29	14,29	
10_2_B	<L=8,09> [11/12]	202283,75	502210,68	8,00	5,03	5,03	5,03	15,03	
10_2_C	<L=8,09> [11/12]	202283,75	502210,68	14,00	6,13	6,13	6,13	16,13	
10_2_D	<L=8,09> [11/12]	202283,75	502210,68	20,00	6,81	6,81	6,81	16,81	
10_2_E	<L=8,09> [11/12]	202283,75	502210,68	26,00	6,18	6,18	6,18	16,18	
10_2_F	<L=8,09> [11/12]	202283,75	502210,68	31,00	7,64	7,64	7,64	17,64	
10_3_A	<L=8,09> [12/12]	202317,88	502189,83	2,00	9,48	9,48	9,48	19,48	
10_3_B	<L=8,09> [12/12]	202317,88	502189,83	8,00	10,51	10,51	10,51	20,51	
10_3_C	<L=8,09> [12/12]	202317,88	502189,83	14,00	10,95	10,95	10,95	20,95	
10_3_D	<L=8,09> [12/12]	202317,88	502189,83	20,00	11,17	11,17	11,17	21,17	
10_3_E	<L=8,09> [12/12]	202317,88	502189,83	26,00	11,46	11,46	11,46	21,46	
10_3_F	<L=8,09> [12/12]	202317,88	502189,83	31,00	12,81	12,81	12,81	22,81	
10_4_A	<L=10,00> [1/12]	202317,31	502183,01	2,00	0,92	0,92	0,92	10,92	
10_4_B	<L=10,00> [1/12]	202317,31	502183,01	8,00	1,74	1,74	1,74	11,74	
10_4_C	<L=10,00> [1/12]	202317,31	502183,01	14,00	2,48	2,48	2,48	12,48	
10_4_D	<L=10,00> [1/12]	202317,31	502183,01	20,00	3,21	3,21	3,21	13,21	
10_4_E	<L=10,00> [1/12]	202317,31	502183,01	26,00	4,43	4,43	4,43	14,43	
10_4_F	<L=10,00> [1/12]	202317,31	502183,01	31,00	8,75	8,75	8,75	18,75	
10_5_A	<L=8,01> [7/11]	202303,53	502160,51	2,00	0,83	0,83	0,83	10,83	
10_5_B	<L=8,01> [7/11]	202303,53	502160,51	8,00	1,66	1,66	1,66	11,66	
10_5_C	<L=8,01> [7/11]	202303,53	502160,51	14,00	2,56	2,56	2,56	12,56	
10_5_D	<L=8,01> [7/11]	202303,53	502160,51	20,00	3,37	3,37	3,37	13,37	
10_5_E	<L=8,01> [7/11]	202303,53	502160,51	26,00	4,50	4,50	4,50	14,50	
10_5_F	<L=8,01> [7/11]	202303,53	502160,51	31,00	8,21	8,21	8,21	18,21	
10_6_A	<L=8,01> [7/11]	202296,48	502154,95	2,00	8,51	8,51	8,51	18,51	
10_6_B	<L=8,01> [7/11]	202296,48	502154,95	8,00	8,81	8,81	8,81	18,81	
10_6_C	<L=8,01> [7/11]	202296,48	502154,95	14,00	9,94	9,94	9,94	19,94	
10_6_D	<L=8,01> [7/11]	202296,48	502154,95	20,00	10,77	10,77	10,77	20,77	
10_6_E	<L=8,01> [7/11]	202296,48	502154,95	26,00	11,12	11,12	11,12	21,12	
10_6_F	<L=8,01> [7/11]	202296,48	502154,95	31,00	11,80	11,80	11,80	21,80	
10_7_A	<L=8,01> [8/11]	202262,38	502175,86	2,00	6,32	6,32	6,32	16,32	
10_7_B	<L=8,01> [8/11]	202262,38	502175,86	8,00	6,10	6,10	6,10	16,10	
10_7_C	<L=8,01> [8/11]	202262,38	502175,86	14,00	6,99	6,99	6,99	16,99	
10_7_D	<L=8,01> [8/11]	202262,38	502175,86	20,00	7,89	7,89	7,89	17,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_7_E	<L=8,01> [8/11]	202262,38	502175,86	26,00	8,78	8,78	8,78	18,78	
10_7_F	<L=8,01> [8/11]	202262,38	502175,86	31,00	9,36	9,36	9,36	19,36	
10_8_A	<L=10,00> [9/11]	202265,39	502186,62	2,00	-1,34	-1,34	-1,34	8,66	
10_8_B	<L=10,00> [9/11]	202265,39	502186,62	8,00	-0,94	-0,94	-0,94	9,06	
10_8_C	<L=10,00> [9/11]	202265,39	502186,62	14,00	0,01	0,01	0,01	10,01	
10_8_D	<L=10,00> [9/11]	202265,39	502186,62	20,00	0,58	0,58	0,58	10,58	
10_8_E	<L=10,00> [9/11]	202265,39	502186,62	26,00	1,08	1,08	1,08	11,08	
10_8_F	<L=10,00> [9/11]	202265,39	502186,62	31,00	1,76	1,76	1,76	11,76	
A01_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12]	202001,18	502139,32	2,00	-15,14	-15,14	-15,14	-5,14	
A01_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12]	202001,18	502139,32	5,00	-15,20	-15,20	-15,20	-5,20	
A01_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12]	202001,18	502139,32	8,00	-15,03	-15,03	-15,03	-5,03	
A01_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12]	202001,18	502139,32	11,00	-14,74	-14,74	-14,74	-4,74	
A01_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12]	202001,18	502139,32	14,00	-14,03	-14,03	-14,03	-4,03	
A01_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12]	202001,18	502139,32	17,00	-10,41	-10,41	-10,41	-0,41	
A02_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12]	202007,54	502150,44	2,00	-15,29	-15,29	-15,29	-5,29	
A02_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12]	202007,54	502150,44	5,00	-15,35	-15,35	-15,35	-5,35	
A02_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12]	202007,54	502150,44	8,00	-15,14	-15,14	-15,14	-5,14	
A02_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12]	202007,54	502150,44	11,00	-14,76	-14,76	-14,76	-4,76	
A02_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12]	202007,54	502150,44	14,00	-13,96	-13,96	-13,96	-3,96	
A02_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12]	202007,54	502150,44	17,00	-10,22	-10,22	-10,22	-0,22	
A03_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12]	202013,72	502160,10	2,00	-13,45	-13,45	-13,45	-3,45	
A03_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12]	202013,72	502160,10	5,00	-13,54	-13,54	-13,54	-3,54	
A03_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12]	202013,72	502160,10	8,00	-13,27	-13,27	-13,27	-3,27	
A03_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12]	202013,72	502160,10	11,00	-12,91	-12,91	-12,91	-2,91	
A03_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12]	202013,72	502160,10	14,00	-12,14	-12,14	-12,14	-2,14	
A03_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12]	202013,72	502160,10	17,00	-8,65	-8,65	-8,65	1,35	
A04_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12]	202021,21	502162,63	2,00	-13,98	-13,98	-13,98	-3,98	
A04_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12]	202021,21	502162,63	5,00	-14,11	-14,11	-14,11	-4,11	
A04_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12]	202021,21	502162,63	8,00	-13,94	-13,94	-13,94	-3,94	
A04_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12]	202021,21	502162,63	11,00	-13,76	-13,76	-13,76	-3,76	
A04_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12]	202021,21	502162,63	14,00	-13,56	-13,56	-13,56	-3,56	
A04_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12]	202021,21	502162,63	17,00	-13,13	-13,13	-13,13	-3,13	
A05_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12]	202087,16	502113,04	2,00	1,91	1,91	1,91	11,91	
A05_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12]	202087,16	502113,04	5,00	1,85	1,85	1,85	11,85	
A05_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12]	202087,16	502113,04	8,00	1,99	1,99	1,99	11,99	
A05_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12]	202087,16	502113,04	11,00	2,08	2,08	2,08	12,08	
A05_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12]	202087,16	502113,04	14,00	2,25	2,25	2,25	12,25	
A05_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12]	202087,16	502113,04	17,00	2,59	2,59	2,59	12,59	
A06_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12]	202073,54	502095,38	2,00	4,24	4,24	4,24	14,24	
A06_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12]	202073,54	502095,38	5,00	4,10	4,10	4,10	14,10	
A06_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12]	202073,54	502095,38	8,00	4,12	4,12	4,12	14,12	
A06_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12]	202073,54	502095,38	11,00	4,10	4,10	4,10	14,10	
A06_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12]	202073,54	502095,38	14,00	4,16	4,16	4,16	14,16	
A06_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12]	202073,54	502095,38	17,00	4,48	4,48	4,48	14,48	
A07_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12]	202063,76	502080,40	2,00	7,03	7,03	7,03	17,03	
A07_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12]	202063,76	502080,40	5,00	6,88	6,88	6,88	16,88	
A07_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12]	202063,76	502080,40	8,00	6,82	6,82	6,82	16,82	
A07_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12]	202063,76	502080,40	11,00	6,73	6,73	6,73	16,73	
A07_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12]	202063,76	502080,40	14,00	6,72	6,72	6,72	16,72	
A07_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12]	202063,76	502080,40	17,00	7,04	7,04	7,04	17,04	
A08_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12]	202048,50	502078,18	2,00	-9,66	-9,66	-9,66	0,34	
A08_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12]	202048,50	502078,18	5,00	-9,85	-9,85	-9,85	0,15	
A08_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12]	202048,50	502078,18	8,00	-9,70	-9,70	-9,70	0,30	
A08_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12]	202048,50	502078,18	11,00	-9,49	-9,49	-9,49	0,51	
A08_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12]	202048,50	502078,18	14,00	-9,04	-9,04	-9,04	0,96	
A08_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12]	202048,50	502078,18	17,00	-6,23	-6,23	-6,23	3,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A09_A	BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12]			202039,39	502084,04	2,00	-11,83	-11,83	-11,83	-1,83
A09_B	BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12]			202039,39	502084,04	5,00	-12,02	-12,02	-12,02	-2,02
A09_C	BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12]			202039,39	502084,04	8,00	-11,84	-11,84	-11,84	-1,84
A09_D	BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12]			202039,39	502084,04	11,00	-11,52	-11,52	-11,52	-1,52
A09_E	BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12]			202039,39	502084,04	14,00	-10,82	-10,82	-10,82	-0,82
A09_F	BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12]			202039,39	502084,04	17,00	-7,03	-7,03	-7,03	2,97
B01_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [50/98]			202080,80	502125,98	23,00	-6,97	-6,97	-6,97	3,03
B01_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [50/98]			202080,80	502125,98	28,00	-4,13	-4,13	-4,13	5,87
B02_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [53/98]			202068,47	502133,55	23,00	-9,51	-9,51	-9,51	0,49
B02_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [53/98]			202068,47	502133,55	28,00	-5,67	-5,67	-5,67	4,33
B03_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [56/98]			202056,13	502141,12	23,00	-10,93	-10,93	-10,93	-0,93
B03_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [56/98]			202056,13	502141,12	28,00	-6,54	-6,54	-6,54	3,46
B04_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [59/98]			202043,80	502148,69	23,00	-11,29	-11,29	-11,29	-1,29
B04_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [59/98]			202043,80	502148,69	28,00	-6,56	-6,56	-6,56	3,44
B05_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [62/98]			202031,47	502156,26	23,00	-11,84	-11,84	-11,84	-1,84
B05_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [62/98]			202031,47	502156,26	28,00	-6,95	-6,95	-6,95	3,05
B06_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98]			202031,37	502169,10	2,00	-14,76	-14,76	-14,76	-4,76
B06_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98]			202031,37	502169,10	5,00	-14,84	-14,84	-14,84	-4,84
B06_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98]			202031,37	502169,10	11,00	-14,57	-14,57	-14,57	-4,57
B06_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98]			202031,37	502169,10	17,00	-14,06	-14,06	-14,06	-4,06
B06_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98]			202031,37	502169,10	23,00	-12,85	-12,85	-12,85	-2,85
B06_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98]			202031,37	502169,10	28,00	-7,85	-7,85	-7,85	2,15
B07_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98]			202041,13	502183,35	2,00	-11,41	-11,41	-11,41	-1,41
B07_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98]			202041,13	502183,35	5,00	-11,52	-11,52	-11,52	-1,52
B07_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98]			202041,13	502183,35	11,00	-11,48	-11,48	-11,48	-1,48
B07_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98]			202041,13	502183,35	17,00	-11,23	-11,23	-11,23	-1,23
B07_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98]			202041,13	502183,35	23,00	-10,20	-10,20	-10,20	-0,20
B07_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98]			202041,13	502183,35	28,00	-5,70	-5,70	-5,70	4,30
B08_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98]			202051,55	502197,27	2,00	-8,09	-8,09	-8,09	1,91
B08_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98]			202051,55	502197,27	5,00	-8,16	-8,16	-8,16	1,84
B08_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98]			202051,55	502197,27	11,00	-8,06	-8,06	-8,06	1,94
B08_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98]			202051,55	502197,27	17,00	-7,75	-7,75	-7,75	2,25
B08_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98]			202051,55	502197,27	23,00	-6,75	-6,75	-6,75	3,25
B08_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98]			202051,55	502197,27	28,00	-2,20	-2,20	-2,20	7,80
B09_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98]			202061,82	502209,75	2,00	-8,04	-8,04	-8,04	1,96
B09_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98]			202061,82	502209,75	5,00	-8,12	-8,12	-8,12	1,88
B09_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98]			202061,82	502209,75	11,00	-7,99	-7,99	-7,99	2,01
B09_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98]			202061,82	502209,75	17,00	-7,66	-7,66	-7,66	2,34
B09_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98]			202061,82	502209,75	23,00	-6,66	-6,66	-6,66	3,34
B09_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98]			202061,82	502209,75	28,00	-2,09	-2,09	-2,09	7,91
B10_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98]			202073,45	502222,15	2,00	-7,21	-7,21	-7,21	2,79
B10_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98]			202073,45	502222,15	5,00	-7,24	-7,24	-7,24	2,76
B10_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98]			202073,45	502222,15	11,00	-7,02	-7,02	-7,02	2,98
B10_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98]			202073,45	502222,15	17,00	-6,64	-6,64	-6,64	3,36
B10_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98]			202073,45	502222,15	23,00	-5,88	-5,88	-5,88	4,12
B10_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98]			202073,45	502222,15	28,00	-3,23	-3,23	-3,23	6,77
B11_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98]			202086,31	502234,72	2,00	-7,02	-7,02	-7,02	2,98
B11_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98]			202086,31	502234,72	5,00	-7,06	-7,06	-7,06	2,94
B11_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98]			202086,31	502234,72	11,00	-6,81	-6,81	-6,81	3,19
B11_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98]			202086,31	502234,72	17,00	-6,40	-6,40	-6,40	3,60
B11_E	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98]			202086,31	502234,72	23,00	-5,63	-5,63	-5,63	4,37
B11_F	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98]			202086,31	502234,72	28,00	-2,97	-2,97	-2,97	7,03
B12_A	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98]			202100,04	502246,60	2,00	-6,76	-6,76	-6,76	3,24
B12_B	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98]			202100,04	502246,60	5,00	-6,78	-6,78	-6,78	3,22
B12_C	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98]			202100,04	502246,60	11,00	-6,51	-6,51	-6,51	3,49
B12_D	BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98]			202100,04	502246,60	17,00	-6,07	-6,07	-6,07	3,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B12_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.58> [90/98]		202100,04	502246,60	23,00	-5,28	-5,28	-5,28	4,72
B12_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.58> [90/98]		202100,04	502246,60	28,00	-2,67	-2,67	-2,67	7,33
B13_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.26> [94/98]		202114,18	502258,01	2,00	-8,20	-8,20	-8,20	1,80
B13_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.26> [94/98]		202114,18	502258,01	5,00	-8,15	-8,15	-8,15	1,85
B13_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.26> [94/98]		202114,18	502258,01	11,00	-7,58	-7,58	-7,58	2,42
B13_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.26> [94/98]		202114,18	502258,01	17,00	-6,98	-6,98	-6,98	3,02
B13_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.26> [94/98]		202114,18	502258,01	23,00	-6,23	-6,23	-6,23	3,77
B13_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.26> [94/98]		202114,18	502258,01	28,00	-4,42	-4,42	-4,42	5,58
B14_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.26> [98/98]		202127,81	502268,23	2,00	-9,56	-9,56	-9,56	0,44
B14_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.26> [98/98]		202127,81	502268,23	5,00	-9,53	-9,53	-9,53	0,47
B14_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.26> [98/98]		202127,81	502268,23	11,00	-8,94	-8,94	-8,94	1,06
B14_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.26> [98/98]		202127,81	502268,23	17,00	-8,30	-8,30	-8,30	1,70
B14_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.26> [98/98]		202127,81	502268,23	23,00	-7,48	-7,48	-7,48	2,52
B14_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.26> [98/98]		202127,81	502268,23	28,00	-5,13	-5,13	-5,13	4,87
B15_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.10> [4/98]		202141,70	502277,13	2,00	-10,83	-10,83	-10,83	-0,83
B15_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.10> [4/98]		202141,70	502277,13	5,00	-10,74	-10,74	-10,74	-0,74
B15_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.10> [4/98]		202141,70	502277,13	11,00	-10,08	-10,08	-10,08	-0,08
B15_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.10> [4/98]		202141,70	502277,13	17,00	-9,37	-9,37	-9,37	0,63
B15_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.10> [4/98]		202141,70	502277,13	23,00	-8,46	-8,46	-8,46	1,54
B15_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.10> [4/98]		202141,70	502277,13	28,00	-5,97	-5,97	-5,97	4,03
B16_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.83> [8/98]		202157,37	502286,42	2,00	-10,44	-10,44	-10,44	-0,44
B16_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.83> [8/98]		202157,37	502286,42	5,00	-10,36	-10,36	-10,36	-0,36
B16_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.83> [8/98]		202157,37	502286,42	11,00	-9,66	-9,66	-9,66	0,34
B16_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.83> [8/98]		202157,37	502286,42	17,00	-8,94	-8,94	-8,94	1,06
B16_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.83> [8/98]		202157,37	502286,42	23,00	-8,02	-8,02	-8,02	1,98
B16_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.83> [8/98]		202157,37	502286,42	28,00	-5,71	-5,71	-5,71	4,29
B17_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [10/98]		202194,34	502268,01	2,00	2,07	2,07	2,07	12,07
B17_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [10/98]		202194,34	502268,01	5,00	2,37	2,37	2,37	12,37
B17_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [10/98]		202194,34	502268,01	11,00	2,95	2,95	2,95	12,95
B17_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [10/98]		202194,34	502268,01	17,00	3,84	3,84	3,84	13,84
B17_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [10/98]		202194,34	502268,01	23,00	4,87	4,87	4,87	14,87
B17_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [10/98]		202194,34	502268,01	28,00	5,50	5,50	5,50	15,50
B18_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [14/98]		202183,93	502250,94	2,00	-8,27	-8,27	-8,27	1,73
B18_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [14/98]		202183,93	502250,94	5,00	-8,14	-8,14	-8,14	1,86
B18_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [14/98]		202183,93	502250,94	11,00	-7,22	-7,22	-7,22	2,78
B18_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [14/98]		202183,93	502250,94	17,00	-6,04	-6,04	-6,04	3,96
B18_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [14/98]		202183,93	502250,94	23,00	-4,42	-4,42	-4,42	5,58
B18_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [14/98]		202183,93	502250,94	28,00	-2,21	-2,21	-2,21	7,79
B19_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [18/98]		202173,52	502233,87	2,00	-4,72	-4,72	-4,72	5,28
B19_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [18/98]		202173,52	502233,87	5,00	-4,52	-4,52	-4,52	5,48
B19_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [18/98]		202173,52	502233,87	11,00	-3,50	-3,50	-3,50	6,50
B19_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [18/98]		202173,52	502233,87	17,00	-2,28	-2,28	-2,28	7,72
B19_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [18/98]		202173,52	502233,87	23,00	-0,49	-0,49	-0,49	9,51
B19_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=5.00> [18/98]		202173,52	502233,87	28,00	1,54	1,54	1,54	11,54
B20_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.53> [22/98]		202159,79	502221,71	2,00	8,62	8,62	8,62	18,62
B20_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.53> [22/98]		202159,79	502221,71	5,00	8,56	8,56	8,56	18,56
B20_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.53> [22/98]		202159,79	502221,71	11,00	8,48	8,48	8,48	18,48
B20_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.53> [22/98]		202159,79	502221,71	17,00	9,15	9,15	9,15	19,15
B20_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.53> [22/98]		202159,79	502221,71	23,00	9,97	9,97	9,97	19,97
B20_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.53> [22/98]		202159,79	502221,71	28,00	10,59	10,59	10,59	20,59
B21_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [26/98]		202146,21	502209,74	2,00	11,82	11,82	11,82	21,82
B21_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [26/98]		202146,21	502209,74	5,00	11,91	11,91	11,91	21,91
B21_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [26/98]		202146,21	502209,74	11,00	11,76	11,76	11,76	21,76
B21_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [26/98]		202146,21	502209,74	17,00	12,31	12,31	12,31	22,31
B21_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [26/98]		202146,21	502209,74	23,00	13,07	13,07	13,07	23,07
B21_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [26/98]		202146,21	502209,74	28,00	13,67	13,67	13,67	23,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B22_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [30/98]		202135,98	502192,98	2,00	12,19	12,19	12,19	22,19
B22_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [30/98]		202135,98	502192,98	5,00	12,29	12,29	12,29	22,29
B22_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [30/98]		202135,98	502192,98	11,00	12,24	12,24	12,24	22,24
B22_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [30/98]		202135,98	502192,98	17,00	12,81	12,81	12,81	22,81
B22_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [30/98]		202135,98	502192,98	23,00	13,56	13,56	13,56	23,56
B22_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [30/98]		202135,98	502192,98	28,00	14,14	14,14	14,14	24,14
B23_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [34/98]		202125,75	502176,23	2,00	12,90	12,90	12,90	22,90
B23_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [34/98]		202125,75	502176,23	5,00	13,17	13,17	13,17	23,17
B23_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [34/98]		202125,75	502176,23	11,00	13,31	13,31	13,31	23,31
B23_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [34/98]		202125,75	502176,23	17,00	13,88	13,88	13,88	23,88
B23_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [34/98]		202125,75	502176,23	23,00	14,59	14,59	14,59	24,59
B23_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [34/98]		202125,75	502176,23	28,00	15,09	15,09	15,09	25,09
B24_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [38/98]		202115,51	502159,48	2,00	11,28	11,28	11,28	21,28
B24_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [38/98]		202115,51	502159,48	5,00	11,39	11,39	11,39	21,39
B24_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [38/98]		202115,51	502159,48	11,00	11,32	11,32	11,32	21,32
B24_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [38/98]		202115,51	502159,48	17,00	11,82	11,82	11,82	21,82
B24_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [38/98]		202115,51	502159,48	23,00	12,52	12,52	12,52	22,52
B24_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [38/98]		202115,51	502159,48	28,00	13,07	13,07	13,07	23,07
B25_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [42/98]		202105,28	502142,73	2,00	2,31	2,31	2,31	12,31
B25_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [42/98]		202105,28	502142,73	5,00	2,45	2,45	2,45	12,45
B25_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [42/98]		202105,28	502142,73	11,00	2,98	2,98	2,98	12,98
B25_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [42/98]		202105,28	502142,73	17,00	3,62	3,62	3,62	13,62
B25_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [42/98]		202105,28	502142,73	23,00	4,32	4,32	4,32	14,32
B25_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [42/98]		202105,28	502142,73	28,00	4,83	4,83	4,83	14,83
B26_A	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [46/98]		202095,05	502125,98	2,00	1,49	1,49	1,49	11,49
B26_B	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [46/98]		202095,05	502125,98	5,00	1,53	1,53	1,53	11,53
B26_C	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [46/98]		202095,05	502125,98	11,00	1,93	1,93	1,93	11,93
B26_D	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [46/98]		202095,05	502125,98	17,00	2,52	2,52	2,52	12,52
B26_E	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [46/98]		202095,05	502125,98	23,00	3,20	3,20	3,20	13,20
B26_F	BGSV_Bouwblokken	nieuw <L=4.91> [46/98]		202095,05	502125,98	28,00	3,76	3,76	3,76	13,76
C01_A	<L=4.01>	[10/29]		202169,04	502292,84	5,00	-10,07	-10,07	-10,07	-0,07
C01_B	<L=4.01>	[10/29]		202169,04	502292,84	14,00	-8,96	-8,96	-8,96	1,04
C01_C	<L=4.01>	[10/29]		202169,04	502292,84	23,00	-7,78	-7,78	-7,78	2,22
C01_D	<L=4.01>	[10/29]		202169,04	502292,84	29,00	-7,09	-7,09	-7,09	2,91
C01_E	<L=4.01>	[10/29]		202169,04	502292,84	35,00	-6,43	-6,43	-6,43	3,57
C01_F	<L=4.01>	[10/29]		202169,04	502292,84	41,00	-3,12	-3,12	-3,12	6,88
C02_A	<L=4.01>	[13/29]		202179,72	502298,38	5,00	-13,66	-13,66	-13,66	-3,66
C02_B	<L=4.01>	[13/29]		202179,72	502298,38	14,00	-12,68	-12,68	-12,68	-2,68
C02_C	<L=4.01>	[13/29]		202179,72	502298,38	23,00	-11,46	-11,46	-11,46	-1,46
C02_D	<L=4.01>	[13/29]		202179,72	502298,38	29,00	-10,69	-10,69	-10,69	-0,69
C02_E	<L=4.01>	[13/29]		202179,72	502298,38	35,00	-9,93	-9,93	-9,93	0,07
C02_F	<L=4.01>	[13/29]		202179,72	502298,38	41,00	-6,39	-6,39	-6,39	3,61
C03_A	<L=4.23>	[16/29]		202191,21	502303,47	5,00	-14,42	-14,42	-14,42	-4,42
C03_B	<L=4.23>	[16/29]		202191,21	502303,47	14,00	-13,47	-13,47	-13,47	-3,47
C03_C	<L=4.23>	[16/29]		202191,21	502303,47	23,00	-12,23	-12,23	-12,23	-2,23
C03_D	<L=4.23>	[16/29]		202191,21	502303,47	29,00	-11,45	-11,45	-11,45	-1,45
C03_E	<L=4.23>	[16/29]		202191,21	502303,47	35,00	-10,57	-10,57	-10,57	-0,57
C03_F	<L=4.23>	[16/29]		202191,21	502303,47	41,00	-7,11	-7,11	-7,11	2,89
C04_A	<L=4.23>	[19/29]		202202,86	502308,48	5,00	-10,43	-10,43	-10,43	-0,43
C04_B	<L=4.23>	[19/29]		202202,86	502308,48	14,00	-9,48	-9,48	-9,48	0,52
C04_C	<L=4.23>	[19/29]		202202,86	502308,48	23,00	-8,31	-8,31	-8,31	1,69
C04_D	<L=4.23>	[19/29]		202202,86	502308,48	29,00	-7,64	-7,64	-7,64	2,36
C04_E	<L=4.23>	[19/29]		202202,86	502308,48	35,00	-7,09	-7,09	-7,09	2,91
C04_F	<L=4.23>	[19/29]		202202,86	502308,48	41,00	-5,21	-5,21	-5,21	4,79
C05_A	<L=4.13>	[20/29]		202205,65	502306,98	5,00	-4,44	-4,44	-4,44	5,56
C05_B	<L=4.13>	[20/29]		202205,65	502306,98	14,00	-2,50	-2,50	-2,50	7,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	C05_C	<L=4.13> [20/29]	202205,65	502306,98	23,00	2,21	2,21	2,21	12,21
	C05_D	<L=4.13> [20/29]	202205,65	502306,98	29,00	2,68	2,68	2,68	12,68
	C05_E	<L=4.13> [20/29]	202205,65	502306,98	35,00	2,99	2,99	2,99	12,99
	C05_F	<L=4.13> [20/29]	202205,65	502306,98	41,00	3,23	3,23	3,23	13,23
	C06_A	<L=4.13> [22/29]	202207,67	502301,03	5,00	-1,98	-1,98	-1,98	8,02
	C06_B	<L=4.13> [22/29]	202207,67	502301,03	14,00	0,79	0,79	0,79	10,79
	C06_C	<L=4.13> [22/29]	202207,67	502301,03	23,00	2,95	2,95	2,95	12,95
	C06_D	<L=4.13> [22/29]	202207,67	502301,03	29,00	3,36	3,36	3,36	13,36
	C06_E	<L=4.13> [22/29]	202207,67	502301,03	35,00	3,63	3,63	3,63	13,63
	C06_F	<L=4.13> [22/29]	202207,67	502301,03	41,00	3,83	3,83	3,83	13,83
	C07_A	<L=4.13> [23/29]	202209,41	502295,50	5,00	-0,07	-0,07	-0,07	9,93
	C07_B	<L=4.13> [23/29]	202209,41	502295,50	14,00	2,54	2,54	2,54	12,54
	C07_C	<L=4.13> [23/29]	202209,41	502295,50	23,00	3,53	3,53	3,53	13,53
	C07_D	<L=4.13> [23/29]	202209,41	502295,50	29,00	3,89	3,89	3,89	13,89
	C07_E	<L=4.13> [23/29]	202209,41	502295,50	35,00	4,14	4,14	4,14	14,14
	C07_F	<L=4.13> [23/29]	202209,41	502295,50	41,00	4,33	4,33	4,33	14,33
	C08_A	<L=4.56> [25/29]	202208,22	502290,35	5,00	2,74	2,74	2,74	12,74
	C08_B	<L=4.56> [25/29]	202208,22	502290,35	14,00	3,65	3,65	3,65	13,65
	C08_C	<L=4.56> [25/29]	202208,22	502290,35	23,00	4,81	4,81	4,81	14,81
	C08_D	<L=4.56> [25/29]	202208,22	502290,35	29,00	5,17	5,17	5,17	15,17
	C08_E	<L=4.56> [25/29]	202208,22	502290,35	35,00	5,46	5,46	5,46	15,46
	C08_F	<L=4.56> [25/29]	202208,22	502290,35	41,00	5,71	5,71	5,71	15,71
	C09_A	<L=4.56> [26/29]	202205,35	502285,68	5,00	4,26	4,26	4,26	14,26
	C09_B	<L=4.56> [26/29]	202205,35	502285,68	14,00	5,16	5,16	5,16	15,16
	C09_C	<L=4.56> [26/29]	202205,35	502285,68	23,00	6,34	6,34	6,34	16,34
	C09_D	<L=4.56> [26/29]	202205,35	502285,68	29,00	6,68	6,68	6,68	16,68
	C09_E	<L=4.56> [26/29]	202205,35	502285,68	35,00	6,98	6,98	6,98	16,98
	C09_F	<L=4.56> [26/29]	202205,35	502285,68	41,00	7,21	7,21	7,21	17,21
	C10_A	<L=4.56> [28/29]	202201,57	502279,55	5,00	5,79	5,79	5,79	15,79
	C10_B	<L=4.56> [28/29]	202201,57	502279,55	14,00	6,78	6,78	6,78	16,78
	C10_C	<L=4.56> [28/29]	202201,57	502279,55	23,00	7,96	7,96	7,96	17,96
	C10_D	<L=4.56> [28/29]	202201,57	502279,55	29,00	8,22	8,22	8,22	18,22
	C10_E	<L=4.56> [28/29]	202201,57	502279,55	35,00	8,46	8,46	8,46	18,46
	C10_F	<L=4.56> [28/29]	202201,57	502279,55	41,00	8,63	8,63	8,63	18,63
	C11_A	<L=4.56> [29/29]	202198,27	502274,14	5,00	9,49	9,49	9,49	19,49
	C11_B	<L=4.56> [29/29]	202198,27	502274,14	14,00	10,72	10,72	10,72	20,72
	C11_C	<L=4.56> [29/29]	202198,27	502274,14	23,00	11,89	11,89	11,89	21,89
	C11_D	<L=4.56> [29/29]	202198,27	502274,14	29,00	12,05	12,05	12,05	22,05
	C11_E	<L=4.56> [29/29]	202198,27	502274,14	35,00	12,11	12,11	12,11	22,11
	C11_F	<L=4.56> [29/29]	202198,27	502274,14	41,00	12,14	12,14	12,14	22,14
	C12_E	<L=4.68> [2/29]	202189,55	502273,83	35,00	8,66	8,66	8,66	18,66
	C12_F	<L=4.68> [2/29]	202189,55	502273,83	41,00	11,97	11,97	11,97	21,97
	C13_E	<L=4.68> [4/29]	202181,60	502278,78	35,00	8,29	8,29	8,29	18,29
	C13_F	<L=4.68> [4/29]	202181,60	502278,78	41,00	11,73	11,73	11,73	21,73
	C14_E	<L=4.68> [6/29]	202173,64	502283,72	35,00	7,92	7,92	7,92	17,92
	C14_F	<L=4.68> [6/29]	202173,64	502283,72	41,00	11,51	11,51	11,51	21,51
	C15_E	<L=4.68> [8/29]	202165,69	502288,66	35,00	7,59	7,59	7,59	17,59
	C15_F	<L=4.68> [8/29]	202165,69	502288,66	41,00	11,28	11,28	11,28	21,28
	D_1_A	<L=10,00> [17/22]	202500,18	502156,31	2,00	10,52	10,52	10,52	20,52
	D_1_B	<L=10,00> [17/22]	202500,18	502156,31	5,00	10,86	10,86	10,86	20,86
	D_1_C	<L=10,00> [17/22]	202500,18	502156,31	8,00	12,07	12,07	12,07	22,07
	D_1_D	<L=10,00> [17/22]	202500,18	502156,31	11,00	12,18	12,18	12,18	22,18
	D_2_A	<L=10,00> [18/22]	202511,25	502157,49	2,00	12,58	12,58	12,58	22,58
	D_2_B	<L=10,00> [18/22]	202511,25	502157,49	5,00	14,36	14,36	14,36	24,36
	D_2_C	<L=10,00> [18/22]	202511,25	502157,49	8,00	18,81	18,81	18,81	28,81
	D_2_D	<L=10,00> [18/22]	202511,25	502157,49	11,00	19,54	19,54	19,54	29,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_3_A	<L=10,00>	[19/22]	202540,77	502136,96	2,00	11,79	11,79	11,79	21,79
D_3_B	<L=10,00>	[19/22]	202540,77	502136,96	5,00	11,68	11,68	11,68	21,68
D_3_C	<L=10,00>	[19/22]	202540,77	502136,96	8,00	12,06	12,06	12,06	22,06
D_3_D	<L=10,00>	[19/22]	202540,77	502136,96	11,00	12,22	12,22	12,22	22,22
D_4_A	<L=10,00>	[21/22]	202513,26	502107,83	2,00	31,53	31,53	31,53	41,53
D_4_B	<L=10,00>	[21/22]	202513,26	502107,83	5,00	32,10	32,10	32,10	42,10
D_4_C	<L=10,00>	[21/22]	202513,26	502107,83	8,00	32,49	32,49	32,49	42,49
D_4_D	<L=10,00>	[21/22]	202513,26	502107,83	11,00	32,57	32,57	32,57	42,57
D_5_A	<L=10,00>	[22/22]	202505,04	502129,64	2,00	12,16	12,16	12,16	22,16
D_5_B	<L=10,00>	[22/22]	202505,04	502129,64	5,00	12,23	12,23	12,23	22,23
D_5_C	<L=10,00>	[22/22]	202505,04	502129,64	8,00	12,27	12,27	12,27	22,27
D_5_D	<L=10,00>	[22/22]	202505,04	502129,64	11,00	11,83	11,83	11,83	21,83
D_6_A	<L=10,00>	[11/22]	202504,65	502146,35	2,00	13,97	13,97	13,97	23,97
D_6_B	<L=10,00>	[11/22]	202504,65	502146,35	5,00	14,89	14,89	14,89	24,89
D_6_C	<L=10,00>	[11/22]	202504,65	502146,35	8,00	16,65	16,65	16,65	26,65
D_6_D	<L=10,00>	[11/22]	202504,65	502146,35	11,00	21,46	21,46	21,46	31,46
EN3_A	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202559,39	502051,87	1,50	38,59	38,59	38,59	48,59
EN3_B	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202559,39	502051,87	5,00	38,92	38,92	38,92	48,92
EN3_C	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202559,39	502051,87	8,00	38,99	38,99	38,99	48,99
EN3_D	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202559,39	502051,87	11,00	38,47	38,47	38,47	48,47
EN3_E	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202559,39	502051,87	14,00	38,36	38,36	38,36	48,36
EN3_F	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202559,39	502051,87	17,00	38,25	38,25	38,25	48,25
EN4_A	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202558,17	502053,45	1,50	39,16	39,16	39,16	49,16
EN4_B	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202558,17	502053,45	5,00	39,53	39,53	39,53	49,53
EN4_C	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202558,17	502053,45	8,00	39,61	39,61	39,61	49,61
EN4_D	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202558,17	502053,45	11,00	39,16	39,16	39,16	49,16
EN4_E	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202558,17	502053,45	14,00	39,10	39,10	39,10	49,10
EN4_F	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202558,17	502053,45	17,00	38,98	38,98	38,98	48,98
EN5_A	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202498,10	502074,70	1,50	36,94	36,94	36,94	46,94
EN5_A	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202560,16	502056,76	1,50	38,58	38,58	38,58	48,58
EN5_B	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202498,10	502074,70	5,00	37,74	37,74	37,74	47,74
EN5_B	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202560,16	502056,76	5,00	39,00	39,00	39,00	49,00
EN5_C	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202498,10	502074,70	8,00	37,77	37,77	37,77	47,77
EN5_C	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202560,16	502056,76	8,00	39,07	39,07	39,07	49,07
EN5_D	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202498,10	502074,70	11,00	37,91	37,91	37,91	47,91
EN5_D	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202560,16	502056,76	11,00	38,64	38,64	38,64	48,64
EN5_E	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202498,10	502074,70	14,00	37,96	37,96	37,96	47,96
EN5_E	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202560,16	502056,76	14,00	38,59	38,59	38,59	48,59
EN5_F	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202498,10	502074,70	17,00	37,92	37,92	37,92	47,92
EN5_F	Woningbouwlocatie	nabij Ennatuurlijk	202560,16	502056,76	17,00	38,46	38,46	38,46	48,46
E_01_A	<L=10,00>	[25/26]	202487,47	502224,56	2,00	3,34	3,34	3,34	13,34
E_01_B	<L=10,00>	[25/26]	202487,47	502224,56	5,00	3,40	3,40	3,40	13,40
E_01_C	<L=10,00>	[25/26]	202487,47	502224,56	8,00	3,86	3,86	3,86	13,86
E_01_D	<L=10,00>	[25/26]	202487,47	502224,56	11,00	4,28	4,28	4,28	14,28
E_01_E	<L=10,00>	[25/26]	202487,47	502224,56	13,00	4,81	4,81	4,81	14,81
E_02_A	<L=10,00>	[1/26]	202505,75	502223,71	2,00	3,81	3,81	3,81	13,81
E_02_B	<L=10,00>	[1/26]	202505,75	502223,71	5,00	3,99	3,99	3,99	13,99
E_02_C	<L=10,00>	[1/26]	202505,75	502223,71	8,00	4,75	4,75	4,75	14,75
E_02_D	<L=10,00>	[1/26]	202505,75	502223,71	11,00	5,91	5,91	5,91	15,91
E_02_E	<L=10,00>	[1/26]	202505,75	502223,71	13,00	8,70	8,70	8,70	18,70
E_03_A	<L=10,00>	[2/26]	202518,12	502226,71	2,00	3,95	3,95	3,95	13,95
E_03_B	<L=10,00>	[2/26]	202518,12	502226,71	5,00	4,11	4,11	4,11	14,11
E_03_C	<L=10,00>	[2/26]	202518,12	502226,71	8,00	4,40	4,40	4,40	14,40
E_03_D	<L=10,00>	[2/26]	202518,12	502226,71	11,00	5,29	5,29	5,29	15,29
E_03_E	<L=10,00>	[2/26]	202518,12	502226,71	13,00	7,50	7,50	7,50	17,50
E_04_A	<L=10,00>	[3/26]	202520,96	502214,23	2,00	5,33	5,33	5,33	15,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_04_B	<L=10,00>	[3/26]	202520,96	502214,23	5,00	6,00	6,00	6,00	16,00
E_04_C	<L=10,00>	[3/26]	202520,96	502214,23	8,00	7,51	7,51	7,51	17,51
E_04_D	<L=10,00>	[3/26]	202520,96	502214,23	11,00	10,78	10,78	10,78	20,78
E_04_E	<L=10,00>	[3/26]	202520,96	502214,23	13,00	15,83	15,83	15,83	25,83
E_05_A	<L=10,00>	[4/26]	202535,51	502195,03	2,00	7,07	7,07	7,07	17,07
E_05_B	<L=10,00>	[4/26]	202535,51	502195,03	5,00	7,39	7,39	7,39	17,39
E_05_C	<L=10,00>	[4/26]	202535,51	502195,03	8,00	7,78	7,78	7,78	17,78
E_05_D	<L=10,00>	[4/26]	202535,51	502195,03	11,00	8,50	8,50	8,50	18,50
E_05_E	<L=10,00>	[4/26]	202535,51	502195,03	13,00	10,41	10,41	10,41	20,41
E_06_A	<L=10,00>	[8/26]	202556,60	502182,15	2,00	8,16	8,16	8,16	18,16
E_06_B	<L=10,00>	[8/26]	202556,60	502182,15	5,00	8,32	8,32	8,32	18,32
E_06_C	<L=10,00>	[8/26]	202556,60	502182,15	8,00	8,45	8,45	8,45	18,45
E_06_D	<L=10,00>	[8/26]	202556,60	502182,15	11,00	8,83	8,83	8,83	18,83
E_06_E	<L=10,00>	[8/26]	202556,60	502182,15	13,00	9,08	9,08	9,08	19,08
E_07_A	<L=6,39>	[9/26]	202561,08	502175,56	2,00	12,00	12,00	12,00	22,00
E_07_B	<L=6,39>	[9/26]	202561,08	502175,56	5,00	12,43	12,43	12,43	22,43
E_07_C	<L=6,39>	[9/26]	202561,08	502175,56	8,00	13,18	13,18	13,18	23,18
E_07_D	<L=6,39>	[9/26]	202561,08	502175,56	11,00	14,04	14,04	14,04	24,04
E_07_E	<L=6,39>	[9/26]	202561,08	502175,56	13,00	14,66	14,66	14,66	24,66
E_08_A	<L=6,89>	[11/26]	202550,48	502165,00	2,00	13,67	13,67	13,67	23,67
E_08_B	<L=6,89>	[11/26]	202550,48	502165,00	5,00	14,19	14,19	14,19	24,19
E_08_C	<L=6,89>	[11/26]	202550,48	502165,00	8,00	15,75	15,75	15,75	25,75
E_08_D	<L=6,89>	[11/26]	202550,48	502165,00	11,00	16,52	16,52	16,52	26,52
E_08_E	<L=6,89>	[11/26]	202550,48	502165,00	13,00	17,07	17,07	17,07	27,07
E_09_A	<L=10,00>	[14/26]	202528,51	502177,85	2,00	12,62	12,62	12,62	22,62
E_09_B	<L=10,00>	[14/26]	202528,51	502177,85	5,00	13,90	13,90	13,90	23,90
E_09_C	<L=10,00>	[14/26]	202528,51	502177,85	8,00	16,90	16,90	16,90	26,90
E_09_D	<L=10,00>	[14/26]	202528,51	502177,85	11,00	21,62	21,62	21,62	31,62
E_09_E	<L=10,00>	[14/26]	202528,51	502177,85	13,00	22,27	22,27	22,27	32,27
E_10_A	<L=10,00>	[16/26]	202501,72	502185,76	2,00	12,96	12,96	12,96	22,96
E_10_B	<L=10,00>	[16/26]	202501,72	502185,76	5,00	14,37	14,37	14,37	24,37
E_10_C	<L=10,00>	[16/26]	202501,72	502185,76	8,00	17,33	17,33	17,33	27,33
E_10_D	<L=10,00>	[16/26]	202501,72	502185,76	11,00	22,85	22,85	22,85	32,85
E_10_E	<L=10,00>	[16/26]	202501,72	502185,76	13,00	23,65	23,65	23,65	33,65
E_11_A	<L=10,00>	[17/26]	202492,11	502182,94	2,00	11,71	11,71	11,71	21,71
E_11_B	<L=10,00>	[17/26]	202492,11	502182,94	5,00	12,82	12,82	12,82	22,82
E_11_C	<L=10,00>	[17/26]	202492,11	502182,94	8,00	14,54	14,54	14,54	24,54
E_11_D	<L=10,00>	[17/26]	202492,11	502182,94	11,00	16,68	16,68	16,68	26,68
E_11_E	<L=10,00>	[17/26]	202492,11	502182,94	13,00	17,22	17,22	17,22	27,22
E_12_A	<L=10,00>	[18/26]	202490,22	502192,78	2,00	7,66	7,66	7,66	17,66
E_12_B	<L=10,00>	[18/26]	202490,22	502192,78	5,00	7,92	7,92	7,92	17,92
E_12_C	<L=10,00>	[18/26]	202490,22	502192,78	8,00	8,34	8,34	8,34	18,34
E_12_D	<L=10,00>	[18/26]	202490,22	502192,78	11,00	8,52	8,52	8,52	18,52
E_12_E	<L=10,00>	[18/26]	202490,22	502192,78	13,00	8,67	8,67	8,67	18,67
E_13_A	<L=10,00>	[19/26]	202478,48	502208,38	2,00	11,49	11,49	11,49	21,49
E_13_B	<L=10,00>	[19/26]	202478,48	502208,38	5,00	11,51	11,51	11,51	21,51
E_13_C	<L=10,00>	[19/26]	202478,48	502208,38	8,00	12,80	12,80	12,80	22,80
E_13_D	<L=10,00>	[19/26]	202478,48	502208,38	11,00	13,35	13,35	13,35	23,35
E_13_E	<L=10,00>	[19/26]	202478,48	502208,38	13,00	14,13	14,13	14,13	24,13
E_14_A	<L=10,00>	[23/26]	202469,69	502229,21	2,00	1,71	1,71	1,71	11,71
E_14_B	<L=10,00>	[23/26]	202469,69	502229,21	5,00	2,00	2,00	2,00	12,00
E_14_C	<L=10,00>	[23/26]	202469,69	502229,21	8,00	2,82	2,82	2,82	12,82
E_14_D	<L=10,00>	[23/26]	202469,69	502229,21	11,00	3,81	3,81	3,81	13,81
E_14_E	<L=10,00>	[23/26]	202469,69	502229,21	13,00	5,70	5,70	5,70	15,70
F_1_A	<L=10,00>	[13/22]	202465,78	502149,68	2,00	9,54	9,54	9,54	19,54
F_1_B	<L=10,00>	[13/22]	202465,78	502149,68	5,00	10,54	10,54	10,54	20,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_1_C	<L=10,00>	[13/22]	202465,78	502149,68	8,00	11,12	11,12	21,12	
F_1_D	<L=10,00>	[13/22]	202465,78	502149,68	11,00	8,15	8,15	8,15	18,15
F_2_A	<L=7,91>	[15/22]	202480,64	502153,14	2,00	12,63	12,63	12,63	22,63
F_2_B	<L=7,91>	[15/22]	202480,64	502153,14	5,00	16,25	16,25	16,25	26,25
F_2_C	<L=7,91>	[15/22]	202480,64	502153,14	8,00	17,72	17,72	17,72	27,72
F_2_D	<L=7,91>	[15/22]	202480,64	502153,14	11,00	10,02	10,02	10,02	20,02
F_3_A	<L=7,91>	[16/22]	202489,11	502142,07	2,00	16,02	16,02	16,02	26,02
F_3_B	<L=7,91>	[16/22]	202489,11	502142,07	5,00	16,63	16,63	16,63	26,63
F_3_C	<L=7,91>	[16/22]	202489,11	502142,07	8,00	18,32	18,32	18,32	28,32
F_3_D	<L=7,91>	[16/22]	202489,11	502142,07	11,00	15,80	15,80	15,80	25,80
F_4_A	<L=10,00>	[8/22]	202471,16	502133,81	2,00	12,00	12,00	12,00	22,00
F_4_B	<L=10,00>	[8/22]	202471,16	502133,81	5,00	12,15	12,15	12,15	22,15
F_4_C	<L=10,00>	[8/22]	202471,16	502133,81	8,00	12,84	12,84	12,84	22,84
F_4_D	<L=10,00>	[8/22]	202471,16	502133,81	11,00	12,87	12,87	12,87	22,87
G_1_A	<L=10,00>	[7/8]	202453,92	502169,45	8,00	12,55	12,55	12,55	22,55
G_1_B	<L=10,00>	[7/8]	202453,92	502169,45	11,00	12,51	12,51	12,51	22,51
G_2_A	<L=10,00>	[1/8]	202459,72	502153,64	2,00	12,35	12,35	12,35	22,35
G_2_B	<L=10,00>	[1/8]	202459,72	502153,64	5,00	16,38	16,38	16,38	26,38
G_2_C	<L=10,00>	[1/8]	202459,72	502153,64	8,00	16,98	16,98	16,98	26,98
G_2_D	<L=10,00>	[1/8]	202459,72	502153,64	11,00	11,63	11,63	11,63	21,63
G_3_A	<L=10,00>	[3/8]	202443,01	502151,58	2,00	8,88	8,88	8,88	18,88
G_3_B	<L=10,00>	[3/8]	202443,01	502151,58	5,00	9,20	9,20	9,20	19,20
G_3_C	<L=10,00>	[3/8]	202443,01	502151,58	8,00	9,78	9,78	9,78	19,78
G_3_D	<L=10,00>	[3/8]	202443,01	502151,58	11,00	10,05	10,05	10,05	20,05
G_4_A	<L=10,00>	[5/8]	202438,34	502166,69	2,00	6,90	6,90	6,90	16,90
G_4_B	<L=10,00>	[5/8]	202438,34	502166,69	5,00	7,19	7,19	7,19	17,19
G_4_C	<L=10,00>	[5/8]	202438,34	502166,69	8,00	7,37	7,37	7,37	17,37
G_4_D	<L=10,00>	[5/8]	202438,34	502166,69	11,00	8,93	8,93	8,93	18,93
G_5_A	<L=10,00>	[1/3]	202448,95	502184,08	2,00	4,08	4,08	4,08	14,08
G_5_B	<L=10,00>	[1/3]	202448,95	502184,08	5,00	6,22	6,22	6,22	16,22
G_6_A	<L=10,00>	[2/3]	202464,91	502186,18	2,00	5,24	5,24	5,24	15,24
G_6_B	<L=10,00>	[2/3]	202464,91	502186,18	5,00	5,66	5,66	5,66	15,66
G_7_A	<L=10,00>	[3/3]	202470,33	502171,03	2,00	10,39	10,39	10,39	20,39
G_7_B	<L=10,00>	[3/3]	202470,33	502171,03	5,00	11,73	11,73	11,73	21,73
H_1_A	<L=10,00>	[2/7]	202442,02	502224,58	2,00	1,12	1,12	1,12	11,12
H_1_B	<L=10,00>	[2/7]	202442,02	502224,58	5,00	1,31	1,31	1,31	11,31
H_1_C	<L=10,00>	[2/7]	202442,02	502224,58	8,00	1,86	1,86	1,86	11,86
H_1_D	<L=10,00>	[2/7]	202442,02	502224,58	11,00	2,47	2,47	2,47	12,47
H_1_E	<L=10,00>	[2/7]	202442,02	502224,58	14,00	3,78	3,78	3,78	13,78
H_2_A	<L=9,66>	[4/7]	202452,15	502218,42	2,00	2,43	2,43	2,43	12,43
H_2_B	<L=9,66>	[4/7]	202452,15	502218,42	4,00	3,00	3,00	3,00	13,00
H_3_A	<L=10,00>	[3/7]	202443,48	502215,85	8,00	8,23	8,23	8,23	18,23
H_3_B	<L=10,00>	[3/7]	202443,48	502215,85	11,00	8,62	8,62	8,62	18,62
H_3_C	<L=10,00>	[3/7]	202443,48	502215,85	14,00	8,29	8,29	8,29	18,29
H_4_A	<L=10,00>	[5/7]	202429,13	502192,43	8,00	9,06	9,06	9,06	19,06
H_4_B	<L=10,00>	[5/7]	202429,13	502192,43	11,00	8,53	8,53	8,53	18,53
H_4_C	<L=10,00>	[5/7]	202429,13	502192,43	14,00	9,09	9,09	9,09	19,09
H_5_A	<L=10,00>	[6/7]	202418,38	502174,95	2,00	6,28	6,28	6,28	16,28
H_5_B	<L=10,00>	[6/7]	202418,38	502174,95	5,00	8,09	8,09	8,09	18,09
H_5_C	<L=10,00>	[6/7]	202418,38	502174,95	8,00	9,36	9,36	9,36	19,36
H_5_D	<L=10,00>	[6/7]	202418,38	502174,95	11,00	7,67	7,67	7,67	17,67
H_5_E	<L=10,00>	[6/7]	202418,38	502174,95	14,00	8,25	8,25	8,25	18,25
H_6_A	<L=10,00>	[7/7]	202408,43	502169,87	2,00	6,90	6,90	6,90	16,90
H_6_B	<L=10,00>	[7/7]	202408,43	502169,87	5,00	6,99	6,99	6,99	16,99
H_6_C	<L=10,00>	[7/7]	202408,43	502169,87	8,00	7,46	7,46	7,46	17,46
H_6_D	<L=10,00>	[7/7]	202408,43	502169,87	11,00	7,87	7,87	7,87	17,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_6_E		<L=10,00> [7/7]	202408,43	502169,87	14,00	8,30	8,30	18,30	
H_7_A		<L=10,00> [7/7]	202436,56	502187,37	2,00	6,17	6,17	16,17	
H_7_B		<L=10,00> [7/7]	202436,56	502187,37	4,00	6,70	6,70	16,70	
I_1_A		<L=10,00> [2/7]	202494,09	502283,18	2,00	0,29	0,29	10,29	
I_1_B		<L=10,00> [2/7]	202494,09	502283,18	5,00	0,18	0,18	10,18	
I_1_C		<L=10,00> [2/7]	202494,09	502283,18	8,00	0,79	0,79	10,79	
I_1_D		<L=10,00> [2/7]	202494,09	502283,18	11,00	1,91	1,91	11,91	
I_1_E		<L=10,00> [2/7]	202494,09	502283,18	14,00	4,31	4,31	14,31	
I_2_A		<L=6,83> [3/7]	202501,27	502274,27	2,00	6,31	6,31	16,31	
I_2_B		<L=6,83> [3/7]	202501,27	502274,27	5,00	7,55	7,55	17,55	
I_2_C		<L=6,83> [3/7]	202501,27	502274,27	8,00	10,19	10,19	20,19	
I_2_D		<L=6,83> [3/7]	202501,27	502274,27	11,00	15,62	15,62	25,62	
I_2_E		<L=6,83> [3/7]	202501,27	502274,27	14,00	18,78	18,78	28,78	
I_3_A		<L=9,02> [5/7]	202495,09	502263,81	2,00	6,39	6,39	16,39	
I_3_B		<L=9,02> [5/7]	202495,09	502263,81	5,00	7,39	7,39	17,39	
I_3_C		<L=9,02> [5/7]	202495,09	502263,81	8,00	9,40	9,40	19,40	
I_3_D		<L=9,02> [5/7]	202495,09	502263,81	11,00	14,47	14,47	24,47	
I_3_E		<L=9,02> [5/7]	202495,09	502263,81	14,00	17,77	17,77	27,77	
I_4_A		<L=9,02> [6/7]	202484,63	502246,71	2,00	2,44	2,44	12,44	
I_4_B		<L=9,02> [6/7]	202484,63	502246,71	5,00	3,47	3,47	13,47	
I_4_C		<L=9,02> [6/7]	202484,63	502246,71	8,00	5,25	5,25	15,25	
I_4_D		<L=9,02> [6/7]	202484,63	502246,71	11,00	8,40	8,40	18,40	
I_4_E		<L=9,02> [6/7]	202484,63	502246,71	14,00	14,65	14,65	24,65	
I_5_A		<L=10,00> [7/7]	202469,75	502242,97	2,00	4,97	4,97	14,97	
I_5_B		<L=10,00> [7/7]	202469,75	502242,97	5,00	5,48	5,48	15,48	
I_5_C		<L=10,00> [7/7]	202469,75	502242,97	8,00	6,18	6,18	16,18	
I_5_D		<L=10,00> [7/7]	202469,75	502242,97	11,00	7,36	7,36	17,36	
I_5_E		<L=10,00> [7/7]	202469,75	502242,97	14,00	12,73	12,73	22,73	
J1_1_A		<L=10,00> [13/21]	202421,19	502326,07	2,00	-3,86	-3,86	6,14	
J1_1_B		<L=10,00> [13/21]	202421,19	502326,07	5,00	-3,78	-3,78	6,22	
J1_1_C		<L=10,00> [13/21]	202421,19	502326,07	8,00	-3,52	-3,52	6,48	
J1_1_D		<L=10,00> [13/21]	202421,19	502326,07	11,00	-2,90	-2,90	7,10	
J1_1_E		<L=10,00> [13/21]	202421,19	502326,07	14,00	-1,00	-1,00	9,00	
J1_2_A		<L=10,00> [16/21]	202446,46	502310,43	2,00	-2,47	-2,47	7,53	
J1_2_B		<L=10,00> [16/21]	202446,46	502310,43	5,00	-2,33	-2,33	7,67	
J1_2_C		<L=10,00> [16/21]	202446,46	502310,43	8,00	-2,04	-2,04	7,96	
J1_2_D		<L=10,00> [16/21]	202446,46	502310,43	11,00	-1,38	-1,38	8,62	
J1_2_E		<L=10,00> [16/21]	202446,46	502310,43	14,00	-0,23	-0,23	9,77	
J1_3_A		<L=9,22> [20/21]	202474,54	502293,10	2,00	-1,07	-1,07	8,93	
J1_3_B		<L=9,22> [20/21]	202474,54	502293,10	5,00	-0,85	-0,85	9,15	
J1_3_C		<L=9,22> [20/21]	202474,54	502293,10	8,00	-0,40	-0,40	9,60	
J1_3_D		<L=9,22> [20/21]	202474,54	502293,10	11,00	0,29	0,29	10,29	
J1_3_E		<L=9,22> [20/21]	202474,54	502293,10	14,00	1,70	1,70	11,70	
J1_4_A		<L=8,64> [1/21]	202460,91	502258,17	2,00	2,88	2,88	12,88	
J1_4_B		<L=8,64> [1/21]	202460,91	502258,17	5,00	3,42	3,42	13,42	
J1_4_C		<L=8,64> [1/21]	202460,91	502258,17	8,00	4,34	4,34	14,34	
J1_4_D		<L=8,64> [1/21]	202460,91	502258,17	11,00	5,80	5,80	15,80	
J1_4_E		<L=8,64> [1/21]	202460,91	502258,17	14,00	9,26	9,26	19,26	
J3_01_A		<L=7,73> [19/40]	202387,78	502306,11	17,00	-1,53	-1,53	8,47	
J3_01_B		<L=7,73> [19/40]	202387,78	502306,11	23,00	-1,42	-1,42	8,58	
J3_01_C		<L=7,73> [19/40]	202387,78	502306,11	29,00	-0,96	-0,96	9,04	
J3_01_D		<L=7,73> [19/40]	202387,78	502306,11	35,00	-0,94	-0,94	9,06	
J3_01_E		<L=7,73> [19/40]	202387,78	502306,11	41,00	-0,89	-0,89	9,11	
J3_01_F		<L=7,73> [19/40]	202387,78	502306,11	49,00	0,05	0,05	10,05	
J3_02_A		<L=10,00> [15/40]	202404,82	502295,64	17,00	-1,18	-1,18	8,82	
J3_02_B		<L=10,00> [15/40]	202404,82	502295,64	23,00	-0,69	-0,69	9,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J3_02_C	<L=10,00>	[15/40]	202404,82	502295,64	29,00	-0,41	-0,41	-0,41	9,59
J3_02_D	<L=10,00>	[15/40]	202404,82	502295,64	35,00	-0,43	-0,43	-0,43	9,57
J3_02_E	<L=10,00>	[15/40]	202404,82	502295,64	41,00	-0,41	-0,41	-0,41	9,59
J3_02_F	<L=10,00>	[15/40]	202404,82	502295,64	49,00	0,06	0,06	0,06	10,06
J3_03_A	<L=10,00>	[12/40]	202421,86	502285,16	17,00	0,08	0,08	0,08	10,08
J3_03_B	<L=10,00>	[12/40]	202421,86	502285,16	23,00	0,67	0,67	0,67	10,67
J3_03_C	<L=10,00>	[12/40]	202421,86	502285,16	29,00	0,75	0,75	0,75	10,75
J3_03_D	<L=10,00>	[12/40]	202421,86	502285,16	35,00	0,78	0,78	0,78	10,78
J3_03_E	<L=10,00>	[12/40]	202421,86	502285,16	41,00	0,86	0,86	0,86	10,86
J3_03_F	<L=10,00>	[12/40]	202421,86	502285,16	49,00	2,18	2,18	2,18	12,18
J3_04_A	<L=10,00>	[16/40]	202438,90	502274,69	17,00	0,68	0,68	0,68	10,68
J3_04_B	<L=10,00>	[16/40]	202438,90	502274,69	23,00	1,68	1,68	1,68	11,68
J3_04_C	<L=10,00>	[16/40]	202438,90	502274,69	29,00	1,62	1,62	1,62	11,62
J3_04_D	<L=10,00>	[16/40]	202438,90	502274,69	35,00	1,65	1,65	1,65	11,65
J3_04_E	<L=10,00>	[16/40]	202438,90	502274,69	41,00	1,72	1,72	1,72	11,72
J3_04_F	<L=10,00>	[16/40]	202438,90	502274,69	49,00	3,04	3,04	3,04	13,04
J3_05_A	<L=7,73>	[20/40]	202455,93	502264,21	17,00	2,42	2,42	2,42	12,42
J3_05_B	<L=7,73>	[20/40]	202455,93	502264,21	23,00	5,27	5,27	5,27	15,27
J3_05_C	<L=7,73>	[20/40]	202455,93	502264,21	29,00	5,35	5,35	5,35	15,35
J3_05_D	<L=7,73>	[20/40]	202455,93	502264,21	35,00	5,36	5,36	5,36	15,36
J3_05_E	<L=7,73>	[20/40]	202455,93	502264,21	41,00	5,40	5,40	5,40	15,40
J3_05_F	<L=7,73>	[20/40]	202455,93	502264,21	49,00	6,14	6,14	6,14	16,14
J3_06_A	<L=10,00>	[28/40]	202451,78	502251,90	2,00	5,92	5,92	5,92	15,92
J3_06_B	<L=10,00>	[28/40]	202451,78	502251,90	11,00	8,52	8,52	8,52	18,52
J3_06_C	<L=10,00>	[28/40]	202451,78	502251,90	20,00	13,62	13,62	13,62	23,62
J3_06_D	<L=10,00>	[28/40]	202451,78	502251,90	29,00	15,04	15,04	15,04	25,04
J3_06_E	<L=10,00>	[28/40]	202451,78	502251,90	38,00	15,16	15,16	15,16	25,16
J3_06_F	<L=10,00>	[28/40]	202451,78	502251,90	49,00	15,32	15,32	15,32	25,32
J3_07_A	<L=10,00>	[24/40]	202441,42	502234,80	2,00	4,71	4,71	4,71	14,71
J3_07_B	<L=10,00>	[24/40]	202441,42	502234,80	11,00	10,84	10,84	10,84	20,84
J3_07_C	<L=10,00>	[24/40]	202441,42	502234,80	20,00	14,61	14,61	14,61	24,61
J3_07_D	<L=10,00>	[24/40]	202441,42	502234,80	29,00	15,30	15,30	15,30	25,30
J3_07_E	<L=10,00>	[24/40]	202441,42	502234,80	38,00	15,44	15,44	15,44	25,44
J3_07_F	<L=10,00>	[24/40]	202441,42	502234,80	49,00	15,52	15,52	15,52	25,52
J3_08_A	<L=10,00>	[21/40]	202431,05	502217,70	17,00	7,90	7,90	7,90	17,90
J3_08_B	<L=10,00>	[21/40]	202431,05	502217,70	23,00	8,06	8,06	8,06	18,06
J3_08_C	<L=10,00>	[21/40]	202431,05	502217,70	29,00	8,10	8,10	8,10	18,10
J3_08_D	<L=10,00>	[21/40]	202431,05	502217,70	35,00	8,14	8,14	8,14	18,14
J3_08_E	<L=10,00>	[21/40]	202431,05	502217,70	41,00	8,19	8,19	8,19	18,19
J3_08_F	<L=10,00>	[21/40]	202431,05	502217,70	49,00	8,31	8,31	8,31	18,31
J3_09_A	<L=10,00>	[25/40]	202420,69	502200,59	17,00	8,15	8,15	8,15	18,15
J3_09_B	<L=10,00>	[25/40]	202420,69	502200,59	23,00	8,25	8,25	8,25	18,25
J3_09_C	<L=10,00>	[25/40]	202420,69	502200,59	29,00	8,36	8,36	8,36	18,36
J3_09_D	<L=10,00>	[25/40]	202420,69	502200,59	35,00	8,57	8,57	8,57	18,57
J3_09_E	<L=10,00>	[25/40]	202420,69	502200,59	41,00	8,92	8,92	8,92	18,92
J3_09_F	<L=10,00>	[25/40]	202420,69	502200,59	49,00	8,91	8,91	8,91	18,91
J3_10_A	<L=10,00>	[29/40]	202410,32	502183,49	17,00	7,82	7,82	7,82	17,82
J3_10_B	<L=10,00>	[29/40]	202410,32	502183,49	23,00	7,90	7,90	7,90	17,90
J3_10_C	<L=10,00>	[29/40]	202410,32	502183,49	29,00	7,99	7,99	7,99	17,99
J3_10_D	<L=10,00>	[29/40]	202410,32	502183,49	35,00	8,11	8,11	8,11	18,11
J3_10_E	<L=10,00>	[29/40]	202410,32	502183,49	41,00	8,52	8,52	8,52	18,52
J3_10_F	<L=10,00>	[29/40]	202410,32	502183,49	49,00	8,74	8,74	8,74	18,74
J3_11_A	<L=7,82>	[39/40]	202401,27	502174,18	2,00	6,94	6,94	6,94	16,94
J3_11_B	<L=7,82>	[39/40]	202401,27	502174,18	11,00	7,87	7,87	7,87	17,87
J3_11_C	<L=7,82>	[39/40]	202401,27	502174,18	20,00	8,63	8,63	8,63	18,63
J3_11_D	<L=7,82>	[39/40]	202401,27	502174,18	29,00	8,68	8,68	8,68	18,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	J3_11_E	<L=7,82> [39/40]	202401,27	502174,18	38,00	8,92	8,92	8,92	18,92
	J3_11_F	<L=7,82> [39/40]	202401,27	502174,18	49,00	9,34	9,34	9,34	19,34
	J3_12_A	<L=10,00> [32/40]	202367,14	502195,04	2,00	4,23	4,23	4,23	14,23
	J3_12_B	<L=10,00> [32/40]	202367,14	502195,04	11,00	5,92	5,92	5,92	15,92
	J3_12_C	<L=10,00> [32/40]	202367,14	502195,04	20,00	7,85	7,85	7,85	17,85
	J3_12_D	<L=10,00> [32/40]	202367,14	502195,04	29,00	7,98	7,98	7,98	17,98
	J3_12_E	<L=10,00> [32/40]	202367,14	502195,04	38,00	8,18	8,18	8,18	18,18
	J3_12_F	<L=10,00> [32/40]	202367,14	502195,04	49,00	8,31	8,31	8,31	18,31
	J3_13_A	<L=7,82> [40/40]	202333,00	502215,89	2,00	4,71	4,71	4,71	14,71
	J3_13_B	<L=7,82> [40/40]	202333,00	502215,89	11,00	5,78	5,78	5,78	15,78
	J3_13_C	<L=7,82> [40/40]	202333,00	502215,89	20,00	7,07	7,07	7,07	17,07
	J3_13_D	<L=7,82> [40/40]	202333,00	502215,89	29,00	7,48	7,48	7,48	17,48
	J3_13_E	<L=7,82> [40/40]	202333,00	502215,89	38,00	7,60	7,60	7,60	17,60
	J3_13_F	<L=7,82> [40/40]	202333,00	502215,89	49,00	7,87	7,87	7,87	17,87
	J3_14_A	<L=10,00> [8/40]	202337,15	502228,33	17,00	0,61	0,61	0,61	10,61
	J3_14_B	<L=10,00> [8/40]	202337,15	502228,33	23,00	0,98	0,98	0,98	10,98
	J3_14_C	<L=10,00> [8/40]	202337,15	502228,33	29,00	1,10	1,10	1,10	11,10
	J3_14_D	<L=10,00> [8/40]	202337,15	502228,33	35,00	1,13	1,13	1,13	11,13
	J3_14_E	<L=10,00> [8/40]	202337,15	502228,33	41,00	1,18	1,18	1,18	11,18
	J3_14_F	<L=10,00> [8/40]	202337,15	502228,33	49,00	-1,19	-1,19	-1,19	8,81
	J3_15_A	<L=10,00> [4/40]	202347,55	502245,42	17,00	-12,19	-12,19	-12,19	-2,19
	J3_15_B	<L=10,00> [4/40]	202347,55	502245,42	23,00	-11,54	-11,54	-11,54	-1,54
	J3_15_C	<L=10,00> [4/40]	202347,55	502245,42	29,00	-11,22	-11,22	-11,22	-1,22
	J3_15_D	<L=10,00> [4/40]	202347,55	502245,42	35,00	-11,05	-11,05	-11,05	-1,05
	J3_15_E	<L=10,00> [4/40]	202347,55	502245,42	41,00	-10,59	-10,59	-10,59	-0,59
	J3_15_F	<L=10,00> [4/40]	202347,55	502245,42	49,00	-6,59	-6,59	-6,59	3,41
	J3_16_A	<L=10,00> [1/40]	202357,94	502262,50	17,00	-6,39	-6,39	-6,39	3,61
	J3_16_B	<L=10,00> [1/40]	202357,94	502262,50	23,00	-11,41	-11,41	-11,41	-1,41
	J3_16_C	<L=10,00> [1/40]	202357,94	502262,50	29,00	-10,98	-10,98	-10,98	-0,98
	J3_16_D	<L=10,00> [1/40]	202357,94	502262,50	35,00	-10,84	-10,84	-10,84	-0,84
	J3_16_E	<L=10,00> [1/40]	202357,94	502262,50	41,00	-10,46	-10,46	-10,46	-0,46
	J3_16_F	<L=10,00> [1/40]	202357,94	502262,50	49,00	-6,53	-6,53	-6,53	3,47
	J3_17_A	<L=10,00> [5/40]	202368,34	502279,59	17,00	-4,39	-4,39	-4,39	5,61
	J3_17_B	<L=10,00> [5/40]	202368,34	502279,59	23,00	-3,69	-3,69	-3,69	6,31
	J3_17_C	<L=10,00> [5/40]	202368,34	502279,59	29,00	-3,33	-3,33	-3,33	6,67
	J3_17_D	<L=10,00> [5/40]	202368,34	502279,59	35,00	-4,22	-4,22	-4,22	5,78
	J3_17_E	<L=10,00> [5/40]	202368,34	502279,59	41,00	-4,16	-4,16	-4,16	5,84
	J3_17_F	<L=10,00> [5/40]	202368,34	502279,59	49,00	-3,18	-3,18	-3,18	6,82
	J3_18_A	<L=10,00> [9/40]	202378,73	502296,68	17,00	-2,41	-2,41	-2,41	7,59
	J3_18_B	<L=10,00> [9/40]	202378,73	502296,68	23,00	-1,79	-1,79	-1,79	8,21
	J3_18_C	<L=10,00> [9/40]	202378,73	502296,68	29,00	-1,27	-1,27	-1,27	8,73
	J3_18_D	<L=10,00> [9/40]	202378,73	502296,68	35,00	-1,27	-1,27	-1,27	8,73
	J3_18_E	<L=10,00> [9/40]	202378,73	502296,68	41,00	-1,25	-1,25	-1,25	8,75
	J3_18_F	<L=10,00> [9/40]	202378,73	502296,68	49,00	-0,79	-0,79	-0,79	9,21
	K_01_A	<L=10,00> [17/22]	202336,00	502339,48	2,00	-7,85	-7,85	-7,85	2,15
	K_01_B	<L=10,00> [17/22]	202336,00	502339,48	5,00	-7,84	-7,84	-7,84	2,16
	K_01_C	<L=10,00> [17/22]	202336,00	502339,48	8,00	-7,69	-7,69	-7,69	2,31
	K_01_D	<L=10,00> [17/22]	202336,00	502339,48	11,00	-7,28	-7,28	-7,28	2,72
	K_01_E	<L=10,00> [17/22]	202336,00	502339,48	13,00	-5,95	-5,95	-5,95	4,05
	K_02_A	<L=5,30> [18/22]	202342,10	502338,74	2,00	-7,00	-7,00	-7,00	3,00
	K_02_B	<L=5,30> [18/22]	202342,10	502338,74	5,00	-6,93	-6,93	-6,93	3,07
	K_02_C	<L=5,30> [18/22]	202342,10	502338,74	8,00	-6,73	-6,73	-6,73	3,27
	K_02_D	<L=5,30> [18/22]	202342,10	502338,74	11,00	-6,31	-6,31	-6,31	3,69
	K_02_E	<L=5,30> [18/22]	202342,10	502338,74	13,00	-5,24	-5,24	-5,24	4,76
	K_03_A	<L=10,00> [19/22]	202353,65	502334,88	2,00	-5,18	-5,18	-5,18	4,82
	K_03_B	<L=10,00> [19/22]	202353,65	502334,88	5,00	-5,18	-5,18	-5,18	4,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	K_03_C	<L=10,00> [19/22]	202353,65	502334,88	8,00	-5,06	-5,06	-5,06	4,94
	K_03_D	<L=10,00> [19/22]	202353,65	502334,88	11,00	-4,72	-4,72	-4,72	5,28
	K_03_E	<L=10,00> [19/22]	202353,65	502334,88	13,00	-3,76	-3,76	-3,76	6,24
	K_04_A	<L=10,00> [20/22]	202367,36	502334,75	2,00	-4,16	-4,16	-4,16	5,84
	K_04_B	<L=10,00> [20/22]	202367,36	502334,75	5,00	-4,10	-4,10	-4,10	5,90
	K_04_C	<L=10,00> [20/22]	202367,36	502334,75	8,00	-3,90	-3,90	-3,90	6,10
	K_04_D	<L=10,00> [20/22]	202367,36	502334,75	11,00	-3,50	-3,50	-3,50	6,50
	K_04_E	<L=10,00> [20/22]	202367,36	502334,75	13,00	-2,70	-2,70	-2,70	7,30
	K_05_A	<L=10,00> [21/22]	202383,12	502334,54	2,00	-3,92	-3,92	-3,92	6,08
	K_05_B	<L=10,00> [21/22]	202383,12	502334,54	5,00	-3,85	-3,85	-3,85	6,15
	K_05_C	<L=10,00> [21/22]	202383,12	502334,54	8,00	-3,64	-3,64	-3,64	6,36
	K_05_D	<L=10,00> [21/22]	202383,12	502334,54	11,00	-3,20	-3,20	-3,20	6,80
	K_05_E	<L=10,00> [21/22]	202383,12	502334,54	13,00	-2,36	-2,36	-2,36	7,64
	K_06_A	<L=10,00> [22/22]	202395,27	502332,68	2,00	-4,13	-4,13	-4,13	5,87
	K_06_B	<L=10,00> [22/22]	202395,27	502332,68	5,00	-4,03	-4,03	-4,03	5,97
	K_06_C	<L=10,00> [22/22]	202395,27	502332,68	8,00	-3,77	-3,77	-3,77	6,23
	K_06_D	<L=10,00> [22/22]	202395,27	502332,68	11,00	-3,27	-3,27	-3,27	6,73
	K_06_E	<L=10,00> [22/22]	202395,27	502332,68	13,00	-2,37	-2,37	-2,37	7,63
	K_07_A	<L=10,00> [1/22]	202313,65	502222,18	2,00	12,94	12,94	12,94	22,94
	K_07_B	<L=10,00> [1/22]	202313,65	502222,18	5,00	13,74	13,74	13,74	23,74
	K_07_C	<L=10,00> [1/22]	202313,65	502222,18	8,00	14,36	14,36	14,36	24,36
	K_07_D	<L=10,00> [1/22]	202313,65	502222,18	11,00	14,94	14,94	14,94	24,94
	K_07_E	<L=10,00> [1/22]	202313,65	502222,18	13,00	15,08	15,08	15,08	25,08
	K_08_A	<L=7,60> [4/22]	202304,98	502232,10	2,00	1,18	1,18	1,18	11,18
	K_08_B	<L=7,60> [4/22]	202304,98	502232,10	5,00	1,64	1,64	1,64	11,64
	K_08_C	<L=7,60> [4/22]	202304,98	502232,10	8,00	2,18	2,18	2,18	12,18
	K_08_D	<L=7,60> [4/22]	202304,98	502232,10	11,00	2,73	2,73	2,73	12,73
	K_08_E	<L=7,60> [4/22]	202304,98	502232,10	13,00	3,27	3,27	3,27	13,27
	K_09_A	<L=10,00> [5/22]	202291,77	502244,46	2,00	1,15	1,15	1,15	11,15
	K_09_B	<L=10,00> [5/22]	202291,77	502244,46	5,00	1,53	1,53	1,53	11,53
	K_09_C	<L=10,00> [5/22]	202291,77	502244,46	8,00	2,29	2,29	2,29	12,29
	K_09_D	<L=10,00> [5/22]	202291,77	502244,46	11,00	3,52	3,52	3,52	13,52
	K_09_E	<L=10,00> [5/22]	202291,77	502244,46	13,00	5,83	5,83	5,83	15,83
	K_10_A	<L=10,00> [11/22]	202280,26	502260,15	8,00	-3,41	-3,41	-3,41	6,59
	K_10_B	<L=10,00> [11/22]	202280,26	502260,15	11,00	-1,35	-1,35	-1,35	8,65
	K_10_C	<L=10,00> [11/22]	202280,26	502260,15	13,00	1,14	1,14	1,14	11,14
	K_11_A	<L=10,00> [12/22]	202301,06	502294,32	8,00	-4,24	-4,24	-4,24	5,76
	K_11_B	<L=10,00> [12/22]	202301,06	502294,32	11,00	-3,83	-3,83	-3,83	6,17
	K_11_C	<L=10,00> [12/22]	202301,06	502294,32	13,00	-2,93	-2,93	-2,93	7,07
	K_12_A	<L=10,00> [16/22]	202321,80	502327,68	2,00	-9,71	-9,71	-9,71	0,29
	K_12_B	<L=10,00> [16/22]	202321,80	502327,68	5,00	-9,76	-9,76	-9,76	0,24
	K_12_C	<L=10,00> [16/22]	202321,80	502327,68	8,00	-9,62	-9,62	-9,62	0,38
	K_12_D	<L=10,00> [16/22]	202321,80	502327,68	11,00	-9,06	-9,06	-9,06	0,94
	K_12_E	<L=10,00> [16/22]	202321,80	502327,68	13,00	-7,16	-7,16	-7,16	2,84
	L_1_A	<L=10,00> [1/4]	202282,07	502310,87	2,00	-12,84	-12,84	-12,84	-2,84
	L_1_B	<L=10,00> [1/4]	202282,07	502310,87	4,00	-9,50	-9,50	-9,50	0,50
	L_2_A	<L=10,00> [2/4]	202294,48	502309,16	2,00	-8,76	-8,76	-8,76	1,24
	L_2_B	<L=10,00> [2/4]	202294,48	502309,16	4,00	-5,68	-5,68	-5,68	4,32
	L_3_A	<L=10,00> [3/4]	202302,88	502310,05	2,00	-12,74	-12,74	-12,74	-2,74
	L_3_B	<L=10,00> [3/4]	202302,88	502310,05	4,00	-9,47	-9,47	-9,47	0,53
	L_4_A	<L=10,00> [42/4]	202256,47	502260,01	2,00	4,95	4,95	4,95	14,95
	L_4_B	<L=10,00> [42/4]	202256,47	502260,01	5,00	5,21	5,21	5,21	15,21
	L_4_C	<L=10,00> [42/4]	202256,47	502260,01	8,00	5,58	5,58	5,58	15,58
	L_4_D	<L=10,00> [42/4]	202256,47	502260,01	11,00	5,95	5,95	5,95	15,95
	L_4_E	<L=10,00> [42/4]	202256,47	502260,01	14,00	6,35	6,35	6,35	16,35
	L_5_A	<L=10,00> [42/4]	202244,73	502269,97	2,00	0,99	0,99	0,99	10,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_5_B	<L=10,00>	[42/4]	202244,73	502269,97	5,00	1,28	1,28	1,28	11,28
L_5_C	<L=10,00>	[42/4]	202244,73	502269,97	8,00	1,68	1,68	1,68	11,68
L_5_D	<L=10,00>	[42/4]	202244,73	502269,97	11,00	2,04	2,04	2,04	12,04
L_5_E	<L=10,00>	[42/4]	202244,73	502269,97	14,00	2,53	2,53	2,53	12,53
L_6_A	<L=10,00>	[42/4]	202266,10	502279,86	8,00	-5,20	-5,20	-5,20	4,80
L_6_B	<L=10,00>	[42/4]	202266,10	502279,86	11,00	-4,70	-4,70	-4,70	5,30
L_6_C	<L=10,00>	[42/4]	202266,10	502279,86	14,00	-3,78	-3,78	-3,78	6,22
M_1_A	<L=10,00>	[42/4]	202268,02	502319,58	2,00	-6,36	-6,36	-6,36	3,64
M_1_B	<L=10,00>	[42/4]	202268,02	502319,58	5,00	-6,31	-6,31	-6,31	3,69
M_1_C	<L=10,00>	[42/4]	202268,02	502319,58	8,00	-5,97	-5,97	-5,97	4,03
M_1_D	<L=10,00>	[42/4]	202268,02	502319,58	14,00	-6,18	-6,18	-6,18	3,82
M_1_E	<L=10,00>	[42/4]	202268,02	502319,58	17,00	-5,58	-5,58	-5,58	4,42
M_1_F	<L=10,00>	[42/4]	202268,02	502319,58	20,00	-4,17	-4,17	-4,17	5,83
M_2_A	<L=10,00>	[42/4]	202257,92	502318,29	2,00	-2,77	-2,77	-2,77	7,23
M_2_B	<L=10,00>	[42/4]	202257,92	502318,29	5,00	-2,66	-2,66	-2,66	7,34
M_2_C	<L=10,00>	[42/4]	202257,92	502318,29	8,00	-2,22	-2,22	-2,22	7,78
M_2_D	<L=10,00>	[42/4]	202257,92	502318,29	14,00	-1,31	-1,31	-1,31	8,69
M_2_E	<L=10,00>	[42/4]	202257,92	502318,29	17,00	-0,62	-0,62	-0,62	9,38
M_2_F	<L=10,00>	[42/4]	202257,92	502318,29	20,00	0,62	0,62	0,62	10,62
M_3_A	<L=10,00>	[42/4]	202249,59	502304,55	2,00	-2,57	-2,57	-2,57	7,43
M_3_B	<L=10,00>	[42/4]	202249,59	502304,55	5,00	-2,46	-2,46	-2,46	7,54
M_3_C	<L=10,00>	[42/4]	202249,59	502304,55	8,00	-2,02	-2,02	-2,02	7,98
M_3_D	<L=10,00>	[42/4]	202249,59	502304,55	14,00	-1,10	-1,10	-1,10	8,90
M_3_E	<L=10,00>	[42/4]	202249,59	502304,55	17,00	-0,41	-0,41	-0,41	9,59
M_3_F	<L=10,00>	[42/4]	202249,59	502304,55	20,00	0,84	0,84	0,84	10,84
M_4_A	<L=10,00>	[42/4]	202239,65	502288,44	2,00	-2,85	-2,85	-2,85	7,15
M_4_B	<L=10,00>	[42/4]	202239,65	502288,44	5,00	-2,66	-2,66	-2,66	7,34
M_4_C	<L=10,00>	[42/4]	202239,65	502288,44	8,00	-2,19	-2,19	-2,19	7,81
M_4_D	<L=10,00>	[42/4]	202239,65	502288,44	14,00	-1,16	-1,16	-1,16	8,84
M_4_E	<L=10,00>	[42/4]	202239,65	502288,44	17,00	-0,48	-0,48	-0,48	9,52
M_4_F	<L=10,00>	[42/4]	202239,65	502288,44	20,00	0,63	0,63	0,63	10,63
M_5_A	<L=10,00>	[42/4]	202240,54	502275,72	2,00	1,02	1,02	1,02	11,02
M_5_B	<L=10,00>	[42/4]	202240,54	502275,72	5,00	1,32	1,32	1,32	11,32
M_5_C	<L=10,00>	[42/4]	202240,54	502275,72	8,00	1,80	1,80	1,80	11,80
M_5_D	<L=10,00>	[42/4]	202240,54	502275,72	14,00	3,28	3,28	3,28	13,28
M_5_E	<L=10,00>	[42/4]	202240,54	502275,72	17,00	5,95	5,95	5,95	15,95
M_5_F	<L=10,00>	[42/4]	202240,54	502275,72	20,00	6,44	6,44	6,44	16,44
M_6_A	<L=10,00>	[42/4]	202263,60	502300,05	8,00	-7,85	-7,85	-7,85	2,15
M_6_B	<L=10,00>	[42/4]	202263,60	502300,05	11,00	-2,56	-2,56	-2,56	7,44
M_6_C	<L=10,00>	[42/4]	202263,60	502300,05	14,00	-1,04	-1,04	-1,04	8,96
M_6_D	<L=10,00>	[42/4]	202263,60	502300,05	17,00	-0,63	-0,63	-0,63	9,37
M_6_E	<L=10,00>	[42/4]	202263,60	502300,05	20,00	-0,21	-0,21	-0,21	9,79
N_1_A	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [1]	202202,94	502253,16	2,00	-1,30	-1,30	-1,30	8,70
N_1_B	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [1]	202202,94	502253,16	8,00	-0,77	-0,77	-0,77	9,23
N_1_C	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [1]	202202,94	502253,16	14,00	0,08	0,08	0,08	10,08
N_1_D	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [1]	202202,94	502253,16	20,00	1,13	1,13	1,13	11,13
N_1_E	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [1]	202202,94	502253,16	26,00	2,18	2,18	2,18	12,18
N_1_F	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [1]	202202,94	502253,16	32,00	-1,45	-1,45	-1,45	8,55
N_2_A	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [2]	202212,21	502241,43	2,00	-0,66	-0,66	-0,66	9,34
N_2_B	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [2]	202212,21	502241,43	8,00	-0,20	-0,20	-0,20	9,80
N_2_C	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [2]	202212,21	502241,43	14,00	0,87	0,87	0,87	10,87
N_2_D	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [2]	202212,21	502241,43	20,00	2,23	2,23	2,23	12,23
N_2_E	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [2]	202212,21	502241,43	26,00	3,55	3,55	3,55	13,55
N_2_F	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [2]	202212,21	502241,43	32,00	6,49	6,49	6,49	16,49
N_3_A	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [3]	202219,03	502230,31	2,00	-3,50	-3,50	-3,50	6,50
N_3_B	BGSV_Bouwblokken behouden Persan	<L=10,00> [3]	202219,03	502230,31	8,00	-3,66	-3,66	-3,66	6,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N_3_C	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[3	202219,03	502230,31	14,00	-2,81	-2,81	-2,81	7,19
N_3_D	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[3	202219,03	502230,31	20,00	-1,56	-1,56	-1,56	8,44
N_3_E	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[3	202219,03	502230,31	26,00	-0,10	-0,10	-0,10	9,90
N_3_F	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[3	202219,03	502230,31	32,00	5,33	5,33	5,33	15,33
N_4_A	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[4	202236,10	502219,89	2,00	-6,58	-6,58	-6,58	3,42
N_4_B	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[4	202236,10	502219,89	8,00	-6,96	-6,96	-6,96	3,04
N_4_C	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[4	202236,10	502219,89	14,00	-6,01	-6,01	-6,01	3,99
N_4_D	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[4	202236,10	502219,89	20,00	-5,22	-5,22	-5,22	4,78
N_4_E	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[4	202236,10	502219,89	26,00	-4,31	-4,31	-4,31	5,69
N_4_F	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[4	202236,10	502219,89	32,00	2,55	2,55	2,55	12,55
N_5_A	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=6,56>	[5/	202244,14	502217,63	2,00	-6,51	-6,51	-6,51	3,49
N_5_B	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=6,56>	[5/	202244,14	502217,63	8,00	-6,92	-6,92	-6,92	3,08
N_5_C	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=6,56>	[5/	202244,14	502217,63	14,00	-5,96	-5,96	-5,96	4,04
N_5_D	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=6,56>	[5/	202244,14	502217,63	20,00	-5,37	-5,37	-5,37	4,63
N_5_E	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=6,56>	[5/	202244,14	502217,63	26,00	-5,00	-5,00	-5,00	5,00
N_5_F	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=6,56>	[5/	202244,14	502217,63	32,00	-2,76	-2,76	-2,76	7,24
N_6_A	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[6	202255,45	502213,42	2,00	-3,60	-3,60	-3,60	6,40
N_6_B	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[6	202255,45	502213,42	8,00	-2,52	-2,52	-2,52	7,48
N_6_C	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[6	202255,45	502213,42	14,00	-1,08	-1,08	-1,08	8,92
N_6_D	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[6	202255,45	502213,42	20,00	-0,92	-0,92	-0,92	9,08
N_6_E	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[6	202255,45	502213,42	26,00	0,37	0,37	0,37	10,37
N_6_F	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[6	202255,45	502213,42	32,00	6,81	6,81	6,81	16,81
N_7_A	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[8	202240,46	502203,12	2,00	-2,53	-2,53	-2,53	7,47
N_7_B	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[8	202240,46	502203,12	8,00	-1,45	-1,45	-1,45	8,55
N_7_C	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[8	202240,46	502203,12	14,00	-0,01	-0,01	-0,01	9,99
N_7_D	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[8	202240,46	502203,12	20,00	1,39	1,39	1,39	11,39
N_7_E	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[8	202240,46	502203,12	26,00	3,29	3,29	3,29	13,29
N_7_F	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[8	202240,46	502203,12	32,00	8,08	8,08	8,08	18,08
N_8_A	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202206,94	502206,89	2,00	-2,48	-2,48	-2,48	7,52
N_8_B	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202206,94	502206,89	8,00	-1,78	-1,78	-1,78	8,22
N_8_C	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202206,94	502206,89	14,00	-0,77	-0,77	-0,77	9,23
N_8_D	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202206,94	502206,89	20,00	0,33	0,33	0,33	10,33
N_8_E	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202206,94	502206,89	26,00	1,23	1,23	1,23	11,23
N_8_F	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202206,94	502206,89	32,00	-0,41	-0,41	-0,41	9,59
N_9_A	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202199,71	502238,03	2,00	-5,69	-5,69	-5,69	4,31
N_9_B	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202199,71	502238,03	8,00	-4,95	-4,95	-4,95	5,05
N_9_C	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202199,71	502238,03	14,00	-3,93	-3,93	-3,93	6,07
N_9_D	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202199,71	502238,03	20,00	-2,59	-2,59	-2,59	7,41
N_9_E	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202199,71	502238,03	26,00	-1,06	-1,06	-1,06	8,94
N_9_F	BGSV_Bouwblokken	behouden	Persan	<L=10,00>	[1	202199,71	502238,03	32,00	-3,64	-3,64	-3,64	6,36
P_10_A	<L=10,00>	[9/12]				202481,86	502084,38	2,00	32,06	32,06	32,06	42,06
P_10_B	<L=10,00>	[9/12]				202481,86	502084,38	8,00	32,68	32,68	32,68	42,68
P_10_C	<L=10,00>	[9/12]				202481,86	502084,38	14,00	32,76	32,76	32,76	42,76
P_10_D	<L=10,00>	[9/12]				202481,86	502084,38	20,00	32,71	32,71	32,71	42,71
P_10_E	<L=10,00>	[9/12]				202481,86	502084,38	29,00	32,40	32,40	32,40	42,40
P_10_F	<L=10,00>	[9/12]				202481,86	502084,38	37,00	31,94	31,94	31,94	41,94
P_11_A	<L=10,00>	[12/12]				202454,99	502100,78	2,00	27,23	27,23	27,23	37,23
P_11_B	<L=10,00>	[12/12]				202454,99	502100,78	8,00	27,75	27,75	27,75	37,75
P_11_C	<L=10,00>	[12/12]				202454,99	502100,78	14,00	27,80	27,80	27,80	37,80
P_11_D	<L=10,00>	[12/12]				202454,99	502100,78	20,00	27,78	27,78	27,78	37,78
P_11_E	<L=10,00>	[12/12]				202454,99	502100,78	29,00	27,66	27,66	27,66	37,66
P_11_F	<L=10,00>	[12/12]				202454,99	502100,78	37,00	27,41	27,41	27,41	37,41
P_1_A	<L=10,00>	[2/6]				202428,00	502117,40	2,00	23,16	23,16	23,16	33,16
P_1_B	<L=10,00>	[2/6]				202428,00	502117,40	8,00	23,69	23,69	23,69	33,69
P_1_C	<L=10,00>	[2/6]				202428,00	502117,40	14,00	23,82	23,82	23,82	33,82
P_1_D	<L=10,00>	[2/6]				202428,00	502117,40	20,00	23,80	23,80	23,80	33,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (met maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Ennatuurlijk 2009 - met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
P_1_E	<L=10,00> [2/6]	202428,00	502117,40	29,00	23,76	23,76	23,76	33,76	
P_1_F	<L=10,00> [2/6]	202428,00	502117,40	37,00	23,57	23,57	23,57	33,57	
P_2_A	<L=10,00> [3/6]	202428,04	502132,07	2,00	7,64	7,64	7,64	17,64	
P_2_B	<L=10,00> [3/6]	202428,04	502132,07	8,00	7,56	7,56	7,56	17,56	
P_2_C	<L=10,00> [3/6]	202428,04	502132,07	14,00	7,50	7,50	7,50	17,50	
P_2_D	<L=10,00> [3/6]	202428,04	502132,07	20,00	7,47	7,47	7,47	17,47	
P_2_E	<L=10,00> [3/6]	202428,04	502132,07	29,00	7,44	7,44	7,44	17,44	
P_2_F	<L=10,00> [3/6]	202428,04	502132,07	37,00	7,90	7,90	7,90	17,90	
P_3_A	<L=10,00> [5/6]	202440,67	502139,04	2,00	11,97	11,97	11,97	21,97	
P_3_B	<L=10,00> [5/6]	202440,67	502139,04	8,00	11,32	11,32	11,32	21,32	
P_3_C	<L=10,00> [5/6]	202440,67	502139,04	14,00	8,57	8,57	8,57	18,57	
P_3_D	<L=10,00> [5/6]	202440,67	502139,04	20,00	7,74	7,74	7,74	17,74	
P_3_E	<L=10,00> [5/6]	202440,67	502139,04	29,00	7,72	7,72	7,72	17,72	
P_3_F	<L=10,00> [5/6]	202440,67	502139,04	37,00	8,43	8,43	8,43	18,43	
P_4_A	<L=10,00> [6/6]	202457,76	502128,66	2,00	10,61	10,61	10,61	20,61	
P_4_B	<L=10,00> [6/6]	202457,76	502128,66	8,00	11,24	11,24	11,24	21,24	
P_4_C	<L=10,00> [6/6]	202457,76	502128,66	14,00	9,96	9,96	9,96	19,96	
P_4_D	<L=10,00> [6/6]	202457,76	502128,66	20,00	9,32	9,32	9,32	19,32	
P_4_E	<L=10,00> [6/6]	202457,76	502128,66	29,00	9,27	9,27	9,27	19,27	
P_4_F	<L=10,00> [6/6]	202457,76	502128,66	37,00	9,78	9,78	9,78	19,78	
P_5_A	<L=10,00> [4/12]	202470,81	502120,63	2,00	10,12	10,12	10,12	20,12	
P_5_B	<L=10,00> [4/12]	202470,81	502120,63	8,00	13,09	13,09	13,09	23,09	
P_5_C	<L=10,00> [4/12]	202470,81	502120,63	14,00	10,54	10,54	10,54	20,54	
P_5_D	<L=10,00> [4/12]	202470,81	502120,63	20,00	9,97	9,97	9,97	19,97	
P_5_E	<L=10,00> [4/12]	202470,81	502120,63	29,00	9,88	9,88	9,88	19,88	
P_5_F	<L=10,00> [4/12]	202470,81	502120,63	37,00	10,10	10,10	10,10	20,10	
P_6_A	<L=10,00> [1/12]	202487,90	502110,25	2,00	18,08	18,08	18,08	28,08	
P_6_B	<L=10,00> [1/12]	202487,90	502110,25	8,00	19,03	19,03	19,03	29,03	
P_6_C	<L=10,00> [1/12]	202487,90	502110,25	14,00	16,30	16,30	16,30	26,30	
P_6_D	<L=10,00> [1/12]	202487,90	502110,25	20,00	11,68	11,68	11,68	21,68	
P_6_E	<L=10,00> [1/12]	202487,90	502110,25	29,00	11,54	11,54	11,54	21,54	
P_6_F	<L=10,00> [1/12]	202487,90	502110,25	37,00	11,67	11,67	11,67	21,67	
P_7_A	<L=10,00> [5/12]	202505,00	502099,87	2,00	27,15	27,15	27,15	37,15	
P_7_B	<L=10,00> [5/12]	202505,00	502099,87	8,00	27,61	27,61	27,61	37,61	
P_7_C	<L=10,00> [5/12]	202505,00	502099,87	14,00	18,74	18,74	18,74	28,74	
P_7_D	<L=10,00> [5/12]	202505,00	502099,87	20,00	14,99	14,99	14,99	24,99	
P_7_E	<L=10,00> [5/12]	202505,00	502099,87	29,00	14,84	14,84	14,84	24,84	
P_7_F	<L=10,00> [5/12]	202505,00	502099,87	37,00	16,37	16,37	16,37	26,37	
P_8_A	<L=10,00> [6/12]	202507,50	502088,33	2,00	35,93	35,93	35,93	45,93	
P_8_B	<L=10,00> [6/12]	202507,50	502088,33	8,00	36,56	36,56	36,56	46,56	
P_8_C	<L=10,00> [6/12]	202507,50	502088,33	14,00	36,25	36,25	36,25	46,25	
P_8_D	<L=10,00> [6/12]	202507,50	502088,33	20,00	36,15	36,15	36,15	46,15	
P_8_E	<L=10,00> [6/12]	202507,50	502088,33	29,00	35,57	35,57	35,57	45,57	
P_8_F	<L=10,00> [6/12]	202507,50	502088,33	37,00	34,95	34,95	34,95	44,95	
P_9_A	<L=10,00> [8/12]	202501,10	502077,78	2,00	36,66	36,66	36,66	46,66	
P_9_B	<L=10,00> [8/12]	202501,10	502077,78	8,00	37,21	37,21	37,21	47,21	
P_9_C	<L=10,00> [8/12]	202501,10	502077,78	14,00	37,39	37,39	37,39	47,39	
P_9_D	<L=10,00> [8/12]	202501,10	502077,78	20,00	37,24	37,24	37,24	47,24	
P_9_E	<L=10,00> [8/12]	202501,10	502077,78	29,00	36,41	36,41	36,41	46,41	
P_9_F	<L=10,00> [8/12]	202501,10	502077,78	37,00	35,47	35,47	35,47	45,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen