

**OMGEVINGSPLAN WEEZENLANDEN NOORD 2025
OOSTELIJKE WOONBLOK EN MOBILITEITSHUB**

Geluid door activiteiten

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

OMGEVINGSPLAN WEEZENLANDEN NOORD 2025 OOSTELIJKE WOONBLOK EN MOBILITEITSHUB

Geluid door activiteiten

Rapportnummer: 23-10089.R03.V05
Status: Definitief
Datum: 29 augustus 2025

In opdracht van: BJZ.nu Ruimtelijke plannen en advies
Twentepoort Oost 16a
7609 RG Almelo

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: Ing. R. Schram
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: robert.schram@alcedo.nl



INHOUD

SAMENVATTING	4
1 INLEIDING	9
2 GELUIDNORMEN	10
2.1 Beoordeling in het kader van het omgevingsplan	10
2.2 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties	11
2.3 Gemeentelijk geluidbeleid	11
2.4 Indirecte hinder, verkeer van en naar de parkeergarage en bevoorrading	11
3 UITGANGSPUNTEN	13
3.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens	13
3.2 Beschrijving van het voorgenomen plan	13
3.2.1 Nieuwe woongebouwen en parkeergarage	13
3.2.2 Faciliteiten en voorzieningen in de plinten	14
3.2.3 Horeca met terras	16
3.2.4 Laden en lossen	17
3.2.5 Kinderdagverblijf	17
3.2.6 Mobiliteitshub	19
3.2.7 Verkeersstromen	20
3.3 Samenvatting van geluidsbronnen	21
4 RESULTATEN EN BEOORDELING	25
4.1 Gehanteerde rekenmethode	25
4.2 Weezenlanden-Noord, woonblok oost, resultaten geluid afkomstig van het plan	26
4.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	26
4.2.2 Maximale geluidsniveaus	28
4.2.3 Inrichtingsgebonden verkeer	29
4.2.4 Mogelijke maatregelen reductie stemgeluid spelende kinderen	29
4.3 Weezenlanden-Noord, woonblok west, resultaten geluid afkomstig van het plan	30
4.3.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	30
4.3.2 Maximale geluidsniveaus	31
4.3.3 Inrichtingsgebonden verkeer	32
4.4 Gerechtsgebouw, resultaten geluid afkomstig van het plan	32
4.4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	32
4.4.2 Maximale geluidsniveaus	32
4.4.3 Inrichtingsgebonden verkeer	33
4.5 Provinciehuis, resultaten geluid afkomstig van het plan	33
4.5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	33
4.5.2 Maximale geluidsniveaus	34
4.5.3 Inrichtingsgebonden verkeer	35

Bijlagen

Bijlage 1 Figuren

Bijlage 2 Invoergegevens

Bijlage 3 Rekenresultaten

SAMENVATTING

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 bestaat uit een westelijk woonblok en een oostelijk woonblok. Het westelijke woonblok (naast de school) is gerealiseerd, in aanbouw en/of vergund. Voorliggend onderzoek heeft betrekking op de activiteiten binnen het oostelijke woonblok en de activiteiten vanwege de mobiliteitshub, gelegen tussen het oostelijke woonblok en het provinciehuis.

Het oostelijke woonblok moet nog gerealiseerd worden (alleen voor gebouw M is inmiddels vergunning verleend). Binnen dit woonblok worden woningen, een parkeergarage gerealiseerd (maximaal 80 parkeerplaatsen) en andere faciliteiten gerealiseerd. In de plinten bij meerdere appartementengebouwen betreft dit onder meer: detailhandel, horeca in de vorm van het verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, seats to meet, sociaal-medische voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de dagopvang van kinderen en een sportschool, met een maximum vloeroppervlak van gezamenlijk 2.251 m². Daarbinnen is maximaal 65 m² aan detailhandel, 300 m² aan horeca, 375 m² aan seats to meet en 800 m² aan sportschool toegestaan.

Binnen het plan Weezenlanden-Noord wordt ook een Mobiliteitshub met openbare functie gerealiseerd. Dit betreft een ondergrondse parkeergarage bestaande uit maximaal 3 bouwlagen met een capaciteit van maximaal 600 parkeerplaatsen. Daarnaast worden bijbehorende activiteiten (totaal maximaal 800 m²), zoals deelmobiliteit, fietsreparatie, pakketkluizen, ontmoetingsplekken, verblijfsruimten en gemakswinkels (maximaal 150 m²) gerealiseerd.

De woonfuncties binnen het omgevingsplan Weezenlanden-Noord en omliggende woonfuncties dienen beschermd te worden tegen geluid afkomstig vanwege deze nieuwe activiteiten. Dit betreft de woonfuncties binnen het westelijke woonblok en de woonfuncties binnen het oostelijke woonblok. In de directe nabijheid van het oostelijke woonblok bevinden zich het gerechtsgebouw (ten zuidwesten) en het provinciehuis (ten zuidoosten). De gebouwen hebben volgens het Omgevingsplan een dubbelfunctie 'maatschappelijk' en 'wonen'. Deze gebouwen dienen ook beschermd te worden.

Doel van het onderzoek is om het optredende geluid afkomstig van de activiteiten binnen het oostelijke woonblok en van de mobiliteitshub ter plaatse van de woningen en ter plaatse van het gerechtsgebouw en provinciehuis te bepalen. Dit geluid wordt getoetst aan de richtwaarde voor 'een evenwichtige toedeling van functies aan locaties', het gemeentelijk geluidsbeleid en de instructieregels in hoofdstuk 5 van het 'Besluit kwaliteit leefomgeving' (Bkl).

De beoordeling van de resultaten van het onderzoek is onderstaand per onderdeel beschreven.

Oostelijke woonblok van omgevingsplan Weezenlanden-Noord, langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Toetsing Omgevingsplan gemeente Zwolle/Bkl

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau exclusief stemgeluid bedraagt ten hoogste 45 dB(A) in de dagperiode, 43 dB(A) in de avondperiode en 38 dB(A) in de nachtperiode. Dit is berekend op de westgevel van gebouw K2. Hiermee wordt overal binnen het oostelijk woonblok voldaan aan de waarden volgens het Omgevingsplan Zwolle.

Het geluid op de zuidgevels van gebouw K wordt voornamelijk bepaald door de personenauto's die de parkeergarage van het oostelijke woonblok in- en uitrijden.

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Gebouwen K2 en G – langtijdgemiddelde geluidniveaus inclusief stemgeluid terras

Het geluid van stemgeluid van het terras draagt alleen relevant bij op de westgevels van gebouw G en de noordgevel van gebouw K2. Het stemgeluid draagt niet relevant bij op de gevels van de overige gebouwen.

In de avondperiode bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau inclusief stemgeluid ten hoogste 50 dB(A) op de noordgevel van gebouw K2. Op de westgevel van gebouw G is dit 49 dB(A). Dit leidt tot overschrijdingen van respectievelijk 5 en 4 dB van de richtwaarde van 45 dB(A).

Het geluid van alle activiteiten inclusief stemgeluid bedraagt ten hoogste 50 dB(A)-etmaalwaarde. Hiermee wordt overal voldaan aan de ambitiewaarde 50 dB(A) volgens het gemeentelijk geluidbeleid. Het geluid van het terras is daarmee aanvaardbaar te beschouwen.

Gebouwen L, M en I, langtijdgemiddelde geluidniveaus inclusief stemgeluid buitenspeelplaats KDV

Het geluid op de gevels van de gebouwen L, M en I wordt bepaald door het stemgeluid van de spelende kinderen op de buitenspeelplaats van het kinderdagverblijf.

Het geluid van alle activiteiten inclusief stemgeluid bedraagt op gebouw L ten hoogste 57 dB(A)-etmaalwaarde. Hiermee wordt aan de zuidzijde van gebouw L op de 1^e verdieping boven het kinderdagverblijf niet voldaan aan de basiswaarde of bovengrens van 55 dB(A) volgens het gemeentelijk geluidbeleid. Op de bovenliggende bouwlagen wordt wel voldaan.

Op de noordgevel van gebouw M is dit 52 dB(A) en op de oostgevel van gebouw I is dit 50 dB(A). Het stemgeluid draagt niet relevant bij op de gevels van de overige gebouwen. Bij de gebouwen M wordt overal voldaan aan de basiswaarde of bovengrenswaarde van 55 dB(A) volgens het gemeentelijk geluidbeleid. Bij gebouw I wordt voldaan aan de ambitiewaarde van 50 dB(A).

Stemgeluid kinderdagverblijf

Het geluid op de gevels van de gebouwen L, M en I wordt bepaald door het stemgeluid van de spelende kinderen op de buitenspeelplaats van het kinderdagverblijf. Het geluid bedraagt ten hoogste 57 dB(A) in de dagperiode op de zuidgevel van gebouw L. Op de noordgevel van

gebouw M is dit 52 dB(A) en op de oostgevel van gebouw I is dit 50 dB(A). Het stemgeluid draagt niet relevant bij op de gevels van de overige gebouwen.

Hiermee wordt aan de zuidzijde van gebouw L op de 1^e verdieping boven het kinderdagverblijf niet voldaan aan de basiswaarde of bovengrens van 55 dB(A) volgens het gemeentelijk geluidbeleid. Op de bovenliggende bouwlagen wordt wel voldaan. Bij de gebouwen M en I wordt overal voldaan aan de bovengrenswaarde.

Oostelijke woonblok van omgevingsplan Weezenlanden-Noord, maximale geluidniveaus

Stemgeluid terras

Het maximale geluidsniveau als gevolg van stemgeluid afkomstig van het terras bedraagt ten hoogste 63 dB(A) in de dag- en avondperiode op de noordgevel van gebouw G. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied.

Stemgeluid buitenspeelplaats kinderdagverblijf

Het maximale geluidsniveaus als gevolg van stemgeluid afkomstig van de buitenspeelplaats van het kinderdagverblijf bedraagt ten hoogste 84 dB(A) in de dagperiode op de zuidgevel van gebouw L. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied. Op de noordgevel van gebouw M is dit 77 dB(A) en op de oostgevel van gebouw I is dit 76 dB(A). Ook hier wordt niet voldaan aan de richtwaarde van 70 dB(A) voor een gemengd gebied.

Vanwege de overschrijdingen van de richtwaarden zijn mogelijke geluidreducerende maatregelen beschouwd. Een mogelijke maatregel is het toepassen van een luifel aan de zuidgevel van gebouw L. Een indicatieve berekening toont aan dat met deze maatregel het langtijdgemiddelde geluidniveau op de bovenliggende bouwlagen wordt gereduceerd van ten hoogste 57 dB(A) naar 54 dB(A). Er wordt dan voldaan aan de bovengrenswaarde van 55 dB(A) volgens het gemeentelijk geluidbeleid.

Ten aanzien van de maximale geluidniveaus wordt, bij toepassing van de luifel, het piekgeluid reduceert van 84 dB(A) naar 78 dB(A) op de gevel. Het betreft ook hier een indicatieve berekening.

Door extra gevelweringsmaatregelen te treffen kan het geluid in de woning vanwege het piekgeluid op de gevel worden gereduceerd. Met aanvullende gevelweringsmaatregelen van 25 dB (2 dB veiligheidsmarge vanwege indicatieve karakter geluidberekeningen ten aanzien van effect luifel), kan een binnenwaarde van 55 dB worden gerealiseerd. Er wordt dan voldaan aan de standaard waarde van 55 dB volgens het Bkl waarmee het geluid op de gevel aanvaardbaar kan worden geacht. Zou de luifel niet worden toegepast dan zouden gevelweringsmaatregelen tot 29 dB benodigd zijn om dit te bereiken.

Voor gebouw M zijn aanvullende gevelweringsmaatregelen tot 22 dB benodigd om een binnenwaarde van 55 dB vanwege de piekgeluiden te realiseren. Voor gebouw I is dit 21 dB.

Laden en lossen

Het maximale geluidsniveaus als gevolg van het laden en lossen bedraagt in de dagperiode ten hoogste 73 dB(A) op de westgevel van gebouw K. Hiermee wordt de richtwaarde van

70 dB(A) overschreden. Het Bkl kent geen standaard- en grenswaarden voor maximale geluidsniveaus in de dagperiode. Het piekgeluid van laden en lossen wordt aanvaardbaar geacht omdat wordt voldaan aan de standaardwaarde van 55 dB voor het binnenniveau volgens het Bkl.

Voor de zuidgevel van gebouw K1 zijn al aanvullende gevelweringsmaatregelen nodig vanwege het geluid van gemeentewegen. De benodigde geluidwering bedraagt vanwege het geluid van de gemeentewegen 24 dB zuidgevel van gebouw K1. Bij een maximaal geluidsniveau van ten hoogste 73 dB(A) en een geluidwering van 24 dB, bedraagt het binnenniveau 49 dB(A). Dit is lager dan de waarde van 55 dB(A) voor het maximale geluidsniveau volgens het Bkl. Hiermee is het maximale geluidsniveau op de gevel aanvaardbaar.

Installaties

Het maximale geluidsniveaus als gevolg van installaties voldoet aan de richtwaarde voor gemengd gebied, de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid en de waarden uit het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden uit het Bkl.

Optrekken en afremmen personenauto's in- en uitrit parkeergarage oostelijk woonblok

Het maximale geluidsniveau als gevolg van optrekken en afremmen van personenauto's op de in- en uitrit van de parkeergarage van het oostelijk woonblok bedraagt ten hoogste 68 dB(A) in alle perioden. Dit betreft de westgevel van gebouw K2, boven de in- en uitrit van de parkeergarage van het oostelijke woonblok. Hiermee wordt in de dagperiode voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied, de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid en de waarden uit het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden uit het Bkl. In de avond- en nachtperiode wordt de richtwaarde voor gemengd gebied overschreden. Wel wordt in de woningen voldaan aan de standaardwaarden van het Bkl. Het geluid wordt hiermee aanvaardbaar geacht.

Optrekken en afremmen personenauto's in- en uitrit mobiliteitshub

Het maximale geluidsniveau als gevolg van optrekken en afremmen van personenauto's op de in- en uitrit van de mobiliteitshub bedraagt ten hoogste 50 dB(A) in alle perioden. Dit betreft de westgevel van gebouw K1, naast de in- en uitrit van de mobiliteitshub. Hiermee wordt in alle etmaalperioden voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied, de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid en de waarden uit het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden uit het Bkl. Ook wordt voldaan aan de richtwaarden voor gemengd gebied.

Inrichtingsgebonden verkeer

Het equivalente geluidsniveaus vanwege inrichtingsgebonden verkeer bedraagt bij de nieuwe woningen ten hoogste 43 dB(A) in de dagperiode, 38 dB(A) in de avondperiode en 34 dB(A) in de nachtperiode. Hiermee wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarden voor indirecte hinder.

Andere geluidgevoelige functies in de omgeving van het plan: Westelijke woonblok, gerechtsgebouw en provinciehuis

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de activiteiten binnen het oostelijke woonblok zijn berekend ter plaatse van de andere geluidgevoelige functies in de omgeving. Er

wordt voldaan aan de waarden volgens het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden volgens het Bkl.

Het geluid van stemgeluid van het terras draagt alleen relevant bij op de noordgevel in het midden van het gerechtsgebouw (recht tegenover het terras). Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau inclusief stemgeluid bedraagt hier ten hoogste 46 dB(A)-etmaalwaarde.

Er wordt voldaan aan de waarden volgens het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden volgens het Bkl. Er wordt ook voldaan aan de ambitiewaarde van 50 dB(A) volgens het gemeentelijk geluidbeleid.

Maximale geluidniveaus

De maximale geluidniveaus voldoen aan de geluidvoorschriften volgens het Omgevingsplan Zwolle, de standaardwaarden volgens het Bkl en de richtwaarden voor een gemengd gebied.

Inrichtingsgebonden verkeer

Het equivalente geluidsniveaus vanwege inrichtingsgebonden verkeer bedraagt ten hoogste 50 dB(A)-etmaalwaarde. Dit betreft de oostgevel van het gerechtsgebouw, op korte afstand van de inrit van de Mobiliteitshub. Hiermee wordt overal in alle etmaalperioden voldaan aan de voorkeursgrenswaarden voor indirecte hinder.

1

INLEIDING

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 bestaat uit een westelijk woonblok en een oostelijk woonblok. Het westelijke woonblok (naast de school) is gerealiseerd, in aanbouw en/of vergund. Voorliggend onderzoek heeft betrekking op de activiteiten binnen het oostelijke woonblok en de activiteiten vanwege de mobiliteitshub, gelegen tussen het oostelijke woonblok en het provinciehuis.

Het oostelijke woonblok moet nog gerealiseerd worden (alleen voor gebouw M is inmiddels vergunning verleend). Binnen dit woonblok worden woningen, een parkeergarage gerealiseerd (maximaal 80 parkeerplaatsen) en andere faciliteiten gerealiseerd. De gebiedsontwikkeling (502 woningen, 2.251 m² aan voorzieningen) is op grond van het geldende bestemmingsplan al toegestaan. De ontwikkeling wordt uitgebreid naar in totaal 603 woningen. Hiervoor dient het akoestisch onderzoek te worden geactualiseerd. Omdat de voorzieningen al mogelijk zijn binnen het bestemmingsplan gelden hiervoor de geluidregels van het Omgevingsplan Zwolle.

Ten zuidwesten van het plan Weezenlanden-Noord wordt ook een Mobiliteitshub met openbare functie gerealiseerd. Dit betreft een ondergrondse parkeergarage bestaande uit maximaal 3 bouwlagen met een capaciteit van maximaal 600 parkeerplaatsen. Daarnaast worden bijbehorende activiteiten (totaal maximaal 800 m²), zoals deelmobiliteit, fietsreparatie, pakketkluizen, ontmoetingsplekken, verblijfsruimten en gemakswinkels (maximaal 150 m²) gerealiseerd. In het huidige plan is ook de realisatie van een kinderdagverblijf toegestaan.

De woonfuncties binnen het omgevingsplan Weezenlanden-Noord en omliggende woonfuncties dienen beschermd te worden tegen geluid afkomstig vanwege deze nieuwe activiteiten. Dit betreft de woonfuncties binnen het westelijke woonblok en de woonfuncties binnen het oostelijke woonblok. In de directe nabijheid van het oostelijke woonblok bevinden zich het gerechtsgebouw (ten zuidwesten) en het provinciehuis (ten zuidoosten). De gebouwen hebben volgens het Omgevingsplan een dubbelfunctie 'maatschappelijk' en 'wonen'. Deze gebouwen dienen ook beschermd te worden.

Doel van het onderzoek is om het optredende geluid afkomstig van de activiteiten binnen het oostelijke woonblok en vanwege de mobiliteitshub te bepalen op de omliggende nieuwe woningen en bestaande woonfuncties te bepalen. Dit geluid worden getoetst aan de richtwaarde voor 'een evenwichtige toedeling van functies aan locaties', het gemeentelijk geluidsbeleid en de instructieregels in hoofdstuk 5 van het 'Besluit kwaliteit leefomgeving' (Bkl).

2

GELUIDNORMEN

2.1

Beoordeling in het kader van het omgevingsplan

Omdat de voorzieningen al mogelijk zijn binnen het bestemmingsplan gelden hiervoor de geluidregels van het Omgevingsplan Zwolle.

De gemeente Zwolle heeft een omgevingsplan vastgesteld. De regels voor geluid van activiteiten zijn opgenomen in artikel 22.63 van het omgevingsplan.

De geluidvoorschriften voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus volgens het Omgevingsplan zijn samengevat in de volgende tabel.

Tabel 1 Geluidvoorschriften voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus volgens het Omgevingsplan.

Beoordelingspunt	Waarde voor geluid [dB(A)]		
	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35	30	25
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55	50	45

Volgens artikel 22.70 worden de volgende geluidbronnen buiten beschouwing gelaten (alleen de voor dit onderzoek relevante geluidbronnen worden genoemd):

- het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
- het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang;

Volgens artikel 22.45 van het omgevingsplan kunnen maatwerkvoorschriften opgesteld worden. Hierbij zijn de instructieregels in paragraaf 5.1.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) van toepassing.

De standaardwaarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus zijn samengevat in de volgende tabel.

Tabel 2 Standaardwaarden voor geluid activiteiten Besluit kwaliteit leefomgeving

Beoordelingspunt	Waarde voor geluid [dB(A)]		
	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
<i>In geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen</i>			
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$	35	30	25
Maximaal geluidniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	-	55	55
Maximaal geluidniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door	-	45	45

Beoordelingspunt	Waarde voor geluid [dB(A)]		
	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
andere piekgeluiden			

Een omgevingsplan kan, gelet op de aard of locatie van de activiteit of cumulatie, andere waarden bevatten dan de standaardwaarden. Deze mogen alleen hoger zijn als dit in een geluidgevoelig gebouw niet leidt tot een overschrijding van de waarden die gelden voor in- en aanpandige woningen.

2.2 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Het betreft hier nieuwe activiteiten nabij nieuwe woningen, waarbij afgewogen dient te worden of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Daarom worden ook de geluidbronnen, die volgens het Bkl niet hoeven te worden beschouwd, meegenomen in het bepalen van het geluid en de beoordeling hiervan. Concreet gaat het hierbij om piekgeluiden die op kunnen treden als van laad- en losactiviteiten, het stemgeluid van kinderen op de buitenspeelplaats van het kinderdagverblijf en het stemgeluid van de bezoekers op het terras.

De locatie is gelegen in een omgeving die is te beschouwen als een 'gemengd gebied'. Daarom zal in eerste instantie getoetst worden aan 50 dB(A) (etmaalwaarde) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en 70 dB(A) voor de maximale geluidniveaus. Deze niveaus sluiten aan bij de waarden uit de instructieregels van het Bkl.

2.3 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Zwolle heeft geluidbeleid voor bedrijven opgenomen in het document 'Een helder geluid, Nota Industriegeluid Zwolle', van 11 juni 2007 opgesteld door Oranjewoud. In dit beleid zijn ambitiewaarde en basiswaarde voor verschillende gebiedstyperingen opgenomen. Het plangebied ligt in het gebiedstype 'centrum stedelijk'. Voor dit gebiedstype geldt een ambitiewaarde 50 dB(A) en een basiswaarde (oftewel bovengrens) van 55 dB(A). De ambitiewaarde komt overeen met de instructieregels van het Bkl en de richtwaarde voor gemengd gebied. De gemeente Zwolle staat overschrijding tot de basiswaarde toe, wanneer kan worden aangetoond dat maatregelen om aan de ambitiewaarde te kunnen voldoen, onvoldoende doeltreffend zijn. Indien hiervan gebruik gemaakt wordt, zullen door de gemeente maatwerkvoorschriften voor geluid in een maatwerkbesluit moeten worden opgesteld.

2.4 Indirecte hinder, verkeer van en naar de parkeergarage en bevoorrading

Indirecte hinder vanwege het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg, van en naar het bedrijf), wordt beoordeeld volgens de circulaire "Beoordeling geluidshinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer".

Volgens deze circulaire dienen de akoestisch herkenbare geluidsniveaus veroorzaakt door wegverkeersbewegingen van en naar het bedrijf separaat van de geluidsniveaus vanwege het bedrijf zelf te worden berekend. Hierbij wordt uitsluitend een maximum gesteld aan de gemiddelde geluidsniveaus in een etmaal. Bij vergunningverlening kan worden uitgegaan van de voorkeursgrenswaarde van $L_{Aeq}=50$ dB(A) etmaalwaarde en een maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. Indien een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde niet kan worden voorkomen kan, mits gemotiveerd, een ontheffing worden overwogen tot de maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde.

3

UITGANGSPUNTEN

3.1

Gehanteerde onderzoeksgegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens:

- 'Haalbaarheidsonderzoek Mobiliteitshub Weezenlanden-Noord aan de oostzijde van de binnenstad' van 5 juni 2023;
- Notitie 'Verkeersonderzoek Mobiliteitshub Weezenlanden, actualisatie', en kenmerk NO01-D01-31092243-sws2, definitief/01, d.d. 14 juli 2025;
- Memo scopewijziging hub WZN – impact mobiliteit, d.d. 19-4-2024;
- Correspondentie en gevoerd overleg met BJZ.nu.

3.2

Beschrijving van het voorgenomen plan

3.2.1

Nieuwe woongebouwen en parkeergarage

In de volgende figuur is een kaart met het oostelijke woonblok (bouwvlakken, bouwhoogtes, aantal woningen, parkeergarage) weergegeven. De bouwhoogte van gebouw M is overigens niet 23 meter (zoals op de kaart staat) maar 24 meter.



Figuur 1 Kaart met het oostelijke woonblok

In het woonblok aan de oostzijde wordt een parkeergarage gerealiseerd voor het parkeren van voertuigen van de bewoners van de woningen binnen dit woonblok. De in- en uitrit bevindt zich aan de westzijde van gebouw K, aan de zijde van de Schuurmanstraat. Dit betreft 350 voertuigbewegingen van/naar de parkeergarage.

De voertuigbewegingen van en naar de parkeergarage van het westelijke woonblok, met in- en uitrit aan de Wiecherinkstraat, zijn voor de woningen van het plan aan de oostzijde akoestisch niet herkenbaar ten opzichte van het overige verkeer. Deze zijn daarom in dit onderzoek verder buiten beschouwing gelaten.

3.2.2

Faciliteiten en voorzieningen in de plinten

In de plinten bij meerdere appartementengebouwen zijn ook andere functies toegestaan. Dit betreft onder meer: detailhandel, horeca in de vorm van het verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, seats to meet, sociaal-medische voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de dagopvang van kinderen en een sportschool, met een maximum vloeroppervlak van gezamenlijk 2.251 m². Daarbinnen is maximaal 65 m² aan detailhandel, 300 m² aan horeca, 375 m² aan seats to meet en 800 m² aan sportschool toegestaan.




Figuur 2 Kaart met plekken waar deze gemengde functies worden toegestaan (in de plint).

Voor de luchtbehandeling en koeling van de faciliteiten en voorzieningen zullen meerdere installaties geplaatst worden. Deze worden naar verwachting voornamelijk in pandig geplaatst met aanzuigopeningen in de gevel en uitblaasopeningen in het dak. De invulling van de installaties is nog niet bekend. In de volgende figuur is de ligging van mogelijke aanzuig- en afblaasopeningen op begane grondniveau weergegeven.

Verder is rekening gehouden met de volgende bronnen op het dak:

- Één (aparte) bron voor condensor supermarkt op dak gebouw K;
- Twee bronnen voor centrale afblaas en overige installaties op dak gebouw K;
- Twee bronnen voor centrale afblaas en overige installaties op dak gebouw L;
- Vier bronnen voor centrale afblaas en overige installaties op dak gebouw G;
- Twee bronnen voor centrale afblaas en overige installaties op dak gebouw J.

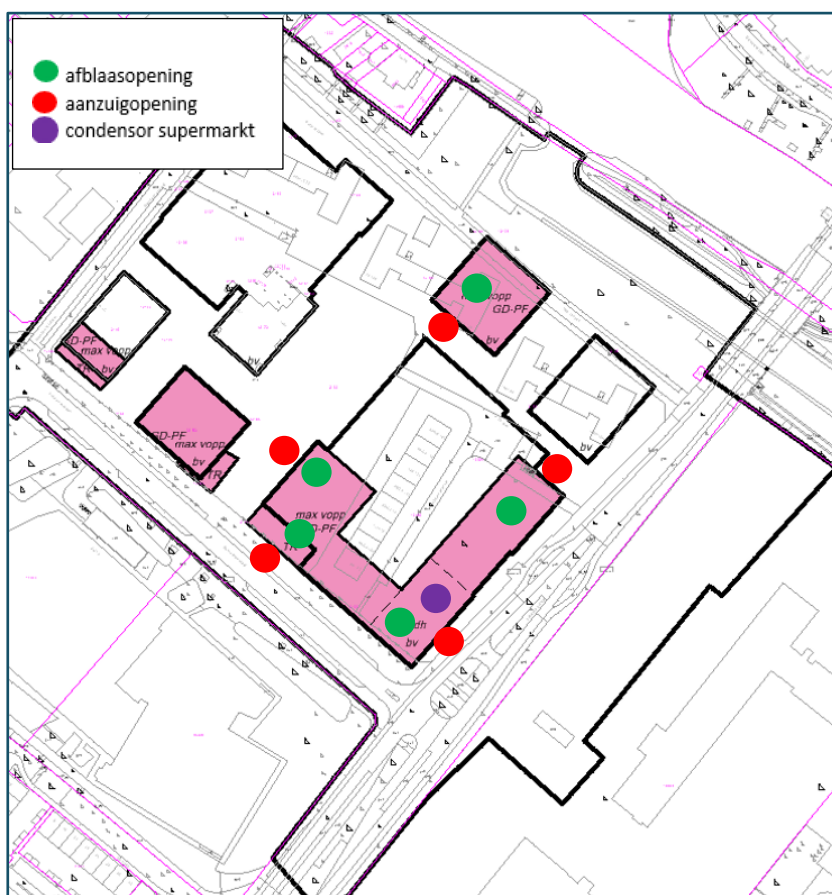

Figuur 3 Gehanteerde locaties aanzuig- en afblaasopeningen


Door middel van terugrekening wordt bepaald wat het toelaatbare bronvermogen van een de diverse bronnen mag zijn om in de nachtperiode te kunnen voldoen aan de geluidwaarden volgens het omgevingsplan voor de nachtperiode. Hiermee wordt aangetoond onder welke voorwaarden het plan wat betreft de installaties inpasbaar gemaakt kan worden. Bij het verdere ontwerp dient hier rekening mee gehouden te worden. Zo nodig dient in een later stadium aangetoond te worden dat met het gekozen ontwerp voldaan wordt, zeker wanneer posities van aanzuigopeningen, uitblaas en dergelijke wijzigen.

3.2.3

Horeca met terras

Binnen het omgevingsplan kunnen horecagelegenheden met en zonder terrassen worden gerealiseerd. Vooralsnog is aangenomen dat in de horecagelegenheden alleen achtergrondmuziek aanwezig is, waardoor muziekgeluid naar de omgeving niet relevant is.

Binnen het westelijke woonblok zijn 2 posities voor een terras aangewezen en 1 positie binnen het oostelijke woonblok. In dit onderzoek wordt alleen het geluid vanwege het terras in oostelijke woonblok beschouwd. Deze bevindt zich aan de voorzijde van gebouw G.

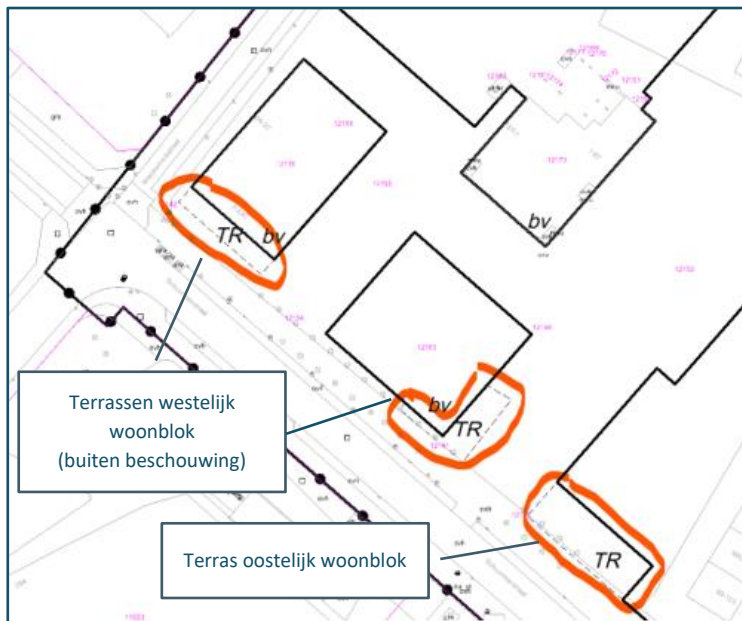

Figuur 4 Kaart met plekken waar terras wordt toegestaan.

Aangenomen is dat het gebruik van muziek op het terras niet is toegestaan. In dit onderzoek is rekening gehouden met een terras met 16 zitplaatsen (4 tafeltjes).

Openingstijden

Aangenomen is dat de horecagelegenheden zijn geopend van 08.00 tot 23.00 uur. Verder wordt per terras voor een reguliere dag rekening gehouden met een bezettingsgraad van gemiddeld 50% in de dagperiode (08.00 en 19.00 uur). Voor de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur) wordt rekening gehouden met een bezettingsgraad van 80%.

Stemgeluid

In dit onderzoek is als uitgangspunt gehanteerd dat de bezoekers met een normale stem spreken (bronsterkte 65 dB(A)). Van de aanwezige bezoekers wordt verondersteld dat 50% continu spreekt. De overige 50% van de tijd wordt er gegeten of gedronken en/of geluisterd naar een ander persoon. Dit betekent dat op het terras 1 en 2 is gerekend met 8 sprekende bezoekers gedurende 5,5 uur in de dagperiode en 3,2 uur in de avondperiode. Voor het bepalen van de maximale geluidsniveaus wordt uitgegaan van normaal roepen (bronsterkte van 86 dB(A)).

3.2.4

Laden en lossen

Binnen het plan kunnen laad- en losactiviteiten voor horeca, detailhandel en een to-go supermarkt relevant zijn. Aan- en afvoer is mogelijk op de hoek van de Luttenbergstraat met de Schuurmanstraat. In de volgende figuur is de aangewezen laad-/loslocatie weergegeven.



Figuur 5 Kaart met plek waar laden en lossen gaat plaatsvinden.

Het laden en lossen vindt alleen in dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur plaats.

Er worden twee mogelijke rijroutes beschouwd:

- Vanuit en in de richting van de Luttenbergstraat;
- Vanuit en in de richting van de Schuurmanstraat.

Voor beide routes is het volgende aantal voertuigen voor aan- en afvoer op de maatgevende dag gehanteerd:

- 2 vrachtwagens;
- 2 bestelwagens.

Aangenomen is dat er gebruik gemaakt kan worden van rolcontainers, waarbij de rolcontainers effectief 10 minuten per locatie buiten rijden.

Er komt geen formele kiss and ride plek. De verwachting is dat de laad- en los plaats aan de Luttenbergstraat hiervoor wordt gebruikt. Er wordt uitgegaan van 95 voertuigbewegingen van personenauto's die gebruik maken van deze Kiss & Ride mogelijkheid.


3.2.5

Kinderdagverblijf

Op de begane grond van gebouw L wordt mogelijk een kinderdagverblijf gerealiseerd. De buitenspeelplaats bevindt zich aan de zuidoostzijde van het gebouw.

Voor het KDV zijn de uitgangspunten gehanteerd:

- Bij het KDV worden geen parkeerplaatsen gemaakt. Auto's zullen in de mobiliteitshub parkeren. Er wordt geen extra autoverkeer verwacht;
- Locatie buitenspeelplaats: Zie onderstaande figuur met blauw gemarkeerd gebied ten oosten van gebouw L;
- Maximaal 80 kinderen, leeftijd 0-4 jaar.
- Voor de duur van buitenspelen en verblijven zijn aannames gedaan op basis van Alcedo-expertise voor gelijkwaardige activiteiten;
- Vanwege de leeftijd 0 tot 4 jaar worden geen hoge speeltoestellen verwacht. Er is een gerekend met een maximale hoogte van 1,5 meter ter opzichte van het maaiveld;
- Er is uitgegaan van een open terreinafscheiding. Geen schuttingen of andere geluidswerende voorzieningen omdat het terrein in een parkgebied ligt.

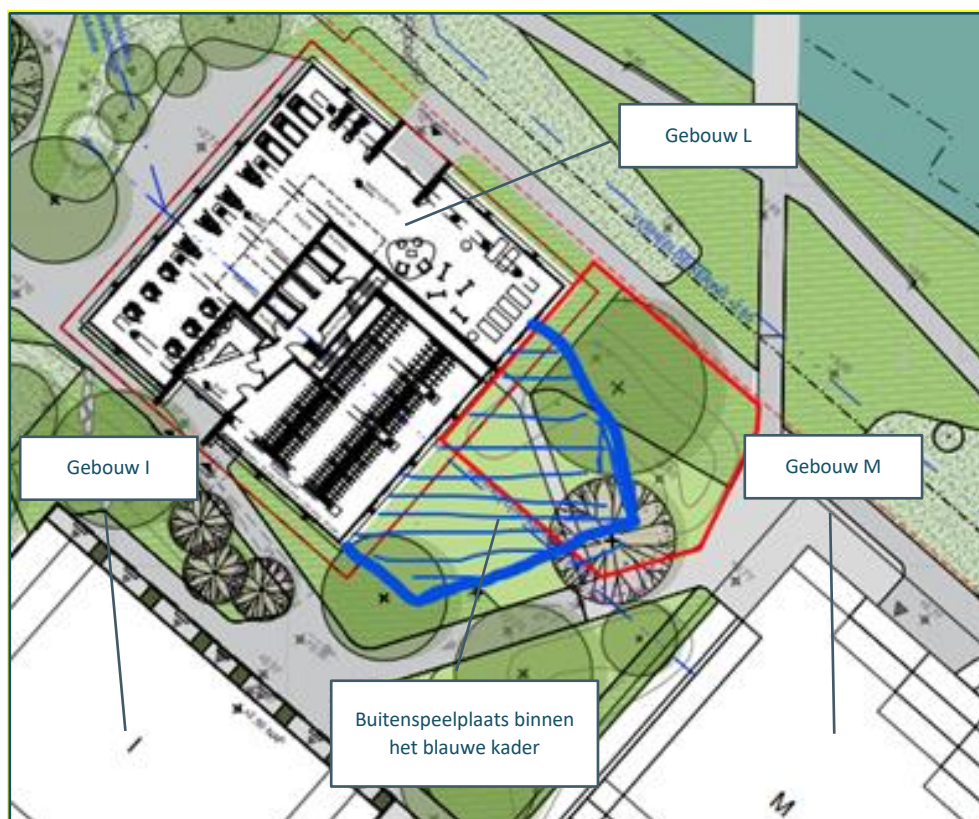

Figuur 6 Kaart met plek waar laden en lossen gaat plaatsvinden.

De maatgevende geluidbron is het stemgeluid van de buitenspelende kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

In het kinderdagverblijf worden maximaal 80 kinderen in meerdere groepen opgevangen. De dagopvang betreft de kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De groepen zijn evenwichtig voor wat betreft de leeftijd en het aantal. Voor het gebruik van de buitenspeelplaats door de kinderen van het kinderdagverblijf wordt alleen het buitenspelen van de kinderen van de dreumes -groepen (leeftijd 2 tot 4 jaar) relevant geacht. Het buiten verblijven van de kinderen van de babygroepen (leeftijd 0-2 jaar) wordt buiten beschouwing gelaten. Aangenomen is dat de helft van het totale aantal van 80 kinderen zich in de leeftijdsgroep 2 tot 4 jaar bevindt (40 kinderen).

Op een mooie dag wordt er per kind gemiddeld gedurende 2,5 uur buiten gespeeld. Het kan dus ook voorkomen dat het ene kind 4 uur buiten speelt en het andere kind 1 uur.


De gemiddelde bronsterkte van een spelend kind van het KDV bedraagt 76 dB(A). De maximale bronsterkte is 107 dB(A) voor een spelend kind. Deze bronsterkte is gebaseerd op praktijkmetingen bij een peuterspeelzaal elders. Deze bronsterkte komen overeen met de publicatie van Martin Tennekes in het tijdschrift 'Journaal Geluid' van december 2009, nr. 10. JG 2009. Hier wordt voor een speelplaats kinderdagverblijf uitgegaan van een gemiddelde bronsterkte per kind van 73-77 dB(A). Voor de maximale bronsterkte per kind wordt uitgegaan van 95-110 dB(A) voor een speelplaats kinderdagverblijf.

De gemiddelde lengte van een kind van 4 jaar bedraagt 1,04 meter. De mond (geluidsbron) bevindt zich circa 10 tot 15 cm lager dan de kruin van het hoofd. Als bronhoogte voor de spelende kinderen op de buitenspeelplaats een hoogte van 0,9 meter gehanteerd. Het is mogelijk dat kinderen zich op verhogingen bevinden, hierbij zou gedacht kunnen worden aan speeltoestellen of verhogingen in het terrein oppervlak. Dit kan van invloed zijn op de benodigde schermhoogte van de geluidsafschermdende terreinafscheiding. De bronhoogte van de geluidsbronnen voor het maximale geluidsniveau (schreeuwen van kinderen) bedraagt 2,4 meter op een aantal posities op de buitenspeelplaats.

3.2.6

Mobiliteitshub

Binnen het plan Weezenlanden-Noord wordt ook een mobiliteitshub met openbare functie gerealiseerd. Dit betreft een ondergrondse parkeergarage bestaande uit maximaal 3 bouwlagen met een capaciteit van maximaal 600 parkeerplaatsen. Daarnaast worden bijbehorende activiteiten (totaal maximaal 800 m²), zoals deelmobiliteit, fietsreparatie, pakketkluisen, ontmoetingsplekken, verblijfsruimten en gemakswinkels (maximaal 150 m²) gerealiseerd.

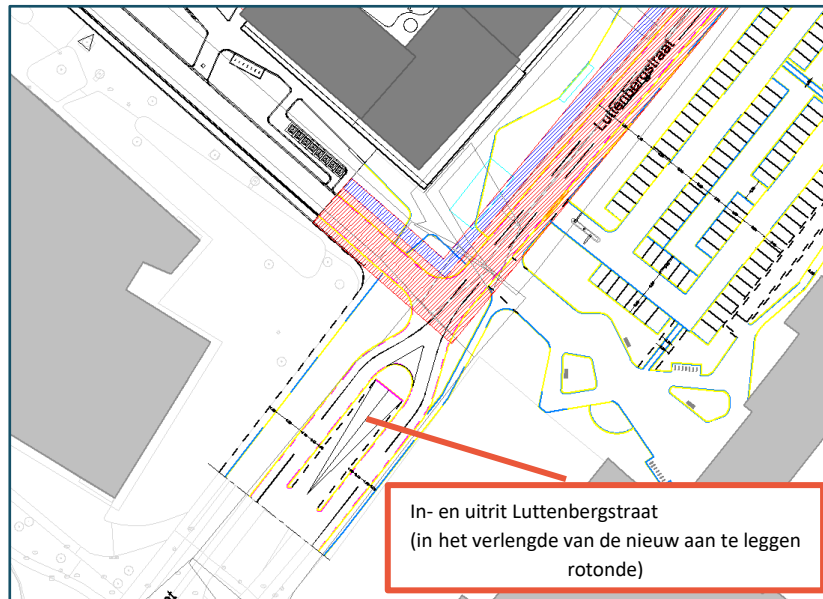

Figuur 7 Locatie in/uitrit mobiliteitshub


De in- en uitrit van de mobiliteitshub bevindt zich in het midden van de Luttenbergstraat, ter hoogte van het gerechtsgebouw.

De mobiliteitshub is 24 uur per dag geopend. Volgens het verkeersonderzoek is de prognose dat circa 2.750 voertuigbewegingen ontsluiten via de aansluiting van de mobiliteitshub na de rotonde op de Luttenbergstraat.

3.2.7

Verkeersstromen

In dit onderzoek is als uitgangspunt genomen dat 75% van de voertuigbewegingen in de dagperiode (07:00-19:00 uur) plaatsvindt, 15% in de avondperiode (19:00-23:00 uur) en 10% in de nachtperiode. In de volgende figuur zijn de gehanteerde rijroutes weergegeven. In de tabel is per route het aantal bewegingen weergegeven.

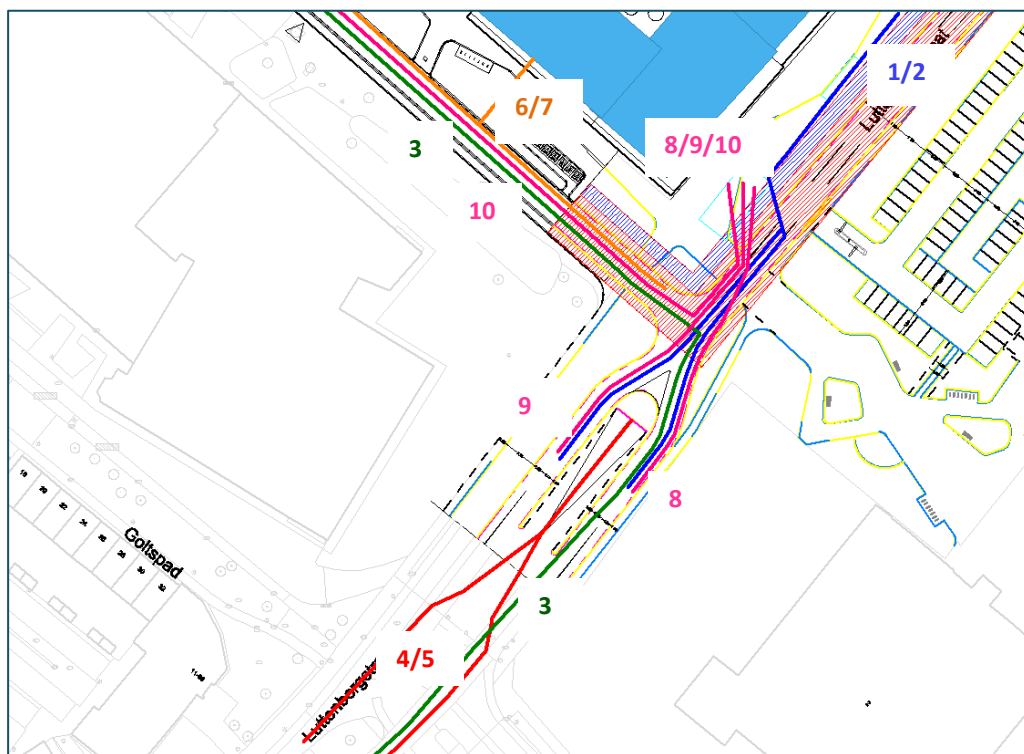

Figuur 8 Ligging rijroutes

Tabel 3 Verkeersgegevens voertuigen

Geluidsbron		Aantallen per etmaalperiode		
routenr.	omschrijving	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
3	Personenauto's Kiss & Ride	71	14	10
4	Aankomst personenauto's Mobiliteitshub, middenvak Luttenbergstraat	1.031	206	138
5	Vertrek personenauto's Mobiliteitshub, middenvak Luttenbergstraat	1.031	206	138
6	Aankomst personenauto's Parkeergarage Oost	131	26	18
7	Vertrek personenauto's Parkeergarage Oost	131	26	18
8	Bestelwagens en vrachtwagens laden en lossen richting Luttenbergstraat komen	2+2	-	-
9	Bestelwagens en vrachtwagens laden en lossen richting Luttenbergstraat gaan	2+2	-	-
10	Bestelwagens en vrachtwagens laden en lossen richting Schuurmanstraat komen en gaan	4+4	-	-

3.3 Samenvatting van geluidsbronnen

In de volgende tabellen zijn bovengenoemde geluidsbronnen samengevat.

Uitpandige stationaire installaties en activiteiten

Tabel 4 Uitpandige stationaire installaties en activiteiten

Geluidsbron	Bronsterkte Lw	Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]
-------------	----------------	---------------------------------------

		[dB(A)]		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
		L _{Aeq}	L _{Amax}			
T1	Stemgeluid terras 1, 8 sprekende bezoekers	65 + 9 ¹⁾	-	5,5	3,2	--
002a t/m 002e	L _{Amax} stemgeluid	-	86	Ja	Ja	--
B1	Stemgeluid 40 spelende kinderen ⁶⁾	76+16 ⁵⁾	-	2,5	--	--
501-511 ⁵⁾	L _{Amax} stemgeluid spelend kind	-	107	ja	--	--
101	Aanzuigrooster gebouw J, oostgevel	50 ²⁾	60	12	4	8
102	Aanzuigrooster gebouw G, noordgevel	50 ²⁾	60	12	4	8
103	Aanzuigrooster gebouw K1, oostgevel	50 ²⁾	60	12	4	8
104	Aanzuigrooster gebouw G, zuidgevel	50 ²⁾	60	12	4	8
105	Aanzuigrooster gebouw L, westgevel	50 ²⁾	60	12	4	8
111	Centrale afblaas en overige installaties op dak J	70 ²⁾	90	12	4	8
112	Centrale afblaas en overige installaties op dak G	70 ²⁾	90	12	4	8
113	Centrale afblaas en overige installaties op dak K, totaal	70 ²⁾	90	12	4	8
114	Centrale afblaas en overige installaties op dak G, totaal	70 ²⁾	90	12	4	8
115	Centrale afblaas en overige installaties op dak L, totaal	70 ²⁾	90	12	4	8
121	Condensor supermarkt gebouw K	70 ²⁾	80	12	4	8
301a-d	Laden en lossen detailhandel, per bron	88 ³⁾	102-108 ³⁾	0,04 ⁴⁾	-	-

¹⁾ De gehanteerde bronsterktes zijn gecorrigeerd voor het aantal sprekende terrasbezoekers. De bronsterkte is verhoogd met $10 \cdot \log(N)$, waarbij N het aantal sprekende terrasbezoekers is;

²⁾ Door middel van terug rekening is bepaald wat de maximaal toelaatbare bronsterkte is voor de installatie om te voldoen aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit voor de nachtperiode. Bij het verdere ontwerp dient hier rekening mee te worden gehouden;

³⁾ Gebaseerd op metingen elders. Wat betreft de maximale geluidsniveaus geldt de bronsterkte van 102 dB(A) voor het rijden van lege rolcontainers over klinkers en van 108 dB(A) voor het rijden/stoten van rolcontainers in de vrachtwagen.

⁴⁾ De effectieve tijd van 10 minuten is verdeeld over 4 verschillende bronnen;

⁵⁾ De gehanteerde bronsterkte is gecorrigeerd voor het aantal kinderen per bron. De bronsterkte 76 dB(A) is verhoogd met $10 \cdot \log(n)$, waarbij n het aantal kinderen per bron is;

⁶⁾ Voor de kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar is een bronhoogte van 0,9 meter gehanteerd;

⁷⁾ Voor de geluidbronnen 506-507 is een bronhoogte van 2,4 meter gehanteerd in verband met mogelijke terrein verhogingen of speeltoestellen.

Mobiele bronnen

De personenauto's die via het talud de parkeergarage en de mobiliteitshub in- en uitrijden zijn beschouwd als directe hinder. De gemiddelde rijdsnelheid bedraagt 15 km/uur.

Tabel 5 Mobiele bronnen

Geluidsbron		Bronsterkte Lw [dB(A)]		Aantal voertuigbewegingen per etmaalperiode		
		L _{Aeq}	L _{Amax}	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
M4	Vertrek personenauto's Mobiliteitshub	87	93	1.031	206	138
M5	Aankomst personenauto's Mobiliteitshub	87	93	1.031	206	138
M6	Aankomst personenauto's Parkeergarage Oost	87	93	131	26	18
M7	Vertrek personenauto's Parkeergarage Oost	87	93	131	26	18

Inrichtingsgebonden verkeer

Ten aanzien van het inrichtingsgebonden verkeer worden de volgende verkeersstromen onderscheiden:

- De bestelwagens en vrachtwagens voor de bevoorrading van horeca, detailhandel en to-go supermarkt, vanuit en naar de Schuurmanstraat naar de laad- en loslocatie aan de oostzijde van gebouw K;
- De bestelwagens en vrachtwagens voor de bevoorrading van horeca, detailhandel en to-go supermarkt, vanuit en naar de Luttenbergstraat naar de laad- en loslocatie aan de oostzijde van gebouw K;
- De personenauto's naar de mobiliteitshub rijden over de Luttenbergstraat naar de inrit van de mobiliteitshub na de rotonde in de Luttenbergstraat;
- De personenauto's die vertrekken van de mobiliteitshub rijden via de in- en uitrit van de mobiliteitshub de Luttenbergstraat op;
- De personenauto's naar de parkeergarage van plangebied oost rijden vanaf de Luttenbergstraat over de Schuurmansstraat naar de inrit van de parkeergarage aan de oostzijde van gebouw K;
- De personenauto's die vertrekken van de parkeergarage van plangebied oost rijden via de in- en uitrit van de parkeergarage aan de westzijde van gebouw K de Schuurmanstraat op richting de Luttenbergstraat;
- De personenauto's van de Kiss&Ride voorziening rijden over de Schuurmanstraat in en uit de richting van de Luttenbergstraat.

Voor de bestelwagens en vrachtwagens is een gemiddelde snelheid van 20 km/uur gehanteerd. Voor de personenauto's is 30 km/uur gehanteerd. De gehanteerde bronsterktes zijn gebaseerd op metingen elders.

Tabel 6 Inrichtingsgebonden verkeer

Geluidsbron		Bronsterkte (L _w) [dB(A)]	Aantal voertuigbewegingen per etmaalperiode		
route nr.	omschrijving		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
		L _{Aeq}			
301a	Bestelwagens laden en lossen richting Luttenbergstraat - aankomst	95	4	--	--
301b	Bestelwagens laden en lossen richting Luttenbergstraat - vertrek	95	4	--	--
302a	Vrachtwagens laden en lossen richting Luttenbergstraat - aankomst	102	4	--	--
302b	Vrachtwagens laden en lossen richting Luttenbergstraat - vertrek	102	4	--	--
303	Bestelwagens laden en lossen richting Schuurmanstraat – aankomst en vertrek	95	4	--	--
304	Vrachtwagens laden en lossen richting Schuurmanstraat – aankomst en vertrek	102	4	--	--
Route 3	Personenauto's Kiss & Ride	90	71	14	10
Route 4	Aankomst personenauto's Mobiliteitshub	90	1.031	206	138
Route 5	Vertrek personenauto's Mobiliteitshub	90	1.031	206	138
Route 6	Personenauto's P-kelder Oost ri Schuurmanstr.	90	131	26	18
Route 7	Personenauto's P-kelder Oost ri Luttenbergstr.	90	131	26	18

4

RESULTATEN EN BEOORDELING


4.1

Gehanteerde rekenmethode


Met overdrachtsberekeningen is het optredende geluid ter plaatse van de planlocatie bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met een rekenmodel volgens methode II uit de “Meet- en rekenmethode geluid industrie” (bijlage IVh Omgevingsregeling). In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken en gebouwen opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. In de berekeningen zijn bodemgebieden met een harde bodem opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen is verondersteld dat de bodem overwegend hard is (bodemfactor 0,2). De rekenhoogte bedraagt 2,0 meter boven iedere verdiepingvloer. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen.

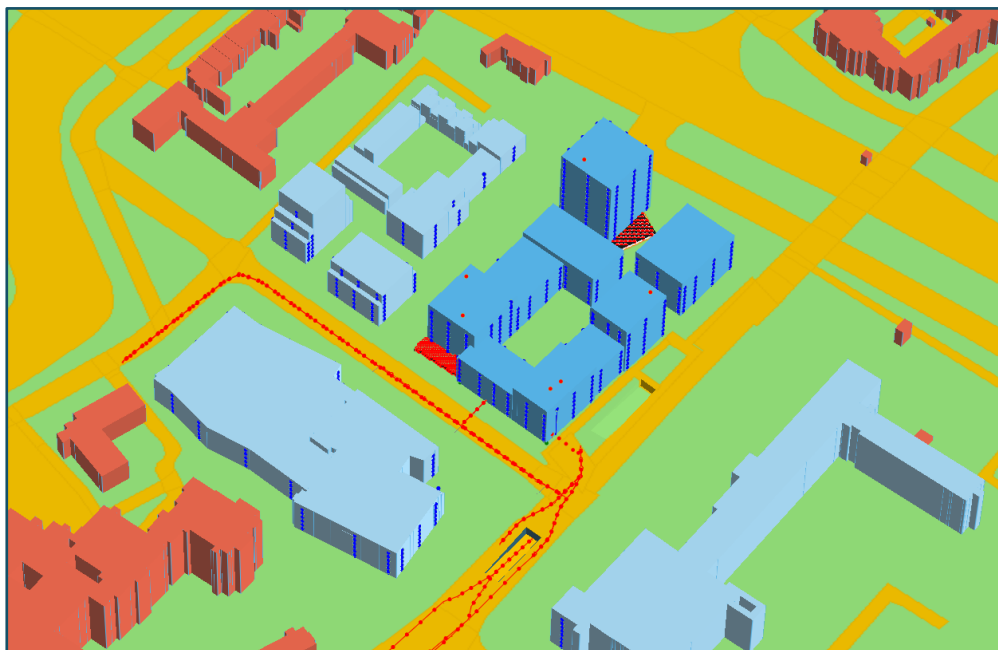

Figuur 9 Impressie rekenmodel – zijde Luttenbergstraat

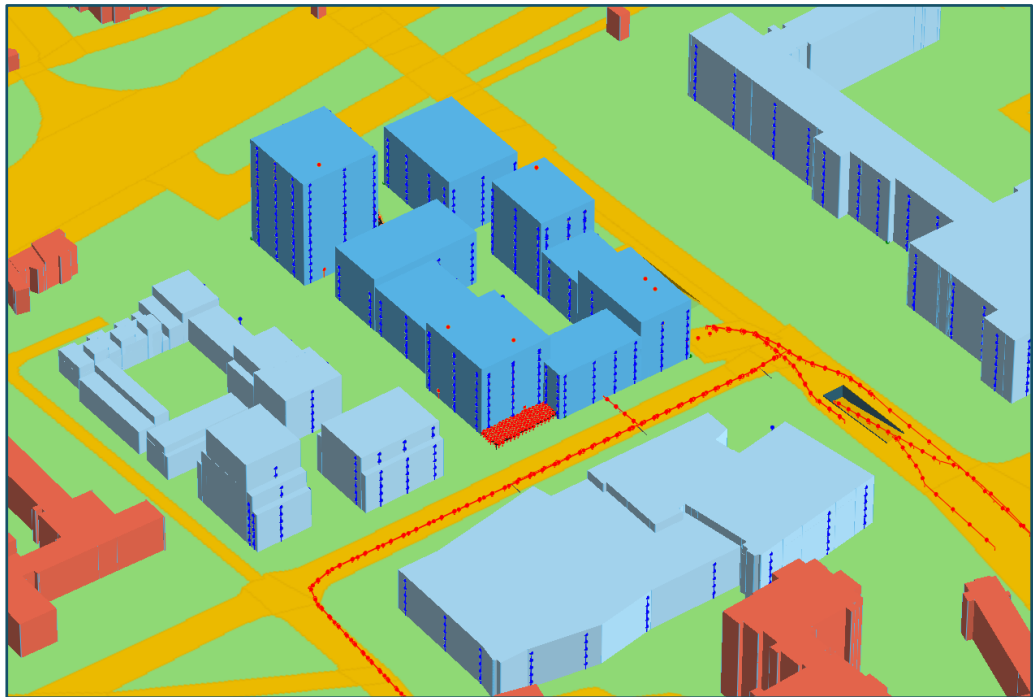

Figuur 10 Impressie rekenmodel – zijde Schuurmanstraat

In bijlage 1 zijn de figuren van het rekenmodel met posities van geluidsbronnen en rekenpunten en andere relevante modeleigenschappen opgenomen. De invoergegevens zijn in bijlage 2 opgenomen.

4.2 Weezenlanden-Noord, woonblok oost, resultaten geluid afkomstig van het plan

4.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Onderstaand worden de berekeningsresultaten samengevat en besproken. De berekeningsresultaten op alle beoordelingspunten en deelbijdragen van de individuele geluidsbronnen op de maatgevende punten zijn opgenomen in bijlage 3. In de volgende tabel zijn de maatgevende berekeningsresultaten samengevat.



Tabel 7 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus maatgevende gevels

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L _{Aeq,LT}) [dB(A)]					
Nr.	Omschrijving	Bkl			ETFAL		
		Exclusief Stemgeluid			Inclusief stemgeluid		
		dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	30	30	30	47	50	30
K2i_A	gebouw K2 westgevel	45	43	38	45	43	38
K1d_A	Gebouw K2 zuidgevel	44	30	27	44	31	27
g1b_A	gebouw G westgevel	34	33	33	47	49	33
L1a_B	gebouw L zuidgevel	18	17	17	56	17	17
L1a_C	gebouw L zuidgevel	19	18	18	54	18	18
L1b_B	gebouw L zuidgevel	16	15	15	57	17	16
L1b_C	gebouw L zuidgevel	17	17	16	55	19	18
M1h_B	Gebouw M noordgevel	19	19	18	50	15	15
M1h_C	Gebouw M noordgevel	16	15	15	50	16	16
M1i_B	Gebouw M noordgevel	17	16	16	52	16	16
M1i_C	Gebouw M noordgevel	17	16	16	51	17	17
M1i_D	Gebouw M noordgevel	17	17	17	51	18	18
M1j_B	Gebouw M noordgevel	18	18	18	50	17	16
M1j_C	Gebouw M noordgevel	18	17	16	50	18	17
M1j_D	Gebouw M noordgevel	19	18	17	50	19	18
I1e_B	gebouw I oostgevel	20	19	18	50	20	20
I1e_C	gebouw I oostgevel	20	20	20	50	20	20
I1e_D	gebouw I oostgevel	20	20	20	49	20	20
	Overschrijdt grenswaarde/basiswaarde						
	Overschrijdt richtwaarde/ambitiwaarde en het Omgevingsplan Zwolle/standaardwaarde Bkl, voldoet wel aan grenswaarde/ basiswaarde						
	Voldoet aan het Omgevingsplan Zwolle/standaardwaarde Bkl, en richtwaarde/ambitiwaarde						

Toetsing Omgevingsplan gemeente Zwolle/Bkl

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau exclusief stemgeluid bedraagt ten hoogste 45 dB(A) in de dagperiode, 43 dB(A) in de avondperiode en 38 dB(A) in de nachtperiode. Dit is berekend op de westgevel van gebouw K2. Hiermee wordt overal binnen het oostelijk woonblok voldaan aan de waarden volgens het Omgevingsplan Zwolle.

Het geluid op de zuidgevels van gebouw K wordt voornamelijk bepaald door de personenauto's die de parkeergarage van het oostelijke woonblok in- en uitrijden.

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Gebouwen K2 en G – langtijdgemiddelde geluidniveaus inclusief stemgeluid terras

Het geluid van stemgeluid van het terras draagt alleen relevant bij op de westgevels van gebouw G en de noordgevel van gebouw K2. Het stemgeluid draagt niet relevant bij op de gevels van de overige gebouwen.

In de avondperiode bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau inclusief stemgeluid ten hoogste 50 dB(A) op de noordgevel van gebouw K2. Op de westgevel van gebouw G is dit 49 dB(A). Dit leidt tot overschrijdingen van respectievelijk 5 en 4 dB van de richtwaarde van 45 dB(A).

Het geluid van alle activiteiten inclusief stemgeluid bedraagt ten hoogste 50 dB(A)-etmaalwaarde. Hiermee wordt overal voldaan aan de ambitiewaarde 50 dB(A) volgens het gemeentelijk geluidbeleid. Het geluid van het terras is daarmee aanvaardbaar te beschouwen.

Gebouwen L, M en I, langtijdgemiddelde geluidniveaus inclusief stemgeluid buitenspeelplaats KDV

Het geluid op de gevels van de gebouwen L, M en I wordt bepaald door het stemgeluid van de spelende kinderen op de buitenspeelplaats van het kinderdagverblijf.

Het geluid van alle activiteiten inclusief stemgeluid bedraagt op gebouw L ten hoogste 57 dB(A)-etmaalwaarde. Hiermee wordt aan de zuidzijde van gebouw L op de 1^e verdieping boven het kinderdagverblijf niet voldaan aan de basiswaarde of bovengrens van 55 dB(A) volgens het gemeentelijk geluidbeleid. Op de bovenliggende bouwlagen wordt wel voldaan.

Op de noordgevel van gebouw M is dit 52 dB(A) en op de oostgevel van gebouw I is dit 50 dB(A). Het stemgeluid draagt niet relevant bij op de gevels van de overige gebouwen. Bij de gebouwen M wordt overal voldaan aan de basiswaarde of bovengrenswaarde van 55 dB(A) volgens het gemeentelijk geluidbeleid. Bij gebouw I wordt voldaan aan de ambitiewaarde van 50 dB(A).

4.2.2

Maximale geluidsniveaus

De berekeningsresultaten op alle beoordelingspunten en deelbijdragen van de individuele geluidsbronnen op de maatgevende punten zijn opgenomen in bijlage 3.

Stemgeluid terras

Het maximale geluidsniveaus als gevolg van stemgeluid afkomstig van het terras bedraagt ten hoogste 63 dB(A) in de dag- en avondperiode op de noordgevel van gebouw G. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied. In het omgevingsplan zijn geen waarden opgenomen voor het stemgeluid van personen op een onverwarmd of onoverdekt terrein. In het kader van ETFAL dient het geluid wel te worden beoordeeld.

Stemgeluid buitenspeelplaats kinderdagverblijf

Het maximale geluidsniveaus als gevolg van stemgeluid afkomstig van de buitenspeelplaats van het kinderdagverblijf bedraagt ten hoogste 84 dB(A) in de dagperiode op de zuidgevel van gebouw L. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied. Op de noordgevel van gebouw M is dit 77 dB(A) en op de oostgevel van gebouw I is dit 76 dB(A). Ook hier wordt niet voldaan aan de richtwaarde van 70 dB(A) voor een gemengd gebied. In het omgevingsplan en in het Bkl is het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang uitgezonderd van de beoordeling. In het kader van ETFAL dient het geluid wel te worden beoordeeld.

Laden en lossen

Het maximale geluidsniveau als gevolg van het laden en lossen bedraagt in de dagperiode ten hoogste 73 dB(A) op de zuidgevel van gebouw K. Hiermee wordt de richtwaarde van 70 dB(A) overschreden. Het Bkl kent geen standaard- en grenswaarden meer voor maximale geluidsniveaus in de dagperiode.

Voor de zuidgevel van gebouw K1 zijn al aanvullende gevelweringsmaatregelen nodig vanwege het geluid van gemeentewegen. De benodigde geluidwering bedraagt vanwege het geluid van de gemeentewegen 24 dB zuidgevel van gebouw K1. Bij een maximaal geluidniveau van ten hoogste 73 dB(A) en een geluidwering van 24 dB, bedraagt het binnenniveau 49 dB(A). Dit is lager dan de waarde van 55 dB(A) voor het maximale geluidniveau volgens het Bkl. Hiermee is het maximale geluidniveau op de gevel aanvaardbaar.

Installaties

Het maximale geluidsniveaus als gevolg van installaties bedraagt ten hoogste 48 dB(A) in alle perioden. Dit betreft de zuidgevel van gebouw H. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied, de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid en de waarden uit het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden uit het Bkl.

Optrekken en afremmen personenauto's in- en uitrit parkeergarage oostelijk woonblok

Het maximale geluidsniveau als gevolg van optrekken en afremmen van personenauto's op de in- en uitrit van de parkeergarage van het oostelijk woonblok bedraagt ten hoogste 68 dB(A) in alle perioden. Dit betreft de westgevel van gebouw K2, boven de in- en uitrit van de parkeergarage van het oostelijke woonblok. Hiermee wordt in de dagperiode voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied, de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid en de waarden uit het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden uit het Bkl. In de avond- en nachtperiode wordt de richtwaarde voor gemengd gebied overschreden. Wel wordt in de woningen voldaan aan de standaardwaarden van het Bkl. Het geluid wordt hiermee aanvaardbaar geacht.

Optrekken en afremmen personenauto's in- en uitrit mobiliteitshub

Het maximale geluidsniveau als gevolg van optrekken en afremmen van personenauto's op de in- en uitrit van de mobiliteitshub bedraagt ten hoogste 50 dB(A) in alle perioden. Dit betreft de westgevel van gebouw K1, naast de in- en uitrit van de mobiliteitshub. Hiermee wordt in alle etmaalperioden voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied, de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid en de waarden uit het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden uit het Bkl. Ook wordt voldaan aan de richtwaarden voor gemengd gebied.

4.2.3 Inrichtingsgebonden verkeer

Het equivalente geluidsniveaus vanwege inrichtingsgebonden verkeer bedraagt bij de nieuwe woningen ten hoogste 43 dB(A) in de dagperiode, 38 dB(A) in de avondperiode en 34 dB(A) in de nachtperiode. Hiermee wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarden voor indirecte hinder.

4.2.4 Mogelijke maatregelen reductie stemgeluid spelende kinderen

Het geluid op de gevels van de gebouwen L, M en I wordt bepaald door het stemgeluid van de spelende kinderen op de buitenspeelplaats. De berekende geluidsniveaus zijn hoger dan richtwaarden voor een gemengd gebied en hoger dan de ambitiewaarde en bovengrenswaarde volgens het gemeentelijk beleid.



Om die reden zijn mogelijke geluidreducerende maatregelen beschouwd. Een mogelijke maatregel is het toepassen van een luifel aan de zuidgevel van gebouw L. De luifel heeft een breedte van 4 meter en hangt daarmee gedeeltelijk boven de buitenspeelplaats. Een indicatieve berekening toont aan dat met deze maatregel het langtijdgemiddelde geluidniveau op de bovenliggende bouwlagen wordt gereduceerd van ten hoogste 57 dB(A) naar 54 dB(A). Er wordt dan voldaan aan de bovengrenswaarde van 55 dB(A) volgens het gemeentelijk geluidbeleid.

Ten aanzien van de maximale geluidniveaus wordt, bij toepassing van de luifel, het piekgeluid reduceert van 84 dB(A) naar 78 dB(A) op de gevel. Het betreft ook hier een indicatieve berekening.

Door extra gevelweringsmaatregelen te treffen kan het geluid in de woning vanwege het piekgeluid op de gevel worden gereduceerd. Met aanvullende gevelweringsmaatregelen van 25 dB (2 dB veiligheidsmarge vanwege indicatieve karakter geluidberekeningen ten aanzien van effect luifel), kan een binnenwaarde van 55 dB worden gerealiseerd. Er wordt dan voldaan aan de standaard waarde van 55 dB volgens het Bkl waarmee het geluid op de gevel aanvaardbaar kan worden geacht. Zou de luifel niet worden toegepast dan zouden gevelweringsmaatregelen tot 29 dB benodigd zijn om dit te bereiken.

Voor gebouw M zijn aanvullende gevelweringsmaatregelen tot 22 dB benodigd om een binnenwaarde van 55 dB vanwege de piekgeluiden te realiseren. Voor gebouw I is dit 21 dB.

Een andere mogelijke maatregel is het verplaatsen van de buitenspeelplaats tot een afstand van 4,5 meter van de zuidgevel van gebouw L. Hiermee wordt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau gereduceerd tot de bovengrenswaarde van 55 dB(A) volgens het gemeentelijke geluidbeleid. De maatregel heeft weinig effect op de maximale geluidniveaus deze bedragen dan nog steeds meer dan 80 dB(A).

4.3 Weezenlanden-Noord, woonblok west, resultaten geluid afkomstig van het plan

4.3.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau exclusief stemgeluid bedraagt ten hoogste 42 dB(A)-etmaalwaarde. Dit is berekend op de zuidgevel van gebouw F. De maatgevende bron is bron 114 (Centrale afblaas en overige installaties gebouw G).

Toetsing Omgevingsplan gemeente Zwolle/Bkl

Er wordt voldaan aan de waarden volgens het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden volgens het Bkl.

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau inclusief stemgeluid bedraagt hier ten hoogste 43 dB(A)-etmaalwaarde. Dit is berekend op de zuidgevel van gebouw F.

Er wordt voldaan aan de waarden volgens het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden volgens het Bkl. Er wordt ook voldaan aan de ambitiewaarde van 50 dB(A) volgens het gemeentelijk geluidbeleid.

4.3.2

Maximale geluidsniveaus

De berekeningsresultaten op alle beoordelingspunten en deelbijdragen van de individuele geluidsbronnen op de maatgevende punten zijn opgenomen in bijlage 3.

Stemgeluid terras

Het maximale geluidsniveau als gevolg van stemgeluid afkomstig van het terras bedraagt ten hoogste 50 dB(A) in de dag- en avondperiode op de zuidgevel van gebouw F. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied.

Stemgeluid buitenspeelplaats kinderdagverblijf

Het maximale geluidsniveau als gevolg van stemgeluid afkomstig van de buitenspeelplaats bedraagt ten hoogste 58 dB(A) in de dagperiode op de zuidgevel van gebouw D. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied.

Laden en lossen

Het maximale geluidsniveau als gevolg van het laden en lossen bedraagt in de dagperiode ten hoogste 53 dB(A) op de zuidgevel van gebouw F. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 70 dB(A). Het Bkl kent geen standaard- en grenswaarden meer voor maximale geluidsniveaus in de dagperiode.

Installaties

Het maximale geluidsniveau als gevolg van installaties bedraagt ten hoogste 48 dB(A) in alle perioden. Dit betreft de oostgevel van gebouw F. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied, de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid en de waarden uit het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden uit het Bkl.

Optrekken en afremmen personenauto's in- en parkeergarage oostelijk woonblok

Het maximale geluidsniveau als gevolg van optrekken en afremmen van personenauto's op de in- en uitrit van de parkeergarage bedraagt ten hoogste 50 dB(A) in alle perioden. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied, de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid en de waarden uit het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden uit het Bkl.

Optrekken en afremmen personenauto's in- en uitrit mobiliteitshub

Het maximale geluidsniveau als gevolg van optrekken en afremmen van personenauto's op de in- en uitrit van de mobiliteitshub bedraagt ten hoogste 43 dB(A) in alle perioden. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied, de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid en de waarden uit het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden uit het Bkl.

4.3.3 Inrichtingsgebonden verkeer

Het equivalente geluidsniveaus vanwege inrichtingsgebonden verkeer bedraagt bij de nieuwe woningen ten hoogste 41 dB(A) in de dagperiode, 37 dB(A) in de avondperiode en 32 dB(A) in de nachtperiode. Hiermee wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarden voor indirecte hinder.

4.4 Gerechtsgebouw, resultaten geluid afkomstig van het plan

4.4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau exclusief stemgeluid bedraagt ten hoogste 48 dB(A)-etmaalwaarde. Dit is berekend op de oostzijde van het gerechtsgebouw. De maatgevende bronnen zijn de mobiele bronnen M4 en M5 van vertrekkende en arriverende personenauto's van en naar de mobiliteitshub, ter plaatse van de in- en uitrit na de rotonde in de Luttenbergstraat.

Toetsing Omgevingsplan gemeente Zwolle/Bkl

Er wordt voldaan aan de waarden volgens het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden volgens het Bkl.

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Het geluid van stemgeluid van het terras draagt alleen relevant bij op de noordgevel in het midden van het gerechtsgebouw (recht tegenover het terras). Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau inclusief stemgeluid bedraagt hier ten hoogste 38 dB(A)-etmaalwaarde.

Er wordt voldaan aan de waarden volgens het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden volgens het Bkl. Er wordt ook voldaan aan de ambitiewaarde van 50 dB(A) volgens het gemeentelijk geluidbeleid.

4.4.2 Maximale geluidsniveaus

De berekeningsresultaten op alle beoordelingspunten en deelbijdragen van de individuele geluidsbronnen op de maatgevende punten zijn opgenomen in bijlage 3.

Stemgeluid terras

Het maximale geluidsniveau als gevolg van stemgeluid afkomstig van het terras bedraagt ten hoogste 47 dB(A) in de dag- en avondperiode op de noordgevel van het gerechtsgebouw. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied.

Stemgeluid buitenspeelplaats kinderdagverblijf

Het maximale geluidsniveau als gevolg van stemgeluid afkomstig van de buitenspeelplaats bedraagt ten hoogste 41 dB(A) in de dagperiode op de noordgevel van het gerechtsgebouw. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied.

Laden en lossen

Het maximale geluidsniveau als gevolg van het laden en lossen bedraagt in de dagperiode ten hoogste 65 dB(A) op de noordgevel van het gerechtsgebouw. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 70 dB(A). Het Bkl kent geen standaard- en grenswaarden meer voor maximale geluidsniveaus in de dagperiode.

Installaties

Het maximale geluidsniveau als gevolg van installaties bedraagt ten hoogste 45 dB(A) in alle perioden. Dit betreft de noordgevel van het gerechtsgebouw. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied, de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid en de waarden uit het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden uit het Bkl.

Optrekken en afremmen personenauto's in- en parkeergarage oostelijk woonblok

Het maximale geluidsniveau als gevolg van optrekken en afremmen van personenauto's op de in- en uitrit van de parkeergarage bedraagt ten hoogste 55 dB(A) in alle perioden. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied en de waarden uit het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden uit het Bkl.

Optrekken en afremmen personenauto's in- en uitrit mobiliteitshub

Het maximale geluidsniveaus als gevolg van optrekken en afremmen van personenauto's op de in- en uitrit van de mobiliteitshub bedraagt ten hoogste 57 dB(A) in alle perioden. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied en de waarden uit het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden uit het Bkl.

4.4.3 Inrichtingsgebonden verkeer

Het equivalente geluidsniveaus vanwege inrichtingsgebonden verkeer bedraagt ten hoogste 47 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode (50 dB(A)-etmaalwaarde). Het betreft de oostgevel van het gerechtsgebouw, op korte afstand van de inrit van de mobiliteitshub. Hiermee wordt in alle etmaalperioden voldaan aan de voorkeursgrenswaarden voor indirecte hinder.

4.5 Provinciehuis, resultaten geluid afkomstig van het plan

4.5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau exclusief stemgeluid bedraagt ten hoogste 38 dB(A)-etmaalwaarde. Dit is berekend op de westzijde van het provinciehuis. De maatgevende bronnen zijn de mobiele bronnen M4 en M5 van vertrekkende en arriverende personenauto's van en naar de mobiliteitshub, ter plaatse van de in- en uitrit na de rotonde in de Luttenbergstraat.

Toetsing Omgevingsplan gemeente Zwolle/Bkl

Er wordt voldaan aan de waarden volgens het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden volgens het Bkl.

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Het geluid van stemgeluid van het terras draagt niet relevant bij op de gevels van het provinciehuis.

Er wordt voldaan aan de waarden volgens het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden volgens het Bkl. Er wordt ook voldaan aan de ambitiewaarde van 50 dB(A) volgens het gemeentelijk geluidbeleid.

4.5.2

Maximale geluidsniveaus

De berekeningsresultaten op alle beoordelingspunten en deelbijdragen van de individuele geluidsbronnen op de maatgevende punten zijn opgenomen in bijlage 3.

Stemgeluid terras

Het maximale geluidsniveau als gevolg van stemgeluid afkomstig van het terras bedraagt ten hoogste 34 dB(A) in de dag- en avondperiode op de noordgevel van het provinciehuis. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied.

Stemgeluid buitenspeelplaats kinderdagverblijf

Het maximale geluidsniveau als gevolg van stemgeluid afkomstig van de buitenspeelplaats bedraagt ten hoogste 48 dB(A) in de dagperiode op de noordgevel van het gerechtsgebouw. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied.

Laden en lossen

Het maximale geluidsniveau als gevolg van het laden en lossen bedraagt in de dagperiode ten hoogste 64 dB(A) op de noordgevel. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 70 dB(A). Het Bkl kent geen standaard- en grenswaarden meer voor maximale geluidsniveaus in de dagperiode.

Installaties

Het maximale geluidsniveau als gevolg van installaties bedraagt ten hoogste 42 dB(A) in alle perioden. Dit betreft de noordgevel. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied, de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidbeleid en de waarden uit het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden uit het Bkl.

Optrekken en afremmen personenauto's in- en parkeergarage oostelijk woonblok

Het maximale geluidsniveau als gevolg van optrekken en afremmen van personenauto's op de in- en uitrit van de parkeergarage bedraagt ten hoogste 45 dB(A) in alle perioden. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied en de waarden uit het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden uit het Bkl.

Optrekken en afremmen personenauto's in- en uitrit mobiliteitshub

Het maximale geluidsniveaus als gevolg van optrekken en afremmen van personenauto's op de in- en uitrit van de mobiliteitshub bedraagt ten hoogste 52 dB(A) in alle perioden. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied, de ambitiewaarde uit het

gemeentelijk geluidsbeleid en de waarden uit het Omgevingsplan Zwolle en de standaardwaarden uit het Bkl.

4.5.3

Inrichtingsgebonden verkeer

Het equivalente geluidsniveaus vanwege inrichtingsgebonden verkeer bedraagt ten hoogste 42 dB(A) in de dagperiode, 39 dB(A) in de avondperiode en 34 dB(A) in de nachtperiode (47 dB(A)-etmaalwaarde). Het betreft de noordgevel van het provinciehuis. Hiermee wordt in alle etmaalperioden voldaan aan de voorkeursgrenswaarden voor indirecte hinder.


BIJLAGE 1 FIGUREN


ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.




Figuur 1 | Overzicht rekenmodel




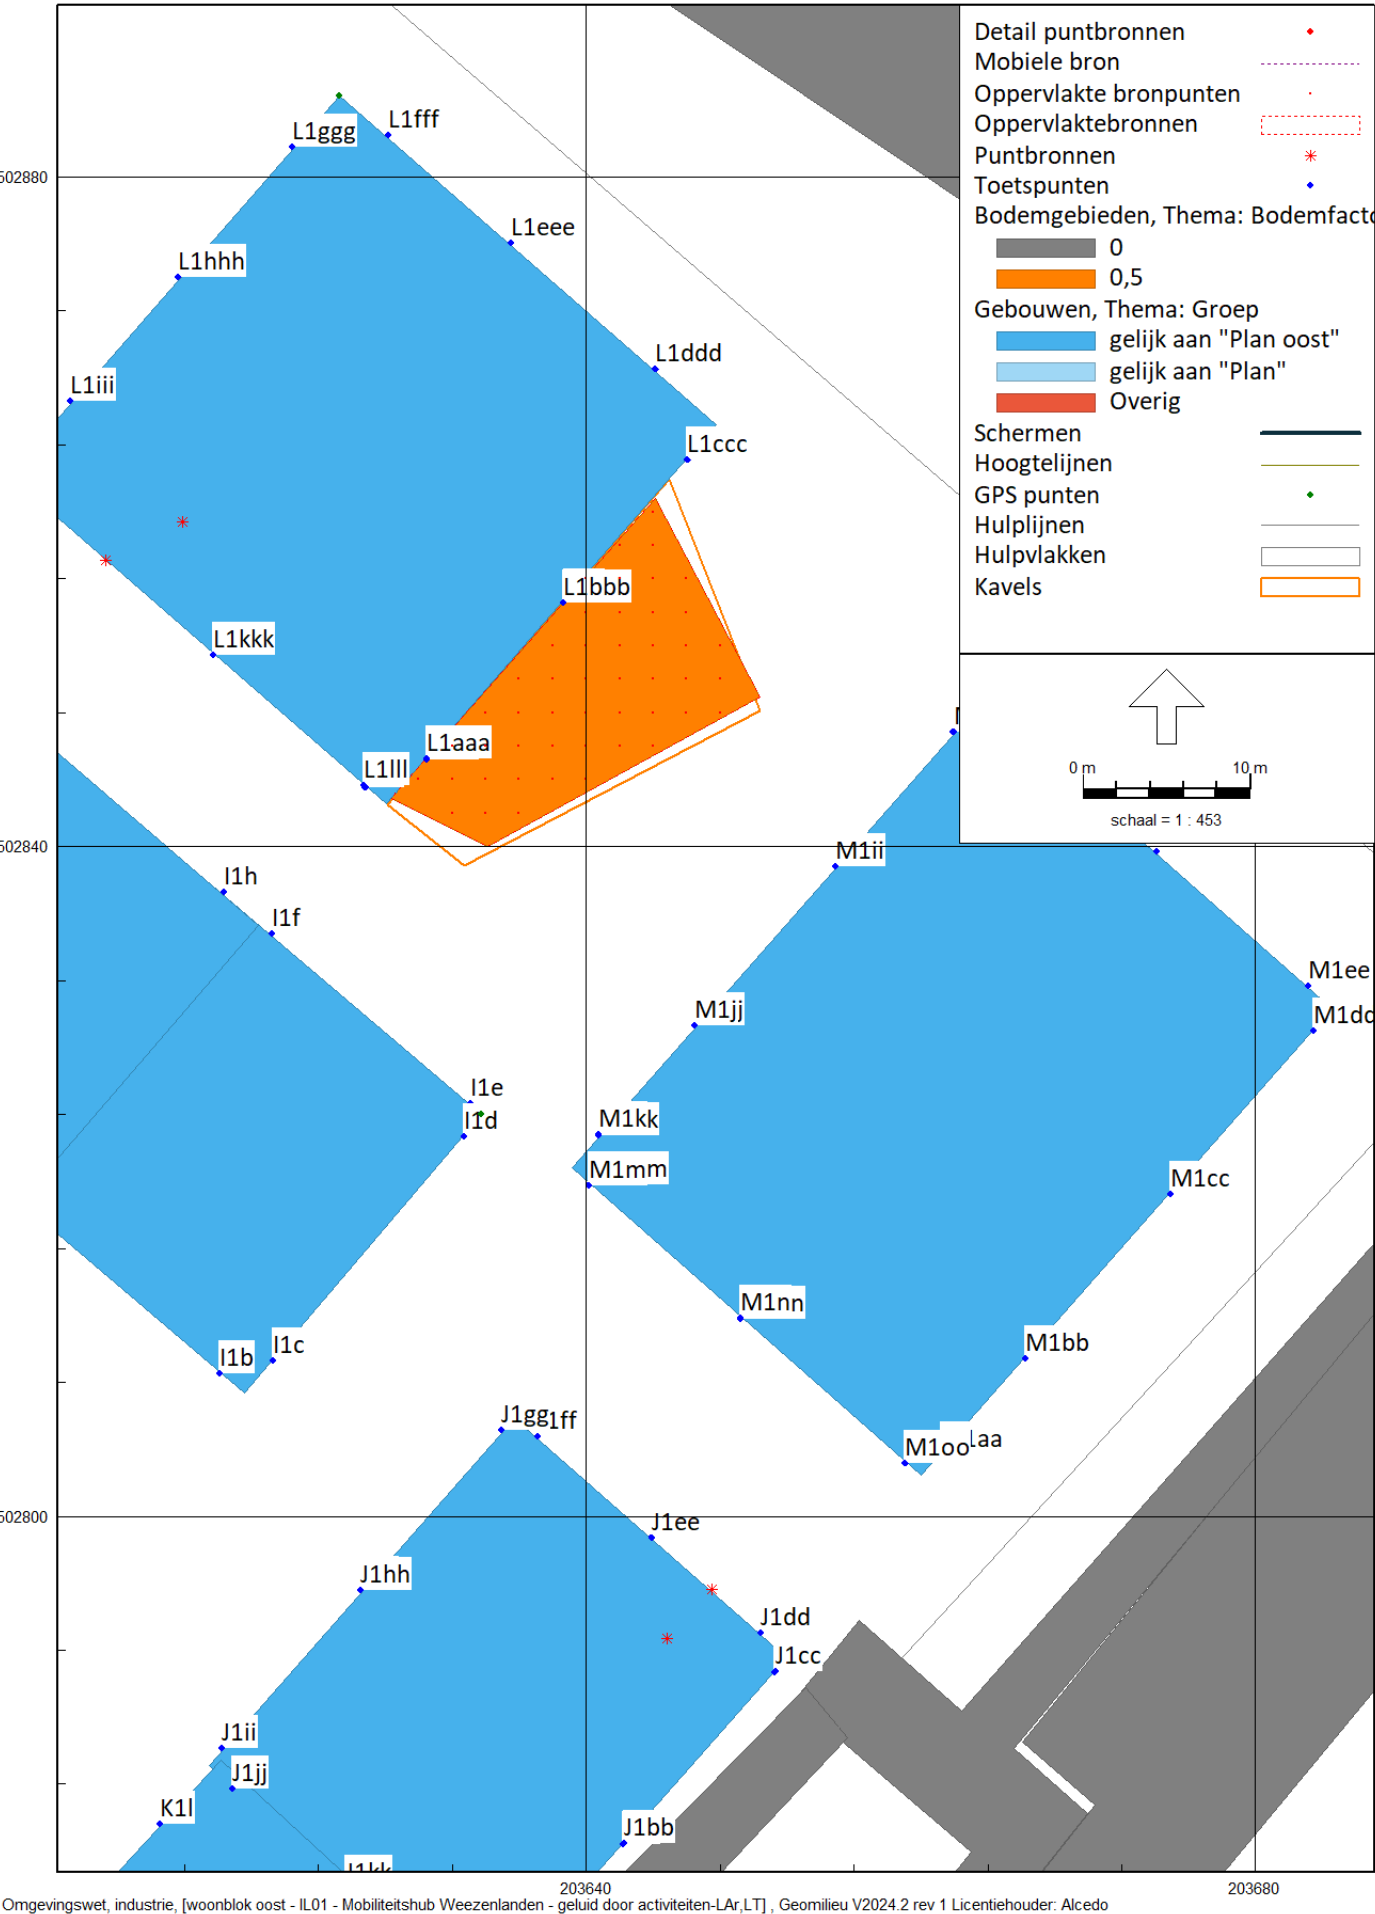


Figuur 3 | Rekenpunten aan de noordzijde van het plan

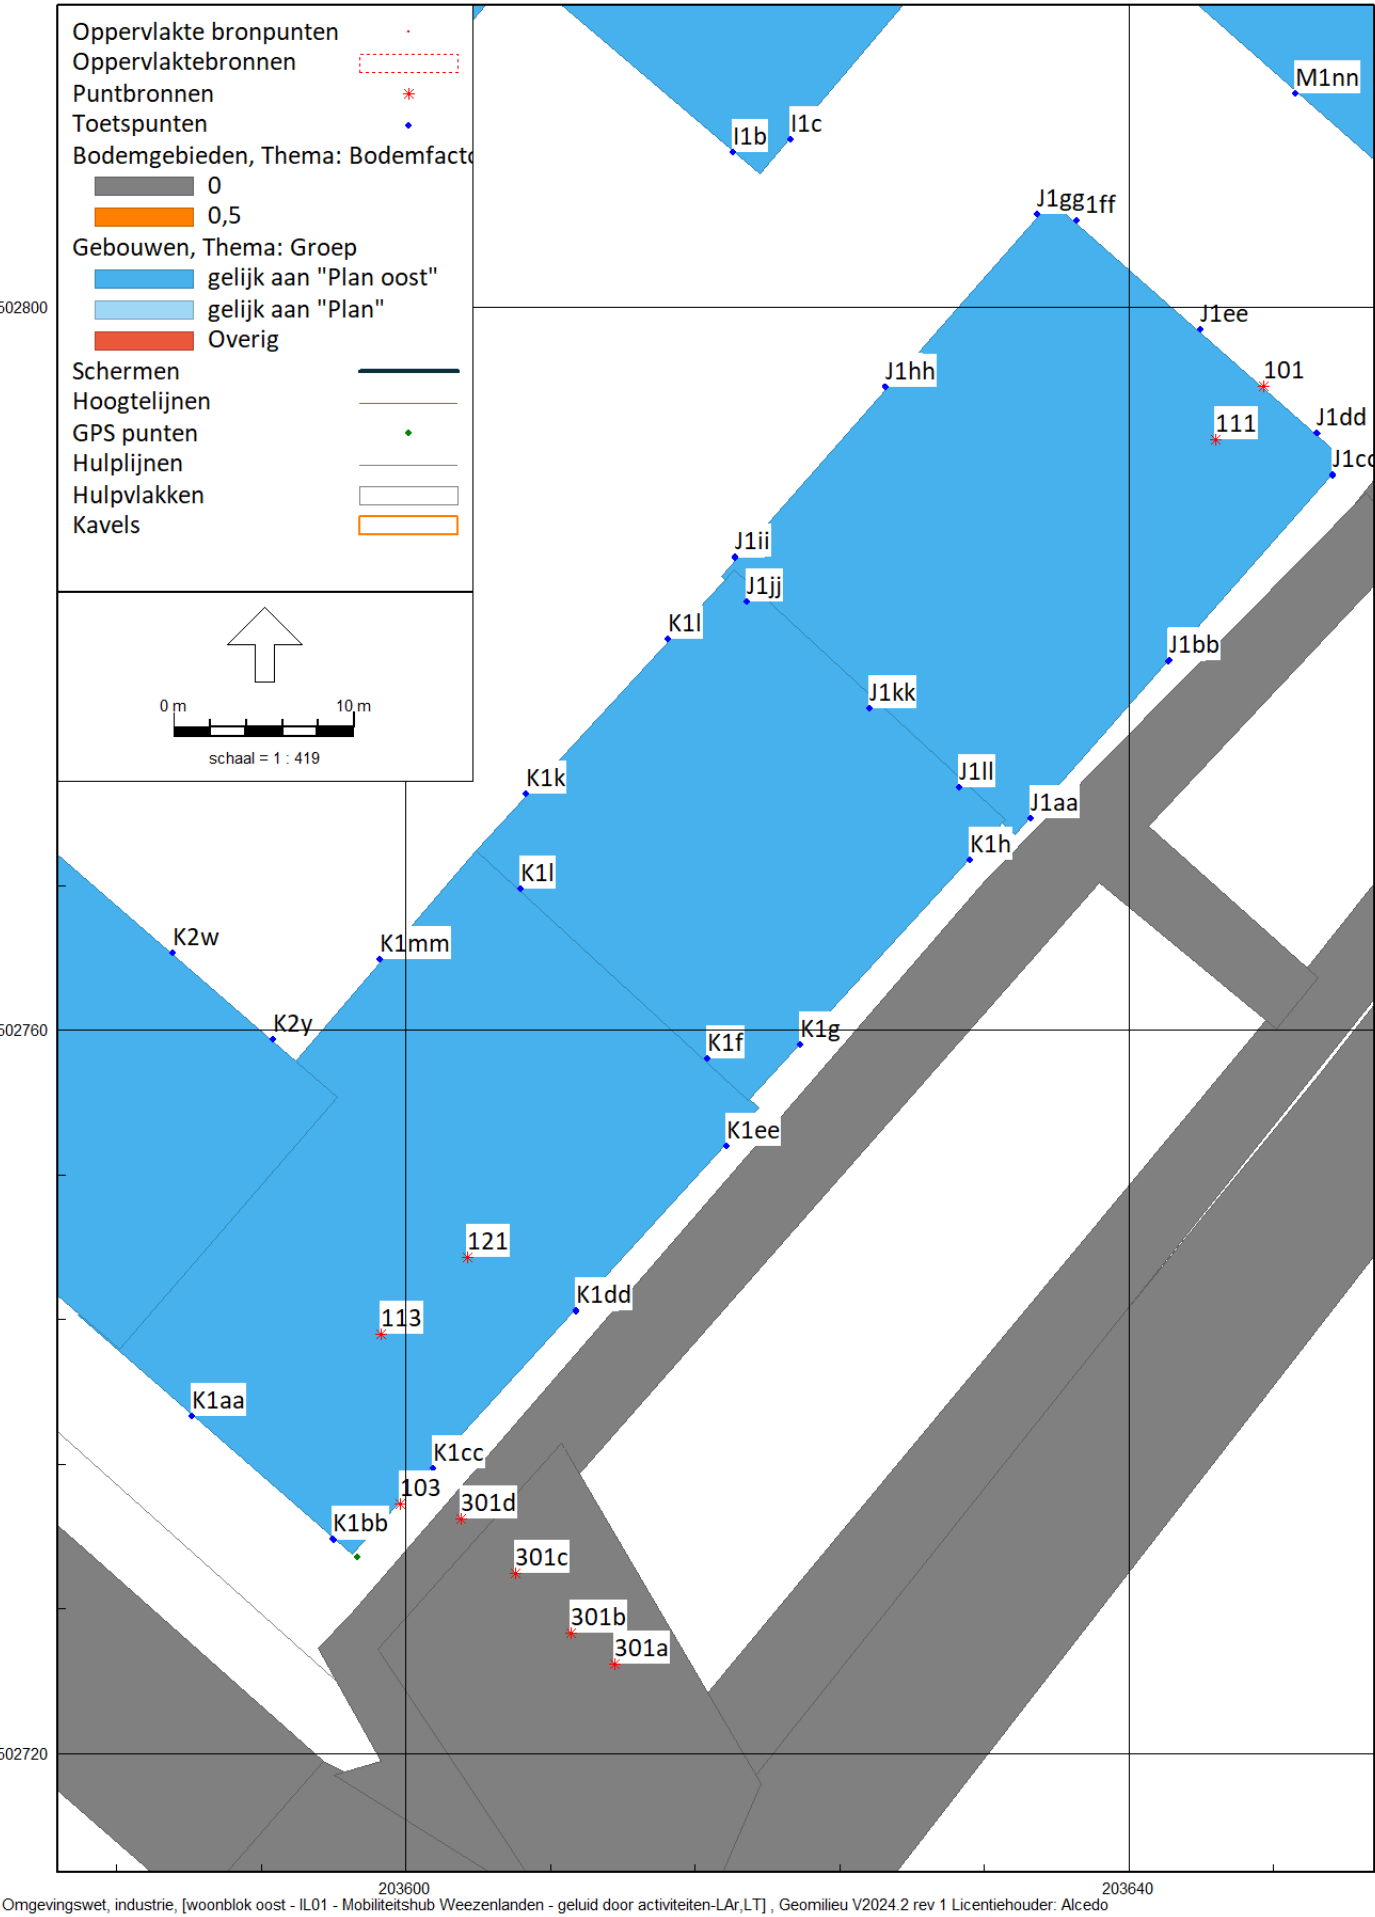


Figuur 4 | Stationaire geluidbronnen aan de zuidoostzijde (gebouwen K en J)

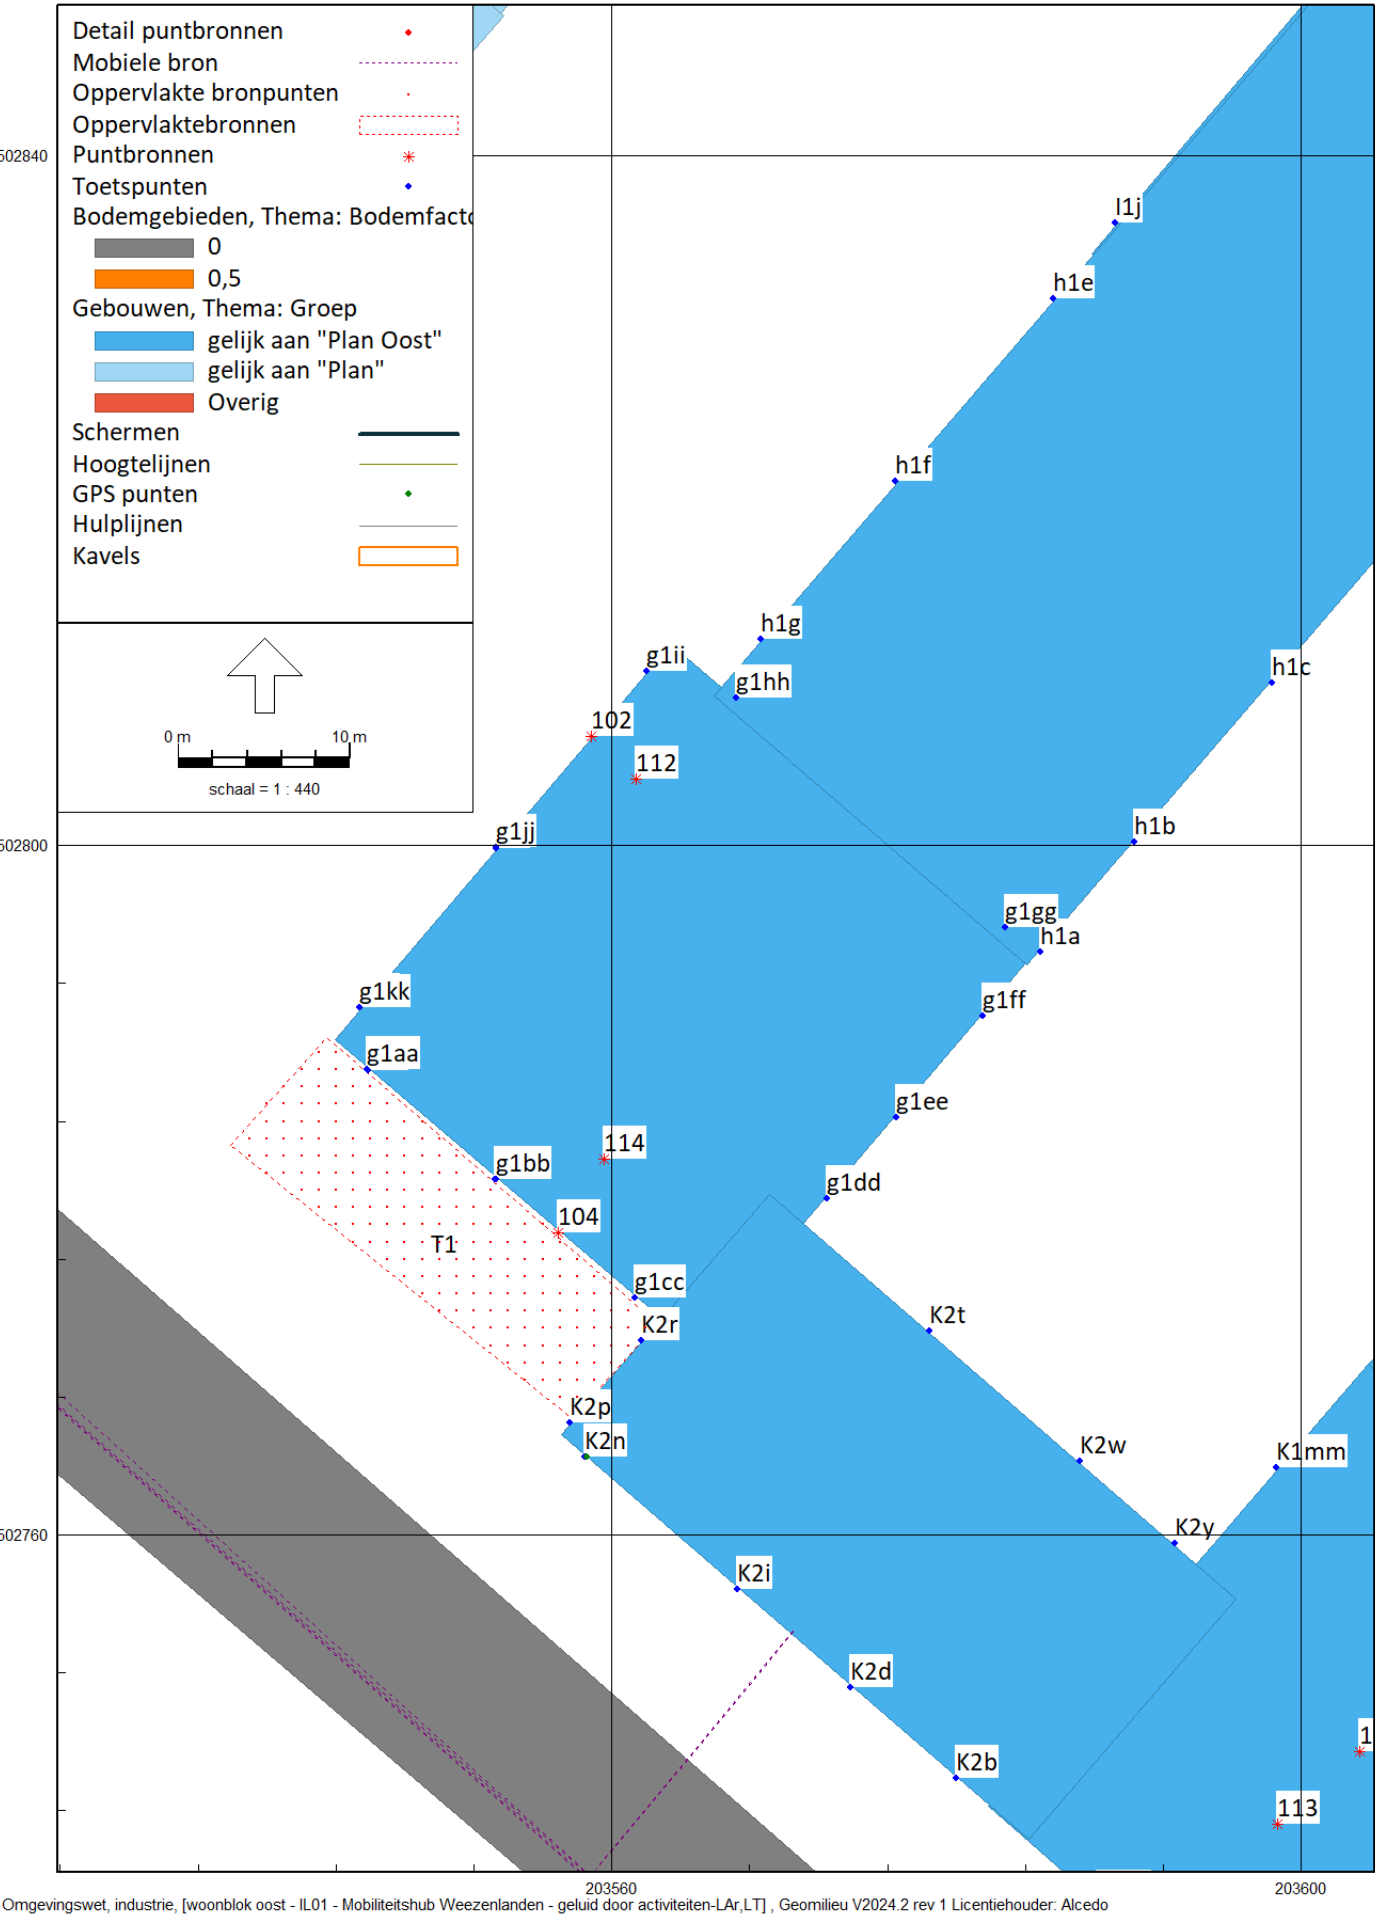


Figuur 5 | Stationaire geluidbronnen aan de westzijde (gebouwen G en I)

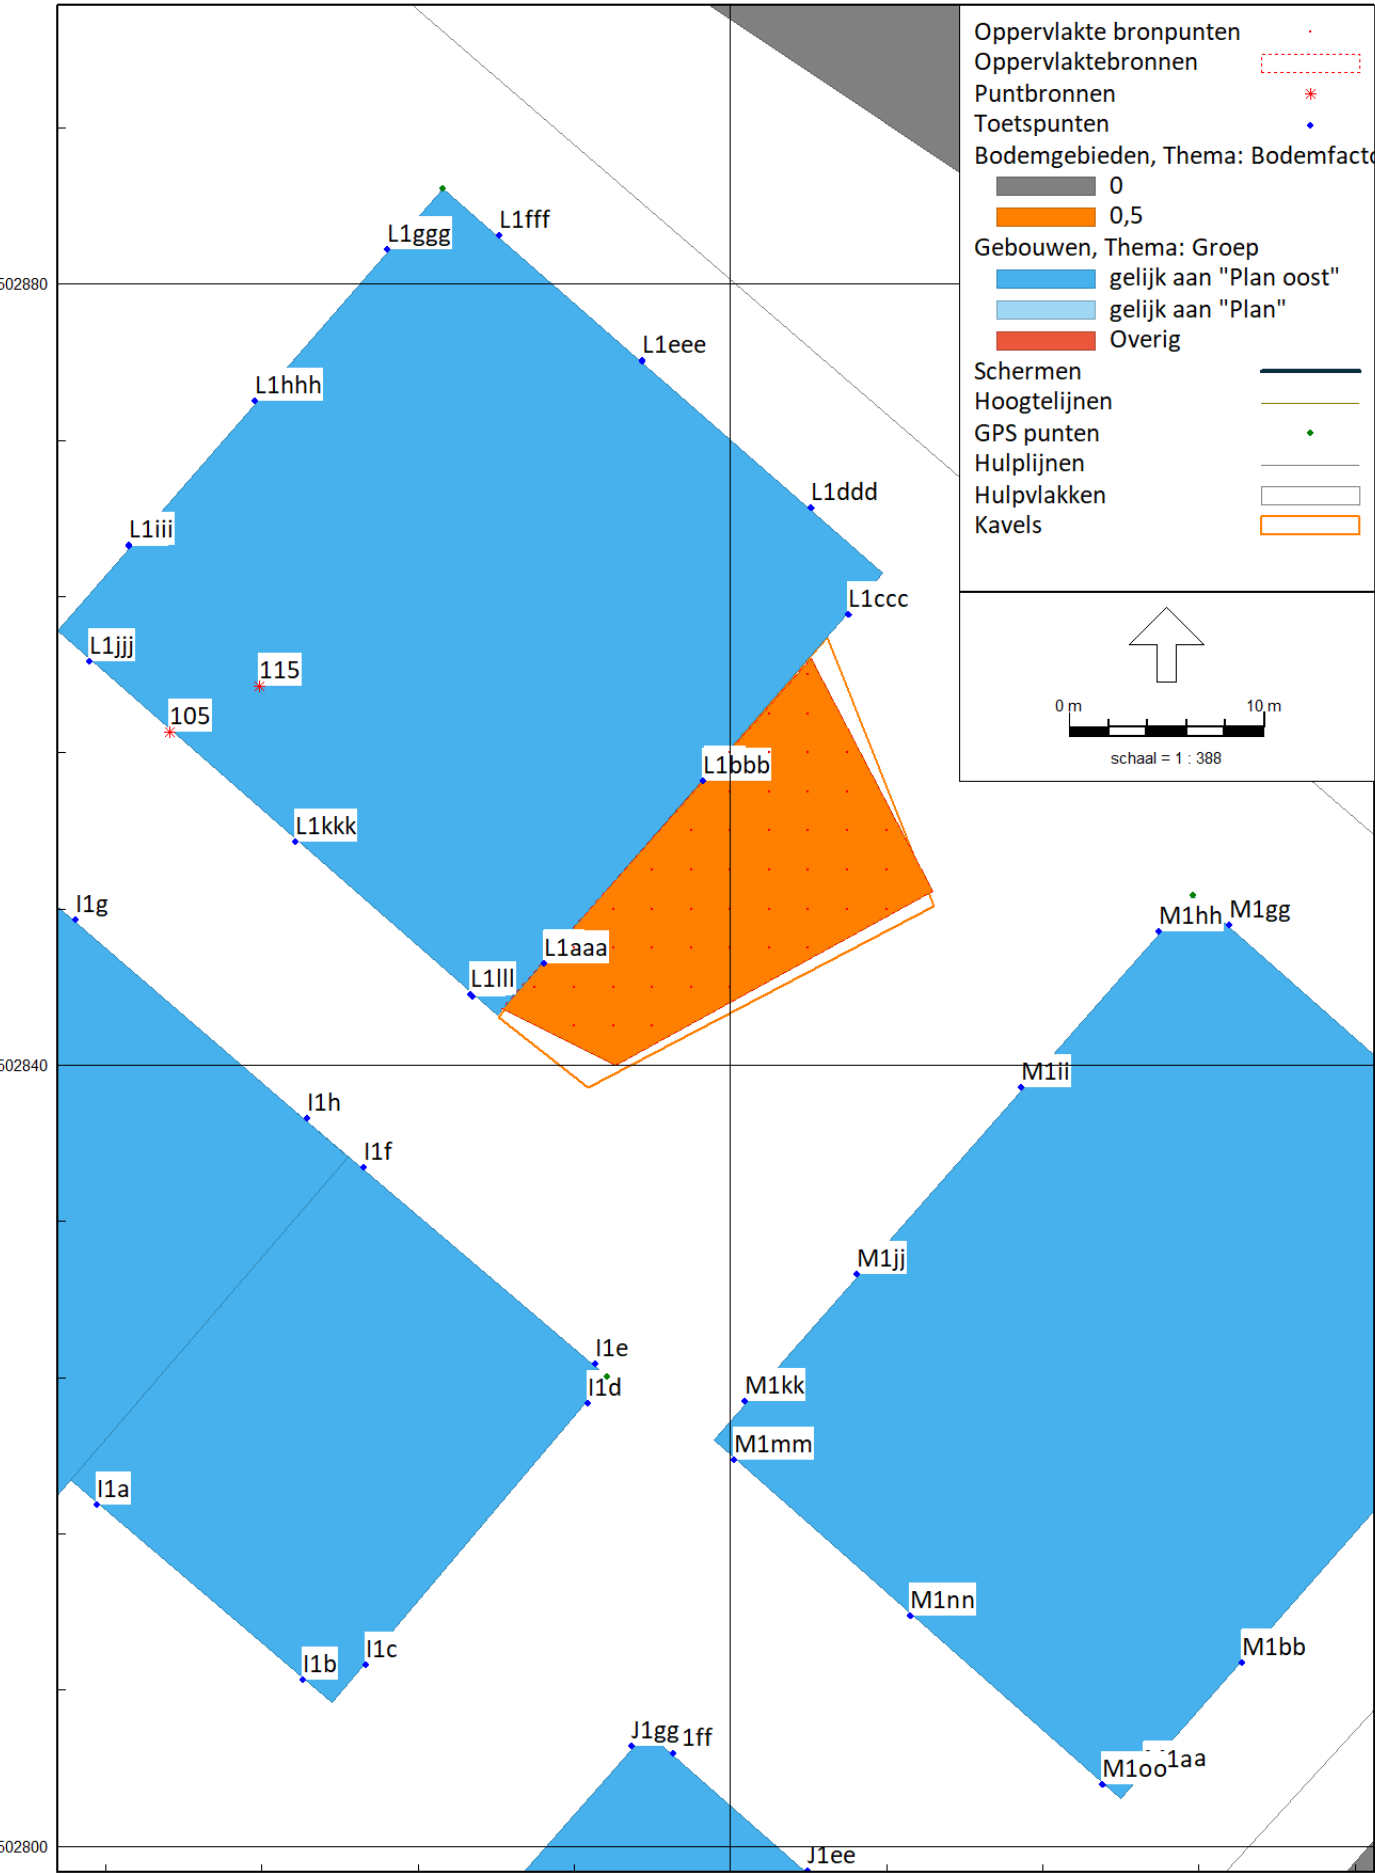


Figuur 5b | Geluidbronnen gebouw L - kinderdagverblijf



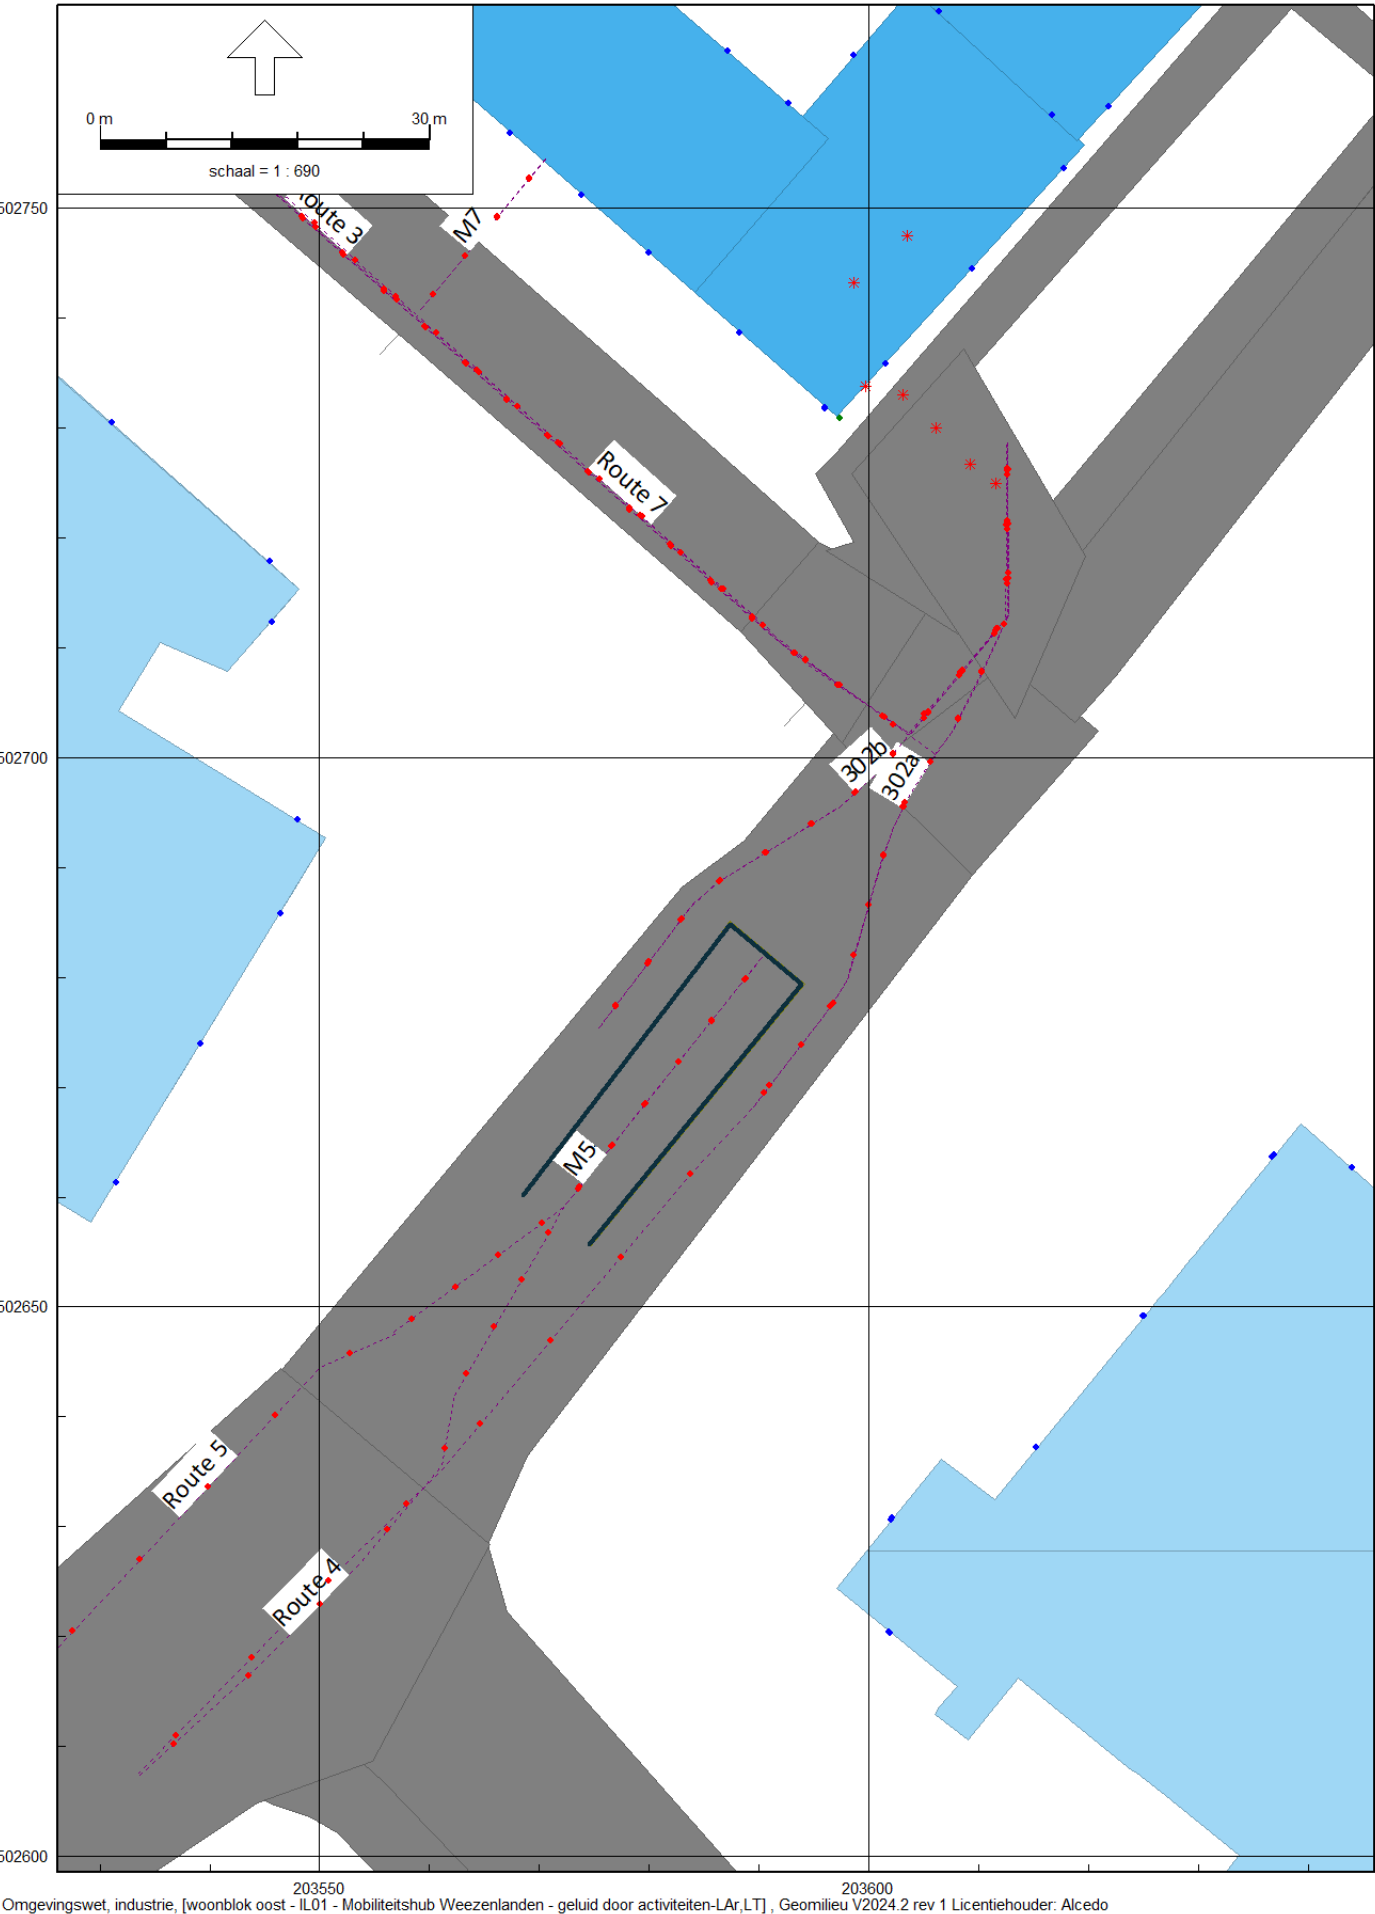


203550 203600
Omgevingswet, industrie, [woonblok oost - IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT], Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Alcedo


Figuur 7 | Mobiele bronnen zuidoostzijde




Figuur 8 | Rekenpunten gerechtsgebouw

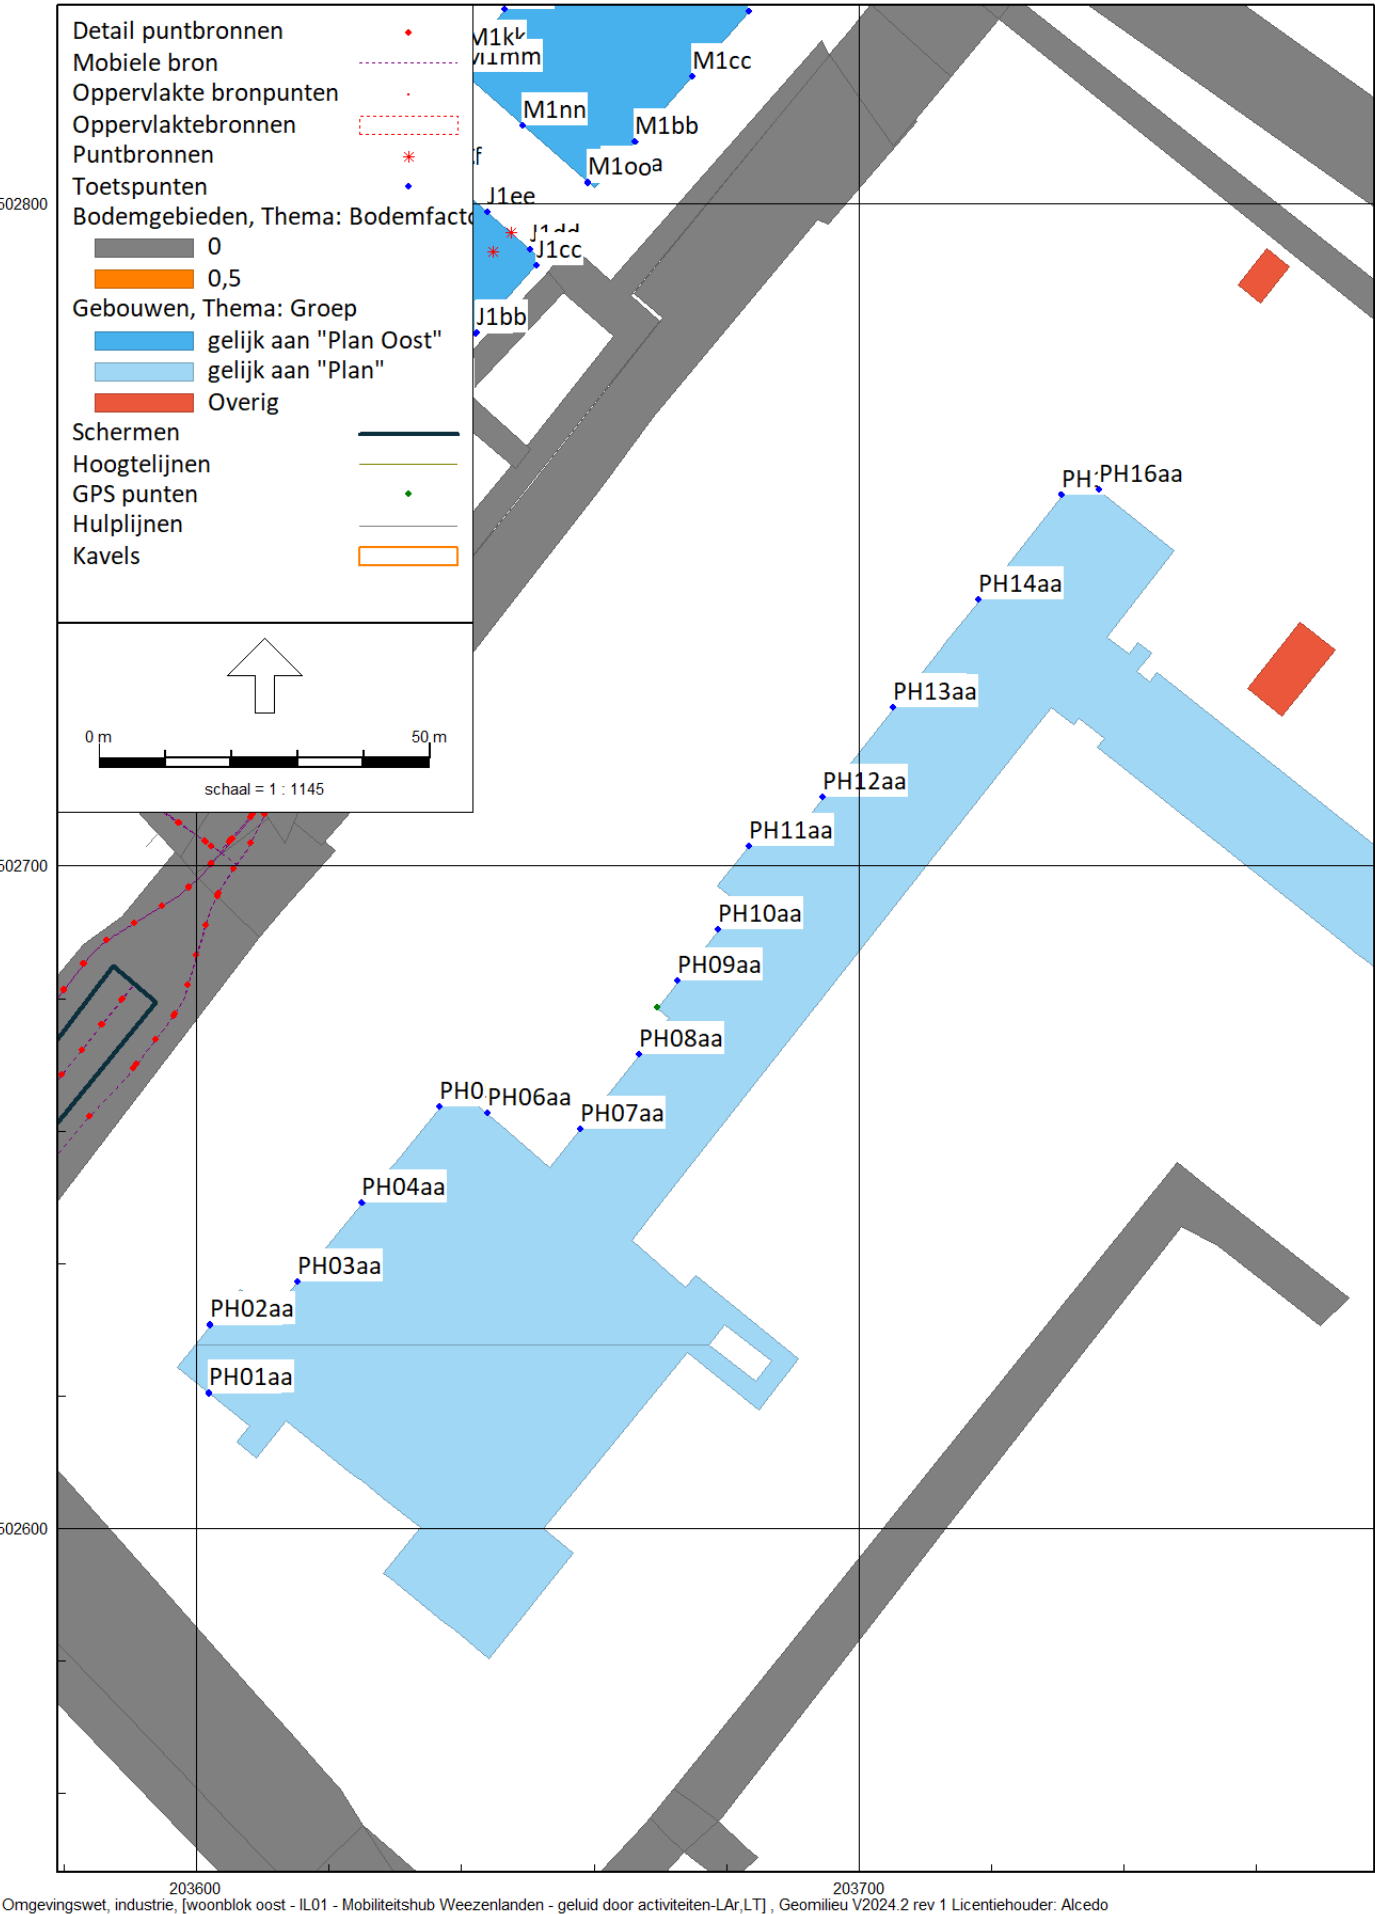


Figuur 9 | Rekenpunten provinciehuis

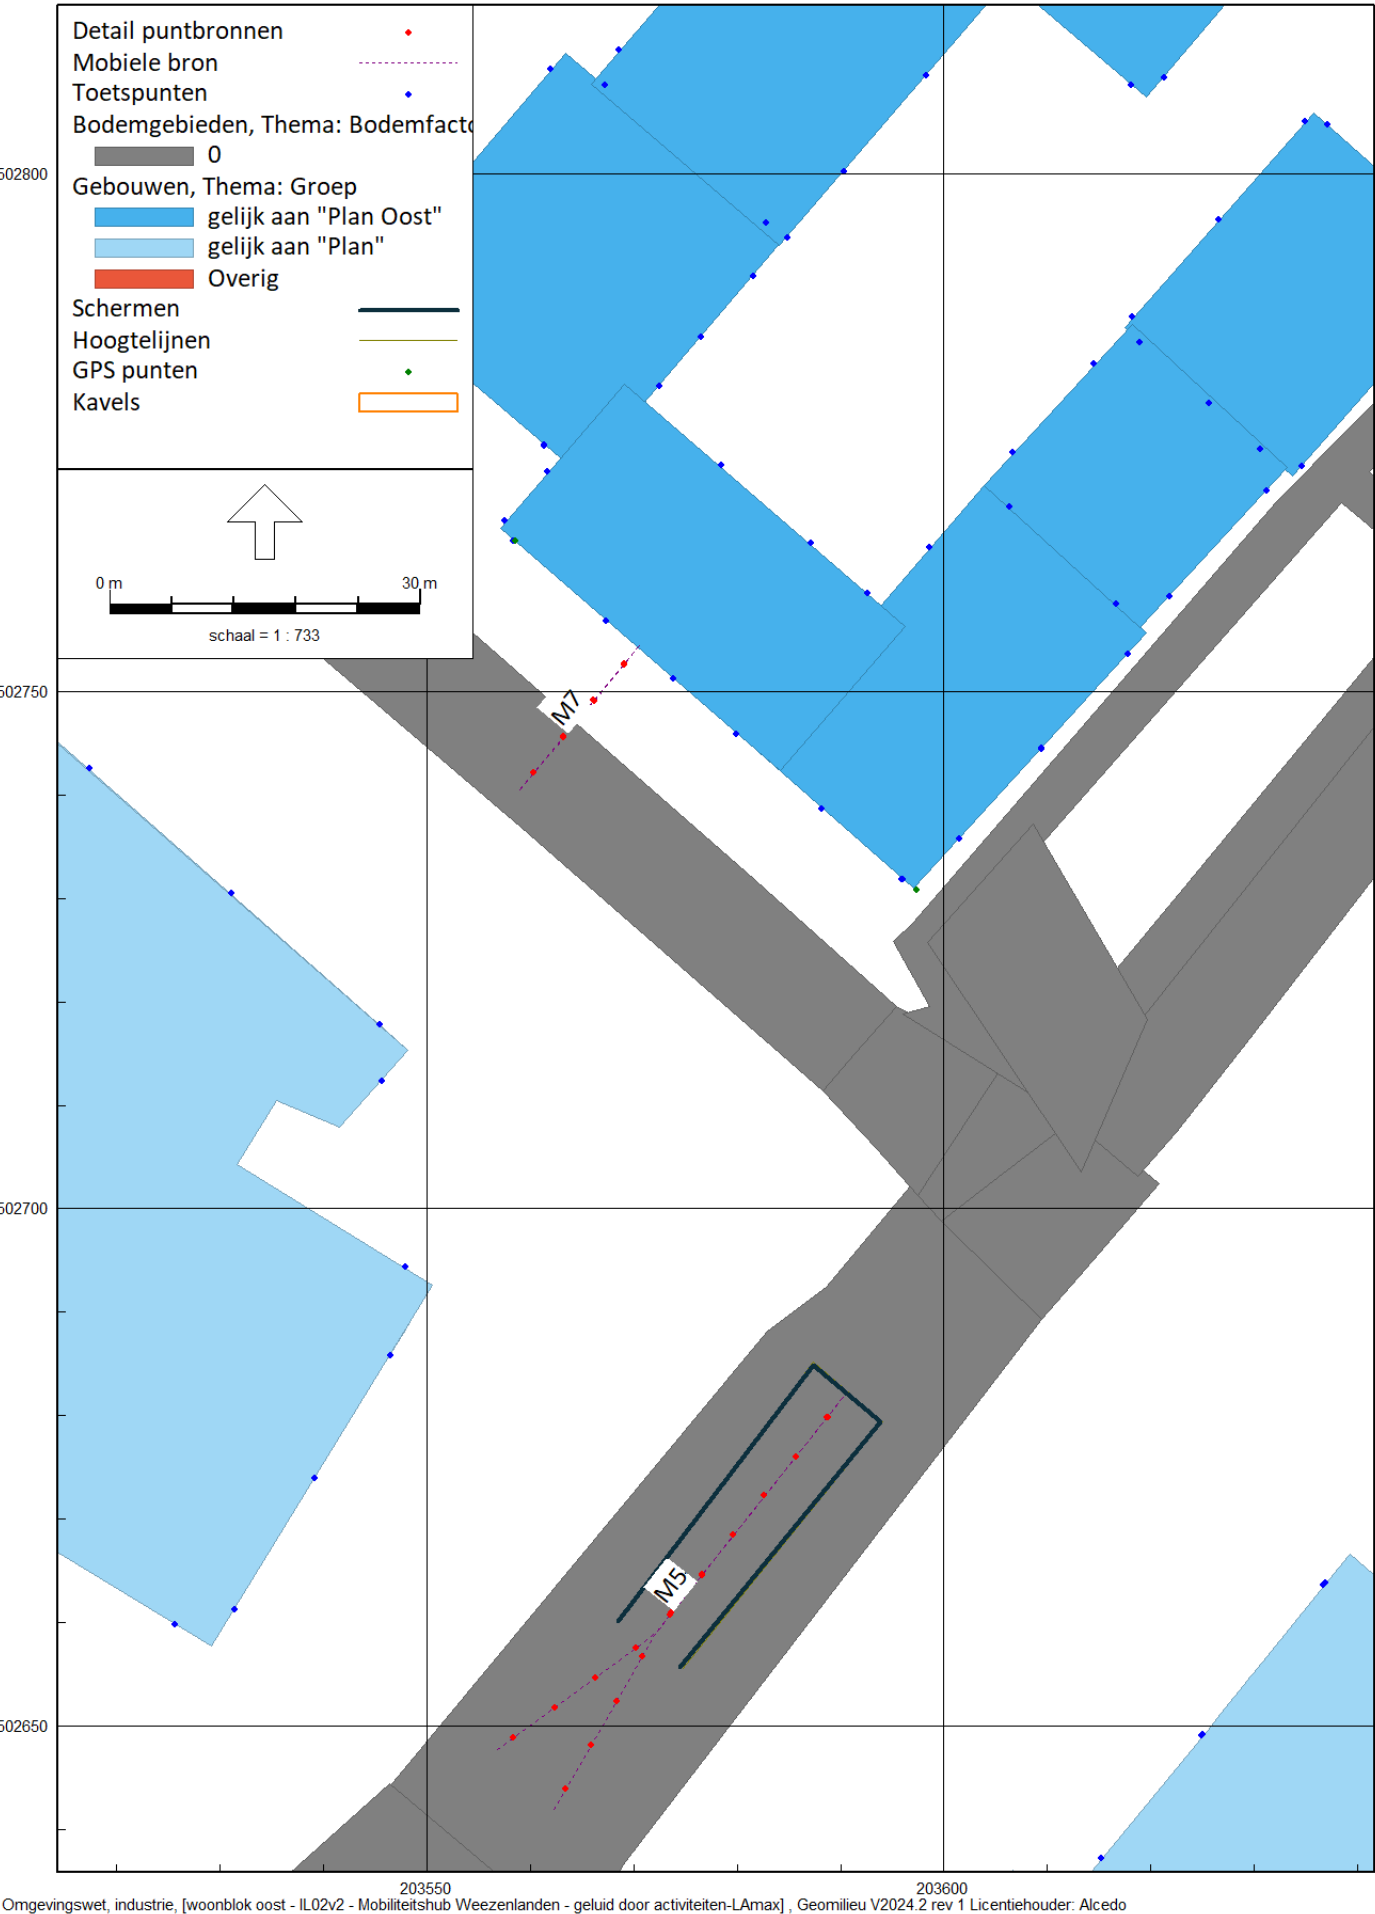


Figuur 10 | Mobile geluidbronnen maximale geluidniveaus

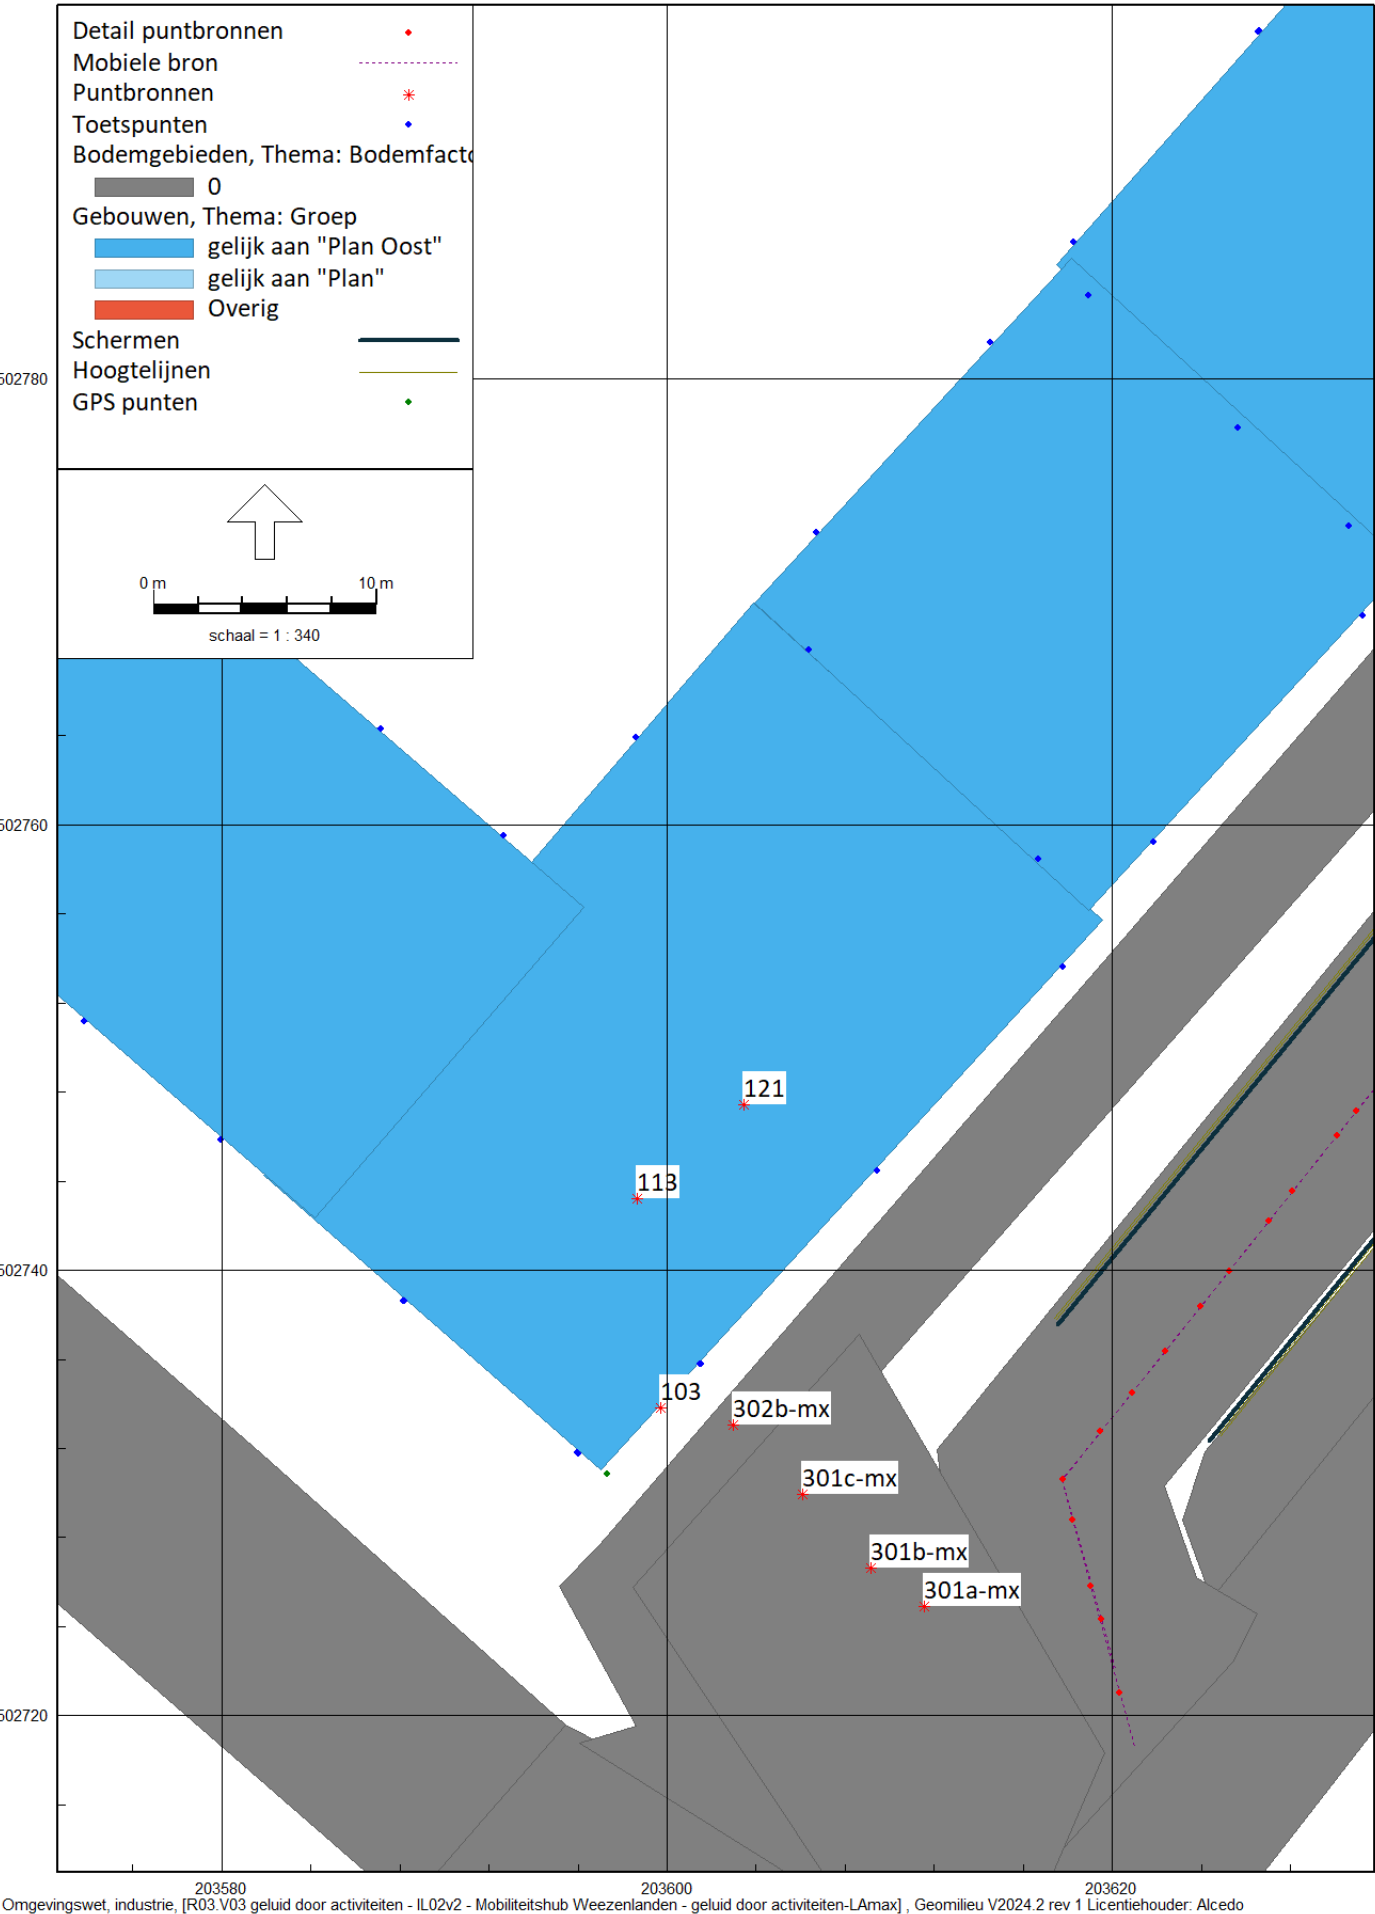

Figuur 11 | Stationair geluidbronnen maximale geluidniveaus

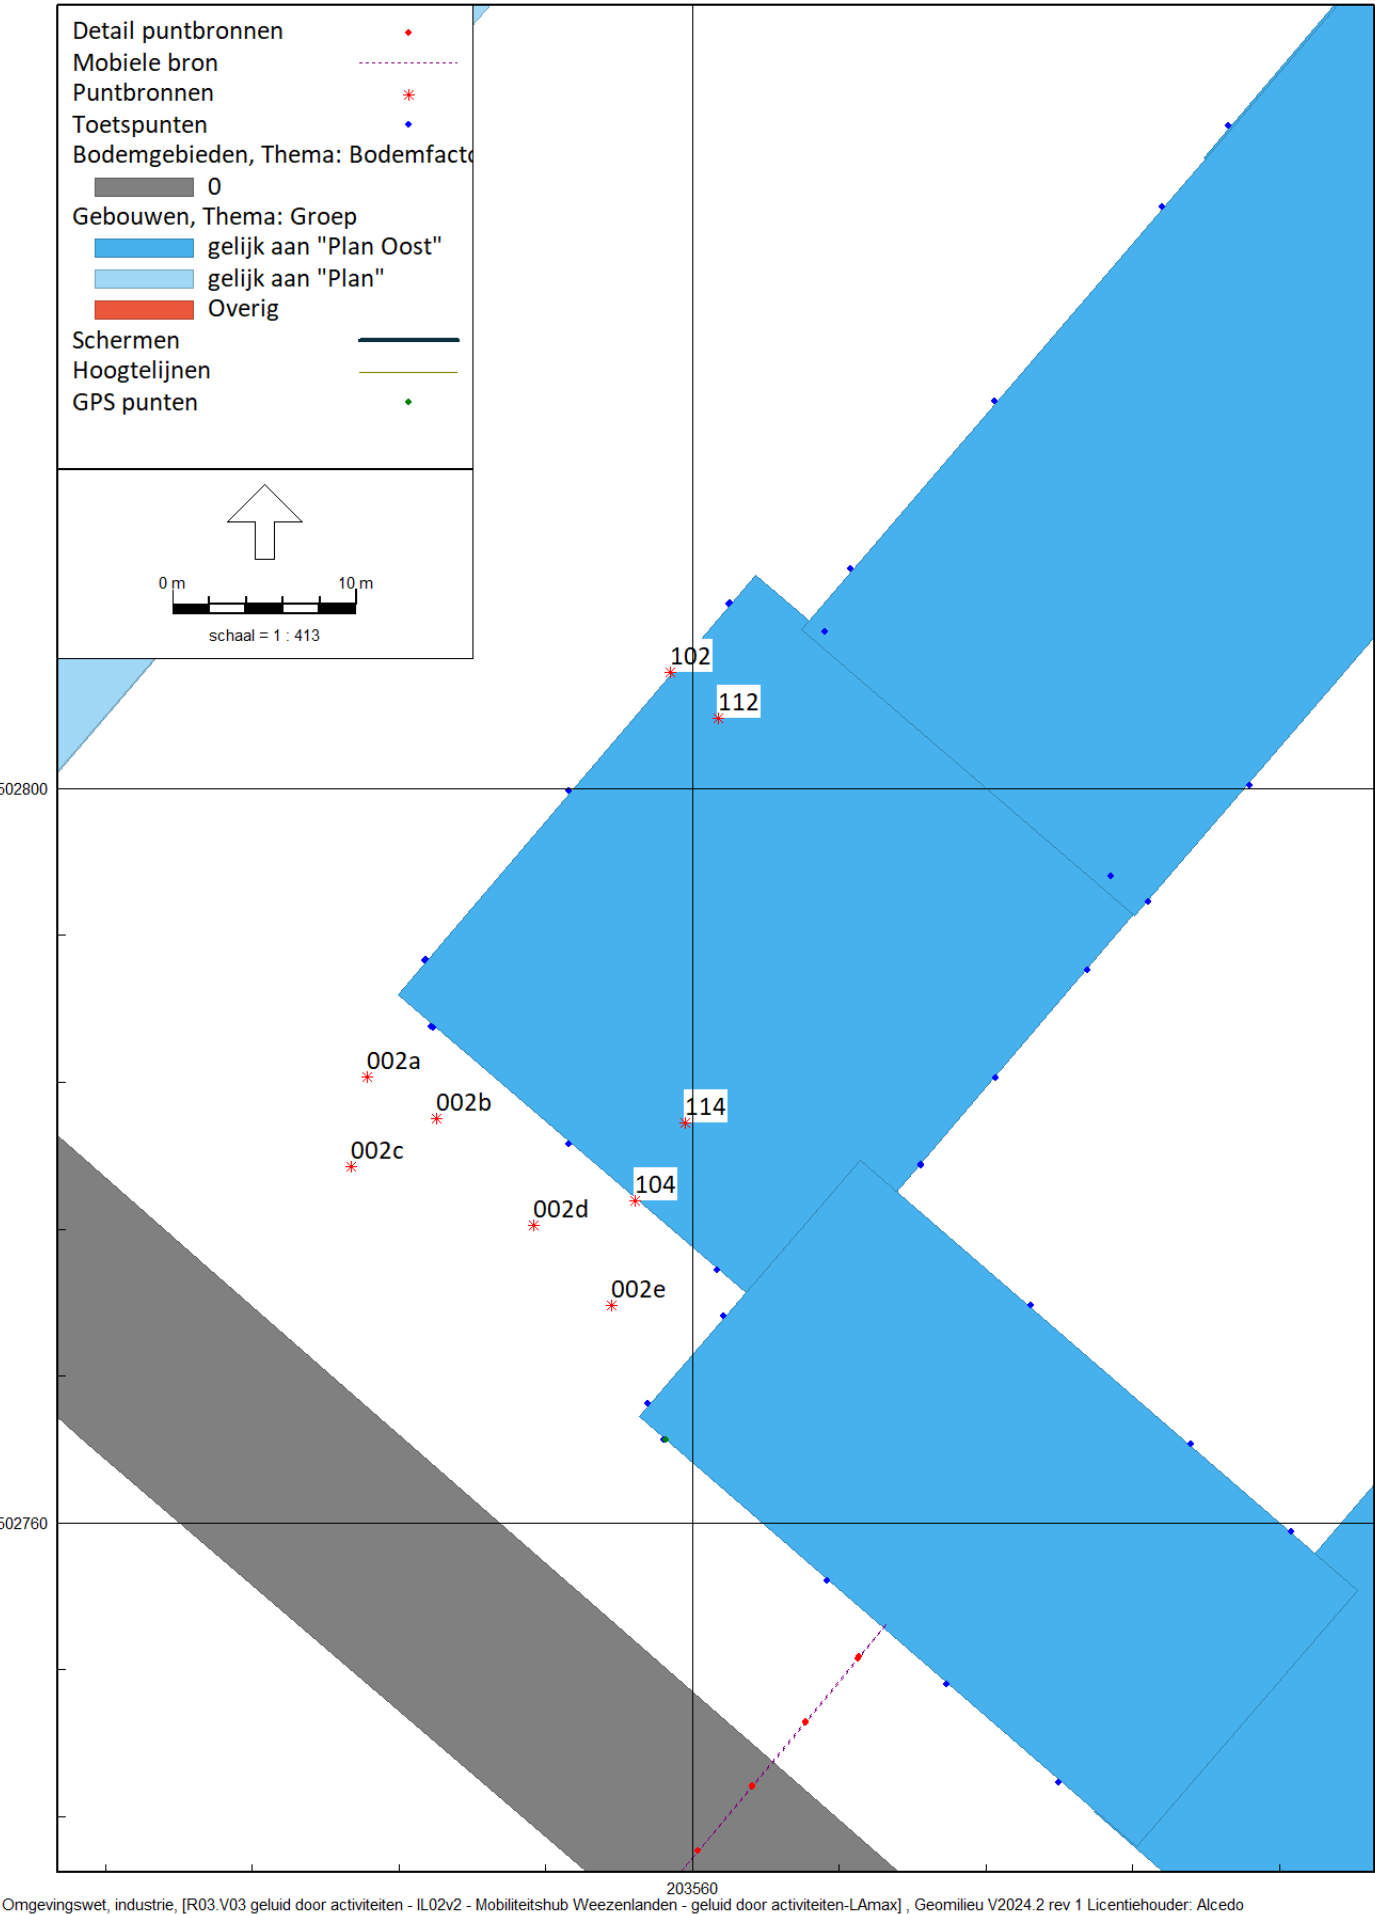

Figuur 12 | Stationair geluidbronnen maximale geluidniveaus

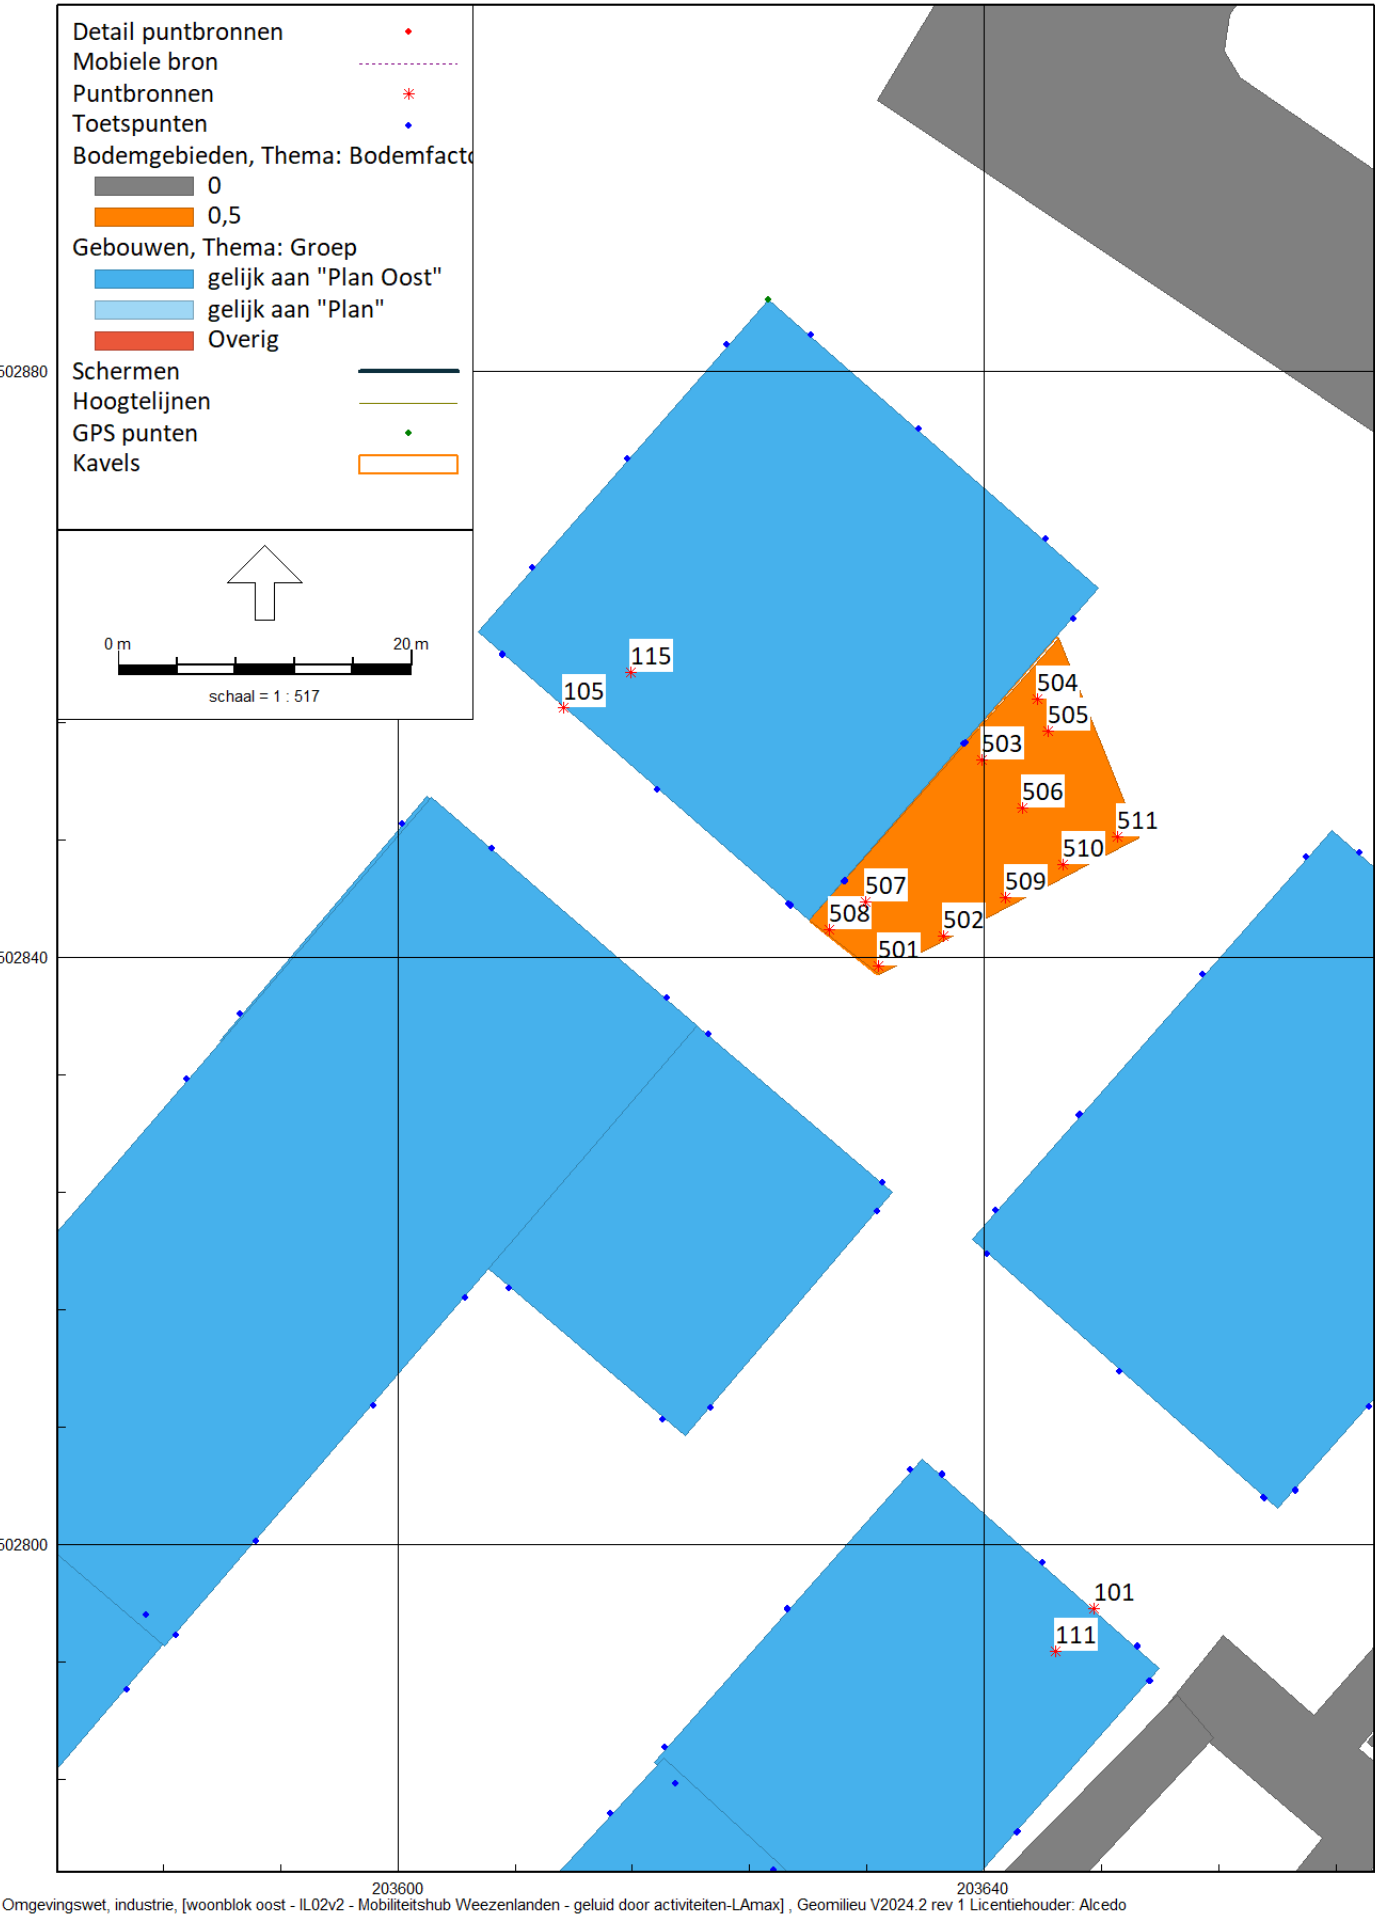

Figuur 13 | Gebouw L Stationair geluidbronnen maximale geluidniveaus

BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Modelinfo rekenmodel geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT

Model eigenschap

Omschrijving	IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
Verantwoordelijke	RobertS
Rekenmethode	#2 Industrielawaai Omgevingswet, industrie
Aangemaakt door	SuzanneH op 14-2-2024
Laatst ingezien door	RobertS op 16-7-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,2
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: IL01 - MobiliteitsHub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAR,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 MobiliteitsHub Weezenlanden Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	--	Relatief				A	1031	206	138	15
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	--	Relatief				A	1031	206	138	15
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	0,00	Relatief				A	131	26	18	15
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	0,00	Relatief				A	131	26	18	15
303	Bestelwagens laden en lossen ri Schuurmanstr	0,75	0,00	Relatief				A	4	--	--	20
304	Vrachtwagens laden en lossen ri Schuurmanstr	1,00	0,00	Relatief				A	4	--	--	20
Route 3	Personenauto's Kiss & Ride	0,75	0,00	Relatief				A	71	14	10	30
301a	Bestelwagens L/L ri Luttenbergstr aankomst	0,75	0,00	Relatief				A	2	--	--	20
301b	Bestelwagens L/L ri Luttenbergstr vertrek	0,75	0,00	Relatief				A	2	--	--	20
302a	Vrachtwagens L/L ri Luttenbergstr aankomst	1,00	0,00	Relatief				A	2	--	--	20
302b	Vrachtwagens L/L ri Luttenbergstr vertrek	1,00	0,00	Relatief				A	2	--	--	20
Route 6	Personenauto's P-kelder Oost ri Schuurmanstr.	0,75	0,00	Relatief				A	131	26	18	15
Route 7	Personenauto's P-kelder Oost ri Luttenbergstr	0,75	0,00	Relatief				A	131	26	18	15
Route 5	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	0,00	Relatief				A	1031	206	138	30
Route 4	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	0,00	Relatief				A	1031	206	138	30

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
M4	5,00	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M5	5,00	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M6	5,00	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M7	5,00	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	5,00	60,00	78,00	74,00	77,00	85,00	90,00	91,00	85,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	5,00	57,00	76,00	85,00	90,00	95,00	98,00	97,00	90,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Route 3	10,00	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301a	5,00	60,00	78,00	74,00	77,00	85,00	90,00	91,00	85,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301b	5,00	60,00	78,00	74,00	77,00	85,00	90,00	91,00	85,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302a	5,00	57,00	76,00	85,00	90,00	95,00	98,00	97,00	90,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302b	5,00	57,00	76,00	85,00	90,00	95,00	98,00	97,00	90,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Route 6	5,00	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Route 7	5,00	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Route 5	10,00	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Route 4	10,00	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 8k
M4	0,00
M5	0,00
M6	0,00
M7	0,00
303	0,00
304	0,00
Route 3	0,00
301a	0,00
301b	0,00
302a	0,00
302b	0,00
Route 6	0,00
Route 7	0,00
Route 5	0,00
Route 4	0,00

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Richt.
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	24,00	Relatief aan onderliggend item				0	Normale puntbron	0,00
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	24,00	Relatief aan onderliggend item				0	Normale puntbron	0,00
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	27,00	Relatief aan onderliggend item				0	Normale puntbron	0,00
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	42,00	Relatief aan onderliggend item				0	Normale puntbron	0,00
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	0,00	Relatief				0	Uitstralende gevel	0,00
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	0,00	Relatief				0	Uitstralende gevel	0,00
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	27,00	Relatief aan onderliggend item				0	Normale puntbron	0,00
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	0,00	Relatief				0	Uitstralende gevel	0,00
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	0,00	Relatief				0	Uitstralende gevel	0,00
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	0,00	Relatief				0	Uitstralende gevel	0,00
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	30,00	Relatief aan onderliggend item				0	Normale puntbron	0,00

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
301a	360,00	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	48,10	51,70	66,50	73,20	78,30	83,10	83,20	79,80	75,00	0,00
301d	360,00	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	48,10	51,70	66,50	73,20	78,30	83,10	83,20	79,80	75,00	0,00
301b	360,00	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	48,10	51,70	66,50	73,20	78,30	83,10	83,20	79,80	75,00	0,00
301c	360,00	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	48,10	51,70	66,50	73,20	78,30	83,10	83,20	79,80	75,00	0,00
121	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	31,50	45,50	49,50	59,50	61,50	60,50	55,50	48,50	39,50	-4,00
113	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	54,00	66,00	71,00	71,00	74,00	74,00	73,00	65,00	0,00
112	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	54,00	66,00	71,00	71,00	74,00	74,00	73,00	65,00	0,00
115	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	54,00	66,00	71,00	71,00	74,00	74,00	73,00	65,00	0,00
101	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	--	34,00	46,00	51,00	51,00	54,00	54,00	53,00	45,00	0,00
102	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	--	34,00	46,00	51,00	51,00	54,00	54,00	53,00	45,00	0,00
114	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	54,00	66,00	71,00	71,00	74,00	74,00	73,00	65,00	0,00
103	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	--	34,00	46,00	51,00	51,00	54,00	54,00	53,00	45,00	0,00
104	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	--	34,00	46,00	51,00	51,00	54,00	54,00	53,00	45,00	0,00
105	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	--	34,00	46,00	51,00	51,00	54,00	54,00	53,00	45,00	0,00
111	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	54,00	66,00	71,00	71,00	74,00	74,00	73,00	65,00	0,00

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
301a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
113	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
112	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
115	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
101	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
102	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
104	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
105	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
111	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH
T1	Stemgeluid terras 1 - 8 sprekende personen	1,25	0,00	Relatief				True	A	3,39	0,97	--	1,0	1,0
B1	stemgeluid 40 spelende kinderen kinderopvang	0,90	0,00	Relatief				True	A	6,81	--	--	2,0	2,0

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Negeer	obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
T1		Ja	-4,03	0,97	8,97	17,97	27,97	35,97	39,97	27,97	22,97	19,00	24,00	32,00	41,00	51,00	59,00	63,00	51,00
B1		Ja	7,00	12,00	20,00	29,00	39,00	47,00	51,00	39,00	34,00	30,00	35,00	43,00	52,00	62,00	70,00	74,00	62,00

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
T1	46,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
B1	57,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A1h	gebouw A noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A1a	gebouw A zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A1i	gebouw A westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
F1d	gebouw F oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
F1c	gebouw F zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
F1a	gebouw F zuidgevel	0,00	Relatief				19,50	--	--	--	--	--	Ja
F1n	gebouw F westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
F1p	gebouw F westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
F1m	gebouw F westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
F1l	gebouw F noordgevel	0,00	Relatief				19,50	--	--	--	--	--	Ja
E1b	gebouw E zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
E1j	gebouw E westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
L1ggg	gebouw L noordgevel	0,00	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
L1b	gebouw L zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
L1ll	gebouw L zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
L1hhh	gebouw L noordgevel	0,00	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
J1d	gebouw J oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
J1f	gebouw J oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
J1b	gebouw J zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K2d	gebouw K2 westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K1a	gebouw K1 westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K2i	gebouw K2 westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K1b	gebouw K1 westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K2n	gebouw K2 westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
g1a	gebouw G westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
g1f	gebouw G zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
h1b	gebouw H zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
h1c	gebouw H zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
h1d	gebouw H zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
I1c	gebouw I oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
I1e	gebouw I oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
D1a	gebouw D zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
L1e	gebouw L oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
L1f	gebouw L oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
L1d	gebouw L oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
L1bb	gebouw L zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
L1c	gebouw L zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
L1a	gebouw L zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
L1k	gebouw L westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
L1l	gebouw L westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
L1j	gebouw L westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
L1h	gebouw L noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
L1i	gebouw L noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
L1g	gebouw L noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
g1b	gebouw G westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
g1c	gebouw G westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
g1e	gebouw G zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
g1d	gebouw G zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
g1i	gebouw G noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K1l	gebouw K1 noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K1e	gebouw K1 zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K1ee	gebouw K1 zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
K1cc	gebouw K1 zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
K1g	gebouw K1 zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K1c	gebouw K1 zuidgevel	<- ->	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K1k	gebouw K1 noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K1h	gebouw K1 zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K2r	gebouw K2 noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K2t	gebouw K2 oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K2w	gebouw K2 oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K2y	gebouw K2 oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K2b	gebouw K2 westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K2p	gebouw K2 westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
h1g	gebouw H noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
h1a	gebouw H zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
D1c	gebouw D zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
I1a	gebouw i westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
I1g	gebouw I oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
I1i	gebouw I noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
J1g	gebouw J noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
J1c	gebouw J zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
J1i	gebouw J noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
J1h	gebouw J noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
J1e	gebouw J oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
J1aa	gebouw J zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	27,00	--	--	Ja
E1a	gebouw E zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
E1c	gebouw E zuidgevel	0,00	Relatief				14,00	17,00	--	--	--	--	Ja
F1o	gebouw F westgevel	0,00	Relatief				16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
F1q	gebouw F westgevel	0,00	Relatief				16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
F1n	gebouw F westgevel	0,00	Relatief				16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
F1k	gebouw F noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
F1e	gebouw F oostgevel	0,00	Relatief				16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
F1b	gebouw F zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
I1h	gebouw I oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
I1j	gebouw I noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
I1f	gebouw I oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
I1d	gebouw I oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
h1e	gebouw H noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
L1gg	gebouw L noordgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
L1cc	gebouw L zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
L1kk	gebouw L westgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
L1kkk	gebouw L westgevel	0,00	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
A1h	gebouw A noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
A1a	gebouw A zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
A1i	gebouw A westgevel	0,00	Relatief				16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
M1hh	Gebouw M noordgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
M1e	Gebouw M oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
M1b	Gebouw M zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
M1aa	Gebouw M zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
M1jj	Gebouw M noordgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
M1kk	Gebouw M noordgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
M1gg	Gebouw M oostgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
M1mm	Gebouw M westgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
M1nn	Gebouw M westgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
M1ff	Gebouw M oostgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
M1i	Gebouw M noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
M1f	Gebouw M oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
M1cc	Gebouw M zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
M1d	Gebouw M zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
M1a	Gebouw M zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
M1dd	Gebouw M zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAR,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAR,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
M100	Gebouw M westgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
M111	Gebouw M noordgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
M1j	Gebouw M noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
M1g	Gebouw M oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
M1ee	Gebouw M oostgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
M10	Gebouw M westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
M1n	Gebouw M westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
M1m	Gebouw M westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
M1k	Gebouw M noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
M1h	Gebouw M noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
M1bb	Gebouw M zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
M1c	Gebouw M zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
J1a	gebouw J zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K1m	gebouw K1 noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A1i	gebouw A westgevel	0,00	Relatief				22,50	25,50	--	--	--	--	Ja
RB01	westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
RB02	westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
RB03	westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
RB04	noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
RB05	noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
RB06	noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
RB07	noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
RB08	noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
RB09	noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
RB10	noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
RB11	noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
RB12	noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
RB13	noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
RB14	oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
RB15	oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
RB16	oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
RB17	oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
RB18	oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
RB19	zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
RB20	zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
RB21	zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
RB22	zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
RB23	zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
RB24	zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
RB25	zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
J1dd	gebouw J oostgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	27,00	--	--	Ja
J1ff	gebouw J oostgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	27,00	--	--	Ja
J1bb	gebouw J zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	27,00	--	--	Ja
J1gg	gebouw J noordgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	27,00	--	--	Ja
J1cc	gebouw J zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	27,00	--	--	Ja
J1kk	gebouw J westgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	27,00	--	--	Ja
J1ii	gebouw J noordgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	27,00	--	--	Ja
J1hh	gebouw J noordgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	27,00	--	--	Ja
J1ee	gebouw J oostgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	27,00	--	--	Ja
J1ll	gebouw J westgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	27,00	--	--	Ja
J1jj	gebouw J westgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	27,00	--	--	Ja
g1j	gebouw G noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
g1k	gebouw G noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
g1hh	gebouw G oostgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	--	--	--	Ja
g1aa	gebouw G westgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	--	--	--	Ja
g1ff	gebouw G zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	27,00	--	--	Ja
g1bb	gebouw G westgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	--	--	--	Ja
g1cc	gebouw G westgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	--	--	--	Ja
g1gg	gebouw G oostgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	--	--	--	Ja
g1ee	gebouw G zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	--	--	--	Ja
g1dd	gebouw G zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	--	--	--	Ja
g1ii	gebouw G noordgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	--	--	--	Ja
g1jj	gebouw G noordgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	--	--	--	Ja
g1kk	gebouw G noordgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	24,00	--	--	--	Ja
I1b	gebouw i westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
L1bbb	gebouw L zuidgevel	0,00	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
L1ee	gebouw L oostgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
L1ff	gebouw L oostgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
L1dd	gebouw L oostgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
L1ccc	gebouw L zuidgevel	0,00	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
L1aa	gebouw L zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
L1lll	gebouw L westgevel	0,00	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
L1jj	gebouw L westgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
L1ii	gebouw L noordgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
L1aaa	gebouw L zuidgevel	0,00	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
L1ddd	gebouw L oostgevel	0,00	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
L1fff	gebouw L oostgevel	0,00	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
L1hh	gebouw L noordgevel	0,00	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
L1iii	gebouw L noordgevel	0,00	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
L1jjj	gebouw L westgevel	0,00	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
L1eee	gebouw L oostgevel	0,00	Relatief				38,00	41,00	--	--	--	--	Ja
K1d	gebouw K1 zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
h1f	gebouw H noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
K1aa	gebouw K1 westgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
K1bb	gebouw K1 westgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
K1dd	gebouw K1 zuidgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
K1mm	gebouw K1 noordgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
K1f	gebouw K1 oostgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
K1l	gebouw K1 oostgevel	0,00	Relatief				20,00	--	--	--	--	--	Ja
PH01a	Provinciehuis	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
PH02a	Provinciehuis	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
PH03a	Provinciehuis	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
PH04a	Provinciehuis	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
PH05a	Provinciehuis	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
PH06a	Provinciehuis	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
PH07a	Provinciehuis	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
PH08a	Provinciehuis	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
PH09a	Provinciehuis	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
PH10a	Provinciehuis	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
PH11a	Provinciehuis	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
PH12a	Provinciehuis	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
PH13a	Provinciehuis	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
PH14a	Provinciehuis	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
PH15a	Provinciehuis	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
PH16a	Provinciehuis	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
PH01aa	Provinciehuis	0,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
PH02aa	Provinciehuis	0,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
PH03aa	Provinciehuis	0,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
PH04aa	Provinciehuis	0,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
PH05aa	Provinciehuis	0,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
PH06aa	Provinciehuis	0,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
PH07aa	Provinciehuis	0,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
PH08aa	Provinciehuis	0,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
PH09aa	Provinciehuis	0,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
PH10aa	Provinciehuis	0,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
PH11aa	Provinciehuis	0,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
PH12aa	Provinciehuis	0,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
PH13aa	Provinciehuis	0,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
PH14aa	Provinciehuis	0,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
PH15aa	Provinciehuis	0,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
PH16aa	Provinciehuis	0,00	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		19,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		25,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		15,78	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
G	gebouw	15,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
F1	gebouw F	15,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
E1	gebouw E	12,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
D1	gebouw D	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
D6	gebouw D	4,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
B2	gebouw B2	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
B1	gebouw B1	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
C1	gebouw C	6,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
G	gebouw	21,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
C2	gebouw C	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
B2	gebouw B2	12,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
D5	gebouw D	8,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
D4	gebouw D	12,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
E2	Gebouw E	18,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
E2	Gebouw E	18,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
F1	gebouw F	21,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		32,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		12,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		12,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		12,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		12,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
E1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
E2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
E2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: Plan oost
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
G	gebouw J	30,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
G1	gebouw G	27,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
G	gebouw	21,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
L1	Gebouw L	24,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		24,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		42,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		18,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		18,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		18,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAr,LT geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: Plan oost
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
L1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LAmix geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	--	Relatief				A	1031	206	138	15	5,00
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	--	Relatief				A	1031	206	138	15	5,00
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	0,00	Relatief				A	131	26	18	15	5,00
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	0,00	Relatief				A	131	26	18	15	5,00

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LMax geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LMax
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
M4	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
M5	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
M6	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
M7	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Invoergegevens rekenmodel LMax geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LMax
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Richt.
002b	LMax stemgeluid	1,25	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
002c	LMax stemgeluid	1,25	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
002a	LMax stemgeluid	1,25	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
002d	LMax stemgeluid	1,25	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
002e	LMax stemgeluid	1,25	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
301a-mx	LMax Laden en lossen detailhandel, piek in v	1,50	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
302b-mx	LMax rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
301c-mx	LMax rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
301b-mx	LMax rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	24,00	Relatief	aan onderliggend item			0	Normale puntbron	0,00
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	24,00	Relatief	aan onderliggend item			0	Normale puntbron	0,00
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	27,00	Relatief	aan onderliggend item			0	Normale puntbron	0,00
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	42,00	Relatief	aan onderliggend item			0	Normale puntbron	0,00
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	0,00	Relatief				0	Uitstralende gevel	0,00
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	0,00	Relatief				0	Uitstralende gevel	0,00
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	27,00	Relatief	aan onderliggend item			0	Normale puntbron	0,00
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	0,00	Relatief				0	Uitstralende gevel	0,00
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	0,00	Relatief				0	Uitstralende gevel	0,00
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	0,00	Relatief				0	Uitstralende gevel	0,00
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	30,00	Relatief	aan onderliggend item			0	Normale puntbron	0,00
501	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
502	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
503	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
504	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
505	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
506	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
508	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
509	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
510	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
511	LMax stemgeluid spelend kind op trampoline	0,90	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
507	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LMax geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LMax
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
002b	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee	40,00	45,00	53,00	62,00	72,00	80,00	84,00	72,00	67,00	0,00
002c	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee	40,00	45,00	53,00	62,00	72,00	80,00	84,00	72,00	67,00	0,00
002a	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee	40,00	45,00	53,00	62,00	72,00	80,00	84,00	72,00	67,00	0,00
002d	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee	40,00	45,00	53,00	62,00	72,00	80,00	84,00	72,00	67,00	0,00
002e	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee	40,00	45,00	53,00	62,00	72,00	80,00	84,00	72,00	67,00	0,00
301a-mx	360,00	24,77	--	--	A	Nee	Nee	Nee	46,70	62,00	77,00	85,60	91,20	100,50	103,40	104,00	98,10	0,00
302b-mx	360,00	24,77	--	--	A	Nee	Nee	Nee	47,90	63,90	78,90	86,90	91,80	95,30	97,40	96,70	89,80	0,00
301c-mx	360,00	24,77	--	--	A	Nee	Nee	Nee	47,90	63,90	78,90	86,90	91,80	95,30	97,40	96,70	89,80	0,00
301b-mx	360,00	24,77	--	--	A	Nee	Nee	Nee	47,90	63,90	78,90	86,90	91,80	95,30	97,40	96,70	89,80	0,00
121	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	31,50	45,50	49,50	59,50	61,50	60,50	55,50	48,50	39,50	-14,00
113	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	54,00	66,00	71,00	71,00	74,00	74,00	73,00	65,00	0,00
112	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	54,00	66,00	71,00	71,00	74,00	74,00	73,00	65,00	0,00
115	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	54,00	66,00	71,00	71,00	74,00	74,00	73,00	65,00	0,00
101	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	--	24,00	36,00	41,00	41,00	44,00	44,00	43,00	35,00	0,00
102	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	--	24,00	36,00	41,00	41,00	44,00	44,00	43,00	35,00	0,00
114	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	54,00	66,00	71,00	71,00	74,00	74,00	73,00	65,00	0,00
103	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	--	24,00	36,00	31,00	41,00	44,00	44,00	43,00	35,00	0,00
104	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	--	24,00	36,00	41,00	41,00	44,00	44,00	43,00	35,00	0,00
105	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	--	24,00	36,00	41,00	41,00	44,00	44,00	43,00	35,00	0,00
111	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	54,00	66,00	71,00	71,00	74,00	74,00	73,00	65,00	0,00
501	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	0,00
502	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	0,00
503	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	0,00
504	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	0,00
505	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	0,00
506	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	0,00
508	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	0,00
509	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	0,00
510	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	0,00
511	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	0,00
507	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	0,00

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens rekenmodel LMax geluid van activiteiten

Alcedo
23-10089

Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LMax
woonblok oost - R03.V05 26 augustus 2025 - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
002b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301a-mx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302b-mx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301c-mx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301b-mx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
113	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
112	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
115	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
101	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
102	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
114	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
103	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
104	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
105	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
111	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIJLAGE 3

REKENRESULTATEN

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2,00	23,0	21,3	16,9	26,9
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2,00	21,8	20,4	16,0	26,0
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5,00	23,5	22,3	18,3	28,3
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5,00	22,6	21,7	17,6	27,6
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8,00	24,1	22,9	18,4	28,4
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8,00	23,2	22,4	17,8	27,8
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11,00	25,1	23,7	19,5	29,5
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11,00	24,1	23,0	18,9	28,9
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14,00	26,2	24,7	21,2	31,2
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14,00	25,5	24,2	21,0	31,0
A1a_F	gebouw A zuidgevel	17,00	28,4	27,2	25,1	35,1
A1h_A	gebouw A noordgevel	2,00	16,3	15,5	14,4	24,4
A1h_A	gebouw A noordgevel	2,00	15,4	14,2	13,1	23,1
A1h_B	gebouw A noordgevel	5,00	14,3	13,0	10,8	20,8
A1h_B	gebouw A noordgevel	5,00	13,4	11,6	8,8	18,8
A1h_C	gebouw A noordgevel	8,00	14,1	12,7	9,5	19,5
A1h_C	gebouw A noordgevel	8,00	15,0	13,6	11,4	21,4
A1h_D	gebouw A noordgevel	11,00	14,9	13,2	9,7	19,7
A1h_D	gebouw A noordgevel	11,00	15,4	13,7	11,1	21,1
A1h_E	gebouw A noordgevel	14,00	16,7	15,1	11,9	21,9
A1h_E	gebouw A noordgevel	14,00	15,4	13,9	10,6	20,6
A1h_F	gebouw A noordgevel	17,00	16,7	15,4	13,4	23,4
A1i_A	gebouw A westgevel	22,50	28,7	27,6	25,6	35,6
A1i_A	gebouw A westgevel	16,50	27,1	25,7	22,4	32,4
A1i_A	gebouw A westgevel	2,00	23,8	22,9	19,4	29,4
A1i_B	gebouw A westgevel	25,50	29,1	27,9	25,8	35,8
A1i_B	gebouw A westgevel	19,50	28,8	27,6	25,4	35,4
A1i_B	gebouw A westgevel	5,00	23,9	23,1	19,2	29,2
A1i_C	gebouw A westgevel	8,00	24,1	23,3	18,0	28,3
A1i_D	gebouw A westgevel	11,00	25,1	24,3	19,9	29,9
A1i_E	gebouw A westgevel	14,00	26,1	25,1	21,2	31,2
D1a_A	gebouw D zuidgevel	2,00	26,3	18,2	16,1	26,3
D1a_B	gebouw D zuidgevel	5,00	28,0	19,7	18,0	28,0
D1a_C	gebouw D zuidgevel	8,00	28,9	21,3	19,6	29,6
D1a_D	gebouw D zuidgevel	11,00	29,3	23,1	21,9	31,9
D1c_A	gebouw D zuidgevel	2,00	20,7	17,9	15,1	25,1
D1c_B	gebouw D zuidgevel	5,00	22,3	19,0	16,8	26,8
D1c_C	gebouw D zuidgevel	8,00	23,5	20,7	18,9	28,9
D1c_D	gebouw D zuidgevel	11,00	24,4	22,4	20,9	30,9
E1a_A	gebouw E zuidgevel	2,00	23,1	22,5	19,4	29,4
E1a_B	gebouw E zuidgevel	5,00	24,6	24,3	21,3	31,3
E1a_C	gebouw E zuidgevel	8,00	25,7	25,2	22,7	32,7
E1a_D	gebouw E zuidgevel	11,00	26,0	25,4	23,0	33,0
E1a_E	gebouw E zuidgevel	14,00	27,1	26,6	24,9	34,9
E1a_F	gebouw E zuidgevel	17,00	28,9	28,6	27,5	37,5
E1b_A	gebouw E zuidgevel	2,00	22,0	20,9	17,5	27,5
E1b_B	gebouw E zuidgevel	5,00	23,4	22,5	19,4	29,4
E1b_C	gebouw E zuidgevel	8,00	24,7	23,7	20,9	30,9
E1b_D	gebouw E zuidgevel	11,00	26,0	25,2	23,3	33,3
E1c_A	gebouw E zuidgevel	14,00	28,3	27,8	27,2	37,2
E1c_B	gebouw E zuidgevel	17,00	27,8	27,2	26,3	36,3
E1j_A	gebouw E westgevel	2,00	23,1	21,9	20,2	30,2
E1j_B	gebouw E westgevel	5,00	24,2	23,3	21,9	31,9
E1j_C	gebouw E westgevel	8,00	25,5	24,6	23,5	33,5
E1j_D	gebouw E westgevel	11,00	26,2	25,2	23,9	33,9
E1j_E	gebouw E westgevel	14,00	27,9	27,0	26,0	36,0
E1j_F	gebouw E westgevel	17,00	29,3	28,4	27,4	37,4
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,50	36,1	36,4	31,1	41,4
F1b_A	gebouw F zuidgevel	2,00	34,5	35,7	27,1	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAR,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F1b_B	gebouw F zuidgevel	5,00	35,2	36,2	28,6	41,2
F1b_C	gebouw F zuidgevel	8,00	35,1	36,0	26,9	41,0
F1b_D	gebouw F zuidgevel	11,00	35,7	36,3	29,3	41,3
F1b_E	gebouw F zuidgevel	14,00	36,2	36,6	30,9	41,6
F1b_F	gebouw F zuidgevel	17,00	37,5	38,0	31,7	43,0
F1c_A	gebouw F zuidgevel	2,00	29,5	29,8	23,0	34,8
F1c_B	gebouw F zuidgevel	5,00	29,8	30,1	23,7	35,1
F1c_C	gebouw F zuidgevel	8,00	30,4	30,4	24,7	35,4
F1c_D	gebouw F zuidgevel	11,00	31,0	30,7	25,6	35,7
F1c_E	gebouw F zuidgevel	14,00	31,5	31,1	26,7	36,7
F1d_A	gebouw F oostgevel	2,00	23,9	23,1	22,4	32,4
F1d_B	gebouw F oostgevel	5,00	24,8	24,1	23,6	33,6
F1d_C	gebouw F oostgevel	8,00	24,8	23,9	23,3	33,3
F1d_D	gebouw F oostgevel	11,00	25,7	24,8	24,1	34,1
F1d_E	gebouw F oostgevel	14,00	27,6	26,9	26,3	36,3
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,50	28,4	27,9	27,5	37,5
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,50	30,3	29,9	29,6	39,6
F1k_A	gebouw F noordgevel	2,00	17,2	16,1	14,7	24,7
F1k_B	gebouw F noordgevel	5,00	18,5	17,8	16,7	26,7
F1k_C	gebouw F noordgevel	8,00	20,0	19,3	18,4	28,4
F1k_D	gebouw F noordgevel	11,00	19,6	18,6	17,4	27,4
F1k_E	gebouw F noordgevel	14,00	21,0	20,0	18,9	28,9
F1k_F	gebouw F noordgevel	17,00	23,1	22,4	21,7	31,7
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,50	22,3	21,2	20,1	30,1
F1m_A	gebouw F westgevel	2,00	26,6	24,5	20,0	30,0
F1m_B	gebouw F westgevel	5,00	27,2	25,4	21,0	31,0
F1m_C	gebouw F westgevel	8,00	28,4	26,5	22,5	32,5
F1m_D	gebouw F westgevel	11,00	29,2	27,2	23,3	33,3
F1m_E	gebouw F westgevel	14,00	29,7	27,6	23,4	33,4
F1n_A	gebouw F westgevel	16,50	29,4	27,0	22,9	32,9
F1n_B	gebouw F westgevel	2,00	27,6	25,6	21,0	31,0
F1n_C	gebouw F westgevel	19,50	30,4	28,3	23,9	33,9
F1n_D	gebouw F westgevel	5,00	28,4	26,6	22,0	32,0
F1n_E	gebouw F westgevel	8,00	29,5	27,6	23,1	33,1
F1n_F	gebouw F westgevel	11,00	30,3	28,4	24,5	34,5
F1o_A	gebouw F westgevel	14,00	31,1	29,2	25,5	35,5
F1o_B	gebouw F westgevel	16,50	30,3	28,1	23,8	33,8
F1p_A	gebouw F westgevel	19,50	31,5	30,0	24,8	35,0
F1p_B	gebouw F westgevel	2,00	30,9	30,6	25,5	35,6
F1p_C	gebouw F westgevel	5,00	32,1	31,8	27,6	37,6
F1p_D	gebouw F westgevel	8,00	31,8	31,1	24,4	36,1
F1p_E	gebouw F westgevel	11,00	32,6	31,7	26,3	36,7
F1p_F	gebouw F westgevel	14,00	33,1	32,2	27,2	37,2
F1q_A	gebouw F westgevel	16,50	33,4	33,0	25,8	38,0
F1q_B	gebouw F westgevel	19,50	33,7	33,3	26,4	38,3
I1a_A	gebouw i westgevel	2,00	23,9	18,8	17,8	27,8
I1a_B	gebouw i westgevel	5,00	25,8	21,2	20,7	30,7
I1a_C	gebouw i westgevel	8,00	26,3	22,4	21,8	31,8
I1a_D	gebouw i westgevel	11,00	25,9	21,3	20,2	30,2
I1a_E	gebouw i westgevel	14,00	26,5	22,9	21,9	31,9
I1a_F	gebouw i westgevel	17,00	28,1	26,0	25,3	35,3
I1b_A	gebouw i westgevel	2,00	23,8	18,9	17,8	27,8
I1b_B	gebouw i westgevel	5,00	25,6	21,2	20,5	30,5
I1b_C	gebouw i westgevel	8,00	26,2	22,6	21,9	31,9
I1b_D	gebouw i westgevel	11,00	26,9	23,9	23,2	33,2
I1b_E	gebouw i westgevel	14,00	27,8	25,5	24,9	34,9
I1b_F	gebouw i westgevel	17,00	28,9	27,2	26,6	36,6
I1c_A	gebouw I oostgevel	2,00	24,0	19,2	18,5	28,5
I1c_B	gebouw I oostgevel	5,00	25,6	21,0	20,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I1c_C	gebouw I	oostgevel	8,00	26,1	22,1	21,6	31,6
I1c_D	gebouw I	oostgevel	11,00	26,6	23,2	22,7	32,7
I1c_E	gebouw I	oostgevel	14,00	27,3	24,6	24,1	34,1
I1c_F	gebouw I	oostgevel	17,00	27,9	25,8	25,3	35,3
I1d_A	gebouw I	oostgevel	2,00	43,5	21,1	20,8	43,5
I1d_B	gebouw I	oostgevel	5,00	43,6	22,2	22,0	43,6
I1d_C	gebouw I	oostgevel	8,00	43,5	23,4	23,2	43,5
I1d_D	gebouw I	oostgevel	11,00	43,3	24,0	23,7	43,3
I1d_E	gebouw I	oostgevel	14,00	43,1	25,0	24,7	43,1
I1d_F	gebouw I	oostgevel	17,00	42,9	26,7	26,5	42,9
I1e_A	gebouw I	oostgevel	2,00	49,7	19,0	18,8	49,7
I1e_B	gebouw I	oostgevel	5,00	49,7	19,6	19,5	49,7
I1e_C	gebouw I	oostgevel	8,00	49,5	20,0	19,9	49,5
I1e_D	gebouw I	oostgevel	11,00	49,2	20,1	19,9	49,2
I1e_E	gebouw I	oostgevel	14,00	48,8	20,2	20,0	48,8
I1e_F	gebouw I	oostgevel	17,00	48,4	20,9	20,6	48,4
I1f_A	gebouw I	oostgevel	2,00	49,1	19,0	18,8	49,1
I1f_B	gebouw I	oostgevel	5,00	49,0	19,6	19,5	49,0
I1f_C	gebouw I	oostgevel	8,00	48,7	20,1	19,9	48,7
I1f_D	gebouw I	oostgevel	11,00	48,2	20,2	20,0	48,2
I1f_E	gebouw I	oostgevel	14,00	47,7	20,4	20,2	47,7
I1f_F	gebouw I	oostgevel	17,00	47,2	21,8	21,7	47,2
I1g_A	gebouw I	oostgevel	2,00	37,9	23,8	23,7	37,9
I1g_B	gebouw I	oostgevel	5,00	38,5	24,0	23,9	38,5
I1g_C	gebouw I	oostgevel	8,00	38,4	23,8	23,7	38,4
I1g_D	gebouw I	oostgevel	11,00	38,4	23,4	23,2	38,4
I1g_E	gebouw I	oostgevel	14,00	38,2	23,1	23,0	38,2
I1h_A	gebouw I	oostgevel	2,00	46,9	19,8	19,7	46,9
I1h_B	gebouw I	oostgevel	5,00	46,8	20,4	20,2	46,8
I1h_C	gebouw I	oostgevel	8,00	46,5	20,7	20,5	46,5
I1h_D	gebouw I	oostgevel	11,00	46,1	20,7	20,6	46,1
I1h_E	gebouw I	oostgevel	14,00	45,7	20,9	20,8	45,7
I1i_A	gebouw I	noordgevel	2,00	23,4	19,4	18,4	28,4
I1i_B	gebouw I	noordgevel	5,00	25,0	22,0	21,3	31,3
I1i_C	gebouw I	noordgevel	8,00	25,4	23,0	22,3	32,3
I1i_D	gebouw I	noordgevel	11,00	24,4	21,5	20,4	30,4
I1i_E	gebouw I	noordgevel	14,00	25,2	22,9	22,1	32,1
I1j_A	gebouw I	noordgevel	2,00	22,5	19,4	18,8	28,8
I1j_B	gebouw I	noordgevel	5,00	24,4	21,7	21,3	31,3
I1j_C	gebouw I	noordgevel	8,00	24,9	22,7	22,3	32,3
I1j_D	gebouw I	noordgevel	11,00	23,3	19,9	19,1	29,1
I1j_E	gebouw I	noordgevel	14,00	23,6	20,6	19,8	29,8
J1a_A	gebouw J	zuidgevel	2,00	33,6	27,5	24,3	34,3
J1a_B	gebouw J	zuidgevel	5,00	35,4	28,5	25,6	35,6
J1a_C	gebouw J	zuidgevel	8,00	35,7	29,5	26,3	36,3
J1a_D	gebouw J	zuidgevel	11,00	36,0	30,2	26,8	36,8
J1a_E	gebouw J	zuidgevel	14,00	36,2	30,8	27,3	37,3
J1a_F	gebouw J	zuidgevel	17,00	36,2	31,0	27,6	37,6
J1aa_A	gebouw J	zuidgevel	20,00	36,2	31,1	27,9	37,9
J1aa_B	gebouw J	zuidgevel	23,00	36,2	31,5	28,7	38,7
J1aa_C	gebouw J	zuidgevel	24,00	36,1	31,5	28,7	38,7
J1aa_D	gebouw J	zuidgevel	27,00	36,1	31,6	28,8	38,8
J1b_A	gebouw J	zuidgevel	2,00	31,9	26,5	23,3	33,3
J1b_B	gebouw J	zuidgevel	5,00	33,6	27,4	24,6	34,6
J1b_C	gebouw J	zuidgevel	8,00	34,3	28,4	25,6	35,6
J1b_D	gebouw J	zuidgevel	11,00	34,5	29,0	26,0	36,0
J1b_E	gebouw J	zuidgevel	14,00	34,9	30,0	26,8	36,8
J1b_F	gebouw J	zuidgevel	17,00	34,9	30,0	26,7	36,7
J1bb_A	gebouw J	zuidgevel	20,00	34,9	30,1	26,9	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
J1bb_B	gebouw J zuidgevel	23,00	34,7	29,6	25,7	35,7	
J1bb_C	gebouw J zuidgevel	24,00	34,7	29,7	25,7	35,7	
J1bb_D	gebouw J zuidgevel	27,00	34,7	29,8	26,1	36,1	
J1c_A	gebouw J zuidgevel	2,00	30,5	25,8	23,2	33,2	
J1c_B	gebouw J zuidgevel	5,00	31,8	26,5	24,3	34,3	
J1c_C	gebouw J zuidgevel	8,00	32,9	27,5	25,3	35,3	
J1c_D	gebouw J zuidgevel	11,00	33,3	28,4	26,0	36,0	
J1c_E	gebouw J zuidgevel	14,00	33,7	29,2	26,6	36,6	
J1c_F	gebouw J zuidgevel	17,00	33,8	29,5	26,5	36,5	
J1cc_A	gebouw J zuidgevel	20,00	33,9	29,6	26,8	36,8	
J1cc_B	gebouw J zuidgevel	23,00	33,6	29,1	25,7	35,7	
J1cc_C	gebouw J zuidgevel	24,00	33,7	29,2	25,9	35,9	
J1cc_D	gebouw J zuidgevel	27,00	33,9	29,8	27,0	37,0	
J1d_A	gebouw J oostgevel	2,00	32,5	31,9	31,8	41,8	
J1d_B	gebouw J oostgevel	5,00	32,4	31,2	31,2	41,2	
J1d_C	gebouw J oostgevel	8,00	30,6	28,6	28,5	38,5	
J1d_D	gebouw J oostgevel	11,00	29,6	26,8	26,7	36,7	
J1d_E	gebouw J oostgevel	14,00	29,4	26,4	26,2	36,2	
J1d_F	gebouw J oostgevel	17,00	29,5	26,8	26,5	36,5	
J1dd_A	gebouw J oostgevel	20,00	29,2	26,2	25,9	35,9	
J1dd_B	gebouw J oostgevel	23,00	28,4	24,5	24,1	34,1	
J1dd_C	gebouw J oostgevel	24,00	28,5	24,9	24,5	34,5	
J1dd_D	gebouw J oostgevel	27,00	29,4	26,8	26,5	36,5	
J1e_A	gebouw J oostgevel	2,00	36,1	30,5	30,4	40,4	
J1e_B	gebouw J oostgevel	5,00	37,5	30,1	30,1	40,1	
J1e_C	gebouw J oostgevel	8,00	37,2	28,3	28,2	38,2	
J1e_D	gebouw J oostgevel	11,00	37,0	26,9	26,7	37,0	
J1e_E	gebouw J oostgevel	14,00	36,9	26,6	26,3	36,9	
J1e_F	gebouw J oostgevel	17,00	36,8	27,5	27,2	37,2	
J1ee_A	gebouw J oostgevel	20,00	37,0	29,3	29,1	39,1	
J1ee_B	gebouw J oostgevel	23,00	36,8	29,2	29,0	39,0	
J1ee_C	gebouw J oostgevel	24,00	36,2	24,8	24,4	36,2	
J1ee_D	gebouw J oostgevel	27,00	36,2	26,4	26,2	36,2	
J1f_A	gebouw J oostgevel	2,00	41,0	23,3	23,0	41,0	
J1f_B	gebouw J oostgevel	5,00	42,7	23,6	23,4	42,7	
J1f_C	gebouw J oostgevel	8,00	42,6	24,0	23,7	42,6	
J1f_D	gebouw J oostgevel	11,00	42,5	24,2	23,9	42,5	
J1f_E	gebouw J oostgevel	14,00	42,4	24,5	24,2	42,4	
J1f_F	gebouw J oostgevel	17,00	42,2	25,7	25,4	42,2	
J1ff_A	gebouw J oostgevel	20,00	42,1	28,1	27,9	42,1	
J1ff_B	gebouw J oostgevel	23,00	41,9	28,9	28,8	41,9	
J1ff_C	gebouw J oostgevel	24,00	41,7	22,5	22,2	41,7	
J1ff_D	gebouw J oostgevel	27,00	41,4	23,0	22,7	41,4	
J1g_A	gebouw J noordgevel	2,00	41,2	18,5	17,6	41,2	
J1g_B	gebouw J noordgevel	5,00	42,9	20,0	19,3	42,9	
J1g_C	gebouw J noordgevel	8,00	42,9	21,7	21,1	42,9	
J1g_D	gebouw J noordgevel	11,00	42,8	22,9	22,4	42,8	
J1g_E	gebouw J noordgevel	14,00	42,7	23,7	23,0	42,7	
J1g_F	gebouw J noordgevel	17,00	42,5	25,9	25,4	42,5	
J1gg_A	gebouw J noordgevel	20,00	42,5	30,0	29,9	42,5	
J1gg_B	gebouw J noordgevel	23,00	42,6	33,3	33,2	43,2	
J1gg_C	gebouw J noordgevel	24,00	42,4	32,0	31,9	42,4	
J1gg_D	gebouw J noordgevel	27,00	42,2	32,4	32,2	42,2	
J1h_A	gebouw J noordgevel	2,00	34,8	18,5	17,5	34,8	
J1h_B	gebouw J noordgevel	5,00	37,2	20,2	19,4	37,2	
J1h_C	gebouw J noordgevel	8,00	37,3	21,3	20,5	37,3	
J1h_D	gebouw J noordgevel	11,00	37,2	22,5	21,8	37,2	
J1h_E	gebouw J noordgevel	14,00	37,2	23,3	22,5	37,2	
J1h_F	gebouw J noordgevel	17,00	37,2	24,9	24,3	37,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J1hh_A	gebouw J noordgevel	20,00	37,3	27,7	27,4	37,4
J1hh_B	gebouw J noordgevel	23,00	38,2	33,2	33,0	43,0
J1hh_C	gebouw J noordgevel	24,00	38,2	33,2	33,1	43,1
J1hh_D	gebouw J noordgevel	27,00	38,3	33,7	33,5	43,5
J1i_A	gebouw J noordgevel	2,00	29,0	19,2	18,3	29,0
J1i_B	gebouw J noordgevel	5,00	31,1	21,5	20,8	31,1
J1i_C	gebouw J noordgevel	8,00	31,8	22,1	21,4	31,8
J1i_D	gebouw J noordgevel	11,00	32,0	23,4	22,7	32,7
J1i_E	gebouw J noordgevel	14,00	32,1	24,7	24,2	34,2
J1i_F	gebouw J noordgevel	17,00	32,8	27,7	27,4	37,4
J1ii_A	gebouw J noordgevel	20,00	33,3	29,1	28,7	38,7
J1ii_B	gebouw J noordgevel	23,00	36,2	34,6	34,5	44,5
J1ii_C	gebouw J noordgevel	24,00	36,4	34,9	34,8	44,8
J1ii_D	gebouw J noordgevel	27,00	36,7	35,3	35,1	45,1
J1jj_A	gebouw J westgevel	20,00	31,8	30,6	30,0	40,0
J1jj_B	gebouw J westgevel	23,00	36,2	35,7	35,5	45,5
J1jj_C	gebouw J westgevel	24,00	36,4	36,0	35,7	45,7
J1jj_D	gebouw J westgevel	27,00	36,9	36,5	36,1	46,1
J1kk_A	gebouw J westgevel	20,00	32,7	31,6	31,0	41,0
J1kk_B	gebouw J westgevel	23,00	36,0	35,4	35,1	45,1
J1kk_C	gebouw J westgevel	24,00	36,1	35,4	35,2	45,2
J1kk_D	gebouw J westgevel	27,00	36,7	35,9	35,6	45,6
J1ll_A	gebouw J westgevel	20,00	35,3	34,0	32,8	42,8
J1ll_B	gebouw J westgevel	23,00	37,5	35,8	34,9	44,9
J1ll_C	gebouw J westgevel	24,00	37,8	35,8	34,9	44,9
J1ll_D	gebouw J westgevel	27,00	38,1	36,3	35,4	45,4
K1a_A	gebouw K1 westgevel	2,00	36,9	34,7	30,2	40,2
K1a_B	gebouw K1 westgevel	5,00	38,0	35,9	31,4	41,4
K1a_C	gebouw K1 westgevel	8,00	38,7	36,6	32,4	42,4
K1a_D	gebouw K1 westgevel	11,00	38,9	36,8	32,6	42,6
K1a_E	gebouw K1 westgevel	14,00	38,9	36,7	32,1	42,1
K1a_F	gebouw K1 westgevel	17,00	38,7	36,6	32,0	42,0
K1aa_A	gebouw K1 westgevel	20,00	38,7	36,5	32,1	42,1
K1b_A	gebouw K1 westgevel	2,00	38,2	33,7	29,8	39,8
K1b_B	gebouw K1 westgevel	5,00	39,3	35,8	32,1	42,1
K1b_C	gebouw K1 westgevel	8,00	39,7	36,6	32,4	42,4
K1b_D	gebouw K1 westgevel	11,00	39,6	36,7	32,5	42,5
K1b_E	gebouw K1 westgevel	14,00	39,7	36,8	32,3	42,3
K1b_F	gebouw K1 westgevel	17,00	39,4	36,7	32,2	42,2
K1bb_A	gebouw K1 westgevel	20,00	39,3	36,7	32,3	42,3
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	52,7	36,4	35,5	52,7
K1c_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	50,0	36,4	34,8	50,0
K1c_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	47,7	36,0	33,0	47,7
K1c_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	46,0	35,5	32,0	46,0
K1c_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	44,8	35,6	31,9	44,8
K1c_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	43,7	35,7	31,9	43,7
K1cc_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	42,9	35,7	32,0	42,9
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	44,2	30,6	27,4	44,2
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	44,1	32,3	29,0	44,1
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	43,9	34,1	30,3	43,9
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	43,3	34,2	30,4	43,3
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	42,7	34,3	30,6	42,7
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	42,0	34,1	30,6	42,0
K1dd_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	41,5	34,5	31,3	41,5
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	39,7	29,3	25,6	39,7
K1e_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	40,0	30,8	27,3	40,0
K1e_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	40,2	32,4	28,6	40,2
K1e_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	40,2	33,0	29,1	40,2
K1e_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	40,0	33,1	29,3	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1e_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	39,6	32,9	29,1	39,6
K1ee_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	39,4	33,2	29,7	39,7
K1f_A	gebouw K1 oostgevel	20,00	30,0	28,6	27,5	37,5
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	36,5	29,0	25,4	36,5
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	37,5	30,2	26,9	37,5
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	37,9	31,6	28,0	38,0
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	38,1	32,5	28,7	38,7
K1g_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	38,1	32,7	28,8	38,8
K1g_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	37,8	32,4	28,8	38,8
K1h_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	36,1	29,3	25,5	36,1
K1h_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	37,7	29,9	26,1	37,7
K1h_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	38,1	31,2	27,1	38,1
K1h_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	38,4	32,2	28,0	38,4
K1h_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	38,5	32,7	28,5	38,5
K1h_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	38,5	32,9	28,7	38,7
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	24,4	21,0	20,3	30,3
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	26,2	23,0	22,4	32,4
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	27,3	24,0	23,4	33,4
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	27,9	25,1	24,6	34,6
K1k_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	28,7	26,4	26,0	36,0
K1k_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	29,3	27,5	27,1	37,1
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	27,2	19,9	19,0	29,0
K1l_A	gebouw K1 oostgevel	20,00	29,0	26,6	26,0	36,0
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	29,2	22,1	21,4	31,4
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	30,2	23,1	22,4	32,4
K1l_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	30,3	23,9	23,2	33,2
K1l_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	30,7	25,5	24,9	34,9
K1l_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	31,8	28,3	28,0	38,0
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	24,0	21,6	20,8	30,8
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	25,5	23,3	22,7	32,7
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	26,5	24,2	23,6	33,6
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	27,4	25,5	25,0	35,0
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	27,6	25,9	25,4	35,4
K1m_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	29,0	27,8	27,5	37,5
K1mm_A	gebouw K1 noordgevel	20,00	30,9	30,3	30,0	40,0
K2b_A	gebouw K2 westgevel	2,00	39,7	37,6	33,3	43,3
K2b_B	gebouw K2 westgevel	5,00	40,1	38,0	33,9	43,9
K2b_C	gebouw K2 westgevel	8,00	40,2	38,1	34,0	44,0
K2b_D	gebouw K2 westgevel	11,00	39,9	37,8	33,8	43,8
K2b_E	gebouw K2 westgevel	14,00	39,4	37,3	32,8	42,8
K2b_F	gebouw K2 westgevel	17,00	39,1	37,0	32,5	42,5
K2d_A	gebouw K2 westgevel	2,00	44,7	42,5	38,0	48,0
K2d_B	gebouw K2 westgevel	5,00	43,5	41,3	36,9	46,9
K2d_C	gebouw K2 westgevel	8,00	42,3	40,1	35,9	45,9
K2d_D	gebouw K2 westgevel	11,00	41,1	39,1	34,9	44,9
K2d_E	gebouw K2 westgevel	14,00	40,1	38,0	33,4	43,4
K2d_F	gebouw K2 westgevel	17,00	39,4	37,3	32,7	42,7
K2i_A	gebouw K2 westgevel	2,00	45,1	43,0	38,5	48,5
K2i_B	gebouw K2 westgevel	5,00	43,7	41,5	37,2	47,2
K2i_C	gebouw K2 westgevel	8,00	42,3	40,2	35,9	45,9
K2i_D	gebouw K2 westgevel	11,00	41,1	39,1	35,0	45,0
K2i_E	gebouw K2 westgevel	14,00	40,0	37,9	33,3	43,3
K2i_F	gebouw K2 westgevel	17,00	39,2	37,2	32,6	42,6
K2n_A	gebouw K2 westgevel	2,00	38,7	37,4	32,3	42,4
K2n_B	gebouw K2 westgevel	5,00	38,8	37,5	32,7	42,7
K2n_C	gebouw K2 westgevel	8,00	39,0	37,5	33,0	43,0
K2n_D	gebouw K2 westgevel	11,00	39,0	37,5	33,2	43,2
K2n_E	gebouw K2 westgevel	14,00	38,4	36,8	31,8	41,8
K2n_F	gebouw K2 westgevel	17,00	38,1	36,5	31,7	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2p_A	gebouw K2 westgevel	2,00	44,1	46,5	28,5	51,5
K2p_B	gebouw K2 westgevel	5,00	42,2	44,6	29,4	49,6
K2p_C	gebouw K2 westgevel	8,00	40,8	43,1	29,9	48,1
K2p_D	gebouw K2 westgevel	11,00	39,7	41,8	30,1	46,8
K2p_E	gebouw K2 westgevel	14,00	38,4	40,6	27,9	45,6
K2p_F	gebouw K2 westgevel	17,00	37,8	39,8	29,3	44,8
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	2,00	47,1	49,5	29,7	54,5
K2r_B	gebouw K2 noordgevel	5,00	43,7	46,0	29,9	51,0
K2r_C	gebouw K2 noordgevel	8,00	41,8	44,1	30,0	49,1
K2r_D	gebouw K2 noordgevel	11,00	40,4	42,6	30,2	47,6
K2r_E	gebouw K2 noordgevel	14,00	39,0	41,2	28,1	46,2
K2r_F	gebouw K2 noordgevel	17,00	38,2	40,3	29,6	45,3
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	28,0	23,5	22,7	32,7
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	28,9	24,3	23,5	33,5
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	30,0	24,9	24,2	34,2
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	30,6	25,3	24,7	34,7
K2t_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	30,7	25,8	25,1	35,1
K2t_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	31,6	28,0	27,5	37,5
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	25,2	22,8	22,0	32,0
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	26,2	23,6	22,9	32,9
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	27,3	24,6	23,9	33,9
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	28,1	25,6	25,0	35,0
K2w_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	28,0	25,3	24,6	34,6
K2w_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	28,7	26,5	25,8	35,8
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	24,1	22,0	21,4	31,4
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	25,4	23,5	22,9	32,9
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	26,2	24,2	23,6	33,6
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	26,9	25,1	24,6	34,6
K2y_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	26,7	24,7	24,1	34,1
K2y_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	27,8	26,3	25,6	35,6
L1a_A	gebouw L zuidgevel	2,00	60,0	16,0	15,6	60,0
L1a_B	gebouw L zuidgevel	5,00	56,3	17,1	16,8	56,3
L1a_C	gebouw L zuidgevel	8,00	54,2	18,1	17,8	54,2
L1a_D	gebouw L zuidgevel	11,00	52,7	18,7	18,3	52,7
L1a_E	gebouw L zuidgevel	14,00	51,4	19,9	19,5	51,4
L1a_F	gebouw L zuidgevel	17,00	50,4	22,5	22,3	50,4
L1aa_A	gebouw L zuidgevel	20,00	49,5	29,8	29,7	49,5
L1aa_B	gebouw L zuidgevel	23,00	48,8	30,5	30,4	48,8
L1aa_C	gebouw L zuidgevel	26,00	48,1	30,9	30,8	48,1
L1aa_D	gebouw L zuidgevel	29,00	47,4	28,8	28,6	47,4
L1aa_E	gebouw L zuidgevel	32,00	46,5	28,9	28,8	46,5
L1aa_F	gebouw L zuidgevel	35,00	45,6	29,0	28,8	45,6
L1aaa_A	gebouw L zuidgevel	38,00	44,9	29,3	28,9	44,9
L1aaa_B	gebouw L zuidgevel	41,00	44,2	29,5	29,1	44,2
L1b_A	gebouw L zuidgevel	2,00	60,5	15,4	14,8	60,5
L1b_B	gebouw L zuidgevel	5,00	57,4	16,9	16,4	57,4
L1b_C	gebouw L zuidgevel	8,00	55,2	18,7	18,3	55,2
L1b_D	gebouw L zuidgevel	11,00	53,4	20,4	20,1	53,4
L1b_E	gebouw L zuidgevel	14,00	52,0	22,4	22,2	52,0
L1b_F	gebouw L zuidgevel	17,00	50,8	26,8	26,7	50,8
L1bb_A	gebouw L zuidgevel	20,00	49,7	28,6	28,5	49,7
L1bb_B	gebouw L zuidgevel	23,00	48,9	28,9	28,8	48,9
L1bb_C	gebouw L zuidgevel	26,00	48,1	29,3	29,1	48,1
L1bb_D	gebouw L zuidgevel	29,00	47,3	26,9	26,7	47,3
L1bb_E	gebouw L zuidgevel	32,00	46,7	27,1	26,8	46,7
L1bb_F	gebouw L zuidgevel	35,00	46,1	27,2	26,9	46,1
L1bbb_A	gebouw L zuidgevel	38,00	45,6	27,5	27,0	45,6
L1bbb_B	gebouw L zuidgevel	41,00	44,8	27,8	27,3	44,8
L1c_A	gebouw L zuidgevel	2,00	54,5	15,0	14,3	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1c_B	gebouw	L zuidgevel	5,00	53,5	16,2	15,7	53,5
L1c_C	gebouw	L zuidgevel	8,00	52,3	18,1	17,7	52,3
L1c_D	gebouw	L zuidgevel	11,00	51,3	20,3	20,0	51,3
L1c_E	gebouw	L zuidgevel	14,00	50,3	23,6	23,4	50,3
L1c_F	gebouw	L zuidgevel	17,00	49,5	27,4	27,3	49,5
L1cc_A	gebouw	L zuidgevel	20,00	48,7	27,9	27,7	48,7
L1cc_B	gebouw	L zuidgevel	23,00	48,0	27,9	27,7	48,0
L1cc_C	gebouw	L zuidgevel	26,00	47,3	28,2	28,0	47,3
L1cc_D	gebouw	L zuidgevel	29,00	46,7	25,7	25,2	46,7
L1cc_E	gebouw	L zuidgevel	32,00	46,1	25,8	25,3	46,1
L1cc_F	gebouw	L zuidgevel	35,00	45,6	25,9	25,3	45,6
L1ccc_A	gebouw	L zuidgevel	38,00	45,1	26,0	25,4	45,1
L1ccc_B	gebouw	L zuidgevel	41,00	44,7	26,3	25,7	44,7
L1d_A	gebouw	L oostgevel	2,00	31,2	12,0	11,3	31,2
L1d_B	gebouw	L oostgevel	5,00	31,0	12,4	11,8	31,0
L1d_C	gebouw	L oostgevel	8,00	30,7	13,2	12,7	30,7
L1d_D	gebouw	L oostgevel	11,00	30,3	13,9	13,4	30,3
L1d_E	gebouw	L oostgevel	14,00	29,8	14,3	13,8	29,8
L1d_F	gebouw	L oostgevel	17,00	29,4	14,3	13,8	29,4
L1dd_A	gebouw	L oostgevel	20,00	28,9	14,5	14,0	28,9
L1dd_B	gebouw	L oostgevel	23,00	28,5	14,7	14,1	28,5
L1dd_C	gebouw	L oostgevel	26,00	28,0	14,1	13,5	28,0
L1dd_D	gebouw	L oostgevel	29,00	27,6	14,3	13,7	27,6
L1dd_E	gebouw	L oostgevel	32,00	27,3	14,5	13,9	27,3
L1dd_F	gebouw	L oostgevel	35,00	26,9	14,7	14,1	26,9
L1ddd_A	gebouw	L oostgevel	38,00	26,5	15,0	14,4	26,5
L1ddd_B	gebouw	L oostgevel	41,00	26,5	16,8	16,2	26,5
L1e_A	gebouw	L oostgevel	2,00	26,1	11,5	10,9	26,1
L1e_B	gebouw	L oostgevel	5,00	26,2	11,9	11,4	26,2
L1e_C	gebouw	L oostgevel	8,00	26,1	12,8	12,3	26,1
L1e_D	gebouw	L oostgevel	11,00	26,0	13,6	13,1	26,0
L1e_E	gebouw	L oostgevel	14,00	25,8	13,9	13,4	25,8
L1e_F	gebouw	L oostgevel	17,00	25,5	14,0	13,6	25,5
L1ee_A	gebouw	L oostgevel	20,00	25,3	14,3	13,8	25,3
L1ee_B	gebouw	L oostgevel	23,00	25,0	14,0	13,4	25,0
L1ee_C	gebouw	L oostgevel	26,00	24,6	14,1	13,7	24,6
L1ee_D	gebouw	L oostgevel	29,00	24,3	14,4	13,9	24,3
L1ee_E	gebouw	L oostgevel	32,00	23,9	14,6	14,1	24,1
L1ee_F	gebouw	L oostgevel	35,00	23,5	14,8	14,4	24,4
L1eee_A	gebouw	L oostgevel	38,00	23,1	15,2	14,8	24,8
L1eee_B	gebouw	L oostgevel	41,00	23,1	17,0	16,6	26,6
L1f_A	gebouw	L oostgevel	2,00	22,4	11,5	10,8	22,4
L1f_B	gebouw	L oostgevel	5,00	23,4	11,9	11,3	23,4
L1f_C	gebouw	L oostgevel	8,00	23,4	12,7	12,2	23,4
L1f_D	gebouw	L oostgevel	11,00	23,3	13,5	13,0	23,3
L1f_E	gebouw	L oostgevel	14,00	23,3	13,8	13,3	23,3
L1f_F	gebouw	L oostgevel	17,00	23,1	13,9	13,5	23,5
L1ff_A	gebouw	L oostgevel	20,00	23,0	14,2	13,7	23,7
L1ff_B	gebouw	L oostgevel	23,00	22,8	13,9	13,3	23,3
L1ff_C	gebouw	L oostgevel	26,00	22,6	14,1	13,6	23,6
L1ff_D	gebouw	L oostgevel	29,00	22,4	14,3	13,8	23,8
L1ff_E	gebouw	L oostgevel	32,00	22,1	14,5	14,0	24,0
L1ff_F	gebouw	L oostgevel	35,00	21,8	14,7	14,3	24,3
L1fff_A	gebouw	L oostgevel	38,00	21,5	15,1	14,6	24,6
L1fff_B	gebouw	L oostgevel	41,00	21,7	16,9	16,5	26,5
L1g_A	gebouw	L noordgevel	2,00	22,1	15,7	14,1	24,1
L1g_B	gebouw	L noordgevel	5,00	22,9	15,7	14,2	24,2
L1g_C	gebouw	L noordgevel	8,00	22,9	16,2	14,8	24,8
L1g_D	gebouw	L noordgevel	11,00	22,7	15,8	13,9	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1g_E	gebouw	L noordgevel	14,00	22,7	16,0	14,0	24,0
L1g_F	gebouw	L noordgevel	17,00	22,6	16,2	14,2	24,2
L1gg_A	gebouw	L noordgevel	20,00	22,6	17,1	14,4	24,4
L1gg_B	gebouw	L noordgevel	23,00	22,4	16,1	14,2	24,2
L1gg_C	gebouw	L noordgevel	26,00	22,3	16,3	14,5	24,5
L1gg_D	gebouw	L noordgevel	29,00	22,0	16,5	14,8	24,8
L1gg_E	gebouw	L noordgevel	32,00	21,8	16,7	15,1	25,1
L1gg_F	gebouw	L noordgevel	35,00	21,4	16,1	15,5	25,5
L1ggg_A	gebouw	L noordgevel	38,00	21,3	16,6	16,0	26,0
L1ggg_B	gebouw	L noordgevel	41,00	22,0	18,9	18,4	28,4
L1h_A	gebouw	L noordgevel	2,00	23,1	16,6	15,2	25,2
L1h_B	gebouw	L noordgevel	5,00	23,9	17,2	16,0	26,0
L1h_C	gebouw	L noordgevel	8,00	23,9	17,5	16,2	26,2
L1h_D	gebouw	L noordgevel	11,00	23,7	18,2	16,8	26,8
L1h_E	gebouw	L noordgevel	14,00	23,6	18,4	17,0	27,0
L1h_F	gebouw	L noordgevel	17,00	23,5	18,5	17,2	27,2
L1hh_A	gebouw	L noordgevel	20,00	24,0	20,3	19,3	29,3
L1hh_B	gebouw	L noordgevel	23,00	23,8	20,0	19,5	29,5
L1hh_C	gebouw	L noordgevel	26,00	23,6	20,0	19,5	29,5
L1hh_D	gebouw	L noordgevel	29,00	23,4	20,3	19,8	29,8
L1hh_E	gebouw	L noordgevel	32,00	23,3	20,6	20,1	30,1
L1hh_F	gebouw	L noordgevel	35,00	23,3	20,7	20,5	30,5
L1hhh_A	gebouw	L noordgevel	38,00	23,4	21,2	21,0	31,0
L1hhh_B	gebouw	L noordgevel	41,00	24,6	23,2	23,1	33,1
L1i_A	gebouw	L noordgevel	2,00	24,0	18,7	17,6	27,6
L1i_B	gebouw	L noordgevel	5,00	25,2	20,7	20,0	30,0
L1i_C	gebouw	L noordgevel	8,00	25,6	22,1	21,5	31,5
L1i_D	gebouw	L noordgevel	11,00	24,2	19,6	18,2	28,2
L1i_E	gebouw	L noordgevel	14,00	24,1	20,0	18,7	28,7
L1i_F	gebouw	L noordgevel	17,00	23,9	20,0	18,8	28,8
L1ii_A	gebouw	L noordgevel	20,00	25,0	22,7	22,1	32,1
L1ii_B	gebouw	L noordgevel	23,00	24,8	22,7	22,2	32,2
L1ii_C	gebouw	L noordgevel	26,00	24,7	22,8	22,4	32,4
L1ii_D	gebouw	L noordgevel	29,00	24,8	23,1	22,6	32,6
L1ii_E	gebouw	L noordgevel	32,00	24,9	23,4	22,9	32,9
L1ii_F	gebouw	L noordgevel	35,00	25,0	23,6	23,4	33,4
L1iii_A	gebouw	L noordgevel	38,00	25,4	24,3	24,1	34,1
L1iii_B	gebouw	L noordgevel	41,00	27,0	26,3	26,1	36,1
L1j_A	gebouw	L westgevel	2,00	33,5	29,5	29,4	39,4
L1j_B	gebouw	L westgevel	5,00	33,8	29,4	29,3	39,3
L1j_C	gebouw	L westgevel	8,00	33,4	28,2	28,0	38,0
L1j_D	gebouw	L westgevel	11,00	32,8	26,4	26,1	36,1
L1j_E	gebouw	L westgevel	14,00	32,5	25,7	25,3	35,3
L1j_F	gebouw	L westgevel	17,00	32,4	26,0	25,6	35,6
L1jj_A	gebouw	L westgevel	20,00	33,1	28,9	28,6	38,6
L1jj_B	gebouw	L westgevel	23,00	34,4	31,9	31,7	41,7
L1jj_C	gebouw	L westgevel	26,00	34,3	32,0	31,8	41,8
L1jj_D	gebouw	L westgevel	29,00	34,4	32,3	32,1	42,1
L1jj_E	gebouw	L westgevel	32,00	34,4	32,5	32,3	42,3
L1jj_F	gebouw	L westgevel	35,00	34,2	32,5	32,3	42,3
L1jjj_A	gebouw	L westgevel	38,00	33,6	32,7	32,4	42,4
L1jjj_B	gebouw	L westgevel	41,00	33,7	33,1	32,8	42,8
L1k_A	gebouw	L westgevel	2,00	38,6	26,4	26,4	38,6
L1k_B	gebouw	L westgevel	5,00	38,6	26,7	26,6	38,6
L1k_C	gebouw	L westgevel	8,00	38,4	25,8	25,7	38,4
L1k_D	gebouw	L westgevel	11,00	38,2	25,0	24,9	38,2
L1k_E	gebouw	L westgevel	14,00	37,9	24,7	24,5	37,9
L1k_F	gebouw	L westgevel	17,00	37,6	24,0	23,7	37,6
L1kk_A	gebouw	L westgevel	20,00	38,0	30,6	30,5	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Toetspunt	Omschrijving					
L1kk_B	gebouw L westgevel	23,00	38,4	33,0	32,9	42,9
L1kk_C	gebouw L westgevel	26,00	38,4	33,3	33,2	43,2
L1kk_D	gebouw L westgevel	29,00	37,3	32,5	32,4	42,4
L1kk_E	gebouw L westgevel	32,00	36,2	32,7	32,5	42,5
L1kk_F	gebouw L westgevel	35,00	34,7	32,8	32,6	42,6
L1kkk_A	gebouw L westgevel	38,00	33,8	33,0	32,8	42,8
L1kkk_B	gebouw L westgevel	41,00	34,2	33,4	33,2	43,2
L1l_A	gebouw L westgevel	2,00	44,8	21,0	20,8	44,8
L1l_B	gebouw L westgevel	5,00	44,6	21,2	21,0	44,6
L1l_C	gebouw L westgevel	8,00	44,3	21,6	21,4	44,3
L1l_D	gebouw L westgevel	11,00	44,0	21,7	21,6	44,0
L1l_E	gebouw L westgevel	14,00	43,6	22,0	21,8	43,6
L1l_F	gebouw L westgevel	17,00	43,3	23,2	23,0	43,3
L1ll_A	gebouw L zuidgevel	20,00	43,1	30,7	30,6	43,1
L1ll_B	gebouw L zuidgevel	23,00	43,0	33,2	33,1	43,1
L1ll_C	gebouw L zuidgevel	26,00	42,6	33,5	33,4	43,4
L1ll_D	gebouw L zuidgevel	29,00	41,1	32,6	32,5	42,5
L1ll_E	gebouw L zuidgevel	32,00	38,9	32,8	32,7	42,7
L1ll_F	gebouw L zuidgevel	35,00	36,9	32,8	32,7	42,7
L1lll_A	gebouw L westgevel	38,00	35,5	32,9	32,7	42,7
L1lll_B	gebouw L westgevel	41,00	35,4	33,0	32,7	42,7
M1a_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	29,7	25,3	23,0	33,0
M1a_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	30,6	25,6	23,4	33,4
M1a_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	31,6	26,5	24,4	34,4
M1a_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	32,0	27,4	25,0	35,0
M1a_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	32,5	28,3	25,9	35,9
M1a_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	32,7	28,5	25,6	35,6
M1aa_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	32,8	28,7	25,8	35,8
M1b_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	29,6	25,4	23,2	33,2
M1b_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	30,3	25,7	23,6	33,6
M1b_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	31,1	26,5	24,5	34,5
M1b_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	31,7	27,3	25,2	35,2
M1b_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	32,1	28,0	25,7	35,7
M1b_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	32,4	28,3	25,6	35,6
M1bb_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	32,5	28,5	25,6	35,6
M1c_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	28,2	23,0	20,1	30,1
M1c_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	29,0	23,2	20,6	30,6
M1c_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	29,6	24,0	21,4	31,4
M1c_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	30,2	24,5	21,5	31,5
M1c_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	30,5	25,1	21,9	31,9
M1c_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	30,9	25,9	22,4	32,4
M1cc_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	31,1	26,3	22,6	32,6
M1d_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	27,8	22,6	20,1	30,1
M1d_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	28,6	22,9	20,6	30,6
M1d_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	29,0	23,2	20,7	30,7
M1d_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	29,7	24,0	21,4	31,4
M1d_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	30,1	24,5	21,8	31,8
M1d_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	30,4	25,3	22,5	32,5
M1dd_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	30,7	25,9	23,0	33,0
M1e_A	Gebouw M oostgevel	2,00	22,7	12,6	11,5	22,7
M1e_B	Gebouw M oostgevel	5,00	24,3	13,1	12,1	24,3
M1e_C	Gebouw M oostgevel	8,00	24,3	13,5	12,6	24,3
M1e_D	Gebouw M oostgevel	11,00	24,3	14,2	13,2	24,3
M1e_E	Gebouw M oostgevel	14,00	24,3	14,5	13,4	24,3
M1e_F	Gebouw M oostgevel	17,00	24,3	15,3	14,1	24,3
M1ee_A	Gebouw M oostgevel	20,00	24,3	16,0	14,6	24,6
M1f_A	Gebouw M oostgevel	2,00	25,8	11,1	10,2	25,8
M1f_B	Gebouw M oostgevel	5,00	26,6	11,9	11,2	26,6
M1f_C	Gebouw M oostgevel	8,00	26,5	12,4	11,7	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAR,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAR,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1f_D	Gebouw M oostgevel	11,00	26,4	12,9	12,3	26,4
M1f_E	Gebouw M oostgevel	14,00	26,2	13,4	12,7	26,2
M1f_F	Gebouw M oostgevel	17,00	26,0	13,5	12,9	26,0
M1ff_A	Gebouw M oostgevel	20,00	25,8	13,5	12,7	25,8
M1g_A	Gebouw M oostgevel	2,00	34,1	11,5	10,6	34,1
M1g_B	Gebouw M oostgevel	5,00	34,1	12,3	11,7	34,1
M1g_C	Gebouw M oostgevel	8,00	33,9	12,7	12,1	33,9
M1g_D	Gebouw M oostgevel	11,00	33,6	13,2	12,6	33,6
M1g_E	Gebouw M oostgevel	14,00	33,2	13,9	13,3	33,2
M1g_F	Gebouw M oostgevel	17,00	32,9	14,1	13,4	32,9
M1gg_A	Gebouw M oostgevel	20,00	32,5	14,8	14,1	32,5
M1h_A	Gebouw M noordgevel	2,00	50,5	13,7	12,8	50,5
M1h_B	Gebouw M noordgevel	5,00	50,3	15,3	14,8	50,3
M1h_C	Gebouw M noordgevel	8,00	50,0	16,4	16,0	50,0
M1h_D	Gebouw M noordgevel	11,00	49,7	18,1	17,8	49,7
M1h_E	Gebouw M noordgevel	14,00	49,2	20,7	20,5	49,2
M1h_F	Gebouw M noordgevel	17,00	48,7	24,8	24,7	48,7
M1hh_A	Gebouw M noordgevel	20,00	48,2	28,2	28,2	48,2
M1i_A	Gebouw M noordgevel	2,00	51,7	15,0	14,2	51,7
M1i_B	Gebouw M noordgevel	5,00	51,5	16,3	15,7	51,5
M1i_C	Gebouw M noordgevel	8,00	51,1	17,0	16,5	51,1
M1i_D	Gebouw M noordgevel	11,00	50,6	18,1	17,6	50,6
M1i_E	Gebouw M noordgevel	14,00	50,0	19,3	19,0	50,0
M1i_F	Gebouw M noordgevel	17,00	49,4	23,4	23,2	49,4
M1ii_A	Gebouw M noordgevel	20,00	48,9	28,8	28,7	48,9
M1j_A	Gebouw M noordgevel	2,00	50,5	16,1	15,1	50,5
M1j_B	Gebouw M noordgevel	5,00	50,3	16,8	16,1	50,3
M1j_C	Gebouw M noordgevel	8,00	50,1	18,1	17,4	50,1
M1j_D	Gebouw M noordgevel	11,00	49,7	18,8	18,1	49,7
M1j_E	Gebouw M noordgevel	14,00	49,2	20,0	19,3	49,2
M1j_F	Gebouw M noordgevel	17,00	48,7	22,8	22,3	48,7
M1jj_A	Gebouw M noordgevel	20,00	48,2	27,1	26,9	48,2
M1k_A	Gebouw M noordgevel	2,00	48,2	18,1	17,4	48,2
M1k_B	Gebouw M noordgevel	5,00	48,2	18,7	18,1	48,2
M1k_C	Gebouw M noordgevel	8,00	48,0	19,7	19,1	48,0
M1k_D	Gebouw M noordgevel	11,00	47,7	20,4	19,8	47,7
M1k_E	Gebouw M noordgevel	14,00	47,4	21,3	20,7	47,4
M1k_F	Gebouw M noordgevel	17,00	47,0	23,0	22,4	47,0
M1kk_A	Gebouw M noordgevel	20,00	46,6	26,3	26,0	46,6
M1m_A	Gebouw M westgevel	2,00	31,4	22,2	21,9	31,9
M1m_B	Gebouw M westgevel	5,00	31,6	22,8	22,6	32,6
M1m_C	Gebouw M westgevel	8,00	31,6	23,7	23,5	33,5
M1m_D	Gebouw M westgevel	11,00	31,6	24,2	23,9	33,9
M1m_E	Gebouw M westgevel	14,00	31,5	24,9	24,6	34,6
M1m_F	Gebouw M westgevel	17,00	31,6	26,1	25,8	35,8
M1mm_A	Gebouw M westgevel	20,00	31,9	27,2	26,9	36,9
M1n_A	Gebouw M westgevel	2,00	27,4	23,6	23,2	33,2
M1n_B	Gebouw M westgevel	5,00	28,3	24,2	23,8	33,8
M1n_C	Gebouw M westgevel	8,00	28,7	25,0	24,6	34,6
M1n_D	Gebouw M westgevel	11,00	29,0	25,5	25,1	35,1
M1n_E	Gebouw M westgevel	14,00	29,3	26,1	25,6	35,6
M1n_F	Gebouw M westgevel	17,00	30,1	27,7	27,2	37,2
M1nn_A	Gebouw M westgevel	20,00	31,7	30,3	30,0	40,0
M1o_A	Gebouw M westgevel	2,00	33,2	26,4	24,8	34,8
M1o_B	Gebouw M westgevel	5,00	34,8	26,6	25,0	35,0
M1o_C	Gebouw M westgevel	8,00	35,0	27,2	25,5	35,5
M1o_D	Gebouw M westgevel	11,00	35,2	27,9	26,1	36,1
M1o_E	Gebouw M westgevel	14,00	35,4	28,8	26,8	36,8
M1o_F	Gebouw M westgevel	17,00	35,5	29,1	26,8	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M100_A	Gebouw M westgevel	20,00	35,7	29,5	27,3	37,3
PH01a_A	Provinciehuis	2,00	35,4	33,2	28,5	38,5
PH01a_B	Provinciehuis	5,00	37,4	35,2	30,5	40,5
PH01a_C	Provinciehuis	8,00	37,4	35,2	30,4	40,4
PH01a_D	Provinciehuis	11,00	37,4	35,1	30,4	40,4
PH01a_E	Provinciehuis	14,00	37,3	35,1	30,4	40,4
PH01a_F	Provinciehuis	17,00	37,2	34,9	30,2	40,2
PH01aa_A	Provinciehuis	20,00	37,0	34,8	30,1	40,1
PH01aa_B	Provinciehuis	23,00	36,9	34,7	30,0	40,0
PH02a_A	Provinciehuis	2,00	40,3	37,9	33,3	43,3
PH02a_B	Provinciehuis	5,00	42,4	40,1	35,5	45,5
PH02a_C	Provinciehuis	8,00	42,5	40,2	35,6	45,6
PH02a_D	Provinciehuis	11,00	42,7	40,4	35,9	45,9
PH02a_E	Provinciehuis	14,00	42,8	40,5	36,0	46,0
PH02a_F	Provinciehuis	17,00	42,5	40,3	35,8	45,8
PH02aa_A	Provinciehuis	20,00	42,5	40,2	35,8	45,8
PH02aa_B	Provinciehuis	23,00	42,5	40,2	35,8	45,8
PH03a_A	Provinciehuis	2,00	38,6	36,1	31,5	41,5
PH03a_B	Provinciehuis	5,00	41,1	38,6	34,0	44,0
PH03a_C	Provinciehuis	8,00	41,6	39,1	34,6	44,6
PH03a_D	Provinciehuis	11,00	41,7	39,2	34,8	44,8
PH03a_E	Provinciehuis	14,00	41,8	39,4	35,1	45,1
PH03a_F	Provinciehuis	17,00	41,9	39,4	35,2	45,2
PH03aa_A	Provinciehuis	20,00	41,6	39,2	35,0	45,0
PH03aa_B	Provinciehuis	23,00	41,6	39,2	35,1	45,1
PH04a_A	Provinciehuis	2,00	37,6	35,0	30,4	40,4
PH04a_B	Provinciehuis	5,00	40,3	37,8	33,2	43,2
PH04a_C	Provinciehuis	8,00	40,9	38,4	33,8	43,8
PH04a_D	Provinciehuis	11,00	41,1	38,6	34,2	44,2
PH04a_E	Provinciehuis	14,00	41,3	38,8	34,6	44,6
PH04a_F	Provinciehuis	17,00	41,4	38,9	34,7	44,7
PH04aa_A	Provinciehuis	20,00	41,2	38,7	34,6	44,6
PH04aa_B	Provinciehuis	23,00	41,2	38,8	34,6	44,6
PH05a_A	Provinciehuis	2,00	36,4	33,4	28,9	38,9
PH05a_B	Provinciehuis	5,00	39,0	36,1	31,5	41,5
PH05a_C	Provinciehuis	8,00	40,1	37,2	32,8	42,8
PH05a_D	Provinciehuis	11,00	40,1	37,3	33,2	43,2
PH05a_E	Provinciehuis	14,00	40,4	37,7	33,9	43,9
PH05a_F	Provinciehuis	17,00	40,6	38,0	34,2	44,2
PH05aa_A	Provinciehuis	20,00	40,5	37,9	34,1	44,1
PH05aa_B	Provinciehuis	23,00	40,5	37,9	34,0	44,0
PH06a_A	Provinciehuis	2,00	31,0	23,6	21,3	31,3
PH06a_B	Provinciehuis	5,00	32,8	25,1	23,3	33,3
PH06a_C	Provinciehuis	8,00	34,1	27,2	25,9	35,9
PH06a_D	Provinciehuis	11,00	34,6	29,2	28,2	38,2
PH06a_E	Provinciehuis	14,00	35,1	30,9	30,3	40,3
PH06a_F	Provinciehuis	17,00	35,2	31,2	30,6	40,6
PH06aa_A	Provinciehuis	20,00	35,2	31,4	30,8	40,8
PH06aa_B	Provinciehuis	23,00	35,1	31,1	30,4	40,4
PH07a_A	Provinciehuis	2,00	29,6	23,0	20,5	30,5
PH07a_B	Provinciehuis	5,00	31,2	24,6	22,5	32,5
PH07a_C	Provinciehuis	8,00	32,8	26,7	25,0	35,0
PH07a_D	Provinciehuis	11,00	33,2	27,9	26,5	36,5
PH07a_E	Provinciehuis	14,00	33,7	29,6	28,7	38,7
PH07a_F	Provinciehuis	17,00	33,9	30,0	29,0	39,0
PH07aa_A	Provinciehuis	20,00	34,2	30,2	29,3	39,3
PH07aa_B	Provinciehuis	23,00	34,0	29,9	28,8	38,8
PH08a_A	Provinciehuis	2,00	32,7	28,9	24,7	34,7
PH08a_B	Provinciehuis	5,00	34,3	30,4	26,2	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PH08a_C	Provinciehuis	8,00	36,2	32,6	28,5	38,5
PH08a_D	Provinciehuis	11,00	36,7	33,4	29,5	39,5
PH08a_E	Provinciehuis	14,00	36,8	33,7	30,6	40,6
PH08a_F	Provinciehuis	17,00	37,0	33,9	30,8	40,8
PH08aa_A	Provinciehuis	20,00	37,1	34,1	31,0	41,0
PH08aa_B	Provinciehuis	23,00	37,1	34,2	31,1	41,1
PH09a_A	Provinciehuis	2,00	32,9	29,1	24,8	34,8
PH09a_B	Provinciehuis	5,00	34,4	30,3	26,1	36,1
PH09a_C	Provinciehuis	8,00	36,1	32,3	28,2	38,2
PH09a_D	Provinciehuis	11,00	36,7	33,2	29,3	39,3
PH09a_E	Provinciehuis	14,00	36,9	33,7	30,5	40,5
PH09a_F	Provinciehuis	17,00	37,1	34,1	31,0	41,0
PH09aa_A	Provinciehuis	20,00	37,2	34,1	31,0	41,0
PH09aa_B	Provinciehuis	23,00	37,2	34,2	31,2	41,2
PH10a_A	Provinciehuis	2,00	33,1	29,3	25,0	35,0
PH10a_B	Provinciehuis	5,00	34,4	30,4	26,1	36,1
PH10a_C	Provinciehuis	8,00	36,0	32,2	28,1	38,1
PH10a_D	Provinciehuis	11,00	36,8	33,4	29,4	39,4
PH10a_E	Provinciehuis	14,00	37,0	33,9	30,7	40,7
PH10a_F	Provinciehuis	17,00	37,2	34,2	31,1	41,1
PH10aa_A	Provinciehuis	20,00	37,4	34,4	31,3	41,3
PH10aa_B	Provinciehuis	23,00	37,4	34,5	31,4	41,4
PH11a_A	Provinciehuis	2,00	31,8	27,4	23,2	33,2
PH11a_B	Provinciehuis	5,00	33,1	28,3	24,2	34,2
PH11a_C	Provinciehuis	8,00	34,6	30,0	26,3	36,3
PH11a_D	Provinciehuis	11,00	35,2	31,1	27,6	37,6
PH11a_E	Provinciehuis	14,00	35,8	32,3	29,6	39,6
PH11a_F	Provinciehuis	17,00	36,0	32,7	30,1	40,1
PH11aa_A	Provinciehuis	20,00	36,0	32,8	30,2	40,2
PH11aa_B	Provinciehuis	23,00	36,2	33,0	30,5	40,5
PH12a_A	Provinciehuis	2,00	29,4	23,6	20,1	30,1
PH12a_B	Provinciehuis	5,00	30,6	24,6	21,4	31,4
PH12a_C	Provinciehuis	8,00	32,3	26,5	23,6	33,6
PH12a_D	Provinciehuis	11,00	33,1	28,3	25,6	35,6
PH12a_E	Provinciehuis	14,00	33,7	29,9	28,2	38,2
PH12a_F	Provinciehuis	17,00	33,9	30,3	28,7	38,7
PH12aa_A	Provinciehuis	20,00	34,0	30,5	28,8	38,8
PH12aa_B	Provinciehuis	23,00	34,1	30,8	29,1	39,1
PH13a_A	Provinciehuis	2,00	29,9	25,4	21,5	31,5
PH13a_B	Provinciehuis	5,00	30,6	25,9	22,4	32,4
PH13a_C	Provinciehuis	8,00	32,1	27,5	24,4	34,4
PH13a_D	Provinciehuis	11,00	33,2	29,2	26,6	36,6
PH13a_E	Provinciehuis	14,00	34,0	30,8	28,8	38,8
PH13a_F	Provinciehuis	17,00	34,2	31,2	29,2	39,2
PH13aa_A	Provinciehuis	20,00	34,2	31,1	29,0	39,0
PH13aa_B	Provinciehuis	23,00	34,3	31,3	29,2	39,2
PH14a_A	Provinciehuis	2,00	28,9	24,6	21,2	31,2
PH14a_B	Provinciehuis	5,00	29,4	25,1	22,2	32,2
PH14a_C	Provinciehuis	8,00	31,0	27,1	25,0	35,0
PH14a_D	Provinciehuis	11,00	32,1	28,5	26,6	36,6
PH14a_E	Provinciehuis	14,00	32,8	29,5	27,6	37,6
PH14a_F	Provinciehuis	17,00	33,1	30,1	28,1	38,1
PH14aa_A	Provinciehuis	20,00	33,7	30,8	28,5	38,5
PH14aa_B	Provinciehuis	23,00	33,8	31,0	28,8	38,8
PH15a_A	Provinciehuis	2,00	27,9	23,6	20,4	30,4
PH15a_B	Provinciehuis	5,00	28,2	24,1	21,4	31,4
PH15a_C	Provinciehuis	8,00	29,6	25,9	23,9	33,9
PH15a_D	Provinciehuis	11,00	30,8	27,2	25,4	35,4
PH15a_E	Provinciehuis	14,00	31,4	28,2	26,5	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PH15a_F	Provinciehuis	17,00	32,0	29,0	27,2	37,2
PH15aa_A	Provinciehuis	20,00	32,2	29,2	27,4	37,4
PH15aa_B	Provinciehuis	23,00	32,3	29,5	27,7	37,7
PH16a_A	Provinciehuis	2,00	15,7	11,8	9,8	19,8
PH16a_B	Provinciehuis	5,00	15,7	11,6	9,8	19,8
PH16a_C	Provinciehuis	8,00	16,5	12,2	10,5	20,5
PH16a_D	Provinciehuis	11,00	17,7	13,6	12,3	22,3
PH16a_E	Provinciehuis	14,00	18,3	14,2	12,7	22,7
PH16a_F	Provinciehuis	17,00	18,7	14,9	13,3	23,3
PH16aa_A	Provinciehuis	20,00	19,0	15,4	13,7	23,7
PH16aa_B	Provinciehuis	23,00	19,5	16,1	14,3	24,3
RB01_A	westgevel	2,00	11,8	10,9	9,4	19,4
RB01_B	westgevel	5,00	10,8	9,6	7,4	17,4
RB01_C	westgevel	8,00	11,4	10,3	8,1	18,1
RB01_D	westgevel	11,00	12,5	11,5	9,3	19,3
RB01_E	westgevel	14,00	14,1	13,1	11,2	21,2
RB02_A	westgevel	2,00	11,1	9,8	7,3	17,3
RB02_B	westgevel	5,00	11,5	10,4	8,1	18,1
RB02_C	westgevel	8,00	12,5	11,5	9,4	19,4
RB02_D	westgevel	11,00	13,7	12,7	10,7	20,7
RB02_E	westgevel	14,00	15,2	14,1	12,2	22,2
RB03_A	westgevel	2,00	13,1	11,9	10,1	20,1
RB03_B	westgevel	5,00	12,6	11,3	8,8	18,8
RB03_C	westgevel	8,00	13,0	12,2	9,5	19,5
RB03_D	westgevel	11,00	15,4	14,7	13,0	23,0
RB03_E	westgevel	14,00	16,8	16,0	14,4	24,4
RB04_A	noordgevel	2,00	26,1	25,8	20,7	30,8
RB04_B	noordgevel	5,00	27,2	27,2	22,4	32,4
RB04_C	noordgevel	8,00	28,9	29,1	25,0	35,0
RB04_D	noordgevel	11,00	30,2	30,1	27,1	37,1
RB04_E	noordgevel	14,00	31,5	31,4	29,3	39,3
RB05_A	noordgevel	2,00	27,1	26,8	21,5	31,8
RB05_B	noordgevel	5,00	28,3	28,4	23,3	33,4
RB05_C	noordgevel	8,00	29,9	30,0	25,8	35,8
RB05_D	noordgevel	11,00	30,9	31,0	27,7	37,7
RB05_E	noordgevel	14,00	32,3	32,3	30,0	40,0
RB06_A	noordgevel	2,00	28,3	28,2	22,1	33,2
RB06_B	noordgevel	5,00	29,8	30,2	24,1	35,2
RB06_C	noordgevel	8,00	31,0	31,2	26,2	36,2
RB06_D	noordgevel	11,00	31,9	31,9	28,0	38,0
RB06_E	noordgevel	14,00	33,3	33,2	30,7	40,7
RB07_A	noordgevel	2,00	29,3	29,7	23,0	34,7
RB07_B	noordgevel	5,00	31,3	31,9	25,6	36,9
RB07_C	noordgevel	8,00	32,2	32,5	27,5	37,5
RB07_D	noordgevel	11,00	32,8	32,9	28,7	38,7
RB07_E	noordgevel	14,00	33,8	33,8	30,8	40,8
RB08_A	noordgevel	2,00	31,0	31,3	24,2	36,3
RB08_B	noordgevel	5,00	32,8	33,2	26,7	38,2
RB08_C	noordgevel	8,00	33,5	33,6	28,0	38,6
RB08_D	noordgevel	11,00	34,0	34,0	29,3	39,3
RB08_E	noordgevel	14,00	34,7	34,7	31,1	41,1
RB09_A	noordgevel	2,00	32,8	32,9	26,0	37,9
RB09_B	noordgevel	5,00	34,7	34,9	28,8	39,9
RB09_C	noordgevel	8,00	35,4	35,4	30,3	40,4
RB09_D	noordgevel	11,00	36,2	35,9	31,8	41,8
RB09_E	noordgevel	14,00	37,2	37,0	34,1	44,1
RB10_A	noordgevel	2,00	32,7	32,8	26,1	37,8
RB10_B	noordgevel	5,00	34,7	34,8	28,9	39,8
RB10_C	noordgevel	8,00	35,3	35,3	30,3	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RB10_D	noordgevel	11,00	36,0	35,8	31,8	41,8
RB10_E	noordgevel	14,00	37,2	37,1	34,5	44,5
RB11_A	noordgevel	2,00	33,2	32,6	26,1	37,6
RB11_B	noordgevel	5,00	34,9	34,5	28,6	39,5
RB11_C	noordgevel	8,00	35,5	34,8	29,5	39,8
RB11_D	noordgevel	11,00	35,9	35,2	30,7	40,7
RB11_E	noordgevel	14,00	36,6	36,0	32,8	42,8
RB11_F	noordgevel	17,00	37,1	36,5	33,8	43,8
RB12_A	noordgevel	2,00	34,6	33,3	27,6	38,3
RB12_B	noordgevel	5,00	36,1	34,9	29,6	39,9
RB12_C	noordgevel	8,00	36,7	35,3	30,4	40,4
RB12_D	noordgevel	11,00	36,9	35,6	31,3	41,3
RB12_E	noordgevel	14,00	37,5	36,4	33,3	43,3
RB12_F	noordgevel	17,00	37,9	36,9	34,2	44,2
RB13_A	noordgevel	2,00	35,7	33,4	28,5	38,5
RB13_B	noordgevel	5,00	37,3	35,1	30,3	40,3
RB13_C	noordgevel	8,00	37,7	35,5	31,0	41,0
RB13_D	noordgevel	11,00	37,8	35,7	31,7	41,7
RB13_E	noordgevel	14,00	38,4	36,6	33,5	43,5
RB13_F	noordgevel	17,00	38,8	37,1	34,3	44,3
RB14_A	oostgevel	2,00	38,5	35,2	30,7	40,7
RB14_B	oostgevel	5,00	41,1	37,9	33,3	43,3
RB14_C	oostgevel	8,00	41,7	38,5	34,0	44,0
RB14_D	oostgevel	11,00	41,8	38,6	34,1	44,1
RB14_E	oostgevel	14,00	41,9	38,9	34,5	44,5
RB14_F	oostgevel	17,00	42,1	39,2	35,0	45,0
RB15_A	oostgevel	2,00	32,8	29,7	25,8	35,8
RB15_B	oostgevel	5,00	35,1	32,1	28,3	38,3
RB15_C	oostgevel	8,00	36,6	33,9	30,5	40,5
RB15_D	oostgevel	11,00	37,4	35,0	32,0	42,0
RB15_E	oostgevel	14,00	37,7	35,4	32,5	42,5
RB15_F	oostgevel	17,00	41,0	38,8	35,9	45,9
RB16_A	oostgevel	2,00	43,1	40,7	36,0	46,0
RB16_B	oostgevel	5,00	45,0	42,6	37,9	47,9
RB16_C	oostgevel	8,00	45,1	42,7	38,0	48,0
RB16_D	oostgevel	11,00	45,3	42,8	38,2	48,2
RB16_E	oostgevel	14,00	45,1	42,7	38,1	48,1
RB16_F	oostgevel	17,00	43,1	40,7	36,2	46,2
RB17_A	oostgevel	2,00	43,9	41,6	36,8	46,8
RB17_B	oostgevel	5,00	45,4	43,1	38,3	48,3
RB17_C	oostgevel	8,00	45,5	43,1	38,4	48,4
RB17_D	oostgevel	11,00	45,6	43,2	38,5	48,5
RB17_E	oostgevel	14,00	45,4	43,0	38,4	48,4
RB17_F	oostgevel	17,00	43,2	40,8	36,2	46,2
RB18_A	oostgevel	2,00	43,3	41,0	36,3	46,3
RB18_B	oostgevel	5,00	44,9	42,6	37,9	47,9
RB18_C	oostgevel	8,00	44,9	42,6	37,9	47,9
RB18_D	oostgevel	11,00	45,0	42,6	38,0	48,0
RB18_E	oostgevel	14,00	44,8	42,5	37,8	47,8
RB18_F	oostgevel	17,00	44,8	42,5	37,9	47,9
RB19_A	zuidgevel	2,00	29,1	26,9	22,2	32,2
RB19_B	zuidgevel	5,00	30,7	28,5	23,8	33,8
RB19_C	zuidgevel	8,00	30,7	28,5	23,9	33,9
RB19_D	zuidgevel	11,00	30,7	28,5	23,9	33,9
RB19_E	zuidgevel	14,00	30,6	28,4	23,8	33,8
RB19_F	zuidgevel	17,00	30,9	28,7	24,2	34,2
RB20_A	zuidgevel	2,00	19,5	17,4	13,4	23,4
RB20_B	zuidgevel	5,00	21,5	19,4	15,1	25,1
RB20_C	zuidgevel	8,00	22,1	19,9	15,7	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RB20_D	zuidgevel	11,00	22,3	20,2	16,2	26,2
RB20_E	zuidgevel	14,00	22,5	20,4	16,5	26,5
RB20_F	zuidgevel	17,00	23,2	21,1	17,3	27,3
RB21_A	zuidgevel	2,00	16,2	14,3	10,7	20,7
RB21_B	zuidgevel	5,00	17,4	15,4	11,8	21,8
RB21_C	zuidgevel	8,00	18,9	17,0	13,3	23,3
RB21_D	zuidgevel	11,00	19,7	18,0	15,0	25,0
RB21_E	zuidgevel	14,00	20,0	18,4	15,8	25,8
RB21_F	zuidgevel	17,00	20,4	18,8	16,3	26,3
RB22_A	zuidgevel	2,00	16,0	14,6	12,6	22,6
RB22_B	zuidgevel	5,00	18,5	17,6	16,4	26,4
RB22_C	zuidgevel	8,00	23,1	22,7	22,2	32,2
RB22_D	zuidgevel	11,00	24,3	24,0	23,5	33,5
RB22_E	zuidgevel	14,00	24,7	24,4	24,0	34,0
RB23_A	zuidgevel	2,00	16,0	15,1	14,0	24,0
RB23_B	zuidgevel	5,00	20,8	20,5	20,2	30,2
RB23_C	zuidgevel	8,00	22,2	21,9	21,6	31,6
RB23_D	zuidgevel	11,00	23,9	23,7	23,4	33,4
RB23_E	zuidgevel	14,00	24,4	24,1	23,8	33,8
RB24_A	zuidgevel	2,00	14,4	12,9	10,9	20,9
RB24_B	zuidgevel	5,00	14,6	13,3	11,5	21,5
RB24_C	zuidgevel	8,00	15,5	14,2	12,3	22,3
RB24_D	zuidgevel	11,00	16,6	15,3	13,4	23,4
RB24_E	zuidgevel	14,00	17,8	16,4	14,6	24,6
RB25_A	zuidgevel	2,00	14,3	13,2	12,0	22,0
RB25_B	zuidgevel	5,00	19,7	19,5	19,2	29,2
RB25_C	zuidgevel	8,00	20,7	20,5	20,2	30,2
RB25_D	zuidgevel	11,00	13,7	12,3	9,7	19,7
RB25_E	zuidgevel	14,00	15,1	13,7	11,3	21,3
g1a_A	gebouw G westgevel	2,00	46,5	48,9	29,4	53,9
g1a_B	gebouw G westgevel	5,00	43,3	45,4	29,8	50,4
g1a_C	gebouw G westgevel	8,00	41,4	43,4	30,4	48,4
g1a_D	gebouw G westgevel	11,00	40,3	42,0	31,0	47,0
g1a_E	gebouw G westgevel	14,00	39,3	40,7	29,5	45,7
g1a_F	gebouw G westgevel	17,00	38,6	39,8	29,8	44,8
g1aa_A	gebouw G westgevel	20,00	38,2	39,2	30,5	44,2
g1aa_B	gebouw G westgevel	23,00	37,8	38,7	30,8	43,7
g1aa_C	gebouw G westgevel	24,00	37,7	38,5	31,1	43,5
g1b_A	gebouw G westgevel	2,00	47,0	49,3	32,5	54,3
g1b_B	gebouw G westgevel	5,00	44,3	46,4	32,5	51,4
g1b_C	gebouw G westgevel	8,00	42,4	44,4	31,9	49,4
g1b_D	gebouw G westgevel	11,00	41,1	42,9	31,9	47,9
g1b_E	gebouw G westgevel	14,00	39,9	41,6	30,6	46,6
g1b_F	gebouw G westgevel	17,00	39,2	40,6	31,6	45,6
g1bb_A	gebouw G westgevel	20,00	39,0	40,1	33,0	45,1
g1bb_B	gebouw G westgevel	23,00	39,3	40,0	34,8	45,0
g1bb_C	gebouw G westgevel	24,00	39,5	40,1	35,5	45,5
g1c_A	gebouw G westgevel	2,00	46,7	49,0	31,5	54,0
g1c_B	gebouw G westgevel	5,00	43,8	46,1	31,5	51,1
g1c_C	gebouw G westgevel	8,00	42,0	44,2	31,1	49,2
g1c_D	gebouw G westgevel	11,00	40,5	42,7	30,8	47,7
g1c_E	gebouw G westgevel	14,00	39,2	41,3	28,9	46,3
g1c_F	gebouw G westgevel	17,00	38,3	40,3	29,7	45,3
g1cc_A	gebouw G westgevel	20,00	38,8	39,9	33,5	44,9
g1cc_B	gebouw G westgevel	23,00	38,7	39,2	34,2	44,2
g1cc_C	gebouw G westgevel	24,00	38,7	39,1	34,7	44,7
g1d_A	gebouw G zuidgevel	2,00	29,2	23,8	22,8	32,8
g1d_B	gebouw G zuidgevel	5,00	30,1	24,4	23,6	33,6
g1d_C	gebouw G zuidgevel	8,00	31,4	25,3	24,6	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Toetspunt	Omschrijving						
g1d_D	gebouw	G zuidgevel	11,00	32,1	26,4	25,9	35,9
g1d_E	gebouw	G zuidgevel	14,00	32,6	28,2	27,8	37,8
g1d_F	gebouw	G zuidgevel	17,00	33,5	30,2	29,8	39,8
g1dd_A	gebouw	G zuidgevel	20,00	35,5	33,6	33,3	43,3
g1dd_B	gebouw	G zuidgevel	23,00	36,1	33,8	32,6	42,6
g1dd_C	gebouw	G zuidgevel	24,00	36,6	34,4	33,2	43,2
g1e_A	gebouw	G zuidgevel	2,00	29,6	23,6	23,0	33,0
g1e_B	gebouw	G zuidgevel	5,00	30,7	24,5	23,9	33,9
g1e_C	gebouw	G zuidgevel	8,00	32,1	25,4	24,9	34,9
g1e_D	gebouw	G zuidgevel	11,00	32,5	26,5	26,0	36,0
g1e_E	gebouw	G zuidgevel	14,00	32,9	27,8	27,3	37,3
g1e_F	gebouw	G zuidgevel	17,00	33,6	29,7	29,3	39,3
g1ee_A	gebouw	G zuidgevel	20,00	35,4	33,1	32,9	42,9
g1ee_B	gebouw	G zuidgevel	23,00	35,4	32,6	31,6	41,6
g1ee_C	gebouw	G zuidgevel	24,00	35,7	33,1	32,0	42,0
g1f_A	gebouw	G zuidgevel	2,00	29,4	23,0	22,4	32,4
g1f_B	gebouw	G zuidgevel	5,00	30,7	23,9	23,3	33,3
g1f_C	gebouw	G zuidgevel	8,00	32,0	24,8	24,3	34,3
g1f_D	gebouw	G zuidgevel	11,00	32,3	25,9	25,3	35,3
g1f_E	gebouw	G zuidgevel	14,00	32,6	27,2	26,7	36,7
g1f_F	gebouw	G zuidgevel	17,00	33,4	29,4	29,0	39,0
g1ff_A	gebouw	G zuidgevel	20,00	35,0	32,7	32,5	42,5
g1ff_B	gebouw	G zuidgevel	23,00	34,3	31,2	30,4	40,4
g1ff_C	gebouw	G zuidgevel	24,00	34,8	31,8	30,9	40,9
g1ff_D	gebouw	G zuidgevel	27,00	40,5	39,8	39,5	49,5
g1gg_A	gebouw	G oostgevel	20,00	30,9	27,7	27,4	37,4
g1gg_B	gebouw	G oostgevel	23,00	31,1	28,2	28,0	38,0
g1gg_C	gebouw	G oostgevel	24,00	31,2	28,5	28,3	38,3
g1hh_A	gebouw	G oostgevel	20,00	28,9	28,3	28,1	38,1
g1hh_B	gebouw	G oostgevel	23,00	29,7	29,2	29,1	39,1
g1hh_C	gebouw	G oostgevel	24,00	30,1	29,7	29,6	39,6
g1i_A	gebouw	G noordgevel	2,00	31,9	31,9	30,9	40,9
g1i_B	gebouw	G noordgevel	5,00	31,6	31,5	30,4	40,4
g1i_C	gebouw	G noordgevel	8,00	30,9	30,7	29,2	39,2
g1i_D	gebouw	G noordgevel	11,00	31,1	30,8	29,3	39,3
g1i_E	gebouw	G noordgevel	14,00	31,6	31,2	29,6	39,6
g1i_F	gebouw	G noordgevel	17,00	31,6	30,9	28,7	38,7
g1ii_A	gebouw	G noordgevel	20,00	30,9	30,5	28,9	38,9
g1ii_B	gebouw	G noordgevel	23,00	31,3	31,0	29,5	39,5
g1ii_C	gebouw	G noordgevel	24,00	31,6	31,3	30,0	40,0
g1j_A	gebouw	G noordgevel	2,00	30,7	31,1	28,2	38,2
g1j_B	gebouw	G noordgevel	5,00	30,7	31,0	28,0	38,0
g1j_C	gebouw	G noordgevel	8,00	30,7	30,8	27,6	37,6
g1j_D	gebouw	G noordgevel	11,00	30,9	30,9	27,7	37,7
g1j_E	gebouw	G noordgevel	14,00	31,4	31,2	28,1	38,1
g1j_F	gebouw	G noordgevel	17,00	31,9	31,4	28,2	38,2
g1jj_A	gebouw	G noordgevel	20,00	31,6	31,5	29,2	39,2
g1jj_B	gebouw	G noordgevel	23,00	32,0	31,9	29,8	39,8
g1jj_C	gebouw	G noordgevel	24,00	32,2	32,1	30,0	40,0
g1k_A	gebouw	G noordgevel	2,00	33,8	35,6	27,2	40,6
g1k_B	gebouw	G noordgevel	5,00	33,0	34,5	27,1	39,5
g1k_C	gebouw	G noordgevel	8,00	32,3	33,6	27,5	38,6
g1k_D	gebouw	G noordgevel	11,00	31,7	32,7	27,1	37,7
g1k_E	gebouw	G noordgevel	14,00	31,9	32,6	28,3	38,3
g1k_F	gebouw	G noordgevel	17,00	31,2	31,8	26,9	36,9
g1kk_A	gebouw	G noordgevel	20,00	31,5	32,2	28,8	38,8
g1kk_B	gebouw	G noordgevel	23,00	31,8	32,5	29,3	39,3
g1kk_C	gebouw	G noordgevel	24,00	31,9	32,5	29,6	39,6
h1a_A	gebouw	H zuidgevel	2,00	28,5	22,8	22,2	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAR,LT inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
h1a_B	gebouw H zuidgevel	5,00	30,1	23,7	23,1	33,1	
h1a_C	gebouw H zuidgevel	8,00	31,1	24,6	24,1	34,1	
h1a_D	gebouw H zuidgevel	11,00	31,4	25,6	25,1	35,1	
h1a_E	gebouw H zuidgevel	14,00	31,8	27,0	26,4	36,4	
h1a_F	gebouw H zuidgevel	17,00	32,8	29,4	29,0	39,0	
h1b_A	gebouw H zuidgevel	2,00	25,8	21,8	21,3	31,3	
h1b_B	gebouw H zuidgevel	5,00	27,6	23,0	22,5	32,5	
h1b_C	gebouw H zuidgevel	8,00	28,2	23,9	23,4	33,4	
h1b_D	gebouw H zuidgevel	11,00	28,6	24,9	24,3	34,3	
h1b_E	gebouw H zuidgevel	14,00	29,3	26,3	25,8	35,8	
h1b_F	gebouw H zuidgevel	17,00	30,9	29,0	28,6	38,6	
h1c_A	gebouw H zuidgevel	2,00	23,1	20,4	19,7	29,7	
h1c_B	gebouw H zuidgevel	5,00	25,1	22,5	22,0	32,0	
h1c_C	gebouw H zuidgevel	8,00	25,6	23,0	22,4	32,4	
h1c_D	gebouw H zuidgevel	11,00	25,0	21,9	20,8	30,8	
h1c_E	gebouw H zuidgevel	14,00	25,8	23,2	22,1	32,1	
h1c_F	gebouw H zuidgevel	17,00	26,9	24,8	23,9	33,9	
h1d_A	gebouw H zuidgevel	2,00	23,8	19,6	18,9	28,9	
h1d_B	gebouw H zuidgevel	5,00	25,8	22,0	21,5	31,5	
h1d_C	gebouw H zuidgevel	8,00	26,3	23,0	22,5	32,5	
h1d_D	gebouw H zuidgevel	11,00	25,6	21,2	20,1	30,1	
h1d_E	gebouw H zuidgevel	14,00	26,1	22,4	21,2	31,2	
h1d_F	gebouw H zuidgevel	17,00	27,0	24,1	23,1	33,1	
h1e_A	gebouw H noordgevel	2,00	22,7	20,1	19,7	29,7	
h1e_B	gebouw H noordgevel	5,00	24,6	22,4	22,1	32,1	
h1e_C	gebouw H noordgevel	8,00	25,0	23,2	23,0	33,0	
h1e_D	gebouw H noordgevel	11,00	23,0	19,9	19,3	29,3	
h1e_E	gebouw H noordgevel	14,00	23,2	20,2	19,5	29,5	
h1f_A	gebouw H noordgevel	2,00	22,6	21,1	20,5	30,5	
h1f_B	gebouw H noordgevel	5,00	23,9	22,2	21,7	31,7	
h1f_C	gebouw H noordgevel	8,00	23,2	20,9	20,1	30,1	
h1f_D	gebouw H noordgevel	11,00	23,5	21,2	20,3	30,3	
h1f_E	gebouw H noordgevel	14,00	23,7	21,7	20,8	30,8	
h1f_F	gebouw H noordgevel	17,00	24,9	23,4	22,8	32,8	
h1g_A	gebouw H noordgevel	2,00	26,6	25,8	23,2	33,2	
h1g_B	gebouw H noordgevel	5,00	26,9	26,1	23,3	33,3	
h1g_C	gebouw H noordgevel	8,00	27,5	26,5	23,8	33,8	
h1g_D	gebouw H noordgevel	11,00	28,6	27,7	25,6	35,6	
h1g_E	gebouw H noordgevel	14,00	29,4	28,5	26,5	36,5	
h1g_F	gebouw H noordgevel	17,00	30,4	29,3	27,3	37,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
exclusief stemgeluid
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2,00	22,2	19,6	16,9	26,9
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2,00	20,5	17,8	16,0	26,0
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5,00	22,5	20,4	18,3	28,3
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5,00	21,1	18,9	17,6	27,6
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8,00	23,1	20,7	18,4	28,4
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8,00	21,6	19,3	17,8	27,8
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11,00	24,2	21,9	19,5	29,5
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11,00	22,8	20,5	18,9	28,9
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14,00	25,5	23,3	21,2	31,2
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14,00	24,5	22,5	21,0	31,0
A1a_F	gebouw A zuidgevel	17,00	27,9	26,5	25,1	35,1
A1h_A	gebouw A noordgevel	2,00	15,9	15,2	14,4	24,4
A1h_A	gebouw A noordgevel	2,00	14,5	13,8	13,1	23,1
A1h_B	gebouw A noordgevel	5,00	13,6	12,4	10,8	20,8
A1h_B	gebouw A noordgevel	5,00	11,9	10,5	8,8	18,8
A1h_C	gebouw A noordgevel	8,00	13,2	11,6	9,5	19,5
A1h_C	gebouw A noordgevel	8,00	13,9	12,7	11,4	21,4
A1h_D	gebouw A noordgevel	11,00	14,0	12,3	9,7	19,7
A1h_D	gebouw A noordgevel	11,00	14,1	12,8	11,1	21,1
A1h_E	gebouw A noordgevel	14,00	16,1	14,4	11,9	21,9
A1h_E	gebouw A noordgevel	14,00	14,5	12,9	10,6	20,6
A1h_F	gebouw A noordgevel	17,00	16,1	14,9	13,4	23,4
A1i_A	gebouw A westgevel	22,50	28,5	27,0	25,6	35,6
A1i_A	gebouw A westgevel	16,50	26,6	24,6	22,4	32,4
A1i_A	gebouw A westgevel	2,00	23,2	21,7	19,4	29,4
A1i_B	gebouw A westgevel	25,50	28,8	27,4	25,8	35,8
A1i_B	gebouw A westgevel	19,50	28,5	27,0	25,4	35,4
A1i_B	gebouw A westgevel	5,00	23,1	21,5	19,2	29,2
A1i_C	gebouw A westgevel	8,00	23,0	21,1	18,0	28,0
A1i_D	gebouw A westgevel	11,00	24,3	22,6	19,9	29,9
A1i_E	gebouw A westgevel	14,00	25,4	23,7	21,2	31,2
D1a_A	gebouw D zuidgevel	2,00	17,4	16,7	16,1	26,1
D1a_B	gebouw D zuidgevel	5,00	18,8	18,4	18,0	28,0
D1a_C	gebouw D zuidgevel	8,00	20,3	19,9	19,6	29,6
D1a_D	gebouw D zuidgevel	11,00	22,5	22,1	21,9	31,9
D1c_A	gebouw D zuidgevel	2,00	16,4	15,7	15,1	25,1
D1c_B	gebouw D zuidgevel	5,00	17,6	17,2	16,8	26,8
D1c_C	gebouw D zuidgevel	8,00	19,5	19,2	18,9	28,9
D1c_D	gebouw D zuidgevel	11,00	21,4	21,1	20,9	30,9
E1a_A	gebouw E zuidgevel	2,00	21,4	20,4	19,4	29,4
E1a_B	gebouw E zuidgevel	5,00	22,7	22,0	21,3	31,3
E1a_C	gebouw E zuidgevel	8,00	24,0	23,4	22,7	32,7
E1a_D	gebouw E zuidgevel	11,00	24,5	23,7	23,0	33,0
E1a_E	gebouw E zuidgevel	14,00	26,0	25,5	24,9	34,9
E1a_F	gebouw E zuidgevel	17,00	28,2	27,8	27,5	37,5
E1b_A	gebouw E zuidgevel	2,00	19,5	18,5	17,5	27,5
E1b_B	gebouw E zuidgevel	5,00	20,8	20,1	19,4	29,4
E1b_C	gebouw E zuidgevel	8,00	22,2	21,5	20,9	30,9
E1b_D	gebouw E zuidgevel	11,00	24,3	23,8	23,3	33,3
E1c_A	gebouw E zuidgevel	14,00	27,6	27,4	27,2	37,2
E1c_B	gebouw E zuidgevel	17,00	27,0	26,7	26,3	36,3
E1j_A	gebouw E westgevel	2,00	22,5	21,4	20,2	30,2
E1j_B	gebouw E westgevel	5,00	23,6	22,8	21,9	31,9
E1j_C	gebouw E westgevel	8,00	24,9	24,2	23,5	33,5
E1j_D	gebouw E westgevel	11,00	25,6	24,8	23,9	33,9
E1j_E	gebouw E westgevel	14,00	27,5	26,8	26,0	36,0
E1j_F	gebouw E westgevel	17,00	29,1	28,3	27,4	37,4
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,50	34,3	32,8	31,1	41,1
F1b_A	gebouw F zuidgevel	2,00	30,5	28,9	27,1	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAR,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F1b_B	gebouw F zuidgevel	5,00	31,7	30,3	28,6	38,6
F1b_C	gebouw F zuidgevel	8,00	31,6	29,6	26,9	36,9
F1b_D	gebouw F zuidgevel	11,00	33,0	31,3	29,3	39,3
F1b_E	gebouw F zuidgevel	14,00	34,1	32,6	30,9	40,9
F1b_F	gebouw F zuidgevel	17,00	35,3	33,7	31,7	41,7
F1c_A	gebouw F zuidgevel	2,00	27,1	25,2	23,0	33,0
F1c_B	gebouw F zuidgevel	5,00	27,4	25,7	23,7	33,7
F1c_C	gebouw F zuidgevel	8,00	28,4	26,6	24,7	34,7
F1c_D	gebouw F zuidgevel	11,00	29,3	27,5	25,6	35,6
F1c_E	gebouw F zuidgevel	14,00	30,2	28,5	26,7	36,7
F1d_A	gebouw F oostgevel	2,00	23,4	22,9	22,4	32,4
F1d_B	gebouw F oostgevel	5,00	24,3	23,9	23,6	33,6
F1d_C	gebouw F oostgevel	8,00	24,2	23,7	23,3	33,3
F1d_D	gebouw F oostgevel	11,00	25,1	24,6	24,1	34,1
F1d_E	gebouw F oostgevel	14,00	27,2	26,7	26,3	36,3
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,50	28,1	27,8	27,5	37,5
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,50	30,2	29,9	29,6	39,6
F1k_A	gebouw F noordgevel	2,00	16,2	15,5	14,7	24,7
F1k_B	gebouw F noordgevel	5,00	17,7	17,2	16,7	26,7
F1k_C	gebouw F noordgevel	8,00	19,2	18,8	18,4	28,4
F1k_D	gebouw F noordgevel	11,00	18,7	18,1	17,4	27,4
F1k_E	gebouw F noordgevel	14,00	20,2	19,6	18,9	28,9
F1k_F	gebouw F noordgevel	17,00	22,7	22,2	21,7	31,7
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,50	21,7	20,9	20,1	30,1
F1m_A	gebouw F westgevel	2,00	26,3	23,7	20,0	30,0
F1m_B	gebouw F westgevel	5,00	26,8	24,4	21,0	31,0
F1m_C	gebouw F westgevel	8,00	28,1	25,8	22,5	32,5
F1m_D	gebouw F westgevel	11,00	28,9	26,5	23,3	33,3
F1m_E	gebouw F westgevel	14,00	29,5	27,0	23,4	33,4
F1n_A	gebouw F westgevel	16,50	29,3	26,7	22,9	32,9
F1n_B	gebouw F westgevel	2,00	27,3	24,7	21,0	31,0
F1n_C	gebouw F westgevel	19,50	30,1	27,7	23,9	33,9
F1n_D	gebouw F westgevel	5,00	28,0	25,6	22,0	32,0
F1n_E	gebouw F westgevel	8,00	29,2	26,7	23,1	33,1
F1n_F	gebouw F westgevel	11,00	30,1	27,7	24,5	34,5
F1o_A	gebouw F westgevel	14,00	30,9	28,6	25,5	35,5
F1o_B	gebouw F westgevel	16,50	30,1	27,6	23,8	33,8
F1o_C	gebouw F westgevel	19,50	31,0	28,5	24,8	34,8
F1p_A	gebouw F westgevel	2,00	29,6	27,7	25,5	35,5
F1p_B	gebouw F westgevel	5,00	30,9	29,3	27,6	37,6
F1p_C	gebouw F westgevel	8,00	30,5	28,1	24,4	34,4
F1p_D	gebouw F westgevel	11,00	31,6	29,4	26,3	36,3
F1p_E	gebouw F westgevel	14,00	32,3	30,2	27,2	37,2
F1q_A	gebouw F westgevel	16,50	32,0	29,6	25,8	35,8
F1q_B	gebouw F westgevel	19,50	32,3	30,0	26,4	36,4
I1a_A	gebouw i westgevel	2,00	19,7	18,7	17,8	27,8
I1a_B	gebouw i westgevel	5,00	21,9	21,1	20,7	30,7
I1a_C	gebouw i westgevel	8,00	23,0	22,3	21,8	31,8
I1a_D	gebouw i westgevel	11,00	22,3	21,2	20,2	30,2
I1a_E	gebouw i westgevel	14,00	23,9	22,8	21,9	31,9
I1a_F	gebouw i westgevel	17,00	26,6	25,9	25,3	35,3
I1b_A	gebouw i westgevel	2,00	19,8	18,7	17,8	27,8
I1b_B	gebouw i westgevel	5,00	21,8	21,0	20,5	30,5
I1b_C	gebouw i westgevel	8,00	23,2	22,4	21,9	31,9
I1b_D	gebouw i westgevel	11,00	24,5	23,8	23,2	33,2
I1b_E	gebouw i westgevel	14,00	26,1	25,4	24,9	34,9
I1b_F	gebouw i westgevel	17,00	27,7	27,1	26,6	36,6
I1c_A	gebouw I oostgevel	2,00	19,9	19,1	18,5	28,5
I1c_B	gebouw I oostgevel	5,00	21,5	20,9	20,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
exclusief stemgeluid
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Toetspunt	Omschrijving						
I1c_C	gebouw I oostgevel		8,00	22,8	22,1	21,6	31,6
I1c_D	gebouw I oostgevel		11,00	23,8	23,2	22,7	32,7
I1c_E	gebouw I oostgevel		14,00	25,2	24,6	24,1	34,1
I1c_F	gebouw I oostgevel		17,00	26,3	25,7	25,3	35,3
I1d_A	gebouw I oostgevel		2,00	21,4	21,1	20,8	30,8
I1d_B	gebouw I oostgevel		5,00	22,5	22,2	22,0	32,0
I1d_C	gebouw I oostgevel		8,00	23,6	23,4	23,2	33,2
I1d_D	gebouw I oostgevel		11,00	24,2	23,9	23,7	33,7
I1d_E	gebouw I oostgevel		14,00	25,2	24,9	24,7	34,7
I1d_F	gebouw I oostgevel		17,00	27,0	26,7	26,5	36,5
I1e_A	gebouw I oostgevel		2,00	19,3	18,9	18,8	28,8
I1e_B	gebouw I oostgevel		5,00	20,0	19,6	19,5	29,5
I1e_C	gebouw I oostgevel		8,00	20,4	20,0	19,9	29,9
I1e_D	gebouw I oostgevel		11,00	20,5	20,0	19,9	29,9
I1e_E	gebouw I oostgevel		14,00	20,7	20,2	20,0	30,0
I1e_F	gebouw I oostgevel		17,00	21,4	20,9	20,6	30,6
I1f_A	gebouw I oostgevel		2,00	19,2	18,9	18,8	28,8
I1f_B	gebouw I oostgevel		5,00	19,8	19,6	19,5	29,5
I1f_C	gebouw I oostgevel		8,00	20,2	20,0	19,9	29,9
I1f_D	gebouw I oostgevel		11,00	20,4	20,2	20,0	30,0
I1f_E	gebouw I oostgevel		14,00	20,6	20,3	20,2	30,2
I1f_F	gebouw I oostgevel		17,00	22,0	21,8	21,7	31,7
I1g_A	gebouw I oostgevel		2,00	23,8	23,8	23,7	33,7
I1g_B	gebouw I oostgevel		5,00	24,0	23,9	23,9	33,9
I1g_C	gebouw I oostgevel		8,00	23,8	23,8	23,7	33,7
I1g_D	gebouw I oostgevel		11,00	23,5	23,3	23,2	33,2
I1g_E	gebouw I oostgevel		14,00	23,3	23,1	23,0	33,0
I1h_A	gebouw I oostgevel		2,00	20,0	19,8	19,7	29,7
I1h_B	gebouw I oostgevel		5,00	20,5	20,4	20,2	30,2
I1h_C	gebouw I oostgevel		8,00	20,8	20,6	20,5	30,5
I1h_D	gebouw I oostgevel		11,00	20,9	20,7	20,6	30,6
I1h_E	gebouw I oostgevel		14,00	21,1	20,9	20,8	30,8
I1i_A	gebouw I noordgevel		2,00	19,2	18,8	18,4	28,4
I1i_B	gebouw I noordgevel		5,00	21,7	21,5	21,3	31,3
I1i_C	gebouw I noordgevel		8,00	22,7	22,4	22,3	32,3
I1i_D	gebouw I noordgevel		11,00	21,0	20,7	20,4	30,4
I1i_E	gebouw I noordgevel		14,00	22,6	22,3	22,1	32,1
I1j_A	gebouw I noordgevel		2,00	19,9	19,3	18,8	28,8
I1j_B	gebouw I noordgevel		5,00	21,9	21,6	21,3	31,3
I1j_C	gebouw I noordgevel		8,00	22,9	22,6	22,3	32,3
I1j_D	gebouw I noordgevel		11,00	20,5	19,8	19,1	29,1
I1j_E	gebouw I noordgevel		14,00	21,2	20,5	19,8	29,8
J1a_A	gebouw J zuidgevel		2,00	33,5	27,5	24,3	34,3
J1a_B	gebouw J zuidgevel		5,00	35,3	28,4	25,6	35,6
J1a_C	gebouw J zuidgevel		8,00	35,6	29,4	26,3	36,3
J1a_D	gebouw J zuidgevel		11,00	35,9	30,2	26,8	36,8
J1a_E	gebouw J zuidgevel		14,00	36,1	30,8	27,3	37,3
J1a_F	gebouw J zuidgevel		17,00	36,1	31,0	27,6	37,6
J1aa_A	gebouw J zuidgevel		20,00	36,2	31,1	27,9	37,9
J1aa_B	gebouw J zuidgevel		23,00	36,1	31,5	28,7	38,7
J1aa_C	gebouw J zuidgevel		24,00	36,1	31,5	28,7	38,7
J1aa_D	gebouw J zuidgevel		27,00	36,0	31,6	28,8	38,8
J1b_A	gebouw J zuidgevel		2,00	31,8	26,4	23,3	33,3
J1b_B	gebouw J zuidgevel		5,00	33,5	27,4	24,6	34,6
J1b_C	gebouw J zuidgevel		8,00	34,1	28,4	25,6	35,6
J1b_D	gebouw J zuidgevel		11,00	34,3	29,0	26,0	36,0
J1b_E	gebouw J zuidgevel		14,00	34,8	30,0	26,8	36,8
J1b_F	gebouw J zuidgevel		17,00	34,8	30,0	26,7	36,7
J1bb_A	gebouw J zuidgevel		20,00	34,8	30,1	26,9	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J1bb_B	gebouw J zuidgevel	23,00	34,5	29,6	25,7	35,7
J1bb_C	gebouw J zuidgevel	24,00	34,5	29,7	25,7	35,7
J1bb_D	gebouw J zuidgevel	27,00	34,5	29,8	26,1	36,1
J1c_A	gebouw J zuidgevel	2,00	30,2	25,8	23,2	33,2
J1c_B	gebouw J zuidgevel	5,00	31,4	26,5	24,3	34,3
J1c_C	gebouw J zuidgevel	8,00	32,5	27,5	25,3	35,3
J1c_D	gebouw J zuidgevel	11,00	33,0	28,4	26,0	36,0
J1c_E	gebouw J zuidgevel	14,00	33,4	29,2	26,6	36,6
J1c_F	gebouw J zuidgevel	17,00	33,6	29,5	26,5	36,5
J1cc_A	gebouw J zuidgevel	20,00	33,6	29,6	26,8	36,8
J1cc_B	gebouw J zuidgevel	23,00	33,4	29,1	25,7	35,7
J1cc_C	gebouw J zuidgevel	24,00	33,4	29,2	25,9	35,9
J1cc_D	gebouw J zuidgevel	27,00	33,6	29,8	27,0	37,0
J1d_A	gebouw J oostgevel	2,00	31,9	31,8	31,8	41,8
J1d_B	gebouw J oostgevel	5,00	31,3	31,2	31,2	41,2
J1d_C	gebouw J oostgevel	8,00	28,8	28,6	28,5	38,5
J1d_D	gebouw J oostgevel	11,00	27,1	26,8	26,7	36,7
J1d_E	gebouw J oostgevel	14,00	26,8	26,4	26,2	36,2
J1d_F	gebouw J oostgevel	17,00	27,1	26,7	26,5	36,5
J1dd_A	gebouw J oostgevel	20,00	26,6	26,2	25,9	35,9
J1dd_B	gebouw J oostgevel	23,00	25,1	24,4	24,1	34,1
J1dd_C	gebouw J oostgevel	24,00	25,4	24,8	24,5	34,5
J1dd_D	gebouw J oostgevel	27,00	27,1	26,8	26,5	36,5
J1e_A	gebouw J oostgevel	2,00	30,6	30,5	30,4	40,4
J1e_B	gebouw J oostgevel	5,00	30,2	30,1	30,1	40,1
J1e_C	gebouw J oostgevel	8,00	28,5	28,3	28,2	38,2
J1e_D	gebouw J oostgevel	11,00	27,2	26,9	26,7	36,7
J1e_E	gebouw J oostgevel	14,00	26,9	26,5	26,3	36,3
J1e_F	gebouw J oostgevel	17,00	27,8	27,5	27,2	37,2
J1ee_A	gebouw J oostgevel	20,00	29,5	29,3	29,1	39,1
J1ee_B	gebouw J oostgevel	23,00	29,4	29,2	29,0	39,0
J1ee_C	gebouw J oostgevel	24,00	25,3	24,8	24,4	34,4
J1ee_D	gebouw J oostgevel	27,00	26,6	26,4	26,2	36,2
J1f_A	gebouw J oostgevel	2,00	23,5	23,2	23,0	33,0
J1f_B	gebouw J oostgevel	5,00	23,9	23,6	23,4	33,4
J1f_C	gebouw J oostgevel	8,00	24,3	23,9	23,7	33,7
J1f_D	gebouw J oostgevel	11,00	24,5	24,1	23,9	33,9
J1f_E	gebouw J oostgevel	14,00	24,9	24,5	24,2	34,2
J1f_F	gebouw J oostgevel	17,00	26,0	25,6	25,4	35,4
J1ff_A	gebouw J oostgevel	20,00	28,3	28,0	27,9	37,9
J1ff_B	gebouw J oostgevel	23,00	29,1	28,9	28,8	38,8
J1ff_C	gebouw J oostgevel	24,00	23,0	22,5	22,2	32,2
J1ff_D	gebouw J oostgevel	27,00	23,3	22,9	22,7	32,7
J1g_A	gebouw J noordgevel	2,00	19,4	18,4	17,6	27,6
J1g_B	gebouw J noordgevel	5,00	20,7	19,8	19,3	29,3
J1g_C	gebouw J noordgevel	8,00	22,3	21,6	21,1	31,1
J1g_D	gebouw J noordgevel	11,00	23,5	22,8	22,4	32,4
J1g_E	gebouw J noordgevel	14,00	24,3	23,6	23,0	33,0
J1g_F	gebouw J noordgevel	17,00	26,3	25,8	25,4	35,4
J1gg_A	gebouw J noordgevel	20,00	30,2	30,0	29,9	39,9
J1gg_B	gebouw J noordgevel	23,00	33,4	33,3	33,2	43,2
J1gg_C	gebouw J noordgevel	24,00	32,2	32,0	31,9	41,9
J1gg_D	gebouw J noordgevel	27,00	32,5	32,4	32,2	42,2
J1h_A	gebouw J noordgevel	2,00	19,5	18,3	17,5	27,5
J1h_B	gebouw J noordgevel	5,00	21,0	20,0	19,4	29,4
J1h_C	gebouw J noordgevel	8,00	22,1	21,2	20,5	30,5
J1h_D	gebouw J noordgevel	11,00	23,3	22,4	21,8	31,8
J1h_E	gebouw J noordgevel	14,00	24,0	23,2	22,5	32,5
J1h_F	gebouw J noordgevel	17,00	25,5	24,9	24,3	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
J1hh_A	gebouw J noordgevel	20,00	28,1	27,7	27,4	37,4	
J1hh_B	gebouw J noordgevel	23,00	33,3	33,1	33,0	43,0	
J1hh_C	gebouw J noordgevel	24,00	33,3	33,2	33,1	43,1	
J1hh_D	gebouw J noordgevel	27,00	33,8	33,6	33,5	43,5	
J1i_A	gebouw J noordgevel	2,00	20,2	19,0	18,3	28,3	
J1i_B	gebouw J noordgevel	5,00	22,3	21,3	20,8	30,8	
J1i_C	gebouw J noordgevel	8,00	23,0	22,0	21,4	31,4	
J1i_D	gebouw J noordgevel	11,00	24,1	23,2	22,7	32,7	
J1i_E	gebouw J noordgevel	14,00	25,3	24,6	24,2	34,2	
J1i_F	gebouw J noordgevel	17,00	28,1	27,7	27,4	37,4	
J1ii_A	gebouw J noordgevel	20,00	29,4	29,1	28,7	38,7	
J1ii_B	gebouw J noordgevel	23,00	34,7	34,6	34,5	44,5	
J1ii_C	gebouw J noordgevel	24,00	35,0	34,9	34,8	44,8	
J1ii_D	gebouw J noordgevel	27,00	35,5	35,3	35,1	45,1	
J1jj_A	gebouw J westgevel	20,00	31,5	30,6	30,0	40,0	
J1jj_B	gebouw J westgevel	23,00	36,1	35,7	35,5	45,5	
J1jj_C	gebouw J westgevel	24,00	36,3	36,0	35,7	45,7	
J1jj_D	gebouw J westgevel	27,00	36,8	36,4	36,1	46,1	
J1kk_A	gebouw J westgevel	20,00	32,4	31,5	31,0	41,0	
J1kk_B	gebouw J westgevel	23,00	35,8	35,4	35,1	45,1	
J1kk_C	gebouw J westgevel	24,00	35,9	35,4	35,2	45,2	
J1kk_D	gebouw J westgevel	27,00	36,4	35,9	35,6	45,6	
J1ll_A	gebouw J westgevel	20,00	35,2	34,0	32,8	42,8	
J1ll_B	gebouw J westgevel	23,00	37,5	35,8	34,9	44,9	
J1ll_C	gebouw J westgevel	24,00	37,7	35,8	34,9	44,9	
J1ll_D	gebouw J westgevel	27,00	38,0	36,3	35,4	45,4	
K1a_A	gebouw K1 westgevel	2,00	36,9	34,5	30,2	40,2	
K1a_B	gebouw K1 westgevel	5,00	38,0	35,7	31,4	41,4	
K1a_C	gebouw K1 westgevel	8,00	38,7	36,5	32,4	42,4	
K1a_D	gebouw K1 westgevel	11,00	38,8	36,7	32,6	42,6	
K1a_E	gebouw K1 westgevel	14,00	38,8	36,6	32,1	42,1	
K1a_F	gebouw K1 westgevel	17,00	38,7	36,4	32,0	42,0	
K1aa_A	gebouw K1 westgevel	20,00	38,6	36,4	32,1	42,1	
K1b_A	gebouw K1 westgevel	2,00	38,1	33,6	29,8	39,8	
K1b_B	gebouw K1 westgevel	5,00	39,3	35,8	32,1	42,1	
K1b_C	gebouw K1 westgevel	8,00	39,7	36,5	32,4	42,4	
K1b_D	gebouw K1 westgevel	11,00	39,6	36,6	32,5	42,5	
K1b_E	gebouw K1 westgevel	14,00	39,7	36,8	32,3	42,3	
K1b_F	gebouw K1 westgevel	17,00	39,4	36,6	32,2	42,2	
K1bb_A	gebouw K1 westgevel	20,00	39,2	36,6	32,3	42,3	
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	52,7	36,4	35,5	52,7	
K1c_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	50,0	36,4	34,8	50,0	
K1c_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	47,7	36,0	33,0	47,7	
K1c_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	46,0	35,5	32,0	46,0	
K1c_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	44,8	35,6	31,9	44,8	
K1c_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	43,7	35,7	31,9	43,7	
K1cc_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	42,9	35,7	32,0	42,9	
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	44,2	30,5	27,4	44,2	
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	44,1	32,3	29,0	44,1	
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	43,9	34,1	30,3	43,9	
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	43,3	34,1	30,4	43,3	
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	42,7	34,3	30,6	42,7	
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	42,0	34,1	30,6	42,0	
K1dd_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	41,5	34,5	31,3	41,5	
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	39,7	29,3	25,6	39,7	
K1e_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	39,9	30,7	27,3	39,9	
K1e_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	40,2	32,4	28,6	40,2	
K1e_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	40,2	33,0	29,1	40,2	
K1e_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	40,0	33,1	29,3	40,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1e_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	39,6	32,9	29,1	39,6
K1ee_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	39,4	33,2	29,7	39,7
K1f_A	gebouw K1 oostgevel	20,00	29,8	28,6	27,5	37,5
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	36,4	29,0	25,4	36,4
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	37,4	30,2	26,9	37,4
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	37,8	31,6	28,0	38,0
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	38,1	32,5	28,7	38,7
K1g_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	38,1	32,6	28,8	38,8
K1g_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	37,8	32,4	28,8	38,8
K1h_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	36,1	29,3	25,5	36,1
K1h_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	37,7	29,9	26,1	37,7
K1h_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	38,0	31,2	27,1	38,0
K1h_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	38,3	32,2	28,0	38,3
K1h_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	38,5	32,7	28,5	38,5
K1h_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	38,5	32,9	28,7	38,7
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	21,9	20,8	20,3	30,3
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	23,7	22,8	22,4	32,4
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	24,6	23,8	23,4	33,4
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	25,6	24,9	24,6	34,6
K1k_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	26,9	26,3	26,0	36,0
K1k_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	27,9	27,4	27,1	37,1
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	20,9	19,7	19,0	29,0
K1l_A	gebouw K1 oostgevel	20,00	27,4	26,6	26,0	36,0
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	22,9	21,9	21,4	31,4
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	23,8	22,9	22,4	32,4
K1l_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	24,6	23,8	23,2	33,2
K1l_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	26,0	25,4	24,9	34,9
K1l_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	28,7	28,3	28,0	38,0
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	22,6	21,3	20,8	30,8
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	24,2	23,1	22,7	32,7
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	25,0	24,0	23,6	33,6
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	26,1	25,3	25,0	35,0
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	26,5	25,7	25,4	35,4
K1m_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	28,2	27,7	27,5	37,5
K1mm_A	gebouw K1 noordgevel	20,00	30,5	30,2	30,0	40,0
K2b_A	gebouw K2 westgevel	2,00	39,7	37,5	33,3	43,3
K2b_B	gebouw K2 westgevel	5,00	40,0	37,9	33,9	43,9
K2b_C	gebouw K2 westgevel	8,00	40,1	38,0	34,0	44,0
K2b_D	gebouw K2 westgevel	11,00	39,8	37,7	33,8	43,8
K2b_E	gebouw K2 westgevel	14,00	39,4	37,2	32,8	42,8
K2b_F	gebouw K2 westgevel	17,00	39,1	36,9	32,5	42,5
K2d_A	gebouw K2 westgevel	2,00	44,6	42,4	38,0	48,0
K2d_B	gebouw K2 westgevel	5,00	43,4	41,3	36,9	46,9
K2d_C	gebouw K2 westgevel	8,00	42,2	40,1	35,9	45,9
K2d_D	gebouw K2 westgevel	11,00	41,1	38,9	34,9	44,9
K2d_E	gebouw K2 westgevel	14,00	40,0	37,8	33,4	43,4
K2d_F	gebouw K2 westgevel	17,00	39,4	37,2	32,7	42,7
K2i_A	gebouw K2 westgevel	2,00	45,1	42,9	38,5	48,5
K2i_B	gebouw K2 westgevel	5,00	43,6	41,5	37,2	47,2
K2i_C	gebouw K2 westgevel	8,00	42,2	40,1	35,9	45,9
K2i_D	gebouw K2 westgevel	11,00	41,0	38,9	35,0	45,0
K2i_E	gebouw K2 westgevel	14,00	39,9	37,7	33,3	43,3
K2i_F	gebouw K2 westgevel	17,00	39,2	37,0	32,6	42,6
K2n_A	gebouw K2 westgevel	2,00	38,2	36,1	32,3	42,3
K2n_B	gebouw K2 westgevel	5,00	38,4	36,3	32,7	42,7
K2n_C	gebouw K2 westgevel	8,00	38,6	36,5	33,0	43,0
K2n_D	gebouw K2 westgevel	11,00	38,6	36,6	33,2	43,2
K2n_E	gebouw K2 westgevel	14,00	38,0	35,8	31,8	41,8
K2n_F	gebouw K2 westgevel	17,00	37,7	35,6	31,7	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K2p_A	gebouw K2 westgevel	2,00	28,8	28,6	28,5	38,5	
K2p_B	gebouw K2 westgevel	5,00	29,7	29,5	29,4	39,4	
K2p_C	gebouw K2 westgevel	8,00	30,2	30,0	29,9	39,9	
K2p_D	gebouw K2 westgevel	11,00	30,4	30,3	30,1	40,1	
K2p_E	gebouw K2 westgevel	14,00	28,5	28,1	27,9	37,9	
K2p_F	gebouw K2 westgevel	17,00	30,0	29,7	29,3	39,3	
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	2,00	30,1	29,9	29,7	39,7	
K2r_B	gebouw K2 noordgevel	5,00	30,3	30,1	29,9	39,9	
K2r_C	gebouw K2 noordgevel	8,00	30,5	30,2	30,0	40,0	
K2r_D	gebouw K2 noordgevel	11,00	30,6	30,4	30,2	40,2	
K2r_E	gebouw K2 noordgevel	14,00	28,8	28,4	28,1	38,1	
K2r_F	gebouw K2 noordgevel	17,00	30,5	30,0	29,6	39,6	
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	23,6	23,1	22,7	32,7	
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	24,5	23,9	23,5	33,5	
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	25,1	24,6	24,2	34,2	
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	25,6	25,1	24,7	34,7	
K2t_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	26,1	25,5	25,1	35,1	
K2t_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	28,3	27,9	27,5	37,5	
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	23,4	22,5	22,0	32,0	
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	24,2	23,4	22,9	32,9	
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	25,2	24,4	23,9	33,9	
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	26,1	25,4	25,0	35,0	
K2w_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	26,0	25,2	24,6	34,6	
K2w_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	27,1	26,4	25,8	35,8	
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	23,1	21,8	21,4	31,4	
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	24,4	23,3	22,9	32,9	
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	25,0	24,0	23,6	33,6	
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	25,8	25,0	24,6	34,6	
K2y_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	25,5	24,6	24,1	34,1	
K2y_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	27,0	26,1	25,6	35,6	
L1a_A	gebouw L zuidgevel	2,00	16,7	16,0	15,6	25,6	
L1a_B	gebouw L zuidgevel	5,00	17,6	17,1	16,8	26,8	
L1a_C	gebouw L zuidgevel	8,00	18,6	18,1	17,8	27,8	
L1a_D	gebouw L zuidgevel	11,00	19,2	18,6	18,3	28,3	
L1a_E	gebouw L zuidgevel	14,00	20,4	19,8	19,5	29,5	
L1a_F	gebouw L zuidgevel	17,00	22,9	22,5	22,3	32,3	
L1aa_A	gebouw L zuidgevel	20,00	22,9	22,8	22,7	32,7	
L1aa_B	gebouw L zuidgevel	23,00	30,6	30,5	30,4	40,4	
L1aa_C	gebouw L zuidgevel	26,00	31,1	30,9	30,8	40,8	
L1aa_D	gebouw L zuidgevel	29,00	29,3	28,8	28,6	38,6	
L1aa_E	gebouw L zuidgevel	32,00	29,4	28,9	28,8	38,8	
L1aa_F	gebouw L zuidgevel	35,00	29,5	29,0	28,8	38,8	
L1aaa_A	gebouw L zuidgevel	38,00	30,0	29,3	28,9	38,9	
L1aaa_B	gebouw L zuidgevel	41,00	30,2	29,5	29,1	39,1	
L1b_A	gebouw L zuidgevel	2,00	16,0	15,3	14,8	24,8	
L1b_B	gebouw L zuidgevel	5,00	17,3	16,8	16,4	26,4	
L1b_C	gebouw L zuidgevel	8,00	19,0	18,6	18,3	28,3	
L1b_D	gebouw L zuidgevel	11,00	20,7	20,4	20,1	30,1	
L1b_E	gebouw L zuidgevel	14,00	22,7	22,4	22,2	32,2	
L1b_F	gebouw L zuidgevel	17,00	26,9	26,8	26,7	36,7	
L1bb_A	gebouw L zuidgevel	20,00	28,8	28,6	28,5	38,5	
L1bb_B	gebouw L zuidgevel	23,00	29,1	28,9	28,8	38,8	
L1bb_C	gebouw L zuidgevel	26,00	29,4	29,3	29,1	39,1	
L1bb_D	gebouw L zuidgevel	29,00	27,6	26,9	26,7	36,7	
L1bb_E	gebouw L zuidgevel	32,00	27,7	27,0	26,8	36,8	
L1bb_F	gebouw L zuidgevel	35,00	27,9	27,1	26,9	36,9	
L1bbb_A	gebouw L zuidgevel	38,00	28,3	27,4	27,0	37,0	
L1bbb_B	gebouw L zuidgevel	41,00	28,6	27,8	27,3	37,3	
L1c_A	gebouw L zuidgevel	2,00	15,7	14,9	14,3	24,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
exclusief stemgeluid
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1c_B	gebouw L zuidgevel	5,00	16,7	16,2	15,7	25,7
L1c_C	gebouw L zuidgevel	8,00	18,5	18,0	17,7	27,7
L1c_D	gebouw L zuidgevel	11,00	20,6	20,3	20,0	30,0
L1c_E	gebouw L zuidgevel	14,00	23,8	23,5	23,4	33,4
L1c_F	gebouw L zuidgevel	17,00	27,5	27,4	27,3	37,3
L1cc_A	gebouw L zuidgevel	20,00	28,0	27,9	27,7	37,7
L1cc_B	gebouw L zuidgevel	23,00	28,0	27,9	27,7	37,7
L1cc_C	gebouw L zuidgevel	26,00	28,4	28,2	28,0	38,0
L1cc_D	gebouw L zuidgevel	29,00	26,7	25,7	25,2	35,2
L1cc_E	gebouw L zuidgevel	32,00	26,8	25,8	25,3	35,3
L1cc_F	gebouw L zuidgevel	35,00	26,9	25,9	25,3	35,3
L1ccc_A	gebouw L zuidgevel	38,00	27,1	26,0	25,4	35,4
L1ccc_B	gebouw L zuidgevel	41,00	27,3	26,3	25,7	35,7
L1d_A	gebouw L oostgevel	2,00	12,6	11,9	11,3	21,3
L1d_B	gebouw L oostgevel	5,00	13,0	12,3	11,8	21,8
L1d_C	gebouw L oostgevel	8,00	13,7	13,2	12,7	22,7
L1d_D	gebouw L oostgevel	11,00	14,4	13,9	13,4	23,4
L1d_E	gebouw L oostgevel	14,00	14,8	14,2	13,8	23,8
L1d_F	gebouw L oostgevel	17,00	14,9	14,3	13,8	23,8
L1dd_A	gebouw L oostgevel	20,00	15,1	14,5	14,0	24,0
L1dd_B	gebouw L oostgevel	23,00	15,2	14,6	14,1	24,1
L1dd_C	gebouw L oostgevel	26,00	14,7	14,1	13,5	23,5
L1dd_D	gebouw L oostgevel	29,00	15,0	14,3	13,7	23,7
L1dd_E	gebouw L oostgevel	32,00	15,2	14,4	13,9	23,9
L1dd_F	gebouw L oostgevel	35,00	15,3	14,6	14,1	24,1
L1ddd_A	gebouw L oostgevel	38,00	15,6	14,9	14,4	24,4
L1ddd_B	gebouw L oostgevel	41,00	17,4	16,8	16,2	26,2
L1e_A	gebouw L oostgevel	2,00	12,1	11,5	10,9	20,9
L1e_B	gebouw L oostgevel	5,00	12,4	11,9	11,4	21,4
L1e_C	gebouw L oostgevel	8,00	13,2	12,7	12,3	22,3
L1e_D	gebouw L oostgevel	11,00	13,9	13,5	13,1	23,1
L1e_E	gebouw L oostgevel	14,00	14,3	13,8	13,4	23,4
L1e_F	gebouw L oostgevel	17,00	14,5	14,0	13,6	23,6
L1ee_A	gebouw L oostgevel	20,00	14,7	14,2	13,8	23,8
L1ee_B	gebouw L oostgevel	23,00	14,5	13,9	13,4	23,4
L1ee_C	gebouw L oostgevel	26,00	14,6	14,1	13,7	23,7
L1ee_D	gebouw L oostgevel	29,00	14,8	14,3	13,9	23,9
L1ee_E	gebouw L oostgevel	32,00	15,0	14,5	14,1	24,1
L1ee_F	gebouw L oostgevel	35,00	15,2	14,8	14,4	24,4
L1eee_A	gebouw L oostgevel	38,00	15,6	15,1	14,8	24,8
L1eee_B	gebouw L oostgevel	41,00	17,4	17,0	16,6	26,6
L1f_A	gebouw L oostgevel	2,00	12,1	11,4	10,8	20,8
L1f_B	gebouw L oostgevel	5,00	12,4	11,8	11,3	21,3
L1f_C	gebouw L oostgevel	8,00	13,1	12,6	12,2	22,2
L1f_D	gebouw L oostgevel	11,00	13,8	13,4	13,0	23,0
L1f_E	gebouw L oostgevel	14,00	14,2	13,7	13,3	23,3
L1f_F	gebouw L oostgevel	17,00	14,4	13,9	13,5	23,5
L1ff_A	gebouw L oostgevel	20,00	14,6	14,1	13,7	23,7
L1ff_B	gebouw L oostgevel	23,00	14,4	13,9	13,3	23,3
L1ff_C	gebouw L oostgevel	26,00	14,6	14,1	13,6	23,6
L1ff_D	gebouw L oostgevel	29,00	14,8	14,2	13,8	23,8
L1ff_E	gebouw L oostgevel	32,00	15,0	14,5	14,0	24,0
L1ff_F	gebouw L oostgevel	35,00	15,2	14,7	14,3	24,3
L1fff_A	gebouw L oostgevel	38,00	15,5	15,0	14,6	24,6
L1fff_B	gebouw L oostgevel	41,00	17,4	16,9	16,5	26,5
L1g_A	gebouw L noordgevel	2,00	15,6	14,9	14,1	24,1
L1g_B	gebouw L noordgevel	5,00	15,4	14,8	14,2	24,2
L1g_C	gebouw L noordgevel	8,00	15,5	15,1	14,8	24,8
L1g_D	gebouw L noordgevel	11,00	14,6	14,2	13,9	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1g_E	gebouw L noordgevel	14,00	14,9	14,4	14,0	24,0
L1g_F	gebouw L noordgevel	17,00	15,0	14,6	14,2	24,2
L1gg_A	gebouw L noordgevel	20,00	15,3	14,9	14,4	24,4
L1gg_B	gebouw L noordgevel	23,00	15,2	14,7	14,2	24,2
L1gg_C	gebouw L noordgevel	26,00	15,4	14,9	14,5	24,5
L1gg_D	gebouw L noordgevel	29,00	15,7	15,2	14,8	24,8
L1gg_E	gebouw L noordgevel	32,00	15,9	15,5	15,1	25,1
L1gg_F	gebouw L noordgevel	35,00	16,3	15,9	15,5	25,5
L1ggg_A	gebouw L noordgevel	38,00	16,7	16,3	16,0	26,0
L1ggg_B	gebouw L noordgevel	41,00	19,1	18,7	18,4	28,4
L1h_A	gebouw L noordgevel	2,00	16,4	15,8	15,2	25,2
L1h_B	gebouw L noordgevel	5,00	16,8	16,4	16,0	26,0
L1h_C	gebouw L noordgevel	8,00	16,7	16,4	16,2	26,2
L1h_D	gebouw L noordgevel	11,00	17,3	17,0	16,8	26,8
L1h_E	gebouw L noordgevel	14,00	17,6	17,3	17,0	27,0
L1h_F	gebouw L noordgevel	17,00	17,7	17,4	17,2	27,2
L1hh_A	gebouw L noordgevel	20,00	19,7	19,5	19,3	29,3
L1hh_B	gebouw L noordgevel	23,00	19,8	19,6	19,5	29,5
L1hh_C	gebouw L noordgevel	26,00	19,9	19,7	19,5	29,5
L1hh_D	gebouw L noordgevel	29,00	20,1	19,9	19,8	29,8
L1hh_E	gebouw L noordgevel	32,00	20,4	20,2	20,1	30,1
L1hh_F	gebouw L noordgevel	35,00	20,8	20,6	20,5	30,5
L1hhh_A	gebouw L noordgevel	38,00	21,3	21,1	21,0	31,0
L1hhh_B	gebouw L noordgevel	41,00	23,3	23,2	23,1	33,1
L1i_A	gebouw L noordgevel	2,00	18,4	18,0	17,6	27,6
L1i_B	gebouw L noordgevel	5,00	20,4	20,2	20,0	30,0
L1i_C	gebouw L noordgevel	8,00	21,7	21,6	21,5	31,5
L1i_D	gebouw L noordgevel	11,00	18,8	18,5	18,2	28,2
L1i_E	gebouw L noordgevel	14,00	19,3	19,0	18,7	28,7
L1i_F	gebouw L noordgevel	17,00	19,3	19,1	18,8	28,8
L1ii_A	gebouw L noordgevel	20,00	22,3	22,2	22,1	32,1
L1ii_B	gebouw L noordgevel	23,00	22,4	22,3	22,2	32,2
L1ii_C	gebouw L noordgevel	26,00	22,6	22,5	22,4	32,4
L1ii_D	gebouw L noordgevel	29,00	22,8	22,7	22,6	32,6
L1ii_E	gebouw L noordgevel	32,00	23,2	23,0	22,9	32,9
L1ii_F	gebouw L noordgevel	35,00	23,6	23,5	23,4	33,4
L1iii_A	gebouw L noordgevel	38,00	24,2	24,1	24,1	34,1
L1iii_B	gebouw L noordgevel	41,00	26,3	26,2	26,1	36,1
L1j_A	gebouw L westgevel	2,00	29,5	29,4	29,4	39,4
L1j_B	gebouw L westgevel	5,00	29,4	29,3	29,3	39,3
L1j_C	gebouw L westgevel	8,00	28,1	28,1	28,0	38,0
L1j_D	gebouw L westgevel	11,00	26,2	26,1	26,1	36,1
L1j_E	gebouw L westgevel	14,00	25,6	25,5	25,3	35,3
L1j_F	gebouw L westgevel	17,00	25,9	25,7	25,6	35,6
L1jj_A	gebouw L westgevel	20,00	28,8	28,7	28,6	38,6
L1jj_B	gebouw L westgevel	23,00	32,0	31,8	31,7	41,7
L1jj_C	gebouw L westgevel	26,00	32,1	32,0	31,8	41,8
L1jj_D	gebouw L westgevel	29,00	32,4	32,2	32,1	42,1
L1jj_E	gebouw L westgevel	32,00	32,6	32,4	32,3	42,3
L1jj_F	gebouw L westgevel	35,00	32,7	32,5	32,3	42,3
L1jjj_A	gebouw L westgevel	38,00	32,9	32,6	32,4	42,4
L1jjj_B	gebouw L westgevel	41,00	33,3	33,1	32,8	42,8
L1k_A	gebouw L westgevel	2,00	26,5	26,4	26,4	36,4
L1k_B	gebouw L westgevel	5,00	26,8	26,7	26,6	36,6
L1k_C	gebouw L westgevel	8,00	25,9	25,8	25,7	35,7
L1k_D	gebouw L westgevel	11,00	25,2	25,0	24,9	34,9
L1k_E	gebouw L westgevel	14,00	24,8	24,6	24,5	34,5
L1k_F	gebouw L westgevel	17,00	24,2	23,9	23,7	33,7
L1kk_A	gebouw L westgevel	20,00	30,6	30,6	30,5	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Toetspunt	Omschrijving					
L1kk_B	gebouw L westgevel	23,00	33,1	33,0	32,9	42,9
L1kk_C	gebouw L westgevel	26,00	33,3	33,2	33,2	43,2
L1kk_D	gebouw L westgevel	29,00	32,6	32,5	32,4	42,4
L1kk_E	gebouw L westgevel	32,00	32,7	32,6	32,5	42,5
L1kk_F	gebouw L westgevel	35,00	32,8	32,7	32,6	42,6
L1kkk_A	gebouw L westgevel	38,00	33,1	32,9	32,8	42,8
L1kkk_B	gebouw L westgevel	41,00	33,6	33,4	33,2	43,2
L1l_A	gebouw L westgevel	2,00	21,9	21,0	20,8	30,8
L1l_B	gebouw L westgevel	5,00	22,2	21,2	21,0	31,0
L1l_C	gebouw L westgevel	8,00	22,6	21,6	21,4	31,4
L1l_D	gebouw L westgevel	11,00	23,0	21,7	21,6	31,6
L1l_E	gebouw L westgevel	14,00	23,2	22,0	21,8	31,8
L1l_F	gebouw L westgevel	17,00	24,2	23,2	23,0	33,0
L1ll_A	gebouw L zuidgevel	20,00	30,9	30,7	30,6	40,6
L1ll_B	gebouw L zuidgevel	23,00	33,3	33,2	33,1	43,1
L1ll_C	gebouw L zuidgevel	26,00	33,6	33,4	33,4	43,4
L1ll_D	gebouw L zuidgevel	29,00	32,8	32,6	32,5	42,5
L1ll_E	gebouw L zuidgevel	32,00	32,9	32,7	32,7	42,7
L1ll_F	gebouw L zuidgevel	35,00	33,0	32,8	32,7	42,7
L1lll_A	gebouw L westgevel	38,00	33,2	32,9	32,7	42,7
L1lll_B	gebouw L westgevel	41,00	33,2	32,9	32,7	42,7
M1a_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	28,9	25,3	23,0	33,0
M1a_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	29,5	25,6	23,4	33,4
M1a_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	30,7	26,5	24,4	34,4
M1a_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	31,3	27,3	25,0	35,0
M1a_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	31,8	28,3	25,9	35,9
M1a_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	32,1	28,5	25,6	35,6
M1aa_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	32,2	28,7	25,8	35,8
M1b_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	28,7	25,4	23,2	33,2
M1b_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	29,1	25,6	23,6	33,6
M1b_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	30,2	26,5	24,5	34,5
M1b_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	30,9	27,3	25,2	35,2
M1b_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	31,4	28,0	25,7	35,7
M1b_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	31,7	28,3	25,6	35,6
M1bb_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	31,9	28,5	25,6	35,6
M1c_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	27,0	23,0	20,1	30,1
M1c_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	27,3	23,2	20,6	30,6
M1c_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	28,3	24,0	21,4	31,4
M1c_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	29,1	24,4	21,5	31,5
M1c_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	29,5	25,1	21,9	31,9
M1c_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	30,0	25,8	22,4	32,4
M1cc_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	30,3	26,3	22,6	32,6
M1d_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	26,6	22,6	20,1	30,1
M1d_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	26,9	22,9	20,6	30,6
M1d_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	27,6	23,2	20,7	30,7
M1d_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	28,5	23,9	21,4	31,4
M1d_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	29,0	24,5	21,8	31,8
M1d_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	29,5	25,3	22,5	32,5
M1dd_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	29,9	25,9	23,0	33,0
M1e_A	Gebouw M oostgevel	2,00	14,1	12,6	11,5	21,5
M1e_B	Gebouw M oostgevel	5,00	14,4	13,1	12,1	22,1
M1e_C	Gebouw M oostgevel	8,00	14,9	13,5	12,6	22,6
M1e_D	Gebouw M oostgevel	11,00	15,7	14,1	13,2	23,2
M1e_E	Gebouw M oostgevel	14,00	16,1	14,5	13,4	23,4
M1e_F	Gebouw M oostgevel	17,00	16,7	15,2	14,1	24,1
M1ee_A	Gebouw M oostgevel	20,00	17,5	15,9	14,6	24,6
M1f_A	Gebouw M oostgevel	2,00	12,2	11,0	10,2	20,2
M1f_B	Gebouw M oostgevel	5,00	12,8	11,8	11,2	21,2
M1f_C	Gebouw M oostgevel	8,00	13,3	12,3	11,7	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
exclusief stemgeluid
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1f_D	Gebouw M oostgevel	11,00	13,9	12,8	12,3	22,3
M1f_E	Gebouw M oostgevel	14,00	14,4	13,3	12,7	22,7
M1f_F	Gebouw M oostgevel	17,00	14,5	13,5	12,9	22,9
M1ff_A	Gebouw M oostgevel	20,00	14,6	13,4	12,7	22,7
M1g_A	Gebouw M oostgevel	2,00	12,5	11,4	10,6	20,6
M1g_B	Gebouw M oostgevel	5,00	13,1	12,2	11,7	21,7
M1g_C	Gebouw M oostgevel	8,00	13,5	12,6	12,1	22,1
M1g_D	Gebouw M oostgevel	11,00	14,2	13,2	12,6	22,6
M1g_E	Gebouw M oostgevel	14,00	14,8	13,9	13,3	23,3
M1g_F	Gebouw M oostgevel	17,00	15,1	14,1	13,4	23,4
M1gg_A	Gebouw M oostgevel	20,00	15,7	14,7	14,1	24,1
M1h_A	Gebouw M noordgevel	2,00	14,4	13,6	12,8	22,8
M1h_B	Gebouw M noordgevel	5,00	15,8	15,2	14,8	24,8
M1h_C	Gebouw M noordgevel	8,00	16,8	16,3	16,0	26,0
M1h_D	Gebouw M noordgevel	11,00	18,4	18,0	17,8	27,8
M1h_E	Gebouw M noordgevel	14,00	20,8	20,6	20,5	30,5
M1h_F	Gebouw M noordgevel	17,00	24,8	24,7	24,7	34,7
M1hh_A	Gebouw M noordgevel	20,00	28,3	28,2	28,2	38,2
M1i_A	Gebouw M noordgevel	2,00	15,6	14,8	14,2	24,2
M1i_B	Gebouw M noordgevel	5,00	16,7	16,2	15,7	25,7
M1i_C	Gebouw M noordgevel	8,00	17,4	16,9	16,5	26,5
M1i_D	Gebouw M noordgevel	11,00	18,4	17,9	17,6	27,6
M1i_E	Gebouw M noordgevel	14,00	19,6	19,2	19,0	29,0
M1i_F	Gebouw M noordgevel	17,00	23,5	23,3	23,2	33,2
M1ii_A	Gebouw M noordgevel	20,00	28,8	28,8	28,7	38,7
M1j_A	Gebouw M noordgevel	2,00	17,1	16,0	15,1	25,1
M1j_B	Gebouw M noordgevel	5,00	17,6	16,8	16,1	26,1
M1j_C	Gebouw M noordgevel	8,00	18,8	18,0	17,4	27,4
M1j_D	Gebouw M noordgevel	11,00	19,6	18,7	18,1	28,1
M1j_E	Gebouw M noordgevel	14,00	20,7	19,9	19,3	29,3
M1j_F	Gebouw M noordgevel	17,00	23,2	22,7	22,3	32,3
M1jj_A	Gebouw M noordgevel	20,00	27,3	27,1	26,9	36,9
M1k_A	Gebouw M noordgevel	2,00	18,9	18,1	17,4	27,4
M1k_B	Gebouw M noordgevel	5,00	19,5	18,7	18,1	28,1
M1k_C	Gebouw M noordgevel	8,00	20,4	19,6	19,1	29,1
M1k_D	Gebouw M noordgevel	11,00	21,2	20,4	19,8	29,8
M1k_E	Gebouw M noordgevel	14,00	22,1	21,3	20,7	30,7
M1k_F	Gebouw M noordgevel	17,00	23,6	22,9	22,4	32,4
M1kk_A	Gebouw M noordgevel	20,00	26,6	26,3	26,0	36,0
M1m_A	Gebouw M westgevel	2,00	23,6	22,2	21,9	31,9
M1m_B	Gebouw M westgevel	5,00	24,2	22,8	22,6	32,6
M1m_C	Gebouw M westgevel	8,00	25,1	23,7	23,5	33,5
M1m_D	Gebouw M westgevel	11,00	25,7	24,2	23,9	33,9
M1m_E	Gebouw M westgevel	14,00	26,3	24,9	24,6	34,6
M1m_F	Gebouw M westgevel	17,00	27,2	26,1	25,8	35,8
M1mm_A	Gebouw M westgevel	20,00	28,1	27,2	26,9	36,9
M1n_A	Gebouw M westgevel	2,00	24,8	23,6	23,2	33,2
M1n_B	Gebouw M westgevel	5,00	25,4	24,2	23,8	33,8
M1n_C	Gebouw M westgevel	8,00	26,3	24,9	24,6	34,6
M1n_D	Gebouw M westgevel	11,00	26,8	25,5	25,1	35,1
M1n_E	Gebouw M westgevel	14,00	27,4	26,1	25,6	35,6
M1n_F	Gebouw M westgevel	17,00	28,6	27,6	27,2	37,2
M1nn_A	Gebouw M westgevel	20,00	30,9	30,3	30,0	40,0
M1o_A	Gebouw M westgevel	2,00	28,6	26,4	24,8	34,8
M1o_B	Gebouw M westgevel	5,00	29,0	26,5	25,0	35,0
M1o_C	Gebouw M westgevel	8,00	30,0	27,2	25,5	35,5
M1o_D	Gebouw M westgevel	11,00	30,6	27,9	26,1	36,1
M1o_E	Gebouw M westgevel	14,00	31,3	28,8	26,8	36,8
M1o_F	Gebouw M westgevel	17,00	31,7	29,1	26,8	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAR,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAR,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
exclusief stemgeluid
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M100_A	Gebouw M westgevel	20,00	31,9	29,5	27,3	37,3
PH01a_A	Provinciehuis	2,00	35,4	33,2	28,5	38,5
PH01a_B	Provinciehuis	5,00	37,4	35,2	30,5	40,5
PH01a_C	Provinciehuis	8,00	37,4	35,2	30,4	40,4
PH01a_D	Provinciehuis	11,00	37,4	35,1	30,4	40,4
PH01a_E	Provinciehuis	14,00	37,3	35,1	30,4	40,4
PH01a_F	Provinciehuis	17,00	37,2	34,9	30,2	40,2
PH01aa_A	Provinciehuis	20,00	37,0	34,8	30,1	40,1
PH01aa_B	Provinciehuis	23,00	36,9	34,7	30,0	40,0
PH02a_A	Provinciehuis	2,00	40,2	37,9	33,3	43,3
PH02a_B	Provinciehuis	5,00	42,4	40,1	35,5	45,5
PH02a_C	Provinciehuis	8,00	42,5	40,1	35,6	45,6
PH02a_D	Provinciehuis	11,00	42,7	40,4	35,9	45,9
PH02a_E	Provinciehuis	14,00	42,7	40,4	36,0	46,0
PH02a_F	Provinciehuis	17,00	42,5	40,2	35,8	45,8
PH02aa_A	Provinciehuis	20,00	42,5	40,2	35,8	45,8
PH02aa_B	Provinciehuis	23,00	42,5	40,2	35,8	45,8
PH03a_A	Provinciehuis	2,00	38,6	36,0	31,5	41,5
PH03a_B	Provinciehuis	5,00	41,1	38,6	34,0	44,0
PH03a_C	Provinciehuis	8,00	41,6	39,0	34,6	44,6
PH03a_D	Provinciehuis	11,00	41,7	39,2	34,8	44,8
PH03a_E	Provinciehuis	14,00	41,8	39,4	35,1	45,1
PH03a_F	Provinciehuis	17,00	41,9	39,4	35,2	45,2
PH03aa_A	Provinciehuis	20,00	41,6	39,2	35,0	45,0
PH03aa_B	Provinciehuis	23,00	41,6	39,2	35,1	45,1
PH04a_A	Provinciehuis	2,00	37,6	35,0	30,4	40,4
PH04a_B	Provinciehuis	5,00	40,3	37,8	33,2	43,2
PH04a_C	Provinciehuis	8,00	40,9	38,3	33,8	43,8
PH04a_D	Provinciehuis	11,00	41,1	38,6	34,2	44,2
PH04a_E	Provinciehuis	14,00	41,3	38,8	34,6	44,6
PH04a_F	Provinciehuis	17,00	41,4	38,9	34,7	44,7
PH04aa_A	Provinciehuis	20,00	41,1	38,7	34,6	44,6
PH04aa_B	Provinciehuis	23,00	41,2	38,7	34,6	44,6
PH05a_A	Provinciehuis	2,00	36,4	33,3	28,9	38,9
PH05a_B	Provinciehuis	5,00	39,0	36,0	31,5	41,5
PH05a_C	Provinciehuis	8,00	40,1	37,2	32,8	42,8
PH05a_D	Provinciehuis	11,00	40,1	37,3	33,2	43,2
PH05a_E	Provinciehuis	14,00	40,4	37,7	33,9	43,9
PH05a_F	Provinciehuis	17,00	40,6	38,0	34,2	44,2
PH05aa_A	Provinciehuis	20,00	40,5	37,8	34,1	44,1
PH05aa_B	Provinciehuis	23,00	40,5	37,8	34,0	44,0
PH06a_A	Provinciehuis	2,00	30,9	23,1	21,3	31,3
PH06a_B	Provinciehuis	5,00	32,7	24,8	23,3	33,3
PH06a_C	Provinciehuis	8,00	34,0	27,0	25,9	35,9
PH06a_D	Provinciehuis	11,00	34,5	29,0	28,2	38,2
PH06a_E	Provinciehuis	14,00	35,1	30,8	30,3	40,3
PH06a_F	Provinciehuis	17,00	35,1	31,0	30,6	40,6
PH06aa_A	Provinciehuis	20,00	35,2	31,2	30,8	40,8
PH06aa_B	Provinciehuis	23,00	35,0	31,0	30,4	40,4
PH07a_A	Provinciehuis	2,00	29,5	22,7	20,5	30,5
PH07a_B	Provinciehuis	5,00	31,1	24,4	22,5	32,5
PH07a_C	Provinciehuis	8,00	32,7	26,5	25,0	35,0
PH07a_D	Provinciehuis	11,00	33,1	27,8	26,5	36,5
PH07a_E	Provinciehuis	14,00	33,7	29,5	28,7	38,7
PH07a_F	Provinciehuis	17,00	33,8	29,8	29,0	39,0
PH07aa_A	Provinciehuis	20,00	34,1	30,1	29,3	39,3
PH07aa_B	Provinciehuis	23,00	34,0	29,7	28,8	38,8
PH08a_A	Provinciehuis	2,00	32,7	28,9	24,7	34,7
PH08a_B	Provinciehuis	5,00	34,2	30,4	26,2	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PH08a_C	Provinciehuis	8,00	36,2	32,6	28,5	38,5
PH08a_D	Provinciehuis	11,00	36,7	33,4	29,5	39,5
PH08a_E	Provinciehuis	14,00	36,8	33,7	30,6	40,6
PH08a_F	Provinciehuis	17,00	36,9	33,9	30,8	40,8
PH08aa_A	Provinciehuis	20,00	37,1	34,1	31,0	41,0
PH08aa_B	Provinciehuis	23,00	37,1	34,2	31,1	41,1
PH09a_A	Provinciehuis	2,00	32,9	29,1	24,8	34,8
PH09a_B	Provinciehuis	5,00	34,4	30,3	26,1	36,1
PH09a_C	Provinciehuis	8,00	36,1	32,3	28,2	38,2
PH09a_D	Provinciehuis	11,00	36,7	33,2	29,3	39,3
PH09a_E	Provinciehuis	14,00	36,8	33,7	30,5	40,5
PH09a_F	Provinciehuis	17,00	37,1	34,1	31,0	41,0
PH09aa_A	Provinciehuis	20,00	37,1	34,1	31,0	41,0
PH09aa_B	Provinciehuis	23,00	37,2	34,2	31,2	41,2
PH10a_A	Provinciehuis	2,00	33,0	29,3	25,0	35,0
PH10a_B	Provinciehuis	5,00	34,3	30,4	26,1	36,1
PH10a_C	Provinciehuis	8,00	36,0	32,2	28,1	38,1
PH10a_D	Provinciehuis	11,00	36,8	33,4	29,4	39,4
PH10a_E	Provinciehuis	14,00	37,0	33,9	30,7	40,7
PH10a_F	Provinciehuis	17,00	37,2	34,2	31,1	41,1
PH10aa_A	Provinciehuis	20,00	37,3	34,4	31,3	41,3
PH10aa_B	Provinciehuis	23,00	37,4	34,5	31,4	41,4
PH11a_A	Provinciehuis	2,00	31,8	27,4	23,2	33,2
PH11a_B	Provinciehuis	5,00	33,0	28,3	24,2	34,2
PH11a_C	Provinciehuis	8,00	34,6	30,0	26,3	36,3
PH11a_D	Provinciehuis	11,00	35,2	31,1	27,6	37,6
PH11a_E	Provinciehuis	14,00	35,7	32,3	29,6	39,6
PH11a_F	Provinciehuis	17,00	35,9	32,6	30,1	40,1
PH11aa_A	Provinciehuis	20,00	36,0	32,8	30,2	40,2
PH11aa_B	Provinciehuis	23,00	36,1	33,0	30,5	40,5
PH12a_A	Provinciehuis	2,00	29,3	23,6	20,1	30,1
PH12a_B	Provinciehuis	5,00	30,6	24,6	21,4	31,4
PH12a_C	Provinciehuis	8,00	32,2	26,5	23,6	33,6
PH12a_D	Provinciehuis	11,00	33,1	28,3	25,6	35,6
PH12a_E	Provinciehuis	14,00	33,6	29,9	28,2	38,2
PH12a_F	Provinciehuis	17,00	33,9	30,3	28,7	38,7
PH12aa_A	Provinciehuis	20,00	33,9	30,5	28,8	38,8
PH12aa_B	Provinciehuis	23,00	34,1	30,8	29,1	39,1
PH13a_A	Provinciehuis	2,00	29,8	25,4	21,5	31,5
PH13a_B	Provinciehuis	5,00	30,6	25,9	22,4	32,4
PH13a_C	Provinciehuis	8,00	32,0	27,4	24,4	34,4
PH13a_D	Provinciehuis	11,00	33,1	29,2	26,6	36,6
PH13a_E	Provinciehuis	14,00	34,0	30,8	28,8	38,8
PH13a_F	Provinciehuis	17,00	34,2	31,2	29,2	39,2
PH13aa_A	Provinciehuis	20,00	34,1	31,1	29,0	39,0
PH13aa_B	Provinciehuis	23,00	34,2	31,3	29,2	39,2
PH14a_A	Provinciehuis	2,00	28,8	24,6	21,2	31,2
PH14a_B	Provinciehuis	5,00	29,3	25,1	22,2	32,2
PH14a_C	Provinciehuis	8,00	30,9	27,1	25,0	35,0
PH14a_D	Provinciehuis	11,00	32,1	28,5	26,6	36,6
PH14a_E	Provinciehuis	14,00	32,7	29,5	27,6	37,6
PH14a_F	Provinciehuis	17,00	33,1	30,1	28,1	38,1
PH14aa_A	Provinciehuis	20,00	33,7	30,8	28,5	38,5
PH14aa_B	Provinciehuis	23,00	33,8	31,0	28,8	38,8
PH15a_A	Provinciehuis	2,00	27,8	23,6	20,4	30,4
PH15a_B	Provinciehuis	5,00	28,1	24,1	21,4	31,4
PH15a_C	Provinciehuis	8,00	29,5	25,9	23,9	33,9
PH15a_D	Provinciehuis	11,00	30,7	27,2	25,4	35,4
PH15a_E	Provinciehuis	14,00	31,3	28,2	26,5	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAR,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PH15a_F	Provinciehuis	17,00	31,9	29,0	27,2	37,2
PH15aa_A	Provinciehuis	20,00	32,1	29,2	27,4	37,4
PH15aa_B	Provinciehuis	23,00	32,2	29,5	27,7	37,7
PH16a_A	Provinciehuis	2,00	13,7	11,8	9,8	19,8
PH16a_B	Provinciehuis	5,00	13,5	11,6	9,8	19,8
PH16a_C	Provinciehuis	8,00	14,0	12,1	10,5	20,5
PH16a_D	Provinciehuis	11,00	15,3	13,6	12,3	22,3
PH16a_E	Provinciehuis	14,00	15,9	14,2	12,7	22,7
PH16a_F	Provinciehuis	17,00	16,6	14,9	13,3	23,3
PH16aa_A	Provinciehuis	20,00	17,1	15,4	13,7	23,7
PH16aa_B	Provinciehuis	23,00	17,9	16,1	14,3	24,3
RB01_A	westgevel	2,00	11,5	10,5	9,4	19,4
RB01_B	westgevel	5,00	10,3	8,9	7,4	17,4
RB01_C	westgevel	8,00	10,9	9,6	8,1	18,1
RB01_D	westgevel	11,00	12,1	10,8	9,3	19,3
RB01_E	westgevel	14,00	13,8	12,6	11,2	21,2
RB02_A	westgevel	2,00	10,7	9,1	7,3	17,3
RB02_B	westgevel	5,00	11,0	9,7	8,1	18,1
RB02_C	westgevel	8,00	12,0	10,8	9,4	19,4
RB02_D	westgevel	11,00	13,3	12,1	10,7	20,7
RB02_E	westgevel	14,00	14,9	13,7	12,2	22,2
RB03_A	westgevel	2,00	12,5	11,4	10,1	20,1
RB03_B	westgevel	5,00	11,8	10,5	8,8	18,8
RB03_C	westgevel	8,00	12,6	11,2	9,5	19,5
RB03_D	westgevel	11,00	15,1	14,1	13,0	23,0
RB03_E	westgevel	14,00	16,6	15,6	14,4	24,4
RB04_A	noordgevel	2,00	24,5	22,6	20,7	30,7
RB04_B	noordgevel	5,00	25,5	23,8	22,4	32,4
RB04_C	noordgevel	8,00	27,4	26,1	25,0	35,0
RB04_D	noordgevel	11,00	29,0	28,0	27,1	37,1
RB04_E	noordgevel	14,00	30,7	29,9	29,3	39,3
RB05_A	noordgevel	2,00	25,6	23,6	21,5	31,5
RB05_B	noordgevel	5,00	26,5	24,9	23,3	33,3
RB05_C	noordgevel	8,00	28,3	27,0	25,8	35,8
RB05_D	noordgevel	11,00	29,8	28,7	27,7	37,7
RB05_E	noordgevel	14,00	31,5	30,7	30,0	40,0
RB06_A	noordgevel	2,00	26,4	24,3	22,1	32,1
RB06_B	noordgevel	5,00	27,6	25,9	24,1	34,1
RB06_C	noordgevel	8,00	29,3	27,7	26,2	36,2
RB06_D	noordgevel	11,00	30,5	29,2	28,0	38,0
RB06_E	noordgevel	14,00	32,3	31,4	30,7	40,7
RB07_A	noordgevel	2,00	26,9	24,8	23,0	33,0
RB07_B	noordgevel	5,00	28,7	27,1	25,6	35,6
RB07_C	noordgevel	8,00	30,2	28,8	27,5	37,5
RB07_D	noordgevel	11,00	31,1	29,8	28,7	38,7
RB07_E	noordgevel	14,00	32,5	31,5	30,8	40,8
RB08_A	noordgevel	2,00	28,5	26,3	24,2	34,2
RB08_B	noordgevel	5,00	30,4	28,5	26,7	36,7
RB08_C	noordgevel	8,00	31,5	29,7	28,0	38,0
RB08_D	noordgevel	11,00	32,3	30,6	29,3	39,3
RB08_E	noordgevel	14,00	33,4	32,1	31,1	41,1
RB09_A	noordgevel	2,00	30,7	28,4	26,0	36,0
RB09_B	noordgevel	5,00	32,7	30,8	28,8	38,8
RB09_C	noordgevel	8,00	33,8	32,0	30,3	40,3
RB09_D	noordgevel	11,00	34,9	33,2	31,8	41,8
RB09_E	noordgevel	14,00	36,2	35,0	34,1	44,1
RB10_A	noordgevel	2,00	30,7	28,6	26,1	36,1
RB10_B	noordgevel	5,00	32,8	31,0	28,9	38,9
RB10_C	noordgevel	8,00	33,7	32,0	30,3	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RB10_D	noordgevel	11,00	34,7	33,2	31,8	41,8
RB10_E	noordgevel	14,00	36,3	35,3	34,5	44,5
RB11_A	noordgevel	2,00	31,7	29,2	26,1	36,1
RB11_B	noordgevel	5,00	33,5	31,3	28,6	38,6
RB11_C	noordgevel	8,00	34,3	32,0	29,5	39,5
RB11_D	noordgevel	11,00	34,9	32,8	30,7	40,7
RB11_E	noordgevel	14,00	35,8	34,2	32,8	42,8
RB11_F	noordgevel	17,00	36,4	35,0	33,8	43,8
RB12_A	noordgevel	2,00	33,8	31,1	27,6	37,6
RB12_B	noordgevel	5,00	35,3	32,7	29,6	39,6
RB12_C	noordgevel	8,00	36,0	33,3	30,4	40,4
RB12_D	noordgevel	11,00	36,2	33,8	31,3	41,3
RB12_E	noordgevel	14,00	36,9	35,0	33,3	43,3
RB12_F	noordgevel	17,00	37,4	35,7	34,2	44,2
RB13_A	noordgevel	2,00	35,3	32,4	28,5	38,5
RB13_B	noordgevel	5,00	36,9	33,9	30,3	40,3
RB13_C	noordgevel	8,00	37,3	34,4	31,0	41,0
RB13_D	noordgevel	11,00	37,4	34,6	31,7	41,7
RB13_E	noordgevel	14,00	38,1	35,8	33,5	43,5
RB13_F	noordgevel	17,00	38,6	36,4	34,3	44,3
RB14_A	oostgevel	2,00	38,5	35,2	30,7	40,7
RB14_B	oostgevel	5,00	41,1	37,9	33,3	43,3
RB14_C	oostgevel	8,00	41,7	38,5	34,0	44,0
RB14_D	oostgevel	11,00	41,8	38,6	34,1	44,1
RB14_E	oostgevel	14,00	41,9	38,9	34,5	44,5
RB14_F	oostgevel	17,00	42,1	39,2	35,0	45,0
RB15_A	oostgevel	2,00	32,6	29,1	25,8	35,8
RB15_B	oostgevel	5,00	35,0	31,5	28,3	38,3
RB15_C	oostgevel	8,00	36,5	33,4	30,5	40,5
RB15_D	oostgevel	11,00	37,3	34,6	32,0	42,0
RB15_E	oostgevel	14,00	37,6	35,1	32,5	42,5
RB15_F	oostgevel	17,00	41,0	38,7	35,9	45,9
RB16_A	oostgevel	2,00	43,1	40,7	36,0	46,0
RB16_B	oostgevel	5,00	45,0	42,6	37,9	47,9
RB16_C	oostgevel	8,00	45,1	42,7	38,0	48,0
RB16_D	oostgevel	11,00	45,3	42,8	38,2	48,2
RB16_E	oostgevel	14,00	45,1	42,7	38,1	48,1
RB16_F	oostgevel	17,00	43,1	40,7	36,2	46,2
RB17_A	oostgevel	2,00	43,9	41,6	36,8	46,8
RB17_B	oostgevel	5,00	45,4	43,0	38,3	48,3
RB17_C	oostgevel	8,00	45,5	43,1	38,4	48,4
RB17_D	oostgevel	11,00	45,6	43,2	38,5	48,5
RB17_E	oostgevel	14,00	45,4	43,0	38,4	48,4
RB17_F	oostgevel	17,00	43,2	40,8	36,2	46,2
RB18_A	oostgevel	2,00	43,3	41,0	36,3	46,3
RB18_B	oostgevel	5,00	44,9	42,6	37,9	47,9
RB18_C	oostgevel	8,00	44,9	42,6	37,9	47,9
RB18_D	oostgevel	11,00	45,0	42,6	38,0	48,0
RB18_E	oostgevel	14,00	44,8	42,5	37,8	47,8
RB18_F	oostgevel	17,00	44,8	42,5	37,9	47,9
RB19_A	zuidgevel	2,00	29,1	26,9	22,2	32,2
RB19_B	zuidgevel	5,00	30,7	28,5	23,8	33,8
RB19_C	zuidgevel	8,00	30,7	28,5	23,9	33,9
RB19_D	zuidgevel	11,00	30,7	28,5	23,9	33,9
RB19_E	zuidgevel	14,00	30,5	28,4	23,8	33,8
RB19_F	zuidgevel	17,00	30,9	28,7	24,2	34,2
RB20_A	zuidgevel	2,00	19,5	17,3	13,4	23,4
RB20_B	zuidgevel	5,00	21,5	19,3	15,1	25,1
RB20_C	zuidgevel	8,00	22,0	19,8	15,7	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAR,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RB20_D	zuidgevel	11,00	22,3	20,1	16,2	26,2
RB20_E	zuidgevel	14,00	22,5	20,3	16,5	26,5
RB20_F	zuidgevel	17,00	23,1	21,0	17,3	27,3
RB21_A	zuidgevel	2,00	16,1	14,0	10,7	20,7
RB21_B	zuidgevel	5,00	17,3	15,2	11,8	21,8
RB21_C	zuidgevel	8,00	18,9	16,8	13,3	23,3
RB21_D	zuidgevel	11,00	19,6	17,8	15,0	25,0
RB21_E	zuidgevel	14,00	19,9	18,2	15,8	25,8
RB21_F	zuidgevel	17,00	20,3	18,7	16,3	26,3
RB22_A	zuidgevel	2,00	15,7	14,3	12,6	22,6
RB22_B	zuidgevel	5,00	18,3	17,4	16,4	26,4
RB22_C	zuidgevel	8,00	23,1	22,6	22,2	32,2
RB22_D	zuidgevel	11,00	24,3	23,9	23,5	33,5
RB22_E	zuidgevel	14,00	24,7	24,3	24,0	34,0
RB23_A	zuidgevel	2,00	15,7	14,9	14,0	24,0
RB23_B	zuidgevel	5,00	20,7	20,4	20,2	30,2
RB23_C	zuidgevel	8,00	22,1	21,8	21,6	31,6
RB23_D	zuidgevel	11,00	23,9	23,6	23,4	33,4
RB23_E	zuidgevel	14,00	24,4	24,1	23,8	33,8
RB24_A	zuidgevel	2,00	13,9	12,6	10,9	20,9
RB24_B	zuidgevel	5,00	14,2	12,9	11,5	21,5
RB24_C	zuidgevel	8,00	15,1	13,8	12,3	22,3
RB24_D	zuidgevel	11,00	16,2	14,9	13,4	23,4
RB24_E	zuidgevel	14,00	17,5	16,2	14,6	24,6
RB25_A	zuidgevel	2,00	13,8	12,9	12,0	22,0
RB25_B	zuidgevel	5,00	19,6	19,4	19,2	29,2
RB25_C	zuidgevel	8,00	20,6	20,4	20,2	30,2
RB25_D	zuidgevel	11,00	13,3	11,7	9,7	19,7
RB25_E	zuidgevel	14,00	14,8	13,3	11,3	21,3
g1a_A	gebouw G westgevel	2,00	32,4	31,1	29,4	39,4
g1a_B	gebouw G westgevel	5,00	33,2	31,8	29,8	39,8
g1a_C	gebouw G westgevel	8,00	33,8	32,4	30,4	40,4
g1a_D	gebouw G westgevel	11,00	34,6	33,1	31,0	41,0
g1a_E	gebouw G westgevel	14,00	34,3	32,5	29,5	39,5
g1a_F	gebouw G westgevel	17,00	34,3	32,6	29,8	39,8
g1aa_A	gebouw G westgevel	20,00	34,8	33,1	30,5	40,5
g1aa_B	gebouw G westgevel	23,00	34,8	33,2	30,8	40,8
g1aa_C	gebouw G westgevel	24,00	34,9	33,4	31,1	41,1
g1b_A	gebouw G westgevel	2,00	34,1	33,3	32,5	42,5
g1b_B	gebouw G westgevel	5,00	34,4	33,5	32,5	42,5
g1b_C	gebouw G westgevel	8,00	34,4	33,2	31,9	41,9
g1b_D	gebouw G westgevel	11,00	34,7	33,5	31,9	41,9
g1b_E	gebouw G westgevel	14,00	34,2	32,7	30,6	40,6
g1b_F	gebouw G westgevel	17,00	34,6	33,2	31,6	41,6
g1bb_A	gebouw G westgevel	20,00	35,7	34,4	33,0	43,0
g1bb_B	gebouw G westgevel	23,00	36,9	35,9	34,8	44,8
g1bb_C	gebouw G westgevel	24,00	37,4	36,5	35,5	45,5
g1c_A	gebouw G westgevel	2,00	31,9	31,7	31,5	41,5
g1c_B	gebouw G westgevel	5,00	31,9	31,7	31,5	41,5
g1c_C	gebouw G westgevel	8,00	31,5	31,3	31,1	41,1
g1c_D	gebouw G westgevel	11,00	31,3	31,1	30,8	40,8
g1c_E	gebouw G westgevel	14,00	29,8	29,3	28,9	38,9
g1c_F	gebouw G westgevel	17,00	30,9	30,3	29,7	39,7
g1cc_A	gebouw G westgevel	20,00	35,5	34,6	33,5	43,5
g1cc_B	gebouw G westgevel	23,00	36,7	35,6	34,2	44,2
g1cc_C	gebouw G westgevel	24,00	37,1	36,0	34,7	44,7
g1d_A	gebouw G zuidgevel	2,00	23,4	23,1	22,8	32,8
g1d_B	gebouw G zuidgevel	5,00	24,2	23,9	23,6	33,6
g1d_C	gebouw G zuidgevel	8,00	25,2	24,9	24,6	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
exclusief stemgeluid
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
g1d_D	gebouw G zuidgevel	11,00	26,4	26,2	25,9	35,9
g1d_E	gebouw G zuidgevel	14,00	28,3	28,0	27,8	37,8
g1d_F	gebouw G zuidgevel	17,00	30,4	30,1	29,8	39,8
g1dd_A	gebouw G zuidgevel	20,00	33,9	33,6	33,3	43,3
g1dd_B	gebouw G zuidgevel	23,00	34,7	33,8	32,6	42,6
g1dd_C	gebouw G zuidgevel	24,00	35,3	34,4	33,2	43,2
g1e_A	gebouw G zuidgevel	2,00	23,7	23,2	23,0	33,0
g1e_B	gebouw G zuidgevel	5,00	24,7	24,2	23,9	33,9
g1e_C	gebouw G zuidgevel	8,00	25,6	25,2	24,9	34,9
g1e_D	gebouw G zuidgevel	11,00	26,7	26,3	26,0	36,0
g1e_E	gebouw G zuidgevel	14,00	28,1	27,7	27,3	37,3
g1e_F	gebouw G zuidgevel	17,00	30,0	29,6	29,3	39,3
g1ee_A	gebouw G zuidgevel	20,00	33,4	33,1	32,9	42,9
g1ee_B	gebouw G zuidgevel	23,00	33,4	32,6	31,6	41,6
g1ee_C	gebouw G zuidgevel	24,00	34,0	33,1	32,0	42,0
g1f_A	gebouw G zuidgevel	2,00	23,2	22,8	22,4	32,4
g1f_B	gebouw G zuidgevel	5,00	24,2	23,7	23,3	33,3
g1f_C	gebouw G zuidgevel	8,00	25,2	24,6	24,3	34,3
g1f_D	gebouw G zuidgevel	11,00	26,3	25,8	25,3	35,3
g1f_E	gebouw G zuidgevel	14,00	27,7	27,2	26,7	36,7
g1f_F	gebouw G zuidgevel	17,00	29,7	29,3	29,0	39,0
g1ff_A	gebouw G zuidgevel	20,00	32,9	32,7	32,5	42,5
g1ff_B	gebouw G zuidgevel	23,00	31,8	31,1	30,4	40,4
g1ff_C	gebouw G zuidgevel	24,00	32,6	31,8	30,9	40,9
g1ff_D	gebouw G zuidgevel	27,00	40,0	39,7	39,5	49,5
g1gg_A	gebouw G oostgevel	20,00	27,9	27,7	27,4	37,4
g1gg_B	gebouw G oostgevel	23,00	28,3	28,1	28,0	38,0
g1gg_C	gebouw G oostgevel	24,00	28,6	28,4	28,3	38,3
g1hh_A	gebouw G oostgevel	20,00	28,5	28,3	28,1	38,1
g1hh_B	gebouw G oostgevel	23,00	29,3	29,2	29,1	39,1
g1hh_C	gebouw G oostgevel	24,00	29,8	29,7	29,6	39,6
g1i_A	gebouw G noordgevel	2,00	31,4	31,2	30,9	40,9
g1i_B	gebouw G noordgevel	5,00	31,0	30,7	30,4	40,4
g1i_C	gebouw G noordgevel	8,00	30,2	29,7	29,2	39,2
g1i_D	gebouw G noordgevel	11,00	30,4	29,9	29,3	39,3
g1i_E	gebouw G noordgevel	14,00	31,0	30,4	29,6	39,6
g1i_F	gebouw G noordgevel	17,00	31,1	30,0	28,7	38,7
g1ii_A	gebouw G noordgevel	20,00	30,3	29,6	28,9	38,9
g1ii_B	gebouw G noordgevel	23,00	30,8	30,2	29,5	39,5
g1ii_C	gebouw G noordgevel	24,00	31,1	30,6	30,0	40,0
g1j_A	gebouw G noordgevel	2,00	29,3	28,8	28,2	38,2
g1j_B	gebouw G noordgevel	5,00	29,4	28,7	28,0	38,0
g1j_C	gebouw G noordgevel	8,00	29,4	28,6	27,6	37,6
g1j_D	gebouw G noordgevel	11,00	29,7	28,8	27,7	37,7
g1j_E	gebouw G noordgevel	14,00	30,3	29,4	28,1	38,1
g1j_F	gebouw G noordgevel	17,00	31,1	29,9	28,2	38,2
g1jj_A	gebouw G noordgevel	20,00	30,8	30,1	29,2	39,2
g1jj_B	gebouw G noordgevel	23,00	31,3	30,6	29,8	39,8
g1jj_C	gebouw G noordgevel	24,00	31,4	30,8	30,0	40,0
g1k_A	gebouw G noordgevel	2,00	28,2	27,7	27,2	37,2
g1k_B	gebouw G noordgevel	5,00	28,4	27,8	27,1	37,1
g1k_C	gebouw G noordgevel	8,00	28,8	28,2	27,5	37,5
g1k_D	gebouw G noordgevel	11,00	28,8	28,0	27,1	37,1
g1k_E	gebouw G noordgevel	14,00	29,7	29,0	28,3	38,3
g1k_F	gebouw G noordgevel	17,00	28,8	27,9	26,9	36,9
g1kk_A	gebouw G noordgevel	20,00	29,7	29,2	28,8	38,8
g1kk_B	gebouw G noordgevel	23,00	30,2	29,7	29,3	39,3
g1kk_C	gebouw G noordgevel	24,00	30,4	30,0	29,6	39,6
h1a_A	gebouw H zuidgevel	2,00	23,2	22,6	22,2	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
h1a_B	gebouw H zuidgevel	5,00	24,2	23,6	23,1	33,1
h1a_C	gebouw H zuidgevel	8,00	25,1	24,5	24,1	34,1
h1a_D	gebouw H zuidgevel	11,00	26,2	25,6	25,1	35,1
h1a_E	gebouw H zuidgevel	14,00	27,4	26,9	26,4	36,4
h1a_F	gebouw H zuidgevel	17,00	29,7	29,4	29,0	39,0
h1b_A	gebouw H zuidgevel	2,00	22,3	21,7	21,3	31,3
h1b_B	gebouw H zuidgevel	5,00	23,5	22,9	22,5	32,5
h1b_C	gebouw H zuidgevel	8,00	24,5	23,8	23,4	33,4
h1b_D	gebouw H zuidgevel	11,00	25,5	24,8	24,3	34,3
h1b_E	gebouw H zuidgevel	14,00	26,8	26,3	25,8	35,8
h1b_F	gebouw H zuidgevel	17,00	29,3	28,9	28,6	38,6
h1c_A	gebouw H zuidgevel	2,00	21,1	20,3	19,7	29,7
h1c_B	gebouw H zuidgevel	5,00	23,0	22,4	22,0	32,0
h1c_C	gebouw H zuidgevel	8,00	23,7	22,9	22,4	32,4
h1c_D	gebouw H zuidgevel	11,00	22,9	21,8	20,8	30,8
h1c_E	gebouw H zuidgevel	14,00	24,1	23,1	22,1	32,1
h1c_F	gebouw H zuidgevel	17,00	25,7	24,8	23,9	33,9
h1d_A	gebouw H zuidgevel	2,00	20,4	19,6	18,9	28,9
h1d_B	gebouw H zuidgevel	5,00	22,6	21,9	21,5	31,5
h1d_C	gebouw H zuidgevel	8,00	23,6	23,0	22,5	32,5
h1d_D	gebouw H zuidgevel	11,00	22,3	21,1	20,1	30,1
h1d_E	gebouw H zuidgevel	14,00	23,4	22,3	21,2	31,2
h1d_F	gebouw H zuidgevel	17,00	25,0	24,1	23,1	33,1
h1e_A	gebouw H noordgevel	2,00	20,5	20,1	19,7	29,7
h1e_B	gebouw H noordgevel	5,00	22,5	22,3	22,1	32,1
h1e_C	gebouw H noordgevel	8,00	23,3	23,1	23,0	33,0
h1e_D	gebouw H noordgevel	11,00	20,3	19,8	19,3	29,3
h1e_E	gebouw H noordgevel	14,00	20,7	20,1	19,5	29,5
h1f_A	gebouw H noordgevel	2,00	21,3	20,9	20,5	30,5
h1f_B	gebouw H noordgevel	5,00	22,3	22,0	21,7	31,7
h1f_C	gebouw H noordgevel	8,00	21,1	20,6	20,1	30,1
h1f_D	gebouw H noordgevel	11,00	21,6	21,0	20,3	30,3
h1f_E	gebouw H noordgevel	14,00	22,1	21,5	20,8	30,8
h1f_F	gebouw H noordgevel	17,00	23,7	23,3	22,8	32,8
h1g_A	gebouw H noordgevel	2,00	25,5	24,5	23,2	33,2
h1g_B	gebouw H noordgevel	5,00	25,5	24,5	23,3	33,3
h1g_C	gebouw H noordgevel	8,00	26,2	25,1	23,8	33,8
h1g_D	gebouw H noordgevel	11,00	27,6	26,7	25,6	35,6
h1g_E	gebouw H noordgevel	14,00	28,7	27,7	26,5	36,5
h1g_F	gebouw H noordgevel	17,00	29,8	28,7	27,3	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: L1a_B - gebouw L zuidgevel
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1a_B	gebouw L zuidgevel	5,00	56,3	17,1	16,8	56,3
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	10,5	10,5	10,5	20,5
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	10,0	10,0	10,0	20,0
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	8,8	8,8	8,8	18,8
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	8,7	8,7	8,7	18,7
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	8,6	8,6	8,6	18,6
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,2	4,0	-0,7	9,3
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,1	3,9	-0,9	9,1
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	1,0	1,0	1,0	11,0
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	0,0	0,0	0,0	10,0
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	-2,7	-2,7	-2,7	7,3
T1	Stemgeluid terras 1 - 8 sprekende personen	1,25	-6,8	-4,4	--	0,7
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-7,4	-9,7	-14,3	-4,3
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-7,5	-9,7	-14,3	-4,3
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-18,9	-18,9	-18,9	-8,9
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-19,2	-19,2	-19,2	-9,2
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-21,8	-21,8	-21,8	-11,8
B1	stemgeluid 40 spelende kinderen kinderopvang	0,90	56,3	--	--	56,3
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,1	--	--	-2,1
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,4	--	--	-1,4
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,7	--	--	-2,7
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	1,0	--	--	1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - MobiliteitsHub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: L1a_C - gebouw L zuidgevel
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1a_C	gebouw L zuidgevel	8,00	54,2	18,1	17,8	54,2
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	11,7	11,7	11,7	21,7
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	11,6	11,6	11,6	21,6
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	9,9	9,9	9,9	19,9
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	9,3	9,3	9,3	19,3
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	8,8	8,8	8,8	18,8
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,8	4,6	-0,2	9,8
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,7	4,5	-0,3	9,7
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	1,6	1,6	1,6	11,6
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	0,5	0,5	0,5	10,5
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	-2,7	-2,7	-2,7	7,3
T1	Stemgeluid terras 1 - 8 sprekende personen	1,25	-5,4	-3,0	--	2,0
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-6,1	-8,3	-12,9	-2,9
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-6,1	-8,3	-12,9	-2,9
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-17,9	-17,9	-17,9	-7,9
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-18,7	-18,7	-18,7	-8,7
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-20,7	-20,7	-20,7	-10,7
B1	stemgeluid 40 spelende kinderen kinderopvang	0,90	54,2	--	--	54,2
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,4	--	--	-1,4
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	-0,7	--	--	-0,7
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,0	--	--	-2,0
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	1,9	--	--	1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq bij Bron voor toetspunt: L1b_B - gebouw L zuidgevel
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1b_B	gebouw L zuidgevel	5,00	57,4	16,9	16,4	57,4
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	13,8	13,8	13,8	23,8
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	8,5	8,5	8,5	18,5
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	8,4	8,4	8,4	18,5
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,8	4,6	-0,2	9,8
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,5	4,3	-0,5	9,5
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	1,9	1,9	1,9	11,9
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	0,6	0,6	0,6	10,6
T1	Stemgeluid terras 1 - 8 sprekende personen	1,25	-3,3	-0,9	--	4,1
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	-1,3	-1,3	-1,3	8,7
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	-6,5	-6,5	-6,5	3,5
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-4,7	-7,0	-11,6	-1,6
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-4,7	-7,0	-11,6	-1,6
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	-8,4	-8,4	-8,4	1,6
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-17,9	-17,9	-17,9	-7,9
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-19,7	-19,7	-19,7	-9,7
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-20,1	-20,1	-20,1	-10,1
B1	stemgeluid 40 spelende kinderen kinderopvang	0,90	57,4	--	--	57,4
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,6	--	--	-2,6
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,7	--	--	-2,7
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,6	--	--	-2,6
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,8	--	--	-2,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAr bij Bron voor toetspunt: L1b_C - gebouw L zuidgevel
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1b_C	gebouw L zuidgevel	8,00	55,2	18,7	18,3	55,2
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	16,3	16,3	16,3	26,3
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	9,8	9,8	9,8	19,8
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	9,0	9,0	9,0	19,0
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	7,3	5,0	0,3	10,3
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,9	4,7	0,0	10,0
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	3,2	3,2	3,2	13,2
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	2,8	2,8	2,8	12,8
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	0,9	0,9	0,9	10,9
T1	Stemgeluid terras 1 - 8 sprekende personen	1,25	-2,1	0,3	--	5,3
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-3,5	-5,7	-10,3	-0,3
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-3,5	-5,7	-10,3	-0,3
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	-6,6	-6,6	-6,6	3,4
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	-8,3	-8,3	-8,3	1,7
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-17,1	-17,1	-17,1	-7,1
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-18,5	-18,5	-18,5	-8,5
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-18,7	-18,7	-18,7	-8,7
B1	stemgeluid 40 spelende kinderen kinderopvang	0,90	55,2	--	--	55,2
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,6	--	--	-1,6
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,7	--	--	-1,7
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,5	--	--	-1,5
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,8	--	--	-1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: M1h_B - Gebouw M noordgevel
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1h_B	Gebouw M noordgevel	5,00	50,3	15,3	14,8	50,3
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	11,5	11,5	11,5	21,5
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	8,8	8,8	8,8	18,8
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	4,6	4,6	4,6	14,6
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	5,1	2,9	-1,9	8,1
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	4,9	2,7	-2,0	8,0
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	1,5	1,5	1,5	11,5
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
T1	Stemgeluid terras 1 - 8 sprekende personen	1,25	-3,0	-0,6	--	4,4
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	-1,9	-1,9	-1,9	8,1
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-2,1	-4,4	-9,0	1,0
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-2,1	-4,4	-9,0	1,0
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	-5,8	-5,8	-5,8	4,2
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-16,1	-16,1	-16,1	-6,1
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-19,9	-19,9	-19,9	-9,9
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-25,5	-25,5	-25,5	-15,5
B1	stemgeluid 40 spelende kinderen kinderopvang	0,90	50,3	--	--	50,3
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-8,0	--	--	-8,0
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,7	--	--	-2,7
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-8,1	--	--	-8,1
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,7	--	--	-2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq bij Bron voor toetspunt: M1h_C - Gebouw M noordgevel
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1h_C	Gebouw M noordgevel	8,00	50,0	16,4	16,0	50,0
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	12,7	12,7	12,7	22,7
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	10,9	10,9	10,9	20,9
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	5,0	5,0	5,0	15,0
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	3,0	3,0	3,0	13,0
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	4,9	2,7	-2,1	7,9
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	4,4	2,1	-2,6	7,4
T1	Stemgeluid terras 1 - 8 sprekende personen	1,25	-2,1	0,3	--	5,3
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	-1,0	-1,0	-1,0	9,0
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	-1,9	-1,9	-1,9	8,1
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	-2,0	-2,0	-2,0	8,0
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-1,2	-3,4	-8,0	2,0
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-1,2	-3,5	-8,1	2,0
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	-5,7	-5,7	-5,7	4,3
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-14,6	-14,6	-14,6	-4,6
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-18,6	-18,6	-18,6	-8,6
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-24,4	-24,4	-24,4	-14,4
B1	stemgeluid 40 spelende kinderen kinderopvang	0,90	50,0	--	--	50,0
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-7,4	--	--	-7,4
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,7	--	--	-1,7
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-7,6	--	--	-7,6
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,8	--	--	-1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: M1i_B - Gebouw M noordgevel
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1i_B	Gebouw M noordgevel	5,00	51,5	16,3	15,7	51,5
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	11,0	11,0	11,0	21,0
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	8,2	8,2	8,2	18,2
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	7,2	7,2	7,2	17,2
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	5,1	5,1	5,1	15,1
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	5,1	5,1	5,1	15,1
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	4,3	4,3	4,3	14,3
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,5	4,2	-0,5	9,5
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,2	4,0	-0,8	9,2
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	1,0	1,0	1,0	11,0
T1	Stemgeluid terras 1 - 8 sprekende personen	1,25	-2,7	-0,2	--	4,8
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	-2,4	-2,4	-2,4	7,7
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-1,4	-3,7	-8,3	1,7
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-1,5	-3,7	-8,3	1,7
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-15,7	-15,7	-15,7	-5,7
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-18,9	-18,9	-18,9	-8,9
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-24,7	-24,7	-24,7	-14,7
B1	stemgeluid 40 spelende kinderen kinderopvang	0,90	51,5	--	--	51,5
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-7,3	--	--	-7,3
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,9	--	--	-1,9
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-7,4	--	--	-7,4
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,9	--	--	-1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: M1i_C - Gebouw M noordgevel
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1i_C	Gebouw M noordgevel	8,00	51,1	17,0	16,5	51,1
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	12,0	12,0	12,0	22,0
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	10,5	10,5	10,5	20,5
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	7,2	7,2	7,2	17,2
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	5,4	5,4	5,4	15,4
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	4,4	4,4	4,4	14,4
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,2	4,0	-0,8	9,2
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	3,9	3,9	3,9	13,9
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	5,9	3,7	-1,1	8,9
T1	Stemgeluid terras 1 - 8 sprekende personen	1,25	-1,5	0,9	--	5,9
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	0,0	0,0	0,0	10,0
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	-1,0	-1,0	-1,0	9,0
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-0,3	-2,6	-7,2	2,8
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-0,4	-2,6	-7,2	2,8
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-14,4	-14,4	-14,4	-4,4
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-17,5	-17,5	-17,5	-7,5
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-23,5	-23,5	-23,5	-13,5
B1	stemgeluid 40 spelende kinderen kinderopvang	0,90	51,1	--	--	51,1
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-6,7	--	--	-6,7
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	-0,8	--	--	-0,8
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-6,8	--	--	-6,8
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	-0,9	--	--	-0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: M1i_D - Gebouw M noordgevel
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1i_D	Gebouw M noordgevel	11,00	50,6	18,1	17,6	50,6
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	13,2	13,2	13,2	23,2
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	12,6	12,6	12,6	22,6
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	7,1	7,1	7,1	17,1
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	5,8	5,8	5,8	15,8
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	4,7	4,7	4,7	14,7
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	4,3	4,3	4,3	14,3
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,2	4,0	-0,8	9,2
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	5,9	3,7	-1,0	9,0
T1	Stemgeluid terras 1 - 8 sprekende personen	1,25	-0,4	2,1	--	7,1
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	0,6	0,6	0,6	10,6
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	-0,1	-0,1	-0,1	9,9
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	1,1	-1,2	-5,8	4,2
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	1,1	-1,2	-5,8	4,2
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-14,3	-14,3	-14,3	-4,3
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-17,1	-17,1	-17,1	-7,1
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-23,2	-23,2	-23,2	-13,2
B1	stemgeluid 40 spelende kinderen kinderopvang	0,90	50,6	--	--	50,6
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-5,8	--	--	-5,8
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	0,4	--	--	0,4
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-5,9	--	--	-5,9
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	0,3	--	--	0,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: M1j_C - Gebouw M noordgevel
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1j_C	Gebouw M noordgevel	8,00	50,1	18,1	17,4	50,1
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	11,4	11,4	11,4	21,4
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	11,2	11,2	11,2	21,2
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	8,6	8,6	8,6	18,6
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	8,4	8,4	8,4	18,4
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	9,7	7,5	2,7	12,7
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	9,6	7,4	2,6	12,6
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	6,8	6,8	6,8	16,8
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	5,6	5,6	5,6	15,6
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	-1,2	-1,2	-1,2	8,8
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	0,9	-1,4	-6,0	4,0
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	0,9	-1,4	-6,0	4,0
T1	Stemgeluid terras 1 - 8 sprekende personen	1,25	-4,8	-2,3	--	2,7
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	-7,1	-7,1	-7,1	2,9
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-17,4	-17,4	-17,4	-7,4
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-17,7	-17,7	-17,7	-7,7
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-22,2	-22,2	-22,2	-12,2
B1	stemgeluid 40 spelende kinderen kinderopvang	0,90	50,1	--	--	50,1
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-0,4	--	--	-0,4
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	2,4	--	--	2,4
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-0,3	--	--	-0,3
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	0,3	--	--	0,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LAr,LT inclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: M1j_D - Gebouw M noordgevel
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1j_D	Gebouw M noordgevel	11,00	49,7	18,8	18,1	49,7
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	12,8	12,8	12,8	22,8
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	11,1	11,1	11,1	21,1
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	8,9	8,9	8,9	18,9
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	8,6	8,6	8,6	18,6
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	10,6	8,4	3,6	13,6
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	8,4	8,4	8,4	18,4
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	10,5	8,3	3,6	13,6
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	6,0	6,0	6,0	16,0
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	2,3	0,1	-4,5	5,5
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	2,3	0,1	-4,6	5,5
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	-0,1	-0,1	-0,1	9,9
T1	Stemgeluid terras 1 - 8 sprekende personen	1,25	-4,2	-1,8	--	3,3
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	-7,2	-7,2	-7,2	2,8
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-16,0	-16,0	-16,0	-6,0
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-17,4	-17,4	-17,4	-7,4
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-21,6	-21,6	-21,6	-11,6
B1	stemgeluid 40 spelende kinderen kinderopvang	0,90	49,6	--	--	49,6
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	0,5	--	--	0,5
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	3,4	--	--	3,4
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	0,5	--	--	0,5
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	1,3	--	--	1,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - MobiliteitsHub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: L1a_B - gebouw L zuidgevel
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1a_B	gebouw L zuidgevel	5,00	17,6	17,1	16,8	26,8
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	10,5	10,5	10,5	20,5
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	10,0	10,0	10,0	20,0
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	8,8	8,8	8,8	18,8
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	8,7	8,7	8,7	18,7
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	8,6	8,6	8,6	18,6
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,2	4,0	-0,7	9,3
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,1	3,9	-0,9	9,1
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	1,0	1,0	1,0	11,0
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	0,0	0,0	0,0	10,0
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	-2,7	-2,7	-2,7	7,3
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-7,4	-9,7	-14,3	-4,3
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-7,5	-9,7	-14,3	-4,3
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-18,9	-18,9	-18,9	-8,9
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-19,2	-19,2	-19,2	-9,2
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-21,8	-21,8	-21,8	-11,8
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,1	--	--	-2,1
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,4	--	--	-1,4
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,7	--	--	-2,7
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	1,0	--	--	1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - MobiliteitsHub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAr bij Bron voor toetspunt: L1a_C - gebouw L zuidgevel
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1a_C	gebouw L zuidgevel	8,00	18,6	18,1	17,8	27,8
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	11,7	11,7	11,7	21,7
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	11,6	11,6	11,6	21,6
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	9,9	9,9	9,9	19,9
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	9,3	9,3	9,3	19,3
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	8,8	8,8	8,8	18,8
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,8	4,6	-0,2	9,8
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,7	4,5	-0,3	9,7
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	1,6	1,6	1,6	11,6
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	0,5	0,5	0,5	10,5
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	-2,7	-2,7	-2,7	7,3
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-6,1	-8,3	-12,9	-2,9
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-6,1	-8,3	-12,9	-2,9
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-17,9	-17,9	-17,9	-7,9
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-18,7	-18,7	-18,7	-8,7
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-20,7	-20,7	-20,7	-10,7
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,4	--	--	-1,4
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	-0,7	--	--	-0,7
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,0	--	--	-2,0
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	1,9	--	--	1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: L1b_B - gebouw L zuidgevel
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1b_B	gebouw L zuidgevel	5,00	17,3	16,8	16,4	26,4
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	13,8	13,8	13,8	23,8
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	8,5	8,5	8,5	18,5
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	8,4	8,4	8,4	18,5
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,8	4,6	-0,2	9,8
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,5	4,3	-0,5	9,5
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	1,9	1,9	1,9	11,9
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	0,6	0,6	0,6	10,6
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	-1,3	-1,3	-1,3	8,7
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	-6,5	-6,5	-6,5	3,5
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-4,7	-7,0	-11,6	-1,6
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-4,7	-7,0	-11,6	-1,6
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	-8,4	-8,4	-8,4	1,6
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-17,9	-17,9	-17,9	-7,9
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-19,7	-19,7	-19,7	-9,7
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-20,1	-20,1	-20,1	-10,1
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,6	--	--	-2,6
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,7	--	--	-2,7
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,6	--	--	-2,6
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,8	--	--	-2,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: L1b_C - gebouw L zuidgevel
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1b_C	gebouw L zuidgevel	8,00	19,0	18,6	18,3	28,3
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	16,3	16,3	16,3	26,3
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	9,8	9,8	9,8	19,8
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	9,0	9,0	9,0	19,0
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	7,3	5,0	0,3	10,3
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,9	4,7	0,0	10,0
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	3,2	3,2	3,2	13,2
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	2,8	2,8	2,8	12,8
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	0,9	0,9	0,9	10,9
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-3,5	-5,7	-10,3	-0,3
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-3,5	-5,7	-10,3	-0,3
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	-6,6	-6,6	-6,6	3,4
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	-8,3	-8,3	-8,3	1,7
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-17,1	-17,1	-17,1	-7,1
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-18,5	-18,5	-18,5	-8,5
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-18,7	-18,7	-18,7	-8,7
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,6	--	--	-1,6
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,7	--	--	-1,7
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,5	--	--	-1,5
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,8	--	--	-1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAr bij Bron voor toetspunt: M1h_B - Gebouw M noordgevel
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1h_B	Gebouw M noordgevel	5,00	15,8	15,2	14,8	24,8
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	11,5	11,5	11,5	21,5
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	8,8	8,8	8,8	18,8
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	4,6	4,6	4,6	14,6
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	5,1	2,9	-1,9	8,1
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	4,9	2,7	-2,0	8,0
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	1,5	1,5	1,5	11,5
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	-1,9	-1,9	-1,9	8,1
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-2,1	-4,4	-9,0	1,0
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-2,1	-4,4	-9,0	1,0
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	-5,8	-5,8	-5,8	4,2
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-16,1	-16,1	-16,1	-6,1
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-19,9	-19,9	-19,9	-9,9
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-25,5	-25,5	-25,5	-15,5
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-8,0	--	--	-8,0
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,7	--	--	-2,7
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-8,1	--	--	-8,1
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	-2,7	--	--	-2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: M1h_C - Gebouw M noordgevel
 Groep: exclusief stemgeluid
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1h_C	Gebouw M noordgevel	8,00	16,8	16,3	16,0	26,0
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	12,7	12,7	12,7	22,7
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	10,9	10,9	10,9	20,9
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	5,0	5,0	5,0	15,0
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	3,0	3,0	3,0	13,0
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	4,9	2,7	-2,1	7,9
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	4,4	2,1	-2,6	7,4
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	-1,0	-1,0	-1,0	9,0
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	-1,9	-1,9	-1,9	8,1
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	-2,0	-2,0	-2,0	8,0
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-1,2	-3,4	-8,0	2,0
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-1,2	-3,5	-8,1	2,0
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	-5,7	-5,7	-5,7	4,3
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-14,6	-14,6	-14,6	-4,6
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-18,6	-18,6	-18,6	-8,6
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-24,4	-24,4	-24,4	-14,4
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-7,4	--	--	-7,4
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,7	--	--	-1,7
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-7,6	--	--	-7,6
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,8	--	--	-1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - MobiliteitsHub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: M1i_B - Gebouw M noordgevel
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1i_B	Gebouw M noordgevel	5,00	16,7	16,2	15,7	25,7
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	11,0	11,0	11,0	21,0
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	8,2	8,2	8,2	18,2
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	7,2	7,2	7,2	17,2
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	5,1	5,1	5,1	15,1
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	5,1	5,1	5,1	15,1
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	4,3	4,3	4,3	14,3
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,5	4,2	-0,5	9,5
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,2	4,0	-0,8	9,2
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	1,0	1,0	1,0	11,0
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	-2,4	-2,4	-2,4	7,7
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-1,4	-3,7	-8,3	1,7
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-1,5	-3,7	-8,3	1,7
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-15,7	-15,7	-15,7	-5,7
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-18,9	-18,9	-18,9	-8,9
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-24,7	-24,7	-24,7	-14,7
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-7,3	--	--	-7,3
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,9	--	--	-1,9
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-7,4	--	--	-7,4
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	-1,9	--	--	-1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - MobiliteitsHub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: M1i_C - Gebouw M noordgevel
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1i_C	Gebouw M noordgevel	8,00	17,4	16,9	16,5	26,5
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	12,0	12,0	12,0	22,0
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	10,5	10,5	10,5	20,5
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	7,2	7,2	7,2	17,2
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	5,4	5,4	5,4	15,4
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	4,4	4,4	4,4	14,4
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,2	4,0	-0,8	9,2
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	3,9	3,9	3,9	13,9
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	5,9	3,7	-1,1	8,9
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	0,0	0,0	0,0	10,0
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	-1,0	-1,0	-1,0	9,0
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-0,3	-2,6	-7,2	2,8
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	-0,4	-2,6	-7,2	2,8
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-14,4	-14,4	-14,4	-4,4
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-17,5	-17,5	-17,5	-7,5
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-23,5	-23,5	-23,5	-13,5
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-6,7	--	--	-6,7
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	-0,8	--	--	-0,8
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-6,8	--	--	-6,8
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	-0,9	--	--	-0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - MobiliteitsHub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: M1i_D - Gebouw M noordgevel
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1i_D	Gebouw M noordgevel	11,00	18,4	17,9	17,6	27,6
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	13,2	13,2	13,2	23,2
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	12,6	12,6	12,6	22,6
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	7,1	7,1	7,1	17,1
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	5,8	5,8	5,8	15,8
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	4,7	4,7	4,7	14,7
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	4,3	4,3	4,3	14,3
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	6,2	4,0	-0,8	9,2
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	5,9	3,7	-1,0	9,0
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	0,6	0,6	0,6	10,6
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	-0,1	-0,1	-0,1	9,9
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	1,1	-1,2	-5,8	4,2
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	1,1	-1,2	-5,8	4,2
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-14,3	-14,3	-14,3	-4,3
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-17,1	-17,1	-17,1	-7,1
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-23,2	-23,2	-23,2	-13,2
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-5,8	--	--	-5,8
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	0,4	--	--	0,4
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-5,9	--	--	-5,9
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	0,3	--	--	0,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: M1j_C - Gebouw M noordgevel
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1j_C	Gebouw M noordgevel	8,00	18,8	18,0	17,4	27,4
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	11,4	11,4	11,4	21,4
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	11,2	11,2	11,2	21,2
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	8,6	8,6	8,6	18,6
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	8,4	8,4	8,4	18,4
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	9,7	7,5	2,7	12,7
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	9,6	7,4	2,6	12,6
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	6,8	6,8	6,8	16,8
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	5,6	5,6	5,6	15,6
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	-1,2	-1,2	-1,2	8,8
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	0,9	-1,4	-6,0	4,0
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	0,9	-1,4	-6,0	4,0
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	-7,1	-7,1	-7,1	2,9
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-17,4	-17,4	-17,4	-7,4
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-17,7	-17,7	-17,7	-7,7
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-22,2	-22,2	-22,2	-12,2
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	-0,4	--	--	-0,4
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	2,4	--	--	2,4
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	-0,3	--	--	-0,3
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	0,3	--	--	0,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAr,LT exclusief stemgeluid- deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: M1j_D - Gebouw M noordgevel
Groep: exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1j_D	Gebouw M noordgevel	11,00	19,6	18,7	18,1	28,1
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	12,8	12,8	12,8	22,8
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	11,1	11,1	11,1	21,1
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	8,9	8,9	8,9	18,9
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	8,6	8,6	8,6	18,6
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	10,6	8,4	3,6	13,6
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	8,4	8,4	8,4	18,4
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	10,5	8,3	3,6	13,6
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	6,0	6,0	6,0	16,0
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	2,3	0,1	-4,5	5,5
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	2,3	0,1	-4,6	5,5
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	-0,1	-0,1	-0,1	9,9
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	-7,2	-7,2	-7,2	2,8
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-16,0	-16,0	-16,0	-6,0
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-17,4	-17,4	-17,4	-7,4
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-21,6	-21,6	-21,6	-11,6
301c	Laden en lossen detailhandel	0,75	0,5	--	--	0,5
301b	Laden en lossen detailhandel	0,75	3,4	--	--	3,4
301d	Laden en lossen detailhandel	0,75	0,5	--	--	0,5
301a	Laden en lossen detailhandel	0,75	1,3	--	--	1,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LAmix inclusief stemgeluid deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - MobiliteitsHub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: L1b_B - gebouw L zuidgevel
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L1b_B	gebouw L zuidgevel	5,00	84,0	28,5	28,5
503	LAmix stemgeluid spelend kind	0,90	84,0	--	--
505	LAmix stemgeluid spelend kind	0,90	80,0	--	--
504	LAmix stemgeluid spelend kind	0,90	80,0	--	--
506	LAmix stemgeluid spelend kind	0,90	79,9	--	--
510	LAmix stemgeluid spelend kind	0,90	76,1	--	--
509	LAmix stemgeluid spelend kind	0,90	76,0	--	--
511	LAmix stemgeluid spelend kind op trampoline	0,90	75,2	--	--
507	LAmix stemgeluid spelend kind	0,90	74,8	--	--
502	LAmix stemgeluid spelend kind	0,90	74,7	--	--
508	LAmix stemgeluid spelend kind	0,90	73,5	--	--
501	LAmix stemgeluid spelend kind	0,90	73,3	--	--
301a-mx	LAmix Laden en lossen detailhandel, piek in v	1,50	33,5	--	--
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	28,5	28,5	28,5
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	28,5	28,5	28,5
302b-mx	LAmix rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	28,1	--	--
301c-mx	LAmix rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	28,0	--	--
301b-mx	LAmix rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	27,9	--	--
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	23,8	23,8	23,8
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	21,9	21,9	21,9
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	20,9	20,9	20,9
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	20,9	20,9	20,9
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	20,7	20,7	20,7
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	20,3	20,3	20,3
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	18,7	18,7	18,7
002a	LAmix stemgeluid	1,25	13,0	13,0	--
002c	LAmix stemgeluid	1,25	12,7	12,7	--
002e	LAmix stemgeluid	1,25	11,8	11,8	--
002d	LAmix stemgeluid	1,25	11,4	11,4	--
002b	LAmix stemgeluid	1,25	11,0	11,0	--
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	10,6	10,6	10,6
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	3,5	3,5	3,5
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	1,6	1,6	1,6
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-7,9	-7,9	-7,9
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-10,1	-10,1	-10,1
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-10,4	-10,4	-10,4
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	84,0	28,5	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LMax inclusief stemgeluid deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - MobiliteitsHub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LMax
LMax bij Bron voor toetspunt: M1i_A - Gebouw M noordgevel
Groep: LMax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M1i_A	Gebouw M noordgevel	2,00	76,7	28,3	28,3
511	LMax stemgeluid spelend kind op trampoline	0,90	76,7	--	--
510	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	76,0	--	--
509	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	74,9	--	--
506	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	73,8	--	--
502	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	73,6	--	--
505	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	72,8	--	--
503	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	72,8	--	--
501	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	72,4	--	--
504	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	72,3	--	--
507	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	72,2	--	--
508	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	71,8	--	--
301a-mx	LMax Laden en lossen detailhandel, piek in v	1,50	33,8	--	--
301b-mx	LMax rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	28,4	--	--
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	28,3	28,3	28,3
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	23,2	23,2	23,2
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	23,2	23,2	23,2
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	23,2	23,2	23,2
302b-mx	LMax rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	23,0	--	--
301c-mx	LMax rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	22,8	--	--
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	21,9	21,9	21,9
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	21,9	21,9	21,9
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	19,1	19,1	19,1
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	17,0	17,0	17,0
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	16,9	16,9	16,9
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	16,7	16,7	16,7
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	14,1	14,1	14,1
002e	LMax stemgeluid	1,25	12,1	12,1	--
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	12,1	12,1	12,1
002d	LMax stemgeluid	1,25	12,0	12,0	--
002b	LMax stemgeluid	1,25	11,9	11,9	--
002a	LMax stemgeluid	1,25	11,8	11,8	--
002c	LMax stemgeluid	1,25	11,7	11,7	--
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-7,1	-7,1	-7,1
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-10,0	-10,0	-10,0
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-15,4	-15,4	-15,4
LMax	(hoofdgroep)	0,00	76,7	28,3	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LMax inclusief stemgeluid deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - MobiliteitsHub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LMax
LMax bij Bron voor toetspunt: I1f_B - gebouw I oostgevel
Groep: LMax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I1f_B	gebouw I oostgevel	5,00	76,3	29,0	29,0
508	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	76,3	--	--
501	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	75,4	--	--
507	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	74,3	--	--
502	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	72,7	--	--
509	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	70,8	--	--
510	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	69,5	--	--
506	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	69,3	--	--
503	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	69,1	--	--
511	LMax stemgeluid spelend kind op trampoline	0,90	68,4	--	--
505	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	67,9	--	--
504	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	67,6	--	--
301a-mx	LMax Laden en lossen detailhandel, piek in v	1,50	35,5	--	--
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	29,0	29,0	29,0
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	28,4	28,4	28,4
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	26,2	26,2	26,2
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	26,1	26,1	26,1
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	23,8	23,8	23,8
301b-mx	LMax rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	23,3	--	--
302b-mx	LMax rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	23,1	--	--
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	19,3	19,3	19,3
301c-mx	LMax rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	19,1	--	--
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	18,7	18,7	18,7
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	18,7	18,7	18,7
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	17,0	17,0	17,0
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	17,0	17,0	17,0
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	10,3	10,3	10,3
002e	LMax stemgeluid	1,25	8,0	8,0	--
002d	LMax stemgeluid	1,25	8,0	8,0	--
002c	LMax stemgeluid	1,25	7,9	7,9	--
002b	LMax stemgeluid	1,25	7,8	7,8	--
002a	LMax stemgeluid	1,25	7,8	7,8	--
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	2,4	2,4	2,4
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-4,6	-4,6	-4,6
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-13,9	-13,9	-13,9
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-15,7	-15,7	-15,7
LMax	(hoofdgroep)	0,00	76,3	29,0	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LMax inclusief stemgeluid deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - MobiliteitsHub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LMax
LMax bij Bron voor toetspunt: K1d_A - gebouw K1 zuidgevel
Groep: LMax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	73,0	41,9	41,9
301a-mx	LMax Laden en lossen detailhandel, piek in v	1,50	73,0	--	--
302b-mx	LMax rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	70,4	--	--
301c-mx	LMax rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	69,5	--	--
301b-mx	LMax rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	67,9	--	--
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	41,9	41,9	41,9
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	41,8	41,8	41,8
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	36,6	36,6	36,6
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	36,6	36,6	36,6
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	36,0	36,0	36,0
506	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	35,7	--	--
503	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	35,6	--	--
505	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	35,3	--	--
504	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	35,2	--	--
508	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	34,7	--	--
509	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	34,3	--	--
510	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	34,1	--	--
511	LMax stemgeluid spelend kind op trampoline	0,90	33,9	--	--
501	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	31,2	--	--
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	30,4	30,4	30,4
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	29,9	29,9	29,9
507	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	28,9	--	--
502	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	27,9	--	--
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	27,8	27,8	27,8
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	26,0	26,0	26,0
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	20,8	20,8	20,8
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	19,5	19,5	19,5
002b	LMax stemgeluid	1,25	19,5	19,5	--
002c	LMax stemgeluid	1,25	19,3	19,3	--
002a	LMax stemgeluid	1,25	18,5	18,5	--
002d	LMax stemgeluid	1,25	17,2	17,2	--
002e	LMax stemgeluid	1,25	16,2	16,2	--
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	-6,3	-6,3	-6,3
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	-6,7	-6,7	-6,7
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-9,2	-9,2	-9,2
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-13,3	-13,3	-13,3
LMax	(hoofdgroep)	0,00	73,0	41,9	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LMax inclusief stemgeluid deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - MobiliteitsHub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LMax
LMax bij Bron voor toetspunt: K2i_A - gebouw K2 westgevel
Groep: LMax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K2i_A	gebouw K2 westgevel	2,00	70,7	70,7	70,7
M6	Aankomst personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	70,7	70,7	70,7
M7	Vertrek personenauto's parkeerkelder Oost	0,75	70,6	70,6	70,6
002c	LMax stemgeluid	1,25	45,7	45,7	--
301a-mx	LMax Laden en lossen detailhandel, piek in v	1,50	43,6	--	--
M4	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	41,4	41,4	41,4
M5	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	41,3	41,3	41,3
301b-mx	LMax rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	38,2	--	--
002e	LMax stemgeluid	1,25	38,0	38,0	--
002d	LMax stemgeluid	1,25	37,3	37,3	--
002b	LMax stemgeluid	1,25	36,7	36,7	--
510	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	36,5	--	--
002a	LMax stemgeluid	1,25	36,1	36,1	--
114	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	35,8	35,8	35,8
302b-mx	LMax rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	35,4	--	--
511	LMax stemgeluid spelend kind op trampoline	0,90	34,9	--	--
504	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	34,6	--	--
113	Centrale afblaas en overige installatie gebK1	1,00	33,6	33,6	33,6
506	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	33,1	--	--
503	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	33,0	--	--
301c-mx	LMax rijden lege rolcontainers over klinkers	0,75	32,8	--	--
505	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	32,6	--	--
508	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	27,9	--	--
501	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	27,7	--	--
507	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	27,5	--	--
502	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	27,5	--	--
509	LMax stemgeluid spelend kind	0,90	27,2	--	--
112	Centrale afblaas en overige installatie geb G	1,00	27,2	27,2	27,2
111	Centrale afblaas en overige installatie geb J	1,00	25,0	25,0	25,0
121	Condensor supermarkt gebouw K	0,75	21,7	21,7	21,7
115	Centrale afblaas en overige installatie geb L	1,00	20,6	20,6	20,6
104	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	13,6	13,6	13,6
102	Aanzuigrooster gebouw G	3,00	-1,4	-1,4	-1,4
103	Aanzuigrooster gebouw K1	3,00	-4,2	-4,2	-4,2
101	Aanzuigrooster gebouw J	3,00	-7,9	-7,9	-7,9
105	Aanzuigrooster gebouw L	3,00	-10,1	-10,1	-10,1
LMax	(hoofdgroep)	0,00	70,7	70,7	70,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2,00	36,1	30,0	25,5	36,1
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2,00	35,2	29,0	24,5	35,2
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5,00	36,6	30,6	26,1	36,6
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5,00	35,7	29,6	25,2	35,7
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8,00	36,6	30,6	26,1	36,6
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8,00	35,7	29,7	25,2	35,7
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11,00	36,5	30,5	26,1	36,5
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11,00	35,7	29,7	25,2	35,7
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14,00	36,5	30,6	26,1	36,5
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14,00	35,6	29,7	25,2	35,6
A1a_F	gebouw A zuidgevel	17,00	37,2	31,3	26,8	37,2
A1h_A	gebouw A noordgevel	2,00	31,8	25,5	21,0	31,8
A1h_A	gebouw A noordgevel	2,00	30,3	24,3	19,8	30,3
A1h_B	gebouw A noordgevel	5,00	32,9	26,7	22,2	32,9
A1h_B	gebouw A noordgevel	5,00	31,8	25,8	21,3	31,8
A1h_C	gebouw A noordgevel	8,00	33,0	26,8	22,4	33,0
A1h_C	gebouw A noordgevel	8,00	32,0	26,0	21,5	32,0
A1h_D	gebouw A noordgevel	11,00	33,1	26,9	22,4	33,1
A1h_D	gebouw A noordgevel	11,00	32,1	26,1	21,6	32,1
A1h_E	gebouw A noordgevel	14,00	33,0	27,0	22,5	33,0
A1h_E	gebouw A noordgevel	14,00	32,0	26,1	21,6	32,0
A1h_F	gebouw A noordgevel	17,00	32,0	25,9	21,5	32,0
A1i_A	gebouw A westgevel	22,50	32,7	26,8	22,3	32,7
A1i_A	gebouw A westgevel	16,50	35,7	29,7	25,2	35,7
A1i_A	gebouw A westgevel	2,00	37,8	31,7	27,2	37,8
A1i_B	gebouw A westgevel	25,50	36,4	30,4	25,9	36,4
A1i_B	gebouw A westgevel	19,50	37,5	31,6	27,1	37,5
A1i_B	gebouw A westgevel	5,00	38,5	32,3	27,9	38,5
A1i_C	gebouw A westgevel	8,00	38,5	32,5	28,0	38,5
A1i_D	gebouw A westgevel	11,00	38,4	32,4	27,9	38,4
A1i_E	gebouw A westgevel	14,00	38,2	32,3	27,8	38,2
D1a_A	gebouw D zuidgevel	2,00	21,8	17,6	13,0	23,0
D1a_B	gebouw D zuidgevel	5,00	22,2	17,9	13,3	23,3
D1a_C	gebouw D zuidgevel	8,00	23,5	19,1	14,5	24,5
D1a_D	gebouw D zuidgevel	11,00	25,0	20,6	16,1	26,1
D1c_A	gebouw D zuidgevel	2,00	20,8	16,2	11,6	21,6
D1c_B	gebouw D zuidgevel	5,00	20,9	16,2	11,7	21,7
D1c_C	gebouw D zuidgevel	8,00	21,9	17,2	12,6	22,6
D1c_D	gebouw D zuidgevel	11,00	23,0	18,3	13,7	23,7
E1a_A	gebouw E zuidgevel	2,00	26,1	21,8	17,3	27,3
E1a_B	gebouw E zuidgevel	5,00	27,7	23,2	18,7	28,7
E1a_C	gebouw E zuidgevel	8,00	28,9	24,5	19,9	29,9
E1a_D	gebouw E zuidgevel	11,00	29,0	24,6	20,1	30,1
E1a_E	gebouw E zuidgevel	14,00	29,0	24,7	20,1	30,1
E1a_F	gebouw E zuidgevel	17,00	29,1	24,8	20,2	30,2
E1b_A	gebouw E zuidgevel	2,00	24,8	20,4	15,9	25,9
E1b_B	gebouw E zuidgevel	5,00	25,9	21,4	16,8	26,8
E1b_C	gebouw E zuidgevel	8,00	27,5	22,9	18,3	28,3
E1b_D	gebouw E zuidgevel	11,00	27,8	23,3	18,7	28,7
E1c_A	gebouw E zuidgevel	14,00	25,6	20,9	16,3	26,3
E1c_B	gebouw E zuidgevel	17,00	26,3	21,9	17,3	27,3
E1j_A	gebouw E westgevel	2,00	26,0	20,6	16,1	26,1
E1j_B	gebouw E westgevel	5,00	27,7	22,1	17,6	27,7
E1j_C	gebouw E westgevel	8,00	28,6	23,1	18,5	28,6
E1j_D	gebouw E westgevel	11,00	28,8	23,4	18,9	28,9
E1j_E	gebouw E westgevel	14,00	29,0	23,7	19,2	29,2
E1j_F	gebouw E westgevel	17,00	29,2	24,0	19,5	29,5
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,50	37,9	33,3	28,7	38,7
F1b_A	gebouw F zuidgevel	2,00	37,8	33,0	28,4	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F1b_B	gebouw F zuidgevel	5,00	38,5	33,7	29,2	39,2
F1b_C	gebouw F zuidgevel	8,00	38,5	33,8	29,3	39,3
F1b_D	gebouw F zuidgevel	11,00	38,4	33,7	29,2	39,2
F1b_E	gebouw F zuidgevel	14,00	38,3	33,7	29,1	39,1
F1b_F	gebouw F zuidgevel	17,00	40,0	35,4	30,9	40,9
F1c_A	gebouw F zuidgevel	2,00	32,6	28,0	23,5	33,5
F1c_B	gebouw F zuidgevel	5,00	34,4	29,9	25,3	35,3
F1c_C	gebouw F zuidgevel	8,00	34,6	30,1	25,6	35,6
F1c_D	gebouw F zuidgevel	11,00	34,6	30,2	25,6	35,6
F1c_E	gebouw F zuidgevel	14,00	34,6	30,2	25,6	35,6
F1d_A	gebouw F oostgevel	2,00	20,1	16,1	11,5	21,5
F1d_B	gebouw F oostgevel	5,00	21,5	17,4	12,9	22,9
F1d_C	gebouw F oostgevel	8,00	22,0	18,0	13,5	23,5
F1d_D	gebouw F oostgevel	11,00	22,4	18,5	13,9	23,9
F1d_E	gebouw F oostgevel	14,00	23,4	19,7	15,1	25,1
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,50	22,9	19,0	14,4	24,4
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,50	23,5	19,7	15,1	25,1
F1k_A	gebouw F noordgevel	2,00	35,7	29,3	24,8	35,7
F1k_B	gebouw F noordgevel	5,00	36,2	29,8	25,3	36,2
F1k_C	gebouw F noordgevel	8,00	36,1	29,7	25,3	36,1
F1k_D	gebouw F noordgevel	11,00	35,9	29,6	25,1	35,9
F1k_E	gebouw F noordgevel	14,00	35,7	29,3	24,9	35,7
F1k_F	gebouw F noordgevel	17,00	35,4	29,1	24,7	35,4
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,50	35,3	29,0	24,6	35,3
F1m_A	gebouw F westgevel	2,00	40,5	34,4	29,9	40,5
F1m_B	gebouw F westgevel	5,00	40,8	34,9	30,4	40,8
F1m_C	gebouw F westgevel	8,00	40,8	34,9	30,4	40,8
F1m_D	gebouw F westgevel	11,00	40,6	34,7	30,2	40,6
F1m_E	gebouw F westgevel	14,00	40,3	34,5	30,0	40,3
F1n_A	gebouw F westgevel	16,50	36,7	31,1	26,6	36,7
F1n_B	gebouw F westgevel	2,00	40,6	34,7	30,2	40,6
F1n_C	gebouw F westgevel	19,50	39,3	33,6	29,1	39,3
F1n_D	gebouw F westgevel	5,00	41,0	35,3	30,8	41,0
F1n_E	gebouw F westgevel	8,00	40,9	35,3	30,8	40,9
F1n_F	gebouw F westgevel	11,00	40,7	35,1	30,6	40,7
F1o_A	gebouw F westgevel	14,00	40,5	34,8	30,3	40,5
F1o_B	gebouw F westgevel	16,50	36,9	31,4	26,9	36,9
F1p_A	gebouw F westgevel	19,50	39,5	33,9	29,4	39,5
F1p_B	gebouw F westgevel	2,00	40,7	35,1	30,6	40,7
F1p_C	gebouw F westgevel	5,00	41,2	35,7	31,1	41,2
F1p_D	gebouw F westgevel	8,00	41,1	35,6	31,1	41,1
F1p_E	gebouw F westgevel	11,00	40,9	35,5	30,9	40,9
F1p_F	gebouw F westgevel	14,00	40,6	35,2	30,7	40,7
F1q_A	gebouw F westgevel	16,50	37,5	32,3	27,8	37,8
F1q_B	gebouw F westgevel	19,50	39,7	34,4	29,9	39,9
I1a_A	gebouw i westgevel	2,00	16,9	13,4	8,8	18,8
I1a_B	gebouw i westgevel	5,00	17,5	14,0	9,3	19,3
I1a_C	gebouw i westgevel	8,00	18,9	15,4	10,8	20,8
I1a_D	gebouw i westgevel	11,00	20,0	16,6	12,0	22,0
I1a_E	gebouw i westgevel	14,00	21,1	17,9	13,2	23,2
I1a_F	gebouw i westgevel	17,00	22,4	19,4	14,8	24,8
I1b_A	gebouw i westgevel	2,00	17,2	13,8	9,2	19,2
I1b_B	gebouw i westgevel	5,00	17,9	14,4	9,7	19,7
I1b_C	gebouw i westgevel	8,00	19,3	15,9	11,2	21,2
I1b_D	gebouw i westgevel	11,00	20,4	17,2	12,5	22,5
I1b_E	gebouw i westgevel	14,00	21,6	18,5	13,8	23,8
I1b_F	gebouw i westgevel	17,00	23,2	20,3	15,6	25,6
I1c_A	gebouw I oostgevel	2,00	15,9	12,3	7,7	17,7
I1c_B	gebouw I oostgevel	5,00	16,3	12,6	7,9	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
I1c_C	gebouw I oostgevel	8,00	17,5	13,8	9,2	19,2	
I1c_D	gebouw I oostgevel	11,00	18,7	15,2	10,5	20,5	
I1c_E	gebouw I oostgevel	14,00	19,8	16,5	11,9	21,9	
I1c_F	gebouw I oostgevel	17,00	21,1	18,1	13,4	23,4	
I1d_A	gebouw I oostgevel	2,00	14,4	11,0	6,3	16,3	
I1d_B	gebouw I oostgevel	5,00	14,6	11,1	6,5	16,5	
I1d_C	gebouw I oostgevel	8,00	15,7	12,2	7,5	17,5	
I1d_D	gebouw I oostgevel	11,00	17,0	13,5	8,9	18,9	
I1d_E	gebouw I oostgevel	14,00	17,9	14,6	9,9	19,9	
I1d_F	gebouw I oostgevel	17,00	19,1	16,0	11,3	21,3	
I1e_A	gebouw I oostgevel	2,00	11,9	7,9	3,3	13,3	
I1e_B	gebouw I oostgevel	5,00	11,9	7,8	3,2	13,2	
I1e_C	gebouw I oostgevel	8,00	12,7	8,4	3,8	13,8	
I1e_D	gebouw I oostgevel	11,00	13,7	9,4	4,8	14,8	
I1e_E	gebouw I oostgevel	14,00	14,1	9,9	5,3	15,3	
I1e_F	gebouw I oostgevel	17,00	14,7	10,7	6,1	16,1	
I1f_A	gebouw I oostgevel	2,00	11,8	7,7	3,1	13,1	
I1f_B	gebouw I oostgevel	5,00	11,8	7,6	3,0	13,0	
I1f_C	gebouw I oostgevel	8,00	12,6	8,2	3,6	13,6	
I1f_D	gebouw I oostgevel	11,00	13,5	9,1	4,5	14,5	
I1f_E	gebouw I oostgevel	14,00	13,9	9,6	5,0	15,0	
I1f_F	gebouw I oostgevel	17,00	14,3	10,2	5,6	15,6	
I1g_A	gebouw I oostgevel	2,00	14,2	10,2	5,6	15,6	
I1g_B	gebouw I oostgevel	5,00	14,3	10,1	5,5	15,5	
I1g_C	gebouw I oostgevel	8,00	15,2	10,8	6,3	16,3	
I1g_D	gebouw I oostgevel	11,00	16,2	11,9	7,3	17,3	
I1g_E	gebouw I oostgevel	14,00	16,8	12,6	8,0	18,0	
I1h_A	gebouw I oostgevel	2,00	12,4	8,5	3,8	13,8	
I1h_B	gebouw I oostgevel	5,00	12,4	8,4	3,8	13,8	
I1h_C	gebouw I oostgevel	8,00	13,1	9,0	4,4	14,4	
I1h_D	gebouw I oostgevel	11,00	14,2	10,1	5,4	15,4	
I1h_E	gebouw I oostgevel	14,00	14,7	10,8	6,2	16,2	
I1i_A	gebouw I noordgevel	2,00	23,1	18,2	13,7	23,7	
I1i_B	gebouw I noordgevel	5,00	23,6	18,5	14,0	24,0	
I1i_C	gebouw I noordgevel	8,00	24,9	19,7	15,2	25,2	
I1i_D	gebouw I noordgevel	11,00	25,9	20,7	16,2	26,2	
I1i_E	gebouw I noordgevel	14,00	25,9	20,8	16,3	26,3	
I1j_A	gebouw I noordgevel	2,00	23,3	18,1	13,6	23,6	
I1j_B	gebouw I noordgevel	5,00	24,2	18,9	14,4	24,4	
I1j_C	gebouw I noordgevel	8,00	25,8	20,4	15,9	25,9	
I1j_D	gebouw I noordgevel	11,00	26,1	20,8	16,3	26,3	
I1j_E	gebouw I noordgevel	14,00	26,2	20,9	16,4	26,4	
J1a_A	gebouw J zuidgevel	2,00	31,8	27,7	23,0	33,0	
J1a_B	gebouw J zuidgevel	5,00	32,8	27,8	23,2	33,2	
J1a_C	gebouw J zuidgevel	8,00	33,5	28,8	24,1	34,1	
J1a_D	gebouw J zuidgevel	11,00	33,9	29,4	24,8	34,8	
J1a_E	gebouw J zuidgevel	14,00	34,3	30,1	25,4	35,4	
J1a_F	gebouw J zuidgevel	17,00	34,5	30,5	25,8	35,8	
J1aa_A	gebouw J zuidgevel	20,00	34,4	30,4	25,7	35,7	
J1aa_B	gebouw J zuidgevel	23,00	34,4	30,4	25,7	35,7	
J1aa_C	gebouw J zuidgevel	24,00	34,4	30,4	25,7	35,7	
J1aa_D	gebouw J zuidgevel	27,00	34,3	30,3	25,7	35,7	
J1b_A	gebouw J zuidgevel	2,00	30,7	26,7	22,0	32,0	
J1b_B	gebouw J zuidgevel	5,00	31,3	26,7	22,0	32,0	
J1b_C	gebouw J zuidgevel	8,00	32,3	27,6	23,0	33,0	
J1b_D	gebouw J zuidgevel	11,00	32,8	28,3	23,6	33,6	
J1b_E	gebouw J zuidgevel	14,00	33,1	28,9	24,2	34,2	
J1b_F	gebouw J zuidgevel	17,00	33,4	29,4	24,7	34,7	
J1bb_A	gebouw J zuidgevel	20,00	33,4	29,5	24,8	34,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
J1bb_B	gebouw J zuidgevel	23,00	33,4	29,5	24,8	34,8	
J1bb_C	gebouw J zuidgevel	24,00	33,4	29,4	24,8	34,8	
J1bb_D	gebouw J zuidgevel	27,00	33,3	29,4	24,7	34,7	
J1c_A	gebouw J zuidgevel	2,00	29,6	25,8	21,1	31,1	
J1c_B	gebouw J zuidgevel	5,00	30,0	25,6	21,0	31,0	
J1c_C	gebouw J zuidgevel	8,00	31,0	26,4	21,7	31,7	
J1c_D	gebouw J zuidgevel	11,00	31,6	27,2	22,5	32,5	
J1c_E	gebouw J zuidgevel	14,00	31,9	27,8	23,1	33,1	
J1c_F	gebouw J zuidgevel	17,00	32,3	28,3	23,6	33,6	
J1cc_A	gebouw J zuidgevel	20,00	32,4	28,6	23,9	33,9	
J1cc_B	gebouw J zuidgevel	23,00	32,4	28,6	23,9	33,9	
J1cc_C	gebouw J zuidgevel	24,00	32,4	28,6	23,9	33,9	
J1cc_D	gebouw J zuidgevel	27,00	32,4	28,5	23,9	33,9	
J1d_A	gebouw J oostgevel	2,00	16,7	13,2	8,5	18,5	
J1d_B	gebouw J oostgevel	5,00	16,7	13,0	8,4	18,4	
J1d_C	gebouw J oostgevel	8,00	17,7	13,8	9,2	19,2	
J1d_D	gebouw J oostgevel	11,00	18,5	14,7	10,1	20,1	
J1d_E	gebouw J oostgevel	14,00	18,8	15,1	10,5	20,5	
J1d_F	gebouw J oostgevel	17,00	19,2	15,6	11,0	21,0	
J1dd_A	gebouw J oostgevel	20,00	19,4	15,9	11,3	21,3	
J1dd_B	gebouw J oostgevel	23,00	19,5	16,1	11,4	21,4	
J1dd_C	gebouw J oostgevel	24,00	19,6	16,2	11,5	21,5	
J1dd_D	gebouw J oostgevel	27,00	19,1	15,9	11,3	21,3	
J1e_A	gebouw J oostgevel	2,00	16,8	13,2	8,6	18,6	
J1e_B	gebouw J oostgevel	5,00	16,8	13,1	8,5	18,5	
J1e_C	gebouw J oostgevel	8,00	17,8	13,9	9,2	19,2	
J1e_D	gebouw J oostgevel	11,00	18,6	14,9	10,2	20,2	
J1e_E	gebouw J oostgevel	14,00	19,1	15,5	10,9	20,9	
J1e_F	gebouw J oostgevel	17,00	19,8	16,3	11,7	21,7	
J1ee_A	gebouw J oostgevel	20,00	20,2	16,8	12,2	22,2	
J1ee_B	gebouw J oostgevel	23,00	20,5	17,2	12,5	22,5	
J1ee_C	gebouw J oostgevel	24,00	18,8	15,0	10,4	20,4	
J1ee_D	gebouw J oostgevel	27,00	17,7	14,6	10,0	20,0	
J1f_A	gebouw J oostgevel	2,00	15,1	11,6	7,0	17,0	
J1f_B	gebouw J oostgevel	5,00	15,2	11,6	6,9	16,9	
J1f_C	gebouw J oostgevel	8,00	16,2	12,4	7,7	17,7	
J1f_D	gebouw J oostgevel	11,00	17,1	13,4	8,8	18,8	
J1f_E	gebouw J oostgevel	14,00	17,7	14,2	9,6	19,6	
J1f_F	gebouw J oostgevel	17,00	18,4	15,1	10,5	20,5	
J1ff_A	gebouw J oostgevel	20,00	19,1	15,8	11,2	21,2	
J1ff_B	gebouw J oostgevel	23,00	19,3	16,1	11,4	21,4	
J1ff_C	gebouw J oostgevel	24,00	17,9	14,3	9,7	19,7	
J1ff_D	gebouw J oostgevel	27,00	18,1	15,0	10,4	20,4	
J1g_A	gebouw J noordgevel	2,00	16,2	12,7	8,1	18,1	
J1g_B	gebouw J noordgevel	5,00	16,5	13,0	8,3	18,3	
J1g_C	gebouw J noordgevel	8,00	17,6	14,0	9,4	19,4	
J1g_D	gebouw J noordgevel	11,00	18,6	15,1	10,5	20,5	
J1g_E	gebouw J noordgevel	14,00	19,4	16,1	11,4	21,4	
J1g_F	gebouw J noordgevel	17,00	20,4	17,3	12,6	22,6	
J1gg_A	gebouw J noordgevel	20,00	21,1	18,0	13,3	23,3	
J1gg_B	gebouw J noordgevel	23,00	22,8	19,6	15,0	25,0	
J1gg_C	gebouw J noordgevel	24,00	23,8	20,9	16,2	26,2	
J1gg_D	gebouw J noordgevel	27,00	26,0	23,3	18,6	28,6	
J1h_A	gebouw J noordgevel	2,00	16,7	13,0	8,4	18,4	
J1h_B	gebouw J noordgevel	5,00	17,3	13,5	8,9	18,9	
J1h_C	gebouw J noordgevel	8,00	18,7	14,9	10,3	20,3	
J1h_D	gebouw J noordgevel	11,00	19,4	15,8	11,2	21,2	
J1h_E	gebouw J noordgevel	14,00	20,2	16,8	12,2	22,2	
J1h_F	gebouw J noordgevel	17,00	21,1	17,8	13,2	23,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J1hh_A	gebouw J noordgevel	20,00	22,2	19,0	14,3	24,3
J1hh_B	gebouw J noordgevel	23,00	24,0	21,2	16,5	26,5
J1hh_C	gebouw J noordgevel	24,00	25,0	22,3	17,6	27,6
J1hh_D	gebouw J noordgevel	27,00	26,7	24,1	19,4	29,4
J1i_A	gebouw J noordgevel	2,00	17,1	13,2	8,6	18,6
J1i_B	gebouw J noordgevel	5,00	18,1	14,1	9,5	19,5
J1i_C	gebouw J noordgevel	8,00	19,4	15,4	10,8	20,8
J1i_D	gebouw J noordgevel	11,00	20,0	16,2	11,6	21,6
J1i_E	gebouw J noordgevel	14,00	20,7	17,1	12,5	22,5
J1i_F	gebouw J noordgevel	17,00	21,7	18,3	13,7	23,7
J1ii_A	gebouw J noordgevel	20,00	22,7	19,5	14,9	24,9
J1ii_B	gebouw J noordgevel	23,00	24,0	21,0	16,4	26,4
J1ii_C	gebouw J noordgevel	24,00	25,0	22,2	17,6	27,6
J1ii_D	gebouw J noordgevel	27,00	26,1	23,2	18,6	28,6
J1jj_A	gebouw J westgevel	20,00	26,6	23,2	18,6	28,6
J1jj_B	gebouw J westgevel	23,00	27,4	24,1	19,4	29,4
J1jj_C	gebouw J westgevel	24,00	27,9	24,7	20,0	30,0
J1jj_D	gebouw J westgevel	27,00	29,0	26,0	21,3	31,3
J1kk_A	gebouw J westgevel	20,00	27,3	23,9	19,3	29,3
J1kk_B	gebouw J westgevel	23,00	28,7	25,0	20,3	30,3
J1kk_C	gebouw J westgevel	24,00	29,4	25,1	20,5	30,5
J1kk_D	gebouw J westgevel	27,00	30,6	25,7	21,1	31,1
J1ll_A	gebouw J westgevel	20,00	32,2	28,4	23,7	33,7
J1ll_B	gebouw J westgevel	23,00	33,6	29,4	24,7	34,7
J1ll_C	gebouw J westgevel	24,00	33,7	29,4	24,7	34,7
J1ll_D	gebouw J westgevel	27,00	34,0	30,0	25,3	35,3
K1a_A	gebouw K1 westgevel	2,00	42,3	38,0	33,4	43,4
K1a_B	gebouw K1 westgevel	5,00	42,7	38,3	33,7	43,7
K1a_C	gebouw K1 westgevel	8,00	42,7	38,3	33,8	43,8
K1a_D	gebouw K1 westgevel	11,00	42,5	38,3	33,7	43,7
K1a_E	gebouw K1 westgevel	14,00	42,3	38,0	33,4	43,4
K1a_F	gebouw K1 westgevel	17,00	41,9	37,7	33,1	43,1
K1aa_A	gebouw K1 westgevel	20,00	41,6	37,4	32,8	42,8
K1b_A	gebouw K1 westgevel	2,00	42,7	37,8	33,2	43,2
K1b_B	gebouw K1 westgevel	5,00	42,9	38,1	33,5	43,5
K1b_C	gebouw K1 westgevel	8,00	42,9	38,2	33,7	43,7
K1b_D	gebouw K1 westgevel	11,00	42,8	38,2	33,6	43,6
K1b_E	gebouw K1 westgevel	14,00	42,5	38,0	33,4	43,4
K1b_F	gebouw K1 westgevel	17,00	42,2	37,7	33,1	43,1
K1bb_A	gebouw K1 westgevel	20,00	41,8	37,4	32,8	42,8
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	40,4	33,6	29,0	40,4
K1c_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	40,5	33,9	29,3	40,5
K1c_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	40,5	34,4	29,8	40,5
K1c_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	40,5	34,8	30,1	40,5
K1c_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	40,2	34,7	30,1	40,2
K1c_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	39,9	34,6	30,0	40,0
K1cc_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	39,6	34,4	29,8	39,8
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	38,0	31,3	26,6	38,0
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	38,5	32,0	27,4	38,5
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	38,7	32,7	28,0	38,7
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	38,8	33,3	28,6	38,8
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	38,7	33,5	28,8	38,8
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	38,5	33,4	28,7	38,7
K1dd_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	38,3	33,3	28,7	38,7
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	35,4	29,7	25,1	35,4
K1e_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	36,3	30,5	25,9	36,3
K1e_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	36,6	31,1	26,5	36,6
K1e_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	36,9	31,8	27,1	37,1
K1e_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	37,0	32,2	27,6	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1e_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	37,0	32,2	27,6	37,6
K1ee_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	36,8	32,2	27,5	37,5
K1f_A	gebouw K1 oostgevel	20,00	27,5	24,7	20,0	30,0
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	33,5	28,2	23,6	33,6
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	34,7	28,8	24,1	34,7
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	35,0	29,6	24,9	35,0
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	35,4	30,3	25,6	35,6
K1g_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	35,6	30,8	26,2	36,2
K1g_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	35,6	30,9	26,3	36,3
K1h_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	33,6	29,5	24,9	34,9
K1h_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	34,6	29,8	25,1	35,1
K1h_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	35,3	30,7	26,0	36,0
K1h_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	35,7	31,4	26,7	36,7
K1h_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	36,1	32,0	27,4	37,4
K1h_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	36,3	32,3	27,7	37,7
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	18,2	14,0	9,4	19,4
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	19,7	15,3	10,8	20,8
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	20,4	16,2	11,6	21,6
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	20,9	16,9	12,3	22,3
K1k_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	21,4	17,6	13,0	23,0
K1k_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	22,2	18,6	14,0	24,0
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	17,8	13,7	9,1	19,1
K1l_A	gebouw K1 oostgevel	20,00	22,9	19,5	14,9	24,9
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	18,9	14,7	10,1	20,1
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	20,0	15,8	11,2	21,2
K1l_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	20,5	16,6	12,0	22,0
K1l_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	21,1	17,4	12,8	22,8
K1l_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	22,0	18,5	13,9	23,9
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	18,8	14,4	9,8	19,8
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	20,2	15,6	11,1	21,1
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	20,6	16,3	11,7	21,7
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	21,1	17,0	12,4	22,4
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	21,8	18,0	13,4	23,4
K1m_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	23,0	19,4	14,8	24,8
K1mm_A	gebouw K1 noordgevel	20,00	24,0	20,3	15,7	25,7
K2b_A	gebouw K2 westgevel	2,00	42,3	38,1	33,5	43,5
K2b_B	gebouw K2 westgevel	5,00	42,6	38,4	33,8	43,8
K2b_C	gebouw K2 westgevel	8,00	42,6	38,4	33,8	43,8
K2b_D	gebouw K2 westgevel	11,00	42,5	38,3	33,7	43,7
K2b_E	gebouw K2 westgevel	14,00	42,2	38,1	33,5	43,5
K2b_F	gebouw K2 westgevel	17,00	41,9	37,7	33,1	43,1
K2d_A	gebouw K2 westgevel	2,00	42,3	38,2	33,6	43,6
K2d_B	gebouw K2 westgevel	5,00	42,6	38,4	33,9	43,9
K2d_C	gebouw K2 westgevel	8,00	42,6	38,4	33,8	43,8
K2d_D	gebouw K2 westgevel	11,00	42,5	38,3	33,8	43,8
K2d_E	gebouw K2 westgevel	14,00	42,2	38,1	33,5	43,5
K2d_F	gebouw K2 westgevel	17,00	41,9	37,8	33,2	43,2
K2i_A	gebouw K2 westgevel	2,00	42,3	38,2	33,6	43,6
K2i_B	gebouw K2 westgevel	5,00	42,6	38,4	33,9	43,9
K2i_C	gebouw K2 westgevel	8,00	42,6	38,4	33,8	43,8
K2i_D	gebouw K2 westgevel	11,00	42,4	38,3	33,7	43,7
K2i_E	gebouw K2 westgevel	14,00	42,1	38,0	33,4	43,4
K2i_F	gebouw K2 westgevel	17,00	41,8	37,7	33,1	43,1
K2n_A	gebouw K2 westgevel	2,00	42,2	38,1	33,5	43,5
K2n_B	gebouw K2 westgevel	5,00	42,5	38,3	33,7	43,7
K2n_C	gebouw K2 westgevel	8,00	42,5	38,2	33,6	43,6
K2n_D	gebouw K2 westgevel	11,00	42,3	38,0	33,5	43,5
K2n_E	gebouw K2 westgevel	14,00	42,0	37,7	33,2	43,2
K2n_F	gebouw K2 westgevel	17,00	41,6	37,4	32,8	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K2p_A	gebouw K2 westgevel	2,00	40,2	35,8	31,3	41,3	
K2p_B	gebouw K2 westgevel	5,00	40,4	36,0	31,4	41,4	
K2p_C	gebouw K2 westgevel	8,00	40,4	35,8	31,3	41,3	
K2p_D	gebouw K2 westgevel	11,00	40,1	35,6	31,0	41,0	
K2p_E	gebouw K2 westgevel	14,00	39,8	35,3	30,7	40,7	
K2p_F	gebouw K2 westgevel	17,00	39,5	34,9	30,4	40,4	
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	2,00	38,9	34,3	29,8	39,8	
K2r_B	gebouw K2 noordgevel	5,00	39,5	34,8	30,3	40,3	
K2r_C	gebouw K2 noordgevel	8,00	39,5	34,8	30,3	40,3	
K2r_D	gebouw K2 noordgevel	11,00	39,4	34,7	30,1	40,1	
K2r_E	gebouw K2 noordgevel	14,00	39,2	34,4	29,9	39,9	
K2r_F	gebouw K2 noordgevel	17,00	39,0	34,2	29,7	39,7	
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	19,8	15,5	10,9	20,9	
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	21,1	16,8	12,2	22,2	
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	21,4	17,1	12,5	22,5	
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	21,7	17,5	12,9	22,9	
K2t_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	22,0	18,1	13,5	23,5	
K2t_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	23,1	19,6	15,0	25,0	
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	20,0	15,8	11,2	21,2	
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	21,3	17,0	12,4	22,4	
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	21,7	17,4	12,8	22,8	
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	22,0	18,0	13,4	23,4	
K2w_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	22,5	18,8	14,1	24,1	
K2w_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	23,6	20,4	15,7	25,7	
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	20,2	15,8	11,2	21,2	
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	21,3	16,8	12,2	22,2	
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	21,3	16,9	12,3	22,3	
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	21,5	17,3	12,7	22,7	
K2y_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	21,9	18,0	13,3	23,3	
K2y_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	23,3	19,9	15,2	25,2	
L1a_A	gebouw L zuidgevel	2,00	13,3	9,3	4,7	14,7	
L1a_B	gebouw L zuidgevel	5,00	13,3	9,3	4,6	14,6	
L1a_C	gebouw L zuidgevel	8,00	13,9	9,8	5,2	15,2	
L1a_D	gebouw L zuidgevel	11,00	15,1	11,1	6,5	16,5	
L1a_E	gebouw L zuidgevel	14,00	16,2	12,3	7,7	17,7	
L1a_F	gebouw L zuidgevel	17,00	16,9	13,3	8,7	18,7	
L1aa_A	gebouw L zuidgevel	20,00	18,2	14,9	10,3	20,3	
L1aa_B	gebouw L zuidgevel	23,00	20,4	17,4	12,7	22,7	
L1aa_C	gebouw L zuidgevel	26,00	21,5	18,3	13,7	23,7	
L1aa_D	gebouw L zuidgevel	29,00	22,1	18,9	14,2	24,2	
L1aa_E	gebouw L zuidgevel	32,00	22,8	19,7	15,0	25,0	
L1aa_F	gebouw L zuidgevel	35,00	23,9	20,9	16,2	26,2	
L1aaa_A	gebouw L zuidgevel	38,00	26,7	23,7	19,0	29,0	
L1aaa_B	gebouw L zuidgevel	41,00	27,7	24,8	20,1	30,1	
L1b_A	gebouw L zuidgevel	2,00	12,4	9,2	4,6	14,6	
L1b_B	gebouw L zuidgevel	5,00	12,4	9,2	4,5	14,5	
L1b_C	gebouw L zuidgevel	8,00	12,8	9,5	4,9	14,9	
L1b_D	gebouw L zuidgevel	11,00	13,9	10,6	5,9	15,9	
L1b_E	gebouw L zuidgevel	14,00	15,1	11,9	7,2	17,2	
L1b_F	gebouw L zuidgevel	17,00	16,0	12,9	8,3	18,3	
L1bb_A	gebouw L zuidgevel	20,00	17,3	14,3	9,6	19,6	
L1bb_B	gebouw L zuidgevel	23,00	19,5	16,6	12,0	22,0	
L1bb_C	gebouw L zuidgevel	26,00	20,5	17,4	12,7	22,7	
L1bb_D	gebouw L zuidgevel	29,00	22,3	18,4	13,8	23,8	
L1bb_E	gebouw L zuidgevel	32,00	23,0	19,1	14,5	24,5	
L1bb_F	gebouw L zuidgevel	35,00	23,5	19,8	15,2	25,2	
L1bbb_A	gebouw L zuidgevel	38,00	25,6	22,4	17,7	27,7	
L1bbb_B	gebouw L zuidgevel	41,00	26,8	23,8	19,1	29,1	
L1c_A	gebouw L zuidgevel	2,00	12,7	9,5	4,8	14,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1c_B	gebouw L zuidgevel	5,00	12,6	9,4	4,7	14,7
L1c_C	gebouw L zuidgevel	8,00	13,0	9,7	5,1	15,1
L1c_D	gebouw L zuidgevel	11,00	14,1	10,7	6,1	16,1
L1c_E	gebouw L zuidgevel	14,00	15,3	12,0	7,4	17,4
L1c_F	gebouw L zuidgevel	17,00	16,3	13,1	8,4	18,5
L1cc_A	gebouw L zuidgevel	20,00	17,2	14,1	9,5	19,5
L1cc_B	gebouw L zuidgevel	23,00	18,7	15,8	11,1	21,1
L1cc_C	gebouw L zuidgevel	26,00	19,7	16,7	12,0	22,0
L1cc_D	gebouw L zuidgevel	29,00	21,8	17,8	13,2	23,2
L1cc_E	gebouw L zuidgevel	32,00	22,3	18,3	13,7	23,7
L1cc_F	gebouw L zuidgevel	35,00	22,8	19,0	14,3	24,3
L1ccc_A	gebouw L zuidgevel	38,00	24,2	20,9	16,2	26,2
L1ccc_B	gebouw L zuidgevel	41,00	25,4	22,3	17,6	27,6
L1d_A	gebouw L oostgevel	2,00	9,3	5,5	0,9	10,9
L1d_B	gebouw L oostgevel	5,00	8,9	5,1	0,4	10,4
L1d_C	gebouw L oostgevel	8,00	9,0	5,0	0,4	10,4
L1d_D	gebouw L oostgevel	11,00	9,7	5,6	1,0	11,0
L1d_E	gebouw L oostgevel	14,00	10,4	6,3	1,7	11,7
L1d_F	gebouw L oostgevel	17,00	10,8	6,7	2,0	12,0
L1dd_A	gebouw L oostgevel	20,00	11,0	7,0	2,4	12,4
L1dd_B	gebouw L oostgevel	23,00	11,3	7,4	2,8	12,8
L1dd_C	gebouw L oostgevel	26,00	11,5	7,7	3,1	13,1
L1dd_D	gebouw L oostgevel	29,00	12,0	8,2	3,6	13,6
L1dd_E	gebouw L oostgevel	32,00	12,0	8,3	3,7	13,7
L1dd_F	gebouw L oostgevel	35,00	12,1	8,5	3,8	13,8
L1ddd_A	gebouw L oostgevel	38,00	13,2	9,8	5,2	15,2
L1ddd_B	gebouw L oostgevel	41,00	15,4	12,5	7,8	17,8
L1e_A	gebouw L oostgevel	2,00	9,1	5,3	0,6	10,6
L1e_B	gebouw L oostgevel	5,00	8,7	4,8	0,2	10,2
L1e_C	gebouw L oostgevel	8,00	8,9	4,9	0,3	10,3
L1e_D	gebouw L oostgevel	11,00	9,5	5,4	0,8	10,8
L1e_E	gebouw L oostgevel	14,00	10,2	6,1	1,5	11,5
L1e_F	gebouw L oostgevel	17,00	10,6	6,5	1,9	11,9
L1ee_A	gebouw L oostgevel	20,00	10,9	6,9	2,2	12,2
L1ee_B	gebouw L oostgevel	23,00	11,2	7,3	2,7	12,7
L1ee_C	gebouw L oostgevel	26,00	11,5	7,7	3,1	13,1
L1ee_D	gebouw L oostgevel	29,00	11,6	7,9	3,2	13,2
L1ee_E	gebouw L oostgevel	32,00	11,6	7,9	3,3	13,3
L1ee_F	gebouw L oostgevel	35,00	11,7	8,1	3,4	13,4
L1eee_A	gebouw L oostgevel	38,00	12,2	8,7	4,0	14,0
L1eee_B	gebouw L oostgevel	41,00	14,7	11,6	7,0	17,0
L1f_A	gebouw L oostgevel	2,00	9,0	5,3	0,6	10,6
L1f_B	gebouw L oostgevel	5,00	8,7	4,9	0,2	10,2
L1f_C	gebouw L oostgevel	8,00	9,0	5,0	0,4	10,4
L1f_D	gebouw L oostgevel	11,00	9,6	5,6	1,0	11,0
L1f_E	gebouw L oostgevel	14,00	10,4	6,5	1,8	11,8
L1f_F	gebouw L oostgevel	17,00	10,8	6,8	2,2	12,2
L1ff_A	gebouw L oostgevel	20,00	11,0	7,1	2,5	12,5
L1ff_B	gebouw L oostgevel	23,00	11,3	7,6	3,0	13,0
L1ff_C	gebouw L oostgevel	26,00	11,5	7,9	3,3	13,3
L1ff_D	gebouw L oostgevel	29,00	11,9	8,4	3,7	13,7
L1ff_E	gebouw L oostgevel	32,00	12,2	8,8	4,1	14,1
L1ff_F	gebouw L oostgevel	35,00	12,4	9,1	4,4	14,4
L1fff_A	gebouw L oostgevel	38,00	12,9	9,7	5,0	15,0
L1fff_B	gebouw L oostgevel	41,00	15,4	12,4	7,7	17,7
L1g_A	gebouw L noordgevel	2,00	19,6	15,1	10,5	20,5
L1g_B	gebouw L noordgevel	5,00	19,3	14,5	10,0	20,0
L1g_C	gebouw L noordgevel	8,00	20,1	15,2	10,7	20,7
L1g_D	gebouw L noordgevel	11,00	21,1	16,2	11,7	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1g_E	gebouw	L noordgevel	14,00	22,2	17,3	12,8	22,8
L1g_F	gebouw	L noordgevel	17,00	22,5	17,6	13,1	23,1
L1gg_A	gebouw	L noordgevel	20,00	22,6	17,5	13,0	23,0
L1gg_B	gebouw	L noordgevel	23,00	22,3	17,2	12,6	22,6
L1gg_C	gebouw	L noordgevel	26,00	22,5	17,4	12,8	22,8
L1gg_D	gebouw	L noordgevel	29,00	22,9	17,7	13,2	23,2
L1gg_E	gebouw	L noordgevel	32,00	23,1	17,8	13,2	23,2
L1gg_F	gebouw	L noordgevel	35,00	23,1	17,6	13,1	23,1
L1ggg_A	gebouw	L noordgevel	38,00	23,8	18,2	13,6	23,8
L1ggg_B	gebouw	L noordgevel	41,00	24,1	18,8	14,3	24,3
L1h_A	gebouw	L noordgevel	2,00	20,5	15,8	11,2	21,2
L1h_B	gebouw	L noordgevel	5,00	20,5	15,7	11,1	21,1
L1h_C	gebouw	L noordgevel	8,00	21,5	16,6	12,1	22,1
L1h_D	gebouw	L noordgevel	11,00	22,6	17,7	13,1	23,1
L1h_E	gebouw	L noordgevel	14,00	23,3	18,5	13,9	23,9
L1h_F	gebouw	L noordgevel	17,00	23,4	18,6	14,1	24,1
L1hh_A	gebouw	L noordgevel	20,00	23,1	18,1	13,6	23,6
L1hh_B	gebouw	L noordgevel	23,00	23,2	18,3	13,7	23,7
L1hh_C	gebouw	L noordgevel	26,00	23,3	18,4	13,8	23,8
L1hh_D	gebouw	L noordgevel	29,00	24,0	19,0	14,5	24,5
L1hh_E	gebouw	L noordgevel	32,00	23,8	18,6	14,1	24,1
L1hh_F	gebouw	L noordgevel	35,00	23,7	18,3	13,7	23,7
L1hhh_A	gebouw	L noordgevel	38,00	24,2	18,7	14,2	24,2
L1hhh_B	gebouw	L noordgevel	41,00	24,7	19,4	14,8	24,8
L1i_A	gebouw	L noordgevel	2,00	21,6	17,1	12,5	22,5
L1i_B	gebouw	L noordgevel	5,00	21,8	17,1	12,5	22,5
L1i_C	gebouw	L noordgevel	8,00	22,8	18,0	13,5	23,5
L1i_D	gebouw	L noordgevel	11,00	23,8	18,9	14,3	24,3
L1i_E	gebouw	L noordgevel	14,00	24,2	19,3	14,7	24,7
L1i_F	gebouw	L noordgevel	17,00	24,1	19,2	14,7	24,7
L1ii_A	gebouw	L noordgevel	20,00	23,9	18,8	14,3	24,3
L1ii_B	gebouw	L noordgevel	23,00	24,0	18,9	14,4	24,4
L1ii_C	gebouw	L noordgevel	26,00	24,2	19,2	14,7	24,7
L1ii_D	gebouw	L noordgevel	29,00	24,7	19,7	15,1	25,1
L1ii_E	gebouw	L noordgevel	32,00	24,6	19,5	14,9	24,9
L1ii_F	gebouw	L noordgevel	35,00	24,7	19,3	14,7	24,7
L1iii_A	gebouw	L noordgevel	38,00	25,0	19,6	15,0	25,0
L1iii_B	gebouw	L noordgevel	41,00	25,6	20,3	15,7	25,7
L1j_A	gebouw	L westgevel	2,00	22,3	17,3	12,8	22,8
L1j_B	gebouw	L westgevel	5,00	22,5	17,4	12,9	22,9
L1j_C	gebouw	L westgevel	8,00	23,7	18,5	13,9	23,9
L1j_D	gebouw	L westgevel	11,00	24,7	19,4	14,9	24,9
L1j_E	gebouw	L westgevel	14,00	25,0	19,8	15,2	25,2
L1j_F	gebouw	L westgevel	17,00	25,1	20,0	15,4	25,4
L1jj_A	gebouw	L westgevel	20,00	25,3	20,3	15,7	25,7
L1jj_B	gebouw	L westgevel	23,00	26,0	21,5	16,9	26,9
L1jj_C	gebouw	L westgevel	26,00	26,7	22,8	18,2	28,2
L1jj_D	gebouw	L westgevel	29,00	28,0	24,5	19,8	29,8
L1jj_E	gebouw	L westgevel	32,00	28,6	25,2	20,5	30,5
L1jj_F	gebouw	L westgevel	35,00	29,0	25,6	21,0	31,0
L1jjj_A	gebouw	L westgevel	38,00	29,2	25,9	21,2	31,2
L1jjj_B	gebouw	L westgevel	41,00	29,7	26,1	21,5	31,5
L1k_A	gebouw	L westgevel	2,00	14,6	11,2	6,6	16,6
L1k_B	gebouw	L westgevel	5,00	14,5	11,1	6,5	16,5
L1k_C	gebouw	L westgevel	8,00	15,3	11,7	7,1	17,1
L1k_D	gebouw	L westgevel	11,00	16,1	12,5	7,9	17,9
L1k_E	gebouw	L westgevel	14,00	16,8	13,2	8,6	18,6
L1k_F	gebouw	L westgevel	17,00	17,6	14,1	9,5	19,5
L1kk_A	gebouw	L westgevel	20,00	19,5	16,4	11,8	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1kk_B	gebouw L westgevel	23,00	23,2	20,0	15,4	25,4
L1kk_C	gebouw L westgevel	26,00	25,6	22,1	17,4	27,4
L1kk_D	gebouw L westgevel	29,00	27,0	23,6	18,9	28,9
L1kk_E	gebouw L westgevel	32,00	27,8	24,3	19,7	29,7
L1kk_F	gebouw L westgevel	35,00	27,9	24,6	19,9	29,9
L1kkk_A	gebouw L westgevel	38,00	28,8	25,5	20,8	30,8
L1kkk_B	gebouw L westgevel	41,00	29,4	26,1	21,4	31,4
L1l_A	gebouw L westgevel	2,00	14,1	9,8	5,2	15,2
L1l_B	gebouw L westgevel	5,00	14,3	9,9	5,3	15,3
L1l_C	gebouw L westgevel	8,00	15,1	10,6	6,0	16,0
L1l_D	gebouw L westgevel	11,00	16,2	11,8	7,2	17,2
L1l_E	gebouw L westgevel	14,00	17,0	12,9	8,2	18,2
L1l_F	gebouw L westgevel	17,00	18,0	14,2	9,5	19,5
L1ll_A	gebouw L zuidgevel	20,00	19,6	16,1	11,5	21,5
L1ll_B	gebouw L zuidgevel	23,00	22,4	19,0	14,4	24,4
L1ll_C	gebouw L zuidgevel	26,00	23,9	20,3	15,6	25,6
L1ll_D	gebouw L zuidgevel	29,00	25,0	21,2	16,6	26,6
L1ll_E	gebouw L zuidgevel	32,00	25,6	21,8	17,2	27,2
L1ll_F	gebouw L zuidgevel	35,00	26,6	23,1	18,4	28,4
L1lll_A	gebouw L westgevel	38,00	28,6	25,1	20,5	30,5
L1lll_B	gebouw L westgevel	41,00	29,3	26,1	21,4	31,4
M1a_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	28,0	24,0	19,4	29,4
M1a_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	28,1	23,8	19,1	29,1
M1a_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	28,9	24,3	19,6	29,6
M1a_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	29,7	25,2	20,5	30,5
M1a_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	30,1	25,8	21,1	31,1
M1a_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	30,5	26,3	21,6	31,6
M1aa_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	30,7	26,7	22,1	32,1
M1b_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	27,6	23,8	19,1	29,1
M1b_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	27,7	23,5	18,8	28,8
M1b_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	28,4	23,9	19,2	29,2
M1b_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	29,3	24,8	20,1	30,1
M1b_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	29,7	25,4	20,7	30,7
M1b_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	30,1	25,9	21,2	31,2
M1bb_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	30,4	26,4	21,7	31,7
M1c_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	27,0	23,2	18,5	28,5
M1c_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	27,0	22,9	18,3	28,3
M1c_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	27,5	23,2	18,5	28,5
M1c_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	28,4	24,0	19,3	29,3
M1c_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	29,0	24,7	20,0	30,0
M1c_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	29,3	25,2	20,5	30,5
M1cc_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	29,6	25,7	21,0	31,0
M1d_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	26,4	22,6	17,9	27,9
M1d_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	26,3	22,4	17,7	27,7
M1d_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	26,6	22,4	17,8	27,8
M1d_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	27,5	23,2	18,5	28,5
M1d_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	28,2	23,9	19,2	29,2
M1d_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	28,6	24,4	19,7	29,7
M1dd_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	28,9	24,9	20,2	30,2
M1e_A	Gebouw M oostgevel	2,00	13,0	9,8	5,1	15,1
M1e_B	Gebouw M oostgevel	5,00	12,6	9,3	4,7	14,7
M1e_C	Gebouw M oostgevel	8,00	12,8	9,4	4,7	14,7
M1e_D	Gebouw M oostgevel	11,00	13,4	9,9	5,3	15,3
M1e_E	Gebouw M oostgevel	14,00	14,2	10,7	6,0	16,0
M1e_F	Gebouw M oostgevel	17,00	14,8	11,3	6,7	16,7
M1ee_A	Gebouw M oostgevel	20,00	15,4	12,1	7,5	17,5
M1f_A	Gebouw M oostgevel	2,00	10,0	6,4	1,8	11,8
M1f_B	Gebouw M oostgevel	5,00	9,6	6,0	1,3	11,3
M1f_C	Gebouw M oostgevel	8,00	9,8	6,0	1,3	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M1f_D	Gebouw M oostgevel	11,00	10,3	6,3	1,7	11,7
M1f_E	Gebouw M oostgevel	14,00	10,8	6,7	2,1	12,1
M1f_F	Gebouw M oostgevel	17,00	11,2	7,1	2,5	12,5
M1ff_A	Gebouw M oostgevel	20,00	11,6	7,6	3,0	13,0
M1g_A	Gebouw M oostgevel	2,00	9,8	6,1	1,5	11,5
M1g_B	Gebouw M oostgevel	5,00	9,5	5,8	1,2	11,2
M1g_C	Gebouw M oostgevel	8,00	9,7	5,9	1,2	11,2
M1g_D	Gebouw M oostgevel	11,00	10,3	6,3	1,7	11,7
M1g_E	Gebouw M oostgevel	14,00	10,7	6,5	1,9	11,9
M1g_F	Gebouw M oostgevel	17,00	11,2	7,1	2,5	12,5
M1gg_A	Gebouw M oostgevel	20,00	11,6	7,7	3,1	13,1
M1h_A	Gebouw M noordgevel	2,00	12,4	9,0	4,4	14,4
M1h_B	Gebouw M noordgevel	5,00	11,9	8,4	3,8	13,8
M1h_C	Gebouw M noordgevel	8,00	12,4	8,8	4,2	14,2
M1h_D	Gebouw M noordgevel	11,00	13,1	9,4	4,8	14,8
M1h_E	Gebouw M noordgevel	14,00	13,9	10,1	5,5	15,5
M1h_F	Gebouw M noordgevel	17,00	14,5	10,8	6,2	16,2
M1hh_A	Gebouw M noordgevel	20,00	15,3	11,6	7,0	17,0
M1i_A	Gebouw M noordgevel	2,00	11,7	8,2	3,6	13,6
M1i_B	Gebouw M noordgevel	5,00	11,6	8,1	3,4	13,4
M1i_C	Gebouw M noordgevel	8,00	12,2	8,5	3,9	13,9
M1i_D	Gebouw M noordgevel	11,00	13,2	9,5	4,9	14,9
M1i_E	Gebouw M noordgevel	14,00	14,1	10,4	5,8	15,8
M1i_F	Gebouw M noordgevel	17,00	14,8	11,3	6,6	16,6
M1ii_A	Gebouw M noordgevel	20,00	15,8	12,3	7,7	17,7
M1j_A	Gebouw M noordgevel	2,00	13,7	10,5	5,8	15,8
M1j_B	Gebouw M noordgevel	5,00	13,7	10,3	5,7	15,7
M1j_C	Gebouw M noordgevel	8,00	14,4	11,0	6,4	16,4
M1j_D	Gebouw M noordgevel	11,00	15,6	12,2	7,6	17,6
M1j_E	Gebouw M noordgevel	14,00	16,5	13,3	8,6	18,6
M1j_F	Gebouw M noordgevel	17,00	17,6	14,5	9,8	19,8
M1jj_A	Gebouw M noordgevel	20,00	18,8	15,7	11,1	21,1
M1k_A	Gebouw M noordgevel	2,00	14,7	11,4	6,7	16,7
M1k_B	Gebouw M noordgevel	5,00	14,6	11,2	6,6	16,6
M1k_C	Gebouw M noordgevel	8,00	15,5	12,0	7,4	17,4
M1k_D	Gebouw M noordgevel	11,00	16,7	13,3	8,6	18,6
M1k_E	Gebouw M noordgevel	14,00	17,6	14,2	9,6	19,6
M1k_F	Gebouw M noordgevel	17,00	18,5	15,4	10,8	20,8
M1kk_A	Gebouw M noordgevel	20,00	19,8	16,7	12,1	22,1
M1m_A	Gebouw M westgevel	2,00	17,2	13,1	8,5	18,5
M1m_B	Gebouw M westgevel	5,00	17,3	13,1	8,5	18,5
M1m_C	Gebouw M westgevel	8,00	18,2	14,0	9,3	19,3
M1m_D	Gebouw M westgevel	11,00	19,4	15,3	10,7	20,7
M1m_E	Gebouw M westgevel	14,00	20,1	16,2	11,6	21,6
M1m_F	Gebouw M westgevel	17,00	20,9	17,2	12,6	22,6
M1mm_A	Gebouw M westgevel	20,00	21,9	18,5	13,9	23,9
M1n_A	Gebouw M westgevel	2,00	20,3	15,3	10,7	20,7
M1n_B	Gebouw M westgevel	5,00	20,5	15,4	10,8	20,8
M1n_C	Gebouw M westgevel	8,00	21,4	16,2	11,6	21,6
M1n_D	Gebouw M westgevel	11,00	22,4	17,4	12,8	22,8
M1n_E	Gebouw M westgevel	14,00	22,9	18,0	13,4	23,4
M1n_F	Gebouw M westgevel	17,00	23,3	18,7	14,1	24,1
M1nn_A	Gebouw M westgevel	20,00	23,9	19,6	15,0	25,0
M1o_A	Gebouw M westgevel	2,00	26,8	22,4	17,8	27,8
M1o_B	Gebouw M westgevel	5,00	27,1	22,2	17,6	27,6
M1o_C	Gebouw M westgevel	8,00	28,0	22,8	18,1	28,1
M1o_D	Gebouw M westgevel	11,00	28,8	23,7	19,1	29,1
M1o_E	Gebouw M westgevel	14,00	29,2	24,4	19,7	29,7
M1o_F	Gebouw M westgevel	17,00	29,5	24,9	20,3	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M100_A	Gebouw M westgevel	20,00	29,8	25,3	20,7	30,7
PH01a_A	Provinciehuis	2,00	38,5	36,2	31,5	41,5
PH01a_B	Provinciehuis	5,00	40,6	38,4	33,6	43,6
PH01a_C	Provinciehuis	8,00	40,8	38,5	33,8	43,8
PH01a_D	Provinciehuis	11,00	40,7	38,4	33,7	43,7
PH01a_E	Provinciehuis	14,00	40,6	38,4	33,6	43,6
PH01a_F	Provinciehuis	17,00	40,5	38,2	33,5	43,5
PH01aa_A	Provinciehuis	20,00	40,4	38,1	33,4	43,4
PH01aa_B	Provinciehuis	23,00	40,2	38,0	33,2	43,2
PH02a_A	Provinciehuis	2,00	39,3	36,7	32,0	42,0
PH02a_B	Provinciehuis	5,00	41,3	38,7	34,0	44,0
PH02a_C	Provinciehuis	8,00	41,5	38,9	34,2	44,2
PH02a_D	Provinciehuis	11,00	41,5	38,8	34,1	44,1
PH02a_E	Provinciehuis	14,00	41,4	38,8	34,0	44,0
PH02a_F	Provinciehuis	17,00	41,3	38,6	33,9	43,9
PH02aa_A	Provinciehuis	20,00	41,1	38,5	33,8	43,8
PH02aa_B	Provinciehuis	23,00	41,0	38,3	33,6	43,6
PH03a_A	Provinciehuis	2,00	37,1	34,0	29,3	39,3
PH03a_B	Provinciehuis	5,00	39,1	36,0	31,3	41,3
PH03a_C	Provinciehuis	8,00	39,5	36,4	31,7	41,7
PH03a_D	Provinciehuis	11,00	39,6	36,4	31,7	41,7
PH03a_E	Provinciehuis	14,00	39,5	36,4	31,7	41,7
PH03a_F	Provinciehuis	17,00	39,4	36,3	31,6	41,6
PH03aa_A	Provinciehuis	20,00	39,4	36,2	31,5	41,5
PH03aa_B	Provinciehuis	23,00	39,3	36,1	31,4	41,4
PH04a_A	Provinciehuis	2,00	36,8	33,6	29,0	39,0
PH04a_B	Provinciehuis	5,00	38,6	35,4	30,7	40,7
PH04a_C	Provinciehuis	8,00	39,4	36,3	31,7	41,7
PH04a_D	Provinciehuis	11,00	39,5	36,4	31,7	41,7
PH04a_E	Provinciehuis	14,00	39,5	36,4	31,7	41,7
PH04a_F	Provinciehuis	17,00	39,4	36,3	31,6	41,6
PH04aa_A	Provinciehuis	20,00	39,4	36,3	31,6	41,6
PH04aa_B	Provinciehuis	23,00	39,3	36,2	31,5	41,5
PH05a_A	Provinciehuis	2,00	36,3	32,7	28,0	38,0
PH05a_B	Provinciehuis	5,00	37,8	34,0	29,4	39,4
PH05a_C	Provinciehuis	8,00	38,7	35,3	30,6	40,6
PH05a_D	Provinciehuis	11,00	39,0	35,6	30,9	40,9
PH05a_E	Provinciehuis	14,00	39,0	35,6	30,9	40,9
PH05a_F	Provinciehuis	17,00	38,9	35,5	30,8	40,8
PH05aa_A	Provinciehuis	20,00	38,7	35,3	30,6	40,6
PH05aa_B	Provinciehuis	23,00	38,6	35,2	30,6	40,6
PH06a_A	Provinciehuis	2,00	31,8	25,5	21,0	31,8
PH06a_B	Provinciehuis	5,00	33,5	26,8	22,3	33,5
PH06a_C	Provinciehuis	8,00	34,1	27,8	23,3	34,1
PH06a_D	Provinciehuis	11,00	34,4	28,2	23,6	34,4
PH06a_E	Provinciehuis	14,00	34,4	28,3	23,8	34,4
PH06a_F	Provinciehuis	17,00	34,4	28,3	23,8	34,4
PH06aa_A	Provinciehuis	20,00	34,3	28,3	23,8	34,3
PH06aa_B	Provinciehuis	23,00	34,3	28,3	23,8	34,3
PH07a_A	Provinciehuis	2,00	29,7	23,4	18,8	29,7
PH07a_B	Provinciehuis	5,00	31,2	24,5	20,0	31,2
PH07a_C	Provinciehuis	8,00	32,2	25,6	21,1	32,2
PH07a_D	Provinciehuis	11,00	32,4	26,1	21,5	32,4
PH07a_E	Provinciehuis	14,00	32,5	26,2	21,7	32,5
PH07a_F	Provinciehuis	17,00	32,5	26,3	21,8	32,5
PH07aa_A	Provinciehuis	20,00	32,5	26,4	21,8	32,5
PH07aa_B	Provinciehuis	23,00	32,5	26,5	22,0	32,5
PH08a_A	Provinciehuis	2,00	31,6	27,2	22,5	32,5
PH08a_B	Provinciehuis	5,00	32,7	27,8	23,1	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PH08a_C	Provinciehuis	8,00	33,8	29,0	24,4	34,4
PH08a_D	Provinciehuis	11,00	34,3	29,9	25,2	35,2
PH08a_E	Provinciehuis	14,00	34,4	30,0	25,4	35,4
PH08a_F	Provinciehuis	17,00	34,4	30,1	25,4	35,4
PH08aa_A	Provinciehuis	20,00	34,4	30,1	25,4	35,4
PH08aa_B	Provinciehuis	23,00	34,4	30,1	25,4	35,4
PH09a_A	Provinciehuis	2,00	32,9	29,2	24,5	34,5
PH09a_B	Provinciehuis	5,00	33,7	29,6	24,9	34,9
PH09a_C	Provinciehuis	8,00	34,8	30,8	26,1	36,1
PH09a_D	Provinciehuis	11,00	35,5	31,7	27,1	37,1
PH09a_E	Provinciehuis	14,00	35,8	32,1	27,5	37,5
PH09a_F	Provinciehuis	17,00	35,8	32,2	27,5	37,5
PH09aa_A	Provinciehuis	20,00	35,8	32,1	27,4	37,4
PH09aa_B	Provinciehuis	23,00	35,7	32,1	27,4	37,4
PH10a_A	Provinciehuis	2,00	33,5	30,2	25,5	35,5
PH10a_B	Provinciehuis	5,00	34,1	30,4	25,7	35,7
PH10a_C	Provinciehuis	8,00	35,2	31,6	26,9	36,9
PH10a_D	Provinciehuis	11,00	36,0	32,5	27,8	37,8
PH10a_E	Provinciehuis	14,00	36,5	33,1	28,4	38,4
PH10a_F	Provinciehuis	17,00	36,5	33,2	28,5	38,5
PH10aa_A	Provinciehuis	20,00	36,5	33,2	28,5	38,5
PH10aa_B	Provinciehuis	23,00	36,4	33,1	28,4	38,4
PH11a_A	Provinciehuis	2,00	32,4	28,9	24,2	34,2
PH11a_B	Provinciehuis	5,00	33,0	29,0	24,3	34,3
PH11a_C	Provinciehuis	8,00	34,1	30,0	25,4	35,4
PH11a_D	Provinciehuis	11,00	34,7	30,9	26,2	36,2
PH11a_E	Provinciehuis	14,00	35,2	31,6	26,9	36,9
PH11a_F	Provinciehuis	17,00	35,3	31,8	27,1	37,1
PH11aa_A	Provinciehuis	20,00	35,3	31,8	27,1	37,1
PH11aa_B	Provinciehuis	23,00	35,3	31,7	27,1	37,1
PH12a_A	Provinciehuis	2,00	29,5	25,1	20,4	30,4
PH12a_B	Provinciehuis	5,00	30,2	25,3	20,6	30,6
PH12a_C	Provinciehuis	8,00	31,3	26,2	21,5	31,5
PH12a_D	Provinciehuis	11,00	31,9	27,1	22,4	32,4
PH12a_E	Provinciehuis	14,00	32,3	27,7	23,0	33,0
PH12a_F	Provinciehuis	17,00	32,5	28,0	23,4	33,4
PH12aa_A	Provinciehuis	20,00	32,4	28,0	23,3	33,3
PH12aa_B	Provinciehuis	23,00	32,4	28,0	23,4	33,4
PH13a_A	Provinciehuis	2,00	30,9	27,5	22,8	32,8
PH13a_B	Provinciehuis	5,00	31,0	27,3	22,6	32,6
PH13a_C	Provinciehuis	8,00	31,9	28,0	23,3	33,3
PH13a_D	Provinciehuis	11,00	32,7	28,9	24,2	34,2
PH13a_E	Provinciehuis	14,00	33,2	29,6	24,9	34,9
PH13a_F	Provinciehuis	17,00	33,6	30,2	25,5	35,5
PH13aa_A	Provinciehuis	20,00	33,8	30,3	25,6	35,6
PH13aa_B	Provinciehuis	23,00	33,7	30,3	25,6	35,6
PH14a_A	Provinciehuis	2,00	29,9	26,5	21,8	31,8
PH14a_B	Provinciehuis	5,00	29,9	26,3	21,6	31,6
PH14a_C	Provinciehuis	8,00	30,5	26,7	22,0	32,0
PH14a_D	Provinciehuis	11,00	31,4	27,5	22,8	32,8
PH14a_E	Provinciehuis	14,00	31,9	28,2	23,5	33,5
PH14a_F	Provinciehuis	17,00	32,4	28,8	24,1	34,1
PH14aa_A	Provinciehuis	20,00	33,4	30,2	25,5	35,5
PH14aa_B	Provinciehuis	23,00	33,4	30,2	25,5	35,5
PH15a_A	Provinciehuis	2,00	28,8	25,5	20,8	30,8
PH15a_B	Provinciehuis	5,00	28,7	25,2	20,5	30,5
PH15a_C	Provinciehuis	8,00	29,1	25,4	20,7	30,7
PH15a_D	Provinciehuis	11,00	30,0	26,1	21,4	31,4
PH15a_E	Provinciehuis	14,00	30,6	26,8	22,1	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PH15a_F	Provinciehuis	17,00	31,1	27,4	22,7	32,7
PH15aa_A	Provinciehuis	20,00	31,5	28,0	23,3	33,3
PH15aa_B	Provinciehuis	23,00	31,7	28,3	23,6	33,6
PH16a_A	Provinciehuis	2,00	13,5	10,5	5,8	15,8
PH16a_B	Provinciehuis	5,00	13,2	10,1	5,4	15,4
PH16a_C	Provinciehuis	8,00	13,4	10,2	5,5	15,5
PH16a_D	Provinciehuis	11,00	14,2	10,9	6,3	16,3
PH16a_E	Provinciehuis	14,00	14,9	11,7	7,0	17,0
PH16a_F	Provinciehuis	17,00	15,5	12,4	7,8	17,8
PH16aa_A	Provinciehuis	20,00	16,3	13,4	8,7	18,7
PH16aa_B	Provinciehuis	23,00	17,3	14,5	9,8	19,8
RB01_A	westgevel	2,00	35,5	29,2	24,7	35,5
RB01_B	westgevel	5,00	36,0	29,7	25,2	36,0
RB01_C	westgevel	8,00	35,9	29,7	25,2	35,9
RB01_D	westgevel	11,00	35,7	29,4	25,0	35,7
RB01_E	westgevel	14,00	35,4	29,2	24,7	35,4
RB02_A	westgevel	2,00	37,2	30,9	26,4	37,2
RB02_B	westgevel	5,00	37,5	31,3	26,8	37,5
RB02_C	westgevel	8,00	37,4	31,1	26,6	37,4
RB02_D	westgevel	11,00	37,1	30,8	26,4	37,1
RB02_E	westgevel	14,00	36,8	30,5	26,1	36,8
RB03_A	westgevel	2,00	38,4	32,1	27,6	38,4
RB03_B	westgevel	5,00	38,6	32,3	27,8	38,6
RB03_C	westgevel	8,00	38,4	32,1	27,6	38,4
RB03_D	westgevel	11,00	38,1	31,9	27,4	38,1
RB03_E	westgevel	14,00	37,8	31,6	27,1	37,8
RB04_A	noordgevel	2,00	38,5	32,4	27,9	38,5
RB04_B	noordgevel	5,00	38,9	32,9	28,5	38,9
RB04_C	noordgevel	8,00	39,0	33,1	28,6	39,0
RB04_D	noordgevel	11,00	38,9	33,1	28,6	38,9
RB04_E	noordgevel	14,00	38,8	32,9	28,4	38,8
RB05_A	noordgevel	2,00	38,1	32,0	27,5	38,1
RB05_B	noordgevel	5,00	38,9	32,9	28,4	38,9
RB05_C	noordgevel	8,00	38,9	33,0	28,5	38,9
RB05_D	noordgevel	11,00	38,8	33,0	28,5	38,8
RB05_E	noordgevel	14,00	38,7	32,8	28,3	38,7
RB06_A	noordgevel	2,00	38,6	32,7	28,2	38,6
RB06_B	noordgevel	5,00	39,2	33,5	29,0	39,2
RB06_C	noordgevel	8,00	39,3	33,6	29,1	39,3
RB06_D	noordgevel	11,00	39,2	33,6	29,1	39,2
RB06_E	noordgevel	14,00	39,0	33,5	28,9	39,0
RB07_A	noordgevel	2,00	39,4	33,8	29,3	39,4
RB07_B	noordgevel	5,00	40,0	34,5	30,0	40,0
RB07_C	noordgevel	8,00	40,0	34,6	30,1	40,1
RB07_D	noordgevel	11,00	39,9	34,5	30,0	40,0
RB07_E	noordgevel	14,00	39,7	34,3	29,8	39,8
RB08_A	noordgevel	2,00	40,2	34,9	30,4	40,4
RB08_B	noordgevel	5,00	40,7	35,5	31,0	41,0
RB08_C	noordgevel	8,00	40,7	35,5	31,0	41,0
RB08_D	noordgevel	11,00	40,5	35,4	30,8	40,8
RB08_E	noordgevel	14,00	40,3	35,1	30,6	40,6
RB09_A	noordgevel	2,00	39,4	34,7	30,2	40,2
RB09_B	noordgevel	5,00	40,1	35,5	30,9	40,9
RB09_C	noordgevel	8,00	40,2	35,6	31,0	41,0
RB09_D	noordgevel	11,00	40,1	35,5	30,9	40,9
RB09_E	noordgevel	14,00	39,9	35,3	30,8	40,8
RB10_A	noordgevel	2,00	39,7	35,0	30,4	40,4
RB10_B	noordgevel	5,00	40,3	35,7	31,2	41,2
RB10_C	noordgevel	8,00	40,4	35,8	31,3	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RB10_D	noordgevel	11,00	40,3	35,7	31,2	41,2
RB10_E	noordgevel	14,00	40,2	35,6	31,0	41,0
RB11_A	noordgevel	2,00	40,0	35,5	31,0	41,0
RB11_B	noordgevel	5,00	40,6	36,2	31,6	41,6
RB11_C	noordgevel	8,00	40,7	36,3	31,7	41,7
RB11_D	noordgevel	11,00	40,7	36,2	31,6	41,6
RB11_E	noordgevel	14,00	40,5	36,0	31,5	41,5
RB11_F	noordgevel	17,00	40,3	35,8	31,2	41,2
RB12_A	noordgevel	2,00	40,3	36,0	31,4	41,4
RB12_B	noordgevel	5,00	41,0	36,6	32,1	42,1
RB12_C	noordgevel	8,00	41,1	36,7	32,1	42,1
RB12_D	noordgevel	11,00	41,0	36,6	32,0	42,0
RB12_E	noordgevel	14,00	40,8	36,4	31,9	41,9
RB12_F	noordgevel	17,00	40,6	36,2	31,6	41,6
RB13_A	noordgevel	2,00	40,4	36,1	31,5	41,5
RB13_B	noordgevel	5,00	41,2	36,8	32,2	42,2
RB13_C	noordgevel	8,00	41,2	36,8	32,3	42,3
RB13_D	noordgevel	11,00	41,1	36,7	32,2	42,2
RB13_E	noordgevel	14,00	40,9	36,5	32,0	42,0
RB13_F	noordgevel	17,00	40,7	36,3	31,8	41,8
RB14_A	oostgevel	2,00	38,8	34,2	29,6	39,6
RB14_B	oostgevel	5,00	40,1	35,3	30,7	40,7
RB14_C	oostgevel	8,00	40,2	35,5	30,9	40,9
RB14_D	oostgevel	11,00	40,1	35,4	30,9	40,9
RB14_E	oostgevel	14,00	40,0	35,3	30,8	40,8
RB14_F	oostgevel	17,00	39,9	35,3	30,7	40,7
RB15_A	oostgevel	2,00	37,1	32,0	27,4	37,4
RB15_B	oostgevel	5,00	39,0	33,9	29,3	39,3
RB15_C	oostgevel	8,00	39,0	34,0	29,4	39,4
RB15_D	oostgevel	11,00	39,0	33,9	29,4	39,4
RB15_E	oostgevel	14,00	38,9	33,9	29,3	39,3
RB15_F	oostgevel	17,00	39,3	34,4	29,8	39,8
RB16_A	oostgevel	2,00	41,5	38,6	33,9	43,9
RB16_B	oostgevel	5,00	43,6	40,7	36,0	46,0
RB16_C	oostgevel	8,00	43,7	40,8	36,1	46,1
RB16_D	oostgevel	11,00	43,6	40,8	36,1	46,1
RB16_E	oostgevel	14,00	43,5	40,6	35,9	45,9
RB16_F	oostgevel	17,00	41,2	38,3	33,6	43,6
RB17_A	oostgevel	2,00	43,7	41,2	36,5	46,5
RB17_B	oostgevel	5,00	45,3	42,8	38,1	48,1
RB17_C	oostgevel	8,00	45,3	42,7	38,0	48,0
RB17_D	oostgevel	11,00	45,1	42,6	37,9	47,9
RB17_E	oostgevel	14,00	45,0	42,5	37,7	47,7
RB17_F	oostgevel	17,00	42,3	39,8	35,0	45,0
RB18_A	oostgevel	2,00	46,2	43,9	39,2	49,2
RB18_B	oostgevel	5,00	47,0	44,6	39,9	49,9
RB18_C	oostgevel	8,00	46,9	44,5	39,8	49,8
RB18_D	oostgevel	11,00	46,7	44,3	39,6	49,6
RB18_E	oostgevel	14,00	46,5	44,1	39,3	49,3
RB18_F	oostgevel	17,00	46,2	43,8	39,1	49,1
RB19_A	zuidgevel	2,00	42,4	40,2	35,4	45,4
RB19_B	zuidgevel	5,00	43,4	41,2	36,5	46,5
RB19_C	zuidgevel	8,00	43,3	41,1	36,4	46,4
RB19_D	zuidgevel	11,00	43,2	40,9	36,2	46,2
RB19_E	zuidgevel	14,00	42,9	40,7	36,0	46,0
RB19_F	zuidgevel	17,00	44,6	42,4	37,6	47,6
RB20_A	zuidgevel	2,00	37,7	35,4	30,7	40,7
RB20_B	zuidgevel	5,00	39,9	37,7	32,9	42,9
RB20_C	zuidgevel	8,00	40,0	37,8	33,0	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RB20_D	zuidgevel	11,00	39,9	37,7	33,0	43,0
RB20_E	zuidgevel	14,00	39,9	37,6	32,9	42,9
RB20_F	zuidgevel	17,00	41,7	39,5	34,8	44,8
RB21_A	zuidgevel	2,00	33,1	30,9	26,1	36,1
RB21_B	zuidgevel	5,00	35,0	32,8	28,0	38,0
RB21_C	zuidgevel	8,00	36,3	34,1	29,4	39,4
RB21_D	zuidgevel	11,00	36,3	34,1	29,3	39,3
RB21_E	zuidgevel	14,00	36,3	34,0	29,3	39,3
RB21_F	zuidgevel	17,00	38,0	35,8	31,0	41,0
RB22_A	zuidgevel	2,00	17,5	13,8	9,1	19,1
RB22_B	zuidgevel	5,00	18,4	14,8	10,1	20,1
RB22_C	zuidgevel	8,00	20,0	16,5	11,8	21,8
RB22_D	zuidgevel	11,00	20,9	17,4	12,7	22,7
RB22_E	zuidgevel	14,00	21,7	18,5	13,8	23,8
RB23_A	zuidgevel	2,00	21,9	19,2	14,5	24,5
RB23_B	zuidgevel	5,00	22,6	19,9	15,2	25,2
RB23_C	zuidgevel	8,00	24,0	21,4	16,7	26,7
RB23_D	zuidgevel	11,00	25,1	22,6	17,8	27,8
RB23_E	zuidgevel	14,00	25,4	22,9	18,1	28,1
RB24_A	zuidgevel	2,00	23,8	20,1	15,4	25,4
RB24_B	zuidgevel	5,00	24,9	20,6	15,9	25,9
RB24_C	zuidgevel	8,00	25,5	21,4	16,7	26,7
RB24_D	zuidgevel	11,00	26,0	22,2	17,5	27,5
RB24_E	zuidgevel	14,00	26,5	23,0	18,3	28,3
RB25_A	zuidgevel	2,00	27,7	22,7	18,1	28,1
RB25_B	zuidgevel	5,00	29,1	23,8	19,3	29,3
RB25_C	zuidgevel	8,00	29,3	24,2	19,6	29,6
RB25_D	zuidgevel	11,00	29,4	24,4	19,9	29,9
RB25_E	zuidgevel	14,00	29,5	24,7	20,1	30,1
g1a_A	gebouw G westgevel	2,00	39,5	34,9	30,4	40,4
g1a_B	gebouw G westgevel	5,00	40,2	35,7	31,1	41,1
g1a_C	gebouw G westgevel	8,00	40,3	35,7	31,2	41,2
g1a_D	gebouw G westgevel	11,00	40,2	35,7	31,1	41,1
g1a_E	gebouw G westgevel	14,00	40,1	35,5	31,0	41,0
g1a_F	gebouw G westgevel	17,00	39,9	35,4	30,8	40,8
g1aa_A	gebouw G westgevel	20,00	39,6	35,1	30,5	40,5
g1aa_B	gebouw G westgevel	23,00	39,3	34,7	30,2	40,2
g1aa_C	gebouw G westgevel	24,00	39,2	34,7	30,1	40,1
g1b_A	gebouw G westgevel	2,00	39,5	35,1	30,6	40,6
g1b_B	gebouw G westgevel	5,00	40,2	35,7	31,2	41,2
g1b_C	gebouw G westgevel	8,00	40,2	35,7	31,2	41,2
g1b_D	gebouw G westgevel	11,00	40,1	35,7	31,1	41,1
g1b_E	gebouw G westgevel	14,00	40,0	35,6	31,0	41,0
g1b_F	gebouw G westgevel	17,00	39,8	35,4	30,8	40,8
g1bb_A	gebouw G westgevel	20,00	39,6	35,2	30,6	40,6
g1bb_B	gebouw G westgevel	23,00	39,2	34,8	30,2	40,2
g1bb_C	gebouw G westgevel	24,00	39,1	34,8	30,2	40,2
g1c_A	gebouw G westgevel	2,00	38,8	34,4	29,8	39,8
g1c_B	gebouw G westgevel	5,00	39,5	34,9	30,3	40,3
g1c_C	gebouw G westgevel	8,00	39,5	34,9	30,3	40,3
g1c_D	gebouw G westgevel	11,00	39,4	34,7	30,2	40,2
g1c_E	gebouw G westgevel	14,00	39,2	34,5	30,0	40,0
g1c_F	gebouw G westgevel	17,00	39,0	34,4	29,8	39,8
g1cc_A	gebouw G westgevel	20,00	38,5	34,3	29,7	39,7
g1cc_B	gebouw G westgevel	23,00	38,2	34,1	29,5	39,5
g1cc_C	gebouw G westgevel	24,00	38,3	34,1	29,5	39,5
g1d_A	gebouw G zuidgevel	2,00	19,1	15,0	10,4	20,4
g1d_B	gebouw G zuidgevel	5,00	20,4	16,2	11,6	21,6
g1d_C	gebouw G zuidgevel	8,00	20,8	16,7	12,1	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
g1d_D	gebouw G zuidgevel	11,00	21,2	17,3	12,7	22,7
g1d_E	gebouw G zuidgevel	14,00	21,9	18,3	13,7	23,7
g1d_F	gebouw G zuidgevel	17,00	24,2	21,1	16,5	26,5
g1dd_A	gebouw G zuidgevel	20,00	29,8	27,3	22,6	32,6
g1dd_B	gebouw G zuidgevel	23,00	32,1	29,3	24,6	34,6
g1dd_C	gebouw G zuidgevel	24,00	32,4	29,5	24,9	34,9
g1e_A	gebouw G zuidgevel	2,00	18,7	14,7	10,1	20,1
g1e_B	gebouw G zuidgevel	5,00	20,2	16,1	11,5	21,5
g1e_C	gebouw G zuidgevel	8,00	20,7	16,8	12,2	22,2
g1e_D	gebouw G zuidgevel	11,00	21,4	17,7	13,0	23,0
g1e_E	gebouw G zuidgevel	14,00	22,4	19,1	14,4	24,4
g1e_F	gebouw G zuidgevel	17,00	24,2	21,2	16,6	26,6
g1ee_A	gebouw G zuidgevel	20,00	27,4	24,7	20,1	30,1
g1ee_B	gebouw G zuidgevel	23,00	30,9	28,2	23,5	33,5
g1ee_C	gebouw G zuidgevel	24,00	31,4	28,6	23,9	33,9
g1f_A	gebouw G zuidgevel	2,00	18,4	14,5	9,9	19,9
g1f_B	gebouw G zuidgevel	5,00	19,9	16,0	11,4	21,4
g1f_C	gebouw G zuidgevel	8,00	20,6	16,8	12,2	22,2
g1f_D	gebouw G zuidgevel	11,00	21,3	17,7	13,1	23,1
g1f_E	gebouw G zuidgevel	14,00	22,5	19,2	14,5	24,5
g1f_F	gebouw G zuidgevel	17,00	23,9	20,9	16,3	26,3
g1ff_A	gebouw G zuidgevel	20,00	25,5	22,7	18,0	28,0
g1ff_B	gebouw G zuidgevel	23,00	30,0	27,5	22,7	32,7
g1ff_C	gebouw G zuidgevel	24,00	30,2	27,6	22,9	32,9
g1ff_D	gebouw G zuidgevel	27,00	31,3	28,5	23,8	33,8
g1gg_A	gebouw G oostgevel	20,00	21,4	17,9	13,3	23,3
g1gg_B	gebouw G oostgevel	23,00	21,3	17,8	13,2	23,2
g1gg_C	gebouw G oostgevel	24,00	21,4	17,9	13,3	23,3
g1hh_A	gebouw G oostgevel	20,00	21,9	18,5	13,8	23,8
g1hh_B	gebouw G oostgevel	23,00	21,1	17,3	12,7	22,7
g1hh_C	gebouw G oostgevel	24,00	21,1	17,4	12,8	22,8
g1i_A	gebouw G noordgevel	2,00	30,2	25,4	20,9	30,9
g1i_B	gebouw G noordgevel	5,00	32,4	27,5	22,9	32,9
g1i_C	gebouw G noordgevel	8,00	32,6	27,7	23,2	33,2
g1i_D	gebouw G noordgevel	11,00	32,6	27,8	23,2	33,2
g1i_E	gebouw G noordgevel	14,00	32,6	27,9	23,3	33,3
g1i_F	gebouw G noordgevel	17,00	32,7	28,0	23,5	33,5
g1ii_A	gebouw G noordgevel	20,00	32,7	28,0	23,4	33,4
g1ii_B	gebouw G noordgevel	23,00	32,5	27,7	23,2	33,2
g1ii_C	gebouw G noordgevel	24,00	32,4	27,6	23,1	33,1
g1j_A	gebouw G noordgevel	2,00	32,7	27,7	23,2	33,2
g1j_B	gebouw G noordgevel	5,00	34,4	29,4	24,9	34,9
g1j_C	gebouw G noordgevel	8,00	34,5	29,6	25,0	35,0
g1j_D	gebouw G noordgevel	11,00	34,5	29,6	25,0	35,0
g1j_E	gebouw G noordgevel	14,00	34,5	29,6	25,1	35,1
g1j_F	gebouw G noordgevel	17,00	34,6	29,7	25,1	35,1
g1jj_A	gebouw G noordgevel	20,00	34,4	29,4	24,9	34,9
g1jj_B	gebouw G noordgevel	23,00	34,2	29,2	24,7	34,7
g1jj_C	gebouw G noordgevel	24,00	34,2	29,2	24,7	34,7
g1k_A	gebouw G noordgevel	2,00	36,0	31,0	26,5	36,5
g1k_B	gebouw G noordgevel	5,00	36,8	31,8	27,3	37,3
g1k_C	gebouw G noordgevel	8,00	36,9	31,9	27,4	37,4
g1k_D	gebouw G noordgevel	11,00	36,8	31,8	27,3	37,3
g1k_E	gebouw G noordgevel	14,00	36,6	31,7	27,1	37,1
g1k_F	gebouw G noordgevel	17,00	36,6	31,6	27,1	37,1
g1kk_A	gebouw G noordgevel	20,00	36,3	31,3	26,7	36,7
g1kk_B	gebouw G noordgevel	23,00	36,0	30,9	26,3	36,3
g1kk_C	gebouw G noordgevel	24,00	35,8	30,7	26,2	36,2
h1a_A	gebouw H zuidgevel	2,00	18,8	15,1	10,4	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
h1a_B	gebouw H zuidgevel	5,00	20,2	16,4	11,8	21,8
h1a_C	gebouw H zuidgevel	8,00	21,0	17,2	12,6	22,6
h1a_D	gebouw H zuidgevel	11,00	21,7	18,2	13,6	23,6
h1a_E	gebouw H zuidgevel	14,00	22,8	19,5	14,9	24,9
h1a_F	gebouw H zuidgevel	17,00	24,0	21,0	16,3	26,3
h1b_A	gebouw H zuidgevel	2,00	18,0	14,3	9,6	19,6
h1b_B	gebouw H zuidgevel	5,00	19,1	15,3	10,7	20,7
h1b_C	gebouw H zuidgevel	8,00	20,2	16,4	11,8	21,8
h1b_D	gebouw H zuidgevel	11,00	21,0	17,5	12,8	22,8
h1b_E	gebouw H zuidgevel	14,00	22,0	18,7	14,0	24,0
h1b_F	gebouw H zuidgevel	17,00	23,2	20,1	15,4	25,4
h1c_A	gebouw H zuidgevel	2,00	17,4	13,8	9,1	19,1
h1c_B	gebouw H zuidgevel	5,00	18,2	14,5	9,8	19,8
h1c_C	gebouw H zuidgevel	8,00	19,5	15,8	11,2	21,2
h1c_D	gebouw H zuidgevel	11,00	20,4	16,9	12,3	22,3
h1c_E	gebouw H zuidgevel	14,00	21,3	18,0	13,4	23,4
h1c_F	gebouw H zuidgevel	17,00	22,5	19,5	14,8	24,8
h1d_A	gebouw H zuidgevel	2,00	16,9	13,4	8,8	18,8
h1d_B	gebouw H zuidgevel	5,00	17,5	13,9	9,3	19,3
h1d_C	gebouw H zuidgevel	8,00	19,0	15,4	10,7	20,7
h1d_D	gebouw H zuidgevel	11,00	20,0	16,5	11,9	21,9
h1d_E	gebouw H zuidgevel	14,00	21,0	17,8	13,1	23,1
h1d_F	gebouw H zuidgevel	17,00	22,1	19,1	14,4	24,4
h1e_A	gebouw H noordgevel	2,00	23,8	18,8	14,2	24,2
h1e_B	gebouw H noordgevel	5,00	25,0	19,7	15,2	25,2
h1e_C	gebouw H noordgevel	8,00	26,5	21,2	16,7	26,7
h1e_D	gebouw H noordgevel	11,00	26,7	21,4	16,9	26,9
h1e_E	gebouw H noordgevel	14,00	26,7	21,4	16,9	26,9
h1f_A	gebouw H noordgevel	2,00	25,3	20,5	16,0	26,0
h1f_B	gebouw H noordgevel	5,00	27,0	22,0	17,5	27,5
h1f_C	gebouw H noordgevel	8,00	28,1	23,2	18,6	28,6
h1f_D	gebouw H noordgevel	11,00	28,1	23,3	18,7	28,7
h1f_E	gebouw H noordgevel	14,00	28,2	23,3	18,8	28,8
h1f_F	gebouw H noordgevel	17,00	28,2	23,3	18,8	28,8
h1g_A	gebouw H noordgevel	2,00	23,7	20,1	15,5	25,5
h1g_B	gebouw H noordgevel	5,00	25,1	21,4	16,8	26,8
h1g_C	gebouw H noordgevel	8,00	25,7	22,0	17,4	27,4
h1g_D	gebouw H noordgevel	11,00	26,0	22,3	17,7	27,7
h1g_E	gebouw H noordgevel	14,00	26,2	22,7	18,1	28,1
h1g_F	gebouw H noordgevel	17,00	26,9	23,5	18,8	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder - deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: RB18_B - oostgevel
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RB18_B	oostgevel	5,00	47,0	44,6	39,9	49,9
Route 5	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	44,8	42,6	37,9	47,9
Route 4	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	42,0	39,7	35,0	45,0
Route 3	Personenauto's Kiss & Ride	0,75	33,7	31,4	26,9	36,9
Route 7	Personenauto's P-kelder Oost ri Luttenbergstr	0,75	24,4	22,1	17,5	27,5
304	Vrachtwagens laden en lossen ri Schuurmanstr	1,00	26,1	--	--	26,1
302b	Vrachtwagens L/L ri Luttenbergstr vertrek	1,00	25,2	--	--	25,2
302a	Vrachtwagens L/L ri Luttenbergstr aankomst	1,00	24,2	--	--	24,2
303	Bestelwagens laden en lossen ri Schuurmanstr	0,75	18,7	--	--	18,7
301b	Bestelwagens L/L ri Luttenbergstr vertrek	0,75	17,9	--	--	17,9
301a	Bestelwagens L/L ri Luttenbergstr aankomst	0,75	16,6	--	--	16,6
Route 6	Personenauto's P-kelder Oost ri Schuurmanstr.	0,75	11,8	9,6	5,0	15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder - deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: RB19_F - zuidgevel
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RB19_F	zuidgevel	17,00	44,6	42,4	37,6	47,6
Route 5	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	42,4	40,1	35,4	45,4
Route 4	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	40,3	38,1	33,4	43,4
Route 3	Personenauto's Kiss & Ride	0,75	29,0	26,8	22,3	32,3
Route 7	Personenauto's P-kelder Oost ri Luttenbergstr	0,75	10,7	8,5	3,9	13,9
304	Vrachtwagens laden en lossen ri Schuurmanstr	1,00	11,3	--	--	11,3
Route 6	Personenauto's P-kelder Oost ri Schuurmanstr.	0,75	7,6	5,4	0,7	10,7
302b	Vrachtwagens L/L ri Luttenbergstr vertrek	1,00	6,0	--	--	6,0
302a	Vrachtwagens L/L ri Luttenbergstr aankomst	1,00	5,5	--	--	5,5
303	Bestelwagens laden en lossen ri Schuurmanstr	0,75	4,4	--	--	4,4
301b	Bestelwagens L/L ri Luttenbergstr vertrek	0,75	-0,6	--	--	-0,6
301a	Bestelwagens L/L ri Luttenbergstr aankomst	0,75	-1,2	--	--	-1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder - deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: PH02a_C - Provinciehuis
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PH02a_C	Provinciehuis	8,00	41,5	38,9	34,2	44,2
Route 4	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	38,0	35,8	31,0	41,0
Route 5	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	36,6	34,3	29,6	39,6
Route 3	Personenauto's Kiss & Ride	0,75	32,5	30,2	25,8	35,8
Route 7	Personenauto's P-kelder Oost ri Luttenbergstr	0,75	23,5	21,3	16,7	26,7
304	Vrachtwagens laden en lossen ri Schuurmanstr	1,00	26,6	--	--	26,6
302a	Vrachtwagens L/L ri Luttenbergstr aankomst	1,00	24,6	--	--	24,6
302b	Vrachtwagens L/L ri Luttenbergstr vertrek	1,00	24,2	--	--	24,2
Route 6	Personenauto's P-kelder Oost ri Schuurmanstr.	0,75	20,1	17,8	13,2	23,2
303	Bestelwagens laden en lossen ri Schuurmanstr	0,75	19,3	--	--	19,3
301a	Bestelwagens L/L ri Luttenbergstr aankomst	0,75	17,4	--	--	17,4
301b	Bestelwagens L/L ri Luttenbergstr vertrek	0,75	17,0	--	--	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder - deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: K2d_B - gebouw K2 westgevel
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2d_B	gebouw K2 westgevel	5,00	42,6	38,4	33,9	43,9
Route 3	Personenauto's Kiss & Ride	0,75	36,1	33,9	29,4	39,4
Route 7	Personenauto's P-kelder Oost ri Luttenbergstr	0,75	35,6	33,3	28,7	38,7
Route 6	Personenauto's P-kelder Oost ri Schuurmanstr.	0,75	34,5	32,3	27,7	37,7
304	Vrachtwagens laden en lossen ri Schuurmanstr	1,00	37,1	--	--	37,1
Route 5	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	27,9	25,6	20,9	30,9
Route 4	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	27,4	25,1	20,4	30,4
303	Bestelwagens laden en lossen ri Schuurmanstr	0,75	29,9	--	--	29,9
302b	Vrachtwagens L/L ri Luttenbergstr vertrek	1,00	24,1	--	--	24,1
302a	Vrachtwagens L/L ri Luttenbergstr aankomst	1,00	23,4	--	--	23,4
301b	Bestelwagens L/L ri Luttenbergstr vertrek	0,75	16,8	--	--	16,8
301a	Bestelwagens L/L ri Luttenbergstr aankomst	0,75	16,0	--	--	16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten indirecte hinder - deelbijdragen

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL01 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: K1a_C - gebouw K1 westgevel
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K1a_C	gebouw K1 westgevel	8,00	42,7	38,3	33,8	43,8	
Route 7	Personenauto's P-kelder Oost ri Luttenbergstr	0,75	36,3	34,1	29,5	39,5	
Route 3	Personenauto's Kiss & Ride	0,75	36,0	33,7	29,2	39,2	
304	Vrachtwagens laden en lossen ri Schuurmanstr	1,00	36,9	--	--	36,9	
Route 6	Personenauto's P-kelder Oost ri Schuurmanstr.	0,75	31,0	28,8	24,2	34,2	
Route 5	Vertrek personenauto's MobiliteitsHub	0,75	30,2	28,0	23,2	33,2	
Route 4	Aankomst personenauto's MobiliteitsHub	0,75	29,5	27,3	22,5	32,5	
303	Bestelwagens laden en lossen ri Schuurmanstr	0,75	29,7	--	--	29,7	
302b	Vrachtwagens L/L ri Luttenbergstr vertrek	1,00	27,2	--	--	27,2	
302a	Vrachtwagens L/L ri Luttenbergstr aankomst	1,00	26,7	--	--	26,7	
301b	Bestelwagens L/L ri Luttenbergstr vertrek	0,75	19,9	--	--	19,9	
301a	Bestelwagens L/L ri Luttenbergstr aankomst	0,75	19,4	--	--	19,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L1b_A	gebouw L zuidgevel	2,00	91,1	28,1	28,1
L1a_A	gebouw L zuidgevel	2,00	89,8	28,3	28,3
L1b_B	gebouw L zuidgevel	5,00	84,0	28,5	28,5
L1a_B	gebouw L zuidgevel	5,00	83,8	30,5	30,5
L1c_A	gebouw L zuidgevel	2,00	81,4	27,3	27,3
L1c_B	gebouw L zuidgevel	5,00	79,9	27,8	27,8
L1a_C	gebouw L zuidgevel	8,00	79,8	31,7	31,7
L1b_C	gebouw L zuidgevel	8,00	79,8	29,8	29,8
L1c_C	gebouw L zuidgevel	8,00	77,8	29,3	29,3
L1a_D	gebouw L zuidgevel	11,00	77,2	33,0	33,0
L1b_D	gebouw L zuidgevel	11,00	76,9	31,2	31,2
I1f_A	gebouw I oostgevel	2,00	76,8	28,5	28,5
M1i_A	Gebouw M noordgevel	2,00	76,7	28,3	28,3
I1f_B	gebouw I oostgevel	5,00	76,3	29,0	29,0
M1i_B	Gebouw M noordgevel	5,00	76,3	31,0	31,0
I1h_A	gebouw I oostgevel	2,00	76,0	30,7	30,7
L1c_D	gebouw L zuidgevel	11,00	75,9	31,4	31,4
L1l_A	gebouw L westgevel	2,00	75,9	30,6	30,6
I1h_B	gebouw I oostgevel	5,00	75,5	31,2	31,2
M1h_A	Gebouw M noordgevel	2,00	75,4	28,0	28,0
M1i_C	Gebouw M noordgevel	8,00	75,4	32,0	32,0
I1f_C	gebouw I oostgevel	8,00	75,4	29,6	29,6
L1a_E	gebouw L zuidgevel	14,00	75,3	34,6	34,6
M1h_B	Gebouw M noordgevel	5,00	75,1	31,5	31,5
L1l_B	gebouw L westgevel	5,00	75,1	29,8	29,8
M1j_A	Gebouw M noordgevel	2,00	75,0	27,0	27,0
I1e_A	gebouw I oostgevel	2,00	74,9	32,3	32,3
L1b_E	gebouw L zuidgevel	14,00	74,9	33,7	33,7
I1h_C	gebouw I oostgevel	8,00	74,7	31,2	31,2
M1j_B	Gebouw M noordgevel	5,00	74,7	28,2	28,2
I1e_B	gebouw I oostgevel	5,00	74,6	32,5	32,5
M1h_C	Gebouw M noordgevel	8,00	74,4	32,7	32,7
M1i_D	Gebouw M noordgevel	11,00	74,3	33,2	33,2
M1j_C	Gebouw M noordgevel	8,00	74,3	28,6	28,6
L1c_E	gebouw L zuidgevel	14,00	74,3	35,4	35,4
I1f_D	gebouw I oostgevel	11,00	74,3	29,2	29,2
I1e_C	gebouw I oostgevel	8,00	74,1	32,7	32,7
L1l_C	gebouw L westgevel	8,00	73,9	31,0	31,0
L1a_F	gebouw L zuidgevel	17,00	73,8	36,7	36,7
I1h_D	gebouw I oostgevel	11,00	73,8	31,8	31,8
M1j_D	Gebouw M noordgevel	11,00	73,7	28,9	28,9
I1e_D	gebouw I oostgevel	11,00	73,6	33,0	33,0
M1h_D	Gebouw M noordgevel	11,00	73,6	34,2	34,2
L1b_F	gebouw L zuidgevel	17,00	73,3	39,8	39,8
M1i_E	Gebouw M noordgevel	14,00	73,2	34,7	34,7
I1f_E	gebouw I oostgevel	14,00	73,1	29,8	29,8
I1e_E	gebouw I oostgevel	14,00	73,1	33,2	33,2
M1j_E	Gebouw M noordgevel	14,00	73,1	30,7	30,7
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	73,0	41,9	41,9
L1c_F	gebouw L zuidgevel	17,00	72,9	40,5	40,5
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	72,8	45,6	45,6
I1h_E	gebouw I oostgevel	14,00	72,8	32,5	32,5
L1l_D	gebouw L westgevel	11,00	72,7	32,3	32,3
M1k_A	Gebouw M noordgevel	2,00	72,7	31,3	31,3
L1aa_A	gebouw L zuidgevel	20,00	72,7	39,9	39,9
M1h_E	Gebouw M noordgevel	14,00	72,7	37,3	37,3
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	72,5	47,4	47,4
M1k_B	Gebouw M noordgevel	5,00	72,5	31,7	31,7
I1e_F	gebouw I oostgevel	17,00	72,5	33,5	33,5
M1j_F	Gebouw M noordgevel	17,00	72,4	37,0	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M1i_F	Gebouw M noordgevel	17,00	72,2	38,2	38,2
M1k_C	Gebouw M noordgevel	8,00	72,2	32,2	32,2
I1f_F	gebouw I oostgevel	17,00	72,1	33,9	33,9
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	72,1	47,6	47,6
L1bb_A	gebouw L zuidgevel	20,00	72,0	42,0	42,0
L1l_E	gebouw L westgevel	14,00	71,8	33,8	33,8
M1jj_A	Gebouw M noordgevel	20,00	71,8	39,6	39,6
M1h_F	Gebouw M noordgevel	17,00	71,8	38,5	38,5
M1k_D	Gebouw M noordgevel	11,00	71,7	32,6	32,6
L1aa_B	gebouw L zuidgevel	23,00	71,7	43,7	43,7
L1cc_A	gebouw L zuidgevel	20,00	71,7	41,3	41,3
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	71,5	48,9	48,9
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	71,5	47,7	47,7
K1cc_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	71,4	48,9	48,9
M1ii_A	Gebouw M noordgevel	20,00	71,3	39,5	39,5
M1k_E	Gebouw M noordgevel	14,00	71,2	33,0	33,0
L1l_F	gebouw L westgevel	17,00	71,1	35,7	35,7
L1bb_B	gebouw L zuidgevel	23,00	70,9	42,7	42,7
M1hh_A	Gebouw M noordgevel	20,00	70,9	38,7	38,7
L1aa_C	gebouw L zuidgevel	26,00	70,8	44,5	44,5
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	70,8	45,4	45,4
K2i_A	gebouw K2 westgevel	2,00	70,7	70,7	70,7
L1cc_B	gebouw L zuidgevel	23,00	70,7	42,1	42,1
M1k_F	Gebouw M noordgevel	17,00	70,6	34,7	34,7
L1ll_A	gebouw L zuidgevel	20,00	70,3	42,3	42,3
I1g_A	gebouw I oostgevel	2,00	70,2	33,0	33,0
K1dd_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	70,2	45,5	45,5
I1g_B	gebouw I oostgevel	5,00	70,1	33,0	33,0
L1aa_D	gebouw L zuidgevel	29,00	70,1	44,9	44,9
M1kk_A	Gebouw M noordgevel	20,00	70,0	40,2	40,2
L1bb_C	gebouw L zuidgevel	26,00	70,0	43,5	43,5
I1g_C	gebouw I oostgevel	8,00	69,9	32,3	32,3
K2d_A	gebouw K2 westgevel	2,00	69,9	69,9	69,9
L1cc_C	gebouw L zuidgevel	26,00	69,8	42,5	42,5
L1ll_B	gebouw L zuidgevel	23,00	69,6	43,7	43,7
I1g_D	gebouw I oostgevel	11,00	69,6	32,8	32,8
L1aa_E	gebouw L zuidgevel	32,00	69,4	45,2	45,2
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	69,3	41,3	41,3
K1e_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	69,2	44,0	44,0
L1bb_D	gebouw L zuidgevel	29,00	69,2	43,8	43,8
I1g_E	gebouw I oostgevel	14,00	69,2	34,2	34,2
K1e_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	69,1	45,6	45,6
L1cc_D	gebouw L zuidgevel	29,00	69,0	42,7	42,7
L1ll_C	gebouw L zuidgevel	26,00	68,9	44,3	44,3
L1k_A	gebouw L westgevel	2,00	68,9	35,4	35,4
K1e_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	68,8	46,3	46,3
L1k_B	gebouw L westgevel	5,00	68,8	35,3	35,3
L1aa_F	gebouw L zuidgevel	35,00	68,8	45,2	45,2
L1k_C	gebouw L westgevel	8,00	68,6	34,3	34,3
L1bb_E	gebouw L zuidgevel	32,00	68,5	43,9	43,9
K1e_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	68,5	46,3	46,3
L1cc_E	gebouw L zuidgevel	32,00	68,3	42,8	42,8
L1k_D	gebouw L westgevel	11,00	68,3	33,1	33,1
L1ll_D	gebouw L zuidgevel	29,00	68,3	45,0	45,0
K2i_B	gebouw K2 westgevel	5,00	68,3	68,3	68,3
K1e_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	68,2	44,4	44,4
L1aaa_A	gebouw L zuidgevel	38,00	68,2	45,2	45,2
L1bb_F	gebouw L zuidgevel	35,00	68,0	44,0	44,0
L1k_E	gebouw L westgevel	14,00	68,0	32,7	32,7
I1d_A	gebouw I oostgevel	2,00	68,0	33,4	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I1d_B	gebouw I oostgevel	5,00	67,9	33,6	33,6
K1ee_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	67,8	44,5	44,5
K2d_B	gebouw K2 westgevel	5,00	67,8	67,8	67,8
L1cc_F	gebouw L zuidgevel	35,00	67,7	42,8	42,8
L1ll_E	gebouw L zuidgevel	32,00	67,7	45,3	45,3
I1d_C	gebouw I oostgevel	8,00	67,7	34,1	34,1
L1aaa_B	gebouw L zuidgevel	41,00	67,6	45,1	45,1
L1k_F	gebouw L westgevel	17,00	67,6	34,7	34,7
L1bbb_A	gebouw L zuidgevel	38,00	67,4	43,9	43,9
I1d_D	gebouw I oostgevel	11,00	67,4	34,3	34,3
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	67,3	43,1	43,1
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	67,3	41,0	41,0
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	67,2	44,6	44,6
L1ccc_A	gebouw L zuidgevel	38,00	67,2	42,8	42,8
L1kk_A	gebouw L westgevel	20,00	67,2	42,3	42,3
L1ll_F	gebouw L zuidgevel	35,00	67,1	45,3	45,3
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	67,1	45,5	45,5
I1d_E	gebouw I oostgevel	14,00	67,0	35,1	35,1
L1bbb_B	gebouw L zuidgevel	41,00	67,0	43,9	43,9
K1g_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	66,9	45,6	45,6
K1h_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	66,8	43,0	43,0
K1h_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	66,8	44,4	44,4
L1kk_B	gebouw L westgevel	23,00	66,8	42,9	42,9
L1ccc_B	gebouw L zuidgevel	41,00	66,7	42,7	42,7
K1h_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	66,7	44,0	44,0
L1lll_A	gebouw L westgevel	38,00	66,6	45,3	45,3
K1g_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	66,6	43,9	43,9
K1h_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	66,6	44,6	44,6
I1d_F	gebouw I oostgevel	17,00	66,5	38,5	38,5
K1h_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	66,4	44,6	44,6
J1g_B	gebouw J noordgevel	5,00	66,4	32,3	32,3
L1kk_C	gebouw L westgevel	26,00	66,3	43,2	43,2
J1g_C	gebouw J noordgevel	8,00	66,3	33,0	33,0
J1f_B	gebouw J oostgevel	5,00	66,3	36,3	36,3
J1f_C	gebouw J oostgevel	8,00	66,1	37,1	37,1
J1g_D	gebouw J noordgevel	11,00	66,1	33,8	33,8
J1f_D	gebouw J oostgevel	11,00	66,0	38,1	38,1
L1kk_D	gebouw L westgevel	29,00	66,0	43,3	43,3
J1g_E	gebouw J noordgevel	14,00	65,9	34,0	34,0
J1e_B	gebouw J oostgevel	5,00	65,8	39,6	39,6
L1kk_E	gebouw L westgevel	32,00	65,8	43,6	43,6
J1e_C	gebouw J oostgevel	8,00	65,8	37,8	37,8
J1f_E	gebouw J oostgevel	14,00	65,7	39,3	39,3
J1e_D	gebouw J oostgevel	11,00	65,7	39,0	39,0
J1g_A	gebouw J noordgevel	2,00	65,7	32,8	32,8
J1g_F	gebouw J noordgevel	17,00	65,6	37,0	37,0
J1e_E	gebouw J oostgevel	14,00	65,6	40,3	40,3
L1j_A	gebouw L westgevel	2,00	65,5	39,0	39,0
K2i_C	gebouw K2 westgevel	8,00	65,5	65,5	65,5
J1f_F	gebouw J oostgevel	17,00	65,5	40,9	40,9
L1j_B	gebouw L westgevel	5,00	65,5	38,7	38,7
J1f_A	gebouw J oostgevel	2,00	65,4	36,0	36,0
K1h_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	65,4	41,4	41,4
J1e_F	gebouw J oostgevel	17,00	65,4	42,0	42,0
L1j_C	gebouw L westgevel	8,00	65,3	38,0	38,0
J1gg_A	gebouw J noordgevel	20,00	65,3	41,2	41,2
J1ee_A	gebouw J oostgevel	20,00	65,2	40,2	40,2
K2d_C	gebouw K2 westgevel	8,00	65,2	65,2	65,2
L1j_D	gebouw L westgevel	11,00	65,2	35,4	35,4
J1ff_A	gebouw J oostgevel	20,00	65,1	36,8	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RB14_C	oostgevel	8,00	65,1	51,3	51,3
RB14_D	oostgevel	11,00	65,0	51,1	51,1
J1ee_B	gebouw J oostgevel	23,00	65,0	41,5	41,5
L1j_E	gebouw L westgevel	14,00	65,0	38,1	38,1
RB14_E	oostgevel	14,00	65,0	51,1	51,1
RB14_B	oostgevel	5,00	65,0	51,0	51,0
J1gg_B	gebouw J noordgevel	23,00	64,9	42,7	42,7
J1ee_C	gebouw J oostgevel	24,00	64,9	42,3	42,3
RB14_F	oostgevel	17,00	64,9	51,0	51,0
J1gg_C	gebouw J noordgevel	24,00	64,8	41,8	41,8
J1ff_B	gebouw J oostgevel	23,00	64,8	37,9	37,9
L1j_F	gebouw L westgevel	17,00	64,7	41,0	41,0
J1ff_C	gebouw J oostgevel	24,00	64,7	37,1	37,1
J1ee_D	gebouw J oostgevel	27,00	64,7	45,1	45,1
L1kkk_A	gebouw L westgevel	38,00	64,6	43,6	43,6
K1b_A	gebouw K1 westgevel	2,00	64,5	52,2	52,2
J1gg_D	gebouw J noordgevel	27,00	64,5	42,2	42,2
J1ff_D	gebouw J oostgevel	27,00	64,5	38,4	38,4
L1jj_A	gebouw L westgevel	20,00	64,5	42,2	42,2
K1b_B	gebouw K1 westgevel	5,00	64,3	53,1	53,1
L1jj_B	gebouw L westgevel	23,00	64,2	42,8	42,8
J1a_B	gebouw J zuidgevel	5,00	64,1	41,3	41,3
J1a_C	gebouw J zuidgevel	8,00	64,1	42,6	42,6
J1a_D	gebouw J zuidgevel	11,00	64,0	41,5	41,5
J1e_A	gebouw J oostgevel	2,00	64,0	40,1	40,1
K1b_C	gebouw K1 westgevel	8,00	63,9	53,0	53,0
J1a_E	gebouw J zuidgevel	14,00	63,9	42,3	42,3
L1jj_C	gebouw L westgevel	26,00	63,9	42,2	42,2
J1a_F	gebouw J zuidgevel	17,00	63,8	42,3	42,3
J1aa_A	gebouw J zuidgevel	20,00	63,6	42,2	42,2
L1jj_D	gebouw L westgevel	29,00	63,6	42,5	42,5
PH06a_C	Provinciehuis	8,00	63,6	44,1	44,1
PH06a_D	Provinciehuis	11,00	63,6	45,4	45,4
L1jj_E	gebouw L westgevel	32,00	63,5	42,5	42,5
PH06a_E	Provinciehuis	14,00	63,5	45,3	45,3
J1aa_B	gebouw J zuidgevel	23,00	63,4	42,2	42,2
PH06a_F	Provinciehuis	17,00	63,4	45,3	45,3
J1ll_B	gebouw J westgevel	23,00	63,4	47,1	47,1
g1a_A	gebouw G westgevel	2,00	63,4	63,4	50,1
J1aa_C	gebouw J zuidgevel	24,00	63,4	42,2	42,2
J1ll_C	gebouw J westgevel	24,00	63,4	46,6	46,6
PH06aa_A	Provinciehuis	20,00	63,4	45,3	45,3
K1b_D	gebouw K1 westgevel	11,00	63,4	52,8	52,8
PH06aa_B	Provinciehuis	23,00	63,3	45,2	45,2
PH06a_B	Provinciehuis	5,00	63,2	42,8	42,8
RB16_C	oostgevel	8,00	63,2	55,1	55,1
J1aa_D	gebouw J zuidgevel	27,00	63,2	42,2	42,2
J1ll_D	gebouw J westgevel	27,00	63,2	47,2	47,2
RB16_D	oostgevel	11,00	63,2	54,9	54,9
K2i_D	gebouw K2 westgevel	11,00	63,1	63,1	63,1
RB16_E	oostgevel	14,00	63,1	54,7	54,7
L1lll_B	gebouw L westgevel	41,00	63,1	45,2	45,2
PH07a_C	Provinciehuis	8,00	63,1	41,2	41,2
PH07a_D	Provinciehuis	11,00	63,0	42,4	42,4
PH05a_C	Provinciehuis	8,00	63,0	49,9	49,9
PH07a_E	Provinciehuis	14,00	63,0	42,8	42,8
PH05a_D	Provinciehuis	11,00	63,0	48,8	48,8
PH05a_B	Provinciehuis	5,00	63,0	49,1	49,1
K2d_D	gebouw K2 westgevel	11,00	62,9	62,9	62,9
J1h_B	gebouw J noordgevel	5,00	62,9	31,8	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PH07a_F	Provinciehuis	17,00	62,9	42,7	42,7
PH05a_E	Provinciehuis	14,00	62,9	49,4	49,4
J1h_C	gebouw J noordgevel	8,00	62,9	32,0	32,0
RB15_F	oostgevel	17,00	62,9	51,0	51,0
PH07aa_A	Provinciehuis	20,00	62,9	42,7	42,7
g1b_A	gebouw G westgevel	2,00	62,8	62,8	51,5
PH05a_F	Provinciehuis	17,00	62,8	49,8	49,8
J1h_D	gebouw J noordgevel	11,00	62,8	32,5	32,5
PH07aa_B	Provinciehuis	23,00	62,8	42,7	42,7
RB14_A	oostgevel	2,00	62,7	48,6	48,6
PH05aa_A	Provinciehuis	20,00	62,7	48,7	48,7
K1b_E	gebouw K1 westgevel	14,00	62,7	52,6	52,6
J1h_E	gebouw J noordgevel	14,00	62,7	33,0	33,0
L1kk_F	gebouw L westgevel	35,00	62,7	43,6	43,6
PH05aa_B	Provinciehuis	23,00	62,6	49,2	49,2
J1a_A	gebouw J zuidgevel	2,00	62,6	39,3	39,3
J1h_F	gebouw J noordgevel	17,00	62,5	34,8	34,8
RB16_B	oostgevel	5,00	62,5	55,2	55,2
J1d_B	gebouw J oostgevel	5,00	62,5	40,9	40,9
J1d_C	gebouw J oostgevel	8,00	62,4	37,9	37,9
L1jjj_A	gebouw L westgevel	38,00	62,4	42,5	42,5
J1d_D	gebouw J oostgevel	11,00	62,4	39,0	39,0
J1b_B	gebouw J zuidgevel	5,00	62,4	40,3	40,3
J1hh_A	gebouw J noordgevel	20,00	62,4	39,6	39,6
J1b_C	gebouw J zuidgevel	8,00	62,3	41,6	41,6
J1b_D	gebouw J zuidgevel	11,00	62,3	40,3	40,3
J1d_E	gebouw J oostgevel	14,00	62,3	40,4	40,4
J1b_E	gebouw J zuidgevel	14,00	62,2	41,2	41,2
g1c_A	gebouw G westgevel	2,00	62,2	62,2	46,2
J1hh_B	gebouw J noordgevel	23,00	62,2	42,7	42,7
PH07a_B	Provinciehuis	5,00	62,2	40,0	40,0
J1d_F	gebouw J oostgevel	17,00	62,1	42,1	42,1
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	2,00	62,1	62,1	43,7
J1b_F	gebouw J zuidgevel	17,00	62,1	41,3	41,3
J1hh_C	gebouw J noordgevel	24,00	62,1	42,8	42,8
J1bb_A	gebouw J zuidgevel	20,00	62,0	41,5	41,5
K1b_F	gebouw K1 westgevel	17,00	62,0	52,4	52,4
J1dd_A	gebouw J oostgevel	20,00	62,0	40,3	40,3
J1hh_D	gebouw J noordgevel	27,00	61,9	43,2	43,2
RB13_C	noordgevel	8,00	61,9	55,3	55,3
PH09a_C	Provinciehuis	8,00	61,9	44,7	44,7
J1bb_B	gebouw J zuidgevel	23,00	61,9	41,7	41,7
RB17_C	oostgevel	8,00	61,9	56,2	56,2
PH09a_D	Provinciehuis	11,00	61,9	45,2	45,2
RB13_D	noordgevel	11,00	61,8	55,1	55,1
K2b_A	gebouw K2 westgevel	2,00	61,8	61,8	61,8
J1bb_C	gebouw J zuidgevel	24,00	61,8	41,7	41,7
PH11a_C	Provinciehuis	8,00	61,8	42,7	42,7
RB17_D	oostgevel	11,00	61,8	56,0	56,0
RB13_B	noordgevel	5,00	61,8	55,4	55,4
J1dd_B	gebouw J oostgevel	23,00	61,8	41,6	41,6
PH09a_E	Provinciehuis	14,00	61,8	44,8	44,8
K2p_A	gebouw K2 westgevel	2,00	61,8	61,8	41,1
PH11a_D	Provinciehuis	11,00	61,8	42,5	42,5
RB17_E	oostgevel	14,00	61,8	55,7	55,7
RB13_E	noordgevel	14,00	61,8	54,8	54,8
J1dd_C	gebouw J oostgevel	24,00	61,8	42,5	42,5
PH09a_F	Provinciehuis	17,00	61,7	44,9	44,9
PH10a_C	Provinciehuis	8,00	61,7	44,8	44,8
PH11a_E	Provinciehuis	14,00	61,7	43,5	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PH10a_D	Provinciehuis	11,00	61,7	45,7	45,7
RB13_F	noordgevel	17,00	61,7	54,4	54,4
J1bb_D	gebouw J zuidgevel	27,00	61,7	41,7	41,7
PH11a_F	Provinciehuis	17,00	61,7	44,1	44,1
PH10a_E	Provinciehuis	14,00	61,7	45,3	45,3
PH09aa_A	Provinciehuis	20,00	61,7	45,3	45,3
PH11aa_A	Provinciehuis	20,00	61,6	44,1	44,1
PH10a_F	Provinciehuis	17,00	61,6	45,5	45,5
PH08a_C	Provinciehuis	8,00	61,6	45,7	45,7
PH09aa_B	Provinciehuis	23,00	61,6	45,4	45,4
J1dd_D	gebouw J oostgevel	27,00	61,6	45,4	45,4
PH08a_D	Provinciehuis	11,00	61,6	46,2	46,2
PH11aa_B	Provinciehuis	23,00	61,5	44,3	44,3
PH10aa_A	Provinciehuis	20,00	61,5	45,9	45,9
PH08a_E	Provinciehuis	14,00	61,5	45,8	45,8
PH08a_F	Provinciehuis	17,00	61,4	45,8	45,8
PH10aa_B	Provinciehuis	23,00	61,4	45,9	45,9
K2b_B	gebouw K2 westgevel	5,00	61,4	61,4	61,4
PH08aa_A	Provinciehuis	20,00	61,4	45,8	45,8
PH09a_B	Provinciehuis	5,00	61,3	42,6	42,6
PH08aa_B	Provinciehuis	23,00	61,3	45,9	45,9
g1a_B	gebouw G westgevel	5,00	61,2	61,2	51,9
PH11a_B	Provinciehuis	5,00	61,2	41,3	41,3
K2i_E	gebouw K2 westgevel	14,00	61,2	61,2	61,2
PH03a_C	Provinciehuis	8,00	61,1	51,6	51,6
PH03a_D	Provinciehuis	11,00	61,1	50,8	50,8
PH06a_A	Provinciehuis	2,00	61,1	42,4	42,4
PH10a_B	Provinciehuis	5,00	61,1	42,8	42,8
K2d_E	gebouw K2 westgevel	14,00	61,1	61,1	61,1
RB15_C	oostgevel	8,00	61,1	50,9	50,9
PH03a_E	Provinciehuis	14,00	61,0	50,7	50,7
g1c_B	gebouw G westgevel	5,00	61,0	61,0	45,9
D1a_C	gebouw D zuidgevel	8,00	61,0	36,1	34,2
RB15_D	oostgevel	11,00	61,0	50,8	50,8
K2r_B	gebouw K2 noordgevel	5,00	61,0	61,0	43,2
M10_B	Gebouw M westgevel	5,00	61,0	36,6	36,6
K1bb_A	gebouw K1 westgevel	20,00	61,0	52,1	52,1
D1a_D	gebouw D zuidgevel	11,00	61,0	36,2	36,1
PH03a_F	Provinciehuis	17,00	61,0	51,2	51,2
g1b_B	gebouw G westgevel	5,00	61,0	61,0	52,9
M10_C	Gebouw M westgevel	8,00	60,9	37,3	37,3
RB15_E	oostgevel	14,00	60,9	50,7	50,7
PH03aa_A	Provinciehuis	20,00	60,9	50,5	50,5
M10_D	Gebouw M westgevel	11,00	60,9	38,3	38,3
PH08a_B	Provinciehuis	5,00	60,8	43,8	43,8
PH12a_C	Provinciehuis	8,00	60,8	41,3	41,3
PH03aa_B	Provinciehuis	23,00	60,8	50,3	50,3
J1h_A	gebouw J noordgevel	2,00	60,8	30,9	30,9
PH12a_D	Provinciehuis	11,00	60,8	42,5	42,5
M10_E	Gebouw M westgevel	14,00	60,8	39,3	39,3
RB16_F	oostgevel	17,00	60,8	52,1	52,1
PH12a_E	Provinciehuis	14,00	60,8	42,1	42,1
PH12a_F	Provinciehuis	17,00	60,7	43,0	43,0
L1jj_F	gebouw L westgevel	35,00	60,7	42,5	42,5
K2b_C	gebouw K2 westgevel	8,00	60,7	60,7	60,7
RB15_B	oostgevel	5,00	60,7	50,9	50,9
M10_F	Gebouw M westgevel	17,00	60,7	40,1	40,1
PH05a_A	Provinciehuis	2,00	60,7	46,0	46,0
PH12aa_A	Provinciehuis	20,00	60,7	43,1	43,1
PH12aa_B	Provinciehuis	23,00	60,6	43,1	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RB16_A	oostgevel	2,00	60,6	54,0	54,0
M1g_A	Gebouw M oostgevel	2,00	60,5	25,0	25,0
RB17_B	oostgevel	5,00	60,5	56,3	56,3
M100_A	Gebouw M westgevel	20,00	60,5	41,7	41,7
J1i_C	gebouw J noordgevel	8,00	60,5	32,7	32,7
K2p_B	gebouw K2 westgevel	5,00	60,5	60,5	40,8
RB18_D	oostgevel	11,00	60,5	56,5	56,5
RB18_E	oostgevel	14,00	60,5	56,2	56,2
J1i_D	gebouw J noordgevel	11,00	60,4	33,5	33,5
M1g_B	Gebouw M oostgevel	5,00	60,4	27,0	27,0
RB18_F	oostgevel	17,00	60,4	55,8	55,8
J1i_E	gebouw J noordgevel	14,00	60,4	35,5	35,5
J1i_F	gebouw J noordgevel	17,00	60,3	39,4	39,4
PH07a_A	Provinciehuis	2,00	60,2	39,8	39,8
J1d_A	gebouw J oostgevel	2,00	60,2	41,6	41,6
M1g_C	Gebouw M oostgevel	8,00	60,2	26,7	26,7
PH04a_C	Provinciehuis	8,00	60,2	50,9	50,9
J1b_A	gebouw J zuidgevel	2,00	60,2	38,3	38,3
J1ii_A	gebouw J noordgevel	20,00	60,2	39,6	39,6
PH04a_D	Provinciehuis	11,00	60,2	50,0	50,0
D1a_B	gebouw D zuidgevel	5,00	60,2	34,5	31,7
RB18_C	oostgevel	8,00	60,1	56,7	56,7
RB12_C	noordgevel	8,00	60,1	54,8	54,8
PH04a_E	Provinciehuis	14,00	60,1	50,5	50,5
RB12_D	noordgevel	11,00	60,1	54,6	54,6
J1ii_B	gebouw J noordgevel	23,00	60,1	43,6	43,6
J1c_C	gebouw J zuidgevel	8,00	60,1	38,3	38,3
RB12_E	noordgevel	14,00	60,1	54,4	54,4
PH04a_F	Provinciehuis	17,00	60,0	50,9	50,9
J1ii_C	gebouw J noordgevel	24,00	60,0	43,8	43,8
J1c_D	gebouw J zuidgevel	11,00	60,0	39,4	39,4
J1kk_D	gebouw J westgevel	27,00	60,0	47,3	47,3
J1i_B	gebouw J noordgevel	5,00	60,0	31,9	31,9
RB12_F	noordgevel	17,00	60,0	54,1	54,1
K2n_A	gebouw K2 westgevel	2,00	60,0	60,0	60,0
J1c_E	gebouw J zuidgevel	14,00	60,0	40,5	40,5
PH04aa_A	Provinciehuis	20,00	59,9	49,8	49,8
PH13a_C	Provinciehuis	8,00	59,9	39,9	39,9
J1c_F	gebouw J zuidgevel	17,00	59,9	40,7	40,7
M1g_D	Gebouw M oostgevel	11,00	59,9	26,0	26,0
PH13a_D	Provinciehuis	11,00	59,9	41,0	41,0
J1ii_D	gebouw J noordgevel	27,00	59,9	44,2	44,2
PH13a_E	Provinciehuis	14,00	59,9	41,4	41,4
PH04aa_B	Provinciehuis	23,00	59,9	49,9	49,9
PH13a_F	Provinciehuis	17,00	59,8	42,0	42,0
J1cc_A	gebouw J zuidgevel	20,00	59,8	40,9	40,9
PH03a_B	Provinciehuis	5,00	59,8	51,0	51,0
PH13aa_A	Provinciehuis	20,00	59,8	42,0	42,0
K2b_D	gebouw K2 westgevel	11,00	59,8	59,8	59,8
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	59,8	33,0	33,0
PH13aa_B	Provinciehuis	23,00	59,7	42,1	42,1
J1cc_B	gebouw J zuidgevel	23,00	59,7	40,9	40,9
K1l_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	59,7	33,5	33,5
PH12a_B	Provinciehuis	5,00	59,7	40,0	40,0
K2n_B	gebouw K2 westgevel	5,00	59,7	59,7	59,7
J1cc_C	gebouw J zuidgevel	24,00	59,7	41,5	41,5
K1l_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	59,7	35,6	35,6
RB13_A	noordgevel	2,00	59,6	55,3	55,3
J1cc_D	gebouw J zuidgevel	27,00	59,6	44,0	44,0
K1l_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	59,6	39,6	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K2i_F	gebouw K2 westgevel	17,00	59,6	59,6	59,6
RB17_F	oostgevel	17,00	59,5	53,0	53,0
M1g_E	Gebouw M oostgevel	14,00	59,5	28,0	28,0
K2d_F	gebouw K2 westgevel	17,00	59,5	59,5	59,5
PH04a_B	Provinciehuis	5,00	59,5	50,5	50,5
J1c_B	gebouw J zuidgevel	5,00	59,3	37,3	37,3
M1o_A	Gebouw M westgevel	2,00	59,2	36,8	36,8
PH09a_A	Provinciehuis	2,00	59,2	41,9	41,9
RB12_B	noordgevel	5,00	59,2	54,9	54,9
K2n_C	gebouw K2 westgevel	8,00	59,2	59,2	59,2
g1c_C	gebouw G westgevel	8,00	59,2	59,2	45,9
K2r_C	gebouw K2 noordgevel	8,00	59,2	59,2	43,1
L1kkk_B	gebouw L westgevel	41,00	59,1	45,9	45,9
PH11a_A	Provinciehuis	2,00	59,1	40,3	40,3
M1g_F	Gebouw M oostgevel	17,00	59,1	27,9	27,9
PH10a_A	Provinciehuis	2,00	59,0	42,4	42,4
RB09_D	noordgevel	11,00	59,0	51,3	51,3
RB09_E	noordgevel	14,00	59,0	51,3	51,3
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	58,9	32,7	32,7
M1a_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	58,9	37,2	37,2
RB17_A	oostgevel	2,00	58,9	55,8	55,8
M1a_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	58,9	38,1	38,1
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	58,9	35,6	35,6
PH08a_A	Provinciehuis	2,00	58,8	42,9	42,9
M1a_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	58,8	39,1	39,1
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	58,8	36,7	36,7
D1c_C	gebouw D zuidgevel	8,00	58,8	33,1	33,1
K2b_E	gebouw K2 westgevel	14,00	58,8	58,8	58,8
M1a_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	58,8	40,0	40,0
K1m_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	58,8	40,8	40,8
D1c_D	gebouw D zuidgevel	11,00	58,8	35,2	35,2
M1aa_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	58,7	40,0	40,0
PH14a_D	Provinciehuis	11,00	58,7	39,4	39,4
RB18_B	oostgevel	5,00	58,7	56,9	56,9
PH14a_E	Provinciehuis	14,00	58,7	40,4	40,4
PH14a_F	Provinciehuis	17,00	58,7	40,8	40,8
M1gg_A	Gebouw M oostgevel	20,00	58,6	28,3	28,3
PH14aa_A	Provinciehuis	20,00	58,6	41,0	41,0
PH14aa_B	Provinciehuis	23,00	58,6	41,0	41,0
RB15_A	oostgevel	2,00	58,5	48,7	48,7
K2p_C	gebouw K2 westgevel	8,00	58,5	58,5	40,4
K2n_D	gebouw K2 westgevel	11,00	58,5	58,5	58,5
g1a_C	gebouw G westgevel	8,00	58,5	58,5	51,9
g1b_C	gebouw G westgevel	8,00	58,5	58,5	52,9
RB11_D	noordgevel	11,00	58,4	52,8	52,8
RB11_C	noordgevel	8,00	58,4	52,9	52,9
RB11_E	noordgevel	14,00	58,4	52,6	52,6
PH13a_B	Provinciehuis	5,00	58,4	38,7	38,7
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	58,4	35,0	35,0
RB11_F	noordgevel	17,00	58,4	52,5	52,5
PH02a_C	Provinciehuis	8,00	58,3	52,4	52,4
PH02a_D	Provinciehuis	11,00	58,3	52,3	52,3
D1c_B	gebouw D zuidgevel	5,00	58,3	30,0	30,0
PH02a_E	Provinciehuis	14,00	58,2	52,1	52,1
PH02a_F	Provinciehuis	17,00	58,2	51,9	51,9
M1b_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	58,2	38,5	38,5
D1a_A	gebouw D zuidgevel	2,00	58,2	32,9	29,6
RB09_C	noordgevel	8,00	58,2	51,4	51,4
M1b_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	58,2	39,1	39,1
PH02aa_A	Provinciehuis	20,00	58,2	51,7	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PH14a_C	Provinciehuis	8,00	58,1	38,4	38,4
M1b_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	58,1	39,6	39,6
PH02aa_B	Provinciehuis	23,00	58,1	51,5	51,5
M1bb_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	58,1	39,6	39,6
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	58,1	33,4	33,4
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	58,0	34,1	34,1
PH03a_A	Provinciehuis	2,00	58,0	48,9	48,9
K1k_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	58,0	37,5	37,5
K1k_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	57,9	40,1	40,1
M1b_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	57,9	38,0	38,0
PH12a_A	Provinciehuis	2,00	57,9	38,5	38,5
M1m_A	Gebouw M westgevel	2,00	57,9	35,0	35,0
K2b_F	gebouw K2 westgevel	17,00	57,8	57,8	57,8
K2n_E	gebouw K2 westgevel	14,00	57,8	57,8	57,8
J1i_A	gebouw J noordgevel	2,00	57,7	30,5	30,5
M1m_B	Gebouw M westgevel	5,00	57,7	35,0	35,0
L1d_A	gebouw L oostgevel	2,00	57,7	26,2	26,2
PH15a_D	Provinciehuis	11,00	57,5	38,0	38,0
M1m_C	Gebouw M westgevel	8,00	57,5	35,7	35,7
PH15a_E	Provinciehuis	14,00	57,5	38,9	38,9
PH15a_F	Provinciehuis	17,00	57,5	39,8	39,8
PH04a_A	Provinciehuis	2,00	57,5	47,7	47,7
PH15aa_A	Provinciehuis	20,00	57,5	39,8	39,8
PH15aa_B	Provinciehuis	23,00	57,4	40,0	40,0
RB12_A	noordgevel	2,00	57,4	54,4	54,4
M1a_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	57,4	36,6	36,6
K2r_D	gebouw K2 noordgevel	11,00	57,4	57,4	43,0
J1c_A	gebouw J zuidgevel	2,00	57,4	37,4	37,4
g1c_D	gebouw G westgevel	11,00	57,4	57,4	45,8
RB18_A	oostgevel	2,00	57,3	56,6	56,6
L1d_B	gebouw L oostgevel	5,00	57,3	26,6	26,6
M1m_D	Gebouw M westgevel	11,00	57,2	36,6	36,6
M1c_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	57,1	35,7	35,7
M1c_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	57,1	36,6	36,6
RB10_D	noordgevel	11,00	57,1	51,6	51,6
RB10_E	noordgevel	14,00	57,1	51,5	51,5
M1c_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	57,1	37,5	37,5
h1a_C	gebouw H zuidgevel	8,00	57,0	34,9	34,9
M1cc_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	57,0	37,6	37,6
h1a_D	gebouw H zuidgevel	11,00	57,0	35,1	35,1
h1a_E	gebouw H zuidgevel	14,00	57,0	35,5	35,5
K2n_F	gebouw K2 westgevel	17,00	57,0	57,0	57,0
h1a_F	gebouw H zuidgevel	17,00	56,9	39,3	39,3
RB11_B	noordgevel	5,00	56,9	52,9	52,9
RB09_B	noordgevel	5,00	56,9	51,2	51,2
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	56,9	35,1	35,1
PH13a_A	Provinciehuis	2,00	56,9	38,0	38,0
g1gg_A	gebouw G oostgevel	20,00	56,8	37,1	37,1
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	56,8	30,6	30,6
M1m_E	Gebouw M westgevel	14,00	56,8	37,6	37,6
PH14a_B	Provinciehuis	5,00	56,8	37,3	37,3
g1gg_B	gebouw G oostgevel	23,00	56,8	37,5	37,5
PH02a_B	Provinciehuis	5,00	56,7	52,5	52,5
g1gg_C	gebouw G oostgevel	24,00	56,7	37,8	37,8
K2p_D	gebouw K2 westgevel	11,00	56,7	56,7	39,9
K1mm_A	gebouw K1 noordgevel	20,00	56,7	41,8	41,8
g1f_C	gebouw G zuidgevel	8,00	56,6	34,3	34,3
g1f_D	gebouw G zuidgevel	11,00	56,6	34,6	34,6
g1f_E	gebouw G zuidgevel	14,00	56,6	35,4	35,4
L1d_C	gebouw L oostgevel	8,00	56,5	27,0	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
g1f_F	gebouw G zuidgevel	17,00	56,5	39,4	39,4
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	56,5	33,3	33,3
RB08_D	noordgevel	11,00	56,5	49,4	49,4
RB08_E	noordgevel	14,00	56,5	49,4	49,4
K1a_A	gebouw K1 westgevel	2,00	56,5	56,5	56,5
M1b_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	56,4	37,6	37,6
g1ff_A	gebouw G zuidgevel	20,00	56,4	43,6	43,6
RB10_C	noordgevel	8,00	56,4	51,6	51,6
PH15a_C	Provinciehuys	8,00	56,4	37,1	37,1
M1m_F	Gebouw M westgevel	17,00	56,4	39,0	39,0
g1ff_B	gebouw G zuidgevel	23,00	56,4	45,4	45,4
K1a_B	gebouw K1 westgevel	5,00	56,3	56,3	56,3
g1b_D	gebouw G westgevel	11,00	56,3	56,3	52,8
g1ff_C	gebouw G zuidgevel	24,00	56,3	45,7	45,7
M1c_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	56,3	35,3	35,3
g1ff_D	gebouw G zuidgevel	27,00	56,3	48,5	48,5
h1a_B	gebouw H zuidgevel	5,00	56,2	34,9	34,9
g1a_D	gebouw G westgevel	11,00	56,2	56,2	51,8
M1d_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	56,2	35,1	35,1
M1d_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	56,1	35,9	35,9
M1d_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	56,1	34,3	34,3
M1dd_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	56,1	36,7	36,7
K1a_C	gebouw K1 westgevel	8,00	56,1	56,1	56,1
M1mm_A	Gebouw M westgevel	20,00	56,0	40,4	40,4
g1e_C	gebouw G zuidgevel	8,00	56,0	35,2	35,2
D1c_A	gebouw D zuidgevel	2,00	56,0	29,0	27,1
g1e_D	gebouw G zuidgevel	11,00	56,0	35,3	35,3
g1e_E	gebouw G zuidgevel	14,00	56,0	36,3	36,3
M1a_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	56,0	36,9	36,9
g1e_F	gebouw G zuidgevel	17,00	55,9	38,2	38,2
g1ee_A	gebouw G zuidgevel	20,00	55,8	43,5	43,5
RB09_A	noordgevel	2,00	55,8	48,7	48,7
g1ee_B	gebouw G zuidgevel	23,00	55,8	46,0	46,0
g1ee_C	gebouw G zuidgevel	24,00	55,8	46,3	46,3
K1a_D	gebouw K1 westgevel	11,00	55,7	55,7	55,7
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	55,7	34,7	34,7
g1c_E	gebouw G westgevel	14,00	55,7	55,7	45,8
K2r_E	gebouw K2 noordgevel	14,00	55,7	55,7	42,9
L1d_D	gebouw L oostgevel	11,00	55,7	27,5	27,5
RB07_E	noordgevel	14,00	55,6	48,1	48,1
RB08_C	noordgevel	8,00	55,6	49,5	49,5
g1f_B	gebouw G zuidgevel	5,00	55,6	34,4	34,4
RB07_D	noordgevel	11,00	55,5	48,1	48,1
g1d_D	gebouw G zuidgevel	11,00	55,5	35,8	35,8
g1d_C	gebouw G zuidgevel	8,00	55,5	35,9	35,9
PH14a_A	Provinciehuys	2,00	55,5	37,2	37,2
g1d_E	gebouw G zuidgevel	14,00	55,5	37,1	37,1
g1d_F	gebouw G zuidgevel	17,00	55,5	39,0	39,0
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	55,4	36,9	36,9
I1i_C	gebouw I noordgevel	8,00	55,4	38,3	38,3
RB11_A	noordgevel	2,00	55,4	51,1	51,1
K2t_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	55,4	36,6	36,6
I1i_B	gebouw I noordgevel	5,00	55,4	37,6	37,6
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	55,4	37,0	37,0
g1dd_A	gebouw G zuidgevel	20,00	55,4	43,3	43,3
K2t_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	55,4	36,7	36,7
K2w_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	55,4	35,9	35,9
I1i_D	gebouw I noordgevel	11,00	55,3	35,5	35,5
K1a_E	gebouw K1 westgevel	14,00	55,3	55,3	55,3
K2w_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	55,3	36,9	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
g1dd_B	gebouw G zuidgevel	23,00	55,3	46,4	46,4
g1dd_C	gebouw G zuidgevel	24,00	55,3	46,7	46,7
I1j_C	gebouw I noordgevel	8,00	55,3	38,9	38,9
I1j_B	gebouw I noordgevel	5,00	55,2	37,7	37,7
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	55,2	36,8	36,8
K2y_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	55,2	35,1	35,1
I1j_D	gebouw I noordgevel	11,00	55,2	34,1	34,1
PH15a_B	Provinciehuis	5,00	55,2	36,3	36,3
K2y_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	55,2	36,7	36,7
h1e_B	gebouw H noordgevel	5,00	55,2	37,8	37,8
M1b_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	55,2	37,6	37,6
RB10_B	noordgevel	5,00	55,2	51,7	51,7
K2p_E	gebouw K2 westgevel	14,00	55,1	55,1	39,4
I1i_A	gebouw I noordgevel	2,00	55,1	31,3	30,8
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	55,1	37,1	37,1
PH02a_A	Provinciehuis	2,00	55,1	51,0	51,0
h1e_C	gebouw H noordgevel	8,00	55,1	39,1	39,1
h1e_D	gebouw H noordgevel	11,00	55,1	33,9	33,9
M1c_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	55,0	35,0	35,0
J1l1_A	gebouw J westgevel	20,00	55,0	41,7	41,7
M1d_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	54,9	33,5	33,5
L1d_E	gebouw L oostgevel	14,00	54,9	28,0	28,0
K1a_F	gebouw K1 westgevel	17,00	54,8	54,8	54,8
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	54,8	36,4	36,4
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	54,8	32,0	32,0
RB06_E	noordgevel	14,00	54,7	46,6	46,6
K1l_A	gebouw K1 oostgevel	20,00	54,7	41,2	41,2
g1b_E	gebouw G westgevel	14,00	54,6	54,6	52,6
g1e_B	gebouw G zuidgevel	5,00	54,6	35,4	35,4
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	54,5	35,4	35,4
RB07_C	noordgevel	8,00	54,4	48,2	48,2
PH15a_A	Provinciehuis	2,00	54,4	36,5	36,5
RB08_B	noordgevel	5,00	54,4	49,0	49,0
g1a_E	gebouw G westgevel	14,00	54,3	54,3	51,7
K1aa_A	gebouw K1 westgevel	20,00	54,3	54,3	54,3
g1c_F	gebouw G westgevel	17,00	54,3	54,3	45,9
K2r_F	gebouw K2 noordgevel	17,00	54,3	54,3	42,9
I1j_A	gebouw I noordgevel	2,00	54,3	34,2	34,2
L1d_F	gebouw L oostgevel	17,00	54,2	28,4	28,4
h1a_A	gebouw H zuidgevel	2,00	54,1	32,7	32,7
RB06_D	noordgevel	11,00	54,1	46,6	46,6
M1c_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	54,1	34,3	34,3
RB10_A	noordgevel	2,00	54,0	49,1	49,1
h1e_A	gebouw H noordgevel	2,00	53,9	35,0	35,0
g1d_B	gebouw G zuidgevel	5,00	53,8	36,0	36,0
K2p_F	gebouw K2 westgevel	17,00	53,8	53,8	40,8
M1d_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	53,8	33,2	33,2
g1f_A	gebouw G zuidgevel	2,00	53,7	32,8	32,8
L1dd_A	gebouw L oostgevel	20,00	53,6	28,9	28,9
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	53,5	37,3	37,3
L1jjj_B	gebouw L westgevel	41,00	53,4	45,2	45,2
RB08_A	noordgevel	2,00	53,4	46,6	46,6
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	53,3	37,6	37,6
RB07_B	noordgevel	5,00	53,3	47,0	47,0
g1b_F	gebouw G westgevel	17,00	53,2	53,2	52,4
M1d_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	53,2	33,6	33,6
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	53,1	35,6	35,6
RB06_C	noordgevel	8,00	53,1	46,5	46,5
g1e_A	gebouw G zuidgevel	2,00	53,0	34,2	34,2
g1cc_A	gebouw G westgevel	20,00	53,0	53,0	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L1dd_B	gebouw L oostgevel	23,00	53,0	29,3	29,3
RB04_E	noordgevel	14,00	53,0	46,1	46,1
F1b_F	gebouw F zuidgevel	17,00	52,9	50,3	50,3
g1a_F	gebouw G westgevel	17,00	52,9	52,9	51,6
F1b_D	gebouw F zuidgevel	11,00	52,9	48,8	48,4
F1p_D	gebouw F westgevel	11,00	52,8	48,2	48,2
F1b_E	gebouw F zuidgevel	14,00	52,8	48,4	48,4
F1p_E	gebouw F westgevel	14,00	52,8	48,2	48,2
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,50	52,8	48,2	48,2
J1kk_C	gebouw J westgevel	24,00	52,8	47,3	47,3
F1q_A	gebouw F westgevel	16,50	52,8	47,5	47,5
F1q_B	gebouw F westgevel	19,50	52,8	48,0	48,0
RB07_A	noordgevel	2,00	52,6	45,0	45,0
g1d_A	gebouw G zuidgevel	2,00	52,5	35,7	35,7
PH01a_B	Provinciehuis	5,00	52,5	52,5	52,5
L1dd_C	gebouw L oostgevel	26,00	52,5	29,7	29,7
PH01a_C	Provinciehuis	8,00	52,4	52,4	52,4
J1kk_B	gebouw J westgevel	23,00	52,4	47,2	47,2
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	52,4	37,5	37,5
PH01a_D	Provinciehuis	11,00	52,4	52,4	52,4
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	52,2	37,7	37,7
PH01a_E	Provinciehuis	14,00	52,2	52,2	52,2
g1bb_A	gebouw G westgevel	20,00	52,2	52,2	52,2
F1n_E	gebouw F westgevel	14,00	52,2	47,2	47,2
F1o_A	gebouw F westgevel	16,50	52,2	45,5	45,5
F1o_B	gebouw F westgevel	19,50	52,1	46,8	46,8
RB06_B	noordgevel	5,00	52,1	44,8	44,8
PH01a_F	Provinciehuis	17,00	52,1	52,1	52,1
RB04_D	noordgevel	11,00	52,1	46,1	46,1
J1kk_A	gebouw J westgevel	20,00	52,1	41,2	41,2
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	52,1	35,6	35,6
L1dd_D	gebouw L oostgevel	29,00	52,0	30,1	30,1
F1n_D	gebouw F westgevel	11,00	52,0	47,2	47,2
F1b_C	gebouw F zuidgevel	8,00	52,0	49,1	48,5
PH01aa_A	Provinciehuis	20,00	52,0	52,0	52,0
g1cc_B	gebouw G westgevel	23,00	51,9	51,9	46,8
F1p_C	gebouw F westgevel	8,00	51,9	48,3	48,3
M1n_B	gebouw M westgevel	5,00	51,8	35,7	35,7
g1aa_A	gebouw G westgevel	20,00	51,8	51,8	51,8
PH01aa_B	Provinciehuis	23,00	51,8	51,8	51,8
M1n_C	gebouw M westgevel	8,00	51,8	36,4	36,4
RB06_A	noordgevel	2,00	51,7	43,4	43,4
M1n_D	gebouw M westgevel	11,00	51,7	37,4	37,4
F1n_A	gebouw F westgevel	16,50	51,6	44,9	44,9
L1dd_E	gebouw L oostgevel	32,00	51,6	30,5	30,5
F1n_B	gebouw F westgevel	19,50	51,6	45,9	45,9
M1n_E	gebouw M westgevel	14,00	51,6	37,8	37,8
g1cc_C	gebouw G westgevel	24,00	51,6	51,6	46,9
F1m_E	gebouw F westgevel	14,00	51,6	46,2	46,2
g1bb_B	gebouw G westgevel	23,00	51,5	51,5	51,5
J1jj_A	gebouw J westgevel	20,00	51,5	41,0	41,0
J1jj_D	gebouw J westgevel	27,00	51,4	47,0	47,0
M1n_F	gebouw M westgevel	17,00	51,4	39,6	39,6
J1jj_B	gebouw J westgevel	23,00	51,4	47,1	47,1
J1jj_C	gebouw J westgevel	24,00	51,4	47,2	47,2
g1bb_C	gebouw G westgevel	24,00	51,4	51,4	51,4
M1nn_A	gebouw M westgevel	20,00	51,3	40,7	40,7
RB04_C	noordgevel	8,00	51,2	44,9	44,9
g1aa_B	gebouw G westgevel	23,00	51,1	51,1	51,1
g1aa_C	gebouw G westgevel	24,00	51,0	51,0	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F1m_D	gebouw F westgevel	11,00	51,0	46,2	46,2
L1dd_F	gebouw L oostgevel	35,00	51,0	30,9	30,9
F1n_C	gebouw F westgevel	8,00	50,9	47,2	47,2
M1n_A	Gebouw M westgevel	2,00	50,8	35,6	35,6
F1b_B	gebouw F zuidgevel	5,00	50,7	49,3	47,8
PH01a_A	Provinciehuis	2,00	50,6	50,6	50,6
F1p_B	gebouw F westgevel	5,00	50,6	47,4	47,4
L1ddd_A	gebouw L oostgevel	38,00	50,6	31,4	31,4
RB04_A	noordgevel	2,00	50,4	43,0	43,0
RB04_B	noordgevel	5,00	50,4	43,6	43,6
L1ddd_B	gebouw L oostgevel	41,00	50,4	34,0	34,0
A1a_F	gebouw A zuidgevel	17,00	50,1	40,2	40,2
F1b_A	gebouw F zuidgevel	2,00	50,1	49,4	45,6
L1e_A	gebouw L oostgevel	2,00	50,0	26,6	26,6
F1p_A	gebouw F westgevel	2,00	50,0	46,8	45,4
RB05_E	noordgevel	14,00	50,0	45,2	45,2
F1m_C	gebouw F westgevel	8,00	50,0	46,1	46,1
L1e_B	gebouw L oostgevel	5,00	50,0	27,1	27,1
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14,00	49,9	40,4	40,4
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14,00	49,8	39,8	39,8
L1e_C	gebouw L oostgevel	8,00	49,8	27,6	27,6
M1f_A	Gebouw M oostgevel	2,00	49,7	24,3	24,3
F1n_B	gebouw F westgevel	5,00	49,7	45,8	45,8
A1i_A	gebouw A westgevel	16,50	49,7	39,7	39,7
A1i_B	gebouw A westgevel	19,50	49,7	41,1	41,1
A1i_A	gebouw A westgevel	22,50	49,6	39,3	39,3
A1i_B	gebouw A westgevel	25,50	49,6	40,2	40,2
M1f_B	Gebouw M oostgevel	5,00	49,6	26,3	26,3
L1e_D	gebouw L oostgevel	11,00	49,6	28,1	28,1
M1f_C	Gebouw M oostgevel	8,00	49,4	26,2	26,2
F1n_A	gebouw F westgevel	2,00	49,3	44,1	44,1
L1e_E	gebouw L oostgevel	14,00	49,3	28,6	28,6
L1i_B	gebouw L noordgevel	5,00	49,2	37,3	37,3
M1f_D	Gebouw M oostgevel	11,00	49,2	25,7	25,7
L1i_C	gebouw L noordgevel	8,00	49,1	38,8	38,8
RB05_D	noordgevel	11,00	49,0	45,2	45,2
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11,00	49,0	40,2	40,2
L1i_D	gebouw L noordgevel	11,00	49,0	35,3	35,3
L1e_F	gebouw L oostgevel	17,00	49,0	29,1	29,1
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11,00	48,9	39,7	39,7
F1m_B	gebouw F westgevel	5,00	48,9	44,4	44,4
M1f_E	Gebouw M oostgevel	14,00	48,9	27,0	27,0
F1m_A	gebouw F westgevel	2,00	48,7	43,2	43,2
L1ee_A	gebouw L oostgevel	20,00	48,6	29,7	29,7
L1i_E	gebouw L noordgevel	14,00	48,6	35,9	35,9
K1f_A	gebouw K1 oostgevel	20,00	48,5	41,2	41,2
L1h_B	gebouw L noordgevel	5,00	48,5	31,3	31,3
M1f_F	Gebouw M oostgevel	17,00	48,5	27,2	27,2
L1h_C	gebouw L noordgevel	8,00	48,5	32,6	32,6
L1h_D	gebouw L noordgevel	11,00	48,4	33,2	33,2
L1i_F	gebouw L noordgevel	17,00	48,3	36,0	36,0
L1ee_B	gebouw L oostgevel	23,00	48,3	30,2	30,2
L1ii_A	gebouw L noordgevel	20,00	48,1	36,0	36,0
RB05_C	noordgevel	8,00	48,1	44,4	44,4
L1i_A	gebouw L noordgevel	2,00	48,1	34,6	34,6
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8,00	48,1	38,9	38,9
M1ff_A	Gebouw M oostgevel	20,00	48,1	27,0	27,0
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,50	48,0	48,0	48,0
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8,00	48,0	38,5	38,5
L1h_E	gebouw L noordgevel	14,00	48,0	33,3	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L1ee_C	gebouw L oostgevel	26,00	47,9	30,7	30,7
L1ii_B	gebouw L noordgevel	23,00	47,9	36,0	36,0
L1h_F	gebouw L noordgevel	17,00	47,8	33,3	33,3
I1i_E	gebouw I noordgevel	14,00	47,7	39,4	39,4
L1ii_C	gebouw L noordgevel	26,00	47,7	36,0	36,0
L1hh_A	gebouw L noordgevel	20,00	47,6	35,3	33,3
L1f_B	gebouw L oostgevel	5,00	47,5	27,0	27,0
L1f_C	gebouw L oostgevel	8,00	47,4	27,5	27,5
L1g_B	gebouw L noordgevel	5,00	47,4	29,7	28,9
RB05_B	noordgevel	5,00	47,4	43,0	43,0
L1hh_B	gebouw L noordgevel	23,00	47,4	33,3	33,3
L1ii_D	gebouw L noordgevel	29,00	47,4	36,1	36,1
L1g_C	gebouw L noordgevel	8,00	47,4	30,8	28,5
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2,00	47,3	37,2	37,2
L1f_D	gebouw L oostgevel	11,00	47,3	28,0	28,0
L1h_A	gebouw L noordgevel	2,00	47,3	30,5	30,5
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2,00	47,3	36,8	36,8
L1g_D	gebouw L noordgevel	11,00	47,3	32,1	28,5
RB05_A	noordgevel	2,00	47,3	42,2	42,2
L1f_E	gebouw L oostgevel	14,00	47,2	28,5	28,5
L1hh_C	gebouw L noordgevel	26,00	47,2	33,7	33,7
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5,00	47,2	37,5	37,5
L1g_E	gebouw L noordgevel	14,00	47,1	32,3	29,0
I1a_B	gebouw i westgevel	5,00	47,1	30,2	30,2
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5,00	47,1	37,1	37,1
I1c_B	gebouw I oostgevel	5,00	47,1	34,0	34,0
L1f_F	gebouw L oostgevel	17,00	47,0	29,1	29,1
L1ee_D	gebouw L oostgevel	29,00	47,0	31,2	31,2
L1g_F	gebouw L noordgevel	17,00	47,0	32,5	29,6
I1a_C	gebouw i westgevel	8,00	47,0	31,9	31,9
L1hh_D	gebouw L noordgevel	29,00	46,9	34,6	34,6
I1c_C	gebouw I oostgevel	8,00	46,9	35,1	35,1
L1ff_A	gebouw L oostgevel	20,00	46,9	29,6	29,6
L1gg_A	gebouw L noordgevel	20,00	46,8	34,7	30,2
I1a_D	gebouw i westgevel	11,00	46,8	32,1	32,1
I1c_D	gebouw I oostgevel	11,00	46,7	36,3	36,3
I1b_B	gebouw i westgevel	5,00	46,7	30,3	30,3
M1e_B	Gebouw M oostgevel	5,00	46,7	25,6	25,6
L1ff_B	gebouw L oostgevel	23,00	46,7	30,1	30,1
I1c_A	gebouw I oostgevel	2,00	46,7	33,1	33,1
L1hh_E	gebouw L noordgevel	32,00	46,7	35,6	35,6
L1ee_E	gebouw L oostgevel	32,00	46,7	31,6	31,6
L1gg_B	gebouw L noordgevel	23,00	46,6	31,9	30,8
I1a_A	gebouw i westgevel	2,00	46,6	28,8	28,8
M1e_C	Gebouw M oostgevel	8,00	46,6	25,5	25,5
I1b_C	gebouw i westgevel	8,00	46,6	32,0	32,0
F1c_A	gebouw F zuidgevel	2,00	46,6	46,6	39,7
I1a_E	gebouw i westgevel	14,00	46,5	33,6	33,6
F1c_D	gebouw F zuidgevel	11,00	46,5	46,2	42,3
F1c_E	gebouw F zuidgevel	14,00	46,5	45,9	42,3
L1ff_C	gebouw L oostgevel	26,00	46,5	30,6	30,6
F1c_B	gebouw F zuidgevel	5,00	46,5	46,5	41,0
M1e_D	Gebouw M oostgevel	11,00	46,5	24,9	24,9
h1d_B	gebouw H zuidgevel	5,00	46,5	30,5	30,5
L1hh_F	gebouw L noordgevel	35,00	46,5	36,6	36,6
I1c_E	gebouw I oostgevel	14,00	46,5	37,5	37,5
L1gg_C	gebouw L noordgevel	26,00	46,5	31,8	31,3
I1b_D	gebouw i westgevel	11,00	46,4	34,0	34,0
h1d_C	gebouw H zuidgevel	8,00	46,4	32,0	32,0
F1c_C	gebouw F zuidgevel	8,00	46,4	46,4	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M1e_E	Gebouw M oostgevel	14,00	46,3	26,6	26,6
L1ff_D	gebouw L oostgevel	29,00	46,3	31,1	31,1
L1ee_F	gebouw L oostgevel	35,00	46,3	32,1	32,1
I1j_E	gebouw I noordgevel	14,00	46,3	36,1	36,1
L1gg_D	gebouw L noordgevel	29,00	46,2	31,9	31,9
h1d_D	gebouw H zuidgevel	11,00	46,2	32,1	32,1
I1a_F	gebouw i westgevel	17,00	46,2	38,8	38,8
I1b_E	gebouw i westgevel	14,00	46,2	35,8	35,8
I1c_F	gebouw I oostgevel	17,00	46,1	34,7	34,7
I1b_A	gebouw i westgevel	2,00	46,1	28,9	28,9
M1e_F	Gebouw M oostgevel	17,00	46,1	26,9	26,9
L1f_A	gebouw L oostgevel	2,00	46,1	26,6	26,6
g1hh_B	gebouw G oostgevel	23,00	46,1	43,7	43,7
L1ff_E	gebouw L oostgevel	32,00	46,1	31,5	31,5
L1ii_E	gebouw L noordgevel	32,00	46,0	37,4	37,4
L1gg_E	gebouw L noordgevel	32,00	46,0	32,4	32,4
h1d_E	gebouw H zuidgevel	14,00	46,0	33,6	33,6
I1b_F	gebouw i westgevel	17,00	45,9	38,3	38,3
h1d_A	gebouw H zuidgevel	2,00	45,9	28,8	28,8
M1ee_A	Gebouw M oostgevel	20,00	45,9	27,3	27,3
L1ff_F	gebouw L oostgevel	35,00	45,8	32,0	32,0
L1g_A	gebouw L noordgevel	2,00	45,8	29,3	29,3
L1gg_F	gebouw L noordgevel	35,00	45,8	33,0	33,0
L1ii_F	gebouw L noordgevel	35,00	45,8	38,9	38,9
h1d_F	gebouw H zuidgevel	17,00	45,7	36,7	36,7
h1f_F	gebouw H noordgevel	17,00	45,7	38,4	38,4
L1fff_A	gebouw L oostgevel	38,00	45,6	32,6	32,6
M1e_A	Gebouw M oostgevel	2,00	45,6	23,4	23,4
h1f_E	gebouw H noordgevel	14,00	45,6	35,5	35,5
L1ggg_A	gebouw L noordgevel	38,00	45,6	33,7	33,7
L1eee_A	gebouw L oostgevel	38,00	45,6	32,7	32,7
h1f_C	gebouw H noordgevel	8,00	45,4	32,7	32,7
h1f_D	gebouw H noordgevel	11,00	45,4	33,8	33,8
h1f_B	gebouw H noordgevel	5,00	45,4	38,2	38,2
L1fff_B	gebouw L oostgevel	41,00	45,3	35,2	35,2
L1ggg_B	gebouw L noordgevel	41,00	45,3	36,6	36,6
L1eee_B	gebouw L oostgevel	41,00	45,2	35,3	35,3
L1hhh_A	gebouw L noordgevel	38,00	45,2	37,6	37,6
g1ii_C	gebouw G noordgevel	24,00	45,1	45,1	45,1
L1iii_A	gebouw L noordgevel	38,00	45,1	40,5	40,5
g1jj_B	gebouw G noordgevel	23,00	45,0	42,7	42,7
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,50	44,9	44,9	44,9
L1hhh_B	gebouw L noordgevel	41,00	44,8	40,7	40,7
E1a_F	gebouw E zuidgevel	17,00	44,8	44,8	44,8
g1ii_B	gebouw G noordgevel	23,00	44,8	44,2	44,2
g1k_A	gebouw G noordgevel	2,00	44,7	44,7	42,3
g1k_F	gebouw G noordgevel	17,00	44,7	44,7	44,7
g1k_B	gebouw G noordgevel	5,00	44,5	44,5	44,4
g1kk_B	gebouw G noordgevel	23,00	44,5	43,8	43,8
E1j_F	gebouw E westgevel	17,00	44,5	44,5	44,5
h1c_B	gebouw H zuidgevel	5,00	44,5	31,4	31,4
g1k_E	gebouw G noordgevel	14,00	44,5	44,5	44,5
h1e_E	gebouw H noordgevel	14,00	44,5	35,8	35,8
g1k_D	gebouw G noordgevel	11,00	44,5	44,5	44,5
g1k_C	gebouw G noordgevel	8,00	44,5	44,5	44,5
h1c_C	gebouw H zuidgevel	8,00	44,4	32,3	32,3
g1hh_C	gebouw G oostgevel	24,00	44,4	44,4	44,4
h1c_D	gebouw H zuidgevel	11,00	44,3	32,4	32,4
h1c_E	gebouw H zuidgevel	14,00	44,2	33,9	33,9
h1b_B	gebouw H zuidgevel	5,00	44,1	32,8	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
h1c_F	gebouw H zuidgevel	17,00	44,1	37,2	37,2
g1kk_C	gebouw G noordgevel	24,00	44,0	44,0	44,0
L1111_B	gebouw L noordgevel	41,00	43,9	43,9	43,9
h1b_C	gebouw H zuidgevel	8,00	43,9	33,2	33,2
h1b_D	gebouw H zuidgevel	11,00	43,8	33,4	33,4
RB19_B	zuidgevel	5,00	43,8	43,8	43,8
g1j_F	gebouw G noordgevel	17,00	43,8	43,8	43,8
h1b_E	gebouw H zuidgevel	14,00	43,8	34,5	34,5
RB19_C	zuidgevel	8,00	43,7	43,7	43,7
h1b_F	gebouw H zuidgevel	17,00	43,7	38,7	38,7
RB19_D	zuidgevel	11,00	43,6	43,6	43,6
g1j_E	gebouw G noordgevel	14,00	43,6	43,6	43,6
RB19_F	zuidgevel	17,00	43,5	43,5	43,5
g1j_D	gebouw G noordgevel	11,00	43,5	43,5	43,5
RB19_E	zuidgevel	14,00	43,5	43,5	43,5
g1kk_A	gebouw G noordgevel	20,00	43,5	43,5	43,4
g1j_B	gebouw G noordgevel	5,00	43,5	43,5	43,5
g1j_C	gebouw G noordgevel	8,00	43,5	43,5	43,5
E1j_E	gebouw E westgevel	14,00	43,4	43,4	43,4
E1c_B	gebouw E zuidgevel	17,00	43,3	43,3	43,3
h1f_A	gebouw H noordgevel	2,00	43,2	36,5	36,5
h1c_A	gebouw H zuidgevel	2,00	43,2	29,3	29,3
E1b_B	gebouw E zuidgevel	5,00	43,1	38,4	35,7
g1jj_C	gebouw G noordgevel	24,00	43,0	43,0	43,0
E1b_C	gebouw E zuidgevel	8,00	43,0	39,0	37,2
E1b_D	gebouw E zuidgevel	11,00	43,0	39,0	38,2
RB19_A	zuidgevel	2,00	42,7	42,7	42,7
E1c_A	gebouw E zuidgevel	14,00	42,5	40,2	40,2
g1j_A	gebouw G noordgevel	2,00	42,4	42,4	41,4
g1hh_A	gebouw G oostgevel	20,00	42,3	41,9	41,9
g1jj_A	gebouw G noordgevel	20,00	42,3	42,3	42,3
h1g_E	gebouw H noordgevel	14,00	42,3	39,1	36,7
h1g_C	gebouw H noordgevel	8,00	42,2	39,2	34,9
h1g_D	gebouw H noordgevel	11,00	42,2	39,2	35,5
F1d_E	gebouw F oostgevel	14,00	42,2	42,2	42,2
g1ii_A	gebouw G noordgevel	20,00	42,1	42,1	42,1
h1g_F	gebouw H noordgevel	17,00	42,0	39,0	39,0
h1b_A	gebouw H zuidgevel	2,00	41,7	30,8	30,8
g1i_C	gebouw G noordgevel	8,00	41,7	40,5	39,0
g1i_D	gebouw G noordgevel	11,00	41,7	40,4	39,6
E1b_A	gebouw E zuidgevel	2,00	41,1	36,3	35,6
h1g_B	gebouw H noordgevel	5,00	41,0	39,3	34,0
E1a_B	gebouw E zuidgevel	5,00	41,0	41,0	37,1
g1i_E	gebouw G noordgevel	14,00	40,9	40,4	40,4
E1a_C	gebouw E zuidgevel	8,00	40,9	40,9	38,6
E1a_E	gebouw E zuidgevel	14,00	40,9	40,9	40,9
E1a_D	gebouw E zuidgevel	11,00	40,9	40,9	39,3
g1i_F	gebouw G noordgevel	17,00	40,8	40,4	40,4
F1d_D	gebouw F oostgevel	11,00	40,6	40,6	40,6
g1i_A	gebouw G noordgevel	2,00	40,5	40,5	40,0
g1i_B	gebouw G noordgevel	5,00	40,5	40,5	39,1
E1j_D	gebouw E westgevel	11,00	40,4	40,3	40,3
F1d_B	gebouw F oostgevel	5,00	40,4	40,4	40,4
E1j_C	gebouw E westgevel	8,00	39,7	38,1	38,1
F1d_C	gebouw F oostgevel	8,00	39,4	39,4	39,4
h1g_A	gebouw H noordgevel	2,00	39,4	38,5	33,9
E1a_A	gebouw E zuidgevel	2,00	38,8	38,8	36,7
F1k_F	gebouw F noordgevel	17,00	38,8	38,8	38,8
E1j_B	gebouw E westgevel	5,00	38,3	36,3	36,3
F1d_A	gebouw F oostgevel	2,00	38,2	38,2	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A1i_E	gebouw A westgevel	14,00	37,7	37,7	37,7
E1j_A	gebouw E westgevel	2,00	37,5	34,7	34,7
PH16aa_B	Provinciehuys	23,00	37,4	29,3	29,3
PH16aa_A	Provinciehuys	20,00	37,3	29,0	29,0
PH16a_E	Provinciehuys	14,00	37,2	28,6	28,6
PH16a_F	Provinciehuys	17,00	37,2	28,7	28,7
RB20_D	zuidgevel	11,00	37,2	33,0	33,0
RB20_E	zuidgevel	14,00	37,1	33,7	33,7
RB20_F	zuidgevel	17,00	37,1	34,7	34,7
PH16a_D	Provinciehuys	11,00	37,1	28,6	28,6
A1i_D	gebouw A westgevel	11,00	36,9	36,9	36,9
RB21_E	zuidgevel	14,00	36,9	30,9	30,9
RB21_F	zuidgevel	17,00	36,9	31,2	31,2
RB21_D	zuidgevel	11,00	36,7	29,4	29,4
F1k_E	gebouw F noordgevel	14,00	36,5	33,6	33,6
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,50	36,4	35,5	35,5
RB20_C	zuidgevel	8,00	36,3	32,5	32,5
PH16a_C	Provinciehuys	8,00	36,0	25,5	25,5
RB22_E	zuidgevel	14,00	35,8	33,2	33,2
A1i_C	gebouw A westgevel	8,00	35,6	35,6	35,6
RB21_C	zuidgevel	8,00	35,6	29,4	29,4
F1k_D	gebouw F noordgevel	11,00	35,5	30,2	30,2
RB22_D	zuidgevel	11,00	35,5	33,0	33,0
RB20_B	zuidgevel	5,00	35,0	32,1	32,1
PH16a_B	Provinciehuys	5,00	34,9	25,3	25,3
F1k_C	gebouw F noordgevel	8,00	34,7	30,5	30,5
PH16a_A	Provinciehuys	2,00	34,7	24,6	24,6
RB21_B	zuidgevel	5,00	34,5	28,3	28,3
RB22_C	zuidgevel	8,00	34,4	31,8	31,8
A1i_B	gebouw A westgevel	5,00	34,3	34,3	34,3
RB23_E	zuidgevel	14,00	34,3	32,6	32,6
RB20_A	zuidgevel	2,00	34,1	29,8	29,8
RB21_A	zuidgevel	2,00	34,1	27,2	27,2
A1i_A	gebouw A westgevel	2,00	34,0	34,0	34,0
RB24_E	zuidgevel	14,00	33,9	28,6	28,6
F1k_A	gebouw F noordgevel	2,00	33,8	25,4	25,4
F1k_B	gebouw F noordgevel	5,00	33,7	28,0	28,0
RB23_D	zuidgevel	11,00	33,5	32,4	32,4
RB22_B	zuidgevel	5,00	33,3	25,3	25,3
RB24_D	zuidgevel	11,00	33,0	27,7	27,7
RB22_A	zuidgevel	2,00	32,8	24,4	24,4
RB23_C	zuidgevel	8,00	32,5	31,1	31,1
RB24_C	zuidgevel	8,00	32,2	26,6	26,6
RB02_D	westgevel	11,00	31,9	23,5	23,5
RB02_E	westgevel	14,00	31,7	24,2	24,2
RB23_B	zuidgevel	5,00	31,6	29,8	29,8
RB24_A	zuidgevel	2,00	31,5	24,4	24,4
RB24_B	zuidgevel	5,00	31,5	26,0	26,0
RB25_E	zuidgevel	14,00	31,4	24,1	24,1
A1h_E	gebouw A noordgevel	14,00	31,3	27,0	27,0
RB23_A	zuidgevel	2,00	31,3	24,3	24,3
RB02_C	westgevel	8,00	31,1	22,3	22,3
RB01_E	westgevel	14,00	31,1	23,1	23,1
A1h_D	gebouw A noordgevel	11,00	30,8	24,3	24,3
RB25_D	zuidgevel	11,00	30,6	24,8	24,8
RB02_A	westgevel	2,00	30,6	21,0	21,0
RB03_E	westgevel	14,00	30,6	30,6	30,6
RB02_B	westgevel	5,00	30,5	21,2	21,2
A1h_D	gebouw A noordgevel	11,00	30,5	26,0	26,0
RB01_D	westgevel	11,00	30,3	22,3	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten LMax inclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LMax
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A1h_C	gebouw A noordgevel	8,00	30,0	25,3	25,3
RB01_A	westgevel	2,00	30,0	20,2	20,2
RB25_C	zuidgevel	8,00	29,9	29,6	29,6
RB01_B	westgevel	5,00	29,8	20,2	20,2
A1h_F	gebouw A noordgevel	17,00	29,7	25,9	25,9
A1h_C	gebouw A noordgevel	8,00	29,7	27,1	27,1
A1h_A	gebouw A noordgevel	2,00	29,7	24,0	24,0
RB01_C	westgevel	8,00	29,6	21,3	21,3
A1h_B	gebouw A noordgevel	5,00	29,5	24,0	24,0
A1h_A	gebouw A noordgevel	2,00	29,4	25,8	25,8
RB25_A	zuidgevel	2,00	29,3	22,6	22,6
A1h_B	gebouw A noordgevel	5,00	29,2	25,9	25,9
RB25_B	zuidgevel	5,00	29,2	28,6	28,6
A1h_E	gebouw A noordgevel	14,00	29,1	25,1	25,1
RB03_D	westgevel	11,00	29,0	29,0	29,0
RB03_C	westgevel	8,00	27,4	27,4	27,4
RB03_A	westgevel	2,00	26,4	25,5	25,5
RB03_B	westgevel	5,00	26,4	25,9	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmex exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	73,0	41,9	41,9
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	72,8	45,6	45,6
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	72,5	47,4	47,4
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	72,1	47,6	47,6
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	71,5	48,9	48,9
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	71,5	47,7	47,7
K1cc_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	71,4	48,9	48,9
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	70,8	45,4	45,4
K2i_A	gebouw K2 westgevel	2,00	70,7	70,7	70,7
K1dd_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	70,2	45,5	45,5
K2d_A	gebouw K2 westgevel	2,00	69,9	69,9	69,9
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	69,3	41,3	41,3
K1e_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	69,2	44,0	44,0
K1e_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	69,1	45,6	45,6
K1e_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	68,8	46,3	46,3
K1e_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	68,5	46,3	46,3
K2i_B	gebouw K2 westgevel	5,00	68,3	68,3	68,3
K1e_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	68,2	44,4	44,4
K1ee_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	67,8	44,5	44,5
K2d_B	gebouw K2 westgevel	5,00	67,8	67,8	67,8
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	67,3	43,1	43,1
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	67,3	41,0	41,0
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	67,2	44,6	44,6
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	67,1	45,5	45,5
K1g_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	66,9	45,6	45,6
K1h_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	66,8	43,0	43,0
K1h_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	66,8	44,4	44,4
K1h_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	66,7	44,0	44,0
K1g_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	66,6	43,9	43,9
K1h_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	66,6	44,6	44,6
K1h_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	66,4	44,6	44,6
K2i_C	gebouw K2 westgevel	8,00	65,5	65,5	65,5
K1h_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	65,4	41,4	41,4
K2d_C	gebouw K2 westgevel	8,00	65,2	65,2	65,2
RB14_C	oostgevel	8,00	65,1	51,3	51,3
RB14_D	oostgevel	11,00	65,0	51,1	51,1
RB14_E	oostgevel	14,00	65,0	51,1	51,1
RB14_B	oostgevel	5,00	65,0	51,0	51,0
RB14_F	oostgevel	17,00	64,9	51,0	51,0
K1b_A	gebouw K1 westgevel	2,00	64,5	52,2	52,2
K1b_B	gebouw K1 westgevel	5,00	64,3	53,1	53,1
J1a_B	gebouw J zuidgevel	5,00	64,1	41,3	41,3
J1a_C	gebouw J zuidgevel	8,00	64,1	42,6	42,6
J1a_D	gebouw J zuidgevel	11,00	64,0	41,5	41,5
K1b_C	gebouw K1 westgevel	8,00	63,9	53,0	53,0
J1a_E	gebouw J zuidgevel	14,00	63,9	42,3	42,3
J1a_F	gebouw J zuidgevel	17,00	63,8	42,3	42,3
J1aa_A	gebouw J zuidgevel	20,00	63,6	42,2	42,2
PH06a_C	Provinciehuis	8,00	63,6	44,1	44,1
PH06a_D	Provinciehuis	11,00	63,6	45,4	45,4
PH06a_E	Provinciehuis	14,00	63,5	45,3	45,3
J1aa_B	gebouw J zuidgevel	23,00	63,4	42,2	42,2
PH06a_F	Provinciehuis	17,00	63,4	45,3	45,3
J1ll_B	gebouw J westgevel	23,00	63,4	47,1	47,1
J1aa_C	gebouw J zuidgevel	24,00	63,4	42,2	42,2
J1ll_C	gebouw J westgevel	24,00	63,4	46,6	46,6
PH06aa_A	Provinciehuis	20,00	63,4	45,3	45,3
K1b_D	gebouw K1 westgevel	11,00	63,4	52,8	52,8
PH06aa_B	Provinciehuis	23,00	63,3	45,2	45,2
PH06a_B	Provinciehuis	5,00	63,2	42,8	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmex exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RB16_C	oostgevel	8,00	63,2	55,1	55,1
J1aa_D	gebouw J zuidgevel	27,00	63,2	42,2	42,2
J11l_D	gebouw J westgevel	27,00	63,2	47,2	47,2
RB16_D	oostgevel	11,00	63,2	54,9	54,9
K2i_D	gebouw K2 westgevel	11,00	63,1	63,1	63,1
RB16_E	oostgevel	14,00	63,1	54,7	54,7
PH07a_C	Provinciehuus	8,00	63,1	41,2	41,2
PH07a_D	Provinciehuus	11,00	63,0	42,4	42,4
PH05a_C	Provinciehuus	8,00	63,0	49,9	49,9
PH07a_E	Provinciehuus	14,00	63,0	42,8	42,8
PH05a_D	Provinciehuus	11,00	63,0	48,8	48,8
PH05a_B	Provinciehuus	5,00	63,0	49,1	49,1
K2d_D	gebouw K2 westgevel	11,00	62,9	62,9	62,9
PH07a_F	Provinciehuus	17,00	62,9	42,7	42,7
PH05a_E	Provinciehuus	14,00	62,9	49,4	49,4
RB15_F	oostgevel	17,00	62,9	51,0	51,0
PH07aa_A	Provinciehuus	20,00	62,9	42,7	42,7
PH05a_F	Provinciehuus	17,00	62,8	49,8	49,8
PH07aa_B	Provinciehuus	23,00	62,8	42,7	42,7
RB14_A	oostgevel	2,00	62,7	48,6	48,6
PH05aa_A	Provinciehuus	20,00	62,7	48,7	48,7
K1b_E	gebouw K1 westgevel	14,00	62,7	52,6	52,6
PH05aa_B	Provinciehuus	23,00	62,6	49,2	49,2
J1a_A	gebouw J zuidgevel	2,00	62,6	39,3	39,3
RB16_B	oostgevel	5,00	62,5	55,2	55,2
J1b_B	gebouw J zuidgevel	5,00	62,4	40,3	40,3
J1b_C	gebouw J zuidgevel	8,00	62,3	41,6	41,6
J1b_D	gebouw J zuidgevel	11,00	62,3	40,3	40,3
J1b_E	gebouw J zuidgevel	14,00	62,2	41,2	41,2
PH07a_B	Provinciehuus	5,00	62,2	40,0	40,0
J1b_F	gebouw J zuidgevel	17,00	62,1	41,3	41,3
J1bb_A	gebouw J zuidgevel	20,00	62,0	41,5	41,5
K1b_F	gebouw K1 westgevel	17,00	62,0	52,4	52,4
RB13_C	noordgevel	8,00	61,9	55,3	55,3
PH09a_C	Provinciehuus	8,00	61,9	44,7	44,7
J1bb_B	gebouw J zuidgevel	23,00	61,9	41,7	41,7
RB17_C	oostgevel	8,00	61,9	56,2	56,2
PH09a_D	Provinciehuus	11,00	61,9	45,2	45,2
RB13_D	noordgevel	11,00	61,8	55,1	55,1
K2b_A	gebouw K2 westgevel	2,00	61,8	61,8	61,8
J1bb_C	gebouw J zuidgevel	24,00	61,8	41,7	41,7
PH11a_C	Provinciehuus	8,00	61,8	42,7	42,7
RB17_D	oostgevel	11,00	61,8	56,0	56,0
RB13_B	noordgevel	5,00	61,8	55,4	55,4
PH09a_E	Provinciehuus	14,00	61,8	44,8	44,8
PH11a_D	Provinciehuus	11,00	61,8	42,5	42,5
RB17_E	oostgevel	14,00	61,8	55,7	55,7
RB13_E	noordgevel	14,00	61,8	54,8	54,8
PH09a_F	Provinciehuus	17,00	61,7	44,9	44,9
PH10a_C	Provinciehuus	8,00	61,7	44,8	44,8
PH11a_E	Provinciehuus	14,00	61,7	43,5	43,5
PH10a_D	Provinciehuus	11,00	61,7	45,7	45,7
RB13_F	noordgevel	17,00	61,7	54,4	54,4
J1bb_D	gebouw J zuidgevel	27,00	61,7	41,7	41,7
PH11a_F	Provinciehuus	17,00	61,7	44,1	44,1
PH10a_E	Provinciehuus	14,00	61,7	45,3	45,3
PH09aa_A	Provinciehuus	20,00	61,7	45,3	45,3
PH11aa_A	Provinciehuus	20,00	61,6	44,1	44,1
PH10a_F	Provinciehuus	17,00	61,6	45,5	45,5
PH08a_C	Provinciehuus	8,00	61,6	45,7	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmex exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PH09aa_B	Provinciehuis	23,00	61,6	45,4	45,4
PH08a_D	Provinciehuis	11,00	61,6	46,2	46,2
PH11aa_B	Provinciehuis	23,00	61,5	44,3	44,3
PH10aa_A	Provinciehuis	20,00	61,5	45,9	45,9
PH08a_E	Provinciehuis	14,00	61,5	45,8	45,8
PH08a_F	Provinciehuis	17,00	61,4	45,8	45,8
PH10aa_B	Provinciehuis	23,00	61,4	45,9	45,9
K2b_B	gebouw K2 westgevel	5,00	61,4	61,4	61,4
PH08aa_A	Provinciehuis	20,00	61,4	45,8	45,8
PH09a_B	Provinciehuis	5,00	61,3	42,6	42,6
PH08aa_B	Provinciehuis	23,00	61,3	45,9	45,9
PH11a_B	Provinciehuis	5,00	61,2	41,3	41,3
K2i_E	gebouw K2 westgevel	14,00	61,2	61,2	61,2
PH03a_C	Provinciehuis	8,00	61,1	51,6	51,6
PH03a_D	Provinciehuis	11,00	61,1	50,8	50,8
PH06a_A	Provinciehuis	2,00	61,1	42,4	42,4
PH10a_B	Provinciehuis	5,00	61,1	42,8	42,8
K2d_E	gebouw K2 westgevel	14,00	61,1	61,1	61,1
RB15_C	oostgevel	8,00	61,1	50,9	50,9
PH03a_E	Provinciehuis	14,00	61,0	50,7	50,7
RB15_D	oostgevel	11,00	61,0	50,8	50,8
K1bb_A	gebouw K1 westgevel	20,00	61,0	52,1	52,1
PH03a_F	Provinciehuis	17,00	61,0	51,2	51,2
RB15_E	oostgevel	14,00	60,9	50,7	50,7
PH03aa_A	Provinciehuis	20,00	60,9	50,5	50,5
PH08a_B	Provinciehuis	5,00	60,8	43,8	43,8
PH12a_C	Provinciehuis	8,00	60,8	41,3	41,3
PH03aa_B	Provinciehuis	23,00	60,8	50,3	50,3
PH12a_D	Provinciehuis	11,00	60,8	42,5	42,5
RB16_F	oostgevel	17,00	60,8	52,1	52,1
PH12a_E	Provinciehuis	14,00	60,8	42,1	42,1
PH12a_F	Provinciehuis	17,00	60,7	43,0	43,0
K2b_C	gebouw K2 westgevel	8,00	60,7	60,7	60,7
RB15_B	oostgevel	5,00	60,7	50,9	50,9
PH05a_A	Provinciehuis	2,00	60,7	46,0	46,0
PH12aa_A	Provinciehuis	20,00	60,7	43,1	43,1
PH12aa_B	Provinciehuis	23,00	60,6	43,1	43,1
RB16_A	oostgevel	2,00	60,6	54,0	54,0
RB17_B	oostgevel	5,00	60,5	56,3	56,3
RB18_D	oostgevel	11,00	60,5	56,5	56,5
RB18_E	oostgevel	14,00	60,5	56,2	56,2
RB18_F	oostgevel	17,00	60,4	55,8	55,8
PH07a_A	Provinciehuis	2,00	60,2	39,8	39,8
PH04a_C	Provinciehuis	8,00	60,2	50,9	50,9
J1b_A	gebouw J zuidgevel	2,00	60,2	38,3	38,3
PH04a_D	Provinciehuis	11,00	60,2	50,0	50,0
RB18_C	oostgevel	8,00	60,1	56,7	56,7
RB12_C	noordgevel	8,00	60,1	54,8	54,8
PH04a_E	Provinciehuis	14,00	60,1	50,5	50,5
RB12_D	noordgevel	11,00	60,1	54,6	54,6
J1c_C	gebouw J zuidgevel	8,00	60,1	38,3	38,3
RB12_E	noordgevel	14,00	60,1	54,4	54,4
PH04a_F	Provinciehuis	17,00	60,0	50,9	50,9
J1c_D	gebouw J zuidgevel	11,00	60,0	39,4	39,4
J1kk_D	gebouw J westgevel	27,00	60,0	47,3	47,3
RB12_F	noordgevel	17,00	60,0	54,1	54,1
K2n_A	gebouw K2 westgevel	2,00	60,0	60,0	60,0
J1c_E	gebouw J zuidgevel	14,00	60,0	40,5	40,5
PH04aa_A	Provinciehuis	20,00	59,9	49,8	49,8
PH13a_C	Provinciehuis	8,00	59,9	39,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmex exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J1c_F	gebouw J zuidgevel	17,00	59,9	40,7	40,7
PH13a_D	Provinciehuis	11,00	59,9	41,0	41,0
PH13a_E	Provinciehuis	14,00	59,9	41,4	41,4
PH04aa_B	Provinciehuis	23,00	59,9	49,9	49,9
PH13a_F	Provinciehuis	17,00	59,8	42,0	42,0
J1cc_A	gebouw J zuidgevel	20,00	59,8	40,9	40,9
PH03a_B	Provinciehuis	5,00	59,8	51,0	51,0
PH13aa_A	Provinciehuis	20,00	59,8	42,0	42,0
K2b_D	gebouw K2 westgevel	11,00	59,8	59,8	59,8
PH13aa_B	Provinciehuis	23,00	59,7	42,1	42,1
J1cc_B	gebouw J zuidgevel	23,00	59,7	40,9	40,9
PH12a_B	Provinciehuis	5,00	59,7	40,0	40,0
K2n_B	gebouw K2 westgevel	5,00	59,7	59,7	59,7
J1cc_C	gebouw J zuidgevel	24,00	59,7	41,5	41,5
RB13_A	noordgevel	2,00	59,6	55,3	55,3
J1cc_D	gebouw J zuidgevel	27,00	59,6	44,0	44,0
K2i_F	gebouw K2 westgevel	17,00	59,6	59,6	59,6
RB17_F	oostgevel	17,00	59,5	53,0	53,0
K2d_F	gebouw K2 westgevel	17,00	59,5	59,5	59,5
PH04a_B	Provinciehuis	5,00	59,5	50,5	50,5
J1c_B	gebouw J zuidgevel	5,00	59,3	37,3	37,3
PH09a_A	Provinciehuis	2,00	59,2	41,9	41,9
RB12_B	noordgevel	5,00	59,2	54,9	54,9
K2n_C	gebouw K2 westgevel	8,00	59,2	59,2	59,2
PH11a_A	Provinciehuis	2,00	59,1	40,3	40,3
PH10a_A	Provinciehuis	2,00	59,0	42,4	42,4
M1o_C	Gebouw M westgevel	8,00	59,0	37,3	37,3
M1o_D	Gebouw M westgevel	11,00	59,0	38,3	38,3
RB09_D	noordgevel	11,00	59,0	51,3	51,3
RB09_E	noordgevel	14,00	59,0	51,3	51,3
M1o_E	Gebouw M westgevel	14,00	59,0	39,3	39,3
M1o_F	Gebouw M westgevel	17,00	58,9	40,1	40,1
M1a_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	58,9	37,2	37,2
RB17_A	oostgevel	2,00	58,9	55,8	55,8
M1oo_A	Gebouw M westgevel	20,00	58,9	41,7	41,7
M1a_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	58,9	38,1	38,1
PH08a_A	Provinciehuis	2,00	58,8	42,9	42,9
M1a_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	58,8	39,1	39,1
K2b_E	gebouw K2 westgevel	14,00	58,8	58,8	58,8
M1a_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	58,8	40,0	40,0
M1aa_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	58,7	40,0	40,0
PH14a_D	Provinciehuis	11,00	58,7	39,4	39,4
RB18_B	oostgevel	5,00	58,7	56,9	56,9
PH14a_E	Provinciehuis	14,00	58,7	40,4	40,4
PH14a_F	Provinciehuis	17,00	58,7	40,8	40,8
PH14aa_A	Provinciehuis	20,00	58,6	41,0	41,0
PH14aa_B	Provinciehuis	23,00	58,6	41,0	41,0
RB15_A	oostgevel	2,00	58,5	48,7	48,7
K2n_D	gebouw K2 westgevel	11,00	58,5	58,5	58,5
RB11_D	noordgevel	11,00	58,4	52,8	52,8
RB11_C	noordgevel	8,00	58,4	52,9	52,9
RB11_E	noordgevel	14,00	58,4	52,6	52,6
PH13a_B	Provinciehuis	5,00	58,4	38,7	38,7
RB11_F	noordgevel	17,00	58,4	52,5	52,5
PH02a_C	Provinciehuis	8,00	58,3	52,4	52,4
PH02a_D	Provinciehuis	11,00	58,3	52,3	52,3
PH02a_E	Provinciehuis	14,00	58,2	52,1	52,1
PH02a_F	Provinciehuis	17,00	58,2	51,9	51,9
M1b_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	58,2	38,5	38,5
RB09_C	noordgevel	8,00	58,2	51,4	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmex exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M1b_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	58,2	39,1	39,1
PH02aa_A	Provinciehuis	20,00	58,2	51,7	51,7
PH14a_C	Provinciehuis	8,00	58,1	38,4	38,4
M1b_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	58,1	39,6	39,6
PH02aa_B	Provinciehuis	23,00	58,1	51,5	51,5
M1bb_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	58,1	39,6	39,6
PH03a_A	Provinciehuis	2,00	58,0	48,9	48,9
M1b_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	57,9	38,0	38,0
PH12a_A	Provinciehuis	2,00	57,9	38,5	38,5
K2b_F	gebouw K2 westgevel	17,00	57,8	57,8	57,8
K2n_E	gebouw K2 westgevel	14,00	57,8	57,8	57,8
M1o_B	Gebouw M westgevel	5,00	57,6	36,6	36,6
PH15a_D	Provinciehuis	11,00	57,5	38,0	38,0
PH15a_E	Provinciehuis	14,00	57,5	38,9	38,9
PH15a_F	Provinciehuis	17,00	57,5	39,8	39,8
PH04a_A	Provinciehuis	2,00	57,5	47,7	47,7
PH15aa_A	Provinciehuis	20,00	57,5	39,8	39,8
PH15aa_B	Provinciehuis	23,00	57,4	40,0	40,0
RB12_A	noordgevel	2,00	57,4	54,4	54,4
M1a_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	57,4	36,6	36,6
J1c_A	gebouw J zuidgevel	2,00	57,4	37,4	37,4
RB18_A	oostgevel	2,00	57,3	56,6	56,6
M1c_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	57,1	35,7	35,7
M1c_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	57,1	36,6	36,6
RB10_D	noordgevel	11,00	57,1	51,6	51,6
RB10_E	noordgevel	14,00	57,1	51,5	51,5
M1c_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	57,1	37,5	37,5
M1cc_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	57,0	37,6	37,6
K2n_F	gebouw K2 westgevel	17,00	57,0	57,0	57,0
RB11_B	noordgevel	5,00	56,9	52,9	52,9
RB09_B	noordgevel	5,00	56,9	51,2	51,2
PH13a_A	Provinciehuis	2,00	56,9	38,0	38,0
PH14a_B	Provinciehuis	5,00	56,8	37,3	37,3
PH02a_B	Provinciehuis	5,00	56,7	52,5	52,5
RB08_D	noordgevel	11,00	56,5	49,4	49,4
RB08_E	noordgevel	14,00	56,5	49,4	49,4
K1a_A	gebouw K1 westgevel	2,00	56,5	56,5	56,5
M1b_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	56,4	37,6	37,6
RB10_C	noordgevel	8,00	56,4	51,6	51,6
PH15a_C	Provinciehuis	8,00	56,4	37,1	37,1
K1a_B	gebouw K1 westgevel	5,00	56,3	56,3	56,3
M1c_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	56,3	35,3	35,3
M1d_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	56,2	35,1	35,1
M1d_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	56,1	35,9	35,9
M1d_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	56,1	34,3	34,3
M1dd_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	56,1	36,7	36,7
K1a_C	gebouw K1 westgevel	8,00	56,1	56,1	56,1
M1o_A	Gebouw M westgevel	2,00	56,1	36,8	36,8
M1a_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	56,0	36,9	36,9
RB09_A	noordgevel	2,00	55,8	48,7	48,7
K1a_D	gebouw K1 westgevel	11,00	55,7	55,7	55,7
RB07_E	noordgevel	14,00	55,6	48,1	48,1
RB08_C	noordgevel	8,00	55,6	49,5	49,5
RB07_D	noordgevel	11,00	55,5	48,1	48,1
PH14a_A	Provinciehuis	2,00	55,5	37,2	37,2
RB11_A	noordgevel	2,00	55,4	51,1	51,1
K1a_E	gebouw K1 westgevel	14,00	55,3	55,3	55,3
PH15a_B	Provinciehuis	5,00	55,2	36,3	36,3
M1b_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	55,2	37,6	37,6
RB10_B	noordgevel	5,00	55,2	51,7	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmex exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmex
Groep: LAmex totaalresultaten voor toetspunten
exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PH02a_A	Provinciehuis	2,00	55,1	51,0	51,0
M1c_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	55,0	35,0	35,0
J1l1_A	gebouw J westgevel	20,00	55,0	41,7	41,7
M1d_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	54,9	33,5	33,5
K1a_F	gebouw K1 westgevel	17,00	54,8	54,8	54,8
RB06_E	noordgevel	14,00	54,7	46,6	46,6
RB07_C	noordgevel	8,00	54,4	48,2	48,2
PH15a_A	Provinciehuis	2,00	54,4	36,5	36,5
RB08_B	noordgevel	5,00	54,4	49,0	49,0
K1aa_A	gebouw K1 westgevel	20,00	54,3	54,3	54,3
RB06_D	noordgevel	11,00	54,1	46,6	46,6
M1c_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	54,1	34,3	34,3
RB10_A	noordgevel	2,00	54,0	49,1	49,1
M1d_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	53,8	33,2	33,2
RB08_A	noordgevel	2,00	53,4	46,6	46,6
RB07_B	noordgevel	5,00	53,3	47,0	47,0
M1d_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	53,2	33,6	33,6
RB06_C	noordgevel	8,00	53,1	46,5	46,5
RB04_E	noordgevel	14,00	53,0	46,1	46,1
g1b_B	gebouw G westgevel	5,00	52,9	52,9	52,9
F1b_F	gebouw F zuidgevel	17,00	52,9	50,3	50,3
g1b_C	gebouw G westgevel	8,00	52,9	52,9	52,9
F1b_D	gebouw F zuidgevel	11,00	52,9	48,4	48,4
F1p_D	gebouw F westgevel	11,00	52,8	48,2	48,2
F1b_E	gebouw F zuidgevel	14,00	52,8	48,4	48,4
F1p_E	gebouw F westgevel	14,00	52,8	48,2	48,2
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,50	52,8	48,2	48,2
J1kk_C	gebouw J westgevel	24,00	52,8	47,3	47,3
F1q_A	gebouw F westgevel	16,50	52,8	47,5	47,5
g1b_D	gebouw G westgevel	11,00	52,8	52,8	52,8
F1q_B	gebouw F westgevel	19,50	52,8	48,0	48,0
RB07_A	noordgevel	2,00	52,6	45,0	45,0
g1b_E	gebouw G westgevel	14,00	52,6	52,6	52,6
PH01a_B	Provinciehuis	5,00	52,5	52,5	52,5
PH01a_C	Provinciehuis	8,00	52,4	52,4	52,4
g1b_F	gebouw G westgevel	17,00	52,4	52,4	52,4
J1kk_B	gebouw J westgevel	23,00	52,4	47,2	47,2
PH01a_D	Provinciehuis	11,00	52,4	52,4	52,4
PH01a_E	Provinciehuis	14,00	52,2	52,2	52,2
g1bb_A	gebouw G westgevel	20,00	52,2	52,2	52,2
F1n_E	gebouw F westgevel	14,00	52,2	47,2	47,2
F1o_A	gebouw F westgevel	16,50	52,2	45,5	45,5
F1o_B	gebouw F westgevel	19,50	52,1	46,8	46,8
RB06_B	noordgevel	5,00	52,1	44,8	44,8
PH01a_F	Provinciehuis	17,00	52,1	52,1	52,1
RB04_D	noordgevel	11,00	52,1	46,1	46,1
J1kk_A	gebouw J westgevel	20,00	52,1	41,2	41,2
F1n_D	gebouw F westgevel	11,00	52,0	47,2	47,2
F1b_C	gebouw F zuidgevel	8,00	52,0	48,5	48,5
PH01aa_A	Provinciehuis	20,00	52,0	52,0	52,0
g1a_B	gebouw G westgevel	5,00	51,9	51,9	51,9
g1a_C	gebouw G westgevel	8,00	51,9	51,9	51,9
F1p_C	gebouw F westgevel	8,00	51,9	48,3	48,3
g1aa_A	gebouw G westgevel	20,00	51,8	51,8	51,8
g1a_D	gebouw G westgevel	11,00	51,8	51,8	51,8
PH01aa_B	Provinciehuis	23,00	51,8	51,8	51,8
RB06_A	noordgevel	2,00	51,7	43,4	43,4
g1a_E	gebouw G westgevel	14,00	51,7	51,7	51,7
g1a_F	gebouw G westgevel	17,00	51,6	51,6	51,6
F1n_A	gebouw F westgevel	16,50	51,6	44,9	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmex exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F1n_B	gebouw F westgevel	19,50	51,6	45,9	45,9
F1m_E	gebouw F westgevel	14,00	51,6	46,2	46,2
g1b_A	gebouw G westgevel	2,00	51,5	51,5	51,5
g1bb_B	gebouw G westgevel	23,00	51,5	51,5	51,5
J1jj_A	gebouw J westgevel	20,00	51,5	41,0	41,0
J1jj_D	gebouw J westgevel	27,00	51,4	47,0	47,0
J1jj_B	gebouw J westgevel	23,00	51,4	47,1	47,1
J1jj_C	gebouw J westgevel	24,00	51,4	47,2	47,2
g1bb_C	gebouw G westgevel	24,00	51,4	51,4	51,4
RB04_C	noordgevel	8,00	51,2	44,9	44,9
g1aa_B	gebouw G westgevel	23,00	51,1	51,1	51,1
g1aa_C	gebouw G westgevel	24,00	51,0	51,0	51,0
F1m_D	gebouw F westgevel	11,00	51,0	46,2	46,2
F1n_C	gebouw F westgevel	8,00	50,9	47,2	47,2
F1b_B	gebouw F zuidgevel	5,00	50,7	47,8	47,8
PH01a_A	Provinciehuis	2,00	50,6	50,6	50,6
F1p_B	gebouw F westgevel	5,00	50,6	47,4	47,4
RB04_A	noordgevel	2,00	50,4	43,0	43,0
RB04_B	noordgevel	5,00	50,4	43,6	43,6
M1n_C	Gebouw M westgevel	8,00	50,1	36,4	36,4
M1n_D	Gebouw M westgevel	11,00	50,1	37,4	37,4
M1n_E	Gebouw M westgevel	14,00	50,1	37,8	37,8
A1a_F	gebouw A zuidgevel	17,00	50,1	40,2	40,2
M1n_F	Gebouw M westgevel	17,00	50,1	39,6	39,6
M1nn_A	Gebouw M westgevel	20,00	50,1	40,7	40,7
F1b_A	gebouw F zuidgevel	2,00	50,1	45,6	45,6
g1a_A	gebouw G westgevel	2,00	50,1	50,1	50,1
F1p_A	gebouw F westgevel	2,00	50,0	45,4	45,4
RB05_E	noordgevel	14,00	50,0	45,2	45,2
F1m_C	gebouw F westgevel	8,00	50,0	46,1	46,1
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14,00	49,9	40,4	40,4
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14,00	49,8	39,8	39,8
M1m_D	Gebouw M westgevel	11,00	49,7	36,6	36,6
M1m_E	Gebouw M westgevel	14,00	49,7	37,6	37,6
M1m_F	Gebouw M westgevel	17,00	49,7	39,0	39,0
M1mm_A	Gebouw M westgevel	20,00	49,7	40,4	40,4
F1n_B	gebouw F westgevel	5,00	49,7	45,8	45,8
A1i_A	gebouw A westgevel	16,50	49,7	39,7	39,7
A1i_B	gebouw A westgevel	19,50	49,7	41,1	41,1
A1i_A	gebouw A westgevel	22,50	49,6	39,3	39,3
A1i_B	gebouw A westgevel	25,50	49,6	40,2	40,2
M1m_C	Gebouw M westgevel	8,00	49,5	35,7	35,7
F1n_A	gebouw F westgevel	2,00	49,3	44,1	44,1
RB05_D	noordgevel	11,00	49,0	45,2	45,2
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11,00	49,0	40,2	40,2
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11,00	48,9	39,7	39,7
F1m_B	gebouw F westgevel	5,00	48,9	44,4	44,4
F1m_A	gebouw F westgevel	2,00	48,7	43,2	43,2
M1n_B	Gebouw M westgevel	5,00	48,6	35,7	35,7
K1f_A	gebouw K1 oostgevel	20,00	48,5	41,2	41,2
g1ff_D	gebouw G zuidgevel	27,00	48,5	48,5	48,5
M1m_B	Gebouw M westgevel	5,00	48,1	35,0	35,0
RB05_C	noordgevel	8,00	48,1	44,4	44,4
L1aa_D	gebouw L zuidgevel	29,00	48,1	44,9	44,9
L1aa_E	gebouw L zuidgevel	32,00	48,1	45,2	45,2
L1aa_F	gebouw L zuidgevel	35,00	48,1	45,2	45,2
L1aaa_A	gebouw L zuidgevel	38,00	48,1	45,2	45,2
L1aa_C	gebouw L zuidgevel	26,00	48,1	44,5	44,5
L1aaa_B	gebouw L zuidgevel	41,00	48,1	45,1	45,1
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8,00	48,1	38,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmex exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M1n_A	Gebouw M westgevel	2,00	48,1	35,6	35,6
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,50	48,0	48,0	48,0
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8,00	48,0	38,5	38,5
L1bb_D	gebouw L zuidgevel	29,00	47,8	43,8	43,8
L1bb_E	gebouw L zuidgevel	32,00	47,8	44,0	44,0
L1bb_F	gebouw L zuidgevel	35,00	47,8	44,0	44,0
L1bbb_A	gebouw L zuidgevel	38,00	47,8	44,0	44,0
L1bbb_B	gebouw L zuidgevel	41,00	47,8	43,9	43,9
M1m_A	Gebouw M westgevel	2,00	47,6	35,0	35,0
L1cc_D	gebouw L zuidgevel	29,00	47,6	42,8	42,8
L1cc_E	gebouw L zuidgevel	32,00	47,6	42,8	42,8
L1cc_F	gebouw L zuidgevel	35,00	47,6	42,9	42,9
L1ccc_A	gebouw L zuidgevel	38,00	47,6	42,8	42,8
L1ccc_B	gebouw L zuidgevel	41,00	47,5	42,8	42,8
g1cc_C	gebouw G westgevel	24,00	47,5	46,9	46,9
g1cc_B	gebouw G westgevel	23,00	47,5	46,8	46,8
RB05_B	noordgevel	5,00	47,4	43,0	43,0
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	47,4	35,1	35,1
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2,00	47,3	37,2	37,2
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	47,3	35,0	35,0
g1cc_A	gebouw G westgevel	20,00	47,3	46,0	46,0
L1jjj_B	gebouw L westgevel	41,00	47,3	45,2	45,2
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2,00	47,3	36,8	36,8
RB05_A	noordgevel	2,00	47,3	42,2	42,2
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	47,2	35,6	35,6
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	47,2	35,6	35,6
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5,00	47,2	37,5	37,5
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	47,1	35,4	35,4
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	47,1	36,7	36,7
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5,00	47,1	37,1	37,1
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	47,0	36,8	36,8
K1m_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	46,9	40,8	40,8
K2y_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	46,9	35,1	35,1
K1l_A	gebouw K1 oostgevel	20,00	46,8	41,2	41,2
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	46,7	35,6	35,6
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	46,7	34,7	34,7
K1mm_A	gebouw K1 noordgevel	20,00	46,7	41,8	41,8
g1dd_C	gebouw G zuidgevel	24,00	46,7	46,7	46,7
K2y_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	46,7	36,7	36,7
F1c_D	gebouw F zuidgevel	11,00	46,5	42,3	42,3
F1c_E	gebouw F zuidgevel	14,00	46,5	42,3	42,3
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	46,4	33,3	33,3
g1dd_B	gebouw G zuidgevel	23,00	46,4	46,4	46,4
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	46,4	33,4	33,4
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	46,3	34,1	34,1
g1ee_C	gebouw G zuidgevel	24,00	46,3	46,3	46,3
g1c_A	gebouw G westgevel	2,00	46,2	46,2	46,2
K1k_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	46,2	37,5	37,5
K1k_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	46,1	40,1	40,1
g1ee_B	gebouw G zuidgevel	23,00	46,0	46,0	46,0
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	45,9	37,6	37,6
g1c_F	gebouw G westgevel	17,00	45,9	45,9	45,9
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	45,9	32,7	32,7
L1kkk_B	gebouw L westgevel	41,00	45,9	45,9	45,9
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	45,9	33,0	33,0
g1c_B	gebouw G westgevel	5,00	45,9	45,9	45,9
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	45,9	36,4	36,4
g1c_C	gebouw G westgevel	8,00	45,9	45,9	45,9
g1c_D	gebouw G westgevel	11,00	45,8	45,8	45,8
g1c_E	gebouw G westgevel	14,00	45,8	45,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmex exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	45,8	37,0	37,0
g1ff_C	gebouw G zuidgevel	24,00	45,7	45,7	45,7
K2w_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	45,7	35,9	35,9
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	45,6	37,3	37,3
K2w_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	45,5	36,9	36,9
F1c_C	gebouw F zuidgevel	8,00	45,5	42,3	42,3
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	45,5	37,1	37,1
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	45,5	36,9	36,9
J1dd_D	gebouw J oostgevel	27,00	45,4	45,4	45,4
g1ff_B	gebouw G zuidgevel	23,00	45,4	45,4	45,4
K2t_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	45,4	36,6	36,6
L1ll_F	gebouw L zuidgevel	35,00	45,3	45,3	45,3
K2t_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	45,3	36,7	36,7
L1ll_E	gebouw L zuidgevel	32,00	45,3	45,3	45,3
L1lll_A	gebouw L westgevel	38,00	45,3	45,3	45,3
L1lll_B	gebouw L westgevel	41,00	45,2	45,2	45,2
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	45,1	32,0	32,0
g1ii_C	gebouw G noordgevel	24,00	45,1	45,1	45,1
J1ee_D	gebouw J oostgevel	27,00	45,1	45,1	45,1
L1ll_D	gebouw L zuidgevel	29,00	45,0	45,0	45,0
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,50	44,9	44,9	44,9
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	44,8	37,7	37,7
E1a_F	gebouw E zuidgevel	17,00	44,8	44,8	44,8
g1k_F	gebouw G noordgevel	17,00	44,7	44,7	44,7
J1i_B	gebouw J noordgevel	5,00	44,5	31,9	31,9
E1j_F	gebouw E westgevel	17,00	44,5	44,5	44,5
J1i_C	gebouw J noordgevel	8,00	44,5	32,7	32,7
g1k_E	gebouw G noordgevel	14,00	44,5	44,5	44,5
J1i_D	gebouw J noordgevel	11,00	44,5	33,5	33,5
g1k_D	gebouw G noordgevel	11,00	44,5	44,5	44,5
g1k_C	gebouw G noordgevel	8,00	44,5	44,5	44,5
g1k_B	gebouw G noordgevel	5,00	44,4	44,4	44,4
J1i_E	gebouw J noordgevel	14,00	44,4	35,5	35,5
g1hh_C	gebouw G oostgevel	24,00	44,4	44,4	44,4
J1i_F	gebouw J noordgevel	17,00	44,3	39,4	39,4
L1ll_C	gebouw L zuidgevel	26,00	44,3	44,3	44,3
J1ii_D	gebouw J noordgevel	27,00	44,2	44,2	44,2
K1l_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	44,2	33,5	33,5
g1ii_B	gebouw G noordgevel	23,00	44,2	44,2	44,2
F1c_B	gebouw F zuidgevel	5,00	44,1	41,0	41,0
K1l_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	44,1	35,6	35,6
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	44,1	30,6	30,6
g1kk_C	gebouw G noordgevel	24,00	44,0	44,0	44,0
K1l_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	44,0	39,6	39,6
J1ii_A	gebouw J noordgevel	20,00	44,0	39,6	39,6
L1iii_B	gebouw L noordgevel	41,00	43,9	43,9	43,9
F1c_A	gebouw F zuidgevel	2,00	43,9	39,7	39,7
J1ii_C	gebouw J noordgevel	24,00	43,8	43,8	43,8
RB19_B	zuidgevel	5,00	43,8	43,8	43,8
g1kk_B	gebouw G noordgevel	23,00	43,8	43,8	43,8
g1j_F	gebouw G noordgevel	17,00	43,8	43,8	43,8
RB19_C	zuidgevel	8,00	43,7	43,7	43,7
L1ll_B	gebouw L zuidgevel	23,00	43,7	43,7	43,7
g1hh_B	gebouw G oostgevel	23,00	43,7	43,7	43,7
L1aa_B	gebouw L zuidgevel	23,00	43,7	43,7	43,7
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	43,7	37,5	37,5
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	2,00	43,7	43,7	43,7
L1kk_F	gebouw L westgevel	35,00	43,6	43,6	43,6
RB19_D	zuidgevel	11,00	43,6	43,6	43,6
L1kkk_A	gebouw L westgevel	38,00	43,6	43,6	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmex exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J1ii_B	gebouw J noordgevel	23,00	43,6	43,6	43,6
g1j_E	gebouw G noordgevel	14,00	43,6	43,6	43,6
g1ff_A	gebouw G zuidgevel	20,00	43,6	43,6	43,6
L1kk_E	gebouw L westgevel	32,00	43,6	43,6	43,6
RB19_F	zuidgevel	17,00	43,5	43,5	43,5
g1j_D	gebouw G noordgevel	11,00	43,5	43,5	43,5
L1bb_C	gebouw L zuidgevel	26,00	43,5	43,5	43,5
RB19_E	zuidgevel	14,00	43,5	43,5	43,5
g1j_B	gebouw G noordgevel	5,00	43,5	43,5	43,5
g1j_C	gebouw G noordgevel	8,00	43,5	43,5	43,5
g1ee_A	gebouw G zuidgevel	20,00	43,5	43,5	43,5
E1j_E	gebouw E westgevel	14,00	43,4	43,4	43,4
g1kk_A	gebouw G noordgevel	20,00	43,4	43,4	43,4
E1c_B	gebouw E zuidgevel	17,00	43,3	43,3	43,3
L1kk_D	gebouw L westgevel	29,00	43,3	43,3	43,3
K2r_C	gebouw K2 noordgevel	8,00	43,3	43,1	43,1
g1dd_A	gebouw G zuidgevel	20,00	43,3	43,3	43,3
K2r_D	gebouw K2 noordgevel	11,00	43,2	43,0	43,0
K2r_B	gebouw K2 noordgevel	5,00	43,2	43,2	43,2
J1hh_D	gebouw J noordgevel	27,00	43,2	43,2	43,2
L1kk_C	gebouw L westgevel	26,00	43,2	43,2	43,2
K2p_C	gebouw K2 westgevel	8,00	43,0	40,4	40,4
g1jj_C	gebouw G noordgevel	24,00	43,0	43,0	43,0
K2p_D	gebouw K2 westgevel	11,00	43,0	39,9	39,9
K2r_E	gebouw K2 noordgevel	14,00	43,0	42,9	42,9
K2p_E	gebouw K2 westgevel	14,00	42,9	39,4	39,4
J1h_C	gebouw J noordgevel	8,00	42,9	32,0	32,0
K2r_F	gebouw K2 noordgevel	17,00	42,9	42,9	42,9
J1h_D	gebouw J noordgevel	11,00	42,9	32,5	32,5
L1kk_B	gebouw L westgevel	23,00	42,9	42,9	42,9
K2p_B	gebouw K2 westgevel	5,00	42,8	40,8	40,8
J1h_E	gebouw J noordgevel	14,00	42,8	33,0	33,0
J1hh_C	gebouw J noordgevel	24,00	42,8	42,8	42,8
L1bb_B	gebouw L zuidgevel	23,00	42,8	42,8	42,8
L1jj_B	gebouw L westgevel	23,00	42,8	42,8	42,8
g1jj_B	gebouw G noordgevel	23,00	42,7	42,7	42,7
J1gg_B	gebouw J noordgevel	23,00	42,7	42,7	42,7
J1hh_B	gebouw J noordgevel	23,00	42,7	42,7	42,7
RB19_A	zuidgevel	2,00	42,7	42,7	42,7
L1l_E	gebouw L westgevel	14,00	42,5	33,8	33,8
L1l_F	gebouw L westgevel	17,00	42,5	35,7	35,7
L1ll_A	gebouw L zuidgevel	20,00	42,5	42,3	42,3
L1l_D	gebouw L westgevel	11,00	42,5	32,3	32,3
J1i_A	gebouw J noordgevel	2,00	42,5	30,5	30,5
L1jj_E	gebouw L westgevel	32,00	42,5	42,5	42,5
L1jj_F	gebouw L westgevel	35,00	42,5	42,5	42,5
L1cc_C	gebouw L zuidgevel	26,00	42,5	42,5	42,5
L1jjj_A	gebouw L westgevel	38,00	42,5	42,5	42,5
J1dd_C	gebouw J oostgevel	24,00	42,5	42,5	42,5
L1jj_D	gebouw L westgevel	29,00	42,5	42,5	42,5
J1h_B	gebouw J noordgevel	5,00	42,4	31,8	31,8
L1kk_A	gebouw L westgevel	20,00	42,3	42,3	42,3
g1k_A	gebouw G noordgevel	2,00	42,3	42,3	42,3
g1jj_A	gebouw G noordgevel	20,00	42,3	42,3	42,3
K2p_F	gebouw K2 westgevel	17,00	42,3	40,8	40,8
J1ee_C	gebouw J oostgevel	24,00	42,3	42,3	42,3
L1jj_C	gebouw L westgevel	26,00	42,2	42,2	42,2
J1g_C	gebouw J noordgevel	8,00	42,2	33,0	33,0
L1jj_A	gebouw L westgevel	20,00	42,2	42,2	42,2
L1cc_B	gebouw L zuidgevel	23,00	42,2	42,2	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmix exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J1g_D	gebouw J noordgevel	11,00	42,2	33,8	33,8
F1d_E	gebouw F oostgevel	14,00	42,2	42,2	42,2
J1gg_D	gebouw J noordgevel	27,00	42,2	42,2	42,2
J1d_F	gebouw J oostgevel	17,00	42,1	42,1	42,1
J1h_F	gebouw J noordgevel	17,00	42,1	34,8	34,8
J1e_C	gebouw J oostgevel	8,00	42,1	37,8	37,8
L1bb_A	gebouw L zuidgevel	20,00	42,1	42,1	42,1
g1ii_A	gebouw G noordgevel	20,00	42,1	42,1	42,1
J1e_D	gebouw J oostgevel	11,00	42,0	39,0	39,0
g1f_F	gebouw G zuidgevel	17,00	42,0	39,4	39,4
J1e_E	gebouw J oostgevel	14,00	42,0	40,3	40,3
J1e_F	gebouw J oostgevel	17,00	42,0	42,0	42,0
g1d_C	gebouw G zuidgevel	8,00	42,0	35,9	35,9
J1hh_A	gebouw J noordgevel	20,00	42,0	39,6	39,6
g1d_D	gebouw G zuidgevel	11,00	42,0	35,8	35,8
J1ee_A	gebouw J oostgevel	20,00	41,9	40,2	40,2
g1d_E	gebouw G zuidgevel	14,00	41,9	37,1	37,1
J1ee_B	gebouw J oostgevel	23,00	41,9	41,5	41,5
g1hh_A	gebouw G oostgevel	20,00	41,9	41,9	41,9
g1d_B	gebouw G zuidgevel	5,00	41,9	36,0	36,0
g1d_F	gebouw G zuidgevel	17,00	41,8	39,0	39,0
g1e_C	gebouw G zuidgevel	8,00	41,8	35,2	35,2
h1a_F	gebouw H zuidgevel	17,00	41,8	39,3	39,3
J1gg_C	gebouw J noordgevel	24,00	41,8	41,8	41,8
g1e_D	gebouw G zuidgevel	11,00	41,8	35,3	35,3
g1e_E	gebouw G zuidgevel	14,00	41,7	36,3	36,3
g1e_F	gebouw G zuidgevel	17,00	41,7	38,2	38,2
g1f_C	gebouw G zuidgevel	8,00	41,7	34,3	34,3
g1f_E	gebouw G zuidgevel	14,00	41,7	35,4	35,4
g1f_D	gebouw G zuidgevel	11,00	41,6	34,6	34,6
J1dd_B	gebouw J oostgevel	23,00	41,6	41,6	41,6
J1d_A	gebouw J oostgevel	2,00	41,6	41,6	41,6
g1e_B	gebouw G zuidgevel	5,00	41,6	35,4	35,4
h1a_C	gebouw H zuidgevel	8,00	41,5	34,9	34,9
h1a_E	gebouw H zuidgevel	14,00	41,5	35,5	35,5
h1a_D	gebouw H zuidgevel	11,00	41,4	35,1	35,1
J1f_C	gebouw J oostgevel	8,00	41,4	37,1	37,1
I1b_C	gebouw i westgevel	8,00	41,4	32,0	32,0
h1b_C	gebouw H zuidgevel	8,00	41,4	33,2	33,2
J1f_D	gebouw J oostgevel	11,00	41,4	38,1	38,1
I1b_D	gebouw i westgevel	11,00	41,4	34,0	34,0
g1j_A	gebouw G noordgevel	2,00	41,4	41,4	41,4
h1b_D	gebouw H zuidgevel	11,00	41,4	33,4	33,4
J1f_E	gebouw J oostgevel	14,00	41,4	39,3	39,3
I1b_E	gebouw i westgevel	14,00	41,4	35,8	35,8
L1cc_A	gebouw L zuidgevel	20,00	41,4	41,4	41,4
h1b_E	gebouw H zuidgevel	14,00	41,3	34,5	34,5
I1b_F	gebouw i westgevel	17,00	41,3	38,3	38,3
J1f_F	gebouw J oostgevel	17,00	41,3	40,9	40,9
h1b_F	gebouw H zuidgevel	17,00	41,3	38,7	38,7
J1ff_A	gebouw J oostgevel	20,00	41,3	36,8	36,8
L1l_C	gebouw L westgevel	8,00	41,2	31,0	31,0
g1f_B	gebouw G zuidgevel	5,00	41,2	34,4	34,4
J1ff_B	gebouw J oostgevel	23,00	41,2	37,9	37,9
g1gg_C	gebouw G oostgevel	24,00	41,2	37,8	37,8
h1d_E	gebouw H zuidgevel	14,00	41,2	33,6	33,6
J1ff_C	gebouw J oostgevel	24,00	41,2	37,1	37,1
J1gg_A	gebouw J noordgevel	20,00	41,2	41,2	41,2
h1d_F	gebouw H zuidgevel	17,00	41,2	36,7	36,7
h1d_C	gebouw H zuidgevel	8,00	41,2	32,0	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmex exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I1a_C	gebouw i westgevel	8,00	41,2	31,9	31,9
h1d_D	gebouw H zuidgevel	11,00	41,2	32,1	32,1
I1a_D	gebouw i westgevel	11,00	41,2	32,1	32,1
g1gg_B	gebouw G oostgevel	23,00	41,1	37,5	37,5
K2p_A	gebouw K2 westgevel	2,00	41,1	41,1	41,1
I1a_E	gebouw i westgevel	14,00	41,1	33,6	33,6
I1a_F	gebouw i westgevel	17,00	41,1	38,8	38,8
J1g_B	gebouw J noordgevel	5,00	41,1	32,3	32,3
J1e_B	gebouw J oostgevel	5,00	41,1	39,6	39,6
g1gg_A	gebouw G oostgevel	20,00	41,1	37,1	37,1
h1c_C	gebouw H zuidgevel	8,00	41,1	32,3	32,3
h1c_D	gebouw H zuidgevel	11,00	41,0	32,4	32,4
L1j_F	gebouw L westgevel	17,00	41,0	41,0	41,0
J1g_E	gebouw J noordgevel	14,00	41,0	34,0	34,0
h1c_E	gebouw H zuidgevel	14,00	41,0	33,9	33,9
I1c_C	gebouw I oostgevel	8,00	41,0	35,1	35,1
J1g_F	gebouw J noordgevel	17,00	41,0	37,0	37,0
h1c_F	gebouw H zuidgevel	17,00	41,0	37,2	37,2
I1c_D	gebouw I oostgevel	11,00	41,0	36,3	36,3
I1c_E	gebouw I oostgevel	14,00	40,9	37,5	37,5
I1c_F	gebouw I oostgevel	17,00	40,9	34,7	34,7
h1a_B	gebouw H zuidgevel	5,00	40,9	34,9	34,9
J1d_B	gebouw J oostgevel	5,00	40,9	40,9	40,9
E1a_E	gebouw E zuidgevel	14,00	40,9	40,9	40,9
L1hhh_B	gebouw L noordgevel	41,00	40,7	40,7	40,7
L1l_B	gebouw L westgevel	5,00	40,6	29,8	29,8
h1b_B	gebouw H zuidgevel	5,00	40,6	32,8	32,8
L1c_F	gebouw L zuidgevel	17,00	40,6	40,6	40,6
F1d_D	gebouw F oostgevel	11,00	40,6	40,6	40,6
J1h_A	gebouw J noordgevel	2,00	40,5	30,9	30,9
L1iii_A	gebouw L noordgevel	38,00	40,5	40,5	40,5
g1i_E	gebouw G noordgevel	14,00	40,4	40,4	40,4
F1d_B	gebouw F oostgevel	5,00	40,4	40,4	40,4
g1i_F	gebouw G noordgevel	17,00	40,4	40,4	40,4
J1d_C	gebouw J oostgevel	8,00	40,4	37,9	37,9
J1d_E	gebouw J oostgevel	14,00	40,4	40,4	40,4
E1j_D	gebouw E westgevel	11,00	40,3	40,3	40,3
J1f_B	gebouw J oostgevel	5,00	40,3	36,3	36,3
J1dd_A	gebouw J oostgevel	20,00	40,3	40,3	40,3
I1b_B	gebouw i westgevel	5,00	40,3	30,3	30,3
M1kk_A	Gebouw M noordgevel	20,00	40,2	40,2	40,2
E1c_A	gebouw E zuidgevel	14,00	40,2	40,2	40,2
M1k_D	Gebouw M noordgevel	11,00	40,2	32,6	32,6
L1l_A	gebouw L westgevel	2,00	40,2	30,7	30,7
M1k_E	Gebouw M noordgevel	14,00	40,2	33,0	33,0
J1d_D	gebouw J oostgevel	11,00	40,1	39,0	39,0
M1k_F	Gebouw M noordgevel	17,00	40,1	34,7	34,7
J1e_A	gebouw J oostgevel	2,00	40,1	40,1	40,1
g1i_A	gebouw G noordgevel	2,00	40,0	40,0	40,0
h1c_B	gebouw H zuidgevel	5,00	39,9	31,4	31,4
L1aa_A	gebouw L zuidgevel	20,00	39,9	39,9	39,9
M1k_C	Gebouw M noordgevel	8,00	39,9	32,2	32,2
L1b_F	gebouw L zuidgevel	17,00	39,9	39,9	39,9
I1c_B	gebouw I oostgevel	5,00	39,9	34,0	34,0
g1d_A	gebouw G zuidgevel	2,00	39,8	35,7	35,7
h1d_B	gebouw H zuidgevel	5,00	39,7	30,5	30,5
I1a_B	gebouw i westgevel	5,00	39,7	30,2	30,2
J1ff_D	gebouw J oostgevel	27,00	39,7	38,4	38,4
M1jj_A	Gebouw M noordgevel	20,00	39,6	39,6	39,6
g1i_D	gebouw G noordgevel	11,00	39,6	39,6	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmex exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
g1e_A	gebouw G zuidgevel	2,00	39,5	34,2	34,2
M1ii_A	Gebouw M noordgevel	20,00	39,5	39,5	39,5
J1g_A	gebouw J noordgevel	2,00	39,5	32,8	32,8
F1d_C	gebouw F oostgevel	8,00	39,4	39,4	39,4
I1i_E	gebouw I noordgevel	14,00	39,4	39,4	39,4
g1f_A	gebouw G zuidgevel	2,00	39,3	32,8	32,8
E1a_D	gebouw E zuidgevel	11,00	39,3	39,3	39,3
g1i_B	gebouw G noordgevel	5,00	39,1	39,1	39,1
h1e_C	gebouw H noordgevel	8,00	39,1	39,1	39,1
h1a_A	gebouw H zuidgevel	2,00	39,1	32,7	32,7
L1j_A	gebouw L westgevel	2,00	39,0	39,0	39,0
g1i_C	gebouw G noordgevel	8,00	39,0	39,0	39,0
h1g_F	gebouw H noordgevel	17,00	39,0	39,0	39,0
L1ii_F	gebouw L noordgevel	35,00	38,9	38,9	38,9
I1j_C	gebouw I noordgevel	8,00	38,9	38,9	38,9
M1hh_A	Gebouw M noordgevel	20,00	38,8	38,8	38,8
L1i_C	gebouw L noordgevel	8,00	38,8	38,8	38,8
F1k_F	gebouw F noordgevel	17,00	38,8	38,8	38,8
h1b_A	gebouw H zuidgevel	2,00	38,7	30,8	30,8
J1f_A	gebouw J oostgevel	2,00	38,7	36,0	36,0
L1j_B	gebouw L westgevel	5,00	38,7	38,7	38,7
I1b_A	gebouw i westgevel	2,00	38,6	28,9	28,9
E1a_C	gebouw E zuidgevel	8,00	38,6	38,6	38,6
M1h_F	Gebouw M noordgevel	17,00	38,6	38,6	38,6
L1a_F	gebouw L zuidgevel	17,00	38,5	36,8	36,8
I1d_F	gebouw I oostgevel	17,00	38,5	38,5	38,5
L1a_E	gebouw L zuidgevel	14,00	38,5	34,7	34,7
L1a_D	gebouw L zuidgevel	11,00	38,5	33,0	33,0
M1k_B	Gebouw M noordgevel	5,00	38,5	31,7	31,7
h1f_F	gebouw H noordgevel	17,00	38,4	38,4	38,4
I1i_C	gebouw I noordgevel	8,00	38,3	38,3	38,3
I1c_A	gebouw I oostgevel	2,00	38,3	33,1	33,1
h1f_B	gebouw H noordgevel	5,00	38,2	38,2	38,2
M1i_F	Gebouw M noordgevel	17,00	38,2	38,2	38,2
h1d_A	gebouw H zuidgevel	2,00	38,2	28,8	28,8
E1b_D	gebouw E zuidgevel	11,00	38,2	38,2	38,2
I1a_A	gebouw i westgevel	2,00	38,2	28,8	28,8
F1d_A	gebouw F oostgevel	2,00	38,2	38,2	38,2
h1c_A	gebouw H zuidgevel	2,00	38,2	29,3	29,3
E1j_C	gebouw E westgevel	8,00	38,1	38,1	38,1
L1j_E	gebouw L westgevel	14,00	38,1	38,1	38,1
L1j_C	gebouw L westgevel	8,00	38,0	38,0	38,0
I1d_D	gebouw I oostgevel	11,00	37,8	34,3	34,3
I1d_E	gebouw I oostgevel	14,00	37,8	35,1	35,1
h1e_B	gebouw H noordgevel	5,00	37,8	37,8	37,8
A1i_E	gebouw A westgevel	14,00	37,7	37,7	37,7
I1j_B	gebouw I noordgevel	5,00	37,7	37,7	37,7
L1hhh_A	gebouw L noordgevel	38,00	37,6	37,6	37,6
I1e_D	gebouw I oostgevel	11,00	37,6	33,0	33,0
I1i_B	gebouw I noordgevel	5,00	37,6	37,6	37,6
I1d_C	gebouw I oostgevel	8,00	37,6	34,1	34,1
I1e_C	gebouw I oostgevel	14,00	37,6	33,2	33,2
M1j_D	Gebouw M noordgevel	11,00	37,6	28,9	28,9
I1e_F	gebouw I oostgevel	17,00	37,5	33,5	33,5
M1j_E	Gebouw M noordgevel	14,00	37,5	30,7	30,7
M1j_F	Gebouw M noordgevel	17,00	37,5	37,0	37,0
I1f_D	gebouw I oostgevel	11,00	37,5	29,2	29,2
I1f_E	gebouw I oostgevel	14,00	37,4	29,8	29,8
L1ii_E	gebouw L noordgevel	32,00	37,4	37,4	37,4
PH16aa_B	Provinciehuis	23,00	37,4	29,3	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmex exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I1f_F	gebouw I oostgevel	17,00	37,4	33,9	33,9
L1a_C	gebouw L zuidgevel	8,00	37,4	31,7	31,7
M1h_E	Gebouw M noordgevel	14,00	37,3	37,3	37,3
M1ee_A	Gebouw M oostgevel	20,00	37,3	27,3	27,3
PH16aa_A	Provinciehuis	20,00	37,3	29,0	29,0
I1e_C	gebouw I oostgevel	8,00	37,3	32,7	32,7
L1i_B	gebouw L noordgevel	5,00	37,3	37,3	37,3
I1h_D	gebouw I oostgevel	11,00	37,3	31,8	31,8
M1e_F	Gebouw M oostgevel	17,00	37,3	26,9	26,9
M1e_E	Gebouw M oostgevel	14,00	37,3	26,6	26,6
PH16a_E	Provinciehuis	14,00	37,2	28,6	28,6
PH16a_F	Provinciehuis	17,00	37,2	28,7	28,7
I1h_E	gebouw I oostgevel	14,00	37,2	32,5	32,5
RB20_D	zuidgevel	11,00	37,2	33,0	33,0
E1b_C	gebouw E zuidgevel	8,00	37,2	37,2	37,2
RB20_E	zuidgevel	14,00	37,1	33,7	33,7
M1e_D	Gebouw M oostgevel	11,00	37,1	24,9	24,9
RB20_F	zuidgevel	17,00	37,1	34,7	34,7
E1a_B	gebouw E zuidgevel	5,00	37,1	37,1	37,1
M1k_A	Gebouw M noordgevel	2,00	37,1	31,3	31,3
PH16a_D	Provinciehuis	11,00	37,1	28,6	28,6
A1i_D	gebouw A westgevel	11,00	36,9	36,9	36,9
M1j_C	Gebouw M noordgevel	8,00	36,9	28,6	28,6
RB21_E	zuidgevel	14,00	36,9	30,9	30,9
RB21_F	zuidgevel	17,00	36,9	31,2	31,2
I1f_C	gebouw I oostgevel	8,00	36,8	29,6	29,6
h1g_E	gebouw H noordgevel	14,00	36,7	36,7	36,7
M1i_D	Gebouw M noordgevel	11,00	36,7	33,2	33,2
RB21_D	zuidgevel	11,00	36,7	29,4	29,4
E1a_A	gebouw E zuidgevel	2,00	36,7	36,7	36,7
M1i_E	Gebouw M noordgevel	14,00	36,7	34,7	34,7
L1ggg_B	gebouw L noordgevel	41,00	36,6	36,6	36,6
L1hh_F	gebouw L noordgevel	35,00	36,6	36,6	36,6
I1h_C	gebouw I oostgevel	8,00	36,5	31,2	31,2
E1j_B	gebouw E westgevel	5,00	36,5	36,3	36,3
h1f_A	gebouw H noordgevel	2,00	36,5	36,5	36,5
L1a_B	gebouw L zuidgevel	5,00	36,3	30,5	30,5
RB20_C	zuidgevel	8,00	36,3	32,5	32,5
E1j_A	gebouw E westgevel	2,00	36,3	34,7	34,7
M1f_E	Gebouw M oostgevel	14,00	36,2	27,0	27,0
M1f_F	Gebouw M oostgevel	17,00	36,2	27,2	27,2
I1d_B	gebouw I oostgevel	5,00	36,1	33,6	33,6
M1ff_A	Gebouw M oostgevel	20,00	36,1	27,0	27,0
D1a_D	gebouw D zuidgevel	11,00	36,1	36,1	36,1
I1j_E	gebouw I noordgevel	14,00	36,1	36,1	36,1
L1ii_D	gebouw L noordgevel	29,00	36,1	36,1	36,1
PH16a_C	Provinciehuis	8,00	36,0	25,5	25,5
L1ii_B	gebouw L noordgevel	23,00	36,0	36,0	36,0
L1ii_A	gebouw L noordgevel	20,00	36,0	36,0	36,0
M1e_C	Gebouw M oostgevel	8,00	36,0	25,5	25,5
L1i_F	gebouw L noordgevel	17,00	36,0	36,0	36,0
M1f_D	Gebouw M oostgevel	11,00	36,0	25,7	25,7
L1ii_C	gebouw L noordgevel	26,00	36,0	36,0	36,0
L1i_E	gebouw L noordgevel	14,00	35,9	35,9	35,9
M1g_E	Gebouw M oostgevel	14,00	35,9	28,1	28,1
M1g_F	Gebouw M oostgevel	17,00	35,9	28,0	28,0
L1b_E	gebouw L zuidgevel	14,00	35,9	33,8	33,8
M1gg_A	Gebouw M oostgevel	20,00	35,9	28,4	28,4
I1e_B	gebouw I oostgevel	5,00	35,9	32,5	32,5
M1h_D	Gebouw M noordgevel	11,00	35,8	34,3	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmex exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
h1e_E	gebouw H noordgevel	14,00	35,8	35,8	35,8
RB22_E	gebouw H zuidgevel	14,00	35,8	33,2	33,2
E1b_B	gebouw E zuidgevel	5,00	35,7	35,7	35,7
L1a_A	gebouw L zuidgevel	2,00	35,7	28,3	28,3
M1i_C	Gebouw M noordgevel	8,00	35,6	32,1	32,1
M1g_D	Gebouw M oostgevel	11,00	35,6	26,0	26,0
M1j_B	Gebouw M noordgevel	5,00	35,6	28,2	28,2
L1b_D	gebouw L zuidgevel	11,00	35,6	31,3	31,3
L1hh_E	gebouw L noordgevel	32,00	35,6	35,6	35,6
A1i_C	gebouw A westgevel	8,00	35,6	35,6	35,6
E1b_A	gebouw E zuidgevel	2,00	35,6	35,6	35,6
RB21_C	gebouw E zuidgevel	8,00	35,6	29,4	29,4
I1f_B	gebouw I oostgevel	5,00	35,5	29,0	29,0
h1g_D	gebouw H noordgevel	11,00	35,5	35,5	35,5
RB22_D	gebouw H zuidgevel	11,00	35,5	33,0	33,0
h1f_E	gebouw H noordgevel	14,00	35,5	35,5	35,5
I1i_D	gebouw I noordgevel	11,00	35,5	35,5	35,5
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,50	35,5	35,5	35,5
L1c_E	gebouw L zuidgevel	14,00	35,5	35,5	35,5
L1k_A	gebouw L westgevel	2,00	35,4	35,4	35,4
L1j_D	gebouw L westgevel	11,00	35,4	35,4	35,4
L1i_D	gebouw L noordgevel	11,00	35,3	35,3	35,3
I1h_B	gebouw I oostgevel	5,00	35,3	31,2	31,2
L1eee_B	gebouw L oostgevel	41,00	35,3	35,3	35,3
L1k_B	gebouw L westgevel	5,00	35,3	35,3	35,3
L1ddd_B	gebouw L oostgevel	41,00	35,2	34,0	34,0
D1c_D	gebouw D zuidgevel	11,00	35,2	35,2	35,2
L1fff_B	gebouw L oostgevel	41,00	35,2	35,2	35,2
L1dd_D	gebouw L oostgevel	29,00	35,0	30,1	30,1
h1e_A	gebouw H noordgevel	2,00	35,0	35,0	35,0
RB20_B	gebouw H zuidgevel	5,00	35,0	32,1	32,1
L1dd_E	gebouw L oostgevel	32,00	35,0	30,5	30,5
L1dd_F	gebouw L oostgevel	35,00	35,0	30,9	30,9
L1ddd_A	gebouw L oostgevel	38,00	35,0	31,4	31,4
h1g_C	gebouw H noordgevel	8,00	34,9	34,9	34,9
M1e_B	Gebouw M oostgevel	5,00	34,9	25,6	25,6
L1d_E	gebouw L oostgevel	14,00	34,9	28,0	28,0
PH16a_B	Provinciehuis	5,00	34,9	25,3	25,3
L1d_F	gebouw L oostgevel	17,00	34,9	28,4	28,4
M1f_C	Gebouw M oostgevel	8,00	34,9	26,2	26,2
L1dd_A	gebouw L oostgevel	20,00	34,8	28,9	28,9
L1dd_B	gebouw L oostgevel	23,00	34,8	29,3	29,3
L1dd_C	gebouw L oostgevel	26,00	34,8	29,7	29,7
PH16a_A	Provinciehuis	2,00	34,7	24,6	24,6
L1c_D	gebouw L zuidgevel	11,00	34,7	31,5	31,5
L1k_F	gebouw L westgevel	17,00	34,7	34,7	34,7
I1d_A	gebouw I oostgevel	2,00	34,7	33,4	33,4
M1h_C	Gebouw M noordgevel	8,00	34,7	32,8	32,8
L1hh_D	gebouw L noordgevel	29,00	34,6	34,6	34,6
L1i_A	gebouw L noordgevel	2,00	34,6	34,6	34,6
M1j_A	Gebouw M noordgevel	2,00	34,5	27,0	27,0
RB21_B	gebouw M zuidgevel	5,00	34,5	28,3	28,3
M1i_B	Gebouw M noordgevel	5,00	34,5	31,1	31,1
M1g_C	Gebouw M oostgevel	8,00	34,5	26,8	26,8
L1b_C	gebouw L zuidgevel	8,00	34,5	29,8	29,8
I1e_A	gebouw I oostgevel	2,00	34,5	32,3	32,3
I1f_A	gebouw I oostgevel	2,00	34,5	28,5	28,5
M1e_A	Gebouw M oostgevel	2,00	34,5	23,4	23,4
RB22_C	gebouw E zuidgevel	8,00	34,4	31,8	31,8
L1k_C	gebouw L westgevel	8,00	34,3	34,3	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmex exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A1i_B	gebouw A westgevel	5,00	34,3	34,3	34,3
I1h_A	gebouw I oostgevel	2,00	34,3	30,7	30,7
RB23_E	zuidgevel	14,00	34,3	32,6	32,6
I1j_A	gebouw I noordgevel	2,00	34,2	34,2	34,2
I1g_E	gebouw I oostgevel	14,00	34,2	34,2	34,2
D1a_C	gebouw D zuidgevel	8,00	34,2	34,2	34,2
L1d_D	gebouw L oostgevel	11,00	34,1	27,5	27,5
I1j_D	gebouw I noordgevel	11,00	34,1	34,1	34,1
RB20_A	zuidgevel	2,00	34,1	29,8	29,8
RB21_A	zuidgevel	2,00	34,1	27,2	27,2
A1i_A	gebouw A westgevel	2,00	34,0	34,0	34,0
h1g_B	gebouw H noordgevel	5,00	34,0	34,0	34,0
h1g_A	gebouw H noordgevel	2,00	33,9	33,9	33,9
RB24_E	zuidgevel	14,00	33,9	28,6	28,6
h1e_D	gebouw H noordgevel	11,00	33,9	33,9	33,9
h1f_D	gebouw H noordgevel	11,00	33,8	33,8	33,8
M1f_B	Gebouw M oostgevel	5,00	33,8	26,3	26,3
M1i_A	Gebouw M noordgevel	2,00	33,8	28,4	28,4
L1hh_C	gebouw L noordgevel	26,00	33,7	33,7	33,7
L1ggg_A	gebouw L noordgevel	38,00	33,7	33,7	33,7
L1c_C	gebouw L zuidgevel	8,00	33,7	29,4	29,4
L1k_E	gebouw L westgevel	14,00	33,7	32,7	32,7
M1h_B	Gebouw M noordgevel	5,00	33,6	31,6	31,6
L1k_D	gebouw L westgevel	11,00	33,6	33,1	33,1
F1k_E	gebouw F noordgevel	14,00	33,6	33,6	33,6
M1g_B	Gebouw M oostgevel	5,00	33,5	27,1	27,1
L1b_B	gebouw L zuidgevel	5,00	33,5	28,6	28,6
RB23_D	zuidgevel	11,00	33,5	32,4	32,4
L1hh_A	gebouw L noordgevel	20,00	33,3	33,3	33,3
RB22_B	zuidgevel	5,00	33,3	25,3	25,3
L1h_F	gebouw L noordgevel	17,00	33,3	33,3	33,3
M1f_A	Gebouw M oostgevel	2,00	33,3	24,3	24,3
L1hh_B	gebouw L noordgevel	23,00	33,3	33,3	33,3
L1h_E	gebouw L noordgevel	14,00	33,3	33,3	33,3
L1h_D	gebouw L noordgevel	11,00	33,2	33,2	33,2
L1d_C	gebouw L oostgevel	8,00	33,2	27,0	27,0
D1c_C	gebouw D zuidgevel	8,00	33,1	33,1	33,1
M1h_A	Gebouw M noordgevel	2,00	33,1	28,2	28,2
I1g_A	gebouw I oostgevel	2,00	33,0	33,0	33,0
RB24_D	zuidgevel	11,00	33,0	27,7	27,7
M1g_A	Gebouw M oostgevel	2,00	33,0	25,1	25,1
I1g_B	gebouw I oostgevel	5,00	33,0	33,0	33,0
L1gg_F	gebouw L noordgevel	35,00	33,0	33,0	33,0
L1b_A	gebouw L zuidgevel	2,00	32,9	28,1	28,1
I1g_D	gebouw I oostgevel	11,00	32,8	32,8	32,8
RB22_A	zuidgevel	2,00	32,8	24,4	24,4
L1c_B	gebouw L zuidgevel	5,00	32,7	27,8	27,8
L1eee_A	gebouw L oostgevel	38,00	32,7	32,7	32,7
h1f_C	gebouw H noordgevel	8,00	32,7	32,7	32,7
L1h_C	gebouw L noordgevel	8,00	32,6	32,6	32,6
L1fff_A	gebouw L oostgevel	38,00	32,6	32,6	32,6
I1i_A	gebouw I noordgevel	2,00	32,5	30,8	30,8
RB23_C	zuidgevel	8,00	32,5	31,1	31,1
L1gg_E	gebouw L noordgevel	32,00	32,4	32,4	32,4
L1c_A	gebouw L zuidgevel	2,00	32,4	27,4	27,4
L1d_B	gebouw L oostgevel	5,00	32,3	26,6	26,6
I1g_C	gebouw I oostgevel	8,00	32,3	32,3	32,3
RB24_C	zuidgevel	8,00	32,2	26,6	26,6
L1ee_F	gebouw L oostgevel	35,00	32,1	32,1	32,1
L1d_A	gebouw L oostgevel	2,00	32,0	26,2	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LAmex exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L1ff_F	gebouw L oostgevel	35,00	32,0	32,0	32,0
L1gg_D	gebouw L noordgevel	29,00	31,9	31,9	31,9
RB02_D	westgevel	11,00	31,9	23,5	23,5
D1a_B	gebouw D zuidgevel	5,00	31,7	31,7	31,7
RB02_E	westgevel	14,00	31,7	24,2	24,2
L1ee_E	gebouw L oostgevel	32,00	31,6	31,6	31,6
F1k_D	gebouw F noordgevel	11,00	31,6	30,2	30,2
RB23_B	zuidgevel	5,00	31,6	29,8	29,8
L1ff_E	gebouw L oostgevel	32,00	31,5	31,5	31,5
RB24_A	zuidgevel	2,00	31,5	24,4	24,4
RB24_B	zuidgevel	5,00	31,5	26,0	26,0
RB25_E	zuidgevel	14,00	31,4	24,1	24,1
D1a_A	gebouw D zuidgevel	2,00	31,4	29,6	29,6
L1gg_C	gebouw L noordgevel	26,00	31,3	31,3	31,3
A1h_E	gebouw A noordgevel	14,00	31,3	27,0	27,0
L1h_B	gebouw L noordgevel	5,00	31,3	31,3	31,3
RB23_A	zuidgevel	2,00	31,3	24,3	24,3
L1ee_D	gebouw L oostgevel	29,00	31,2	31,2	31,2
L1g_A	gebouw L noordgevel	2,00	31,1	29,3	29,3
RB02_C	westgevel	8,00	31,1	22,3	22,3
L1ff_D	gebouw L oostgevel	29,00	31,1	31,1	31,1
RB01_E	westgevel	14,00	31,1	23,1	23,1
D1c_B	gebouw D zuidgevel	5,00	30,9	30,0	30,0
D1c_A	gebouw D zuidgevel	2,00	30,8	27,1	27,1
L1gg_B	gebouw L noordgevel	23,00	30,8	30,8	30,8
L1ee_C	gebouw L oostgevel	26,00	30,7	30,7	30,7
RB25_D	zuidgevel	11,00	30,6	24,8	24,8
L1ff_C	gebouw L oostgevel	26,00	30,6	30,6	30,6
RB02_A	westgevel	2,00	30,6	21,0	21,0
RB03_E	westgevel	14,00	30,6	30,6	30,6
F1k_C	gebouw F noordgevel	8,00	30,6	30,5	30,5
RB02_B	westgevel	5,00	30,5	21,2	21,2
L1h_A	gebouw L noordgevel	2,00	30,5	30,5	30,5
RB01_D	westgevel	11,00	30,3	22,3	22,3
L1gg_A	gebouw L noordgevel	20,00	30,2	30,2	30,2
L1ee_B	gebouw L oostgevel	23,00	30,2	30,2	30,2
L1ff_B	gebouw L oostgevel	23,00	30,1	30,1	30,1
RB01_A	westgevel	2,00	30,0	20,2	20,2
L1g_C	gebouw L noordgevel	8,00	29,9	28,5	28,5
RB25_C	zuidgevel	8,00	29,9	29,6	29,6
RB01_B	westgevel	5,00	29,8	20,2	20,2
F1k_B	gebouw F noordgevel	5,00	29,7	28,0	28,0
L1ee_A	gebouw L oostgevel	20,00	29,7	29,7	29,7
L1g_F	gebouw L noordgevel	17,00	29,6	29,6	29,6
L1ff_A	gebouw L oostgevel	20,00	29,6	29,6	29,6
F1k_A	gebouw F noordgevel	2,00	29,6	25,4	25,4
A1h_D	gebouw A noordgevel	11,00	29,6	26,0	26,0
RB01_C	westgevel	8,00	29,6	21,3	21,3
RB25_A	zuidgevel	2,00	29,3	22,6	22,6
L1g_B	gebouw L noordgevel	5,00	29,3	28,9	28,9
RB25_B	zuidgevel	5,00	29,2	28,6	28,6
L1e_F	gebouw L oostgevel	17,00	29,1	29,1	29,1
L1f_F	gebouw L oostgevel	17,00	29,1	29,1	29,1
L1g_E	gebouw L noordgevel	14,00	29,0	29,0	29,0
RB03_D	westgevel	11,00	29,0	29,0	29,0
A1h_C	gebouw A noordgevel	8,00	28,7	27,1	27,1
L1e_E	gebouw L oostgevel	14,00	28,7	28,6	28,6
L1f_E	gebouw L oostgevel	14,00	28,5	28,5	28,5
L1g_D	gebouw L noordgevel	11,00	28,5	28,5	28,5
A1h_A	gebouw A noordgevel	2,00	28,3	25,8	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten LMax exclusief stemgeluid

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02v2 - Mobiliteitshub Weezenlanden - geluid door activiteiten-LMax
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: exclusief stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A1h_B	gebouw A noordgevel	5,00	28,1	25,9	25,9
L1e_D	gebouw L oostgevel	11,00	28,1	28,1	28,1
L1f_D	gebouw L oostgevel	11,00	28,0	28,0	28,0
L1e_C	gebouw L oostgevel	8,00	27,6	27,6	27,6
L1f_C	gebouw L oostgevel	8,00	27,5	27,5	27,5
RB03_C	westgevel	8,00	27,4	27,4	27,4
L1e_B	gebouw L oostgevel	5,00	27,1	27,1	27,1
L1f_B	gebouw L oostgevel	5,00	27,0	27,0	27,0
A1h_F	gebouw A noordgevel	17,00	26,6	25,9	25,9
L1e_A	gebouw L oostgevel	2,00	26,6	26,6	26,6
L1f_A	gebouw L oostgevel	2,00	26,6	26,6	26,6
RB03_A	westgevel	2,00	26,4	25,5	25,5
RB03_B	westgevel	5,00	26,4	25,9	25,9
A1h_E	gebouw A noordgevel	14,00	25,6	25,1	25,1
A1h_C	gebouw A noordgevel	8,00	25,3	25,3	25,3
A1h_B	gebouw A noordgevel	5,00	24,9	24,0	24,0
A1h_A	gebouw A noordgevel	2,00	24,8	24,0	24,0
A1h_D	gebouw A noordgevel	11,00	24,3	24,3	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.