




linkerzijgevel



voorgevel

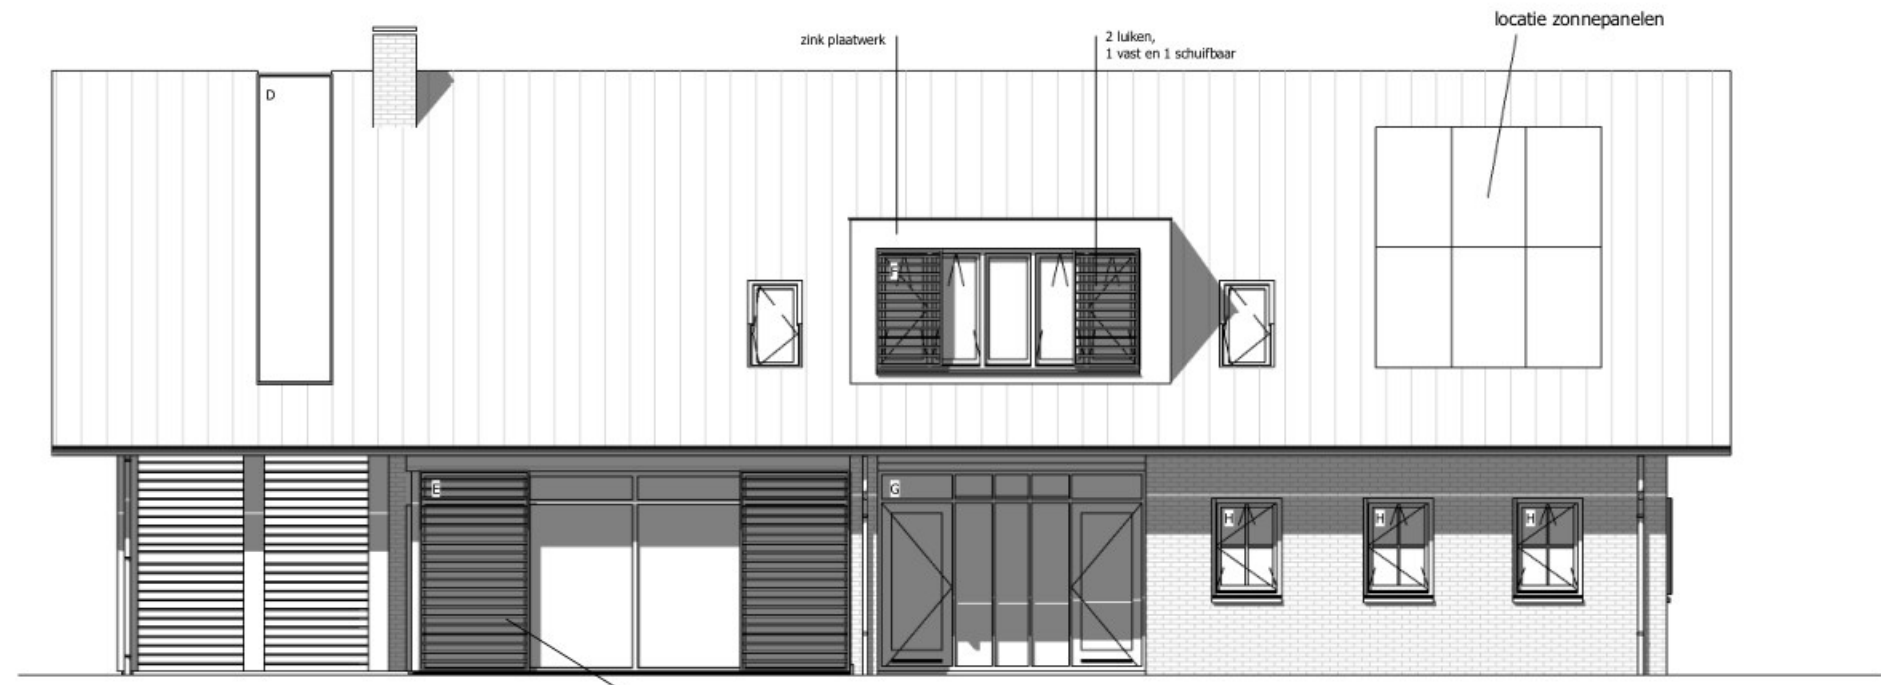


rechterzijgevel




achtergevel




achtergevel,
zonder veranda

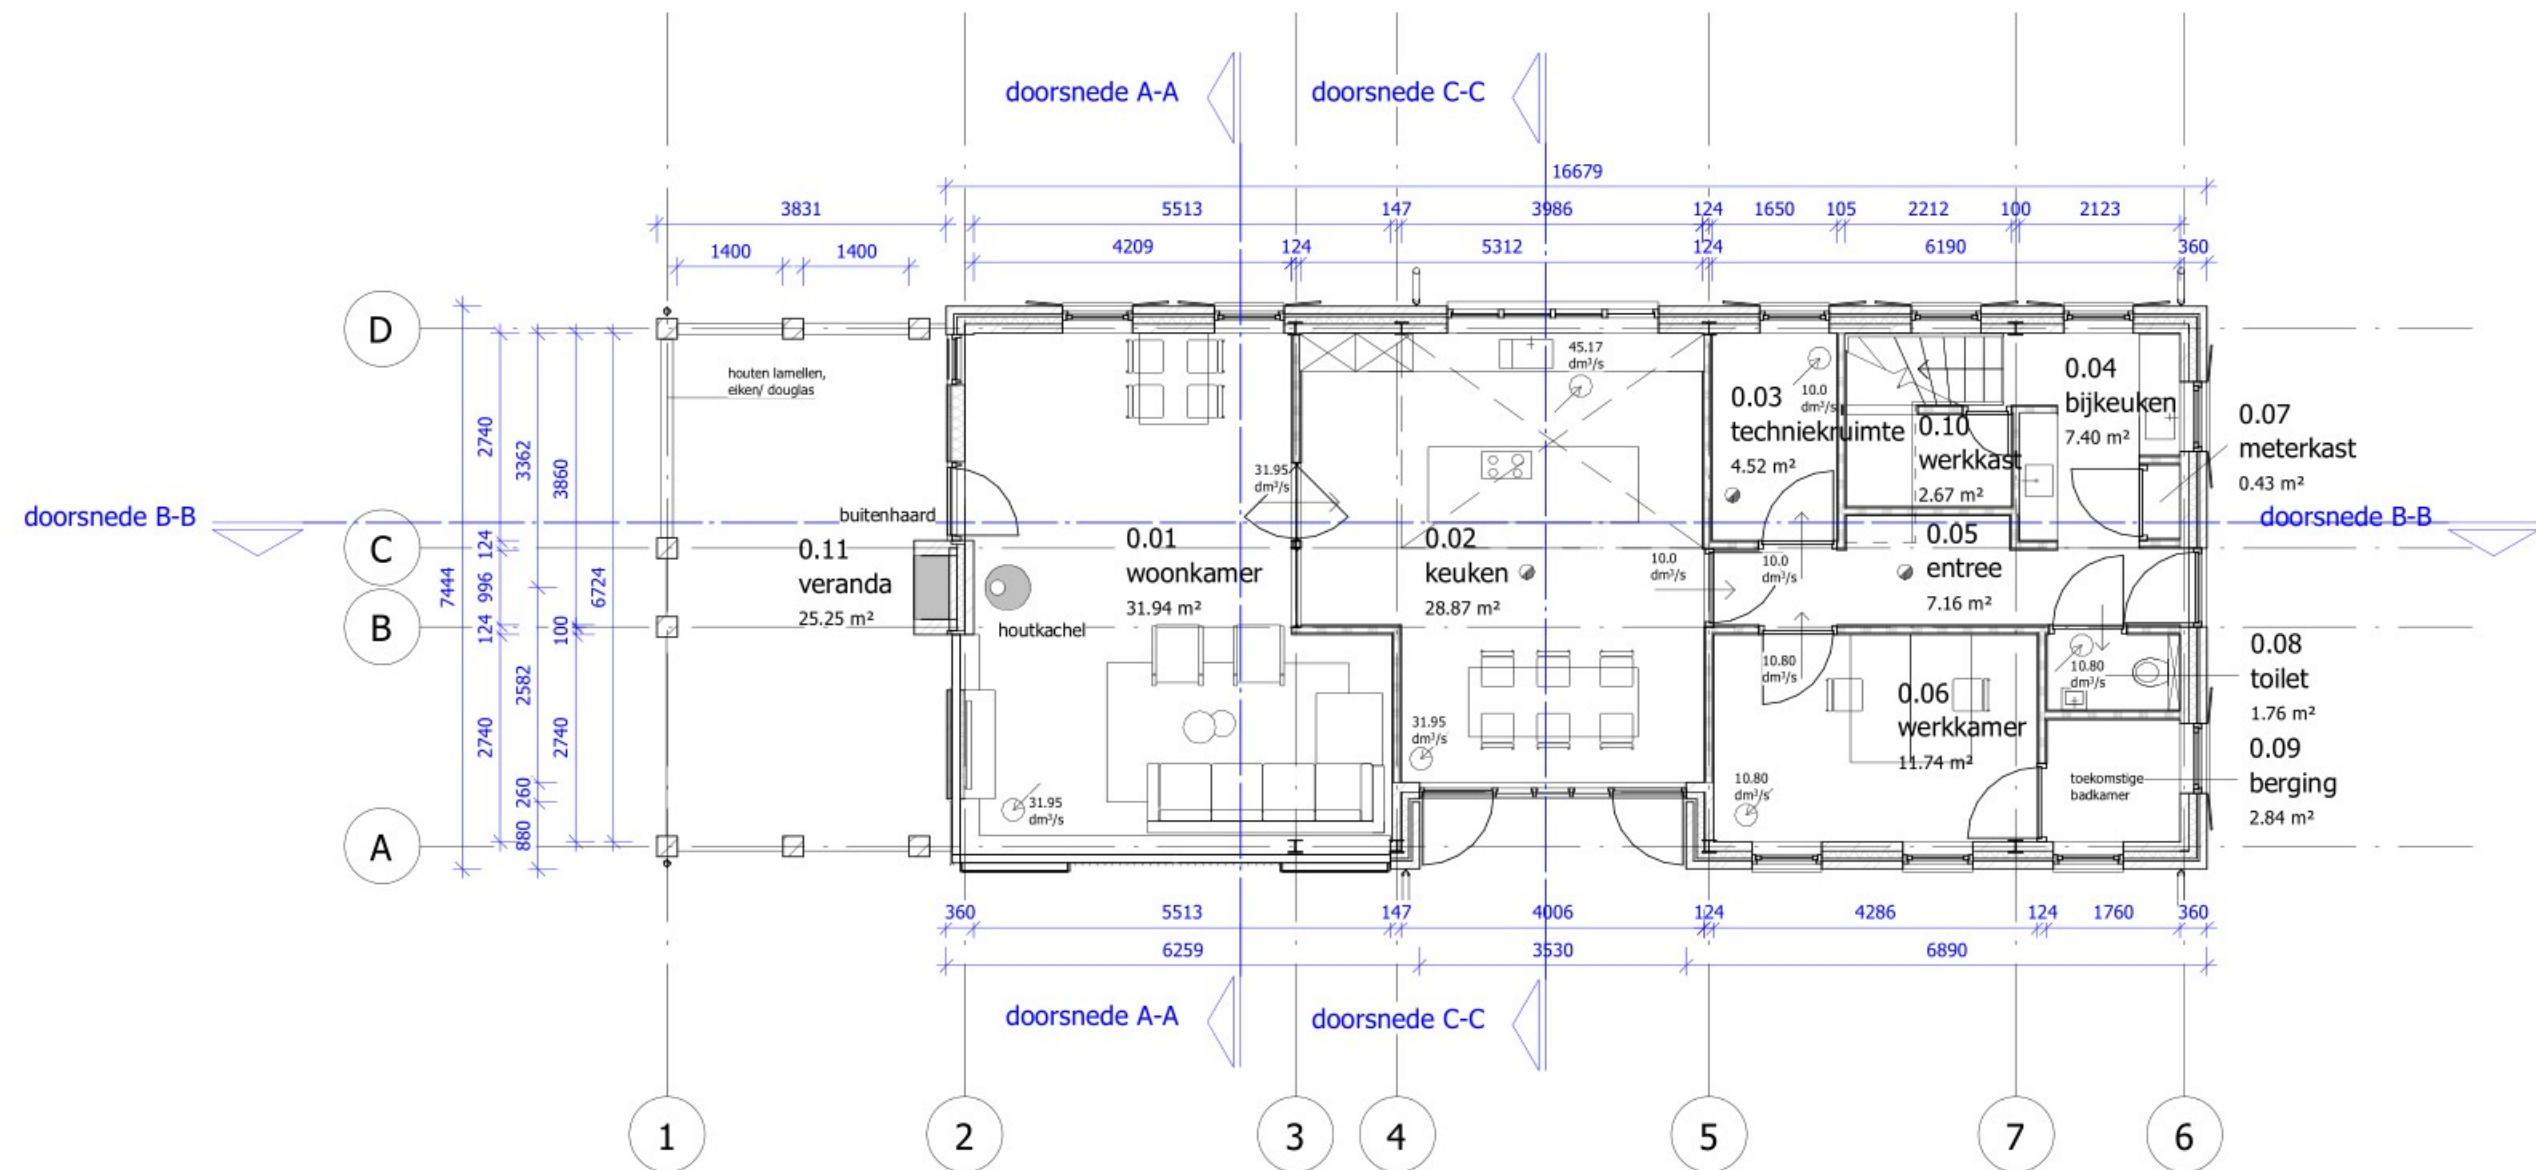


beganegrand vloer

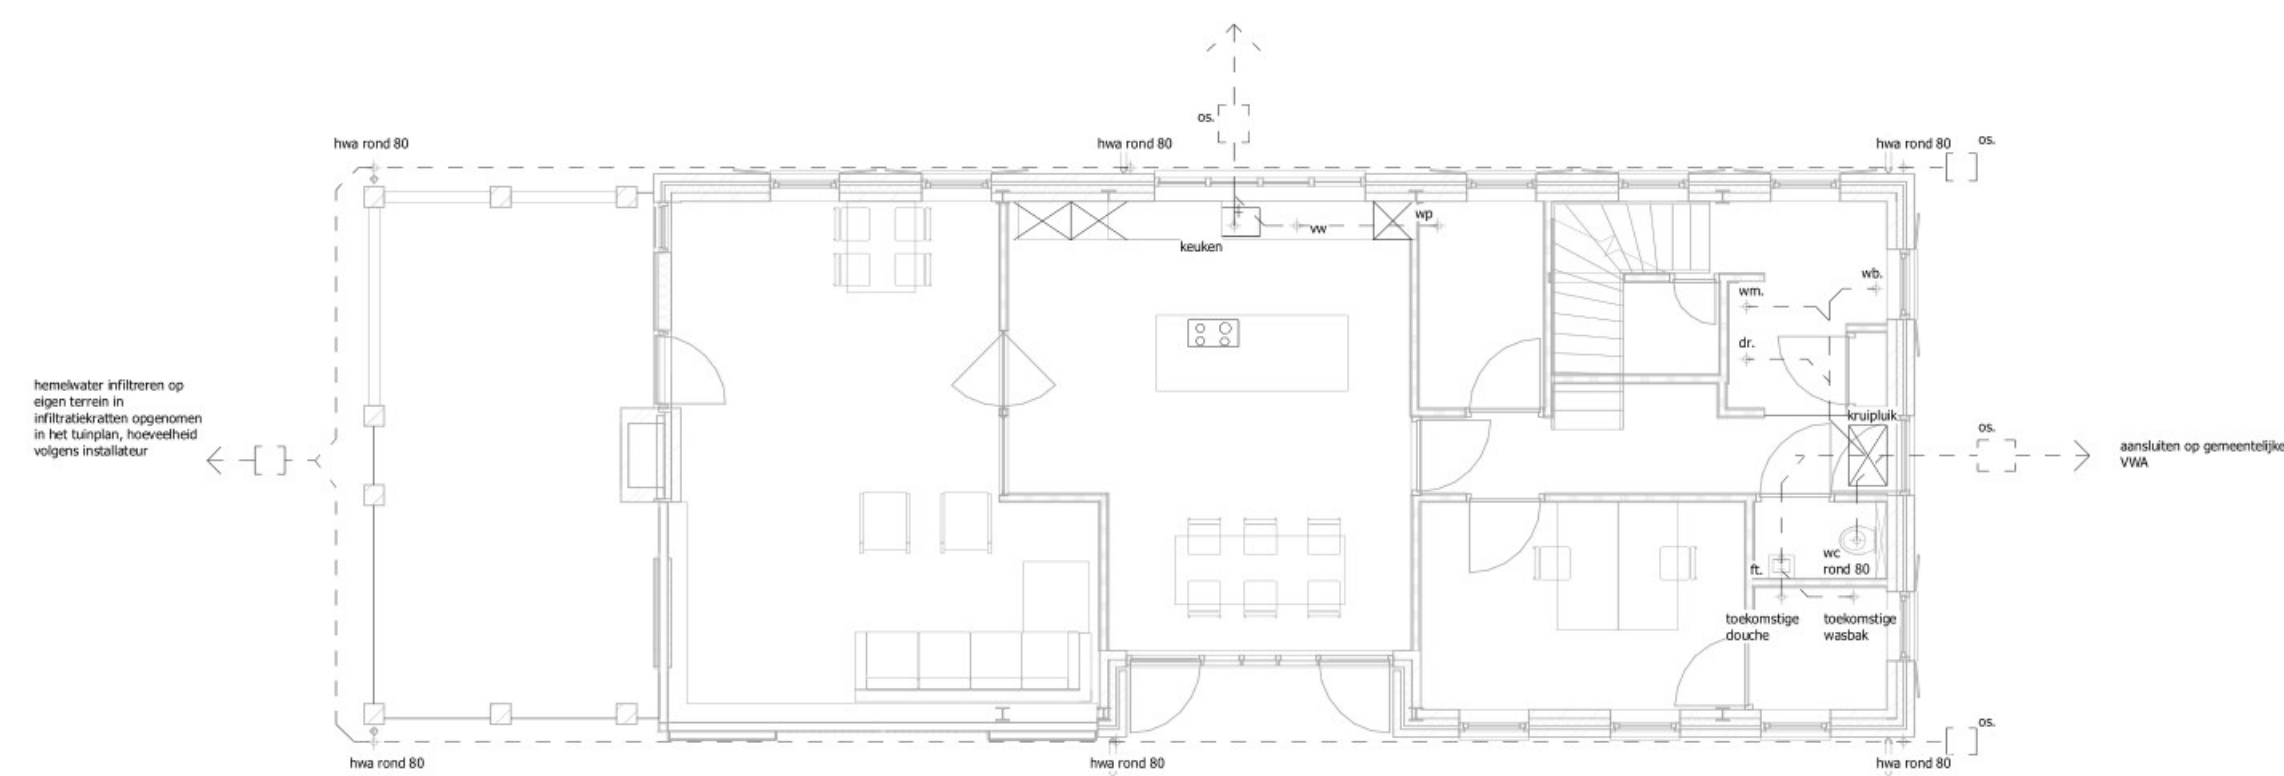


rioolplan beganegrand

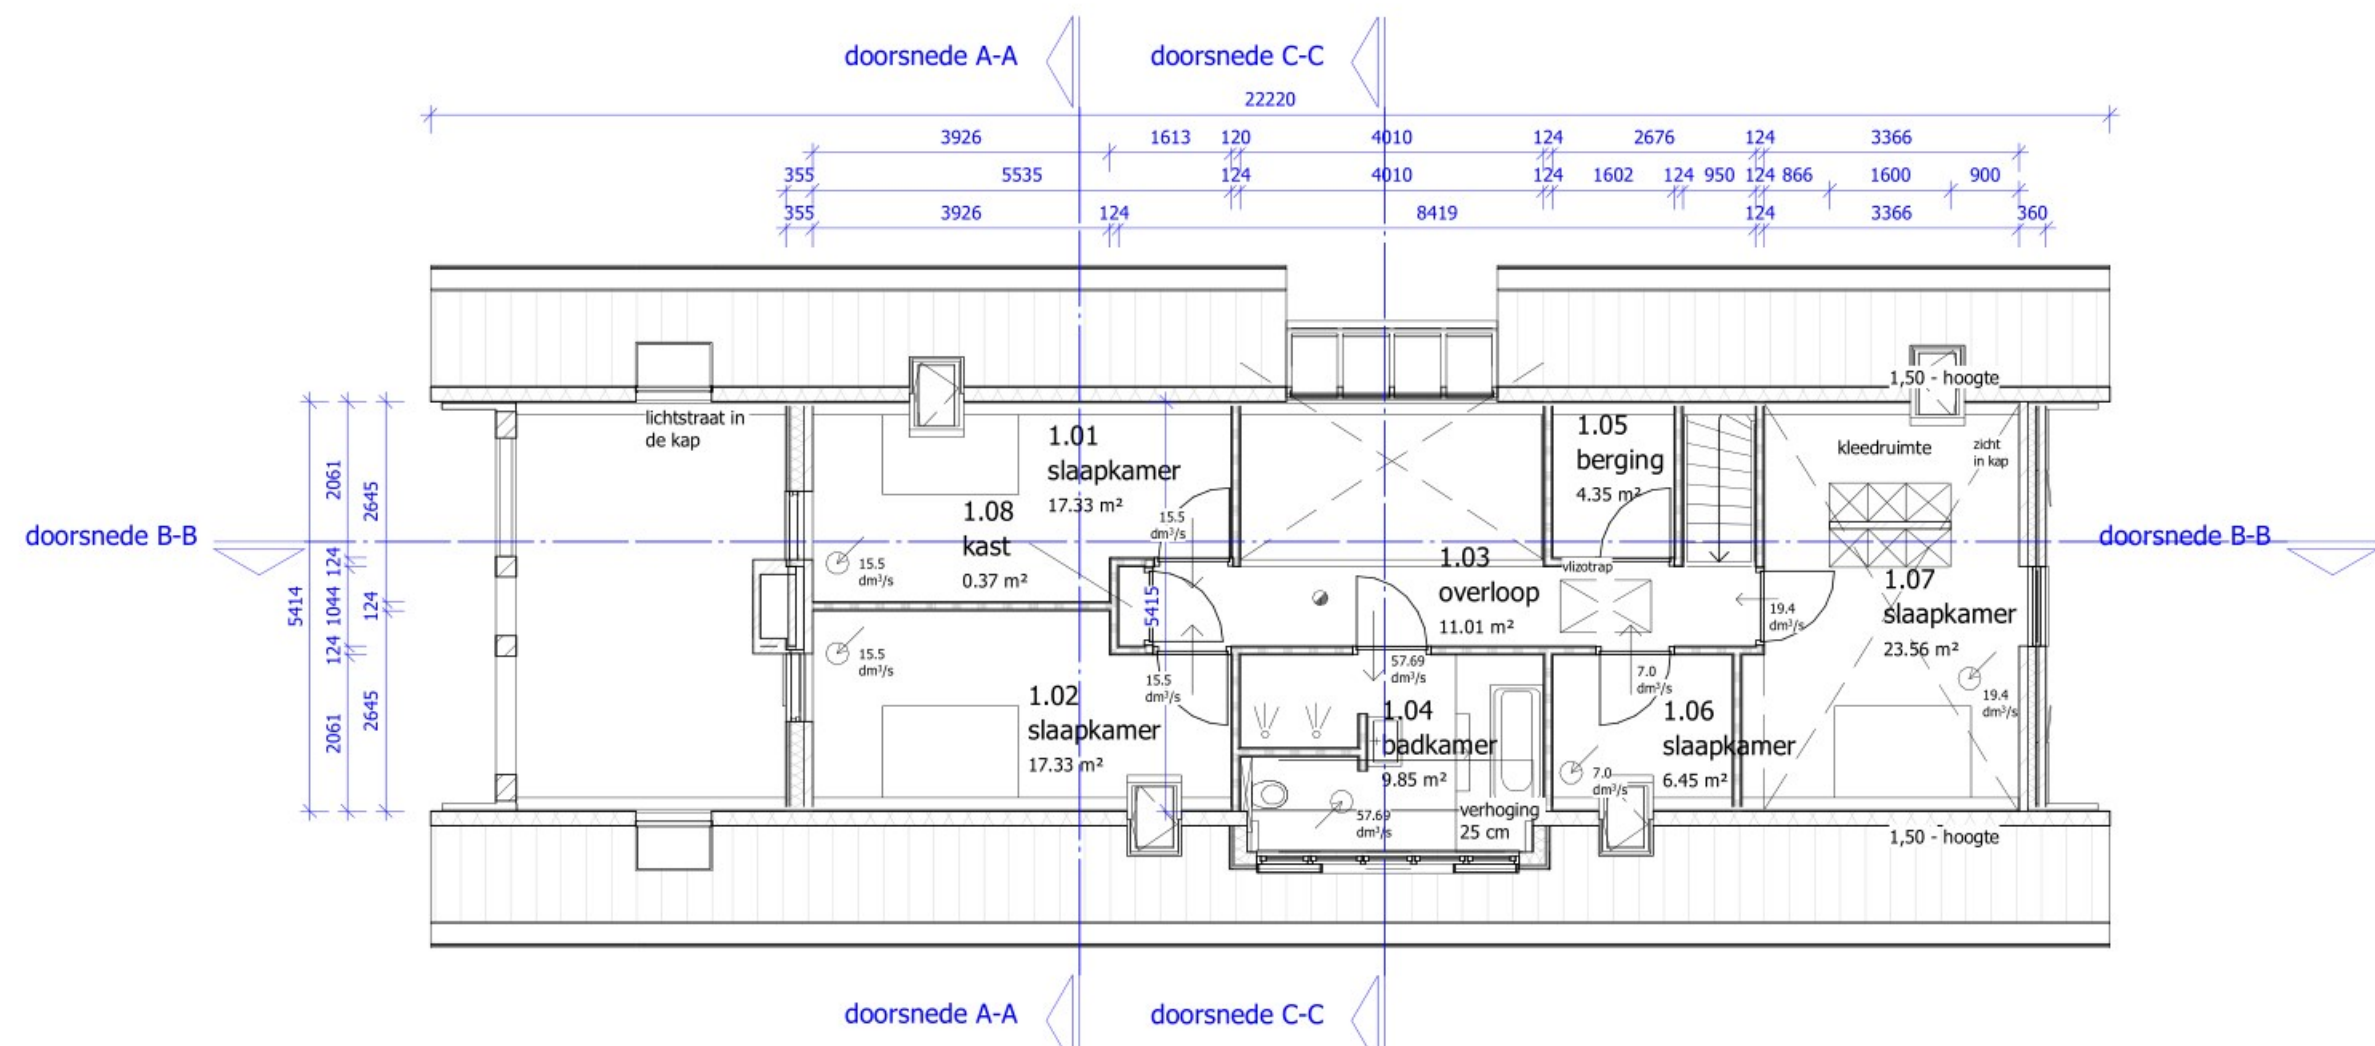

verdieping

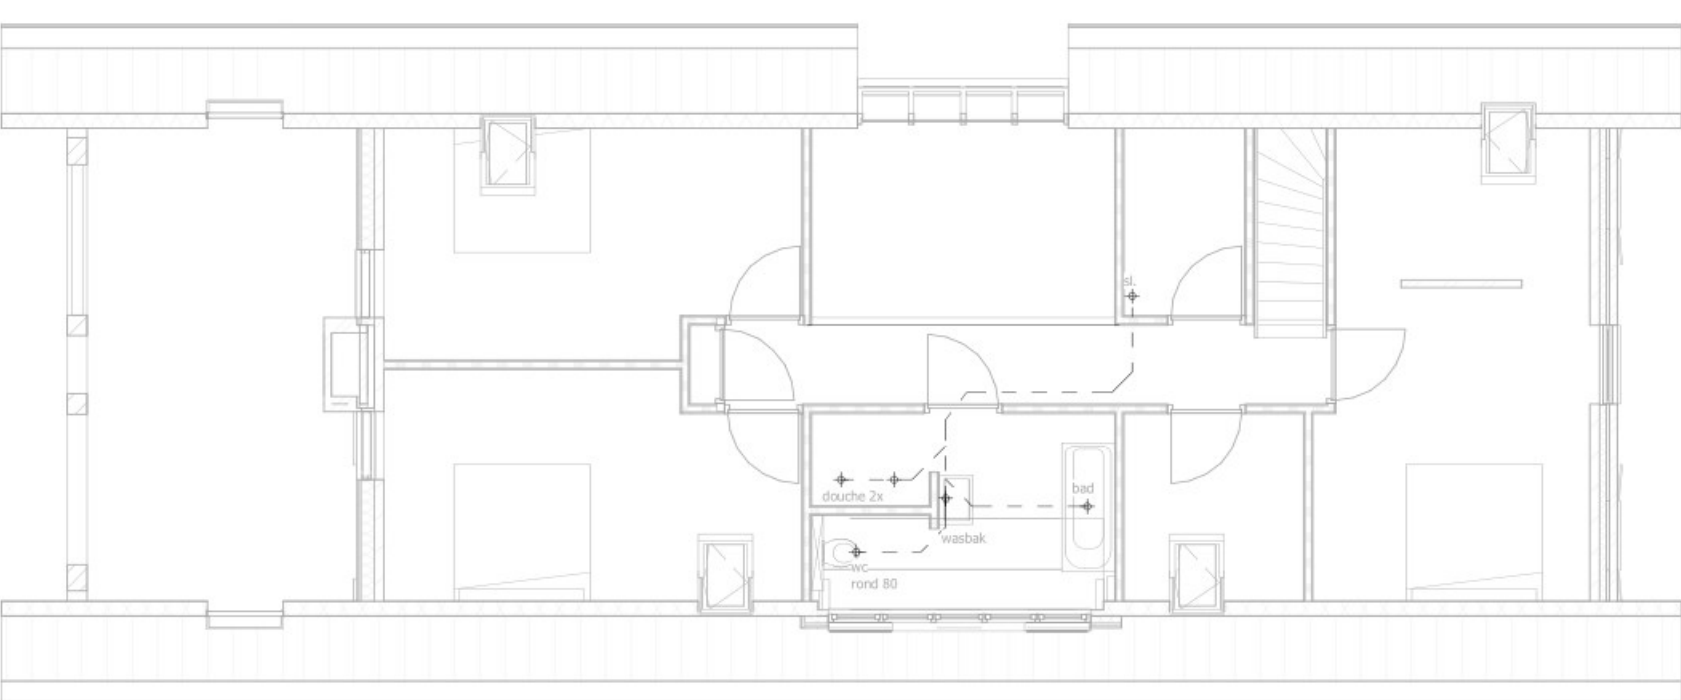

rioolplan verdieping

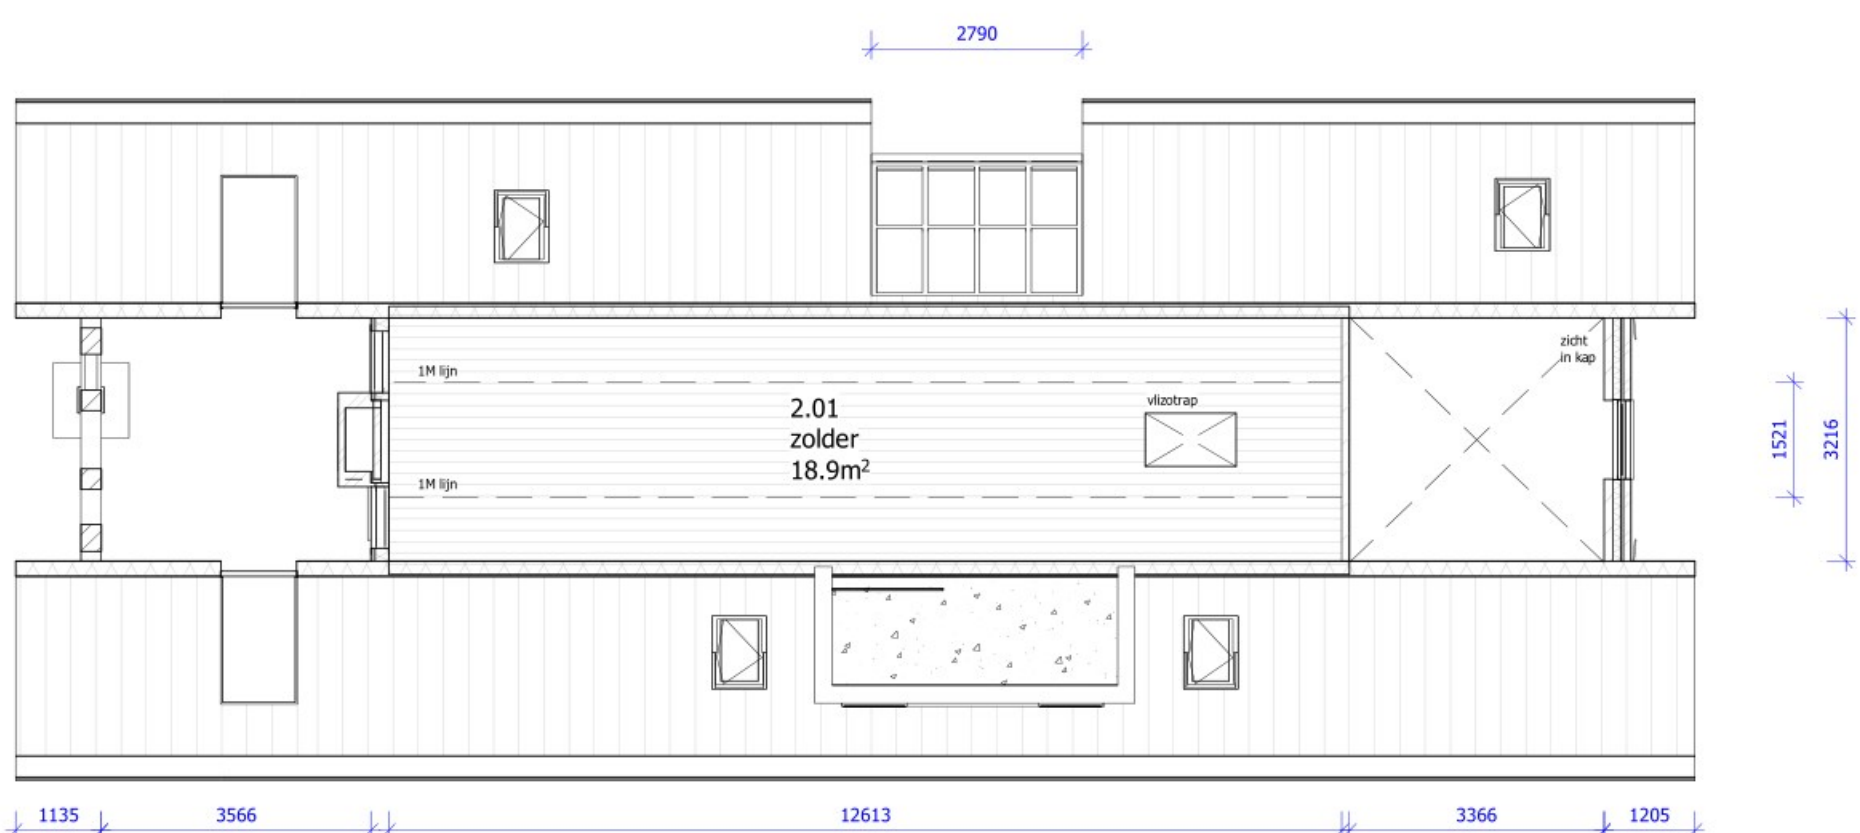

zolder



Alle maatvoeringen en detailleringen dienen in het werk gecontroleerd te worden. Definitieve aansluitpunten m.b.t. installaties en sanitair i.o.m. leveranciers/opdrachtgever. Dimensionering installaties zijn voor verantwoording installateur/leveranciers.

Bouwbesluit

Voor: Rc-waarde (minimaal 4.0 m²/KW) vgs BENG
Gev.: Rc-waarde (minimaal 5.0 m²/KW) vgs BENG
Dak: Rc-waarde (minimaal 6.0 m²/KW) vgs BENG
Gek: Rc-waarde (minimaal 2.2 m²/KW) vgs BENG
Energieprestatiecoëfficiënt (minimaal 0.4) vgs BENG

- het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit
- ventilatie volgens NEN 1087 en NEN 1088 en art. 5:48 BB
- de aan te leggen installaties moeten voldoen aan de EPC behorende bij deze omgevingsvergunningaanvraag
- bevestiging dient te voldoen aan NEN 1060
- nieuwe gestorten delen buiten koelgrens minimaal: 1.65 W/m²K
- losse te plaatsen binnenwanden ten behoeve van overkapping, verdeling en verkeersruimte 900x215mm
- geïsoleerde nieuwe uiterwanden scheidingen constructies (buitenwanden, begane grondvloer, dak en woningcheidende wand) min. 20 dB(A), volgens art. 5:28 BB
- de isolatie-vrije voor lucht- en contactgeluid tussen in de woning gelegen verteilruimten moet tenminste gelijk zijn aan -20 dB(A) (art. 3:12 BB) NEN 50177
- geluidsoverlast buitenruimte voortzorg: het geluidsniveau van de unit is <=40 dB ter hoogte van de personeelgrens
- geluidsniveau en luchtdruk overvloedig (art. 5:18 BB)
- isolatie, ramen, deuren en vloeren: geluid te dienen constructies constructies in de nieuwe uiterwanden scheidingen constructies moeten voldoen aan in de norm aangegeven weerstandsklasse 2, volgens NEN 5009
- geluidsoverlast binnenruimte: de nieuwe uiterwanden scheidingen constructies moeten voldoen aan in de norm aangegeven weerstandsklasse 2, volgens NEN 5009
- ventilatie: ramen, deuren en vloeren: geluid te dienen constructies constructies in de nieuwe uiterwanden scheidingen constructies moeten voldoen aan in de norm aangegeven weerstandsklasse 2, volgens NEN 5009
- aansluitpunten ramen en kozel: vullen conform voorschriften VVEH en art. 7:88
- aansluitpunten ramen en kozel: vullen conform voorschriften VVEH en art. 7:88
- vloerbedekkingen voldoen aan BB paragraaf 2.3.1
- isolatie: vloer en wandvloeren tot isolatie: vloeren
- elektrische installatie voldoet aan art. 10:10
- huis, buiten- en binnenconstructies volgens eengeen constructie



Project :	Ontwerp voor een schuurwoning aan de
Opdrachtgever :	& Ds. Van Dijkstraat 32 Dinxperlo
Tekening :	Definitief ontwerp, overzichtstekening
Blad nr. :	1 Project nr. : I22-04
Formaat :	A0 Status : Definitief
Datum :	25-10-2023 Fase : -
Gewijzigd :	Schaal : 1 : 100 / 500

IBOC integraal bouwkundig ontwerp & constructie | Tel. : 0543-474734 | www.iboc.nl | E. :

Tekening blijft eigendom van IBOC integraal bouwkundig ontwerp & constructie | Op het ontwerp niet anderszins staal is vastgelegd in de DNR 2011 | Tekening en ontwerp mag zonder toestemming van de ontwerper niet worden gekopieerd of gebruikt ten behoeve van derden

Maatvoering door aannemer te controleren