

20130252.R01

Bouwplan Holzenbosch in Voorthuizen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wet geluidhinder

datum: 13 juni 2013



20130252.R01

Bouwplan Holzenbosch in Voorthuizen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wet geluidhinder

datum: 13 juni 2013

Opdrachtgever: Gemeente Barneveld
Postbus 63
3770 AB BARNEVELD
telefoon: 140342
contactpersoon: de heer drs. E. Komdeur

Contactpersoon SPAingenieurs: de heer ing. L.F.A. Theuws



Klinkenbergerweg 30a
6711 MK Ede
0318 614 383

|
|
|

Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
0115 649 680

|
|
|

www.SPAingenieurs.nl
info@SPAingenieurs.nl

Samenvatting

In het zuiden van Voorthuizen, ten westen van de Baron van Nagellstraat wil men het woningbouwplan Holzenbosch realiseren. Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van het plan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening. Doel van dat onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting binnen en buiten het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer. Voor dit plan zijn de volgende akoestische deelonderzoeken uitgevoerd:

- Ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe woningen wordt de Baron van Nagellstraat gewijzigd en voorzien van een rotonde. Op basis van de Wet geluidhinder is een zogenaamd "reconstructie onderzoek" uitgevoerd waarbij inzichtelijk gemaakt is wat de gevolgen zijn van de wijziging van de Baron van Nagellstraat op de gevels van de bestaande woningen.
- Binnen Holzenbosch worden nieuwe wegen gerealiseerd. Daarom is de geluidbelasting ten gevolge van deze nieuwe wegen op de bestaande woningen onderzocht.
- Voor de nieuwe woningen binnen het plan is onderzocht wat de geluidbelasting ten gevolge van de bestaande en de nieuwe wegen is.

Uit het onderzoek blijkt dat:

- Er bij de bestaande woningen langs de Baron van Nagellstraat, geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, ten gevolge van de wijziging van de Baron van Nagellstraat (aanleg rotonde). Er is hier zelfs een afname van de geluidbelasting. Deze afname wordt veroorzaakt doordat het verkeer op de Baron van Nagellstraat zal afnemen na realisatie van de oostelijke en noordelijke rondweg om Voorthuizen.
- De geluidbelasting op de bestaande woningen ten gevolge van de nieuwe hoofdweg door Holzenbosch, maximaal 44 dB bedraagt. Dit is ruim lager dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder.
- De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de nieuwe hoofdweg en de Baron van Nagellstraat op de nieuwe woningen hoger kan zijn dan de voorkeurswaarde van 48 dB. De geluidbelasting ten gevolge van beide wegen bedraagt maximaal 52 dB op de nieuwe woningen. Dit is ruim lager dan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting.
Ten gevolge van de nieuwe hoofdweg zal de geluidbelastingen bij circa 25 woningen direct langs deze weg en bij enkele appartementen binnen G1, hoger zijn dan de voorkeurswaarde. Ten gevolge van de Baron van Nagellstraat zal de geluidbelastingen alleen bij de appartementen binnen G1, hoger zijn dan de voorkeurswaarde. Hier zullen circa 30 appartementen gerealiseerd worden.
- De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Verbindingsweg en Oude Zeumerseweg op de nieuwe woningen ruim lager zal zijn dan de voorkeurswaarde.
- De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de 30 km/uur-wegen bij de nieuwe woningen lager is dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen. Op basis hiervan wordt gesteld dat de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur-wegen aanvaardbaar is.

Gezien de situatie en de berekende waarden zijn er binnen het bouwplan geen reële maatregelen mogelijk om de geluidbelasting ten gevolge van de nieuwe hoofdweg en de Baron van Nagellstraat op de nieuwe woningen te reduceren tot maximaal 48 dB (de voorkeurswaarde). Om deze woningen te kunnen realiseren moet de gemeente Barneveld hogere waarden tot 52 dB, ten gevolge van het wegverkeerslawaaï vaststellen en vastleggen in het kadaster. Hierbij wordt opgemerkt dat voldaan wordt aan alle voorwaarden die de gemeente Naamgemeente stelt aan de verlening van hogere waarden voor nieuwbouw.

INHOUD	Blz.
1. Inleiding	4
2. Wet geluidhinder en gemeentelijk geluidbeleid	4
2.1 Wet geluidhinder	4
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid	8
3. Gegevens met betrekking tot het akoestisch onderzoek	9
3.1 Weg(verkeer)gegevens	9
3.2 Stedenbouwkundige gegevens	9
4. Gehanteerde onderzoeksmethode	9
5. Resultaten en bespreking	10
5.1 Wijziging Baron van Nagellstraat – geluidbelastingen op bestaande woningen	10
5.2 Geluidbelasting nieuwe hoofdweg op bestaande woningen	10
5.3 Geluidbelastingen op nieuwe woningen	11
5.4 Cumulatie geluid en Bouwbesluit	14
6. Samenvatting conclusies	14

Figuren: 1.1 t/m 3

Bijlagen: 1.1 t/m 9.5

1. INLEIDING

In het zuiden van Voorthuizen, ten westen van de Baron van Nagellstraat wil men het woningbouwplan Holzenbosch realiseren. Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van het plan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening. Doel van dat onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting binnen en buiten het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer. Voor dit plan zijn de volgende akoestische deelonderzoeken uitgevoerd:

- Ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe woningen wordt de Baron van Nagellstraat gewijzigd en voorzien van een rotonde. Op basis van de Wet geluidhinder is een zogenaamd “reconstructie onderzoek” uitgevoerd waarbij inzichtelijk gemaakt is wat de gevolgen zijn van de wijziging van de Baron van Nagellstraat op de gevels van de bestaande woningen.
- Binnen Holzenbosch worden nieuwe wegen gerealiseerd. Daarom is de geluidbelasting ten gevolge van deze nieuwe wegen op de bestaande woningen onderzocht.
- Voor de nieuwe woningen binnen het plan is onderzocht wat de geluidbelasting ten gevolge van de bestaande en de nieuwe wegen is.

In figuur 1.1 is de ligging van het bouwplan en de huidige omgeving weergegeven. In figuur 1.2 is de indeling van het bouwplan en de directe omgeving weergegeven.

2. WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een geluidzone, waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Als het stedelijk gebied wordt gedefinieerd:

het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg.

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als:

het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg.

Als breedten van de zones gelden de volgende waarden:

Aard van het gebied	Aantal rijstroken	Zonebreedte in m aan weerszijden van de weg *
Stedelijk gebied	1 of 2	200
	3 of meer	350
Buitenstedelijk gebied	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

*: ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg.

Er is **geen** sprake van een zone langs een weg indien:
de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied
 of
voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

De planlocatie ligt binnen de bebouwde kom. Verder ligt het onderzoeksgebied en de planlocatie in de geluidzone van de Baron van Nagellstraat (N303), de Verbindingsweg, de Oude Zeumerseweg en de nieuwe hoofdweg door Holzenbosch.

Voor de Schoonengweg en de Wikselaarseweg die nabij het plangebied liggen en de nieuwe kleinere wegen in Holzenbosch geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. Deze wegen zijn uitgezonderd van toetsing in de Wet geluidhinder.

Ondanks het feit dat er geen sprake is van een zone langs deze wegen, is in het voorliggende onderzoek de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op deze 30 km/u-wegen toch onderzocht. Dit omdat:

- de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing de belangen van het realiseren van het bouwplan af moet wegen tegen de mogelijke hinder door de geluidbelasting;
- bij het realiseren van de geluidgevoelige bestemmingen deze geluidbelasting meegenomen kan worden bij de beoordeling van de geluidwering in het kader van het Bouwbesluit. Hiermee wordt het woon- en leefklimaat verbeterd.

De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.

2.1.2 Grenswaarden voor woningen binnen zones langs wegen

De grenswaarde voor de toelaatbare etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting van woningen binnen zones langs wegen is 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in de Wet geluidhinder in artikel 83, is een hogere waarde mogelijk. De maximaal toelaatbare geluidbelasting is voor nieuwe woonbestemmingen in een stedelijke situatie:

- 63 dB ten gevolge van de bestaande wegen,
- 58 dB ten gevolge van de nieuwe weg.

De maximaal toelaatbare geluidbelasting ten gevolge van een nieuwe weg bij bestaande woningen in een stedelijke situatie bedraagt 63 dB.

Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het vaststellen van hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn danwel, overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

2.1.3 *Reconstructie*

In de Wet geluidhinder zijn regels gesteld die moeten worden toegepast in geval van wijziging van een weg. Voor de voorgenomen wijzigingen (rotonde op de Baron van Nagellstraat) betekent dit het volgende.

Om te bepalen of er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder moet worden vastgesteld of de geluidbelasting minimaal 10 jaar na de wijziging (in dit onderzoek het jaar 2025) minimaal 48 dB bedraagt en 2 dB of meer hoger is dan de toetswaarde in het maatgevende jaar waarin een aanvang wordt gemaakt met de wijziging. Daarbij is de toetswaarde gedefinieerd als de laagste waarde van of de reeds eerder vastgestelde maximaal toelaatbare waarde van de geluidbelasting van de woningen of de in dat jaar (2013) werkelijk aanwezige geluidbelasting. De hoogst toelaatbare geluidbelasting is bepaald in artikel 100 van de Wet geluidhinder.

Langs het te wijzigen deel van de Baron van Nagellstraat liggen geen woningen waarvoor in het verleden eerder maximaal toelaatbare geluidbelastingen ten gevolge van het verkeer zijn vastgesteld.

Indien er sprake is van een reconstructie moeten maatregelen onderzocht worden. Het doel daarbij is om de toekomstige geluidbelasting zo veel mogelijk terug te brengen tot de hoogst toelaatbare waarde. Daarbij wordt eerst gekeken naar maatregelen bij de bron (geluidreducerend wegdek) en vervolgens naar maatregelen in de overdracht (geluidschermen of -wanden). Ook wordt naar de doelmatigheid van de maatregelen gekeken. Indien maatregelen niet voldoende of haalbaar zijn, kan een hogere waarde dan de hoogst toelaatbare geluidbelasting worden vastgesteld. Tevens moet de wegbeheerder nagaan of er voldaan wordt aan de geluidniveaus binnen in de woningen. De maximaal toelaatbare binnenwaarde bedraagt 33 dB (artikel 112 Wgh).

De toename van de geluidbelasting mag niet meer bedragen dan 5 dB ten opzichte van de toetswaarde of de voorkeurswaarde van 48 dB. In artikel 100a van deze wet zijn de mogelijke uitzonderingen beschreven. De geluidbelasting na de reconstructie mag niet hoger zijn dan 68 dB.

De maximaal vast te stellen hogere waarde voor woningen is vermeld in tabel 2.

Tabel 2 Grenswaarden bij wijzigingen aan een weg

Soort bestemming	Hoogst toelaatbare waarde	Maximale grenswaarde [dB]
Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting ≤ 53 dB	Heersende geluidbelasting met ondergrens van 48 dB	63 stedelijk 58 buiten stedelijk
Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting > 53 dB	Heersende geluidbelasting	68
Eerder hogere waarde vastgesteld	Laagste van: • heersende waarde (ondergrens 48 dB) • eerder vastgestelde hogere waarde	63 stedelijk 58 buiten stedelijk

2.1.4 Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek wordt toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van de regeling "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" van de minister van I&M, van 12 juni 2012. Er geldt de volgende aftrek:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt.
- 5 dB voor de overige wegen.
- 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels.

In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de te hanteren aftrek door de minister toegelicht.

2.1.5 Cumulatie geluidbronnen

Volgens de Wet geluidhinder mag een hogere waarde dan de voorkeurswaarde (48 dB wegverkeer, 55 dB railverkeer en 50 dB(A) industrielawaai) alleen worden vastgesteld als de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (artikel 110a, lid 6). Of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting is ter beoordeling van burgemeester en wethouders van de gemeente.

Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" kunnen verschillende geluidbronnen (weg- en railverkeer, industrie- en luchtvaartlawaai) gecumuleerd worden. Bij deze cumulatie mag bij het wegverkeer geen rekening worden gehouden met de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder (zie § 2.1.4).

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Barneveld heeft beleidsregels opgesteld voor het toekennen van hogere waarden. In de beleidsregels zijn, kort samengevat, de volgende aspecten opgenomen die van belang zijn voor de realisatie van de nieuwe woningen:

Voorwaarden hogere waarden

De gemeente Barneveld zet zich in voor een leefbare woonsituatie, ook op locaties met een hoge geluidbelasting. Deze leefbaarheid wordt bewerkstelligd door voorwaarden te verbinden aan het verlenen van hogere waarden. De voorwaarden leggen de initiatiefnemer of de beheerder een inspanning op voor een leefbare woonomgeving als compensatie voor het bouwen in een lawaaiige situatie. De voorwaarden bij het verlenen van een hogere waarde kunnen zijn:

• **Geluidluwe gevel**

De woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidniveau:

- o Het geluidniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van te onderscheiden geluidsbronnen;*
- o Voor de centrumgebieden van Barneveld en Voorthuizen de hogere waarde minus 10 dB).*

• **Buitenruimte**

Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde.

Er zijn geen ten hoogst toelaatbare geluidbelastingen opgenomen die strenger zijn dan de Wet geluidhinder, zie paragraaf 2.1.

De gemeente Barneveld is van oordeel dat er geen sprake is van een onaanvaardbare geluidhinder indien voldaan wordt aan de volgende drie punten:

- Per geluidbron moet voldaan worden aan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting, zoals toelaatbaar volgens de Wet geluidhinder.
- Bij de realisatie van een geluidgevoelig gebouw, moet voldaan worden aan de eisen uit het Bouwbesluit ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van de gevels, waarbij voor de geluidbelasting wordt uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting overeenkomstig de methode van het "Reken- en meetvoorschrift geluid", bijlage I, hoofdstuk 2.
- Er moet minimaal 1 geluidluwe gevel zijn tengevolge van alle geluidbronnen.

Daar waar, in uitzonderlijke gevallen, niet voldaan kan worden aan het gestelde het geluidbeleid, kunnen burgemeester en wethouders besluiten om geen uitvoering te geven aan het geluidbeleid (artikel 10 van het gemeentelijke beleid).

3. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK

3.1 Weg(verkeer)gegevens

Bij de berekeningen is gebruikgemaakt van door de gemeente Barneveld verstrekte informatie. In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens uitgewerkt. Voor het onderzoek is uitgegaan van het toekomstige jaar 2025. Voor het onderzoek naar de huidige geluidbelasting ten gevolge van de Baron van Nagellstraat, is uitgegaan van het jaar 2013.

De maximaal toegestane rijsnelheid is voor alle voertuigcategorieën op de:

- Baron van Nagellstraat 50 km/uur → gezoneerde weg, zie paragraaf 2.1.1
- Nieuwe hoofdweg door plangebied 50 km/uur → gezoneerde weg, zie paragraaf 2.1.1
- Verbindingsweg 50 km/uur → gezoneerde weg, zie paragraaf 2.1.1
- Oude Zeumerseweg 60 km/uur → gezoneerde weg, zie paragraaf 2.1.1
- Nieuwe kleine wegen door plangebied 30 km/uur → niet-gezoneerde weg, zie paragraaf 2.1.1
- Wikselaarseweg 30 km/uur → niet-gezoneerde weg, zie paragraaf 2.1.1
- Schoonengweg 30 km/uur → niet-gezoneerde weg, zie paragraaf 2.1.1

De wegdekken van alle onderzochte wegen bestaan uit dicht asfaltbeton met een fijne oppervlaktetextuur. De wegen liggen vrijwel op dezelfde maaiveld hoogte als die van het bouwplan. De wegen hebben geen hellingen van betekenis.

3.2 Stedenbouwkundige gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruikgemaakt van diverse digitale tekeningen van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het onderzoek beschikbaar gesteld via de gemeente Barneveld.

De hoogtes van gebouwen en overige stedenbouwkundige gegevens, die niet beschikbaar waren via de hiervoor vermelde tekeningen, zijn verkregen uit diverse locatie bezoeken door medewerkers van SPA ingenieurs in het recente verleden.

In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch zacht beschouwd, met uitzondering van die locaties waar sprake is van een akoestisch harde bodem, zoals de wegen, fiets- en voetpaden. Alle relevante afschermende en reflecterende objecten zijn in beschouwing genomen.

4. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is een simulatiemodel opgesteld van het onderzoeksgebied (zie de figuren 2.1 t/m 3). Met behulp van dit simulatiemodel zijn de benodigde berekeningen uitgevoerd. Dit is gedaan in overeenstemming met de in bijlage III van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' gegeven rekenmethode 2.

Berekend zijn de geluidbelastingen uitgedrukt in L_{den} . De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een zichthoek van 2^0 .

In het simulatiemodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt van 0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB. Binnen het onderzoeksgebied zijn de waarden van de geluidbelasting bepaald op enkele relevante woningen. De rekenpunten zijn telkens op 1,5 meter boven de vloer van iedere bouwlaag gemodelleerd. De posities van de rekenpunten zijn gegeven in figuur 3.

De invoergegevens van het model zijn gegeven in de figuren 2.1 t/m 3 en de bijlagen 2.1.A t/m 5.2.

5. RESULTATEN EN BESPREKING

Bij het bepalen van de geluidbelasting is rekening gehouden met de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, tenzij aangegeven dat dit niet zo is (paragraaf 5.4).

5.1 Wijziging Baron van Nagellstraat – geluidbelastingen op bestaande woningen

In bijlage 6 is de geluidbelasting op de bestaande woningen, ten gevolge van het verkeer op de Baron van Nagellstraat weergegeven, zoals die is bepaald voor de situaties anno 2013 en 2025. In deze bijlage is ook vermeld of sprake is van een toename van de geluidbelasting, en zo ja, in welke mate.

Uit de resultaten blijkt dat ten gevolge van de wijzigingen van de Baron van Nagellstraat, de geluidbelasting afneemt met circa 2 dB. Deze afname wordt veroorzaakt doordat het verkeer op de Baron van Nagellstraat zal afnemen na realisatie van de oostelijke en noordelijke rondweg om Voorthuizen.

Ten gevolge van de wijziging van de Baron van Nagellstraat, is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

5.2 Geluidbelasting nieuwe hoofdweg op bestaande woningen

In de bijlagen 7.1 zijn de geluidbelastingen op de bestaande woningen gegeven ten gevolge van de nieuwe hoofdweg door Holzenbosch (zie rekenpunten 01 t/m 09).

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting op de bestaande woningen ten gevolge van de nieuwe hoofdweg door Holzenbosch, maximaal 44 dB bedraagt. Dit is ruim lager dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder.

5.3 Geluidbelastingen op nieuwe woningen

5.3.1 Gezoneerde wegen

5.3.1.1 RESULTATEN

In de bijlagen 7.1 t/m 7.4 zijn de geluidbelastingen op de nieuwe woningen gegeven ten gevolge van respectievelijk de nieuwe hoofdweg door Holzenbosch, de Baron van Nagellstraat (N303), de Verbindingsweg en de Oude Zeumerseweg. In bijlage 7.5 is een samenvatting van de geluidbelastingen gegeven. Uit de berekeningen blijkt dat nieuwe woningen een geluidbelasting (L_{den}) zullen ondervinden van maximaal

- 52 dB ten gevolge van de nieuwe hoofdweg – zie bijlage 7.1 en 7.5
- 52 dB ten gevolge van de Baron van Nagellstraat – zie bijlage 7.2 en 7.5
- 27 dB ten gevolge van de Verbindingsweg – zie bijlage 7.3 en 7.5
- 29 dB ten gevolge van de Oude Zeumerseweg – zie bijlage 7.4 en 7.5

Uit de berekeningen blijkt dat de nieuwe woningen, een geluidbelasting zullen ondervinden ten gevolge van het verkeer op de:

- nieuwe (hoofd)weg en de Baron van Nagellstraat die hoger kan zijn dan de voorkeurswaarde van 48 dB. De geluidbelasting ten gevolge van beide wegen bedraagt maximaal 52 dB op de nieuwe woningen. Dit is ruim lager dan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting.

Ten gevolge van de nieuwe hoofdweg zal de geluidbelasting bij circa 25 woningen direct langs deze weg en bij enkele appartementen binnen G1 (zie figuur 1.2), hoger zijn dan de voorkeurswaarde. Ten gevolge van de Baron van Nagellstraat zal de geluidbelasting alleen bij de appartementen binnen G1 (zie figuur 1.2), hoger zijn dan de voorkeurswaarde. Hier zullen circa 30 appartementen gerealiseerd worden.

- Verbindingsweg en Oude Zeumerseweg die ruim lager zal zijn dan de voorkeurswaarde.

5.3.1.2 BESCHOUWDE MAATREGELEN

Binnen het bouwplan zijn in principe de volgende maatregelen denkbaar om de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen te reduceren:

1. een geluidscherm op de terreingrens van het bouwplan
2. de afstand tussen de weg en de nieuwe woningen vergroten
3. een geluidscherm aan de geluidbelaste gevels
4. de geluidbelaste gevels voorzien van loggia's
5. de geluidbelaste gevels uitvoeren als dove gevel¹

¹ een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede een constructie waarin bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte (artikel 1b lid 5 Wgh.)

- Ad.1.: Om de geluidbelasting ten gevolge van de nieuwe hoofdweg te reduceren tot de voorkeurswaarde moeten diverse geluidschermen langs beide zijden van deze hoofdweg geplaatst worden met een hoogte variërend van minimaal 2,5 meter tot 5,0 meter (zie bijlage 7.6). De kosten voor deze schermen worden geraamd op circa € 850.000,= (uitgaande van € 500,= per m²).
Om de geluidbelasting ten gevolge van de Baron van Nagellstraat te reduceren tot de voorkeurswaarde moet een geluidscherm langs de westelijke plangrens (lengte circa 125 meter) met een hoogte van minimaal 4,0 meter gerealiseerd worden (zie bijlage 7.7). De kosten voor een dergelijke scherm worden geraamd op circa € 250.000,= (125m x 4,0m x € 500,=).
Deze schermen zijn in deze situatie vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst en vanuit financieel oogpunt ook niet reëel.
- Ad. 2.: De nieuwe woningen worden op een afstand van de Baron van Nagellstraat gerealiseerd overeenkomstig (of zelfs ruimer) dan de bestaande woningen langs deze weg. De nieuwe woningen kunnen binnen het plangebied niet op een relevant ruimere afstand van de wegen gerealiseerd worden, waardoor voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde, zonder het bouwplan drastisch te wijzigen.
- Ad. 3 en 4: Met een geluidscherm aan de gevel kan de gevel uitgevoerd worden als niet geluidbelaste gevel. Door het toepassen van loggia's kan de geluidbelasting op de gevels binnen de loggia met 2 tot 5 dB gereduceerd worden. Het is vanuit architectonisch en stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst om voor deze woningen dergelijke maatregelen te treffen.
- Ad. 5: Het toepassen van dove gevels wordt normaliter alleen toegepast indien de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting overschreden wordt, wat hier niet het geval is. Een dove gevel legt beperkingen op aan de indeling van de woningen en het uiterlijk van de gevel. Het is voor de nieuwe woningen niet gewenst om gevels uit te voeren als dove gevel.

Het nader uitwerken van de kosten van deze maatregelen, is alleen zinvol als één van de maatregelen reëel zou zijn. Dit is in de voorliggende situatie niet het geval.

Buiten het bouwplan zijn in principe de volgende maatregelen denkbaar om de geluidbelasting op de nieuwe gebouwen te reduceren:

1. toepassen van een stil wegdektype
2. verlagen van de rijsnelheid

Dit zijn maatregelen die, indien gewenst, door de gemeente getroffen kunnen worden en eventueel verder onderzocht kunnen worden.

Ter informatie het volgende:

- Ad.1.: Het toepassen van een stil wegdektype (bijvoorbeeld van het type dunne deklagen B) kan een geluidreductie opleveren van circa 3 dB. Na het toepassen van deze stille wegdektypen kan nog niet bij alle nieuwe woningen voldaan worden aan de voorkeurswaarde. Zeer waarschijnlijk zijn stille wegdekken op de nieuwe hoofdweg en op dit deel van de Baron van Nagellstraat niet toepasbaar, in verband met slijtage door remmend en optrekkend verkeer vanwege de rotonde en de vele zijwegen.

Ad.2.: Het verlagen van de rijsnelheid van 50 km/uur naar bijvoorbeeld 30 km/uur levert ook niet het gewenste resultaat op. De geluidbelasting zal nog hoger zijn dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Wel zijn de nieuwe hoofdweg en de Baron van Nagellstraat dan geen gezoneerde wegen meer en behoeven dus niet meer getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. Maar het zal geen effectieve maatregel zijn ter reductie van de geluidhinder bij de bewoners.

5.3.1.3 CONCLUSIE GELUIDBELASTING GEZONEERDE WEGEN OP NIEUWE WONINGEN

Uit het onderzoek blijkt dat de nieuwe woningen, een geluidbelasting zullen ondervinden ten gevolge van het verkeer op de:

- nieuwe hoofdweg en de Baron van Nagellstraat die hoger kan zijn dan de voorkeurswaarde van 48 dB. De geluidbelasting ten gevolge van beide wegen bedraagt maximaal 52 dB op de nieuwe woningen. Dit is ruim lager dan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Ten gevolge van de nieuwe hoofdweg zal de geluidbelasting bij circa 25 woningen direct langs deze weg en bij enkele appartementen binnen G1 (zie figuur 1.2), hoger zijn dan de voorkeurswaarde. Ten gevolge van de Baron van Nagellstraat zal de geluidbelasting alleen bij de appartementen binnen G1 (zie figuur 1.2), hoger zijn dan de voorkeurswaarde. Hier zullen circa 30 appartementen gerealiseerd worden.
- Verbindingsweg en Oude Zeumerseweg die ruim lager zal zijn dan de voorkeurswaarde.

Gezien de situatie en de berekende waarden zijn er binnen het bouwplan geen reële maatregelen mogelijk om de geluidbelasting bij de nieuwe woningen te reduceren tot maximaal 48 dB (de voorkeurswaarde). Om deze woningen te kunnen realiseren moet de gemeente Barneveld hogere waarden tot 52 dB, ten gevolge van het wegverkeerslawaai vaststellen en vastleggen in het kadaster. Hierbij wordt opgemerkt dat voldaan wordt aan alle voorwaarden die de gemeente Barneveld stelt aan de verlening van hogere waarden voor nieuwbouw.

5.3.2 Niet-gezoneerde wegen: 30 km/uur wegen

In de bijlagen 8.1 t/m 8.3 zijn de geluidbelastingen op de nieuwe woningen gegeven ten gevolge van respectievelijk de nieuwe kleinere wegen in Holzenbosch, de Schoonengweg en de Wikselaarseweg. In bijlage 8.4 is een samenvatting van de geluidbelastingen gegeven. Uit de berekeningen blijkt dat nieuwe woningen een geluidbelasting (L_{den}) zullen ondervinden van maximaal

- 47 dB ten gevolge van de nieuwe kleine wegen – zie bijlage 8.1 en 8.4
- 34 dB ten gevolge van de Schoonengweg – zie bijlage 8.2 en 8.4
- 33 dB ten gevolge van de Wikselaarseweg – zie bijlage 8.3 en 8.4

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de 30 km/uur-wegen bij de nieuwe woningen lager is dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen. Op basis hiervan wordt gesteld dat de geluidbelasting ten gevolge van de 30-km/uur-wegen aanvaardbaar is.

In verband met een goede ruimtelijke ordening en een goed woonklimaat is het aan te bevelen om bij de bepaling van de geluidwering van de gevels rekening te houden met de bijdrage van deze 30 km/uur wegen. Dit kan door bij het ontwerp van de nieuwe woningen rekening te houden met de geluidbelasting.

5.4 Cumulatie geluid en Bouwbesluit

Om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, moet een voldoende karakteristieke geluidwering ($G_{A;k}$) van de gevels worden bereikt. Daarmee moet bij het ontwerp van de woningen rekening worden gehouden. In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld voor de karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woningen. Deze eisen zijn voor:

- verblijfsgebieden: $G_{A;k} = [\text{geluidbelasting } L_{\text{den}} - 33]$, met een ondergrens van 20 dB
- verblijfsruimten: $G_{A;k} = [\text{geluidbelasting } L_{\text{den}} - 35]$

Volgens het Bouwbesluit 2012 hoeft, bij de bepaling van de geluidwering van de gevels, alleen rekening gehouden te worden met de vastgestelde hogere grenswaarde. Bij de bepaling van een vereiste waarde van de geluidwering mag de aftrek, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, niet in rekening worden gebracht en moet worden uitgegaan van de totale gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante wegen.

Vanuit een goed woon- en leefklimaat is het aan te bevelen om uit te gaan van de totale gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante wegen (inclusief 30 km/uur-wegen). In bijlage 9 is deze cumulatie weergegeven. Dit betekent dat uitgegaan moet worden van een geluidbelasting van maximaal 60 dB.

6. SAMENVATTING CONCLUSIES

Uit het onderzoek blijkt dat:


- Er bij de bestaande woningen langs de Baron van Nagellstraat, geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, ten gevolge van de wijziging van de Baron van Nagellstraat (aanleg rotonde). Er is hier zelfs een afname van de geluidbelasting. Deze afname wordt veroorzaakt doordat het verkeer op de Baron van Nagellstraat zal afnemen na realisatie van de oostelijke en noordelijke rondweg om Voorthuizen.
- De geluidbelasting op de bestaande woningen ten gevolge van de nieuwe hoofdweg door Holzenbosch, maximaal 44 dB bedraagt. Dit is ruim lager dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder.
- De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de nieuwe hoofdweg en de Baron van Nagellstraat op de nieuwe woningen hoger kan zijn dan de voorkeurswaarde van 48 dB. De geluidbelasting ten gevolge van beide wegen bedraagt maximaal 52 dB op de nieuwe woningen. Dit is ruim lager dan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Ten gevolge van de nieuwe hoofdweg zal de geluidbelasting bij circa 25 woningen direct langs deze weg en bij enkele appartementen binnen G1, hoger zijn dan de voorkeurswaarde. Ten gevolge van de Baron van Nagellstraat zal de geluidbelasting alleen bij de appartementen binnen G1, hoger zijn dan de voorkeurswaarde. Hier zullen circa 30 appartementen gerealiseerd worden.
- De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Verbindingsweg en Oude Zeumerseweg op de nieuwe woningen ruim lager zal zijn dan de voorkeurswaarde.
- De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de 30 km/uur-wegen bij de nieuwe woningen lager is dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen. Op basis hiervan wordt gesteld dat de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur-wegen aanvaardbaar is.

Gezien de situatie en de berekende waarden zijn er binnen het bouwplan geen reële maatregelen mogelijk om de geluidbelasting ten gevolge van de nieuwe hoofdweg en de Baron van Nagellstraat op de nieuwe woningen te reduceren tot maximaal 48 dB (de voorkeurswaarde). Om deze woningen te kunnen realiseren moet de gemeente Barneveld hogere waarden tot 52 dB, ten gevolge van het wegverkeerslawaaï vaststellen en vastleggen in het kadaster. Hierbij wordt opgemerkt dat voldaan wordt aan alle voorwaarden die de gemeente Barneveld stelt aan de verlening van hogere waarden voor nieuwbouw.

SPA ingenieurs




De heer ing. L.F.A. Theuws

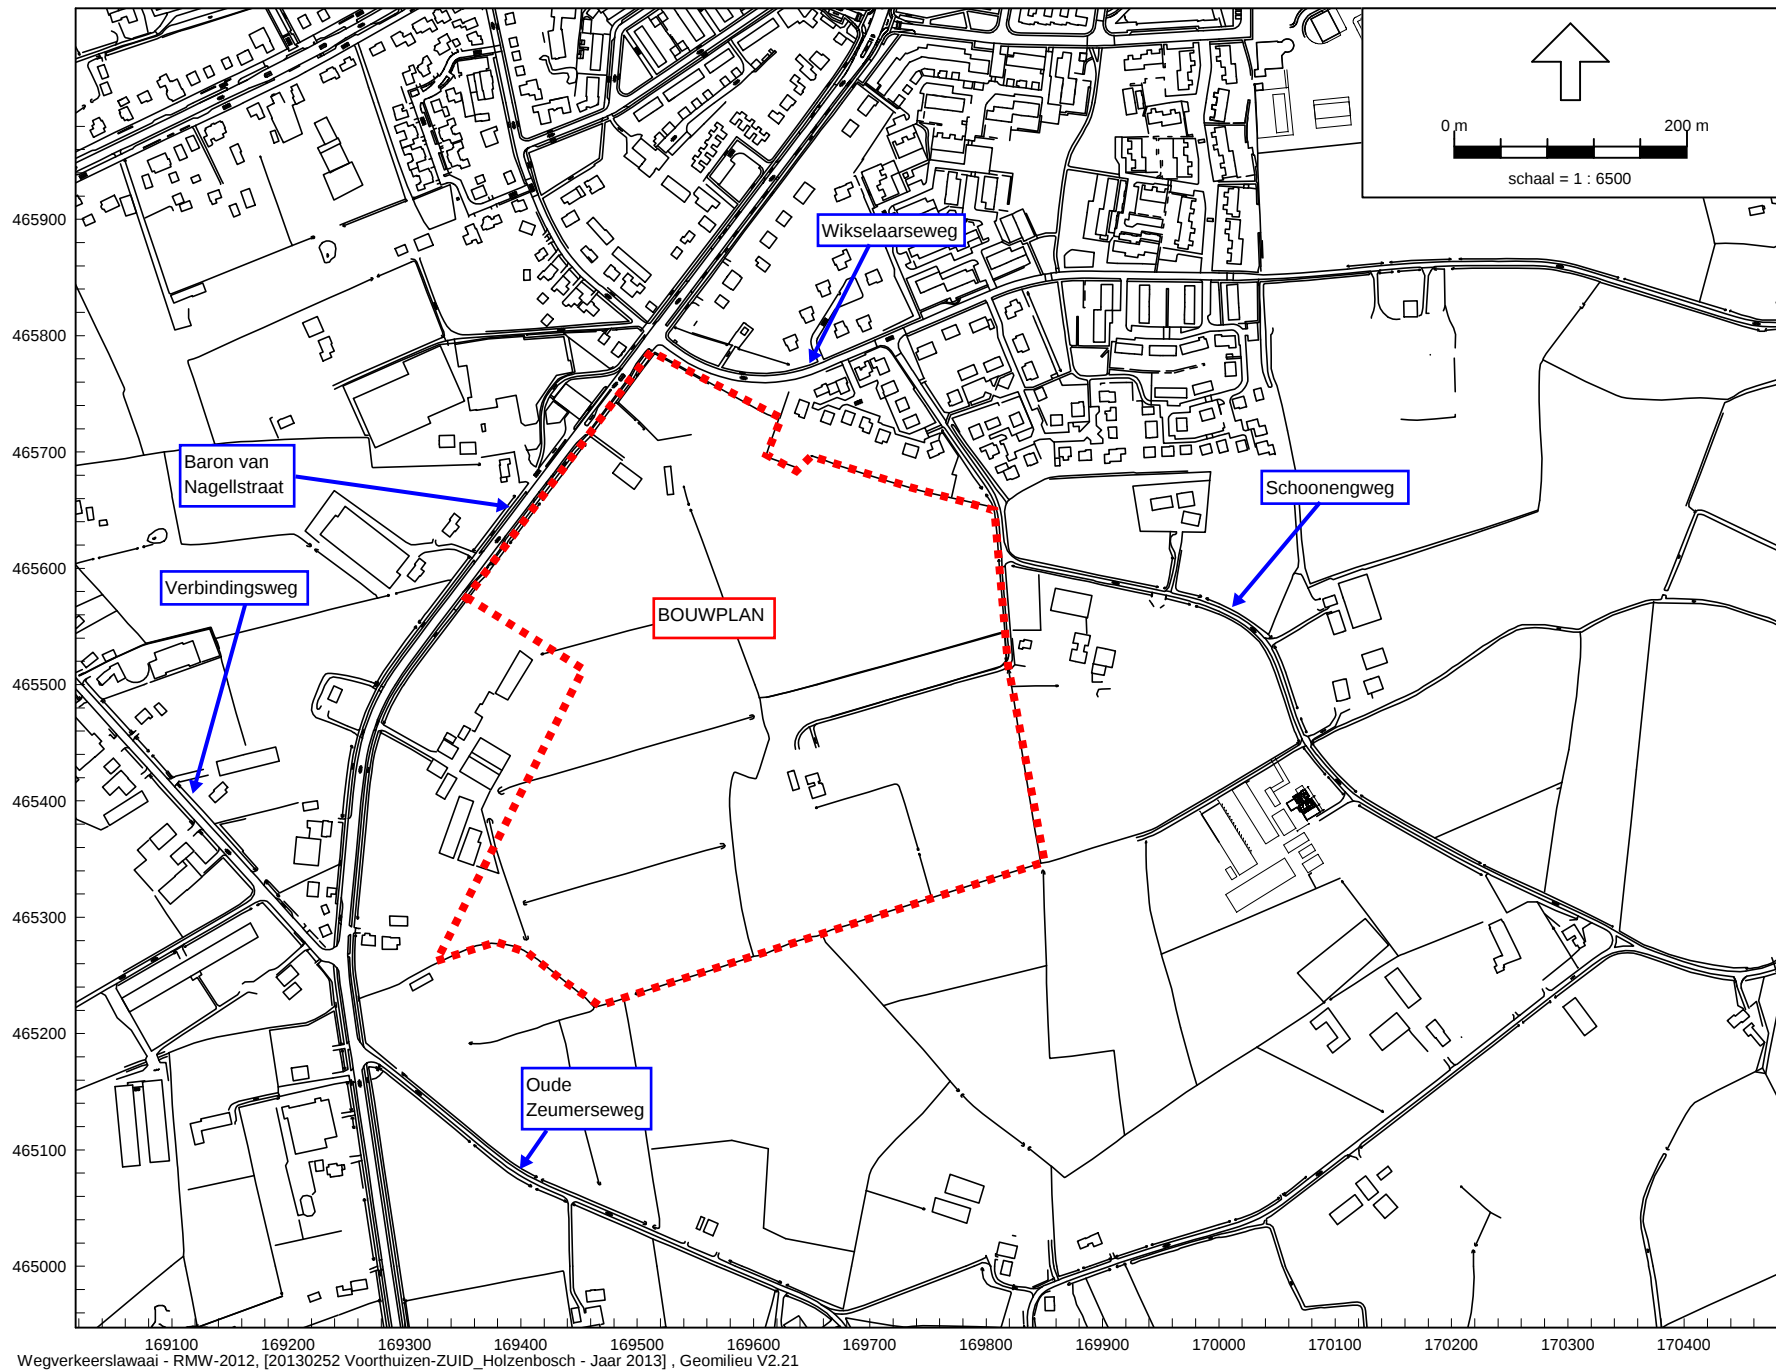


Wegverkeerslaaai - RMW-2012, [20130252 Voorthuizen-ZUID_Holzenbosch - Jaar 2013] , Geomilieu V2.21


Holzenbosch in Voorthuizen - gemeente Barneveld
Huidige situatie en ligging bouwplan

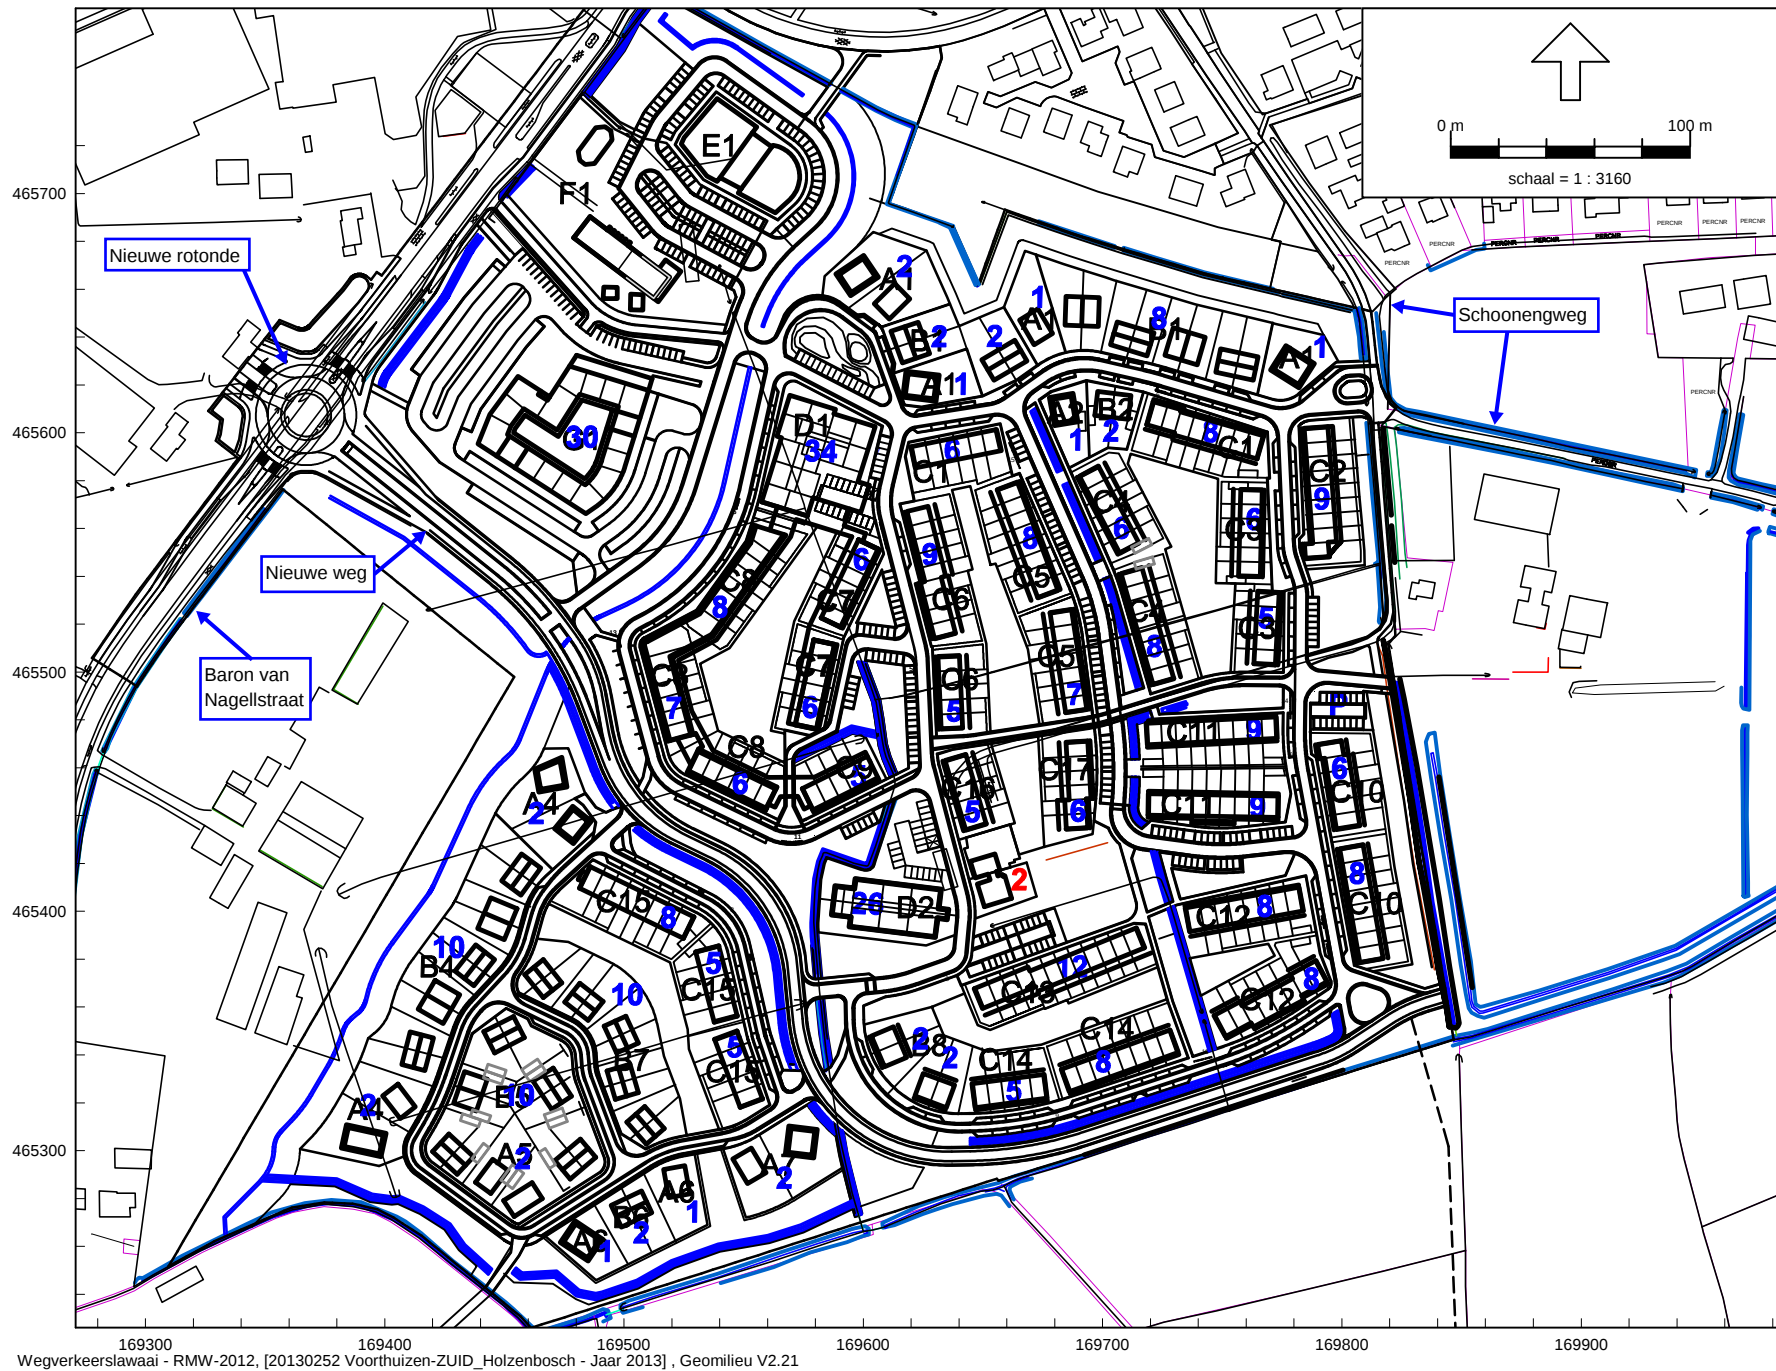


Holzenbosch in Voorthuizen - gemeente Barneveld
Bouwplan (toekomstige situatie)

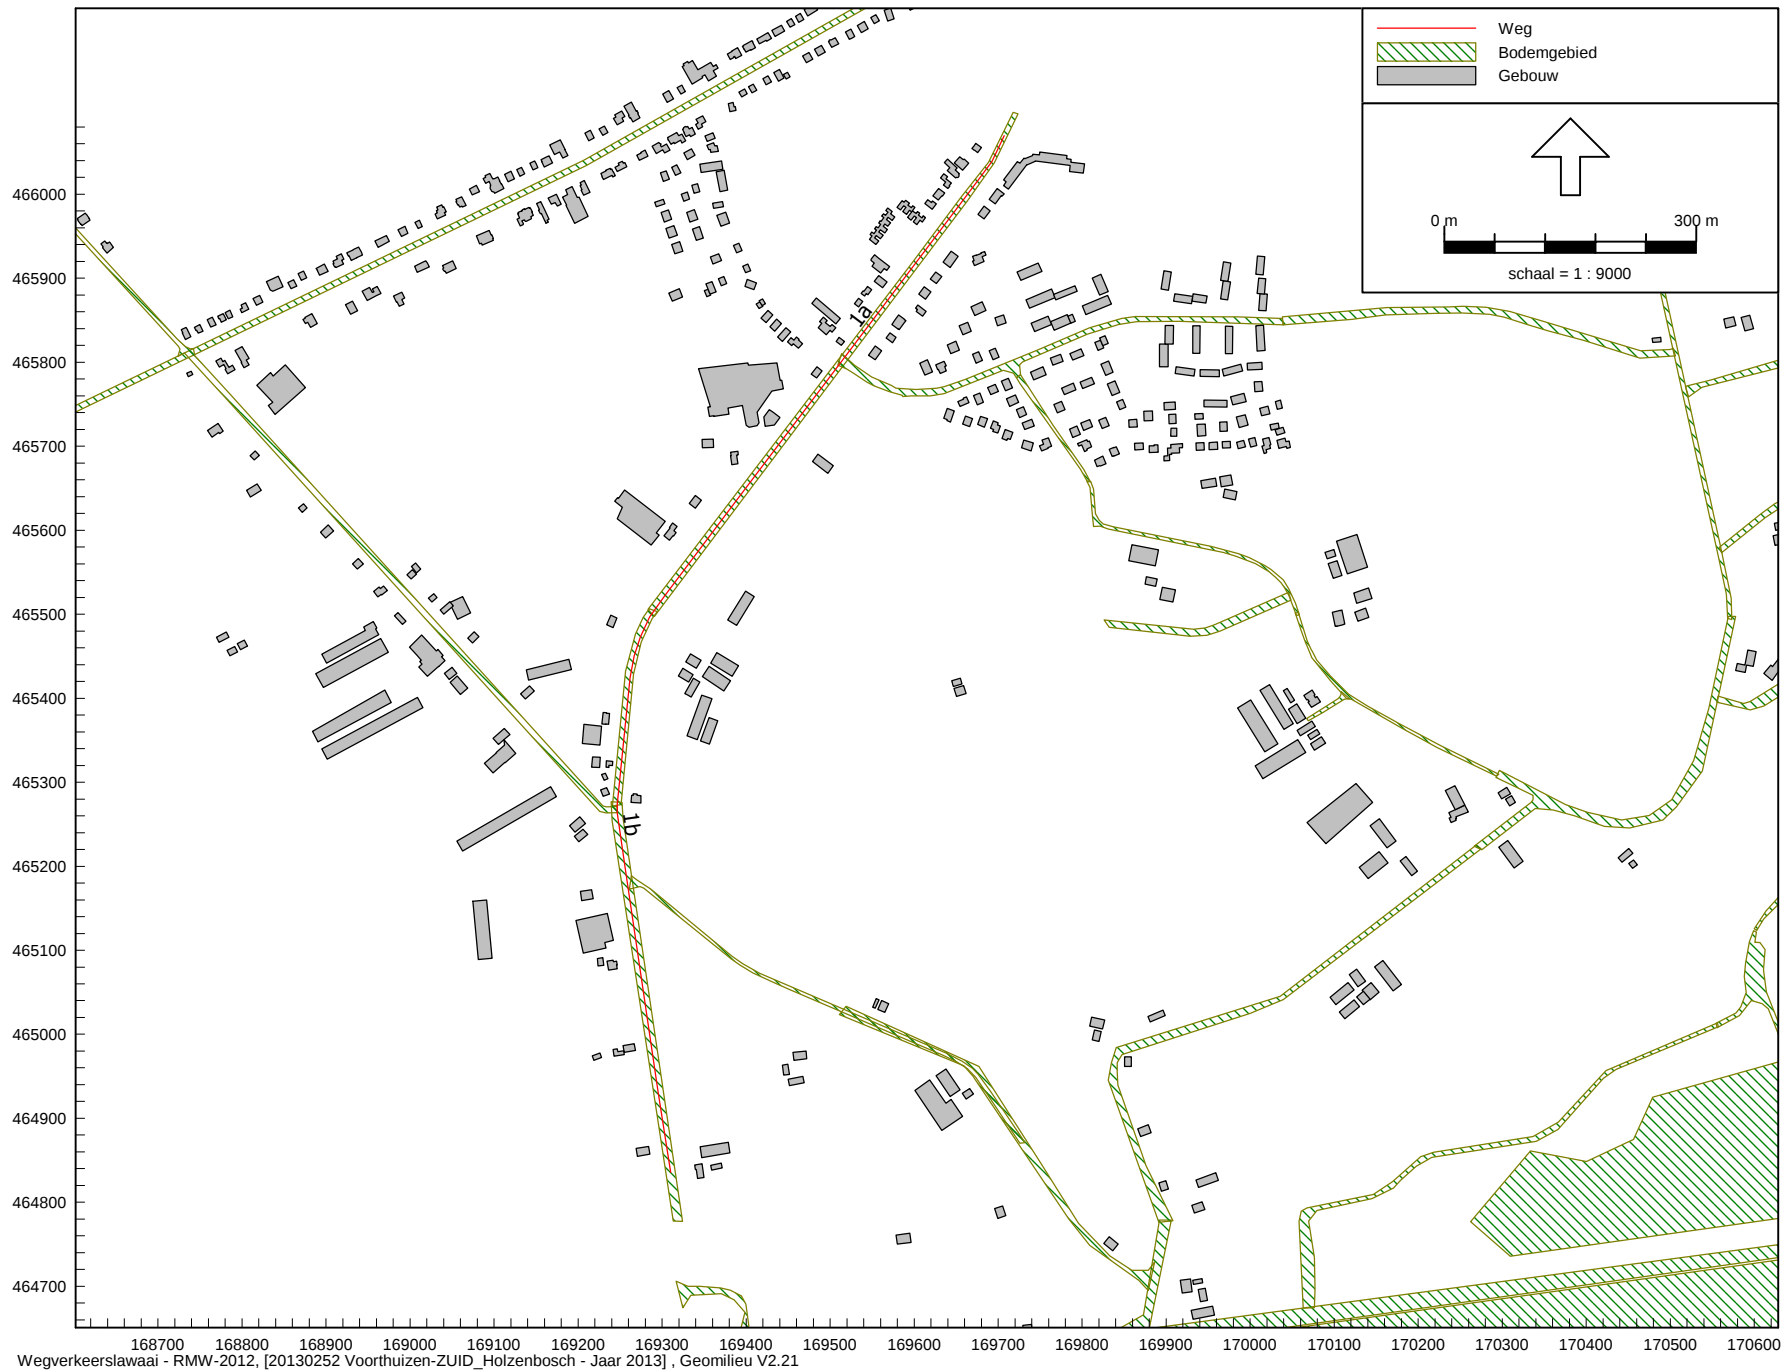

Holzenbosch in Voorthuizen - gemeente Barneveld
Geluidmodel Huidige situatie (wegen genummerd)

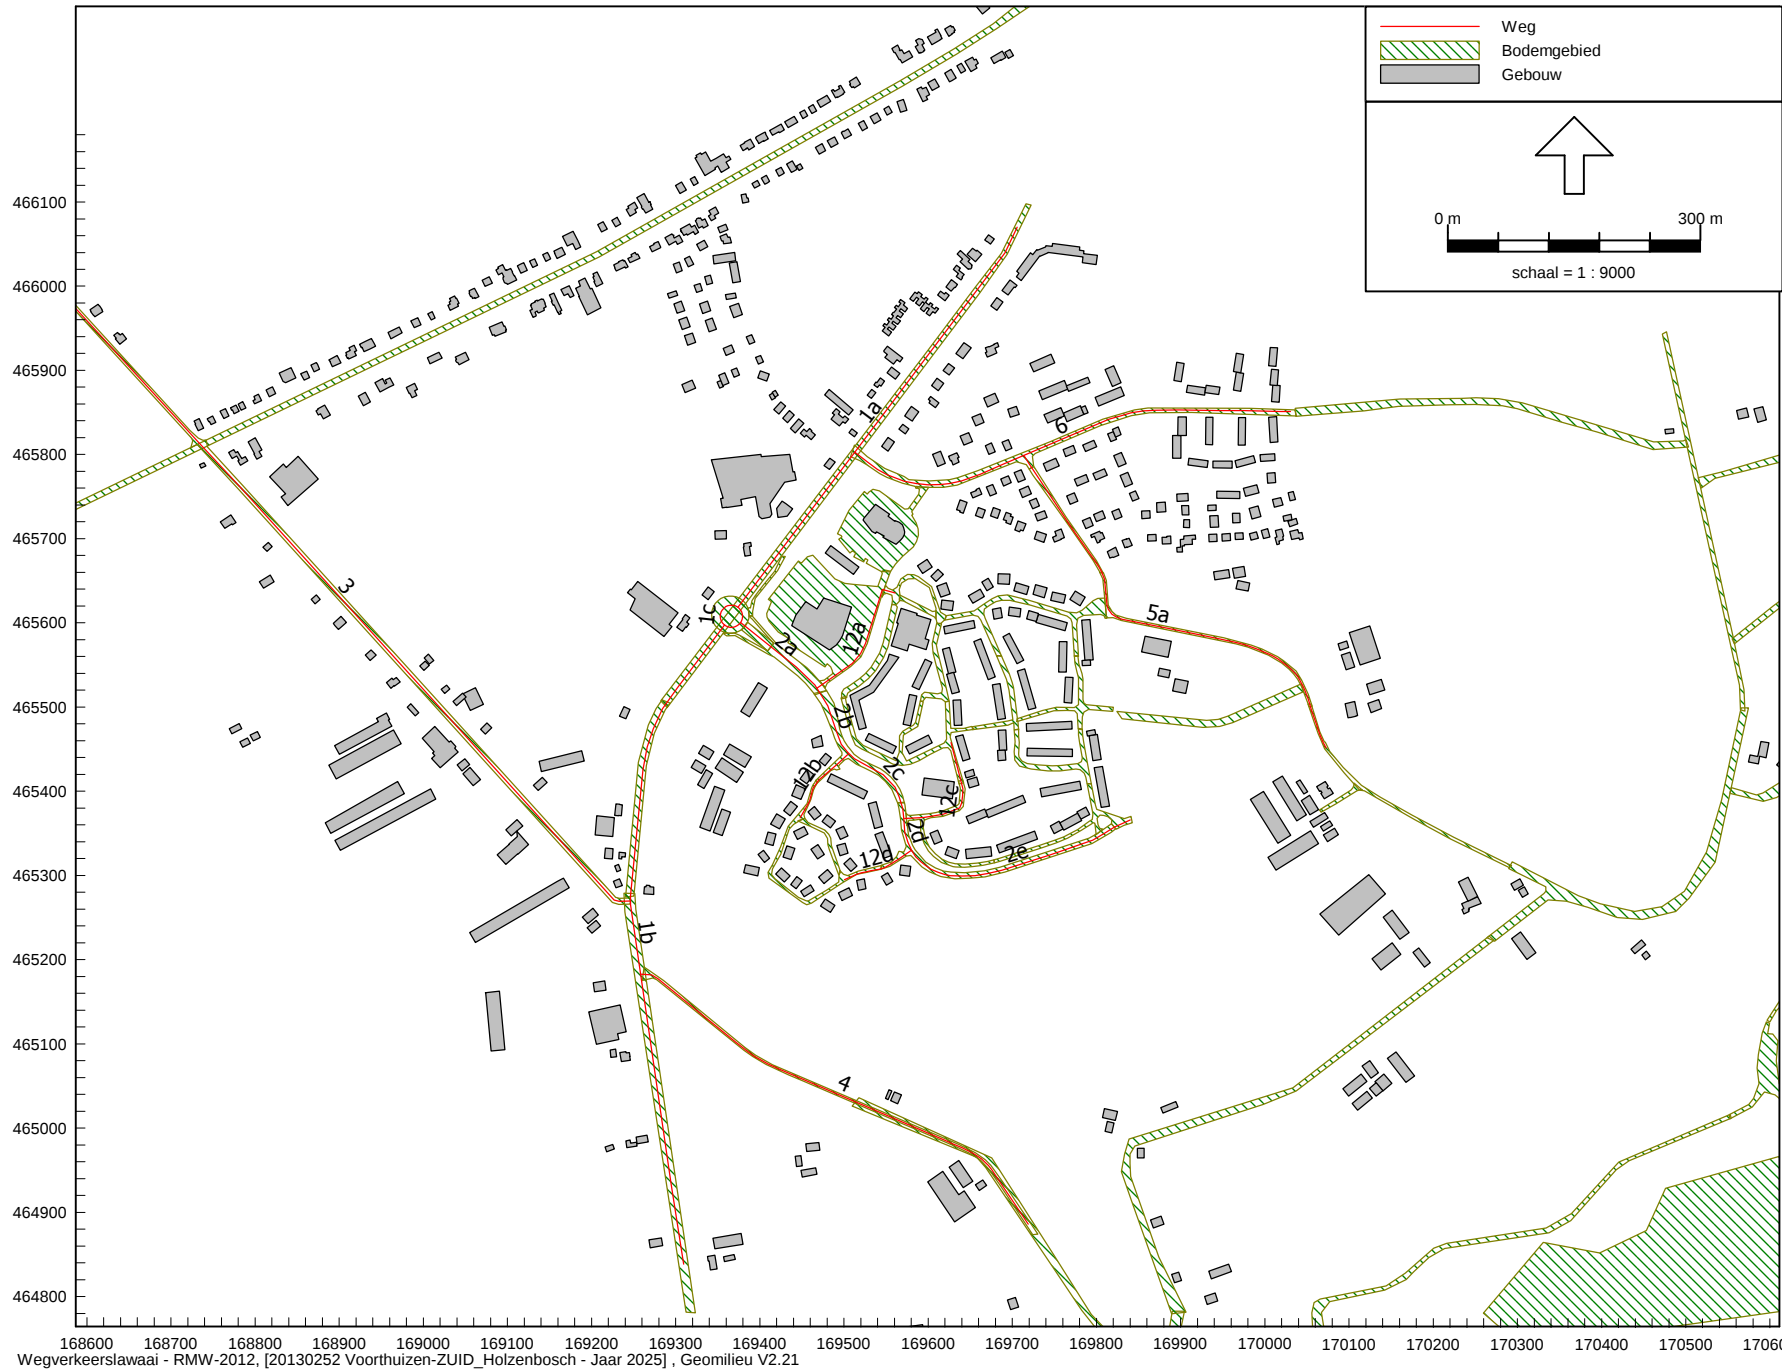

Holzenbosch in Voorthuizen - gemeente Barneveld
Geluidmodel Toekomstige situatie (wegen genummerd)

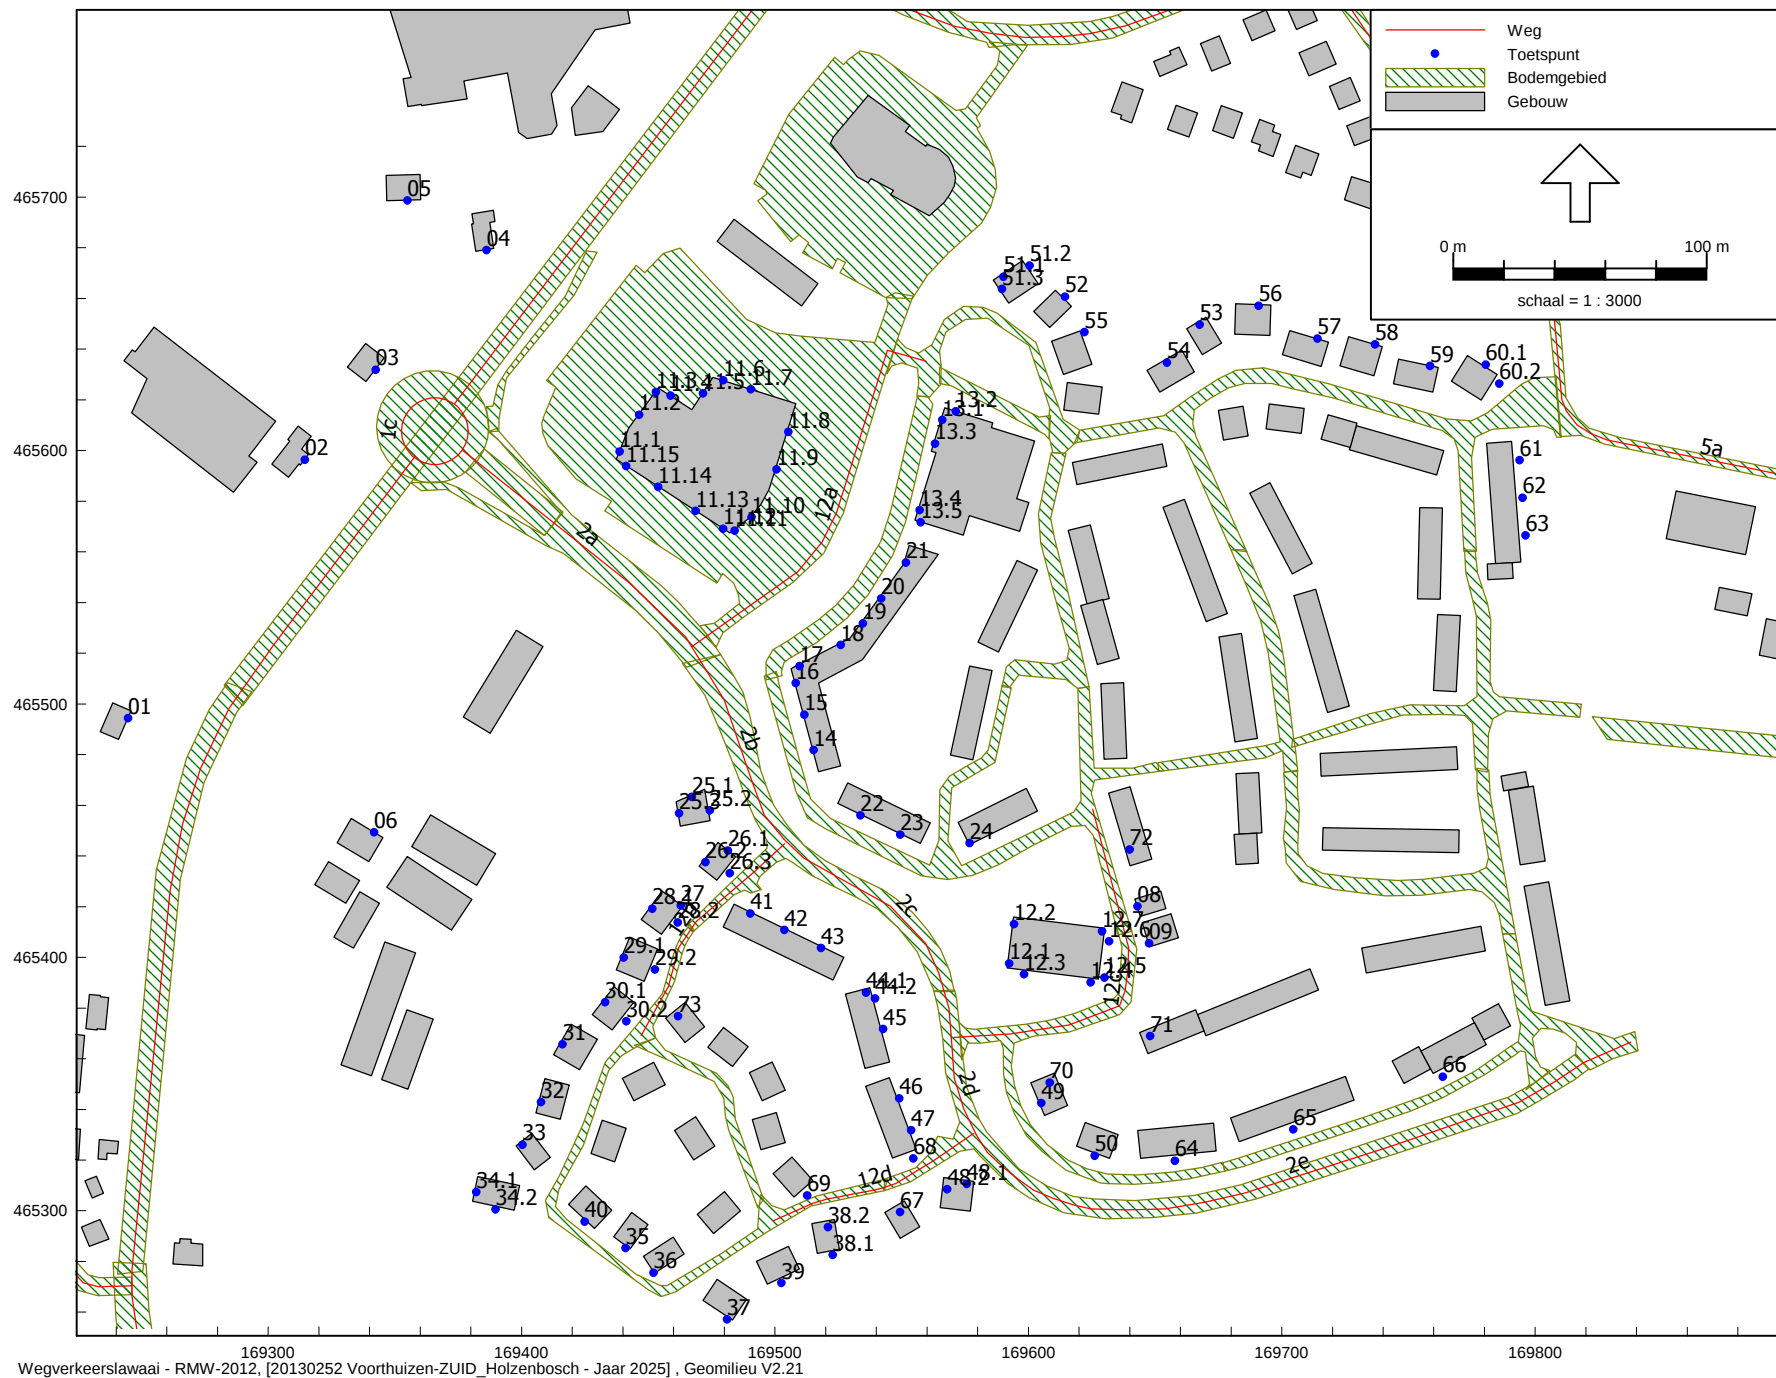

Verkeersgegevens

Door de gemeente Barneveld zijn de huidige en toekomstige verkeersgegevens opgegeven. Hierbij is rekening gehouden met de realisatie van de oostelijke en noordelijke rondwegen om Voorthuizen. Voor de extrapolatie van 2022 naar 2025 is, op aangeven van de gemeente, uitgegaan van een autonome verkeersgroei van 1,5% per jaar (en daarna afgerond).

Straat Bestaande wegen	Intensiteit (mvt/etm)		Wegdek	Maximumsnelheid
	2022	2025		
Baron van Nagellstraat (N303) ten zuiden nieuwe rotonde	8.700	9.100	Asfalt	50 km/u binnen kom
Baron van Nagellstraat (N303) ten noorden nieuwe rotonde	7.400	7.740	Asfalt	50 km/u binnen kom
Verbindingsweg	600	630	Asfalt	50 km/u
Oude Zeumerseweg	500	525	Asfalt	60 km/u
Schoonengweg	200	210	Asfalt	30 km/u binnen kom
Wikselaarseweg	1.200	1.255	Asfalt	30 km/u

In de huidige situatie (jaar 2013) rijden 15.000 motorvoertuigen per etmaal op de Baron van Nagellstraat. De nieuwe rotonde is in het onderzoek geheel opgenomen als onderdeel van de Baron van Nagellstraat. De representatieve rijnsnelheid bedraagt hier circa 30 km/u.

Straat Nieuwe wegen	Intensiteit (mvt/etm)		Wegdek	Maximumsnelheid
	2022	2025		
Nieuwe weg door bouwplan (B. van Nagellstraat tot 1 ^e aftakking)	3.115	3.260	Asfalt	50 km/u
Nieuwe weg door bouwplan (tussen 1 ^e en 2 ^e aftakking)	2.648	2.770	Asfalt	50 km/u
Nieuwe weg door bouwplan (gedeelte tussen 2 ^e en 3 ^e aftakking)	2.336	2.445	Asfalt	50 km/u
Nieuwe weg door bouwplan (tussen 3 ^e en 4 ^e aftakking)	1.558	1.630	Asfalt	50 km/u
Nieuwe weg door bouwplan (tussen 4 ^e aftakking en einde weg)	1.246	1.305	Asfalt	50 km/u
1 ^e aftakking in Holzenbosch	467	490	Asfalt	30 km/u
2 ^{de} aftakking in Holzenbosch	312	325	Asfalt	30 km/u
3 ^{de} aftakking in Holzenbosch	778	815	Asfalt	30 km/u
4 ^{de} aftakking in Holzenbosch	312	325	Asfalt	30 km/u

Verdeling **Baron van Nagellstraat:**

	Dag	Avond	Nacht
uur%	6,5%	3,2%	1,2%
Lv	92,6%	94,8%	89,0%
Mv	3,6%	2,0%	4,4%
Zv	3,8%	3,2%	6,6%
Totaal	100,0%	100,0%	100,0%

Verdeling **overige wegen:**

	Dag	Avond	Nacht
uur%	6,4%	3,3%	1,2%
Lv	96,8%	98,0%	95,7%
Mv	1,7%	0,9%	1,8%
Zv	1,5%	1,1%	2,5%
Totaal	100,0%	100,0%	100,0%

De verkeersverdelingen zijn niet bekend bij de gemeente. Deze bepaald met behulp van het programma VI-lucht&geluid zoals beschikbaar gesteld via de website: www.infomil.nl. Dit programma is in opdracht van VROM ontwikkeld.

Model: Jaar 2013
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	Hbron	Helling	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
1a	Baron van Nagellstraat (N303)	169707,19	466069,58	0,00	0,00	0,75	0	15000,00	6,50	3,20	1,20	92,60	94,80	89,00	3,60	2,00	4,40
1b	Baron van Nagellstraat (N303)	169382,54	465627,78	0,00	0,00	0,75	0	15000,00	6,50	3,20	1,20	92,60	94,80	89,00	3,60	2,00	4,40

Model: Jaar 2013
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
1a	3,80	3,20	6,60	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1b	3,80	3,20	6,60	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: Jaar 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	Hbron	Helling	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)
1a	Baron van Nagellstraat (N303) - noord	169707,19	466069,58	0,00	0,00	0,75	0	7740,00	6,50	3,20	1,20	92,60	94,80	89,00	3,60
1b	Baron van Nagellstraat (N303) - zuid	169359,02	465596,45	0,00	0,00	0,75	0	9100,00	6,50	3,20	1,20	92,60	94,80	89,00	3,60
1c	Baron van Nagellstraat (N303) - rotonde	169380,13	465606,51	0,00	0,00	0,75	0	4550,00	6,50	3,20	1,20	92,60	94,80	89,00	3,60
2a	Nieuwe weg door Holzenbosch	169377,93	465598,84	0,00	0,00	0,75	0	3260,00	6,40	3,30	1,20	96,80	98,00	95,70	1,70
2b	Nieuwe weg door Holzenbosch	169468,80	465521,03	0,00	0,00	0,75	0	2770,00	6,40	3,30	1,20	96,80	98,00	95,70	1,70
2c	Nieuwe weg door Holzenbosch	169505,35	465444,65	0,00	0,00	0,75	0	2445,00	6,40	3,30	1,20	96,80	98,00	95,70	1,70
2d	Nieuwe weg door Holzenbosch	169571,75	465366,10	0,00	0,00	0,75	0	1630,00	6,40	3,30	1,20	96,80	98,00	95,70	1,70
2e	Nieuwe weg door Holzenbosch	169581,46	465327,56	0,00	0,00	0,75	0	1305,00	6,40	3,30	1,20	96,80	98,00	95,70	1,70
3	Verbindingsweg	168553,66	466008,83	0,00	0,00	0,75	0	630,00	6,40	3,30	1,20	96,80	98,00	95,70	1,70
4	Oude Zeumerseweg	169258,93	465180,25	0,00	0,00	0,75	0	525,00	6,40	3,30	1,20	96,80	98,00	95,70	1,70
5a	Schoonengweg, v=30 km/h	169715,18	465797,85	0,00	0,00	0,75	0	210,00	6,40	3,30	1,20	96,80	98,00	95,70	1,70
6	Wikselaarseweg	169513,89	465801,77	0,00	0,00	0,75	0	1255,00	6,40	3,30	1,20	96,80	98,00	95,70	1,70
12a	1e aftakking_nieuwe 30 km/u-weg Holzenbosch	169468,85	465521,14	0,00	0,00	0,75	0	490,00	6,40	3,30	1,20	96,80	98,00	95,70	1,70
12b	2de aftakking_nieuwe 30 km/u-weg Holzenbosch	169505,52	465442,96	0,00	0,00	0,75	0	325,00	6,40	3,30	1,20	96,80	98,00	95,70	1,70
12c	3de aftakking_nieuwe 30 km/u-weg Holzenbosch	169572,63	465366,08	0,00	0,00	0,75	0	815,00	6,40	3,30	1,20	96,80	98,00	95,70	1,70
12d	4de aftakking_nieuwe 30 km/u-weg Holzenbosch	169580,41	465327,94	0,00	0,00	0,75	0	325,00	6,40	3,30	1,20	96,80	98,00	95,70	1,70

Model: Jaar 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
1a	2,00	4,40	3,80	3,20	6,60	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1b	2,00	4,40	3,80	3,20	6,60	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1c	2,00	4,40	3,80	3,20	6,60	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2a	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2b	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2c	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2d	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2e	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60
5a	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
6	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
12a	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
12b	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
12c	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
12d	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: Jaar 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 1k	Zwevend
01	De Kas	171029,13	465288,08	11,00	0,00	0 dB	0,80	False
02	woning/gebouw	169919,16	464691,79	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
03	woning/gebouw	169942,78	464709,10	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
04	woning/gebouw	169933,50	464787,23	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
05	woning/gebouw	169894,45	464812,94	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
06	woning/gebouw	169869,41	464878,15	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
07	woning/gebouw	169850,50	464961,80	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
08	woning/gebouw	170117,90	465070,95	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
09	woning/gebouw	170455,08	465197,60	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
10	woning/gebouw	170442,62	465204,59	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
11	woning/gebouw	170577,63	465433,05	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
12	woning/gebouw	170949,15	465614,42	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
13	woning/gebouw	171307,50	465627,19	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
14	woning/gebouw	171363,65	465336,07	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
15	woning/gebouw	171373,50	465352,26	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
16	woning/gebouw	171522,18	465020,42	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
17	gebouw	169938,17	464696,02	4,00	0,00	0 dB	0,80	False
18	gebouw	169957,35	464665,69	4,00	0,00	0 dB	0,80	False
19	gebouw	169962,25	464826,24	4,00	0,00	0 dB	0,80	False
20	gebouw	170101,97	465035,33	4,00	0,00	0 dB	0,80	False
21	gebouw	170112,54	465018,51	4,00	0,00	0 dB	0,80	False
22	gebouw	170142,58	465041,10	4,00	0,00	0 dB	0,80	False
23	gebouw	170134,65	465035,09	4,00	0,00	0 dB	0,80	False
24	gebouw	170170,21	465051,43	4,00	0,00	0 dB	0,80	False
25	gebouw	170611,38	465429,50	4,00	0,00	0 dB	0,80	False
26	gebouw	170670,95	465450,97	4,00	0,00	0 dB	0,80	False
30	woning / gebouw	171175,37	465765,34	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
31	woning / gebouw	170966,93	465628,22	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
32	woning / gebouw	170980,77	465635,76	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
33	woning	170625,28	465599,87	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
34	woning	170624,79	465581,78	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
35	schuur	170651,19	465594,73	4,00	0,00	0 dB	0,80	False
36	schuur	170668,79	465621,87	4,00	0,00	0 dB	0,80	False
37	schuur	170707,66	465620,65	4,00	0,00	0 dB	0,80	False
38	woning / gebouw	170489,05	465824,40	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
39	woning / gebouw	170566,10	465840,79	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
40	woning / gebouw	170599,07	465840,06	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
41	woning / gebouw	169836,21	464742,44	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
42	woning / gebouw	169709,11	464784,07	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43	woning / gebouw	169596,25	464752,30	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
44	schuur	169730,37	464642,46	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
16218	gebouw	170056,47	465350,84	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
16249	gebouw	170101,23	465485,44	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
16335	gebouw	170106,59	465575,03	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
16337	gebouw	170123,09	465525,36	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
16339	gebouw	170124,56	465502,49	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
23766	gebouw	169285,46	464857,25	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
24446	gebouw	169255,04	464978,48	9,00	0,00	0 dB	0,80	False
24461	gebouw	169350,00	464829,54	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
43285	gebouw	169454,04	466209,04	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43392	gebouw	169328,11	466063,40	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43564	gebouw	169073,91	465999,10	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43574	gebouw	169115,74	466025,19	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43579	gebouw	169132,84	466031,99	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43586	gebouw	169150,05	466035,94	6,00	0,00	0 dB	0,80	False

Model: Jaar 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 1k	Zwevend
43589	gebouw	169162,65	466044,31	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43592	gebouw	169184,28	466053,35	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43610	gebouw	169214,10	466002,33	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43612	gebouw	169216,53	466072,42	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43620	gebouw	169231,30	466081,08	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43621	gebouw	169237,27	466020,71	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43630	gebouw	169245,06	466091,86	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43633	gebouw	169252,82	466039,32	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43643	gebouw	169282,27	466044,84	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43649	gebouw	169305,27	466059,84	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43652	gebouw	169313,52	466113,59	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43657	gebouw	169325,82	466125,39	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43659	gebouw	169364,59	466140,30	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43660	gebouw	169339,58	466071,62	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43666	gebouw	169348,17	466093,42	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43685	gebouw	169388,06	466099,55	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43694	gebouw	169394,73	466115,86	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43698	gebouw	169404,25	466181,21	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43700	gebouw	169409,90	466122,23	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43703	gebouw	169416,75	466186,83	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43705	gebouw	169427,79	466132,44	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43708	gebouw	169442,01	466201,17	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43709	gebouw	169441,53	466136,18	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43716	gebouw	169464,65	466215,29	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43721	gebouw	169475,00	466168,84	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43723	gebouw	169478,42	466225,13	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43727	gebouw	169485,73	466164,30	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43732	gebouw	169497,37	466238,42	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43736	gebouw	169510,16	466179,08	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43737	gebouw	169515,88	466248,07	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43739	gebouw	169526,17	466185,94	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43746	gebouw	169536,98	466192,85	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43748	gebouw	169548,51	466210,08	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43755	gebouw	169573,82	466216,07	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43773	gebouw	169657,78	466028,47	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43778	gebouw	169670,87	466057,18	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43792	gebouw	169801,37	466024,92	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43885	gebouw	169452,43	466139,60	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43987	gebouw	169270,00	466099,47	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43989	gebouw	169394,89	466165,39	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
44024	gebouw	169096,30	466010,60	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
44025	gebouw	169642,52	466009,50	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
45149	gebouw	169639,70	466041,63	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
45722	gebouw	169491,92	465853,50	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
45732	gebouw	169449,12	465824,22	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46040	gebouw	169506,66	465845,75	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46045	gebouw	169577,42	465850,56	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46052	gebouw	169005,27	465914,12	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46053	gebouw	169009,79	465959,21	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46056	gebouw	169032,52	465970,49	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46058	gebouw	169050,62	465920,59	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46060	gebouw	169054,76	465993,62	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46062	gebouw	169144,27	465970,37	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46063	gebouw	169155,75	465991,03	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46065	gebouw	169172,61	465990,15	6,00	0,00	0 dB	0,80	False

Model: Jaar 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 1k	Zwevend
46067	gebouw	169211,94	465973,66	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46082	gebouw	169357,53	465746,87	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46086	gebouw	169390,27	465678,97	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46094	gebouw	169440,01	465734,24	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46108	gebouw	169484,24	465794,40	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46109	gebouw	169478,85	465681,79	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46115	gebouw	169513,49	465819,94	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46119	gebouw	169528,97	465869,56	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46122	gebouw	169540,33	465884,37	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46124	gebouw	169548,69	465922,44	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46127	gebouw	169552,82	465958,86	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46128	gebouw	169552,65	465896,34	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46129	gebouw	169578,41	465829,56	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46131	gebouw	169604,09	465979,47	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46132	gebouw	169604,04	465862,62	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46133	gebouw	169613,35	465874,83	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46134	gebouw	169621,43	465982,01	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46135	gebouw	169626,38	465893,58	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46136	gebouw	169629,25	466006,92	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46138	gebouw	169646,13	465930,44	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46152	gebouw	169678,04	465917,63	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46156	gebouw	169690,38	465980,24	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46161	gebouw	169698,88	466006,59	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46360	gebouw	169096,45	465951,56	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47180	gebouw	169202,73	465170,10	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
47296	gebouw	169233,23	465102,57	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
47320	gebouw	169189,81	465248,29	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47333	gebouw	169274,85	465283,89	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47334	gebouw	169333,68	465452,86	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47351	gebouw	169206,03	465244,16	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47354	gebouw	169234,55	465087,11	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47355	gebouw	169330,82	465403,49	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48295	gebouw	168513,88	465801,64	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48329	gebouw	168213,12	465684,57	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48336	gebouw	168416,82	465697,72	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48337	gebouw	168356,23	465535,57	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48338	gebouw	168375,00	465555,80	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48600	gebouw	168240,15	465549,33	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48733	gebouw	168297,18	465639,24	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48735	gebouw	168500,02	465606,81	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48740	gebouw	168618,00	465970,85	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48741	gebouw	168639,68	465941,17	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48743	gebouw	168743,40	465841,41	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48744	gebouw	168764,83	465853,68	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48747	gebouw	168777,75	465857,89	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48749	gebouw	168785,51	465861,81	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48753	gebouw	168804,33	465870,79	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48756	gebouw	168816,96	465877,46	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48758	gebouw	168848,77	465889,92	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48761	gebouw	168854,55	465894,88	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48764	gebouw	168873,27	465908,52	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48767	gebouw	168883,06	465857,74	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48770	gebouw	168888,01	465911,41	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48773	gebouw	168938,76	465937,07	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48778	gebouw	168958,37	465944,11	6,00	0,00	0 dB	0,80	False

SPAingenieurs
Ingevoerde Gebouwen

20130252.R01
Bijlage 3.4

Model: Jaar 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 1k	Zwevend
48784	gebouw	168993,92	465961,65	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48802	gebouw	168727,62	465838,76	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48805	gebouw	168910,12	465913,40	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48806	gebouw	168937,53	465861,36	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48807	gebouw	168959,58	465878,98	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
49006	gebouw	168987,19	465866,45	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
49249	gebouw	168250,24	465475,92	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
49335	gebouw	168232,05	465476,43	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
59075	gebouw	169074,77	465158,31	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43753	gebouw	169575,95	466277,79	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43760	gebouw	169603,29	466227,27	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43763	gebouw	169600,83	466241,30	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43766	gebouw	169629,68	466243,98	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43767	gebouw	169626,90	466308,93	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43771	gebouw	169645,76	466256,42	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43772	gebouw	169645,06	466266,81	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43775	gebouw	169674,81	466330,42	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43779	gebouw	169689,50	466279,13	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43780	gebouw	169680,19	466347,10	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
43782	gebouw	169692,84	466277,41	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
44014	gebouw	169586,37	466291,79	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
44016	gebouw	169618,00	466293,99	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
59069	gebouw	168512,16	465831,59	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46137	gebouw	169625,57	465796,67	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46139	gebouw	169647,88	465741,97	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46145	gebouw	169665,38	465751,87	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47309	gebouw	169013,97	465475,19	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47317	gebouw	169111,81	465350,56	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47346	gebouw	169111,81	465350,56	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48299	gebouw	168736,15	465782,70	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48745	gebouw	168777,48	465717,79	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48750	gebouw	168791,86	465813,89	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48755	gebouw	168818,17	465655,26	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48757	gebouw	168809,60	465688,66	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48765	gebouw	168873,07	465631,63	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48771	gebouw	168899,64	465590,61	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48775	gebouw	168938,52	465566,43	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48777	gebouw	168968,59	465533,55	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
48803	gebouw	168781,24	465792,15	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
49312	gebouw	168965,16	465470,96	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
49318	gebouw	168969,90	465409,66	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
49322	gebouw	168962,95	465475,50	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
49330	gebouw	168804,76	465461,26	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
49342	gebouw	168785,60	465450,37	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
49389	gebouw	169015,43	465388,79	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
59073	gebouw	168781,23	465478,71	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
	gebouw	168851,53	465796,73	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
6	gebouw	168995,27	465491,59	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
9	gebouw	169056,23	465426,34	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
10	gebouw	169050,04	465436,81	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47345	gebouw	169174,13	465282,99	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
133	Gebouw	169345,21	464865,90	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
201	Gebouw	169455,89	464978,31	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
202	Gebouw	169443,07	464963,37	2,00	0,00	0 dB	0,80	False
203	Gebouw	169450,14	464946,61	2,00	0,00	0 dB	0,80	False

Model: Jaar 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 1k	Zwevend
204	Gebouw	169218,88	464969,03	2,00	0,00	0 dB	0,80	False
205	Gebouw	169241,48	464981,81	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
206	Gebouw	169223,80	465081,44	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
246	Gebouw	169359,00	464838,13	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
300	Gebouw	169661,00	465735,81	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
301	Gebouw	169678,96	465735,66	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
302	Gebouw	169694,11	465730,19	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
303	Gebouw	169708,44	465719,85	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
304	Gebouw	169730,61	465707,46	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
305	Gebouw	169749,31	465700,38	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
306	Gebouw	169788,91	465710,47	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
307	Gebouw	169794,61	465702,92	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
308	Gebouw	169814,64	465683,26	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
309	Gebouw	169835,64	465687,81	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
310	Gebouw	169862,45	465703,47	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
311	Gebouw	169879,64	465700,26	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
312	Gebouw	169901,45	465697,74	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
313	Gebouw	169935,32	465703,79	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
314	Gebouw	169950,91	465704,09	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
315	Gebouw	169966,77	465705,22	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
316	Gebouw	169983,64	465704,67	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
317	Gebouw	169997,99	465708,49	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
318	Gebouw	170014,75	465708,31	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
319	Gebouw	170031,67	465707,03	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
320	Gebouw	170089,16	465573,43	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
321	Gebouw	169553,68	465030,97	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
322	Gebouw	169561,13	465040,02	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
323	Gebouw	169808,77	465009,81	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
324	Gebouw	169814,77	465004,97	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
325	Gebouw	169881,07	465014,85	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
326	Gebouw	169657,49	464929,53	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
327	Gebouw	170192,29	465188,73	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
328	Gebouw	170236,30	465264,01	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
329	Gebouw	170303,91	465280,01	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
330	Gebouw	169606,74	465798,86	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
331	Gebouw	169545,88	465808,43	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50000	Gebouw	169670,62	465760,29	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50001	Gebouw	169691,13	465761,40	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50002	Gebouw	169708,75	465765,92	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50003	Gebouw	169720,58	465761,18	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50004	Gebouw	169721,81	465743,34	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50005	Gebouw	169728,68	465727,64	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50006	Gebouw	169742,19	465778,83	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50007	Gebouw	169765,20	465796,41	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50008	Gebouw	169788,69	465802,40	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50009	Gebouw	169778,81	465761,37	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50010	Gebouw	169800,75	465768,45	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50025	Gebouw	169775,45	465753,46	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50026	Gebouw	169798,22	465727,44	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50027	Gebouw	169819,78	465730,76	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50028	Gebouw	169855,71	465722,59	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50029	Gebouw	169873,85	465730,25	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50030	Gebouw	169844,84	465743,45	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50031	Gebouw	169844,71	465764,13	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50032	Gebouw	169836,91	465788,00	6,00	0,00	0 dB	0,80	False

Model: Jaar 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 1k	Zwevend
50033	Gebouw	169818,68	465814,10	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50034	Gebouw	169831,17	465822,48	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50035	Gebouw	169739,36	465846,32	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50036	Gebouw	169762,39	465848,27	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50037	Gebouw	169783,18	465854,65	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50038	Gebouw	169804,33	465856,63	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50039	Gebouw	169693,82	465803,05	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50040	Gebouw	169676,70	465812,58	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50041	Gebouw	169902,20	465794,40	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50042	Gebouw	169898,75	465843,79	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50043	Gebouw	169931,52	465810,66	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50044	Gebouw	169970,67	465842,80	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50045	Gebouw	170006,56	465843,35	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50046	Gebouw	169911,70	465794,62	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50047	Gebouw	169940,46	465791,13	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50048	Gebouw	169966,58	465791,49	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50049	Gebouw	170013,95	465799,81	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50050	Gebouw	169897,29	465751,88	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50051	Gebouw	169972,30	465746,53	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50052	Gebouw	169979,28	465749,02	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50053	Gebouw	170005,64	465764,82	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50054	Gebouw	169934,36	465731,88	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50055	Gebouw	169911,86	465727,21	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50056	Gebouw	169905,40	465711,99	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50057	Gebouw	169936,70	465725,92	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50058	Gebouw	169964,03	465717,66	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50059	Gebouw	169983,43	465734,66	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50060	Gebouw	170011,28	465745,13	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50061	Gebouw	170038,49	465745,40	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50062	Gebouw	170031,72	465713,01	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50063	Gebouw	170023,61	465725,64	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50064	Gebouw	169910,18	465881,50	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50065	Gebouw	169932,16	465881,43	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50066	Gebouw	169973,33	465874,10	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50067	Gebouw	169968,17	465919,36	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50068	Gebouw	170008,41	465926,43	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50069	Gebouw	170019,01	465861,05	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50070	Gebouw	170018,56	465899,47	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50071	Gebouw	169893,97	465887,04	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50072	Gebouw	169699,21	465843,27	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50073	Gebouw	169653,61	465843,32	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50074	Gebouw	169639,42	465820,64	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50075	Gebouw	169667,64	465865,96	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50076	Gebouw	169733,10	465874,30	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50077	Gebouw	169766,02	465880,54	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50078	Gebouw	169811,88	465900,10	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50079	Gebouw	169726,93	465897,22	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
50080	Gebouw	170033,07	465345,77	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
50081	Gebouw	170022,88	465416,29	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
50082	Gebouw	170055,58	465393,22	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
50083	Gebouw	170052,94	465397,47	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
50100	Gebouw	169637,86	464958,57	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
50101	Gebouw	169600,78	464933,05	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
100	bestaande woning	169855,42	465563,78	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
101	bestaande woning	169876,58	465544,52	6,00	0,00	0 dB	0,80	False

Model: Jaar 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 1k	Zwevend
001	bestaand gebouw	169360,46	466072,91	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
002	bestaand gebouw	169357,88	466049,72	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
003	bestaand gebouw	169330,04	466041,16	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
004	bestaand gebouw	169316,05	466022,26	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
005	bestaand gebouw	169308,68	466017,70	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
006	bestaand gebouw	169292,95	465984,93	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
007	bestaand gebouw	169311,52	465970,04	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
008	bestaand gebouw	169318,12	465951,14	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
009	bestaand gebouw	169324,71	465932,26	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
010	bestaand gebouw	169340,78	465944,85	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
011	bestaand gebouw	169370,01	465961,86	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
012	bestaand gebouw	169333,12	465966,81	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
013	bestaand gebouw	169325,76	465991,63	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
014	bestaand gebouw	169335,40	466010,45	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
015	bestaand gebouw	169368,73	466003,10	10,00	0,00	0 dB	0,80	False
016	bestaand gebouw	169371,00	466039,55	10,00	0,00	0 dB	0,80	False
017	bestaand gebouw	169373,00	465985,17	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
018	bestaand gebouw	169395,15	465932,83	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
019	bestaand gebouw	169370,91	465920,89	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
020	bestaand gebouw	169405,37	465909,00	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
021	bestaand gebouw	169398,53	465890,24	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
022	bestaand gebouw	169353,16	465877,81	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
023	bestaand gebouw	169352,07	465893,12	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
024	bestaand gebouw	169324,52	465877,78	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
025	bestaand gebouw	169415,42	465863,85	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
026	bestaand gebouw	169415,54	465873,00	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
027	bestaand gebouw	169425,88	465861,69	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
028	bestaand gebouw	169436,19	465851,17	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
029	bestaand gebouw	169447,27	465841,19	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
030	bestaand gebouw	169370,56	465890,82	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
001	schuur	170089,76	465346,37	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
002	schuur	170071,91	465350,55	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
003	schuur	170059,83	465355,27	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
004	woning	170098,78	465542,68	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
005	grote schuur	170125,91	465298,63	7,00	0,00	0 dB	0,80	False
006	schuur	170153,65	465256,45	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
007	schuur	170164,15	465203,99	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
008	schuur	170243,80	465295,88	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
009	schuur	170305,54	465293,80	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
010	schuur	170295,82	465222,77	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
011	Woning Schoonengweg 8	170063,84	465403,45	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
012	gebouw	169942,71	465649,65	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
013	gebouw	169982,30	465636,17	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
014	gebouw	169965,67	465651,65	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
015	gebouw	169908,12	465514,42	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
46076	gebouw	169317,87	465604,46	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46301	gebouw	169252,74	465627,35	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
46995	gebouw	169207,10	465368,85	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47321	gebouw	169237,60	465285,95	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47322	gebouw	169229,71	465305,09	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47323	gebouw	169237,49	465381,76	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47326	gebouw	169233,74	465325,43	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47329	gebouw	169246,42	465495,57	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47352	gebouw	169225,57	465317,42	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
47348	gebouw	169192,07	465434,23	6,00	0,00	0 dB	0,80	False

Model: Jaar 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 1k	Zwevend
3	gebouw	169002,89	465553,02	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
4	gebouw	169006,70	465561,12	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
5	gebouw	169028,13	465524,45	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
7	gebouw	169062,42	465521,11	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
8	gebouw	169047,18	465514,92	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
11	gebouw	169076,23	465479,20	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
12	gebouw	169137,34	465398,89	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
335	gebouw	169332,22	465631,86	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
336	gebouw	169361,36	465698,35	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
337	gebouw	169388,85	465486,58	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
338	gebouw	169365,19	465454,22	5,00	0,00	0 dB	0,80	False
339	gebouw	169373,51	465408,57	5,00	0,00	0 dB	0,80	False
340	gebouw	169319,24	465426,59	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
341	gebouw	169329,65	465355,10	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
342	gebouw	169345,76	465349,19	3,00	0,00	0 dB	0,80	False
343	gebouw	169523,80	465720,77	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
344	gebouw	169455,59	465623,62	10,00	0,00	0 dB	0,80	False
345	gebouw	169569,17	465615,75	9,00	0,00	0 dB	0,80	False
346	gebouw	169594,01	465393,49	14,00	0,00	0 dB	0,80	False
347	gebouw	169478,76	465428,34	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
348	gebouw	169465,17	465418,08	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
349	gebouw	169444,24	465405,71	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
350	gebouw	169445,86	465379,89	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
351	gebouw	169431,36	465365,19	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
352	gebouw	169420,28	465347,03	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
353	gebouw	169412,76	465318,33	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
354	gebouw	169383,92	465310,79	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
355	gebouw	169420,00	465299,66	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
356	gebouw	169438,27	465316,62	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
357	gebouw	169445,82	465340,85	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
358	gebouw	169461,97	465329,04	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
359	gebouw	169481,76	465304,79	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
360	gebouw	169466,17	465363,90	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
361	gebouw	169475,24	465362,08	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
362	gebouw	169500,76	465356,24	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
363	gebouw	169492,84	465333,28	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
364	gebouw	169501,15	465311,93	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
365	gebouw	169548,53	465318,04	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
366	gebouw	169537,63	465353,70	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
367	gebouw	169524,86	465388,67	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
368	gebouw	169464,33	465449,84	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
369	gebouw	169579,31	465296,96	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
370	gebouw	169551,55	465286,19	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
371	gebouw	169525,32	465293,71	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
372	gebouw	169507,24	465283,09	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
373	gebouw	169484,95	465253,79	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
374	gebouw	169465,79	465279,93	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
375	gebouw	169444,32	465282,05	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
376	gebouw	169603,35	465347,92	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
377	gebouw	169634,60	465317,98	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
378	gebouw	169646,85	465318,02	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
379	gebouw	169682,65	465334,02	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
380	gebouw	169714,14	465393,10	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
381	gebouw	169668,72	465376,84	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
382	gebouw	169746,68	465356,55	8,00	0,00	0 dB	0,80	False

Model: Jaar 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 1k	Zwevend
383	gebouw	169788,93	465379,32	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
384	gebouw	169779,32	465371,87	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
385	gebouw	169807,39	465378,70	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
386	gebouw	169807,46	465435,99	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
387	gebouw	169789,87	465469,61	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
388	gebouw	169773,26	465448,22	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
389	gebouw	169772,73	465472,28	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
390	gebouw	169693,71	465471,06	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
391	gebouw	169684,05	465446,49	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
392	gebouw	169642,78	465465,41	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
393	gebouw	169736,47	465391,55	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
394	gebouw	169644,65	465420,89	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
395	gebouw	169650,53	465401,94	6,00	0,00	0 dB	0,80	False
396	gebouw	169526,77	465458,85	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
397	gebouw	169574,57	465451,32	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
398	gebouw	169579,14	465513,35	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
399	gebouw	169631,14	465506,32	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
400	gebouw	169684,44	465483,15	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
401	gebouw	169764,76	465533,79	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
402	gebouw	169729,67	465497,40	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
403	gebouw	169756,80	465540,01	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
404	gebouw	169698,21	465586,09	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
405	gebouw	169784,15	465601,70	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
406	gebouw	169784,73	465547,59	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
407	gebouw	169764,35	465589,12	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
408	gebouw	169721,27	465612,99	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
409	gebouw	169711,83	465615,57	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
410	gebouw	169687,60	465616,45	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
411	gebouw	169655,56	465601,37	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
412	gebouw	169655,87	465576,26	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
413	gebouw	169597,86	465555,24	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
414	gebouw	169626,94	465569,33	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
415	gebouw	169638,41	465516,32	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
416	gebouw	169617,78	465625,80	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
417	gebouw	169649,44	465630,61	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
418	gebouw	169671,38	465636,88	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
419	gebouw	169684,62	465657,02	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
420	gebouw	169706,07	465646,37	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
421	gebouw	169742,85	465639,99	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
422	gebouw	169749,33	465635,08	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
423	gebouw	169782,05	465618,82	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
424	gebouw	169627,64	465633,09	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
425	gebouw	169619,42	465656,03	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
426	gebouw	169600,11	465674,23	8,00	0,00	0 dB	0,80	False
427	gebouw	169519,19	465471,33	8,00	0,00	0 dB	0,80	False

Model: Jaar 2013
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Opp.	Bf
01	Hard bodemgebied - Rijksweg A1	Polygoon	169414,82	464591,96	194055,67	0,00
02	Hard bodemgebied - Zeumerseweg	Polygoon	169492,02	464597,52	21389,65	0,00
03	Hard bodemgebied - Zeumerseweg	Polygoon	169891,06	464776,14	5753,43	0,00
04	Hard bodemgebied - Zeumerseweg	Polygoon	170275,56	465219,46	5571,23	0,00
10	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	Polygoon	170063,24	464674,05	4498,41	0,00
11	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	Polygoon	170555,72	465007,96	2208,91	0,00
12	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	Polygoon	170599,99	465125,51	2109,09	0,00
13	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	Polygoon	170733,65	465295,52	21809,27	0,00
14	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	Polygoon	170555,44	465395,38	1981,20	0,00
15	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	Polygoon	170803,03	465461,47	4004,50	0,00
16	Hard bodemgebied - Recreatieplas	Polygoon	170881,44	465637,53	151184,92	0,00
17	Hard bodemgebied - Recreatieplas	Polygoon	170882,80	465150,48	233932,33	0,00
20	hard bodemgebied	Polygoon	169419,09	464527,93	7443,97	0,00
22	hard bodemgebied	Polygoon	169324,72	464674,33	1748,48	0,00
23	hard bodemgebied	Polygoon	169493,17	464609,95	1149,30	0,00
24	hard bodemgebied	Polygoon	170568,37	465495,02	2421,32	0,00
25	hard bodemgebied - Blotekamperweg	Polygoon	170561,14	465573,34	1796,33	0,00
26	hard bodemgebied - Blotekamperweg	Polygoon	170893,80	465688,80	1250,78	0,00
27	hard bodemgebied	Polygoon	169878,51	464694,97	4649,74	0,00
28	hard bodemgebied	Polygoon	170521,65	465758,86	3627,21	0,00
29	hard bodemgebied	Polygoon	170503,36	465816,56	4108,50	0,00
7	weg	Polygoon	169759,40	466377,63	25140,85	0,00
27	weg	Polygoon	168546,55	466013,58	6682,25	0,00
10	Hard bodemgebied	Polygoon	169718,00	466097,30	6493,76	0,00
11	Hard bodemgebied	Polygoon	169284,73	465506,70	2352,11	0,00
12	Hard bodemgebied	Polygoon	169239,28	465276,74	6136,61	0,00
13	Hard bodemgebied	Polygoon	169263,51	465188,68	2358,46	0,00
14	Hard bodemgebied	Polygoon	169805,53	465658,69	1312,75	0,00
15	Hard bodemgebied	Polygoon	170053,61	465501,75	1084,64	0,00
100	Hard bodemgebied - wegen	Polygoon	169519,77	465791,93	4051,80	0,00
101	Hard bodemgebied - wegen	Polygoon	169721,75	465781,66	604,95	0,00
102	Hard bodemgebied - nieuwe weg	Polygoon	170045,48	465525,77	2016,46	0,00
001	hard bodemgebied Schoonengweg 8	Polygoon	170108,47	465407,74	250,63	0,00

SPA Ingenieurs
Ingevoerde Harde bodemgebieden - jaar 2025

20130252.R01
Bijlage 4.2

Model: Jaar 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Opp.	Bf
01	Hard bodemgebied - Rijksweg A1	Polygoon	169414,82	464591,96	194055,67	0,00
02	Hard bodemgebied - Zeumerseweg	Polygoon	169492,02	464597,52	21389,65	0,00
03	Hard bodemgebied - Zeumerseweg	Polygoon	169891,06	464776,14	5753,43	0,00
04	Hard bodemgebied - Zeumerseweg	Polygoon	170275,56	465219,46	5571,23	0,00
10	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	Polygoon	170063,24	464674,05	4498,41	0,00
11	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	Polygoon	170555,72	465007,96	2208,91	0,00
12	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	Polygoon	170599,99	465125,51	2109,09	0,00
13	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	Polygoon	170733,65	465295,52	21809,27	0,00
14	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	Polygoon	170555,44	465395,38	1981,20	0,00
15	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	Polygoon	170803,03	465461,47	4004,50	0,00
16	Hard bodemgebied - Recreatieplas	Polygoon	170881,44	465637,53	151184,92	0,00
17	Hard bodemgebied - Recreatieplas	Polygoon	170882,80	465150,48	233932,33	0,00
20	hard bodemgebied	Polygoon	169419,09	464527,93	7443,97	0,00
22	hard bodemgebied	Polygoon	169324,72	464674,33	1748,48	0,00
23	hard bodemgebied	Polygoon	169493,17	464609,95	1149,30	0,00
24	hard bodemgebied	Polygoon	170568,37	465495,02	2421,32	0,00
25	hard bodemgebied - Blotekamperweg	Polygoon	170561,14	465573,34	1796,33	0,00
26	hard bodemgebied - Blotekamperweg	Polygoon	170893,80	465688,80	1250,78	0,00
27	hard bodemgebied	Polygoon	169878,51	464694,97	4649,74	0,00
28	hard bodemgebied	Polygoon	170521,65	465758,86	3627,21	0,00
29	hard bodemgebied	Polygoon	170503,36	465816,56	4108,50	0,00
7	weg	Polygoon	169759,40	466377,63	25140,85	0,00
27	weg	Polygoon	168546,55	466013,58	6682,25	0,00
10	Hard bodemgebied	Polygoon	169718,00	466097,30	6493,76	0,00
11	Hard bodemgebied	Polygoon	169284,73	465506,70	2352,11	0,00
12	Hard bodemgebied	Polygoon	169239,28	465276,74	6136,61	0,00
13	Hard bodemgebied	Polygoon	169263,51	465188,68	2358,46	0,00
14	Hard bodemgebied	Polygoon	169805,53	465658,69	1312,75	0,00
15	Hard bodemgebied	Polygoon	170053,61	465501,75	1084,64	0,00
100	Hard bodemgebied - wegen	Polygoon	169519,77	465791,93	4054,10	0,00
101	Hard bodemgebied - wegen	Polygoon	169721,75	465781,66	604,95	0,00
102	Hard bodemgebied - nieuwe weg	Polygoon	170045,48	465525,77	2016,46	0,00
001	hard bodemgebied Schoonengweg 8	Polygoon	170108,47	465407,74	250,63	0,00
103	hard bodemgebied - rotonde	Polygoon	169388,33	465608,22	1547,13	0,00
037	hard bodemgebied	Rechthoek	169379,05	465590,22	476,74	0,00
038	hard bodemgebied	Polygoon	169410,41	465565,10	1434,65	0,00
039	hard bodemgebied	Polygoon	169465,23	465514,30	1907,17	0,00
040	hard bodemgebied	Polygoon	169564,94	465384,37	2587,91	0,00
041	hard bodemgebied	Polygoon	169388,33	465606,26	241,15	0,00
042	hard bodemgebied	Polygoon	169457,60	465676,98	12087,76	0,00
043	hard bodemgebied	Polygoon	169545,81	465659,43	6352,52	0,00
044	hard bodemgebied	Polygoon	169550,47	465643,07	655,34	0,00
045	hard bodemgebied	Polygoon	169610,56	465603,30	247,49	0,00
046	hard bodemgebied	Polygoon	169558,35	465620,47	885,77	0,00
047	hard bodemgebied	Polygoon	169611,54	465597,97	686,48	0,00
048	hard bodemgebied	Polygoon	169622,84	465606,86	1916,58	0,00
049	hard bodemgebied	Polygoon	169775,46	465559,45	969,86	0,00
050	hard bodemgebied	Polygoon	169682,67	465559,46	712,45	0,00
051	hard bodemgebied	Polygoon	169780,43	465472,75	1049,32	0,00
052	hard bodemgebied	Polygoon	169790,51	465407,04	1119,30	0,00
053	hard bodemgebied	Polygoon	169574,89	465371,88	1028,85	0,00
054	hard bodemgebied	Polygoon	169497,56	465509,23	1827,97	0,00
055	hard bodemgebied	Polygoon	169465,04	465399,37	1021,64	0,00
056	hard bodemgebied	Polygoon	169495,03	465298,39	314,01	0,00

SPAingenieurs
Ingevoerde Rekenpunten - 01 t/m 09=bestaande woningen; 11.1 ev.=nieuwe woningen

20130252.R01
Bijlage 5.1

Model: Jaar 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
11.1	Appartementen - G1	169440,07	465598,52	0,00	--	5,50	8,50	--	Ja
11.10	Appartementen - G1	169492,28	465572,54	0,00	--	5,50	8,50	--	Ja
11.11	Appartementen - G1	169485,56	465567,20	0,00	--	5,50	8,50	--	Ja
11.12	Appartementen - G1	169480,89	465568,07	0,00	--	5,50	8,50	--	Ja
11.13	Appartementen - G1	169470,00	465575,10	0,00	--	5,50	8,50	--	Ja
11.14	Appartementen - G1	169455,19	465584,66	0,00	--	5,50	8,50	--	Ja
11.15	Appartementen - G1	169442,40	465592,92	0,00	--	5,50	8,50	--	Ja
11.2	Appartementen - G1	169447,74	465613,12	0,00	--	5,50	8,50	--	Ja
11.3	Appartementen - G1	169454,35	465622,10	0,00	--	5,50	8,50	--	Ja
11.4	Appartementen - G1	169460,21	465620,76	0,00	--	5,50	8,50	--	Ja
11.5	Appartementen - G1	169473,06	465621,60	0,00	--	5,50	8,50	--	Ja
11.6	Appartementen - G1	169481,00	465626,79	0,00	--	5,50	8,50	--	Ja
11.7	Appartementen - G1	169492,02	465623,30	0,00	--	5,50	8,50	--	Ja
11.8	Appartementen - G1	169506,80	465606,41	0,00	--	5,50	8,50	--	Ja
11.9	Appartementen - G1	169502,17	465591,49	0,00	--	5,50	8,50	--	Ja
12.1	Appartementen - D2	169594,21	465395,87	0,00	3,50	6,50	9,50	12,50	Ja
12.2	Appartementen - D2	169596,13	465411,46	0,00	3,50	6,50	9,50	12,50	Ja
12.3	Appartementen - D2	169598,72	465392,81	0,00	3,50	6,50	9,50	12,50	Ja
12.4	Appartementen - D2	169625,08	465389,57	0,00	3,50	6,50	9,50	12,50	Ja
12.5	Appartementen - D2	169630,55	465391,54	0,00	3,50	6,50	9,50	12,50	Ja
12.6	Appartementen - D2	169632,31	465405,83	0,00	3,50	6,50	9,50	12,50	Ja
12.7	Appartementen - D2	169629,50	465409,78	0,00	3,50	6,50	9,50	12,50	Ja
13.1	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	169567,64	465611,15	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
13.2	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	169573,03	465614,65	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
13.3	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	169564,73	465601,76	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
13.4	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	169558,67	465575,51	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
13.5	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	169558,98	465570,64	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
25.1	1 woning A4	169468,28	465462,07	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
25.2	1 woning A4	169475,37	465456,83	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
25.3	1 woning A4	169463,18	465455,67	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
26.1	1 woning A4	169482,45	465440,89	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
26.2	1 woning A4	169473,55	465436,39	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
26.3	1 woning A4	169482,45	465432,79	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
28.1	2 woningen B4	169452,53	465417,96	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
28.2	2 woningen B4	169461,84	465413,40	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
29.1	2 woningen B4	169441,15	465398,59	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
29.2	2 woningen B4	169452,82	465394,86	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
30.1	2 woningen B4	169433,82	465380,90	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
30.2	2 woningen B4	169441,61	465374,31	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
34.1	1 woning A4	169382,78	465305,94	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
34.2	1 woning A4	169390,40	465299,06	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
38.1	1 woning A6	169523,74	465281,12	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
38.2	1 woning A6	169521,23	465293,06	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
44.1	1 woning C15	169536,84	465385,03	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
44.2	1 woning C15	169540,39	465382,79	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
48.1	1 woning A7	169576,57	465309,48	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
48.2	1 woning A7	169568,45	465307,78	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
51.1	1 woning A1	169591,03	465668,23	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
51.2	1 woning A1	169601,32	465672,60	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
51.3	1 woning A1	169590,45	465663,34	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
60.1	1 woning A1	169781,40	465633,52	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
60.2	1 woning A1	169786,70	465626,05	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
01	Baron van Nagellstraat 80	169245,29	465492,70	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
02	Baron van Nagellstraat 78	169315,32	465595,18	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
03	Baron van Nagellstraat 76	169343,33	465630,91	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja

SPAingenieurs
Ingevoerde Rekenpunten - 01 t/m 09=bestaande woningen; 11.1 ev.=nieuwe woningen

20130252.R01
Bijlage 5.2

Model: Jaar 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
04	Baron van Nagellstraat 72	169387,37	465678,41	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
05	Baron van Nagellstraat 68	169355,91	465698,11	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
06	Baron van Nagellstraat 53	169342,77	465447,47	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
08	Schoonengweg 2	169645,35	465418,21	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
09	Schoonengweg 4	169649,93	465403,56	0,00	1,50	4,50	--	--	Ja
14	3 woningen C8	169516,63	465480,55	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
15	2 woningen C8	169512,91	465494,43	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
16	2 woningen C8	169509,54	465507,03	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
17	1 woning C8	169511,00	465513,82	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
18	1 woning C8	169527,32	465522,20	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
19	2 woningen C8	169536,07	465530,66	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
20	2 woningen C8	169543,25	465540,63	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
21	3 woningen C8	169553,06	465554,75	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
22	3 woningen C8	169535,01	465454,74	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
23	3 woningen C8	169550,75	465447,12	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
24	1 woning C9	169578,19	465443,81	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
27	1 woning B4	169463,82	465419,20	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
31	2 woningen B4	169416,90	465364,38	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
32	2 woningen B4	169408,38	465341,51	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
33	1 woning A4	169401,04	465324,57	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
35	1 woning A5	169441,79	465283,79	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
36	1 woning A5	169452,86	465273,98	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
37	1 woning A6	169481,97	465255,67	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
39	2 woningen B6	169503,39	465270,12	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
40	2 woningen B5	169425,57	465294,34	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
41	2 woningen C15	169491,07	465416,25	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
42	3 woningen C15	169504,52	465409,74	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
43	3 woningen C15	169519,03	465402,71	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
45	4 woningen C15	169543,59	465370,70	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
46	2 woningen C15	169549,84	465343,23	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
47	3 woningen C15	169554,59	465330,63	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
49	2 woningen B8	169605,97	465341,41	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
50	2 woningen B8	169627,05	465320,66	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
52	1 woning A1	169615,27	465660,39	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
53	1 woning A1	169668,46	465649,25	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
54	2 woningen B1	169655,50	465634,27	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
55	2 woningen B1	169622,90	465646,36	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
56	2 woningen B1	169691,81	465656,86	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
57	2 woningen B1	169714,98	465643,80	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
58	2 woningen B1	169737,71	465641,61	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
59	2 woningen B1	169759,41	465633,04	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
61	3 woningen C2	169794,72	465595,84	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
62	3 woningen C2	169795,85	465580,92	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
63	3 woningen C2	169796,96	465566,11	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
64	5 woningen C14	169658,51	465319,05	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
65	8 woningen C14	169705,17	465331,44	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
66	8 woningen C12	169764,26	465352,28	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
67	1 woning A7	169549,60	465299,09	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
68	1 woning C15	169554,82	465320,30	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
69	1 woning B7	169512,96	465305,67	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
70	1 woning B8	169608,72	465350,28	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
71	1 woning C13	169648,31	465368,67	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
72	5 woningen C16	169640,17	465442,28	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
73	5 woningen B7	169461,91	465376,51	0,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Geluidbelastingen tgv BARON VAN NAGELLSTRAAT, na aftrek art.110q Wgh

Punt	Adres	Hoogte m+mv	Geluidbelasting in dB		Toename met 48 dB als ondergrens	Recon- structie JA / nee
			2013	2025		
01_A	Baron van Nagellstraat 80	1,5	54,39	52,23	-2,16	nee
01_B	Baron van Nagellstraat 80	4,5	56,10	53,94	-2,16	nee
02_A	Baron van Nagellstraat 78	1,5	54,46	52,39	-2,07	nee
02_B	Baron van Nagellstraat 78	4,5	56,17	54,07	-2,10	nee
03_A	Baron van Nagellstraat 76	1,5	54,60	53,54	-1,06	nee
03_B	Baron van Nagellstraat 76	4,5	56,29	54,91	-1,38	nee
04_A	Baron van Nagellstraat 72	1,5	55,54	52,97	-2,57	nee
04_B	Baron van Nagellstraat 72	4,5	56,77	54,14	-2,63	nee
05_A	Baron van Nagellstraat 68	1,5	47,24	44,90		nee
05_B	Baron van Nagellstraat 68	4,5	48,99	46,59	-0,99	nee
06_A	Baron van Nagellstraat 53	1,5	47,00	44,92		nee
06_B	Baron van Nagellstraat 53	4,5	48,39	46,34	-0,39	nee

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_Nieuwe weg Holzenboosch v=50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Baron van Nagellstraat 80	1,50	31	28	24	33
01_B	Baron van Nagellstraat 80	4,50	32	29	25	34
02_A	Baron van Nagellstraat 78	1,50	38	35	31	39
02_B	Baron van Nagellstraat 78	4,50	39	36	32	41
03_A	Baron van Nagellstraat 76	1,50	41	38	34	43
03_B	Baron van Nagellstraat 76	4,50	43	40	35	44
04_A	Baron van Nagellstraat 72	1,50	37	34	30	39
04_B	Baron van Nagellstraat 72	4,50	38	35	31	40
05_A	Baron van Nagellstraat 68	1,50	35	32	27	36
05_B	Baron van Nagellstraat 68	4,50	35	32	28	37
06_A	Baron van Nagellstraat 53	1,50	32	29	25	34
06_B	Baron van Nagellstraat 53	4,50	34	31	27	36
08_A	Schoonengweg 2	1,50	34	31	27	35
08_B	Schoonengweg 2	4,50	35	32	28	36
09_A	Schoonengweg 4	1,50	31	28	24	33
09_B	Schoonengweg 4	4,50	32	29	25	34
11.1_B	Appartementen - G1	5,50	45	42	38	47
11.1_C	Appartementen - G1	8,50	45	42	38	47
11.10_B	Appartementen - G1	5,50	42	39	35	44
11.10_C	Appartementen - G1	8,50	42	39	35	44
11.11_B	Appartementen - G1	5,50	44	41	37	46
11.11_C	Appartementen - G1	8,50	44	41	37	46
11.12_B	Appartementen - G1	5,50	47	44	40	49
11.12_C	Appartementen - G1	8,50	47	44	40	49
11.13_B	Appartementen - G1	5,50	48	45	41	49
11.13_C	Appartementen - G1	8,50	48	45	41	49
11.14_B	Appartementen - G1	5,50	48	45	41	50
11.14_C	Appartementen - G1	8,50	48	45	41	50
11.15_B	Appartementen - G1	5,50	48	45	41	50
11.15_C	Appartementen - G1	8,50	48	45	41	50
11.2_B	Appartementen - G1	5,50	42	39	35	43
11.2_C	Appartementen - G1	8,50	42	39	35	43
11.3_B	Appartementen - G1	5,50	40	37	33	42
11.3_C	Appartementen - G1	8,50	41	38	34	42
11.4_B	Appartementen - G1	5,50	29	26	22	31
11.4_C	Appartementen - G1	8,50	26	23	19	28
11.5_B	Appartementen - G1	5,50	28	25	21	30
11.5_C	Appartementen - G1	8,50	26	23	19	28
11.6_B	Appartementen - G1	5,50	29	26	22	31
11.6_C	Appartementen - G1	8,50	25	22	18	27
11.7_B	Appartementen - G1	5,50	29	26	22	30
11.7_C	Appartementen - G1	8,50	25	22	18	26
11.8_B	Appartementen - G1	5,50	36	33	29	38
11.8_C	Appartementen - G1	8,50	37	34	30	38
11.9_B	Appartementen - G1	5,50	37	34	30	39
11.9_C	Appartementen - G1	8,50	38	35	31	39
12.1_A	Appartementen - D2	3,50	47	44	40	48
12.1_B	Appartementen - D2	6,50	47	44	40	48
12.1_C	Appartementen - D2	9,50	47	44	40	48
12.1_D	Appartementen - D2	12,50	47	44	40	48
12.2_A	Appartementen - D2	3,50	45	42	38	46
12.2_B	Appartementen - D2	6,50	45	42	38	47
12.2_C	Appartementen - D2	9,50	45	42	38	47
12.2_D	Appartementen - D2	12,50	45	42	38	47
12.3_A	Appartementen - D2	3,50	44	41	37	46
12.3_B	Appartementen - D2	6,50	45	42	38	46
12.3_C	Appartementen - D2	9,50	45	42	38	46
12.3_D	Appartementen - D2	12,50	45	41	37	46
12.4_A	Appartementen - D2	3,50	39	36	32	41
12.4_B	Appartementen - D2	6,50	40	37	33	42
12.4_C	Appartementen - D2	9,50	41	38	33	42
12.4_D	Appartementen - D2	12,50	41	38	34	42
12.5_A	Appartementen - D2	3,50	29	26	22	30
12.5_B	Appartementen - D2	6,50	30	27	23	31
12.5_C	Appartementen - D2	9,50	27	24	20	29
12.5_D	Appartementen - D2	12,50	29	26	22	30
12.6_A	Appartementen - D2	3,50	30	27	23	32
12.6_B	Appartementen - D2	6,50	31	28	24	33
12.6_C	Appartementen - D2	9,50	25	22	18	26
12.6_D	Appartementen - D2	12,50	26	23	19	28
12.7_A	Appartementen - D2	3,50	34	31	27	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_Nieuwe weg Holzenboosch v=50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.7_B	Appartementen - D2	6,50	35	32	28	36
12.7_C	Appartementen - D2	9,50	35	32	28	36
12.7_D	Appartementen - D2	12,50	35	32	28	37
13.1_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	33	30	26	35
13.1_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	34	31	27	36
13.1_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	35	32	28	37
13.2_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	21	18	14	22
13.2_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	22	19	15	23
13.2_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	22	19	15	24
13.3_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	35	32	27	36
13.3_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	35	32	28	37
13.3_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	36	33	29	38
13.4_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	36	33	29	38
13.4_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	37	34	30	39
13.4_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	38	35	31	40
13.5_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	36	33	29	38
13.5_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	37	34	30	39
13.5_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	38	35	31	40
14_A	3 woningen C8	1,50	48	45	41	49
14_B	3 woningen C8	4,50	49	46	42	51
14_C	3 woningen C8	7,50	49	46	42	51
15_A	2 woningen C8	1,50	47	44	40	49
15_B	2 woningen C8	4,50	49	46	42	50
15_C	2 woningen C8	7,50	49	46	42	50
16_A	2 woningen C8	1,50	47	44	40	49
16_B	2 woningen C8	4,50	48	45	41	50
16_C	2 woningen C8	7,50	49	46	42	50
17_A	1 woning C8	1,50	43	40	36	45
17_B	1 woning C8	4,50	45	42	38	46
17_C	1 woning C8	7,50	45	42	38	47
18_A	1 woning C8	1,50	40	37	33	41
18_B	1 woning C8	4,50	41	38	34	43
18_C	1 woning C8	7,50	42	39	35	43
19_A	2 woningen C8	1,50	39	36	32	41
19_B	2 woningen C8	4,50	41	38	34	43
19_C	2 woningen C8	7,50	42	39	35	43
20_A	2 woningen C8	1,50	39	36	32	40
20_B	2 woningen C8	4,50	40	37	33	42
20_C	2 woningen C8	7,50	41	38	34	43
21_A	3 woningen C8	1,50	38	35	31	39
21_B	3 woningen C8	4,50	39	36	32	41
21_C	3 woningen C8	7,50	40	37	33	42
22_A	3 woningen C8	1,50	47	44	40	49
22_B	3 woningen C8	4,50	49	46	42	50
22_C	3 woningen C8	7,50	49	46	42	50
23_A	3 woningen C8	1,50	47	44	40	48
23_B	3 woningen C8	4,50	48	45	41	50
23_C	3 woningen C8	7,50	48	45	41	50
24_A	1 woning C9	1,50	43	40	36	44
24_B	1 woning C9	4,50	45	42	38	46
24_C	1 woning C9	7,50	45	42	38	47
25.1_A	1 woning A4	1,50	45	42	38	46
25.1_B	1 woning A4	4,50	46	43	39	47
25.1_C	1 woning A4	7,50	46	43	39	48
25.2_A	1 woning A4	1,50	49	46	42	51
25.2_B	1 woning A4	4,50	50	47	43	51
25.2_C	1 woning A4	7,50	50	47	43	52
25.3_A	1 woning A4	1,50	34	30	26	35
25.3_B	1 woning A4	4,50	35	32	28	36
25.3_C	1 woning A4	7,50	35	32	28	37
26.1_A	1 woning A4	1,50	49	46	42	50
26.1_B	1 woning A4	4,50	50	47	43	51
26.1_C	1 woning A4	7,50	50	47	43	51
26.2_A	1 woning A4	1,50	40	37	33	41
26.2_B	1 woning A4	4,50	42	39	35	43
26.2_C	1 woning A4	7,50	42	39	35	43
26.3_A	1 woning A4	1,50	45	42	38	47
26.3_B	1 woning A4	4,50	47	44	39	48
26.3_C	1 woning A4	7,50	47	44	40	48
27_A	1 woning B4	1,50	40	37	32	41
27_B	1 woning B4	4,50	41	38	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_Nieuwe weg Holzenboosch v=50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	1 woning B4	7,50	42	39	35	43
28.1_A	2 woningen B4	1,50	35	32	28	36
28.1_B	2 woningen B4	4,50	36	33	29	37
28.1_C	2 woningen B4	7,50	36	33	29	38
28.2_A	2 woningen B4	1,50	37	34	30	38
28.2_B	2 woningen B4	4,50	39	36	32	40
28.2_C	2 woningen B4	7,50	39	36	32	41
29.1_A	2 woningen B4	1,50	33	30	26	34
29.1_B	2 woningen B4	4,50	34	31	27	36
29.1_C	2 woningen B4	7,50	34	31	27	36
29.2_A	2 woningen B4	1,50	33	30	26	35
29.2_B	2 woningen B4	4,50	35	32	28	36
29.2_C	2 woningen B4	7,50	36	33	29	38
30.1_A	2 woningen B4	1,50	33	30	25	34
30.1_B	2 woningen B4	4,50	34	31	27	35
30.1_C	2 woningen B4	7,50	34	31	27	36
30.2_A	2 woningen B4	1,50	28	25	21	29
30.2_B	2 woningen B4	4,50	29	26	22	31
30.2_C	2 woningen B4	7,50	31	28	24	33
31_A	2 woningen B4	1,50	31	28	24	32
31_B	2 woningen B4	4,50	32	29	25	34
31_C	2 woningen B4	7,50	32	29	25	34
32_A	2 woningen B4	1,50	28	25	21	29
32_B	2 woningen B4	4,50	29	26	22	31
32_C	2 woningen B4	7,50	30	27	23	31
33_A	1 woning A4	1,50	29	26	22	30
33_B	1 woning A4	4,50	30	27	23	32
33_C	1 woning A4	7,50	31	28	24	32
34.1_A	1 woning A4	1,50	24	21	17	26
34.1_B	1 woning A4	4,50	26	23	19	27
34.1_C	1 woning A4	7,50	27	24	20	29
34.2_A	1 woning A4	1,50	11	8	4	13
34.2_B	1 woning A4	4,50	14	11	7	16
34.2_C	1 woning A4	7,50	16	13	9	18
35_A	1 woning A5	1,50	8	5	1	9
35_B	1 woning A5	4,50	11	8	4	13
35_C	1 woning A5	7,50	13	10	6	14
36_A	1 woning A5	1,50	9	6	2	10
36_B	1 woning A5	4,50	11	8	4	12
36_C	1 woning A5	7,50	13	10	6	14
37_A	1 woning A6	1,50	5	2	-2	7
37_B	1 woning A6	4,50	8	5	1	9
37_C	1 woning A6	7,50	12	9	5	14
38.1_A	1 woning A6	1,50	28	25	21	30
38.1_B	1 woning A6	4,50	29	26	22	31
38.1_C	1 woning A6	7,50	30	27	23	32
38.2_A	1 woning A6	1,50	32	29	25	34
38.2_B	1 woning A6	4,50	34	31	27	35
38.2_C	1 woning A6	7,50	35	32	28	36
39_A	2 woningen B6	1,50	29	26	22	31
39_B	2 woningen B6	4,50	30	27	23	32
39_C	2 woningen B6	7,50	31	28	24	32
40_A	2 woningen B5	1,50	10	7	3	11
40_B	2 woningen B5	4,50	12	9	5	14
40_C	2 woningen B5	7,50	15	12	8	17
41_A	2 woningen C15	1,50	46	43	39	48
41_B	2 woningen C15	4,50	48	44	40	49
41_C	2 woningen C15	7,50	48	45	41	49
42_A	3 woningen C15	1,50	46	43	39	48
42_B	3 woningen C15	4,50	47	44	40	49
42_C	3 woningen C15	7,50	48	45	41	49
43_A	3 woningen C15	1,50	46	43	39	48
43_B	3 woningen C15	4,50	48	45	41	49
43_C	3 woningen C15	7,50	48	45	41	49
44.1_A	1 woning C15	1,50	45	42	38	46
44.1_B	1 woning C15	4,50	46	43	39	48
44.1_C	1 woning C15	7,50	46	43	39	48
44.2_A	1 woning C15	1,50	46	43	39	48
44.2_B	1 woning C15	4,50	47	44	40	49
44.2_C	1 woning C15	7,50	47	44	40	49
45_A	4 woningen C15	1,50	46	43	39	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_Nieuwe weg Holzenboosch v=50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_B	4 woningen C15	4,50	47	44	40	48
45_C	4 woningen C15	7,50	47	44	40	48
46_A	2 woningen C15	1,50	45	42	38	47
46_B	2 woningen C15	4,50	46	43	39	48
46_C	2 woningen C15	7,50	46	43	39	48
47_A	3 woningen C15	1,50	45	42	38	47
47_B	3 woningen C15	4,50	46	43	39	48
47_C	3 woningen C15	7,50	47	44	39	48
48.1_A	1 woning A7	1,50	48	45	41	49
48.1_B	1 woning A7	4,50	48	45	41	50
48.1_C	1 woning A7	7,50	48	45	41	50
48.2_A	1 woning A7	1,50	38	35	31	40
48.2_B	1 woning A7	4,50	40	37	33	41
48.2_C	1 woning A7	7,50	41	38	34	42
49_A	2 woningen B8	1,50	45	42	38	47
49_B	2 woningen B8	4,50	47	44	40	48
49_C	2 woningen B8	7,50	47	44	40	48
50_A	2 woningen B8	1,50	46	43	39	47
50_B	2 woningen B8	4,50	47	44	39	48
50_C	2 woningen B8	7,50	46	43	39	48
51.1_A	1 woning A1	1,50	11	8	4	13
51.1_B	1 woning A1	4,50	13	9	6	14
51.1_C	1 woning A1	7,50	11	8	4	13
51.2_A	1 woning A1	1,50	11	7	4	12
51.2_B	1 woning A1	4,50	14	11	7	15
51.2_C	1 woning A1	7,50	14	11	7	16
51.3_A	1 woning A1	1,50	29	26	22	31
51.3_B	1 woning A1	4,50	30	27	23	31
51.3_C	1 woning A1	7,50	30	27	23	32
52_A	1 woning A1	1,50	9	6	2	11
52_B	1 woning A1	4,50	12	9	5	13
52_C	1 woning A1	7,50	13	9	6	14
53_A	1 woning A1	1,50	16	13	9	18
53_B	1 woning A1	4,50	18	15	11	20
53_C	1 woning A1	7,50	19	15	12	20
54_A	2 woningen B1	1,50	13	10	6	15
54_B	2 woningen B1	4,50	16	13	9	18
54_C	2 woningen B1	7,50	18	15	11	20
55_A	2 woningen B1	1,50	9	6	2	10
55_B	2 woningen B1	4,50	12	8	5	13
55_C	2 woningen B1	7,50	13	10	6	14
56_A	2 woningen B1	1,50	18	15	11	19
56_B	2 woningen B1	4,50	19	16	12	20
56_C	2 woningen B1	7,50	7	4	0	9
57_A	2 woningen B1	1,50	8	5	1	9
57_B	2 woningen B1	4,50	9	6	2	11
57_C	2 woningen B1	7,50	4	1	-3	6
58_A	2 woningen B1	1,50	12	9	5	14
58_B	2 woningen B1	4,50	14	11	7	15
58_C	2 woningen B1	7,50	6	3	-1	7
59_A	2 woningen B1	1,50	5	2	-2	6
59_B	2 woningen B1	4,50	7	4	0	9
59_C	2 woningen B1	7,50	5	2	-2	6
60.1_A	1 woning A1	1,50	5	2	-2	7
60.1_B	1 woning A1	4,50	6	3	-1	8
60.1_C	1 woning A1	7,50	6	3	-1	8
60.2_A	1 woning A1	1,50	12	9	5	14
60.2_B	1 woning A1	4,50	14	11	7	16
60.2_C	1 woning A1	7,50	16	13	9	18
61_A	3 woningen C2	1,50	17	14	10	18
61_B	3 woningen C2	4,50	18	15	11	19
61_C	3 woningen C2	7,50	18	15	11	19
62_A	3 woningen C2	1,50	15	12	8	17
62_B	3 woningen C2	4,50	17	14	10	18
62_C	3 woningen C2	7,50	17	14	10	19
63_A	3 woningen C2	1,50	16	13	9	18
63_B	3 woningen C2	4,50	18	15	10	19
63_C	3 woningen C2	7,50	18	15	11	20
64_A	5 woningen C14	1,50	46	43	39	48
64_B	5 woningen C14	4,50	47	44	40	48
64_C	5 woningen C14	7,50	47	44	40	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_Nieuwe weg Holzenboosch v=50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_A	8 woningen C14	1,50	46	43	39	47
65_B	8 woningen C14	4,50	47	44	40	48
65_C	8 woningen C14	7,50	47	44	40	48
66_A	8 woningen C12	1,50	45	42	38	47
66_B	8 woningen C12	4,50	46	43	39	48
66_C	8 woningen C12	7,50	46	43	39	48
67_A	1 woning A7	1,50	37	34	30	38
67_B	1 woning A7	4,50	39	36	32	40
67_C	1 woning A7	7,50	39	36	32	41
68_A	1 woning C15	1,50	41	38	34	42
68_B	1 woning C15	4,50	42	39	35	44
68_C	1 woning C15	7,50	42	39	35	44
69_A	1 woning B7	1,50	29	26	22	31
69_B	1 woning B7	4,50	31	28	24	33
69_C	1 woning B7	7,50	33	30	26	34
70_A	1 woning B8	1,50	43	40	35	44
70_B	1 woning B8	4,50	44	41	37	46
70_C	1 woning B8	7,50	44	41	37	46
71_A	1 woning C13	1,50	36	33	29	38
71_B	1 woning C13	4,50	38	35	30	39
71_C	1 woning C13	7,50	39	36	32	40
72_A	5 woningen C16	1,50	35	32	28	37
72_B	5 woningen C16	4,50	37	34	29	38
72_C	5 woningen C16	7,50	38	34	30	39
73_A	5 woningen B7	1,50	33	30	26	34
73_B	5 woningen B7	4,50	34	31	27	36
73_C	5 woningen B7	7,50	35	32	28	37

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01_Baron v Nagellstr. v=50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Baron van Nagellstraat 80	1,50	51	47	44	52
01_B	Baron van Nagellstraat 80	4,50	52	49	46	54
02_A	Baron van Nagellstraat 78	1,50	51	48	44	52
02_B	Baron van Nagellstraat 78	4,50	52	49	46	54
03_A	Baron van Nagellstraat 76	1,50	52	49	45	54
03_B	Baron van Nagellstraat 76	4,50	53	50	47	55
04_A	Baron van Nagellstraat 72	1,50	51	48	45	53
04_B	Baron van Nagellstraat 72	4,50	53	49	46	54
05_A	Baron van Nagellstraat 68	1,50	43	40	36	45
05_B	Baron van Nagellstraat 68	4,50	45	42	38	47
06_A	Baron van Nagellstraat 53	1,50	43	40	36	45
06_B	Baron van Nagellstraat 53	4,50	45	41	38	46
08_A	Schoonengweg 2	1,50	25	22	18	27
08_B	Schoonengweg 2	4,50	28	25	21	30
09_A	Schoonengweg 4	1,50	23	20	17	25
09_B	Schoonengweg 4	4,50	26	23	20	28
11.1_B	Appartementen - G1	5,50	50	46	43	51
11.1_C	Appartementen - G1	8,50	50	47	43	52
11.10_B	Appartementen - G1	5,50	36	32	29	37
11.10_C	Appartementen - G1	8,50	37	34	30	39
11.11_B	Appartementen - G1	5,50	36	33	30	38
11.11_C	Appartementen - G1	8,50	37	34	30	39
11.12_B	Appartementen - G1	5,50	42	39	35	44
11.12_C	Appartementen - G1	8,50	43	40	36	44
11.13_B	Appartementen - G1	5,50	43	40	36	45
11.13_C	Appartementen - G1	8,50	44	41	37	45
11.14_B	Appartementen - G1	5,50	44	41	38	46
11.14_C	Appartementen - G1	8,50	45	42	39	47
11.15_B	Appartementen - G1	5,50	46	43	39	48
11.15_C	Appartementen - G1	8,50	47	43	40	48
11.2_B	Appartementen - G1	5,50	50	47	44	52
11.2_C	Appartementen - G1	8,50	51	47	44	52
11.3_B	Appartementen - G1	5,50	50	47	44	52
11.3_C	Appartementen - G1	8,50	51	47	44	52
11.4_B	Appartementen - G1	5,50	48	45	42	50
11.4_C	Appartementen - G1	8,50	49	46	42	51
11.5_B	Appartementen - G1	5,50	48	45	42	50
11.5_C	Appartementen - G1	8,50	49	46	42	51
11.6_B	Appartementen - G1	5,50	47	43	40	48
11.6_C	Appartementen - G1	8,50	47	44	41	49
11.7_B	Appartementen - G1	5,50	46	42	39	47
11.7_C	Appartementen - G1	8,50	47	43	40	48
11.8_B	Appartementen - G1	5,50	36	33	29	37
11.8_C	Appartementen - G1	8,50	37	34	30	39
11.9_B	Appartementen - G1	5,50	36	33	29	38
11.9_C	Appartementen - G1	8,50	37	34	30	39
12.1_A	Appartementen - D2	3,50	30	27	24	32
12.1_B	Appartementen - D2	6,50	33	30	26	35
12.1_C	Appartementen - D2	9,50	37	34	30	39
12.1_D	Appartementen - D2	12,50	37	34	30	39
12.2_A	Appartementen - D2	3,50	31	28	25	33
12.2_B	Appartementen - D2	6,50	34	30	27	35
12.2_C	Appartementen - D2	9,50	37	34	31	39
12.2_D	Appartementen - D2	12,50	37	34	31	39
12.3_A	Appartementen - D2	3,50	26	22	19	27
12.3_B	Appartementen - D2	6,50	29	26	22	31
12.3_C	Appartementen - D2	9,50	33	29	26	34
12.3_D	Appartementen - D2	12,50	33	30	26	35
12.4_A	Appartementen - D2	3,50	24	21	17	26
12.4_B	Appartementen - D2	6,50	29	26	22	31
12.4_C	Appartementen - D2	9,50	32	29	25	34
12.4_D	Appartementen - D2	12,50	33	30	26	35
12.5_A	Appartementen - D2	3,50	24	21	18	26
12.5_B	Appartementen - D2	6,50	26	22	19	27
12.5_C	Appartementen - D2	9,50	27	24	20	29
12.5_D	Appartementen - D2	12,50	23	20	16	24
12.6_A	Appartementen - D2	3,50	24	21	18	26
12.6_B	Appartementen - D2	6,50	26	23	20	28
12.6_C	Appartementen - D2	9,50	28	24	21	29
12.6_D	Appartementen - D2	12,50	19	16	13	21
12.7_A	Appartementen - D2	3,50	28	24	21	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01_Baron v Nagellstr. v=50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.7_B	Appartementen - D2	6,50	31	28	24	33
12.7_C	Appartementen - D2	9,50	34	31	28	36
12.7_D	Appartementen - D2	12,50	34	31	27	36
13.1_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	40	37	34	42
13.1_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	41	37	34	42
13.1_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	41	38	35	43
13.2_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	39	35	32	40
13.2_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	39	36	32	40
13.2_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	40	37	33	42
13.3_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	40	37	33	42
13.3_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	40	37	34	42
13.3_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	41	38	34	43
13.4_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	39	35	32	40
13.4_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	40	36	33	41
13.4_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	40	37	33	42
13.5_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	35	31	28	36
13.5_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	36	33	29	37
13.5_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	37	34	30	38
14_A	3 woningen C8	1,50	38	35	31	40
14_B	3 woningen C8	4,50	39	36	32	41
14_C	3 woningen C8	7,50	40	37	33	41
15_A	2 woningen C8	1,50	38	35	32	40
15_B	2 woningen C8	4,50	39	36	33	41
15_C	2 woningen C8	7,50	40	37	34	42
16_A	2 woningen C8	1,50	39	36	32	41
16_B	2 woningen C8	4,50	40	37	33	42
16_C	2 woningen C8	7,50	41	38	34	43
17_A	1 woning C8	1,50	39	36	33	41
17_B	1 woning C8	4,50	40	37	33	42
17_C	1 woning C8	7,50	41	37	34	42
18_A	1 woning C8	1,50	38	35	32	40
18_B	1 woning C8	4,50	39	36	32	41
18_C	1 woning C8	7,50	40	36	33	41
19_A	2 woningen C8	1,50	39	35	32	40
19_B	2 woningen C8	4,50	39	36	33	41
19_C	2 woningen C8	7,50	40	37	33	42
20_A	2 woningen C8	1,50	38	35	31	40
20_B	2 woningen C8	4,50	39	36	32	41
20_C	2 woningen C8	7,50	40	36	33	41
21_A	3 woningen C8	1,50	38	35	31	40
21_B	3 woningen C8	4,50	39	36	32	40
21_C	3 woningen C8	7,50	40	36	33	41
22_A	3 woningen C8	1,50	29	26	22	31
22_B	3 woningen C8	4,50	32	29	25	34
22_C	3 woningen C8	7,50	36	32	29	37
23_A	3 woningen C8	1,50	28	24	21	29
23_B	3 woningen C8	4,50	31	27	24	32
23_C	3 woningen C8	7,50	34	31	27	36
24_A	1 woning C9	1,50	26	23	20	28
24_B	1 woning C9	4,50	29	26	22	31
24_C	1 woning C9	7,50	35	31	28	36
25.1_A	1 woning A4	1,50	39	36	32	41
25.1_B	1 woning A4	4,50	41	37	34	42
25.1_C	1 woning A4	7,50	41	38	35	43
25.2_A	1 woning A4	1,50	34	31	27	36
25.2_B	1 woning A4	4,50	35	32	28	37
25.2_C	1 woning A4	7,50	36	33	29	38
25.3_A	1 woning A4	1,50	38	35	31	40
25.3_B	1 woning A4	4,50	40	37	34	42
25.3_C	1 woning A4	7,50	41	38	34	43
26.1_A	1 woning A4	1,50	34	31	28	36
26.1_B	1 woning A4	4,50	35	32	29	37
26.1_C	1 woning A4	7,50	37	34	30	39
26.2_A	1 woning A4	1,50	36	33	29	37
26.2_B	1 woning A4	4,50	38	35	31	40
26.2_C	1 woning A4	7,50	39	36	33	41
26.3_A	1 woning A4	1,50	26	23	19	28
26.3_B	1 woning A4	4,50	29	26	22	30
26.3_C	1 woning A4	7,50	34	30	27	35
27_A	1 woning B4	1,50	35	32	29	37
27_B	1 woning B4	4,50	38	34	31	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01_Baron v Nagellstr. v=50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	1 woning B4	7,50	39	35	32	40
28.1_A	2 woningen B4	1,50	38	35	31	40
28.1_B	2 woningen B4	4,50	40	37	33	42
28.1_C	2 woningen B4	7,50	41	38	34	43
28.2_A	2 woningen B4	1,50	28	25	22	30
28.2_B	2 woningen B4	4,50	32	28	25	33
28.2_C	2 woningen B4	7,50	35	32	28	37
29.1_A	2 woningen B4	1,50	37	34	30	39
29.1_B	2 woningen B4	4,50	40	36	33	41
29.1_C	2 woningen B4	7,50	41	38	34	42
29.2_A	2 woningen B4	1,50	27	24	21	29
29.2_B	2 woningen B4	4,50	30	26	23	31
29.2_C	2 woningen B4	7,50	34	31	27	36
30.1_A	2 woningen B4	1,50	36	33	29	38
30.1_B	2 woningen B4	4,50	39	36	32	41
30.1_C	2 woningen B4	7,50	40	37	34	42
30.2_A	2 woningen B4	1,50	29	25	22	30
30.2_B	2 woningen B4	4,50	30	27	24	32
30.2_C	2 woningen B4	7,50	34	31	28	36
31_A	2 woningen B4	1,50	38	34	31	39
31_B	2 woningen B4	4,50	40	37	34	42
31_C	2 woningen B4	7,50	42	38	35	43
32_A	2 woningen B4	1,50	39	35	32	40
32_B	2 woningen B4	4,50	41	38	34	42
32_C	2 woningen B4	7,50	42	39	35	44
33_A	1 woning A4	1,50	38	35	31	40
33_B	1 woning A4	4,50	40	37	33	42
33_C	1 woning A4	7,50	41	38	35	43
34.1_A	1 woning A4	1,50	41	38	35	43
34.1_B	1 woning A4	4,50	43	39	36	44
34.1_C	1 woning A4	7,50	43	40	37	45
34.2_A	1 woning A4	1,50	39	36	32	41
34.2_B	1 woning A4	4,50	40	37	33	42
34.2_C	1 woning A4	7,50	41	38	34	42
35_A	1 woning A5	1,50	38	34	31	39
35_B	1 woning A5	4,50	39	35	32	40
35_C	1 woning A5	7,50	39	36	32	41
36_A	1 woning A5	1,50	37	34	30	39
36_B	1 woning A5	4,50	38	35	31	40
36_C	1 woning A5	7,50	39	35	32	40
37_A	1 woning A6	1,50	36	33	29	38
37_B	1 woning A6	4,50	37	34	30	39
37_C	1 woning A6	7,50	38	34	31	39
38.1_A	1 woning A6	1,50	30	27	23	32
38.1_B	1 woning A6	4,50	31	27	24	32
38.1_C	1 woning A6	7,50	32	28	25	33
38.2_A	1 woning A6	1,50	24	21	17	26
38.2_B	1 woning A6	4,50	28	24	21	29
38.2_C	1 woning A6	7,50	33	30	27	35
39_A	2 woningen B6	1,50	30	27	23	32
39_B	2 woningen B6	4,50	31	28	24	33
39_C	2 woningen B6	7,50	32	29	25	34
40_A	2 woningen B5	1,50	38	35	31	40
40_B	2 woningen B5	4,50	39	36	32	41
40_C	2 woningen B5	7,50	40	36	33	41
41_A	2 woningen C15	1,50	33	30	27	35
41_B	2 woningen C15	4,50	35	32	28	36
41_C	2 woningen C15	7,50	36	33	29	38
42_A	3 woningen C15	1,50	33	30	27	35
42_B	3 woningen C15	4,50	34	31	28	36
42_C	3 woningen C15	7,50	36	33	29	38
43_A	3 woningen C15	1,50	33	30	26	35
43_B	3 woningen C15	4,50	34	31	28	36
43_C	3 woningen C15	7,50	36	33	29	38
44.1_A	1 woning C15	1,50	31	28	24	33
44.1_B	1 woning C15	4,50	33	29	26	34
44.1_C	1 woning C15	7,50	35	32	29	37
44.2_A	1 woning C15	1,50	25	22	18	27
44.2_B	1 woning C15	4,50	28	24	21	29
44.2_C	1 woning C15	7,50	32	29	25	33
45_A	4 woningen C15	1,50	25	22	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01_Baron v Nagellstr. v=50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_B	4 woningen C15	4,50	27	24	20	29
45_C	4 woningen C15	7,50	31	28	24	33
46_A	2 woningen C15	1,50	23	19	16	24
46_B	2 woningen C15	4,50	26	22	19	27
46_C	2 woningen C15	7,50	31	28	24	33
47_A	3 woningen C15	1,50	24	21	17	26
47_B	3 woningen C15	4,50	27	23	20	28
47_C	3 woningen C15	7,50	31	28	25	33
48.1_A	1 woning A7	1,50	27	24	20	29
48.1_B	1 woning A7	4,50	29	26	23	31
48.1_C	1 woning A7	7,50	33	30	27	35
48.2_A	1 woning A7	1,50	26	23	20	28
48.2_B	1 woning A7	4,50	29	25	22	30
48.2_C	1 woning A7	7,50	34	30	27	35
49_A	2 woningen B8	1,50	29	26	23	31
49_B	2 woningen B8	4,50	31	27	24	32
49_C	2 woningen B8	7,50	34	31	27	36
50_A	2 woningen B8	1,50	29	25	22	30
50_B	2 woningen B8	4,50	30	26	23	31
50_C	2 woningen B8	7,50	32	29	25	34
51.1_A	1 woning A1	1,50	40	37	33	42
51.1_B	1 woning A1	4,50	41	37	34	42
51.1_C	1 woning A1	7,50	42	38	35	43
51.2_A	1 woning A1	1,50	34	31	27	36
51.2_B	1 woning A1	4,50	35	32	28	37
51.2_C	1 woning A1	7,50	37	33	30	38
51.3_A	1 woning A1	1,50	40	37	33	41
51.3_B	1 woning A1	4,50	40	37	33	42
51.3_C	1 woning A1	7,50	41	38	34	42
52_A	1 woning A1	1,50	33	30	26	35
52_B	1 woning A1	4,50	34	31	28	36
52_C	1 woning A1	7,50	36	33	29	38
53_A	1 woning A1	1,50	34	31	27	35
53_B	1 woning A1	4,50	35	32	29	37
53_C	1 woning A1	7,50	36	33	29	38
54_A	2 woningen B1	1,50	31	28	25	33
54_B	2 woningen B1	4,50	33	29	26	34
54_C	2 woningen B1	7,50	35	32	28	36
55_A	2 woningen B1	1,50	27	24	20	28
55_B	2 woningen B1	4,50	29	26	23	31
55_C	2 woningen B1	7,50	33	30	26	35
56_A	2 woningen B1	1,50	32	29	25	34
56_B	2 woningen B1	4,50	34	31	27	35
56_C	2 woningen B1	7,50	35	32	28	36
57_A	2 woningen B1	1,50	29	26	22	31
57_B	2 woningen B1	4,50	31	28	24	33
57_C	2 woningen B1	7,50	33	29	26	34
58_A	2 woningen B1	1,50	30	26	23	31
58_B	2 woningen B1	4,50	32	28	25	33
58_C	2 woningen B1	7,50	32	29	25	34
59_A	2 woningen B1	1,50	28	25	21	30
59_B	2 woningen B1	4,50	30	27	24	32
59_C	2 woningen B1	7,50	32	28	25	33
60.1_A	1 woning A1	1,50	23	20	17	25
60.1_B	1 woning A1	4,50	27	23	20	28
60.1_C	1 woning A1	7,50	29	26	22	30
60.2_A	1 woning A1	1,50	20	17	13	22
60.2_B	1 woning A1	4,50	24	21	17	26
60.2_C	1 woning A1	7,50	25	22	19	27
61_A	3 woningen C2	1,50	20	17	13	22
61_B	3 woningen C2	4,50	22	19	15	24
61_C	3 woningen C2	7,50	22	18	15	23
62_A	3 woningen C2	1,50	18	15	12	20
62_B	3 woningen C2	4,50	21	18	14	23
62_C	3 woningen C2	7,50	20	17	13	22
63_A	3 woningen C2	1,50	19	16	12	21
63_B	3 woningen C2	4,50	21	18	14	23
63_C	3 woningen C2	7,50	21	17	14	22
64_A	5 woningen C14	1,50	29	25	22	30
64_B	5 woningen C14	4,50	29	26	23	31
64_C	5 woningen C14	7,50	30	27	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01_Baron v Nagellstr. v=50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_A	8 woningen C14	1,50	27	24	20	29
65_B	8 woningen C14	4,50	28	25	21	30
65_C	8 woningen C14	7,50	28	25	21	30
66_A	8 woningen C12	1,50	24	21	17	26
66_B	8 woningen C12	4,50	25	22	18	26
66_C	8 woningen C12	7,50	25	22	18	27
67_A	1 woning A7	1,50	25	22	19	27
67_B	1 woning A7	4,50	28	25	22	30
67_C	1 woning A7	7,50	34	30	27	35
68_A	1 woning C15	1,50	29	26	23	31
68_B	1 woning C15	4,50	30	27	24	32
68_C	1 woning C15	7,50	33	30	26	35
69_A	1 woning B7	1,50	25	22	18	27
69_B	1 woning B7	4,50	27	23	20	28
69_C	1 woning B7	7,50	31	28	24	33
70_A	1 woning B8	1,50	28	25	21	30
70_B	1 woning B8	4,50	30	27	23	32
70_C	1 woning B8	7,50	33	29	26	34
71_A	1 woning C13	1,50	25	21	18	26
71_B	1 woning C13	4,50	27	24	21	29
71_C	1 woning C13	7,50	30	27	24	32
72_A	5 woningen C16	1,50	26	23	20	28
72_B	5 woningen C16	4,50	29	26	22	31
72_C	5 woningen C16	7,50	33	30	26	35
73_A	5 woningen B7	1,50	30	27	24	32
73_B	5 woningen B7	4,50	33	30	26	34
73_C	5 woningen B7	7,50	37	33	30	38

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03_Verbindingsweg v=50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Baron van Nagellstraat 80	1,50	22	19	15	23
01_B	Baron van Nagellstraat 80	4,50	23	20	16	25
02_A	Baron van Nagellstraat 78	1,50	20	17	13	21
02_B	Baron van Nagellstraat 78	4,50	20	17	13	22
03_A	Baron van Nagellstraat 76	1,50	19	16	12	20
03_B	Baron van Nagellstraat 76	4,50	19	16	12	21
04_A	Baron van Nagellstraat 72	1,50	18	15	11	20
04_B	Baron van Nagellstraat 72	4,50	21	17	13	22
05_A	Baron van Nagellstraat 68	1,50	19	16	12	21
05_B	Baron van Nagellstraat 68	4,50	22	19	15	23
06_A	Baron van Nagellstraat 53	1,50	16	13	9	17
06_B	Baron van Nagellstraat 53	4,50	18	15	11	19
08_A	Schoonengweg 2	1,50	10	7	3	12
08_B	Schoonengweg 2	4,50	14	10	6	15
09_A	Schoonengweg 4	1,50	8	5	1	10
09_B	Schoonengweg 4	4,50	10	7	3	12
11.1_B	Appartementen - G1	5,50	23	20	16	25
11.1_C	Appartementen - G1	8,50	24	20	16	25
11.10_B	Appartementen - G1	5,50	14	11	7	16
11.10_C	Appartementen - G1	8,50	18	15	11	19
11.11_B	Appartementen - G1	5,50	15	12	8	16
11.11_C	Appartementen - G1	8,50	19	16	12	20
11.12_B	Appartementen - G1	5,50	22	19	15	24
11.12_C	Appartementen - G1	8,50	23	20	16	24
11.13_B	Appartementen - G1	5,50	22	19	15	24
11.13_C	Appartementen - G1	8,50	23	20	16	25
11.14_B	Appartementen - G1	5,50	23	20	16	24
11.14_C	Appartementen - G1	8,50	23	20	16	25
11.15_B	Appartementen - G1	5,50	23	20	16	24
11.15_C	Appartementen - G1	8,50	23	20	16	25
11.2_B	Appartementen - G1	5,50	23	20	16	24
11.2_C	Appartementen - G1	8,50	22	19	15	24
11.3_B	Appartementen - G1	5,50	23	20	16	24
11.3_C	Appartementen - G1	8,50	22	19	15	24
11.4_B	Appartementen - G1	5,50	17	14	10	18
11.4_C	Appartementen - G1	8,50	8	5	1	10
11.5_B	Appartementen - G1	5,50	19	15	11	20
11.5_C	Appartementen - G1	8,50	15	12	8	16
11.6_B	Appartementen - G1	5,50	19	16	12	21
11.6_C	Appartementen - G1	8,50	13	10	6	15
11.7_B	Appartementen - G1	5,50	19	16	12	21
11.7_C	Appartementen - G1	8,50	14	11	7	16
11.8_B	Appartementen - G1	5,50	17	14	10	19
11.8_C	Appartementen - G1	8,50	20	17	13	21
11.9_B	Appartementen - G1	5,50	17	14	10	19
11.9_C	Appartementen - G1	8,50	19	16	12	21
12.1_A	Appartementen - D2	3,50	13	10	6	14
12.1_B	Appartementen - D2	6,50	18	15	11	19
12.1_C	Appartementen - D2	9,50	18	15	11	20
12.1_D	Appartementen - D2	12,50	18	15	11	20
12.2_A	Appartementen - D2	3,50	16	13	9	17
12.2_B	Appartementen - D2	6,50	19	15	11	20
12.2_C	Appartementen - D2	9,50	20	17	13	21
12.2_D	Appartementen - D2	12,50	19	16	12	21
12.3_A	Appartementen - D2	3,50	8	5	1	9
12.3_B	Appartementen - D2	6,50	12	9	5	13
12.3_C	Appartementen - D2	9,50	16	13	8	17
12.3_D	Appartementen - D2	12,50	16	13	9	18
12.4_A	Appartementen - D2	3,50	8	5	1	9
12.4_B	Appartementen - D2	6,50	13	10	6	15
12.4_C	Appartementen - D2	9,50	14	11	7	15
12.4_D	Appartementen - D2	12,50	14	11	7	16
12.5_A	Appartementen - D2	3,50	8	5	1	10
12.5_B	Appartementen - D2	6,50	8	5	1	9
12.5_C	Appartementen - D2	9,50	7	4	-1	8
12.5_D	Appartementen - D2	12,50	--	--	--	--
12.6_A	Appartementen - D2	3,50	10	7	3	12
12.6_B	Appartementen - D2	6,50	9	6	2	10
12.6_C	Appartementen - D2	9,50	6	3	-1	8
12.6_D	Appartementen - D2	12,50	--	--	--	--
12.7_A	Appartementen - D2	3,50	13	10	6	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03_Verbindingsweg v=50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.7_B	Appartementen - D2	6,50	16	13	9	18
12.7_C	Appartementen - D2	9,50	16	13	9	17
12.7_D	Appartementen - D2	12,50	14	11	7	16
13.1_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	17	14	10	19
13.1_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	19	16	12	20
13.1_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	19	16	12	20
13.2_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	12	9	5	14
13.2_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	16	13	9	18
13.2_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	18	14	10	19
13.3_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	17	14	10	19
13.3_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	19	16	12	20
13.3_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	19	16	12	20
13.4_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	18	15	11	19
13.4_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	19	16	12	21
13.4_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	19	16	12	21
13.5_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	18	15	10	19
13.5_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	19	16	12	20
13.5_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	21	17	13	22
14_A	3 woningen C8	1,50	19	16	12	21
14_B	3 woningen C8	4,50	21	18	14	22
14_C	3 woningen C8	7,50	22	19	14	23
15_A	2 woningen C8	1,50	20	17	12	21
15_B	2 woningen C8	4,50	21	18	14	23
15_C	2 woningen C8	7,50	22	19	15	24
16_A	2 woningen C8	1,50	20	17	13	22
16_B	2 woningen C8	4,50	22	19	14	23
16_C	2 woningen C8	7,50	22	19	15	24
17_A	1 woning C8	1,50	19	16	12	20
17_B	1 woning C8	4,50	20	17	13	22
17_C	1 woning C8	7,50	21	18	14	23
18_A	1 woning C8	1,50	19	16	12	20
18_B	1 woning C8	4,50	20	17	13	22
18_C	1 woning C8	7,50	20	17	13	22
19_A	2 woningen C8	1,50	20	17	13	21
19_B	2 woningen C8	4,50	21	18	14	23
19_C	2 woningen C8	7,50	22	19	15	23
20_A	2 woningen C8	1,50	19	16	12	21
20_B	2 woningen C8	4,50	21	18	14	22
20_C	2 woningen C8	7,50	21	18	14	23
21_A	3 woningen C8	1,50	19	16	12	21
21_B	3 woningen C8	4,50	20	17	13	22
21_C	3 woningen C8	7,50	20	17	13	22
22_A	3 woningen C8	1,50	15	12	8	17
22_B	3 woningen C8	4,50	17	14	10	19
22_C	3 woningen C8	7,50	20	17	13	21
23_A	3 woningen C8	1,50	14	11	7	16
23_B	3 woningen C8	4,50	16	13	9	17
23_C	3 woningen C8	7,50	20	17	13	21
24_A	1 woning C9	1,50	8	5	1	10
24_B	1 woning C9	4,50	12	9	5	14
24_C	1 woning C9	7,50	18	15	11	19
25.1_A	1 woning A4	1,50	20	17	13	22
25.1_B	1 woning A4	4,50	22	19	15	23
25.1_C	1 woning A4	7,50	23	20	16	25
25.2_A	1 woning A4	1,50	17	14	10	18
25.2_B	1 woning A4	4,50	18	15	11	20
25.2_C	1 woning A4	7,50	21	18	14	22
25.3_A	1 woning A4	1,50	20	17	12	21
25.3_B	1 woning A4	4,50	22	19	15	23
25.3_C	1 woning A4	7,50	23	20	16	24
26.1_A	1 woning A4	1,50	15	12	8	16
26.1_B	1 woning A4	4,50	16	13	9	18
26.1_C	1 woning A4	7,50	20	16	12	21
26.2_A	1 woning A4	1,50	18	15	11	20
26.2_B	1 woning A4	4,50	21	18	14	22
26.2_C	1 woning A4	7,50	22	19	15	23
26.3_A	1 woning A4	1,50	11	8	4	13
26.3_B	1 woning A4	4,50	14	11	7	16
26.3_C	1 woning A4	7,50	19	16	12	20
27_A	1 woning B4	1,50	10	7	3	11
27_B	1 woning B4	4,50	12	9	5	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03_Verbindingsweg v=50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	1 woning B4	7,50	17	14	10	19
28.1_A	2 woningen B4	1,50	19	16	12	20
28.1_B	2 woningen B4	4,50	21	18	14	23
28.1_C	2 woningen B4	7,50	23	20	16	24
28.2_A	2 woningen B4	1,50	10	7	3	12
28.2_B	2 woningen B4	4,50	14	11	7	16
28.2_C	2 woningen B4	7,50	20	17	13	21
29.1_A	2 woningen B4	1,50	19	16	12	21
29.1_B	2 woningen B4	4,50	23	20	15	24
29.1_C	2 woningen B4	7,50	24	21	17	25
29.2_A	2 woningen B4	1,50	12	9	5	14
29.2_B	2 woningen B4	4,50	15	12	8	16
29.2_C	2 woningen B4	7,50	19	16	12	21
30.1_A	2 woningen B4	1,50	20	17	13	22
30.1_B	2 woningen B4	4,50	23	20	16	24
30.1_C	2 woningen B4	7,50	24	21	17	25
30.2_A	2 woningen B4	1,50	5	1	-2	6
30.2_B	2 woningen B4	4,50	8	5	1	10
30.2_C	2 woningen B4	7,50	16	13	9	17
31_A	2 woningen B4	1,50	20	17	13	22
31_B	2 woningen B4	4,50	23	20	16	25
31_C	2 woningen B4	7,50	24	21	17	25
32_A	2 woningen B4	1,50	23	20	16	24
32_B	2 woningen B4	4,50	25	22	17	26
32_C	2 woningen B4	7,50	25	22	18	27
33_A	1 woning A4	1,50	23	20	16	25
33_B	1 woning A4	4,50	25	22	18	26
33_C	1 woning A4	7,50	26	22	18	27
34.1_A	1 woning A4	1,50	24	21	17	26
34.1_B	1 woning A4	4,50	25	22	18	27
34.1_C	1 woning A4	7,50	26	22	18	27
34.2_A	1 woning A4	1,50	21	18	14	23
34.2_B	1 woning A4	4,50	22	19	15	24
34.2_C	1 woning A4	7,50	23	20	16	25
35_A	1 woning A5	1,50	21	18	14	23
35_B	1 woning A5	4,50	22	19	15	24
35_C	1 woning A5	7,50	23	20	16	25
36_A	1 woning A5	1,50	22	19	15	23
36_B	1 woning A5	4,50	22	19	15	24
36_C	1 woning A5	7,50	23	20	16	25
37_A	1 woning A6	1,50	20	17	13	21
37_B	1 woning A6	4,50	20	17	13	22
37_C	1 woning A6	7,50	21	18	14	23
38.1_A	1 woning A6	1,50	4	1	-3	6
38.1_B	1 woning A6	4,50	0	-3	-7	1
38.1_C	1 woning A6	7,50	--	--	--	--
38.2_A	1 woning A6	1,50	10	7	4	12
38.2_B	1 woning A6	4,50	15	11	8	16
38.2_C	1 woning A6	7,50	20	17	13	22
39_A	2 woningen B6	1,50	4	1	-3	5
39_B	2 woningen B6	4,50	-2	-5	-9	0
39_C	2 woningen B6	7,50	0	-3	-7	2
40_A	2 woningen B5	1,50	22	19	15	23
40_B	2 woningen B5	4,50	23	20	16	24
40_C	2 woningen B5	7,50	24	21	17	26
41_A	2 woningen C15	1,50	12	9	5	14
41_B	2 woningen C15	4,50	15	12	8	17
41_C	2 woningen C15	7,50	18	15	11	20
42_A	3 woningen C15	1,50	12	9	5	14
42_B	3 woningen C15	4,50	15	12	8	17
42_C	3 woningen C15	7,50	18	15	11	20
43_A	3 woningen C15	1,50	13	10	6	14
43_B	3 woningen C15	4,50	17	14	10	19
43_C	3 woningen C15	7,50	19	16	12	21
44.1_A	1 woning C15	1,50	11	8	4	13
44.1_B	1 woning C15	4,50	16	12	8	17
44.1_C	1 woning C15	7,50	19	16	12	21
44.2_A	1 woning C15	1,50	7	4	0	9
44.2_B	1 woning C15	4,50	13	10	6	14
44.2_C	1 woning C15	7,50	16	13	9	18
45_A	4 woningen C15	1,50	6	3	-1	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03_Verbindingsweg v=50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_B	4 woningen C15	4,50	11	8	4	13
45_C	4 woningen C15	7,50	15	12	8	17
46_A	2 woningen C15	1,50	7	4	0	9
46_B	2 woningen C15	4,50	11	8	4	13
46_C	2 woningen C15	7,50	14	11	7	16
47_A	3 woningen C15	1,50	5	2	-2	6
47_B	3 woningen C15	4,50	9	6	2	11
47_C	3 woningen C15	7,50	13	10	6	15
48.1_A	1 woning A7	1,50	10	7	3	12
48.1_B	1 woning A7	4,50	14	11	7	15
48.1_C	1 woning A7	7,50	18	15	11	20
48.2_A	1 woning A7	1,50	15	12	8	17
48.2_B	1 woning A7	4,50	12	9	5	14
48.2_C	1 woning A7	7,50	17	14	10	19
49_A	2 woningen B8	1,50	9	6	2	10
49_B	2 woningen B8	4,50	12	9	5	13
49_C	2 woningen B8	7,50	17	14	10	19
50_A	2 woningen B8	1,50	6	3	-1	8
50_B	2 woningen B8	4,50	9	6	2	11
50_C	2 woningen B8	7,50	14	11	7	16
51.1_A	1 woning A1	1,50	13	10	6	14
51.1_B	1 woning A1	4,50	17	14	10	19
51.1_C	1 woning A1	7,50	17	14	10	19
51.2_A	1 woning A1	1,50	9	6	2	10
51.2_B	1 woning A1	4,50	14	11	7	15
51.2_C	1 woning A1	7,50	12	9	5	14
51.3_A	1 woning A1	1,50	14	11	7	16
51.3_B	1 woning A1	4,50	17	14	10	18
51.3_C	1 woning A1	7,50	18	15	11	19
52_A	1 woning A1	1,50	7	4	0	9
52_B	1 woning A1	4,50	14	11	7	16
52_C	1 woning A1	7,50	12	9	5	14
53_A	1 woning A1	1,50	10	7	3	11
53_B	1 woning A1	4,50	13	10	6	15
53_C	1 woning A1	7,50	16	13	9	17
54_A	2 woningen B1	1,50	5	2	-2	7
54_B	2 woningen B1	4,50	9	6	2	10
54_C	2 woningen B1	7,50	16	13	9	17
55_A	2 woningen B1	1,50	8	4	0	9
55_B	2 woningen B1	4,50	13	10	6	14
55_C	2 woningen B1	7,50	8	5	1	10
56_A	2 woningen B1	1,50	10	7	3	11
56_B	2 woningen B1	4,50	14	11	7	16
56_C	2 woningen B1	7,50	9	6	2	10
57_A	2 woningen B1	1,50	9	6	2	10
57_B	2 woningen B1	4,50	13	10	6	15
57_C	2 woningen B1	7,50	-1	-4	-8	1
58_A	2 woningen B1	1,50	10	7	3	12
58_B	2 woningen B1	4,50	13	10	6	15
58_C	2 woningen B1	7,50	-15	-19	-22	-14
59_A	2 woningen B1	1,50	8	5	1	10
59_B	2 woningen B1	4,50	12	9	5	14
59_C	2 woningen B1	7,50	-1	-4	-8	1
60.1_A	1 woning A1	1,50	5	2	-2	7
60.1_B	1 woning A1	4,50	8	5	1	9
60.1_C	1 woning A1	7,50	-3	-6	-10	-1
60.2_A	1 woning A1	1,50	6	3	-1	7
60.2_B	1 woning A1	4,50	10	7	3	11
60.2_C	1 woning A1	7,50	7	4	0	8
61_A	3 woningen C2	1,50	7	4	0	9
61_B	3 woningen C2	4,50	10	7	3	11
61_C	3 woningen C2	7,50	--	--	--	--
62_A	3 woningen C2	1,50	5	2	-2	7
62_B	3 woningen C2	4,50	7	4	0	9
62_C	3 woningen C2	7,50	--	--	--	--
63_A	3 woningen C2	1,50	4	1	-3	6
63_B	3 woningen C2	4,50	7	4	-1	8
63_C	3 woningen C2	7,50	--	--	--	--
64_A	5 woningen C14	1,50	-3	-6	-10	-2
64_B	5 woningen C14	4,50	0	-3	-7	2
64_C	5 woningen C14	7,50	4	1	-3	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03_Verbindingsweg v=50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_A	8 woningen C14	1,50	--	--	--	--
65_B	8 woningen C14	4,50	--	--	--	--
65_C	8 woningen C14	7,50	--	--	--	--
66_A	8 woningen C12	1,50	--	--	--	--
66_B	8 woningen C12	4,50	--	--	--	--
66_C	8 woningen C12	7,50	--	--	--	--
67_A	1 woning A7	1,50	10	7	3	11
67_B	1 woning A7	4,50	13	10	6	15
67_C	1 woning A7	7,50	19	16	12	20
68_A	1 woning C15	1,50	4	1	-3	6
68_B	1 woning C15	4,50	8	5	1	9
68_C	1 woning C15	7,50	12	9	5	13
69_A	1 woning B7	1,50	7	4	0	9
69_B	1 woning B7	4,50	11	8	4	13
69_C	1 woning B7	7,50	16	13	9	17
70_A	1 woning B8	1,50	10	7	3	11
70_B	1 woning B8	4,50	13	10	6	15
70_C	1 woning B8	7,50	18	15	11	19
71_A	1 woning C13	1,50	10	7	3	12
71_B	1 woning C13	4,50	14	11	7	16
71_C	1 woning C13	7,50	17	14	10	19
72_A	5 woningen C16	1,50	7	4	0	9
72_B	5 woningen C16	4,50	11	8	4	12
72_C	5 woningen C16	7,50	17	14	10	19
73_A	5 woningen B7	1,50	15	12	8	16
73_B	5 woningen B7	4,50	18	15	11	20
73_C	5 woningen B7	7,50	21	18	14	23

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 04_Oude Zeumerseweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Baron van Nagellstraat 80	1,50	18	15	11	20
01_B	Baron van Nagellstraat 80	4,50	19	16	12	21
02_A	Baron van Nagellstraat 78	1,50	14	11	7	15
02_B	Baron van Nagellstraat 78	4,50	17	14	10	19
03_A	Baron van Nagellstraat 76	1,50	13	10	6	14
03_B	Baron van Nagellstraat 76	4,50	17	14	9	18
04_A	Baron van Nagellstraat 72	1,50	12	9	5	14
04_B	Baron van Nagellstraat 72	4,50	15	12	8	17
05_A	Baron van Nagellstraat 68	1,50	12	9	5	13
05_B	Baron van Nagellstraat 68	4,50	15	12	8	16
06_A	Baron van Nagellstraat 53	1,50	8	5	1	9
06_B	Baron van Nagellstraat 53	4,50	10	7	3	12
08_A	Schoonengweg 2	1,50	14	11	7	16
08_B	Schoonengweg 2	4,50	16	13	9	18
09_A	Schoonengweg 4	1,50	14	11	7	15
09_B	Schoonengweg 4	4,50	15	12	8	17
11.1_B	Appartementen - G1	5,50	15	12	8	17
11.1_C	Appartementen - G1	8,50	9	6	2	11
11.10_B	Appartementen - G1	5,50	15	12	8	17
11.10_C	Appartementen - G1	8,50	19	16	12	21
11.11_B	Appartementen - G1	5,50	17	14	10	19
11.11_C	Appartementen - G1	8,50	20	17	12	21
11.12_B	Appartementen - G1	5,50	17	14	10	18
11.12_C	Appartementen - G1	8,50	19	16	11	20
11.13_B	Appartementen - G1	5,50	17	14	10	19
11.13_C	Appartementen - G1	8,50	19	16	12	20
11.14_B	Appartementen - G1	5,50	18	15	10	19
11.14_C	Appartementen - G1	8,50	19	16	12	20
11.15_B	Appartementen - G1	5,50	18	15	11	19
11.15_C	Appartementen - G1	8,50	19	16	11	20
11.2_B	Appartementen - G1	5,50	15	12	8	16
11.2_C	Appartementen - G1	8,50	6	3	-1	8
11.3_B	Appartementen - G1	5,50	14	11	7	15
11.3_C	Appartementen - G1	8,50	6	3	-1	8
11.4_B	Appartementen - G1	5,50	12	9	5	13
11.4_C	Appartementen - G1	8,50	4	1	-3	6
11.5_B	Appartementen - G1	5,50	10	7	3	11
11.5_C	Appartementen - G1	8,50	-2	-5	-9	0
11.6_B	Appartementen - G1	5,50	12	9	5	13
11.6_C	Appartementen - G1	8,50	8	5	1	9
11.7_B	Appartementen - G1	5,50	10	7	3	12
11.7_C	Appartementen - G1	8,50	8	5	1	10
11.8_B	Appartementen - G1	5,50	13	10	6	14
11.8_C	Appartementen - G1	8,50	18	15	11	20
11.9_B	Appartementen - G1	5,50	13	10	6	15
11.9_C	Appartementen - G1	8,50	18	15	11	20
12.1_A	Appartementen - D2	3,50	12	9	5	14
12.1_B	Appartementen - D2	6,50	16	13	9	18
12.1_C	Appartementen - D2	9,50	21	18	14	23
12.1_D	Appartementen - D2	12,50	20	18	13	22
12.2_A	Appartementen - D2	3,50	14	11	6	15
12.2_B	Appartementen - D2	6,50	18	15	11	20
12.2_C	Appartementen - D2	9,50	21	18	14	22
12.2_D	Appartementen - D2	12,50	20	17	13	22
12.3_A	Appartementen - D2	3,50	17	14	10	18
12.3_B	Appartementen - D2	6,50	19	16	12	21
12.3_C	Appartementen - D2	9,50	23	20	15	24
12.3_D	Appartementen - D2	12,50	22	19	15	24
12.4_A	Appartementen - D2	3,50	15	12	7	16
12.4_B	Appartementen - D2	6,50	18	16	11	20
12.4_C	Appartementen - D2	9,50	22	19	15	24
12.4_D	Appartementen - D2	12,50	22	19	15	24
12.5_A	Appartementen - D2	3,50	12	9	4	13
12.5_B	Appartementen - D2	6,50	14	11	7	15
12.5_C	Appartementen - D2	9,50	18	15	10	19
12.5_D	Appartementen - D2	12,50	17	14	10	18
12.6_A	Appartementen - D2	3,50	13	10	5	14
12.6_B	Appartementen - D2	6,50	14	11	7	16
12.6_C	Appartementen - D2	9,50	17	14	10	19
12.6_D	Appartementen - D2	12,50	16	13	9	17
12.7_A	Appartementen - D2	3,50	9	6	2	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 04_Oude Zeumerseweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.7_B	Appartementen - D2	6,50	13	10	6	15
12.7_C	Appartementen - D2	9,50	14	11	7	16
12.7_D	Appartementen - D2	12,50	-13	-16	-20	-12
13.1_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	11	8	3	12
13.1_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	11	8	4	13
13.1_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	13	10	6	15
13.2_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	-6	-9	-13	-4
13.2_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	0	-3	-7	2
13.2_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	3	0	-4	5
13.3_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	10	7	3	11
13.3_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	11	8	4	13
13.3_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	14	11	7	16
13.4_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	10	7	3	12
13.4_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	12	9	4	13
13.4_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	13	10	5	14
13.5_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	11	8	4	12
13.5_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	13	10	6	14
13.5_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	17	14	10	19
14_A	3 woningen C8	1,50	12	9	5	14
14_B	3 woningen C8	4,50	14	11	7	16
14_C	3 woningen C8	7,50	18	15	11	19
15_A	2 woningen C8	1,50	11	8	4	12
15_B	2 woningen C8	4,50	12	9	5	14
15_C	2 woningen C8	7,50	18	15	10	19
16_A	2 woningen C8	1,50	13	10	6	15
16_B	2 woningen C8	4,50	14	11	7	16
16_C	2 woningen C8	7,50	17	14	10	19
17_A	1 woning C8	1,50	10	7	2	11
17_B	1 woning C8	4,50	10	7	3	12
17_C	1 woning C8	7,50	12	9	5	13
18_A	1 woning C8	1,50	9	6	2	11
18_B	1 woning C8	4,50	9	6	2	11
18_C	1 woning C8	7,50	11	8	4	13
19_A	2 woningen C8	1,50	9	6	1	10
19_B	2 woningen C8	4,50	9	6	2	11
19_C	2 woningen C8	7,50	11	8	4	12
20_A	2 woningen C8	1,50	10	7	3	11
20_B	2 woningen C8	4,50	11	8	4	13
20_C	2 woningen C8	7,50	12	9	5	14
21_A	3 woningen C8	1,50	9	6	2	11
21_B	3 woningen C8	4,50	10	7	3	12
21_C	3 woningen C8	7,50	12	9	5	14
22_A	3 woningen C8	1,50	11	8	4	13
22_B	3 woningen C8	4,50	14	11	7	15
22_C	3 woningen C8	7,50	20	17	12	21
23_A	3 woningen C8	1,50	14	11	7	16
23_B	3 woningen C8	4,50	16	13	9	17
23_C	3 woningen C8	7,50	20	17	13	21
24_A	1 woning C9	1,50	15	12	8	17
24_B	1 woning C9	4,50	17	14	9	18
24_C	1 woning C9	7,50	21	18	14	22
25.1_A	1 woning A4	1,50	5	2	-2	7
25.1_B	1 woning A4	4,50	10	7	3	11
25.1_C	1 woning A4	7,50	11	8	4	13
25.2_A	1 woning A4	1,50	6	3	-1	7
25.2_B	1 woning A4	4,50	8	5	1	10
25.2_C	1 woning A4	7,50	14	11	7	16
25.3_A	1 woning A4	1,50	16	13	9	17
25.3_B	1 woning A4	4,50	16	13	9	18
25.3_C	1 woning A4	7,50	18	15	11	19
26.1_A	1 woning A4	1,50	6	3	-1	8
26.1_B	1 woning A4	4,50	11	8	4	13
26.1_C	1 woning A4	7,50	16	13	9	17
26.2_A	1 woning A4	1,50	12	9	5	14
26.2_B	1 woning A4	4,50	12	9	5	13
26.2_C	1 woning A4	7,50	16	13	9	18
26.3_A	1 woning A4	1,50	12	9	5	14
26.3_B	1 woning A4	4,50	15	12	8	16
26.3_C	1 woning A4	7,50	19	16	12	21
27_A	1 woning B4	1,50	13	10	6	14
27_B	1 woning B4	4,50	14	11	7	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 04_Oude Zeumerseweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	1 woning B4	7,50	17	14	10	19
28.1_A	2 woningen B4	1,50	14	11	7	16
28.1_B	2 woningen B4	4,50	11	8	4	13
28.1_C	2 woningen B4	7,50	12	9	5	13
28.2_A	2 woningen B4	1,50	15	12	8	17
28.2_B	2 woningen B4	4,50	17	14	10	18
28.2_C	2 woningen B4	7,50	21	18	14	23
29.1_A	2 woningen B4	1,50	15	12	8	17
29.1_B	2 woningen B4	4,50	14	11	7	16
29.1_C	2 woningen B4	7,50	13	10	6	15
29.2_A	2 woningen B4	1,50	15	12	8	17
29.2_B	2 woningen B4	4,50	17	14	10	18
29.2_C	2 woningen B4	7,50	21	18	14	23
30.1_A	2 woningen B4	1,50	13	10	6	14
30.1_B	2 woningen B4	4,50	5	2	-2	6
30.1_C	2 woningen B4	7,50	11	8	4	13
30.2_A	2 woningen B4	1,50	17	14	10	18
30.2_B	2 woningen B4	4,50	18	15	11	20
30.2_C	2 woningen B4	7,50	22	19	15	24
31_A	2 woningen B4	1,50	15	12	8	17
31_B	2 woningen B4	4,50	16	13	9	17
31_C	2 woningen B4	7,50	16	13	9	18
32_A	2 woningen B4	1,50	18	15	10	19
32_B	2 woningen B4	4,50	18	15	11	20
32_C	2 woningen B4	7,50	16	13	9	18
33_A	1 woning A4	1,50	13	10	6	14
33_B	1 woning A4	4,50	14	11	7	16
33_C	1 woning A4	7,50	18	15	10	19
34.1_A	1 woning A4	1,50	24	21	17	26
34.1_B	1 woning A4	4,50	24	21	17	26
34.1_C	1 woning A4	7,50	24	21	17	25
34.2_A	1 woning A4	1,50	27	24	19	28
34.2_B	1 woning A4	4,50	28	25	20	29
34.2_C	1 woning A4	7,50	27	25	20	29
35_A	1 woning A5	1,50	27	24	20	28
35_B	1 woning A5	4,50	28	25	20	29
35_C	1 woning A5	7,50	28	25	21	29
36_A	1 woning A5	1,50	26	23	19	28
36_B	1 woning A5	4,50	27	24	20	28
36_C	1 woning A5	7,50	27	24	20	29
37_A	1 woning A6	1,50	27	24	19	28
37_B	1 woning A6	4,50	28	25	20	29
37_C	1 woning A6	7,50	28	25	21	29
38.1_A	1 woning A6	1,50	24	21	17	26
38.1_B	1 woning A6	4,50	25	22	18	27
38.1_C	1 woning A6	7,50	26	23	19	27
38.2_A	1 woning A6	1,50	10	7	3	11
38.2_B	1 woning A6	4,50	12	9	5	13
38.2_C	1 woning A6	7,50	18	15	11	20
39_A	2 woningen B6	1,50	25	22	18	26
39_B	2 woningen B6	4,50	26	23	19	27
39_C	2 woningen B6	7,50	26	23	19	28
40_A	2 woningen B5	1,50	26	23	19	28
40_B	2 woningen B5	4,50	27	24	20	29
40_C	2 woningen B5	7,50	27	24	20	29
41_A	2 woningen C15	1,50	11	8	4	12
41_B	2 woningen C15	4,50	12	9	5	14
41_C	2 woningen C15	7,50	16	13	9	18
42_A	3 woningen C15	1,50	9	6	2	11
42_B	3 woningen C15	4,50	11	8	4	13
42_C	3 woningen C15	7,50	16	13	9	18
43_A	3 woningen C15	1,50	7	4	0	9
43_B	3 woningen C15	4,50	10	7	3	12
43_C	3 woningen C15	7,50	16	13	9	18
44.1_A	1 woning C15	1,50	5	2	-2	7
44.1_B	1 woning C15	4,50	9	6	2	11
44.1_C	1 woning C15	7,50	16	13	8	17
44.2_A	1 woning C15	1,50	12	9	5	13
44.2_B	1 woning C15	4,50	14	11	7	15
44.2_C	1 woning C15	7,50	18	15	10	19
45_A	4 woningen C15	1,50	15	12	8	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 04_Oude Zeumerseweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_B	4 woningen C15	4,50	16	13	9	18
45_C	4 woningen C15	7,50	18	15	11	20
46_A	2 woningen C15	1,50	8	5	1	10
46_B	2 woningen C15	4,50	11	8	4	13
46_C	2 woningen C15	7,50	17	14	10	19
47_A	3 woningen C15	1,50	11	8	4	12
47_B	3 woningen C15	4,50	13	10	5	14
47_C	3 woningen C15	7,50	17	14	10	18
48.1_A	1 woning A7	1,50	14	11	7	16
48.1_B	1 woning A7	4,50	15	12	8	17
48.1_C	1 woning A7	7,50	18	15	11	20
48.2_A	1 woning A7	1,50	19	16	12	21
48.2_B	1 woning A7	4,50	20	17	13	21
48.2_C	1 woning A7	7,50	22	19	15	24
49_A	2 woningen B8	1,50	20	17	13	22
49_B	2 woningen B8	4,50	21	18	14	23
49_C	2 woningen B8	7,50	23	20	16	25
50_A	2 woningen B8	1,50	22	19	15	23
50_B	2 woningen B8	4,50	23	20	16	24
50_C	2 woningen B8	7,50	24	21	17	25
51.1_A	1 woning A1	1,50	3	0	-4	4
51.1_B	1 woning A1	4,50	8	5	1	10
51.1_C	1 woning A1	7,50	1	-2	-6	2
51.2_A	1 woning A1	1,50	-2	-5	-9	-1
51.2_B	1 woning A1	4,50	3	0	-4	5
51.2_C	1 woning A1	7,50	8	5	1	10
51.3_A	1 woning A1	1,50	8	5	1	10
51.3_B	1 woning A1	4,50	12	9	5	13
51.3_C	1 woning A1	7,50	13	10	6	14
52_A	1 woning A1	1,50	-1	-4	-8	0
52_B	1 woning A1	4,50	4	1	-3	6
52_C	1 woning A1	7,50	6	3	-1	8
53_A	1 woning A1	1,50	0	-3	-7	2
53_B	1 woning A1	4,50	7	4	0	8
53_C	1 woning A1	7,50	7	4	0	9
54_A	2 woningen B1	1,50	-1	-4	-8	0
54_B	2 woningen B1	4,50	4	1	-3	6
54_C	2 woningen B1	7,50	2	-1	-5	4
55_A	2 woningen B1	1,50	-1	-4	-8	0
55_B	2 woningen B1	4,50	6	3	-1	8
55_C	2 woningen B1	7,50	6	3	-1	8
56_A	2 woningen B1	1,50	-2	-5	-9	0
56_B	2 woningen B1	4,50	4	1	-3	6
56_C	2 woningen B1	7,50	1	-2	-6	3
57_A	2 woningen B1	1,50	-4	-7	-11	-3
57_B	2 woningen B1	4,50	3	0	-5	4
57_C	2 woningen B1	7,50	0	-3	-7	1
58_A	2 woningen B1	1,50	-2	-5	-9	-1
58_B	2 woningen B1	4,50	3	0	-4	4
58_C	2 woningen B1	7,50	0	-3	-7	2
59_A	2 woningen B1	1,50	-5	-8	-12	-4
59_B	2 woningen B1	4,50	3	0	-5	4
59_C	2 woningen B1	7,50	0	-3	-7	1
60.1_A	1 woning A1	1,50	1	-2	-6	3
60.1_B	1 woning A1	4,50	6	3	-1	8
60.1_C	1 woning A1	7,50	2	-1	-5	4
60.2_A	1 woning A1	1,50	3	0	-5	4
60.2_B	1 woning A1	4,50	6	3	-1	7
60.2_C	1 woning A1	7,50	13	10	6	14
61_A	3 woningen C2	1,50	2	-1	-5	4
61_B	3 woningen C2	4,50	4	1	-3	5
61_C	3 woningen C2	7,50	4	1	-3	5
62_A	3 woningen C2	1,50	-6	-9	-13	-4
62_B	3 woningen C2	4,50	2	-1	-5	4
62_C	3 woningen C2	7,50	4	1	-3	5
63_A	3 woningen C2	1,50	-2	-4	-9	0
63_B	3 woningen C2	4,50	3	0	-4	5
63_C	3 woningen C2	7,50	5	2	-3	6
64_A	5 woningen C14	1,50	22	19	15	23
64_B	5 woningen C14	4,50	23	20	16	24
64_C	5 woningen C14	7,50	23	20	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 04_Oude Zeumerseweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_A	8 woningen C14	1,50	21	18	14	23
65_B	8 woningen C14	4,50	22	19	15	23
65_C	8 woningen C14	7,50	22	19	15	24
66_A	8 woningen C12	1,50	19	16	12	21
66_B	8 woningen C12	4,50	20	17	12	21
66_C	8 woningen C12	7,50	20	17	13	21
67_A	1 woning A7	1,50	13	10	6	14
67_B	1 woning A7	4,50	15	12	8	16
67_C	1 woning A7	7,50	20	17	13	22
68_A	1 woning C15	1,50	20	17	13	22
68_B	1 woning C15	4,50	21	18	14	23
68_C	1 woning C15	7,50	23	20	16	24
69_A	1 woning B7	1,50	19	16	11	20
69_B	1 woning B7	4,50	20	17	13	21
69_C	1 woning B7	7,50	21	18	14	23
70_A	1 woning B8	1,50	11	8	4	13
70_B	1 woning B8	4,50	13	10	6	15
70_C	1 woning B8	7,50	19	16	12	20
71_A	1 woning C13	1,50	3	0	-4	4
71_B	1 woning C13	4,50	8	5	1	9
71_C	1 woning C13	7,50	14	11	7	15
72_A	5 woningen C16	1,50	11	7	3	12
72_B	5 woningen C16	4,50	14	11	6	15
72_C	5 woningen C16	7,50	18	15	11	20
73_A	5 woningen B7	1,50	5	2	-2	7
73_B	5 woningen B7	4,50	9	6	2	11
73_C	5 woningen B7	7,50	18	15	11	20

Geluidbelastingen tgv GEZONEERDE WEGEN, na aftrek art.110g Wgh, jaar 2025

Punt	Adres / omschrijving	Hoogte m+mv	Geluidbelastingen in dB			
			Nieuwe weg	Baron v. Nagellstr.	Verbindings weg	Oude Zeumerseweg
11.1_B	Appartementen - G1	5,5	47	51	25	17
11.1_C	Appartementen - G1	8,5	47	52	25	11
11.10_B	Appartementen - G1	5,5	44	37	16	17
11.10_C	Appartementen - G1	8,5	44	39	19	21
11.11_B	Appartementen - G1	5,5	46	38	16	19
11.11_C	Appartementen - G1	8,5	46	39	20	21
11.12_B	Appartementen - G1	5,5	49	44	24	18
11.12_C	Appartementen - G1	8,5	49	44	24	20
11.13_B	Appartementen - G1	5,5	49	45	24	19
11.13_C	Appartementen - G1	8,5	49	45	25	20
11.14_B	Appartementen - G1	5,5	50	46	24	19
11.14_C	Appartementen - G1	8,5	50	47	25	20
11.15_B	Appartementen - G1	5,5	50	48	24	19
11.15_C	Appartementen - G1	8,5	50	48	25	20
11.2_B	Appartementen - G1	5,5	43	52	24	16
11.2_C	Appartementen - G1	8,5	43	52	24	8
11.3_B	Appartementen - G1	5,5	42	52	24	15
11.3_C	Appartementen - G1	8,5	42	52	24	8
11.4_B	Appartementen - G1	5,5	31	50	18	13
11.4_C	Appartementen - G1	8,5	28	51	10	6
11.5_B	Appartementen - G1	5,5	30	50	20	11
11.5_C	Appartementen - G1	8,5	28	51	16	0
11.6_B	Appartementen - G1	5,5	31	48	21	13
11.6_C	Appartementen - G1	8,5	27	49	15	9
11.7_B	Appartementen - G1	5,5	30	47	21	12
11.7_C	Appartementen - G1	8,5	26	48	16	10
11.8_B	Appartementen - G1	5,5	38	37	19	14
11.8_C	Appartementen - G1	8,5	38	39	21	20
11.9_B	Appartementen - G1	5,5	39	38	19	15
11.9_C	Appartementen - G1	8,5	39	39	21	20
12.1_A	Appartementen - D2	3,5	48	32	14	14
12.1_B	Appartementen - D2	6,5	48	35	19	18
12.1_C	Appartementen - D2	9,5	48	39	20	23
12.1_D	Appartementen - D2	12,5	48	39	20	22
12.2_A	Appartementen - D2	3,5	46	33	17	15
12.2_B	Appartementen - D2	6,5	47	35	20	20
12.2_C	Appartementen - D2	9,5	47	39	21	22
12.2_D	Appartementen - D2	12,5	47	39	21	22
12.3_A	Appartementen - D2	3,5	46	27	9	18
12.3_B	Appartementen - D2	6,5	46	31	13	21
12.3_C	Appartementen - D2	9,5	46	34	17	24
12.3_D	Appartementen - D2	12,5	46	35	18	24
12.4_A	Appartementen - D2	3,5	41	26	9	16
12.4_B	Appartementen - D2	6,5	42	31	15	20
12.4_C	Appartementen - D2	9,5	42	34	15	24
12.4_D	Appartementen - D2	12,5	42	35	16	24
12.5_A	Appartementen - D2	3,5	30	26	10	13
12.5_B	Appartementen - D2	6,5	31	27	9	15
12.5_C	Appartementen - D2	9,5	29	29	8	19
12.5_D	Appartementen - D2	12,5	30	24	0	18
12.6_A	Appartementen - D2	3,5	32	26	12	14
12.6_B	Appartementen - D2	6,5	33	28	10	16
12.6_C	Appartementen - D2	9,5	26	29	8	19
12.6_D	Appartementen - D2	12,5	28	21	0	17
12.7_A	Appartementen - D2	3,5	35	29	14	11
12.7_B	Appartementen - D2	6,5	36	33	18	15
12.7_C	Appartementen - D2	9,5	36	36	17	16
12.7_D	Appartementen - D2	12,5	37	36	16	-12
13.1_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,5	35	42	19	12
13.1_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,5	36	42	20	13
13.1_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,5	37	43	20	15

Geluidbelastingen tgv GEZONEERDE WEGEN, na aftrek art.110g Wgh, jaar 2025

Punt	Adres / omschrijving	Hoogte m+mv	Geluidbelastingen in dB			
			Nieuwe weg	Baron v. Nagellstr.	Verbindings weg	Oude Zeumerseweg
13.2_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,5	22	40	14	-4
13.2_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,5	23	40	18	2
13.2_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,5	24	42	19	5
13.3_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,5	36	42	19	11
13.3_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,5	37	42	20	13
13.3_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,5	38	43	20	16
13.4_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,5	38	40	19	12
13.4_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,5	39	41	21	13
13.4_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,5	40	42	21	14
13.5_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,5	38	36	19	12
13.5_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,5	39	37	20	14
13.5_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,5	40	38	22	19
14_A	3 woningen C8	1,5	49	40	21	14
14_B	3 woningen C8	4,5	51	41	22	16
14_C	3 woningen C8	7,5	51	41	23	19
15_A	2 woningen C8	1,5	49	40	21	12
15_B	2 woningen C8	4,5	50	41	23	14
15_C	2 woningen C8	7,5	50	42	24	19
16_A	2 woningen C8	1,5	49	41	22	15
16_B	2 woningen C8	4,5	50	42	23	16
16_C	2 woningen C8	7,5	50	43	24	19
17_A	1 woning C8	1,5	45	41	20	11
17_B	1 woning C8	4,5	46	42	22	12
17_C	1 woning C8	7,5	47	42	23	13
18_A	1 woning C8	1,5	41	40	20	11
18_B	1 woning C8	4,5	43	41	22	11
18_C	1 woning C8	7,5	43	41	22	13
19_A	2 woningen C8	1,5	41	40	21	10
19_B	2 woningen C8	4,5	43	41	23	11
19_C	2 woningen C8	7,5	43	42	23	12
20_A	2 woningen C8	1,5	40	40	21	11
20_B	2 woningen C8	4,5	42	41	22	13
20_C	2 woningen C8	7,5	43	41	23	14
21_A	3 woningen C8	1,5	39	40	21	11
21_B	3 woningen C8	4,5	41	40	22	12
21_C	3 woningen C8	7,5	42	41	22	14
22_A	3 woningen C8	1,5	49	31	17	13
22_B	3 woningen C8	4,5	50	34	19	15
22_C	3 woningen C8	7,5	50	37	21	21
23_A	3 woningen C8	1,5	48	29	16	16
23_B	3 woningen C8	4,5	50	32	17	17
23_C	3 woningen C8	7,5	50	36	21	21
24_A	1 woning C9	1,5	44	28	10	17
24_B	1 woning C9	4,5	46	31	14	18
24_C	1 woning C9	7,5	47	36	19	22
25.1_A	1 woning A4	1,5	46	41	22	7
25.1_B	1 woning A4	4,5	47	42	23	11
25.1_C	1 woning A4	7,5	48	43	25	13
25.2_A	1 woning A4	1,5	51	36	18	7
25.2_B	1 woning A4	4,5	51	37	20	10
25.2_C	1 woning A4	7,5	52	38	22	16
25.3_A	1 woning A4	1,5	35	40	21	17
25.3_B	1 woning A4	4,5	36	42	23	18
25.3_C	1 woning A4	7,5	37	43	24	19
26.1_A	1 woning A4	1,5	50	36	16	8
26.1_B	1 woning A4	4,5	51	37	18	13
26.1_C	1 woning A4	7,5	51	39	21	17
26.2_A	1 woning A4	1,5	41	37	20	14
26.2_B	1 woning A4	4,5	43	40	22	13
26.2_C	1 woning A4	7,5	43	41	23	18

Geluidbelastingen tgv GEZONEERDE WEGEN, na aftrek art.110g Wgh, jaar 2025


Punt	Adres / omschrijving	Hoogte m+mv	Geluidbelastingen in dB			
			Nieuwe weg	Baron v. Nagellstr.	Verbindings weg	Oude Zeumerseweg
26.3_A	1 woning A4	1,5	47	28	13	14
26.3_B	1 woning A4	4,5	48	30	16	16
26.3_C	1 woning A4	7,5	48	35	20	21
27_A	1 woning B4	1,5	41	37	11	14
27_B	1 woning B4	4,5	43	39	14	16
27_C	1 woning B4	7,5	43	40	19	19
28.1_A	2 woningen B4	1,5	36	40	20	16
28.1_B	2 woningen B4	4,5	37	42	23	13
28.1_C	2 woningen B4	7,5	38	43	24	13
28.2_A	2 woningen B4	1,5	38	30	12	17
28.2_B	2 woningen B4	4,5	40	33	16	18
28.2_C	2 woningen B4	7,5	41	37	21	23
29.1_A	2 woningen B4	1,5	34	39	21	17
29.1_B	2 woningen B4	4,5	36	41	24	16
29.1_C	2 woningen B4	7,5	36	42	25	15
29.2_A	2 woningen B4	1,5	35	29	14	17
29.2_B	2 woningen B4	4,5	36	31	16	18
29.2_C	2 woningen B4	7,5	38	36	21	23
30.1_A	2 woningen B4	1,5	34	38	22	14
30.1_B	2 woningen B4	4,5	35	41	24	6
30.1_C	2 woningen B4	7,5	36	42	25	13
30.2_A	2 woningen B4	1,5	29	30	6	18
30.2_B	2 woningen B4	4,5	31	32	10	20
30.2_C	2 woningen B4	7,5	33	36	17	24
31_A	2 woningen B4	1,5	32	39	22	17
31_B	2 woningen B4	4,5	34	42	25	17
31_C	2 woningen B4	7,5	34	43	25	18
32_A	2 woningen B4	1,5	29	40	24	19
32_B	2 woningen B4	4,5	31	42	26	20
32_C	2 woningen B4	7,5	31	44	27	18
33_A	1 woning A4	1,5	30	40	25	14
33_B	1 woning A4	4,5	32	42	26	16
33_C	1 woning A4	7,5	32	43	27	19
34.1_A	1 woning A4	1,5	26	43	26	26
34.1_B	1 woning A4	4,5	27	44	27	26
34.1_C	1 woning A4	7,5	29	45	27	25
34.2_A	1 woning A4	1,5	13	41	23	28
34.2_B	1 woning A4	4,5	16	42	24	29
34.2_C	1 woning A4	7,5	18	42	25	29
35_A	1 woning A5	1,5	9	39	23	28
35_B	1 woning A5	4,5	13	40	24	29
35_C	1 woning A5	7,5	14	41	25	29
36_A	1 woning A5	1,5	10	39	23	28
36_B	1 woning A5	4,5	12	40	24	28
36_C	1 woning A5	7,5	14	40	25	29
37_A	1 woning A6	1,5	7	38	21	28
37_B	1 woning A6	4,5	9	39	22	29
37_C	1 woning A6	7,5	14	39	23	29
38.1_A	1 woning A6	1,5	30	32	6	26
38.1_B	1 woning A6	4,5	31	32	1	27
38.1_C	1 woning A6	7,5	32	33	0	27
38.2_A	1 woning A6	1,5	34	26	12	11
38.2_B	1 woning A6	4,5	35	29	16	13
38.2_C	1 woning A6	7,5	36	35	22	20
39_A	2 woningen B6	1,5	31	32	5	26
39_B	2 woningen B6	4,5	32	33	0	27
39_C	2 woningen B6	7,5	32	34	2	28
40_A	2 woningen B5	1,5	11	40	23	28
40_B	2 woningen B5	4,5	14	41	24	29
40_C	2 woningen B5	7,5	17	41	26	29

Geluidbelastingen tgv GEZONEERDE WEGEN, na aftrek art.110g Wgh, jaar 2025

Punt	Adres / omschrijving	Hoogte m+mv	Geluidbelastingen in dB			
			Nieuwe weg	Baron v. Nagellstr.	Verbindings weg	Oude Zeumerseweg
41_A	2 woningen C15	1,5	48	35	14	12
41_B	2 woningen C15	4,5	49	36	17	14
41_C	2 woningen C15	7,5	49	38	20	18
42_A	3 woningen C15	1,5	48	35	14	11
42_B	3 woningen C15	4,5	49	36	17	13
42_C	3 woningen C15	7,5	49	38	20	18
43_A	3 woningen C15	1,5	48	35	14	9
43_B	3 woningen C15	4,5	49	36	19	12
43_C	3 woningen C15	7,5	49	38	21	18
44.1_A	1 woning C15	1,5	46	33	13	7
44.1_B	1 woning C15	4,5	48	34	17	11
44.1_C	1 woning C15	7,5	48	37	21	17
44.2_A	1 woning C15	1,5	48	27	9	13
44.2_B	1 woning C15	4,5	49	29	14	15
44.2_C	1 woning C15	7,5	49	33	18	19
45_A	4 woningen C15	1,5	47	27	8	17
45_B	4 woningen C15	4,5	48	29	13	18
45_C	4 woningen C15	7,5	48	33	17	20
46_A	2 woningen C15	1,5	47	24	9	10
46_B	2 woningen C15	4,5	48	27	13	13
46_C	2 woningen C15	7,5	48	33	16	19
47_A	3 woningen C15	1,5	47	26	6	12
47_B	3 woningen C15	4,5	48	28	11	14
47_C	3 woningen C15	7,5	48	33	15	18
48.1_A	1 woning A7	1,5	49	29	12	16
48.1_B	1 woning A7	4,5	50	31	15	17
48.1_C	1 woning A7	7,5	50	35	20	20
48.2_A	1 woning A7	1,5	40	28	17	21
48.2_B	1 woning A7	4,5	41	30	14	21
48.2_C	1 woning A7	7,5	42	35	19	24
49_A	2 woningen B8	1,5	47	31	10	22
49_B	2 woningen B8	4,5	48	32	13	23
49_C	2 woningen B8	7,5	48	36	19	25
50_A	2 woningen B8	1,5	47	30	8	23
50_B	2 woningen B8	4,5	48	31	11	24
50_C	2 woningen B8	7,5	48	34	16	25
51.1_A	1 woning A1	1,5	13	42	14	4
51.1_B	1 woning A1	4,5	14	42	19	10
51.1_C	1 woning A1	7,5	13	43	19	2
51.2_A	1 woning A1	1,5	12	36	10	-1
51.2_B	1 woning A1	4,5	15	37	15	5
51.2_C	1 woning A1	7,5	16	38	14	10
51.3_A	1 woning A1	1,5	31	41	16	10
51.3_B	1 woning A1	4,5	31	42	18	13
51.3_C	1 woning A1	7,5	32	42	19	14
52_A	1 woning A1	1,5	11	35	9	0
52_B	1 woning A1	4,5	13	36	16	6
52_C	1 woning A1	7,5	14	38	14	8
53_A	1 woning A1	1,5	18	35	11	2
53_B	1 woning A1	4,5	20	37	15	8
53_C	1 woning A1	7,5	20	38	17	9
54_A	2 woningen B1	1,5	15	33	7	0
54_B	2 woningen B1	4,5	18	34	10	6
54_C	2 woningen B1	7,5	20	36	17	4
55_A	2 woningen B1	1,5	10	28	9	0
55_B	2 woningen B1	4,5	13	31	14	8
55_C	2 woningen B1	7,5	14	35	10	8
56_A	2 woningen B1	1,5	19	34	11	0
56_B	2 woningen B1	4,5	20	35	16	6
56_C	2 woningen B1	7,5	9	36	10	3

Geluidbelastingen tgv GEZONEERDE WEGEN, na aftrek art.110g Wgh, jaar 2025

Punt	Adres / omschrijving	Hoogte m+mv	Geluidbelastingen in dB			
			Nieuwe weg	Baron v. Nagellstr.	Verbindings weg	Oude Zeumerseweg
57_A	2 woningen B1	1,5	9	31	10	-3
57_B	2 woningen B1	4,5	11	33	15	4
57_C	2 woningen B1	7,5	6	34	1	1
58_A	2 woningen B1	1,5	14	31	12	-1
58_B	2 woningen B1	4,5	15	33	15	4
58_C	2 woningen B1	7,5	7	34	-14	2
59_A	2 woningen B1	1,5	6	30	10	-4
59_B	2 woningen B1	4,5	9	32	14	4
59_C	2 woningen B1	7,5	6	33	1	1
60.1_A	1 woning A1	1,5	7	25	7	3
60.1_B	1 woning A1	4,5	8	28	9	8
60.1_C	1 woning A1	7,5	8	30	-1	4
60.2_A	1 woning A1	1,5	14	22	7	4
60.2_B	1 woning A1	4,5	16	26	11	7
60.2_C	1 woning A1	7,5	18	27	8	14
61_A	3 woningen C2	1,5	18	22	9	4
61_B	3 woningen C2	4,5	19	24	11	5
61_C	3 woningen C2	7,5	19	23	0	5
62_A	3 woningen C2	1,5	17	20	7	-4
62_B	3 woningen C2	4,5	18	23	9	4
62_C	3 woningen C2	7,5	19	22	0	5
63_A	3 woningen C2	1,5	18	21	6	0
63_B	3 woningen C2	4,5	19	23	8	5
63_C	3 woningen C2	7,5	20	22	0	6
64_A	5 woningen C14	1,5	48	30	-2	23
64_B	5 woningen C14	4,5	48	31	2	24
64_C	5 woningen C14	7,5	48	32	5	25
65_A	8 woningen C14	1,5	47	29	0	23
65_B	8 woningen C14	4,5	48	30	0	23
65_C	8 woningen C14	7,5	48	30	0	24
66_A	8 woningen C12	1,5	47	26	0	21
66_B	8 woningen C12	4,5	48	26	0	21
66_C	8 woningen C12	7,5	48	27	0	21
67_A	1 woning A7	1,5	38	27	11	14
67_B	1 woning A7	4,5	40	30	15	16
67_C	1 woning A7	7,5	41	35	20	22
68_A	1 woning C15	1,5	42	31	6	22
68_B	1 woning C15	4,5	44	32	9	23
68_C	1 woning C15	7,5	44	35	13	24
69_A	1 woning B7	1,5	31	27	9	20
69_B	1 woning B7	4,5	33	28	13	21
69_C	1 woning B7	7,5	34	33	17	23
70_A	1 woning B8	1,5	44	30	11	13
70_B	1 woning B8	4,5	46	32	15	15
70_C	1 woning B8	7,5	46	34	19	20
71_A	1 woning C13	1,5	38	26	12	4
71_B	1 woning C13	4,5	39	29	16	9
71_C	1 woning C13	7,5	40	32	19	15
72_A	5 woningen C16	1,5	37	28	9	12
72_B	5 woningen C16	4,5	38	31	12	15
72_C	5 woningen C16	7,5	39	35	19	20
73_A	5 woningen B7	1,5	34	32	16	7
73_B	5 woningen B7	4,5	36	34	20	11
73_C	5 woningen B7	7,5	37	38	23	20
Maximale geluidbelasting			52	52	27	29

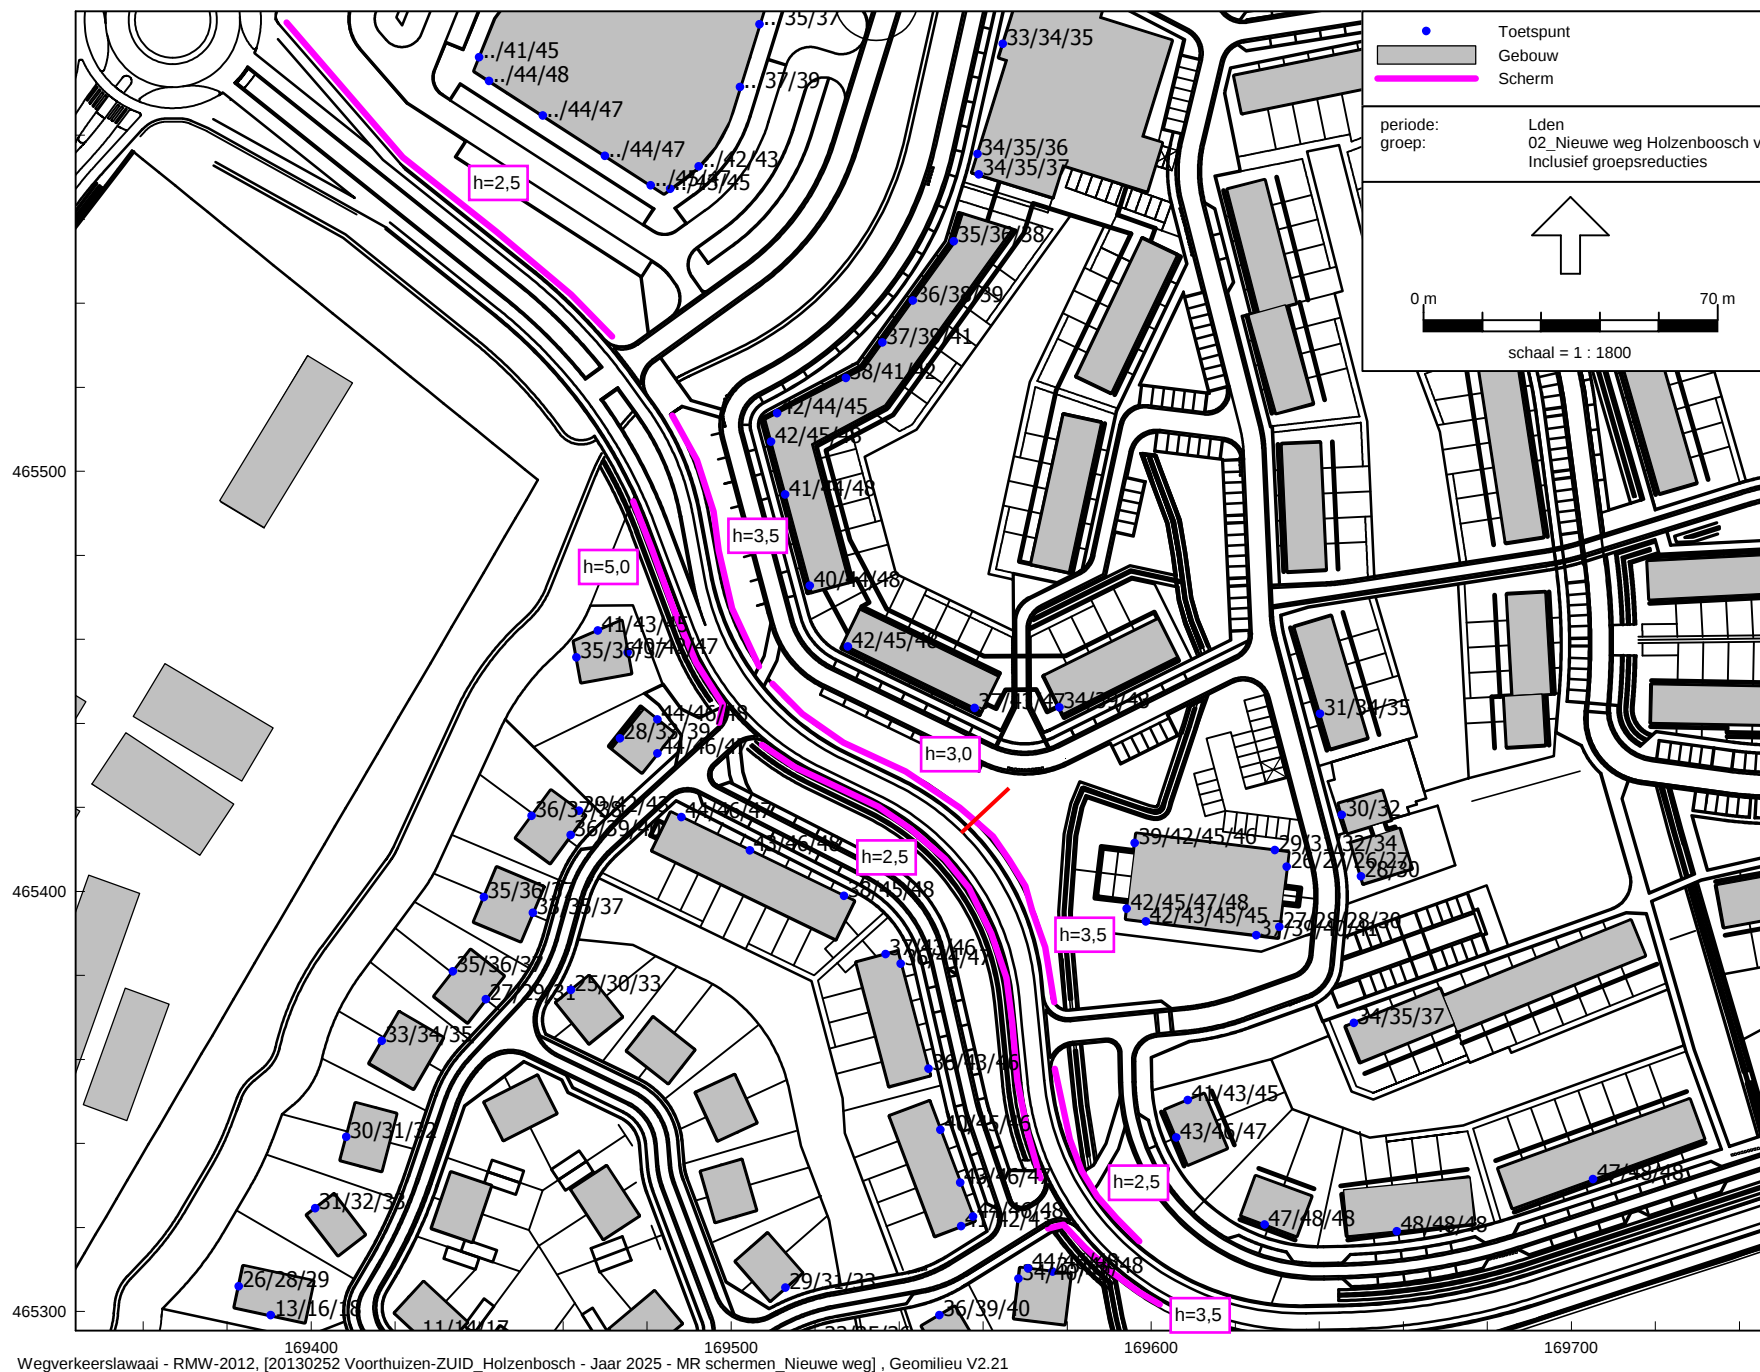

169400 169500 169600 169700
Wegverkeerslaaai - RMW-2012, [20130252 Voorthuizen-ZUID_Holzenbosch - Jaar 2025 - MR schermen_Nieuwe weg], Geomilieu V2.21

Holzenbosch in Voorthuizen - gemeente Barneveld
Scherm ter reductie van de geluidbelasting van de nieuwe hoofdweg door Holzenbosch



Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 12_30km/u wegen Holzenbosch
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Baron van Nagellstraat 80	1,50	15	11	8	16
01_B	Baron van Nagellstraat 80	4,50	16	13	9	18
02_A	Baron van Nagellstraat 78	1,50	21	17	14	22
02_B	Baron van Nagellstraat 78	4,50	21	18	14	23
03_A	Baron van Nagellstraat 76	1,50	22	19	15	23
03_B	Baron van Nagellstraat 76	4,50	22	19	15	24
04_A	Baron van Nagellstraat 72	1,50	22	19	15	23
04_B	Baron van Nagellstraat 72	4,50	22	19	15	23
05_A	Baron van Nagellstraat 68	1,50	15	12	8	17
05_B	Baron van Nagellstraat 68	4,50	16	13	10	18
06_A	Baron van Nagellstraat 53	1,50	18	15	12	20
06_B	Baron van Nagellstraat 53	4,50	20	17	13	21
08_A	Schoonengweg 2	1,50	46	43	39	48
08_B	Schoonengweg 2	4,50	46	43	39	47
09_A	Schoonengweg 4	1,50	45	42	38	47
09_B	Schoonengweg 4	4,50	45	42	38	47
11.1_B	Appartementen - G1	5,50	10	7	3	12
11.1_C	Appartementen - G1	8,50	-1	-4	-7	1
11.10_B	Appartementen - G1	5,50	40	36	33	41
11.10_C	Appartementen - G1	8,50	40	36	33	41
11.11_B	Appartementen - G1	5,50	39	36	32	41
11.11_C	Appartementen - G1	8,50	39	36	32	40
11.12_B	Appartementen - G1	5,50	35	32	29	37
11.12_C	Appartementen - G1	8,50	35	32	28	37
11.13_B	Appartementen - G1	5,50	33	30	26	35
11.13_C	Appartementen - G1	8,50	33	30	26	35
11.14_B	Appartementen - G1	5,50	30	27	24	32
11.14_C	Appartementen - G1	8,50	31	27	24	32
11.15_B	Appartementen - G1	5,50	28	25	22	30
11.15_C	Appartementen - G1	8,50	29	26	22	30
11.2_B	Appartementen - G1	5,50	-4	-8	-11	-3
11.2_C	Appartementen - G1	8,50	-8	-12	-15	-7
11.3_B	Appartementen - G1	5,50	-3	-6	-10	-1
11.3_C	Appartementen - G1	8,50	-3	-7	-10	-2
11.4_B	Appartementen - G1	5,50	15	12	8	17
11.4_C	Appartementen - G1	8,50	20	17	13	21
11.5_B	Appartementen - G1	5,50	-7	-10	-14	-5
11.5_C	Appartementen - G1	8,50	-11	-15	-18	-10
11.6_B	Appartementen - G1	5,50	30	27	24	32
11.6_C	Appartementen - G1	8,50	31	28	24	32
11.7_B	Appartementen - G1	5,50	32	29	25	34
11.7_C	Appartementen - G1	8,50	32	29	25	34
11.8_B	Appartementen - G1	5,50	39	36	32	41
11.8_C	Appartementen - G1	8,50	39	36	32	41
11.9_B	Appartementen - G1	5,50	39	36	33	41
11.9_C	Appartementen - G1	8,50	39	36	33	41
12.1_A	Appartementen - D2	3,50	33	30	26	34
12.1_B	Appartementen - D2	6,50	33	30	26	35
12.1_C	Appartementen - D2	9,50	33	30	26	35
12.1_D	Appartementen - D2	12,50	33	30	26	35
12.2_A	Appartementen - D2	3,50	30	27	23	32
12.2_B	Appartementen - D2	6,50	31	27	24	32
12.2_C	Appartementen - D2	9,50	31	28	24	33
12.2_D	Appartementen - D2	12,50	31	28	24	33
12.3_A	Appartementen - D2	3,50	38	35	32	40
12.3_B	Appartementen - D2	6,50	38	35	32	40
12.3_C	Appartementen - D2	9,50	38	35	31	40
12.3_D	Appartementen - D2	12,50	38	35	31	40
12.4_A	Appartementen - D2	3,50	42	38	35	43
12.4_B	Appartementen - D2	6,50	41	38	34	43
12.4_C	Appartementen - D2	9,50	41	38	34	42
12.4_D	Appartementen - D2	12,50	40	37	33	42
12.5_A	Appartementen - D2	3,50	44	41	37	46
12.5_B	Appartementen - D2	6,50	44	40	37	45
12.5_C	Appartementen - D2	9,50	43	40	36	44
12.5_D	Appartementen - D2	12,50	42	39	35	44
12.6_A	Appartementen - D2	3,50	45	42	39	47
12.6_B	Appartementen - D2	6,50	45	42	38	46
12.6_C	Appartementen - D2	9,50	44	41	37	45
12.6_D	Appartementen - D2	12,50	43	40	36	45
12.7_A	Appartementen - D2	3,50	43	39	36	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 12_30km/u wegen Holzenbosch
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.7_B	Appartementen - D2	6,50	42	39	35	44
12.7_C	Appartementen - D2	9,50	41	38	34	43
12.7_D	Appartementen - D2	12,50	41	37	34	42
13.1_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	36	33	29	37
13.1_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	37	34	30	39
13.1_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	37	34	30	39
13.2_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	32	29	25	34
13.2_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	33	30	26	35
13.2_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	33	30	26	35
13.3_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	36	32	29	37
13.3_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	37	34	30	38
13.3_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	37	34	30	39
13.4_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	35	31	28	36
13.4_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	36	33	29	38
13.4_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	36	33	30	38
13.5_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	31	28	24	32
13.5_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	32	29	26	34
13.5_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	33	30	26	34
14_A	3 woningen C8	1,50	28	25	22	30
14_B	3 woningen C8	4,50	30	27	23	32
14_C	3 woningen C8	7,50	31	28	24	32
15_A	2 woningen C8	1,50	28	25	21	30
15_B	2 woningen C8	4,50	30	27	24	32
15_C	2 woningen C8	7,50	31	27	24	32
16_A	2 woningen C8	1,50	31	27	24	32
16_B	2 woningen C8	4,50	32	29	25	34
16_C	2 woningen C8	7,50	32	29	25	34
17_A	1 woning C8	1,50	34	31	27	36
17_B	1 woning C8	4,50	35	32	29	37
17_C	1 woning C8	7,50	36	32	29	37
18_A	1 woning C8	1,50	33	30	26	35
18_B	1 woning C8	4,50	35	32	28	37
18_C	1 woning C8	7,50	35	32	28	37
19_A	2 woningen C8	1,50	34	30	27	35
19_B	2 woningen C8	4,50	35	32	28	37
19_C	2 woningen C8	7,50	35	32	29	37
20_A	2 woningen C8	1,50	34	31	27	35
20_B	2 woningen C8	4,50	36	32	29	37
20_C	2 woningen C8	7,50	36	33	29	37
21_A	3 woningen C8	1,50	34	31	27	35
21_B	3 woningen C8	4,50	35	32	29	37
21_C	3 woningen C8	7,50	36	33	29	37
22_A	3 woningen C8	1,50	29	26	22	31
22_B	3 woningen C8	4,50	31	28	24	33
22_C	3 woningen C8	7,50	31	28	25	33
23_A	3 woningen C8	1,50	28	25	21	30
23_B	3 woningen C8	4,50	30	26	23	31
23_C	3 woningen C8	7,50	30	27	24	32
24_A	1 woning C9	1,50	26	23	19	27
24_B	1 woning C9	4,50	27	24	20	29
24_C	1 woning C9	7,50	28	25	22	30
25.1_A	1 woning A4	1,50	26	23	19	27
25.1_B	1 woning A4	4,50	27	24	20	29
25.1_C	1 woning A4	7,50	28	25	21	30
25.2_A	1 woning A4	1,50	31	27	24	32
25.2_B	1 woning A4	4,50	32	29	25	33
25.2_C	1 woning A4	7,50	32	29	25	34
25.3_A	1 woning A4	1,50	21	18	15	23
25.3_B	1 woning A4	4,50	23	20	17	25
25.3_C	1 woning A4	7,50	24	21	17	25
26.1_A	1 woning A4	1,50	34	31	27	36
26.1_B	1 woning A4	4,50	34	31	27	36
26.1_C	1 woning A4	7,50	34	31	27	36
26.2_A	1 woning A4	1,50	23	20	16	25
26.2_B	1 woning A4	4,50	25	21	18	26
26.2_C	1 woning A4	7,50	25	22	19	27
26.3_A	1 woning A4	1,50	41	38	35	43
26.3_B	1 woning A4	4,50	41	38	34	43
26.3_C	1 woning A4	7,50	41	37	34	42
27_A	1 woning B4	1,50	37	34	30	38
27_B	1 woning B4	4,50	37	34	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 12_30km/u wegen Holzenbosch
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	1 woning B4	7,50	37	34	30	38
28.1_A	2 woningen B4	1,50	17	14	10	19
28.1_B	2 woningen B4	4,50	19	16	12	20
28.1_C	2 woningen B4	7,50	20	17	13	22
28.2_A	2 woningen B4	1,50	41	38	34	43
28.2_B	2 woningen B4	4,50	41	38	34	42
28.2_C	2 woningen B4	7,50	40	37	33	42
29.1_A	2 woningen B4	1,50	16	13	9	17
29.1_B	2 woningen B4	4,50	17	14	10	19
29.1_C	2 woningen B4	7,50	17	14	10	19
29.2_A	2 woningen B4	1,50	41	37	34	42
29.2_B	2 woningen B4	4,50	41	37	34	42
29.2_C	2 woningen B4	7,50	40	37	33	41
30.1_A	2 woningen B4	1,50	17	14	10	18
30.1_B	2 woningen B4	4,50	18	15	11	20
30.1_C	2 woningen B4	7,50	18	15	11	19
30.2_A	2 woningen B4	1,50	38	35	31	40
30.2_B	2 woningen B4	4,50	38	35	31	40
30.2_C	2 woningen B4	7,50	37	34	31	39
31_A	2 woningen B4	1,50	16	13	9	18
31_B	2 woningen B4	4,50	18	14	11	19
31_C	2 woningen B4	7,50	17	13	10	18
32_A	2 woningen B4	1,50	13	10	6	15
32_B	2 woningen B4	4,50	14	11	7	16
32_C	2 woningen B4	7,50	10	7	4	12
33_A	1 woning A4	1,50	13	10	6	15
33_B	1 woning A4	4,50	14	11	8	16
33_C	1 woning A4	7,50	14	11	8	16
34.1_A	1 woning A4	1,50	9	6	2	11
34.1_B	1 woning A4	4,50	12	9	5	13
34.1_C	1 woning A4	7,50	9	6	2	11
34.2_A	1 woning A4	1,50	4	1	-3	6
34.2_B	1 woning A4	4,50	7	4	0	8
34.2_C	1 woning A4	7,50	7	4	1	9
35_A	1 woning A5	1,50	-5	-8	-12	-3
35_B	1 woning A5	4,50	-3	-6	-10	-1
35_C	1 woning A5	7,50	-2	-5	-8	0
36_A	1 woning A5	1,50	0	-4	-7	1
36_B	1 woning A5	4,50	0	-3	-6	2
36_C	1 woning A5	7,50	1	-2	-5	3
37_A	1 woning A6	1,50	-5	-8	-12	-3
37_B	1 woning A6	4,50	-3	-7	-10	-2
37_C	1 woning A6	7,50	-2	-6	-9	-1
38.1_A	1 woning A6	1,50	1	-2	-6	3
38.1_B	1 woning A6	4,50	5	2	-2	7
38.1_C	1 woning A6	7,50	10	7	3	11
38.2_A	1 woning A6	1,50	41	38	34	43
38.2_B	1 woning A6	4,50	41	38	34	43
38.2_C	1 woning A6	7,50	40	37	33	42
39_A	2 woningen B6	1,50	-2	-6	-9	-1
39_B	2 woningen B6	4,50	0	-4	-7	1
39_C	2 woningen B6	7,50	2	-2	-5	3
40_A	2 woningen B5	1,50	4	0	-3	5
40_B	2 woningen B5	4,50	4	1	-3	6
40_C	2 woningen B5	7,50	5	2	-2	7
41_A	2 woningen C15	1,50	39	35	32	40
41_B	2 woningen C15	4,50	39	35	32	40
41_C	2 woningen C15	7,50	38	35	31	40
42_A	3 woningen C15	1,50	33	30	26	34
42_B	3 woningen C15	4,50	34	30	27	35
42_C	3 woningen C15	7,50	34	31	27	35
43_A	3 woningen C15	1,50	29	26	22	31
43_B	3 woningen C15	4,50	31	28	24	32
43_C	3 woningen C15	7,50	31	28	24	33
44.1_A	1 woning C15	1,50	27	23	20	28
44.1_B	1 woning C15	4,50	28	25	21	30
44.1_C	1 woning C15	7,50	29	26	22	31
44.2_A	1 woning C15	1,50	31	28	24	32
44.2_B	1 woning C15	4,50	33	29	26	34
44.2_C	1 woning C15	7,50	33	30	26	35
45_A	4 woningen C15	1,50	32	29	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 12_30km/u wegen Holzenbosch
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_B	4 woningen C15	4,50	34	31	27	36
45_C	4 woningen C15	7,50	34	31	27	36
46_A	2 woningen C15	1,50	33	30	26	35
46_B	2 woningen C15	4,50	35	31	28	36
46_C	2 woningen C15	7,50	35	32	28	36
47_A	3 woningen C15	1,50	35	32	28	37
47_B	3 woningen C15	4,50	36	33	29	38
47_C	3 woningen C15	7,50	36	33	29	38
48.1_A	1 woning A7	1,50	37	34	31	39
48.1_B	1 woning A7	4,50	38	35	31	39
48.1_C	1 woning A7	7,50	37	34	31	39
48.2_A	1 woning A7	1,50	39	36	32	41
48.2_B	1 woning A7	4,50	39	36	32	41
48.2_C	1 woning A7	7,50	38	35	32	40
49_A	2 woningen B8	1,50	33	30	26	35
49_B	2 woningen B8	4,50	35	32	28	36
49_C	2 woningen B8	7,50	35	32	28	36
50_A	2 woningen B8	1,50	25	22	18	27
50_B	2 woningen B8	4,50	27	24	20	28
50_C	2 woningen B8	7,50	27	24	21	29
51.1_A	1 woning A1	1,50	19	16	12	20
51.1_B	1 woning A1	4,50	20	17	14	22
51.1_C	1 woning A1	7,50	21	18	14	22
51.2_A	1 woning A1	1,50	5	1	-2	6
51.2_B	1 woning A1	4,50	6	3	0	8
51.2_C	1 woning A1	7,50	7	4	0	9
51.3_A	1 woning A1	1,50	29	26	22	31
51.3_B	1 woning A1	4,50	31	28	24	32
51.3_C	1 woning A1	7,50	31	28	24	33
52_A	1 woning A1	1,50	2	-2	-5	3
52_B	1 woning A1	4,50	5	1	-2	6
52_C	1 woning A1	7,50	6	2	-1	7
53_A	1 woning A1	1,50	12	9	5	14
53_B	1 woning A1	4,50	14	10	7	15
53_C	1 woning A1	7,50	15	12	9	17
54_A	2 woningen B1	1,50	16	12	9	17
54_B	2 woningen B1	4,50	17	14	10	19
54_C	2 woningen B1	7,50	19	16	12	20
55_A	2 woningen B1	1,50	3	0	-4	5
55_B	2 woningen B1	4,50	5	2	-2	7
55_C	2 woningen B1	7,50	10	7	3	12
56_A	2 woningen B1	1,50	9	6	2	10
56_B	2 woningen B1	4,50	11	7	4	12
56_C	2 woningen B1	7,50	11	8	4	13
57_A	2 woningen B1	1,50	5	1	-2	6
57_B	2 woningen B1	4,50	6	3	-1	8
57_C	2 woningen B1	7,50	9	6	2	10
58_A	2 woningen B1	1,50	0	-4	-7	1
58_B	2 woningen B1	4,50	3	-1	-4	4
58_C	2 woningen B1	7,50	4	1	-3	6
59_A	2 woningen B1	1,50	-3	-6	-10	-1
59_B	2 woningen B1	4,50	-1	-4	-8	1
59_C	2 woningen B1	7,50	0	-4	-7	1
60.1_A	1 woning A1	1,50	-6	-10	-13	-5
60.1_B	1 woning A1	4,50	-6	-9	-12	-4
60.1_C	1 woning A1	7,50	-5	-8	-12	-3
60.2_A	1 woning A1	1,50	2	-2	-5	3
60.2_B	1 woning A1	4,50	4	1	-3	5
60.2_C	1 woning A1	7,50	6	2	-1	7
61_A	3 woningen C2	1,50	-5	-9	-12	-4
61_B	3 woningen C2	4,50	-4	-8	-11	-3
61_C	3 woningen C2	7,50	-12	-15	-18	-10
62_A	3 woningen C2	1,50	-8	-11	-14	-6
62_B	3 woningen C2	4,50	-6	-9	-13	-4
62_C	3 woningen C2	7,50	-13	-17	-20	-11
63_A	3 woningen C2	1,50	-8	-11	-15	-6
63_B	3 woningen C2	4,50	-8	-11	-15	-6
63_C	3 woningen C2	7,50	-13	-17	-20	-12
64_A	5 woningen C14	1,50	3	0	-4	5
64_B	5 woningen C14	4,50	5	2	-1	7
64_C	5 woningen C14	7,50	8	4	1	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 12_30km/u wegen Holzenbosch
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_A	8 woningen C14	1,50	--	--	--	--
65_B	8 woningen C14	4,50	--	--	--	--
65_C	8 woningen C14	7,50	--	--	--	--
66_A	8 woningen C12	1,50	--	--	--	--
66_B	8 woningen C12	4,50	--	--	--	--
66_C	8 woningen C12	7,50	--	--	--	--
67_A	1 woning A7	1,50	41	37	34	42
67_B	1 woning A7	4,50	41	37	34	42
67_C	1 woning A7	7,50	40	37	33	42
68_A	1 woning C15	1,50	41	38	35	43
68_B	1 woning C15	4,50	41	38	34	43
68_C	1 woning C15	7,50	40	37	34	42
69_A	1 woning B7	1,50	42	39	35	44
69_B	1 woning B7	4,50	42	39	35	43
69_C	1 woning B7	7,50	41	37	34	42
70_A	1 woning B8	1,50	40	37	33	41
70_B	1 woning B8	4,50	40	37	34	42
70_C	1 woning B8	7,50	40	37	33	42
71_A	1 woning C13	1,50	41	38	34	43
71_B	1 woning C13	4,50	42	38	35	43
71_C	1 woning C13	7,50	41	38	35	43
72_A	5 woningen C16	1,50	45	41	38	46
72_B	5 woningen C16	4,50	44	41	37	46
72_C	5 woningen C16	7,50	44	40	37	45
73_A	5 woningen B7	1,50	42	39	35	43
73_B	5 woningen B7	4,50	41	38	35	43
73_C	5 woningen B7	7,50	40	37	34	42

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_Schoonengweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Baron van Nagellstraat 80	1,50	-2	-5	-9	0
01_B	Baron van Nagellstraat 80	4,50	1	-3	-6	2
02_A	Baron van Nagellstraat 78	1,50	0	-3	-7	2
02_B	Baron van Nagellstraat 78	4,50	4	0	-3	5
03_A	Baron van Nagellstraat 76	1,50	0	-4	-7	1
03_B	Baron van Nagellstraat 76	4,50	2	-1	-5	3
04_A	Baron van Nagellstraat 72	1,50	1	-2	-6	3
04_B	Baron van Nagellstraat 72	4,50	5	2	-1	7
05_A	Baron van Nagellstraat 68	1,50	1	-3	-6	2
05_B	Baron van Nagellstraat 68	4,50	4	1	-3	6
06_A	Baron van Nagellstraat 53	1,50	-3	-6	-9	-1
06_B	Baron van Nagellstraat 53	4,50	1	-3	-6	2
08_A	Schoonengweg 2	1,50	-2	-5	-9	0
08_B	Schoonengweg 2	4,50	1	-3	-6	2
09_A	Schoonengweg 4	1,50	-5	-8	-11	-3
09_B	Schoonengweg 4	4,50	-3	-6	-10	-1
11.1_B	Appartementen - G1	5,50	-2	-5	-9	0
11.1_C	Appartementen - G1	8,50	--	--	--	--
11.10_B	Appartementen - G1	5,50	5	1	-2	6
11.10_C	Appartementen - G1	8,50	8	5	1	10
11.11_B	Appartementen - G1	5,50	5	1	-2	6
11.11_C	Appartementen - G1	8,50	8	5	1	10
11.12_B	Appartementen - G1	5,50	0	-3	-6	2
11.12_C	Appartementen - G1	8,50	2	-1	-4	4
11.13_B	Appartementen - G1	5,50	0	-3	-6	2
11.13_C	Appartementen - G1	8,50	2	-1	-4	4
11.14_B	Appartementen - G1	5,50	0	-3	-7	1
11.14_C	Appartementen - G1	8,50	2	-2	-5	3
11.15_B	Appartementen - G1	5,50	0	-3	-7	2
11.15_C	Appartementen - G1	8,50	1	-2	-5	3
11.2_B	Appartementen - G1	5,50	1	-2	-6	3
11.2_C	Appartementen - G1	8,50	-18	-21	-24	-16
11.3_B	Appartementen - G1	5,50	-4	-7	-11	-2
11.3_C	Appartementen - G1	8,50	-18	-21	-24	-16
11.4_B	Appartementen - G1	5,50	3	0	-4	5
11.4_C	Appartementen - G1	8,50	5	2	-2	7
11.5_B	Appartementen - G1	5,50	-8	-11	-14	-6
11.5_C	Appartementen - G1	8,50	-19	-22	-25	-17
11.6_B	Appartementen - G1	5,50	5	2	-2	7
11.6_C	Appartementen - G1	8,50	7	4	1	9
11.7_B	Appartementen - G1	5,50	6	3	-1	7
11.7_C	Appartementen - G1	8,50	8	5	1	9
11.8_B	Appartementen - G1	5,50	5	2	-2	6
11.8_C	Appartementen - G1	8,50	8	5	1	10
11.9_B	Appartementen - G1	5,50	5	2	-2	7
11.9_C	Appartementen - G1	8,50	8	5	1	10
12.1_A	Appartementen - D2	3,50	-1	-5	-8	0
12.1_B	Appartementen - D2	6,50	3	-1	-4	4
12.1_C	Appartementen - D2	9,50	3	-1	-4	4
12.1_D	Appartementen - D2	12,50	-12	-15	-19	-10
12.2_A	Appartementen - D2	3,50	-3	-6	-9	-1
12.2_B	Appartementen - D2	6,50	1	-3	-6	2
12.2_C	Appartementen - D2	9,50	3	0	-3	5
12.2_D	Appartementen - D2	12,50	-6	-9	-13	-4
12.3_A	Appartementen - D2	3,50	0	-3	-6	2
12.3_B	Appartementen - D2	6,50	4	1	-3	6
12.3_C	Appartementen - D2	9,50	4	1	-3	5
12.3_D	Appartementen - D2	12,50	0	-4	-7	1
12.4_A	Appartementen - D2	3,50	1	-2	-6	3
12.4_B	Appartementen - D2	6,50	4	0	-3	5
12.4_C	Appartementen - D2	9,50	4	1	-3	5
12.4_D	Appartementen - D2	12,50	-2	-5	-9	0
12.5_A	Appartementen - D2	3,50	5	1	-2	6
12.5_B	Appartementen - D2	6,50	8	4	1	9
12.5_C	Appartementen - D2	9,50	10	7	4	12
12.5_D	Appartementen - D2	12,50	10	7	4	12
12.6_A	Appartementen - D2	3,50	5	1	-2	6
12.6_B	Appartementen - D2	6,50	8	5	2	10
12.6_C	Appartementen - D2	9,50	12	9	5	13
12.6_D	Appartementen - D2	12,50	12	9	5	13
12.7_A	Appartementen - D2	3,50	3	-1	-4	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_Schoonengweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.7_B	Appartementen - D2	6,50	7	4	1	9
12.7_C	Appartementen - D2	9,50	11	8	4	13
12.7_D	Appartementen - D2	12,50	11	8	4	13
13.1_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	3	0	-4	4
13.1_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	4	1	-3	5
13.1_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	4	1	-3	6
13.2_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	7	4	1	9
13.2_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	9	6	2	10
13.2_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	10	7	4	12
13.3_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	2	-2	-5	3
13.3_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	4	1	-3	6
13.3_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	4	1	-3	6
13.4_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	3	0	-4	5
13.4_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	5	2	-1	7
13.4_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	5	2	-1	7
13.5_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	-4	-7	-10	-2
13.5_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	0	-4	-7	1
13.5_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	5	1	-2	6
14_A	3 woningen C8	1,50	-5	-8	-12	-3
14_B	3 woningen C8	4,50	-3	-7	-10	-2
14_C	3 woningen C8	7,50	-1	-5	-8	0
15_A	2 woningen C8	1,50	-5	-8	-11	-3
15_B	2 woningen C8	4,50	-3	-6	-10	-1
15_C	2 woningen C8	7,50	-1	-4	-8	1
16_A	2 woningen C8	1,50	-5	-9	-12	-4
16_B	2 woningen C8	4,50	-4	-7	-10	-2
16_C	2 woningen C8	7,50	-1	-5	-8	0
17_A	1 woning C8	1,50	-4	-8	-11	-3
17_B	1 woning C8	4,50	-1	-4	-8	1
17_C	1 woning C8	7,50	2	-1	-5	4
18_A	1 woning C8	1,50	-3	-6	-10	-1
18_B	1 woning C8	4,50	-1	-4	-7	1
18_C	1 woning C8	7,50	4	0	-3	5
19_A	2 woningen C8	1,50	-5	-9	-12	-4
19_B	2 woningen C8	4,50	-3	-7	-10	-2
19_C	2 woningen C8	7,50	0	-3	-6	2
20_A	2 woningen C8	1,50	-5	-8	-11	-3
20_B	2 woningen C8	4,50	-3	-6	-9	-1
20_C	2 woningen C8	7,50	-1	-4	-7	1
21_A	3 woningen C8	1,50	2	-1	-5	4
21_B	3 woningen C8	4,50	3	0	-4	5
21_C	3 woningen C8	7,50	4	1	-2	6
22_A	3 woningen C8	1,50	-3	-7	-10	-2
22_B	3 woningen C8	4,50	-1	-4	-8	1
22_C	3 woningen C8	7,50	2	-1	-5	4
23_A	3 woningen C8	1,50	-4	-8	-11	-3
23_B	3 woningen C8	4,50	-2	-5	-8	0
23_C	3 woningen C8	7,50	3	0	-4	5
24_A	1 woning C9	1,50	-7	-10	-14	-5
24_B	1 woning C9	4,50	-4	-7	-11	-2
24_C	1 woning C9	7,50	1	-2	-6	2
25.1_A	1 woning A4	1,50	-5	-9	-12	-4
25.1_B	1 woning A4	4,50	-2	-6	-9	-1
25.1_C	1 woning A4	7,50	0	-3	-7	2
25.2_A	1 woning A4	1,50	0	-3	-7	2
25.2_B	1 woning A4	4,50	4	0	-3	5
25.2_C	1 woning A4	7,50	7	4	0	8
25.3_A	1 woning A4	1,50	-7	-11	-14	-6
25.3_B	1 woning A4	4,50	-5	-8	-11	-3
25.3_C	1 woning A4	7,50	-2	-5	-9	0
26.1_A	1 woning A4	1,50	-1	-5	-8	0
26.1_B	1 woning A4	4,50	2	-2	-5	3
26.1_C	1 woning A4	7,50	6	2	-1	7
26.2_A	1 woning A4	1,50	-12	-16	-19	-11
26.2_B	1 woning A4	4,50	-10	-13	-17	-8
26.2_C	1 woning A4	7,50	-3	-7	-10	-2
26.3_A	1 woning A4	1,50	0	-3	-7	1
26.3_B	1 woning A4	4,50	3	0	-4	5
26.3_C	1 woning A4	7,50	7	4	0	9
27_A	1 woning B4	1,50	-2	-6	-9	-1
27_B	1 woning B4	4,50	1	-2	-6	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_Schoonengweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	1 woning B4	7,50	5	2	-2	6
28.1_A	2 woningen B4	1,50	-8	-11	-15	-7
28.1_B	2 woningen B4	4,50	-6	-9	-13	-5
28.1_C	2 woningen B4	7,50	-4	-7	-11	-2
28.2_A	2 woningen B4	1,50	-3	-6	-10	-1
28.2_B	2 woningen B4	4,50	0	-3	-7	2
28.2_C	2 woningen B4	7,50	5	1	-2	6
29.1_A	2 woningen B4	1,50	-7	-10	-13	-5
29.1_B	2 woningen B4	4,50	-8	-11	-15	-7
29.1_C	2 woningen B4	7,50	-6	-9	-13	-5
29.2_A	2 woningen B4	1,50	-3	-7	-10	-2
29.2_B	2 woningen B4	4,50	0	-4	-7	1
29.2_C	2 woningen B4	7,50	5	1	-2	6
30.1_A	2 woningen B4	1,50	-7	-10	-14	-6
30.1_B	2 woningen B4	4,50	-9	-13	-16	-8
30.1_C	2 woningen B4	7,50	-7	-11	-14	-6
30.2_A	2 woningen B4	1,50	-5	-8	-12	-3
30.2_B	2 woningen B4	4,50	-2	-5	-9	0
30.2_C	2 woningen B4	7,50	2	-1	-5	4
31_A	2 woningen B4	1,50	-9	-13	-16	-8
31_B	2 woningen B4	4,50	-4	-7	-11	-3
31_C	2 woningen B4	7,50	-11	-15	-18	-10
32_A	2 woningen B4	1,50	-8	-11	-15	-6
32_B	2 woningen B4	4,50	-5	-8	-12	-4
32_C	2 woningen B4	7,50	-8	-11	-15	-6
33_A	1 woning A4	1,50	-4	-7	-11	-2
33_B	1 woning A4	4,50	-1	-4	-8	0
33_C	1 woning A4	7,50	-5	-9	-12	-4
34.1_A	1 woning A4	1,50	-2	-5	-9	-1
34.1_B	1 woning A4	4,50	-2	-5	-9	0
34.1_C	1 woning A4	7,50	-7	-10	-14	-5
34.2_A	1 woning A4	1,50	-26	-29	-32	-24
34.2_B	1 woning A4	4,50	-24	-27	-31	-22
34.2_C	1 woning A4	7,50	--	--	--	--
35_A	1 woning A5	1,50	-21	-24	-27	-19
35_B	1 woning A5	4,50	-17	-21	-24	-16
35_C	1 woning A5	7,50	-24	-27	-31	-22
36_A	1 woning A5	1,50	-14	-18	-21	-13
36_B	1 woning A5	4,50	-12	-16	-19	-11
36_C	1 woning A5	7,50	-8	-11	-15	-6
37_A	1 woning A6	1,50	-10	-13	-17	-9
37_B	1 woning A6	4,50	-8	-12	-15	-7
37_C	1 woning A6	7,50	-9	-12	-16	-7
38.1_A	1 woning A6	1,50	-8	-11	-15	-6
38.1_B	1 woning A6	4,50	-6	-9	-13	-4
38.1_C	1 woning A6	7,50	0	-3	-7	2
38.2_A	1 woning A6	1,50	-4	-7	-11	-2
38.2_B	1 woning A6	4,50	-1	-4	-8	1
38.2_C	1 woning A6	7,50	4	1	-3	5
39_A	2 woningen B6	1,50	-9	-13	-16	-8
39_B	2 woningen B6	4,50	-7	-10	-14	-6
39_C	2 woningen B6	7,50	-2	-5	-9	0
40_A	2 woningen B5	1,50	-21	-24	-27	-19
40_B	2 woningen B5	4,50	-17	-21	-24	-16
40_C	2 woningen B5	7,50	--	--	--	--
41_A	2 woningen C15	1,50	-2	-5	-9	0
41_B	2 woningen C15	4,50	1	-2	-6	3
41_C	2 woningen C15	7,50	4	1	-2	6
42_A	3 woningen C15	1,50	-1	-5	-8	0
42_B	3 woningen C15	4,50	1	-2	-5	3
42_C	3 woningen C15	7,50	5	2	-2	6
43_A	3 woningen C15	1,50	-1	-4	-8	1
43_B	3 woningen C15	4,50	2	-2	-5	3
43_C	3 woningen C15	7,50	5	2	-2	6
44.1_A	1 woning C15	1,50	-2	-6	-9	-1
44.1_B	1 woning C15	4,50	0	-4	-7	1
44.1_C	1 woning C15	7,50	3	0	-4	5
44.2_A	1 woning C15	1,50	0	-3	-7	2
44.2_B	1 woning C15	4,50	3	-1	-4	4
44.2_C	1 woning C15	7,50	7	4	0	9
45_A	4 woningen C15	1,50	-1	-5	-8	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_Schoonengweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_B	4 woningen C15	4,50	0	-3	-6	2
45_C	4 woningen C15	7,50	4	0	-3	5
46_A	2 woningen C15	1,50	0	-3	-7	2
46_B	2 woningen C15	4,50	2	-1	-5	4
46_C	2 woningen C15	7,50	6	3	-1	8
47_A	3 woningen C15	1,50	-1	-4	-8	1
47_B	3 woningen C15	4,50	1	-2	-5	3
47_C	3 woningen C15	7,50	6	3	0	8
48.1_A	1 woning A7	1,50	-2	-6	-9	-1
48.1_B	1 woning A7	4,50	0	-3	-6	2
48.1_C	1 woning A7	7,50	5	2	-2	7
48.2_A	1 woning A7	1,50	-6	-10	-13	-5
48.2_B	1 woning A7	4,50	-4	-7	-10	-2
48.2_C	1 woning A7	7,50	3	0	-4	4
49_A	2 woningen B8	1,50	-4	-7	-10	-2
49_B	2 woningen B8	4,50	-1	-4	-8	0
49_C	2 woningen B8	7,50	4	1	-3	5
50_A	2 woningen B8	1,50	-4	-8	-11	-3
50_B	2 woningen B8	4,50	-3	-6	-10	-1
50_C	2 woningen B8	7,50	-3	-6	-10	-1
51.1_A	1 woning A1	1,50	4	1	-2	6
51.1_B	1 woning A1	4,50	7	4	0	9
51.1_C	1 woning A1	7,50	7	3	0	8
51.2_A	1 woning A1	1,50	11	8	5	13
51.2_B	1 woning A1	4,50	13	10	6	15
51.2_C	1 woning A1	7,50	14	11	8	16
51.3_A	1 woning A1	1,50	-3	-6	-10	-1
51.3_B	1 woning A1	4,50	2	-2	-5	3
51.3_C	1 woning A1	7,50	5	2	-2	7
52_A	1 woning A1	1,50	12	9	5	13
52_B	1 woning A1	4,50	13	10	7	15
52_C	1 woning A1	7,50	15	12	8	17
53_A	1 woning A1	1,50	11	8	4	13
53_B	1 woning A1	4,50	13	10	6	14
53_C	1 woning A1	7,50	14	11	7	16
54_A	2 woningen B1	1,50	7	4	1	9
54_B	2 woningen B1	4,50	10	7	3	12
54_C	2 woningen B1	7,50	11	8	5	13
55_A	2 woningen B1	1,50	11	8	4	13
55_B	2 woningen B1	4,50	13	10	6	14
55_C	2 woningen B1	7,50	14	11	7	15
56_A	2 woningen B1	1,50	18	15	11	19
56_B	2 woningen B1	4,50	19	16	12	21
56_C	2 woningen B1	7,50	21	17	14	22
57_A	2 woningen B1	1,50	21	18	14	22
57_B	2 woningen B1	4,50	22	19	16	24
57_C	2 woningen B1	7,50	24	21	17	25
58_A	2 woningen B1	1,50	23	20	16	25
58_B	2 woningen B1	4,50	25	22	18	27
58_C	2 woningen B1	7,50	26	23	19	28
59_A	2 woningen B1	1,50	24	21	17	26
59_B	2 woningen B1	4,50	26	23	19	28
59_C	2 woningen B1	7,50	27	24	20	28
60.1_A	1 woning A1	1,50	31	28	24	32
60.1_B	1 woning A1	4,50	32	29	26	34
60.1_C	1 woning A1	7,50	33	29	26	34
60.2_A	1 woning A1	1,50	32	28	25	33
60.2_B	1 woning A1	4,50	33	30	26	34
60.2_C	1 woning A1	7,50	33	30	26	34
61_A	3 woningen C2	1,50	31	27	24	32
61_B	3 woningen C2	4,50	32	29	25	34
61_C	3 woningen C2	7,50	32	29	25	34
62_A	3 woningen C2	1,50	28	25	21	29
62_B	3 woningen C2	4,50	30	26	23	31
62_C	3 woningen C2	7,50	30	27	23	31
63_A	3 woningen C2	1,50	25	22	18	27
63_B	3 woningen C2	4,50	27	24	20	29
63_C	3 woningen C2	7,50	28	25	21	30
64_A	5 woningen C14	1,50	-3	-6	-10	-1
64_B	5 woningen C14	4,50	-2	-5	-9	0
64_C	5 woningen C14	7,50	-4	-8	-11	-3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_Schoonengweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_A	8 woningen C14	1,50	-4	-7	-11	-3
65_B	8 woningen C14	4,50	-3	-6	-10	-1
65_C	8 woningen C14	7,50	-4	-7	-11	-2
66_A	8 woningen C12	1,50	5	1	-2	6
66_B	8 woningen C12	4,50	6	3	-1	7
66_C	8 woningen C12	7,50	6	3	-1	8
67_A	1 woning A7	1,50	-5	-8	-11	-3
67_B	1 woning A7	4,50	-2	-5	-9	0
67_C	1 woning A7	7,50	2	-2	-5	3
68_A	1 woning C15	1,50	-10	-14	-17	-9
68_B	1 woning C15	4,50	-7	-10	-14	-5
68_C	1 woning C15	7,50	1	-2	-6	3
69_A	1 woning B7	1,50	-5	-9	-12	-4
69_B	1 woning B7	4,50	-3	-6	-9	-1
69_C	1 woning B7	7,50	3	0	-4	4
70_A	1 woning B8	1,50	0	-3	-7	2
70_B	1 woning B8	4,50	3	-1	-4	4
70_C	1 woning B8	7,50	7	4	0	8
71_A	1 woning C13	1,50	1	-2	-6	3
71_B	1 woning C13	4,50	4	0	-3	5
71_C	1 woning C13	7,50	7	4	0	8
72_A	5 woningen C16	1,50	-1	-5	-8	0
72_B	5 woningen C16	4,50	1	-2	-6	3
72_C	5 woningen C16	7,50	4	1	-3	6
73_A	5 woningen B7	1,50	-4	-8	-11	-3
73_B	5 woningen B7	4,50	-2	-5	-8	0
73_C	5 woningen B7	7,50	4	0	-3	5

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 06_Wikselaarseweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Baron van Nagellstraat 80	1,50	12	9	5	13
01_B	Baron van Nagellstraat 80	4,50	13	10	6	15
02_A	Baron van Nagellstraat 78	1,50	17	14	10	18
02_B	Baron van Nagellstraat 78	4,50	19	16	12	21
03_A	Baron van Nagellstraat 76	1,50	19	16	12	21
03_B	Baron van Nagellstraat 76	4,50	21	18	14	23
04_A	Baron van Nagellstraat 72	1,50	6	3	-1	7
04_B	Baron van Nagellstraat 72	4,50	9	5	2	10
05_A	Baron van Nagellstraat 68	1,50	14	10	7	15
05_B	Baron van Nagellstraat 68	4,50	15	12	8	17
06_A	Baron van Nagellstraat 53	1,50	10	7	3	12
06_B	Baron van Nagellstraat 53	4,50	11	8	4	13
08_A	Schoonengweg 2	1,50	2	-2	-5	3
08_B	Schoonengweg 2	4,50	4	1	-3	6
09_A	Schoonengweg 4	1,50	1	-2	-6	3
09_B	Schoonengweg 4	4,50	4	0	-3	5
11.1_B	Appartementen - G1	5,50	20	17	14	22
11.1_C	Appartementen - G1	8,50	19	15	12	20
11.10_B	Appartementen - G1	5,50	13	10	6	15
11.10_C	Appartementen - G1	8,50	16	12	9	17
11.11_B	Appartementen - G1	5,50	11	7	4	12
11.11_C	Appartementen - G1	8,50	12	9	5	14
11.12_B	Appartementen - G1	5,50	7	4	0	8
11.12_C	Appartementen - G1	8,50	6	3	0	8
11.13_B	Appartementen - G1	5,50	8	5	2	10
11.13_C	Appartementen - G1	8,50	6	2	-1	7
11.14_B	Appartementen - G1	5,50	9	5	2	10
11.14_C	Appartementen - G1	8,50	6	3	-1	8
11.15_B	Appartementen - G1	5,50	11	8	4	13
11.15_C	Appartementen - G1	8,50	10	6	3	11
11.2_B	Appartementen - G1	5,50	22	18	15	23
11.2_C	Appartementen - G1	8,50	23	20	16	25
11.3_B	Appartementen - G1	5,50	20	17	13	21
11.3_C	Appartementen - G1	8,50	22	19	15	24
11.4_B	Appartementen - G1	5,50	21	18	14	22
11.4_C	Appartementen - G1	8,50	24	21	17	25
11.5_B	Appartementen - G1	5,50	19	16	13	21
11.5_C	Appartementen - G1	8,50	23	20	17	25
11.6_B	Appartementen - G1	5,50	20	17	14	22
11.6_C	Appartementen - G1	8,50	24	21	17	25
11.7_B	Appartementen - G1	5,50	20	17	13	21
11.7_C	Appartementen - G1	8,50	23	20	16	25
11.8_B	Appartementen - G1	5,50	20	17	13	21
11.8_C	Appartementen - G1	8,50	21	18	14	23
11.9_B	Appartementen - G1	5,50	19	16	12	21
11.9_C	Appartementen - G1	8,50	20	17	13	22
12.1_A	Appartementen - D2	3,50	8	4	1	9
12.1_B	Appartementen - D2	6,50	10	7	3	12
12.1_C	Appartementen - D2	9,50	12	9	5	14
12.1_D	Appartementen - D2	12,50	11	8	4	12
12.2_A	Appartementen - D2	3,50	7	4	0	9
12.2_B	Appartementen - D2	6,50	10	6	3	11
12.2_C	Appartementen - D2	9,50	13	9	6	14
12.2_D	Appartementen - D2	12,50	11	8	4	13
12.3_A	Appartementen - D2	3,50	5	1	-2	6
12.3_B	Appartementen - D2	6,50	8	5	1	10
12.3_C	Appartementen - D2	9,50	8	5	2	10
12.3_D	Appartementen - D2	12,50	--	--	--	--
12.4_A	Appartementen - D2	3,50	7	3	0	8
12.4_B	Appartementen - D2	6,50	9	6	2	11
12.4_C	Appartementen - D2	9,50	7	4	0	9
12.4_D	Appartementen - D2	12,50	--	--	--	--
12.5_A	Appartementen - D2	3,50	9	6	3	11
12.5_B	Appartementen - D2	6,50	12	8	5	13
12.5_C	Appartementen - D2	9,50	13	10	6	14
12.5_D	Appartementen - D2	12,50	13	9	6	14
12.6_A	Appartementen - D2	3,50	10	6	3	11
12.6_B	Appartementen - D2	6,50	12	9	5	14
12.6_C	Appartementen - D2	9,50	12	9	6	14
12.6_D	Appartementen - D2	12,50	13	9	6	14
12.7_A	Appartementen - D2	3,50	9	6	3	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gevoegd

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 06_Wikselaarseweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.7_B	Appartementen - D2	6,50	12	9	5	14
12.7_C	Appartementen - D2	9,50	15	12	8	17
12.7_D	Appartementen - D2	12,50	15	12	9	17
13.1_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	23	20	16	24
13.1_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	23	20	16	25
13.1_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	24	21	17	25
13.2_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	23	20	16	25
13.2_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	24	21	17	25
13.2_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	25	22	18	27
13.3_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	22	19	15	24
13.3_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	23	19	16	24
13.3_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	23	20	16	25
13.4_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	17	14	10	18
13.4_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	18	15	11	19
13.4_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	18	15	12	20
13.5_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	4	1	-2	6
13.5_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	8	4	1	9
13.5_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	12	8	5	13
14_A	3 woningen C8	1,50	5	1	-2	6
14_B	3 woningen C8	4,50	7	3	0	8
14_C	3 woningen C8	7,50	9	6	2	11
15_A	2 woningen C8	1,50	4	1	-3	6
15_B	2 woningen C8	4,50	6	3	-1	8
15_C	2 woningen C8	7,50	9	5	2	10
16_A	2 woningen C8	1,50	2	-1	-5	4
16_B	2 woningen C8	4,50	4	1	-2	6
16_C	2 woningen C8	7,50	7	3	0	8
17_A	1 woning C8	1,50	19	15	12	20
17_B	1 woning C8	4,50	19	16	12	21
17_C	1 woning C8	7,50	20	17	13	22
18_A	1 woning C8	1,50	18	15	11	20
18_B	1 woning C8	4,50	19	16	12	20
18_C	1 woning C8	7,50	20	16	13	21
19_A	2 woningen C8	1,50	17	14	10	19
19_B	2 woningen C8	4,50	18	15	11	19
19_C	2 woningen C8	7,50	18	15	11	20
20_A	2 woningen C8	1,50	17	13	10	18
20_B	2 woningen C8	4,50	17	14	10	19
20_C	2 woningen C8	7,50	18	15	11	20
21_A	3 woningen C8	1,50	16	13	10	18
21_B	3 woningen C8	4,50	17	14	10	19
21_C	3 woningen C8	7,50	18	14	11	19
22_A	3 woningen C8	1,50	5	2	-2	7
22_B	3 woningen C8	4,50	7	4	0	9
22_C	3 woningen C8	7,50	10	7	4	12
23_A	3 woningen C8	1,50	4	0	-3	5
23_B	3 woningen C8	4,50	6	3	-1	8
23_C	3 woningen C8	7,50	9	5	2	10
24_A	1 woning C9	1,50	3	0	-4	5
24_B	1 woning C9	4,50	6	2	-1	7
24_C	1 woning C9	7,50	10	7	3	12
25.1_A	1 woning A4	1,50	14	10	7	15
25.1_B	1 woning A4	4,50	15	11	8	16
25.1_C	1 woning A4	7,50	15	12	8	17
25.2_A	1 woning A4	1,50	14	11	7	15
25.2_B	1 woning A4	4,50	15	12	8	17
25.2_C	1 woning A4	7,50	16	13	9	17
25.3_A	1 woning A4	1,50	-1	-4	-8	1
25.3_B	1 woning A4	4,50	3	-1	-4	4
25.3_C	1 woning A4	7,50	8	4	1	9
26.1_A	1 woning A4	1,50	8	4	1	9
26.1_B	1 woning A4	4,50	10	7	3	12
26.1_C	1 woning A4	7,50	14	11	7	15
26.2_A	1 woning A4	1,50	10	7	3	12
26.2_B	1 woning A4	4,50	12	8	5	13
26.2_C	1 woning A4	7,50	14	10	7	15
26.3_A	1 woning A4	1,50	3	0	-4	5
26.3_B	1 woning A4	4,50	6	2	-1	7
26.3_C	1 woning A4	7,50	7	4	1	9
27_A	1 woning B4	1,50	9	6	3	11
27_B	1 woning B4	4,50	11	8	4	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 06_Wikselaarseweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	1 woning B4	7,50	13	10	6	15
28.1_A	2 woningen B4	1,50	7	4	0	9
28.1_B	2 woningen B4	4,50	9	6	2	11
28.1_C	2 woningen B4	7,50	11	8	4	13
28.2_A	2 woningen B4	1,50	2	-1	-4	4
28.2_B	2 woningen B4	4,50	6	3	-1	7
28.2_C	2 woningen B4	7,50	10	6	3	11
29.1_A	2 woningen B4	1,50	5	2	-1	7
29.1_B	2 woningen B4	4,50	7	4	0	9
29.1_C	2 woningen B4	7,50	10	6	3	11
29.2_A	2 woningen B4	1,50	3	0	-3	5
29.2_B	2 woningen B4	4,50	6	3	-1	8
29.2_C	2 woningen B4	7,50	9	6	2	11
30.1_A	2 woningen B4	1,50	4	1	-3	5
30.1_B	2 woningen B4	4,50	7	3	0	8
30.1_C	2 woningen B4	7,50	9	6	2	11
30.2_A	2 woningen B4	1,50	4	1	-3	6
30.2_B	2 woningen B4	4,50	7	3	0	8
30.2_C	2 woningen B4	7,50	10	7	4	12
31_A	2 woningen B4	1,50	7	4	0	9
31_B	2 woningen B4	4,50	8	5	1	10
31_C	2 woningen B4	7,50	11	7	4	12
32_A	2 woningen B4	1,50	-1	-4	-8	0
32_B	2 woningen B4	4,50	1	-2	-6	2
32_C	2 woningen B4	7,50	2	-1	-5	4
33_A	1 woning A4	1,50	3	0	-4	5
33_B	1 woning A4	4,50	5	1	-2	6
33_C	1 woning A4	7,50	7	4	1	9
34.1_A	1 woning A4	1,50	0	-3	-7	1
34.1_B	1 woning A4	4,50	-2	-6	-9	-1
34.1_C	1 woning A4	7,50	-5	-8	-11	-3
34.2_A	1 woning A4	1,50	-1	-5	-8	0
34.2_B	1 woning A4	4,50	0	-3	-7	2
34.2_C	1 woning A4	7,50	-4	-8	-11	-3
35_A	1 woning A5	1,50	-11	-14	-18	-10
35_B	1 woning A5	4,50	-9	-13	-16	-8
35_C	1 woning A5	7,50	-9	-12	-15	-7
36_A	1 woning A5	1,50	--	--	--	--
36_B	1 woning A5	4,50	--	--	--	--
36_C	1 woning A5	7,50	--	--	--	--
37_A	1 woning A6	1,50	--	--	--	--
37_B	1 woning A6	4,50	--	--	--	--
37_C	1 woning A6	7,50	--	--	--	--
38.1_A	1 woning A6	1,50	-11	-14	-18	-9
38.1_B	1 woning A6	4,50	-8	-11	-14	-6
38.1_C	1 woning A6	7,50	-2	-6	-9	-1
38.2_A	1 woning A6	1,50	4	1	-2	6
38.2_B	1 woning A6	4,50	7	4	0	8
38.2_C	1 woning A6	7,50	11	8	4	12
39_A	2 woningen B6	1,50	-4	-7	-11	-2
39_B	2 woningen B6	4,50	-2	-5	-8	0
39_C	2 woningen B6	7,50	1	-2	-6	3
40_A	2 woningen B5	1,50	-11	-15	-18	-10
40_B	2 woningen B5	4,50	-10	-13	-16	-8
40_C	2 woningen B5	7,50	--	--	--	--
41_A	2 woningen C15	1,50	7	4	1	9
41_B	2 woningen C15	4,50	10	6	3	11
41_C	2 woningen C15	7,50	14	10	7	15
42_A	3 woningen C15	1,50	9	6	2	11
42_B	3 woningen C15	4,50	11	8	4	13
42_C	3 woningen C15	7,50	14	11	8	16
43_A	3 woningen C15	1,50	9	6	3	11
43_B	3 woningen C15	4,50	11	8	4	13
43_C	3 woningen C15	7,50	14	11	7	16
44.1_A	1 woning C15	1,50	7	4	0	9
44.1_B	1 woning C15	4,50	10	7	3	12
44.1_C	1 woning C15	7,50	14	10	7	15
44.2_A	1 woning C15	1,50	7	3	0	8
44.2_B	1 woning C15	4,50	9	6	2	11
44.2_C	1 woning C15	7,50	12	8	5	13
45_A	4 woningen C15	1,50	6	3	-1	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 06_Wikselaarseweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_B	4 woningen C15	4,50	9	5	2	10
45_C	4 woningen C15	7,50	11	7	4	12
46_A	2 woningen C15	1,50	5	2	-1	7
46_B	2 woningen C15	4,50	8	4	1	9
46_C	2 woningen C15	7,50	9	6	3	11
47_A	3 woningen C15	1,50	5	2	-2	7
47_B	3 woningen C15	4,50	7	4	0	9
47_C	3 woningen C15	7,50	10	6	3	11
48.1_A	1 woning A7	1,50	7	4	1	9
48.1_B	1 woning A7	4,50	9	6	3	11
48.1_C	1 woning A7	7,50	13	9	6	14
48.2_A	1 woning A7	1,50	6	2	-1	7
48.2_B	1 woning A7	4,50	8	5	1	10
48.2_C	1 woning A7	7,50	11	8	5	13
49_A	2 woningen B8	1,50	4	1	-3	6
49_B	2 woningen B8	4,50	6	3	-1	8
49_C	2 woningen B8	7,50	9	5	2	10
50_A	2 woningen B8	1,50	0	-3	-6	2
50_B	2 woningen B8	4,50	2	-1	-4	4
50_C	2 woningen B8	7,50	3	0	-4	5
51.1_A	1 woning A1	1,50	28	25	21	30
51.1_B	1 woning A1	4,50	30	27	23	31
51.1_C	1 woning A1	7,50	31	28	24	33
51.2_A	1 woning A1	1,50	29	26	22	30
51.2_B	1 woning A1	4,50	30	27	23	32
51.2_C	1 woning A1	7,50	32	28	25	33
51.3_A	1 woning A1	1,50	14	11	8	16
51.3_B	1 woning A1	4,50	17	14	10	19
51.3_C	1 woning A1	7,50	19	16	12	21
52_A	1 woning A1	1,50	28	25	21	29
52_B	1 woning A1	4,50	29	26	22	31
52_C	1 woning A1	7,50	30	27	23	32
53_A	1 woning A1	1,50	25	22	18	26
53_B	1 woning A1	4,50	26	23	19	28
53_C	1 woning A1	7,50	27	24	20	29
54_A	2 woningen B1	1,50	24	21	17	26
54_B	2 woningen B1	4,50	25	22	18	27
54_C	2 woningen B1	7,50	26	23	20	28
55_A	2 woningen B1	1,50	24	21	17	26
55_B	2 woningen B1	4,50	26	22	19	27
55_C	2 woningen B1	7,50	27	24	20	29
56_A	2 woningen B1	1,50	24	21	17	25
56_B	2 woningen B1	4,50	25	22	18	27
56_C	2 woningen B1	7,50	26	23	20	28
57_A	2 woningen B1	1,50	21	18	14	23
57_B	2 woningen B1	4,50	23	20	16	24
57_C	2 woningen B1	7,50	24	21	17	26
58_A	2 woningen B1	1,50	20	17	13	22
58_B	2 woningen B1	4,50	22	18	15	23
58_C	2 woningen B1	7,50	23	20	16	25
59_A	2 woningen B1	1,50	21	17	14	22
59_B	2 woningen B1	4,50	22	19	15	24
59_C	2 woningen B1	7,50	24	21	17	25
60.1_A	1 woning A1	1,50	16	13	9	18
60.1_B	1 woning A1	4,50	18	15	11	20
60.1_C	1 woning A1	7,50	21	18	15	23
60.2_A	1 woning A1	1,50	9	6	3	11
60.2_B	1 woning A1	4,50	12	8	5	13
60.2_C	1 woning A1	7,50	14	11	7	16
61_A	3 woningen C2	1,50	13	9	6	14
61_B	3 woningen C2	4,50	14	11	7	16
61_C	3 woningen C2	7,50	17	13	10	18
62_A	3 woningen C2	1,50	10	7	3	12
62_B	3 woningen C2	4,50	12	9	5	14
62_C	3 woningen C2	7,50	15	12	8	17
63_A	3 woningen C2	1,50	10	7	3	11
63_B	3 woningen C2	4,50	12	9	5	14
63_C	3 woningen C2	7,50	14	11	7	16
64_A	5 woningen C14	1,50	-6	-9	-13	-4
64_B	5 woningen C14	4,50	-4	-7	-11	-2
64_C	5 woningen C14	7,50	-5	-9	-12	-4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 06_Wikselaarseweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_A	8 woningen C14	1,50	-8	-11	-15	-6
65_B	8 woningen C14	4,50	-6	-10	-13	-5
65_C	8 woningen C14	7,50	-14	-17	-20	-12
66_A	8 woningen C12	1,50	-3	-6	-10	-2
66_B	8 woningen C12	4,50	-3	-6	-10	-1
66_C	8 woningen C12	7,50	-6	-9	-13	-4
67_A	1 woning A7	1,50	5	2	-2	7
67_B	1 woning A7	4,50	8	5	1	10
67_C	1 woning A7	7,50	12	8	5	13
68_A	1 woning C15	1,50	-6	-9	-13	-4
68_B	1 woning C15	4,50	-2	-6	-9	-1
68_C	1 woning C15	7,50	2	-2	-5	3
69_A	1 woning B7	1,50	2	-1	-5	4
69_B	1 woning B7	4,50	4	1	-2	6
69_C	1 woning B7	7,50	7	3	0	8
70_A	1 woning B8	1,50	6	2	-1	7
70_B	1 woning B8	4,50	8	5	2	10
70_C	1 woning B8	7,50	11	7	4	12
71_A	1 woning C13	1,50	7	4	1	9
71_B	1 woning C13	4,50	10	7	3	12
71_C	1 woning C13	7,50	12	9	5	14
72_A	5 woningen C16	1,50	6	2	-1	7
72_B	5 woningen C16	4,50	8	5	1	10
72_C	5 woningen C16	7,50	9	6	2	11
73_A	5 woningen B7	1,50	4	0	-3	5
73_B	5 woningen B7	4,50	6	3	0	8
73_C	5 woningen B7	7,50	11	7	4	12

Geluidbelastingen tgv NIET-GEZONEERDE WEGEN, na aftrek art.110g Wqh, jaar 2025

Punt	Adres / omschrijving	Hoogte m+mv	Geluidbelastingen in dB			
			Kleine nieuwe wegen	Schoon- engweg	Wikselaar- seweg	
11.1_B	Appartementen - G1	5,5	12	0	22	0
11.1_C	Appartementen - G1	8,5	1	0	20	0
11.10_B	Appartementen - G1	5,5	41	6	15	0
11.10_C	Appartementen - G1	8,5	41	10	17	0
11.11_B	Appartementen - G1	5,5	41	6	12	0
11.11_C	Appartementen - G1	8,5	40	10	14	0
11.12_B	Appartementen - G1	5,5	37	2	8	0
11.12_C	Appartementen - G1	8,5	37	4	8	0
11.13_B	Appartementen - G1	5,5	35	2	10	0
11.13_C	Appartementen - G1	8,5	35	4	7	0
11.14_B	Appartementen - G1	5,5	32	1	10	0
11.14_C	Appartementen - G1	8,5	32	3	8	0
11.15_B	Appartementen - G1	5,5	30	2	13	0
11.15_C	Appartementen - G1	8,5	30	3	11	0
11.2_B	Appartementen - G1	5,5	-3	3	23	0
11.2_C	Appartementen - G1	8,5	-7	-16	25	0
11.3_B	Appartementen - G1	5,5	-1	-2	21	0
11.3_C	Appartementen - G1	8,5	-2	-16	24	0
11.4_B	Appartementen - G1	5,5	17	5	22	0
11.4_C	Appartementen - G1	8,5	21	7	25	0
11.5_B	Appartementen - G1	5,5	-5	-6	21	0
11.5_C	Appartementen - G1	8,5	-10	-17	25	0
11.6_B	Appartementen - G1	5,5	32	7	22	0
11.6_C	Appartementen - G1	8,5	32	9	25	0
11.7_B	Appartementen - G1	5,5	34	7	21	0
11.7_C	Appartementen - G1	8,5	34	9	25	0
11.8_B	Appartementen - G1	5,5	41	6	21	0
11.8_C	Appartementen - G1	8,5	41	10	23	0
11.9_B	Appartementen - G1	5,5	41	7	21	0
11.9_C	Appartementen - G1	8,5	41	10	22	0
12.1_A	Appartementen - D2	3,5	34	0	9	0
12.1_B	Appartementen - D2	6,5	35	4	12	0
12.1_C	Appartementen - D2	9,5	35	4	14	0
12.1_D	Appartementen - D2	12,5	35	-10	12	0
12.2_A	Appartementen - D2	3,5	32	-1	9	0
12.2_B	Appartementen - D2	6,5	32	2	11	0
12.2_C	Appartementen - D2	9,5	33	5	14	0
12.2_D	Appartementen - D2	12,5	33	-4	13	0
12.3_A	Appartementen - D2	3,5	40	2	6	0
12.3_B	Appartementen - D2	6,5	40	6	10	0
12.3_C	Appartementen - D2	9,5	40	5	10	0
12.3_D	Appartementen - D2	12,5	40	1	0	0
12.4_A	Appartementen - D2	3,5	43	3	8	0
12.4_B	Appartementen - D2	6,5	43	5	11	0
12.4_C	Appartementen - D2	9,5	42	5	9	0
12.4_D	Appartementen - D2	12,5	42	0	0	0
12.5_A	Appartementen - D2	3,5	46	6	11	0
12.5_B	Appartementen - D2	6,5	45	9	13	0
12.5_C	Appartementen - D2	9,5	44	12	14	0
12.5_D	Appartementen - D2	12,5	44	12	14	0
12.6_A	Appartementen - D2	3,5	47	6	11	0
12.6_B	Appartementen - D2	6,5	46	10	14	0
12.6_C	Appartementen - D2	9,5	45	13	14	0
12.6_D	Appartementen - D2	12,5	45	13	14	0
12.7_A	Appartementen - D2	3,5	44	4	11	0
12.7_B	Appartementen - D2	6,5	44	9	14	0
12.7_C	Appartementen - D2	9,5	43	13	17	0
12.7_D	Appartementen - D2	12,5	42	13	17	0
13.1_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,5	37	4	24	0
13.1_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,5	39	5	25	0
13.1_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,5	39	6	25	0

Geluidbelastingen tgv NIET-GEZONEERDE WEGEN, na aftrek art.110g Wgh, jaar 2025

Punt	Adres / omschrijving	Hoogte m+mv	Geluidbelastingen in dB			
			Kleine nieuwe wegen	Schoon- engweg	Wikselaar- seweg	
13.2_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,5	34	9	25	0
13.2_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,5	35	10	25	0
13.2_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,5	35	12	27	0
13.3_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,5	37	3	24	0
13.3_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,5	38	6	24	0
13.3_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,5	39	6	25	0
13.4_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,5	36	5	18	0
13.4_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,5	38	7	19	0
13.4_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,5	38	7	20	0
13.5_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,5	32	-2	6	0
13.5_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,5	34	1	9	0
13.5_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,5	34	6	13	0
14_A	3 woningen C8	1,5	30	-3	6	0
14_B	3 woningen C8	4,5	32	-2	8	0
14_C	3 woningen C8	7,5	32	0	11	0
15_A	2 woningen C8	1,5	30	-3	6	0
15_B	2 woningen C8	4,5	32	-1	8	0
15_C	2 woningen C8	7,5	32	1	10	0
16_A	2 woningen C8	1,5	32	-4	4	0
16_B	2 woningen C8	4,5	34	-2	6	0
16_C	2 woningen C8	7,5	34	0	8	0
17_A	1 woning C8	1,5	36	-3	20	0
17_B	1 woning C8	4,5	37	1	21	0
17_C	1 woning C8	7,5	37	4	22	0
18_A	1 woning C8	1,5	35	-1	20	0
18_B	1 woning C8	4,5	37	1	20	0
18_C	1 woning C8	7,5	37	5	21	0
19_A	2 woningen C8	1,5	35	-4	19	0
19_B	2 woningen C8	4,5	37	-2	19	0
19_C	2 woningen C8	7,5	37	2	20	0
20_A	2 woningen C8	1,5	35	-3	18	0
20_B	2 woningen C8	4,5	37	-1	19	0
20_C	2 woningen C8	7,5	37	1	20	0
21_A	3 woningen C8	1,5	35	4	18	0
21_B	3 woningen C8	4,5	37	5	19	0
21_C	3 woningen C8	7,5	37	6	19	0
22_A	3 woningen C8	1,5	31	-2	7	0
22_B	3 woningen C8	4,5	33	1	9	0
22_C	3 woningen C8	7,5	33	4	12	0
23_A	3 woningen C8	1,5	30	-3	5	0
23_B	3 woningen C8	4,5	31	0	8	0
23_C	3 woningen C8	7,5	32	5	10	0
24_A	1 woning C9	1,5	27	-5	5	0
24_B	1 woning C9	4,5	29	-2	7	0
24_C	1 woning C9	7,5	30	2	12	0
25.1_A	1 woning A4	1,5	27	-4	15	0
25.1_B	1 woning A4	4,5	29	-1	16	0
25.1_C	1 woning A4	7,5	30	2	17	0
25.2_A	1 woning A4	1,5	32	2	15	0
25.2_B	1 woning A4	4,5	33	5	17	0
25.2_C	1 woning A4	7,5	34	8	17	0
25.3_A	1 woning A4	1,5	23	-6	1	0
25.3_B	1 woning A4	4,5	25	-3	4	0
25.3_C	1 woning A4	7,5	25	0	9	0
26.1_A	1 woning A4	1,5	36	0	9	0
26.1_B	1 woning A4	4,5	36	3	12	0
26.1_C	1 woning A4	7,5	36	7	15	0
26.2_A	1 woning A4	1,5	25	-11	12	0
26.2_B	1 woning A4	4,5	26	-8	13	0
26.2_C	1 woning A4	7,5	27	-2	15	0

Geluidbelastingen tgv NIET-GEZONEERDE WEGEN, na aftrek art.110g Wgh, jaar 2025

Punt	Adres / omschrijving	Hoogte m+mv	Geluidbelastingen in dB			
			Kleine nieuwe wegen	Schoon- engweg	Wikselaar- seweg	
26.3_A	1 woning A4	1,5	43	1	5	0
26.3_B	1 woning A4	4,5	43	5	7	0
26.3_C	1 woning A4	7,5	42	9	9	0
27_A	1 woning B4	1,5	38	-1	11	0
27_B	1 woning B4	4,5	39	3	13	0
27_C	1 woning B4	7,5	38	6	15	0
28.1_A	2 woningen B4	1,5	19	-7	9	0
28.1_B	2 woningen B4	4,5	20	-5	11	0
28.1_C	2 woningen B4	7,5	22	-2	13	0
28.2_A	2 woningen B4	1,5	43	-1	4	0
28.2_B	2 woningen B4	4,5	42	2	7	0
28.2_C	2 woningen B4	7,5	42	6	11	0
29.1_A	2 woningen B4	1,5	17	-5	7	0
29.1_B	2 woningen B4	4,5	19	-7	9	0
29.1_C	2 woningen B4	7,5	19	-5	11	0
29.2_A	2 woningen B4	1,5	42	-2	5	0
29.2_B	2 woningen B4	4,5	42	1	8	0
29.2_C	2 woningen B4	7,5	41	6	11	0
30.1_A	2 woningen B4	1,5	18	-6	5	0
30.1_B	2 woningen B4	4,5	20	-8	8	0
30.1_C	2 woningen B4	7,5	19	-6	11	0
30.2_A	2 woningen B4	1,5	40	-3	6	0
30.2_B	2 woningen B4	4,5	40	0	8	0
30.2_C	2 woningen B4	7,5	39	4	12	0
31_A	2 woningen B4	1,5	18	-8	9	0
31_B	2 woningen B4	4,5	19	-3	10	0
31_C	2 woningen B4	7,5	18	-10	12	0
32_A	2 woningen B4	1,5	15	-6	0	0
32_B	2 woningen B4	4,5	16	-4	2	0
32_C	2 woningen B4	7,5	12	-6	4	0
33_A	1 woning A4	1,5	15	-2	5	0
33_B	1 woning A4	4,5	16	0	6	0
33_C	1 woning A4	7,5	16	-4	9	0
34.1_A	1 woning A4	1,5	11	-1	1	0
34.1_B	1 woning A4	4,5	13	0	-1	0
34.1_C	1 woning A4	7,5	11	-5	-3	0
34.2_A	1 woning A4	1,5	6	-24	0	0
34.2_B	1 woning A4	4,5	8	-22	2	0
34.2_C	1 woning A4	7,5	9	0	-3	0
35_A	1 woning A5	1,5	-3	-19	-10	0
35_B	1 woning A5	4,5	-1	-16	-8	0
35_C	1 woning A5	7,5	0	-22	-7	0
36_A	1 woning A5	1,5	1	-13	0	0
36_B	1 woning A5	4,5	2	-11	0	0
36_C	1 woning A5	7,5	3	-6	0	0
37_A	1 woning A6	1,5	-3	-9	0	0
37_B	1 woning A6	4,5	-2	-7	0	0
37_C	1 woning A6	7,5	-1	-7	0	0
38.1_A	1 woning A6	1,5	3	-6	-9	0
38.1_B	1 woning A6	4,5	7	-4	-6	0
38.1_C	1 woning A6	7,5	11	2	-1	0
38.2_A	1 woning A6	1,5	43	-2	6	0
38.2_B	1 woning A6	4,5	43	1	8	0
38.2_C	1 woning A6	7,5	42	5	12	0
39_A	2 woningen B6	1,5	-1	-8	-2	0
39_B	2 woningen B6	4,5	1	-6	0	0
39_C	2 woningen B6	7,5	3	0	3	0
40_A	2 woningen B5	1,5	5	-19	-10	0
40_B	2 woningen B5	4,5	6	-16	-8	0
40_C	2 woningen B5	7,5	7	0	0	0

Geluidbelastingen tgv NIET-GEZONEERDE WEGEN, na aftrek art.110g Wqh, jaar 2025

Punt	Adres / omschrijving	Hoogte m+mv	Geluidbelastingen in dB			
			Kleine nieuwe wegen	Schoon- engweg	Wikselaar- seweg	
41_A	2 woningen C15	1,5	40	0	9	0
41_B	2 woningen C15	4,5	40	3	11	0
41_C	2 woningen C15	7,5	40	6	15	0
42_A	3 woningen C15	1,5	34	0	11	0
42_B	3 woningen C15	4,5	35	3	13	0
42_C	3 woningen C15	7,5	35	6	16	0
43_A	3 woningen C15	1,5	31	1	11	0
43_B	3 woningen C15	4,5	32	3	13	0
43_C	3 woningen C15	7,5	33	6	16	0
44.1_A	1 woning C15	1,5	28	-1	9	0
44.1_B	1 woning C15	4,5	30	1	12	0
44.1_C	1 woning C15	7,5	31	5	15	0
44.2_A	1 woning C15	1,5	32	2	8	0
44.2_B	1 woning C15	4,5	34	4	11	0
44.2_C	1 woning C15	7,5	35	9	13	0
45_A	4 woningen C15	1,5	34	0	8	0
45_B	4 woningen C15	4,5	36	2	10	0
45_C	4 woningen C15	7,5	36	5	12	0
46_A	2 woningen C15	1,5	35	2	7	0
46_B	2 woningen C15	4,5	36	4	9	0
46_C	2 woningen C15	7,5	36	8	11	0
47_A	3 woningen C15	1,5	37	1	7	0
47_B	3 woningen C15	4,5	38	3	9	0
47_C	3 woningen C15	7,5	38	8	11	0
48.1_A	1 woning A7	1,5	39	-1	9	0
48.1_B	1 woning A7	4,5	39	2	11	0
48.1_C	1 woning A7	7,5	39	7	14	0
48.2_A	1 woning A7	1,5	41	-5	7	0
48.2_B	1 woning A7	4,5	41	-2	10	0
48.2_C	1 woning A7	7,5	40	4	13	0
49_A	2 woningen B8	1,5	35	-2	6	0
49_B	2 woningen B8	4,5	36	0	8	0
49_C	2 woningen B8	7,5	36	5	10	0
50_A	2 woningen B8	1,5	27	-3	2	0
50_B	2 woningen B8	4,5	28	-1	4	0
50_C	2 woningen B8	7,5	29	-1	5	0
51.1_A	1 woning A1	1,5	20	6	30	0
51.1_B	1 woning A1	4,5	22	9	31	0
51.1_C	1 woning A1	7,5	22	8	33	0
51.2_A	1 woning A1	1,5	6	13	30	0
51.2_B	1 woning A1	4,5	8	15	32	0
51.2_C	1 woning A1	7,5	9	16	33	0
51.3_A	1 woning A1	1,5	31	-1	16	0
51.3_B	1 woning A1	4,5	32	3	19	0
51.3_C	1 woning A1	7,5	33	7	21	0
52_A	1 woning A1	1,5	3	13	29	0
52_B	1 woning A1	4,5	6	15	31	0
52_C	1 woning A1	7,5	7	17	32	0
53_A	1 woning A1	1,5	14	13	26	0
53_B	1 woning A1	4,5	15	14	28	0
53_C	1 woning A1	7,5	17	16	29	0
54_A	2 woningen B1	1,5	17	9	26	0
54_B	2 woningen B1	4,5	19	12	27	0
54_C	2 woningen B1	7,5	20	13	28	0
55_A	2 woningen B1	1,5	5	13	26	0
55_B	2 woningen B1	4,5	7	14	27	0
55_C	2 woningen B1	7,5	12	15	29	0
56_A	2 woningen B1	1,5	10	19	25	0
56_B	2 woningen B1	4,5	12	21	27	0
56_C	2 woningen B1	7,5	13	22	28	0

Geluidbelastingen tgv NIET-GEZONEERDE WEGEN, na aftrek art.110g Wgh, jaar 2025

Punt	Adres / omschrijving	Hoogte m+mv	Geluidbelastingen in dB			
			Kleine nieuwe wegen	Schoon- engweg	Wikselaar- seweg	
57_A	2 woningen B1	1,5	6	22	23	0
57_B	2 woningen B1	4,5	8	24	24	0
57_C	2 woningen B1	7,5	10	25	26	0
58_A	2 woningen B1	1,5	1	25	22	0
58_B	2 woningen B1	4,5	4	27	23	0
58_C	2 woningen B1	7,5	6	28	25	0
59_A	2 woningen B1	1,5	-1	26	22	0
59_B	2 woningen B1	4,5	1	28	24	0
59_C	2 woningen B1	7,5	1	28	25	0
60.1_A	1 woning A1	1,5	-5	32	18	0
60.1_B	1 woning A1	4,5	-4	34	20	0
60.1_C	1 woning A1	7,5	-3	34	23	0
60.2_A	1 woning A1	1,5	3	33	11	0
60.2_B	1 woning A1	4,5	5	34	13	0
60.2_C	1 woning A1	7,5	7	34	16	0
61_A	3 woningen C2	1,5	-4	32	14	0
61_B	3 woningen C2	4,5	-3	34	16	0
61_C	3 woningen C2	7,5	-10	34	18	0
62_A	3 woningen C2	1,5	-6	29	12	0
62_B	3 woningen C2	4,5	-4	31	14	0
62_C	3 woningen C2	7,5	-11	31	17	0
63_A	3 woningen C2	1,5	-6	27	11	0
63_B	3 woningen C2	4,5	-6	29	14	0
63_C	3 woningen C2	7,5	-12	30	16	0
64_A	5 woningen C14	1,5	5	-1	-4	0
64_B	5 woningen C14	4,5	7	0	-2	0
64_C	5 woningen C14	7,5	9	-3	-4	0
65_A	8 woningen C14	1,5	0	-3	-6	0
65_B	8 woningen C14	4,5	0	-1	-5	0
65_C	8 woningen C14	7,5	0	-2	-12	0
66_A	8 woningen C12	1,5	0	6	-2	0
66_B	8 woningen C12	4,5	0	7	-1	0
66_C	8 woningen C12	7,5	0	8	-4	0
67_A	1 woning A7	1,5	42	-3	7	0
67_B	1 woning A7	4,5	42	0	10	0
67_C	1 woning A7	7,5	42	3	13	0
68_A	1 woning C15	1,5	43	-9	-4	0
68_B	1 woning C15	4,5	43	-5	-1	0
68_C	1 woning C15	7,5	42	3	3	0
69_A	1 woning B7	1,5	44	-4	4	0
69_B	1 woning B7	4,5	43	-1	6	0
69_C	1 woning B7	7,5	42	4	8	0
70_A	1 woning B8	1,5	41	2	7	0
70_B	1 woning B8	4,5	42	4	10	0
70_C	1 woning B8	7,5	42	8	12	0
71_A	1 woning C13	1,5	43	3	9	0
71_B	1 woning C13	4,5	43	5	12	0
71_C	1 woning C13	7,5	43	8	14	0
72_A	5 woningen C16	1,5	46	0	7	0
72_B	5 woningen C16	4,5	46	3	10	0
72_C	5 woningen C16	7,5	45	6	11	0
73_A	5 woningen B7	1,5	43	-3	5	0
73_B	5 woningen B7	4,5	43	0	8	0
73_C	5 woningen B7	7,5	42	5	12	0
Maximale geluidbelasting			47	34	33	0

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Baron van Nagellstraat 80	1,50	56	52	49	57
01_B	Baron van Nagellstraat 80	4,50	57	54	51	59
02_A	Baron van Nagellstraat 78	1,50	56	53	49	58
02_B	Baron van Nagellstraat 78	4,50	58	54	51	59
03_A	Baron van Nagellstraat 76	1,50	57	54	51	59
03_B	Baron van Nagellstraat 76	4,50	59	55	52	60
04_A	Baron van Nagellstraat 72	1,50	57	53	50	58
04_B	Baron van Nagellstraat 72	4,50	58	54	51	59
05_A	Baron van Nagellstraat 68	1,50	49	46	42	50
05_B	Baron van Nagellstraat 68	4,50	50	47	44	52
06_A	Baron van Nagellstraat 53	1,50	49	45	42	50
06_B	Baron van Nagellstraat 53	4,50	50	47	43	52
08_A	Schoonengweg 2	1,50	51	48	44	53
08_B	Schoonengweg 2	4,50	51	48	44	53
09_A	Schoonengweg 4	1,50	51	47	44	52
09_B	Schoonengweg 4	4,50	51	47	44	52
11.1_B	Appartementen - G1	5,50	56	53	49	58
11.1_C	Appartementen - G1	8,50	56	53	50	58
11.10_B	Appartementen - G1	5,50	50	47	43	51
11.10_C	Appartementen - G1	8,50	50	47	43	52
11.11_B	Appartementen - G1	5,50	51	48	44	52
11.11_C	Appartementen - G1	8,50	51	48	44	53
11.12_B	Appartementen - G1	5,50	54	51	47	55
11.12_C	Appartementen - G1	8,50	54	51	47	55
11.13_B	Appartementen - G1	5,50	54	51	47	56
11.13_C	Appartementen - G1	8,50	54	51	48	56
11.14_B	Appartementen - G1	5,50	55	52	48	56
11.14_C	Appartementen - G1	8,50	55	52	48	57
11.15_B	Appartementen - G1	5,50	55	52	48	57
11.15_C	Appartementen - G1	8,50	56	52	49	57
11.2_B	Appartementen - G1	5,50	56	53	49	58
11.2_C	Appartementen - G1	8,50	56	53	49	58
11.3_B	Appartementen - G1	5,50	56	52	49	57
11.3_C	Appartementen - G1	8,50	56	53	49	58
11.4_B	Appartementen - G1	5,50	53	50	47	55
11.4_C	Appartementen - G1	8,50	54	51	47	56
11.5_B	Appartementen - G1	5,50	53	50	47	55
11.5_C	Appartementen - G1	8,50	54	51	47	56
11.6_B	Appartementen - G1	5,50	52	49	45	53
11.6_C	Appartementen - G1	8,50	53	49	46	54
11.7_B	Appartementen - G1	5,50	51	48	44	53
11.7_C	Appartementen - G1	8,50	52	48	45	53
11.8_B	Appartementen - G1	5,50	47	44	40	49
11.8_C	Appartementen - G1	8,50	48	45	41	49
11.9_B	Appartementen - G1	5,50	48	44	41	49
11.9_C	Appartementen - G1	8,50	48	45	41	50
12.1_A	Appartementen - D2	3,50	52	49	45	53
12.1_B	Appartementen - D2	6,50	52	49	45	54
12.1_C	Appartementen - D2	9,50	53	50	46	54
12.1_D	Appartementen - D2	12,50	53	49	45	54
12.2_A	Appartementen - D2	3,50	50	47	43	52
12.2_B	Appartementen - D2	6,50	51	48	44	52
12.2_C	Appartementen - D2	9,50	51	48	44	53
12.2_D	Appartementen - D2	12,50	51	48	44	53
12.3_A	Appartementen - D2	3,50	50	47	43	52
12.3_B	Appartementen - D2	6,50	51	48	44	52
12.3_C	Appartementen - D2	9,50	51	48	44	52
12.3_D	Appartementen - D2	12,50	51	48	44	52
12.4_A	Appartementen - D2	3,50	49	46	42	50
12.4_B	Appartementen - D2	6,50	49	46	42	51
12.4_C	Appartementen - D2	9,50	49	46	42	51
12.4_D	Appartementen - D2	12,50	49	46	42	50
12.5_A	Appartementen - D2	3,50	49	46	42	51
12.5_B	Appartementen - D2	6,50	49	46	42	50
12.5_C	Appartementen - D2	9,50	48	45	41	50
12.5_D	Appartementen - D2	12,50	47	44	40	49
12.6_A	Appartementen - D2	3,50	51	47	44	52
12.6_B	Appartementen - D2	6,50	50	47	43	52
12.6_C	Appartementen - D2	9,50	49	46	42	51
12.6_D	Appartementen - D2	12,50	48	45	41	50
12.7_A	Appartementen - D2	3,50	48	45	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12.7_B	Appartementen - D2	6,50	48	45	41	50
12.7_C	Appartementen - D2	9,50	48	45	41	49
12.7_D	Appartementen - D2	12,50	47	44	41	49
13.1_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	47	44	40	49
13.1_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	48	45	41	49
13.1_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	49	45	42	50
13.2_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	45	41	38	46
13.2_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	45	42	38	47
13.2_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	46	43	39	48
13.3_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	47	44	40	49
13.3_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	48	45	41	49
13.3_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	49	45	42	50
13.4_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	47	43	40	48
13.4_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	48	45	41	49
13.4_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	48	45	42	50
13.5_A	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	1,50	44	41	37	46
13.5_B	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	4,50	45	42	39	47
13.5_C	Appartementen - D1 - max 3x11=33 app	7,50	46	43	39	48
14_A	3 woningen C8	1,50	53	50	46	55
14_B	3 woningen C8	4,50	54	51	47	56
14_C	3 woningen C8	7,50	55	52	48	56
15_A	2 woningen C8	1,50	53	50	46	55
15_B	2 woningen C8	4,50	54	51	47	56
15_C	2 woningen C8	7,50	55	51	48	56
16_A	2 woningen C8	1,50	53	50	46	54
16_B	2 woningen C8	4,50	54	51	47	56
16_C	2 woningen C8	7,50	54	51	47	56
17_A	1 woning C8	1,50	50	47	43	52
17_B	1 woning C8	4,50	52	48	45	53
17_C	1 woning C8	7,50	52	49	45	53
18_A	1 woning C8	1,50	48	45	41	49
18_B	1 woning C8	4,50	49	46	42	51
18_C	1 woning C8	7,50	49	46	43	51
19_A	2 woningen C8	1,50	48	45	41	49
19_B	2 woningen C8	4,50	49	46	42	51
19_C	2 woningen C8	7,50	50	47	43	51
20_A	2 woningen C8	1,50	47	44	40	49
20_B	2 woningen C8	4,50	48	45	41	50
20_C	2 woningen C8	7,50	49	46	42	51
21_A	3 woningen C8	1,50	47	44	40	48
21_B	3 woningen C8	4,50	48	45	41	49
21_C	3 woningen C8	7,50	49	46	42	50
22_A	3 woningen C8	1,50	53	50	46	54
22_B	3 woningen C8	4,50	54	51	47	55
22_C	3 woningen C8	7,50	54	51	47	56
23_A	3 woningen C8	1,50	52	49	45	53
23_B	3 woningen C8	4,50	53	50	46	55
23_C	3 woningen C8	7,50	53	50	46	55
24_A	1 woning C9	1,50	48	45	41	50
24_B	1 woning C9	4,50	50	47	43	51
24_C	1 woning C9	7,50	51	47	43	52
25.1_A	1 woning A4	1,50	51	48	44	52
25.1_B	1 woning A4	4,50	52	49	45	54
25.1_C	1 woning A4	7,50	52	49	45	54
25.2_A	1 woning A4	1,50	54	51	47	56
25.2_B	1 woning A4	4,50	55	52	48	57
25.2_C	1 woning A4	7,50	55	52	48	57
25.3_A	1 woning A4	1,50	45	41	38	46
25.3_B	1 woning A4	4,50	47	43	40	48
25.3_C	1 woning A4	7,50	47	44	41	49
26.1_A	1 woning A4	1,50	54	51	47	56
26.1_B	1 woning A4	4,50	55	52	48	56
26.1_C	1 woning A4	7,50	55	52	48	57
26.2_A	1 woning A4	1,50	46	43	39	48
26.2_B	1 woning A4	4,50	48	45	41	50
26.2_C	1 woning A4	7,50	49	46	42	50
26.3_A	1 woning A4	1,50	52	49	45	53
26.3_B	1 woning A4	4,50	53	50	46	54
26.3_C	1 woning A4	7,50	53	50	46	54
27_A	1 woning B4	1,50	47	44	40	49
27_B	1 woning B4	4,50	49	46	42	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	1 woning B4	7,50	49	46	42	51
28.1_A	2 woningen B4	1,50	45	42	38	46
28.1_B	2 woningen B4	4,50	47	43	40	48
28.1_C	2 woningen B4	7,50	47	44	40	49
28.2_A	2 woningen B4	1,50	48	44	41	49
28.2_B	2 woningen B4	4,50	48	45	41	50
28.2_C	2 woningen B4	7,50	48	45	42	50
29.1_A	2 woningen B4	1,50	44	40	37	45
29.1_B	2 woningen B4	4,50	46	42	39	47
29.1_C	2 woningen B4	7,50	47	44	40	48
29.2_A	2 woningen B4	1,50	47	43	40	48
29.2_B	2 woningen B4	4,50	47	44	40	48
29.2_C	2 woningen B4	7,50	47	44	40	49
30.1_A	2 woningen B4	1,50	43	40	36	44
30.1_B	2 woningen B4	4,50	45	42	38	47
30.1_C	2 woningen B4	7,50	46	43	39	48
30.2_A	2 woningen B4	1,50	44	41	37	46
30.2_B	2 woningen B4	4,50	44	41	37	46
30.2_C	2 woningen B4	7,50	45	42	38	46
31_A	2 woningen B4	1,50	43	40	37	45
31_B	2 woningen B4	4,50	46	43	39	48
31_C	2 woningen B4	7,50	47	44	40	49
32_A	2 woningen B4	1,50	44	41	37	46
32_B	2 woningen B4	4,50	46	43	39	48
32_C	2 woningen B4	7,50	47	44	41	49
33_A	1 woning A4	1,50	44	41	37	45
33_B	1 woning A4	4,50	46	43	39	47
33_C	1 woning A4	7,50	47	44	40	48
34.1_A	1 woning A4	1,50	47	43	40	48
34.1_B	1 woning A4	4,50	48	45	41	49
34.1_C	1 woning A4	7,50	49	45	42	50
34.2_A	1 woning A4	1,50	45	41	38	46
34.2_B	1 woning A4	4,50	46	42	39	47
34.2_C	1 woning A4	7,50	46	43	39	48
35_A	1 woning A5	1,50	43	40	36	44
35_B	1 woning A5	4,50	44	41	37	46
35_C	1 woning A5	7,50	44	41	38	46
36_A	1 woning A5	1,50	43	39	36	44
36_B	1 woning A5	4,50	44	40	37	45
36_C	1 woning A5	7,50	44	41	37	46
37_A	1 woning A6	1,50	42	39	35	43
37_B	1 woning A6	4,50	43	39	36	44
37_C	1 woning A6	7,50	43	40	36	45
38.1_A	1 woning A6	1,50	38	35	31	39
38.1_B	1 woning A6	4,50	39	36	32	40
38.1_C	1 woning A6	7,50	40	36	33	41
38.2_A	1 woning A6	1,50	47	44	40	48
38.2_B	1 woning A6	4,50	47	44	40	48
38.2_C	1 woning A6	7,50	47	44	40	49
39_A	2 woningen B6	1,50	38	35	31	40
39_B	2 woningen B6	4,50	39	36	32	41
39_C	2 woningen B6	7,50	40	37	33	42
40_A	2 woningen B5	1,50	43	40	36	45
40_B	2 woningen B5	4,50	44	41	38	46
40_C	2 woningen B5	7,50	45	42	38	47
41_A	2 woningen C15	1,50	52	49	45	53
41_B	2 woningen C15	4,50	53	50	46	55
41_C	2 woningen C15	7,50	53	50	46	55
42_A	3 woningen C15	1,50	51	48	44	53
42_B	3 woningen C15	4,50	53	50	46	54
42_C	3 woningen C15	7,50	53	50	46	55
43_A	3 woningen C15	1,50	52	49	45	53
43_B	3 woningen C15	4,50	53	50	46	55
43_C	3 woningen C15	7,50	53	50	46	55
44.1_A	1 woning C15	1,50	50	47	43	52
44.1_B	1 woning C15	4,50	52	49	45	53
44.1_C	1 woning C15	7,50	52	49	45	53
44.2_A	1 woning C15	1,50	51	48	44	53
44.2_B	1 woning C15	4,50	53	50	46	54
44.2_C	1 woning C15	7,50	53	50	46	54
45_A	4 woningen C15	1,50	51	48	44	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_B	4 woningen C15	4,50	52	49	45	54
45_C	4 woningen C15	7,50	52	49	45	54
46_A	2 woningen C15	1,50	50	47	43	52
46_B	2 woningen C15	4,50	52	49	45	53
46_C	2 woningen C15	7,50	52	49	45	53
47_A	3 woningen C15	1,50	51	48	44	52
47_B	3 woningen C15	4,50	52	49	45	53
47_C	3 woningen C15	7,50	52	49	45	54
48.1_A	1 woning A7	1,50	53	50	46	55
48.1_B	1 woning A7	4,50	54	51	47	55
48.1_C	1 woning A7	7,50	54	51	47	55
48.2_A	1 woning A7	1,50	47	44	40	48
48.2_B	1 woning A7	4,50	48	45	41	49
48.2_C	1 woning A7	7,50	48	45	41	50
49_A	2 woningen B8	1,50	51	48	44	52
49_B	2 woningen B8	4,50	52	49	45	54
49_C	2 woningen B8	7,50	52	49	45	54
50_A	2 woningen B8	1,50	51	48	44	52
50_B	2 woningen B8	4,50	52	49	45	53
50_C	2 woningen B8	7,50	52	49	45	53
51.1_A	1 woning A1	1,50	46	42	39	47
51.1_B	1 woning A1	4,50	46	43	39	48
51.1_C	1 woning A1	7,50	47	44	40	49
51.2_A	1 woning A1	1,50	40	37	33	42
51.2_B	1 woning A1	4,50	41	38	35	43
51.2_C	1 woning A1	7,50	43	40	36	44
51.3_A	1 woning A1	1,50	46	42	39	47
51.3_B	1 woning A1	4,50	46	43	39	47
51.3_C	1 woning A1	7,50	47	43	40	48
52_A	1 woning A1	1,50	39	36	33	41
52_B	1 woning A1	4,50	41	37	34	42
52_C	1 woning A1	7,50	42	39	35	44
53_A	1 woning A1	1,50	39	36	33	41
53_B	1 woning A1	4,50	41	38	34	43
53_C	1 woning A1	7,50	42	39	35	44
54_A	2 woningen B1	1,50	37	34	30	39
54_B	2 woningen B1	4,50	39	35	32	40
54_C	2 woningen B1	7,50	41	37	34	42
55_A	2 woningen B1	1,50	34	31	27	35
55_B	2 woningen B1	4,50	36	33	29	38
55_C	2 woningen B1	7,50	39	36	32	41
56_A	2 woningen B1	1,50	38	35	31	39
56_B	2 woningen B1	4,50	40	36	33	41
56_C	2 woningen B1	7,50	41	37	34	42
57_A	2 woningen B1	1,50	35	32	28	37
57_B	2 woningen B1	4,50	37	34	30	39
57_C	2 woningen B1	7,50	39	35	32	40
58_A	2 woningen B1	1,50	36	33	29	38
58_B	2 woningen B1	4,50	38	35	31	39
58_C	2 woningen B1	7,50	39	35	32	40
59_A	2 woningen B1	1,50	35	32	28	37
59_B	2 woningen B1	4,50	37	34	30	39
59_C	2 woningen B1	7,50	38	35	32	40
60.1_A	1 woning A1	1,50	37	34	30	38
60.1_B	1 woning A1	4,50	39	35	32	40
60.1_C	1 woning A1	7,50	39	36	33	41
60.2_A	1 woning A1	1,50	37	34	30	39
60.2_B	1 woning A1	4,50	38	35	32	40
60.2_C	1 woning A1	7,50	39	36	32	40
61_A	3 woningen C2	1,50	36	33	29	38
61_B	3 woningen C2	4,50	38	34	31	39
61_C	3 woningen C2	7,50	38	35	31	39
62_A	3 woningen C2	1,50	33	30	27	35
62_B	3 woningen C2	4,50	35	32	29	37
62_C	3 woningen C2	7,50	36	32	29	37
63_A	3 woningen C2	1,50	32	29	25	33
63_B	3 woningen C2	4,50	34	31	27	35
63_C	3 woningen C2	7,50	34	31	27	36
64_A	5 woningen C14	1,50	51	48	44	53
64_B	5 woningen C14	4,50	52	49	45	53
64_C	5 woningen C14	7,50	52	49	45	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_A	8 woningen C14	1,50	51	48	44	53
65_B	8 woningen C14	4,50	52	49	45	53
65_C	8 woningen C14	7,50	52	49	45	53
66_A	8 woningen C12	1,50	50	47	43	52
66_B	8 woningen C12	4,50	51	48	44	53
66_C	8 woningen C12	7,50	51	48	44	53
67_A	1 woning A7	1,50	47	44	40	49
67_B	1 woning A7	4,50	48	45	41	50
67_C	1 woning A7	7,50	48	45	41	50
68_A	1 woning C15	1,50	49	46	42	51
68_B	1 woning C15	4,50	50	47	43	52
68_C	1 woning C15	7,50	50	47	43	51
69_A	1 woning B7	1,50	48	44	41	49
69_B	1 woning B7	4,50	47	44	40	49
69_C	1 woning B7	7,50	47	44	40	48
70_A	1 woning B8	1,50	49	46	42	51
70_B	1 woning B8	4,50	51	48	44	52
70_C	1 woning B8	7,50	51	48	44	53
71_A	1 woning C13	1,50	47	44	40	49
71_B	1 woning C13	4,50	48	45	41	50
71_C	1 woning C13	7,50	49	45	42	50
72_A	5 woningen C16	1,50	50	47	43	52
72_B	5 woningen C16	4,50	50	47	43	52
72_C	5 woningen C16	7,50	50	47	43	51
73_A	5 woningen B7	1,50	48	44	41	49
73_B	5 woningen B7	4,50	48	45	41	49
73_C	5 woningen B7	7,50	48	45	41	49

Uw eigen adviseur voor

vergunningen
milieu-onderzoek
ruimtelijke ordening
bouwadvies
brandveiligheid
milieuzorg
duurzaamheid
beleidsadvies
opleidingen

Kantoor Ede

Klinkenbergerweg 30a
6711 MK Ede
0318 614 383

Kantoor Terneuzen

Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
0115 649 680

www.SPAingenieurs.nl
info@SPAingenieurs.nl