



Horeca Bunckmanplein 3 Voorthuizen aanpassing – concept 3 -



Horeca Bunckmanplein 3 Voorthuizen aanpassing – concept 3 -

AKOESTISCH ONDERZOEK

In opdracht van:
Van Renselaar bouwkundig ontwerp- & tekenbureau
Harremaatweg 4
3781 NJ VOORTHUIZEN

Datum: 18 oktober 2017
Rapportnummer: R0501337aaA1.jk

© Kupers & Niggebrugge BV

Uraniumweg 27
3542 AK Utrecht
Postbus 40335
3504 AC Utrecht
Tel: 030 2410218
Fax: 030 2414865
ING: NL47 INGB 00007 5431 55
Rabobank: NL41 RABO 0394 5775 66
K.v.K. Utrecht 30137041
Email: info@kupnigbv.nl
website: www.kupnigbv.nl



Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	1
2.1 Bouwkundige situatie	3
2.2 Installaties	4
2.3 Representatieve bedrijfssituatie.....	4
2.4 Geluidnormen	5
2.5 Rekenmethoden	6
2.5.1 Geluidbelasting gevel	6
2.5.2 Geluidbelasting binnen aanpandige vertrekken.....	6
3. Adviezen linkerdeel horeca begane grond	7
3.1 Algemeen	7
3.1.1 Deuren serre, gevel horeca	7
3.1.2 Voorzetwanden keuken en toiletten	7
3.1.3 Keuken (blokken, bladen).....	8
3.1.4 Toiletten.....	8
3.1.5 Vloer horeca en serre	8
3.1.6 Installaties (ventilatie, koeling e.d.)	9
4. Adviezen rechterdeel horeca begane grond	10
4.1 Algemeen	10
4.1.1 Deuren serre, gevel horeca	10
4.1.2 Voorzetwanden keuken en toiletten	10
4.1.3 Keuken (blokken, bladen).....	10
4.1.4 Toiletten.....	10
4.1.5 Vloer horeca en serre	11
4.1.6 Installaties (ventilatie, koeling e.d.)	11
5. Conclusies.....	12
Bijlage I: figuren	13
Bijlage II: geluidvoorschriften Activiteitenbesluit met overgangsrecht	24
Bijlage III: rekenmodel horeca geluidbelasting met voorzieningen	38
Bijlage IV: toets op muziekgeluid voor de inpandige situatie	111

Figuren

Figuur I.1: situatieschets horeca met naburige woningen van derden.....	14
--	-----------



Figuur I.2: situatieschets horeca met naburige woningen van derden - uitvergroot	15
Figuur I.3: plattegrond bg verdieping met horeca en serre.....	16
Figuur I.4: plattegrond 1^e verdieping met appartementen	17
Figuur I.5: plattegrond 2^e verdieping met appartementen	18
Figuur I.6: aanzicht voorgevel horeca met appartementen	19
Figuur I.7: aanzicht rechtergevel horeca met appartementen	20
Figuur I.8: aanzicht achtergevel horeca met appartementen.....	21
Figuur I.9: aanzicht linkergevel horeca met appartementen	22
Figuur I.10: doorsnede over horeca en appartementen	23

Tabellen

Tabel 2.1: standaard achtergrond- en popmuziek spectrum: correcties C_p (dB(A)) per octaafband (Hz)	6
Tabel IV.1: berekening binnenniveau in pandig 1^e verdieping horeca rechterdeel.....	112
Tabel IV.2: berekening binnenniveau in pandig 1^e verdieping horeca linkerdeel	113



1. Inleiding

In opdracht van Van Renselaar bouwkundig ontwerp- & tekenbureau (contactpersoon dhr. E. van Renselaar), is een akoestisch onderzoek uitgevoerd aan de nieuwbouw van de horeca op de bg verdieping van het pand Bunckmanplein 3 te Voorthuizen.

Doel van het onderzoek is uitgaande van het gewenste muziekgeluidniveau binnen de horeca de voorzieningen te bepalen ter realisering van de van toepassing zijnde geluidnormen.

Uitgegaan is van de geluidnormen op de gevel van woningen van derden in de omgeving en de nieuw te bouwen appartementen op de 1^e en de 2^e verdieping boven de horeca.

Tevens is de geluidbelasting bepaald en getoetst binnen de aanpandige appartementen op de 1^e verdieping.

Dit rapport is een aangepaste versie van de 1^e versie d.d. 1 februari 2017.

Het rechterdeel van de horeca op de bg verdieping wordt voorzien van een aantal akoestische voorzieningen met als doel het toelaatbaar muziekgeluidniveau te verhogen. Met deze maatregelen is een equivalent (“gemiddeld”) muziekgeluidniveau van 82, 77 en 72 dB(A) met het standaard popspectrum toelaatbaar in de dag-, avond- en nachtperiode¹.

In het linkerdeel worden geen speciale maatregelen getroffen. Daar wordt uitgegaan van achtergrondmuziek met een equivalent (“gemiddeld”) muziekgeluidniveau van 74, 69 en 64 dB(A) met het standaard achtergrondspectrum toelaatbaar in de dag-, avond- en nachtperiode.

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

- Opstellen van een rekenmodel van de nieuwe horeca (en serre) met de naburige woningen en de daarboven nieuw te bouwen appartementen ter berekening en toetsing van de geluidbelasting op de woninggevels;
- Bepaling van de hoogte van het muziekgeluidniveau het muziekspectrum binnen de horeca, uitgaande van de exploitatie van de horeca;

¹ Daarbij is uitgegaan van de aanpandige woningen op de 1^e verdieping.



- Opstellen van een rekenmodel van de nieuwe horeca ter berekening en toetsing van de geluidbelasting binnen de daarboven nieuw te bouwen appartementen;
- Voor de bouwkundige constructies is uitgegaan van de tekeningen van de architect;
- Bepaling van het maximaal toelaatbare muziekgeluidniveau binnen de horeca uitgaande van de geluidnormen in het Activiteitenbesluit;
- Berekening van de mogelijke voorzieningen ter realisering van het door de opdrachtgever gewenste muziekgeluidniveau;
- Berekening van het toelaatbare bronvermogen van de installaties uitgaande van een luchtbehandelingsunit (met koeling) op het dak ter hoogte van de horeca aan de linkerzijde en de horeca aan de rechterzijde;
- De verwerking van het voorgaande in het akoestisch rapport.

Buiten de werkzaamheden valt onderzoek naar indirecte hinder (verkeer van en naar de inrichting) en geluid van verkeer binnen de inrichting.

Dit rapport is een conceptrapport. Aan de hand van de evt. opmerkingen van de opdrachtgever e.d. wordt het definitieve rapport opgesteld.



2. Uitgangspunten

Uitgegaan is van de tekeningen van Van Renselaar bouwkundig ontwerp- en tekenbureau projectnummer 10-285 Bestekening kelder BS-02C, begane grond BS-03C, 1^e verdieping BS-04A, doorsneden BS-05A d.d. 27-05-2017.

Voor de detaillering en akoestische voorzieningen in het rechterdeel van de horeca op de bg verdieping is uitgegaan van de bestektekeningen detaillering 10-285 d.d. 25-09-2015 blad BS-06 detailnummer -, 01 t/m 27 d.d. 25-09-2015.

Deze akoestische voorzieningen omvatten een zwevende vloer (100 mm beton op Regupol), voorzetwanden (akoestiplex), een geluidsisolerend plafond (akoestipanel)².

De inrichting is gelegen aan het Bunckmanplein 3 te Voorthuizen.

Figuur I.1 geeft de situering van de nieuwe horeca (inclusief serre) met de dichtstbijzijnde woningen van derden.

Figuur I.2 geeft een uitvergroting van de nieuwe situatie.

Figuur I.3 t/m I.5 geven de plattegrond van de bg verdieping (horeca)³ en de 1^e en 2^e verdieping (appartementen).

Figuur I.6 t/m I.9 geeft het aanzicht van de gevels van de nieuwe horeca.

Figuur I.10 geeft een doorsnede over de horeca⁴.

2.1 Bouwkundige situatie

Voor de horeca is vooralsnog uit gegaan van de volgende constructies:

- Het massieve deel van de gevel is opgebouwd uit een spouwmuur van 2*1½ steens metselwerk;
- Beglazing ramen en deuren horeca en serre minimaal 4/12/6 mm luchtgevuld;
- Kierdichting enkel met ingelaten pvc tochtprofielen;
- Dak serre houten delen op balklaag met daarop isolatiemateriaal en bitumineuze dakbedekking. Aan de onderzijde een gipskartonplaat plafond tegen de balklaag met daarop minerale wol deken;

² Leverancier Merford.

³ Voor de maatregelen in het rechterdeel van de horeca wordt verwezen naar de detaillering.

⁴ Voor de maatregelen in het rechterdeel van de horeca wordt verwezen naar de detaillering.



- Voor de opbouw van de scheidende vloer tussen de begane grond van 1^e verdieping is uitgegaan van 250 mm massief beton (ca. 650 kg/m²) o.g. met daaronder een akoestisch plafond van mineraalvezelplaat met een oppervlaktemassa van tenminste ca. 6 kg/m² (Armstrong o.d.);
- Voor de speciale akoestische voorzieningen aan het rechterdeel van de horeca op de begane grond verdieping wordt verwezen naar de detailering.

2.2 Installaties

Ten tijde van het onderzoek waren nog geen gegevens van installaties bekend.

Vooralsnog is in het rekenmodel uitgegaan van één luchtbehandelingskast (met koeling) op het dak ter hoogte van elk van de beide horecadelen (links en rechts).

Voor het bronvermogen van elk van de luchtbehandelingskasten is 75 dB(A) aangehouden⁵.

Voor de bedrijfstijd is 10, 4 en 3 uur in de dag-, avond- en nachtperiode aangehouden.

2.3 Representatieve bedrijfssituatie

Voor de exploitatie is uitgegaan van een restaurant-grand café, dat overdag (vanaf 09.00 uur), 's avonds en 's nachts (tot uiterlijk ca. 02.00 uur) in werking is.

In het kader van de exploitatie is voor het linkerdeel van de horeca uitgegaan van achtergrondmuziek⁶ met een equivalent ("gemiddeld") muziekgeluidniveau ca. 65 dB(A) en een equivalent stemgeluidniveau van 70 dB(A)⁷.

Voor het rechterdeel van de horeca uitgegaan van popmuziek⁸ met een equivalent ("gemiddeld") muziekgeluidniveau ca. 72 dB(A) en een equivalent stemgeluidniveau van 70 dB(A)⁹.

⁵ Uit de geluidberekeningen komt naar voren dat dit bronvermogen maximaal toelaatbaar is om aan de geluidnormen te voldoen.

⁶ Zie de NSG richtlijn muziekspectra in horecabedrijven d.d. maart 2015.

⁷ Totaal 71 dB(A) binnen de horeca links.

⁸ Zie de NSG richtlijn muziekspectra in horecabedrijven d.d. maart 2015.

⁹ Totaal 74 dB(A) binnen de horeca rechts.



Er is van uit gegaan dat de serre in open verbinding staat met de horeca, maar daar geen muziekgeluid ten gehore wordt gebracht¹⁰.

Incidenteel (maximaal 12 maal per jaar) zouden mogelijk lawaaiiger activiteiten plaats vinden. Hiervoor kan een ontheffing aangevraagd worden op grond van artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit.

Voor het maximale geluidniveau (hoogste piek), L_{Amax} , is uitgegaan van een 20 dB(A) hoger muziekgeluidniveau.

2.4 Geluidnormen

De inrichting onder het Activiteitenbesluit. Bijlage II geeft de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit.

Op grond van artikel 2.17 zijn de volgende geluidnormen van toepassing op de gevels van woningen van derden:

- 07.00-19.00 uur: 50 dB(A);
- 19.00-23.00 uur: 45 dB(A);
- 23.00-07.00 uur: 40 dB(A).

Binnen de aanpandige woningen zijn 15 dB(A) lagere waarden toepassing ofwel:

- 07.00-19.00 uur: 35 dB(A);
- 19.00-23.00 uur: 30 dB(A);
- 23.00-07.00 uur: 25 dB(A).

Voor het maximale geluidniveau zijn op grond van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit 20 dB(A) hogere waarden t.o.v. het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van toepassing.

Als er sprake is van duidelijke hoorbaarheid van het karakter van het muziekgeluid dient op het gemeten of berekende langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau vanwege de gehele inrichting een toeslag van 10 dB in rekening te worden gebracht. De toeslag wordt toegepast voor dat deel van de beoordelingsperiode, dat er sprake is van muziekgeluid.

De bedrijfsduurcorrectie (artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit) is in dit geval niet van toepassing op muziekgeluid.

¹⁰ Voor de serres is uitgegaan van een 10 dB(A) lager geluidniveau.



Voorschrift 2.21 (zie ook bijlage II) van het Activiteitenbesluit geeft aan welke mogelijkheden er zijn voor ontheffing van de geluidseisen (collectief en evt. individueel op aanvraag maximaal 12 dagen per jaar). Het aantal ontheffingsdagen en de voorwaarden voor ontheffing liggen vast in de gemeentelijke APV.

2.5 Rekenmethoden

2.5.1 Geluidbelasting gevel

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, methode II.

De geluidreductie voor muziek is bepaald aan de hand van het muziekspectrum behorend bij achtergrond- en popmuziek.

Voor de geluidisolatiewaarden van de constructies is uit gegaan van waarden in de catalogus van Winhavik 8.85, waaronder de DOK publicatie 112 Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels d.d.1989 van VROM.

Tabel 2.1 geeft de spectrale correcties voor standaard achtergrond- en voor standaard popmuziek in dB(A) (zie de NSG Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven d.d. maart 2015).

Tabel 2.1: standaard achtergrond- en popmuziek spectrum: correcties C_p (dB(A)) per octaafband (Hz)

Octaafband	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	Hz
Standaard achtergrondmuziek correctie C_p	-34	-20	-11	-4	-5	-5	-8	dB(A)
Standaard popmuziek correctie C_p	-27	-14	-9	-6	-5	-6	-10	dB(A)

Bij de berekeningen op gevels is het invallende geluidniveau op de woninggevel bepaald.

De geluidberekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma Winhavik versie 8.76 van Diractivity.

2.5.2 Geluidbelasting binnen aanpandige vertrekken

Voor de berekening van de geluidreductie van vanuit het restaurant grand café naar de geluidgevoelige ruimten op de 1^e verdieping is uit gegaan van de geluidisolatiewaarden in de catalogus van Winhavik 8.76, waaronder de isolatiewaarden in de DOK publicatie 112 Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels d.d.1989 van VROM en geluidisolatiewaarden van daarin opgenomen constructies gebaseerd op (officiële) meetrapporten.



3. Adviezen linkerdeel horeca begane grond

3.1 Algemeen

Uitgegaan is van de tekeningen in hoofdstuk 2.1.

De hierna aangegeven voorzieningen kunnen in overleg gewijzigd of aangepast worden. Het betreft algemene adviezen voor de horeca aan de linkerzijde op de bg verdieping¹¹.

Geadviseerd wordt de maatregelen op tekening te laten verwerken, waarna de materialen en detaillering akoestisch gecontroleerd dient te worden, alvorens met de uitvoering te starten.

3.1.1 Deuren serre, gevel horeca

Voldoende zwaar zijn deurbladen van 38 mm dikte met een oppervlaktemassa van tenminste 18 kg/m², voorzien van dubbel glas 4/12/6 mm luchtgevuld of zwaarder.

De deuren voorzien van enkele kierdichting, bijvoorbeeld in de hoeken doorgepaste pvc profielen, ingelaten in het kozijn of ingelaten profielen in een opzetlat.

De deuren voorzien van een deurdranger en deurrem.

3.1.2 Voorzetwanden keuken en toiletten

Vóór de *binnenwanden en de gevels* van de keuken voorzetwanden aanbrengen met de volgende opbouw:

- Metal stud profielen dikte 100 mm van begane grond vloer tot onderzijde verdiepingsvloer;
- Tussen de metal stud profielen en de binnenwanden en de gevel tenminste 20 mm vrijhouden, zodat deze vrij staan;
- Tegen de binnenwanden 12 mm gipskartonplaat, evt. afgewerkt met MDF plaat aanbrengen;
- In de spouw achter de gipskartonplaat tussen de metal stud profielen 100 mm mineraalwol aanbrengen, bijvoorbeeld glaswol (ca. 16 kg/m³) of steenwol (ca. 40 kg/m³).

¹¹ Buiten de maatregelen die reeds getroffen worden voor het rechterdeel van de horeca op de bg verdieping.



3.1.3 Keuken (blokken, bladen)

Er is van uitgegaan dat de keukenblokken en –bladen vóór de voorzetwanden van paragraaf 3.1.2 geplaatst worden.

Geluidwerende voorzieningen zijn uitgaande van de eisen aan de maximale geluidniveaus in het Activiteitenbesluit aan de keukenvloer niet vereist.

Afgezien daarvan kunnen de contactgeluidniveaus van de keuken beperkt worden door in het geval tegelwerk wordt toegepast, eerst een zwevende vloer aan te brengen.

Toepasbaar is bijvoorbeeld de zwevende vloer type Fermacell vloerelement 2E16, bestaande uit 2x9 mm Fermacell op 9 mm vilt¹².

3.1.4 Toiletten

Voor de toiletten monoblocs toepassen.

Er is van uitgegaan dat de toiletten en de leidingen vóór, c.q. op de voorzetwanden van paragraaf 3.1.2 geplaatst worden.

Geluidwerende voorzieningen zijn uitgaande van de eisen in het Activiteitenbesluit aan de maximale geluidniveaus aan de toiletten niet vereist.

Afgezien daarvan kunnen de contactgeluidniveaus van de toiletten beperkt worden door in het geval tegelwerk wordt toegepast eerst een zwevende vloer aan te brengen.

Toepasbaar is bijvoorbeeld de zwevende vloer type Fermacell vloerelement 2E16, bestaande uit 2x9 mm Fermacell op 9 mm vilt.

De toiletdeuren rondom in het kozijn voorzien van een pvc profielen of stootdoppen. De deuren daarnaast voorzien van een deurdranger en deurrem.

3.1.5 Vloer horeca en serre

Geluidwerende voorzieningen zijn uitgaande van de eisen aan de maximale geluidniveaus aan de vloer van het restaurant-grand café niet vereist.

Afgezien daarvan kunnen de contactgeluidniveaus van de grand café beperkt worden door in het geval tegelwerk wordt toegepast eerst een zwevende vloer aan te brengen.

¹² Als alternatief kunnen stoelen en tafels voorzien worden van kunststof stootdoppen of evt. schuifbestendig vilt.



Toepasbaar is bijvoorbeeld de zwevende vloer type Fermacell vloerelement 2E16, bestaande uit 2x9 mm Fermacell op 9 mm vilt¹³.

3.1.6 Installaties (ventilatie, koeling e.d.)

Ten tijde van het onderzoek waren nog geen installaties gepland. Het externe geluid van de installaties dient (gecumuleerd met evt. muziek en stemgeluid) eveneens aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit te voldoen.

Vooralsnog is in het rekenmodel uitgegaan van één luchtbehandelingskast (met koeling) op het dak ter hoogte van het linkerdeel van de horeca op de begane grond.

Voor het bronvermogen van de luchtbehandelingskaste is 75 dB(A) aangehouden.

Uit de geluidberekeningen komt naar voren dat dit bronvermogen maximaal toelaatbaar is om aan de geluidnormen te voldoen.

¹³ Als alternatief kunnen stoelen en tafels voorzien worden van kunststof stootdoppen of evt. schuifbestendig vilt.



4. Adviezen rechterdeel horeca begane grond

4.1 Algemeen

Uitgegaan is van de tekeningen in hoofdstuk 2.1.

De hierna aangegeven voorzieningen kunnen in overleg gewijzigd of aangepast worden. Het betreft algemene adviezen voor de horeca aan de linkerzijde op de bg verdieping¹⁴.

Geadviseerd wordt de maatregelen op tekening te laten verwerken, waarna de materialen en detaillering akoestisch gecontroleerd dient te worden, alvorens met de uitvoering te starten.

4.1.1 Deuren serre, gevel horeca

Voldoende zwaar zijn deurbladen van 38 mm dikte met een oppervlaktemassa van tenminste 18 kg/m², voorzien van dubbel glas 4/12/6 mm luchtgevuld of zwaarder.

De deuren voorzien van enkele kierdichting, bijvoorbeeld in de hoeken doorgepaste pvc profielen, ingelaten in het kozijn of ingelaten profielen in een opzetlat.

De deuren voorzien van een deurdranger en deurrem.

4.1.2 Voorzetwanden keuken en toiletten

De keuken en de toiletten zijn opgenomen in de (semi) akoestische doos.

Ervan uitgaande dat de wanden geen constructieve verbinding bezitten met de dragende vloer op de bg/1^e verdieping en de dragende binnenwanden/gevelwanden op de bg verdieping zijn daaraan geen extra voorzieningen vereist.

4.1.3 Keuken (blokken, bladen)

De keuken is opgenomen in de (semi) akoestische doos.

Ervan uitgaande dat de keuken geen constructieve verbinding bezit met de dragende vloer op de bg/1^e verdieping en de dragende wanden/gevelwanden op de bg verdieping zijn daaraan geen extra voorzieningen vereist.

4.1.4 Toiletten

De toiletten zijn opgenomen in de (semi) akoestische doos.

¹⁴ Buiten de maatregelen die reeds getroffen worden voor het rechterdeel van de horeca op de bg verdieping.



Ervan uitgaande dat de toiletten geen constructieve verbinding bezitten met de dragende vloer op de bg/1^e verdieping en de dragende wanden/gevelwanden op de bg verdieping zijn daaraan geen extra voorzieningen vereist.

4.1.5 Vloer horeca en serre

De vloer van de horeca is voorzien van een zwevende vloer.

Geluidwerende voorzieningen zijn uitgaande van de eisen aan de maximale geluidniveaus aan de vloer van het restaurant-grand café en de serre niet vereist.

4.1.6 Installaties (ventilatie, koeling e.d.)

Ten tijde van het onderzoek waren nog geen installaties gepland. Het externe geluid van de installaties dient (gecumuleerd met evt. muziek en stemgeluid) eveneens aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit te voldoen.

Vooralsnog is in het rekenmodel uitgegaan van één luchtbehandelingskast (met koeling) op het dak ter hoogte van het rechterdeel van de horeca op de begane grond.

Voor het bronvermogen van de luchtbehandelingskaste is 75 dB(A) aangehouden.

Uit de geluidberekeningen komt naar voren dat dit bronvermogen maximaal toelaatbaar is om aan de geluidnormen te voldoen.



5. Conclusies

Uit de geluidberekeningen in bijlage III komt naar voren dat met uitgangspunten in hoofdstuk 2.1 t/m 2.3 en de maatregelen in hoofdstuk 3 en 4 (aan de horeca-ruimte en de serre) voldaan wordt aan de geluidnormen op de gevel van naburige woningen van derden van het Activiteitenbesluit.

Uit de geluidberekeningen in bijlage IV komt naar voren dat met de aangehouden uitgangspunten voor achtergrondmuziek (65 dB(A) linkerdeel horeca begane grond), stemgeluid (70 dB(A) rechter- en linkerdeel horeca begane grond) en popmuziek (72 dB(A) rechterdeel horeca begane grond met maatregelen) voldaan wordt aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit binnen naburige woningen van derden.


Daarbij is voor de luchtbehandelingsunit (met koeling) op het dak ter hoogte van het rechter- en linkerdeel van de horeca op de begane grond een maximaal bronvermogen van 75 dB(A) toelaatbaar.

Kupers & Niggebrugge BV


Ir. J.F.C. Kupers




Bijlage I: figuren

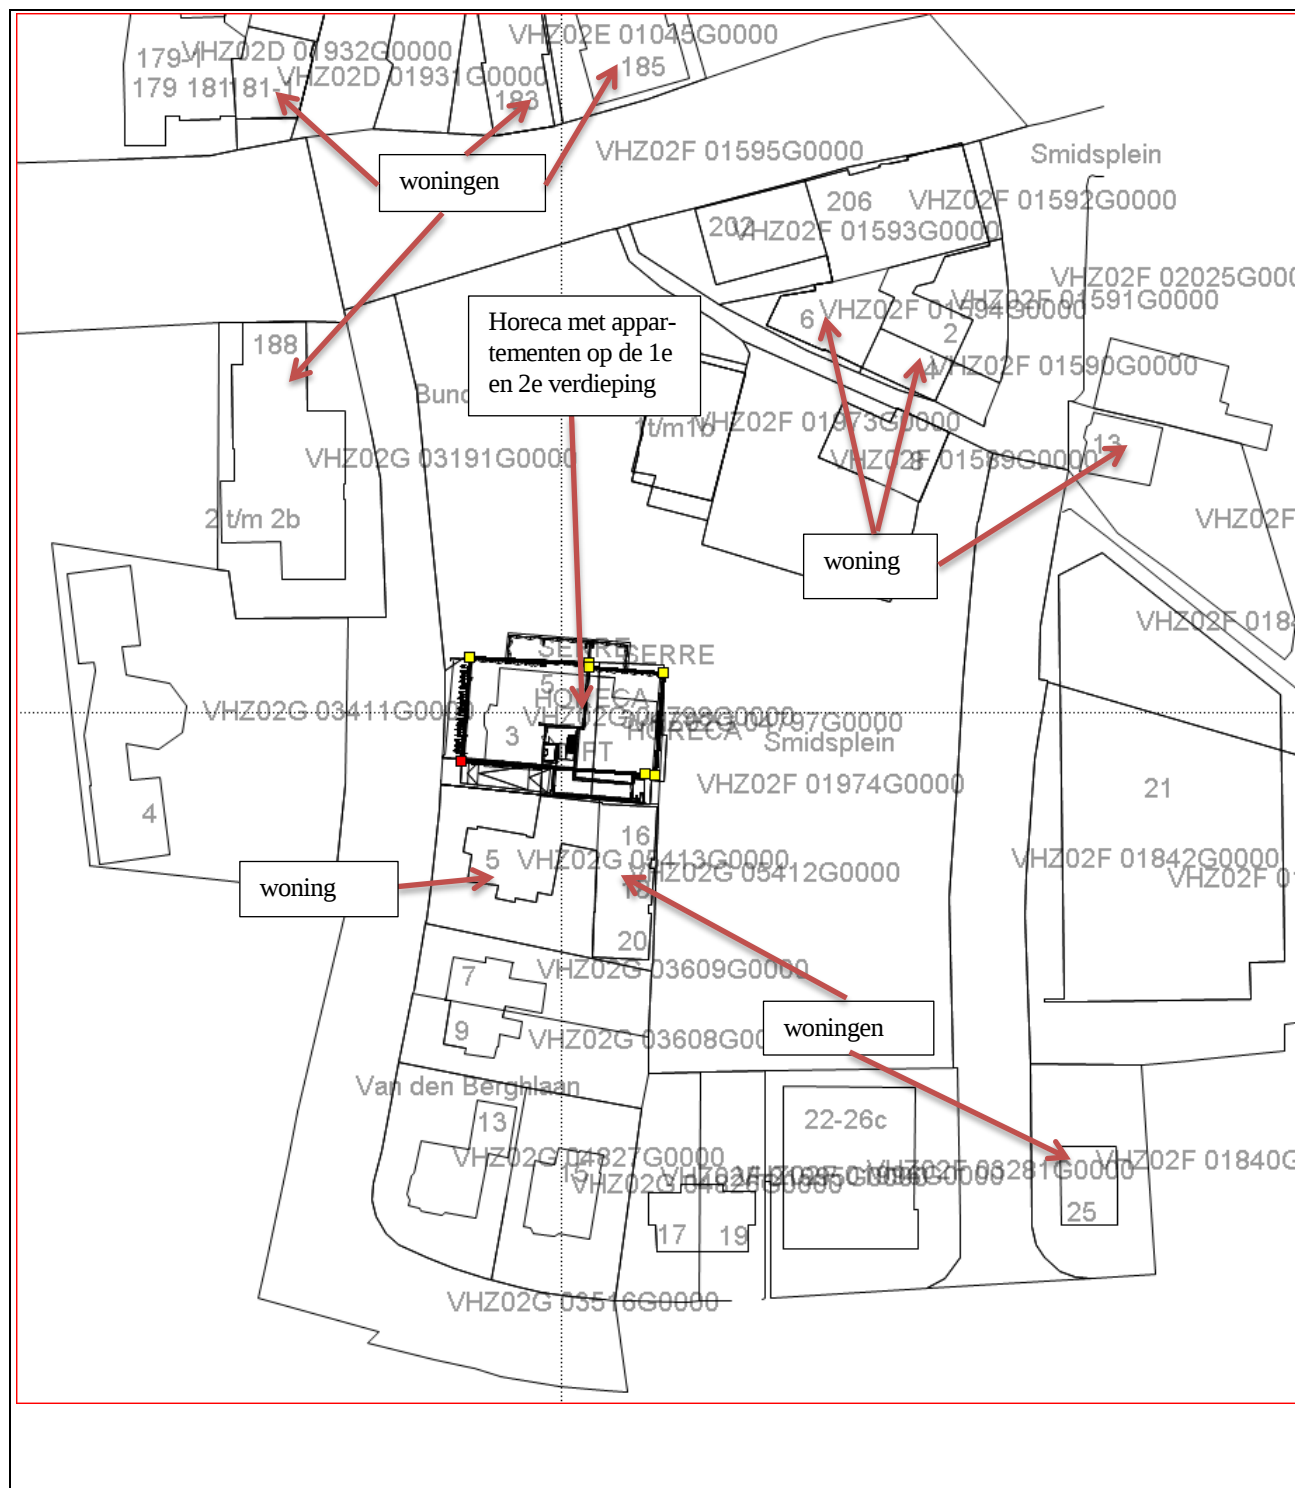


Figuur I.1: situatieschets horeca met naburige woningen van derden

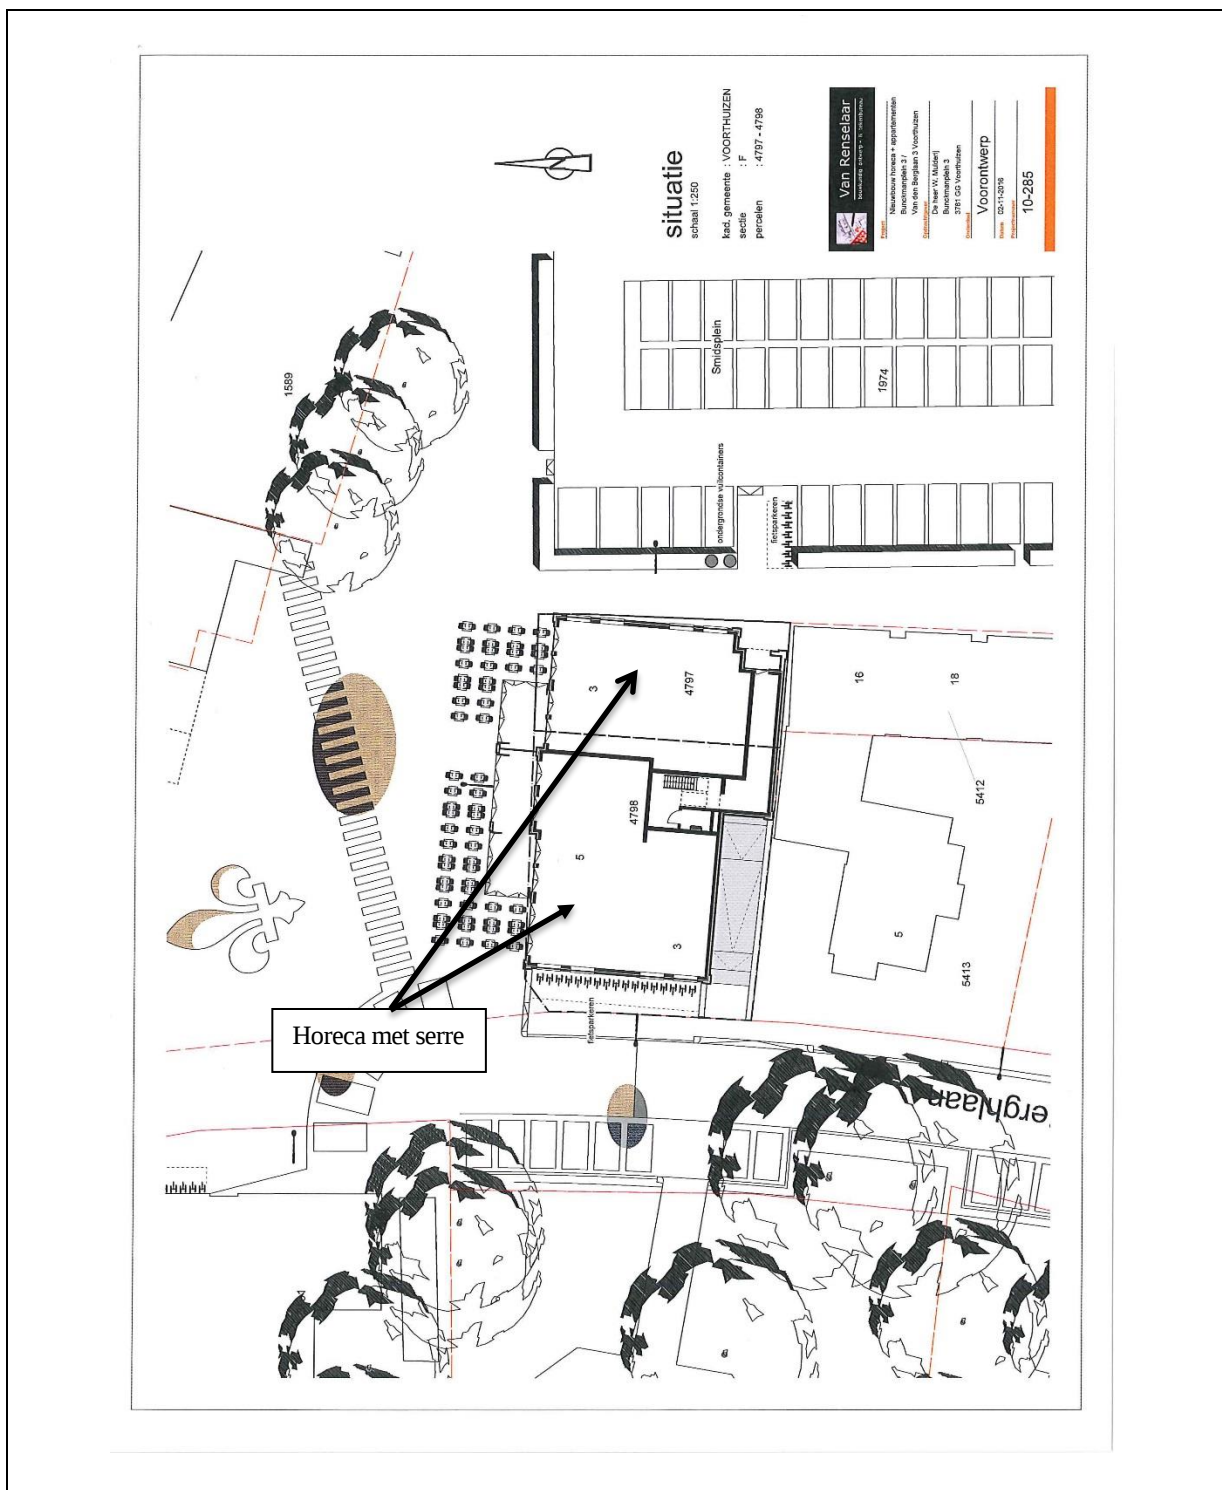


Figuur I.2: situatieschets horeca met naburige woningen van derden - uitvergroot

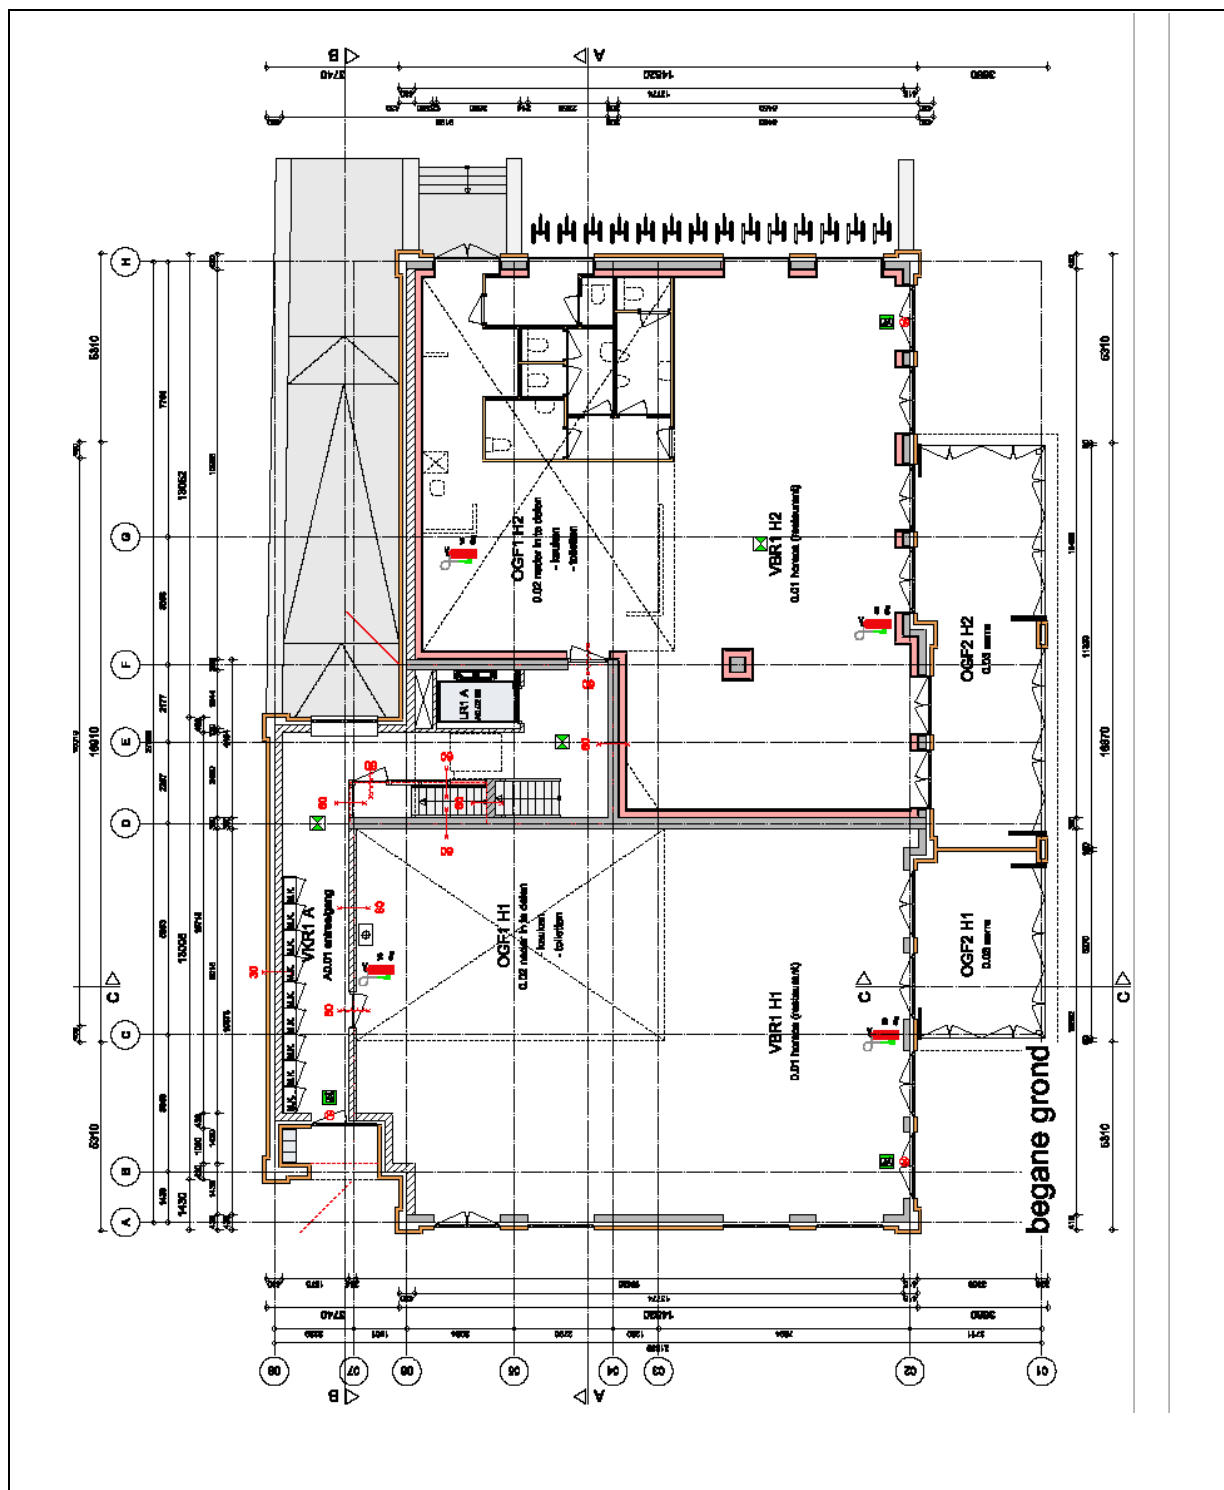

Figuur I.3: plattegrond bg verdieping met horeca en serre

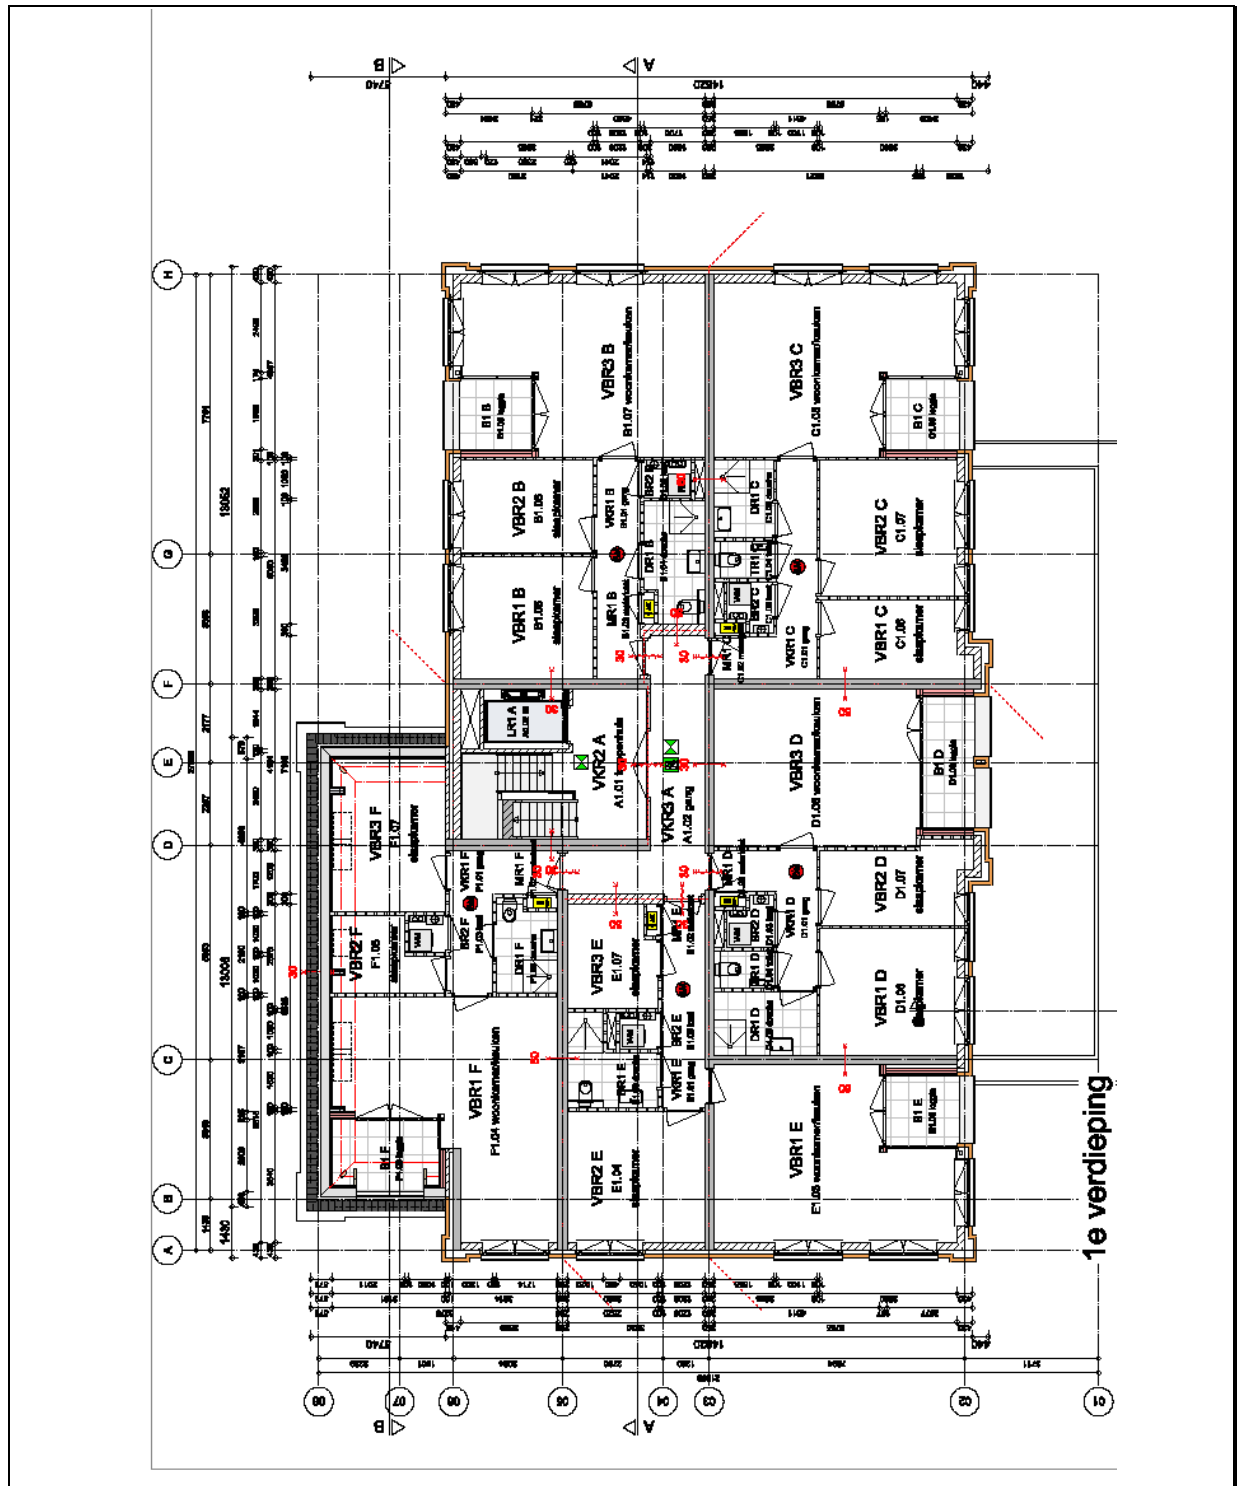

Figuur I.4: plattegrond 1^e verdieping met appartementen

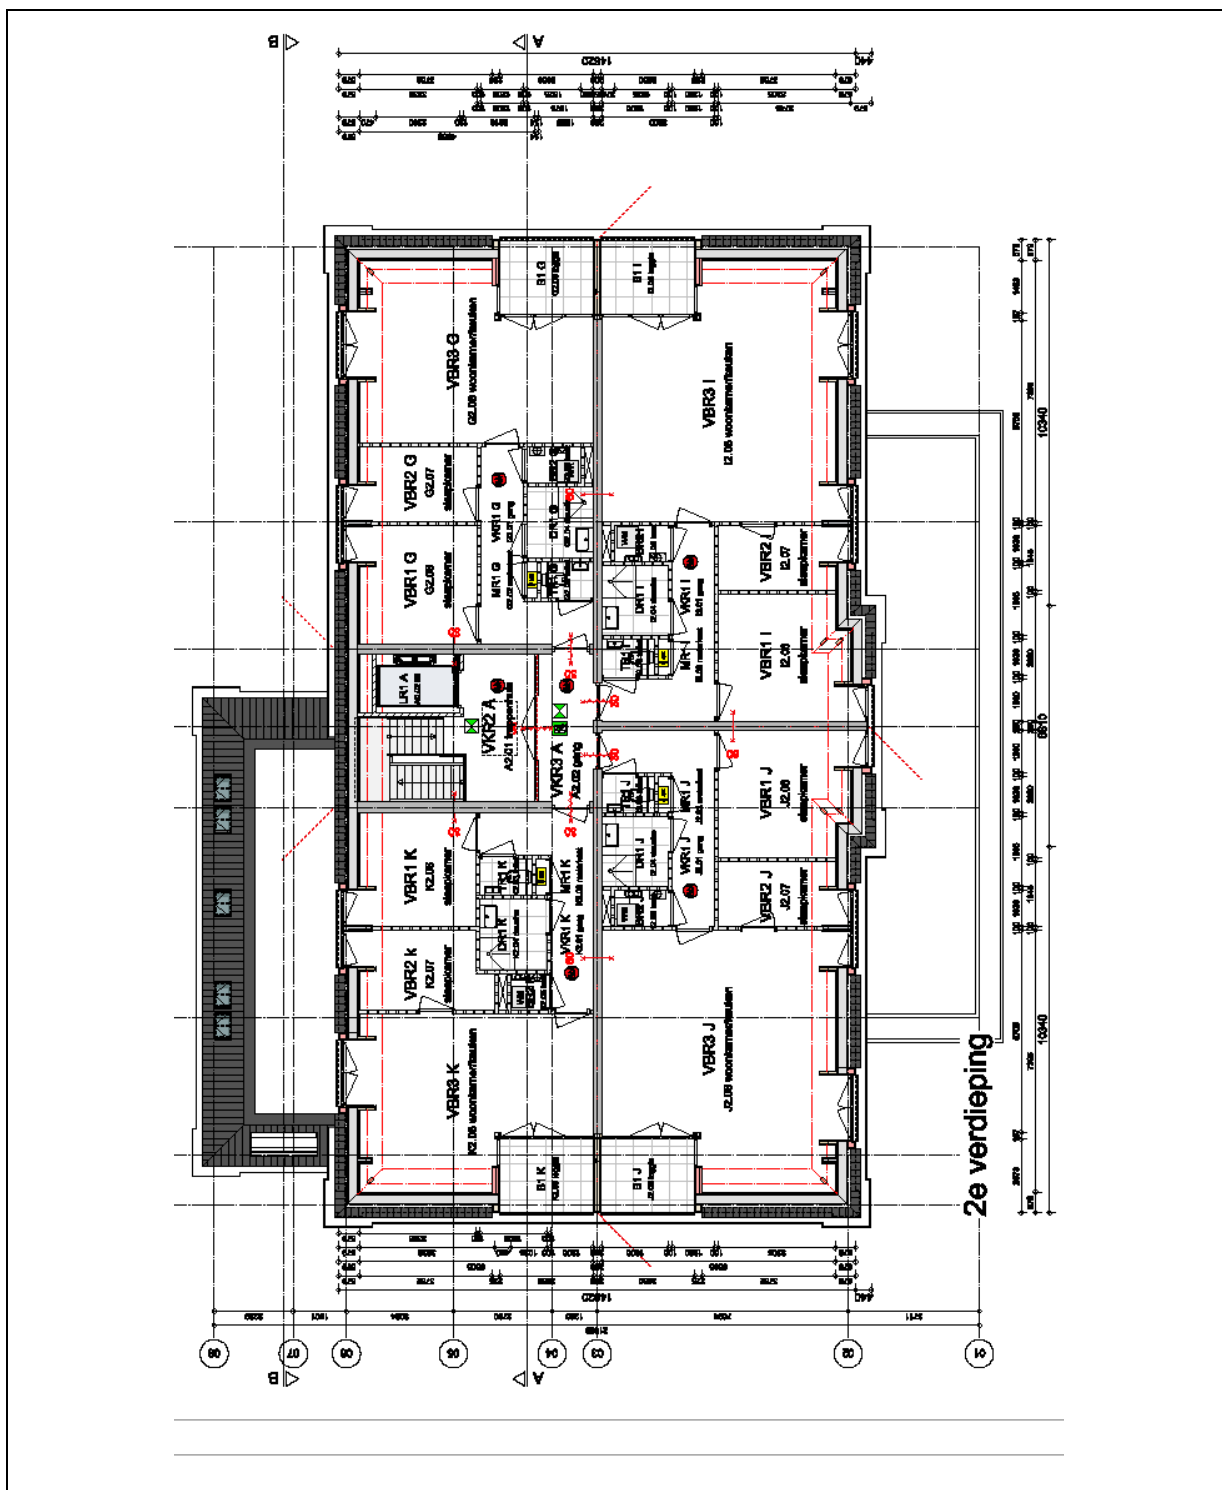

Figuur I.5: plattegrond 2^e verdieping met appartementen



Figuur I.6: aanzicht voorgevel horeca met appartementen



rechteraanzicht
(westgevel)


Figuur I.7: aanzicht rechtergevel horeca met appartementen



Figuur I.8: aanzicht achtergevel horeca met appartementen



Figuur I.9: aanzicht linkergevel horeca met appartementen

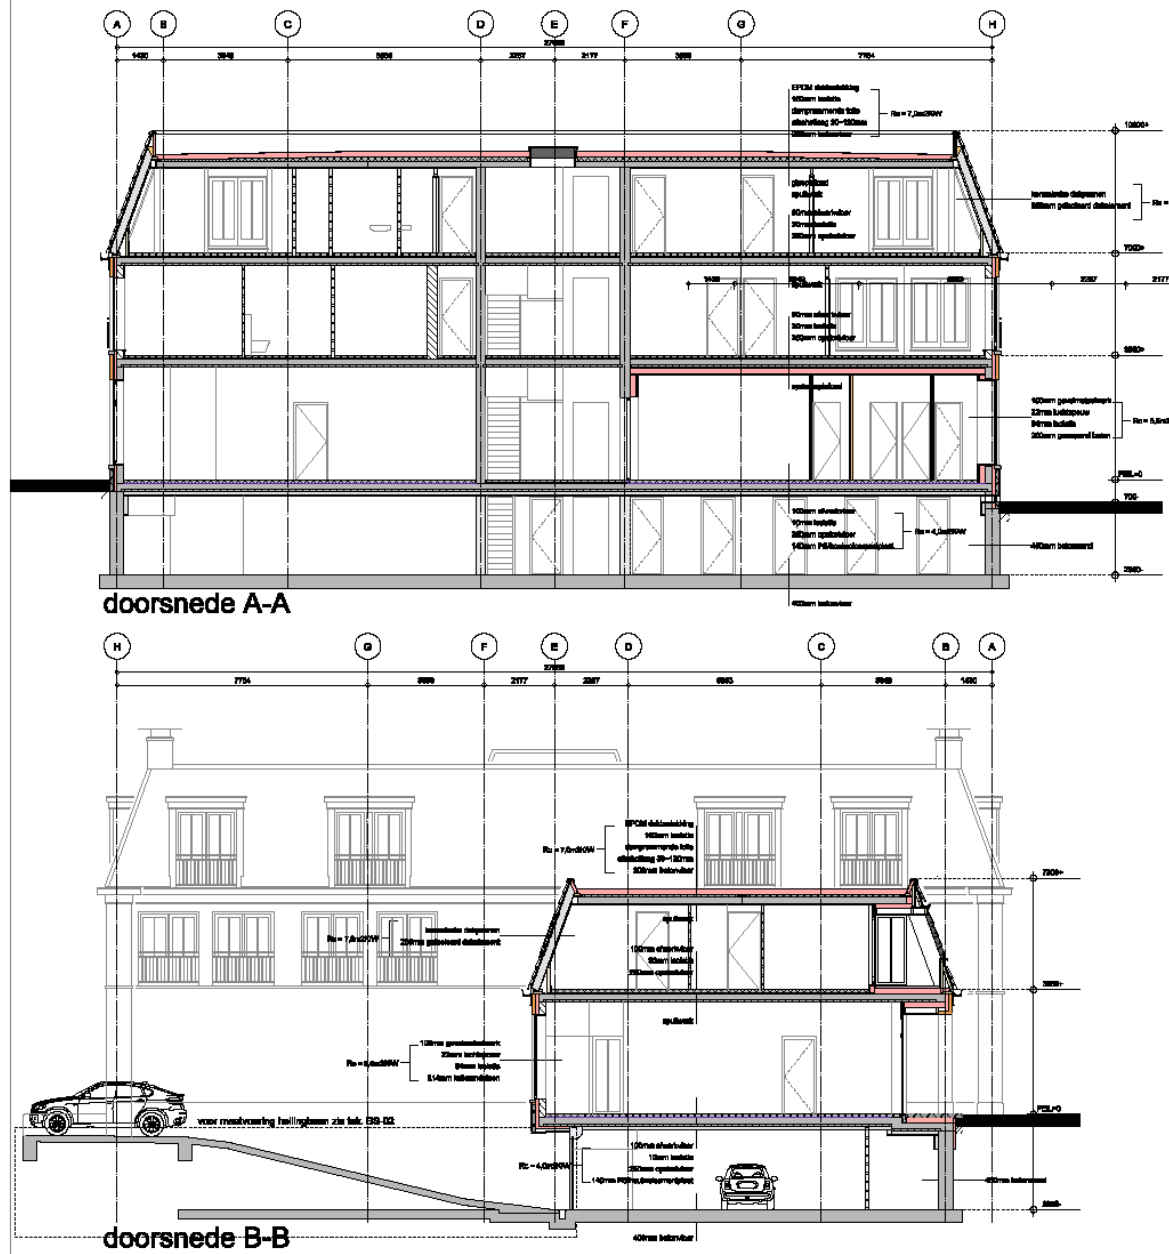

Figuur I.10: doorsnede over horeca en appartementen



Bijlage II: geluidvoorschriften Acti- viteitenbesluit met overgangsrecht



Artikel 2.17

1 Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{AR,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

- a de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00 - 19:00 uur	19:00 - 23:00 uur	23:00 - 07:00 uur
$L_{AR,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{AR,LT}$ in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
- c de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
- d de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;
- e de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:
 - 1° als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
 - 2° voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;



- f de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en
 - g de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.
- 2 Indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein gelden de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) uit tabel 2.17a ook op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting.
- 3 In afwijking van het eerste lid geldt voor een inrichting die is gelegen op een bedrijventerrein, dat:
- a het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) op de in tabel 2.17c genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;
 - b de in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur in tabel 2.17c opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
 - c de in tabel 2.17c aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet van toepassing zijn, indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
 - d de in tabel 2.17c aangegeven waarden op de gevel ook van toepassing zijn bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
 - e de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten, en
 - f de in tabel 2.17c aangegeven waarden gelden niet op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

Tabel 2.17c

	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	75 dB(A)	70 dB(A)	65 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)



- 4 In afwijking van het eerste en het tweede lid, geldt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{AR,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), bij een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer, dat:
- a de geluidsniveaus op de in tabel 2.17d genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;
 - b de in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in tabel 2.17d opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Tabel 2.17d

	07:00 - 21:00 uur	21:00 - 07:00 uur
$L_{AR,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	40 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	60 dB(A)

- c de in tabel 2.17d aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;
 - d de in tabel 2.17d aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:
 - 1° als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
 - 2° voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;
 - e indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) uit tabel 2.17d ook gelden op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting, en
 - f de in tabel 2.17d aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.
- 5 In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee



verband houden worden verricht, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, dat:

- a voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en toestellen, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17e, niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17e

	06.00 - 19.00 uur	19.00 - 22.00 uur	22.00 - 06.00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)

- b voor het maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17f, niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17f

	06.00 - 19.00 uur	19.00 - 22.00 uur	22.00 - 06.00 uur
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- c de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17f opgenomen waarden niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid;
- d de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidmetingen;
- e de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;



- f de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:
- 1° als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
- 2° voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;
- g de waarden binnen in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten, en
- h de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezondeerd industrieterrein.
- 6 In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied dat:
- a voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de niveaus op de in tabel 2.17g genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17g

	06.00 - 19.00 uur	19.00 - 22.00 uur	22.00 - 06.00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17g opgenomen maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
- c de in tabel 2.17g aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;



- d de in tabel 2.17g aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;

de in tabel 2.17g aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:

1° als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of

2° voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;

- f de waarden binnen in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten, en
- g de in tabel 2.17g aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.
- 7 De waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) op de gevel van gevoelige gebouwen in de tabellen 2.17e en 2.17g zijn niet van toepassing op inrichtingen die zijn gelegen in een gebied waarvoor bij of krachtens een gemeentelijke verordening regels zijn gesteld. In een dergelijk gebied bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) niet meer dan de waarden die zijn opgenomen in die gemeentelijke verordening.
- 8 Voor inrichtingen in een gebied als bedoeld in het zevende lid, bedragen de in de verordening vastgelegde waarden ten hoogste 5 dB(A) meer of minder dan de waarden in tabel 2.17e en voor inrichtingen als bedoeld in het zesde lid, bedragen de in de verordening vastgelegde waarden ten hoogste 5 dB(A) meer of minder dan de waarden in tabel 2.17g.
- 9 Bij vaststelling van de waarden, bedoeld in het zevende lid, wordt in ieder geval rekening gehouden met het in het gebied heersende referentieniveau. Indien voor inrichtingen als bedoeld in het zesde lid, waarden worden vastgelegd die hoger zijn dan de waarden in tabel 2.17g, wordt daarmee het in het gebied heersende referentieniveau niet overschreden.

Artikel 2.17a

- 1 De waarden op de gevel van gevoelige gebouwen en op de grens van gevoelige terreinen in tabel 2.17a onderscheidenlijk 2.17g worden met 5 dB(A) verhoogd indien tot het van toepassing worden van artikel 2.17 op een inrichting, op grond



van een voorschrift als bedoeld in het derde lid van dat artikel hogere waarden golden.

- 2 Indien in een milieuvergunning die in werking en onherroepelijk was op het tijdstip genoemd in het op de inrichting van toepassing geweest zijnde voorschrift, genoemd in artikel 2.17a, derde lid, lagere waarden dan de waarden, bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, waren vastgesteld, zijn die lagere waarden van toepassing.
- 3 De voorschriften, bedoeld in artikel 2.17, eerste en tweede lid zijn: voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.5 van bijlage 2 van het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.7 van de bijlage van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.5 van de bijlage van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van bijlage 2 van het Besluit voorzieningen- en installaties milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van bijlage 1 van het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, voorschrift 3.2 van bijlage 2 van het Besluit tankstations milieubeheer, voorschrift 4.2.1 van bijlage 1 van het Besluit tandartspraktijken milieubeheer en voorschrift 1.1.3 van bijlage 2 van het Besluit glastuinbouw.
- 4 In afwijking van artikel 2.17, vijfde lid, gelden voor inrichtingen als bedoeld in dat lid, waarop tot 1 januari 2013, bijlage 2 van het Besluit glastuinbouw van toepassing was, tot 1 januari 2016 de geluidswaarden van voorschrift 1.1.1 van bijlage 2 van het Besluit glastuinbouw.
- 5 Een gemeentelijke verordening als bedoeld in voorschrift 1.1.2 van de bijlage bij het Besluit landbouw milieubeheer, zoals dat luidde tot 1 januari 2013, berust met ingang van die datum op artikel 2.17, zevende lid.
- 6 Voor inrichtingen waarop tot 1 januari 2008 het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer of het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing was, zijn de waarden uit artikel 2.17 niet van toepassing op de gevel van onderscheidenlijk in een dienst- of bedrijfswoning dan wel een woning die deel uitmaakt van een inrichting.

Artikel 2.18

- 1 Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing:
 - a het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
 - b het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;



- c het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden;
 - d het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire inrichtingen;
 - e het ten gehore brengen van muziek vanwege het oefenen door militaire muziekcorsussen in de buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van twee uren per week op militaire inrichtingen;
 - f het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld;
 - g het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 3.7.2, tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld;
 - h het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs;
 - i het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang.
- 2 Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.
- 3 Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:
- a het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
 - b het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan;
 - c laad- en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve van de aan- en afvoer van producten bij inrichtingen als bedoeld in artikel 2.17, vijfde en zesde lid, voor zover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt;
 - d het verrichten van activiteiten in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur ten behoeve van het wassen van kasdekken bij inrichtingen als bedoeld in artikel 2.17, vijfde en zesde lid.



- 4 De maximale geluidsniveaus (L_{Amax}), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, zijn tussen 23.00 en 07.00 uur niet van toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten indien:
 - a degene die de inrichting drijft aantoonst dat het voor de betreffende inrichting in die periode geldende maximale geluidsniveau (L_{Amax}), niet te bereiken is door het treffen van maatregelen; en
 - b het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is dan 65 dB(A).
- 5 Bij gemeentelijke verordening kunnen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder regels worden gesteld met betrekking tot:
 - a het ten gehore brengen van onversterkte muziek, en
 - b het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 3.7.2.
- 6 Bij het bepalen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) blijft het geluid veroorzaakt door het stomen van grond met een installatie van derden buiten beschouwing.
- 7 Degene die een inrichting drijft, waar het stomen van grond plaatsvindt met een installatie van derden, treft maatregelen of voorzieningen die betrekking hebben op:
 - a de periode waarin het grondstomen plaatsvindt;
 - b de locatie waar de installatie wordt opgesteld, en
 - c het aanbrengen van geluidreducerende voorzieningen binnen de inrichting.
- 8 Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken daarvan, bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de maatregelen of voorzieningen, bedoeld in het zevende lid.
- 9 Voor inrichtingen waarop tot 1 januari 2008, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer van toepassing was, en waarvoor voor muziekgeluid een bedrijfsduurcorrectie werd toegepast, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift bepalen dat het tweede lid niet van toepassing is voor de toetsing van geluidsniveaus tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 10 Indien op grond van het maatwerkvoorschrift, bedoeld in het negende lid, een bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast, is het door de inrichting veroorzaakte geluidsniveau gedurende de bedrijfstijd tussen 23.00 en 07.00 uur niet hoger dan op grond van artikel 2.17 is toegestaan tussen 19.00 en 23.00 uur.

Artikel 2.19 (treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip)



- 1 Bij gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden vastgesteld op grond waarvan krachtens de verordening gebieden worden aangewezen waarin de in de verordening opgenomen geluidsnormen gelden die afwijken van de waarden, bedoeld in artikel 2.17 indien de in dat artikel genoemde waarden gelet op de aard van de gebieden niet passend zijn.

Alvorens een gebied wordt aangewezen worden de gevolgen hiervan voor de in die gebieden gelegen inrichtingen, de bewoners van die gebieden en andere belanghebbenden in kaart gebracht.

- 2 In een gebied als bedoeld in het eerste lid bedragen de waarden binnen een geluidsgevoelige ruimte of een verblijfsruimte voor zover deze niet zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein, op de volgende tijdstippen niet meer dan de in tabel 2.19 aangegeven waarden:

Tabel 2.19

	07.00–19.00 uur	19.00–23.00 uur	23.00–07.00 uur
$L_{AR,LT}$	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax}	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- 3 Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), bedoeld in het tweede lid, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:
 - a het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
 - b het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.
- 4 De in het tweede lid genoemde waarden gelden niet indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen.
- 5 In een verordening als bedoeld in het eerste lid kan worden bepaald dat het bevoegd gezag ten aanzien van een gebied dat krachtens de verordening is aangewezen overeenkomstig artikel 2.20 maatwerkvoorschriften kan stellen.

Artikel 2.19a

- 1 Tot de inwerkingtreding van artikel 2.19 zijn het tweede tot en met vierde lid van toepassing.
- 2 Artikel 2.17 is niet van toepassing op inrichtingen die zijn gelegen in een concentratiegebied voor horeca-inrichtingen of in een concentratiegebied voor detailhandel en ambachtsbedrijven, dat bij of krachtens een verordening als zodanig is aangewezen.



- 3 In een gebied als bedoeld in het tweede lid bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, in ieder geval niet meer:
- a dan de in tabel 2.17 bedoelde waarden op de gevel of, als dat hoger is, het in dat gebied heersende referentieniveau;
 - b dan de in tabel 2.19a aangegeven waarden binnen gevoelige gebouwen.

Tabel 2.19a

	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{AR,LT}$)	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidsniveau	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- 4 Voor inrichtingen waarop tot 1 januari 2008 het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer of het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing was, zijn de waarden uit dit artikel niet van toepassing op de gevel van onderscheidenlijk een dienst- of bedrijfswoning dan wel een woning die deel uitmaakt van een inrichting.

Artikel 2.20

- 1 In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{AR,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) vaststellen.
- 2 Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd.
- 3 De in het tweede lid bedoelde etmaalwaarde is niet van toepassing indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen.
- 4 Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de plaats waar de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, voor een inrichting gelden.
- 5 Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen in de inrichting worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen teneinde aan geldende geluidsnormen te voldoen.



- 6 In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift voor bepaalde activiteiten in een inrichting, anders dan festiviteiten als bedoeld in artikel 2.21, andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{AR,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) vaststellen. Het bevoegd gezag kan daarbij voorschriften vaststellen met betrekking tot de duur van de activiteiten, het treffen van maatregelen, de tijdstippen waarop de activiteiten plaatsvinden of het vooraf melden per keer dat de activiteit plaatsvindt.
- 7 Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen ter beperking van het geluid als gevolg van werkzaamheden en activiteiten bij een inrichting als bedoeld in artikel 2.17, vijfde lid.
- 8 De etmaalwaarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van het eerste lid, is niet lager dan 40 dB(A) voor een inrichting:
 - a waarop tot het van toepassing worden van dit artikel op die inrichting, het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer, het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, het Besluit jachthavens milieubeheer, het Besluit motorvoertuigen milieubeheer of het Besluit glastuinbouw van toepassing was, en
 - b die voor de inwerkingtreding van het in onderdeel a genoemde besluit dat van toepassing was, is opgericht.
- 9 De etmaalwaarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van het eerste lid is niet lager dan 40 dB(A) voor een inrichting waarop tot 1 januari 2008 het Besluit tankstations milieubeheer of het Besluit tandartspraktijken milieubeheer van toepassing was.

Artikel 2.21

- 1 De waarden bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20 zijn voor zover de naleving van deze normen redelijkerwijs niet kan worden gevegd, niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met de viering van:
 - a festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de gebieden in de gemeente waarvoor de verordening geldt;
 - b andere festiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, waarbij het aantal bij of krachtens een gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of dagdelen per gebied of categorie van inrichtingen kan verschillen en niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar.
- 2 Bij of krachtens gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden verbonden aan de festiviteiten ter voorkoming of beperking van geluidhinder.



- 3 Een festiviteit als bedoeld in het eerste lid die maximaal een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt beschouwd als plaatshebbende op één dag.

Artikel 2.22

- 1 Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20 blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van het uitrukken van motorvoertuigen ten behoeve van ongevallenbestrijding, spoedeisende medische hulpverlening, brandbestrijding en gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval.
- 2 Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het treffen van technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van het uitrukken van motorvoertuigen ten behoeve van ongevallenbestrijding, spoedeisende medische hulpverlening, brandbestrijding en gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval, indien dat bijzonder is aangewezen in het belang van het milieu.




Bijlage III: rekenmodel horeca geluidbelasting met voorzieningen



Kupers & Niggebrugge BV


project Horeca Bunckmanplein
opdrachtgever Van Renselaar

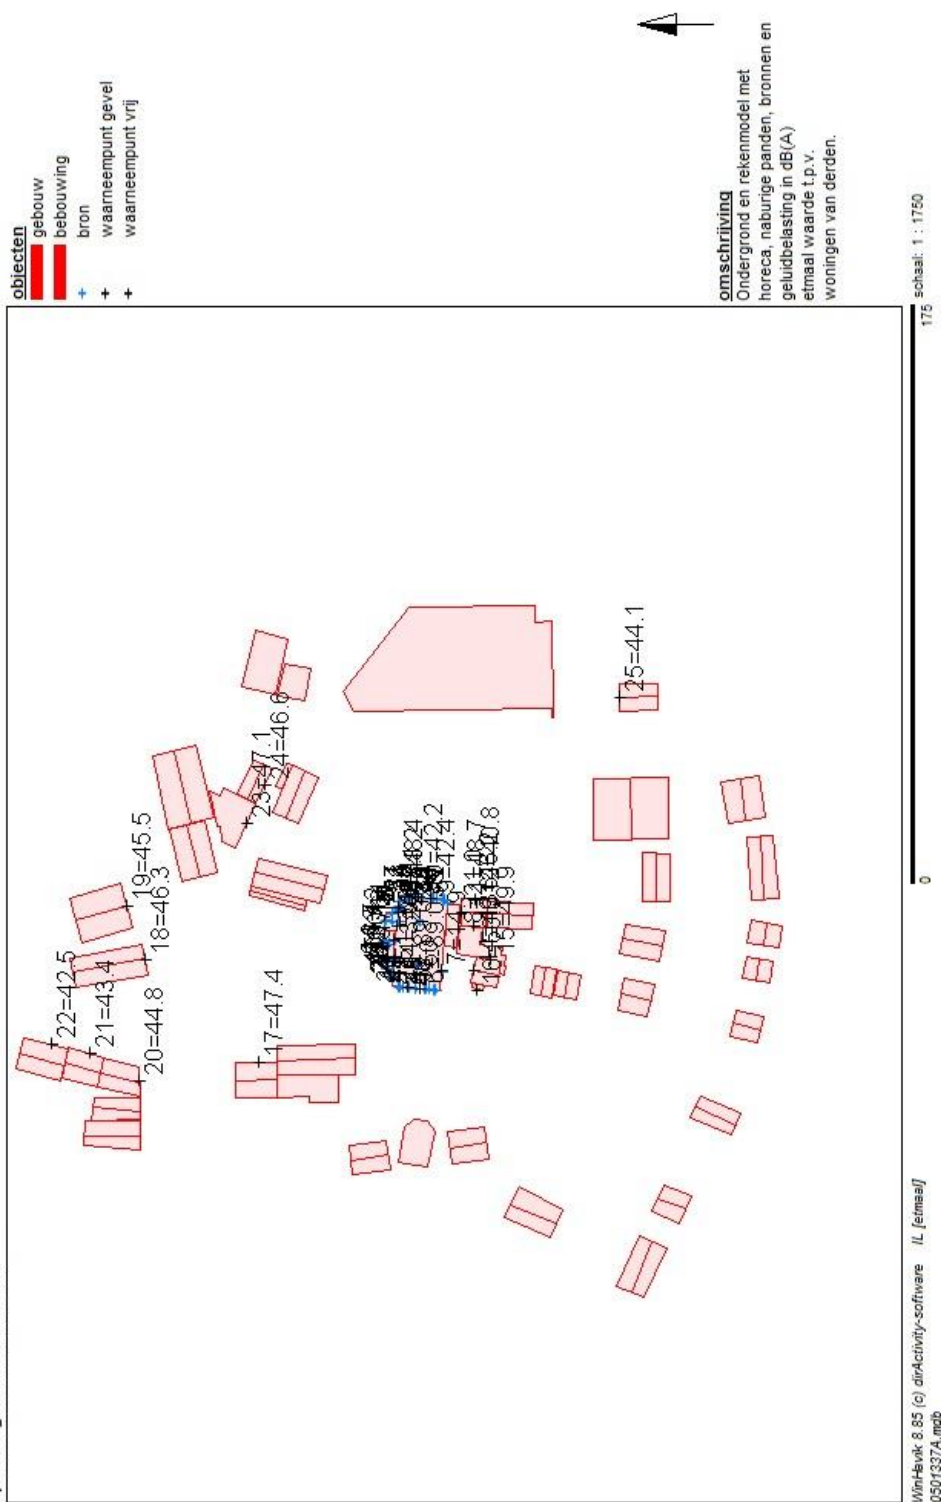



Kupers & Niggebrugge BV

project Horeca Bunckmanplein
opdrachtgever Van Renselaar

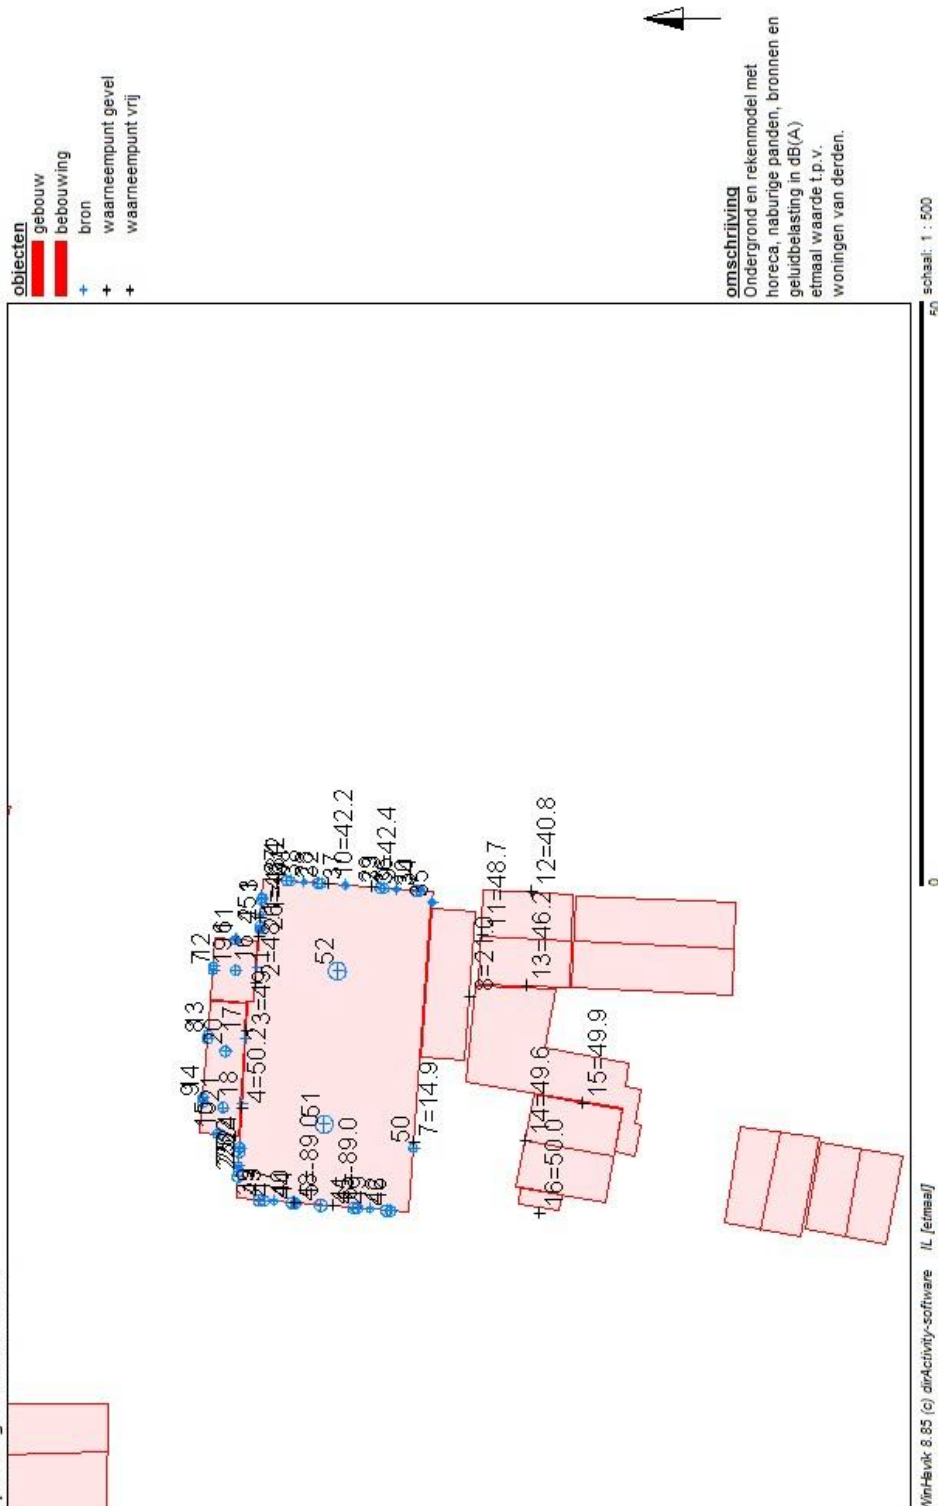



Kupers & Niggebrugge BV

1

Projectgegevens

projectnaam: Horeca Bunckmanplein
opdrachtgever: Van Renselaar
adviseur: jk
databaseversie: 859
situatie: horeca met >70 dB(A) rechts
uitsnede: basismodel
omschrijving:

Industrielawaai

rekenhart: 10.36 19.03.2015
aut. berekening gemiddeld maaiveld: n.v.t.
alleen absorptiegebieden (geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 18-10-2017
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 17:00
maximum aantal reflecties: 1
minimum zichthoek reflecties: n.v.t.
maximum sectorhoek: n.v.t.
vaste sectorhoek: n.v.t.
methode aftrek110g: n.v.t.

rekenmethode: HMRI: 1999
meteo correctie: ☒
jaargetijde zomer: ☐
opmerking:

WinHavik 8.85 (c) dirActivity-software

18-10-2017 17:34



Kupers & Niggebrugge BV

2

Gebouwen

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1 nokhoogte 2		reflectie gevel gekoppeld				soort geb.	kenmerk	
			noksoort				1	2	3	4 v/l/r i/l			
1 Smidsplein	16	5.8	0.0	1=noklijn op gevel 1	8.8	8.8	80	80	80	80	□	woning 1e	gebouw
2 Smidsplein	18-20	5.8	0.0	2=noklijn op gevel 2	9.2	9.2	80	80	80	80	□	woning 1e	gebouw
3 Smidsplein	5	2.8	0.0	2=noklijn op gevel 2	5.0	5.0	80	80	80	80	□	woning	gebouw
4 Smidsplein	5	3.0	0.0	0=geen noklijn	—	—	80	80	80	80	□	woning	gebouw
5 Hoofdstraat	188	6.7	0.0	2=noklijn op gevel 2	10.7	10.7	80	80	80	80	□	bedrijf/wo	gebouw
6 Bunkmanplein	21m 2b	3.5	0.0	1=noklijn op gevel 1	6.5	6.5	80	80	80	80	□	bedrijf	gebouw
7 Bunkmanplein	11m 1b	7.6	0.0	2=noklijn op gevel 2	10.0	10.0	80	80	80	80	□	horeca	gebouw
8 Bunkmanplein	11m 1b	3.8	0.0	2=noklijn op gevel 2	7.6	7.6	80	80	80	80	□	horeca	gebouw
9 Bunkmanplein	8	2.2	0.0	1=noklijn op gevel 1	4.2	4.2	80	80	80	80	□	bedrijf	gebouw
10 Bunkmanplein	8	2.2	0.0	0=geen noklijn	—	—	80	80	80	80	□	bedrijf	gebouw
11 Hoofdstraat	202	5.8	0.0	2=noklijn op gevel 2	10.0	10.0	80	80	80	80	□	ms. werk	gebouw
12 Hoofdstraat	183	3.8	0.0	1=noklijn op gevel 1	7.4	7.4	80	80	80	80	□	hor/won.	gebouw
13 Hoofdstraat	185	3.8	0.0	1=noklijn op gevel 1	8.2	8.2	80	80	80	80	□	bedr/won.	gebouw
14 Hoofdstraat	193	6.0	0.0	2=noklijn op gevel 2	9.7	9.7	80	80	80	80	□	bedr/won.	gebouw
15 Kerkstraat	1	6.0	0.0	2=noklijn op gevel 2	9.7	9.7	80	80	80	80	□	hor/won.	gebouw
16 Kerkstraat	3	6.0	0.0	2=noklijn op gevel 2	9.7	9.7	80	80	80	80	□	bedr/won.	gebouw
17 Van den Berghlaan	4	3.0	0.0	1=noklijn op gevel 1	4.8	4.8	80	80	80	80	□	maats.	gebouw
18 Van den Berghlaan	4	3.0	0.0	1=noklijn op gevel 1	4.8	4.8	80	80	80	80	□	bedrijf	gebouw
19 Koninginnelaan	22-26c	3.5	0.0	2=noklijn op gevel 2	7.0	7.0	80	80	80	80	□	bedrijf	gebouw
20 Koninginnelaan	25	3.0	0.0	1=noklijn op gevel 1	7.5	7.5	80	80	80	80	□	woning	gebouw
21 Smidsplein	13	7.3	0.0	0=geen noklijn	—	—	80	80	80	80	□	bedrijf	gebouw
22 Smidsplein	4	5.5	0.0	1=noklijn op gevel 1	7.5	7.5	80	80	80	80	□	woning	gebouw
23 Koninginnelaan	11	4.8	0.0	2=noklijn op gevel 2	7.0	7.0	80	80	80	80	□	woning	gebouw
24 Koninginnelaan	10	5.0	0.0	2=noklijn op gevel 2	7.5	7.5	80	80	80	80	□	woning	gebouw
25 Koninginnelaan	12	3.0	0.0	1=noklijn op gevel 1	7.5	7.5	80	80	80	80	□	woning	gebouw
26 Koninginnelaan	8	3.0	0.0	2=noklijn op gevel 2	6.5	6.5	80	80	80	80	□	woning	gebouw
27 Koninginnelaan	14	4.8	0.0	2=noklijn op gevel 2	7.0	7.0	80	80	80	80	□	woning	gebouw
28 Koninginnelaan	18	5.0	0.0	1=noklijn op gevel 1	7.5	7.5	80	80	80	80	□	woning	gebouw
29 Koninginnelaan	20	5.0	0.0	1=noklijn op gevel 1	7.5	7.5	80	80	80	80	□	woning	gebouw
30 Koninginnelaan	22-28	4.5	0.0	2=noklijn op gevel 2	8.0	8.0	80	80	80	80	□	woning	gebouw
31 Koninginnelaan	28-30	3.5	0.0	2=noklijn op gevel 2	7.5	7.5	80	80	80	80	□	woning	gebouw
32 Koninginnelaan	17-19	5.0	0.0	2=noklijn op gevel 2	9.0	9.0	80	80	80	80	□	woning	gebouw
33 Koninginnelaan	15	5.0	0.0	2=noklijn op gevel 2	9.0	9.0	80	80	80	80	□	woning	gebouw
34 Koninginnelaan	13	5.0	0.0	2=noklijn op gevel 2	9.0	9.0	80	80	80	80	□	woning	gebouw
35 Van den Berghlaan	9	5.0	0.0	1=noklijn op gevel 1	9.0	9.0	80	80	80	80	□	woning	gebouw
36 Koninginnelaan	7	5.0	0.0	1=noklijn op gevel 1	9.0	9.0	80	80	80	80	□	woning	gebouw
37 Hoofdstraat	206	5.8	0.0	2=noklijn op gevel 2	10.0	10.0	80	80	80	80	□	ms werk	gebouw
38 Smidsplein	11	7.3	0.0	0=geen noklijn	—	—	80	80	80	80	□	bedrijf	gebouw
39 Hoofdstraat	179	6.0	0.0	1=noklijn op gevel 1	9.7	9.7	80	80	80	80	□	woning	gebouw
40 Hoofdstraat	181	6.0	0.0	2=noklijn op gevel 2	9.7	9.7	80	80	80	80	□	woning	gebouw

WinHavik 8.85 (c) dirActivity-software

18-10-2017 17:34



Kupers & Niggebrugge BV

3

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	10.5	0.0	85	Bunckmanplein	80	gebouw
2	7.0	0.0	20	Bunckmanplein	80	gebouw
3	3.0	0.0	28	Bunckmanplein	80	gebouw
4	3.0	0.0	17	Bunckmanplein	80	gebouw
5	3.0	0.0	54	Smidsplein	80	gebouw
6	3.0	0.0	45	Bunckmanplein	80	gebouw
7	8.8	0.0	176	Smidsplein	80	gebouw
8	8.5	0.0	38	Van den Berglaan	80	gebouw
9	5.5	0.0	52	Smidsplein	80	gebouw



Kupers & Niggebrugge BV

4

Bronnen

nr bedrijf	bron	type	h	wg	-> hoek	bronvermogen										bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag		
						31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
1	deuren	wand catnr: GD28C spectrum: achtergrondmuziek ruimte:	1.5	A	0	360	-27.0	-60.1	30.9	40.9	36.9	30.9	30.9	27.9	- 43.3 voorgevel	-	-	- h	-	-	-	100.000	100.000	100.000
						Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0 29.6									
						Si:	-	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	- 0.3									
						Opp:			3.9 m2						Lp: 71.0 dB(A)									
															Cd: 4.0 dB									
2	deuren	wand catnr: GD28C spectrum: achtergrondmuziek ruimte:	5	A	0	360	-27.0	-60.1	30.9	40.9	36.9	30.9	30.9	27.9	- 43.3 voorgevel	-	-	- h	-	-	-	100.000	100.000	100.000
						Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0 29.6									
						Si:	-	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	- 0.3									
						Opp:			3.9 m2						Lp: 71.0 dB(A)									
															Cd: 4.0 dB									
3	bovenlicht	wand catnr: GD28C spectrum: achtergrondmuziek ruimte:	2.6	A	0	360	-32.1	-65.2	25.8	35.8	31.8	25.8	25.8	22.8	- 38.2 voorgevel	-	-	- h	-	-	-	100.000	100.000	100.000
						Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0 29.6									
						Si:	-	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	- 0.3									
						Opp:			1.2 m2						Lp: 71.0 dB(A)									
															Cd: 4.0 dB									
4	bovenlicht	wand catnr: GD28C spectrum: achtergrondmuziek ruimte:	2.6	A	0	360	-32.1	-65.2	25.8	35.8	31.8	25.8	25.8	22.8	- 38.2 voorgevel	-	-	- h	-	-	-	100.000	100.000	100.000
						Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0 29.6									
						Si:	-	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	- 0.3									
						Opp:			1.2 m2						Lp: 71.0 dB(A)									
															Cd: 4.0 dB									
5	metseelwerk	wand catnr: MW51 spectrum: achtergrondmuziek ruimte:	2.0	A	0	360	-25.3	-58.4	13.6	17.6	15.6	10.6	5.6	-32.4	- 21.2 voorgevel	-	-	- h	-	-	-	100.000	100.000	100.000
						Ri:	0.0	99.0	41.0	46.0	52.0	59.0	64.0	99.0 63.4										
						Si:	-	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	- 0.3									
						Opp:			5.8 m2						Lp: 71.0 dB(A)									
															Cd: 4.0 dB									
6	deuren zijgevel	wand catnr: GD28C spectrum: achtergrondmuziek ruimte:	2.0	A	0	360	-33.8	-66.9	24.1	34.1	30.1	24.1	24.1	21.1	- 36.5 serre	-	-	- h	-	-	-	100.000	100.000	100.000
						Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0 29.6									
						Si:	-	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	- 0.3									
						Opp:			8.1 m2						Lp: 61.0 dB(A)									
															Cd: 4.0 dB									
7	deuren	wand catnr: GD28C spectrum: achtergrondmuziek ruimte:	2.0	A	0	360	-32.6	-65.7	25.3	35.3	31.3	25.3	25.3	22.3	- 37.6 serre	-	-	- h	-	-	-	100.000	100.000	100.000
						Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0 29.6									
						Si:	-	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	- 0.3									
						Opp:			10.8 m2						Lp: 61.0 dB(A)									
															Cd: 4.0 dB									
8	deuren	wijl(+0.5m) catnr: GD28C spectrum: popmuziek ruimte:	2.0	A	0	360	-27.7	-53.8	36.2	42.2	37.2	30.2	29.2	25.2	- 44.5 serre	-	-	- h	-	-	-	100.000	100.000	100.000
						Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0 27.7									
						Si:	-	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-6.0	-10.0	- 0.4									
						Opp:			16.5 m2						Lp: 64.0 dB(A)									
															Cd: 4.0 dB									
9	deuren	wand catnr: GD28C spectrum: popmuziek ruimte:	2.0	A	0	360	-29.6	-55.7	34.3	40.3	35.3	28.3	27.3	23.3	- 42.6 serre	-	-	- h	-	-	-	100.000	100.000	100.000
						Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0 27.7									
						Si:	-	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-6.0	-10.0	- 0.4									
						Opp:			10.8 m2						Lp: 64.0 dB(A)									
															Cd: 4.0 dB									

WinHavik 8.85 (c) dirActivity-software

18-10-2017 17:34



Kupers & Niggebrugge BV

5

nr bedrijf	bron	type	h	wg	→ hoek	bronvermogen										bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10dB toeslag		
						31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
10	deuren	wand	2.0	A	0	350	-30.8	-55.9	33.1	39.1	34.1	27.1	20.1	22.1	— 41.4 serre	—	—	—	h	—	—	—	—	—
		catnr: GD28C				Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0 27.7									
		spectrum: popmuziek				Si:	—	-27.0	-14.0	-9.0	-5.0	-5.0	-5.0	-10.0	— 0.4									
		ruimte:				Opp:	8.1 m2			Lp:	64.0dB(A)				Cd: 4.0 dB									
11	bovenlicht	ruimte: >0.5m	2.6	A	0	350	-40.5	-73.6	17.4	27.4	23.4	17.4	17.4	14.4	— 29.9 serre	—	—	—	h	—	—	—	—	—
		catnr: GD28C				Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0 29.6									
		spectrum: achtergrondmuziek				Si:	—	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-5.0	— 0.3									
		ruimte:				Opp:	1.8 m2			Lp:	61.0dB(A)				Cd: 4.0 dB									
12	bovenlicht	wand	2.6	A	0	350	-38.4	-71.5	19.5	29.5	25.5	19.5	19.5	16.5	— 31.9 serre	—	—	—	h	—	—	—	—	—
		catnr: GD28C				Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0 29.6									
		spectrum: achtergrondmuziek				Si:	—	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-5.0	— 0.3									
		ruimte:				Opp:	2.8 m2			Lp:	61.0dB(A)				Cd: 4.0 dB									
13	bovenlicht	wand	2.6	A	0	350	-35.1	-61.2	28.6	34.6	29.6	22.6	21.6	17.6	— 37.1 serre	—	—	—	h	—	—	—	—	—
		catnr: GD28C				Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0 27.7									
		spectrum: popmuziek				Si:	—	-27.0	-14.0	-9.0	-5.0	-5.0	-5.0	-10.0	— 0.4									
		ruimte:				Opp:	3.0 m2			Lp:	64.0dB(A)				Cd: 4.0 dB									
14	bovenlicht	wand	2.6	A	0	350	-35.4	-61.5	28.5	34.5	29.5	22.5	21.5	17.5	— 36.8 serre	—	—	—	h	—	—	—	—	—
		catnr: GD28C				Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0 27.7									
		spectrum: popmuziek				Si:	—	-27.0	-14.0	-9.0	-5.0	-5.0	-5.0	-10.0	— 0.4									
		ruimte:				Opp:	2.8 m2			Lp:	64.0dB(A)				Cd: 4.0 dB									
15	bovenlicht	wand	2.6	A	0	350	-37.5	-63.6	26.4	32.4	27.4	20.4	19.4	15.4	— 34.7 serre	—	—	—	h	—	—	—	—	—
		catnr: GD28C				Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0 27.7									
		spectrum: popmuziek				Si:	—	-27.0	-14.0	-9.0	-5.0	-5.0	-5.0	-10.0	— 0.4									
		ruimte:				Opp:	1.8 m2			Lp:	64.0dB(A)				Cd: 4.0 dB									
16	metseiwerk	gebouw	3.0	A	0	350	-42.9	-76.0	-4.0	0	-2.0	-7.0	-12.0	-50.0	— 3.6 voorgevel	—	—	—	h	—	—	—	—	—
		catnr: MW51				Ri:	0.0	99.0	41.0	46.0	52.0	59.0	64.0	99.0 53.4										
		spectrum: achtergrondmuziek				Si:	—	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-5.0	— 0.3									
		ruimte:				Opp:	1.0 m2			Lp:	61.0dB(A)				Cd: 4.0 dB									
17	metseiwerk	wand	3.0	A	0	350	-39.1	-65.2	5.8	5.8	2.8	-3.2	-9.2	-48.2	— 10.0 voorgevel	—	—	—	h	—	—	—	—	—
		catnr: MW51				Ri:	0.0	99.0	41.0	46.0	52.0	59.0	64.0	99.0 50.8										
		spectrum: popmuziek				Si:	—	-27.0	-14.0	-9.0	-5.0	-5.0	-5.0	-10.0	— 0.4									
		ruimte:				Opp:	1.2 m2			Lp:	64.0dB(A)				Cd: 4.0 dB									
18	metseiwerk	wand	3.0	A	0	350	-39.9	-66.0	5.0	5.0	2.0	-4.0	-10.0	-49.0	— 9.2 voorgevel	—	—	—	h	—	—	—	—	—
		catnr: MW51				Ri:	0.0	99.0	41.0	46.0	52.0	59.0	64.0	99.0 50.8										
		spectrum: popmuziek				Si:	—	-27.0	-14.0	-9.0	-5.0	-5.0	-5.0	-10.0	— 0.4									
		ruimte:				Opp:	1.0 m2			Lp:	64.0dB(A)				Cd: 4.0 dB									
19	dak	dak	3.2	A	0	350	-26.5	23.4	31.4	38.4	37.4	29.4	21.4	-33.6	— 41.8 serre	—	—	—	h	—	—	—	—	—

WinHavik 8.85 (c) dirActivity-software

18-10-2017 17:34



Kupers & Niggebrugge BV

6

nr bedrijf	bron	type	h	wg	-> hoek	bronvermogen										tot kenmerk	bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag														
						31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dag		avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht													
20	dak	catnr: DA30a	3.2	A	0	Ri: 0.0	16.0	22.0	24.0	29.0	39.0	47.0	99.0	99.0	31.8	-- 43.3 serre	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000											
		spectrum: achtergrondmuziek				Si: --	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-5.0	--	0.3																						
		ruimte:				Opp: 17.5 m2	Lp: 61.0dB(A)					Cd: --dB																									
		catnr: DA30a				Ri: 0.0	16.0	22.0	24.0	29.0	39.0	47.0	99.0	99.0	29.3																						
21	dak	catnr: DA30a	3.2	A	0	Ri: 0.0	16.0	22.0	24.0	29.0	39.0	47.0	99.0	99.0	29.3	-- 42.8 serre	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000											
		spectrum: popmuziek				Si: --	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-5.0	-10.0	--	0.4																						
		ruimte:				Opp: 18.4 m2	Lp: 64.0dB(A)					Cd: 4.0 dB																									
		catnr: DA30a				Ri: 0.0	16.0	22.0	24.0	29.0	39.0	47.0	99.0	99.0	29.3																						
22	deuren	catnr: GD28C	1.5	A	0	Ri: 0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7	-- 48.2 voorgevel	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000											
		spectrum: popmuziek				Si: --	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-5.0	-10.0	--	0.4																						
		ruimte:				Opp: 3.9 m2	Lp: 74.0dB(A)					Cd: 4.0 dB																									
		catnr: GD28C				Ri: 0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7																						
23	deuren	catnr: GD28C	1.5	A	0	Ri: 0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7	-- 48.2 voorgevel	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000											
		spectrum: popmuziek				Si: --	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-5.0	-10.0	--	0.4																						
		ruimte:				Opp: 3.9 m2	Lp: 74.0dB(A)					Cd: 4.0 dB																									
		catnr: GD28C				Ri: 0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7																						
24	bovenlicht	catnr: GD28C	2.6	A	0	Ri: 0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7	-- 43.1 voorgevel	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000											
		spectrum: popmuziek				Si: --	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-5.0	-10.0	--	0.4																						
		ruimte:				Opp: 1.2 m2	Lp: 74.0dB(A)					Cd: 4.0 dB																									
		catnr: GD28C				Ri: 0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7																						
25	bovenlicht	catnr: GD28C	2.6	A	0	Ri: 0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7	-- 43.1 voorgevel	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000											
		spectrum: popmuziek				Si: --	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-5.0	-10.0	--	0.4																						
		ruimte:				Opp: 1.2 m2	Lp: 74.0dB(A)					Cd: 4.0 dB																									
		catnr: GD28C				Ri: 0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7																						
26	metselwerk	catnr: MW51	2.0	A	0	Ri: 0.0	99.0	41.0	46.0	52.0	59.0	64.0	99.0	99.0	50.8	-- 26.9 voorgevel	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000											
		spectrum: popmuziek				Si: --	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-5.0	-10.0	--	0.4																						
		ruimte:				Opp: 5.8 m2	Lp: 74.0dB(A)					Cd: 4.0 dB																									
		catnr: MW51				Ri: 0.0	99.0	41.0	46.0	52.0	59.0	64.0	99.0	99.0	50.8																						
27	deuren	catnr: GD28C	1.5	A	0	Ri: 0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	29.6	-- 43.3 linkergevel	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000											
		spectrum: achtergrondmuziek				Si: --	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-5.0	--	0.3																						
		ruimte:				Opp: 3.9 m2	Lp: 71.0dB(A)					Cd: 4.0 dB																									
		catnr: GD28C				Ri: 0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	29.6																						
28	deuren	catnr: GD28C	1.5	A	0	Ri: 0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	29.6	-- 43.3 linkergevel	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000											
		catnr: GD28C				Ri: 0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	29.6																						

WinHavik 8.85 (c) dirActivity-software

18-10-2017 17:34



Kupers & Niggebrugge BV

7

nr bedrijf	bron	type	bronvermogen											tot kenmerk	bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag								
			h	wg	→	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht					
			spectrum:	achtergrondmuziek	Si:																								
		ruimte:			Opp:	3.9 m2																							
					Lp:	71.0dB(A)																							
					Cd:	4.0 dB																							
29	deuren	wand	1.5	A	0	360	-27.0	-50.1	30.9	40.9	36.9	30.9	30.9	27.9	—	43.3	linkergevel	—	—	—	h	—	—	—	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	GD28C				Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	29.6												
		spectrum:	achtergrondmuziek				Si:	—	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	—	0.3												
		ruimte:			Opp:	3.9 m2																							
					Lp:	71.0dB(A)																							
					Cd:	4.0 dB																							
30	deuren	wand	1.5	A	0	360	-27.0	-50.1	30.9	40.9	36.9	30.9	30.9	27.9	—	43.3	linkergevel	—	—	—	h	—	—	—	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	GD28C				Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	29.6												
		spectrum:	achtergrondmuziek				Si:	—	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	—	0.3												
		ruimte:			Opp:	3.9 m2																							
					Lp:	71.0dB(A)																							
					Cd:	4.0 dB																							
31	bovenlicht	wand	2.6	A	0	360	-32.1	-55.2	25.8	35.8	31.8	25.8	25.8	22.8	—	38.2	linkergevel	—	—	—	h	—	—	—	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	GD28C				Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	29.6												
		spectrum:	achtergrondmuziek				Si:	—	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	—	0.3												
		ruimte:			Opp:	1.2 m2																							
					Lp:	71.0dB(A)																							
					Cd:	4.0 dB																							
32	bovenlicht	wand	2.6	A	0	360	-32.1	-55.2	25.8	35.8	31.8	25.8	25.8	22.8	—	38.2	linkergevel	—	—	—	h	—	—	—	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	GD28C				Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	29.6												
		spectrum:	achtergrondmuziek				Si:	—	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	—	0.3												
		ruimte:			Opp:	1.2 m2																							
					Lp:	71.0dB(A)																							
					Cd:	4.0 dB																							
33	bovenlicht	wand	2.6	A	0	360	-32.1	-55.2	25.8	35.8	31.8	25.8	25.8	22.8	—	38.2	linkergevel	—	—	—	h	—	—	—	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	GD28C				Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	29.6												
		spectrum:	achtergrondmuziek				Si:	—	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	—	0.3												
		ruimte:			Opp:	1.2 m2																							
					Lp:	71.0dB(A)																							
					Cd:	4.0 dB																							
34	bovenlicht	wand	2.6	A	0	360	-32.1	-55.2	25.8	35.8	31.8	25.8	25.8	22.8	—	38.2	linkergevel	—	—	—	h	—	—	—	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	GD28C				Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	29.6												
		spectrum:	achtergrondmuziek				Si:	—	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	—	0.3												
		ruimte:			Opp:	1.2 m2																							
					Lp:	71.0dB(A)																							
					Cd:	4.0 dB																							
35	mettselwerk	wand	2.0	A	0	360	-21.3	-54.4	17.6	21.6	19.6	14.6	9.6	-28.4	—	25.2	linkergevel	—	—	—	h	—	—	—	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	MW51				Ri:	0.0	99.0	41.0	46.0	52.0	59.0	64.0	99.0	53.4													
		spectrum:	achtergrondmuziek				Si:	—	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	—	0.3												
		ruimte:			Opp:	14.4 m2																							
					Lp:	71.0dB(A)																							
					Cd:	4.0 dB																							
36	mettselwerk	wand	2.0	A	0	360	-26.3	-59.4	12.6	16.6	14.6	9.6	4.6	-33.4	—	20.2	linkergevel	—	—	—	h	—	—	—	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	MW51				Ri:	0.0	99.0	41.0	46.0	52.0	59.0	64.0	99.0	53.4													
		spectrum:	achtergrondmuziek				Si:	—	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	—	0.3												
		ruimte:			Opp:	4.6 m2																							
					Lp:	71.0dB(A)																							
					Cd:	4.0 dB																							
37	mettselwerk	wand	2.0	A	0	360	-20.1	-53.2	18.8	22.8	20.8	15.8	10.8	-27.2	—	26.4	linkergevel	—	—	—	h	—	—	—	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	MW51				Ri:	0.0	99.0	41.0	46.0	52.0	59.0	64.0	99.0	53.4													
		spectrum:	achtergrondmuziek				Si:	—	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	—	0.3												
		ruimte:			Opp:	18.9 m2																							
					Lp:	71.0dB(A)																							
					Cd:	4.0 dB																							

WinHavik 8.85 (c) dirActivity-software

18-10-2017 17:34



Kupers & Niggebrugge BV

8

nr bedrijf	bron	type	h	wg	-> hoek	bronvermogen										tot kenmerk	bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag					
						31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht			
38	metseiwerk	wand	2.0	A	0	360	-26.3	-59.4	12.6	16.6	14.6	9.6	4.6	-33.4	--	20.2 linkergevel	--	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	MW51			Ri:	0.0	99.0	41.0	46.0	52.0	59.0	64.0	99.0	99.0	53.4												
		spectrum:	achtergrondmuziek			Si:	--	-34.0	-20.0	-11.0	-7.0	-5.0	-5.0	-8.0	--	0.3												
		ruimte:				Opp:	4.6 m2			Lp:	71.0 dB(A)					Cd:	4.0 dB											
39	deuren	wand	1.5	A	0	360	-24.0	-50.1	39.9	45.9	40.9	33.9	32.9	28.9	--	48.2 rechtergevel	--	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	GD28C			Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7												
		spectrum:	popmuziek			Si:	--	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-6.0	-10.0	--	0.4												
		ruimte:				Opp:	3.9 m2			Lp:	74.0 dB(A)					Cd:	4.0 dB											
40	deuren	vrij(>0.5m)	1.5	A	0	360	-24.0	-50.1	39.9	45.9	40.9	33.9	32.9	28.9	--	48.2 rechtergevel	--	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	GD28C			Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7												
		spectrum:	popmuziek			Si:	--	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-6.0	-10.0	--	0.4												
		ruimte:				Opp:	3.9 m2			Lp:	74.0 dB(A)					Cd:	4.0 dB											
41	deuren	wand	1.5	A	0	360	-24.0	-50.1	39.9	45.9	40.9	33.9	32.9	28.9	--	48.2 rechtergevel	--	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	GD28C			Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7												
		spectrum:	popmuziek			Si:	--	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-6.0	-10.0	--	0.4												
		ruimte:				Opp:	3.9 m2			Lp:	74.0 dB(A)					Cd:	4.0 dB											
42	deuren	wand	1.5	A	0	360	-24.0	-50.1	39.9	45.9	40.9	33.9	32.9	28.9	--	48.2 rechtergevel	--	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	GD28C			Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7												
		spectrum:	popmuziek			Si:	--	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-6.0	-10.0	--	0.4												
		ruimte:				Opp:	3.9 m2			Lp:	74.0 dB(A)					Cd:	4.0 dB											
43	bovenlicht	wand	2.6	A	0	360	-29.1	-55.2	34.8	40.8	35.8	28.8	27.8	23.8	--	43.1 rechtergevel	--	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	GD28C			Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7												
		spectrum:	popmuziek			Si:	--	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-6.0	-10.0	--	0.4												
		ruimte:				Opp:	1.2 m2			Lp:	74.0 dB(A)					Cd:	4.0 dB											
44	bovenlicht	wand	2.6	A	0	360	-29.1	-55.2	34.8	40.8	35.8	28.8	27.8	23.8	--	43.1 rechtergevel	--	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	GD28C			Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7												
		spectrum:	popmuziek			Si:	--	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-6.0	-10.0	--	0.4												
		ruimte:				Opp:	1.2 m2			Lp:	74.0 dB(A)					Cd:	4.0 dB											
45	bovenlicht	wand	2.6	A	0	360	-29.1	-55.2	34.8	40.8	35.8	28.8	27.8	23.8	--	43.1 rechtergevel	--	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	GD28C			Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7												
		spectrum:	popmuziek			Si:	--	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-6.0	-10.0	--	0.4												
		ruimte:				Opp:	1.2 m2			Lp:	74.0 dB(A)					Cd:	4.0 dB											
46	bovenlicht	vrij(>0.5m)	2.6	A	0	360	-29.1	-55.2	34.8	40.8	35.8	28.8	27.8	23.8	--	43.1 rechtergevel	--	--	--	h	--	--	--	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr:	GD28C			Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7												
		spectrum:	popmuziek			Si:	--	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-6.0	-10.0	--	0.4												
		ruimte:				Opp:	1.2 m2			Lp:	74.0 dB(A)					Cd:	4.0 dB											

WinHavik 8.85 (c) dirActivity-software

18-10-2017 17:34

**Kupers & Niggebrugge BV**

9

nr bedrijf	bron	type	h	wg	→ hoek	bronvermogen										tot kenmerk	bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag					
						31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht			
47	metseiwerk	wand	2.0	A	0	360	-23.3	-49.4	21.6	21.6	18.6	12.6	6.6	-32.4	-	25.9 rechtergevel	-	-	-	h	-	-	-	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr: MW51				Ri:	0.0	99.0	41.0	46.0	52.0	59.0	64.0	99.0	99.0	50.8												
		spectrum: popmuziek				Si:	-	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-6.0	-10.0	-	0.4												
		ruimte:				Opp:	4.6 m2				Lp: 74.0dB(A)					Cd: 4.0 dB												
48	metseiwerk	wand	2.0	A	0	360	-19.5	-45.6	44.4	50.4	45.4	38.4	37.4	33.4	-	52.7 rechtergevel	-	-	-	h	-	-	-	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr: GD28C				Ri:	0.0	99.0	22.0	21.0	29.0	37.0	37.0	37.0	99.0	27.7												
		spectrum: popmuziek				Si:	-	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-6.0	-10.0	-	0.4												
		ruimte:				Opp:	10.9 m2				Lp: 74.0dB(A)					Cd: 4.0 dB												
49	bovenlicht	wand	2.0	A	0	360	-23.3	-49.4	21.6	21.6	18.6	12.6	6.6	-32.4	-	25.9 rechtergevel	-	-	-	h	-	-	-	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr: MW51				Ri:	0.0	99.0	41.0	46.0	52.0	59.0	64.0	99.0	99.0	50.8												
		spectrum: popmuziek				Si:	-	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-6.0	-10.0	-	0.4												
		ruimte:				Opp:	4.6 m2				Lp: 74.0dB(A)					Cd: 4.0 dB												
50	metseiwerk	wand	2.0	A	0	360	-14.4	-40.5	30.5	30.5	27.5	21.5	15.5	-23.5	-	34.7 achtergevel	-	-	-	h	-	-	-	%	100.000	100.000	100.000	%
		catnr: MW51				Ri:	0.0	99.0	41.0	46.0	52.0	59.0	64.0	99.0	99.0	50.8												
		spectrum: popmuziek				Si:	-	-27.0	-14.0	-9.0	-6.0	-5.0	-6.0	-10.0	-	0.4												
		ruimte:				Opp:	35.2 m2				Lp: 74.0dB(A)					Cd: 4.0 dB												
51	luchtenaandingskast	vrj(>10m)	11.0	A			-	58.0	69.0	70.0	68.0	65.0	64.0	55.0	-	74.9 inst. hor. rech	-	-	-	%	-	-	-	%	83.000	100.000	83.000	%
52	luchtenaandingskast	vrj(>10m)	11.0	A			-	58.0	69.0	70.0	68.0	65.0	64.0	55.0	-	74.9 inst. hor. links	-	-	-	%	-	-	-	%	83.000	100.000	83.000	%



Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc af trek, RL: inc prognosetoeslag															
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afk tota	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)
1	0.0	0.0 voorgevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 1	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	38.93	39.45	38.23	44.88	44.87	48.23	48.22
2	0.0	0.0 voorgevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 2	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	8.0	32.98	32.98	32.98	39.38	39.34	42.98	42.94
3	0.0	0.0 voorgevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 3	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	38.13	38.13	38.13	44.53	44.52	48.13	48.12
4	0.0	0.0 voorgevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 4	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	8.0	33.65	33.65	33.65	40.05	40.01	43.65	43.61
5	0.0	0.0 voorgevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 5	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	39.14	39.14	39.14	45.54	45.53	49.14	49.13
6	0.0	0.0 voorgevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 6	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	8.0	35.38	35.38	35.38	41.78	41.78	45.38	45.38
7	0.0	0.0 re gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 7	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	40.19	40.19	40.19	46.59	46.59	50.19	50.19
8	0.0	0.0 re gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 8	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	8.0	35.31	35.31	35.31	41.71	41.71	45.31	45.31
9	0.0	0.0 re gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 9	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	--	--	--	-99.00	-99.00	-99.00	-99.00
10	0.0	0.0 re gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 10	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	8.0	--	--	--	-99.00	-99.00	-99.00	-99.00
11	0.0	0.0 achtergevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 11	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	4.89	4.89	4.89	11.29	11.29	14.89	14.89
12	0.0	0.0 achtergevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 12	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	8.0	2.99	2.99	2.99	9.39	9.38	12.99	12.98
13	0.0	0.0 achtergevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 13	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	10.95	10.95	10.95	17.35	17.33	20.95	20.93
14	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 14	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	8.0	33.22	33.22	33.22	39.06	39.03	42.36	42.32
15	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 15	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	26.93	26.93	26.93	33.33	33.19	36.93	36.79
16	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 16	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	8.0	33.08	33.72	32.18	38.90	38.86	42.18	42.14
17	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 17	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	26.57	26.57	26.57	32.57	32.80	36.57	36.40
18	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 18	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	8.0	39.90	40.71	38.71	45.55	45.55	48.71	48.71
19	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 19	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	31.98	32.76	30.83	37.65	37.62	40.83	40.80
20	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 20	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	8.0	37.40	38.19	36.22	43.05	43.05	46.22	46.22
21	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 21	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	39.38	40.15	38.26	45.07	45.07	48.26	48.26
22	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 22	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	8.0	40.75	41.54	39.61	46.43	46.43	49.61	49.61
23	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 23	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	4.5	41.04	41.84	39.87	46.70	46.70	49.87	49.87
24	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 24	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	1.5	39.48	40.20	38.40	45.18	45.18	48.40	48.40
25	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 25	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	4.5	41.08	41.83	39.86	46.78	46.78	49.86	49.86
26	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 26	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	1.5	30.76	31.52	29.64	36.45	36.45	39.64	39.64
27	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 27	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	8.0	38.47	39.22	37.40	44.19	44.19	47.40	47.40
28	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 28	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	1.5	37.49	38.28	36.32	43.15	43.15	46.32	46.32
29	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 29	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	4.0	36.33	37.10	35.19	42.00	42.00	45.19	45.18
30	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 30	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	1.5	36.70	37.50	35.53	42.36	42.36	45.53	45.53
31	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 31	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	4.0	35.98	36.76	34.83	41.65	41.65	44.83	44.83
32	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 32	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	35.55	36.30	34.44	41.24	41.24	44.44	44.44
33	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 33	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	8.0	35.88	36.63	34.79	41.59	41.59	44.79	44.79
34	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 34	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	1.5	34.20	34.98	33.06	39.88	39.88	43.06	43.06
35	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 35	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	34.50	35.27	33.38	40.19	40.19	43.38	43.38
36	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 36	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	1.5	33.44	34.22	32.30	39.12	39.12	42.30	42.30
37	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 37	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	33.63	34.41	32.51	39.32	39.32	42.51	42.51
38	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 38	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	1.5	35.75	36.54	34.59	41.41	41.40	44.59	44.59
39	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 39	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	38.26	39.05	37.10	43.92	43.90	47.10	47.07
40	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 40	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	1.5	32.40	33.20	31.22	38.05	38.05	41.22	41.22
41	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 41	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	37.78	38.57	36.61	43.44	43.43	46.61	46.60
42	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 42	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	1.5	33.77	34.58	32.59	39.42	39.42	42.59	42.59
43	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 43	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	35.27	36.07	34.09	40.92	40.92	44.09	44.09
44	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 44	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	8.0	38.85	39.22	38.38	44.94	44.93	48.38	48.37
45	0.0	0.0 linker gevel app. Buncokmanplein	3 gevel	wnp. 45	IL totaal (0)	IL totaal (0)	1	5.0	33.75	33.75	33.75	40.15	40.11	43.75	43.71



wnp	kenmerkwnp	adres	nr	wnh	macro-naam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toe-slag	Lmax	CB,d	CB,a	CB,n	toe-slag	LAR,d	LAR,a	LAR,n	Letm
1	wnp. 1	voorgevel app. Bunckmanplein	3	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.93	39.45	38.23	48.23
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.93	39.45	38.23	48.23
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.93	39.45	38.23	48.23
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.93	39.45	38.23	48.23
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.93	39.45	38.23	48.23
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.83	37.64	35.63	45.63
				0.00		52	luchtbehandelingskast	26.90	0.00	2.00	28.90	0.81	0.00	2.01	10.00	36.09	36.90	34.89	44.89
				0.00		51	luchtbehandelingskast	19.56	0.00	2.00	21.56	0.81	0.00	2.01	10.00	28.75	29.56	27.55	37.55
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69	19.69	19.69	29.69
				0.00		27	deuren	4.02	0.46	10.00	13.56	0.00	0.00	0.00	10.00	13.56	13.56	13.56	23.56
				0.00		28	deuren	3.65	0.50	10.00	13.15	0.00	0.00	0.00	10.00	13.15	13.15	13.15	23.15
				0.00		29	deuren	2.25	0.34	10.00	11.91	0.00	0.00	0.00	10.00	11.91	11.91	11.91	21.91
				0.00		30	deuren	1.82	0.36	10.00	11.46	0.00	0.00	0.00	10.00	11.46	11.46	11.46	21.46
				0.00		31	bovenlicht	-1.83	0.21	10.00	7.96	0.00	0.00	0.00	10.00	7.96	7.96	7.96	17.96
				0.00		32	bovenlicht	-2.23	0.23	10.00	7.54	0.00	0.00	0.00	10.00	7.54	7.54	7.54	17.54
				0.00		33	bovenlicht	-3.86	0.00	10.00	6.14	0.00	0.00	0.00	10.00	6.14	6.14	6.14	16.14
				0.00		34	bovenlicht	-4.32	0.00	10.00	5.68	0.00	0.00	0.00	10.00	5.68	5.68	5.68	15.68
				0.00		37	mettselwerk	14.34	0.28	10.00	-4.62	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.62	-4.62	-4.62	5.38
				0.00		38	mettselwerk	19.25	0.44	10.00	-9.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.68	-9.68	-9.68	0.32
				0.00		36	mettselwerk	21.97	0.00	10.00	11.97	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.97	-11.97	11.97	-1.97
				0.00		35	mettselwerk	30.50	0.00	10.00	20.50	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.50	-20.50	20.50	10.50
				0.00	rechtergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	10.19
				0.00		48	mettselwerk	10.61	2.56	10.00	-3.17	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.17	-3.17	-3.17	6.83
				0.00		41	deuren	15.10	2.74	10.00	-7.84	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.84	-7.84	-7.84	2.16
				0.00		42	deuren	15.13	2.74	10.00	-7.87	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.87	-7.87	-7.87	2.13
				0.00		39	deuren	19.17	2.72	10.00	11.89	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.90	-11.90	11.90	-1.90
				0.00		43	bovenlicht	20.16	2.34	10.00	12.50	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.50	-12.50	12.50	-2.50
				0.00		44	bovenlicht	20.18	2.34	10.00	12.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.52	-12.52	12.52	-2.52
				0.00		45	bovenlicht	20.22	2.36	10.00	12.58	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.57	-12.57	12.57	-2.57
				0.00		47	mettselwerk	37.34	2.55	10.00	29.89	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.88	-29.88	29.88	19.88
				0.00		49	bovenlicht	37.40	2.57	10.00	29.97	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.97	-29.97	29.97	19.97
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.35	34.35	34.35	44.35
				0.00		19	dak	21.36	0.00	10.00	31.36	0.00	0.00	0.00	10.00	31.36	31.36	31.36	41.36
				0.00		6	deuren zijgevel	18.16	0.00	10.00	28.16	0.00	0.00	0.00	10.00	28.15	28.15	28.15	38.15
				0.00		20	dak	15.44	0.01	10.00	25.43	0.00	0.00	0.00	10.00	25.43	25.43	25.43	35.43
				0.00		21	dak	12.41	0.01	10.00	22.40	0.00	0.00	0.00	10.00	22.40	22.40	22.40	32.40
				0.00		11	bovenlicht	9.66	0.00	10.00	19.66	0.00	0.00	0.00	10.00	19.66	19.66	19.66	29.66
				0.00		7	deuren	3.94	0.04	10.00	13.90	0.00	0.00	0.00	10.00	13.90	13.90	13.90	23.90
				0.00		24	bovenlicht	3.62	0.03	10.00	13.59	0.00	0.00	0.00	10.00	13.59	13.59	13.59	23.59



				0.00		8	deuren	0.46	0.27	10.00	10.19	0.00	0.00	0.00	10.00	10.19	10.19	10.19	20.19		
				0.00		9	deuren	-0.34	0.24	10.00	9.42	0.00	0.00	0.00	10.00	9.42	9.42	9.42	19.42		
				0.00		12	bovenlicht	-1.71	0.03	10.00	8.26	0.00	0.00	0.00	10.00	8.26	8.26	8.26	18.26		
				0.00		10	deuren	-3.69	0.01	10.00	6.30	0.00	0.00	0.00	10.00	6.30	6.30	6.30	16.30		
				0.00		13	bovenlicht	-4.14	0.15	10.00	5.71	0.00	0.00	0.00	10.00	5.71	5.71	5.71	15.71		
				0.00		14	bovenlicht	-4.71	0.16	10.00	5.13	0.00	0.00	0.00	10.00	5.13	5.13	5.13	15.13		
				0.00		15	bovenlicht	-	10.02	0.01	10.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.04	-0.04	-0.04	9.96	
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.77	22.77	22.77	32.77		
				0.00		23	deuren	7.45	0.02	10.00	17.43	0.00	0.00	0.00	10.00	17.43	17.43	17.43	27.43		
				0.00		22	deuren	7.39	0.01	10.00	17.38	0.00	0.00	0.00	10.00	17.38	17.38	17.38	27.38		
				0.00		1	deuren	4.27	0.43	10.00	13.84	0.00	0.00	0.00	10.00	13.83	13.83	13.83	23.83		
				0.00		2	deuren	3.75	0.36	10.00	13.39	0.00	0.00	0.00	10.00	13.39	13.39	13.39	23.39		
				0.00		25	bovenlicht	2.86	0.03	10.00	12.83	0.00	0.00	0.00	10.00	12.83	12.83	12.83	22.83		
				0.00		3	bovenlicht	-1.51	0.19	10.00	8.30	0.00	0.00	0.00	10.00	8.30	8.30	8.30	18.30		
				0.00		4	bovenlicht	-1.61	0.19	10.00	8.20	0.00	0.00	0.00	10.00	8.20	8.20	8.20	18.20		
				0.00		26	mettselwerk	-	13.84	0.02	10.00	-3.86	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.86	-3.86	-3.86	6.14	
				0.00		5	mettselwerk	-	17.84	0.40	10.00	-8.24	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.23	-8.23	-8.23	1.77	
				0.00		17	mettselwerk	-	24.68	0.01	10.00	-	14.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.69	-14.69	-14.69	-4.69
				0.00		18	mettselwerk	-	28.42	0.02	10.00	-	18.44	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.45	-18.45	-18.45	-8.45
1	wnp. 1	voorgevel app. Bunckmanplein	3	8.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.98	32.98	32.98	42.98		
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.98	32.98	32.98	42.98		
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.98	32.98	32.98	42.98		
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.98	32.98	32.98	42.98		
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.98	32.98	32.98	42.98		
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.88	19.88	19.88	29.88		
				0.00		27	deuren	3.98	0.17	10.00	13.81	0.00	0.00	0.00	10.00	13.81	13.81	13.81	23.81		
				0.00		28	deuren	3.61	0.20	10.00	13.41	0.00	0.00	0.00	10.00	13.41	13.41	13.41	23.41		
				0.00		29	deuren	2.23	0.15	10.00	12.08	0.00	0.00	0.00	10.00	12.08	12.08	12.08	22.08		
				0.00		30	deuren	1.79	0.17	10.00	11.62	0.00	0.00	0.00	10.00	11.62	11.62	11.62	21.62		
				0.00		31	bovenlicht	-1.87	0.06	10.00	8.07	0.00	0.00	0.00	10.00	8.07	8.07	8.07	18.07		
				0.00		32	bovenlicht	-2.26	0.06	10.00	7.68	0.00	0.00	0.00	10.00	7.67	7.67	7.67	17.67		
				0.00		33	bovenlicht	-3.89	0.00	10.00	6.11	0.00	0.00	0.00	10.00	6.11	6.11	6.11	16.11		
				0.00		34	bovenlicht	-4.35	0.00	10.00	5.65	0.00	0.00	0.00	10.00	5.65	5.65	5.65	15.65		
				0.00		37	mettselwerk	-	14.38	0.11	10.00	-4.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.49	-4.49	-4.49	5.51	
				0.00		38	mettselwerk	-	19.28	0.13	10.00	-9.41	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.41	-9.41	-9.41	0.59	
				0.00		36	mettselwerk	-	22.01	0.00	10.00	-	12.01	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.01	-12.01	-12.01	-2.01
				0.00		35	mettselwerk	-	30.53	0.00	10.00	-	20.53	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.53	-20.53	-20.53	10.53
				0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	11.30		
				0.00		48	mettselwerk	-	10.62	1.51	10.00	-2.13	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.13	-2.13	-2.13	7.87	
				0.00		41	deuren	-	15.11	1.70	10.00	-	-6.81	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.80	-6.80	-6.80	3.20



				0.00		42	deuren	-15.13	1.71	10.00	-6.84	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.84	-6.84	-6.84	3.16
				0.00		39	deuren	-18.10	1.67	10.00	-9.77	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.78	-9.78	-9.78	0.22
				0.00		43	bovenlicht	-20.17	1.29	10.00	-11.46	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.45	-11.45	-11.45	-1.45
				0.00		44	bovenlicht	-20.18	1.30	10.00	-11.48	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.48	-11.48	-11.48	-1.48
				0.00		45	bovenlicht	-20.22	1.31	10.00	-11.53	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.54	-11.54	-11.54	-1.54
				0.00		47	metseiwerk	-37.34	1.50	10.00	-28.84	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.84	-28.84	-28.84	18.84
				0.00		49	bovenlicht	-37.41	1.53	10.00	-28.94	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.93	-28.93	-28.93	18.93
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26	32.26	32.26	42.26
				0.00		19	dak	-19.02	0.00	10.00	-29.02	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.01	-29.01	-29.01	39.01
				0.00		20	dak	-15.43	0.00	10.00	-25.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.43	-25.43	-25.43	35.43
				0.00		6	deuren zijge- vel	-14.11	0.00	10.00	-24.11	0.00	0.00	0.00	10.00	-24.11	-24.11	-24.11	34.11
				0.00		21	dak	-12.37	0.01	10.00	-22.36	0.00	0.00	0.00	10.00	-22.37	-22.37	-22.37	32.37
				0.00		11	bovenlicht	-5.28	0.00	10.00	-15.28	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.28	-15.28	-15.28	25.28
				0.00		24	bovenlicht	-3.51	0.02	10.00	-13.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.49	-13.49	-13.49	23.49
				0.00		7	deuren	-2.29	0.02	10.00	-12.27	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.27	-12.27	-12.27	22.27
				0.00		9	deuren	-0.80	0.11	10.00	-10.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.68	-10.68	-10.68	20.68
				0.00		13	bovenlicht	-1.78	0.04	10.00	-8.18	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.18	-8.18	-8.18	18.18
				0.00		12	bovenlicht	-3.16	0.02	10.00	-6.82	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.82	-6.82	-6.82	16.82
				0.00		10	deuren	-3.53	0.01	10.00	-6.46	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.46	-6.46	-6.46	16.46
				0.00		14	bovenlicht	-4.79	0.09	10.00	-5.12	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.12	-5.12	-5.12	15.12
				0.00		8	deuren	-7.89	1.12	10.00	-0.99	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.99	-0.99	-0.99	10.99
				0.00		15	bovenlicht	-10.08	0.01	10.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.09	-0.09	-0.09	9.91
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.11	23.11	23.11	33.11
				0.00		22	deuren	-8.31	0.01	10.00	-18.30	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.30	-18.30	-18.30	28.30
				0.00		23	deuren	-7.53	0.01	10.00	-17.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.52	-17.52	-17.52	27.52
				0.00		1	deuren	-4.22	0.16	10.00	-14.06	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.06	-14.06	-14.06	24.06
				0.00		2	deuren	-3.69	0.20	10.00	-13.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.49	-13.49	-13.49	23.49
				0.00		25	bovenlicht	-2.73	0.02	10.00	-12.71	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.71	-12.71	-12.71	22.71
				0.00		3	bovenlicht	-1.55	0.06	10.00	-8.39	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.39	-8.39	-8.39	18.39
				0.00		4	bovenlicht	-1.65	0.07	10.00	-8.28	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.28	-8.28	-8.28	18.28
				0.00		26	metseiwerk	-13.37	0.01	10.00	-3.38	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.38	-3.38	-3.38	6.62
				0.00		5	metseiwerk	-17.88	0.11	10.00	-7.99	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.99	-7.99	-7.99	2.01
				0.00		17	metseiwerk	-24.57	0.00	10.00	-14.57	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.58	-14.58	-14.58	-4.58
				0.00		18	metseiwerk	-28.58	0.01	10.00	-18.59	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.59	-18.59	-18.59	-8.59
2	wnp. 2	voorgevel app. Bunckmanplein	3	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13	38.13	38.13	48.13
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13	38.13	38.13	48.13
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13	38.13	38.13	48.13
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13	38.13	38.13	48.13
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13	38.13	38.13	48.13
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57	14.57	14.57	24.57



			0.00		27	deuren	-0.59	0.77	10.00	8.64	0.00	0.00	0.00	10.00	8.64	8.64	8.64	18.64
			0.00		28	deuren	-0.88	0.83	10.00	8.29	0.00	0.00	0.00	10.00	8.29	8.29	8.29	18.29
			0.00		29	deuren	-3.40	0.30	10.00	6.30	0.00	0.00	0.00	10.00	6.30	6.30	6.30	16.30
			0.00		30	deuren	-3.85	0.31	10.00	5.84	0.00	0.00	0.00	10.00	5.84	5.84	5.84	15.84
			0.00		31	bovenlicht	-6.11	0.57	10.00	3.32	0.00	0.00	0.00	10.00	3.32	3.32	3.32	13.32
			0.00		32	bovenlicht	-6.42	0.61	10.00	2.97	0.00	0.00	0.00	10.00	2.97	2.97	2.97	12.97
			0.00		33	bovenlicht	-9.36	0.00	10.00	0.64	0.00	0.00	0.00	10.00	0.64	0.64	0.64	10.64
			0.00		34	bovenlicht	-9.83	0.00	10.00	0.17	0.00	0.00	0.00	10.00	0.17	0.17	0.17	10.17
			0.00		37	mettselwerk	-	0.72	10.00	-9.17	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.18	-9.18	-9.18	0.82
			0.00		38	mettselwerk	23.77	0.75	10.00	14.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.52	-14.52	14.52	-4.52
			0.00		36	mettselwerk	-	0.00	10.00	17.48	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.48	-17.48	17.48	-7.48
			0.00		35	mettselwerk	-	0.00	10.00	20.73	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.73	-20.73	20.73	10.73
			0.00	rechtege- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	9.75
			0.00		48	mettselwerk	-	2.65	10.00	-3.60	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.60	-3.60	-3.60	6.40
			0.00		41	deuren	-	2.82	10.00	-8.25	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.25	-8.25	-8.25	1.75
			0.00		42	deuren	-	2.83	10.00	-8.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.29	-8.29	-8.29	1.71
			0.00		39	deuren	-	2.81	10.00	12.58	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.58	-12.58	12.58	-2.58
			0.00		43	bovenlicht	-	2.44	10.00	12.94	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.93	-12.93	12.93	-2.93
			0.00		44	bovenlicht	-	2.44	10.00	12.95	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.95	-12.95	12.95	-2.95
			0.00		45	bovenlicht	-	2.45	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.01	-13.01	13.01	-3.01
			0.00		47	mettselwerk	-	2.64	10.00	30.31	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.31	-30.31	30.31	-20.31
			0.00		49	bovenlicht	-	2.66	10.00	30.39	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.39	-30.39	30.39	20.39
			0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.98	37.98	37.98	47.98
			0.00		19	dak	27.88	0.00	10.00	37.88	0.00	0.00	0.00	10.00	37.88	37.88	37.88	47.88
			0.00		7	deuren	5.65	0.02	10.00	15.63	0.00	0.00	0.00	10.00	15.63	15.63	15.63	25.63
			0.00		6	deuren zijge- vel	5.37	0.03	10.00	15.34	0.00	0.00	0.00	10.00	15.34	15.34	15.34	25.34
			0.00		24	bovenlicht	3.34	0.03	10.00	13.31	0.00	0.00	0.00	10.00	13.31	13.31	13.31	23.31
			0.00		20	dak	2.69	0.09	10.00	12.60	0.00	0.00	0.00	10.00	12.59	12.59	12.59	22.59
			0.00		13	bovenlicht	1.93	0.04	10.00	11.89	0.00	0.00	0.00	10.00	11.89	11.89	11.89	21.89
			0.00		12	bovenlicht	-0.23	0.02	10.00	9.75	0.00	0.00	0.00	10.00	9.75	9.75	9.75	19.75
			0.00		21	dak	-1.50	0.26	10.00	8.24	0.00	0.00	0.00	10.00	8.23	8.23	8.23	18.23
			0.00		8	deuren	-8.25	2.39	10.00	-0.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.64	-0.64	-0.64	9.36
			0.00		9	deuren	-8.60	2.05	10.00	-0.65	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.65	-0.65	-0.65	9.35
			0.00		11	bovenlicht	-	0.19	10.00	-3.12	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.11	-3.11	-3.11	6.89
			0.00		14	bovenlicht	-	1.84	10.00	-6.23	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.23	-6.23	-6.23	3.77
			0.00		10	deuren	-	0.34	10.00	-9.30	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.30	-9.30	-9.30	0.70
			0.00		15	bovenlicht	-	0.41	10.00	15.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.64	-15.64	15.64	-5.64
			0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.66	22.66	22.66	32.66
			0.00		22	deuren	8.07	0.01	10.00	18.06	0.00	0.00	0.00	10.00	18.06	18.06	18.06	28.06
			0.00		23	deuren	6.97	0.02	10.00	16.95	0.00	0.00	0.00	10.00	16.96	16.96	16.96	26.96



				0.00		1	deuren	3.44	0.28	10.00	13.16	0.00	0.00	0.00	10.00	13.16	13.16	13.16	23.16
				0.00		2	deuren	3.37	0.31	10.00	13.06	0.00	0.00	0.00	10.00	13.06	13.06	13.06	23.06
				0.00		25	bovenlicht	2.23	0.04	10.00	12.19	0.00	0.00	0.00	10.00	12.19	12.19	12.19	22.19
				0.00		3	bovenlicht	-1.80	0.20	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8.00	8.00	8.00	18.00
				0.00		4	bovenlicht	-1.85	0.20	10.00	7.95	0.00	0.00	0.00	10.00	7.96	7.96	7.96	17.96
				0.00		26	metselwerk	13.79	0.02	10.00	-3.81	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.81	-3.81	-3.81	6.19
				0.00		5	metselwerk	18.64	0.26	10.00	-8.90	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.90	-8.90	-8.90	1.10
				0.00		17	metselwerk	20.98	0.00	10.00	10.98	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.99	-10.99	10.99	-0.99
				0.00		18	metselwerk	27.86	0.02	10.00	17.88	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.88	-17.88	17.88	-7.88
2	wnp. 2	voorgevel app. Bunckmanplein	3	8.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66	33.66	33.66	43.66
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66	33.66	33.66	43.66
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66	33.66	33.66	43.66
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66	33.66	33.66	43.66
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66	33.66	33.66	43.66
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17	15.17	15.17	25.17
				0.00		27	deuren	-0.33	0.38	10.00	9.29	0.00	0.00	0.00	10.00	9.29	9.29	9.29	19.29
				0.00		28	deuren	-0.58	0.42	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.00	9.00	9.00	19.00
				0.00		29	deuren	-2.72	0.25	10.00	7.03	0.00	0.00	0.00	10.00	7.03	7.03	7.03	17.03
				0.00		30	deuren	-3.15	0.27	10.00	6.58	0.00	0.00	0.00	10.00	6.58	6.58	6.58	16.58
				0.00		31	bovenlicht	-6.14	0.21	10.00	3.65	0.00	0.00	0.00	10.00	3.65	3.65	3.65	13.65
				0.00		32	bovenlicht	-6.45	0.23	10.00	3.32	0.00	0.00	0.00	10.00	3.33	3.33	3.33	13.33
				0.00		33	bovenlicht	-9.39	0.00	10.00	0.61	0.00	0.00	0.00	10.00	0.61	0.61	0.61	10.61
				0.00		34	bovenlicht	-9.86	0.00	10.00	0.14	0.00	0.00	0.00	10.00	0.14	0.14	0.14	10.14
				0.00		37	metselwerk	18.48	0.33	10.00	-8.81	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.81	-8.81	-8.81	1.19
				0.00		38	metselwerk	23.44	0.32	10.00	13.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.76	-13.76	13.76	-3.76
				0.00		36	metselwerk	27.51	0.00	10.00	17.51	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.51	-17.51	17.51	-7.51
				0.00		35	metselwerk	30.76	0.00	10.00	20.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.76	-20.76	20.76	10.76
				0.00	rechtergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.82	10.82
				0.00		48	metselwerk	10.95	1.64	10.00	-2.59	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.60	-2.60	-2.60	7.40
				0.00		41	deuren	15.44	1.82	10.00	-7.26	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.26	-7.26	-7.26	2.74
				0.00		42	deuren	15.46	1.83	10.00	-7.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.29	-7.29	-7.29	2.71
				0.00		39	deuren	18.61	1.80	10.00	10.41	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.41	-10.41	10.41	-0.41
				0.00		43	bovenlicht	20.50	1.43	10.00	11.93	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.93	-11.93	11.93	-1.93
				0.00		44	bovenlicht	20.52	1.43	10.00	11.95	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.95	-11.95	11.95	-1.95
				0.00		45	bovenlicht	20.56	1.45	10.00	12.01	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.01	-12.01	12.01	-2.01
				0.00		47	metselwerk	37.67	1.63	10.00	29.30	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.31	-29.31	29.31	19.31
				0.00		49	bovenlicht	37.74	1.65	10.00	29.39	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.39	-29.39	29.39	19.39
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.25	33.25	33.25	43.25
				0.00		19	dak	23.04	0.00	10.00	33.04	0.00	0.00	0.00	10.00	33.04	33.04	33.04	43.04
				0.00		6	deuren zijgevel	3.14	0.03	10.00	13.11	0.00	0.00	0.00	10.00	13.11	13.11	13.11	23.11



				0.00		24	bovenlicht	2.88	0.02	10.00	12.86	0.00	0.00	0.00	10.00	12.86	12.86	12.86	22.86
				0.00		20	dak	2.65	0.06	10.00	12.59	0.00	0.00	0.00	10.00	12.59	12.59	12.59	22.59
				0.00		7	deuren	1.87	0.03	10.00	11.84	0.00	0.00	0.00	10.00	11.83	11.83	11.83	21.83
				0.00		13	bovenlicht	0.06	0.03	10.00	10.03	0.00	0.00	0.00	10.00	10.03	10.03	10.03	20.03
				0.00		21	dak	-0.20	0.13	10.00	9.67	0.00	0.00	0.00	10.00	9.67	9.67	9.67	19.67
				0.00		12	bovenlicht	-3.44	0.02	10.00	6.54	0.00	0.00	0.00	10.00	6.53	6.53	6.53	16.53
				0.00		8	deuren	-8.25	1.28	10.00	0.47	0.00	0.00	0.00	10.00	0.47	0.47	0.47	10.47
				0.00		9	deuren	-8.43	1.14	10.00	0.43	0.00	0.00	0.00	10.00	0.42	0.42	0.42	10.42
				0.00		11	bovenlicht	-		10.00	-3.05	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.06	-3.06	-3.06	6.94
				0.00		14	bovenlicht	14.19	0.94	10.00	-5.13	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.13	-5.13	-5.13	4.87
				0.00		10	deuren	17.57	0.19	10.00	-7.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.76	-7.76	-7.76	2.24
				0.00		15	bovenlicht	23.54	0.26	10.00	13.80	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.80	-13.80	13.80	-3.80
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37	22.37	22.37	32.37
				0.00		22	deuren	7.53	0.01	10.00	17.52	0.00	0.00	0.00	10.00	17.52	17.52	17.52	27.52
				0.00		23	deuren	6.55	0.02	10.00	16.53	0.00	0.00	0.00	10.00	16.54	16.54	16.54	26.54
				0.00		1	deuren	3.49	0.15	10.00	13.34	0.00	0.00	0.00	10.00	13.34	13.34	13.34	23.34
				0.00		2	deuren	3.37	0.20	10.00	13.17	0.00	0.00	0.00	10.00	13.17	13.17	13.17	23.17
				0.00		25	bovenlicht	1.88	0.03	10.00	11.85	0.00	0.00	0.00	10.00	11.85	11.85	11.85	21.85
				0.00		3	bovenlicht	-1.84	0.08	10.00	8.08	0.00	0.00	0.00	10.00	8.08	8.08	8.08	18.08
				0.00		4	bovenlicht	-1.89	0.09	10.00	8.02	0.00	0.00	0.00	10.00	8.03	8.03	8.03	18.03
				0.00		26	metselwerk	14.22	0.02	10.00	-4.24	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.24	-4.24	-4.24	5.76
				0.00		5	metselwerk	18.57	0.12	10.00	-8.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.69	-8.69	-8.69	1.31
				0.00		17	metselwerk	23.44	0.00	10.00	13.44	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.45	-13.45	13.45	-3.45
				0.00		18	metselwerk	28.59	0.01	10.00	18.60	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.61	-18.61	18.61	-8.61
3	wnp. 3	voorgevel app. Bunckmanplein	3	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14	39.14	39.14	49.14
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14	39.14	39.14	49.14
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14	39.14	39.14	49.14
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14	39.14	39.14	49.14
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14	39.14	39.14	49.14
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48	12.48	12.48	22.48
				0.00		27	deuren	-2.22	0.99	10.00	6.79	0.00	0.00	0.00	10.00	6.79	6.79	6.79	16.79
				0.00		28	deuren	-2.50	1.07	10.00	6.43	0.00	0.00	0.00	10.00	6.43	6.43	6.43	16.43
				0.00		29	deuren	-6.11	0.21	10.00	3.68	0.00	0.00	0.00	10.00	3.68	3.68	3.68	13.68
				0.00		30	deuren	-6.58	0.23	10.00	3.19	0.00	0.00	0.00	10.00	3.19	3.19	3.19	13.19
				0.00		31	bovenlicht	-7.60	0.80	10.00	1.60	0.00	0.00	0.00	10.00	1.60	1.60	1.60	11.60
				0.00		32	bovenlicht	-7.89	0.86	10.00	1.25	0.00	0.00	0.00	10.00	1.25	1.25	1.25	11.25
				0.00		33	bovenlicht	11.82	0.00	10.00	-1.82	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.82	-1.82	-1.82	8.18
				0.00		34	bovenlicht	12.34	0.00	10.00	-2.34	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.34	-2.34	-2.34	7.66
				0.00		37	metselwerk	23.04	0.00	10.00	13.04	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.04	-13.04	13.04	-3.04
				0.00		38	metselwerk	25.40	0.97	10.00	16.37	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.36	-16.36	16.36	-6.36



				0.00		36	metseiwerk	-	29.95	0.00	10.00	-19.95	0.00	0.00	0.00	10.00	-19.95	-19.95	-	19.95	-9.95
				0.00		35	metseiwerk	-	30.87	0.00	10.00	-20.87	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.87	-20.87	-	20.87	10.87
				0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.58	-2.58	-2.58	-	7.42
				0.00		48	metseiwerk	-	11.19	2.71	10.00	-3.90	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.91	-3.91	-3.91	-	6.09
				0.00		39	deuren	-	20.31	2.87	10.00	-13.18	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.18	-13.18	-	13.18	-3.18
				0.00		43	bovenlicht	-	20.74	2.51	10.00	-13.25	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.25	-13.25	-	13.25	-3.25
				0.00		44	bovenlicht	-	20.76	2.51	10.00	-13.27	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.27	-13.27	-	13.27	-3.27
				0.00		41	deuren	-	34.02	2.88	10.00	-26.90	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.90	-26.90	-	26.90	16.90
				0.00		47	metseiwerk	-	37.91	2.70	10.00	-30.61	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.62	-30.62	-	30.62	20.62
				0.00		45	bovenlicht	-	39.11	2.52	10.00	-31.63	0.00	0.00	0.00	10.00	-31.63	-31.63	-	31.63	21.63
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.11	39.11	39.11	-	49.11
				0.00		20	dak	-	27.59	0.00	10.00	-37.59	0.00	0.00	0.00	10.00	-37.59	-37.59	-	37.59	47.59
				0.00		19	dak	-	20.91	0.00	10.00	-30.91	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.91	-30.91	-	30.91	40.91
				0.00		21	dak	-	20.09	0.00	10.00	-30.09	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.09	-30.09	-	30.09	40.09
				0.00		13	bovenlicht	-	6.06	0.02	10.00	-16.04	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.04	-16.04	-	16.04	26.04
				0.00		9	deuren	-	6.03	0.06	10.00	-15.97	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.97	-15.97	-	15.97	25.97
				0.00		7	deuren	-	2.89	0.05	10.00	-12.84	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.85	-12.85	-	12.85	22.85
				0.00		10	deuren	-	2.77	0.00	10.00	-12.77	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.76	-12.76	-	12.76	22.76
				0.00		14	bovenlicht	-	0.83	0.05	10.00	-10.78	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.78	-10.78	-	10.78	20.78
				0.00		6	deuren zijge- vel	-	-0.13	0.09	10.00	-9.78	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.77	-9.77	-	9.77	19.77
				0.00		12	bovenlicht	-	-3.46	0.05	10.00	-6.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.49	-6.49	-	6.49	16.49
				0.00		15	bovenlicht	-	-3.76	0.00	10.00	-6.24	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.24	-6.24	-	6.24	16.24
				0.00		8	deuren	-	-8.51	2.47	10.00	-0.98	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.99	-0.99	-	-0.99	9.01
				0.00		24	bovenlicht	-	14.75	2.43	10.00	-7.18	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.17	-7.17	-	-7.17	2.83
				0.00		11	bovenlicht	-	22.65	2.08	10.00	-14.73	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.72	-14.72	-	-14.72	-4.72
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10	16.10	16.10	-	26.10
				0.00		1	deuren	-	3.18	0.26	10.00	-12.92	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.92	-12.92	-	12.92	22.92
				0.00		2	deuren	-	1.91	0.49	10.00	-11.42	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.42	-11.42	-	11.42	21.42
				0.00		3	bovenlicht	-	-2.00	0.20	10.00	-7.80	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.80	-7.80	-	7.80	17.80
				0.00		4	bovenlicht	-	11.22	2.06	10.00	-3.28	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.28	-3.28	-	-3.28	6.72
				0.00		23	deuren	-	13.16	2.84	10.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.00	-6.00	-	-6.00	4.00
				0.00		25	bovenlicht	-	14.03	2.46	10.00	-6.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.49	-6.49	-	-6.49	3.51
				0.00		22	deuren	-	15.09	2.81	10.00	-7.90	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.89	-7.89	-	-7.89	2.11
				0.00		5	metseiwerk	-	18.74	0.21	10.00	-8.95	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.95	-8.95	-	-8.95	1.05
				0.00		26	metseiwerk	-	32.90	2.66	10.00	-25.56	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.55	-25.55	-	25.55	15.55
				0.00		17	metseiwerk	-	46.18	2.11	10.00	-38.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-38.29	-38.29	-	38.29	28.29
				0.00		18	metseiwerk	-	47.04	2.22	10.00	-39.26	0.00	0.00	0.00	10.00	-39.26	-39.26	-	39.26	29.26
3	wnp. 3	voorgevel app. Bunckmanplein	3	8.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.39	35.39	35.39	-	45.39
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.39	35.39	35.39	-	45.39
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.39	35.39	35.39	-	45.39



				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.39	35.39	35.39	45.39
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.39	35.39	35.39	45.39
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93	12.93	12.93	22.93
				0.00		27	deuren	-2.14	0.53	10.00	7.33	0.00	0.00	0.00	10.00	7.34	7.34	7.34	17.34
				0.00		28	deuren	-2.41	0.57	10.00	7.02	0.00	0.00	0.00	10.00	7.02	7.02	7.02	17.02
				0.00		29	deuren	-5.88	0.14	10.00	3.98	0.00	0.00	0.00	10.00	3.98	3.98	3.98	13.98
				0.00		30	deuren	-6.32	0.17	10.00	3.51	0.00	0.00	0.00	10.00	3.51	3.51	3.51	13.51
				0.00		31	bovenlicht	-7.62	0.34	10.00	2.04	0.00	0.00	0.00	10.00	2.04	2.04	2.04	12.04
				0.00		32	bovenlicht	-7.91	0.37	10.00	1.72	0.00	0.00	0.00	10.00	1.72	1.72	1.72	11.72
				0.00		33	bovenlicht	11.85	0.00	10.00	-1.85	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.85	-1.85	-1.85	8.15
				0.00		34	bovenlicht	-12.37	0.00	10.00	-2.37	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.37	-2.37	-2.37	7.63
				0.00		37	mettselwerk	-23.08	0.00	10.00	-13.08	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.08	-13.08	-13.08	-3.08
				0.00		38	mettselwerk	-25.29	0.46	10.00	-15.75	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.75	-15.75	-15.75	-5.75
				0.00		36	mettselwerk	-29.99	0.00	10.00	-19.99	0.00	0.00	0.00	10.00	-19.99	-19.99	-19.99	-9.99
				0.00		35	mettselwerk	-30.90	0.00	10.00	-20.90	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.90	-20.90	-20.90	-10.90
				0.00	rechtergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.46	-1.46	-1.46	8.54
				0.00		48	mettselwerk	-11.20	1.73	10.00	-2.93	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.93	-2.93	-2.93	7.07
				0.00		39	deuren	-19.22	1.88	10.00	-11.10	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.10	-11.10	-11.10	-1.10
				0.00		43	bovenlicht	-20.75	1.52	10.00	-12.27	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.27	-12.27	-12.27	-2.27
				0.00		44	bovenlicht	-20.76	1.53	10.00	-12.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.29	-12.29	-12.29	-2.29
				0.00		41	deuren	-30.18	1.91	10.00	-22.09	0.00	0.00	0.00	10.00	-22.09	-22.09	-22.09	-12.09
				0.00		45	bovenlicht	-35.25	1.55	10.00	-26.80	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.79	-26.79	-26.79	-16.79
				0.00		47	mettselwerk	-37.92	1.72	10.00	-29.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.64	-29.64	-29.64	-19.64
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.32	35.32	35.32	45.32
				0.00		20	dak	22.68	0.00	10.00	32.68	0.00	0.00	0.00	10.00	32.68	32.68	32.68	42.68
				0.00		19	dak	18.70	0.00	10.00	28.70	0.00	0.00	0.00	10.00	28.70	28.70	28.70	38.70
				0.00		21	dak	18.57	0.00	10.00	28.57	0.00	0.00	0.00	10.00	28.57	28.57	28.57	38.57
				0.00		9	deuren	4.46	0.06	10.00	14.40	0.00	0.00	0.00	10.00	14.40	14.40	14.40	24.40
				0.00		13	bovenlicht	2.21	0.02	10.00	12.19	0.00	0.00	0.00	10.00	12.19	12.19	12.19	22.19
				0.00		10	deuren	1.64	0.00	10.00	11.64	0.00	0.00	0.00	10.00	11.64	11.64	11.64	21.64
				0.00		7	deuren	0.44	0.05	10.00	10.39	0.00	0.00	0.00	10.00	10.39	10.39	10.39	20.39
				0.00		14	bovenlicht	-0.76	0.04	10.00	9.20	0.00	0.00	0.00	10.00	9.20	9.20	9.20	19.20
				0.00		6	deuren zijgevel	-2.06	0.08	10.00	7.86	0.00	0.00	0.00	10.00	7.86	7.86	7.86	17.86
				0.00		15	bovenlicht	-4.77	0.00	10.00	5.23	0.00	0.00	0.00	10.00	5.23	5.23	5.23	15.23
				0.00		12	bovenlicht	-5.23	0.04	10.00	4.73	0.00	0.00	0.00	10.00	4.73	4.73	4.73	14.73
				0.00		8	deuren	-8.52	1.39	10.00	0.09	0.00	0.00	0.00	10.00	0.09	0.09	0.09	10.09
				0.00		24	bovenlicht	-14.54	1.42	10.00	-5.96	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.96	-5.96	-5.96	4.04
				0.00		11	bovenlicht	-22.65	0.93	10.00	-13.58	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.58	-13.58	-13.58	-3.58
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68	14.68	14.68	24.68
				0.00		1	deuren	3.16	0.15	10.00	13.01	0.00	0.00	0.00	10.00	13.01	13.01	13.01	23.01



				0.00		3	bovenlicht	-2.04	0.09	10.00	7.87	0.00	0.00	0.00	10.00	7.87	7.87	7.87	17.87
				0.00		2	deuren	-6.10	1.71	10.00	2.19	0.00	0.00	0.00	10.00	2.19	2.19	2.19	12.19
				0.00		4	bovenlicht	11.23	0.90	10.00	-2.13	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.13	-2.13	-2.13	7.87
				0.00		23	deuren	12.89	1.84	10.00	-4.73	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.73	-4.73	-4.73	5.27
				0.00		25	bovenlicht	13.79	1.46	10.00	-5.25	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.26	-5.26	-5.26	4.74
				0.00		22	deuren	14.91	1.80	10.00	-6.71	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.70	-6.70	-6.70	3.30
				0.00		5	metselwerk	19.00	0.12	10.00	-9.12	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.12	-9.12	-9.12	0.88
				0.00		26	metselwerk	32.67	1.65	10.00	24.32	0.00	0.00	0.00	10.00	-24.32	-24.32	24.32	14.32
				0.00		17	metselwerk	46.18	1.03	10.00	37.21	0.00	0.00	0.00	10.00	-37.21	-37.21	37.21	27.21
				0.00		18	metselwerk	47.02	1.18	10.00	38.20	0.00	0.00	0.00	10.00	-38.20	-38.20	38.20	28.20
4	wnp. 4	voorgevel app. Bunckmanplein	3	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.19	40.19	40.19	50.19
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.19	40.19	40.19	50.19
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.19	40.19	40.19	50.19
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.19	40.19	40.19	50.19
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.19	40.19	40.19	50.19
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.19	40.19	40.19	50.19
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02	8.02	8.02	18.02
				0.00		27	deuren	-4.16	1.35	10.00	4.49	0.00	0.00	0.00	10.00	4.49	4.49	4.49	14.49
				0.00		28	deuren	-4.36	1.41	10.00	4.23	0.00	0.00	0.00	10.00	4.23	4.23	4.23	14.23
				0.00		31	bovenlicht	11.46	2.11	10.00	-3.57	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.57	-3.57	-3.57	6.43
				0.00		32	bovenlicht	11.48	2.12	10.00	-3.60	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.60	-3.60	-3.60	6.40
				0.00		38	metselwerk	29.55	2.35	10.00	21.90	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.89	-21.89	21.89	11.89
				0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.08	-2.08	-2.08	7.92
				0.00		48	metselwerk	11.73	2.81	10.00	-4.54	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.54	-4.54	-4.54	5.46
				0.00		41	deuren	16.24	2.97	10.00	-9.21	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.21	-9.21	-9.21	0.79
				0.00		39	deuren	20.81	2.95	10.00	13.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.76	-13.76	13.76	-3.76
				0.00		44	bovenlicht	21.26	2.61	10.00	13.87	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.88	-13.88	13.88	-3.88
				0.00		45	bovenlicht	21.30	2.62	10.00	13.92	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.93	-13.93	13.93	-3.93
				0.00		43	bovenlicht	23.54	2.61	10.00	16.15	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.15	-16.15	16.15	-6.15
				0.00		47	metselwerk	38.72	2.80	10.00	31.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-31.52	-31.52	31.52	21.52
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.18	40.18	40.18	50.18
				0.00		21	dak	29.00	0.00	10.00	39.00	0.00	0.00	0.00	10.00	39.00	39.00	39.00	49.00
				0.00		20	dak	22.98	0.00	10.00	32.98	0.00	0.00	0.00	10.00	32.98	32.98	32.98	42.98
				0.00		19	dak	13.12	0.01	10.00	23.11	0.00	0.00	0.00	10.00	23.11	23.11	23.11	33.11
				0.00		9	deuren	10.64	0.02	10.00	20.62	0.00	0.00	0.00	10.00	20.62	20.62	20.62	30.62
				0.00		10	deuren	9.96	0.00	10.00	19.96	0.00	0.00	0.00	10.00	19.96	19.96	19.96	29.96
				0.00		14	bovenlicht	5.45	0.02	10.00	15.43	0.00	0.00	0.00	10.00	15.43	15.43	15.43	25.43
				0.00		15	bovenlicht	3.88	0.00	10.00	13.88	0.00	0.00	0.00	10.00	13.88	13.88	13.88	23.88
				0.00		13	bovenlicht	0.94	0.05	10.00	10.89	0.00	0.00	0.00	10.00	10.89	10.89	10.89	20.89
				0.00		7	deuren	-5.45	0.35	10.00	4.20	0.00	0.00	0.00	10.00	4.21	4.21	4.21	14.21
				0.00		6	deuren zijge- vel	-8.26	0.59	10.00	1.15	0.00	0.00	0.00	10.00	1.15	1.15	1.15	11.15



				0.00		12	bovenlicht	-9.59	0.21	10.00	0.20	0.00	0.00	0.00	10.00	0.20	0.20	0.20	10.20
				0.00		8	deuren	-9.10	2.59	10.00	-1.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.69	-1.69	-1.69	8.31
				0.00		24	bovenlicht	14.90	2.54	10.00	-7.44	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.44	-7.44	-7.44	2.56
				0.00		11	bovenlicht	23.14	2.22	10.00	15.36	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.36	-15.36	15.36	-5.36
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95	11.95	11.95	21.95
				0.00		1	deuren	1.50	0.32	10.00	11.18	0.00	0.00	0.00	10.00	11.18	11.18	11.18	21.18
				0.00		2	deuren	-6.63	2.97	10.00	0.40	0.00	0.00	0.00	10.00	0.40	0.40	0.40	10.40
				0.00		3	bovenlicht	11.55	2.14	10.00	-3.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.69	-3.69	-3.69	6.31
				0.00		4	bovenlicht	11.72	2.20	10.00	-3.92	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.92	-3.92	-3.92	6.08
				0.00		23	deuren	13.27	2.93	10.00	-6.20	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.19	-6.19	-6.19	3.81
				0.00		25	bovenlicht	14.13	2.57	10.00	-6.70	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.70	-6.70	-6.70	3.30
				0.00		22	deuren	15.28	2.90	10.00	-8.18	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.17	-8.17	-8.17	1.83
				0.00		5	mettselwerk	28.72	2.40	10.00	21.12	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.11	-21.11	21.11	11.11
				0.00		26	mettselwerk	33.00	2.75	10.00	25.75	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.76	-25.76	25.76	15.76
				0.00		17	mettselwerk	46.37	2.24	10.00	38.61	0.00	0.00	0.00	10.00	-38.61	-38.61	38.61	28.61
				0.00		18	mettselwerk	47.19	2.34	10.00	39.53	0.00	0.00	0.00	10.00	-39.53	-39.53	39.53	29.53
4	wnp. 4	voorgevel app. Bunckmanplein	3	8.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.31	35.31	35.31	45.31
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.31	35.31	35.31	45.31
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.31	35.31	35.31	45.31
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.31	35.31	35.31	45.31
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.31	35.31	35.31	45.31
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	6.59	6.59	16.59
				0.00		27	deuren	-6.28	1.40	10.00	2.32	0.00	0.00	0.00	10.00	2.32	2.32	2.32	12.32
				0.00		28	deuren	-6.31	1.40	10.00	2.29	0.00	0.00	0.00	10.00	2.29	2.29	2.29	12.29
				0.00		31	bovenlicht	11.40	0.98	10.00	-2.38	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.38	-2.38	-2.38	7.62
				0.00		32	bovenlicht	11.43	0.99	10.00	-2.42	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.41	-2.41	-2.41	7.59
				0.00		38	mettselwerk	29.33	1.21	10.00	20.54	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.54	-20.54	20.54	10.54
				0.00	rechtergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.91	-0.91	-0.91	9.09
				0.00		48	mettselwerk	11.57	1.87	10.00	-3.44	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.44	-3.44	-3.44	6.56
				0.00		41	deuren	16.05	2.03	10.00	-8.08	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.09	-8.09	-8.09	1.91
				0.00		39	deuren	19.76	2.01	10.00	11.77	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.77	-11.77	11.77	-1.77
				0.00		44	bovenlicht	21.13	1.67	10.00	12.80	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.81	-12.81	12.81	-2.81
				0.00		45	bovenlicht	21.17	1.69	10.00	12.86	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.86	-12.86	12.86	-2.86
				0.00		43	bovenlicht	23.29	1.67	10.00	14.96	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.96	-14.96	14.96	-4.96
				0.00		47	mettselwerk	38.29	1.86	10.00	30.15	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.15	-30.15	30.15	20.15
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.29	35.29	35.29	45.29
				0.00		21	dak	22.70	0.00	10.00	32.70	0.00	0.00	0.00	10.00	32.70	32.70	32.70	42.70
				0.00		20	dak	20.61	0.00	10.00	30.61	0.00	0.00	0.00	10.00	30.61	30.61	30.61	40.61
				0.00		19	dak	13.78	0.01	10.00	23.77	0.00	0.00	0.00	10.00	23.78	23.78	23.78	33.78
				0.00		9	deuren	7.01	0.04	10.00	16.97	0.00	0.00	0.00	10.00	16.98	16.98	16.98	26.98



				0.00		10	deuren	5.89	0.00	10.00	15.89	0.00	0.00	0.00	10.00	15.89	15.89	15.89	25.89
				0.00		14	bovenlicht	1.78	0.03	10.00	11.75	0.00	0.00	0.00	10.00	11.75	11.75	11.75	21.75
				0.00		15	bovenlicht	-0.14	0.00	10.00	9.86	0.00	0.00	0.00	10.00	9.86	9.86	9.86	19.86
				0.00		13	bovenlicht	-0.58	0.05	10.00	9.37	0.00	0.00	0.00	10.00	9.37	9.37	9.37	19.37
				0.00		7	deuren	-3.53	0.14	10.00	6.33	0.00	0.00	0.00	10.00	6.33	6.33	6.33	16.33
				0.00		6	deuren zijge- vel	-5.59	0.19	10.00	4.22	0.00	0.00	0.00	10.00	4.22	4.22	4.22	14.22
				0.00		12	bovenlicht	-6.94	0.07	10.00	2.99	0.00	0.00	0.00	10.00	2.99	2.99	2.99	12.99
				0.00		8	deuren	-8.93	1.55	10.00	-0.48	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.48	-0.48	-0.48	9.52
				0.00		24	bovenlicht	14.71	1.57	10.00	-6.28	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.28	-6.28	-6.28	3.72
				0.00		11	bovenlicht	-	1.12	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.21	-14.21	-	-4.21
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	6.98	6.98	16.98
				0.00		1	deuren	-6.39	1.44	10.00	2.17	0.00	0.00	0.00	10.00	2.18	2.18	2.18	12.18
				0.00		2	deuren	-6.54	1.87	10.00	1.59	0.00	0.00	0.00	10.00	1.59	1.59	1.59	11.59
				0.00		3	bovenlicht	-	1.02	10.00	-2.51	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.51	-2.51	-2.51	7.49
				0.00		4	bovenlicht	-	1.10	10.00	-2.77	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.77	-2.77	-2.77	7.23
				0.00		23	deuren	-	1.97	10.00	-4.98	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.98	-4.98	-4.98	5.02
				0.00		25	bovenlicht	-	1.61	10.00	-5.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.52	-5.52	-5.52	4.48
				0.00		22	deuren	-	1.93	10.00	-7.04	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.04	-7.04	-7.04	2.96
				0.00		5	metselwerk	-	1.28	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-19.78	-19.78	-	-9.78
				0.00		26	metselwerk	-	1.79	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-24.58	-24.58	-	-14.58
				0.00		17	metselwerk	-	1.21	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-37.57	-37.57	-	-27.57
				0.00		18	metselwerk	-	1.35	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-38.52	-38.52	-	-28.52
7	wnp. 7	achtergevel app. Bunckmanplein	3	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	4.89	4.89	14.89
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	4.89	4.89	14.89
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	4.89	4.89	14.89
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	4.89	4.89	14.89
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	4.89	4.89	14.89
				0.00	achte- gevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.99	-0.99	-0.99	9.01
				0.00		50	metselwerk	-	0.00	10.00	-0.99	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.99	-0.99	-0.99	9.01
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.64	-0.64	-0.64	9.36
				0.00		35	metselwerk	-	0.00	10.00	-0.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.64	-0.64	-0.64	9.36
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.02	-11.02	11.02	-1.02
				0.00		10	deuren	-	0.09	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.51	-11.51	11.51	-1.51
				0.00		9	deuren	-	0.21	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-22.55	-22.55	22.55	12.55
				0.00		6	deuren zijge- vel	-	0.27	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.75	-27.75	-	-17.75
				0.00		7	deuren	-	0.33	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.30	-29.30	29.30	19.30
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	1.28	11.28
				0.00		22	deuren	-	0.37	10.00	-1.63	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.63	-1.63	-1.63	8.37
				0.00		23	deuren	-	0.32	10.00	-1.90	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.89	-1.89	-1.89	8.11
				0.00		26	metselwerk	-	0.00	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.29	-21.29	21.29	11.29



				0.00		2	deuren	-	33.57	2.83	10.00	-	26.40	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.39	-26.39	-	26.39	-	16.39
7	wnp. 7	achtergevel app. Bunckmanplein	3	8.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	2.99	2.99	12.99	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	2.99	2.99	12.99	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	2.99	2.99	12.99	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	2.99	2.99	12.99	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	2.99	2.99	12.99	
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.70	10.70	
				0.00		50	metselwerk	-9.30	0.00	10.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.70	0.70	0.70	0.70	10.70		
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	9.09	
				0.00		35	metselwerk	-	10.91	0.00	10.00	-0.91	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	9.09		
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.83	-24.83	24.83	24.83	14.83	
				0.00		2	deuren	-	33.19	1.64	10.00	24.83	0.00	0.00	0.00	10.00	-24.83	-24.83	24.83	24.83	14.83		
8	wnp. 8	achtergevel app. Bunckmanplein	3	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95	10.95	10.95	10.95	20.95	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95	10.95	10.95	10.95	20.95	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95	10.95	10.95	10.95	20.95	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95	10.95	10.95	10.95	20.95	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95	10.95	10.95	10.95	20.95	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95	10.95	10.95	10.95	20.95	
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.59	0.59	10.59	
				0.00		30	deuren	14.71	0.13	10.00	-4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.84	-4.84	-4.84	-4.84	5.16		
				0.00		34	bovenlicht	-	16.29	0.00	10.00	-6.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.29	-6.29	-6.29	-6.29	3.71		
				0.00		32	bovenlicht	-	20.18	0.00	10.00	10.18	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.18	-10.18	10.18	10.18	-0.18		
				0.00		35	metselwerk	20.40	0.00	10.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.40	-10.40	10.40	10.40	-0.40		
				0.00		27	deuren	-	20.58	0.00	10.00	10.58	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.58	-10.58	10.58	10.58	-0.58		
				0.00		28	deuren	-	20.59	0.00	10.00	10.59	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.59	-10.59	10.59	10.59	-0.59		
				0.00		31	bovenlicht	-	20.97	0.00	10.00	10.97	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.97	-10.97	10.97	10.97	-0.97		
				0.00		29	deuren	-	21.22	0.00	10.00	11.22	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.22	-11.22	11.22	11.22	-1.22		
				0.00		33	bovenlicht	-	22.19	0.00	10.00	12.19	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.19	-12.19	12.19	12.19	-2.19		
				0.00		37	metselwerk	-	36.65	0.00	10.00	26.65	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.65	-26.65	26.65	26.65	-16.65		
				0.00		38	metselwerk	38.48	0.00	10.00	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.48	-28.48	28.48	28.48	18.48		
				0.00		36	metselwerk	-	42.90	0.00	10.00	32.90	0.00	0.00	0.00	10.00	-32.90	-32.90	32.90	32.90	-22.90		
				0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41	10.41	10.41	10.41	20.41	
				0.00		48	metselwerk	-2.63	0.03	10.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.34	7.34	7.34	7.34	17.34		
				0.00		41	deuren	-7.14	0.04	10.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.82	2.82	2.82	2.82	12.82		
				0.00		42	deuren	-7.22	0.03	10.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.75	2.75	2.75	2.75	12.75		
				0.00		39	deuren	-	11.01	0.31	10.00	-1.32	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.32	-1.32	-1.32	-1.32	8.68		
				0.00		45	bovenlicht	-	11.66	0.00	10.00	-1.66	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.66	-1.66	-1.66	-1.66	8.34		
				0.00		44	bovenlicht	-	14.82	0.00	10.00	-4.82	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.82	-4.82	-4.82	-4.82	5.18		
				0.00		49	bovenlicht	-	28.81	0.01	10.00	18.82	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.82	-18.82	18.82	18.82	-8.82		
				0.00		47	metselwerk	-	31.72	0.09	10.00	21.81	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.81	-21.81	21.81	21.81	11.81		
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.02	-5.02	-5.02	-5.02	4.98	



				0.00	6	deuren zijge- vel	-4.14	0.36	10.00	5.50	0.00	0.00	0.00	10.00	5.50	5.50	5.50	15.50
				0.00	19	dak	-7.57	1.70	10.00	0.73	0.00	0.00	0.00	10.00	0.74	0.74	0.74	10.74
				0.00	20	dak	-9.49	1.88	10.00	-1.37	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.36	-1.36	-1.36	8.64
				0.00	21	dak	-9.66	1.99	10.00	-1.65	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.65	-1.65	-1.65	8.35
				0.00	11	bovenlicht	-	0.25	10.00	-4.31	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.31	-4.31	-4.31	5.69
				0.00	7	deuren	14.57	2.01	10.00	-6.58	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.58	-6.58	-6.58	3.42
				0.00	9	deuren	14.70	2.36	10.00	-7.06	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.06	-7.06	-7.06	2.94
				0.00	24	bovenlicht	15.54	2.21	10.00	-7.75	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.75	-7.75	-7.75	2.25
				0.00	8	deuren	17.61	1.91	10.00	-9.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.53	-9.53	-9.53	0.47
				0.00	13	bovenlicht	19.68	2.00	10.00	11.68	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.68	-11.68	11.68	-1.68
				0.00	14	bovenlicht	19.75	2.12	10.00	11.87	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.87	-11.87	11.87	-1.87
				0.00	12	bovenlicht	22.33	1.86	10.00	14.19	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.18	-14.18	14.18	-4.18
				0.00	10	deuren	26.16	2.41	10.00	18.57	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.57	-18.57	18.57	-8.57
				0.00	15	bovenlicht	31.40	2.19	10.00	23.59	0.00	0.00	0.00	10.00	-23.58	-23.58	23.58	13.58
				0.00	voorgevel		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.32	16.32	16.32	26.32
				0.00	1	deuren	2.68	0.42	10.00	12.26	0.00	0.00	0.00	10.00	12.26	12.26	12.26	22.26
				0.00	2	deuren	2.57	0.52	10.00	12.05	0.00	0.00	0.00	10.00	12.06	12.06	12.06	22.06
				0.00	3	bovenlicht	-3.25	0.10	10.00	6.65	0.00	0.00	0.00	10.00	6.64	6.64	6.64	16.64
				0.00	4	bovenlicht	-3.40	0.11	10.00	6.49	0.00	0.00	0.00	10.00	6.49	6.49	6.49	16.49
				0.00	23	deuren	12.46	2.66	10.00	-5.12	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.12	-5.12	-5.12	4.88
				0.00	22	deuren	12.88	2.62	10.00	-5.50	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.50	-5.50	-5.50	4.50
				0.00	25	bovenlicht	15.43	2.25	10.00	-7.68	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.68	-7.68	-7.68	2.32
				0.00	5	mettselwerk	19.44	0.39	10.00	-9.83	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.82	-9.82	-9.82	0.18
				0.00	26	mettselwerk	32.70	2.46	10.00	25.16	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.16	-25.16	25.16	15.16
				0.00	17	mettselwerk	48.66	1.84	10.00	40.50	0.00	0.00	0.00	10.00	-40.50	-40.50	40.50	30.50
				0.00	18	mettselwerk	49.02	1.98	10.00	41.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-41.00	-41.00	41.00	31.00
9	wnp. 9	linkergevel app. Bunckmanplein	3	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93	26.93	26.93	36.93
				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93	26.93	26.93	36.93
				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93	26.93	26.93	36.93
				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93	26.93	26.93	36.93
				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93	26.93	26.93	36.93
				0.00	achterge- vel		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.52	-14.52	14.52	-4.52
				0.00	50	mettselwerk	23.19	1.32	10.00	14.51	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.52	-14.52	14.52	-4.52
				0.00	linkergevel		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.41	26.41	26.41	36.41
				0.00	30	deuren	10.25	0.05	10.00	20.20	0.00	0.00	0.00	10.00	20.20	20.20	20.20	30.20
				0.00	29	deuren	10.02	0.05	10.00	19.97	0.00	0.00	0.00	10.00	19.97	19.97	19.97	29.97
				0.00	28	deuren	8.88	0.06	10.00	18.82	0.00	0.00	0.00	10.00	18.82	18.82	18.82	28.82
				0.00	27	deuren	8.10	0.07	10.00	18.03	0.00	0.00	0.00	10.00	18.03	18.03	18.03	28.03
				0.00	34	bovenlicht	5.27	0.01	10.00	15.26	0.00	0.00	0.00	10.00	15.26	15.26	15.26	25.26
				0.00	33	bovenlicht	5.11	0.01	10.00	15.10	0.00	0.00	0.00	10.00	15.10	15.10	15.10	25.10



			0.00		32	bovenlicht	3.78	0.01	10.00	13.77	0.00	0.00	0.00	10.00	13.77	13.77	13.77	23.77
			0.00		37	metseiwerk	-7.39	0.02	10.00	2.59	0.00	0.00	0.00	10.00	2.59	2.59	2.59	12.59
			0.00		31	bovenlicht	10.06	0.32	10.00	-0.38	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.38	-0.38	-0.38	9.62
			0.00		36	metseiwerk	12.92	0.02	10.00	-2.94	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.93	-2.93	-2.93	7.07
			0.00		38	metseiwerk	14.53	0.05	10.00	-4.58	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.58	-4.58	-4.58	5.42
			0.00		35	metseiwerk	31.58	0.66	10.00	22.24	0.00	0.00	0.00	10.00	-22.24	-22.24	22.24	12.24
			0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	1.85	11.85
			0.00		48	metseiwerk	10.47	1.45	10.00	-1.92	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.92	-1.92	-1.92	8.08
			0.00		39	deuren	14.91	1.62	10.00	-6.53	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.54	-6.54	-6.54	3.46
			0.00		41	deuren	14.94	1.63	10.00	-6.57	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.57	-6.57	-6.57	3.43
			0.00		42	deuren	14.96	1.64	10.00	-6.60	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.59	-6.59	-6.59	3.41
			0.00		43	bovenlicht	20.03	1.23	10.00	11.26	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.26	-11.26	11.26	-1.26
			0.00		44	bovenlicht	20.04	1.23	10.00	11.27	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.27	-11.27	11.27	-1.27
			0.00		45	bovenlicht	20.06	1.24	10.00	11.30	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.30	-11.30	11.30	-1.30
			0.00		47	metseiwerk	37.20	1.45	10.00	28.65	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.65	-28.65	28.65	18.65
			0.00		49	bovenlicht	37.24	1.46	10.00	28.70	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.69	-28.69	28.69	18.69
			0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74	9.74	9.74	19.74
			0.00		6	deuren zijge- vel	-4.17	0.14	10.00	5.69	0.00	0.00	0.00	10.00	5.69	5.69	5.69	15.69
			0.00		19	dak	-6.91	0.46	10.00	2.63	0.00	0.00	0.00	10.00	2.63	2.63	2.63	12.63
			0.00		20	dak	-8.67	0.71	10.00	0.62	0.00	0.00	0.00	10.00	0.62	0.62	0.62	10.62
			0.00		21	dak	-8.74	0.86	10.00	0.40	0.00	0.00	0.00	10.00	0.40	0.40	0.40	10.40
			0.00		11	bovenlicht	14.09	0.08	10.00	-4.17	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.17	-4.17	-4.17	5.83
			0.00		7	deuren	14.46	0.73	10.00	-5.19	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.19	-5.19	-5.19	4.81
			0.00		9	deuren	14.41	1.23	10.00	-5.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.64	-5.64	-5.64	4.36
			0.00		24	bovenlicht	15.02	1.11	10.00	-6.13	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.13	-6.13	-6.13	3.87
			0.00		8	deuren	17.14	0.59	10.00	-7.73	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.73	-7.73	-7.73	2.27
			0.00		13	bovenlicht	19.55	0.82	10.00	10.37	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.37	-10.37	10.37	-0.37
			0.00		14	bovenlicht	19.65	0.99	10.00	10.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.64	-10.64	10.64	-0.64
			0.00		12	bovenlicht	22.34	0.62	10.00	12.96	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.95	-12.95	12.95	-2.95
			0.00		10	deuren	25.38	1.30	10.00	16.68	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.68	-16.68	16.68	-6.68
			0.00		15	bovenlicht	30.14	1.08	10.00	21.22	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.22	-21.22	21.22	11.22
			0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52	16.52	16.52	26.52
			0.00		1	deuren	2.65	0.17	10.00	12.48	0.00	0.00	0.00	10.00	12.47	12.47	12.47	22.47
			0.00		2	deuren	2.53	0.27	10.00	12.26	0.00	0.00	0.00	10.00	12.26	12.26	12.26	22.26
			0.00		3	bovenlicht	-3.32	0.03	10.00	6.65	0.00	0.00	0.00	10.00	6.65	6.65	6.65	16.65
			0.00		4	bovenlicht	-3.43	0.03	10.00	6.54	0.00	0.00	0.00	10.00	6.53	6.53	6.53	16.53
			0.00		23	deuren	11.59	1.58	10.00	-3.17	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.16	-3.16	-3.16	6.84
			0.00		22	deuren	12.12	1.52	10.00	-3.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.64	-3.64	-3.64	6.36
			0.00		25	bovenlicht	14.95	1.17	10.00	-6.12	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.11	-6.11	-6.11	3.89
			0.00		5	metseiwerk	19.47	0.13	10.00	-9.60	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.60	-9.60	-9.60	0.40



				0.00		26	metse lwerk	- 32.02	1.37	10.00	- 23.39	0.00	0.00	0.00	10.00	-23.39	-23.39	- 23.39	- 13.39
				0.00		17	metse lwerk	- 48.56	0.66	10.00	- 39.22	0.00	0.00	0.00	10.00	-39.22	-39.22	- 39.22	- 29.22
				0.00		18	metse lwerk	- 48.72	0.85	10.00	- 39.57	0.00	0.00	0.00	10.00	-39.57	-39.57	- 39.57	- 29.57
10	wnp. 10	linkergevel app. Bunckmanplein	3	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.08	33.72	32.18	42.18
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.08	33.72	32.18	42.18
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.08	33.72	32.18	42.18
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.08	33.72	32.18	42.18
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.08	33.72	32.18	42.18
				0.00	achte rge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.11	-16.11	- 16.11	- -6.11
				0.00		50	metse lwerk	- 23.69	2.42	10.00	- 16.11	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.11	-16.11	- 16.11	- -6.11
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.96	32.77	30.77	40.77
				0.00		52	luchtbehan- delingskast	19.80	0.00	2.00	21.80	0.81	0.00	2.01	10.00	28.99	29.80	27.79	37.79
				0.00		51	luchtbehan- delingskast	19.72	0.00	2.00	21.72	0.81	0.00	2.01	10.00	28.91	29.72	27.72	37.72
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.02	26.02	26.02	36.02
				0.00		29	deuren	9.68	0.12	10.00	19.56	0.00	0.00	0.00	10.00	19.56	19.56	19.56	29.56
				0.00		30	deuren	9.50	0.12	10.00	19.38	0.00	0.00	0.00	10.00	19.39	19.39	19.39	29.39
				0.00		27	deuren	8.38	0.16	10.00	18.22	0.00	0.00	0.00	10.00	18.21	18.21	18.21	28.21
				0.00		28	deuren	7.99	0.18	10.00	17.81	0.00	0.00	0.00	10.00	17.81	17.81	17.81	27.81
				0.00		33	bovenlicht	4.61	0.05	10.00	14.56	0.00	0.00	0.00	10.00	14.56	14.56	14.56	24.56
				0.00		34	bovenlicht	4.28	0.05	10.00	14.23	0.00	0.00	0.00	10.00	14.23	14.23	14.23	24.23
				0.00		31	bovenlicht	3.12	0.07	10.00	13.05	0.00	0.00	0.00	10.00	13.05	13.05	13.05	23.05
				0.00		32	bovenlicht	2.76	0.07	10.00	12.69	0.00	0.00	0.00	10.00	12.69	12.69	12.69	22.69
				0.00		37	metse lwerk	- 8.45	0.07	10.00	1.48	0.00	0.00	0.00	10.00	1.48	1.48	1.48	11.48
				0.00		36	metse lwerk	- 13.38	0.05	10.00	-3.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.43	-3.43	-3.43	6.57
				0.00		38	metse lwerk	- 15.40	0.18	10.00	-5.58	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.58	-5.58	-5.58	4.42
				0.00		35	metse lwerk	- 32.00	1.95	10.00	-23.95	0.00	0.00	0.00	10.00	-23.95	-23.95	-23.95	13.95
				0.00	rechte rge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.82	10.82
				0.00		48	metse lwerk	- 10.43	2.51	10.00	-2.94	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.94	-2.94	-2.94	7.06
				0.00		39	deuren	- 14.87	2.68	10.00	-7.55	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.55	-7.55	-7.55	2.45
				0.00		41	deuren	- 14.91	2.69	10.00	-7.60	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.60	-7.60	-7.60	2.40
				0.00		42	deuren	- 14.93	2.69	10.00	-7.62	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.63	-7.63	-7.63	2.37
				0.00		43	bovenlicht	- 19.99	2.29	10.00	-12.28	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.28	-12.28	-12.28	-2.28
				0.00		44	bovenlicht	- 20.00	2.29	10.00	-12.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.29	-12.29	-12.29	-2.29
				0.00		45	bovenlicht	- 20.03	2.30	10.00	-12.33	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.33	-12.33	-12.33	-2.33
				0.00		47	metse lwerk	- 37.17	2.50	10.00	-29.67	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.67	-29.67	-29.67	19.67
				0.00		49	bovenlicht	- 37.21	2.51	10.00	-29.72	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.73	-29.73	-29.73	19.73
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	9.76	9.76	19.76
				0.00		6	deuren zijge- vel	- 3.65	0.32	10.00	6.03	0.00	0.00	0.00	10.00	6.03	6.03	6.03	16.03
				0.00		19	dak	- 7.51	1.68	10.00	0.81	0.00	0.00	0.00	10.00	0.81	0.81	0.81	10.81
				0.00		8	deuren	- 7.26	2.19	10.00	0.55	0.00	0.00	0.00	10.00	0.55	0.55	0.55	10.55



				0.00		20	dak	-9.35	1.86	10.00	-1.21	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.21	-1.21	-1.21	8.79
				0.00		21	dak	-9.45	1.97	10.00	-1.42	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.43	-1.43	-1.43	8.57
				0.00		11	bovenlicht	13.54	0.22	10.00	-3.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.76	-3.76	-3.76	6.24
				0.00		9	deuren	11.44	2.35	10.00	-3.79	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.79	-3.79	-3.79	6.21
				0.00		7	deuren	13.85	1.98	10.00	-5.83	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.83	-5.83	-5.83	4.17
				0.00		24	bovenlicht	14.64	2.20	10.00	-6.84	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.84	-6.84	-6.84	3.16
				0.00		13	bovenlicht	16.61	1.99	10.00	-8.60	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.59	-8.59	-8.59	1.41
				0.00		14	bovenlicht	17.27	2.11	10.00	-9.38	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.38	-9.38	-9.38	0.62
				0.00		12	bovenlicht	21.29	1.84	10.00	13.13	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.12	-13.12	13.12	-3.12
				0.00		10	deuren	26.11	2.40	10.00	18.51	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.51	-18.51	18.51	-8.51
				0.00		15	bovenlicht	31.35	2.17	10.00	23.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-23.52	-23.52	23.52	13.52
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94	16.94	16.94	26.94
				0.00		1	deuren	3.28	0.41	10.00	12.87	0.00	0.00	0.00	10.00	12.88	12.88	12.88	22.88
				0.00		2	deuren	3.16	0.48	10.00	12.68	0.00	0.00	0.00	10.00	12.68	12.68	12.68	22.68
				0.00		3	bovenlicht	-2.60	0.12	10.00	7.28	0.00	0.00	0.00	10.00	7.28	7.28	7.28	17.28
				0.00		4	bovenlicht	-2.74	0.12	10.00	7.14	0.00	0.00	0.00	10.00	7.13	7.13	7.13	17.13
				0.00		22	deuren	12.09	2.61	10.00	-4.70	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.70	-4.70	-4.70	5.30
				0.00		23	deuren	12.87	2.65	10.00	-5.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.51	-5.51	-5.51	4.49
				0.00		25	bovenlicht	15.09	2.24	10.00	-7.33	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.33	-7.33	-7.33	2.67
				0.00		5	mettselwerk	18.84	0.37	10.00	-9.21	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.22	-9.22	-9.22	0.78
				0.00		26	mettselwerk	32.79	2.45	10.00	25.24	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.23	-25.23	25.23	15.23
				0.00		17	mettselwerk	48.06	1.83	10.00	39.89	0.00	0.00	0.00	10.00	-39.89	-39.89	39.89	29.89
				0.00		18	mettselwerk	48.62	1.96	10.00	40.58	0.00	0.00	0.00	10.00	-40.58	-40.58	40.58	30.58
10	wnp. 10	linkergevel app. Bunckmanplein	3	8.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.57	26.57	26.57	36.57
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.57	26.57	26.57	36.57
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.57	26.57	26.57	36.57
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.57	26.57	26.57	36.57
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.57	26.57	26.57	36.57
				0.00	achtergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.01	-15.01	15.01	-5.01
				0.00		50	mettselwerk	23.70	1.32	10.00	15.02	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.01	-15.01	15.01	-5.01
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.89	25.89	25.89	35.89
				0.00		29	deuren	9.44	0.06	10.00	19.38	0.00	0.00	0.00	10.00	19.38	19.38	19.38	29.38
				0.00		30	deuren	9.20	0.06	10.00	19.14	0.00	0.00	0.00	10.00	19.13	19.13	19.13	29.13
				0.00		27	deuren	8.27	0.07	10.00	18.20	0.00	0.00	0.00	10.00	18.20	18.20	18.20	28.20
				0.00		28	deuren	7.84	0.08	10.00	17.76	0.00	0.00	0.00	10.00	17.76	17.76	17.76	27.76
				0.00		33	bovenlicht	4.40	0.01	10.00	14.39	0.00	0.00	0.00	10.00	14.39	14.39	14.39	24.39
				0.00		34	bovenlicht	4.17	0.01	10.00	14.16	0.00	0.00	0.00	10.00	14.16	14.16	14.16	24.16
				0.00		31	bovenlicht	3.02	0.01	10.00	13.01	0.00	0.00	0.00	10.00	13.01	13.01	13.01	23.01
				0.00		32	bovenlicht	2.63	0.02	10.00	12.61	0.00	0.00	0.00	10.00	12.62	12.62	12.62	22.62
				0.00		37	mettselwerk	-8.62	0.03	10.00	1.35	0.00	0.00	0.00	10.00	1.35	1.35	1.35	11.35



			0.00		36	metseiwerk	13.50	0.02	10.00	-3.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.52	-3.52	-3.52	6.48
			0.00		38	metseiwerk	15.53	0.06	10.00	-5.59	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.59	-5.59	-5.59	4.41
			0.00		35	metseiwerk	32.01	0.65	10.00	22.66	0.00	0.00	0.00	10.00	-22.66	-22.66	22.66	12.66
			0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	1.89	1.89	11.89
			0.00		48	metseiwerk	10.44	1.44	10.00	-1.88	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.88	-1.88	-1.88	8.12
			0.00		39	deuren	14.88	1.61	10.00	-6.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.49	-6.49	-6.49	3.51
			0.00		41	deuren	14.92	1.63	10.00	-6.55	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.54	-6.54	-6.54	3.46
			0.00		42	deuren	14.94	1.63	10.00	-6.57	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.57	-6.57	-6.57	3.43
			0.00		43	bovenlicht	20.00	1.22	10.00	11.22	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.21	-11.21	11.21	-1.21
			0.00		44	bovenlicht	20.01	1.22	10.00	11.23	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.23	-11.23	11.23	-1.23
			0.00		45	bovenlicht	20.04	1.23	10.00	11.27	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.27	-11.27	11.27	-1.27
			0.00		47	metseiwerk	37.17	1.43	10.00	28.60	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.61	-28.61	28.61	18.61
			0.00		49	bovenlicht	37.22	1.45	10.00	28.67	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.67	-28.67	28.67	18.67
			0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.77	10.77	10.77	20.77
			0.00		6	deuren zijge- vel	-3.68	0.12	10.00	6.20	0.00	0.00	0.00	10.00	6.20	6.20	6.20	16.20
			0.00		19	dak	-6.86	0.44	10.00	2.70	0.00	0.00	0.00	10.00	2.70	2.70	2.70	12.70
			0.00		8	deuren	-7.21	0.98	10.00	1.81	0.00	0.00	0.00	10.00	1.81	1.81	1.81	11.81
			0.00		20	dak	-8.53	0.69	10.00	0.78	0.00	0.00	0.00	10.00	0.78	0.78	0.78	10.78
			0.00		21	dak	-8.55	0.84	10.00	0.61	0.00	0.00	0.00	10.00	0.61	0.61	0.61	10.61
			0.00		9	deuren	11.45	1.21	10.00	-2.66	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.66	-2.66	-2.66	7.34
			0.00		11	bovenlicht	13.57	0.07	10.00	-3.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.64	-3.64	-3.64	6.36
			0.00		7	deuren	13.75	0.68	10.00	-4.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.43	-4.43	-4.43	5.57
			0.00		24	bovenlicht	14.54	1.09	10.00	-5.63	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.63	-5.63	-5.63	4.37
			0.00		13	bovenlicht	16.62	0.80	10.00	-7.42	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.41	-7.41	-7.41	2.59
			0.00		14	bovenlicht	17.28	0.97	10.00	-8.25	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.25	-8.25	-8.25	1.75
			0.00		12	bovenlicht	21.29	0.59	10.00	11.88	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.89	-11.89	11.89	-1.89
			0.00		10	deuren	25.33	1.29	10.00	16.62	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.61	-16.61	16.61	-6.61
			0.00		15	bovenlicht	29.88	1.06	10.00	20.94	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.94	-20.94	20.94	10.94
			0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.14	17.14	17.14	27.14
			0.00		1	deuren	3.26	0.15	10.00	13.11	0.00	0.00	0.00	10.00	13.10	13.10	13.10	23.10
			0.00		2	deuren	3.12	0.26	10.00	12.86	0.00	0.00	0.00	10.00	12.86	12.86	12.86	22.86
			0.00		3	bovenlicht	-2.61	0.03	10.00	7.36	0.00	0.00	0.00	10.00	7.36	7.36	7.36	17.36
			0.00		4	bovenlicht	-2.78	0.04	10.00	7.18	0.00	0.00	0.00	10.00	7.18	7.18	7.18	17.18
			0.00		22	deuren	11.30	1.51	10.00	-2.81	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.81	-2.81	-2.81	7.19
			0.00		23	deuren	12.33	1.56	10.00	-3.89	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.90	-3.90	-3.90	6.10
			0.00		25	bovenlicht	14.91	1.15	10.00	-6.06	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.06	-6.06	-6.06	3.94
			0.00		5	metseiwerk	18.88	0.11	10.00	-8.99	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.99	-8.99	-8.99	1.01
			0.00		26	metseiwerk	32.34	1.35	10.00	23.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-23.70	-23.70	23.70	13.70
			0.00		17	metseiwerk	47.96	0.64	10.00	38.60	0.00	0.00	0.00	10.00	-38.60	-38.60	38.60	28.60
			0.00		18	metseiwerk	48.27	0.83	10.00	39.10	0.00	0.00	0.00	10.00	-39.10	-39.10	39.10	29.10



11	wnp. 11	Smidsplein voor- gevel	16	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.91	40.71	38.71	48.71
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.91	40.71	38.71	48.71
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.91	40.71	38.71	48.71
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.91	40.71	38.71	48.71
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.91	40.71	38.71	48.71
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.75	-0.75	-0.75	9.25
				0.00		50	metse- lwerk	10.60	0.15	10.00	-0.75	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.75	-0.75	-0.75	9.25
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.89	40.70	38.69	48.69
				0.00		52	luchtbehan- delingskast	28.87	0.00	2.00	30.87	0.81	0.00	2.01	10.00	38.06	38.87	36.86	46.86
				0.00		51	luchtbehan- delingskast	26.06	0.00	2.00	28.06	0.81	0.00	2.01	10.00	35.25	36.06	34.05	44.05
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	12.03	12.03	22.03
				0.00		29	deuren	-3.57	1.44	10.00	4.99	0.00	0.00	0.00	10.00	4.99	4.99	4.99	14.99
				0.00		28	deuren	-3.99	1.66	10.00	4.35	0.00	0.00	0.00	10.00	4.35	4.35	4.35	14.35
				0.00		27	deuren	-4.14	1.70	10.00	4.16	0.00	0.00	0.00	10.00	4.16	4.16	4.16	14.16
				0.00		30	deuren	-4.23	1.73	10.00	4.04	0.00	0.00	0.00	10.00	4.05	4.05	4.05	14.05
				0.00		34	bovenlicht	-7.07	0.73	10.00	2.20	0.00	0.00	0.00	10.00	2.20	2.20	2.20	12.20
				0.00		33	bovenlicht	-8.57	1.08	10.00	0.35	0.00	0.00	0.00	10.00	0.36	0.36	0.36	10.36
				0.00		32	bovenlicht	-9.18	1.26	10.00	-0.44	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.45	-0.45	-0.45	9.55
				0.00		31	bovenlicht	-9.36	1.33	10.00	-0.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.69	-0.69	-0.69	9.31
				0.00		35	metse- lwerk	14.71	0.04	10.00	-4.75	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.75	-4.75	-4.75	5.25
				0.00		37	metse- lwerk	20.66	1.32	10.00	11.98	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.98	-11.98	11.98	-1.98
				0.00		36	metse- lwerk	26.05	1.08	10.00	17.13	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.13	-17.13	17.13	-7.13
				0.00		38	metse- lwerk	26.97	1.46	10.00	18.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.44	-18.44	18.44	-8.44
				0.00	rechte- gevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	10.43	10.43	20.43
				0.00		42	deuren	-2.69	1.54	10.00	5.77	0.00	0.00	0.00	10.00	5.77	5.77	5.77	15.77
				0.00		41	deuren	-3.36	1.57	10.00	5.07	0.00	0.00	0.00	10.00	5.06	5.06	5.06	15.06
				0.00		48	metse- lwerk	-6.90	0.89	10.00	2.21	0.00	0.00	0.00	10.00	2.21	2.21	2.21	12.21
				0.00		45	bovenlicht	-8.51	1.20	10.00	0.29	0.00	0.00	0.00	10.00	0.30	0.30	0.30	10.30
				0.00		46	bovenlicht	11.75	1.33	10.00	-3.08	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.08	-3.08	-3.08	6.92
				0.00		39	deuren	12.14	1.15	10.00	-3.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.29	-3.29	-3.29	6.71
				0.00		44	bovenlicht	16.75	0.89	10.00	-7.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.65	-7.65	-7.65	2.35
				0.00		43	bovenlicht	17.11	0.98	10.00	-8.09	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.09	-8.09	-8.09	1.91
				0.00		49	bovenlicht	25.10	1.39	10.00	16.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.49	-16.49	16.49	-6.49
				0.00		47	metse- lwerk	33.78	0.92	10.00	24.70	0.00	0.00	0.00	10.00	-24.70	-24.70	24.70	14.70
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18	6.18	6.18	16.18
				0.00		19	dak	-7.16	1.45	10.00	1.39	0.00	0.00	0.00	10.00	1.39	1.39	1.39	11.39
				0.00		20	dak	-9.70	1.79	10.00	-1.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.48	-1.48	-1.48	8.52
				0.00		21	dak	10.04	1.92	10.00	-1.96	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.96	-1.96	-1.96	8.04
				0.00		6	deuren zijge- vel	11.90	1.82	10.00	-3.72	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.73	-3.73	-3.73	6.27
				0.00		24	bovenlicht	13.22	1.69	10.00	-4.91	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.91	-4.91	-4.91	5.09



				0.00		8	deuren	-	16.68	0.29	10.00	-6.97	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.97	-6.97	-6.97	3.03
				0.00		7	deuren	-	16.07	1.16	10.00	-7.23	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.23	-7.23	-7.23	2.77
				0.00		9	deuren	-	17.50	2.44	10.00	-9.94	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.95	-9.95	-9.95	0.05
				0.00		12	bovenlicht	-	22.00	1.03	10.00	13.03	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.02	-13.02	13.02	-3.02
				0.00		11	bovenlicht	-	21.60	1.62	10.00	13.22	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.22	-13.22	13.22	-3.22
				0.00		13	bovenlicht	-	22.20	2.11	10.00	14.31	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.31	-14.31	14.31	-4.31
				0.00		14	bovenlicht	-	22.35	2.22	10.00	14.57	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.57	-14.57	14.57	-4.57
				0.00		10	deuren	-	26.38	2.39	10.00	18.77	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.77	-18.77	18.77	-8.77
				0.00		15	bovenlicht	-	31.64	2.21	10.00	23.85	0.00	0.00	0.00	10.00	-23.85	-23.85	23.85	13.85
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	6.78	6.78	16.78
				0.00		1	deuren	-	8.59	1.10	10.00	0.31	0.00	0.00	0.00	10.00	0.31	0.31	0.31	10.31
				0.00		22	deuren	-	8.17	1.98	10.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.16	-0.16	-0.16	9.84
				0.00		23	deuren	-	8.35	2.02	10.00	-0.37	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.38	-0.38	-0.38	9.62
				0.00		2	deuren	-	8.99	1.64	10.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.63	-0.63	-0.63	9.37
				0.00		3	bovenlicht	-	14.04	0.80	10.00	-4.84	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.84	-4.84	-4.84	5.16
				0.00		25	bovenlicht	-	13.40	1.73	10.00	-5.13	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.13	-5.13	-5.13	4.87
				0.00		4	bovenlicht	-	14.49	0.87	10.00	-5.36	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.36	-5.36	-5.36	4.64
				0.00		26	mettselwerk	-	29.36	1.78	10.00	21.14	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.14	-21.14	21.14	11.14
				0.00		5	mettselwerk	-	30.58	1.01	10.00	21.59	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.59	-21.59	21.59	11.59
				0.00		18	mettselwerk	-	46.45	1.42	10.00	37.87	0.00	0.00	0.00	10.00	-37.87	-37.87	37.87	27.87
				0.00		17	mettselwerk	-	47.56	0.84	10.00	38.40	0.00	0.00	0.00	10.00	-38.40	-38.40	38.40	28.40
12	wnp. 12	Smidsplein re ge- vel	16	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.98	32.77	30.83	40.83
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.98	32.77	30.83	40.83
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.98	32.77	30.83	40.83
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.98	32.77	30.83	40.83
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.98	32.77	30.83	40.83
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.88	-12.88	12.88	-2.88
				0.00		50	mettselwerk	-	20.43	2.44	10.00	12.87	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.88	-12.88	12.88	-2.88
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.83	32.64	30.63	40.63
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	-	19.66	0.00	2.00	21.66	0.81	0.00	2.01	10.00	28.85	29.66	27.65	37.65
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	-	19.60	0.00	2.00	21.60	0.81	0.00	2.01	10.00	28.79	29.60	27.59	37.59
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93	11.93	11.93	21.93
				0.00		27	deuren	-	-2.45	2.29	10.00	5.26	0.00	0.00	0.00	10.00	5.26	5.26	5.26	15.26
				0.00		28	deuren	-	-2.52	2.30	10.00	5.18	0.00	0.00	0.00	10.00	5.18	5.18	5.18	15.18
				0.00		29	deuren	-	-2.66	2.33	10.00	5.01	0.00	0.00	0.00	10.00	5.01	5.01	5.01	15.01
				0.00		30	deuren	-	-2.73	2.35	10.00	4.92	0.00	0.00	0.00	10.00	4.92	4.92	4.92	14.92
				0.00		34	bovenlicht	-	10.19	1.69	10.00	-1.88	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.88	-1.88	-1.88	8.12
				0.00		33	bovenlicht	-	10.19	1.69	10.00	-1.88	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.88	-1.88	-1.88	8.12
				0.00		32	bovenlicht	-	10.21	1.70	10.00	-1.91	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.91	-1.91	-1.91	8.09
				0.00		31	bovenlicht	-	10.22	1.71	10.00	-1.93	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.93	-1.93	-1.93	8.07



			0.00		37	metseiwerk	-	21.99	1.96	10.00	-	13.95	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.95	-13.95	-	13.95	-3.95
			0.00		38	metseiwerk	-	25.53	2.09	10.00	-	17.62	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.62	-17.62	-	17.62	-7.62
			0.00		36	metseiwerk	-	28.11	1.96	10.00	-	20.07	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.07	-20.07	-	20.07	10.07
			0.00		35	metseiwerk	-	29.42	1.98	10.00	-	21.40	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.40	-21.40	-	21.40	11.40
			0.00	rechterge- vel			-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	-	0.66	10.66
			0.00		48	metseiwerk	-	10.57	2.54	10.00	-	-3.11	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.11	-3.11	-	-3.11	6.89
			0.00		42	deuren	-	15.02	2.72	10.00	-	-7.74	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.74	-7.74	-	-7.74	2.26
			0.00		41	deuren	-	15.02	2.72	10.00	-	-7.74	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.74	-7.74	-	-7.74	2.26
			0.00		39	deuren	-	15.05	2.72	10.00	-	-7.77	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.77	-7.77	-	-7.77	2.23
			0.00		45	bovenlicht	-	20.14	2.33	10.00	-	12.47	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.47	-12.47	-	12.47	-2.47
			0.00		44	bovenlicht	-	20.15	2.33	10.00	-	12.48	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.49	-12.49	-	12.49	-2.49
			0.00		43	bovenlicht	-	20.16	2.34	10.00	-	12.50	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.50	-12.50	-	12.50	-2.50
			0.00		49	bovenlicht	-	37.31	2.54	10.00	-	29.85	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.85	-29.85	-	29.85	19.85
			0.00		47	metseiwerk	-	37.33	2.55	10.00	-	29.88	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.88	-29.88	-	29.88	19.88
			0.00	serre			-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64	10.64	-	10.64	20.64
			0.00		19	dak	-	-0.89	0.31	10.00	-	8.80	0.00	0.00	0.00	10.00	8.80	8.80	-	8.80	18.80
			0.00		6	deuren zijge- vel	-	-5.69	0.52	10.00	-	3.79	0.00	0.00	0.00	10.00	3.79	3.79	-	3.79	13.79
			0.00		20	dak	-	-9.96	1.94	10.00	-	-1.90	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.90	-1.90	-	-1.90	8.10
			0.00		11	bovenlicht	-	15.69	0.37	10.00	-	-6.06	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.06	-6.06	-	-6.06	3.94
			0.00		24	bovenlicht	-	14.83	2.26	10.00	-	-7.09	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.09	-7.09	-	-7.09	2.91
			0.00		7	deuren	-	16.12	2.18	10.00	-	-8.30	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.29	-8.29	-	-8.29	1.71
			0.00		21	dak	-	16.62	2.05	10.00	-	-8.67	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.66	-8.66	-	-8.66	1.34
			0.00		8	deuren	-	18.48	2.24	10.00	-	10.72	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.71	-10.71	-	10.71	-0.71
			0.00		9	deuren	-	18.58	2.41	10.00	-	10.99	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.00	-11.00	-	11.00	-1.00
			0.00		13	bovenlicht	-	23.16	2.07	10.00	-	15.23	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.23	-15.23	-	15.23	-5.23
			0.00		14	bovenlicht	-	23.31	2.18	10.00	-	15.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.50	-15.50	-	15.50	-5.50
			0.00		12	bovenlicht	-	24.98	1.93	10.00	-	16.91	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.91	-16.91	-	16.91	-6.91
			0.00		10	deuren	-	35.32	2.46	10.00	-	27.78	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.78	-27.78	-	27.78	17.78
			0.00		15	bovenlicht	-	41.07	2.24	10.00	-	33.31	0.00	0.00	0.00	10.00	-33.31	-33.31	-	33.31	23.31
			0.00	voorgevel			-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17	14.17	-	14.17	24.17
			0.00		1	deuren	-	0.86	0.70	10.00	-	10.16	0.00	0.00	0.00	10.00	10.16	10.16	-	10.16	20.16
			0.00		2	deuren	-	0.77	1.41	10.00	-	9.36	0.00	0.00	0.00	10.00	9.36	9.36	-	9.36	19.36
			0.00		3	bovenlicht	-	-5.31	0.08	10.00	-	4.61	0.00	0.00	0.00	10.00	4.60	4.60	-	4.60	14.60
			0.00		4	bovenlicht	-	-5.42	0.08	10.00	-	4.50	0.00	0.00	0.00	10.00	4.50	4.50	-	4.50	14.50
			0.00		22	deuren	-	-9.74	2.66	10.00	-	-2.40	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.40	-2.40	-	-2.40	7.60
			0.00		23	deuren	-	-9.89	2.70	10.00	-	-2.59	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.59	-2.59	-	-2.59	7.41
			0.00		25	bovenlicht	-	14.98	2.30	10.00	-	-7.28	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.28	-7.28	-	-7.28	2.72
			0.00		5	metseiwerk	-	21.24	0.47	10.00	-	11.71	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.72	-11.72	-	11.72	-1.72
			0.00		26	metseiwerk	-	31.11	2.50	10.00	-	23.61	0.00	0.00	0.00	10.00	-23.61	-23.61	-	23.61	13.61
			0.00		18	metseiwerk	-	48.34	2.03	10.00	-	40.37	0.00	0.00	0.00	10.00	-40.37	-40.37	-	40.37	30.37



				0.00		17	metse	-	51.25	1.91	10.00	-	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-43.15	-43.15	43.15	33.15
13	wnp. 13	Smidsplein ach	16	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40	38.19	36.22	46.22
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40	38.19	36.22	46.22
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40	38.19	36.22	46.22
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40	38.19	36.22	46.22
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40	38.19	36.22	46.22
				0.00	achterge			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73	10.73	10.73	20.73
				0.00		50	metse	0.73	0.00	10.00	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	20.73
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.33	38.13	36.13	46.13
				0.00		51	luchtbehan	28.13	0.00	2.00	30.13	0.81	0.00	2.01	10.00	37.33	38.13	36.13	36.13	36.13	46.13	46.13
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.24	-16.24	16.24	-6.24
				0.00		30	deuren	24.47	1.77	10.00	16.24	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.24	-16.24	16.24	16.24	16.24	16.24	-6.24
				0.00	rechtere			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70	18.70	18.70	28.70
				0.00		48	metse	5.77	1.42	10.00	14.35	0.00	0.00	0.00	10.00	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	24.35
				0.00		41	deuren	3.78	0.86	10.00	12.92	0.00	0.00	0.00	10.00	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	22.92
				0.00		42	deuren	3.38	0.95	10.00	12.43	0.00	0.00	0.00	10.00	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	22.43
				0.00		45	bovenlicht	-0.88	0.54	10.00	8.58	0.00	0.00	0.00	10.00	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	18.58
				0.00		46	bovenlicht	-7.03	1.20	10.00	1.77	0.00	0.00	0.00	10.00	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	11.77
				0.00		39	deuren	12.69	0.00	10.00	-2.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.69	-2.69	-2.69	-2.69	-2.69	-2.69	7.31
				0.00		44	bovenlicht	16.55	0.00	10.00	-6.55	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.55	-6.55	-6.55	-6.55	-6.55	-6.55	3.45
				0.00		43	bovenlicht	17.10	0.00	10.00	-7.10	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.10	-7.10	-7.10	-7.10	-7.10	-7.10	2.90
				0.00		49	bovenlicht	18.45	0.73	10.00	-9.18	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.18	-9.18	-9.18	-9.18	-9.18	-9.18	0.82
				0.00		47	metse	33.69	0.00	10.00	23.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-23.69	-23.69	23.69	23.69	23.69	23.69	13.69
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	4.22	4.22	14.22
				0.00		20	dak	-8.82	0.00	10.00	1.18	0.00	0.00	0.00	10.00	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	11.18
				0.00		21	dak	-9.68	0.00	10.00	0.32	0.00	0.00	0.00	10.00	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	10.32
				0.00		24	bovenlicht	17.24	0.00	10.00	-7.24	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.24	-7.24	-7.24	-7.24	-7.24	-7.24	2.76
				0.00		10	deuren	26.20	0.00	10.00	16.20	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.20	-16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	-6.20
				0.00		9	deuren	26.23	0.00	10.00	16.23	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.23	-16.23	16.23	16.23	16.23	16.23	-6.23
				0.00		13	bovenlicht	31.08	0.00	10.00	21.08	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.08	-21.08	21.08	21.08	21.08	21.08	11.08
				0.00		14	bovenlicht	31.76	0.00	10.00	21.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.76	-21.76	21.76	21.76	21.76	21.76	11.76
				0.00		15	bovenlicht	32.57	0.00	10.00	22.57	0.00	0.00	0.00	10.00	-22.57	-22.57	22.57	22.57	22.57	22.57	12.57
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.87	10.87
				0.00		22	deuren	12.80	0.00	10.00	-2.80	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	7.20
				0.00		23	deuren	12.95	0.00	10.00	-2.95	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	7.05
				0.00		25	bovenlicht	17.39	0.00	10.00	-7.39	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.39	-7.39	-7.39	-7.39	-7.39	-7.39	2.61
				0.00		26	metse	33.10	0.00	10.00	23.10	0.00	0.00	0.00	10.00	-23.10	-23.10	23.10	23.10	23.10	23.10	13.10
				0.00		2	deuren	32.57	2.57	10.00	25.14	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.14	-25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	15.14
				0.00		17	metse	48.64	0.00	10.00	38.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-38.64	-38.64	38.64	38.64	38.64	38.64	28.64
				0.00		18	metse	49.79	0.00	10.00	39.79	0.00	0.00	0.00	10.00	-39.79	-39.79	39.79	39.79	39.79	39.79	29.79



14	wnp_14	bunckmanplein zijgevel	5	1.50				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	40.15	38.26	48.26
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	40.15	38.26	48.26
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	40.15	38.26	48.26
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	40.15	38.26	48.26
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	40.15	38.26	48.26
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49	20.49	20.49	30.49
				0.00		50	mettselwerk	10.49	0.00	10.00	20.49	0.00	0.00	0.00	10.00	20.49	20.49	20.49	30.49
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.12	39.93	37.92	47.92
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	28.22	0.01	2.00	30.21	0.81	0.00	2.01	10.00	37.40	38.21	36.20	46.20
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	25.09	0.01	2.00	27.08	0.81	0.00	2.01	10.00	34.27	35.08	33.07	43.07
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.90	-1.90	-1.90	8.10
				0.00		29	deuren	16.73	1.95	10.00	-8.68	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.67	-8.67	-8.67	1.33
				0.00		30	deuren	16.99	2.06	10.00	-9.05	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.06	-9.06	-9.06	0.94
				0.00		28	deuren	17.22	2.20	10.00	-9.42	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.42	-9.42	-9.42	0.58
				0.00		27	deuren	17.25	2.28	10.00	-9.53	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.54	-9.54	-9.54	0.46
				0.00		33	bovenlicht	22.94	1.27	10.00	14.21	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.21	-14.21	14.21	-4.21
				0.00		34	bovenlicht	23.41	1.42	10.00	14.83	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.82	-14.82	14.82	-4.82
				0.00		32	bovenlicht	23.38	1.48	10.00	14.86	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.86	-14.86	14.86	-4.86
				0.00		31	bovenlicht	23.48	1.54	10.00	15.02	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.02	-15.02	15.02	-5.02
				0.00		35	mettselwerk	26.70	0.04	10.00	16.74	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.73	-16.73	16.73	-6.73
				0.00		37	mettselwerk	34.59	1.60	10.00	26.19	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.19	-26.19	26.19	16.19
				0.00		36	mettselwerk	40.20	1.44	10.00	31.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-31.64	-31.64	31.64	21.64
				0.00		38	mettselwerk	39.93	2.05	10.00	31.98	0.00	0.00	0.00	10.00	-31.98	-31.98	31.98	21.98
				0.00	rechtege- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.38	25.38	25.38	35.38
				0.00		48	mettselwerk	12.12	0.67	10.00	21.45	0.00	0.00	0.00	10.00	21.45	21.45	21.45	31.45
				0.00		42	deuren	8.54	0.00	10.00	18.54	0.00	0.00	0.00	10.00	18.54	18.54	18.54	28.54
				0.00		41	deuren	8.44	0.60	10.00	17.84	0.00	0.00	0.00	10.00	17.84	17.84	17.84	27.84
				0.00		39	deuren	4.32	0.00	10.00	14.32	0.00	0.00	0.00	10.00	14.32	14.32	14.32	24.32
				0.00		45	bovenlicht	3.40	0.50	10.00	12.90	0.00	0.00	0.00	10.00	12.90	12.90	12.90	22.90
				0.00		44	bovenlicht	1.98	0.70	10.00	11.28	0.00	0.00	0.00	10.00	11.28	11.28	11.28	21.28
				0.00		43	bovenlicht	-0.63	0.00	10.00	9.37	0.00	0.00	0.00	10.00	9.37	9.37	9.37	19.37
				0.00		40	deuren	-0.78	3.30	10.00	5.92	0.00	0.00	0.00	10.00	5.92	5.92	5.92	15.92
				0.00		49	bovenlicht	14.47	0.00	10.00	-4.47	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.47	-4.47	-4.47	5.53
				0.00		47	mettselwerk	17.56	0.00	10.00	-7.56	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.56	-7.56	-7.56	2.44
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42	7.42	7.42	17.42
				0.00		24	bovenlicht	-3.67	0.01	10.00	6.32	0.00	0.00	0.00	10.00	6.33	6.33	6.33	16.33
				0.00		20	dak	13.68	0.27	10.00	-3.95	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.94	-3.94	-3.94	6.06
				0.00		21	dak	14.10	0.25	10.00	-4.35	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.35	-4.35	-4.35	5.65
				0.00		19	dak	16.64	0.28	10.00	-6.92	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.91	-6.91	-6.91	3.09
				0.00		10	deuren	18.59	0.04	10.00	-8.63	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.63	-8.63	-8.63	1.37



				0.00		9	deuren	-	23.61	0.66	10.00	-	14.27	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.27	-14.27	-	14.27	-4.27
				0.00		15	bovenlicht	-	25.28	0.03	10.00	-	15.31	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.31	-15.31	-	15.31	-5.31
				0.00		6	deuren zijge- vel	-	25.46	2.16	10.00	-	17.62	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.62	-17.62	-	17.62	-7.62
				0.00		13	bovenlicht	-	29.29	0.66	10.00	-	19.95	0.00	0.00	0.00	10.00	-19.95	-19.95	-	19.95	-9.95
				0.00		7	deuren	-	29.30	0.77	10.00	-	20.07	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.07	-20.07	-	20.07	10.07
				0.00		14	bovenlicht	-	29.49	0.61	10.00	-	20.10	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.10	-20.10	-	20.10	10.10
				0.00		12	bovenlicht	-	35.24	0.70	10.00	-	25.94	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.94	-25.94	-	25.94	15.94
				0.00		11	bovenlicht	-	38.82	3.55	10.00	-	32.37	0.00	0.00	0.00	10.00	-32.38	-32.38	-	32.38	22.38
				0.00	voorgevel			-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.22	16.22	-	16.22	26.22
				0.00		23	deuren	-	3.21	0.01	10.00	-	13.20	0.00	0.00	0.00	10.00	13.21	13.21	-	13.21	23.21
				0.00		22	deuren	-	1.45	0.01	10.00	-	11.44	0.00	0.00	0.00	10.00	11.45	11.45	-	11.45	21.45
				0.00		25	bovenlicht	-	-1.87	0.00	10.00	-	8.13	0.00	0.00	0.00	10.00	8.12	8.12	-	8.12	18.12
				0.00		2	deuren	-	15.38	3.25	10.00	-	-8.63	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.63	-8.63	-	-8.63	1.37
				0.00		1	deuren	-	17.33	1.97	10.00	-	-9.30	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.30	-9.30	-	-9.30	0.70
				0.00		26	mettselwerk	-	19.92	0.01	10.00	-	-9.93	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.93	-9.93	-	-9.93	0.07
				0.00		4	bovenlicht	-	22.45	1.30	10.00	-	13.75	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.75	-13.75	-	13.75	-3.75
				0.00		3	bovenlicht	-	22.63	1.38	10.00	-	14.01	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.01	-14.01	-	14.01	-4.01
				0.00		17	mettselwerk	-	37.08	0.01	10.00	-	27.09	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.09	-27.09	-	27.09	17.09
				0.00		18	mettselwerk	-	37.51	0.01	10.00	-	27.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.52	-27.52	-	27.52	17.52
				0.00		5	mettselwerk	-	38.85	1.68	10.00	-	30.53	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.54	-30.54	-	30.54	20.54
14	wnp. 14	bunckmanplein zijgevel	5	4.50				-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.76	41.54	-	39.61	49.61
				0.00				-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.76	41.54	-	39.61	49.61
				0.00				-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.76	41.54	-	39.61	49.61
				0.00				-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.76	41.54	-	39.61	49.61
				0.00				-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.76	41.54	-	39.61	49.61
				0.00	achterge- vel			-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.83	18.83	-	18.83	28.83
				0.00		50	mettselwerk	-	8.83	0.00	10.00	-	18.83	0.00	0.00	0.00	10.00	18.83	18.83	-	18.83	28.83
				0.00	installaties			-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60	41.41	-	39.40	49.40
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	-	28.96	0.00	2.00	-	30.96	0.81	0.00	2.01	10.00	38.15	38.96	-	36.95	46.95
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	-	27.76	0.00	2.00	-	29.76	0.81	0.00	2.01	10.00	36.95	37.76	-	35.75	45.75
				0.00	linkergevel			-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	2.85	-	2.85	12.85
				0.00		27	deuren	-	11.79	2.02	10.00	-	-3.81	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.81	-3.81	-	-3.81	6.19
				0.00		28	deuren	-	12.11	1.96	10.00	-	-4.07	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.07	-4.07	-	-4.07	5.93
				0.00		29	deuren	-	12.82	1.93	10.00	-	-4.75	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.75	-4.75	-	-4.75	5.25
				0.00		30	deuren	-	13.36	2.03	10.00	-	-5.39	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.39	-5.39	-	-5.39	4.61
				0.00		31	bovenlicht	-	17.15	1.56	10.00	-	-8.71	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.71	-8.71	-	-8.71	1.29
				0.00		32	bovenlicht	-	17.44	1.49	10.00	-	-8.93	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.93	-8.93	-	-8.93	1.07
				0.00		33	bovenlicht	-	18.01	1.39	10.00	-	-9.40	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.40	-9.40	-	-9.40	0.60
				0.00		34	bovenlicht	-	19.09	1.68	10.00	-	-10.77	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.77	-10.77	-	-10.77	-0.77
				0.00		35	mettselwerk	-	26.28	0.09	10.00	-	16.37	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.37	-16.37	-	16.37	-6.37



			0.00		37	metseiwerk	-	29.25	1.63	10.00	-	20.88	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.88	-20.88	-	20.88	10.88
			0.00		38	metseiwerk	-	34.56	1.80	10.00	-	26.36	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.36	-26.36	-	26.36	16.36
			0.00		36	metseiwerk	-	36.10	1.68	10.00	-	27.78	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.77	-27.77	-	27.77	17.77
			0.00	rechterge- vel				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.71	24.71	24.71	24.71	34.71
			0.00		48	metseiwerk	-	11.53	0.39	10.00	-	21.14	0.00	0.00	0.00	10.00	21.15	21.15	21.15	21.15	31.15
			0.00		42	deuren	-	7.07	0.00	10.00	-	17.07	0.00	0.00	0.00	10.00	17.07	17.07	17.07	17.07	27.07
			0.00		41	deuren	-	7.30	0.44	10.00	-	16.86	0.00	0.00	0.00	10.00	16.86	16.86	16.86	16.86	26.86
			0.00		39	deuren	-	3.53	0.01	10.00	-	13.52	0.00	0.00	0.00	10.00	13.53	13.53	13.53	13.53	23.53
			0.00		45	bovenlicht	-	2.34	0.27	10.00	-	12.07	0.00	0.00	0.00	10.00	12.07	12.07	12.07	12.07	22.07
			0.00		44	bovenlicht	-	1.63	0.32	10.00	-	11.31	0.00	0.00	0.00	10.00	11.32	11.32	11.32	11.32	21.32
			0.00		43	bovenlicht	-	-1.14	0.00	10.00	-	8.86	0.00	0.00	0.00	10.00	8.86	8.86	8.86	8.86	18.86
			0.00		40	deuren	-	-0.79	1.60	10.00	-	7.61	0.00	0.00	0.00	10.00	7.62	7.62	7.62	7.62	17.62
			0.00		49	bovenlicht	-	15.94	0.00	10.00	-	-5.94	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.94	-5.94	-5.94	-5.94	4.06
			0.00		47	metseiwerk	-	18.33	0.00	10.00	-	-8.33	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.33	-8.33	-8.33	-8.33	1.67
			0.00	serre				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	9.43	9.43	9.43	19.43
			0.00		24	bovenlicht	-	-3.63	0.03	10.00	-	6.34	0.00	0.00	0.00	10.00	6.34	6.34	6.34	6.34	16.34
			0.00		21	dak	-	-7.45	0.39	10.00	-	2.16	0.00	0.00	0.00	10.00	2.15	2.15	2.15	2.15	12.15
			0.00		20	dak	-	-7.43	0.46	10.00	-	2.11	0.00	0.00	0.00	10.00	2.11	2.11	2.11	2.11	12.11
			0.00		19	dak	-	10.37	0.58	10.00	-	-0.95	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.95	-0.95	-0.95	-0.95	9.05
			0.00		10	deuren	-	18.23	0.19	10.00	-	-8.42	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.41	-8.41	-8.41	-8.41	1.59
			0.00		6	deuren zijge- vel	-	19.14	2.23	10.00	-	11.37	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.37	-11.37	-11.37	-11.37	-1.37
			0.00		9	deuren	-	19.69	1.78	10.00	-	11.47	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.47	-11.47	-11.47	-11.47	-1.47
			0.00		15	bovenlicht	-	24.87	0.18	10.00	-	15.05	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.05	-15.05	-15.05	-15.05	-5.05
			0.00		7	deuren	-	24.53	1.89	10.00	-	16.42	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.42	-16.42	-16.42	-16.42	-6.42
			0.00		13	bovenlicht	-	24.91	1.71	10.00	-	16.62	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.62	-16.62	-16.62	-16.62	-6.62
			0.00		14	bovenlicht	-	25.48	1.67	10.00	-	17.15	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.15	-17.15	-17.15	-17.15	-7.15
			0.00		12	bovenlicht	-	30.31	1.75	10.00	-	22.06	0.00	0.00	0.00	10.00	-22.06	-22.06	-22.06	-22.06	12.06
			0.00		11	bovenlicht	-	29.67	2.50	10.00	-	22.17	0.00	0.00	0.00	10.00	-22.17	-22.17	-22.17	-22.17	12.17
			0.00	voorgevel				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25	16.25	16.25	16.25	26.25
			0.00		23	deuren	-	3.19	0.02	10.00	-	13.17	0.00	0.00	0.00	10.00	13.17	13.17	13.17	13.17	23.17
			0.00		22	deuren	-	1.44	0.03	10.00	-	11.41	0.00	0.00	0.00	10.00	11.41	11.41	11.41	11.41	21.41
			0.00		25	bovenlicht	-	-1.85	0.02	10.00	-	8.13	0.00	0.00	0.00	10.00	8.13	8.13	8.13	8.13	18.13
			0.00		2	deuren	-	12.68	1.63	10.00	-	-4.31	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.31	-4.31	-4.31	-4.31	5.69
			0.00		1	deuren	-	13.70	1.10	10.00	-	-4.80	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.80	-4.80	-4.80	-4.80	5.20
			0.00		4	bovenlicht	-	18.73	0.53	10.00	-	-9.26	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.26	-9.26	-9.26	-9.26	0.74
			0.00		3	bovenlicht	-	18.77	0.55	10.00	-	-9.32	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.32	-9.32	-9.32	-9.32	0.68
			0.00		26	metseiwerk	-	19.90	0.04	10.00	-	-9.94	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.94	-9.94	-9.94	-9.94	0.06
			0.00		5	metseiwerk	-	35.23	0.85	10.00	-	26.08	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.08	-26.08	-26.08	-26.08	16.08
			0.00		17	metseiwerk	-	37.00	0.04	10.00	-	27.04	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.04	-27.04	-27.04	-27.04	17.04
			0.00		18	metseiwerk	-	37.44	0.04	10.00	-	27.48	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.48	-27.48	-27.48	-27.48	17.48



15	wnp. 15	Bunckmanplein achtergevel	2	4.50				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04	41.84	39.87	49.87
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04	41.84	39.87	49.87
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04	41.84	39.87	49.87
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04	41.84	39.87	49.87
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04	41.84	39.87	49.87
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15	15.15	15.15	25.15
				0.00		50	mettselwerk	5.15	0.00	10.00	15.15	0.00	0.00	0.00	10.00	15.15	15.15	15.15	25.15
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.97	41.78	39.77	49.77
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	28.94	0.00	2.00	30.94	0.81	0.00	2.01	10.00	38.13	38.94	36.93	46.93
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	28.59	0.00	2.00	30.59	0.81	0.00	2.01	10.00	37.78	38.59	36.58	46.58
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	1.34	1.34	11.34
				0.00		27	deuren	14.07	1.66	10.00	-5.73	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.73	-5.73	-5.73	4.27
				0.00		28	deuren	14.16	1.68	10.00	-5.84	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.84	-5.84	-5.84	4.16
				0.00		29	deuren	14.45	1.78	10.00	-6.23	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.23	-6.23	-6.23	3.77
				0.00		30	deuren	14.61	1.84	10.00	-6.45	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.46	-6.46	-6.46	3.54
				0.00		33	bovenlicht	19.28	0.91	10.00	10.19	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.19	-10.19	10.19	-0.19
				0.00		32	bovenlicht	19.43	0.93	10.00	10.36	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.36	-10.36	10.36	-0.36
				0.00		31	bovenlicht	19.47	0.93	10.00	10.40	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.40	-10.40	10.40	-0.40
				0.00		34	bovenlicht	20.70	1.32	10.00	12.02	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.02	-12.02	12.02	-2.02
				0.00		35	mettselwerk	26.71	0.07	10.00	16.78	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.78	-16.78	16.78	-6.78
				0.00		37	mettselwerk	31.51	1.28	10.00	22.79	0.00	0.00	0.00	10.00	-22.79	-22.79	22.79	-12.79
				0.00		38	mettselwerk	36.27	1.37	10.00	27.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.64	-27.64	27.64	-17.64
				0.00		36	mettselwerk	38.05	1.42	10.00	29.47	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.47	-29.47	29.47	-19.47
				0.00	rechtege- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91	21.91	21.91	31.91
				0.00		48	mettselwerk	8.31	0.21	10.00	18.10	0.00	0.00	0.00	10.00	18.10	18.10	18.10	28.10
				0.00		42	deuren	4.81	0.03	10.00	14.78	0.00	0.00	0.00	10.00	14.78	14.78	14.78	24.78
				0.00		41	deuren	3.62	0.00	10.00	13.62	0.00	0.00	0.00	10.00	13.62	13.62	13.62	23.62
				0.00		39	deuren	2.63	0.32	10.00	12.31	0.00	0.00	0.00	10.00	12.31	12.31	12.31	22.31
				0.00		45	bovenlicht	-1.07	0.00	10.00	8.93	0.00	0.00	0.00	10.00	8.93	8.93	8.93	18.93
				0.00		44	bovenlicht	-1.67	0.19	10.00	8.14	0.00	0.00	0.00	10.00	8.14	8.14	8.14	18.14
				0.00		43	bovenlicht	-3.15	0.28	10.00	6.57	0.00	0.00	0.00	10.00	6.57	6.57	6.57	16.57
				0.00		40	deuren	-7.15	1.77	10.00	1.08	0.00	0.00	0.00	10.00	1.08	1.08	1.08	11.08
				0.00		49	bovenlicht	17.90	0.00	10.00	-7.90	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.90	-7.90	-7.90	2.10
				0.00		47	mettselwerk	19.31	0.28	10.00	-9.59	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.59	-9.59	-9.59	0.41
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.66	7.66	7.66	17.66
				0.00		24	bovenlicht	-5.34	0.01	10.00	4.65	0.00	0.00	0.00	10.00	4.64	4.64	4.64	14.64
				0.00		20	dak	-9.55	0.26	10.00	0.19	0.00	0.00	0.00	10.00	0.19	0.19	0.19	10.19
				0.00		21	dak	-9.64	0.23	10.00	0.13	0.00	0.00	0.00	10.00	0.13	0.13	0.13	10.13
				0.00		19	dak	-12.49	0.28	10.00	-2.77	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.77	-2.77	-2.77	7.23
				0.00		6	deuren zijge- vel	18.73	1.34	10.00	10.07	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.07	-10.07	10.07	-0.07



				0.00		10	deuren	-	20.32	0.05	10.00	-	10.37	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.37	-10.37	-	10.37	-0.37
				0.00		7	deuren	-	21.98	1.08	10.00	-	13.06	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.06	-13.06	-	13.06	-3.06
				0.00		9	deuren	-	22.93	0.85	10.00	-	13.78	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.78	-13.78	-	13.78	-3.78
				0.00		15	bovenlicht	-	28.82	0.09	10.00	-	18.91	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.91	-18.91	-	18.91	-8.91
				0.00		13	bovenlicht	-	28.72	0.94	10.00	-	19.66	0.00	0.00	0.00	10.00	-19.66	-19.66	-	19.66	-9.66
				0.00		14	bovenlicht	-	29.38	0.96	10.00	-	20.34	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.34	-20.34	-	20.34	10.34
				0.00		11	bovenlicht	-	30.91	1.01	10.00	-	21.92	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.92	-21.92	-	21.92	11.92
				0.00		12	bovenlicht	-	34.95	1.08	10.00	-	26.03	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.03	-26.03	-	26.03	16.03
				0.00	voorgevel			-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77	13.77	-	13.77	23.77
				0.00		23	deuren	-	0.09	0.02	10.00	-	10.07	0.00	0.00	0.00	10.00	10.07	10.07	-	10.07	20.07
				0.00		22	deuren	-	0.00	0.02	10.00	-	9.98	0.00	0.00	0.00	10.00	9.99	9.99	-	9.99	19.99
				0.00		25	bovenlicht	-	-5.47	0.01	10.00	-	4.52	0.00	0.00	0.00	10.00	4.52	4.52	-	4.52	14.52
				0.00		1	deuren	-	13.76	1.14	10.00	-	-4.90	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.90	-4.90	-	-4.90	5.10
				0.00		2	deuren	-	14.43	1.63	10.00	-	-6.06	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.06	-6.06	-	-6.06	3.94
				0.00		3	bovenlicht	-	19.40	0.36	10.00	-	-9.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.76	-9.76	-	-9.76	0.24
				0.00		4	bovenlicht	-	19.44	0.36	10.00	-	-9.80	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.80	-9.80	-	-9.80	0.20
				0.00		26	metselwerk	-	21.11	0.01	10.00	-	11.12	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.12	-11.12	-	11.12	-1.12
				0.00		5	metselwerk	-	35.22	0.92	10.00	-	26.14	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.14	-26.14	-	26.14	16.14
				0.00		18	metselwerk	-	39.03	0.02	10.00	-	29.05	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.05	-29.05	-	29.05	19.05
				0.00		17	metselwerk	-	39.19	0.02	10.00	-	29.21	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.21	-29.21	-	29.21	19.21
16	wnp. 16	Bunckmanplein voorgevel	5	1.50				-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.46	40.20	-	38.40	48.40
				0.00				-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.46	40.20	-	38.40	48.40
				0.00				-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.46	40.20	-	38.40	48.40
				0.00				-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.46	40.20	-	38.40	48.40
				0.00				-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.46	40.20	-	38.40	48.40
				0.00	achterge- vel			-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09	6.09	-	6.09	16.09
				0.00		50	metselwerk	-	-3.91	0.00	10.00	-	6.09	0.00	0.00	0.00	10.00	6.09	6.09	-	6.09	16.09
				0.00	installaties			-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.01	39.82	-	37.81	47.81
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	-	27.37	0.00	2.00	-	29.37	0.81	0.00	2.01	10.00	36.56	37.37	-	35.36	45.36
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	-	26.17	0.01	2.00	-	28.16	0.81	0.00	2.01	10.00	35.35	36.16	-	34.16	44.16
				0.00	linkergevel			-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.51	-1.51	-	-1.51	8.49
				0.00		27	deuren	-	13.40	3.03	10.00	-	-6.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.43	-6.43	-	-6.43	3.57
				0.00		29	deuren	-	16.38	2.53	10.00	-	-8.91	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.91	-8.91	-	-8.91	1.09
				0.00		28	deuren	-	16.48	2.78	10.00	-	-9.26	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.26	-9.26	-	-9.26	0.74
				0.00		30	deuren	-	17.58	3.57	10.00	-	11.15	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.15	-11.15	-	11.15	-1.15
				0.00		31	bovenlicht	-	19.59	2.37	10.00	-	11.96	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.96	-11.96	-	11.96	-1.96
				0.00		32	bovenlicht	-	22.78	1.73	10.00	-	14.51	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.51	-14.51	-	14.51	-4.51
				0.00		33	bovenlicht	-	22.92	1.68	10.00	-	14.60	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.60	-14.60	-	14.60	-4.60
				0.00		34	bovenlicht	-	25.05	3.14	10.00	-	18.19	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.19	-18.19	-	18.19	-8.19
				0.00		37	metselwerk	-	33.79	1.84	10.00	-	25.63	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.62	-25.62	-	25.62	15.62



			0.00		35	metseiwerk	35.39	1.78	10.00	-	27.17	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.16	-27.16	-	-
			0.00		38	metseiwerk	36.62	2.75	10.00	-	29.37	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.37	-29.37	-	-
			0.00		36	metseiwerk	40.20	1.93	10.00	-	32.13	0.00	0.00	0.00	10.00	-32.13	-32.13	-	-
			0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.21	29.21	29.21	39.21
			0.00		48	metseiwerk	15.28	0.35	10.00	-	24.93	0.00	0.00	0.00	10.00	24.93	24.93	24.93	34.93
			0.00		42	deuren	13.21	0.00	10.00	-	23.21	0.00	0.00	0.00	10.00	23.21	23.21	23.21	33.21
			0.00		41	deuren	11.51	0.00	10.00	-	21.51	0.00	0.00	0.00	10.00	21.51	21.51	21.51	31.51
			0.00		39	deuren	9.03	0.56	10.00	-	18.47	0.00	0.00	0.00	10.00	18.47	18.47	18.47	28.47
			0.00		45	bovenlicht	6.53	0.00	10.00	-	16.53	0.00	0.00	0.00	10.00	16.53	16.53	16.53	26.53
			0.00		44	bovenlicht	4.89	0.38	10.00	-	14.51	0.00	0.00	0.00	10.00	14.51	14.51	14.51	24.51
			0.00		43	bovenlicht	4.03	0.46	10.00	-	13.57	0.00	0.00	0.00	10.00	13.57	13.57	13.57	23.57
			0.00		40	deuren	-0.23	3.19	10.00	-	6.58	0.00	0.00	0.00	10.00	6.58	6.58	6.58	16.58
			0.00		49	bovenlicht	10.03	0.00	10.00	-	-0.03	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.03	-0.03	-0.03	9.97
			0.00		47	metseiwerk	12.91	0.48	10.00	-	-3.39	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.39	-3.39	-3.39	6.61
			0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72	7.72	7.72	17.72
			0.00		24	bovenlicht	-3.59	0.31	10.00	-	6.10	0.00	0.00	0.00	10.00	6.10	6.10	6.10	16.10
			0.00		10	deuren	11.05	0.00	10.00	-	-1.05	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.06	-1.06	-1.06	8.94
			0.00		21	dak	13.31	0.14	10.00	-	-3.45	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.45	-3.45	-3.45	6.55
			0.00		20	dak	14.43	1.68	10.00	-	-6.11	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.11	-6.11	-6.11	3.89
			0.00		15	bovenlicht	17.52	0.00	10.00	-	-7.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.53	-7.53	-7.53	2.47
			0.00		19	dak	17.90	2.02	10.00	-	-9.92	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.93	-9.93	-9.93	0.07
			0.00		9	deuren	23.11	0.35	10.00	-	13.46	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.47	-13.47	13.47	-3.47
			0.00		14	bovenlicht	28.95	0.38	10.00	-	19.33	0.00	0.00	0.00	10.00	-19.34	-19.34	19.34	-9.34
			0.00		7	deuren	27.58	3.18	10.00	-	20.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.76	-20.76	20.76	10.76
			0.00		6	deuren zijge- vel	27.19	3.57	10.00	-	20.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.76	-20.76	20.76	10.76
			0.00		13	bovenlicht	31.92	2.31	10.00	-	24.23	0.00	0.00	0.00	10.00	-24.22	-24.22	24.22	14.22
			0.00		12	bovenlicht	33.48	2.87	10.00	-	26.35	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.35	-26.35	26.35	16.35
			0.00		11	bovenlicht	38.04	3.62	10.00	-	31.66	0.00	0.00	0.00	10.00	-31.65	-31.65	31.65	21.65
			0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.86	14.86	14.86	24.86
			0.00		22	deuren	1.56	0.36	10.00	-	11.20	0.00	0.00	0.00	10.00	11.20	11.20	11.20	21.20
			0.00		23	deuren	0.96	0.01	10.00	-	10.95	0.00	0.00	0.00	10.00	10.95	10.95	10.95	20.95
			0.00		25	bovenlicht	-4.18	0.01	10.00	-	5.81	0.00	0.00	0.00	10.00	5.81	5.81	5.81	15.81
			0.00		1	deuren	10.51	3.14	10.00	-	-3.65	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.65	-3.65	-3.65	6.35
			0.00		2	deuren	10.33	3.80	10.00	-	-4.13	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.12	-4.12	-4.12	5.88
			0.00		3	bovenlicht	16.57	2.46	10.00	-	-9.03	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.03	-9.03	-9.03	0.97
			0.00		4	bovenlicht	17.23	2.41	10.00	-	-9.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.64	-9.64	-9.64	0.36
			0.00		26	metseiwerk	20.37	0.03	10.00	-	10.40	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.39	-10.39	10.39	-0.39
			0.00		5	metseiwerk	33.26	2.69	10.00	-	25.95	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.96	-25.96	25.96	15.96
			0.00		18	metseiwerk	37.74	0.29	10.00	-	28.03	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.03	-28.03	28.03	18.03
			0.00		17	metseiwerk	43.82	1.71	10.00	-	35.53	0.00	0.00	0.00	10.00	-35.53	-35.53	35.53	25.53



16	wnp. 16	Bunckmanplein voorgevel	5	4.50				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.08	41.83	39.98	49.98
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.08	41.83	39.98	49.98
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.08	41.83	39.98	49.98
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.08	41.83	39.98	49.98
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.08	41.83	39.98	49.98
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	18.04	18.04	28.04
				0.00		50	mettselwerk	8.04	0.00	10.00	18.04	0.00	0.00	0.00	10.00	18.04	18.04	18.04	28.04
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.74	41.55	39.54	49.54
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	29.63	0.00	2.00	31.63	0.81	0.00	2.01	10.00	38.82	39.63	37.62	47.62
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	27.07	0.00	2.00	29.07	0.81	0.00	2.01	10.00	36.26	37.07	35.06	45.06
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99	5.99	5.99	15.99
				0.00		27	deuren	-5.44	0.54	10.00	4.02	0.00	0.00	0.00	10.00	4.02	4.02	4.02	14.02
				0.00		28	deuren	12.14	2.12	10.00	-4.26	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.25	-4.25	-4.25	5.75
				0.00		29	deuren	12.89	2.04	10.00	-4.93	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.93	-4.93	-4.93	5.07
				0.00		30	deuren	13.50	2.16	10.00	-5.66	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.65	-5.65	-5.65	4.35
				0.00		31	bovenlicht	16.27	1.79	10.00	-8.06	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.05	-8.05	-8.05	1.95
				0.00		32	bovenlicht	17.76	1.73	10.00	-9.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.49	-9.49	-9.49	0.51
				0.00		33	bovenlicht	18.39	1.58	10.00	-9.97	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.98	-9.98	-9.98	0.02
				0.00		34	bovenlicht	19.40	1.86	10.00	11.26	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.26	-11.26	11.26	-1.26
				0.00		35	mettselwerk	27.19	0.11	10.00	17.30	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.30	-17.30	17.30	-7.30
				0.00		37	mettselwerk	29.21	1.67	10.00	20.88	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.88	-20.88	20.88	10.88
				0.00		38	mettselwerk	33.63	1.96	10.00	25.59	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.59	-25.59	25.59	15.59
				0.00		36	mettselwerk	36.26	1.77	10.00	28.03	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.03	-28.03	28.03	18.03
				0.00	rechtege- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34	29.34	29.34	39.34
				0.00		48	mettselwerk	15.43	0.15	10.00	25.28	0.00	0.00	0.00	10.00	25.29	25.29	25.29	35.29
				0.00		42	deuren	12.97	0.00	10.00	22.97	0.00	0.00	0.00	10.00	22.97	22.97	22.97	32.97
				0.00		41	deuren	11.44	0.00	10.00	21.44	0.00	0.00	0.00	10.00	21.44	21.44	21.44	31.44
				0.00		39	deuren	8.98	0.29	10.00	18.69	0.00	0.00	0.00	10.00	18.69	18.69	18.69	28.69
				0.00		45	bovenlicht	6.60	0.00	10.00	16.60	0.00	0.00	0.00	10.00	16.60	16.60	16.60	26.60
				0.00		44	bovenlicht	5.12	0.12	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	15.00	15.00	25.00
				0.00		43	bovenlicht	4.02	0.16	10.00	13.86	0.00	0.00	0.00	10.00	13.86	13.86	13.86	23.86
				0.00		40	deuren	-0.24	1.38	10.00	8.38	0.00	0.00	0.00	10.00	8.39	8.39	8.39	18.39
				0.00		49	bovenlicht	10.16	0.00	10.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.16	-0.16	-0.16	9.84
				0.00		47	mettselwerk	12.95	0.22	10.00	-3.17	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.17	-3.17	-3.17	6.83
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58	9.58	9.58	19.58
				0.00		24	bovenlicht	-3.55	0.16	10.00	6.29	0.00	0.00	0.00	10.00	6.29	6.29	6.29	16.29
				0.00		21	dak	-7.69	0.44	10.00	1.87	0.00	0.00	0.00	10.00	1.87	1.87	1.87	11.87
				0.00		20	dak	-7.82	0.62	10.00	1.56	0.00	0.00	0.00	10.00	1.56	1.56	1.56	11.56
				0.00		10	deuren	-	0.04	10.00	-0.93	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.93	-0.93	-0.93	9.07
				0.00		19	dak	11.14	0.84	10.00	-1.98	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.99	-1.99	-1.99	8.01



				0.00		15	bovenlicht	-	17.33	0.03	10.00	-7.36	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.37	-7.37	-7.37	2.63
				0.00		9	deuren	-	19.13	1.67	10.00	-10.80	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.80	-10.80	10.80	-0.80
				0.00		6	deuren zijge- vel	-	19.51	2.60	10.00	12.11	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.11	-12.11	12.11	-2.11
				0.00		7	deuren	-	23.49	2.11	10.00	15.60	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.59	-15.59	15.59	-5.59
				0.00		14	bovenlicht	-	24.95	1.59	10.00	16.54	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.55	-16.55	16.55	-6.55
				0.00		13	bovenlicht	-	24.85	1.87	10.00	16.72	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.72	-16.72	16.72	-6.72
				0.00		12	bovenlicht	-	29.28	1.92	10.00	21.20	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.20	-21.20	21.20	11.20
				0.00		11	bovenlicht	-	29.42	2.60	10.00	22.02	0.00	0.00	0.00	10.00	-22.02	-22.02	22.02	12.02
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68	15.68	15.68	25.68
				0.00		22	deuren	-	1.56	0.23	10.00	11.33	0.00	0.00	0.00	10.00	11.33	11.33	11.33	21.33
				0.00		23	deuren	-	0.96	0.04	10.00	10.92	0.00	0.00	0.00	10.00	10.92	10.92	10.92	20.92
				0.00		25	bovenlicht	-	-4.14	0.04	10.00	5.82	0.00	0.00	0.00	10.00	5.83	5.83	5.83	15.83
				0.00		1	deuren	-	-5.15	0.51	10.00	4.34	0.00	0.00	0.00	10.00	4.34	4.34	4.34	14.34
				0.00		2	deuren	-	-5.16	0.52	10.00	4.32	0.00	0.00	0.00	10.00	4.32	4.32	4.32	14.32
				0.00		4	bovenlicht	-	10.51	0.31	10.00	-0.82	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.82	-0.82	-0.82	9.18
				0.00		3	bovenlicht	-	10.58	0.34	10.00	-0.92	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.92	-0.92	-0.92	9.08
				0.00		26	metselwerk	-	20.32	0.06	10.00	10.38	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.37	-10.37	10.37	-0.37
				0.00		5	metselwerk	-	27.31	0.41	10.00	17.72	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.72	-17.72	17.72	-7.72
				0.00		17	metselwerk	-	37.52	0.19	10.00	27.71	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.71	-27.71	27.71	17.71
				0.00		18	metselwerk	-	37.67	0.16	10.00	27.83	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.83	-27.83	27.83	17.83
17	wnp. 17	Hoofdstraat zij- gevel	188	1.50				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.76	31.52	29.64	39.64
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.76	31.52	29.64	39.64
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.76	31.52	29.64	39.64
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.76	31.52	29.64	39.64
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.76	31.52	29.64	39.64
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.28	-21.28	21.28	11.28
				0.00		50	metselwerk	-	28.80	2.47	10.00	21.27	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.28	-21.28	21.28	11.28
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.48	31.29	29.28	39.28
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	-	18.31	0.00	2.00	20.31	0.81	0.00	2.01	10.00	27.50	28.31	26.30	36.30
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	-	18.58	0.33	2.00	20.25	0.81	0.00	2.01	10.00	27.44	28.25	26.24	36.24
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.44	-1.44	-1.44	8.56
				0.00		30	deuren	-	13.57	4.00	10.00	-7.57	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.57	-7.57	-7.57	2.43
				0.00		29	deuren	-	14.34	3.95	10.00	-8.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.29	-8.29	-8.29	1.71
				0.00		28	deuren	-	14.95	3.74	10.00	-8.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.68	-8.68	-8.68	1.32
				0.00		32	bovenlicht	-	19.14	2.89	10.00	12.03	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.03	-12.03	12.03	-2.03
				0.00		34	bovenlicht	-	19.02	3.60	10.00	12.62	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.62	-12.62	12.62	-2.62
				0.00		27	deuren	-	20.21	2.78	10.00	12.99	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.99	-12.99	12.99	-2.99
				0.00		33	bovenlicht	-	19.77	3.52	10.00	13.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.28	-13.28	13.28	-3.28
				0.00		31	bovenlicht	-	22.27	1.95	10.00	14.22	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.22	-14.22	14.22	-4.22
				0.00		37	metselwerk	-	30.83	3.44	10.00	24.27	0.00	0.00	0.00	10.00	-24.27	-24.27	24.27	14.27



			0.00		36	metseiwerk	-36.94	3.78	10.00	-30.72	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.72	-30.72	-30.72	-20.72
			0.00		38	metseiwerk	-37.52	3.37	10.00	-30.89	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.89	-30.89	-30.89	-20.89
			0.00		35	metseiwerk	-38.22	3.16	10.00	-31.38	0.00	0.00	0.00	10.00	-31.38	-31.38	-31.38	-21.38
			0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.39	14.39	14.39	24.39
			0.00		48	metseiwerk	-1.92	1.65	10.00	-10.27	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.27	-10.27	-10.27	-20.27
			0.00		39	deuren	-1.90	1.86	10.00	-6.24	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.24	-6.24	-6.24	-16.24
			0.00		41	deuren	-3.13	2.26	10.00	-4.61	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.61	-4.61	-4.61	-14.61
			0.00		42	deuren	-3.29	2.41	10.00	-4.30	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.30	-4.30	-4.30	-14.30
			0.00		40	deuren	-5.35	2.01	10.00	-2.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.64	-2.64	-2.64	-12.64
			0.00		43	bovenlicht	-6.65	0.74	10.00	-2.61	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.61	-2.61	-2.61	-12.61
			0.00		44	bovenlicht	-7.09	0.94	10.00	-1.97	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.98	-1.98	-1.98	-11.98
			0.00		45	bovenlicht	-7.91	1.27	10.00	-0.82	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.81	-0.81	-0.81	-10.81
			0.00		46	bovenlicht	-11.34	1.44	10.00	-2.78	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.78	-2.78	-2.78	-7.22
			0.00		47	metseiwerk	-23.46	1.43	10.00	-14.89	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.89	-14.89	-14.89	-4.89
			0.00		49	bovenlicht	-24.84	1.87	10.00	-16.71	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.72	-16.72	-16.72	-6.72
			0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.72	14.72	14.72	24.72
			0.00		8	deuren	-1.02	1.67	10.00	-9.35	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.35	-9.35	-9.35	-19.35
			0.00		19	dak	-2.87	1.14	10.00	-5.99	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.98	-5.98	-5.98	-15.98
			0.00		13	bovenlicht	-3.43	1.12	10.00	-5.45	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.46	-5.46	-5.46	-15.46
			0.00		24	bovenlicht	-4.10	0.84	10.00	-5.06	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.06	-5.06	-5.06	-15.06
			0.00		7	deuren	-3.46	1.93	10.00	-4.61	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.60	-4.60	-4.60	-14.60
			0.00		10	deuren	-6.06	1.43	10.00	-2.51	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.51	-2.51	-2.51	-12.51
			0.00		9	deuren	-6.92	1.40	10.00	-1.68	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.67	-1.67	-1.67	-11.67
			0.00		21	dak	-8.74	0.48	10.00	-0.78	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.78	-0.78	-0.78	-10.78
			0.00		20	dak	-8.65	0.75	10.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.60	-0.60	-0.60	-10.60
			0.00		12	bovenlicht	-9.37	1.42	10.00	-0.79	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.79	-0.79	-0.79	-9.21
			0.00		15	bovenlicht	-12.42	0.82	10.00	-3.24	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.24	-3.24	-3.24	-6.76
			0.00		14	bovenlicht	-12.65	0.81	10.00	-3.46	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.45	-3.45	-3.45	-6.55
			0.00		6	deuren zijge- vel	-17.83	2.10	10.00	-9.93	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.93	-9.93	-9.93	-0.07
			0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.01	12.01	12.01	22.01
			0.00		22	deuren	-0.56	1.95	10.00	-8.61	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.60	-8.60	-8.60	-18.60
			0.00		23	deuren	-1.73	1.83	10.00	-6.44	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.44	-6.44	-6.44	-16.44
			0.00		25	bovenlicht	-6.42	0.68	10.00	-2.90	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.90	-2.90	-2.90	-12.90
			0.00		3	bovenlicht	-9.57	1.82	10.00	-1.39	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.39	-1.39	-1.39	-8.61
			0.00		1	deuren	-8.75	2.67	10.00	-1.42	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.42	-1.42	-1.42	-8.58
			0.00		4	bovenlicht	-10.84	1.71	10.00	-2.55	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.55	-2.55	-2.55	-7.45
			0.00		2	deuren	-13.63	3.43	10.00	-7.06	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.06	-7.06	-7.06	-2.94
			0.00		26	metseiwerk	-19.93	1.43	10.00	-11.36	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.36	-11.36	-11.36	-1.36
			0.00		5	metseiwerk	-29.61	2.24	10.00	-21.85	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.84	-21.84	-21.84	-11.84
			0.00		17	metseiwerk	-44.35	0.90	10.00	-35.25	0.00	0.00	0.00	10.00	-35.25	-35.25	-35.25	-25.25



				0.00		18	metseiwerk	-	44.69	0.60	10.00	-	35.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-35.29	-35.29	-	35.29	-	25.29
17	wnp. 17	Hoofdstraat zij-gevel	188	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.48	39.22	37.39	47.39		
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.48	39.22	37.39	47.39		
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.48	39.22	37.39	47.39		
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.48	39.22	37.39	47.39		
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.48	39.22	37.39	47.39		
				0.00	achterge-vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.83	-11.83	11.83	-	-1.83	
				0.00		50	metseiwerk	-	21.75	0.08	10.00	-	11.83	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.83	-11.83	11.83	-	-1.83	
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.08	38.89	36.88	46.88		
				0.00		51	luchtbehande-lingkast	-	26.36	0.00	2.00	-	28.36	0.81	0.00	2.01	10.00	35.55	36.36	34.35	44.35		
				0.00		52	luchtbehande-lingkast	-	25.34	0.00	2.00	-	27.34	0.81	0.00	2.01	10.00	34.53	35.34	33.33	43.33		
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	1.77	1.77	11.77		
				0.00		30	deuren	-	12.51	1.90	10.00	-	-4.41	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.42	-4.42	-4.42	5.58		
				0.00		29	deuren	-	13.28	1.85	10.00	-	-5.13	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.13	-5.13	-5.13	4.87		
				0.00		28	deuren	-	14.69	1.89	10.00	-	-6.58	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.58	-6.58	-6.58	3.42		
				0.00		34	bovenlicht	-	17.21	1.33	10.00	-	-8.54	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.54	-8.54	-8.54	1.46		
				0.00		33	bovenlicht	-	17.57	1.20	10.00	-	-8.77	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.77	-8.77	-8.77	1.23		
				0.00		27	deuren	-	18.60	0.36	10.00	-	-8.96	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.96	-8.96	-8.96	1.04		
				0.00		32	bovenlicht	-	18.28	1.07	10.00	-	-9.35	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.35	-9.35	-9.35	0.65		
				0.00		31	bovenlicht	-	20.80	0.01	10.00	-	10.81	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.81	-10.81	10.81	-0.81		
				0.00		37	metseiwerk	-	30.24	1.44	10.00	-	21.68	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.67	-21.67	21.67	11.67		
				0.00		35	metseiwerk	-	31.73	0.83	10.00	-	22.56	0.00	0.00	0.00	10.00	-22.56	-22.56	22.56	12.56		
				0.00		36	metseiwerk	-	35.39	1.53	10.00	-	26.92	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.91	-26.91	26.91	16.91		
				0.00		38	metseiwerk	-	37.04	1.46	10.00	-	28.50	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.51	-28.51	28.51	18.51		
				0.00	rechterge-vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58	24.58	24.58	34.58		
				0.00		48	metseiwerk	-	10.40	0.00	10.00	-	20.40	0.00	0.00	0.00	10.00	20.40	20.40	20.40	30.40		
				0.00		39	deuren	-	6.52	0.00	10.00	-	16.52	0.00	0.00	0.00	10.00	16.52	16.52	16.52	26.52		
				0.00		41	deuren	-	5.19	0.00	10.00	-	15.19	0.00	0.00	0.00	10.00	15.19	15.19	15.19	25.19		
				0.00		42	deuren	-	4.81	0.01	10.00	-	14.80	0.00	0.00	0.00	10.00	14.80	14.80	14.80	24.80		
				0.00		40	deuren	-	3.06	0.00	10.00	-	13.06	0.00	0.00	0.00	10.00	13.06	13.06	13.06	23.06		
				0.00		43	bovenlicht	-	2.17	0.00	10.00	-	12.17	0.00	0.00	0.00	10.00	12.17	12.17	12.17	22.17		
				0.00		44	bovenlicht	-	1.67	0.00	10.00	-	11.67	0.00	0.00	0.00	10.00	11.67	11.67	11.67	21.67		
				0.00		45	bovenlicht	-	0.76	0.00	10.00	-	10.76	0.00	0.00	0.00	10.00	10.76	10.76	10.76	20.76		
				0.00		46	bovenlicht	-	-2.71	0.00	10.00	-	7.29	0.00	0.00	0.00	10.00	7.29	7.29	7.29	17.29		
				0.00		47	metseiwerk	-	15.81	0.00	10.00	-	-5.81	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.81	-5.81	-5.81	4.19		
				0.00		49	bovenlicht	-	17.27	0.00	10.00	-	-7.27	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.27	-7.27	-7.27	2.73		
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18	22.18	22.18	32.18		
				0.00		24	bovenlicht	-	5.40	0.00	10.00	-	15.40	0.00	0.00	0.00	10.00	15.40	15.40	15.40	25.40		
				0.00		20	dak	-	3.84	0.00	10.00	-	13.84	0.00	0.00	0.00	10.00	13.84	13.84	13.84	23.84		
				0.00		21	dak	-	3.71	0.00	10.00	-	13.71	0.00	0.00	0.00	10.00	13.71	13.71	13.71	23.71		



				0.00		10	deuren	3.07	0.00	10.00	13.07	0.00	0.00	0.00	10.00	13.07	13.07	13.07	23.07
				0.00		9	deuren	2.65	0.00	10.00	12.65	0.00	0.00	0.00	10.00	12.65	12.65	12.65	22.65
				0.00		8	deuren	1.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.00	11.00	11.00	21.00
				0.00		19	dak	0.55	0.00	10.00	10.55	0.00	0.00	0.00	10.00	10.55	10.55	10.55	20.55
				0.00		15	bovenlicht	-2.93	0.00	10.00	7.07	0.00	0.00	0.00	10.00	7.07	7.07	7.07	17.07
				0.00		14	bovenlicht	-3.30	0.00	10.00	6.70	0.00	0.00	0.00	10.00	6.70	6.70	6.70	16.70
				0.00		13	bovenlicht	-3.39	0.00	10.00	6.61	0.00	0.00	0.00	10.00	6.61	6.61	6.61	16.61
				0.00		7	deuren	-3.48	0.00	10.00	6.52	0.00	0.00	0.00	10.00	6.52	6.52	6.52	16.52
				0.00		12	bovenlicht	-9.38	0.00	10.00	0.62	0.00	0.00	0.00	10.00	0.62	0.62	0.62	10.62
				0.00		6	deuren zijge- vel	-17.75	0.00	10.00	-7.75	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.75	-7.75	-7.75	2.25
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02	22.02	22.02	32.02
				0.00		22	deuren	9.38	0.00	10.00	19.38	0.00	0.00	0.00	10.00	19.38	19.38	19.38	29.38
				0.00		23	deuren	6.83	0.00	10.00	16.83	0.00	0.00	0.00	10.00	16.83	16.83	16.83	26.83
				0.00		25	bovenlicht	2.81	0.00	10.00	12.81	0.00	0.00	0.00	10.00	12.81	12.81	12.81	22.81
				0.00		1	deuren	-7.79	0.01	10.00	2.20	0.00	0.00	0.00	10.00	2.20	2.20	2.20	12.20
				0.00		3	bovenlicht	-8.49	0.00	10.00	1.51	0.00	0.00	0.00	10.00	1.51	1.51	1.51	11.51
				0.00		4	bovenlicht	10.25	0.00	10.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.25	-0.25	-0.25	9.75
				0.00		26	mettselwerk	-11.88	0.00	10.00	-1.88	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.88	-1.88	-1.88	8.12
				0.00		2	deuren	12.33	0.99	10.00	-3.32	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.31	-3.31	-3.31	6.69
				0.00		5	mettselwerk	28.79	0.01	10.00	18.80	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.80	-18.80	18.80	-8.80
				0.00		17	mettselwerk	35.52	0.00	10.00	25.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.52	-25.52	25.52	15.52
				0.00		18	mettselwerk	35.69	0.00	10.00	25.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.69	-25.69	25.69	15.69
18	wnp. 18	Hoofdstraat voorgevel	183	1.50				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.49	38.28	36.32	46.32
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.49	38.28	36.32	46.32
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.49	38.28	36.32	46.32
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.49	38.28	36.32	46.32
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.49	38.28	36.32	46.32
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.52	-11.52	11.52	-1.52
				0.00		50	mettselwerk	18.01	3.51	10.00	11.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.52	-11.52	11.52	-1.52
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.39	38.19	36.19	46.19
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	25.44	0.00	2.00	27.44	0.81	0.00	2.01	10.00	34.64	35.44	33.44	43.44
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	24.91	0.00	2.00	26.91	0.81	0.00	2.01	10.00	34.10	34.91	32.90	42.90
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	2.81	2.81	12.81
				0.00		27	deuren	10.87	3.18	10.00	-4.05	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.05	-4.05	-4.05	5.95
				0.00		28	deuren	11.15	3.23	10.00	-4.38	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.38	-4.38	-4.38	5.62
				0.00		29	deuren	11.58	3.34	10.00	-4.92	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.92	-4.92	-4.92	5.08
				0.00		30	deuren	11.65	3.40	10.00	-5.05	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.05	-5.05	-5.05	4.95
				0.00		31	bovenlicht	15.89	2.54	10.00	-8.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.43	-8.43	-8.43	1.57
				0.00		32	bovenlicht	16.15	2.61	10.00	-8.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.76	-8.76	-8.76	1.24
				0.00		33	bovenlicht	16.54	2.76	10.00	-9.30	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.30	-9.30	-9.30	0.70



			0.00		34	bovenlicht	-16.68	2.84	10.00	-9.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.52	-9.52	-9.52	0.48
			0.00		37	metseiwerk	-28.19	3.00	10.00	-21.19	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.20	-21.20	-21.20	11.20
			0.00		38	metseiwerk	-34.02	2.92	10.00	-26.94	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.94	-26.94	-26.94	16.94
			0.00		35	metseiwerk	-33.97	3.32	10.00	-27.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.29	-27.29	-27.29	17.29
			0.00		36	metseiwerk	-34.67	3.10	10.00	-27.77	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.77	-27.77	-27.77	17.77
			0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92	13.92	13.92	23.92
			0.00		48	metseiwerk	-3.18	2.93	10.00	-10.25	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.26	-10.26	-10.26	20.26
			0.00		39	deuren	-0.58	3.11	10.00	-6.31	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.31	-6.31	-6.31	16.31
			0.00		41	deuren	-1.98	3.25	10.00	-4.77	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.77	-4.77	-4.77	14.77
			0.00		42	deuren	-2.27	3.31	10.00	-4.42	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.43	-4.43	-4.43	14.43
			0.00		43	bovenlicht	-5.72	2.43	10.00	-1.85	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.85	-1.85	-1.85	11.85
			0.00		44	bovenlicht	-6.17	2.50	10.00	-1.33	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.33	-1.33	-1.33	11.33
			0.00		45	bovenlicht	-7.03	2.63	10.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.34	-0.34	-0.34	10.34
			0.00		47	metseiwerk	-23.15	2.82	10.00	-15.97	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.98	-15.98	-15.98	-5.98
			0.00		49	bovenlicht	-24.39	3.00	10.00	-17.39	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.39	-17.39	-17.39	-7.39
			0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17	16.17	16.17	26.17
			0.00		9	deuren	-1.59	2.76	10.00	-8.83	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.84	-8.84	-8.84	18.84
			0.00		24	bovenlicht	-0.09	2.33	10.00	-7.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.75	-7.75	-7.75	17.75
			0.00		8	deuren	-0.11	2.79	10.00	-7.32	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.32	-7.32	-7.32	17.32
			0.00		21	dak	-0.81	2.20	10.00	-6.99	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.99	-6.99	-6.99	16.99
			0.00		20	dak	-1.45	2.13	10.00	-6.42	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.42	-6.42	-6.42	16.42
			0.00		19	dak	-3.10	2.25	10.00	-4.65	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.65	-4.65	-4.65	14.65
			0.00		10	deuren	-3.29	2.75	10.00	-3.96	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.95	-3.95	-3.95	13.95
			0.00		14	bovenlicht	-4.17	2.38	10.00	-3.45	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.45	-3.45	-3.45	13.45
			0.00		13	bovenlicht	-4.29	2.41	10.00	-3.30	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.30	-3.30	-3.30	13.30
			0.00		7	deuren	-4.22	2.80	10.00	-2.98	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.97	-2.97	-2.97	12.97
			0.00		15	bovenlicht	-9.70	2.38	10.00	-2.08	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.08	-2.08	-2.08	7.92
			0.00		12	bovenlicht	-10.09	2.43	10.00	-2.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.51	-2.51	-2.51	7.49
			0.00		6	deuren zijge- vel	-15.86	2.79	10.00	-8.65	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.64	-8.64	-8.64	1.36
			0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73	17.73	17.73	27.73
			0.00		23	deuren	-6.83	3.16	10.00	-13.67	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.67	-13.67	-13.67	23.67
			0.00		22	deuren	-4.90	3.02	10.00	-11.88	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.88	-11.88	-11.88	21.88
			0.00		25	bovenlicht	-1.74	2.47	10.00	-9.27	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.26	-9.26	-9.26	19.26
			0.00		2	deuren	-0.12	3.72	10.00	-6.40	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.40	-6.40	-6.40	16.40
			0.00		1	deuren	-0.50	3.12	10.00	-6.38	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.38	-6.38	-6.38	16.38
			0.00		3	bovenlicht	-5.35	2.47	10.00	-2.18	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.18	-2.18	-2.18	12.18
			0.00		4	bovenlicht	-5.40	2.42	10.00	-2.18	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.17	-2.17	-2.17	12.17
			0.00		26	metseiwerk	-14.91	2.83	10.00	-7.74	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.74	-7.74	-7.74	2.26
			0.00		5	metseiwerk	-22.48	2.80	10.00	-15.28	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.28	-15.28	-15.28	-5.28
			0.00		17	metseiwerk	-35.67	2.31	10.00	-27.98	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.98	-27.98	-27.98	17.98



				0.00		18	metseiwerk	-	36.01	2.32	10.00	-	28.33	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.33	-28.33	-	28.33	-	18.33
18	wnp. 18	Hoofdstraat voorgevel	183	4.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.33	37.10	35.19	45.19		
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.33	37.10	35.19	45.19		
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.33	37.10	35.19	45.19		
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.33	37.10	35.19	45.19		
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.33	37.10	35.19	45.19		
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.98	-10.98	-	10.98	-	-0.98
				0.00		50	metseiwerk	-	18.58	2.40	10.00	-	10.98	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.98	-10.98	-	10.98	-	-0.98
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.13	36.94	34.94	44.94		
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	-	24.02	0.00	2.00	-	26.02	0.81	0.00	2.01	10.00	33.21	34.02	32.02	42.02		
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	-	23.84	0.00	2.00	-	25.84	0.81	0.00	2.01	10.00	33.03	33.84	31.83	41.83		
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	4.16	14.16		
				0.00		27	deuren	-	10.89	1.66	10.00	-	-2.55	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.55	-2.55	-2.55	7.45		
				0.00		28	deuren	-	11.16	1.76	10.00	-	-2.92	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.92	-2.92	-2.92	7.08		
				0.00		29	deuren	-	11.58	1.96	10.00	-	-3.54	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.53	-3.53	-3.53	6.47		
				0.00		30	deuren	-	11.69	2.07	10.00	-	-3.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.75	-3.75	-3.75	6.25		
				0.00		31	bovenlicht	-	16.17	0.98	10.00	-	-7.15	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.15	-7.15	-7.15	2.85		
				0.00		32	bovenlicht	-	16.44	1.09	10.00	-	-7.53	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.53	-7.53	-7.53	2.47		
				0.00		33	bovenlicht	-	16.96	1.32	10.00	-	-8.28	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.28	-8.28	-8.28	1.72		
				0.00		34	bovenlicht	-	17.11	1.44	10.00	-	-8.55	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.55	-8.55	-8.55	1.45		
				0.00		37	metseiwerk	-	28.17	1.58	10.00	-	-19.75	0.00	0.00	0.00	10.00	-19.75	-19.75	-19.75	-9.75		
				0.00		35	metseiwerk	-	33.11	2.09	10.00	-	-25.20	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.20	-25.20	-25.20	15.20		
				0.00		38	metseiwerk	-	34.01	1.43	10.00	-	-25.44	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.44	-25.44	-25.44	15.44		
				0.00		36	metseiwerk	-	34.59	1.75	10.00	-	-26.34	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.34	-26.34	-26.34	16.34		
				0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03	15.03	15.03	25.03		
				0.00		48	metseiwerk	-	2.59	1.35	10.00	-	11.24	0.00	0.00	0.00	10.00	11.24	11.24	11.24	21.24		
				0.00		39	deuren	-	-1.09	1.45	10.00	-	7.46	0.00	0.00	0.00	10.00	7.46	7.46	7.46	17.46		
				0.00		41	deuren	-	-2.17	1.77	10.00	-	6.06	0.00	0.00	0.00	10.00	6.06	6.06	6.06	16.06		
				0.00		42	deuren	-	-2.45	1.87	10.00	-	5.68	0.00	0.00	0.00	10.00	5.67	5.67	5.67	15.67		
				0.00		43	bovenlicht	-	-6.17	0.77	10.00	-	3.06	0.00	0.00	0.00	10.00	3.06	3.06	3.06	13.06		
				0.00		44	bovenlicht	-	-6.76	0.88	10.00	-	2.36	0.00	0.00	0.00	10.00	2.37	2.37	2.37	12.37		
				0.00		45	bovenlicht	-	-7.32	1.13	10.00	-	1.55	0.00	0.00	0.00	10.00	1.55	1.55	1.55	11.55		
				0.00		47	metseiwerk	-	23.74	1.17	10.00	-	-14.91	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.91	-14.91	-14.91	-4.91		
				0.00		49	bovenlicht	-	24.62	1.53	10.00	-	-16.15	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.15	-16.15	-16.15	-6.15		
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50	18.50	28.50		
				0.00		20	dak	-	1.26	0.48	10.00	-	10.78	0.00	0.00	0.00	10.00	10.78	10.78	10.78	20.78		
				0.00		9	deuren	-	1.86	1.18	10.00	-	10.68	0.00	0.00	0.00	10.00	10.68	10.68	10.68	20.68		
				0.00		21	dak	-	0.84	0.45	10.00	-	10.39	0.00	0.00	0.00	10.00	10.39	10.39	10.39	20.39		
				0.00		24	bovenlicht	-	-0.48	0.60	10.00	-	8.92	0.00	0.00	0.00	10.00	8.92	8.92	8.92	18.92		
				0.00		8	deuren	-	0.10	1.19	10.00	-	8.91	0.00	0.00	0.00	10.00	8.91	8.91	8.91	18.91		



				0.00		19	dak	-1.45	0.41	10.00	8.14	0.00	0.00	0.00	10.00	8.14	8.14	8.14	18.14	
				0.00		10	deuren	-2.90	1.20	10.00	5.90	0.00	0.00	0.00	10.00	5.91	5.91	5.91	15.91	
				0.00		13	bovenlicht	-4.65	0.77	10.00	4.58	0.00	0.00	0.00	10.00	4.58	4.58	4.58	14.58	
				0.00		7	deuren	-4.22	1.22	10.00	4.56	0.00	0.00	0.00	10.00	4.56	4.56	4.56	14.56	
				0.00		14	bovenlicht	-5.33	0.62	10.00	4.05	0.00	0.00	0.00	10.00	4.05	4.05	4.05	14.05	
				0.00		15	bovenlicht	-9.31	0.83	10.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.15	-0.15	-0.15	9.85	
				0.00		12	bovenlicht	-	10.08	0.84	10.00	-0.92	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.93	-0.93	-0.93	9.07
				0.00		6	deuren zijge- vel	-	15.86	1.20	10.00	-7.06	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.05	-7.05	-7.05	2.95
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.15	19.15	19.15	29.15	
				0.00		23	deuren	6.99	1.62	10.00	15.37	0.00	0.00	0.00	10.00	15.37	15.37	15.37	25.37	
				0.00		22	deuren	4.86	1.37	10.00	13.49	0.00	0.00	0.00	10.00	13.49	13.49	13.49	23.49	
				0.00		25	bovenlicht	0.28	0.69	10.00	9.59	0.00	0.00	0.00	10.00	9.59	9.59	9.59	19.59	
				0.00		1	deuren	-0.51	1.55	10.00	7.94	0.00	0.00	0.00	10.00	7.94	7.94	7.94	17.94	
				0.00		2	deuren	-0.59	2.13	10.00	7.28	0.00	0.00	0.00	10.00	7.28	7.28	7.28	17.28	
				0.00		4	bovenlicht	-5.38	0.85	10.00	3.77	0.00	0.00	0.00	10.00	3.76	3.76	3.76	13.76	
				0.00		3	bovenlicht	-5.83	0.81	10.00	3.36	0.00	0.00	0.00	10.00	3.36	3.36	3.36	13.36	
				0.00		26	metselwerk	-	16.68	1.00	10.00	-7.68	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.68	-7.68	-7.68	2.32
				0.00		5	metselwerk	-	22.47	1.23	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.70	-13.70	-	-3.70
				0.00		17	metselwerk	-	36.73	0.69	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.43	-27.43	-	17.43
				0.00		18	metselwerk	-	37.37	0.65	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.02	-28.02	-	-
19	wnp. 18	Hoofdstraat voorgevel	185	1.50				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	37.49	35.53	45.53	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	37.49	35.53	45.53	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	37.49	35.53	45.53	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	37.49	35.53	45.53	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	37.49	35.53	45.53	
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.40	-15.40	-	-5.40	
				0.00		50	metselwerk	-	21.72	3.68	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.40	-15.40	-	-5.40
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.61	37.42	35.42	45.42	
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	25.37	0.00	2.00	27.37	0.81	0.00	2.01	10.00	34.56	35.37	33.37	43.37	
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	23.18	0.00	2.00	25.18	0.81	0.00	2.01	10.00	32.37	33.18	31.17	41.17	
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.82	-0.82	-0.82	9.18	
				0.00		27	deuren	-	14.73	3.40	10.00	-8.13	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.13	-8.13	-8.13	1.87
				0.00		28	deuren	-	14.70	3.44	10.00	-8.14	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.14	-8.14	-8.14	1.86
				0.00		30	deuren	-	14.70	3.53	10.00	-8.23	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.23	-8.23	-8.23	1.77
				0.00		29	deuren	-	14.90	3.48	10.00	-8.38	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.38	-8.38	-8.38	1.62
				0.00		31	bovenlicht	-	19.48	2.84	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.32	-12.32	-	-2.32
				0.00		32	bovenlicht	-	19.46	2.89	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.35	-12.35	-	-2.35
				0.00		33	bovenlicht	-	20.01	2.92	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.93	-12.93	-	-2.93
				0.00		34	bovenlicht	-	20.03	2.97	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.00	-13.00	-	-3.00
				0.00		37	metselwerk	-	31.13	3.22	10.00	-	0.00	0.00	0.00	10.00	-24.35	-24.35	-	-14.35



			0.00		35	metseiwerk	-35.07	3.36	10.00	-28.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.43	-28.43	-28.43	-18.43
			0.00		38	metseiwerk	-37.33	3.16	10.00	-30.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.49	-30.49	-30.49	-20.49
			0.00		36	metseiwerk	-37.68	3.24	10.00	-30.92	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.92	-30.92	-30.92	-20.92
			0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47	14.47	14.47	24.47
			0.00		39	deuren	-2.16	3.47	10.00	-8.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.69	-8.69	-8.69	-18.69
			0.00		41	deuren	-1.74	3.57	10.00	-8.17	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.17	-8.17	-8.17	-18.17
			0.00		42	deuren	-1.60	3.60	10.00	-8.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.00	-8.00	-8.00	-18.00
			0.00		48	metseiwerk	-1.49	3.07	10.00	-5.44	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.44	-5.44	-5.44	-15.44
			0.00		40	deuren	-1.80	3.55	10.00	-4.65	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.65	-4.65	-4.65	-14.65
			0.00		43	bovenlicht	-10.57	2.62	10.00	-3.19	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.19	-3.19	-3.19	-6.81
			0.00		44	bovenlicht	-10.85	2.69	10.00	-3.54	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.54	-3.54	-3.54	-6.46
			0.00		45	bovenlicht	-11.36	2.81	10.00	-4.17	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.17	-4.17	-4.17	-5.83
			0.00		47	metseiwerk	-27.85	2.99	10.00	-20.84	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.83	-20.83	-20.83	-10.83
			0.00		49	bovenlicht	-28.63	3.16	10.00	-21.79	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.79	-21.79	-21.79	-11.79
			0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97	13.97	13.97	23.97
			0.00		24	bovenlicht	-1.16	2.53	10.00	-6.31	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.31	-6.31	-6.31	-16.31
			0.00		9	deuren	-1.17	2.79	10.00	-6.04	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.04	-6.04	-6.04	-16.04
			0.00		8	deuren	-1.67	2.85	10.00	-5.48	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.47	-5.47	-5.47	-15.47
			0.00		20	dak	-2.97	2.22	10.00	-4.81	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.81	-4.81	-4.81	-14.81
			0.00		21	dak	-3.57	2.23	10.00	-4.20	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.20	-4.20	-4.20	-14.20
			0.00		19	dak	-4.14	2.36	10.00	-3.50	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.50	-3.50	-3.50	-13.50
			0.00		13	bovenlicht	-5.84	2.50	10.00	-1.66	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.66	-1.66	-1.66	-11.66
			0.00		7	deuren	-5.56	2.86	10.00	-1.58	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.58	-1.58	-1.58	-11.58
			0.00		14	bovenlicht	-7.00	2.41	10.00	-0.59	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.59	-0.59	-0.59	-10.59
			0.00		12	bovenlicht	-11.28	2.51	10.00	-3.79	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.79	-3.79	-3.79	-6.21
			0.00		10	deuren	-11.09	2.86	10.00	-3.95	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.96	-3.96	-3.96	-6.04
			0.00		6	deuren zijge- vel	-12.88	2.88	10.00	-5.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.76	-5.76	-5.76	-4.24
			0.00		15	bovenlicht	-17.62	2.47	10.00	-10.09	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.09	-10.09	-10.09	-0.09
			0.00		11	bovenlicht	-31.19	2.99	10.00	-24.18	0.00	0.00	0.00	10.00	-24.17	-24.17	-24.17	-14.17
			0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77	15.77	15.77	25.77
			0.00		23	deuren	-5.80	3.31	10.00	-12.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.49	-12.49	-12.49	-22.49
			0.00		22	deuren	-3.92	3.19	10.00	-10.73	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.73	-10.73	-10.73	-20.73
			0.00		25	bovenlicht	-1.21	2.54	10.00	-6.25	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.25	-6.25	-6.25	-16.25
			0.00		2	deuren	-3.85	3.80	10.00	-2.35	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.35	-2.35	-2.35	-12.35
			0.00		1	deuren	-7.19	3.30	10.00	-0.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.49	-0.49	-0.49	-9.51
			0.00		4	bovenlicht	-8.10	2.59	10.00	-0.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.69	-0.69	-0.69	-9.31
			0.00		3	bovenlicht	-11.39	2.79	10.00	-4.18	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.18	-4.18	-4.18	-5.82
			0.00		26	metseiwerk	-17.37	2.90	10.00	-10.27	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.27	-10.27	-10.27	-0.27
			0.00		5	metseiwerk	-26.14	2.95	10.00	-19.09	0.00	0.00	0.00	10.00	-19.09	-19.09	-19.09	-9.09
			0.00		17	metseiwerk	-38.59	2.30	10.00	-30.89	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.89	-30.89	-30.89	-20.89



				0.00		18	metseiwerk	-	38.86	2.33	10.00	-	31.19	0.00	0.00	0.00	10.00	-31.19	-31.19	-	-
19	wnp. 18	Hoofdstraat voorgevel	185	4.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.98	36.76	34.83	44.83
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.98	36.76	34.83	44.83
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.98	36.76	34.83	44.83
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.98	36.76	34.83	44.83
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.98	36.76	34.83	44.83
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.50	-14.50	14.50	-4.50
				0.00		50	metseiwerk	-	21.84	2.66	10.00	-	14.50	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.50	-14.50	14.50	-4.50
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.83	36.64	34.63	44.63
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	-	23.88	0.00	2.00	-	25.88	0.81	0.00	2.01	10.00	33.07	33.88	31.87	41.87
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	-	23.36	0.00	2.00	-	25.36	0.81	0.00	2.01	10.00	32.55	33.36	31.36	41.36
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.32	-0.32	-0.32	9.68
				0.00		27	deuren	-	14.23	2.06	10.00	-	-6.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.29	-6.29	-6.29	3.71
				0.00		28	deuren	-	15.99	2.03	10.00	-	-8.02	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.02	-8.02	-8.02	1.98
				0.00		30	deuren	-	15.94	2.22	10.00	-	-8.16	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.16	-8.16	-8.16	1.84
				0.00		29	deuren	-	16.16	2.10	10.00	-	-8.26	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.27	-8.27	-8.27	1.73
				0.00		32	bovenlicht	-	21.08	1.37	10.00	-	12.45	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.45	-12.45	12.45	-2.45
				0.00		33	bovenlicht	-	20.91	1.54	10.00	-	12.45	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.45	-12.45	12.45	-2.45
				0.00		34	bovenlicht	-	20.85	1.63	10.00	-	12.48	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.48	-12.48	12.48	-2.48
				0.00		31	bovenlicht	-	21.20	1.28	10.00	-	12.48	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.48	-12.48	12.48	-2.48
				0.00		37	metseiwerk	-	32.13	1.87	10.00	-	24.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-24.00	-24.00	24.00	14.00
				0.00		35	metseiwerk	-	34.99	2.18	10.00	-	27.17	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.17	-27.17	27.17	17.17
				0.00		38	metseiwerk	-	38.47	1.75	10.00	-	30.22	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.22	-30.22	30.22	20.22
				0.00		36	metseiwerk	-	38.71	1.88	10.00	-	30.59	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.59	-30.59	30.59	20.59
				0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.42	15.42	15.42	25.42
				0.00		39	deuren	-	1.90	2.19	10.00	-	9.71	0.00	0.00	0.00	10.00	9.71	9.71	9.71	19.71
				0.00		41	deuren	-	1.32	2.37	10.00	-	8.95	0.00	0.00	0.00	10.00	8.95	8.95	8.95	18.95
				0.00		42	deuren	-	1.13	2.43	10.00	-	8.70	0.00	0.00	0.00	10.00	8.70	8.70	8.70	18.70
				0.00		48	metseiwerk	-	-1.45	1.70	10.00	-	6.85	0.00	0.00	0.00	10.00	6.85	6.85	6.85	16.85
				0.00		40	deuren	-	-2.19	2.34	10.00	-	5.47	0.00	0.00	0.00	10.00	5.48	5.48	5.48	15.48
				0.00		43	bovenlicht	-	10.54	1.17	10.00	-	-1.71	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.71	-1.71	-1.71	8.29
				0.00		44	bovenlicht	-	10.81	1.28	10.00	-	-2.09	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.09	-2.09	-2.09	7.91
				0.00		45	bovenlicht	-	11.31	1.48	10.00	-	-2.79	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.80	-2.80	-2.80	7.20
				0.00		47	metseiwerk	-	27.81	1.55	10.00	-	19.36	0.00	0.00	0.00	10.00	-19.36	-19.36	19.36	-9.36
				0.00		49	bovenlicht	-	28.59	1.84	10.00	-	20.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.44	-20.44	20.44	10.44
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.74	16.74	16.74	26.74
				0.00		20	dak	-	0.09	0.69	10.00	-	9.40	0.00	0.00	0.00	10.00	9.40	9.40	9.40	19.40
				0.00		21	dak	-	-0.65	0.70	10.00	-	8.65	0.00	0.00	0.00	10.00	8.65	8.65	8.65	18.65
				0.00		24	bovenlicht	-	-1.10	1.02	10.00	-	7.88	0.00	0.00	0.00	10.00	7.87	7.87	7.87	17.87
				0.00		19	dak	-	-1.28	0.87	10.00	-	7.85	0.00	0.00	0.00	10.00	7.85	7.85	7.85	17.85



				0.00		9	deuren	-1.12	1.22	10.00	7.66	0.00	0.00	0.00	10.00	7.66	7.66	7.66	17.66
				0.00		8	deuren	-1.30	1.38	10.00	7.32	0.00	0.00	0.00	10.00	7.32	7.32	7.32	17.32
				0.00		13	bovenlicht	-5.57	1.01	10.00	3.42	0.00	0.00	0.00	10.00	3.42	3.42	3.42	13.42
				0.00		7	deuren	-5.26	1.39	10.00	3.35	0.00	0.00	0.00	10.00	3.35	3.35	3.35	13.35
				0.00		14	bovenlicht	-6.98	0.82	10.00	2.20	0.00	0.00	0.00	10.00	2.20	2.20	2.20	12.20
				0.00		12	bovenlicht	11.07	1.04	10.00	-2.11	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.11	-2.11	-2.11	7.89
				0.00		10	deuren	11.09	1.32	10.00	-2.41	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.42	-2.42	-2.42	7.58
				0.00		6	deuren zijge- vel	-13.31	1.31	10.00	-4.62	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.62	-4.62	-4.62	5.38
				0.00		15	bovenlicht	17.59	0.92	10.00	-8.51	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.50	-8.50	-8.50	1.50
				0.00		11	bovenlicht	39.36	2.42	10.00	31.78	0.00	0.00	0.00	10.00	-31.78	-31.78	31.78	21.78
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	17.25	17.25	27.25
				0.00		23	deuren	5.74	1.89	10.00	13.85	0.00	0.00	0.00	10.00	13.84	13.84	13.84	23.84
				0.00		22	deuren	3.98	1.69	10.00	12.29	0.00	0.00	0.00	10.00	12.29	12.29	12.29	22.29
				0.00		25	bovenlicht	-1.14	1.04	10.00	7.82	0.00	0.00	0.00	10.00	7.82	7.82	7.82	17.82
				0.00		2	deuren	-4.04	2.29	10.00	3.67	0.00	0.00	0.00	10.00	3.67	3.67	3.67	13.67
				0.00		4	bovenlicht	-6.84	1.08	10.00	2.08	0.00	0.00	0.00	10.00	2.09	2.09	2.09	12.09
				0.00		1	deuren	-7.07	1.85	10.00	1.08	0.00	0.00	0.00	10.00	1.08	1.08	1.08	11.08
				0.00		3	bovenlicht	-11.31	1.43	10.00	-2.74	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.73	-2.73	-2.73	7.27
				0.00		26	mettselwerk	17.30	1.40	10.00	-8.70	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.70	-8.70	-8.70	1.30
				0.00		5	mettselwerk	25.13	1.43	10.00	16.56	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.56	-16.56	16.56	-6.56
				0.00		17	mettselwerk	38.56	0.77	10.00	29.33	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.34	-29.34	29.34	19.34
				0.00		18	mettselwerk	38.61	0.83	10.00	29.44	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.44	-29.44	29.44	19.44
20	wnp. 20	Hoofdstraat voorgevel	183	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55	36.30	34.44	44.44
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55	36.30	34.44	44.44
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55	36.30	34.44	44.44
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55	36.30	34.44	44.44
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55	36.30	34.44	44.44
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.49	-15.49	15.49	-5.49
				0.00		50	mettselwerk	24.10	1.39	10.00	15.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.49	-15.49	15.49	-5.49
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.24	36.04	34.04	44.04
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	23.29	0.00	2.00	25.29	0.81	0.00	2.01	10.00	32.48	33.29	31.29	41.29
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	22.76	0.00	2.00	24.76	0.81	0.00	2.01	10.00	31.96	32.76	30.76	40.76
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.94	-2.94	-2.94	7.06
				0.00		27	deuren	15.27	1.72	10.00	-6.99	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.99	-6.99	-6.99	3.01
				0.00		31	bovenlicht	20.54	1.14	10.00	11.68	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.67	-11.67	11.67	-1.67
				0.00		30	deuren	20.87	2.00	10.00	12.87	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.87	-12.87	12.87	-2.87
				0.00		29	deuren	21.33	1.96	10.00	13.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.29	-13.29	13.29	-3.29
				0.00		28	deuren	21.42	1.90	10.00	13.32	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.32	-13.32	13.32	-3.32
				0.00		32	bovenlicht	23.83	1.24	10.00	15.07	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.07	-15.07	15.07	-5.07
				0.00		33	bovenlicht	23.77	1.40	10.00	15.17	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.17	-15.17	15.17	-5.17



			0.00		34	bovenlicht	-23.79	1.47	10.00	-15.26	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.26	-15.26	-15.26	-5.26
			0.00		35	metseiwerk	34.73	2.00	10.00	-26.73	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.73	-26.73	26.73	16.73
			0.00		37	metseiwerk	37.14	1.69	10.00	-28.83	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.83	-28.83	28.83	18.83
			0.00		36	metseiwerk	42.63	1.73	10.00	-34.36	0.00	0.00	0.00	10.00	-34.36	-34.36	34.36	24.36
			0.00		38	metseiwerk	43.26	1.53	10.00	-34.79	0.00	0.00	0.00	10.00	-34.79	-34.79	34.79	24.79
			0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.89	20.89	20.89	30.89
			0.00		48	metseiwerk	7.84	1.03	10.00	-16.81	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.81	-16.81	16.81	26.81
			0.00		39	deuren	3.72	1.09	10.00	-12.63	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.63	-12.63	12.63	22.63
			0.00		41	deuren	3.12	1.42	10.00	-11.70	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.71	-11.71	11.71	21.71
			0.00		42	deuren	2.72	1.51	10.00	-11.21	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.21	-11.21	11.21	21.21
			0.00		40	deuren	0.46	1.21	10.00	-9.25	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.25	-9.25	9.25	19.25
			0.00		43	bovenlicht	-1.43	0.45	10.00	-8.12	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.12	-8.12	8.12	18.12
			0.00		44	bovenlicht	-1.69	0.58	10.00	-7.73	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.73	-7.73	7.73	17.73
			0.00		45	bovenlicht	-2.17	0.81	10.00	-7.02	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.01	-7.01	7.01	17.01
			0.00		46	bovenlicht	-5.43	0.93	10.00	-3.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.64	-3.64	3.64	13.64
			0.00		47	metseiwerk	-18.71	0.85	10.00	-9.56	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.55	-9.55	-9.55	0.45
			0.00		49	bovenlicht	19.46	1.19	10.00	-10.65	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.65	-10.65	10.65	-0.65
			0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62	17.62	17.62	27.62
			0.00		24	bovenlicht	1.09	0.46	10.00	-10.63	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.63	-10.63	10.63	20.63
			0.00		20	dak	-0.14	0.37	10.00	-9.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.49	-9.49	9.49	19.49
			0.00		21	dak	-0.35	0.24	10.00	-9.41	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.41	-9.41	9.41	19.41
			0.00		10	deuren	-0.63	0.81	10.00	-8.56	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.57	-8.57	8.57	18.57
			0.00		9	deuren	-1.71	0.74	10.00	-7.55	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.55	-7.55	7.55	17.55
			0.00		19	dak	-2.37	0.59	10.00	-7.04	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.04	-7.04	7.04	17.04
			0.00		8	deuren	-3.21	0.88	10.00	-5.91	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.91	-5.91	5.91	15.91
			0.00		15	bovenlicht	-7.25	0.44	10.00	-2.31	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.31	-2.31	2.31	12.31
			0.00		14	bovenlicht	-7.57	0.38	10.00	-2.05	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.04	-2.04	2.04	12.04
			0.00		13	bovenlicht	-7.58	0.54	10.00	-1.88	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.88	-1.88	1.88	11.88
			0.00		7	deuren	-7.33	1.04	10.00	-1.63	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.63	-1.63	1.63	11.63
			0.00		12	bovenlicht	13.21	0.71	10.00	-3.92	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.92	-3.92	-3.92	6.08
			0.00		6	deuren zijge- vel	21.14	1.18	10.00	-12.32	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.33	-12.33	12.33	-2.33
			0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.07	18.07	18.07	28.07
			0.00		22	deuren	6.21	1.11	10.00	-15.10	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.09	-15.09	15.09	25.09
			0.00		23	deuren	3.82	1.05	10.00	-12.77	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.78	-12.78	12.78	22.78
			0.00		25	bovenlicht	-1.31	0.38	10.00	-8.31	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.30	-8.30	8.30	18.30
			0.00		1	deuren	-2.40	1.59	10.00	-6.01	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.01	-6.01	6.01	16.01
			0.00		3	bovenlicht	-7.53	1.01	10.00	-1.46	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.46	-1.46	1.46	11.46
			0.00		4	bovenlicht	13.52	0.94	10.00	-4.46	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.47	-4.47	-4.47	5.53
			0.00		26	metseiwerk	-17.53	0.76	10.00	-8.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.29	-8.29	-8.29	1.71
			0.00		2	deuren	16.52	2.11	10.00	-8.63	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.63	-8.63	-8.63	1.37



				0.00		5	metse lwerk	31.83	1.30	10.00	23.13	0.00	0.00	0.00	10.00	-23.13	-23.13	23.13	13.13
				0.00		17	metse lwerk	39.64	0.44	10.00	30.08	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.08	-30.08	30.08	20.08
				0.00		18	metse lwerk	40.13	0.29	10.00	30.42	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.43	-30.43	30.43	20.43
20	wnp. 20	Hoofdstraat voorgevel	183	8.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88	36.63	34.78	44.78
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88	36.63	34.78	44.78
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88	36.63	34.78	44.78
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88	36.63	34.78	44.78
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88	36.63	34.78	44.78
				0.00	achte rge vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.11	-14.11	14.11	-4.11
				0.00		50	metse lwerk	24.11	0.00	10.00	14.11	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.11	-14.11	14.11	-4.11
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.52	36.33	34.32	44.32
				0.00		51	luchtbehan delingskast	23.59	0.00	2.00	25.59	0.81	0.00	2.01	10.00	32.78	33.59	31.58	41.58
				0.00		52	luchtbehan delingskast	23.03	0.00	2.00	25.03	0.81	0.00	2.01	10.00	32.22	33.03	31.02	41.02
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.12	-1.12	-1.12	8.88
				0.00		27	deuren	15.27	0.21	10.00	-5.48	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.48	-5.48	-5.48	4.52
				0.00		30	deuren	19.23	0.60	10.00	-9.83	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.83	-9.83	-9.83	0.17
				0.00		31	bovenlicht	20.53	0.01	10.00	10.54	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.54	-10.54	10.54	-0.54
				0.00		29	deuren	20.27	0.54	10.00	10.81	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.80	-10.80	10.80	-0.80
				0.00		28	deuren	20.70	0.45	10.00	11.15	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.14	-11.14	11.14	-1.14
				0.00		34	bovenlicht	23.43	0.08	10.00	13.51	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.51	-13.51	13.51	-3.51
				0.00		33	bovenlicht	23.60	0.04	10.00	13.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.65	-13.65	13.65	-3.65
				0.00		32	bovenlicht	23.66	0.03	10.00	13.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.70	-13.70	13.70	-3.70
				0.00		35	metse lwerk	34.49	0.69	10.00	25.18	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.18	-25.18	25.18	15.18
				0.00		37	metse lwerk	36.40	0.25	10.00	26.65	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.65	-26.65	26.65	16.65
				0.00		36	metse lwerk	41.72	0.32	10.00	32.04	0.00	0.00	0.00	10.00	-32.04	-32.04	32.04	22.04
				0.00		38	metse lwerk	42.51	0.07	10.00	32.58	0.00	0.00	0.00	10.00	-32.59	-32.59	32.59	22.59
				0.00	rechte rge vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.97	21.97	21.97	31.97
				0.00		48	metse lwerk	7.83	0.00	10.00	17.83	0.00	0.00	0.00	10.00	17.83	17.83	17.83	27.83
				0.00		39	deuren	3.70	0.00	10.00	13.70	0.00	0.00	0.00	10.00	13.70	13.70	13.70	23.70
				0.00		41	deuren	3.11	0.00	10.00	13.11	0.00	0.00	0.00	10.00	13.11	13.11	13.11	23.11
				0.00		42	deuren	2.71	0.00	10.00	12.71	0.00	0.00	0.00	10.00	12.71	12.71	12.71	22.71
				0.00		40	deuren	0.44	0.00	10.00	10.44	0.00	0.00	0.00	10.00	10.44	10.44	10.44	20.44
				0.00		43	bovenlicht	-1.45	0.00	10.00	8.55	0.00	0.00	0.00	10.00	8.55	8.55	8.55	18.55
				0.00		44	bovenlicht	-1.70	0.00	10.00	8.30	0.00	0.00	0.00	10.00	8.30	8.30	8.30	18.30
				0.00		45	bovenlicht	-2.18	0.00	10.00	7.82	0.00	0.00	0.00	10.00	7.82	7.82	7.82	17.82
				0.00		46	bovenlicht	-5.44	0.00	10.00	4.56	0.00	0.00	0.00	10.00	4.56	4.56	4.56	14.56
				0.00		47	metse lwerk	18.72	0.00	10.00	-8.72	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.72	-8.72	-8.72	1.28
				0.00		49	bovenlicht	19.47	0.00	10.00	-9.47	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.47	-9.47	-9.47	0.53
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	18.18	18.18	28.18
				0.00		24	bovenlicht	1.08	0.00	10.00	11.08	0.00	0.00	0.00	10.00	11.08	11.08	11.08	21.08



				0.00		20	dak	-0.08	0.00	10.00	9.92	0.00	0.00	0.00	10.00	9.92	9.92	9.92	19.92
				0.00		21	dak	-0.34	0.00	10.00	9.66	0.00	0.00	0.00	10.00	9.66	9.66	9.66	19.66
				0.00		10	deuren	-0.64	0.00	10.00	9.36	0.00	0.00	0.00	10.00	9.36	9.36	9.36	19.36
				0.00		9	deuren	-1.72	0.00	10.00	8.28	0.00	0.00	0.00	10.00	8.28	8.28	8.28	18.28
				0.00		19	dak	-2.22	0.00	10.00	7.78	0.00	0.00	0.00	10.00	7.78	7.78	7.78	17.78
				0.00		8	deuren	-3.23	0.00	10.00	6.77	0.00	0.00	0.00	10.00	6.77	6.77	6.77	16.77
				0.00		15	bovenlicht	-7.26	0.00	10.00	2.74	0.00	0.00	0.00	10.00	2.74	2.74	2.74	12.74
				0.00		7	deuren	-7.34	0.00	10.00	2.66	0.00	0.00	0.00	10.00	2.66	2.66	2.66	12.66
				0.00		14	bovenlicht	-7.58	0.00	10.00	2.42	0.00	0.00	0.00	10.00	2.42	2.42	2.42	12.42
				0.00		13	bovenlicht	-7.59	0.00	10.00	2.41	0.00	0.00	0.00	10.00	2.41	2.41	2.41	12.41
				0.00		12	bovenlicht	-	0.00	10.00	-3.22	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.22	-3.22	-3.22	6.78
				0.00		6	deuren zijge- vel	21.12	0.00	10.00	11.12	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.12	-11.12	11.12	-1.12
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10	19.10	19.10	29.10
				0.00		22	deuren	6.19	0.00	10.00	16.19	0.00	0.00	0.00	10.00	16.19	16.19	16.19	26.19
				0.00		23	deuren	3.80	0.00	10.00	13.80	0.00	0.00	0.00	10.00	13.80	13.80	13.80	23.80
				0.00		25	bovenlicht	-1.33	0.00	10.00	8.67	0.00	0.00	0.00	10.00	8.67	8.67	8.67	18.67
				0.00		1	deuren	-2.41	0.03	10.00	7.56	0.00	0.00	0.00	10.00	7.56	7.56	7.56	17.56
				0.00		3	bovenlicht	-7.54	0.00	10.00	2.46	0.00	0.00	0.00	10.00	2.46	2.46	2.46	12.46
				0.00		4	bovenlicht	13.16	0.00	10.00	-3.16	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.16	-3.16	-3.16	6.84
				0.00		2	deuren	16.28	0.54	10.00	-6.82	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.82	-6.82	-6.82	3.18
				0.00		26	metselwerk	17.54	0.00	10.00	-7.54	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.54	-7.54	-7.54	2.46
				0.00		5	metselwerk	31.29	0.01	10.00	21.30	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.30	-21.30	21.30	11.30
				0.00		17	metselwerk	39.65	0.00	10.00	29.65	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.65	-29.65	29.65	19.65
				0.00		18	metselwerk	40.14	0.00	10.00	30.14	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.14	-30.14	30.14	20.14
21	wnp. 21	Kerkplein voor- gevel	1	1.50				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	34.98	33.06	43.06
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	34.98	33.06	43.06
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	34.98	33.06	43.06
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	34.98	33.06	43.06
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	34.98	33.06	43.06
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.23	-7.23	-7.23	2.77
				0.00		50	metselwerk	13.62	3.61	10.00	-7.23	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.23	-7.23	-7.23	2.77
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.02	34.83	32.82	42.82
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	22.02	0.00	2.00	24.02	0.81	0.00	2.01	10.00	31.21	32.02	30.01	40.01
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	21.61	0.00	2.00	23.61	0.81	0.00	2.01	10.00	30.80	31.61	29.61	39.61
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.25	-3.25	-3.25	6.75
				0.00		27	deuren	14.66	3.61	10.00	-8.27	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.27	-8.27	-8.27	1.73
				0.00		28	deuren	14.88	3.63	10.00	-8.51	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.51	-8.51	-8.51	1.49
				0.00		31	bovenlicht	20.40	3.09	10.00	13.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.48	-13.48	13.48	-3.48
				0.00		32	bovenlicht	20.52	3.13	10.00	13.65	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.65	-13.65	13.65	-3.65
				0.00		30	deuren	21.60	3.73	10.00	15.33	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.33	-15.33	15.33	-5.33



			0.00		29	deuren	-	21.64	3.72	10.00	-	15.36	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.36	-15.36	-	15.36	-	-5.36
			0.00		34	bovenlicht	-	24.29	3.25	10.00	-	17.54	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.55	-17.55	-	17.55	-	-7.55
			0.00		33	bovenlicht	-	24.48	3.22	10.00	-	17.70	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.70	-17.70	-	17.70	-	-7.70
			0.00		35	mettselwerk	-	36.69	3.59	10.00	-	30.28	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.29	-30.29	-	30.29	-	20.29
			0.00		37	mettselwerk	-	37.34	3.48	10.00	-	30.82	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.81	-30.81	-	30.81	-	20.81
			0.00		38	mettselwerk	-	38.25	3.39	10.00	-	31.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-31.64	-31.64	-	31.64	-	21.64
			0.00		36	mettselwerk	-	43.75	3.49	10.00	-	37.24	0.00	0.00	0.00	10.00	-37.24	-37.24	-	37.24	-	27.24
			0.00	rechtege- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62	17.62	17.62	17.62	27.62	
			0.00		48	mettselwerk	-	6.60	3.26	10.00	-	13.34	0.00	0.00	0.00	10.00	13.34	13.34	13.34	13.34	23.34	
			0.00		39	deuren	-	2.76	3.43	10.00	-	9.33	0.00	0.00	0.00	10.00	9.33	9.33	9.33	9.33	19.33	
			0.00		41	deuren	-	2.26	3.55	10.00	-	8.71	0.00	0.00	0.00	10.00	8.71	8.71	8.71	8.71	18.71	
			0.00		42	deuren	-	2.07	3.58	10.00	-	8.49	0.00	0.00	0.00	10.00	8.49	8.49	8.49	8.49	18.49	
			0.00		40	deuren	-	-0.47	3.47	10.00	-	6.06	0.00	0.00	0.00	10.00	6.06	6.06	6.06	6.06	16.06	
			0.00		43	bovenlicht	-	-2.57	2.86	10.00	-	4.57	0.00	0.00	0.00	10.00	4.57	4.57	4.57	4.57	14.57	
			0.00		44	bovenlicht	-	-2.80	2.92	10.00	-	4.28	0.00	0.00	0.00	10.00	4.28	4.28	4.28	4.28	14.28	
			0.00		45	bovenlicht	-	-3.24	3.02	10.00	-	3.74	0.00	0.00	0.00	10.00	3.73	3.73	3.73	3.73	13.73	
			0.00		46	bovenlicht	-	-6.54	3.07	10.00	-	0.39	0.00	0.00	0.00	10.00	0.39	0.39	0.39	0.39	10.39	
			0.00		47	mettselwerk	-	19.82	3.19	10.00	-	13.01	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.01	-13.01	-	13.01	-	-3.01
			0.00		49	bovenlicht	-	20.52	3.33	10.00	-	13.85	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.85	-13.85	-	13.85	-	-3.85
			0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42	13.42	13.42	13.42	23.42	
			0.00		24	bovenlicht	-	0.25	2.87	10.00	-	7.38	0.00	0.00	0.00	10.00	7.38	7.38	7.38	7.38	17.38	
			0.00		10	deuren	-	-1.70	3.16	10.00	-	5.14	0.00	0.00	0.00	10.00	5.15	5.15	5.15	5.15	15.15	
			0.00		9	deuren	-	-1.90	3.20	10.00	-	4.90	0.00	0.00	0.00	10.00	4.90	4.90	4.90	4.90	14.90	
			0.00		21	dak	-	-4.13	2.72	10.00	-	3.15	0.00	0.00	0.00	10.00	3.14	3.14	3.14	3.14	13.14	
			0.00		8	deuren	-	-4.18	3.16	10.00	-	2.66	0.00	0.00	0.00	10.00	2.66	2.66	2.66	2.66	12.66	
			0.00		20	dak	-	-4.80	2.66	10.00	-	2.54	0.00	0.00	0.00	10.00	2.54	2.54	2.54	2.54	12.54	
			0.00		19	dak	-	-6.78	2.74	10.00	-	0.48	0.00	0.00	0.00	10.00	0.48	0.48	0.48	0.48	10.48	
			0.00		14	bovenlicht	-	-7.80	2.89	10.00	-	-0.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	9.32	
			0.00		15	bovenlicht	-	-8.32	2.84	10.00	-	-1.16	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.16	-1.16	-1.16	-1.16	8.84	
			0.00		7	deuren	-	-8.11	3.22	10.00	-	-1.33	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.32	-1.32	-1.32	-1.32	8.68	
			0.00		13	bovenlicht	-	-8.56	2.85	10.00	-	-1.41	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	8.60	
			0.00		12	bovenlicht	-	14.03	2.90	10.00	-	-6.93	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.94	-6.94	-6.94	-6.94	3.06	
			0.00		6	deuren zijge- vel	-	21.09	3.27	10.00	-	14.36	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.36	-14.36	-	14.36	-	-4.36
			0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13	14.13	14.13	14.13	24.13	
			0.00		23	deuren	-	3.51	3.47	10.00	-	10.04	0.00	0.00	0.00	10.00	10.04	10.04	10.04	10.04	20.04	
			0.00		22	deuren	-	2.95	3.43	10.00	-	9.52	0.00	0.00	0.00	10.00	9.52	9.52	9.52	9.52	19.52	
			0.00		25	bovenlicht	-	-1.78	2.90	10.00	-	5.32	0.00	0.00	0.00	10.00	5.31	5.31	5.31	5.31	15.31	
			0.00		1	deuren	-	-2.76	3.56	10.00	-	3.68	0.00	0.00	0.00	10.00	3.68	3.68	3.68	3.68	13.68	
			0.00		3	bovenlicht	-	-8.30	3.03	10.00	-	-1.33	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.33	-1.33	-1.33	-1.33	8.67	
			0.00		4	bovenlicht	-	14.45	3.00	10.00	-	-7.45	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.46	-7.46	-7.46	-7.46	2.54	



				0.00		2	deuren	-	15.68	4.05	10.00	-9.73	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.73	-9.73	-9.73	0.27
				0.00		26	metselwerk	-	17.87	3.22	10.00	11.09	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.10	-11.10	11.10	-1.10
				0.00		5	metselwerk	-	25.16	3.31	10.00	18.47	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.47	-18.47	18.47	-8.47
				0.00		18	metselwerk	-	39.58	2.82	10.00	32.40	0.00	0.00	0.00	10.00	-32.41	-32.41	32.41	22.41
				0.00		17	metselwerk	-	40.61	2.70	10.00	33.31	0.00	0.00	0.00	10.00	-33.32	-33.32	33.32	23.32
21	wnp. 21	Kerkplein voor- gevel	1	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50	35.27	33.38	43.38	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50	35.27	33.38	43.38	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50	35.27	33.38	43.38	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50	35.27	33.38	43.38	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50	35.27	33.38	43.38	
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.33	-6.33	-6.33	3.67	
				0.00		50	metselwerk	-	14.12	2.21	10.00	-6.33	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.33	-6.33	-6.33	3.67
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24	35.05	33.04	43.04	
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	-	22.22	0.00	2.00	24.22	0.81	0.00	2.01	10.00	31.41	32.22	30.21	40.21
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	-	21.86	0.00	2.00	23.86	0.81	0.00	2.01	10.00	31.05	31.86	29.85	39.85
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.86	-1.86	-1.86	8.14	
				0.00		27	deuren	-	15.15	1.99	10.00	-7.14	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.13	-7.13	-7.13	2.87
				0.00		28	deuren	-	15.41	2.03	10.00	-7.44	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.45	-7.45	-7.45	2.55
				0.00		31	bovenlicht	-	20.39	1.46	10.00	11.85	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.85	-11.85	11.85	-1.85
				0.00		32	bovenlicht	-	20.51	1.54	10.00	12.05	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.05	-12.05	12.05	-2.05
				0.00		30	deuren	-	21.11	2.23	10.00	13.34	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.34	-13.34	13.34	-3.34
				0.00		29	deuren	-	21.42	2.20	10.00	13.62	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.62	-13.62	13.62	-3.62
				0.00		33	bovenlicht	-	23.74	1.69	10.00	15.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.43	-15.43	15.43	-5.43
				0.00		34	bovenlicht	-	23.69	1.76	10.00	15.45	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.45	-15.45	15.45	-5.45
				0.00		35	metselwerk	-	36.28	2.15	10.00	28.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.43	-28.43	28.43	18.43
				0.00		37	metselwerk	-	36.68	1.92	10.00	28.60	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.60	-28.60	28.60	18.60
				0.00		38	metselwerk	-	38.35	1.78	10.00	30.13	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.12	-30.12	30.12	20.12
				0.00		36	metselwerk	-	42.93	1.98	10.00	34.91	0.00	0.00	0.00	10.00	-34.91	-34.91	34.91	24.91
				0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.17	19.17	19.17	29.17	
				0.00		48	metselwerk	-	6.53	1.51	10.00	15.02	0.00	0.00	0.00	10.00	15.02	15.02	15.02	25.02
				0.00		39	deuren	-	2.53	1.59	10.00	10.94	0.00	0.00	0.00	10.00	10.94	10.94	10.94	20.94
				0.00		41	deuren	-	1.83	1.85	10.00	9.98	0.00	0.00	0.00	10.00	9.99	9.99	9.99	19.99
				0.00		42	deuren	-	1.61	1.93	10.00	9.68	0.00	0.00	0.00	10.00	9.68	9.68	9.68	19.68
				0.00		40	deuren	-	-0.72	1.68	10.00	7.60	0.00	0.00	0.00	10.00	7.60	7.60	7.60	17.60
				0.00		43	bovenlicht	-	-2.63	1.03	10.00	6.34	0.00	0.00	0.00	10.00	6.34	6.34	6.34	16.34
				0.00		44	bovenlicht	-	-2.86	1.13	10.00	6.01	0.00	0.00	0.00	10.00	6.01	6.01	6.01	16.01
				0.00		45	bovenlicht	-	-3.31	1.32	10.00	5.37	0.00	0.00	0.00	10.00	5.37	5.37	5.37	15.37
				0.00		46	bovenlicht	-	-6.54	1.42	10.00	2.04	0.00	0.00	0.00	10.00	2.04	2.04	2.04	12.04
				0.00		47	metselwerk	-	19.89	1.37	10.00	11.26	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.26	-11.26	11.26	-1.26
				0.00		49	bovenlicht	-	20.58	1.65	10.00	12.23	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.23	-12.23	12.23	-2.23



				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14	16.14	16.14	26.14
				0.00		24	bovenlicht	-0.03	1.00	10.00	8.97	0.00	0.00	0.00	10.00	8.97	8.97	8.97	18.97
				0.00		20	dak	-1.33	0.86	10.00	7.81	0.00	0.00	0.00	10.00	7.81	7.81	7.81	17.81
				0.00		21	dak	-1.64	0.79	10.00	7.57	0.00	0.00	0.00	10.00	7.57	7.57	7.57	17.57
				0.00		9	deuren	-1.40	1.47	10.00	7.13	0.00	0.00	0.00	10.00	7.14	7.14	7.14	17.14
				0.00		10	deuren	-1.74	1.31	10.00	6.95	0.00	0.00	0.00	10.00	6.95	6.95	6.95	16.95
				0.00		19	dak	-3.37	1.00	10.00	5.63	0.00	0.00	0.00	10.00	5.63	5.63	5.63	15.63
				0.00		8	deuren	-4.19	1.32	10.00	4.49	0.00	0.00	0.00	10.00	4.50	4.50	4.50	14.50
				0.00		15	bovenlicht	-8.36	0.99	10.00	0.65	0.00	0.00	0.00	10.00	0.65	0.65	0.65	10.65
				0.00		7	deuren	-8.09	1.44	10.00	0.47	0.00	0.00	0.00	10.00	0.48	0.48	0.48	10.48
				0.00		14	bovenlicht	-8.65	0.91	10.00	0.44	0.00	0.00	0.00	10.00	0.44	0.44	0.44	10.44
				0.00		13	bovenlicht	-8.55	1.01	10.00	0.44	0.00	0.00	0.00	10.00	0.44	0.44	0.44	10.44
				0.00		12	bovenlicht	14.03	1.12	10.00	-5.15	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.15	-5.15	-5.15	4.85
				0.00		6	deuren zijge- vel	21.07	1.53	10.00	12.60	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.61	-12.61	12.61	-2.61
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.88	15.88	15.88	25.88
				0.00		23	deuren	3.87	1.75	10.00	12.12	0.00	0.00	0.00	10.00	12.12	12.12	12.12	22.12
				0.00		22	deuren	2.79	1.60	10.00	11.19	0.00	0.00	0.00	10.00	11.19	11.19	11.19	21.19
				0.00		25	bovenlicht	-2.48	0.96	10.00	6.56	0.00	0.00	0.00	10.00	6.56	6.56	6.56	16.56
				0.00		1	deuren	-3.17	1.88	10.00	4.95	0.00	0.00	0.00	10.00	4.95	4.95	4.95	14.95
				0.00		3	bovenlicht	-8.30	1.35	10.00	0.35	0.00	0.00	0.00	10.00	0.35	0.35	0.35	10.35
				0.00		4	bovenlicht	14.01	1.30	10.00	-5.31	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.31	-5.31	-5.31	4.69
				0.00		2	deuren	16.67	2.38	10.00	-9.05	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.05	-9.05	-9.05	0.95
				0.00		26	mettselwerk	18.68	1.29	10.00	-9.97	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.97	-9.97	-9.97	0.03
				0.00		5	mettselwerk	25.17	1.62	10.00	16.79	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.78	-16.78	16.78	-6.78
				0.00		17	mettselwerk	40.60	0.92	10.00	31.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-31.51	-31.51	31.51	21.51
				0.00		18	mettselwerk	41.20	0.83	10.00	32.03	0.00	0.00	0.00	10.00	-32.03	-32.03	32.03	22.03
22	wnp. 22	Kerkplein voor- gevel	3	1.50				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.44	34.22	32.30	42.30
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.44	34.22	32.30	42.30
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.44	34.22	32.30	42.30
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.44	34.22	32.30	42.30
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.44	34.22	32.30	42.30
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.68	-17.68	17.68	-7.68
				0.00		50	mettselwerk	24.09	3.60	10.00	17.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.68	-17.68	17.68	-7.68
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28	34.09	32.08	42.08
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	21.24	0.00	2.00	23.24	0.81	0.00	2.01	10.00	30.43	31.24	29.23	39.23
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	20.91	0.00	2.00	22.91	0.81	0.00	2.01	10.00	30.10	30.91	28.91	38.91
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.45	-3.45	-3.45	6.55
				0.00		27	deuren	14.79	3.72	10.00	-8.51	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.51	-8.51	-8.51	1.49
				0.00		28	deuren	14.92	3.74	10.00	-8.66	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.67	-8.67	-8.67	1.33
				0.00		31	bovenlicht	20.63	3.25	10.00	13.88	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.88	-13.88	13.88	-3.88



			0.00		32	bovenlicht	-20.80	3.28	10.00	-14.08	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.08	-14.08	-14.08	-4.08
			0.00		29	deuren	-21.61	3.80	10.00	-15.41	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.41	-15.41	-15.41	-5.41
			0.00		30	deuren	-21.60	3.82	10.00	-15.42	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.42	-15.42	-15.42	-5.42
			0.00		34	bovenlicht	-24.40	3.39	10.00	-17.79	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.79	-17.79	-17.79	-7.79
			0.00		33	bovenlicht	-24.47	3.35	10.00	-17.82	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.82	-17.82	-17.82	-7.82
			0.00		37	metse lwerk	-32.30	3.56	10.00	-25.86	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.86	-25.86	-25.86	-15.86
			0.00		35	metse lwerk	-37.11	3.70	10.00	-30.81	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.80	-30.80	-30.80	-20.80
			0.00		38	metse lwerk	-38.31	3.52	10.00	-31.83	0.00	0.00	0.00	10.00	-31.83	-31.83	-31.83	-21.83
			0.00		36	metse lwerk	-43.73	3.61	10.00	-37.34	0.00	0.00	0.00	10.00	-37.34	-37.34	-37.34	-27.34
			0.00	rech terge vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.69	16.69	16.69	26.69
			0.00		48	metse lwerk	-5.79	3.43	10.00	-12.36	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.37	-12.37	-12.37	-22.37
			0.00		39	deuren	-2.04	3.59	10.00	-8.45	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.45	-8.45	-8.45	-18.45
			0.00		41	deuren	-1.58	3.68	10.00	-7.90	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.90	-7.90	-7.90	-17.90
			0.00		42	deuren	-1.43	3.71	10.00	-7.72	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.71	-7.71	-7.71	-17.71
			0.00		40	deuren	-1.12	3.62	10.00	-5.26	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.26	-5.26	-5.26	-15.26
			0.00		43	bovenlicht	-3.57	3.07	10.00	-3.36	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.36	-3.36	-3.36	-13.36
			0.00		44	bovenlicht	-3.78	3.12	10.00	-3.10	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.10	-3.10	-3.10	-13.10
			0.00		45	bovenlicht	-4.19	3.20	10.00	-2.61	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.61	-2.61	-2.61	-12.61
			0.00		46	bovenlicht	-7.40	3.25	10.00	-0.65	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.65	-0.65	-0.65	-9.35
			0.00		47	metse lwerk	-20.76	3.37	10.00	-14.13	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.12	-14.12	-14.12	-4.12
			0.00		49	bovenlicht	-21.18	3.48	10.00	-14.66	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.67	-14.67	-14.67	-4.67
			0.00	ser re			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.69	11.69	11.69	21.69
			0.00		10	deuren	-2.64	3.34	10.00	-4.02	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.02	-4.02	-4.02	-14.02
			0.00		24	bovenlicht	-3.47	3.05	10.00	-3.48	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.48	-3.48	-3.48	-13.48
			0.00		9	deuren	-3.51	3.32	10.00	-3.17	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.18	-3.18	-3.18	-13.18
			0.00		8	deuren	-4.82	3.35	10.00	-1.83	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.83	-1.83	-1.83	-11.83
			0.00		20	dak	-5.33	2.90	10.00	-1.77	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.76	-1.76	-1.76	-11.76
			0.00		21	dak	-5.61	2.88	10.00	-1.51	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.52	-1.52	-1.52	-11.52
			0.00		19	dak	-7.49	2.94	10.00	-0.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.43	-0.43	-0.43	-9.57
			0.00		7	deuren	-8.69	3.38	10.00	-2.07	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.07	-2.07	-2.07	-7.93
			0.00		13	bovenlicht	-9.21	3.07	10.00	-2.28	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.27	-2.27	-2.27	-7.73
			0.00		15	bovenlicht	-9.29	3.05	10.00	-2.34	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.34	-2.34	-2.34	-7.66
			0.00		14	bovenlicht	-9.37	3.03	10.00	-2.40	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.41	-2.41	-2.41	-7.59
			0.00		12	bovenlicht	-14.87	3.09	10.00	-7.96	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.96	-7.96	-7.96	-2.04
			0.00		6	deuren zijge vel	-21.30	3.42	10.00	-14.72	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.71	-14.71	-14.71	-4.71
			0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91	12.91	12.91	22.91
			0.00		23	deuren	-2.12	3.57	10.00	-8.55	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.56	-8.56	-8.56	-18.56
			0.00		22	deuren	-2.09	3.57	10.00	-8.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.52	-8.52	-8.52	-18.52
			0.00		25	bovenlicht	-3.43	3.04	10.00	-3.53	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.53	-3.53	-3.53	-13.53
			0.00		1	deuren	-3.23	3.68	10.00	-3.09	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.09	-3.09	-3.09	-13.09



				0.00		3	bovenlicht	-9.06	3.19	10.00	-2.25	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.26	-2.26	-2.26	7.74
				0.00		4	bovenlicht	15.06	3.17	10.00	-8.23	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.24	-8.24	-8.24	1.76
				0.00		2	deuren	14.62	4.18	10.00	-8.80	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.80	-8.80	-8.80	1.20
				0.00		26	mettselwerk	19.62	3.33	10.00	12.95	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.95	-12.95	12.95	-2.95
				0.00		5	mettselwerk	25.73	3.45	10.00	19.18	0.00	0.00	0.00	10.00	-19.18	-19.18	19.18	-9.18
				0.00		17	mettselwerk	40.86	2.96	10.00	33.82	0.00	0.00	0.00	10.00	-33.82	-33.82	33.82	23.82
				0.00		18	mettselwerk	41.57	2.93	10.00	34.50	0.00	0.00	0.00	10.00	-34.50	-34.50	34.50	24.50
22	wnp. 22	Kerkplein voor- gevel	3	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.63	34.40	32.51	42.51
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.63	34.40	32.51	42.51
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.63	34.40	32.51	42.51
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.63	34.40	32.51	42.51
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.63	34.40	32.51	42.51
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.77	-16.77	16.77	-6.77
				0.00		50	mettselwerk	24.59	2.18	10.00	16.77	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.77	-16.77	16.77	-6.77
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.41	34.22	32.22	42.22
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	21.37	0.00	2.00	23.37	0.81	0.00	2.01	10.00	30.56	31.37	29.37	39.37
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	21.04	0.00	2.00	23.04	0.81	0.00	2.01	10.00	30.23	31.04	29.04	39.04
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.35	-2.35	-2.35	7.65
				0.00		27	deuren	15.47	2.22	10.00	-7.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.69	-7.69	-7.69	2.31
				0.00		28	deuren	15.65	2.28	10.00	-7.93	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.93	-7.93	-7.93	2.07
				0.00		31	bovenlicht	20.62	1.75	10.00	12.37	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.38	-12.38	12.38	-2.38
				0.00		32	bovenlicht	20.80	1.82	10.00	12.62	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.62	-12.62	12.62	-2.62
				0.00		30	deuren	21.44	2.44	10.00	13.88	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.88	-13.88	13.88	-3.88
				0.00		29	deuren	21.54	2.39	10.00	13.93	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.94	-13.94	13.94	-3.94
				0.00		33	bovenlicht	23.88	1.94	10.00	15.82	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.83	-15.83	15.83	-5.83
				0.00		34	bovenlicht	23.93	2.01	10.00	15.94	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.94	-15.94	15.94	-5.94
				0.00		37	mettselwerk	32.70	2.12	10.00	24.82	0.00	0.00	0.00	10.00	-24.82	-24.82	24.82	14.82
				0.00		35	mettselwerk	36.98	2.37	10.00	29.35	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.35	-29.35	29.35	19.35
				0.00		38	mettselwerk	38.63	2.03	10.00	30.66	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.66	-30.66	30.66	20.66
				0.00		36	mettselwerk	43.26	2.21	10.00	35.47	0.00	0.00	0.00	10.00	-35.47	-35.47	35.47	25.47
				0.00	rechtege- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	17.93	17.93	27.93
				0.00		48	mettselwerk	5.62	1.85	10.00	13.77	0.00	0.00	0.00	10.00	13.77	13.77	13.77	23.77
				0.00		39	deuren	1.58	1.94	10.00	9.64	0.00	0.00	0.00	10.00	9.64	9.64	9.64	19.64
				0.00		41	deuren	0.95	2.15	10.00	8.80	0.00	0.00	0.00	10.00	8.80	8.80	8.80	18.80
				0.00		42	deuren	0.74	2.21	10.00	8.53	0.00	0.00	0.00	10.00	8.52	8.52	8.52	18.52
				0.00		40	deuren	-1.64	2.01	10.00	6.35	0.00	0.00	0.00	10.00	6.34	6.34	6.34	16.34
				0.00		43	bovenlicht	-3.57	1.43	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	5.00	5.00	15.00
				0.00		44	bovenlicht	-3.79	1.52	10.00	4.69	0.00	0.00	0.00	10.00	4.70	4.70	4.70	14.70
				0.00		45	bovenlicht	-4.19	1.67	10.00	4.14	0.00	0.00	0.00	10.00	4.14	4.14	4.14	14.14
				0.00		46	bovenlicht	-7.41	1.75	10.00	0.84	0.00	0.00	0.00	10.00	0.84	0.84	0.84	10.84



				0.00		47	metseiwerk	-	20.82	1.74	10.00	-	12.56	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.56	-12.56	-	12.56	-2.56
				0.00		49	bovenlicht	-	21.45	1.96	10.00	-	13.41	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.42	-13.42	-	13.42	-3.42
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.32	14.32	14.32	14.32	24.32
				0.00		20	dak	-2.34	1.25	10.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.40	6.40	6.40	6.40	16.40
				0.00		21	dak	-2.70	1.20	10.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.09	6.09	6.09	6.09	16.09
				0.00		10	deuren	-2.67	1.68	10.00	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.66	5.66	5.66	5.66	15.66
				0.00		24	bovenlicht	-3.47	1.39	10.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.14	5.14	5.14	5.14	15.14
				0.00		9	deuren	-3.72	1.61	10.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.67	4.67	4.67	4.67	14.67
				0.00		19	dak	-4.29	1.36	10.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.35	4.35	4.35	4.35	14.35
				0.00		8	deuren	-4.66	1.71	10.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.62	3.62	3.62	3.62	13.62
				0.00		7	deuren	-8.67	1.77	10.00	-0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	9.55
				0.00		15	bovenlicht	-9.29	1.39	10.00	-0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	9.32
				0.00		13	bovenlicht	-9.43	1.39	10.00	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	9.18
				0.00		14	bovenlicht	-9.57	1.32	10.00	-0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	9.11
				0.00		12	bovenlicht	-	14.86	1.47	10.00	-6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	3.67
				0.00		6	deuren zijge- vel	-	21.43	1.83	10.00	-	13.26	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.26	-13.26	-	13.26	-3.26
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18	14.18	14.18	14.18	24.18
				0.00		23	deuren	1.70	1.89	10.00	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.80	9.80	9.80	9.80	19.80
				0.00		22	deuren	1.66	1.91	10.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.75	9.75	9.75	9.75	19.75
				0.00		25	bovenlicht	-3.43	1.37	10.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.20	5.20	5.20	5.20	15.20
				0.00		1	deuren	-3.83	2.15	10.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.02	4.02	4.02	4.02	14.02
				0.00		3	bovenlicht	-9.07	1.65	10.00	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	9.28
				0.00		4	bovenlicht	-	14.63	1.62	10.00	-6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.25	-6.25	-6.25	-6.25	3.75
				0.00		2	deuren	-	15.46	2.76	10.00	-8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.22	-8.22	-8.22	-8.22	1.78
				0.00		26	metseiwerk	-	19.62	1.66	10.00	-	11.28	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.28	-11.28	-	11.28	-1.28
				0.00		5	metseiwerk	-	25.94	1.90	10.00	-	17.84	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.84	-17.84	-	17.84	-7.84
				0.00		17	metseiwerk	-	41.46	1.30	10.00	-	32.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-32.75	-32.75	-	32.75	22.75
				0.00		18	metseiwerk	-	42.10	1.24	10.00	-	33.34	0.00	0.00	0.00	10.00	-33.33	-33.33	-	33.33	23.33
23	wnp. 23	Smidsplein	6	1.50				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75	36.54	34.60	34.60	44.60
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75	36.54	34.60	34.60	44.60
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75	36.54	34.60	34.60	44.60
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75	36.54	34.60	34.60	44.60
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75	36.54	34.60	34.60	44.60
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.69	-17.69	-	17.69	-7.69
				0.00		50	metseiwerk	-	24.81	2.88	10.00	-	17.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.69	-17.69	-	17.69	-7.69
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.62	36.43	34.43	34.43	44.43
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	24.47	0.00	2.00	26.47	0.81	0.00	2.01	10.00	33.66	34.47	32.47	32.47	32.47	32.47	42.47
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	22.04	0.00	2.00	24.04	0.81	0.00	2.01	10.00	31.23	32.04	30.04	30.04	30.04	30.04	40.04
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11	17.11	17.11	17.11	27.11
				0.00		27	deuren	2.78	2.16	10.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.62	10.62	10.62	10.62	20.62



			0.00		28	deuren	2.38	2.29	10.00	10.09	0.00	0.00	0.00	10.00	10.09	10.09	10.09	20.09
			0.00		29	deuren	1.63	2.52	10.00	9.11	0.00	0.00	0.00	10.00	9.11	9.11	9.11	19.11
			0.00		30	deuren	1.22	2.63	10.00	8.59	0.00	0.00	0.00	10.00	8.58	8.58	8.58	18.58
			0.00		31	bovenlicht	-2.39	1.15	10.00	6.46	0.00	0.00	0.00	10.00	6.46	6.46	6.46	16.46
			0.00		32	bovenlicht	-2.79	1.32	10.00	5.89	0.00	0.00	0.00	10.00	5.89	5.89	5.89	15.89
			0.00		33	bovenlicht	-3.56	1.63	10.00	4.81	0.00	0.00	0.00	10.00	4.81	4.81	4.81	14.81
			0.00		34	bovenlicht	-3.98	1.78	10.00	4.24	0.00	0.00	0.00	10.00	4.24	4.24	4.24	14.24
			0.00		37	metzelwerk	14.76	1.97	10.00	-6.73	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.73	-6.73	-6.73	3.27
			0.00		38	metzelwerk	20.51	1.77	10.00	12.28	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.29	-12.29	12.29	-2.29
			0.00		36	metzelwerk	21.65	2.17	10.00	13.82	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.82	-13.82	13.82	-3.82
			0.00		35	metzelwerk	30.15	2.31	10.00	22.46	0.00	0.00	0.00	10.00	-22.46	-22.46	22.46	12.46
			0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.07	-2.07	-2.07	7.93
			0.00		48	metzelwerk	12.89	3.05	10.00	-5.94	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.94	-5.94	-5.94	4.06
			0.00		42	deuren	16.05	3.38	10.00	-9.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.43	-9.43	-9.43	0.57
			0.00		41	deuren	16.42	3.37	10.00	-9.79	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.79	-9.79	-9.79	0.21
			0.00		39	deuren	17.75	3.30	10.00	11.05	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.06	-11.06	11.06	-1.06
			0.00		45	bovenlicht	23.29	2.49	10.00	15.78	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.78	-15.78	15.78	-5.78
			0.00		44	bovenlicht	23.91	2.39	10.00	16.30	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.31	-16.31	16.31	-6.31
			0.00		43	bovenlicht	25.51	1.97	10.00	17.48	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.48	-17.48	17.48	-7.48
			0.00		49	bovenlicht	38.36	3.08	10.00	31.44	0.00	0.00	0.00	10.00	-31.45	-31.45	31.45	21.45
			0.00		47	metzelwerk	39.18	3.01	10.00	32.19	0.00	0.00	0.00	10.00	-32.19	-32.19	32.19	22.19
			0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	10.68	10.68	20.68
			0.00		6	deuren zijge- vel	-1.54	1.69	10.00	6.77	0.00	0.00	0.00	10.00	6.78	6.78	6.78	16.78
			0.00		19	dak	-6.59	0.80	10.00	2.61	0.00	0.00	0.00	10.00	2.61	2.61	2.61	12.61
			0.00		20	dak	-9.27	1.14	10.00	-0.41	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.41	-0.41	-0.41	9.59
			0.00		7	deuren	-9.07	1.60	10.00	-0.67	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.67	-0.67	-0.67	9.33
			0.00		8	deuren	10.38	1.79	10.00	-2.17	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.17	-2.17	-2.17	7.83
			0.00		11	bovenlicht	11.17	1.12	10.00	-2.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.30	-2.30	-2.30	7.70
			0.00		9	deuren	11.33	2.00	10.00	-3.33	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.33	-3.33	-3.33	6.67
			0.00		24	bovenlicht	11.64	1.74	10.00	-3.38	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.39	-3.39	-3.39	6.61
			0.00		21	dak	12.36	1.24	10.00	-3.60	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.60	-3.60	-3.60	6.40
			0.00		13	bovenlicht	13.82	1.23	10.00	-5.05	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.05	-5.05	-5.05	4.95
			0.00		12	bovenlicht	14.41	1.00	10.00	-5.41	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.41	-5.41	-5.41	4.59
			0.00		14	bovenlicht	16.92	1.47	10.00	-8.39	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.39	-8.39	-8.39	1.61
			0.00		10	deuren	23.61	2.18	10.00	15.79	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.79	-15.79	15.79	-5.79
			0.00		15	bovenlicht	30.15	1.70	10.00	21.85	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.85	-21.85	21.85	11.85
			0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45	16.45	16.45	26.45
			0.00		2	deuren	5.28	3.12	10.00	12.16	0.00	0.00	0.00	10.00	12.16	12.16	12.16	22.16
			0.00		1	deuren	2.98	2.10	10.00	10.88	0.00	0.00	0.00	10.00	10.88	10.88	10.88	20.88
			0.00		4	bovenlicht	0.15	1.14	10.00	9.01	0.00	0.00	0.00	10.00	9.01	9.01	9.01	19.01



				0.00		3	bovenlicht	-2.13	1.03	10.00	6.84	0.00	0.00	0.00	10.00	6.84	6.84	6.84	16.84
				0.00		22	deuren	-6.75	2.63	10.00	0.62	0.00	0.00	0.00	10.00	0.62	0.62	0.62	10.62
				0.00		23	deuren	-7.32	2.68	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.01	0.01	0.01	10.01
				0.00		25	bovenlicht	-	1.81	10.00	-3.98	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.99	-3.99	-3.99	6.01
				0.00		5	mettselwerk	19.18	1.65	10.00	10.83	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.82	-10.82	10.82	-0.82
				0.00		26	mettselwerk	27.46	2.26	10.00	19.72	0.00	0.00	0.00	10.00	-19.73	-19.73	19.73	-9.73
				0.00		17	mettselwerk	39.16	1.06	10.00	30.22	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.22	-30.22	30.22	20.22
				0.00		18	mettselwerk	43.34	1.28	10.00	34.62	0.00	0.00	0.00	10.00	-34.61	-34.61	34.61	24.61
23	wnp. 23	Smidsplein	6	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.26	39.05	37.10	47.10
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.26	39.05	37.10	47.10
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.26	39.05	37.10	47.10
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.26	39.05	37.10	47.10
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.26	39.05	37.10	47.10
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.77	-14.77	14.77	-4.77
				0.00		50	mettselwerk	24.03	0.74	10.00	14.77	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.77	-14.77	14.77	-4.77
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13	38.94	36.94	46.94
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	26.29	0.00	2.00	28.29	0.81	0.00	2.01	10.00	35.48	36.29	34.28	44.28
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	25.54	0.00	2.00	27.54	0.81	0.00	2.01	10.00	34.73	35.54	33.54	43.54
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23	19.23	19.23	29.23
				0.00		27	deuren	2.76	0.00	10.00	12.76	0.00	0.00	0.00	10.00	12.76	12.76	12.76	22.76
				0.00		28	deuren	2.36	0.00	10.00	12.36	0.00	0.00	0.00	10.00	12.36	12.36	12.36	22.36
				0.00		29	deuren	1.63	0.00	10.00	11.63	0.00	0.00	0.00	10.00	11.63	11.63	11.63	21.63
				0.00		30	deuren	1.21	0.00	10.00	11.21	0.00	0.00	0.00	10.00	11.21	11.21	11.21	21.21
				0.00		31	bovenlicht	-2.40	0.00	10.00	7.60	0.00	0.00	0.00	10.00	7.60	7.60	7.60	17.60
				0.00		32	bovenlicht	-2.80	0.00	10.00	7.20	0.00	0.00	0.00	10.00	7.20	7.20	7.20	17.20
				0.00		33	bovenlicht	-3.57	0.00	10.00	6.43	0.00	0.00	0.00	10.00	6.43	6.43	6.43	16.43
				0.00		34	bovenlicht	-3.98	0.00	10.00	6.02	0.00	0.00	0.00	10.00	6.02	6.02	6.02	16.02
				0.00		37	mettselwerk	14.77	0.00	10.00	-4.77	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.77	-4.77	-4.77	5.23
				0.00		38	mettselwerk	20.53	0.00	10.00	10.53	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.53	-10.53	10.53	-0.53
				0.00		36	mettselwerk	21.66	0.00	10.00	11.66	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.66	-11.66	11.66	-1.66
				0.00		35	mettselwerk	30.16	0.00	10.00	20.16	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.16	-20.16	20.16	10.16
				0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	1.13	11.13
				0.00		48	mettselwerk	11.55	1.13	10.00	-2.68	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.68	-2.68	-2.68	7.32
				0.00		42	deuren	15.19	1.49	10.00	-6.68	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.68	-6.68	-6.68	3.32
				0.00		41	deuren	15.48	1.47	10.00	-6.95	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.94	-6.94	-6.94	3.06
				0.00		39	deuren	15.62	1.54	10.00	-7.16	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.16	-7.16	-7.16	2.84
				0.00		45	bovenlicht	21.71	0.66	10.00	12.37	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.36	-12.36	12.36	-2.36
				0.00		44	bovenlicht	22.10	0.72	10.00	12.82	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.82	-12.82	12.82	-2.82
				0.00		43	bovenlicht	24.39	0.00	10.00	14.39	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.39	-14.39	14.39	-4.39
				0.00		47	mettselwerk	37.01	1.33	10.00	28.34	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.33	-28.33	28.33	18.33



				0.00		49	bovenlicht	-	37.23	1.20	10.00	-	28.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.43	-28.43	-	28.43	-	18.43
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69	14.69	14.69	14.69	24.69	24.69
				0.00		19	dak	-0.82	0.00	10.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.18	9.18	9.18	9.18	19.18	19.18
				0.00		6	deuren zijge- vel	-1.55	0.00	10.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8.45	8.45	8.45	8.45	18.45	18.45
				0.00		20	dak	-2.43	0.03	10.00	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.55	7.55	7.55	7.55	17.55	17.55
				0.00		21	dak	-6.16	0.00	10.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.84	3.84	3.84	3.84	13.84	13.84
				0.00		7	deuren	-8.73	0.00	10.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.27	1.27	1.27	1.27	11.27	11.27
				0.00		8	deuren	-9.99	0.00	10.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.01	0.01	0.01	0.01	10.01	10.01
				0.00		9	deuren	-	10.56	0.00	10.00	-0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	9.44	9.44
				0.00		24	bovenlicht	10.68	0.00	10.00	-0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	9.32	9.32
				0.00		11	bovenlicht	11.18	0.00	10.00	-1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	8.82	8.82
				0.00		13	bovenlicht	12.70	0.00	10.00	-2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.71	-2.71	-2.71	-2.71	7.29	7.29
				0.00		12	bovenlicht	14.02	0.00	10.00	-4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.02	-4.02	-4.02	-4.02	5.98	5.98
				0.00		14	bovenlicht	16.06	0.00	10.00	-6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.06	-6.06	-6.06	-6.06	3.94	3.94
				0.00		10	deuren	22.78	0.00	10.00	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.78	-12.78	-12.78	-12.78	-2.78	-2.78
				0.00		15	bovenlicht	29.25	0.00	10.00	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-19.25	-19.25	-19.25	-19.25	-9.25	-9.25
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78	18.78	18.78	18.78	28.78	28.78
				0.00		2	deuren	5.25	0.00	10.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.25	15.25	15.25	15.25	25.25	25.25
				0.00		1	deuren	2.96	0.00	10.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	12.96	12.96	12.96	12.96	22.96	22.96
				0.00		4	bovenlicht	0.15	0.00	10.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.15	10.15	10.15	10.15	20.15	20.15
				0.00		3	bovenlicht	-2.14	0.00	10.00	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.86	7.86	7.86	7.86	17.86	17.86
				0.00		22	deuren	-5.89	0.01	10.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.10	4.10	4.10	4.10	14.10	14.10
				0.00		23	deuren	-6.34	0.00	10.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.66	3.66	3.66	3.66	13.66	13.66
				0.00		25	bovenlicht	11.09	0.00	10.00	-1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.09	-1.09	-1.09	-1.09	8.91	8.91
				0.00		5	mettselwerk	19.19	0.00	10.00	-9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.19	-9.19	-9.19	-9.19	0.81	0.81
				0.00		26	mettselwerk	26.50	0.00	10.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.50	-16.50	-16.50	-16.50	-6.50	-6.50
				0.00		17	mettselwerk	38.11	0.01	10.00	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.12	-28.12	-28.12	-28.12	18.12	18.12
				0.00		18	mettselwerk	42.60	0.00	10.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-32.60	-32.60	-32.60	-32.60	22.60	22.60
24	wnp. 24	Smidsplein	4	1.50				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	33.20	31.22	31.22	41.22	41.22
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	33.20	31.22	31.22	41.22	41.22
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	33.20	31.22	31.22	41.22	41.22
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	33.20	31.22	31.22	41.22	41.22
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	33.20	31.22	31.22	41.22	41.22
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.63	-18.63	18.63	18.63	-8.63	-8.63
				0.00		50	mettselwerk	25.62	3.01	10.00	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.63	-18.63	18.63	18.63	-8.63	-8.63
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.36	33.17	31.16	31.16	41.16	41.16
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	20.59	0.00	2.00	22.59	0.81	0.00	2.01	10.00	29.78	30.59	28.58	28.58	28.58	28.58	38.58	38.58
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	19.68	0.00	2.00	21.68	0.81	0.00	2.01	10.00	28.87	29.68	27.68	27.68	27.68	27.68	37.68	37.68
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28	6.28	6.28	6.28	16.28	16.28
				0.00		27	deuren	-8.11	2.25	10.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	9.65	9.65



			0.00		28	deuren	-8.40	2.36	10.00	-0.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.76	-0.76	-0.76	9.24
			0.00		29	deuren	-9.29	2.55	10.00	-1.84	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.84	-1.84	-1.84	8.16
			0.00		30	deuren	-9.68	2.65	10.00	-2.33	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.34	-2.34	-2.34	7.66
			0.00		31	bovenlicht	-	1.25	10.00	-4.18	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.18	-4.18	-4.18	5.82
			0.00		32	bovenlicht	13.33	1.40	10.00	-4.73	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.72	-4.72	-4.72	5.28
			0.00		33	bovenlicht	14.09	1.67	10.00	-5.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.76	-5.76	-5.76	4.24
			0.00		34	bovenlicht	14.50	1.81	10.00	-6.31	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.30	-6.30	-6.30	3.70
			0.00		37	mettselwerk	25.15	2.03	10.00	17.18	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.17	-17.17	17.17	-7.17
			0.00		38	mettselwerk	30.70	1.86	10.00	22.56	0.00	0.00	0.00	10.00	-22.57	-22.57	22.57	12.57
			0.00		36	mettselwerk	31.97	2.20	10.00	24.17	0.00	0.00	0.00	10.00	-24.16	-24.16	24.16	14.16
			0.00		35	mettselwerk	40.45	2.33	10.00	32.78	0.00	0.00	0.00	10.00	-32.78	-32.78	32.78	22.78
			0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.02	-3.02	-3.02	6.98
			0.00		48	mettselwerk	14.70	2.71	10.00	-7.41	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.41	-7.41	-7.41	2.59
			0.00		42	deuren	16.63	3.24	10.00	-9.87	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.86	-9.86	-9.86	0.14
			0.00		39	deuren	19.34	3.02	10.00	12.36	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.35	-12.35	12.35	-2.35
			0.00		41	deuren	19.36	3.16	10.00	12.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.52	-12.52	12.52	-2.52
			0.00		43	bovenlicht	22.36	2.21	10.00	14.57	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.57	-14.57	14.57	-4.57
			0.00		45	bovenlicht	22.40	2.39	10.00	14.79	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.79	-14.79	14.79	-4.79
			0.00		44	bovenlicht	22.82	2.27	10.00	15.09	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.09	-15.09	15.09	-5.09
			0.00		49	bovenlicht	39.20	2.80	10.00	32.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-31.99	-31.99	31.99	21.99
			0.00		47	mettselwerk	40.67	2.64	10.00	33.31	0.00	0.00	0.00	10.00	-33.31	-33.31	33.31	23.31
			0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15	8.15	8.15	18.15
			0.00		9	deuren	-7.55	2.25	10.00	0.20	0.00	0.00	0.00	10.00	0.20	0.20	0.20	10.20
			0.00		20	dak	-8.56	1.38	10.00	0.06	0.00	0.00	0.00	10.00	0.07	0.07	0.07	10.07
			0.00		21	dak	-9.05	1.58	10.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.63	-0.63	-0.63	9.37
			0.00		8	deuren	-8.70	2.05	10.00	-0.75	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.75	-0.75	-0.75	9.25
			0.00		19	dak	11.26	1.03	10.00	-2.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.29	-2.29	-2.29	7.71
			0.00		24	bovenlicht	10.73	2.02	10.00	-2.75	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.75	-2.75	-2.75	7.25
			0.00		6	deuren zijge- vel	12.14	1.86	10.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.00	-4.00	-4.00	6.00
			0.00		13	bovenlicht	12.90	1.53	10.00	-4.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.43	-4.43	-4.43	5.57
			0.00		7	deuren	12.80	1.83	10.00	-4.63	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.63	-4.63	-4.63	5.37
			0.00		14	bovenlicht	13.21	1.76	10.00	-4.97	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.98	-4.98	-4.98	5.02
			0.00		12	bovenlicht	18.44	1.27	10.00	-9.71	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.71	-9.71	-9.71	0.29
			0.00		11	bovenlicht	21.56	1.32	10.00	12.88	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.88	-12.88	12.88	-2.88
			0.00		10	deuren	21.29	2.40	10.00	13.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.69	-13.69	13.69	-3.69
			0.00		15	bovenlicht	27.06	1.96	10.00	19.02	0.00	0.00	0.00	10.00	-19.02	-19.02	19.02	-9.02
			0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	7.16	7.16	17.16
			0.00		2	deuren	-5.75	3.23	10.00	1.02	0.00	0.00	0.00	10.00	1.02	1.02	1.02	11.02
			0.00		1	deuren	-7.93	2.21	10.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	10.00	-0.14	-0.14	-0.14	9.86
			0.00		23	deuren	-8.47	2.88	10.00	-1.35	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.36	-1.36	-1.36	8.64



				0.00		4	bovenlicht	-	10.24	1.34	10.00	-1.58	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.58	-1.58	-1.58	8.42
				0.00		25	bovenlicht	-9.73	2.08	10.00	-1.81	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.81	-1.81	-1.81	8.19	
				0.00		22	deuren	-	10.73	2.84	10.00	-3.57	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.57	-3.57	-3.57	6.43
				0.00		3	bovenlicht	-	12.63	1.19	10.00	-3.82	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.82	-3.82	-3.82	6.18
				0.00		5	metselwerk	-	26.99	1.87	10.00	18.86	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.85	-18.85	18.85	-8.85
				0.00		26	metselwerk	-	27.85	2.49	10.00	20.34	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.34	-20.34	20.34	10.34
				0.00		17	metselwerk	-	41.02	1.34	10.00	32.36	0.00	0.00	0.00	10.00	-32.36	-32.36	32.36	22.36
				0.00		18	metselwerk	-	42.15	1.58	10.00	33.73	0.00	0.00	0.00	10.00	-33.73	-33.73	33.73	23.73
24	wnp. 24	Smidsplein	4	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78	38.57	36.61	46.61	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78	38.57	36.61	46.61	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78	38.57	36.61	46.61	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78	38.57	36.61	46.61	
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78	38.57	36.61	46.61	
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.58	-13.58	13.58	-3.58	
				0.00		50	metselwerk	-	22.78	0.81	10.00	13.59	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.58	-13.58	13.58	-3.58
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.68	38.49	36.48	46.48	
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	-	25.89	0.00	2.00	27.89	0.81	0.00	2.01	10.00	35.08	35.89	33.88	43.88
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	-	25.02	0.00	2.00	27.02	0.81	0.00	2.01	10.00	34.21	35.02	33.01	43.01
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.16	16.16	16.16	26.16	
				0.00		27	deuren	-	-0.54	0.00	10.00	9.46	0.00	0.00	0.00	10.00	9.46	9.46	9.46	19.46
				0.00		28	deuren	-	-0.76	0.00	10.00	9.24	0.00	0.00	0.00	10.00	9.24	9.24	9.24	19.24
				0.00		29	deuren	-	-1.50	0.00	10.00	8.50	0.00	0.00	0.00	10.00	8.50	8.50	8.50	18.50
				0.00		30	deuren	-	-1.82	0.00	10.00	8.18	0.00	0.00	0.00	10.00	8.18	8.18	8.18	18.18
				0.00		31	bovenlicht	-	-5.35	0.00	10.00	4.65	0.00	0.00	0.00	10.00	4.65	4.65	4.65	14.65
				0.00		32	bovenlicht	-	-5.67	0.00	10.00	4.33	0.00	0.00	0.00	10.00	4.33	4.33	4.33	14.33
				0.00		33	bovenlicht	-	-6.28	0.00	10.00	3.72	0.00	0.00	0.00	10.00	3.72	3.72	3.72	13.72
				0.00		34	bovenlicht	-	-6.62	0.00	10.00	3.38	0.00	0.00	0.00	10.00	3.38	3.38	3.38	13.38
				0.00		37	metselwerk	-	17.92	0.00	10.00	-7.92	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.93	-7.93	-7.93	2.07
				0.00		38	metselwerk	-	23.63	0.00	10.00	13.63	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.63	-13.63	13.63	-3.63
				0.00		36	metselwerk	-	24.63	0.00	10.00	14.63	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.63	-14.63	14.63	-4.63
				0.00		35	metselwerk	-	33.06	0.00	10.00	23.06	0.00	0.00	0.00	10.00	-23.06	-23.06	23.06	13.06
				0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77	4.77	4.77	14.77	
				0.00		48	metselwerk	-	-8.48	0.43	10.00	1.09	0.00	0.00	0.00	10.00	1.09	1.09	1.09	11.09
				0.00		42	deuren	-	12.34	1.05	10.00	-3.39	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.38	-3.38	-3.38	6.62
				0.00		41	deuren	-	13.30	0.90	10.00	-4.20	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.20	-4.20	-4.20	5.80
				0.00		39	deuren	-	14.45	0.62	10.00	-5.07	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.06	-5.06	-5.06	4.94
				0.00		44	bovenlicht	-	17.20	0.00	10.00	-7.20	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.20	-7.20	-7.20	2.80
				0.00		45	bovenlicht	-	17.04	0.17	10.00	-7.21	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.21	-7.21	-7.21	2.79
				0.00		43	bovenlicht	-	17.49	0.00	10.00	-7.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.49	-7.49	-7.49	2.51
				0.00		49	bovenlicht	-	34.62	0.60	10.00	25.22	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.21	-25.21	25.21	15.21



				0.00		47	metselwerk	-	35.72	0.28	10.00	-	26.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.00	-26.00	-	16.00
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38	17.38	17.38	27.38
				0.00		20	dak	1.03	0.02	10.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.02	11.02	11.02	21.02
				0.00		21	dak	0.13	0.02	10.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.11	10.11	10.11	20.11
				0.00		19	dak	-0.10	0.00	10.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.90	9.90	9.90	19.90
				0.00		8	deuren	-3.04	0.00	10.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.96	6.96	6.96	16.96
				0.00		9	deuren	-3.65	0.00	10.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.35	6.35	6.35	16.35
				0.00		6	deuren zijge- vel	-4.89	0.00	10.00	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.11	5.11	5.11	15.11
				0.00		7	deuren	-5.88	0.00	10.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.12	4.12	4.12	14.12
				0.00		24	bovenlicht	-5.90	0.01	10.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.10	4.10	4.10	14.10
				0.00		13	bovenlicht	-7.24	0.00	10.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.76	2.76	2.76	12.76
				0.00		14	bovenlicht	-9.20	0.00	10.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.80	0.80	0.80	10.80
				0.00		12	bovenlicht	-	11.49	0.00	10.00	-1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-1.49	-1.49	-1.49	8.51
				0.00		11	bovenlicht	-	14.31	0.00	10.00	-4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.31	-4.31	-4.31	5.69
				0.00		10	deuren	17.20	0.03	10.00	-7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.23	-7.23	-7.23	2.77
				0.00		15	bovenlicht	-	22.93	0.02	10.00	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.95	-12.95	12.95	-2.95
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18	16.18	16.18	26.18
				0.00		2	deuren	1.70	0.11	10.00	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.59	11.59	11.59	21.59
				0.00		1	deuren	-0.49	0.00	10.00	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.51	9.51	9.51	19.51
				0.00		4	bovenlicht	-2.97	0.00	10.00	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.03	7.03	7.03	17.03
				0.00		23	deuren	-3.36	0.40	10.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.24	6.24	6.24	16.24
				0.00		25	bovenlicht	-4.81	0.00	10.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.19	5.19	5.19	15.19
				0.00		3	bovenlicht	-5.21	0.00	10.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.79	4.79	4.79	14.79
				0.00		22	deuren	-5.92	0.31	10.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.77	3.77	3.77	13.77
				0.00		5	metselwerk	-	20.23	0.00	10.00	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.23	-10.23	10.23	-0.23
				0.00		26	metselwerk	-	23.25	0.00	10.00	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.25	-13.25	13.25	-3.25
				0.00		17	metselwerk	-	36.44	0.01	10.00	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.45	-26.45	26.45	16.45
				0.00		18	metselwerk	-	37.78	0.01	10.00	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.79	-27.79	27.79	17.79
25	wnp. 25	Koniginnelaan	25	1.50				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.78	34.58	32.59	42.59
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.78	34.58	32.59	42.59
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.78	34.58	32.59	42.59
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.78	34.58	32.59	42.59
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.78	34.58	32.59	42.59
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.35	-18.35	-	-8.35
				0.00		50	metselwerk	-	25.12	3.23	10.00	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.35	-18.35	18.35	-8.35
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.74	34.54	32.54	42.54
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	22.19	0.00	2.00	24.19	0.81	0.00	2.01	10.00	31.38	32.19	30.18	40.18		
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	20.76	0.00	2.00	22.76	0.81	0.00	2.01	10.00	29.96	30.76	28.76	38.76		
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83	12.83	12.83	22.83
				0.00		30	deuren	-0.99	3.15	10.00	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.86	5.86	5.86	15.86



			0.00		29	deuren	-1.19	3.19	10.00	5.62	0.00	0.00	0.00	10.00	5.62	5.62	5.62	15.62
			0.00		28	deuren	-1.55	3.27	10.00	5.18	0.00	0.00	0.00	10.00	5.19	5.19	5.19	15.19
			0.00		27	deuren	-1.73	3.30	10.00	4.97	0.00	0.00	0.00	10.00	4.97	4.97	4.97	14.97
			0.00		34	bovenlicht	-6.09	2.47	10.00	1.44	0.00	0.00	0.00	10.00	1.45	1.45	1.45	11.45
			0.00		33	bovenlicht	-6.29	2.52	10.00	1.19	0.00	0.00	0.00	10.00	1.19	1.19	1.19	11.19
			0.00		32	bovenlicht	-6.65	2.62	10.00	0.73	0.00	0.00	0.00	10.00	0.73	0.73	0.73	10.73
			0.00		31	bovenlicht	-6.82	2.67	10.00	0.51	0.00	0.00	0.00	10.00	0.50	0.50	0.50	10.50
			0.00		35	mettselwerk	16.56	2.85	10.00	-9.41	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.41	-9.41	-9.41	0.59
			0.00		37	mettselwerk	18.32	2.94	10.00	11.26	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.26	-11.26	11.26	-1.26
			0.00		36	mettselwerk	24.16	2.87	10.00	17.03	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.03	-17.03	17.03	-7.03
			0.00		38	mettselwerk	24.68	2.99	10.00	17.67	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.68	-17.68	17.68	-7.68
			0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.30	-1.30	-1.30	8.70
			0.00		39	deuren	11.28	4.14	10.00	-5.42	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.42	-5.42	-5.42	4.58
			0.00		40	deuren	13.81	4.17	10.00	-7.98	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.98	-7.98	-7.98	2.02
			0.00		44	bovenlicht	16.04	3.83	10.00	-9.87	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.88	-9.88	-9.88	0.12
			0.00		43	bovenlicht	16.59	3.82	10.00	10.41	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.41	-10.41	10.41	-0.41
			0.00		48	mettselwerk	18.97	3.41	10.00	12.38	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.38	-12.38	12.38	-2.38
			0.00		41	deuren	22.91	3.64	10.00	16.55	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.55	-16.55	16.55	-6.55
			0.00		42	deuren	25.07	3.57	10.00	18.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.64	-18.64	18.64	-8.64
			0.00		45	bovenlicht	29.90	3.06	10.00	22.96	0.00	0.00	0.00	10.00	-22.97	-22.97	22.97	12.97
			0.00		47	mettselwerk	32.76	4.00	10.00	26.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.76	-26.76	26.76	16.76
			0.00		49	bovenlicht	46.68	3.34	10.00	40.02	0.00	0.00	0.00	10.00	-40.02	-40.02	40.02	30.02
			0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.03	-9.03	-9.03	0.97
			0.00		20	dak	21.14	2.80	10.00	13.94	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.94	-13.94	13.94	-3.94
			0.00		21	dak	22.39	2.88	10.00	15.27	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.27	-15.27	15.27	-5.27
			0.00		19	dak	23.09	2.67	10.00	15.76	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.77	-15.77	15.77	-5.77
			0.00		6	deuren zijge- vel	26.42	3.16	10.00	19.58	0.00	0.00	0.00	10.00	-19.57	-19.57	19.57	-9.57
			0.00		24	bovenlicht	27.94	3.10	10.00	21.04	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.04	-21.04	21.04	11.04
			0.00		7	deuren	33.11	3.23	10.00	26.34	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.34	-26.34	26.34	16.34
			0.00		9	deuren	33.36	3.36	10.00	26.72	0.00	0.00	0.00	10.00	-26.72	-26.72	26.72	16.72
			0.00		11	bovenlicht	36.22	2.84	10.00	29.06	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.06	-29.06	29.06	19.06
			0.00		10	deuren	35.93	3.38	10.00	29.31	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.31	-29.31	29.31	19.31
			0.00		13	bovenlicht	37.26	2.99	10.00	30.25	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.26	-30.26	30.26	20.26
			0.00		12	bovenlicht	38.59	2.92	10.00	31.51	0.00	0.00	0.00	10.00	-31.51	-31.51	31.51	21.51
			0.00		14	bovenlicht	39.03	3.07	10.00	32.10	0.00	0.00	0.00	10.00	-32.11	-32.11	32.11	22.11
			0.00		15	bovenlicht	42.37	3.10	10.00	35.47	0.00	0.00	0.00	10.00	-35.47	-35.47	35.47	25.47
			0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.42	-3.42	-3.42	6.58
			0.00		2	deuren	14.10	3.92	10.00	-8.02	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.02	-8.02	-8.02	1.98
			0.00		1	deuren	14.96	3.35	10.00	-8.31	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.31	-8.31	-8.31	1.69
			0.00		3	bovenlicht	20.10	2.74	10.00	12.84	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.84	-12.84	12.84	-2.84



				0.00		4	bovenlicht	20.29	2.79	10.00	-	13.08	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.08	-13.08	-	-3.08
				0.00		22	deuren	23.39	3.61	10.00	-	17.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.00	-17.00	-	-7.00
				0.00		23	deuren	23.45	3.63	10.00	-	17.08	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.08	-17.08	17.08	-7.08
				0.00		25	bovenlicht	28.04	3.12	10.00	-	21.16	0.00	0.00	0.00	10.00	-21.16	-21.16	21.16	11.16
				0.00		5	metselwerk	37.13	3.09	10.00	-	30.22	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.22	-30.22	30.22	20.22
				0.00		26	metselwerk	43.93	3.39	10.00	-	37.32	0.00	0.00	0.00	10.00	-37.32	-37.32	37.32	27.32
				0.00		17	metselwerk	48.95	2.76	10.00	-	41.71	0.00	0.00	0.00	10.00	-41.70	-41.70	41.70	31.70
				0.00		18	metselwerk	50.11	2.85	10.00	-	42.96	0.00	0.00	0.00	10.00	-42.96	-42.96	42.96	32.96
25	wnp. 25	Koniginnelaan	25	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27	36.07	34.09	44.09
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27	36.07	34.09	44.09
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27	36.07	34.09	44.09
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27	36.07	34.09	44.09
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27	36.07	34.09	44.09
				0.00	achterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.79	-15.79	-	-5.79
				0.00		50	metselwerk	24.33	1.46	10.00	-	15.79	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.79	-15.79	15.79	-5.79
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.23	36.04	34.03	44.03
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	23.36	0.00	2.00	25.36	0.81	0.00	2.01	10.00	32.55	33.36	31.35	41.35	
				0.00		51	luchtbehande- lingskast	22.67	0.00	2.00	24.67	0.81	0.00	2.01	10.00	31.86	32.67	30.66	40.66	
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	14.90	14.90	24.90	
				0.00		30	deuren	-1.00	1.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8.00	8.00	8.00	18.00	
				0.00		29	deuren	-1.20	1.09	10.00	7.71	0.00	0.00	0.00	10.00	7.71	7.71	7.71	17.71	
				0.00		28	deuren	-1.55	1.24	10.00	7.21	0.00	0.00	0.00	10.00	7.20	7.20	7.20	17.20	
				0.00		27	deuren	-1.73	1.32	10.00	6.95	0.00	0.00	0.00	10.00	6.95	6.95	6.95	16.95	
				0.00		34	bovenlicht	-6.09	0.31	10.00	3.60	0.00	0.00	0.00	10.00	3.60	3.60	3.60	13.60	
				0.00		33	bovenlicht	-6.29	0.41	10.00	3.30	0.00	0.00	0.00	10.00	3.30	3.30	3.30	13.30	
				0.00		32	bovenlicht	-6.65	0.60	10.00	2.75	0.00	0.00	0.00	10.00	2.75	2.75	2.75	12.75	
				0.00		31	bovenlicht	-6.83	0.68	10.00	2.49	0.00	0.00	0.00	10.00	2.49	2.49	2.49	12.49	
				0.00		35	metselwerk	16.57	0.70	10.00	-7.27	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.27	-7.27	-7.27	2.73	
				0.00		37	metselwerk	18.32	0.88	10.00	-9.20	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.20	-9.20	-9.20	0.80	
				0.00		36	metselwerk	24.16	0.74	10.00	14.90	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.91	-14.91	14.91	-4.91	
				0.00		38	metselwerk	24.69	0.99	10.00	15.68	0.00	0.00	0.00	10.00	-15.68	-15.68	15.68	-5.68	
				0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	9.98
				0.00		39	deuren	11.28	3.13	10.00	-4.41	0.00	0.00	0.00	10.00	-4.41	-4.41	-4.41	5.59	
				0.00		40	deuren	14.05	3.21	10.00	-7.26	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.25	-7.25	-7.25	2.75	
				0.00		44	bovenlicht	15.53	2.80	10.00	-8.33	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.34	-8.34	-8.34	1.66	
				0.00		43	bovenlicht	15.92	2.79	10.00	-8.71	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.71	-8.71	-8.71	1.29	
				0.00		48	metselwerk	18.38	1.81	10.00	-	10.19	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.19	-10.19	10.19	-0.19
				0.00		41	deuren	22.84	2.04	10.00	-	14.88	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.88	-14.88	14.88	-4.88
				0.00		42	deuren	24.58	1.90	10.00	-	16.48	0.00	0.00	0.00	10.00	-16.47	-16.47	16.47	-6.47
				0.00		45	bovenlicht	28.49	1.41	10.00	-	19.90	0.00	0.00	0.00	10.00	-19.90	-19.90	19.90	-9.90



				0.00		47	metseiwerk	-	32.60	2.98	10.00	-	25.58	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.59	-25.59	-	25.59	-	15.59
				0.00		49	bovenlicht	-	45.75	1.68	10.00	-	37.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-37.42	-37.42	-	37.42	-	27.42
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.16	-5.16	-	-5.16	-	4.84
				0.00		20	dak	-	18.61	1.09	10.00	-	-9.70	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.70	-9.70	-	-9.70	-	0.30
				0.00		21	dak	-	19.88	1.23	10.00	-	11.11	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.10	-11.10	-	11.10	-	-1.10
				0.00		19	dak	-	20.48	0.86	10.00	-	11.34	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.35	-11.35	-	11.35	-	-1.35
				0.00		6	deuren zijge- vel	-	26.36	1.31	10.00	-	17.67	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.67	-17.67	-	17.67	-	-7.67
				0.00		24	bovenlicht	-	26.63	1.47	10.00	-	18.10	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.10	-18.10	-	18.10	-	-8.10
				0.00		7	deuren	-	33.06	1.46	10.00	-	24.52	0.00	0.00	0.00	10.00	-24.53	-24.53	-	24.53	-	14.53
				0.00		9	deuren	-	33.33	1.72	10.00	-	25.05	0.00	0.00	0.00	10.00	-25.05	-25.05	-	25.05	-	15.05
				0.00		11	bovenlicht	-	36.16	0.99	10.00	-	27.15	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.15	-27.15	-	27.15	-	17.15
				0.00		10	deuren	-	35.96	1.76	10.00	-	27.72	0.00	0.00	0.00	10.00	-27.71	-27.71	-	27.71	-	17.71
				0.00		13	bovenlicht	-	37.18	1.28	10.00	-	28.46	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.46	-28.46	-	28.46	-	18.46
				0.00		12	bovenlicht	-	38.53	1.15	10.00	-	29.68	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.68	-29.68	-	29.68	-	19.68
				0.00		14	bovenlicht	-	38.94	1.43	10.00	-	30.37	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.37	-30.37	-	30.37	-	20.37
				0.00		15	bovenlicht	-	42.30	1.48	10.00	-	33.78	0.00	0.00	0.00	10.00	-33.78	-33.78	-	33.78	-	23.78
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.82	-1.82	-	-1.82	-	8.18
				0.00		1	deuren	-	15.00	1.43	10.00	-	-6.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.42	-6.42	-	-6.42	-	3.58
				0.00		2	deuren	-	15.16	2.03	10.00	-	-7.19	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.19	-7.19	-	-7.19	-	2.81
				0.00		3	bovenlicht	-	20.10	0.82	10.00	-	10.92	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.92	-10.92	-	10.92	-	-0.92
				0.00		4	bovenlicht	-	20.29	0.91	10.00	-	11.20	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.20	-11.20	-	11.20	-	-1.20
				0.00		22	deuren	-	22.83	1.99	10.00	-	14.82	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.82	-14.82	-	14.82	-	-4.82
				0.00		23	deuren	-	22.93	2.04	10.00	-	14.97	0.00	0.00	0.00	10.00	-14.96	-14.96	-	14.96	-	-4.96
				0.00		25	bovenlicht	-	26.70	1.52	10.00	-	18.22	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.23	-18.23	-	18.23	-	-8.23
				0.00		5	metseiwerk	-	37.14	1.19	10.00	-	28.33	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.33	-28.33	-	28.33	-	18.33
				0.00		26	metseiwerk	-	42.96	1.79	10.00	-	34.75	0.00	0.00	0.00	10.00	-34.74	-34.74	-	34.74	-	24.74
				0.00		17	metseiwerk	-	48.95	1.01	10.00	-	39.96	0.00	0.00	0.00	10.00	-39.96	-39.96	-	39.96	-	29.96
				0.00		18	metseiwerk	-	50.11	1.18	10.00	-	41.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-41.29	-41.29	-	41.29	-	31.29
26	wnp. 26	Bunckmanplein	4	5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.85	39.22	38.38	48.38		
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.85	39.22	38.38	48.38		
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.85	39.22	38.38	48.38		
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.85	39.22	38.38	48.38		
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.85	39.22	38.38	48.38		
				0.00	installaties			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.19	36.00	33.99	43.99		
				0.00		52	luchtbehande- lingskast	-	26.00	0.00	2.00	-	28.00	0.81	0.00	2.01	10.00	35.19	36.00	33.99	43.99		
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71	18.71	18.71	28.71		
				0.00		27	deuren	-	2.53	0.45	10.00	-	12.08	0.00	0.00	0.00	10.00	12.08	12.08	12.08	22.08		
				0.00		28	deuren	-	2.06	0.37	10.00	-	11.69	0.00	0.00	0.00	10.00	11.69	11.69	11.69	21.69		
				0.00		29	deuren	-	1.75	0.38	10.00	-	11.37	0.00	0.00	0.00	10.00	11.37	11.37	11.37	21.37		
				0.00		30	deuren	-	1.54	0.38	10.00	-	11.16	0.00	0.00	0.00	10.00	11.16	11.16	11.16	21.16		



			0.00		31	bovenlicht	-3.00	0.27	10.00	6.73	0.00	0.00	0.00	10.00	6.73	6.73	6.73	16.73
			0.00		32	bovenlicht	-3.16	0.28	10.00	6.56	0.00	0.00	0.00	10.00	6.55	6.55	6.55	16.55
			0.00		33	bovenlicht	-4.44	0.00	10.00	5.56	0.00	0.00	0.00	10.00	5.56	5.56	5.56	15.56
			0.00		34	bovenlicht	-4.63	0.00	10.00	5.37	0.00	0.00	0.00	10.00	5.37	5.37	5.37	15.37
			0.00		37	metseiwerk	15.10	0.33	10.00	-5.43	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.43	-5.43	-5.43	4.57
			0.00		38	metseiwerk	20.61	0.43	10.00	11.04	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.03	-11.03	11.03	-1.03
			0.00		36	metseiwerk	22.46	0.00	10.00	12.46	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.46	-12.46	12.46	-2.46
			0.00		35	metseiwerk	30.55	0.00	10.00	20.55	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.55	-20.55	20.55	10.55
			0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	10.06
			0.00		48	metseiwerk	10.71	2.58	10.00	-3.29	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.29	-3.29	-3.29	6.71
			0.00		41	deuren	15.19	2.76	10.00	-7.95	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.95	-7.95	-7.95	2.05
			0.00		42	deuren	15.22	2.77	10.00	-7.99	0.00	0.00	0.00	10.00	-7.99	-7.99	-7.99	2.01
			0.00		39	deuren	19.34	2.75	10.00	12.09	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.09	-12.09	12.09	-2.09
			0.00		43	bovenlicht	20.25	2.37	10.00	12.62	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.62	-12.62	12.62	-2.62
			0.00		44	bovenlicht	20.27	2.37	10.00	12.64	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.64	-12.64	12.64	-2.64
			0.00		45	bovenlicht	20.31	2.38	10.00	12.69	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.70	-12.70	12.70	-2.70
			0.00		47	metseiwerk	37.43	2.57	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.00	-30.00	30.00	20.00
			0.00		49	bovenlicht	37.49	2.59	10.00	30.08	0.00	0.00	0.00	10.00	-30.09	-30.09	30.09	20.09
			0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.12	36.12	36.12	46.12
			0.00		19	dak	23.65	0.00	10.00	33.65	0.00	0.00	0.00	10.00	33.65	33.65	33.65	43.65
			0.00		6	deuren zijge- vel	19.26	0.00	10.00	29.26	0.00	0.00	0.00	10.00	29.26	29.26	29.26	39.26
			0.00		20	dak	16.79	0.00	10.00	26.79	0.00	0.00	0.00	10.00	26.78	26.78	26.78	36.78
			0.00		21	dak	13.38	0.01	10.00	23.37	0.00	0.00	0.00	10.00	23.37	23.37	23.37	33.37
			0.00		11	bovenlicht	11.16	0.00	10.00	21.16	0.00	0.00	0.00	10.00	21.16	21.16	21.16	31.16
			0.00		7	deuren	4.99	0.03	10.00	14.96	0.00	0.00	0.00	10.00	14.96	14.96	14.96	24.96
			0.00		24	bovenlicht	4.05	0.02	10.00	14.03	0.00	0.00	0.00	10.00	14.02	14.02	14.02	24.02
			0.00		9	deuren	0.98	0.18	10.00	10.80	0.00	0.00	0.00	10.00	10.81	10.81	10.81	20.81
			0.00		8	deuren	0.45	0.27	10.00	10.18	0.00	0.00	0.00	10.00	10.18	10.18	10.18	20.18
			0.00		12	bovenlicht	-0.59	0.02	10.00	9.39	0.00	0.00	0.00	10.00	9.39	9.39	9.39	19.39
			0.00		10	deuren	-2.73	0.01	10.00	7.26	0.00	0.00	0.00	10.00	7.26	7.26	7.26	17.26
			0.00		13	bovenlicht	-2.70	0.11	10.00	7.19	0.00	0.00	0.00	10.00	7.19	7.19	7.19	17.19
			0.00		14	bovenlicht	-4.43	0.15	10.00	5.42	0.00	0.00	0.00	10.00	5.42	5.42	5.42	15.42
			0.00		15	bovenlicht	-9.12	0.01	10.00	0.87	0.00	0.00	0.00	10.00	0.87	0.87	0.87	10.87
			0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24	23.24	23.24	33.24
			0.00		22	deuren	8.62	0.01	10.00	18.61	0.00	0.00	0.00	10.00	18.61	18.61	18.61	28.61
			0.00		23	deuren	7.80	0.02	10.00	17.78	0.00	0.00	0.00	10.00	17.79	17.79	17.79	27.79
			0.00		1	deuren	3.79	0.32	10.00	13.47	0.00	0.00	0.00	10.00	13.48	13.48	13.48	23.48
			0.00		2	deuren	3.66	0.35	10.00	13.31	0.00	0.00	0.00	10.00	13.31	13.31	13.31	23.31
			0.00		25	bovenlicht	3.16	0.03	10.00	13.13	0.00	0.00	0.00	10.00	13.13	13.13	13.13	23.13
			0.00		3	bovenlicht	-1.58	0.19	10.00	8.23	0.00	0.00	0.00	10.00	8.23	8.23	8.23	18.23



				0.00		4	bovenlicht	-1.66	0.20	10.00	8.14	0.00	0.00	0.00	10.00	8.14	8.14	8.14	18.14
				0.00		26	mettselwerk	13.01	0.02	10.00	-3.03	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.03	-3.03	-3.03	6.97
				0.00		5	mettselwerk	18.32	0.29	10.00	-8.61	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.61	-8.61	-8.61	1.39
				0.00		17	mettselwerk	23.48	0.01	10.00	13.49	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.49	-13.49	13.49	-3.49
				0.00		18	mettselwerk	27.78	0.02	10.00	17.80	0.00	0.00	0.00	10.00	-17.80	-17.80	17.80	-7.80
26	wnp. 26	Bunckmanplein	4	8.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75	33.75	33.75	43.75
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75	33.75	33.75	43.75
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75	33.75	33.75	43.75
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75	33.75	33.75	43.75
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75	33.75	33.75	43.75
				0.00	linkergevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98	18.98	18.98	28.98
				0.00		27	deuren	2.72	0.21	10.00	12.51	0.00	0.00	0.00	10.00	12.52	12.52	12.52	22.52
				0.00		28	deuren	2.29	0.20	10.00	12.09	0.00	0.00	0.00	10.00	12.09	12.09	12.09	22.09
				0.00		29	deuren	1.74	0.17	10.00	11.57	0.00	0.00	0.00	10.00	11.57	11.57	11.57	21.57
				0.00		30	deuren	1.51	0.18	10.00	11.33	0.00	0.00	0.00	10.00	11.33	11.33	11.33	21.33
				0.00		31	bovenlicht	-3.03	0.08	10.00	6.89	0.00	0.00	0.00	10.00	6.88	6.88	6.88	16.88
				0.00		32	bovenlicht	-3.19	0.09	10.00	6.72	0.00	0.00	0.00	10.00	6.72	6.72	6.72	16.72
				0.00		33	bovenlicht	-4.48	0.00	10.00	5.52	0.00	0.00	0.00	10.00	5.52	5.52	5.52	15.52
				0.00		34	bovenlicht	-4.66	0.00	10.00	5.34	0.00	0.00	0.00	10.00	5.34	5.34	5.34	15.34
				0.00		37	mettselwerk	15.14	0.14	10.00	-5.28	0.00	0.00	0.00	10.00	-5.28	-5.28	-5.28	4.72
				0.00		38	mettselwerk	20.39	0.16	10.00	10.55	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.55	-10.55	10.55	-0.55
				0.00		36	mettselwerk	22.50	0.00	10.00	12.50	0.00	0.00	0.00	10.00	-12.50	-12.50	12.50	-2.50
				0.00		35	mettselwerk	30.59	0.00	10.00	20.59	0.00	0.00	0.00	10.00	-20.59	-20.59	20.59	10.59
				0.00	rechterge- vel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	1.17	11.17
				0.00		48	mettselwerk	10.71	1.55	10.00	-2.26	0.00	0.00	0.00	10.00	-2.26	-2.26	-2.26	7.74
				0.00		41	deuren	15.20	1.73	10.00	-6.93	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.93	-6.93	-6.93	3.07
				0.00		42	deuren	15.23	1.74	10.00	-6.97	0.00	0.00	0.00	10.00	-6.97	-6.97	-6.97	3.03
				0.00		39	deuren	18.25	1.71	10.00	-9.96	0.00	0.00	0.00	10.00	-9.96	-9.96	-9.96	0.04
				0.00		43	bovenlicht	20.26	1.33	10.00	11.59	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.59	-11.59	11.59	-1.59
				0.00		44	bovenlicht	20.28	1.33	10.00	11.61	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.61	-11.61	11.61	-1.61
				0.00		45	bovenlicht	20.32	1.35	10.00	11.67	0.00	0.00	0.00	10.00	-11.67	-11.67	11.67	-1.67
				0.00		47	mettselwerk	37.43	1.54	10.00	28.97	0.00	0.00	0.00	10.00	-28.97	-28.97	28.97	18.97
				0.00		49	bovenlicht	37.50	1.56	10.00	29.06	0.00	0.00	0.00	10.00	-29.06	-29.06	29.06	19.06
				0.00	serre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.18	33.18	33.18	43.18
				0.00		19	dak	20.18	0.00	10.00	30.18	0.00	0.00	0.00	10.00	30.18	30.18	30.18	40.18
				0.00		20	dak	16.41	0.00	10.00	26.41	0.00	0.00	0.00	10.00	26.40	26.40	26.40	36.40
				0.00		6	deuren zijge- vel	14.50	0.00	10.00	24.50	0.00	0.00	0.00	10.00	24.50	24.50	24.50	34.50
				0.00		21	dak	13.13	0.01	10.00	23.12	0.00	0.00	0.00	10.00	23.12	23.12	23.12	33.12
				0.00		11	bovenlicht	5.76	0.00	10.00	15.76	0.00	0.00	0.00	10.00	15.76	15.76	15.76	25.76
				0.00		24	bovenlicht	3.76	0.02	10.00	13.74	0.00	0.00	0.00	10.00	13.75	13.75	13.75	23.75



				0.00		7	deuren	2.79	0.02	10.00	12.77	0.00	0.00	0.00	10.00	12.77	12.77	12.77	22.77
				0.00		9	deuren	0.84	0.11	10.00	10.73	0.00	0.00	0.00	10.00	10.72	10.72	10.72	20.72
				0.00		13	bovenlicht	-1.52	0.04	10.00	8.44	0.00	0.00	0.00	10.00	8.44	8.44	8.44	18.44
				0.00		12	bovenlicht	-2.60	0.02	10.00	7.38	0.00	0.00	0.00	10.00	7.39	7.39	7.39	17.39
				0.00		10	deuren	-2.88	0.01	10.00	7.11	0.00	0.00	0.00	10.00	7.12	7.12	7.12	17.12
				0.00		14	bovenlicht	-4.72	0.09	10.00	5.19	0.00	0.00	0.00	10.00	5.19	5.19	5.19	15.19
				0.00		8	deuren	-7.99	1.17	10.00	0.84	0.00	0.00	0.00	10.00	0.84	0.84	0.84	10.84
				0.00		15	bovenlicht	-9.42	0.01	10.00	0.57	0.00	0.00	0.00	10.00	0.57	0.57	0.57	10.57
				0.00	voorgevel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	23.20	23.20	33.20
				0.00		22	deuren	8.53	0.01	10.00	18.52	0.00	0.00	0.00	10.00	18.52	18.52	18.52	28.52
				0.00		23	deuren	7.70	0.01	10.00	17.69	0.00	0.00	0.00	10.00	17.69	17.69	17.69	27.69
				0.00		1	deuren	3.90	0.15	10.00	13.75	0.00	0.00	0.00	10.00	13.75	13.75	13.75	23.75
				0.00		2	deuren	3.61	0.20	10.00	13.41	0.00	0.00	0.00	10.00	13.41	13.41	13.41	23.41
				0.00		25	bovenlicht	2.93	0.02	10.00	12.91	0.00	0.00	0.00	10.00	12.91	12.91	12.91	22.91
				0.00		3	bovenlicht	-1.62	0.07	10.00	8.31	0.00	0.00	0.00	10.00	8.31	8.31	8.31	18.31
				0.00		4	bovenlicht	-1.70	0.07	10.00	8.23	0.00	0.00	0.00	10.00	8.22	8.22	8.22	18.22
				0.00		26	mettselwerk	13.17	0.01	10.00	-3.18	0.00	0.00	0.00	10.00	-3.18	-3.18	-3.18	6.82
				0.00		5	mettselwerk	18.33	0.11	10.00	-8.44	0.00	0.00	0.00	10.00	-8.44	-8.44	-8.44	1.56
				0.00		17	mettselwerk	23.88	0.00	10.00	13.88	0.00	0.00	0.00	10.00	-13.89	-13.89	13.89	-3.89
				0.00		18	mettselwerk	28.18	0.01	10.00	18.19	0.00	0.00	0.00	10.00	-18.20	-18.20	18.20	-8.20



Bijlage IV: toets op muziekgeluid voor de inpandige situatie



Inpandige situatie: toets op stemgeluid in combinatie met muziekgeluid (pop)								
	63	125	250	500	1000	2000	4000	totale reductie
vloer 650 kg/m ² luchtgeluidisolatie R	37	43	50	57	62	66	71	
extra geluidisolatie pakket merford	2	3	4	5	5	5	5	
spectrale correctie stemgeluid*	40	24	10	3	7	11	19	
reductie stemgeluid	-79	-70	-64	-65	-74	-82	-95	-60,6
octaafband	63	125	250	500	1000	2000	4000	totaal dB(A)
vloer 650 kg/m ² luchtgeluidisolatie R	37	43	50	57	62	66	71	
spectrale correctie popmuziek	27	14	9	6	5	6	10	
extra geluidisolatie pakket merford	2	3	4	5	5	5	5	
reductie popmuziek	-66	-60	-63	-68	-72	-77	-86	-57,0
octaafband	63	125	250	500	1000	2000	4000	totaal dB(A)
popmuziek totaal	72	72	72	72	72	72	72	72
spectrale correctie popmuziek	27	14	9	6	5	6	10	
stemgeluid totaal dB(A)	70	70	70	70	70	70	70	70
spectrale correctie stemgeluid*	40	24	10	3	7	11	19	
pop zendniveau 72 dB(A)	45	58	63	66	67	66	62	72,4
stem zendniveau 70 dB(A)	30	46	60	67	63	59	51	69,5
stem+pop totaal	45	58	65	70	68	67	62	74,2
spectraal	-29	-16	-9	-5	-6	-7	-12	
vloer 650 kg/m ² luchtgeluidisolatie R	37	43	50	57	62	66	71	
extra geluidisolatie pakket merford	2	3	4	5	5	5	5	
ontvangniveau	6	12	11	8	1	-4	-14	15,6
Cb stem 3 uur nachtperiode								-4,3
bijdrage stemgeluid								9,4
bijdrage popmuziek								15,0
stem uur nacht	3							5,2
muziek uur nacht	8							15,0
totaal stem- en muziekgeluid								15,4
langtijdgemiddelde beoordelingniveau nachtperiode								25
norm nachtperiode inpandig								25
*spectrum SBR brochure horecalawaai de baas								

Tabel IV.1: berekening binnenniveau inpandig 1^e verdieping horeca rechterdeel



Inpandige situatie: toets op stemgeluid in combinatie met muziekgeluid (achtergrond)								
	63	125	250	500	1000	2000	4000	totale reductie
vloer 650 kg/m2 luchtgeluidisolatie R	37	43	50	57	62	66	71	
extra geluidisolatie pakket merford	2	3	4	5	5	5	5	
spectrale correctie stemgeluid*	40	24	10	3	7	11	19	
reductie stemgeluid	-79	-70	-64	-65	-74	-82	-95	-60,6
octaafband	63	125	250	500	1000	2000	4000	totaal dB(A)
vloer 650 kg/m2 luchtgeluidisolatie R	37	43	50	57	62	66	71	
spectrale correctie achtergrondmuziek	34	20	11	7	5	5	8	
extra geluidisolatie pakket merford	2	3	4	5	5	5	5	
reductie popmuziek	-73	-66	-65	-69	-72	-76	-84	-60,8
octaafband	63	125	250	500	1000	2000	4000	totaal dB(A)
achtergrondmuziek totaal	65	65	65	65	65	65	65	65
spectrale correctie achtergrondmuziek	34	20	11	7	5	5	8	
stemgeluid totaal dB(A)	70	70	70	70	70	70	70	70
spectrale correctie stemgeluid*	40	24	10	3	7	11	19	
achtergrond zendniveau 65 dB(A)	31	45	54	58	60	60	57	65,3
stem zendniveau 70 dB(A)	30	46	60	67	63	59	51	69,5
stem+pop totaal	34	49	61	68	65	63	58	70,9
spectraal	-37	-22	-10	-3	-6	-8	-13	
vloer 650 kg/m2 luchtgeluidisolatie R	37	43	50	57	62	66	71	
extra geluidisolatie pakket merford	2	3	4	5	5	5	5	
ontvangniveau	-5	3	7	6	-2	-8	-18	10,4
Cb stem 3 uur nachtperiode								-4,3
bijdrage stemgeluid								9,4
bijdrage popmuziek								4,2
stem uur nacht	3							5,2
muziek uur nacht	8							4,2
totaal stem- en muziekgeluid								7,7
langtijdgemiddelde beoordelingniveau nachtperiode								18
norm nachtperiode inpandig								25
*spectrum SBR brochure horecalawaai de baas								

Tabel IV.2: berekening binnenniveau inpandig 1^e verdieping horeca linkerdeel