

Gemeente Brummen
T.a.v. het College van B&W
Postbus 5
6970 AA BRUMMEN

Datum : 8 januari 2021
Ons kenmerk : RB/ROI050/JG/SG/BPBREESTRAAT3EMPE
Zaakdossier : 20-54797/20-074918
Behandeld door : J.W. van Gortel
Afschrift aan : Archief; externeveiligheid@odachterhoek.nl
Bijlage(n) : -
Onderwerp : Advies externe veiligheid
Breestraat 3 te Empe

Geachte mevrouw Smeenk,

U heeft mij op 22 december 2020 gevraagd te adviseren over de verandering van het bestemmingsplan Breestraat 3 te Empe. U wilt weten of deze verandering past binnen de normen van de wet- en regelgeving. In deze brief geef ik u graag antwoord. Daarnaast geef ik u adviezen over de algemene fysieke veiligheid. Door deze op te volgen verkleint u de kans op calamiteiten, of - als er zich toch een ongeluk voordoet - beperkt u de gevolgen.

Advies over Bevi, Bevb en Bevt.

Op basis van de aangeleverde stukken blijkt dat uw voornemen past binnen de normen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).


Advies over de algemene veiligheid

Bij het opstellen van dit advies heb ik gebruik gemaakt van:

- De toelichting op het bestemmingsplan Breestraat 3 te Empe
- Het scenarioboek externe veiligheid (www.scenarioboek.nl)
- De signaleringskaart
- De geoviewer VNOG t.b.t. de bluswatervoorziening

In de nabijheid van het bestemmingsplan (op ongeveer 11 meter afstand) ligt een buisleiding van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO). Het plangebied ligt deels binnen het effectgebied van de buisleiding (zie kaart 1, paars gearceerd gedeelte).

In dit plan heeft externe veiligheid voldoende aandacht gekregen. Gezien het gebruik van de buisleiding (vervoer van K2 en K3 vloeistoffen) zie ik geen reden om extra aanvullende maatregelen te adviseren.

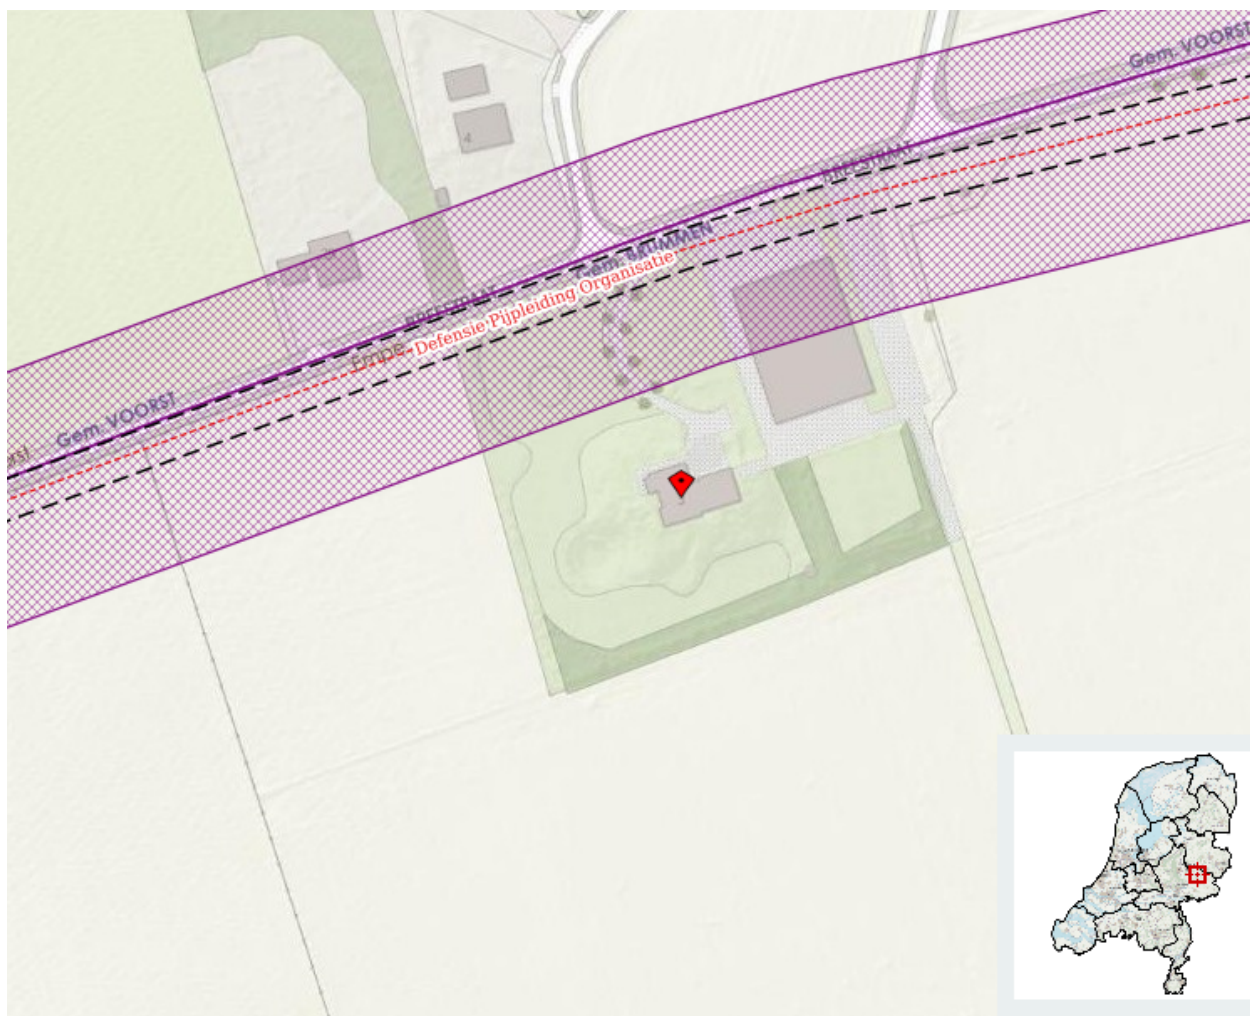

Bereikbaarheid

Het plangebied is van meerdere zijden goed te bereiken.

Bluswatervoorziening

De bluswatervoorziening is niet optimaal aanwezig (zie kaart 2). Ik adviseer u om over de bluswatervoorziening en bereikbaarheid van het bestemmingsplan in gesprek te gaan met uw accounthouder bij de VNOG dhr. E. Postuma (e.postuma@vnog.nl, 088-3106793).



Zelfredzaamheid

De VNOG heeft in september/oktober 2020 te maken gehad met gijzelsoftware waardoor enkele digitale programma's op dit moment nog niet actief zijn. Eén van die programma's is een overzicht van de zogenaamde WAS-palen. Ik kan op dit moment niet onderzoeken of het plangebied binnen het bereik van de WAS-palen valt. Het is zeer aannemelijk dat het plangebied, vanwege zijn ligging in het buitengebied, niet binnen het bereik van de WAS-palen valt.

Overigens is de overheid voornemens het systeem met de WAS-palen gefaseerd te beëindigen.

De zelfredzaamheid van de burgers binnen uw gemeente kan vergroot worden door het gebruik van NL-alert. Hierop wordt door de overheid de komende jaren verder geïnvesteerd. Burgers zullen echter zelf het initiatief moeten nemen om hun mobiele telefoon hiervoor geschikt te maken (zie: <http://www.crisis.nl/nl-alert>).

Tot slot

Heeft u vragen over deze brief? Of wilt u iets met ons bespreken? Bel of mail dan gerust met J.W. van Gortel, telefoonnummer: 088-310 6384, e-mailadres: j.vangortel@vnog.nl. Fijn als u ons laat weten wat u gedaan heeft met onze adviezen. Dan kunnen we daar rekening mee houden bij onze preparatie.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,



W.J.C. van der Worp
teamleider Omgevingsveiligheid