



AKOESTISCH ONDERZOEK VERKEERSLAWAAI

DE PLOEN – NOORD DUIVEN

Opdrachtgever:
Projectnr:
Datum:

Van Wanrooij Projectontwikkeling BV
WAN012-0001
13 december 2023

AKOESTISCH ONDERZOEK VERKEERSLAWAAI

DE PLOEN – NOORD DUIVEN

Opdrachtgever:	Van Wanrooij Projectontwikkeling BV
Projectnr:	WAN012-0001
Rapportnr:	20231213-WAN012-RAP-AKO-WVL 2.3
Status:	Definitief
Datum:	13 december 2023

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2023 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
MEV

Verificatie:
JSCHU

Validatie:
RVHE



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	4
2	UITGANGSPUNTEN	5
2.1	Situering	5
2.2	Omschrijving	5
2.3	Verkeersgegevens	6
2.3.1	Verkeersgeneratie	6
2.4	Rekenmethode	7
3	TOETSINGSKADER.....	8
3.1	Wet geluidhinder.....	8
3.1.1	Algemeen	8
3.1.2	Wegverkeerslawaaï	8
3.1.3	Cumulatie.....	9
3.2	Goede ruimtelijke ordening	9
3.3	Gemeentelijk geluidbeleid	10
3.4	Bouwbesluit	10
4	RESULTATEN	11
4.1	Wet geluidhinder.....	11
4.1.1	Cumulatie.....	11
4.1.2	Maatregelen	11
4.2	Goede ruimtelijke ordening	13
4.2.1	30 km/uur-weg	13
4.2.2	Cumulatie.....	13
4.3	Nota geluidbeleid en nota hogere waarde	14
5	CONCLUSIE.....	18

BIJLAGEN

B1	INVOERGEGEVENS
B2	REKENRESULTATEN
B3	BEREKENING KOSTEN WEGDEKVERHARDING

1 INLEIDING

In opdracht van Van Wanrooij Projectontwikkeling BV is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. Aanleiding is het woningbouwplan gelegen aan de Westsingel in het noorden van Duiven.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid van het plan in het onderzoek betrokken.


Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder toepassing van de wet- en regelgeving op datum van uitgifte van dit rapport. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dan kunnen andere rekenmethodes, normen en toetsingen van kracht zijn waardoor dit onderzoek mogelijk (op onderdelen) dient te worden geactualiseerd.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situering

Het plan is, ten tijde van het onderzoek, gelegen in buitenedig gebied aan de Westsingel in het noorden van Duiven. In verband met het plan wordt de komgrens verplaatst waardoor het gehele plan binnen de bebouwde kom komt te liggen. Door de gemeente is aangegeven dat op basis van het bestemmingsplan hierover een besluit wordt genomen. Hier wordt in dit onderzoek ook van uitgegaan. In afbeelding 1 is de geografische ligging van het plan weergegeven.

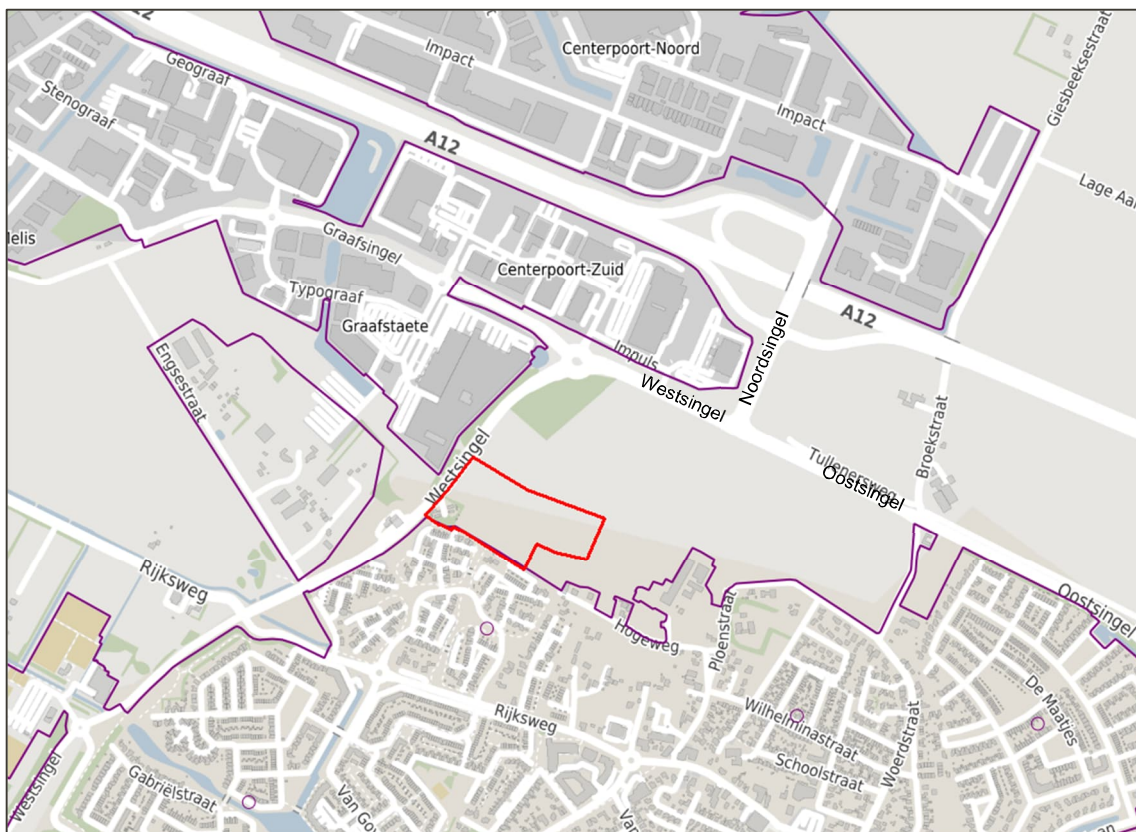

Afbeelding 1 Geografische ligging plangebied (rood kader) met ligging huidige planologische komgrens (paarse lijn)

Het plan is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de A12, Westsingel en de Graafsingel. Binnen het plangebied wordt een weg aangelegd. Deels wordt deze weg 50 km/uur en deels 30 km/uur. Het wegvak met 50 km/uur wordt meegenomen in het kader van de Wet geluidhinder; het wegvak met een snelheid van 30 km/uur wordt meegenomen in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Het plan is verder niet gelegen binnen de wettelijke geluidzone van overige (spoor)wegen of industrieterreinen.

2.2 Omschrijving

Het plan betreft de realisatie van een nieuw woongebied met diverse woningtypen. In totaal worden maximaal 130 woningen met bijbehorende wegen, groenstructuren en parkeerplaatsen gerealiseerd. In navolgende afbeeldingen is de indeling van het plangebied weergegeven.



Afbeelding 2 Beoogde indeling plangebied (bron: bestand 3460_VK_Ploen noord - Concept Ruimtelijk model 230830.pdf d.d. 30-08-2023)

2.3 Verkeersgegevens

Voor de verkeersgegevens van Rijksweg A12 is gebruik gemaakt van het geluidregister¹ van Rijkswaterstaat 23-11-2023. Ook de aanwezige afscherpende objecten zijn hieruit overgenomen.

De verkeersgegevens voor de Westsingel en Graafsingel zijn gebaseerd op informatie verstrekt door de gemeente Duiven. De etmaalintensiteiten hebben betrekking op 2031 en zijn met 1% autonome groei per jaar opgehoogd naar het representatieve peiljaar 2035. In navolgende tabel zijn de verkeersgegevens samengevat. In bijlage B1 is een volledig overzicht van de verkeersgegevens weergegeven.

Tabel 1 Verkeersgegevens (2035)

Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etm]	Type wegdek	Snelheid [km/uur]
Westsingel	13.080	SMA 0/11 *	80
Westsingel – rotonde	12.841	SMA 0/11 *	50
Graafsingel	13.001	SMA 0/11 *	80 (rotonde – komgrens)
A12	Geluidregister		
*Komt overeen met referentie wegdek			

2.3.1 Verkeersgeneratie

De verkeersgeneratie met bijbehorende snelheden is gebaseerd op het verkeerskundige onderzoek van Kragten² en bedraagt 824 motorvoertuigen per etmaal (weekdag). Het woon-werk verkeer zich voornamelijk zal richten op de snelweg A12, waardoor de verdeling van het verkeer over noord en zuid naar inschatting 60% - 40% zal bedragen.

¹ <http://www.rws.nl/geotool/geluidsregister>

² Notitie 'Verkeer en Parkeernotitie De Ploen Duiven' d.d. 24-11-2023

Binnen het plan wordt een nieuwe weg aangelegd. De snelheid op deze weg zal tussen de aansluiting met de Westsingel en de eerste kruising/T-splitsing 50 km/uur bedragen. Aangezien op deze weg alleen bestemmingsverkeer voor de nieuw te realiseren woningen wordt verwacht, is voor het aantal voertuigen op deze weg de totale verkeersgeneratie aangehouden. Voor de verdeling is aangesloten bij het VI lucht & geluid versie 4.0. Voor de wegdekverharding is uitgegaan van een standaard referentiewegdek.

Vanaf de T-splitsing wordt de binnenplanse weg 30 km/uur en wordt voor de intensiteit 50 % van de verkeersgeneratie aangehouden. Dit deel van de weg is in het onderzoek meegenomen in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Voor de verdeling is aangesloten bij het VI lucht & geluid versie 4.0. Voor een worstcase situatie is uitgegaan van een klinkerverharding in keperverharding

De in het akoestisch onderzoek gehanteerde gegevens (verkeersgeneratie en autonoom) zijn in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 2 Verkeersgeneratie (2035)

Wegvak	Autonoom [mvt/etm]	Verkeersgeneratie [mvt/etm]	Autonoom + verkeersgeneratie [mvt/etm]
Westsingel			
• Noord	12.823	494	13.152
• Zuid	12.823	330	13.317
Westsingel – rotonde	12.744	494	13.239
Graafsingel	12.588	-	12.588
Nieuwe weg (50 km/uur wegvak)	-	824	824
Nieuwe weg (30 km/uur wegvak)	-	412	412

2.4 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2023.12.

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen, de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Zachte gebieden, zoals groenstroken en bos, zijn ingevoerd als akoestisch absorberend (bodemfactor 1,0). Erven en tuinen zijn vanwege de combinatie van bestrating en beplanting als half-verhard gebied gemodelleerd (bodemfactor 0,5). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden wordt gerekend met een standaard reflecterende bodem (bodemfactor 0,0).

De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter boven iedere verdiepingsvloer (uitgaande van een verdiepingshoogte van 3 meter). De ligging van de beoogde bebouwing is conform de beoogde indeling van het plangebied (zie afbeelding 2). De hoogte van de bebouwing en de rekenhoogten zijn afgestemd op de maximale bouwhoogte uit de verbeelding (11,5 meter voor de reguliere woningen en 17 meter voor de gestapelde woningen). In bijlage B2 zijn de ligging van de rekenpunten en de ingevoerde gebouwen weergegeven.

3 TOETSINGSKADER

3.1 Wet geluidhinder

3.1.1 Algemeen

Conform het gestelde in de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting van een weg in de Europese dosismaat L_{den} , in dB) bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone.

3.1.2 Wegverkeerslawaaï

Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort ook tot de zone van de weg.

Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf, of als voor de weg een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken (exclusief voorsorteer-, invoeg, of uitvoegstroken) van de weg en de stedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In tabel 3 zijn de zonebreedtes samengevat. Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. Als buitenstedelijk gebied worden gebieden buiten de bebouwde kom, evenals het bovengenoemde uitgezonderde gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

Tabel 3 Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De A12 is buitenstedelijke gelegen en heeft 5 of meer rijstroken (zone breedte 600 meter). De Graafsingel en de Westsingel zijn buitenstedelijk gelegen en hebben 2 rijstroken (zonebreedte 250 meter). De binnen het plan aan te leggen weg (wegvak 50 km/uur) is binnenstedelijk gelegen met maximaal 2 rijstroken (zonebreedte 200 meter).

Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden

In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB (art. 82 Wgh). Onder bepaalde voorwaarden kunnen door het bevoegd gezag hogere waarden worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB in stedelijk gebied (art. 83, lid 2 Wgh). De maximale ontheffingswaarde bedraagt 53 dB voor de woningen ten gevolge van de A12 (art. 83, lid 1 Wgh).

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op

overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

Aftrek artikel 110g

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de eerdergenoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de A12, Graafsingel en Westsingel bedraagt meer dan 70 km/uur, waardoor de aftrek afhankelijk is van de geluidbelasting. Op de binnen het plan aan te leggen weg bedraagt de snelheid maximaal 50 km/uur, waardoor de aftrek 5 dB bedraagt.

3.1.3

Cumulatie

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald is beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron.

Allereerst dient te worden vastgesteld of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dat geval berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidsbronnen.

3.2

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen van de relevante 30 km/uur-wegen inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn de gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen door het wegverkeer berekend.

Voor de 30 km/uur-wegen worden de geluidbelastingen ter vergelijking beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wet geluidhinder die geldt voor vergelijkbare gezoneerde (50 km/uur-)wegen, maar die formeel niet gelden voor deze wegen. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De hoogste toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wvgh). Tevens wordt aangesloten bij artikel 110g uit de Wet geluidhinder met betrekking tot de wettelijke aftrek.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op basis van de cumulatieve geluidbelasting. Voor de beoordeling hiervan wordt aangesloten bij de 'methode Miedema'. In deze MilieuKwaliteitsMaat wordt de gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB.

Tabel 4 L_{den} classificering volgens de methode Miedema

Geluidklasse	Becoordeling
$L_{den} < 50$ dB	Goed
$L_{den} 50 - 55$ dB	Redelijk
$L_{den} 55 - 60$ dB	Matig
$L_{den} 60 - 65$ dB	Tamelijk slecht
$L_{den} 65 - 70$ dB	Slecht
$L_{den} > 70$ dB	Zeer slecht

Indien de milieukwaliteit als goed of redelijk wordt beoordeeld is er sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling matig of slecht dient te worden gezien of met maatregelen de geluidbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen.

3.3 Gemeentelijk geluidbeleid

Het gemeentelijk geluidbeleid wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website of op de overheidswebsite voor lokale wet- en regelgeving (www.overheid.nl). De gemeente Duiven heeft een beleidsplan op 19 januari 2010 een beleidsplan opgesteld. Hierin³ is vastgelegd onder welke voorwaarden kan worden meegewerkt aan het vaststellen van een hogere waarde.

3.4 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 volgt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing op woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg.

³ Gemeentelijk geluidbeleid Duiven | Nota hogere grenswaarde | gemeente Duiven | 19 januari 2010 en Gemeentelijk geluidbeleid Duiven | Nota geluidbeleid | gemeente Duiven | 19 januari 2010

4 RESULTATEN

4.1 Wet geluidhinder

In tabel 5 zijn de maatgevende geluidbelastingen per gebouw en per weg weergegeven inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh. Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage B2.

Tabel 5 Geluidbelasting 2035 (L_{den} , inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Weg	Gebouw	L_{den} (dB)
Westsingel	G01	59
	G02	56
	G03	57
	G04	49
	G06	52
	G07	50
	G22	53
	Overige gebouwen	<48
Graafsingel	Alle	<48
A12	G01	50
	G03	50
	G06	49
	G07	49
	G10	49
	G13	49
	Overige gebouwen	<48
Nieuwe weg	G03	53
	Overige gebouwen	<48

Ten gevolge van het wegverkeer op de Westsingel, de A12 en de nieuw aan te leggen weg (wegvak met snelheid 50 km/uur) wordt de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden. De maximale ontheffingswaarden voor stedelijk gebied (63 dB) en voor de A12 (53 dB) worden gerespecteerd. Ten gevolge van verkeer op de Graafsingel wordt de voorkeursgrenswaarde wel gerespecteerd. In paragraaf 4.1.1. zijn maatregelen beschouwd ter reductie van de geluidbelasting.

Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage B2.

4.1.1 Cumulatie

Ter plaatse van een aantal gebouwen wordt de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van meerdere wettelijke geluidbronnen niet gerespecteerd. Ter plaatse van het plangebied is de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle gezoneerde geluidbronnen berekend. De maximale cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van het plangebied bedraagt 61 dB. Er is geen wettelijk toetsingskader voor de beoordeling van de cumulatieve geluidbelasting.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatieve geluidbelasting (inclusief 30 km/uur-weg) in paragraaf 4.2 berekend. Daarbij wordt de cumulatieve geluidbelasting beoordeeld aan de hand van methode Miedema (beschreven in paragraaf 3.2).

4.1.2 Maatregelen

De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt ter plaatse van het plangebied door het verkeer op de A12, de Westsingel en de nieuwe weg niet gerespecteerd.

Bronmaatregelen

A12

De Rijksweg A12 is een autosnelweg. Het terugdringen van de verkeersintensiteit en/of het verlagen van de maximumsnelheid op deze weg stuit op bezwaren van verkeerskundige aard, bovendien is hiervoor de medewerking van Rijkswaterstaat benodigd. Beide maatregelen kunnen als onrealistisch worden aangemerkt. Het wegdek van de is reeds voorzien van een geluidreducerend wegdek (1 en 2 laag zoab).

Westsingel

Het terugdringen van de verkeersintensiteit en/of verlagen van de maximumsnelheid de Westsingel (een buitenstedelijke weg) stuit op bezwaren van verkeerskundige aard. Door toepassen van geluidreducerend wegdek, zoals een dunne deklaag B, kan de geluidbelasting met maximaal 3 dB worden verlaagd. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt dan nog steeds overschreden.

Vanuit financieel oogpunt is de aanleg van stiller wegdek nabij een kruising (die wordt aangelegd om het plangebied te ontsluiten) niet wenselijk in verband met de snelle slijtage door afslaand verkeer (met een lengte van circa 200 meter met een wegbreedte van 7 meter). De levensduur van een stiller wegdek bedraagt gemiddeld 8 jaar en voor een standaard wegdek gemiddeld 15 jaar. De kosten voor een stiller wegdek zijn daarmee twee keer zo hoog als bij een normaal wegdek, op basis van een projectlevensduur van 50 jaar. De berekening van de kosten van het vervangen van het wegdek is weergegeven in bijlage B3. Tevens wordt gezien de functie van Westsingel (toegangsweg van het dorp Duiven van en naar de A12) het niet gewenst geacht dat deze weg vaker dan nodig voor bepaalde tijd open wordt gebroken en niet toegankelijk is.

Tevens wordt opgemerkt dat de ontwikkelaar geen invloed heeft op het aanbrengen van een nieuw wegdek op de Westsingel en hier medewerking vanuit de gemeente voor nodig is de gemeente dien hier verder afwegingen in te stellen of het aanleggen van een stiller wegdek gewenst is.

Nieuwe weg

De verkeersintensiteit op deze weg volgt uit de verkeersgeneratie van het plan. Enkel door het aanleggen van een extra ontsluiting van het plan kan de intensiteit op het relevante wegvak verlaagd worden. Dit is binnen de beoogde stedenbouwkundige opzet geen optie.

Het verlagen de snelheid op de ontsluitingsweg van het plangebied naar de Westsingel is vanuit verkeerskundige onderbouwing van het CROW niet wenselijk. Het snelheidsverschil (80 km/uur naar 30 km/uur) is daarin vanuit verkeersveiligheid niet wenselijk. Dit is tevens beschreven in de "Verkeer en Parkeernotitie De Ploen Duiven" behorende bij dit onderzoek².

Vanuit financieel oogpunt is de aanleg van stiller wegdek nabij een kruising (die wordt aangelegd om het plangebied in te gaan) niet wenselijk in verband met de snelle slijtage door afslaand verkeer. De levensduur van een stiller wegdek bedraagt gemiddeld 8 jaar en voor een standaard wegdek gemiddeld 15 jaar. De kosten voor een stiller wegdek zijn daarmee twee keer zo hoog als bij een normaal wegdek, op basis van een projectlevensduur van 50 jaar.

Door toepassen van geluidreducerend wegdek, zoals een dunne deklaag B, kan de geluidbelasting met maximaal 3 dB worden verlaagd. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt dan nog steeds overschreden. Het aanbrengen van een stiller wegdek zal de exploitatie van het project dusdanig beïnvloeden dat hiermee de haalbaarheid van het project mogelijk in het geding komt.

Overdrachtsmaatregelen

A12

Het is mogelijk om nabij de A12 een scherm te plaatsen. De afstand tot de hoofdrijbaan van de A12 bedraagt circa 600 meter. De relevante akoestische zichthoek bedraagt 127° en zal sprake zijn van een onderzoeksgebied voor de schermen van meer dan 2 km. Bij een schermhoogte van 2 meter bedragen de kosten

dan al minimaal 1 miljoen euro en bedraagt de geluidbelasting ten gevolge van de A12 nog steeds meer dan de voorkeursgrenswaarde (maximaal 49 dB).

Westsingel

Om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeurswaarde kan afscherming worden gerealiseerd aan de oostzijde van de Westsingel. Met een scherm van 7,5 meter hoog en 150 meter lang wordt nog steeds niet voldoende reductie bereikt om bij alle woningen te voldoen aan de voorkeurswaarde (maximale geluidbelasting bedraagt dan 54 dB). De initiatiefnemer beschikt niet over alle gronden waar het geluidscherm gerealiseerd dient te worden (alleen het perceel A-2092 en het perceel van de gemeente A-1057). Het plaatsen het scherm is alleen mogelijk als medewerking wordt verleend van de eigenaren van deze gronden. Met het plaatsen van het scherm wordt een mogelijke toegang naar het plangebied geblokkeerd en wordt het zicht vanuit het plan ontnomen en stuit daarmee op bezwaren van landschappelijke aard. Het plaatsen van geluidschermen van dergelijke afmetingen is in stedelijke situaties meestal ongewenst en stuit op bezwaren van stedenbouwkundige aard en is het niet voldoende doelmatig. Tevens zullen de kosten van een dergelijke afscherming (ingeschat op € 562.500,- uitgaande van € 500,- per m²) stuiten op bezwaren van financiële aard.

Het is wel mogelijk om ter plaatse van de woningen lokale erfafscherming te realiseren (tevens verwerkt in afbeelding 2). Een erfafscherming heeft een gemiddelde hoogte van 2 meter en is volgens de planindeling circa 10 meter lang. Aan de oostzijde ter hoogte van de grens van de parkeerplaatsen met het groen (100 meter lang) is het mogelijk om een scherm te plaatsen van circa 2 meter hoog. Dit is vanuit stedenbouwkundig oogpunt nog wenselijk. De kosten van een dergelijk scherm worden ingeschat op € 100.000. De geluidreductie bedraagt maximaal 3 dB ter plaatse van de begane grond; ter plaatse van de overige verdiepingen vindt geen geluidreductie plaats. De geluidbelasting ter plaatse van de begane grond bedraagt daarmee maximaal 54 dB (ter plaatse van gebouw G01) en is nog steeds sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Daarmee wegen de mogelijke kosten niet op tegen de geluidreductie en is een dergelijk scherm niet doelmatig.

Bij bebouwing op minimaal 150 meter van de Westsingel wordt voldaan aan de voorkeurswaarde. Het verplaatsen van het plangebied circa 90 meter naar het oosten en zal vanuit stedenbouwkundig oogpunt ongewenst zijn.

Nieuwe weg

Het plaatsen van een geluidscherm tussen de nieuwe weg en bebouwing binnen het plan stuit op bezwaren van stedenbouwkundige aard, gezien de afstand tot het gebouw en de weg dermate klein is.

4.2 Goede ruimtelijke ordening

4.2.1 30 km/uur-weg

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting op de nieuwe woningen ten gevolge van de nieuwe binnenplanse weg (wegvak 30 km/uur) berekend. De maximale geluidbelasting ten gevolge van deze weg (49 dB ter plaatse van de westgevel van gebouw G13) bedraagt meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar minder dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB die de Wet geluidhinder voor 50 km/uur-wegen stelt. Deze geluidbelastingen zijn ruimtelijk aanvaardbaar, maar zijn in het kader van de vereiste gevelwering conform het Bouwbesluit 2012 meegenomen in de cumulatieberekeningen. Ter plaatse van de overige gebouwen wordt de voorkeursgrenswaarde wel gerespecteerd en is ten gevolge van de nieuwe 30 km/uur-weg sprake van een goede ruimtelijke ordening.

4.2.2 Cumulatie

In navolgende tabel is per gebouw de hoogste cumulatieve geluidbelasting met de beoordeling van methode Miedema weergegeven.

Tabel 6 Cumulatieve geluidbelasting inclusief 30 km/uur-weg (exclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Gebouw	Rekenpunt	Gevel	L _{den} (dB)	Beoordeling geluidklasse
G01	G01.T14	West	61	Tamelijk Slecht
G02	G02.T02	West	59	Matig
G03	G03.T02	West	59	Matig
G04	G04.T18	West	54	Redelijk
G05	G05.T14	Zuid	50	Goed
G06	G06.T12	Noord	57	Matig
G07	G07.T14	Noord	56	Matig
G08	G08.T10	Zuid	51	Redelijk
G09	G09.T13	Oost	50	Goed
G10	G10.T10	Noord	56	Matig
G11	G11.T01	West	51	Redelijk
G12	G12.T16	Oost	53	Redelijk
G13	G13.T01	West	56	Matig
G14	G14.T05	West	48	Goed
G15	G15.T06	West	48	Goed
G16	G16.T01	Noord	52	Redelijk
G17	G17.T07	West	49	Goed
G18	G18.T01	Noord	52	Redelijk
G19	G19.T07	Noord	51	Redelijk
G20	G20.T02	Noord	51	Redelijk
G21	G21.T03	Oost	48	Goed
G22	G22.T04	West	56	Matig

Ter plaatse van de woningen met een beoordeling van de cumulatieve geluidbelasting van goed of redelijk is volgens Miedema sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

De woningen met een beoordeling van de cumulatieve geluidbelasting van matig hebben allen minimaal 1 gevel die te beoordelen is als goed of redelijk waardoor er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Geadviseerd wordt om wel zoveel mogelijk verblijfsruimtes (zoals slaapkamers) en buitenruimtes aan deze gevels te situeren.

Voor gebouw G01 is de cumulatieve geluidbelasting te beoordelen als tamelijk slecht. Niet voor alle rug-aan-rug woningen is het mogelijk om een gevel te hebben waar de cumulatieve geluidbelasting te beoordelen is als goed of redelijk. Geadviseerd wordt om ter plaatse van deze woningen maatregelen te treffen zoals lokale afscherming (bijvoorbeeld voorzetramen). Deze voorzetramen dienen te zorgen voor minimaal 4 tot 11 dB geluidreductie zodat ter plaatse van de achterliggende gevels voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Achter deze ramen is het mogelijk ramen of spuivoorzieningen te realiseren. Bij de opbouw van de woningen dient hier rekening mee gehouden te worden.

4.3 Nota geluidbeleid en nota hogere waarde

In het gemeentelijk geluidbeleid zijn voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan voor het aanvragen van een hogere waarde procedure.

Hoofdcriteria

In artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is bepaald dat een hogere grenswaarde alleen kan worden verleend als:

'Toepassen van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein, de weg of spoorweg, van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van de betrokken geluidsgevoelige terreinen tot de ten hoogste toelaatbare

geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.'

Dit artikel houdt de gemeente Duiven aan als hoofdcriteria. De maatregelen ter verlaging van de geluidbelasting zijn beschreven in paragraaf 4.1.1 en stuiten op overwegende bezwaren.

Gebiedsklasse

De gemeente Duiven hanteert een gebiedsgerichte aanpak. Ieder gebied type heeft een geluidsklasse. De verschillende geluidsklasse zijn in afbeelding 3 weergegeven.

geluidsklasse	VL	RL	IL
2 zeer rustig	38	45	40
1 rustig	43	50	45
0 redelijk rustig	48	55	50
-1 onrustig	53	58	55
-2 zeer onrustig	58	63	60
-3 lawaaiig	63	68	65
-4 zeer lawaaiig			

VL = Verkeerslawaai
RL = Railverkeerslawaai
IL = Industrielawaai

Afbeelding 3 geluidsklasse volgens het gemeentelijk geluidbeleid

Het plangebied is gelegen in het gebiedstype 'Woongebied kern Duiven'. Voor wegverkeerslawaai geldt de geluidsklasse (bovengrens) 'zeer onrustig' (maximale geluidbelasting 58 dB) voor de eerstelijns bebouwing die langs een hoofdinfrastructuur, waar conform de Nota geluidbeleid Duiven de Westsingel onderdeel van uitmaakt. De bouwblokken G01, G02 en G03 (zie afbeelding 4) kunnen als gelegen langs deze hoofdinfrastructuur aangemerkt worden.



Afbeelding 4 Bebouwing langs hoofdinfrastructuur

Voor de overige woningen geldt de geluidsklasse (bovengrens) 'onrustig' (maximale geluidbelasting 53 dB). De maximale geluidbelasting ter plaatse van het plangebied bedraagt 59 dB ter plaatse van de westgevel van gebouw G01 op een hoogte van 7,5 meter en valt daarmee in de geluidsklasse "lawaaiig".

Voor de woningen waar een hogere waarde voor aangevraagd dient te worden en vallen binnen de geluidklasse "onrustig" gelden de volgende voorwaarden;

- Indien mogelijk bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller asfalttypen treffen).
In paragraaf 4.1.1 zijn maatregelen beschouwd. Het toepassen van een stiller wegdek stuit op bezwaren van financiële aard of is niet voldoende doelmatig aangezien de voorkeurgrenswaarde ter plaatse van het plan nog steeds wordt overschreden. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor geluidklasse onrustig (ter plaatse van gebouw G01 t/m G03) wordt ten gevolge van de Westsingel dan nog steeds overschreden.
- Indien mogelijk de afstand tussen de geluidbron en de nieuwe woningen vergroten
Voor het voldoen aan de voorkeurgrenswaarde dienen de woningen op minimaal 150 meter van de Westsingel af worden geplaatst. Vanuit stedenbouwkundige aspecten is dit niet wenselijk.
- In ieder geval dient bij de woningen/appartementen de buitenruimte (tuin/balkon) te voldoen aan de ambitiewaarde van het betreffende gebied ("rustig": 43 dB)
Voor iedere woning met een geluidbelasting tussen de 48 en 53 dB is dit mogelijk. Voor gebouw G01 t/m G03 is dit niet mogelijk. Ter plaatse van deze woningen is het wel mogelijk om lokale afscherming te realiseren (geluidluwe gevel), zoals een afgesloten balkon ter plaatse van het appartementengebouw. Tevens worden diverse groenvoorzieningen aangelegd waar bewoners in een geluidsluwe omgeving (geluidbelasting <48) buiten kunnen zijn.
- Getracht wordt het stedenbouwkundig ontwerp zodanig vorm te geven om zoveel mogelijk afscherming voor het achterliggend gebied te creëren.
Gebouw G03 is een hoog appartementengebouw (maximaal 17 meter). Dit gebouw kan voor extra afscherming zorgen naar de achterliggende woningen.
- Vanaf de geluidklasse onrustig dient bij een aanvraag om bouwvergunning voor een woning en andere geluidgevoelige bestemmingen een bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de binnenwaarde van het bouwbesluit.
Dit kan worden uitgevoerd zoals in paragraaf 4.2 is aangegeven, wordt geadviseerd om hier uit te gaan van de cumulatieve geluidbelasting inclusief 30 km/uur-weg.

Voor de woningen waar een hogere waarde voor aangevraagd dient te worden en vallen binnen de geluidklasse "zeer onrustig" (de rug-aan-rug woningen in gebouw G01 en G02 de appartementen in gebouw G03; zie afbeelding 4) gelden de volgende aanvullende voorwaarden;

- Rekening houden met de indeling van de woning: bij appartementen en seniorenwoningen dient minimaal een verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde (geluidbelasting bedraagt niet meer dan 48 dB) te worden gesitueerd; bij eengezinswoningen minimaal drie verblijfsruimten in de woning aan de geluidsluwe zijde.
Voor de woningen waar een hogere waarde van 54-58 voor aangevraagd dient rekening te worden gehouden dat verblijfsruimtes aan de geluidsluwe zijde gelegen dienen te worden. Een geluidluwe zijde kan worden gerealiseerd door lokale afscherming.
- Wanneer de woning een balkon heeft dan moet deze bij voorkeur afsluitbaar zijn zodat men zelf kan kiezen of men zich wil afzonderen van de hoge geluidbelasting.
Bij de indeling van de gebouwen G01 t/m G03 dient hier rekening mee gehouden te worden. In het ontwerp van de gebouwen. Voor de woningen die geen balkon hebben is het mogelijk om lokale afscherming te realiseren zoals voorzetramen. Achter deze ramen is het mogelijk om te openen delen, zoals spuivoorzieningen of (kiep)ramen, te realiseren. Niet alle rug-aan-rug woningen in gebouw G01 en G02 hebben een geluidluwe buitenruimte gezien deze woningen alleen een "voortuin" hebben. Er worden echter wel diverse groenvoorzieningen aangelegd zoals tussen gebouw G22 en G18/G19. Hier kunnen diverse parkvoorzieningen worden aangelegd waarbij bewoners buiten kunnen zitten.
- Bij een aanvraag om bouwvergunning voor een woning en andere geluidgevoelige bestemmingen een bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de binnenwaarde van het bouwbesluit.
Dit kan worden uitgevoerd zoals in paragraaf 4.2 is aangegeven wordt geadviseerd om hier uit te gaan van de cumulatieve geluidbelasting (inclusief 30 km/uur-weg).
- De buitenruimtes tuin of balkon worden bij voorkeur aan de geluidluwe zijde gesitueerd.

Zoals bij het tweede punt is beschreven, dient rekening te worden gehouden met afgesloten balkons. Wanneer de balkons worden afgesloten is het mogelijk om daar mee geluidluwe gevels(delen) ter realiseren. Zoveel mogelijk verblijfsruimtes (zoals slaapkamers dienen aan deze geluidluwe zijde te liggen

Voor de woningen waar een hogere waarde voor aangevraagd dient te worden en vallen binnen de "lawaaig" is volgens het gemeentelijk geluidbeleid geen hogere waarde mogelijk.

Wanneer de geluidbelasting niet omlaag kan worden gebracht door maatregelen zoals in paragraaf 4.1.2 is beschreven is het mogelijk om ter plaatse van deze rekenpunten een dove gevel ter realiseren. Onder een dove gevel wordt verstaan;

- Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn. De karakteristieke gevelgeluidwering (zoals bedoeld in de NEN 5077) dient ten minste gelijk te zijn aan de geluidbelasting van de constructie minus 33 dB;
- Een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzonering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. Een niet geluidgevoelige ruimte is bijvoorbeeld een verkeersruimte of opslagruimte.

In het gemeentelijk geluidbeleid is het volgende beschreven over een dove gevel *"De gemeente Duiven wil in beginsel geen dove gevels toelaten uit oogpunt van leefbaarheid. In bijzondere situaties is maximaal één dove gevel toelaatbaar"*. In onderhavige situatie gaat het om één geveldeel (3^e bouwlaag gebouw G01). Hierbij gaat het om een mogelijke zolderverdieping, die en een gebruik als niet zijn verblijfsruimte (washok, opslagruimte, technische ruimte etc.). Ter plaatse van de overige gevels van deze verdieping (noord- en zuidgevel van gebouw G01) is het wel mogelijk om te openen delen te realiseren

Naast mogelijke akoestisch maatregelen zoals hierboven beschreven zijn ook niet akoestische maatregelen mogelijk, zoals het aanleggen van groen, extra parkeerplaatsen. Binnen het plangebied worden diverse groene gebieden en fietsverbindingen aangelegd naar hoofd fietsstructuren. Hierdoor wordt het plangebied duurzaam ingericht voor de bewoners en heeft een positieve landschappelijk inrichting naar de aangrenzende woongebieden.

Bij de aanvraag om een Omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen dient een onderzoek naar de geluidwering van de gevel gevoegd te worden waarbij de geluidwering van de gevel getoetst wordt aan de eisen uit het Bouwbesluit en het gemeentelijk geluidbeleid.

5 CONCLUSIE

In opdracht van Van Wanrooij Projectontwikkeling BV is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Aanleiding is het woningbouwplan gelegen aan de Westsingel in het noorden van Duiven.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Graafsingel, de Westsingel en een deel van de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg van het plangebied. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

A12, Westsingel en de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg

Ten gevolge van het wegverkeer op de A12, Westsingel en de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg bedraagt de geluidbelasting meer dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde (53 dB en 63 dB) wordt wel gerespecteerd. Maatregelen ten einde het verlagen van de geluidbelasting zijn onderzocht en stuiten op overwegende bezwaren.

Ter plaatse van een aantal gebouwen wordt de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van meerdere gezoneerde geluidbronnen niet gerespecteerd. Ter plaatse van het plangebied is de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle gezoneerde geluidbronnen berekend. De maximale cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van het plangebied bedraagt 61 dB. Er is verder geen wettelijk toetsingskader voor de beoordeling van de cumulatieve geluidbelasting.

Uit een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevel zal moeten blijken of de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit en het gemeentelijk geluidbeleid.

Graafsingel

Ten gevolge van het wegverkeer op de Graafsingel bedraagt de geluidbelasting niet meer dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder.

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting ten gevolge van de nieuwe binnenplanse weg (wegvak 30 km/uur) berekend. De maximale geluidbelasting bedraagt 49 dB ter plaatse van gebouw G13. Ter plaatse van alle overige gebouwen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

Tevens is de cumulatieve geluidbelasting inclusief 30 km/uur-weg ter plaatse van het plangebied berekend. Ter plaatse van het plangebied is de cumulatieve geluidbelasting te beoordelen in de volgende geluidsklasse volgens methode Miedema;

- De woningen met een beoordeling van de cumulatieve geluidbelasting van goed of redelijk is volgens Miedema sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.
- De woningen met een beoordeling van de cumulatieve geluidbelasting van matig hebben allen minimaal 1 gevel die te beoordelen is als goed of redelijk waardoor er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat, geadviseerd wordt om wel zoveel mogelijk verblijfsruimtes (zoals slaapkamers) en buitenruimtes aan deze gevels te situeren.
- Voor gebouw G01 is de cumulatieve geluidbelasting te beoordelen als tamelijk slecht. Niet voor alle rug-aan-rug woningen is het mogelijk om een gevel te hebben waar de cumulatieve geluidbelasting te beoordelen is als goed of redelijk. Geadviseerd wordt om ter plaatse van deze

woningen maatregelen te treffen zoals lokale afscherming, zoals voorzetramen. Achter deze ramen is het mogelijk kiepramen of spuivoorzieningen te treffen.

Geluidbeleid en hogere waarde

In het gemeentelijk zijn tevens geluidklasse beschreven voor het verlenen van een hogere waarde. Het plangebied is gelegen in het gebiedstype 'Woongebied kern Duiven'. Voor onderhavig plan zijn de volgende geluidsklasse van toepassing:

- 'Zeer onrustig' (maximale geluidbelasting 58 dB) voor de eerstelijns bebouwing
Voor deze categorie zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Aan deze voorwaarden kan worden voldaan. Bij de indeling van de woningen dient hierbij rekening te worden gehouden met een geluidluwe gevel. Deze kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld afgesloten balkons of lokale afscherming zoals voorzetramen
- 'Onrustig' (maximale geluidbelasting 53 dB)
Voor deze categorie zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Aan deze voorwaarden, zoals een geluidluwe gevel en buitenruimte, kan per gebouw zonder extra maatregelen worden voldaan.

De maximale geluidbelasting waar een hogere waarde voor aangevraagd dient te worden is 59 dB ter plaatse van gebouw G01 op 7,5 meter hoogte. Deze geluidbelasting is te beoordelen als lawaaiig. Voor deze geluidklasse zijn extra aanvullende eisen van toepassing en mogelijke niet akoestisch compenserende maatregelen, zoals het bevorderen van de landschappelijke indeling van het plangebied. De gevels op deze hoogte van de woningen kunnen ook mogelijk als dove gevel worden uitgevoerd (geen te openen delen of geluidgevoelige ruimtes achter de te openen delen).

Mogelijke maatregelen (zoals lokale afscherming, afgesloten balkons en indeling van de woningen) waarmee voldaan kan worden aan het gemeentelijk geluidbeleid zijn onderzocht. Deze dienen met de planontwikkelaar worden afgestemd en vastgelegd worden in het bestemmingsplan/regels zodat deze gewaarborgd zijn.

Na het verlenen van een hogere waarde door het bevoegd gezag, de gemeente Duiven, voor de A12 (maximaal 50 dB), de nieuwe binnenplanse weg (maximaal 53 dB) en de Westsingel (maximaal 58 dB) vormt het aspect wegverkeerslawaaï geen belemmering voor het plan.

BIJLAGEN

B1 INVOERGEGEVENS

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Wegverkeerslawaaï

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeerslawaaï
Verantwoordelijke	mev
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	mev op 25-7-2023
Laatst ingezien door	mev op 6-12-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

04-12-2023 15:04: Importeren Geluidregister Weg


441600

441200



198000

198400

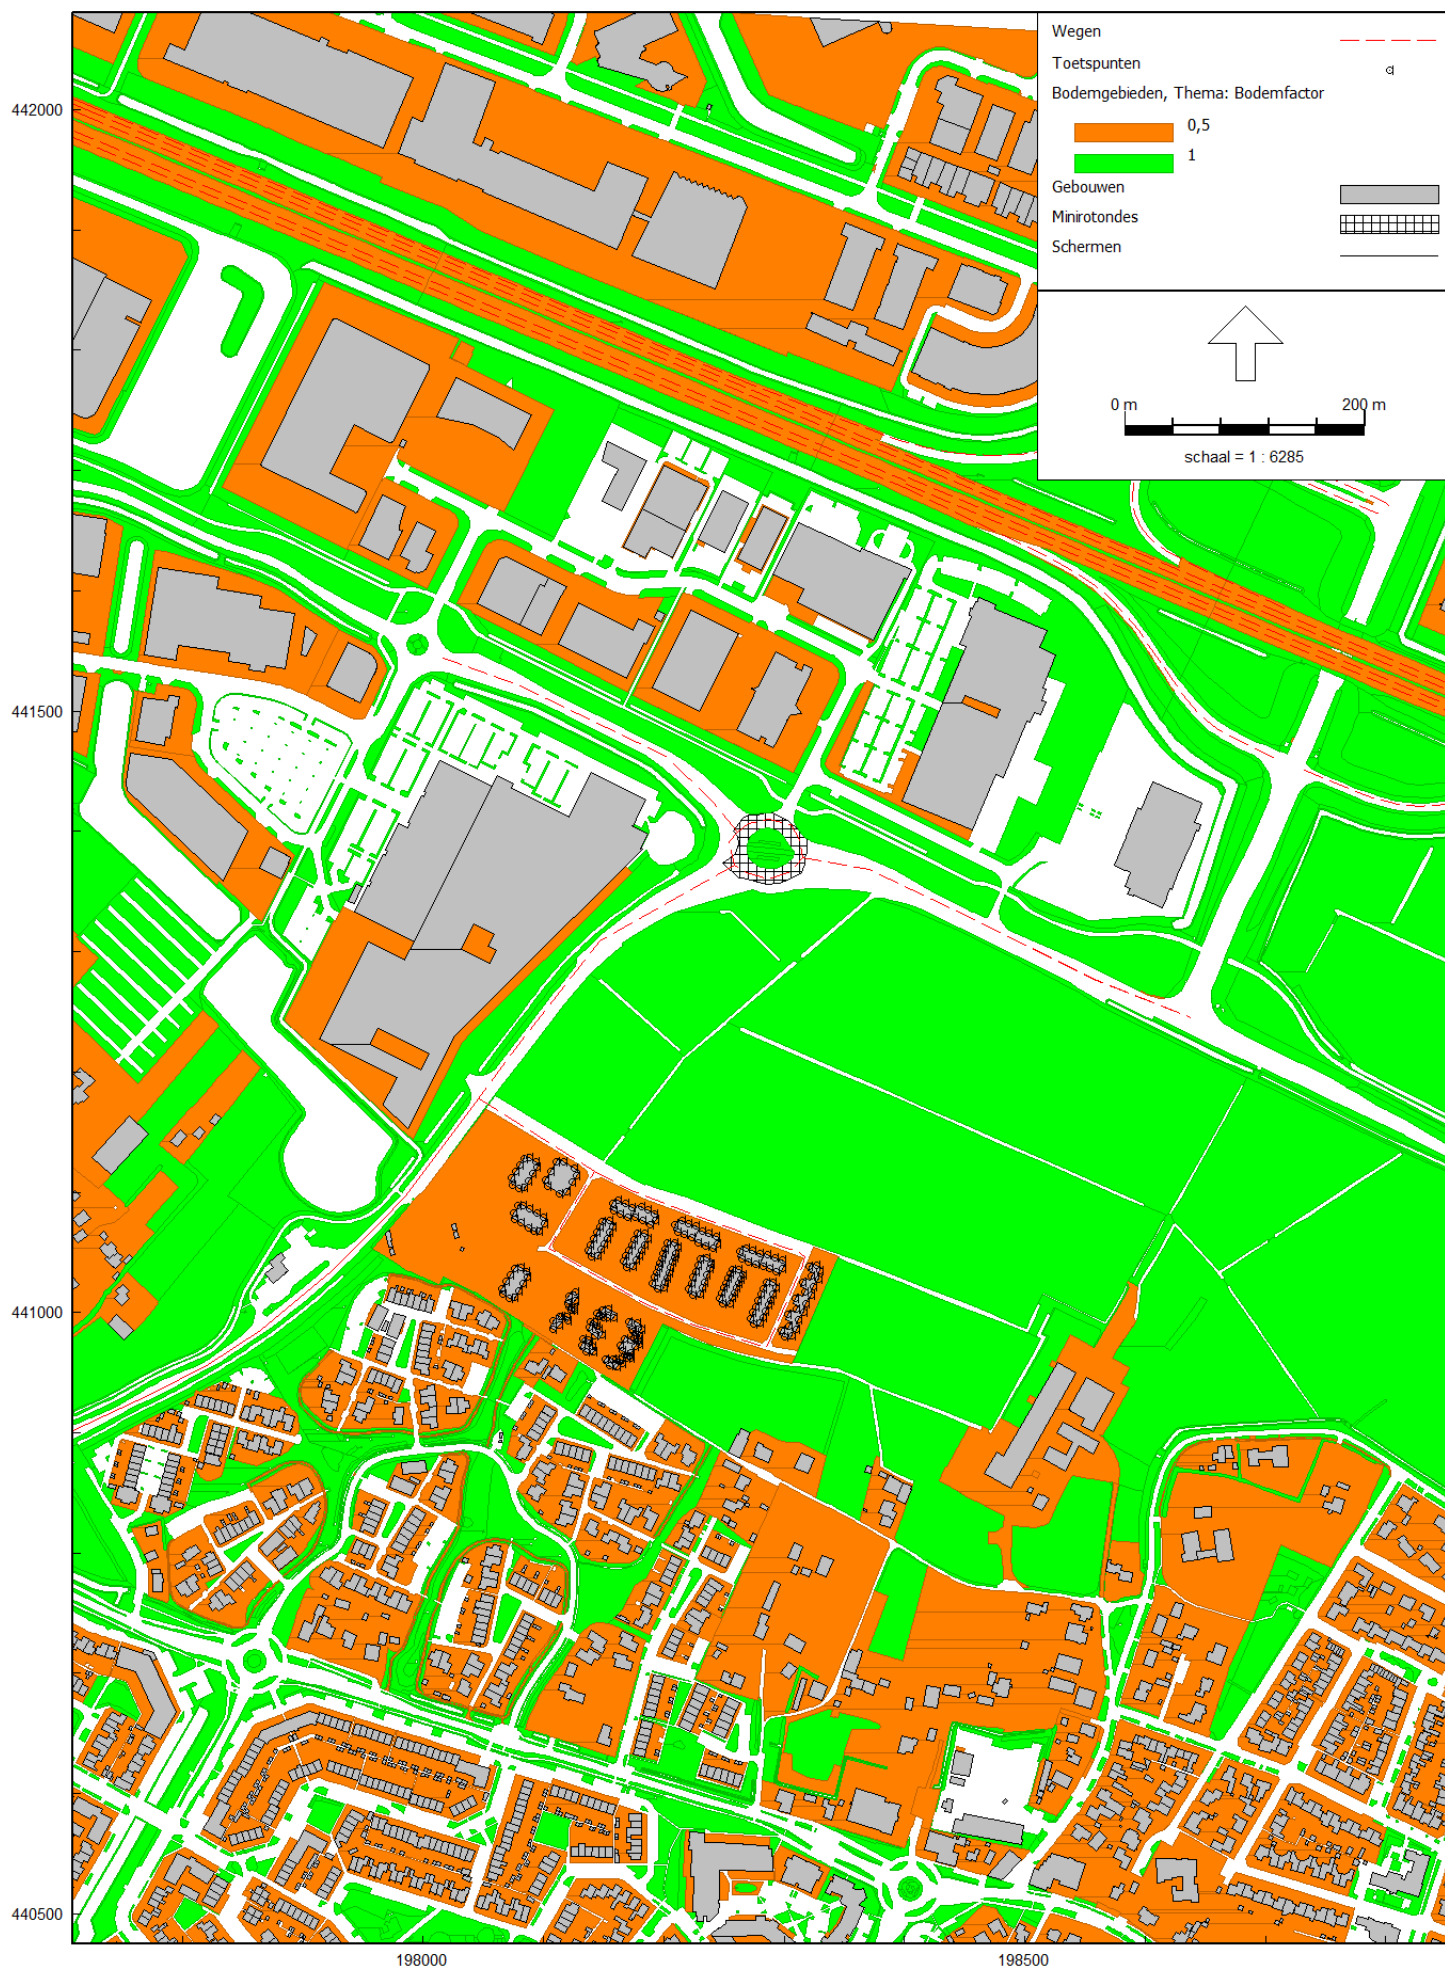

Bijlage B1

Invoergegevens
Wegen

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
WS_R	Westingel rotonde	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
WS_N	Westsingel noord	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
WS_N-VG	Westsingel noord- verkeersgeneratie	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
WS_Z	Westsingel zuid	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
WS_R-VG	Westingel rotonde - verkeersgeneratie	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
WS_N-VG	Westsingel noord - verkeersgeneratie	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
WS_Z-VG	Westsingel zuid- verkeersgeneratie	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
GS01	Graafsingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
14670	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
19858	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
19859	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
19860	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
20054	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
19924	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
17640	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
17705	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0
18057	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0
26447	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
26850	0 / 0,000 / 0,000	--	11,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
27277	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
27786	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
27815	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
27816	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
27817	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
27818	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
27819	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
27820	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
27821	0 / 0,000 / 0,000	--	9,50	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
27381	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0
27382	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
25329	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
25351	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
22330	0 / 0,000 / 0,000	--	11,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
23134	0 / 0,000 / 0,000	--	11,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
23301	0 / 0,000 / 0,000	--	14,50	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
23302	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
23531	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
23417	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
23919	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
24814	0 / 0,000 / 0,000	--	11,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
24491	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
23842	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
22715	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
30958	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
30959	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
31400	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
31401	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
33317	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0
32171	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
33465	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
33195	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
28812	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
30076	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
30077	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
30579	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
30248	0 / 0,000 / 0,000	--	14,50	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
28618	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
28619	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
28620	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
28621	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1
28622	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1

Bijlage B1

Invoergegevens
Wegen

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
WS_R	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
WS_N	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
WS_N-VG	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
WS_Z	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
WS_R-VG	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
WS_N-VG	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
WS_Z-VG	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
GS01	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
14670	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
19858	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
19859	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
19860	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
20054	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
19924	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
17640	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
17705	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18057	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
26447	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
26850	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
27277	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
27786	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
27815	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
27816	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
27817	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
27818	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
27819	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
27820	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
27821	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
27381	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
27382	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
25329	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
25351	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
22330	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
23134	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
23301	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
23302	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
23531	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
23417	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
23919	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
24814	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
24491	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
23842	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
22715	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
30958	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
30959	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
31400	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
31401	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
33317	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
32171	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
33465	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
33195	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
28812	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
30076	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
30077	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
30579	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
30248	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
28618	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
28619	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
28620	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
28621	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
28622	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90

Bijlage B1

Invoergegevens
Wegen

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
WS_R	--	50	50	50	--	13000,61	6,48	3,25	1,16	--	--
WS_N	--	80	80	80	--	13080,00	6,48	3,25	1,16	--	--
WS_N-VG	--	80	80	80	--	494,00	6,46	3,25	1,18	--	--
WS_Z	--	80	80	80	--	13080,00	6,46	3,25	1,18	--	--
WS_R-VG	--	50	50	50	--	494,00	6,48	3,25	1,16	--	--
WS_N-VG	--	80	80	80	--	494,00	6,48	3,25	1,16	--	--
WS_Z-VG	--	80	80	80	--	330,00	6,46	3,25	1,18	--	--
GS01	--	80	80	80	--	12841,00	6,48	3,25	1,16	--	--
14670	--	85	85	85	--	16568,00	6,83	2,83	0,85	--	--
19858	--	75	75	75	--	2580,00	6,98	2,13	0,97	--	--
19859	--	75	75	75	--	7252,00	6,19	3,47	1,48	--	--
19860	--	85	85	85	--	25746,00	6,33	2,76	1,63	--	--
20054	--	85	85	85	--	29710,00	6,54	3,28	1,06	--	--
19924	--	85	85	85	--	29710,00	6,54	3,28	1,06	--	--
17640	--	85	85	85	--	35496,00	6,34	3,81	1,08	--	--
17705	--	50	50	50	--	8308,00	6,61	3,06	1,06	--	--
18057	--	75	75	75	--	8308,00	6,61	3,06	1,06	--	--
26447	--	85	85	85	--	19142,00	6,55	3,56	0,89	--	--
26850	--	90	90	90	--	20062,00	6,43	2,95	1,39	--	--
27277	--	90	90	90	--	7044,00	6,64	2,80	1,14	--	--
27786	--	75	75	75	--	8308,00	6,61	3,06	1,06	--	--
27815	--	85	85	85	--	18826,00	6,38	3,01	1,42	--	--
27816	--	85	85	85	--	19142,00	6,55	3,56	0,89	--	--
27817	--	85	85	85	--	28422,00	6,27	2,87	1,66	--	--
27818	--	85	85	85	--	7252,00	6,19	3,47	1,48	--	--
27819	--	85	85	85	--	24738,00	6,52	3,36	1,04	--	--
27820	--	85	85	85	--	22482,00	6,55	3,54	0,91	--	--
27821	--	85	85	85	--	22482,00	6,55	3,54	0,91	--	--
27381	--	65	65	65	--	2772,00	7,11	2,45	0,61	--	--
27382	--	85	85	85	--	20062,00	6,43	2,95	1,39	--	--
25329	--	90	90	90	--	26164,00	6,56	3,29	1,02	--	--
25351	--	90	90	90	--	25746,00	6,33	2,76	1,63	--	--
22330	--	90	90	90	--	26164,00	6,56	3,29	1,02	--	--
23134	--	90	90	90	--	25746,00	6,33	2,76	1,63	--	--
23301	--	90	90	90	--	25746,00	6,33	2,76	1,63	--	--
23302	--	85	85	85	--	19142,00	6,55	3,56	0,89	--	--
23531	--	90	90	90	--	24738,00	6,52	3,36	1,04	--	--
23417	--	90	90	90	--	25746,00	6,33	2,76	1,63	--	--
23919	--	90	90	90	--	25746,00	6,33	2,76	1,63	--	--
24814	--	90	90	90	--	25746,00	6,33	2,76	1,63	--	--
24491	--	85	85	85	--	24738,00	6,52	3,36	1,04	--	--
23842	--	85	85	85	--	25746,00	6,33	2,76	1,63	--	--
22715	--	75	75	75	--	2772,00	7,11	2,45	0,61	--	--
30958	--	85	85	85	--	20062,00	6,43	2,95	1,39	--	--
30959	--	85	85	85	--	25746,00	6,33	2,76	1,63	--	--
31400	--	90	90	90	--	26164,00	6,56	3,29	1,02	--	--
31401	--	90	90	90	--	20460,00	6,60	3,47	0,86	--	--
33317	--	50	50	50	--	7252,00	6,19	3,47	1,48	--	--
32171	--	85	85	85	--	22106,00	6,36	3,10	1,41	--	--
33465	--	85	85	85	--	24454,00	6,29	2,80	1,67	--	--
33195	--	85	85	85	--	22106,00	6,36	3,10	1,41	--	--
28812	--	85	85	85	--	24738,00	6,52	3,36	1,04	--	--
30076	--	85	85	85	--	3168,00	6,50	3,54	0,98	--	--
30077	--	85	85	85	--	28422,00	6,27	2,87	1,66	--	--
30579	--	85	85	85	--	20062,00	6,43	2,95	1,39	--	--
30248	--	90	90	90	--	19142,00	6,55	3,56	0,89	--	--
28618	--	85	85	85	--	25746,00	6,33	2,76	1,63	--	--
28619	--	85	85	85	--	25746,00	6,33	2,76	1,63	--	--
28620	--	85	85	85	--	20062,00	6,43	2,95	1,39	--	--
28621	--	85	85	85	--	24738,00	6,52	3,36	1,04	--	--
28622	--	85	85	85	--	19142,00	6,55	3,56	0,89	--	--

Bijlage B1

Invoergegevens
Wegen

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
WS_R	--	--	--	86,71	91,95	80,58	--	9,80	5,05	12,73	--	3,48	2,99	6,68
WS_N	--	--	--	86,71	91,95	80,58	--	9,80	5,05	12,73	--	3,48	2,99	6,68
WS_N-VG	--	--	--	94,67	96,78	92,36	--	3,93	2,02	5,01	--	1,40	1,20	2,63
WS_Z	--	--	--	94,67	96,78	92,36	--	3,93	2,02	5,01	--	1,40	1,20	2,63
WS_R-VG	--	--	--	86,71	91,95	80,58	--	9,80	5,05	12,73	--	3,48	2,99	6,68
WS_N-VG	--	--	--	86,71	91,95	80,58	--	9,80	5,05	12,73	--	3,48	2,99	6,68
WS_Z-VG	--	--	--	94,67	96,78	92,36	--	3,93	2,02	5,01	--	1,40	1,20	2,63
GS01	--	--	--	86,71	91,95	80,58	--	9,80	5,05	12,73	--	3,48	2,99	6,68
14670	--	--	--	84,79	91,90	83,57	--	8,66	3,62	7,14	--	6,54	4,48	9,29
19858	--	--	--	96,11	96,36	92,00	--	2,22	1,82	4,00	--	1,67	1,82	4,00
19859	--	--	--	90,87	94,44	82,24	--	5,12	2,38	7,48	--	4,01	3,17	10,28
19860	--	--	--	79,13	83,27	66,35	--	9,21	7,17	13,13	--	11,66	9,56	20,53
20054	--	--	--	75,80	81,82	64,97	--	11,95	7,09	11,78	--	12,26	11,09	23,25
19924	--	--	--	75,80	81,82	64,97	--	11,95	7,09	11,78	--	12,26	11,09	23,25
17640	--	--	--	86,59	90,01	78,07	--	6,17	3,77	7,05	--	7,24	6,21	14,88
17705	--	--	--	78,87	90,55	75,00	--	12,20	4,33	9,09	--	8,93	5,12	15,91
18057	--	--	--	78,87	90,55	75,00	--	12,20	4,33	9,09	--	8,93	5,12	15,91
26447	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
26850	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
27277	--	--	--	92,74	93,91	87,50	--	4,06	3,05	6,25	--	3,21	3,05	6,25
27786	--	--	--	78,87	90,55	75,00	--	12,20	4,33	9,09	--	8,93	5,12	15,91
27815	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
27816	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
27817	--	--	--	78,91	83,95	66,03	--	9,65	6,74	13,38	--	11,44	9,31	20,59
27818	--	--	--	90,87	94,44	82,24	--	5,12	2,38	7,48	--	4,01	3,17	10,28
27819	--	--	--	77,80	82,05	65,96	--	10,48	6,87	11,22	--	11,72	11,08	22,82
27820	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
27821	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
27381	--	--	--	96,45	97,06	88,24	--	2,03	1,47	5,88	--	1,52	1,47	5,88
27382	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
25329	--	--	--	78,73	82,44	66,23	--	10,14	6,74	11,26	--	11,13	10,81	22,51
25351	--	--	--	79,13	83,27	66,35	--	9,21	7,17	13,13	--	11,66	9,56	20,53
22330	--	--	--	78,73	82,44	66,23	--	10,14	6,74	11,26	--	11,13	10,81	22,51
23134	--	--	--	79,13	83,27	66,35	--	9,21	7,17	13,13	--	11,66	9,56	20,53
23301	--	--	--	79,13	83,27	66,35	--	9,21	7,17	13,13	--	11,66	9,56	20,53
23302	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
23531	--	--	--	77,80	82,05	65,96	--	10,48	6,87	11,22	--	11,72	11,08	22,82
23417	--	--	--	79,13	83,27	66,35	--	9,21	7,17	13,13	--	11,66	9,56	20,53
23919	--	--	--	79,13	83,27	66,35	--	9,21	7,17	13,13	--	11,66	9,56	20,53
24814	--	--	--	79,13	83,27	66,35	--	9,21	7,17	13,13	--	11,66	9,56	20,53
24491	--	--	--	77,80	82,05	65,96	--	10,48	6,87	11,22	--	11,72	11,08	22,82
23842	--	--	--	79,13	83,27	66,35	--	9,21	7,17	13,13	--	11,66	9,56	20,53
22715	--	--	--	96,45	97,06	88,24	--	2,03	1,47	5,88	--	1,52	1,47	5,88
30958	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
30959	--	--	--	79,13	83,27	66,35	--	9,21	7,17	13,13	--	11,66	9,56	20,53
31400	--	--	--	78,73	82,44	66,23	--	10,14	6,74	11,26	--	11,13	10,81	22,51
31401	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
33317	--	--	--	90,87	94,44	82,24	--	5,12	2,38	7,48	--	4,01	3,17	10,28
32171	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
33465	--	--	--	78,15	82,88	65,44	--	9,56	7,32	13,48	--	12,29	9,80	21,08
33195	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
28812	--	--	--	77,80	82,05	65,96	--	10,48	6,87	11,22	--	11,72	11,08	22,82
30076	--	--	--	90,78	96,43	93,55	--	6,31	2,68	3,23	--	2,91	0,89	3,23
30077	--	--	--	78,91	83,95	66,03	--	9,65	6,74	13,38	--	11,44	9,31	20,59
30579	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
30248	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
28618	--	--	--	79,13	83,27	66,35	--	9,21	7,17	13,13	--	11,66	9,56	20,53
28619	--	--	--	79,13	83,27	66,35	--	9,21	7,17	13,13	--	11,66	9,56	20,53
28620	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
28621	--	--	--	77,80	82,05	65,96	--	10,48	6,87	11,22	--	11,72	11,08	22,82
28622	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage B1

Invoergegevens
Wegen

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
WS_R	--	--	--	--	--	730,48	388,51	121,52	--	82,56	21,34	19,20
WS_N	--	--	--	--	--	734,94	390,88	122,26	--	83,06	21,47	19,31
WS_N-VG	--	--	--	--	--	30,21	15,54	5,38	--	1,25	0,32	0,29
WS_Z	--	--	--	--	--	799,93	411,41	142,55	--	33,21	8,59	7,73
WS_R-VG	--	--	--	--	--	27,76	14,76	4,62	--	3,14	0,81	0,73
WS_N-VG	--	--	--	--	--	27,76	14,76	4,62	--	3,14	0,81	0,73
WS_Z-VG	--	--	--	--	--	20,18	10,38	3,60	--	0,84	0,22	0,20
GS01	--	--	--	--	--	721,51	383,74	120,03	--	81,55	21,08	18,96
14670	--	--	--	--	--	959,00	431,00	117,00	--	98,00	17,00	10,00
19858	--	--	--	--	--	173,00	53,00	23,00	--	4,00	1,00	1,00
19859	--	--	--	--	--	408,00	238,00	88,00	--	23,00	6,00	8,00
19860	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	150,00	51,00	55,00
20054	--	--	--	--	--	1472,00	796,50	204,00	--	232,00	69,00	37,00
19924	--	--	--	--	--	1472,00	796,50	204,00	--	232,00	69,00	37,00
17640	--	--	--	--	--	1950,00	1217,00	299,00	--	139,00	51,00	27,00
17705	--	--	--	--	--	433,00	230,00	66,00	--	67,00	11,00	8,00
18057	--	--	--	--	--	433,00	230,00	66,00	--	67,00	11,00	8,00
26447	--	--	--	--	--	1254,50	681,00	170,50	--	--	--	--
26850	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	--	--	--
27277	--	--	--	--	--	434,00	185,00	70,00	--	19,00	6,00	5,00
27786	--	--	--	--	--	433,00	230,00	66,00	--	67,00	11,00	8,00
27815	--	--	--	--	--	1202,00	566,50	267,00	--	--	--	--
27816	--	--	--	--	--	1254,50	681,00	170,50	--	--	--	--
27817	--	--	--	--	--	1406,50	685,00	311,00	--	172,00	55,00	63,00
27818	--	--	--	--	--	408,00	238,00	88,00	--	23,00	6,00	8,00
27819	--	--	--	--	--	1254,50	681,00	170,50	--	169,00	57,00	29,00
27820	--	--	--	--	--	1472,00	796,50	204,00	--	--	--	--
27821	--	--	--	--	--	1472,00	796,50	204,00	--	--	--	--
27381	--	--	--	--	--	190,00	66,00	15,00	--	4,00	1,00	1,00
27382	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	--	--	--
25329	--	--	--	--	--	1351,00	709,00	176,50	--	174,00	58,00	30,00
25351	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	150,00	51,00	55,00
22330	--	--	--	--	--	1351,00	709,00	176,50	--	174,00	58,00	30,00
23134	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	150,00	51,00	55,00
23301	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	150,00	51,00	55,00
23302	--	--	--	--	--	1254,50	681,00	170,50	--	--	--	--
23531	--	--	--	--	--	1254,50	681,00	170,50	--	169,00	57,00	29,00
23417	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	150,00	51,00	55,00
23919	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	150,00	51,00	55,00
24814	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	150,00	51,00	55,00
24491	--	--	--	--	--	1254,50	681,00	170,50	--	169,00	57,00	29,00
23842	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	150,00	51,00	55,00
22715	--	--	--	--	--	190,00	66,00	15,00	--	4,00	1,00	1,00
30958	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	--	--	--
30959	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	150,00	51,00	55,00
31400	--	--	--	--	--	1351,00	709,00	176,50	--	174,00	58,00	30,00
31401	--	--	--	--	--	1351,00	709,00	176,50	--	--	--	--
33317	--	--	--	--	--	408,00	238,00	88,00	--	23,00	6,00	8,00
32171	--	--	--	--	--	1406,50	685,00	311,00	--	--	--	--
33465	--	--	--	--	--	1202,00	566,50	267,00	--	147,00	50,00	55,00
33195	--	--	--	--	--	1406,50	685,00	311,00	--	--	--	--
28812	--	--	--	--	--	1254,50	681,00	170,50	--	169,00	57,00	29,00
30076	--	--	--	--	--	187,00	108,00	29,00	--	13,00	3,00	1,00
30077	--	--	--	--	--	1406,50	685,00	311,00	--	172,00	55,00	63,00
30579	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	--	--	--
30248	--	--	--	--	--	1254,50	681,00	170,50	--	--	--	--
28618	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	150,00	51,00	55,00
28619	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	150,00	51,00	55,00
28620	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	--	--	--
28621	--	--	--	--	--	1254,50	681,00	170,50	--	169,00	57,00	29,00
28622	--	--	--	--	--	1254,50	681,00	170,50	--	--	--	--

Bijlage B1

Invoergegevens
Wegen

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
WS_R	--	29,32	12,63	10,07	--	86,22	93,84	101,09	104,60	109,91
WS_N	--	29,50	12,71	10,14	--	83,54	93,59	98,85	105,61	111,71
WS_N-VG	--	0,45	0,19	0,15	--	67,68	77,54	82,74	89,89	97,20
WS_Z	--	11,83	5,10	4,06	--	81,91	91,77	96,97	104,12	111,43
WS_R-VG	--	1,11	0,48	0,38	--	72,02	79,64	86,89	90,40	95,71
WS_N-VG	--	1,11	0,48	0,38	--	69,31	79,36	84,62	91,38	97,48
WS_Z-VG	--	0,30	0,13	0,10	--	65,93	75,79	80,99	88,14	95,45
GS01	--	28,96	12,48	9,95	--	83,46	93,51	98,77	105,53	111,63
14670	--	74,00	21,00	13,00	--	87,16	98,85	103,78	110,57	113,39
19858	--	3,00	1,00	1,00	--	76,70	88,43	93,09	100,69	104,19
19859	--	18,00	8,00	11,00	--	82,19	93,39	98,41	105,23	108,12
19860	--	190,00	68,00	86,00	--	90,18	101,06	106,17	112,86	114,94
20054	--	238,00	108,00	73,00	--	91,24	102,18	107,29	113,80	115,64
19924	--	238,00	108,00	73,00	--	91,24	102,18	107,29	113,80	115,64
17640	--	163,00	84,00	57,00	--	90,16	101,60	106,55	113,55	116,43
17705	--	49,00	13,00	14,00	--	86,03	93,61	101,05	104,39	108,79
18057	--	49,00	13,00	14,00	--	83,43	92,95	98,39	105,14	110,20
26447	--	--	--	--	--	82,92	96,83	101,24	109,41	114,05
26850	--	--	--	--	--	83,03	97,42	100,71	104,50	113,09
27277	--	15,00	6,00	5,00	--	81,47	94,12	97,49	101,24	108,64
27786	--	49,00	13,00	14,00	--	85,24	95,92	101,35	107,15	108,89
27815	--	--	--	--	--	82,74	96,64	101,05	109,22	113,86
27816	--	--	--	--	--	82,92	96,83	101,24	109,41	114,05
27817	--	204,00	76,00	97,00	--	90,55	101,48	106,58	113,24	115,32
27818	--	18,00	8,00	11,00	--	81,84	94,01	98,81	105,99	109,46
27819	--	189,00	92,00	59,00	--	90,23	101,16	106,26	112,87	114,87
27820	--	--	--	--	--	83,62	97,52	101,93	110,10	114,74
27821	--	--	--	--	--	83,62	97,52	101,93	110,10	114,74
27381	--	3,00	1,00	1,00	--	77,45	85,84	91,35	98,27	105,26
27382	--	--	--	--	--	83,04	96,94	101,36	109,53	114,17
25329	--	191,00	93,00	60,00	--	90,29	101,28	104,81	108,62	114,23
25351	--	190,00	68,00	86,00	--	90,13	101,00	104,56	108,41	114,02
22330	--	191,00	93,00	60,00	--	90,29	101,28	104,81	108,62	114,23
23134	--	190,00	68,00	86,00	--	90,13	101,00	104,56	108,41	114,02
23301	--	190,00	68,00	86,00	--	90,13	101,00	104,56	108,41	114,02
23302	--	--	--	--	--	83,16	96,27	99,38	103,45	111,49
23531	--	189,00	92,00	59,00	--	90,18	101,09	104,64	108,45	113,96
23417	--	190,00	68,00	86,00	--	90,13	101,00	104,56	108,41	114,02
23919	--	190,00	68,00	86,00	--	90,13	101,00	104,56	108,41	114,02
24814	--	190,00	68,00	86,00	--	90,13	101,00	104,56	108,41	114,02
24491	--	189,00	92,00	59,00	--	90,19	100,48	104,26	107,72	112,69
23842	--	190,00	68,00	86,00	--	90,15	100,38	104,16	107,69	112,75
22715	--	3,00	1,00	1,00	--	76,81	87,84	91,15	94,96	101,76
30958	--	--	--	--	--	83,04	96,94	101,36	109,53	114,17
30959	--	190,00	68,00	86,00	--	90,18	101,06	106,17	112,86	114,94
31400	--	191,00	93,00	60,00	--	90,29	101,28	104,81	108,62	114,23
31401	--	--	--	--	--	83,24	97,62	100,92	104,71	113,29
33317	--	18,00	8,00	11,00	--	82,89	90,18	97,14	101,59	107,05
32171	--	--	--	--	--	83,42	97,32	101,74	109,91	114,55
33465	--	189,00	67,00	86,00	--	90,09	100,92	106,04	112,70	114,68
33195	--	--	--	--	--	83,42	97,32	101,74	109,91	114,55
28812	--	189,00	92,00	59,00	--	90,23	101,16	106,26	112,87	114,87
30076	--	6,00	1,00	1,00	--	78,10	90,66	95,40	102,49	106,05
30077	--	204,00	76,00	97,00	--	90,55	101,48	106,58	113,24	115,32
30579	--	--	--	--	--	83,28	96,38	99,50	103,57	111,61
30248	--	--	--	--	--	82,91	97,30	100,60	104,38	112,97
28618	--	190,00	68,00	86,00	--	90,18	101,06	106,17	112,86	114,94
28619	--	190,00	68,00	86,00	--	90,18	101,06	106,17	112,86	114,94
28620	--	--	--	--	--	83,04	96,94	101,36	109,53	114,17
28621	--	189,00	92,00	59,00	--	90,23	101,16	106,26	112,87	114,87
28622	--	--	--	--	--	82,92	96,83	101,24	109,41	114,05

Bijlage B1

Invoergegevens
Wegen

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
WS_R	106,68	100,01	91,68	82,24	89,54	96,42	100,95	106,65	103,29	96,57
WS_N	107,93	101,08	90,24	79,82	89,49	94,75	101,91	108,59	104,78	97,91
WS_N-VG	93,41	86,53	75,38	64,28	73,92	79,11	86,52	94,16	90,36	83,47
WS_Z	107,64	100,76	89,61	78,51	88,15	93,34	100,75	108,39	104,59	97,70
WS_R-VG	92,48	85,80	77,48	68,04	75,33	82,22	86,75	92,44	89,09	82,37
WS_N-VG	93,70	86,86	76,01	65,59	75,26	80,52	87,68	94,36	90,56	83,68
WS_Z-VG	91,66	84,78	73,63	62,53	72,17	77,36	84,77	92,41	88,61	81,72
GS01	107,85	101,00	90,16	79,74	89,41	94,67	101,83	108,51	104,70	97,83
14670	107,64	101,77	93,25	82,06	94,03	98,84	106,18	109,68	103,77	97,82
19858	98,31	92,37	84,13	71,57	83,23	87,88	95,55	99,05	93,17	87,22
19859	102,41	96,54	88,36	78,97	90,23	95,07	102,44	105,66	99,84	93,92
19860	109,34	103,52	95,01	85,92	97,00	102,04	108,91	111,40	105,69	99,83
20054	110,12	104,33	95,83	87,67	98,52	103,62	110,47	112,76	107,09	101,24
19924	110,12	104,33	95,83	87,67	98,52	103,62	110,47	112,76	107,09	101,24
17640	110,65	104,75	96,24	87,37	98,90	103,81	111,06	114,27	108,40	102,47
17705	105,63	99,01	91,35	80,66	87,87	94,83	99,42	104,69	101,33	94,63
18057	106,39	99,56	89,08	78,32	87,57	92,98	100,16	106,47	102,64	95,77
26447	107,93	101,89	93,36	80,27	94,17	98,59	106,76	111,40	105,28	99,24
26850	106,97	101,50	92,47	79,66	94,04	97,34	101,13	109,71	103,60	98,13
27277	102,67	97,22	88,13	77,51	90,19	93,58	97,36	104,90	98,90	93,45
27786	103,54	97,83	89,77	80,06	90,97	96,05	102,90	105,67	99,97	94,10
27815	107,75	101,71	93,18	79,47	93,37	97,79	105,96	110,60	104,48	98,44
27816	107,93	101,89	93,36	80,27	94,17	98,59	106,76	111,40	105,28	99,24
27817	109,73	103,91	95,40	86,42	97,51	102,55	109,46	112,00	106,28	100,41
27818	103,57	97,63	89,11	78,59	90,92	95,64	103,19	107,02	101,04	95,06
27819	109,30	103,49	94,98	86,96	97,80	102,90	109,77	112,07	106,40	100,54
27820	108,63	102,59	94,06	80,95	94,85	99,27	107,44	112,08	105,96	99,92
27821	108,63	102,59	94,06	80,95	94,85	99,27	107,44	112,08	105,96	99,92
27381	101,59	94,75	84,01	72,69	80,99	86,43	93,54	100,62	96,94	90,10
27382	108,05	102,01	93,48	79,67	93,57	97,98	106,15	110,79	104,68	98,64
25329	108,52	103,10	93,91	87,00	97,88	101,47	105,38	111,28	105,49	100,06
25351	108,30	102,88	93,70	85,88	96,99	100,54	104,39	110,45	104,64	99,21
22330	108,52	103,10	93,91	87,00	97,88	101,47	105,38	111,28	105,49	100,06
23134	108,30	102,88	93,70	85,88	96,99	100,54	104,39	110,45	104,64	99,21
23301	108,30	102,88	93,70	85,88	96,99	100,54	104,39	110,45	104,64	99,21
23302	105,47	100,03	91,20	80,51	93,61	96,73	100,80	108,84	102,82	97,38
23531	108,26	102,85	93,65	86,93	97,77	101,36	105,27	111,13	105,34	99,91
23417	108,30	102,88	93,70	85,88	96,99	100,54	104,39	110,45	104,64	99,21
23919	108,30	102,88	93,70	85,88	96,99	100,54	104,39	110,45	104,64	99,21
24814	108,30	102,88	93,70	85,88	96,99	100,54	104,39	110,45	104,64	99,21
24491	107,19	101,82	92,91	86,94	97,12	100,90	104,54	109,83	104,23	98,84
23842	107,21	101,84	92,94	85,90	96,33	100,05	103,65	109,13	103,51	98,12
22715	95,98	90,60	82,03	72,06	83,08	86,35	90,27	97,14	91,34	85,96
30958	108,05	102,01	93,48	79,67	93,57	97,98	106,15	110,79	104,68	98,64
30959	109,34	103,52	95,01	85,92	97,00	102,04	108,91	111,40	105,69	99,83
31400	108,52	103,10	93,91	87,00	97,88	101,47	105,38	111,28	105,49	100,06
31401	107,18	101,70	92,67	80,44	94,82	98,12	101,91	110,49	104,38	98,90
33317	103,70	97,00	88,21	79,52	86,54	93,11	98,48	104,31	100,88	94,14
32171	108,43	102,39	93,86	80,30	94,20	98,61	106,78	111,42	105,31	99,27
33465	109,10	103,29	94,79	85,82	96,87	101,92	108,78	111,22	105,52	99,67
33195	108,43	102,39	93,86	80,30	94,20	98,61	106,78	111,42	105,31	99,27
28812	109,30	103,49	94,98	86,96	97,80	102,90	109,77	112,07	106,40	100,54
30076	100,16	94,23	85,70	73,74	87,06	91,62	99,27	103,50	97,46	91,47
30077	109,73	103,91	95,40	86,42	97,51	102,55	109,46	112,00	106,28	100,41
30579	105,59	100,15	91,32	79,91	93,01	96,12	100,19	108,23	102,21	96,78
30248	106,85	101,38	92,35	80,26	94,65	97,94	101,73	110,32	104,20	98,73
28618	109,34	103,52	95,01	85,92	97,00	102,04	108,91	111,40	105,69	99,83
28619	109,34	103,52	95,01	85,92	97,00	102,04	108,91	111,40	105,69	99,83
28620	108,05	102,01	93,48	79,67	93,57	97,98	106,15	110,79	104,68	98,64
28621	109,30	103,49	94,98	86,96	97,80	102,90	109,77	112,07	106,40	100,54
28622	107,93	101,89	93,36	80,27	94,17	98,59	106,76	111,40	105,28	99,24

Bijlage B1

Invoergegevens
Wegen

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63
WS_R	87,60	79,98	87,64	95,07	98,28	102,94	99,79	93,16	85,38	--
WS_N	86,88	77,32	87,13	92,45	99,27	104,52	100,72	93,88	83,24	--
WS_N-VG	72,23	61,03	70,77	76,01	83,15	89,93	86,13	79,26	68,21	--
WS_Z	86,46	75,26	84,99	90,24	97,37	104,16	100,36	93,49	82,44	--
WS_R-VG	73,40	65,78	73,44	80,87	84,08	88,74	85,59	78,96	71,18	--
WS_N-VG	72,65	63,09	72,90	78,22	85,04	90,30	86,49	79,65	69,01	--
WS_Z-VG	70,48	59,28	69,01	74,26	81,39	88,18	84,38	77,51	66,46	--
GS01	86,80	77,24	87,05	92,37	99,19	104,44	100,64	93,80	83,16	--
14670	89,30	78,78	89,91	94,94	101,81	104,34	98,63	92,76	84,25	--
19858	78,97	69,51	80,65	85,64	92,63	95,60	89,85	83,97	75,78	--
19859	85,70	78,12	88,41	93,85	100,03	101,88	96,44	90,68	82,61	--
19860	91,32	86,13	96,34	101,63	108,06	108,93	103,63	97,92	89,44	--
20054	92,73	85,23	95,18	100,53	107,02	107,70	102,44	96,73	88,25	--
19924	92,73	85,23	95,18	100,53	107,02	107,70	102,44	96,73	88,25	--
17640	93,96	84,47	94,86	100,07	106,87	108,70	103,12	97,30	88,81	--
17705	85,91	79,08	86,44	93,87	97,63	101,46	98,23	91,65	84,21	--
18057	84,88	76,72	85,49	91,11	98,23	102,62	98,73	91,88	81,59	--
26447	90,71	74,26	88,16	92,57	100,74	105,38	99,27	93,23	84,69	--
26850	89,09	76,37	94,05	94,05	97,84	106,43	100,31	94,84	85,81	--
27277	84,37	75,29	87,07	90,53	94,31	100,95	95,08	89,64	80,51	--
27786	85,94	78,56	88,39	94,03	99,92	101,04	95,80	90,12	82,14	--
27815	89,91	76,20	90,11	94,52	102,69	107,33	101,21	95,17	86,64	--
27816	90,71	74,26	88,16	92,57	100,74	105,38	99,27	93,23	84,69	--
27817	91,90	86,66	96,87	102,16	108,58	109,43	104,14	98,43	89,95	--
27818	86,54	77,90	88,89	93,96	100,79	103,16	97,48	91,63	83,12	--
27819	92,04	84,30	94,26	99,60	106,12	106,87	101,58	95,86	87,39	--
27820	91,39	75,04	88,94	93,35	101,52	106,16	100,04	94,01	85,47	--
27821	91,39	75,04	88,94	93,35	101,52	106,16	100,04	94,01	85,47	--
27381	79,29	69,15	77,57	83,59	89,66	95,17	91,54	84,74	74,74	--
27382	90,10	76,38	90,28	94,69	102,87	107,51	101,39	95,35	86,82	--
25329	90,91	84,35	94,13	97,89	101,91	106,18	100,67	95,25	86,03	--
25351	90,06	86,09	96,12	99,81	103,75	108,11	102,60	97,20	87,96	--
22330	90,91	84,35	94,13	97,89	101,91	106,18	100,67	95,25	86,03	--
23134	90,06	86,09	96,12	99,81	103,75	108,11	102,60	97,20	87,96	--
23301	90,06	86,09	96,12	99,81	103,75	108,11	102,60	97,20	87,96	--
23302	88,55	74,50	87,60	90,71	94,78	102,82	96,80	91,37	82,53	--
23531	90,76	84,26	94,02	97,78	101,80	106,05	100,54	95,13	85,90	--
23417	90,06	86,09	96,12	99,81	103,75	108,11	102,60	97,20	87,96	--
23919	90,06	86,09	96,12	99,81	103,75	108,11	102,60	97,20	87,96	--
24814	90,06	86,09	96,12	99,81	103,75	108,11	102,60	97,20	87,96	--
24491	89,95	84,23	93,53	97,56	101,17	104,93	99,64	94,27	85,36	--
23842	89,23	86,07	95,62	99,59	103,09	106,97	101,69	96,33	87,40	--
22715	77,38	68,50	78,64	82,51	85,64	91,25	85,73	80,39	71,89	--
30958	90,10	76,38	90,28	94,69	102,87	107,51	101,39	95,35	86,82	--
30959	91,32	86,13	96,34	101,63	108,06	108,93	103,63	97,92	89,44	--
31400	90,91	84,35	94,13	97,89	101,91	106,18	100,67	95,25	86,03	--
31401	89,87	74,40	88,78	92,08	95,87	104,45	98,34	92,87	83,93	--
33317	84,78	78,71	86,06	93,37	97,29	101,68	98,41	91,78	83,80	--
32171	90,73	76,87	90,77	95,18	103,35	107,99	101,88	95,84	87,30	--
33465	91,16	86,11	96,29	101,59	108,01	108,80	103,53	97,83	89,34	--
33195	90,73	76,87	90,77	95,18	103,35	107,99	101,88	95,84	87,30	--
28812	92,04	84,30	94,26	99,60	106,12	106,87	101,58	95,86	87,39	--
30076	82,94	69,63	81,97	86,71	94,15	97,90	91,94	85,97	77,45	--
30077	91,90	86,66	96,87	102,16	108,58	109,43	104,14	98,43	89,95	--
30579	87,94	76,62	89,72	92,83	96,90	104,94	98,93	93,49	84,66	--
30248	89,70	74,25	88,63	91,93	95,72	104,30	98,19	92,72	83,68	--
28618	91,32	86,13	96,34	101,63	108,06	108,93	103,63	97,92	89,44	--
28619	91,32	86,13	96,34	101,63	108,06	108,93	103,63	97,92	89,44	--
28620	90,10	76,38	90,28	94,69	102,87	107,51	101,39	95,35	86,82	--
28621	92,04	84,30	94,26	99,60	106,12	106,87	101,58	95,86	87,39	--
28622	90,71	74,26	88,16	92,57	100,74	105,38	99,27	93,23	84,69	--

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
WS_R	--	--	--	--	--	--	--
WS_N	--	--	--	--	--	--	--
WS_N-VG	--	--	--	--	--	--	--
WS_Z	--	--	--	--	--	--	--
WS_R-VG	--	--	--	--	--	--	--
WS_N-VG	--	--	--	--	--	--	--
WS_Z-VG	--	--	--	--	--	--	--
GS01	--	--	--	--	--	--	--
14670	--	--	--	--	--	--	--
19858	--	--	--	--	--	--	--
19859	--	--	--	--	--	--	--
19860	--	--	--	--	--	--	--
20054	--	--	--	--	--	--	--
19924	--	--	--	--	--	--	--
17640	--	--	--	--	--	--	--
17705	--	--	--	--	--	--	--
18057	--	--	--	--	--	--	--
26447	--	--	--	--	--	--	--
26850	--	--	--	--	--	--	--
27277	--	--	--	--	--	--	--
27786	--	--	--	--	--	--	--
27815	--	--	--	--	--	--	--
27816	--	--	--	--	--	--	--
27817	--	--	--	--	--	--	--
27818	--	--	--	--	--	--	--
27819	--	--	--	--	--	--	--
27820	--	--	--	--	--	--	--
27821	--	--	--	--	--	--	--
27381	--	--	--	--	--	--	--
27382	--	--	--	--	--	--	--
25329	--	--	--	--	--	--	--
25351	--	--	--	--	--	--	--
22330	--	--	--	--	--	--	--
23134	--	--	--	--	--	--	--
23301	--	--	--	--	--	--	--
23302	--	--	--	--	--	--	--
23531	--	--	--	--	--	--	--
23417	--	--	--	--	--	--	--
23919	--	--	--	--	--	--	--
24814	--	--	--	--	--	--	--
24491	--	--	--	--	--	--	--
23842	--	--	--	--	--	--	--
22715	--	--	--	--	--	--	--
30958	--	--	--	--	--	--	--
30959	--	--	--	--	--	--	--
31400	--	--	--	--	--	--	--
31401	--	--	--	--	--	--	--
33317	--	--	--	--	--	--	--
32171	--	--	--	--	--	--	--
33465	--	--	--	--	--	--	--
33195	--	--	--	--	--	--	--
28812	--	--	--	--	--	--	--
30076	--	--	--	--	--	--	--
30077	--	--	--	--	--	--	--
30579	--	--	--	--	--	--	--
30248	--	--	--	--	--	--	--
28618	--	--	--	--	--	--	--
28619	--	--	--	--	--	--	--
28620	--	--	--	--	--	--	--
28621	--	--	--	--	--	--	--
28622	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
38205	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
38722	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0
38723	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0
38330	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0
39289	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
38880	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
39234	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0
39235	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0
35432	0 / 0,000 / 0,000	--	11,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
35806	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
35095	0 / 0,000 / 0,000	--	14,50	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
40329	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0
39428	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2
40188	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0
NW50	Nieuwe weg 50 km/uur	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
NW30	Nieuwe weg 30 km/uur	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
38205	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
38722	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
38723	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
38330	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
39289	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
38880	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
39234	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
39235	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
35432	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
35806	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
35095	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
40329	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
39428	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
40188	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
NW50	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
NW30	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Bijlage B1

Invoergegevens
Wegen

Model: Wegverkeerslawai
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
38205	--	90	90	90	--	20062,00	6,43	2,95	1,39	--	--
38722	--	65	65	65	--	7252,00	6,19	3,47	1,48	--	--
38723	--	65	65	65	--	2580,00	6,98	2,13	0,97	--	--
38330	--	50	50	50	--	2772,00	7,11	2,45	0,61	--	--
39289	--	90	90	90	--	26164,00	6,56	3,29	1,02	--	--
38880	--	90	90	90	--	20460,00	6,60	3,47	0,86	--	--
39234	--	75	75	75	--	2580,00	6,98	2,13	0,97	--	--
39235	--	75	75	75	--	7252,00	6,19	3,47	1,48	--	--
35432	--	90	90	90	--	20062,00	6,43	2,95	1,39	--	--
35806	--	90	90	90	--	20062,00	6,43	2,95	1,39	--	--
35095	--	90	90	90	--	20062,00	6,43	2,95	1,39	--	--
40329	--	50	50	50	--	2580,00	6,98	2,13	0,97	--	--
39428	--	90	90	90	--	7044,00	6,64	2,80	1,14	--	--
40188	--	65	65	65	--	8308,00	6,61	3,06	1,06	--	--
NW50	--	50	50	50	--	824,00	6,39	3,30	1,02	--	--
NW30	--	30	30	30	--	412,00	6,39	3,30	1,02	--	--

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
38205	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
38722	--	--	--	90,87	94,44	82,24	--	5,12	2,38	7,48	--	4,01	3,17	10,28
38723	--	--	--	96,11	96,36	92,00	--	2,22	1,82	4,00	--	1,67	1,82	4,00
38330	--	--	--	96,45	97,06	88,24	--	2,03	1,47	5,88	--	1,52	1,47	5,88
39289	--	--	--	78,73	82,44	66,23	--	10,14	6,74	11,26	--	11,13	10,81	22,51
38880	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
39234	--	--	--	96,11	96,36	92,00	--	2,22	1,82	4,00	--	1,67	1,82	4,00
39235	--	--	--	90,87	94,44	82,24	--	5,12	2,38	7,48	--	4,01	3,17	10,28
35432	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
35806	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
35095	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
40329	--	--	--	96,11	96,36	92,00	--	2,22	1,82	4,00	--	1,67	1,82	4,00
39428	--	--	--	92,74	93,91	87,50	--	4,06	3,05	6,25	--	3,21	3,05	6,25
40188	--	--	--	78,87	90,55	75,00	--	12,20	4,33	9,09	--	8,93	5,12	15,91
NW50	--	--	--	96,70	98,00	95,70	--	1,80	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50
NW30	--	--	--	96,70	98,00	95,70	--	1,80	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50

Bijlage B1

Invoergegevens
Wegen

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
38205	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	--	--	--
38722	--	--	--	--	--	408,00	238,00	88,00	--	23,00	6,00	8,00
38723	--	--	--	--	--	173,00	53,00	23,00	--	4,00	1,00	1,00
38330	--	--	--	--	--	190,00	66,00	15,00	--	4,00	1,00	1,00
39289	--	--	--	--	--	1351,00	709,00	176,50	--	174,00	58,00	30,00
38880	--	--	--	--	--	1351,00	709,00	176,50	--	--	--	--
39234	--	--	--	--	--	173,00	53,00	23,00	--	4,00	1,00	1,00
39235	--	--	--	--	--	408,00	238,00	88,00	--	23,00	6,00	8,00
35432	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	--	--	--
35806	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	--	--	--
35095	--	--	--	--	--	1289,00	592,50	278,00	--	--	--	--
40329	--	--	--	--	--	173,00	53,00	23,00	--	4,00	1,00	1,00
39428	--	--	--	--	--	434,00	185,00	70,00	--	19,00	6,00	5,00
40188	--	--	--	--	--	433,00	230,00	66,00	--	67,00	11,00	8,00
NW50	--	--	--	--	--	50,92	26,65	8,04	--	0,95	0,24	0,15
NW30	--	--	--	--	--	25,46	13,32	4,02	--	0,47	0,12	0,08

Bijlage B1

Invoergegevens
Wegen

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
38205	--	--	--	--	--	83,03	97,42	100,71	104,50	113,09
38722	--	18,00	8,00	11,00	--	82,64	91,14	97,05	103,22	109,19
38723	--	3,00	1,00	1,00	--	77,17	85,57	91,12	97,97	104,89
38330	--	3,00	1,00	1,00	--	77,60	84,55	90,78	96,64	102,98
39289	--	191,00	93,00	60,00	--	90,29	101,28	104,81	108,62	114,23
38880	--	--	--	--	--	83,24	97,62	100,92	104,71	113,29
39234	--	3,00	1,00	1,00	--	75,07	84,63	89,88	97,20	104,69
39235	--	18,00	8,00	11,00	--	80,47	89,97	95,33	102,39	108,88
35432	--	--	--	--	--	83,03	97,42	100,71	104,50	113,09
35806	--	--	--	--	--	83,03	97,42	100,71	104,50	113,09
35095	--	--	--	--	--	83,03	97,42	100,71	104,50	113,09
40329	--	3,00	1,00	1,00	--	77,33	84,31	90,61	96,34	102,62
39428	--	15,00	6,00	5,00	--	81,47	94,12	97,49	101,24	108,64
40188	--	49,00	13,00	14,00	--	85,67	94,33	100,55	106,02	110,70
NW50	--	0,79	0,30	0,21	--	71,79	78,71	84,87	90,87	97,24
NW30	--	0,39	0,15	0,11	--	76,43	81,18	88,75	88,67	91,82

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
38205	106,97	101,50	92,47	79,66	94,04	97,34	101,13	109,71	103,60	98,13
38722	105,55	98,74	88,54	79,38	87,64	93,35	100,09	106,52	102,84	96,01
38723	101,23	94,39	83,69	72,02	80,34	85,86	92,83	99,75	96,07	89,23
38330	99,52	92,75	82,93	72,80	79,66	85,73	91,92	98,33	94,85	88,07
39289	108,52	103,10	93,91	87,00	97,88	101,47	105,38	111,28	105,49	100,06
38880	107,18	101,70	92,67	80,44	94,82	98,12	101,91	110,49	104,38	98,90
39234	100,89	94,00	82,82	69,94	79,40	84,66	92,05	99,54	95,74	88,85
39235	105,07	98,21	87,28	77,29	86,57	91,91	99,26	106,26	102,44	95,56
35432	106,97	101,50	92,47	79,66	94,04	97,34	101,13	109,71	103,60	98,13
35806	106,97	101,50	92,47	79,66	94,04	97,34	101,13	109,71	103,60	98,13
35095	106,97	101,50	92,47	79,66	94,04	97,34	101,13	109,71	103,60	98,13
40329	99,17	92,41	82,66	72,15	79,08	85,32	91,21	97,48	94,01	87,25
39428	102,67	97,22	88,13	77,51	90,19	93,58	97,36	104,90	98,90	93,45
40188	107,13	100,37	90,92	80,45	88,78	94,71	101,03	106,80	103,15	96,34
NW50	93,77	87,00	77,12	68,44	75,19	80,96	87,67	94,27	90,76	83,97
NW30	85,17	80,10	74,41	72,91	77,38	84,21	85,46	88,76	81,98	76,88

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63
38205	89,09	76,37	90,76	94,05	97,84	106,43	100,31	94,84	85,81	--
38722	85,50	78,47	86,75	92,93	98,89	103,60	99,96	93,18	83,57	--
38723	78,51	69,93	78,32	84,18	90,55	96,61	92,96	86,14	75,85	--
38330	78,11	69,40	76,72	83,82	88,05	93,11	89,79	83,11	74,67	--
39289	90,91	84,35	94,13	97,89	101,91	106,18	100,67	95,25	86,03	--
38880	89,87	74,40	88,78	92,08	95,87	104,45	98,34	92,87	83,83	--
39234	77,66	67,80	77,17	82,53	89,71	96,31	92,50	85,63	74,66	--
39235	84,48	76,32	85,34	90,87	97,96	103,10	99,25	92,40	81,85	--
35432	89,09	76,37	90,76	94,05	97,84	106,43	100,31	94,84	85,81	--
35806	89,09	76,37	90,76	94,05	97,84	106,43	100,31	94,84	85,81	--
35095	89,09	76,37	90,76	94,05	97,84	106,43	100,31	94,84	85,81	--
40329	77,46	70,14	77,33	84,18	88,93	94,46	91,08	84,37	75,42	--
39428	84,37	75,29	87,07	90,53	94,31	100,95	95,08	89,64	80,51	--
40188	86,17	78,86	87,01	93,30	99,21	103,25	99,59	92,83	83,56	--
NW50	73,76	64,32	71,26	77,63	83,36	89,42	85,96	79,21	69,59	--
NW30	70,31	68,94	74,02	81,81	81,20	84,12	77,54	72,54	67,41	--

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: Wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
38205	--	--	--	--	--	--	--
38722	--	--	--	--	--	--	--
38723	--	--	--	--	--	--	--
38330	--	--	--	--	--	--	--
39289	--	--	--	--	--	--	--
38880	--	--	--	--	--	--	--
39234	--	--	--	--	--	--	--
39235	--	--	--	--	--	--	--
35432	--	--	--	--	--	--	--
35806	--	--	--	--	--	--	--
35095	--	--	--	--	--	--	--
40329	--	--	--	--	--	--	--
39428	--	--	--	--	--	--	--
40188	--	--	--	--	--	--	--
NW50	--	--	--	--	--	--	--
NW30	--	--	--	--	--	--	--

Verkeersgegevens WAN012

Westsingel (80 km/uur)

Mvt/etm	2031	factor	2035	Verkeersgeneratie		
	12570	1,01	13080	824		
					VG	2033+VG
				Richting zuid	40%	329,6 13410
				Richting noord	60%	494,4 13575

Voor rotonde

	d	a	n
	6,48%	3,25%	1,16%
l	86,71%	91,95%	80,58%
m	9,80%	5,05%	12,73%
z	3,48%	2,99%	6,68%

na rotonde

	d	a	n
	6,46%	3,25%	1,18%
l	94,67%	96,78%	92,36%
m	3,93%	2,02%	5,01%
z	1,40%	1,20%	2,63%

Graafsingel (80 km/uur)

Mvt/etm	2031	factor	2035	rotonde		
	12340	1,01	12841	2035	VG	2033+VG
				13000,61	494,4	13495,01
	d	a	n			
	6,48%	3,25%	1,16%			
l	86,71%	91,95%	80,58%			
m	9,80%	5,05%	12,73%			
z	3,48%	2,99%	6,68%			

Nieuwe binnenplanse weg

MVT/etm	50 km/uur		30km/uur	
	824	412		
	d	a	n	
	6,39%	3,30%	1,20%	
l	96,70%	98,00%	95,70%	
m	1,70%	0,90%	1,80%	
z	1,50%	1,10%	2,50%	

Van: *** <***@1stroom.nl>
Verzonden: donderdag 17 augustus 2023 08:42
Aan: ***; Maura Evers
Onderwerp: RE: verkeersgegevens t.b.v. akoestisch onderzoek De Ploegen Duiven

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Goedemorgen Maura,

Zie onder voor mijn aanvullende antwoorden in het rood.

Met vriendelijke groet,

Wegbeheerder



www.1stroom.nl | info@1stroom.nl | (088) 695 3000

Gemeente Duiven

gemeente@duiven.nl

(0316) ***

www.duiven.nl



gemeente@westervoort.nl

(026) ***

www.westervoort.nl

Van: *** <***@1stroom.nl>
Verzonden: woensdag 16 augustus 2023 15:03
Aan: mev@kragten.nl; *** <***@1stroom.nl>
Onderwerp: RE: verkeersgegevens t.b.v. akoestisch onderzoek De Ploegen Duiven

Goedemiddag Maura,

Je vraag heeft mij via via via bereikt. Zou je in het vervolg alle verkeersvragen naar verkeer@1stroom.nl willen sturen? Dat scheelt heel wat doorstuur schijven. Hierbij de gegevens. @*** vul jij aan?

- Intensiteiten etmaalintensiteit (weekdag) 2033 danwel (recente) tellingen en aan te houden groeipercantage, indien geen intensiteiten voorhanden zijn kunt u dan een schatting geven.
 - Westsingel 12.570 motorvoertuigen per weekdagemaal (2031). Voor 2033 zou ik er nog 2 x 1% autonome groei bij optellen.
 - Graafsingel 12.340 motorvoertuigen per weekdagemaal (2031). Voor 2033 zou ik er nog 2 x 1% autonome groei bij optellen.
 - Hogeweg (nagenoeg) 0, aangezien dit een doodlopende straat is vanaf de Ploenstraat (ook voor fietsers).

- Simon Vestdijkstraat ca. 360 motorvoertuigen per weekdag etmaal. Dit is een schatting op basis van 6 voertuigbewegingen per dag en 60 woningen = 360 motorvoertuigbewegingen per etmaal (op basis van CROW kengetallen)
- Verkeersverdelingen: uurverdeling, licht/middel/zwaar en dag/avond/nacht
 - Westsingel t.h.v. plan:
 - Ochtenspits (7-9): 6%
 - Avondspits (16-18): 5%
 - Restdag: 6%
 - Graafsingel t.h.v. plan:
 - Ochtenspits (7-9): 14%
 - Avondspits (16-18): 8%
 - Restdag: 9%
 - Hogeweg t.h.v. plan: 0% hele dag
 - Simon Vestdijkstraat t.h.v. plan: <1% hele dag
- Wegdekverharding
 - Westsingel t.h.v. plan: SMA 0/11
 - Graafsingel t.h.v. plan: SMA 0/11
 - Hogeweg t.h.v. plan: SMA 0/8
 - Simon Vestdijkstraat t.h.v. plan: Elementen verharding, gebakken klinkers
- Toegestane maximale snelheid
 - Westsingel t.h.v. plan: 80 km/u
 - Graafsingel t.h.v. plan: 50 km/u
 - Hogeweg t.h.v. plan: 30 km/u
 - Simon Vestdijkstraat t.h.v. plan: 30 km/u

Met vriendelijke groet,

*** Beleidsadviseur Mobiliteit




www.1stroom.nl | info@1stroom.nl | (088) 695 3000


Gemeente Duiven


gemeente@duiven.nl
(0316) ***
www.duiven.nl



gemeente@westervoort.nl
(026) ***
www.westervoort.nl

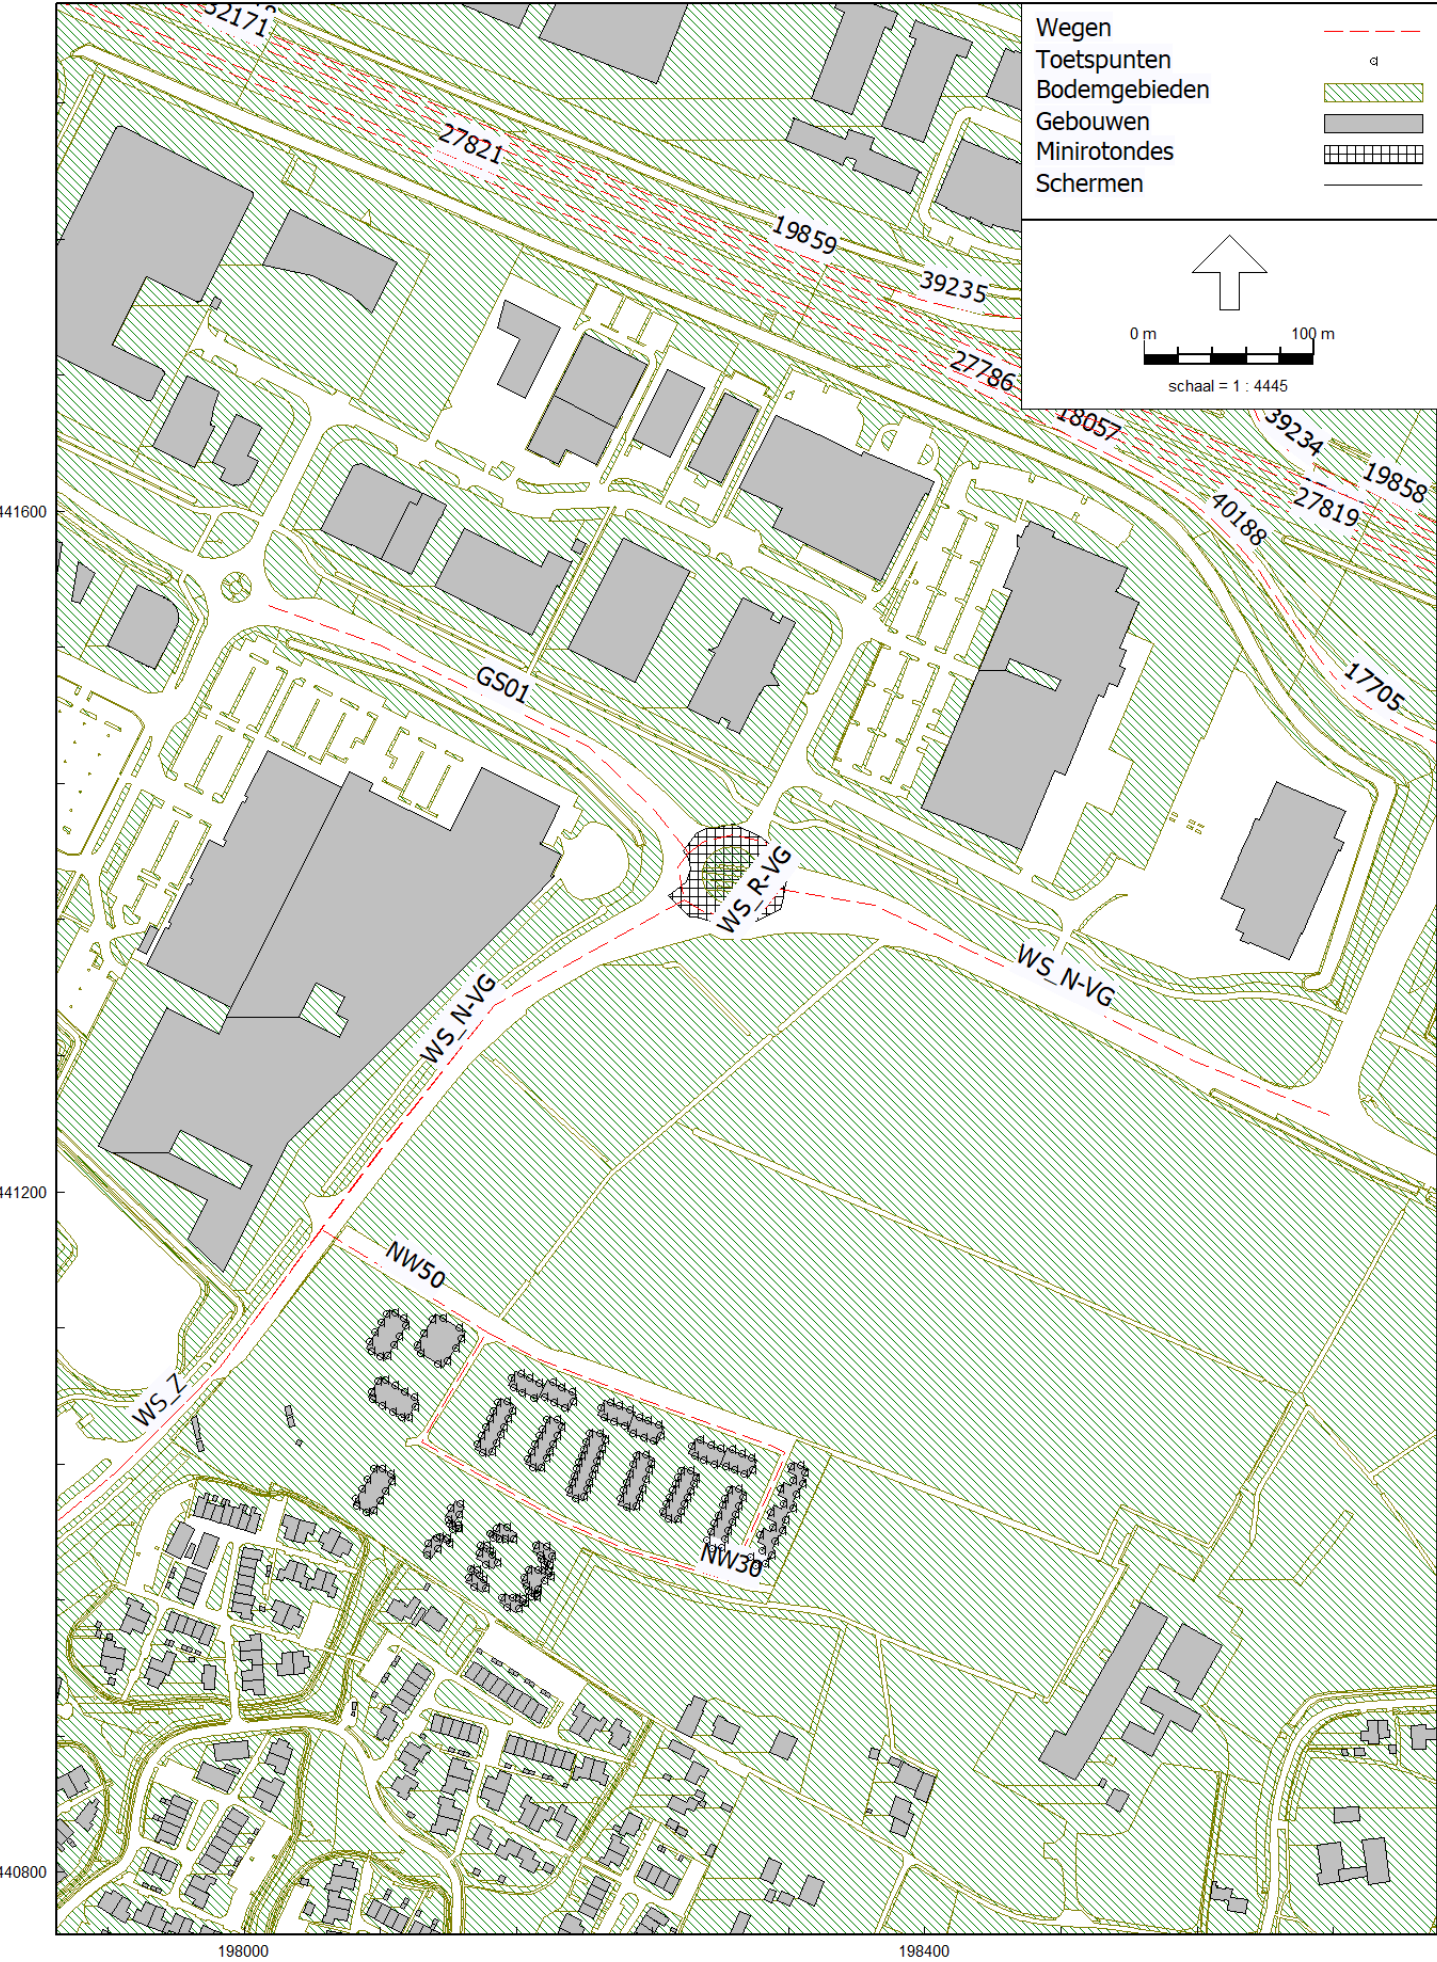

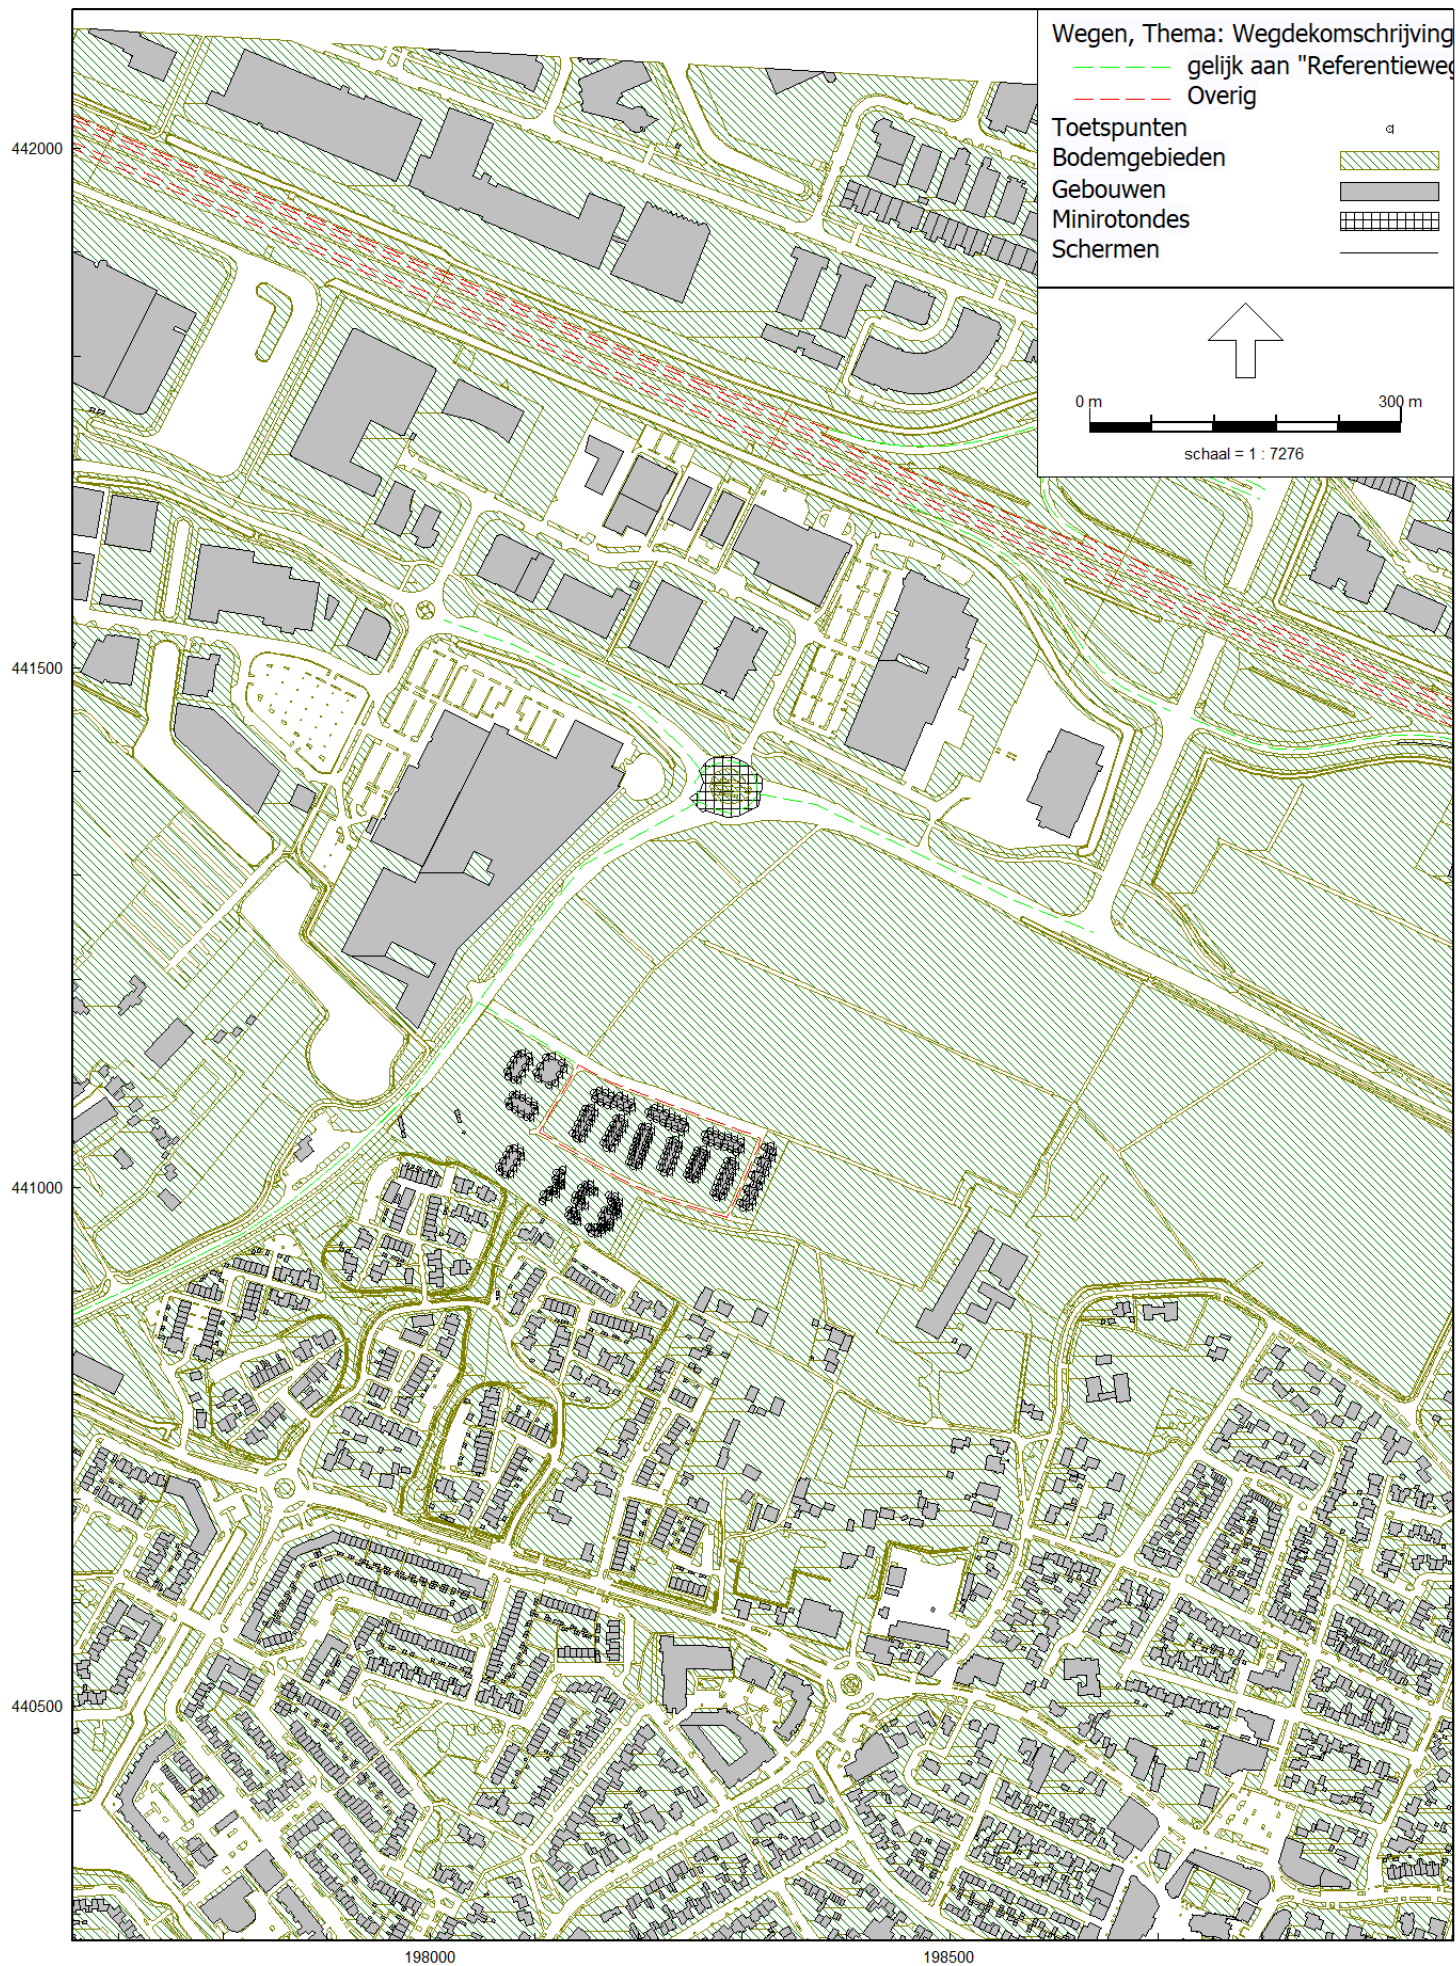

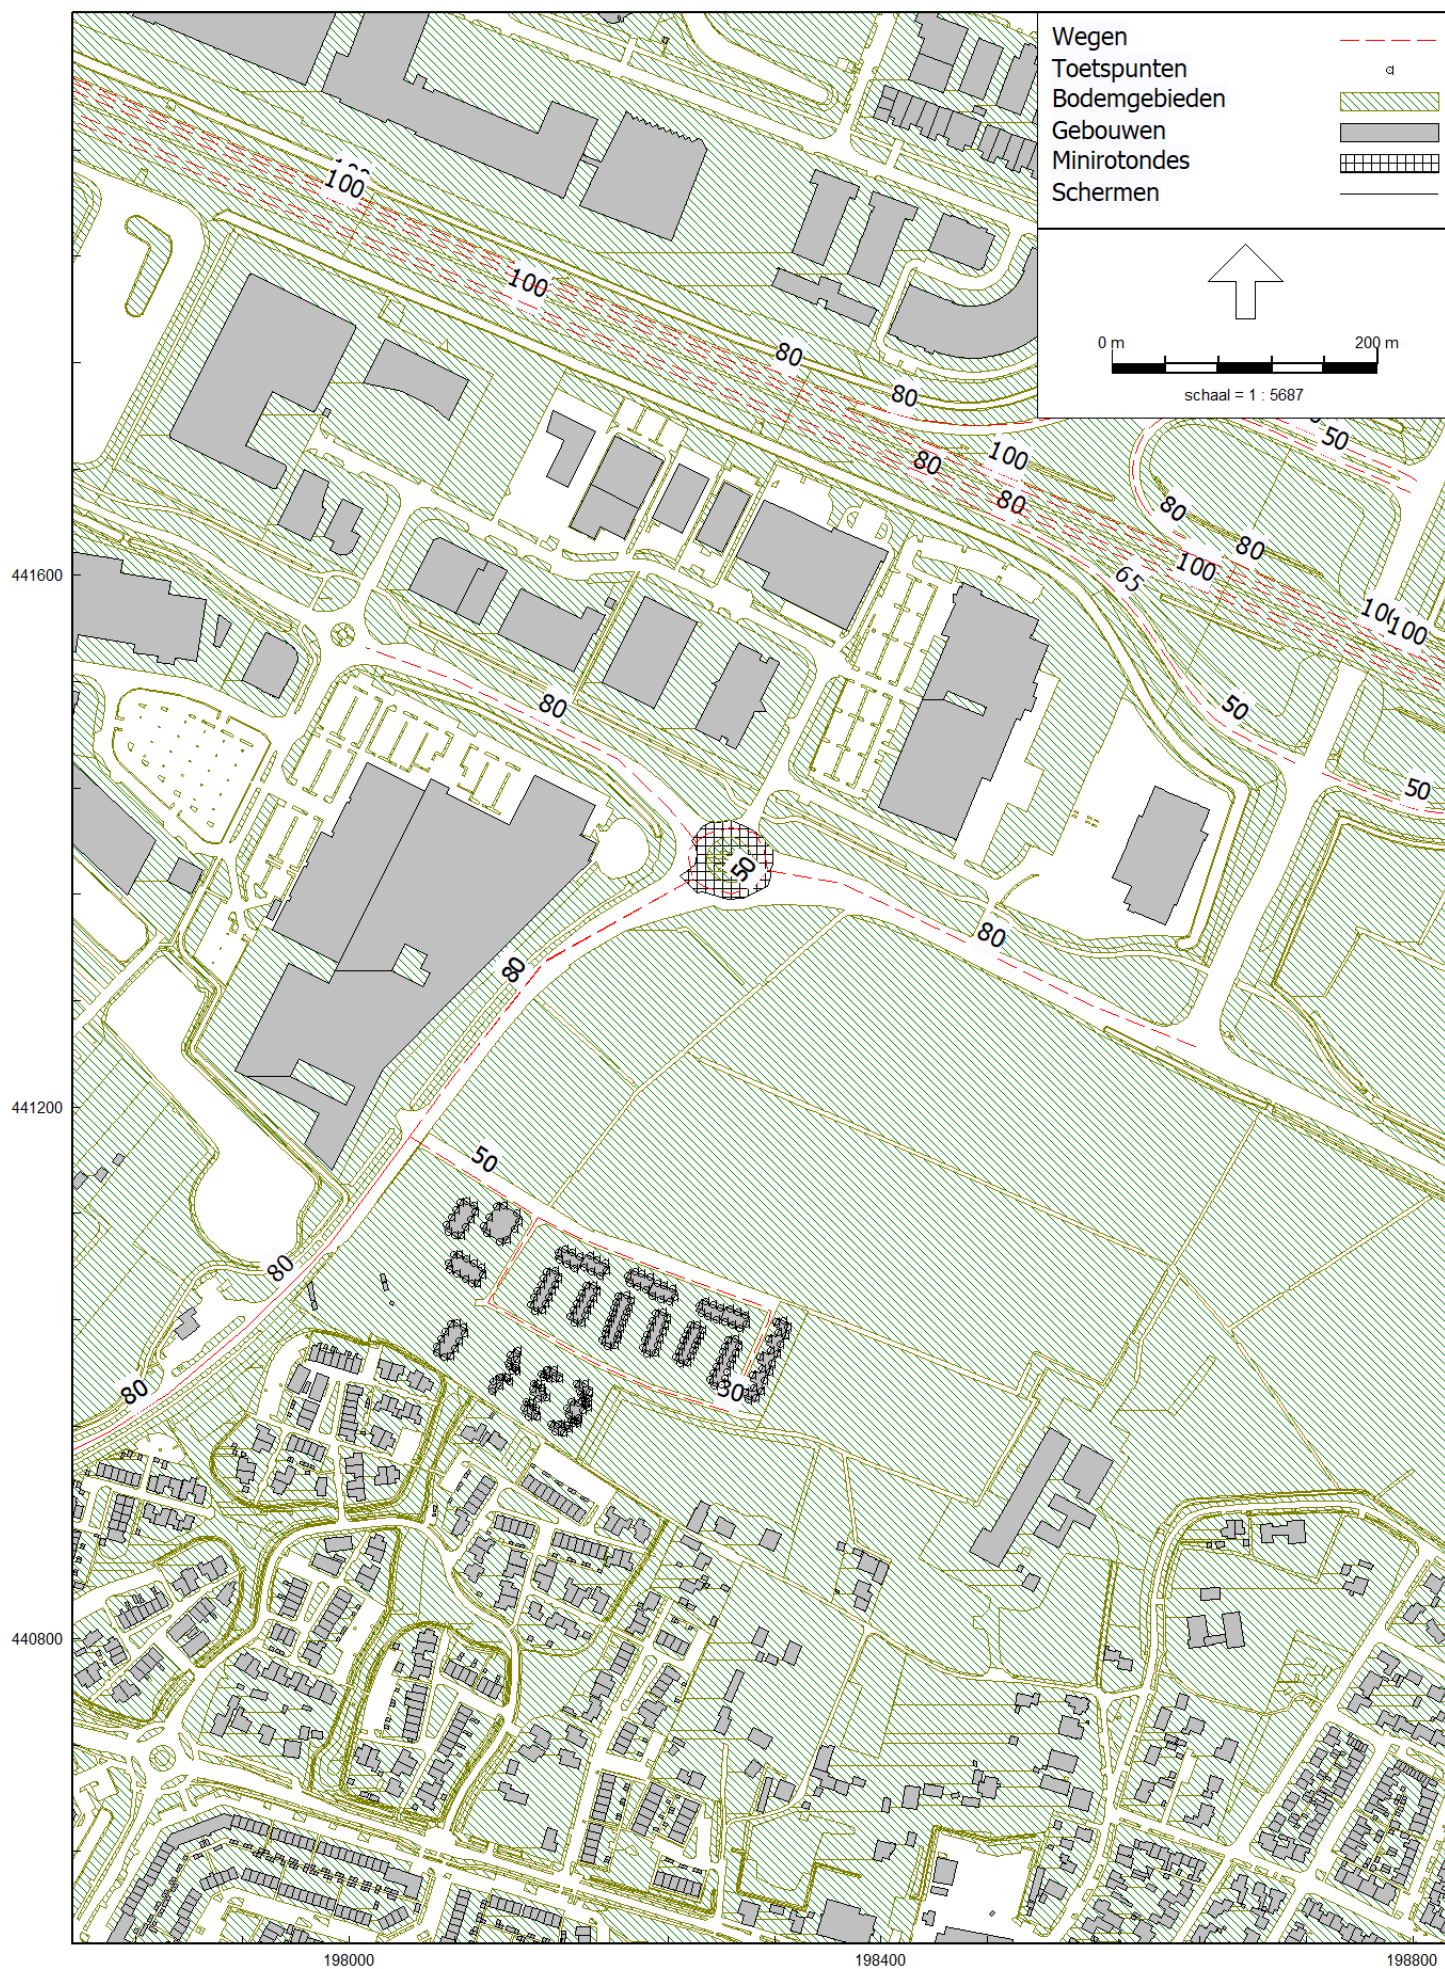

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Plangebied
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
G01	Gebouw 1	11,50	9,76	Relatief					0
G02	Gebouw 2: BeBo betaalbaar	11,50	9,50	Relatief					0
G06	Gebouw 6: Rijwoningen	11,50	9,52	Relatief					0
G07.1	Gebouw 7: Rijwoningen	11,50	9,61	Relatief					0
G07.2	Gebouw 7: Rijwoningen	11,50	9,72	Relatief					0
G08	Gebouw 8: Rijwoningen	11,50	9,77	Relatief					0
G09	Gebouw 9: Rijwoningen	11,50	9,83	Relatief					0
G10	Gebouw 10: Twee-onder-een-kap woningen	11,50	9,66	Relatief					0
G10	Gebouw 10: Twee-onder-een-kap woningen	11,50	9,64	Relatief					0
G11	Gebouw 11: Twee-onder-een-kap woningen	11,50	10,00	Relatief					0
G14	Gebouw 14: Twee-onder-een-kap woningen	3,00	10,17	Relatief					0
G14	Gebouw 14: Twee-onder-een-kap woningen	11,50	10,30	Relatief					0
G15	Gebouw 15: Twee-onder-een-kap woningen	3,00	10,10	Relatief					0
G15	Gebouw 15: Twee-onder-een-kap woningen	11,50	10,30	Relatief					0
G15	Gebouw 15: Twee-onder-een-kap woningen	3,00	10,29	Relatief					0
G16	Gebouw 16: vrijstaande woningen	11,50	9,91	Relatief					0
G16	Gebouw 16: vrijstaande woningen	3,00	10,04	Relatief					0
G17	Gebouw 17: vrijstaande woningen	11,50	10,50	Relatief					0
G17	Gebouw 17: vrijstaande woningen	3,00	10,43	Relatief					0
G18	Gebouw 18: vrijstaande woningen	11,50	10,00	Relatief					0
G18	Gebouw 18: vrijstaande woningen	3,00	10,15	Relatief					0
G19	Gebouw 19: vrijstaande woningen	11,50	10,33	Relatief					0
G20	Gebouw 20: vrijstaande woningen	3,00	10,32	Relatief					0
G03	Gebouw 3	17,00	9,62	Relatief					0
G04	Gebouw 4	11,50	9,66	Relatief					0
G05	Gebouw 5	11,50	9,77	Relatief					0
G06	Gebouw 6.2	11,50	9,58	Relatief					0
G12	Gebouw 12	11,50	10,00	Relatief					0
G13	Gebouw 13	11,50	9,55	Relatief					0
G20	Gebouw 20	11,50	9,87	Relatief					0
G20	Gebouw 20	3,00	10,03	Relatief					0
G21	Gebouw 21	11,50	10,50	Relatief					0
G21	Gebouw 21	3,00	10,40	Relatief					0
G22	Gebouw 22	11,50	10,00	Relatief					0

Bijlage B1


Invoergegevens
gebouwen plangebied


Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: Plangebied
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G01	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G02	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G06	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G07.1	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G07.2	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G08	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G09	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G10	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G10	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G11	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G14	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G14	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G15	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G15	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G15	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G16	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G16	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G17	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G17	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G18	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G18	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G19	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G20	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G03	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G04	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G05	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G06	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G12	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G13	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G20	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G20	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G21	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G21	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G22	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Gebouwen (omgeving plangebied)

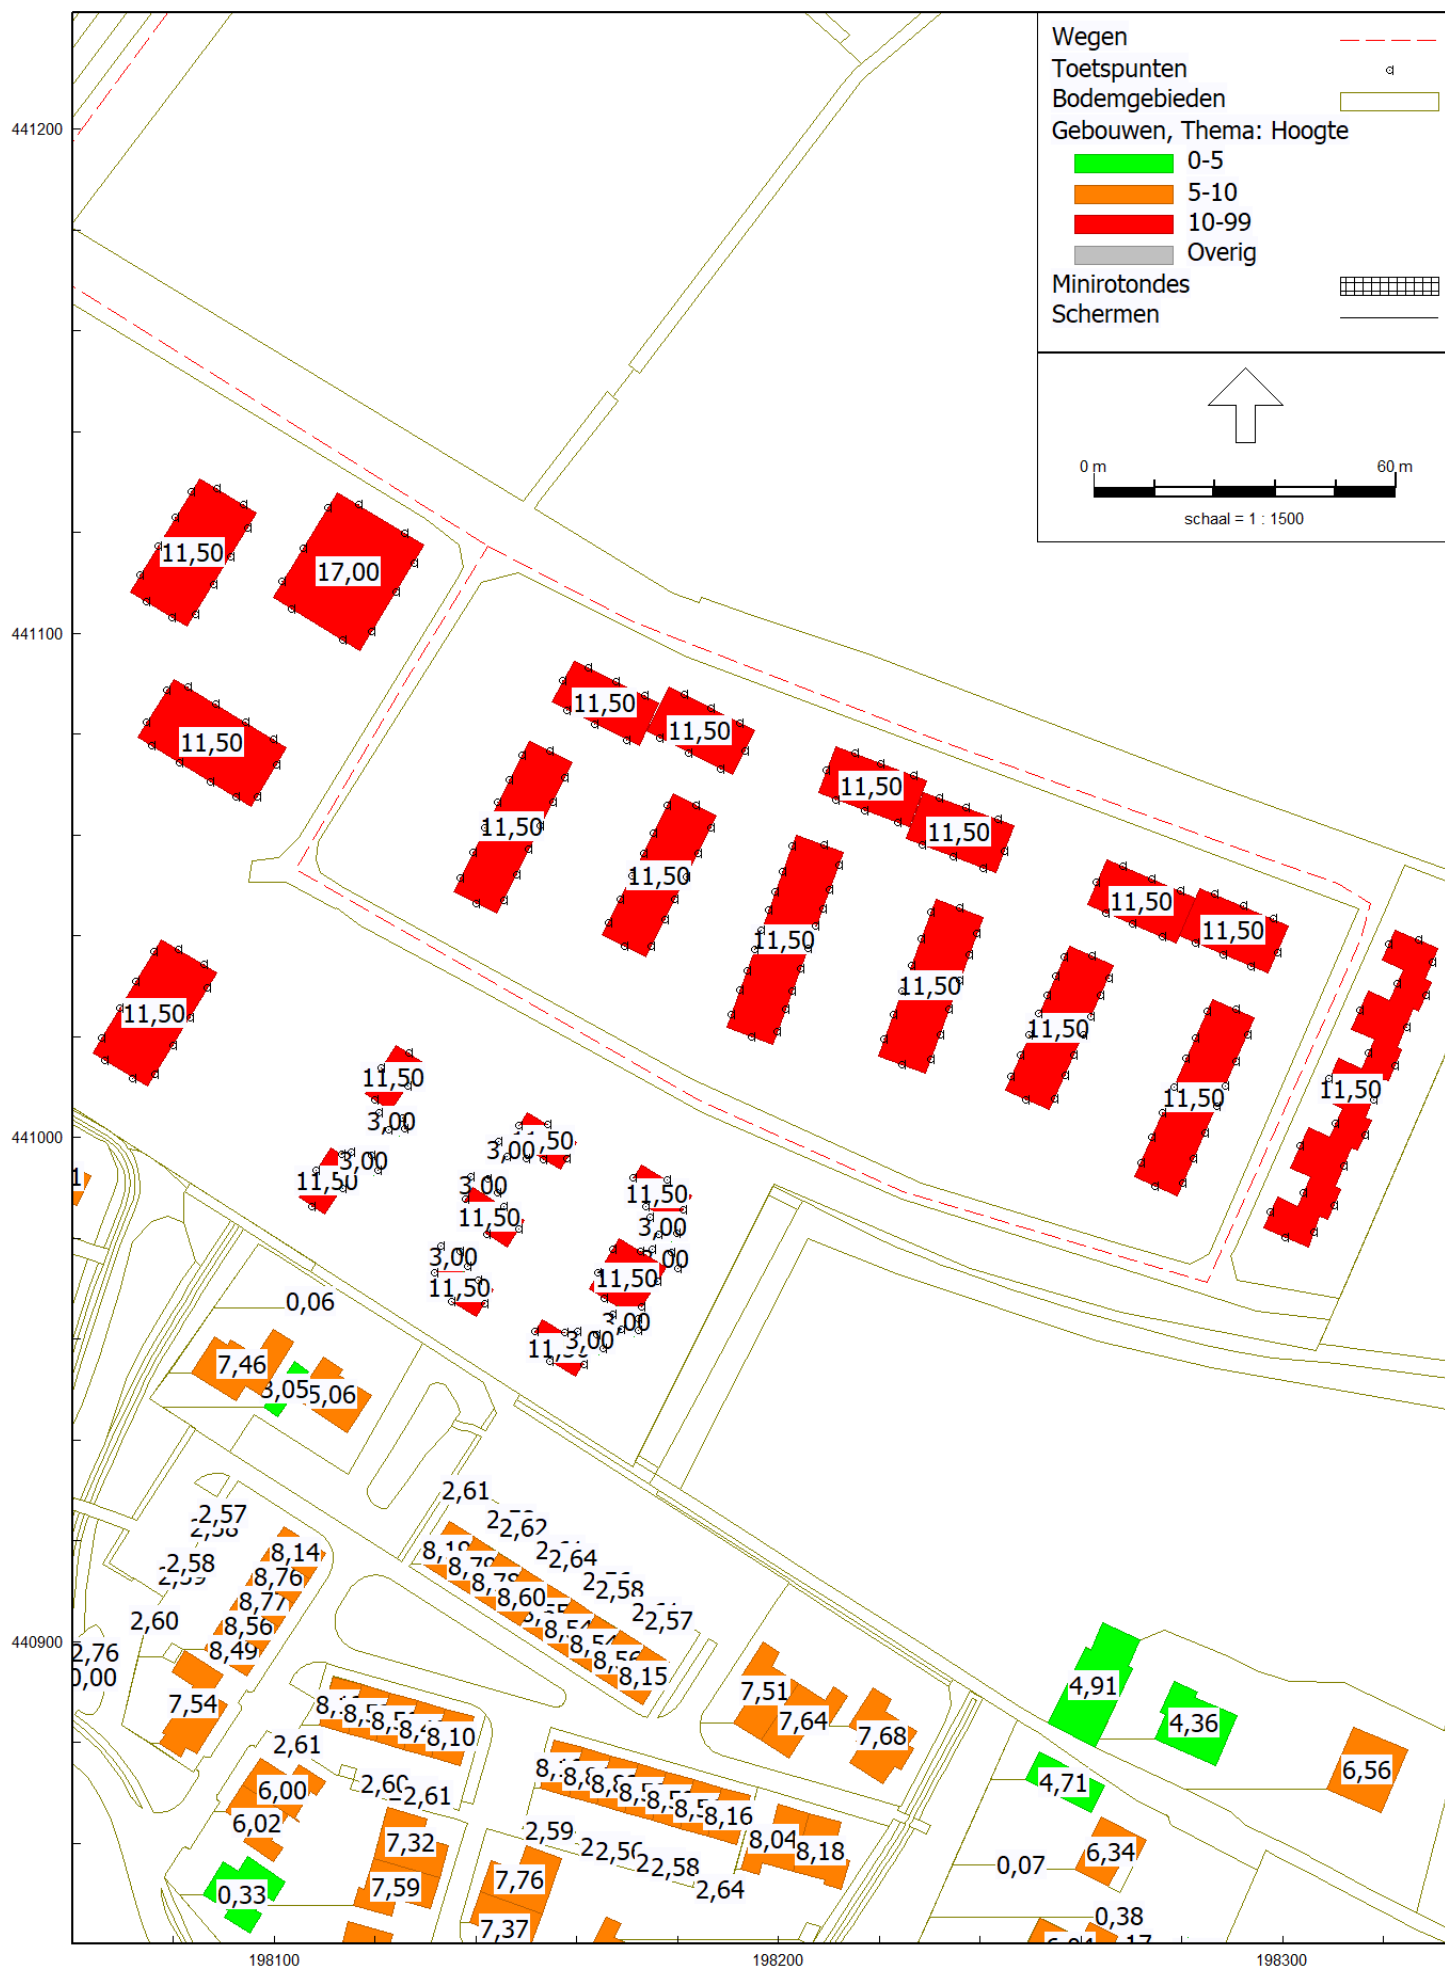



Bijlage B1

Invoergegevens
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G01.T01	Gebouw 1	9,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G01.T02	Gebouw 1	9,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G01.T03	Gebouw 1	9,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G01.T06	Gebouw 1	9,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G01.T07	Gebouw 1	9,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G01.T08	Gebouw 1	9,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G01.T09	Gebouw 1	9,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G01.T10	Gebouw 1	9,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G01.T11	Gebouw 1	9,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G01.T12	Gebouw 1	9,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G01.T13	Gebouw 1	9,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G01.T14	Gebouw 1	9,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G02.T01	Gebouw 2	9,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G02.T02	Gebouw 2	9,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G02.T03	Gebouw 2	9,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G02.T04	Gebouw 2	9,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G02.T05	Gebouw 2	9,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G02.T06	Gebouw 2	9,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G02.T07	Gebouw 2	9,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G02.T08	Gebouw 2	9,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G02.T09	Gebouw 2	9,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G02.T10	Gebouw 2	9,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G02.T11	Gebouw 2	9,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G02.T12	Gebouw 2	9,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G03.T01	Gebouw 3	9,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G03.T02	Gebouw 3	9,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G03.T03	Gebouw 3	9,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G03.T04	Gebouw 3	9,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G03.T05	Gebouw 3	9,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G03.T06	Gebouw 3	9,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G03.T07	Gebouw 3	9,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G03.T08	Gebouw 3	9,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G03.T09	Gebouw 3	9,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G03.T10	Gebouw 3	9,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G04.T01	Gebouw 4	9,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G04.T02	Gebouw 4	9,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G04.T08	Gebouw 4	9,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G04.T10	Gebouw 4	9,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G04.T11	Gebouw 4	9,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G04.T12	Gebouw 4	9,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G04.T13	Gebouw 4	9,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G04.T14	Gebouw 4	9,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G04.T15	Gebouw 4	9,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G04.T16	Gebouw 4	9,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G04.T17	Gebouw 4	9,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G04.T18	Gebouw 4	9,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G04.T19	Gebouw 4	9,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G04.T20	Gebouw 4	9,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G05.T01	Gebouw 5	9,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G05.T02	Gebouw 5	9,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G05.T03	Gebouw 5	9,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G05.T04	Gebouw 5	9,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G05.T05	Gebouw 5	9,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G05.T06	Gebouw 5	9,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G05.T07	Gebouw 5	9,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G05.T08	Gebouw 5	9,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G05.T09	Gebouw 5	9,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G05.T10	Gebouw 5	9,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G05.T11	Gebouw 5	9,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G05.T12	Gebouw 5	9,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G05.T13	Gebouw 5	9,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage B1

Invoergegevens
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G05.T14	Gebouw 5	9,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G06.T01	Gebouw 6	9,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G06.T02	Gebouw 6	9,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G06.T03	Gebouw 6	9,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G06.T04	Gebouw 6	9,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G06.T05	Gebouw 6	9,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G06.T06	Gebouw 6	9,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G06.T07	Gebouw 6	9,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G06.T08	Gebouw 6	9,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G06.T09	Gebouw 6	9,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G06.T10	Gebouw 6	9,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G06.T11	Gebouw 6	9,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G06.T12	Gebouw 6	9,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G06.T13	Gebouw 6	9,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G06.T14	Gebouw 6	9,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G07.T01	Gebouw 7.1	9,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G07.T02	Gebouw 7.1	9,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G07.T03	Gebouw 7.1	9,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G07.T04	Gebouw 7.1	9,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G07.T05	Gebouw 7.2	9,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G07.T06	Gebouw 7.2	9,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G07.T07	Gebouw 7.2	9,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G07.T08	Gebouw 7.2	9,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G07.T09	Gebouw 7.2	9,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G07.T10	Gebouw 7.2	9,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G07.T11	Gebouw 7.2	9,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G07.T12	Gebouw 7.1	9,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G07.T13	Gebouw 7.1	9,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T01	Gebouw 8	9,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T02	Gebouw 8	9,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T03	Gebouw 8	9,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T04	Gebouw 8	9,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T05	Gebouw 8	9,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T06	Gebouw 8	9,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T07	Gebouw 8	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T08	Gebouw 8	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T09	Gebouw 8	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T10	Gebouw 8	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T11	Gebouw 8	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T12	Gebouw 8	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T13	Gebouw 8	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T14	Gebouw 8	9,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T15	Gebouw 8	9,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T16	Gebouw 8	9,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T17	Gebouw 8	9,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T18	Gebouw 8	9,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T19	Gebouw 8	9,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G08.T20	Gebouw 8	9,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G09.T01	Gebouw 9	9,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G09.T02	Gebouw 9	9,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G09.T03	Gebouw 9	9,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G09.T04	Gebouw 9	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G09.T05	Gebouw 9	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G09.T06	Gebouw 9	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G09.T07	Gebouw 9	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G09.T08	Gebouw 9	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G09.T09	Gebouw 9	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G09.T10	Gebouw 9	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G09.T11	Gebouw 9	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G09.T12	Gebouw 9	9,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G09.T13	Gebouw 9	9,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage B1

Invoergegevens
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G09.T16	Gebouw 9	9,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G10.T01	Gebouw 10	9,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G10.T02	Gebouw 10	9,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G10.T03	Gebouw 10	9,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G10.T04	Gebouw 10	9,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G10.T05	Gebouw 10	9,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G10.T06	Gebouw 10	9,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G10.T07	Gebouw 10	9,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G10.T08	Gebouw 10	9,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G10.T09	Gebouw 10	9,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G10.T10	Gebouw 10	9,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G10.T11	Gebouw 10	9,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G10.T12	Gebouw 10	9,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G10.T13	Gebouw 10	9,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G10.T14	Gebouw 10	9,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G14.T01	Gebouw 14	10,17	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G14.T02	Gebouw 14	10,19	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G14.T03	Gebouw 14	10,19	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G14.T04	Gebouw 14	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G14.T05	Gebouw 14	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G14.T06	Gebouw 14	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G14.T07	Gebouw 14	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G15.T01	Gebouw 15	10,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G15.T02	Gebouw 15	10,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G15.T03	Gebouw 15	10,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G15.T04	Gebouw 15	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G15.T05	Gebouw 15	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G15.T06	Gebouw 15	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G15.T07	Gebouw 15	10,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G15.T08	Gebouw 15	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G15.T09	Gebouw 15	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G15.T10	Gebouw 15	10,32	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G15.T11	Gebouw 15	10,34	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G15.T12	Gebouw 15	10,33	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G15.T13	Gebouw 15	10,30	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G16.T01	Gebouw 16	9,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G16.T02	Gebouw 16	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G16.T03	Gebouw 16	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G16.T04	Gebouw 16	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G16.T05	Gebouw 16	10,06	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G16.T06	Gebouw 16	10,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G16.T07	Gebouw 16	10,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G17.T01	Gebouw 17	10,39	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G17.T02	Gebouw 17	10,41	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G17.T03	Gebouw 17	10,41	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G17.T04	Gebouw 17	10,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G17.T05	Gebouw 17	10,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G17.T06	Gebouw 17	10,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G17.T07	Gebouw 17	10,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G18.T01	Gebouw 18	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G18.T02	Gebouw 18	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G18.T03	Gebouw 18	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G18.T04	Gebouw 18	10,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G18.T05	Gebouw 18	10,17	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G18.T06	Gebouw 18	10,20	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G18.T07	Gebouw 18	10,17	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G18.T08	Gebouw 18	10,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G19.T01	Gebouw 19	10,30	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G19.T02	Gebouw 19	10,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G19.T03	Gebouw 19	10,32	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G19.T04	Gebouw 19	10,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage B1


Invoergegevens
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G19.T05	Gebouw 19	10,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G19.T06	Gebouw 19	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G19.T07	Gebouw 19	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G11.T01	Gebouw 11	9,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G11.T02	Gebouw 11	9,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G11.T03	Gebouw 11	9,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G11.T04	Gebouw 11	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G11.T05	Gebouw 11	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G11.T06	Gebouw 11	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G11.T07	Gebouw 11	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G11.T08	Gebouw 11	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G11.T09	Gebouw 11	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G11.T10	Gebouw 11	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G11.T11	Gebouw 11	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G11.T12	Gebouw 11	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G11.T13	Gebouw 11	9,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G11.T14	Gebouw 11	9,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G11.T15	Gebouw 11	9,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G11.T16	Gebouw 11	9,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G12.T01	Gebouw 12	9,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G12.T02	Gebouw 12	9,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G12.T03	Gebouw 12	9,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G12.T04	Gebouw 12	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G12.T05	Gebouw 12	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G12.T06	Gebouw 12	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G12.T07	Gebouw 12	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G12.T08	Gebouw 12	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G12.T09	Gebouw 12	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G12.T10	Gebouw 12	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G12.T11	Gebouw 12	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G12.T12	Gebouw 12	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G12.T13	Gebouw 12	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G12.T14	Gebouw 12	9,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G12.T15	Gebouw 12	9,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G12.T16	Gebouw 12	9,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T01	Gebouw 13	9,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T02	Gebouw 13	9,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T03	Gebouw 13	9,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T04	Gebouw 13	9,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T05	Gebouw 13	9,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T06	Gebouw 13	9,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T07	Gebouw 13	9,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T08	Gebouw 13	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T09	Gebouw 13	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T10	Gebouw 13	9,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T11	Gebouw 13	9,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T12	Gebouw 13	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T13	Gebouw 13	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T14	Gebouw 13	9,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T15	Gebouw 13	9,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T16	Gebouw 13	9,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T17	Gebouw 13	9,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T18	Gebouw 13	9,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T19	Gebouw 13	9,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G13.T20	Gebouw 13	9,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G20.T01	Gebouw 20	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G20.T02	Gebouw 20	9,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G20.T03	Gebouw 20	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G20.T04	Gebouw 20	10,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G20.T05	Gebouw 20	10,05	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G20.T06	Gebouw 20	10,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G20.T07	Gebouw 20	10,05	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G21.T01	Gebouw 21	10,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G21.T02	Gebouw 21	10,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G21.T03	Gebouw 21	10,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G21.T04	Gebouw 21	10,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G21.T05	Gebouw 21	10,42	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G21.T06	Gebouw 21	10,39	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G21.T07	Gebouw 21	10,41	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G22.T01	Gebouw 22	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G22.T02	Gebouw 22	10,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G22.T03	Gebouw 22	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G22.T04	Gebouw 22	10,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G22.T05	Gebouw 22	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G22.T06	Gebouw 22	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G22.T07	Gebouw 22	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G22.T08	Gebouw 22	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G22.T09	Gebouw 22	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G22.T10	Gebouw 22	10,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G22.T11	Gebouw 22	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G22.T12	Gebouw 22	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G07.T14	Gebouw 7.1	9,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

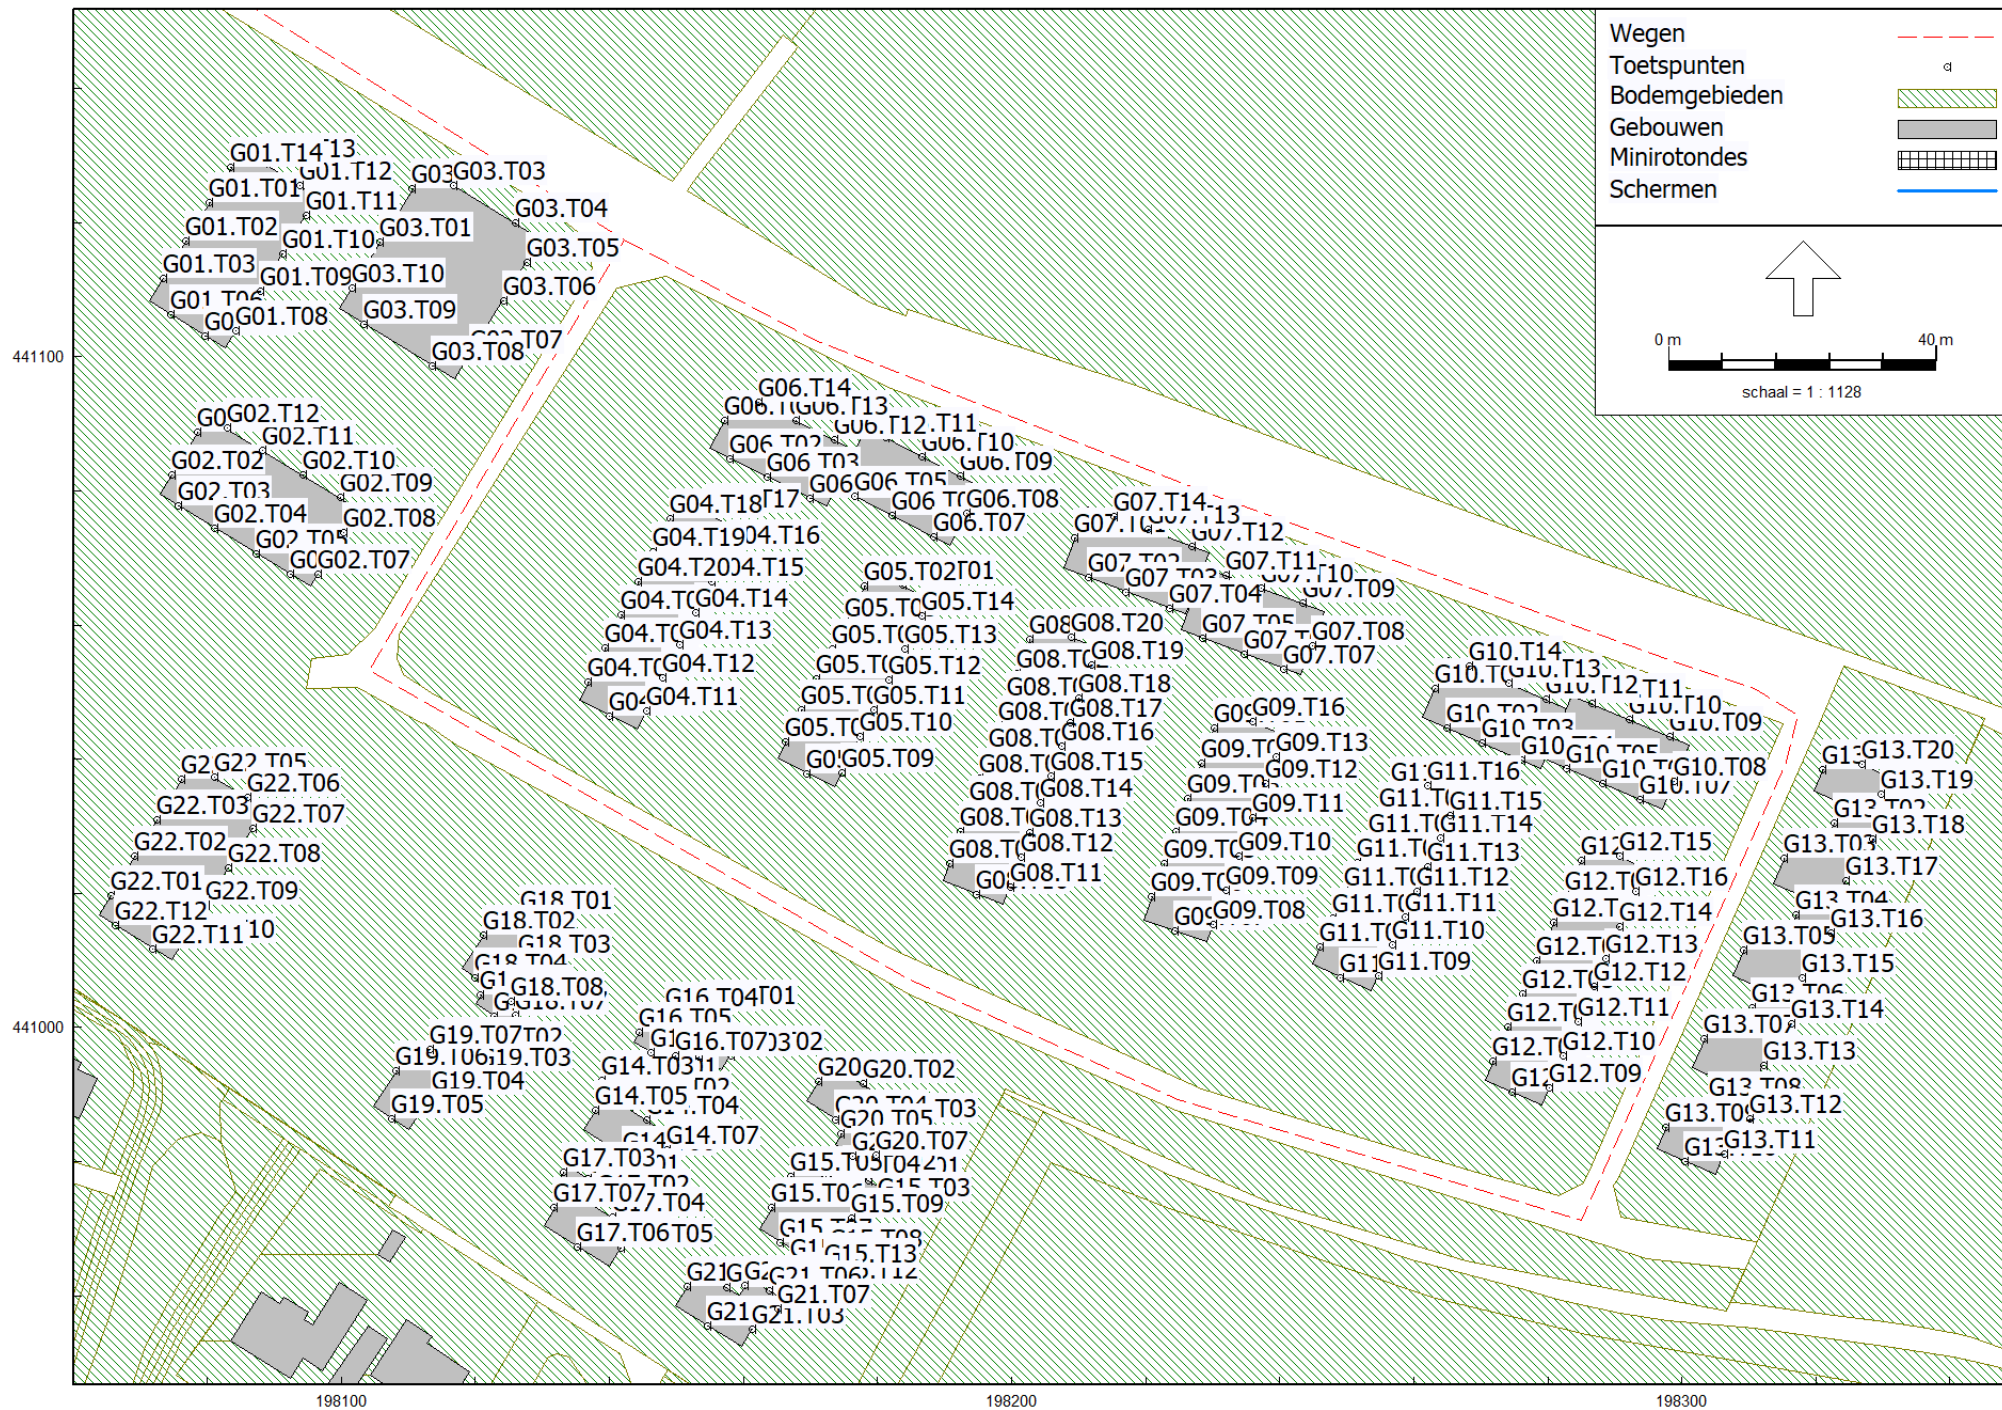

B2 REKENRESULTATEN

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de A12

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A12
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G01.T01_A	Gebouw 1	198080,30	441122,93	1,50	43,09	39,87	36,35	44,73	
G01.T01_B	Gebouw 1	198080,30	441122,93	4,50	45,63	42,42	38,92	47,28	
G01.T01_C	Gebouw 1	198080,30	441122,93	7,50	48,13	44,96	41,36	49,76	
G01.T02_A	Gebouw 1	198076,86	441117,31	1,50	43,23	40,00	36,51	44,87	
G01.T02_B	Gebouw 1	198076,86	441117,31	4,50	45,83	42,62	39,13	47,49	
G01.T02_C	Gebouw 1	198076,86	441117,31	7,50	48,20	45,04	41,45	49,84	
G01.T03_A	Gebouw 1	198073,37	441111,61	1,50	43,77	40,54	37,02	45,40	
G01.T03_B	Gebouw 1	198073,37	441111,61	4,50	46,36	43,16	39,64	48,01	
G01.T03_C	Gebouw 1	198073,37	441111,61	7,50	48,54	45,38	41,78	50,18	
G01.T06_A	Gebouw 1	198074,58	441106,21	1,50	36,23	33,01	29,65	37,94	
G01.T06_B	Gebouw 1	198074,58	441106,21	4,50	38,20	34,99	31,65	39,93	
G01.T06_C	Gebouw 1	198074,58	441106,21	7,50	40,35	37,17	33,71	42,04	
G01.T07_A	Gebouw 1	198079,65	441103,11	1,50	37,08	33,86	30,36	38,72	
G01.T07_B	Gebouw 1	198079,65	441103,11	4,50	39,10	35,89	32,45	40,78	
G01.T07_C	Gebouw 1	198079,65	441103,11	7,50	41,71	38,54	35,01	43,37	
G01.T08_A	Gebouw 1	198084,25	441103,78	1,50	42,69	39,53	35,93	44,33	
G01.T08_B	Gebouw 1	198084,25	441103,78	4,50	43,92	40,74	37,22	45,58	
G01.T08_C	Gebouw 1	198084,25	441103,78	7,50	44,57	41,38	37,88	46,23	
G01.T09_A	Gebouw 1	198087,88	441109,70	1,50	43,44	40,26	36,66	45,06	
G01.T09_B	Gebouw 1	198087,88	441109,70	4,50	44,62	41,43	37,90	46,27	
G01.T09_C	Gebouw 1	198087,88	441109,70	7,50	45,26	42,06	38,54	46,91	
G01.T10_A	Gebouw 1	198091,28	441115,26	1,50	44,31	41,13	37,49	45,91	
G01.T10_B	Gebouw 1	198091,28	441115,26	4,50	45,54	42,35	38,79	47,18	
G01.T10_C	Gebouw 1	198091,28	441115,26	7,50	46,26	43,07	39,51	47,90	
G01.T11_A	Gebouw 1	198094,78	441120,98	1,50	44,42	41,24	37,58	46,01	
G01.T11_B	Gebouw 1	198094,78	441120,98	4,50	45,63	42,43	38,85	47,25	
G01.T11_C	Gebouw 1	198094,78	441120,98	7,50	46,31	43,11	39,54	47,93	
G01.T12_A	Gebouw 1	198093,82	441125,57	1,50	46,73	43,53	39,92	48,33	
G01.T12_B	Gebouw 1	198093,82	441125,57	4,50	48,70	45,49	41,93	50,32	
G01.T12_C	Gebouw 1	198093,82	441125,57	7,50	50,20	47,02	43,43	51,83	
G01.T13_A	Gebouw 1	198088,48	441128,84	1,50	47,10	43,90	40,27	48,70	
G01.T13_B	Gebouw 1	198088,48	441128,84	4,50	48,76	45,54	41,99	50,38	
G01.T13_C	Gebouw 1	198088,48	441128,84	7,50	50,20	47,01	43,43	51,83	
G01.T14_A	Gebouw 1	198083,51	441128,18	1,50	43,24	40,02	36,48	44,87	
G01.T14_B	Gebouw 1	198083,51	441128,18	4,50	45,72	42,51	39,00	47,37	
G01.T14_C	Gebouw 1	198083,51	441128,18	7,50	48,33	45,16	41,57	49,96	
G02.T01_A	Gebouw 2	198078,55	441088,73	1,50	40,89	37,67	34,25	42,57	
G02.T01_B	Gebouw 2	198078,55	441088,73	4,50	42,81	39,60	36,22	44,52	
G02.T01_C	Gebouw 2	198078,55	441088,73	7,50	45,07	41,89	38,44	46,77	
G02.T02_A	Gebouw 2	198074,64	441082,35	1,50	41,58	38,37	34,93	43,26	
G02.T02_B	Gebouw 2	198074,64	441082,35	4,50	44,22	41,01	37,58	45,91	
G02.T02_C	Gebouw 2	198074,64	441082,35	7,50	46,39	43,22	39,72	48,07	
G02.T03_A	Gebouw 2	198075,61	441077,75	1,50	35,65	32,41	29,24	37,44	
G02.T03_B	Gebouw 2	198075,61	441077,75	4,50	38,26	35,04	31,81	40,04	
G02.T03_C	Gebouw 2	198075,61	441077,75	7,50	41,45	38,27	34,81	43,14	
G02.T04_A	Gebouw 2	198081,14	441074,36	1,50	35,37	32,14	28,91	37,14	
G02.T04_B	Gebouw 2	198081,14	441074,36	4,50	38,07	34,85	31,58	39,83	
G02.T04_C	Gebouw 2	198081,14	441074,36	7,50	40,70	37,51	34,08	42,40	
G02.T05_A	Gebouw 2	198087,29	441070,59	1,50	38,85	35,62	32,08	40,47	
G02.T05_B	Gebouw 2	198087,29	441070,59	4,50	41,19	37,98	34,50	42,85	
G02.T05_C	Gebouw 2	198087,29	441070,59	7,50	42,64	39,44	35,92	44,29	
G02.T06_A	Gebouw 2	198092,33	441067,51	1,50	39,58	36,37	32,81	41,20	
G02.T06_B	Gebouw 2	198092,33	441067,51	4,50	42,03	38,83	35,32	43,68	
G02.T06_C	Gebouw 2	198092,33	441067,51	7,50	43,26	40,05	36,53	44,90	
G02.T07_A	Gebouw 2	198096,59	441067,60	1,50	44,29	41,09	37,43	45,87	
G02.T07_B	Gebouw 2	198096,59	441067,60	4,50	45,38	42,15	38,57	46,98	
G02.T07_C	Gebouw 2	198096,59	441067,60	7,50	45,95	42,71	39,15	47,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de A12

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A12
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G02.T08_A	Gebouw 2	198100,41	441073,83	1,50	44,13	40,91	37,29	45,72
G02.T08_B	Gebouw 2	198100,41	441073,83	4,50	45,12	41,88	38,33	46,73
G02.T08_C	Gebouw 2	198100,41	441073,83	7,50	45,69	42,45	38,91	47,30
G02.T09_A	Gebouw 2	198099,82	441078,95	1,50	42,85	39,60	36,03	44,44
G02.T09_B	Gebouw 2	198099,82	441078,95	4,50	43,95	40,69	37,18	45,56
G02.T09_C	Gebouw 2	198099,82	441078,95	7,50	44,71	41,45	37,96	46,33
G02.T10_A	Gebouw 2	198094,31	441082,33	1,50	41,05	37,78	34,35	42,70
G02.T10_B	Gebouw 2	198094,31	441082,33	4,50	42,92	39,68	36,22	44,57
G02.T10_C	Gebouw 2	198094,31	441082,33	7,50	44,33	41,11	37,62	45,98
G02.T11_A	Gebouw 2	198088,33	441086,00	1,50	41,95	38,71	35,13	43,54
G02.T11_B	Gebouw 2	198088,33	441086,00	4,50	43,75	40,52	36,97	45,36
G02.T11_C	Gebouw 2	198088,33	441086,00	7,50	45,01	41,80	38,26	46,64
G02.T12_A	Gebouw 2	198082,94	441089,30	1,50	43,13	39,94	36,33	44,74
G02.T12_B	Gebouw 2	198082,94	441089,30	4,50	44,62	41,42	37,87	46,25
G02.T12_C	Gebouw 2	198082,94	441089,30	7,50	45,75	42,55	39,04	47,40
G03.T01_A	Gebouw 3	198105,69	441116,99	1,50	42,99	39,77	36,29	44,64
G03.T01_B	Gebouw 3	198105,69	441116,99	4,50	46,15	42,95	39,45	47,81
G03.T01_C	Gebouw 3	198105,69	441116,99	7,50	47,74	44,56	41,01	49,39
G03.T01_D	Gebouw 3	198105,69	441116,99	10,50	47,34	44,19	40,66	49,02
G03.T01_E	Gebouw 3	198105,69	441116,99	13,50	47,23	44,09	40,54	48,90
G03.T02_A	Gebouw 3	198110,60	441125,01	1,50	42,97	39,75	36,29	44,63
G03.T02_B	Gebouw 3	198110,60	441125,01	4,50	46,23	43,02	39,55	47,90
G03.T02_C	Gebouw 3	198110,60	441125,01	7,50	48,03	44,85	41,30	49,68
G03.T02_D	Gebouw 3	198110,60	441125,01	10,50	47,78	44,64	41,07	49,44
G03.T02_E	Gebouw 3	198110,60	441125,01	13,50	47,36	44,23	40,67	49,04
G03.T03_A	Gebouw 3	198116,76	441125,54	1,50	46,70	43,50	39,85	48,29
G03.T03_B	Gebouw 3	198116,76	441125,54	4,50	48,82	45,61	42,04	50,44
G03.T03_C	Gebouw 3	198116,76	441125,54	7,50	49,88	46,68	43,10	51,50
G03.T03_D	Gebouw 3	198116,76	441125,54	10,50	49,84	46,66	43,07	51,47
G03.T03_E	Gebouw 3	198116,76	441125,54	13,50	49,95	46,78	43,19	51,58
G03.T04_A	Gebouw 3	198125,91	441119,93	1,50	46,54	43,35	39,71	48,14
G03.T04_B	Gebouw 3	198125,91	441119,93	4,50	48,74	45,54	41,97	50,36
G03.T04_C	Gebouw 3	198125,91	441119,93	7,50	49,61	46,42	42,84	51,24
G03.T04_D	Gebouw 3	198125,91	441119,93	10,50	49,60	46,41	42,84	51,23
G03.T04_E	Gebouw 3	198125,91	441119,93	13,50	49,78	46,60	43,04	51,42
G03.T05_A	Gebouw 3	198127,69	441114,02	1,50	45,43	42,23	38,54	47,00
G03.T05_B	Gebouw 3	198127,69	441114,02	4,50	46,52	43,30	39,71	48,12
G03.T05_C	Gebouw 3	198127,69	441114,02	7,50	47,01	43,78	40,20	48,61
G03.T05_D	Gebouw 3	198127,69	441114,02	10,50	47,58	44,35	40,76	49,17
G03.T05_E	Gebouw 3	198127,69	441114,02	13,50	46,87	43,65	40,04	48,46
G03.T06_A	Gebouw 3	198124,18	441108,28	1,50	45,54	42,34	38,66	47,11
G03.T06_B	Gebouw 3	198124,18	441108,28	4,50	46,63	43,41	39,82	48,23
G03.T06_C	Gebouw 3	198124,18	441108,28	7,50	47,08	43,85	40,28	48,68
G03.T06_D	Gebouw 3	198124,18	441108,28	10,50	47,50	44,27	40,69	49,10
G03.T06_E	Gebouw 3	198124,18	441108,28	13,50	46,89	43,66	40,06	48,48
G03.T07_A	Gebouw 3	198119,35	441100,41	1,50	45,56	42,36	38,68	47,13
G03.T07_B	Gebouw 3	198119,35	441100,41	4,50	46,61	43,38	39,79	48,20
G03.T07_C	Gebouw 3	198119,35	441100,41	7,50	47,10	43,87	40,29	48,70
G03.T07_D	Gebouw 3	198119,35	441100,41	10,50	47,50	44,27	40,68	49,09
G03.T07_E	Gebouw 3	198119,35	441100,41	13,50	46,81	43,58	39,98	48,40
G03.T08_A	Gebouw 3	198113,50	441098,64	1,50	34,06	30,76	27,66	35,85
G03.T08_B	Gebouw 3	198113,50	441098,64	4,50	36,94	33,65	30,43	38,68
G03.T08_C	Gebouw 3	198113,50	441098,64	7,50	39,80	36,54	33,17	41,48
G03.T08_D	Gebouw 3	198113,50	441098,64	10,50	41,66	38,44	34,97	43,32
G03.T08_E	Gebouw 3	198113,50	441098,64	13,50	34,51	31,39	27,77	36,16
G03.T09_A	Gebouw 3	198103,44	441104,82	1,50	38,41	35,18	31,62	40,02
G03.T09_B	Gebouw 3	198103,44	441104,82	4,50	39,95	36,69	33,23	41,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de A12

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A12
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G03.T09_C	Gebouw 3	198103,44	441104,82	7,50	41,27	38,02	34,57	42,92	
G03.T09_D	Gebouw 3	198103,44	441104,82	10,50	42,48	39,24	35,69	44,09	
G03.T09_E	Gebouw 3	198103,44	441104,82	13,50	33,52	30,42	26,65	35,11	
G03.T10_A	Gebouw 3	198101,57	441110,28	1,50	41,68	38,45	34,98	43,33	
G03.T10_B	Gebouw 3	198101,57	441110,28	4,50	44,80	41,60	38,08	46,45	
G03.T10_C	Gebouw 3	198101,57	441110,28	7,50	46,11	42,92	39,37	47,75	
G03.T10_D	Gebouw 3	198101,57	441110,28	10,50	46,14	42,99	39,47	47,82	
G03.T10_E	Gebouw 3	198101,57	441110,28	13,50	47,14	44,01	40,46	48,82	
G04.T01_A	Gebouw 4	198139,33	441056,53	1,50	42,05	38,85	35,31	43,69	
G04.T01_B	Gebouw 4	198139,33	441056,53	4,50	44,14	40,95	37,43	45,79	
G04.T01_C	Gebouw 4	198139,33	441056,53	7,50	45,03	41,85	38,33	46,69	
G04.T02_A	Gebouw 4	198141,80	441061,45	1,50	42,53	39,34	35,78	44,17	
G04.T02_B	Gebouw 4	198141,80	441061,45	4,50	44,66	41,48	37,94	46,31	
G04.T02_C	Gebouw 4	198141,80	441061,45	7,50	45,35	42,18	38,66	47,02	
G04.T08_A	Gebouw 4	198136,79	441051,48	1,50	41,61	38,41	34,89	43,26	
G04.T08_B	Gebouw 4	198136,79	441051,48	4,50	43,51	40,32	36,82	45,17	
G04.T08_C	Gebouw 4	198136,79	441051,48	7,50	44,50	41,32	37,81	46,17	
G04.T10_A	Gebouw 4	198139,95	441046,47	1,50	34,82	31,54	28,26	36,53	
G04.T10_B	Gebouw 4	198139,95	441046,47	4,50	39,53	36,33	32,90	41,22	
G04.T10_C	Gebouw 4	198139,95	441046,47	7,50	42,10	38,90	35,37	43,74	
G04.T11_A	Gebouw 4	198145,49	441047,13	1,50	35,09	31,78	28,57	36,82	
G04.T11_B	Gebouw 4	198145,49	441047,13	4,50	38,34	35,08	31,72	40,03	
G04.T11_C	Gebouw 4	198145,49	441047,13	7,50	41,51	38,27	34,82	43,17	
G04.T12_A	Gebouw 4	198148,00	441052,15	1,50	35,09	31,78	28,57	36,82	
G04.T12_B	Gebouw 4	198148,00	441052,15	4,50	37,62	34,32	31,06	39,33	
G04.T12_C	Gebouw 4	198148,00	441052,15	7,50	41,39	38,14	34,70	43,04	
G04.T13_A	Gebouw 4	198150,49	441057,11	1,50	35,00	31,70	28,46	36,72	
G04.T13_B	Gebouw 4	198150,49	441057,11	4,50	37,99	34,70	31,40	39,69	
G04.T13_C	Gebouw 4	198150,49	441057,11	7,50	41,38	38,12	34,72	43,05	
G04.T14_A	Gebouw 4	198152,82	441061,76	1,50	34,37	31,04	27,88	36,11	
G04.T14_B	Gebouw 4	198152,82	441061,76	4,50	37,13	33,83	30,57	38,84	
G04.T14_C	Gebouw 4	198152,82	441061,76	7,50	41,05	37,78	34,36	42,70	
G04.T15_A	Gebouw 4	198155,19	441066,48	1,50	33,04	29,69	26,58	34,79	
G04.T15_B	Gebouw 4	198155,19	441066,48	4,50	35,37	32,04	28,84	37,09	
G04.T15_C	Gebouw 4	198155,19	441066,48	7,50	40,01	36,74	33,30	41,65	
G04.T16_A	Gebouw 4	198157,61	441071,31	1,50	32,86	29,52	26,40	34,61	
G04.T16_B	Gebouw 4	198157,61	441071,31	4,50	35,25	31,90	28,77	36,99	
G04.T16_C	Gebouw 4	198157,61	441071,31	7,50	39,41	36,13	32,74	41,07	
G04.T17_A	Gebouw 4	198154,68	441076,60	1,50	40,60	37,38	33,91	42,26	
G04.T17_B	Gebouw 4	198154,68	441076,60	4,50	43,85	40,67	37,10	45,49	
G04.T17_C	Gebouw 4	198154,68	441076,60	7,50	44,88	41,69	38,15	46,53	
G04.T18_A	Gebouw 4	198149,02	441075,85	1,50	42,15	38,95	35,46	43,81	
G04.T18_B	Gebouw 4	198149,02	441075,85	4,50	45,29	42,12	38,55	46,93	
G04.T18_C	Gebouw 4	198149,02	441075,85	7,50	46,11	42,94	39,39	47,76	
G04.T19_A	Gebouw 4	198146,57	441070,96	1,50	42,32	39,13	35,60	43,97	
G04.T19_B	Gebouw 4	198146,57	441070,96	4,50	44,69	41,52	37,98	46,35	
G04.T19_C	Gebouw 4	198146,57	441070,96	7,50	45,50	42,33	38,82	47,17	
G04.T20_A	Gebouw 4	198144,30	441066,44	1,50	42,60	39,41	35,86	44,24	
G04.T20_B	Gebouw 4	198144,30	441066,44	4,50	44,94	41,78	38,22	46,60	
G04.T20_C	Gebouw 4	198144,30	441066,44	7,50	45,62	42,45	38,91	47,28	
G05.T01_A	Gebouw 5	198183,72	441065,94	1,50	40,06	36,82	33,29	41,68	
G05.T01_B	Gebouw 5	198183,72	441065,94	4,50	41,09	37,83	34,39	42,74	
G05.T01_C	Gebouw 5	198183,72	441065,94	7,50	42,23	38,97	35,57	43,90	
G05.T02_A	Gebouw 5	198177,97	441065,83	1,50	32,89	29,60	26,49	34,68	
G05.T02_B	Gebouw 5	198177,97	441065,83	4,50	35,67	32,37	29,22	37,43	
G05.T02_C	Gebouw 5	198177,97	441065,83	7,50	39,84	36,59	33,24	41,54	
G05.T03_A	Gebouw 5	198175,23	441060,43	1,50	34,63	31,35	28,17	36,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de A12

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A12
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G05.T03_B	Gebouw 5	198175,23	441060,43	4,50	37,39	34,12	30,91	39,14	
G05.T03_C	Gebouw 5	198175,23	441060,43	7,50	40,88	37,63	34,30	42,59	
G05.T04_A	Gebouw 5	198173,20	441056,40	1,50	35,58	32,30	29,14	37,35	
G05.T04_B	Gebouw 5	198173,20	441056,40	4,50	38,02	34,75	31,57	39,79	
G05.T04_C	Gebouw 5	198173,20	441056,40	7,50	41,28	38,03	34,72	43,00	
G05.T05_A	Gebouw 5	198170,94	441051,95	1,50	37,37	34,12	30,81	39,09	
G05.T05_B	Gebouw 5	198170,94	441051,95	4,50	40,63	37,42	33,99	42,32	
G05.T05_C	Gebouw 5	198170,94	441051,95	7,50	42,94	39,73	36,29	44,62	
G05.T06_A	Gebouw 5	198168,59	441047,31	1,50	36,14	32,91	29,62	37,88	
G05.T06_B	Gebouw 5	198168,59	441047,31	4,50	39,44	36,25	32,85	41,15	
G05.T06_C	Gebouw 5	198168,59	441047,31	7,50	42,19	38,98	35,57	43,89	
G05.T07_A	Gebouw 5	198166,22	441042,63	1,50	36,01	32,74	29,61	37,81	
G05.T07_B	Gebouw 5	198166,22	441042,63	4,50	38,84	35,60	32,35	40,59	
G05.T07_C	Gebouw 5	198166,22	441042,63	7,50	41,89	38,66	35,31	43,60	
G05.T08_A	Gebouw 5	198169,48	441037,86	1,50	37,58	34,32	30,89	39,23	
G05.T08_B	Gebouw 5	198169,48	441037,86	4,50	38,82	35,55	32,20	40,51	
G05.T08_C	Gebouw 5	198169,48	441037,86	7,50	40,36	37,10	33,71	42,03	
G05.T09_A	Gebouw 5	198174,73	441037,96	1,50	40,90	37,66	34,16	42,53	
G05.T09_B	Gebouw 5	198174,73	441037,96	4,50	42,35	39,09	35,66	44,00	
G05.T09_C	Gebouw 5	198174,73	441037,96	7,50	43,32	40,07	36,65	44,98	
G05.T10_A	Gebouw 5	198177,44	441043,30	1,50	41,57	38,34	34,82	43,20	
G05.T10_B	Gebouw 5	198177,44	441043,30	4,50	42,80	39,55	36,10	44,45	
G05.T10_C	Gebouw 5	198177,44	441043,30	7,50	43,85	40,60	37,17	45,51	
G05.T11_A	Gebouw 5	198179,47	441047,33	1,50	42,06	38,82	35,28	43,67	
G05.T11_B	Gebouw 5	198179,47	441047,33	4,50	43,10	39,85	36,37	44,73	
G05.T11_C	Gebouw 5	198179,47	441047,33	7,50	44,07	40,81	37,35	45,71	
G05.T12_A	Gebouw 5	198181,72	441051,78	1,50	42,25	39,02	35,42	43,84	
G05.T12_B	Gebouw 5	198181,72	441051,78	4,50	43,29	40,04	36,53	44,91	
G05.T12_C	Gebouw 5	198181,72	441051,78	7,50	44,15	40,90	37,41	45,78	
G05.T13_A	Gebouw 5	198184,07	441056,42	1,50	42,13	38,90	35,29	43,72	
G05.T13_B	Gebouw 5	198184,07	441056,42	4,50	43,15	39,90	36,37	44,76	
G05.T13_C	Gebouw 5	198184,07	441056,42	7,50	43,94	40,69	37,18	45,56	
G05.T14_A	Gebouw 5	198186,59	441061,40	1,50	42,18	38,96	35,33	43,76	
G05.T14_B	Gebouw 5	198186,59	441061,40	4,50	43,37	40,14	36,57	44,97	
G05.T14_C	Gebouw 5	198186,59	441061,40	7,50	44,08	40,85	37,30	45,69	
G06.T01_A	Gebouw 6	198157,17	441090,56	1,50	42,79	39,60	36,10	44,45	
G06.T01_B	Gebouw 6	198157,17	441090,56	4,50	46,04	42,86	39,34	47,70	
G06.T01_C	Gebouw 6	198157,17	441090,56	7,50	46,91	43,74	40,21	48,57	
G06.T02_A	Gebouw 6	198158,02	441084,73	1,50	32,98	29,72	26,59	34,78	
G06.T02_B	Gebouw 6	198158,02	441084,73	4,50	35,08	31,82	28,68	36,88	
G06.T02_C	Gebouw 6	198158,02	441084,73	7,50	37,78	34,53	31,33	39,55	
G06.T03_A	Gebouw 6	198163,50	441082,03	1,50	34,36	31,11	27,90	36,13	
G06.T03_B	Gebouw 6	198163,50	441082,03	4,50	36,34	33,12	29,83	38,09	
G06.T03_C	Gebouw 6	198163,50	441082,03	7,50	39,42	36,22	32,84	41,14	
G06.T04_A	Gebouw 6	198169,89	441078,87	1,50	33,72	30,42	27,25	35,47	
G06.T04_B	Gebouw 6	198169,89	441078,87	4,50	36,18	32,88	29,70	37,93	
G06.T04_C	Gebouw 6	198169,89	441078,87	7,50	38,96	35,70	32,40	40,68	
G06.T05_A	Gebouw 6	198176,53	441079,18	1,50	33,52	30,20	27,00	35,25	
G06.T05_B	Gebouw 6	198176,53	441079,18	4,50	36,24	32,93	29,67	37,94	
G06.T05_C	Gebouw 6	198176,53	441079,18	7,50	39,27	36,00	32,60	40,93	
G06.T06_A	Gebouw 6	198182,15	441076,28	1,50	37,54	34,27	30,75	39,14	
G06.T06_B	Gebouw 6	198182,15	441076,28	4,50	38,70	35,42	31,97	40,33	
G06.T06_C	Gebouw 6	198182,15	441076,28	7,50	40,15	36,88	33,42	41,78	
G06.T07_A	Gebouw 6	198188,40	441073,06	1,50	40,12	36,88	33,22	41,67	
G06.T07_B	Gebouw 6	198188,40	441073,06	4,50	41,01	37,75	34,18	42,59	
G06.T07_C	Gebouw 6	198188,40	441073,06	7,50	41,81	38,54	35,01	43,41	
G06.T08_A	Gebouw 6	198193,37	441076,69	1,50	45,03	41,80	38,16	46,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de A12

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A12
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G06.T08_B	Gebouw 6	198193,37	441076,69	4,50	45,91	42,67	39,12	47,52
G06.T08_C	Gebouw 6	198193,37	441076,69	7,50	46,29	43,04	39,51	47,90
G06.T09_A	Gebouw 6	198192,41	441082,18	1,50	47,37	44,17	40,51	48,95
G06.T09_B	Gebouw 6	198192,41	441082,18	4,50	48,96	45,76	42,17	50,57
G06.T09_C	Gebouw 6	198192,41	441082,18	7,50	49,39	46,19	42,61	51,01
G06.T10_A	Gebouw 6	198186,69	441085,13	1,50	47,18	43,98	40,32	48,76
G06.T10_B	Gebouw 6	198186,69	441085,13	4,50	48,95	45,76	42,15	50,56
G06.T10_C	Gebouw 6	198186,69	441085,13	7,50	49,42	46,23	42,63	51,04
G06.T11_A	Gebouw 6	198181,21	441087,95	1,50	47,15	43,95	40,29	48,73
G06.T11_B	Gebouw 6	198181,21	441087,95	4,50	48,99	45,79	42,19	50,60
G06.T11_C	Gebouw 6	198181,21	441087,95	7,50	49,47	46,28	42,69	51,09
G06.T12_A	Gebouw 6	198173,57	441087,58	1,50	46,22	43,03	39,43	47,84
G06.T12_B	Gebouw 6	198173,57	441087,58	4,50	48,40	45,21	41,65	50,04
G06.T12_C	Gebouw 6	198173,57	441087,58	7,50	48,93	45,74	42,20	50,58
G06.T13_A	Gebouw 6	198167,82	441090,45	1,50	47,02	43,82	40,19	48,62
G06.T13_B	Gebouw 6	198167,82	441090,45	4,50	49,02	45,82	42,26	50,65
G06.T13_C	Gebouw 6	198167,82	441090,45	7,50	49,46	46,26	42,71	51,09
G06.T14_A	Gebouw 6	198162,31	441093,21	1,50	46,93	43,74	40,09	48,52
G06.T14_B	Gebouw 6	198162,31	441093,21	4,50	48,97	45,77	42,20	50,59
G06.T14_C	Gebouw 6	198162,31	441093,21	7,50	49,50	46,31	42,74	51,13
G07.T01_A	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	1,50	43,03	39,83	36,29	44,67
G07.T01_B	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	4,50	45,12	41,93	38,43	46,78
G07.T01_C	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	7,50	45,94	42,75	39,28	47,62
G07.T02_A	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	1,50	32,41	29,15	26,02	34,21
G07.T02_B	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	4,50	34,24	30,97	27,86	36,05
G07.T02_C	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	7,50	37,02	33,75	30,60	38,80
G07.T03_A	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	1,50	31,88	28,62	25,51	33,69
G07.T03_B	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	4,50	34,21	30,92	27,83	36,01
G07.T03_C	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	7,50	36,33	33,05	29,89	38,10
G07.T04_A	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	1,50	31,53	28,25	25,05	33,28
G07.T04_B	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	4,50	35,74	32,53	29,12	37,44
G07.T04_C	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	7,50	37,70	34,48	31,04	39,37
G07.T05_A	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	1,50	34,97	31,64	28,52	36,73
G07.T05_B	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	4,50	36,57	33,24	30,13	38,34
G07.T05_C	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	7,50	38,76	35,47	32,25	40,50
G07.T06_A	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	1,50	39,54	36,30	32,77	41,16
G07.T06_B	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	4,50	40,36	37,11	33,65	42,00
G07.T06_C	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	7,50	41,33	38,07	34,66	42,99
G07.T07_A	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	1,50	40,12	36,89	33,21	41,67
G07.T07_B	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	4,50	40,94	37,69	34,11	42,53
G07.T07_C	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	7,50	41,56	38,31	34,78	43,17
G07.T08_A	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	1,50	45,81	42,59	38,89	47,36
G07.T08_B	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	4,50	46,66	43,43	39,81	48,24
G07.T08_C	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	7,50	46,92	43,68	40,08	48,50
G07.T09_A	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	1,50	47,64	44,45	40,79	49,23
G07.T09_B	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	4,50	48,70	45,49	41,92	50,32
G07.T09_C	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	7,50	49,07	45,86	42,31	50,70
G07.T10_A	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	1,50	47,77	44,57	40,91	49,35
G07.T10_B	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	4,50	48,89	45,68	42,11	50,51
G07.T10_C	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	7,50	49,26	46,05	42,51	50,89
G07.T11_A	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	1,50	47,58	44,38	40,71	49,16
G07.T11_B	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	4,50	48,78	45,57	41,97	50,38
G07.T11_C	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	7,50	49,13	45,92	42,35	50,75
G07.T12_A	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	1,50	47,38	44,18	40,52	48,96
G07.T12_B	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	4,50	48,80	45,60	42,01	50,41
G07.T12_C	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	7,50	49,18	45,97	42,41	50,80
G07.T13_A	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	1,50	47,51	44,31	40,66	49,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de A12

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A12
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G07.T13_B	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	4,50	48,83	45,61	42,06	50,45	
G07.T13_C	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	7,50	49,21	45,99	42,45	50,84	
G07.T14_A	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	1,50	47,46	44,26	40,60	49,04	
G07.T14_B	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	4,50	48,79	45,58	42,00	50,40	
G07.T14_C	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	7,50	49,19	45,98	42,42	50,81	
G08.T01_A	Gebouw 8	198202,67	441057,81	1,50	41,51	38,31	34,79	43,16	
G08.T01_B	Gebouw 8	198202,67	441057,81	4,50	43,27	40,08	36,57	44,93	
G08.T01_C	Gebouw 8	198202,67	441057,81	7,50	44,55	41,35	37,88	46,22	
G08.T02_A	Gebouw 8	198200,84	441052,71	1,50	41,34	38,13	34,66	43,01	
G08.T02_B	Gebouw 8	198200,84	441052,71	4,50	42,85	39,63	36,19	44,52	
G08.T02_C	Gebouw 8	198200,84	441052,71	7,50	44,27	41,06	37,64	45,96	
G08.T03_A	Gebouw 8	198199,39	441048,69	1,50	40,30	37,03	33,68	41,99	
G08.T03_B	Gebouw 8	198199,39	441048,69	4,50	41,85	38,60	35,23	43,54	
G08.T03_C	Gebouw 8	198199,39	441048,69	7,50	43,58	40,34	36,97	45,28	
G08.T04_A	Gebouw 8	198198,08	441045,03	1,50	39,76	36,49	33,17	41,46	
G08.T04_B	Gebouw 8	198198,08	441045,03	4,50	41,33	38,07	34,73	43,03	
G08.T04_C	Gebouw 8	198198,08	441045,03	7,50	43,18	39,94	36,58	44,88	
G08.T05_A	Gebouw 8	198196,65	441041,05	1,50	39,63	36,36	33,03	41,33	
G08.T05_B	Gebouw 8	198196,65	441041,05	4,50	41,16	37,89	34,58	42,87	
G08.T05_C	Gebouw 8	198196,65	441041,05	7,50	43,04	39,80	36,45	44,75	
G08.T06_A	Gebouw 8	198195,26	441037,20	1,50	38,84	35,57	32,32	40,57	
G08.T06_B	Gebouw 8	198195,26	441037,20	4,50	40,46	37,18	33,96	42,20	
G08.T06_C	Gebouw 8	198195,26	441037,20	7,50	42,57	39,31	36,03	44,30	
G08.T07_A	Gebouw 8	198193,75	441032,99	1,50	39,34	36,07	32,79	41,06	
G08.T07_B	Gebouw 8	198193,75	441032,99	4,50	40,58	37,31	34,10	42,33	
G08.T07_C	Gebouw 8	198193,75	441032,99	7,50	42,89	39,64	36,37	44,63	
G08.T08_A	Gebouw 8	198192,41	441029,27	1,50	38,14	34,88	31,62	39,88	
G08.T08_B	Gebouw 8	198192,41	441029,27	4,50	39,55	36,26	33,13	41,33	
G08.T08_C	Gebouw 8	198192,41	441029,27	7,50	42,19	38,92	35,69	43,93	
G08.T09_A	Gebouw 8	198190,70	441024,49	1,50	38,03	34,75	31,49	39,75	
G08.T09_B	Gebouw 8	198190,70	441024,49	4,50	39,70	36,40	33,25	41,46	
G08.T09_C	Gebouw 8	198190,70	441024,49	7,50	42,87	39,62	36,31	44,59	
G08.T10_A	Gebouw 8	198194,72	441019,85	1,50	38,20	34,93	31,53	39,86	
G08.T10_B	Gebouw 8	198194,72	441019,85	4,50	41,38	38,13	34,68	43,03	
G08.T10_C	Gebouw 8	198194,72	441019,85	7,50	43,77	40,55	37,07	45,42	
G08.T11_A	Gebouw 8	198199,81	441020,99	1,50	36,27	32,99	29,60	37,93	
G08.T11_B	Gebouw 8	198199,81	441020,99	4,50	40,73	37,48	34,02	42,37	
G08.T11_C	Gebouw 8	198199,81	441020,99	7,50	43,07	39,83	36,37	44,72	
G08.T12_A	Gebouw 8	198201,43	441025,42	1,50	37,20	33,94	30,47	38,83	
G08.T12_B	Gebouw 8	198201,43	441025,42	4,50	40,99	37,73	34,28	42,63	
G08.T12_C	Gebouw 8	198201,43	441025,42	7,50	42,97	39,73	36,27	44,62	
G08.T13_A	Gebouw 8	198202,77	441029,09	1,50	37,16	33,89	30,44	38,80	
G08.T13_B	Gebouw 8	198202,77	441029,09	4,50	41,01	37,75	34,32	42,66	
G08.T13_C	Gebouw 8	198202,77	441029,09	7,50	42,87	39,63	36,19	44,53	
G08.T14_A	Gebouw 8	198204,37	441033,47	1,50	37,14	33,91	30,36	38,75	
G08.T14_B	Gebouw 8	198204,37	441033,47	4,50	41,07	37,82	34,35	42,71	
G08.T14_C	Gebouw 8	198204,37	441033,47	7,50	42,71	39,48	36,00	44,36	
G08.T15_A	Gebouw 8	198205,82	441037,43	1,50	36,25	32,96	29,61	37,92	
G08.T15_B	Gebouw 8	198205,82	441037,43	4,50	40,19	36,91	33,48	41,83	
G08.T15_C	Gebouw 8	198205,82	441037,43	7,50	41,67	38,41	34,98	43,32	
G08.T16_A	Gebouw 8	198207,44	441041,87	1,50	37,45	34,22	30,55	39,01	
G08.T16_B	Gebouw 8	198207,44	441041,87	4,50	40,59	37,34	33,78	42,19	
G08.T16_C	Gebouw 8	198207,44	441041,87	7,50	41,70	38,45	34,91	43,31	
G08.T17_A	Gebouw 8	198208,73	441045,39	1,50	35,69	32,44	28,96	37,32	
G08.T17_B	Gebouw 8	198208,73	441045,39	4,50	39,50	36,25	32,76	41,13	
G08.T17_C	Gebouw 8	198208,73	441045,39	7,50	40,93	37,68	34,21	42,57	
G08.T18_A	Gebouw 8	198210,08	441049,10	1,50	33,87	30,61	27,15	35,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de A12

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A12
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G08.T18_B	Gebouw 8	198210,08	441049,10	4,50	38,70	35,45	31,96	40,33	
G08.T18_C	Gebouw 8	198210,08	441049,10	7,50	39,86	36,60	33,18	41,52	
G08.T19_A	Gebouw 8	198211,91	441054,11	1,50	31,81	28,53	25,18	33,49	
G08.T19_B	Gebouw 8	198211,91	441054,11	4,50	36,20	32,91	29,60	37,89	
G08.T19_C	Gebouw 8	198211,91	441054,11	7,50	38,09	34,81	31,50	39,79	
G08.T20_A	Gebouw 8	198208,95	441058,13	1,50	41,11	37,91	34,30	42,71	
G08.T20_B	Gebouw 8	198208,95	441058,13	4,50	42,93	39,74	36,16	44,56	
G08.T20_C	Gebouw 8	198208,95	441058,13	7,50	43,79	40,59	37,06	45,43	
G09.T01_A	Gebouw 9	198230,18	441044,69	1,50	34,31	31,01	27,90	36,10	
G09.T01_B	Gebouw 9	198230,18	441044,69	4,50	37,60	34,31	31,11	39,35	
G09.T01_C	Gebouw 9	198230,18	441044,69	7,50	41,04	37,77	34,48	42,76	
G09.T02_A	Gebouw 9	198228,26	441039,46	1,50	37,21	33,97	30,57	38,89	
G09.T02_B	Gebouw 9	198228,26	441039,46	4,50	39,79	36,53	33,17	41,48	
G09.T02_C	Gebouw 9	198228,26	441039,46	7,50	42,45	39,21	35,84	44,15	
G09.T03_A	Gebouw 9	198226,32	441034,16	1,50	36,23	32,95	29,71	37,96	
G09.T03_B	Gebouw 9	198226,32	441034,16	4,50	39,17	35,89	32,64	40,90	
G09.T03_C	Gebouw 9	198226,32	441034,16	7,50	42,20	38,94	35,62	43,91	
G09.T04_A	Gebouw 9	198224,48	441029,13	1,50	35,72	32,44	29,32	37,51	
G09.T04_B	Gebouw 9	198224,48	441029,13	4,50	38,93	35,64	32,49	40,70	
G09.T04_C	Gebouw 9	198224,48	441029,13	7,50	42,30	39,04	35,77	44,03	
G09.T05_A	Gebouw 9	198222,76	441024,45	1,50	36,70	33,41	30,24	38,46	
G09.T05_B	Gebouw 9	198222,76	441024,45	4,50	39,76	36,47	33,28	41,51	
G09.T05_C	Gebouw 9	198222,76	441024,45	7,50	42,94	39,68	36,39	44,66	
G09.T06_A	Gebouw 9	198220,92	441019,42	1,50	36,68	33,39	30,24	38,45	
G09.T06_B	Gebouw 9	198220,92	441019,42	4,50	39,84	36,55	33,39	41,61	
G09.T06_C	Gebouw 9	198220,92	441019,42	7,50	43,04	39,78	36,51	44,77	
G09.T07_A	Gebouw 9	198224,42	441014,35	1,50	38,02	34,77	31,33	39,67	
G09.T07_B	Gebouw 9	198224,42	441014,35	4,50	41,48	38,22	34,79	43,13	
G09.T07_C	Gebouw 9	198224,42	441014,35	7,50	43,04	39,81	36,37	44,71	
G09.T08_A	Gebouw 9	198230,16	441015,43	1,50	43,17	39,93	36,34	44,76	
G09.T08_B	Gebouw 9	198230,16	441015,43	4,50	44,65	41,40	37,88	46,27	
G09.T08_C	Gebouw 9	198230,16	441015,43	7,50	45,27	42,03	38,54	46,91	
G09.T09_A	Gebouw 9	198232,01	441020,42	1,50	43,29	40,06	36,48	44,89	
G09.T09_B	Gebouw 9	198232,01	441020,42	4,50	44,79	41,54	38,02	46,41	
G09.T09_C	Gebouw 9	198232,01	441020,42	7,50	45,18	41,93	38,44	46,81	
G09.T10_A	Gebouw 9	198233,89	441025,52	1,50	43,34	40,10	36,52	44,93	
G09.T10_B	Gebouw 9	198233,89	441025,52	4,50	44,79	41,54	38,00	46,40	
G09.T10_C	Gebouw 9	198233,89	441025,52	7,50	45,18	41,94	38,42	46,80	
G09.T11_A	Gebouw 9	198236,01	441031,22	1,50	43,46	40,22	36,66	45,06	
G09.T11_B	Gebouw 9	198236,01	441031,22	4,50	44,72	41,47	37,95	46,34	
G09.T11_C	Gebouw 9	198236,01	441031,22	7,50	45,21	41,96	38,45	46,83	
G09.T12_A	Gebouw 9	198237,90	441036,34	1,50	44,26	41,03	37,43	45,85	
G09.T12_B	Gebouw 9	198237,90	441036,34	4,50	45,32	42,08	38,55	46,94	
G09.T12_C	Gebouw 9	198237,90	441036,34	7,50	45,81	42,57	39,05	47,43	
G09.T13_A	Gebouw 9	198239,40	441040,41	1,50	44,51	41,27	37,66	46,09	
G09.T13_B	Gebouw 9	198239,40	441040,41	4,50	45,47	42,22	38,68	47,08	
G09.T13_C	Gebouw 9	198239,40	441040,41	7,50	45,80	42,56	39,03	47,42	
G09.T16_A	Gebouw 9	198236,02	441045,57	1,50	41,14	37,90	34,35	42,75	
G09.T16_B	Gebouw 9	198236,02	441045,57	4,50	42,05	38,80	35,33	43,69	
G09.T16_C	Gebouw 9	198236,02	441045,57	7,50	42,97	39,72	36,29	44,63	
G10.T01_A	Gebouw 10	198263,12	441050,58	1,50	43,76	40,60	37,07	45,43	
G10.T01_B	Gebouw 10	198263,12	441050,58	4,50	45,12	41,94	38,47	46,81	
G10.T01_C	Gebouw 10	198263,12	441050,58	7,50	45,76	42,58	39,14	47,46	
G10.T02_A	Gebouw 10	198264,99	441044,60	1,50	30,06	26,73	23,72	31,88	
G10.T02_B	Gebouw 10	198264,99	441044,60	4,50	32,18	28,86	25,83	33,99	
G10.T02_C	Gebouw 10	198264,99	441044,60	7,50	35,57	32,26	29,20	37,37	
G10.T03_A	Gebouw 10	198270,13	441042,37	1,50	37,21	33,99	30,48	38,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de A12

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A12
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G10.T03_B	Gebouw 10	198270,13	441042,37	4,50	39,88	36,65	33,18	41,53
G10.T03_C	Gebouw 10	198270,13	441042,37	7,50	39,34	36,12	32,72	41,03
G10.T04_A	Gebouw 10	198276,04	441039,80	1,50	35,13	31,91	28,40	36,77
G10.T04_B	Gebouw 10	198276,04	441039,80	4,50	38,28	35,05	31,59	39,94
G10.T04_C	Gebouw 10	198276,04	441039,80	7,50	38,86	35,63	32,20	40,53
G10.T05_A	Gebouw 10	198282,76	441038,60	1,50	34,23	30,93	27,73	35,97
G10.T05_B	Gebouw 10	198282,76	441038,60	4,50	37,18	33,90	30,59	38,88
G10.T05_C	Gebouw 10	198282,76	441038,60	7,50	38,98	35,72	32,34	40,66
G10.T06_A	Gebouw 10	198288,12	441036,32	1,50	37,44	34,21	30,54	39,00
G10.T06_B	Gebouw 10	198288,12	441036,32	4,50	39,40	36,16	32,56	40,98
G10.T06_C	Gebouw 10	198288,12	441036,32	7,50	40,82	37,58	34,01	42,42
G10.T07_A	Gebouw 10	198293,70	441033,94	1,50	39,41	36,22	32,50	40,97
G10.T07_B	Gebouw 10	198293,70	441033,94	4,50	40,43	37,22	33,60	42,02
G10.T07_C	Gebouw 10	198293,70	441033,94	7,50	41,22	37,99	34,46	42,84
G10.T08_A	Gebouw 10	198298,91	441036,72	1,50	46,03	42,80	39,12	47,58
G10.T08_B	Gebouw 10	198298,91	441036,72	4,50	47,34	44,09	40,51	48,93
G10.T08_C	Gebouw 10	198298,91	441036,72	7,50	47,23	43,98	40,41	48,82
G10.T09_A	Gebouw 10	198298,25	441043,33	1,50	47,87	44,68	41,01	49,45
G10.T09_B	Gebouw 10	198298,25	441043,33	4,50	48,95	45,73	42,17	50,57
G10.T09_C	Gebouw 10	198298,25	441043,33	7,50	49,33	46,12	42,58	50,96
G10.T10_A	Gebouw 10	198292,18	441045,92	1,50	47,92	44,72	41,06	49,50
G10.T10_B	Gebouw 10	198292,18	441045,92	4,50	49,01	45,80	42,24	50,63
G10.T10_C	Gebouw 10	198292,18	441045,92	7,50	49,39	46,17	42,64	51,02
G10.T11_A	Gebouw 10	198286,62	441048,30	1,50	47,84	44,64	40,99	49,43
G10.T11_B	Gebouw 10	198286,62	441048,30	4,50	48,89	45,67	42,12	50,51
G10.T11_C	Gebouw 10	198286,62	441048,30	7,50	49,25	46,03	42,50	50,88
G10.T12_A	Gebouw 10	198279,78	441048,86	1,50	47,59	44,39	40,76	49,19
G10.T12_B	Gebouw 10	198279,78	441048,86	4,50	48,66	45,44	41,91	50,29
G10.T12_C	Gebouw 10	198279,78	441048,86	7,50	49,05	45,83	42,32	50,69
G10.T13_A	Gebouw 10	198274,11	441051,32	1,50	47,80	44,61	40,94	49,38
G10.T13_B	Gebouw 10	198274,11	441051,32	4,50	48,83	45,62	42,05	50,45
G10.T13_C	Gebouw 10	198274,11	441051,32	7,50	49,19	45,97	42,43	50,82
G10.T14_A	Gebouw 10	198268,26	441053,86	1,50	47,68	44,48	40,82	49,26
G10.T14_B	Gebouw 10	198268,26	441053,86	4,50	48,81	45,60	42,01	50,42
G10.T14_C	Gebouw 10	198268,26	441053,86	7,50	49,19	45,98	42,42	50,81
G11.T01_A	Gebouw 11	198256,69	441035,88	1,50	42,98	39,81	36,28	44,64
G11.T01_B	Gebouw 11	198256,69	441035,88	4,50	44,49	41,31	37,84	46,18
G11.T01_C	Gebouw 11	198256,69	441035,88	7,50	45,40	42,21	38,77	47,09
G11.T02_A	Gebouw 11	198254,97	441032,05	1,50	42,57	39,38	35,90	44,24
G11.T02_B	Gebouw 11	198254,97	441032,05	4,50	44,18	40,98	37,54	45,87
G11.T02_C	Gebouw 11	198254,97	441032,05	7,50	45,30	42,10	38,68	47,00
G11.T03_A	Gebouw 11	198253,28	441028,27	1,50	42,55	39,37	35,81	44,19
G11.T03_B	Gebouw 11	198253,28	441028,27	4,50	44,09	40,90	37,39	45,75
G11.T03_C	Gebouw 11	198253,28	441028,27	7,50	45,26	42,06	38,57	46,92
G11.T04_A	Gebouw 11	198251,59	441024,51	1,50	41,87	38,70	35,16	43,53
G11.T04_B	Gebouw 11	198251,59	441024,51	4,50	43,52	40,33	36,84	45,19
G11.T04_C	Gebouw 11	198251,59	441024,51	7,50	44,86	41,67	38,20	46,54
G11.T05_A	Gebouw 11	198249,69	441020,26	1,50	40,78	37,60	34,16	42,48
G11.T05_B	Gebouw 11	198249,69	441020,26	4,50	42,70	39,50	36,10	44,41
G11.T05_C	Gebouw 11	198249,69	441020,26	7,50	44,33	41,13	37,72	46,03
G11.T06_A	Gebouw 11	198247,90	441016,25	1,50	40,91	37,70	34,25	42,59
G11.T06_B	Gebouw 11	198247,90	441016,25	4,50	42,67	39,44	36,07	44,37
G11.T06_C	Gebouw 11	198247,90	441016,25	7,50	44,23	41,01	37,63	45,93
G11.T07_A	Gebouw 11	198246,00	441012,03	1,50	42,14	38,94	35,43	43,79
G11.T07_B	Gebouw 11	198246,00	441012,03	4,50	43,65	40,44	37,02	45,34
G11.T07_C	Gebouw 11	198246,00	441012,03	7,50	44,91	41,69	38,30	46,61
G11.T08_A	Gebouw 11	198248,99	441007,47	1,50	37,13	33,86	30,52	38,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de A12

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A12
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G11.T08_B	Gebouw 11	198248,99	441007,47	4,50	41,66	38,41	34,98	43,32	
G11.T08_C	Gebouw 11	198248,99	441007,47	7,50	43,01	39,80	36,28	44,65	
G11.T09_A	Gebouw 11	198254,76	441007,71	1,50	37,02	33,75	30,35	38,68	
G11.T09_B	Gebouw 11	198254,76	441007,71	4,50	40,97	37,69	34,31	42,63	
G11.T09_C	Gebouw 11	198254,76	441007,71	7,50	41,99	38,73	35,30	43,64	
G11.T10_A	Gebouw 11	198256,84	441012,34	1,50	37,28	34,01	30,55	38,91	
G11.T10_B	Gebouw 11	198256,84	441012,34	4,50	40,93	37,66	34,23	42,58	
G11.T10_C	Gebouw 11	198256,84	441012,34	7,50	41,95	38,70	35,25	43,60	
G11.T11_A	Gebouw 11	198258,66	441016,41	1,50	37,70	34,45	30,97	39,33	
G11.T11_B	Gebouw 11	198258,66	441016,41	4,50	41,11	37,85	34,40	42,75	
G11.T11_C	Gebouw 11	198258,66	441016,41	7,50	42,15	38,91	35,41	43,78	
G11.T12_A	Gebouw 11	198260,43	441020,36	1,50	37,91	34,67	31,10	39,51	
G11.T12_B	Gebouw 11	198260,43	441020,36	4,50	40,56	37,30	33,85	42,20	
G11.T12_C	Gebouw 11	198260,43	441020,36	7,50	41,30	38,05	34,59	42,94	
G11.T13_A	Gebouw 11	198262,03	441023,92	1,50	37,12	33,86	30,33	38,72	
G11.T13_B	Gebouw 11	198262,03	441023,92	4,50	39,75	36,48	33,06	41,40	
G11.T13_C	Gebouw 11	198262,03	441023,92	7,50	40,37	37,11	33,68	42,02	
G11.T14_A	Gebouw 11	198263,93	441028,17	1,50	36,40	33,13	29,66	38,03	
G11.T14_B	Gebouw 11	198263,93	441028,17	4,50	39,23	35,94	32,57	40,89	
G11.T14_C	Gebouw 11	198263,93	441028,17	7,50	39,74	36,48	33,06	41,40	
G11.T15_A	Gebouw 11	198265,47	441031,61	1,50	36,73	33,51	29,84	38,29	
G11.T15_B	Gebouw 11	198265,47	441031,61	4,50	39,39	36,15	32,62	41,01	
G11.T15_C	Gebouw 11	198265,47	441031,61	7,50	39,59	36,34	32,91	41,25	
G11.T16_A	Gebouw 11	198262,10	441036,08	1,50	41,37	38,19	34,59	42,99	
G11.T16_B	Gebouw 11	198262,10	441036,08	4,50	42,57	39,38	35,86	44,22	
G11.T16_C	Gebouw 11	198262,10	441036,08	7,50	43,52	40,32	36,86	45,20	
G12.T01_A	Gebouw 12	198284,97	441024,98	1,50	33,43	30,13	26,89	35,15	
G12.T01_B	Gebouw 12	198284,97	441024,98	4,50	37,24	33,96	30,68	38,95	
G12.T01_C	Gebouw 12	198284,97	441024,98	7,50	40,29	37,04	33,73	42,01	
G12.T02_A	Gebouw 12	198282,65	441019,66	1,50	36,83	33,59	30,09	38,46	
G12.T02_B	Gebouw 12	198282,65	441019,66	4,50	39,51	36,26	32,84	41,17	
G12.T02_C	Gebouw 12	198282,65	441019,66	7,50	41,98	38,73	35,33	43,65	
G12.T03_A	Gebouw 12	198280,89	441015,64	1,50	35,86	32,60	29,33	37,59	
G12.T03_B	Gebouw 12	198280,89	441015,64	4,50	39,22	35,96	32,66	40,94	
G12.T03_C	Gebouw 12	198280,89	441015,64	7,50	42,05	38,81	35,47	43,76	
G12.T04_A	Gebouw 12	198278,38	441009,90	1,50	34,66	31,38	28,27	36,46	
G12.T04_B	Gebouw 12	198278,38	441009,90	4,50	38,83	35,56	32,35	40,58	
G12.T04_C	Gebouw 12	198278,38	441009,90	7,50	41,98	38,73	35,42	43,70	
G12.T05_A	Gebouw 12	198276,23	441004,98	1,50	34,85	31,58	28,46	36,65	
G12.T05_B	Gebouw 12	198276,23	441004,98	4,50	39,09	35,83	32,62	40,85	
G12.T05_C	Gebouw 12	198276,23	441004,98	7,50	42,49	39,25	35,92	44,21	
G12.T06_A	Gebouw 12	198274,07	441000,03	1,50	34,97	31,68	28,61	36,78	
G12.T06_B	Gebouw 12	198274,07	441000,03	4,50	38,80	35,53	32,35	40,57	
G12.T06_C	Gebouw 12	198274,07	441000,03	7,50	42,33	39,08	35,78	44,05	
G12.T07_A	Gebouw 12	198271,83	440994,91	1,50	35,26	31,98	28,92	37,08	
G12.T07_B	Gebouw 12	198271,83	440994,91	4,50	39,38	36,12	32,95	41,16	
G12.T07_C	Gebouw 12	198271,83	440994,91	7,50	42,85	39,61	36,28	44,57	
G12.T08_A	Gebouw 12	198274,58	440990,31	1,50	38,96	35,73	32,20	40,58	
G12.T08_B	Gebouw 12	198274,58	440990,31	4,50	42,70	39,46	35,99	44,35	
G12.T08_C	Gebouw 12	198274,58	440990,31	7,50	42,63	39,41	35,92	44,28	
G12.T09_A	Gebouw 12	198280,24	440990,99	1,50	43,19	39,95	36,32	44,76	
G12.T09_B	Gebouw 12	198280,24	440990,99	4,50	45,20	41,95	38,39	46,80	
G12.T09_C	Gebouw 12	198280,24	440990,99	7,50	44,85	41,60	38,08	46,47	
G12.T10_A	Gebouw 12	198282,36	440995,83	1,50	43,45	40,20	36,58	45,02	
G12.T10_B	Gebouw 12	198282,36	440995,83	4,50	45,24	41,99	38,43	46,84	
G12.T10_C	Gebouw 12	198282,36	440995,83	7,50	45,04	41,78	38,27	46,65	
G12.T11_A	Gebouw 12	198284,59	441000,93	1,50	43,55	40,32	36,69	45,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de A12

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A12
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G12.T11_B	Gebouw 12	198284,59	441000,93	4,50	45,26	42,01	38,46	46,86	
G12.T11_C	Gebouw 12	198284,59	441000,93	7,50	45,03	41,77	38,27	46,65	
G12.T12_A	Gebouw 12	198286,85	441006,12	1,50	43,72	40,48	36,85	45,29	
G12.T12_B	Gebouw 12	198286,85	441006,12	4,50	45,48	42,23	38,68	47,08	
G12.T12_C	Gebouw 12	198286,85	441006,12	7,50	45,09	41,83	38,33	46,71	
G12.T13_A	Gebouw 12	198288,67	441010,28	1,50	43,95	40,72	37,08	45,52	
G12.T13_B	Gebouw 12	198288,67	441010,28	4,50	45,44	42,20	38,63	47,04	
G12.T13_C	Gebouw 12	198288,67	441010,28	7,50	45,22	41,97	38,44	46,83	
G12.T14_A	Gebouw 12	198290,75	441015,02	1,50	44,46	41,24	37,57	46,02	
G12.T14_B	Gebouw 12	198290,75	441015,02	4,50	45,69	42,46	38,87	47,28	
G12.T14_C	Gebouw 12	198290,75	441015,02	7,50	45,48	42,24	38,68	47,08	
G12.T15_A	Gebouw 12	198290,73	441025,47	1,50	42,03	38,80	35,24	43,64	
G12.T15_B	Gebouw 12	198290,73	441025,47	4,50	42,93	39,69	36,22	44,58	
G12.T15_C	Gebouw 12	198290,73	441025,47	7,50	43,90	40,65	37,23	45,56	
G12.T16_A	Gebouw 12	198293,05	441020,30	1,50	45,15	41,92	38,28	46,72	
G12.T16_B	Gebouw 12	198293,05	441020,30	4,50	46,21	42,96	39,41	47,81	
G12.T16_C	Gebouw 12	198293,05	441020,30	7,50	45,94	42,69	39,16	47,55	
G13.T01_A	Gebouw 13	198320,99	441038,41	1,50	43,47	40,30	36,81	45,15	
G13.T01_B	Gebouw 13	198320,99	441038,41	4,50	45,19	42,00	38,59	46,90	
G13.T01_C	Gebouw 13	198320,99	441038,41	7,50	45,94	42,75	39,36	47,66	
G13.T02_A	Gebouw 13	198322,68	441030,48	1,50	40,24	37,02	33,61	41,93	
G13.T02_B	Gebouw 13	198322,68	441030,48	4,50	41,25	38,03	34,70	42,98	
G13.T02_C	Gebouw 13	198322,68	441030,48	7,50	42,16	38,93	35,64	43,90	
G13.T03_A	Gebouw 13	198315,23	441025,30	1,50	43,10	39,93	36,43	44,78	
G13.T03_B	Gebouw 13	198315,23	441025,30	4,50	44,91	41,72	38,28	46,60	
G13.T03_C	Gebouw 13	198315,23	441025,30	7,50	45,64	42,45	39,04	47,35	
G13.T04_A	Gebouw 13	198316,98	441016,82	1,50	35,39	32,18	28,79	37,10	
G13.T04_B	Gebouw 13	198316,98	441016,82	4,50	36,68	33,44	30,15	38,41	
G13.T04_C	Gebouw 13	198316,98	441016,82	7,50	38,78	35,53	32,33	40,55	
G13.T05_A	Gebouw 13	198309,21	441011,59	1,50	42,41	39,22	35,74	44,08	
G13.T05_B	Gebouw 13	198309,21	441011,59	4,50	44,25	41,04	37,62	45,94	
G13.T05_C	Gebouw 13	198309,21	441011,59	7,50	45,18	41,97	38,58	46,89	
G13.T06_A	Gebouw 13	198310,45	441002,86	1,50	32,56	29,29	26,19	34,37	
G13.T06_B	Gebouw 13	198310,45	441002,86	4,50	34,50	31,21	28,16	36,32	
G13.T06_C	Gebouw 13	198310,45	441002,86	7,50	37,80	34,52	31,40	39,59	
G13.T07_A	Gebouw 13	198303,39	440998,33	1,50	42,28	39,07	35,53	43,91	
G13.T07_B	Gebouw 13	198303,39	440998,33	4,50	43,90	40,68	37,20	45,55	
G13.T07_C	Gebouw 13	198303,39	440998,33	7,50	44,93	41,71	38,26	46,60	
G13.T08_A	Gebouw 13	198304,13	440988,95	1,50	32,06	28,78	25,69	33,87	
G13.T08_B	Gebouw 13	198304,13	440988,95	4,50	34,30	31,00	27,97	36,13	
G13.T08_C	Gebouw 13	198304,13	440988,95	7,50	37,95	34,67	31,56	39,75	
G13.T09_A	Gebouw 13	198297,59	440985,14	1,50	41,08	37,87	34,39	42,74	
G13.T09_B	Gebouw 13	198297,59	440985,14	4,50	43,18	39,96	36,51	44,85	
G13.T09_C	Gebouw 13	198297,59	440985,14	7,50	44,43	41,21	37,76	46,10	
G13.T10_A	Gebouw 13	198300,50	440980,06	1,50	38,41	35,17	31,56	39,99	
G13.T10_B	Gebouw 13	198300,50	440980,06	4,50	43,30	40,06	36,55	44,93	
G13.T10_C	Gebouw 13	198300,50	440980,06	7,50	42,74	39,50	36,00	44,37	
G13.T11_A	Gebouw 13	198306,29	440981,13	1,50	43,09	39,88	36,16	44,64	
G13.T11_B	Gebouw 13	198306,29	440981,13	4,50	45,02	41,77	38,22	46,62	
G13.T11_C	Gebouw 13	198306,29	440981,13	7,50	45,07	41,82	38,29	46,68	
G13.T12_A	Gebouw 13	198310,17	440986,45	1,50	45,46	42,24	38,52	47,00	
G13.T12_B	Gebouw 13	198310,17	440986,45	4,50	46,82	43,57	39,99	48,41	
G13.T12_C	Gebouw 13	198310,17	440986,45	7,50	46,75	43,50	39,92	48,34	
G13.T13_A	Gebouw 13	198312,18	440994,36	1,50	44,54	41,32	37,62	46,09	
G13.T13_B	Gebouw 13	198312,18	440994,36	4,50	45,80	42,56	38,97	47,39	
G13.T13_C	Gebouw 13	198312,18	440994,36	7,50	45,94	42,69	39,12	47,53	
G13.T14_A	Gebouw 13	198316,36	441000,55	1,50	45,60	42,37	38,67	47,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de A12

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A12
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G13.T14_B	Gebouw 13	198316,36	441000,55	4,50	46,83	43,58	39,98	48,41	
G13.T14_C	Gebouw 13	198316,36	441000,55	7,50	46,89	43,64	40,05	48,47	
G13.T15_A	Gebouw 13	198317,99	441007,41	1,50	44,78	41,55	37,88	46,34	
G13.T15_B	Gebouw 13	198317,99	441007,41	4,50	45,95	42,70	39,13	47,54	
G13.T15_C	Gebouw 13	198317,99	441007,41	7,50	46,12	42,86	39,32	47,72	
G13.T16_A	Gebouw 13	198322,33	441014,14	1,50	45,70	42,48	38,77	47,24	
G13.T16_B	Gebouw 13	198322,33	441014,14	4,50	46,97	43,71	40,12	48,55	
G13.T16_C	Gebouw 13	198322,33	441014,14	7,50	47,04	43,78	40,20	48,62	
G13.T17_A	Gebouw 13	198324,54	441021,90	1,50	44,78	41,55	37,84	46,32	
G13.T17_B	Gebouw 13	198324,54	441021,90	4,50	46,13	42,89	39,28	47,71	
G13.T17_C	Gebouw 13	198324,54	441021,90	7,50	46,31	43,06	39,47	47,89	
G13.T18_A	Gebouw 13	198328,49	441028,16	1,50	45,77	42,55	38,81	47,30	
G13.T18_B	Gebouw 13	198328,49	441028,16	4,50	47,16	43,91	40,29	48,73	
G13.T18_C	Gebouw 13	198328,49	441028,16	7,50	47,22	43,97	40,35	48,79	
G13.T19_A	Gebouw 13	198329,71	441034,72	1,50	46,81	43,59	39,84	48,34	
G13.T19_B	Gebouw 13	198329,71	441034,72	4,50	47,97	44,72	41,09	49,53	
G13.T19_C	Gebouw 13	198329,71	441034,72	7,50	48,11	44,86	41,25	49,68	
G13.T20_A	Gebouw 13	198326,86	441039,20	1,50	47,57	44,38	40,70	49,15	
G13.T20_B	Gebouw 13	198326,86	441039,20	4,50	48,89	45,68	42,12	50,51	
G13.T20_C	Gebouw 13	198326,86	441039,20	7,50	49,32	46,10	42,57	50,95	
G14.T01_A	Gebouw 14	198142,39	440991,88	1,50	36,65	33,34	30,25	38,44	
G14.T02_A	Gebouw 14	198144,34	440988,96	1,50	33,21	29,92	26,75	34,97	
G14.T03_A	Gebouw 14	198138,93	440992,10	1,50	38,35	35,08	31,83	40,08	
G14.T04_A	Gebouw 14	198145,59	440986,22	1,50	36,45	33,17	30,07	38,25	
G14.T04_B	Gebouw 14	198145,59	440986,22	4,50	39,28	35,99	32,83	41,05	
G14.T04_C	Gebouw 14	198145,59	440986,22	7,50	42,47	39,22	35,92	44,19	
G14.T05_A	Gebouw 14	198137,89	440987,71	1,50	37,55	34,24	31,08	39,30	
G14.T05_B	Gebouw 14	198137,89	440987,71	4,50	39,72	36,43	33,22	41,46	
G14.T05_C	Gebouw 14	198137,89	440987,71	7,50	42,19	38,93	35,62	43,90	
G14.T06_A	Gebouw 14	198142,06	440980,88	1,50	36,11	32,86	29,42	37,76	
G14.T06_B	Gebouw 14	198142,06	440980,88	4,50	37,68	34,42	31,01	39,34	
G14.T06_C	Gebouw 14	198142,06	440980,88	7,50	40,75	37,51	34,02	42,39	
G14.T07_A	Gebouw 14	198148,55	440981,79	1,50	36,57	33,27	30,07	38,31	
G14.T07_B	Gebouw 14	198148,55	440981,79	4,50	39,97	36,69	33,36	41,66	
G14.T07_C	Gebouw 14	198148,55	440981,79	7,50	42,68	39,42	36,03	44,35	
G15.T01_A	Gebouw 15	198178,70	440977,17	1,50	37,09	33,81	30,60	38,84	
G15.T02_A	Gebouw 15	198175,01	440977,88	1,50	32,83	29,57	26,36	34,59	
G15.T03_A	Gebouw 15	198180,04	440973,92	1,50	38,69	35,41	32,13	40,40	
G15.T04_A	Gebouw 15	198172,66	440977,39	1,50	35,77	32,48	29,36	37,56	
G15.T04_B	Gebouw 15	198172,66	440977,39	4,50	38,71	35,44	32,18	40,44	
G15.T04_C	Gebouw 15	198172,66	440977,39	7,50	41,71	38,47	35,11	43,41	
G15.T05_A	Gebouw 15	198167,11	440977,84	1,50	39,22	36,01	32,60	40,92	
G15.T05_B	Gebouw 15	198167,11	440977,84	4,50	40,81	37,58	34,22	42,52	
G15.T05_C	Gebouw 15	198167,11	440977,84	7,50	42,94	39,71	36,33	44,64	
G15.T06_A	Gebouw 15	198164,17	440973,11	1,50	40,53	37,31	33,84	42,19	
G15.T06_B	Gebouw 15	198164,17	440973,11	4,50	41,94	38,70	35,31	43,63	
G15.T06_C	Gebouw 15	198164,17	440973,11	7,50	44,04	40,82	37,40	45,72	
G15.T07_A	Gebouw 15	198165,44	440967,98	1,50	37,22	33,94	30,57	38,89	
G15.T07_B	Gebouw 15	198165,44	440967,98	4,50	39,80	36,53	33,14	41,47	
G15.T07_C	Gebouw 15	198165,44	440967,98	7,50	42,88	39,62	36,17	44,52	
G15.T08_A	Gebouw 15	198172,90	440966,39	1,50	38,90	35,61	32,31	40,60	
G15.T08_B	Gebouw 15	198172,90	440966,39	4,50	41,91	38,63	35,29	43,59	
G15.T08_C	Gebouw 15	198172,90	440966,39	7,50	45,23	41,98	38,50	46,86	
G15.T09_A	Gebouw 15	198176,09	440971,52	1,50	39,11	35,82	32,51	40,80	
G15.T09_B	Gebouw 15	198176,09	440971,52	4,50	41,51	38,22	34,92	43,21	
G15.T09_C	Gebouw 15	198176,09	440971,52	7,50	45,11	41,86	38,39	46,75	
G15.T10_A	Gebouw 15	198167,04	440964,92	1,50	32,33	29,08	25,88	34,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de A12

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A12
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G15.T11_A	Gebouw 15	198168,81	440962,00	1,50	38,92	35,64	32,29	40,60	
G15.T12_A	Gebouw 15	198172,30	440961,76	1,50	40,23	36,96	33,55	41,89	
G15.T13_A	Gebouw 15	198172,11	440964,11	1,50	38,42	35,17	31,72	40,07	
G16.T01_A	Gebouw 16	198154,13	441002,63	1,50	39,37	36,12	32,87	41,12	
G16.T01_B	Gebouw 16	198154,13	441002,63	4,50	41,41	38,15	34,89	43,15	
G16.T01_C	Gebouw 16	198154,13	441002,63	7,50	43,82	40,58	37,26	45,54	
G16.T02_A	Gebouw 16	198158,07	440995,70	1,50	37,02	33,73	30,55	38,78	
G16.T02_B	Gebouw 16	198158,07	440995,70	4,50	39,37	36,07	32,85	41,10	
G16.T02_C	Gebouw 16	198158,07	440995,70	7,50	42,53	39,27	35,90	44,21	
G16.T03_A	Gebouw 16	198153,41	440995,53	1,50	35,08	31,79	28,63	36,85	
G16.T03_B	Gebouw 16	198153,41	440995,53	4,50	37,47	34,19	30,92	39,19	
G16.T03_C	Gebouw 16	198153,41	440995,53	7,50	41,31	38,07	34,61	42,96	
G16.T04_A	Gebouw 16	198148,40	441002,35	1,50	38,03	34,75	31,53	39,77	
G16.T04_B	Gebouw 16	198148,40	441002,35	4,50	40,45	37,19	33,90	42,17	
G16.T04_C	Gebouw 16	198148,40	441002,35	7,50	42,39	39,14	35,83	44,11	
G16.T05_A	Gebouw 16	198144,38	440999,24	1,50	37,64	34,36	31,16	39,39	
G16.T06_A	Gebouw 16	198146,13	440996,27	1,50	34,99	31,71	28,51	36,74	
G16.T07_A	Gebouw 16	198149,86	440995,82	1,50	32,30	28,99	25,75	34,01	
G17.T01_A	Gebouw 17	198136,85	440977,48	1,50	39,09	35,91	32,36	40,74	
G17.T02_A	Gebouw 17	198138,30	440974,40	1,50	32,16	28,87	25,71	33,93	
G17.T03_A	Gebouw 17	198133,08	440978,45	1,50	40,32	37,12	33,64	41,99	
G17.T04_A	Gebouw 17	198140,52	440971,69	1,50	35,45	32,16	29,05	37,24	
G17.T04_B	Gebouw 17	198140,52	440971,69	4,50	40,60	37,40	33,97	42,29	
G17.T04_C	Gebouw 17	198140,52	440971,69	7,50	42,71	39,50	36,08	44,40	
G17.T05_A	Gebouw 17	198141,82	440967,08	1,50	39,80	36,53	33,14	41,47	
G17.T05_B	Gebouw 17	198141,82	440967,08	4,50	41,69	38,42	35,05	43,37	
G17.T05_C	Gebouw 17	198141,82	440967,08	7,50	43,94	40,68	37,30	45,62	
G17.T06_A	Gebouw 17	198135,13	440967,36	1,50	38,13	34,86	31,50	39,81	
G17.T06_B	Gebouw 17	198135,13	440967,36	4,50	40,94	37,69	34,27	42,60	
G17.T06_C	Gebouw 17	198135,13	440967,36	7,50	43,66	40,42	36,96	45,31	
G17.T07_A	Gebouw 17	198131,78	440973,13	1,50	38,95	35,71	32,42	40,68	
G17.T07_B	Gebouw 17	198131,78	440973,13	4,50	41,95	38,76	35,32	43,64	
G17.T07_C	Gebouw 17	198131,78	440973,13	7,50	44,09	40,90	37,40	45,75	
G18.T01_A	Gebouw 18	198126,70	441016,76	1,50	39,41	36,12	32,85	41,12	
G18.T01_B	Gebouw 18	198126,70	441016,76	4,50	41,48	38,22	34,87	43,17	
G18.T01_C	Gebouw 18	198126,70	441016,76	7,50	43,88	40,65	37,23	45,56	
G18.T02_A	Gebouw 18	198121,14	441013,83	1,50	39,20	35,98	32,62	40,91	
G18.T02_B	Gebouw 18	198121,14	441013,83	4,50	41,69	38,48	35,08	43,39	
G18.T02_C	Gebouw 18	198121,14	441013,83	7,50	43,79	40,59	37,14	45,47	
G18.T03_A	Gebouw 18	198126,48	441010,29	1,50	37,31	34,01	30,81	39,05	
G18.T03_B	Gebouw 18	198126,48	441010,29	4,50	39,80	36,53	33,24	41,52	
G18.T03_C	Gebouw 18	198126,48	441010,29	7,50	43,40	40,16	36,69	45,05	
G18.T04_A	Gebouw 18	198119,90	441007,40	1,50	35,01	31,69	28,53	36,76	
G18.T04_B	Gebouw 18	198119,90	441007,40	4,50	38,38	35,11	31,77	40,07	
G18.T04_C	Gebouw 18	198119,90	441007,40	7,50	42,88	39,65	36,12	44,50	
G18.T05_A	Gebouw 18	198120,77	441004,83	1,50	36,28	33,04	29,62	37,95	
G18.T06_A	Gebouw 18	198122,74	441001,62	1,50	35,93	32,62	29,43	37,67	
G18.T07_A	Gebouw 18	198125,93	441001,82	1,50	37,15	33,85	30,64	38,88	
G18.T08_A	Gebouw 18	198125,37	441003,94	1,50	36,14	32,85	29,67	37,90	
G19.T01_A	Gebouw 19	198115,22	440997,05	1,50	40,17	37,00	33,49	41,84	
G19.T02_A	Gebouw 19	198119,23	440996,47	1,50	40,36	37,15	33,72	42,05	
G19.T03_A	Gebouw 19	198120,55	440993,41	1,50	37,77	34,47	31,20	39,48	
G19.T04_A	Gebouw 19	198113,59	440989,94	1,50	37,50	34,19	30,99	39,23	
G19.T04_B	Gebouw 19	198113,59	440989,94	4,50	40,34	37,05	33,76	42,04	
G19.T04_C	Gebouw 19	198113,59	440989,94	7,50	44,71	41,45	37,96	46,33	
G19.T05_A	Gebouw 19	198107,49	440986,30	1,50	35,21	31,91	28,68	36,93	
G19.T05_B	Gebouw 19	198107,49	440986,30	4,50	39,14	35,86	32,58	40,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de A12

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A12
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G19.T05_C	Gebouw 19	198107,49	440986,30	7,50	43,26	40,00	36,55	44,90	
G19.T06_A	Gebouw 19	198108,19	440993,50	1,50	38,97	35,72	32,41	40,69	
G19.T06_B	Gebouw 19	198108,19	440993,50	4,50	41,47	38,24	34,88	43,18	
G19.T06_C	Gebouw 19	198108,19	440993,50	7,50	42,93	39,69	36,33	44,63	
G19.T07_A	Gebouw 19	198113,30	440996,73	1,50	41,20	37,99	34,58	42,90	
G19.T07_B	Gebouw 19	198113,30	440996,73	4,50	42,64	39,43	36,04	44,35	
G19.T07_C	Gebouw 19	198113,30	440996,73	7,50	44,39	41,18	37,77	46,09	
G20.T01_A	Gebouw 20	198171,13	440991,89	1,50	41,42	38,20	34,75	43,09	
G20.T01_B	Gebouw 20	198171,13	440991,89	4,50	42,63	39,39	36,01	44,32	
G20.T01_C	Gebouw 20	198171,13	440991,89	7,50	44,66	41,44	38,02	46,34	
G20.T02_A	Gebouw 20	198177,82	440991,57	1,50	38,78	35,49	32,29	40,53	
G20.T02_B	Gebouw 20	198177,82	440991,57	4,50	40,92	37,64	34,43	42,67	
G20.T02_C	Gebouw 20	198177,82	440991,57	7,50	43,60	40,35	37,05	45,32	
G20.T03_A	Gebouw 20	198181,10	440985,67	1,50	37,39	34,08	30,89	39,13	
G20.T03_B	Gebouw 20	198181,10	440985,67	4,50	40,74	37,46	34,16	42,44	
G20.T03_C	Gebouw 20	198181,10	440985,67	7,50	44,42	41,17	37,71	46,06	
G20.T04_A	Gebouw 20	198173,67	440986,29	1,50	36,09	32,89	29,47	37,79	
G20.T04_B	Gebouw 20	198173,67	440986,29	4,50	38,46	35,25	31,81	40,14	
G20.T04_C	Gebouw 20	198173,67	440986,29	7,50	40,53	37,32	33,84	42,19	
G20.T05_A	Gebouw 20	198174,49	440984,10	1,50	31,65	28,39	25,20	33,42	
G20.T06_A	Gebouw 20	198176,28	440980,81	1,50	34,69	31,39	28,12	36,40	
G20.T07_A	Gebouw 20	198179,78	440980,93	1,50	37,55	34,26	31,01	39,27	
G21.T01_A	Gebouw 21	198151,57	440961,42	1,50	40,32	37,13	33,69	42,01	
G21.T01_B	Gebouw 21	198151,57	440961,42	4,50	41,84	38,63	35,25	43,55	
G21.T01_C	Gebouw 21	198151,57	440961,42	7,50	43,33	40,12	36,74	45,04	
G21.T02_A	Gebouw 21	198154,70	440955,48	1,50	39,36	36,09	32,68	41,02	
G21.T02_B	Gebouw 21	198154,70	440955,48	4,50	41,25	37,97	34,63	42,93	
G21.T02_C	Gebouw 21	198154,70	440955,48	7,50	43,76	40,49	37,04	45,40	
G21.T03_A	Gebouw 21	198161,37	440955,03	1,50	40,83	37,57	34,07	42,45	
G21.T03_B	Gebouw 21	198161,37	440955,03	4,50	42,28	39,00	35,60	43,93	
G21.T03_C	Gebouw 21	198161,37	440955,03	7,50	45,62	42,36	38,88	47,25	
G21.T04_A	Gebouw 21	198157,54	440961,24	1,50	39,45	36,22	32,77	41,11	
G21.T04_B	Gebouw 21	198157,54	440961,24	4,50	41,39	38,15	34,71	43,05	
G21.T04_C	Gebouw 21	198157,54	440961,24	7,50	43,17	39,92	36,50	44,83	
G21.T05_A	Gebouw 21	198160,21	440961,53	1,50	37,68	34,43	31,06	39,37	
G21.T06_A	Gebouw 21	198163,91	440960,79	1,50	35,38	32,10	28,94	37,15	
G21.T07_A	Gebouw 21	198165,17	440958,11	1,50	40,49	37,23	33,78	42,13	
G22.T01_A	Gebouw 22	198065,62	441019,68	1,50	43,22	40,02	36,55	44,89	
G22.T01_B	Gebouw 22	198065,62	441019,68	4,50	45,09	41,92	38,42	46,77	
G22.T01_C	Gebouw 22	198065,62	441019,68	7,50	46,61	43,44	39,93	48,28	
G22.T02_A	Gebouw 22	198069,23	441025,61	1,50	42,35	39,14	35,71	44,04	
G22.T02_B	Gebouw 22	198069,23	441025,61	4,50	44,43	41,25	37,79	46,12	
G22.T02_C	Gebouw 22	198069,23	441025,61	7,50	46,04	42,86	39,39	47,73	
G22.T03_A	Gebouw 22	198072,44	441030,89	1,50	42,39	39,17	35,73	44,06	
G22.T03_B	Gebouw 22	198072,44	441030,89	4,50	44,66	41,47	38,00	46,34	
G22.T03_C	Gebouw 22	198072,44	441030,89	7,50	46,09	42,92	39,40	47,76	
G22.T04_A	Gebouw 22	198076,14	441036,98	1,50	42,68	39,48	35,98	44,34	
G22.T04_B	Gebouw 22	198076,14	441036,98	4,50	44,67	41,49	38,01	46,35	
G22.T04_C	Gebouw 22	198076,14	441036,98	7,50	46,20	43,04	39,48	47,86	
G22.T05_A	Gebouw 22	198081,03	441037,35	1,50	44,54	41,32	37,78	46,17	
G22.T05_B	Gebouw 22	198081,03	441037,35	4,50	46,18	42,97	39,45	47,82	
G22.T05_C	Gebouw 22	198081,03	441037,35	7,50	47,17	43,96	40,44	48,81	
G22.T06_A	Gebouw 22	198086,03	441034,31	1,50	44,83	41,62	38,08	46,46	
G22.T06_B	Gebouw 22	198086,03	441034,31	4,50	46,47	43,27	39,74	48,11	
G22.T06_C	Gebouw 22	198086,03	441034,31	7,50	47,36	44,16	40,63	49,00	
G22.T07_A	Gebouw 22	198086,78	441029,63	1,50	42,51	39,30	35,80	44,16	
G22.T07_B	Gebouw 22	198086,78	441029,63	4,50	43,80	40,57	37,11	45,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de A12

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A12
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G22.T07_C	Gebouw 22	198086,78	441029,63	7,50	44,83	41,60	38,12	46,48	
G22.T08_A	Gebouw 22	198083,23	441023,79	1,50	42,16	38,95	35,45	43,81	
G22.T08_B	Gebouw 22	198083,23	441023,79	4,50	43,68	40,47	37,00	45,35	
G22.T08_C	Gebouw 22	198083,23	441023,79	7,50	45,15	41,93	38,42	46,79	
G22.T09_A	Gebouw 22	198079,81	441018,16	1,50	41,67	38,47	34,98	43,33	
G22.T09_B	Gebouw 22	198079,81	441018,16	4,50	43,46	40,25	36,76	45,12	
G22.T09_C	Gebouw 22	198079,81	441018,16	7,50	45,17	41,96	38,42	46,80	
G22.T10_A	Gebouw 22	198076,34	441012,46	1,50	41,46	38,25	34,79	43,13	
G22.T10_B	Gebouw 22	198076,34	441012,46	4,50	43,36	40,16	36,68	45,03	
G22.T10_C	Gebouw 22	198076,34	441012,46	7,50	45,19	41,98	38,46	46,83	
G22.T11_A	Gebouw 22	198071,93	441011,75	1,50	37,63	34,44	31,10	39,37	
G22.T11_B	Gebouw 22	198071,93	441011,75	4,50	40,21	37,02	33,67	41,95	
G22.T11_C	Gebouw 22	198071,93	441011,75	7,50	43,67	40,49	37,02	45,36	
G22.T12_A	Gebouw 22	198066,26	441015,19	1,50	38,84	35,66	32,26	40,56	
G22.T12_B	Gebouw 22	198066,26	441015,19	4,50	40,45	37,23	33,95	42,20	
G22.T12_C	Gebouw 22	198066,26	441015,19	7,50	43,99	40,80	37,35	45,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

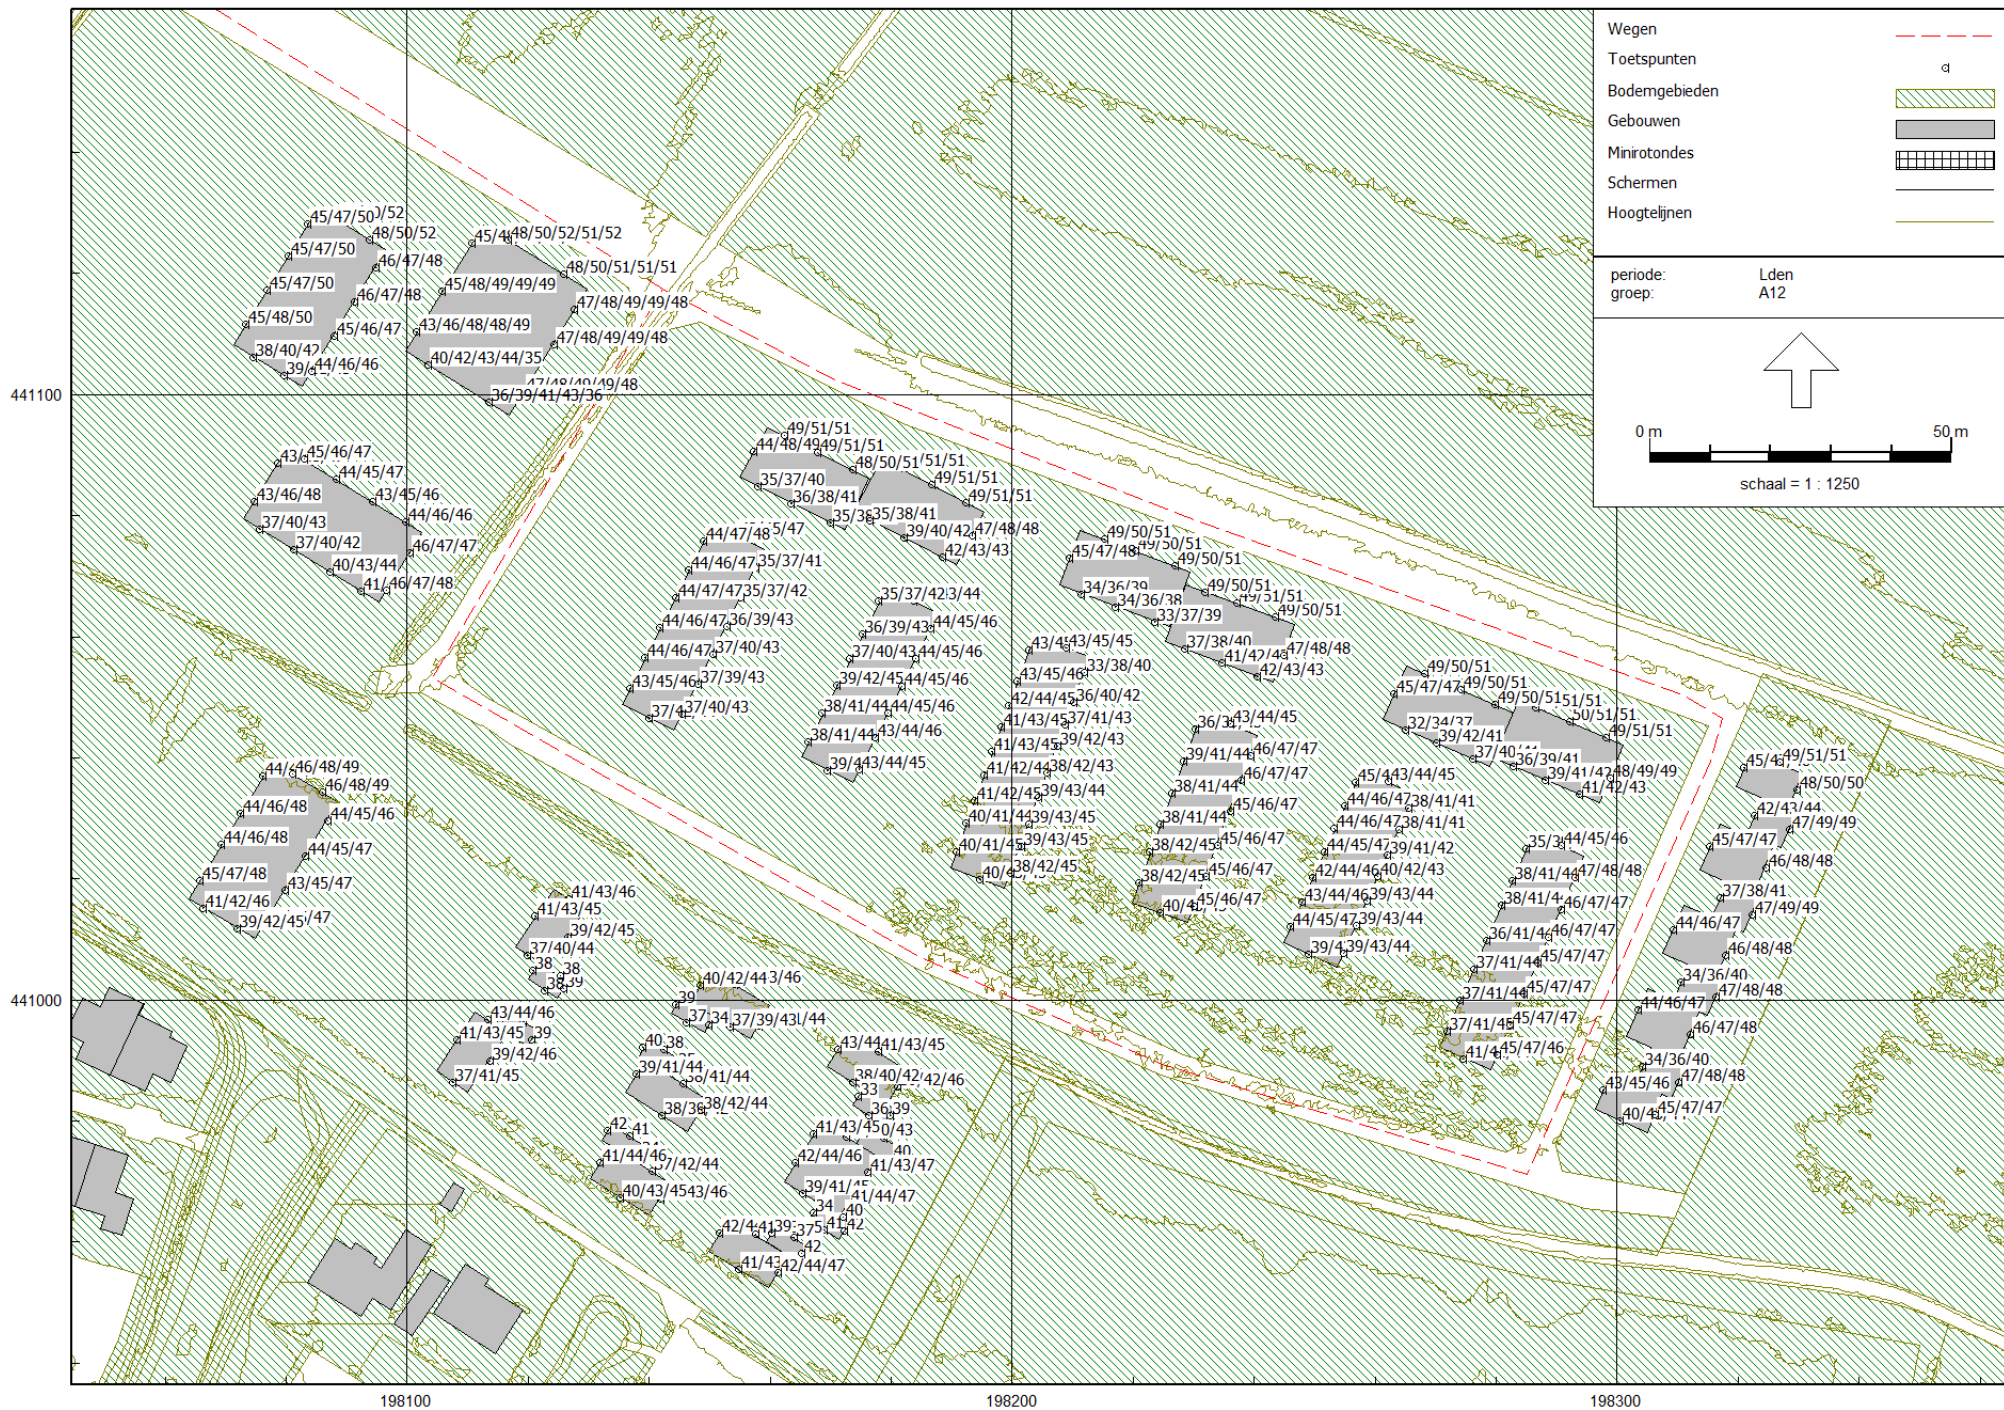

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Graafsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Graafsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G01.T01_A	Gebouw 1	198080,30	441122,93	1,50	36,71	33,50	29,64	38,19	
G01.T01_B	Gebouw 1	198080,30	441122,93	4,50	37,60	34,36	30,58	39,10	
G01.T01_C	Gebouw 1	198080,30	441122,93	7,50	38,01	34,76	30,99	39,51	
G01.T02_A	Gebouw 1	198076,86	441117,31	1,50	36,68	33,47	29,62	38,16	
G01.T02_B	Gebouw 1	198076,86	441117,31	4,50	37,54	34,29	30,52	39,04	
G01.T02_C	Gebouw 1	198076,86	441117,31	7,50	37,94	34,69	30,92	39,44	
G01.T03_A	Gebouw 1	198073,37	441111,61	1,50	37,26	34,05	30,19	38,74	
G01.T03_B	Gebouw 1	198073,37	441111,61	4,50	37,93	34,69	30,91	39,43	
G01.T03_C	Gebouw 1	198073,37	441111,61	7,50	38,26	35,02	31,25	39,76	
G01.T06_A	Gebouw 1	198074,58	441106,21	1,50	21,86	18,46	15,02	23,42	
G01.T06_B	Gebouw 1	198074,58	441106,21	4,50	23,71	20,31	16,89	25,28	
G01.T06_C	Gebouw 1	198074,58	441106,21	7,50	25,99	22,65	19,09	27,53	
G01.T07_A	Gebouw 1	198079,65	441103,11	1,50	22,24	18,87	15,39	23,80	
G01.T07_B	Gebouw 1	198079,65	441103,11	4,50	23,61	20,21	16,80	25,18	
G01.T07_C	Gebouw 1	198079,65	441103,11	7,50	25,23	21,87	18,37	26,78	
G01.T08_A	Gebouw 1	198084,25	441103,78	1,50	23,98	20,61	17,13	25,54	
G01.T08_B	Gebouw 1	198084,25	441103,78	4,50	25,27	21,86	18,47	26,84	
G01.T08_C	Gebouw 1	198084,25	441103,78	7,50	26,48	23,07	19,66	28,04	
G01.T09_A	Gebouw 1	198087,88	441109,70	1,50	23,42	20,04	16,56	24,97	
G01.T09_B	Gebouw 1	198087,88	441109,70	4,50	24,86	21,45	18,05	26,43	
G01.T09_C	Gebouw 1	198087,88	441109,70	7,50	26,36	22,95	19,54	27,92	
G01.T10_A	Gebouw 1	198091,28	441115,26	1,50	23,06	19,70	16,20	24,61	
G01.T10_B	Gebouw 1	198091,28	441115,26	4,50	24,63	21,23	17,81	26,20	
G01.T10_C	Gebouw 1	198091,28	441115,26	7,50	26,14	22,74	19,32	27,71	
G01.T11_A	Gebouw 1	198094,78	441120,98	1,50	20,08	16,69	13,24	21,64	
G01.T11_B	Gebouw 1	198094,78	441120,98	4,50	21,81	18,39	15,01	23,38	
G01.T11_C	Gebouw 1	198094,78	441120,98	7,50	23,67	20,26	16,86	25,24	
G01.T12_A	Gebouw 1	198093,82	441125,57	1,50	37,80	34,60	30,72	39,28	
G01.T12_B	Gebouw 1	198093,82	441125,57	4,50	38,62	35,38	31,60	40,12	
G01.T12_C	Gebouw 1	198093,82	441125,57	7,50	39,00	35,75	31,98	40,50	
G01.T13_A	Gebouw 1	198088,48	441128,84	1,50	37,85	34,65	30,77	39,33	
G01.T13_B	Gebouw 1	198088,48	441128,84	4,50	38,67	35,44	31,65	40,17	
G01.T13_C	Gebouw 1	198088,48	441128,84	7,50	39,04	35,80	32,03	40,54	
G01.T14_A	Gebouw 1	198083,51	441128,18	1,50	36,76	33,56	29,69	38,24	
G01.T14_B	Gebouw 1	198083,51	441128,18	4,50	37,69	34,45	30,67	39,19	
G01.T14_C	Gebouw 1	198083,51	441128,18	7,50	38,10	34,85	31,08	39,60	
G02.T01_A	Gebouw 2	198078,55	441088,73	1,50	31,20	27,97	24,16	32,69	
G02.T01_B	Gebouw 2	198078,55	441088,73	4,50	31,98	28,71	24,99	33,49	
G02.T01_C	Gebouw 2	198078,55	441088,73	7,50	33,07	29,79	26,10	34,58	
G02.T02_A	Gebouw 2	198074,64	441082,35	1,50	31,12	27,87	24,10	32,62	
G02.T02_B	Gebouw 2	198074,64	441082,35	4,50	32,01	28,72	25,04	33,52	
G02.T02_C	Gebouw 2	198074,64	441082,35	7,50	33,07	29,77	26,12	34,59	
G02.T03_A	Gebouw 2	198075,61	441077,75	1,50	21,62	18,24	14,78	23,18	
G02.T03_B	Gebouw 2	198075,61	441077,75	4,50	23,55	20,15	16,74	25,12	
G02.T03_C	Gebouw 2	198075,61	441077,75	7,50	25,03	21,65	18,17	26,58	
G02.T04_A	Gebouw 2	198081,14	441074,36	1,50	21,92	18,54	15,07	23,47	
G02.T04_B	Gebouw 2	198081,14	441074,36	4,50	24,06	20,66	17,24	25,63	
G02.T04_C	Gebouw 2	198081,14	441074,36	7,50	25,70	22,34	18,83	27,25	
G02.T05_A	Gebouw 2	198087,29	441070,59	1,50	21,61	18,21	14,77	23,17	
G02.T05_B	Gebouw 2	198087,29	441070,59	4,50	23,92	20,52	17,11	25,49	
G02.T05_C	Gebouw 2	198087,29	441070,59	7,50	25,75	22,37	18,88	27,30	
G02.T06_A	Gebouw 2	198092,33	441067,51	1,50	19,22	15,81	12,39	20,78	
G02.T06_B	Gebouw 2	198092,33	441067,51	4,50	21,95	18,52	15,17	23,53	
G02.T06_C	Gebouw 2	198092,33	441067,51	7,50	23,73	20,31	16,92	25,30	
G02.T07_A	Gebouw 2	198096,59	441067,60	1,50	19,85	16,48	12,99	21,40	
G02.T07_B	Gebouw 2	198096,59	441067,60	4,50	22,32	18,94	15,48	23,88	
G02.T07_C	Gebouw 2	198096,59	441067,60	7,50	25,91	22,59	18,99	27,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Graafsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Graafsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G02.T08_A	Gebouw 2	198100,41	441073,83	1,50	18,25	14,87	11,41	19,81
G02.T08_B	Gebouw 2	198100,41	441073,83	4,50	20,88	17,50	14,04	22,44
G02.T08_C	Gebouw 2	198100,41	441073,83	7,50	23,95	20,62	17,04	25,48
G02.T09_A	Gebouw 2	198099,82	441078,95	1,50	23,24	19,87	16,36	24,78
G02.T09_B	Gebouw 2	198099,82	441078,95	4,50	25,64	22,27	18,78	27,19
G02.T09_C	Gebouw 2	198099,82	441078,95	7,50	27,75	24,37	20,88	29,30
G02.T10_A	Gebouw 2	198094,31	441082,33	1,50	24,73	21,36	17,86	26,28
G02.T10_B	Gebouw 2	198094,31	441082,33	4,50	26,89	23,52	20,04	28,45
G02.T10_C	Gebouw 2	198094,31	441082,33	7,50	28,99	25,62	22,13	30,54
G02.T11_A	Gebouw 2	198088,33	441086,00	1,50	37,27	34,06	30,20	38,75
G02.T11_B	Gebouw 2	198088,33	441086,00	4,50	37,88	34,65	30,85	39,38
G02.T11_C	Gebouw 2	198088,33	441086,00	7,50	38,27	35,03	31,25	39,77
G02.T12_A	Gebouw 2	198082,94	441089,30	1,50	37,02	33,82	29,93	38,49
G02.T12_B	Gebouw 2	198082,94	441089,30	4,50	37,61	34,39	30,56	39,10
G02.T12_C	Gebouw 2	198082,94	441089,30	7,50	38,01	34,78	30,98	39,51
G03.T01_A	Gebouw 3	198105,69	441116,99	1,50	38,60	35,39	31,52	40,08
G03.T01_B	Gebouw 3	198105,69	441116,99	4,50	39,44	36,21	32,42	40,94
G03.T01_C	Gebouw 3	198105,69	441116,99	7,50	39,78	36,54	32,77	41,28
G03.T01_D	Gebouw 3	198105,69	441116,99	10,50	40,34	37,10	33,31	41,83
G03.T01_E	Gebouw 3	198105,69	441116,99	13,50	39,99	36,75	32,96	41,48
G03.T02_A	Gebouw 3	198110,60	441125,01	1,50	38,98	35,78	31,89	40,45
G03.T02_B	Gebouw 3	198110,60	441125,01	4,50	39,86	36,63	32,83	41,36
G03.T02_C	Gebouw 3	198110,60	441125,01	7,50	40,18	36,94	33,16	41,68
G03.T02_D	Gebouw 3	198110,60	441125,01	10,50	40,74	37,50	33,71	42,23
G03.T02_E	Gebouw 3	198110,60	441125,01	13,50	40,72	37,48	33,68	42,21
G03.T03_A	Gebouw 3	198116,76	441125,54	1,50	38,59	35,40	31,49	40,06
G03.T03_B	Gebouw 3	198116,76	441125,54	4,50	39,57	36,34	32,53	41,06
G03.T03_C	Gebouw 3	198116,76	441125,54	7,50	39,89	36,65	32,86	41,38
G03.T03_D	Gebouw 3	198116,76	441125,54	10,50	40,42	37,19	33,38	41,91
G03.T03_E	Gebouw 3	198116,76	441125,54	13,50	40,95	37,73	33,91	42,44
G03.T04_A	Gebouw 3	198125,91	441119,93	1,50	38,14	34,95	31,04	39,61
G03.T04_B	Gebouw 3	198125,91	441119,93	4,50	39,13	35,90	32,10	40,63
G03.T04_C	Gebouw 3	198125,91	441119,93	7,50	39,47	36,23	32,45	40,97
G03.T04_D	Gebouw 3	198125,91	441119,93	10,50	40,03	36,79	33,00	41,52
G03.T04_E	Gebouw 3	198125,91	441119,93	13,50	40,59	37,35	33,55	42,08
G03.T05_A	Gebouw 3	198127,69	441114,02	1,50	11,28	7,85	4,50	12,86
G03.T05_B	Gebouw 3	198127,69	441114,02	4,50	15,08	11,64	8,31	16,66
G03.T05_C	Gebouw 3	198127,69	441114,02	7,50	17,10	13,68	10,29	18,67
G03.T05_D	Gebouw 3	198127,69	441114,02	10,50	14,56	11,10	7,81	16,15
G03.T05_E	Gebouw 3	198127,69	441114,02	13,50	9,85	6,32	3,15	11,45
G03.T06_A	Gebouw 3	198124,18	441108,28	1,50	12,50	9,06	5,71	14,07
G03.T06_B	Gebouw 3	198124,18	441108,28	4,50	16,58	13,13	9,80	18,16
G03.T06_C	Gebouw 3	198124,18	441108,28	7,50	18,54	15,11	11,74	20,11
G03.T06_D	Gebouw 3	198124,18	441108,28	10,50	17,12	13,67	10,35	18,70
G03.T06_E	Gebouw 3	198124,18	441108,28	13,50	12,02	8,51	5,32	13,63
G03.T07_A	Gebouw 3	198119,35	441100,41	1,50	12,19	8,75	5,40	13,76
G03.T07_B	Gebouw 3	198119,35	441100,41	4,50	16,41	12,96	9,64	17,99
G03.T07_C	Gebouw 3	198119,35	441100,41	7,50	18,54	15,11	11,74	20,11
G03.T07_D	Gebouw 3	198119,35	441100,41	10,50	17,26	13,81	10,49	18,84
G03.T07_E	Gebouw 3	198119,35	441100,41	13,50	12,20	8,69	5,50	13,81
G03.T08_A	Gebouw 3	198113,50	441098,64	1,50	21,29	17,88	14,47	22,85
G03.T08_B	Gebouw 3	198113,50	441098,64	4,50	23,98	20,57	17,16	25,54
G03.T08_C	Gebouw 3	198113,50	441098,64	7,50	27,60	24,24	20,72	29,14
G03.T08_D	Gebouw 3	198113,50	441098,64	10,50	28,16	24,80	21,29	29,71
G03.T08_E	Gebouw 3	198113,50	441098,64	13,50	11,41	7,91	4,70	13,01
G03.T09_A	Gebouw 3	198103,44	441104,82	1,50	33,38	30,18	26,30	34,86
G03.T09_B	Gebouw 3	198103,44	441104,82	4,50	34,04	30,81	27,00	35,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Graafsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Graafsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G03.T09_C	Gebouw 3	198103,44	441104,82	7,50	34,28	31,04	27,26	35,78	
G03.T09_D	Gebouw 3	198103,44	441104,82	10,50	34,62	31,37	27,60	36,12	
G03.T09_E	Gebouw 3	198103,44	441104,82	13,50	24,55	21,31	17,54	26,05	
G03.T10_A	Gebouw 3	198101,57	441110,28	1,50	39,16	35,96	32,08	40,64	
G03.T10_B	Gebouw 3	198101,57	441110,28	4,50	39,91	36,68	32,88	41,41	
G03.T10_C	Gebouw 3	198101,57	441110,28	7,50	40,20	36,96	33,17	41,69	
G03.T10_D	Gebouw 3	198101,57	441110,28	10,50	40,76	37,52	33,72	42,25	
G03.T10_E	Gebouw 3	198101,57	441110,28	13,50	40,43	37,19	33,39	41,92	
G04.T01_A	Gebouw 4	198139,33	441056,53	1,50	37,97	34,76	30,90	39,45	
G04.T01_B	Gebouw 4	198139,33	441056,53	4,50	38,61	35,37	31,58	40,10	
G04.T01_C	Gebouw 4	198139,33	441056,53	7,50	38,86	35,62	31,83	40,35	
G04.T02_A	Gebouw 4	198141,80	441061,45	1,50	38,08	34,87	31,02	39,56	
G04.T02_B	Gebouw 4	198141,80	441061,45	4,50	38,74	35,50	31,71	40,23	
G04.T02_C	Gebouw 4	198141,80	441061,45	7,50	39,00	35,76	31,98	40,50	
G04.T08_A	Gebouw 4	198136,79	441051,48	1,50	37,14	33,93	30,07	38,62	
G04.T08_B	Gebouw 4	198136,79	441051,48	4,50	37,84	34,60	30,82	39,34	
G04.T08_C	Gebouw 4	198136,79	441051,48	7,50	38,12	34,87	31,10	39,62	
G04.T10_A	Gebouw 4	198139,95	441046,47	1,50	14,91	11,48	8,11	16,48	
G04.T10_B	Gebouw 4	198139,95	441046,47	4,50	16,51	13,03	9,78	18,11	
G04.T10_C	Gebouw 4	198139,95	441046,47	7,50	16,86	13,37	10,13	18,45	
G04.T11_A	Gebouw 4	198145,49	441047,13	1,50	17,57	14,15	10,77	19,14	
G04.T11_B	Gebouw 4	198145,49	441047,13	4,50	20,17	16,75	13,37	21,74	
G04.T11_C	Gebouw 4	198145,49	441047,13	7,50	23,59	20,21	16,74	25,14	
G04.T12_A	Gebouw 4	198148,00	441052,15	1,50	16,96	13,54	10,15	18,53	
G04.T12_B	Gebouw 4	198148,00	441052,15	4,50	19,42	16,00	12,62	20,99	
G04.T12_C	Gebouw 4	198148,00	441052,15	7,50	22,75	19,37	15,89	24,30	
G04.T13_A	Gebouw 4	198150,49	441057,11	1,50	14,97	11,56	8,16	16,54	
G04.T13_B	Gebouw 4	198150,49	441057,11	4,50	17,16	13,73	10,36	18,73	
G04.T13_C	Gebouw 4	198150,49	441057,11	7,50	19,94	16,55	13,10	21,50	
G04.T14_A	Gebouw 4	198152,82	441061,76	1,50	13,09	9,69	6,27	14,66	
G04.T14_B	Gebouw 4	198152,82	441061,76	4,50	15,21	11,79	8,41	16,78	
G04.T14_C	Gebouw 4	198152,82	441061,76	7,50	18,42	15,04	11,57	19,97	
G04.T15_A	Gebouw 4	198155,19	441066,48	1,50	13,59	10,18	6,77	15,15	
G04.T15_B	Gebouw 4	198155,19	441066,48	4,50	15,71	12,29	8,92	17,29	
G04.T15_C	Gebouw 4	198155,19	441066,48	7,50	19,10	15,71	12,26	20,66	
G04.T16_A	Gebouw 4	198157,61	441071,31	1,50	12,89	9,51	6,05	14,45	
G04.T16_B	Gebouw 4	198157,61	441071,31	4,50	14,90	11,48	8,10	16,47	
G04.T16_C	Gebouw 4	198157,61	441071,31	7,50	18,73	15,33	11,90	20,29	
G04.T17_A	Gebouw 4	198154,68	441076,60	1,50	26,00	22,64	19,12	27,54	
G04.T17_B	Gebouw 4	198154,68	441076,60	4,50	27,25	23,87	20,41	28,81	
G04.T17_C	Gebouw 4	198154,68	441076,60	7,50	28,74	25,36	21,89	30,29	
G04.T18_A	Gebouw 4	198149,02	441075,85	1,50	37,83	34,62	30,76	39,31	
G04.T18_B	Gebouw 4	198149,02	441075,85	4,50	38,56	35,32	31,53	40,05	
G04.T18_C	Gebouw 4	198149,02	441075,85	7,50	38,86	35,62	31,84	40,36	
G04.T19_A	Gebouw 4	198146,57	441070,96	1,50	38,15	34,94	31,09	39,63	
G04.T19_B	Gebouw 4	198146,57	441070,96	4,50	38,84	35,60	31,81	40,33	
G04.T19_C	Gebouw 4	198146,57	441070,96	7,50	39,13	35,89	32,11	40,63	
G04.T20_A	Gebouw 4	198144,30	441066,44	1,50	38,15	34,94	31,08	39,63	
G04.T20_B	Gebouw 4	198144,30	441066,44	4,50	38,82	35,58	31,79	40,31	
G04.T20_C	Gebouw 4	198144,30	441066,44	7,50	39,08	35,84	32,06	40,58	
G05.T01_A	Gebouw 5	198183,72	441065,94	1,50	19,02	15,66	12,12	20,55	
G05.T01_B	Gebouw 5	198183,72	441065,94	4,50	20,61	17,19	13,80	22,18	
G05.T01_C	Gebouw 5	198183,72	441065,94	7,50	24,79	21,38	17,96	26,35	
G05.T02_A	Gebouw 5	198177,97	441065,83	1,50	28,07	24,82	21,07	29,58	
G05.T02_B	Gebouw 5	198177,97	441065,83	4,50	28,93	25,63	21,98	30,45	
G05.T02_C	Gebouw 5	198177,97	441065,83	7,50	30,14	26,82	23,23	31,68	
G05.T03_A	Gebouw 5	198175,23	441060,43	1,50	24,83	21,56	17,84	26,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Graafsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Graafsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G05.T03_B	Gebouw 5	198175,23	441060,43	4,50	26,22	22,91	19,28	27,74	
G05.T03_C	Gebouw 5	198175,23	441060,43	7,50	28,84	25,50	21,95	30,38	
G05.T04_A	Gebouw 5	198173,20	441056,40	1,50	28,25	25,02	21,20	29,74	
G05.T04_B	Gebouw 5	198173,20	441056,40	4,50	29,19	25,92	22,20	30,70	
G05.T04_C	Gebouw 5	198173,20	441056,40	7,50	30,83	27,54	23,88	32,35	
G05.T05_A	Gebouw 5	198170,94	441051,95	1,50	29,70	26,47	22,67	31,20	
G05.T05_B	Gebouw 5	198170,94	441051,95	4,50	30,58	27,31	23,60	32,09	
G05.T05_C	Gebouw 5	198170,94	441051,95	7,50	31,88	28,59	24,93	33,40	
G05.T06_A	Gebouw 5	198168,59	441047,31	1,50	30,33	27,09	23,32	31,83	
G05.T06_B	Gebouw 5	198168,59	441047,31	4,50	31,18	27,90	24,20	32,69	
G05.T06_C	Gebouw 5	198168,59	441047,31	7,50	32,48	29,18	25,53	34,00	
G05.T07_A	Gebouw 5	198166,22	441042,63	1,50	28,61	25,34	21,62	30,12	
G05.T07_B	Gebouw 5	198166,22	441042,63	4,50	29,68	26,38	22,74	31,21	
G05.T07_C	Gebouw 5	198166,22	441042,63	7,50	31,49	28,17	24,57	33,02	
G05.T08_A	Gebouw 5	198169,48	441037,86	1,50	27,73	24,49	20,71	29,23	
G05.T08_B	Gebouw 5	198169,48	441037,86	4,50	29,41	26,15	22,42	30,92	
G05.T08_C	Gebouw 5	198169,48	441037,86	7,50	29,91	26,64	22,95	31,43	
G05.T09_A	Gebouw 5	198174,73	441037,96	1,50	27,44	24,23	20,39	28,93	
G05.T09_B	Gebouw 5	198174,73	441037,96	4,50	28,33	25,08	21,33	29,84	
G05.T09_C	Gebouw 5	198174,73	441037,96	7,50	29,21	25,95	22,23	30,72	
G05.T10_A	Gebouw 5	198177,44	441043,30	1,50	17,99	14,59	11,16	19,55	
G05.T10_B	Gebouw 5	198177,44	441043,30	4,50	21,20	17,80	14,38	22,77	
G05.T10_C	Gebouw 5	198177,44	441043,30	7,50	23,46	20,09	16,59	25,01	
G05.T11_A	Gebouw 5	198179,47	441047,33	1,50	15,52	12,11	8,71	17,09	
G05.T11_B	Gebouw 5	198179,47	441047,33	4,50	18,51	15,09	11,71	20,08	
G05.T11_C	Gebouw 5	198179,47	441047,33	7,50	20,13	16,75	13,29	21,69	
G05.T12_A	Gebouw 5	198181,72	441051,78	1,50	18,41	15,03	11,57	19,97	
G05.T12_B	Gebouw 5	198181,72	441051,78	4,50	19,64	16,23	12,83	21,21	
G05.T12_C	Gebouw 5	198181,72	441051,78	7,50	20,35	16,95	13,53	21,92	
G05.T13_A	Gebouw 5	198184,07	441056,42	1,50	20,84	17,47	13,99	22,40	
G05.T13_B	Gebouw 5	198184,07	441056,42	4,50	22,16	18,76	15,33	23,72	
G05.T13_C	Gebouw 5	198184,07	441056,42	7,50	23,14	19,76	16,30	24,70	
G05.T14_A	Gebouw 5	198186,59	441061,40	1,50	19,72	16,34	12,86	21,27	
G05.T14_B	Gebouw 5	198186,59	441061,40	4,50	21,16	17,77	14,33	22,72	
G05.T14_C	Gebouw 5	198186,59	441061,40	7,50	22,39	19,01	15,54	23,94	
G06.T01_A	Gebouw 6	198157,17	441090,56	1,50	38,36	35,17	31,27	39,83	
G06.T01_B	Gebouw 6	198157,17	441090,56	4,50	39,17	35,94	32,13	40,66	
G06.T01_C	Gebouw 6	198157,17	441090,56	7,50	39,46	36,22	32,42	40,95	
G06.T02_A	Gebouw 6	198158,02	441084,73	1,50	34,26	31,07	27,17	35,73	
G06.T02_B	Gebouw 6	198158,02	441084,73	4,50	34,89	31,66	27,84	36,38	
G06.T02_C	Gebouw 6	198158,02	441084,73	7,50	35,11	31,88	28,07	36,60	
G06.T03_A	Gebouw 6	198163,50	441082,03	1,50	22,81	19,44	15,95	24,36	
G06.T03_B	Gebouw 6	198163,50	441082,03	4,50	24,26	20,87	17,44	25,83	
G06.T03_C	Gebouw 6	198163,50	441082,03	7,50	26,14	22,74	19,30	27,70	
G06.T04_A	Gebouw 6	198169,89	441078,87	1,50	14,70	11,28	7,90	16,27	
G06.T04_B	Gebouw 6	198169,89	441078,87	4,50	16,63	13,18	9,86	18,21	
G06.T04_C	Gebouw 6	198169,89	441078,87	7,50	19,01	15,56	12,22	20,58	
G06.T05_A	Gebouw 6	198176,53	441079,18	1,50	12,54	9,08	5,77	14,12	
G06.T05_B	Gebouw 6	198176,53	441079,18	4,50	14,61	11,15	7,86	16,20	
G06.T05_C	Gebouw 6	198176,53	441079,18	7,50	17,40	13,94	10,63	18,98	
G06.T06_A	Gebouw 6	198182,15	441076,28	1,50	13,02	9,57	6,25	14,60	
G06.T06_B	Gebouw 6	198182,15	441076,28	4,50	15,12	11,65	8,37	16,71	
G06.T06_C	Gebouw 6	198182,15	441076,28	7,50	17,48	14,03	10,72	19,07	
G06.T07_A	Gebouw 6	198188,40	441073,06	1,50	16,29	12,88	9,48	17,86	
G06.T07_B	Gebouw 6	198188,40	441073,06	4,50	18,85	15,42	12,05	20,42	
G06.T07_C	Gebouw 6	198188,40	441073,06	7,50	22,87	19,44	16,06	24,44	
G06.T08_A	Gebouw 6	198193,37	441076,69	1,50	11,61	8,13	4,87	13,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Graafsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Graafsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G06.T08_B	Gebouw 6	198193,37	441076,69	4,50	14,21	10,76	7,46	15,80	
G06.T08_C	Gebouw 6	198193,37	441076,69	7,50	17,54	14,14	10,73	19,11	
G06.T09_A	Gebouw 6	198192,41	441082,18	1,50	38,74	35,55	31,65	40,21	
G06.T09_B	Gebouw 6	198192,41	441082,18	4,50	39,46	36,23	32,42	40,95	
G06.T09_C	Gebouw 6	198192,41	441082,18	7,50	39,71	36,48	32,68	41,21	
G06.T10_A	Gebouw 6	198186,69	441085,13	1,50	38,61	35,42	31,52	40,08	
G06.T10_B	Gebouw 6	198186,69	441085,13	4,50	39,34	36,11	32,30	40,83	
G06.T10_C	Gebouw 6	198186,69	441085,13	7,50	39,59	36,35	32,56	41,08	
G06.T11_A	Gebouw 6	198181,21	441087,95	1,50	38,63	35,44	31,54	40,10	
G06.T11_B	Gebouw 6	198181,21	441087,95	4,50	39,41	36,19	32,38	40,91	
G06.T11_C	Gebouw 6	198181,21	441087,95	7,50	39,66	36,43	32,63	41,16	
G06.T12_A	Gebouw 6	198173,57	441087,58	1,50	38,12	34,92	31,04	39,60	
G06.T12_B	Gebouw 6	198173,57	441087,58	4,50	38,99	35,75	31,96	40,48	
G06.T12_C	Gebouw 6	198173,57	441087,58	7,50	39,27	36,03	32,24	40,76	
G06.T13_A	Gebouw 6	198167,82	441090,45	1,50	38,73	35,54	31,64	40,20	
G06.T13_B	Gebouw 6	198167,82	441090,45	4,50	39,52	36,29	32,47	41,01	
G06.T13_C	Gebouw 6	198167,82	441090,45	7,50	39,77	36,53	32,73	41,26	
G06.T14_A	Gebouw 6	198162,31	441093,21	1,50	38,14	34,94	31,05	39,61	
G06.T14_B	Gebouw 6	198162,31	441093,21	4,50	39,04	35,81	32,01	40,54	
G06.T14_C	Gebouw 6	198162,31	441093,21	7,50	39,33	36,09	32,30	40,82	
G07.T01_A	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	1,50	38,31	35,11	31,23	39,79	
G07.T01_B	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	4,50	38,99	35,76	31,95	40,48	
G07.T01_C	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	7,50	39,29	36,05	32,26	40,78	
G07.T02_A	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	1,50	36,01	32,81	28,94	37,49	
G07.T02_B	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	4,50	36,56	33,33	29,52	38,05	
G07.T02_C	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	7,50	36,80	33,56	29,77	38,29	
G07.T03_A	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	1,50	22,44	19,06	15,58	23,99	
G07.T03_B	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	4,50	23,77	20,38	16,95	25,34	
G07.T03_C	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	7,50	25,81	22,42	18,98	27,37	
G07.T04_A	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	1,50	17,05	13,66	10,21	18,61	
G07.T04_B	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	4,50	19,20	15,83	12,35	20,76	
G07.T04_C	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	7,50	25,26	21,99	18,28	26,77	
G07.T05_A	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	1,50	17,58	14,15	10,78	19,15	
G07.T05_B	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	4,50	18,74	15,31	11,95	20,32	
G07.T05_C	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	7,50	23,06	19,70	16,18	24,60	
G07.T06_A	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	1,50	17,98	14,54	11,19	19,55	
G07.T06_B	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	4,50	18,65	15,21	11,88	20,23	
G07.T06_C	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	7,50	21,78	18,37	14,97	23,35	
G07.T07_A	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	1,50	18,42	15,01	11,60	19,98	
G07.T07_B	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	4,50	19,67	16,25	12,87	21,24	
G07.T07_C	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	7,50	23,65	20,23	16,84	25,22	
G07.T08_A	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	1,50	--	--	--	--	
G07.T08_B	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	4,50	--	--	--	--	
G07.T08_C	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	7,50	--	--	--	--	
G07.T09_A	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	1,50	38,38	35,19	31,29	39,85	
G07.T09_B	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	4,50	39,01	35,78	31,97	40,50	
G07.T09_C	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	7,50	39,26	36,02	32,22	40,75	
G07.T10_A	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	1,50	38,16	34,96	31,08	39,64	
G07.T10_B	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	4,50	38,80	35,57	31,77	40,30	
G07.T10_C	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	7,50	39,07	35,83	32,04	40,56	
G07.T11_A	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	1,50	38,32	35,12	31,23	39,79	
G07.T11_B	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	4,50	38,99	35,76	31,94	40,48	
G07.T11_C	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	7,50	39,24	36,01	32,20	40,73	
G07.T12_A	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	1,50	38,57	35,38	31,48	40,04	
G07.T12_B	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	4,50	39,27	36,04	32,24	40,77	
G07.T12_C	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	7,50	39,54	36,30	32,51	41,03	
G07.T13_A	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	1,50	38,37	35,17	31,28	39,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Graafsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Graafsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G07.T13_B	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	4,50	39,04	35,82	32,01	40,54	
G07.T13_C	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	7,50	39,29	36,06	32,26	40,79	
G07.T14_A	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	1,50	38,34	35,14	31,25	39,81	
G07.T14_B	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	4,50	39,09	35,86	32,06	40,59	
G07.T14_C	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	7,50	39,38	36,15	32,35	40,88	
G08.T01_A	Gebouw 8	198202,67	441057,81	1,50	38,23	35,03	31,16	39,71	
G08.T01_B	Gebouw 8	198202,67	441057,81	4,50	38,79	35,56	31,75	40,28	
G08.T01_C	Gebouw 8	198202,67	441057,81	7,50	39,11	35,88	32,08	40,61	
G08.T02_A	Gebouw 8	198200,84	441052,71	1,50	38,30	35,10	31,23	39,78	
G08.T02_B	Gebouw 8	198200,84	441052,71	4,50	38,83	35,60	31,79	40,32	
G08.T02_C	Gebouw 8	198200,84	441052,71	7,50	39,16	35,92	32,13	40,65	
G08.T03_A	Gebouw 8	198199,39	441048,69	1,50	38,20	34,99	31,13	39,68	
G08.T03_B	Gebouw 8	198199,39	441048,69	4,50	38,70	35,47	31,66	40,19	
G08.T03_C	Gebouw 8	198199,39	441048,69	7,50	39,03	35,79	32,00	40,52	
G08.T04_A	Gebouw 8	198198,08	441045,03	1,50	37,54	34,33	30,47	39,02	
G08.T04_B	Gebouw 8	198198,08	441045,03	4,50	38,04	34,80	31,00	39,53	
G08.T04_C	Gebouw 8	198198,08	441045,03	7,50	38,42	35,18	31,39	39,91	
G08.T05_A	Gebouw 8	198196,65	441041,05	1,50	37,78	34,57	30,71	39,26	
G08.T05_B	Gebouw 8	198196,65	441041,05	4,50	38,27	35,04	31,24	39,77	
G08.T05_C	Gebouw 8	198196,65	441041,05	7,50	38,67	35,43	31,64	40,16	
G08.T06_A	Gebouw 8	198195,26	441037,20	1,50	37,08	33,87	30,01	38,56	
G08.T06_B	Gebouw 8	198195,26	441037,20	4,50	37,60	34,37	30,56	39,09	
G08.T06_C	Gebouw 8	198195,26	441037,20	7,50	38,07	34,83	31,04	39,56	
G08.T07_A	Gebouw 8	198193,75	441032,99	1,50	37,05	33,84	30,00	38,54	
G08.T07_B	Gebouw 8	198193,75	441032,99	4,50	37,58	34,35	30,55	39,08	
G08.T07_C	Gebouw 8	198193,75	441032,99	7,50	38,08	34,84	31,06	39,58	
G08.T08_A	Gebouw 8	198192,41	441029,27	1,50	36,03	32,82	28,97	37,51	
G08.T08_B	Gebouw 8	198192,41	441029,27	4,50	36,65	33,41	29,62	38,14	
G08.T08_C	Gebouw 8	198192,41	441029,27	7,50	37,24	33,99	30,23	38,74	
G08.T09_A	Gebouw 8	198190,70	441024,49	1,50	34,62	31,40	27,57	36,11	
G08.T09_B	Gebouw 8	198190,70	441024,49	4,50	35,32	32,08	28,31	36,82	
G08.T09_C	Gebouw 8	198190,70	441024,49	7,50	36,10	32,84	29,10	37,60	
G08.T10_A	Gebouw 8	198194,72	441019,85	1,50	22,73	19,30	15,93	24,30	
G08.T10_B	Gebouw 8	198194,72	441019,85	4,50	23,89	20,47	17,10	25,47	
G08.T10_C	Gebouw 8	198194,72	441019,85	7,50	26,60	23,21	19,76	28,16	
G08.T11_A	Gebouw 8	198199,81	441020,99	1,50	17,33	13,90	10,52	18,90	
G08.T11_B	Gebouw 8	198199,81	441020,99	4,50	20,19	16,78	13,38	21,76	
G08.T11_C	Gebouw 8	198199,81	441020,99	7,50	23,77	20,38	16,94	25,33	
G08.T12_A	Gebouw 8	198201,43	441025,42	1,50	17,13	13,70	10,33	18,70	
G08.T12_B	Gebouw 8	198201,43	441025,42	4,50	19,98	16,57	13,17	21,55	
G08.T12_C	Gebouw 8	198201,43	441025,42	7,50	24,05	20,67	17,19	25,60	
G08.T13_A	Gebouw 8	198202,77	441029,09	1,50	16,21	12,77	9,42	17,78	
G08.T13_B	Gebouw 8	198202,77	441029,09	4,50	19,09	15,66	12,29	20,66	
G08.T13_C	Gebouw 8	198202,77	441029,09	7,50	23,36	19,98	16,50	24,91	
G08.T14_A	Gebouw 8	198204,37	441033,47	1,50	12,74	9,30	5,95	14,31	
G08.T14_B	Gebouw 8	198204,37	441033,47	4,50	15,70	12,26	8,90	17,27	
G08.T14_C	Gebouw 8	198204,37	441033,47	7,50	20,02	16,64	13,18	21,58	
G08.T15_A	Gebouw 8	198205,82	441037,43	1,50	10,11	6,70	3,27	11,66	
G08.T15_B	Gebouw 8	198205,82	441037,43	4,50	12,94	9,56	6,09	14,49	
G08.T15_C	Gebouw 8	198205,82	441037,43	7,50	17,29	13,95	10,38	18,82	
G08.T16_A	Gebouw 8	198207,44	441041,87	1,50	10,42	7,02	3,59	11,98	
G08.T16_B	Gebouw 8	198207,44	441041,87	4,50	13,26	9,87	6,42	14,82	
G08.T16_C	Gebouw 8	198207,44	441041,87	7,50	17,68	14,33	10,79	19,22	
G08.T17_A	Gebouw 8	198208,73	441045,39	1,50	12,28	8,87	5,47	13,85	
G08.T17_B	Gebouw 8	198208,73	441045,39	4,50	15,09	11,68	8,28	16,66	
G08.T17_C	Gebouw 8	198208,73	441045,39	7,50	19,27	15,87	12,44	20,83	
G08.T18_A	Gebouw 8	198210,08	441049,10	1,50	12,92	9,51	6,10	14,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Graafsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Graafsingel
 Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G08.T18_B	Gebouw 8	198210,08	441049,10	4,50	15,62	12,21	8,81	17,19
G08.T18_C	Gebouw 8	198210,08	441049,10	7,50	20,06	16,66	13,24	21,63
G08.T19_A	Gebouw 8	198211,91	441054,11	1,50	12,54	9,14	5,70	14,10
G08.T19_B	Gebouw 8	198211,91	441054,11	4,50	14,87	11,45	8,07	16,44
G08.T19_C	Gebouw 8	198211,91	441054,11	7,50	19,23	15,83	12,41	20,80
G08.T20_A	Gebouw 8	198208,95	441058,13	1,50	25,56	22,21	18,67	27,10
G08.T20_B	Gebouw 8	198208,95	441058,13	4,50	26,85	23,47	20,00	28,40
G08.T20_C	Gebouw 8	198208,95	441058,13	7,50	28,27	24,90	21,41	29,82
G09.T01_A	Gebouw 9	198230,18	441044,69	1,50	21,95	18,54	15,14	23,52
G09.T01_B	Gebouw 9	198230,18	441044,69	4,50	23,92	20,49	17,12	25,49
G09.T01_C	Gebouw 9	198230,18	441044,69	7,50	27,75	24,35	20,92	29,31
G09.T02_A	Gebouw 9	198228,26	441039,46	1,50	22,42	19,00	15,61	23,99
G09.T02_B	Gebouw 9	198228,26	441039,46	4,50	24,68	21,26	17,88	26,25
G09.T02_C	Gebouw 9	198228,26	441039,46	7,50	28,43	25,03	21,59	29,99
G09.T03_A	Gebouw 9	198226,32	441034,16	1,50	23,06	19,63	16,25	24,63
G09.T03_B	Gebouw 9	198226,32	441034,16	4,50	25,40	21,98	18,60	26,97
G09.T03_C	Gebouw 9	198226,32	441034,16	7,50	28,93	25,55	22,08	30,48
G09.T04_A	Gebouw 9	198224,48	441029,13	1,50	24,36	20,94	17,56	25,93
G09.T04_B	Gebouw 9	198224,48	441029,13	4,50	26,84	23,42	20,02	28,40
G09.T04_C	Gebouw 9	198224,48	441029,13	7,50	30,34	26,96	23,47	31,89
G09.T05_A	Gebouw 9	198222,76	441024,45	1,50	24,93	21,51	18,13	26,50
G09.T05_B	Gebouw 9	198222,76	441024,45	4,50	27,47	24,06	20,66	29,04
G09.T05_C	Gebouw 9	198222,76	441024,45	7,50	30,63	27,25	23,77	32,18
G09.T06_A	Gebouw 9	198220,92	441019,42	1,50	29,46	26,16	22,51	30,98
G09.T06_B	Gebouw 9	198220,92	441019,42	4,50	30,91	27,58	24,01	32,45
G09.T06_C	Gebouw 9	198220,92	441019,42	7,50	32,89	29,56	25,99	34,43
G09.T07_A	Gebouw 9	198224,42	441014,35	1,50	23,34	19,92	16,54	24,91
G09.T07_B	Gebouw 9	198224,42	441014,35	4,50	25,74	22,33	18,93	27,31
G09.T07_C	Gebouw 9	198224,42	441014,35	7,50	28,63	25,27	21,76	30,18
G09.T08_A	Gebouw 9	198230,16	441015,43	1,50	33,34	30,14	26,26	34,82
G09.T08_B	Gebouw 9	198230,16	441015,43	4,50	33,90	30,68	26,87	35,40
G09.T08_C	Gebouw 9	198230,16	441015,43	7,50	34,25	31,01	27,22	35,74
G09.T09_A	Gebouw 9	198232,01	441020,42	1,50	32,14	28,92	25,09	33,63
G09.T09_B	Gebouw 9	198232,01	441020,42	4,50	32,71	29,46	25,70	34,21
G09.T09_C	Gebouw 9	198232,01	441020,42	7,50	33,14	29,88	26,14	34,64
G09.T10_A	Gebouw 9	198233,89	441025,52	1,50	32,94	29,73	25,88	34,42
G09.T10_B	Gebouw 9	198233,89	441025,52	4,50	33,46	30,23	26,43	34,96
G09.T10_C	Gebouw 9	198233,89	441025,52	7,50	33,87	30,63	26,85	35,37
G09.T11_A	Gebouw 9	198236,01	441031,22	1,50	33,68	30,49	26,61	35,16
G09.T11_B	Gebouw 9	198236,01	441031,22	4,50	34,08	30,86	27,03	35,57
G09.T11_C	Gebouw 9	198236,01	441031,22	7,50	34,31	31,09	27,27	35,80
G09.T12_A	Gebouw 9	198237,90	441036,34	1,50	29,47	26,25	22,41	30,95
G09.T12_B	Gebouw 9	198237,90	441036,34	4,50	29,90	26,66	22,87	31,39
G09.T12_C	Gebouw 9	198237,90	441036,34	7,50	30,13	26,89	23,12	31,63
G09.T13_A	Gebouw 9	198239,40	441040,41	1,50	20,88	17,52	14,02	22,43
G09.T13_B	Gebouw 9	198239,40	441040,41	4,50	22,08	18,69	15,24	23,64
G09.T13_C	Gebouw 9	198239,40	441040,41	7,50	22,86	19,48	16,02	24,42
G09.T16_A	Gebouw 9	198236,02	441045,57	1,50	20,15	16,80	13,28	21,70
G09.T16_B	Gebouw 9	198236,02	441045,57	4,50	21,69	18,28	14,87	23,25
G09.T16_C	Gebouw 9	198236,02	441045,57	7,50	25,02	21,62	18,19	26,58
G10.T01_A	Gebouw 10	198263,12	441050,58	1,50	37,88	34,68	30,80	39,36
G10.T01_B	Gebouw 10	198263,12	441050,58	4,50	38,47	35,24	31,44	39,97
G10.T01_C	Gebouw 10	198263,12	441050,58	7,50	38,81	35,57	31,78	40,30
G10.T02_A	Gebouw 10	198264,99	441044,60	1,50	17,81	14,37	11,03	19,39
G10.T02_B	Gebouw 10	198264,99	441044,60	4,50	19,72	16,29	12,92	21,29
G10.T02_C	Gebouw 10	198264,99	441044,60	7,50	23,38	19,99	16,55	24,94
G10.T03_A	Gebouw 10	198270,13	441042,37	1,50	33,42	30,22	26,35	34,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Graafsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Graafsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G10.T03_B	Gebouw 10	198270,13	441042,37	4,50	34,08	30,85	27,04	35,57	
G10.T03_C	Gebouw 10	198270,13	441042,37	7,50	34,46	31,23	27,43	35,96	
G10.T04_A	Gebouw 10	198276,04	441039,80	1,50	21,40	18,03	14,55	22,96	
G10.T04_B	Gebouw 10	198276,04	441039,80	4,50	22,82	19,42	16,01	24,39	
G10.T04_C	Gebouw 10	198276,04	441039,80	7,50	24,97	21,56	18,15	26,53	
G10.T05_A	Gebouw 10	198282,76	441038,60	1,50	15,75	12,31	8,97	17,33	
G10.T05_B	Gebouw 10	198282,76	441038,60	4,50	17,66	14,22	10,89	19,24	
G10.T05_C	Gebouw 10	198282,76	441038,60	7,50	21,78	18,35	14,99	23,36	
G10.T06_A	Gebouw 10	198288,12	441036,32	1,50	16,15	12,70	9,36	17,72	
G10.T06_B	Gebouw 10	198288,12	441036,32	4,50	18,69	15,27	11,90	20,27	
G10.T06_C	Gebouw 10	198288,12	441036,32	7,50	22,19	18,77	15,38	23,76	
G10.T07_A	Gebouw 10	198293,70	441033,94	1,50	16,05	12,60	9,27	17,63	
G10.T07_B	Gebouw 10	198293,70	441033,94	4,50	18,39	14,94	11,61	19,97	
G10.T07_C	Gebouw 10	198293,70	441033,94	7,50	21,22	17,77	14,45	22,80	
G10.T08_A	Gebouw 10	198298,91	441036,72	1,50	17,92	14,69	10,90	19,42	
G10.T08_B	Gebouw 10	198298,91	441036,72	4,50	21,23	17,98	14,24	22,74	
G10.T08_C	Gebouw 10	198298,91	441036,72	7,50	22,03	18,77	15,05	23,54	
G10.T09_A	Gebouw 10	198298,25	441043,33	1,50	37,95	34,75	30,87	39,43	
G10.T09_B	Gebouw 10	198298,25	441043,33	4,50	38,56	35,33	31,53	40,06	
G10.T09_C	Gebouw 10	198298,25	441043,33	7,50	38,79	35,55	31,76	40,28	
G10.T10_A	Gebouw 10	198292,18	441045,92	1,50	38,04	34,84	30,96	39,52	
G10.T10_B	Gebouw 10	198292,18	441045,92	4,50	38,67	35,44	31,63	40,16	
G10.T10_C	Gebouw 10	198292,18	441045,92	7,50	38,91	35,67	31,87	40,40	
G10.T11_A	Gebouw 10	198286,62	441048,30	1,50	37,80	34,60	30,71	39,27	
G10.T11_B	Gebouw 10	198286,62	441048,30	4,50	38,44	35,21	31,40	39,93	
G10.T11_C	Gebouw 10	198286,62	441048,30	7,50	38,68	35,45	31,65	40,18	
G10.T12_A	Gebouw 10	198279,78	441048,86	1,50	38,19	35,00	31,11	39,67	
G10.T12_B	Gebouw 10	198279,78	441048,86	4,50	38,82	35,59	31,78	40,31	
G10.T12_C	Gebouw 10	198279,78	441048,86	7,50	39,05	35,82	32,02	40,55	
G10.T13_A	Gebouw 10	198274,11	441051,32	1,50	37,79	34,59	30,71	39,27	
G10.T13_B	Gebouw 10	198274,11	441051,32	4,50	38,42	35,19	31,38	39,91	
G10.T13_C	Gebouw 10	198274,11	441051,32	7,50	38,68	35,45	31,65	40,18	
G10.T14_A	Gebouw 10	198268,26	441053,86	1,50	38,21	35,02	31,13	39,69	
G10.T14_B	Gebouw 10	198268,26	441053,86	4,50	38,87	35,64	31,83	40,36	
G10.T14_C	Gebouw 10	198268,26	441053,86	7,50	39,13	35,89	32,10	40,62	
G11.T01_A	Gebouw 11	198256,69	441035,88	1,50	37,77	34,56	30,70	39,25	
G11.T01_B	Gebouw 11	198256,69	441035,88	4,50	38,27	35,04	31,24	39,77	
G11.T01_C	Gebouw 11	198256,69	441035,88	7,50	38,66	35,42	31,64	40,16	
G11.T02_A	Gebouw 11	198254,97	441032,05	1,50	37,90	34,70	30,83	39,38	
G11.T02_B	Gebouw 11	198254,97	441032,05	4,50	38,38	35,15	31,34	39,87	
G11.T02_C	Gebouw 11	198254,97	441032,05	7,50	38,83	35,59	31,80	40,32	
G11.T03_A	Gebouw 11	198253,28	441028,27	1,50	37,26	34,05	30,20	38,74	
G11.T03_B	Gebouw 11	198253,28	441028,27	4,50	37,64	34,41	30,60	39,13	
G11.T03_C	Gebouw 11	198253,28	441028,27	7,50	38,12	34,88	31,10	39,62	
G11.T04_A	Gebouw 11	198251,59	441024,51	1,50	36,47	33,26	29,41	37,95	
G11.T04_B	Gebouw 11	198251,59	441024,51	4,50	36,97	33,73	29,94	38,46	
G11.T04_C	Gebouw 11	198251,59	441024,51	7,50	37,52	34,27	30,50	39,02	
G11.T05_A	Gebouw 11	198249,69	441020,26	1,50	35,64	32,42	28,59	37,13	
G11.T05_B	Gebouw 11	198249,69	441020,26	4,50	36,19	32,95	29,17	37,69	
G11.T05_C	Gebouw 11	198249,69	441020,26	7,50	36,89	33,64	29,88	38,39	
G11.T06_A	Gebouw 11	198247,90	441016,25	1,50	33,28	30,04	26,26	34,78	
G11.T06_B	Gebouw 11	198247,90	441016,25	4,50	34,05	30,78	27,07	35,56	
G11.T06_C	Gebouw 11	198247,90	441016,25	7,50	35,08	31,80	28,11	36,59	
G11.T07_A	Gebouw 11	198246,00	441012,03	1,50	32,92	29,68	25,89	34,41	
G11.T07_B	Gebouw 11	198246,00	441012,03	4,50	33,91	30,64	26,93	35,42	
G11.T07_C	Gebouw 11	198246,00	441012,03	7,50	35,08	31,80	28,10	36,59	
G11.T08_A	Gebouw 11	198248,99	441007,47	1,50	23,20	19,79	16,38	24,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Graafsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Graafsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G11.T08_B	Gebouw 11	198248,99	441007,47	4,50	26,01	22,62	19,20	27,58	
G11.T08_C	Gebouw 11	198248,99	441007,47	7,50	28,55	25,22	21,65	30,09	
G11.T09_A	Gebouw 11	198254,76	441007,71	1,50	19,16	15,76	12,35	20,73	
G11.T09_B	Gebouw 11	198254,76	441007,71	4,50	23,31	19,96	16,44	24,86	
G11.T09_C	Gebouw 11	198254,76	441007,71	7,50	26,14	22,78	19,26	27,68	
G11.T10_A	Gebouw 11	198256,84	441012,34	1,50	17,60	14,19	10,78	19,16	
G11.T10_B	Gebouw 11	198256,84	441012,34	4,50	22,09	18,74	15,20	23,63	
G11.T10_C	Gebouw 11	198256,84	441012,34	7,50	24,70	21,35	17,83	26,25	
G11.T11_A	Gebouw 11	198258,66	441016,41	1,50	15,87	12,47	9,05	17,44	
G11.T11_B	Gebouw 11	198258,66	441016,41	4,50	20,92	17,59	14,02	22,46	
G11.T11_C	Gebouw 11	198258,66	441016,41	7,50	23,45	20,12	16,56	24,99	
G11.T12_A	Gebouw 11	198260,43	441020,36	1,50	16,36	12,99	9,50	17,91	
G11.T12_B	Gebouw 11	198260,43	441020,36	4,50	20,55	17,23	13,64	22,09	
G11.T12_C	Gebouw 11	198260,43	441020,36	7,50	21,39	18,07	14,48	22,93	
G11.T13_A	Gebouw 11	198262,03	441023,92	1,50	16,07	12,71	9,20	17,62	
G11.T13_B	Gebouw 11	198262,03	441023,92	4,50	20,59	17,28	13,67	22,12	
G11.T13_C	Gebouw 11	198262,03	441023,92	7,50	21,97	18,65	15,05	23,50	
G11.T14_A	Gebouw 11	198263,93	441028,17	1,50	14,07	10,68	7,23	15,63	
G11.T14_B	Gebouw 11	198263,93	441028,17	4,50	19,87	16,56	12,95	21,40	
G11.T14_C	Gebouw 11	198263,93	441028,17	7,50	21,94	18,61	15,04	23,48	
G11.T15_A	Gebouw 11	198265,47	441031,61	1,50	14,54	11,17	7,67	16,09	
G11.T15_B	Gebouw 11	198265,47	441031,61	4,50	19,96	16,65	13,03	21,49	
G11.T15_C	Gebouw 11	198265,47	441031,61	7,50	22,11	18,78	15,21	23,65	
G11.T16_A	Gebouw 11	198262,10	441036,08	1,50	34,89	31,68	27,82	36,37	
G11.T16_B	Gebouw 11	198262,10	441036,08	4,50	35,38	32,15	28,35	36,88	
G11.T16_C	Gebouw 11	198262,10	441036,08	7,50	35,75	32,51	28,73	37,25	
G12.T01_A	Gebouw 12	198284,97	441024,98	1,50	20,42	17,00	13,62	21,99	
G12.T01_B	Gebouw 12	198284,97	441024,98	4,50	23,23	19,81	16,42	24,80	
G12.T01_C	Gebouw 12	198284,97	441024,98	7,50	27,12	23,72	20,28	28,68	
G12.T02_A	Gebouw 12	198282,65	441019,66	1,50	20,86	17,43	14,07	22,44	
G12.T02_B	Gebouw 12	198282,65	441019,66	4,50	24,11	20,69	17,30	25,68	
G12.T02_C	Gebouw 12	198282,65	441019,66	7,50	28,17	24,79	21,33	29,73	
G12.T03_A	Gebouw 12	198280,89	441015,64	1,50	22,10	18,68	15,30	23,67	
G12.T03_B	Gebouw 12	198280,89	441015,64	4,50	24,63	21,22	17,83	26,20	
G12.T03_C	Gebouw 12	198280,89	441015,64	7,50	28,13	24,75	21,29	29,69	
G12.T04_A	Gebouw 12	198278,38	441009,90	1,50	23,94	20,54	17,12	25,51	
G12.T04_B	Gebouw 12	198278,38	441009,90	4,50	25,93	22,52	19,11	27,49	
G12.T04_C	Gebouw 12	198278,38	441009,90	7,50	28,96	25,58	22,11	30,51	
G12.T05_A	Gebouw 12	198276,23	441004,98	1,50	23,68	20,27	16,86	25,24	
G12.T05_B	Gebouw 12	198276,23	441004,98	4,50	25,99	22,59	19,16	27,55	
G12.T05_C	Gebouw 12	198276,23	441004,98	7,50	29,46	26,10	22,58	31,00	
G12.T06_A	Gebouw 12	198274,07	441000,03	1,50	23,48	20,07	16,66	25,04	
G12.T06_B	Gebouw 12	198274,07	441000,03	4,50	26,13	22,73	19,31	27,70	
G12.T06_C	Gebouw 12	198274,07	441000,03	7,50	29,60	26,24	22,72	31,14	
G12.T07_A	Gebouw 12	198271,83	440994,91	1,50	22,91	19,50	16,09	24,47	
G12.T07_B	Gebouw 12	198271,83	440994,91	4,50	26,36	22,97	19,54	27,93	
G12.T07_C	Gebouw 12	198271,83	440994,91	7,50	29,73	26,37	22,85	31,27	
G12.T08_A	Gebouw 12	198274,58	440990,31	1,50	20,89	17,53	14,03	22,44	
G12.T08_B	Gebouw 12	198274,58	440990,31	4,50	26,06	22,73	19,16	27,60	
G12.T08_C	Gebouw 12	198274,58	440990,31	7,50	28,50	25,20	21,55	30,02	
G12.T09_A	Gebouw 12	198280,24	440990,99	1,50	32,30	29,08	25,25	33,79	
G12.T09_B	Gebouw 12	198280,24	440990,99	4,50	33,15	29,91	26,13	34,65	
G12.T09_C	Gebouw 12	198280,24	440990,99	7,50	33,65	30,40	26,65	35,16	
G12.T10_A	Gebouw 12	198282,36	440995,83	1,50	33,35	30,13	26,29	34,83	
G12.T10_B	Gebouw 12	198282,36	440995,83	4,50	34,19	30,95	27,16	35,68	
G12.T10_C	Gebouw 12	198282,36	440995,83	7,50	34,63	31,38	27,61	36,13	
G12.T11_A	Gebouw 12	198284,59	441000,93	1,50	29,89	26,67	22,83	31,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Graafsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Graafsingel
 Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G12.T11_B	Gebouw 12	198284,59	441000,93	4,50	31,06	27,82	24,03	32,55	
G12.T11_C	Gebouw 12	198284,59	441000,93	7,50	31,64	28,39	24,63	33,14	
G12.T12_A	Gebouw 12	198286,85	441006,12	1,50	33,76	30,54	26,71	35,25	
G12.T12_B	Gebouw 12	198286,85	441006,12	4,50	34,49	31,25	27,46	35,98	
G12.T12_C	Gebouw 12	198286,85	441006,12	7,50	34,97	31,72	27,96	36,47	
G12.T13_A	Gebouw 12	198288,67	441010,28	1,50	33,94	30,72	26,88	35,42	
G12.T13_B	Gebouw 12	198288,67	441010,28	4,50	34,56	31,33	27,52	36,05	
G12.T13_C	Gebouw 12	198288,67	441010,28	7,50	34,96	31,72	27,93	36,45	
G12.T14_A	Gebouw 12	198290,75	441015,02	1,50	31,05	27,83	24,01	32,54	
G12.T14_B	Gebouw 12	198290,75	441015,02	4,50	31,90	28,66	24,88	33,40	
G12.T14_C	Gebouw 12	198290,75	441015,02	7,50	32,41	29,16	25,39	33,91	
G12.T15_A	Gebouw 12	198290,73	441025,47	1,50	29,87	26,65	22,81	31,35	
G12.T15_B	Gebouw 12	198290,73	441025,47	4,50	30,36	27,12	23,35	31,86	
G12.T15_C	Gebouw 12	198290,73	441025,47	7,50	31,08	27,81	24,09	32,59	
G12.T16_A	Gebouw 12	198293,05	441020,30	1,50	32,88	29,65	25,83	34,37	
G12.T16_B	Gebouw 12	198293,05	441020,30	4,50	33,68	30,43	26,67	35,18	
G12.T16_C	Gebouw 12	198293,05	441020,30	7,50	34,07	30,81	27,06	35,57	
G13.T01_A	Gebouw 13	198320,99	441038,41	1,50	37,64	34,44	30,56	39,12	
G13.T01_B	Gebouw 13	198320,99	441038,41	4,50	38,31	35,08	31,27	39,80	
G13.T01_C	Gebouw 13	198320,99	441038,41	7,50	38,59	35,35	31,57	40,09	
G13.T02_A	Gebouw 13	198322,68	441030,48	1,50	35,12	31,91	28,06	36,60	
G13.T02_B	Gebouw 13	198322,68	441030,48	4,50	35,69	32,45	28,66	37,18	
G13.T02_C	Gebouw 13	198322,68	441030,48	7,50	35,97	32,73	28,96	37,47	
G13.T03_A	Gebouw 13	198315,23	441025,30	1,50	37,11	33,90	30,04	38,59	
G13.T03_B	Gebouw 13	198315,23	441025,30	4,50	37,64	34,41	30,60	39,13	
G13.T03_C	Gebouw 13	198315,23	441025,30	7,50	37,92	34,68	30,89	39,41	
G13.T04_A	Gebouw 13	198316,98	441016,82	1,50	35,24	32,03	28,17	36,72	
G13.T04_B	Gebouw 13	198316,98	441016,82	4,50	35,71	32,48	28,68	37,21	
G13.T04_C	Gebouw 13	198316,98	441016,82	7,50	36,03	32,79	29,00	37,52	
G13.T05_A	Gebouw 13	198309,21	441011,59	1,50	36,47	33,26	29,39	37,95	
G13.T05_B	Gebouw 13	198309,21	441011,59	4,50	36,95	33,72	29,91	38,44	
G13.T05_C	Gebouw 13	198309,21	441011,59	7,50	37,38	34,14	30,34	38,87	
G13.T06_A	Gebouw 13	198310,45	441002,86	1,50	30,95	27,70	23,93	32,45	
G13.T06_B	Gebouw 13	198310,45	441002,86	4,50	31,59	28,32	24,60	33,10	
G13.T06_C	Gebouw 13	198310,45	441002,86	7,50	32,35	29,06	25,38	33,86	
G13.T07_A	Gebouw 13	198303,39	440998,33	1,50	22,31	18,91	15,49	23,88	
G13.T07_B	Gebouw 13	198303,39	440998,33	4,50	25,12	21,74	18,27	26,67	
G13.T07_C	Gebouw 13	198303,39	440998,33	7,50	28,22	24,86	21,34	29,76	
G13.T08_A	Gebouw 13	198304,13	440988,95	1,50	20,05	16,68	13,19	21,60	
G13.T08_B	Gebouw 13	198304,13	440988,95	4,50	22,16	18,75	15,34	23,72	
G13.T08_C	Gebouw 13	198304,13	440988,95	7,50	26,04	22,64	19,20	27,60	
G13.T09_A	Gebouw 13	198297,59	440985,14	1,50	21,80	18,40	14,98	23,37	
G13.T09_B	Gebouw 13	198297,59	440985,14	4,50	24,76	21,39	17,92	26,32	
G13.T09_C	Gebouw 13	198297,59	440985,14	7,50	27,93	24,57	21,06	29,48	
G13.T10_A	Gebouw 13	198300,50	440980,06	1,50	18,99	15,73	11,99	20,49	
G13.T10_B	Gebouw 13	198300,50	440980,06	4,50	23,73	20,45	16,79	25,26	
G13.T10_C	Gebouw 13	198300,50	440980,06	7,50	24,75	21,46	17,81	26,28	
G13.T11_A	Gebouw 13	198306,29	440981,13	1,50	19,01	15,78	11,99	20,51	
G13.T11_B	Gebouw 13	198306,29	440981,13	4,50	22,52	19,24	15,56	24,04	
G13.T11_C	Gebouw 13	198306,29	440981,13	7,50	23,00	19,72	16,03	24,51	
G13.T12_A	Gebouw 13	198310,17	440986,45	1,50	18,74	15,51	11,70	20,23	
G13.T12_B	Gebouw 13	198310,17	440986,45	4,50	21,99	18,73	15,00	23,50	
G13.T12_C	Gebouw 13	198310,17	440986,45	7,50	22,39	19,14	15,40	23,90	
G13.T13_A	Gebouw 13	198312,18	440994,36	1,50	16,19	12,96	9,18	17,69	
G13.T13_B	Gebouw 13	198312,18	440994,36	4,50	19,89	16,63	12,91	21,40	
G13.T13_C	Gebouw 13	198312,18	440994,36	7,50	20,87	17,61	13,89	22,38	
G13.T14_A	Gebouw 13	198316,36	441000,55	1,50	16,30	13,05	9,30	17,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Graafsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Graafsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G13.T14_B	Gebouw 13	198316,36	441000,55	4,50	19,96	16,69	12,98	21,47	
G13.T14_C	Gebouw 13	198316,36	441000,55	7,50	20,93	17,65	13,95	22,44	
G13.T15_A	Gebouw 13	198317,99	441007,41	1,50	15,84	12,61	8,81	17,34	
G13.T15_B	Gebouw 13	198317,99	441007,41	4,50	19,62	16,36	12,62	21,12	
G13.T15_C	Gebouw 13	198317,99	441007,41	7,50	20,66	17,40	13,67	22,17	
G13.T16_A	Gebouw 13	198322,33	441014,14	1,50	15,39	12,15	8,38	16,89	
G13.T16_B	Gebouw 13	198322,33	441014,14	4,50	18,53	15,27	11,56	20,05	
G13.T16_C	Gebouw 13	198322,33	441014,14	7,50	19,35	16,08	12,38	20,87	
G13.T17_A	Gebouw 13	198324,54	441021,90	1,50	16,00	12,75	9,00	17,51	
G13.T17_B	Gebouw 13	198324,54	441021,90	4,50	19,65	16,38	12,67	21,16	
G13.T17_C	Gebouw 13	198324,54	441021,90	7,50	20,64	17,36	13,66	22,15	
G13.T18_A	Gebouw 13	198328,49	441028,16	1,50	16,37	13,12	9,37	17,88	
G13.T18_B	Gebouw 13	198328,49	441028,16	4,50	20,57	17,31	13,59	22,08	
G13.T18_C	Gebouw 13	198328,49	441028,16	7,50	22,08	18,82	15,10	23,59	
G13.T19_A	Gebouw 13	198329,71	441034,72	1,50	7,07	3,67	0,26	8,64	
G13.T19_B	Gebouw 13	198329,71	441034,72	4,50	9,81	6,26	3,16	11,43	
G13.T19_C	Gebouw 13	198329,71	441034,72	7,50	10,76	7,17	4,15	12,40	
G13.T20_A	Gebouw 13	198326,86	441039,20	1,50	37,68	34,49	30,59	39,15	
G13.T20_B	Gebouw 13	198326,86	441039,20	4,50	38,41	35,18	31,37	39,90	
G13.T20_C	Gebouw 13	198326,86	441039,20	7,50	38,65	35,42	31,61	40,14	
G14.T01_A	Gebouw 14	198142,39	440991,88	1,50	23,88	20,47	17,06	25,44	
G14.T02_A	Gebouw 14	198144,34	440988,96	1,50	17,51	14,11	10,69	19,08	
G14.T03_A	Gebouw 14	198138,93	440992,10	1,50	25,27	21,88	18,44	26,83	
G14.T04_A	Gebouw 14	198145,59	440986,22	1,50	24,97	21,57	18,15	26,54	
G14.T04_B	Gebouw 14	198145,59	440986,22	4,50	27,21	23,80	20,40	28,78	
G14.T04_C	Gebouw 14	198145,59	440986,22	7,50	29,36	25,96	22,53	30,92	
G14.T05_A	Gebouw 14	198137,89	440987,71	1,50	24,57	21,16	17,75	26,13	
G14.T05_B	Gebouw 14	198137,89	440987,71	4,50	27,17	23,77	20,34	28,73	
G14.T05_C	Gebouw 14	198137,89	440987,71	7,50	30,45	27,13	23,55	31,99	
G14.T06_A	Gebouw 14	198142,06	440980,88	1,50	22,02	18,62	15,19	23,58	
G14.T06_B	Gebouw 14	198142,06	440980,88	4,50	22,06	18,65	15,26	23,63	
G14.T06_C	Gebouw 14	198142,06	440980,88	7,50	23,95	20,56	17,10	25,50	
G14.T07_A	Gebouw 14	198148,55	440981,79	1,50	30,72	27,49	23,70	32,22	
G14.T07_B	Gebouw 14	198148,55	440981,79	4,50	31,45	28,18	24,46	32,96	
G14.T07_C	Gebouw 14	198148,55	440981,79	7,50	32,25	28,97	25,28	33,76	
G15.T01_A	Gebouw 15	198178,70	440977,17	1,50	29,12	25,87	22,12	30,63	
G15.T02_A	Gebouw 15	198175,01	440977,88	1,50	20,07	16,73	13,16	21,60	
G15.T03_A	Gebouw 15	198180,04	440973,92	1,50	31,44	28,22	24,41	32,94	
G15.T04_A	Gebouw 15	198172,66	440977,39	1,50	23,31	19,92	16,48	24,87	
G15.T04_B	Gebouw 15	198172,66	440977,39	4,50	27,61	24,28	20,71	29,15	
G15.T04_C	Gebouw 15	198172,66	440977,39	7,50	29,25	25,90	22,37	30,80	
G15.T05_A	Gebouw 15	198167,11	440977,84	1,50	24,32	20,92	17,50	25,89	
G15.T05_B	Gebouw 15	198167,11	440977,84	4,50	26,87	23,47	20,04	28,43	
G15.T05_C	Gebouw 15	198167,11	440977,84	7,50	29,34	25,98	22,48	30,89	
G15.T06_A	Gebouw 15	198164,17	440973,11	1,50	24,18	20,78	17,35	25,74	
G15.T06_B	Gebouw 15	198164,17	440973,11	4,50	26,72	23,32	19,89	28,28	
G15.T06_C	Gebouw 15	198164,17	440973,11	7,50	29,42	26,07	22,53	30,96	
G15.T07_A	Gebouw 15	198165,44	440967,98	1,50	20,78	17,38	13,96	22,35	
G15.T07_B	Gebouw 15	198165,44	440967,98	4,50	23,21	19,80	16,41	24,78	
G15.T07_C	Gebouw 15	198165,44	440967,98	7,50	25,94	22,56	19,10	27,50	
G15.T08_A	Gebouw 15	198172,90	440966,39	1,50	31,90	28,68	24,87	33,40	
G15.T08_B	Gebouw 15	198172,90	440966,39	4,50	32,85	29,59	25,87	34,36	
G15.T08_C	Gebouw 15	198172,90	440966,39	7,50	33,55	30,28	26,58	35,07	
G15.T09_A	Gebouw 15	198176,09	440971,52	1,50	28,43	25,17	21,45	29,94	
G15.T09_B	Gebouw 15	198176,09	440971,52	4,50	31,69	28,41	24,73	33,21	
G15.T09_C	Gebouw 15	198176,09	440971,52	7,50	32,42	29,13	25,46	33,94	
G15.T10_A	Gebouw 15	198167,04	440964,92	1,50	22,47	19,10	15,61	24,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Graafsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Graafsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G15.T11_A	Gebouw 15	198168,81	440962,00	1,50	22,60	19,18	15,79	24,17	
G15.T12_A	Gebouw 15	198172,30	440961,76	1,50	31,64	28,41	24,59	33,13	
G15.T13_A	Gebouw 15	198172,11	440964,11	1,50	31,55	28,33	24,50	33,04	
G16.T01_A	Gebouw 16	198154,13	441002,63	1,50	29,21	25,91	22,25	30,73	
G16.T01_B	Gebouw 16	198154,13	441002,63	4,50	30,49	27,16	23,58	32,02	
G16.T01_C	Gebouw 16	198154,13	441002,63	7,50	32,23	28,90	25,32	33,76	
G16.T02_A	Gebouw 16	198158,07	440995,70	1,50	32,11	28,89	25,07	33,60	
G16.T02_B	Gebouw 16	198158,07	440995,70	4,50	32,71	29,46	25,71	34,22	
G16.T02_C	Gebouw 16	198158,07	440995,70	7,50	33,33	30,06	26,33	34,83	
G16.T03_A	Gebouw 16	198153,41	440995,53	1,50	22,03	18,62	15,21	23,59	
G16.T03_B	Gebouw 16	198153,41	440995,53	4,50	22,10	18,69	15,28	23,66	
G16.T03_C	Gebouw 16	198153,41	440995,53	7,50	24,86	21,48	17,99	26,41	
G16.T04_A	Gebouw 16	198148,40	441002,35	1,50	26,14	22,75	19,30	27,70	
G16.T04_B	Gebouw 16	198148,40	441002,35	4,50	28,26	24,89	21,42	29,82	
G16.T04_C	Gebouw 16	198148,40	441002,35	7,50	32,32	29,02	25,37	33,84	
G16.T05_A	Gebouw 16	198144,38	440999,24	1,50	24,68	21,28	17,85	26,24	
G16.T06_A	Gebouw 16	198146,13	440996,27	1,50	20,46	17,05	13,64	22,02	
G16.T07_A	Gebouw 16	198149,86	440995,82	1,50	14,86	11,56	7,92	16,39	
G17.T01_A	Gebouw 17	198136,85	440977,48	1,50	21,12	17,75	14,25	22,67	
G17.T02_A	Gebouw 17	198138,30	440974,40	1,50	18,74	15,34	11,91	20,30	
G17.T03_A	Gebouw 17	198133,08	440978,45	1,50	25,27	21,87	18,44	26,83	
G17.T04_A	Gebouw 17	198140,52	440971,69	1,50	23,19	19,79	16,37	24,76	
G17.T04_B	Gebouw 17	198140,52	440971,69	4,50	25,23	21,81	18,43	26,80	
G17.T04_C	Gebouw 17	198140,52	440971,69	7,50	28,44	25,05	21,60	30,00	
G17.T05_A	Gebouw 17	198141,82	440967,08	1,50	31,57	28,35	24,54	33,07	
G17.T05_B	Gebouw 17	198141,82	440967,08	4,50	32,22	28,96	25,22	33,72	
G17.T05_C	Gebouw 17	198141,82	440967,08	7,50	32,97	29,70	25,99	34,48	
G17.T06_A	Gebouw 17	198135,13	440967,36	1,50	21,61	18,21	14,79	23,18	
G17.T06_B	Gebouw 17	198135,13	440967,36	4,50	23,30	19,91	16,47	24,86	
G17.T06_C	Gebouw 17	198135,13	440967,36	7,50	24,69	21,40	17,73	26,21	
G17.T07_A	Gebouw 17	198131,78	440973,13	1,50	25,60	22,20	18,77	27,16	
G17.T07_B	Gebouw 17	198131,78	440973,13	4,50	27,56	24,17	20,74	29,13	
G17.T07_C	Gebouw 17	198131,78	440973,13	7,50	29,28	25,92	22,41	30,83	
G18.T01_A	Gebouw 18	198126,70	441016,76	1,50	34,37	31,14	27,32	35,86	
G18.T01_B	Gebouw 18	198126,70	441016,76	4,50	34,83	31,58	27,81	36,33	
G18.T01_C	Gebouw 18	198126,70	441016,76	7,50	35,25	32,00	28,25	36,76	
G18.T02_A	Gebouw 18	198121,14	441013,83	1,50	36,46	33,25	29,40	37,94	
G18.T02_B	Gebouw 18	198121,14	441013,83	4,50	36,84	33,61	29,80	38,33	
G18.T02_C	Gebouw 18	198121,14	441013,83	7,50	37,01	33,77	29,98	38,50	
G18.T03_A	Gebouw 18	198126,48	441010,29	1,50	19,84	16,43	13,03	21,41	
G18.T03_B	Gebouw 18	198126,48	441010,29	4,50	22,35	18,94	15,53	23,91	
G18.T03_C	Gebouw 18	198126,48	441010,29	7,50	24,98	21,62	18,10	26,52	
G18.T04_A	Gebouw 18	198119,90	441007,40	1,50	10,58	7,15	3,79	12,16	
G18.T04_B	Gebouw 18	198119,90	441007,40	4,50	12,61	9,13	5,89	14,21	
G18.T04_C	Gebouw 18	198119,90	441007,40	7,50	16,15	12,67	9,41	17,74	
G18.T05_A	Gebouw 18	198120,77	441004,83	1,50	32,81	29,60	25,76	34,30	
G18.T06_A	Gebouw 18	198122,74	441001,62	1,50	21,75	18,36	14,91	23,31	
G18.T07_A	Gebouw 18	198125,93	441001,82	1,50	20,10	16,68	13,29	21,67	
G18.T08_A	Gebouw 18	198125,37	441003,94	1,50	21,78	18,40	14,92	23,33	
G19.T01_A	Gebouw 19	198115,22	440997,05	1,50	34,37	31,15	27,34	35,87	
G19.T02_A	Gebouw 19	198119,23	440996,47	1,50	24,07	20,67	17,24	25,63	
G19.T03_A	Gebouw 19	198120,55	440993,41	1,50	21,68	18,26	14,87	23,25	
G19.T04_A	Gebouw 19	198113,59	440989,94	1,50	21,77	18,36	14,95	23,33	
G19.T04_B	Gebouw 19	198113,59	440989,94	4,50	24,03	20,63	17,21	25,60	
G19.T04_C	Gebouw 19	198113,59	440989,94	7,50	25,91	22,54	19,06	27,47	
G19.T05_A	Gebouw 19	198107,49	440986,30	1,50	26,60	23,38	19,56	28,09	
G19.T05_B	Gebouw 19	198107,49	440986,30	4,50	15,72	12,24	9,01	17,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Graafsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Graafsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G19.T05_C	Gebouw 19	198107,49	440986,30	7,50	16,04	12,54	9,33	17,64	
G19.T06_A	Gebouw 19	198108,19	440993,50	1,50	35,85	32,63	28,80	37,34	
G19.T06_B	Gebouw 19	198108,19	440993,50	4,50	36,24	32,99	29,22	37,74	
G19.T06_C	Gebouw 19	198108,19	440993,50	7,50	36,42	33,17	29,41	37,92	
G19.T07_A	Gebouw 19	198113,30	440996,73	1,50	35,73	32,51	28,69	37,22	
G19.T07_B	Gebouw 19	198113,30	440996,73	4,50	36,15	32,91	29,12	37,64	
G19.T07_C	Gebouw 19	198113,30	440996,73	7,50	36,48	33,23	29,46	37,98	
G20.T01_A	Gebouw 20	198171,13	440991,89	1,50	30,81	27,55	23,80	32,31	
G20.T01_B	Gebouw 20	198171,13	440991,89	4,50	31,97	28,67	25,02	33,49	
G20.T01_C	Gebouw 20	198171,13	440991,89	7,50	33,14	29,83	26,19	34,66	
G20.T02_A	Gebouw 20	198177,82	440991,57	1,50	26,95	23,59	20,08	28,50	
G20.T02_B	Gebouw 20	198177,82	440991,57	4,50	29,02	25,65	22,17	30,58	
G20.T02_C	Gebouw 20	198177,82	440991,57	7,50	31,51	28,15	24,64	33,06	
G20.T03_A	Gebouw 20	198181,10	440985,67	1,50	22,34	18,94	15,51	23,90	
G20.T03_B	Gebouw 20	198181,10	440985,67	4,50	24,53	21,12	17,71	26,09	
G20.T03_C	Gebouw 20	198181,10	440985,67	7,50	27,09	23,73	20,22	28,64	
G20.T04_A	Gebouw 20	198173,67	440986,29	1,50	19,88	16,47	13,06	21,44	
G20.T04_B	Gebouw 20	198173,67	440986,29	4,50	23,06	19,65	16,25	24,63	
G20.T04_C	Gebouw 20	198173,67	440986,29	7,50	24,46	21,05	17,65	26,03	
G20.T05_A	Gebouw 20	198174,49	440984,10	1,50	19,63	16,28	12,73	21,17	
G20.T06_A	Gebouw 20	198176,28	440980,81	1,50	19,99	16,61	13,13	21,54	
G20.T07_A	Gebouw 20	198179,78	440980,93	1,50	23,18	19,79	16,35	24,74	
G21.T01_A	Gebouw 21	198151,57	440961,42	1,50	28,98	25,70	22,00	30,49	
G21.T01_B	Gebouw 21	198151,57	440961,42	4,50	30,17	26,86	23,25	31,70	
G21.T01_C	Gebouw 21	198151,57	440961,42	7,50	31,78	28,46	24,85	33,31	
G21.T02_A	Gebouw 21	198154,70	440955,48	1,50	22,50	19,09	15,69	24,07	
G21.T02_B	Gebouw 21	198154,70	440955,48	4,50	25,57	22,18	18,74	27,13	
G21.T02_C	Gebouw 21	198154,70	440955,48	7,50	29,03	25,70	22,14	30,57	
G21.T03_A	Gebouw 21	198161,37	440955,03	1,50	29,17	25,93	22,16	30,67	
G21.T03_B	Gebouw 21	198161,37	440955,03	4,50	32,76	29,50	25,77	34,27	
G21.T03_C	Gebouw 21	198161,37	440955,03	7,50	33,11	29,83	26,15	34,63	
G21.T04_A	Gebouw 21	198157,54	440961,24	1,50	24,29	20,88	17,47	25,85	
G21.T04_B	Gebouw 21	198157,54	440961,24	4,50	30,21	26,90	23,28	31,74	
G21.T04_C	Gebouw 21	198157,54	440961,24	7,50	30,79	27,46	23,90	32,33	
G21.T05_A	Gebouw 21	198160,21	440961,53	1,50	24,38	20,97	17,56	25,94	
G21.T06_A	Gebouw 21	198163,91	440960,79	1,50	26,29	23,03	19,30	27,80	
G21.T07_A	Gebouw 21	198165,17	440958,11	1,50	29,33	26,09	22,32	30,83	
G22.T01_A	Gebouw 22	198065,62	441019,68	1,50	28,32	25,00	21,39	29,85	
G22.T01_B	Gebouw 22	198065,62	441019,68	4,50	28,05	24,63	21,24	29,62	
G22.T01_C	Gebouw 22	198065,62	441019,68	7,50	29,38	25,98	22,54	30,94	
G22.T02_A	Gebouw 22	198069,23	441025,61	1,50	26,63	23,25	19,79	28,19	
G22.T02_B	Gebouw 22	198069,23	441025,61	4,50	28,27	24,88	21,45	29,84	
G22.T02_C	Gebouw 22	198069,23	441025,61	7,50	29,70	26,31	22,86	31,26	
G22.T03_A	Gebouw 22	198072,44	441030,89	1,50	29,10	25,81	22,15	30,62	
G22.T03_B	Gebouw 22	198072,44	441030,89	4,50	27,67	24,26	20,86	29,24	
G22.T03_C	Gebouw 22	198072,44	441030,89	7,50	29,23	25,83	22,40	30,79	
G22.T04_A	Gebouw 22	198076,14	441036,98	1,50	32,72	29,48	25,69	34,21	
G22.T04_B	Gebouw 22	198076,14	441036,98	4,50	27,16	23,74	20,35	28,73	
G22.T04_C	Gebouw 22	198076,14	441036,98	7,50	29,14	25,74	22,31	30,70	
G22.T05_A	Gebouw 22	198081,03	441037,35	1,50	30,20	26,93	23,19	31,70	
G22.T05_B	Gebouw 22	198081,03	441037,35	4,50	26,87	23,46	20,06	28,44	
G22.T05_C	Gebouw 22	198081,03	441037,35	7,50	29,09	25,69	22,26	30,65	
G22.T06_A	Gebouw 22	198086,03	441034,31	1,50	27,23	23,92	20,28	28,75	
G22.T06_B	Gebouw 22	198086,03	441034,31	4,50	26,55	23,14	19,74	28,12	
G22.T06_C	Gebouw 22	198086,03	441034,31	7,50	28,79	25,39	21,96	30,35	
G22.T07_A	Gebouw 22	198086,78	441029,63	1,50	27,10	23,84	20,11	28,61	
G22.T07_B	Gebouw 22	198086,78	441029,63	4,50	28,22	24,93	21,26	29,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Graafsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G22.T07_C	Gebouw 22	198086,78	441029,63	7,50	30,33	27,05	23,35	31,84	
G22.T08_A	Gebouw 22	198083,23	441023,79	1,50	22,58	19,21	15,72	24,13	
G22.T08_B	Gebouw 22	198083,23	441023,79	4,50	24,71	21,33	17,88	26,27	
G22.T08_C	Gebouw 22	198083,23	441023,79	7,50	28,47	25,16	21,54	30,00	
G22.T09_A	Gebouw 22	198079,81	441018,16	1,50	22,51	19,13	15,67	24,07	
G22.T09_B	Gebouw 22	198079,81	441018,16	4,50	24,43	21,04	17,62	26,00	
G22.T09_C	Gebouw 22	198079,81	441018,16	7,50	27,18	23,84	20,29	28,72	
G22.T10_A	Gebouw 22	198076,34	441012,46	1,50	23,14	19,76	16,30	24,70	
G22.T10_B	Gebouw 22	198076,34	441012,46	4,50	24,91	21,51	18,09	26,48	
G22.T10_C	Gebouw 22	198076,34	441012,46	7,50	27,51	24,17	20,62	29,05	
G22.T11_A	Gebouw 22	198071,93	441011,75	1,50	28,84	25,60	21,81	30,33	
G22.T11_B	Gebouw 22	198071,93	441011,75	4,50	26,51	23,08	19,72	28,09	
G22.T11_C	Gebouw 22	198071,93	441011,75	7,50	26,97	23,54	20,18	28,55	
G22.T12_A	Gebouw 22	198066,26	441015,19	1,50	28,44	25,17	21,45	29,95	
G22.T12_B	Gebouw 22	198066,26	441015,19	4,50	27,76	24,34	20,96	29,33	
G22.T12_C	Gebouw 22	198066,26	441015,19	7,50	29,30	25,91	22,46	30,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten (exc. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Graafsingel

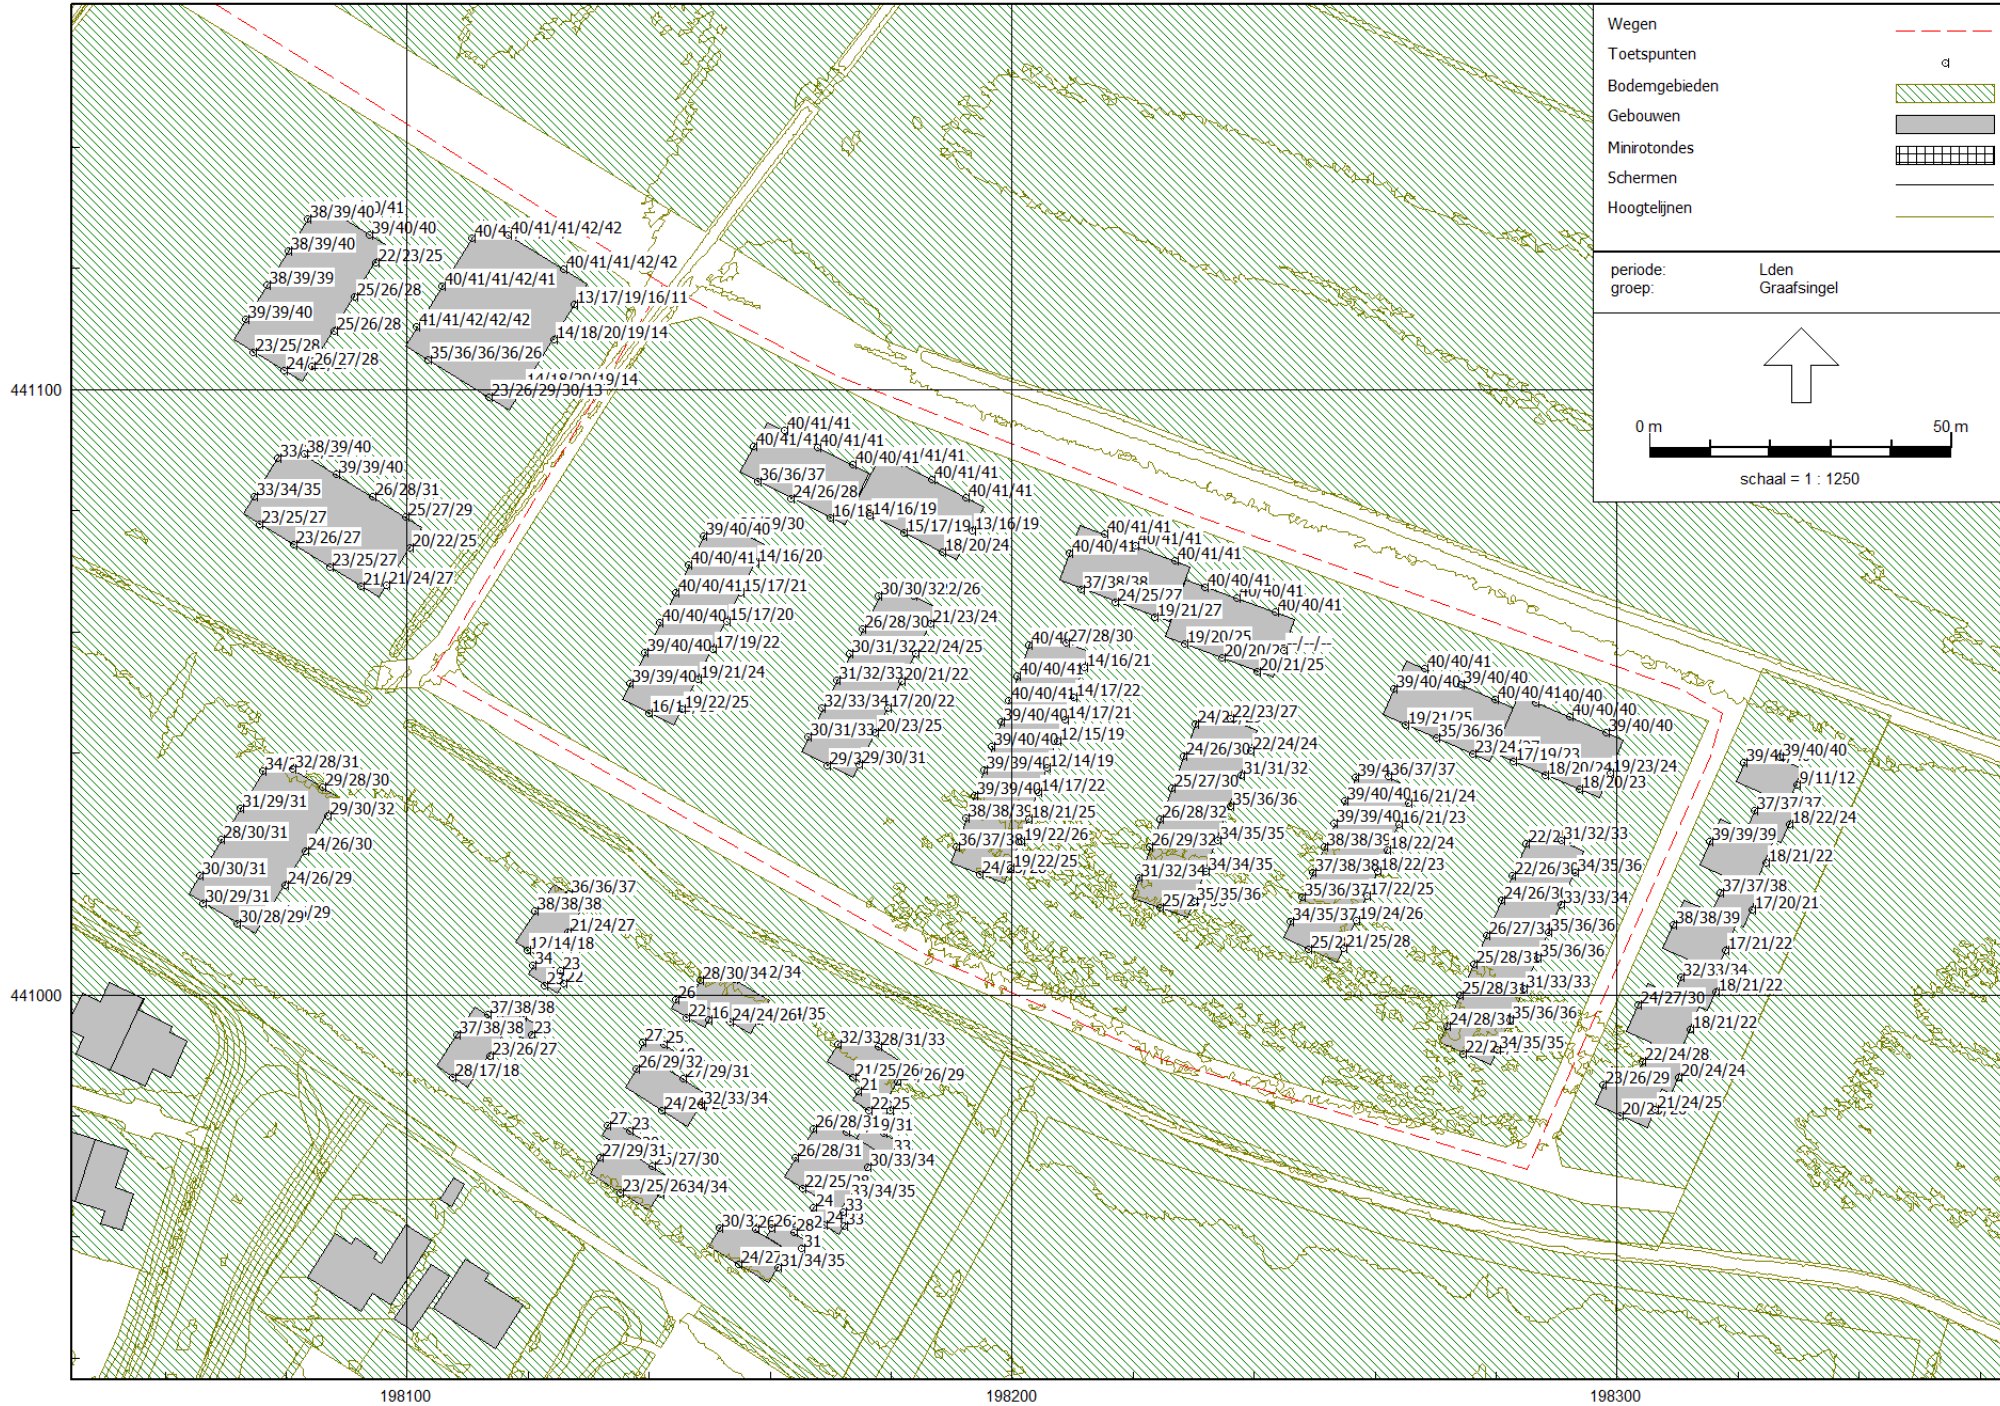

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (50 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G01.T01_A	Gebouw 1	198080,30	441122,93	1,50	43,72	40,69	35,94	44,92	
G01.T01_B	Gebouw 1	198080,30	441122,93	4,50	44,98	41,95	37,22	46,19	
G01.T01_C	Gebouw 1	198080,30	441122,93	7,50	44,91	41,88	37,14	46,11	
G01.T02_A	Gebouw 1	198076,86	441117,31	1,50	41,96	38,94	34,17	43,16	
G01.T02_B	Gebouw 1	198076,86	441117,31	4,50	43,57	40,54	35,80	44,77	
G01.T02_C	Gebouw 1	198076,86	441117,31	7,50	43,57	40,54	35,80	44,77	
G01.T03_A	Gebouw 1	198073,37	441111,61	1,50	40,51	37,48	32,73	41,71	
G01.T03_B	Gebouw 1	198073,37	441111,61	4,50	42,30	39,27	34,53	43,50	
G01.T03_C	Gebouw 1	198073,37	441111,61	7,50	42,38	39,35	34,61	43,58	
G01.T06_A	Gebouw 1	198074,58	441106,21	1,50	22,86	19,84	15,07	24,06	
G01.T06_B	Gebouw 1	198074,58	441106,21	4,50	21,85	18,82	14,08	23,05	
G01.T06_C	Gebouw 1	198074,58	441106,21	7,50	21,82	18,79	14,05	23,02	
G01.T07_A	Gebouw 1	198079,65	441103,11	1,50	21,36	18,35	13,58	22,56	
G01.T07_B	Gebouw 1	198079,65	441103,11	4,50	20,53	17,49	12,76	21,73	
G01.T07_C	Gebouw 1	198079,65	441103,11	7,50	20,64	17,60	12,88	21,85	
G01.T08_A	Gebouw 1	198084,25	441103,78	1,50	38,88	35,85	31,09	40,08	
G01.T08_B	Gebouw 1	198084,25	441103,78	4,50	40,78	37,75	33,00	41,98	
G01.T08_C	Gebouw 1	198084,25	441103,78	7,50	40,75	37,71	32,98	41,95	
G01.T09_A	Gebouw 1	198087,88	441109,70	1,50	41,04	38,02	33,27	42,25	
G01.T09_B	Gebouw 1	198087,88	441109,70	4,50	42,69	39,66	34,93	43,90	
G01.T09_C	Gebouw 1	198087,88	441109,70	7,50	42,65	39,61	34,88	43,85	
G01.T10_A	Gebouw 1	198091,28	441115,26	1,50	43,17	40,15	35,40	44,38	
G01.T10_B	Gebouw 1	198091,28	441115,26	4,50	44,48	41,44	36,71	45,68	
G01.T10_C	Gebouw 1	198091,28	441115,26	7,50	44,45	41,42	36,68	45,65	
G01.T11_A	Gebouw 1	198094,78	441120,98	1,50	45,68	42,65	37,90	46,88	
G01.T11_B	Gebouw 1	198094,78	441120,98	4,50	46,38	43,35	38,62	47,59	
G01.T11_C	Gebouw 1	198094,78	441120,98	7,50	46,30	43,26	38,53	47,50	
G01.T12_A	Gebouw 1	198093,82	441125,57	1,50	50,03	47,00	42,25	51,23	
G01.T12_B	Gebouw 1	198093,82	441125,57	4,50	50,51	47,48	42,74	51,71	
G01.T12_C	Gebouw 1	198093,82	441125,57	7,50	50,34	47,30	42,58	51,55	
G01.T13_A	Gebouw 1	198088,48	441128,84	1,50	50,06	47,02	42,28	51,26	
G01.T13_B	Gebouw 1	198088,48	441128,84	4,50	50,54	47,51	42,78	51,75	
G01.T13_C	Gebouw 1	198088,48	441128,84	7,50	50,37	47,32	42,60	51,57	
G01.T14_A	Gebouw 1	198083,51	441128,18	1,50	45,81	42,79	38,04	47,02	
G01.T14_B	Gebouw 1	198083,51	441128,18	4,50	46,53	43,50	38,76	47,73	
G01.T14_C	Gebouw 1	198083,51	441128,18	7,50	46,37	43,34	38,61	47,58	
G02.T01_A	Gebouw 2	198078,55	441088,73	1,50	32,77	29,75	24,99	33,97	
G02.T01_B	Gebouw 2	198078,55	441088,73	4,50	34,25	31,23	26,48	35,46	
G02.T01_C	Gebouw 2	198078,55	441088,73	7,50	34,60	31,57	26,84	35,81	
G02.T02_A	Gebouw 2	198074,64	441082,35	1,50	33,52	30,51	25,74	34,72	
G02.T02_B	Gebouw 2	198074,64	441082,35	4,50	34,79	31,75	27,01	35,99	
G02.T02_C	Gebouw 2	198074,64	441082,35	7,50	35,63	32,59	27,85	36,83	
G02.T03_A	Gebouw 2	198075,61	441077,75	1,50	20,20	17,18	12,42	21,40	
G02.T03_B	Gebouw 2	198075,61	441077,75	4,50	20,79	17,75	13,02	21,99	
G02.T03_C	Gebouw 2	198075,61	441077,75	7,50	20,88	17,84	13,12	22,09	
G02.T04_A	Gebouw 2	198081,14	441074,36	1,50	14,95	11,92	7,18	16,15	
G02.T04_B	Gebouw 2	198081,14	441074,36	4,50	16,19	13,13	8,44	17,40	
G02.T04_C	Gebouw 2	198081,14	441074,36	7,50	16,72	13,66	8,97	17,93	
G02.T05_A	Gebouw 2	198087,29	441070,59	1,50	6,57	3,46	-1,13	7,79	
G02.T05_B	Gebouw 2	198087,29	441070,59	4,50	10,61	7,48	2,91	11,82	
G02.T05_C	Gebouw 2	198087,29	441070,59	7,50	12,11	8,99	4,40	13,32	
G02.T06_A	Gebouw 2	198092,33	441067,51	1,50	18,29	15,27	10,51	19,49	
G02.T06_B	Gebouw 2	198092,33	441067,51	4,50	19,62	16,59	11,86	20,83	
G02.T06_C	Gebouw 2	198092,33	441067,51	7,50	20,48	17,44	12,72	21,69	
G02.T07_A	Gebouw 2	198096,59	441067,60	1,50	30,34	27,32	22,56	31,54	
G02.T07_B	Gebouw 2	198096,59	441067,60	4,50	31,97	28,94	24,19	33,17	
G02.T07_C	Gebouw 2	198096,59	441067,60	7,50	32,78	29,75	25,01	33,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (50 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G02.T08_A	Gebouw 2	198100,41	441073,83	1,50	31,06	28,04	23,28	32,26
G02.T08_B	Gebouw 2	198100,41	441073,83	4,50	32,84	29,81	25,07	34,04
G02.T08_C	Gebouw 2	198100,41	441073,83	7,50	33,29	30,26	25,53	34,50
G02.T09_A	Gebouw 2	198099,82	441078,95	1,50	32,36	29,33	24,57	33,56
G02.T09_B	Gebouw 2	198099,82	441078,95	4,50	33,89	30,85	26,11	35,09
G02.T09_C	Gebouw 2	198099,82	441078,95	7,50	34,45	31,40	26,67	35,65
G02.T10_A	Gebouw 2	198094,31	441082,33	1,50	34,12	31,10	26,34	35,32
G02.T10_B	Gebouw 2	198094,31	441082,33	4,50	35,68	32,65	27,90	36,88
G02.T10_C	Gebouw 2	198094,31	441082,33	7,50	36,21	33,17	28,44	37,41
G02.T11_A	Gebouw 2	198088,33	441086,00	1,50	35,90	32,88	28,11	37,10
G02.T11_B	Gebouw 2	198088,33	441086,00	4,50	37,64	34,62	29,87	38,85
G02.T11_C	Gebouw 2	198088,33	441086,00	7,50	37,97	34,93	30,20	39,17
G02.T12_A	Gebouw 2	198082,94	441089,30	1,50	36,81	33,79	29,02	38,01
G02.T12_B	Gebouw 2	198082,94	441089,30	4,50	38,57	35,55	30,80	39,78
G02.T12_C	Gebouw 2	198082,94	441089,30	7,50	38,86	35,82	31,08	40,06
G03.T01_A	Gebouw 3	198105,69	441116,99	1,50	46,78	43,75	39,00	47,98
G03.T01_B	Gebouw 3	198105,69	441116,99	4,50	47,40	44,36	39,63	48,60
G03.T01_C	Gebouw 3	198105,69	441116,99	7,50	47,28	44,24	39,51	48,48
G03.T01_D	Gebouw 3	198105,69	441116,99	10,50	47,01	43,97	39,24	48,21
G03.T01_E	Gebouw 3	198105,69	441116,99	13,50	46,71	43,67	38,94	47,91
G03.T02_A	Gebouw 3	198110,60	441125,01	1,50	50,91	47,88	43,15	52,12
G03.T02_B	Gebouw 3	198110,60	441125,01	4,50	51,02	47,98	43,26	52,23
G03.T02_C	Gebouw 3	198110,60	441125,01	7,50	50,55	47,51	42,79	51,76
G03.T02_D	Gebouw 3	198110,60	441125,01	10,50	49,90	46,86	42,14	51,11
G03.T02_E	Gebouw 3	198110,60	441125,01	13,50	49,23	46,19	41,47	50,44
G03.T03_A	Gebouw 3	198116,76	441125,54	1,50	56,10	53,06	48,34	57,31
G03.T03_B	Gebouw 3	198116,76	441125,54	4,50	55,57	52,52	47,81	56,77
G03.T03_C	Gebouw 3	198116,76	441125,54	7,50	54,47	51,43	46,71	55,68
G03.T03_D	Gebouw 3	198116,76	441125,54	10,50	53,31	50,26	45,55	54,51
G03.T03_E	Gebouw 3	198116,76	441125,54	13,50	52,22	49,18	44,47	53,43
G03.T04_A	Gebouw 3	198125,91	441119,93	1,50	55,95	52,91	48,19	57,16
G03.T04_B	Gebouw 3	198125,91	441119,93	4,50	55,37	52,32	47,61	56,57
G03.T04_C	Gebouw 3	198125,91	441119,93	7,50	54,20	51,16	46,43	55,40
G03.T04_D	Gebouw 3	198125,91	441119,93	10,50	52,97	49,92	45,20	54,17
G03.T04_E	Gebouw 3	198125,91	441119,93	13,50	51,83	48,78	44,07	53,03
G03.T05_A	Gebouw 3	198127,69	441114,02	1,50	48,60	45,56	40,84	49,81
G03.T05_B	Gebouw 3	198127,69	441114,02	4,50	48,26	45,22	40,51	49,47
G03.T05_C	Gebouw 3	198127,69	441114,02	7,50	47,44	44,39	39,68	48,64
G03.T05_D	Gebouw 3	198127,69	441114,02	10,50	46,40	43,35	38,64	47,60
G03.T05_E	Gebouw 3	198127,69	441114,02	13,50	45,30	42,25	37,53	46,50
G03.T06_A	Gebouw 3	198124,18	441108,28	1,50	44,79	41,76	37,02	45,99
G03.T06_B	Gebouw 3	198124,18	441108,28	4,50	44,74	41,71	36,99	45,95
G03.T06_C	Gebouw 3	198124,18	441108,28	7,50	44,41	41,37	36,65	45,62
G03.T06_D	Gebouw 3	198124,18	441108,28	10,50	43,93	40,89	36,17	45,14
G03.T06_E	Gebouw 3	198124,18	441108,28	13,50	43,38	40,34	35,62	44,59
G03.T07_A	Gebouw 3	198119,35	441100,41	1,50	40,63	37,61	32,86	41,84
G03.T07_B	Gebouw 3	198119,35	441100,41	4,50	41,41	38,37	33,64	42,61
G03.T07_C	Gebouw 3	198119,35	441100,41	7,50	41,40	38,35	33,63	42,60
G03.T07_D	Gebouw 3	198119,35	441100,41	10,50	41,21	38,17	33,45	42,42
G03.T07_E	Gebouw 3	198119,35	441100,41	13,50	41,00	37,96	33,24	42,21
G03.T08_A	Gebouw 3	198113,50	441098,64	1,50	26,02	23,01	18,24	27,22
G03.T08_B	Gebouw 3	198113,50	441098,64	4,50	27,47	24,44	19,70	28,67
G03.T08_C	Gebouw 3	198113,50	441098,64	7,50	28,68	25,65	20,91	29,88
G03.T08_D	Gebouw 3	198113,50	441098,64	10,50	28,94	25,90	21,16	30,14
G03.T08_E	Gebouw 3	198113,50	441098,64	13,50	29,53	26,49	21,76	30,73
G03.T09_A	Gebouw 3	198103,44	441104,82	1,50	27,98	24,95	20,19	29,18
G03.T09_B	Gebouw 3	198103,44	441104,82	4,50	29,53	26,50	21,76	30,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (50 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G03.T09_C	Gebouw 3	198103,44	441104,82	7,50	30,75	27,73	22,98	31,96	
G03.T09_D	Gebouw 3	198103,44	441104,82	10,50	30,76	27,73	22,99	31,96	
G03.T09_E	Gebouw 3	198103,44	441104,82	13,50	30,87	27,84	23,10	32,07	
G03.T10_A	Gebouw 3	198101,57	441110,28	1,50	43,16	40,12	35,38	44,36	
G03.T10_B	Gebouw 3	198101,57	441110,28	4,50	44,30	41,27	36,53	45,50	
G03.T10_C	Gebouw 3	198101,57	441110,28	7,50	44,22	41,19	36,46	45,43	
G03.T10_D	Gebouw 3	198101,57	441110,28	10,50	44,04	41,01	36,28	45,25	
G03.T10_E	Gebouw 3	198101,57	441110,28	13,50	43,94	40,90	36,17	45,14	
G04.T01_A	Gebouw 4	198139,33	441056,53	1,50	33,30	30,28	25,53	34,51	
G04.T01_B	Gebouw 4	198139,33	441056,53	4,50	34,99	31,96	27,21	36,19	
G04.T01_C	Gebouw 4	198139,33	441056,53	7,50	35,58	32,55	27,82	36,79	
G04.T02_A	Gebouw 4	198141,80	441061,45	1,50	33,95	30,92	26,17	35,15	
G04.T02_B	Gebouw 4	198141,80	441061,45	4,50	35,80	32,77	28,03	37,00	
G04.T02_C	Gebouw 4	198141,80	441061,45	7,50	36,25	33,21	28,48	37,45	
G04.T08_A	Gebouw 4	198136,79	441051,48	1,50	32,63	29,61	24,85	33,83	
G04.T08_B	Gebouw 4	198136,79	441051,48	4,50	34,16	31,13	26,39	35,36	
G04.T08_C	Gebouw 4	198136,79	441051,48	7,50	34,97	31,93	27,20	36,17	
G04.T10_A	Gebouw 4	198139,95	441046,47	1,50	15,93	12,91	8,14	17,13	
G04.T10_B	Gebouw 4	198139,95	441046,47	4,50	16,32	13,29	8,56	17,53	
G04.T10_C	Gebouw 4	198139,95	441046,47	7,50	7,83	4,75	0,11	9,04	
G04.T11_A	Gebouw 4	198145,49	441047,13	1,50	22,75	19,71	14,97	23,95	
G04.T11_B	Gebouw 4	198145,49	441047,13	4,50	24,07	21,04	16,31	25,28	
G04.T11_C	Gebouw 4	198145,49	441047,13	7,50	25,26	22,21	17,50	26,46	
G04.T12_A	Gebouw 4	198148,00	441052,15	1,50	26,46	23,44	18,68	27,66	
G04.T12_B	Gebouw 4	198148,00	441052,15	4,50	27,72	24,69	19,95	28,92	
G04.T12_C	Gebouw 4	198148,00	441052,15	7,50	28,80	25,76	21,03	30,00	
G04.T13_A	Gebouw 4	198150,49	441057,11	1,50	24,12	21,10	16,35	25,33	
G04.T13_B	Gebouw 4	198150,49	441057,11	4,50	25,36	22,32	17,59	26,56	
G04.T13_C	Gebouw 4	198150,49	441057,11	7,50	26,47	23,42	18,70	27,67	
G04.T14_A	Gebouw 4	198152,82	441061,76	1,50	11,08	7,96	3,40	12,30	
G04.T14_B	Gebouw 4	198152,82	441061,76	4,50	12,86	9,72	5,20	14,09	
G04.T14_C	Gebouw 4	198152,82	441061,76	7,50	15,38	12,22	7,72	16,61	
G04.T15_A	Gebouw 4	198155,19	441066,48	1,50	10,43	7,30	2,73	11,64	
G04.T15_B	Gebouw 4	198155,19	441066,48	4,50	12,26	9,10	4,58	13,48	
G04.T15_C	Gebouw 4	198155,19	441066,48	7,50	14,50	11,35	6,84	15,73	
G04.T16_A	Gebouw 4	198157,61	441071,31	1,50	11,48	8,33	3,81	12,70	
G04.T16_B	Gebouw 4	198157,61	441071,31	4,50	13,24	10,08	5,59	14,47	
G04.T16_C	Gebouw 4	198157,61	441071,31	7,50	15,47	12,32	7,81	16,70	
G04.T17_A	Gebouw 4	198154,68	441076,60	1,50	36,43	33,41	28,66	37,64	
G04.T17_B	Gebouw 4	198154,68	441076,60	4,50	38,37	35,34	30,61	39,58	
G04.T17_C	Gebouw 4	198154,68	441076,60	7,50	38,43	35,40	30,66	39,63	
G04.T18_A	Gebouw 4	198149,02	441075,85	1,50	36,74	33,72	28,97	37,95	
G04.T18_B	Gebouw 4	198149,02	441075,85	4,50	38,66	35,62	30,89	39,86	
G04.T18_C	Gebouw 4	198149,02	441075,85	7,50	38,66	35,62	30,88	39,86	
G04.T19_A	Gebouw 4	198146,57	441070,96	1,50	35,38	32,36	27,60	36,58	
G04.T19_B	Gebouw 4	198146,57	441070,96	4,50	37,38	34,34	29,61	38,58	
G04.T19_C	Gebouw 4	198146,57	441070,96	7,50	37,44	34,40	29,66	38,64	
G04.T20_A	Gebouw 4	198144,30	441066,44	1,50	34,71	31,68	26,92	35,91	
G04.T20_B	Gebouw 4	198144,30	441066,44	4,50	36,67	33,64	28,90	37,87	
G04.T20_C	Gebouw 4	198144,30	441066,44	7,50	36,86	33,82	29,09	38,06	
G05.T01_A	Gebouw 5	198183,72	441065,94	1,50	14,33	11,20	6,65	15,55	
G05.T01_B	Gebouw 5	198183,72	441065,94	4,50	16,38	13,23	8,71	17,60	
G05.T01_C	Gebouw 5	198183,72	441065,94	7,50	19,52	16,36	11,85	20,74	
G05.T02_A	Gebouw 5	198177,97	441065,83	1,50	12,95	9,84	5,25	14,17	
G05.T02_B	Gebouw 5	198177,97	441065,83	4,50	15,12	11,98	7,43	16,34	
G05.T02_C	Gebouw 5	198177,97	441065,83	7,50	17,90	14,76	10,21	19,12	
G05.T03_A	Gebouw 5	198175,23	441060,43	1,50	20,76	17,73	13,00	21,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (50 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G05.T03_B	Gebouw 5	198175,23	441060,43	4,50	22,25	19,20	14,49	23,45	
G05.T03_C	Gebouw 5	198175,23	441060,43	7,50	23,70	20,65	15,95	24,91	
G05.T04_A	Gebouw 5	198173,20	441056,40	1,50	29,04	26,02	21,26	30,24	
G05.T04_B	Gebouw 5	198173,20	441056,40	4,50	30,48	27,46	22,71	31,69	
G05.T04_C	Gebouw 5	198173,20	441056,40	7,50	31,70	28,67	23,94	32,91	
G05.T05_A	Gebouw 5	198170,94	441051,95	1,50	29,34	26,31	21,55	30,54	
G05.T05_B	Gebouw 5	198170,94	441051,95	4,50	30,86	27,83	23,09	32,06	
G05.T05_C	Gebouw 5	198170,94	441051,95	7,50	31,99	28,96	24,23	33,20	
G05.T06_A	Gebouw 5	198168,59	441047,31	1,50	11,88	8,78	4,18	13,10	
G05.T06_B	Gebouw 5	198168,59	441047,31	4,50	13,97	10,85	6,27	15,19	
G05.T06_C	Gebouw 5	198168,59	441047,31	7,50	17,27	14,17	9,58	18,49	
G05.T07_A	Gebouw 5	198166,22	441042,63	1,50	18,61	15,58	10,85	19,82	
G05.T07_B	Gebouw 5	198166,22	441042,63	4,50	19,11	16,05	11,35	20,31	
G05.T07_C	Gebouw 5	198166,22	441042,63	7,50	20,73	17,66	12,99	21,94	
G05.T08_A	Gebouw 5	198169,48	441037,86	1,50	23,07	20,05	15,29	24,27	
G05.T08_B	Gebouw 5	198169,48	441037,86	4,50	23,42	20,39	15,65	24,62	
G05.T08_C	Gebouw 5	198169,48	441037,86	7,50	24,04	21,02	16,27	25,25	
G05.T09_A	Gebouw 5	198174,73	441037,96	1,50	11,64	8,50	3,97	12,86	
G05.T09_B	Gebouw 5	198174,73	441037,96	4,50	13,34	10,19	5,69	14,57	
G05.T09_C	Gebouw 5	198174,73	441037,96	7,50	16,03	12,87	8,38	17,26	
G05.T10_A	Gebouw 5	198177,44	441043,30	1,50	11,77	8,63	4,10	12,99	
G05.T10_B	Gebouw 5	198177,44	441043,30	4,50	13,57	10,41	5,91	14,80	
G05.T10_C	Gebouw 5	198177,44	441043,30	7,50	16,50	13,34	8,85	17,73	
G05.T11_A	Gebouw 5	198179,47	441047,33	1,50	11,87	8,72	4,20	13,09	
G05.T11_B	Gebouw 5	198179,47	441047,33	4,50	13,72	10,56	6,06	14,95	
G05.T11_C	Gebouw 5	198179,47	441047,33	7,50	16,72	13,55	9,07	17,95	
G05.T12_A	Gebouw 5	198181,72	441051,78	1,50	11,14	7,99	3,47	12,36	
G05.T12_B	Gebouw 5	198181,72	441051,78	4,50	12,88	9,72	5,23	14,11	
G05.T12_C	Gebouw 5	198181,72	441051,78	7,50	15,76	12,59	8,11	16,99	
G05.T13_A	Gebouw 5	198184,07	441056,42	1,50	10,94	7,79	3,28	12,17	
G05.T13_B	Gebouw 5	198184,07	441056,42	4,50	12,82	9,65	5,17	14,05	
G05.T13_C	Gebouw 5	198184,07	441056,42	7,50	15,52	12,35	7,87	16,75	
G05.T14_A	Gebouw 5	198186,59	441061,40	1,50	1,55	-1,64	-6,09	2,78	
G05.T14_B	Gebouw 5	198186,59	441061,40	4,50	3,88	0,68	-3,74	5,11	
G05.T14_C	Gebouw 5	198186,59	441061,40	7,50	7,90	4,71	0,28	9,14	
G06.T01_A	Gebouw 6	198157,17	441090,56	1,50	40,26	37,23	32,48	41,46	
G06.T01_B	Gebouw 6	198157,17	441090,56	4,50	41,83	38,80	34,06	43,03	
G06.T01_C	Gebouw 6	198157,17	441090,56	7,50	41,80	38,76	34,03	43,00	
G06.T02_A	Gebouw 6	198158,02	441084,73	1,50	6,48	3,34	-1,20	7,70	
G06.T02_B	Gebouw 6	198158,02	441084,73	4,50	7,98	4,82	0,33	9,21	
G06.T02_C	Gebouw 6	198158,02	441084,73	7,50	9,48	6,32	1,83	10,71	
G06.T03_A	Gebouw 6	198163,50	441082,03	1,50	31,04	28,01	23,25	32,24	
G06.T03_B	Gebouw 6	198163,50	441082,03	4,50	33,05	30,01	25,27	34,25	
G06.T03_C	Gebouw 6	198163,50	441082,03	7,50	33,26	30,22	25,49	34,46	
G06.T04_A	Gebouw 6	198169,89	441078,87	1,50	32,38	29,36	24,60	33,58	
G06.T04_B	Gebouw 6	198169,89	441078,87	4,50	34,17	31,14	26,40	35,37	
G06.T04_C	Gebouw 6	198169,89	441078,87	7,50	34,82	31,79	27,05	36,02	
G06.T05_A	Gebouw 6	198176,53	441079,18	1,50	9,55	6,49	1,81	10,76	
G06.T05_B	Gebouw 6	198176,53	441079,18	4,50	11,61	8,52	3,90	12,83	
G06.T05_C	Gebouw 6	198176,53	441079,18	7,50	13,63	10,51	5,95	14,85	
G06.T06_A	Gebouw 6	198182,15	441076,28	1,50	25,59	22,57	17,81	26,79	
G06.T06_B	Gebouw 6	198182,15	441076,28	4,50	27,02	24,00	19,25	28,23	
G06.T06_C	Gebouw 6	198182,15	441076,28	7,50	28,25	25,22	20,48	29,45	
G06.T07_A	Gebouw 6	198188,40	441073,06	1,50	6,95	3,83	-0,75	8,17	
G06.T07_B	Gebouw 6	198188,40	441073,06	4,50	8,25	5,11	0,57	9,47	
G06.T07_C	Gebouw 6	198188,40	441073,06	7,50	9,50	6,36	1,84	10,73	
G06.T08_A	Gebouw 6	198193,37	441076,69	1,50	32,91	29,88	25,13	34,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (50 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G06.T08_B	Gebouw 6	198193,37	441076,69	4,50	33,52	30,47	25,76	34,72	
G06.T08_C	Gebouw 6	198193,37	441076,69	7,50	34,26	31,21	26,51	35,47	
G06.T09_A	Gebouw 6	198192,41	441082,18	1,50	37,19	34,17	29,42	38,40	
G06.T09_B	Gebouw 6	198192,41	441082,18	4,50	38,29	35,26	30,53	39,50	
G06.T09_C	Gebouw 6	198192,41	441082,18	7,50	39,16	36,11	31,39	40,36	
G06.T10_A	Gebouw 6	198186,69	441085,13	1,50	37,75	34,72	29,98	38,95	
G06.T10_B	Gebouw 6	198186,69	441085,13	4,50	39,04	36,01	31,28	40,25	
G06.T10_C	Gebouw 6	198186,69	441085,13	7,50	39,84	36,79	32,07	41,04	
G06.T11_A	Gebouw 6	198181,21	441087,95	1,50	38,44	35,41	30,67	39,64	
G06.T11_B	Gebouw 6	198181,21	441087,95	4,50	39,95	36,90	32,18	41,15	
G06.T11_C	Gebouw 6	198181,21	441087,95	7,50	40,60	37,56	32,84	41,81	
G06.T12_A	Gebouw 6	198173,57	441087,58	1,50	41,06	38,03	33,28	42,26	
G06.T12_B	Gebouw 6	198173,57	441087,58	4,50	42,69	39,66	34,92	43,89	
G06.T12_C	Gebouw 6	198173,57	441087,58	7,50	43,23	40,20	35,47	44,44	
G06.T13_A	Gebouw 6	198167,82	441090,45	1,50	41,49	38,47	33,72	42,70	
G06.T13_B	Gebouw 6	198167,82	441090,45	4,50	43,08	40,05	35,32	44,29	
G06.T13_C	Gebouw 6	198167,82	441090,45	7,50	43,59	40,55	35,82	44,79	
G06.T14_A	Gebouw 6	198162,31	441093,21	1,50	42,17	39,13	34,39	43,37	
G06.T14_B	Gebouw 6	198162,31	441093,21	4,50	43,70	40,67	35,94	44,91	
G06.T14_C	Gebouw 6	198162,31	441093,21	7,50	44,07	41,03	36,31	45,28	
G07.T01_A	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	1,50	35,28	32,26	27,51	36,49	
G07.T01_B	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	4,50	36,13	33,09	28,37	37,34	
G07.T01_C	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	7,50	36,98	33,93	29,22	38,18	
G07.T02_A	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	1,50	4,87	1,74	-2,81	6,09	
G07.T02_B	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	4,50	6,04	2,88	-1,62	7,27	
G07.T02_C	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	7,50	7,96	4,81	0,31	9,19	
G07.T03_A	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	1,50	6,25	3,12	-1,43	7,47	
G07.T03_B	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	4,50	7,87	4,71	0,21	9,10	
G07.T03_C	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	7,50	9,74	6,58	2,08	10,97	
G07.T04_A	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	1,50	6,51	3,38	-1,18	7,73	
G07.T04_B	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	4,50	8,22	5,08	0,56	9,45	
G07.T04_C	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	7,50	9,99	6,83	2,33	11,22	
G07.T05_A	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	1,50	11,08	7,93	3,39	12,29	
G07.T05_B	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	4,50	12,96	9,81	5,29	14,18	
G07.T05_C	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	7,50	14,98	11,83	7,32	16,21	
G07.T06_A	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	1,50	8,35	5,20	0,66	9,56	
G07.T06_B	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	4,50	9,89	6,74	2,22	11,11	
G07.T06_C	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	7,50	11,25	8,10	3,59	12,48	
G07.T07_A	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	1,50	5,25	2,15	-2,44	6,47	
G07.T07_B	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	4,50	6,37	3,24	-1,31	7,59	
G07.T07_C	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	7,50	6,87	3,72	-0,79	8,10	
G07.T08_A	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	1,50	11,44	8,27	3,79	12,67	
G07.T08_B	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	4,50	13,51	10,33	5,87	14,74	
G07.T08_C	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	7,50	16,95	13,78	9,31	18,18	
G07.T09_A	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	1,50	34,24	31,20	26,46	35,44	
G07.T09_B	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	4,50	34,32	31,27	26,57	35,53	
G07.T09_C	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	7,50	34,80	31,75	27,06	36,01	
G07.T10_A	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	1,50	20,89	17,85	13,13	22,10	
G07.T10_B	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	4,50	21,29	18,24	13,55	22,50	
G07.T10_C	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	7,50	22,34	19,26	14,61	23,55	
G07.T11_A	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	1,50	13,24	10,17	5,50	14,45	
G07.T11_B	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	4,50	13,64	10,54	5,92	14,85	
G07.T11_C	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	7,50	15,70	12,55	8,04	16,93	
G07.T12_A	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	1,50	35,49	32,45	27,73	36,70	
G07.T12_B	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	4,50	35,72	32,68	27,98	36,93	
G07.T12_C	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	7,50	36,37	33,31	28,62	37,58	
G07.T13_A	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	1,50	36,00	32,95	28,23	37,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (50 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G07.T13_B	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	4,50	36,28	33,23	28,53	37,49	
G07.T13_C	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	7,50	37,00	33,95	29,25	38,21	
G07.T14_A	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	1,50	36,00	32,96	28,24	37,21	
G07.T14_B	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	4,50	36,69	33,64	28,94	37,90	
G07.T14_C	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	7,50	37,47	34,42	29,72	38,68	
G08.T01_A	Gebouw 8	198202,67	441057,81	1,50	12,84	9,73	5,14	14,06	
G08.T01_B	Gebouw 8	198202,67	441057,81	4,50	14,72	11,59	7,05	15,95	
G08.T01_C	Gebouw 8	198202,67	441057,81	7,50	17,24	14,10	9,57	18,46	
G08.T02_A	Gebouw 8	198200,84	441052,71	1,50	14,91	11,83	7,18	16,12	
G08.T02_B	Gebouw 8	198200,84	441052,71	4,50	18,82	15,76	11,07	20,03	
G08.T02_C	Gebouw 8	198200,84	441052,71	7,50	19,72	16,66	11,99	20,93	
G08.T03_A	Gebouw 8	198199,39	441048,69	1,50	13,90	10,83	6,17	15,11	
G08.T03_B	Gebouw 8	198199,39	441048,69	4,50	17,78	14,72	10,03	18,99	
G08.T03_C	Gebouw 8	198199,39	441048,69	7,50	18,71	15,64	10,97	19,92	
G08.T04_A	Gebouw 8	198198,08	441045,03	1,50	14,54	11,47	6,81	15,75	
G08.T04_B	Gebouw 8	198198,08	441045,03	4,50	18,79	15,74	11,03	19,99	
G08.T04_C	Gebouw 8	198198,08	441045,03	7,50	19,59	16,53	11,85	20,80	
G08.T05_A	Gebouw 8	198196,65	441041,05	1,50	12,32	9,23	4,61	13,54	
G08.T05_B	Gebouw 8	198196,65	441041,05	4,50	13,71	10,59	6,02	14,93	
G08.T05_C	Gebouw 8	198196,65	441041,05	7,50	15,29	12,16	7,61	16,51	
G08.T06_A	Gebouw 8	198195,26	441037,20	1,50	12,12	9,02	4,40	13,33	
G08.T06_B	Gebouw 8	198195,26	441037,20	4,50	13,44	10,33	5,76	14,67	
G08.T06_C	Gebouw 8	198195,26	441037,20	7,50	15,04	11,90	7,36	16,26	
G08.T07_A	Gebouw 8	198193,75	441032,99	1,50	15,56	12,51	7,81	16,77	
G08.T07_B	Gebouw 8	198193,75	441032,99	4,50	16,37	13,30	8,64	17,58	
G08.T07_C	Gebouw 8	198193,75	441032,99	7,50	17,26	14,16	9,54	18,47	
G08.T08_A	Gebouw 8	198192,41	441029,27	1,50	15,61	12,56	7,85	16,81	
G08.T08_B	Gebouw 8	198192,41	441029,27	4,50	16,35	13,28	8,62	17,56	
G08.T08_C	Gebouw 8	198192,41	441029,27	7,50	17,19	14,10	9,47	18,40	
G08.T09_A	Gebouw 8	198190,70	441024,49	1,50	16,17	13,14	8,41	17,38	
G08.T09_B	Gebouw 8	198190,70	441024,49	4,50	16,77	13,71	9,03	17,98	
G08.T09_C	Gebouw 8	198190,70	441024,49	7,50	17,52	14,44	9,79	18,73	
G08.T10_A	Gebouw 8	198194,72	441019,85	1,50	13,91	10,86	6,15	15,11	
G08.T10_B	Gebouw 8	198194,72	441019,85	4,50	14,03	10,98	6,28	15,24	
G08.T10_C	Gebouw 8	198194,72	441019,85	7,50	13,94	10,88	6,19	15,15	
G08.T11_A	Gebouw 8	198199,81	441020,99	1,50	10,45	7,30	2,77	11,67	
G08.T11_B	Gebouw 8	198199,81	441020,99	4,50	11,96	8,80	4,30	13,19	
G08.T11_C	Gebouw 8	198199,81	441020,99	7,50	14,16	11,00	6,51	15,39	
G08.T12_A	Gebouw 8	198201,43	441025,42	1,50	10,12	6,98	2,46	11,35	
G08.T12_B	Gebouw 8	198201,43	441025,42	4,50	11,62	8,46	3,96	12,85	
G08.T12_C	Gebouw 8	198201,43	441025,42	7,50	14,03	10,87	6,39	15,26	
G08.T13_A	Gebouw 8	198202,77	441029,09	1,50	10,51	7,36	2,83	11,73	
G08.T13_B	Gebouw 8	198202,77	441029,09	4,50	12,07	8,91	4,41	13,30	
G08.T13_C	Gebouw 8	198202,77	441029,09	7,50	14,73	11,56	7,08	15,96	
G08.T14_A	Gebouw 8	198204,37	441033,47	1,50	11,00	7,85	3,34	12,23	
G08.T14_B	Gebouw 8	198204,37	441033,47	4,50	12,83	9,66	5,18	14,06	
G08.T14_C	Gebouw 8	198204,37	441033,47	7,50	15,67	12,51	8,02	16,90	
G08.T15_A	Gebouw 8	198205,82	441037,43	1,50	11,07	7,92	3,41	12,30	
G08.T15_B	Gebouw 8	198205,82	441037,43	4,50	13,02	9,85	5,36	14,24	
G08.T15_C	Gebouw 8	198205,82	441037,43	7,50	15,98	12,81	8,33	17,21	
G08.T16_A	Gebouw 8	198207,44	441041,87	1,50	11,27	8,10	3,61	12,49	
G08.T16_B	Gebouw 8	198207,44	441041,87	4,50	13,31	10,13	5,65	14,53	
G08.T16_C	Gebouw 8	198207,44	441041,87	7,50	16,38	13,22	8,73	17,61	
G08.T17_A	Gebouw 8	198208,73	441045,39	1,50	11,98	8,82	4,32	13,21	
G08.T17_B	Gebouw 8	198208,73	441045,39	4,50	13,89	10,73	6,25	15,12	
G08.T17_C	Gebouw 8	198208,73	441045,39	7,50	16,89	13,73	9,24	18,12	
G08.T18_A	Gebouw 8	198210,08	441049,10	1,50	8,85	5,67	1,20	10,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (50 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G08.T18_B	Gebouw 8	198210,08	441049,10	4,50	11,11	7,93	3,48	12,34
G08.T18_C	Gebouw 8	198210,08	441049,10	7,50	14,90	11,73	7,26	16,13
G08.T19_A	Gebouw 8	198211,91	441054,11	1,50	-6,95	-10,19	-14,54	-5,71
G08.T19_B	Gebouw 8	198211,91	441054,11	4,50	-4,08	-7,32	-11,67	-2,84
G08.T19_C	Gebouw 8	198211,91	441054,11	7,50	0,10	-3,12	-7,49	1,34
G08.T20_A	Gebouw 8	198208,95	441058,13	1,50	12,66	9,51	4,99	13,88
G08.T20_B	Gebouw 8	198208,95	441058,13	4,50	14,80	11,65	7,14	16,03
G08.T20_C	Gebouw 8	198208,95	441058,13	7,50	17,88	14,73	10,22	19,11
G09.T01_A	Gebouw 9	198230,18	441044,69	1,50	11,63	8,48	3,95	12,85
G09.T01_B	Gebouw 9	198230,18	441044,69	4,50	13,83	10,67	6,16	15,05
G09.T01_C	Gebouw 9	198230,18	441044,69	7,50	16,34	13,19	8,67	17,56
G09.T02_A	Gebouw 9	198228,26	441039,46	1,50	9,99	6,85	2,31	11,21
G09.T02_B	Gebouw 9	198228,26	441039,46	4,50	12,18	9,03	4,51	13,40
G09.T02_C	Gebouw 9	198228,26	441039,46	7,50	15,08	11,93	7,42	16,31
G09.T03_A	Gebouw 9	198226,32	441034,16	1,50	9,94	6,80	2,25	11,16
G09.T03_B	Gebouw 9	198226,32	441034,16	4,50	12,00	8,85	4,34	13,23
G09.T03_C	Gebouw 9	198226,32	441034,16	7,50	14,36	11,20	6,70	15,59
G09.T04_A	Gebouw 9	198224,48	441029,13	1,50	10,49	7,36	2,81	11,71
G09.T04_B	Gebouw 9	198224,48	441029,13	4,50	12,44	9,29	4,77	13,66
G09.T04_C	Gebouw 9	198224,48	441029,13	7,50	13,53	10,37	5,87	14,76
G09.T05_A	Gebouw 9	198222,76	441024,45	1,50	10,88	7,76	3,20	12,10
G09.T05_B	Gebouw 9	198222,76	441024,45	4,50	12,73	9,58	5,06	13,95
G09.T05_C	Gebouw 9	198222,76	441024,45	7,50	13,72	10,57	6,06	14,95
G09.T06_A	Gebouw 9	198220,92	441019,42	1,50	11,15	8,02	3,46	12,37
G09.T06_B	Gebouw 9	198220,92	441019,42	4,50	12,99	9,84	5,32	14,21
G09.T06_C	Gebouw 9	198220,92	441019,42	7,50	14,08	10,93	6,42	15,31
G09.T07_A	Gebouw 9	198224,42	441014,35	1,50	8,28	5,17	0,59	9,50
G09.T07_B	Gebouw 9	198224,42	441014,35	4,50	10,08	6,94	2,41	11,30
G09.T07_C	Gebouw 9	198224,42	441014,35	7,50	10,53	7,40	2,85	11,75
G09.T08_A	Gebouw 9	198230,16	441015,43	1,50	8,79	5,64	1,12	10,01
G09.T08_B	Gebouw 9	198230,16	441015,43	4,50	10,49	7,32	2,84	11,72
G09.T08_C	Gebouw 9	198230,16	441015,43	7,50	12,90	9,73	5,25	14,13
G09.T09_A	Gebouw 9	198232,01	441020,42	1,50	9,10	5,94	1,44	10,33
G09.T09_B	Gebouw 9	198232,01	441020,42	4,50	11,08	7,91	3,43	12,31
G09.T09_C	Gebouw 9	198232,01	441020,42	7,50	13,89	10,72	6,24	15,12
G09.T10_A	Gebouw 9	198233,89	441025,52	1,50	8,52	5,36	0,86	9,75
G09.T10_B	Gebouw 9	198233,89	441025,52	4,50	10,53	7,37	2,88	11,76
G09.T10_C	Gebouw 9	198233,89	441025,52	7,50	13,25	10,08	5,61	14,48
G09.T11_A	Gebouw 9	198236,01	441031,22	1,50	9,77	6,61	2,12	11,00
G09.T11_B	Gebouw 9	198236,01	441031,22	4,50	11,93	8,76	4,28	13,16
G09.T11_C	Gebouw 9	198236,01	441031,22	7,50	15,20	12,03	7,55	16,43
G09.T12_A	Gebouw 9	198237,90	441036,34	1,50	10,68	7,52	3,03	11,91
G09.T12_B	Gebouw 9	198237,90	441036,34	4,50	12,89	9,71	5,25	14,12
G09.T12_C	Gebouw 9	198237,90	441036,34	7,50	16,24	13,07	8,60	17,47
G09.T13_A	Gebouw 9	198239,40	441040,41	1,50	11,32	8,16	3,67	12,55
G09.T13_B	Gebouw 9	198239,40	441040,41	4,50	13,24	10,07	5,60	14,47
G09.T13_C	Gebouw 9	198239,40	441040,41	7,50	15,86	12,69	8,22	17,09
G09.T16_A	Gebouw 9	198236,02	441045,57	1,50	13,19	10,03	5,52	14,41
G09.T16_B	Gebouw 9	198236,02	441045,57	4,50	15,08	11,91	7,43	16,31
G09.T16_C	Gebouw 9	198236,02	441045,57	7,50	17,40	14,25	9,74	18,63
G10.T01_A	Gebouw 10	198263,12	441050,58	1,50	19,15	16,11	11,40	20,36
G10.T01_B	Gebouw 10	198263,12	441050,58	4,50	19,73	16,67	11,99	20,94
G10.T01_C	Gebouw 10	198263,12	441050,58	7,50	20,68	17,60	12,95	21,89
G10.T02_A	Gebouw 10	198264,99	441044,60	1,50	3,23	0,05	-4,42	4,46
G10.T02_B	Gebouw 10	198264,99	441044,60	4,50	7,06	3,88	-0,57	8,29
G10.T02_C	Gebouw 10	198264,99	441044,60	7,50	7,69	4,52	0,06	8,93
G10.T03_A	Gebouw 10	198270,13	441042,37	1,50	9,01	5,87	1,35	10,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (50 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G10.T03_B	Gebouw 10	198270,13	441042,37	4,50	11,03	7,86	3,38	12,26	
G10.T03_C	Gebouw 10	198270,13	441042,37	7,50	12,72	9,55	5,07	13,95	
G10.T04_A	Gebouw 10	198276,04	441039,80	1,50	8,96	5,81	1,29	10,18	
G10.T04_B	Gebouw 10	198276,04	441039,80	4,50	11,18	8,02	3,53	12,41	
G10.T04_C	Gebouw 10	198276,04	441039,80	7,50	13,25	10,09	5,60	14,48	
G10.T05_A	Gebouw 10	198282,76	441038,60	1,50	5,22	2,11	-2,48	6,44	
G10.T05_B	Gebouw 10	198282,76	441038,60	4,50	7,64	4,48	-0,03	8,86	
G10.T05_C	Gebouw 10	198282,76	441038,60	7,50	10,71	7,55	3,06	11,94	
G10.T06_A	Gebouw 10	198288,12	441036,32	1,50	2,00	-1,14	-5,67	3,22	
G10.T06_B	Gebouw 10	198288,12	441036,32	4,50	5,56	2,40	-2,08	6,79	
G10.T06_C	Gebouw 10	198288,12	441036,32	7,50	8,71	5,55	1,06	9,94	
G10.T07_A	Gebouw 10	198293,70	441033,94	1,50	1,21	-1,92	-6,47	2,43	
G10.T07_B	Gebouw 10	198293,70	441033,94	4,50	5,01	1,84	-2,65	6,23	
G10.T07_C	Gebouw 10	198293,70	441033,94	7,50	7,65	4,46	0,01	8,88	
G10.T08_A	Gebouw 10	198298,91	441036,72	1,50	7,84	4,66	0,20	9,07	
G10.T08_B	Gebouw 10	198298,91	441036,72	4,50	10,26	7,07	2,62	11,49	
G10.T08_C	Gebouw 10	198298,91	441036,72	7,50	13,38	10,22	5,73	14,61	
G10.T09_A	Gebouw 10	198298,25	441043,33	1,50	33,21	30,17	25,44	34,41	
G10.T09_B	Gebouw 10	198298,25	441043,33	4,50	33,15	30,10	25,41	34,36	
G10.T09_C	Gebouw 10	198298,25	441043,33	7,50	32,90	29,85	25,17	34,12	
G10.T10_A	Gebouw 10	198292,18	441045,92	1,50	33,37	30,34	25,61	34,58	
G10.T10_B	Gebouw 10	198292,18	441045,92	4,50	33,28	30,23	25,54	34,49	
G10.T10_C	Gebouw 10	198292,18	441045,92	7,50	33,08	30,03	25,35	34,30	
G10.T11_A	Gebouw 10	198286,62	441048,30	1,50	32,87	29,85	25,11	34,08	
G10.T11_B	Gebouw 10	198286,62	441048,30	4,50	32,70	29,65	24,96	33,91	
G10.T11_C	Gebouw 10	198286,62	441048,30	7,50	32,61	29,55	24,86	33,82	
G10.T12_A	Gebouw 10	198279,78	441048,86	1,50	34,66	31,63	26,89	35,86	
G10.T12_B	Gebouw 10	198279,78	441048,86	4,50	34,54	31,49	26,80	35,75	
G10.T12_C	Gebouw 10	198279,78	441048,86	7,50	34,53	31,48	26,79	35,74	
G10.T13_A	Gebouw 10	198274,11	441051,32	1,50	34,75	31,72	26,99	35,96	
G10.T13_B	Gebouw 10	198274,11	441051,32	4,50	34,62	31,56	26,87	35,83	
G10.T13_C	Gebouw 10	198274,11	441051,32	7,50	34,64	31,59	26,90	35,85	
G10.T14_A	Gebouw 10	198268,26	441053,86	1,50	34,88	31,84	27,11	36,08	
G10.T14_B	Gebouw 10	198268,26	441053,86	4,50	34,71	31,66	26,96	35,92	
G10.T14_C	Gebouw 10	198268,26	441053,86	7,50	34,77	31,72	27,03	35,98	
G11.T01_A	Gebouw 11	198256,69	441035,88	1,50	12,54	9,40	4,88	13,77	
G11.T01_B	Gebouw 11	198256,69	441035,88	4,50	14,47	11,31	6,81	15,70	
G11.T01_C	Gebouw 11	198256,69	441035,88	7,50	16,46	13,31	8,80	17,69	
G11.T02_A	Gebouw 11	198254,97	441032,05	1,50	10,19	7,06	2,49	11,40	
G11.T02_B	Gebouw 11	198254,97	441032,05	4,50	12,24	9,09	4,57	13,46	
G11.T02_C	Gebouw 11	198254,97	441032,05	7,50	15,28	12,12	7,61	16,50	
G11.T03_A	Gebouw 11	198253,28	441028,27	1,50	10,09	6,97	2,40	11,31	
G11.T03_B	Gebouw 11	198253,28	441028,27	4,50	12,19	9,05	4,52	13,41	
G11.T03_C	Gebouw 11	198253,28	441028,27	7,50	15,18	12,03	7,52	16,41	
G11.T04_A	Gebouw 11	198251,59	441024,51	1,50	9,71	6,59	2,01	10,93	
G11.T04_B	Gebouw 11	198251,59	441024,51	4,50	11,70	8,56	4,03	12,92	
G11.T04_C	Gebouw 11	198251,59	441024,51	7,50	14,37	11,22	6,71	15,60	
G11.T05_A	Gebouw 11	198249,69	441020,26	1,50	10,17	7,05	2,46	11,38	
G11.T05_B	Gebouw 11	198249,69	441020,26	4,50	11,94	8,80	4,27	13,16	
G11.T05_C	Gebouw 11	198249,69	441020,26	7,50	14,19	11,04	6,53	15,42	
G11.T06_A	Gebouw 11	198247,90	441016,25	1,50	10,26	7,15	2,56	11,48	
G11.T06_B	Gebouw 11	198247,90	441016,25	4,50	12,05	8,92	4,37	13,27	
G11.T06_C	Gebouw 11	198247,90	441016,25	7,50	14,25	11,10	6,58	15,47	
G11.T07_A	Gebouw 11	198246,00	441012,03	1,50	9,80	6,70	2,10	11,02	
G11.T07_B	Gebouw 11	198246,00	441012,03	4,50	11,51	8,38	3,84	12,74	
G11.T07_C	Gebouw 11	198246,00	441012,03	7,50	12,76	9,61	5,09	13,98	
G11.T08_A	Gebouw 11	198248,99	441007,47	1,50	4,98	1,86	-2,71	6,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (50 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G11.T08_B	Gebouw 11	198248,99	441007,47	4,50	7,67	4,53	0,01	8,90	
G11.T08_C	Gebouw 11	198248,99	441007,47	7,50	8,37	5,22	0,70	9,59	
G11.T09_A	Gebouw 11	198254,76	441007,71	1,50	7,83	4,66	0,18	9,06	
G11.T09_B	Gebouw 11	198254,76	441007,71	4,50	9,93	6,76	2,29	11,16	
G11.T09_C	Gebouw 11	198254,76	441007,71	7,50	12,45	9,28	4,81	13,68	
G11.T10_A	Gebouw 11	198256,84	441012,34	1,50	7,91	4,74	0,26	9,14	
G11.T10_B	Gebouw 11	198256,84	441012,34	4,50	10,10	6,93	2,46	11,33	
G11.T10_C	Gebouw 11	198256,84	441012,34	7,50	12,88	9,71	5,23	14,11	
G11.T11_A	Gebouw 11	198258,66	441016,41	1,50	8,45	5,28	0,81	9,68	
G11.T11_B	Gebouw 11	198258,66	441016,41	4,50	10,75	7,57	3,11	11,98	
G11.T11_C	Gebouw 11	198258,66	441016,41	7,50	13,79	10,61	6,14	15,02	
G11.T12_A	Gebouw 11	198260,43	441020,36	1,50	8,62	5,45	0,98	9,85	
G11.T12_B	Gebouw 11	198260,43	441020,36	4,50	10,95	7,77	3,31	12,18	
G11.T12_C	Gebouw 11	198260,43	441020,36	7,50	13,89	10,72	6,25	15,12	
G11.T13_A	Gebouw 11	198262,03	441023,92	1,50	8,76	5,59	1,11	9,99	
G11.T13_B	Gebouw 11	198262,03	441023,92	4,50	11,09	7,91	3,45	12,32	
G11.T13_C	Gebouw 11	198262,03	441023,92	7,50	14,20	11,03	6,55	15,43	
G11.T14_A	Gebouw 11	198263,93	441028,17	1,50	10,14	6,97	2,49	11,37	
G11.T14_B	Gebouw 11	198263,93	441028,17	4,50	12,26	9,09	4,61	13,49	
G11.T14_C	Gebouw 11	198263,93	441028,17	7,50	14,85	11,69	7,20	16,08	
G11.T15_A	Gebouw 11	198265,47	441031,61	1,50	10,03	6,86	2,38	11,26	
G11.T15_B	Gebouw 11	198265,47	441031,61	4,50	12,23	9,05	4,59	13,46	
G11.T15_C	Gebouw 11	198265,47	441031,61	7,50	14,87	11,70	7,21	16,09	
G11.T16_A	Gebouw 11	198262,10	441036,08	1,50	12,58	9,42	4,94	13,81	
G11.T16_B	Gebouw 11	198262,10	441036,08	4,50	14,53	11,37	6,89	15,76	
G11.T16_C	Gebouw 11	198262,10	441036,08	7,50	17,25	14,10	9,60	18,48	
G12.T01_A	Gebouw 12	198284,97	441024,98	1,50	10,78	7,63	3,13	12,01	
G12.T01_B	Gebouw 12	198284,97	441024,98	4,50	12,96	9,80	5,32	14,19	
G12.T01_C	Gebouw 12	198284,97	441024,98	7,50	15,42	12,27	7,75	16,64	
G12.T02_A	Gebouw 12	198282,65	441019,66	1,50	8,21	5,06	0,55	9,44	
G12.T02_B	Gebouw 12	198282,65	441019,66	4,50	10,59	7,43	2,95	11,82	
G12.T02_C	Gebouw 12	198282,65	441019,66	7,50	13,92	10,76	6,26	15,15	
G12.T03_A	Gebouw 12	198280,89	441015,64	1,50	8,04	4,90	0,38	9,27	
G12.T03_B	Gebouw 12	198280,89	441015,64	4,50	10,26	7,10	2,60	11,49	
G12.T03_C	Gebouw 12	198280,89	441015,64	7,50	13,51	10,34	5,85	14,73	
G12.T04_A	Gebouw 12	198278,38	441009,90	1,50	8,04	4,90	0,37	9,26	
G12.T04_B	Gebouw 12	198278,38	441009,90	4,50	10,16	7,00	2,50	11,39	
G12.T04_C	Gebouw 12	198278,38	441009,90	7,50	13,06	9,91	5,41	14,29	
G12.T05_A	Gebouw 12	198276,23	441004,98	1,50	9,02	5,87	1,35	10,24	
G12.T05_B	Gebouw 12	198276,23	441004,98	4,50	10,94	7,78	3,29	12,17	
G12.T05_C	Gebouw 12	198276,23	441004,98	7,50	13,39	10,21	5,73	14,61	
G12.T06_A	Gebouw 12	198274,07	441000,03	1,50	9,55	6,40	1,88	10,77	
G12.T06_B	Gebouw 12	198274,07	441000,03	4,50	11,08	7,92	3,43	12,31	
G12.T06_C	Gebouw 12	198274,07	441000,03	7,50	12,95	9,78	5,30	14,18	
G12.T07_A	Gebouw 12	198271,83	440994,91	1,50	9,55	6,41	1,88	10,77	
G12.T07_B	Gebouw 12	198271,83	440994,91	4,50	11,34	8,18	3,68	12,57	
G12.T07_C	Gebouw 12	198271,83	440994,91	7,50	12,89	9,72	5,24	14,12	
G12.T08_A	Gebouw 12	198274,58	440990,31	1,50	6,70	3,59	-0,98	7,93	
G12.T08_B	Gebouw 12	198274,58	440990,31	4,50	7,92	4,78	0,26	9,15	
G12.T08_C	Gebouw 12	198274,58	440990,31	7,50	7,94	4,79	0,28	9,17	
G12.T09_A	Gebouw 12	198280,24	440990,99	1,50	6,30	3,14	-1,35	7,53	
G12.T09_B	Gebouw 12	198280,24	440990,99	4,50	8,30	5,13	0,65	9,53	
G12.T09_C	Gebouw 12	198280,24	440990,99	7,50	11,03	7,86	3,39	12,26	
G12.T10_A	Gebouw 12	198282,36	440995,83	1,50	5,27	2,09	-2,38	6,50	
G12.T10_B	Gebouw 12	198282,36	440995,83	4,50	7,84	4,66	0,20	9,07	
G12.T10_C	Gebouw 12	198282,36	440995,83	7,50	10,82	7,65	3,18	12,05	
G12.T11_A	Gebouw 12	198284,59	441000,93	1,50	6,00	2,83	-1,64	7,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (50 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G12.T11_B	Gebouw 12	198284,59	441000,93	4,50	8,46	5,28	0,82	9,69	
G12.T11_C	Gebouw 12	198284,59	441000,93	7,50	11,18	8,01	3,54	12,41	
G12.T12_A	Gebouw 12	198286,85	441006,12	1,50	6,42	3,25	-1,22	7,65	
G12.T12_B	Gebouw 12	198286,85	441006,12	4,50	8,91	5,73	1,28	10,14	
G12.T12_C	Gebouw 12	198286,85	441006,12	7,50	12,25	9,08	4,61	13,48	
G12.T13_A	Gebouw 12	198288,67	441010,28	1,50	6,81	3,63	-0,82	8,04	
G12.T13_B	Gebouw 12	198288,67	441010,28	4,50	9,20	6,02	1,57	10,43	
G12.T13_C	Gebouw 12	198288,67	441010,28	7,50	12,29	9,12	4,64	13,52	
G12.T14_A	Gebouw 12	198290,75	441015,02	1,50	6,66	3,48	-0,98	7,89	
G12.T14_B	Gebouw 12	198290,75	441015,02	4,50	9,06	5,88	1,43	10,29	
G12.T14_C	Gebouw 12	198290,75	441015,02	7,50	12,40	9,23	4,76	13,63	
G12.T15_A	Gebouw 12	198290,73	441025,47	1,50	12,61	9,44	4,97	13,84	
G12.T15_B	Gebouw 12	198290,73	441025,47	4,50	14,72	11,55	7,08	15,95	
G12.T15_C	Gebouw 12	198290,73	441025,47	7,50	17,18	14,03	9,52	18,41	
G12.T16_A	Gebouw 12	198293,05	441020,30	1,50	10,34	7,18	2,69	11,57	
G12.T16_B	Gebouw 12	198293,05	441020,30	4,50	12,34	9,16	4,70	13,57	
G12.T16_C	Gebouw 12	198293,05	441020,30	7,50	14,92	11,76	7,27	16,15	
G13.T01_A	Gebouw 13	198320,99	441038,41	1,50	31,24	28,20	23,47	32,44	
G13.T01_B	Gebouw 13	198320,99	441038,41	4,50	31,03	27,98	23,28	32,24	
G13.T01_C	Gebouw 13	198320,99	441038,41	7,50	30,66	27,61	22,93	31,88	
G13.T02_A	Gebouw 13	198322,68	441030,48	1,50	18,95	15,91	11,19	20,16	
G13.T02_B	Gebouw 13	198322,68	441030,48	4,50	19,47	16,41	11,72	20,68	
G13.T02_C	Gebouw 13	198322,68	441030,48	7,50	20,17	17,10	12,44	21,38	
G13.T03_A	Gebouw 13	198315,23	441025,30	1,50	8,42	5,27	0,77	9,65	
G13.T03_B	Gebouw 13	198315,23	441025,30	4,50	10,46	7,29	2,81	11,69	
G13.T03_C	Gebouw 13	198315,23	441025,30	7,50	13,87	10,70	6,22	15,10	
G13.T04_A	Gebouw 13	198316,98	441016,82	1,50	10,03	6,86	2,38	11,26	
G13.T04_B	Gebouw 13	198316,98	441016,82	4,50	12,15	8,98	4,51	13,38	
G13.T04_C	Gebouw 13	198316,98	441016,82	7,50	14,75	11,59	7,09	15,98	
G13.T05_A	Gebouw 13	198309,21	441011,59	1,50	8,17	5,02	0,51	9,40	
G13.T05_B	Gebouw 13	198309,21	441011,59	4,50	10,27	7,10	2,62	11,50	
G13.T05_C	Gebouw 13	198309,21	441011,59	7,50	13,36	10,20	5,72	14,59	
G13.T06_A	Gebouw 13	198310,45	441002,86	1,50	8,25	5,10	0,59	9,48	
G13.T06_B	Gebouw 13	198310,45	441002,86	4,50	10,37	7,20	2,72	11,60	
G13.T06_C	Gebouw 13	198310,45	441002,86	7,50	13,39	10,22	5,74	14,62	
G13.T07_A	Gebouw 13	198303,39	440998,33	1,50	8,00	4,86	0,33	9,22	
G13.T07_B	Gebouw 13	198303,39	440998,33	4,50	10,02	6,87	2,37	11,25	
G13.T07_C	Gebouw 13	198303,39	440998,33	7,50	12,95	9,79	5,30	14,18	
G13.T08_A	Gebouw 13	198304,13	440988,95	1,50	7,65	4,50	-0,03	8,87	
G13.T08_B	Gebouw 13	198304,13	440988,95	4,50	9,55	6,39	1,89	10,78	
G13.T08_C	Gebouw 13	198304,13	440988,95	7,50	12,24	9,08	4,60	13,47	
G13.T09_A	Gebouw 13	198297,59	440985,14	1,50	7,57	4,43	-0,10	8,79	
G13.T09_B	Gebouw 13	198297,59	440985,14	4,50	9,30	6,14	1,64	10,53	
G13.T09_C	Gebouw 13	198297,59	440985,14	7,50	11,85	8,68	4,20	13,08	
G13.T10_A	Gebouw 13	198300,50	440980,06	1,50	4,02	0,88	-3,66	5,24	
G13.T10_B	Gebouw 13	198300,50	440980,06	4,50	5,52	2,35	-2,12	6,75	
G13.T10_C	Gebouw 13	198300,50	440980,06	7,50	5,99	2,81	-1,64	7,22	
G13.T11_A	Gebouw 13	198306,29	440981,13	1,50	2,36	-0,76	-5,31	3,59	
G13.T11_B	Gebouw 13	198306,29	440981,13	4,50	4,51	1,34	-3,11	5,75	
G13.T11_C	Gebouw 13	198306,29	440981,13	7,50	5,31	2,12	-2,31	6,55	
G13.T12_A	Gebouw 13	198310,17	440986,45	1,50	2,44	-0,68	-5,23	3,67	
G13.T12_B	Gebouw 13	198310,17	440986,45	4,50	4,51	1,33	-3,13	5,74	
G13.T12_C	Gebouw 13	198310,17	440986,45	7,50	5,31	2,12	-2,31	6,55	
G13.T13_A	Gebouw 13	198312,18	440994,36	1,50	1,95	-1,17	-5,72	3,18	
G13.T13_B	Gebouw 13	198312,18	440994,36	4,50	4,04	0,86	-3,60	5,27	
G13.T13_C	Gebouw 13	198312,18	440994,36	7,50	4,85	1,67	-2,77	6,09	
G13.T14_A	Gebouw 13	198316,36	441000,55	1,50	2,07	-1,06	-5,61	3,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (50 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G13.T14_B	Gebouw 13	198316,36	441000,55	4,50	4,28	1,11	-3,35	5,52	
G13.T14_C	Gebouw 13	198316,36	441000,55	7,50	5,09	1,89	-2,53	6,32	
G13.T15_A	Gebouw 13	198317,99	441007,41	1,50	1,15	-1,97	-6,53	2,37	
G13.T15_B	Gebouw 13	198317,99	441007,41	4,50	4,60	1,43	-3,04	5,83	
G13.T15_C	Gebouw 13	198317,99	441007,41	7,50	5,45	2,26	-2,18	6,68	
G13.T16_A	Gebouw 13	198322,33	441014,14	1,50	0,07	-3,05	-7,61	1,29	
G13.T16_B	Gebouw 13	198322,33	441014,14	4,50	5,25	2,08	-2,39	6,48	
G13.T16_C	Gebouw 13	198322,33	441014,14	7,50	6,20	3,02	-1,44	7,43	
G13.T17_A	Gebouw 13	198324,54	441021,90	1,50	0,67	-2,45	-7,01	1,89	
G13.T17_B	Gebouw 13	198324,54	441021,90	4,50	5,68	2,52	-1,96	6,91	
G13.T17_C	Gebouw 13	198324,54	441021,90	7,50	6,72	3,55	-0,93	7,95	
G13.T18_A	Gebouw 13	198328,49	441028,16	1,50	--	--	--	--	
G13.T18_B	Gebouw 13	198328,49	441028,16	4,50	--	--	--	--	
G13.T18_C	Gebouw 13	198328,49	441028,16	7,50	--	--	--	--	
G13.T19_A	Gebouw 13	198329,71	441034,72	1,50	-4,94	-8,05	-12,63	-3,72	
G13.T19_B	Gebouw 13	198329,71	441034,72	4,50	-2,11	-5,24	-9,76	-0,87	
G13.T19_C	Gebouw 13	198329,71	441034,72	7,50	-0,58	-3,72	-8,25	0,64	
G13.T20_A	Gebouw 13	198326,86	441039,20	1,50	31,29	28,24	23,54	32,50	
G13.T20_B	Gebouw 13	198326,86	441039,20	4,50	30,91	27,85	23,17	32,12	
G13.T20_C	Gebouw 13	198326,86	441039,20	7,50	30,54	27,48	22,80	31,75	
G14.T01_A	Gebouw 14	198142,39	440991,88	1,50	16,73	13,68	8,97	17,93	
G14.T02_A	Gebouw 14	198144,34	440988,96	1,50	5,08	1,97	-2,62	6,30	
G14.T03_A	Gebouw 14	198138,93	440992,10	1,50	21,55	18,52	13,78	22,75	
G14.T04_A	Gebouw 14	198145,59	440986,22	1,50	11,48	8,36	3,78	12,70	
G14.T04_B	Gebouw 14	198145,59	440986,22	4,50	12,10	8,96	4,41	13,32	
G14.T04_C	Gebouw 14	198145,59	440986,22	7,50	13,88	10,74	6,21	15,10	
G14.T05_A	Gebouw 14	198137,89	440987,71	1,50	20,95	17,92	13,18	22,15	
G14.T05_B	Gebouw 14	198137,89	440987,71	4,50	21,70	18,66	13,94	22,91	
G14.T05_C	Gebouw 14	198137,89	440987,71	7,50	22,61	19,57	14,85	23,82	
G14.T06_A	Gebouw 14	198142,06	440980,88	1,50	19,28	16,26	11,49	20,48	
G14.T06_B	Gebouw 14	198142,06	440980,88	4,50	4,88	1,73	-2,78	6,11	
G14.T06_C	Gebouw 14	198142,06	440980,88	7,50	5,10	1,93	-2,55	6,33	
G14.T07_A	Gebouw 14	198148,55	440981,79	1,50	2,28	-0,81	-5,44	3,49	
G14.T07_B	Gebouw 14	198148,55	440981,79	4,50	-0,22	-3,36	-7,89	1,00	
G14.T07_C	Gebouw 14	198148,55	440981,79	7,50	2,13	-1,02	-5,56	3,34	
G15.T01_A	Gebouw 15	198178,70	440977,17	1,50	8,00	4,90	0,27	9,21	
G15.T02_A	Gebouw 15	198175,01	440977,88	1,50	11,37	8,27	3,66	12,59	
G15.T03_A	Gebouw 15	198180,04	440973,92	1,50	-7,34	-10,50	-15,00	-6,11	
G15.T04_A	Gebouw 15	198172,66	440977,39	1,50	10,94	7,84	3,23	12,16	
G15.T04_B	Gebouw 15	198172,66	440977,39	4,50	9,82	6,69	2,14	11,04	
G15.T04_C	Gebouw 15	198172,66	440977,39	7,50	11,80	8,66	4,12	13,02	
G15.T05_A	Gebouw 15	198167,11	440977,84	1,50	13,35	10,27	5,64	14,57	
G15.T05_B	Gebouw 15	198167,11	440977,84	4,50	18,77	15,73	11,01	19,98	
G15.T05_C	Gebouw 15	198167,11	440977,84	7,50	19,34	16,28	11,59	20,55	
G15.T06_A	Gebouw 15	198164,17	440973,11	1,50	11,16	8,06	3,46	12,38	
G15.T06_B	Gebouw 15	198164,17	440973,11	4,50	13,01	9,89	5,33	14,23	
G15.T06_C	Gebouw 15	198164,17	440973,11	7,50	14,51	11,38	6,82	15,73	
G15.T07_A	Gebouw 15	198165,44	440967,98	1,50	3,59	0,46	-4,09	4,81	
G15.T07_B	Gebouw 15	198165,44	440967,98	4,50	7,24	4,09	-0,43	8,46	
G15.T07_C	Gebouw 15	198165,44	440967,98	7,50	8,36	5,21	0,69	9,58	
G15.T08_A	Gebouw 15	198172,90	440966,39	1,50	--	--	--	--	
G15.T08_B	Gebouw 15	198172,90	440966,39	4,50	-0,52	-3,66	-8,19	0,70	
G15.T08_C	Gebouw 15	198172,90	440966,39	7,50	3,01	-0,09	-4,70	4,23	
G15.T09_A	Gebouw 15	198176,09	440971,52	1,50	--	--	--	--	
G15.T09_B	Gebouw 15	198176,09	440971,52	4,50	-0,58	-3,72	-8,26	0,64	
G15.T09_C	Gebouw 15	198176,09	440971,52	7,50	2,81	-0,29	-4,90	4,03	
G15.T10_A	Gebouw 15	198167,04	440964,92	1,50	9,75	6,67	2,02	10,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (50 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G15.T11_A	Gebouw 15	198168,81	440962,00	1,50	10,33	7,23	2,64	11,55	
G15.T12_A	Gebouw 15	198172,30	440961,76	1,50	-2,27	-5,42	-9,94	-1,05	
G15.T13_A	Gebouw 15	198172,11	440964,11	1,50	6,67	3,63	-1,08	7,88	
G16.T01_A	Gebouw 16	198154,13	441002,63	1,50	12,54	9,41	4,86	13,76	
G16.T01_B	Gebouw 16	198154,13	441002,63	4,50	13,78	10,63	6,11	15,00	
G16.T01_C	Gebouw 16	198154,13	441002,63	7,50	15,43	12,29	7,76	16,65	
G16.T02_A	Gebouw 16	198158,07	440995,70	1,50	3,44	0,30	-4,23	4,66	
G16.T02_B	Gebouw 16	198158,07	440995,70	4,50	5,57	2,43	-2,11	6,79	
G16.T02_C	Gebouw 16	198158,07	440995,70	7,50	7,68	4,56	0,00	8,90	
G16.T03_A	Gebouw 16	198153,41	440995,53	1,50	8,55	5,43	0,84	9,76	
G16.T03_B	Gebouw 16	198153,41	440995,53	4,50	6,60	3,46	-1,07	7,82	
G16.T03_C	Gebouw 16	198153,41	440995,53	7,50	8,61	5,47	0,94	9,83	
G16.T04_A	Gebouw 16	198148,40	441002,35	1,50	18,91	15,86	11,15	20,11	
G16.T04_B	Gebouw 16	198148,40	441002,35	4,50	19,32	16,26	11,57	20,53	
G16.T04_C	Gebouw 16	198148,40	441002,35	7,50	19,91	16,84	12,17	21,12	
G16.T05_A	Gebouw 16	198144,38	440999,24	1,50	18,42	15,37	10,66	19,62	
G16.T06_A	Gebouw 16	198146,13	440996,27	1,50	4,70	1,58	-2,98	5,92	
G16.T07_A	Gebouw 16	198149,86	440995,82	1,50	0,79	-2,31	-6,92	2,01	
G17.T01_A	Gebouw 17	198136,85	440977,48	1,50	22,23	19,21	14,45	23,43	
G17.T02_A	Gebouw 17	198138,30	440974,40	1,50	6,02	2,93	-1,68	7,24	
G17.T03_A	Gebouw 17	198133,08	440978,45	1,50	24,83	21,80	17,04	26,03	
G17.T04_A	Gebouw 17	198140,52	440971,69	1,50	12,24	9,14	4,54	13,46	
G17.T04_B	Gebouw 17	198140,52	440971,69	4,50	22,05	19,02	14,28	23,25	
G17.T04_C	Gebouw 17	198140,52	440971,69	7,50	22,33	19,28	14,57	23,53	
G17.T05_A	Gebouw 17	198141,82	440967,08	1,50	7,42	4,32	-0,28	8,64	
G17.T05_B	Gebouw 17	198141,82	440967,08	4,50	8,20	5,09	0,50	9,42	
G17.T05_C	Gebouw 17	198141,82	440967,08	7,50	9,84	6,74	2,14	11,06	
G17.T06_A	Gebouw 17	198135,13	440967,36	1,50	8,62	5,52	0,91	9,84	
G17.T06_B	Gebouw 17	198135,13	440967,36	4,50	10,81	7,69	3,11	12,03	
G17.T06_C	Gebouw 17	198135,13	440967,36	7,50	11,18	8,08	3,47	12,40	
G17.T07_A	Gebouw 17	198131,78	440973,13	1,50	24,55	21,53	16,77	25,75	
G17.T07_B	Gebouw 17	198131,78	440973,13	4,50	25,05	22,02	17,27	26,25	
G17.T07_C	Gebouw 17	198131,78	440973,13	7,50	25,75	22,72	17,98	26,95	
G18.T01_A	Gebouw 18	198126,70	441016,76	1,50	29,01	25,98	21,23	30,21	
G18.T01_B	Gebouw 18	198126,70	441016,76	4,50	29,98	26,95	22,21	31,18	
G18.T01_C	Gebouw 18	198126,70	441016,76	7,50	30,85	27,81	23,08	32,05	
G18.T02_A	Gebouw 18	198121,14	441013,83	1,50	28,90	25,88	21,12	30,10	
G18.T02_B	Gebouw 18	198121,14	441013,83	4,50	29,79	26,76	22,02	30,99	
G18.T02_C	Gebouw 18	198121,14	441013,83	7,50	30,60	27,57	22,83	31,80	
G18.T03_A	Gebouw 18	198126,48	441010,29	1,50	9,76	6,62	2,08	10,98	
G18.T03_B	Gebouw 18	198126,48	441010,29	4,50	10,47	7,31	2,82	11,70	
G18.T03_C	Gebouw 18	198126,48	441010,29	7,50	11,19	8,01	3,53	12,41	
G18.T04_A	Gebouw 18	198119,90	441007,40	1,50	-0,12	-3,26	-7,79	1,10	
G18.T04_B	Gebouw 18	198119,90	441007,40	4,50	2,30	-0,86	-5,37	3,52	
G18.T04_C	Gebouw 18	198119,90	441007,40	7,50	2,00	-1,19	-5,64	3,23	
G18.T05_A	Gebouw 18	198120,77	441004,83	1,50	24,30	21,28	16,52	25,50	
G18.T06_A	Gebouw 18	198122,74	441001,62	1,50	11,54	8,45	3,83	12,76	
G18.T07_A	Gebouw 18	198125,93	441001,82	1,50	7,84	4,70	0,17	9,06	
G18.T08_A	Gebouw 18	198125,37	441003,94	1,50	12,05	8,96	4,33	13,26	
G19.T01_A	Gebouw 19	198115,22	440997,05	1,50	29,52	26,50	21,74	30,72	
G19.T02_A	Gebouw 19	198119,23	440996,47	1,50	24,99	21,97	17,21	26,19	
G19.T03_A	Gebouw 19	198120,55	440993,41	1,50	6,95	3,86	-0,75	8,17	
G19.T04_A	Gebouw 19	198113,59	440989,94	1,50	7,62	4,51	-0,07	8,84	
G19.T04_B	Gebouw 19	198113,59	440989,94	4,50	6,67	3,53	-1,01	7,89	
G19.T04_C	Gebouw 19	198113,59	440989,94	7,50	7,71	4,57	0,04	8,93	
G19.T05_A	Gebouw 19	198107,49	440986,30	1,50	15,69	12,66	7,94	16,90	
G19.T05_B	Gebouw 19	198107,49	440986,30	4,50	16,22	13,17	8,49	17,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (50 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G19.T05_C	Gebouw 19	198107,49	440986,30	7,50	11,13	8,09	3,37	12,34	
G19.T06_A	Gebouw 19	198108,19	440993,50	1,50	26,21	23,19	18,43	27,41	
G19.T06_B	Gebouw 19	198108,19	440993,50	4,50	27,11	24,08	19,34	28,31	
G19.T06_C	Gebouw 19	198108,19	440993,50	7,50	28,01	24,97	20,24	29,21	
G19.T07_A	Gebouw 19	198113,30	440996,73	1,50	26,87	23,84	19,09	28,07	
G19.T07_B	Gebouw 19	198113,30	440996,73	4,50	27,66	24,63	19,89	28,86	
G19.T07_C	Gebouw 19	198113,30	440996,73	7,50	28,45	25,40	20,67	29,65	
G20.T01_A	Gebouw 20	198171,13	440991,89	1,50	13,60	10,50	5,89	14,82	
G20.T01_B	Gebouw 20	198171,13	440991,89	4,50	14,42	11,30	6,73	15,64	
G20.T01_C	Gebouw 20	198171,13	440991,89	7,50	15,77	12,65	8,08	16,99	
G20.T02_A	Gebouw 20	198177,82	440991,57	1,50	11,70	8,60	4,00	12,92	
G20.T02_B	Gebouw 20	198177,82	440991,57	4,50	12,72	9,60	5,04	13,94	
G20.T02_C	Gebouw 20	198177,82	440991,57	7,50	14,05	10,94	6,37	15,28	
G20.T03_A	Gebouw 20	198181,10	440985,67	1,50	-3,84	-6,99	-11,50	-2,61	
G20.T03_B	Gebouw 20	198181,10	440985,67	4,50	-0,38	-3,55	-8,01	0,86	
G20.T03_C	Gebouw 20	198181,10	440985,67	7,50	0,84	-2,35	-6,79	2,07	
G20.T04_A	Gebouw 20	198173,67	440986,29	1,50	8,25	5,14	0,56	9,47	
G20.T04_B	Gebouw 20	198173,67	440986,29	4,50	9,59	6,45	1,91	10,81	
G20.T04_C	Gebouw 20	198173,67	440986,29	7,50	10,72	7,58	3,06	11,95	
G20.T05_A	Gebouw 20	198174,49	440984,10	1,50	10,36	7,27	2,64	11,57	
G20.T06_A	Gebouw 20	198176,28	440980,81	1,50	7,01	3,91	-0,70	8,23	
G20.T07_A	Gebouw 20	198179,78	440980,93	1,50	--	--	--	--	
G21.T01_A	Gebouw 21	198151,57	440961,42	1,50	21,22	18,19	13,44	22,42	
G21.T01_B	Gebouw 21	198151,57	440961,42	4,50	21,79	18,74	14,02	22,99	
G21.T01_C	Gebouw 21	198151,57	440961,42	7,50	21,87	18,82	14,11	23,07	
G21.T02_A	Gebouw 21	198154,70	440955,48	1,50	6,14	3,01	-1,53	7,37	
G21.T02_B	Gebouw 21	198154,70	440955,48	4,50	8,04	4,90	0,38	9,27	
G21.T02_C	Gebouw 21	198154,70	440955,48	7,50	9,07	5,96	1,38	10,29	
G21.T03_A	Gebouw 21	198161,37	440955,03	1,50	-3,51	-6,67	-11,17	-2,28	
G21.T03_B	Gebouw 21	198161,37	440955,03	4,50	-0,83	-3,99	-8,48	0,40	
G21.T03_C	Gebouw 21	198161,37	440955,03	7,50	0,16	-2,99	-7,49	1,39	
G21.T04_A	Gebouw 21	198157,54	440961,24	1,50	11,34	8,25	3,63	12,56	
G21.T04_B	Gebouw 21	198157,54	440961,24	4,50	10,56	7,46	2,87	11,78	
G21.T04_C	Gebouw 21	198157,54	440961,24	7,50	11,84	8,72	4,16	13,06	
G21.T05_A	Gebouw 21	198160,21	440961,53	1,50	11,14	8,03	3,43	12,35	
G21.T06_A	Gebouw 21	198163,91	440960,79	1,50	8,58	5,46	0,88	9,80	
G21.T07_A	Gebouw 21	198165,17	440958,11	1,50	-2,51	-5,65	-10,19	-1,29	
G22.T01_A	Gebouw 22	198065,62	441019,68	1,50	30,12	27,10	22,34	31,32	
G22.T01_B	Gebouw 22	198065,62	441019,68	4,50	30,35	27,32	22,57	31,55	
G22.T01_C	Gebouw 22	198065,62	441019,68	7,50	30,03	26,99	22,25	31,23	
G22.T02_A	Gebouw 22	198069,23	441025,61	1,50	30,03	27,01	22,25	31,23	
G22.T02_B	Gebouw 22	198069,23	441025,61	4,50	30,38	27,35	22,60	31,58	
G22.T02_C	Gebouw 22	198069,23	441025,61	7,50	29,91	26,87	22,13	31,11	
G22.T03_A	Gebouw 22	198072,44	441030,89	1,50	30,15	27,12	22,36	31,35	
G22.T03_B	Gebouw 22	198072,44	441030,89	4,50	30,57	27,54	22,79	31,77	
G22.T03_C	Gebouw 22	198072,44	441030,89	7,50	30,04	27,01	22,27	31,24	
G22.T04_A	Gebouw 22	198076,14	441036,98	1,50	29,93	26,91	22,15	31,13	
G22.T04_B	Gebouw 22	198076,14	441036,98	4,50	30,43	27,40	22,65	31,63	
G22.T04_C	Gebouw 22	198076,14	441036,98	7,50	29,41	26,38	21,64	30,61	
G22.T05_A	Gebouw 22	198081,03	441037,35	1,50	30,60	27,57	22,81	31,80	
G22.T05_B	Gebouw 22	198081,03	441037,35	4,50	31,38	28,36	23,61	32,59	
G22.T05_C	Gebouw 22	198081,03	441037,35	7,50	31,81	28,78	24,05	33,02	
G22.T06_A	Gebouw 22	198086,03	441034,31	1,50	30,34	27,32	22,56	31,54	
G22.T06_B	Gebouw 22	198086,03	441034,31	4,50	31,23	28,21	23,46	32,44	
G22.T06_C	Gebouw 22	198086,03	441034,31	7,50	31,91	28,88	24,15	33,12	
G22.T07_A	Gebouw 22	198086,78	441029,63	1,50	26,68	23,65	18,91	27,88	
G22.T07_B	Gebouw 22	198086,78	441029,63	4,50	27,61	24,56	19,84	28,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (50 km/uur)


Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G22.T07_C	Gebouw 22	198086,78	441029,63	7,50	28,48	25,45	20,72	29,69
G22.T08_A	Gebouw 22	198083,23	441023,79	1,50	25,75	22,71	17,97	26,95
G22.T08_B	Gebouw 22	198083,23	441023,79	4,50	26,71	23,66	18,94	27,91
G22.T08_C	Gebouw 22	198083,23	441023,79	7,50	27,56	24,52	19,80	28,77
G22.T09_A	Gebouw 22	198079,81	441018,16	1,50	25,25	22,22	17,48	26,45
G22.T09_B	Gebouw 22	198079,81	441018,16	4,50	26,17	23,13	18,41	27,38
G22.T09_C	Gebouw 22	198079,81	441018,16	7,50	26,98	23,95	19,23	28,19
G22.T10_A	Gebouw 22	198076,34	441012,46	1,50	25,06	22,03	17,29	26,26
G22.T10_B	Gebouw 22	198076,34	441012,46	4,50	25,62	22,58	17,86	26,83
G22.T10_C	Gebouw 22	198076,34	441012,46	7,50	26,39	23,36	18,64	27,60
G22.T11_A	Gebouw 22	198071,93	441011,75	1,50	24,34	21,31	16,55	25,54
G22.T11_B	Gebouw 22	198071,93	441011,75	4,50	25,01	21,98	17,24	26,21
G22.T11_C	Gebouw 22	198071,93	441011,75	7,50	23,87	20,83	16,10	25,07
G22.T12_A	Gebouw 22	198066,26	441015,19	1,50	26,11	23,09	18,32	27,31
G22.T12_B	Gebouw 22	198066,26	441015,19	4,50	26,42	23,39	18,64	27,62
G22.T12_C	Gebouw 22	198066,26	441015,19	7,50	25,87	22,84	18,10	27,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten (exc. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Nieuwe weg (wegvak 50 km/uur)

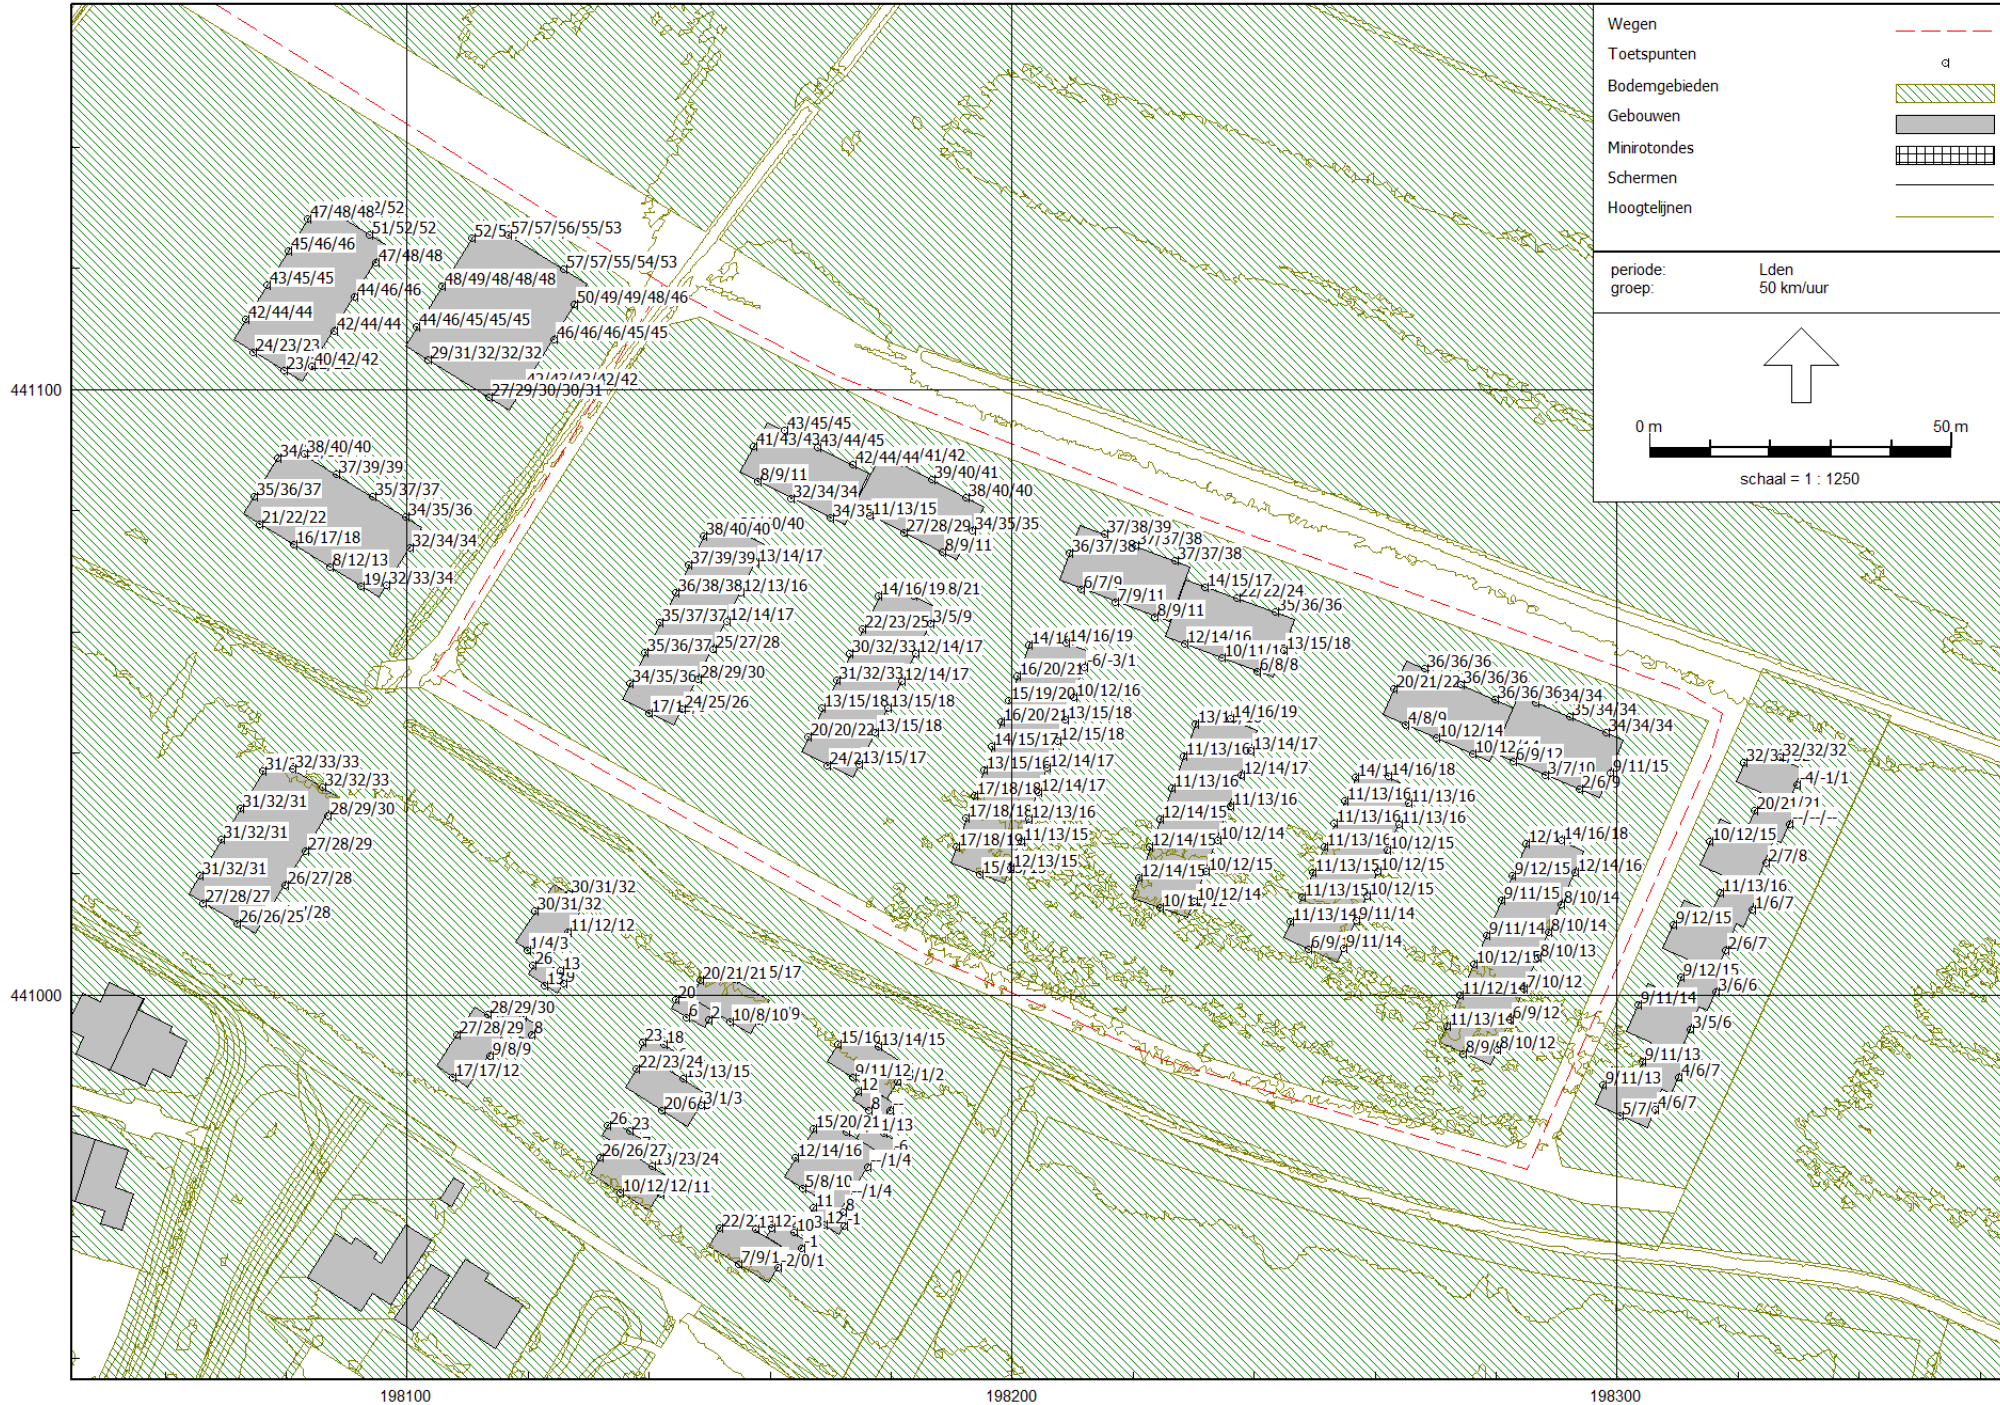

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Westsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G01.T01_A	Gebouw 1	198080,30	441122,93	1,50	57,30	54,23	50,08	58,74	
G01.T01_B	Gebouw 1	198080,30	441122,93	4,50	58,81	55,73	51,59	60,25	
G01.T01_C	Gebouw 1	198080,30	441122,93	7,50	59,42	56,34	52,21	60,86	
G01.T02_A	Gebouw 1	198076,86	441117,31	1,50	57,18	54,11	49,96	58,62	
G01.T02_B	Gebouw 1	198076,86	441117,31	4,50	58,71	55,63	51,50	60,15	
G01.T02_C	Gebouw 1	198076,86	441117,31	7,50	59,34	56,26	52,13	60,78	
G01.T03_A	Gebouw 1	198073,37	441111,61	1,50	57,08	54,01	49,86	58,52	
G01.T03_B	Gebouw 1	198073,37	441111,61	4,50	58,60	55,52	51,39	60,04	
G01.T03_C	Gebouw 1	198073,37	441111,61	7,50	59,25	56,17	52,04	60,69	
G01.T06_A	Gebouw 1	198074,58	441106,21	1,50	52,91	49,84	45,68	54,34	
G01.T06_B	Gebouw 1	198074,58	441106,21	4,50	54,57	51,50	47,36	56,01	
G01.T06_C	Gebouw 1	198074,58	441106,21	7,50	55,40	52,33	48,19	56,84	
G01.T07_A	Gebouw 1	198079,65	441103,11	1,50	51,77	48,70	44,54	53,20	
G01.T07_B	Gebouw 1	198079,65	441103,11	4,50	53,63	50,55	46,41	55,07	
G01.T07_C	Gebouw 1	198079,65	441103,11	7,50	54,61	51,53	47,40	56,05	
G01.T08_A	Gebouw 1	198084,25	441103,78	1,50	46,53	43,40	39,37	47,98	
G01.T08_B	Gebouw 1	198084,25	441103,78	4,50	47,32	44,19	40,18	48,78	
G01.T08_C	Gebouw 1	198084,25	441103,78	7,50	47,85	44,72	40,71	49,31	
G01.T09_A	Gebouw 1	198087,88	441109,70	1,50	47,49	44,37	40,33	48,95	
G01.T09_B	Gebouw 1	198087,88	441109,70	4,50	48,40	45,27	41,25	49,86	
G01.T09_C	Gebouw 1	198087,88	441109,70	7,50	49,03	45,91	41,88	50,49	
G01.T10_A	Gebouw 1	198091,28	441115,26	1,50	48,54	45,42	41,37	49,99	
G01.T10_B	Gebouw 1	198091,28	441115,26	4,50	49,55	46,43	42,40	51,01	
G01.T10_C	Gebouw 1	198091,28	441115,26	7,50	50,29	47,17	43,13	51,75	
G01.T11_A	Gebouw 1	198094,78	441120,98	1,50	49,28	46,17	42,11	50,73	
G01.T11_B	Gebouw 1	198094,78	441120,98	4,50	50,37	47,25	43,21	51,83	
G01.T11_C	Gebouw 1	198094,78	441120,98	7,50	51,19	48,07	44,03	52,65	
G01.T12_A	Gebouw 1	198093,82	441125,57	1,50	55,28	52,20	48,08	56,72	
G01.T12_B	Gebouw 1	198093,82	441125,57	4,50	56,48	53,38	49,28	57,92	
G01.T12_C	Gebouw 1	198093,82	441125,57	7,50	57,25	54,16	50,06	58,70	
G01.T13_A	Gebouw 1	198088,48	441128,84	1,50	55,54	52,46	48,33	56,98	
G01.T13_B	Gebouw 1	198088,48	441128,84	4,50	56,84	53,74	49,64	58,28	
G01.T13_C	Gebouw 1	198088,48	441128,84	7,50	57,50	54,40	50,30	58,94	
G01.T14_A	Gebouw 1	198083,51	441128,18	1,50	57,39	54,32	50,17	58,83	
G01.T14_B	Gebouw 1	198083,51	441128,18	4,50	58,90	55,82	51,69	60,34	
G01.T14_C	Gebouw 1	198083,51	441128,18	7,50	59,50	56,42	52,29	60,94	
G02.T01_A	Gebouw 2	198078,55	441088,73	1,50	54,26	51,19	47,04	55,70	
G02.T01_B	Gebouw 2	198078,55	441088,73	4,50	55,76	52,68	48,55	57,20	
G02.T01_C	Gebouw 2	198078,55	441088,73	7,50	56,79	53,71	49,58	58,23	
G02.T02_A	Gebouw 2	198074,64	441082,35	1,50	54,52	51,44	47,29	55,95	
G02.T02_B	Gebouw 2	198074,64	441082,35	4,50	55,81	52,73	48,60	57,25	
G02.T02_C	Gebouw 2	198074,64	441082,35	7,50	56,78	53,70	49,57	58,22	
G02.T03_A	Gebouw 2	198075,61	441077,75	1,50	50,33	47,26	43,11	51,77	
G02.T03_B	Gebouw 2	198075,61	441077,75	4,50	51,75	48,67	44,54	53,19	
G02.T03_C	Gebouw 2	198075,61	441077,75	7,50	52,80	49,72	45,58	54,24	
G02.T04_A	Gebouw 2	198081,14	441074,36	1,50	49,34	46,27	42,11	50,77	
G02.T04_B	Gebouw 2	198081,14	441074,36	4,50	51,00	47,93	43,79	52,44	
G02.T04_C	Gebouw 2	198081,14	441074,36	7,50	52,09	49,01	44,88	53,53	
G02.T05_A	Gebouw 2	198087,29	441070,59	1,50	48,02	44,95	40,80	49,46	
G02.T05_B	Gebouw 2	198087,29	441070,59	4,50	49,75	46,67	42,54	51,19	
G02.T05_C	Gebouw 2	198087,29	441070,59	7,50	51,06	47,98	43,85	52,50	
G02.T06_A	Gebouw 2	198092,33	441067,51	1,50	47,50	44,42	40,28	48,94	
G02.T06_B	Gebouw 2	198092,33	441067,51	4,50	49,10	46,02	41,90	50,54	
G02.T06_C	Gebouw 2	198092,33	441067,51	7,50	50,40	47,32	43,19	51,84	
G02.T07_A	Gebouw 2	198096,59	441067,60	1,50	42,92	39,76	35,80	44,39	
G02.T07_B	Gebouw 2	198096,59	441067,60	4,50	43,50	40,32	36,41	44,98	
G02.T07_C	Gebouw 2	198096,59	441067,60	7,50	43,88	40,70	36,79	45,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Westsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Westsingel
 Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G02.T08_A	Gebouw 2	198100,41	441073,83	1,50	43,48	40,33	36,34	44,94	
G02.T08_B	Gebouw 2	198100,41	441073,83	4,50	43,97	40,81	36,86	45,44	
G02.T08_C	Gebouw 2	198100,41	441073,83	7,50	44,36	41,19	37,24	45,82	
G02.T09_A	Gebouw 2	198099,82	441078,95	1,50	48,83	45,75	41,62	50,27	
G02.T09_B	Gebouw 2	198099,82	441078,95	4,50	49,79	46,70	42,59	51,23	
G02.T09_C	Gebouw 2	198099,82	441078,95	7,50	50,52	47,43	43,32	51,96	
G02.T10_A	Gebouw 2	198094,31	441082,33	1,50	49,75	46,67	42,55	51,19	
G02.T10_B	Gebouw 2	198094,31	441082,33	4,50	50,62	47,52	43,43	52,06	
G02.T10_C	Gebouw 2	198094,31	441082,33	7,50	51,42	48,32	44,22	52,86	
G02.T11_A	Gebouw 2	198088,33	441086,00	1,50	50,32	47,24	43,09	51,75	
G02.T11_B	Gebouw 2	198088,33	441086,00	4,50	51,33	48,25	44,12	52,77	
G02.T11_C	Gebouw 2	198088,33	441086,00	7,50	52,29	49,21	45,08	53,73	
G02.T12_A	Gebouw 2	198082,94	441089,30	1,50	51,66	48,58	44,45	53,10	
G02.T12_B	Gebouw 2	198082,94	441089,30	4,50	52,73	49,64	45,53	54,17	
G02.T12_C	Gebouw 2	198082,94	441089,30	7,50	53,72	50,63	46,52	55,16	
G03.T01_A	Gebouw 3	198105,69	441116,99	1,50	52,91	49,82	45,70	54,35	
G03.T01_B	Gebouw 3	198105,69	441116,99	4,50	53,95	50,86	46,76	55,40	
G03.T01_C	Gebouw 3	198105,69	441116,99	7,50	54,80	51,70	47,60	56,24	
G03.T01_D	Gebouw 3	198105,69	441116,99	10,50	55,25	52,16	48,06	56,70	
G03.T01_E	Gebouw 3	198105,69	441116,99	13,50	56,13	53,04	48,93	57,57	
G03.T02_A	Gebouw 3	198110,60	441125,01	1,50	54,74	51,66	47,52	56,18	
G03.T02_B	Gebouw 3	198110,60	441125,01	4,50	55,87	52,78	48,67	57,31	
G03.T02_C	Gebouw 3	198110,60	441125,01	7,50	56,81	53,72	49,61	58,25	
G03.T02_D	Gebouw 3	198110,60	441125,01	10,50	57,11	54,02	49,92	58,56	
G03.T02_E	Gebouw 3	198110,60	441125,01	13,50	57,52	54,43	50,32	58,96	
G03.T03_A	Gebouw 3	198116,76	441125,54	1,50	53,21	50,12	46,02	54,66	
G03.T03_B	Gebouw 3	198116,76	441125,54	4,50	54,25	51,15	47,08	55,70	
G03.T03_C	Gebouw 3	198116,76	441125,54	7,50	55,07	51,96	47,89	56,52	
G03.T03_D	Gebouw 3	198116,76	441125,54	10,50	55,44	52,34	48,26	56,89	
G03.T03_E	Gebouw 3	198116,76	441125,54	13,50	55,60	52,50	48,43	57,05	
G03.T04_A	Gebouw 3	198125,91	441119,93	1,50	52,56	49,47	45,37	54,01	
G03.T04_B	Gebouw 3	198125,91	441119,93	4,50	53,54	50,43	46,36	54,99	
G03.T04_C	Gebouw 3	198125,91	441119,93	7,50	54,26	51,15	47,09	55,71	
G03.T04_D	Gebouw 3	198125,91	441119,93	10,50	54,79	51,68	47,61	56,24	
G03.T04_E	Gebouw 3	198125,91	441119,93	13,50	54,98	51,87	47,80	56,43	
G03.T05_A	Gebouw 3	198127,69	441114,02	1,50	42,84	39,63	35,78	44,32	
G03.T05_B	Gebouw 3	198127,69	441114,02	4,50	43,61	40,37	36,58	45,10	
G03.T05_C	Gebouw 3	198127,69	441114,02	7,50	44,05	40,82	37,03	45,55	
G03.T05_D	Gebouw 3	198127,69	441114,02	10,50	44,82	41,59	37,77	46,31	
G03.T05_E	Gebouw 3	198127,69	441114,02	13,50	45,40	42,19	38,34	46,88	
G03.T06_A	Gebouw 3	198124,18	441108,28	1,50	43,03	39,83	35,96	44,51	
G03.T06_B	Gebouw 3	198124,18	441108,28	4,50	43,78	40,55	36,74	45,27	
G03.T06_C	Gebouw 3	198124,18	441108,28	7,50	44,22	40,99	37,19	45,72	
G03.T06_D	Gebouw 3	198124,18	441108,28	10,50	44,90	41,68	37,86	46,39	
G03.T06_E	Gebouw 3	198124,18	441108,28	13,50	45,61	42,41	38,54	47,09	
G03.T07_A	Gebouw 3	198119,35	441100,41	1,50	44,13	40,96	37,02	45,60	
G03.T07_B	Gebouw 3	198119,35	441100,41	4,50	44,66	41,47	37,59	46,14	
G03.T07_C	Gebouw 3	198119,35	441100,41	7,50	45,10	41,90	38,02	46,58	
G03.T07_D	Gebouw 3	198119,35	441100,41	10,50	45,78	42,60	38,70	47,26	
G03.T07_E	Gebouw 3	198119,35	441100,41	13,50	46,84	43,68	39,73	48,31	
G03.T08_A	Gebouw 3	198113,50	441098,64	1,50	45,87	42,80	38,65	47,31	
G03.T08_B	Gebouw 3	198113,50	441098,64	4,50	46,69	43,61	39,48	48,13	
G03.T08_C	Gebouw 3	198113,50	441098,64	7,50	47,51	44,43	40,31	48,95	
G03.T08_D	Gebouw 3	198113,50	441098,64	10,50	48,68	45,59	41,48	50,12	
G03.T08_E	Gebouw 3	198113,50	441098,64	13,50	50,58	47,50	43,38	52,02	
G03.T09_A	Gebouw 3	198103,44	441104,82	1,50	45,13	42,06	37,92	46,57	
G03.T09_B	Gebouw 3	198103,44	441104,82	4,50	46,92	43,84	39,72	48,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Westsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Westsingel
 Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G03.T09_C	Gebouw 3	198103,44	441104,82	7,50	47,88	44,80	40,68	49,32	
G03.T09_D	Gebouw 3	198103,44	441104,82	10,50	48,92	45,83	41,72	50,36	
G03.T09_E	Gebouw 3	198103,44	441104,82	13,50	50,54	47,46	43,33	51,98	
G03.T10_A	Gebouw 3	198101,57	441110,28	1,50	50,56	47,46	43,37	52,00	
G03.T10_B	Gebouw 3	198101,57	441110,28	4,50	51,74	48,63	44,56	53,19	
G03.T10_C	Gebouw 3	198101,57	441110,28	7,50	52,37	49,26	45,19	53,82	
G03.T10_D	Gebouw 3	198101,57	441110,28	10,50	53,09	49,98	45,92	54,54	
G03.T10_E	Gebouw 3	198101,57	441110,28	13,50	54,91	51,81	47,71	56,35	
G04.T01_A	Gebouw 4	198139,33	441056,53	1,50	48,02	44,90	40,86	49,48	
G04.T01_B	Gebouw 4	198139,33	441056,53	4,50	48,66	45,52	41,52	50,12	
G04.T01_C	Gebouw 4	198139,33	441056,53	7,50	49,10	45,97	41,96	50,56	
G04.T02_A	Gebouw 4	198141,80	441061,45	1,50	48,16	45,04	41,00	49,62	
G04.T02_B	Gebouw 4	198141,80	441061,45	4,50	48,76	45,63	41,62	50,22	
G04.T02_C	Gebouw 4	198141,80	441061,45	7,50	49,24	46,11	42,10	50,70	
G04.T08_A	Gebouw 4	198136,79	441051,48	1,50	48,38	45,26	41,21	49,83	
G04.T08_B	Gebouw 4	198136,79	441051,48	4,50	49,09	45,96	41,94	50,55	
G04.T08_C	Gebouw 4	198136,79	441051,48	7,50	49,60	46,47	42,45	51,06	
G04.T10_A	Gebouw 4	198139,95	441046,47	1,50	43,11	40,03	35,89	44,55	
G04.T10_B	Gebouw 4	198139,95	441046,47	4,50	44,22	41,13	37,02	45,66	
G04.T10_C	Gebouw 4	198139,95	441046,47	7,50	45,07	41,98	37,87	46,51	
G04.T11_A	Gebouw 4	198145,49	441047,13	1,50	35,22	32,12	28,04	36,67	
G04.T11_B	Gebouw 4	198145,49	441047,13	4,50	36,51	33,38	29,36	37,97	
G04.T11_C	Gebouw 4	198145,49	441047,13	7,50	38,09	34,95	30,96	39,56	
G04.T12_A	Gebouw 4	198148,00	441052,15	1,50	34,68	31,58	27,49	36,12	
G04.T12_B	Gebouw 4	198148,00	441052,15	4,50	35,42	32,29	28,27	36,88	
G04.T12_C	Gebouw 4	198148,00	441052,15	7,50	37,11	33,96	29,98	38,57	
G04.T13_A	Gebouw 4	198150,49	441057,11	1,50	33,35	30,23	26,19	34,81	
G04.T13_B	Gebouw 4	198150,49	441057,11	4,50	34,40	31,25	27,27	35,86	
G04.T13_C	Gebouw 4	198150,49	441057,11	7,50	36,52	33,36	29,41	37,99	
G04.T14_A	Gebouw 4	198152,82	441061,76	1,50	32,45	29,31	25,31	33,91	
G04.T14_B	Gebouw 4	198152,82	441061,76	4,50	33,91	30,76	26,80	35,38	
G04.T14_C	Gebouw 4	198152,82	441061,76	7,50	36,29	33,13	29,18	37,76	
G04.T15_A	Gebouw 4	198155,19	441066,48	1,50	34,86	31,76	27,67	36,30	
G04.T15_B	Gebouw 4	198155,19	441066,48	4,50	35,78	32,66	28,62	37,24	
G04.T15_C	Gebouw 4	198155,19	441066,48	7,50	37,37	34,23	30,23	38,83	
G04.T16_A	Gebouw 4	198157,61	441071,31	1,50	32,19	29,06	25,05	33,65	
G04.T16_B	Gebouw 4	198157,61	441071,31	4,50	33,44	30,28	26,32	34,91	
G04.T16_C	Gebouw 4	198157,61	441071,31	7,50	35,61	32,45	28,52	37,09	
G04.T17_A	Gebouw 4	198154,68	441076,60	1,50	46,41	43,32	39,21	47,85	
G04.T17_B	Gebouw 4	198154,68	441076,60	4,50	47,01	43,91	39,82	48,45	
G04.T17_C	Gebouw 4	198154,68	441076,60	7,50	47,57	44,46	40,39	49,02	
G04.T18_A	Gebouw 4	198149,02	441075,85	1,50	48,99	45,88	41,82	50,44	
G04.T18_B	Gebouw 4	198149,02	441075,85	4,50	49,59	46,47	42,44	51,05	
G04.T18_C	Gebouw 4	198149,02	441075,85	7,50	50,11	46,99	42,96	51,57	
G04.T19_A	Gebouw 4	198146,57	441070,96	1,50	48,40	45,29	41,24	49,86	
G04.T19_B	Gebouw 4	198146,57	441070,96	4,50	49,00	45,87	41,86	50,46	
G04.T19_C	Gebouw 4	198146,57	441070,96	7,50	49,50	46,37	42,36	50,96	
G04.T20_A	Gebouw 4	198144,30	441066,44	1,50	48,26	45,14	41,10	49,72	
G04.T20_B	Gebouw 4	198144,30	441066,44	4,50	48,84	45,70	41,70	50,30	
G04.T20_C	Gebouw 4	198144,30	441066,44	7,50	49,32	46,19	42,18	50,78	
G05.T01_A	Gebouw 5	198183,72	441065,94	1,50	42,23	39,13	35,04	43,67	
G05.T01_B	Gebouw 5	198183,72	441065,94	4,50	42,71	39,60	35,54	44,16	
G05.T01_C	Gebouw 5	198183,72	441065,94	7,50	43,37	40,24	36,20	44,82	
G05.T02_A	Gebouw 5	198177,97	441065,83	1,50	38,39	35,29	31,20	39,83	
G05.T02_B	Gebouw 5	198177,97	441065,83	4,50	38,88	35,76	31,72	40,34	
G05.T02_C	Gebouw 5	198177,97	441065,83	7,50	40,33	37,19	33,20	41,80	
G05.T03_A	Gebouw 5	198175,23	441060,43	1,50	36,44	33,32	29,28	37,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Westsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G05.T03_B	Gebouw 5	198175,23	441060,43	4,50	37,07	33,93	29,95	38,54	
G05.T03_C	Gebouw 5	198175,23	441060,43	7,50	39,19	36,01	32,10	40,67	
G05.T04_A	Gebouw 5	198173,20	441056,40	1,50	38,99	35,88	31,81	40,44	
G05.T04_B	Gebouw 5	198173,20	441056,40	4,50	39,71	36,58	32,56	41,17	
G05.T04_C	Gebouw 5	198173,20	441056,40	7,50	41,32	38,17	34,20	42,79	
G05.T05_A	Gebouw 5	198170,94	441051,95	1,50	39,69	36,59	32,51	41,14	
G05.T05_B	Gebouw 5	198170,94	441051,95	4,50	40,38	37,25	33,23	41,84	
G05.T05_C	Gebouw 5	198170,94	441051,95	7,50	41,83	38,68	34,71	43,30	
G05.T06_A	Gebouw 5	198168,59	441047,31	1,50	37,98	34,86	30,82	39,44	
G05.T06_B	Gebouw 5	198168,59	441047,31	4,50	38,80	35,66	31,66	40,26	
G05.T06_C	Gebouw 5	198168,59	441047,31	7,50	40,76	37,60	33,65	42,23	
G05.T07_A	Gebouw 5	198166,22	441042,63	1,50	38,99	35,87	31,83	40,45	
G05.T07_B	Gebouw 5	198166,22	441042,63	4,50	39,69	36,55	32,56	41,16	
G05.T07_C	Gebouw 5	198166,22	441042,63	7,50	41,16	38,00	34,05	42,63	
G05.T08_A	Gebouw 5	198169,48	441037,86	1,50	39,36	36,24	32,19	40,81	
G05.T08_B	Gebouw 5	198169,48	441037,86	4,50	40,81	37,69	33,64	42,26	
G05.T08_C	Gebouw 5	198169,48	441037,86	7,50	41,79	38,68	34,62	43,24	
G05.T09_A	Gebouw 5	198174,73	441037,96	1,50	40,07	36,92	32,93	41,53	
G05.T09_B	Gebouw 5	198174,73	441037,96	4,50	40,90	37,74	33,78	42,37	
G05.T09_C	Gebouw 5	198174,73	441037,96	7,50	41,63	38,47	34,51	43,10	
G05.T10_A	Gebouw 5	198177,44	441043,30	1,50	40,12	36,97	32,98	41,58	
G05.T10_B	Gebouw 5	198177,44	441043,30	4,50	40,79	37,62	33,67	42,25	
G05.T10_C	Gebouw 5	198177,44	441043,30	7,50	41,51	38,34	34,40	42,98	
G05.T11_A	Gebouw 5	198179,47	441047,33	1,50	39,87	36,71	32,75	41,34	
G05.T11_B	Gebouw 5	198179,47	441047,33	4,50	40,55	37,37	33,45	42,02	
G05.T11_C	Gebouw 5	198179,47	441047,33	7,50	41,30	38,11	34,20	42,77	
G05.T12_A	Gebouw 5	198181,72	441051,78	1,50	40,29	37,14	33,16	41,75	
G05.T12_B	Gebouw 5	198181,72	441051,78	4,50	40,95	37,78	33,84	42,42	
G05.T12_C	Gebouw 5	198181,72	441051,78	7,50	41,65	38,48	34,54	43,12	
G05.T13_A	Gebouw 5	198184,07	441056,42	1,50	41,08	37,94	33,95	42,55	
G05.T13_B	Gebouw 5	198184,07	441056,42	4,50	41,71	38,55	34,59	43,18	
G05.T13_C	Gebouw 5	198184,07	441056,42	7,50	42,32	39,16	35,21	43,79	
G05.T14_A	Gebouw 5	198186,59	441061,40	1,50	42,09	38,95	34,94	43,55	
G05.T14_B	Gebouw 5	198186,59	441061,40	4,50	42,67	39,52	35,54	44,13	
G05.T14_C	Gebouw 5	198186,59	441061,40	7,50	43,20	40,05	36,07	44,66	
G06.T01_A	Gebouw 6	198157,17	441090,56	1,50	49,98	46,88	42,80	51,43	
G06.T01_B	Gebouw 6	198157,17	441090,56	4,50	50,63	47,50	43,47	52,08	
G06.T01_C	Gebouw 6	198157,17	441090,56	7,50	51,24	48,12	44,09	52,70	
G06.T02_A	Gebouw 6	198158,02	441084,73	1,50	42,40	39,32	35,18	43,84	
G06.T02_B	Gebouw 6	198158,02	441084,73	4,50	42,98	39,90	35,78	44,42	
G06.T02_C	Gebouw 6	198158,02	441084,73	7,50	43,91	40,82	36,71	45,35	
G06.T03_A	Gebouw 6	198163,50	441082,03	1,50	43,47	40,40	36,25	44,91	
G06.T03_B	Gebouw 6	198163,50	441082,03	4,50	44,04	40,96	36,83	45,48	
G06.T03_C	Gebouw 6	198163,50	441082,03	7,50	44,82	41,74	37,62	46,26	
G06.T04_A	Gebouw 6	198169,89	441078,87	1,50	42,52	39,45	35,29	43,95	
G06.T04_B	Gebouw 6	198169,89	441078,87	4,50	42,92	39,84	35,71	44,36	
G06.T04_C	Gebouw 6	198169,89	441078,87	7,50	43,73	40,64	36,53	45,17	
G06.T05_A	Gebouw 6	198176,53	441079,18	1,50	28,75	25,53	21,71	30,24	
G06.T05_B	Gebouw 6	198176,53	441079,18	4,50	30,78	27,55	23,75	32,28	
G06.T05_C	Gebouw 6	198176,53	441079,18	7,50	33,85	30,64	26,81	35,34	
G06.T06_A	Gebouw 6	198182,15	441076,28	1,50	38,09	34,96	30,93	39,54	
G06.T06_B	Gebouw 6	198182,15	441076,28	4,50	38,57	35,42	31,43	40,03	
G06.T06_C	Gebouw 6	198182,15	441076,28	7,50	39,62	36,47	32,50	41,09	
G06.T07_A	Gebouw 6	198188,40	441073,06	1,50	39,33	36,21	32,15	40,78	
G06.T07_B	Gebouw 6	198188,40	441073,06	4,50	39,83	36,70	32,68	41,29	
G06.T07_C	Gebouw 6	198188,40	441073,06	7,50	40,67	37,52	33,53	42,13	
G06.T08_A	Gebouw 6	198193,37	441076,69	1,50	44,13	40,99	36,97	45,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Westsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G06.T08_B	Gebouw 6	198193,37	441076,69	4,50	44,47	41,32	37,34	45,93	
G06.T08_C	Gebouw 6	198193,37	441076,69	7,50	44,78	41,62	37,65	46,24	
G06.T09_A	Gebouw 6	198192,41	441082,18	1,50	50,18	47,06	43,01	51,63	
G06.T09_B	Gebouw 6	198192,41	441082,18	4,50	50,68	47,55	43,54	52,14	
G06.T09_C	Gebouw 6	198192,41	441082,18	7,50	51,08	47,94	43,94	52,54	
G06.T10_A	Gebouw 6	198186,69	441085,13	1,50	50,15	47,03	42,98	51,60	
G06.T10_B	Gebouw 6	198186,69	441085,13	4,50	50,69	47,55	43,54	52,15	
G06.T10_C	Gebouw 6	198186,69	441085,13	7,50	51,09	47,96	43,95	52,55	
G06.T11_A	Gebouw 6	198181,21	441087,95	1,50	50,44	47,32	43,27	51,89	
G06.T11_B	Gebouw 6	198181,21	441087,95	4,50	50,99	47,86	43,85	52,45	
G06.T11_C	Gebouw 6	198181,21	441087,95	7,50	51,40	48,27	44,26	52,86	
G06.T12_A	Gebouw 6	198173,57	441087,58	1,50	51,31	48,21	44,12	52,75	
G06.T12_B	Gebouw 6	198173,57	441087,58	4,50	51,82	48,71	44,66	53,28	
G06.T12_C	Gebouw 6	198173,57	441087,58	7,50	52,30	49,18	45,13	53,75	
G06.T13_A	Gebouw 6	198167,82	441090,45	1,50	51,05	47,94	43,87	52,50	
G06.T13_B	Gebouw 6	198167,82	441090,45	4,50	51,54	48,41	44,38	52,99	
G06.T13_C	Gebouw 6	198167,82	441090,45	7,50	52,00	48,87	44,85	53,46	
G06.T14_A	Gebouw 6	198162,31	441093,21	1,50	50,95	47,85	43,78	52,40	
G06.T14_B	Gebouw 6	198162,31	441093,21	4,50	51,49	48,36	44,34	52,95	
G06.T14_C	Gebouw 6	198162,31	441093,21	7,50	51,97	48,84	44,82	53,43	
G07.T01_A	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	1,50	48,95	45,83	41,78	50,40	
G07.T01_B	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	4,50	49,45	46,32	42,31	50,91	
G07.T01_C	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	7,50	49,81	46,68	42,68	51,28	
G07.T02_A	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	1,50	39,76	36,68	32,54	41,20	
G07.T02_B	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	4,50	40,32	37,23	33,12	41,76	
G07.T02_C	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	7,50	40,98	37,88	33,79	42,42	
G07.T03_A	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	1,50	40,61	37,54	33,39	42,05	
G07.T03_B	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	4,50	41,16	38,08	33,95	42,60	
G07.T03_C	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	7,50	41,76	38,67	34,56	43,20	
G07.T04_A	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	1,50	38,79	35,72	31,58	40,23	
G07.T04_B	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	4,50	39,30	36,22	32,10	40,74	
G07.T04_C	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	7,50	39,97	36,87	32,79	41,42	
G07.T05_A	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	1,50	33,40	30,27	26,25	34,86	
G07.T05_B	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	4,50	34,28	31,13	27,17	35,75	
G07.T05_C	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	7,50	35,81	32,64	28,71	37,28	
G07.T06_A	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	1,50	37,51	34,32	30,41	38,98	
G07.T06_B	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	4,50	38,23	35,02	31,16	39,71	
G07.T06_C	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	7,50	39,20	36,00	32,14	40,69	
G07.T07_A	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	1,50	36,22	33,06	29,09	37,68	
G07.T07_B	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	4,50	37,06	33,88	29,96	38,53	
G07.T07_C	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	7,50	38,08	34,89	31,00	39,56	
G07.T08_A	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	1,50	42,72	39,57	35,58	44,18	
G07.T08_B	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	4,50	43,27	40,10	36,16	44,74	
G07.T08_C	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	7,50	43,60	40,42	36,49	45,07	
G07.T09_A	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	1,50	48,88	45,76	41,72	50,34	
G07.T09_B	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	4,50	49,42	46,28	42,28	50,88	
G07.T09_C	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	7,50	49,69	46,55	42,56	51,16	
G07.T10_A	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	1,50	48,58	45,45	41,43	50,04	
G07.T10_B	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	4,50	49,21	46,06	42,08	50,67	
G07.T10_C	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	7,50	49,54	46,39	42,42	51,01	
G07.T11_A	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	1,50	47,53	44,39	40,40	49,00	
G07.T11_B	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	4,50	48,14	44,97	41,04	49,61	
G07.T11_C	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	7,50	48,47	45,30	41,37	49,94	
G07.T12_A	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	1,50	49,24	46,12	42,07	50,69	
G07.T12_B	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	4,50	49,77	46,64	42,63	51,23	
G07.T12_C	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	7,50	50,07	46,93	42,93	51,53	
G07.T13_A	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	1,50	49,51	46,38	42,34	50,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Westsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G07.T13_B	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	4,50	50,04	46,90	42,91	51,51	
G07.T13_C	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	7,50	50,35	47,21	43,22	51,82	
G07.T14_A	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	1,50	49,59	46,47	42,43	51,05	
G07.T14_B	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	4,50	50,11	46,97	42,97	51,57	
G07.T14_C	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	7,50	50,44	47,30	43,30	51,90	
G08.T01_A	Gebouw 8	198202,67	441057,81	1,50	45,31	42,14	38,22	46,79	
G08.T01_B	Gebouw 8	198202,67	441057,81	4,50	45,86	42,67	38,80	47,35	
G08.T01_C	Gebouw 8	198202,67	441057,81	7,50	46,29	43,10	39,23	47,78	
G08.T02_A	Gebouw 8	198200,84	441052,71	1,50	44,58	41,39	37,52	46,07	
G08.T02_B	Gebouw 8	198200,84	441052,71	4,50	45,16	41,94	38,12	46,65	
G08.T02_C	Gebouw 8	198200,84	441052,71	7,50	45,65	42,43	38,61	47,14	
G08.T03_A	Gebouw 8	198199,39	441048,69	1,50	43,85	40,64	36,81	45,34	
G08.T03_B	Gebouw 8	198199,39	441048,69	4,50	44,44	41,21	37,42	45,94	
G08.T03_C	Gebouw 8	198199,39	441048,69	7,50	44,99	41,76	37,98	46,49	
G08.T04_A	Gebouw 8	198198,08	441045,03	1,50	43,37	40,15	36,33	44,86	
G08.T04_B	Gebouw 8	198198,08	441045,03	4,50	43,99	40,75	36,98	45,49	
G08.T04_C	Gebouw 8	198198,08	441045,03	7,50	44,59	41,35	37,58	46,09	
G08.T05_A	Gebouw 8	198196,65	441041,05	1,50	42,17	38,95	35,15	43,67	
G08.T05_B	Gebouw 8	198196,65	441041,05	4,50	42,83	39,59	35,83	44,34	
G08.T05_C	Gebouw 8	198196,65	441041,05	7,50	43,57	40,32	36,56	45,07	
G08.T06_A	Gebouw 8	198195,26	441037,20	1,50	41,80	38,57	34,79	43,30	
G08.T06_B	Gebouw 8	198195,26	441037,20	4,50	42,46	39,21	35,47	43,97	
G08.T06_C	Gebouw 8	198195,26	441037,20	7,50	43,23	39,98	36,24	44,74	
G08.T07_A	Gebouw 8	198193,75	441032,99	1,50	42,31	39,10	35,26	43,80	
G08.T07_B	Gebouw 8	198193,75	441032,99	4,50	42,91	39,68	35,88	44,41	
G08.T07_C	Gebouw 8	198193,75	441032,99	7,50	43,66	40,43	36,64	45,16	
G08.T08_A	Gebouw 8	198192,41	441029,27	1,50	42,54	39,34	35,48	44,03	
G08.T08_B	Gebouw 8	198192,41	441029,27	4,50	43,31	40,11	36,27	44,81	
G08.T08_C	Gebouw 8	198192,41	441029,27	7,50	44,08	40,87	37,04	45,57	
G08.T09_A	Gebouw 8	198190,70	441024,49	1,50	42,97	39,79	35,88	44,45	
G08.T09_B	Gebouw 8	198190,70	441024,49	4,50	43,70	40,51	36,63	45,18	
G08.T09_C	Gebouw 8	198190,70	441024,49	7,50	44,43	41,24	37,36	45,91	
G08.T10_A	Gebouw 8	198194,72	441019,85	1,50	37,98	34,88	30,79	39,42	
G08.T10_B	Gebouw 8	198194,72	441019,85	4,50	39,00	35,88	31,84	40,46	
G08.T10_C	Gebouw 8	198194,72	441019,85	7,50	40,15	37,02	33,00	41,61	
G08.T11_A	Gebouw 8	198199,81	441020,99	1,50	27,75	24,53	20,72	29,25	
G08.T11_B	Gebouw 8	198199,81	441020,99	4,50	31,79	28,55	24,78	33,29	
G08.T11_C	Gebouw 8	198199,81	441020,99	7,50	35,09	31,88	28,06	36,59	
G08.T12_A	Gebouw 8	198201,43	441025,42	1,50	30,92	27,78	23,79	32,39	
G08.T12_B	Gebouw 8	198201,43	441025,42	4,50	33,76	30,57	26,68	35,24	
G08.T12_C	Gebouw 8	198201,43	441025,42	7,50	36,21	33,02	29,14	37,69	
G08.T13_A	Gebouw 8	198202,77	441029,09	1,50	31,10	27,96	23,97	32,57	
G08.T13_B	Gebouw 8	198202,77	441029,09	4,50	33,94	30,76	26,87	35,43	
G08.T13_C	Gebouw 8	198202,77	441029,09	7,50	36,33	33,13	29,26	37,81	
G08.T14_A	Gebouw 8	198204,37	441033,47	1,50	33,19	30,09	26,01	34,64	
G08.T14_B	Gebouw 8	198204,37	441033,47	4,50	35,18	32,03	28,05	36,64	
G08.T14_C	Gebouw 8	198204,37	441033,47	7,50	36,99	33,83	29,88	38,46	
G08.T15_A	Gebouw 8	198205,82	441037,43	1,50	30,23	27,09	23,10	31,70	
G08.T15_B	Gebouw 8	198205,82	441037,43	4,50	32,62	29,44	25,54	34,10	
G08.T15_C	Gebouw 8	198205,82	441037,43	7,50	35,53	32,35	28,45	37,01	
G08.T16_A	Gebouw 8	198207,44	441041,87	1,50	31,40	28,28	24,24	32,86	
G08.T16_B	Gebouw 8	198207,44	441041,87	4,50	33,22	30,06	26,10	34,69	
G08.T16_C	Gebouw 8	198207,44	441041,87	7,50	35,66	32,49	28,55	37,13	
G08.T17_A	Gebouw 8	198208,73	441045,39	1,50	32,03	28,92	24,85	33,48	
G08.T17_B	Gebouw 8	198208,73	441045,39	4,50	33,64	30,50	26,50	35,10	
G08.T17_C	Gebouw 8	198208,73	441045,39	7,50	35,78	32,62	28,67	37,25	
G08.T18_A	Gebouw 8	198210,08	441049,10	1,50	35,01	31,92	27,80	36,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Westsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G08.T18_B	Gebouw 8	198210,08	441049,10	4,50	35,99	32,89	28,81	37,44	
G08.T18_C	Gebouw 8	198210,08	441049,10	7,50	37,18	34,05	30,02	38,63	
G08.T19_A	Gebouw 8	198211,91	441054,11	1,50	31,98	28,89	24,80	33,43	
G08.T19_B	Gebouw 8	198211,91	441054,11	4,50	33,40	30,27	26,25	34,86	
G08.T19_C	Gebouw 8	198211,91	441054,11	7,50	35,11	31,96	27,98	36,57	
G08.T20_A	Gebouw 8	198208,95	441058,13	1,50	44,12	41,02	36,94	45,57	
G08.T20_B	Gebouw 8	198208,95	441058,13	4,50	44,66	41,54	37,50	46,12	
G08.T20_C	Gebouw 8	198208,95	441058,13	7,50	45,10	41,98	37,94	46,56	
G09.T01_A	Gebouw 9	198230,18	441044,69	1,50	35,97	32,75	28,94	37,47	
G09.T01_B	Gebouw 9	198230,18	441044,69	4,50	36,92	33,68	29,92	38,43	
G09.T01_C	Gebouw 9	198230,18	441044,69	7,50	38,46	35,22	31,45	39,96	
G09.T02_A	Gebouw 9	198228,26	441039,46	1,50	37,86	34,67	30,79	39,34	
G09.T02_B	Gebouw 9	198228,26	441039,46	4,50	39,15	35,95	32,11	40,65	
G09.T02_C	Gebouw 9	198228,26	441039,46	7,50	40,33	37,11	33,29	41,82	
G09.T03_A	Gebouw 9	198226,32	441034,16	1,50	35,44	32,20	28,41	36,93	
G09.T03_B	Gebouw 9	198226,32	441034,16	4,50	36,65	33,41	29,65	38,16	
G09.T03_C	Gebouw 9	198226,32	441034,16	7,50	38,63	35,39	31,62	40,13	
G09.T04_A	Gebouw 9	198224,48	441029,13	1,50	33,83	30,51	26,93	35,37	
G09.T04_B	Gebouw 9	198224,48	441029,13	4,50	35,49	32,16	28,58	37,02	
G09.T04_C	Gebouw 9	198224,48	441029,13	7,50	38,06	34,77	31,11	39,58	
G09.T05_A	Gebouw 9	198222,76	441024,45	1,50	34,82	31,48	27,93	36,36	
G09.T05_B	Gebouw 9	198222,76	441024,45	4,50	36,32	32,99	29,43	37,86	
G09.T05_C	Gebouw 9	198222,76	441024,45	7,50	38,59	35,29	31,65	40,12	
G09.T06_A	Gebouw 9	198220,92	441019,42	1,50	34,80	31,49	27,87	36,33	
G09.T06_B	Gebouw 9	198220,92	441019,42	4,50	36,39	33,09	29,45	37,92	
G09.T06_C	Gebouw 9	198220,92	441019,42	7,50	38,68	35,40	31,71	40,19	
G09.T07_A	Gebouw 9	198224,42	441014,35	1,50	29,05	25,79	22,07	30,56	
G09.T07_B	Gebouw 9	198224,42	441014,35	4,50	32,84	29,57	25,88	34,36	
G09.T07_C	Gebouw 9	198224,42	441014,35	7,50	35,74	32,50	28,75	37,25	
G09.T08_A	Gebouw 9	198230,16	441015,43	1,50	40,35	37,17	33,26	41,83	
G09.T08_B	Gebouw 9	198230,16	441015,43	4,50	41,01	37,81	33,94	42,49	
G09.T08_C	Gebouw 9	198230,16	441015,43	7,50	41,62	38,42	34,54	43,10	
G09.T09_A	Gebouw 9	198232,01	441020,42	1,50	40,93	37,73	33,86	42,41	
G09.T09_B	Gebouw 9	198232,01	441020,42	4,50	41,56	38,34	34,51	43,05	
G09.T09_C	Gebouw 9	198232,01	441020,42	7,50	42,12	38,91	35,08	43,61	
G09.T10_A	Gebouw 9	198233,89	441025,52	1,50	40,84	37,66	33,74	42,31	
G09.T10_B	Gebouw 9	198233,89	441025,52	4,50	41,46	38,26	34,38	42,94	
G09.T10_C	Gebouw 9	198233,89	441025,52	7,50	42,06	38,86	34,99	43,54	
G09.T11_A	Gebouw 9	198236,01	441031,22	1,50	40,86	37,70	33,74	42,33	
G09.T11_B	Gebouw 9	198236,01	441031,22	4,50	41,48	38,31	34,38	42,95	
G09.T11_C	Gebouw 9	198236,01	441031,22	7,50	42,08	38,90	34,98	43,55	
G09.T12_A	Gebouw 9	198237,90	441036,34	1,50	41,56	38,40	34,42	43,02	
G09.T12_B	Gebouw 9	198237,90	441036,34	4,50	42,14	38,98	35,03	43,61	
G09.T12_C	Gebouw 9	198237,90	441036,34	7,50	42,66	39,49	35,55	44,13	
G09.T13_A	Gebouw 9	198239,40	441040,41	1,50	42,38	39,22	35,24	43,84	
G09.T13_B	Gebouw 9	198239,40	441040,41	4,50	42,93	39,76	35,81	44,39	
G09.T13_C	Gebouw 9	198239,40	441040,41	7,50	43,36	40,19	36,24	44,82	
G09.T16_A	Gebouw 9	198236,02	441045,57	1,50	40,61	37,48	33,45	42,06	
G09.T16_B	Gebouw 9	198236,02	441045,57	4,50	41,17	38,03	34,03	42,63	
G09.T16_C	Gebouw 9	198236,02	441045,57	7,50	41,82	38,67	34,69	43,28	
G10.T01_A	Gebouw 10	198263,12	441050,58	1,50	46,86	43,73	39,72	48,32	
G10.T01_B	Gebouw 10	198263,12	441050,58	4,50	47,45	44,30	40,34	48,92	
G10.T01_C	Gebouw 10	198263,12	441050,58	7,50	47,82	44,66	40,70	49,29	
G10.T02_A	Gebouw 10	198264,99	441044,60	1,50	36,73	33,42	29,81	38,26	
G10.T02_B	Gebouw 10	198264,99	441044,60	4,50	37,45	34,13	30,54	38,99	
G10.T02_C	Gebouw 10	198264,99	441044,60	7,50	38,31	35,00	31,38	39,84	
G10.T03_A	Gebouw 10	198270,13	441042,37	1,50	37,47	34,40	30,26	38,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Westsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G10.T03_B	Gebouw 10	198270,13	441042,37	4,50	38,63	35,52	31,45	40,08	
G10.T03_C	Gebouw 10	198270,13	441042,37	7,50	39,48	36,36	32,32	40,94	
G10.T04_A	Gebouw 10	198276,04	441039,80	1,50	36,27	33,19	29,06	37,71	
G10.T04_B	Gebouw 10	198276,04	441039,80	4,50	37,52	34,41	30,34	38,97	
G10.T04_C	Gebouw 10	198276,04	441039,80	7,50	38,51	35,39	31,35	39,97	
G10.T05_A	Gebouw 10	198282,76	441038,60	1,50	33,25	30,17	26,04	34,69	
G10.T05_B	Gebouw 10	198282,76	441038,60	4,50	34,90	31,79	27,74	36,36	
G10.T05_C	Gebouw 10	198282,76	441038,60	7,50	36,17	33,03	29,04	37,64	
G10.T06_A	Gebouw 10	198288,12	441036,32	1,50	32,34	29,15	25,25	33,81	
G10.T06_B	Gebouw 10	198288,12	441036,32	4,50	33,97	30,77	26,91	35,46	
G10.T06_C	Gebouw 10	198288,12	441036,32	7,50	35,36	32,16	28,29	36,84	
G10.T07_A	Gebouw 10	198293,70	441033,94	1,50	36,52	33,35	29,40	37,98	
G10.T07_B	Gebouw 10	198293,70	441033,94	4,50	37,20	34,01	30,10	38,67	
G10.T07_C	Gebouw 10	198293,70	441033,94	7,50	37,96	34,77	30,87	39,43	
G10.T08_A	Gebouw 10	198298,91	441036,72	1,50	42,50	39,36	35,34	43,95	
G10.T08_B	Gebouw 10	198298,91	441036,72	4,50	43,37	40,22	36,24	44,83	
G10.T08_C	Gebouw 10	198298,91	441036,72	7,50	43,71	40,55	36,58	45,17	
G10.T09_A	Gebouw 10	198298,25	441043,33	1,50	47,97	44,84	40,81	49,42	
G10.T09_B	Gebouw 10	198298,25	441043,33	4,50	48,47	45,32	41,34	49,93	
G10.T09_C	Gebouw 10	198298,25	441043,33	7,50	48,73	45,58	41,60	50,19	
G10.T10_A	Gebouw 10	198292,18	441045,92	1,50	48,02	44,89	40,87	49,48	
G10.T10_B	Gebouw 10	198292,18	441045,92	4,50	48,54	45,39	41,41	50,00	
G10.T10_C	Gebouw 10	198292,18	441045,92	7,50	48,79	45,64	41,66	50,25	
G10.T11_A	Gebouw 10	198286,62	441048,30	1,50	48,03	44,90	40,88	49,49	
G10.T11_B	Gebouw 10	198286,62	441048,30	4,50	48,56	45,41	41,43	50,02	
G10.T11_C	Gebouw 10	198286,62	441048,30	7,50	48,82	45,67	41,70	50,29	
G10.T12_A	Gebouw 10	198279,78	441048,86	1,50	48,71	45,59	41,55	50,17	
G10.T12_B	Gebouw 10	198279,78	441048,86	4,50	49,19	46,05	42,05	50,65	
G10.T12_C	Gebouw 10	198279,78	441048,86	7,50	49,41	46,27	42,27	50,87	
G10.T13_A	Gebouw 10	198274,11	441051,32	1,50	48,46	45,34	41,31	49,92	
G10.T13_B	Gebouw 10	198274,11	441051,32	4,50	48,95	45,81	41,82	50,42	
G10.T13_C	Gebouw 10	198274,11	441051,32	7,50	49,18	46,03	42,05	50,64	
G10.T14_A	Gebouw 10	198268,26	441053,86	1,50	48,45	45,33	41,30	49,91	
G10.T14_B	Gebouw 10	198268,26	441053,86	4,50	48,95	45,81	41,82	50,42	
G10.T14_C	Gebouw 10	198268,26	441053,86	7,50	49,19	46,04	42,06	50,65	
G11.T01_A	Gebouw 11	198256,69	441035,88	1,50	43,87	40,69	36,79	45,35	
G11.T01_B	Gebouw 11	198256,69	441035,88	4,50	44,44	41,24	37,38	45,93	
G11.T01_C	Gebouw 11	198256,69	441035,88	7,50	44,89	41,68	37,83	46,37	
G11.T02_A	Gebouw 11	198254,97	441032,05	1,50	43,87	40,66	36,83	45,36	
G11.T02_B	Gebouw 11	198254,97	441032,05	4,50	44,45	41,22	37,43	45,95	
G11.T02_C	Gebouw 11	198254,97	441032,05	7,50	44,91	41,68	37,89	46,41	
G11.T03_A	Gebouw 11	198253,28	441028,27	1,50	42,99	39,78	35,94	44,48	
G11.T03_B	Gebouw 11	198253,28	441028,27	4,50	43,58	40,35	36,55	45,08	
G11.T03_C	Gebouw 11	198253,28	441028,27	7,50	44,11	40,88	37,09	45,61	
G11.T04_A	Gebouw 11	198251,59	441024,51	1,50	42,46	39,24	35,43	43,96	
G11.T04_B	Gebouw 11	198251,59	441024,51	4,50	43,10	39,86	36,08	44,60	
G11.T04_C	Gebouw 11	198251,59	441024,51	7,50	43,66	40,42	36,65	45,16	
G11.T05_A	Gebouw 11	198249,69	441020,26	1,50	41,89	38,65	34,87	43,39	
G11.T05_B	Gebouw 11	198249,69	441020,26	4,50	42,56	39,30	35,56	44,06	
G11.T05_C	Gebouw 11	198249,69	441020,26	7,50	43,18	39,93	36,19	44,69	
G11.T06_A	Gebouw 11	198247,90	441016,25	1,50	41,81	38,56	34,80	43,31	
G11.T06_B	Gebouw 11	198247,90	441016,25	4,50	42,50	39,24	35,51	44,01	
G11.T06_C	Gebouw 11	198247,90	441016,25	7,50	43,10	39,84	36,11	44,61	
G11.T07_A	Gebouw 11	198246,00	441012,03	1,50	42,12	38,88	35,11	43,62	
G11.T07_B	Gebouw 11	198246,00	441012,03	4,50	42,82	39,56	35,83	44,33	
G11.T07_C	Gebouw 11	198246,00	441012,03	7,50	43,46	40,19	36,46	44,96	
G11.T08_A	Gebouw 11	198248,99	441007,47	1,50	30,89	27,75	23,76	32,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Westsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G11.T08_B	Gebouw 11	198248,99	441007,47	4,50	34,29	31,10	27,22	35,77	
G11.T08_C	Gebouw 11	198248,99	441007,47	7,50	36,54	33,35	29,47	38,02	
G11.T09_A	Gebouw 11	198254,76	441007,71	1,50	31,02	27,86	23,91	32,49	
G11.T09_B	Gebouw 11	198254,76	441007,71	4,50	33,87	30,68	26,80	35,35	
G11.T09_C	Gebouw 11	198254,76	441007,71	7,50	36,67	33,47	29,60	38,15	
G11.T10_A	Gebouw 11	198256,84	441012,34	1,50	31,74	28,60	24,61	33,21	
G11.T10_B	Gebouw 11	198256,84	441012,34	4,50	33,81	30,62	26,74	35,29	
G11.T10_C	Gebouw 11	198256,84	441012,34	7,50	36,38	33,18	29,32	37,87	
G11.T11_A	Gebouw 11	198258,66	441016,41	1,50	31,25	28,09	24,15	32,73	
G11.T11_B	Gebouw 11	198258,66	441016,41	4,50	33,56	30,35	26,51	35,05	
G11.T11_C	Gebouw 11	198258,66	441016,41	7,50	36,42	33,21	29,37	37,91	
G11.T12_A	Gebouw 11	198260,43	441020,36	1,50	32,00	28,84	24,88	33,47	
G11.T12_B	Gebouw 11	198260,43	441020,36	4,50	33,99	30,79	26,93	35,48	
G11.T12_C	Gebouw 11	198260,43	441020,36	7,50	36,41	33,20	29,36	37,90	
G11.T13_A	Gebouw 11	198262,03	441023,92	1,50	31,09	27,92	23,99	32,56	
G11.T13_B	Gebouw 11	198262,03	441023,92	4,50	33,21	30,00	26,16	34,70	
G11.T13_C	Gebouw 11	198262,03	441023,92	7,50	35,84	32,63	28,79	37,33	
G11.T14_A	Gebouw 11	198263,93	441028,17	1,50	32,09	28,94	24,96	33,55	
G11.T14_B	Gebouw 11	198263,93	441028,17	4,50	33,86	30,68	26,79	35,35	
G11.T14_C	Gebouw 11	198263,93	441028,17	7,50	36,04	32,85	28,98	37,53	
G11.T15_A	Gebouw 11	198265,47	441031,61	1,50	31,94	28,80	24,79	33,40	
G11.T15_B	Gebouw 11	198265,47	441031,61	4,50	34,12	30,94	27,03	35,60	
G11.T15_C	Gebouw 11	198265,47	441031,61	7,50	36,03	32,84	28,96	37,51	
G11.T16_A	Gebouw 11	198262,10	441036,08	1,50	42,08	39,00	34,88	43,52	
G11.T16_B	Gebouw 11	198262,10	441036,08	4,50	42,58	39,49	35,39	44,03	
G11.T16_C	Gebouw 11	198262,10	441036,08	7,50	43,07	39,97	35,89	44,52	
G12.T01_A	Gebouw 12	198284,97	441024,98	1,50	27,83	24,60	20,81	29,33	
G12.T01_B	Gebouw 12	198284,97	441024,98	4,50	31,66	28,42	24,65	33,16	
G12.T01_C	Gebouw 12	198284,97	441024,98	7,50	34,77	31,54	27,75	36,27	
G12.T02_A	Gebouw 12	198282,65	441019,66	1,50	33,56	30,41	26,42	35,02	
G12.T02_B	Gebouw 12	198282,65	441019,66	4,50	35,04	31,87	27,95	36,52	
G12.T02_C	Gebouw 12	198282,65	441019,66	7,50	36,89	33,70	29,82	38,37	
G12.T03_A	Gebouw 12	198280,89	441015,64	1,50	34,73	31,61	27,57	36,19	
G12.T03_B	Gebouw 12	198280,89	441015,64	4,50	35,87	32,72	28,75	37,34	
G12.T03_C	Gebouw 12	198280,89	441015,64	7,50	37,53	34,36	30,43	39,00	
G12.T04_A	Gebouw 12	198278,38	441009,90	1,50	32,87	29,74	25,73	34,33	
G12.T04_B	Gebouw 12	198278,38	441009,90	4,50	34,44	31,27	27,35	35,92	
G12.T04_C	Gebouw 12	198278,38	441009,90	7,50	36,62	33,42	29,55	38,10	
G12.T05_A	Gebouw 12	198276,23	441004,98	1,50	29,26	26,01	22,27	30,77	
G12.T05_B	Gebouw 12	198276,23	441004,98	4,50	32,47	29,19	25,50	33,98	
G12.T05_C	Gebouw 12	198276,23	441004,98	7,50	35,77	32,51	28,78	37,28	
G12.T06_A	Gebouw 12	198274,07	441000,03	1,50	29,91	26,67	22,90	31,41	
G12.T06_B	Gebouw 12	198274,07	441000,03	4,50	32,63	29,36	25,66	34,15	
G12.T06_C	Gebouw 12	198274,07	441000,03	7,50	35,89	32,64	28,90	37,40	
G12.T07_A	Gebouw 12	198271,83	440994,91	1,50	32,51	29,35	25,41	33,99	
G12.T07_B	Gebouw 12	198271,83	440994,91	4,50	35,17	31,99	28,09	36,65	
G12.T07_C	Gebouw 12	198271,83	440994,91	7,50	37,40	34,20	30,33	38,88	
G12.T08_A	Gebouw 12	198274,58	440990,31	1,50	34,06	30,95	26,89	35,51	
G12.T08_B	Gebouw 12	198274,58	440990,31	4,50	37,30	34,13	30,19	38,77	
G12.T08_C	Gebouw 12	198274,58	440990,31	7,50	37,42	34,25	30,31	38,89	
G12.T09_A	Gebouw 12	198280,24	440990,99	1,50	39,17	35,95	32,12	40,66	
G12.T09_B	Gebouw 12	198280,24	440990,99	4,50	40,54	37,32	33,51	42,04	
G12.T09_C	Gebouw 12	198280,24	440990,99	7,50	40,69	37,46	33,67	42,19	
G12.T10_A	Gebouw 12	198282,36	440995,83	1,50	39,76	36,53	32,73	41,26	
G12.T10_B	Gebouw 12	198282,36	440995,83	4,50	40,93	37,69	33,91	42,43	
G12.T10_C	Gebouw 12	198282,36	440995,83	7,50	41,29	38,05	34,27	42,79	
G12.T11_A	Gebouw 12	198284,59	441000,93	1,50	39,59	36,37	32,54	41,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Westsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G12.T11_B	Gebouw 12	198284,59	441000,93	4,50	40,69	37,47	33,65	42,18	
G12.T11_C	Gebouw 12	198284,59	441000,93	7,50	41,25	38,02	34,21	42,74	
G12.T12_A	Gebouw 12	198286,85	441006,12	1,50	40,77	37,54	33,73	42,26	
G12.T12_B	Gebouw 12	198286,85	441006,12	4,50	41,85	38,62	34,83	43,35	
G12.T12_C	Gebouw 12	198286,85	441006,12	7,50	42,25	39,01	35,22	43,74	
G12.T13_A	Gebouw 12	198288,67	441010,28	1,50	40,74	37,54	33,67	42,22	
G12.T13_B	Gebouw 12	198288,67	441010,28	4,50	41,77	38,56	34,71	43,25	
G12.T13_C	Gebouw 12	198288,67	441010,28	7,50	42,20	38,99	35,14	43,68	
G12.T14_A	Gebouw 12	198290,75	441015,02	1,50	41,09	37,91	33,98	42,56	
G12.T14_B	Gebouw 12	198290,75	441015,02	4,50	42,04	38,86	34,95	43,52	
G12.T14_C	Gebouw 12	198290,75	441015,02	7,50	42,47	39,28	35,38	43,94	
G12.T15_A	Gebouw 12	198290,73	441025,47	1,50	39,76	36,62	32,60	41,21	
G12.T15_B	Gebouw 12	198290,73	441025,47	4,50	40,30	37,15	33,17	41,76	
G12.T15_C	Gebouw 12	198290,73	441025,47	7,50	40,93	37,77	33,80	42,39	
G12.T16_A	Gebouw 12	198293,05	441020,30	1,50	41,98	38,81	34,88	43,45	
G12.T16_B	Gebouw 12	198293,05	441020,30	4,50	42,94	39,76	35,85	44,42	
G12.T16_C	Gebouw 12	198293,05	441020,30	7,50	43,17	39,98	36,08	44,64	
G13.T01_A	Gebouw 13	198320,99	441038,41	1,50	46,73	43,61	39,58	48,19	
G13.T01_B	Gebouw 13	198320,99	441038,41	4,50	47,26	44,11	40,13	48,72	
G13.T01_C	Gebouw 13	198320,99	441038,41	7,50	47,52	44,37	40,39	48,98	
G13.T02_A	Gebouw 13	198322,68	441030,48	1,50	43,99	40,86	36,85	45,45	
G13.T02_B	Gebouw 13	198322,68	441030,48	4,50	44,51	41,37	37,39	45,98	
G13.T02_C	Gebouw 13	198322,68	441030,48	7,50	44,86	41,71	37,75	46,33	
G13.T03_A	Gebouw 13	198315,23	441025,30	1,50	44,65	41,49	37,55	46,13	
G13.T03_B	Gebouw 13	198315,23	441025,30	4,50	45,25	42,06	38,16	46,72	
G13.T03_C	Gebouw 13	198315,23	441025,30	7,50	45,63	42,44	38,55	47,11	
G13.T04_A	Gebouw 13	198316,98	441016,82	1,50	37,91	34,71	30,86	39,40	
G13.T04_B	Gebouw 13	198316,98	441016,82	4,50	38,52	35,30	31,49	40,02	
G13.T04_C	Gebouw 13	198316,98	441016,82	7,50	39,26	36,03	32,24	40,76	
G13.T05_A	Gebouw 13	198309,21	441011,59	1,50	42,24	39,01	35,22	43,74	
G13.T05_B	Gebouw 13	198309,21	441011,59	4,50	42,87	39,62	35,87	44,38	
G13.T05_C	Gebouw 13	198309,21	441011,59	7,50	43,34	40,09	36,34	44,85	
G13.T06_A	Gebouw 13	198310,45	441002,86	1,50	35,46	32,12	28,58	37,01	
G13.T06_B	Gebouw 13	198310,45	441002,86	4,50	36,20	32,85	29,33	37,75	
G13.T06_C	Gebouw 13	198310,45	441002,86	7,50	37,28	33,94	30,38	38,82	
G13.T07_A	Gebouw 13	198303,39	440998,33	1,50	41,25	38,03	34,21	42,74	
G13.T07_B	Gebouw 13	198303,39	440998,33	4,50	41,82	38,58	34,79	43,31	
G13.T07_C	Gebouw 13	198303,39	440998,33	7,50	42,33	39,09	35,30	43,82	
G13.T08_A	Gebouw 13	198304,13	440988,95	1,50	27,23	23,99	20,23	28,74	
G13.T08_B	Gebouw 13	198304,13	440988,95	4,50	29,43	26,17	22,43	30,93	
G13.T08_C	Gebouw 13	198304,13	440988,95	7,50	32,80	29,55	25,80	34,31	
G13.T09_A	Gebouw 13	198297,59	440985,14	1,50	39,61	36,42	32,52	41,08	
G13.T09_B	Gebouw 13	198297,59	440985,14	4,50	40,35	37,15	33,28	41,83	
G13.T09_C	Gebouw 13	198297,59	440985,14	7,50	40,97	37,77	33,91	42,46	
G13.T10_A	Gebouw 13	198300,50	440980,06	1,50	33,10	29,99	25,93	34,55	
G13.T10_B	Gebouw 13	198300,50	440980,06	4,50	37,68	34,51	30,56	39,14	
G13.T10_C	Gebouw 13	198300,50	440980,06	7,50	37,95	34,80	30,84	39,42	
G13.T11_A	Gebouw 13	198306,29	440981,13	1,50	33,73	30,59	26,58	35,19	
G13.T11_B	Gebouw 13	198306,29	440981,13	4,50	36,93	33,77	29,81	38,40	
G13.T11_C	Gebouw 13	198306,29	440981,13	7,50	36,36	33,19	29,25	37,83	
G13.T12_A	Gebouw 13	198310,17	440986,45	1,50	39,28	36,12	32,15	40,74	
G13.T12_B	Gebouw 13	198310,17	440986,45	4,50	40,75	37,58	33,64	42,22	
G13.T12_C	Gebouw 13	198310,17	440986,45	7,50	40,67	37,49	33,57	42,14	
G13.T13_A	Gebouw 13	198312,18	440994,36	1,50	37,28	34,12	30,14	38,74	
G13.T13_B	Gebouw 13	198312,18	440994,36	4,50	38,24	35,08	31,13	39,71	
G13.T13_C	Gebouw 13	198312,18	440994,36	7,50	38,25	35,07	31,15	39,72	
G13.T14_A	Gebouw 13	198316,36	441000,55	1,50	39,43	36,27	32,30	40,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Westsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G13.T14_B	Gebouw 13	198316,36	441000,55	4,50	40,76	37,59	33,66	42,23	
G13.T14_C	Gebouw 13	198316,36	441000,55	7,50	40,71	37,52	33,61	42,18	
G13.T15_A	Gebouw 13	198317,99	441007,41	1,50	38,56	35,40	31,43	40,02	
G13.T15_B	Gebouw 13	198317,99	441007,41	4,50	39,32	36,15	32,22	40,79	
G13.T15_C	Gebouw 13	198317,99	441007,41	7,50	39,47	36,28	32,37	40,94	
G13.T16_A	Gebouw 13	198322,33	441014,14	1,50	39,82	36,66	32,69	41,28	
G13.T16_B	Gebouw 13	198322,33	441014,14	4,50	41,09	37,91	33,98	42,56	
G13.T16_C	Gebouw 13	198322,33	441014,14	7,50	41,15	37,97	34,05	42,62	
G13.T17_A	Gebouw 13	198324,54	441021,90	1,50	38,63	35,46	31,49	40,09	
G13.T17_B	Gebouw 13	198324,54	441021,90	4,50	39,47	36,30	32,37	40,94	
G13.T17_C	Gebouw 13	198324,54	441021,90	7,50	39,60	36,42	32,50	41,07	
G13.T18_A	Gebouw 13	198328,49	441028,16	1,50	40,10	36,94	32,97	41,56	
G13.T18_B	Gebouw 13	198328,49	441028,16	4,50	41,15	37,97	34,04	42,62	
G13.T18_C	Gebouw 13	198328,49	441028,16	7,50	41,36	38,18	34,26	42,83	
G13.T19_A	Gebouw 13	198329,71	441034,72	1,50	41,70	38,54	34,56	43,16	
G13.T19_B	Gebouw 13	198329,71	441034,72	4,50	42,51	39,33	35,40	43,98	
G13.T19_C	Gebouw 13	198329,71	441034,72	7,50	42,72	39,54	35,62	44,19	
G13.T20_A	Gebouw 13	198326,86	441039,20	1,50	47,20	44,06	40,05	48,66	
G13.T20_B	Gebouw 13	198326,86	441039,20	4,50	47,79	44,63	40,67	49,26	
G13.T20_C	Gebouw 13	198326,86	441039,20	7,50	48,06	44,90	40,95	49,53	
G14.T01_A	Gebouw 14	198142,39	440991,88	1,50	37,07	33,94	29,93	38,53	
G14.T02_A	Gebouw 14	198144,34	440988,96	1,50	28,20	25,05	21,08	29,67	
G14.T03_A	Gebouw 14	198138,93	440992,10	1,50	40,25	37,14	33,09	41,71	
G14.T04_A	Gebouw 14	198145,59	440986,22	1,50	31,96	28,76	24,90	33,45	
G14.T04_B	Gebouw 14	198145,59	440986,22	4,50	37,91	34,78	30,77	39,37	
G14.T04_C	Gebouw 14	198145,59	440986,22	7,50	39,19	36,04	32,08	40,66	
G14.T05_A	Gebouw 14	198137,89	440987,71	1,50	38,36	35,22	31,23	39,83	
G14.T05_B	Gebouw 14	198137,89	440987,71	4,50	40,56	37,43	33,42	42,02	
G14.T05_C	Gebouw 14	198137,89	440987,71	7,50	41,87	38,73	34,74	43,34	
G14.T06_A	Gebouw 14	198142,06	440980,88	1,50	33,32	30,18	26,18	34,78	
G14.T06_B	Gebouw 14	198142,06	440980,88	4,50	32,72	29,53	25,65	34,20	
G14.T06_C	Gebouw 14	198142,06	440980,88	7,50	35,61	32,42	28,53	37,09	
G14.T07_A	Gebouw 14	198148,55	440981,79	1,50	32,82	29,68	25,70	34,29	
G14.T07_B	Gebouw 14	198148,55	440981,79	4,50	34,80	31,65	27,69	36,27	
G14.T07_C	Gebouw 14	198148,55	440981,79	7,50	37,14	33,97	30,04	38,61	
G15.T01_A	Gebouw 15	198178,70	440977,17	1,50	33,10	29,96	25,98	34,57	
G15.T02_A	Gebouw 15	198175,01	440977,88	1,50	30,15	26,95	23,09	31,64	
G15.T03_A	Gebouw 15	198180,04	440973,92	1,50	33,14	30,01	26,00	34,60	
G15.T04_A	Gebouw 15	198172,66	440977,39	1,50	30,02	26,81	22,97	31,51	
G15.T04_B	Gebouw 15	198172,66	440977,39	4,50	33,85	30,71	26,74	35,32	
G15.T04_C	Gebouw 15	198172,66	440977,39	7,50	35,76	32,59	28,67	37,24	
G15.T05_A	Gebouw 15	198167,11	440977,84	1,50	35,31	32,09	28,28	36,81	
G15.T05_B	Gebouw 15	198167,11	440977,84	4,50	38,01	34,81	30,93	39,49	
G15.T05_C	Gebouw 15	198167,11	440977,84	7,50	39,69	36,49	32,63	41,18	
G15.T06_A	Gebouw 15	198164,17	440973,11	1,50	38,63	35,43	31,57	40,12	
G15.T06_B	Gebouw 15	198164,17	440973,11	4,50	39,05	35,82	32,02	40,55	
G15.T06_C	Gebouw 15	198164,17	440973,11	7,50	40,63	37,41	33,59	42,12	
G15.T07_A	Gebouw 15	198165,44	440967,98	1,50	34,49	31,22	27,52	36,01	
G15.T07_B	Gebouw 15	198165,44	440967,98	4,50	38,04	34,86	30,96	39,52	
G15.T07_C	Gebouw 15	198165,44	440967,98	7,50	39,52	36,34	32,43	41,00	
G15.T08_A	Gebouw 15	198172,90	440966,39	1,50	33,70	30,55	26,58	35,17	
G15.T08_B	Gebouw 15	198172,90	440966,39	4,50	35,13	31,96	28,04	36,61	
G15.T08_C	Gebouw 15	198172,90	440966,39	7,50	37,18	34,01	30,10	38,66	
G15.T09_A	Gebouw 15	198176,09	440971,52	1,50	31,56	28,39	24,47	33,04	
G15.T09_B	Gebouw 15	198176,09	440971,52	4,50	34,17	31,00	27,07	35,64	
G15.T09_C	Gebouw 15	198176,09	440971,52	7,50	36,60	33,43	29,51	38,08	
G15.T10_A	Gebouw 15	198167,04	440964,92	1,50	31,08	27,92	23,97	32,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Westsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G15.T11_A	Gebouw 15	198168,81	440962,00	1,50	30,74	27,53	23,69	32,23	
G15.T12_A	Gebouw 15	198172,30	440961,76	1,50	33,49	30,35	26,36	34,96	
G15.T13_A	Gebouw 15	198172,11	440964,11	1,50	33,26	30,14	26,11	34,72	
G16.T01_A	Gebouw 16	198154,13	441002,63	1,50	44,13	41,04	36,93	45,57	
G16.T01_B	Gebouw 16	198154,13	441002,63	4,50	44,38	41,27	37,20	45,83	
G16.T01_C	Gebouw 16	198154,13	441002,63	7,50	45,00	41,89	37,83	46,45	
G16.T02_A	Gebouw 16	198158,07	440995,70	1,50	36,56	33,44	29,40	38,02	
G16.T02_B	Gebouw 16	198158,07	440995,70	4,50	37,46	34,32	30,32	38,92	
G16.T02_C	Gebouw 16	198158,07	440995,70	7,50	38,86	35,71	31,74	40,33	
G16.T03_A	Gebouw 16	198153,41	440995,53	1,50	30,50	27,27	23,48	32,00	
G16.T03_B	Gebouw 16	198153,41	440995,53	4,50	32,94	29,71	25,92	34,44	
G16.T03_C	Gebouw 16	198153,41	440995,53	7,50	35,90	32,68	28,87	37,40	
G16.T04_A	Gebouw 16	198148,40	441002,35	1,50	43,23	40,14	36,03	44,67	
G16.T04_B	Gebouw 16	198148,40	441002,35	4,50	43,47	40,37	36,29	44,92	
G16.T04_C	Gebouw 16	198148,40	441002,35	7,50	44,22	41,11	37,05	45,67	
G16.T05_A	Gebouw 16	198144,38	440999,24	1,50	40,02	36,92	32,84	41,47	
G16.T06_A	Gebouw 16	198146,13	440996,27	1,50	31,83	28,62	24,80	33,33	
G16.T07_A	Gebouw 16	198149,86	440995,82	1,50	26,21	23,01	19,15	27,70	
G17.T01_A	Gebouw 17	198136,85	440977,48	1,50	41,02	37,94	33,82	42,46	
G17.T02_A	Gebouw 17	198138,30	440974,40	1,50	26,62	23,44	19,53	28,10	
G17.T03_A	Gebouw 17	198133,08	440978,45	1,50	42,12	39,01	34,96	43,58	
G17.T04_A	Gebouw 17	198140,52	440971,69	1,50	31,90	28,72	24,81	33,38	
G17.T04_B	Gebouw 17	198140,52	440971,69	4,50	41,23	38,14	34,03	42,67	
G17.T04_C	Gebouw 17	198140,52	440971,69	7,50	42,00	38,90	34,82	43,45	
G17.T05_A	Gebouw 17	198141,82	440967,08	1,50	34,95	31,81	27,82	36,42	
G17.T05_B	Gebouw 17	198141,82	440967,08	4,50	36,35	33,20	29,24	37,82	
G17.T05_C	Gebouw 17	198141,82	440967,08	7,50	38,32	35,16	31,21	39,79	
G17.T06_A	Gebouw 17	198135,13	440967,36	1,50	35,79	32,65	28,65	37,25	
G17.T06_B	Gebouw 17	198135,13	440967,36	4,50	37,59	34,44	30,48	39,06	
G17.T06_C	Gebouw 17	198135,13	440967,36	7,50	40,03	36,90	32,90	41,50	
G17.T07_A	Gebouw 17	198131,78	440973,13	1,50	40,42	37,29	33,27	41,88	
G17.T07_B	Gebouw 17	198131,78	440973,13	4,50	43,41	40,29	36,24	44,86	
G17.T07_C	Gebouw 17	198131,78	440973,13	7,50	44,36	41,24	37,21	45,82	
G18.T01_A	Gebouw 18	198126,70	441016,76	1,50	46,65	43,55	39,46	48,09	
G18.T01_B	Gebouw 18	198126,70	441016,76	4,50	46,89	43,78	39,71	48,34	
G18.T01_C	Gebouw 18	198126,70	441016,76	7,50	47,44	44,32	40,27	48,89	
G18.T02_A	Gebouw 18	198121,14	441013,83	1,50	47,56	44,47	40,37	49,01	
G18.T02_B	Gebouw 18	198121,14	441013,83	4,50	48,06	44,95	40,88	49,51	
G18.T02_C	Gebouw 18	198121,14	441013,83	7,50	48,67	45,56	41,49	50,12	
G18.T03_A	Gebouw 18	198126,48	441010,29	1,50	37,85	34,75	30,67	39,30	
G18.T03_B	Gebouw 18	198126,48	441010,29	4,50	38,31	35,19	31,14	39,76	
G18.T03_C	Gebouw 18	198126,48	441010,29	7,50	39,57	36,45	32,42	41,03	
G18.T04_A	Gebouw 18	198119,90	441007,40	1,50	35,91	32,78	28,76	37,37	
G18.T04_B	Gebouw 18	198119,90	441007,40	4,50	36,81	33,67	29,67	38,27	
G18.T04_C	Gebouw 18	198119,90	441007,40	7,50	38,69	35,54	31,56	40,15	
G18.T05_A	Gebouw 18	198120,77	441004,83	1,50	43,90	40,80	36,70	45,34	
G18.T06_A	Gebouw 18	198122,74	441001,62	1,50	36,62	33,51	29,46	38,08	
G18.T07_A	Gebouw 18	198125,93	441001,82	1,50	31,57	28,36	24,52	33,06	
G18.T08_A	Gebouw 18	198125,37	441003,94	1,50	33,76	30,62	26,63	35,23	
G19.T01_A	Gebouw 19	198115,22	440997,05	1,50	45,74	42,65	38,53	47,18	
G19.T02_A	Gebouw 19	198119,23	440996,47	1,50	43,77	40,69	36,56	45,21	
G19.T03_A	Gebouw 19	198120,55	440993,41	1,50	33,38	30,22	26,26	34,85	
G19.T04_A	Gebouw 19	198113,59	440989,94	1,50	32,85	29,69	25,74	34,32	
G19.T04_B	Gebouw 19	198113,59	440989,94	4,50	34,58	31,41	27,48	36,05	
G19.T04_C	Gebouw 19	198113,59	440989,94	7,50	37,26	34,09	30,16	38,73	
G19.T05_A	Gebouw 19	198107,49	440986,30	1,50	42,20	39,11	35,01	43,65	
G19.T05_B	Gebouw 19	198107,49	440986,30	4,50	42,90	39,79	35,74	44,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Westsingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G19.T05_C	Gebouw 19	198107,49	440986,30	7,50	40,71	37,58	33,56	42,17	
G19.T06_A	Gebouw 19	198108,19	440993,50	1,50	44,41	41,28	37,27	45,87	
G19.T06_B	Gebouw 19	198108,19	440993,50	4,50	45,04	41,89	37,91	46,50	
G19.T06_C	Gebouw 19	198108,19	440993,50	7,50	45,88	42,74	38,75	47,35	
G19.T07_A	Gebouw 19	198113,30	440996,73	1,50	45,86	42,76	38,68	47,31	
G19.T07_B	Gebouw 19	198113,30	440996,73	4,50	45,70	42,59	38,53	47,15	
G19.T07_C	Gebouw 19	198113,30	440996,73	7,50	46,34	43,23	39,18	47,80	
G20.T01_A	Gebouw 20	198171,13	440991,89	1,50	43,48	40,32	36,37	44,95	
G20.T01_B	Gebouw 20	198171,13	440991,89	4,50	43,64	40,46	36,57	45,13	
G20.T01_C	Gebouw 20	198171,13	440991,89	7,50	44,26	41,07	37,19	45,74	
G20.T02_A	Gebouw 20	198177,82	440991,57	1,50	41,61	38,42	34,55	43,10	
G20.T02_B	Gebouw 20	198177,82	440991,57	4,50	42,19	38,98	35,15	43,68	
G20.T02_C	Gebouw 20	198177,82	440991,57	7,50	42,81	39,60	35,78	44,31	
G20.T03_A	Gebouw 20	198181,10	440985,67	1,50	30,67	27,51	23,57	32,15	
G20.T03_B	Gebouw 20	198181,10	440985,67	4,50	32,71	29,54	25,62	34,19	
G20.T03_C	Gebouw 20	198181,10	440985,67	7,50	35,41	32,23	28,32	36,89	
G20.T04_A	Gebouw 20	198173,67	440986,29	1,50	33,67	30,45	26,62	35,16	
G20.T04_B	Gebouw 20	198173,67	440986,29	4,50	35,61	32,41	28,56	37,10	
G20.T04_C	Gebouw 20	198173,67	440986,29	7,50	37,30	34,11	30,24	38,79	
G20.T05_A	Gebouw 20	198174,49	440984,10	1,50	31,48	28,32	24,37	32,95	
G20.T06_A	Gebouw 20	198176,28	440980,81	1,50	29,20	26,00	22,14	30,69	
G20.T07_A	Gebouw 20	198179,78	440980,93	1,50	30,86	27,72	23,74	32,33	
G21.T01_A	Gebouw 21	198151,57	440961,42	1,50	40,40	37,24	33,31	41,88	
G21.T01_B	Gebouw 21	198151,57	440961,42	4,50	41,46	38,28	34,37	42,94	
G21.T01_C	Gebouw 21	198151,57	440961,42	7,50	42,47	39,28	35,39	43,95	
G21.T02_A	Gebouw 21	198154,70	440955,48	1,50	35,54	32,40	28,40	37,00	
G21.T02_B	Gebouw 21	198154,70	440955,48	4,50	37,32	34,17	30,20	38,79	
G21.T02_C	Gebouw 21	198154,70	440955,48	7,50	38,94	35,78	31,85	40,42	
G21.T03_A	Gebouw 21	198161,37	440955,03	1,50	31,96	28,77	24,89	33,44	
G21.T03_B	Gebouw 21	198161,37	440955,03	4,50	35,02	31,85	27,93	36,50	
G21.T03_C	Gebouw 21	198161,37	440955,03	7,50	37,16	33,98	30,09	38,65	
G21.T04_A	Gebouw 21	198157,54	440961,24	1,50	37,76	34,54	30,72	39,25	
G21.T04_B	Gebouw 21	198157,54	440961,24	4,50	38,68	35,47	31,65	40,18	
G21.T04_C	Gebouw 21	198157,54	440961,24	7,50	39,73	36,51	32,70	41,23	
G21.T05_A	Gebouw 21	198160,21	440961,53	1,50	37,18	34,00	30,11	38,67	
G21.T06_A	Gebouw 21	198163,91	440960,79	1,50	31,32	28,16	24,21	32,79	
G21.T07_A	Gebouw 21	198165,17	440958,11	1,50	32,18	28,99	25,12	33,67	
G22.T01_A	Gebouw 22	198065,62	441019,68	1,50	51,81	48,74	44,60	53,25	
G22.T01_B	Gebouw 22	198065,62	441019,68	4,50	52,42	49,34	45,20	53,86	
G22.T01_C	Gebouw 22	198065,62	441019,68	7,50	53,31	50,23	46,10	54,75	
G22.T02_A	Gebouw 22	198069,23	441025,61	1,50	51,79	48,71	44,57	53,23	
G22.T02_B	Gebouw 22	198069,23	441025,61	4,50	52,55	49,47	45,34	53,99	
G22.T02_C	Gebouw 22	198069,23	441025,61	7,50	53,42	50,34	46,21	54,86	
G22.T03_A	Gebouw 22	198072,44	441030,89	1,50	51,34	48,27	44,12	52,78	
G22.T03_B	Gebouw 22	198072,44	441030,89	4,50	52,24	49,16	45,03	53,68	
G22.T03_C	Gebouw 22	198072,44	441030,89	7,50	53,22	50,14	46,01	54,66	
G22.T04_A	Gebouw 22	198076,14	441036,98	1,50	51,63	48,56	44,41	53,07	
G22.T04_B	Gebouw 22	198076,14	441036,98	4,50	52,61	49,53	45,40	54,05	
G22.T04_C	Gebouw 22	198076,14	441036,98	7,50	53,53	50,45	46,32	54,97	
G22.T05_A	Gebouw 22	198081,03	441037,35	1,50	50,72	47,64	43,51	52,16	
G22.T05_B	Gebouw 22	198081,03	441037,35	4,50	51,49	48,40	44,29	52,93	
G22.T05_C	Gebouw 22	198081,03	441037,35	7,50	52,23	49,14	45,04	53,68	
G22.T06_A	Gebouw 22	198086,03	441034,31	1,50	50,30	47,21	43,10	51,74	
G22.T06_B	Gebouw 22	198086,03	441034,31	4,50	51,02	47,92	43,83	52,46	
G22.T06_C	Gebouw 22	198086,03	441034,31	7,50	51,72	48,62	44,53	53,16	
G22.T07_A	Gebouw 22	198086,78	441029,63	1,50	43,48	40,36	36,33	44,94	
G22.T07_B	Gebouw 22	198086,78	441029,63	4,50	43,87	40,73	36,73	45,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Westsingel


Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G22.T07_C	Gebouw 22	198086,78	441029,63	7,50	44,38	41,23	37,24	45,84	
G22.T08_A	Gebouw 22	198083,23	441023,79	1,50	43,00	39,86	35,85	44,46	
G22.T08_B	Gebouw 22	198083,23	441023,79	4,50	43,24	40,09	36,12	44,71	
G22.T08_C	Gebouw 22	198083,23	441023,79	7,50	43,81	40,66	36,70	45,28	
G22.T09_A	Gebouw 22	198079,81	441018,16	1,50	41,72	38,57	34,60	43,19	
G22.T09_B	Gebouw 22	198079,81	441018,16	4,50	42,00	38,82	34,91	43,48	
G22.T09_C	Gebouw 22	198079,81	441018,16	7,50	42,70	39,52	35,61	44,18	
G22.T10_A	Gebouw 22	198076,34	441012,46	1,50	40,66	37,49	33,56	42,13	
G22.T10_B	Gebouw 22	198076,34	441012,46	4,50	41,43	38,25	34,34	42,91	
G22.T10_C	Gebouw 22	198076,34	441012,46	7,50	42,23	39,05	35,15	43,71	
G22.T11_A	Gebouw 22	198071,93	441011,75	1,50	44,92	41,83	37,73	46,37	
G22.T11_B	Gebouw 22	198071,93	441011,75	4,50	45,42	42,33	38,23	46,87	
G22.T11_C	Gebouw 22	198071,93	441011,75	7,50	47,17	44,08	39,98	48,62	
G22.T12_A	Gebouw 22	198066,26	441015,19	1,50	45,34	42,25	38,14	46,78	
G22.T12_B	Gebouw 22	198066,26	441015,19	4,50	45,91	42,82	38,71	47,35	
G22.T12_C	Gebouw 22	198066,26	441015,19	7,50	47,42	44,33	40,23	48,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten (exc. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Westsingel

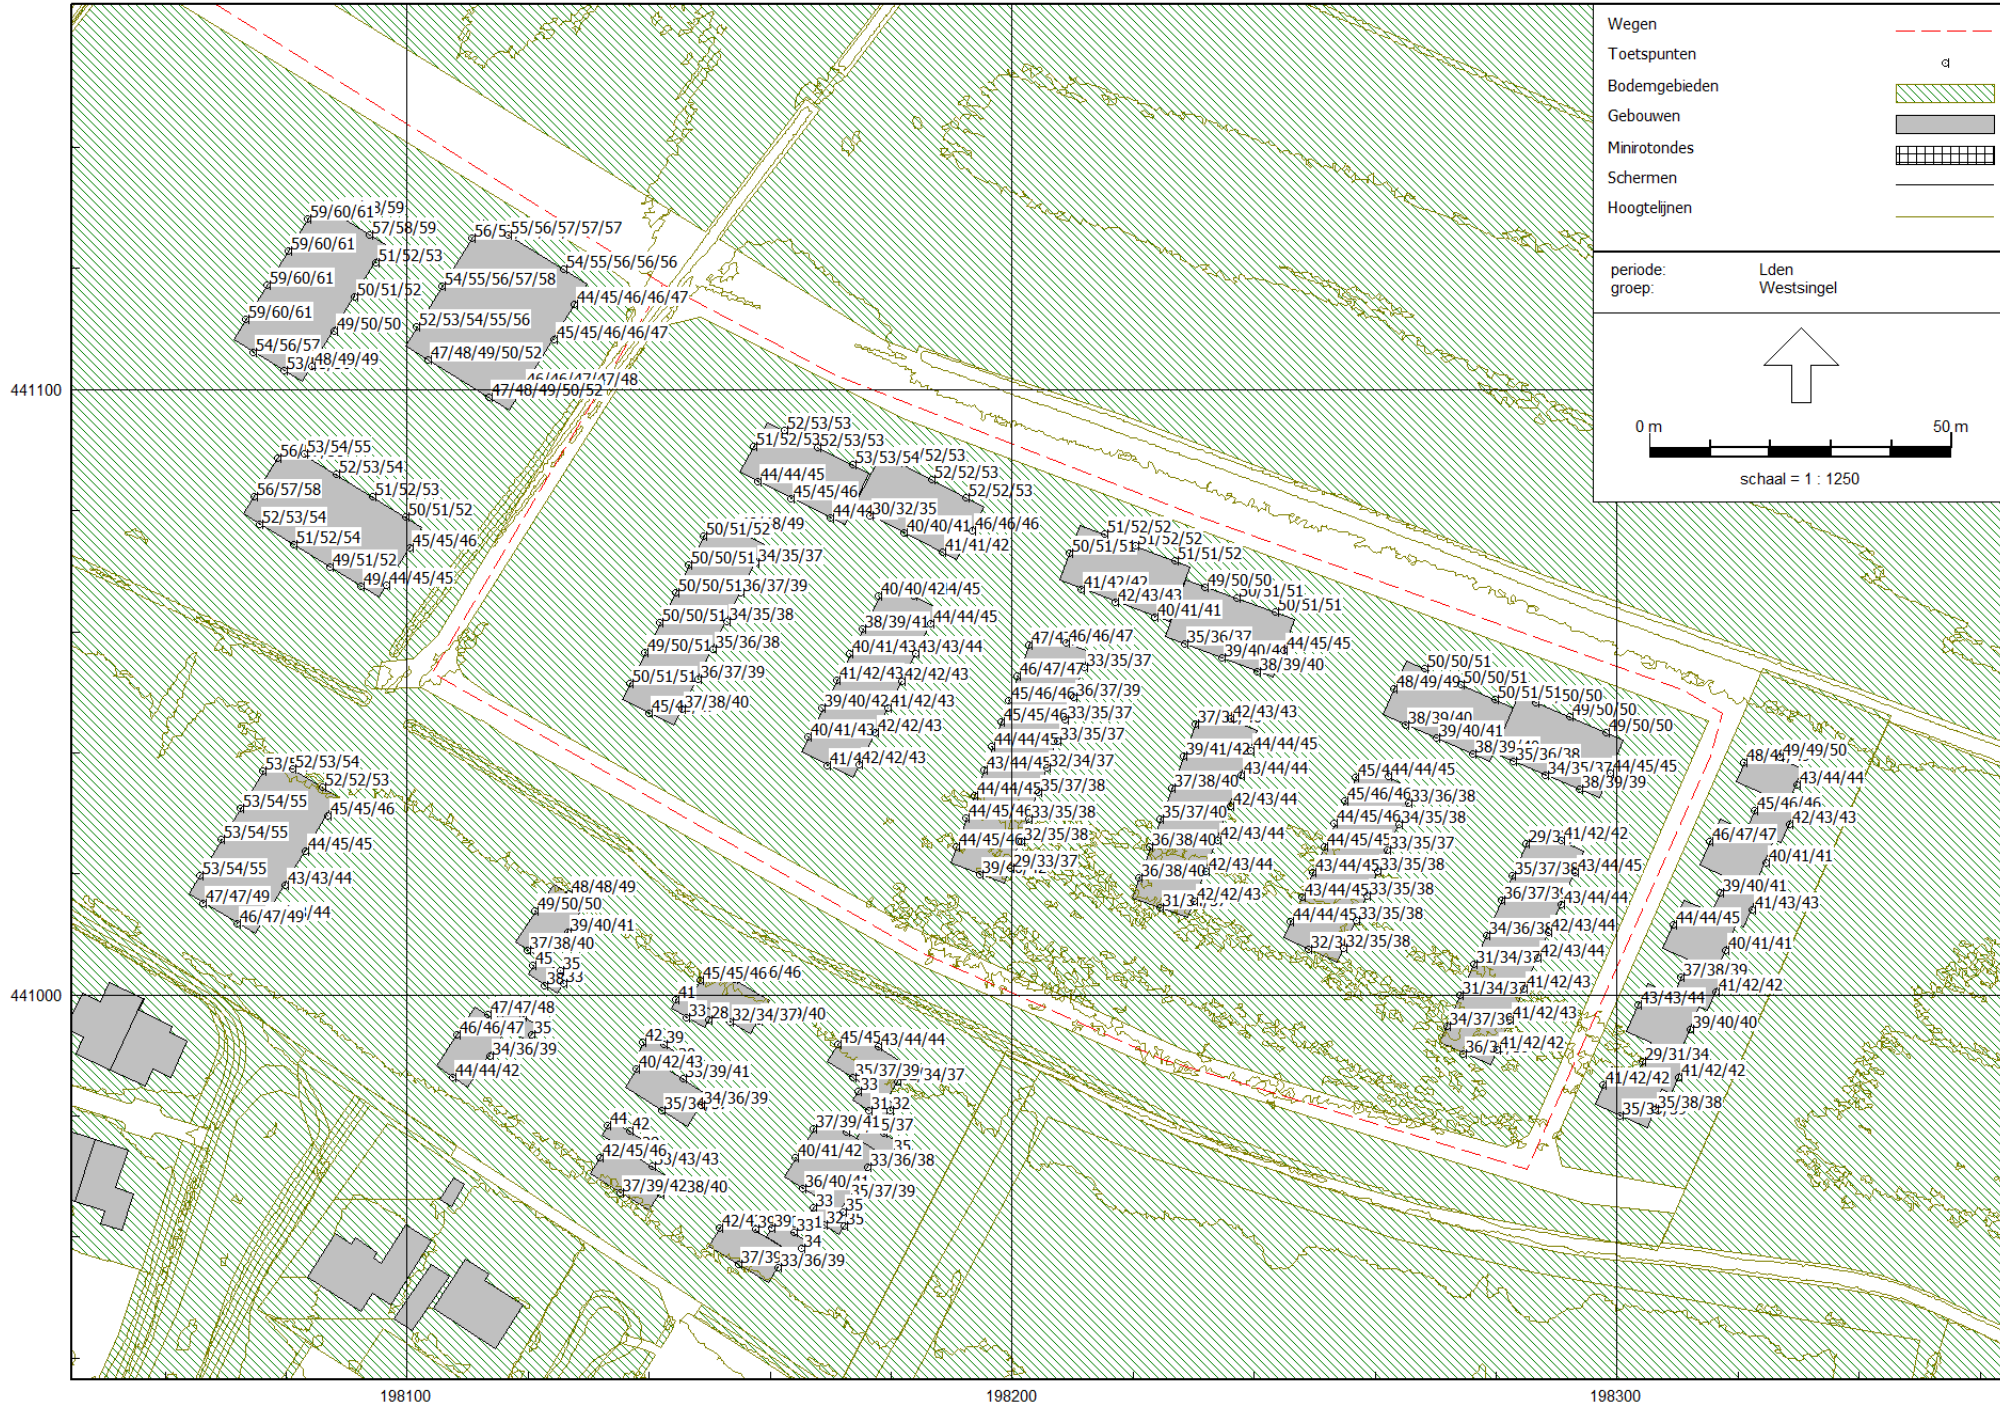

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wgh
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G01.T01_A	Gebouw 1	198080,30	441122,93	1,50	57,68	54,60	50,45	59,11	
G01.T01_B	Gebouw 1	198080,30	441122,93	4,50	59,21	56,12	52,00	60,65	
G01.T01_C	Gebouw 1	198080,30	441122,93	7,50	59,90	56,82	52,71	61,35	
G01.T02_A	Gebouw 1	198076,86	441117,31	1,50	57,51	54,43	50,29	58,95	
G01.T02_B	Gebouw 1	198076,86	441117,31	4,50	59,08	56,00	51,89	60,53	
G01.T02_C	Gebouw 1	198076,86	441117,31	7,50	59,79	56,71	52,61	61,24	
G01.T03_A	Gebouw 1	198073,37	441111,61	1,50	57,41	54,33	50,20	58,85	
G01.T03_B	Gebouw 1	198073,37	441111,61	4,50	58,98	55,89	51,79	60,43	
G01.T03_C	Gebouw 1	198073,37	441111,61	7,50	59,72	56,63	52,53	61,17	
G01.T06_A	Gebouw 1	198074,58	441106,21	1,50	53,01	49,94	45,80	54,45	
G01.T06_B	Gebouw 1	198074,58	441106,21	4,50	54,68	51,60	47,48	56,12	
G01.T06_C	Gebouw 1	198074,58	441106,21	7,50	55,54	52,47	48,35	56,99	
G01.T07_A	Gebouw 1	198079,65	441103,11	1,50	51,92	48,85	44,71	53,36	
G01.T07_B	Gebouw 1	198079,65	441103,11	4,50	53,79	50,71	46,59	55,23	
G01.T07_C	Gebouw 1	198079,65	441103,11	7,50	54,83	51,75	47,65	56,28	
G01.T08_A	Gebouw 1	198084,25	441103,78	1,50	48,54	45,42	41,43	50,02	
G01.T08_B	Gebouw 1	198084,25	441103,78	4,50	49,59	46,45	42,50	51,07	
G01.T08_C	Gebouw 1	198084,25	441103,78	7,50	50,09	46,95	43,01	51,58	
G01.T09_A	Gebouw 1	198087,88	441109,70	1,50	49,60	46,48	42,45	51,06	
G01.T09_B	Gebouw 1	198087,88	441109,70	4,50	50,68	47,56	43,55	52,15	
G01.T09_C	Gebouw 1	198087,88	441109,70	7,50	51,22	48,09	44,11	52,70	
G01.T10_A	Gebouw 1	198091,28	441115,26	1,50	50,77	47,66	43,59	52,22	
G01.T10_B	Gebouw 1	198091,28	441115,26	4,50	51,89	48,76	44,73	53,34	
G01.T10_C	Gebouw 1	198091,28	441115,26	7,50	52,49	49,37	45,35	53,95	
G01.T11_A	Gebouw 1	198094,78	441120,98	1,50	51,75	48,64	44,50	53,17	
G01.T11_B	Gebouw 1	198094,78	441120,98	4,50	52,76	49,65	45,56	54,20	
G01.T11_C	Gebouw 1	198094,78	441120,98	7,50	53,37	50,25	46,18	54,81	
G01.T12_A	Gebouw 1	198093,82	441125,57	1,50	56,91	53,83	49,64	58,32	
G01.T12_B	Gebouw 1	198093,82	441125,57	4,50	58,05	54,95	50,81	59,47	
G01.T12_C	Gebouw 1	198093,82	441125,57	7,50	58,76	55,66	51,55	60,20	
G01.T13_A	Gebouw 1	198088,48	441128,84	1,50	57,13	54,05	49,86	58,54	
G01.T13_B	Gebouw 1	198088,48	441128,84	4,50	58,32	55,22	51,08	59,74	
G01.T13_C	Gebouw 1	198088,48	441128,84	7,50	58,94	55,84	51,73	60,38	
G01.T14_A	Gebouw 1	198083,51	441128,18	1,50	57,87	54,79	50,63	59,30	
G01.T14_B	Gebouw 1	198083,51	441128,18	4,50	59,37	56,29	52,16	60,81	
G01.T14_C	Gebouw 1	198083,51	441128,18	7,50	60,04	56,95	52,84	61,48	
G02.T01_A	Gebouw 2	198078,55	441088,73	1,50	54,51	51,43	47,31	55,95	
G02.T01_B	Gebouw 2	198078,55	441088,73	4,50	56,02	52,93	48,84	57,47	
G02.T01_C	Gebouw 2	198078,55	441088,73	7,50	57,11	54,02	49,94	58,57	
G02.T02_A	Gebouw 2	198074,64	441082,35	1,50	54,78	51,70	47,59	56,23	
G02.T02_B	Gebouw 2	198074,64	441082,35	4,50	56,15	53,06	48,97	57,60	
G02.T02_C	Gebouw 2	198074,64	441082,35	7,50	57,21	54,12	50,04	58,67	
G02.T03_A	Gebouw 2	198075,61	441077,75	1,50	50,49	47,41	43,29	51,93	
G02.T03_B	Gebouw 2	198075,61	441077,75	4,50	51,95	48,86	44,77	53,40	
G02.T03_C	Gebouw 2	198075,61	441077,75	7,50	53,11	50,03	45,94	54,57	
G02.T04_A	Gebouw 2	198081,14	441074,36	1,50	49,52	46,44	42,33	50,97	
G02.T04_B	Gebouw 2	198081,14	441074,36	4,50	51,23	48,14	44,05	52,68	
G02.T04_C	Gebouw 2	198081,14	441074,36	7,50	52,40	49,32	45,23	53,86	
G02.T05_A	Gebouw 2	198087,29	441070,59	1,50	48,53	45,44	41,36	49,99	
G02.T05_B	Gebouw 2	198087,29	441070,59	4,50	50,33	47,23	43,18	51,79	
G02.T05_C	Gebouw 2	198087,29	441070,59	7,50	51,66	48,56	44,51	53,12	
G02.T06_A	Gebouw 2	198092,33	441067,51	1,50	48,16	45,06	41,00	49,62	
G02.T06_B	Gebouw 2	198092,33	441067,51	4,50	49,89	46,79	42,77	51,37	
G02.T06_C	Gebouw 2	198092,33	441067,51	7,50	51,18	48,08	44,05	52,65	
G02.T07_A	Gebouw 2	198096,59	441067,60	1,50	46,78	43,60	39,79	48,30	
G02.T07_B	Gebouw 2	198096,59	441067,60	4,50	47,68	44,48	40,74	49,22	
G02.T07_C	Gebouw 2	198096,59	441067,60	7,50	48,20	44,99	41,27	49,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wgh
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G02.T08_A	Gebouw 2	198100,41	441073,83	1,50	46,95	43,77	39,95	48,47	
G02.T08_B	Gebouw 2	198100,41	441073,83	4,50	47,74	44,55	40,79	49,28	
G02.T08_C	Gebouw 2	198100,41	441073,83	7,50	48,24	45,04	41,30	49,78	
G02.T09_A	Gebouw 2	198099,82	441078,95	1,50	49,90	46,78	42,75	51,36	
G02.T09_B	Gebouw 2	198099,82	441078,95	4,50	50,89	47,77	43,77	52,36	
G02.T09_C	Gebouw 2	198099,82	441078,95	7,50	51,63	48,51	44,52	53,11	
G02.T10_A	Gebouw 2	198094,31	441082,33	1,50	50,42	47,31	43,26	51,88	
G02.T10_B	Gebouw 2	198094,31	441082,33	4,50	51,43	48,32	44,30	52,90	
G02.T10_C	Gebouw 2	198094,31	441082,33	7,50	52,32	49,21	45,20	53,80	
G02.T11_A	Gebouw 2	198088,33	441086,00	1,50	51,22	48,13	44,04	52,67	
G02.T11_B	Gebouw 2	198088,33	441086,00	4,50	52,34	49,24	45,18	53,80	
G02.T11_C	Gebouw 2	198088,33	441086,00	7,50	53,31	50,20	46,16	54,77	
G02.T12_A	Gebouw 2	198082,94	441089,30	1,50	52,48	49,39	45,31	53,94	
G02.T12_B	Gebouw 2	198082,94	441089,30	4,50	53,60	50,50	46,45	55,06	
G02.T12_C	Gebouw 2	198082,94	441089,30	7,50	54,58	51,48	47,44	56,05	
G03.T01_A	Gebouw 3	198105,69	441116,99	1,50	54,32	51,23	47,06	55,74	
G03.T01_B	Gebouw 3	198105,69	441116,99	4,50	55,48	52,38	48,27	56,92	
G03.T01_C	Gebouw 3	198105,69	441116,99	7,50	56,27	53,17	49,09	57,72	
G03.T01_D	Gebouw 3	198105,69	441116,99	10,50	56,54	53,44	49,36	57,99	
G03.T01_E	Gebouw 3	198105,69	441116,99	13,50	57,16	54,07	49,97	58,61	
G03.T02_A	Gebouw 3	198110,60	441125,01	1,50	56,52	53,45	49,19	57,91	
G03.T02_B	Gebouw 3	198110,60	441125,01	4,50	57,51	54,42	50,24	58,92	
G03.T02_C	Gebouw 3	198110,60	441125,01	7,50	58,24	55,15	51,00	59,66	
G03.T02_D	Gebouw 3	198110,60	441125,01	10,50	58,35	55,26	51,13	59,78	
G03.T02_E	Gebouw 3	198110,60	441125,01	13,50	58,54	55,46	51,32	59,98	
G03.T03_A	Gebouw 3	198116,76	441125,54	1,50	58,27	55,20	50,77	59,58	
G03.T03_B	Gebouw 3	198116,76	441125,54	4,50	58,52	55,44	51,11	59,87	
G03.T03_C	Gebouw 3	198116,76	441125,54	7,50	58,50	55,41	51,17	59,88	
G03.T03_D	Gebouw 3	198116,76	441125,54	10,50	58,27	55,17	50,98	59,67	
G03.T03_E	Gebouw 3	198116,76	441125,54	13,50	58,07	54,97	50,82	59,49	
G03.T04_A	Gebouw 3	198125,91	441119,93	1,50	57,96	54,89	50,45	59,27	
G03.T04_B	Gebouw 3	198125,91	441119,93	4,50	58,15	55,06	50,73	59,49	
G03.T04_C	Gebouw 3	198125,91	441119,93	7,50	57,99	54,90	50,65	59,37	
G03.T04_D	Gebouw 3	198125,91	441119,93	10,50	57,78	54,68	50,49	59,18	
G03.T04_E	Gebouw 3	198125,91	441119,93	13,50	57,59	54,48	50,34	59,01	
G03.T05_A	Gebouw 3	198127,69	441114,02	1,50	51,03	47,91	43,63	52,38	
G03.T05_B	Gebouw 3	198127,69	441114,02	4,50	51,30	48,17	44,01	52,69	
G03.T05_C	Gebouw 3	198127,69	441114,02	7,50	51,18	48,03	43,95	52,60	
G03.T05_D	Gebouw 3	198127,69	441114,02	10,50	51,18	48,02	44,02	52,63	
G03.T05_E	Gebouw 3	198127,69	441114,02	13,50	50,69	47,52	43,54	52,14	
G03.T06_A	Gebouw 3	198124,18	441108,28	1,50	49,35	46,21	42,13	50,77	
G03.T06_B	Gebouw 3	198124,18	441108,28	4,50	49,99	46,82	42,86	51,45	
G03.T06_C	Gebouw 3	198124,18	441108,28	7,50	50,22	47,04	43,12	51,69	
G03.T06_D	Gebouw 3	198124,18	441108,28	10,50	50,49	47,30	43,42	51,97	
G03.T06_E	Gebouw 3	198124,18	441108,28	13,50	50,29	47,11	43,21	51,77	
G03.T07_A	Gebouw 3	198119,35	441100,41	1,50	48,66	45,49	41,57	50,14	
G03.T07_B	Gebouw 3	198119,35	441100,41	4,50	49,49	46,30	42,45	50,99	
G03.T07_C	Gebouw 3	198119,35	441100,41	7,50	49,89	46,70	42,87	51,40	
G03.T07_D	Gebouw 3	198119,35	441100,41	10,50	50,31	47,12	43,29	51,82	
G03.T07_E	Gebouw 3	198119,35	441100,41	13,50	50,37	47,19	43,32	51,86	
G03.T08_A	Gebouw 3	198113,50	441098,64	1,50	46,21	43,12	39,03	47,66	
G03.T08_B	Gebouw 3	198113,50	441098,64	4,50	47,20	44,10	40,06	48,67	
G03.T08_C	Gebouw 3	198113,50	441098,64	7,50	48,28	45,16	41,16	49,75	
G03.T08_D	Gebouw 3	198113,50	441098,64	10,50	49,53	46,42	42,42	51,01	
G03.T08_E	Gebouw 3	198113,50	441098,64	13,50	50,72	47,64	43,52	52,16	
G03.T09_A	Gebouw 3	198103,44	441104,82	1,50	46,27	43,16	39,12	47,73	
G03.T09_B	Gebouw 3	198103,44	441104,82	4,50	47,96	44,85	40,84	49,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wgh
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G03.T09_C	Gebouw 3	198103,44	441104,82	7,50	48,96	45,84	41,85	50,44	
G03.T09_D	Gebouw 3	198103,44	441104,82	10,50	49,99	46,87	42,87	51,46	
G03.T09_E	Gebouw 3	198103,44	441104,82	13,50	50,69	47,60	43,48	52,13	
G03.T10_A	Gebouw 3	198101,57	441110,28	1,50	51,97	48,86	44,76	53,40	
G03.T10_B	Gebouw 3	198101,57	441110,28	4,50	53,35	50,23	46,18	54,80	
G03.T10_C	Gebouw 3	198101,57	441110,28	7,50	53,98	50,86	46,83	55,44	
G03.T10_D	Gebouw 3	198101,57	441110,28	10,50	54,51	51,39	47,37	55,97	
G03.T10_E	Gebouw 3	198101,57	441110,28	13,50	55,99	52,89	48,83	57,45	
G04.T01_A	Gebouw 4	198139,33	441056,53	1,50	49,44	46,30	42,35	50,92	
G04.T01_B	Gebouw 4	198139,33	441056,53	4,50	50,40	47,25	43,36	51,91	
G04.T01_C	Gebouw 4	198139,33	441056,53	7,50	50,95	47,81	43,92	52,46	
G04.T02_A	Gebouw 4	198141,80	441061,45	1,50	49,65	46,52	42,57	51,14	
G04.T02_B	Gebouw 4	198141,80	441061,45	4,50	50,63	47,48	43,59	52,14	
G04.T02_C	Gebouw 4	198141,80	441061,45	7,50	51,15	48,01	44,12	52,66	
G04.T08_A	Gebouw 4	198136,79	441051,48	1,50	49,56	46,43	42,46	51,04	
G04.T08_B	Gebouw 4	198136,79	441051,48	4,50	50,50	47,36	43,44	52,00	
G04.T08_C	Gebouw 4	198136,79	441051,48	7,50	51,10	47,96	44,05	52,60	
G04.T10_A	Gebouw 4	198139,95	441046,47	1,50	43,72	40,62	36,60	45,20	
G04.T10_B	Gebouw 4	198139,95	441046,47	4,50	45,50	42,38	38,45	47,01	
G04.T10_C	Gebouw 4	198139,95	441046,47	7,50	46,85	43,72	39,82	48,36	
G04.T11_A	Gebouw 4	198145,49	441047,13	1,50	38,33	35,13	31,46	39,91	
G04.T11_B	Gebouw 4	198145,49	441047,13	4,50	40,67	37,47	33,82	42,26	
G04.T11_C	Gebouw 4	198145,49	441047,13	7,50	43,26	40,05	36,42	44,85	
G04.T12_A	Gebouw 4	198148,00	441052,15	1,50	38,23	35,04	31,35	39,80	
G04.T12_B	Gebouw 4	198148,00	441052,15	4,50	39,98	36,76	33,15	41,57	
G04.T12_C	Gebouw 4	198148,00	441052,15	7,50	42,98	39,76	36,14	44,57	
G04.T13_A	Gebouw 4	198150,49	441057,11	1,50	37,49	34,27	30,67	39,09	
G04.T13_B	Gebouw 4	198150,49	441057,11	4,50	39,75	36,51	32,97	41,36	
G04.T13_C	Gebouw 4	198150,49	441057,11	7,50	42,74	39,51	35,95	44,35	
G04.T14_A	Gebouw 4	198152,82	441061,76	1,50	36,56	33,31	29,82	38,19	
G04.T14_B	Gebouw 4	198152,82	441061,76	4,50	38,86	35,60	32,12	40,49	
G04.T14_C	Gebouw 4	198152,82	441061,76	7,50	42,33	39,09	35,54	43,94	
G04.T15_A	Gebouw 4	198155,19	441066,48	1,50	37,08	33,89	30,20	38,65	
G04.T15_B	Gebouw 4	198155,19	441066,48	4,50	38,62	35,40	31,77	40,20	
G04.T15_C	Gebouw 4	198155,19	441066,48	7,50	41,93	38,71	35,07	43,51	
G04.T16_A	Gebouw 4	198157,61	441071,31	1,50	35,59	32,34	28,83	37,21	
G04.T16_B	Gebouw 4	198157,61	441071,31	4,50	37,49	34,21	30,77	39,12	
G04.T16_C	Gebouw 4	198157,61	441071,31	7,50	40,96	37,72	34,17	42,57	
G04.T17_A	Gebouw 4	198154,68	441076,60	1,50	47,78	44,67	40,65	49,25	
G04.T17_B	Gebouw 4	198154,68	441076,60	4,50	49,13	46,01	42,04	50,62	
G04.T17_C	Gebouw 4	198154,68	441076,60	7,50	49,80	46,68	42,74	51,30	
G04.T18_A	Gebouw 4	198149,02	441075,85	1,50	50,27	47,14	43,16	51,75	
G04.T18_B	Gebouw 4	198149,02	441075,85	4,50	51,44	48,30	44,37	52,93	
G04.T18_C	Gebouw 4	198149,02	441075,85	7,50	52,00	48,86	44,94	53,50	
G04.T19_A	Gebouw 4	198146,57	441070,96	1,50	49,84	46,70	42,74	51,32	
G04.T19_B	Gebouw 4	198146,57	441070,96	4,50	50,87	47,72	43,81	52,37	
G04.T19_C	Gebouw 4	198146,57	441070,96	7,50	51,41	48,27	44,37	52,92	
G04.T20_A	Gebouw 4	198144,30	441066,44	1,50	49,76	46,63	42,68	51,25	
G04.T20_B	Gebouw 4	198144,30	441066,44	4,50	50,79	47,65	43,75	52,30	
G04.T20_C	Gebouw 4	198144,30	441066,44	7,50	51,30	48,16	44,27	52,81	
G05.T01_A	Gebouw 5	198183,72	441065,94	1,50	44,31	41,15	37,28	45,82	
G05.T01_B	Gebouw 5	198183,72	441065,94	4,50	45,01	41,83	38,03	46,54	
G05.T01_C	Gebouw 5	198183,72	441065,94	7,50	45,89	42,71	38,95	47,44	
G05.T02_A	Gebouw 5	198177,97	441065,83	1,50	39,78	36,63	32,78	41,30	
G05.T02_B	Gebouw 5	198177,97	441065,83	4,50	40,87	37,69	33,95	42,43	
G05.T02_C	Gebouw 5	198177,97	441065,83	7,50	43,33	40,13	36,46	44,91	
G05.T03_A	Gebouw 5	198175,23	441060,43	1,50	38,88	35,70	32,00	40,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wgh
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G05.T03_B	Gebouw 5	198175,23	441060,43	4,50	40,48	37,27	33,68	42,09	
G05.T03_C	Gebouw 5	198175,23	441060,43	7,50	43,33	40,11	36,54	44,94	
G05.T04_A	Gebouw 5	198173,20	441056,40	1,50	41,14	37,99	34,15	42,67	
G05.T04_B	Gebouw 5	198173,20	441056,40	4,50	42,46	39,28	35,55	44,02	
G05.T04_C	Gebouw 5	198173,20	441056,40	7,50	44,72	41,53	37,84	46,29	
G05.T05_A	Gebouw 5	198170,94	441051,95	1,50	42,19	39,04	35,21	43,72	
G05.T05_B	Gebouw 5	198170,94	441051,95	4,50	43,95	40,79	37,03	45,51	
G05.T05_C	Gebouw 5	198170,94	441051,95	7,50	45,80	42,62	38,91	47,37	
G05.T06_A	Gebouw 5	198168,59	441047,31	1,50	40,60	37,43	33,70	42,17	
G05.T06_B	Gebouw 5	198168,59	441047,31	4,50	42,48	39,31	35,63	44,07	
G05.T06_C	Gebouw 5	198168,59	441047,31	7,50	44,81	41,62	37,98	46,41	
G05.T07_A	Gebouw 5	198166,22	441042,63	1,50	41,04	37,87	34,14	42,61	
G05.T07_B	Gebouw 5	198166,22	441042,63	4,50	42,55	39,36	35,71	44,14	
G05.T07_C	Gebouw 5	198166,22	441042,63	7,50	44,78	41,57	37,95	46,37	
G05.T08_A	Gebouw 5	198169,48	441037,86	1,50	41,80	38,63	34,82	43,33	
G05.T08_B	Gebouw 5	198169,48	441037,86	4,50	43,17	39,99	36,21	44,71	
G05.T08_C	Gebouw 5	198169,48	441037,86	7,50	44,35	41,17	37,39	45,89	
G05.T09_A	Gebouw 5	198174,73	441037,96	1,50	43,62	40,43	36,70	45,17	
G05.T09_B	Gebouw 5	198174,73	441037,96	4,50	44,80	41,58	37,93	46,37	
G05.T09_C	Gebouw 5	198174,73	441037,96	7,50	45,67	42,45	38,82	47,25	
G05.T10_A	Gebouw 5	198177,44	441043,30	1,50	43,93	40,73	37,02	45,49	
G05.T10_B	Gebouw 5	198177,44	441043,30	4,50	44,94	41,72	38,09	46,52	
G05.T10_C	Gebouw 5	198177,44	441043,30	7,50	45,88	42,65	39,04	47,47	
G05.T11_A	Gebouw 5	198179,47	441047,33	1,50	44,12	40,91	37,22	45,68	
G05.T11_B	Gebouw 5	198179,47	441047,33	4,50	45,03	41,81	38,17	46,61	
G05.T11_C	Gebouw 5	198179,47	441047,33	7,50	45,93	42,70	39,08	47,51	
G05.T12_A	Gebouw 5	198181,72	441051,78	1,50	44,40	41,20	37,46	45,94	
G05.T12_B	Gebouw 5	198181,72	441051,78	4,50	45,30	42,08	38,41	46,86	
G05.T12_C	Gebouw 5	198181,72	441051,78	7,50	46,10	42,88	39,23	47,67	
G05.T13_A	Gebouw 5	198184,07	441056,42	1,50	44,67	41,48	37,70	46,20	
G05.T13_B	Gebouw 5	198184,07	441056,42	4,50	45,52	42,31	38,60	47,07	
G05.T13_C	Gebouw 5	198184,07	441056,42	7,50	46,24	43,03	39,34	47,80	
G05.T14_A	Gebouw 5	198186,59	441061,40	1,50	45,16	41,98	38,16	46,68	
G05.T14_B	Gebouw 5	198186,59	441061,40	4,50	46,06	42,86	39,11	47,60	
G05.T14_C	Gebouw 5	198186,59	441061,40	7,50	46,69	43,49	39,76	48,24	
G06.T01_A	Gebouw 6	198157,17	441090,56	1,50	51,34	48,22	44,19	52,80	
G06.T01_B	Gebouw 6	198157,17	441090,56	4,50	52,53	49,40	45,44	54,02	
G06.T01_C	Gebouw 6	198157,17	441090,56	7,50	53,14	50,01	46,06	54,63	
G06.T02_A	Gebouw 6	198158,02	441084,73	1,50	43,43	40,32	36,31	44,91	
G06.T02_B	Gebouw 6	198158,02	441084,73	4,50	44,18	41,06	37,10	45,67	
G06.T02_C	Gebouw 6	198158,02	441084,73	7,50	45,29	42,16	38,25	46,80	
G06.T03_A	Gebouw 6	198163,50	441082,03	1,50	44,22	41,13	37,06	45,68	
G06.T03_B	Gebouw 6	198163,50	441082,03	4,50	45,04	41,95	37,90	46,51	
G06.T03_C	Gebouw 6	198163,50	441082,03	7,50	46,20	43,09	39,11	47,69	
G06.T04_A	Gebouw 6	198169,89	441078,87	1,50	43,42	40,33	36,24	44,87	
G06.T04_B	Gebouw 6	198169,89	441078,87	4,50	44,21	41,10	37,08	45,68	
G06.T04_C	Gebouw 6	198169,89	441078,87	7,50	45,39	42,27	38,30	46,88	
G06.T05_A	Gebouw 6	198176,53	441079,18	1,50	34,81	31,51	28,16	36,48	
G06.T05_B	Gebouw 6	198176,53	441079,18	4,50	37,36	34,07	30,69	39,02	
G06.T05_C	Gebouw 6	198176,53	441079,18	7,50	40,40	37,14	33,65	42,02	
G06.T06_A	Gebouw 6	198182,15	441076,28	1,50	40,96	37,78	33,96	42,48	
G06.T06_B	Gebouw 6	198182,15	441076,28	4,50	41,80	38,59	34,85	43,34	
G06.T06_C	Gebouw 6	198182,15	441076,28	7,50	43,06	39,85	36,13	44,61	
G06.T07_A	Gebouw 6	198188,40	441073,06	1,50	42,76	39,58	35,74	44,27	
G06.T07_B	Gebouw 6	198188,40	441073,06	4,50	43,49	40,28	36,52	45,02	
G06.T07_C	Gebouw 6	198188,40	441073,06	7,50	44,32	41,10	37,38	45,86	
G06.T08_A	Gebouw 6	198193,37	441076,69	1,50	47,76	44,58	40,74	49,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wgh
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G06.T08_B	Gebouw 6	198193,37	441076,69	4,50	48,41	45,20	41,45	49,94	
G06.T08_C	Gebouw 6	198193,37	441076,69	7,50	48,77	45,57	41,82	50,31	
G06.T09_A	Gebouw 6	198192,41	441082,18	1,50	52,34	49,20	45,26	53,83	
G06.T09_B	Gebouw 6	198192,41	441082,18	4,50	53,25	50,09	46,23	54,76	
G06.T09_C	Gebouw 6	198192,41	441082,18	7,50	53,67	50,51	46,65	55,18	
G06.T10_A	Gebouw 6	198186,69	441085,13	1,50	52,28	49,14	45,19	53,76	
G06.T10_B	Gebouw 6	198186,69	441085,13	4,50	53,27	50,11	46,24	54,78	
G06.T10_C	Gebouw 6	198186,69	441085,13	7,50	53,71	50,55	46,68	55,22	
G06.T11_A	Gebouw 6	198181,21	441087,95	1,50	52,47	49,33	45,38	53,95	
G06.T11_B	Gebouw 6	198181,21	441087,95	4,50	53,49	50,34	46,46	55,00	
G06.T11_C	Gebouw 6	198181,21	441087,95	7,50	53,93	50,78	46,90	55,44	
G06.T12_A	Gebouw 6	198173,57	441087,58	1,50	52,93	49,81	45,80	54,40	
G06.T12_B	Gebouw 6	198173,57	441087,58	4,50	53,94	50,81	46,86	55,43	
G06.T12_C	Gebouw 6	198173,57	441087,58	7,50	54,43	51,30	47,36	55,92	
G06.T13_A	Gebouw 6	198167,82	441090,45	1,50	52,99	49,86	45,87	54,46	
G06.T13_B	Gebouw 6	198167,82	441090,45	4,50	54,01	50,86	46,94	55,50	
G06.T13_C	Gebouw 6	198167,82	441090,45	7,50	54,46	51,31	47,40	55,96	
G06.T14_A	Gebouw 6	198162,31	441093,21	1,50	52,94	49,82	45,81	54,41	
G06.T14_B	Gebouw 6	198162,31	441093,21	4,50	54,00	50,86	46,92	55,49	
G06.T14_C	Gebouw 6	198162,31	441093,21	7,50	54,48	51,34	47,41	55,97	
G07.T01_A	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	1,50	50,36	47,23	43,27	51,85	
G07.T01_B	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	4,50	51,23	48,08	44,19	52,74	
G07.T01_C	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	7,50	51,72	48,56	44,70	53,23	
G07.T02_A	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	1,50	41,82	38,69	34,74	43,31	
G07.T02_B	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	4,50	42,54	39,39	35,51	44,05	
G07.T02_C	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	7,50	43,49	40,33	36,52	45,03	
G07.T03_A	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	1,50	41,22	38,12	34,11	42,70	
G07.T03_B	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	4,50	42,02	38,90	34,97	43,53	
G07.T03_C	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	7,50	42,94	39,80	35,92	44,46	
G07.T04_A	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	1,50	39,57	36,46	32,48	41,06	
G07.T04_B	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	4,50	40,92	37,79	33,91	42,44	
G07.T04_C	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	7,50	42,08	38,94	35,11	43,62	
G07.T05_A	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	1,50	37,32	34,07	30,60	38,96	
G07.T05_B	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	4,50	38,64	35,38	31,96	40,30	
G07.T05_C	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	7,50	40,63	37,38	33,93	42,28	
G07.T06_A	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	1,50	41,67	38,45	34,78	43,23	
G07.T06_B	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	4,50	42,45	39,22	35,61	44,04	
G07.T06_C	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	7,50	43,44	40,20	36,62	45,03	
G07.T07_A	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	1,50	41,62	38,42	34,66	43,15	
G07.T07_B	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	4,50	42,45	39,22	35,55	44,01	
G07.T07_C	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	7,50	43,22	39,99	36,35	44,79	
G07.T08_A	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	1,50	47,55	44,35	40,56	49,07	
G07.T08_B	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	4,50	48,30	45,09	41,37	49,85	
G07.T08_C	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	7,50	48,58	45,37	41,66	50,13	
G07.T09_A	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	1,50	51,61	48,46	44,57	53,12	
G07.T09_B	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	4,50	52,36	49,19	45,38	53,89	
G07.T09_C	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	7,50	52,68	49,50	45,71	54,21	
G07.T10_A	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	1,50	51,42	48,26	44,40	52,93	
G07.T10_B	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	4,50	52,27	49,09	45,31	53,81	
G07.T10_C	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	7,50	52,61	49,43	45,67	54,16	
G07.T11_A	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	1,50	50,82	47,64	43,82	52,34	
G07.T11_B	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	4,50	51,72	48,53	44,77	53,26	
G07.T11_C	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	7,50	52,06	48,87	45,13	53,61	
G07.T12_A	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	1,50	51,74	48,59	44,68	53,24	
G07.T12_B	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	4,50	52,62	49,46	45,63	54,15	
G07.T12_C	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	7,50	52,96	49,79	45,97	54,48	
G07.T13_A	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	1,50	51,94	48,79	44,89	53,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wgh
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G07.T13_B	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	4,50	52,78	49,61	45,79	54,30	
G07.T13_C	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	7,50	53,12	49,95	46,14	54,65	
G07.T14_A	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	1,50	51,97	48,83	44,91	53,47	
G07.T14_B	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	4,50	52,81	49,64	45,80	54,33	
G07.T14_C	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	7,50	53,18	50,01	46,18	54,70	
G08.T01_A	Gebouw 8	198202,67	441057,81	1,50	47,39	44,20	40,40	48,91	
G08.T01_B	Gebouw 8	198202,67	441057,81	4,50	48,29	45,09	41,35	49,83	
G08.T01_C	Gebouw 8	198202,67	441057,81	7,50	48,99	45,79	42,08	50,55	
G08.T02_A	Gebouw 8	198200,84	441052,71	1,50	46,91	43,71	39,96	48,45	
G08.T02_B	Gebouw 8	198200,84	441052,71	4,50	47,76	44,55	40,85	49,32	
G08.T02_C	Gebouw 8	198200,84	441052,71	7,50	48,56	45,34	41,68	50,13	
G08.T03_A	Gebouw 8	198199,39	441048,69	1,50	46,19	42,97	39,26	47,73	
G08.T03_B	Gebouw 8	198199,39	441048,69	4,50	47,04	43,80	40,14	48,59	
G08.T03_C	Gebouw 8	198199,39	441048,69	7,50	47,96	44,72	41,09	49,53	
G08.T04_A	Gebouw 8	198198,08	441045,03	1,50	45,67	42,44	38,75	47,22	
G08.T04_B	Gebouw 8	198198,08	441045,03	4,50	46,54	43,30	39,65	48,10	
G08.T04_C	Gebouw 8	198198,08	441045,03	7,50	47,53	44,29	40,67	49,10	
G08.T05_A	Gebouw 8	198196,65	441041,05	1,50	45,01	41,77	38,11	46,56	
G08.T05_B	Gebouw 8	198196,65	441041,05	4,50	45,91	42,66	39,05	47,48	
G08.T05_C	Gebouw 8	198196,65	441041,05	7,50	47,01	43,77	40,18	48,60	
G08.T06_A	Gebouw 8	198195,26	441037,20	1,50	44,46	41,22	37,58	46,02	
G08.T06_B	Gebouw 8	198195,26	441037,20	4,50	45,38	42,12	38,55	46,96	
G08.T06_C	Gebouw 8	198195,26	441037,20	7,50	46,59	43,33	39,77	48,18	
G08.T07_A	Gebouw 8	198193,75	441032,99	1,50	44,87	41,65	37,97	46,43	
G08.T07_B	Gebouw 8	198193,75	441032,99	4,50	45,65	42,41	38,80	47,23	
G08.T07_C	Gebouw 8	198193,75	441032,99	7,50	46,91	43,68	40,10	48,51	
G08.T08_A	Gebouw 8	198192,41	441029,27	1,50	44,55	41,33	37,62	46,09	
G08.T08_B	Gebouw 8	198192,41	441029,27	4,50	45,46	42,22	38,58	47,02	
G08.T08_C	Gebouw 8	198192,41	441029,27	7,50	46,77	43,54	39,92	48,35	
G08.T09_A	Gebouw 8	198190,70	441024,49	1,50	44,64	41,44	37,68	46,17	
G08.T09_B	Gebouw 8	198190,70	441024,49	4,50	45,59	42,37	38,69	47,15	
G08.T09_C	Gebouw 8	198190,70	441024,49	7,50	47,09	43,87	40,23	48,67	
G08.T10_A	Gebouw 8	198194,72	441019,85	1,50	41,17	37,98	34,26	42,73	
G08.T10_B	Gebouw 8	198194,72	441019,85	4,50	43,41	40,21	36,55	44,99	
G08.T10_C	Gebouw 8	198194,72	441019,85	7,50	45,40	42,20	38,57	47,00	
G08.T11_A	Gebouw 8	198199,81	441020,99	1,50	36,90	33,63	30,19	38,54	
G08.T11_B	Gebouw 8	198199,81	441020,99	4,50	41,29	38,04	34,55	42,92	
G08.T11_C	Gebouw 8	198199,81	441020,99	7,50	43,76	40,52	37,02	45,39	
G08.T12_A	Gebouw 8	198201,43	441025,42	1,50	38,16	34,92	31,35	39,76	
G08.T12_B	Gebouw 8	198201,43	441025,42	4,50	41,78	38,53	35,01	43,40	
G08.T12_C	Gebouw 8	198201,43	441025,42	7,50	43,85	40,62	37,09	45,47	
G08.T13_A	Gebouw 8	198202,77	441029,09	1,50	38,15	34,91	31,36	39,76	
G08.T13_B	Gebouw 8	198202,77	441029,09	4,50	41,81	38,56	35,06	43,44	
G08.T13_C	Gebouw 8	198202,77	441029,09	7,50	43,78	40,55	37,03	45,41	
G08.T14_A	Gebouw 8	198204,37	441033,47	1,50	38,63	35,44	31,73	40,19	
G08.T14_B	Gebouw 8	198204,37	441033,47	4,50	42,08	38,85	35,28	43,68	
G08.T14_C	Gebouw 8	198204,37	441033,47	7,50	43,77	40,55	36,98	45,38	
G08.T15_A	Gebouw 8	198205,82	441037,43	1,50	37,24	33,98	30,50	38,87	
G08.T15_B	Gebouw 8	198205,82	441037,43	4,50	40,90	37,64	34,14	42,52	
G08.T15_C	Gebouw 8	198205,82	441037,43	7,50	42,64	39,39	35,87	44,26	
G08.T16_A	Gebouw 8	198207,44	441041,87	1,50	38,43	35,22	31,48	39,97	
G08.T16_B	Gebouw 8	198207,44	441041,87	4,50	41,34	38,10	34,47	42,91	
G08.T16_C	Gebouw 8	198207,44	441041,87	7,50	42,69	39,45	35,84	44,27	
G08.T17_A	Gebouw 8	198208,73	441045,39	1,50	37,27	34,07	30,41	38,85	
G08.T17_B	Gebouw 8	198208,73	441045,39	4,50	40,53	37,30	33,70	42,12	
G08.T17_C	Gebouw 8	198208,73	441045,39	7,50	42,12	38,90	35,31	43,72	
G08.T18_A	Gebouw 8	198210,08	441049,10	1,50	37,51	34,35	30,52	39,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wgh
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G08.T18_B	Gebouw 8	198210,08	441049,10	4,50	40,58	37,38	33,70	42,15	
G08.T18_C	Gebouw 8	198210,08	441049,10	7,50	41,77	38,56	34,93	43,36	
G08.T19_A	Gebouw 8	198211,91	441054,11	1,50	34,93	31,75	28,03	36,50	
G08.T19_B	Gebouw 8	198211,91	441054,11	4,50	38,05	34,82	31,27	39,66	
G08.T19_C	Gebouw 8	198211,91	441054,11	7,50	39,90	36,66	33,14	41,52	
G08.T20_A	Gebouw 8	198208,95	441058,13	1,50	45,92	42,79	38,87	47,42	
G08.T20_B	Gebouw 8	198208,95	441058,13	4,50	46,93	43,79	39,94	48,46	
G08.T20_C	Gebouw 8	198208,95	441058,13	7,50	47,56	44,40	40,59	49,10	
G09.T01_A	Gebouw 9	198230,18	441044,69	1,50	38,34	35,08	31,57	39,95	
G09.T01_B	Gebouw 9	198230,18	441044,69	4,50	40,40	37,12	33,67	42,03	
G09.T01_C	Gebouw 9	198230,18	441044,69	7,50	43,08	39,82	36,37	44,72	
G09.T02_A	Gebouw 9	198228,26	441039,46	1,50	40,63	37,41	33,76	42,20	
G09.T02_B	Gebouw 9	198228,26	441039,46	4,50	42,57	39,33	35,76	44,17	
G09.T02_C	Gebouw 9	198228,26	441039,46	7,50	44,64	41,40	37,87	46,26	
G09.T03_A	Gebouw 9	198226,32	441034,16	1,50	38,98	35,72	32,23	40,60	
G09.T03_B	Gebouw 9	198226,32	441034,16	4,50	41,22	37,95	34,52	42,87	
G09.T03_C	Gebouw 9	198226,32	441034,16	7,50	43,93	40,67	37,22	45,57	
G09.T04_A	Gebouw 9	198224,48	441029,13	1,50	38,09	34,78	31,48	39,77	
G09.T04_B	Gebouw 9	198224,48	441029,13	4,50	40,74	37,44	34,15	42,44	
G09.T04_C	Gebouw 9	198224,48	441029,13	7,50	43,89	40,62	37,24	45,56	
G09.T05_A	Gebouw 9	198222,76	441024,45	1,50	39,05	35,74	32,42	40,72	
G09.T05_B	Gebouw 9	198222,76	441024,45	4,50	41,56	38,25	34,95	43,24	
G09.T05_C	Gebouw 9	198222,76	441024,45	7,50	44,48	41,21	37,83	46,15	
G09.T06_A	Gebouw 9	198220,92	441019,42	1,50	39,33	36,03	32,67	40,99	
G09.T06_B	Gebouw 9	198220,92	441019,42	4,50	41,83	38,54	35,21	43,51	
G09.T06_C	Gebouw 9	198220,92	441019,42	7,50	44,70	41,43	38,03	46,36	
G09.T07_A	Gebouw 9	198224,42	441014,35	1,50	38,67	35,41	31,94	40,30	
G09.T07_B	Gebouw 9	198224,42	441014,35	4,50	42,14	38,88	35,42	43,78	
G09.T07_C	Gebouw 9	198224,42	441014,35	7,50	43,92	40,68	37,19	45,56	
G09.T08_A	Gebouw 9	198230,16	441015,43	1,50	45,28	42,07	38,36	46,83	
G09.T08_B	Gebouw 9	198230,16	441015,43	4,50	46,46	43,22	39,59	48,03	
G09.T08_C	Gebouw 9	198230,16	441015,43	7,50	47,06	43,83	40,22	48,65	
G09.T09_A	Gebouw 9	198232,01	441020,42	1,50	45,49	42,26	38,57	47,04	
G09.T09_B	Gebouw 9	198232,01	441020,42	4,50	46,66	43,42	39,80	48,23	
G09.T09_C	Gebouw 9	198232,01	441020,42	7,50	47,11	43,87	40,26	48,69	
G09.T10_A	Gebouw 9	198233,89	441025,52	1,50	45,52	42,31	38,60	47,07	
G09.T10_B	Gebouw 9	198233,89	441025,52	4,50	46,66	43,43	39,78	48,23	
G09.T10_C	Gebouw 9	198233,89	441025,52	7,50	47,12	43,89	40,25	48,69	
G09.T11_A	Gebouw 9	198236,01	441031,22	1,50	45,65	42,44	38,72	47,20	
G09.T11_B	Gebouw 9	198236,01	441031,22	4,50	46,66	43,43	39,77	48,22	
G09.T11_C	Gebouw 9	198236,01	441031,22	7,50	47,16	43,94	40,29	48,73	
G09.T12_A	Gebouw 9	198237,90	441036,34	1,50	46,22	43,02	39,28	47,76	
G09.T12_B	Gebouw 9	198237,90	441036,34	4,50	47,11	43,89	40,23	48,68	
G09.T12_C	Gebouw 9	198237,90	441036,34	7,50	47,61	44,39	40,73	49,18	
G09.T13_A	Gebouw 9	198239,40	441040,41	1,50	46,59	43,39	39,64	48,13	
G09.T13_B	Gebouw 9	198239,40	441040,41	4,50	47,40	44,18	40,50	48,96	
G09.T13_C	Gebouw 9	198239,40	441040,41	7,50	47,78	44,56	40,88	49,34	
G09.T16_A	Gebouw 9	198236,02	441045,57	1,50	43,92	40,73	36,96	45,46	
G09.T16_B	Gebouw 9	198236,02	441045,57	4,50	44,67	41,47	37,76	46,23	
G09.T16_C	Gebouw 9	198236,02	441045,57	7,50	45,49	42,28	38,62	47,06	
G10.T01_A	Gebouw 10	198263,12	441050,58	1,50	48,95	45,80	41,95	50,47	
G10.T01_B	Gebouw 10	198263,12	441050,58	4,50	49,79	46,62	42,84	51,33	
G10.T01_C	Gebouw 10	198263,12	441050,58	7,50	50,25	47,08	43,32	51,80	
G10.T02_A	Gebouw 10	198264,99	441044,60	1,50	37,63	34,31	30,81	39,21	
G10.T02_B	Gebouw 10	198264,99	441044,60	4,50	38,64	35,32	31,86	40,24	
G10.T02_C	Gebouw 10	198264,99	441044,60	7,50	40,25	36,94	33,53	41,88	
G10.T03_A	Gebouw 10	198270,13	441042,37	1,50	41,16	38,00	34,17	42,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wgh
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G10.T03_B	Gebouw 10	198270,13	441042,37	4,50	42,92	39,74	36,00	44,48	
G10.T03_C	Gebouw 10	198270,13	441042,37	7,50	43,07	39,89	36,17	44,64	
G10.T04_A	Gebouw 10	198276,04	441039,80	1,50	38,83	35,69	31,84	40,36	
G10.T04_B	Gebouw 10	198276,04	441039,80	4,50	41,00	37,82	34,10	42,57	
G10.T04_C	Gebouw 10	198276,04	441039,80	7,50	41,79	38,61	34,90	43,36	
G10.T05_A	Gebouw 10	198282,76	441038,60	1,50	36,82	33,61	30,02	38,43	
G10.T05_B	Gebouw 10	198282,76	441038,60	4,50	39,23	36,01	32,44	40,84	
G10.T05_C	Gebouw 10	198282,76	441038,60	7,50	40,87	37,65	34,06	42,47	
G10.T06_A	Gebouw 10	198288,12	441036,32	1,50	38,64	35,41	31,69	40,17	
G10.T06_B	Gebouw 10	198288,12	441036,32	4,50	40,53	37,29	33,64	42,09	
G10.T06_C	Gebouw 10	198288,12	441036,32	7,50	41,96	38,72	35,09	43,53	
G10.T07_A	Gebouw 10	198293,70	441033,94	1,50	41,23	38,04	34,24	42,75	
G10.T07_B	Gebouw 10	198293,70	441033,94	4,50	42,14	38,93	35,22	43,69	
G10.T07_C	Gebouw 10	198293,70	441033,94	7,50	42,93	39,71	36,07	44,51	
G10.T08_A	Gebouw 10	198298,91	441036,72	1,50	47,63	44,43	40,64	49,15	
G10.T08_B	Gebouw 10	198298,91	441036,72	4,50	48,81	45,59	41,90	50,36	
G10.T08_C	Gebouw 10	198298,91	441036,72	7,50	48,84	45,62	41,92	50,39	
G10.T09_A	Gebouw 10	198298,25	441043,33	1,50	51,21	48,05	44,19	52,72	
G10.T09_B	Gebouw 10	198298,25	441043,33	4,50	51,99	48,81	45,03	53,53	
G10.T09_C	Gebouw 10	198298,25	441043,33	7,50	52,30	49,12	45,36	53,85	
G10.T10_A	Gebouw 10	198292,18	441045,92	1,50	51,27	48,10	44,25	52,78	
G10.T10_B	Gebouw 10	198292,18	441045,92	4,50	52,06	48,87	45,10	53,60	
G10.T10_C	Gebouw 10	198292,18	441045,92	7,50	52,36	49,18	45,43	53,91	
G10.T11_A	Gebouw 10	198286,62	441048,30	1,50	51,21	48,05	44,20	52,73	
G10.T11_B	Gebouw 10	198286,62	441048,30	4,50	51,99	48,81	45,04	53,53	
G10.T11_C	Gebouw 10	198286,62	441048,30	7,50	52,29	49,11	45,36	53,84	
G10.T12_A	Gebouw 10	198279,78	441048,86	1,50	51,50	48,34	44,47	53,01	
G10.T12_B	Gebouw 10	198279,78	441048,86	4,50	52,23	49,05	45,26	53,76	
G10.T12_C	Gebouw 10	198279,78	441048,86	7,50	52,51	49,34	45,56	54,05	
G10.T13_A	Gebouw 10	198274,11	441051,32	1,50	51,44	48,29	44,41	52,95	
G10.T13_B	Gebouw 10	198274,11	441051,32	4,50	52,17	48,99	45,20	53,70	
G10.T13_C	Gebouw 10	198274,11	441051,32	7,50	52,45	49,27	45,50	53,99	
G10.T14_A	Gebouw 10	198268,26	441053,86	1,50	51,41	48,25	44,37	52,91	
G10.T14_B	Gebouw 10	198268,26	441053,86	4,50	52,18	49,00	45,20	53,71	
G10.T14_C	Gebouw 10	198268,26	441053,86	7,50	52,48	49,30	45,52	54,02	
G11.T01_A	Gebouw 11	198256,69	441035,88	1,50	47,01	43,83	40,09	48,57	
G11.T01_B	Gebouw 11	198256,69	441035,88	4,50	47,97	44,77	41,10	49,55	
G11.T01_C	Gebouw 11	198256,69	441035,88	7,50	48,62	45,42	41,78	50,21	
G11.T02_A	Gebouw 11	198254,97	441032,05	1,50	46,87	43,67	39,96	48,43	
G11.T02_B	Gebouw 11	198254,97	441032,05	4,50	47,85	44,63	41,00	49,43	
G11.T02_C	Gebouw 11	198254,97	441032,05	7,50	48,61	45,39	41,78	50,20	
G11.T03_A	Gebouw 11	198253,28	441028,27	1,50	46,36	43,16	39,44	47,91	
G11.T03_B	Gebouw 11	198253,28	441028,27	4,50	47,34	44,13	40,48	48,92	
G11.T03_C	Gebouw 11	198253,28	441028,27	7,50	48,18	44,97	41,34	49,77	
G11.T04_A	Gebouw 11	198251,59	441024,51	1,50	45,74	42,53	38,84	47,30	
G11.T04_B	Gebouw 11	198251,59	441024,51	4,50	46,80	43,59	39,95	48,38	
G11.T04_C	Gebouw 11	198251,59	441024,51	7,50	47,75	44,53	40,92	49,34	
G11.T05_A	Gebouw 11	198249,69	441020,26	1,50	44,93	41,71	38,06	46,50	
G11.T05_B	Gebouw 11	198249,69	441020,26	4,50	46,11	42,88	39,29	47,70	
G11.T05_C	Gebouw 11	198249,69	441020,26	7,50	47,23	44,00	40,43	48,83	
G11.T06_A	Gebouw 11	198247,90	441016,25	1,50	44,72	41,49	37,86	46,30	
G11.T06_B	Gebouw 11	198247,90	441016,25	4,50	45,89	42,65	39,09	47,49	
G11.T06_C	Gebouw 11	198247,90	441016,25	7,50	47,01	43,76	40,22	48,62	
G11.T07_A	Gebouw 11	198246,00	441012,03	1,50	45,39	42,17	38,53	46,97	
G11.T07_B	Gebouw 11	198246,00	441012,03	4,50	46,51	43,28	39,71	48,11	
G11.T07_C	Gebouw 11	198246,00	441012,03	7,50	47,51	44,27	40,73	49,12	
G11.T08_A	Gebouw 11	198248,99	441007,47	1,50	38,20	34,95	31,49	39,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wgh
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G11.T08_B	Gebouw 11	198248,99	441007,47	4,50	42,49	39,25	35,75	44,12	
G11.T08_C	Gebouw 11	198248,99	441007,47	7,50	44,02	40,81	37,23	45,63	
G11.T09_A	Gebouw 11	198254,76	441007,71	1,50	38,05	34,80	31,29	39,67	
G11.T09_B	Gebouw 11	198254,76	441007,71	4,50	41,81	38,54	35,08	43,44	
G11.T09_C	Gebouw 11	198254,76	441007,71	7,50	43,20	39,95	36,42	44,81	
G11.T10_A	Gebouw 11	198256,84	441012,34	1,50	38,39	35,15	31,58	39,99	
G11.T10_B	Gebouw 11	198256,84	441012,34	4,50	41,75	38,49	34,99	43,37	
G11.T10_C	Gebouw 11	198256,84	441012,34	7,50	43,08	39,84	36,30	44,69	
G11.T11_A	Gebouw 11	198258,66	441016,41	1,50	38,62	35,38	31,82	40,22	
G11.T11_B	Gebouw 11	198258,66	441016,41	4,50	41,85	38,60	35,09	43,47	
G11.T11_C	Gebouw 11	198258,66	441016,41	7,50	43,23	39,99	36,42	44,83	
G11.T12_A	Gebouw 11	198260,43	441020,36	1,50	38,93	35,71	32,06	40,50	
G11.T12_B	Gebouw 11	198260,43	441020,36	4,50	41,46	38,21	34,69	43,08	
G11.T12_C	Gebouw 11	198260,43	441020,36	7,50	42,56	39,32	35,77	44,17	
G11.T13_A	Gebouw 11	198262,03	441023,92	1,50	38,12	34,88	31,27	39,70	
G11.T13_B	Gebouw 11	198262,03	441023,92	4,50	40,67	37,41	33,91	42,29	
G11.T13_C	Gebouw 11	198262,03	441023,92	7,50	41,73	38,49	34,95	43,34	
G11.T14_A	Gebouw 11	198263,93	441028,17	1,50	37,80	34,56	30,95	39,38	
G11.T14_B	Gebouw 11	198263,93	441028,17	4,50	40,38	37,12	33,63	42,00	
G11.T14_C	Gebouw 11	198263,93	441028,17	7,50	41,35	38,10	34,55	42,95	
G11.T15_A	Gebouw 11	198265,47	441031,61	1,50	38,00	34,80	31,05	39,54	
G11.T15_B	Gebouw 11	198265,47	441031,61	4,50	40,56	37,33	33,73	42,15	
G11.T15_C	Gebouw 11	198265,47	441031,61	7,50	41,24	38,00	34,44	42,84	
G11.T16_A	Gebouw 11	198262,10	441036,08	1,50	45,18	42,04	38,17	46,70	
G11.T16_B	Gebouw 11	198262,10	441036,08	4,50	45,99	42,83	39,03	47,53	
G11.T16_C	Gebouw 11	198262,10	441036,08	7,50	46,68	43,52	39,77	48,24	
G12.T01_A	Gebouw 12	198284,97	441024,98	1,50	34,67	31,38	28,02	36,34	
G12.T01_B	Gebouw 12	198284,97	441024,98	4,50	38,45	35,17	31,79	40,11	
G12.T01_C	Gebouw 12	198284,97	441024,98	7,50	41,54	38,28	34,87	43,20	
G12.T02_A	Gebouw 12	198282,65	441019,66	1,50	38,58	35,37	31,72	40,16	
G12.T02_B	Gebouw 12	198282,65	441019,66	4,50	40,93	37,70	34,15	42,54	
G12.T02_C	Gebouw 12	198282,65	441019,66	7,50	43,29	40,05	36,55	44,92	
G12.T03_A	Gebouw 12	198280,89	441015,64	1,50	38,45	35,24	31,65	40,06	
G12.T03_B	Gebouw 12	198280,89	441015,64	4,50	40,98	37,75	34,24	42,61	
G12.T03_C	Gebouw 12	198280,89	441015,64	7,50	43,50	40,27	36,78	45,14	
G12.T04_A	Gebouw 12	198278,38	441009,90	1,50	37,09	33,86	30,41	38,75	
G12.T04_B	Gebouw 12	198278,38	441009,90	4,50	40,34	37,09	33,70	42,02	
G12.T04_C	Gebouw 12	198278,38	441009,90	7,50	43,25	40,01	36,58	44,92	
G12.T05_A	Gebouw 12	198276,23	441004,98	1,50	36,17	32,89	29,64	37,90	
G12.T05_B	Gebouw 12	198276,23	441004,98	4,50	40,12	36,85	33,55	41,83	
G12.T05_C	Gebouw 12	198276,23	441004,98	7,50	43,50	40,26	36,85	45,18	
G12.T06_A	Gebouw 12	198274,07	441000,03	1,50	36,38	33,10	29,86	38,11	
G12.T06_B	Gebouw 12	198274,07	441000,03	4,50	39,93	36,66	33,37	41,65	
G12.T06_C	Gebouw 12	198274,07	441000,03	7,50	43,40	40,15	36,77	45,08	
G12.T07_A	Gebouw 12	198271,83	440994,91	1,50	37,28	34,04	30,68	38,98	
G12.T07_B	Gebouw 12	198271,83	440994,91	4,50	40,94	37,69	34,32	42,63	
G12.T07_C	Gebouw 12	198271,83	440994,91	7,50	44,10	40,87	37,42	45,76	
G12.T08_A	Gebouw 12	198274,58	440990,31	1,50	40,23	37,03	33,37	41,81	
G12.T08_B	Gebouw 12	198274,58	440990,31	4,50	43,87	40,65	37,07	45,48	
G12.T08_C	Gebouw 12	198274,58	440990,31	7,50	43,90	40,69	37,10	45,51	
G12.T09_A	Gebouw 12	198280,24	440990,99	1,50	44,88	41,65	37,96	46,43	
G12.T09_B	Gebouw 12	198280,24	440990,99	4,50	46,68	43,43	39,81	48,25	
G12.T09_C	Gebouw 12	198280,24	440990,99	7,50	46,50	43,25	39,65	48,08	
G12.T10_A	Gebouw 12	198282,36	440995,83	1,50	45,28	42,05	38,36	46,83	
G12.T10_B	Gebouw 12	198282,36	440995,83	4,50	46,85	43,60	39,98	48,42	
G12.T10_C	Gebouw 12	198282,36	440995,83	7,50	46,84	43,59	39,99	48,42	
G12.T11_A	Gebouw 12	198284,59	441000,93	1,50	45,15	41,92	38,23	46,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wgh
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G12.T11_B	Gebouw 12	198284,59	441000,93	4,50	46,68	43,44	39,82	48,25	
G12.T11_C	Gebouw 12	198284,59	441000,93	7,50	46,69	43,44	39,84	48,27	
G12.T12_A	Gebouw 12	198286,85	441006,12	1,50	45,78	42,54	38,85	47,32	
G12.T12_B	Gebouw 12	198286,85	441006,12	4,50	47,28	44,03	40,41	48,85	
G12.T12_C	Gebouw 12	198286,85	441006,12	7,50	47,18	43,93	40,32	48,75	
G12.T13_A	Gebouw 12	198288,67	441010,28	1,50	45,93	42,71	38,99	47,47	
G12.T13_B	Gebouw 12	198288,67	441010,28	4,50	47,23	44,00	40,34	48,79	
G12.T13_C	Gebouw 12	198288,67	441010,28	7,50	47,24	44,01	40,37	48,81	
G12.T14_A	Gebouw 12	198290,75	441015,02	1,50	46,24	43,03	39,28	47,77	
G12.T14_B	Gebouw 12	198290,75	441015,02	4,50	47,38	44,16	40,47	48,93	
G12.T14_C	Gebouw 12	198290,75	441015,02	7,50	47,38	44,16	40,48	48,94	
G12.T15_A	Gebouw 12	198290,73	441025,47	1,50	44,21	41,02	37,29	45,76	
G12.T15_B	Gebouw 12	198290,73	441025,47	4,50	44,98	41,77	38,12	46,56	
G12.T15_C	Gebouw 12	198290,73	441025,47	7,50	45,83	42,61	39,00	47,42	
G12.T16_A	Gebouw 12	198293,05	441020,30	1,50	47,03	43,82	40,08	48,57	
G12.T16_B	Gebouw 12	198293,05	441020,30	4,50	48,05	44,82	41,16	49,61	
G12.T16_C	Gebouw 12	198293,05	441020,30	7,50	47,97	44,74	41,08	49,53	
G13.T01_A	Gebouw 13	198320,99	441038,41	1,50	48,84	45,69	41,83	50,36	
G13.T01_B	Gebouw 13	198320,99	441038,41	4,50	49,74	46,58	42,81	51,29	
G13.T01_C	Gebouw 13	198320,99	441038,41	7,50	50,18	47,01	43,27	51,74	
G13.T02_A	Gebouw 13	198322,68	441030,48	1,50	45,91	42,75	38,91	47,43	
G13.T02_B	Gebouw 13	198322,68	441030,48	4,50	46,57	43,39	39,63	48,12	
G13.T02_C	Gebouw 13	198322,68	441030,48	7,50	47,09	43,91	40,18	48,65	
G13.T03_A	Gebouw 13	198315,23	441025,30	1,50	47,38	44,21	40,45	48,93	
G13.T03_B	Gebouw 13	198315,23	441025,30	4,50	48,47	45,28	41,59	50,04	
G13.T03_C	Gebouw 13	198315,23	441025,30	7,50	49,00	45,81	42,15	50,59	
G13.T04_A	Gebouw 13	198316,98	441016,82	1,50	41,14	37,93	34,21	42,69	
G13.T04_B	Gebouw 13	198316,98	441016,82	4,50	41,90	38,68	35,03	43,47	
G13.T04_C	Gebouw 13	198316,98	441016,82	7,50	43,02	39,78	36,22	44,62	
G13.T05_A	Gebouw 13	198309,21	441011,59	1,50	45,87	42,66	39,00	47,44	
G13.T05_B	Gebouw 13	198309,21	441011,59	4,50	47,07	43,85	40,26	48,67	
G13.T05_C	Gebouw 13	198309,21	441011,59	7,50	47,79	44,56	41,01	49,40	
G13.T06_A	Gebouw 13	198310,45	441002,86	1,50	38,18	34,87	31,42	39,79	
G13.T06_B	Gebouw 13	198310,45	441002,86	4,50	39,26	35,95	32,56	40,90	
G13.T06_C	Gebouw 13	198310,45	441002,86	7,50	41,17	37,87	34,51	42,83	
G13.T07_A	Gebouw 13	198303,39	440998,33	1,50	44,83	41,61	37,96	46,40	
G13.T07_B	Gebouw 13	198303,39	440998,33	4,50	46,03	42,80	39,21	47,62	
G13.T07_C	Gebouw 13	198303,39	440998,33	7,50	46,89	43,67	40,10	48,50	
G13.T08_A	Gebouw 13	198304,13	440988,95	1,50	33,51	30,23	26,97	35,23	
G13.T08_B	Gebouw 13	198304,13	440988,95	4,50	35,73	32,44	29,23	37,47	
G13.T08_C	Gebouw 13	198304,13	440988,95	7,50	39,33	36,04	32,78	41,05	
G13.T09_A	Gebouw 13	198297,59	440985,14	1,50	43,44	40,24	36,59	45,03	
G13.T09_B	Gebouw 13	198297,59	440985,14	4,50	45,05	41,83	38,24	46,65	
G13.T09_C	Gebouw 13	198297,59	440985,14	7,50	46,12	42,90	39,33	47,73	
G13.T10_A	Gebouw 13	198300,50	440980,06	1,50	39,57	36,36	32,65	41,12	
G13.T10_B	Gebouw 13	198300,50	440980,06	4,50	44,39	41,16	37,56	45,98	
G13.T10_C	Gebouw 13	198300,50	440980,06	7,50	44,04	40,82	37,20	45,63	
G13.T11_A	Gebouw 13	198306,29	440981,13	1,50	43,58	40,38	36,63	45,12	
G13.T11_B	Gebouw 13	198306,29	440981,13	4,50	45,66	42,43	38,83	47,25	
G13.T11_C	Gebouw 13	198306,29	440981,13	7,50	45,64	42,40	38,83	47,24	
G13.T12_A	Gebouw 13	198310,17	440986,45	1,50	46,41	43,20	39,43	47,93	
G13.T12_B	Gebouw 13	198310,17	440986,45	4,50	47,79	44,56	40,91	49,36	
G13.T12_C	Gebouw 13	198310,17	440986,45	7,50	47,72	44,48	40,84	49,28	
G13.T13_A	Gebouw 13	198312,18	440994,36	1,50	45,30	42,08	38,34	46,83	
G13.T13_B	Gebouw 13	198312,18	440994,36	4,50	46,52	43,28	39,64	48,08	
G13.T13_C	Gebouw 13	198312,18	440994,36	7,50	46,63	43,39	39,78	48,21	
G13.T14_A	Gebouw 13	198316,36	441000,55	1,50	46,54	43,33	39,57	48,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wgh
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G13.T14_B	Gebouw 13	198316,36	441000,55	4,50	47,80	44,56	40,90	49,35	
G13.T14_C	Gebouw 13	198316,36	441000,55	7,50	47,84	44,60	40,95	49,40	
G13.T15_A	Gebouw 13	198317,99	441007,41	1,50	45,71	42,50	38,77	47,25	
G13.T15_B	Gebouw 13	198317,99	441007,41	4,50	46,81	43,57	39,94	48,38	
G13.T15_C	Gebouw 13	198317,99	441007,41	7,50	46,98	43,73	40,12	48,55	
G13.T16_A	Gebouw 13	198322,33	441014,14	1,50	46,71	43,49	39,73	48,23	
G13.T16_B	Gebouw 13	198322,33	441014,14	4,50	47,97	44,73	41,07	49,52	
G13.T16_C	Gebouw 13	198322,33	441014,14	7,50	48,04	44,80	41,15	49,60	
G13.T17_A	Gebouw 13	198324,54	441021,90	1,50	45,73	42,51	38,75	47,25	
G13.T17_B	Gebouw 13	198324,54	441021,90	4,50	46,99	43,75	40,09	48,54	
G13.T17_C	Gebouw 13	198324,54	441021,90	7,50	47,16	43,92	40,27	48,72	
G13.T18_A	Gebouw 13	198328,49	441028,16	1,50	46,81	43,61	39,82	48,33	
G13.T18_B	Gebouw 13	198328,49	441028,16	4,50	48,14	44,91	41,22	49,69	
G13.T18_C	Gebouw 13	198328,49	441028,16	7,50	48,23	45,00	41,32	49,78	
G13.T19_A	Gebouw 13	198329,71	441034,72	1,50	47,98	44,77	40,97	49,49	
G13.T19_B	Gebouw 13	198329,71	441034,72	4,50	49,06	45,82	42,13	50,60	
G13.T19_C	Gebouw 13	198329,71	441034,72	7,50	49,22	45,98	42,30	50,77	
G13.T20_A	Gebouw 13	198326,86	441039,20	1,50	50,68	47,51	43,66	52,19	
G13.T20_B	Gebouw 13	198326,86	441039,20	4,50	51,63	48,44	44,70	53,18	
G13.T20_C	Gebouw 13	198326,86	441039,20	7,50	51,99	48,79	45,07	53,54	
G14.T01_A	Gebouw 14	198142,39	440991,88	1,50	40,01	36,79	33,23	41,63	
G14.T02_A	Gebouw 14	198144,34	440988,96	1,50	34,50	31,24	27,88	36,19	
G14.T03_A	Gebouw 14	198138,93	440992,10	1,50	42,53	39,36	35,63	44,10	
G14.T04_A	Gebouw 14	198145,59	440986,22	1,50	38,01	34,73	31,44	39,72	
G14.T04_B	Gebouw 14	198145,59	440986,22	4,50	41,82	38,59	35,09	43,46	
G14.T04_C	Gebouw 14	198145,59	440986,22	7,50	44,29	41,07	37,56	45,93	
G14.T05_A	Gebouw 14	198137,89	440987,71	1,50	41,12	37,90	34,30	42,72	
G14.T05_B	Gebouw 14	198137,89	440987,71	4,50	43,31	40,10	36,46	44,89	
G14.T05_C	Gebouw 14	198137,89	440987,71	7,50	45,22	42,01	38,38	46,81	
G14.T06_A	Gebouw 14	198142,06	440980,88	1,50	38,11	34,90	31,26	39,69	
G14.T06_B	Gebouw 14	198142,06	440980,88	4,50	38,98	35,73	32,21	40,60	
G14.T06_C	Gebouw 14	198142,06	440980,88	7,50	41,98	38,75	35,17	43,58	
G14.T07_A	Gebouw 14	198148,55	440981,79	1,50	38,83	35,58	32,10	40,46	
G14.T07_B	Gebouw 14	198148,55	440981,79	4,50	41,57	38,32	34,82	43,20	
G14.T07_C	Gebouw 14	198148,55	440981,79	7,50	44,05	40,80	37,29	45,67	
G15.T01_A	Gebouw 15	198178,70	440977,17	1,50	39,02	35,78	32,33	40,68	
G15.T02_A	Gebouw 15	198175,01	440977,88	1,50	34,87	31,63	28,19	36,53	
G15.T03_A	Gebouw 15	198180,04	440973,92	1,50	40,36	37,11	33,63	41,99	
G15.T04_A	Gebouw 15	198172,66	440977,39	1,50	37,00	33,72	30,44	38,71	
G15.T04_B	Gebouw 15	198172,66	440977,39	4,50	40,19	36,95	33,51	41,85	
G15.T04_C	Gebouw 15	198172,66	440977,39	7,50	42,89	39,65	36,19	44,54	
G15.T05_A	Gebouw 15	198167,11	440977,84	1,50	40,81	37,59	34,07	42,45	
G15.T05_B	Gebouw 15	198167,11	440977,84	4,50	42,77	39,55	36,02	44,40	
G15.T05_C	Gebouw 15	198167,11	440977,84	7,50	44,76	41,54	38,01	46,39	
G15.T06_A	Gebouw 15	198164,17	440973,11	1,50	42,76	39,54	35,92	44,35	
G15.T06_B	Gebouw 15	198164,17	440973,11	4,50	43,83	40,59	37,07	45,45	
G15.T06_C	Gebouw 15	198164,17	440973,11	7,50	45,78	42,55	39,01	47,40	
G15.T07_A	Gebouw 15	198165,44	440967,98	1,50	39,14	35,86	32,38	40,76	
G15.T07_B	Gebouw 15	198165,44	440967,98	4,50	42,08	38,84	35,25	43,67	
G15.T07_C	Gebouw 15	198165,44	440967,98	7,50	44,59	41,35	37,76	46,18	
G15.T08_A	Gebouw 15	198172,90	440966,39	1,50	40,66	37,41	33,92	42,29	
G15.T08_B	Gebouw 15	198172,90	440966,39	4,50	43,16	39,90	36,44	44,80	
G15.T08_C	Gebouw 15	198172,90	440966,39	7,50	46,11	42,87	39,32	47,72	
G15.T09_A	Gebouw 15	198176,09	440971,52	1,50	40,12	36,85	33,43	41,77	
G15.T09_B	Gebouw 15	198176,09	440971,52	4,50	42,61	39,34	35,92	44,26	
G15.T09_C	Gebouw 15	198176,09	440971,52	7,50	45,89	42,64	39,11	47,50	
G15.T10_A	Gebouw 15	198167,04	440964,92	1,50	35,02	31,80	28,29	36,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wgh
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G15.T11_A	Gebouw 15	198168,81	440962,00	1,50	39,63	36,36	32,94	41,28	
G15.T12_A	Gebouw 15	198172,30	440961,76	1,50	41,53	38,29	34,75	43,14	
G15.T13_A	Gebouw 15	198172,11	440964,11	1,50	40,21	36,99	33,38	41,80	
G16.T01_A	Gebouw 16	198154,13	441002,63	1,50	45,49	42,35	38,48	47,01	
G16.T01_B	Gebouw 16	198154,13	441002,63	4,50	46,27	43,11	39,33	47,82	
G16.T01_C	Gebouw 16	198154,13	441002,63	7,50	47,59	44,42	40,69	49,16	
G16.T02_A	Gebouw 16	198158,07	440995,70	1,50	40,49	37,28	33,67	42,09	
G16.T02_B	Gebouw 16	198158,07	440995,70	4,50	42,06	38,83	35,29	43,68	
G16.T02_C	Gebouw 16	198158,07	440995,70	7,50	44,44	41,20	37,65	46,05	
G16.T03_A	Gebouw 16	198153,41	440995,53	1,50	36,54	33,26	29,94	38,23	
G16.T03_B	Gebouw 16	198153,41	440995,53	4,50	38,88	35,61	32,20	40,54	
G16.T03_C	Gebouw 16	198153,41	440995,53	7,50	42,49	39,25	35,71	44,10	
G16.T04_A	Gebouw 16	198148,40	441002,35	1,50	44,45	41,32	37,42	45,96	
G16.T04_B	Gebouw 16	198148,40	441002,35	4,50	45,32	42,17	38,36	46,86	
G16.T04_C	Gebouw 16	198148,40	441002,35	7,50	46,59	43,42	39,66	48,14	
G16.T05_A	Gebouw 16	198144,38	440999,24	1,50	42,10	38,93	35,19	43,66	
G16.T06_A	Gebouw 16	198146,13	440996,27	1,50	36,81	33,54	30,15	38,48	
G16.T07_A	Gebouw 16	198149,86	440995,82	1,50	33,32	30,04	26,67	34,99	
G17.T01_A	Gebouw 17	198136,85	440977,48	1,50	43,23	40,12	36,21	44,75	
G17.T02_A	Gebouw 17	198138,30	440974,40	1,50	33,39	30,12	26,80	35,09	
G17.T03_A	Gebouw 17	198133,08	440978,45	1,50	44,43	41,27	37,46	45,97	
G17.T04_A	Gebouw 17	198140,52	440971,69	1,50	37,23	33,97	30,62	38,92	
G17.T04_B	Gebouw 17	198140,52	440971,69	4,50	44,02	40,88	37,09	45,58	
G17.T04_C	Gebouw 17	198140,52	440971,69	7,50	45,49	42,32	38,61	47,07	
G17.T05_A	Gebouw 17	198141,82	440967,08	1,50	41,50	38,26	34,70	43,10	
G17.T05_B	Gebouw 17	198141,82	440967,08	4,50	43,17	39,92	36,41	44,79	
G17.T05_C	Gebouw 17	198141,82	440967,08	7,50	45,26	42,02	38,51	46,89	
G17.T06_A	Gebouw 17	198135,13	440967,36	1,50	40,19	36,97	33,38	41,79	
G17.T06_B	Gebouw 17	198135,13	440967,36	4,50	42,65	39,42	35,84	44,25	
G17.T06_C	Gebouw 17	198135,13	440967,36	7,50	45,27	42,05	38,44	46,86	
G17.T07_A	Gebouw 17	198131,78	440973,13	1,50	42,91	39,73	36,01	44,48	
G17.T07_B	Gebouw 17	198131,78	440973,13	4,50	45,85	42,70	38,91	47,40	
G17.T07_C	Gebouw 17	198131,78	440973,13	7,50	47,34	44,18	40,41	48,89	
G18.T01_A	Gebouw 18	198126,70	441016,76	1,50	47,67	44,54	40,58	49,16	
G18.T01_B	Gebouw 18	198126,70	441016,76	4,50	48,25	45,11	41,21	49,76	
G18.T01_C	Gebouw 18	198126,70	441016,76	7,50	49,26	46,12	42,25	50,78	
G18.T02_A	Gebouw 18	198121,14	441013,83	1,50	48,49	45,37	41,37	49,96	
G18.T02_B	Gebouw 18	198121,14	441013,83	4,50	49,27	46,14	42,20	50,76	
G18.T02_C	Gebouw 18	198121,14	441013,83	7,50	50,16	47,02	43,11	51,66	
G18.T03_A	Gebouw 18	198126,48	441010,29	1,50	40,64	37,45	33,79	42,23	
G18.T03_B	Gebouw 18	198126,48	441010,29	4,50	42,18	38,97	35,37	43,78	
G18.T03_C	Gebouw 18	198126,48	441010,29	7,50	44,95	41,74	38,12	46,54	
G18.T04_A	Gebouw 18	198119,90	441007,40	1,50	38,50	35,29	31,67	40,09	
G18.T04_B	Gebouw 18	198119,90	441007,40	4,50	40,68	37,47	33,86	42,28	
G18.T04_C	Gebouw 18	198119,90	441007,40	7,50	44,29	41,08	37,43	45,87	
G18.T05_A	Gebouw 18	198120,77	441004,83	1,50	44,91	41,79	37,79	46,38	
G18.T06_A	Gebouw 18	198122,74	441001,62	1,50	39,39	36,18	32,54	40,97	
G18.T07_A	Gebouw 18	198125,93	441001,82	1,50	38,28	35,00	31,66	39,96	
G18.T08_A	Gebouw 18	198125,37	441003,94	1,50	38,23	34,99	31,52	39,88	
G19.T01_A	Gebouw 19	198115,22	440997,05	1,50	47,12	44,01	40,02	48,60	
G19.T02_A	Gebouw 19	198119,23	440996,47	1,50	45,47	42,35	38,44	46,99	
G19.T03_A	Gebouw 19	198120,55	440993,41	1,50	39,19	35,94	32,49	40,84	
G19.T04_A	Gebouw 19	198113,59	440989,94	1,50	38,87	35,60	32,21	40,54	
G19.T04_B	Gebouw 19	198113,59	440989,94	4,50	41,45	38,18	34,76	43,10	
G19.T04_C	Gebouw 19	198113,59	440989,94	7,50	45,47	42,23	38,68	47,08	
G19.T05_A	Gebouw 19	198107,49	440986,30	1,50	43,10	39,97	36,02	44,59	
G19.T05_B	Gebouw 19	198107,49	440986,30	4,50	44,44	41,28	37,46	45,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wgh
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G19.T05_C	Gebouw 19	198107,49	440986,30	7,50	45,19	41,98	38,33	46,77	
G19.T06_A	Gebouw 19	198108,19	440993,50	1,50	46,00	42,83	38,97	47,51	
G19.T06_B	Gebouw 19	198108,19	440993,50	4,50	47,04	43,87	40,08	48,58	
G19.T06_C	Gebouw 19	198108,19	440993,50	7,50	48,02	44,84	41,07	49,56	
G19.T07_A	Gebouw 19	198113,30	440996,73	1,50	47,48	44,35	40,44	48,99	
G19.T07_B	Gebouw 19	198113,30	440996,73	4,50	47,80	44,65	40,81	49,33	
G19.T07_C	Gebouw 19	198113,30	440996,73	7,50	48,79	45,63	41,83	50,33	
G20.T01_A	Gebouw 20	198171,13	440991,89	1,50	45,73	42,54	38,79	47,27	
G20.T01_B	Gebouw 20	198171,13	440991,89	4,50	46,34	43,13	39,47	47,91	
G20.T01_C	Gebouw 20	198171,13	440991,89	7,50	47,63	44,43	40,79	49,22	
G20.T02_A	Gebouw 20	198177,82	440991,57	1,50	43,53	40,30	36,67	45,11	
G20.T02_B	Gebouw 20	198177,82	440991,57	4,50	44,73	41,49	37,94	46,34	
G20.T02_C	Gebouw 20	198177,82	440991,57	7,50	46,38	43,14	39,61	48,00	
G20.T03_A	Gebouw 20	198181,10	440985,67	1,50	38,34	35,05	31,74	40,03	
G20.T03_B	Gebouw 20	198181,10	440985,67	4,50	41,46	38,19	34,81	43,13	
G20.T03_C	Gebouw 20	198181,10	440985,67	7,50	45,01	41,76	38,25	46,63	
G20.T04_A	Gebouw 20	198173,67	440986,29	1,50	38,13	34,92	31,35	39,75	
G20.T04_B	Gebouw 20	198173,67	440986,29	4,50	40,36	37,15	33,58	41,98	
G20.T04_C	Gebouw 20	198173,67	440986,29	7,50	42,30	39,09	35,49	43,90	
G20.T05_A	Gebouw 20	198174,49	440984,10	1,50	34,73	31,52	27,96	36,35	
G20.T06_A	Gebouw 20	198176,28	440980,81	1,50	35,89	32,61	29,21	37,54	
G20.T07_A	Gebouw 20	198179,78	440980,93	1,50	38,53	35,26	31,88	40,20	
G21.T01_A	Gebouw 21	198151,57	440961,42	1,50	43,56	40,37	36,68	45,13	
G21.T01_B	Gebouw 21	198151,57	440961,42	4,50	44,84	41,64	38,01	46,44	
G21.T01_C	Gebouw 21	198151,57	440961,42	7,50	46,11	42,91	39,30	47,71	
G21.T02_A	Gebouw 21	198154,70	440955,48	1,50	40,93	37,70	34,12	42,53	
G21.T02_B	Gebouw 21	198154,70	440955,48	4,50	42,81	39,56	36,05	44,43	
G21.T02_C	Gebouw 21	198154,70	440955,48	7,50	45,11	41,86	38,29	46,70	
G21.T03_A	Gebouw 21	198161,37	440955,03	1,50	41,61	38,36	34,81	43,21	
G21.T03_B	Gebouw 21	198161,37	440955,03	4,50	43,42	40,16	36,66	45,04	
G21.T03_C	Gebouw 21	198161,37	440955,03	7,50	46,41	43,15	39,61	48,01	
G21.T04_A	Gebouw 21	198157,54	440961,24	1,50	41,78	38,55	34,95	43,37	
G21.T04_B	Gebouw 21	198157,54	440961,24	4,50	43,47	40,23	36,66	45,07	
G21.T04_C	Gebouw 21	198157,54	440961,24	7,50	44,96	41,72	38,18	46,57	
G21.T05_A	Gebouw 21	198160,21	440961,53	1,50	40,56	37,33	33,73	42,15	
G21.T06_A	Gebouw 21	198163,91	440960,79	1,50	37,19	33,95	30,55	38,87	
G21.T07_A	Gebouw 21	198165,17	440958,11	1,50	41,37	38,12	34,60	42,99	
G22.T01_A	Gebouw 22	198065,62	441019,68	1,50	52,42	49,33	45,27	53,89	
G22.T01_B	Gebouw 22	198065,62	441019,68	4,50	53,19	50,10	46,06	54,66	
G22.T01_C	Gebouw 22	198065,62	441019,68	7,50	54,19	51,09	47,07	55,67	
G22.T02_A	Gebouw 22	198069,23	441025,61	1,50	52,29	49,20	45,13	53,75	
G22.T02_B	Gebouw 22	198069,23	441025,61	4,50	53,21	50,12	46,08	54,68	
G22.T02_C	Gebouw 22	198069,23	441025,61	7,50	54,18	51,09	47,06	55,66	
G22.T03_A	Gebouw 22	198072,44	441030,89	1,50	51,92	48,82	44,76	53,38	
G22.T03_B	Gebouw 22	198072,44	441030,89	4,50	52,98	49,88	45,85	54,45	
G22.T03_C	Gebouw 22	198072,44	441030,89	7,50	54,02	50,93	46,90	55,50	
G22.T04_A	Gebouw 22	198076,14	441036,98	1,50	52,23	49,14	45,07	53,69	
G22.T04_B	Gebouw 22	198076,14	441036,98	4,50	53,29	50,20	46,16	54,76	
G22.T04_C	Gebouw 22	198076,14	441036,98	7,50	54,30	51,20	47,16	55,77	
G22.T05_A	Gebouw 22	198081,03	441037,35	1,50	51,72	48,62	44,60	53,20	
G22.T05_B	Gebouw 22	198081,03	441037,35	4,50	52,65	49,54	45,56	54,14	
G22.T05_C	Gebouw 22	198081,03	441037,35	7,50	53,46	50,34	46,37	54,95	
G22.T06_A	Gebouw 22	198086,03	441034,31	1,50	51,44	48,32	44,34	52,92	
G22.T06_B	Gebouw 22	198086,03	441034,31	4,50	52,37	49,25	45,30	53,87	
G22.T06_C	Gebouw 22	198086,03	441034,31	7,50	53,13	50,00	46,06	54,62	
G22.T07_A	Gebouw 22	198086,78	441029,63	1,50	46,14	42,98	39,18	47,68	
G22.T07_B	Gebouw 22	198086,78	441029,63	4,50	46,95	43,77	40,04	48,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Wet geluidhinder


Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wgh
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G22.T07_C	Gebouw 22	198086,78	441029,63	7,50	47,75	44,56	40,84	49,31	
G22.T08_A	Gebouw 22	198083,23	441023,79	1,50	45,67	42,51	38,73	47,22	
G22.T08_B	Gebouw 22	198083,23	441023,79	4,50	46,55	43,37	39,66	48,12	
G22.T08_C	Gebouw 22	198083,23	441023,79	7,50	47,64	44,45	40,74	49,20	
G22.T09_A	Gebouw 22	198079,81	441018,16	1,50	44,78	41,60	37,87	46,34	
G22.T09_B	Gebouw 22	198079,81	441018,16	4,50	45,88	42,68	39,01	47,46	
G22.T09_C	Gebouw 22	198079,81	441018,16	7,50	47,20	44,01	40,33	48,78	
G22.T10_A	Gebouw 22	198076,34	441012,46	1,50	44,18	40,99	37,31	45,76	
G22.T10_B	Gebouw 22	198076,34	441012,46	4,50	45,60	42,40	38,75	47,19	
G22.T10_C	Gebouw 22	198076,34	441012,46	7,50	47,06	43,86	40,20	48,64	
G22.T11_A	Gebouw 22	198071,93	441011,75	1,50	45,79	42,68	38,70	47,28	
G22.T11_B	Gebouw 22	198071,93	441011,75	4,50	46,64	43,52	39,61	48,16	
G22.T11_C	Gebouw 22	198071,93	441011,75	7,50	48,82	45,70	41,80	50,34	
G22.T12_A	Gebouw 22	198066,26	441015,19	1,50	46,33	43,22	39,25	47,82	
G22.T12_B	Gebouw 22	198066,26	441015,19	4,50	47,08	43,96	40,05	48,60	
G22.T12_C	Gebouw 22	198066,26	441015,19	7,50	49,12	45,99	42,10	50,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten (exc. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Cumulatief Wet geluidhinder

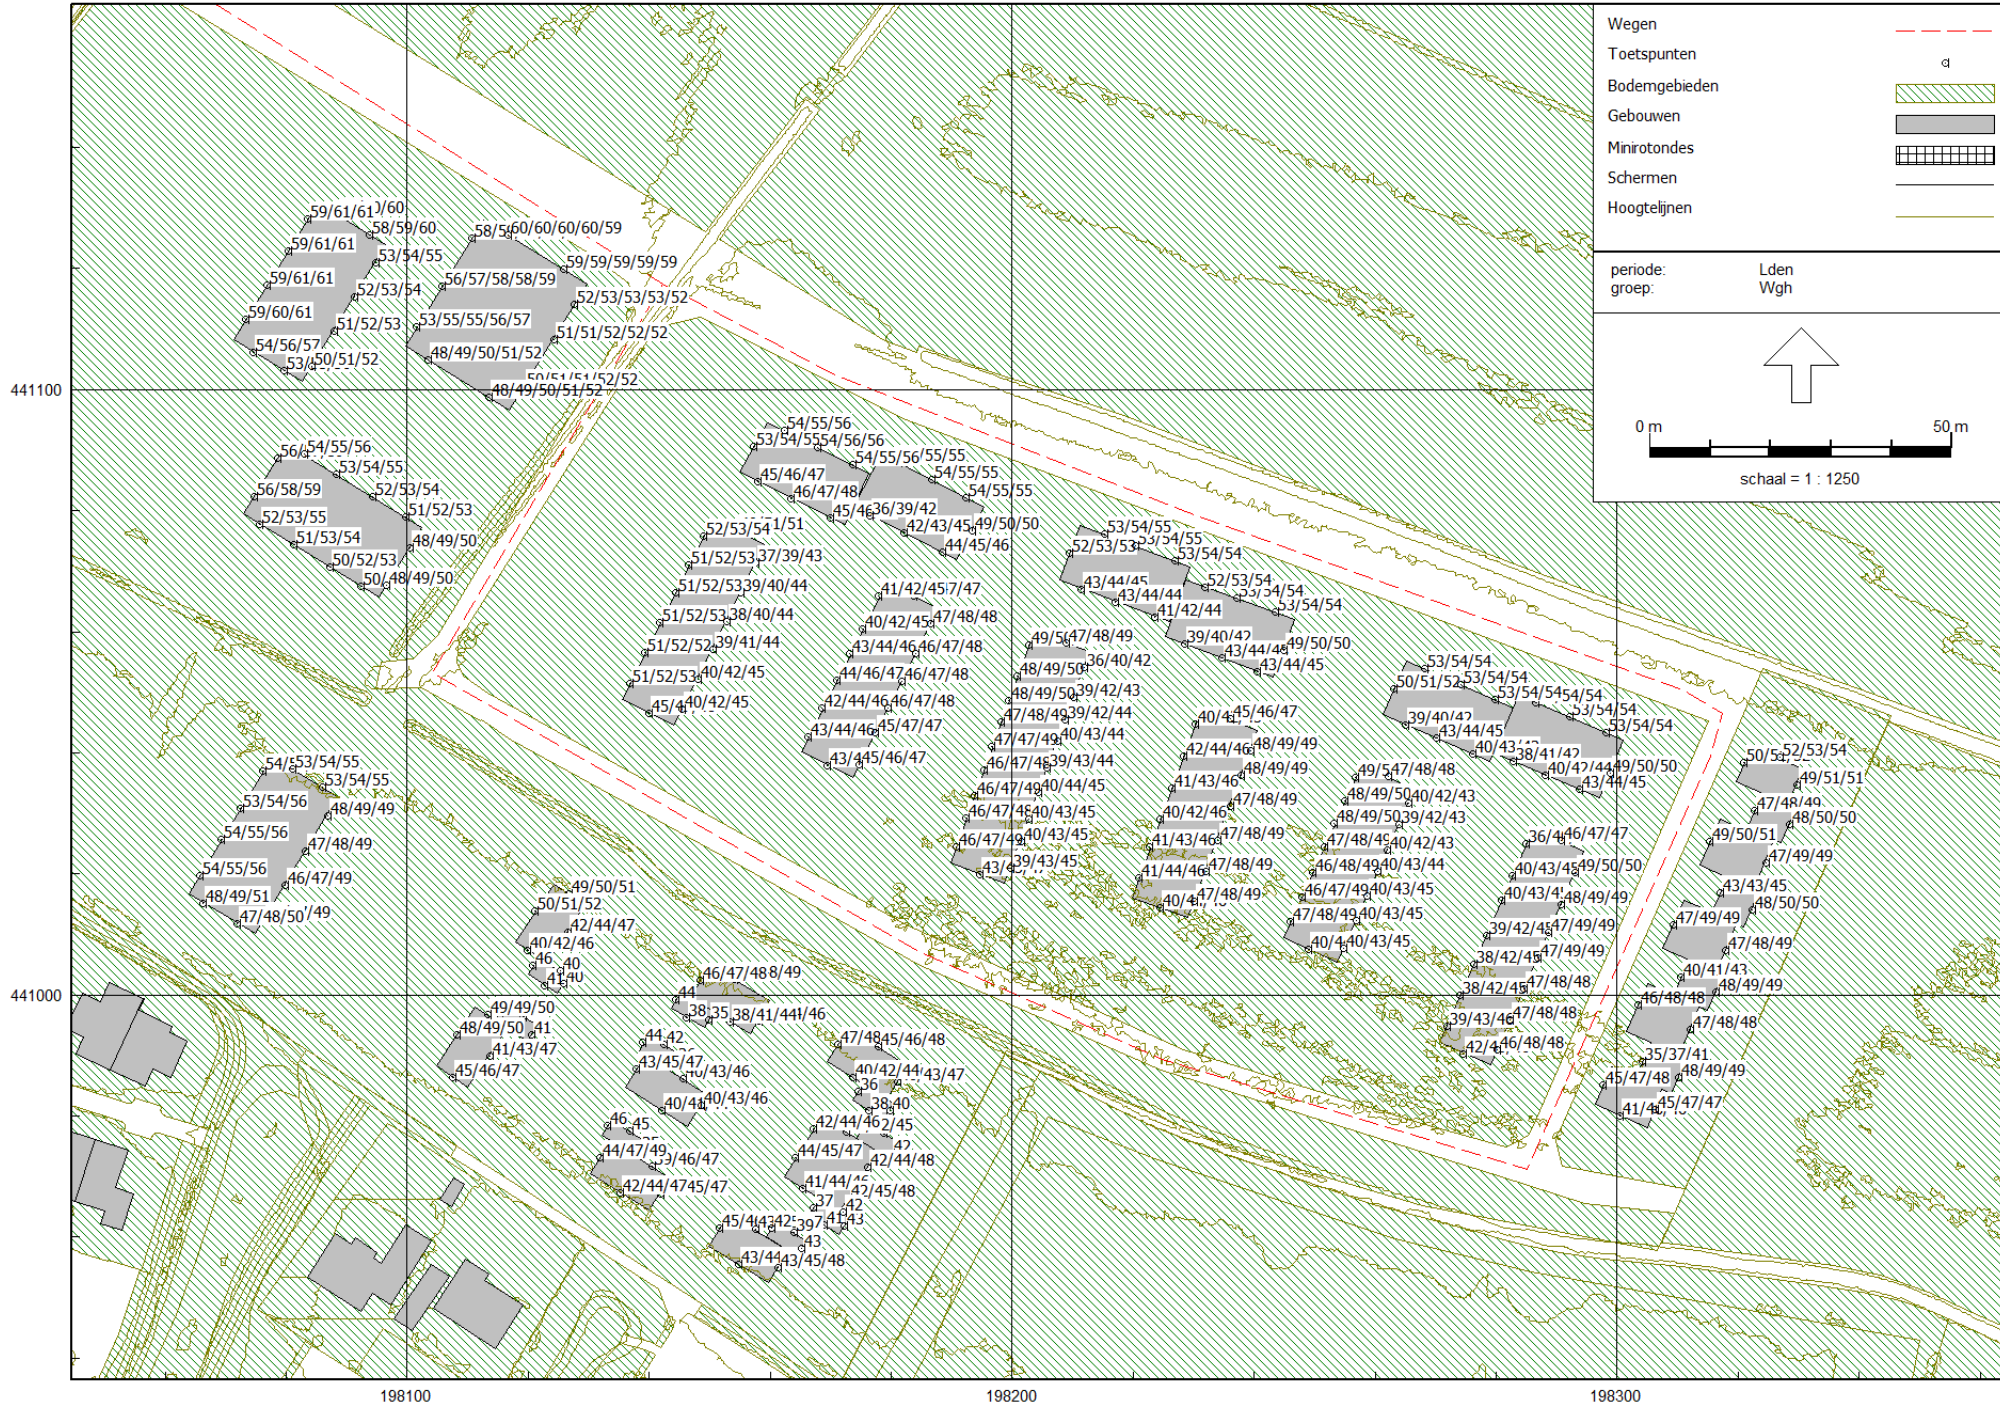

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G01.T01_A	Gebouw 1	198080,30	441122,93	1,50	25,20	21,87	17,68	26,45	
G01.T01_B	Gebouw 1	198080,30	441122,93	4,50	25,87	22,49	18,39	27,13	
G01.T01_C	Gebouw 1	198080,30	441122,93	7,50	21,42	17,95	14,00	22,69	
G01.T02_A	Gebouw 1	198076,86	441117,31	1,50	26,53	23,22	19,00	27,78	
G01.T02_B	Gebouw 1	198076,86	441117,31	4,50	26,18	22,82	18,68	27,44	
G01.T02_C	Gebouw 1	198076,86	441117,31	7,50	14,66	11,18	7,23	15,93	
G01.T03_A	Gebouw 1	198073,37	441111,61	1,50	25,65	22,34	18,13	26,91	
G01.T03_B	Gebouw 1	198073,37	441111,61	4,50	24,08	20,73	16,58	25,34	
G01.T03_C	Gebouw 1	198073,37	441111,61	7,50	11,00	7,39	3,65	12,28	
G01.T06_A	Gebouw 1	198074,58	441106,21	1,50	33,99	30,68	26,47	35,25	
G01.T06_B	Gebouw 1	198074,58	441106,21	4,50	35,83	32,48	28,34	37,09	
G01.T06_C	Gebouw 1	198074,58	441106,21	7,50	35,72	32,34	28,24	36,98	
G01.T07_A	Gebouw 1	198079,65	441103,11	1,50	35,05	31,73	27,52	36,30	
G01.T07_B	Gebouw 1	198079,65	441103,11	4,50	36,94	33,58	29,45	38,20	
G01.T07_C	Gebouw 1	198079,65	441103,11	7,50	37,11	33,73	29,63	38,37	
G01.T08_A	Gebouw 1	198084,25	441103,78	1,50	38,46	35,14	30,93	39,71	
G01.T08_B	Gebouw 1	198084,25	441103,78	4,50	40,39	37,03	32,90	41,65	
G01.T08_C	Gebouw 1	198084,25	441103,78	7,50	40,72	37,34	33,23	41,98	
G01.T09_A	Gebouw 1	198087,88	441109,70	1,50	37,60	34,29	30,08	38,86	
G01.T09_B	Gebouw 1	198087,88	441109,70	4,50	39,51	36,15	32,02	40,77	
G01.T09_C	Gebouw 1	198087,88	441109,70	7,50	39,88	36,51	32,40	41,14	
G01.T10_A	Gebouw 1	198091,28	441115,26	1,50	36,10	32,79	28,58	37,36	
G01.T10_B	Gebouw 1	198091,28	441115,26	4,50	38,01	34,66	30,51	39,27	
G01.T10_C	Gebouw 1	198091,28	441115,26	7,50	38,53	35,16	31,05	39,79	
G01.T11_A	Gebouw 1	198094,78	441120,98	1,50	32,70	29,39	25,17	33,95	
G01.T11_B	Gebouw 1	198094,78	441120,98	4,50	34,57	31,22	27,07	35,83	
G01.T11_C	Gebouw 1	198094,78	441120,98	7,50	35,39	32,01	27,89	36,64	
G01.T12_A	Gebouw 1	198093,82	441125,57	1,50	15,79	12,38	8,32	17,05	
G01.T12_B	Gebouw 1	198093,82	441125,57	4,50	17,23	13,75	9,79	18,49	
G01.T12_C	Gebouw 1	198093,82	441125,57	7,50	18,09	14,56	10,69	19,36	
G01.T13_A	Gebouw 1	198088,48	441128,84	1,50	15,50	12,08	8,04	16,76	
G01.T13_B	Gebouw 1	198088,48	441128,84	4,50	16,89	13,40	9,47	18,16	
G01.T13_C	Gebouw 1	198088,48	441128,84	7,50	17,84	14,29	10,46	19,12	
G01.T14_A	Gebouw 1	198083,51	441128,18	1,50	27,47	24,14	19,95	28,72	
G01.T14_B	Gebouw 1	198083,51	441128,18	4,50	28,11	24,72	20,64	29,38	
G01.T14_C	Gebouw 1	198083,51	441128,18	7,50	24,24	20,78	16,82	25,52	
G02.T01_A	Gebouw 2	198078,55	441088,73	1,50	17,90	14,56	10,39	19,16	
G02.T01_B	Gebouw 2	198078,55	441088,73	4,50	19,46	16,11	11,97	20,72	
G02.T01_C	Gebouw 2	198078,55	441088,73	7,50	10,45	6,85	3,09	11,73	
G02.T02_A	Gebouw 2	198074,64	441082,35	1,50	10,90	7,38	3,47	12,16	
G02.T02_B	Gebouw 2	198074,64	441082,35	4,50	10,92	7,35	3,54	12,19	
G02.T02_C	Gebouw 2	198074,64	441082,35	7,50	8,71	5,18	1,31	9,98	
G02.T03_A	Gebouw 2	198075,61	441077,75	1,50	36,75	33,42	29,24	38,01	
G02.T03_B	Gebouw 2	198075,61	441077,75	4,50	38,40	35,03	30,91	39,66	
G02.T03_C	Gebouw 2	198075,61	441077,75	7,50	38,83	35,45	31,35	40,09	
G02.T04_A	Gebouw 2	198081,14	441074,36	1,50	38,37	35,03	30,86	39,63	
G02.T04_B	Gebouw 2	198081,14	441074,36	4,50	39,85	36,48	32,37	41,11	
G02.T04_C	Gebouw 2	198081,14	441074,36	7,50	40,15	36,77	32,68	41,42	
G02.T05_A	Gebouw 2	198087,29	441070,59	1,50	40,66	37,31	33,16	41,92	
G02.T05_B	Gebouw 2	198087,29	441070,59	4,50	41,77	38,40	34,30	43,04	
G02.T05_C	Gebouw 2	198087,29	441070,59	7,50	41,97	38,59	34,50	43,24	
G02.T06_A	Gebouw 2	198092,33	441067,51	1,50	42,77	39,41	35,28	44,03	
G02.T06_B	Gebouw 2	198092,33	441067,51	4,50	43,62	40,23	36,14	44,88	
G02.T06_C	Gebouw 2	198092,33	441067,51	7,50	43,67	40,28	36,20	44,94	
G02.T07_A	Gebouw 2	198096,59	441067,60	1,50	47,74	44,38	40,25	49,00	
G02.T07_B	Gebouw 2	198096,59	441067,60	4,50	48,22	44,84	40,75	49,49	
G02.T07_C	Gebouw 2	198096,59	441067,60	7,50	48,08	44,69	40,61	49,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G02.T08_A	Gebouw 2	198100,41	441073,83	1,50	47,96	44,60	40,47	49,22	
G02.T08_B	Gebouw 2	198100,41	441073,83	4,50	48,40	45,02	40,93	49,67	
G02.T08_C	Gebouw 2	198100,41	441073,83	7,50	48,22	44,83	40,75	49,49	
G02.T09_A	Gebouw 2	198099,82	441078,95	1,50	43,61	40,25	36,11	44,87	
G02.T09_B	Gebouw 2	198099,82	441078,95	4,50	44,20	40,82	36,72	45,46	
G02.T09_C	Gebouw 2	198099,82	441078,95	7,50	44,13	40,74	36,65	45,39	
G02.T10_A	Gebouw 2	198094,31	441082,33	1,50	41,48	38,14	33,98	42,74	
G02.T10_B	Gebouw 2	198094,31	441082,33	4,50	42,47	39,09	34,98	43,73	
G02.T10_C	Gebouw 2	198094,31	441082,33	7,50	42,58	39,20	35,11	43,85	
G02.T11_A	Gebouw 2	198088,33	441086,00	1,50	39,25	35,92	31,74	40,51	
G02.T11_B	Gebouw 2	198088,33	441086,00	4,50	40,75	37,39	33,27	42,02	
G02.T11_C	Gebouw 2	198088,33	441086,00	7,50	41,02	37,64	33,54	42,28	
G02.T12_A	Gebouw 2	198082,94	441089,30	1,50	37,75	34,43	30,23	39,01	
G02.T12_B	Gebouw 2	198082,94	441089,30	4,50	39,51	36,15	32,02	40,77	
G02.T12_C	Gebouw 2	198082,94	441089,30	7,50	39,85	36,48	32,37	41,11	
G03.T01_A	Gebouw 3	198105,69	441116,99	1,50	29,76	26,46	22,23	31,02	
G03.T01_B	Gebouw 3	198105,69	441116,99	4,50	31,57	28,22	24,07	32,83	
G03.T01_C	Gebouw 3	198105,69	441116,99	7,50	32,43	29,07	24,94	33,69	
G03.T01_D	Gebouw 3	198105,69	441116,99	10,50	32,70	29,32	25,21	33,96	
G03.T01_E	Gebouw 3	198105,69	441116,99	13,50	31,27	27,91	23,78	32,53	
G03.T02_A	Gebouw 3	198110,60	441125,01	1,50	27,84	24,53	20,31	29,09	
G03.T02_B	Gebouw 3	198110,60	441125,01	4,50	29,29	25,92	21,80	30,55	
G03.T02_C	Gebouw 3	198110,60	441125,01	7,50	30,08	26,70	22,60	31,34	
G03.T02_D	Gebouw 3	198110,60	441125,01	10,50	30,15	26,76	22,68	31,42	
G03.T02_E	Gebouw 3	198110,60	441125,01	13,50	29,01	25,64	21,52	30,27	
G03.T03_A	Gebouw 3	198116,76	441125,54	1,50	39,88	36,50	32,40	41,14	
G03.T03_B	Gebouw 3	198116,76	441125,54	4,50	41,14	37,75	33,68	42,41	
G03.T03_C	Gebouw 3	198116,76	441125,54	7,50	41,38	37,97	33,92	42,65	
G03.T03_D	Gebouw 3	198116,76	441125,54	10,50	41,38	37,96	33,92	42,64	
G03.T03_E	Gebouw 3	198116,76	441125,54	13,50	41,24	37,83	33,78	42,51	
G03.T04_A	Gebouw 3	198125,91	441119,93	1,50	43,93	40,54	36,46	45,20	
G03.T04_B	Gebouw 3	198125,91	441119,93	4,50	44,32	40,92	36,85	45,58	
G03.T04_C	Gebouw 3	198125,91	441119,93	7,50	44,27	40,86	36,81	45,54	
G03.T04_D	Gebouw 3	198125,91	441119,93	10,50	43,95	40,54	36,49	45,22	
G03.T04_E	Gebouw 3	198125,91	441119,93	13,50	43,58	40,17	36,13	44,85	
G03.T05_A	Gebouw 3	198127,69	441114,02	1,50	49,22	45,85	41,75	50,49	
G03.T05_B	Gebouw 3	198127,69	441114,02	4,50	49,38	45,99	41,91	50,65	
G03.T05_C	Gebouw 3	198127,69	441114,02	7,50	48,98	45,58	41,52	50,25	
G03.T05_D	Gebouw 3	198127,69	441114,02	10,50	48,40	45,00	40,94	49,67	
G03.T05_E	Gebouw 3	198127,69	441114,02	13,50	47,80	44,40	40,34	49,07	
G03.T06_A	Gebouw 3	198124,18	441108,28	1,50	49,22	45,85	41,74	50,48	
G03.T06_B	Gebouw 3	198124,18	441108,28	4,50	49,40	46,01	41,93	50,67	
G03.T06_C	Gebouw 3	198124,18	441108,28	7,50	49,01	45,61	41,54	50,27	
G03.T06_D	Gebouw 3	198124,18	441108,28	10,50	48,43	45,03	40,97	49,70	
G03.T06_E	Gebouw 3	198124,18	441108,28	13,50	47,82	44,43	40,36	49,09	
G03.T07_A	Gebouw 3	198119,35	441100,41	1,50	49,14	45,76	41,65	50,40	
G03.T07_B	Gebouw 3	198119,35	441100,41	4,50	49,39	46,00	41,92	50,66	
G03.T07_C	Gebouw 3	198119,35	441100,41	7,50	49,00	45,60	41,53	50,26	
G03.T07_D	Gebouw 3	198119,35	441100,41	10,50	48,42	45,02	40,95	49,68	
G03.T07_E	Gebouw 3	198119,35	441100,41	13,50	47,81	44,41	40,34	49,07	
G03.T08_A	Gebouw 3	198113,50	441098,64	1,50	44,53	41,18	37,04	45,79	
G03.T08_B	Gebouw 3	198113,50	441098,64	4,50	45,12	41,74	37,64	46,38	
G03.T08_C	Gebouw 3	198113,50	441098,64	7,50	45,05	41,66	37,58	46,32	
G03.T08_D	Gebouw 3	198113,50	441098,64	10,50	44,74	41,35	37,27	46,01	
G03.T08_E	Gebouw 3	198113,50	441098,64	13,50	44,38	41,00	36,91	45,65	
G03.T09_A	Gebouw 3	198103,44	441104,82	1,50	41,13	37,80	33,61	42,38	
G03.T09_B	Gebouw 3	198103,44	441104,82	4,50	42,57	39,21	35,08	43,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G03.T09_C	Gebouw 3	198103,44	441104,82	7,50	42,84	39,47	35,36	44,10	
G03.T09_D	Gebouw 3	198103,44	441104,82	10,50	42,79	39,42	35,32	44,06	
G03.T09_E	Gebouw 3	198103,44	441104,82	13,50	42,65	39,28	35,18	43,92	
G03.T10_A	Gebouw 3	198101,57	441110,28	1,50	31,38	28,08	23,85	32,64	
G03.T10_B	Gebouw 3	198101,57	441110,28	4,50	33,41	30,06	25,91	34,67	
G03.T10_C	Gebouw 3	198101,57	441110,28	7,50	33,94	30,56	26,45	35,20	
G03.T10_D	Gebouw 3	198101,57	441110,28	10,50	34,08	30,70	26,59	35,34	
G03.T10_E	Gebouw 3	198101,57	441110,28	13,50	32,90	29,53	25,42	34,16	
G04.T01_A	Gebouw 4	198139,33	441056,53	1,50	44,58	41,23	37,07	45,84	
G04.T01_B	Gebouw 4	198139,33	441056,53	4,50	45,71	42,34	38,23	46,97	
G04.T01_C	Gebouw 4	198139,33	441056,53	7,50	45,74	42,36	38,27	47,01	
G04.T02_A	Gebouw 4	198141,80	441061,45	1,50	43,89	40,55	36,38	45,15	
G04.T02_B	Gebouw 4	198141,80	441061,45	4,50	45,33	41,96	37,84	46,59	
G04.T02_C	Gebouw 4	198141,80	441061,45	7,50	45,40	42,01	37,92	46,66	
G04.T08_A	Gebouw 4	198136,79	441051,48	1,50	45,66	42,31	38,17	46,92	
G04.T08_B	Gebouw 4	198136,79	441051,48	4,50	46,44	43,06	38,96	47,70	
G04.T08_C	Gebouw 4	198136,79	441051,48	7,50	46,35	42,96	38,87	47,61	
G04.T10_A	Gebouw 4	198139,95	441046,47	1,50	48,45	45,08	40,96	49,71	
G04.T10_B	Gebouw 4	198139,95	441046,47	4,50	48,73	45,35	41,26	50,00	
G04.T10_C	Gebouw 4	198139,95	441046,47	7,50	48,38	44,98	40,91	49,64	
G04.T11_A	Gebouw 4	198145,49	441047,13	1,50	44,03	40,68	36,54	45,29	
G04.T11_B	Gebouw 4	198145,49	441047,13	4,50	44,65	41,28	37,18	45,92	
G04.T11_C	Gebouw 4	198145,49	441047,13	7,50	44,58	41,19	37,11	45,85	
G04.T12_A	Gebouw 4	198148,00	441052,15	1,50	41,91	38,57	34,41	43,17	
G04.T12_B	Gebouw 4	198148,00	441052,15	4,50	42,91	39,53	35,42	44,17	
G04.T12_C	Gebouw 4	198148,00	441052,15	7,50	43,02	39,64	35,55	44,29	
G04.T13_A	Gebouw 4	198150,49	441057,11	1,50	39,97	36,63	32,46	41,23	
G04.T13_B	Gebouw 4	198150,49	441057,11	4,50	41,45	38,07	33,96	42,71	
G04.T13_C	Gebouw 4	198150,49	441057,11	7,50	41,65	38,27	34,18	42,92	
G04.T14_A	Gebouw 4	198152,82	441061,76	1,50	38,57	35,25	31,06	39,83	
G04.T14_B	Gebouw 4	198152,82	441061,76	4,50	40,37	37,00	32,88	41,63	
G04.T14_C	Gebouw 4	198152,82	441061,76	7,50	40,66	37,28	33,18	41,92	
G04.T15_A	Gebouw 4	198155,19	441066,48	1,50	37,55	34,22	30,03	38,80	
G04.T15_B	Gebouw 4	198155,19	441066,48	4,50	39,52	36,15	32,02	40,78	
G04.T15_C	Gebouw 4	198155,19	441066,48	7,50	39,93	36,55	32,46	41,20	
G04.T16_A	Gebouw 4	198157,61	441071,31	1,50	36,43	33,11	28,91	37,69	
G04.T16_B	Gebouw 4	198157,61	441071,31	4,50	38,55	35,18	31,05	39,81	
G04.T16_C	Gebouw 4	198157,61	441071,31	7,50	39,01	35,63	31,54	40,28	
G04.T17_A	Gebouw 4	198154,68	441076,60	1,50	39,87	36,53	32,36	41,13	
G04.T17_B	Gebouw 4	198154,68	441076,60	4,50	41,67	38,30	34,19	42,93	
G04.T17_C	Gebouw 4	198154,68	441076,60	7,50	41,92	38,52	34,44	43,18	
G04.T18_A	Gebouw 4	198149,02	441075,85	1,50	43,62	40,28	36,11	44,88	
G04.T18_B	Gebouw 4	198149,02	441075,85	4,50	45,22	41,85	37,73	46,48	
G04.T18_C	Gebouw 4	198149,02	441075,85	7,50	45,27	41,89	37,80	46,54	
G04.T19_A	Gebouw 4	198146,57	441070,96	1,50	43,52	40,19	36,02	44,78	
G04.T19_B	Gebouw 4	198146,57	441070,96	4,50	45,14	41,77	37,65	46,40	
G04.T19_C	Gebouw 4	198146,57	441070,96	7,50	45,20	41,82	37,72	46,46	
G04.T20_A	Gebouw 4	198144,30	441066,44	1,50	43,59	40,25	36,08	44,85	
G04.T20_B	Gebouw 4	198144,30	441066,44	4,50	45,17	41,79	37,68	46,43	
G04.T20_C	Gebouw 4	198144,30	441066,44	7,50	45,24	41,85	37,76	46,50	
G05.T01_A	Gebouw 5	198183,72	441065,94	1,50	36,45	33,11	28,93	37,70	
G05.T01_B	Gebouw 5	198183,72	441065,94	4,50	38,36	34,98	30,87	39,62	
G05.T01_C	Gebouw 5	198183,72	441065,94	7,50	38,71	35,32	31,24	39,98	
G05.T02_A	Gebouw 5	198177,97	441065,83	1,50	36,70	33,38	29,18	37,96	
G05.T02_B	Gebouw 5	198177,97	441065,83	4,50	38,84	35,48	31,35	40,10	
G05.T02_C	Gebouw 5	198177,97	441065,83	7,50	39,39	36,00	31,91	40,65	
G05.T03_A	Gebouw 5	198175,23	441060,43	1,50	37,65	34,32	30,13	38,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G05.T03_B	Gebouw 5	198175,23	441060,43	4,50	39,57	36,21	32,08	40,83	
G05.T03_C	Gebouw 5	198175,23	441060,43	7,50	40,08	36,70	32,61	41,35	
G05.T04_A	Gebouw 5	198173,20	441056,40	1,50	37,76	34,44	30,24	39,02	
G05.T04_B	Gebouw 5	198173,20	441056,40	4,50	39,68	36,31	32,19	40,94	
G05.T04_C	Gebouw 5	198173,20	441056,40	7,50	40,12	36,74	32,65	41,39	
G05.T05_A	Gebouw 5	198170,94	441051,95	1,50	38,53	35,20	31,02	39,79	
G05.T05_B	Gebouw 5	198170,94	441051,95	4,50	40,24	36,87	32,75	41,50	
G05.T05_C	Gebouw 5	198170,94	441051,95	7,50	40,55	37,16	33,07	41,81	
G05.T06_A	Gebouw 5	198168,59	441047,31	1,50	39,92	36,59	32,42	41,18	
G05.T06_B	Gebouw 5	198168,59	441047,31	4,50	41,28	37,91	33,80	42,54	
G05.T06_C	Gebouw 5	198168,59	441047,31	7,50	41,47	38,08	34,00	42,74	
G05.T07_A	Gebouw 5	198166,22	441042,63	1,50	41,70	38,35	34,20	42,96	
G05.T07_B	Gebouw 5	198166,22	441042,63	4,50	42,55	39,17	35,07	43,81	
G05.T07_C	Gebouw 5	198166,22	441042,63	7,50	42,60	39,21	35,13	43,87	
G05.T08_A	Gebouw 5	198169,48	441037,86	1,50	45,59	42,24	38,09	46,85	
G05.T08_B	Gebouw 5	198169,48	441037,86	4,50	46,38	43,00	38,90	47,64	
G05.T08_C	Gebouw 5	198169,48	441037,86	7,50	46,34	42,95	38,87	47,61	
G05.T09_A	Gebouw 5	198174,73	441037,96	1,50	41,94	38,60	34,44	43,20	
G05.T09_B	Gebouw 5	198174,73	441037,96	4,50	43,10	39,73	35,61	44,36	
G05.T09_C	Gebouw 5	198174,73	441037,96	7,50	43,18	39,79	35,70	44,44	
G05.T10_A	Gebouw 5	198177,44	441043,30	1,50	40,09	36,76	32,58	41,35	
G05.T10_B	Gebouw 5	198177,44	441043,30	4,50	41,79	38,41	34,30	43,05	
G05.T10_C	Gebouw 5	198177,44	441043,30	7,50	41,93	38,55	34,46	43,20	
G05.T11_A	Gebouw 5	198179,47	441047,33	1,50	39,03	35,70	31,51	40,28	
G05.T11_B	Gebouw 5	198179,47	441047,33	4,50	40,99	37,62	33,50	42,25	
G05.T11_C	Gebouw 5	198179,47	441047,33	7,50	41,15	37,77	33,68	42,42	
G05.T12_A	Gebouw 5	198181,72	441051,78	1,50	38,27	34,94	30,75	39,52	
G05.T12_B	Gebouw 5	198181,72	441051,78	4,50	40,38	37,02	32,89	41,64	
G05.T12_C	Gebouw 5	198181,72	441051,78	7,50	40,58	37,19	33,10	41,84	
G05.T13_A	Gebouw 5	198184,07	441056,42	1,50	38,05	34,73	30,54	39,31	
G05.T13_B	Gebouw 5	198184,07	441056,42	4,50	40,18	36,81	32,69	41,44	
G05.T13_C	Gebouw 5	198184,07	441056,42	7,50	40,39	37,00	32,91	41,65	
G05.T14_A	Gebouw 5	198186,59	441061,40	1,50	38,47	35,14	30,96	39,73	
G05.T14_B	Gebouw 5	198186,59	441061,40	4,50	40,42	37,05	32,93	41,68	
G05.T14_C	Gebouw 5	198186,59	441061,40	7,50	40,62	37,24	33,15	41,89	
G06.T01_A	Gebouw 6	198157,17	441090,56	1,50	45,24	41,89	37,75	46,50	
G06.T01_B	Gebouw 6	198157,17	441090,56	4,50	46,21	42,83	38,73	47,47	
G06.T01_C	Gebouw 6	198157,17	441090,56	7,50	46,13	42,74	38,66	47,40	
G06.T02_A	Gebouw 6	198158,02	441084,73	1,50	39,32	35,99	31,81	40,58	
G06.T02_B	Gebouw 6	198158,02	441084,73	4,50	41,16	37,80	33,67	42,42	
G06.T02_C	Gebouw 6	198158,02	441084,73	7,50	41,33	37,95	33,86	42,60	
G06.T03_A	Gebouw 6	198163,50	441082,03	1,50	38,56	35,24	31,04	39,82	
G06.T03_B	Gebouw 6	198163,50	441082,03	4,50	40,64	37,28	33,15	41,90	
G06.T03_C	Gebouw 6	198163,50	441082,03	7,50	40,91	37,53	33,43	42,17	
G06.T04_A	Gebouw 6	198169,89	441078,87	1,50	37,77	34,45	30,25	39,03	
G06.T04_B	Gebouw 6	198169,89	441078,87	4,50	39,98	36,62	32,48	41,24	
G06.T04_C	Gebouw 6	198169,89	441078,87	7,50	40,37	36,99	32,89	41,63	
G06.T05_A	Gebouw 6	198176,53	441079,18	1,50	34,60	31,28	27,08	35,86	
G06.T05_B	Gebouw 6	198176,53	441079,18	4,50	36,77	33,41	29,28	38,03	
G06.T05_C	Gebouw 6	198176,53	441079,18	7,50	37,46	34,08	29,98	38,72	
G06.T06_A	Gebouw 6	198182,15	441076,28	1,50	34,87	31,55	27,35	36,13	
G06.T06_B	Gebouw 6	198182,15	441076,28	4,50	37,04	33,68	29,55	38,30	
G06.T06_C	Gebouw 6	198182,15	441076,28	7,50	37,69	34,30	30,21	38,95	
G06.T07_A	Gebouw 6	198188,40	441073,06	1,50	34,33	31,01	26,81	35,59	
G06.T07_B	Gebouw 6	198188,40	441073,06	4,50	36,30	32,93	28,81	37,56	
G06.T07_C	Gebouw 6	198188,40	441073,06	7,50	37,09	33,70	29,61	38,35	
G06.T08_A	Gebouw 6	198193,37	441076,69	1,50	43,45	40,09	35,96	44,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G06.T08_B	Gebouw 6	198193,37	441076,69	4,50	44,08	40,69	36,60	45,34	
G06.T08_C	Gebouw 6	198193,37	441076,69	7,50	44,02	40,63	36,55	45,29	
G06.T09_A	Gebouw 6	198192,41	441082,18	1,50	48,87	45,49	41,39	50,13	
G06.T09_B	Gebouw 6	198192,41	441082,18	4,50	49,01	45,62	41,55	50,28	
G06.T09_C	Gebouw 6	198192,41	441082,18	7,50	48,54	45,15	41,08	49,81	
G06.T10_A	Gebouw 6	198186,69	441085,13	1,50	49,25	45,88	41,78	50,52	
G06.T10_B	Gebouw 6	198186,69	441085,13	4,50	49,35	45,96	41,88	50,62	
G06.T10_C	Gebouw 6	198186,69	441085,13	7,50	48,84	45,44	41,37	50,10	
G06.T11_A	Gebouw 6	198181,21	441087,95	1,50	49,61	46,23	42,14	50,88	
G06.T11_B	Gebouw 6	198181,21	441087,95	4,50	49,64	46,25	42,18	50,91	
G06.T11_C	Gebouw 6	198181,21	441087,95	7,50	49,06	45,66	41,60	50,33	
G06.T12_A	Gebouw 6	198173,57	441087,58	1,50	47,82	44,45	40,34	49,08	
G06.T12_B	Gebouw 6	198173,57	441087,58	4,50	48,07	44,68	40,60	49,34	
G06.T12_C	Gebouw 6	198173,57	441087,58	7,50	47,68	44,28	40,22	48,95	
G06.T13_A	Gebouw 6	198167,82	441090,45	1,50	48,04	44,67	40,56	49,30	
G06.T13_B	Gebouw 6	198167,82	441090,45	4,50	48,33	44,94	40,86	49,60	
G06.T13_C	Gebouw 6	198167,82	441090,45	7,50	47,94	44,54	40,47	49,20	
G06.T14_A	Gebouw 6	198162,31	441093,21	1,50	48,14	44,77	40,65	49,40	
G06.T14_B	Gebouw 6	198162,31	441093,21	4,50	48,42	45,03	40,95	49,69	
G06.T14_C	Gebouw 6	198162,31	441093,21	7,50	48,04	44,64	40,57	49,30	
G07.T01_A	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	1,50	44,81	41,45	37,33	46,08	
G07.T01_B	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	4,50	45,24	41,86	37,77	46,51	
G07.T01_C	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	7,50	45,03	41,64	37,56	46,30	
G07.T02_A	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	1,50	33,49	30,15	25,97	34,74	
G07.T02_B	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	4,50	35,40	32,02	27,91	36,66	
G07.T02_C	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	7,50	36,09	32,69	28,61	37,35	
G07.T03_A	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	1,50	34,14	30,82	26,62	35,40	
G07.T03_B	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	4,50	36,26	32,90	28,77	37,52	
G07.T03_C	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	7,50	36,98	33,59	29,50	38,24	
G07.T04_A	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	1,50	33,94	30,62	26,41	35,19	
G07.T04_B	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	4,50	36,04	32,69	28,55	37,30	
G07.T04_C	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	7,50	37,01	33,63	29,53	38,27	
G07.T05_A	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	1,50	34,78	31,46	27,25	36,03	
G07.T05_B	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	4,50	36,88	33,52	29,38	38,14	
G07.T05_C	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	7,50	37,80	34,43	30,33	39,07	
G07.T06_A	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	1,50	34,59	31,27	27,07	35,85	
G07.T06_B	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	4,50	36,65	33,28	29,15	37,91	
G07.T06_C	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	7,50	37,43	34,05	29,96	38,70	
G07.T07_A	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	1,50	33,26	29,93	25,74	34,51	
G07.T07_B	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	4,50	35,15	31,78	27,66	36,41	
G07.T07_C	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	7,50	36,03	32,64	28,55	37,29	
G07.T08_A	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	1,50	43,69	40,33	36,20	44,95	
G07.T08_B	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	4,50	44,33	40,95	36,86	45,60	
G07.T08_C	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	7,50	44,26	40,86	36,79	45,52	
G07.T09_A	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	1,50	49,13	45,75	41,65	50,39	
G07.T09_B	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	4,50	49,27	45,87	41,80	50,53	
G07.T09_C	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	7,50	48,80	45,40	41,33	50,06	
G07.T10_A	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	1,50	49,08	45,70	41,60	50,34	
G07.T10_B	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	4,50	49,21	45,81	41,74	50,47	
G07.T10_C	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	7,50	48,73	45,33	41,27	50,00	
G07.T11_A	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	1,50	48,97	45,59	41,49	50,23	
G07.T11_B	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	4,50	49,08	45,69	41,62	50,35	
G07.T11_C	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	7,50	48,60	45,20	41,13	49,86	
G07.T12_A	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	1,50	50,54	47,16	43,07	51,81	
G07.T12_B	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	4,50	50,44	47,04	42,98	51,71	
G07.T12_C	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	7,50	49,73	46,33	42,27	51,00	
G07.T13_A	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	1,50	50,53	47,15	43,06	51,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G07.T13_B	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	4,50	50,43	47,03	42,97	51,70	
G07.T13_C	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	7,50	49,73	46,33	42,26	50,99	
G07.T14_A	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	1,50	50,51	47,13	43,04	51,78	
G07.T14_B	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	4,50	50,42	47,02	42,95	51,68	
G07.T14_C	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	7,50	49,71	46,31	42,25	50,98	
G08.T01_A	Gebouw 8	198202,67	441057,81	1,50	39,06	35,73	31,55	40,32	
G08.T01_B	Gebouw 8	198202,67	441057,81	4,50	40,82	37,45	33,33	42,08	
G08.T01_C	Gebouw 8	198202,67	441057,81	7,50	41,05	37,66	33,57	42,31	
G08.T02_A	Gebouw 8	198200,84	441052,71	1,50	38,20	34,87	30,69	39,46	
G08.T02_B	Gebouw 8	198200,84	441052,71	4,50	40,26	36,89	32,77	41,52	
G08.T02_C	Gebouw 8	198200,84	441052,71	7,50	40,45	37,07	32,98	41,72	
G08.T03_A	Gebouw 8	198199,39	441048,69	1,50	38,22	34,89	30,70	39,47	
G08.T03_B	Gebouw 8	198199,39	441048,69	4,50	40,36	37,00	32,87	41,62	
G08.T03_C	Gebouw 8	198199,39	441048,69	7,50	40,58	37,20	33,11	41,85	
G08.T04_A	Gebouw 8	198198,08	441045,03	1,50	38,40	35,07	30,88	39,65	
G08.T04_B	Gebouw 8	198198,08	441045,03	4,50	40,50	37,13	33,01	41,76	
G08.T04_C	Gebouw 8	198198,08	441045,03	7,50	40,70	37,32	33,23	41,97	
G08.T05_A	Gebouw 8	198196,65	441041,05	1,50	38,90	35,57	31,38	40,15	
G08.T05_B	Gebouw 8	198196,65	441041,05	4,50	40,88	37,51	33,39	42,14	
G08.T05_C	Gebouw 8	198196,65	441041,05	7,50	41,06	37,67	33,58	42,32	
G08.T06_A	Gebouw 8	198195,26	441037,20	1,50	39,65	36,32	32,14	40,91	
G08.T06_B	Gebouw 8	198195,26	441037,20	4,50	41,45	38,08	33,96	42,71	
G08.T06_C	Gebouw 8	198195,26	441037,20	7,50	41,61	38,22	34,13	42,87	
G08.T07_A	Gebouw 8	198193,75	441032,99	1,50	40,81	37,47	33,30	42,07	
G08.T07_B	Gebouw 8	198193,75	441032,99	4,50	42,28	38,91	34,80	43,54	
G08.T07_C	Gebouw 8	198193,75	441032,99	7,50	42,40	39,02	34,93	43,67	
G08.T08_A	Gebouw 8	198192,41	441029,27	1,50	42,09	38,74	34,58	43,35	
G08.T08_B	Gebouw 8	198192,41	441029,27	4,50	43,20	39,82	35,72	44,46	
G08.T08_C	Gebouw 8	198192,41	441029,27	7,50	43,28	39,89	35,81	44,55	
G08.T09_A	Gebouw 8	198190,70	441024,49	1,50	43,76	40,41	36,27	45,02	
G08.T09_B	Gebouw 8	198190,70	441024,49	4,50	44,45	41,06	36,97	45,71	
G08.T09_C	Gebouw 8	198190,70	441024,49	7,50	44,39	41,00	36,92	45,66	
G08.T10_A	Gebouw 8	198194,72	441019,85	1,50	47,05	43,69	39,56	48,31	
G08.T10_B	Gebouw 8	198194,72	441019,85	4,50	47,61	44,23	40,14	48,88	
G08.T10_C	Gebouw 8	198194,72	441019,85	7,50	47,42	44,03	39,96	48,69	
G08.T11_A	Gebouw 8	198199,81	441020,99	1,50	42,44	39,09	34,95	43,70	
G08.T11_B	Gebouw 8	198199,81	441020,99	4,50	43,22	39,85	35,75	44,49	
G08.T11_C	Gebouw 8	198199,81	441020,99	7,50	43,18	39,79	35,71	44,45	
G08.T12_A	Gebouw 8	198201,43	441025,42	1,50	40,75	37,41	33,25	42,01	
G08.T12_B	Gebouw 8	198201,43	441025,42	4,50	41,97	38,59	34,48	43,23	
G08.T12_C	Gebouw 8	198201,43	441025,42	7,50	42,04	38,65	34,56	43,30	
G08.T13_A	Gebouw 8	198202,77	441029,09	1,50	39,45	36,11	31,94	40,71	
G08.T13_B	Gebouw 8	198202,77	441029,09	4,50	41,01	37,63	33,52	42,27	
G08.T13_C	Gebouw 8	198202,77	441029,09	7,50	41,14	37,76	33,67	42,41	
G08.T14_A	Gebouw 8	198204,37	441033,47	1,50	38,07	34,74	30,56	39,33	
G08.T14_B	Gebouw 8	198204,37	441033,47	4,50	39,95	36,58	32,46	41,21	
G08.T14_C	Gebouw 8	198204,37	441033,47	7,50	40,13	36,75	32,66	41,40	
G08.T15_A	Gebouw 8	198205,82	441037,43	1,50	37,00	33,67	29,49	38,26	
G08.T15_B	Gebouw 8	198205,82	441037,43	4,50	39,08	35,71	31,59	40,34	
G08.T15_C	Gebouw 8	198205,82	441037,43	7,50	39,33	35,94	31,85	40,59	
G08.T16_A	Gebouw 8	198207,44	441041,87	1,50	36,13	32,80	28,61	37,38	
G08.T16_B	Gebouw 8	198207,44	441041,87	4,50	38,34	34,98	30,85	39,60	
G08.T16_C	Gebouw 8	198207,44	441041,87	7,50	38,71	35,32	31,23	39,97	
G08.T17_A	Gebouw 8	198208,73	441045,39	1,50	35,43	32,11	27,91	36,69	
G08.T17_B	Gebouw 8	198208,73	441045,39	4,50	37,72	34,36	30,23	38,98	
G08.T17_C	Gebouw 8	198208,73	441045,39	7,50	38,18	34,80	30,71	39,45	
G08.T18_A	Gebouw 8	198210,08	441049,10	1,50	34,95	31,63	27,43	36,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G08.T18_B	Gebouw 8	198210,08	441049,10	4,50	37,24	33,88	29,74	38,50	
G08.T18_C	Gebouw 8	198210,08	441049,10	7,50	37,84	34,46	30,36	39,10	
G08.T19_A	Gebouw 8	198211,91	441054,11	1,50	34,25	30,93	26,72	35,50	
G08.T19_B	Gebouw 8	198211,91	441054,11	4,50	36,42	33,07	28,93	37,68	
G08.T19_C	Gebouw 8	198211,91	441054,11	7,50	37,24	33,85	29,76	38,50	
G08.T20_A	Gebouw 8	198208,95	441058,13	1,50	36,55	33,21	29,04	37,81	
G08.T20_B	Gebouw 8	198208,95	441058,13	4,50	38,25	34,87	30,76	39,51	
G08.T20_C	Gebouw 8	198208,95	441058,13	7,50	38,57	35,17	31,10	39,83	
G09.T01_A	Gebouw 9	198230,18	441044,69	1,50	34,80	31,48	27,27	36,05	
G09.T01_B	Gebouw 9	198230,18	441044,69	4,50	36,99	33,63	29,50	38,25	
G09.T01_C	Gebouw 9	198230,18	441044,69	7,50	37,74	34,35	30,26	39,00	
G09.T02_A	Gebouw 9	198228,26	441039,46	1,50	35,87	32,55	28,35	37,13	
G09.T02_B	Gebouw 9	198228,26	441039,46	4,50	38,04	34,68	30,55	39,30	
G09.T02_C	Gebouw 9	198228,26	441039,46	7,50	38,67	35,29	31,19	39,93	
G09.T03_A	Gebouw 9	198226,32	441034,16	1,50	36,46	33,13	28,94	37,71	
G09.T03_B	Gebouw 9	198226,32	441034,16	4,50	38,57	35,21	31,08	39,83	
G09.T03_C	Gebouw 9	198226,32	441034,16	7,50	39,02	35,64	31,54	40,28	
G09.T04_A	Gebouw 9	198224,48	441029,13	1,50	37,59	34,26	30,08	38,85	
G09.T04_B	Gebouw 9	198224,48	441029,13	4,50	39,50	36,14	32,01	40,76	
G09.T04_C	Gebouw 9	198224,48	441029,13	7,50	39,85	36,47	32,38	41,12	
G09.T05_A	Gebouw 9	198222,76	441024,45	1,50	38,88	35,54	31,36	40,13	
G09.T05_B	Gebouw 9	198222,76	441024,45	4,50	40,57	37,20	33,08	41,83	
G09.T05_C	Gebouw 9	198222,76	441024,45	7,50	40,84	37,45	33,36	42,10	
G09.T06_A	Gebouw 9	198220,92	441019,42	1,50	40,37	37,03	32,87	41,63	
G09.T06_B	Gebouw 9	198220,92	441019,42	4,50	41,71	38,33	34,22	42,97	
G09.T06_C	Gebouw 9	198220,92	441019,42	7,50	41,85	38,46	34,38	43,12	
G09.T07_A	Gebouw 9	198224,42	441014,35	1,50	44,22	40,87	36,72	45,48	
G09.T07_B	Gebouw 9	198224,42	441014,35	4,50	45,27	41,90	37,79	46,53	
G09.T07_C	Gebouw 9	198224,42	441014,35	7,50	45,27	41,88	37,80	46,54	
G09.T08_A	Gebouw 9	198230,16	441015,43	1,50	40,42	37,08	32,91	41,68	
G09.T08_B	Gebouw 9	198230,16	441015,43	4,50	41,87	38,50	34,39	43,13	
G09.T08_C	Gebouw 9	198230,16	441015,43	7,50	41,99	38,60	34,51	43,25	
G09.T09_A	Gebouw 9	198232,01	441020,42	1,50	39,12	35,79	31,61	40,38	
G09.T09_B	Gebouw 9	198232,01	441020,42	4,50	40,95	37,58	33,46	42,21	
G09.T09_C	Gebouw 9	198232,01	441020,42	7,50	41,11	37,73	33,64	42,38	
G09.T10_A	Gebouw 9	198233,89	441025,52	1,50	38,03	34,70	30,52	39,29	
G09.T10_B	Gebouw 9	198233,89	441025,52	4,50	40,11	36,74	32,62	41,37	
G09.T10_C	Gebouw 9	198233,89	441025,52	7,50	40,26	36,88	32,79	41,53	
G09.T11_A	Gebouw 9	198236,01	441031,22	1,50	37,40	34,07	29,88	38,65	
G09.T11_B	Gebouw 9	198236,01	441031,22	4,50	39,57	36,20	32,08	40,83	
G09.T11_C	Gebouw 9	198236,01	441031,22	7,50	39,73	36,34	32,25	40,99	
G09.T12_A	Gebouw 9	198237,90	441036,34	1,50	37,56	34,23	30,05	38,82	
G09.T12_B	Gebouw 9	198237,90	441036,34	4,50	39,66	36,29	32,17	40,92	
G09.T12_C	Gebouw 9	198237,90	441036,34	7,50	39,82	36,43	32,34	41,08	
G09.T13_A	Gebouw 9	198239,40	441040,41	1,50	38,25	34,92	30,74	39,51	
G09.T13_B	Gebouw 9	198239,40	441040,41	4,50	40,17	36,79	32,68	41,43	
G09.T13_C	Gebouw 9	198239,40	441040,41	7,50	40,34	36,95	32,87	41,61	
G09.T16_A	Gebouw 9	198236,02	441045,57	1,50	36,83	33,50	29,32	38,09	
G09.T16_B	Gebouw 9	198236,02	441045,57	4,50	38,69	35,31	31,20	39,95	
G09.T16_C	Gebouw 9	198236,02	441045,57	7,50	39,02	35,63	31,55	40,29	
G10.T01_A	Gebouw 10	198263,12	441050,58	1,50	43,93	40,57	36,44	45,19	
G10.T01_B	Gebouw 10	198263,12	441050,58	4,50	44,44	41,05	36,96	45,70	
G10.T01_C	Gebouw 10	198263,12	441050,58	7,50	44,31	40,92	36,84	45,58	
G10.T02_A	Gebouw 10	198264,99	441044,60	1,50	34,26	30,94	26,75	35,52	
G10.T02_B	Gebouw 10	198264,99	441044,60	4,50	36,31	32,94	28,81	37,57	
G10.T02_C	Gebouw 10	198264,99	441044,60	7,50	36,93	33,54	29,46	38,20	
G10.T03_A	Gebouw 10	198270,13	441042,37	1,50	36,12	32,79	28,60	37,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G10.T03_B	Gebouw 10	198270,13	441042,37	4,50	38,25	34,89	30,76	39,51	
G10.T03_C	Gebouw 10	198270,13	441042,37	7,50	38,71	35,33	31,24	39,98	
G10.T04_A	Gebouw 10	198276,04	441039,80	1,50	37,58	34,25	30,06	38,83	
G10.T04_B	Gebouw 10	198276,04	441039,80	4,50	39,64	36,27	32,14	40,90	
G10.T04_C	Gebouw 10	198276,04	441039,80	7,50	40,07	36,69	32,59	41,33	
G10.T05_A	Gebouw 10	198282,76	441038,60	1,50	40,18	36,85	32,67	41,44	
G10.T05_B	Gebouw 10	198282,76	441038,60	4,50	41,92	38,56	34,43	43,18	
G10.T05_C	Gebouw 10	198282,76	441038,60	7,50	42,16	38,78	34,68	43,42	
G10.T06_A	Gebouw 10	198288,12	441036,32	1,50	41,43	38,08	33,92	42,69	
G10.T06_B	Gebouw 10	198288,12	441036,32	4,50	42,70	39,33	35,22	43,96	
G10.T06_C	Gebouw 10	198288,12	441036,32	7,50	42,79	39,40	35,32	44,06	
G10.T07_A	Gebouw 10	198293,70	441033,94	1,50	43,81	40,45	36,31	45,07	
G10.T07_B	Gebouw 10	198293,70	441033,94	4,50	44,62	41,24	37,14	45,88	
G10.T07_C	Gebouw 10	198293,70	441033,94	7,50	44,53	41,14	37,06	45,80	
G10.T08_A	Gebouw 10	198298,91	441036,72	1,50	48,56	45,19	41,07	49,82	
G10.T08_B	Gebouw 10	198298,91	441036,72	4,50	48,98	45,60	41,51	50,25	
G10.T08_C	Gebouw 10	198298,91	441036,72	7,50	48,72	45,33	41,25	49,99	
G10.T09_A	Gebouw 10	198298,25	441043,33	1,50	49,49	46,12	42,02	50,76	
G10.T09_B	Gebouw 10	198298,25	441043,33	4,50	49,62	46,23	42,15	50,89	
G10.T09_C	Gebouw 10	198298,25	441043,33	7,50	49,17	45,77	41,71	50,44	
G10.T10_A	Gebouw 10	198292,18	441045,92	1,50	49,48	46,11	42,01	50,75	
G10.T10_B	Gebouw 10	198292,18	441045,92	4,50	49,57	46,18	42,10	50,84	
G10.T10_C	Gebouw 10	198292,18	441045,92	7,50	49,08	45,68	41,62	50,35	
G10.T11_A	Gebouw 10	198286,62	441048,30	1,50	49,61	46,23	42,13	50,87	
G10.T11_B	Gebouw 10	198286,62	441048,30	4,50	49,68	46,29	42,21	50,95	
G10.T11_C	Gebouw 10	198286,62	441048,30	7,50	49,16	45,76	41,70	50,43	
G10.T12_A	Gebouw 10	198279,78	441048,86	1,50	48,63	45,26	41,15	49,89	
G10.T12_B	Gebouw 10	198279,78	441048,86	4,50	48,83	45,44	41,36	50,10	
G10.T12_C	Gebouw 10	198279,78	441048,86	7,50	48,46	45,07	41,00	49,73	
G10.T13_A	Gebouw 10	198274,11	441051,32	1,50	48,76	45,39	41,28	50,02	
G10.T13_B	Gebouw 10	198274,11	441051,32	4,50	48,95	45,56	41,49	50,22	
G10.T13_C	Gebouw 10	198274,11	441051,32	7,50	48,56	45,16	41,09	49,82	
G10.T14_A	Gebouw 10	198268,26	441053,86	1,50	48,97	45,59	41,49	50,23	
G10.T14_B	Gebouw 10	198268,26	441053,86	4,50	49,13	45,74	41,67	50,40	
G10.T14_C	Gebouw 10	198268,26	441053,86	7,50	48,70	45,31	41,24	49,97	
G11.T01_A	Gebouw 11	198256,69	441035,88	1,50	38,82	35,48	31,31	40,08	
G11.T01_B	Gebouw 11	198256,69	441035,88	4,50	40,60	37,23	33,11	41,86	
G11.T01_C	Gebouw 11	198256,69	441035,88	7,50	40,79	37,40	33,32	42,06	
G11.T02_A	Gebouw 11	198254,97	441032,05	1,50	37,96	34,63	30,44	39,21	
G11.T02_B	Gebouw 11	198254,97	441032,05	4,50	39,98	36,61	32,49	41,24	
G11.T02_C	Gebouw 11	198254,97	441032,05	7,50	40,16	36,77	32,68	41,42	
G11.T03_A	Gebouw 11	198253,28	441028,27	1,50	37,53	34,20	30,02	38,79	
G11.T03_B	Gebouw 11	198253,28	441028,27	4,50	39,69	36,32	32,20	40,95	
G11.T03_C	Gebouw 11	198253,28	441028,27	7,50	39,88	36,49	32,40	41,14	
G11.T04_A	Gebouw 11	198251,59	441024,51	1,50	37,45	34,13	29,94	38,71	
G11.T04_B	Gebouw 11	198251,59	441024,51	4,50	39,65	36,28	32,16	40,91	
G11.T04_C	Gebouw 11	198251,59	441024,51	7,50	39,84	36,45	32,36	41,10	
G11.T05_A	Gebouw 11	198249,69	441020,26	1,50	37,92	34,60	30,41	39,18	
G11.T05_B	Gebouw 11	198249,69	441020,26	4,50	40,04	36,68	32,55	41,30	
G11.T05_C	Gebouw 11	198249,69	441020,26	7,50	40,27	36,89	32,80	41,54	
G11.T06_A	Gebouw 11	198247,90	441016,25	1,50	38,60	35,27	31,09	39,86	
G11.T06_B	Gebouw 11	198247,90	441016,25	4,50	40,56	37,19	33,07	41,82	
G11.T06_C	Gebouw 11	198247,90	441016,25	7,50	40,78	37,40	33,31	42,05	
G11.T07_A	Gebouw 11	198246,00	441012,03	1,50	39,70	36,36	32,19	40,96	
G11.T07_B	Gebouw 11	198246,00	441012,03	4,50	41,40	38,03	33,91	42,66	
G11.T07_C	Gebouw 11	198246,00	441012,03	7,50	41,61	38,23	34,14	42,88	
G11.T08_A	Gebouw 11	198248,99	441007,47	1,50	43,47	40,13	35,97	44,73	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G11.T08_B	Gebouw 11	198248,99	441007,47	4,50	44,72	41,34	37,23	45,98	
G11.T08_C	Gebouw 11	198248,99	441007,47	7,50	44,74	41,35	37,26	46,00	
G11.T09_A	Gebouw 11	198254,76	441007,71	1,50	40,18	36,84	32,68	41,44	
G11.T09_B	Gebouw 11	198254,76	441007,71	4,50	41,51	38,14	34,03	42,77	
G11.T09_C	Gebouw 11	198254,76	441007,71	7,50	41,57	38,18	34,10	42,84	
G11.T10_A	Gebouw 11	198256,84	441012,34	1,50	38,87	35,53	31,36	40,13	
G11.T10_B	Gebouw 11	198256,84	441012,34	4,50	40,57	37,19	33,08	41,83	
G11.T10_C	Gebouw 11	198256,84	441012,34	7,50	40,77	37,38	33,29	42,03	
G11.T11_A	Gebouw 11	198258,66	441016,41	1,50	37,84	34,51	30,33	39,10	
G11.T11_B	Gebouw 11	198258,66	441016,41	4,50	39,77	36,40	32,28	41,03	
G11.T11_C	Gebouw 11	198258,66	441016,41	7,50	40,06	36,67	32,58	41,32	
G11.T12_A	Gebouw 11	198260,43	441020,36	1,50	37,21	33,88	29,69	38,46	
G11.T12_B	Gebouw 11	198260,43	441020,36	4,50	39,30	35,94	31,81	40,56	
G11.T12_C	Gebouw 11	198260,43	441020,36	7,50	39,66	36,28	32,19	40,93	
G11.T13_A	Gebouw 11	198262,03	441023,92	1,50	36,68	33,36	29,16	37,94	
G11.T13_B	Gebouw 11	198262,03	441023,92	4,50	38,91	35,54	31,41	40,17	
G11.T13_C	Gebouw 11	198262,03	441023,92	7,50	39,30	35,92	31,82	40,56	
G11.T14_A	Gebouw 11	198263,93	441028,17	1,50	36,71	33,39	29,19	37,97	
G11.T14_B	Gebouw 11	198263,93	441028,17	4,50	38,99	35,63	31,50	40,25	
G11.T14_C	Gebouw 11	198263,93	441028,17	7,50	39,41	36,02	31,93	40,67	
G11.T15_A	Gebouw 11	198265,47	441031,61	1,50	36,75	33,42	29,23	38,00	
G11.T15_B	Gebouw 11	198265,47	441031,61	4,50	39,01	35,65	31,52	40,27	
G11.T15_C	Gebouw 11	198265,47	441031,61	7,50	39,46	36,07	31,98	40,72	
G11.T16_A	Gebouw 11	198262,10	441036,08	1,50	37,70	34,37	30,18	38,95	
G11.T16_B	Gebouw 11	198262,10	441036,08	4,50	39,68	36,30	32,19	40,94	
G11.T16_C	Gebouw 11	198262,10	441036,08	7,50	39,93	36,54	32,45	41,19	
G12.T01_A	Gebouw 12	198284,97	441024,98	1,50	34,56	31,24	27,04	35,82	
G12.T01_B	Gebouw 12	198284,97	441024,98	4,50	36,76	33,40	29,27	38,02	
G12.T01_C	Gebouw 12	198284,97	441024,98	7,50	37,54	34,15	30,06	38,80	
G12.T02_A	Gebouw 12	198282,65	441019,66	1,50	35,63	32,31	28,11	36,89	
G12.T02_B	Gebouw 12	198282,65	441019,66	4,50	37,85	34,49	30,36	39,11	
G12.T02_C	Gebouw 12	198282,65	441019,66	7,50	38,44	35,05	30,96	39,70	
G12.T03_A	Gebouw 12	198280,89	441015,64	1,50	36,23	32,91	28,71	37,49	
G12.T03_B	Gebouw 12	198280,89	441015,64	4,50	38,41	35,05	30,92	39,67	
G12.T03_C	Gebouw 12	198280,89	441015,64	7,50	38,87	35,48	31,39	40,13	
G12.T04_A	Gebouw 12	198278,38	441009,90	1,50	37,28	33,96	29,77	38,54	
G12.T04_B	Gebouw 12	198278,38	441009,90	4,50	39,32	35,95	31,83	40,58	
G12.T04_C	Gebouw 12	198278,38	441009,90	7,50	39,62	36,23	32,14	40,88	
G12.T05_A	Gebouw 12	198276,23	441004,98	1,50	38,63	35,30	31,12	39,89	
G12.T05_B	Gebouw 12	198276,23	441004,98	4,50	40,40	37,03	32,91	41,66	
G12.T05_C	Gebouw 12	198276,23	441004,98	7,50	40,63	37,25	33,15	41,89	
G12.T06_A	Gebouw 12	198274,07	441000,03	1,50	40,23	36,90	32,73	41,49	
G12.T06_B	Gebouw 12	198274,07	441000,03	4,50	41,62	38,25	34,13	42,88	
G12.T06_C	Gebouw 12	198274,07	441000,03	7,50	41,77	38,38	34,29	43,03	
G12.T07_A	Gebouw 12	198271,83	440994,91	1,50	42,17	38,82	34,68	43,43	
G12.T07_B	Gebouw 12	198271,83	440994,91	4,50	43,03	39,66	35,55	44,29	
G12.T07_C	Gebouw 12	198271,83	440994,91	7,50	43,04	39,65	35,57	44,31	
G12.T08_A	Gebouw 12	198274,58	440990,31	1,50	47,17	43,80	39,68	48,43	
G12.T08_B	Gebouw 12	198274,58	440990,31	4,50	47,46	44,08	39,99	48,73	
G12.T08_C	Gebouw 12	198274,58	440990,31	7,50	47,19	43,80	39,72	48,46	
G12.T09_A	Gebouw 12	198280,24	440990,99	1,50	48,70	45,33	41,22	49,96	
G12.T09_B	Gebouw 12	198280,24	440990,99	4,50	48,94	45,56	41,47	50,21	
G12.T09_C	Gebouw 12	198280,24	440990,99	7,50	48,57	45,17	41,11	49,84	
G12.T10_A	Gebouw 12	198282,36	440995,83	1,50	48,71	45,34	41,22	49,97	
G12.T10_B	Gebouw 12	198282,36	440995,83	4,50	49,01	45,62	41,54	50,28	
G12.T10_C	Gebouw 12	198282,36	440995,83	7,50	48,68	45,28	41,21	49,94	
G12.T11_A	Gebouw 12	198284,59	441000,93	1,50	48,76	45,39	41,28	50,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G12.T11_B	Gebouw 12	198284,59	441000,93	4,50	49,14	45,75	41,67	50,41	
G12.T11_C	Gebouw 12	198284,59	441000,93	7,50	48,82	45,43	41,36	50,09	
G12.T12_A	Gebouw 12	198286,85	441006,12	1,50	48,74	45,37	41,25	50,00	
G12.T12_B	Gebouw 12	198286,85	441006,12	4,50	49,13	45,74	41,66	50,40	
G12.T12_C	Gebouw 12	198286,85	441006,12	7,50	48,80	45,40	41,33	50,06	
G12.T13_A	Gebouw 12	198288,67	441010,28	1,50	48,72	45,35	41,23	49,98	
G12.T13_B	Gebouw 12	198288,67	441010,28	4,50	49,10	45,71	41,63	50,37	
G12.T13_C	Gebouw 12	198288,67	441010,28	7,50	48,77	45,37	41,30	50,03	
G12.T14_A	Gebouw 12	198290,75	441015,02	1,50	48,75	45,38	41,26	50,01	
G12.T14_B	Gebouw 12	198290,75	441015,02	4,50	49,16	45,77	41,69	50,43	
G12.T14_C	Gebouw 12	198290,75	441015,02	7,50	48,83	45,43	41,36	50,09	
G12.T15_A	Gebouw 12	198290,73	441025,47	1,50	43,69	40,32	36,19	44,95	
G12.T15_B	Gebouw 12	198290,73	441025,47	4,50	44,33	40,94	36,85	45,59	
G12.T15_C	Gebouw 12	198290,73	441025,47	7,50	44,20	40,81	36,73	45,47	
G12.T16_A	Gebouw 12	198293,05	441020,30	1,50	48,73	45,36	41,25	49,99	
G12.T16_B	Gebouw 12	198293,05	441020,30	4,50	49,14	45,75	41,67	50,41	
G12.T16_C	Gebouw 12	198293,05	441020,30	7,50	48,82	45,42	41,35	50,08	
G13.T01_A	Gebouw 13	198320,99	441038,41	1,50	52,80	49,40	45,34	54,07	
G13.T01_B	Gebouw 13	198320,99	441038,41	4,50	52,30	48,90	44,84	53,57	
G13.T01_C	Gebouw 13	198320,99	441038,41	7,50	51,21	47,81	43,75	52,48	
G13.T02_A	Gebouw 13	198322,68	441030,48	1,50	49,01	45,63	41,53	50,27	
G13.T02_B	Gebouw 13	198322,68	441030,48	4,50	49,10	45,71	41,64	50,37	
G13.T02_C	Gebouw 13	198322,68	441030,48	7,50	48,57	45,17	41,10	49,83	
G13.T03_A	Gebouw 13	198315,23	441025,30	1,50	52,98	49,59	45,52	54,25	
G13.T03_B	Gebouw 13	198315,23	441025,30	4,50	52,44	49,04	44,98	53,71	
G13.T03_C	Gebouw 13	198315,23	441025,30	7,50	51,27	47,86	43,81	52,54	
G13.T04_A	Gebouw 13	198316,98	441016,82	1,50	48,19	44,81	40,71	49,45	
G13.T04_B	Gebouw 13	198316,98	441016,82	4,50	48,21	44,82	40,75	49,48	
G13.T04_C	Gebouw 13	198316,98	441016,82	7,50	47,63	44,23	40,17	48,90	
G13.T05_A	Gebouw 13	198309,21	441011,59	1,50	52,91	49,52	45,44	54,18	
G13.T05_B	Gebouw 13	198309,21	441011,59	4,50	52,43	49,03	44,97	53,70	
G13.T05_C	Gebouw 13	198309,21	441011,59	7,50	51,28	47,87	43,82	52,55	
G13.T06_A	Gebouw 13	198310,45	441002,86	1,50	48,55	45,17	41,08	49,82	
G13.T06_B	Gebouw 13	198310,45	441002,86	4,50	48,58	45,19	41,12	49,85	
G13.T06_C	Gebouw 13	198310,45	441002,86	7,50	48,00	44,60	40,54	49,27	
G13.T07_A	Gebouw 13	198303,39	440998,33	1,50	52,88	49,49	45,41	54,15	
G13.T07_B	Gebouw 13	198303,39	440998,33	4,50	52,43	49,03	44,96	53,69	
G13.T07_C	Gebouw 13	198303,39	440998,33	7,50	51,31	47,90	43,85	52,58	
G13.T08_A	Gebouw 13	198304,13	440988,95	1,50	48,75	45,37	41,27	50,01	
G13.T08_B	Gebouw 13	198304,13	440988,95	4,50	48,84	45,45	41,37	50,11	
G13.T08_C	Gebouw 13	198304,13	440988,95	7,50	48,28	44,88	40,82	49,55	
G13.T09_A	Gebouw 13	198297,59	440985,14	1,50	52,85	49,46	45,38	54,12	
G13.T09_B	Gebouw 13	198297,59	440985,14	4,50	52,40	49,00	44,94	53,67	
G13.T09_C	Gebouw 13	198297,59	440985,14	7,50	51,33	47,92	43,87	52,60	
G13.T10_A	Gebouw 13	198300,50	440980,06	1,50	46,39	43,01	38,91	47,65	
G13.T10_B	Gebouw 13	198300,50	440980,06	4,50	46,60	43,20	39,13	47,86	
G13.T10_C	Gebouw 13	198300,50	440980,06	7,50	46,18	42,78	38,71	47,44	
G13.T11_A	Gebouw 13	198306,29	440981,13	1,50	18,04	14,72	10,51	19,29	
G13.T11_B	Gebouw 13	198306,29	440981,13	4,50	19,92	16,52	12,45	21,18	
G13.T11_C	Gebouw 13	198306,29	440981,13	7,50	20,45	17,01	13,00	21,72	
G13.T12_A	Gebouw 13	198310,17	440986,45	1,50	17,10	13,81	9,55	18,35	
G13.T12_B	Gebouw 13	198310,17	440986,45	4,50	18,53	15,14	11,06	19,80	
G13.T12_C	Gebouw 13	198310,17	440986,45	7,50	18,88	15,43	11,44	20,15	
G13.T13_A	Gebouw 13	198312,18	440994,36	1,50	16,88	13,58	9,33	18,13	
G13.T13_B	Gebouw 13	198312,18	440994,36	4,50	18,37	14,98	10,90	19,64	
G13.T13_C	Gebouw 13	198312,18	440994,36	7,50	18,73	15,28	11,29	20,00	
G13.T14_A	Gebouw 13	198316,36	441000,55	1,50	8,13	4,77	0,61	9,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G13.T14_B	Gebouw 13	198316,36	441000,55	4,50	10,07	6,59	2,63	11,33	
G13.T14_C	Gebouw 13	198316,36	441000,55	7,50	10,72	7,20	3,30	11,98	
G13.T15_A	Gebouw 13	198317,99	441007,41	1,50	16,51	13,21	8,97	17,76	
G13.T15_B	Gebouw 13	198317,99	441007,41	4,50	18,32	14,92	10,86	19,59	
G13.T15_C	Gebouw 13	198317,99	441007,41	7,50	18,72	15,25	11,29	19,99	
G13.T16_A	Gebouw 13	198322,33	441014,14	1,50	16,46	13,15	8,91	17,70	
G13.T16_B	Gebouw 13	198322,33	441014,14	4,50	18,35	14,95	10,88	19,61	
G13.T16_C	Gebouw 13	198322,33	441014,14	7,50	18,78	15,32	11,35	20,05	
G13.T17_A	Gebouw 13	198324,54	441021,90	1,50	16,42	13,11	8,87	17,66	
G13.T17_B	Gebouw 13	198324,54	441021,90	4,50	19,22	15,83	11,75	20,49	
G13.T17_C	Gebouw 13	198324,54	441021,90	7,50	20,19	16,75	12,74	21,46	
G13.T18_A	Gebouw 13	198328,49	441028,16	1,50	15,97	12,66	8,42	17,21	
G13.T18_B	Gebouw 13	198328,49	441028,16	4,50	19,38	16,00	11,90	20,64	
G13.T18_C	Gebouw 13	198328,49	441028,16	7,50	20,49	17,07	13,04	21,76	
G13.T19_A	Gebouw 13	198329,71	441034,72	1,50	15,80	12,49	8,25	17,04	
G13.T19_B	Gebouw 13	198329,71	441034,72	4,50	19,41	16,03	11,92	20,67	
G13.T19_C	Gebouw 13	198329,71	441034,72	7,50	20,59	17,17	13,13	21,85	
G13.T20_A	Gebouw 13	198326,86	441039,20	1,50	45,03	41,65	37,56	46,30	
G13.T20_B	Gebouw 13	198326,86	441039,20	4,50	45,34	41,94	37,88	46,61	
G13.T20_C	Gebouw 13	198326,86	441039,20	7,50	45,01	41,60	37,55	46,28	
G14.T01_A	Gebouw 14	198142,39	440991,88	1,50	38,22	34,89	30,70	39,47	
G14.T02_A	Gebouw 14	198144,34	440988,96	1,50	33,87	30,54	26,35	35,12	
G14.T03_A	Gebouw 14	198138,93	440992,10	1,50	38,26	34,94	30,75	39,52	
G14.T04_A	Gebouw 14	198145,59	440986,22	1,50	34,65	31,30	27,15	35,91	
G14.T04_B	Gebouw 14	198145,59	440986,22	4,50	39,27	35,94	31,77	40,53	
G14.T04_C	Gebouw 14	198145,59	440986,22	7,50	40,20	36,82	32,72	41,46	
G14.T05_A	Gebouw 14	198137,89	440987,71	1,50	35,33	32,00	27,82	36,59	
G14.T05_B	Gebouw 14	198137,89	440987,71	4,50	38,99	35,64	31,49	40,25	
G14.T05_C	Gebouw 14	198137,89	440987,71	7,50	39,60	36,22	32,12	40,86	
G14.T06_A	Gebouw 14	198142,06	440980,88	1,50	28,97	25,64	21,46	30,23	
G14.T06_B	Gebouw 14	198142,06	440980,88	4,50	28,25	24,90	20,75	29,51	
G14.T06_C	Gebouw 14	198142,06	440980,88	7,50	29,69	26,29	22,22	30,95	
G14.T07_A	Gebouw 14	198148,55	440981,79	1,50	35,36	32,04	27,85	36,62	
G14.T07_B	Gebouw 14	198148,55	440981,79	4,50	37,48	34,13	29,99	38,74	
G14.T07_C	Gebouw 14	198148,55	440981,79	7,50	37,91	34,54	30,42	39,17	
G15.T01_A	Gebouw 15	198178,70	440977,17	1,50	40,85	37,52	33,33	42,10	
G15.T02_A	Gebouw 15	198175,01	440977,88	1,50	33,86	30,54	26,34	35,12	
G15.T03_A	Gebouw 15	198180,04	440973,92	1,50	38,20	34,89	30,67	39,45	
G15.T04_A	Gebouw 15	198172,66	440977,39	1,50	34,78	31,44	27,27	36,04	
G15.T04_B	Gebouw 15	198172,66	440977,39	4,50	39,51	36,18	31,99	40,76	
G15.T04_C	Gebouw 15	198172,66	440977,39	7,50	40,24	36,87	32,75	41,50	
G15.T05_A	Gebouw 15	198167,11	440977,84	1,50	36,07	32,75	28,55	37,33	
G15.T05_B	Gebouw 15	198167,11	440977,84	4,50	37,77	34,40	30,28	39,03	
G15.T05_C	Gebouw 15	198167,11	440977,84	7,50	38,01	34,63	30,54	39,28	
G15.T06_A	Gebouw 15	198164,17	440973,11	1,50	35,37	32,04	27,85	36,62	
G15.T06_B	Gebouw 15	198164,17	440973,11	4,50	37,33	33,97	29,84	38,59	
G15.T06_C	Gebouw 15	198164,17	440973,11	7,50	37,78	34,40	30,30	39,04	
G15.T07_A	Gebouw 15	198165,44	440967,98	1,50	26,72	23,38	19,21	27,98	
G15.T07_B	Gebouw 15	198165,44	440967,98	4,50	29,19	25,83	21,69	30,45	
G15.T07_C	Gebouw 15	198165,44	440967,98	7,50	29,74	26,35	22,26	31,00	
G15.T08_A	Gebouw 15	198172,90	440966,39	1,50	36,25	32,96	28,71	37,50	
G15.T08_B	Gebouw 15	198172,90	440966,39	4,50	37,61	34,29	30,09	38,87	
G15.T08_C	Gebouw 15	198172,90	440966,39	7,50	38,23	34,88	30,74	39,49	
G15.T09_A	Gebouw 15	198176,09	440971,52	1,50	34,12	30,81	26,58	35,37	
G15.T09_B	Gebouw 15	198176,09	440971,52	4,50	38,81	35,50	31,29	40,07	
G15.T09_C	Gebouw 15	198176,09	440971,52	7,50	39,22	35,86	31,73	40,48	
G15.T10_A	Gebouw 15	198167,04	440964,92	1,50	24,66	21,28	17,18	25,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G15.T11_A	Gebouw 15	198168,81	440962,00	1,50	24,89	21,51	17,40	26,15	
G15.T12_A	Gebouw 15	198172,30	440961,76	1,50	35,08	31,79	27,54	36,33	
G15.T13_A	Gebouw 15	198172,11	440964,11	1,50	36,85	33,56	29,31	38,10	
G16.T01_A	Gebouw 16	198154,13	441002,63	1,50	46,03	42,68	38,53	47,29	
G16.T01_B	Gebouw 16	198154,13	441002,63	4,50	46,61	43,24	39,13	47,87	
G16.T01_C	Gebouw 16	198154,13	441002,63	7,50	46,58	43,20	39,11	47,85	
G16.T02_A	Gebouw 16	198158,07	440995,70	1,50	41,79	38,46	34,29	43,05	
G16.T02_B	Gebouw 16	198158,07	440995,70	4,50	42,63	39,26	35,14	43,89	
G16.T02_C	Gebouw 16	198158,07	440995,70	7,50	42,69	39,32	35,22	43,96	
G16.T03_A	Gebouw 16	198153,41	440995,53	1,50	30,92	27,57	23,41	32,18	
G16.T03_B	Gebouw 16	198153,41	440995,53	4,50	30,86	27,51	23,36	32,12	
G16.T03_C	Gebouw 16	198153,41	440995,53	7,50	32,87	29,52	25,37	34,13	
G16.T04_A	Gebouw 16	198148,40	441002,35	1,50	42,93	39,59	35,43	44,19	
G16.T04_B	Gebouw 16	198148,40	441002,35	4,50	43,00	39,62	35,51	44,26	
G16.T04_C	Gebouw 16	198148,40	441002,35	7,50	43,01	39,63	35,54	44,28	
G16.T05_A	Gebouw 16	198144,38	440999,24	1,50	40,84	37,50	33,33	42,10	
G16.T06_A	Gebouw 16	198146,13	440996,27	1,50	32,56	29,21	25,05	33,82	
G16.T07_A	Gebouw 16	198149,86	440995,82	1,50	29,71	26,39	22,19	30,97	
G17.T01_A	Gebouw 17	198136,85	440977,48	1,50	30,61	27,27	23,09	31,86	
G17.T02_A	Gebouw 17	198138,30	440974,40	1,50	26,21	22,84	18,71	27,47	
G17.T03_A	Gebouw 17	198133,08	440978,45	1,50	33,86	30,54	26,35	35,12	
G17.T04_A	Gebouw 17	198140,52	440971,69	1,50	31,19	27,85	23,68	32,45	
G17.T04_B	Gebouw 17	198140,52	440971,69	4,50	33,86	30,49	26,36	35,12	
G17.T04_C	Gebouw 17	198140,52	440971,69	7,50	34,66	31,26	27,18	35,92	
G17.T05_A	Gebouw 17	198141,82	440967,08	1,50	31,82	28,49	24,30	33,07	
G17.T05_B	Gebouw 17	198141,82	440967,08	4,50	33,72	30,35	26,22	34,98	
G17.T05_C	Gebouw 17	198141,82	440967,08	7,50	34,27	30,89	26,79	35,53	
G17.T06_A	Gebouw 17	198135,13	440967,36	1,50	24,42	21,06	16,91	25,67	
G17.T06_B	Gebouw 17	198135,13	440967,36	4,50	25,58	22,21	18,10	26,84	
G17.T06_C	Gebouw 17	198135,13	440967,36	7,50	26,64	23,25	19,16	27,90	
G17.T07_A	Gebouw 17	198131,78	440973,13	1,50	30,64	27,30	23,13	31,90	
G17.T07_B	Gebouw 17	198131,78	440973,13	4,50	34,27	30,92	26,78	35,53	
G17.T07_C	Gebouw 17	198131,78	440973,13	7,50	35,31	31,92	27,83	36,57	
G18.T01_A	Gebouw 18	198126,70	441016,76	1,50	45,70	42,35	38,20	46,96	
G18.T01_B	Gebouw 18	198126,70	441016,76	4,50	46,36	42,98	38,88	47,62	
G18.T01_C	Gebouw 18	198126,70	441016,76	7,50	46,35	42,96	38,87	47,61	
G18.T02_A	Gebouw 18	198121,14	441013,83	1,50	41,27	37,93	33,77	42,53	
G18.T02_B	Gebouw 18	198121,14	441013,83	4,50	42,27	38,89	34,78	43,53	
G18.T02_C	Gebouw 18	198121,14	441013,83	7,50	42,35	38,97	34,88	43,62	
G18.T03_A	Gebouw 18	198126,48	441010,29	1,50	41,12	37,79	33,62	42,38	
G18.T03_B	Gebouw 18	198126,48	441010,29	4,50	41,45	38,07	33,96	42,71	
G18.T03_C	Gebouw 18	198126,48	441010,29	7,50	41,57	38,19	34,09	42,83	
G18.T04_A	Gebouw 18	198119,90	441007,40	1,50	26,69	23,31	19,20	27,95	
G18.T04_B	Gebouw 18	198119,90	441007,40	4,50	26,63	23,26	19,14	27,89	
G18.T04_C	Gebouw 18	198119,90	441007,40	7,50	28,82	25,47	21,31	30,08	
G18.T05_A	Gebouw 18	198120,77	441004,83	1,50	27,48	24,16	19,97	28,74	
G18.T06_A	Gebouw 18	198122,74	441001,62	1,50	32,16	28,82	24,65	33,42	
G18.T07_A	Gebouw 18	198125,93	441001,82	1,50	38,14	34,81	30,62	39,39	
G18.T08_A	Gebouw 18	198125,37	441003,94	1,50	40,95	37,62	33,44	42,21	
G19.T01_A	Gebouw 19	198115,22	440997,05	1,50	37,61	34,29	30,09	38,87	
G19.T02_A	Gebouw 19	198119,23	440996,47	1,50	36,18	32,86	28,67	37,44	
G19.T03_A	Gebouw 19	198120,55	440993,41	1,50	35,10	31,77	27,58	36,35	
G19.T04_A	Gebouw 19	198113,59	440989,94	1,50	28,67	25,27	21,19	29,93	
G19.T04_B	Gebouw 19	198113,59	440989,94	4,50	34,80	31,48	27,28	36,06	
G19.T04_C	Gebouw 19	198113,59	440989,94	7,50	36,10	32,73	28,62	37,36	
G19.T05_A	Gebouw 19	198107,49	440986,30	1,50	19,33	15,89	11,88	20,60	
G19.T05_B	Gebouw 19	198107,49	440986,30	4,50	21,17	17,70	13,73	22,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G19.T05_C	Gebouw 19	198107,49	440986,30	7,50	23,48	20,06	16,01	24,74	
G19.T06_A	Gebouw 19	198108,19	440993,50	1,50	36,12	32,80	28,59	37,37	
G19.T06_B	Gebouw 19	198108,19	440993,50	4,50	37,92	34,55	30,42	39,18	
G19.T06_C	Gebouw 19	198108,19	440993,50	7,50	38,43	35,06	30,95	39,69	
G19.T07_A	Gebouw 19	198113,30	440996,73	1,50	37,44	34,12	29,92	38,70	
G19.T07_B	Gebouw 19	198113,30	440996,73	4,50	39,36	36,01	31,86	40,62	
G19.T07_C	Gebouw 19	198113,30	440996,73	7,50	40,16	36,78	32,68	41,42	
G20.T01_A	Gebouw 20	198171,13	440991,89	1,50	42,98	39,63	35,47	44,24	
G20.T01_B	Gebouw 20	198171,13	440991,89	4,50	43,59	40,22	36,11	44,85	
G20.T01_C	Gebouw 20	198171,13	440991,89	7,50	43,70	40,32	36,22	44,96	
G20.T02_A	Gebouw 20	198177,82	440991,57	1,50	46,57	43,22	39,07	47,83	
G20.T02_B	Gebouw 20	198177,82	440991,57	4,50	47,09	43,72	39,61	48,35	
G20.T02_C	Gebouw 20	198177,82	440991,57	7,50	47,01	43,63	39,54	48,28	
G20.T03_A	Gebouw 20	198181,10	440985,67	1,50	42,64	39,30	35,13	43,90	
G20.T03_B	Gebouw 20	198181,10	440985,67	4,50	42,53	39,17	35,04	43,79	
G20.T03_C	Gebouw 20	198181,10	440985,67	7,50	42,71	39,33	35,22	43,97	
G20.T04_A	Gebouw 20	198173,67	440986,29	1,50	26,36	22,93	18,90	27,62	
G20.T04_B	Gebouw 20	198173,67	440986,29	4,50	33,29	29,99	25,76	34,55	
G20.T04_C	Gebouw 20	198173,67	440986,29	7,50	35,68	32,33	28,18	36,94	
G20.T05_A	Gebouw 20	198174,49	440984,10	1,50	23,25	19,85	15,78	24,51	
G20.T06_A	Gebouw 20	198176,28	440980,81	1,50	34,90	31,58	27,38	36,16	
G20.T07_A	Gebouw 20	198179,78	440980,93	1,50	41,35	38,02	33,83	42,60	
G21.T01_A	Gebouw 21	198151,57	440961,42	1,50	30,84	27,51	23,33	32,10	
G21.T01_B	Gebouw 21	198151,57	440961,42	4,50	32,94	29,57	25,45	34,20	
G21.T01_C	Gebouw 21	198151,57	440961,42	7,50	33,42	30,03	25,95	34,69	
G21.T02_A	Gebouw 21	198154,70	440955,48	1,50	23,34	19,95	15,86	24,60	
G21.T02_B	Gebouw 21	198154,70	440955,48	4,50	24,51	21,17	17,00	25,77	
G21.T02_C	Gebouw 21	198154,70	440955,48	7,50	26,13	22,79	18,63	27,39	
G21.T03_A	Gebouw 21	198161,37	440955,03	1,50	30,60	27,30	23,05	31,85	
G21.T03_B	Gebouw 21	198161,37	440955,03	4,50	33,33	30,03	25,79	34,58	
G21.T03_C	Gebouw 21	198161,37	440955,03	7,50	34,73	31,38	27,22	35,99	
G21.T04_A	Gebouw 21	198157,54	440961,24	1,50	32,20	28,86	24,69	33,46	
G21.T04_B	Gebouw 21	198157,54	440961,24	4,50	34,93	31,59	27,43	36,19	
G21.T04_C	Gebouw 21	198157,54	440961,24	7,50	35,89	32,52	28,40	37,15	
G21.T05_A	Gebouw 21	198160,21	440961,53	1,50	32,94	29,61	25,43	34,20	
G21.T06_A	Gebouw 21	198163,91	440960,79	1,50	27,71	24,34	20,21	28,97	
G21.T07_A	Gebouw 21	198165,17	440958,11	1,50	29,87	26,56	22,33	31,12	
G22.T01_A	Gebouw 22	198065,62	441019,68	1,50	20,42	17,13	12,88	21,67	
G22.T01_B	Gebouw 22	198065,62	441019,68	4,50	2,01	-1,65	-5,33	3,29	
G22.T01_C	Gebouw 22	198065,62	441019,68	7,50	2,59	-1,10	-4,73	3,87	
G22.T02_A	Gebouw 22	198069,23	441025,61	1,50	15,72	12,37	8,21	16,98	
G22.T02_B	Gebouw 22	198069,23	441025,61	4,50	3,58	-0,06	-3,75	4,87	
G22.T02_C	Gebouw 22	198069,23	441025,61	7,50	4,96	1,29	-2,36	6,24	
G22.T03_A	Gebouw 22	198072,44	441030,89	1,50	1,74	-1,88	-5,62	3,01	
G22.T03_B	Gebouw 22	198072,44	441030,89	4,50	4,26	0,62	-3,09	5,54	
G22.T03_C	Gebouw 22	198072,44	441030,89	7,50	5,53	1,87	-1,79	6,82	
G22.T04_A	Gebouw 22	198076,14	441036,98	1,50	-0,93	-4,52	-8,31	0,34	
G22.T04_B	Gebouw 22	198076,14	441036,98	4,50	0,96	-2,68	-6,39	2,24	
G22.T04_C	Gebouw 22	198076,14	441036,98	7,50	2,03	-1,65	-5,29	3,31	
G22.T05_A	Gebouw 22	198081,03	441037,35	1,50	41,27	37,93	33,76	42,53	
G22.T05_B	Gebouw 22	198081,03	441037,35	4,50	42,75	39,37	35,26	44,01	
G22.T05_C	Gebouw 22	198081,03	441037,35	7,50	42,96	39,58	35,49	44,23	
G22.T06_A	Gebouw 22	198086,03	441034,31	1,50	42,17	38,82	34,66	43,43	
G22.T06_B	Gebouw 22	198086,03	441034,31	4,50	43,48	40,10	36,00	44,74	
G22.T06_C	Gebouw 22	198086,03	441034,31	7,50	43,75	40,36	36,27	45,01	
G22.T07_A	Gebouw 22	198086,78	441029,63	1,50	41,56	38,22	34,06	42,82	
G22.T07_B	Gebouw 22	198086,78	441029,63	4,50	42,94	39,56	35,46	44,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Nieuwe weg (30 km/uur)


Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe weg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G22.T07_C	Gebouw 22	198086,78	441029,63	7,50	43,21	39,83	35,74	44,48	
G22.T08_A	Gebouw 22	198083,23	441023,79	1,50	39,59	36,25	32,08	40,85	
G22.T08_B	Gebouw 22	198083,23	441023,79	4,50	41,33	37,95	33,85	42,59	
G22.T08_C	Gebouw 22	198083,23	441023,79	7,50	41,69	38,30	34,22	42,96	
G22.T09_A	Gebouw 22	198079,81	441018,16	1,50	38,32	34,98	30,80	39,57	
G22.T09_B	Gebouw 22	198079,81	441018,16	4,50	40,16	36,79	32,68	41,42	
G22.T09_C	Gebouw 22	198079,81	441018,16	7,50	40,63	37,24	33,16	41,90	
G22.T10_A	Gebouw 22	198076,34	441012,46	1,50	37,18	33,85	29,67	38,44	
G22.T10_B	Gebouw 22	198076,34	441012,46	4,50	39,04	35,66	31,55	40,30	
G22.T10_C	Gebouw 22	198076,34	441012,46	7,50	39,68	36,30	32,21	40,95	
G22.T11_A	Gebouw 22	198071,93	441011,75	1,50	10,07	6,47	2,69	11,34	
G22.T11_B	Gebouw 22	198071,93	441011,75	4,50	12,49	8,87	5,13	13,76	
G22.T11_C	Gebouw 22	198071,93	441011,75	7,50	15,09	11,57	7,68	16,36	
G22.T12_A	Gebouw 22	198066,26	441015,19	1,50	20,38	17,03	12,87	21,64	
G22.T12_B	Gebouw 22	198066,26	441015,19	4,50	21,60	18,19	14,13	22,86	
G22.T12_C	Gebouw 22	198066,26	441015,19	7,50	22,77	19,32	15,32	24,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten (exc. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Nieuwe weg (wegvak 30 km/uur)

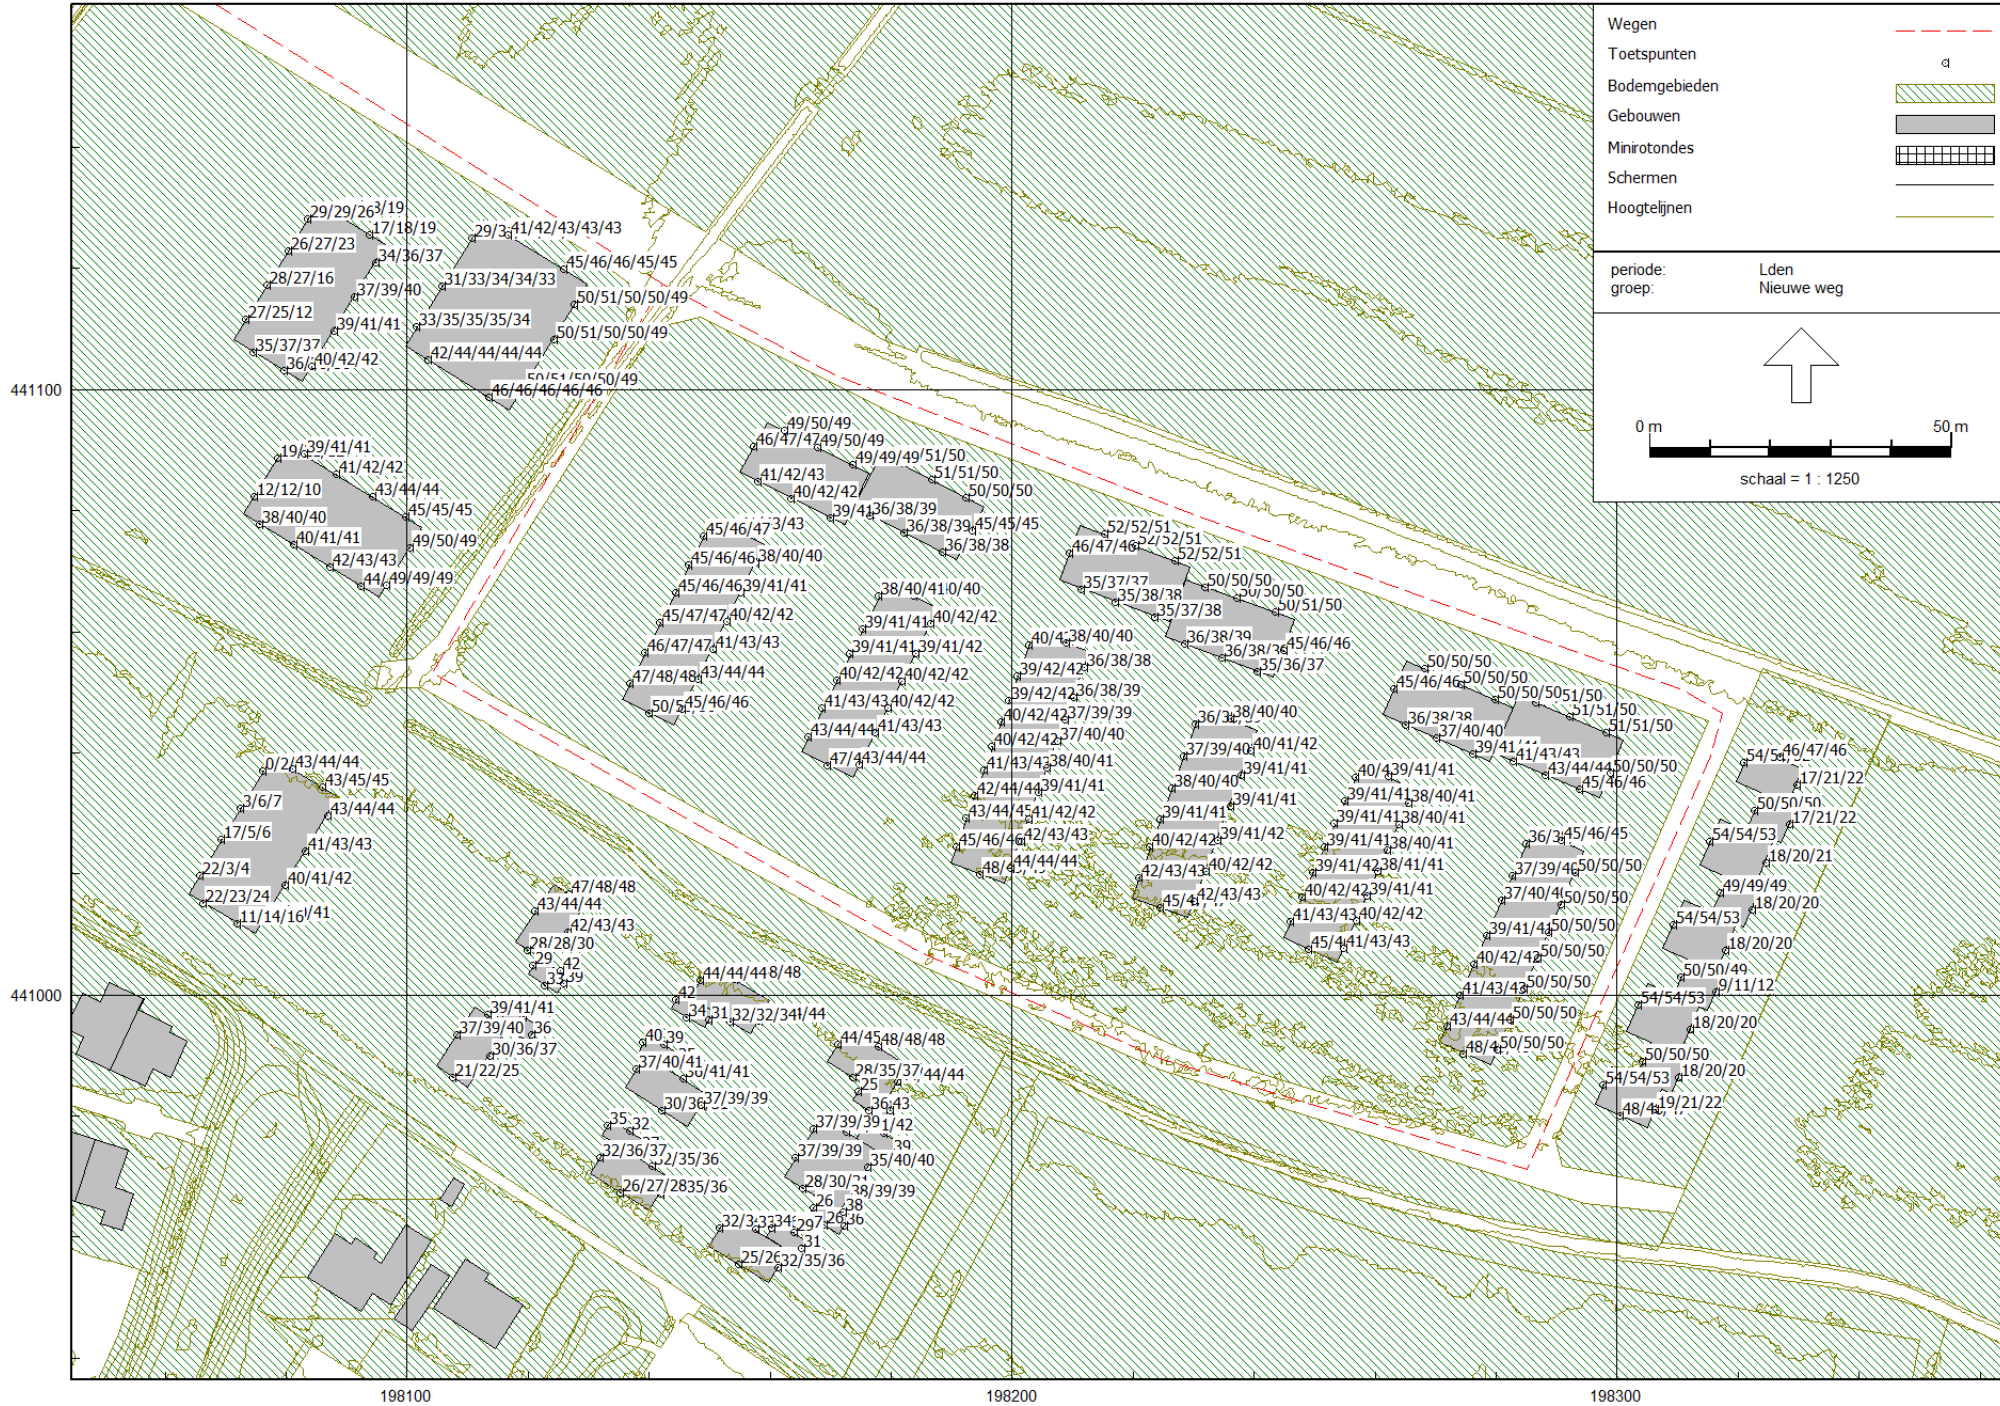

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G01.T01_A	Gebouw 1	198080,30	441122,93	1,50	57,68	54,60	50,45	59,11	
G01.T01_B	Gebouw 1	198080,30	441122,93	4,50	59,21	56,13	52,00	60,65	
G01.T01_C	Gebouw 1	198080,30	441122,93	7,50	59,90	56,82	52,71	61,35	
G01.T02_A	Gebouw 1	198076,86	441117,31	1,50	57,51	54,44	50,30	58,95	
G01.T02_B	Gebouw 1	198076,86	441117,31	4,50	59,09	56,00	51,89	60,53	
G01.T02_C	Gebouw 1	198076,86	441117,31	7,50	59,79	56,71	52,61	61,24	
G01.T03_A	Gebouw 1	198073,37	441111,61	1,50	57,41	54,33	50,21	58,85	
G01.T03_B	Gebouw 1	198073,37	441111,61	4,50	58,98	55,89	51,79	60,43	
G01.T03_C	Gebouw 1	198073,37	441111,61	7,50	59,72	56,63	52,53	61,17	
G01.T06_A	Gebouw 1	198074,58	441106,21	1,50	53,06	49,99	45,85	54,50	
G01.T06_B	Gebouw 1	198074,58	441106,21	4,50	54,73	51,65	47,53	56,17	
G01.T06_C	Gebouw 1	198074,58	441106,21	7,50	55,59	52,51	48,39	57,03	
G01.T07_A	Gebouw 1	198079,65	441103,11	1,50	52,01	48,93	44,80	53,45	
G01.T07_B	Gebouw 1	198079,65	441103,11	4,50	53,88	50,79	46,67	55,32	
G01.T07_C	Gebouw 1	198079,65	441103,11	7,50	54,90	51,82	47,71	56,35	
G01.T08_A	Gebouw 1	198084,25	441103,78	1,50	48,95	45,81	41,80	50,41	
G01.T08_B	Gebouw 1	198084,25	441103,78	4,50	50,08	46,92	42,95	51,54	
G01.T08_C	Gebouw 1	198084,25	441103,78	7,50	50,56	47,40	43,44	52,03	
G01.T09_A	Gebouw 1	198087,88	441109,70	1,50	49,86	46,73	42,69	51,31	
G01.T09_B	Gebouw 1	198087,88	441109,70	4,50	51,00	47,86	43,85	52,46	
G01.T09_C	Gebouw 1	198087,88	441109,70	7,50	51,53	48,38	44,39	52,99	
G01.T10_A	Gebouw 1	198091,28	441115,26	1,50	50,92	47,79	43,72	52,35	
G01.T10_B	Gebouw 1	198091,28	441115,26	4,50	52,06	48,93	44,89	53,51	
G01.T10_C	Gebouw 1	198091,28	441115,26	7,50	52,66	49,53	45,51	54,12	
G01.T11_A	Gebouw 1	198094,78	441120,98	1,50	51,80	48,69	44,55	53,22	
G01.T11_B	Gebouw 1	198094,78	441120,98	4,50	52,83	49,71	45,62	54,26	
G01.T11_C	Gebouw 1	198094,78	441120,98	7,50	53,44	50,31	46,24	54,87	
G01.T12_A	Gebouw 1	198093,82	441125,57	1,50	56,91	53,83	49,64	58,32	
G01.T12_B	Gebouw 1	198093,82	441125,57	4,50	58,05	54,95	50,82	59,48	
G01.T12_C	Gebouw 1	198093,82	441125,57	7,50	58,76	55,66	51,55	60,20	
G01.T13_A	Gebouw 1	198088,48	441128,84	1,50	57,13	54,05	49,86	58,54	
G01.T13_B	Gebouw 1	198088,48	441128,84	4,50	58,32	55,22	51,08	59,74	
G01.T13_C	Gebouw 1	198088,48	441128,84	7,50	58,94	55,84	51,73	60,38	
G01.T14_A	Gebouw 1	198083,51	441128,18	1,50	57,87	54,80	50,63	59,30	
G01.T14_B	Gebouw 1	198083,51	441128,18	4,50	59,37	56,29	52,16	60,81	
G01.T14_C	Gebouw 1	198083,51	441128,18	7,50	60,04	56,96	52,84	61,48	
G02.T01_A	Gebouw 2	198078,55	441088,73	1,50	54,51	51,43	47,31	55,95	
G02.T01_B	Gebouw 2	198078,55	441088,73	4,50	56,02	52,93	48,84	57,47	
G02.T01_C	Gebouw 2	198078,55	441088,73	7,50	57,11	54,02	49,94	58,57	
G02.T02_A	Gebouw 2	198074,64	441082,35	1,50	54,78	51,70	47,59	56,23	
G02.T02_B	Gebouw 2	198074,64	441082,35	4,50	56,15	53,06	48,97	57,60	
G02.T02_C	Gebouw 2	198074,64	441082,35	7,50	57,21	54,12	50,04	58,67	
G02.T03_A	Gebouw 2	198075,61	441077,75	1,50	50,67	47,58	43,46	52,11	
G02.T03_B	Gebouw 2	198075,61	441077,75	4,50	52,14	49,04	44,95	53,58	
G02.T03_C	Gebouw 2	198075,61	441077,75	7,50	53,27	50,18	46,09	54,72	
G02.T04_A	Gebouw 2	198081,14	441074,36	1,50	49,84	46,75	42,63	51,28	
G02.T04_B	Gebouw 2	198081,14	441074,36	4,50	51,53	48,43	44,34	52,97	
G02.T04_C	Gebouw 2	198081,14	441074,36	7,50	52,66	49,55	45,47	54,10	
G02.T05_A	Gebouw 2	198087,29	441070,59	1,50	49,18	46,06	41,97	50,61	
G02.T05_B	Gebouw 2	198087,29	441070,59	4,50	50,89	47,77	43,71	52,34	
G02.T05_C	Gebouw 2	198087,29	441070,59	7,50	52,10	48,98	44,92	53,55	
G02.T06_A	Gebouw 2	198092,33	441067,51	1,50	49,26	46,11	42,03	50,68	
G02.T06_B	Gebouw 2	198092,33	441067,51	4,50	50,81	47,66	43,62	52,25	
G02.T06_C	Gebouw 2	198092,33	441067,51	7,50	51,89	48,74	44,71	53,33	
G02.T07_A	Gebouw 2	198096,59	441067,60	1,50	50,30	47,01	43,04	51,68	
G02.T07_B	Gebouw 2	198096,59	441067,60	4,50	50,97	47,67	43,76	52,37	
G02.T07_C	Gebouw 2	198096,59	441067,60	7,50	51,15	47,85	43,96	52,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G02.T08_A	Gebouw 2	198100,41	441073,83	1,50	50,49	47,21	43,23	51,87	
G02.T08_B	Gebouw 2	198100,41	441073,83	4,50	51,10	47,80	43,87	52,49	
G02.T08_C	Gebouw 2	198100,41	441073,83	7,50	51,24	47,94	44,05	52,65	
G02.T09_A	Gebouw 2	198099,82	441078,95	1,50	50,81	47,66	43,61	52,24	
G02.T09_B	Gebouw 2	198099,82	441078,95	4,50	51,74	48,57	44,56	53,18	
G02.T09_C	Gebouw 2	198099,82	441078,95	7,50	52,34	49,18	45,18	53,79	
G02.T10_A	Gebouw 2	198094,31	441082,33	1,50	50,94	47,81	43,75	52,38	
G02.T10_B	Gebouw 2	198094,31	441082,33	4,50	51,95	48,81	44,78	53,40	
G02.T10_C	Gebouw 2	198094,31	441082,33	7,50	52,76	49,62	45,60	54,21	
G02.T11_A	Gebouw 2	198088,33	441086,00	1,50	51,49	48,38	44,29	52,93	
G02.T11_B	Gebouw 2	198088,33	441086,00	4,50	52,63	49,51	45,45	54,08	
G02.T11_C	Gebouw 2	198088,33	441086,00	7,50	53,55	50,43	46,39	55,01	
G02.T12_A	Gebouw 2	198082,94	441089,30	1,50	52,63	49,52	45,44	54,07	
G02.T12_B	Gebouw 2	198082,94	441089,30	4,50	53,77	50,66	46,61	55,23	
G02.T12_C	Gebouw 2	198082,94	441089,30	7,50	54,73	51,61	47,57	56,19	
G03.T01_A	Gebouw 3	198105,69	441116,99	1,50	54,33	51,24	47,07	55,75	
G03.T01_B	Gebouw 3	198105,69	441116,99	4,50	55,50	52,40	48,29	56,94	
G03.T01_C	Gebouw 3	198105,69	441116,99	7,50	56,29	53,19	49,10	57,73	
G03.T01_D	Gebouw 3	198105,69	441116,99	10,50	56,55	53,45	49,37	58,00	
G03.T01_E	Gebouw 3	198105,69	441116,99	13,50	57,17	54,08	49,98	58,62	
G03.T02_A	Gebouw 3	198110,60	441125,01	1,50	56,53	53,45	49,20	57,92	
G03.T02_B	Gebouw 3	198110,60	441125,01	4,50	57,52	54,43	50,25	58,93	
G03.T02_C	Gebouw 3	198110,60	441125,01	7,50	58,25	55,16	51,01	59,67	
G03.T02_D	Gebouw 3	198110,60	441125,01	10,50	58,36	55,27	51,13	59,79	
G03.T02_E	Gebouw 3	198110,60	441125,01	13,50	58,55	55,46	51,33	59,98	
G03.T03_A	Gebouw 3	198116,76	441125,54	1,50	58,33	55,25	50,83	59,64	
G03.T03_B	Gebouw 3	198116,76	441125,54	4,50	58,60	55,51	51,19	59,95	
G03.T03_C	Gebouw 3	198116,76	441125,54	7,50	58,58	55,48	51,25	59,96	
G03.T03_D	Gebouw 3	198116,76	441125,54	10,50	58,36	55,25	51,07	59,76	
G03.T03_E	Gebouw 3	198116,76	441125,54	13,50	58,16	55,05	50,91	59,58	
G03.T04_A	Gebouw 3	198125,91	441119,93	1,50	58,13	55,05	50,62	59,44	
G03.T04_B	Gebouw 3	198125,91	441119,93	4,50	58,32	55,23	50,91	59,67	
G03.T04_C	Gebouw 3	198125,91	441119,93	7,50	58,17	55,07	50,82	59,54	
G03.T04_D	Gebouw 3	198125,91	441119,93	10,50	57,96	54,84	50,66	59,35	
G03.T04_E	Gebouw 3	198125,91	441119,93	13,50	57,76	54,64	50,51	59,17	
G03.T05_A	Gebouw 3	198127,69	441114,02	1,50	53,23	50,01	45,80	54,54	
G03.T05_B	Gebouw 3	198127,69	441114,02	4,50	53,46	50,22	46,09	54,80	
G03.T05_C	Gebouw 3	198127,69	441114,02	7,50	53,23	49,98	45,91	54,59	
G03.T05_D	Gebouw 3	198127,69	441114,02	10,50	53,02	49,78	45,76	54,41	
G03.T05_E	Gebouw 3	198127,69	441114,02	13,50	52,49	49,25	45,24	53,88	
G03.T06_A	Gebouw 3	198124,18	441108,28	1,50	52,30	49,04	44,95	53,64	
G03.T06_B	Gebouw 3	198124,18	441108,28	4,50	52,72	49,44	45,43	54,09	
G03.T06_C	Gebouw 3	198124,18	441108,28	7,50	52,67	49,39	45,42	54,05	
G03.T06_D	Gebouw 3	198124,18	441108,28	10,50	52,59	49,33	45,37	53,99	
G03.T06_E	Gebouw 3	198124,18	441108,28	13,50	52,24	48,99	45,02	53,64	
G03.T07_A	Gebouw 3	198119,35	441100,41	1,50	51,91	48,64	44,62	53,28	
G03.T07_B	Gebouw 3	198119,35	441100,41	4,50	52,45	49,17	45,21	53,84	
G03.T07_C	Gebouw 3	198119,35	441100,41	7,50	52,48	49,19	45,26	53,88	
G03.T07_D	Gebouw 3	198119,35	441100,41	10,50	52,48	49,21	45,29	53,89	
G03.T07_E	Gebouw 3	198119,35	441100,41	13,50	52,29	49,03	45,09	53,70	
G03.T08_A	Gebouw 3	198113,50	441098,64	1,50	48,46	45,27	41,16	49,84	
G03.T08_B	Gebouw 3	198113,50	441098,64	4,50	49,29	46,09	42,02	50,68	
G03.T08_C	Gebouw 3	198113,50	441098,64	7,50	49,97	46,77	42,74	51,38	
G03.T08_D	Gebouw 3	198113,50	441098,64	10,50	50,78	47,60	43,58	52,21	
G03.T08_E	Gebouw 3	198113,50	441098,64	13,50	51,63	48,49	44,38	53,04	
G03.T09_A	Gebouw 3	198103,44	441104,82	1,50	47,43	44,27	40,20	48,85	
G03.T09_B	Gebouw 3	198103,44	441104,82	4,50	49,06	45,89	41,86	50,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G03.T09_C	Gebouw 3	198103,44	441104,82	7,50	49,91	46,74	42,73	51,35	
G03.T09_D	Gebouw 3	198103,44	441104,82	10,50	50,75	47,59	43,57	52,19	
G03.T09_E	Gebouw 3	198103,44	441104,82	13,50	51,32	48,20	44,08	52,74	
G03.T10_A	Gebouw 3	198101,57	441110,28	1,50	52,01	48,90	44,79	53,44	
G03.T10_B	Gebouw 3	198101,57	441110,28	4,50	53,39	50,27	46,22	54,84	
G03.T10_C	Gebouw 3	198101,57	441110,28	7,50	54,03	50,90	46,87	55,48	
G03.T10_D	Gebouw 3	198101,57	441110,28	10,50	54,54	51,43	47,40	56,01	
G03.T10_E	Gebouw 3	198101,57	441110,28	13,50	56,01	52,91	48,85	57,47	
G04.T01_A	Gebouw 4	198139,33	441056,53	1,50	50,66	47,47	43,48	52,09	
G04.T01_B	Gebouw 4	198139,33	441056,53	4,50	51,67	48,47	44,52	53,12	
G04.T01_C	Gebouw 4	198139,33	441056,53	7,50	52,10	48,90	44,96	53,55	
G04.T02_A	Gebouw 4	198141,80	441061,45	1,50	50,68	47,50	43,50	52,11	
G04.T02_B	Gebouw 4	198141,80	441061,45	4,50	51,75	48,56	44,62	53,21	
G04.T02_C	Gebouw 4	198141,80	441061,45	7,50	52,18	48,98	45,05	53,63	
G04.T08_A	Gebouw 4	198136,79	441051,48	1,50	51,04	47,85	43,84	52,46	
G04.T08_B	Gebouw 4	198136,79	441051,48	4,50	51,94	48,73	44,76	53,37	
G04.T08_C	Gebouw 4	198136,79	441051,48	7,50	52,36	49,15	45,20	53,80	
G04.T10_A	Gebouw 4	198139,95	441046,47	1,50	49,71	46,41	42,31	51,02	
G04.T10_B	Gebouw 4	198139,95	441046,47	4,50	50,42	47,12	43,09	51,76	
G04.T10_C	Gebouw 4	198139,95	441046,47	7,50	50,69	47,41	43,41	52,06	
G04.T11_A	Gebouw 4	198145,49	441047,13	1,50	45,07	41,74	37,72	46,40	
G04.T11_B	Gebouw 4	198145,49	441047,13	4,50	46,11	42,79	38,83	47,47	
G04.T11_C	Gebouw 4	198145,49	441047,13	7,50	46,98	43,67	39,79	48,39	
G04.T12_A	Gebouw 4	198148,00	441052,15	1,50	43,46	40,16	36,16	44,82	
G04.T12_B	Gebouw 4	198148,00	441052,15	4,50	44,69	41,37	37,44	46,07	
G04.T12_C	Gebouw 4	198148,00	441052,15	7,50	46,01	42,71	38,86	47,44	
G04.T13_A	Gebouw 4	198150,49	441057,11	1,50	41,92	38,62	34,67	43,30	
G04.T13_B	Gebouw 4	198150,49	441057,11	4,50	43,69	40,37	36,50	45,10	
G04.T13_C	Gebouw 4	198150,49	441057,11	7,50	45,24	41,94	38,16	46,70	
G04.T14_A	Gebouw 4	198152,82	441061,76	1,50	40,69	37,39	33,50	42,10	
G04.T14_B	Gebouw 4	198152,82	441061,76	4,50	42,69	39,37	35,53	44,11	
G04.T14_C	Gebouw 4	198152,82	441061,76	7,50	44,58	41,29	37,53	46,06	
G04.T15_A	Gebouw 4	198155,19	441066,48	1,50	40,33	37,07	33,12	41,74	
G04.T15_B	Gebouw 4	198155,19	441066,48	4,50	42,10	38,81	34,91	43,51	
G04.T15_C	Gebouw 4	198155,19	441066,48	7,50	44,05	40,77	36,97	45,51	
G04.T16_A	Gebouw 4	198157,61	441071,31	1,50	39,04	35,75	31,88	40,46	
G04.T16_B	Gebouw 4	198157,61	441071,31	4,50	41,06	37,73	33,92	42,49	
G04.T16_C	Gebouw 4	198157,61	441071,31	7,50	43,11	39,81	36,06	44,58	
G04.T17_A	Gebouw 4	198154,68	441076,60	1,50	48,43	45,29	41,25	49,87	
G04.T17_B	Gebouw 4	198154,68	441076,60	4,50	49,85	46,69	42,70	51,30	
G04.T17_C	Gebouw 4	198154,68	441076,60	7,50	50,46	47,30	43,34	51,93	
G04.T18_A	Gebouw 4	198149,02	441075,85	1,50	51,12	47,96	43,94	52,56	
G04.T18_B	Gebouw 4	198149,02	441075,85	4,50	52,37	49,19	45,22	53,82	
G04.T18_C	Gebouw 4	198149,02	441075,85	7,50	52,84	49,66	45,71	54,30	
G04.T19_A	Gebouw 4	198146,57	441070,96	1,50	50,75	47,58	43,58	52,19	
G04.T19_B	Gebouw 4	198146,57	441070,96	4,50	51,89	48,71	44,75	53,34	
G04.T19_C	Gebouw 4	198146,57	441070,96	7,50	52,34	49,15	45,22	53,80	
G04.T20_A	Gebouw 4	198144,30	441066,44	1,50	50,70	47,53	43,54	52,15	
G04.T20_B	Gebouw 4	198144,30	441066,44	4,50	51,84	48,65	44,71	53,30	
G04.T20_C	Gebouw 4	198144,30	441066,44	7,50	52,26	49,07	45,14	53,72	
G05.T01_A	Gebouw 5	198183,72	441065,94	1,50	44,97	41,79	37,87	46,44	
G05.T01_B	Gebouw 5	198183,72	441065,94	4,50	45,86	42,65	38,80	47,34	
G05.T01_C	Gebouw 5	198183,72	441065,94	7,50	46,65	43,43	39,63	48,15	
G05.T02_A	Gebouw 5	198177,97	441065,83	1,50	41,52	38,31	34,35	42,95	
G05.T02_B	Gebouw 5	198177,97	441065,83	4,50	42,98	39,73	35,85	44,43	
G05.T02_C	Gebouw 5	198177,97	441065,83	7,50	44,80	41,55	37,76	46,29	
G05.T03_A	Gebouw 5	198175,23	441060,43	1,50	41,32	38,07	34,17	42,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G05.T03_B	Gebouw 5	198175,23	441060,43	4,50	43,06	39,78	35,97	44,52	
G05.T03_C	Gebouw 5	198175,23	441060,43	7,50	45,02	41,74	38,01	46,52	
G05.T04_A	Gebouw 5	198173,20	441056,40	1,50	42,78	39,58	35,64	44,23	
G05.T04_B	Gebouw 5	198173,20	441056,40	4,50	44,30	41,06	37,20	45,76	
G05.T04_C	Gebouw 5	198173,20	441056,40	7,50	46,02	42,77	38,99	47,51	
G05.T05_A	Gebouw 5	198170,94	441051,95	1,50	43,75	40,54	36,61	45,20	
G05.T05_B	Gebouw 5	198170,94	441051,95	4,50	45,49	42,26	38,41	46,96	
G05.T05_C	Gebouw 5	198170,94	441051,95	7,50	46,94	43,71	39,92	48,44	
G05.T06_A	Gebouw 5	198168,59	441047,31	1,50	43,29	40,04	36,11	44,71	
G05.T06_B	Gebouw 5	198168,59	441047,31	4,50	44,93	41,67	37,82	46,38	
G05.T06_C	Gebouw 5	198168,59	441047,31	7,50	46,47	43,21	39,44	47,96	
G05.T07_A	Gebouw 5	198166,22	441042,63	1,50	44,40	41,13	37,18	45,80	
G05.T07_B	Gebouw 5	198166,22	441042,63	4,50	45,56	42,27	38,41	46,99	
G05.T07_C	Gebouw 5	198166,22	441042,63	7,50	46,83	43,56	39,78	48,31	
G05.T08_A	Gebouw 5	198169,48	441037,86	1,50	47,11	43,81	39,77	48,45	
G05.T08_B	Gebouw 5	198169,48	441037,86	4,50	48,07	44,76	40,77	49,43	
G05.T08_C	Gebouw 5	198169,48	441037,86	7,50	48,47	45,16	41,20	49,84	
G05.T09_A	Gebouw 5	198174,73	441037,96	1,50	45,87	42,62	38,73	47,31	
G05.T09_B	Gebouw 5	198174,73	441037,96	4,50	47,04	43,76	39,93	48,49	
G05.T09_C	Gebouw 5	198174,73	441037,96	7,50	47,61	44,33	40,54	49,08	
G05.T10_A	Gebouw 5	198177,44	441043,30	1,50	45,43	42,19	38,36	46,90	
G05.T10_B	Gebouw 5	198177,44	441043,30	4,50	46,65	43,39	39,60	48,13	
G05.T10_C	Gebouw 5	198177,44	441043,30	7,50	47,35	44,08	40,34	48,85	
G05.T11_A	Gebouw 5	198179,47	441047,33	1,50	45,29	42,05	38,25	46,78	
G05.T11_B	Gebouw 5	198179,47	441047,33	4,50	46,47	43,21	39,45	47,96	
G05.T11_C	Gebouw 5	198179,47	441047,33	7,50	47,18	43,91	40,18	48,68	
G05.T12_A	Gebouw 5	198181,72	441051,78	1,50	45,35	42,12	38,30	46,84	
G05.T12_B	Gebouw 5	198181,72	441051,78	4,50	46,51	43,26	39,49	48,01	
G05.T12_C	Gebouw 5	198181,72	441051,78	7,50	47,18	43,92	40,18	48,68	
G05.T13_A	Gebouw 5	198184,07	441056,42	1,50	45,52	42,31	38,46	47,00	
G05.T13_B	Gebouw 5	198184,07	441056,42	4,50	46,63	43,39	39,59	48,12	
G05.T13_C	Gebouw 5	198184,07	441056,42	7,50	47,25	44,00	40,23	48,75	
G05.T14_A	Gebouw 5	198186,59	441061,40	1,50	46,00	42,80	38,92	47,48	
G05.T14_B	Gebouw 5	198186,59	441061,40	4,50	47,11	43,87	40,05	48,59	
G05.T14_C	Gebouw 5	198186,59	441061,40	7,50	47,65	44,41	40,61	49,14	
G06.T01_A	Gebouw 6	198157,17	441090,56	1,50	52,29	49,13	45,08	53,71	
G06.T01_B	Gebouw 6	198157,17	441090,56	4,50	53,44	50,27	46,28	54,89	
G06.T01_C	Gebouw 6	198157,17	441090,56	7,50	53,93	50,76	46,79	55,39	
G06.T02_A	Gebouw 6	198158,02	441084,73	1,50	44,86	41,69	37,63	46,27	
G06.T02_B	Gebouw 6	198158,02	441084,73	4,50	45,94	42,74	38,73	47,36	
G06.T02_C	Gebouw 6	198158,02	441084,73	7,50	46,76	43,56	39,60	48,20	
G06.T03_A	Gebouw 6	198163,50	441082,03	1,50	45,27	42,13	38,03	46,68	
G06.T03_B	Gebouw 6	198163,50	441082,03	4,50	46,39	43,22	39,16	47,80	
G06.T03_C	Gebouw 6	198163,50	441082,03	7,50	47,32	44,15	40,15	48,76	
G06.T04_A	Gebouw 6	198169,89	441078,87	1,50	44,46	41,32	37,22	45,87	
G06.T04_B	Gebouw 6	198169,89	441078,87	4,50	45,60	42,43	38,37	47,01	
G06.T04_C	Gebouw 6	198169,89	441078,87	7,50	46,58	43,40	39,40	48,01	
G06.T05_A	Gebouw 6	198176,53	441079,18	1,50	37,72	34,41	30,66	39,19	
G06.T05_B	Gebouw 6	198176,53	441079,18	4,50	40,09	36,76	33,05	41,56	
G06.T05_C	Gebouw 6	198176,53	441079,18	7,50	42,18	38,88	35,20	43,69	
G06.T06_A	Gebouw 6	198182,15	441076,28	1,50	41,92	38,70	34,82	43,38	
G06.T06_B	Gebouw 6	198182,15	441076,28	4,50	43,05	39,81	35,97	44,52	
G06.T06_C	Gebouw 6	198182,15	441076,28	7,50	44,17	40,92	37,12	45,65	
G06.T07_A	Gebouw 6	198188,40	441073,06	1,50	43,34	40,14	36,26	44,82	
G06.T07_B	Gebouw 6	198188,40	441073,06	4,50	44,25	41,01	37,20	45,73	
G06.T07_C	Gebouw 6	198188,40	441073,06	7,50	45,07	41,83	38,05	46,57	
G06.T08_A	Gebouw 6	198193,37	441076,69	1,50	49,13	45,90	41,99	50,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G06.T08_B	Gebouw 6	198193,37	441076,69	4,50	49,77	46,52	42,68	51,23	
G06.T08_C	Gebouw 6	198193,37	441076,69	7,50	50,03	46,77	42,95	51,50	
G06.T09_A	Gebouw 6	198192,41	441082,18	1,50	53,95	50,74	46,75	55,37	
G06.T09_B	Gebouw 6	198192,41	441082,18	4,50	54,64	51,42	47,50	56,09	
G06.T09_C	Gebouw 6	198192,41	441082,18	7,50	54,83	51,62	47,71	56,29	
G06.T10_A	Gebouw 6	198186,69	441085,13	1,50	54,03	50,82	46,82	55,45	
G06.T10_B	Gebouw 6	198186,69	441085,13	4,50	54,75	51,53	47,59	56,19	
G06.T10_C	Gebouw 6	198186,69	441085,13	7,50	54,93	51,72	47,80	56,38	
G06.T11_A	Gebouw 6	198181,21	441087,95	1,50	54,28	51,06	47,06	55,69	
G06.T11_B	Gebouw 6	198181,21	441087,95	4,50	54,99	51,77	47,83	56,43	
G06.T11_C	Gebouw 6	198181,21	441087,95	7,50	55,16	51,94	48,02	56,61	
G06.T12_A	Gebouw 6	198173,57	441087,58	1,50	54,10	50,92	46,89	55,52	
G06.T12_B	Gebouw 6	198173,57	441087,58	4,50	54,94	51,76	47,78	56,38	
G06.T12_C	Gebouw 6	198173,57	441087,58	7,50	55,26	52,08	48,12	56,71	
G06.T13_A	Gebouw 6	198167,82	441090,45	1,50	54,20	51,01	46,99	55,62	
G06.T13_B	Gebouw 6	198167,82	441090,45	4,50	55,05	51,85	47,90	56,50	
G06.T13_C	Gebouw 6	198167,82	441090,45	7,50	55,33	52,14	48,20	56,79	
G06.T14_A	Gebouw 6	198162,31	441093,21	1,50	54,18	51,00	46,97	55,60	
G06.T14_B	Gebouw 6	198162,31	441093,21	4,50	55,06	51,87	47,90	56,50	
G06.T14_C	Gebouw 6	198162,31	441093,21	7,50	55,37	52,18	48,23	56,82	
G07.T01_A	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	1,50	51,43	48,25	44,25	52,86	
G07.T01_B	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	4,50	52,20	49,01	45,08	53,66	
G07.T01_C	Gebouw 7.1	198209,44	441072,92	7,50	52,56	49,37	45,47	54,03	
G07.T02_A	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	1,50	42,41	39,26	35,28	43,87	
G07.T02_B	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	4,50	43,31	40,12	36,21	44,78	
G07.T02_C	Gebouw 7.1	198211,44	441067,04	7,50	44,22	41,02	37,18	45,72	
G07.T03_A	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	1,50	42,00	38,86	34,82	43,44	
G07.T03_B	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	4,50	43,04	39,87	35,90	44,50	
G07.T03_C	Gebouw 7.1	198217,03	441064,92	7,50	43,92	40,73	36,82	45,39	
G07.T04_A	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	1,50	40,62	37,47	33,44	42,06	
G07.T04_B	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	4,50	42,14	38,96	35,02	43,60	
G07.T04_C	Gebouw 7.1	198223,59	441062,43	7,50	43,26	40,06	36,17	44,73	
G07.T05_A	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	1,50	39,24	35,97	32,25	40,75	
G07.T05_B	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	4,50	40,86	37,56	33,87	42,36	
G07.T05_C	Gebouw 7.2	198228,43	441057,96	7,50	42,45	39,16	35,50	43,97	
G07.T06_A	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	1,50	42,45	39,21	35,46	43,96	
G07.T06_B	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	4,50	43,47	40,21	36,50	44,99	
G07.T06_C	Gebouw 7.2	198234,70	441055,61	7,50	44,41	41,14	37,47	45,94	
G07.T07_A	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	1,50	42,21	38,99	35,18	43,71	
G07.T07_B	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	4,50	43,19	39,94	36,20	44,70	
G07.T07_C	Gebouw 7.2	198240,57	441053,41	7,50	43,98	40,72	37,01	45,50	
G07.T08_A	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	1,50	49,04	45,80	41,91	50,49	
G07.T08_B	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	4,50	49,77	46,50	42,68	51,23	
G07.T08_C	Gebouw 7.2	198244,83	441056,84	7,50	49,95	46,68	42,88	51,42	
G07.T09_A	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	1,50	53,55	50,32	46,36	54,97	
G07.T09_B	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	4,50	54,10	50,85	46,96	55,54	
G07.T09_C	Gebouw 7.2	198243,52	441063,21	7,50	54,17	50,93	47,06	55,63	
G07.T10_A	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	1,50	53,42	50,18	46,23	54,84	
G07.T10_B	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	4,50	54,01	50,76	46,89	55,46	
G07.T10_C	Gebouw 7.2	198237,19	441065,49	7,50	54,10	50,86	47,01	55,57	
G07.T11_A	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	1,50	53,00	49,75	45,82	54,42	
G07.T11_B	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	4,50	53,61	50,35	46,48	55,05	
G07.T11_C	Gebouw 7.2	198231,93	441067,39	7,50	53,68	50,42	46,58	55,14	
G07.T12_A	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	1,50	54,19	50,95	46,96	55,59	
G07.T12_B	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	4,50	54,68	51,43	47,51	56,11	
G07.T12_C	Gebouw 7.1	198226,89	441071,74	7,50	54,65	51,41	47,52	56,10	
G07.T13_A	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	1,50	54,31	51,06	47,08	55,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G07.T13_B	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	4,50	54,77	51,52	47,61	56,20	
G07.T13_C	Gebouw 7.1	198220,31	441074,23	7,50	54,76	51,51	47,63	56,21	
G07.T14_A	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	1,50	54,32	51,07	47,09	55,72	
G07.T14_B	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	4,50	54,79	51,54	47,62	56,22	
G07.T14_C	Gebouw 7.1	198215,27	441076,16	7,50	54,79	51,55	47,65	56,23	
G08.T01_A	Gebouw 8	198202,67	441057,81	1,50	47,99	44,78	40,93	49,47	
G08.T01_B	Gebouw 8	198202,67	441057,81	4,50	49,00	45,78	41,98	50,50	
G08.T01_C	Gebouw 8	198202,67	441057,81	7,50	49,64	46,41	42,65	51,15	
G08.T02_A	Gebouw 8	198200,84	441052,71	1,50	47,46	44,24	40,45	48,97	
G08.T02_B	Gebouw 8	198200,84	441052,71	4,50	48,47	45,24	41,48	49,98	
G08.T02_C	Gebouw 8	198200,84	441052,71	7,50	49,19	45,94	42,23	50,71	
G08.T03_A	Gebouw 8	198199,39	441048,69	1,50	46,83	43,59	39,83	48,34	
G08.T03_B	Gebouw 8	198199,39	441048,69	4,50	47,88	44,63	40,89	49,39	
G08.T03_C	Gebouw 8	198199,39	441048,69	7,50	48,69	45,43	41,73	50,21	
G08.T04_A	Gebouw 8	198198,08	441045,03	1,50	46,41	43,17	39,40	47,91	
G08.T04_B	Gebouw 8	198198,08	441045,03	4,50	47,50	44,24	40,50	49,00	
G08.T04_C	Gebouw 8	198198,08	441045,03	7,50	48,35	45,08	41,39	49,87	
G08.T05_A	Gebouw 8	198196,65	441041,05	1,50	45,96	42,71	38,94	47,46	
G08.T05_B	Gebouw 8	198196,65	441041,05	4,50	47,09	43,82	40,09	48,59	
G08.T05_C	Gebouw 8	198196,65	441041,05	7,50	48,00	44,72	41,04	49,52	
G08.T06_A	Gebouw 8	198195,26	441037,20	1,50	45,70	42,44	38,67	47,19	
G08.T06_B	Gebouw 8	198195,26	441037,20	4,50	46,86	43,57	39,84	48,35	
G08.T06_C	Gebouw 8	198195,26	441037,20	7,50	47,78	44,50	40,82	49,30	
G08.T07_A	Gebouw 8	198193,75	441032,99	1,50	46,31	43,05	39,24	47,78	
G08.T07_B	Gebouw 8	198193,75	441032,99	4,50	47,30	44,01	40,25	48,78	
G08.T07_C	Gebouw 8	198193,75	441032,99	7,50	48,23	44,95	41,25	49,74	
G08.T08_A	Gebouw 8	198192,41	441029,27	1,50	46,50	43,24	39,37	47,94	
G08.T08_B	Gebouw 8	198192,41	441029,27	4,50	47,48	44,20	40,39	48,94	
G08.T08_C	Gebouw 8	198192,41	441029,27	7,50	48,38	45,10	41,35	49,87	
G08.T09_A	Gebouw 8	198190,70	441024,49	1,50	47,23	43,96	40,04	48,64	
G08.T09_B	Gebouw 8	198190,70	441024,49	4,50	48,07	44,78	40,93	49,50	
G08.T09_C	Gebouw 8	198190,70	441024,49	7,50	48,96	45,68	41,90	50,43	
G08.T10_A	Gebouw 8	198194,72	441019,85	1,50	48,05	44,72	40,68	49,37	
G08.T10_B	Gebouw 8	198194,72	441019,85	4,50	49,01	45,68	41,72	50,37	
G08.T10_C	Gebouw 8	198194,72	441019,85	7,50	49,54	46,22	42,33	50,94	
G08.T11_A	Gebouw 8	198199,81	441020,99	1,50	43,51	40,18	36,20	44,86	
G08.T11_B	Gebouw 8	198199,81	441020,99	4,50	45,38	42,05	38,20	46,79	
G08.T11_C	Gebouw 8	198199,81	441020,99	7,50	46,49	43,18	39,42	47,95	
G08.T12_A	Gebouw 8	198201,43	441025,42	1,50	42,66	39,35	35,41	44,04	
G08.T12_B	Gebouw 8	198201,43	441025,42	4,50	44,88	41,57	37,76	46,32	
G08.T12_C	Gebouw 8	198201,43	441025,42	7,50	46,05	42,75	39,02	47,53	
G08.T13_A	Gebouw 8	198202,77	441029,09	1,50	41,86	38,56	34,67	43,27	
G08.T13_B	Gebouw 8	198202,77	441029,09	4,50	44,44	41,13	37,37	45,90	
G08.T13_C	Gebouw 8	198202,77	441029,09	7,50	45,67	42,38	38,68	47,17	
G08.T14_A	Gebouw 8	198204,37	441033,47	1,50	41,37	38,11	34,20	42,80	
G08.T14_B	Gebouw 8	198204,37	441033,47	4,50	44,15	40,87	37,10	45,63	
G08.T14_C	Gebouw 8	198204,37	441033,47	7,50	45,33	42,06	38,34	46,84	
G08.T15_A	Gebouw 8	198205,82	441037,43	1,50	40,13	36,84	33,03	41,58	
G08.T15_B	Gebouw 8	198205,82	441037,43	4,50	43,10	39,79	36,06	44,58	
G08.T15_C	Gebouw 8	198205,82	441037,43	7,50	44,30	41,01	37,32	45,81	
G08.T16_A	Gebouw 8	198207,44	441041,87	1,50	40,44	37,19	33,29	41,88	
G08.T16_B	Gebouw 8	198207,44	441041,87	4,50	43,10	39,82	36,04	44,57	
G08.T16_C	Gebouw 8	198207,44	441041,87	7,50	44,15	40,87	37,13	45,64	
G08.T17_A	Gebouw 8	198208,73	441045,39	1,50	39,46	36,21	32,35	40,91	
G08.T17_B	Gebouw 8	198208,73	441045,39	4,50	42,36	39,08	35,31	43,84	
G08.T17_C	Gebouw 8	198208,73	441045,39	7,50	43,60	40,33	36,60	45,10	
G08.T18_A	Gebouw 8	198210,08	441049,10	1,50	39,42	36,21	32,25	40,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G08.T18_B	Gebouw 8	198210,08	441049,10	4,50	42,23	38,98	35,16	43,70	
G08.T18_C	Gebouw 8	198210,08	441049,10	7,50	43,24	39,99	36,23	44,74	
G08.T19_A	Gebouw 8	198211,91	441054,11	1,50	37,61	34,37	30,44	39,04	
G08.T19_B	Gebouw 8	198211,91	441054,11	4,50	40,32	37,04	33,27	41,80	
G08.T19_C	Gebouw 8	198211,91	441054,11	7,50	41,78	38,49	34,78	43,28	
G08.T20_A	Gebouw 8	198208,95	441058,13	1,50	46,40	43,24	39,30	47,88	
G08.T20_B	Gebouw 8	198208,95	441058,13	4,50	47,48	44,31	40,43	48,98	
G08.T20_C	Gebouw 8	198208,95	441058,13	7,50	48,08	44,89	41,05	49,58	
G09.T01_A	Gebouw 9	198230,18	441044,69	1,50	39,93	36,65	32,94	41,44	
G09.T01_B	Gebouw 9	198230,18	441044,69	4,50	42,03	38,73	35,08	43,55	
G09.T01_C	Gebouw 9	198230,18	441044,69	7,50	44,20	40,91	37,32	45,76	
G09.T02_A	Gebouw 9	198228,26	441039,46	1,50	41,88	38,64	34,86	43,38	
G09.T02_B	Gebouw 9	198228,26	441039,46	4,50	43,88	40,61	36,90	45,39	
G09.T02_C	Gebouw 9	198228,26	441039,46	7,50	45,62	42,35	38,71	47,16	
G09.T03_A	Gebouw 9	198226,32	441034,16	1,50	40,91	37,62	33,90	42,40	
G09.T03_B	Gebouw 9	198226,32	441034,16	4,50	43,11	39,80	36,14	44,62	
G09.T03_C	Gebouw 9	198226,32	441034,16	7,50	45,14	41,85	38,26	46,70	
G09.T04_A	Gebouw 9	198224,48	441029,13	1,50	40,86	37,54	33,85	42,35	
G09.T04_B	Gebouw 9	198224,48	441029,13	4,50	43,18	39,85	36,22	44,69	
G09.T04_C	Gebouw 9	198224,48	441029,13	7,50	45,33	42,03	38,47	46,89	
G09.T05_A	Gebouw 9	198222,76	441024,45	1,50	41,97	38,65	34,93	43,44	
G09.T05_B	Gebouw 9	198222,76	441024,45	4,50	44,10	40,77	37,12	45,60	
G09.T05_C	Gebouw 9	198222,76	441024,45	7,50	46,04	42,74	39,15	47,59	
G09.T06_A	Gebouw 9	198220,92	441019,42	1,50	42,89	39,57	35,78	44,33	
G09.T06_B	Gebouw 9	198220,92	441019,42	4,50	44,78	41,45	37,76	46,26	
G09.T06_C	Gebouw 9	198220,92	441019,42	7,50	46,51	43,21	39,59	48,05	
G09.T07_A	Gebouw 9	198224,42	441014,35	1,50	45,29	41,96	37,97	46,63	
G09.T07_B	Gebouw 9	198224,42	441014,35	4,50	46,99	43,66	39,78	48,38	
G09.T07_C	Gebouw 9	198224,42	441014,35	7,50	47,66	44,33	40,51	49,08	
G09.T08_A	Gebouw 9	198230,16	441015,43	1,50	46,51	43,26	39,45	47,99	
G09.T08_B	Gebouw 9	198230,16	441015,43	4,50	47,76	44,49	40,73	49,25	
G09.T08_C	Gebouw 9	198230,16	441015,43	7,50	48,24	44,97	41,26	49,75	
G09.T09_A	Gebouw 9	198232,01	441020,42	1,50	46,39	43,15	39,37	47,89	
G09.T09_B	Gebouw 9	198232,01	441020,42	4,50	47,69	44,42	40,70	49,20	
G09.T09_C	Gebouw 9	198232,01	441020,42	7,50	48,08	44,81	41,12	49,60	
G09.T10_A	Gebouw 9	198233,89	441025,52	1,50	46,24	43,00	39,23	47,74	
G09.T10_B	Gebouw 9	198233,89	441025,52	4,50	47,53	44,27	40,54	49,04	
G09.T10_C	Gebouw 9	198233,89	441025,52	7,50	47,93	44,68	40,97	49,45	
G09.T11_A	Gebouw 9	198236,01	441031,22	1,50	46,26	43,03	39,26	47,77	
G09.T11_B	Gebouw 9	198236,01	441031,22	4,50	47,43	44,18	40,46	48,95	
G09.T11_C	Gebouw 9	198236,01	441031,22	7,50	47,88	44,63	40,92	49,40	
G09.T12_A	Gebouw 9	198237,90	441036,34	1,50	46,77	43,56	39,77	48,28	
G09.T12_B	Gebouw 9	198237,90	441036,34	4,50	47,83	44,59	40,86	49,35	
G09.T12_C	Gebouw 9	198237,90	441036,34	7,50	48,27	45,03	41,32	49,80	
G09.T13_A	Gebouw 9	198239,40	441040,41	1,50	47,19	43,97	40,17	48,69	
G09.T13_B	Gebouw 9	198239,40	441040,41	4,50	48,16	44,91	41,17	49,67	
G09.T13_C	Gebouw 9	198239,40	441040,41	7,50	48,50	45,25	41,52	50,02	
G09.T16_A	Gebouw 9	198236,02	441045,57	1,50	44,69	41,48	37,65	46,18	
G09.T16_B	Gebouw 9	198236,02	441045,57	4,50	45,65	42,41	38,63	47,15	
G09.T16_C	Gebouw 9	198236,02	441045,57	7,50	46,38	43,13	39,40	47,90	
G10.T01_A	Gebouw 10	198263,12	441050,58	1,50	50,14	46,94	43,03	51,60	
G10.T01_B	Gebouw 10	198263,12	441050,58	4,50	50,90	47,69	43,84	52,38	
G10.T01_C	Gebouw 10	198263,12	441050,58	7,50	51,23	48,02	44,20	52,73	
G10.T02_A	Gebouw 10	198264,99	441044,60	1,50	39,27	35,96	32,25	40,76	
G10.T02_B	Gebouw 10	198264,99	441044,60	4,50	40,64	37,30	33,61	42,12	
G10.T02_C	Gebouw 10	198264,99	441044,60	7,50	41,91	38,58	34,96	43,43	
G10.T03_A	Gebouw 10	198270,13	441042,37	1,50	42,34	39,15	35,23	43,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G10.T03_B	Gebouw 10	198270,13	441042,37	4,50	44,19	40,97	37,14	45,68	
G10.T03_C	Gebouw 10	198270,13	441042,37	7,50	44,42	41,19	37,38	45,91	
G10.T04_A	Gebouw 10	198276,04	441039,80	1,50	41,26	38,04	34,05	42,67	
G10.T04_B	Gebouw 10	198276,04	441039,80	4,50	43,38	40,13	36,24	44,82	
G10.T04_C	Gebouw 10	198276,04	441039,80	7,50	44,03	40,77	36,91	45,48	
G10.T05_A	Gebouw 10	198282,76	441038,60	1,50	41,83	38,54	34,55	43,20	
G10.T05_B	Gebouw 10	198282,76	441038,60	4,50	43,79	40,48	36,56	45,18	
G10.T05_C	Gebouw 10	198282,76	441038,60	7,50	44,57	41,26	37,39	45,98	
G10.T06_A	Gebouw 10	198288,12	441036,32	1,50	43,26	39,96	35,96	44,62	
G10.T06_B	Gebouw 10	198288,12	441036,32	4,50	44,76	41,44	37,51	46,14	
G10.T06_C	Gebouw 10	198288,12	441036,32	7,50	45,40	42,09	38,22	46,81	
G10.T07_A	Gebouw 10	198293,70	441033,94	1,50	45,72	42,42	38,41	47,07	
G10.T07_B	Gebouw 10	198293,70	441033,94	4,50	46,56	43,25	39,30	47,93	
G10.T07_C	Gebouw 10	198293,70	441033,94	7,50	46,81	43,49	39,60	48,21	
G10.T08_A	Gebouw 10	198298,91	441036,72	1,50	51,13	47,84	43,87	52,51	
G10.T08_B	Gebouw 10	198298,91	441036,72	4,50	51,91	48,60	44,72	53,32	
G10.T08_C	Gebouw 10	198298,91	441036,72	7,50	51,79	48,49	44,61	53,20	
G10.T09_A	Gebouw 10	198298,25	441043,33	1,50	53,45	50,20	46,25	54,86	
G10.T09_B	Gebouw 10	198298,25	441043,33	4,50	53,97	50,71	46,84	55,41	
G10.T09_C	Gebouw 10	198298,25	441043,33	7,50	54,02	50,77	46,92	55,48	
G10.T10_A	Gebouw 10	198292,18	441045,92	1,50	53,48	50,23	46,28	54,89	
G10.T10_B	Gebouw 10	198292,18	441045,92	4,50	54,00	50,74	46,87	55,44	
G10.T10_C	Gebouw 10	198292,18	441045,92	7,50	54,04	50,78	46,94	55,50	
G10.T11_A	Gebouw 10	198286,62	441048,30	1,50	53,50	50,25	46,30	54,91	
G10.T11_B	Gebouw 10	198286,62	441048,30	4,50	54,00	50,74	46,86	55,44	
G10.T11_C	Gebouw 10	198286,62	441048,30	7,50	54,01	50,76	46,91	55,47	
G10.T12_A	Gebouw 10	198279,78	441048,86	1,50	53,31	50,08	46,13	54,74	
G10.T12_B	Gebouw 10	198279,78	441048,86	4,50	53,86	50,62	46,74	55,31	
G10.T12_C	Gebouw 10	198279,78	441048,86	7,50	53,96	50,72	46,86	55,42	
G10.T13_A	Gebouw 10	198274,11	441051,32	1,50	53,32	50,09	46,13	54,74	
G10.T13_B	Gebouw 10	198274,11	441051,32	4,50	53,86	50,62	46,74	55,31	
G10.T13_C	Gebouw 10	198274,11	441051,32	7,50	53,94	50,70	46,84	55,40	
G10.T14_A	Gebouw 10	198268,26	441053,86	1,50	53,37	50,13	46,18	54,79	
G10.T14_B	Gebouw 10	198268,26	441053,86	4,50	53,93	50,68	46,79	55,37	
G10.T14_C	Gebouw 10	198268,26	441053,86	7,50	54,00	50,76	46,90	55,46	
G11.T01_A	Gebouw 11	198256,69	441035,88	1,50	47,62	44,42	40,63	49,14	
G11.T01_B	Gebouw 11	198256,69	441035,88	4,50	48,70	45,48	41,74	50,23	
G11.T01_C	Gebouw 11	198256,69	441035,88	7,50	49,29	46,06	42,36	50,83	
G11.T02_A	Gebouw 11	198254,97	441032,05	1,50	47,39	44,18	40,42	48,92	
G11.T02_B	Gebouw 11	198254,97	441032,05	4,50	48,51	45,27	41,57	50,05	
G11.T02_C	Gebouw 11	198254,97	441032,05	7,50	49,19	45,95	42,28	50,74	
G11.T03_A	Gebouw 11	198253,28	441028,27	1,50	46,89	43,68	39,91	48,41	
G11.T03_B	Gebouw 11	198253,28	441028,27	4,50	48,03	44,80	41,08	49,56	
G11.T03_C	Gebouw 11	198253,28	441028,27	7,50	48,78	45,55	41,86	50,33	
G11.T04_A	Gebouw 11	198251,59	441024,51	1,50	46,34	43,12	39,36	47,86	
G11.T04_B	Gebouw 11	198251,59	441024,51	4,50	47,57	44,33	40,62	49,10	
G11.T04_C	Gebouw 11	198251,59	441024,51	7,50	48,40	45,16	41,49	49,95	
G11.T05_A	Gebouw 11	198249,69	441020,26	1,50	45,72	42,49	38,75	47,24	
G11.T05_B	Gebouw 11	198249,69	441020,26	4,50	47,07	43,81	40,13	48,60	
G11.T05_C	Gebouw 11	198249,69	441020,26	7,50	48,02	44,77	41,12	49,57	
G11.T06_A	Gebouw 11	198247,90	441016,25	1,50	45,67	42,42	38,69	47,19	
G11.T06_B	Gebouw 11	198247,90	441016,25	4,50	47,00	43,73	40,06	48,53	
G11.T06_C	Gebouw 11	198247,90	441016,25	7,50	47,93	44,67	41,03	49,48	
G11.T07_A	Gebouw 11	198246,00	441012,03	1,50	46,43	43,19	39,43	47,94	
G11.T07_B	Gebouw 11	198246,00	441012,03	4,50	47,68	44,41	40,73	49,21	
G11.T07_C	Gebouw 11	198246,00	441012,03	7,50	48,50	45,24	41,59	50,05	
G11.T08_A	Gebouw 11	198248,99	441007,47	1,50	44,60	41,28	37,29	45,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G11.T08_B	Gebouw 11	198248,99	441007,47	4,50	46,76	43,43	39,57	48,16	
G11.T08_C	Gebouw 11	198248,99	441007,47	7,50	47,40	44,10	40,25	48,83	
G11.T09_A	Gebouw 11	198254,76	441007,71	1,50	42,26	38,95	35,05	43,66	
G11.T09_B	Gebouw 11	198254,76	441007,71	4,50	44,67	41,35	37,60	46,13	
G11.T09_C	Gebouw 11	198254,76	441007,71	7,50	45,47	42,17	38,42	46,94	
G11.T10_A	Gebouw 11	198256,84	441012,34	1,50	41,64	38,36	34,48	43,07	
G11.T10_B	Gebouw 11	198256,84	441012,34	4,50	44,21	40,90	37,15	45,68	
G11.T10_C	Gebouw 11	198256,84	441012,34	7,50	45,09	41,79	38,06	46,57	
G11.T11_A	Gebouw 11	198258,66	441016,41	1,50	41,26	37,98	34,15	42,71	
G11.T11_B	Gebouw 11	198258,66	441016,41	4,50	43,94	40,65	36,92	45,43	
G11.T11_C	Gebouw 11	198258,66	441016,41	7,50	44,93	41,65	37,92	46,43	
G11.T12_A	Gebouw 11	198260,43	441020,36	1,50	41,16	37,90	34,04	42,61	
G11.T12_B	Gebouw 11	198260,43	441020,36	4,50	43,53	40,23	36,49	45,01	
G11.T12_C	Gebouw 11	198260,43	441020,36	7,50	44,36	41,07	37,34	45,85	
G11.T13_A	Gebouw 11	198262,03	441023,92	1,50	40,47	37,20	33,35	41,92	
G11.T13_B	Gebouw 11	198262,03	441023,92	4,50	42,89	39,58	35,85	44,37	
G11.T13_C	Gebouw 11	198262,03	441023,92	7,50	43,69	40,40	36,67	45,18	
G11.T14_A	Gebouw 11	198263,93	441028,17	1,50	40,30	37,02	33,17	41,74	
G11.T14_B	Gebouw 11	198263,93	441028,17	4,50	42,75	39,45	35,70	44,22	
G11.T14_C	Gebouw 11	198263,93	441028,17	7,50	43,49	40,20	36,44	44,97	
G11.T15_A	Gebouw 11	198265,47	441031,61	1,50	40,43	37,18	33,24	41,85	
G11.T15_B	Gebouw 11	198265,47	441031,61	4,50	42,87	39,58	35,77	44,32	
G11.T15_C	Gebouw 11	198265,47	441031,61	7,50	43,45	40,16	36,39	44,92	
G11.T16_A	Gebouw 11	198262,10	441036,08	1,50	45,89	42,73	38,81	47,37	
G11.T16_B	Gebouw 11	198262,10	441036,08	4,50	46,90	43,71	39,85	48,39	
G11.T16_C	Gebouw 11	198262,10	441036,08	7,50	47,52	44,31	40,51	49,03	
G12.T01_A	Gebouw 12	198284,97	441024,98	1,50	37,63	34,32	30,57	39,10	
G12.T01_B	Gebouw 12	198284,97	441024,98	4,50	40,69	37,38	33,72	42,20	
G12.T01_C	Gebouw 12	198284,97	441024,98	7,50	42,99	39,70	36,11	44,55	
G12.T02_A	Gebouw 12	198282,65	441019,66	1,50	40,36	37,12	33,29	41,83	
G12.T02_B	Gebouw 12	198282,65	441019,66	4,50	42,67	39,39	35,67	44,17	
G12.T02_C	Gebouw 12	198282,65	441019,66	7,50	44,52	41,25	37,61	46,06	
G12.T03_A	Gebouw 12	198280,89	441015,64	1,50	40,49	37,24	33,44	41,97	
G12.T03_B	Gebouw 12	198280,89	441015,64	4,50	42,89	39,61	35,90	44,40	
G12.T03_C	Gebouw 12	198280,89	441015,64	7,50	44,78	41,51	37,88	46,33	
G12.T04_A	Gebouw 12	198278,38	441009,90	1,50	40,20	36,92	33,11	41,66	
G12.T04_B	Gebouw 12	198278,38	441009,90	4,50	42,87	39,57	35,88	44,37	
G12.T04_C	Gebouw 12	198278,38	441009,90	7,50	44,82	41,53	37,92	46,37	
G12.T05_A	Gebouw 12	198276,23	441004,98	1,50	40,58	37,27	33,45	42,01	
G12.T05_B	Gebouw 12	198276,23	441004,98	4,50	43,27	39,95	36,25	44,75	
G12.T05_C	Gebouw 12	198276,23	441004,98	7,50	45,31	42,02	38,40	46,85	
G12.T06_A	Gebouw 12	198274,07	441000,03	1,50	41,73	38,41	34,54	43,14	
G12.T06_B	Gebouw 12	198274,07	441000,03	4,50	43,87	40,54	36,78	45,32	
G12.T06_C	Gebouw 12	198274,07	441000,03	7,50	45,67	42,37	38,72	47,19	
G12.T07_A	Gebouw 12	198271,83	440994,91	1,50	43,39	40,07	36,13	44,76	
G12.T07_B	Gebouw 12	198271,83	440994,91	4,50	45,12	41,80	37,99	46,55	
G12.T07_C	Gebouw 12	198271,83	440994,91	7,50	46,61	43,31	39,60	48,10	
G12.T08_A	Gebouw 12	198274,58	440990,31	1,50	47,97	44,63	40,59	49,28	
G12.T08_B	Gebouw 12	198274,58	440990,31	4,50	49,04	45,70	41,78	50,41	
G12.T08_C	Gebouw 12	198274,58	440990,31	7,50	48,86	45,53	41,62	50,24	
G12.T09_A	Gebouw 12	198280,24	440990,99	1,50	50,21	46,88	42,90	51,56	
G12.T09_B	Gebouw 12	198280,24	440990,99	4,50	50,97	47,63	43,73	52,35	
G12.T09_C	Gebouw 12	198280,24	440990,99	7,50	50,67	47,33	43,45	52,06	
G12.T10_A	Gebouw 12	198282,36	440995,83	1,50	50,33	47,01	43,03	51,68	
G12.T10_B	Gebouw 12	198282,36	440995,83	4,50	51,07	47,74	43,84	52,45	
G12.T10_C	Gebouw 12	198282,36	440995,83	7,50	50,87	47,53	43,65	52,26	
G12.T11_A	Gebouw 12	198284,59	441000,93	1,50	50,33	47,01	43,03	51,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G12.T11_B	Gebouw 12	198284,59	441000,93	4,50	51,09	47,76	43,85	52,47	
G12.T11_C	Gebouw 12	198284,59	441000,93	7,50	50,90	47,56	43,68	52,29	
G12.T12_A	Gebouw 12	198286,85	441006,12	1,50	50,51	47,19	43,23	51,87	
G12.T12_B	Gebouw 12	198286,85	441006,12	4,50	51,31	47,98	44,09	52,70	
G12.T12_C	Gebouw 12	198286,85	441006,12	7,50	51,07	47,74	43,87	52,47	
G12.T13_A	Gebouw 12	198288,67	441010,28	1,50	50,55	47,24	43,26	51,91	
G12.T13_B	Gebouw 12	198288,67	441010,28	4,50	51,28	47,95	44,05	52,66	
G12.T13_C	Gebouw 12	198288,67	441010,28	7,50	51,08	47,75	43,87	52,47	
G12.T14_A	Gebouw 12	198290,75	441015,02	1,50	50,68	47,37	43,39	52,04	
G12.T14_B	Gebouw 12	198290,75	441015,02	4,50	51,37	48,05	44,13	52,75	
G12.T14_C	Gebouw 12	198290,75	441015,02	7,50	51,17	47,85	43,96	52,57	
G12.T15_A	Gebouw 12	198290,73	441025,47	1,50	46,97	43,70	39,79	48,39	
G12.T15_B	Gebouw 12	198290,73	441025,47	4,50	47,68	44,39	40,54	49,11	
G12.T15_C	Gebouw 12	198290,73	441025,47	7,50	48,10	44,81	41,03	49,57	
G12.T16_A	Gebouw 12	198293,05	441020,30	1,50	50,97	47,67	43,72	52,35	
G12.T16_B	Gebouw 12	198293,05	441020,30	4,50	51,64	48,32	44,43	53,04	
G12.T16_C	Gebouw 12	198293,05	441020,30	7,50	51,42	48,10	44,23	52,83	
G13.T01_A	Gebouw 13	198320,99	441038,41	1,50	54,27	50,94	46,94	55,61	
G13.T01_B	Gebouw 13	198320,99	441038,41	4,50	54,22	50,90	46,95	55,59	
G13.T01_C	Gebouw 13	198320,99	441038,41	7,50	53,73	50,44	46,53	55,14	
G13.T02_A	Gebouw 13	198322,68	441030,48	1,50	50,74	47,43	43,43	52,09	
G13.T02_B	Gebouw 13	198322,68	441030,48	4,50	51,03	47,71	43,76	52,40	
G13.T02_C	Gebouw 13	198322,68	441030,48	7,50	50,90	47,59	43,68	52,29	
G13.T03_A	Gebouw 13	198315,23	441025,30	1,50	54,04	50,69	46,70	55,37	
G13.T03_B	Gebouw 13	198315,23	441025,30	4,50	53,90	50,56	46,62	55,26	
G13.T03_C	Gebouw 13	198315,23	441025,30	7,50	53,29	49,97	46,07	54,68	
G13.T04_A	Gebouw 13	198316,98	441016,82	1,50	48,97	45,62	41,59	50,28	
G13.T04_B	Gebouw 13	198316,98	441016,82	4,50	49,13	45,76	41,78	50,45	
G13.T04_C	Gebouw 13	198316,98	441016,82	7,50	48,92	45,56	41,64	50,28	
G13.T05_A	Gebouw 13	198309,21	441011,59	1,50	53,69	50,33	46,33	55,01	
G13.T05_B	Gebouw 13	198309,21	441011,59	4,50	53,54	50,18	46,23	54,88	
G13.T05_C	Gebouw 13	198309,21	441011,59	7,50	52,89	49,54	45,65	54,27	
G13.T06_A	Gebouw 13	198310,45	441002,86	1,50	48,93	45,56	41,52	50,23	
G13.T06_B	Gebouw 13	198310,45	441002,86	4,50	49,06	45,68	41,69	50,37	
G13.T06_C	Gebouw 13	198310,45	441002,86	7,50	48,82	45,43	41,50	50,15	
G13.T07_A	Gebouw 13	198303,39	440998,33	1,50	53,51	50,14	46,13	54,82	
G13.T07_B	Gebouw 13	198303,39	440998,33	4,50	53,32	49,95	45,99	54,65	
G13.T07_C	Gebouw 13	198303,39	440998,33	7,50	52,65	49,29	45,38	54,01	
G13.T08_A	Gebouw 13	198304,13	440988,95	1,50	48,88	45,50	41,43	50,16	
G13.T08_B	Gebouw 13	198304,13	440988,95	4,50	49,05	45,66	41,63	50,34	
G13.T08_C	Gebouw 13	198304,13	440988,95	7,50	48,80	45,42	41,46	50,13	
G13.T09_A	Gebouw 13	198297,59	440985,14	1,50	53,32	49,95	45,92	54,62	
G13.T09_B	Gebouw 13	198297,59	440985,14	4,50	53,14	49,76	45,78	54,46	
G13.T09_C	Gebouw 13	198297,59	440985,14	7,50	52,47	49,11	45,18	53,82	
G13.T10_A	Gebouw 13	198300,50	440980,06	1,50	47,21	43,86	39,83	48,52	
G13.T10_B	Gebouw 13	198300,50	440980,06	4,50	48,64	45,31	41,43	50,03	
G13.T10_C	Gebouw 13	198300,50	440980,06	7,50	48,25	44,92	41,03	49,64	
G13.T11_A	Gebouw 13	198306,29	440981,13	1,50	43,59	40,39	36,64	45,13	
G13.T11_B	Gebouw 13	198306,29	440981,13	4,50	45,68	42,44	38,84	47,26	
G13.T11_C	Gebouw 13	198306,29	440981,13	7,50	45,66	42,41	38,84	47,25	
G13.T12_A	Gebouw 13	198310,17	440986,45	1,50	46,41	43,20	39,44	47,94	
G13.T12_B	Gebouw 13	198310,17	440986,45	4,50	47,80	44,56	40,91	49,36	
G13.T12_C	Gebouw 13	198310,17	440986,45	7,50	47,73	44,49	40,84	49,29	
G13.T13_A	Gebouw 13	198312,18	440994,36	1,50	45,30	42,09	38,34	46,83	
G13.T13_B	Gebouw 13	198312,18	440994,36	4,50	46,52	43,29	39,65	48,09	
G13.T13_C	Gebouw 13	198312,18	440994,36	7,50	46,64	43,40	39,78	48,21	
G13.T14_A	Gebouw 13	198316,36	441000,55	1,50	46,54	43,33	39,58	48,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G13.T14_B	Gebouw 13	198316,36	441000,55	4,50	47,80	44,56	40,90	49,35	
G13.T14_C	Gebouw 13	198316,36	441000,55	7,50	47,84	44,60	40,95	49,40	
G13.T15_A	Gebouw 13	198317,99	441007,41	1,50	45,72	42,50	38,78	47,26	
G13.T15_B	Gebouw 13	198317,99	441007,41	4,50	46,82	43,58	39,95	48,39	
G13.T15_C	Gebouw 13	198317,99	441007,41	7,50	46,99	43,74	40,13	48,56	
G13.T16_A	Gebouw 13	198322,33	441014,14	1,50	46,71	43,49	39,74	48,24	
G13.T16_B	Gebouw 13	198322,33	441014,14	4,50	47,97	44,74	41,08	49,53	
G13.T16_C	Gebouw 13	198322,33	441014,14	7,50	48,04	44,80	41,15	49,60	
G13.T17_A	Gebouw 13	198324,54	441021,90	1,50	45,73	42,52	38,76	47,26	
G13.T17_B	Gebouw 13	198324,54	441021,90	4,50	47,00	43,76	40,10	48,55	
G13.T17_C	Gebouw 13	198324,54	441021,90	7,50	47,17	43,93	40,28	48,73	
G13.T18_A	Gebouw 13	198328,49	441028,16	1,50	46,82	43,61	39,82	48,33	
G13.T18_B	Gebouw 13	198328,49	441028,16	4,50	48,14	44,91	41,23	49,69	
G13.T18_C	Gebouw 13	198328,49	441028,16	7,50	48,24	45,00	41,33	49,79	
G13.T19_A	Gebouw 13	198329,71	441034,72	1,50	47,98	44,78	40,97	49,49	
G13.T19_B	Gebouw 13	198329,71	441034,72	4,50	49,06	45,83	42,13	50,60	
G13.T19_C	Gebouw 13	198329,71	441034,72	7,50	49,22	45,98	42,30	50,77	
G13.T20_A	Gebouw 13	198326,86	441039,20	1,50	51,72	48,51	44,62	53,19	
G13.T20_B	Gebouw 13	198326,86	441039,20	4,50	52,55	49,32	45,52	54,05	
G13.T20_C	Gebouw 13	198326,86	441039,20	7,50	52,78	49,55	45,78	54,29	
G14.T01_A	Gebouw 14	198142,39	440991,88	1,50	42,21	38,95	35,15	43,69	
G14.T02_A	Gebouw 14	198144,34	440988,96	1,50	37,20	33,91	30,19	38,69	
G14.T03_A	Gebouw 14	198138,93	440992,10	1,50	43,91	40,70	36,85	45,39	
G14.T04_A	Gebouw 14	198145,59	440986,22	1,50	39,65	36,36	32,81	41,22	
G14.T04_B	Gebouw 14	198145,59	440986,22	4,50	43,74	40,47	36,75	45,25	
G14.T04_C	Gebouw 14	198145,59	440986,22	7,50	45,72	42,45	38,79	47,26	
G14.T05_A	Gebouw 14	198137,89	440987,71	1,50	42,14	38,90	35,18	43,67	
G14.T05_B	Gebouw 14	198137,89	440987,71	4,50	44,68	41,43	37,66	46,18	
G14.T05_C	Gebouw 14	198137,89	440987,71	7,50	46,27	43,03	39,30	47,79	
G14.T06_A	Gebouw 14	198142,06	440980,88	1,50	38,61	35,39	31,69	40,16	
G14.T06_B	Gebouw 14	198142,06	440980,88	4,50	39,33	36,07	32,51	40,92	
G14.T06_C	Gebouw 14	198142,06	440980,88	7,50	42,23	38,99	35,38	43,81	
G14.T07_A	Gebouw 14	198148,55	440981,79	1,50	40,44	37,17	33,49	41,97	
G14.T07_B	Gebouw 14	198148,55	440981,79	4,50	43,00	39,72	36,06	44,53	
G14.T07_C	Gebouw 14	198148,55	440981,79	7,50	44,99	41,72	38,10	46,54	
G15.T01_A	Gebouw 15	198178,70	440977,17	1,50	43,04	39,75	35,87	44,46	
G15.T02_A	Gebouw 15	198175,01	440977,88	1,50	37,40	34,13	30,37	38,89	
G15.T03_A	Gebouw 15	198180,04	440973,92	1,50	42,42	39,15	35,41	43,92	
G15.T04_A	Gebouw 15	198172,66	440977,39	1,50	39,04	35,74	32,15	40,59	
G15.T04_B	Gebouw 15	198172,66	440977,39	4,50	42,87	39,59	35,83	44,35	
G15.T04_C	Gebouw 15	198172,66	440977,39	7,50	44,77	41,49	37,81	46,29	
G15.T05_A	Gebouw 15	198167,11	440977,84	1,50	42,07	38,82	35,14	43,61	
G15.T05_B	Gebouw 15	198167,11	440977,84	4,50	43,96	40,71	37,04	45,50	
G15.T05_C	Gebouw 15	198167,11	440977,84	7,50	45,60	42,35	38,72	47,16	
G15.T06_A	Gebouw 15	198164,17	440973,11	1,50	43,49	40,26	36,55	45,03	
G15.T06_B	Gebouw 15	198164,17	440973,11	4,50	44,71	41,45	37,82	46,27	
G15.T06_C	Gebouw 15	198164,17	440973,11	7,50	46,42	43,17	39,56	47,99	
G15.T07_A	Gebouw 15	198165,44	440967,98	1,50	39,38	36,10	32,59	40,98	
G15.T07_B	Gebouw 15	198165,44	440967,98	4,50	42,30	39,05	35,44	43,87	
G15.T07_C	Gebouw 15	198165,44	440967,98	7,50	44,73	41,49	37,88	46,31	
G15.T08_A	Gebouw 15	198172,90	440966,39	1,50	42,01	38,74	35,06	43,54	
G15.T08_B	Gebouw 15	198172,90	440966,39	4,50	44,23	40,96	37,35	45,79	
G15.T08_C	Gebouw 15	198172,90	440966,39	7,50	46,77	43,51	39,88	48,33	
G15.T09_A	Gebouw 15	198176,09	440971,52	1,50	41,09	37,82	34,25	42,67	
G15.T09_B	Gebouw 15	198176,09	440971,52	4,50	44,12	40,84	37,21	45,66	
G15.T09_C	Gebouw 15	198176,09	440971,52	7,50	46,73	43,47	39,84	48,29	
G15.T10_A	Gebouw 15	198167,04	440964,92	1,50	35,40	32,17	28,62	37,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G15.T11_A	Gebouw 15	198168,81	440962,00	1,50	39,77	36,50	33,06	41,41	
G15.T12_A	Gebouw 15	198172,30	440961,76	1,50	42,42	39,17	35,51	43,97	
G15.T13_A	Gebouw 15	198172,11	440964,11	1,50	41,86	38,61	34,81	43,34	
G16.T01_A	Gebouw 16	198154,13	441002,63	1,50	48,78	45,53	41,51	50,16	
G16.T01_B	Gebouw 16	198154,13	441002,63	4,50	49,46	46,19	42,24	50,86	
G16.T01_C	Gebouw 16	198154,13	441002,63	7,50	50,13	46,86	42,98	51,56	
G16.T02_A	Gebouw 16	198158,07	440995,70	1,50	44,20	40,92	37,00	45,61	
G16.T02_B	Gebouw 16	198158,07	440995,70	4,50	45,36	42,06	38,23	46,80	
G16.T02_C	Gebouw 16	198158,07	440995,70	7,50	46,66	43,37	39,61	48,14	
G16.T03_A	Gebouw 16	198153,41	440995,53	1,50	37,59	34,30	30,81	39,19	
G16.T03_B	Gebouw 16	198153,41	440995,53	4,50	39,51	36,23	32,74	41,12	
G16.T03_C	Gebouw 16	198153,41	440995,53	7,50	42,94	39,69	36,10	44,52	
G16.T04_A	Gebouw 16	198148,40	441002,35	1,50	46,77	43,55	39,55	48,18	
G16.T04_B	Gebouw 16	198148,40	441002,35	4,50	47,32	44,09	40,18	48,76	
G16.T04_C	Gebouw 16	198148,40	441002,35	7,50	48,17	44,93	41,08	49,64	
G16.T05_A	Gebouw 16	198144,38	440999,24	1,50	44,52	41,28	37,37	45,96	
G16.T06_A	Gebouw 16	198146,13	440996,27	1,50	38,20	34,91	31,32	39,76	
G16.T07_A	Gebouw 16	198149,86	440995,82	1,50	34,89	31,59	27,99	36,43	
G17.T01_A	Gebouw 17	198136,85	440977,48	1,50	43,47	40,34	36,42	44,97	
G17.T02_A	Gebouw 17	198138,30	440974,40	1,50	34,15	30,86	27,43	35,78	
G17.T03_A	Gebouw 17	198133,08	440978,45	1,50	44,79	41,63	37,78	46,31	
G17.T04_A	Gebouw 17	198140,52	440971,69	1,50	38,19	34,92	31,42	39,80	
G17.T04_B	Gebouw 17	198140,52	440971,69	4,50	44,42	41,26	37,45	45,96	
G17.T04_C	Gebouw 17	198140,52	440971,69	7,50	45,83	42,65	38,91	47,39	
G17.T05_A	Gebouw 17	198141,82	440967,08	1,50	41,94	38,70	35,08	43,51	
G17.T05_B	Gebouw 17	198141,82	440967,08	4,50	43,63	40,38	36,81	45,22	
G17.T05_C	Gebouw 17	198141,82	440967,08	7,50	45,59	42,34	38,79	47,19	
G17.T06_A	Gebouw 17	198135,13	440967,36	1,50	40,30	37,08	33,48	41,90	
G17.T06_B	Gebouw 17	198135,13	440967,36	4,50	42,73	39,50	35,91	44,32	
G17.T06_C	Gebouw 17	198135,13	440967,36	7,50	45,33	42,11	38,49	46,92	
G17.T07_A	Gebouw 17	198131,78	440973,13	1,50	43,16	39,97	36,23	44,71	
G17.T07_B	Gebouw 17	198131,78	440973,13	4,50	46,14	42,98	39,17	47,68	
G17.T07_C	Gebouw 17	198131,78	440973,13	7,50	47,60	44,43	40,64	49,14	
G18.T01_A	Gebouw 18	198126,70	441016,76	1,50	49,81	46,59	42,56	51,21	
G18.T01_B	Gebouw 18	198126,70	441016,76	4,50	50,42	47,19	43,21	51,83	
G18.T01_C	Gebouw 18	198126,70	441016,76	7,50	51,06	47,83	43,89	52,49	
G18.T02_A	Gebouw 18	198121,14	441013,83	1,50	49,24	46,09	42,07	50,68	
G18.T02_B	Gebouw 18	198121,14	441013,83	4,50	50,06	46,89	42,92	51,52	
G18.T02_C	Gebouw 18	198121,14	441013,83	7,50	50,82	47,66	43,72	52,30	
G18.T03_A	Gebouw 18	198126,48	441010,29	1,50	43,90	40,63	36,71	45,31	
G18.T03_B	Gebouw 18	198126,48	441010,29	4,50	44,84	41,56	37,73	46,29	
G18.T03_C	Gebouw 18	198126,48	441010,29	7,50	46,59	43,33	39,57	48,08	
G18.T04_A	Gebouw 18	198119,90	441007,40	1,50	38,78	35,55	31,91	40,35	
G18.T04_B	Gebouw 18	198119,90	441007,40	4,50	40,85	37,63	34,01	42,44	
G18.T04_C	Gebouw 18	198119,90	441007,40	7,50	44,41	41,20	37,54	45,98	
G18.T05_A	Gebouw 18	198120,77	441004,83	1,50	44,99	41,86	37,87	46,46	
G18.T06_A	Gebouw 18	198122,74	441001,62	1,50	40,14	36,91	33,19	41,67	
G18.T07_A	Gebouw 18	198125,93	441001,82	1,50	41,22	37,92	34,18	42,70	
G18.T08_A	Gebouw 18	198125,37	441003,94	1,50	42,81	39,51	35,60	44,21	
G19.T01_A	Gebouw 19	198115,22	440997,05	1,50	47,58	44,45	40,44	49,04	
G19.T02_A	Gebouw 19	198119,23	440996,47	1,50	45,96	42,82	38,88	47,45	
G19.T03_A	Gebouw 19	198120,55	440993,41	1,50	40,62	37,34	33,70	42,16	
G19.T04_A	Gebouw 19	198113,59	440989,94	1,50	39,27	35,98	32,54	40,90	
G19.T04_B	Gebouw 19	198113,59	440989,94	4,50	42,30	39,02	35,47	43,88	
G19.T04_C	Gebouw 19	198113,59	440989,94	7,50	45,95	42,69	39,09	47,52	
G19.T05_A	Gebouw 19	198107,49	440986,30	1,50	43,12	39,99	36,04	44,61	
G19.T05_B	Gebouw 19	198107,49	440986,30	4,50	44,46	41,30	37,48	45,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G19.T05_C	Gebouw 19	198107,49	440986,30	7,50	45,21	42,00	38,35	46,79	
G19.T06_A	Gebouw 19	198108,19	440993,50	1,50	46,42	43,24	39,36	47,91	
G19.T06_B	Gebouw 19	198108,19	440993,50	4,50	47,55	44,35	40,52	49,05	
G19.T06_C	Gebouw 19	198108,19	440993,50	7,50	48,47	45,28	41,47	49,99	
G19.T07_A	Gebouw 19	198113,30	440996,73	1,50	47,89	44,74	40,81	49,38	
G19.T07_B	Gebouw 19	198113,30	440996,73	4,50	48,38	45,20	41,33	49,87	
G19.T07_C	Gebouw 19	198113,30	440996,73	7,50	49,35	46,17	42,33	50,86	
G20.T01_A	Gebouw 20	198171,13	440991,89	1,50	47,58	44,34	40,45	49,03	
G20.T01_B	Gebouw 20	198171,13	440991,89	4,50	48,19	44,92	41,12	49,66	
G20.T01_C	Gebouw 20	198171,13	440991,89	7,50	49,11	45,85	42,09	50,60	
G20.T02_A	Gebouw 20	198177,82	440991,57	1,50	48,32	45,01	41,04	49,69	
G20.T02_B	Gebouw 20	198177,82	440991,57	4,50	49,08	45,75	41,86	50,47	
G20.T02_C	Gebouw 20	198177,82	440991,57	7,50	49,72	46,40	42,59	51,15	
G20.T03_A	Gebouw 20	198181,10	440985,67	1,50	44,01	40,68	36,77	45,39	
G20.T03_B	Gebouw 20	198181,10	440985,67	4,50	45,04	41,72	37,94	46,49	
G20.T03_C	Gebouw 20	198181,10	440985,67	7,50	47,02	43,72	40,01	48,51	
G20.T04_A	Gebouw 20	198173,67	440986,29	1,50	38,41	35,18	31,59	40,00	
G20.T04_B	Gebouw 20	198173,67	440986,29	4,50	41,14	37,91	34,24	42,70	
G20.T04_C	Gebouw 20	198173,67	440986,29	7,50	43,15	39,92	36,23	44,70	
G20.T05_A	Gebouw 20	198174,49	440984,10	1,50	35,03	31,80	28,21	36,62	
G20.T06_A	Gebouw 20	198176,28	440980,81	1,50	38,43	35,14	31,40	39,91	
G20.T07_A	Gebouw 20	198179,78	440980,93	1,50	43,17	39,87	35,97	44,57	
G21.T01_A	Gebouw 21	198151,57	440961,42	1,50	43,78	40,59	36,88	45,34	
G21.T01_B	Gebouw 21	198151,57	440961,42	4,50	45,11	41,90	38,24	46,68	
G21.T01_C	Gebouw 21	198151,57	440961,42	7,50	46,34	43,12	39,50	47,93	
G21.T02_A	Gebouw 21	198154,70	440955,48	1,50	41,01	37,77	34,19	42,60	
G21.T02_B	Gebouw 21	198154,70	440955,48	4,50	42,87	39,63	36,10	44,49	
G21.T02_C	Gebouw 21	198154,70	440955,48	7,50	45,16	41,92	38,34	46,75	
G21.T03_A	Gebouw 21	198161,37	440955,03	1,50	41,94	38,69	35,09	43,52	
G21.T03_B	Gebouw 21	198161,37	440955,03	4,50	43,82	40,56	37,00	45,41	
G21.T03_C	Gebouw 21	198161,37	440955,03	7,50	46,69	43,43	39,86	48,27	
G21.T04_A	Gebouw 21	198157,54	440961,24	1,50	42,23	39,00	35,34	43,79	
G21.T04_B	Gebouw 21	198157,54	440961,24	4,50	44,04	40,79	37,15	45,60	
G21.T04_C	Gebouw 21	198157,54	440961,24	7,50	45,47	42,22	38,61	47,04	
G21.T05_A	Gebouw 21	198160,21	440961,53	1,50	41,26	38,01	34,33	42,80	
G21.T06_A	Gebouw 21	198163,91	440960,79	1,50	37,65	34,40	30,93	39,29	
G21.T07_A	Gebouw 21	198165,17	440958,11	1,50	41,67	38,41	34,85	43,26	
G22.T01_A	Gebouw 22	198065,62	441019,68	1,50	52,42	49,33	45,27	53,89	
G22.T01_B	Gebouw 22	198065,62	441019,68	4,50	53,19	50,10	46,06	54,66	
G22.T01_C	Gebouw 22	198065,62	441019,68	7,50	54,19	51,09	47,07	55,67	
G22.T02_A	Gebouw 22	198069,23	441025,61	1,50	52,29	49,21	45,14	53,76	
G22.T02_B	Gebouw 22	198069,23	441025,61	4,50	53,21	50,12	46,08	54,68	
G22.T02_C	Gebouw 22	198069,23	441025,61	7,50	54,18	51,09	47,06	55,66	
G22.T03_A	Gebouw 22	198072,44	441030,89	1,50	51,92	48,82	44,76	53,38	
G22.T03_B	Gebouw 22	198072,44	441030,89	4,50	52,98	49,88	45,85	54,45	
G22.T03_C	Gebouw 22	198072,44	441030,89	7,50	54,02	50,93	46,90	55,50	
G22.T04_A	Gebouw 22	198076,14	441036,98	1,50	52,23	49,14	45,07	53,69	
G22.T04_B	Gebouw 22	198076,14	441036,98	4,50	53,29	50,20	46,16	54,76	
G22.T04_C	Gebouw 22	198076,14	441036,98	7,50	54,30	51,20	47,16	55,77	
G22.T05_A	Gebouw 22	198081,03	441037,35	1,50	52,10	48,97	44,95	53,56	
G22.T05_B	Gebouw 22	198081,03	441037,35	4,50	53,08	49,94	45,95	54,55	
G22.T05_C	Gebouw 22	198081,03	441037,35	7,50	53,83	50,69	46,71	55,30	
G22.T06_A	Gebouw 22	198086,03	441034,31	1,50	51,92	48,78	44,78	53,38	
G22.T06_B	Gebouw 22	198086,03	441034,31	4,50	52,90	49,75	45,78	54,37	
G22.T06_C	Gebouw 22	198086,03	441034,31	7,50	53,60	50,45	46,49	55,07	
G22.T07_A	Gebouw 22	198086,78	441029,63	1,50	47,44	44,23	40,34	48,91	
G22.T07_B	Gebouw 22	198086,78	441029,63	4,50	48,40	45,17	41,33	49,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie, Goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G22.T07_C	Gebouw 22	198086,78	441029,63	7,50	49,06	45,82	42,01	50,54	
G22.T08_A	Gebouw 22	198083,23	441023,79	1,50	46,63	43,43	39,58	48,12	
G22.T08_B	Gebouw 22	198083,23	441023,79	4,50	47,69	44,46	40,67	49,19	
G22.T08_C	Gebouw 22	198083,23	441023,79	7,50	48,62	45,39	41,61	50,12	
G22.T09_A	Gebouw 22	198079,81	441018,16	1,50	45,67	42,46	38,65	47,17	
G22.T09_B	Gebouw 22	198079,81	441018,16	4,50	46,91	43,68	39,92	48,42	
G22.T09_C	Gebouw 22	198079,81	441018,16	7,50	48,07	44,84	41,09	49,59	
G22.T10_A	Gebouw 22	198076,34	441012,46	1,50	44,97	41,76	38,00	46,50	
G22.T10_B	Gebouw 22	198076,34	441012,46	4,50	46,46	43,23	39,51	47,99	
G22.T10_C	Gebouw 22	198076,34	441012,46	7,50	47,79	44,56	40,84	49,32	
G22.T11_A	Gebouw 22	198071,93	441011,75	1,50	45,79	42,68	38,70	47,28	
G22.T11_B	Gebouw 22	198071,93	441011,75	4,50	46,64	43,52	39,61	48,16	
G22.T11_C	Gebouw 22	198071,93	441011,75	7,50	48,82	45,70	41,80	50,34	
G22.T12_A	Gebouw 22	198066,26	441015,19	1,50	46,34	43,23	39,26	47,83	
G22.T12_B	Gebouw 22	198066,26	441015,19	4,50	47,10	43,97	40,06	48,61	
G22.T12_C	Gebouw 22	198066,26	441015,19	7,50	49,13	46,00	42,11	50,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

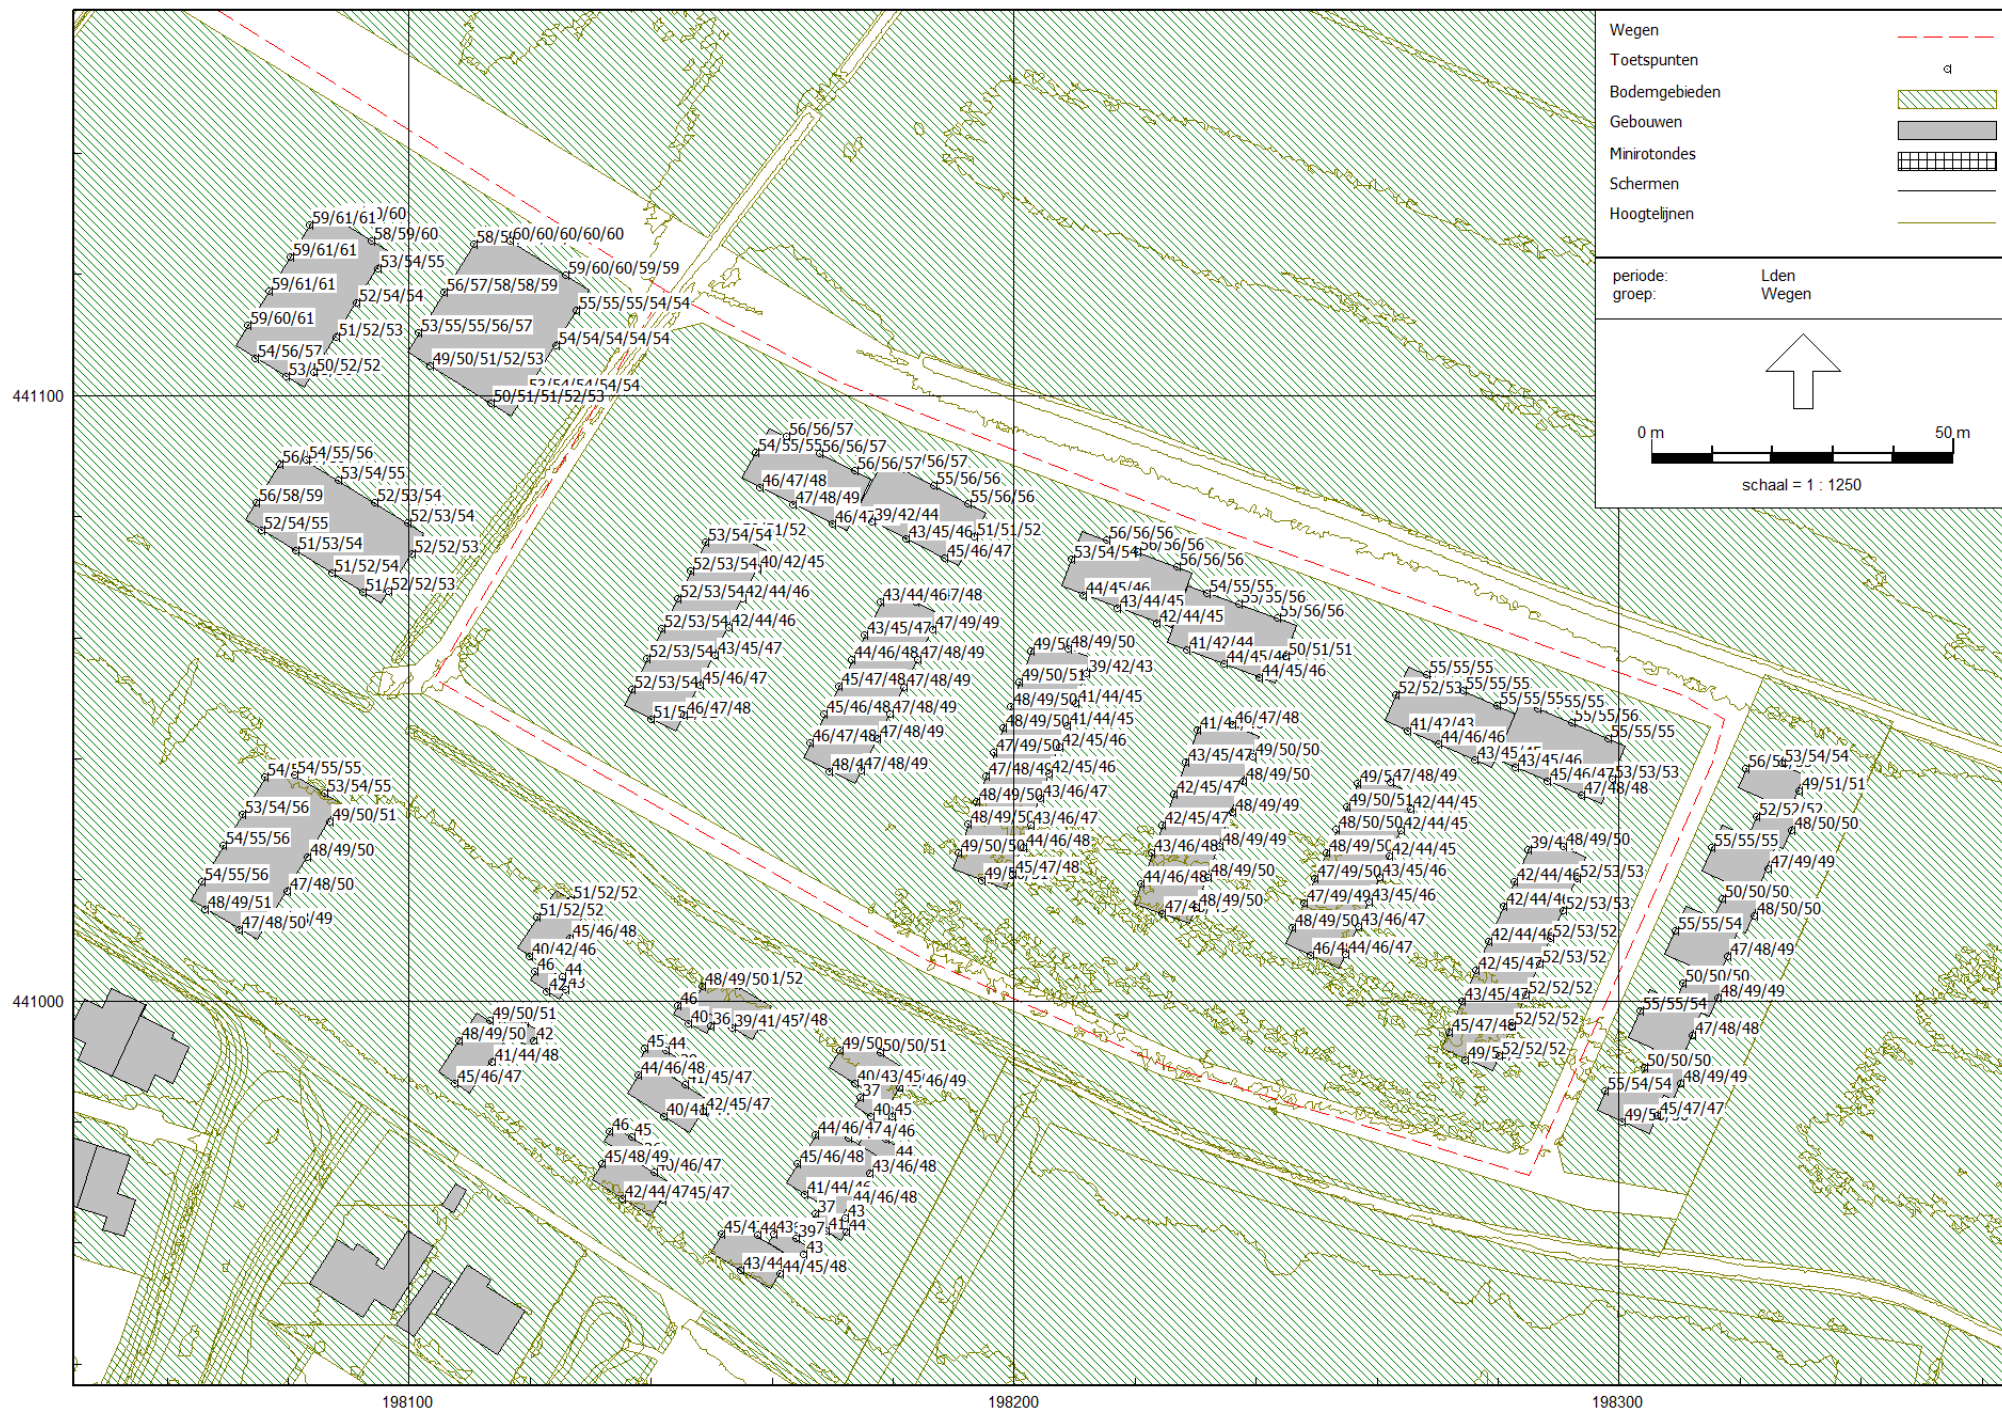

B3 BEREKENING KOSTEN WEGDEKVERHARDING

Randvoorwaarden en uitgangspunten

Lengte (m)	Breedte (m)	Oppervlakte (m2)
200,00	7,00	1.400,00

Projectlevensduur 50 jaar

SMA-NL 8G+ levensduur 8 jaar

SMA-NL 11 levensduur 15 jaar

SMA-NL 11**Levensduur**

- Sloopkosten (frezen van teerhoudend)		€	14.350,00	€	10,50 per m2
- Leveren en aanbrengen van SMA-NL 11		€	18.375,00	€	13,50 per m2
- Vervangingskosten	15	€	90.708,33		
		€	123.433,33		

SMA-NL 8G+**Levensduur**

- Sloopkosten (frezen van teerhoudend)		€	14.350,00	€	10,50 per m2
- Leveren en aanbrengen van SMA-NL 8G+		€	24.500,00	€	17,50 per m2
- Vervangingskosten	8	€	208.359,38		
		€	247.209,38		

DGD B**Levensduur**

- Sloopkosten (frezen van teerhoudend)		€	14.350,00	€	10,50 per m2
- Leveren en aanbrengen van DGD B		€	25.112,50	€	18,00 per m2
- Vervangingskosten	7	€	242.500,00		
		€	281.962,50		