



Omliggende bedrijvigheid (geluid) Wethoudersbuurt te Ede

231323 v2.0

Milieu en Ruimte



EQUIPE | ADVISEURS
by b k





Projectnummer: 231323
Onderzoekslocatie:
Wethoudersbuurt te Ede

22 augustus 2023

Wouter de Ridder

Adviseur

Daltonstraat 30 D
3301 DB Dordrecht
06-19673720
wouter.deridder@equipe-adviseurs.nl
www.equipe-adviseurs.nl

Controleur: Philip de Vries

Inhoudsopgave

pagina

1.	Inleiding	4
1.1	Algemeen	4
1.2	Gegevens	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Situatie	5
2.2	Representatieve bedrijfssituatie	6
1.1.1	Veenderweg 62 - 66 [1]	7
1.1.2	Veenderweg 70 [2]	8
1.1.3	Molenstraat 91 [3]	10
3	Geluidbronnen	12
4	Wettelijk kader	13
4.1	VNG-normstelling	13
4.2	Activiteitenbesluit	13
4.3	Verkeersaantrekkende werking	14
5	Berekening	15
6	Rekenresultaten	16
6.1	Veenderweg 62-66	16
6.2	Veenderweg 70	16
6.3	Molenstraat 91	17
7	Conclusie	19
Bijlage 1:	Invoergegevens	20
Bijlage 2:	Rekenresultaten	21
Bijlage 3:	Figuren	22

1. Inleiding

1.1 Algemeen

In opdracht van Woonstede heeft Equipe Adviseurs een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de locatie Wethoudersbuurt in Ede. Het planvoornemen bestaat uit de realisatie van woningen. Rondom de ontwikkelingslocatie zijn enkele bedrijven gelegen die in dit onderzoek zijn beschouwd.

Aanleiding

De aanleiding van het onderzoek is een procedure in het kader van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht.

Doel

Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting ter plaatse van het planvoornemen ten gevolge van de in de omgeving aanwezige bedrijven/inrichtingen.

Dit rapport is van toepassing op de situatie zoals beschreven in de volgende hoofdstukken. Wijzigingen in het plan, omgeving en/of de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, kunnen van invloed zijn op de beschreven resultaten en conclusie.

1.2 Gegevens

Ten behoeve van het voorliggende onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens:

- Activiteitenbesluit;
- VNG Publicatie "Bedrijven en milieuzonering";
- Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai HMRI-1999;
- kadaster online voor de benodigde gegevens.

2 Uitgangspunten

2.1 Situatie

De ontwikkelingslocatie Wethoudersbuurt is gelegen ter hoogte van de Molenstraat, IJssel de Schepperlaan, Van Voorthuizenlaan en Thomaslaan in Ede. Het voornemen bestaat uit het realiseren van woningen. In afbeelding 1 is de ontwikkelingslocatie weergegeven.

afbeelding 1: planvoornemen



De bedrijvigheid rondom deze ontwikkelingslocatie vindt op de volgende locaties plaats:

- Veenderweg 62-66 [1]
- Veenderweg 70 [2]
- Molenstraat 91 [3]
- Schaapsweg 78 [4]
- Veenderweg 54 [5]
- IJssel de Schepperlaan 8 A [6]
- Veenderweg 28A [7]
- Molenstraat 109 [8]
- Molenstraat 105 [9]
- Schaapsweg 72 A t/m 79 A [10]

Op basis van het bestemmingsplan Molenstraat (vastgesteld 2010-07-01) vallen de omliggende bestemmingen hoofdzakelijk in categorieën A en B. Deze B in de 'Staat van bedrijven' is te vergelijken met een categorie 2 bedrijf op basis van de VNG publicatie "Bedrijven en milieuzonering" en geldt een richtafstand bij 'rustige woonwijk' van 30 meter. Voor het pompstation op de locatie Molenstraat 91 geldt ook een richtafstand van 30 meter voor geluid. Op de locatie IJssel de Schepperlaan 8 A is een nutsvoorziening aanwezig die niet is opgenomen in de Staat van bedrijven. Omdat in de huidige situatie op korte afstand woningen zijn gesitueerd wordt uitgegaan dat deze niet relevant is qua geluidemissie. Door de omliggende bedrijvigheid kan uitgegaan worden van een 'gemengd gebied' op basis van de VNG publicatie "Bedrijven en milieuzonering" en geldt een richtafstand van 10 meter in plaats van 30 meter.

In dit geval hoeft de omliggende bedrijvigheid formeel dus niet te worden onderzocht. Omdat de locaties 1, 2 en 3 toch wel op een relatieve korte afstand zijn gelegen en enige geluid te verwachten is, is de bedrijvigheid van het pompstation aan de Molenstraat 91 en de locaties Veenderweg 62 en Veenderweg 70 nader beschouwd.

Maximaal planologisch mogelijk

De nieuwbouw van de woningen rondom de omliggende bedrijven vindt zo goed als plaats op dezelfde locatie als waar de huidige woningen zijn gesitueerd. De huidige woningen bepalen daarom al de maximale planologische invulling van de bedrijvigheid ten opzichte van de voorgenomen nieuwbouw en is daarom niet verder onderzocht.

2.2 Representatieve bedrijfssituatie

Voor de uitgangspunten met betrekking tot de representatieve bedrijfssituatie zijn logische aannamen gedaan waarbij naar onze mening uitgegaan is van een worst-case situatie. Voor de uitgevoerde inventarisatie is gebruik gemaakt van gegevens die via het internet beschikbaar zijn zoals luchtfoto's en het kvk.

Bij de berekening is voor de locaties Veenderweg 62-66 en Veenderweg 70 van de gebruikelijke periodes uitgegaan:

- dagperiode tussen 07:00 – 19:00 uur;
- avondperiode tussen 19:00 – 23:00 uur;
- nachtperiode tussen 23:00 – 07:00 uur.

Voor een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer worden in het Activiteitenbesluit twee periodes onderscheiden:

- dagperiode tussen 07:00 – 21:00 uur;
- nachtperiode tussen 21:00 – 07:00 uur.

Voor het tankstation op de locatie Molenstraat 91 wordt daarom van deze twee periodes uitgegaan.

afbeelding 2: locatie (Bron: Cyclomedia)



1.1.1 Veenderweg 62 - 66 [1]

Uit de uitgevoerde inventarisatie blijkt dat verkeersbewegingen ten gevolge van onder andere personenauto's en bestelbussen (lichte motorvoertuigen) akoestisch relevant zijn. Op de locatie is een kapper, financieel adviesbureau, autobedrijf (in hoofdzaak verkoop occasions) en zakelijke dienstverlener aanwezig. In onderstaande afbeeldingen is de locatie Veenderweg 62 tot en met 66 weergegeven.

afbeelding 2: locatie (Bron: Cyclomedia)



Voor dit onderzoek wordt worst-case uitgegaan dat het gehele etmaal verkeersbewegingen plaats vinden ten gevolge van onder andere personenauto's en bestelbussen (lichte motorvoertuigen). In tabel 1 is het aantal verkeersbewegingen opgenomen. Opgemerkt wordt dat elk voertuig twee bewegingen genereert (aankomst en vertrek).

tabel 1: overzicht van het aantal verkeersbewegingen

Voertuigen	Verkeersbewegingen		
	Dagperiode 06:00 – 19:00 uur	Avondperiode 19:00 – 22:00 uur	Nachtperiode 22:00 – 06:00 uur
lichte motorvoertuigen	60	40	20

Bovenstaande activiteiten worden als representatief beschouwd. Er zijn verder geen akoestisch relevante activiteiten/ geluidbronnen te noemen die plaatsvinden op deze locatie die van belang zijn voor dit akoestisch onderzoek.

1.1.2 Veenderweg 70 [2]

Uit de uitgevoerde inventarisatie blijkt dat verkeersbewegingen ten gevolge van personenauto's (lichte motorvoertuigen) akoestisch relevant zijn. Op de locatie is een taxibedrijf gevestigd. In onderstaande afbeeldingen is de locatie Veenderweg 70 weergegeven.

afbeelding 3: locatie (Bron: Cyclomedia)



afbeelding 4: locatie (Bron: Cyclomedia)



Voor dit onderzoek wordt worst-case uitgegaan dat het gehele etmaal verkeersbewegingen plaats vinden ten gevolge van personenauto's (lichte motorvoertuigen). In tabel 2 is het aantal verkeersbewegingen opgenomen. Opgemerkt wordt dat elke voertuig twee bewegingen genereert (aankomst en vertrek).

tabel 2: overzicht van het aantal verkeersbewegingen

Voertuigen	Verkeersbewegingen		
	Dagperiode 06:00 – 19:00 uur	Avondperiode 19:00 – 22:00 uur	Nachtperiode 22:00 – 06:00 uur
lichte motorvoertuigen	60	40	20

Bovenstaande activiteiten worden als representatief beschouwd. Er zijn verder geen akoestisch relevante activiteiten/geluidbronnen te noemen die plaatsvinden op deze locatie die van belang zijn voor dit akoestisch onderzoek.

1.1.3 Molenstraat 91 [3]

Uit de uitgevoerde inventarisatie blijkt dat verkeersbewegingen ten gevolge van onder andere personenauto's en vrachtwagens (lichte en zware motorvoertuigen) akoestisch relevant zijn. Op de locatie is een tankstation gevestigd. Het tankstation is geopend van 7:00 tot 21:00 uur. In dit akoestisch onderzoek wordt worst-case uitgegaan dat er ook buiten de openingstijden verkeersbewegingen plaatsvinden ten gevolge van lichte motorvoertuigen. In onderstaande afbeeldingen is de locatie Molenstraat 91 weergegeven.

afbeelding 6: locatie (Bron: Cyclomedia)



afbeelding 7: locatie (Bron: Cyclomedia)



Op de locatie is een tankstation aanwezig. Het aftanken van een voertuig duurt gemiddeld twee minuten per keer. In totaal zijn vier pompen aanwezig. In het onderzoek wordt er van uitgegaan dat in de dagperiode 10% voertuigen moeten wachten op een voorliggend voertuig dat aan het tanken is. Hierbij draait de motor van het wachtende voertuig voor één minuut stationair.

In verband met het afvullen van de ondergrondse opslagtanks vinden gemiddeld drie keer per week verkeersbewegingen plaats ten gevolge van zware motorvoertuigen. De brandstoffen worden onder vrij verval gelost in de ondergrondse opslagtanks.

In tabel 3 zijn het aantal verkeersbewegingen opgenomen. Opgemerkt wordt dat elk voertuig twee bewegingen genereert (aankomst en vertrek). In het rekenmodel is de aankomst en vertrek door middel van een doorgaande beweging gemodelleerd.

tabel 3: overzicht van het aantal verkeersbewegingen

Voertuig	Perioden	
	Dagperiode 07.00 – 21.00 uur	Nachtperiode 21.00 – 07.00 uur
Lichte motorvoertuigen	840	20
Zware motorvoertuigen	2	--

Bovenstaande activiteiten worden als representatief beschouwd. Er zijn verder geen akoestisch relevante activiteiten/geluidbronnen te noemen die plaatsvinden op deze locatie die van belang zijn voor dit akoestisch onderzoek.

3 Geluidbronnen

Voor de gehanteerde bronsterkten van de verschillende geluidbronnen is gebruikgemaakt van bureau-ervaringscijfers. Een overzicht van de gebruikte bronsterktes is weergegeven in tabel 4. Een overzicht van de invoergegevens in het rekenmodel is opgenomen in bijlage 1.

tabel 4: overzicht gehanteerde bronsterktes

Omschrijving	Geluidniveaus [dB(A)]	
	Bronsterkte equivalent	Bronsterkte max
Zware motorvoertuigen	102	108
Lichte motorvoertuigen	90	94
Stationair draaiende motor	85	--
Portierdeuren	--	99
Pompinstallatie	70	--
Terughangen vulpistool	--	97

4 Wettelijk kader

In het kader van vergunningverlening kan gebruikgemaakt worden van de VNG-publicatie "Bedrijven en Milieuzonering". Daarom zijn hieronder de geluideisen uit deze VNG opgenomen. Omdat voor de inrichtingen ook het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, zijn ook de geluideisen uit het Activiteitenbesluit opgenomen.

4.1 VNG-normstelling

De VNG-publicatie "Bedrijven en Milieuzonering" (editie 2009) is een handreiking voor milieuzonering in de ruimtelijke planvorming. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden. Het waar nodig ruimtelijk scheiden van bedrijven en woningen bij nieuwe ontwikkelingen dient twee doelen:

- het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar voor woningen;
- het tegelijk daarmee aan de bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Er worden twee gebiedstypen onderscheiden:

- rustige woonwijk;
- gemengd gebied.

De geluidnormen die op grond van de VNG-brochure gelden voor een gebiedstype 'rustige woonwijk' en gebiedstype 'gemengd gebied' zijn in tabel 5 weergegeven:

tabel 5: geluidnormen voor een gemengd gebied

Periode	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)		Maximale geluidbelasting (L_{Amax})		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) verkeersaantrekkende werking
	Rustige woonwijk*	Gemengd gebied*	Rustige woonwijk*	Gemengd gebied	
Dagperiode (07:00 – 19:00 uur)	45 dB(A)	50 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)	50 dB(A) – 65 dB(A)
Avondperiode (19:00 – 23:00 uur)	40 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)	65 dB(A)	45 dB(A) – 60 dB(A)
Nachtperiode (23:00 – 07:00 uur)	35 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)	60 dB(A)	40 dB(A) – 55 dB(A)

* Conform Stap 3 uit de VNG-publicatie mag, wanneer niet aan bovenstaande waarden kan worden voldaan, de norm met 5 dB(A) worden verhoogd. De toelaatbaarheid zal gemotiveerd moeten worden.

Voor dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van gebiedstype: gemengd gebied.

4.2 Activiteitenbesluit

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

- a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

tabel 2.17a			
	07:00 – 19:00 uur	19:00 – 23:00 uur	23:00 – 07:00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus $L_{A,max}$ niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

4. In afwijking van het eerste en het tweede lid, geldt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau ($L_{A,max,r}$) bij een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer, dat:

- a. de geluidsniveaus op de in tabel 2.17d genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;
- b. de in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in tabel 2.17d opgenomen maximale geluidsniveaus $L_{A,max}$ niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten die tabel aangegeven waarden.

tabel 2.17d		
	07:00 – 21:00 uur	21:00 – 07:00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	60 dB(A)

4.3 Verkeersaantrekkende werking

Volgens de circulaire van 29 februari 1996 van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (MBG 96006131) "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" dient de geluidbelasting vanwege het verkeer op de openbare weg ten gevolge van de inrichting die niet is gelegen op een gezoneerd terrein berekend te worden. Voor de vergunningverlening kan gebruikgemaakt worden van de bandbreedte tussen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en de maximale grenswaarde van 65 dB(A) op de gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen.

5 Berekening

Voor het berekenen van immissies in de omgeving van de inrichting is de specialistische methode II uit het voorschrift HMRI-99 toegepast. Deze methode gaat uit van de bronvermogens van relevante geluidbronnen. Deze methode verdient in dit geval de voorkeur omdat de diverse bronnen afzonderlijk beschouwd worden. Hierdoor kan de dominantie van de diverse bronnen op de immissiepunten in de omgeving worden bepaald en ook eventuele geluidbeperkende maatregelen aan de bronnen of in het overdrachtsgebied.

Voor het onderzoek zijn twee 3D-modellen opgesteld. Eén met de locaties Veenderweg 62 tot en met 66 en Veenderweg 70 en één voor de locatie Molenstraat 91.

In bijlage 1 is een overzicht van de ingevoerde gegevens weergegeven.

Onderstaand is een 3D-weergave van de rekenmodellen opgenomen.

afbeelding 8: 3D-weergave rekenmodel Veenderweg 62-66 en 70



afbeelding 9: 3D-weergave rekenmodel Molenstraat 91



6 Rekenresultaten

Een overzicht van de hoogst berekende geluidniveaus ($L_{Ar,LT}$ en L_{Amax}) is gegeven in de tabellen 6 tot en met 14. De berekenbladen zijn opgenomen in bijlage 2.

6.1 Veenderweg 62-66

tabel 6: langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$ in dB(A)

Identificatie	Omschrijving	Dag (07:00 -19:00 uur) $L_{Ar,LT}$	Avond (19:00 -23:00 uur) $L_{Ar,LT}$	Nacht (23:00 -07:00 uur) $L_{Ar,LT}$
T168	Nieuwbouw	27	29	23
Normstelling		50	45	40

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter plaatse van de te realiseren woningen bedragen ten hoogste 27 dB(A) in de dagperiode, 29 dB(A) in de avondperiode en 23 dB(A) in de nachtperiode. In de dag-, de avond- en de nachtperiode wordt voldaan aan de normstelling.

tabel 7: maximale geluidniveaus L_{Amax} in dBA)

Identificatie	Omschrijving	Dag (07:00 -19:00 uur) L_{Amax}	Avond (19:00 - 21:00 uur) L_{Amax}	Nacht (21:00 - 07:00 uur) L_{Amax}
T168	Nieuwbouw	63	63	63
Normstelling		70 *	65	60

* niet van toepassing op laad- en losactiviteiten

De maximale geluidniveaus ter plaatse van de te realiseren woningen bedragen ten hoogste 63 dB(A) in de dagperiode, 63 dB(A) in de avondperiode en 63 dB(A) in de nachtperiode. In de dag- en de avond wordt voldaan aan de normstelling. In de nachtperiode wordt niet voldaan. De overschrijding vindt plaats ten gevolge van het dichtvallen van een portierdeur.

De verkeersaantrekkende werking is opgenomen in het rekenmodel tot waar deze opgaat in het heersende verkeersbeeld.

tabel 8: langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$ in dB(A) – verkeersaantrekkende werking

Identificatie	Omschrijving	Dag (06:00 -19:00 uur) $L_{Ar,LT}$	Avond (19:00 -22:00 uur) $L_{Ar,LT}$	Nacht (22:00 -06:00 uur) $L_{Ar,LT}$
T204	Nieuwbouw	13	16	10
voorkeursgrenswaarde		50	45	40
maximale grenswaarde		65	60	55

Ter plaatse van de voorgenomen ontwikkeling wordt zowel in de dag- als de avond-, als de nachtperiode voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

6.2 Veenderweg 70

tabel 9: langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$ in dB(A)

Identificatie	Omschrijving	Dag (07:00 -19:00 uur) $L_{Ar,LT}$	Avond (19:00 -23:00 uur) $L_{Ar,LT}$	Nacht (23:00 -07:00 uur) $L_{Ar,LT}$
T152	Nieuwbouw	25	28	22
Normstelling		50	45	40

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter plaatse van de te realiseren woningen bedragen ten hoogste 25 dB(A) in de dagperiode, 28 dB(A) in de avondperiode en 22 dB(A) in de nachtperiode. In de dag-, de avond- en de nachtperiode wordt voldaan aan de normstelling.

tabel 10: maximale geluidniveaus L_{Amax} in dB(A)

Identificatie	Omschrijving	Dag (07:00 -19:00 uur) L_{Amax}	Avond (19:00 - 21:00 uur) L_{Amax}	Nacht (21:00 - 07:00 uur) L_{Amax}
T154	Nieuwbouw	52	52	52
Normstelling		70 *	65	60

* niet van toepassing op laad- en losactiviteiten

De maximale geluidniveaus ter plaatse van de te realiseren woningen bedragen ten hoogste 45 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode. In de dag-, de avond- en de nachtperiode wordt voldaan aan de normstelling.

De verkeersaantrekkende werking is opgenomen in het rekenmodel tot waar deze opgaat in het heersende verkeersbeeld.

tabel 11: langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$ in dB(A) – verkeersaantrekkende werking

Identificatie	Omschrijving	Dag (07:00 -19:00 uur) $L_{Ar,LT}$	Avond (19:00 -23:00 uur) $L_{Ar,LT}$	Nacht (23:00 -07:00 uur) $L_{Ar,LT}$
T169	Nieuwbouw	15	18	12
voorkeursgrenswaarde		50	45	40
maximale grenswaarde		65	60	55

Ter plaatse van de voorgenomen ontwikkeling wordt zowel in de dag- als de avond-, als de nachtperiode voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

6.3 Molenstraat 91

tabel 12: langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$ in dB(A)

Identificatie	Omschrijving	Dag (07:00 -21:00 uur) $L_{Ar,LT}$	Nacht (21:00 – 07:00 uur) $L_{Ar,LT}$
T284	Nieuwbouw	44	24
T285	Nieuwbouw	44	24
Normstelling		50	40

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter plaatse van de te realiseren woningen bedragen ten hoogste 44 dB(A) in de dagperiode en 24 dB(A) in de nachtperiode. In de dag- en de nachtperiode wordt voldaan aan de normstelling.

tabel 13 maximale geluidniveaus L_{Amax} in dB(A)

Identificatie	Omschrijving	Dag (07:00 -21:00 uur) L_{Amax}	Nacht (21:00 - 07:00 uur) L_{Amax}
T281	Nieuwbouw	69	54
T284	Nieuwbouw	68	57
Normstelling		70 *	60

* niet van toepassing op laad- en losactiviteiten

De maximale geluidniveaus ter plaatse van de te realiseren woningen bedragen ten hoogste 69 dB(A) in de dagperiode en 57 in de nachtperiode. In de dag- en de nachtperiode wordt voldaan aan de normstelling.

De verkeersaantrekkende werking is opgenomen in het rekenmodel tot waar deze opgaat in het heersende verkeersbeeld.

tabel 14: langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$ in dB(A)

Identificatie	Omschrijving	Dag (07:00 -21:00 uur) $L_{Ar,LT}$	Nacht (21:00 – 07:00 uur) $L_{Ar,LT}$
T283	Nieuwbouw	37	22
voorkeursgrenswaarde		50	40
maximale grenswaarde		65	55

Ter plaatse van de voorgenomen ontwikkeling wordt zowel in de dag- als de nachtperiode voldaan.

7 Conclusie

Veenderweg 62-66

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter plaatse van de te realiseren woningen bedraagt ten hoogste 27 dB(A) in de dagperiode, 29 dB(A) in de avondperiode en 23 dB(A) in de nachtperiode. In de dag-, de avond- en de nachtperiode wordt voldaan aan de normstelling.

De maximale geluidniveaus ter plaatse van de te realiseren woningen bedraagt ten hoogste 63 dB(A) in de dagperiode, 63 dB(A) in de avondperiode en 63 dB(A) in de nachtperiode. In de dag- en de avondperiode wordt voldaan aan de normstelling. In de nachtperiode wordt niet voldaan. De overschrijding vindt plaats ten gevolge van het dichtvallen van een portierdeur. In het onderzoek is uitgegaan dat er vooralsnog geen gesloten erfafscheiding aanwezig is. Wanneer dit gerealiseerd wordt zal naar verwachting voldaan worden aan de normstelling. Daarnaast kan redelijkerwijs verwacht worden dat de overschrijding plaats zal vinden in de vroege ochtend (voor 7:00 uur) en niet zeer frequent voorkomt. Daarom kan naar onze mening toch worden uitgegaan van een goed woon-/leefklimaat ter plaatse van de realiseren woningen. De overschrijding zou middels maatwerkvoorschriften kunnen worden toegestaan. Hierbij uitgaan de worst-case situatie die in dit onderzoek is beschouwd.

Met betrekking tot de verkeersaantrekkende werking wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

Veenderweg 70

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter plaatse van de te realiseren woningen bedragen ten hoogste 25 dB(A) in de dagperiode, 28 dB(A) in de avondperiode en 22 dB(A) in de nachtperiode. In de dag-, de avond- en de nachtperiode wordt voldaan aan de normstelling.

De maximale geluidniveaus ter plaatse van de te realiseren woningen bedragen ten hoogste 52 dB(A) in de dagperiode, 52 dB(A) in de avondperiode en 52 dB(A) in de nachtperiode. In de dag-, de avond- en de nachtperiode wordt voldaan aan de normstelling.

Met betrekking tot de verkeersaantrekkende werking wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

Molenstraat 91

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter plaatse van de te realiseren woningen bedragen ten hoogste 44 dB(A) in de dagperiode en 24 dB(A) in de nachtperiode. In de dag- en de nachtperiode wordt voldaan aan de normstelling.

De maximale geluidniveaus ter plaatse van de te realiseren woningen bedragen ten hoogste 69 dB(A) in de dagperiode en 57 in de nachtperiode. In de dag- en de nachtperiode wordt voldaan aan de normstelling.

Met betrekking tot de verkeersaantrekkende werking wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

Conclusie

Voor alle locaties geldt dat het gehele etmaal wordt voldaan aan de normstelling. Uitgezonderd van het maximale geluidniveau ten gevolge van het dichtvallen van een portierdeur in de nachtperiode op de locatie Veenderweg 62-66. Onder andere op basis van het te verwachten tijdstip van voorkomen, de marginale overschrijding van de grenswaarde en het uitgangspunt een worst-case benadering betreft, kan ons inziens uitgegaan worden dat ter plaatse van de te realiseren woningen een goed woon-/leefklimaat wordt gegarandeerd. De mogelijk optredende overschrijding ten gevolge van het dichtvallen van een portierdeur zou middels maatwerkvoorschriften kunnen worden toegestaan.

Op basis van het uitgevoerde akoestisch onderzoek kan geconcludeerd worden dat de bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt wanneer de woningen worden gerealiseerd en omgekeerd. Daarom kan uitgegaan worden van een goede ruimtelijke ordening.

Bijlage 1: Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]

Model eigenschap

Omschrijving	Veenderweg 62 en 70 [1]
Verantwoordelijke	WouterR
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	WouterR op 13-7-2023
Laatst ingezien door	WouterR op 14-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
M01	lichte motorvoertuigen	0,75	0,00	Relatief	A	60	40	20	20	10,00	55,31	67,61	74,71	78,61	78,61
M02	lichte motorvoertuigen	0,75	0,00	Relatief	A	20	10	6	20	10,00	55,31	67,61	74,71	78,61	78,61
M03	lichte motorvoertuigen	0,75	0,00	Relatief	A	60	40	20	20	10,00	55,31	67,61	74,71	78,61	78,61
M04	lichte motorvoertuigen	0,75	0,00	Relatief	A	40	30	14	20	10,00	55,31	67,61	74,71	78,61	78,61
M05	lichte motorvoertuigen	0,75	0,00	Relatief	A	20	10	6	20	10,00	55,31	67,61	74,71	78,61	78,61
M06	lichte motorvoertuigen	0,75	0,00	Relatief	A	30	20	10	20	10,00	55,31	67,61	74,71	78,61	78,61
M07	lichte motorvoertuigen	0,75	0,00	Relatief	A	30	20	10	20	10,00	55,31	67,61	74,71	78,61	78,61
M08	lichte motorvoertuigen	0,75	0,00	Relatief	A	30	20	10	20	10,00	55,31	67,61	74,71	78,61	78,61
M09	lichte motorvoertuigen	0,75	0,00	Relatief	A	30	20	10	20	10,00	55,31	67,61	74,71	78,61	78,61

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
M01	82,21	84,41	85,11	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02	82,21	84,41	85,11	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	82,21	84,41	85,11	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M04	82,21	84,41	85,11	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M05	82,21	84,41	85,11	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M06	82,21	84,41	85,11	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	82,21	84,41	85,11	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M08	82,21	84,41	85,11	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M09	82,21	84,41	85,11	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw	31
P01	Lichte motorvoertuigen, max	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	52,80
P02	Portierdeuren, max	1,50	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	53,50
P03	Portierdeuren, max	1,50	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	53,50
P04	Lichte motorvoertuigen, max	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	52,80
P05	Portierdeuren, max	1,50	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	53,50
P06	Lichte motorvoertuigen, max	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	52,80
P07	Lichte motorvoertuigen, max	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	52,80

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
P01	67,20	72,70	70,50	86,90	89,20	89,10	84,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	65,10	87,30	90,50	93,60	93,30	92,00	88,60	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03	65,10	87,30	90,50	93,60	93,30	92,00	88,60	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	67,20	72,70	70,50	86,90	89,20	89,10	84,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P05	65,10	87,30	90,50	93,60	93,30	92,00	88,60	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P06	67,20	72,70	70,50	86,90	89,20	89,10	84,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P07	67,20	72,70	70,50	86,90	89,20	89,10	84,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T01	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T02	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T03	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T04	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T05	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T06	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T07	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T08	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T09	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T10	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T11	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T12	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T13	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T14	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T15	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T16	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T17	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T18	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T19	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T20	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T21	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T22	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T23	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T24	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T25	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T26	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T27	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T28	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T29	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T30	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T31	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T32	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T33	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T34	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T35	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T36	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T37	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T38	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T39	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T40	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T41	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T42	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T43	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T44	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T45	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T46	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T47	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T48	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T49	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T50	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T51	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T52	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T53	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T54	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T55	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T56	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T57	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T58	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T59	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T60	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T61	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T62	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T63	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T64	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T65	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T66	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T67	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T68	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T69	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T70	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T71	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T72	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T73	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T74	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T75	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T76	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T77	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T78	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T79	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T80	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T81	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T82	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T83	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T84	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T85	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T86	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T87	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T88	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T89	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T90	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T91	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T92	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T93	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T94	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T95	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T96	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T97	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T98	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T99	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T100	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T101	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T102	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T103	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T104	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T105	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T106	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T107	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T108	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T109	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T110	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T111	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T112	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T113	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T114	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T115	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T116	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T117	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T118	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T119	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T120	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T121	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T122	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T123	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T124	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T125	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T126	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T127	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T128	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T129	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T130	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T131	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T132	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T133	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T134	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T135	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T136	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T137	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T138	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T139	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T140	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T141	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T142	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T143	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T144	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T145	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T146	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T147	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T148	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T149	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T150	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T151	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T152	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T153	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T154	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T155	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T156	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T157	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T158	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T159	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T160	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T161	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T162	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T163	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T164	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T165	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T166	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T167	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T168	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T169	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T170	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T171	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T172	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T173	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T174	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T175	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T176	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T177	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T178	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T179	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T180	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T181	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T182	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T183	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T184	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T185	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T186	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T187	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T188	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T189	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T190	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T191	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T192	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T193	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T194	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T195	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T196	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T197	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T198	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T199	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T200	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T201	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T202	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T203	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T204	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T205	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T206	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T207	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T208	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T209	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T210	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T211	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T212	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T213	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T214	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T215	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T216	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T217	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T218	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T219	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T220	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T221	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T222	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T223	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T224	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T225	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T226	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T227	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T228	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T229	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T230	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T231	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T232	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T233	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T234	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T235	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T236	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T237	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T238	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T239	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T240	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T241	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T242	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T243	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T244	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T245	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T246	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T247	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T248	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T249	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T250	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T251	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T252	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T253	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T254	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T255	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T256	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T257	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T258	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T259	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T260	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T261	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T262	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T263	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T264	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T265	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T266	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T267	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T268	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T269	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T270	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T271	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T272	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T273	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T274	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T275	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T276	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T277	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T278	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T279	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T280	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T281	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T282	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T283	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T284	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T285	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T286	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T287	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T288	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T289	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T290	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T291	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T292	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T293	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T294	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T295	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T296	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T297	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T298	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T299	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T300	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T301	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T302	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T303	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T304	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T305	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T306	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T307	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T308	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T309	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T310	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T311	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T312	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T313	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T314	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T315	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T316	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T317	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T318	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T319	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T320	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T321	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T322	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T323	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T324	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T325	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T326	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
B01		1,00
B02		0,00
B03		0,00
B04		0,50
B05		1,00
B06		1,00
B07		1,00
B08		0,50
B09		0,50
B10		0,50
B11		1,00
B12		0,50
B13		1,00
B14		1,00
B15		1,00
B16		1,00
B17		1,00
B18		0,50
B19		0,50
B20		0,50
B21		0,50
B22		1,00
B23		1,00
B24		1,00
B25		1,00
B26		1,00
B27		1,00
B28		0,50
B29		0,50
B30		0,50
B31		0,50
B32		0,50

Model: Molenstraat 91 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
M01	Zware motorvoertuigen	1,20	0,00	Relatief	A	1	--	10	10,00	62,00	70,20	82,50	88,70	94,90	98,70	96,90
M02	lichte motorvoertuigen	0,75	0,00	Relatief	A	420	10	20	10,00	55,31	67,61	74,71	78,61	78,61	82,21	84,41
M03	Zware motorvoertuigen	1,20	0,00	Relatief	A	1	--	10	10,00	62,00	70,20	82,50	88,70	94,90	98,70	96,90
M04	lichte motorvoertuigen	0,75	0,00	Relatief	A	420	10	20	10,00	55,31	67,61	74,71	78,61	78,61	82,21	84,41

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Molenstraat 91 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
M01	86,80	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02	85,11	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	86,80	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M04	85,11	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Molenstraat 91 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31
P01	Stationair draaiende motor (lmv)	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	--	A	Nee	Nee	Nee	50,31
P02	Pompinstallatie (2 stuks)	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	33,50
P03	Pompinstallatie (2 stuks)	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	33,50
P04	Lichte motorvoertuigen, max	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	52,80
P05	Zware motorvoertuigen, max	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	66,80
P06	Terughangen vulpistool, max	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	33,70
P07	Portierdeuren, max	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	53,50

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Molenstraat 91 [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
P01	62,61	69,71	73,61	73,61	77,21	79,41	80,11	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	49,10	61,34	59,00	63,70	61,10	63,50	64,50	52,10	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
P03	49,10	61,34	59,00	63,70	61,10	63,50	64,50	52,10	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
P04	67,20	72,70	70,50	86,90	89,20	89,10	84,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P05	81,20	86,70	84,50	100,90	103,20	103,10	98,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P06	51,50	70,50	76,70	86,40	88,80	93,60	89,10	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P07	65,10	87,30	90,50	93,60	92,90	92,00	88,60	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 2: Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	-16,7	-13,8	-19,7
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	-16,7	-13,8	-19,7
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	-16,9	-14,0	-20,0
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	-16,4	-13,5	-19,4
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	-16,8	-13,8	-19,8
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	-16,9	-14,0	-19,9
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	-17,5	-14,6	-20,6
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	-17,4	-14,5	-20,5
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	-17,2	-14,3	-20,2
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	-17,2	-14,4	-20,3
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	-17,2	-14,3	-20,2
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	-16,9	-14,0	-20,0
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	-16,5	-13,7	-19,6
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	-16,4	-13,6	-19,5
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	-16,2	-13,4	-19,3
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	-15,6	-12,7	-18,6
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	-15,5	-12,6	-18,6
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	-15,3	-12,4	-18,3
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	-13,2	-10,4	-16,3
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	-12,3	-9,4	-15,4
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	-12,2	-9,3	-15,3
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	-11,0	-8,4	-14,2
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	-10,7	-8,1	-13,9
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	-8,6	-5,9	-11,8
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	-8,4	-5,7	-11,5
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	-7,2	-4,6	-10,4
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	-7,9	-5,2	-11,0
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	-3,7	-1,2	-6,9
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	-3,5	-0,9	-6,7
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	-2,9	-0,4	-6,1
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	-4,2	-1,6	-7,4
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	-3,8	-1,2	-7,0
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	-2,7	-0,3	-6,0
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	-3,5	-0,9	-6,6
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	-2,9	-0,4	-6,1
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	-1,9	0,4	-5,2
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	-2,1	0,4	-5,3
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	-1,6	0,9	-4,8
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	-0,2	2,2	-3,5
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	0,4	2,5	-3,0
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	2,4	4,4	-1,0
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	5,9	7,8	2,5
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	0,5	2,9	-2,8
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	1,3	3,7	-2,0
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	3,4	5,7	0,1
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	0,0	2,5	-3,2
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	0,9	3,3	-2,4
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	2,7	5,2	-0,5
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	-0,2	2,4	-3,4
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	0,5	3,1	-2,7
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	2,3	4,7	-1,0
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	-0,9	1,7	-4,1
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	-0,3	2,3	-3,5
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	1,4	3,9	-1,8
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	3,4	5,3	-0,1
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	4,5	6,5	1,1
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	-8,5	-5,8	-11,6
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	-7,8	-5,2	-11,0
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	-7,8	-5,2	-11,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	3,4	5,4	0,0
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	4,4	6,4	1,0
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	-3,7	-1,4	-7,0
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	-3,1	-0,8	-6,3
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	-5,8	-3,8	-9,2
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	-5,0	-3,1	-8,4
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	-4,4	-2,4	-7,8
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	-3,4	-1,5	-6,8
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	-0,9	1,1	-4,3
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	-1,9	0,2	-5,2
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	-0,7	1,3	-4,1
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	-7,0	-5,0	-10,4
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	-7,1	-5,2	-10,5
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	-4,8	-2,4	-8,1
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	-4,7	-2,3	-7,9
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	-3,1	-0,7	-6,3
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	-2,9	-0,6	-6,2
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	-2,8	-0,4	-6,0
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	-2,7	-0,3	-5,9
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	-1,5	0,9	-4,7
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	-0,7	1,6	-4,0
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	-0,8	1,3	-4,2
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	-8,0	-5,3	-11,2
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	-7,5	-4,8	-10,6
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	-8,0	-5,3	-11,2
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	-2,4	-0,2	-5,7
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	-1,3	0,8	-4,7
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	-0,5	1,8	-3,8
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	-3,6	-1,6	-7,0
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	-2,6	-0,6	-6,0
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	-1,6	0,5	-5,0
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	-4,2	-2,1	-7,6
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	-3,7	-1,7	-7,1
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	-4,2	-2,3	-7,6
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	-5,2	-3,3	-8,6
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	-4,2	-2,3	-7,6
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	-4,6	-2,6	-8,0
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	-5,5	-3,3	-8,8
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	-4,9	-2,7	-8,2
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	-3,1	-0,9	-6,4
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	-3,4	-1,0	-6,6
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	-3,0	-0,6	-6,2
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	-1,2	1,1	-4,5
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	-0,7	1,8	-3,9
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	0,5	2,9	-2,8
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	2,1	4,4	-1,2
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	6,7	8,9	3,4
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	11,5	13,4	8,1
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	14,2	16,1	10,8
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	5,3	7,5	2,0
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	6,8	8,9	3,5
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	9,6	11,6	6,2
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	4,0	6,5	0,8
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	5,3	7,8	2,1
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	7,0	9,4	3,8
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	-8,9	-6,2	-12,0
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	-8,3	-5,6	-11,5
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	-8,2	-5,6	-11,4
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	4,7	7,1	1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	7,5	9,7	4,2
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	11,6	13,6	8,2
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	3,5	5,6	0,1
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	6,5	8,5	3,1
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	11,2	13,1	7,8
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	0,4	2,8	-2,9
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	1,9	4,3	-1,3
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	4,2	6,6	1,0
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	-0,1	2,4	-3,3
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	1,3	3,7	-2,0
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	3,8	6,2	0,6
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	-0,7	1,8	-3,9
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	0,5	2,9	-2,7
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	2,6	5,0	-0,6
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	1,4	3,9	-1,8
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	3,0	5,4	-0,3
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	4,5	6,8	1,2
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	-1,0	1,3	-4,3
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	0,2	2,5	-3,1
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	1,8	4,1	-1,5
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	-0,8	1,5	-4,1
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	-0,1	2,2	-3,4
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	1,2	3,4	-2,1
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	-2,9	-0,6	-6,2
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	-1,8	0,4	-5,2
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	-0,5	1,5	-3,9
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	-3,1	-0,8	-6,3
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	-1,8	0,4	-5,1
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	-0,2	2,0	-3,5
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	-8,6	-5,9	-11,7
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	-8,1	-5,4	-11,2
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	-7,9	-5,2	-11,0
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	-4,3	-2,1	-7,6
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	-3,0	-0,9	-6,4
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	-1,4	0,7	-4,7
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	-1,4	1,1	-4,6
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	-1,4	1,2	-4,6
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	0,0	2,5	-3,2
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	3,9	6,1	0,6
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	4,9	7,1	1,6
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	7,0	9,1	3,7
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	12,1	13,9	8,6
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	14,1	15,9	10,7
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	15,6	17,4	12,1
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	13,1	14,9	9,6
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	15,2	17,0	11,7
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	16,5	18,3	13,0
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	5,8	8,1	2,5
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	7,4	9,7	4,1
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	9,3	11,6	6,0
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	2,4	4,9	-0,8
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	4,1	6,5	0,9
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	5,9	8,3	2,6
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	7,6	9,6	4,2
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	9,6	11,5	6,2
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	10,6	12,6	7,2
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	7,5	9,5	4,1
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	9,8	11,7	6,4
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	10,3	12,3	6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	3,9	6,2	0,6
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	6,0	8,1	2,6
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	6,8	9,0	3,5
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	-9,3	-6,6	-12,4
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	-8,7	-6,0	-11,8
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	-8,6	-5,9	-11,8
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	3,8	6,0	0,5
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	5,6	7,8	2,3
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	6,4	8,6	3,1
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	18,6	20,4	15,1
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	21,2	23,0	17,7
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	21,2	23,1	17,8
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	19,6	21,4	16,2
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	22,1	23,9	18,7
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	22,3	24,2	18,9
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	15,2	17,0	11,8
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	21,2	23,1	17,8
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	21,5	23,4	18,1
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	10,1	12,3	6,8
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	20,6	22,5	17,2
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	21,2	23,2	17,8
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	12,2	14,0	8,7
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	19,1	21,0	15,7
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	20,3	22,3	16,9
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	3,2	5,6	-0,1
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	10,6	12,5	7,1
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	11,8	13,8	8,4
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	6,6	8,5	3,2
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	8,5	10,4	5,1
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	8,8	10,8	5,4
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	0,7	2,7	-2,7
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	2,6	4,6	-0,8
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	2,9	5,0	-0,4
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	1,7	3,8	-1,7
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	3,9	6,0	0,5
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	4,4	6,6	1,1
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	-10,7	-8,1	-13,9
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	-10,3	-7,7	-13,4
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	-16,4	-13,7	-19,6
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	1,1	3,2	-2,3
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	3,4	5,5	0,0
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	4,1	6,3	0,7
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	1,8	4,0	-1,5
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	4,0	6,2	0,7
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	4,8	7,1	1,5
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	1,7	3,9	-1,6
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	3,6	5,6	0,2
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	4,2	6,3	0,9
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	2,0	4,2	-1,3
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	4,3	6,4	0,9
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	5,2	7,3	1,8
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	3,0	5,0	-0,4
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	6,4	8,4	3,0
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	6,9	8,9	3,5
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	14,1	16,0	10,6
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	23,2	24,9	19,7
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	24,2	26,0	20,8
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	22,9	24,7	19,4
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	24,9	26,7	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	24,9	26,7	21,5
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	24,0	26,0	20,6
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	25,9	27,9	22,5
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	26,1	28,2	22,7
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	24,9	26,9	21,5
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	26,8	28,8	23,4
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	26,0	28,2	22,7
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	24,3	26,0	20,8
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	26,3	28,1	22,8
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	25,1	26,9	21,6
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	-15,3	-12,5	-18,4
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	-15,2	-12,5	-18,3
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	-15,2	-12,5	-18,3
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	23,0	24,8	19,6
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	24,8	26,6	21,3
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	24,2	26,0	20,7
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	2,6	4,9	-0,7
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	4,6	6,8	1,3
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	6,8	8,9	3,4
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	1,8	3,9	-1,6
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	3,5	5,5	0,1
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	6,6	8,5	3,2
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	-2,3	0,0	-5,6
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	-1,4	0,8	-4,7
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	0,3	2,6	-3,0
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	-3,0	-0,6	-6,3
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	-2,3	0,0	-5,6
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	-0,6	1,7	-3,8
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	-4,1	-1,9	-7,4
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	-3,4	-1,3	-6,8
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	-1,7	0,4	-5,0
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	-5,3	-3,1	-8,6
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	-4,7	-2,7	-8,1
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	-3,1	-1,0	-6,4
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	-6,0	-3,7	-9,2
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	-5,4	-3,2	-8,7
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	-3,6	-1,5	-6,9
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	7,1	9,4	3,8
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	11,7	13,9	8,4
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	14,3	16,4	10,9
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	7,1	9,3	3,8
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	13,4	15,5	10,0
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	15,9	18,0	12,5
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	-14,9	-12,2	-18,1
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	-14,9	-12,2	-18,0
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	-14,9	-12,2	-18,0
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	7,7	9,8	4,3
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	14,4	16,6	11,1
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	16,9	19,0	13,5
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	10,6	12,7	7,3
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	17,1	19,3	13,8
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	19,3	21,4	16,0
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	14,2	16,2	10,9
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	19,1	21,3	15,8
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	21,0	23,2	17,7
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	13,2	15,5	9,9
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	18,7	20,7	15,3
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	20,6	22,6	17,2
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	10,9	13,1	7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	17,3	19,2	13,9
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	19,9	21,8	16,4
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	-0,5	1,9	-3,8
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	0,2	2,5	-3,1
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	1,6	3,8	-1,7
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	-2,1	0,3	-5,4
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	-1,9	0,5	-5,1
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	-0,5	1,8	-3,8
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	-3,1	-0,6	-6,3
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	-2,8	-0,4	-6,0
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	-1,3	1,0	-4,6
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	-3,5	-0,9	-6,7
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	-2,6	0,0	-5,8
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	-0,4	2,3	-3,5
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	-0,1	2,0	-3,4
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	1,0	2,9	-2,4
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	2,2	4,1	-1,3
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	-14,6	-11,9	-17,7
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	-14,6	-11,9	-17,7
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	-14,5	-11,8	-17,7
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	7,0	9,9	3,9
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	9,5	12,3	6,4
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	11,0	13,8	7,9
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	7,6	10,5	4,6
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	9,6	12,3	6,5
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	11,3	14,1	8,2
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	7,7	10,5	4,6
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	10,5	13,0	7,3
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	12,3	14,9	9,1
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	7,2	9,8	4,0
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	9,9	12,3	6,6
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	11,9	14,2	8,6
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	2,3	5,0	-0,8
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	3,5	6,2	0,4
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	5,5	8,2	2,3
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	9,6	11,7	6,3
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	11,5	13,8	8,2
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	7,2	9,6	4,0
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	9,3	11,9	6,1
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	3,6	6,2	0,4
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	8,6	11,2	5,4
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	2,4	5,1	-0,7
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	5,0	7,8	1,9
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	-1,6	1,2	-4,7
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	-0,8	2,0	-3,9
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	-14,1	-11,4	-17,2
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	-14,0	-11,4	-17,2
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	-14,0	-11,3	-17,1
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	-2,1	0,7	-5,2
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	-1,2	1,5	-4,3
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	-2,4	0,1	-5,6
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	-1,7	0,9	-4,9
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	6,3	9,3	3,3
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	7,3	10,2	4,2
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	-1,3	1,3	-4,5
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	3,9	6,6	0,7
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	-1,2	1,7	-4,3
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	-1,0	1,8	-4,1
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	-2,7	0,0	-5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	-2,7	0,0	-5,8
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	-7,6	-5,4	-10,9
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	-7,9	-5,7	-11,2
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	-9,3	-6,9	-12,6
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	-2,2	0,3	-5,4
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	-2,1	0,4	-5,3
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	-2,5	-0,1	-5,7
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	-1,9	0,6	-5,1
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	-1,7	0,7	-4,9
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	-1,7	0,6	-5,0
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	-2,4	0,0	-5,7
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	-2,2	0,2	-5,5
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	-2,3	0,0	-5,6
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	-13,0	-10,4	-16,2
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	-12,9	-10,4	-16,1
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	-12,9	-10,3	-16,1
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	-3,4	-0,8	-6,6
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	-3,7	-1,3	-6,9
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	-2,7	-0,2	-5,9
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	-2,7	-0,2	-5,9
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	-2,5	0,0	-5,7
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	-0,6	1,9	-3,8
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	4,1	7,2	1,1
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	4,7	7,9	1,8
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	6,3	9,5	3,3
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	6,8	9,7	3,7
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	8,3	11,4	5,4
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	9,7	12,8	6,7
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	-7,0	-4,2	-10,1
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	-7,1	-4,3	-10,2
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	-7,1	-4,2	-10,1
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	-4,7	-1,8	-7,8
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	-8,8	-6,0	-11,9
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	-8,8	-6,0	-11,9
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	-8,2	-6,1	-11,6
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	-8,2	-6,0	-11,5
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	-6,5	-4,4	-9,8
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	-6,8	-4,2	-9,9
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	-3,0	-0,4	-6,2
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	-6,3	-4,2	-9,6
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	-7,4	-4,7	-10,5
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	-5,0	-2,2	-8,1
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	-9,8	-7,5	-13,1
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	-8,6	-5,8	-11,7
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	-7,3	-4,4	-10,4
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	-10,8	-8,5	-14,1
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	-13,5	-10,9	-16,7
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	-13,4	-10,7	-16,5
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	-12,9	-10,3	-16,1
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	-8,1	-6,0	-11,5
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	-7,7	-5,6	-11,1
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	-4,7	-2,7	-8,1
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	-9,6	-7,3	-12,9
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	-9,1	-6,8	-12,4
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	-6,9	-4,8	-10,2
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	-9,2	-7,1	-12,5
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	-8,9	-6,9	-12,3
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	-8,1	-5,9	-11,4
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	-10,0	-7,5	-13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	-9,8	-7,3	-13,0	
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	-7,8	-5,5	-11,1	
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	-9,2	-6,8	-12,4	
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	-9,2	-6,8	-12,4	
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	-7,9	-5,6	-11,2	
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	-5,9	-3,4	-9,1	
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	-5,3	-2,9	-8,6	
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	-5,3	-2,6	-8,4	
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	-4,2	-1,7	-7,4	
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	-3,7	-1,1	-6,9	
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	-2,9	-0,3	-6,1	
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	-3,7	-1,2	-6,9	
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	-3,2	-0,7	-6,4	
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	-2,5	-0,1	-5,7	
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	-3,6	-1,1	-6,8	
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	-3,1	-0,5	-6,2	
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	-3,1	-0,6	-6,3	
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	-1,1	1,4	-4,3	
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	-0,7	1,8	-3,9	
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	0,9	3,3	-2,3	
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	-8,7	-6,2	-11,9	
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	-8,2	-5,7	-11,4	
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	-7,8	-5,3	-11,0	
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	-0,5	2,0	-3,7	
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	0,1	2,6	-3,2	
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	1,5	4,0	-1,7	
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	2,8	5,8	-0,2	
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	3,4	6,4	0,4	
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	4,4	7,3	1,3	
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	-0,8	1,3	-4,2	
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	0,3	2,6	-3,0	
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	2,5	4,8	-0,8	
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	3,4	5,3	0,0	
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	4,2	6,1	0,8	
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	5,9	7,8	2,5	
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	2,3	4,3	-1,1	
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	3,1	5,2	-0,2	
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	5,1	7,2	1,8	
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	3,1	5,2	-0,2	
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	6,3	8,3	2,9	
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	10,5	12,4	7,1	
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	4,4	6,5	1,1	
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	7,7	9,6	4,3	
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	11,8	13,7	8,4	
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	4,5	6,7	1,2	
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	7,6	9,6	4,2	
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	11,5	13,4	8,1	
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	-6,5	-4,1	-9,8	
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	-5,7	-3,4	-9,0	
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	-8,7	-6,2	-11,9	
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	-8,9	-6,6	-12,2	
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	-7,3	-4,7	-10,4	
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	-8,3	-5,7	-11,4	
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	-7,9	-5,4	-11,1	
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	-5,5	-3,2	-8,8	
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	-5,6	-3,2	-8,9	
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	-4,9	-2,2	-8,0	
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	-4,6	-1,9	-7,7	
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	-9,4	-6,8	-12,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	-7,5	-5,1	-10,8
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	-7,9	-5,2	-11,0
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	-7,5	-5,0	-10,7
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	-7,0	-4,4	-10,2
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	-6,3	-3,7	-9,5
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	-8,2	-6,0	-11,5
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	-7,3	-5,0	-10,6
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	-1,5	1,0	-4,7
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	-2,7	-0,4	-6,0
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	1,0	3,2	-2,3
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	-3,8	-1,5	-7,1
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	-3,6	-1,3	-6,9
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	-1,3	0,8	-4,7
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	-4,2	-2,0	-7,5
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	-3,3	-1,0	-6,6
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	-1,3	0,8	-4,7
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	-2,7	-0,6	-6,0
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	-1,8	0,3	-5,2
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	-0,4	1,7	-3,8
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	-8,7	-6,2	-11,9
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	-8,4	-5,8	-11,6
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	-8,1	-5,5	-11,3
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	-8,7	-6,3	-11,9
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	-8,3	-6,0	-11,6
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	-7,3	-5,0	-10,6
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	-11,1	-8,6	-14,3
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	-11,3	-8,8	-14,5
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	-10,6	-8,2	-13,8
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	-9,8	-7,3	-13,0
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	-9,7	-7,2	-12,9
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	-9,1	-6,6	-12,3
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	-5,5	-3,0	-8,7
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	-5,3	-2,8	-8,5
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	-4,5	-2,0	-7,7
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	-8,7	-6,4	-12,0
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	-8,5	-6,2	-11,8
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	-7,4	-5,2	-10,7
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	-1,7	0,4	-5,1
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	-0,5	1,5	-3,9
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	0,7	2,7	-2,7
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	-1,5	0,6	-4,8
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	-0,2	1,8	-3,6
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	0,9	2,9	-2,5
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	-1,4	0,7	-4,8
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	0,6	2,5	-2,9
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	1,6	3,5	-1,8
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	-14,3	-12,0	-17,6
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	-14,0	-11,7	-17,3
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	-13,4	-11,1	-16,7
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	-5,3	-2,7	-8,4
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	-5,1	-2,6	-8,3
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	-4,6	-2,1	-7,8
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	-8,8	-6,3	-12,0
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	-8,4	-5,9	-11,6
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	-8,2	-5,6	-11,4
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	-5,4	-3,0	-8,6
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	-5,4	-3,0	-8,7
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	-5,0	-2,7	-8,3
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	-4,6	-2,3	-7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	-5,1	-2,7	-8,3
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	-4,4	-2,1	-7,7
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	-7,9	-5,5	-11,1
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	-11,8	-9,3	-15,0
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	-11,5	-9,1	-14,7
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	-5,9	-3,4	-9,1
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	-5,1	-2,7	-8,4
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	-3,9	-1,4	-7,1
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	-6,0	-3,6	-9,3
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	-5,3	-2,8	-8,5
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	-3,8	-1,3	-7,0
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	-6,7	-4,3	-9,9
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	-5,9	-3,5	-9,2
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	-4,4	-2,0	-7,6
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	-4,8	-2,2	-8,0
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	-4,6	-2,0	-7,7
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	-3,7	-1,1	-6,9
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	-10,0	-7,5	-13,2
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	-10,2	-7,7	-13,4
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	-10,1	-7,5	-13,3
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	-10,7	-8,4	-14,0
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	-11,4	-9,0	-14,7
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	-11,3	-8,8	-14,5
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	-10,7	-8,3	-13,9
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	-11,6	-9,1	-14,8
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	-11,6	-9,1	-14,8
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	-8,8	-6,3	-12,0
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	-8,4	-5,9	-11,6
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	-8,2	-5,7	-11,4
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	-7,1	-4,7	-10,4
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	-7,2	-4,7	-10,4
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	-5,9	-3,4	-9,1
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	-8,5	-6,1	-11,8
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	-7,5	-5,1	-10,8
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	-5,3	-2,8	-8,5
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	-8,4	-6,0	-11,7
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	-7,7	-5,2	-10,9
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	-5,2	-2,7	-8,4
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	-8,6	-6,2	-11,8
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	-7,7	-5,2	-10,9
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	-5,0	-2,5	-8,2
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	-7,7	-5,2	-10,9
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	-7,0	-4,5	-10,2
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	-4,6	-2,1	-7,8
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	-4,0	-1,4	-7,2
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	-3,8	-1,2	-7,0
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	-2,5	0,1	-5,7
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	-8,5	-6,3	-11,8
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	-8,4	-6,2	-11,7
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	-7,5	-5,3	-10,8
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	-4,9	-2,4	-8,1
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	-7,5	-5,0	-10,7
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	-7,0	-4,5	-10,2
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	-8,4	-5,5	-11,4
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	-9,4	-6,7	-12,5
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	-8,9	-6,2	-12,0
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	-7,5	-4,7	-10,6
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	-7,5	-4,7	-10,6
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	-9,5	-6,9	-12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	-10,8	-8,0	-13,9
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	-10,6	-7,9	-13,7
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	-10,3	-7,6	-13,4
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	-12,1	-9,6	-15,3
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	-12,2	-9,7	-15,4
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	-12,1	-9,6	-15,3
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	-13,0	-10,7	-16,2
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	-13,2	-10,9	-16,5
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	-12,7	-10,3	-15,9
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	-11,8	-9,2	-15,0
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	-13,9	-11,6	-17,2
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	-13,3	-10,9	-16,6
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	-13,9	-11,5	-17,2
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	-14,2	-11,9	-17,5
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	-13,6	-11,2	-16,9
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	-14,7	-12,2	-17,9
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	-14,6	-12,2	-17,8
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	-14,0	-11,5	-17,2
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	-14,1	-11,6	-17,3
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	-14,0	-11,4	-17,2
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	-13,7	-11,2	-16,9
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	-8,1	-5,3	-11,2
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	-8,0	-5,1	-11,0
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	-12,6	-10,0	-15,8
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	-6,0	-3,3	-9,1
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	-5,6	-2,8	-8,7
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	-8,3	-5,6	-11,4
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	-4,6	-2,1	-7,8
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	-4,3	-1,8	-7,5
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	-8,1	-5,6	-11,3
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	-3,6	-1,3	-6,9
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	-3,3	-0,9	-6,6
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	-7,1	-4,6	-10,3
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	-12,1	-9,5	-15,3
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	-12,0	-9,4	-15,1
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	-11,8	-9,2	-14,9
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	-1,6	0,6	-4,9
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	-1,6	0,6	-4,9
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	-5,7	-3,1	-8,9
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	-5,3	-2,8	-8,5
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	-5,4	-2,9	-8,6
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	-5,4	-2,8	-8,6
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	-7,9	-5,5	-11,2
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	-7,7	-5,4	-11,0
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	-6,4	-3,8	-9,6
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	-8,1	-5,7	-11,3
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	-8,0	-5,6	-11,3
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	-6,9	-4,5	-10,1
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	-9,0	-6,4	-12,1
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	-9,0	-6,4	-12,2
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	-9,7	-7,1	-12,9
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	-11,6	-9,0	-14,8
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	-11,8	-9,2	-14,9
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	-11,8	-9,2	-15,0
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	-8,3	-5,7	-11,5
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	-8,3	-5,7	-11,5
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	-7,9	-5,3	-11,1
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	-7,9	-5,3	-11,0
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	-7,8	-5,2	-11,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	-7,6	-5,0	-10,8
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	-7,8	-5,1	-10,9
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	-7,7	-5,1	-10,9
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	-7,6	-4,9	-10,7
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	-7,9	-5,3	-11,1
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	-7,5	-5,0	-10,7
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	-7,7	-5,0	-10,8
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	-11,8	-9,2	-15,0
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	-11,6	-9,1	-14,8
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	-11,4	-8,8	-14,6
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	-2,6	-0,5	-6,0
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	-2,3	-0,3	-5,7
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	-10,5	-7,6	-13,6
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	-1,5	1,4	-4,6
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	1,5	4,5	-1,5
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	3,0	6,1	0,0
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	-2,3	0,5	-5,4
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	3,2	6,2	0,2
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	4,7	7,8	1,7
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	0,8	3,9	-2,2
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	4,7	7,8	1,7
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	5,5	8,6	2,5
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	-0,8	2,0	-3,9
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	1,9	5,1	-1,0
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	2,2	5,4	-0,7
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	-2,0	0,5	-5,2
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	-3,6	-0,7	-6,7
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	-2,8	0,1	-5,8
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	-1,5	1,6	-4,5
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	-5,3	-2,5	-8,4
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	-3,9	-1,1	-7,0
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	-8,3	-5,7	-11,5
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	-7,6	-5,1	-10,8
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	-5,9	-3,3	-9,1
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	-11,1	-8,5	-14,3
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	-11,1	-8,3	-14,2
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	-10,8	-8,1	-13,9
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	-9,2	-6,5	-12,3
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	-11,5	-8,9	-14,6
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	-11,3	-8,7	-14,5
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	-11,0	-8,4	-14,2
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	-10,0	-7,2	-13,1
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	-9,2	-6,5	-12,3
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	-9,3	-6,6	-12,4
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	-8,1	-5,4	-11,2
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	-8,1	-5,3	-11,2
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	-7,2	-4,4	-10,3
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	-7,2	-4,5	-10,3
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	-6,2	-3,4	-9,3
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	-7,9	-5,2	-11,0
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	-10,0	-7,7	-13,3
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	-11,4	-8,6	-14,5
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	-11,0	-8,2	-14,1
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	-7,8	-4,9	-10,9
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	-7,6	-4,7	-10,7
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	-4,0	-1,3	-7,1
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	-3,0	-0,3	-6,1
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	-2,3	0,1	-5,6
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	-1,2	1,3	-4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	0,6	3,0	-2,6
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	1,1	3,6	-2,1
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	-10,8	-8,2	-14,0
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	-10,5	-8,0	-13,7
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	-10,2	-7,6	-13,4
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	-0,6	2,1	-3,7
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	2,9	5,5	-0,3
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	-0,9	1,9	-4,0
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	-0,3	2,4	-3,5
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	-2,3	0,6	-5,3
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	-2,2	0,7	-5,3
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	-6,0	-3,0	-9,0
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	-5,5	-2,5	-8,5
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	-9,2	-6,3	-12,2
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	-7,9	-5,0	-10,9
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	-9,8	-7,1	-13,0
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	-8,7	-5,9	-11,8
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	8,1	10,1	4,7
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	8,4	10,4	5,0
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	-9,4	-6,9	-12,6
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	-9,2	-6,6	-12,4
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	-8,6	-6,1	-11,8
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	-11,1	-8,6	-14,3
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	-11,2	-8,7	-14,4
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	-10,6	-8,1	-13,8
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	-8,4	-5,9	-11,6
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	-8,9	-6,4	-12,1
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	-8,3	-5,7	-11,5
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	-6,8	-4,3	-10,0
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	-9,3	-6,7	-12,5
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	-8,0	-5,5	-11,2
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	-8,0	-5,5	-11,2
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	-8,9	-6,4	-12,1
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	-7,7	-5,2	-10,9
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	-9,6	-7,0	-12,8
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	-9,2	-6,6	-12,4
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	-7,6	-5,0	-10,8
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	-9,3	-6,8	-12,5
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	-9,2	-6,6	-12,3
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	-7,9	-5,3	-11,1
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	-9,9	-7,2	-13,1
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	-9,7	-7,0	-12,8
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	-9,1	-6,4	-12,2
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	-16,6	-13,8	-19,7
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	-16,5	-13,7	-19,6
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	-16,3	-13,5	-19,4
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	-11,9	-9,2	-15,0
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	-15,5	-12,6	-18,5
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	-15,3	-12,5	-18,4
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	-15,1	-12,2	-18,1
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	-15,0	-12,1	-18,0
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	-14,9	-12,0	-17,9
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	-14,0	-11,2	-17,1
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	-13,9	-11,2	-17,0
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	-13,8	-11,1	-16,9
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	-12,8	-10,1	-16,0
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	-12,8	-10,1	-15,9
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	-12,7	-10,0	-15,8
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	-9,6	-6,8	-12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	-9,6	-6,9	-12,7
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	-9,5	-6,8	-12,6
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	-12,2	-9,6	-15,4
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	-12,5	-9,7	-15,6
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	-11,5	-8,8	-14,7
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	-5,7	-3,1	-8,9
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	-5,3	-2,7	-8,4
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	-4,7	-2,2	-7,9
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	-6,1	-3,4	-9,3
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	-5,9	-3,2	-9,0
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	-5,4	-2,7	-8,5
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	-6,4	-3,6	-9,5
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	-6,1	-3,4	-9,2
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	-5,5	-2,8	-8,7
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	-7,5	-4,8	-10,7
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	-6,7	-4,0	-9,8
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	-5,7	-2,9	-8,8
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	-8,0	-5,2	-11,1
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	-7,1	-4,4	-10,2
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	-6,4	-3,7	-9,5
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	-8,8	-6,2	-12,0
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	-8,1	-5,5	-11,2
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	-7,2	-4,5	-10,3
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	-8,7	-6,2	-11,9
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	-8,5	-6,0	-11,7
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	-8,1	-5,6	-11,3
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	-10,7	-8,1	-13,9
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	-10,8	-8,2	-13,9
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	-10,9	-8,4	-14,1
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	-9,9	-7,4	-13,1
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	-10,0	-7,4	-13,2
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	-9,8	-7,4	-13,1
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	-9,2	-6,7	-12,4
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	-9,2	-6,7	-12,4
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	-9,0	-6,6	-12,2
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	-6,9	-4,4	-10,1
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	-7,6	-5,0	-10,7
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	-7,3	-4,8	-10,5
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	-5,6	-3,0	-8,7
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	-6,1	-3,5	-9,3
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	-4,9	-2,5	-8,2
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	-8,8	-6,4	-12,0
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	-8,6	-6,3	-11,9
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	-7,6	-5,3	-10,9
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	-4,2	-1,6	-7,4
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	-3,9	-1,3	-7,1
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	-3,0	-0,4	-6,2
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	-4,2	-1,7	-7,4
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	-3,9	-1,4	-7,1
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	-3,1	-0,5	-6,3
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	-4,4	-1,9	-7,6
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	-4,3	-1,7	-7,4
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	-3,7	-1,1	-6,8
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	-4,5	-1,9	-7,6
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	-4,1	-1,4	-7,2
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	-4,2	-1,6	-7,4
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	-5,2	-2,6	-8,4
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	-4,9	-2,3	-8,1
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	-4,3	-1,6	-7,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	-8,3	-5,6	-11,4
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	-7,7	-5,0	-10,8
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	-8,6	-6,0	-11,8
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	-6,8	-4,3	-10,0
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	-6,5	-4,0	-9,7
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	-5,7	-3,2	-8,9
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	-6,6	-4,1	-9,8
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	-6,3	-3,7	-9,5
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	-5,5	-2,9	-8,6
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	-6,4	-3,8	-9,6
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	-6,1	-3,5	-9,3
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	-5,2	-2,6	-8,4
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	-6,2	-3,6	-9,4
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	-5,9	-3,3	-9,0
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	-4,9	-2,4	-8,1
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	-5,8	-3,2	-9,0
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	-5,5	-3,0	-8,7
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	-4,5	-2,0	-7,7
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	-8,7	-6,1	-11,8
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	-9,1	-6,6	-12,3
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	-8,3	-5,9	-11,5
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	-3,9	-1,2	-7,0
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	-3,9	-1,3	-7,1
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	-3,5	-0,9	-6,7
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	-4,8	-2,1	-7,9
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	-4,6	-1,9	-7,7
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	-4,2	-1,5	-7,4
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	-6,1	-3,3	-9,2
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	-4,8	-2,0	-7,9
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	-5,2	-2,4	-8,3
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	-8,3	-5,8	-11,5
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	-7,3	-4,7	-10,5
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	-8,6	-6,1	-11,8
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	-9,9	-7,5	-13,2
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	-8,7	-6,2	-11,9
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	-9,4	-6,9	-12,6
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	-6,6	-4,1	-9,8
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	-6,5	-4,0	-9,7
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	-5,8	-3,4	-9,1
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	-1,8	0,6	-5,1
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	-1,6	0,6	-4,9
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	-0,3	1,8	-3,7
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	-2,3	0,0	-5,6
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	-1,4	0,8	-4,7
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	0,1	2,2	-3,3
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	-2,2	0,1	-5,5
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	-1,2	0,9	-4,6
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	0,3	2,4	-3,0
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	-3,5	-1,2	-6,8
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	-0,8	1,3	-4,2
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	1,1	3,2	-2,3
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	-2,8	-0,5	-6,1
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	-1,6	0,7	-4,9
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	0,5	2,7	-2,8
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	2,1	4,0	-1,3
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	2,7	4,6	-0,7
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	4,7	6,6	1,3
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	-4,1	-1,6	-7,3
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	-3,4	-1,0	-6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	-2,0	0,5	-5,2
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	-4,5	-2,0	-7,7
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	-4,0	-1,5	-7,2
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	-2,6	-0,1	-5,8
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	-4,8	-2,3	-8,0
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	-4,4	-1,9	-7,6
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	-3,1	-0,6	-6,4
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	-5,2	-2,6	-8,4
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	-4,8	-2,3	-8,0
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	-3,6	-1,0	-6,8
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	-5,4	-2,8	-8,6
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	-5,0	-2,5	-8,2
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	-3,9	-1,3	-7,1
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	-6,7	-4,4	-10,0
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	-6,6	-4,3	-9,9
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	-5,5	-3,1	-8,7
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	-5,6	-3,1	-8,8
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	-5,5	-3,0	-8,7
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	-4,6	-2,2	-7,9
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	-4,9	-2,4	-8,1
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	-4,9	-2,4	-8,1
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	-4,1	-1,6	-7,3
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	-4,1	-1,5	-7,3
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	-3,8	-1,3	-7,0
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	-3,2	-0,7	-6,4
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	-2,8	-0,3	-6,0
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	-2,8	-0,3	-6,0
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	-2,2	0,3	-5,4
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	-6,6	-4,3	-9,9
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	-6,1	-3,9	-9,4
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	-4,6	-2,4	-7,9
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	-2,2	0,5	-5,3
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	-1,8	0,9	-4,9
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	-0,5	2,1	-3,6
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	-2,4	0,2	-5,6
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	-2,0	0,6	-5,2
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	-0,8	1,8	-4,0
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	-3,2	-0,6	-6,4
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	-2,9	-0,3	-6,1
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	-1,8	0,8	-5,0
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	-3,4	-0,8	-6,6
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	-3,1	-0,5	-6,3
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	-2,1	0,5	-5,3
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	-4,3	-2,1	-7,6
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	-3,9	-1,7	-7,2
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	-2,5	-0,3	-5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 62-66

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	10,4	10,4	10,4
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	10,3	10,3	10,3
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	10,1	10,1	10,1
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	12,6	12,6	12,6
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	9,6	9,6	9,6
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	9,7	9,7	9,7
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	9,2	9,2	9,2
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	9,3	9,3	9,3
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	9,6	9,6	9,6
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	9,4	9,4	9,4
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	9,6	9,6	9,6
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	10,1	10,1	10,1
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	10,5	10,5	10,5
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	10,8	10,8	10,8
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	11,1	11,1	11,1
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	12,3	12,3	12,3
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	12,6	12,6	12,6
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	12,8	12,8	12,8
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	16,0	16,0	16,0
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	16,1	16,1	16,1
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	16,1	16,1	16,1
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	22,0	22,0	22,0
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	22,6	22,6	22,6
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	23,1	23,1	23,1
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	23,6	23,6	23,6
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	24,5	24,5	24,5
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	24,9	24,9	24,9
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	28,0	28,0	28,0
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	29,0	29,0	29,0
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	30,0	30,0	30,0
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	28,3	28,3	28,3
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	29,6	29,6	29,6
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	30,7	30,7	30,7
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	28,7	28,7	28,7
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	30,2	30,2	30,2
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	31,5	31,5	31,5
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	29,6	29,6	29,6
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	30,6	30,6	30,6
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	32,7	32,7	32,7
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	36,0	36,0	36,0
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	39,5	39,5	39,5
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	44,0	44,0	44,0
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	34,0	34,0	34,0
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	36,4	36,4	36,4
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	39,1	39,1	39,1
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	33,2	33,2	33,2
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	35,4	35,4	35,4
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	37,8	37,8	37,8
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	32,4	32,4	32,4
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	34,6	34,6	34,6
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	37,0	37,0	37,0
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	30,6	30,6	30,6
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	31,8	31,8	31,8
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	33,8	33,8	33,8
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	30,3	30,3	30,3
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	31,9	31,9	31,9
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	23,5	23,5	23,5
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	24,4	24,4	24,4
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	24,6	24,6	24,6
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	42,4	42,4	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 62-66

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	44,5	44,5	44,5
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	42,2	42,2	42,2
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	44,2	44,2	44,2
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	32,5	32,5	32,5
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	34,0	34,0	34,0
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	33,9	33,9	33,9
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	35,4	35,4	35,4
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	37,0	37,0	37,0
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	35,1	35,1	35,1
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	37,6	37,6	37,6
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	28,4	28,4	28,4
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	29,2	29,2	29,2
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	29,1	29,1	29,1
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	29,5	29,5	29,5
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	30,0	30,0	30,0
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	31,3	31,3	31,3
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	29,5	29,5	29,5
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	30,3	30,3	30,3
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	32,8	32,8	32,8
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	34,5	34,5	34,5
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	36,1	36,1	36,1
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	23,5	23,5	23,5
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	24,3	24,3	24,3
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	24,3	24,3	24,3
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	31,0	31,0	31,0
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	32,8	32,8	32,8
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	32,5	32,5	32,5
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	30,8	30,8	30,8
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	32,5	32,5	32,5
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	32,2	32,2	32,2
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	30,6	30,6	30,6
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	32,3	32,3	32,3
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	31,7	31,7	31,7
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	30,5	30,5	30,5
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	32,0	32,0	32,0
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	31,4	31,4	31,4
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	29,7	29,7	29,7
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	31,4	31,4	31,4
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	33,7	33,7	33,7
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	30,3	30,3	30,3
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	33,1	33,1	33,1
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	34,2	34,2	34,2
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	31,7	31,7	31,7
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	33,0	33,0	33,0
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	34,7	34,7	34,7
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	43,5	43,5	43,5
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	48,9	48,9	48,9
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	50,2	50,2	50,2
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	42,8	42,8	42,8
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	49,0	49,0	49,0
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	50,1	50,1	50,1
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	38,6	38,6	38,6
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	41,2	41,2	41,2
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	42,3	42,3	42,3
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	22,8	22,8	22,8
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	23,5	23,5	23,5
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	23,9	23,9	23,9
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	36,7	36,7	36,7
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	39,3	39,3	39,3
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	40,5	40,5	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wethoudersbuurt Ede 231323

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmaz - Veenderweg 62-66

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	40,6	40,6	40,6
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	45,7	45,7	45,7
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	47,2	47,2	47,2
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	33,9	33,9	33,9
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	36,7	36,7	36,7
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	38,3	38,3	38,3
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	32,7	32,7	32,7
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	35,4	35,4	35,4
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	37,0	37,0	37,0
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	44,1	44,1	44,1
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	46,7	46,7	46,7
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	48,0	48,0	48,0
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	36,1	36,1	36,1
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	38,7	38,7	38,7
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	40,6	40,6	40,6
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	32,2	32,2	32,2
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	34,4	34,4	34,4
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	35,5	35,5	35,5
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	33,0	33,0	33,0
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	33,2	33,2	33,2
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	34,4	34,4	34,4
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	28,4	28,4	28,4
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	30,3	30,3	30,3
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	31,7	31,7	31,7
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	29,5	29,5	29,5
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	31,0	31,0	31,0
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	32,2	32,2	32,2
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	22,5	22,5	22,5
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	23,0	23,0	23,0
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	23,8	23,8	23,8
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	29,2	29,2	29,2
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	31,2	31,2	31,2
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	32,6	32,6	32,6
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	28,7	28,7	28,7
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	30,7	30,7	30,7
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	31,9	31,9	31,9
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	43,1	43,1	43,1
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	45,1	45,1	45,1
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	46,5	46,5	46,5
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	42,7	42,7	42,7
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	44,9	44,9	44,9
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	45,1	45,1	45,1
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	46,7	46,7	46,7
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	49,2	49,2	49,2
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	50,1	50,1	50,1
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	46,8	46,8	46,8
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	49,5	49,5	49,5
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	50,2	50,2	50,2
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	44,4	44,4	44,4
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	47,1	47,1	47,1
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	47,8	47,8	47,8
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	39,4	39,4	39,4
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	42,8	42,8	42,8
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	42,4	42,4	42,4
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	41,8	41,8	41,8
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	44,4	44,4	44,4
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	44,3	44,3	44,3
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	42,2	42,2	42,2
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	44,6	44,6	44,6
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	44,6	44,6	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 62-66

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	21,5	21,5	21,5
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	22,2	22,2	22,2
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	23,1	23,1	23,1
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	42,5	42,5	42,5
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	44,9	44,9	44,9
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	44,8	44,8	44,8
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	53,9	53,9	53,9
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	55,9	55,9	55,9
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	55,9	55,9	55,9
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	54,8	54,8	54,8
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	57,4	57,4	57,4
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	57,7	57,7	57,7
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	50,0	50,0	50,0
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	55,8	55,8	55,8
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	56,0	56,0	56,0
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	44,6	44,6	44,6
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	55,1	55,1	55,1
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	55,3	55,3	55,3
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	48,3	48,3	48,3
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	54,7	54,7	54,7
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	54,8	54,8	54,8
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	38,8	38,8	38,8
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	45,3	45,3	45,3
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	45,9	45,9	45,9
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	52,6	52,6	52,6
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	45,3	45,3	45,3
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	45,4	45,4	45,4
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	36,6	36,6	36,6
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	38,3	38,3	38,3
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	38,4	38,4	38,4
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	36,8	36,8	36,8
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	38,4	38,4	38,4
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	38,4	38,4	38,4
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	19,3	19,3	19,3
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	20,7	20,7	20,7
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	11,5	11,5	11,5
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	37,0	37,0	37,0
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	38,5	38,5	38,5
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	38,5	38,5	38,5
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	37,0	37,0	37,0
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	38,5	38,5	38,5
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	38,5	38,5	38,5
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	36,9	36,9	36,9
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	38,4	38,4	38,4
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	38,4	38,4	38,4
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	37,2	37,2	37,2
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	39,0	39,0	39,0
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	39,1	39,1	39,1
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	40,4	40,4	40,4
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	43,6	43,6	43,6
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	43,8	43,8	43,8
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	51,8	51,8	51,8
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	56,4	56,4	56,4
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	59,1	59,1	59,1
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	60,3	60,3	60,3
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	61,0	61,0	61,0
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	61,0	61,0	61,0
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	61,3	61,3	61,3
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	61,3	61,3	61,3
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	61,2	61,2	61,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 62-66

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	62,9	62,9	62,9
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	63,0	63,0	63,0
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	61,1	61,1	61,1
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	60,6	60,6	60,6
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	60,8	60,8	60,8
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	60,7	60,7	60,7
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	14,0	14,0	14,0
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	14,2	14,2	14,2
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	14,4	14,4	14,4
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	58,5	58,5	58,5
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	59,0	59,0	59,0
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	58,9	58,9	58,9
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	38,8	38,8	38,8
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	40,9	40,9	40,9
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	42,6	42,6	42,6
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	37,1	37,1	37,1
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	40,5	40,5	40,5
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	42,2	42,2	42,2
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	30,1	30,1	30,1
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	32,1	32,1	32,1
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	33,1	33,1	33,1
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	31,9	31,9	31,9
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	33,7	33,7	33,7
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	35,0	35,0	35,0
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	30,2	30,2	30,2
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	32,0	32,0	32,0
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	33,4	33,4	33,4
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	29,6	29,6	29,6
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	31,5	31,5	31,5
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	33,2	33,2	33,2
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	30,3	30,3	30,3
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	32,1	32,1	32,1
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	34,1	34,1	34,1
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	46,9	46,9	46,9
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	50,9	50,9	50,9
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	52,5	52,5	52,5
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	46,3	46,3	46,3
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	51,9	51,9	51,9
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	53,3	53,3	53,3
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	14,8	14,8	14,8
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	14,9	14,9	14,9
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	15,2	15,2	15,2
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	45,8	45,8	45,8
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	52,2	52,2	52,2
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	53,6	53,6	53,6
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	47,2	47,2	47,2
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	52,7	52,7	52,7
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	54,0	54,0	54,0
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	44,6	44,6	44,6
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	51,3	51,3	51,3
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	53,1	53,1	53,1
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	45,4	45,4	45,4
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	52,4	52,4	52,4
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	54,6	54,6	54,6
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	46,3	46,3	46,3
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	53,3	53,3	53,3
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	55,1	55,1	55,1
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	33,5	33,5	33,5
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	35,4	35,4	35,4
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	38,3	38,3	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 62-66

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	32,9	32,9	32,9
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	35,3	35,3	35,3
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	36,6	36,6	36,6
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	31,9	31,9	31,9
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	33,2	33,2	33,2
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	35,3	35,3	35,3
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	31,7	31,7	31,7
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	33,0	33,0	33,0
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	34,7	34,7	34,7
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	40,5	40,5	40,5
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	41,9	41,9	41,9
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	43,3	43,3	43,3
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	17,2	17,2	17,2
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	17,4	17,4	17,4
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	17,6	17,6	17,6
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	44,1	44,1	44,1
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	47,1	47,1	47,1
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	48,5	48,5	48,5
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	44,2	44,2	44,2
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	47,6	47,6	47,6
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	49,1	49,1	49,1
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	44,2	44,2	44,2
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	48,2	48,2	48,2
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	49,7	49,7	49,7
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	43,0	43,0	43,0
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	47,8	47,8	47,8
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	49,5	49,5	49,5
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	34,5	34,5	34,5
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	36,2	36,2	36,2
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	38,5	38,5	38,5
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	46,3	46,3	46,3
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	47,9	47,9	47,9
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	46,1	46,1	46,1
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	47,8	47,8	47,8
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	36,3	36,3	36,3
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	43,1	43,1	43,1
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	35,1	35,1	35,1
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	42,4	42,4	42,4
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	33,0	33,0	33,0
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	37,4	37,4	37,4
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	17,8	17,8	17,8
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	17,9	17,9	17,9
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	18,1	18,1	18,1
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	31,6	31,6	31,6
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	33,9	33,9	33,9
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	34,5	34,5	34,5
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	36,0	36,0	36,0
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	34,6	34,6	34,6
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	37,2	37,2	37,2
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	25,7	25,7	25,7
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	30,0	30,0	30,0
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	34,7	34,7	34,7
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	35,0	35,0	35,0
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	28,0	28,0	28,0
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	28,2	28,2	28,2
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	26,8	26,8	26,8
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	27,9	27,9	27,9
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	23,1	23,1	23,1
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	29,3	29,3	29,3
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	30,5	30,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wethoudersbuurt Ede 231323

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 62-66

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	30,1	30,1	30,1
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	30,2	30,2	30,2
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	31,3	31,3	31,3
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	31,1	31,1	31,1
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	31,0	31,0	31,0
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	30,6	30,6	30,6
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	32,3	32,3	32,3
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	19,7	19,7	19,7
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	19,8	19,8	19,8
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	20,0	20,0	20,0
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	31,9	31,9	31,9
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	33,0	33,0	33,0
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	35,0	35,0	35,0
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	32,4	32,4	32,4
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	33,4	33,4	33,4
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	35,7	35,7	35,7
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	33,4	33,4	33,4
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	34,3	34,3	34,3
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	36,5	36,5	36,5
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	40,5	40,5	40,5
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	39,2	39,2	39,2
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	40,5	40,5	40,5
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	27,3	27,3	27,3
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	26,7	26,7	26,7
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	26,1	26,1	26,1
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	28,6	28,6	28,6
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	24,6	24,6	24,6
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	25,6	25,6	25,6
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	32,4	32,4	32,4
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	33,0	33,0	33,0
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	35,0	35,0	35,0
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	30,3	30,3	30,3
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	35,1	35,1	35,1
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	35,0	35,0	35,0
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	28,2	28,2	28,2
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	33,4	33,4	33,4
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	23,2	23,2	23,2
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	21,9	21,9	21,9
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	22,1	22,1	22,1
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	23,0	23,0	23,0
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	17,9	17,9	17,9
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	18,1	18,1	18,1
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	18,8	18,8	18,8
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	23,6	23,6	23,6
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	25,0	25,0	25,0
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	27,2	27,2	27,2
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	22,4	22,4	22,4
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	22,9	22,9	22,9
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	25,5	25,5	25,5
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	24,4	24,4	24,4
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	25,9	25,9	25,9
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	25,1	25,1	25,1
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	21,9	21,9	21,9
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	22,8	22,8	22,8
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	25,1	25,1	25,1
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	19,2	19,2	19,2
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	24,2	24,2	24,2
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	25,3	25,3	25,3
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	27,3	27,3	27,3
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	28,7	28,7	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 62-66

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	25,1	25,1	25,1
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	27,9	27,9	27,9
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	28,7	28,7	28,7
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	30,3	30,3	30,3
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	28,6	28,6	28,6
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	29,4	29,4	29,4
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	31,0	31,0	31,0
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	30,5	30,5	30,5
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	31,3	31,3	31,3
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	32,8	32,8	32,8
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	31,8	31,8	31,8
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	33,1	33,1	33,1
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	35,1	35,1	35,1
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	24,1	24,1	24,1
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	24,7	24,7	24,7
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	25,5	25,5	25,5
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	32,4	32,4	32,4
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	33,8	33,8	33,8
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	35,8	35,8	35,8
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	34,3	34,3	34,3
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	35,0	35,0	35,0
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	36,1	36,1	36,1
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	32,9	32,9	32,9
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	34,7	34,7	34,7
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	36,9	36,9	36,9
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	38,2	38,2	38,2
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	39,3	39,3	39,3
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	40,9	40,9	40,9
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	39,2	39,2	39,2
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	41,0	41,0	41,0
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	44,5	44,5	44,5
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	39,5	39,5	39,5
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	42,7	42,7	42,7
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	45,5	45,5	45,5
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	37,9	37,9	37,9
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	41,2	41,2	41,2
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	43,9	43,9	43,9
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	36,8	36,8	36,8
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	40,0	40,0	40,0
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	42,6	42,6	42,6
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	26,4	26,4	26,4
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	29,3	29,3	29,3
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	23,8	23,8	23,8
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	24,7	24,7	24,7
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	24,7	24,7	24,7
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	24,6	24,6	24,6
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	25,4	25,4	25,4
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	30,2	30,2	30,2
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	28,9	28,9	28,9
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	26,5	26,5	26,5
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	27,4	27,4	27,4
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	21,9	21,9	21,9
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	24,3	24,3	24,3
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	21,9	21,9	21,9
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	24,3	24,3	24,3
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	23,4	23,4	23,4
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	25,4	25,4	25,4
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	24,3	24,3	24,3
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	26,3	26,3	26,3
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	30,8	30,8	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 62-66

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	31,4	31,4	31,4
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	34,2	34,2	34,2
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	27,8	27,8	27,8
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	28,9	28,9	28,9
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	31,2	31,2	31,2
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	27,7	27,7	27,7
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	29,1	29,1	29,1
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	31,1	31,1	31,1
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	30,3	30,3	30,3
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	31,2	31,2	31,2
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	31,0	31,0	31,0
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	24,4	24,4	24,4
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	24,8	24,8	24,8
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	25,4	25,4	25,4
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	24,9	24,9	24,9
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	25,3	25,3	25,3
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	26,8	26,8	26,8
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	19,1	19,1	19,1
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	19,4	19,4	19,4
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	20,9	20,9	20,9
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	20,1	20,1	20,1
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	20,4	20,4	20,4
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	21,8	21,8	21,8
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	26,6	26,6	26,6
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	27,2	27,2	27,2
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	28,9	28,9	28,9
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	24,4	24,4	24,4
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	24,5	24,5	24,5
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	26,0	26,0	26,0
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	31,6	31,6	31,6
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	33,3	33,3	33,3
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	34,8	34,8	34,8
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	31,1	31,1	31,1
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	32,7	32,7	32,7
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	34,2	34,2	34,2
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	30,7	30,7	30,7
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	32,3	32,3	32,3
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	33,7	33,7	33,7
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	18,4	18,4	18,4
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	18,9	18,9	18,9
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	19,7	19,7	19,7
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	26,9	26,9	26,9
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	27,8	27,8	27,8
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	29,6	29,6	29,6
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	24,6	24,6	24,6
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	25,0	25,0	25,0
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	25,4	25,4	25,4
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	27,5	27,5	27,5
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	28,0	28,0	28,0
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	29,3	29,3	29,3
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	27,1	27,1	27,1
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	27,3	27,3	27,3
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	28,3	28,3	28,3
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	26,3	26,3	26,3
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	20,6	20,6	20,6
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	21,8	21,8	21,8
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	26,1	26,1	26,1
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	27,6	27,6	27,6
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	30,6	30,6	30,6
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	26,3	26,3	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 62-66

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	27,9	27,9	27,9
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	31,0	31,0	31,0
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	26,1	26,1	26,1
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	27,1	27,1	27,1
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	29,7	29,7	29,7
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	27,6	27,6	27,6
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	27,7	27,7	27,7
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	29,0	29,0	29,0
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	20,5	20,5	20,5
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	20,5	20,5	20,5
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	21,3	21,3	21,3
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	20,3	20,3	20,3
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	20,3	20,3	20,3
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	21,1	21,1	21,1
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	26,0	26,0	26,0
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	20,1	20,1	20,1
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	20,8	20,8	20,8
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	24,3	24,3	24,3
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	25,2	25,2	25,2
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	25,5	25,5	25,5
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	25,5	25,5	25,5
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	26,3	26,3	26,3
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	28,3	28,3	28,3
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	24,0	24,0	24,0
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	25,1	25,1	25,1
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	27,7	27,7	27,7
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	23,7	23,7	23,7
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	24,7	24,7	24,7
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	27,5	27,5	27,5
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	23,8	23,8	23,8
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	25,4	25,4	25,4
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	28,1	28,1	28,1
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	25,0	25,0	25,0
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	26,4	26,4	26,4
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	28,8	28,8	28,8
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	28,3	28,3	28,3
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	28,6	28,6	28,6
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	29,8	29,8	29,8
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	26,6	26,6	26,6
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	27,2	27,2	27,2
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	28,8	28,8	28,8
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	28,0	28,0	28,0
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	26,5	26,5	26,5
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	28,0	28,0	28,0
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	24,9	24,9	24,9
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	23,4	23,4	23,4
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	24,2	24,2	24,2
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	20,8	20,8	20,8
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	20,8	20,8	20,8
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	21,7	21,7	21,7
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	19,7	19,7	19,7
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	20,0	20,0	20,0
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	20,7	20,7	20,7
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	21,6	21,6	21,6
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	19,5	19,5	19,5
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	20,0	20,0	20,0
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	19,5	19,5	19,5
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	19,3	19,3	19,3
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	19,9	19,9	19,9
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	19,4	19,4	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wethoudersbuurt Ede 231323

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 62-66

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	19,3	19,3	19,3
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	19,7	19,7	19,7
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	19,3	19,3	19,3
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	19,1	19,1	19,1
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	19,6	19,6	19,6
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	19,2	19,2	19,2
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	19,0	19,0	19,0
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	19,4	19,4	19,4
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	19,0	19,0	19,0
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	18,8	18,8	18,8
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	19,2	19,2	19,2
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	26,5	26,5	26,5
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	28,5	28,5	28,5
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	19,3	19,3	19,3
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	28,6	28,6	28,6
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	32,4	32,4	32,4
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	25,3	25,3	25,3
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	32,7	32,7	32,7
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	32,9	32,9	32,9
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	25,5	25,5	25,5
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	36,8	36,8	36,8
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	37,2	37,2	37,2
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	26,3	26,3	26,3
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	21,5	21,5	21,5
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	21,7	21,7	21,7
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	22,0	22,0	22,0
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	36,9	36,9	36,9
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	37,2	37,2	37,2
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	27,2	27,2	27,2
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	30,3	30,3	30,3
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	30,5	30,5	30,5
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	26,9	26,9	26,9
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	27,4	27,4	27,4
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	28,2	28,2	28,2
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	26,7	26,7	26,7
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	25,7	25,7	25,7
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	26,0	26,0	26,0
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	26,4	26,4	26,4
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	20,6	20,6	20,6
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	20,6	20,6	20,6
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	21,1	21,1	21,1
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	20,2	20,2	20,2
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	20,1	20,1	20,1
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	20,8	20,8	20,8
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	21,6	21,6	21,6
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	21,6	21,6	21,6
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	22,6	22,6	22,6
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	25,9	25,9	25,9
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	25,4	25,4	25,4
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	26,7	26,7	26,7
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	27,3	27,3	27,3
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	27,4	27,4	27,4
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	27,2	27,2	27,2
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	28,9	28,9	28,9
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	29,0	29,0	29,0
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	27,4	27,4	27,4
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	21,9	21,9	21,9
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	22,1	22,1	22,1
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	22,5	22,5	22,5
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	34,6	34,6	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wethoudersbuurt Ede 231323

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 62-66

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	37,3	37,3	37,3
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	22,4	22,4	22,4
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	32,7	32,7	32,7
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	37,8	37,8	37,8
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	38,9	38,9	38,9
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	30,8	30,8	30,8
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	38,2	38,2	38,2
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	39,2	39,2	39,2
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	35,3	35,3	35,3
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	34,7	34,7	34,7
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	35,4	35,4	35,4
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	34,5	34,5	34,5
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	29,1	29,1	29,1
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	31,2	31,2	31,2
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	37,8	37,8	37,8
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	28,6	28,6	28,6
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	30,8	30,8	30,8
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	35,8	35,8	35,8
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	28,2	28,2	28,2
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	30,5	30,5	30,5
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	25,9	25,9	25,9
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	26,2	26,2	26,2
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	28,2	28,2	28,2
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	24,8	24,8	24,8
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	21,9	21,9	21,9
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	24,4	24,4	24,4
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	26,5	26,5	26,5
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	22,3	22,3	22,3
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	22,5	22,5	22,5
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	22,9	22,9	22,9
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	24,8	24,8	24,8
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	26,8	26,8	26,8
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	25,3	25,3	25,3
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	28,2	28,2	28,2
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	25,8	25,8	25,8
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	29,1	29,1	29,1
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	28,4	28,4	28,4
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	32,1	32,1	32,1
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	28,2	28,2	28,2
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	29,0	29,0	29,0
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	22,1	22,1	22,1
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	22,1	22,1	22,1
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	24,9	24,9	24,9
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	27,4	27,4	27,4
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	32,7	32,7	32,7
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	33,3	33,3	33,3
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	37,7	37,7	37,7
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	39,1	39,1	39,1
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	39,9	39,9	39,9
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	40,0	40,0	40,0
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	23,0	23,0	23,0
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	23,2	23,2	23,2
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	23,7	23,7	23,7
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	35,7	35,7	35,7
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	39,5	39,5	39,5
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	33,3	33,3	33,3
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	35,0	35,0	35,0
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	31,2	31,2	31,2
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	30,0	30,0	30,0
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	26,4	26,4	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wethoudersbuurt Ede 231323

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 62-66

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	28,2	28,2	28,2
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	23,7	23,7	23,7
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	25,6	25,6	25,6
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	25,1	25,1	25,1
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	24,7	24,7	24,7
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	44,6	44,6	44,6
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	45,8	45,8	45,8
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	23,7	23,7	23,7
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	23,8	23,8	23,8
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	24,4	24,4	24,4
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	22,4	22,4	22,4
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	19,6	19,6	19,6
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	20,7	20,7	20,7
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	23,6	23,6	23,6
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	22,1	22,1	22,1
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	23,4	23,4	23,4
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	25,6	25,6	25,6
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	22,6	22,6	22,6
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	23,9	23,9	23,9
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	24,0	24,0	24,0
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	23,1	23,1	23,1
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	24,2	24,2	24,2
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	22,8	22,8	22,8
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	23,3	23,3	23,3
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	24,3	24,3	24,3
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	24,3	24,3	24,3
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	24,9	24,9	24,9
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	25,8	25,8	25,8
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	21,2	21,2	21,2
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	21,7	21,7	21,7
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	22,0	22,0	22,0
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	16,6	16,6	16,6
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	16,8	16,8	16,8
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	17,2	17,2	17,2
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	18,8	18,8	18,8
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	17,1	17,1	17,1
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	17,6	17,6	17,6
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	17,2	17,2	17,2
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	17,5	17,5	17,5
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	17,9	17,9	17,9
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	17,6	17,6	17,6
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	17,8	17,8	17,8
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	18,3	18,3	18,3
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	18,0	18,0	18,0
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	18,2	18,2	18,2
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	18,8	18,8	18,8
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	19,4	19,4	19,4
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	19,6	19,6	19,6
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	20,2	20,2	20,2
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	19,2	19,2	19,2
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	19,7	19,7	19,7
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	20,8	20,8	20,8
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	26,5	26,5	26,5
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	27,0	27,0	27,0
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	28,2	28,2	28,2
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	26,0	26,0	26,0
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	26,6	26,6	26,6
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	27,8	27,8	27,8
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	25,4	25,4	25,4
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	26,3	26,3	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 62-66

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	27,4	27,4	27,4
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	25,0	25,0	25,0
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	26,1	26,1	26,1
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	27,1	27,1	27,1
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	23,3	23,3	23,3
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	24,6	24,6	24,6
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	25,5	25,5	25,5
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	23,3	23,3	23,3
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	24,4	24,4	24,4
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	25,3	25,3	25,3
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	20,9	20,9	20,9
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	21,2	21,2	21,2
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	22,0	22,0	22,0
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	19,4	19,4	19,4
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	19,5	19,5	19,5
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	20,3	20,3	20,3
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	19,9	19,9	19,9
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	19,9	19,9	19,9
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	20,8	20,8	20,8
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	21,4	21,4	21,4
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	20,6	20,6	20,6
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	21,6	21,6	21,6
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	25,1	25,1	25,1
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	25,4	25,4	25,4
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	25,7	25,7	25,7
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	27,5	27,5	27,5
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	27,8	27,8	27,8
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	28,1	28,1	28,1
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	24,7	24,7	24,7
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	25,2	25,2	25,2
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	26,4	26,4	26,4
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	27,9	27,9	27,9
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	28,4	28,4	28,4
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	30,0	30,0	30,0
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	29,4	29,4	29,4
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	28,0	28,0	28,0
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	29,6	29,6	29,6
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	26,9	26,9	26,9
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	27,6	27,6	27,6
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	29,1	29,1	29,1
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	26,6	26,6	26,6
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	27,1	27,1	27,1
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	28,4	28,4	28,4
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	26,4	26,4	26,4
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	27,1	27,1	27,1
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	28,4	28,4	28,4
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	21,3	21,3	21,3
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	23,7	23,7	23,7
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	21,0	21,0	21,0
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	25,9	25,9	25,9
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	26,5	26,5	26,5
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	27,9	27,9	27,9
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	26,2	26,2	26,2
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	26,8	26,8	26,8
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	28,2	28,2	28,2
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	26,5	26,5	26,5
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	27,1	27,1	27,1
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	28,5	28,5	28,5
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	26,7	26,7	26,7
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	27,4	27,4	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 62-66

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	28,9	28,9	28,9
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	27,1	27,1	27,1
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	27,8	27,8	27,8
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	29,4	29,4	29,4
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	21,0	21,0	21,0
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	21,4	21,4	21,4
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	22,9	22,9	22,9
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	27,2	27,2	27,2
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	25,4	25,4	25,4
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	26,2	26,2	26,2
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	25,5	25,5	25,5
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	23,3	23,3	23,3
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	24,1	24,1	24,1
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	21,7	21,7	21,7
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	24,0	24,0	24,0
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	22,8	22,8	22,8
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	22,9	22,9	22,9
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	22,8	22,8	22,8
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	22,1	22,1	22,1
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	22,8	22,8	22,8
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	22,3	22,3	22,3
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	21,5	21,5	21,5
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	24,8	24,8	24,8
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	24,8	24,8	24,8
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	25,9	25,9	25,9
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	31,2	31,2	31,2
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	33,2	33,2	33,2
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	34,9	34,9	34,9
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	31,8	31,8	31,8
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	33,6	33,6	33,6
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	35,4	35,4	35,4
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	32,2	32,2	32,2
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	34,0	34,0	34,0
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	35,9	35,9	35,9
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	30,0	30,0	30,0
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	35,0	35,0	35,0
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	36,9	36,9	36,9
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	30,5	30,5	30,5
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	31,7	31,7	31,7
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	35,2	35,2	35,2
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	28,6	28,6	28,6
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	29,3	29,3	29,3
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	35,9	35,9	35,9
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	36,9	36,9	36,9
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	37,8	37,8	37,8
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	39,1	39,1	39,1
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	36,5	36,5	36,5
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	37,4	37,4	37,4
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	38,6	38,6	38,6
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	28,1	28,1	28,1
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	29,3	29,3	29,3
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	31,0	31,0	31,0
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	27,9	27,9	27,9
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	28,8	28,8	28,8
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	30,5	30,5	30,5
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	27,7	27,7	27,7
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	28,5	28,5	28,5
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	30,1	30,1	30,1
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	26,4	26,4	26,4
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	26,9	26,9	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 62-66

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	28,0	28,0	28,0
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	26,1	26,1	26,1
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	26,5	26,5	26,5
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	27,4	27,4	27,4
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	25,9	25,9	25,9
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	26,3	26,3	26,3
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	26,9	26,9	26,9
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	27,0	27,0	27,0
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	27,5	27,5	27,5
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	28,1	28,1	28,1
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	29,1	29,1	29,1
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	29,5	29,5	29,5
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	30,1	30,1	30,1
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	27,9	27,9	27,9
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	28,3	28,3	28,3
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	30,1	30,1	30,1
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	29,4	29,4	29,4
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	30,7	30,7	30,7
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	32,5	32,5	32,5
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	28,7	28,7	28,7
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	30,3	30,3	30,3
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	32,0	32,0	32,0
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	28,4	28,4	28,4
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	29,8	29,8	29,8
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	31,5	31,5	31,5
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	28,1	28,1	28,1
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	29,3	29,3	29,3
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	32,0	32,0	32,0
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	29,8	29,8	29,8
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	30,8	30,8	30,8
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	31,9	31,9	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	-18,4	-15,4	-21,4	
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	-18,4	-15,4	-21,4	
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	-18,2	-15,2	-21,2	
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	-17,5	-14,5	-20,5	
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	-18,9	-15,8	-21,9	
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	-18,6	-15,5	-21,6	
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	-18,8	-15,8	-21,8	
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	-18,7	-15,6	-21,7	
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	-18,3	-15,3	-21,3	
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	-18,3	-15,3	-21,3	
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	-18,2	-15,2	-21,2	
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	-17,9	-14,9	-20,9	
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	-17,6	-14,6	-20,6	
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	-17,5	-14,5	-20,5	
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	-17,2	-14,2	-20,2	
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	-16,4	-13,4	-19,4	
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	-16,3	-13,3	-19,3	
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	-16,1	-13,1	-19,1	
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	-14,1	-11,1	-17,1	
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	-14,0	-11,0	-17,0	
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	-13,8	-10,8	-16,8	
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	-10,9	-7,9	-13,9	
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	-10,6	-7,6	-13,6	
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	-10,1	-7,1	-13,1	
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	-8,0	-5,0	-11,0	
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	-6,8	-3,8	-9,8	
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	-5,5	-2,5	-8,5	
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	-4,6	-1,6	-7,6	
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	-4,4	-1,4	-7,4	
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	-3,1	-0,1	-6,1	
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	-5,0	-2,0	-8,0	
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	-4,7	-1,7	-7,7	
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	-3,6	-0,6	-6,6	
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	-5,3	-2,3	-8,3	
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	-4,9	-1,9	-7,9	
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	-3,9	-0,8	-6,9	
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	-4,5	-1,5	-7,5	
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	-4,4	-1,4	-7,4	
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	-3,0	0,1	-6,0	
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	-6,1	-3,1	-9,1	
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	-5,4	-2,4	-8,4	
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	-3,3	-0,3	-6,4	
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	-3,5	-0,5	-6,6	
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	-3,2	-0,2	-6,2	
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	-0,6	2,5	-3,6	
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	-3,8	-0,8	-6,8	
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	-3,6	-0,6	-6,6	
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	-1,0	2,0	-4,0	
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	-4,1	-1,1	-7,1	
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	-3,9	-0,9	-6,9	
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	-2,6	0,4	-5,6	
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	-4,3	-1,3	-7,3	
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	-4,0	-1,0	-7,0	
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	-3,0	0,0	-6,1	
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	-5,6	-2,6	-8,6	
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	-4,9	-1,8	-7,9	
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	-6,8	-3,8	-9,8	
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	-5,9	-2,9	-8,9	
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	-4,9	-1,8	-7,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	-6,1	-3,1	-9,1
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	-5,6	-2,6	-8,6
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	-9,6	-6,6	-12,7
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	-9,0	-6,0	-12,0
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	-10,8	-7,7	-13,8
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	-10,1	-7,0	-13,1
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	-11,6	-8,6	-14,6
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	-10,9	-7,8	-13,9
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	-7,8	-4,8	-10,8
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	-10,1	-7,1	-13,1
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	-10,2	-7,2	-13,2
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	-12,7	-9,7	-15,7
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	-13,2	-10,2	-16,2
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	-10,2	-7,2	-13,2
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	-10,4	-7,4	-13,4
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	-7,7	-4,7	-10,7
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	-7,9	-4,8	-10,9
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	-7,2	-4,2	-10,2
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	-7,4	-4,4	-10,4
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	-6,4	-3,4	-9,4
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	-6,0	-3,0	-9,0
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	-7,5	-4,5	-10,5
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	-7,3	-4,3	-10,3
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	-6,3	-3,3	-9,3
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	-5,1	-2,1	-8,1
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	-7,6	-4,6	-10,6
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	-7,0	-4,0	-10,0
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	-5,8	-2,8	-8,8
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	-9,2	-6,2	-12,2
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	-8,6	-5,6	-11,6
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	-8,2	-5,2	-11,2
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	-9,0	-6,0	-12,0
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	-8,7	-5,7	-11,7
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	-9,5	-6,5	-12,5
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	-9,8	-6,8	-12,8
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	-9,9	-6,9	-12,9
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	-9,0	-6,0	-12,0
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	-5,6	-2,6	-8,6
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	-5,5	-2,4	-8,5
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	-4,5	-1,4	-7,5
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	-5,1	-2,1	-8,1
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	-4,8	-1,8	-7,8
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	-3,9	-0,9	-7,0
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	-6,8	-3,8	-9,8
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	-6,9	-3,9	-9,9
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	-5,7	-2,7	-8,7
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	6,2	9,2	3,2
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	6,0	9,0	3,0
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	7,2	10,3	4,2
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	7,3	10,3	4,3
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	7,6	10,6	4,6
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	8,8	11,8	5,8
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	2,5	5,6	-0,5
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	3,0	6,1	0,0
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	4,6	7,6	1,6
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	-7,8	-4,8	-10,8
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	-6,8	-3,8	-9,8
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	-5,5	-2,5	-8,5
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	-3,3	-0,3	-6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	-2,6	0,4	-5,6
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	-0,5	2,5	-3,5
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	-6,7	-3,7	-9,7
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	-5,9	-2,9	-8,9
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	-3,4	-0,4	-6,4
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	-4,9	-1,9	-7,9
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	-4,3	-1,3	-7,3
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	-2,3	0,7	-5,3
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	-4,3	-1,3	-7,3
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	-4,3	-1,3	-7,3
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	-2,4	0,6	-5,4
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	-4,1	-1,1	-7,1
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	-3,6	-0,6	-6,6
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	-2,4	0,6	-5,4
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	-1,0	2,0	-4,0
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	-0,4	2,6	-3,4
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	3,3	6,3	0,3
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	-3,9	-0,9	-6,9
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	-4,1	-1,1	-7,1
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	-2,4	0,6	-5,4
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	-4,7	-1,7	-7,7
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	-4,3	-1,3	-7,3
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	-4,6	-1,5	-7,6
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	-5,7	-2,6	-8,7
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	-5,4	-2,4	-8,4
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	-5,3	-2,3	-8,3
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	-6,2	-3,2	-9,2
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	-6,2	-3,2	-9,2
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	-5,4	-2,4	-8,4
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	-7,5	-4,5	-10,5
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	-6,6	-3,6	-9,6
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	-5,5	-2,5	-8,5
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	-8,2	-5,2	-11,2
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	-8,2	-5,1	-11,2
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	-7,0	-3,9	-10,0
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	-6,0	-3,0	-9,0
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	-6,0	-3,0	-9,0
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	-4,6	-1,6	-7,6
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	-4,6	-1,6	-7,6
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	-3,9	-0,8	-6,9
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	-1,9	1,1	-4,9
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	-3,4	-0,4	-6,4
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	-2,7	0,3	-5,7
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	-0,7	2,3	-3,8
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	-0,5	2,6	-3,5
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	0,3	3,3	-2,7
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	2,3	5,3	-0,7
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	1,4	4,4	-1,6
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	5,6	8,6	2,6
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	8,8	11,8	5,8
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	0,6	3,6	-2,4
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	2,7	5,7	-0,3
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	7,2	10,2	4,2
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	-3,0	0,0	-6,0
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	-2,4	0,6	-5,4
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	-1,0	2,0	-4,0
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	-2,7	0,3	-5,7
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	-2,0	1,1	-5,0
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	-0,5	2,5	-3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	-1,2	1,8	-4,2
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	-0,5	2,6	-3,5
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	1,2	4,3	-1,8
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	-7,9	-4,8	-10,9
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	-6,9	-3,8	-9,9
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	-6,1	-3,1	-9,1
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	-1,1	1,9	-4,1
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	0,9	3,9	-2,1
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	3,0	6,0	0,0
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	4,2	7,2	1,2
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	8,9	11,9	5,9
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	12,9	15,9	9,9
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	3,7	6,8	0,7
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	9,5	12,5	6,5
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	13,0	16,0	10,0
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	0,6	3,6	-2,4
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	9,6	12,6	6,6
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	12,9	15,9	9,8
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	2,5	5,5	-0,6
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	7,7	10,8	4,7
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	11,5	14,5	8,5
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	-0,8	2,3	-3,8
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	7,7	10,7	4,7
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	9,5	12,5	6,5
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	-3,7	-0,6	-6,7
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	-2,7	0,4	-5,7
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	-1,0	2,0	-4,0
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	1,5	4,5	-1,6
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	6,0	9,0	3,0
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	11,1	14,1	8,1
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	-4,1	-1,0	-7,1
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	-3,1	-0,1	-6,1
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	-1,1	2,0	-4,1
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	-4,9	-1,9	-7,9
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	-4,4	-1,4	-7,4
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	-2,8	0,2	-5,8
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	-13,1	-10,1	-16,1
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	-12,9	-9,9	-15,9
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	-17,8	-14,8	-20,8
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	-5,6	-2,5	-8,6
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	-5,1	-2,1	-8,1
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	-3,6	-0,6	-6,6
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	-6,0	-3,0	-9,0
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	-5,5	-2,4	-8,5
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	-3,8	-0,8	-6,9
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	-6,3	-3,2	-9,3
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	-6,2	-3,2	-9,2
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	-4,6	-1,6	-7,6
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	-4,6	-1,6	-7,6
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	-4,0	-1,0	-7,0
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	-2,1	0,9	-5,1
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	-1,6	1,4	-4,6
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	-2,5	0,5	-5,6
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	-1,2	1,8	-4,2
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	3,0	6,0	0,0
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	5,5	8,6	2,5
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	7,6	10,6	4,5
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	5,5	8,5	2,5
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	6,8	9,8	3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	8,4	11,4	5,4
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	10,0	13,0	7,0
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	11,0	14,0	8,0
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	12,8	15,8	9,8
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	9,5	12,5	6,5
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	10,4	13,5	7,4
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	12,2	15,2	9,2
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	6,1	9,1	3,1
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	7,4	10,4	4,4
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	9,5	12,5	6,5
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	-16,7	-13,7	-19,7
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	-16,6	-13,6	-19,6
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	-16,5	-13,5	-19,6
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	6,1	9,1	3,1
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	9,0	12,0	6,0
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	12,3	15,3	9,3
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	0,8	3,8	-2,3
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	3,0	6,0	-0,1
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	4,5	7,5	1,5
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	-8,6	-5,6	-11,6
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	-8,5	-5,5	-11,5
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	-7,2	-4,2	-10,2
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	-9,0	-6,0	-12,0
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	-9,0	-6,0	-12,0
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	-7,7	-4,7	-10,7
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	-9,2	-6,2	-12,2
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	-9,3	-6,3	-12,3
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	-8,1	-5,1	-11,1
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	-9,9	-6,9	-12,9
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	-10,2	-7,2	-13,2
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	-9,0	-6,0	-12,0
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	-10,1	-7,0	-13,1
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	-10,4	-7,4	-13,4
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	-9,2	-6,2	-12,3
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	-5,2	-2,1	-8,2
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	-9,9	-6,9	-12,9
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	-8,8	-5,8	-11,8
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	2,4	5,4	-0,6
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	4,0	7,0	1,0
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	5,9	8,9	2,9
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	1,9	4,9	-1,1
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	4,6	7,6	1,6
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	6,6	9,6	3,6
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	-16,2	-13,2	-19,2
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	-16,1	-13,1	-19,1
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	-16,0	-12,9	-19,0
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	1,2	4,2	-1,8
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	5,0	8,0	2,0
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	6,6	9,6	3,6
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	1,2	4,2	-1,9
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	5,1	8,1	2,1
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	6,9	9,9	3,9
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	1,7	4,7	-1,3
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	6,0	9,0	3,0
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	7,8	10,8	4,8
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	4,7	7,7	1,7
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	6,2	9,2	3,2
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	7,9	10,9	4,8
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	6,1	9,1	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	7,0	10,0	4,0
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	8,5	11,5	5,5
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	-6,4	-3,4	-9,4
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	-6,5	-3,5	-9,5
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	-5,4	-2,4	-8,4
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	-7,1	-4,1	-10,1
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	-7,1	-4,0	-10,1
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	-5,9	-2,9	-8,9
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	-7,8	-4,8	-10,8
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	-7,8	-4,8	-10,8
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	-6,5	-3,5	-9,5
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	-8,2	-5,1	-11,2
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	-8,2	-5,1	-11,2
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	-7,1	-4,0	-10,1
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	-10,5	-7,5	-13,5
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	-11,5	-8,5	-14,6
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	-11,5	-8,5	-14,5
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	-15,7	-12,7	-18,7
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	-15,7	-12,7	-18,7
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	-15,5	-12,4	-18,5
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	-1,7	1,3	-4,7
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	1,4	4,4	-1,6
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	3,2	6,2	0,2
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	1,3	4,3	-1,8
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	1,9	4,9	-1,2
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	3,7	6,7	0,7
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	2,0	5,0	-1,0
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	2,2	5,2	-0,8
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	3,9	6,9	0,9
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	2,6	5,6	-0,4
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	2,3	5,3	-0,7
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	3,8	6,8	0,7
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	2,1	5,1	-0,9
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	2,2	5,2	-0,9
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	3,7	6,7	0,7
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	0,7	3,7	-2,3
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	2,8	5,8	-0,2
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	1,8	4,8	-1,3
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	3,8	6,8	0,8
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	0,3	3,3	-2,7
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	3,1	6,1	0,1
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	1,7	4,7	-1,4
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	3,1	6,1	0,1
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	-1,5	1,5	-4,5
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	-1,2	1,8	-4,2
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	-14,9	-11,9	-17,9
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	-14,8	-11,8	-17,8
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	-14,5	-11,5	-17,6
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	-2,2	0,8	-5,2
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	-1,7	1,3	-4,7
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	-3,0	0,0	-6,0
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	-3,1	-0,1	-6,1
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	-0,5	2,5	-3,5
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	0,4	3,4	-2,6
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	-1,0	2,0	-4,0
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	1,3	4,3	-1,8
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	13,1	16,1	10,1
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	13,4	16,4	10,4
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	6,6	9,6	3,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	6,7	9,7	3,7
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	-11,9	-8,9	-14,9
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	-13,1	-10,1	-16,1
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	-13,0	-9,9	-16,0
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	-5,4	-2,4	-8,4
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	-5,4	-2,4	-8,4
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	-5,0	-2,0	-8,0
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	-7,5	-4,5	-10,6
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	-7,0	-4,0	-10,0
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	-7,0	-3,9	-10,0
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	-7,6	-4,6	-10,6
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	-7,1	-4,1	-10,1
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	-7,0	-4,0	-10,0
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	-13,1	-10,1	-16,1
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	-12,6	-9,6	-15,6
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	-12,6	-9,6	-15,6
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	-7,1	-4,1	-10,1
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	-7,1	-4,1	-10,1
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	-6,2	-3,2	-9,2
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	-5,4	-2,4	-8,4
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	-5,4	-2,4	-8,4
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	-4,1	-1,1	-7,1
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	-1,9	1,2	-4,9
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	-1,5	1,6	-4,5
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	-0,7	2,3	-3,7
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	-1,0	2,0	-4,1
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	-1,2	1,9	-4,2
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	-0,5	2,5	-3,5
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	-7,4	-4,3	-10,4
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	-5,4	-2,4	-8,4
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	-13,1	-10,1	-16,1
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	-5,8	-2,8	-8,8
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	-8,4	-5,4	-11,4
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	-15,1	-12,1	-18,2
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	-9,6	-6,6	-12,6
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	-8,9	-5,9	-11,9
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	-15,5	-12,5	-18,5
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	-11,2	-8,2	-14,2
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	-10,1	-7,1	-13,1
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	-15,2	-12,2	-18,2
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	-13,0	-10,0	-16,0
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	-9,4	-6,4	-12,4
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	-15,1	-12,1	-18,2
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	-12,8	-9,8	-15,8
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	-9,6	-6,6	-12,6
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	-15,0	-12,0	-18,1
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	-15,2	-12,2	-18,2
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	-14,9	-11,9	-17,9
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	-14,3	-11,3	-17,3
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	-12,1	-9,1	-15,1
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	-12,1	-9,0	-15,1
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	-11,7	-8,7	-14,8
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	-11,3	-8,3	-14,3
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	-10,9	-7,9	-13,9
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	-12,8	-9,7	-15,8
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	-14,6	-11,5	-17,6
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	-14,5	-11,5	-17,5
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	-13,5	-10,5	-16,5
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	-14,4	-11,4	-17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	-15,0	-12,0	-18,0	
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	-14,1	-11,1	-17,1	
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	-14,1	-11,1	-17,2	
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	-14,5	-11,5	-17,5	
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	-14,1	-11,1	-17,1	
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	-11,3	-8,3	-14,3	
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	-10,8	-7,7	-13,8	
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	-9,3	-6,3	-12,3	
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	-8,2	-5,2	-11,2	
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	-8,0	-5,0	-11,0	
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	-7,5	-4,5	-10,5	
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	-7,7	-4,7	-10,8	
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	-7,7	-4,7	-10,7	
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	-7,2	-4,2	-10,2	
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	-6,3	-3,3	-9,3	
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	-6,4	-3,3	-9,4	
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	-5,9	-2,8	-8,9	
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	-3,2	-0,2	-6,2	
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	-3,1	-0,1	-6,1	
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	-2,1	0,9	-5,1	
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	-10,6	-7,6	-13,6	
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	-9,9	-6,9	-12,9	
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	-9,2	-6,2	-12,2	
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	-5,3	-2,3	-8,3	
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	-5,6	-2,5	-8,6	
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	-4,5	-1,5	-7,5	
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	-8,6	-5,6	-11,7	
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	-7,9	-4,9	-10,9	
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	-6,8	-3,8	-9,9	
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	-9,1	-6,1	-12,1	
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	-8,7	-5,7	-11,7	
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	-6,6	-3,6	-9,6	
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	-9,1	-6,0	-12,1	
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	-8,7	-5,7	-11,7	
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	-6,5	-3,4	-9,5	
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	-8,0	-5,0	-11,0	
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	-7,5	-4,5	-10,5	
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	-5,4	-2,4	-8,4	
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	-5,5	-2,5	-8,5	
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	-5,3	-2,3	-8,3	
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	-3,5	-0,5	-6,5	
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	-4,3	-1,3	-7,3	
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	-4,2	-1,2	-7,2	
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	-2,6	0,4	-5,6	
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	-3,1	0,0	-6,1	
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	-3,0	0,0	-6,0	
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	-1,9	1,1	-4,9	
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	-11,8	-8,8	-14,8	
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	-11,5	-8,5	-14,5	
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	-10,7	-7,7	-13,7	
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	-14,3	-11,3	-17,4	
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	-9,4	-6,4	-12,4	
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	-10,0	-6,9	-13,0	
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	-9,3	-6,3	-12,3	
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	-12,7	-9,7	-15,7	
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	-12,0	-9,0	-15,0	
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	-10,2	-7,2	-13,2	
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	-10,0	-7,0	-13,0	
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	-10,4	-7,4	-13,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	-12,0	-9,0	-15,1	
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	-8,6	-5,6	-11,6	
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	-9,2	-6,2	-12,3	
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	-9,2	-6,2	-12,2	
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	-9,7	-6,7	-12,7	
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	-13,9	-10,9	-16,9	
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	-12,6	-9,6	-15,6	
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	-6,2	-3,2	-9,2	
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	-7,9	-4,9	-10,9	
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	-6,5	-3,5	-9,6	
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	-9,2	-6,2	-12,2	
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	-9,3	-6,3	-12,3	
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	-8,0	-5,0	-11,0	
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	-9,6	-6,5	-12,6	
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	-8,9	-5,8	-11,9	
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	-7,7	-4,7	-10,7	
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	-9,5	-6,5	-12,5	
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	-8,8	-5,8	-11,8	
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	-7,7	-4,7	-10,7	
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	-10,6	-7,6	-13,6	
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	-9,9	-6,9	-12,9	
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	-9,3	-6,3	-12,3	
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	-14,0	-11,0	-17,1	
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	-13,9	-10,9	-16,9	
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	-13,3	-10,3	-16,3	
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	-12,9	-9,9	-16,0	
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	-15,0	-12,0	-18,0	
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	-14,9	-11,9	-17,9	
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	-10,7	-7,7	-13,7	
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	-11,1	-8,0	-14,1	
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	-10,7	-7,7	-13,7	
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	-9,2	-6,1	-12,2	
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	-9,7	-6,7	-12,7	
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	-9,4	-6,4	-12,4	
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	-13,6	-10,6	-16,6	
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	-13,6	-10,6	-16,6	
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	-13,0	-10,0	-16,0	
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	-9,1	-6,1	-12,1	
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	-8,7	-5,7	-11,7	
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	-7,8	-4,8	-10,8	
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	-9,4	-6,4	-12,4	
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	-8,7	-5,7	-11,7	
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	-7,9	-4,9	-10,9	
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	-9,3	-6,3	-12,3	
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	-8,9	-5,9	-12,0	
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	-8,0	-5,0	-11,0	
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	-18,4	-15,4	-21,4	
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	-18,6	-15,6	-21,6	
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	-18,3	-15,3	-21,3	
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	-9,1	-6,1	-12,1	
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	-9,0	-6,0	-12,0	
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	-8,9	-5,9	-11,9	
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	-9,9	-6,9	-13,0	
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	-8,8	-5,8	-11,8	
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	-8,6	-5,6	-11,6	
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	-10,2	-7,2	-13,3	
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	-10,3	-7,3	-13,3	
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	-10,2	-7,2	-13,2	
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	-10,6	-7,5	-13,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	-11,1	-8,1	-14,1
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	-10,9	-7,9	-13,9
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	-15,0	-12,0	-18,0
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	-17,8	-14,8	-20,8
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	-17,6	-14,6	-20,6
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	-11,2	-8,1	-14,2
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	-10,5	-7,5	-13,5
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	-9,2	-6,2	-12,2
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	-14,0	-11,0	-17,0
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	-13,4	-10,4	-16,4
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	-10,7	-7,6	-13,7
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	-14,4	-11,4	-17,4
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	-12,9	-9,9	-16,0
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	-10,4	-7,4	-13,4
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	-9,6	-6,6	-12,6
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	-9,0	-6,0	-12,1
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	-8,8	-5,8	-11,8
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	-13,0	-10,0	-16,0
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	-13,8	-10,8	-16,8
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	-13,8	-10,8	-16,8
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	-15,5	-12,5	-18,5
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	-16,2	-13,2	-19,2
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	-16,0	-13,0	-19,0
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	-16,6	-13,6	-19,7
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	-17,3	-14,3	-20,3
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	-17,1	-14,1	-20,1
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	-9,9	-6,9	-12,9
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	-8,9	-5,9	-11,9
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	-8,9	-5,9	-11,9
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	-13,0	-10,0	-16,0
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	-12,7	-9,7	-15,7
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	-11,6	-8,6	-14,6
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	-14,1	-11,0	-17,1
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	-12,9	-9,9	-15,9
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	-10,4	-7,4	-13,4
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	-12,6	-9,6	-15,6
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	-12,3	-9,3	-15,3
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	-10,0	-7,0	-13,0
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	-12,1	-9,1	-15,1
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	-11,9	-8,9	-14,9
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	-9,7	-6,7	-12,7
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	-9,5	-6,5	-12,5
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	-9,4	-6,4	-12,4
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	-7,9	-4,9	-10,9
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	-5,8	-2,8	-8,8
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	-5,8	-2,8	-8,8
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	-4,6	-1,6	-7,6
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	-12,3	-9,3	-15,3
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	-13,6	-10,6	-16,6
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	-13,4	-10,4	-16,4
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	-9,7	-6,7	-12,7
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	-14,4	-11,4	-17,4
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	-14,1	-11,1	-17,1
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	-10,5	-7,5	-13,5
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	-11,2	-8,2	-14,2
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	-11,1	-8,1	-14,1
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	-9,6	-6,6	-12,6
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	-9,7	-6,7	-12,7
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	-10,0	-7,0	-13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	-12,1	-9,1	-15,2
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	-12,0	-9,0	-15,0
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	-11,8	-8,8	-14,8
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	-15,8	-12,8	-18,8
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	-15,8	-12,8	-18,8
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	-15,7	-12,7	-18,7
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	-17,3	-14,3	-20,4
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	-17,3	-14,3	-20,4
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	-17,7	-14,7	-20,7
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	-15,1	-12,1	-18,1
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	-17,8	-14,8	-20,8
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	-18,0	-14,9	-21,0
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	-19,0	-16,0	-22,0
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	-18,9	-15,9	-21,9
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	-18,6	-15,6	-21,6
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	-19,8	-16,8	-22,8
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	-19,9	-16,9	-22,9
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	-19,4	-16,4	-22,4
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	-19,7	-16,7	-22,7
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	-19,6	-16,6	-22,6
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	-19,4	-16,4	-22,4
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	-11,0	-8,0	-14,0
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	-10,1	-7,0	-13,1
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	-17,4	-14,4	-20,4
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	-10,8	-7,8	-13,9
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	-10,7	-7,7	-13,7
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	-13,9	-10,9	-16,9
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	-11,1	-8,1	-14,1
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	-10,8	-7,8	-13,8
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	-13,7	-10,7	-16,7
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	-11,1	-8,0	-14,1
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	-10,8	-7,8	-13,8
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	-12,6	-9,6	-15,6
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	-9,8	-6,8	-12,8
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	-9,5	-6,4	-12,5
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	-9,2	-6,2	-12,2
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	-12,3	-9,3	-15,4
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	-12,7	-9,7	-15,7
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	-11,4	-8,4	-14,4
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	-10,9	-7,9	-13,9
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	-10,6	-7,5	-13,6
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	-9,5	-6,5	-12,5
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	-11,8	-8,8	-14,8
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	-11,1	-8,1	-14,1
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	-9,7	-6,7	-12,7
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	-10,5	-7,5	-13,5
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	-11,6	-8,6	-14,6
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	-10,2	-7,2	-13,2
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	-13,8	-10,8	-16,8
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	-14,4	-11,4	-17,4
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	-14,3	-11,3	-17,3
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	-16,6	-13,6	-19,6
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	-17,7	-14,7	-20,7
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	-17,8	-14,8	-20,8
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	-11,8	-8,8	-14,8
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	-12,2	-9,2	-15,2
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	-11,9	-8,9	-14,9
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	-12,2	-9,2	-15,2
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	-12,6	-9,6	-15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	-11,5	-8,5	-14,5
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	-14,1	-11,1	-17,1
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	-14,4	-11,4	-17,4
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	-12,3	-9,3	-15,4
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	-14,6	-11,6	-17,6
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	-14,8	-11,8	-17,8
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	-11,1	-8,1	-14,2
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	-9,9	-6,9	-12,9
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	-9,5	-6,5	-12,5
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	-9,2	-6,2	-12,2
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	-14,9	-11,9	-17,9
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	-16,2	-13,2	-19,3
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	-6,3	-3,3	-9,3
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	-5,4	-2,4	-8,4
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	-2,7	0,3	-5,7
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	-0,8	2,3	-3,8
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	-6,5	-3,5	-9,5
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	-2,4	0,6	-5,4
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	-1,2	1,8	-4,2
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	-6,3	-3,3	-9,4
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	-5,9	-2,9	-8,9
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	-3,6	-0,6	-6,6
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	-8,3	-5,3	-11,3
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	-5,1	-2,0	-8,1
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	-5,3	-2,3	-8,3
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	-6,7	-3,7	-9,7
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	-6,0	-3,0	-9,0
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	-6,5	-3,5	-9,5
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	-8,3	-5,3	-11,3
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	-8,4	-5,4	-11,4
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	-9,4	-6,3	-12,4
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	-12,5	-9,5	-15,6
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	-11,8	-8,8	-14,9
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	-10,9	-7,9	-13,9
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	-17,5	-14,4	-20,5
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	-17,1	-14,1	-20,1
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	-14,7	-11,7	-17,7
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	-13,6	-10,5	-16,6
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	-9,6	-6,5	-12,6
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	-9,2	-6,2	-12,2
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	-8,4	-5,3	-11,4
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	-12,3	-9,2	-15,3
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	-12,9	-9,9	-15,9
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	-11,1	-8,1	-14,1
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	-11,1	-8,1	-14,1
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	-11,5	-8,5	-14,5
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	-10,8	-7,8	-13,9
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	-9,5	-6,5	-12,5
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	-12,6	-9,6	-15,6
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	-10,5	-7,5	-13,5
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	-16,7	-13,7	-19,7
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	-11,6	-8,6	-14,6
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	-10,9	-7,9	-13,9
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	-10,1	-7,1	-13,2
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	-9,5	-6,5	-12,5
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	-7,3	-4,3	-10,3
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	-7,1	-4,1	-10,1
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	-7,3	-4,3	-10,4
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	-5,4	-2,3	-8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	-5,3	-2,3	-8,3
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	-4,7	-1,7	-7,7
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	-8,9	-5,9	-11,9
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	-8,6	-5,6	-11,6
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	-7,7	-4,7	-10,7
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	-6,1	-3,1	-9,1
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	-6,4	-3,4	-9,4
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	-6,9	-3,9	-9,9
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	-6,0	-3,0	-9,0
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	-7,0	-4,0	-10,0
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	-7,3	-4,3	-10,3
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	-9,9	-6,8	-12,9
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	-9,8	-6,8	-12,8
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	-13,2	-10,2	-16,2
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	-12,9	-9,9	-15,9
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	-14,3	-11,3	-17,3
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	-13,7	-10,7	-16,7
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	-1,4	1,6	-4,4
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	-1,4	1,6	-4,4
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	-8,0	-5,0	-11,0
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	-7,0	-4,0	-10,0
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	-6,8	-3,8	-9,8
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	-13,9	-10,9	-17,0
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	-13,7	-10,6	-16,7
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	-13,1	-10,1	-16,1
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	-9,2	-6,2	-12,2
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	-8,7	-5,7	-11,7
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	-9,8	-6,8	-12,9
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	-8,9	-5,9	-11,9
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	-9,0	-6,0	-12,0
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	-9,4	-6,4	-12,4
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	-9,9	-6,9	-12,9
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	-10,3	-7,3	-13,4
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	-9,8	-6,7	-12,8
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	-11,2	-8,1	-14,2
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	-10,5	-7,5	-13,5
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	-9,8	-6,8	-12,8
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	-11,3	-8,3	-14,3
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	-10,6	-7,6	-13,6
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	-9,8	-6,8	-12,8
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	-10,9	-7,9	-13,9
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	-10,4	-7,4	-13,4
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	-9,1	-6,1	-12,1
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	-13,6	-10,6	-16,6
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	-16,1	-13,1	-19,1
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	-16,0	-13,0	-19,0
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	-13,6	-10,6	-16,6
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	-15,7	-12,7	-18,7
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	-15,5	-12,5	-18,5
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	-15,3	-12,3	-18,3
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	-15,1	-12,1	-18,2
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	-15,7	-12,7	-18,7
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	-14,6	-11,6	-17,6
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	-14,5	-11,5	-17,6
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	-15,1	-12,1	-18,1
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	-13,7	-10,6	-16,7
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	-13,5	-10,5	-16,5
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	-14,2	-11,2	-17,2
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	-10,6	-7,6	-13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	-10,4	-7,4	-13,4
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	-11,5	-8,5	-14,5
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	-14,1	-11,1	-17,1
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	-13,7	-10,6	-16,7
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	-12,7	-9,7	-15,7
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	-7,8	-4,8	-10,8
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	-7,3	-4,3	-10,3
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	-7,2	-4,2	-10,3
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	-8,2	-5,2	-11,2
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	-7,6	-4,5	-10,6
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	-7,3	-4,3	-10,3
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	-8,5	-5,5	-11,5
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	-7,9	-4,9	-10,9
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	-6,9	-3,9	-9,9
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	-8,7	-5,7	-11,7
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	-8,1	-5,1	-11,1
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	-6,7	-3,7	-9,7
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	-9,2	-6,2	-12,2
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	-8,5	-5,5	-11,5
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	-6,9	-3,9	-9,9
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	-9,4	-6,4	-12,4
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	-8,7	-5,6	-11,7
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	-7,0	-4,0	-10,0
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	-11,7	-8,7	-14,7
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	-11,3	-8,3	-14,3
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	-10,4	-7,4	-13,4
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	-10,3	-7,3	-13,3
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	-10,1	-7,1	-13,1
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	-11,1	-8,1	-14,2
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	-9,7	-6,7	-12,7
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	-9,5	-6,5	-12,5
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	-10,5	-7,5	-13,5
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	-8,8	-5,8	-11,8
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	-8,6	-5,6	-11,6
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	-9,4	-6,4	-12,4
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	-7,1	-4,1	-10,1
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	-7,1	-4,1	-10,1
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	-7,5	-4,4	-10,5
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	-5,7	-2,7	-8,8
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	-5,8	-2,8	-8,8
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	-5,4	-2,4	-8,4
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	-12,1	-9,1	-15,1
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	-11,8	-8,8	-14,8
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	-10,9	-7,9	-13,9
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	-5,8	-2,8	-8,8
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	-5,5	-2,5	-8,5
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	-5,1	-2,1	-8,1
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	-5,9	-2,9	-8,9
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	-5,4	-2,4	-8,4
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	-5,5	-2,4	-8,5
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	-6,4	-3,3	-9,4
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	-5,8	-2,8	-8,8
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	-5,9	-2,9	-8,9
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	-6,6	-3,6	-9,6
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	-6,2	-3,2	-9,2
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	-6,9	-3,8	-9,9
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	-7,2	-4,2	-10,2
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	-6,8	-3,8	-9,8
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	-6,9	-3,9	-9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	-11,4	-8,4	-14,4	
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	-10,0	-7,0	-13,0	
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	-11,6	-8,6	-14,7	
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	-7,6	-4,5	-10,6	
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	-6,9	-3,9	-9,9	
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	-6,3	-3,3	-9,3	
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	-7,4	-4,4	-10,4	
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	-6,8	-3,8	-9,8	
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	-6,1	-3,1	-9,1	
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	-7,2	-4,1	-10,2	
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	-6,6	-3,6	-9,6	
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	-6,1	-3,0	-9,1	
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	-6,6	-3,6	-9,6	
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	-5,9	-2,9	-8,9	
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	-5,3	-2,3	-8,3	
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	-6,5	-3,5	-9,5	
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	-5,7	-2,7	-8,7	
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	-5,1	-2,0	-8,1	
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	-12,4	-9,4	-15,4	
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	-12,1	-9,1	-15,1	
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	-11,3	-8,3	-14,4	
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	-7,0	-4,0	-10,0	
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	-8,1	-5,1	-11,2	
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	-8,0	-4,9	-11,0	
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	-7,3	-4,3	-10,3	
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	-8,6	-5,6	-11,7	
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	-8,6	-5,6	-11,6	
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	-7,9	-4,9	-10,9	
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	-8,9	-5,9	-12,0	
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	-9,3	-6,3	-12,3	
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	-7,7	-4,6	-10,7	
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	-8,4	-5,4	-11,5	
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	-10,1	-7,1	-13,1	
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	-9,7	-6,7	-12,7	
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	-9,8	-6,8	-12,8	
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	-11,0	-8,0	-14,1	
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	-11,0	-7,9	-14,0	
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	-10,7	-7,7	-13,7	
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	-10,1	-7,1	-13,1	
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	-7,2	-4,2	-10,2	
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	-7,9	-4,8	-10,9	
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	-8,3	-5,3	-11,3	
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	-7,8	-4,8	-10,8	
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	-8,6	-5,6	-11,6	
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	-8,6	-5,6	-11,6	
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	-8,2	-5,2	-11,2	
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	-8,3	-5,2	-11,3	
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	-8,7	-5,7	-11,7	
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	-9,4	-6,4	-12,4	
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	-8,6	-5,6	-11,6	
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	-8,2	-5,2	-11,2	
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	-9,3	-6,3	-12,3	
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	-8,4	-5,4	-11,5	
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	-7,6	-4,6	-10,6	
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	-7,3	-4,3	-10,3	
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	-7,2	-4,2	-10,2	
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	-3,9	-0,8	-6,9	
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	-6,0	-3,0	-9,0	
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	-5,1	-2,1	-8,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 62-66
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	-3,5	-0,5	-6,5
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	-5,5	-2,5	-8,5
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	-4,9	-1,9	-7,9
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	-3,2	-0,2	-6,2
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	-4,9	-1,8	-7,9
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	-4,2	-1,2	-7,2
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	-3,1	-0,1	-6,1
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	-4,9	-1,9	-8,0
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	-4,1	-1,1	-7,1
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	-3,9	-0,8	-6,9
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	-5,0	-2,0	-8,0
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	-4,1	-1,1	-7,1
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	-4,1	-1,1	-7,1
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	-11,0	-8,0	-14,0
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	-10,9	-7,8	-13,9
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	-9,8	-6,8	-12,9
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	-6,0	-2,9	-9,0
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	-5,5	-2,5	-8,5
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	-5,0	-2,0	-8,0
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	-5,4	-2,4	-8,4
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	-5,1	-2,1	-8,1
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	-4,6	-1,6	-7,6
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	-4,9	-1,9	-7,9
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	-4,5	-1,5	-7,5
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	-4,0	-1,0	-7,0
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	-4,2	-1,2	-7,2
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	-3,9	-0,9	-6,9
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	-3,2	-0,2	-6,2
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	-9,6	-6,6	-12,6
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	-9,4	-6,3	-12,4
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	-7,9	-4,9	-10,9
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	-4,7	-1,7	-7,7
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	-4,4	-1,4	-7,4
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	-3,5	-0,4	-6,5
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	-4,9	-1,9	-7,9
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	-4,5	-1,5	-7,5
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	-3,5	-0,5	-6,5
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	-4,7	-1,7	-7,7
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	-4,3	-1,3	-7,3
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	-3,9	-0,8	-6,9
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	-4,6	-1,5	-7,6
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	-4,2	-1,2	-7,2
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	-3,8	-0,8	-6,8
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	-7,4	-4,4	-10,4
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	-7,2	-4,2	-10,3
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	-6,1	-3,1	-9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	-13,1	-10,1	-16,1	
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	-13,1	-10,1	-16,1	
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	-12,6	-9,6	-15,6	
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	-12,5	-9,5	-15,5	
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	-12,5	-9,5	-15,5	
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	-12,2	-9,2	-15,3	
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	-9,3	-6,3	-12,3	
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	-12,2	-9,2	-15,2	
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	-12,0	-9,0	-15,0	
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	-11,8	-8,8	-14,8	
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	-11,8	-8,8	-14,8	
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	-11,7	-8,7	-14,7	
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	-11,2	-8,2	-14,3	
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	-11,2	-8,2	-14,2	
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	-11,2	-8,2	-14,2	
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	-10,4	-7,4	-13,4	
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	-10,4	-7,4	-13,4	
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	-10,6	-7,6	-13,6	
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	-9,0	-6,0	-12,0	
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	-9,0	-6,0	-12,0	
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	-9,5	-6,5	-12,5	
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	-4,2	-1,2	-7,2	
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	-3,9	-0,9	-6,9	
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	-8,2	-5,2	-11,2	
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	-3,5	-0,4	-6,5	
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	-3,1	-0,1	-6,1	
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	-4,0	-0,9	-7,0	
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	2,4	5,4	-0,6	
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	2,5	5,5	-0,6	
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	4,3	7,3	1,3	
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	2,0	5,0	-1,0	
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	2,2	5,2	-0,9	
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	3,9	6,9	0,9	
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	1,5	4,5	-1,5	
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	2,4	5,4	-0,7	
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	4,2	7,2	1,2	
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	0,4	3,4	-2,6	
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	1,2	4,2	-1,8	
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	3,1	6,1	0,1	
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	-0,1	3,0	-3,1	
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	1,0	4,0	-2,0	
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	3,1	6,1	0,1	
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	0,8	3,8	-2,2	
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	1,2	4,3	-1,8	
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	2,6	5,6	-0,4	
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	-0,3	2,7	-3,3	
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	0,1	3,1	-2,9	
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	1,6	4,6	-1,5	
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	-1,2	1,8	-4,2	
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	-0,9	2,1	-3,9	
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	0,8	3,8	-2,3	
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	-0,5	2,5	-3,5	
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	-0,1	2,9	-3,1	
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	1,6	4,6	-1,4	
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	2,6	5,7	-0,4	
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	3,7	6,7	0,7	
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	-3,1	-0,1	-6,1	
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	-2,6	0,4	-5,7	
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	-4,0	-1,0	-7,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	2,1	5,1	-0,9
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	3,1	6,1	0,1
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	-0,5	2,5	-3,6
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	0,2	3,2	-2,8
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	-1,0	2,0	-4,0
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	-0,2	2,8	-3,2
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	-1,0	2,0	-4,0
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	-0,2	2,8	-3,2
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	0,4	3,4	-2,6
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	-1,7	1,3	-4,7
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	-1,4	1,6	-4,4
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	-4,0	-1,0	-7,0
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	-3,7	-0,7	-6,7
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	-4,6	-1,6	-7,6
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	-3,5	-0,5	-6,5
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	-1,6	1,4	-4,6
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	0,6	3,6	-2,4
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	-8,3	-5,3	-11,3
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	-7,9	-4,9	-10,9
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	-5,1	-2,1	-8,1
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	-5,0	-1,9	-8,0
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	-3,3	-0,3	-6,3
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	-5,0	-2,0	-8,0
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	-4,3	-1,3	-7,3
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	-3,8	-0,8	-6,8
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	-0,7	2,4	-3,7
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	-0,1	2,9	-3,1
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	-4,1	-1,1	-7,1
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	-2,0	1,0	-5,0
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	-1,3	1,7	-4,4
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	-0,8	2,2	-3,9
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	-2,5	0,6	-5,5
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	-1,8	1,3	-4,8
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	-0,4	2,7	-3,4
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	-3,1	-0,1	-6,1
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	-3,0	0,1	-6,0
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	-4,1	-1,1	-7,1
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	-4,5	-1,5	-7,5
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	-4,4	-1,4	-7,4
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	-3,3	-0,3	-6,3
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	-5,1	-2,0	-8,1
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	-4,5	-1,5	-7,5
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	-4,1	-1,1	-7,2
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	-1,6	1,4	-4,6
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	-1,0	2,0	-4,0
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	-2,6	0,4	-5,6
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	2,5	5,5	-0,5
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	3,5	6,5	0,5
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	6,0	9,0	3,0
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	1,4	4,5	-1,6
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	2,5	5,5	-0,5
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	4,9	7,9	1,9
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	1,7	4,7	-1,4
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	3,0	6,0	-0,1
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	5,3	8,3	2,2
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	-5,3	-2,3	-8,3
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	-4,6	-1,6	-7,6
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	-4,0	-1,0	-7,0
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	2,4	5,4	-0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	3,7	6,7	0,7
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	6,0	9,0	3,0
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	2,4	5,5	-0,6
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	3,9	6,9	0,8
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	6,0	9,0	3,0
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	2,6	5,6	-0,4
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	3,8	6,8	0,8
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	6,3	9,3	3,3
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	3,2	6,2	0,2
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	4,6	7,6	1,6
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	6,9	9,9	3,9
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	2,7	5,7	-0,3
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	3,9	6,9	0,9
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	6,0	9,0	3,0
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	7,0	10,0	4,0
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	8,4	11,4	5,3
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	9,9	12,9	6,9
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	2,3	5,3	-0,7
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	3,2	6,2	0,2
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	4,6	7,6	1,6
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	1,0	4,0	-2,0
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	1,9	4,9	-1,2
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	3,3	6,3	0,3
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	-0,9	2,1	-3,9
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	-0,3	2,7	-3,3
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	1,6	4,7	-1,4
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	-0,9	2,1	-3,9
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	-0,2	2,8	-3,2
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	1,3	4,3	-1,7
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	-5,4	-2,4	-8,4
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	-4,7	-1,7	-7,7
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	-4,1	-1,1	-7,1
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	-1,8	1,2	-4,8
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	-1,0	2,0	-4,0
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	0,7	3,7	-2,4
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	4,9	7,9	1,9
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	6,8	9,8	3,8
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	8,9	11,9	5,8
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	4,0	7,0	1,0
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	5,9	8,9	2,9
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	8,4	11,4	5,4
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	3,3	6,3	0,3
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	5,1	8,2	2,1
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	7,5	10,6	4,5
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	5,8	8,8	2,8
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	8,2	11,2	5,2
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	13,3	16,3	10,3
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	6,8	9,8	3,8
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	9,9	12,9	6,9
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	14,7	17,7	11,7
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	8,6	11,6	5,6
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	11,9	14,9	8,9
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	15,8	18,8	12,8
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	3,1	6,1	0,1
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	5,0	8,0	2,0
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	6,2	9,2	3,2
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	5,5	8,5	2,5
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	7,2	10,2	4,2
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	8,6	11,6	5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	4,4	7,4	1,3
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	6,3	9,4	3,3
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	7,8	10,8	4,8
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	-5,4	-2,4	-8,4
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	-4,8	-1,8	-7,8
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	-4,2	-1,2	-7,2
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	5,4	8,4	2,4
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	7,7	10,7	4,6
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	9,0	12,0	5,9
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	8,2	11,2	5,2
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	9,6	12,6	6,6
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	11,7	14,7	8,7
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	10,4	13,4	7,4
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	19,7	22,7	16,7
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	24,7	27,7	21,7
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	10,6	13,6	7,6
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	18,3	21,3	15,3
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	23,8	26,8	20,7
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	11,4	14,4	8,4
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	19,8	22,8	16,8
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	24,6	27,6	21,6
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	13,4	16,4	10,4
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	18,6	21,6	15,6
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	23,9	26,9	20,9
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	13,6	16,7	10,6
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	16,8	19,9	13,8
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	22,0	25,0	19,0
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	10,8	13,8	7,8
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	15,7	18,7	12,7
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	21,5	24,5	18,5
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	6,6	9,6	3,6
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	8,2	11,2	5,2
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	10,0	13,0	7,0
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	3,4	6,4	0,4
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	5,0	8,0	2,0
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	6,3	9,3	3,3
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	-10,7	-7,7	-13,8
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	-13,8	-10,8	-16,8
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	-13,4	-10,4	-16,4
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	2,1	5,1	-0,9
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	3,7	6,8	0,7
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	4,7	7,8	1,7
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	1,7	4,7	-1,3
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	3,1	6,1	0,1
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	4,2	7,3	1,2
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	0,9	3,9	-2,2
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	2,2	5,2	-0,8
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	3,8	6,8	0,8
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	0,3	3,3	-2,7
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	1,1	4,1	-2,0
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	2,4	5,4	-0,6
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	0,5	3,5	-2,5
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	1,9	4,9	-1,2
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	3,6	6,6	0,6
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	14,4	17,4	11,4
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	17,1	20,1	14,1
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	20,8	23,8	17,8
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	12,3	15,3	9,3
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	16,3	19,3	13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	21,3	24,3	18,3
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	11,3	14,3	8,3
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	16,0	19,0	12,9
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	22,2	25,2	19,2
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	11,3	14,3	8,3
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	16,7	19,7	13,7
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	23,8	26,8	20,8
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	11,8	14,8	8,8
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	18,7	21,7	15,7
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	23,8	26,8	20,8
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	-8,0	-4,9	-11,0
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	-8,0	-5,0	-11,0
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	-8,2	-5,2	-11,2
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	12,4	15,4	9,4
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	19,4	22,5	16,4
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	24,1	27,1	21,1
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	1,2	4,2	-1,9
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	2,8	5,8	-0,2
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	4,8	7,8	1,8
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	-0,5	2,5	-3,5
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	0,2	3,2	-2,9
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	2,0	5,0	-1,0
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	-0,2	2,8	-3,2
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	0,1	3,1	-2,9
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	1,8	4,8	-1,2
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	-0,6	2,5	-3,6
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	-1,5	1,5	-4,5
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	0,3	3,3	-2,7
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	-4,6	-1,6	-7,6
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	-4,7	-1,7	-7,7
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	-3,3	-0,3	-6,3
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	-4,7	-1,7	-7,7
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	-4,9	-1,9	-7,9
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	-3,6	-0,5	-6,6
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	-4,8	-1,8	-7,8
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	-5,1	-2,1	-8,1
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	-3,8	-0,8	-6,8
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	11,7	14,7	8,7
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	13,0	16,0	10,0
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	14,2	17,2	11,2
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	10,0	13,0	7,0
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	13,3	16,3	10,3
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	14,6	17,6	11,6
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	-7,2	-4,2	-10,2
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	-7,3	-4,3	-10,3
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	-7,5	-4,5	-10,6
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	9,9	12,9	6,8
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	12,9	15,9	9,9
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	14,4	17,4	11,4
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	9,0	12,0	6,0
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	13,4	16,4	10,4
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	14,9	17,9	11,9
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	8,4	11,4	5,4
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	13,6	16,6	10,6
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	15,8	18,8	12,7
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	8,7	11,7	5,7
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	13,6	16,6	10,5
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	16,1	19,1	13,1
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	9,2	12,2	6,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	13,7	16,7	10,7
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	16,3	19,3	13,2
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	-2,6	0,4	-5,6
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	-2,8	0,2	-5,8
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	-1,9	1,1	-4,9
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	0,2	3,2	-2,8
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	0,6	3,6	-2,4
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	1,8	4,8	-1,2
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	1,1	4,1	-1,9
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	1,4	4,5	-1,6
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	2,5	5,5	-0,5
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	0,1	3,1	-2,9
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	0,5	3,6	-2,5
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	1,6	4,7	-1,4
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	5,9	8,9	2,9
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	6,1	9,1	3,1
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	6,5	9,5	3,5
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	-6,5	-3,5	-9,5
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	-6,7	-3,7	-9,7
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	-7,0	-3,9	-10,0
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	9,3	12,4	6,3
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	9,6	12,6	6,5
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	10,6	13,6	7,6
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	10,5	13,5	7,4
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	10,7	13,7	7,7
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	11,8	14,8	8,7
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	10,5	13,6	7,5
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	11,1	14,1	8,1
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	12,2	15,2	9,2
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	10,3	13,3	7,3
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	11,4	14,4	8,3
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	12,5	15,5	9,5
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	-1,7	1,3	-4,8
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	-1,5	1,6	-4,5
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	0,3	3,3	-2,7
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	2,8	5,8	-0,2
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	4,0	7,0	1,0
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	3,0	6,0	0,0
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	3,7	6,7	0,7
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	0,5	3,5	-2,5
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	7,0	10,0	3,9
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	1,7	4,7	-1,4
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	7,4	10,4	4,4
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	-2,4	0,6	-5,4
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	-2,4	0,6	-5,4
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	-6,0	-3,0	-9,0
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	-5,6	-2,6	-8,6
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	-6,0	-3,0	-9,0
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	-4,2	-1,2	-7,3
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	-3,7	-0,7	-6,8
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	-4,0	-0,9	-7,0
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	-3,9	-0,9	-6,9
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	0,5	3,5	-2,5
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	3,0	6,0	0,0
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	-2,7	0,4	-5,7
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	-0,3	2,7	-3,3
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	-0,3	2,8	-3,3
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	-0,3	2,7	-3,3
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	-1,6	1,5	-4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	-1,6	1,5	-4,6	
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	-5,4	-2,4	-8,4	
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	-5,2	-2,2	-8,2	
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	-7,9	-4,9	-10,9	
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	-1,6	1,5	-4,6	
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	-1,1	1,9	-4,1	
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	-0,9	2,1	-3,9	
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	-1,8	1,2	-4,8	
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	-1,4	1,6	-4,4	
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	-0,4	2,6	-3,5	
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	-2,8	0,2	-5,8	
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	-2,6	0,4	-5,6	
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	-1,7	1,3	-4,7	
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	-4,7	-1,7	-7,7	
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	-4,6	-1,5	-7,6	
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	-5,1	-2,1	-8,1	
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	-1,8	1,2	-4,8	
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	-1,9	1,1	-4,9	
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	-0,8	2,2	-3,8	
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	-1,5	1,5	-4,5	
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	-1,0	2,0	-4,1	
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	-0,2	2,8	-3,2	
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	-0,6	2,4	-3,6	
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	-0,3	2,8	-3,3	
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	-0,6	2,4	-3,6	
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	4,5	7,5	1,5	
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	2,6	5,7	-0,4	
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	3,1	6,1	0,1	
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	-7,6	-4,6	-10,6	
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	-6,6	-3,6	-9,6	
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	-8,9	-5,9	-11,9	
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	-8,4	-5,4	-11,4	
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	-7,9	-4,9	-10,9	
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	-10,0	-7,0	-13,0	
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	-3,6	-0,5	-6,6	
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	-3,2	-0,2	-6,2	
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	-1,6	1,4	-4,6	
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	-6,5	-3,5	-9,5	
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	-2,5	0,5	-5,5	
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	-1,0	2,0	-4,0	
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	-7,7	-4,7	-10,7	
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	-6,6	-3,6	-9,6	
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	-10,1	-7,1	-13,1	
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	-11,0	-8,0	-14,0	
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	-9,2	-6,2	-12,2	
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	-11,7	-8,7	-14,7	
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	-10,3	-7,3	-13,3	
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	-9,9	-6,9	-13,0	
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	-8,9	-5,9	-12,0	
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	-6,2	-3,2	-9,2	
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	-6,3	-3,3	-9,3	
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	-5,0	-2,0	-8,0	
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	-8,3	-5,3	-11,3	
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	-8,4	-5,4	-11,5	
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	-7,1	-4,1	-10,1	
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	-9,2	-6,2	-12,2	
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	-9,0	-6,0	-12,0	
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	-7,4	-4,4	-10,5	
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	-9,6	-6,5	-12,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	-9,4	-6,4	-12,4
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	-8,4	-5,4	-11,5
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	-10,8	-7,8	-13,8
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	-11,0	-8,0	-14,0
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	-9,6	-6,6	-12,6
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	-9,5	-6,5	-12,6
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	-9,3	-6,3	-12,3
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	-9,5	-6,5	-12,5
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	-4,5	-1,5	-7,5
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	-4,1	-1,1	-7,2
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	-3,4	-0,4	-6,4
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	-4,7	-1,7	-7,7
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	-4,4	-1,4	-7,5
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	-2,7	0,4	-5,7
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	-3,7	-0,7	-6,7
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	-3,3	-0,3	-6,3
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	-2,6	0,4	-5,6
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	0,6	3,6	-2,4
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	1,1	4,1	-2,0
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	2,2	5,2	-0,8
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	-4,6	-1,6	-7,6
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	-5,5	-2,5	-8,6
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	-4,4	-1,4	-7,4
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	0,5	3,5	-2,5
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	0,9	3,9	-2,1
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	2,2	5,3	-0,8
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	1,1	4,1	-2,0
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	1,3	4,3	-1,7
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	2,8	5,8	-0,3
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	1,4	4,4	-1,6
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	1,6	4,6	-1,4
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	3,2	6,2	0,2
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	3,6	6,6	0,6
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	4,1	7,1	1,1
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	5,3	8,3	2,2
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	5,5	8,5	2,5
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	5,9	8,9	2,9
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	7,2	10,2	4,2
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	6,4	9,4	3,4
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	8,3	11,3	5,3
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	9,7	12,8	6,7
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	3,9	6,9	0,9
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	4,3	7,3	1,3
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	5,9	9,0	2,9
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	2,0	5,1	-1,0
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	2,3	5,3	-0,7
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	4,0	7,0	1,0
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	-5,4	-2,4	-8,4
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	-7,0	-4,0	-10,1
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	-7,6	-4,6	-10,6
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	-7,3	-4,3	-10,3
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	-6,2	-3,2	-9,3
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	-5,1	-2,1	-8,1
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	-4,0	-1,0	-7,0
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	-2,5	0,5	-5,5
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	-3,9	-0,9	-7,0
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	-5,3	-2,3	-8,3
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	-5,5	-2,5	-8,6
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	-8,1	-5,1	-11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	-7,3	-4,3	-10,3
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	-6,7	-3,7	-9,8
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	-6,1	-3,1	-9,1
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	-6,3	-3,3	-9,3
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	-5,6	-2,6	-8,6
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	-3,8	-0,8	-6,8
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	-3,1	-0,1	-6,1
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	-2,3	0,7	-5,3
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	0,1	3,1	-3,0
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	1,4	4,4	-1,6
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	-2,5	0,5	-5,5
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	-1,4	1,7	-4,4
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	-0,8	2,2	-3,8
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	-2,0	1,0	-5,0
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	-1,3	1,7	-4,3
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	-0,6	2,4	-3,6
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	-2,0	1,0	-5,0
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	-1,3	1,7	-4,3
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	-0,7	2,3	-3,7
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	-5,8	-2,8	-8,8
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	-4,9	-1,9	-7,9
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	-3,8	-0,8	-6,8
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	-6,8	-3,8	-9,8
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	-6,0	-3,0	-9,0
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	-5,5	-2,5	-8,6
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	-9,3	-6,3	-12,4
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	-9,1	-6,0	-12,1
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	-8,4	-5,4	-11,4
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	-9,7	-6,7	-12,7
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	-9,5	-6,5	-12,5
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	-8,8	-5,8	-11,8
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	-7,1	-4,1	-10,2
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	-6,9	-3,9	-9,9
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	-6,5	-3,5	-9,5
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	-6,5	-3,4	-9,5
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	-6,3	-3,3	-9,3
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	-5,8	-2,8	-8,8
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	-3,6	-0,6	-6,6
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	-2,9	0,1	-5,9
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	-1,9	1,1	-4,9
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	-3,8	-0,8	-6,8
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	-3,1	-0,1	-6,1
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	-2,1	0,9	-5,1
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	-3,7	-0,7	-6,7
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	-3,5	-0,5	-6,6
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	-2,5	0,5	-5,5
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	-9,6	-6,6	-12,6
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	-12,0	-9,0	-15,0
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	-11,8	-8,8	-14,8
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	-6,6	-3,6	-9,7
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	-6,2	-3,2	-9,2
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	-5,7	-2,7	-8,7
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	-5,6	-2,6	-8,6
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	-4,6	-1,6	-7,7
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	-3,5	-0,5	-6,5
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	-6,0	-2,9	-9,0
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	-5,6	-2,6	-8,6
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	-5,1	-2,1	-8,1
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	-5,0	-2,0	-8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	-4,7	-1,7	-7,7
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	-4,4	-1,4	-7,4
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	-7,1	-4,1	-10,1
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	-10,7	-7,7	-13,7
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	-11,2	-8,2	-14,2
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	-5,9	-2,9	-8,9
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	-4,8	-1,8	-7,8
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	-2,2	0,9	-5,2
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	-5,1	-2,1	-8,1
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	-4,1	-1,1	-7,1
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	-2,1	0,9	-5,1
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	-5,3	-2,3	-8,3
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	-4,4	-1,4	-7,4
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	-2,4	0,6	-5,4
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	-6,5	-3,5	-9,5
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	-5,8	-2,8	-8,8
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	-3,8	-0,8	-6,9
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	-10,1	-7,1	-13,1
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	-10,3	-7,3	-13,3
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	-10,1	-7,1	-13,1
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	-8,0	-5,0	-11,0
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	-12,3	-9,3	-15,3
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	-12,0	-8,9	-15,0
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	-7,4	-4,4	-10,4
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	-12,2	-9,2	-15,2
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	-11,8	-8,8	-14,9
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	-5,0	-2,0	-8,0
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	-3,5	-0,5	-6,5
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	-3,4	-0,4	-6,4
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	-6,6	-3,6	-9,6
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	-6,2	-3,2	-9,2
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	-5,2	-2,2	-8,2
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	-9,5	-6,5	-12,5
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	-8,2	-5,2	-11,2
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	-5,2	-2,2	-8,3
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	-9,5	-6,5	-12,5
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	-8,2	-5,2	-11,2
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	-5,5	-2,5	-8,5
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	-8,5	-5,5	-11,6
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	-7,7	-4,7	-10,7
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	-5,1	-2,1	-8,2
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	-7,9	-4,8	-10,9
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	-6,8	-3,8	-9,8
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	-4,8	-1,8	-7,8
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	-7,5	-4,5	-10,5
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	-6,6	-3,6	-9,7
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	-4,6	-1,6	-7,6
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	-6,8	-3,8	-9,8
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	-6,5	-3,4	-9,5
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	-5,7	-2,7	-8,7
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	-3,7	-0,6	-6,7
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	-6,9	-3,9	-9,9
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	-6,3	-3,3	-9,3
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	-11,4	-8,4	-14,4
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	-11,5	-8,4	-14,5
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	-11,2	-8,2	-14,2
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	-12,0	-9,0	-15,0
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	-12,1	-9,1	-15,1
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	-11,8	-8,7	-14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	-9,3	-6,3	-12,3
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	-9,0	-6,0	-12,0
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	-8,1	-5,1	-11,1
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	-10,7	-7,7	-13,7
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	-10,8	-7,8	-13,9
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	-10,7	-7,7	-13,8
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	-13,4	-10,4	-16,4
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	-13,4	-10,4	-16,4
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	-13,1	-10,1	-16,1
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	-14,4	-11,4	-17,4
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	-14,3	-11,3	-17,4
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	-13,9	-10,9	-17,0
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	-14,1	-11,1	-17,1
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	-14,1	-11,1	-17,1
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	-14,2	-11,2	-17,2
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	-14,2	-11,2	-17,2
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	-14,2	-11,2	-17,2
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	-13,9	-10,9	-16,9
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	-13,9	-10,9	-16,9
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	-13,9	-10,9	-16,9
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	-13,6	-10,6	-16,6
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	-8,7	-5,7	-11,7
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	-8,4	-5,3	-11,4
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	-12,6	-9,6	-15,6
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	-5,7	-2,7	-8,7
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	-5,3	-2,3	-8,3
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	-8,0	-5,0	-11,0
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	-2,7	0,3	-5,7
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	-2,5	0,6	-5,5
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	-6,9	-3,9	-9,9
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	-0,9	2,2	-3,9
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	-0,6	2,4	-3,6
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	-4,4	-1,4	-7,5
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	0,6	3,6	-2,4
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	1,2	4,2	-1,8
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	1,7	4,7	-1,4
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	2,6	5,6	-0,5
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	2,5	5,5	-0,5
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	-5,6	-2,6	-8,6
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	-4,4	-1,4	-7,4
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	-4,4	-1,4	-7,4
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	-6,3	-3,3	-9,3
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	-6,4	-3,4	-9,5
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	-5,9	-2,8	-8,9
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	-6,3	-3,3	-9,3
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	-4,9	-1,9	-7,9
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	-4,6	-1,6	-7,6
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	-3,7	-0,7	-6,7
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	-8,9	-5,9	-11,9
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	-9,0	-5,9	-12,0
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	-9,1	-6,1	-12,1
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	-11,3	-8,3	-14,4
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	-11,4	-8,3	-14,4
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	-11,3	-8,3	-14,3
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	-11,3	-8,3	-14,3
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	-11,2	-8,2	-14,2
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	-10,8	-7,8	-13,8
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	-6,9	-3,8	-9,9
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	-6,6	-3,6	-9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	-6,2	-3,2	-9,2
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	-6,6	-3,6	-9,6
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	-6,5	-3,5	-9,5
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	-6,9	-3,9	-9,9
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	-5,7	-2,7	-8,7
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	-5,6	-2,6	-8,6
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	-6,8	-3,8	-9,8
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	0,8	3,8	-2,2
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	1,7	4,7	-1,3
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	2,2	5,2	-0,8
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	3,0	6,0	0,0
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	2,9	5,9	-0,1
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	-12,4	-9,4	-15,4
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	-3,3	-0,3	-6,3
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	-1,9	1,1	-4,9
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	-1,0	2,0	-4,0
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	-3,4	-0,4	-6,4
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	-2,7	0,4	-5,7
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	-1,8	1,2	-4,8
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	-5,2	-2,2	-8,2
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	-4,9	-1,9	-7,9
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	-3,6	-0,6	-6,6
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	-1,7	1,3	-4,7
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	-5,7	-2,7	-8,8
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	-4,4	-1,4	-7,5
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	-0,4	2,6	-3,4
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	-6,2	-3,2	-9,2
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	-5,0	-2,0	-8,0
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	-5,2	-2,2	-8,2
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	-6,5	-3,5	-9,5
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	-5,5	-2,5	-8,5
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	-6,6	-3,6	-9,7
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	-6,0	-3,0	-9,0
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	-4,6	-1,6	-7,6
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	-9,9	-6,9	-12,9
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	-12,6	-9,6	-15,6
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	-9,4	-6,4	-12,4
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	-7,8	-4,8	-10,8
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	1,1	4,1	-1,9
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	2,0	5,0	-1,1
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	2,5	5,5	-0,6
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	-9,1	-6,1	-12,1
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	-7,5	-4,5	-10,5
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	-8,4	-5,4	-11,4
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	-7,1	-4,1	-10,1
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	-7,7	-4,7	-10,8
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	-6,9	-3,9	-9,9
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	-6,0	-3,0	-9,1
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	-5,1	-2,0	-8,1
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	-6,3	-3,3	-9,3
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	-5,8	-2,8	-8,8
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	-12,3	-9,3	-15,4
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	-12,3	-9,3	-15,3
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	-9,1	-6,0	-12,1
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	-9,0	-6,0	-12,0
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	-4,3	-1,3	-7,3
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	-3,9	-0,9	-6,9
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	0,6	3,6	-2,4
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	1,8	4,8	-1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	4,8	7,9	1,8
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	4,8	7,8	1,8
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	0,8	3,8	-2,2
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	1,8	4,8	-1,2
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	2,3	5,3	-0,7
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	0,0	3,0	-3,0
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	3,5	6,5	0,5
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	-0,7	2,3	-3,7
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	-0,4	2,6	-3,4
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	-4,9	-1,9	-7,9
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	-4,6	-1,6	-7,6
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	-9,4	-6,4	-12,4
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	-8,9	-5,9	-11,9
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	-10,4	-7,4	-13,4
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	-9,8	-6,8	-12,8
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	-9,3	-6,3	-12,3
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	-9,7	-6,6	-12,7
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	4,2	7,3	1,2
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	3,9	6,9	0,9
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	1,0	4,0	-2,0
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	2,0	5,0	-1,0
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	2,5	5,6	-0,5
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	-7,6	-4,6	-10,6
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	-8,6	-5,6	-11,6
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	-7,5	-4,5	-10,5
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	-2,1	0,9	-5,1
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	-3,6	-0,6	-6,6
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	-3,1	-0,1	-6,1
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	-2,9	0,2	-5,9
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	-4,3	-1,3	-7,4
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	-3,8	-0,8	-6,9
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	-5,8	-2,8	-8,9
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	-5,2	-2,2	-8,2
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	-4,7	-1,7	-7,7
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	-6,5	-3,5	-9,5
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	-5,7	-2,7	-8,7
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	-5,1	-2,1	-8,1
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	-7,0	-4,0	-10,0
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	-6,0	-3,0	-9,0
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	-5,5	-2,5	-8,5
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	-7,7	-4,7	-10,7
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	-7,5	-4,5	-10,5
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	-7,2	-4,2	-10,2
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	-4,6	-1,6	-7,6
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	-8,1	-5,1	-11,1
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	-8,3	-5,3	-11,3
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	-7,8	-4,8	-10,8
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	-7,6	-4,6	-10,7
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	-7,9	-4,9	-10,9
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	-7,3	-4,3	-10,3
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	-7,2	-4,1	-10,2
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	-7,4	-4,4	-10,4
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	-6,7	-3,7	-9,8
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	-6,6	-3,6	-9,6
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	-6,9	-3,9	-9,9
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	-6,1	-3,1	-9,1
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	-5,9	-2,9	-8,9
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	-6,3	-3,2	-9,3
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	-4,3	-1,3	-7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	-4,1	-1,1	-7,1
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	-3,3	-0,3	-6,3
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	-8,5	-5,5	-11,5
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	-8,1	-5,1	-11,1
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	-7,2	-4,2	-10,2
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	-1,5	1,5	-4,5
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	-0,5	2,5	-3,5
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	-2,5	0,5	-5,5
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	-1,5	1,6	-4,5
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	-0,3	2,7	-3,4
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	-3,4	-0,4	-6,4
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	-1,3	1,7	-4,3
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	-0,2	2,8	-3,2
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	-4,1	-1,1	-7,1
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	-4,0	-1,0	-7,0
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	-3,3	-0,3	-6,3
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	-4,6	-1,6	-7,6
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	-5,8	-2,8	-8,8
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	-5,2	-2,2	-8,2
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	-4,5	-1,5	-7,6
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	-3,1	-0,1	-6,1
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	-2,6	0,4	-5,6
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	-5,0	-2,0	-8,0
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	-7,1	-4,1	-10,1
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	-6,8	-3,8	-9,8
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	-6,0	-2,9	-9,0
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	-1,4	1,6	-4,5
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	-0,9	2,2	-3,9
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	-0,3	2,8	-3,3
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	-1,3	1,8	-4,3
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	-0,7	2,3	-3,7
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	0,0	3,1	-3,0
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	-1,0	2,0	-4,0
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	-0,4	2,6	-3,4
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	0,4	3,4	-2,6
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	-0,7	2,3	-3,8
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	-0,2	2,8	-3,3
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	0,9	3,9	-2,1
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	-0,8	2,2	-3,8
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	-0,3	2,7	-3,3
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	0,8	3,8	-2,2
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	-5,6	-2,6	-8,6
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	-5,5	-2,5	-8,5
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	-4,3	-1,3	-7,3
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	-3,0	0,0	-6,0
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	-2,8	0,2	-5,8
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	-3,6	-0,6	-6,6
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	-3,7	-0,7	-6,7
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	-3,4	-0,4	-6,4
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	-4,7	-1,7	-7,7
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	-4,4	-1,4	-7,4
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	-4,1	-1,1	-7,1
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	-5,7	-2,7	-8,7
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	-7,2	-4,2	-10,2
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	-7,2	-4,2	-10,2
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	-6,8	-3,8	-9,8
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	-7,8	-4,8	-10,8
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	-7,8	-4,8	-10,8
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	-7,4	-4,4	-10,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	-5,8	-2,8	-8,8	
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	-7,7	-4,7	-10,7	
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	-6,8	-3,8	-9,8	
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	2,3	5,3	-0,7	
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	3,3	6,3	0,3	
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	3,8	6,8	0,8	
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	1,7	4,7	-1,4	
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	2,9	5,9	-0,1	
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	3,7	6,7	0,7	
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	2,0	5,0	-1,0	
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	3,4	6,4	0,4	
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	4,1	7,1	1,1	
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	2,2	5,3	-0,8	
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	4,7	7,7	1,7	
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	5,5	8,5	2,5	
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	2,8	5,8	-0,2	
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	5,2	8,2	2,2	
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	5,8	8,8	2,8	
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	-7,4	-4,4	-10,4	
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	-7,3	-4,3	-10,3	
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	-6,1	-3,1	-9,1	
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	-5,1	-2,1	-8,1	
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	-5,2	-2,2	-8,2	
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	-4,6	-1,6	-7,6	
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	-7,0	-3,9	-10,0	
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	-7,7	-4,7	-10,7	
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	-7,1	-4,1	-10,1	
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	-7,8	-4,8	-10,8	
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	-7,1	-4,1	-10,1	
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	-8,4	-5,4	-11,4	
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	-8,3	-5,3	-11,3	
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	-10,0	-7,0	-13,0	
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	-9,5	-6,5	-12,5	
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	-8,6	-5,6	-11,6	
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	-10,3	-7,3	-13,4	
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	-9,8	-6,8	-12,8	
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	-4,5	-1,5	-7,5	
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	-4,6	-1,6	-7,6	
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	-3,6	-0,6	-6,6	
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	-8,3	-5,3	-11,3	
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	-9,7	-6,7	-12,7	
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	-8,6	-5,5	-11,6	
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	-5,7	-2,7	-8,7	
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	-6,3	-3,3	-9,3	
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	-7,7	-4,6	-10,7	
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	-4,6	-1,6	-7,6	
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	-4,9	-1,9	-7,9	
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	-6,4	-3,4	-9,4	
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	-3,0	0,0	-6,0	
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	-3,0	0,0	-6,0	
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	-4,7	-1,7	-7,7	
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	-2,3	0,7	-5,4	
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	-1,9	1,1	-4,9	
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	-3,1	-0,1	-6,1	
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	2,1	5,1	-0,9	
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	3,7	6,7	0,7	
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	7,9	10,9	4,9	
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	2,3	5,3	-0,7	
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	4,3	7,3	1,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	8,5	11,5	5,5
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	1,9	4,9	-1,1
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	4,0	7,0	1,0
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	7,9	10,9	4,9
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	1,9	4,9	-1,1
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	3,9	6,9	0,8
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	6,4	9,4	3,4
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	1,7	4,7	-1,4
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	3,5	6,5	0,5
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	5,8	8,8	2,8
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	1,6	4,6	-1,4
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	3,5	6,5	0,5
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	5,5	8,5	2,5
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	-4,7	-1,7	-7,7
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	-4,6	-1,6	-7,6
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	-3,2	-0,1	-6,2
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	0,9	4,0	-2,1
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	1,6	4,6	-1,5
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	2,8	5,8	-0,2
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	1,0	4,0	-2,0
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	1,6	4,6	-1,4
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	3,0	6,0	-0,1
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	0,5	3,5	-2,5
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	1,2	4,2	-1,8
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	2,6	5,7	-0,4
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	-0,4	2,6	-3,5
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	0,3	3,3	-2,7
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	2,0	5,0	-1,0
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	-2,0	1,0	-5,0
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	-2,5	0,5	-5,5
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	-1,3	1,7	-4,4
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	0,2	3,2	-2,8
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	0,5	3,5	-2,5
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	1,5	4,5	-1,5
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	-0,7	2,3	-3,7
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	-0,5	2,6	-3,5
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	0,6	3,6	-2,4
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	-1,1	1,9	-4,1
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	-0,8	2,2	-3,8
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	0,9	3,9	-2,1
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	-1,7	1,3	-4,8
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	-1,4	1,6	-4,4
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	0,3	3,4	-2,7
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	-2,9	0,2	-5,9
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	-2,7	0,4	-5,7
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	-0,7	2,3	-3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 70

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	16,0	16,0	16,0
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	16,1	16,1	16,1
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	15,7	15,7	15,7
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	18,6	18,6	18,6
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	18,9	18,9	18,9
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	19,1	19,1	19,1
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	19,2	19,2	19,2
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	19,4	19,4	19,4
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	19,6	19,6	19,6
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	20,1	20,1	20,1
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	20,3	20,3	20,3
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	20,5	20,5	20,5
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	21,3	21,3	21,3
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	21,5	21,5	21,5
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	21,6	21,6	21,6
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	23,0	23,0	23,0
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	23,2	23,2	23,2
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	23,2	23,2	23,2
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	25,5	25,5	25,5
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	25,6	25,6	25,6
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	25,7	25,7	25,7
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	24,7	24,7	24,7
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	25,0	25,0	25,0
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	24,0	24,0	24,0
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	24,8	24,8	24,8
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	25,8	25,8	25,8
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	26,3	26,3	26,3
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	31,3	31,3	31,3
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	32,8	32,8	32,8
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	35,8	35,8	35,8
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	31,7	31,7	31,7
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	32,6	32,6	32,6
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	35,9	35,9	35,9
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	30,9	30,9	30,9
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	32,6	32,6	32,6
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	35,0	35,0	35,0
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	29,3	29,3	29,3
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	31,0	31,0	31,0
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	33,8	33,8	33,8
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	29,9	29,9	29,9
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	30,6	30,6	30,6
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	33,5	33,5	33,5
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	31,4	31,4	31,4
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	32,6	32,6	32,6
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	34,2	34,2	34,2
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	29,6	29,6	29,6
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	30,7	30,7	30,7
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	32,3	32,3	32,3
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	29,4	29,4	29,4
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	30,7	30,7	30,7
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	32,5	32,5	32,5
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	28,8	28,8	28,8
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	30,1	30,1	30,1
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	31,7	31,7	31,7
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	31,8	31,8	31,8
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	33,9	33,9	33,9
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	24,9	24,9	24,9
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	25,1	25,1	25,1
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	26,5	26,5	26,5
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	33,1	33,1	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wethoudersbuurt Ede 231323

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 70

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	34,3	34,3	34,3
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	32,6	32,6	32,6
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	34,9	34,9	34,9
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	33,5	33,5	33,5
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	35,1	35,1	35,1
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	27,7	27,7	27,7
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	29,0	29,0	29,0
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	30,3	30,3	30,3
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	26,6	26,6	26,6
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	27,4	27,4	27,4
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	23,5	23,5	23,5
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	24,3	24,3	24,3
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	22,9	22,9	22,9
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	24,4	24,4	24,4
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	26,9	26,9	26,9
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	29,2	29,2	29,2
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	18,2	18,2	18,2
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	19,7	19,7	19,7
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	21,0	21,0	21,0
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	22,6	22,6	22,6
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	25,0	25,0	25,0
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	24,6	24,6	24,6
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	25,0	25,0	25,0
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	25,7	25,7	25,7
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	29,1	29,1	29,1
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	30,3	30,3	30,3
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	26,3	26,3	26,3
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	27,0	27,0	27,0
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	28,1	28,1	28,1
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	27,9	27,9	27,9
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	26,4	26,4	26,4
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	27,5	27,5	27,5
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	27,9	27,9	27,9
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	24,8	24,8	24,8
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	26,0	26,0	26,0
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	26,6	26,6	26,6
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	27,2	27,2	27,2
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	28,2	28,2	28,2
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	30,0	30,0	30,0
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	19,4	19,4	19,4
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	20,0	20,0	20,0
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	21,5	21,5	21,5
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	25,3	25,3	25,3
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	26,9	26,9	26,9
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	22,4	22,4	22,4
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	27,2	27,2	27,2
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	29,3	29,3	29,3
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	31,6	31,6	31,6
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	27,4	27,4	27,4
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	29,5	29,5	29,5
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	31,8	31,8	31,8
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	27,6	27,6	27,6
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	29,8	29,8	29,8
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	32,2	32,2	32,2
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	23,9	23,9	23,9
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	24,8	24,8	24,8
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	25,6	25,6	25,6
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	31,9	31,9	31,9
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	34,2	34,2	34,2
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	36,8	36,8	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wethoudersbuurt Ede 231323

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 70

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	33,0	33,0	33,0
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	35,4	35,4	35,4
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	38,1	38,1	38,1
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	33,5	33,5	33,5
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	35,7	35,7	35,7
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	38,3	38,3	38,3
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	33,4	33,4	33,4
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	35,3	35,3	35,3
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	37,1	37,1	37,1
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	34,7	34,7	34,7
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	37,3	37,3	37,3
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	39,4	39,4	39,4
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	33,4	33,4	33,4
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	37,8	37,8	37,8
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	39,5	39,5	39,5
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	28,1	28,1	28,1
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	30,1	30,1	30,1
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	31,4	31,4	31,4
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	28,6	28,6	28,6
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	30,2	30,2	30,2
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	31,8	31,8	31,8
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	25,9	25,9	25,9
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	27,7	27,7	27,7
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	29,7	29,7	29,7
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	26,0	26,0	26,0
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	27,7	27,7	27,7
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	29,0	29,0	29,0
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	24,0	24,0	24,0
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	24,8	24,8	24,8
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	25,5	25,5	25,5
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	26,5	26,5	26,5
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	28,3	28,3	28,3
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	29,6	29,6	29,6
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	35,3	35,3	35,3
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	37,9	37,9	37,9
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	39,8	39,8	39,8
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	34,7	34,7	34,7
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	37,6	37,6	37,6
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	39,4	39,4	39,4
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	38,8	38,8	38,8
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	41,9	41,9	41,9
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	43,5	43,5	43,5
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	38,7	38,7	38,7
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	41,7	41,7	41,7
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	43,3	43,3	43,3
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	36,6	36,6	36,6
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	39,0	39,0	39,0
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	40,7	40,7	40,7
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	35,8	35,8	35,8
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	38,4	38,4	38,4
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	39,9	39,9	39,9
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	34,2	34,2	34,2
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	35,7	35,7	35,7
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	34,7	34,7	34,7
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	34,4	34,4	34,4
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	36,3	36,3	36,3
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	36,5	36,5	36,5
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	35,2	35,2	35,2
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	36,8	36,8	36,8
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	37,1	37,1	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 70

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	24,1	24,1	24,1
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	24,8	24,8	24,8
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	25,4	25,4	25,4
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	34,5	34,5	34,5
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	36,5	36,5	36,5
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	36,7	36,7	36,7
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	39,1	39,1	39,1
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	38,8	38,8	38,8
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	38,4	38,4	38,4
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	40,2	40,2	40,2
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	48,6	48,6	48,6
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	50,6	50,6	50,6
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	44,8	44,8	44,8
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	51,2	51,2	51,2
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	52,3	52,3	52,3
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	42,7	42,7	42,7
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	51,1	51,1	51,1
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	52,3	52,3	52,3
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	43,0	43,0	43,0
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	47,6	47,6	47,6
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	49,8	49,8	49,8
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	48,0	48,0	48,0
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	46,7	46,7	46,7
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	48,1	48,1	48,1
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	43,8	43,8	43,8
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	47,0	47,0	47,0
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	48,7	48,7	48,7
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	35,6	35,6	35,6
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	36,7	36,7	36,7
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	36,6	36,6	36,6
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	32,3	32,3	32,3
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	32,7	32,7	32,7
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	32,8	32,8	32,8
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	16,9	16,9	16,9
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	13,1	13,1	13,1
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	13,7	13,7	13,7
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	31,5	31,5	31,5
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	32,2	32,2	32,2
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	32,6	32,6	32,6
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	30,7	30,7	30,7
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	31,5	31,5	31,5
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	32,1	32,1	32,1
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	27,3	27,3	27,3
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	28,8	28,8	28,8
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	29,6	29,6	29,6
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	23,9	23,9	23,9
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	25,6	25,6	25,6
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	26,8	26,8	26,8
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	26,9	26,9	26,9
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	27,2	27,2	27,2
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	28,4	28,4	28,4
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	45,2	45,2	45,2
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	47,9	47,9	47,9
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	48,8	48,8	48,8
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	45,5	45,5	45,5
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	48,4	48,4	48,4
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	48,8	48,8	48,8
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	39,2	39,2	39,2
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	43,5	43,5	43,5
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	45,5	45,5	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 70

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	41,9	41,9	41,9
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	49,6	49,6	49,6
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	50,5	50,5	50,5
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	42,3	42,3	42,3
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	49,8	49,8	49,8
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	50,9	50,9	50,9
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	23,2	23,2	23,2
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	23,3	23,3	23,3
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	23,5	23,5	23,5
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	43,7	43,7	43,7
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	47,2	47,2	47,2
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	49,4	49,4	49,4
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	30,8	30,8	30,8
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	32,0	32,0	32,0
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	33,7	33,7	33,7
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	29,9	29,9	29,9
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	31,2	31,2	31,2
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	33,0	33,0	33,0
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	29,1	29,1	29,1
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	30,3	30,3	30,3
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	32,1	32,1	32,1
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	29,2	29,2	29,2
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	29,3	29,3	29,3
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	30,9	30,9	30,9
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	26,3	26,3	26,3
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	25,4	25,4	25,4
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	26,8	26,8	26,8
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	24,4	24,4	24,4
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	24,9	24,9	24,9
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	26,3	26,3	26,3
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	32,9	32,9	32,9
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	33,3	33,3	33,3
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	34,7	34,7	34,7
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	38,8	38,8	38,8
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	40,5	40,5	40,5
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	42,4	42,4	42,4
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	38,7	38,7	38,7
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	40,7	40,7	40,7
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	42,7	42,7	42,7
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	23,8	23,8	23,8
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	23,9	23,9	23,9
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	24,1	24,1	24,1
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	39,2	39,2	39,2
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	41,0	41,0	41,0
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	43,1	43,1	43,1
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	39,1	39,1	39,1
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	41,0	41,0	41,0
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	43,1	43,1	43,1
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	40,2	40,2	40,2
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	42,6	42,6	42,6
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	44,2	44,2	44,2
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	40,2	40,2	40,2
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	44,0	44,0	44,0
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	46,1	46,1	46,1
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	42,7	42,7	42,7
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	47,3	47,3	47,3
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	49,3	49,3	49,3
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	29,2	29,2	29,2
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	29,5	29,5	29,5
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	30,7	30,7	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 70

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	32,9	32,9	32,9
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	35,5	35,5	35,5
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	36,6	36,6	36,6
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	31,9	31,9	31,9
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	35,3	35,3	35,3
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	36,2	36,2	36,2
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	29,0	29,0	29,0
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	29,2	29,2	29,2
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	30,0	30,0	30,0
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	38,7	38,7	38,7
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	39,4	39,4	39,4
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	40,0	40,0	40,0
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	24,3	24,3	24,3
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	24,4	24,4	24,4
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	24,6	24,6	24,6
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	38,4	38,4	38,4
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	39,8	39,8	39,8
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	41,1	41,1	41,1
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	38,3	38,3	38,3
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	39,8	39,8	39,8
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	41,1	41,1	41,1
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	38,3	38,3	38,3
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	39,9	39,9	39,9
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	41,1	41,1	41,1
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	38,1	38,1	38,1
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	39,6	39,6	39,6
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	41,3	41,3	41,3
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	28,5	28,5	28,5
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	29,2	29,2	29,2
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	31,2	31,2	31,2
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	32,1	32,1	32,1
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	32,4	32,4	32,4
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	35,5	35,5	35,5
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	36,1	36,1	36,1
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	31,1	31,1	31,1
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	34,8	34,8	34,8
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	29,6	29,6	29,6
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	30,1	30,1	30,1
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	26,2	26,2	26,2
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	27,2	27,2	27,2
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	25,1	25,1	25,1
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	25,1	25,1	25,1
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	25,4	25,4	25,4
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	26,4	26,4	26,4
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	27,4	27,4	27,4
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	25,7	25,7	25,7
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	26,0	26,0	26,0
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	30,8	30,8	30,8
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	35,0	35,0	35,0
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	26,5	26,5	26,5
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	31,6	31,6	31,6
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	29,8	29,8	29,8
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	29,8	29,8	29,8
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	28,0	28,0	28,0
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	28,9	28,9	28,9
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	24,8	24,8	24,8
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	25,1	25,1	25,1
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	23,9	23,9	23,9
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	28,7	28,7	28,7
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	29,5	29,5	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wethoudersbuurt Ede 231323

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 70

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	30,3	30,3	30,3
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	29,3	29,3	29,3
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	29,8	29,8	29,8
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	31,0	31,0	31,0
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	28,4	28,4	28,4
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	28,9	28,9	28,9
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	30,3	30,3	30,3
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	26,1	26,1	26,1
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	26,2	26,2	26,2
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	26,5	26,5	26,5
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	29,8	29,8	29,8
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	30,3	30,3	30,3
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	31,5	31,5	31,5
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	28,7	28,7	28,7
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	29,2	29,2	29,2
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	30,5	30,5	30,5
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	29,6	29,6	29,6
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	30,1	30,1	30,1
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	28,8	28,8	28,8
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	37,0	37,0	37,0
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	32,9	32,9	32,9
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	34,0	34,0	34,0
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	22,4	22,4	22,4
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	22,4	22,4	22,4
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	21,9	21,9	21,9
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	17,8	17,8	17,8
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	18,1	18,1	18,1
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	19,5	19,5	19,5
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	30,1	30,1	30,1
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	30,8	30,8	30,8
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	33,4	33,4	33,4
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	25,9	25,9	25,9
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	32,4	32,4	32,4
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	34,4	34,4	34,4
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	18,7	18,7	18,7
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	19,5	19,5	19,5
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	18,0	18,0	18,0
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	17,5	17,5	17,5
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	17,7	17,7	17,7
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	19,0	19,0	19,0
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	20,0	20,0	20,0
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	20,4	20,4	20,4
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	21,4	21,4	21,4
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	18,7	18,7	18,7
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	19,4	19,4	19,4
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	20,9	20,9	20,9
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	17,5	17,5	17,5
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	17,6	17,6	17,6
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	18,9	18,9	18,9
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	17,7	17,7	17,7
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	17,6	17,6	17,6
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	19,1	19,1	19,1
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	19,1	19,1	19,1
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	19,0	19,0	19,0
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	20,0	20,0	20,0
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	17,3	17,3	17,3
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	17,1	17,1	17,1
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	18,1	18,1	18,1
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	19,6	19,6	19,6
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	20,0	20,0	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 70

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	17,4	17,4	17,4
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	25,2	25,2	25,2
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	25,7	25,7	25,7
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	26,8	26,8	26,8
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	25,3	25,3	25,3
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	25,7	25,7	25,7
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	27,0	27,0	27,0
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	25,5	25,5	25,5
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	26,0	26,0	26,0
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	27,5	27,5	27,5
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	30,6	30,6	30,6
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	31,5	31,5	31,5
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	33,5	33,5	33,5
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	22,7	22,7	22,7
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	20,8	20,8	20,8
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	21,8	21,8	21,8
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	30,5	30,5	30,5
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	31,4	31,4	31,4
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	33,3	33,3	33,3
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	31,3	31,3	31,3
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	32,2	32,2	32,2
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	34,1	34,1	34,1
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	32,5	32,5	32,5
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	33,4	33,4	33,4
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	35,1	35,1	35,1
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	32,1	32,1	32,1
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	34,0	34,0	34,0
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	35,3	35,3	35,3
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	34,9	34,9	34,9
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	39,2	39,2	39,2
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	40,2	40,2	40,2
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	36,9	36,9	36,9
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	39,6	39,6	39,6
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	40,8	40,8	40,8
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	32,9	32,9	32,9
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	33,2	33,2	33,2
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	34,2	34,2	34,2
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	28,1	28,1	28,1
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	28,7	28,7	28,7
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	30,3	30,3	30,3
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	19,3	19,3	19,3
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	18,0	18,0	18,0
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	19,7	19,7	19,7
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	20,3	20,3	20,3
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	21,0	21,0	21,0
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	21,5	21,5	21,5
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	22,6	22,6	22,6
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	26,0	26,0	26,0
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	24,4	24,4	24,4
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	23,5	23,5	23,5
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	21,8	21,8	21,8
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	19,2	19,2	19,2
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	20,6	20,6	20,6
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	17,8	17,8	17,8
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	19,1	19,1	19,1
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	19,1	19,1	19,1
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	20,4	20,4	20,4
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	23,0	23,0	23,0
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	23,6	23,6	23,6
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	23,7	23,7	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 70

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	27,5	27,5	27,5
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	29,9	29,9	29,9
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	24,8	24,8	24,8
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	25,2	25,2	25,2
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	26,2	26,2	26,2
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	23,2	23,2	23,2
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	23,7	23,7	23,7
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	24,5	24,5	24,5
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	23,8	23,8	23,8
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	25,0	25,0	25,0
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	26,5	26,5	26,5
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	21,5	21,5	21,5
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	22,1	22,1	22,1
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	23,2	23,2	23,2
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	21,7	21,7	21,7
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	22,1	22,1	22,1
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	22,9	22,9	22,9
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	16,2	16,2	16,2
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	16,9	16,9	16,9
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	18,5	18,5	18,5
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	16,7	16,7	16,7
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	17,4	17,4	17,4
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	19,0	19,0	19,0
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	18,8	18,8	18,8
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	19,9	19,9	19,9
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	22,0	22,0	22,0
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	23,0	23,0	23,0
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	23,4	23,4	23,4
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	24,2	24,2	24,2
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	23,2	23,2	23,2
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	24,3	24,3	24,3
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	25,8	25,8	25,8
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	23,0	23,0	23,0
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	24,1	24,1	24,1
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	25,5	25,5	25,5
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	25,7	25,7	25,7
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	23,8	23,8	23,8
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	25,2	25,2	25,2
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	18,0	18,0	18,0
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	13,6	13,6	13,6
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	14,5	14,5	14,5
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	20,7	20,7	20,7
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	21,7	21,7	21,7
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	22,8	22,8	22,8
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	21,9	21,9	21,9
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	22,5	22,5	22,5
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	23,6	23,6	23,6
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	21,6	21,6	21,6
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	22,5	22,5	22,5
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	23,4	23,4	23,4
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	22,1	22,1	22,1
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	22,6	22,6	22,6
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	23,7	23,7	23,7
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	22,3	22,3	22,3
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	19,8	19,8	19,8
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	14,6	14,6	14,6
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	19,3	19,3	19,3
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	21,0	21,0	21,0
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	24,1	24,1	24,1
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	20,8	20,8	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 70

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	22,6	22,6	22,6
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	25,8	25,8	25,8
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	20,6	20,6	20,6
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	21,5	21,5	21,5
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	24,5	24,5	24,5
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	20,5	20,5	20,5
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	21,3	21,3	21,3
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	23,7	23,7	23,7
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	15,2	15,2	15,2
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	15,2	15,2	15,2
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	15,7	15,7	15,7
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	14,7	14,7	14,7
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	14,7	14,7	14,7
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	14,9	14,9	14,9
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	21,6	21,6	21,6
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	15,8	15,8	15,8
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	15,8	15,8	15,8
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	23,2	23,2	23,2
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	23,7	23,7	23,7
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	23,9	23,9	23,9
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	21,3	21,3	21,3
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	22,0	22,0	22,0
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	23,5	23,5	23,5
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	17,2	17,2	17,2
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	18,8	18,8	18,8
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	23,0	23,0	23,0
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	17,3	17,3	17,3
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	18,4	18,4	18,4
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	21,3	21,3	21,3
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	23,1	23,1	23,1
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	24,5	24,5	24,5
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	27,5	27,5	27,5
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	23,2	23,2	23,2
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	24,5	24,5	24,5
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	27,5	27,5	27,5
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	25,8	25,8	25,8
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	26,7	26,7	26,7
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	29,1	29,1	29,1
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	23,2	23,2	23,2
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	23,6	23,6	23,6
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	24,6	24,6	24,6
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	26,3	26,3	26,3
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	23,1	23,1	23,1
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	24,0	24,0	24,0
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	18,9	18,9	18,9
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	19,0	19,0	19,0
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	19,5	19,5	19,5
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	14,7	14,7	14,7
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	14,6	14,6	14,6
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	14,8	14,8	14,8
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	22,5	22,5	22,5
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	19,8	19,8	19,8
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	20,4	20,4	20,4
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	19,9	19,9	19,9
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	19,9	19,9	19,9
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	20,2	20,2	20,2
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	17,3	17,3	17,3
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	17,4	17,4	17,4
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	18,0	18,0	18,0
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	16,0	16,0	16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wethoudersbuurt Ede 231323

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 70

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	16,2	16,2	16,2
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	16,9	16,9	16,9
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	21,1	21,1	21,1
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	15,4	15,4	15,4
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	16,1	16,1	16,1
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	14,9	14,9	14,9
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	15,1	15,1	15,1
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	15,8	15,8	15,8
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	15,3	15,3	15,3
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	15,5	15,5	15,5
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	16,1	16,1	16,1
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	20,8	20,8	20,8
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	21,4	21,4	21,4
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	17,5	17,5	17,5
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	25,6	25,6	25,6
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	26,0	26,0	26,0
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	23,2	23,2	23,2
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	26,4	26,4	26,4
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	26,8	26,8	26,8
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	24,8	24,8	24,8
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	27,6	27,6	27,6
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	27,9	27,9	27,9
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	27,4	27,4	27,4
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	28,2	28,2	28,2
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	28,7	28,7	28,7
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	29,1	29,1	29,1
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	27,2	27,2	27,2
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	27,5	27,5	27,5
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	25,6	25,6	25,6
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	26,8	26,8	26,8
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	22,5	22,5	22,5
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	24,7	24,7	24,7
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	22,2	22,2	22,2
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	23,2	23,2	23,2
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	25,2	25,2	25,2
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	26,7	26,7	26,7
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	27,0	27,0	27,0
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	28,1	28,1	28,1
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	22,8	22,8	22,8
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	22,8	22,8	22,8
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	23,1	23,1	23,1
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	18,9	18,9	18,9
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	19,0	19,0	19,0
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	19,6	19,6	19,6
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	17,4	17,4	17,4
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	17,7	17,7	17,7
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	18,3	18,3	18,3
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	21,9	21,9	21,9
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	22,1	22,1	22,1
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	23,0	23,0	23,0
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	21,7	21,7	21,7
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	21,9	21,9	21,9
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	22,9	22,9	22,9
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	21,7	21,7	21,7
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	22,0	22,0	22,0
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	22,9	22,9	22,9
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	28,0	28,0	28,0
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	28,9	28,9	28,9
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	29,5	29,5	29,5
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	33,0	33,0	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wethoudersbuurt Ede 231323

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 70

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	33,0	33,0	33,0
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	17,7	17,7	17,7
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	29,5	29,5	29,5
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	29,5	29,5	29,5
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	29,4	29,4	29,4
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	26,9	26,9	26,9
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	27,5	27,5	27,5
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	27,5	27,5	27,5
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	25,2	25,2	25,2
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	25,2	25,2	25,2
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	26,9	26,9	26,9
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	26,5	26,5	26,5
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	23,8	23,8	23,8
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	25,9	25,9	25,9
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	27,1	27,1	27,1
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	22,8	22,8	22,8
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	25,2	25,2	25,2
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	20,7	20,7	20,7
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	22,1	22,1	22,1
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	24,8	24,8	24,8
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	23,5	23,5	23,5
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	24,4	24,4	24,4
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	26,6	26,6	26,6
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	18,2	18,2	18,2
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	18,7	18,7	18,7
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	19,7	19,7	19,7
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	22,1	22,1	22,1
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	28,1	28,1	28,1
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	29,0	29,0	29,0
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	29,8	29,8	29,8
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	19,9	19,9	19,9
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	22,4	22,4	22,4
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	20,7	20,7	20,7
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	22,9	22,9	22,9
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	23,4	23,4	23,4
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	25,0	25,0	25,0
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	26,1	26,1	26,1
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	27,4	27,4	27,4
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	25,9	25,9	25,9
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	28,1	28,1	28,1
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	18,3	18,3	18,3
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	18,2	18,2	18,2
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	19,1	19,1	19,1
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	18,9	18,9	18,9
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	29,8	29,8	29,8
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	30,5	30,5	30,5
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	31,7	31,7	31,7
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	33,3	33,3	33,3
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	34,6	34,6	34,6
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	34,6	34,6	34,6
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	28,5	28,5	28,5
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	29,3	29,3	29,3
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	30,2	30,2	30,2
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	30,2	30,2	30,2
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	28,9	28,9	28,9
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	27,6	27,6	27,6
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	26,7	26,7	26,7
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	26,3	26,3	26,3
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	26,6	26,6	26,6
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	21,6	21,6	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wethoudersbuurt Ede 231323

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax - Veenderweg 70

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	22,2	22,2	22,2
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	19,8	19,8	19,8
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	20,7	20,7	20,7
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	19,6	19,6	19,6
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	20,6	20,6	20,6
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	32,0	32,0	32,0
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	35,9	35,9	35,9
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	28,8	28,8	28,8
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	29,6	29,6	29,6
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	30,5	30,5	30,5
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	20,6	20,6	20,6
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	19,7	19,7	19,7
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	21,2	21,2	21,2
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	26,8	26,8	26,8
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	26,0	26,0	26,0
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	26,5	26,5	26,5
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	23,7	23,7	23,7
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	23,8	23,8	23,8
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	24,3	24,3	24,3
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	22,0	22,0	22,0
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	22,2	22,2	22,2
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	22,7	22,7	22,7
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	20,9	20,9	20,9
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	21,1	21,1	21,1
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	21,5	21,5	21,5
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	20,0	20,0	20,0
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	20,3	20,3	20,3
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	20,7	20,7	20,7
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	19,7	19,7	19,7
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	20,0	20,0	20,0
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	20,6	20,6	20,6
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	25,8	25,8	25,8
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	24,8	24,8	24,8
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	24,9	24,9	24,9
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	25,0	25,0	25,0
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	25,3	25,3	25,3
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	25,4	25,4	25,4
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	25,6	25,6	25,6
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	25,8	25,8	25,8
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	26,0	26,0	26,0
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	26,1	26,1	26,1
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	26,3	26,3	26,3
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	26,6	26,6	26,6
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	26,8	26,8	26,8
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	27,0	27,0	27,0
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	27,3	27,3	27,3
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	28,1	28,1	28,1
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	28,3	28,3	28,3
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	28,8	28,8	28,8
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	21,5	21,5	21,5
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	22,1	22,1	22,1
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	23,6	23,6	23,6
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	25,8	25,8	25,8
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	30,2	30,2	30,2
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	28,1	28,1	28,1
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	26,0	26,0	26,0
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	29,8	29,8	29,8
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	28,3	28,3	28,3
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	25,7	25,7	25,7
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	29,5	29,5	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 70

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	25,3	25,3	25,3
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	23,2	23,2	23,2
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	24,1	24,1	24,1
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	25,4	25,4	25,4
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	25,5	25,5	25,5
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	26,1	26,1	26,1
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	25,6	25,6	25,6
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	25,3	25,3	25,3
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	26,0	26,0	26,0
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	25,6	25,6	25,6
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	19,1	19,1	19,1
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	19,7	19,7	19,7
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	21,0	21,0	21,0
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	28,2	28,2	28,2
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	28,8	28,8	28,8
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	29,8	29,8	29,8
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	28,4	28,4	28,4
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	29,0	29,0	29,0
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	30,1	30,1	30,1
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	28,6	28,6	28,6
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	29,3	29,3	29,3
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	30,6	30,6	30,6
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	30,2	30,2	30,2
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	30,8	30,8	30,8
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	32,2	32,2	32,2
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	30,3	30,3	30,3
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	31,0	31,0	31,0
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	32,5	32,5	32,5
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	26,8	26,8	26,8
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	27,2	27,2	27,2
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	28,6	28,6	28,6
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	26,6	26,6	26,6
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	27,0	27,0	27,0
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	27,6	27,6	27,6
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	25,0	25,0	25,0
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	25,4	25,4	25,4
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	28,7	28,7	28,7
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	24,0	24,0	24,0
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	24,4	24,4	24,4
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	26,7	26,7	26,7
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	23,4	23,4	23,4
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	23,7	23,7	23,7
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	24,5	24,5	24,5
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	22,4	22,4	22,4
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	22,7	22,7	22,7
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	23,4	23,4	23,4
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	21,3	21,3	21,3
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	18,9	18,9	18,9
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	20,3	20,3	20,3
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	27,7	27,7	27,7
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	28,2	28,2	28,2
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	29,1	29,1	29,1
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	27,8	27,8	27,8
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	27,9	27,9	27,9
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	28,7	28,7	28,7
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	27,6	27,6	27,6
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	28,7	28,7	28,7
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	29,1	29,1	29,1
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	30,6	30,6	30,6
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	32,0	32,0	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 70

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	32,0	32,0	32,0
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	31,1	31,1	31,1
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	32,7	32,7	32,7
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	32,7	32,7	32,7
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	21,2	21,2	21,2
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	21,6	21,6	21,6
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	23,3	23,3	23,3
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	22,6	22,6	22,6
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	21,9	21,9	21,9
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	22,8	22,8	22,8
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	21,0	21,0	21,0
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	19,7	19,7	19,7
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	20,9	20,9	20,9
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	19,6	19,6	19,6
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	17,8	17,8	17,8
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	19,0	19,0	19,0
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	18,8	18,8	18,8
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	16,4	16,4	16,4
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	17,7	17,7	17,7
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	19,4	19,4	19,4
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	17,8	17,8	17,8
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	19,4	19,4	19,4
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	23,1	23,1	23,1
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	24,0	24,0	24,0
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	24,6	24,6	24,6
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	17,0	17,0	17,0
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	20,5	20,5	20,5
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	21,4	21,4	21,4
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	20,9	20,9	20,9
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	22,5	22,5	22,5
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	18,6	18,6	18,6
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	20,7	20,7	20,7
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	22,0	22,0	22,0
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	20,9	20,9	20,9
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	21,1	21,1	21,1
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	21,6	21,6	21,6
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	21,8	21,8	21,8
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	25,5	25,5	25,5
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	26,6	26,6	26,6
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	25,1	25,1	25,1
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	30,8	30,8	30,8
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	32,6	32,6	32,6
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	34,3	34,3	34,3
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	30,6	30,6	30,6
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	34,7	34,7	34,7
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	35,8	35,8	35,8
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	29,4	29,4	29,4
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	34,6	34,6	34,6
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	35,6	35,6	35,6
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	29,7	29,7	29,7
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	34,4	34,4	34,4
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	35,4	35,4	35,4
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	30,2	30,2	30,2
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	34,4	34,4	34,4
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	35,3	35,3	35,3
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	31,7	31,7	31,7
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	35,4	35,4	35,4
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	36,0	36,0	36,0
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	23,0	23,0	23,0
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	22,9	22,9	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Veenderweg 70

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	24,7	24,7	24,7
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	30,9	30,9	30,9
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	31,8	31,8	31,8
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	33,6	33,6	33,6
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	31,0	31,0	31,0
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	32,0	32,0	32,0
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	34,0	34,0	34,0
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	31,0	31,0	31,0
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	32,2	32,2	32,2
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	34,3	34,3	34,3
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	30,5	30,5	30,5
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	31,8	31,8	31,8
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	34,1	34,1	34,1
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	28,7	28,7	28,7
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	29,6	29,6	29,6
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	31,5	31,5	31,5
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	29,6	29,6	29,6
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	30,5	30,5	30,5
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	31,8	31,8	31,8
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	28,6	28,6	28,6
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	29,4	29,4	29,4
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	30,7	30,7	30,7
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	28,0	28,0	28,0
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	28,8	28,8	28,8
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	31,2	31,2	31,2
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	24,2	24,2	24,2
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	24,7	24,7	24,7
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	32,8	32,8	32,8
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	24,8	24,8	24,8
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	25,7	25,7	25,7
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	27,5	27,5	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	-19,3	-16,2	-22,3
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	-19,1	-16,1	-22,1
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	-18,8	-15,8	-21,9
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	-17,2	-14,2	-20,2
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	-17,1	-14,1	-20,1
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	-16,9	-13,9	-19,9
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	-15,4	-12,4	-18,4
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	-16,7	-13,7	-19,7
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	-16,6	-13,6	-19,6
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	-16,5	-13,5	-19,6
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	-16,5	-13,5	-19,5
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	-16,4	-13,4	-19,4
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	-15,6	-12,6	-18,6
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	-15,6	-12,5	-18,6
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	-15,5	-12,5	-18,5
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	-14,2	-11,2	-17,2
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	-14,1	-11,1	-17,1
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	-14,1	-11,1	-17,1
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	-11,8	-8,8	-14,8
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	-11,8	-8,8	-14,8
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	-11,9	-8,9	-14,9
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	-10,8	-7,7	-13,8
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	-10,6	-7,6	-13,6
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	-12,6	-9,6	-15,6
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	-5,8	-2,8	-8,8
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	-4,6	-1,6	-7,6
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	-8,2	-5,2	-11,2
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	-2,3	0,8	-5,3
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	-4,9	-1,9	-7,9
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	-3,3	-0,3	-6,3
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	-7,8	-4,8	-10,8
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	-7,6	-4,6	-10,6
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	-5,7	-2,7	-8,8
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	-8,4	-5,4	-11,5
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	-7,8	-4,8	-10,8
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	-6,6	-3,5	-9,6
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	-8,2	-5,2	-11,2
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	-8,2	-5,2	-11,2
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	-6,2	-3,2	-9,2
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	-8,0	-5,0	-11,0
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	-7,4	-4,4	-10,4
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	-5,6	-2,6	-8,6
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	-5,2	-2,2	-8,2
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	-5,1	-2,1	-8,2
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	-4,2	-1,2	-7,2
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	-6,6	-3,6	-9,6
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	-6,5	-3,5	-9,5
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	-5,8	-2,8	-8,8
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	-7,4	-4,4	-10,4
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	-8,3	-5,3	-11,3
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	-8,0	-5,0	-11,0
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	-7,2	-4,2	-10,2
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	-7,5	-4,5	-10,6
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	-7,5	-4,5	-10,6
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	-2,7	0,3	-5,7
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	-1,0	2,0	-4,0
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	-8,1	-5,1	-11,1
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	-7,1	-4,0	-10,1
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	-7,9	-4,8	-10,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	-3,7	-0,7	-6,7
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	-3,0	0,0	-6,0
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	-6,9	-3,9	-9,9
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	-6,4	-3,4	-9,4
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	-8,1	-5,1	-11,1
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	-7,6	-4,6	-10,6
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	-7,9	-4,8	-10,9
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	-7,4	-4,4	-10,5
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	-5,9	-2,8	-8,9
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	-5,8	-2,8	-8,8
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	-5,6	-2,6	-8,7
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	-8,1	-5,1	-11,1
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	-8,7	-5,7	-11,7
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	-8,1	-5,0	-11,1
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	-8,1	-5,1	-11,1
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	-5,0	-2,0	-8,0
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	-0,2	2,8	-3,2
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	-10,8	-7,8	-13,8
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	-10,9	-7,9	-13,9
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	-7,3	-4,3	-10,3
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	-7,1	-4,0	-10,1
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	-8,1	-5,1	-11,1
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	-9,6	-6,6	-12,6
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	-8,6	-5,6	-11,6
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	-8,0	-4,9	-11,0
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	-5,1	-2,1	-8,1
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	-4,6	-1,6	-7,6
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	-8,6	-5,6	-11,7
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	-6,9	-3,9	-9,9
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	-6,4	-3,4	-9,4
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	-6,2	-3,2	-9,3
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	-7,3	-4,3	-10,3
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	-6,8	-3,8	-9,8
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	-4,3	-1,3	-7,3
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	-8,5	-5,5	-11,5
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	-8,1	-5,0	-11,1
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	-9,3	-6,3	-12,3
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	-10,7	-7,7	-13,7
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	-10,9	-7,9	-13,9
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	-10,3	-7,3	-13,3
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	-8,4	-5,4	-11,4
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	-8,4	-5,4	-11,4
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	-9,1	-6,1	-12,1
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	-5,1	-2,1	-8,1
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	-5,0	-2,0	-8,0
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	-7,0	-4,0	-10,0
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	-1,8	1,3	-4,8
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	-1,7	1,4	-4,7
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	-0,3	2,7	-3,3
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	-3,8	-0,8	-6,8
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	-3,5	-0,5	-6,5
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	-2,0	1,0	-5,1
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	-4,9	-1,9	-7,9
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	-4,4	-1,4	-7,4
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	-2,6	0,4	-5,6
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	-9,4	-6,3	-12,4
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	-8,7	-5,7	-11,7
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	-8,1	-5,1	-11,1
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	-2,0	1,0	-5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	-1,5	1,5	-4,5	
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	0,3	3,3	-2,7	
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	-1,8	1,2	-4,8	
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	-1,3	1,7	-4,3	
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	0,5	3,5	-2,5	
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	-3,8	-0,8	-6,8	
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	-3,2	-0,2	-6,2	
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	-0,8	2,2	-3,8	
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	-3,6	-0,6	-6,6	
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	-3,1	0,0	-6,1	
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	-0,6	2,4	-3,6	
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	-3,8	-0,8	-6,8	
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	-3,2	-0,2	-6,2	
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	-1,2	1,8	-4,2	
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	-3,6	-0,6	-6,6	
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	-1,7	1,4	-4,7	
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	-0,8	2,2	-3,8	
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	-6,3	-3,3	-9,3	
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	-5,9	-2,9	-8,9	
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	-5,8	-2,8	-8,8	
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	-6,9	-3,9	-9,9	
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	-6,7	-3,7	-9,7	
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	-5,8	-2,8	-8,9	
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	-8,9	-5,9	-11,9	
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	-8,9	-5,9	-12,0	
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	-7,3	-4,3	-10,3	
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	-7,7	-4,7	-10,7	
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	-9,3	-6,3	-12,3	
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	-8,6	-5,6	-11,6	
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	-8,2	-5,2	-11,2	
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	-7,5	-4,5	-10,5	
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	-6,8	-3,8	-9,8	
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	-9,5	-6,5	-12,5	
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	-9,6	-6,6	-12,6	
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	-8,4	-5,4	-11,4	
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	-0,1	3,0	-3,1	
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	0,0	3,1	-3,0	
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	1,6	4,6	-1,4	
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	-5,2	-2,1	-8,2	
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	-4,6	-1,6	-7,7	
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	-2,3	0,8	-5,3	
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	-4,7	-1,7	-7,7	
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	-4,3	-1,3	-7,3	
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	-2,0	1,1	-5,0	
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	0,1	3,1	-2,9	
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	2,5	5,5	-0,5	
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	4,7	7,7	1,7	
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	0,6	3,6	-2,4	
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	5,4	8,4	2,4	
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	6,8	9,8	3,8	
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	1,6	4,6	-1,4	
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	6,6	9,6	3,6	
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	8,0	11,0	5,0	
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	-4,7	-1,7	-7,7	
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	-4,8	-1,8	-7,8	
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	-3,5	-0,4	-6,5	
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	-2,6	0,5	-5,6	
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	-2,2	0,8	-5,2	
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	-0,7	2,3	-3,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	-2,4	0,6	-5,4
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	-2,1	0,9	-5,2
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	-0,6	2,4	-3,6
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	-8,1	-5,1	-11,2
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	-7,5	-4,5	-10,5
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	-6,9	-3,8	-9,9
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	-1,8	1,2	-4,8
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	-1,6	1,4	-4,6
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	0,2	3,2	-2,8
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	1,9	4,9	-1,1
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	6,3	9,3	3,3
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	9,0	12,0	6,0
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	3,8	6,8	0,8
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	11,3	14,3	8,3
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	13,0	16,1	10,0
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	2,6	5,6	-0,5
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	9,9	12,9	6,9
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	11,8	14,8	8,8
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	3,3	6,3	0,3
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	10,3	13,3	7,3
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	12,1	15,1	9,1
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	3,8	6,8	0,8
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	8,1	11,1	5,0
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	10,7	13,7	7,6
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	2,8	5,8	-0,2
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	3,5	6,5	0,5
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	5,8	8,9	2,8
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	4,3	7,3	1,3
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	11,7	14,7	8,7
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	13,3	16,3	10,3
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	-0,6	2,4	-3,6
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	3,9	6,9	0,9
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	5,4	8,4	2,4
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	-3,0	0,0	-6,0
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	-2,5	0,6	-5,5
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	-1,5	1,5	-4,5
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	-12,6	-9,6	-15,7
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	-15,5	-12,5	-18,5
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	-17,6	-14,6	-20,6
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	-4,3	-1,3	-7,3
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	-3,9	-0,9	-6,9
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	-3,2	-0,2	-6,2
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	-4,7	-1,7	-7,7
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	-4,5	-1,5	-7,6
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	-4,1	-1,0	-7,1
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	-5,2	-2,2	-8,2
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	-5,1	-2,1	-8,1
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	-4,2	-1,2	-7,3
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	-6,0	-3,0	-9,0
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	-6,1	-3,0	-9,1
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	-5,0	-1,9	-8,0
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	-5,1	-2,1	-8,1
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	-5,2	-2,2	-8,2
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	-4,1	-1,1	-7,1
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	3,0	6,0	0,0
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	5,4	8,4	2,4
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	7,0	10,0	4,0
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	4,3	7,3	1,3
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	7,6	10,6	4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	9,4	12,4	6,4
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	5,1	8,1	2,1
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	7,4	10,4	4,4
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	9,7	12,7	6,7
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	6,5	9,5	3,5
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	8,6	11,6	5,6
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	10,5	13,5	7,5
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	6,3	9,4	3,3
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	12,3	15,3	9,2
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	15,0	18,0	12,0
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	-12,8	-9,8	-15,8
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	-12,1	-9,1	-15,1
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	-12,0	-9,0	-15,0
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	5,6	8,6	2,6
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	12,5	15,5	9,5
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	14,0	17,0	11,0
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	-4,6	-1,6	-7,6
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	-3,5	-0,5	-6,5
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	-2,5	0,5	-5,5
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	-3,8	-0,8	-6,8
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	-3,6	-0,6	-6,6
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	-2,7	0,4	-5,7
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	-5,8	-2,8	-8,8
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	-6,5	-3,4	-9,5
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	-5,7	-2,7	-8,7
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	-8,4	-5,4	-11,4
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	-9,3	-6,3	-12,3
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	-8,7	-5,6	-11,7
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	-8,5	-5,5	-11,5
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	-8,8	-5,8	-11,8
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	-8,2	-5,2	-11,2
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	-9,5	-6,5	-12,5
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	-9,6	-6,6	-12,6
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	-9,3	-6,3	-12,3
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	-8,9	-5,9	-11,9
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	-9,6	-6,5	-12,6
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	-9,1	-6,0	-12,1
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	2,4	5,4	-0,7
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	2,7	5,7	-0,3
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	3,6	6,7	0,6
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	0,7	3,7	-2,3
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	2,4	5,4	-0,6
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	3,6	6,6	0,6
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	-12,1	-9,1	-15,1
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	-11,4	-8,4	-14,4
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	-11,3	-8,3	-14,3
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	0,8	3,8	-2,3
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	2,2	5,2	-0,8
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	3,2	6,2	0,1
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	0,9	3,9	-2,1
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	2,0	5,0	-1,0
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	3,3	6,3	0,3
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	1,6	4,6	-1,4
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	3,8	6,8	0,8
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	5,1	8,1	2,1
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	3,8	6,8	0,8
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	5,3	8,3	2,3
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	7,9	10,9	4,9
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	3,1	6,1	0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	4,1	7,1	1,1
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	7,3	10,3	4,3
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	-6,0	-3,0	-9,0
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	-6,0	-3,0	-9,0
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	-5,5	-2,5	-8,5
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	-6,7	-3,7	-9,7
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	-6,5	-3,5	-9,6
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	-6,0	-3,0	-9,0
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	-6,9	-3,9	-9,9
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	-6,7	-3,7	-9,8
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	-6,1	-3,1	-9,2
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	-7,1	-4,1	-10,1
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	-6,9	-3,9	-9,9
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	-6,4	-3,4	-9,4
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	-10,5	-7,5	-13,5
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	-10,8	-7,8	-13,8
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	-10,7	-7,7	-13,7
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	-11,5	-8,4	-14,5
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	-10,7	-7,7	-13,7
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	-10,7	-7,7	-13,7
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	-2,7	0,3	-5,7
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	0,0	3,0	-3,0
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	1,1	4,1	-1,9
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	0,3	3,3	-2,7
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	0,5	3,5	-2,5
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	1,5	4,6	-1,5
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	1,9	5,0	-1,1
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	2,2	5,2	-0,8
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	2,7	5,7	-0,4
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	1,5	4,5	-1,5
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	1,7	4,7	-1,3
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	2,5	5,5	-0,5
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	-0,1	3,0	-3,1
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	0,0	3,0	-3,0
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	1,0	4,0	-2,0
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	-1,6	1,4	-4,6
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	-0,1	3,0	-3,1
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	-1,2	1,8	-4,2
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	0,1	3,2	-2,9
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	-3,1	-0,1	-6,1
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	0,0	3,0	-3,0
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	-1,0	2,0	-4,0
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	0,3	3,3	-2,7
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	-3,5	-0,5	-6,5
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	-3,2	-0,2	-6,2
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	-10,4	-7,4	-13,4
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	-9,6	-6,6	-12,6
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	-9,6	-6,6	-12,6
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	-3,9	-0,9	-6,9
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	-3,8	-0,8	-6,8
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	-5,5	-2,5	-8,5
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	-5,7	-2,7	-8,7
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	-4,8	-1,8	-7,8
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	-5,3	-2,3	-8,3
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	-5,9	-2,9	-8,9
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	-5,4	-2,4	-8,4
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	8,6	11,7	5,6
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	8,2	11,2	5,2
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	6,2	9,2	3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	6,4	9,4	3,4
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	-10,3	-7,3	-13,4
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	-10,4	-7,4	-13,4
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	-12,1	-9,1	-15,1
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	-4,9	-1,9	-8,0
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	-4,4	-1,4	-7,4
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	-4,2	-1,2	-7,2
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	-6,0	-3,0	-9,0
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	-5,3	-2,3	-8,3
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	-4,9	-1,9	-8,0
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	-6,6	-3,6	-9,6
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	-6,9	-3,8	-9,9
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	-5,8	-2,8	-8,8
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	-7,7	-4,7	-10,7
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	-7,7	-4,7	-10,7
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	-7,7	-4,7	-10,7
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	-7,6	-4,6	-10,6
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	-7,4	-4,4	-10,4
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	-6,3	-3,3	-9,3
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	-6,5	-3,5	-9,5
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	-6,4	-3,4	-9,4
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	-5,8	-2,8	-8,8
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	-2,0	1,0	-5,0
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	-1,6	1,4	-4,6
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	-1,3	1,8	-4,3
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	-1,5	1,5	-4,5
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	-1,4	1,6	-4,4
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	-1,0	2,0	-4,0
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	-8,0	-5,0	-11,0
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	-7,3	-4,3	-10,3
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	-12,7	-9,7	-15,7
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	-6,2	-3,2	-9,2
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	-8,4	-5,4	-11,4
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	-13,6	-10,6	-16,6
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	-9,0	-6,0	-12,0
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	-8,4	-5,4	-11,5
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	-12,9	-9,9	-15,9
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	-10,1	-7,1	-13,1
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	-9,6	-6,6	-12,6
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	-12,9	-9,9	-16,0
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	-10,2	-7,2	-13,2
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	-6,6	-3,6	-9,6
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	-13,1	-10,1	-16,1
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	-9,8	-6,8	-12,8
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	-7,1	-4,1	-10,1
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	-12,9	-9,9	-15,9
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	-14,8	-11,8	-17,8
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	-14,4	-11,4	-17,4
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	-13,1	-10,1	-16,1
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	-10,9	-7,9	-13,9
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	-10,9	-7,9	-13,9
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	-10,5	-7,5	-13,5
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	-11,9	-8,9	-14,9
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	-12,0	-9,0	-15,0
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	-11,6	-8,6	-14,6
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	-11,0	-8,0	-14,0
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	-11,5	-8,5	-14,5
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	-11,7	-8,7	-14,7
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	-12,1	-9,1	-15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	-12,4	-9,4	-15,4	
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	-12,3	-9,3	-15,3	
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	-13,2	-10,2	-16,2	
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	-13,5	-10,5	-16,5	
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	-13,3	-10,3	-16,3	
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	-10,7	-7,7	-13,7	
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	-10,3	-7,3	-13,3	
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	-10,8	-7,8	-13,9	
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	-7,9	-4,9	-11,0	
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	-7,9	-4,8	-10,9	
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	-7,9	-4,9	-10,9	
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	-8,6	-5,6	-11,6	
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	-8,7	-5,7	-11,7	
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	-8,3	-5,2	-11,3	
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	-8,9	-5,8	-11,9	
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	-9,1	-6,1	-12,1	
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	-8,7	-5,6	-11,7	
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	-4,5	-1,5	-7,5	
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	-4,5	-1,5	-7,5	
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	-3,4	-0,4	-6,4	
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	-8,7	-5,7	-11,7	
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	-9,9	-6,9	-12,9	
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	-8,6	-5,6	-11,6	
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	-3,9	-0,9	-7,0	
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	-3,6	-0,5	-6,6	
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	-2,8	0,3	-5,8	
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	-4,4	-1,4	-7,5	
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	-3,8	-0,8	-6,8	
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	-2,9	0,1	-5,9	
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	-4,3	-1,3	-7,3	
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	-3,8	-0,8	-6,8	
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	-3,0	0,0	-6,0	
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	-5,8	-2,7	-8,8	
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	-5,0	-2,0	-8,0	
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	-3,4	-0,4	-6,4	
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	-5,0	-2,0	-8,0	
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	-4,4	-1,4	-7,4	
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	-2,9	0,1	-5,9	
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	-3,5	-0,5	-6,5	
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	-3,0	0,0	-6,0	
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	-1,8	1,2	-4,8	
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	-2,3	0,7	-5,3	
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	-1,9	1,1	-4,9	
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	-0,9	2,1	-3,9	
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	-2,2	0,9	-5,2	
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	-1,5	1,5	-4,5	
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	0,0	3,0	-3,1	
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	-10,2	-7,2	-13,3	
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	-9,6	-6,6	-12,6	
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	-11,6	-8,6	-14,6	
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	-11,6	-8,6	-14,6	
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	-10,6	-7,5	-13,6	
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	-10,5	-7,5	-13,5	
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	-8,7	-5,7	-11,7	
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	-8,7	-5,7	-11,7	
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	-9,6	-6,6	-12,6	
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	-10,8	-7,8	-13,8	
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	-11,4	-8,4	-14,4	
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	-9,1	-6,1	-12,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	-11,6	-8,6	-14,6
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	-8,8	-5,8	-11,8
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	-10,1	-7,1	-13,1
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	-6,5	-3,4	-9,5
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	-7,0	-3,9	-10,0
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	-9,7	-6,6	-12,7
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	-8,5	-5,5	-11,5
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	-6,5	-3,5	-9,5
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	-5,8	-2,8	-8,8
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	-4,1	-1,1	-7,2
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	-7,8	-4,8	-10,8
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	-7,1	-4,1	-10,1
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	-5,5	-2,5	-8,6
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	-8,2	-5,2	-11,2
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	-7,1	-4,1	-10,1
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	-6,0	-2,9	-9,0
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	-6,9	-3,9	-9,9
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	-6,2	-3,2	-9,2
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	-5,1	-2,1	-8,1
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	-10,4	-7,4	-13,4
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	-9,7	-6,6	-12,7
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	-8,7	-5,7	-11,7
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	-12,3	-9,3	-15,4
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	-12,1	-9,1	-15,1
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	-11,8	-8,8	-14,8
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	-13,6	-10,6	-16,6
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	-13,7	-10,7	-16,7
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	-14,3	-11,3	-17,3
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	-13,6	-10,6	-16,7
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	-13,9	-10,9	-16,9
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	-13,8	-10,8	-16,8
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	-9,7	-6,7	-12,7
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	-9,9	-6,9	-12,9
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	-9,3	-6,2	-12,3
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	-12,4	-9,4	-15,4
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	-12,1	-9,1	-15,1
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	-11,7	-8,6	-14,7
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	-7,0	-4,0	-10,0
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	-6,0	-3,0	-9,0
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	-4,6	-1,6	-7,6
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	-7,0	-4,0	-10,1
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	-6,1	-3,1	-9,2
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	-4,8	-1,8	-7,8
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	-7,1	-4,1	-10,1
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	-6,2	-3,2	-9,3
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	-5,0	-2,0	-8,0
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	-16,8	-13,8	-19,8
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	-16,6	-13,6	-19,6
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	-16,4	-13,4	-19,4
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	-9,8	-6,8	-12,8
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	-9,4	-6,4	-12,4
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	-8,9	-5,9	-12,0
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	-10,1	-7,1	-13,1
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	-9,6	-6,5	-12,6
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	-8,2	-5,2	-11,2
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	-9,9	-6,9	-12,9
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	-9,6	-6,6	-12,6
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	-9,4	-6,4	-12,4
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	-9,4	-6,4	-12,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	-9,5	-6,5	-12,5
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	-9,5	-6,5	-12,5
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	-12,3	-9,3	-15,3
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	-15,7	-12,6	-18,7
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	-15,7	-12,7	-18,7
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	-10,7	-7,7	-13,7
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	-9,5	-6,5	-12,6
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	-7,1	-4,1	-10,1
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	-12,1	-9,1	-15,1
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	-10,6	-7,6	-13,6
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	-7,0	-4,0	-10,0
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	-11,2	-8,2	-14,2
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	-10,0	-7,0	-13,0
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	-7,1	-4,1	-10,1
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	-10,8	-7,8	-13,8
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	-9,7	-6,7	-12,7
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	-6,8	-3,8	-9,9
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	-13,3	-10,3	-16,3
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	-13,3	-10,3	-16,3
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	-13,8	-10,8	-16,8
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	-14,7	-11,7	-17,8
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	-14,8	-11,8	-17,8
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	-15,2	-12,2	-18,2
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	-14,6	-11,6	-17,7
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	-15,0	-12,0	-18,0
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	-15,2	-12,2	-18,3
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	-9,7	-6,7	-12,8
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	-9,0	-6,0	-12,0
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	-8,8	-5,8	-11,8
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	-12,4	-9,4	-15,4
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	-12,1	-9,1	-15,1
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	-11,1	-8,1	-14,1
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	-11,6	-8,6	-14,6
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	-10,9	-7,9	-13,9
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	-8,8	-5,8	-11,8
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	-11,4	-8,4	-14,4
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	-10,8	-7,8	-13,8
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	-8,3	-5,3	-11,3
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	-10,5	-7,5	-13,5
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	-10,4	-7,3	-13,4
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	-8,3	-5,3	-11,3
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	-9,7	-6,7	-12,7
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	-9,8	-6,8	-12,8
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	-7,9	-4,9	-10,9
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	-6,5	-3,5	-9,5
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	-6,4	-3,4	-9,4
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	-5,2	-2,2	-8,2
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	-11,7	-8,7	-14,7
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	-12,7	-9,6	-15,7
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	-12,8	-9,7	-15,8
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	-7,6	-4,6	-10,6
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	-10,1	-7,1	-13,1
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	-9,6	-6,6	-12,6
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	-9,0	-6,0	-12,0
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	-10,9	-7,9	-13,9
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	-10,2	-7,2	-13,2
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	-14,2	-11,2	-17,2
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	-15,1	-12,1	-18,1
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	-15,1	-12,1	-18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	-12,9	-9,9	-16,0
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	-12,9	-9,9	-15,9
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	-11,5	-8,5	-14,5
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	-14,0	-11,0	-17,0
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	-14,3	-11,2	-17,3
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	-14,3	-11,3	-17,3
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	-15,0	-12,0	-18,0
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	-15,2	-12,1	-18,2
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	-15,1	-12,1	-18,1
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	-13,8	-10,8	-16,8
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	-15,8	-12,8	-18,8
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	-15,7	-12,7	-18,8
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	-16,2	-13,2	-19,2
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	-16,2	-13,2	-19,2
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	-16,2	-13,2	-19,2
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	-16,4	-13,4	-19,4
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	-16,4	-13,4	-19,4
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	-16,5	-13,5	-19,5
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	-15,7	-12,7	-18,7
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	-15,7	-12,6	-18,7
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	-15,8	-12,8	-18,9
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	-10,8	-7,8	-13,8
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	-10,7	-7,7	-13,7
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	-14,9	-11,9	-17,9
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	-9,9	-6,9	-12,9
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	-9,5	-6,5	-12,5
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	-12,0	-8,9	-15,0
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	-9,6	-6,6	-12,6
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	-9,2	-6,2	-12,2
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	-11,7	-8,6	-14,7
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	-9,6	-6,5	-12,6
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	-9,1	-6,1	-12,1
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	-10,3	-7,3	-13,3
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	-4,9	-1,9	-7,9
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	-1,9	1,1	-4,9
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	-1,7	1,3	-4,8
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	-8,9	-5,9	-11,9
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	-9,9	-6,8	-12,9
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	-8,7	-5,7	-11,7
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	-10,7	-7,7	-13,8
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	-10,0	-7,0	-13,0
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	-8,7	-5,7	-11,7
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	-10,5	-7,5	-13,6
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	-10,0	-6,9	-13,0
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	-8,2	-5,2	-11,2
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	-9,5	-6,4	-12,5
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	-9,3	-6,3	-12,3
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	-7,1	-4,1	-10,1
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	-12,9	-9,9	-15,9
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	-12,5	-9,4	-15,5
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	-13,7	-10,7	-16,7
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	-14,0	-11,0	-17,1
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	-13,4	-10,4	-16,4
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	-14,9	-11,8	-17,9
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	-12,1	-9,1	-15,1
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	-11,4	-8,4	-14,4
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	-11,6	-8,6	-14,6
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	-11,5	-8,5	-14,5
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	-10,6	-7,6	-13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	-10,0	-7,0	-13,0
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	-11,3	-8,3	-14,3
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	-10,0	-7,0	-13,0
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	-8,8	-5,8	-11,8
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	-12,4	-9,4	-15,5
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	-12,1	-9,1	-15,1
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	-10,4	-7,4	-13,4
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	-4,9	-1,9	-7,9
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	-1,9	1,2	-4,9
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	-1,7	1,3	-4,7
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	-12,2	-9,2	-15,2
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	-10,7	-7,7	-13,7
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	-5,2	-2,2	-8,2
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	-7,9	-4,9	-10,9
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	-6,1	-3,1	-9,2
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	-3,1	-0,1	-6,1
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	-8,5	-5,5	-11,5
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	-5,4	-2,4	-8,4
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	-3,8	-0,8	-6,8
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	-6,9	-3,8	-9,9
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	-4,4	-1,4	-7,4
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	-3,2	-0,2	-6,2
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	-6,8	-3,8	-9,8
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	-4,4	-1,4	-7,4
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	-4,5	-1,5	-7,5
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	-6,6	-3,6	-9,6
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	-5,6	-2,6	-8,6
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	-6,0	-3,0	-9,0
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	-6,0	-3,0	-9,0
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	-6,5	-3,5	-9,5
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	-8,6	-5,6	-11,6
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	-11,4	-8,4	-14,4
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	-10,5	-7,5	-13,5
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	-9,9	-6,9	-12,9
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	-17,0	-14,0	-20,0
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	-16,8	-13,8	-19,8
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	-15,1	-12,1	-18,1
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	-13,8	-10,8	-16,8
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	-4,8	-1,8	-7,8
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	-1,7	1,3	-4,7
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	-1,6	1,5	-4,6
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	-12,6	-9,6	-15,6
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	-13,6	-10,6	-16,6
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	-13,0	-10,0	-16,0
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	-12,2	-9,2	-15,2
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	-11,9	-8,9	-14,9
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	-10,6	-7,6	-13,7
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	-10,5	-7,5	-13,5
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	-11,1	-8,1	-14,1
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	-10,8	-7,8	-13,8
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	-14,2	-11,2	-17,2
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	-12,3	-9,3	-15,3
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	-7,7	-4,7	-10,7
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	-11,5	-8,5	-14,5
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	-9,7	-6,7	-12,7
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	-8,4	-5,4	-11,4
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	-7,2	-4,2	-10,2
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	-8,9	-5,9	-11,9
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	-8,0	-5,0	-11,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	-7,1	-4,1	-10,1
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	-6,8	-3,8	-9,8
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	-4,7	-1,7	-7,7
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	-1,5	1,5	-4,6
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	-1,2	1,8	-4,2
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	-8,5	-5,5	-11,5
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	-5,6	-2,6	-8,6
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	-7,2	-4,2	-10,2
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	-6,5	-3,5	-9,5
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	-9,6	-6,5	-12,6
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	-9,5	-6,5	-12,5
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	-11,4	-8,4	-14,4
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	-11,1	-8,1	-14,1
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	-13,8	-10,8	-16,8
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	-13,3	-10,3	-16,3
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	-14,7	-11,7	-17,7
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	-14,2	-11,1	-17,2
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	-3,4	-0,3	-6,4
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	-3,5	-0,5	-6,5
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	-4,5	-1,5	-7,6
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	-1,4	1,7	-4,4
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	-1,0	2,0	-4,0
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	-13,3	-10,3	-16,3
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	-12,9	-9,9	-15,9
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	-11,6	-8,6	-14,6
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	-6,9	-3,9	-9,9
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	-8,6	-5,6	-11,6
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	-8,5	-5,5	-11,6
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	-7,9	-4,9	-10,9
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	-9,3	-6,3	-12,3
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	-9,2	-6,1	-12,2
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	-9,9	-6,9	-13,0
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	-9,9	-6,9	-12,9
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	-9,6	-6,6	-12,7
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	-10,5	-7,5	-13,5
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	-10,2	-7,1	-13,2
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	-9,4	-6,4	-12,4
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	-10,8	-7,8	-13,8
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	-10,5	-7,5	-13,5
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	-9,4	-6,4	-12,4
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	-12,4	-9,4	-15,4
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	-12,4	-9,4	-15,4
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	-12,0	-9,0	-15,0
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	-10,3	-7,3	-13,3
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	-11,7	-8,7	-14,7
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	-11,5	-8,5	-14,5
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	-11,4	-8,4	-14,4
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	-11,0	-8,0	-14,0
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	-11,0	-8,0	-14,0
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	-10,8	-7,8	-13,8
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	-10,5	-7,5	-13,5
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	-10,5	-7,5	-13,6
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	-10,1	-7,1	-13,2
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	-9,9	-6,8	-12,9
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	-10,0	-7,0	-13,0
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	-9,3	-6,3	-12,3
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	-9,2	-6,1	-12,2
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	-9,2	-6,2	-12,2
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	-6,5	-3,5	-9,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	-6,0	-3,0	-9,0
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	-6,0	-3,0	-9,0
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	-15,0	-12,0	-18,0
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	-14,6	-11,6	-17,6
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	-14,0	-11,0	-17,0
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	-4,5	-1,5	-7,5
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	-3,4	-0,4	-6,4
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	-11,6	-8,5	-14,6
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	-5,7	-2,7	-8,7
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	-5,3	-2,3	-8,4
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	-10,4	-7,4	-13,4
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	-6,4	-3,4	-9,4
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	-6,0	-3,0	-9,0
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	-10,1	-7,1	-13,1
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	-8,3	-5,3	-11,3
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	-7,8	-4,8	-10,8
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	-10,0	-7,0	-13,0
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	-7,8	-4,8	-10,8
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	-7,4	-4,4	-10,4
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	-8,3	-5,3	-11,3
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	-8,3	-5,3	-11,3
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	-7,2	-4,2	-10,2
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	-8,4	-5,4	-11,4
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	-13,6	-10,5	-16,6
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	-13,2	-10,2	-16,2
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	-12,6	-9,6	-15,6
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	-3,8	-0,8	-6,8
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	-3,4	-0,4	-6,4
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	-3,4	-0,4	-6,4
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	-4,2	-1,2	-7,3
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	-4,0	-0,9	-7,0
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	-4,0	-1,0	-7,0
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	-4,0	-1,0	-7,0
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	-3,8	-0,8	-6,8
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	-3,8	-0,7	-6,8
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	-5,9	-2,9	-8,9
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	-3,8	-0,8	-6,8
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	-3,6	-0,6	-6,6
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	-5,8	-2,8	-8,8
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	-6,2	-3,2	-9,2
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	-5,9	-2,9	-8,9
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	-11,3	-8,3	-14,3
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	-11,2	-8,2	-14,2
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	-10,6	-7,6	-13,7
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	-5,7	-2,7	-8,7
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	-5,3	-2,3	-8,3
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	-6,7	-3,7	-9,7
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	-7,4	-4,3	-10,4
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	-7,0	-4,0	-10,0
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	-8,4	-5,4	-11,5
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	-9,7	-6,7	-12,7
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	-8,1	-5,1	-11,1
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	-10,3	-7,3	-13,3
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	-12,5	-9,4	-15,5
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	-12,4	-9,4	-15,4
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	-12,4	-9,4	-15,5
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	-13,1	-10,1	-16,1
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	-13,1	-10,1	-16,1
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	-13,1	-10,1	-16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	-11,2	-8,2	-14,2
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	-12,0	-9,0	-15,0
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	-10,7	-7,7	-13,7
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	-2,8	0,2	-5,8
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	-0,4	2,6	-3,4
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	0,3	3,3	-2,7
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	-3,1	-0,1	-6,1
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	-0,8	2,2	-3,8
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	0,3	3,3	-2,8
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	-1,3	1,7	-4,3
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	0,0	3,0	-3,0
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	1,3	4,3	-1,7
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	-1,0	2,0	-4,0
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	0,2	3,2	-2,8
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	1,7	4,7	-1,4
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	-0,9	2,1	-3,9
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	0,3	3,3	-2,7
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	1,9	4,9	-1,1
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	-10,6	-7,6	-13,6
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	-11,8	-8,8	-14,8
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	-11,2	-8,2	-14,2
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	-7,4	-4,4	-10,5
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	-7,9	-4,9	-10,9
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	-9,2	-6,2	-12,2
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	-11,0	-8,0	-14,1
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	-11,8	-8,8	-14,8
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	-11,8	-8,8	-14,9
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	-12,9	-9,9	-15,9
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	-10,6	-7,6	-13,6
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	-13,2	-10,1	-16,2
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	-13,7	-10,7	-16,7
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	-11,7	-8,7	-14,7
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	-13,5	-10,5	-16,5
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	-13,4	-10,4	-16,4
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	-12,8	-9,8	-15,8
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	-12,9	-9,9	-15,9
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	-8,6	-5,6	-11,6
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	-8,7	-5,7	-11,7
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	-8,4	-5,4	-11,4
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	-6,7	-3,6	-9,7
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	-6,9	-3,9	-9,9
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	-12,1	-9,1	-15,1
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	-7,0	-3,9	-10,0
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	-6,6	-3,6	-9,6
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	-11,7	-8,7	-14,8
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	-7,0	-4,0	-10,0
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	-5,7	-2,7	-8,7
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	-11,1	-8,1	-14,1
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	-8,2	-5,2	-11,2
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	-5,9	-2,9	-8,9
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	-10,4	-7,4	-13,4
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	-8,4	-5,4	-11,4
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	-8,5	-5,5	-11,5
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	-9,9	-6,9	-12,9
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	-2,1	0,9	-5,1
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	1,4	4,4	-1,6
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	2,3	5,3	-0,7
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	-2,0	1,1	-5,0
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	1,5	4,5	-1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Veenderweg 62 en 70 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Veenderweg 70
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	2,0	5,1	-1,0
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	-1,9	1,2	-4,9
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	1,6	4,6	-1,4
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	2,0	5,1	-1,0
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	-1,6	1,5	-4,6
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	1,6	4,6	-1,5
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	1,9	4,9	-1,1
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	-1,5	1,5	-4,5
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	-1,1	1,9	-4,1
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	-0,9	2,2	-3,9
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	-0,5	2,5	-3,5
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	0,1	3,2	-2,9
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	0,3	3,3	-2,8
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	-10,8	-7,8	-13,8
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	-10,7	-7,7	-13,7
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	-10,1	-7,1	-13,1
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	-5,2	-2,2	-8,2
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	-4,8	-1,8	-7,8
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	-4,1	-1,1	-7,1
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	-5,9	-2,9	-8,9
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	-5,4	-2,4	-8,4
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	-4,5	-1,5	-7,5
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	-6,6	-3,6	-9,6
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	-6,1	-3,1	-9,1
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	-5,1	-2,0	-8,1
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	-6,7	-3,6	-9,7
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	-6,2	-3,1	-9,2
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	-5,0	-2,0	-8,0
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	-9,2	-6,2	-12,2
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	-9,9	-6,9	-12,9
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	-8,7	-5,7	-11,8
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	-4,9	-1,9	-7,9
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	-4,6	-1,6	-7,6
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	-5,3	-2,3	-8,3
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	-6,3	-3,3	-9,3
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	-6,0	-3,0	-9,0
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	-6,9	-3,9	-9,9
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	-6,7	-3,7	-9,7
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	-6,4	-3,4	-9,4
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	-8,4	-5,4	-11,4
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	-6,3	-3,3	-9,3
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	-6,4	-3,4	-9,4
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	-8,8	-5,8	-11,8
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	-9,5	-6,5	-12,5
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	-9,4	-6,4	-12,4
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	-8,3	-5,3	-11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	4,8	-15,7
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	4,6	-15,8
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	2,2	-18,1
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	2,2	-17,6
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	-0,2	-19,7
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	-4,7	-23,7
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	-1,6	-21,4
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	-1,0	-21,0
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	-6,5	-26,4
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	1,6	-19,7
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	0,4	-20,5
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	-6,6	-26,6
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	0,3	-20,8
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	0,5	-20,4
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	-6,6	-27,0
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	2,7	-18,2
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	1,0	-19,9
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	-6,3	-26,8
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	5,5	-15,7
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	2,6	-18,4
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	-4,4	-25,1
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	2,2	-19,0
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	2,6	-18,6
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	3,5	-17,8
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	-0,6	-21,4
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	0,3	-20,6
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	1,7	-19,2
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	3,7	-17,4
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	3,8	-17,3
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	4,3	-16,7
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	4,0	-17,3
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	3,7	-17,1
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	3,4	-17,1
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	3,7	-16,7
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	3,4	-16,8
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	3,0	-17,0
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	3,1	-16,4
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	2,5	-17,1
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	2,5	-17,1
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	6,9	-12,5
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	5,8	-13,5
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	5,3	-14,3
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	14,5	-5,8
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	14,9	-5,0
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	15,9	-3,8
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	14,0	-7,0
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	14,8	-6,1
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	15,7	-4,0
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	10,6	-10,7
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	11,6	-9,7
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	17,5	-5,0
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	13,6	-6,2
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	14,1	-5,7
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	17,4	-2,1
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	8,7	-12,2
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	9,1	-11,9
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	-1,5	-22,2
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	-0,5	-21,3
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	1,6	-19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	9,4	-11,1
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	10,0	-10,8
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	11,7	-8,8
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	11,9	-8,6
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	14,0	-6,3
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	14,5	-5,9
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	14,5	-6,2
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	15,1	-5,6
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	16,2	-3,7
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	17,1	-3,6
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	18,0	-2,7
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	18,4	-0,9
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	19,6	0,2
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	18,3	-1,2
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	19,3	-0,1
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	18,0	-1,4
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	19,0	-0,4
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	17,9	-1,6
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	18,8	-0,7
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	14,9	-5,8
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	15,6	-5,0
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	16,8	-3,6
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	-1,5	-21,9
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	-0,5	-20,9
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	1,2	-19,3
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	15,0	-5,7
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	15,8	-4,8
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	17,2	-3,2
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	14,9	-5,7
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	15,7	-4,8
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	17,0	-3,5
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	15,1	-5,7
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	15,9	-4,9
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	17,2	-3,7
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	15,4	-5,7
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	16,0	-5,1
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	17,1	-4,7
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	18,9	-2,0
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	19,5	-1,4
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	20,4	-0,3
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	13,8	-6,8
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	14,4	-6,1
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	15,8	-4,9
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	9,8	-10,3
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	10,7	-9,5
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	12,9	-7,5
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	15,5	-3,2
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	15,9	-2,8
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	16,8	-2,2
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	13,3	-6,3
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	13,8	-5,8
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	15,0	-4,5
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	11,8	-8,0
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	12,4	-7,3
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	14,0	-5,9
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	-0,1	-20,0
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	0,7	-19,4
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	1,9	-18,2
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	10,8	-8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	11,4	-8,3
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	12,3	-7,5
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	10,0	-9,7
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	10,6	-9,2
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	11,5	-8,4
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	4,7	-15,3
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	4,1	-15,7
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	4,1	-16,3
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	4,8	-15,5
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	4,3	-15,7
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	3,8	-16,4
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	5,0	-15,7
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	5,1	-15,6
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	4,8	-15,4
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	6,3	-13,6
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	7,4	-12,7
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	9,0	-12,2
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	6,8	-14,1
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	7,9	-13,4
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	9,8	-11,7
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	7,1	-13,9
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	8,2	-13,0
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	9,9	-11,4
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	11,6	-9,8
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	9,0	-11,8
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	10,4	-10,4
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	7,8	-13,0
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	8,7	-12,1
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	10,2	-10,7
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	3,7	-15,7
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	3,9	-15,6
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	4,9	-14,0
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	8,9	-12,3
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	9,0	-11,9
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	10,3	-10,5
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	6,1	-14,3
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	6,2	-14,3
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	7,4	-13,2
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	6,7	-13,4
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	7,1	-12,9
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	7,6	-12,4
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	6,6	-14,0
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	7,1	-13,5
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	7,6	-13,0
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	5,4	-15,3
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	5,7	-15,0
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	6,2	-14,7
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	3,0	-15,8
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	3,2	-15,5
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	3,4	-15,3
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	3,5	-15,5
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	3,7	-15,4
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	4,0	-15,3
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	8,8	-12,7
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	9,5	-12,1
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	9,0	-12,1
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	7,8	-13,1
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	8,2	-12,6
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	9,3	-11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht	
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	7,9	-12,9	
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	8,4	-12,4	
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	9,5	-11,3	
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	7,7	-12,7	
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	7,9	-12,3	
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	7,9	-11,9	
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	8,2	-12,7	
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	8,8	-12,0	
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	9,9	-11,0	
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	7,8	-12,0	
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	8,3	-11,4	
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	9,0	-10,6	
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	3,1	-16,8	
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	3,1	-16,7	
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	3,0	-16,8	
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	2,0	-17,5	
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	2,1	-17,4	
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	2,0	-17,5	
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	1,4	-17,8	
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	1,4	-17,8	
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	1,3	-17,8	
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	2,0	-17,7	
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	1,4	-18,2	
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	1,4	-18,2	
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	5,2	-15,1	
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	5,7	-13,9	
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	5,3	-14,2	
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	7,1	-12,8	
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	7,5	-12,4	
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	8,0	-11,8	
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	8,5	-11,3	
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	9,2	-10,3	
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	10,3	-9,2	
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	8,8	-11,2	
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	9,5	-10,3	
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	10,7	-9,1	
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	4,3	-14,9	
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	3,4	-17,1	
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	3,6	-17,0	
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	8,5	-11,0	
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	9,3	-10,1	
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	10,4	-8,9	
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	8,4	-11,6	
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	9,1	-10,8	
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	10,3	-9,8	
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	8,4	-11,8	
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	9,1	-11,1	
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	10,4	-10,0	
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	9,0	-11,6	
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	9,6	-10,9	
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	10,9	-9,7	
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	9,5	-11,0	
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	10,1	-10,3	
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	11,3	-9,1	
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	4,2	-15,8	
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	4,2	-15,9	
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	4,3	-15,8	
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	3,1	-16,6	
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	3,1	-16,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	3,2	-16,6
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	2,9	-16,9
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	2,9	-16,9
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	2,9	-16,9
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	2,5	-17,2
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	2,5	-17,2
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	2,5	-17,2
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	2,7	-16,1
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	2,3	-17,3
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	2,3	-17,3
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	2,7	-16,9
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	3,3	-16,5
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	3,9	-16,0
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	3,4	-16,3
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	2,0	-17,5
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	2,0	-17,6
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	11,0	-8,9
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	11,7	-8,2
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	13,1	-6,7
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	12,5	-7,8
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	13,3	-7,0
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	14,4	-5,4
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	13,2	-6,9
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	14,0	-6,2
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	15,2	-5,0
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	14,2	-5,5
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	14,9	-5,1
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	16,7	-3,3
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	16,0	-4,1
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	16,6	-3,5
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	18,4	-1,5
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	19,4	0,5
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	19,6	0,6
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	21,0	1,9
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	22,1	1,9
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	22,5	2,3
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	23,4	3,2
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	9,5	-9,9
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	8,6	-11,2
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	9,4	-10,4
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	9,9	-9,9
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	7,5	-12,2
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	8,3	-11,5
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	2,3	-17,8
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	3,0	-17,2
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	3,7	-16,7
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	10,1	-10,1
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	7,7	-12,6
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	8,6	-11,9
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	8,7	-11,9
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	7,0	-13,5
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	7,2	-12,8
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	6,4	-13,0
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	6,0	-13,9
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	6,4	-13,5
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	5,1	-14,6
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	5,1	-14,7
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	5,4	-14,2
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	5,1	-15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht	
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	5,1	-15,0	
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	5,5	-14,7	
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	22,9	3,9	
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	23,5	4,5	
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	24,7	5,6	
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	18,8	1,3	
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	19,4	1,9	
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	20,9	3,2	
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	15,0	-4,5	
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	15,8	-4,0	
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	17,7	-2,4	
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	13,8	-5,8	
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	14,8	-5,1	
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	17,0	-3,3	
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	13,5	-6,5	
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	13,9	-6,5	
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	16,5	-4,1	
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	2,5	-17,8	
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	3,1	-17,2	
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	3,8	-16,7	
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	9,9	-9,8	
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	10,3	-10,2	
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	10,1	-9,5	
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	8,5	-11,0	
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	8,7	-11,0	
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	9,7	-9,9	
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	11,5	-9,0	
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	8,3	-11,3	
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	9,3	-10,3	
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	13,7	-6,7	
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	13,7	-6,6	
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	13,2	-8,9	
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	9,6	-8,9	
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	10,0	-8,2	
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	11,2	-6,8	
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	8,6	-11,0	
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	8,8	-10,9	
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	7,9	-11,8	
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	8,9	-10,7	
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	10,1	-10,3	
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	8,6	-11,9	
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	6,3	-13,4	
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	6,0	-13,7	
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	12,9	-6,7	
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	13,7	-6,1	
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	3,9	-16,3	
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	4,7	-14,9	
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	5,2	-14,5	
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	12,8	-7,0	
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	13,2	-6,5	
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	12,8	-5,8	
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	13,3	-5,1	
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	12,8	-8,0	
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	14,0	-6,5	
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	8,8	-11,1	
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	4,4	-14,9	
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	7,7	-12,2	
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	7,7	-12,3	
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	12,8	-7,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	13,9	-6,4
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	31,3	11,6
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	32,9	13,2
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	34,7	15,0
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	17,1	-3,2
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	18,5	-2,0
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	20,6	0,0
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	17,8	-1,3
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	19,0	-0,5
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	21,0	1,3
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	21,1	3,4
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	22,0	4,1
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	23,7	5,6
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	3,6	-17,0
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	4,1	-16,5
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	4,7	-16,0
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	24,2	3,2
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	25,3	3,9
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	26,9	5,4
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	13,4	-5,3
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	13,2	-5,1
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	14,8	-3,5
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	12,8	-6,4
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	12,3	-6,4
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	13,8	-4,8
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	12,8	-5,1
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	17,5	1,2
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	18,9	2,6
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	19,1	-0,6
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	24,7	6,4
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	26,3	7,9
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	20,8	2,0
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	27,1	8,1
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	28,7	9,7
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	22,9	3,3
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	28,0	8,9
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	29,7	10,6
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	22,7	2,8
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	29,3	9,8
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	31,0	11,6
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	28,5	9,3
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	31,6	10,7
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	33,4	12,4
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	31,1	11,1
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	32,7	12,4
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	34,3	14,1
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	10,5	-10,0
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	12,4	-8,3
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	13,2	-7,7
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	16,7	-4,1
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	17,4	-3,2
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	18,6	-1,9
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	16,2	-4,2
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	17,0	-3,6
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	18,2	-2,6
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	16,0	-3,4
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	16,5	-3,1
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	18,3	-1,4
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	15,2	-4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	16,0	-4,4
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	18,1	-2,4
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	15,0	-5,3
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	15,9	-4,7
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	18,3	-2,3
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	15,3	-5,5
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	16,4	-4,7
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	19,1	-2,0
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	16,6	-5,0
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	17,8	-4,0
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	20,2	-1,6
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	18,4	-1,3
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	19,4	-0,6
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	21,4	1,3
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	25,2	6,5
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	28,2	7,9
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	29,8	9,3
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	14,2	-7,3
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	14,2	-6,7
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	15,8	-5,3
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	9,0	-12,0
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	11,3	-9,4
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	12,0	-8,8
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	12,2	-8,0
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	10,8	-8,7
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	12,2	-7,3
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	9,0	-10,7
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	9,2	-10,7
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	10,4	-9,4
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	11,2	-8,7
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	11,6	-8,4
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	13,3	-7,1
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	13,5	-5,7
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	13,8	-5,5
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	15,3	-4,2
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	16,8	-1,3
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	16,6	-1,3
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	17,8	-0,3
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	11,5	-8,0
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	11,6	-7,9
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	12,6	-7,1
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	13,9	-6,9
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	14,3	-6,4
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	15,4	-5,4
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	13,9	-7,3
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	14,2	-7,2
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	15,6	-6,6
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	24,9	4,3
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	25,7	4,8
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	25,5	4,9
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	26,4	5,5
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	9,8	-11,2
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	10,8	-10,1
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	11,6	-8,8
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	26,3	6,1
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	27,3	6,8
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	27,0	5,9
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	28,3	7,3
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	25,2	4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	26,4	6,3
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	17,4	0,8
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	18,5	1,9
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	13,8	-7,8
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	13,1	-7,8
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	12,7	-7,2
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	11,1	-9,0
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	20,5	2,0
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	23,5	5,8
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	25,3	7,5
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	13,1	-7,1
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	13,9	-6,5
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	13,8	-6,4
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	12,2	-7,9
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	14,1	-6,7
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	14,0	-6,5
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	14,3	-6,4
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	15,2	-5,6
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	16,0	-4,9
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	5,0	-15,6
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	7,2	-13,2
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	11,4	-8,8
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	30,7	10,7
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	32,0	11,6
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	33,6	13,2
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	29,5	9,6
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	30,9	10,8
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	32,7	12,5
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	21,0	-0,1
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	22,5	1,2
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	24,6	3,3
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	17,9	-1,0
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	21,8	4,8
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	24,1	6,8
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	17,6	-3,3
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	19,4	-2,5
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	20,8	-0,5
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	13,1	-7,7
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	14,3	-6,7
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	14,2	-6,9
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	15,8	-4,8
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	14,2	-6,6
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	13,1	-7,4
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	15,6	-5,0
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	18,1	-3,1
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	12,5	-8,0
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	20,4	0,0
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	22,1	1,5
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	24,6	4,0
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	21,6	0,6
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	27,8	6,5
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	30,3	8,6
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	4,5	-15,3
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	6,8	-13,0
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	11,0	-9,6
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	22,4	1,4
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	29,4	9,1
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	32,0	11,7
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	30,0	9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	31,7	11,1
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	33,7	13,6
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	34,8	14,6
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	37,4	17,0
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	38,0	18,0
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	26,5	5,9
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	29,3	8,1
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	30,7	10,1
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	29,4	8,6
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	31,2	10,2
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	32,4	11,4
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	19,4	-1,6
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	21,2	0,0
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	22,8	1,7
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	21,0	-0,2
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	22,9	1,5
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	23,9	2,7
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	26,9	5,9
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	37,4	16,9
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	38,2	17,9
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	32,0	11,8
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	37,8	17,2
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	38,4	17,9
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	35,5	15,3
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	38,0	17,5
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	38,3	18,0
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	7,4	-12,7
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	8,3	-11,3
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	10,6	-9,6
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	31,6	11,9
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	36,3	16,4
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	37,5	17,8
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	17,0	-3,6
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	18,9	-1,8
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	20,6	-0,1
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	21,8	1,1
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	23,3	2,3
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	24,9	4,1
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	20,4	-0,3
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	21,6	0,6
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	23,4	2,5
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	14,2	-6,5
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	15,9	-5,0
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	17,9	-3,0
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	18,0	-2,4
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	19,8	-0,5
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	21,5	1,3
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	27,4	7,3
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	35,5	15,5
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	36,9	17,0
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	32,3	12,1
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	36,0	16,2
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	37,1	17,5
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	30,3	9,3
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	36,5	16,7
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	37,6	17,9
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	34,9	15,2
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	37,3	17,3
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	38,1	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht	
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	4,9	-15,7	
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	4,7	-16,0	
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	5,2	-15,9	
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	39,0	18,8	
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	42,6	23,3	
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	42,7	23,3	
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	36,1	18,0	
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	42,6	23,6	
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	42,9	23,7	
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	40,7	21,1	
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	43,1	23,9	
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	43,1	23,9	
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	38,7	19,1	
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	43,5	23,8	
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	43,5	23,9	
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	40,3	19,9	
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	43,7	24,1	
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	43,7	24,1	
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	38,7	20,8	
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	43,5	24,3	
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	43,5	24,2	
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	36,2	18,1	
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	38,0	20,0	
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	38,0	20,0	
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	24,2	3,3	
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	26,4	5,5	
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	26,4	5,5	
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	24,0	4,1	
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	26,1	6,2	
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	26,0	6,2	
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	23,8	3,4	
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	25,7	5,7	
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	25,8	5,8	
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	4,3	-16,1	
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	5,1	-15,5	
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	6,4	-14,5	
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	23,2	3,1	
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	25,7	5,7	
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	25,5	5,7	
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	22,3	2,4	
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	26,0	5,9	
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	25,9	5,9	
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	22,2	2,4	
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	27,2	7,2	
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	27,1	7,2	
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	29,7	8,8	
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	35,4	15,4	
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	35,3	15,0	
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	26,6	6,2	
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	31,9	12,3	
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	32,4	13,1	
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	27,1	8,3	
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	32,5	13,1	
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	32,9	13,6	
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	28,3	7,7	
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	32,9	12,4	
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	33,3	12,9	
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	33,0	12,8	
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	35,9	15,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	36,1	16,0
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	33,1	13,1
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	35,6	15,6
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	35,8	15,9
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	31,5	12,5
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	33,9	15,0
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	34,1	15,3
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	4,2	-16,1
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	4,9	-15,6
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	5,8	-14,8
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	29,1	12,4
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	31,4	14,7
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	31,9	15,4
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	18,8	-1,2
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	19,3	-0,3
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	20,1	0,8
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	17,1	-1,9
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	21,4	3,4
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	22,2	4,2
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	20,9	2,8
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	22,9	5,0
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	23,9	6,0
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	19,2	-0,7
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	21,2	1,1
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	22,3	2,4
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	19,2	-1,1
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	20,3	0,4
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	21,4	1,5
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	16,4	-2,9
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	19,2	-1,3
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	20,4	-0,1
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	26,5	6,3
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	30,5	10,1
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	31,4	11,3
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	38,0	18,6
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	40,4	21,0
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	24,4	4,7
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	27,1	7,3
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	4,6	-15,4
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	5,2	-14,9
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	6,1	-14,1
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	21,6	1,6
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	23,9	4,2
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	32,3	12,4
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	22,2	2,3
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	28,3	10,0
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	20,5	0,9
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	22,3	3,7
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	23,7	6,8
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	25,7	7,1
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	31,9	10,6
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	23,1	2,5
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	31,4	11,3
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	22,5	2,1
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	29,0	9,2
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	21,9	0,9
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	23,6	2,6
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	31,9	12,2
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	34,0	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	32,7	12,8
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	34,8	15,0
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	5,9	-14,5
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	6,2	-14,2
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	6,7	-13,7
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	33,4	13,7
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	36,3	16,5
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	34,5	15,0
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	37,4	17,9
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	36,0	16,4
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	38,5	18,9
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	36,6	16,9
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	39,2	19,5
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	37,2	17,5
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	39,7	20,1
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	38,0	18,5
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	40,6	21,1
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	13,1	-6,7
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	13,2	-6,5
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	8,7	-11,7
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	9,3	-11,1
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	10,1	-10,4
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	10,3	-9,6
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	11,1	-8,9
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	12,1	-8,1
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	11,7	-8,5
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	10,8	-9,2
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	11,5	-8,6
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	9,0	-11,2
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	11,4	-9,0
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	12,0	-8,4
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	6,2	-14,5
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	8,9	-11,6
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	12,4	-8,2
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	5,5	-15,0
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	8,2	-12,4
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	14,2	-6,3
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	8,0	-12,2
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	9,9	-10,5
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	13,8	-7,5
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	3,6	-16,9
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	3,6	-17,0
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	3,5	-17,2
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	-4,7	-25,3
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	-4,6	-25,2
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	-4,2	-24,9
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	-5,6	-26,4
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	-5,4	-26,2
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	-4,9	-25,7
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	-4,9	-25,6
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	-4,7	-25,4
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	-4,3	-25,0
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	-2,5	-23,3
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	-2,5	-23,3
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	-2,5	-23,1
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	-1,8	-21,1
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	-1,8	-21,1
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	-1,8	-21,2
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	1,8	-18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	-1,4	-21,0
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	-1,4	-20,9
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	8,1	-12,7
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	8,7	-12,1
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	9,4	-11,6
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	8,1	-12,1
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	8,6	-11,6
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	9,2	-11,1
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	3,0	-17,6
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	3,9	-16,9
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	5,2	-15,5
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	1,4	-18,8
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	2,3	-18,6
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	4,3	-16,7
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	0,5	-20,1
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	1,5	-19,2
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	3,4	-17,4
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	1,5	-19,1
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	2,2	-18,4
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	3,7	-17,2
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	4,9	-15,5
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	5,2	-15,3
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	5,8	-14,8
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	4,3	-16,3
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	3,7	-17,1
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	3,6	-17,4
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	0,6	-19,2
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	0,4	-19,4
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	0,2	-19,9
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	0,9	-18,4
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	0,7	-18,6
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	0,8	-18,8
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	2,7	-17,5
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	2,0	-18,1
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	1,6	-18,4
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	3,3	-16,5
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	2,2	-17,4
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	1,9	-17,7
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	3,7	-16,8
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	2,6	-17,2
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	2,6	-17,3
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	8,4	-12,6
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	8,0	-12,3
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	9,5	-11,0
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	8,8	-11,8
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	8,7	-11,5
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	9,7	-10,6
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	14,5	-6,2
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	14,8	-5,8
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	15,2	-5,4
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	11,3	-9,1
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	11,8	-8,6
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	13,0	-7,7
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	5,9	-14,3
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	6,9	-13,5
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	8,8	-11,9
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	4,9	-15,5
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	6,0	-14,6
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	7,5	-13,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht	
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	4,7	-15,8	
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	5,0	-15,8	
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	5,3	-15,5	
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	6,3	-14,5	
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	7,2	-13,6	
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	8,7	-12,3	
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	6,9	-13,6	
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	7,9	-12,8	
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	9,3	-11,4	
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	8,6	-12,2	
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	9,5	-11,3	
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	10,8	-10,0	
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	11,6	-8,5	
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	12,2	-8,0	
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	12,8	-7,4	
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	11,4	-10,0	
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	11,8	-9,7	
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	12,3	-9,3	
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	20,4	0,0	
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	21,3	0,8	
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	22,0	1,3	
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	20,6	0,4	
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	21,6	1,2	
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	22,3	1,7	
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	19,8	-0,2	
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	20,9	0,7	
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	21,5	1,0	
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	15,0	-5,3	
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	16,0	-4,2	
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	17,0	-2,9	
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	11,9	-8,9	
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	12,8	-8,1	
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	13,7	-7,5	
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	10,5	-10,3	
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	11,5	-9,5	
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	12,5	-8,8	
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	6,5	-13,5	
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	7,3	-13,0	
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	8,5	-12,1	
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	13,9	-6,7	
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	14,8	-5,9	
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	15,8	-5,1	
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	12,8	-7,5	
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	13,8	-6,5	
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	14,9	-5,7	
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	12,8	-7,9	
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	13,8	-6,9	
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	14,8	-6,3	
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	13,0	-7,5	
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	13,9	-6,7	
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	14,7	-6,0	
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	13,7	-7,3	
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	14,6	-6,1	
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	15,6	-5,5	
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	13,6	-7,1	
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	15,4	-5,1	
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	16,4	-4,1	
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	8,3	-12,2	
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	8,0	-12,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht	
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	8,5	-12,1	
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	7,9	-12,9	
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	7,8	-12,7	
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	8,4	-12,2	
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	7,5	-12,8	
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	7,7	-12,9	
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	8,6	-12,3	
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	5,4	-14,9	
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	5,6	-15,1	
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	6,2	-15,0	
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	3,7	-15,4	
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	3,9	-15,4	
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	4,0	-15,5	
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	7,0	-13,5	
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	7,2	-13,5	
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	8,6	-12,3	
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	5,4	-14,9	
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	3,5	-17,0	
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	3,1	-17,4	
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	3,5	-16,8	
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	3,1	-17,9	
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	2,7	-17,8	
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	3,0	-17,7	
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	3,1	-17,5	
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	2,7	-17,8	
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	3,1	-17,4	
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	2,7	-17,8	
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	2,8	-17,7	
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	7,0	-13,6	
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	6,6	-14,0	
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	12,3	-9,1	
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	13,0	-8,5	
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	13,4	-8,0	
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	15,3	-5,9	
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	10,6	-10,5	
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	10,1	-10,8	
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	12,6	-7,7	
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	10,9	-10,2	
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	11,5	-9,5	
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	13,0	-6,7	
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	8,5	-12,4	
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	8,2	-12,3	
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	11,6	-9,9	
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	15,3	-6,6	
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	15,9	-6,2	
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	16,3	-5,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx - Molenstraat 91

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	29,2	17,3
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	23,9	17,1
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	23,8	15,3
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	25,9	11,1
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	24,8	8,0
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	16,3	5,6
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	25,2	6,8
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	25,3	7,7
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	16,4	4,5
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	29,6	13,8
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	25,8	8,2
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	17,5	4,4
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	26,3	8,8
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	26,6	9,6
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	18,7	4,8
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	28,7	16,7
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	27,7	14,9
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	20,1	11,2
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	32,5	19,8
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	29,2	16,0
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	20,2	7,8
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	28,1	15,7
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	28,4	16,0
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	29,5	16,9
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	23,7	13,9
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	24,5	14,4
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	28,2	15,8
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	28,6	14,2
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	26,8	14,4
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	27,2	14,4
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	28,2	14,2
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	28,4	14,4
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	28,7	14,4
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	28,1	15,0
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	28,4	14,4
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	28,7	14,5
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	26,3	15,3
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	26,6	14,4
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	27,0	14,5
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	29,9	17,6
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	26,8	15,9
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	27,3	16,3
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	36,0	26,0
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	36,7	26,5
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	38,1	27,7
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	37,5	24,4
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	38,4	25,3
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	36,8	28,2
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	32,8	19,2
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	33,0	20,7
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	37,2	28,3
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	33,9	24,9
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	34,7	25,7
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	36,2	28,5
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	33,2	19,1
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	33,8	20,1
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	23,0	13,0
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	24,1	13,6
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	26,6	15,0
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	31,4	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Molenstraat 91

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	32,3	23,0
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	35,5	22,1
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	36,2	23,0
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	39,9	22,6
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	40,3	23,5
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	39,0	22,3
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	39,6	23,3
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	41,1	25,6
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	38,6	30,1
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	38,8	30,7
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	36,3	30,2
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	38,4	30,6
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	36,2	32,3
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	38,1	33,5
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	36,3	32,2
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	38,0	33,3
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	36,1	32,0
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	37,8	33,1
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	37,9	25,0
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	38,5	25,5
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	39,2	26,6
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	21,8	12,8
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	22,9	13,4
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	25,5	14,7
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	38,1	25,2
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	38,8	25,8
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	40,1	26,9
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	38,3	25,5
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	39,2	26,1
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	41,1	27,4
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	39,0	25,4
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	40,3	26,1
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	42,6	27,4
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	39,8	25,3
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	42,4	26,0
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	45,5	25,0
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	48,0	23,8
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	48,5	24,2
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	49,2	25,5
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	33,8	22,9
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	34,6	23,5
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	36,6	25,7
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	32,1	19,2
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	32,9	20,1
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	35,4	22,4
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	36,8	24,3
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	37,3	25,2
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	38,5	28,8
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	35,8	25,1
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	36,2	25,7
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	37,4	24,3
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	34,9	24,7
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	35,4	25,4
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	36,5	27,9
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	21,9	13,2
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	22,8	13,8
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	24,8	14,9
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	33,9	24,1
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	34,4	25,3
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	35,5	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx - Molenstraat 91

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	33,4	23,3
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	33,9	23,6
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	35,0	24,4
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	28,4	16,9
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	28,5	15,9
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	29,1	16,1
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	28,3	16,7
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	28,4	16,0
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	29,0	16,1
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	30,4	15,9
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	28,4	16,0
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	29,0	16,2
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	29,8	19,9
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	31,0	20,7
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	33,8	18,6
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	30,2	17,3
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	32,2	17,1
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	35,2	18,9
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	31,0	16,4
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	32,3	17,3
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	34,7	19,1
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	36,4	16,9
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	32,3	17,8
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	33,8	19,4
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	31,4	16,8
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	32,4	17,7
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	34,0	19,4
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	24,9	15,5
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	25,2	16,0
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	26,2	17,0
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	32,7	17,9
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	32,4	17,9
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	33,6	19,4
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	30,5	16,6
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	30,1	16,7
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	30,8	17,3
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	30,9	18,0
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	31,3	18,4
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	31,8	18,9
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	31,1	13,8
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	31,5	13,9
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	32,0	13,9
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	31,4	14,0
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	31,8	14,1
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	32,4	14,1
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	28,5	14,3
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	28,7	14,4
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	29,0	14,4
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	29,8	14,6
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	30,0	14,7
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	30,4	14,8
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	33,0	17,5
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	33,9	18,0
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	33,1	18,8
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	31,3	17,9
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	32,0	18,3
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	33,1	19,0
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	31,5	18,2
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	32,2	18,6
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	33,3	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx - Molenstraat 91

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	28,9	21,6
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	34,7	21,9
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	34,3	22,1
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	31,7	18,8
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	32,4	19,6
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	33,4	20,1
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	31,6	18,2
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	31,8	18,2
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	32,3	18,3
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	27,9	14,3
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	28,0	14,4
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	28,1	14,3
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	27,7	12,9
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	27,8	12,9
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	27,8	12,9
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	27,5	12,4
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	27,6	12,5
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	27,6	12,4
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	27,3	13,9
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	27,4	12,1
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	27,4	12,1
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	29,9	15,5
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	30,0	15,5
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	29,8	14,4
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	32,0	17,9
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	32,2	18,0
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	32,5	18,0
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	32,7	19,2
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	33,4	19,9
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	34,4	20,7
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	32,9	19,4
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	33,6	20,1
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	34,6	21,0
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	25,7	14,7
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	25,4	14,4
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	25,8	14,2
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	33,1	19,6
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	33,7	20,3
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	34,8	21,2
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	33,3	19,8
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	33,9	20,5
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	35,0	21,5
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	33,5	20,0
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	34,1	20,7
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	35,2	21,8
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	33,8	20,6
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	34,6	21,2
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	35,6	22,3
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	34,0	21,4
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	34,7	22,6
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	35,9	23,7
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	29,8	15,0
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	29,8	14,9
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	30,1	15,0
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	29,4	13,8
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	29,4	13,7
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	29,6	13,8
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	29,2	13,4
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	29,2	13,4
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	29,4	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Molenstraat 91

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	28,9	13,2
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	28,9	13,2
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	29,1	13,3
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	28,7	12,9
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	28,7	12,9
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	28,9	13,0
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	27,1	15,3
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	27,6	15,5
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	28,3	15,8
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	28,4	12,7
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	28,5	12,8
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	28,6	12,7
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	34,9	21,2
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	35,7	22,1
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	37,5	24,2
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	36,5	22,8
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	37,5	23,4
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	38,4	25,4
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	37,0	25,0
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	38,1	25,5
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	39,2	27,0
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	37,7	26,0
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	38,9	27,3
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	40,0	29,1
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	38,7	27,9
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	40,0	28,7
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	41,3	32,9
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	40,2	27,3
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	41,3	28,5
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	43,6	31,9
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	50,9	24,9
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	51,7	25,3
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	52,7	26,5
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	34,2	18,5
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	31,3	18,3
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	32,3	19,1
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	34,2	18,5
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	31,5	18,0
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	32,7	18,8
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	27,9	15,6
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	28,4	15,9
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	29,1	16,1
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	33,7	18,2
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	30,8	16,2
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	31,6	18,4
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	31,8	17,7
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	31,8	15,9
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	32,6	18,1
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	31,4	17,6
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	31,4	15,8
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	32,1	17,8
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	31,0	15,7
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	31,0	15,8
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	31,6	17,3
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	31,0	16,9
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	31,0	16,9
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	31,6	17,2
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	47,7	24,2
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	48,1	24,9
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	49,4	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Molenstraat 91

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	43,2	23,4
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	43,8	24,2
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	45,4	26,3
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	39,2	22,8
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	40,1	23,6
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	42,0	26,0
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	37,7	22,3
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	38,9	23,1
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	40,6	25,4
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	35,2	23,6
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	36,6	22,4
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	39,5	24,6
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	28,5	16,0
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	29,0	16,3
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	29,8	16,6
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	32,8	21,3
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	33,3	20,3
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	34,4	21,4
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	32,7	19,9
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	33,1	20,0
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	34,2	21,0
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	35,6	21,5
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	32,8	19,6
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	33,9	20,6
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	40,1	19,3
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	39,8	19,3
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	35,6	20,3
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	32,3	25,6
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	32,5	26,7
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	33,6	29,1
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	34,9	16,6
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	35,1	18,6
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	33,3	13,7
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	34,1	17,9
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	33,2	17,6
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	32,7	1,2
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	29,4	16,4
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	29,2	16,3
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	36,9	23,0
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	37,7	23,9
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	30,9	18,5
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	31,8	19,2
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	32,6	20,2
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	39,1	19,0
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	38,7	18,6
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	44,9	18,5
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	44,7	18,4
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	36,2	22,6
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	38,1	24,1
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	35,3	16,4
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	28,4	15,7
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	30,3	17,2
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	30,2	17,3
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	34,5	21,9
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	35,9	24,3
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	57,7	34,8
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	59,7	40,7
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	60,9	45,8
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	41,0	28,0
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	42,9	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx - Molenstraat 91

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	44,9	31,4
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	40,6	33,5
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	42,2	34,2
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	44,3	35,9
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	41,8	37,8
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	43,2	38,7
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	45,2	40,3
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	31,0	18,2
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	32,2	19,2
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	34,1	20,6
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	47,6	23,3
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	48,6	23,4
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	50,3	24,9
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	36,1	23,3
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	36,4	23,1
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	38,0	24,5
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	36,2	23,1
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	35,8	22,8
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	37,5	24,1
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	41,1	22,3
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	44,5	22,9
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	46,1	24,2
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	45,2	25,0
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	52,1	25,8
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	53,6	28,0
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	45,2	25,5
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	56,5	26,3
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	58,3	28,6
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	47,5	26,4
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	57,3	27,6
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	59,0	30,0
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	50,2	27,8
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	58,1	29,1
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	59,7	31,4
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	56,8	28,5
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	58,8	30,9
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	60,2	32,7
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	57,6	31,9
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	59,7	33,6
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	60,9	35,3
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	37,6	24,3
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	37,8	27,7
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	41,6	28,2
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	40,5	25,4
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	41,3	26,3
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	42,4	26,2
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	39,4	25,4
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	40,5	26,5
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	41,7	26,6
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	38,4	25,6
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	39,3	24,8
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	41,2	27,1
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	37,7	25,2
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	38,9	25,2
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	41,1	27,7
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	37,5	25,5
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	38,9	25,7
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	41,4	28,4
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	37,4	26,4
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	39,1	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Molenstraat 91

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	41,9	30,9
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	39,1	25,8
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	40,9	26,9
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	42,3	29,3
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	40,5	33,4
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	42,1	34,1
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	44,6	35,8
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	48,6	40,2
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	49,7	40,9
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	51,4	42,3
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	37,4	22,0
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	36,6	22,4
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	38,1	26,9
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	35,0	23,1
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	39,6	26,6
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	40,3	27,2
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	35,2	23,1
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	35,9	22,6
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	37,3	24,3
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	34,6	21,1
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	35,2	21,4
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	36,4	22,9
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	37,6	20,2
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	38,3	20,4
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	40,0	21,5
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	38,9	22,1
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	39,3	22,3
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	40,8	23,5
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	42,8	22,1
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	41,6	22,3
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	42,9	23,5
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	36,7	21,0
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	37,2	21,4
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	37,7	22,6
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	40,0	21,9
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	40,0	22,2
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	41,2	23,1
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	39,9	22,7
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	41,1	22,7
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	43,2	23,6
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	41,9	38,5
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	43,4	39,0
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	42,5	37,1
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	44,0	37,6
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	35,8	23,6
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	38,5	25,9
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	39,3	26,5
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	44,0	38,1
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	45,7	38,7
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	55,2	30,6
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	56,9	31,5
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	52,3	32,4
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	54,3	34,4
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	35,4	32,5
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	36,9	34,5
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	34,7	26,6
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	40,3	23,3
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	36,4	26,0
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	35,6	23,1
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	40,2	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Molenstraat 91

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	42,6	27,2
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	44,9	29,9
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	38,1	23,6
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	39,4	24,2
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	40,0	24,5
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	37,5	22,9
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	39,9	24,2
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	40,3	24,6
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	39,0	29,4
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	40,4	24,8
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	41,4	25,4
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	30,8	17,8
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	33,6	20,6
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	38,4	25,1
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	57,5	42,8
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	59,3	43,7
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	60,9	45,2
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	52,8	34,2
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	54,7	35,1
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	56,2	36,9
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	44,6	27,9
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	46,7	29,2
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	48,7	31,7
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	40,3	25,6
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	42,6	27,0
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	45,3	30,0
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	44,5	30,5
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	46,1	31,2
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	47,5	32,6
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	39,1	24,4
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	40,5	25,0
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	41,5	25,7
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	42,7	24,2
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	40,6	25,0
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	41,2	25,4
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	46,9	32,6
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	48,6	33,2
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	40,9	25,8
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	51,0	37,9
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	54,9	42,7
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	56,7	44,6
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	47,8	34,5
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	56,0	44,0
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	61,0	46,4
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	27,5	16,9
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	31,6	20,2
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	37,8	24,7
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	49,9	36,5
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	58,3	44,2
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	61,8	46,3
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	58,5	43,7
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	60,4	44,5
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	61,7	46,1
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	62,4	46,3
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	65,0	48,7
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	65,4	49,9
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	57,8	42,3
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	60,3	43,6
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	60,5	45,1
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	55,4	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx - Molenstraat 91

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	57,8	30,7
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	58,0	32,4
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	43,7	27,6
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	46,1	29,2
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	46,8	31,2
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	44,2	29,8
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	46,8	31,8
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	46,7	33,0
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	52,6	35,9
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	64,8	48,3
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	64,7	49,4
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	58,0	46,4
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	65,1	48,6
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	65,0	49,6
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	62,6	45,6
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	65,3	48,8
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	65,3	49,7
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	28,8	19,1
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	31,7	21,1
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	37,0	23,8
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	54,2	45,4
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	62,7	47,2
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	62,9	48,6
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	40,7	38,6
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	43,0	40,1
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	43,7	41,7
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	48,9	28,5
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	50,9	29,9
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	51,7	31,8
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	45,2	24,7
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	47,2	26,2
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	48,2	27,9
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	38,4	24,6
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	40,7	26,0
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	41,8	27,9
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	41,8	28,6
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	44,0	30,3
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	44,7	32,1
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	51,4	33,8
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	62,0	45,9
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	62,4	47,2
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	60,0	44,9
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	62,6	47,4
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	62,8	48,7
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	50,1	34,9
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	63,2	47,9
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	63,3	49,1
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	61,0	45,0
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	63,7	48,1
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	63,6	49,2
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	31,8	16,4
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	31,6	16,1
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	32,1	16,0
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	68,2	44,5
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	69,1	54,1
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	69,0	54,6
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	62,3	52,7
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	69,1	54,5
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	69,2	54,4
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	67,4	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Molenstraat 91

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	68,8	56,0
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	68,9	55,8
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	68,0	46,3
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	68,8	55,9
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	68,7	56,1
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	59,2	55,7
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	68,3	56,6
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	68,4	56,5
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	63,6	55,4
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	69,0	56,4
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	69,0	56,3
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	58,9	50,8
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	60,5	52,1
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	60,5	52,1
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	48,2	36,1
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	50,1	37,6
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	50,1	37,6
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	48,5	36,6
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	50,1	38,2
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	49,9	38,3
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	48,7	36,4
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	50,1	38,0
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	49,5	38,0
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	30,0	17,2
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	30,6	17,7
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	31,8	18,6
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	48,1	36,7
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	50,3	38,2
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	49,9	38,0
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	48,0	33,7
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	51,1	38,7
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	50,5	38,5
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	48,1	33,9
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	52,6	39,3
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	52,2	39,1
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	59,5	40,4
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	63,2	46,1
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	63,2	46,2
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	50,2	36,5
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	58,1	42,8
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	58,1	43,1
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	51,3	37,7
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	57,9	42,8
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	58,0	42,9
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	58,1	39,5
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	61,9	43,2
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	61,8	43,3
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	55,0	44,5
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	59,4	47,3
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	59,4	47,3
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	54,2	44,9
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	57,5	47,5
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	57,5	47,5
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	53,2	45,4
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	56,6	47,9
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	56,7	47,9
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	31,6	18,3
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	31,9	18,6
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	32,8	19,2
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	57,9	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Molenstraat 91

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	60,6	44,1
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	60,7	44,1
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	45,0	27,9
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	46,4	30,3
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	46,6	30,4
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	43,2	30,9
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	45,7	39,8
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	45,8	40,2
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	42,9	38,2
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	44,8	39,5
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	45,3	40,0
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	43,0	29,8
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	44,5	32,1
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	45,0	32,8
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	40,7	29,9
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	43,7	32,0
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	44,2	31,6
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	40,7	27,6
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	45,4	29,7
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	45,9	30,1
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	52,7	28,5
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	57,7	30,6
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	57,8	31,4
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	62,1	50,7
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	64,7	52,9
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	45,7	35,9
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	48,4	38,3
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	31,6	18,4
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	32,0	18,7
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	32,8	19,3
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	43,5	32,3
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	45,6	34,9
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	53,3	45,7
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	44,4	32,7
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	45,2	45,2
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	44,0	32,5
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	47,4	35,0
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	58,3	32,3
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	48,7	35,9
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	52,6	45,8
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	44,3	34,7
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	48,2	45,4
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	44,1	35,3
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	46,3	44,7
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	43,6	31,7
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	44,4	34,1
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	46,7	45,4
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	48,9	47,8
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	47,3	46,0
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	52,2	48,5
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	32,9	20,1
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	33,0	20,1
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	33,4	20,2
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	49,8	46,7
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	53,3	49,4
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	55,6	47,5
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	56,9	50,3
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	56,4	48,8
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	63,4	51,3
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	56,5	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Molenstraat 91

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	63,5	51,9
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	62,0	50,3
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	64,4	52,5
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	62,8	51,2
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	65,6	53,4
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	42,5	20,8
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	42,9	21,0
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	34,4	20,9
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	35,0	21,5
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	36,0	22,3
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	37,0	23,0
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	39,2	23,9
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	40,9	25,2
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	36,2	24,3
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	35,3	23,5
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	36,4	24,4
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	33,9	21,9
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	36,3	24,6
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	37,3	25,2
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	32,3	19,8
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	35,0	23,0
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	39,5	26,6
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	32,9	19,9
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	37,4	23,3
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	43,5	29,7
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	34,1	22,2
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	37,9	25,5
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	43,9	30,5
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	30,5	17,8
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	30,4	17,7
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	30,5	17,7
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	22,6	9,6
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	22,5	9,6
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	22,8	9,8
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	23,0	12,8
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	26,6	12,7
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	26,6	12,5
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	26,7	14,4
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	26,6	14,3
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	26,6	14,1
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	26,7	14,4
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	26,6	14,3
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	26,7	14,1
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	26,4	14,1
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	26,5	14,1
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	26,6	14,0
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	29,9	15,7
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	28,1	14,0
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	28,3	13,9
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	33,6	19,1
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	34,3	19,9
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	35,4	20,9
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	35,4	21,7
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	36,1	22,3
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	37,1	23,1
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	28,8	16,8
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	29,5	17,6
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	30,9	19,0
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	28,7	16,8
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	29,4	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Molenstraat 91

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	30,9	18,9
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	29,1	16,6
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	29,8	17,4
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	31,5	18,8
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	28,4	17,2
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	28,0	18,1
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	30,3	19,5
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	31,3	18,7
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	31,5	19,0
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	32,5	19,7
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	28,2	14,2
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	28,5	14,5
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	28,7	14,4
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	29,2	14,2
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	28,3	14,4
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	28,5	14,5
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	29,3	14,1
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	28,4	14,3
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	28,7	14,4
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	29,4	14,0
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	28,5	14,2
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	28,7	14,2
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	29,4	14,0
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	29,7	14,2
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	28,6	14,2
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	29,5	14,0
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	29,8	14,2
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	28,7	14,3
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	32,3	16,0
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	33,2	16,9
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	33,7	18,3
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	32,8	16,4
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	33,7	17,2
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	33,8	18,5
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	35,5	19,0
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	35,6	19,7
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	36,5	20,6
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	36,0	21,1
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	36,6	21,7
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	38,2	23,3
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	31,1	17,1
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	32,5	18,4
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	35,5	21,1
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	30,8	17,6
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	31,9	18,9
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	34,0	21,1
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	29,8	16,7
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	30,2	17,0
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	30,7	16,1
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	33,0	18,1
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	34,1	19,1
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	35,9	20,8
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	33,0	19,0
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	33,9	20,1
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	35,6	21,6
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	35,0	19,1
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	35,8	19,8
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	37,1	20,7
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	36,2	21,4
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	36,5	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Molenstraat 91

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	36,9	22,3
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	33,9	18,5
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	34,4	19,0
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	35,0	19,5
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	43,4	25,8
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	43,9	26,4
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	44,8	27,2
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	48,2	29,0
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	49,4	29,5
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	50,1	30,0
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	49,3	35,1
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	50,5	36,3
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	51,1	36,6
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	43,3	35,1
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	43,8	36,3
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	44,5	36,5
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	39,1	27,3
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	39,8	27,8
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	40,7	28,4
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	37,0	23,9
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	37,9	24,6
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	39,0	25,3
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	30,3	16,3
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	30,9	16,7
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	31,9	17,0
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	37,8	23,0
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	38,6	23,9
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	40,0	25,0
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	37,8	22,9
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	38,7	23,8
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	39,7	24,7
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	37,0	22,1
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	37,9	22,9
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	38,7	23,7
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	38,4	22,6
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	38,7	23,3
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	39,5	24,0
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	39,0	23,6
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	39,5	24,3
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	40,4	25,0
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	36,0	21,6
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	38,1	22,3
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	39,5	22,9
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	33,0	18,5
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	33,4	18,9
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	33,3	19,3
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	32,7	17,7
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	32,4	18,2
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	33,2	18,9
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	32,6	17,5
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	32,4	18,0
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	33,3	18,7
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	31,0	17,5
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	30,3	18,0
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	30,8	18,7
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	29,8	15,6
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	30,2	16,0
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	30,8	16,2
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	31,7	15,7
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	32,5	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix - Molenstraat 91

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	32,9	18,0
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	29,7	14,2
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	29,9	14,4
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	30,1	14,4
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	28,3	14,2
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	28,6	14,4
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	28,8	14,4
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	28,4	14,2
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	28,6	14,4
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	28,8	14,5
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	26,6	12,0
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	26,8	12,2
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	27,1	12,2
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	28,9	12,5
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	29,6	13,0
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	35,8	18,7
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	33,3	19,3
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	33,7	19,7
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	36,8	21,9
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	32,2	20,2
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	30,0	20,8
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	34,8	21,6
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	35,1	16,0
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	36,4	16,9
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	39,3	19,7
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	32,2	15,7
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	33,7	16,4
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	36,4	19,2
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	34,9	30,3
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	36,1	31,1
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	36,5	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	1,9	-13,3
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	1,7	-13,4
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	1,7	-13,4
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	1,7	-13,5
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	2,5	-12,7
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	-1,8	-17,0
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	1,6	-13,6
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	2,3	-12,9
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	-1,9	-17,0
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	1,8	-13,4
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	2,3	-12,9
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	-2,0	-17,2
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	1,8	-13,3
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	2,4	-12,8
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	-2,0	-17,2
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	1,9	-13,3
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	2,4	-12,8
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	-1,9	-17,1
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	3,4	-11,8
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	2,7	-12,5
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	-1,8	-16,9
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	2,2	-12,9
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	3,0	-12,1
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	4,3	-10,8
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	2,0	-13,1
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	2,8	-12,3
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	4,1	-11,0
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	-3,9	-18,9
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	-5,7	-20,7
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	-5,4	-20,5
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	-4,5	-19,6
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	-5,6	-20,7
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	-5,8	-20,9
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	-3,6	-18,7
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	-5,0	-20,0
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	-4,8	-19,9
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	-2,8	-17,9
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	-3,6	-18,7
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	-4,5	-19,6
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	1,7	-13,4
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	2,0	-13,0
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	0,4	-14,6
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	5,6	-9,5
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	6,2	-8,9
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	8,6	-6,6
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	6,2	-8,9
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	7,3	-7,8
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	6,8	-8,3
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	6,2	-8,9
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	7,0	-8,2
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	6,4	-8,8
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	5,6	-9,5
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	6,0	-9,2
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	6,1	-9,1
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	3,1	-12,1
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	3,4	-11,7
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	2,0	-13,0
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	2,9	-12,2
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	4,3	-10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Indirecte hinder - Molenstraat 91
Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	3,1	-11,9
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	3,6	-11,5
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	4,2	-10,9
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	4,3	-10,7
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	6,7	-8,6
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	7,3	-8,0
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	8,0	-7,2
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	8,6	-6,6
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	6,2	-8,9
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	10,2	-4,9
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	11,0	-4,1
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	7,5	-7,6
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	8,2	-6,9
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	6,8	-8,3
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	7,5	-7,6
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	6,5	-8,6
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	7,0	-8,1
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	6,1	-9,0
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	6,7	-8,4
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	7,9	-7,2
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	8,7	-6,4
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	10,7	-4,4
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	2,3	-12,8
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	3,1	-12,1
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	4,6	-10,6
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	8,3	-6,9
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	9,2	-5,9
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	11,8	-3,4
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	8,6	-6,6
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	9,5	-5,6
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	12,0	-3,2
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	8,3	-6,9
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	9,3	-5,9
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	11,9	-3,3
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	9,2	-5,9
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	10,1	-5,0
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	11,6	-3,7
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	12,6	-2,6
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	13,2	-2,0
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	13,9	-1,3
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	8,1	-7,2
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	8,6	-6,6
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	9,7	-5,6
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	5,0	-10,2
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	5,8	-9,5
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	7,6	-7,7
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	11,0	-4,1
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	11,4	-3,6
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	11,8	-3,3
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	8,1	-7,2
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	8,6	-6,6
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	9,4	-5,8
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	7,7	-7,5
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	8,0	-7,1
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	8,7	-6,5
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	3,9	-11,2
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	4,4	-10,8
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	5,6	-9,6
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	5,7	-9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	6,3	-8,9
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	7,0	-8,1
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	4,7	-10,4
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	5,4	-9,8
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	6,2	-9,0
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	-1,7	-16,9
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	-1,6	-16,9
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	-2,4	-17,6
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	-1,3	-16,6
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	-1,7	-16,9
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	-2,4	-17,6
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	-0,1	-15,1
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	0,4	-14,7
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	0,6	-14,5
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	-0,4	-15,4
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	0,6	-14,4
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	2,8	-12,3
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	1,7	-13,3
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	2,4	-12,6
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	3,9	-11,2
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	2,5	-12,6
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	3,3	-11,8
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	4,5	-10,6
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	5,7	-9,4
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	4,2	-10,9
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	5,3	-9,9
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	3,1	-11,9
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	3,9	-11,2
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	5,0	-10,1
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	6,7	-8,6
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	7,5	-7,7
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	8,9	-6,3
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	3,9	-11,2
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	4,2	-10,9
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	5,4	-9,8
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	0,8	-14,4
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	0,2	-14,9
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	1,0	-14,2
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	1,5	-13,7
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	2,1	-13,1
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	2,8	-12,4
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	1,1	-14,1
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	1,7	-13,6
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	2,3	-13,0
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	0,7	-14,4
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	1,1	-14,0
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	1,6	-13,5
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	0,6	-14,5
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	0,9	-14,2
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	1,2	-13,9
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	0,7	-14,6
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	0,8	-14,4
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	1,5	-13,7
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	3,3	-11,8
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	4,1	-11,1
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	4,7	-10,5
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	2,6	-12,6
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	3,4	-11,7
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	5,2	-10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht	
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	2,1	-13,1	
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	3,0	-12,2	
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	4,7	-10,6	
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	6,8	-8,4	
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	7,4	-7,8	
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	9,4	-5,8	
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	2,2	-13,0	
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	3,2	-12,0	
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	4,7	-10,5	
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	3,0	-12,2	
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	3,7	-11,5	
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	4,9	-10,4	
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	-0,6	-15,8	
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	-0,5	-15,6	
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	-1,1	-16,2	
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	-2,6	-17,8	
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	-2,6	-17,7	
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	-2,5	-17,6	
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	-2,9	-18,0	
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	-3,2	-18,3	
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	-3,5	-18,7	
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	-3,4	-18,6	
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	-4,0	-19,2	
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	-3,9	-19,1	
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	0,8	-14,3	
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	1,0	-14,2	
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	1,0	-14,2	
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	2,0	-13,1	
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	2,7	-12,4	
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	3,5	-11,7	
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	3,2	-12,1	
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	4,1	-11,1	
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	5,3	-10,0	
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	3,4	-11,9	
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	4,2	-11,0	
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	5,4	-9,9	
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	5,3	-9,8	
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	5,6	-9,6	
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	6,2	-9,0	
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	3,5	-11,7	
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	4,4	-10,8	
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	5,6	-9,6	
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	3,7	-11,5	
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	4,6	-10,6	
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	5,7	-9,6	
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	4,2	-11,0	
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	5,0	-10,1	
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	6,0	-9,2	
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	4,4	-10,8	
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	5,2	-9,9	
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	6,4	-8,9	
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	5,2	-10,0	
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	5,9	-9,3	
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	7,3	-7,9	
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	0,8	-14,3	
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	0,2	-14,9	
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	0,1	-15,0	
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	-1,2	-16,4	
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	-1,4	-16,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht	
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	-1,7	-16,9	
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	-0,8	-15,9	
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	-1,7	-16,8	
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	-2,0	-17,1	
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	-1,2	-16,4	
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	-2,7	-17,9	
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	-3,0	-18,1	
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	-0,9	-16,0	
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	-3,0	-18,2	
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	-3,1	-18,2	
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	4,1	-11,0	
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	4,8	-10,4	
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	5,9	-9,3	
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	-3,2	-18,4	
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	-3,3	-18,5	
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	-3,3	-18,5	
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	6,5	-8,7	
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	7,3	-7,9	
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	8,6	-6,6	
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	7,6	-7,6	
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	8,4	-6,7	
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	9,5	-5,7	
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	8,1	-7,1	
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	8,8	-6,4	
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	9,8	-5,5	
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	9,3	-5,8	
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	9,8	-5,4	
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	10,8	-4,5	
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	11,4	-3,7	
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	11,7	-3,5	
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	12,9	-2,3	
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	14,5	-0,7	
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	14,6	-0,7	
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	15,5	0,2	
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	17,4	2,3	
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	17,6	2,5	
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	18,1	3,0	
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	5,9	-9,2	
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	4,3	-10,8	
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	3,9	-11,2	
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	4,9	-10,3	
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	1,9	-13,3	
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	2,3	-12,8	
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	4,0	-11,2	
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	4,6	-10,6	
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	5,7	-9,5	
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	4,4	-10,8	
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	1,6	-13,6	
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	2,0	-13,2	
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	3,0	-12,2	
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	0,9	-14,3	
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	1,1	-14,1	
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	1,7	-13,5	
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	0,3	-14,9	
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	0,4	-14,8	
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	-0,1	-15,3	
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	-0,3	-15,5	
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	-0,1	-15,3	
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	0,3	-14,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht	
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	0,2	-14,9	
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	0,1	-15,1	
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	17,6	2,4	
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	17,6	2,5	
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	18,6	3,4	
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	16,1	1,0	
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	16,3	1,1	
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	17,5	2,3	
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	12,6	-2,6	
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	12,7	-2,4	
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	14,2	-1,0	
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	10,3	-4,8	
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	10,7	-4,4	
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	12,3	-2,8	
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	9,1	-6,0	
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	8,9	-6,2	
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	11,1	-4,0	
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	3,9	-11,3	
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	4,4	-10,7	
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	5,3	-9,8	
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	5,9	-9,2	
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	4,9	-10,2	
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	5,3	-9,8	
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	4,3	-10,9	
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	3,7	-11,5	
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	4,5	-10,7	
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	6,0	-9,1	
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	3,5	-11,6	
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	4,1	-11,0	
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	6,7	-8,5	
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	7,5	-7,7	
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	5,0	-10,1	
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	5,2	-10,0	
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	5,3	-10,0	
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	6,2	-9,1	
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	4,1	-11,1	
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	4,1	-11,1	
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	3,1	-12,1	
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	4,1	-11,1	
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	5,6	-9,6	
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	3,6	-11,7	
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	1,6	-13,7	
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	1,3	-14,1	
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	8,1	-7,2	
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	8,6	-6,7	
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	6,8	-8,4	
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	7,4	-7,8	
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	7,9	-7,3	
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	9,4	-5,8	
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	9,6	-5,6	
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	10,2	-5,1	
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	10,3	-4,9	
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	7,7	-7,6	
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	8,6	-6,7	
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	5,1	-10,1	
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	1,0	-14,3	
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	5,2	-10,1	
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	5,2	-10,1	
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	8,2	-7,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	9,5	-5,7
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	25,4	10,2
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	26,7	11,5
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	28,2	13,0
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	11,6	-3,5
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	12,0	-3,1
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	13,9	-1,2
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	12,6	-2,5
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	12,9	-2,2
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	14,6	-0,5
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	17,1	2,0
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	17,4	2,3
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	18,8	3,7
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	6,9	-8,2
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	7,3	-7,8
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	7,5	-7,7
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	17,3	2,1
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	17,5	2,3
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	18,8	3,6
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	9,8	-5,7
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	9,6	-5,9
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	11,1	-4,4
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	9,3	-5,8
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	9,0	-6,2
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	10,7	-4,5
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	13,9	-1,4
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	16,5	1,1
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	17,7	2,3
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	16,7	1,5
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	23,1	7,9
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	24,5	9,3
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	19,1	4,0
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	22,8	7,7
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	24,2	9,0
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	17,9	2,7
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	24,2	9,1
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	25,6	10,5
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	18,8	3,7
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	24,2	9,0
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	25,6	10,4
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	24,8	9,6
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	25,1	9,9
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	26,6	11,4
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	25,6	10,5
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	26,2	11,0
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	27,7	12,6
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	8,7	-6,6
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	9,3	-5,9
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	9,7	-5,6
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	11,3	-3,9
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	11,9	-3,3
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	13,2	-2,1
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	11,4	-3,9
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	11,8	-3,5
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	12,9	-2,4
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	11,7	-3,6
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	11,8	-3,5
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	13,4	-2,0
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	10,6	-4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht	
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	10,8	-4,4	
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	12,6	-2,6	
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	10,3	-4,9	
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	10,6	-4,5	
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	12,7	-2,4	
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	10,1	-5,0	
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	10,5	-4,6	
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	12,8	-2,4	
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	9,7	-5,4	
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	10,5	-4,7	
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	12,7	-2,5	
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	13,1	-2,4	
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	13,2	-2,3	
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	15,2	-0,3	
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	20,2	5,0	
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	21,2	6,0	
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	22,4	7,2	
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	7,9	-7,2	
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	7,4	-7,8	
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	8,7	-6,5	
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	9,8	-5,4	
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	11,5	-3,7	
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	12,4	-2,8	
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	6,0	-9,1	
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	5,2	-9,9	
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	6,5	-8,7	
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	5,4	-9,7	
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	5,2	-9,9	
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	6,4	-8,8	
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	7,1	-8,0	
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	7,2	-8,0	
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	8,4	-6,8	
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	10,5	-4,9	
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	10,7	-4,9	
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	11,7	-3,9	
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	11,2	-4,0	
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	10,8	-4,4	
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	11,7	-3,5	
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	6,7	-8,4	
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	6,9	-8,3	
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	7,6	-7,5	
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	8,1	-7,1	
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	8,5	-6,7	
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	9,7	-5,5	
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	6,6	-8,6	
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	7,1	-8,1	
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	8,3	-6,9	
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	12,1	-3,1	
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	12,7	-2,5	
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	11,4	-3,8	
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	12,0	-3,3	
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	7,1	-8,0	
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	9,4	-5,8	
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	12,7	-2,5	
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	12,1	-3,1	
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	12,8	-2,4	
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	20,1	4,9	
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	20,5	5,2	
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	17,3	2,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	17,7	2,5
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	14,8	-0,4
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	15,0	-0,2
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	7,3	-7,9
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	7,7	-7,4
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	5,9	-9,3
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	5,1	-10,1
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	16,2	1,2
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	16,9	1,8
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	18,3	3,2
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	8,8	-6,3
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	8,6	-6,5
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	8,8	-6,4
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	10,3	-4,8
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	8,5	-6,7
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	8,2	-6,8
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	8,0	-7,1
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	8,9	-6,2
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	8,6	-6,4
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	6,5	-8,6
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	9,6	-5,6
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	12,0	-3,2
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	14,1	-1,0
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	15,2	0,1
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	17,2	2,0
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	16,6	1,5
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	17,9	2,8
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	19,8	4,7
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	17,5	2,4
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	18,9	3,8
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	22,5	7,5
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	16,8	1,6
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	19,8	4,6
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	21,6	6,4
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	8,9	-6,3
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	9,9	-5,3
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	10,7	-4,5
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	10,8	-4,3
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	9,2	-6,0
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	10,0	-5,2
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	13,4	-1,8
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	13,3	-1,9
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	10,7	-4,5
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	9,1	-6,2
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	10,1	-5,1
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	11,0	-4,1
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	15,0	-0,1
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	17,2	2,1
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	19,3	4,2
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	15,7	0,5
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	18,2	3,0
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	20,2	5,0
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	7,9	-7,3
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	9,9	-5,3
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	11,1	-4,1
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	14,9	-0,3
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	16,8	1,6
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	19,3	4,1
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	18,5	3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	19,4	4,2
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	21,1	5,9
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	21,8	6,6
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	23,1	7,9
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	24,8	9,6
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	14,2	-0,9
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	16,1	0,9
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	17,8	2,6
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	15,7	0,5
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	17,1	1,9
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	19,0	3,9
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	15,6	0,5
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	16,7	1,6
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	18,5	3,3
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	13,5	-1,7
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	15,0	-0,1
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	17,2	2,1
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	19,5	4,3
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	27,1	11,9
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	28,8	13,7
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	18,6	3,5
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	26,7	11,5
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	28,4	13,2
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	24,4	9,3
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	25,4	10,2
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	27,1	11,9
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	7,9	-7,3
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	9,8	-5,4
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	10,8	-4,4
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	20,3	5,1
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	27,0	11,8
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	28,8	13,5
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	13,4	-1,8
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	14,4	-0,8
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	16,4	1,2
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	15,0	-0,4
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	15,7	0,3
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	14,5	-0,6
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	14,5	-0,6
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	15,3	0,1
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	16,1	1,1
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	9,4	-5,7
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	10,1	-5,0
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	11,9	-3,2
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	10,9	-4,3
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	11,7	-3,5
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	13,4	-1,8
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	22,1	6,9
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	27,5	12,2
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	29,1	13,9
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	25,2	10,1
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	28,4	13,3
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	30,1	15,0
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	22,6	7,4
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	27,9	12,8
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	29,6	14,5
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	27,5	12,4
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	28,2	13,1
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	29,8	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Indirecte hinder - Molenstraat 91
Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht	
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	5,1	-10,0	
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	4,4	-10,7	
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	5,1	-10,0	
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	31,4	16,2	
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	35,5	20,3	
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	36,0	20,9	
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	31,1	15,9	
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	36,2	21,0	
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	36,6	21,4	
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	33,2	18,1	
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	36,7	21,5	
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	37,0	21,8	
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	31,5	16,3	
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	36,9	21,7	
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	37,1	22,0	
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	32,1	16,9	
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	36,7	21,5	
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	36,9	21,7	
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	32,5	17,4	
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	36,7	21,6	
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	36,9	21,8	
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	30,2	15,2	
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	32,9	17,9	
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	33,1	18,1	
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	16,5	1,3	
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	18,3	3,1	
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	19,4	4,3	
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	18,4	3,3	
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	20,3	5,2	
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	21,4	6,3	
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	17,0	1,8	
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	18,8	3,6	
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	19,9	4,7	
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	2,8	-12,3	
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	3,2	-11,9	
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	3,8	-11,3	
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	16,7	1,6	
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	18,4	3,2	
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	19,6	4,5	
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	16,8	1,7	
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	18,6	3,5	
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	20,0	4,9	
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	17,4	2,2	
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	19,4	4,2	
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	20,7	5,6	
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	21,9	6,7	
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	26,9	11,7	
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	28,0	12,8	
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	21,7	6,5	
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	24,8	9,7	
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	26,6	11,5	
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	21,1	5,9	
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	24,4	9,2	
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	26,1	11,0	
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	22,5	7,3	
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	24,7	9,6	
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	26,4	11,2	
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	23,8	8,7	
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	24,9	9,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	26,4	11,2
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	24,1	8,9
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	25,0	9,8
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	26,4	11,3
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	25,5	10,4
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	27,0	11,9
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	28,2	13,1
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	2,1	-13,0
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	2,6	-12,6
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	3,2	-11,9
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	25,7	10,7
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	27,4	12,3
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	28,7	13,6
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	13,2	-2,0
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	13,5	-1,7
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	15,0	-0,1
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	13,2	-1,9
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	16,5	1,5
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	18,0	3,0
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	17,5	2,4
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	18,6	3,4
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	20,2	5,0
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	13,6	-1,6
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	15,5	0,0
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	17,3	1,8
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	13,4	-1,7
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	13,6	-1,6
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	15,5	0,3
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	12,7	-2,4
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	13,1	-2,0
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	14,9	-0,3
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	20,8	5,6
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	23,5	8,3
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	25,3	10,1
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	30,5	15,3
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	32,5	17,3
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	18,8	3,6
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	20,5	5,3
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	2,1	-13,0
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	2,6	-12,5
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	3,1	-12,0
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	16,8	1,8
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	19,0	3,9
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	23,6	8,4
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	17,7	2,6
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	23,9	8,8
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	17,0	1,9
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	21,0	5,8
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	15,7	0,6
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	18,5	3,1
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	21,4	6,3
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	17,4	2,2
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	23,0	7,7
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	17,1	2,0
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	23,5	8,3
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	15,1	-0,1
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	16,1	0,9
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	26,9	11,8
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	27,9	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	27,4	12,2
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	28,8	13,6
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	2,1	-13,0
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	2,5	-12,6
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	3,0	-12,1
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	28,1	12,9
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	29,4	14,1
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	28,7	13,5
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	30,4	15,2
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	29,9	14,7
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	31,6	16,3
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	30,1	14,9
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	32,2	16,9
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	30,4	15,2
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	32,5	17,2
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	31,0	15,8
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	33,1	17,8
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	9,4	-5,7
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	9,4	-5,8
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	2,6	-12,5
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	2,8	-12,3
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	3,1	-12,0
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	9,5	-5,7
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	9,9	-5,3
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	10,8	-4,4
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	8,3	-6,8
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	8,9	-6,3
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	10,9	-4,2
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	5,5	-9,6
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	7,3	-7,8
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	11,3	-3,8
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	3,6	-11,5
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	6,2	-8,9
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	11,6	-3,6
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	6,9	-8,2
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	10,5	-4,6
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	12,8	-2,4
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	10,9	-4,4
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	11,7	-3,5
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	12,4	-2,8
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	3,6	-11,5
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	3,6	-11,5
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	4,9	-10,2
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	-2,7	-17,7
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	-2,8	-17,8
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	-2,7	-17,7
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	-4,1	-19,1
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	-4,1	-19,1
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	-4,2	-19,3
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	-5,1	-20,2
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	-5,0	-20,2
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	-4,9	-20,0
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	-5,5	-20,6
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	-5,6	-20,5
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	-5,5	-20,4
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	-6,6	-21,7
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	-7,6	-22,8
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	-7,1	-22,2
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	-6,0	-21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	-6,0	-21,0
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	-6,0	-20,9
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	5,7	-9,5
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	6,0	-9,2
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	6,0	-9,3
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	2,6	-12,4
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	3,0	-12,0
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	4,3	-10,8
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	-1,2	-16,2
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	-0,3	-15,3
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	1,1	-13,9
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	-1,0	-16,0
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	0,0	-15,1
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	1,7	-13,3
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	0,5	-14,5
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	1,3	-13,8
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	2,7	-12,4
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	2,8	-12,2
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	3,4	-11,7
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	4,0	-11,1
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	10,0	-5,1
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	10,8	-4,3
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	11,9	-3,2
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	0,1	-15,0
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	0,2	-14,9
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	3,8	-11,1
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	-6,9	-22,1
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	-6,8	-21,9
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	-7,2	-22,2
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	-8,5	-23,8
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	-9,3	-24,6
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	-8,8	-24,1
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	-6,6	-21,9
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	-9,5	-25,0
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	-9,2	-24,3
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	-5,6	-20,7
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	-8,1	-23,3
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	-10,4	-25,7
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	-5,2	-20,2
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	-6,5	-21,4
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	-6,3	-21,2
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	1,1	-13,9
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	0,4	-14,7
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	0,7	-14,4
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	3,1	-12,0
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	3,2	-11,9
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	2,4	-12,6
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	4,3	-10,9
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	4,2	-11,0
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	4,6	-10,6
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	-1,2	-16,3
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	-1,0	-16,1
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	0,3	-14,9
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	-4,3	-19,5
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	-3,2	-18,4
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	-2,5	-17,7
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	-1,8	-16,9
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	-0,6	-15,7
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	0,7	-14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Indirecte hinder - Molenstraat 91
Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht	
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	2,6	-12,4	
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	2,7	-12,3	
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	6,8	-8,1	
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	0,0	-15,1	
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	0,5	-14,5	
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	1,4	-13,7	
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	-0,7	-15,9	
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	-0,1	-15,3	
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	0,8	-14,3	
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	-0,8	-15,9	
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	-0,1	-15,3	
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	0,8	-14,4	
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	-0,4	-15,5	
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	0,2	-15,0	
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	1,0	-14,2	
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	1,8	-13,3	
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	2,2	-13,0	
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	2,5	-12,6	
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	6,8	-8,4	
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	7,5	-7,7	
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	8,0	-7,2	
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	5,8	-9,5	
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	6,5	-8,9	
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	7,1	-8,2	
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	5,9	-9,5	
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	6,7	-8,9	
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	7,3	-8,2	
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	6,1	-9,2	
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	7,0	-8,5	
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	8,3	-7,7	
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	6,4	-8,9	
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	7,5	-7,9	
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	8,9	-7,0	
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	7,9	-7,2	
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	9,6	-5,4	
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	13,0	-1,9	
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	5,5	-9,6	
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	6,1	-9,0	
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	6,5	-8,6	
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	8,3	-6,7	
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	9,0	-6,0	
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	9,4	-5,6	
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	6,9	-8,2	
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	7,6	-7,6	
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	7,9	-7,2	
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	7,0	-8,2	
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	7,8	-7,4	
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	8,2	-7,0	
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	7,6	-7,6	
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	8,4	-6,8	
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	8,7	-6,5	
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	7,6	-7,6	
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	9,0	-6,2	
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	10,1	-5,2	
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	5,8	-9,4	
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	8,6	-6,5	
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	9,9	-5,3	
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	1,9	-13,3	
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	1,8	-13,4	


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Molenstraat 91 [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder - Molenstraat 91
Groepsreductie: Nee


Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Nacht	
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	2,5	-12,7	
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	1,6	-13,6	
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	1,4	-13,8	
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	2,3	-12,9	
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	0,6	-14,5	
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	0,8	-14,4	
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	1,7	-13,5	
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	-3,4	-18,5	
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	-4,4	-19,4	
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	-4,6	-19,6	
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	0,8	-14,3	
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	1,2	-13,9	
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	1,5	-13,5	
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	-1,7	-16,7	
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	-1,9	-16,9	
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	-0,4	-15,4	
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	-3,4	-18,5	
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	-6,8	-21,8	
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	-6,3	-21,3	
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	-6,5	-21,7	
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	-7,4	-22,7	
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	-7,0	-22,2	
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	-7,1	-22,4	
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	-6,8	-22,1	
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	-6,4	-21,6	
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	-5,2	-20,4	
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	-5,9	-21,0	
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	-5,5	-20,6	
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	2,4	-12,7	
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	2,3	-12,9	
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	3,3	-11,8	
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	4,8	-10,3	
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	5,1	-10,1	
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	5,7	-9,5	
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	3,6	-11,4	
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	3,1	-11,9	
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	4,6	-10,4	
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	3,8	-11,3	
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	4,5	-10,5	
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	7,0	-8,0	
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	0,0	-15,1	
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	-0,2	-15,3	
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	3,0	-12,4	
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	4,9	-10,2	
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	5,3	-9,9	
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	5,6	-9,6	


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: Figuren



14 jul 2023, 15:44

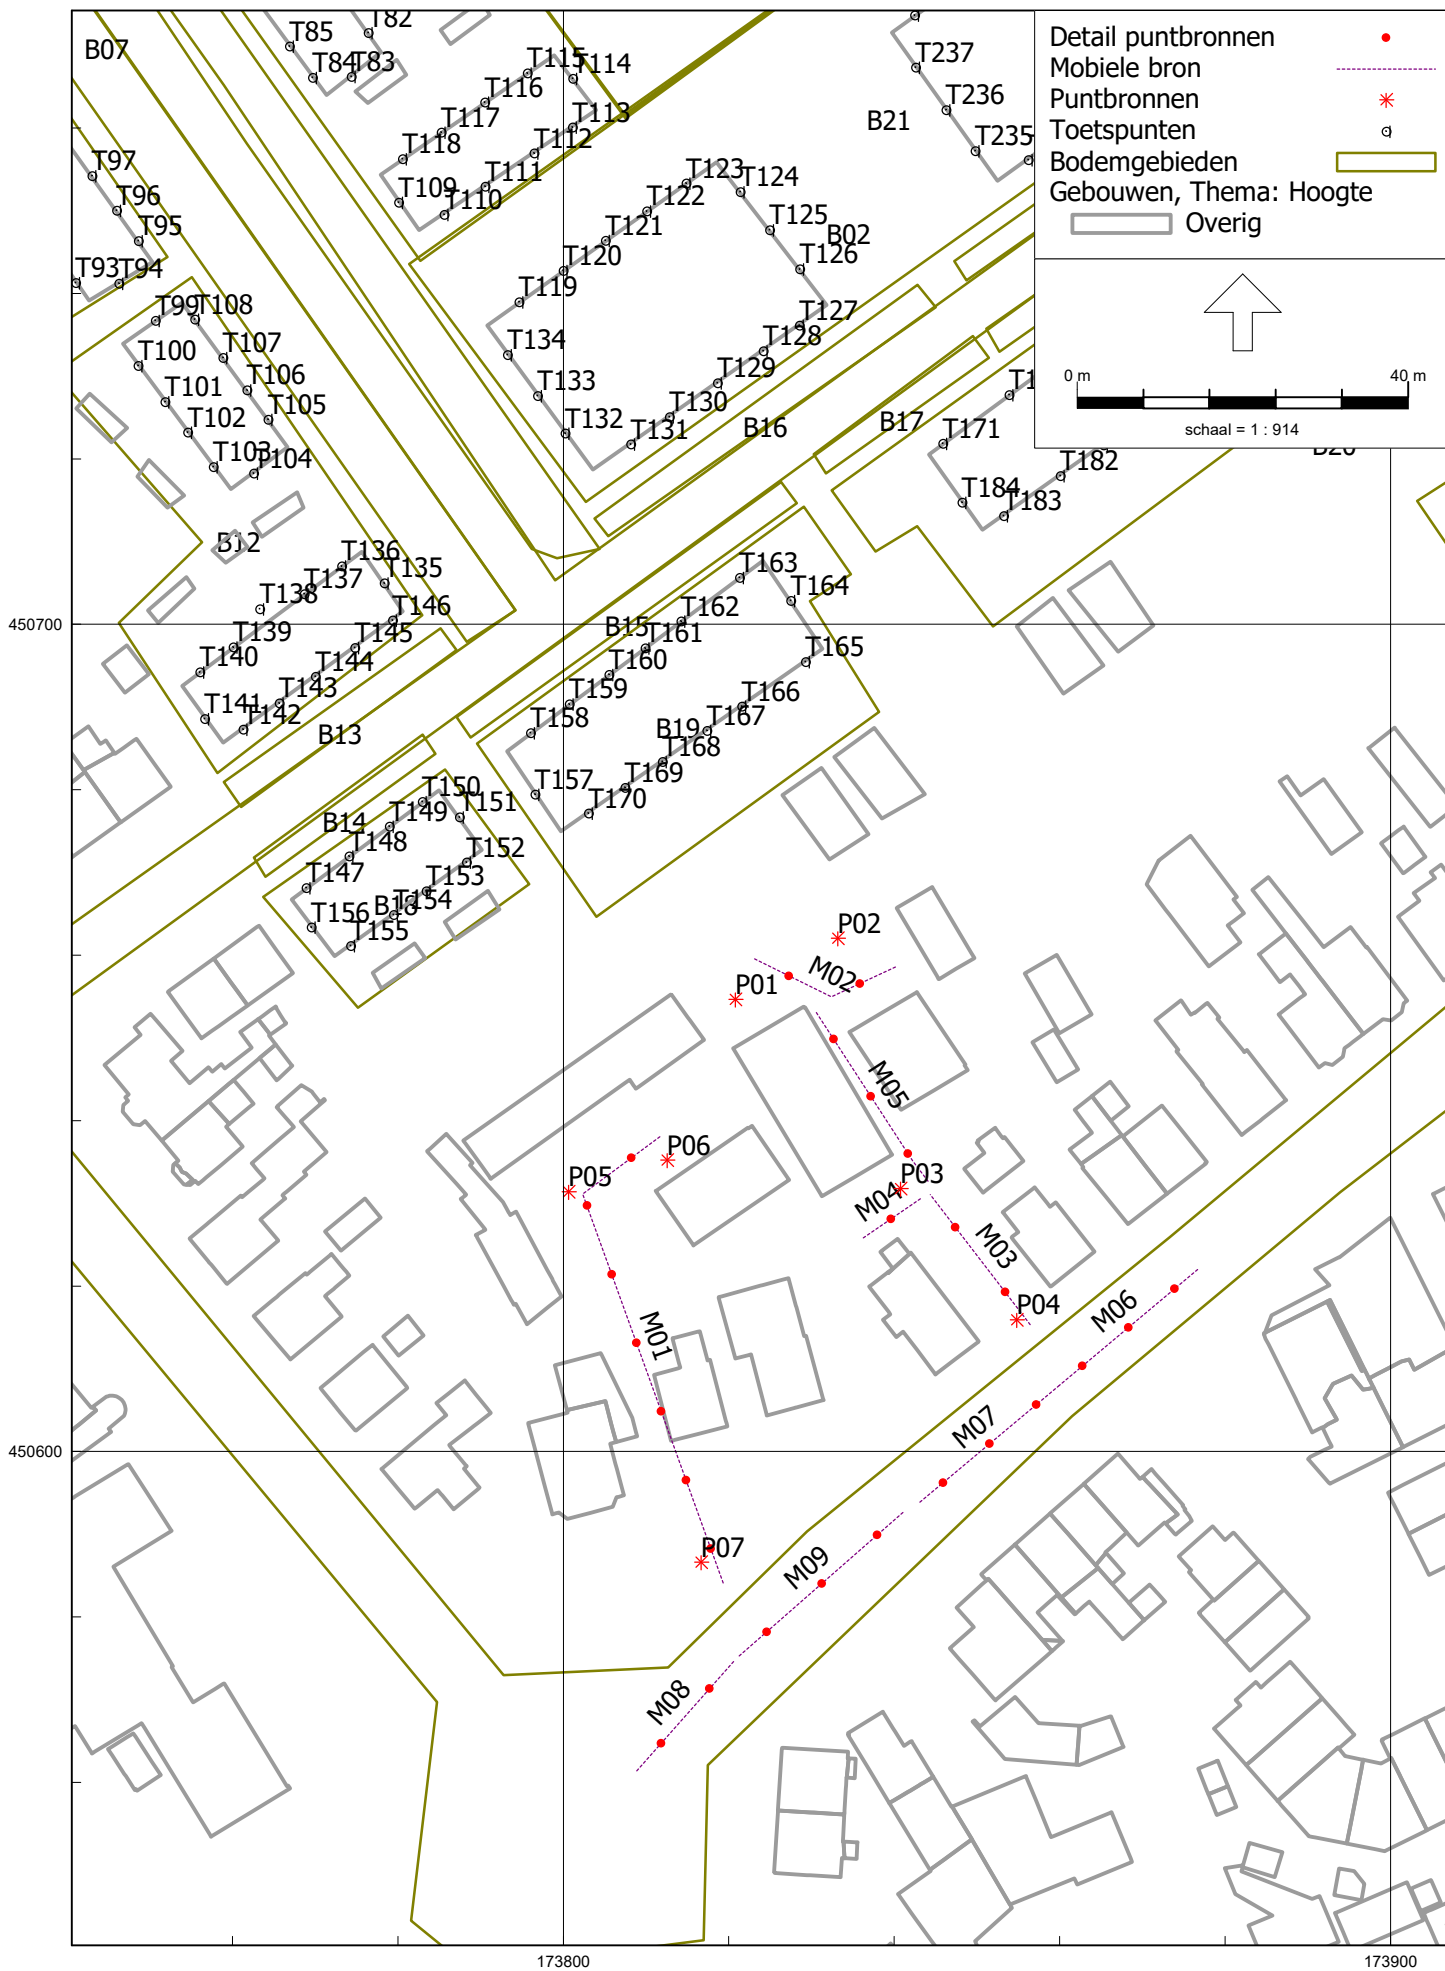

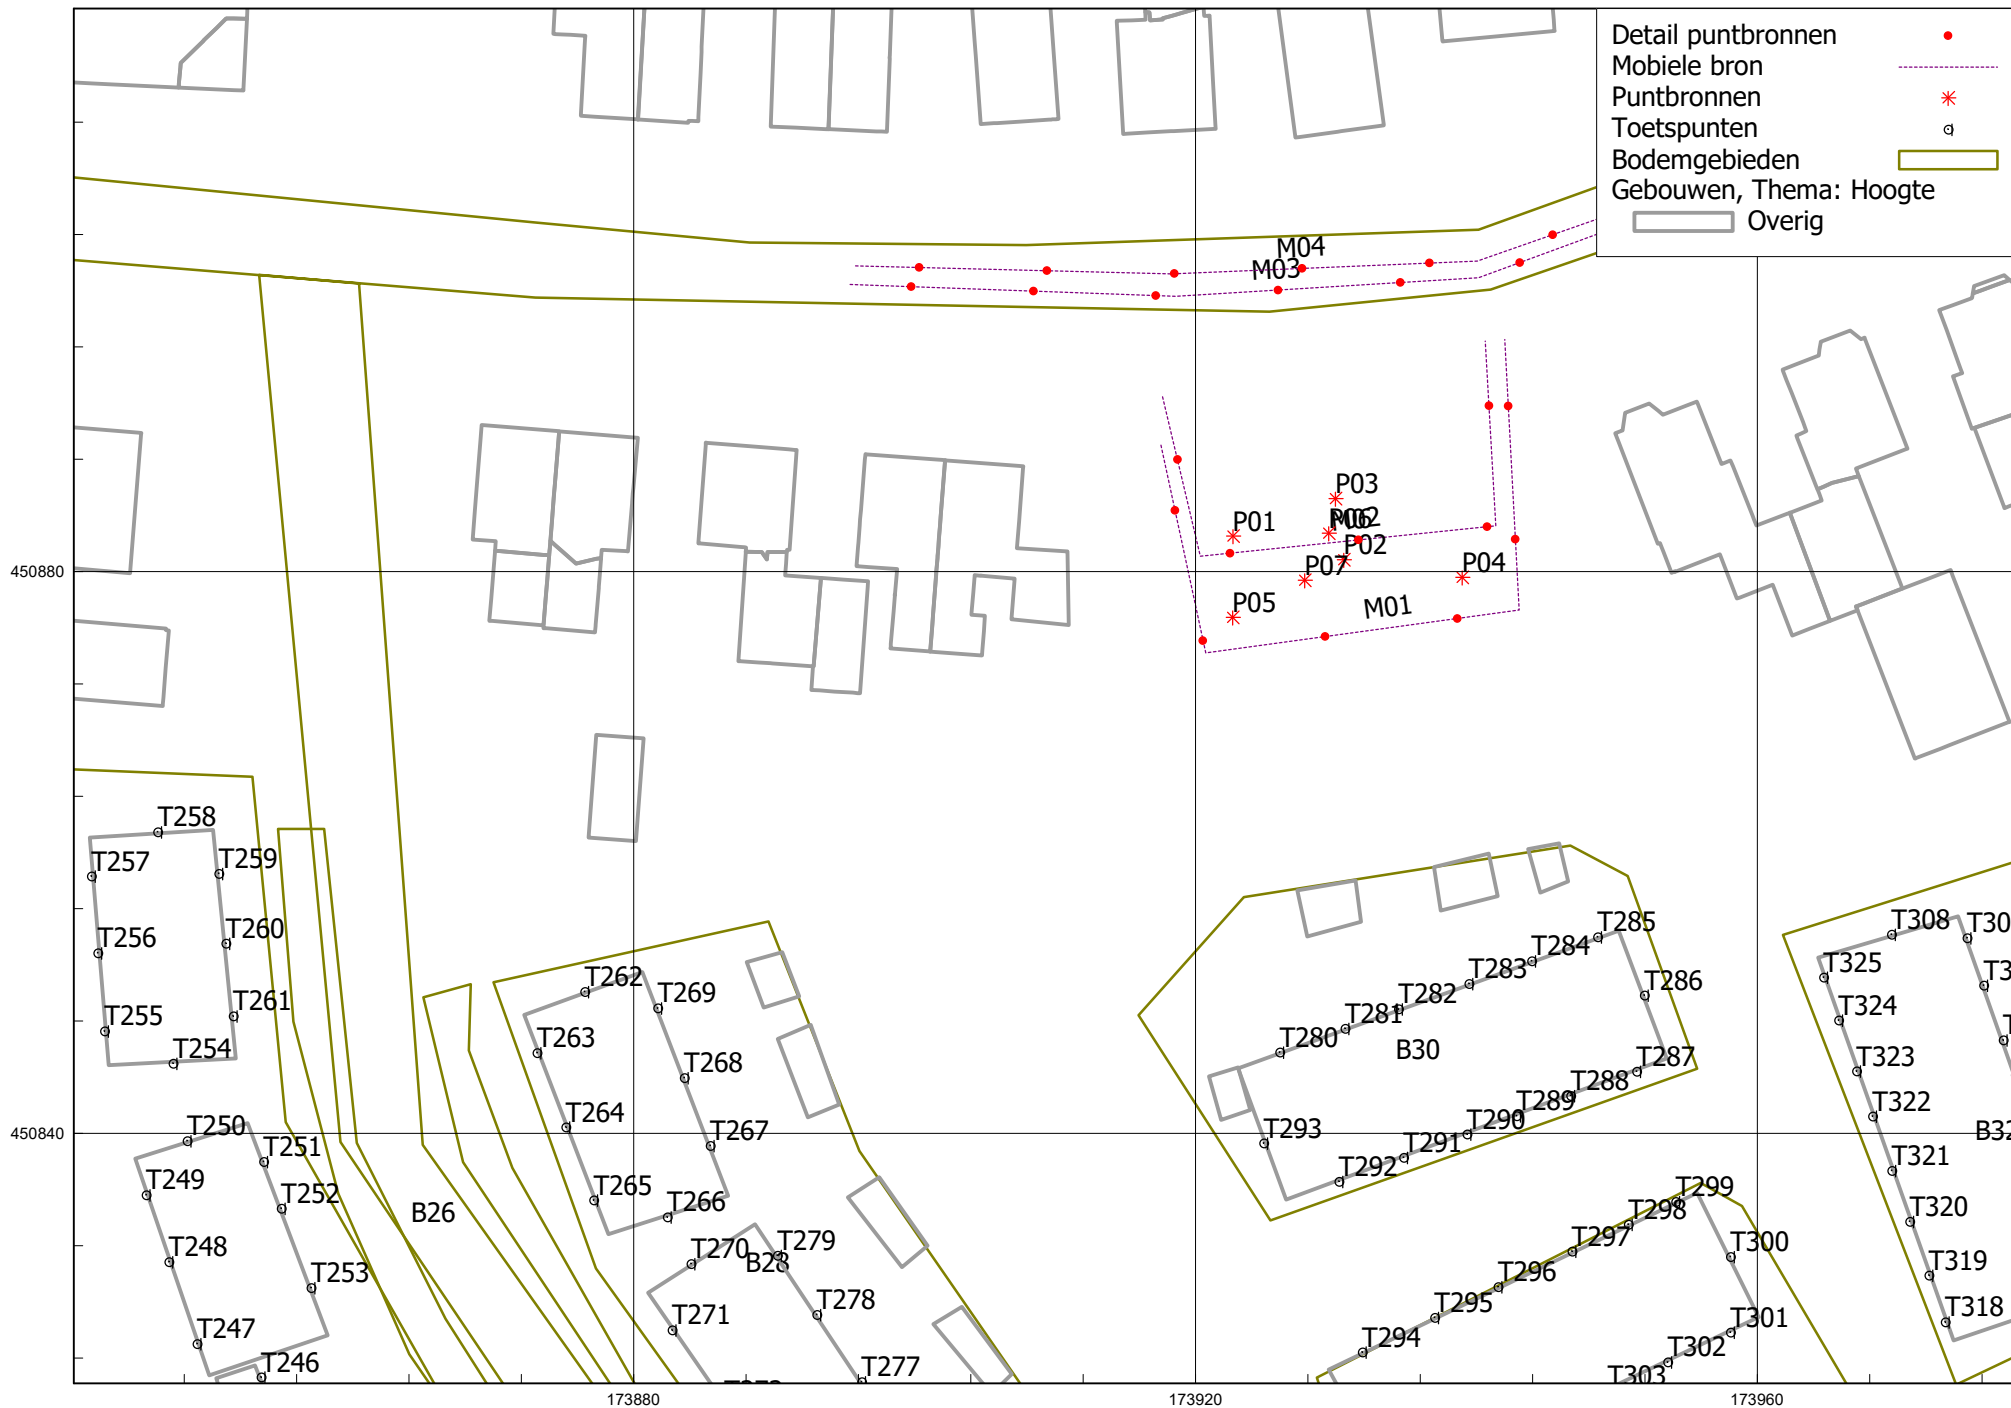

Dit rapport is opgesteld in opdracht:

Woonstede
de heer H. de Boer
Postbus 191
6710 BD EDE

Projectnummer: 231323
Opsteller: Wouter de Ridder
Controleur: Philip de Vries

Equipe Adviseurs B.V.
Daltonstraat 30 D
3301 DB Dordrecht

Postbus 3064
3301 DB Dordrecht

088 078 1100
info@equipe-adviseurs.nl
www.equipe-adviseurs.nl

BANK NL45ABNA0586840729
KVK 24459961
BTW NL820721141B01

Samen gaan we voor goud!