



Nieuwbouw appartementen 'Fier' te Nijmegen

Geluiduitstraling

Documentnummer: 7054.21

In opdracht van MWPO FIER B.V.

4 oktober 2023

moBius
consult

BOUWFYSICA – AKOESTIEK – BRANDVEILIGHEID – DUURZAAM BOUWEN – INSTALLATIETECHNIEK – ONDERZOEK

Vestiging Driebergen
Patrimoniumstraat 1
3971 MR Driebergen
T 0343 51 28 86

Vestiging Delft
Mijnbouwstraat 110
2628 RX Delft
T 015 215 96 00

mail@moBiusconsult.nl · www.moBiusconsult.nl

moBius consult bv / KvK Utrecht 30109543



Lid
Koninklijke
NLingenieurs





Inhoud

1	Inleiding	3
2	Uitgangspunten	4
2.1	Algemeen	4
3	Toetsingskader	5
3.1	Activiteitenbesluit	5
3.2	Stemgeluid terrassen	6
4	Representatieve bedrijfssituatie	7
4.1	Algemeen	7
4.2	Installaties en laden en lossen	7
4.3	Stemgeluiden	9
5	Berekeningen	10
5.1	Methode	10
5.2	Resultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$	12
5.3	Piekgeluiden $L_{A,max}$	13
5.4	Stemgeluiden terrassen	14
6	Conclusie	17

Bijlagen

- Bijlage 1:** Situatietekening (p 18)
Bijlage 2: Invoergegevens model (p 21)
Bijlage 3: Installaties en vrachtwagens: Rekenresultaten (p 36)
Bijlage 4: Stemgeluid terrassen: Rekenresultaten (p 333)



1 Inleiding



In opdracht van MWPO Fier is *moBius consult* als adviseur akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid betrokken bij de nieuwbouw van het project 'Fier' in Nijmegen. Het project betreft de herontwikkeling van het gebied Molenpoort en bestaat in hoofdlijnen uit 5 blokken (A t/m F). Op de eerste bouwlaag (maaiveldniveau) van blok A is een supermarkt en fietsenberging geprojecteerd. De projectlocatie is aangegeven in figuren 1a en 1b. De ligging van de verschillende blokken is aangegeven in figuur 2.

Ten behoeve van het bestemmingsplan dat realisatie van het project mogelijk moet maken, wordt in dit rapport ingegaan op de geluiduitstraling t.g.v. activiteiten die binnen het project plaats vinden en installaties die in het project worden gerealiseerd. Voor toetsing aan de normen zijn de gevels van woningen van het project zelf maatgevend t.o.v. de bestaande woningen die zich rondom het project bevinden.

In hoofdlijnen bestaat uit onderzoek uit de volgende twee delen:

- Onderzoek naar geluiduitstraling van de klimaatinstallaties van de woningen en de supermarkt en naar de geluiduitstraling van het laden en lossen van de supermarkt. Deze onderdelen vallen binnen het toetsingskader van het Activiteitenbesluit.
- Onderzoek naar de stemgeluiden van de vier terrassen van de (dag)horeca. Deze stemgeluiden vallen buiten het toetsingskader van het Activiteitenbesluit. Onderzoek in het kader van een goede ruimtelijke ordening is echter wel noodzakelijk. Bij onderzoek naar de stemgeluiden is aansluiting gezocht bij de VNG publicatie "Bedrijven en milieuzonering".


Figuur 1a en figuur 1b: projectlocatie

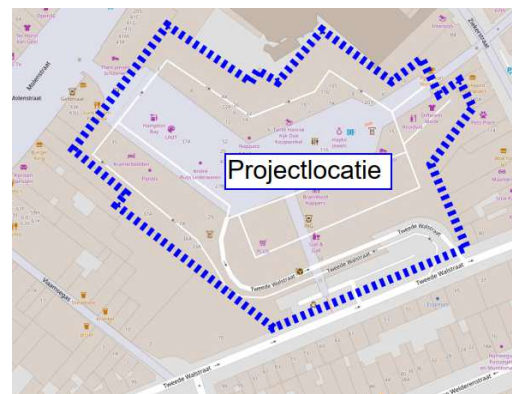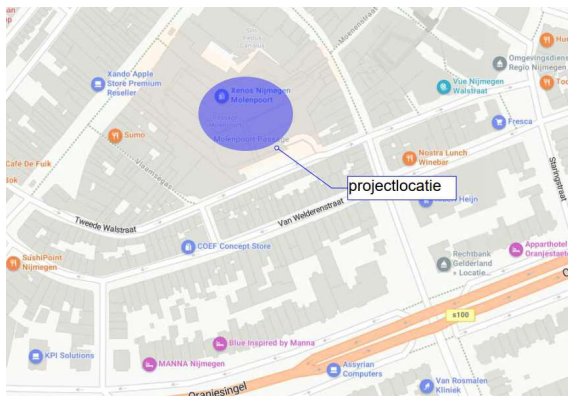

Onderliggende rapportage betreft een aanpassing van onze rapportage met het kenmerk 7054.19, d.d. 30 juni 2023. De aanpassing komt voort uit gewijzigde uitgangspunten voor de terrassen.



Figuur 2: ligging blokken

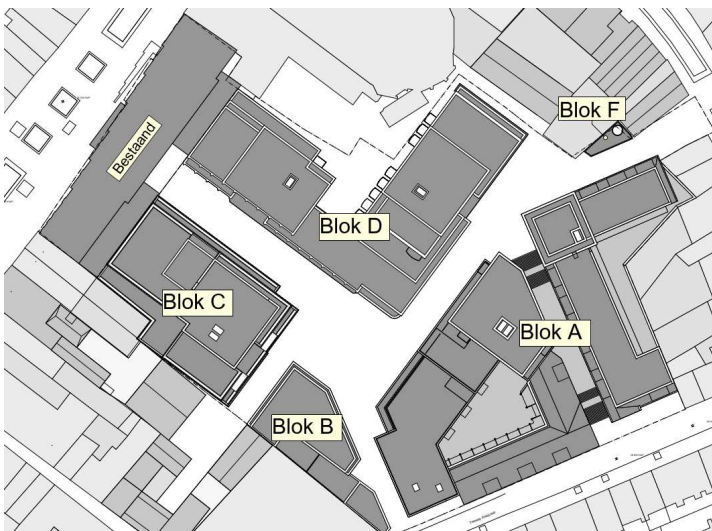

2 Uitgangspunten

2.1 Algemeen

Dit onderzoek is gebaseerd op de volgende gegevens en documenten:

- De bouwkundige tekeningen van HOUBEN / VAN MIERLO met projectnummer NMG006, d.d. 3 mei 2023. Voor de inpassing van het project in de omgeving in gebruik gemaakt van een situatietekening van HOUBEN / VAN MIERLO, d.d. 19 september 2023.
- Afstemming met de gemeente Nijmegen over de uitgangspunten in het akoestisch onderzoek, d.d. 25 september 2023.
- De verbeelding van het bestemmingsplan van RHO adviseurs met projectnummer 20211768, d.d. 11 september 2023. Op deze kaart zijn de posities van de terrassen aangegeven.
- Het Activiteitenbesluit en de bij de berekeningen van toepassing zijnde normen.
- De VNG publicatie "Bedrijven en milieuzonering".
- Technische gegevens van het installaties, per mail aangeleverd en besproken tijdens de vergadering van 15 juni 2023.
- Er is geen sprake van muziekgeluid.

Voor het opstellen van het rekenmodel is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- De basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) van het kadaster.
- Kaartmateriaal van OpenStreetMap.
- Voor de modellering van de hoogte-informatie van de omgeving is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).



3 Toetsingskader

3.1 Activiteitenbesluit

In artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit zijn normen omschreven waarin inrichtingen moeten voldoen. Samengevat luiden deze geluidvoorschriften als volgt.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten, mag op de gevels van de omliggende geluidgevoelige bestemmingen van derden, waaronder woningen, niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
- 45 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
- 40 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).

De maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten, mag op de gevels van de omliggende geluidgevoelige bestemmingen, van derden, waaronder woningen niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).

Verder geldt dat bij het bepalen van de geluidsniveaus, het volgende buiten beschouwing blijft:

- De maximale geluidsniveaus $L_{A,max}$ zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten in de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur).
- Het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein.

Indien er sprake is van een in- of aanpandige situatie mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten, in geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen, waaronder woningen niet meer bedragen dan:

- 35 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
- 30 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
- 25 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).

Opmerking:

Bij de toetsing of de gewenste bestemming inpasbaar is in de omgeving kan aangesloten worden bij de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. Het beoordelingskader bij een bestemmingsplanwijziging is opgenomen in bijlage B5.3 van die publicatie. Bij de toetsing wordt onderscheid gemaakt in de gebiedstypen rustige woonwijk en gemengd gebied.



Voor het plangebied van dit project kan uitgegaan worden van gemengd gebied. Voor gemengd gebied komen de normen overeen met bovenstaande normen uit het Activiteitenbesluit. Als deze waarden worden overschreden, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting die voor het langetijdgemiddelde geluidniveau 5 dB hoger ligt (55 dB / 50 dB / 45 dB). Voor de piekniveaus is verruiming van de normen niet mogelijk. Het bevoegd gezag dient bij deze verruiming te motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie aanvaardbaar acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

3.2 Stemgeluid terrassen

Stemgeluiden op buitenterreinen, zoals terrassen, vallen buiten het toetsingskader van het Activiteitenbesluit. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is dit aspect echter wel relevant. Voor deze toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening is aansluiting gezocht bij VNG Publicatie *Bedrijven en Milieuzonering*, editie 2009.

In het project is er sprake van een viertal terrassen van de (dag)horeca op de begane grond. Boven de horeca en rondom het plein zijn woningen gelegen. Op de begane grond van de overige bouwblokken bevinden zich diverse type winkels en een supermarkt. Derhalve kan deze projectlocatie worden beschouwd als een gemengd gebied.

Voor het onderdeel geluid gaat de VNG publicatie uit van de volgende vier stappen, waarbij per stap sprake is van toename van de geluidbelasting en daarmee ook de onderzoeks- en motiveringsplicht toeneemt.

- Stap 1: Indien de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven. Inpassing is mogelijk. NB: voor de afstand tot gemengd gebied mag rekening gehouden worden met de vermindering van één afstandstap.
- Stap 2: Indien stap 1 niet toereikend is, dan is nader onderzoek nodig naar de geluidsbelasting. Inpassing is in een gemengd gebied mogelijk bij de volgende geluidsbelasting op de gevels woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen:
 - $L_{A,rLT} \leq 50$ dB(A) etmaalwaarde;
 - 50 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
 - 45 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
 - 40 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).
 - $L_{A,max}$: Maximaal geluidniveau;
 - 70 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
 - 65 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
 - 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).



- Stap 3: Indien stap 2 niet toereikend is, is inpassing mogelijk bij een geluidsbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gemengd gebied van:
 - $L_{A,rLT} \leq 55$ dB(A) etmaalwaarde;
 - 55 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
 - 50 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
 - 45 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).
 - $L_{A,max}$: Maximaal geluidniveau;
 - 70 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
 - 65 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
 - 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).

Het bevoegd gezag dient hierbij te motiveren waarom het deze belasting in de concrete situatie mogelijk acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidsbelasting moet worden betrokken.
- Stap 4: Indien stap 3 niet voldoende is, is inpassing doorgaans niet mogelijk. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit te onderzoeken, onderbouwen en motiveren waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidsbelasting moet worden betrokken.

4 Representatieve bedrijfssituatie

4.1 Algemeen

Voor het akoestische onderzoek wordt uitgegaan van de zogenaamde representatieve bedrijfssituatie (RBS). De RBS is de bedrijfssituatie die de hoogste geluidsbelasting veroorzaakt en gedurende ten minste 12 dagen per jaar voorkomt.

Hierbij hoeven de 12 dagen niet aaneengesloten te zijn. Bij de beschrijving van de RBS wordt het etmaal onderverdeeld in de volgende drie perioden:

- Dag: 07:00 – 19:00 uur
- Avond: 19:00 – 23:00 uur
- Nacht: 23:00 – 07:00 uur

Bovenstaande omschrijving is vertaald in de onderstaande representatieve bedrijfssituatie voor de akoestische modelvorming.

4.2 Installaties en laden en lossen

Vrachtwagens

Ten behoeve van het aanleveren/ophalen van goederen en het ophalen van afval, maken gebruik van de laad/los voorzieningen aan de voorzijde en de achterzijde van het gebouw.

Bij de berekeningen van de vrachtwagens is uitgegaan van de volgende punten:

- In tabel 1 zijn het aantal vrachtwagens per periode weergegeven.
- De route van de vrachtwagen is aangegeven op de in bijlage 1 bijgevoegde tekening.
- De gemiddelde snelheid van de vrachtwagens op het terrein bedraagt vooruit 10 km/uur.



- De vrachtwagens rijden vanaf de openbare weg (Tweede Walstraat) achteruit het laad-los dock onder het gebouw in, om na het laden/lossen voorwaarts weer uit te rijden.
- Voor het bronvermogeniveau is rekening gehouden met achteruitrijsignalering.
- Het laden of lossen gebeurt inpandig met gesloten deuren. Toetsing aan piekniveaus op de gevels van omliggende woningen, t.g.v. het laden en lossen, is daarom ook in het kader van een goede ruimtelijke ordening niet aan de orde.
- Het geluid van de achteruitrijsignalering kan als tonaal gekarakteriseerd worden. Volgens de HMRI moet een toeslag van 5 dB op het gemeten of berekende beoordelingsniveau worden toegepast als het geluid op het toetspunt duidelijk als tonaal herkenbaar is. In het onderzoek is derhalve gekozen om de toeslag voor het tonale karakter op te nemen in het bronvermogen.

Tabel 1: Samenvatting RBS mobiele bronnen

Onderdeel	Omschrijving	Aantallen			Bronvermogen L_w in dB(A)	Uitgangspunten
		Dag (7-19 h)	Avond (19-23 h)	Nacht (23-7 h)		
Vrachtwagens supermarkt	Aankomst (route 1)	5	-	-	103*	Rijsnelheid 10 km/h
	Vertrek (route 2)				100	

*inclusief toeslag voor tonaal geluid voor de achteruitrijdsignalering

Installaties

In het project is sprake van de volgende installaties:

- De toe en afvoer van de luchtbehandelingskasten ten behoeve van de ventilatie van de supermarkt. De kast van de LBK staat binnen in de laad/los dock opgesteld. De aanzuigopening bevindt zich in de gevel en de afblaas in de laad/los dock. Zowel de toe- als de afvoer dienen voorzien te worden van dempers. Omdat de afblaas zich in de laad/losplaats bevindt is de geluiduitstraling via de (transport)deur verwaarloosbaar.
- Diverse toe- en afvoervoorzieningen ten behoeve van de ventilatie van de verkeersruimten in de appartementen. De ventilatorboxen staan inpandig opgesteld.
- Twee warmtepompen voor de verwarming/koeling van de supermarkt.
- Een droge koeler ten behoeve van de koelinstallaties in de supermarkt.
- Dakinstallatie ten behoeve van het collectieve warmtenet van Eteck.

De gebruikstijden van de installaties gedurende de dag-, avond- en nachtperiode zijn gegeven in tabel 2. Het exacte merk/type van de installaties is nog niet bekend. Op basis van kennis en ervaring zijn representatieve bronvermogens toegepast. De gehanteerde bronvermogens zijn taakstellend voor de productkeuze van de installateur (zie tabel 2).




Tabel 2: Samenvatting RBS installaties

INSTALLATIES		Bedrijfsduur			Bronvermogen in dB(A)
Onderdeel	Omschrijving	Dag (7-19 uur)	Avond (19-23 uur)	Nacht (23-7 uur)	
Luchtbehandelingskast supermarkt (kast inpandig)	Toevoer	100 %	75 %	25 %	61
	Afvoer (inpandig)				<i>inpandig</i>
Ventilatie verkeersruimten (kast inpandig)	Toevoer	100 %	100 %	100 %	50
	Afvoer				66
Dakinstallatie Eteck	T.b.v. warmtenet	100 %	75%	25 %	90
Warmtepomp (2x)	T.b.v. supermarkt	100 %	50 %	10 %	81
Droge koeler		100 %	100 %	100 %	63

4.3 Stemgeluiden

In het plan worden 4 zones aangewezen als buitenruimte voor de terrassen. De ligging van de terrassen zijn aangegeven in figuur 3. Het aantal zitplaatsen op de terrassen en de gebruikstijden/openingstijden van de horeca zijn door de opdrachtgever aangeleverd.

Figuur 3: Positie terrassen (dag)horeca

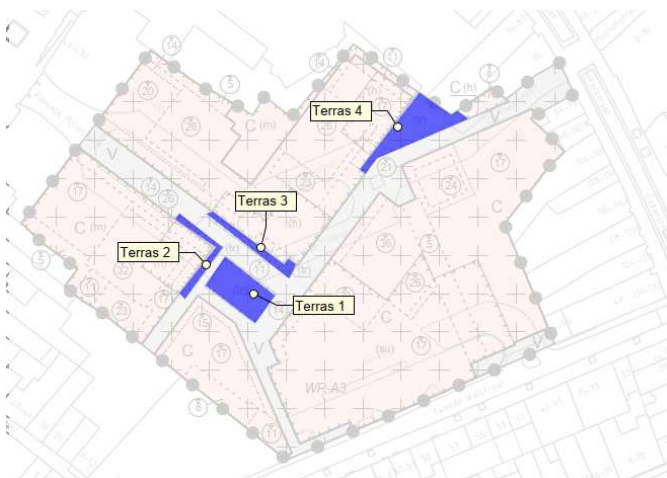

Bij de berekeningen van de stemgeluiden is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- Voor de terrassen is uitgegaan van het gemiddelde bronvermoggenniveau bronvermogen van een sprekend persoon met verheven stemgeluid van 65 dB(A) overeenkomstig de akoestische gegevens uit het artikel 'Menselijk Stemgeluid', zoals gepubliceerd in het Journaal Geluid, d.d. december 2009. Voor de piekgeluiden is rekening gehouden met een luid roepend persoon: 90 dB(A). Deze piekgeluiden zijn ingevoerd als puntbronnen.



- Bezoekers komen veelal in groepen van 2 of 4 personen waarbij er per groep één gesprek tegelijk wordt gevoerd. Derhalve is er vanuit gegaan dat 1 op de 3 bezoekers gelijktijdig aan het praten is. Dit komt overeen met een reductie van: $10 \cdot \text{LOG}(1/3) = 4,8 \text{ dB(A)}$.
- Voor de bezetting is gerekend met 1 persoon per m^2 terras.
- Op basis van voorgaande zijn de stemgeluiden op de terrassen zijn in het rekenmodel ingevoerd als oppervlaktebron met het volgende bronvermogen per m^2 : $65 \text{ dB(A)} - 4,8 \text{ dB(A)} = 60,2 \text{ dB(A)/m}^2$
- Gerekend is met een bronhoogte van 1,2 meter voor een zittend persoon.
- De terrassen worden gebruikt tussen 9 uur en 23 uur.
- Er is geen sprake van (versterkte) muziek op de terrassen.

Tabel 3: Overzicht gebruik buitenruimten

Buitenruimte	Tijden	Bezetting	Bronvermogen L_w in dB(A)/m^2	Bronvermogen L_{max} in dB(A)
Terras 1 t/m 4	Dagperiode: 9-19 uur (10 uur)	1 persoon per m^2	60,2 dB(A)	90 dB(A)
	Avondperiode 19-23 uur (4 uur)			

5 Berekeningen

5.1 Methode

De berekeningen van de geluidsniveaus bij de geluidsgevoelige bestemmingen is uitgevoerd volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI 1999). Hierbij is gebruik gemaakt van het computerprogramma GeoMilieu versie 2023.1. Van de situatie en de omgeving is een akoestisch rekenmodel opgezet, waarin alle akoestisch relevante objecten zijn opgenomen.


In het computerprogramma zijn hiervoor items ingevoerd zoals gebouwen (afschermend en reflecterend), puntbronnen (installaties), mobiele bronnen (rijroutes) en immissiepunten bij de omliggende woningen.

- De reflectie van de achterliggende gevel van de betreffende woning is niet meegenomen, zodat het invallende geluidsniveau is berekend.
- De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn berekend ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen. Er is uitgegaan van een beoordeling op 1,5 meter boven vloerniveau van de betreffende bouwlagen.
- Geluidsbronnen zijn in het model ingevoerd als puntbronnen, voor de stemgeluiden is uitgegaan van oppervlakte bronnen. Voor geluidsbronnen die een deel van een periode actief zijn, is een bedrijfsduurcorrectie toegepast.
- Waar van toepassing is een zacht bodemvlak ingevoerd. De standaard bodem is ingevoerd als hard.
- De rekennauwkeurigheid van een dergelijk model valt conform de Handleiding binnen $\pm 2 \text{ dB}$.




Alle invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2. Een grafisch overzicht van het model (met geluidbronnen) is gegeven in figuur 4 t/m figuur 6.

Figuur 4: Model met nummering toetspunten

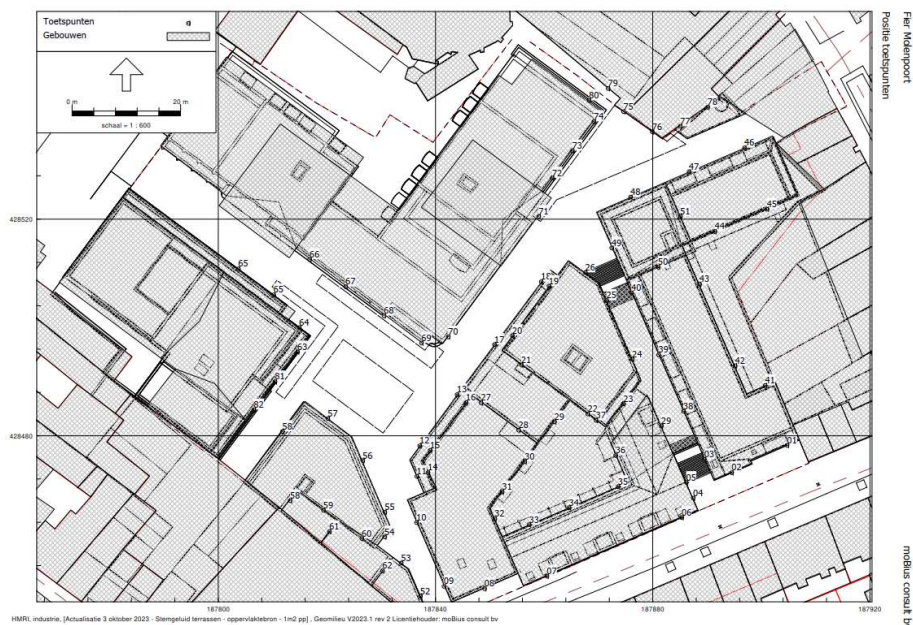


Figuur 5: Model met positie bronnen installaties en laden en lossen

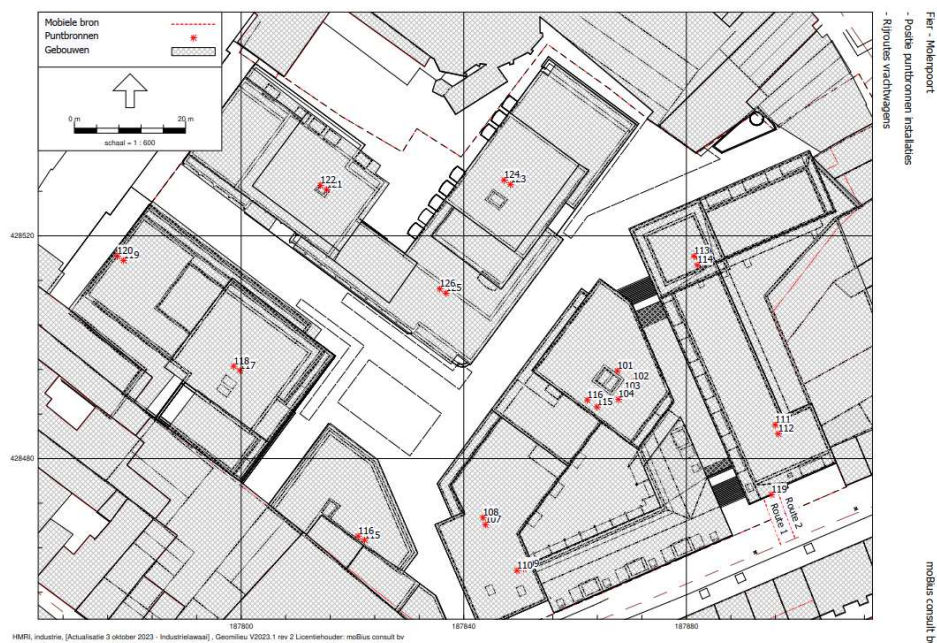



Figuur 6: Model met positie bronnen stembeluiden

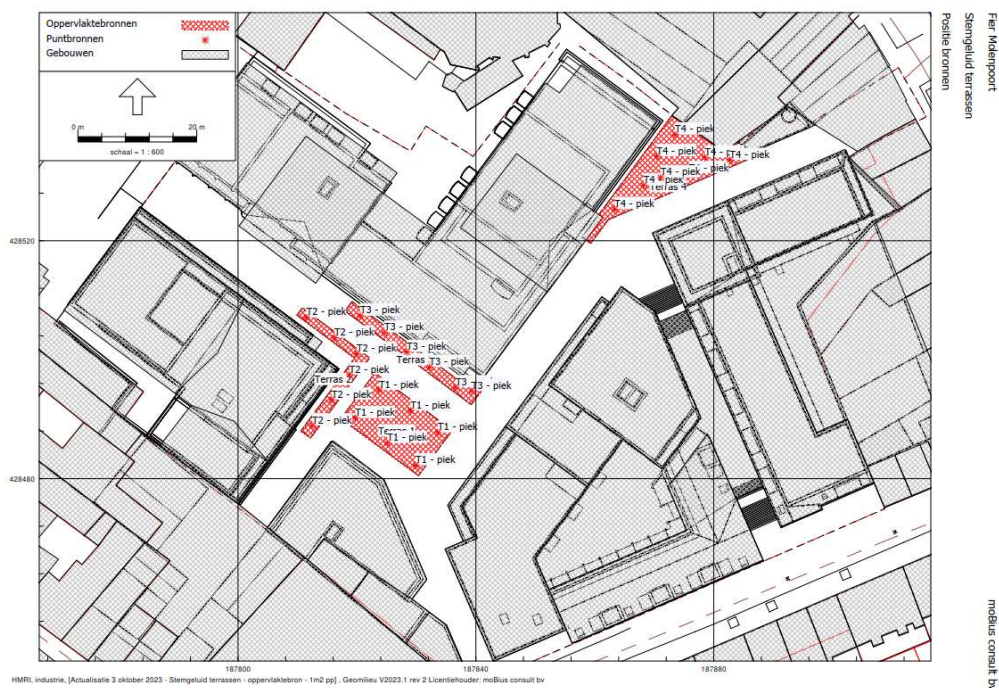

5.2 Resultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$

Op basis van de in paragraaf 4.1 opgegeven RBS (zie tabellen 1 en 2) zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus berekend. Een overzicht van de maatgevende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus is gegeven in tabel 4. Een overzicht van alle rekenresultaten is genomen in bijlage 3. De nummering van de waarneempunten is weergegeven in figuur 4.

De in tabel 4 weergegeven resultaten zijn exclusief de stembeluiden, zie paragraaf 5.4 voor de resultaten van de stembeluiden.



Tabel 4: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{A,r,LT}$ op de maatgevende woningen

Nummer- rekenpunt	Adres	Hoogte t.o.v. maaiveld	L _{A,r,LT} in dB(A)		
			Dag- periode	Avond- periode	Nacht- periode
Toestwaarden:			50	45	40
02	Blok 1a: Woningen boven laad-losdeur supermarkt	6,5 meter	49	45	40
		12,5 meter	43	38	33
04	Blok 1b: Woningen uitkijkend op laad-losdeur supermarkt	6,5 meter	44	39	34
		12,5 meter	43	37	33
24	Bovenste appartementen hoog- bouw blok 1a	33,5 meter	46	45	40
25		33,5 meter	45	43	39
26		33,5 meter	42	41	37

Geconcludeerd wordt dat met de in paragraaf 4.1 omschreven RBS voldaan wordt aan de normen.

Tonaal geluid installaties

Overeenkomstig de wet- en regelgeving moet in een situatie waarbij in de praktijk een duidelijk tonaal karakter is waar te nemen ter plaatse van een beoordelingspunt, een toeslag worden toegepast van 5 dB (A). Een eenduidige norm om het tonale karakter van het geluid te beoordelen is in Nederland (vooralsnog) niet aanwezig. Er is echter mogelijk dat het geluid van de drycooler, warmtepompen en soms ook van de luchtbehandelingskasten, door de omwonenden als tonaal wordt beoordeeld/ervaren. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat er geen sprake is van tonaal geluid ten gevolge van de installaties. Hier dient bij de keuze voor de installaties door de installatieadviseur of installateur rekening mee te worden gehouden.

5.3 Piekgeluiden L_{Amax}

Bij de (dak)installaties is sprake van geluid met een continu karakter en is geen sprake van piekgeluiden.

Conform artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit zijn de eisen voor piekgeluiden niet van toepassing op laad- en losactiviteiten in de dagperiode. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het wel relevant om bij inpassing zorg te dragen voor een verantwoorde situatie. Dit wordt gedaan door het laden en lossen plaats te laten vinden binnen in het magazijn van de supermarkt, met gesloten deuren.



5.4 Stemgeluiden terrassen

Richtafstand (stap 1)

Conform de VNG publicatie vallen *Café's en Bars* in milieucategorie A. Deze bedrijven vallen onder milieucategorie 1. De richtafstand voor geluid bedraagt hierdoor 10 meter.

Omdat direct boven de terrassen van de (dag)horeca woningen zijn gelegen wordt er niet voldaan aan de richtafstand.

Geluidsbelasting (stap 2 en 3)

Uit stap 1 volgt dat diverse woningen die zijn gelegen boven de terrassen niet buiten de gestelde richtafstand vallen. Voor deze woningen zal de geluidsbelasting op de gevels worden bepaald ten behoeve van de toetsing aan stap 2 en (eventueel) stap 3.

Voor de volledigheid is er voor gekozen om ook de overige woningen in de directe omgeving van de terrassen mee te nemen in het akoestisch onderzoek. De rekenresultaten van de overige woningen is opgenomen in de bijlage 4 van het rapport.

Een overzicht van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus is gegeven in tabel 5. Een overzicht van de rekenresultaten op de overige omliggende woningen is opgenomen in bijlage 4. De nummering van de waarneempunten is gegeven in figuur 4.

Tabel 5: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus L_{Ar,LT} stemgeluiden, op maatgevende toetspunten,

Waar- neempunt	Waarneempunt omschrijving	Hoogte	Geluidniveau L _{Ar,LT} in dB(A)	
			Dagperiode 7 - 19 uur	Avondperiode 19 - 23 uur
48	Uitkijkend op terras 4	6,5	53	54
57	Uitkijkend op terras 1	6,0	54	55
63	Boven terras 2	5,5	54	55
81			53	53
67	Boven terras 3	6,5	53	54
68			54	55
69			54	54
72	Boven terras 4	6,5	54	55
73			55	55
74			55	56
75			55	55
76			55	55

Voor de toetsing van de piekniveaus t.g.v. de stemgeluiden op de terrassen zijn berekeningen uitgevoerd. De resultaten van de maatgevende toetspunten zijn gegeven in tabel 6. In bijlage 4 zijn de volledige rekenresultaten van de piekniveaus opgenomen.



Tabel 6: Berekende maximale geluidniveaus $L_{A,max}$ stemgeluiden, op maatgevende toetspunten,

Waar- neempunt	Waarneempunt omschrijving	Dag- en avondperiode 7 - 23 uur	
		Hoogte	$L_{A,max}$ in dB(A)
65	Direct boven terras 2	5,5	66
81			66
67	Direct boven terras 1	6,5	64
68			64
69			64
72	Direct boven terras 2	6,5	65
73			63
74			64
75	Uitkijkend op terras 2	6,5	64
76			64

Toetsing stap 2 en 3

Uit de berekeningen blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen binnen de richtafstand voor geluid, ten hoogste 55 dB(A) bedragen in de dagperiode en 56 dB(A) in de avondperiode. Hierbij wordt niet voldaan aan de eisen voor stap 2 (maximaal 50 dB(A) en 45 dB(A) in respectievelijk de dag en - avondperiode) en in de avondperiode tevens niet aan de eisen voor stap 3 (maximaal 50 dB(A)). In de dagperiode wordt bij stap 3 wel voldaan aan de eisen (maximaal 55 dB(A))

Uit de berekeningen blijkt dat de maximale geluidniveau's op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen binnen de richtafstand voor geluid, ten hoogste 66 dB(A) bedragen. Hiermee wordt wel voldaan aan de eisen voor stap 2 en 3 in de dagperiode (maximaal 70 dB(A)) maar niet aan de eisen en voor de avondperiode (maximaal 65 dB(A)).

Onderbouwing inpassing (stap 4)

Er wordt niet voldaan aan stap 3 uit de VNG publicatie. Inpassing is alleen mogelijk met voldoende onderbouwing en motivatie, overeenkomstig de omschrijving bij stap 4 uit de VNG-publicatie. Op basis van de volgende onderbouwing en motivatie wordt het geluid van de stemgeluiden als inpasbaar beoordeeld:

- Conform hoofdstuk 4 uit de VNG-publicatie is de (dag)horeca een categorie A bedrijf. In de publicatie wordt aangegeven dat categorie A bedrijven zodanig weinig milieubelastend zijn voor hun omgeving, dat deze in een situatie bij functiemening (gemengd gebied) aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd.



- Volgens de beoordelingsmethode van de VNG gids is het bij een stap 4 beoordeling belangrijk om rekening te houden met samenloop van verschillende geluidbronnen (cumulatie). Er kan geconcludeerd worden dat andere geluidbronnen niet leiden tot toename van geluidhinder:
 - Op de gevels woningen waar sprake is van overschrijding t.g.v. de stemgeluiden (rond de terrassen) is de geluidsbelasting van zowel de gezoneerde wegen als de gedezoneerde wegen (30 km per uur) laag. In geen geval is sprake van een verhoogde geluidsbelasting door wegverkeer. De volledige bevindingen van het onderzoek naar het wegverkeer is opgenomen in ons rapport met kenmerk 7054.18.
 - Op de gevels woningen waar sprake is van overschrijding t.g.v. de stemgeluiden (rond de terrassen) is de geluidsbelasting t.g.v. van de installaties en het laden en lossen eveneens laag.
- In lijn met het vorige punt speelt hierin ook een rol dat de stemgeluiden alleen optreden in de dag- en avondperiode. De unieke locatie die is gelegen midden in de binnenstad van Nijmegen, zal vanwege de levendige omgeving voor veel bewoners een reden zijn graag op de locatie te willen wonen. De binnenstad brengt voor de bewoners ook veel voorzieningen met zich mee. Hierdoor zal de acceptatie van geluidbronnen die horen bij een levendige binnenstad, zoals zichtbare terrassen, hoger liggen dan bij andere geluidbronnen en zal dit als minder hinderlijk worden ervaren. Verder is in de dag- en avondperiode op de locatie sprake van de nodige reuring van voorbijgangers en winkelend publiek in het openbare gebied. Het stemgeluid van de terrassen zal hier deels in opgaan.
- In de nachtperiode zijn de terrassen tevens gesloten, waardoor geen sprake is van slaapverstoring.
- Het toepassen van een (geluid) scherm rondom de terrassen is vanuit stedenbouwkundig oogpunt ongewenst.
- Het beperken van de capaciteit van de terrassen zal grote effecten hebben op de bedrijfsvoering van de horeca. Voor een afname van 3 dB in de avondperiode moeten bijvoorbeeld het aantal zitplekken op de terrassen terug worden gehalveerd.
- Het aanpassen van de gebruikstijden van de terrassen tot maximaal 2,0 uur (van 19:00 – 21:00) in de avond periode zal een (forse) beperking zijn voor de beoogde horecagelegenheid op deze locatie.
- Voor het akoestisch woon- en leefklimaat is het geluidniveau binnen in de woningen (achter de gevels) een belangrijk aspect. Hier kan in worden voorzien door bij de woningen met geluidniveaus die hoger liggen dan 53 dB(A), een dusdanige geluidwering van te realiseren, zodat het binnenniveau ten gevolge van het stemgeluid maximaal 30 dB(A) bedraagt.
- De onderzijde van de plafonds van de loggia's en balkons dienen voorzien te worden van geluidabsorberende beplating om ongewenste reflecties van het stemgeluid naar de achterliggende gevel te voorkomen.



6 Conclusie

Ten behoeve van het bestemmingsplan is door moBius consult de geluidsuitstraling onderzocht van het nieuwbouwproject "Fier" te Nijmegen. De geluiduitstraling wordt veroorzaakt door diverse (dak)installaties, voertuigbewegingen van de supermarkt t.b.v. het laden lossen en door de stemgeluiden van de onoverdekte terrassen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Activiteitenbesluit en in het kader van een goede ruimtelijke ordening (stemgeluid). Dit is gedaan door de representatieve bedrijfssituatie te inventariseren en op basis hiervan de geluidniveaus te berekenen en te toetsen op de gevels van de omliggende woningen. Uit de berekeningen blijkt dat de gevels van de woningen van het project zelf, maatgevend zijn t.o.v. de gevels van de bestaande woningen rondom het project.

Activiteitenbesluit

Uit het onderzoek blijkt dat met de omschreven bedrijfssituatie voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) als het maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$), voldaan wordt aan de eisen van het Activiteitenbesluit.

De gehanteerde bronvermogens en bedrijfstijden voor de installaties zijn taakstellend voor de productkeuze van de installateur. Indien de installaties op een andere positie worden geplaatst of als de bedrijfstijden afwijken, dient door middel van een akoestisch onderzoek aangetoond te worden dat er nog steeds voldaan wordt aan de gestelde eisen.

Stemgeluid terrassen

Er zijn geen wettelijke eisen van kracht voor stemgeluiden van terrassen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is onderzoek naar stemgeluiden echter wel relevant. Hierbij is aansluiting gezocht bij de VNG Publicatie *Bedrijven en Milieuzonering*, editie 2009.

Uit het onderzoek naar de stemgeluiden blijkt het volgende

- De piekniveau's van stemgeluiden voldoen in de dagperiode aan de toetswaarden.
- De langetijdgemiddelde geluidniveau's zijn bij diverse appartementen enkele dB's hoger dan de normen. Vanwege deze overschrijding is de situatie nader beschouwd en onderbouwd. Op basis daarvan wordt de situatie als inpasbaar beoordeeld.

Delft, 4 oktober 2023

ir. Reinier Scholten
ir. Arnold Hietland




Bijlage


1 Situatietekening




Getekende omgevingsbebouwing en perceelsgrenzen zijn slechts indicatief en dienen ingemeten en bepaald te worden.
Deze tekening en het ontwerpvoorstel bevat de status 'in bewerking' - hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

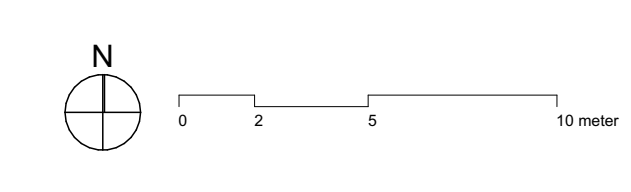

IN BEWERKING



project	MUGOV6 Molenpoort	omschrijving	dekkingszicht		HOUBEN / VAN MIERLO
best	voorstel ontwerp	schaal	1:200	datum	19-08-2023

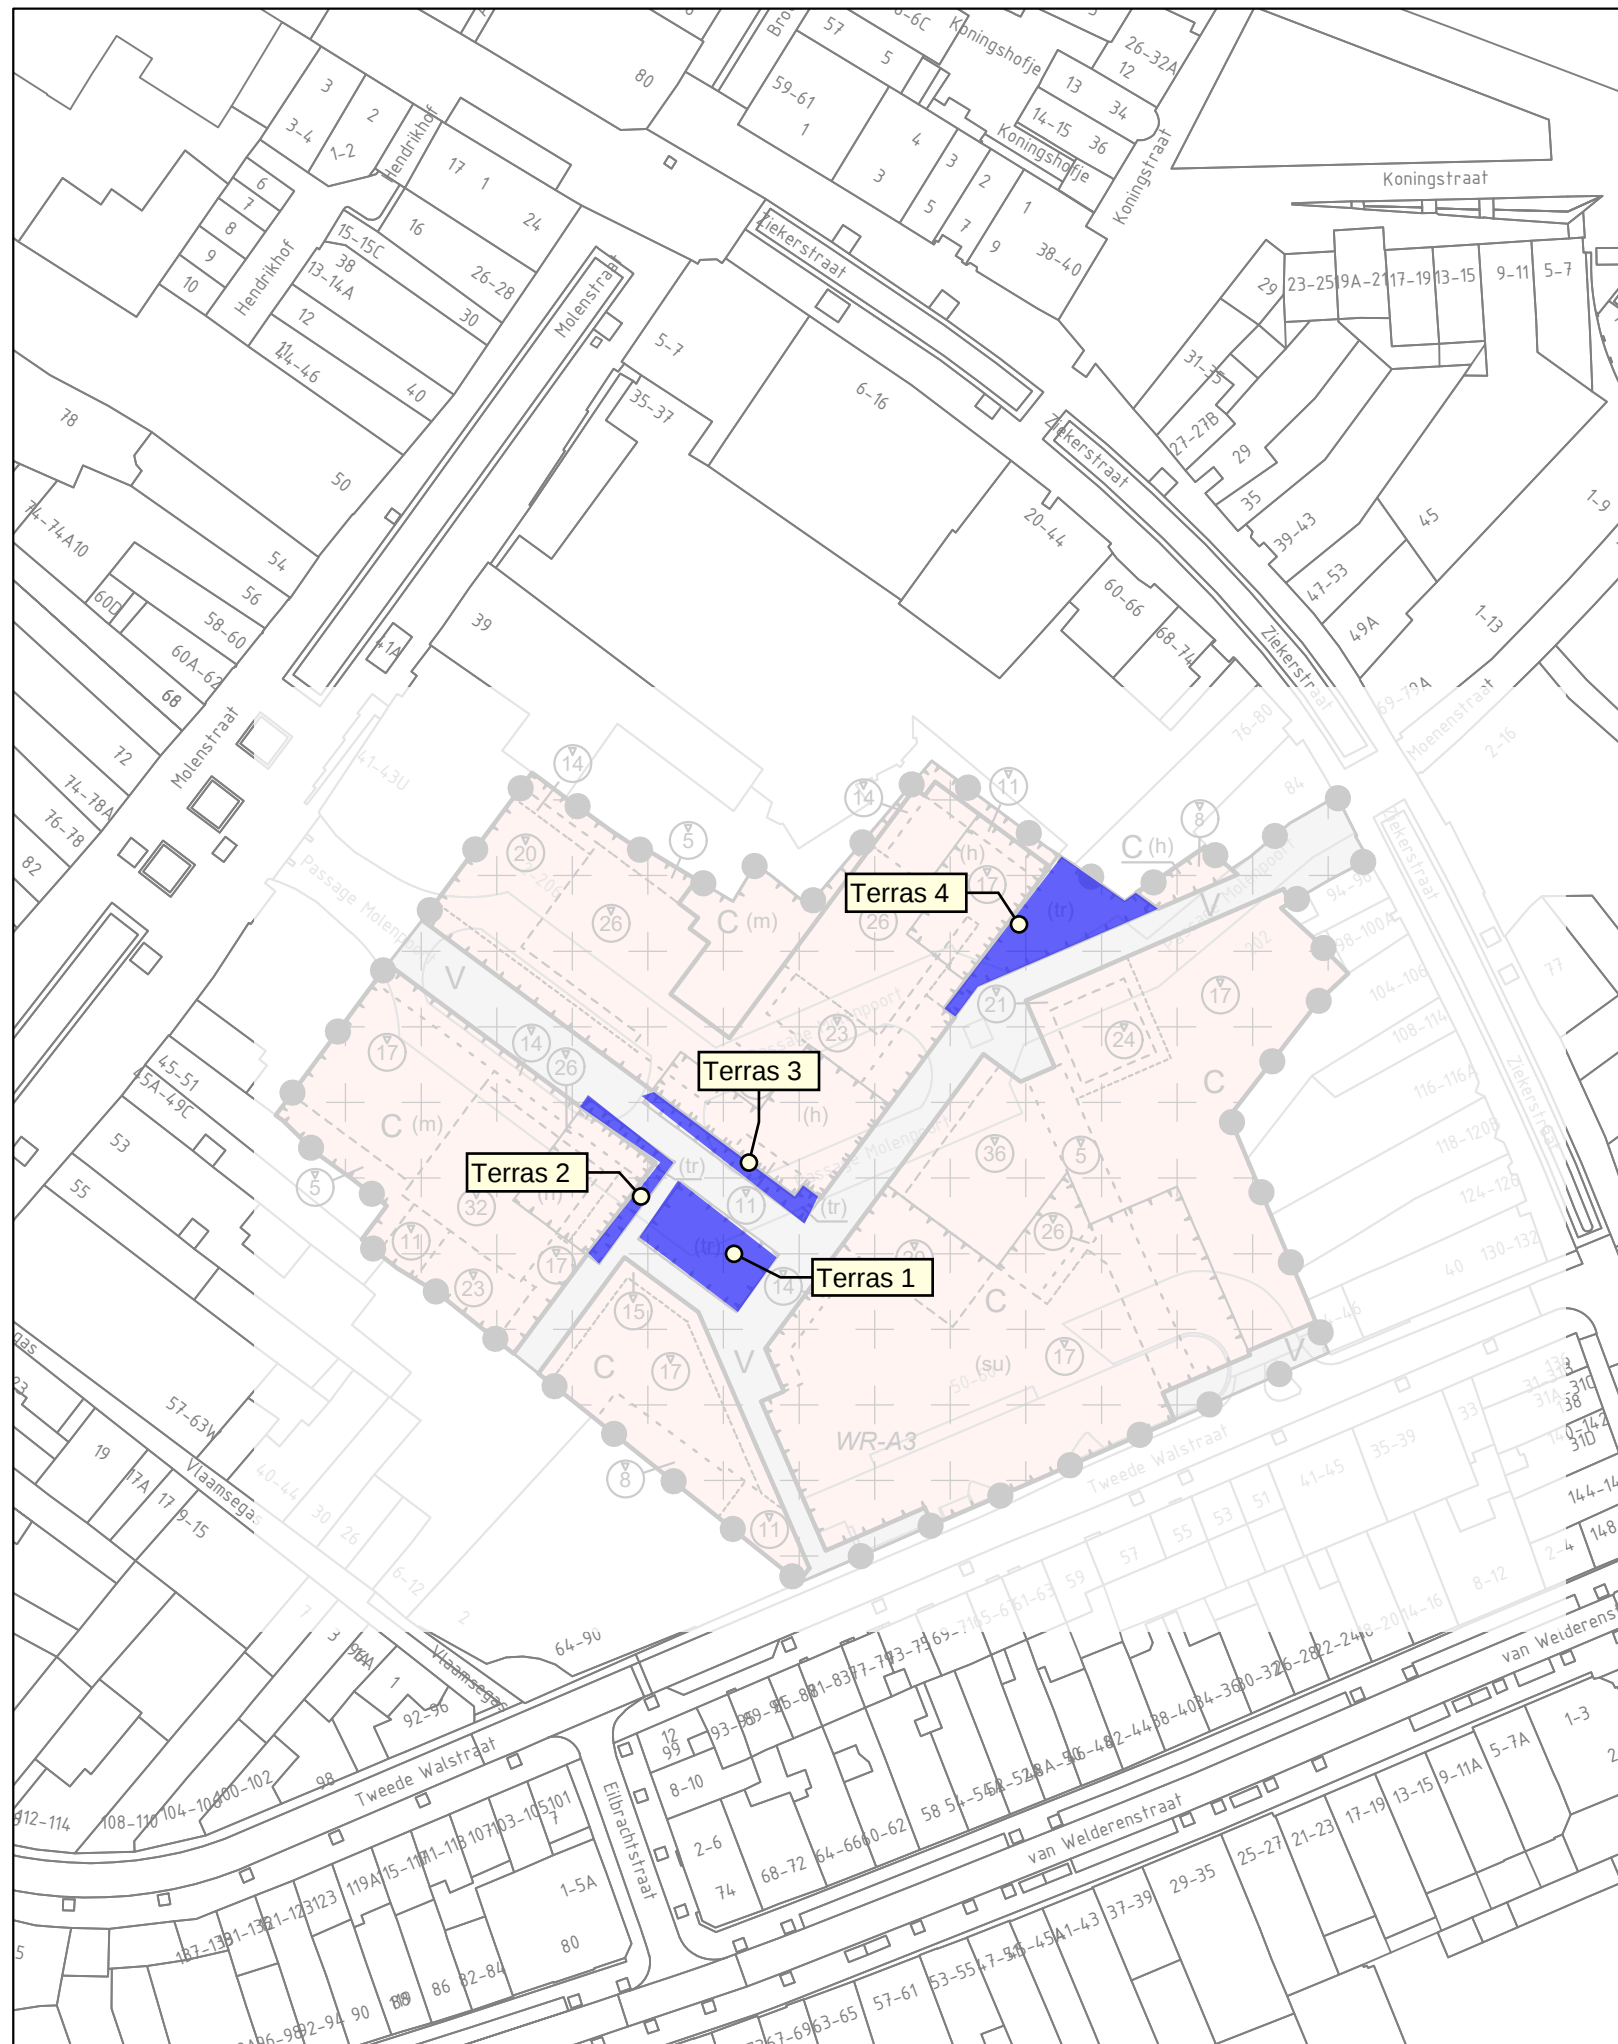

Plangebied







Enkelbestemmingen



Dubbelbestemmingen




Functieaanduidingen



Bouwvlakken



Maatvoeringen



GEMEENTE NIJMEGEN

Nijmegen Centrum - Binnenstad - 16 (Molenpoortpassage)

bestemmingsplan

PROJECT	20211768
FORMAAT	A3
SCHAAL	1:1000
KAART	1/1
GETEKEND	P. Fijneman
IDN	NL.IMRO.0268.BP5016-C001

Vastgesteld

Ontwerp

Voorontwerp

Concept 11-09-2023

RHO ADVISEURS

info@rho.nl
www.rho.nl





Bijlage

2 Invoergegevens model

7054 Fier Molenpoort

Invoergegevens

Model: Industrielawaai
Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Min.lengte	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	0,00	Relatief	8,82	8,82	5	--	--	34,35	--	--	10
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0,00	Relatief	8,72	8,72	5	--	--	34,40	--	--	10

7054 Fier Molenpoort

Invoergegevens

Model: Industrielawaai
Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Route 1	0,00	80,10	86,70	90,90	95,80	98,90	97,00	90,90	80,40	102,95
Route 2	0,00	77,10	83,70	87,90	92,80	95,90	94,00	87,90	77,40	99,95

7054 Fier Molenpoort

Invoergegevens

Model: Industrielawaai
 Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Type	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)
101	Warmtepomp Eteck	36,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	1,25	6,02	12,0000	2,9996	2,0003	100,000	74,989	25,003
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	3,01	10,00	12,0000	2,0001	0,8000	100,000	50,003	10,000
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	3,01	10,00	12,0000	2,0001	0,8000	100,000	50,003	10,000
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	1,25	6,02	12,0000	2,9996	2,0003	100,000	74,989	25,003
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000

7054 Fier Molenpoort

Invoergegevens

Model: Industrielawaai
 Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
101	--	72,10	72,20	82,20	86,10	83,80	80,50	74,80	68,70	89,98
102	--	61,10	67,20	73,20	74,60	75,30	72,50	65,30	57,20	80,49
103	--	61,10	67,20	73,20	74,60	75,30	72,50	65,30	57,20	80,49
104	--	40,10	46,10	52,10	57,10	59,10	54,10	51,10	47,10	62,96
115	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
116	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
107	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
108	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
109	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
110	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
111	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
112	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
113	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
114	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
115	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
116	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
119	--	50,80	59,40	50,90	54,30	54,00	57,70	61,00	54,90	65,79
117	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
118	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
119	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
120	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
121	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
122	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
123	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
124	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
125	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
126	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59

7054 Fier Molenpoort

Invoergegevens

Model: Industrielawaai

Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
02		0,00	Relatief	6,50	--	12,50	--	--	--	Ja
03		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
04		0,00	Relatief	6,50	9,50	--	--	--	--	Ja
05		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
06		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
07		0,00	Relatief	1,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
08		0,00	Relatief	--	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
09		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
10		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
11		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
12		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
13		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
14		0,00	Relatief	15,50	--	--	--	--	--	Ja
15		0,00	Relatief	15,50	--	--	--	--	--	Ja
16		0,00	Relatief	15,50	--	--	--	--	--	Ja
17		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	--	Ja
18		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	--	Ja
19		0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
20		0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
21		0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
22		0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
23		0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
24		0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
25		0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
26		0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
27		0,00	Relatief	18,50	--	--	--	--	--	Ja
28		0,00	Relatief	18,50	--	--	--	--	--	Ja
29		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
29		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
30		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
31		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
32		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
33		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
34		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
35		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
36		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja

7054 Fier Molenpoort

Invoergegevens

Model: Industrielawaai
 Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
37		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	--	Ja
38		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
39		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
40		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
41		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
42		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
43		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
44		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
45		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
46		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
47		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
48		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	21,50	Ja
49		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	21,50	Ja
50		0,00	Relatief	--	--	--	--	18,50	21,50	Ja
51		0,00	Relatief	--	--	--	--	18,50	21,50	Ja
52		0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	--	--	--	Ja
53		0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	--	--	--	Ja
54		0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
55		0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
56		0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
57		0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
58		0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
58		0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
59		0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
60		0,00	Relatief	--	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
61		0,00	Relatief	6,00	--	--	--	--	--	Ja
62		0,00	Relatief	--	9,00	--	--	--	--	Ja
63		0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	--	--	--	Ja
64		0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	--	--	--	Ja
65		0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	--	--	--	Ja
66		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
67		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
68		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
69		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
70		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
71		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
72		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja

7054 Fier Molenpoort
Invoergegevens

Model: Industrielawaai
Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
73		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
74		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
75		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
76		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
77		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
78		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
79		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
80		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
81		0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	--	--	--	Ja
82		0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	--	--	--	Ja
65		0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	--	--	--	Ja

7054 Fier Molenpoort

Invoergegevens - stemgeluid terrassen

Model:	Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp																		
	Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied																		
Groep:	(hoofdgroep)																		
	Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie																		
Naam	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	
Terras 3	--	1,20	0,00	Relatief	56,96	0,79	0,00	--	--	38,50	44,10	57,80	53,00	51,70	47,40	40,30	40,30	60,25	
Terras 4	--	1,20	0,00	Relatief	170,60	0,79	0,00	--	--	38,50	44,10	57,80	53,00	51,70	47,40	40,30	40,30	60,25	
Terras 2	--	1,20	0,00	Relatief	50,90	0,79	0,00	--	--	38,50	44,10	57,80	53,00	51,70	47,40	40,30	40,30	60,25	
Terras 1	--	1,20	0,00	Relatief	154,27	0,79	0,00	--	--	38,50	44,10	57,80	53,00	51,70	47,40	40,30	40,30	60,25	

7054 Fier Molenpoort

Invoergegevens - stemgeluid terrassen

Model:	Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp									
	Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied									
Groep:	(hoofdgroep)									
	Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie									
Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Terras 3	--	56,06	61,66	75,36	70,56	69,26	64,96	57,86	57,86	77,81
Terras 4	--	60,82	66,42	80,12	75,32	74,02	69,72	62,62	62,62	82,57
Terras 2	--	55,57	61,17	74,87	70,07	68,77	64,47	57,37	57,37	77,32
Terras 1	--	60,38	65,98	79,68	74,88	73,58	69,28	62,18	62,18	82,13

7054 Fier Molenpoort

Invoergegevens - stemgeluid terrassen


Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp

Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied


Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
T1 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T1 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T1 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T1 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T1 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T1 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T2 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T2 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T2 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T2 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T2 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T2 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T3 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T3 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T3 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T3 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T3 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T3 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48

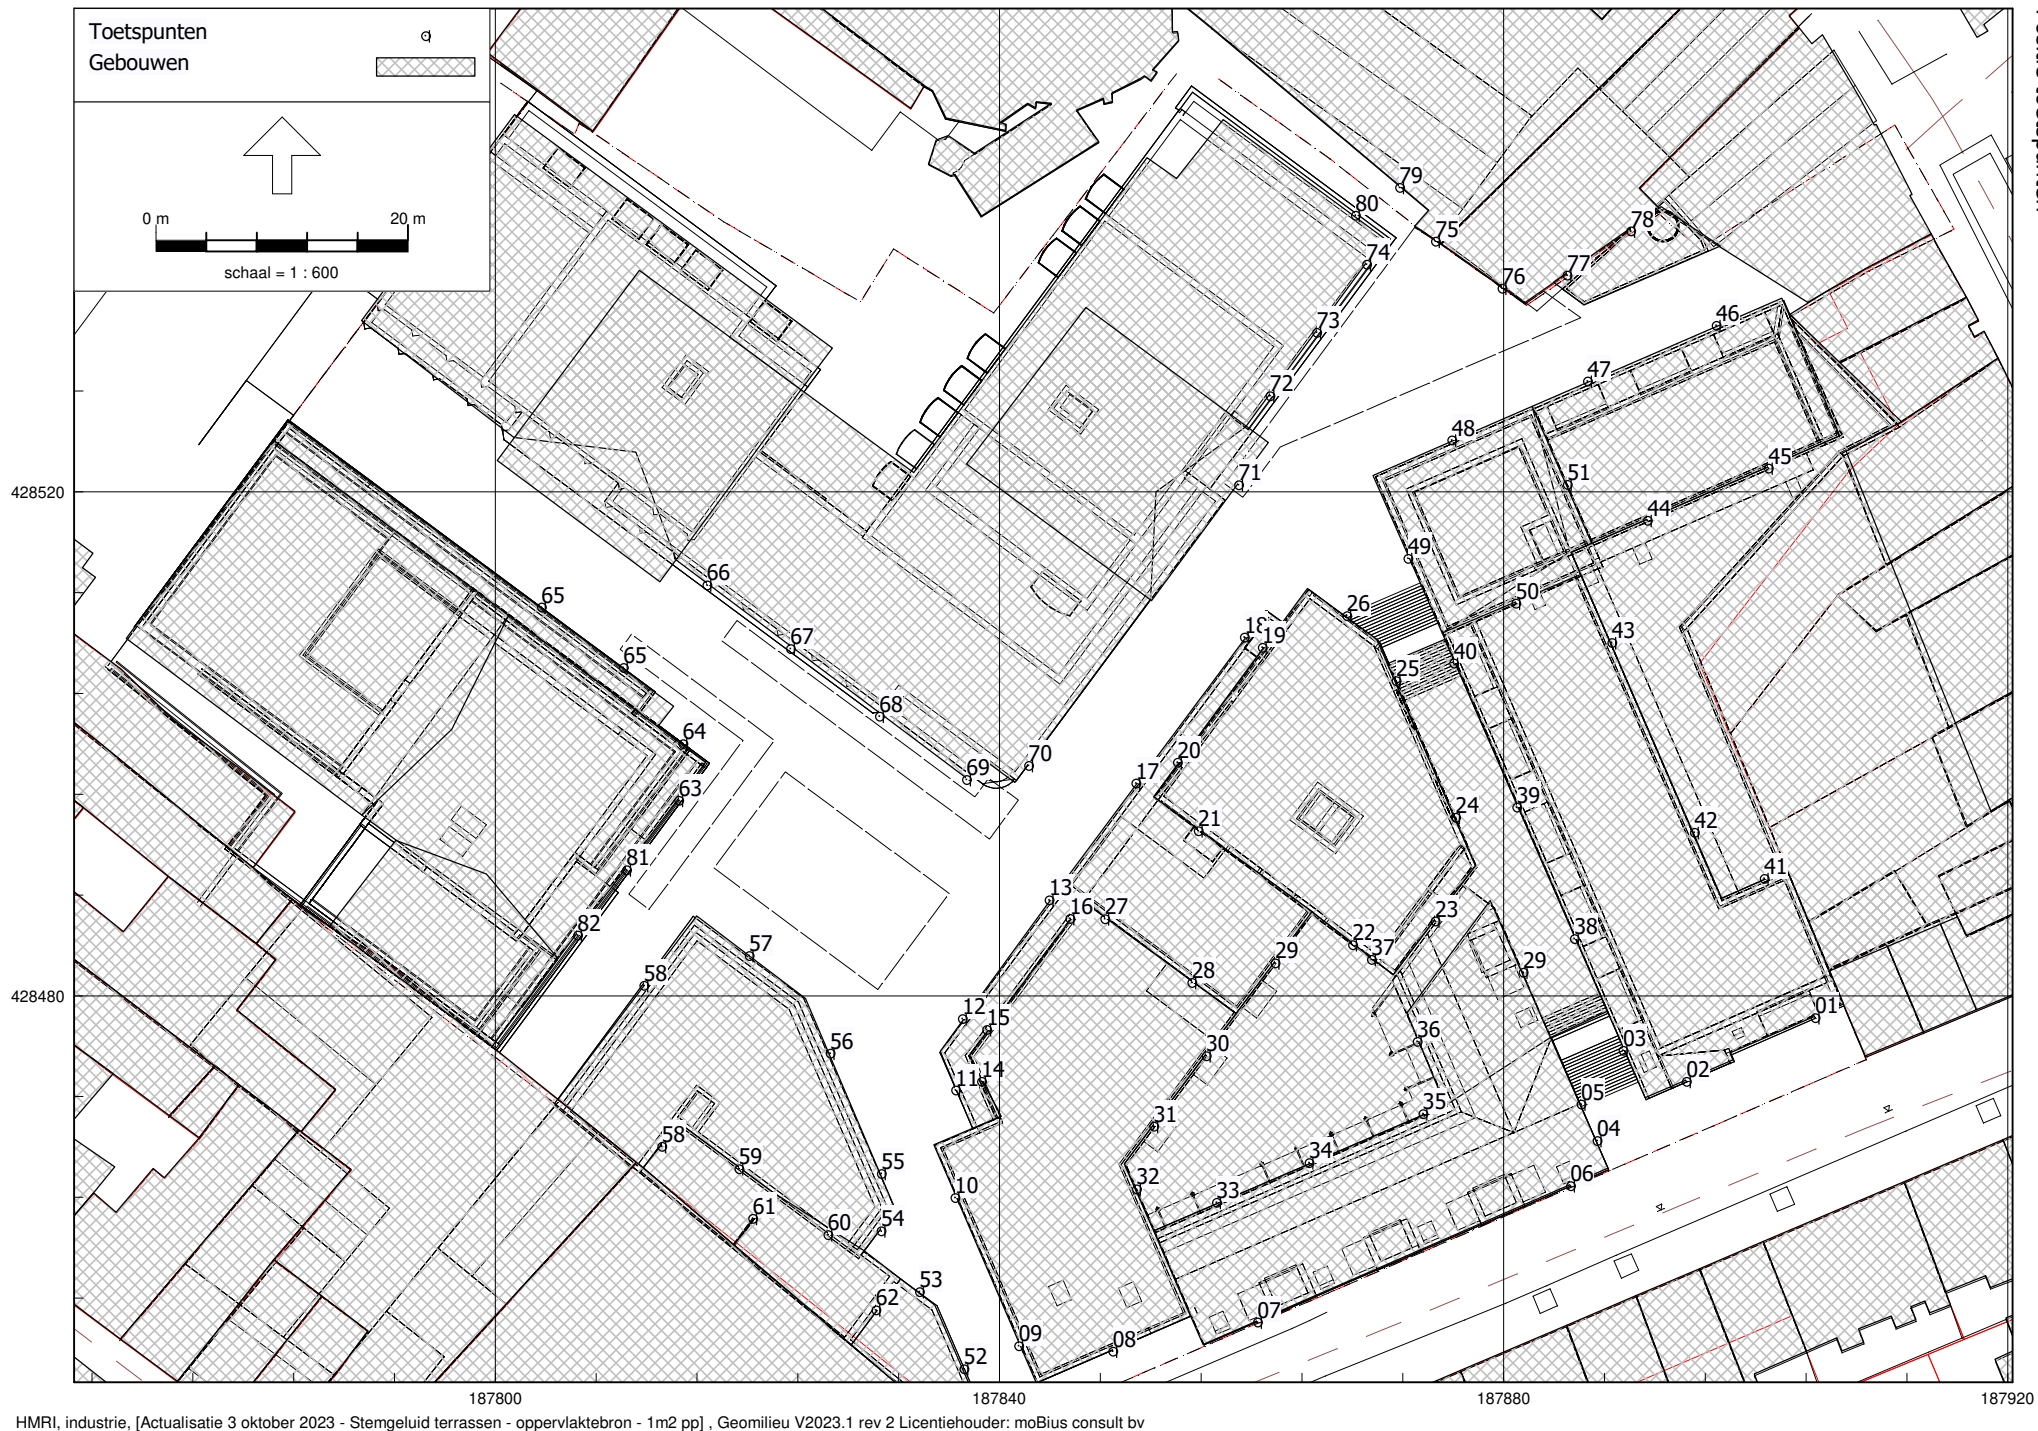



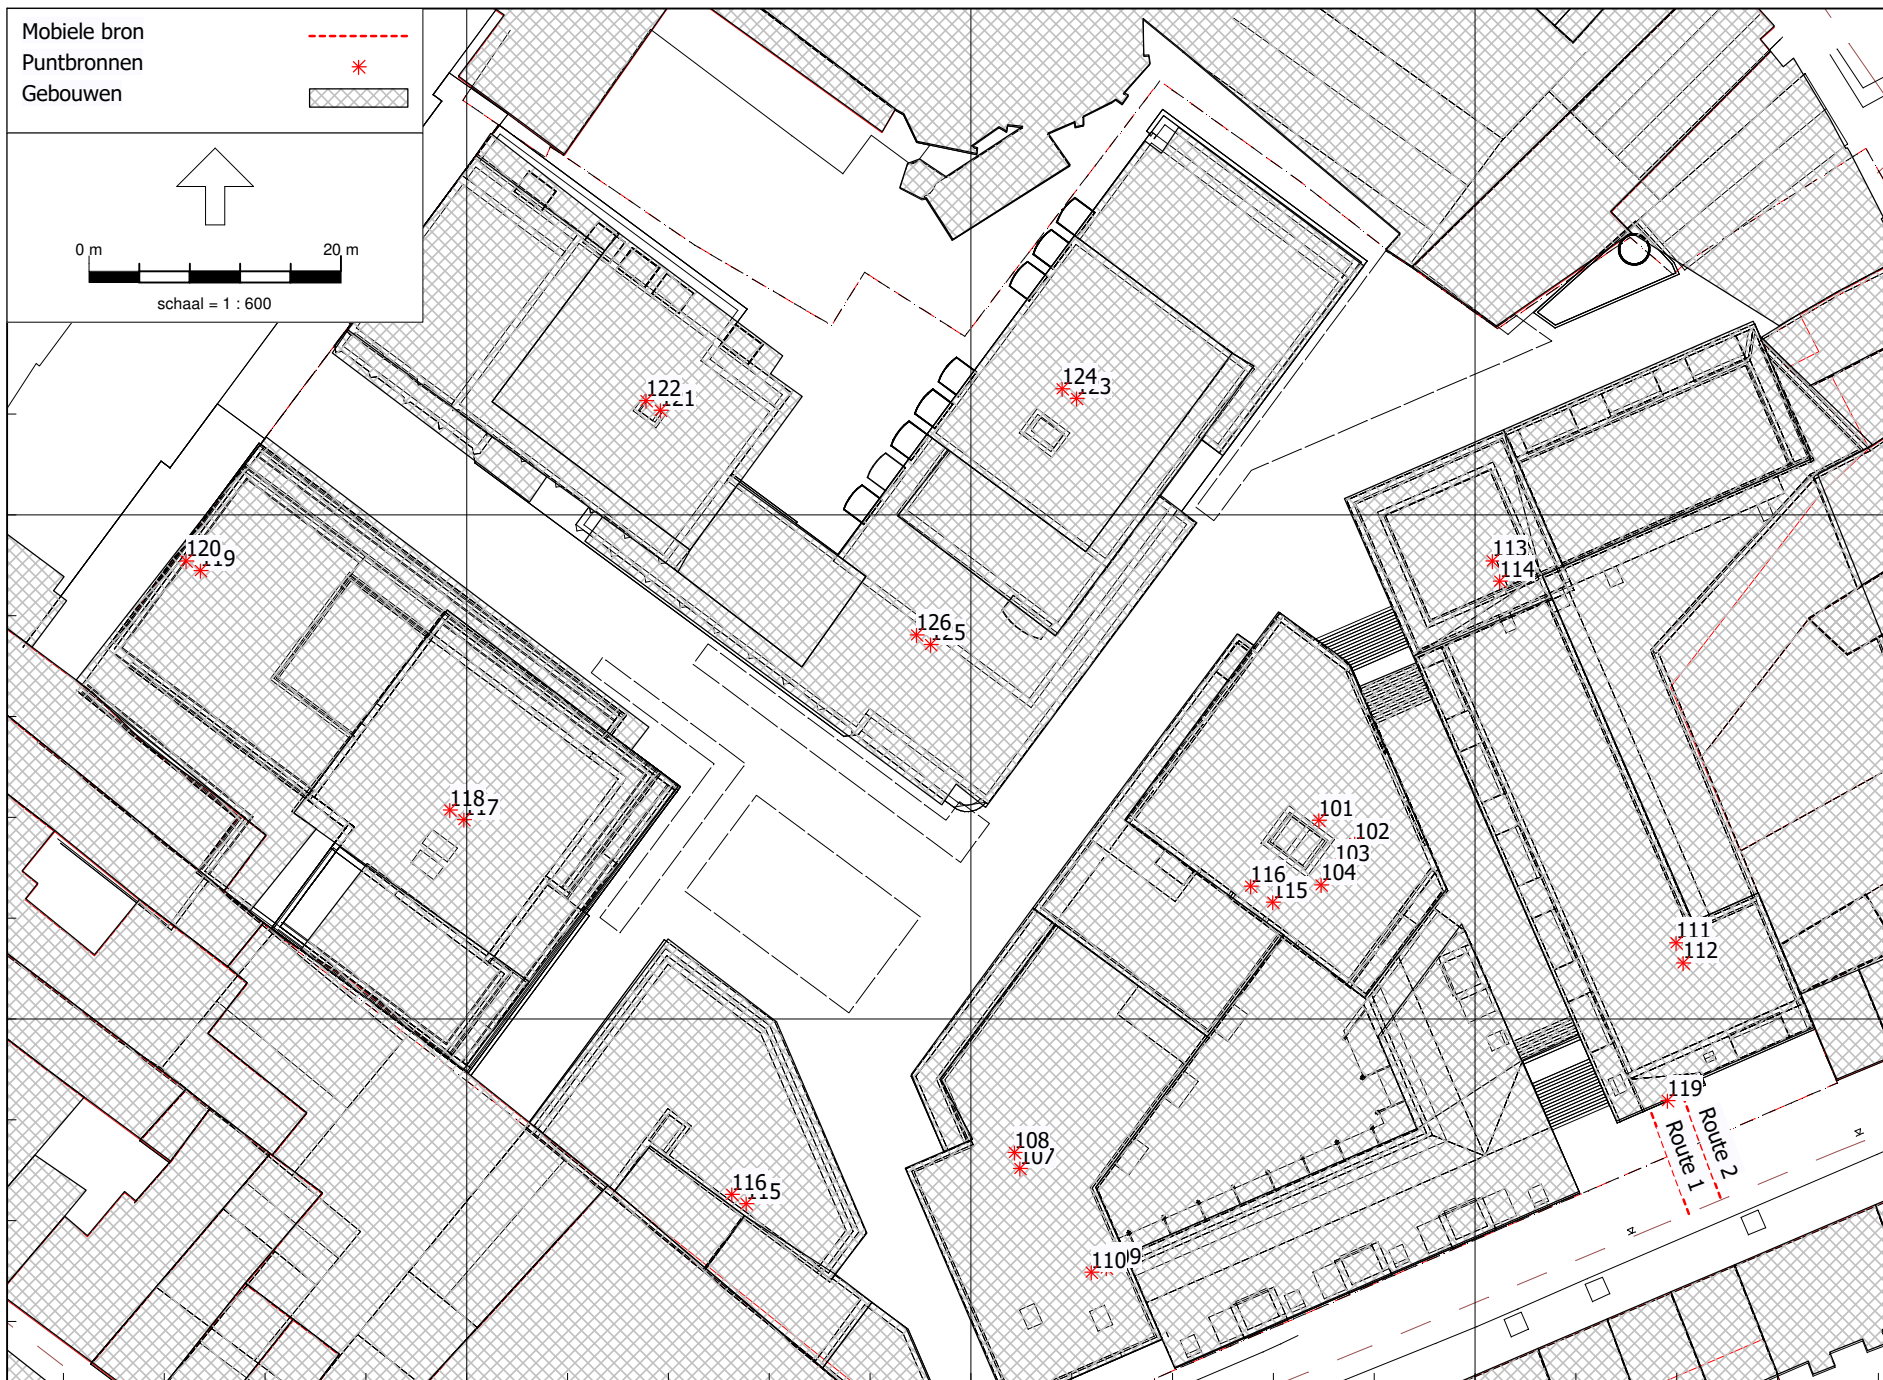



Bijlage

3 Installaties en vrachtwagens: Rekenresultaten

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A		6,50	42	30	25
01_B		9,50	41	30	26
01_C		12,50	39	30	25
01_D		15,50	39	30	25
02_A		6,50	49	45	40
02_C		12,50	43	38	33
03_A		6,50	38	30	25
03_B		9,50	37	31	27
03_C		12,50	37	31	27
03_D		15,50	37	32	28
04_A		6,50	44	39	34
04_B		9,50	43	37	33
05_A		6,50	41	30	26
05_B		9,50	40	31	26
05_C		12,50	39	30	26
06_A		6,50	41	30	25
06_B		9,50	40	30	26
06_C		12,50	39	29	24
07_A		1,50	33	29	25
07_B		6,50	33	27	23
07_C		9,50	33	28	24
07_D		12,50	33	27	23
08_B		6,50	28	22	20
08_C		9,50	28	23	20
08_D		12,50	28	23	21
09_A		6,50	26	24	22
09_B		9,50	22	22	21
09_C		12,50	23	23	22
09_D		15,50	29	29	28
10_A		6,50	33	31	27
10_B		9,50	30	29	26
10_C		12,50	34	33	29
10_D		15,50	31	31	29
11_A		6,50	32	31	28
11_B		9,50	33	32	29
11_C		12,50	32	31	29
12_A		6,50	33	31	28
12_B		9,50	34	33	29
12_C		12,50	34	33	32
13_A		6,50	33	31	27
13_B		9,50	33	32	29
13_C		12,50	36	35	33
14_A		15,50	33	33	31
15_A		15,50	34	34	33
16_A		15,50	37	36	34
17_A		6,50	32	31	27
17_B		9,50	33	32	28
17_C		12,50	36	35	33
17_D		15,50	37	37	34
17_E		18,50	38	37	35
18_A		6,50	34	32	28
18_B		9,50	35	33	29
18_C		12,50	35	34	31
18_D		15,50	36	35	32
18_E		18,50	36	35	33
19_A		21,50	37	36	33
19_B		24,50	38	37	34
19_C		27,50	39	38	35
19_D		30,50	40	39	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_E		33,50	42	41	37
20_A		21,50	38	37	34
20_B		24,50	39	37	35
20_C		27,50	39	38	35
20_D		30,50	40	39	36
20_E		33,50	42	41	37
21_A		21,50	38	37	34
21_B		24,50	39	38	35
21_C		27,50	40	39	35
21_D		30,50	41	40	36
21_E		33,50	43	42	38
22_A		21,50	38	37	34
22_B		24,50	39	38	34
22_C		27,50	40	39	35
22_D		30,50	42	40	36
22_E		33,50	44	42	38
23_A		21,50	38	36	33
23_B		24,50	39	37	34
23_C		27,50	40	38	34
23_D		30,50	41	40	35
23_E		33,50	44	42	37
24_A		21,50	39	38	35
24_B		24,50	40	39	36
24_C		27,50	42	40	37
24_D		30,50	43	42	38
24_E		33,50	46	45	40
25_A		21,50	38	37	33
25_B		24,50	40	39	36
25_C		27,50	41	40	37
25_D		30,50	42	41	38
25_E		33,50	45	43	39
26_A		21,50	36	35	32
26_B		24,50	39	38	36
26_C		27,50	39	39	36
26_D		30,50	40	39	36
26_E		33,50	42	41	37
27_A		18,50	37	36	35
28_A		18,50	38	37	36
29_A		6,50	33	32	28
29_A		6,50	34	31	26
29_B		9,50	34	33	30
29_B		9,50	34	31	27
29_C		12,50	36	34	32
29_C		12,50	35	32	28
29_D		15,50	36	35	32
30_A		6,50	32	31	28
30_B		9,50	33	32	29
30_C		12,50	34	33	31
30_D		15,50	36	36	34
31_A		6,50	34	32	29
31_B		9,50	32	31	28
31_C		12,50	33	32	29
31_D		15,50	36	35	33
32_A		6,50	34	33	29
32_B		9,50	35	34	30
32_C		12,50	36	35	32
32_D		15,50	35	34	32
33_A		6,50	34	32	28
33_B		9,50	35	33	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_C		12,50	35	33	31
34_A		6,50	31	30	26
34_B		9,50	32	31	27
34_C		12,50	33	32	29
35_A		6,50	31	29	25
35_B		9,50	32	30	27
35_C		12,50	33	32	28
36_A		6,50	33	31	28
36_B		9,50	34	32	29
36_C		12,50	35	34	32
37_A		6,50	33	31	28
37_B		9,50	34	33	29
37_C		12,50	35	34	32
37_D		15,50	36	34	32
37_E		18,50	37	36	33
38_A		6,50	33	30	26
38_B		9,50	35	31	26
38_C		12,50	35	32	27
38_D		15,50	36	33	29
39_A		6,50	33	31	28
39_B		9,50	34	32	29
39_C		12,50	35	33	29
39_D		15,50	35	34	30
40_A		6,50	33	31	27
40_B		9,50	33	32	27
40_C		12,50	34	33	28
40_D		15,50	35	34	30
41_A		6,50	30	29	24
41_B		9,50	31	30	26
41_C		12,50	33	32	28
41_D		15,50	35	34	30
42_A		6,50	30	29	24
42_B		9,50	31	29	25
42_C		12,50	31	30	25
42_D		15,50	32	30	26
43_A		6,50	31	29	25
43_B		9,50	31	30	25
43_C		12,50	32	30	26
43_D		15,50	32	31	26
44_A		6,50	31	30	26
44_B		9,50	33	32	27
44_C		12,50	34	32	28
44_D		15,50	35	34	30
45_A		6,50	32	31	27
45_B		9,50	33	32	28
45_C		12,50	35	33	30
45_D		15,50	36	34	30
46_A		6,50	28	26	22
46_B		9,50	28	27	23
46_C		12,50	29	28	24
46_D		15,50	23	22	20
47_A		6,50	31	29	25
47_B		9,50	31	30	25
47_C		12,50	32	30	26
47_D		15,50	30	28	24
48_A		6,50	33	32	27
48_B		9,50	33	32	27
48_C		12,50	33	32	27
48_D		15,50	34	32	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_E		18,50	32	31	27
48_F		21,50	32	31	28
49_A		6,50	35	33	28
49_B		9,50	34	32	28
49_C		12,50	35	33	29
49_D		15,50	36	34	30
49_E		18,50	35	34	30
49_F		21,50	36	35	32
50_E		18,50	37	35	32
50_F		21,50	38	37	33
51_E		18,50	32	30	26
51_F		21,50	32	31	27
52_A		1,50	21	21	20
52_B		6,00	23	23	22
52_C		9,00	25	25	24
53_A		1,50	21	21	20
53_B		6,00	23	23	22
53_C		9,00	26	26	25
54_B		6,00	26	25	22
54_C		9,00	32	31	27
54_D		12,00	27	26	24
54_E		15,00	35	34	31
55_B		6,00	30	29	25
55_C		9,00	33	31	29
55_D		12,00	34	33	31
55_E		15,00	36	35	33
56_B		6,00	31	30	26
56_C		9,00	32	31	29
56_D		12,00	35	34	32
56_E		15,00	37	36	35
57_B		6,00	32	31	28
57_C		9,00	34	32	30
57_D		12,00	35	35	33
57_E		15,00	37	36	34
58_A		6,00	25	25	24
58_B		9,00	28	28	27
58_B		6,00	30	29	25
58_C		12,00	27	27	26
58_C		9,00	31	30	26
58_D		15,00	35	35	35
58_D		12,00	32	31	27
58_E		15,00	33	32	29
59_A		6,00	27	27	26
59_B		9,00	30	30	29
59_C		12,00	26	26	25
59_D		15,00	33	32	32
60_B		9,00	31	30	29
60_C		12,00	24	23	22
60_D		15,00	27	26	25
61_A		6,00	28	27	27
62_B		9,00	33	32	30
63_A		5,50	30	28	25
63_B		8,50	31	30	27
63_C		11,50	33	32	31
64_A		5,50	31	29	25
64_B		8,50	32	31	27
64_C		11,50	34	33	31
65_A		5,50	--	--	--
65_A		5,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_B		8,50	--	--	--
65_B		8,50	--	--	--
65_C		11,50	--	--	--
65_C		11,50	--	--	--
66_A		6,50	--	--	--
66_B		9,50	--	--	--
66_C		12,50	--	--	--
67_A		6,50	--	--	--
67_B		9,50	--	--	--
67_C		12,50	--	--	--
68_A		6,50	29	28	25
68_B		9,50	30	29	26
68_C		12,50	32	31	29
69_A		6,50	31	30	27
69_B		9,50	32	30	28
69_C		12,50	33	32	30
70_A		6,50	31	30	27
70_B		9,50	32	31	28
70_C		12,50	34	33	31
71_A		6,50	34	33	29
71_B		9,50	35	34	30
71_C		12,50	35	34	30
72_A		6,50	--	--	--
72_B		9,50	--	--	--
72_C		12,50	--	--	--
73_A		6,50	--	--	--
73_B		9,50	--	--	--
73_C		12,50	--	--	--
74_A		6,50	--	--	--
74_B		9,50	--	--	--
74_C		12,50	--	--	--
75_A		6,50	32	31	26
75_B		9,50	33	31	27
75_C		12,50	33	32	27
76_A		6,50	31	29	25
76_B		9,50	31	30	26
76_C		12,50	32	31	27
77_A		6,50	30	28	24
77_B		9,50	30	29	25
77_C		12,50	31	30	26
78_A		6,50	30	28	24
78_B		9,50	31	29	25
78_C		12,50	32	31	26
79_A		6,50	29	28	23
79_B		9,50	30	28	24
79_C		12,50	31	29	25
80_A		6,50	--	--	--
80_B		9,50	--	--	--
80_C		12,50	--	--	--
81_A		5,50	30	28	25
81_B		8,50	31	30	28
81_C		11,50	33	32	31
82_A		5,50	29	28	24
82_B		8,50	31	29	26
82_C		11,50	32	31	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_C		12,50	37	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	8	8	8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	17	17	17
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	20	20	20
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-8	-8	-8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-12	-12	-12
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-8	-8	-8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	17	16	11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	34	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	30	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A		6,50	42	30	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	26	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-11	-11	-11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	0	0	0
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-8	-8	-8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	13	13	13
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-11	-11	-11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-18	-18	-18
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	28	27	22
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-22	-22	-22
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-17	-17	-17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-17	-17	-17
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-9	-9	-9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	2	2	2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	39	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	37	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B		9,50	41	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	26	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-10	-10	-10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-10	-10	-10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-10	-10	-10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-18	-18	-18
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	28	27	22
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-22	-22	-22
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-17	-17	-17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-17	-17	-17
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-13	-13	-13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	1	1	1
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	39	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	36	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_C		12,50	39	30	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	26	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	16	16	16
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-10	-10	-10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-17	-17	-17
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	27	26	21
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-21	-21	-21
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-16	-16	-16
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-16	-16	-16
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-7	-7	-7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-13	-13	-13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	1	1	1
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	37	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_D		15,50	39	30	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	17	17	17
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-9	-9	-9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-15	-15	-15
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-10	-10	-10
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	26	25	20
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-9	-9	-9
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-12	-12	-12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	1	1	1
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	36	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	33	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A		6,50	49	45	40
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	14	14	14
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-11	-11	-11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	7	7	7
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-8	-8	-8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	46	45	40
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-16	-16	-16
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-12	-12	-12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	1	1	1
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	44	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	40	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_C		12,50	43	38	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	27	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-1	-1	-1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-6	-6	-6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	3	3	3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-8	-8	-8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	38	37	32
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-14	-14	-14
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	1	1	1
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	40	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	37	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A		6,50	38	30	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	14	14	14
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	1	1	1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-18	-18	-18
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	21	19	15
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-23	-23	-23
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-18	-18	-18
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-15	-15	-15
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-7	-7	-7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-8	-8	-8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	2	2	2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	35	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B		9,50	37	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-5	-5	-5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	19	19	19
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	21	19	15
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-21	-21	-21
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-17	-17	-17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	34	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	30	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_D		15,50	37	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	30	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	16	16	16
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	16	15	10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-15	-15	-15
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-12	-12	-12
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	33	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	29	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A		6,50	44	39	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	3	3	3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-10	-10	-10
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	39	38	33
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-21	-21	-21
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-17	-17	-17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-8	-8	-8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	41	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	36	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B		9,50	43	37	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	16	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-4	-4	-4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	12	12	12
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	0	0	0
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-9	-9	-9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	38	37	32
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-16	-16	-16
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	39	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	35	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A		6,50	41	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	27	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	16	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-5	-5	-5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	12	12	12
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	3	3	3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-10	-10	-10
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	27	26	21
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-20	-20	-20
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-16	-16	-16
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-8	-8	-8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	39	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	35	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B		9,50	40	31	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-4	-4	-4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	13	13	13
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	0	0	0
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-9	-9	-9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	27	26	21
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	38	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_C		12,50	39	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	14	14	14
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	18	18	18
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-7	-7	-7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	3	3	3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-3	-3	-3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	22	21	16
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-12	-12	-12
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	37	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	33	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A		6,50	41	30	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-10	-10	-10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-20	-20	-20
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	28	27	22
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-26	-26	-26
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-22	-22	-22
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-15	-15	-15
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-12	-12	-12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	2	2	2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	39	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B		9,50	40	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-9	-9	-9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-19	-19	-19
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	28	26	22
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-25	-25	-25
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-21	-21	-21
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-16	-16	-16
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-15	-15	-15
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-12	-12	-12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	2	2	2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	38	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_C		12,50	39	29	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-9	-9	-9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-17	-17	-17
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	22	21	16
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-23	-23	-23
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-20	-20	-20
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-15	-15	-15
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	2	2	2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	37	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	33	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A		1,50	33	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-2	-2	-2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	22	21	16
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-16	-16	-16
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-8	-8	-8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	29	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	25	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B		6,50	33	27	23
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	26	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	7	4	-3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-11	-11	-11
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-13	-13	-13
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-10	-10	-10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-18	-18	-18
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	22	21	16
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-19	-19	-19
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-18	-18	-18
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	30	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_C		9,50	33	28	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	26	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	7	4	-3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-11	-11	-11
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-1	-1	-1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-11	-11	-11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-11	-11	-11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-6	-6	-6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	7	7	7
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-17	-17	-17
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	22	21	16
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-9	-9	-9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-17	-17	-17
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-10	-10	-10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	30	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_D		12,50	33	27	23
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	26	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	9	6	-1
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-9	-9	-9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	6	6	6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-11	-11	-11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-9	-9	-9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	7	7	7
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	14	12	8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-16	-16	-16
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-16	-16	-16
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-9	-9	-9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-9	-9	-9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	30	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B		6,50	28	22	20
101	Warmtepomp Eteck	36,50	15	14	9
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	5	2	-5
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	7	4	-3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-10	-10	-10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-15	-15	-15
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-9	-9	-9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-10	-10	-10
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	20	19	14
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-15	-15	-15
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	24	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	20	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_C		9,50	28	23	20
101	Warmtepomp Eteck	36,50	16	14	10
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	6	3	-4
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	8	5	-2
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-10	-10	-10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-14	-14	-14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	20	19	14
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-15	-15	-15
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	24	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	20	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_D		12,50	28	23	21
101	Warmtepomp Eteck	36,50	17	16	11
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	8	5	-2
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	9	6	-1
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-9	-9	-9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	7	7	7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-14	-14	-14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-2	-2	-2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-15	-15	-15
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	20	19	14
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-16	-16	-16
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-12	-12	-12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	24	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	20	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A		6,50	26	24	22
101	Warmtepomp Eteck	36,50	23	22	17
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	14	11	4
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	15	12	5
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-2	-2	-2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-11	-11	-11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	1	1	1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B		9,50	22	22	21
101	Warmtepomp Eteck	36,50	16	14	10
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	6	3	-4
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	7	4	-3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-9	-9	-9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-11	-11	-11
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-11	-11	-11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	11	11	11
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_C		12,50	23	23	22
101	Warmtepomp Eteck	36,50	17	16	11
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	8	5	-2
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	9	6	-1
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-9	-9	-9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-12	-12	-12
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	17	17	17
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-15	-15	-15
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-7	-7	-7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_D		15,50	29	29	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	21	20	15
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	11	8	1
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	13	10	3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-5	-5	-5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	9	9	9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-11	-11	-11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	27	27	27
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A		6,50	33	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	13	13	13
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	3	3	3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	16	16	16
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B		9,50	30	29	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	14	11	4
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-3	-3	-3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-10	-10	-10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	10	10	10
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	5	5	5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_C		12,50	34	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	10	10	10
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	7	7	7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	22	22	22
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_D		15,50	31	31	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	26	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	13	10	3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-6	-6	-6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	11	11	11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	7	7	7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	25	25	25
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-5	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-9	-9	-9
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	22	22	22
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A		6,50	32	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	4	4	4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	17	17	17
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B		9,50	33	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	30	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	9	9	9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-5	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	5	5	5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_C		12,50	32	31	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	11	11	11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	8	8	8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	18	18	18
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	5	5	5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	1	1	1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	7	7	7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	22	22	22
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A		6,50	33	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	8	8	8
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	7	7	7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	16	16	16
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B		9,50	34	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-3	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	11	11	11
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	22	22	22
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_C		12,50	34	33	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	27	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-7	-7	-7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	10	10	10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	6	6	6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	18	18	18
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-2	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	0	0	0
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	17	17	17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	12	12	12
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	12	12	12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	29	29	29
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A		6,50	33	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	30	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-1	-1	-1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-10	-10	-10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	-6	-6	-6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	6	6	6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B		9,50	33	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	18	18	18
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_C		12,50	36	35	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	19	19	19
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-3	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	0	0	0
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	8	8	8
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	30	30	30
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 14_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A		15,50	33	33	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	27	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-6	-6	-6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	13	13	13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	7	7	7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-12	-12	-12
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	28	28	28
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	0	0	0
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-9	-9	-9
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	7	7	7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	22	22	22
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 15_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_A		15,50	34	34	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-5	-5	-5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	10	10	10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	16	16	16
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	28	28	28
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	0	0	0
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	9	9	9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-2	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-8	-8	-8
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	3	3	3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	15	15	15
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	14	14	14
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	29	29	29
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 16_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A		15,50	37	36	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	28	28	28
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-3	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	10	10	10
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	11	11	11
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	15	15	15
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	30	30	30
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_A		6,50	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	29	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	1	1	1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-6	-6	-6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-7	-7	-7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	5	5	5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	13	13	13
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	8	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B		9,50	33	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	0	0	0
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	5	5	5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	17	17	17
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	8	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_C		12,50	36	35	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	1	1	1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	20	20	20
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	1	1	1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	12	12	12
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	2	2	2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	29	29	29
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_D		15,50	37	37	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	35	34	29
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	15	15	15
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	17	17	17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	3	3	3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	12	12	12
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	17	17	17
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	32	32	32
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	8	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_E		18,50	38	37	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-1	-1	-1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	20	20	20
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	25	25	25
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-5	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	17	17	17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	5	5	5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	16	16	16
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	3	3	3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	11	11	11
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	17	17	17
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	31	31	31
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_A		6,50	34	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	18	18	18
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_B		9,50	35	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-1	-1	-1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	8	8	8
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	4	4	4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	19	19	19
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_C		12,50	35	34	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	8	8	8
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	19	19	19
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	0	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	0	0	0
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	10	10	10
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	11	11	11
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	11	11	11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	27	27	27
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_D		15,50	36	35	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	15	15	15
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	2	2	2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	18	18	18
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	2	2	2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	13	13	13
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	3	3	3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	11	11	11
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	15	15	15
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	29	29	29
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_E		18,50	36	35	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	7	7	7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	19	19	19
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	18	18	18
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	3	3	3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	17	17	17
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	5	5	5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	12	12	12
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	15	15	15
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	29	29	29
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_A		21,50	37	36	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	35	34	29
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-10	-10	-10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	22	22	22
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	9	9	9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	18	18	18
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	4	4	4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	22	22	22
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	7	7	7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	15	15	15
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_B		24,50	38	37	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-10	-10	-10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	7	7	7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	22	22	22
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	1	1	1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	13	13	13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-10	-12	-16
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	18	18	18
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	4	4	4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	23	23	23
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	10	10	10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	24	24	24
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	14	14	14
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_C		27,50	39	38	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	37	36	31
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-10	-10	-10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	8	8	8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	22	22	22
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	3	3	3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	20	20	20
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-10	-12	-16
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	18	18	18
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	6	6	6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	23	23	23
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	12	12	12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	28	28	28
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	27	27	27
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_D		30,50	40	39	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	39	37	33
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	9	9	9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-10	-10	-10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	3	3	3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	20	20	20
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-10	-11	-16
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	18	18	18
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	7	7	7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	23	23	23
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	14	14	14
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	28	28	28
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	27	27	27
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_E		33,50	42	41	37
101	Warmtepomp Eteck	36,50	41	40	35
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	10	10	10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	5	5	5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	20	20	20
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-9	-10	-15
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	18	18	18
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	7	7	7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	23	23	23
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	14	14	14
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	28	28	28
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	27	27	27
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	-1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_A		21,50	38	37	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	35	34	29
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	0	0	0
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	1	1	1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	12	12	12
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	6	6	6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	22	22	22
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	5	5	5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	14	14	14
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	16	16	16
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	30	30	30
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_B		24,50	39	37	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	1	1	1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	12	12	12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	2	2	2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	17	17	17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	7	7	7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	24	24	24
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	8	8	8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	23	23	23
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	15	15	15
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	30	30	30
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_C		27,50	39	38	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	37	36	31
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	9	9	9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-11	-11	-11
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	3	3	3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	20	20	20
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	17	17	17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	6	6	6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	22	22	22
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	10	10	10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	26	26	26
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	14	14	14
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_D		30,50	40	39	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	39	37	33
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	10	10	10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-11	-11	-11
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	4	4	4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	21	21	21
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-6	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	10	10	10
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	7	7	7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	22	22	22
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	12	12	12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	26	26	26
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	14	14	14
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_E		33,50	42	41	37
101	Warmtepomp Eteck	36,50	41	40	35
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	11	11	11
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-11	-11	-11
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	6	6	6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	21	21	21
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-5	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	10	10	10
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	8	8	8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	22	22	22
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	12	12	12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	26	26	26
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	27	27	27
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A		21,50	38	37	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	9	9	9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	8	8	8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	0	0	0
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	9	9	9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	6	6	6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	3	3	3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	16	16	16
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	10	10	10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	24	24	24
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	8	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_B		24,50	39	38	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	37	36	31
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	10	10	10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	13	13	13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	28	28	28
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	2	2	2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	13	13	13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	6	6	6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	2	2	2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	15	15	15
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	23	23	23
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	8	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_C		27,50	40	39	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	38	37	32
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	11	11	11
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	13	13	13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	3	3	3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	20	20	20
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	6	6	6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	2	2	2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	15	15	15
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	8	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D		30,50	41	40	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	40	38	34
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	12	12	12
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	12	12	12
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	4	4	4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	21	21	21
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	6	6	6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	2	2	2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	15	15	15
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_E		33,50	43	42	38
101	Warmtepomp Eteck	36,50	42	41	36
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	31	28	21
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	32	29	22
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	14	14	14
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	12	12	12
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	20	20	20
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	6	6	6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	21	21	21
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	6	6	6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	3	3	3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	15	15	15
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_A		21,50	38	37	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	10	10	10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	13	13	13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	12	12	12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	23	23	23
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	11	11	11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	3	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	3	3	3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_B		24,50	39	38	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	37	36	31
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	12	12	12
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	12	12	12
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	12	12	12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	23	23	23
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	1	1	1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	16	16	16
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	3	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	4	4	4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	15	15	15
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	8	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_C		27,50	40	39	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	38	37	32
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	31	28	21
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	14	14	14
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	12	12	12
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	12	12	12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	23	23	23
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	2	2	2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	19	19	19
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	2	2	2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	8	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_D		30,50	42	40	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	40	38	34
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	32	29	22
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	33	30	23
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	16	16	16
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	12	12	12
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	12	12	12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	17	17	17
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	23	23	23
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	2	2	2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	19	19	19
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	2	2	2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	12	12	12
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_E		33,50	44	42	38
101	Warmtepomp Eteck	36,50	42	41	36
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	34	31	24
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	36	33	26
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	19	19	19
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	12	12	12
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	23	23	23
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	4	4	4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	19	19	19
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	3	3	3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	12	12	12
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_A		21,50	38	36	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	10	10	10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	6	6	6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	15	15	15
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	30	30	30
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	4	4	4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	10	9	4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-14	-14	-14
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	18	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_B		24,50	39	37	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	37	36	31
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	11	11	11
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	6	6	6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	15	15	15
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	29	29	29
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	4	4	4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	10	8	4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-14	-14	-14
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	25	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	21	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_C		27,50	40	38	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	38	37	32
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	31	28	21
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	13	13	13
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	15	15	15
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	29	29	29
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-3	-3	-3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	4	4	4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	10	8	4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-14	-14	-14
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	23	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_D		30,50	41	40	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	40	38	34
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	32	29	22
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	32	29	22
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	14	14	14
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	14	14	14
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	28	28	28
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-3	-3	-3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	4	4	4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	10	8	4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-14	-14	-14
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	22	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_E		33,50	44	42	37
101	Warmtepomp Eteck	36,50	42	41	36
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	35	32	25
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	35	32	25
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	17	17	17
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	14	14	14
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	28	28	28
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-2	-2	-2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	5	5	5
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	10	8	4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-13	-13	-13
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	22	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_A		21,50	39	38	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	37	36	31
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	9	9	9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	16	16	16
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	29	29	29
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	11	11	11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	30	30	30
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-9	-9	-9
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-9	-9	-9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	24	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_B		24,50	40	39	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	38	37	32
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	11	11	11
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	16	16	16
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	29	29	29
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	14	14	14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	30	30	30
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-9	-9	-9
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	24	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_C		27,50	42	40	37
101	Warmtepomp Eteck	36,50	40	39	34
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	32	29	22
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	31	28	21
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	12	12	12
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	15	15	15
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	29	29	29
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	15	15	15
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	30	30	30
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	9	7	3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	24	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_D		30,50	43	42	38
101	Warmtepomp Eteck	36,50	42	41	36
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	35	32	25
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	33	30	23
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	14	14	14
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	14	14	14
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	28	28	28
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	14	14	14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	30	30	30
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	24	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_E		33,50	46	45	40
101	Warmtepomp Eteck	36,50	45	43	39
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	39	36	29
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	36	33	26
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	16	16	16
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	14	14	14
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	28	28	28
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	14	14	14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	29	29	29
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-7	-7	-7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_A		21,50	38	37	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-11	-11	-11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	12	12	12
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	26	26	26
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	12	12	12
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	24	24	24
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	9	8	3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	2	2	2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	12	12	12
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	5	5	5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	18	18	18
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	9	9	9
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	22	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_B		24,50	40	39	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	38	37	32
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	9	9	9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-11	-11	-11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	12	12	12
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	26	26	26
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	17	17	17
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	33	33	33
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	4	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	2	2	2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	22	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_C		27,50	41	40	37
101	Warmtepomp Eteck	36,50	39	38	33
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	10	10	10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-11	-11	-11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	12	12	12
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	26	26	26
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	18	18	18
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	33	33	33
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	2	2	2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	22	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_D		30,50	42	41	38
101	Warmtepomp Eteck	36,50	41	40	35
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	31	28	21
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	10	10	10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-11	-11	-11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	11	11	11
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	26	26	26
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	18	18	18
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	33	33	33
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	2	2	2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	22	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_E		33,50	45	43	39
101	Warmtepomp Eteck	36,50	44	42	38
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	33	30	23
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	32	29	22
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	12	12	12
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-11	-11	-11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	11	11	11
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	25	25	25
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	17	17	17
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	32	32	32
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	22	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A		21,50	36	35	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	35	34	29
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	19	19	19
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	13	13	13
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	25	25	25
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	11	11	11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	3	3	3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	11	11	11
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	7	7	7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	17	17	17
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	5	5	5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_B		24,50	39	38	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	19	19	19
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	18	18	18
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	33	33	33
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-3	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	9	9	9
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	25	25	25
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	5	5	5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	13	13	13
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_C		27,50	39	39	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	37	36	31
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	19	19	19
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	18	18	18
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	33	33	33
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	1	1	1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	11	11	11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	27	27	27
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	1	1	1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	9	9	9
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_D		30,50	40	39	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	38	37	32
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	18	18	18
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	18	18	18
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	32	32	32
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-6	-6	-6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	1	1	1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	13	13	13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	27	27	27
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	2	2	2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	10	10	10
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_E		33,50	42	41	37
101	Warmtepomp Eteck	36,50	40	39	34
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	10	10	10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-12	-12	-12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	18	18	18
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	17	17	17
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	32	32	32
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	13	13	13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	27	27	27
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	2	2	2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	11	11	11
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 27_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_A		18,50	37	36	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	17	17	17
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	32	32	32
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	13	13	13
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	28	28	28
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-10	-10	-10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	27	27	27
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-3	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	4	4	4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	16	16	16
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 28_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A		18,50	38	37	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	17	17	17
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	32	32	32
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	14	14	14
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	30	30	30
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-11	-11	-11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	26	26	26
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_A		6,50	33	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	10	10	10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-6	-6	-6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	6	6	6
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-8	-8	-8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	2	2	2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_A		6,50	34	31	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	29	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-4	-4	-4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	13	13	13
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-8	-8	-8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	3	3	3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-15	-15	-15
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	23	21	17
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-13	-13	-13
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	27	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_B		9,50	34	33	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-6	-6	-6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	6	6	6
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	4	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-7	-7	-7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_B		9,50	34	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	14	14	14
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	1	1	1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-7	-7	-7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	3	3	3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-3	-3	-3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	23	22	17
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-12	-12	-12
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	28	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_C		12,50	36	34	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	13	13	13
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	28	28	28
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-6	-6	-6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	6	6	6
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	4	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_C		12,50	35	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	19	19	19
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	5	5	5
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-3	-3	-3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	23	22	17
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-12	-12	-12
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	0	0	0
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	29	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_D		15,50	36	35	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	14	14	14
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	30	30	30
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	6	6	6
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	4	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-15	-15	-15
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 30_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_A		6,50	32	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	12	12	12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	-2	-2	-2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	2	2	2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-7	-7	-7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 30_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_B		9,50	33	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	14	14	14
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	-2	-2	-2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-7	-7	-7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	1	1	1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 30_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_C		12,50	34	33	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	15	15	15
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	28	28	28
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-10	-10	-10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-3	-3	-3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	3	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	9	9	9
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 30_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_D		15,50	36	36	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	9	9	9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	17	17	17
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	32	32	32
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	23	23	23
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-6	-6	-6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 31_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_A		6,50	34	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	3	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	1	1	1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 31_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_B		9,50	32	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	13	13	13
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-6	-6	-6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-3	-3	-3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	3	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 31_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_C		12,50	33	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	20	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	15	15	15
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	19	19	19
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	3	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-8	-8	-8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 31_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_D		15,50	36	35	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	11	11	11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	18	18	18
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	31	31	31
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	23	23	23
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-12	-12	-12
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	3	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 32_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_A		6,50	34	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	9	9	9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-15	-15	-15
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	0	0	0
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 32_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_B		9,50	35	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	24	24	24
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-7	-7	-7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 32_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_C		12,50	36	35	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	9	9	9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	13	13	13
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	25	25	25
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	20	20	20
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-15	-15	-15
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 32_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_D		15,50	35	34	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	13	13	13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	17	17	17
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	25	25	25
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	19	19	19
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-12	-12	-12
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-7	-7	-7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	2	2	2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	10	10	10
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 33_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_A		6,50	34	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	8	8	8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	17	17	17
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-16	-16	-16
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-14	-14	-14
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-9	-9	-9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 33_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_B		9,50	35	33	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	10	10	10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-14	-14	-14
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-12	-12	-12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 33_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_C		12,50	35	33	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	30	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	11	11	11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	12	12	12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	24	24	24
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	8	8	8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	23	23	23
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-7	-7	-7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-9	-9	-9
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 34_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_A		6,50	31	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-8	-8	-8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-7	-7	-7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 34_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_B		9,50	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	9	9	9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-6	-6	-6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-7	-7	-7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-7	-7	-7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 34_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_C		12,50	33	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	11	11	11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	7	7	7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	19	19	19
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	1	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-16	-16	-16
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-7	-7	-7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	0	0	0
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 35_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_A		6,50	31	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	13	13	13
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-6	-6	-6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	7	7	7
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-6	-6	-6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	1	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-14	-14	-14
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	2	2	2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-9	-9	-9
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	15	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 35_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_B		9,50	32	30	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	7	7	7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	17	17	17
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-12	-12	-12
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	15	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 35_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_C		12,50	33	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	10	10	10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	9	9	9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	19	19	19
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-10	-10	-10
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	15	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 36_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_A		6,50	33	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	10	10	10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	13	13	13
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	7	7	7
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-15	-15	-15
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-8	-8	-8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	15	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 36_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_B		9,50	34	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	17	17	17
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-7	-7	-7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	15	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 36_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_C		12,50	35	34	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	9	9	9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	13	13	13
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	28	28	28
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	18	18	18
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_A		6,50	33	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	9	9	9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-2	-2	-2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	7	7	7
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-6	-8	-12
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-8	-8	-8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	2	2	2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_B		9,50	34	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-6	-8	-12
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_C		12,50	35	34	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	13	13	13
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	28	28	28
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	8	8	8
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	4	4	4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-6	-7	-12
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_D		15,50	36	34	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	32	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	24	24	24
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	14	14	14
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	8	8	8
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-2	-2	-2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	5	5	5
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_E		18,50	37	36	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	35	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	11	11	11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	12	12	12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 38_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_A		6,50	33	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-4	-4	-4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	14	14	14
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-18	-18	-18
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	14	13	8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-21	-21	-21
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	27	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 38_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_B		9,50	35	31	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	16	16	16
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-8	-8	-8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	14	13	8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	31	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 38_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_C		12,50	35	32	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	30	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	8	8	8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	18	18	18
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	14	13	8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-14	-14	-14
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	31	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	18	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 38_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_D		15,50	36	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	8	8	8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	16	16	16
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	12	11	6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-14	-14	-14
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	30	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 39_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_A		6,50	33	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	14	14	14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	10	8	4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 39_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_B		9,50	34	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	15	15	15
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	10	8	4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 39_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_C		12,50	35	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	12	12	12
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	6	6	6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	18	18	18
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	10	9	4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	16	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 39_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_D		15,50	35	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-1	-1	-1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	13	13	13
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	8	8	8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	21	21	21
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	17	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 40_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A		6,50	33	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-5	-5	-5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	12	12	12
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	14	14	14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 40_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_B		9,50	33	32	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-10	-10	-10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	12	12	12
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	6	6	6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	15	15	15
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 40_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_C		12,50	34	33	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-10	-10	-10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	7	7	7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	16	16	16
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 40_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_D		15,50	35	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	8	8	8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	21	21	21
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	8	8	8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	18	18	18
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	9	7	3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	3	3	3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	12	12	12
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 41_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_A		6,50	30	29	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	27	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-8	-8	-8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	16	16	16
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-22	-22	-22
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-14	-14	-14
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	2	2	2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	15	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	13	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 41_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_B		9,50	31	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-10	-10	-10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	18	18	18
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	19	19	19
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-19	-19	-19
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-21	-21	-21
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	0	0	0
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	15	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 41_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_C		12,50	33	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	10	10	10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	19	19	19
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	6	6	6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	22	22	22
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-17	-17	-17
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	0	0	0
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 41_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_D		15,50	35	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	14	14	14
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	23	23	23
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	8	8	8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	24	24	24
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-3	-3	-3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-8	-8	-8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	0	0	0
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 42_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
42_A		6,50	30	29	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	0	0	0
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-15	-15	-15
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	1	1	1
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 42_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
42_B		9,50	31	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	16	16	16
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-21	-21	-21
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	2	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-19	-19	-19
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-7	-7	-7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-15	-15	-15
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	1	1	1
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 42_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
42_C		12,50	31	30	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-10	-10	-10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-10	-10	-10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	8	8	8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	17	17	17
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-19	-19	-19
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	2	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-15	-15	-15
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-14	-14	-14
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-12	-12	-12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	0	0	0
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 42_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
42_D		15,50	32	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	12	12	12
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	19	19	19
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-17	-17	-17
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-4	-4	-4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-15	-15	-15
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-12	-12	-12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	1	1	1
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 43_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
43_A		6,50	31	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	1	1	1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-9	-9	-9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-21	-21	-21
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-12	-12	-12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-9	-9	-9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 43_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
43_B		9,50	31	30	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-10	-10	-10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-21	-21	-21
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-14	-14	-14
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	2	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 43_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
43_C		12,50	32	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	29	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-12	-12	-12
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	14	14	14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-20	-20	-20
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-14	-14	-14
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	2	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 43_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
43_D		15,50	32	31	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-12	-12	-12
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	12	12	12
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	15	15	15
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 44_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_A		6,50	31	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	16	16	16
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	18	18	18
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-21	-21	-21
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-16	-16	-16
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-12	-12	-12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-3	-3	-3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 44_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_B		9,50	33	32	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-10	-10	-10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	0	0	0
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	20	20	20
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-21	-21	-21
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-16	-16	-16
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-3	-3	-3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 44_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_C		12,50	34	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-10	-10	-10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	0	0	0
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	21	21	21
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-19	-19	-19
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	0	0	0
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-13	-13	-13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-3	-3	-3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 44_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_D		15,50	35	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	32	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	9	9	9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	25	25	25
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	6	6	6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	16	16	16
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	4	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	0	0	0
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-2	-2	-2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 45_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_A		6,50	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	8	8	8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	22	22	22
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-21	-21	-21
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-18	-18	-18
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-13	-13	-13
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 45_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_B		9,50	33	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-8	-8	-8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	0	0	0
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	8	8	8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	24	24	24
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-21	-21	-21
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	7	6	1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-14	-14	-14
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-17	-17	-17
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-13	-13	-13
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 45_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_C		12,50	35	33	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	0	0	0
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	9	9	9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	26	26	26
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-20	-20	-20
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-7	-7	-7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-16	-16	-16
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-12	-12	-12
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 45_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_D		15,50	36	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	0	0	0
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	9	9	9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	25	25	25
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	1	1	1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	6	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-13	-13	-13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-10	-10	-10
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 46_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_A		6,50	28	26	22
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	25	20
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	16	13	6
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-4	-4	-4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	0	0	0
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-18	-18	-18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	1	1	1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-2	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 46_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_B		9,50	28	27	23
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	26	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	0	0	0
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-18	-18	-18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 46_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_C		12,50	29	28	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-18	-18	-18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 46_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_D		15,50	23	22	20
101	Warmtepomp Eteck	36,50	21	20	15
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	12	9	2
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	11	8	1
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-1	-1	-1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-12	-12	-12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-17	-17	-17
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	13	13	13
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 47_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47_A		6,50	31	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-4	-4	-4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	8	8	8
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-2	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-9	-9	-9
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 47_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47_B		9,50	31	30	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	1	1	1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	1	1	1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-2	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 47_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47_C		12,50	32	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-1	-1	-1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-2	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 47_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47_D		15,50	30	28	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-1	-1	-1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-9	-9	-9
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_A		6,50	33	32	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-5	-5	-5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_B		9,50	33	32	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	8	8	8
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	1	1	1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	1	1	1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-9	-9	-9
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	1	1	1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_C		12,50	33	32	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	14	14	14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-6	-6	-6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-9	-9	-9
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	1	1	1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_D		15,50	34	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	16	16	16
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-8	-8	-8
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	1	1	1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_E		18,50	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	7	7	7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	19	19	19
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	15	15	15
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	4	4	4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	12	12	12
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	1	1	1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_F
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_F		21,50	32	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	10	10	10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	16	16	16
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	12	12	12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	16	16	16
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	7	7	7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	16	16	16
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_A		6,50	35	33	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	32	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-4	-4	-4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-6	-6	-6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	1	1	1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-8	-8	-8
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	3	3	3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	11	11	11
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_B		9,50	34	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-8	-8	-8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-6	-6	-6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	5	5	5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_C		12,50	35	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	32	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-8	-8	-8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	15	15	15
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	11	11	11
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_D		15,50	36	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	35	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	22	22	22
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	7	7	7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	17	17	17
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	7	6	1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	14	14	14
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	3	3	3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_E		18,50	35	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	32	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-5	-5	-5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	9	9	9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	24	24	24
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	9	9	9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	20	20	20
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	4	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	2	2	2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	15	15	15
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	5	5	5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	12	12	12
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_F
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_F		21,50	36	35	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	11	11	11
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	24	24	24
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	11	11	11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	23	23	23
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	10	10	10
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	4	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	8	8	8
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	3	3	3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	17	17	17
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	7	7	7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	17	17	17
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 50_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
50_E		18,50	37	35	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	35	33	29
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	14	14	14
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	28	28	28
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	10	10	10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	21	21	21
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	1	1	1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 50_F
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
50_F		21,50	38	37	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	14	14	14
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	28	28	28
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	14	14	14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	25	25	25
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	9	8	3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	1	1	1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 51_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51_E		18,50	32	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-13	-13	-13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-12	-12	-12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	18	18	18
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	10	10	10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	18	18	18
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-9	-9	-9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-15	-15	-15
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-8	-8	-8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	1	1	1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-12	-12	-12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-2	-2	-2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 51_F
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51_F		21,50	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-13	-13	-13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-8	-8	-8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	18	18	18
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	14	14	14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	21	21	21
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-7	-7	-7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-8	-8	-8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	1	1	1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-2	-2	-2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 52_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52_A		1,50	21	21	20
101	Warmtepomp Eteck	36,50	15	14	9
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	5	2	-5
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	7	4	-3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-1	-1	-1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-1	-1	-1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-15	-15	-15
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-6	-6	-6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	1	1	1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	10	10	10
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 52_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52_B		6,00	23	23	22
101	Warmtepomp Eteck	36,50	17	15	10
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	7	4	-3
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	8	5	-2
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-2	-2	-2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-15	-15	-15
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	1	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	13	13	13
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	2	2	2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	16	16	16
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 52_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52_C		9,00	25	25	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	18	17	12
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	9	6	-1
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	10	7	0
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-1	-1	-1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-14	-14	-14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	1	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	0	0	0
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	17	17	17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	3	3	3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	19	19	19
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 53_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
53_A		1,50	21	21	20
101	Warmtepomp Eteck	36,50	15	14	9
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	5	2	-5
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	8	5	-2
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-10	-10	-10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-15	-15	-15
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	1	1	1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	12	12	12
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 53_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
53_B		6,00	23	23	22
101	Warmtepomp Eteck	36,50	17	16	11
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	7	4	-3
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	11	8	1
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-7	-7	-7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-14	-14	-14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	1	1	1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-7	-8	-13
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	3	3	3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	18	18	18
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 53_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
53_C		9,00	26	26	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	19	18	13
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	9	6	-1
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	15	12	5
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-2	-2	-2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-14	-14	-14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	4	4	4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	5	5	5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	23	23	23
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 54_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54_B		6,00	26	25	22
101	Warmtepomp Eteck	36,50	24	22	18
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	14	11	4
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	16	13	6
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-2	-2	-2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-12	-12	-12
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-13	-13	-13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-12	-12	-12
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-11	-11	-11
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-16	-16	-16
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 54_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54_C		9,00	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	6	6	6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	16	16	16
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-12	-12	-12
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-16	-16	-16
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-11	-11	-11
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-14	-14	-14
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-7	-7	-7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 54_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54_D		12,00	27	26	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	24	23	18
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	14	11	4
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	16	13	6
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-1	-1	-1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-12	-12	-12
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-16	-16	-16
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	18	18	18
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-8	-8	-8
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-9	-9	-9
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 54_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54_E		15,00	35	34	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	13	13	13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	24	24	24
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	10	10	10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	20	20	20
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	25	25	25
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	3	3	3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	13	13	13
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 55_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55_B		6,00	30	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-12	-12	-12
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	16	16	16
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-11	-13	-18
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	0	0	0
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	9	9	9
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	5	5	5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	17	17	17
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 55_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55_C		9,00	33	31	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-11	-11	-11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	17	17	17
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-6	-6	-6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-6	-7	-12
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	1	1	1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	15	15	15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	24	24	24
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 55_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55_D		12,00	34	33	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-10	-10	-10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	19	19	19
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	19	19	19
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-6	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	2	2	2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	16	16	16
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	12	12	12
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	26	26	26
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 55_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55_E		15,00	36	35	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	9	9	9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	13	13	13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	9	9	9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	21	21	21
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	25	25	25
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	16	16	16
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	15	15	15
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	26	26	26
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 56_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
56_B		6,00	31	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	8	8	8
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	17	17	17
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 56_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
56_C		9,00	32	31	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	17	17	17
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	0	0	0
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	13	13	13
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	11	11	11
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	10	10	10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	24	24	24
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 56_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
56_D		12,00	35	34	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	11	11	11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	16	16	16
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	1	1	1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	17	17	17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	3	3	3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	14	14	14
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	11	11	11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 56_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
56_E		15,00	37	36	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	13	13	13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	32	32	32
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	9	9	9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	8	8	8
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	21	21	21
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	17	17	17
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-2	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	2	2	2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	17	17	17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	14	14	14
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 57_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
57_B		6,00	32	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	29	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-6	-6	-6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	8	8	8
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	17	17	17
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 57_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
57_C		9,00	34	32	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-6	-6	-6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	0	0	0
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	9	9	9
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	11	11	11
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	10	10	10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	24	24	24
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 57_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
57_D		12,00	35	35	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	9	9	9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	7	7	7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-6	-6	-6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	1	1	1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	14	14	14
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	3	3	3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	14	14	14
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	12	12	12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	29	29	29
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 57_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
57_E		15,00	37	36	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	11	11	11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	28	28	28
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	9	9	9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	20	20	20
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	10	10	10
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	2	2	2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	14	14	14
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	3	3	3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	13	13	13
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	29	29	29
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_A		6,00	25	25	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	19	18	13
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	10	7	0
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	11	8	1
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-7	-7	-7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-18	-18	-18
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-14	-14	-14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	23	23	23
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-10	-10	-10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-18	-18	-18
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	-1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_B		9,00	28	28	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	21	20	15
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	11	8	1
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	13	10	3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-5	-5	-5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-16	-16	-16
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-14	-14	-14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	26	26	26
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-14	-14	-14
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-16	-16	-16
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	0	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_B		6,00	30	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-1	-1	-1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	5	5	5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	4	4	4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	9	9	9
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_C		12,00	27	27	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	20	19	14
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	10	7	0
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	12	9	2
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-6	-6	-6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-16	-16	-16
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-14	-14	-14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	25	25	25
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-3	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-7	-7	-7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-14	-14	-14
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_C		9,00	31	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	5	5	5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	20	20	20
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_D		15,00	35	35	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	25	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-13	-13	-13
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-11	-11	-11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	34	34	34
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	1	1	1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_D		12,00	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	5	5	5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_E		15,00	33	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	9	9	9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	4	4	4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	12	12	12
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	10	10	10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 59_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59_A		6,00	27	27	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	20	19	14
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	11	8	1
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	12	9	2
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-5	-5	-5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-20	-20	-20
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-17	-17	-17
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	25	25	25
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-7	-8	-13
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 59_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59_B		9,00	30	30	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	22	21	16
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	12	9	2
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	14	11	4
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-4	-4	-4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-19	-19	-19
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-16	-16	-16
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	29	29	29
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 59_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59_C		12,00	26	26	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	18	17	12
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	9	6	-1
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	10	7	0
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-8	-8	-8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-12	-12	-12
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-2	-2	-2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-22	-22	-22
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-19	-19	-19
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-14	-14	-14
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-7	-7	-7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 59_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59_D		15,00	33	32	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	20	19	14
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	10	7	0
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	13	10	3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-5	-5	-5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-1	-1	-1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-19	-19	-19
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-17	-17	-17
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	20	20	20
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	32	32	32
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 60_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
60_B		9,00	31	30	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	25	24	19
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-16	-16	-16
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-13	-13	-13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	28	28	28
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 60_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
60_C		12,00	24	23	22
101	Warmtepomp Eteck	36,50	19	18	13
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	9	6	-1
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	12	9	2
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-6	-6	-6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-12	-12	-12
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-1	-1	-1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-21	-21	-21
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-18	-18	-18
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	19	19	19
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-14	-14	-14
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-12	-12	-12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 60_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
60_D		15,00	27	26	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	21	20	15
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	12	9	2
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	13	10	3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-4	-4	-4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-18	-18	-18
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-16	-16	-16
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	22	22	22
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-6	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-8	-8	-8
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-9	-9	-9
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 61_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
61_A		6,00	28	27	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	22	20	16
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	9	6	-1
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	11	8	1
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-8	-8	-8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-1	-1	-1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-14	-14	-14
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-2	-2	-2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-16	-16	-16
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-14	-14	-14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	25	25	25
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-8	-9	-14
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-12	-12	-12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 62_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
62_B		9,00	33	32	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-15	-15	-15
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	26	26	26
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	4	4	4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	3	3	3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	17	17	17
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 63_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
63_A		5,50	30	28	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	26	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-1	-1	-1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	7	7	7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	16	16	16
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 63_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
63_B		8,50	31	30	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 63_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
63_C		11,50	33	32	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	17	17	17
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	16	16	16
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-8	-8	-8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	11	11	11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 64_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_A		5,50	31	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-6	-6	-6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	15	15	15
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 64_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_B		8,50	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 64_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_C		11,50	34	33	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-8	-8	-8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	0	0	0
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	2	2	2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	12	12	12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_A		5,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_A		5,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_B		8,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_B		8,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_C		11,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_C		11,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 66_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
66_A		6,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 66_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
66_B		9,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 66_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
66_C		12,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 67_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
67_A		6,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 67_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
67_B		9,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 67_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
67_C		12,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 68_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
68_A		6,50	29	28	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	26	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-15	-15	-15
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-1	-1	-1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-9	-9	-9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	-6	-6	-6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	-1	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	5	5	5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	7	7	7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	20	20	20
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 68_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
68_B		9,50	30	29	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-15	-15	-15
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-1	-1	-1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-3	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	22	22	22
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 68_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
68_C		12,50	32	31	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-13	-13	-13
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	1	1	1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	11	11	11
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	15	15	15
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	25	25	25
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 69_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
69_A		6,50	31	30	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-13	-13	-13
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-6	-6	-6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	6	6	6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	20	20	20
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 69_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
69_B		9,50	32	30	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-13	-13	-13
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-10	-10	-10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-5	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 69_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
69_C		12,50	33	32	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	24	24	24
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-11	-11	-11
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	18	18	18
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	14	14	14
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	25	25	25
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 70_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_A		6,50	31	30	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	5	5	5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	18	18	18
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 70_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_B		9,50	32	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	5	5	5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	10	10	10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	20	20	20
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 70_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_C		12,50	34	33	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	18	18	18
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	6	6	6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	14	14	14
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	27	27	27
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 71_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
71_A		6,50	34	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	12	12	12
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-8	-8	-8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	12	12	12
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 71_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
71_B		9,50	35	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	32	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	13	13	13
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	19	19	19
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	4	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-7	-7	-7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	12	12	12
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 71_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
71_C		12,50	35	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-1	-1	-1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	14	14	14
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	7	5	1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	4	4	4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	4	4	4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	13	13	13
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 72_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
72_A		6,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 72_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
72_B		9,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 72_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
72_C		12,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 73_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
73_A		6,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 73_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
73_B		9,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 73_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
73_C		12,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 74_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
74_A		6,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 74_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
74_B		9,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 74_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
74_C		12,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 75_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
75_A		6,50	32	31	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-15	-15	-15
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	0	0	0
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 75_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
75_B		9,50	33	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	30	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	2	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-15	-15	-15
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 75_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
75_C		12,50	33	32	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	16	16	16
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-6	-6	-6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	2	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-7	-7	-7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	9	9	9
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 76_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
76_A		6,50	31	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-8	-8	-8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 76_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
76_B		9,50	31	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	2	2	2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	9	9	9
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 76_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
76_C		12,50	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	8	8	8
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	16	16	16
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 77_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
77_A		6,50	30	28	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	14	14	14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	5	5	5
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	0	0	0
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 77_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
77_B		9,50	30	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 77_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
77_C		12,50	31	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 78_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
78_A		6,50	30	28	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	27	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	-1	-1	-1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	-1	-1	-1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-7	-7	-7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	3	3	3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	0	0	0
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 78_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
78_B		9,50	31	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	4	4	4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	0	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	13	13	13
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 78_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
78_C		12,50	32	31	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-8	-8	-8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	4	4	4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	13	13	13
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 79_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
79_A		6,50	29	28	23
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-1	-1	-1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-11	-11	-11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	-1	-1	-1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-8	-8	-8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-12	-12	-12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-5	-5	-5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 79_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
79_B		9,50	30	28	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-1	-1	-1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-10	-10	-10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	-1	-1	-1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	-2	-2	-2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-6	-6	-6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-15	-15	-15
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-15	-15	-15
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-4	-4	-4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 79_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
79_C		12,50	31	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	-1	-1	-1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	-1	-1	-1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	3	3	3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-9	-9	-9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-7	-7	-7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-4	-4	-4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 80_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
80_A		6,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 80_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
80_B		9,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 80_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
80_C		12,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 81_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
81_A		5,50	30	28	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-1	-1	-1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	9	9	9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	7	7	7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	16	16	16
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 81_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
81_B		8,50	31	30	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-1	-1	-1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	22	22	22
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 81_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
81_C		11,50	33	32	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	16	16	16
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	9	9	9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	10	10	10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 82_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
82_A		5,50	29	28	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-1	-1	-1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-2	-2	-2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	9	9	9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-5	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	16	16	16
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	0	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 82_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
82_B		8,50	31	29	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-1	-1	-1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-2	-2	-2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	9	9	9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-5	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	22	22	22
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrielawaai
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 82_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
82_C		11,50	32	31	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-2	-2	-2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	16	16	16
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	10	10	10
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-5	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	26	26	26
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage

4 Stemgeluid terrassen: Rekenresultaten

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A		6,50	21	22	--
01_B		9,50	20	21	--
01_C		12,50	20	21	--
01_D		15,50	20	21	--
02_A		6,50	23	23	--
02_C		12,50	21	22	--
03_A		6,50	29	30	--
03_B		9,50	32	33	--
03_C		12,50	33	34	--
03_D		15,50	34	35	--
04_A		6,50	30	30	--
04_B		9,50	32	33	--
05_A		6,50	30	31	--
05_B		9,50	32	33	--
05_C		12,50	34	35	--
06_A		6,50	23	24	--
06_B		9,50	22	23	--
06_C		12,50	22	22	--
07_A		1,50	23	24	--
07_B		6,50	25	26	--
07_C		9,50	25	26	--
07_D		12,50	24	25	--
08_B		6,50	27	28	--
08_C		9,50	26	27	--
08_D		12,50	26	27	--
09_A		6,50	42	42	--
09_B		9,50	42	42	--
09_C		12,50	41	42	--
09_D		15,50	41	42	--
10_A		6,50	46	47	--
10_B		9,50	46	46	--
10_C		12,50	45	46	--
10_D		15,50	45	46	--
11_A		6,50	49	50	--
11_B		9,50	49	50	--
11_C		12,50	49	49	--
12_A		6,50	52	52	--
12_B		9,50	51	52	--
12_C		12,50	50	51	--
13_A		6,50	51	52	--
13_B		9,50	50	51	--
13_C		12,50	50	51	--
14_A		15,50	41	42	--
15_A		15,50	45	46	--
16_A		15,50	44	45	--
17_A		6,50	48	49	--
17_B		9,50	48	49	--
17_C		12,50	48	48	--
17_D		15,50	47	48	--
17_E		18,50	47	48	--
18_A		6,50	47	48	--
18_B		9,50	47	48	--
18_C		12,50	47	48	--
18_D		15,50	46	47	--
18_E		18,50	46	47	--
19_A		21,50	41	41	--
19_B		24,50	45	46	--
19_C		27,50	45	46	--
19_D		30,50	44	45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_E		33,50	44	45	--
20_A		21,50	39	40	--
20_B		24,50	44	45	--
20_C		27,50	45	46	--
20_D		30,50	45	46	--
20_E		33,50	45	45	--
21_A		21,50	31	32	--
21_B		24,50	37	38	--
21_C		27,50	40	41	--
21_D		30,50	42	42	--
21_E		33,50	42	43	--
22_A		21,50	28	28	--
22_B		24,50	29	30	--
22_C		27,50	32	33	--
22_D		30,50	34	35	--
22_E		33,50	36	37	--
23_A		21,50	25	26	--
23_B		24,50	24	25	--
23_C		27,50	24	24	--
23_D		30,50	24	24	--
23_E		33,50	24	25	--
24_A		21,50	39	40	--
24_B		24,50	39	39	--
24_C		27,50	38	39	--
24_D		30,50	38	39	--
24_E		33,50	38	38	--
25_A		21,50	42	43	--
25_B		24,50	41	42	--
25_C		27,50	41	42	--
25_D		30,50	41	41	--
25_E		33,50	40	41	--
26_A		21,50	44	45	--
26_B		24,50	44	44	--
26_C		27,50	43	44	--
26_D		30,50	43	43	--
26_E		33,50	42	43	--
27_A		18,50	41	42	--
28_A		18,50	31	32	--
29_A		6,50	28	29	--
29_A		6,50	32	33	--
29_B		9,50	28	29	--
29_B		9,50	35	36	--
29_C		12,50	28	29	--
29_C		12,50	36	37	--
29_D		15,50	28	29	--
30_A		6,50	29	30	--
30_B		9,50	29	29	--
30_C		12,50	29	29	--
30_D		15,50	29	29	--
31_A		6,50	28	29	--
31_B		9,50	28	29	--
31_C		12,50	28	29	--
31_D		15,50	28	29	--
32_A		6,50	27	28	--
32_B		9,50	27	28	--
32_C		12,50	27	28	--
32_D		15,50	27	28	--
33_A		6,50	27	28	--
33_B		9,50	27	28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_C		12,50	28	28	--
34_A		6,50	27	28	--
34_B		9,50	27	28	--
34_C		12,50	28	29	--
35_A		6,50	26	27	--
35_B		9,50	27	27	--
35_C		12,50	27	28	--
36_A		6,50	27	27	--
36_B		9,50	27	28	--
36_C		12,50	27	28	--
37_A		6,50	26	27	--
37_B		9,50	27	27	--
37_C		12,50	27	28	--
37_D		15,50	27	28	--
37_E		18,50	26	27	--
38_A		6,50	31	32	--
38_B		9,50	34	35	--
38_C		12,50	36	37	--
38_D		15,50	36	37	--
39_A		6,50	35	36	--
39_B		9,50	38	39	--
39_C		12,50	38	39	--
39_D		15,50	38	39	--
40_A		6,50	41	42	--
40_B		9,50	41	42	--
40_C		12,50	41	41	--
40_D		15,50	40	41	--
41_A		6,50	24	25	--
41_B		9,50	24	25	--
41_C		12,50	25	25	--
41_D		15,50	25	26	--
42_A		6,50	25	26	--
42_B		9,50	25	26	--
42_C		12,50	25	26	--
42_D		15,50	25	26	--
43_A		6,50	27	28	--
43_B		9,50	27	28	--
43_C		12,50	27	27	--
43_D		15,50	27	27	--
44_A		6,50	28	29	--
44_B		9,50	28	28	--
44_C		12,50	27	28	--
44_D		15,50	27	28	--
45_A		6,50	26	27	--
45_B		9,50	26	27	--
45_C		12,50	25	26	--
45_D		15,50	25	26	--
46_A		6,50	46	47	--
46_B		9,50	46	47	--
46_C		12,50	45	46	--
46_D		15,50	44	45	--
47_A		6,50	51	52	--
47_B		9,50	50	51	--
47_C		12,50	49	50	--
47_D		15,50	48	49	--
48_A		6,50	53	54	--
48_B		9,50	52	53	--
48_C		12,50	51	52	--
48_D		15,50	50	51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_E		18,50	49	50	--
48_F		21,50	48	49	--
49_A		6,50	46	47	--
49_B		9,50	45	46	--
49_C		12,50	45	46	--
49_D		15,50	44	45	--
49_E		18,50	44	45	--
49_F		21,50	43	44	--
50_E		18,50	28	29	--
50_F		21,50	29	30	--
51_E		18,50	30	30	--
51_F		21,50	32	33	--
52_A		1,50	40	41	--
52_B		6,00	42	43	--
52_C		9,00	42	43	--
53_A		1,50	42	43	--
53_B		6,00	43	44	--
53_C		9,00	43	43	--
54_B		6,00	27	28	--
54_C		9,00	28	28	--
54_D		12,00	32	33	--
54_E		15,00	34	35	--
55_B		6,00	47	48	--
55_C		9,00	47	47	--
55_D		12,00	46	47	--
55_E		15,00	46	47	--
56_B		6,00	51	52	--
56_C		9,00	51	51	--
56_D		12,00	50	51	--
56_E		15,00	49	50	--
57_B		6,00	54	55	--
57_C		9,00	53	54	--
57_D		12,00	52	53	--
57_E		15,00	51	52	--
58_A		6,00	29	29	--
58_B		9,00	29	29	--
58_B		6,00	49	50	--
58_C		12,00	29	29	--
58_C		9,00	48	49	--
58_D		15,00	29	30	--
58_D		12,00	47	48	--
58_E		15,00	47	48	--
59_A		6,00	29	30	--
59_B		9,00	29	30	--
59_C		12,00	29	30	--
59_D		15,00	28	29	--
60_B		9,00	29	29	--
60_C		12,00	29	30	--
60_D		15,00	29	30	--
61_A		6,00	29	29	--
62_B		9,00	33	34	--
63_A		5,50	54	55	--
63_B		8,50	53	54	--
63_C		11,50	52	53	--
64_A		5,50	53	54	--
64_B		8,50	52	53	--
64_C		11,50	51	52	--
65_A		5,50	47	48	--
65_A		5,50	51	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_B		8,50	47	47	--
65_B		8,50	49	50	--
65_C		11,50	46	47	--
65_C		11,50	49	49	--
66_A		6,50	51	52	--
66_B		9,50	51	51	--
66_C		12,50	50	51	--
67_A		6,50	53	54	--
67_B		9,50	52	53	--
67_C		12,50	51	52	--
68_A		6,50	54	55	--
68_B		9,50	53	53	--
68_C		12,50	51	52	--
69_A		6,50	54	54	--
69_B		9,50	52	53	--
69_C		12,50	51	52	--
70_A		6,50	49	49	--
70_B		9,50	48	49	--
70_C		12,50	47	48	--
71_A		6,50	50	51	--
71_B		9,50	49	50	--
71_C		12,50	48	49	--
72_A		6,50	54	55	--
72_B		9,50	53	53	--
72_C		12,50	51	52	--
73_A		6,50	55	55	--
73_B		9,50	53	54	--
73_C		12,50	52	52	--
74_A		6,50	55	56	--
74_B		9,50	53	54	--
74_C		12,50	52	53	--
75_A		6,50	55	55	--
75_B		9,50	53	54	--
75_C		12,50	51	52	--
76_A		6,50	55	55	--
76_B		9,50	53	54	--
76_C		12,50	51	52	--
77_A		6,50	49	50	--
77_B		9,50	48	49	--
77_C		12,50	48	49	--
78_A		6,50	46	47	--
78_B		9,50	46	46	--
78_C		12,50	46	46	--
79_A		6,50	49	50	--
79_B		9,50	48	49	--
79_C		12,50	47	48	--
80_A		6,50	48	49	--
80_B		9,50	47	48	--
80_C		12,50	46	47	--
81_A		5,50	53	53	--
81_B		8,50	51	52	--
81_C		11,50	50	51	--
82_A		5,50	49	50	--
82_B		8,50	49	49	--
82_C		11,50	48	49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LMax - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A		6,50	29	29	--
01_B		9,50	29	29	--
01_C		12,50	28	28	--
01_D		15,50	28	28	--
02_A		6,50	31	31	--
02_C		12,50	29	29	--
03_A		6,50	38	38	--
03_B		9,50	41	41	--
03_C		12,50	45	45	--
03_D		15,50	47	47	--
04_A		6,50	37	37	--
04_B		9,50	40	40	--
05_A		6,50	37	37	--
05_B		9,50	40	40	--
05_C		12,50	44	44	--
06_A		6,50	28	28	--
06_B		9,50	29	29	--
06_C		12,50	28	28	--
07_A		1,50	31	31	--
07_B		6,50	33	33	--
07_C		9,50	33	33	--
07_D		12,50	32	32	--
08_B		6,50	35	35	--
08_C		9,50	34	34	--
08_D		12,50	34	34	--
09_A		6,50	52	52	--
09_B		9,50	52	52	--
09_C		12,50	52	52	--
09_D		15,50	51	51	--
10_A		6,50	55	55	--
10_B		9,50	55	55	--
10_C		12,50	54	54	--
10_D		15,50	54	54	--
11_A		6,50	60	60	--
11_B		9,50	60	60	--
11_C		12,50	59	59	--
12_A		6,50	61	61	--
12_B		9,50	60	60	--
12_C		12,50	59	59	--
13_A		6,50	60	60	--
13_B		9,50	58	58	--
13_C		12,50	57	57	--
14_A		15,50	48	48	--
15_A		15,50	53	53	--
16_A		15,50	52	52	--
17_A		6,50	58	58	--
17_B		9,50	57	57	--
17_C		12,50	56	56	--
17_D		15,50	55	55	--
17_E		18,50	54	54	--
18_A		6,50	56	56	--
18_B		9,50	55	55	--
18_C		12,50	55	55	--
18_D		15,50	54	54	--
18_E		18,50	54	54	--
19_A		21,50	47	47	--
19_B		24,50	52	52	--
19_C		27,50	52	52	--
19_D		30,50	52	52	--
19_E		33,50	51	51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LMax - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_A		21,50	47	47	--
20_B		24,50	51	51	--
20_C		27,50	51	51	--
20_D		30,50	51	51	--
20_E		33,50	50	50	--
21_A		21,50	39	39	--
21_B		24,50	47	47	--
21_C		27,50	50	50	--
21_D		30,50	50	50	--
21_E		33,50	50	50	--
22_A		21,50	33	33	--
22_B		24,50	37	37	--
22_C		27,50	41	41	--
22_D		30,50	44	44	--
22_E		33,50	47	47	--
23_A		21,50	31	31	--
23_B		24,50	30	30	--
23_C		27,50	29	29	--
23_D		30,50	29	29	--
23_E		33,50	30	30	--
24_A		21,50	51	51	--
24_B		24,50	50	50	--
24_C		27,50	50	50	--
24_D		30,50	50	50	--
24_E		33,50	49	49	--
25_A		21,50	53	53	--
25_B		24,50	53	53	--
25_C		27,50	52	52	--
25_D		30,50	52	52	--
25_E		33,50	51	51	--
26_A		21,50	53	53	--
26_B		24,50	53	53	--
26_C		27,50	52	52	--
26_D		30,50	52	52	--
26_E		33,50	51	51	--
27_A		18,50	49	49	--
28_A		18,50	37	37	--
29_A		6,50	35	35	--
29_A		6,50	39	39	--
29_B		9,50	35	35	--
29_B		9,50	44	44	--
29_C		12,50	34	34	--
29_C		12,50	47	47	--
29_D		15,50	34	34	--
30_A		6,50	36	36	--
30_B		9,50	36	36	--
30_C		12,50	34	34	--
30_D		15,50	34	34	--
31_A		6,50	36	36	--
31_B		9,50	36	36	--
31_C		12,50	36	36	--
31_D		15,50	35	35	--
32_A		6,50	35	35	--
32_B		9,50	35	35	--
32_C		12,50	35	35	--
32_D		15,50	34	34	--
33_A		6,50	34	34	--
33_B		9,50	34	34	--
33_C		12,50	34	34	--
34_A		6,50	34	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LMax - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_B		9,50	33	33	--
34_C		12,50	33	33	--
35_A		6,50	33	33	--
35_B		9,50	33	33	--
35_C		12,50	33	33	--
36_A		6,50	33	33	--
36_B		9,50	33	33	--
36_C		12,50	33	33	--
37_A		6,50	33	33	--
37_B		9,50	33	33	--
37_C		12,50	32	32	--
37_D		15,50	32	32	--
37_E		18,50	32	32	--
38_A		6,50	40	40	--
38_B		9,50	45	45	--
38_C		12,50	48	48	--
38_D		15,50	49	49	--
39_A		6,50	44	44	--
39_B		9,50	50	50	--
39_C		12,50	51	51	--
39_D		15,50	51	51	--
40_A		6,50	55	55	--
40_B		9,50	54	54	--
40_C		12,50	54	54	--
40_D		15,50	54	54	--
41_A		6,50	32	32	--
41_B		9,50	33	33	--
41_C		12,50	32	32	--
41_D		15,50	32	32	--
42_A		6,50	32	32	--
42_B		9,50	32	32	--
42_C		12,50	32	32	--
42_D		15,50	32	32	--
43_A		6,50	34	34	--
43_B		9,50	34	34	--
43_C		12,50	34	34	--
43_D		15,50	34	34	--
44_A		6,50	38	38	--
44_B		9,50	37	37	--
44_C		12,50	36	36	--
44_D		15,50	36	36	--
45_A		6,50	36	36	--
45_B		9,50	35	35	--
45_C		12,50	35	35	--
45_D		15,50	34	34	--
46_A		6,50	60	60	--
46_B		9,50	59	59	--
46_C		12,50	57	57	--
46_D		15,50	56	56	--
47_A		6,50	63	63	--
47_B		9,50	61	61	--
47_C		12,50	60	60	--
47_D		15,50	58	58	--
48_A		6,50	62	62	--
48_B		9,50	60	60	--
48_C		12,50	59	59	--
48_D		15,50	58	58	--
48_E		18,50	57	57	--
48_F		21,50	56	56	--
49_A		6,50	59	59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LMax - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_B		9,50	58	58	--
49_C		12,50	57	57	--
49_D		15,50	56	56	--
49_E		18,50	55	55	--
49_F		21,50	54	54	--
50_E		18,50	37	37	--
50_F		21,50	40	40	--
51_E		18,50	37	37	--
51_F		21,50	41	41	--
52_A		1,50	48	48	--
52_B		6,00	51	51	--
52_C		9,00	51	51	--
53_A		1,50	50	50	--
53_B		6,00	52	52	--
53_C		9,00	52	52	--
54_B		6,00	35	35	--
54_C		9,00	34	34	--
54_D		12,00	40	40	--
54_E		15,00	41	41	--
55_B		6,00	56	56	--
55_C		9,00	55	55	--
55_D		12,00	55	55	--
55_E		15,00	54	54	--
56_B		6,00	61	61	--
56_C		9,00	59	59	--
56_D		12,00	57	57	--
56_E		15,00	57	57	--
57_B		6,00	63	63	--
57_C		9,00	61	61	--
57_D		12,00	59	59	--
57_E		15,00	58	58	--
58_A		6,00	36	36	--
58_B		9,00	36	36	--
58_B		6,00	62	62	--
58_C		12,00	36	36	--
58_C		9,00	61	61	--
58_D		15,00	35	35	--
58_D		12,00	59	59	--
58_E		15,00	58	58	--
59_A		6,00	37	37	--
59_B		9,00	36	36	--
59_C		12,00	36	36	--
59_D		15,00	36	36	--
60_B		9,00	35	35	--
60_C		12,00	35	35	--
60_D		15,00	36	36	--
61_A		6,00	36	36	--
62_B		9,00	48	48	--
63_A		5,50	65	65	--
63_B		8,50	62	62	--
63_C		11,50	60	60	--
64_A		5,50	65	65	--
64_B		8,50	63	63	--
64_C		11,50	61	61	--
65_A		5,50	62	62	--
65_A		5,50	66	66	--
65_B		8,50	60	60	--
65_B		8,50	62	62	--
65_C		11,50	59	59	--
65_C		11,50	60	60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LMax - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
66_A		6,50	63	63	--
66_B		9,50	62	62	--
66_C		12,50	60	60	--
67_A		6,50	64	64	--
67_B		9,50	62	62	--
67_C		12,50	60	60	--
68_A		6,50	64	64	--
68_B		9,50	61	61	--
68_C		12,50	59	59	--
69_A		6,50	64	64	--
69_B		9,50	62	62	--
69_C		12,50	60	60	--
70_A		6,50	59	59	--
70_B		9,50	58	58	--
70_C		12,50	57	57	--
71_A		6,50	61	61	--
71_B		9,50	59	59	--
71_C		12,50	58	58	--
72_A		6,50	65	65	--
72_B		9,50	63	63	--
72_C		12,50	61	61	--
73_A		6,50	63	63	--
73_B		9,50	61	61	--
73_C		12,50	60	60	--
74_A		6,50	64	64	--
74_B		9,50	62	62	--
74_C		12,50	61	61	--
75_A		6,50	64	64	--
75_B		9,50	61	61	--
75_C		12,50	60	60	--
76_A		6,50	64	64	--
76_B		9,50	61	61	--
76_C		12,50	60	60	--
77_A		6,50	63	63	--
77_B		9,50	61	61	--
77_C		12,50	59	59	--
78_A		6,50	60	60	--
78_B		9,50	59	59	--
78_C		12,50	58	58	--
79_A		6,50	61	61	--
79_B		9,50	59	59	--
79_C		12,50	58	58	--
80_A		6,50	61	61	--
80_B		9,50	59	59	--
80_C		12,50	58	58	--
81_A		5,50	66	66	--
81_B		8,50	63	63	--
81_C		11,50	61	61	--
82_A		5,50	63	63	--
82_B		8,50	61	61	--
82_C		11,50	60	60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
04_B		9,50	32	33	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	31	32	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01_A		6,50	21	22	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-189	-189	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-191	-191	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	14	15	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	8	9	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01_B		9,50	20	21	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-188	-188	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-189	-189	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	14	15	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	8	9	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_C		12,50	20	21	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-187	-187	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-189	-189	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
Terras 1	Terras 1	1,20	14	14	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--
Terras 3	Terras 3	1,20	8	9	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01_D		15,50	20	21	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-186	-186	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-187	-187	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	14	15	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	8	9	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	17	18	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
02_A		6,50	23	23	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_C		12,50	21	22	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	15	16	--
Terras 2	Terras 2	1,20	11	12	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	19	--

3-10-2023 12:37:00

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
03_A		6,50	29	30	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	13	14	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	29	30	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
03_B		9,50	32	33	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	17	17	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	32	33	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_C		12,50	33	34	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
Terras 1	Terras 1	1,20	16	17	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	33	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
03_D		15,50	34	35	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	13	14	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	34	35	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
04_A		6,50	30	30	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	29	30	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
05_A		6,50	30	31	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	30	30	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

[illegible]

3-10-2023 12:37:00

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_C		12,50	34	35	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--
Terras 4	Terras 4	1,20	33	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
06_A		6,50	23	24	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
06_B		9,50	22	23	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	11	12	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	13	14	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
06_C		12,50	22	22	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	11	12	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	13	14	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
07_A		1,50	23	24	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	21	22	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	15	16	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
07_B		6,50	25	26	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	17	18	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
07_C		9,50	25	26	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	16	16	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	16	17	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	17	17	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
07_D		12,50	24	25	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	22	23	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	16	17	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	17	17	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
08_B		6,50	27	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-189	-189	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-190	-190	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-181	-181	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	25	26	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	17	18	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
08_C		9,50	26	27	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-187	-187	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-188	-188	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-189	-189	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	17	17	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
08_D		12,50	26	27	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-187	-187	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-186	-186	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-188	-188	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	25	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	18	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	17	18	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	16	17	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
09_A		6,50	42	42	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-159	-159	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-180	-180	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	41	41	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	33	34	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	29	30	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
09_B		9,50	42	42	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-159	-159	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	41	41	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	33	34	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	29	30	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
09_C		12,50	41	42	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-161	-161	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	40	41	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	32	33	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	30	30	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
09_D		15,50	41	42	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	40	41	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	32	33	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	30	31	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	16	17	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A		6,50	46	47	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	36	36	--
Terras 4	Terras 4	1,20	27	27	--

3-10-2023 12:37:00

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B		9,50	46	46	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	45	45	--
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	36	36	--
Terras 4	Terras 4	1,20	26	27	--

3-10-2023 12:37:00

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_C		12, 50	45	46	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	35	36	--
Terras 4	Terras 4	1,20	27	28	--

3-10-2023 12:37:00

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_D		15, 50	45	46	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	35	36	--
Terras 4	Terras 4	1,20	27	28	--

3-10-2023 12:37:00

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
11_A		6,50	49	50	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	49	49	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	39	40	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	36	37	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	33	34	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
11_B		9,50	49	50	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	39	40	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	36	37	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	33	34	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
11_C		12,50	49	49	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	48	48	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	39	40	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	36	37	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	33	34	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
12_A		6,50	52	52	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-138	-138	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	50	51	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	41	42	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	43	44	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	40	41	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
12_B		9,50	51	52	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	49	50	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	41	42	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	43	43	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	40	41	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
12_C		12,50	50	51	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	41	41	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	40	40	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
13_A		6,50	51	52	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	40	41	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	45	46	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
13_B		9,50	50	51	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	40	41	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	45	45	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
13_C		12,50	50	51	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	47	48	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	40	41	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	44	45	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 14_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
14_A		15,50	41	42	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-162	-162	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	39	40	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	34	34	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	32	32	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	33	34	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 15_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
15_A		15,50	45	46	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	43	44	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	39	39	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	37	38	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	33	34	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 16_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
16_A		15,50	44	45	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	38	38	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	38	38	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	24	25	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
17_A		6,50	48	49	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	36	37	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	41	41	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	43	44	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
17_B		9,50	48	49	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	45	45	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	36	37	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	40	41	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	43	43	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
17_C		12,50	48	48	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	36	37	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	39	40	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	43	43	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
17_D		15,50	47	48	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	36	36	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	38	39	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	42	43	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
17_E		18,50	47	48	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	43	44	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	36	36	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	37	38	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	42	43	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
18_A		6,50	47	48	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	39	40	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	22	23	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	34	35	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	46	47	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
18_B		9,50	47	48	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	39	40	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	22	23	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	34	34	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	46	47	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
18_C		12,50	47	48	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	39	40	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	23	23	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	33	34	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	46	46	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
18_D		15,50	46	47	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	39	40	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	23	24	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	33	34	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	45	46	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
18_E		18,50	46	47	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	39	39	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	24	24	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	32	33	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	45	46	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
19_A		21,50	41	41	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-161	-161	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-159	-159	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-159	-159	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	34	34	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	26	26	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	27	28	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	39	40	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
19_B		24,50	45	46	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-157	-157	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-152	-152	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	38	39	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	27	28	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	31	32	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	44	44	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
19_C		27,50	45	46	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	38	39	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	28	29	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	32	33	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	43	44	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
19_D		30,50	44	45	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-159	-159	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	38	39	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	29	30	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	31	32	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	43	44	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
19_E		33,50	44	45	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	38	39	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	31	31	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	31	32	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	42	43	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
20_A		21,50	39	40	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	36	37	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	32	33	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	29	30	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	32	33	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
20_B		24,50	44	45	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	34	35	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	34	34	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
20_C		27,50	45	46	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	34	35	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	34	35	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	41	41	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
20_D		30,50	45	46	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	34	35	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	34	35	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
20_E		33,50	45	45	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-159	-159	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-162	-162	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	41	41	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	35	35	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	33	34	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
21_A		21,50	31	32	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	28	29	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	26	27	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	24	25	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
21_B		24,50	37	38	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-162	-162	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	33	34	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	33	33	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	28	29	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
21_C		27,50	40	41	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-159	-159	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	38	39	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	31	32	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	22	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
21_D		30,50	42	42	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-152	-152	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	40	40	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	32	33	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
21_E		33,50	42	43	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	40	41	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	33	34	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

[illegible]

3-10-2023 12:37:00

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
22_B		24,50	29	30	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	26	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	24	24	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	21	22	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
22_C		27,50	32	33	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-159	-159	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	28	29	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	27	28	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	22	23	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
22_D		30,50	34	35	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-159	-159	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	31	32	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	31	31	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	23	24	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
22_E		33,50	36	37	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-161	-161	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-162	-162	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	33	34	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	32	33	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	24	25	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
23_A		21,50	25	26	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	13	14	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	23	23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_B		24,50	24	25	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	13	14	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
23_C		27,50	24	24	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	19	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	15	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	13	14	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_D		30,50	24	24	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	13	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
23_E		33,50	24	25	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	13	13	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
24_A		21,50	39	40	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	39	40	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
24_B		24,50	39	39	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	19	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	39	39	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
24_C		27,50	38	39	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	12	12	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
24_D		30,50	38	39	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
24_E		33,50	38	38	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	38	38	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
25_A		21,50	42	43	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	42	42	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_B		24,50	41	42	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-186	-186	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_C		27,50	41	42	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-186	-186	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_D		30,50	41	41	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-186	-186	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	40	41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
25_E		33,50	40	41	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	40	41	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
26_A		21,50	44	45	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	18	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	17	18	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	44	45	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
26_B		24,50	44	44	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	22	23	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	17	18	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	44	44	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
26_C		27,50	43	44	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	21	22	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	13	13	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	43	44	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
26_D		30,50	43	43	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	21	22	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	13	13	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	42	43	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
26_E		33,50	42	43	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	21	22	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	13	14	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	42	43	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 27_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
27_A		18,50	41	42	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	39	40	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	33	34	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 28_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
28_A		18,50	31	32	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	25	25	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	23	24	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_A		6,50	28	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	25	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_A		6,50	32	33	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--
Terras 4	Terras 4	1,20	32	33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
29_B		9,50	28	29	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	25	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_B		9,50	35	36	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--
Terras 4	Terras 4	1,20	35	36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
29_C		12,50	28	29	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	25	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_C		12,50	36	37	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	15	15	--
Terras 4	Terras 4	1,20	36	37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
29_D		15,50	28	29	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 30_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
30_A		6,50	29	30	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 30_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
30_B		9,50	29	29	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 30_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
30_C		12,50	29	29	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 30_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
30_D		15,50	29	29	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	26	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	19	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 31_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
31_A		6,50	28	29	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	18	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 31_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_B		9,50	28	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	26	--
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 31_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
31_C		12,50	28	29	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	26	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	18	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 31_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
31_D		15,50	28	29	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	26	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	18	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 32_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
32_A		6,50	27	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	25	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 32_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
32_B		9,50	27	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 32_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
32_C		12,50	27	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 32_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
32_D		15,50	27	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 33_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
33_A		6,50	27	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 33_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
33_B		9,50	27	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	25	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 33_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
33_C		12,50	28	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	25	26	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	18	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 34_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
34_A		6,50	27	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	17	17	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 34_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
34_B		9,50	27	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 34_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
34_C		12,50	28	29	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	25	26	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 35_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
35_A		6,50	26	27	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 35_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
35_B		9,50	27	27	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 35_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
35_C		12,50	27	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	19	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 36_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
36_A		6,50	27	27	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 36_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
36_B		9,50	27	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 36_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
36_C		12,50	27	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	24	24	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	19	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
37_A		6,50	26	27	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	22	23	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_B		9,50	27	27	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	22	23	--
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

3-10-2023 12:37:00

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:	37_C
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_C		12,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	23	23	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:	37_D
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

[illegible]

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
37_E		18,50	26	27	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	23	23	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	19	20	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 38_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
38_A		6,50	31	32	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-186	-186	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-188	-188	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	31	32	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 38_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
38_B		9,50	34	35	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-187	-187	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	12	12	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	34	35	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 38_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
38_C		12,50	36	37	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	36	37	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 38_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_D		15,50	36	37	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	36	37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

[illegible]

3-10-2023 12:37:00

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

[illegible]

3-10-2023 12:37:00

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:	39_C
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_C			12,50	38	39	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras	1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras	1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras	1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras	1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras	1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras	1	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras	2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras	2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras	2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras	2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras	2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras	2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras	2	0,00	-188	-188	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras	3	0,00	-186	-186	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras	3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras	3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras	3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras	3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras	4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras	4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras	4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras	4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras	4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras	4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras	4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras	4	0,00	-167	-167	--
Terras 1	Terras 1		1,20	19	19	--
Terras 2	Terras 2		1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3		1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4		1,20	38	39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 39_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
39_D		15,50	38	39	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-188	-188	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-186	-186	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 40_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
40_A		6,50	41	42	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 40_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
40_B		9,50	41	42	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-184	-184	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 40_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_C		12,50	41	41	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-185	-185	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 40_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
40_D		15,50	40	41	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-186	-186	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	40	41	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 41_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
41_A		6,50	24	25	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-179	-179	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	16	17	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	12	12	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	9	10	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_B		9,50	24	25	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-179	-179	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
Terras 1	Terras 1	1,20	16	17	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--
Terras 3	Terras 3	1,20	9	10	--
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--

3-10-2023 12:37:00

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 41_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
41_C		12,50	25	25	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-179	-179	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	16	17	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	12	12	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	9	10	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 41_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
41_D		15,50	25	26	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-179	-179	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	9	10	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	24	24	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 42_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
42_A		6,50	25	26	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 42_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
42_B		9,50	25	26	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	19	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 42_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
42_C		12,50	25	26	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-179	-179	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	10	11	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 42_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
42_D		15,50	25	26	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	19	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	10	11	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 43_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
43_A		6,50	27	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-184	-184	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	26	27	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 43_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
43_B		9,50	27	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-183	-183	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	26	27	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 43_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
43_C		12,50	27	27	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-183	-183	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	11	11	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	26	26	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 43_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
43_D		15,50	27	27	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-192	-192	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	11	12	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	10	11	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	26	26	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 44_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
44_A		6,50	28	29	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-179	-179	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-180	-180	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-193	-193	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-191	-191	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	17	17	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	9	10	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	8	9	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	28	28	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 44_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
44_B		9,50	28	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-192	-192	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-191	-191	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	17	17	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	9	10	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	9	9	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	27	28	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_C		12,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-192	-192	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-192	-192	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-191	-191	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	10	--
Terras 3	Terras 3	1,20	9	10	--
Terras 4	Terras 4	1,20	27	28	--

3-10-2023 12:37:00

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 44_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
44_D		15,50	27	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-189	-189	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	10	11	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	26	27	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 45_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
45_A		6,50	26	27	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-180	-180	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-180	-180	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-194	-194	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-192	-192	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	16	16	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	7	8	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	8	9	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	26	26	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 45_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
45_B		9,50	26	27	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-193	-193	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-191	-191	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	16	17	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	8	9	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	8	9	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	25	26	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 45_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_C		12,50	25	26	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-193	-193	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-192	-192	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--
Terras 2	Terras 2	1,20	9	10	--
Terras 3	Terras 3	1,20	9	10	--
Terras 4	Terras 4	1,20	25	25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 45_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
45_D		15,50	25	26	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-189	-189	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	18	18	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	10	10	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	10	11	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	24	25	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 46_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
46_A		6,50	46	47	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	22	22	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	16	16	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	46	47	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 46_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
46_B		9,50	46	47	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	46	47	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 46_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
46_C		12,50	45	46	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	20	21	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	45	46	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 46_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
46_D		15,50	44	45	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	44	45	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 47_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
47_A		6,50	51	52	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	51	52	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 47_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
47_B		9,50	50	51	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	50	51	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 47_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47_C		12,50	49	50	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--
Terras 4	Terras 4	1,20	49	50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 47_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
47_D		15,50	48	49	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	20	21	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	48	49	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
48_A		6,50	53	54	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-137	-137	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	23	24	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	53	54	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
48_B		9,50	52	53	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	23	24	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	52	53	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_C		12,50	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	16	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	19	--
Terras 4	Terras 4	1,20	51	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
48_D		15,50	50	51	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	19	19	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	50	51	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
48_E		18,50	49	50	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	24	24	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	17	17	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	49	50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_F
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
48_F		21,50	48	49	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	19	19	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	48	49	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
49_A		6,50	46	47	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	46	47	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
49_B		9,50	45	46	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	45	46	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
49_C		12,50	45	46	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	19	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	45	46	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
49_D		15,50	44	45	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	19	20	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	44	45	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
49_E		18,50	44	45	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	44	44	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_F
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
49_F		21,50	43	44	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	43	44	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 50_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
50_E		18,50	28	29	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	20	21	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	27	28	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 50_F
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
50_F		21,50	29	30	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	20	21	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	14	14	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	28	29	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 51_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
51_E		18,50	30	30	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-189	-189	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-190	-190	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	10	10	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	9	10	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	29	30	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 51_F
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
51_F		21,50	32	33	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-188	-188	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-188	-188	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	10	10	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	9	10	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	32	32	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 52_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
52_A		1,50	40	41	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-159	-159	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	39	40	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	30	31	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	30	31	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	15	16	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 52_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
52_B		6,00	42	43	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-161	-161	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-157	-157	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-152	-152	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	41	41	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	33	33	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	33	34	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	17	18	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 52_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
52_C		9,00	42	43	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-161	-161	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-152	-152	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	41	41	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	33	33	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	33	34	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	18	18	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 53_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
53_A		1,50	42	43	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-157	-157	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-157	-157	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-152	-152	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	41	41	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	29	30	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	34	35	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	17	18	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 53_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
53_B		6,00	43	44	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	32	32	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	36	37	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 53_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
53_C		9,00	43	43	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	32	32	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	36	37	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 54_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
54_B		6,00	27	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	25	26	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	19	19	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 54_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
54_C		9,00	28	28	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 54_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
54_D		12,00	32	33	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-161	-161	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	30	31	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	23	24	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	23	24	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 54_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
54_E		15,00	34	35	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-161	-161	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-162	-162	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-159	-159	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-159	-159	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	31	32	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	22	23	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	28	29	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	25	26	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 55_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
55_B		6,00	47	48	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	36	37	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	39	40	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	32	33	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 55_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
55_C		9,00	47	47	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	36	37	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	39	40	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	32	33	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 55_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
55_D		12,00	46	47	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	36	37	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	39	40	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	33	33	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 55_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
55_E		15,00	46	47	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	36	36	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	39	39	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	34	34	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 56_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
56_B		6,00	51	52	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-138	-138	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	50	51	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	39	39	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	43	43	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 56_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
56_C		9,00	51	51	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	49	50	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	39	39	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 56_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
56_D		12,00	50	51	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	38	39	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 56_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
56_E		15,00	49	50	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	47	48	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	38	39	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 57_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
57_B		6,00	54	55	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-137	-137	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-136	-136	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	53	54	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	45	46	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	44	45	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	29	30	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 57_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
57_C		9,00	53	54	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-138	-138	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	52	53	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	44	45	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	44	45	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	29	30	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 57_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
57_D		12,00	52	53	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	51	52	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	44	44	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	43	44	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	29	30	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 57_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
57_E		15,00	51	52	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	50	51	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	43	44	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	43	44	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	30	30	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
58_A		6,00	29	29	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	27	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	18	18	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
58_B		9,00	29	29	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
58_B		6,00	49	50	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-161	-161	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-137	-137	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	46	47	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	39	40	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
58_C		12,00	29	29	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
58_C		9,00	48	49	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-180	-180	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	45	46	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	39	40	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
58_D		15,00	29	30	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	20	20	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	21	22	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
58_D		12,00	47	48	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-152	-152	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-180	-180	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	44	45	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	39	40	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_E
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
58_E		15,00	47	48	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-152	-152	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-180	-180	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	43	44	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	43	44	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	38	39	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 59_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
59_A		6,00	29	30	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-183	-183	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	27	28	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	21	22	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	21	22	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	19	19	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 59_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
59_B		9,00	29	30	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-181	-181	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	27	28	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	21	22	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	21	22	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 59_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
59_C		12,00	29	30	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-184	-184	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	27	28	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	21	21	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	21	22	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59_D		15,00	28	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	19	20	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

3-10-2023 12:37:00

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
60_B		9,00	29	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	19	20	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

3-10-2023 12:37:00

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 60_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
60_C		12,00	29	30	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	19	20	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	21	22	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 60_D
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
60_D		15,00	29	30	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	27	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 61_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
61_A		6,00	29	29	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-186	-186	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	27	28	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	17	18	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 62_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
62_B		9,00	33	34	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	30	30	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	21	22	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	29	30	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	24	25	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 63_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
63_A		5,50	54	55	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-138	-138	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-137	-137	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-137	-137	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-134	-134	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-135	-135	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-137	-137	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	51	52	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	50	51	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	45	45	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 63_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
63_B		8,50	53	54	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-137	-137	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	51	51	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	47	48	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	44	45	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 63_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
63_C		11,50	52	53	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	50	50	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	45	46	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	44	44	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 64_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
64_A		5,50	53	54	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-138	-138	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-134	-134	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-134	-134	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-135	-135	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-138	-138	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-192	-192	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-191	-191	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	49	50	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	47	48	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	19	19	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 64_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
64_B		8,50	52	53	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-136	-136	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-136	-136	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-137	-137	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-191	-191	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-190	-190	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-190	-190	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	48	48	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	47	48	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	46	47	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 64_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
64_C		11,50	51	52	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-189	-189	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-188	-188	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-188	-188	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	47	48	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	45	46	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	46	46	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
65_A		5,50	47	48	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-183	-183	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-183	-183	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-183	-183	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	43	44	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	14	15	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
65_A		5,50	51	52	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-136	-136	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-133	-133	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-183	-183	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	48	49	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	45	46	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	16	16	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
65_B		8,50	47	47	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	42	43	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	14	15	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
65_B		8,50	49	50	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-137	-137	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-181	-181	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-192	-192	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	44	44	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	46	46	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	45	45	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	15	16	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
65_C		11,50	46	47	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	41	42	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	14	15	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
65_C		11,50	49	49	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-181	-181	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-189	-189	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-181	-181	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	43	44	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	44	45	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	44	45	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	16	17	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 66_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
66_A		6,50	51	52	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-137	-137	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-136	-136	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	47	48	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	46	47	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	47	48	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 66_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
66_B		9,50	51	51	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-137	-137	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	47	48	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	45	46	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	46	47	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 66_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
66_C		12,50	50	51	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	46	47	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	44	45	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	45	46	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	19	19	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 67_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
67_A		6,50	53	54	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-135	-135	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-138	-138	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-135	-135	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-192	-192	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-193	-193	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-192	-192	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	47	47	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	49	50	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	18	18	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 67_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
67_B		9,50	52	53	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-138	-138	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-137	-137	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-192	-192	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-193	-193	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-192	-192	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	45	46	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	47	48	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	18	18	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 67_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
67_C		12,50	51	52	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-191	-191	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-192	-192	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-191	-191	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	47	48	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	44	45	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	46	47	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	18	18	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 68_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
68_A		6,50	54	55	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-137	-137	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-135	-135	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-136	-136	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	50	51	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	45	46	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	50	51	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 68_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
68_B		9,50	53	53	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-138	-138	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-138	-138	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	50	50	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	44	45	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	48	49	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 68_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
68_C		12,50	51	52	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	49	50	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	44	44	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	46	47	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 69_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
69_A		6,50	54	54	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-135	-135	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-137	-137	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-135	-135	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	50	51	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	42	43	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	50	51	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 69_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
69_B		9,50	52	53	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-137	-137	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-138	-138	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	50	51	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	42	43	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	48	49	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	23	23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 69_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
69_C		12,50	51	52	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	49	50	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	42	43	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	46	47	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 70_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
70_A		6,50	49	49	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	43	44	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 70_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
70_B		9,50	48	49	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	42	42	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 70_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
70_C		12,50	47	48	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	40	41	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 71_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
71_A		6,50	50	51	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	37	38	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	20	20	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	31	32	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	50	51	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 71_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
71_B		9,50	49	50	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	37	38	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	31	32	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	49	49	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 71_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
71_C		12,50	48	49	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	37	38	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	31	31	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	48	48	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 72_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
72_A		6,50	54	55	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-134	-134	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	54	55	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 72_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
72_B		9,50	53	53	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	17	17	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	52	53	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 72_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
72_C		12,50	51	52	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	17	17	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	16	16	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	51	52	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 73_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
73_A		6,50	55	55	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-162	-162	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-193	-193	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-137	-137	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	33	34	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	15	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	26	27	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	55	55	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 73_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
73_B		9,50	53	54	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-183	-183	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-162	-162	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	33	34	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	26	27	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	53	54	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 73_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
73_C		12,50	52	52	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-180	-180	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-189	-189	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-162	-162	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-192	-192	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	33	34	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	26	27	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	52	52	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 74_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
74_A		6,50	55	56	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-137	-137	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-135	-135	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-137	-137	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	32	32	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	25	25	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	55	56	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 74_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
74_B		9,50	53	54	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-137	-137	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	32	32	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	25	25	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	53	54	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 74_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
74_C		12,50	52	53	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	32	32	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	25	25	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	52	52	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 75_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
75_A		6,50	55	55	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-159	-159	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-194	-194	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-135	-135	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	11	11	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	23	24	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	55	55	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 75_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
75_B		9,50	53	54	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-159	-159	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-194	-194	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	12	12	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	23	24	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	53	54	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 75_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
75_C		12,50	51	52	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-187	-187	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-159	-159	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-191	-191	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	23	24	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	51	52	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 76_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
76_A		6,50	55	55	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-137	-137	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-135	-135	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-135	-135	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	30	31	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	14	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	25	26	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	55	55	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 76_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
76_B		9,50	53	54	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	30	31	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	15	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	25	26	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	53	54	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 76_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
76_C		12,50	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
Terras 1	Terras 1	1,20	30	31	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	25	26	--
Terras 4	Terras 4	1,20	51	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 77_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
77_A		6,50	49	50	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-193	-193	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	31	31	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	10	10	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	25	25	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	49	50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 77_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
77_B		9,50	48	49	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	31	31	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	25	26	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	48	49	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 77_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
77_C		12,50	48	49	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	31	31	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	15	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	25	25	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	48	49	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 78_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
78_A		6,50	46	47	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-194	-194	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	8	9	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	24	25	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	46	47	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 78_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
78_B		9,50	46	46	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	24	25	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	46	46	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 78_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
78_C		12,50	46	46	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	24	25	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	45	46	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 79_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
79_A		6,50	49	50	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-179	-179	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-182	-182	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-182	-182	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-192	-192	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-194	-194	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	9	9	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	49	50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 79_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
79_B		9,50	48	49	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-179	-179	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-194	-194	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	9	10	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	48	49	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 79_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
79_C		12,50	47	48	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-180	-180	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-180	-180	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-188	-188	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-192	-192	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	47	48	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 80_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
80_A		6,50	48	49	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	20	21	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	48	49	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 80_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
80_B		9,50	47	48	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	20	21	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	47	48	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 80_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
80_C		12,50	46	47	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-188	-188	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	21	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	46	47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 81_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
81_A		5,50	53	53	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-133	-133	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-137	-137	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	49	50	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	49	50	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 81_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
81_B		8,50	51	52	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-136	-136	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	49	50	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	47	47	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 81_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
81_C		11,50	50	51	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	45	45	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	42	42	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 82_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
82_A		5,50	49	50	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-136	-136	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	46	46	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	46	46	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	40	41	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 82_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
82_B		8,50	49	49	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	45	45	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	40	41	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort

Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 82_C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
82_C		11,50	48	49	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--	
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--	
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--	
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--	
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--	
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--	
Terras 2	Terras 2	1,20	43	44	--	
Terras 3	Terras 3	1,20	39	40	--	
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen