



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek industrielawaai

Twello, Veluws College

Gemeente Voorst

Datum: 5 mei 2023

Projectnummer: 200574.01

INHOUD

1	Inleiding	1
1.1	Aanleiding	1
1.2	Doel van het onderzoek	2
2	Wet- en regelgeving	3
2.1	VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering	3
2.2	Activiteitenbesluit	5
2.3	Schrikkelcirculaire	5
2.4	Rekenmethodieken	6
3	Onderzoeksgegevens	7
3.1	Representatieve bedrijfssituatie	7
3.1	Gebouwen en toetspunten	8
4	Onderzoek	10
4.1	Resultaten langtijdgemiddelde ($L_{ar,Lt}$)	10
4.2	Resultaten maximale geluidsniveaus (L_{aMax})	11
5	Maatregelenafweging	13
5.1	Bronmaatregelen	13
5.2	Overdrachtsmaatregelen	13
5.3	Maatregelen bij de ontvanger	15
6	Conclusie	16

Bijlagen

- Bijlage A Grafisch overzicht rekenmodel
- Bijlage B Rapportage van het rekenmodel
- Bijlage C Rekenresultaten in tabelvorm

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Nabij het kruispunt Jupiter met de Hietweideweg te Twello is herontwikkeling beoogd. Op deze locatie bevindt zich een perceel dat in eigendom van Gemeente Voorst is en gebruikt is als tijdelijk gemeentehuis, gemeentewerf en brandweer. De initiatiefnemer is voornemens om op het perceel nieuwbouw te realiseren.

De beoogde ontwikkeling voorziet in de realisatie van woningbouw ter vervanging van de bestaande bebouwing. Hiertoe worden de bestaande bebouwing gesloopt en zal het bestemmingsplan worden gewijzigd. Grenzend aan het plangebied is kinderdagverblijf Het Kleurrijk gelegen, zoals weergegeven in onderstaande figuur.



Locatie plangebied met de ontwikkellocatie (rood) en het kinderdagverblijf (in geel)

In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege industrielawaai ten gevolge van het kinderdagverblijf.

1.2 Doel van het onderzoek

Grenzend aan het plangebied ligt ten noordwesten een perceel met maatschappelijke functie. Hier is onder andere kinderdagverblijf Het Kleurrijk gevestigd waarvoor een richtafstand van 30 meter geldt. Deze richtafstand wordt niet gehaald voor de dichtst bijkomende woningen. In het kader van het op te stellen bestemmingsplan dient daarom een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd te worden om zodoende een goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen. Dit rapport voorziet in dit akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de beoogde woningen ten gevolge van het kinderdagverblijf. Navolgende figuur geeft het stedenbouwkundig plan weer met het kinderdagverblijf in het noordwesten.



Stedenbouwkundig plan Jupiter (19-10-2022) met kinderdagverblijf (geel)

2 Wet- en regelgeving

Voor de beoordeling van geluidshinder afkomstig van inrichtingen (industrielawaai) moet rekening worden gehouden met verschillende soorten van geluidshinder, namelijk:

- geluidshinder afkomstig uit de inrichting (directe hinder), dit is de hinder die wordt veroorzaakt door activiteiten in de inrichting.
- maximale geluidshinder, dit zijn de piekniveaus die optreden door de activiteiten in de inrichting.
- indirecte geluidshinder, dit is de geluidshinder afkomstig van het wegverkeer van en naar de inrichting op de openbare weg.

Deze drie soorten van geluidshinder afkomstig van inrichtingen worden beoordeeld op basis van drie documenten, dit zijn het “Activiteitenbesluit”, de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering, editie 2009” en de Schrikkelcirculaire

2.1 VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering

De VNG-publicatie “Handreiking bedrijven en milieuzonering, editie 2009” is een algemeen geaccepteerd instrument om na te gaan of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening in situaties waar geluidgevoelige bestemmingen dicht bij bedrijfsactiviteiten worden voorzien.

De VNG-publicatie geeft richtafstanden per bedrijfscategorie of activiteit. De afstanden worden gegeven voor milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De richtwaarde voor de aan te houden afstand zijn van toepassing tussen de perceelgrenzen van de inrichting en de gevels van de geluidgevoelige bestemming. Er is sprake van een ‘goede ruimtelijke ordening’ indien aan de richtwaarde voldaan wordt. Indien niet aan de richtafstanden voldaan wordt, dan is nader onderzoek nodig om vast te stellen of er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’.

De VNG-richtafstanden zijn afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en de gebiedstypering. Bij de gebiedstypering wordt in deze publicatie het onderscheid gemaakt tussen een rustige woonwijk enerzijds en woningen in een gebied met functiemenging (menging van bedrijven en woningen) anderzijds. In een rustige woonwijk is minder geluidshinder acceptabel dan in een gebied met functiemenging.

Voorliggend plan voorziet in de realisatie van woningen nabij een reeds bestaande kinderopvang. Een dergelijke functie is volgens VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” aan te merken als een categorie 2. Een dergelijke inrichting kent binnen het gebiedstype ‘rustige woonwijk’ een richtafstand van 30 meter. Ter toetsing aan een goede ruimtelijke ordening is het akoestisch klimaat inzichtelijk gemaakt ten behoeve van toekomstige geluidsgevoelige objecten, in deze woningen.

2.1.1 Normstelling

Het akoestisch verblijfsklimaat bij geluidgevoelige bestemmingen wordt getoetst volgens de systematiek van de VNG-publicatie. In de VNG-publicatie is aangegeven op welke wijze de toetsing op het aspect geluid dient plaats te vinden, indien niet aan de richtafstand voldaan wordt:

- Het realiseren van woningen op kortere afstand dan de richtafstanden is mogelijk indien de geluidbelasting ter plaatse van de woningen voldoet aan de richtwaarde uit de onderstaande tabel (zogenaamde stap 2 uit de VNG-publicatie).

	Richtwaarden behorende bij stap 2 uit de VNG-publicatie		
	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{Aeq})	Maximale geluidsbe- lasting (L_{Amax})	Indirecte hinder (L_{Aeq})
Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	45 dB(A)	65 dB(A)	50 dB(A)
Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	40 dB(A)	60 dB(A)	45 dB(A)
Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	35 dB(A)	55 dB(A)	40 dB(A)
L_{etmaal}	45 dB(A)	65 dB(A)	50 dB(A)

Tabel 1: Richtwaarden behorend bij stap 2 uit de VNG-publicatie bij een rustig gebied

- Wanneer bij stap 2 uit de VNG-publicatie niet aan de richtwaarden voldaan kan worden, dan kan de gemeente ter plaatse van de woningen een hogere geluidbelasting toestaan tot de grenswaarden uit de onderstaande tabel indien maatregelen om de geluidbelasting te verlagen niet wenselijk, of haalbaar zijn.

	Richtwaarden behorende bij stap 3 uit de VNG-publicatie		
	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{Aeq})	Maximale geluidsbe- lasting (L_{Amax})	Indirecte hinder (L_{Aeq})
Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	50 dB(A)	70 dB(A)	65 dB(A)
Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	45 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	40 dB(A)	60 dB(A)	55 dB(A)
L_{etmaal}	50 dB(A)	70 dB(A)	65 dB(A)

Tabel 2: Richtwaarden behorend bij stap 3 uit de VNG-publicatie bij een rustig gebied

- Indien stap 3 uit de VNG-publicatie niet toereikend is, is de ontwikkeling niet zonder meer mogelijk.

2.2 Activiteitenbesluit

De milieuvoorschriften zijn per branche verdeeld over een groot aantal Algemene Maatregelen van Bestuur. Vanaf 2008 zijn de meeste AMvB's ondergebracht in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" (het Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit vormt het toetsingskader bij de aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit milieu.

In tabel 2.17a uit het Activiteitenbesluit staan de grenswaarden, deze grenswaarden zijn de maximale geluidsbelastingen welke mogen optreden op de omliggende woningen. In onderstaande tabel zijn staan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit weer-gegeven.

	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T,LT}$)	Maximale geluidsbelasting (L_{Amax})
Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	50 dB(A)	70 dB(A)
Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	45 dB(A)	65 dB(A)
Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	40 dB(A)	60 dB(A)
L_{etmaal}	50 dB(A)	70 dB(A)

Tabel 3. Overzicht van de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit

Wanneer niet kan worden voldaan aan de grenswaarden uit tabel 3 kunnen door middel van een maatwerkvoorschrift hogere grenswaarden worden vastgelegd. Het is niet gebruikelijk om in een maatwerkvoorschrift hogere grenswaarden vast te leggen dan zijn beschreven in het gemeentelijke geluidsbeleid en/of de "Handreiking industriela-waai en vergunningverlening".

Volgens het Activiteitenbesluit wordt het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang buitenbe-schouwing gelaten (artikel 2.18i).

2.3 Schrikkelcirculaire

De geluidsbelasting op de woningen ten gevolge van het verkeer van en naar de in-richting op de openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire "Beoordeling ge-luidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m." van het Ministerie van VROM ,d.d. 29 februari 1996. Deze circulaire wordt ook wel de Schrikkelcirculaire genoemd. Dit betekent dat het verkeer op de openbare weg alleen wordt beoordeeld op het equivalente geluidsniveau en dat voor de normstelling wordt aangesloten bij de voorkeursgrenswaarde (50 dB(A)) uit de Wet geluidhinder. Deze voorkeursgrens-waarde worden overschreden tot 65 dB(A) (zogenaamde maximaal toelaatbare ge-luidsbelasting).

Het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg wordt berekend tot:

- het punt waarop het verkeer is opgenomen in het reguliere (heersende) verkeers-beeld, bijvoorbeeld doordat het dezelfde snelheid heeft (meestal circa 100 meter);

- het meest nabijgelegen kruispunt in het geval van een ontsluiting op een weg met een lage verkeersintensiteit;
- tot het punt waar de verhoging van de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting niet meer dan 2 dB(A) bedraagt.

Het verkeer van de kinderdagopvang zal direct worden ontsloten op de 30 km/uur weg Martinusweg. Deze weg is in het kader van wegverkeerslawaaï reeds onderzocht in een separate rapportage. Op voorhand wordt verondersteld dat het verkeer van de kinderdagopvang zich akoestisch gezien voor de beoogde woningen niet dusdanig zal onderscheiden. Het aspect indirecte hinder wordt daarom niet nader beschouwd.

2.4 Rekenmethodieken

De berekening van de geluidsbelastingen zijn uitgevoerd met behulp van de “Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai” uit 1999. Voor het uitvoeren van berekeningen is het computerprogramma Geomilieu (V2020.1) gebruikt.

3 Onderzoeksgegevens

3.1 Representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie (RBS) is maatgevend voor de toetsing aan de geluidnormen. Bij wisselende capaciteiten betreft het in het algemeen een situatie zoals deze zich bijvoorbeeld één maal per maand zal kunnen voordoen. Dit is dus een ruimere bedrijfssituatie als dat men op basis van gemiddelde capaciteiten zou berekenen. Op basis van het Pedagogisch plan (versie februari 2020) is de representatieve bedrijfssituatie bepaald. Het kinderdagverblijf is geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur en betreft daarmee alleen de akoestische dagperiode (7.00 uur – 19.00 uur). Er is aangenomen dat de activiteiten en bedrijfstijden sindsdien niet significant zijn veranderd. Het kinderdagverblijf maakt gebruik van de onderstaande indeling.

- Babygroep vanaf 2 maand – 1,5 jaar
In totaal is ruimte voor maximaal 8 kinderen met 2 leidsters.
- Dreumesgroep 1,5 jaar – 2,5 jaar
In totaal is ruimte voor maximaal 11 kinderen met 2 leidsters.
- Peutergroep 2,5 jaar – 4 jaar
In totaal is ruimte voor maximaal 16 kinderen met 2 leidsters.

In totaal kan er sprake zijn van 35 kinderen en 6 leidsters. Het kinderdagverblijf heeft een achtertuin van circa 300 m² waar de kinderen kunnen buitenspelen. Voor de ingevoerde brongegevens is uitgegaan van ervaringscijfers. Gelet op de eerder benoemde aantallen kinderen is sprake van de volgende bronvermogens:

- Kinderdagverblijf 9 uur in de dagperiode
18 spelende kinderen met een bronvermogen van 76 dB(A) per kind =
 $76 + 10\log(18) = 89 \text{ dB(A)}$

8 baby's met een bronvermogen van 66 dB(A) per baby =
 $66 + 10\log(8) = 75 \text{ dB(A)}$

Bovenstaande bronnen worden over buitenterrein verdeeld. In het rekenmodel wordt voor de verdeling een oppervlaktebron toegepast. De bronsterkte dient hierbij over het oppervlak van het buiten terrein worden verdeeld.


Voor het halen en brengen per auto kan er sprake zijn van $35 \times 4 = 140$ verkeersbewegingen per etmaal voor de kinderen. Indien de leidsters ook per auto komen en gaan is er sprake van $6 \times 2 = 12$ verkeersbewegingen per etmaal. In totaal is er daarmee sprake van 152 verkeersbewegingen per auto per etmaal (enkel in de dagperiode). Voor het rijden van auto's (10 km/uur) op het eigen terrein is uitgegaan van een bronvermogen van 89 dB(A).

De maximale geluidsniveaus zullen worden veroorzaakt door het schreeuwen van kinderen en het dichtslaan van autoportieren. Voor de piekgeluiden is uitgegaan van 100


dB(A) voor het schreeuwen van kinderen en 98 dB(A) voor het dichtslaan van autoportieren.

3.1 Gebouwen en toetspunten


Getoetst is op de randen van de het bouwplan (d.d. 28-3-2023) van onderhavig plan. Uitgegaan wordt van een vloerhoogte van 3 meter. De toetspunten zijn per verdieping gesitueerd op 1,5 meter. In de navolgende hoofdstukken wordt alleen getoetst op de akoestisch relevante gebouwen die nabij het kinderdagverblijf liggen. Het betreffen gebouwen 1-7 in onderstaande figuur. Navolgende figuren tonen de genummerde gebouwen en een 3D-weergave van het bouwplan. De figuren op de volgende pagina's tonen de genummerde toetspunten.

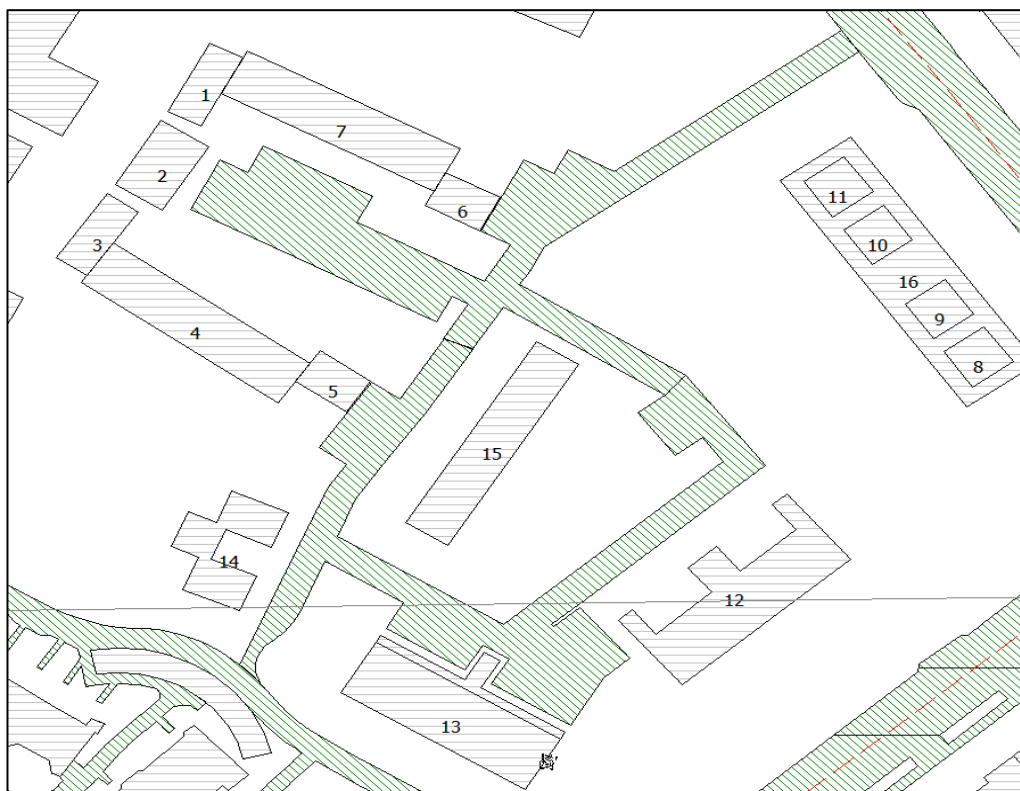

Nummering gebouwen

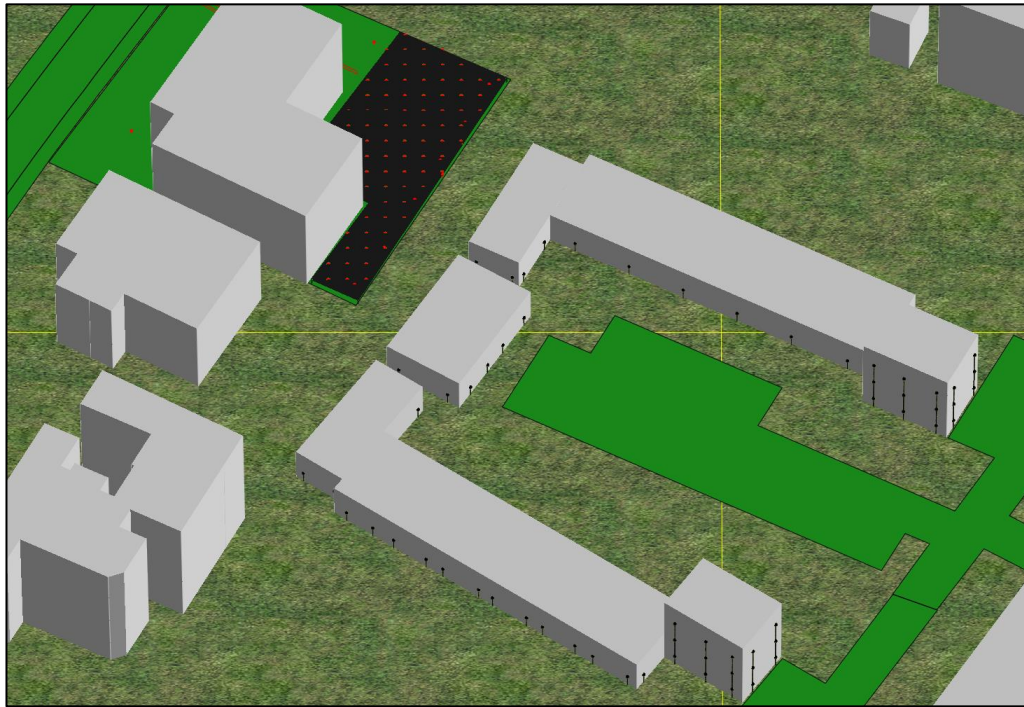

3D-weergave akoestisch rekenmodel

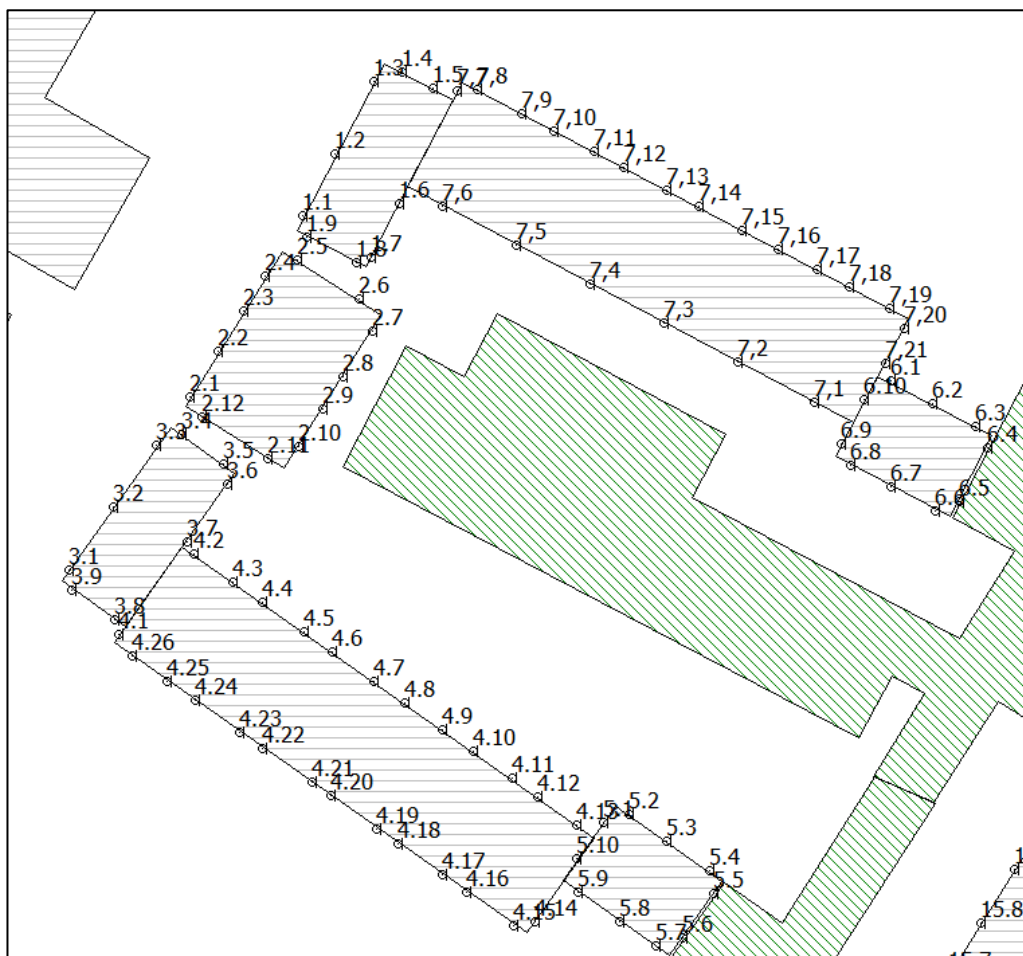


Nummering toetspunten noordwestzijde plangebied, bewerking: SAB

4 Onderzoek

In bijlage C zijn de berekeningsresultaten van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidbelasting opgenomen.

4.1 Resultaten langtijdgemiddelde ($L_{ar,Lt}$)


In navolgende figuur is geluidbelasting op de beoogde woningen weergegeven van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau.

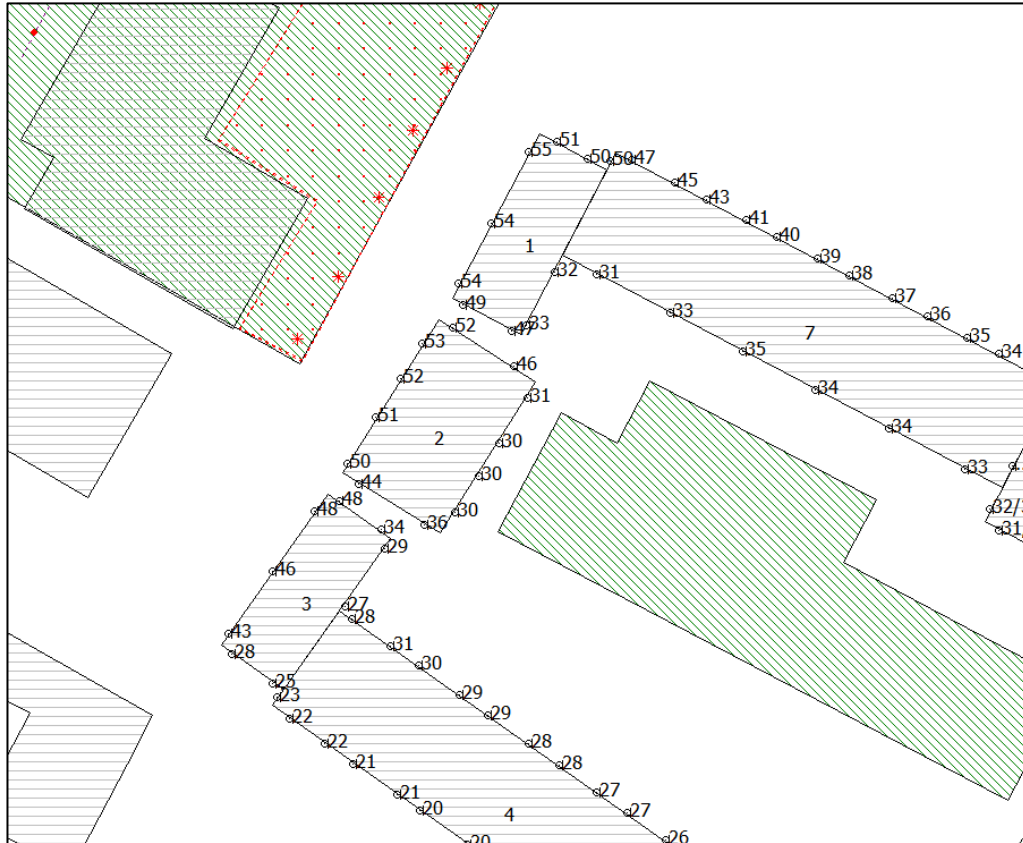

Berekende geluidbelasting langtijdgemiddelde op per waarnemhoogte voor de dagperiode

Uit de berekende geluidbelasting blijkt dat de richtwaarde uit de VNG-publicatie voor de dagperiode voor rustig gebied (stap 2: 45 dB(A)) wordt overschreden op de woningen grenzend aan het kinderdagverblijf. De hoogste berekende geluidbelasting bedraagt 55 dB(A) op gebouw 1. Ook aan stap 3 uit de VNG-publicatie zou niet worden voldaan. Er wordt verwezen naar Bijlage C voor een volledig overzicht van de resultaten. Derhalve is maatregelenonderzoek noodzakelijk.

Conform artikel 2.18 uit het Activiteitenbesluit mag het stemgeluid van kinderen buiten beschouwing blijven. Navolgende figuur geeft de geluidbelasting op de beoogde woningen weer conform het Activiteitenbesluit.

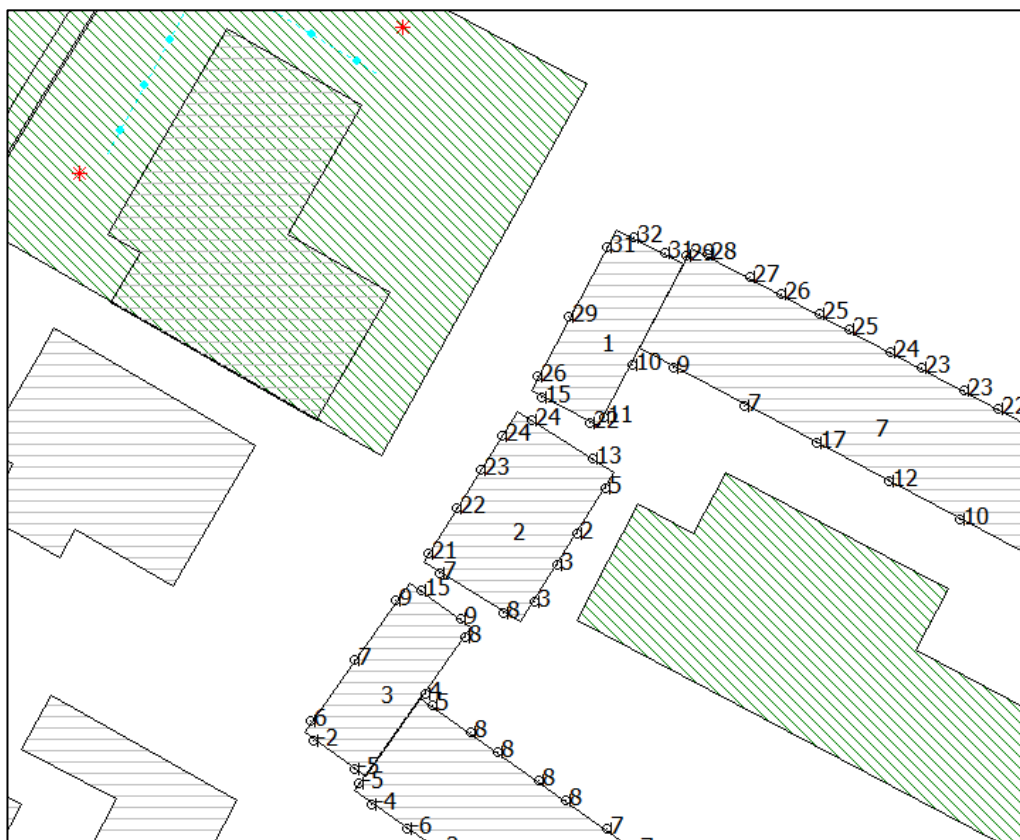

Overzicht geluidbelasting conform Activiteitenbesluit

Uit de berekende geluidbelasting blijkt dat aan het Activiteiten besluit wordt voldaan. De hoogste berekende geluidbelasting bedraagt 32 dB(A).

4.2 Resultaten maximale geluidsniveaus ($L_{A\text{Max}}$)

Navolgende tabel geeft de geluidsbelastingen vanwege piekgeluid voor toetspunten waarvoor een overschrijding geldt van de maximale grenswaarde uit de VNG publicatie. Zie Bijlage C voor een volledig overzicht van de resultaten.

toetspunt	Gebouw (omschrijving)	waarneemhoogte in meter	Geluidbelasting in dB(A)
1.1_A	LL west	1,5	70
1.2_A	LL west	1,5	70
1.3_A	LL west	1,5	70
1.4_A	LL noord	1,5	70
1.5_A	LL noord	1,5	68
1.8_A	LL zuid	1,5	66
1.9_A	LL zuid	1,5	69
2.1_A	ggb west	1,5	69
2.2_A	ggb west	1,5	71
2.3_A	ggb west	1,5	71
2.4_A	ggb west	1,5	71
2.5_A	ggb noord	1,5	68
3.3_A	LL2 west	1,5	66
3.4_A	LL2 noord	1,5	67
7.7_A	ggb3 west	1,5	67

Overschrijdingen maximale geluidsniveaus

Uit de berekende overschrijdingen op de beoogde woningen ten gevolge van piekgeluiden blijkt dat vooral de westgevels van de nabij gelegen gebouwen mogelijke overlast ondervinden van de kinderopvang. Het betreffen overschrijdingen van de richtwaarde zoals benoemd in stap 2 vanuit de VNG-publicatie. De maatgevende bron is het schreeuwen van kinderen. Zonder maatregelen wordt de richtwaarde van 65 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie overschreden op verschillende gebouwen. Aan stap 3 uit de VNG-publicatie wordt ook niet voldaan en derhalve is op basis van een goede ruimtelijke ordening een maatregelenafweging benodigd.

Conform artikel 2.18 uit het Activiteitenbesluit mag het stemgeluid van kinderen buiten beschouwing blijven. De hoogste berekende geluidbelasting ten gevolge van piekgeluiden conform het Activiteitenbesluit is 61 dB(A) en wordt veroorzaakt door een dichtslaande deur. De berekende geluidsbelasting is lager dan de grenswaarde, en daarom wordt voldaan aan het Activiteitenbesluit.

5 Maatregelenafweging

Uit het onderzoek blijkt dat de richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) worden overschreden voor de beoogde woningen. Op basis van een goede ruimtelijke ordening dienen maatregelen te worden onderzocht om de geluidbelastingen te reduceren. Bij de afweging van de maatregelen wordt de volgorde gehanteerd van:


- Bronmaatregelen;
- Overdrachtsmaatregelen;
- Ontvanger maatregelen.

5.1 Bronmaatregelen

In het kader van bronmaatregelen kunnen redelijkerwijs geen maatregelen getroffen worden zonder de bedrijfsvoering van het kinderdagverblijf te hinderen. Dit is niet wenselijk.

5.2 Overdrachtsmaatregelen


Als overdrachtsmaatregelen zijn in een eerder planstadium verschillende opties voor een geluidreducerend scherm onderzocht. Navolgend worden de mogelijke afschermingsmaatregelen op woningniveau getoetst. Het betreft een scherm van 1,90 meter hoog en rijkt over de breedte van het kinderdagverblijf over een lengte van 40 meter langs de zuidoostzijde. Een schuur of berging in plaats van het scherm zal ook toereikend kunnen zijn zolang deze maar over de genoemde lengte reiken en geen openingen (geluidslekken) bevat. Onderstaande figuur geeft het kinderdagverblijf en de afscherming weer.

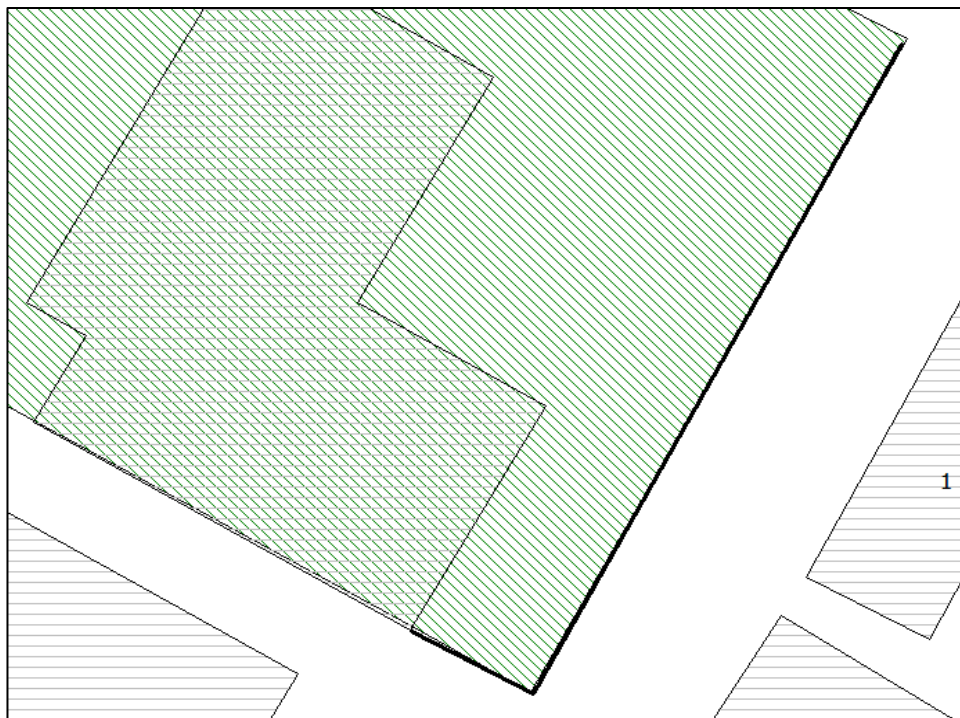

Kinderdagverblijf (groen) met afscherming (dikke zwarte lijn)

5.2.1 Resultaten langtijdgemiddelde ($L_{ar,Lt}$) met afscherming


In navolgende figuur is de berekende geluidbelasting op de beoogde woningen weer-gegeven van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau met een afscherming van ten minste 1,90 meter hoogte.

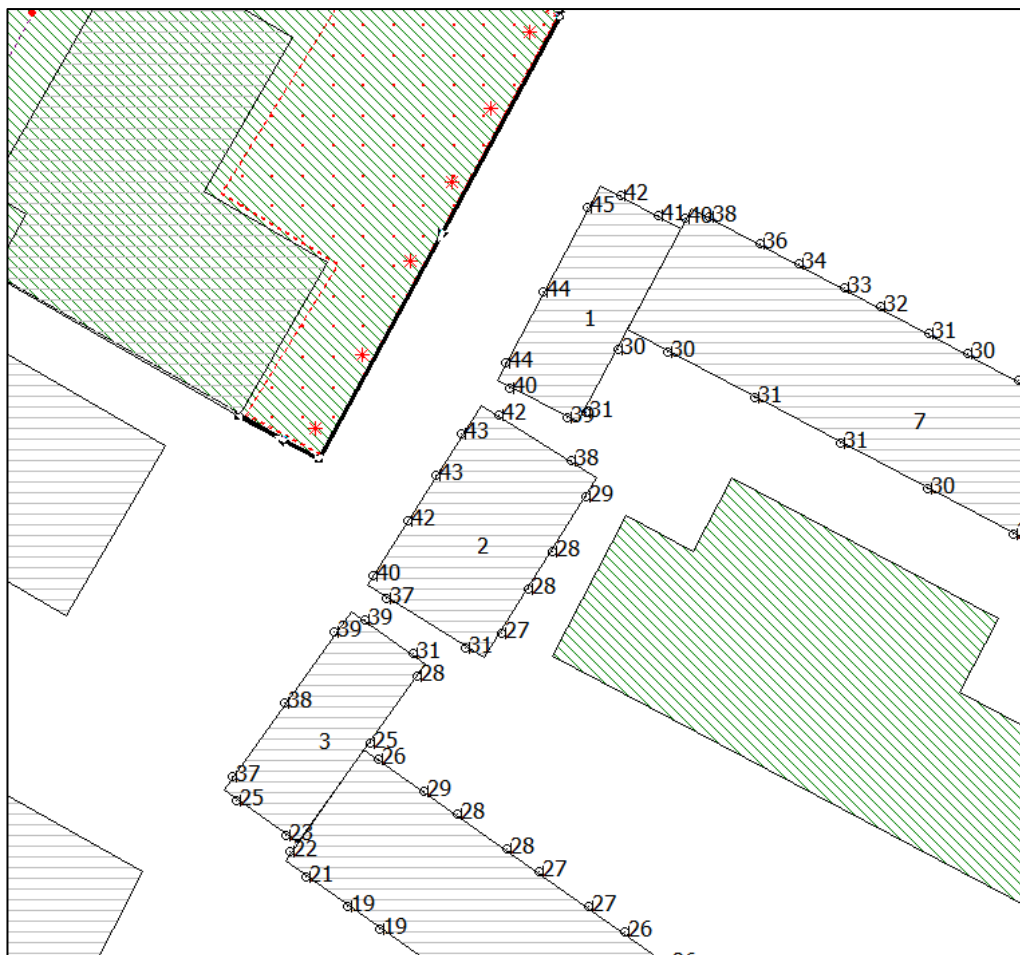

Berekende geluidbelasting langtijdgemiddelde per waarneemhoogte voor de dagperiode met afscherming

Uit de berekeningen blijkt dat met een afscherming van 1,90 meter hoogte er geen overschrijdingen optreden op de beoogde woningen van de richtwaarde uit de VNG-publicatie voor rustig gebied (stap 2: 45 dB(A)). De hoogste berekende geluidbelasting bedraagt voor de dagperiode 45 dB(A). Voor een volledig overzicht van de resultaten wordt verwezen naar bijlage C.

Navolgende figuur geeft de geluidbelasting op de beoogde woningen conform het Activiteitenbesluit weer met afscherming.

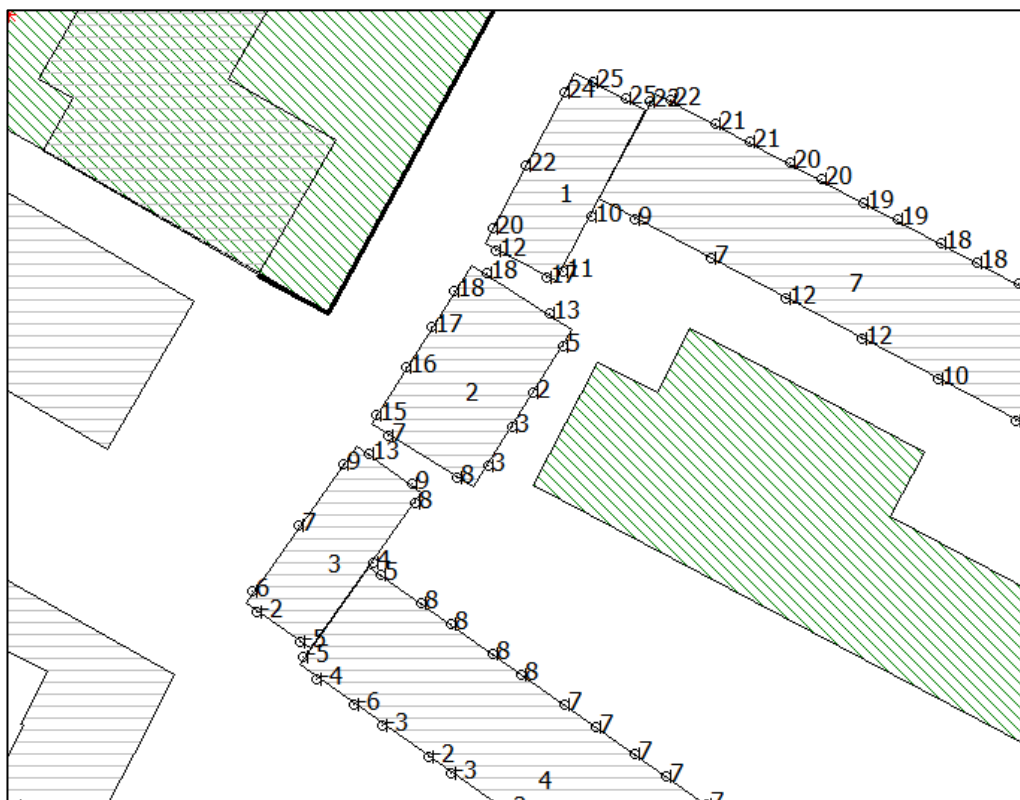

Berekende geluidbelasting langtijdgemiddelde per waarneemhoogte voor de dagperiode conform het Activiteitenbesluit

Uit de berekening conform het Activiteitenbesluit volgen geen overschrijdingen. De hoogste berekende geluidbelasting bedraagt 25 dB(A) op gebouw 1. Zonder afscherming wordt overigens ook al voldaan aan het Activiteitenbesluit.

5.2.2 Resultaten maximale geluidsniveaus ($L_{A_{Max}}$) met afscherming

Met een afscherming van het kinderdagverblijf van minstens 1,90 meter hoogte treden er geen overschrijdingen van de richtwaarde van 65 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie meer op. De hoogste berekende geluidbelasting bedraagt 62 dB(A). Zie Bijlage C voor een volledig overzicht van de resultaten. Voor een volledig overzicht van de resultaten wordt verwezen naar bijlage C.

Uit de berekening conform het Activiteitenbesluit volgen geen overschrijdingen. De hoogste berekende geluidbelasting conform het Activiteitenbesluit bedraagt 53 dB(A). Zonder afscherming wordt overigens ook al voldaan aan het Activiteitenbesluit.

5.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Mogelijk moeten voor de gebouwen met een hogere geluidbelasting dan de richtwaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om een acceptabel akoestische binnenwaarde te kunnen waarborgen. Hiertoe zou bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden geadviseerd.

6 Conclusie

Nabij het kruispunt Jupiter met de Hietweideweg te Twello is herontwikkeling beoogd. Op deze locatie bevindt zich een perceel dat in eigendom van Gemeente Voorst is en gebruikt is als tijdelijk gemeentehuis, gemeentewerf en brandweer. De initiatiefnemer is voornemens om op het perceel nieuwbouw te realiseren. In het kader van de te doorlopen juridisch-planologische procedure is de geluidbelasting op de beoogde woningen ten gevolge van het aangrenzende kinderdagverblijf onderzocht.

Getoetst is op het stedenbouwkundig ontwerp. In de berekeningen is met twee varianten gewerkt:

- zonder afscherming;
- geluidsreducerend afscherming (scherm/schuur/berging) van ten minste 1,90 meter hoogte op de kavelgrens van het kinderdagverblijf over een lengte van circa 40 meter (standaard reflectie van 0,8).

Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken in het kader van een goede ruimtelijke ordening:

- **Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zonder afscherming**
Uit de berekeningen blijkt dat de hoogst berekende geluidbelasting op de beoogde woningen maximaal 54 dB(A) bedraagt. Dit is een overschrijding van zowel stap 2 als stap 3 van de VNG-publicatie.
- **Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau met afscherming**
Uit de berekeningen blijkt dat met een afscherming van 1,90 meter hoogte er in totaliteit geen geluidbelastingen optreden hoger dan de richtwaarde van 45 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie. Hiermee wordt voldaan aan stap 2 van de VNG-publicatie.
- **Maximale geluidsniveaus zonder afscherming**
Uit de berekeningen blijkt dat zonder afscherming de richtwaarde van 65 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie wordt overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 70 dB(A).
- **Maximale geluidsniveaus met afscherming**
Uit de berekeningen blijkt dat met een afscherming bij het kinderdagverblijf van 1,90 meter hoogte er in totaliteit geen overschrijdingen van de richtwaarde van 65 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie voor $L_{A_{max}}$ optreden.


Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken in het kader van het Activiteitenbesluit:

- Conform het Activiteitenbesluit wordt het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang buitenbeschouwing gelaten. Het stemgeluid van kinderen is in voorliggende situatie maatgevend. Van alle overige geluidsbronnen vinden geen overschrijdingen plaats. In totaliteit kan worden voldaan aan het Activiteitenbesluit, ook zonder aanvullende maatregelen.

Bijlage A

Grafisch overzicht rekenmodel



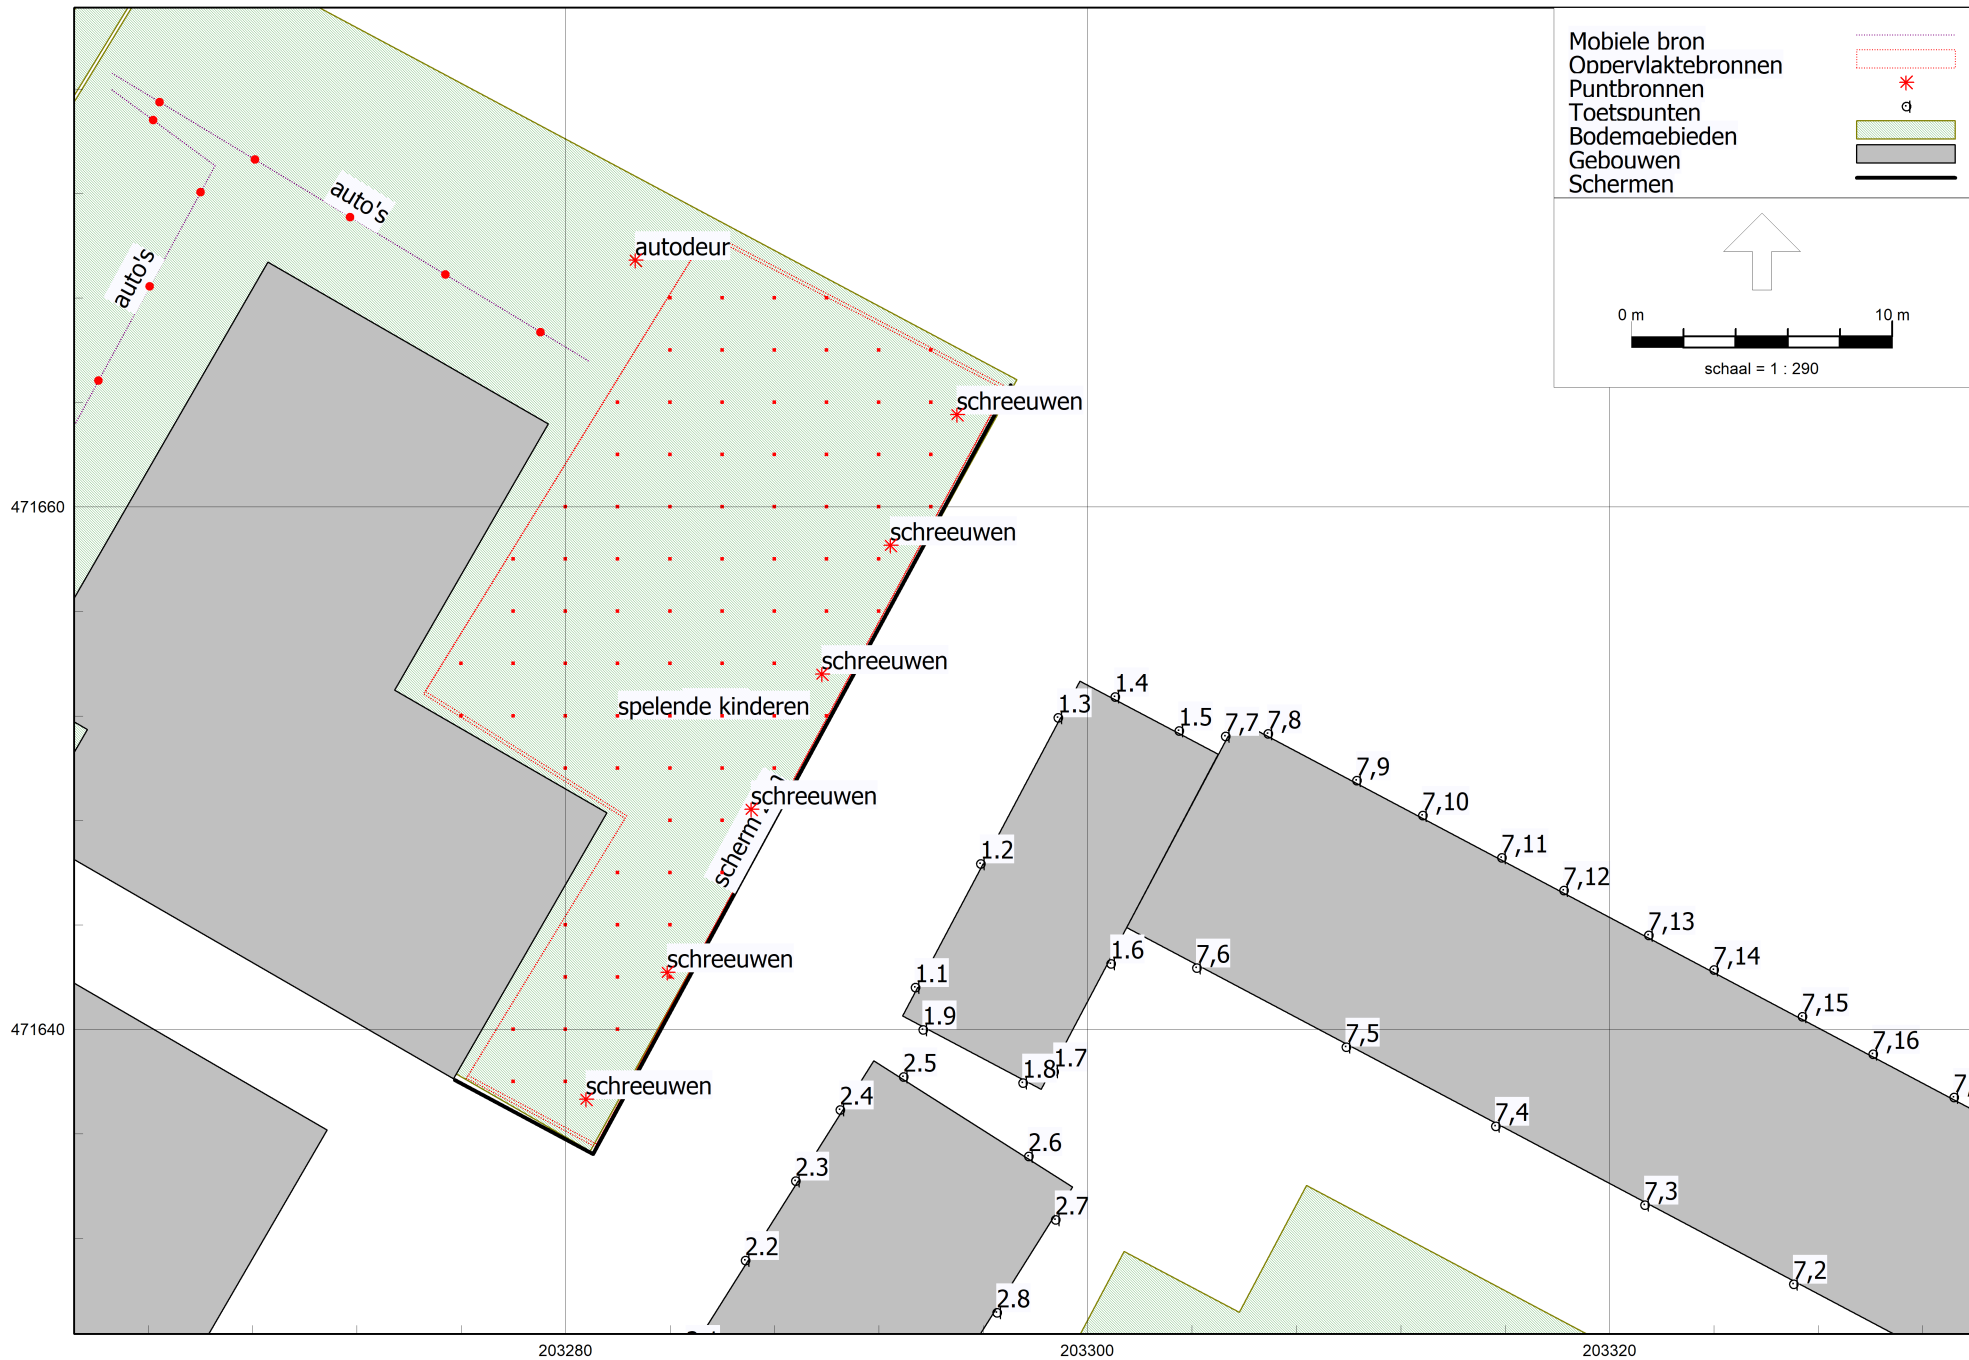

Bijlage B

Rapportage van het rekenmodel

invoergegevens

Model: IL_woningniveau maatregel
basisbestand - basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
auto's	auto's	0,50	0,00	Relatief	A	102	--	--	10	5,00	0,00	66,40	74,10	78,40	81,20	83,80
auto's	auto's	0,50	0,00	Relatief	A	50	--	--	10	5,00	0,00	66,40	74,10	78,40	81,20	83,80

invoergegevens

Model: IL_woningniveau maatregel
basisbestand - basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
auto's	83,20	79,10	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
auto's	83,20	79,10	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

invoergegevens

Model: IL_woningniveau maatregel
basisbestand - basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
baby's	baby's	0,50	0,00	Relatief	True	A	1,25	--	--	2,0	2,0	Ja	--	24,62	31,62	35,62
kinderen	spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	True	A	1,25	--	--	2,0	2,0	Ja	--	38,62	45,62	49,62

invoergegevens

Model: IL_woningniveau maatregel
basisbestand - basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
baby's	39,62	45,62	44,62	40,62	--	--	50,00	57,00	61,00	65,00	71,00	70,00	66,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00
kinderen	53,62	59,62	58,62	54,62	--	--	64,00	71,00	75,00	79,00	85,00	84,00	80,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00

invoergegevens

Model: IL_woningniveau maatregel
basisbestand - basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
baby's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kinderen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

invoergegevens

Model: IL_woningniveau maatregel
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
schreeuwen	schreeuwen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	68,30	78,30	83,90	97,60	92,80
schreeuwen	schreeuwen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	68,30	78,30	83,90	97,60	92,80
schreeuwen	schreeuwen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	68,30	78,30	83,90	97,60	92,80
schreeuwen	schreeuwen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	68,30	78,30	83,90	97,60	92,80
schreeuwen	schreeuwen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	68,30	78,30	83,90	97,60	92,80
schreeuwen	schreeuwen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	68,30	78,30	83,90	97,60	92,80
autodeur	dichtslaan autodeur	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	45,20	52,90	59,40	80,30	92,70
autodeur	dichtslaan autodeur	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	45,20	52,90	59,40	80,30	92,70

invoergegevens

Model: IL_woningniveau maatregel
basisbestand - basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
schreeuwen	91,50	87,20	80,10	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
schreeuwen	91,50	87,20	80,10	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
schreeuwen	91,50	87,20	80,10	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
schreeuwen	91,50	87,20	80,10	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
schreeuwen	91,50	87,20	80,10	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
schreeuwen	91,50	87,20	80,10	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
autodeur	92,60	92,50	87,90	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
autodeur	92,60	92,50	87,90	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

invoergegevens

Model: IL_woningniveau maatregel
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1.1	LL west	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1.2	LL west	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1.3	LL west	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1.4	LL noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1.5	LL noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1.6	Lloost	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1.7	Lloost	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1.8	LL zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1.9	LL zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2.1	ggb west	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2.2	ggb west	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2.3	ggb west	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2.4	ggb west	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2.5	ggb noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2.6	ggb noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2.7	ggb oost	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2.8	ggb oost	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2.9	ggb oost	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2.10	ggb oost	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2.11	ggb zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2.12	ggb zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3.1	LL2 west	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3.2	LL2 west	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3.3	LL2 west	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3.4	LL2 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3.5	LL2 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3.6	LL2 oost	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3.7	LL2 oost	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3.8	LL2 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3.9	LL2 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.1	ggb2 west	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.2	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.3	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.4	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.5	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

invoergegevens

Model: IL_woningniveau maatregel
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4.6	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.7	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.8	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.9	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.10	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.11	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.12	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.13	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
5.1	poort west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.2	poort noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.3	poort noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.4	poort noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.5	poort oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.6	poort oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.7	poort zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.8	poort zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.9	poort zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.10	poort zuid	0,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
4.14	ggb2 oost	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.15	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.16	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.17	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.18	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.19	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.20	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.21	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.22	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.23	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.24	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.25	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4.26	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
6.1	poort2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.2	poort2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.3	poort2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.4	poort2 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

invoergegevens

Model: IL_woningniveau maatregel
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6.5	poort2 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.6	poort2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.7	poort2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.8	poort2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.9	poort2 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.10	poort2 west	0,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
7.1	ggb3 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.2	ggb3 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.3	ggb3 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.4	ggb3 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.5	ggb3 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.6	ggb3 zuid	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.7	ggb3 west	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.8	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.9	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.10	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.11	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.12	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.13	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.14	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.15	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.16	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.17	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.18	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.19	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.20	ggb3 oost	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7.21	ggb3 oost	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
16.4	app zw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.5	app zw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.6	app zw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.7	app zw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.8	app zw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.9	app zw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.10	app zw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.11	app zw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja

invoergegevens

Model: IL_woningniveau maatregel
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
16.12	app nw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.13	app nw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.14	app no	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.15	app no	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.16	app no	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.17	app no	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.18	app no	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.19	app no	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.20	app no	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.1	app no	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.2	app zo	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.3	app zo	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
8.1	dakw zo	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
8.2	dakw zo	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
8.3	dakw zw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
8.4	dakw zw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
8.5	dakw nw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
8.6	dakw nw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
8.7	dakw no	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
8.8	dakw no	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
9.1	dakw2 no	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
9.2	dakw2 no	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
9.3	dakw2 zo	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
9.4	dakw2 zo	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
9.5	dakw2 zw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
9.6	dakw2 zw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
9.7	dakw2 nw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
9.8	dakw2 nw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
10.1	dakw3 nw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
10.2	dakw3 nw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
10.3	dakw3 no	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
10.4	dakw3 no	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
10.5	dakw3 zo	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
10.6	dakw3 zo	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
10.7	dakw3 zw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja

invoergegevens

Model: IL_woningniveau maatregel
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
10.8	dakw3 zw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
11.1	dakw4 zw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
11.2	dakw4 zw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
11.3	dakw4 nw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
11.4	dakw4 nw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
11.5	dakw4 no	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
11.6	dakw4 no	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
11.7	dakw4 zo	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
11.8	dakw4 zo	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
12.1	LL3 zo	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.2	LL3 zo	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.3	LL3 zo	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.4	LL3 zo	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.5	LL3 zo	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.6	LL3 zo	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.7	LL3 zo	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.8	LL3 zo	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.9	LL3 no	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.10	LL3 no	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.11	LL3 no	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.12	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.13	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.14	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.15	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.16	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.17	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.18	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.19	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.20	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.21	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.22	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.23	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.24	LL3 zw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.25	LL3 zw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.26	LL3 zw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

invoergegevens

Model: IL_woningniveau maatregel
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
13.1	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.2	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.3	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.4	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.5	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.6	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.7	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.8	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.9	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.10	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.11	app2 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.12	app2 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.13	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.14	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.15	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.16	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.17	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.18	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.19	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.20	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.21	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.22	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.23	app2 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.24	app2 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.25	app2 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.26	maatschappelijke functie	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13.27	maatschappelijke functie	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13.28	maatschappelijke functie	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13.29	maatschappelijke functie	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13.30	maatschappelijke functie	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13.31	maatschappelijke functie	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13.32	maatschappelijke functie	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13.33	maatschappelijke functie	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
14.1	tweekapper zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.2	tweekapper zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

invoergegevens

Model: IL_woningniveau maatregel
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
14.3	tweekapper west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.4	tweekapper zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.5	tweekapper west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.6	tweekapper west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.7	tweekapper noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.8	tweekapper west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.9	tweekapper noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.10	tweekapper noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.11	tweekapper oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.12	tweekapper oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.13	tweekapper oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.14	tweekapper oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.15	tweekapper oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.16	tweekapper noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.17	tweekapper zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.1	ggb soc huur zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.2	ggb soc huur zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.3	ggb soc huur west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.4	ggb soc huur west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.5	ggb soc huur west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.6	ggb soc huur west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.7	ggb soc huur west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.8	ggb soc huur west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.9	ggb soc huur west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.10	ggb soc huur west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.11	ggb soc huur noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.12	ggb soc huur noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.13	ggb soc huur oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.14	ggb soc huur oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.15	ggb soc huur oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.16	ggb soc huur oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.17	ggb soc huur oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.18	ggb soc huur oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.19	ggb soc huur oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.20	ggb soc huur oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

invoergegevens

Model:	IL_woningniveau maatregel													
	basisbestand - basis													
Groep:	(hoofdgroep)													
	Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL													
Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	
scherm 2 m	geluidreducerend scherm 2 meter	1,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

invoergegevens

Model: IL_woningniveau maatregel
basisbestand - basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
scherm 2 m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage C

Rekenresultaten in tabelvorm

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
1.1_A	LL west	203293,38	471641,62	1,50	53,99	53,99
1.2_A	LL west	203295,89	471646,35	1,50	54,49	54,49
1.3_A	LL west	203298,86	471651,95	1,50	54,57	54,57
1.4_A	LL noord	203301,04	471652,74	1,50	50,97	50,97
1.5_A	LL noord	203303,50	471651,44	1,50	49,85	49,85
1.6_A	Lloost	203300,89	471642,53	1,50	32,06	32,06
1.7_A	Lloost	203298,70	471638,40	1,50	32,71	32,71
1.8_A	LL zuid	203297,51	471637,97	1,50	47,12	47,12
1.9_A	LL zuid	203293,68	471640,00	1,50	49,06	49,06
10.1_A	dakw3 nw	203403,32	471619,23	11,50	33,27	33,27
10.1_B	dakw3 nw	203403,32	471619,23	14,50	33,21	33,21
10.2_A	dakw3 nw	203407,18	471622,00	11,50	19,91	19,91
10.2_B	dakw3 nw	203407,18	471622,00	14,50	20,65	20,65
10.3_A	dakw3 no	203410,17	471621,50	11,50	22,29	22,29
10.3_B	dakw3 no	203410,17	471621,50	14,50	21,07	21,07
10.4_A	dakw3 no	203412,44	471618,32	11,50	24,10	24,10
10.4_B	dakw3 no	203412,44	471618,32	14,50	23,16	23,16
10.5_A	dakw3 zo	203412,45	471615,68	11,50	28,14	28,14
10.5_B	dakw3 zo	203412,45	471615,68	14,50	28,80	28,80
10.6_A	dakw3 zo	203408,81	471613,08	11,50	15,47	15,47
10.6_B	dakw3 zo	203408,81	471613,08	14,50	16,00	16,00
10.7_A	dakw3 zw	203405,71	471613,64	11,50	32,61	32,61
10.7_B	dakw3 zw	203405,71	471613,64	14,50	32,65	32,65
10.8_A	dakw3 zw	203403,47	471616,77	11,50	33,17	33,17
10.8_B	dakw3 zw	203403,47	471616,77	14,50	33,10	33,10
11.1_A	dakw4 zw	203399,22	471622,71	11,50	33,92	33,92
11.1_B	dakw4 zw	203399,22	471622,71	14,50	33,93	33,93
11.2_A	dakw4 zw	203397,12	471625,65	11,50	34,03	34,03
11.2_B	dakw4 zw	203397,12	471625,65	14,50	34,18	34,18
11.3_A	dakw4 nw	203396,93	471628,19	11,50	34,12	34,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
11.3_B	dakw4 nw	203396,93	471628,19	14,50	34,38	34,38	
11.4_A	dakw4 nw	203400,78	471630,94	11,50	33,73	33,73	
11.4_B	dakw4 nw	203400,78	471630,94	14,50	33,97	33,97	
11.5_A	dakw4 no	203403,67	471630,57	11,50	19,47	19,47	
11.5_B	dakw4 no	203403,67	471630,57	14,50	19,95	19,95	
11.6_A	dakw4 no	203405,98	471627,35	11,50	18,44	18,44	
11.6_B	dakw4 no	203405,98	471627,35	14,50	18,98	18,98	
11.7_A	dakw4 zo	203406,13	471624,69	11,50	20,35	20,35	
11.7_B	dakw4 zo	203406,13	471624,69	14,50	21,05	21,05	
11.8_A	dakw4 zo	203402,65	471622,20	11,50	30,54	30,54	
11.8_B	dakw4 zo	203402,65	471622,20	14,50	30,85	30,85	
12.1_A	LL3 zo	203377,78	471534,68	1,50	4,20	4,20	
12.1_B	LL3 zo	203377,78	471534,68	4,50	18,22	18,22	
12.10_A	LL3 no	203399,34	471561,98	1,50	23,81	23,81	
12.10_B	LL3 no	203399,34	471561,98	4,50	25,13	25,13	
12.11_A	LL3 no	203395,34	471566,63	1,50	24,40	24,40	
12.11_B	LL3 no	203395,34	471566,63	4,50	25,68	25,68	
12.12_A	LL3 w	203391,83	471568,09	1,50	23,09	23,09	
12.12_B	LL3 w	203391,83	471568,09	4,50	23,73	23,73	
12.13_A	LL3 w	203392,47	471565,06	1,50	19,48	19,48	
12.13_B	LL3 w	203392,47	471565,06	4,50	21,76	21,76	
12.14_A	LL3 w	203392,29	471560,58	1,50	16,50	16,50	
12.14_B	LL3 w	203392,29	471560,58	4,50	22,13	22,13	
12.15_A	LL3 w	203387,68	471556,62	1,50	16,54	16,54	
12.15_B	LL3 w	203387,68	471556,62	4,50	18,33	18,33	
12.16_A	LL3 w	203383,75	471557,11	1,50	12,03	12,03	
12.16_B	LL3 w	203383,75	471557,11	4,50	17,39	17,39	
12.17_A	LL3 w	203380,40	471558,28	1,50	14,66	14,66	
12.17_B	LL3 w	203380,40	471558,28	4,50	17,04	17,04	
12.18_A	LL3 w	203378,11	471556,32	1,50	14,35	14,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
12.18_B	LL3 w	203378,11	471556,32	4,50	16,63	16,63	
12.19_A	LL3 w	203378,88	471553,26	1,50	15,69	15,69	
12.19_B	LL3 w	203378,88	471553,26	4,50	16,66	16,66	
12.2_A	LL3 zo	203381,81	471538,13	1,50	2,72	2,72	
12.2_B	LL3 zo	203381,81	471538,13	4,50	18,58	18,58	
12.20_A	LL3 w	203378,88	471549,06	1,50	13,72	13,72	
12.20_B	LL3 w	203378,88	471549,06	4,50	18,20	18,20	
12.21_A	LL3 w	203374,09	471544,95	1,50	13,63	13,63	
12.21_B	LL3 w	203374,09	471544,95	4,50	18,86	18,86	
12.22_A	LL3 w	203370,20	471545,26	1,50	15,35	15,35	
12.22_B	LL3 w	203370,20	471545,26	4,50	18,76	18,76	
12.23_A	LL3 w	203366,82	471546,62	1,50	15,95	15,95	
12.23_B	LL3 w	203366,82	471546,62	4,50	18,28	18,28	
12.24_A	LL3 zw	203367,13	471543,92	1,50	17,03	17,03	
12.24_B	LL3 zw	203367,13	471543,92	4,50	19,03	19,03	
12.25_A	LL3 zw	203370,49	471540,01	1,50	16,07	16,07	
12.25_B	LL3 zw	203370,49	471540,01	4,50	18,63	18,63	
12.26_A	LL3 zw	203374,05	471535,86	1,50	15,67	15,67	
12.26_B	LL3 zw	203374,05	471535,86	4,50	18,33	18,33	
12.3_A	LL3 zo	203384,49	471540,44	1,50	2,51	2,51	
12.3_B	LL3 zo	203384,49	471540,44	4,50	18,82	18,82	
12.4_A	LL3 zo	203388,68	471544,04	1,50	3,64	3,64	
12.4_B	LL3 zo	203388,68	471544,04	4,50	20,06	20,06	
12.5_A	LL3 zo	203391,53	471546,48	1,50	4,91	4,91	
12.5_B	LL3 zo	203391,53	471546,48	4,50	20,88	20,88	
12.6_A	LL3 zo	203395,86	471550,20	1,50	6,80	6,80	
12.6_B	LL3 zo	203395,86	471550,20	4,50	21,95	21,95	
12.7_A	LL3 zo	203398,26	471552,26	1,50	6,97	6,97	
12.7_B	LL3 zo	203398,26	471552,26	4,50	22,06	22,06	
12.8_A	LL3 zo	203402,06	471555,53	1,50	8,45	8,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
12.8_B	LL3 zo	203402,06	471555,53	4,50	22,06	22,06
12.9_A	LL3 no	203402,44	471558,37	1,50	23,44	23,44
12.9_B	LL3 no	203402,44	471558,37	4,50	24,72	24,72
13.1_A	app2 zuid	203349,88	471514,41	1,50	2,20	2,20
13.1_B	app2 zuid	203349,88	471514,41	4,50	1,92	1,92
13.1_C	app2 zuid	203349,88	471514,41	7,50	12,43	12,43
13.1_D	app2 zuid	203349,88	471514,41	10,50	11,43	11,43
13.10_A	app2 zuid	203322,03	471531,32	1,50	10,24	10,24
13.10_B	app2 zuid	203322,03	471531,32	4,50	10,37	10,37
13.10_C	app2 zuid	203322,03	471531,32	7,50	14,99	14,99
13.10_D	app2 zuid	203322,03	471531,32	10,50	13,38	13,38
13.11_A	app2 west	203321,62	471533,50	1,50	16,51	16,51
13.11_B	app2 west	203321,62	471533,50	4,50	18,87	18,87
13.11_C	app2 west	203321,62	471533,50	7,50	21,12	21,12
13.11_D	app2 west	203321,62	471533,50	10,50	23,62	23,62
13.12_A	app2 west	203324,93	471538,94	1,50	17,31	17,31
13.12_B	app2 west	203324,93	471538,94	4,50	20,72	20,72
13.12_C	app2 west	203324,93	471538,94	7,50	23,24	23,24
13.12_D	app2 west	203324,93	471538,94	10,50	25,94	25,94
13.13_A	app2 noord	203327,78	471540,94	4,50	20,82	20,82
13.13_B	app2 noord	203327,78	471540,94	7,50	23,35	23,35
13.13_C	app2 noord	203327,78	471540,94	10,50	25,93	25,93
13.14_A	app2 noord	203331,54	471538,66	4,50	20,18	20,18
13.14_B	app2 noord	203331,54	471538,66	7,50	22,51	22,51
13.14_C	app2 noord	203331,54	471538,66	10,50	24,91	24,91
13.15_A	app2 noord	203333,98	471537,17	4,50	19,53	19,53
13.15_B	app2 noord	203333,98	471537,17	7,50	21,76	21,76
13.15_C	app2 noord	203333,98	471537,17	10,50	24,03	24,03
13.16_A	app2 noord	203337,46	471535,06	4,50	18,61	18,61
13.16_B	app2 noord	203337,46	471535,06	7,50	20,67	20,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
13.16_C	app2 noord	203337,46	471535,06	10,50	22,63	22,63
13.17_A	app2 noord	203340,11	471533,45	4,50	17,94	17,94
13.17_B	app2 noord	203340,11	471533,45	7,50	20,03	20,03
13.17_C	app2 noord	203340,11	471533,45	10,50	21,83	21,83
13.18_A	app2 noord	203343,36	471531,47	4,50	17,30	17,30
13.18_B	app2 noord	203343,36	471531,47	7,50	19,31	19,31
13.18_C	app2 noord	203343,36	471531,47	10,50	20,91	20,91
13.19_A	app2 noord	203345,88	471529,94	4,50	16,80	16,80
13.19_B	app2 noord	203345,88	471529,94	7,50	18,66	18,66
13.19_C	app2 noord	203345,88	471529,94	10,50	20,14	20,14
13.2_A	app2 zuid	203345,92	471516,81	1,50	2,25	2,25
13.2_B	app2 zuid	203345,92	471516,81	4,50	1,97	1,97
13.2_C	app2 zuid	203345,92	471516,81	7,50	12,28	12,28
13.2_D	app2 zuid	203345,92	471516,81	10,50	10,75	10,75
13.20_A	app2 noord	203349,50	471527,74	4,50	16,11	16,11
13.20_B	app2 noord	203349,50	471527,74	7,50	17,97	17,97
13.20_C	app2 noord	203349,50	471527,74	10,50	19,35	19,35
13.21_A	app2 noord	203351,98	471526,24	4,50	15,81	15,81
13.21_B	app2 noord	203351,98	471526,24	7,50	17,65	17,65
13.21_C	app2 noord	203351,98	471526,24	10,50	18,98	18,98
13.22_A	app2 noord	203355,64	471524,01	4,50	15,40	15,40
13.22_B	app2 noord	203355,64	471524,01	7,50	17,52	17,52
13.22_C	app2 noord	203355,64	471524,01	10,50	18,79	18,79
13.23_A	app2 oost	203355,95	471522,20	1,50	6,67	6,67
13.23_B	app2 oost	203355,95	471522,20	4,50	6,49	6,49
13.23_C	app2 oost	203355,95	471522,20	7,50	8,80	8,80
13.23_D	app2 oost	203355,95	471522,20	10,50	9,21	9,21
13.24_A	app2 oost	203354,15	471519,25	1,50	3,16	3,16
13.24_B	app2 oost	203354,15	471519,25	4,50	3,04	3,04
13.24_C	app2 oost	203354,15	471519,25	7,50	12,47	12,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
13.24_D	app2 oost	203354,15	471519,25	10,50	6,22	6,22	
13.25_A	app2 oost	203351,79	471515,36	1,50	2,41	2,41	
13.25_B	app2 oost	203351,79	471515,36	4,50	2,13	2,13	
13.25_C	app2 oost	203351,79	471515,36	7,50	12,85	12,85	
13.25_D	app2 oost	203351,79	471515,36	10,50	9,13	9,13	
13.26_A	maatschappelijke functie	203356,96	471523,87	1,50	11,25	11,25	
13.27_A	maatschappelijke functie	203354,66	471526,36	1,50	14,41	14,41	
13.28_A	maatschappelijke functie	203347,24	471530,87	1,50	9,17	9,17	
13.29_A	maatschappelijke functie	203345,30	471535,49	1,50	6,13	6,13	
13.3_A	app2 zuid	203343,41	471518,34	1,50	2,18	2,18	
13.3_B	app2 zuid	203343,41	471518,34	4,50	2,12	2,12	
13.3_C	app2 zuid	203343,41	471518,34	7,50	12,19	12,19	
13.3_D	app2 zuid	203343,41	471518,34	10,50	10,88	10,88	
13.30_A	maatschappelijke functie	203342,55	471537,14	1,50	19,56	19,56	
13.31_A	maatschappelijke functie	203339,48	471535,58	1,50	19,13	19,13	
13.32_A	maatschappelijke functie	203335,17	471538,20	1,50	19,22	19,22	
13.33_A	maatschappelijke functie	203329,36	471541,73	1,50	17,94	17,94	
13.4_A	app2 zuid	203340,24	471520,26	1,50	2,77	2,77	
13.4_B	app2 zuid	203340,24	471520,26	4,50	2,58	2,58	
13.4_C	app2 zuid	203340,24	471520,26	7,50	11,54	11,54	
13.4_D	app2 zuid	203340,24	471520,26	10,50	11,05	11,05	
13.5_A	app2 zuid	203337,24	471522,08	1,50	3,31	3,31	
13.5_B	app2 zuid	203337,24	471522,08	4,50	3,04	3,04	
13.5_C	app2 zuid	203337,24	471522,08	7,50	11,74	11,74	
13.5_D	app2 zuid	203337,24	471522,08	10,50	11,13	11,13	
13.6_A	app2 zuid	203334,08	471524,00	1,50	3,71	3,71	
13.6_B	app2 zuid	203334,08	471524,00	4,50	3,60	3,60	
13.6_C	app2 zuid	203334,08	471524,00	7,50	11,94	11,94	
13.6_D	app2 zuid	203334,08	471524,00	10,50	11,23	11,23	
13.7_A	app2 zuid	203331,50	471525,57	1,50	4,03	4,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
13.7_B	app2 zuid	203331,50	471525,57	4,50	4,09	4,09
13.7_C	app2 zuid	203331,50	471525,57	7,50	12,01	12,01
13.7_D	app2 zuid	203331,50	471525,57	10,50	11,36	11,36
13.8_A	app2 zuid	203327,85	471527,79	1,50	5,29	5,29
13.8_B	app2 zuid	203327,85	471527,79	4,50	5,20	5,20
13.8_C	app2 zuid	203327,85	471527,79	7,50	6,65	6,65
13.8_D	app2 zuid	203327,85	471527,79	10,50	8,46	8,46
13.9_A	app2 zuid	203325,73	471529,07	1,50	6,23	6,23
13.9_B	app2 zuid	203325,73	471529,07	4,50	6,22	6,22
13.9_C	app2 zuid	203325,73	471529,07	7,50	9,72	9,72
13.9_D	app2 zuid	203325,73	471529,07	10,50	9,45	9,45
14.1_A	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	1,50	10,08	10,08
14.1_B	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	4,50	10,88	10,88
14.1_C	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	7,50	16,91	16,91
14.10_A	tweekapper noord	203310,33	471566,71	1,50	20,31	20,31
14.10_B	tweekapper noord	203310,33	471566,71	4,50	24,71	24,71
14.10_C	tweekapper noord	203310,33	471566,71	7,50	27,69	27,69
14.11_A	tweekapper oost	203311,97	471564,38	1,50	16,13	16,13
14.11_B	tweekapper oost	203311,97	471564,38	4,50	17,06	17,06
14.11_C	tweekapper oost	203311,97	471564,38	7,50	15,97	15,97
14.12_A	tweekapper oost	203310,09	471560,04	1,50	11,50	11,50
14.12_B	tweekapper oost	203310,09	471560,04	4,50	12,18	12,18
14.12_C	tweekapper oost	203310,09	471560,04	7,50	13,85	13,85
14.13_A	tweekapper oost	203306,82	471552,49	1,50	10,18	10,18
14.13_B	tweekapper oost	203306,82	471552,49	4,50	11,11	11,11
14.13_C	tweekapper oost	203306,82	471552,49	7,50	12,71	12,71
14.14_A	tweekapper oost	203305,07	471548,45	1,50	9,74	9,74
14.14_B	tweekapper oost	203305,07	471548,45	4,50	10,58	10,58
14.14_C	tweekapper oost	203305,07	471548,45	7,50	12,17	12,17
14.15_A	tweekapper oost	203301,01	471559,20	1,50	11,67	11,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
14.15_B	tweekapper oost	203301,01	471559,20	4,50	12,78	12,78	
14.15_C	tweekapper oost	203301,01	471559,20	7,50	14,36	14,36	
14.16_A	tweekapper noord	203304,90	471554,90	1,50	11,35	11,35	
14.16_B	tweekapper noord	203304,90	471554,90	4,50	12,73	12,73	
14.16_C	tweekapper noord	203304,90	471554,90	7,50	15,92	15,92	
14.17_A	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	1,50	13,79	13,79	
14.17_B	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	4,50	15,07	15,07	
14.17_C	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	7,50	17,94	17,94	
14.2_A	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	1,50	10,99	10,99	
14.2_B	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	4,50	11,97	11,97	
14.2_C	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	7,50	24,37	24,37	
14.3_A	tweekapper west	203296,46	471554,25	1,50	11,60	11,60	
14.3_B	tweekapper west	203296,46	471554,25	4,50	12,88	12,88	
14.3_C	tweekapper west	203296,46	471554,25	7,50	19,73	19,73	
14.4_A	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	1,50	12,20	12,20	
14.4_B	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	4,50	13,36	13,36	
14.4_C	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	7,50	14,99	14,99	
14.5_A	tweekapper west	203293,92	471560,96	1,50	20,62	20,62	
14.5_B	tweekapper west	203293,92	471560,96	4,50	24,55	24,55	
14.5_C	tweekapper west	203293,92	471560,96	7,50	29,19	29,19	
14.6_A	tweekapper west	203295,28	471564,09	1,50	20,61	20,61	
14.6_B	tweekapper west	203295,28	471564,09	4,50	24,83	24,83	
14.6_C	tweekapper west	203295,28	471564,09	7,50	29,46	29,46	
14.7_A	tweekapper noord	203298,34	471564,89	1,50	22,23	22,23	
14.7_B	tweekapper noord	203298,34	471564,89	4,50	26,77	26,77	
14.7_C	tweekapper noord	203298,34	471564,89	7,50	30,89	30,89	
14.8_A	tweekapper west	203301,81	471566,60	1,50	22,19	22,19	
14.8_B	tweekapper west	203301,81	471566,60	4,50	26,79	26,79	
14.8_C	tweekapper west	203301,81	471566,60	7,50	30,86	30,86	
14.9_A	tweekapper noord	203305,05	471569,00	1,50	21,10	21,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
14.9_B	tweekapper noord	203305,05	471569,00	4,50	24,61	24,61
14.9_C	tweekapper noord	203305,05	471569,00	7,50	28,60	28,60
15.1_A	ggb soc huur zuid	203336,86	471560,23	1,50	8,81	8,81
15.1_B	ggb soc huur zuid	203336,86	471560,23	4,50	10,34	10,34
15.10_A	ggb soc huur west	203351,34	471595,70	1,50	26,64	26,64
15.10_B	ggb soc huur west	203351,34	471595,70	4,50	27,75	27,75
15.11_A	ggb soc huur noord	203354,28	471596,76	1,50	24,92	24,92
15.11_B	ggb soc huur noord	203354,28	471596,76	4,50	26,63	26,63
15.12_A	ggb soc huur noord	203358,10	471594,36	1,50	24,31	24,31
15.12_B	ggb soc huur noord	203358,10	471594,36	4,50	25,90	25,90
15.13_A	ggb soc huur oost	203358,10	471591,04	1,50	14,09	14,09
15.13_B	ggb soc huur oost	203358,10	471591,04	4,50	10,74	10,74
15.14_A	ggb soc huur oost	203355,39	471586,74	1,50	14,18	14,18
15.14_B	ggb soc huur oost	203355,39	471586,74	4,50	11,05	11,05
15.15_A	ggb soc huur oost	203352,78	471582,58	1,50	13,49	13,49
15.15_B	ggb soc huur oost	203352,78	471582,58	4,50	9,79	9,79
15.16_A	ggb soc huur oost	203350,10	471578,32	1,50	13,08	13,08
15.16_B	ggb soc huur oost	203350,10	471578,32	4,50	9,41	9,41
15.17_A	ggb soc huur oost	203347,52	471574,20	1,50	12,83	12,83
15.17_B	ggb soc huur oost	203347,52	471574,20	4,50	8,98	8,98
15.18_A	ggb soc huur oost	203344,80	471569,87	1,50	12,45	12,45
15.18_B	ggb soc huur oost	203344,80	471569,87	4,50	8,94	8,94
15.19_A	ggb soc huur oost	203342,14	471565,65	1,50	7,19	7,19
15.19_B	ggb soc huur oost	203342,14	471565,65	4,50	8,59	8,59
15.2_A	ggb soc huur zuid	203332,83	471562,76	1,50	11,85	11,85
15.2_B	ggb soc huur zuid	203332,83	471562,76	4,50	13,22	13,22
15.20_A	ggb soc huur oost	203339,34	471561,18	1,50	7,24	7,24
15.20_B	ggb soc huur oost	203339,34	471561,18	4,50	8,83	8,83
15.3_A	ggb soc huur west	203332,59	471565,85	1,50	17,04	17,04
15.3_B	ggb soc huur west	203332,59	471565,85	4,50	18,39	18,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
15.4_A	ggb soc huur west	203335,24	471570,07	1,50	19,02	19,02
15.4_B	ggb soc huur west	203335,24	471570,07	4,50	20,33	20,33
15.5_A	ggb soc huur west	203337,94	471574,37	1,50	23,17	23,17
15.5_B	ggb soc huur west	203337,94	471574,37	4,50	24,93	24,93
15.6_A	ggb soc huur west	203340,75	471578,84	1,50	23,97	23,97
15.6_B	ggb soc huur west	203340,75	471578,84	4,50	25,86	25,86
15.7_A	ggb soc huur west	203343,29	471582,89	1,50	25,34	25,34
15.7_B	ggb soc huur west	203343,29	471582,89	4,50	27,23	27,23
15.8_A	ggb soc huur west	203345,83	471586,92	1,50	26,95	26,95
15.8_B	ggb soc huur west	203345,83	471586,92	4,50	28,76	28,76
15.9_A	ggb soc huur west	203348,40	471591,02	1,50	27,85	27,85
15.9_B	ggb soc huur west	203348,40	471591,02	4,50	29,35	29,35
16.1_A	app no	203431,84	471596,38	2,50	7,58	7,58
16.1_B	app no	203431,84	471596,38	5,50	7,90	7,90
16.1_C	app no	203431,84	471596,38	8,50	25,29	25,29
16.10_A	app zw	203397,10	471620,50	2,50	30,04	30,04
16.10_B	app zw	203397,10	471620,50	5,50	31,50	31,50
16.10_C	app zw	203397,10	471620,50	8,50	33,00	33,00
16.11_A	app zw	203394,01	471624,82	2,50	30,39	30,39
16.11_B	app zw	203394,01	471624,82	5,50	31,88	31,88
16.11_C	app zw	203394,01	471624,82	8,50	33,41	33,41
16.12_A	app nw	203394,00	471629,17	2,50	30,57	30,57
16.12_B	app nw	203394,00	471629,17	5,50	32,04	32,04
16.12_C	app nw	203394,00	471629,17	8,50	33,70	33,70
16.13_A	app nw	203400,28	471633,66	2,50	30,18	30,18
16.13_B	app nw	203400,28	471633,66	5,50	31,50	31,50
16.13_C	app nw	203400,28	471633,66	8,50	33,08	33,08
16.14_A	app no	203405,53	471633,13	2,50	14,00	14,00
16.14_B	app no	203405,53	471633,13	5,50	14,90	14,90
16.14_C	app no	203405,53	471633,13	8,50	17,19	17,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
16.15_A	app no	203408,98	471628,32	2,50	11,86	11,86	
16.15_B	app no	203408,98	471628,32	5,50	12,72	12,72	
16.15_C	app no	203408,98	471628,32	8,50	15,79	15,79	
16.16_A	app no	203412,12	471623,93	2,50	11,46	11,46	
16.16_B	app no	203412,12	471623,93	5,50	12,25	12,25	
16.16_C	app no	203412,12	471623,93	8,50	20,93	20,93	
16.17_A	app no	203415,61	471619,05	2,50	11,95	11,95	
16.17_B	app no	203415,61	471619,05	5,50	12,63	12,63	
16.17_C	app no	203415,61	471619,05	8,50	23,88	23,88	
16.18_A	app no	203422,07	471610,03	2,50	10,52	10,52	
16.18_B	app no	203422,07	471610,03	5,50	11,08	11,08	
16.18_C	app no	203422,07	471610,03	8,50	25,33	25,33	
16.19_A	app no	203425,23	471605,61	2,50	8,99	8,99	
16.19_B	app no	203425,23	471605,61	5,50	9,46	9,46	
16.19_C	app no	203425,23	471605,61	8,50	22,07	22,07	
16.2_A	app zo	203431,61	471591,89	2,50	7,03	7,03	
16.2_B	app zo	203431,61	471591,89	5,50	7,33	7,33	
16.2_C	app zo	203431,61	471591,89	8,50	11,92	11,92	
16.20_A	app no	203428,56	471600,96	2,50	8,48	8,48	
16.20_B	app no	203428,56	471600,96	5,50	8,89	8,89	
16.20_C	app no	203428,56	471600,96	8,50	14,83	14,83	
16.3_A	app zo	203425,65	471587,62	2,50	7,27	7,27	
16.3_B	app zo	203425,65	471587,62	5,50	7,57	7,57	
16.3_C	app zo	203425,65	471587,62	8,50	10,14	10,14	
16.4_A	app zw	203421,00	471587,11	2,50	24,57	24,57	
16.4_B	app zw	203421,00	471587,11	5,50	25,56	25,56	
16.4_C	app zw	203421,00	471587,11	8,50	26,93	26,93	
16.5_A	app zw	203417,21	471592,40	2,50	25,45	25,45	
16.5_B	app zw	203417,21	471592,40	5,50	26,30	26,30	
16.5_C	app zw	203417,21	471592,40	8,50	27,52	27,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
16.6_A	app zw	203414,00	471596,89	2,50	26,19	26,19
16.6_B	app zw	203414,00	471596,89	5,50	26,99	26,99
16.6_C	app zw	203414,00	471596,89	8,50	28,21	28,21
16.7_A	app zw	203410,46	471601,84	2,50	26,83	26,83
16.7_B	app zw	203410,46	471601,84	5,50	27,69	27,69
16.7_C	app zw	203410,46	471601,84	8,50	28,91	28,91
16.8_A	app zw	203404,09	471610,74	2,50	29,20	29,20
16.8_B	app zw	203404,09	471610,74	5,50	30,21	30,21
16.8_C	app zw	203404,09	471610,74	8,50	31,42	31,42
16.9_A	app zw	203400,63	471615,58	2,50	29,61	29,61
16.9_B	app zw	203400,63	471615,58	5,50	30,80	30,80
16.9_C	app zw	203400,63	471615,58	8,50	32,03	32,03
2.1_A	ggb west	203284,62	471627,57	1,50	49,57	49,57
2.10_A	ggb oost	203293,11	471623,74	1,50	29,92	29,92
2.11_A	ggb zuid	203290,70	471622,77	1,50	36,16	36,16
2.12_A	ggb zuid	203285,54	471625,98	1,50	43,75	43,75
2.2_A	ggb west	203286,88	471631,17	1,50	51,30	51,30
2.3_A	ggb west	203288,80	471634,21	1,50	52,48	52,48
2.4_A	ggb west	203290,51	471636,93	1,50	53,17	53,17
2.5_A	ggb noord	203292,94	471638,20	1,50	51,74	51,74
2.6_A	ggb noord	203297,73	471635,16	1,50	45,97	45,97
2.7_A	ggb oost	203298,75	471632,73	1,50	30,90	30,90
2.8_A	ggb oost	203296,52	471629,17	1,50	29,86	29,86
2.9_A	ggb oost	203294,91	471626,61	1,50	30,11	30,11
3.1_A	LL2 west	203275,30	471614,22	1,50	43,31	43,31
3.2_A	LL2 west	203278,76	471619,12	1,50	45,54	45,54
3.3_A	LL2 west	203282,09	471623,82	1,50	47,79	47,79
3.4_A	LL2 noord	203284,07	471624,64	1,50	47,53	47,53
3.5_A	LL2 noord	203287,28	471622,37	1,50	34,02	34,02
3.6_A	LL2 oost	203287,59	471620,86	1,50	28,66	28,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
3.7_A	LL2 oost	203284,44	471616,40	1,50	27,30	27,30
3.8_A	LL2 zuid	203278,84	471610,33	1,50	25,16	25,16
3.9_A	LL2 zuid	203275,56	471612,65	1,50	27,77	27,77
4.1_A	ggb2 west	203279,13	471609,23	1,50	23,48	23,48
4.10_A	ggb2 noord	203306,52	471600,20	1,50	26,88	26,88
4.11_A	ggb2 noord	203309,57	471598,05	1,50	26,14	26,14
4.12_A	ggb2 noord	203311,58	471596,63	1,50	26,70	26,70
4.13_A	ggb2 noord	203314,61	471594,49	1,50	27,11	27,11
4.14_A	ggb2 oost	203311,38	471586,96	1,50	19,16	19,16
4.15_A	ggb2 zuid	203309,69	471586,70	1,50	15,41	15,41
4.16_A	ggb2 zuid	203306,04	471589,28	1,50	16,41	16,41
4.17_A	ggb2 zuid	203304,18	471590,59	1,50	17,43	17,43
4.18_A	ggb2 zuid	203300,78	471593,00	1,50	18,72	18,72
4.19_A	ggb2 zuid	203299,09	471594,19	1,50	19,04	19,04
4.2_A	ggb2 noord	203285,00	471615,41	1,50	28,20	28,20
4.20_A	ggb2 zuid	203295,51	471596,72	1,50	19,55	19,55
4.21_A	ggb2 zuid	203294,06	471597,75	1,50	19,75	19,75
4.22_A	ggb2 zuid	203290,29	471600,40	1,50	20,26	20,26
4.23_A	ggb2 zuid	203288,53	471601,65	1,50	20,53	20,53
4.24_A	ggb2 zuid	203285,10	471604,07	1,50	21,26	21,26
4.25_A	ggb2 zuid	203282,91	471605,62	1,50	21,70	21,70
4.26_A	ggb2 zuid	203280,14	471607,58	1,50	22,35	22,35
4.3_A	ggb2 noord	203288,01	471613,28	1,50	30,51	30,51
4.4_A	ggb2 noord	203290,22	471611,72	1,50	30,22	30,22
4.5_A	ggb2 noord	203293,47	471609,43	1,50	29,44	29,44
4.6_A	ggb2 noord	203295,64	471607,89	1,50	29,02	29,02
4.7_A	ggb2 noord	203298,88	471605,60	1,50	28,03	28,03
4.8_A	ggb2 noord	203301,27	471603,92	1,50	27,56	27,56
4.9_A	ggb2 noord	203304,20	471601,84	1,50	27,11	27,11
5.1_A	poort west	203316,61	471594,69	1,50	27,14	27,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
5.1_B	poort west	203316,61	471594,69	4,50	28,52	28,52
5.1_C	poort west	203316,61	471594,69	7,50	31,27	31,27
5.10_C	poort zuid	203314,60	471591,86	7,50	30,94	30,94
5.2_A	poort noord	203318,61	471595,33	1,50	26,52	26,52
5.2_B	poort noord	203318,61	471595,33	4,50	28,34	28,34
5.2_C	poort noord	203318,61	471595,33	7,50	31,13	31,13
5.3_A	poort noord	203321,55	471593,26	1,50	26,44	26,44
5.3_B	poort noord	203321,55	471593,26	4,50	27,93	27,93
5.3_C	poort noord	203321,55	471593,26	7,50	30,59	30,59
5.4_A	poort noord	203324,87	471590,91	1,50	26,52	26,52
5.4_B	poort noord	203324,87	471590,91	4,50	29,05	29,05
5.4_C	poort noord	203324,87	471590,91	7,50	30,28	30,28
5.5_A	poort oost	203325,20	471589,17	1,50	21,97	21,97
5.5_B	poort oost	203325,20	471589,17	4,50	23,74	23,74
5.5_C	poort oost	203325,20	471589,17	7,50	17,97	17,97
5.6_A	poort oost	203322,80	471585,78	1,50	21,52	21,52
5.6_B	poort oost	203322,80	471585,78	4,50	23,21	23,21
5.6_C	poort oost	203322,80	471585,78	7,50	17,19	17,19
5.7_A	poort zuid	203320,64	471585,09	1,50	15,92	15,92
5.7_B	poort zuid	203320,64	471585,09	4,50	18,38	18,38
5.7_C	poort zuid	203320,64	471585,09	7,50	20,74	20,74
5.8_A	poort zuid	203317,88	471587,03	1,50	15,10	15,10
5.8_B	poort zuid	203317,88	471587,03	4,50	16,97	16,97
5.8_C	poort zuid	203317,88	471587,03	7,50	18,43	18,43
5.9_A	poort zuid	203314,65	471589,32	1,50	16,86	16,86
5.9_B	poort zuid	203314,65	471589,32	4,50	18,83	18,83
5.9_C	poort zuid	203314,65	471589,32	7,50	20,00	20,00
6.1_A	poort2 noord	203338,81	471628,79	1,50	20,01	20,01
6.1_B	poort2 noord	203338,81	471628,79	4,50	28,46	28,46
6.1_C	poort2 noord	203338,81	471628,79	7,50	34,89	34,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
6.10_C	poort2 west	203336,74	471627,34	7,50	36,64	36,64
6.2_A	poort2 noord	203342,11	471627,05	1,50	19,89	19,89
6.2_B	poort2 noord	203342,11	471627,05	4,50	27,31	27,31
6.2_C	poort2 noord	203342,11	471627,05	7,50	33,94	33,94
6.3_A	poort2 noord	203345,45	471625,28	1,50	20,01	20,01
6.3_B	poort2 noord	203345,45	471625,28	4,50	26,64	26,64
6.3_C	poort2 noord	203345,45	471625,28	7,50	33,48	33,48
6.4_A	poort2 oost	203346,32	471623,67	1,50	17,17	17,17
6.4_B	poort2 oost	203346,32	471623,67	4,50	19,06	19,06
6.4_C	poort2 oost	203346,32	471623,67	7,50	20,83	20,83
6.5_A	poort2 oost	203344,11	471619,47	1,50	16,55	16,55
6.5_B	poort2 oost	203344,11	471619,47	4,50	18,44	18,44
6.5_C	poort2 oost	203344,11	471619,47	7,50	19,80	19,80
6.6_A	poort2 zuid	203342,29	471618,77	1,50	28,80	28,80
6.6_B	poort2 zuid	203342,29	471618,77	4,50	31,25	31,25
6.6_C	poort2 zuid	203342,29	471618,77	7,50	31,59	31,59
6.7_A	poort2 zuid	203338,84	471620,61	1,50	29,49	29,49
6.7_B	poort2 zuid	203338,84	471620,61	4,50	32,09	32,09
6.7_C	poort2 zuid	203338,84	471620,61	7,50	32,27	32,27
6.8_A	poort2 zuid	203335,71	471622,28	1,50	30,71	30,71
6.8_B	poort2 zuid	203335,71	471622,28	4,50	33,56	33,56
6.8_C	poort2 zuid	203335,71	471622,28	7,50	33,78	33,78
6.9_A	poort2 west	203334,98	471623,99	1,50	32,01	32,01
6.9_B	poort2 west	203334,98	471623,99	4,50	35,33	35,33
6.9_C	poort2 west	203334,98	471623,99	7,50	35,66	35,66
7.1_A	ggb3 zuid	203332,98	471627,13	1,50	32,58	32,58
7.10_A	ggb3 noord	203312,82	471648,20	1,50	43,06	43,06
7.11_A	ggb3 noord	203315,86	471646,59	1,50	41,41	41,41
7.12_A	ggb3 noord	203318,24	471645,33	1,50	40,19	40,19
7.13_A	ggb3 noord	203321,48	471643,62	1,50	38,88	38,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
7,14_A	ggb3 noord	203323,99	471642,29	1,50	37,96	37,96	
7,15_A	ggb3 noord	203327,37	471640,50	1,50	36,83	36,83	
7,16_A	ggb3 noord	203330,08	471639,06	1,50	35,99	35,99	
7,17_A	ggb3 noord	203333,19	471637,42	1,50	35,10	35,10	
7,18_A	ggb3 noord	203335,65	471636,11	1,50	34,47	34,47	
7,19_A	ggb3 noord	203338,73	471634,48	1,50	33,74	33,74	
7,2_A	ggb3 zuid	203327,05	471630,26	1,50	33,60	33,60	
7,20_A	ggb3 oost	203339,89	471632,85	1,50	20,39	20,39	
7,21_A	ggb3 oost	203338,47	471630,17	1,50	19,50	19,50	
7,3_A	ggb3 zuid	203321,33	471633,29	1,50	34,44	34,44	
7,4_A	ggb3 zuid	203315,62	471636,31	1,50	35,05	35,05	
7,5_A	ggb3 zuid	203309,89	471639,34	1,50	32,62	32,62	
7,6_A	ggb3 zuid	203304,17	471642,37	1,50	31,49	31,49	
7,7_A	ggb3 west	203305,27	471651,23	1,50	49,51	49,51	
7,8_A	ggb3 noord	203306,90	471651,34	1,50	47,13	47,13	
7,9_A	ggb3 noord	203310,30	471649,54	1,50	44,61	44,61	
8.1_A	dakw zo	203428,95	471593,06	11,50	12,94	12,94	
8.1_B	dakw zo	203428,95	471593,06	14,50	14,32	14,32	
8.2_A	dakw zo	203425,23	471590,40	11,50	11,11	11,11	
8.2_B	dakw zo	203425,23	471590,40	14,50	13,28	13,28	
8.3_A	dakw zw	203422,14	471590,68	11,50	27,91	27,91	
8.3_B	dakw zw	203422,14	471590,68	14,50	30,66	30,66	
8.4_A	dakw zw	203419,94	471593,76	11,50	28,56	28,56	
8.4_B	dakw zw	203419,94	471593,76	14,50	30,97	30,97	
8.5_A	dakw nw	203420,15	471596,84	11,50	23,60	23,60	
8.5_B	dakw nw	203420,15	471596,84	14,50	24,74	24,74	
8.6_A	dakw nw	203423,73	471599,40	11,50	22,70	22,70	
8.6_B	dakw nw	203423,73	471599,40	14,50	23,11	23,11	
8.7_A	dakw no	203425,95	471599,44	11,50	16,93	16,93	
8.7_B	dakw no	203425,95	471599,44	14,50	17,14	17,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
8.8_A	dakw no	203428,59	471595,75	11,50	22,02	22,02	
8.8_B	dakw no	203428,59	471595,75	14,50	23,06	23,06	
9.1_A	dakw2 no	203420,00	471607,76	11,50	26,46	26,46	
9.1_B	dakw2 no	203420,00	471607,76	14,50	26,61	26,61	
9.2_A	dakw2 no	203422,36	471604,47	11,50	26,20	26,20	
9.2_B	dakw2 no	203422,36	471604,47	14,50	26,59	26,59	
9.3_A	dakw2 zo	203422,37	471601,88	11,50	17,12	17,12	
9.3_B	dakw2 zo	203422,37	471601,88	14,50	18,65	18,65	
9.4_A	dakw2 zo	203418,83	471599,35	11,50	27,35	27,35	
9.4_B	dakw2 zo	203418,83	471599,35	14,50	28,33	28,33	
9.5_A	dakw2 zw	203415,59	471599,83	11,50	29,41	29,41	
9.5_B	dakw2 zw	203415,59	471599,83	14,50	31,25	31,25	
9.6_A	dakw2 zw	203413,46	471602,82	11,50	30,14	30,14	
9.6_B	dakw2 zw	203413,46	471602,82	14,50	31,39	31,39	
9.7_A	dakw2 nw	203414,16	471606,08	11,50	31,70	31,70	
9.7_B	dakw2 nw	203414,16	471606,08	14,50	32,03	32,03	
9.8_A	dakw2 nw	203417,15	471608,23	11,50	29,24	29,24	
9.8_B	dakw2 nw	203417,15	471608,23	14,50	29,23	29,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
1.1_A	LL west	203293,38	471641,62	1,50	69,99
1.2_A	LL west	203295,89	471646,35	1,50	70,24
1.3_A	LL west	203298,86	471651,95	1,50	70,12
1.4_A	LL noord	203301,04	471652,74	1,50	69,70
1.5_A	LL noord	203303,50	471651,44	1,50	68,28
1.6_A	Lloost	203300,89	471642,53	1,50	46,80
1.7_A	Lloost	203298,70	471638,40	1,50	49,25
1.8_A	LL zuid	203297,51	471637,97	1,50	65,75
1.9_A	LL zuid	203293,68	471640,00	1,50	69,19
10.1_A	dakw3 nw	203403,32	471619,23	11,50	47,62
10.1_B	dakw3 nw	203403,32	471619,23	14,50	48,43
10.2_A	dakw3 nw	203407,18	471622,00	11,50	38,32
10.2_B	dakw3 nw	203407,18	471622,00	14,50	38,75
10.3_A	dakw3 no	203410,17	471621,50	11,50	39,63
10.3_B	dakw3 no	203410,17	471621,50	14,50	38,14
10.4_A	dakw3 no	203412,44	471618,32	11,50	40,96
10.4_B	dakw3 no	203412,44	471618,32	14,50	41,14
10.5_A	dakw3 zo	203412,45	471615,68	11,50	41,93
10.5_B	dakw3 zo	203412,45	471615,68	14,50	43,36
10.6_A	dakw3 zo	203408,81	471613,08	11,50	34,39
10.6_B	dakw3 zo	203408,81	471613,08	14,50	32,48
10.7_A	dakw3 zw	203405,71	471613,64	11,50	47,96
10.7_B	dakw3 zw	203405,71	471613,64	14,50	47,75
10.8_A	dakw3 zw	203403,47	471616,77	11,50	48,21
10.8_B	dakw3 zw	203403,47	471616,77	14,50	47,97
11.1_A	dakw4 zw	203399,22	471622,71	11,50	48,70
11.1_B	dakw4 zw	203399,22	471622,71	14,50	48,85
11.2_A	dakw4 zw	203397,12	471625,65	11,50	48,95
11.2_B	dakw4 zw	203397,12	471625,65	14,50	49,10
11.3_A	dakw4 nw	203396,93	471628,19	11,50	49,21
11.3_B	dakw4 nw	203396,93	471628,19	14,50	49,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
11.4_A	dakw4 nw	203400,78	471630,94	11,50	48,88
11.4_B	dakw4 nw	203400,78	471630,94	14,50	48,93
11.5_A	dakw4 no	203403,67	471630,57	11,50	38,39
11.5_B	dakw4 no	203403,67	471630,57	14,50	38,78
11.6_A	dakw4 no	203405,98	471627,35	11,50	37,05
11.6_B	dakw4 no	203405,98	471627,35	14,50	37,57
11.7_A	dakw4 zo	203406,13	471624,69	11,50	37,18
11.7_B	dakw4 zo	203406,13	471624,69	14,50	37,99
11.8_A	dakw4 zo	203402,65	471622,20	11,50	43,93
11.8_B	dakw4 zo	203402,65	471622,20	14,50	45,20
12.1_A	LL3 zo	203377,78	471534,68	1,50	23,81
12.1_B	LL3 zo	203377,78	471534,68	4,50	34,29
12.10_A	LL3 no	203399,34	471561,98	1,50	37,27
12.10_B	LL3 no	203399,34	471561,98	4,50	38,91
12.11_A	LL3 no	203395,34	471566,63	1,50	37,61
12.11_B	LL3 no	203395,34	471566,63	4,50	39,22
12.12_A	LL3 w	203391,83	471568,09	1,50	37,86
12.12_B	LL3 w	203391,83	471568,09	4,50	39,37
12.13_A	LL3 w	203392,47	471565,06	1,50	34,34
12.13_B	LL3 w	203392,47	471565,06	4,50	36,07
12.14_A	LL3 w	203392,29	471560,58	1,50	32,45
12.14_B	LL3 w	203392,29	471560,58	4,50	35,36
12.15_A	LL3 w	203387,68	471556,62	1,50	33,03
12.15_B	LL3 w	203387,68	471556,62	4,50	36,44
12.16_A	LL3 w	203383,75	471557,11	1,50	29,38
12.16_B	LL3 w	203383,75	471557,11	4,50	36,40
12.17_A	LL3 w	203380,40	471558,28	1,50	32,96
12.17_B	LL3 w	203380,40	471558,28	4,50	36,39
12.18_A	LL3 w	203378,11	471556,32	1,50	32,86
12.18_B	LL3 w	203378,11	471556,32	4,50	36,44
12.19_A	LL3 w	203378,88	471553,26	1,50	29,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
12.19_B	LL3 w	203378,88	471553,26	4,50	32,97
12.2_A	LL3 zo	203381,81	471538,13	1,50	21,37
12.2_B	LL3 zo	203381,81	471538,13	4,50	34,29
12.20_A	LL3 w	203378,88	471549,06	1,50	27,59
12.20_B	LL3 w	203378,88	471549,06	4,50	34,48
12.21_A	LL3 w	203374,09	471544,95	1,50	29,04
12.21_B	LL3 w	203374,09	471544,95	4,50	35,04
12.22_A	LL3 w	203370,20	471545,26	1,50	31,87
12.22_B	LL3 w	203370,20	471545,26	4,50	35,13
12.23_A	LL3 w	203366,82	471546,62	1,50	31,22
12.23_B	LL3 w	203366,82	471546,62	4,50	35,08
12.24_A	LL3 zw	203367,13	471543,92	1,50	32,10
12.24_B	LL3 zw	203367,13	471543,92	4,50	35,40
12.25_A	LL3 zw	203370,49	471540,01	1,50	34,25
12.25_B	LL3 zw	203370,49	471540,01	4,50	35,04
12.26_A	LL3 zw	203374,05	471535,86	1,50	33,77
12.26_B	LL3 zw	203374,05	471535,86	4,50	34,59
12.3_A	LL3 zo	203384,49	471540,44	1,50	20,66
12.3_B	LL3 zo	203384,49	471540,44	4,50	33,98
12.4_A	LL3 zo	203388,68	471544,04	1,50	22,25
12.4_B	LL3 zo	203388,68	471544,04	4,50	36,92
12.5_A	LL3 zo	203391,53	471546,48	1,50	22,21
12.5_B	LL3 zo	203391,53	471546,48	4,50	36,61
12.6_A	LL3 zo	203395,86	471550,20	1,50	22,86
12.6_B	LL3 zo	203395,86	471550,20	4,50	35,83
12.7_A	LL3 zo	203398,26	471552,26	1,50	23,44
12.7_B	LL3 zo	203398,26	471552,26	4,50	35,87
12.8_A	LL3 zo	203402,06	471555,53	1,50	26,12
12.8_B	LL3 zo	203402,06	471555,53	4,50	36,26
12.9_A	LL3 no	203402,44	471558,37	1,50	37,04
12.9_B	LL3 no	203402,44	471558,37	4,50	38,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
13.1_A	app2 zuid	203349,88	471514,41	1,50	21,13
13.1_B	app2 zuid	203349,88	471514,41	4,50	21,28
13.1_C	app2 zuid	203349,88	471514,41	7,50	30,31
13.1_D	app2 zuid	203349,88	471514,41	10,50	31,73
13.10_A	app2 zuid	203322,03	471531,32	1,50	26,92
13.10_B	app2 zuid	203322,03	471531,32	4,50	31,52
13.10_C	app2 zuid	203322,03	471531,32	7,50	34,30
13.10_D	app2 zuid	203322,03	471531,32	10,50	34,19
13.11_A	app2 west	203321,62	471533,50	1,50	31,27
13.11_B	app2 west	203321,62	471533,50	4,50	34,88
13.11_C	app2 west	203321,62	471533,50	7,50	38,04
13.11_D	app2 west	203321,62	471533,50	10,50	39,29
13.12_A	app2 west	203324,93	471538,94	1,50	33,15
13.12_B	app2 west	203324,93	471538,94	4,50	36,01
13.12_C	app2 west	203324,93	471538,94	7,50	41,46
13.12_D	app2 west	203324,93	471538,94	10,50	42,58
13.13_A	app2 noord	203327,78	471540,94	4,50	37,58
13.13_B	app2 noord	203327,78	471540,94	7,50	39,45
13.13_C	app2 noord	203327,78	471540,94	10,50	41,90
13.14_A	app2 noord	203331,54	471538,66	4,50	38,22
13.14_B	app2 noord	203331,54	471538,66	7,50	40,66
13.14_C	app2 noord	203331,54	471538,66	10,50	43,09
13.15_A	app2 noord	203333,98	471537,17	4,50	38,12
13.15_B	app2 noord	203333,98	471537,17	7,50	40,51
13.15_C	app2 noord	203333,98	471537,17	10,50	42,85
13.16_A	app2 noord	203337,46	471535,06	4,50	36,57
13.16_B	app2 noord	203337,46	471535,06	7,50	39,63
13.16_C	app2 noord	203337,46	471535,06	10,50	41,12
13.17_A	app2 noord	203340,11	471533,45	4,50	36,08
13.17_B	app2 noord	203340,11	471533,45	7,50	39,12
13.17_C	app2 noord	203340,11	471533,45	10,50	40,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
13.18_A	app2 noord	203343,36	471531,47	4,50	35,69
13.18_B	app2 noord	203343,36	471531,47	7,50	38,67
13.18_C	app2 noord	203343,36	471531,47	10,50	40,03
13.19_A	app2 noord	203345,88	471529,94	4,50	35,42
13.19_B	app2 noord	203345,88	471529,94	7,50	38,30
13.19_C	app2 noord	203345,88	471529,94	10,50	39,62
13.2_A	app2 zuid	203345,92	471516,81	1,50	20,88
13.2_B	app2 zuid	203345,92	471516,81	4,50	21,15
13.2_C	app2 zuid	203345,92	471516,81	7,50	29,03
13.2_D	app2 zuid	203345,92	471516,81	10,50	30,35
13.20_A	app2 noord	203349,50	471527,74	4,50	35,14
13.20_B	app2 noord	203349,50	471527,74	7,50	37,86
13.20_C	app2 noord	203349,50	471527,74	10,50	39,10
13.21_A	app2 noord	203351,98	471526,24	4,50	35,02
13.21_B	app2 noord	203351,98	471526,24	7,50	38,75
13.21_C	app2 noord	203351,98	471526,24	10,50	40,01
13.22_A	app2 noord	203355,64	471524,01	4,50	34,83
13.22_B	app2 noord	203355,64	471524,01	7,50	38,50
13.22_C	app2 noord	203355,64	471524,01	10,50	39,63
13.23_A	app2 oost	203355,95	471522,20	1,50	27,43
13.23_B	app2 oost	203355,95	471522,20	4,50	27,39
13.23_C	app2 oost	203355,95	471522,20	7,50	30,45
13.23_D	app2 oost	203355,95	471522,20	10,50	29,94
13.24_A	app2 oost	203354,15	471519,25	1,50	23,01
13.24_B	app2 oost	203354,15	471519,25	4,50	23,13
13.24_C	app2 oost	203354,15	471519,25	7,50	28,99
13.24_D	app2 oost	203354,15	471519,25	10,50	26,48
13.25_A	app2 oost	203351,79	471515,36	1,50	21,49
13.25_B	app2 oost	203351,79	471515,36	4,50	21,61
13.25_C	app2 oost	203351,79	471515,36	7,50	30,30
13.25_D	app2 oost	203351,79	471515,36	10,50	31,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 Groep: LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
13.26_A	maatschappelijke functie	203356,96	471523,87	1,50	30,58
13.27_A	maatschappelijke functie	203354,66	471526,36	1,50	32,86
13.28_A	maatschappelijke functie	203347,24	471530,87	1,50	29,20
13.29_A	maatschappelijke functie	203345,30	471535,49	1,50	25,21
13.3_A	app2 zuid	203343,41	471518,34	1,50	20,99
13.3_B	app2 zuid	203343,41	471518,34	4,50	21,31
13.3_C	app2 zuid	203343,41	471518,34	7,50	29,03
13.3_D	app2 zuid	203343,41	471518,34	10,50	30,38
13.30_A	maatschappelijke functie	203342,55	471537,14	1,50	36,41
13.31_A	maatschappelijke functie	203339,48	471535,58	1,50	35,96
13.32_A	maatschappelijke functie	203335,17	471538,20	1,50	36,04
13.33_A	maatschappelijke functie	203329,36	471541,73	1,50	34,70
13.4_A	app2 zuid	203340,24	471520,26	1,50	21,29
13.4_B	app2 zuid	203340,24	471520,26	4,50	21,69
13.4_C	app2 zuid	203340,24	471520,26	7,50	27,06
13.4_D	app2 zuid	203340,24	471520,26	10,50	28,41
13.5_A	app2 zuid	203337,24	471522,08	1,50	21,79
13.5_B	app2 zuid	203337,24	471522,08	4,50	22,25
13.5_C	app2 zuid	203337,24	471522,08	7,50	27,10
13.5_D	app2 zuid	203337,24	471522,08	10,50	28,45
13.6_A	app2 zuid	203334,08	471524,00	1,50	21,28
13.6_B	app2 zuid	203334,08	471524,00	4,50	21,82
13.6_C	app2 zuid	203334,08	471524,00	7,50	27,20
13.6_D	app2 zuid	203334,08	471524,00	10,50	28,65
13.7_A	app2 zuid	203331,50	471525,57	1,50	22,24
13.7_B	app2 zuid	203331,50	471525,57	4,50	22,81
13.7_C	app2 zuid	203331,50	471525,57	7,50	27,42
13.7_D	app2 zuid	203331,50	471525,57	10,50	28,91
13.8_A	app2 zuid	203327,85	471527,79	1,50	24,06
13.8_B	app2 zuid	203327,85	471527,79	4,50	24,65
13.8_C	app2 zuid	203327,85	471527,79	7,50	26,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
13.8_D	app2 zuid	203327,85	471527,79	10,50	28,22
13.9_A	app2 zuid	203325,73	471529,07	1,50	25,56
13.9_B	app2 zuid	203325,73	471529,07	4,50	26,16
13.9_C	app2 zuid	203325,73	471529,07	7,50	31,15
13.9_D	app2 zuid	203325,73	471529,07	10,50	29,51
14.1_A	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	1,50	23,53
14.1_B	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	4,50	25,00
14.1_C	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	7,50	36,33
14.10_A	tweekapper noord	203310,33	471566,71	1,50	35,97
14.10_B	tweekapper noord	203310,33	471566,71	4,50	40,44
14.10_C	tweekapper noord	203310,33	471566,71	7,50	46,17
14.11_A	tweekapper oost	203311,97	471564,38	1,50	33,12
14.11_B	tweekapper oost	203311,97	471564,38	4,50	33,94
14.11_C	tweekapper oost	203311,97	471564,38	7,50	35,64
14.12_A	tweekapper oost	203310,09	471560,04	1,50	26,20
14.12_B	tweekapper oost	203310,09	471560,04	4,50	29,19
14.12_C	tweekapper oost	203310,09	471560,04	7,50	31,54
14.13_A	tweekapper oost	203306,82	471552,49	1,50	24,00
14.13_B	tweekapper oost	203306,82	471552,49	4,50	25,62
14.13_C	tweekapper oost	203306,82	471552,49	7,50	28,41
14.14_A	tweekapper oost	203305,07	471548,45	1,50	23,73
14.14_B	tweekapper oost	203305,07	471548,45	4,50	24,97
14.14_C	tweekapper oost	203305,07	471548,45	7,50	27,65
14.15_A	tweekapper oost	203301,01	471559,20	1,50	24,35
14.15_B	tweekapper oost	203301,01	471559,20	4,50	25,50
14.15_C	tweekapper oost	203301,01	471559,20	7,50	27,14
14.16_A	tweekapper noord	203304,90	471554,90	1,50	24,44
14.16_B	tweekapper noord	203304,90	471554,90	4,50	27,03
14.16_C	tweekapper noord	203304,90	471554,90	7,50	31,74
14.17_A	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	1,50	27,37
14.17_B	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	4,50	29,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
14.17_C	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	7,50	33,02
14.2_A	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	1,50	26,41
14.2_B	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	4,50	27,71
14.2_C	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	7,50	39,57
14.3_A	tweekapper west	203296,46	471554,25	1,50	23,72
14.3_B	tweekapper west	203296,46	471554,25	4,50	26,00
14.3_C	tweekapper west	203296,46	471554,25	7,50	37,04
14.4_A	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	1,50	26,00
14.4_B	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	4,50	26,87
14.4_C	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	7,50	28,84
14.5_A	tweekapper west	203293,92	471560,96	1,50	35,78
14.5_B	tweekapper west	203293,92	471560,96	4,50	39,69
14.5_C	tweekapper west	203293,92	471560,96	7,50	44,63
14.6_A	tweekapper west	203295,28	471564,09	1,50	35,90
14.6_B	tweekapper west	203295,28	471564,09	4,50	40,12
14.6_C	tweekapper west	203295,28	471564,09	7,50	44,39
14.7_A	tweekapper noord	203298,34	471564,89	1,50	38,29
14.7_B	tweekapper noord	203298,34	471564,89	4,50	42,63
14.7_C	tweekapper noord	203298,34	471564,89	7,50	46,07
14.8_A	tweekapper west	203301,81	471566,60	1,50	38,34
14.8_B	tweekapper west	203301,81	471566,60	4,50	42,73
14.8_C	tweekapper west	203301,81	471566,60	7,50	46,24
14.9_A	tweekapper noord	203305,05	471569,00	1,50	37,71
14.9_B	tweekapper noord	203305,05	471569,00	4,50	41,22
14.9_C	tweekapper noord	203305,05	471569,00	7,50	46,03
15.1_A	ggb soc huur zuid	203336,86	471560,23	1,50	29,48
15.1_B	ggb soc huur zuid	203336,86	471560,23	4,50	31,51
15.10_A	ggb soc huur west	203351,34	471595,70	1,50	41,59
15.10_B	ggb soc huur west	203351,34	471595,70	4,50	43,82
15.11_A	ggb soc huur noord	203354,28	471596,76	1,50	41,31
15.11_B	ggb soc huur noord	203354,28	471596,76	4,50	43,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
15.12_A	ggb soc huur noord	203358,10	471594,36	1,50	40,80
15.12_B	ggb soc huur noord	203358,10	471594,36	4,50	42,75
15.13_A	ggb soc huur oost	203358,10	471591,04	1,50	27,95
15.13_B	ggb soc huur oost	203358,10	471591,04	4,50	27,88
15.14_A	ggb soc huur oost	203355,39	471586,74	1,50	29,17
15.14_B	ggb soc huur oost	203355,39	471586,74	4,50	30,98
15.15_A	ggb soc huur oost	203352,78	471582,58	1,50	28,75
15.15_B	ggb soc huur oost	203352,78	471582,58	4,50	30,56
15.16_A	ggb soc huur oost	203350,10	471578,32	1,50	28,05
15.16_B	ggb soc huur oost	203350,10	471578,32	4,50	27,19
15.17_A	ggb soc huur oost	203347,52	471574,20	1,50	28,72
15.17_B	ggb soc huur oost	203347,52	471574,20	4,50	27,86
15.18_A	ggb soc huur oost	203344,80	471569,87	1,50	29,21
15.18_B	ggb soc huur oost	203344,80	471569,87	4,50	27,02
15.19_A	ggb soc huur oost	203342,14	471565,65	1,50	24,16
15.19_B	ggb soc huur oost	203342,14	471565,65	4,50	27,22
15.2_A	ggb soc huur zuid	203332,83	471562,76	1,50	33,27
15.2_B	ggb soc huur zuid	203332,83	471562,76	4,50	34,83
15.20_A	ggb soc huur oost	203339,34	471561,18	1,50	25,76
15.20_B	ggb soc huur oost	203339,34	471561,18	4,50	28,78
15.3_A	ggb soc huur west	203332,59	471565,85	1,50	36,22
15.3_B	ggb soc huur west	203332,59	471565,85	4,50	37,62
15.4_A	ggb soc huur west	203335,24	471570,07	1,50	37,90
15.4_B	ggb soc huur west	203335,24	471570,07	4,50	39,66
15.5_A	ggb soc huur west	203337,94	471574,37	1,50	40,36
15.5_B	ggb soc huur west	203337,94	471574,37	4,50	42,85
15.6_A	ggb soc huur west	203340,75	471578,84	1,50	41,37
15.6_B	ggb soc huur west	203340,75	471578,84	4,50	43,97
15.7_A	ggb soc huur west	203343,29	471582,89	1,50	41,62
15.7_B	ggb soc huur west	203343,29	471582,89	4,50	44,13
15.8_A	ggb soc huur west	203345,83	471586,92	1,50	42,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
15.8_B	ggb soc huur west	203345,83	471586,92	4,50	44,52
15.9_A	ggb soc huur west	203348,40	471591,02	1,50	46,42
15.9_B	ggb soc huur west	203348,40	471591,02	4,50	48,35
16.1_A	app no	203431,84	471596,38	2,50	22,08
16.1_B	app no	203431,84	471596,38	5,50	22,94
16.1_C	app no	203431,84	471596,38	8,50	38,68
16.10_A	app zw	203397,10	471620,50	2,50	45,10
16.10_B	app zw	203397,10	471620,50	5,50	46,83
16.10_C	app zw	203397,10	471620,50	8,50	48,34
16.11_A	app zw	203394,01	471624,82	2,50	45,15
16.11_B	app zw	203394,01	471624,82	5,50	47,29
16.11_C	app zw	203394,01	471624,82	8,50	48,83
16.12_A	app nw	203394,00	471629,17	2,50	45,35
16.12_B	app nw	203394,00	471629,17	5,50	47,55
16.12_C	app nw	203394,00	471629,17	8,50	49,22
16.13_A	app nw	203400,28	471633,66	2,50	44,96
16.13_B	app nw	203400,28	471633,66	5,50	47,03
16.13_C	app nw	203400,28	471633,66	8,50	48,59
16.14_A	app no	203405,53	471633,13	2,50	32,22
16.14_B	app no	203405,53	471633,13	5,50	33,43
16.14_C	app no	203405,53	471633,13	8,50	36,28
16.15_A	app no	203408,98	471628,32	2,50	28,45
16.15_B	app no	203408,98	471628,32	5,50	29,75
16.15_C	app no	203408,98	471628,32	8,50	33,12
16.16_A	app no	203412,12	471623,93	2,50	28,12
16.16_B	app no	203412,12	471623,93	5,50	29,40
16.16_C	app no	203412,12	471623,93	8,50	38,44
16.17_A	app no	203415,61	471619,05	2,50	28,40
16.17_B	app no	203415,61	471619,05	5,50	29,57
16.17_C	app no	203415,61	471619,05	8,50	39,82
16.18_A	app no	203422,07	471610,03	2,50	26,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
16.18_B	app no	203422,07	471610,03	5,50	28,00
16.18_C	app no	203422,07	471610,03	8,50	39,64
16.19_A	app no	203425,23	471605,61	2,50	24,75
16.19_B	app no	203425,23	471605,61	5,50	25,85
16.19_C	app no	203425,23	471605,61	8,50	39,48
16.2_A	app zo	203431,61	471591,89	2,50	22,33
16.2_B	app zo	203431,61	471591,89	5,50	23,09
16.2_C	app zo	203431,61	471591,89	8,50	29,22
16.20_A	app no	203428,56	471600,96	2,50	24,22
16.20_B	app no	203428,56	471600,96	5,50	25,20
16.20_C	app no	203428,56	471600,96	8,50	33,70
16.3_A	app zo	203425,65	471587,62	2,50	24,15
16.3_B	app zo	203425,65	471587,62	5,50	24,79
16.3_C	app zo	203425,65	471587,62	8,50	28,37
16.4_A	app zw	203421,00	471587,11	2,50	40,15
16.4_B	app zw	203421,00	471587,11	5,50	41,64
16.4_C	app zw	203421,00	471587,11	8,50	42,80
16.5_A	app zw	203417,21	471592,40	2,50	40,51
16.5_B	app zw	203417,21	471592,40	5,50	41,43
16.5_C	app zw	203417,21	471592,40	8,50	42,66
16.6_A	app zw	203414,00	471596,89	2,50	40,78
16.6_B	app zw	203414,00	471596,89	5,50	41,83
16.6_C	app zw	203414,00	471596,89	8,50	43,10
16.7_A	app zw	203410,46	471601,84	2,50	41,10
16.7_B	app zw	203410,46	471601,84	5,50	42,28
16.7_C	app zw	203410,46	471601,84	8,50	43,61
16.8_A	app zw	203404,09	471610,74	2,50	44,30
16.8_B	app zw	203404,09	471610,74	5,50	45,68
16.8_C	app zw	203404,09	471610,74	8,50	47,07
16.9_A	app zw	203400,63	471615,58	2,50	44,65
16.9_B	app zw	203400,63	471615,58	5,50	46,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
16.9_C	app zw	203400,63	471615,58	8,50	47,72
2.1_A	ggb west	203284,62	471627,57	1,50	68,88
2.10_A	ggb oost	203293,11	471623,74	1,50	49,29
2.11_A	ggb zuid	203290,70	471622,77	1,50	57,06
2.12_A	ggb zuid	203285,54	471625,98	1,50	62,15
2.2_A	ggb west	203286,88	471631,17	1,50	70,66
2.3_A	ggb west	203288,80	471634,21	1,50	70,73
2.4_A	ggb west	203290,51	471636,93	1,50	70,83
2.5_A	ggb noord	203292,94	471638,20	1,50	67,69
2.6_A	ggb noord	203297,73	471635,16	1,50	59,33
2.7_A	ggb oost	203298,75	471632,73	1,50	50,34
2.8_A	ggb oost	203296,52	471629,17	1,50	46,66
2.9_A	ggb oost	203294,91	471626,61	1,50	46,92
3.1_A	LL2 west	203275,30	471614,22	1,50	60,75
3.2_A	LL2 west	203278,76	471619,12	1,50	63,38
3.3_A	LL2 west	203282,09	471623,82	1,50	66,42
3.4_A	LL2 noord	203284,07	471624,64	1,50	66,71
3.5_A	LL2 noord	203287,28	471622,37	1,50	57,24
3.6_A	LL2 oost	203287,59	471620,86	1,50	48,76
3.7_A	LL2 oost	203284,44	471616,40	1,50	44,43
3.8_A	LL2 zuid	203278,84	471610,33	1,50	41,69
3.9_A	LL2 zuid	203275,56	471612,65	1,50	49,09
4.1_A	ggb2 west	203279,13	471609,23	1,50	43,13
4.10_A	ggb2 noord	203306,52	471600,20	1,50	43,97
4.11_A	ggb2 noord	203309,57	471598,05	1,50	44,80
4.12_A	ggb2 noord	203311,58	471596,63	1,50	44,61
4.13_A	ggb2 noord	203314,61	471594,49	1,50	44,54
4.14_A	ggb2 oost	203311,38	471586,96	1,50	36,33
4.15_A	ggb2 zuid	203309,69	471586,70	1,50	28,12
4.16_A	ggb2 zuid	203306,04	471589,28	1,50	29,02
4.17_A	ggb2 zuid	203304,18	471590,59	1,50	29,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
4.18_A	ggb2 zuid	203300,78	471593,00	1,50	32,60
4.19_A	ggb2 zuid	203299,09	471594,19	1,50	33,20
4.2_A	ggb2 noord	203285,00	471615,41	1,50	46,81
4.20_A	ggb2 zuid	203295,51	471596,72	1,50	34,64
4.21_A	ggb2 zuid	203294,06	471597,75	1,50	34,89
4.22_A	ggb2 zuid	203290,29	471600,40	1,50	35,97
4.23_A	ggb2 zuid	203288,53	471601,65	1,50	36,51
4.24_A	ggb2 zuid	203285,10	471604,07	1,50	37,69
4.25_A	ggb2 zuid	203282,91	471605,62	1,50	38,46
4.26_A	ggb2 zuid	203280,14	471607,58	1,50	39,90
4.3_A	ggb2 noord	203288,01	471613,28	1,50	50,28
4.4_A	ggb2 noord	203290,22	471611,72	1,50	51,89
4.5_A	ggb2 noord	203293,47	471609,43	1,50	51,33
4.6_A	ggb2 noord	203295,64	471607,89	1,50	49,27
4.7_A	ggb2 noord	203298,88	471605,60	1,50	46,88
4.8_A	ggb2 noord	203301,27	471603,92	1,50	45,51
4.9_A	ggb2 noord	203304,20	471601,84	1,50	44,01
5.1_A	poort west	203316,61	471594,69	1,50	45,51
5.1_B	poort west	203316,61	471594,69	4,50	49,54
5.1_C	poort west	203316,61	471594,69	7,50	48,70
5.10_C	poort zuid	203314,60	471591,86	7,50	47,91
5.2_A	poort noord	203318,61	471595,33	1,50	45,54
5.2_B	poort noord	203318,61	471595,33	4,50	49,17
5.2_C	poort noord	203318,61	471595,33	7,50	49,65
5.3_A	poort noord	203321,55	471593,26	1,50	45,28
5.3_B	poort noord	203321,55	471593,26	4,50	48,50
5.3_C	poort noord	203321,55	471593,26	7,50	48,75
5.4_A	poort noord	203324,87	471590,91	1,50	44,27
5.4_B	poort noord	203324,87	471590,91	4,50	47,62
5.4_C	poort noord	203324,87	471590,91	7,50	47,79
5.5_A	poort oost	203325,20	471589,17	1,50	39,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
5.5_B	poort oost	203325,20	471589,17	4,50	41,88
5.5_C	poort oost	203325,20	471589,17	7,50	36,46
5.6_A	poort oost	203322,80	471585,78	1,50	39,79
5.6_B	poort oost	203322,80	471585,78	4,50	42,18
5.6_C	poort oost	203322,80	471585,78	7,50	33,24
5.7_A	poort zuid	203320,64	471585,09	1,50	32,29
5.7_B	poort zuid	203320,64	471585,09	4,50	36,56
5.7_C	poort zuid	203320,64	471585,09	7,50	38,80
5.8_A	poort zuid	203317,88	471587,03	1,50	33,83
5.8_B	poort zuid	203317,88	471587,03	4,50	36,04
5.8_C	poort zuid	203317,88	471587,03	7,50	36,70
5.9_A	poort zuid	203314,65	471589,32	1,50	37,33
5.9_B	poort zuid	203314,65	471589,32	4,50	39,53
5.9_C	poort zuid	203314,65	471589,32	7,50	39,73
6.1_A	poort2 noord	203338,81	471628,79	1,50	38,05
6.1_B	poort2 noord	203338,81	471628,79	4,50	45,73
6.1_C	poort2 noord	203338,81	471628,79	7,50	50,91
6.10_C	poort2 west	203336,74	471627,34	7,50	50,23
6.2_A	poort2 noord	203342,11	471627,05	1,50	37,61
6.2_B	poort2 noord	203342,11	471627,05	4,50	44,98
6.2_C	poort2 noord	203342,11	471627,05	7,50	50,44
6.3_A	poort2 noord	203345,45	471625,28	1,50	37,69
6.3_B	poort2 noord	203345,45	471625,28	4,50	44,31
6.3_C	poort2 noord	203345,45	471625,28	7,50	50,03
6.4_A	poort2 oost	203346,32	471623,67	1,50	32,75
6.4_B	poort2 oost	203346,32	471623,67	4,50	35,01
6.4_C	poort2 oost	203346,32	471623,67	7,50	39,40
6.5_A	poort2 oost	203344,11	471619,47	1,50	34,87
6.5_B	poort2 oost	203344,11	471619,47	4,50	37,39
6.5_C	poort2 oost	203344,11	471619,47	7,50	38,71
6.6_A	poort2 zuid	203342,29	471618,77	1,50	48,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
6.6_B	poort2 zuid	203342,29	471618,77	4,50	51,88
6.6_C	poort2 zuid	203342,29	471618,77	7,50	52,33
6.7_A	poort2 zuid	203338,84	471620,61	1,50	49,44
6.7_B	poort2 zuid	203338,84	471620,61	4,50	52,79
6.7_C	poort2 zuid	203338,84	471620,61	7,50	52,93
6.8_A	poort2 zuid	203335,71	471622,28	1,50	50,14
6.8_B	poort2 zuid	203335,71	471622,28	4,50	53,70
6.8_C	poort2 zuid	203335,71	471622,28	7,50	53,50
6.9_A	poort2 west	203334,98	471623,99	1,50	50,51
6.9_B	poort2 west	203334,98	471623,99	4,50	54,24
6.9_C	poort2 west	203334,98	471623,99	7,50	53,62
7.1_A	ggb3 zuid	203332,98	471627,13	1,50	48,97
7.10_A	ggb3 noord	203312,82	471648,20	1,50	60,79
7.11_A	ggb3 noord	203315,86	471646,59	1,50	59,07
7.12_A	ggb3 noord	203318,24	471645,33	1,50	57,68
7.13_A	ggb3 noord	203321,48	471643,62	1,50	56,01
7.14_A	ggb3 noord	203323,99	471642,29	1,50	54,87
7.15_A	ggb3 noord	203327,37	471640,50	1,50	53,50
7.16_A	ggb3 noord	203330,08	471639,06	1,50	52,50
7.17_A	ggb3 noord	203333,19	471637,42	1,50	51,42
7.18_A	ggb3 noord	203335,65	471636,11	1,50	50,66
7.19_A	ggb3 noord	203338,73	471634,48	1,50	49,78
7.2_A	ggb3 zuid	203327,05	471630,26	1,50	51,28
7.20_A	ggb3 oost	203339,89	471632,85	1,50	38,24
7.21_A	ggb3 oost	203338,47	471630,17	1,50	31,78
7.3_A	ggb3 zuid	203321,33	471633,29	1,50	53,25
7.4_A	ggb3 zuid	203315,62	471636,31	1,50	55,23
7.5_A	ggb3 zuid	203309,89	471639,34	1,50	52,69
7.6_A	ggb3 zuid	203304,17	471642,37	1,50	47,47
7.7_A	ggb3 west	203305,27	471651,23	1,50	67,01
7.8_A	ggb3 noord	203306,90	471651,34	1,50	64,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
7.9_A	ggb3 noord	203310,30	471649,54	1,50	62,08
8.1_A	dakw zo	203428,95	471593,06	11,50	31,57
8.1_B	dakw zo	203428,95	471593,06	14,50	32,95
8.2_A	dakw zo	203425,23	471590,40	11,50	29,55
8.2_B	dakw zo	203425,23	471590,40	14,50	32,17
8.3_A	dakw zw	203422,14	471590,68	11,50	42,93
8.3_B	dakw zw	203422,14	471590,68	14,50	46,13
8.4_A	dakw zw	203419,94	471593,76	11,50	43,25
8.4_B	dakw zw	203419,94	471593,76	14,50	46,36
8.5_A	dakw nw	203420,15	471596,84	11,50	39,15
8.5_B	dakw nw	203420,15	471596,84	14,50	39,97
8.6_A	dakw nw	203423,73	471599,40	11,50	40,10
8.6_B	dakw nw	203423,73	471599,40	14,50	40,97
8.7_A	dakw no	203425,95	471599,44	11,50	35,37
8.7_B	dakw no	203425,95	471599,44	14,50	36,24
8.8_A	dakw no	203428,59	471595,75	11,50	36,45
8.8_B	dakw no	203428,59	471595,75	14,50	37,29
9.1_A	dakw2 no	203420,00	471607,76	11,50	41,33
9.1_B	dakw2 no	203420,00	471607,76	14,50	41,86
9.2_A	dakw2 no	203422,36	471604,47	11,50	40,95
9.2_B	dakw2 no	203422,36	471604,47	14,50	41,71
9.3_A	dakw2 zo	203422,37	471601,88	11,50	34,86
9.3_B	dakw2 zo	203422,37	471601,88	14,50	36,26
9.4_A	dakw2 zo	203418,83	471599,35	11,50	41,73
9.4_B	dakw2 zo	203418,83	471599,35	14,50	43,39
9.5_A	dakw2 zw	203415,59	471599,83	11,50	43,98
9.5_B	dakw2 zw	203415,59	471599,83	14,50	46,81
9.6_A	dakw2 zw	203413,46	471602,82	11,50	44,32
9.6_B	dakw2 zw	203413,46	471602,82	14,50	47,05
9.7_A	dakw2 nw	203414,16	471606,08	11,50	44,35
9.7_B	dakw2 nw	203414,16	471606,08	14,50	45,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
lamax

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
9.8_A	dakw2 nw	203417,15	471608,23	11,50	44,13
9.8_B	dakw2 nw	203417,15	471608,23	14,50	43,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
1.1_A	LL west	203293,38	471641,62	1,50	44,19	44,19
1.2_A	LL west	203295,89	471646,35	1,50	44,39	44,39
1.3_A	LL west	203298,86	471651,95	1,50	44,55	44,55
1.4_A	LL noord	203301,04	471652,74	1,50	41,50	41,50
1.5_A	LL noord	203303,50	471651,44	1,50	40,54	40,54
1.6_A	Lloost	203300,89	471642,53	1,50	30,50	30,50
1.7_A	Lloost	203298,70	471638,40	1,50	31,12	31,12
1.8_A	LL zuid	203297,51	471637,97	1,50	39,11	39,11
1.9_A	LL zuid	203293,68	471640,00	1,50	39,52	39,52
10.1_A	dakw3 nw	203403,32	471619,23	11,50	30,93	30,93
10.1_B	dakw3 nw	203403,32	471619,23	14,50	31,21	31,21
10.2_A	dakw3 nw	203407,18	471622,00	11,50	18,97	18,97
10.2_B	dakw3 nw	203407,18	471622,00	14,50	19,76	19,76
10.3_A	dakw3 no	203410,17	471621,50	11,50	20,68	20,68
10.3_B	dakw3 no	203410,17	471621,50	14,50	20,07	20,07
10.4_A	dakw3 no	203412,44	471618,32	11,50	21,93	21,93
10.4_B	dakw3 no	203412,44	471618,32	14,50	21,42	21,42
10.5_A	dakw3 zo	203412,45	471615,68	11,50	25,77	25,77
10.5_B	dakw3 zo	203412,45	471615,68	14,50	26,75	26,75
10.6_A	dakw3 zo	203408,81	471613,08	11,50	13,75	13,75
10.6_B	dakw3 zo	203408,81	471613,08	14,50	14,65	14,65
10.7_A	dakw3 zw	203405,71	471613,64	11,50	30,23	30,23
10.7_B	dakw3 zw	203405,71	471613,64	14,50	30,80	30,80
10.8_A	dakw3 zw	203403,47	471616,77	11,50	30,81	30,81
10.8_B	dakw3 zw	203403,47	471616,77	14,50	31,22	31,22
11.1_A	dakw4 zw	203399,22	471622,71	11,50	31,67	31,67
11.1_B	dakw4 zw	203399,22	471622,71	14,50	31,99	31,99
11.2_A	dakw4 zw	203397,12	471625,65	11,50	31,81	31,81
11.2_B	dakw4 zw	203397,12	471625,65	14,50	32,32	32,32
11.3_A	dakw4 nw	203396,93	471628,19	11,50	31,90	31,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
11.3_B	dakw4 nw	203396,93	471628,19	14,50	32,60	32,60	
11.4_A	dakw4 nw	203400,78	471630,94	11,50	31,53	31,53	
11.4_B	dakw4 nw	203400,78	471630,94	14,50	32,19	32,19	
11.5_A	dakw4 no	203403,67	471630,57	11,50	17,95	17,95	
11.5_B	dakw4 no	203403,67	471630,57	14,50	18,73	18,73	
11.6_A	dakw4 no	203405,98	471627,35	11,50	16,74	16,74	
11.6_B	dakw4 no	203405,98	471627,35	14,50	17,56	17,56	
11.7_A	dakw4 zo	203406,13	471624,69	11,50	19,17	19,17	
11.7_B	dakw4 zo	203406,13	471624,69	14,50	19,99	19,99	
11.8_A	dakw4 zo	203402,65	471622,20	11,50	28,33	28,33	
11.8_B	dakw4 zo	203402,65	471622,20	14,50	28,95	28,95	
12.1_A	LL3 zo	203377,78	471534,68	1,50	3,89	3,89	
12.1_B	LL3 zo	203377,78	471534,68	4,50	17,15	17,15	
12.10_A	LL3 no	203399,34	471561,98	1,50	18,92	18,92	
12.10_B	LL3 no	203399,34	471561,98	4,50	21,59	21,59	
12.11_A	LL3 no	203395,34	471566,63	1,50	19,71	19,71	
12.11_B	LL3 no	203395,34	471566,63	4,50	22,20	22,20	
12.12_A	LL3 w	203391,83	471568,09	1,50	19,38	19,38	
12.12_B	LL3 w	203391,83	471568,09	4,50	20,47	20,47	
12.13_A	LL3 w	203392,47	471565,06	1,50	18,36	18,36	
12.13_B	LL3 w	203392,47	471565,06	4,50	20,22	20,22	
12.14_A	LL3 w	203392,29	471560,58	1,50	14,94	14,94	
12.14_B	LL3 w	203392,29	471560,58	4,50	19,58	19,58	
12.15_A	LL3 w	203387,68	471556,62	1,50	15,43	15,43	
12.15_B	LL3 w	203387,68	471556,62	4,50	16,99	16,99	
12.16_A	LL3 w	203383,75	471557,11	1,50	10,83	10,83	
12.16_B	LL3 w	203383,75	471557,11	4,50	15,71	15,71	
12.17_A	LL3 w	203380,40	471558,28	1,50	13,48	13,48	
12.17_B	LL3 w	203380,40	471558,28	4,50	15,64	15,64	
12.18_A	LL3 w	203378,11	471556,32	1,50	13,31	13,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
12.18_B	LL3 w	203378,11	471556,32	4,50	15,44	15,44	
12.19_A	LL3 w	203378,88	471553,26	1,50	14,83	14,83	
12.19_B	LL3 w	203378,88	471553,26	4,50	15,42	15,42	
12.2_A	LL3 zo	203381,81	471538,13	1,50	2,36	2,36	
12.2_B	LL3 zo	203381,81	471538,13	4,50	17,54	17,54	
12.20_A	LL3 w	203378,88	471549,06	1,50	12,88	12,88	
12.20_B	LL3 w	203378,88	471549,06	4,50	17,31	17,31	
12.21_A	LL3 w	203374,09	471544,95	1,50	12,76	12,76	
12.21_B	LL3 w	203374,09	471544,95	4,50	18,15	18,15	
12.22_A	LL3 w	203370,20	471545,26	1,50	14,74	14,74	
12.22_B	LL3 w	203370,20	471545,26	4,50	18,05	18,05	
12.23_A	LL3 w	203366,82	471546,62	1,50	15,20	15,20	
12.23_B	LL3 w	203366,82	471546,62	4,50	17,57	17,57	
12.24_A	LL3 zw	203367,13	471543,92	1,50	16,58	16,58	
12.24_B	LL3 zw	203367,13	471543,92	4,50	18,33	18,33	
12.25_A	LL3 zw	203370,49	471540,01	1,50	15,80	15,80	
12.25_B	LL3 zw	203370,49	471540,01	4,50	17,72	17,72	
12.26_A	LL3 zw	203374,05	471535,86	1,50	15,63	15,63	
12.26_B	LL3 zw	203374,05	471535,86	4,50	17,29	17,29	
12.3_A	LL3 zo	203384,49	471540,44	1,50	2,25	2,25	
12.3_B	LL3 zo	203384,49	471540,44	4,50	17,79	17,79	
12.4_A	LL3 zo	203388,68	471544,04	1,50	2,36	2,36	
12.4_B	LL3 zo	203388,68	471544,04	4,50	18,97	18,97	
12.5_A	LL3 zo	203391,53	471546,48	1,50	2,50	2,50	
12.5_B	LL3 zo	203391,53	471546,48	4,50	19,51	19,51	
12.6_A	LL3 zo	203395,86	471550,20	1,50	3,24	3,24	
12.6_B	LL3 zo	203395,86	471550,20	4,50	20,53	20,53	
12.7_A	LL3 zo	203398,26	471552,26	1,50	3,60	3,60	
12.7_B	LL3 zo	203398,26	471552,26	4,50	20,53	20,53	
12.8_A	LL3 zo	203402,06	471555,53	1,50	4,83	4,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
12.8_B	LL3 zo	203402,06	471555,53	4,50	20,47	20,47
12.9_A	LL3 no	203402,44	471558,37	1,50	18,42	18,42
12.9_B	LL3 no	203402,44	471558,37	4,50	21,12	21,12
13.1_A	app2 zuid	203349,88	471514,41	1,50	2,55	2,55
13.1_B	app2 zuid	203349,88	471514,41	4,50	2,32	2,32
13.1_C	app2 zuid	203349,88	471514,41	7,50	12,18	12,18
13.1_D	app2 zuid	203349,88	471514,41	10,50	11,05	11,05
13.10_A	app2 zuid	203322,03	471531,32	1,50	10,54	10,54
13.10_B	app2 zuid	203322,03	471531,32	4,50	10,51	10,51
13.10_C	app2 zuid	203322,03	471531,32	7,50	14,67	14,67
13.10_D	app2 zuid	203322,03	471531,32	10,50	13,35	13,35
13.11_A	app2 west	203321,62	471533,50	1,50	15,70	15,70
13.11_B	app2 west	203321,62	471533,50	4,50	18,41	18,41
13.11_C	app2 west	203321,62	471533,50	7,50	20,84	20,84
13.11_D	app2 west	203321,62	471533,50	10,50	23,38	23,38
13.12_A	app2 west	203324,93	471538,94	1,50	16,27	16,27
13.12_B	app2 west	203324,93	471538,94	4,50	20,12	20,12
13.12_C	app2 west	203324,93	471538,94	7,50	22,78	22,78
13.12_D	app2 west	203324,93	471538,94	10,50	25,75	25,75
13.13_A	app2 noord	203327,78	471540,94	4,50	20,20	20,20
13.13_B	app2 noord	203327,78	471540,94	7,50	22,84	22,84
13.13_C	app2 noord	203327,78	471540,94	10,50	25,67	25,67
13.14_A	app2 noord	203331,54	471538,66	4,50	19,53	19,53
13.14_B	app2 noord	203331,54	471538,66	7,50	22,07	22,07
13.14_C	app2 noord	203331,54	471538,66	10,50	24,62	24,62
13.15_A	app2 noord	203333,98	471537,17	4,50	18,78	18,78
13.15_B	app2 noord	203333,98	471537,17	7,50	21,31	21,31
13.15_C	app2 noord	203333,98	471537,17	10,50	23,74	23,74
13.16_A	app2 noord	203337,46	471535,06	4,50	17,68	17,68
13.16_B	app2 noord	203337,46	471535,06	7,50	20,10	20,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
13.16_C	app2 noord	203337,46	471535,06	10,50	22,18	22,18
13.17_A	app2 noord	203340,11	471533,45	4,50	17,01	17,01
13.17_B	app2 noord	203340,11	471533,45	7,50	19,37	19,37
13.17_C	app2 noord	203340,11	471533,45	10,50	21,28	21,28
13.18_A	app2 noord	203343,36	471531,47	4,50	16,35	16,35
13.18_B	app2 noord	203343,36	471531,47	7,50	18,68	18,68
13.18_C	app2 noord	203343,36	471531,47	10,50	20,33	20,33
13.19_A	app2 noord	203345,88	471529,94	4,50	15,78	15,78
13.19_B	app2 noord	203345,88	471529,94	7,50	18,01	18,01
13.19_C	app2 noord	203345,88	471529,94	10,50	19,53	19,53
13.2_A	app2 zuid	203345,92	471516,81	1,50	2,62	2,62
13.2_B	app2 zuid	203345,92	471516,81	4,50	2,37	2,37
13.2_C	app2 zuid	203345,92	471516,81	7,50	11,99	11,99
13.2_D	app2 zuid	203345,92	471516,81	10,50	10,23	10,23
13.20_A	app2 noord	203349,50	471527,74	4,50	15,16	15,16
13.20_B	app2 noord	203349,50	471527,74	7,50	17,30	17,30
13.20_C	app2 noord	203349,50	471527,74	10,50	18,70	18,70
13.21_A	app2 noord	203351,98	471526,24	4,50	14,87	14,87
13.21_B	app2 noord	203351,98	471526,24	7,50	17,00	17,00
13.21_C	app2 noord	203351,98	471526,24	10,50	18,37	18,37
13.22_A	app2 noord	203355,64	471524,01	4,50	14,48	14,48
13.22_B	app2 noord	203355,64	471524,01	7,50	16,88	16,88
13.22_C	app2 noord	203355,64	471524,01	10,50	18,20	18,20
13.23_A	app2 oost	203355,95	471522,20	1,50	7,06	7,06
13.23_B	app2 oost	203355,95	471522,20	4,50	6,72	6,72
13.23_C	app2 oost	203355,95	471522,20	7,50	8,61	8,61
13.23_D	app2 oost	203355,95	471522,20	10,50	9,39	9,39
13.24_A	app2 oost	203354,15	471519,25	1,50	3,67	3,67
13.24_B	app2 oost	203354,15	471519,25	4,50	3,40	3,40
13.24_C	app2 oost	203354,15	471519,25	7,50	12,11	12,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
13.24_D	app2 oost	203354,15	471519,25	10,50	6,43	6,43	
13.25_A	app2 oost	203351,79	471515,36	1,50	2,77	2,77	
13.25_B	app2 oost	203351,79	471515,36	4,50	2,52	2,52	
13.25_C	app2 oost	203351,79	471515,36	7,50	12,51	12,51	
13.25_D	app2 oost	203351,79	471515,36	10,50	8,61	8,61	
13.26_A	maatschappelijke functie	203356,96	471523,87	1,50	11,85	11,85	
13.27_A	maatschappelijke functie	203354,66	471526,36	1,50	13,56	13,56	
13.28_A	maatschappelijke functie	203347,24	471530,87	1,50	9,67	9,67	
13.29_A	maatschappelijke functie	203345,30	471535,49	1,50	6,54	6,54	
13.3_A	app2 zuid	203343,41	471518,34	1,50	2,76	2,76	
13.3_B	app2 zuid	203343,41	471518,34	4,50	2,46	2,46	
13.3_C	app2 zuid	203343,41	471518,34	7,50	11,89	11,89	
13.3_D	app2 zuid	203343,41	471518,34	10,50	10,36	10,36	
13.30_A	maatschappelijke functie	203342,55	471537,14	1,50	18,73	18,73	
13.31_A	maatschappelijke functie	203339,48	471535,58	1,50	18,15	18,15	
13.32_A	maatschappelijke functie	203335,17	471538,20	1,50	18,26	18,26	
13.33_A	maatschappelijke functie	203329,36	471541,73	1,50	17,13	17,13	
13.4_A	app2 zuid	203340,24	471520,26	1,50	3,05	3,05	
13.4_B	app2 zuid	203340,24	471520,26	4,50	2,86	2,86	
13.4_C	app2 zuid	203340,24	471520,26	7,50	11,18	11,18	
13.4_D	app2 zuid	203340,24	471520,26	10,50	10,54	10,54	
13.5_A	app2 zuid	203337,24	471522,08	1,50	3,55	3,55	
13.5_B	app2 zuid	203337,24	471522,08	4,50	3,32	3,32	
13.5_C	app2 zuid	203337,24	471522,08	7,50	11,45	11,45	
13.5_D	app2 zuid	203337,24	471522,08	10,50	10,70	10,70	
13.6_A	app2 zuid	203334,08	471524,00	1,50	4,01	4,01	
13.6_B	app2 zuid	203334,08	471524,00	4,50	3,90	3,90	
13.6_C	app2 zuid	203334,08	471524,00	7,50	11,68	11,68	
13.6_D	app2 zuid	203334,08	471524,00	10,50	10,84	10,84	
13.7_A	app2 zuid	203331,50	471525,57	1,50	4,47	4,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
13.7_B	app2 zuid	203331,50	471525,57	4,50	4,39	4,39	
13.7_C	app2 zuid	203331,50	471525,57	7,50	11,79	11,79	
13.7_D	app2 zuid	203331,50	471525,57	10,50	11,00	11,00	
13.8_A	app2 zuid	203327,85	471527,79	1,50	5,60	5,60	
13.8_B	app2 zuid	203327,85	471527,79	4,50	5,44	5,44	
13.8_C	app2 zuid	203327,85	471527,79	7,50	6,69	6,69	
13.8_D	app2 zuid	203327,85	471527,79	10,50	8,51	8,51	
13.9_A	app2 zuid	203325,73	471529,07	1,50	6,51	6,51	
13.9_B	app2 zuid	203325,73	471529,07	4,50	6,42	6,42	
13.9_C	app2 zuid	203325,73	471529,07	7,50	9,32	9,32	
13.9_D	app2 zuid	203325,73	471529,07	10,50	9,49	9,49	
14.1_A	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	1,50	9,95	9,95	
14.1_B	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	4,50	10,86	10,86	
14.1_C	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	7,50	16,26	16,26	
14.10_A	tweekapper noord	203310,33	471566,71	1,50	19,41	19,41	
14.10_B	tweekapper noord	203310,33	471566,71	4,50	23,80	23,80	
14.10_C	tweekapper noord	203310,33	471566,71	7,50	27,12	27,12	
14.11_A	tweekapper oost	203311,97	471564,38	1,50	16,02	16,02	
14.11_B	tweekapper oost	203311,97	471564,38	4,50	16,91	16,91	
14.11_C	tweekapper oost	203311,97	471564,38	7,50	16,01	16,01	
14.12_A	tweekapper oost	203310,09	471560,04	1,50	11,37	11,37	
14.12_B	tweekapper oost	203310,09	471560,04	4,50	12,20	12,20	
14.12_C	tweekapper oost	203310,09	471560,04	7,50	13,86	13,86	
14.13_A	tweekapper oost	203306,82	471552,49	1,50	10,06	10,06	
14.13_B	tweekapper oost	203306,82	471552,49	4,50	11,04	11,04	
14.13_C	tweekapper oost	203306,82	471552,49	7,50	12,67	12,67	
14.14_A	tweekapper oost	203305,07	471548,45	1,50	9,73	9,73	
14.14_B	tweekapper oost	203305,07	471548,45	4,50	10,63	10,63	
14.14_C	tweekapper oost	203305,07	471548,45	7,50	12,20	12,20	
14.15_A	tweekapper oost	203301,01	471559,20	1,50	11,12	11,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
14.15_B	tweekapper oost	203301,01	471559,20	4,50	12,48	12,48	
14.15_C	tweekapper oost	203301,01	471559,20	7,50	14,25	14,25	
14.16_A	tweekapper noord	203304,90	471554,90	1,50	11,05	11,05	
14.16_B	tweekapper noord	203304,90	471554,90	4,50	12,48	12,48	
14.16_C	tweekapper noord	203304,90	471554,90	7,50	15,92	15,92	
14.17_A	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	1,50	13,58	13,58	
14.17_B	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	4,50	14,98	14,98	
14.17_C	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	7,50	17,85	17,85	
14.2_A	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	1,50	10,85	10,85	
14.2_B	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	4,50	11,77	11,77	
14.2_C	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	7,50	23,98	23,98	
14.3_A	tweekapper west	203296,46	471554,25	1,50	11,06	11,06	
14.3_B	tweekapper west	203296,46	471554,25	4,50	12,54	12,54	
14.3_C	tweekapper west	203296,46	471554,25	7,50	19,25	19,25	
14.4_A	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	1,50	11,16	11,16	
14.4_B	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	4,50	12,71	12,71	
14.4_C	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	7,50	14,57	14,57	
14.5_A	tweekapper west	203293,92	471560,96	1,50	19,60	19,60	
14.5_B	tweekapper west	203293,92	471560,96	4,50	23,70	23,70	
14.5_C	tweekapper west	203293,92	471560,96	7,50	28,80	28,80	
14.6_A	tweekapper west	203295,28	471564,09	1,50	19,59	19,59	
14.6_B	tweekapper west	203295,28	471564,09	4,50	23,94	23,94	
14.6_C	tweekapper west	203295,28	471564,09	7,50	29,09	29,09	
14.7_A	tweekapper noord	203298,34	471564,89	1,50	21,14	21,14	
14.7_B	tweekapper noord	203298,34	471564,89	4,50	25,79	25,79	
14.7_C	tweekapper noord	203298,34	471564,89	7,50	30,38	30,38	
14.8_A	tweekapper west	203301,81	471566,60	1,50	21,09	21,09	
14.8_B	tweekapper west	203301,81	471566,60	4,50	25,79	25,79	
14.8_C	tweekapper west	203301,81	471566,60	7,50	30,32	30,32	
14.9_A	tweekapper noord	203305,05	471569,00	1,50	20,16	20,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
14.9_B	tweekapper noord	203305,05	471569,00	4,50	23,62	23,62
14.9_C	tweekapper noord	203305,05	471569,00	7,50	28,08	28,08
15.1_A	ggb soc huur zuid	203336,86	471560,23	1,50	9,24	9,24
15.1_B	ggb soc huur zuid	203336,86	471560,23	4,50	10,63	10,63
15.10_A	ggb soc huur west	203351,34	471595,70	1,50	24,76	24,76
15.10_B	ggb soc huur west	203351,34	471595,70	4,50	26,10	26,10
15.11_A	ggb soc huur noord	203354,28	471596,76	1,50	22,41	22,41
15.11_B	ggb soc huur noord	203354,28	471596,76	4,50	24,55	24,55
15.12_A	ggb soc huur noord	203358,10	471594,36	1,50	21,86	21,86
15.12_B	ggb soc huur noord	203358,10	471594,36	4,50	23,85	23,85
15.13_A	ggb soc huur oost	203358,10	471591,04	1,50	13,22	13,22
15.13_B	ggb soc huur oost	203358,10	471591,04	4,50	10,46	10,46
15.14_A	ggb soc huur oost	203355,39	471586,74	1,50	13,26	13,26
15.14_B	ggb soc huur oost	203355,39	471586,74	4,50	10,42	10,42
15.15_A	ggb soc huur oost	203352,78	471582,58	1,50	12,51	12,51
15.15_B	ggb soc huur oost	203352,78	471582,58	4,50	9,20	9,20
15.16_A	ggb soc huur oost	203350,10	471578,32	1,50	12,24	12,24
15.16_B	ggb soc huur oost	203350,10	471578,32	4,50	8,95	8,95
15.17_A	ggb soc huur oost	203347,52	471574,20	1,50	12,09	12,09
15.17_B	ggb soc huur oost	203347,52	471574,20	4,50	8,65	8,65
15.18_A	ggb soc huur oost	203344,80	471569,87	1,50	11,93	11,93
15.18_B	ggb soc huur oost	203344,80	471569,87	4,50	8,84	8,84
15.19_A	ggb soc huur oost	203342,14	471565,65	1,50	7,14	7,14
15.19_B	ggb soc huur oost	203342,14	471565,65	4,50	8,72	8,72
15.2_A	ggb soc huur zuid	203332,83	471562,76	1,50	12,42	12,42
15.2_B	ggb soc huur zuid	203332,83	471562,76	4,50	13,52	13,52
15.20_A	ggb soc huur oost	203339,34	471561,18	1,50	7,36	7,36
15.20_B	ggb soc huur oost	203339,34	471561,18	4,50	8,95	8,95
15.3_A	ggb soc huur west	203332,59	471565,85	1,50	16,24	16,24
15.3_B	ggb soc huur west	203332,59	471565,85	4,50	17,72	17,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
15.4_A	ggb soc huur west	203335,24	471570,07	1,50	18,28	18,28
15.4_B	ggb soc huur west	203335,24	471570,07	4,50	19,73	19,73
15.5_A	ggb soc huur west	203337,94	471574,37	1,50	22,10	22,10
15.5_B	ggb soc huur west	203337,94	471574,37	4,50	23,98	23,98
15.6_A	ggb soc huur west	203340,75	471578,84	1,50	22,84	22,84
15.6_B	ggb soc huur west	203340,75	471578,84	4,50	24,89	24,89
15.7_A	ggb soc huur west	203343,29	471582,89	1,50	23,58	23,58
15.7_B	ggb soc huur west	203343,29	471582,89	4,50	25,84	25,84
15.8_A	ggb soc huur west	203345,83	471586,92	1,50	25,02	25,02
15.8_B	ggb soc huur west	203345,83	471586,92	4,50	27,23	27,23
15.9_A	ggb soc huur west	203348,40	471591,02	1,50	25,25	25,25
15.9_B	ggb soc huur west	203348,40	471591,02	4,50	27,19	27,19
16.1_A	app no	203431,84	471596,38	2,50	3,33	3,33
16.1_B	app no	203431,84	471596,38	5,50	4,71	4,71
16.1_C	app no	203431,84	471596,38	8,50	22,05	22,05
16.10_A	app zw	203397,10	471620,50	2,50	24,80	24,80
16.10_B	app zw	203397,10	471620,50	5,50	27,70	27,70
16.10_C	app zw	203397,10	471620,50	8,50	30,02	30,02
16.11_A	app zw	203394,01	471624,82	2,50	25,13	25,13
16.11_B	app zw	203394,01	471624,82	5,50	28,26	28,26
16.11_C	app zw	203394,01	471624,82	8,50	30,55	30,55
16.12_A	app nw	203394,00	471629,17	2,50	25,22	25,22
16.12_B	app nw	203394,00	471629,17	5,50	28,26	28,26
16.12_C	app nw	203394,00	471629,17	8,50	30,88	30,88
16.13_A	app nw	203400,28	471633,66	2,50	25,16	25,16
16.13_B	app nw	203400,28	471633,66	5,50	27,88	27,88
16.13_C	app nw	203400,28	471633,66	8,50	30,33	30,33
16.14_A	app no	203405,53	471633,13	2,50	10,82	10,82
16.14_B	app no	203405,53	471633,13	5,50	12,51	12,51
16.14_C	app no	203405,53	471633,13	8,50	15,32	15,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
16.15_A	app no	203408,98	471628,32	2,50	8,00	8,00	
16.15_B	app no	203408,98	471628,32	5,50	9,85	9,85	
16.15_C	app no	203408,98	471628,32	8,50	14,18	14,18	
16.16_A	app no	203412,12	471623,93	2,50	7,43	7,43	
16.16_B	app no	203412,12	471623,93	5,50	9,27	9,27	
16.16_C	app no	203412,12	471623,93	8,50	18,93	18,93	
16.17_A	app no	203415,61	471619,05	2,50	7,21	7,21	
16.17_B	app no	203415,61	471619,05	5,50	9,24	9,24	
16.17_C	app no	203415,61	471619,05	8,50	20,87	20,87	
16.18_A	app no	203422,07	471610,03	2,50	5,81	5,81	
16.18_B	app no	203422,07	471610,03	5,50	7,66	7,66	
16.18_C	app no	203422,07	471610,03	8,50	21,49	21,49	
16.19_A	app no	203425,23	471605,61	2,50	4,52	4,52	
16.19_B	app no	203425,23	471605,61	5,50	6,36	6,36	
16.19_C	app no	203425,23	471605,61	8,50	18,45	18,45	
16.2_A	app zo	203431,61	471591,89	2,50	3,09	3,09	
16.2_B	app zo	203431,61	471591,89	5,50	4,38	4,38	
16.2_C	app zo	203431,61	471591,89	8,50	9,41	9,41	
16.20_A	app no	203428,56	471600,96	2,50	3,77	3,77	
16.20_B	app no	203428,56	471600,96	5,50	5,60	5,60	
16.20_C	app no	203428,56	471600,96	8,50	14,03	14,03	
16.3_A	app zo	203425,65	471587,62	2,50	4,23	4,23	
16.3_B	app zo	203425,65	471587,62	5,50	5,20	5,20	
16.3_C	app zo	203425,65	471587,62	8,50	8,66	8,66	
16.4_A	app zw	203421,00	471587,11	2,50	18,58	18,58	
16.4_B	app zw	203421,00	471587,11	5,50	21,24	21,24	
16.4_C	app zw	203421,00	471587,11	8,50	23,41	23,41	
16.5_A	app zw	203417,21	471592,40	2,50	19,88	19,88	
16.5_B	app zw	203417,21	471592,40	5,50	22,19	22,19	
16.5_C	app zw	203417,21	471592,40	8,50	24,35	24,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
16.6_A	app zw	203414,00	471596,89	2,50	20,66	20,66
16.6_B	app zw	203414,00	471596,89	5,50	22,97	22,97
16.6_C	app zw	203414,00	471596,89	8,50	25,05	25,05
16.7_A	app zw	203410,46	471601,84	2,50	21,44	21,44
16.7_B	app zw	203410,46	471601,84	5,50	23,71	23,71
16.7_C	app zw	203410,46	471601,84	8,50	25,80	25,80
16.8_A	app zw	203404,09	471610,74	2,50	23,48	23,48
16.8_B	app zw	203404,09	471610,74	5,50	26,02	26,02
16.8_C	app zw	203404,09	471610,74	8,50	28,23	28,23
16.9_A	app zw	203400,63	471615,58	2,50	24,17	24,17
16.9_B	app zw	203400,63	471615,58	5,50	26,78	26,78
16.9_C	app zw	203400,63	471615,58	8,50	29,00	29,00
2.1_A	ggb west	203284,62	471627,57	1,50	40,45	40,45
2.10_A	ggb oost	203293,11	471623,74	1,50	27,20	27,20
2.11_A	ggb zuid	203290,70	471622,77	1,50	31,01	31,01
2.12_A	ggb zuid	203285,54	471625,98	1,50	36,69	36,69
2.2_A	ggb west	203286,88	471631,17	1,50	41,64	41,64
2.3_A	ggb west	203288,80	471634,21	1,50	42,74	42,74
2.4_A	ggb west	203290,51	471636,93	1,50	43,22	43,22
2.5_A	ggb noord	203292,94	471638,20	1,50	42,31	42,31
2.6_A	ggb noord	203297,73	471635,16	1,50	37,64	37,64
2.7_A	ggb oost	203298,75	471632,73	1,50	28,68	28,68
2.8_A	ggb oost	203296,52	471629,17	1,50	27,59	27,59
2.9_A	ggb oost	203294,91	471626,61	1,50	27,62	27,62
3.1_A	LL2 west	203275,30	471614,22	1,50	37,04	37,04
3.2_A	LL2 west	203278,76	471619,12	1,50	38,24	38,24
3.3_A	LL2 west	203282,09	471623,82	1,50	39,46	39,46
3.4_A	LL2 noord	203284,07	471624,64	1,50	39,07	39,07
3.5_A	LL2 noord	203287,28	471622,37	1,50	30,58	30,58
3.6_A	LL2 oost	203287,59	471620,86	1,50	27,54	27,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
3.7_A	LL2 oost	203284,44	471616,40	1,50	25,26	25,26
3.8_A	LL2 zuid	203278,84	471610,33	1,50	23,15	23,15
3.9_A	LL2 zuid	203275,56	471612,65	1,50	24,77	24,77
4.1_A	ggb2 west	203279,13	471609,23	1,50	21,73	21,73
4.10_A	ggb2 noord	203306,52	471600,20	1,50	25,77	25,77
4.11_A	ggb2 noord	203309,57	471598,05	1,50	25,21	25,21
4.12_A	ggb2 noord	203311,58	471596,63	1,50	25,70	25,70
4.13_A	ggb2 noord	203314,61	471594,49	1,50	26,12	26,12
4.14_A	ggb2 oost	203311,38	471586,96	1,50	18,74	18,74
4.15_A	ggb2 zuid	203309,69	471586,70	1,50	13,97	13,97
4.16_A	ggb2 zuid	203306,04	471589,28	1,50	14,41	14,41
4.17_A	ggb2 zuid	203304,18	471590,59	1,50	15,21	15,21
4.18_A	ggb2 zuid	203300,78	471593,00	1,50	16,38	16,38
4.19_A	ggb2 zuid	203299,09	471594,19	1,50	16,63	16,63
4.2_A	ggb2 noord	203285,00	471615,41	1,50	26,05	26,05
4.20_A	ggb2 zuid	203295,51	471596,72	1,50	16,93	16,93
4.21_A	ggb2 zuid	203294,06	471597,75	1,50	17,09	17,09
4.22_A	ggb2 zuid	203290,29	471600,40	1,50	17,38	17,38
4.23_A	ggb2 zuid	203288,53	471601,65	1,50	17,53	17,53
4.24_A	ggb2 zuid	203285,10	471604,07	1,50	18,58	18,58
4.25_A	ggb2 zuid	203282,91	471605,62	1,50	19,37	19,37
4.26_A	ggb2 zuid	203280,14	471607,58	1,50	20,87	20,87
4.3_A	ggb2 noord	203288,01	471613,28	1,50	28,91	28,91
4.4_A	ggb2 noord	203290,22	471611,72	1,50	28,44	28,44
4.5_A	ggb2 noord	203293,47	471609,43	1,50	27,54	27,54
4.6_A	ggb2 noord	203295,64	471607,89	1,50	27,07	27,07
4.7_A	ggb2 noord	203298,88	471605,60	1,50	26,55	26,55
4.8_A	ggb2 noord	203301,27	471603,92	1,50	26,26	26,26
4.9_A	ggb2 noord	203304,20	471601,84	1,50	25,95	25,95
5.1_A	poort west	203316,61	471594,69	1,50	26,11	26,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
5.1_B	poort west	203316,61	471594,69	4,50	27,55	27,55
5.1_C	poort west	203316,61	471594,69	7,50	30,94	30,94
5.10_C	poort zuid	203314,60	471591,86	7,50	30,61	30,61
5.2_A	poort noord	203318,61	471595,33	1,50	25,31	25,31
5.2_B	poort noord	203318,61	471595,33	4,50	27,34	27,34
5.2_C	poort noord	203318,61	471595,33	7,50	30,73	30,73
5.3_A	poort noord	203321,55	471593,26	1,50	25,10	25,10
5.3_B	poort noord	203321,55	471593,26	4,50	26,79	26,79
5.3_C	poort noord	203321,55	471593,26	7,50	29,96	29,96
5.4_A	poort noord	203324,87	471590,91	1,50	25,04	25,04
5.4_B	poort noord	203324,87	471590,91	4,50	27,80	27,80
5.4_C	poort noord	203324,87	471590,91	7,50	29,36	29,36
5.5_A	poort oost	203325,20	471589,17	1,50	21,36	21,36
5.5_B	poort oost	203325,20	471589,17	4,50	23,27	23,27
5.5_C	poort oost	203325,20	471589,17	7,50	17,88	17,88
5.6_A	poort oost	203322,80	471585,78	1,50	21,01	21,01
5.6_B	poort oost	203322,80	471585,78	4,50	22,80	22,80
5.6_C	poort oost	203322,80	471585,78	7,50	17,00	17,00
5.7_A	poort zuid	203320,64	471585,09	1,50	15,61	15,61
5.7_B	poort zuid	203320,64	471585,09	4,50	17,70	17,70
5.7_C	poort zuid	203320,64	471585,09	7,50	20,23	20,23
5.8_A	poort zuid	203317,88	471587,03	1,50	15,48	15,48
5.8_B	poort zuid	203317,88	471587,03	4,50	16,96	16,96
5.8_C	poort zuid	203317,88	471587,03	7,50	18,42	18,42
5.9_A	poort zuid	203314,65	471589,32	1,50	18,89	18,89
5.9_B	poort zuid	203314,65	471589,32	4,50	19,32	19,32
5.9_C	poort zuid	203314,65	471589,32	7,50	20,27	20,27
6.1_A	poort2 noord	203338,81	471628,79	1,50	21,80	21,80
6.1_B	poort2 noord	203338,81	471628,79	4,50	28,31	28,31
6.1_C	poort2 noord	203338,81	471628,79	7,50	33,51	33,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
6.10_C	poort2 west	203336,74	471627,34	7,50	35,01	35,01
6.2_A	poort2 noord	203342,11	471627,05	1,50	20,31	20,31
6.2_B	poort2 noord	203342,11	471627,05	4,50	26,57	26,57
6.2_C	poort2 noord	203342,11	471627,05	7,50	32,30	32,30
6.3_A	poort2 noord	203345,45	471625,28	1,50	19,36	19,36
6.3_B	poort2 noord	203345,45	471625,28	4,50	25,76	25,76
6.3_C	poort2 noord	203345,45	471625,28	7,50	31,68	31,68
6.4_A	poort2 oost	203346,32	471623,67	1,50	16,50	16,50
6.4_B	poort2 oost	203346,32	471623,67	4,50	18,17	18,17
6.4_C	poort2 oost	203346,32	471623,67	7,50	19,90	19,90
6.5_A	poort2 oost	203344,11	471619,47	1,50	15,55	15,55
6.5_B	poort2 oost	203344,11	471619,47	4,50	17,39	17,39
6.5_C	poort2 oost	203344,11	471619,47	7,50	18,93	18,93
6.6_A	poort2 zuid	203342,29	471618,77	1,50	24,20	24,20
6.6_B	poort2 zuid	203342,29	471618,77	4,50	26,99	26,99
6.6_C	poort2 zuid	203342,29	471618,77	7,50	27,61	27,61
6.7_A	poort2 zuid	203338,84	471620,61	1,50	25,09	25,09
6.7_B	poort2 zuid	203338,84	471620,61	4,50	28,21	28,21
6.7_C	poort2 zuid	203338,84	471620,61	7,50	28,69	28,69
6.8_A	poort2 zuid	203335,71	471622,28	1,50	26,50	26,50
6.8_B	poort2 zuid	203335,71	471622,28	4,50	29,72	29,72
6.8_C	poort2 zuid	203335,71	471622,28	7,50	31,00	31,00
6.9_A	poort2 west	203334,98	471623,99	1,50	27,09	27,09
6.9_B	poort2 west	203334,98	471623,99	4,50	31,96	31,96
6.9_C	poort2 west	203334,98	471623,99	7,50	33,74	33,74
7.1_A	ggb3 zuid	203332,98	471627,13	1,50	27,69	27,69
7.10_A	ggb3 noord	203312,82	471648,20	1,50	34,45	34,45
7.11_A	ggb3 noord	203315,86	471646,59	1,50	33,04	33,04
7.12_A	ggb3 noord	203318,24	471645,33	1,50	32,02	32,02
7.13_A	ggb3 noord	203321,48	471643,62	1,50	30,83	30,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
7,14_A	ggb3 noord	203323,99	471642,29	1,50	30,02	30,02	
7,15_A	ggb3 noord	203327,37	471640,50	1,50	29,01	29,01	
7,16_A	ggb3 noord	203330,08	471639,06	1,50	28,29	28,29	
7,17_A	ggb3 noord	203333,19	471637,42	1,50	27,47	27,47	
7,18_A	ggb3 noord	203335,65	471636,11	1,50	26,90	26,90	
7,19_A	ggb3 noord	203338,73	471634,48	1,50	26,24	26,24	
7,2_A	ggb3 zuid	203327,05	471630,26	1,50	28,86	28,86	
7,20_A	ggb3 oost	203339,89	471632,85	1,50	18,11	18,11	
7,21_A	ggb3 oost	203338,47	471630,17	1,50	17,72	17,72	
7,3_A	ggb3 zuid	203321,33	471633,29	1,50	29,83	29,83	
7,4_A	ggb3 zuid	203315,62	471636,31	1,50	30,82	30,82	
7,5_A	ggb3 zuid	203309,89	471639,34	1,50	30,60	30,60	
7,6_A	ggb3 zuid	203304,17	471642,37	1,50	29,77	29,77	
7,7_A	ggb3 west	203305,27	471651,23	1,50	40,00	40,00	
7,8_A	ggb3 noord	203306,90	471651,34	1,50	38,36	38,36	
7,9_A	ggb3 noord	203310,30	471649,54	1,50	35,78	35,78	
8.1_A	dakw zo	203428,95	471593,06	11,50	10,69	10,69	
8.1_B	dakw zo	203428,95	471593,06	14,50	12,49	12,49	
8.2_A	dakw zo	203425,23	471590,40	11,50	9,77	9,77	
8.2_B	dakw zo	203425,23	471590,40	14,50	12,20	12,20	
8.3_A	dakw zw	203422,14	471590,68	11,50	25,27	25,27	
8.3_B	dakw zw	203422,14	471590,68	14,50	28,74	28,74	
8.4_A	dakw zw	203419,94	471593,76	11,50	25,95	25,95	
8.4_B	dakw zw	203419,94	471593,76	14,50	28,96	28,96	
8.5_A	dakw nw	203420,15	471596,84	11,50	21,64	21,64	
8.5_B	dakw nw	203420,15	471596,84	14,50	23,13	23,13	
8.6_A	dakw nw	203423,73	471599,40	11,50	19,78	19,78	
8.6_B	dakw nw	203423,73	471599,40	14,50	20,12	20,12	
8.7_A	dakw no	203425,95	471599,44	11,50	16,60	16,60	
8.7_B	dakw no	203425,95	471599,44	14,50	16,51	16,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
8.8_A	dakw no	203428,59	471595,75	11,50	19,52	19,52
8.8_B	dakw no	203428,59	471595,75	14,50	20,97	20,97
9.1_A	dakw2 no	203420,00	471607,76	11,50	23,59	23,59
9.1_B	dakw2 no	203420,00	471607,76	14,50	24,14	24,14
9.2_A	dakw2 no	203422,36	471604,47	11,50	23,02	23,02
9.2_B	dakw2 no	203422,36	471604,47	14,50	23,76	23,76
9.3_A	dakw2 zo	203422,37	471601,88	11,50	15,44	15,44
9.3_B	dakw2 zo	203422,37	471601,88	14,50	17,27	17,27
9.4_A	dakw2 zo	203418,83	471599,35	11,50	24,91	24,91
9.4_B	dakw2 zo	203418,83	471599,35	14,50	26,25	26,25
9.5_A	dakw2 zw	203415,59	471599,83	11,50	26,88	26,88
9.5_B	dakw2 zw	203415,59	471599,83	14,50	29,22	29,22
9.6_A	dakw2 zw	203413,46	471602,82	11,50	27,55	27,55
9.6_B	dakw2 zw	203413,46	471602,82	14,50	29,29	29,29
9.7_A	dakw2 nw	203414,16	471606,08	11,50	29,18	29,18
9.7_B	dakw2 nw	203414,16	471606,08	14,50	29,75	29,75
9.8_A	dakw2 nw	203417,15	471608,23	11,50	26,81	26,81
9.8_B	dakw2 nw	203417,15	471608,23	14,50	27,42	27,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
1.1_A	LL west	203293,38	471641,62	1,50	62,28
1.2_A	LL west	203295,89	471646,35	1,50	59,82
1.3_A	LL west	203298,86	471651,95	1,50	60,04
1.4_A	LL noord	203301,04	471652,74	1,50	59,60
1.5_A	LL noord	203303,50	471651,44	1,50	58,21
1.6_A	Lloost	203300,89	471642,53	1,50	42,17
1.7_A	Lloost	203298,70	471638,40	1,50	45,39
1.8_A	LL zuid	203297,51	471637,97	1,50	55,08
1.9_A	LL zuid	203293,68	471640,00	1,50	58,47
10.1_A	dakw3 nw	203403,32	471619,23	11,50	47,10
10.1_B	dakw3 nw	203403,32	471619,23	14,50	47,54
10.2_A	dakw3 nw	203407,18	471622,00	11,50	36,34
10.2_B	dakw3 nw	203407,18	471622,00	14,50	36,58
10.3_A	dakw3 no	203410,17	471621,50	11,50	33,95
10.3_B	dakw3 no	203410,17	471621,50	14,50	34,10
10.4_A	dakw3 no	203412,44	471618,32	11,50	33,36
10.4_B	dakw3 no	203412,44	471618,32	14,50	33,90
10.5_A	dakw3 zo	203412,45	471615,68	11,50	41,75
10.5_B	dakw3 zo	203412,45	471615,68	14,50	42,59
10.6_A	dakw3 zo	203408,81	471613,08	11,50	29,45
10.6_B	dakw3 zo	203408,81	471613,08	14,50	30,61
10.7_A	dakw3 zw	203405,71	471613,64	11,50	46,59
10.7_B	dakw3 zw	203405,71	471613,64	14,50	47,18
10.8_A	dakw3 zw	203403,47	471616,77	11,50	46,96
10.8_B	dakw3 zw	203403,47	471616,77	14,50	47,43
11.1_A	dakw4 zw	203399,22	471622,71	11,50	47,40
11.1_B	dakw4 zw	203399,22	471622,71	14,50	47,66
11.2_A	dakw4 zw	203397,12	471625,65	11,50	45,74
11.2_B	dakw4 zw	203397,12	471625,65	14,50	45,91
11.3_A	dakw4 nw	203396,93	471628,19	11,50	46,98
11.3_B	dakw4 nw	203396,93	471628,19	14,50	46,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
11.4_A	dakw4 nw	203400,78	471630,94	11,50	46,70
11.4_B	dakw4 nw	203400,78	471630,94	14,50	46,03
11.5_A	dakw4 no	203403,67	471630,57	11,50	32,46
11.5_B	dakw4 no	203403,67	471630,57	14,50	33,06
11.6_A	dakw4 no	203405,98	471627,35	11,50	33,22
11.6_B	dakw4 no	203405,98	471627,35	14,50	33,65
11.7_A	dakw4 zo	203406,13	471624,69	11,50	32,82
11.7_B	dakw4 zo	203406,13	471624,69	14,50	33,33
11.8_A	dakw4 zo	203402,65	471622,20	11,50	43,67
11.8_B	dakw4 zo	203402,65	471622,20	14,50	44,05
12.1_A	LL3 zo	203377,78	471534,68	1,50	20,57
12.1_B	LL3 zo	203377,78	471534,68	4,50	30,65
12.10_A	LL3 no	203399,34	471561,98	1,50	32,07
12.10_B	LL3 no	203399,34	471561,98	4,50	34,90
12.11_A	LL3 no	203395,34	471566,63	1,50	33,20
12.11_B	LL3 no	203395,34	471566,63	4,50	35,71
12.12_A	LL3 w	203391,83	471568,09	1,50	32,85
12.12_B	LL3 w	203391,83	471568,09	4,50	34,36
12.13_A	LL3 w	203392,47	471565,06	1,50	31,42
12.13_B	LL3 w	203392,47	471565,06	4,50	34,04
12.14_A	LL3 w	203392,29	471560,58	1,50	31,75
12.14_B	LL3 w	203392,29	471560,58	4,50	33,75
12.15_A	LL3 w	203387,68	471556,62	1,50	29,03
12.15_B	LL3 w	203387,68	471556,62	4,50	30,79
12.16_A	LL3 w	203383,75	471557,11	1,50	24,71
12.16_B	LL3 w	203383,75	471557,11	4,50	30,55
12.17_A	LL3 w	203380,40	471558,28	1,50	25,43
12.17_B	LL3 w	203380,40	471558,28	4,50	28,09
12.18_A	LL3 w	203378,11	471556,32	1,50	25,38
12.18_B	LL3 w	203378,11	471556,32	4,50	28,01
12.19_A	LL3 w	203378,88	471553,26	1,50	25,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
12.19_B	LL3 w	203378,88	471553,26	4,50	27,74
12.2_A	LL3 zo	203381,81	471538,13	1,50	18,70
12.2_B	LL3 zo	203381,81	471538,13	4,50	30,68
12.20_A	LL3 w	203378,88	471549,06	1,50	24,06
12.20_B	LL3 w	203378,88	471549,06	4,50	31,72
12.21_A	LL3 w	203374,09	471544,95	1,50	24,71
12.21_B	LL3 w	203374,09	471544,95	4,50	31,88
12.22_A	LL3 w	203370,20	471545,26	1,50	26,14
12.22_B	LL3 w	203370,20	471545,26	4,50	32,12
12.23_A	LL3 w	203366,82	471546,62	1,50	28,56
12.23_B	LL3 w	203366,82	471546,62	4,50	32,34
12.24_A	LL3 zw	203367,13	471543,92	1,50	30,38
12.24_B	LL3 zw	203367,13	471543,92	4,50	32,28
12.25_A	LL3 zw	203370,49	471540,01	1,50	30,10
12.25_B	LL3 zw	203370,49	471540,01	4,50	32,24
12.26_A	LL3 zw	203374,05	471535,86	1,50	29,72
12.26_B	LL3 zw	203374,05	471535,86	4,50	32,01
12.3_A	LL3 zo	203384,49	471540,44	1,50	18,41
12.3_B	LL3 zo	203384,49	471540,44	4,50	30,71
12.4_A	LL3 zo	203388,68	471544,04	1,50	18,29
12.4_B	LL3 zo	203388,68	471544,04	4,50	31,03
12.5_A	LL3 zo	203391,53	471546,48	1,50	18,33
12.5_B	LL3 zo	203391,53	471546,48	4,50	33,27
12.6_A	LL3 zo	203395,86	471550,20	1,50	18,42
12.6_B	LL3 zo	203395,86	471550,20	4,50	35,41
12.7_A	LL3 zo	203398,26	471552,26	1,50	18,61
12.7_B	LL3 zo	203398,26	471552,26	4,50	34,28
12.8_A	LL3 zo	203402,06	471555,53	1,50	20,27
12.8_B	LL3 zo	203402,06	471555,53	4,50	34,21
12.9_A	LL3 no	203402,44	471558,37	1,50	31,37
12.9_B	LL3 no	203402,44	471558,37	4,50	34,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
Groep: LAmex totaalresultaten voor toetspunten
lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
13.1_A	app2 zuid	203349,88	471514,41	1,50	17,43
13.1_B	app2 zuid	203349,88	471514,41	4,50	17,60
13.1_C	app2 zuid	203349,88	471514,41	7,50	29,49
13.1_D	app2 zuid	203349,88	471514,41	10,50	30,80
13.10_A	app2 zuid	203322,03	471531,32	1,50	26,64
13.10_B	app2 zuid	203322,03	471531,32	4,50	27,28
13.10_C	app2 zuid	203322,03	471531,32	7,50	30,27
13.10_D	app2 zuid	203322,03	471531,32	10,50	30,24
13.11_A	app2 west	203321,62	471533,50	1,50	27,93
13.11_B	app2 west	203321,62	471533,50	4,50	34,88
13.11_C	app2 west	203321,62	471533,50	7,50	36,62
13.11_D	app2 west	203321,62	471533,50	10,50	37,71
13.12_A	app2 west	203324,93	471538,94	1,50	28,25
13.12_B	app2 west	203324,93	471538,94	4,50	34,78
13.12_C	app2 west	203324,93	471538,94	7,50	36,92
13.12_D	app2 west	203324,93	471538,94	10,50	39,58
13.13_A	app2 noord	203327,78	471540,94	4,50	35,29
13.13_B	app2 noord	203327,78	471540,94	7,50	36,94
13.13_C	app2 noord	203327,78	471540,94	10,50	41,04
13.14_A	app2 noord	203331,54	471538,66	4,50	35,62
13.14_B	app2 noord	203331,54	471538,66	7,50	37,82
13.14_C	app2 noord	203331,54	471538,66	10,50	41,33
13.15_A	app2 noord	203333,98	471537,17	4,50	35,39
13.15_B	app2 noord	203333,98	471537,17	7,50	37,56
13.15_C	app2 noord	203333,98	471537,17	10,50	41,13
13.16_A	app2 noord	203337,46	471535,06	4,50	30,27
13.16_B	app2 noord	203337,46	471535,06	7,50	37,23
13.16_C	app2 noord	203337,46	471535,06	10,50	38,67
13.17_A	app2 noord	203340,11	471533,45	4,50	29,43
13.17_B	app2 noord	203340,11	471533,45	7,50	36,93
13.17_C	app2 noord	203340,11	471533,45	10,50	38,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
13.18_A	app2 noord	203343,36	471531,47	4,50	29,07
13.18_B	app2 noord	203343,36	471531,47	7,50	36,57
13.18_C	app2 noord	203343,36	471531,47	10,50	37,93
13.19_A	app2 noord	203345,88	471529,94	4,50	28,78
13.19_B	app2 noord	203345,88	471529,94	7,50	36,27
13.19_C	app2 noord	203345,88	471529,94	10,50	37,61
13.2_A	app2 zuid	203345,92	471516,81	1,50	17,28
13.2_B	app2 zuid	203345,92	471516,81	4,50	17,56
13.2_C	app2 zuid	203345,92	471516,81	7,50	28,86
13.2_D	app2 zuid	203345,92	471516,81	10,50	29,92
13.20_A	app2 noord	203349,50	471527,74	4,50	28,39
13.20_B	app2 noord	203349,50	471527,74	7,50	35,88
13.20_C	app2 noord	203349,50	471527,74	10,50	37,18
13.21_A	app2 noord	203351,98	471526,24	4,50	28,14
13.21_B	app2 noord	203351,98	471526,24	7,50	37,29
13.21_C	app2 noord	203351,98	471526,24	10,50	38,65
13.22_A	app2 noord	203355,64	471524,01	4,50	27,78
13.22_B	app2 noord	203355,64	471524,01	7,50	36,96
13.22_C	app2 noord	203355,64	471524,01	10,50	38,51
13.23_A	app2 oost	203355,95	471522,20	1,50	22,76
13.23_B	app2 oost	203355,95	471522,20	4,50	22,52
13.23_C	app2 oost	203355,95	471522,20	7,50	25,60
13.23_D	app2 oost	203355,95	471522,20	10,50	25,28
13.24_A	app2 oost	203354,15	471519,25	1,50	18,87
13.24_B	app2 oost	203354,15	471519,25	4,50	18,91
13.24_C	app2 oost	203354,15	471519,25	7,50	28,84
13.24_D	app2 oost	203354,15	471519,25	10,50	22,52
13.25_A	app2 oost	203351,79	471515,36	1,50	17,65
13.25_B	app2 oost	203351,79	471515,36	4,50	17,79
13.25_C	app2 oost	203351,79	471515,36	7,50	29,53
13.25_D	app2 oost	203351,79	471515,36	10,50	31,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
13.26_A	maatschappelijke functie	203356,96	471523,87	1,50	28,08
13.27_A	maatschappelijke functie	203354,66	471526,36	1,50	25,52
13.28_A	maatschappelijke functie	203347,24	471530,87	1,50	26,01
13.29_A	maatschappelijke functie	203345,30	471535,49	1,50	23,46
13.3_A	app2 zuid	203343,41	471518,34	1,50	17,41
13.3_B	app2 zuid	203343,41	471518,34	4,50	17,75
13.3_C	app2 zuid	203343,41	471518,34	7,50	28,83
13.3_D	app2 zuid	203343,41	471518,34	10,50	29,90
13.30_A	maatschappelijke functie	203342,55	471537,14	1,50	31,39
13.31_A	maatschappelijke functie	203339,48	471535,58	1,50	31,24
13.32_A	maatschappelijke functie	203335,17	471538,20	1,50	32,18
13.33_A	maatschappelijke functie	203329,36	471541,73	1,50	29,82
13.4_A	app2 zuid	203340,24	471520,26	1,50	20,52
13.4_B	app2 zuid	203340,24	471520,26	4,50	20,41
13.4_C	app2 zuid	203340,24	471520,26	7,50	27,09
13.4_D	app2 zuid	203340,24	471520,26	10,50	28,44
13.5_A	app2 zuid	203337,24	471522,08	1,50	20,63
13.5_B	app2 zuid	203337,24	471522,08	4,50	20,56
13.5_C	app2 zuid	203337,24	471522,08	7,50	27,11
13.5_D	app2 zuid	203337,24	471522,08	10,50	28,47
13.6_A	app2 zuid	203334,08	471524,00	1,50	20,78
13.6_B	app2 zuid	203334,08	471524,00	4,50	20,73
13.6_C	app2 zuid	203334,08	471524,00	7,50	27,16
13.6_D	app2 zuid	203334,08	471524,00	10,50	28,52
13.7_A	app2 zuid	203331,50	471525,57	1,50	20,90
13.7_B	app2 zuid	203331,50	471525,57	4,50	20,85
13.7_C	app2 zuid	203331,50	471525,57	7,50	27,23
13.7_D	app2 zuid	203331,50	471525,57	10,50	28,60
13.8_A	app2 zuid	203327,85	471527,79	1,50	21,03
13.8_B	app2 zuid	203327,85	471527,79	4,50	21,55
13.8_C	app2 zuid	203327,85	471527,79	7,50	23,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
Groep: LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
13.8_D	app2 zuid	203327,85	471527,79	10,50	25,32
13.9_A	app2 zuid	203325,73	471529,07	1,50	22,19
13.9_B	app2 zuid	203325,73	471529,07	4,50	22,79
13.9_C	app2 zuid	203325,73	471529,07	7,50	27,51
13.9_D	app2 zuid	203325,73	471529,07	10,50	26,37
14.1_A	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	1,50	22,72
14.1_B	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	4,50	24,20
14.1_C	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	7,50	32,17
14.10_A	tweekapper noord	203310,33	471566,71	1,50	30,96
14.10_B	tweekapper noord	203310,33	471566,71	4,50	35,29
14.10_C	tweekapper noord	203310,33	471566,71	7,50	40,42
14.11_A	tweekapper oost	203311,97	471564,38	1,50	30,50
14.11_B	tweekapper oost	203311,97	471564,38	4,50	31,45
14.11_C	tweekapper oost	203311,97	471564,38	7,50	32,48
14.12_A	tweekapper oost	203310,09	471560,04	1,50	24,60
14.12_B	tweekapper oost	203310,09	471560,04	4,50	26,11
14.12_C	tweekapper oost	203310,09	471560,04	7,50	28,68
14.13_A	tweekapper oost	203306,82	471552,49	1,50	23,01
14.13_B	tweekapper oost	203306,82	471552,49	4,50	23,97
14.13_C	tweekapper oost	203306,82	471552,49	7,50	26,87
14.14_A	tweekapper oost	203305,07	471548,45	1,50	22,73
14.14_B	tweekapper oost	203305,07	471548,45	4,50	23,85
14.14_C	tweekapper oost	203305,07	471548,45	7,50	26,63
14.15_A	tweekapper oost	203301,01	471559,20	1,50	23,64
14.15_B	tweekapper oost	203301,01	471559,20	4,50	24,28
14.15_C	tweekapper oost	203301,01	471559,20	7,50	26,33
14.16_A	tweekapper noord	203304,90	471554,90	1,50	23,36
14.16_B	tweekapper noord	203304,90	471554,90	4,50	25,49
14.16_C	tweekapper noord	203304,90	471554,90	7,50	30,21
14.17_A	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	1,50	26,20
14.17_B	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	4,50	27,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
14.17_C	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	7,50	31,48
14.2_A	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	1,50	25,22
14.2_B	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	4,50	26,80
14.2_C	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	7,50	38,63
14.3_A	tweekapper west	203296,46	471554,25	1,50	23,36
14.3_B	tweekapper west	203296,46	471554,25	4,50	24,89
14.3_C	tweekapper west	203296,46	471554,25	7,50	35,97
14.4_A	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	1,50	24,15
14.4_B	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	4,50	25,24
14.4_C	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	7,50	27,37
14.5_A	tweekapper west	203293,92	471560,96	1,50	32,14
14.5_B	tweekapper west	203293,92	471560,96	4,50	36,69
14.5_C	tweekapper west	203293,92	471560,96	7,50	42,76
14.6_A	tweekapper west	203295,28	471564,09	1,50	31,91
14.6_B	tweekapper west	203295,28	471564,09	4,50	36,41
14.6_C	tweekapper west	203295,28	471564,09	7,50	42,68
14.7_A	tweekapper noord	203298,34	471564,89	1,50	32,99
14.7_B	tweekapper noord	203298,34	471564,89	4,50	37,87
14.7_C	tweekapper noord	203298,34	471564,89	7,50	43,32
14.8_A	tweekapper west	203301,81	471566,60	1,50	32,91
14.8_B	tweekapper west	203301,81	471566,60	4,50	37,89
14.8_C	tweekapper west	203301,81	471566,60	7,50	43,29
14.9_A	tweekapper noord	203305,05	471569,00	1,50	31,97
14.9_B	tweekapper noord	203305,05	471569,00	4,50	35,81
14.9_C	tweekapper noord	203305,05	471569,00	7,50	41,40
15.1_A	ggb soc huur zuid	203336,86	471560,23	1,50	26,32
15.1_B	ggb soc huur zuid	203336,86	471560,23	4,50	28,30
15.10_A	ggb soc huur west	203351,34	471595,70	1,50	40,46
15.10_B	ggb soc huur west	203351,34	471595,70	4,50	43,03
15.11_A	ggb soc huur noord	203354,28	471596,76	1,50	38,70
15.11_B	ggb soc huur noord	203354,28	471596,76	4,50	40,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
Groep: LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
15.12_A	ggb soc huur noord	203358,10	471594,36	1,50	38,27
15.12_B	ggb soc huur noord	203358,10	471594,36	4,50	40,36
15.13_A	ggb soc huur oost	203358,10	471591,04	1,50	27,41
15.13_B	ggb soc huur oost	203358,10	471591,04	4,50	26,73
15.14_A	ggb soc huur oost	203355,39	471586,74	1,50	27,61
15.14_B	ggb soc huur oost	203355,39	471586,74	4,50	25,19
15.15_A	ggb soc huur oost	203352,78	471582,58	1,50	25,64
15.15_B	ggb soc huur oost	203352,78	471582,58	4,50	24,84
15.16_A	ggb soc huur oost	203350,10	471578,32	1,50	25,89
15.16_B	ggb soc huur oost	203350,10	471578,32	4,50	24,53
15.17_A	ggb soc huur oost	203347,52	471574,20	1,50	25,77
15.17_B	ggb soc huur oost	203347,52	471574,20	4,50	24,17
15.18_A	ggb soc huur oost	203344,80	471569,87	1,50	24,33
15.18_B	ggb soc huur oost	203344,80	471569,87	4,50	24,10
15.19_A	ggb soc huur oost	203342,14	471565,65	1,50	23,24
15.19_B	ggb soc huur oost	203342,14	471565,65	4,50	24,15
15.2_A	ggb soc huur zuid	203332,83	471562,76	1,50	29,60
15.2_B	ggb soc huur zuid	203332,83	471562,76	4,50	31,33
15.20_A	ggb soc huur oost	203339,34	471561,18	1,50	23,08
15.20_B	ggb soc huur oost	203339,34	471561,18	4,50	25,12
15.3_A	ggb soc huur west	203332,59	471565,85	1,50	29,09
15.3_B	ggb soc huur west	203332,59	471565,85	4,50	30,55
15.4_A	ggb soc huur west	203335,24	471570,07	1,50	34,00
15.4_B	ggb soc huur west	203335,24	471570,07	4,50	36,42
15.5_A	ggb soc huur west	203337,94	471574,37	1,50	37,47
15.5_B	ggb soc huur west	203337,94	471574,37	4,50	40,27
15.6_A	ggb soc huur west	203340,75	471578,84	1,50	37,64
15.6_B	ggb soc huur west	203340,75	471578,84	4,50	40,59
15.7_A	ggb soc huur west	203343,29	471582,89	1,50	38,31
15.7_B	ggb soc huur west	203343,29	471582,89	4,50	41,35
15.8_A	ggb soc huur west	203345,83	471586,92	1,50	39,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
15.8_B	ggb soc huur west	203345,83	471586,92	4,50	41,52
15.9_A	ggb soc huur west	203348,40	471591,02	1,50	40,38
15.9_B	ggb soc huur west	203348,40	471591,02	4,50	43,07
16.1_A	app no	203431,84	471596,38	2,50	16,27
16.1_B	app no	203431,84	471596,38	5,50	17,17
16.1_C	app no	203431,84	471596,38	8,50	31,18
16.10_A	app zw	203397,10	471620,50	2,50	39,43
16.10_B	app zw	203397,10	471620,50	5,50	42,36
16.10_C	app zw	203397,10	471620,50	8,50	46,27
16.11_A	app zw	203394,01	471624,82	2,50	38,69
16.11_B	app zw	203394,01	471624,82	5,50	41,27
16.11_C	app zw	203394,01	471624,82	8,50	44,63
16.12_A	app nw	203394,00	471629,17	2,50	39,54
16.12_B	app nw	203394,00	471629,17	5,50	42,30
16.12_C	app nw	203394,00	471629,17	8,50	45,00
16.13_A	app nw	203400,28	471633,66	2,50	42,55
16.13_B	app nw	203400,28	471633,66	5,50	43,54
16.13_C	app nw	203400,28	471633,66	8,50	44,82
16.14_A	app no	203405,53	471633,13	2,50	25,77
16.14_B	app no	203405,53	471633,13	5,50	26,73
16.14_C	app no	203405,53	471633,13	8,50	29,46
16.15_A	app no	203408,98	471628,32	2,50	22,66
16.15_B	app no	203408,98	471628,32	5,50	23,57
16.15_C	app no	203408,98	471628,32	8,50	31,74
16.16_A	app no	203412,12	471623,93	2,50	20,67
16.16_B	app no	203412,12	471623,93	5,50	21,84
16.16_C	app no	203412,12	471623,93	8,50	32,34
16.17_A	app no	203415,61	471619,05	2,50	20,82
16.17_B	app no	203415,61	471619,05	5,50	21,81
16.17_C	app no	203415,61	471619,05	8,50	31,92
16.18_A	app no	203422,07	471610,03	2,50	19,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
16.18_B	app no	203422,07	471610,03	5,50	21,00
16.18_C	app no	203422,07	471610,03	8,50	31,11
16.19_A	app no	203425,23	471605,61	2,50	18,11
16.19_B	app no	203425,23	471605,61	5,50	19,07
16.19_C	app no	203425,23	471605,61	8,50	31,96
16.2_A	app zo	203431,61	471591,89	2,50	16,59
16.2_B	app zo	203431,61	471591,89	5,50	17,37
16.2_C	app zo	203431,61	471591,89	8,50	24,43
16.20_A	app no	203428,56	471600,96	2,50	17,62
16.20_B	app no	203428,56	471600,96	5,50	17,33
16.20_C	app no	203428,56	471600,96	8,50	31,52
16.3_A	app zo	203425,65	471587,62	2,50	18,89
16.3_B	app zo	203425,65	471587,62	5,50	19,40
16.3_C	app zo	203425,65	471587,62	8,50	28,53
16.4_A	app zw	203421,00	471587,11	2,50	33,43
16.4_B	app zw	203421,00	471587,11	5,50	35,37
16.4_C	app zw	203421,00	471587,11	8,50	39,62
16.5_A	app zw	203417,21	471592,40	2,50	33,87
16.5_B	app zw	203417,21	471592,40	5,50	35,96
16.5_C	app zw	203417,21	471592,40	8,50	40,21
16.6_A	app zw	203414,00	471596,89	2,50	34,09
16.6_B	app zw	203414,00	471596,89	5,50	36,48
16.6_C	app zw	203414,00	471596,89	8,50	40,71
16.7_A	app zw	203410,46	471601,84	2,50	34,56
16.7_B	app zw	203410,46	471601,84	5,50	37,09
16.7_C	app zw	203410,46	471601,84	8,50	41,23
16.8_A	app zw	203404,09	471610,74	2,50	37,80
16.8_B	app zw	203404,09	471610,74	5,50	40,71
16.8_C	app zw	203404,09	471610,74	8,50	44,88
16.9_A	app zw	203400,63	471615,58	2,50	38,37
16.9_B	app zw	203400,63	471615,58	5,50	41,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
16.9_C	app zw	203400,63	471615,58	8,50	45,54
2.1_A	ggb west	203284,62	471627,57	1,50	59,54
2.10_A	ggb oost	203293,11	471623,74	1,50	42,90
2.11_A	ggb zuid	203290,70	471622,77	1,50	51,50
2.12_A	ggb zuid	203285,54	471625,98	1,50	53,26
2.2_A	ggb west	203286,88	471631,17	1,50	60,80
2.3_A	ggb west	203288,80	471634,21	1,50	60,79
2.4_A	ggb west	203290,51	471636,93	1,50	60,35
2.5_A	ggb noord	203292,94	471638,20	1,50	57,58
2.6_A	ggb noord	203297,73	471635,16	1,50	52,89
2.7_A	ggb oost	203298,75	471632,73	1,50	43,58
2.8_A	ggb oost	203296,52	471629,17	1,50	42,45
2.9_A	ggb oost	203294,91	471626,61	1,50	42,48
3.1_A	LL2 west	203275,30	471614,22	1,50	51,83
3.2_A	LL2 west	203278,76	471619,12	1,50	54,48
3.3_A	LL2 west	203282,09	471623,82	1,50	57,66
3.4_A	LL2 noord	203284,07	471624,64	1,50	57,66
3.5_A	LL2 noord	203287,28	471622,37	1,50	51,26
3.6_A	LL2 oost	203287,59	471620,86	1,50	47,35
3.7_A	LL2 oost	203284,44	471616,40	1,50	42,40
3.8_A	LL2 zuid	203278,84	471610,33	1,50	39,36
3.9_A	LL2 zuid	203275,56	471612,65	1,50	43,17
4.1_A	ggb2 west	203279,13	471609,23	1,50	39,30
4.10_A	ggb2 noord	203306,52	471600,20	1,50	39,99
4.11_A	ggb2 noord	203309,57	471598,05	1,50	40,26
4.12_A	ggb2 noord	203311,58	471596,63	1,50	39,97
4.13_A	ggb2 noord	203314,61	471594,49	1,50	39,65
4.14_A	ggb2 oost	203311,38	471586,96	1,50	33,76
4.15_A	ggb2 zuid	203309,69	471586,70	1,50	27,60
4.16_A	ggb2 zuid	203306,04	471589,28	1,50	28,10
4.17_A	ggb2 zuid	203304,18	471590,59	1,50	28,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
4.18_A	ggb2 zuid	203300,78	471593,00	1,50	29,29
4.19_A	ggb2 zuid	203299,09	471594,19	1,50	29,75
4.2_A	ggb2 noord	203285,00	471615,41	1,50	42,88
4.20_A	ggb2 zuid	203295,51	471596,72	1,50	30,86
4.21_A	ggb2 zuid	203294,06	471597,75	1,50	31,37
4.22_A	ggb2 zuid	203290,29	471600,40	1,50	32,82
4.23_A	ggb2 zuid	203288,53	471601,65	1,50	33,60
4.24_A	ggb2 zuid	203285,10	471604,07	1,50	35,43
4.25_A	ggb2 zuid	203282,91	471605,62	1,50	36,75
4.26_A	ggb2 zuid	203280,14	471607,58	1,50	39,96
4.3_A	ggb2 noord	203288,01	471613,28	1,50	45,52
4.4_A	ggb2 noord	203290,22	471611,72	1,50	45,77
4.5_A	ggb2 noord	203293,47	471609,43	1,50	45,76
4.6_A	ggb2 noord	203295,64	471607,89	1,50	44,19
4.7_A	ggb2 noord	203298,88	471605,60	1,50	42,34
4.8_A	ggb2 noord	203301,27	471603,92	1,50	41,23
4.9_A	ggb2 noord	203304,20	471601,84	1,50	39,90
5.1_A	poort west	203316,61	471594,69	1,50	40,53
5.1_B	poort west	203316,61	471594,69	4,50	44,79
5.1_C	poort west	203316,61	471594,69	7,50	45,82
5.10_C	poort zuid	203314,60	471591,86	7,50	44,18
5.2_A	poort noord	203318,61	471595,33	1,50	40,23
5.2_B	poort noord	203318,61	471595,33	4,50	43,48
5.2_C	poort noord	203318,61	471595,33	7,50	45,60
5.3_A	poort noord	203321,55	471593,26	1,50	40,04
5.3_B	poort noord	203321,55	471593,26	4,50	42,91
5.3_C	poort noord	203321,55	471593,26	7,50	43,25
5.4_A	poort noord	203324,87	471590,91	1,50	40,68
5.4_B	poort noord	203324,87	471590,91	4,50	44,24
5.4_C	poort noord	203324,87	471590,91	7,50	44,23
5.5_A	poort oost	203325,20	471589,17	1,50	35,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
Groep: LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
5.5_B	poort oost	203325,20	471589,17	4,50	37,66
5.5_C	poort oost	203325,20	471589,17	7,50	32,59
5.6_A	poort oost	203322,80	471585,78	1,50	34,65
5.6_B	poort oost	203322,80	471585,78	4,50	37,11
5.6_C	poort oost	203322,80	471585,78	7,50	31,00
5.7_A	poort zuid	203320,64	471585,09	1,50	30,52
5.7_B	poort zuid	203320,64	471585,09	4,50	32,88
5.7_C	poort zuid	203320,64	471585,09	7,50	34,90
5.8_A	poort zuid	203317,88	471587,03	1,50	32,16
5.8_B	poort zuid	203317,88	471587,03	4,50	34,60
5.8_C	poort zuid	203317,88	471587,03	7,50	35,44
5.9_A	poort zuid	203314,65	471589,32	1,50	35,72
5.9_B	poort zuid	203314,65	471589,32	4,50	38,23
5.9_C	poort zuid	203314,65	471589,32	7,50	38,62
6.1_A	poort2 noord	203338,81	471628,79	1,50	36,28
6.1_B	poort2 noord	203338,81	471628,79	4,50	40,05
6.1_C	poort2 noord	203338,81	471628,79	7,50	50,71
6.10_C	poort2 west	203336,74	471627,34	7,50	49,19
6.2_A	poort2 noord	203342,11	471627,05	1,50	35,49
6.2_B	poort2 noord	203342,11	471627,05	4,50	39,70
6.2_C	poort2 noord	203342,11	471627,05	7,50	50,15
6.3_A	poort2 noord	203345,45	471625,28	1,50	34,19
6.3_B	poort2 noord	203345,45	471625,28	4,50	39,56
6.3_C	poort2 noord	203345,45	471625,28	7,50	49,71
6.4_A	poort2 oost	203346,32	471623,67	1,50	29,87
6.4_B	poort2 oost	203346,32	471623,67	4,50	32,30
6.4_C	poort2 oost	203346,32	471623,67	7,50	33,88
6.5_A	poort2 oost	203344,11	471619,47	1,50	28,48
6.5_B	poort2 oost	203344,11	471619,47	4,50	30,88
6.5_C	poort2 oost	203344,11	471619,47	7,50	32,27
6.6_A	poort2 zuid	203342,29	471618,77	1,50	40,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
6.6_B	poort2 zuid	203342,29	471618,77	4,50	43,61
6.6_C	poort2 zuid	203342,29	471618,77	7,50	45,11
6.7_A	poort2 zuid	203338,84	471620,61	1,50	40,87
6.7_B	poort2 zuid	203338,84	471620,61	4,50	44,34
6.7_C	poort2 zuid	203338,84	471620,61	7,50	44,53
6.8_A	poort2 zuid	203335,71	471622,28	1,50	40,36
6.8_B	poort2 zuid	203335,71	471622,28	4,50	44,11
6.8_C	poort2 zuid	203335,71	471622,28	7,50	46,57
6.9_A	poort2 west	203334,98	471623,99	1,50	41,18
6.9_B	poort2 west	203334,98	471623,99	4,50	45,12
6.9_C	poort2 west	203334,98	471623,99	7,50	47,83
7.1_A	ggb3 zuid	203332,98	471627,13	1,50	41,92
7.10_A	ggb3 noord	203312,82	471648,20	1,50	51,78
7.11_A	ggb3 noord	203315,86	471646,59	1,50	50,12
7.12_A	ggb3 noord	203318,24	471645,33	1,50	48,77
7.13_A	ggb3 noord	203321,48	471643,62	1,50	47,16
7.14_A	ggb3 noord	203323,99	471642,29	1,50	46,07
7.15_A	ggb3 noord	203327,37	471640,50	1,50	44,75
7.16_A	ggb3 noord	203330,08	471639,06	1,50	43,78
7.17_A	ggb3 noord	203333,19	471637,42	1,50	42,74
7.18_A	ggb3 noord	203335,65	471636,11	1,50	42,02
7.19_A	ggb3 noord	203338,73	471634,48	1,50	41,17
7.2_A	ggb3 zuid	203327,05	471630,26	1,50	42,64
7.20_A	ggb3 oost	203339,89	471632,85	1,50	32,28
7.21_A	ggb3 oost	203338,47	471630,17	1,50	29,43
7.3_A	ggb3 zuid	203321,33	471633,29	1,50	45,10
7.4_A	ggb3 zuid	203315,62	471636,31	1,50	46,45
7.5_A	ggb3 zuid	203309,89	471639,34	1,50	45,93
7.6_A	ggb3 zuid	203304,17	471642,37	1,50	42,48
7.7_A	ggb3 west	203305,27	471651,23	1,50	57,62
7.8_A	ggb3 noord	203306,90	471651,34	1,50	54,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
7_9_A	ggb3 noord	203310,30	471649,54	1,50	53,01
8.1_A	dakw zo	203428,95	471593,06	11,50	23,75
8.1_B	dakw zo	203428,95	471593,06	14,50	25,26
8.2_A	dakw zo	203425,23	471590,40	11,50	29,66
8.2_B	dakw zo	203425,23	471590,40	14,50	30,79
8.3_A	dakw zw	203422,14	471590,68	11,50	41,66
8.3_B	dakw zw	203422,14	471590,68	14,50	44,71
8.4_A	dakw zw	203419,94	471593,76	11,50	41,96
8.4_B	dakw zw	203419,94	471593,76	14,50	45,02
8.5_A	dakw nw	203420,15	471596,84	11,50	35,94
8.5_B	dakw nw	203420,15	471596,84	14,50	37,05
8.6_A	dakw nw	203423,73	471599,40	11,50	33,04
8.6_B	dakw nw	203423,73	471599,40	14,50	33,98
8.7_A	dakw no	203425,95	471599,44	11,50	33,28
8.7_B	dakw no	203425,95	471599,44	14,50	34,20
8.8_A	dakw no	203428,59	471595,75	11,50	32,46
8.8_B	dakw no	203428,59	471595,75	14,50	33,50
9.1_A	dakw2 no	203420,00	471607,76	11,50	34,17
9.1_B	dakw2 no	203420,00	471607,76	14,50	34,45
9.2_A	dakw2 no	203422,36	471604,47	11,50	32,84
9.2_B	dakw2 no	203422,36	471604,47	14,50	32,87
9.3_A	dakw2 zo	203422,37	471601,88	11,50	28,44
9.3_B	dakw2 zo	203422,37	471601,88	14,50	30,53
9.4_A	dakw2 zo	203418,83	471599,35	11,50	41,10
9.4_B	dakw2 zo	203418,83	471599,35	14,50	42,18
9.5_A	dakw2 zw	203415,59	471599,83	11,50	42,59
9.5_B	dakw2 zw	203415,59	471599,83	14,50	43,65
9.6_A	dakw2 zw	203413,46	471602,82	11,50	42,91
9.6_B	dakw2 zw	203413,46	471602,82	14,50	43,87
9.7_A	dakw2 nw	203414,16	471606,08	11,50	43,08
9.7_B	dakw2 nw	203414,16	471606,08	14,50	43,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus
goede ruimtelijke ordening - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: lamax

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
9.8_A	dakw2 nw	203417,15	471608,23	11,50	40,13
9.8_B	dakw2 nw	203417,15	471608,23	14,50	41,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
1.1_A	LL west	203293,38	471641,62	1,50	25,56	25,56
1.2_A	LL west	203295,89	471646,35	1,50	29,10	29,10
1.3_A	LL west	203298,86	471651,95	1,50	30,98	30,98
1.4_A	LL noord	203301,04	471652,74	1,50	32,03	32,03
1.5_A	LL noord	203303,50	471651,44	1,50	31,49	31,49
1.6_A	Lloost	203300,89	471642,53	1,50	9,81	9,81
1.7_A	Lloost	203298,70	471638,40	1,50	11,22	11,22
1.8_A	LL zuid	203297,51	471637,97	1,50	21,69	21,69
1.9_A	LL zuid	203293,68	471640,00	1,50	15,31	15,31
10.1_A	dakw3 nw	203403,32	471619,23	11,50	18,28	18,28
10.1_B	dakw3 nw	203403,32	471619,23	14,50	19,10	19,10
10.2_A	dakw3 nw	203407,18	471622,00	11,50	5,42	5,42
10.2_B	dakw3 nw	203407,18	471622,00	14,50	5,00	5,00
10.3_A	dakw3 no	203410,17	471621,50	11,50	3,29	3,29
10.3_B	dakw3 no	203410,17	471621,50	14,50	5,97	5,97
10.4_A	dakw3 no	203412,44	471618,32	11,50	6,12	6,12
10.4_B	dakw3 no	203412,44	471618,32	14,50	6,90	6,90
10.5_A	dakw3 zo	203412,45	471615,68	11,50	15,09	15,09
10.5_B	dakw3 zo	203412,45	471615,68	14,50	16,64	16,64
10.6_A	dakw3 zo	203408,81	471613,08	11,50	1,63	1,63
10.6_B	dakw3 zo	203408,81	471613,08	14,50	3,08	3,08
10.7_A	dakw3 zw	203405,71	471613,64	11,50	18,36	18,36
10.7_B	dakw3 zw	203405,71	471613,64	14,50	19,36	19,36
10.8_A	dakw3 zw	203403,47	471616,77	11,50	18,78	18,78
10.8_B	dakw3 zw	203403,47	471616,77	14,50	19,56	19,56
11.1_A	dakw4 zw	203399,22	471622,71	11,50	19,58	19,58
11.1_B	dakw4 zw	203399,22	471622,71	14,50	20,29	20,29
11.2_A	dakw4 zw	203397,12	471625,65	11,50	20,08	20,08
11.2_B	dakw4 zw	203397,12	471625,65	14,50	20,70	20,70
11.3_A	dakw4 nw	203396,93	471628,19	11,50	19,62	19,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
11.3_B	dakw4 nw	203396,93	471628,19	14,50	20,21	20,21	
11.4_A	dakw4 nw	203400,78	471630,94	11,50	19,11	19,11	
11.4_B	dakw4 nw	203400,78	471630,94	14,50	20,00	20,00	
11.5_A	dakw4 no	203403,67	471630,57	11,50	7,06	7,06	
11.5_B	dakw4 no	203403,67	471630,57	14,50	8,01	8,01	
11.6_A	dakw4 no	203405,98	471627,35	11,50	6,02	6,02	
11.6_B	dakw4 no	203405,98	471627,35	14,50	7,37	7,37	
11.7_A	dakw4 zo	203406,13	471624,69	11,50	6,34	6,34	
11.7_B	dakw4 zo	203406,13	471624,69	14,50	8,00	8,00	
11.8_A	dakw4 zo	203402,65	471622,20	11,50	17,01	17,01	
11.8_B	dakw4 zo	203402,65	471622,20	14,50	18,08	18,08	
12.1_A	LL3 zo	203377,78	471534,68	1,50	-11,24	-11,24	
12.1_B	LL3 zo	203377,78	471534,68	4,50	1,76	1,76	
12.10_A	LL3 no	203399,34	471561,98	1,50	11,21	11,21	
12.10_B	LL3 no	203399,34	471561,98	4,50	12,61	12,61	
12.11_A	LL3 no	203395,34	471566,63	1,50	11,52	11,52	
12.11_B	LL3 no	203395,34	471566,63	4,50	12,90	12,90	
12.12_A	LL3 w	203391,83	471568,09	1,50	3,56	3,56	
12.12_B	LL3 w	203391,83	471568,09	4,50	4,70	4,70	
12.13_A	LL3 w	203392,47	471565,06	1,50	5,24	5,24	
12.13_B	LL3 w	203392,47	471565,06	4,50	5,75	5,75	
12.14_A	LL3 w	203392,29	471560,58	1,50	0,53	0,53	
12.14_B	LL3 w	203392,29	471560,58	4,50	2,13	2,13	
12.15_A	LL3 w	203387,68	471556,62	1,50	-0,55	-0,55	
12.15_B	LL3 w	203387,68	471556,62	4,50	1,29	1,29	
12.16_A	LL3 w	203383,75	471557,11	1,50	-9,39	-9,39	
12.16_B	LL3 w	203383,75	471557,11	4,50	1,14	1,14	
12.17_A	LL3 w	203380,40	471558,28	1,50	-0,91	-0,91	
12.17_B	LL3 w	203380,40	471558,28	4,50	1,12	1,12	
12.18_A	LL3 w	203378,11	471556,32	1,50	-1,11	-1,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
12.18_B	LL3 w	203378,11	471556,32	4,50	1,17	1,17
12.19_A	LL3 w	203378,88	471553,26	1,50	1,24	1,24
12.19_B	LL3 w	203378,88	471553,26	4,50	0,75	0,75
12.2_A	LL3 zo	203381,81	471538,13	1,50	-12,80	-12,80
12.2_B	LL3 zo	203381,81	471538,13	4,50	1,98	1,98
12.20_A	LL3 w	203378,88	471549,06	1,50	-1,69	-1,69
12.20_B	LL3 w	203378,88	471549,06	4,50	0,26	0,26
12.21_A	LL3 w	203374,09	471544,95	1,50	-2,12	-2,12
12.21_B	LL3 w	203374,09	471544,95	4,50	1,68	1,68
12.22_A	LL3 w	203370,20	471545,26	1,50	0,16	0,16
12.22_B	LL3 w	203370,20	471545,26	4,50	1,51	1,51
12.23_A	LL3 w	203366,82	471546,62	1,50	-2,11	-2,11
12.23_B	LL3 w	203366,82	471546,62	4,50	-0,07	-0,07
12.24_A	LL3 zw	203367,13	471543,92	1,50	0,12	0,12
12.24_B	LL3 zw	203367,13	471543,92	4,50	1,99	1,99
12.25_A	LL3 zw	203370,49	471540,01	1,50	0,29	0,29
12.25_B	LL3 zw	203370,49	471540,01	4,50	2,27	2,27
12.26_A	LL3 zw	203374,05	471535,86	1,50	-0,35	-0,35
12.26_B	LL3 zw	203374,05	471535,86	4,50	1,94	1,94
12.3_A	LL3 zo	203384,49	471540,44	1,50	-12,78	-12,78
12.3_B	LL3 zo	203384,49	471540,44	4,50	1,97	1,97
12.4_A	LL3 zo	203388,68	471544,04	1,50	-10,75	-10,75
12.4_B	LL3 zo	203388,68	471544,04	4,50	2,32	2,32
12.5_A	LL3 zo	203391,53	471546,48	1,50	-10,61	-10,61
12.5_B	LL3 zo	203391,53	471546,48	4,50	2,09	2,09
12.6_A	LL3 zo	203395,86	471550,20	1,50	-5,70	-5,70
12.6_B	LL3 zo	203395,86	471550,20	4,50	7,79	7,79
12.7_A	LL3 zo	203398,26	471552,26	1,50	-4,91	-4,91
12.7_B	LL3 zo	203398,26	471552,26	4,50	7,99	7,99
12.8_A	LL3 zo	203402,06	471555,53	1,50	-2,65	-2,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
12.8_B	LL3 zo	203402,06	471555,53	4,50	8,44	8,44
12.9_A	LL3 no	203402,44	471558,37	1,50	11,00	11,00
12.9_B	LL3 no	203402,44	471558,37	4,50	12,40	12,40
13.1_A	app2 zuid	203349,88	471514,41	1,50	-14,74	-14,74
13.1_B	app2 zuid	203349,88	471514,41	4,50	-14,88	-14,88
13.1_C	app2 zuid	203349,88	471514,41	7,50	-4,51	-4,51
13.1_D	app2 zuid	203349,88	471514,41	10,50	-3,40	-3,40
13.10_A	app2 zuid	203322,03	471531,32	1,50	-8,15	-8,15
13.10_B	app2 zuid	203322,03	471531,32	4,50	-8,21	-8,21
13.10_C	app2 zuid	203322,03	471531,32	7,50	-7,17	-7,17
13.10_D	app2 zuid	203322,03	471531,32	10,50	-5,82	-5,82
13.11_A	app2 west	203321,62	471533,50	1,50	-2,01	-2,01
13.11_B	app2 west	203321,62	471533,50	4,50	-1,48	-1,48
13.11_C	app2 west	203321,62	471533,50	7,50	0,60	0,60
13.11_D	app2 west	203321,62	471533,50	10,50	2,71	2,71
13.12_A	app2 west	203324,93	471538,94	1,50	-0,72	-0,72
13.12_B	app2 west	203324,93	471538,94	4,50	1,69	1,69
13.12_C	app2 west	203324,93	471538,94	7,50	3,94	3,94
13.12_D	app2 west	203324,93	471538,94	10,50	7,49	7,49
13.13_A	app2 noord	203327,78	471540,94	4,50	1,92	1,92
13.13_B	app2 noord	203327,78	471540,94	7,50	4,10	4,10
13.13_C	app2 noord	203327,78	471540,94	10,50	7,47	7,47
13.14_A	app2 noord	203331,54	471538,66	4,50	1,62	1,62
13.14_B	app2 noord	203331,54	471538,66	7,50	3,82	3,82
13.14_C	app2 noord	203331,54	471538,66	10,50	6,91	6,91
13.15_A	app2 noord	203333,98	471537,17	4,50	1,53	1,53
13.15_B	app2 noord	203333,98	471537,17	7,50	3,66	3,66
13.15_C	app2 noord	203333,98	471537,17	10,50	6,63	6,63
13.16_A	app2 noord	203337,46	471535,06	4,50	1,44	1,44
13.16_B	app2 noord	203337,46	471535,06	7,50	3,48	3,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
13.16_C	app2 noord	203337,46	471535,06	10,50	6,32	6,32	
13.17_A	app2 noord	203340,11	471533,45	4,50	0,71	0,71	
13.17_B	app2 noord	203340,11	471533,45	7,50	2,09	2,09	
13.17_C	app2 noord	203340,11	471533,45	10,50	4,51	4,51	
13.18_A	app2 noord	203343,36	471531,47	4,50	0,15	0,15	
13.18_B	app2 noord	203343,36	471531,47	7,50	1,76	1,76	
13.18_C	app2 noord	203343,36	471531,47	10,50	2,80	2,80	
13.19_A	app2 noord	203345,88	471529,94	4,50	-0,21	-0,21	
13.19_B	app2 noord	203345,88	471529,94	7,50	1,18	1,18	
13.19_C	app2 noord	203345,88	471529,94	10,50	2,19	2,19	
13.2_A	app2 zuid	203345,92	471516,81	1,50	-15,08	-15,08	
13.2_B	app2 zuid	203345,92	471516,81	4,50	-15,21	-15,21	
13.2_C	app2 zuid	203345,92	471516,81	7,50	-4,65	-4,65	
13.2_D	app2 zuid	203345,92	471516,81	10,50	-11,72	-11,72	
13.20_A	app2 noord	203349,50	471527,74	4,50	-0,61	-0,61	
13.20_B	app2 noord	203349,50	471527,74	7,50	0,78	0,78	
13.20_C	app2 noord	203349,50	471527,74	10,50	1,74	1,74	
13.21_A	app2 noord	203351,98	471526,24	4,50	-0,89	-0,89	
13.21_B	app2 noord	203351,98	471526,24	7,50	0,52	0,52	
13.21_C	app2 noord	203351,98	471526,24	10,50	1,43	1,43	
13.22_A	app2 noord	203355,64	471524,01	4,50	-0,94	-0,94	
13.22_B	app2 noord	203355,64	471524,01	7,50	0,45	0,45	
13.22_C	app2 noord	203355,64	471524,01	10,50	1,25	1,25	
13.23_A	app2 oost	203355,95	471522,20	1,50	-9,13	-9,13	
13.23_B	app2 oost	203355,95	471522,20	4,50	-9,32	-9,32	
13.23_C	app2 oost	203355,95	471522,20	7,50	-7,82	-7,82	
13.23_D	app2 oost	203355,95	471522,20	10,50	-7,33	-7,33	
13.24_A	app2 oost	203354,15	471519,25	1,50	-12,71	-12,71	
13.24_B	app2 oost	203354,15	471519,25	4,50	-12,89	-12,89	
13.24_C	app2 oost	203354,15	471519,25	7,50	-2,23	-2,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
13.24_D	app2 oost	203354,15	471519,25	10,50	-9,86	-9,86	
13.25_A	app2 oost	203351,79	471515,36	1,50	-14,27	-14,27	
13.25_B	app2 oost	203351,79	471515,36	4,50	-14,43	-14,43	
13.25_C	app2 oost	203351,79	471515,36	7,50	-4,31	-4,31	
13.25_D	app2 oost	203351,79	471515,36	10,50	-7,97	-7,97	
13.26_A	maatschappelijke functie	203356,96	471523,87	1,50	-4,39	-4,39	
13.27_A	maatschappelijke functie	203354,66	471526,36	1,50	-1,80	-1,80	
13.28_A	maatschappelijke functie	203347,24	471530,87	1,50	-6,46	-6,46	
13.29_A	maatschappelijke functie	203345,30	471535,49	1,50	-9,04	-9,04	
13.3_A	app2 zuid	203343,41	471518,34	1,50	-15,10	-15,10	
13.3_B	app2 zuid	203343,41	471518,34	4,50	-15,22	-15,22	
13.3_C	app2 zuid	203343,41	471518,34	7,50	-4,70	-4,70	
13.3_D	app2 zuid	203343,41	471518,34	10,50	-11,65	-11,65	
13.30_A	maatschappelijke functie	203342,55	471537,14	1,50	2,52	2,52	
13.31_A	maatschappelijke functie	203339,48	471535,58	1,50	2,03	2,03	
13.32_A	maatschappelijke functie	203335,17	471538,20	1,50	1,79	1,79	
13.33_A	maatschappelijke functie	203329,36	471541,73	1,50	-0,04	-0,04	
13.4_A	app2 zuid	203340,24	471520,26	1,50	-14,97	-14,97	
13.4_B	app2 zuid	203340,24	471520,26	4,50	-15,11	-15,11	
13.4_C	app2 zuid	203340,24	471520,26	7,50	-4,72	-4,72	
13.4_D	app2 zuid	203340,24	471520,26	10,50	-11,46	-11,46	
13.5_A	app2 zuid	203337,24	471522,08	1,50	-11,52	-11,52	
13.5_B	app2 zuid	203337,24	471522,08	4,50	-11,55	-11,55	
13.5_C	app2 zuid	203337,24	471522,08	7,50	-4,31	-4,31	
13.5_D	app2 zuid	203337,24	471522,08	10,50	-9,25	-9,25	
13.6_A	app2 zuid	203334,08	471524,00	1,50	-11,31	-11,31	
13.6_B	app2 zuid	203334,08	471524,00	4,50	-11,36	-11,36	
13.6_C	app2 zuid	203334,08	471524,00	7,50	-4,29	-4,29	
13.6_D	app2 zuid	203334,08	471524,00	10,50	-8,97	-8,97	
13.7_A	app2 zuid	203331,50	471525,57	1,50	-11,11	-11,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
13.7_B	app2 zuid	203331,50	471525,57	4,50	-11,15	-11,15	
13.7_C	app2 zuid	203331,50	471525,57	7,50	-4,34	-4,34	
13.7_D	app2 zuid	203331,50	471525,57	10,50	-8,71	-8,71	
13.8_A	app2 zuid	203327,85	471527,79	1,50	-10,67	-10,67	
13.8_B	app2 zuid	203327,85	471527,79	4,50	-10,70	-10,70	
13.8_C	app2 zuid	203327,85	471527,79	7,50	-9,63	-9,63	
13.8_D	app2 zuid	203327,85	471527,79	10,50	-8,22	-8,22	
13.9_A	app2 zuid	203325,73	471529,07	1,50	-10,25	-10,25	
13.9_B	app2 zuid	203325,73	471529,07	4,50	-10,28	-10,28	
13.9_C	app2 zuid	203325,73	471529,07	7,50	-9,21	-9,21	
13.9_D	app2 zuid	203325,73	471529,07	10,50	-7,79	-7,79	
14.1_A	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	1,50	-9,25	-9,25	
14.1_B	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	4,50	-8,81	-8,81	
14.1_C	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	7,50	-7,31	-7,31	
14.10_A	tweekapper noord	203310,33	471566,71	1,50	2,85	2,85	
14.10_B	tweekapper noord	203310,33	471566,71	4,50	5,57	5,57	
14.10_C	tweekapper noord	203310,33	471566,71	7,50	8,26	8,26	
14.11_A	tweekapper oost	203311,97	471564,38	1,50	-2,05	-2,05	
14.11_B	tweekapper oost	203311,97	471564,38	4,50	-1,54	-1,54	
14.11_C	tweekapper oost	203311,97	471564,38	7,50	-3,98	-3,98	
14.12_A	tweekapper oost	203310,09	471560,04	1,50	-6,50	-6,50	
14.12_B	tweekapper oost	203310,09	471560,04	4,50	-7,57	-7,57	
14.12_C	tweekapper oost	203310,09	471560,04	7,50	-5,94	-5,94	
14.13_A	tweekapper oost	203306,82	471552,49	1,50	-9,11	-9,11	
14.13_B	tweekapper oost	203306,82	471552,49	4,50	-8,58	-8,58	
14.13_C	tweekapper oost	203306,82	471552,49	7,50	-7,00	-7,00	
14.14_A	tweekapper oost	203305,07	471548,45	1,50	-9,32	-9,32	
14.14_B	tweekapper oost	203305,07	471548,45	4,50	-8,86	-8,86	
14.14_C	tweekapper oost	203305,07	471548,45	7,50	-7,33	-7,33	
14.15_A	tweekapper oost	203301,01	471559,20	1,50	-8,82	-8,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
14.15_B	tweekapper oost	203301,01	471559,20	4,50	-8,12	-8,12	
14.15_C	tweekapper oost	203301,01	471559,20	7,50	-6,44	-6,44	
14.16_A	tweekapper noord	203304,90	471554,90	1,50	-7,81	-7,81	
14.16_B	tweekapper noord	203304,90	471554,90	4,50	-6,39	-6,39	
14.16_C	tweekapper noord	203304,90	471554,90	7,50	-2,19	-2,19	
14.17_A	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	1,50	-5,39	-5,39	
14.17_B	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	4,50	-4,19	-4,19	
14.17_C	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	7,50	-0,70	-0,70	
14.2_A	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	1,50	-8,39	-8,39	
14.2_B	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	4,50	-7,94	-7,94	
14.2_C	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	7,50	3,71	3,71	
14.3_A	tweekapper west	203296,46	471554,25	1,50	-8,18	-8,18	
14.3_B	tweekapper west	203296,46	471554,25	4,50	-6,93	-6,93	
14.3_C	tweekapper west	203296,46	471554,25	7,50	-3,50	-3,50	
14.4_A	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	1,50	-8,74	-8,74	
14.4_B	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	4,50	-8,03	-8,03	
14.4_C	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	7,50	-3,73	-3,73	
14.5_A	tweekapper west	203293,92	471560,96	1,50	2,64	2,64	
14.5_B	tweekapper west	203293,92	471560,96	4,50	6,12	6,12	
14.5_C	tweekapper west	203293,92	471560,96	7,50	12,45	12,45	
14.6_A	tweekapper west	203295,28	471564,09	1,50	2,65	2,65	
14.6_B	tweekapper west	203295,28	471564,09	4,50	7,01	7,01	
14.6_C	tweekapper west	203295,28	471564,09	7,50	12,33	12,33	
14.7_A	tweekapper noord	203298,34	471564,89	1,50	4,24	4,24	
14.7_B	tweekapper noord	203298,34	471564,89	4,50	8,08	8,08	
14.7_C	tweekapper noord	203298,34	471564,89	7,50	12,49	12,49	
14.8_A	tweekapper west	203301,81	471566,60	1,50	4,12	4,12	
14.8_B	tweekapper west	203301,81	471566,60	4,50	7,84	7,84	
14.8_C	tweekapper west	203301,81	471566,60	7,50	12,20	12,20	
14.9_A	tweekapper noord	203305,05	471569,00	1,50	3,47	3,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
14.9_B	tweekapper noord	203305,05	471569,00	4,50	5,29	5,29
14.9_C	tweekapper noord	203305,05	471569,00	7,50	9,30	9,30
15.1_A	ggb soc huur zuid	203336,86	471560,23	1,50	-6,69	-6,69
15.1_B	ggb soc huur zuid	203336,86	471560,23	4,50	-5,84	-5,84
15.10_A	ggb soc huur west	203351,34	471595,70	1,50	7,62	7,62
15.10_B	ggb soc huur west	203351,34	471595,70	4,50	8,54	8,54
15.11_A	ggb soc huur noord	203354,28	471596,76	1,50	6,24	6,24
15.11_B	ggb soc huur noord	203354,28	471596,76	4,50	8,14	8,14
15.12_A	ggb soc huur noord	203358,10	471594,36	1,50	5,90	5,90
15.12_B	ggb soc huur noord	203358,10	471594,36	4,50	7,70	7,70
15.13_A	ggb soc huur oost	203358,10	471591,04	1,50	-0,29	-0,29
15.13_B	ggb soc huur oost	203358,10	471591,04	4,50	-2,54	-2,54
15.14_A	ggb soc huur oost	203355,39	471586,74	1,50	0,35	0,35
15.14_B	ggb soc huur oost	203355,39	471586,74	4,50	-2,68	-2,68
15.15_A	ggb soc huur oost	203352,78	471582,58	1,50	-1,01	-1,01
15.15_B	ggb soc huur oost	203352,78	471582,58	4,50	-4,38	-4,38
15.16_A	ggb soc huur oost	203350,10	471578,32	1,50	-1,64	-1,64
15.16_B	ggb soc huur oost	203350,10	471578,32	4,50	-4,95	-4,95
15.17_A	ggb soc huur oost	203347,52	471574,20	1,50	-1,96	-1,96
15.17_B	ggb soc huur oost	203347,52	471574,20	4,50	-5,39	-5,39
15.18_A	ggb soc huur oost	203344,80	471569,87	1,50	-2,25	-2,25
15.18_B	ggb soc huur oost	203344,80	471569,87	4,50	-5,75	-5,75
15.19_A	ggb soc huur oost	203342,14	471565,65	1,50	-8,03	-8,03
15.19_B	ggb soc huur oost	203342,14	471565,65	4,50	-6,95	-6,95
15.2_A	ggb soc huur zuid	203332,83	471562,76	1,50	-4,27	-4,27
15.2_B	ggb soc huur zuid	203332,83	471562,76	4,50	-3,62	-3,62
15.20_A	ggb soc huur oost	203339,34	471561,18	1,50	-8,03	-8,03
15.20_B	ggb soc huur oost	203339,34	471561,18	4,50	-7,04	-7,04
15.3_A	ggb soc huur west	203332,59	471565,85	1,50	0,09	0,09
15.3_B	ggb soc huur west	203332,59	471565,85	4,50	1,13	1,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
15.4_A	ggb soc huur west	203335,24	471570,07	1,50	1,74	1,74
15.4_B	ggb soc huur west	203335,24	471570,07	4,50	2,75	2,75
15.5_A	ggb soc huur west	203337,94	471574,37	1,50	5,82	5,82
15.5_B	ggb soc huur west	203337,94	471574,37	4,50	6,85	6,85
15.6_A	ggb soc huur west	203340,75	471578,84	1,50	6,58	6,58
15.6_B	ggb soc huur west	203340,75	471578,84	4,50	8,30	8,30
15.7_A	ggb soc huur west	203343,29	471582,89	1,50	6,55	6,55
15.7_B	ggb soc huur west	203343,29	471582,89	4,50	8,05	8,05
15.8_A	ggb soc huur west	203345,83	471586,92	1,50	8,40	8,40
15.8_B	ggb soc huur west	203345,83	471586,92	4,50	9,90	9,90
15.9_A	ggb soc huur west	203348,40	471591,02	1,50	7,58	7,58
15.9_B	ggb soc huur west	203348,40	471591,02	4,50	8,34	8,34
16.1_A	app no	203431,84	471596,38	2,50	-5,41	-5,41
16.1_B	app no	203431,84	471596,38	5,50	-5,28	-5,28
16.1_C	app no	203431,84	471596,38	8,50	9,84	9,84
16.10_A	app zw	203397,10	471620,50	2,50	16,12	16,12
16.10_B	app zw	203397,10	471620,50	5,50	16,83	16,83
16.10_C	app zw	203397,10	471620,50	8,50	17,94	17,94
16.11_A	app zw	203394,01	471624,82	2,50	16,40	16,40
16.11_B	app zw	203394,01	471624,82	5,50	17,46	17,46
16.11_C	app zw	203394,01	471624,82	8,50	18,57	18,57
16.12_A	app nw	203394,00	471629,17	2,50	16,46	16,46
16.12_B	app nw	203394,00	471629,17	5,50	17,52	17,52
16.12_C	app nw	203394,00	471629,17	8,50	18,84	18,84
16.13_A	app nw	203400,28	471633,66	2,50	16,20	16,20
16.13_B	app nw	203400,28	471633,66	5,50	17,07	17,07
16.13_C	app nw	203400,28	471633,66	8,50	18,63	18,63
16.14_A	app no	203405,53	471633,13	2,50	1,54	1,54
16.14_B	app no	203405,53	471633,13	5,50	2,15	2,15
16.14_C	app no	203405,53	471633,13	8,50	4,89	4,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
16.15_A	app no	203408,98	471628,32	2,50	-2,26	-2,26	
16.15_B	app no	203408,98	471628,32	5,50	-1,73	-1,73	
16.15_C	app no	203408,98	471628,32	8,50	0,95	0,95	
16.16_A	app no	203412,12	471623,93	2,50	-1,46	-1,46	
16.16_B	app no	203412,12	471623,93	5,50	-1,00	-1,00	
16.16_C	app no	203412,12	471623,93	8,50	1,68	1,68	
16.17_A	app no	203415,61	471619,05	2,50	-0,58	-0,58	
16.17_B	app no	203415,61	471619,05	5,50	-0,24	-0,24	
16.17_C	app no	203415,61	471619,05	8,50	4,23	4,23	
16.18_A	app no	203422,07	471610,03	2,50	-2,25	-2,25	
16.18_B	app no	203422,07	471610,03	5,50	-1,97	-1,97	
16.18_C	app no	203422,07	471610,03	8,50	4,62	4,62	
16.19_A	app no	203425,23	471605,61	2,50	-5,04	-5,04	
16.19_B	app no	203425,23	471605,61	5,50	-4,77	-4,77	
16.19_C	app no	203425,23	471605,61	8,50	5,47	5,47	
16.2_A	app zo	203431,61	471591,89	2,50	-5,32	-5,32	
16.2_B	app zo	203431,61	471591,89	5,50	-5,24	-5,24	
16.2_C	app zo	203431,61	471591,89	8,50	-0,49	-0,49	
16.20_A	app no	203428,56	471600,96	2,50	-5,25	-5,25	
16.20_B	app no	203428,56	471600,96	5,50	-5,06	-5,06	
16.20_C	app no	203428,56	471600,96	8,50	-2,40	-2,40	
16.3_A	app zo	203425,65	471587,62	2,50	-4,26	-4,26	
16.3_B	app zo	203425,65	471587,62	5,50	-4,17	-4,17	
16.3_C	app zo	203425,65	471587,62	8,50	-1,59	-1,59	
16.4_A	app zw	203421,00	471587,11	2,50	7,58	7,58	
16.4_B	app zw	203421,00	471587,11	5,50	10,48	10,48	
16.4_C	app zw	203421,00	471587,11	8,50	13,26	13,26	
16.5_A	app zw	203417,21	471592,40	2,50	13,89	13,89	
16.5_B	app zw	203417,21	471592,40	5,50	14,29	14,29	
16.5_C	app zw	203417,21	471592,40	8,50	15,41	15,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
16.6_A	app zw	203414,00	471596,89	2,50	14,46	14,46
16.6_B	app zw	203414,00	471596,89	5,50	14,83	14,83
16.6_C	app zw	203414,00	471596,89	8,50	15,94	15,94
16.7_A	app zw	203410,46	471601,84	2,50	14,72	14,72
16.7_B	app zw	203410,46	471601,84	5,50	15,17	15,17
16.7_C	app zw	203410,46	471601,84	8,50	16,29	16,29
16.8_A	app zw	203404,09	471610,74	2,50	15,42	15,42
16.8_B	app zw	203404,09	471610,74	5,50	15,94	15,94
16.8_C	app zw	203404,09	471610,74	8,50	17,03	17,03
16.9_A	app zw	203400,63	471615,58	2,50	15,71	15,71
16.9_B	app zw	203400,63	471615,58	5,50	16,39	16,39
16.9_C	app zw	203400,63	471615,58	8,50	17,46	17,46
2.1_A	ggb west	203284,62	471627,57	1,50	20,89	20,89
2.10_A	ggb oost	203293,11	471623,74	1,50	2,93	2,93
2.11_A	ggb zuid	203290,70	471622,77	1,50	8,37	8,37
2.12_A	ggb zuid	203285,54	471625,98	1,50	6,81	6,81
2.2_A	ggb west	203286,88	471631,17	1,50	21,91	21,91
2.3_A	ggb west	203288,80	471634,21	1,50	22,80	22,80
2.4_A	ggb west	203290,51	471636,93	1,50	23,65	23,65
2.5_A	ggb noord	203292,94	471638,20	1,50	24,03	24,03
2.6_A	ggb noord	203297,73	471635,16	1,50	13,48	13,48
2.7_A	ggb oost	203298,75	471632,73	1,50	5,01	5,01
2.8_A	ggb oost	203296,52	471629,17	1,50	2,35	2,35
2.9_A	ggb oost	203294,91	471626,61	1,50	2,98	2,98
3.1_A	LL2 west	203275,30	471614,22	1,50	6,27	6,27
3.2_A	LL2 west	203278,76	471619,12	1,50	7,21	7,21
3.3_A	LL2 west	203282,09	471623,82	1,50	9,02	9,02
3.4_A	LL2 noord	203284,07	471624,64	1,50	15,16	15,16
3.5_A	LL2 noord	203287,28	471622,37	1,50	8,65	8,65
3.6_A	LL2 oost	203287,59	471620,86	1,50	8,00	8,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
3.7_A	LL2 oost	203284,44	471616,40	1,50	4,35	4,35
3.8_A	LL2 zuid	203278,84	471610,33	1,50	-5,08	-5,08
3.9_A	LL2 zuid	203275,56	471612,65	1,50	-2,43	-2,43
4.1_A	ggb2 west	203279,13	471609,23	1,50	-5,19	-5,19
4.10_A	ggb2 noord	203306,52	471600,20	1,50	7,27	7,27
4.11_A	ggb2 noord	203309,57	471598,05	1,50	7,08	7,08
4.12_A	ggb2 noord	203311,58	471596,63	1,50	8,39	8,39
4.13_A	ggb2 noord	203314,61	471594,49	1,50	8,21	8,21
4.14_A	ggb2 oost	203311,38	471586,96	1,50	1,24	1,24
4.15_A	ggb2 zuid	203309,69	471586,70	1,50	-5,76	-5,76
4.16_A	ggb2 zuid	203306,04	471589,28	1,50	-5,53	-5,53
4.17_A	ggb2 zuid	203304,18	471590,59	1,50	-5,37	-5,37
4.18_A	ggb2 zuid	203300,78	471593,00	1,50	-3,57	-3,57
4.19_A	ggb2 zuid	203299,09	471594,19	1,50	-3,47	-3,47
4.2_A	ggb2 noord	203285,00	471615,41	1,50	4,99	4,99
4.20_A	ggb2 zuid	203295,51	471596,72	1,50	-3,19	-3,19
4.21_A	ggb2 zuid	203294,06	471597,75	1,50	-3,05	-3,05
4.22_A	ggb2 zuid	203290,29	471600,40	1,50	-2,81	-2,81
4.23_A	ggb2 zuid	203288,53	471601,65	1,50	-2,49	-2,49
4.24_A	ggb2 zuid	203285,10	471604,07	1,50	-3,08	-3,08
4.25_A	ggb2 zuid	203282,91	471605,62	1,50	-5,93	-5,93
4.26_A	ggb2 zuid	203280,14	471607,58	1,50	-3,74	-3,74
4.3_A	ggb2 noord	203288,01	471613,28	1,50	8,33	8,33
4.4_A	ggb2 noord	203290,22	471611,72	1,50	8,20	8,20
4.5_A	ggb2 noord	203293,47	471609,43	1,50	8,09	8,09
4.6_A	ggb2 noord	203295,64	471607,89	1,50	7,87	7,87
4.7_A	ggb2 noord	203298,88	471605,60	1,50	7,48	7,48
4.8_A	ggb2 noord	203301,27	471603,92	1,50	7,41	7,41
4.9_A	ggb2 noord	203304,20	471601,84	1,50	7,30	7,30
5.1_A	poort west	203316,61	471594,69	1,50	8,28	8,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
5.1_B	poort west	203316,61	471594,69	4,50	8,89	8,89
5.1_C	poort west	203316,61	471594,69	7,50	15,39	15,39
5.10_C	poort zuid	203314,60	471591,86	7,50	12,95	12,95
5.2_A	poort noord	203318,61	471595,33	1,50	8,54	8,54
5.2_B	poort noord	203318,61	471595,33	4,50	9,75	9,75
5.2_C	poort noord	203318,61	471595,33	7,50	15,05	15,05
5.3_A	poort noord	203321,55	471593,26	1,50	9,19	9,19
5.3_B	poort noord	203321,55	471593,26	4,50	10,00	10,00
5.3_C	poort noord	203321,55	471593,26	7,50	14,08	14,08
5.4_A	poort noord	203324,87	471590,91	1,50	8,64	8,64
5.4_B	poort noord	203324,87	471590,91	4,50	10,43	10,43
5.4_C	poort noord	203324,87	471590,91	7,50	12,10	12,10
5.5_A	poort oost	203325,20	471589,17	1,50	4,21	4,21
5.5_B	poort oost	203325,20	471589,17	4,50	5,65	5,65
5.5_C	poort oost	203325,20	471589,17	7,50	-0,55	-0,55
5.6_A	poort oost	203322,80	471585,78	1,50	4,07	4,07
5.6_B	poort oost	203322,80	471585,78	4,50	5,31	5,31
5.6_C	poort oost	203322,80	471585,78	7,50	-2,21	-2,21
5.7_A	poort zuid	203320,64	471585,09	1,50	-4,55	-4,55
5.7_B	poort zuid	203320,64	471585,09	4,50	-3,54	-3,54
5.7_C	poort zuid	203320,64	471585,09	7,50	-1,55	-1,55
5.8_A	poort zuid	203317,88	471587,03	1,50	-3,87	-3,87
5.8_B	poort zuid	203317,88	471587,03	4,50	-2,79	-2,79
5.8_C	poort zuid	203317,88	471587,03	7,50	-0,79	-0,79
5.9_A	poort zuid	203314,65	471589,32	1,50	-1,45	-1,45
5.9_B	poort zuid	203314,65	471589,32	4,50	-0,33	-0,33
5.9_C	poort zuid	203314,65	471589,32	7,50	1,59	1,59
6.1_A	poort2 noord	203338,81	471628,79	1,50	3,83	3,83
6.1_B	poort2 noord	203338,81	471628,79	4,50	12,99	12,99
6.1_C	poort2 noord	203338,81	471628,79	7,50	22,01	22,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
6.10_C	poort2 west	203336,74	471627,34	7,50	21,74	21,74
6.2_A	poort2 noord	203342,11	471627,05	1,50	3,56	3,56
6.2_B	poort2 noord	203342,11	471627,05	4,50	12,73	12,73
6.2_C	poort2 noord	203342,11	471627,05	7,50	21,68	21,68
6.3_A	poort2 noord	203345,45	471625,28	1,50	4,77	4,77
6.3_B	poort2 noord	203345,45	471625,28	4,50	12,55	12,55
6.3_C	poort2 noord	203345,45	471625,28	7,50	21,36	21,36
6.4_A	poort2 oost	203346,32	471623,67	1,50	0,72	0,72
6.4_B	poort2 oost	203346,32	471623,67	4,50	1,60	1,60
6.4_C	poort2 oost	203346,32	471623,67	7,50	5,81	5,81
6.5_A	poort2 oost	203344,11	471619,47	1,50	0,26	0,26
6.5_B	poort2 oost	203344,11	471619,47	4,50	1,40	1,40
6.5_C	poort2 oost	203344,11	471619,47	7,50	4,70	4,70
6.6_A	poort2 zuid	203342,29	471618,77	1,50	5,07	5,07
6.6_B	poort2 zuid	203342,29	471618,77	4,50	6,48	6,48
6.6_C	poort2 zuid	203342,29	471618,77	7,50	10,43	10,43
6.7_A	poort2 zuid	203338,84	471620,61	1,50	6,04	6,04
6.7_B	poort2 zuid	203338,84	471620,61	4,50	7,71	7,71
6.7_C	poort2 zuid	203338,84	471620,61	7,50	15,03	15,03
6.8_A	poort2 zuid	203335,71	471622,28	1,50	7,39	7,39
6.8_B	poort2 zuid	203335,71	471622,28	4,50	9,75	9,75
6.8_C	poort2 zuid	203335,71	471622,28	7,50	17,97	17,97
6.9_A	poort2 west	203334,98	471623,99	1,50	7,52	7,52
6.9_B	poort2 west	203334,98	471623,99	4,50	13,54	13,54
6.9_C	poort2 west	203334,98	471623,99	7,50	21,97	21,97
7.1_A	ggb3 zuid	203332,98	471627,13	1,50	6,07	6,07
7.10_A	ggb3 noord	203312,82	471648,20	1,50	26,17	26,17
7.11_A	ggb3 noord	203315,86	471646,59	1,50	25,28	25,28
7.12_A	ggb3 noord	203318,24	471645,33	1,50	24,64	24,64
7.13_A	ggb3 noord	203321,48	471643,62	1,50	23,85	23,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
7,14_A	ggb3 noord	203323,99	471642,29	1,50	23,28	23,28	
7,15_A	ggb3 noord	203327,37	471640,50	1,50	22,55	22,55	
7,16_A	ggb3 noord	203330,08	471639,06	1,50	22,05	22,05	
7,17_A	ggb3 noord	203333,19	471637,42	1,50	21,52	21,52	
7,18_A	ggb3 noord	203335,65	471636,11	1,50	21,14	21,14	
7,19_A	ggb3 noord	203338,73	471634,48	1,50	20,69	20,69	
7,2_A	ggb3 zuid	203327,05	471630,26	1,50	10,29	10,29	
7,20_A	ggb3 oost	203339,89	471632,85	1,50	2,48	2,48	
7,21_A	ggb3 oost	203338,47	471630,17	1,50	2,35	2,35	
7,3_A	ggb3 zuid	203321,33	471633,29	1,50	11,66	11,66	
7,4_A	ggb3 zuid	203315,62	471636,31	1,50	16,83	16,83	
7,5_A	ggb3 zuid	203309,89	471639,34	1,50	7,10	7,10	
7,6_A	ggb3 zuid	203304,17	471642,37	1,50	8,72	8,72	
7,7_A	ggb3 west	203305,27	471651,23	1,50	28,76	28,76	
7,8_A	ggb3 noord	203306,90	471651,34	1,50	28,30	28,30	
7,9_A	ggb3 noord	203310,30	471649,54	1,50	27,13	27,13	
8.1_A	dakw zo	203428,95	471593,06	11,50	-1,21	-1,21	
8.1_B	dakw zo	203428,95	471593,06	14,50	0,31	0,31	
8.2_A	dakw zo	203425,23	471590,40	11,50	-0,82	-0,82	
8.2_B	dakw zo	203425,23	471590,40	14,50	0,68	0,68	
8.3_A	dakw zw	203422,14	471590,68	11,50	15,78	15,78	
8.3_B	dakw zw	203422,14	471590,68	14,50	16,76	16,76	
8.4_A	dakw zw	203419,94	471593,76	11,50	16,04	16,04	
8.4_B	dakw zw	203419,94	471593,76	14,50	17,04	17,04	
8.5_A	dakw nw	203420,15	471596,84	11,50	10,18	10,18	
8.5_B	dakw nw	203420,15	471596,84	14,50	11,26	11,26	
8.6_A	dakw nw	203423,73	471599,40	11,50	6,45	6,45	
8.6_B	dakw nw	203423,73	471599,40	14,50	2,68	2,68	
8.7_A	dakw no	203425,95	471599,44	11,50	6,15	6,15	
8.7_B	dakw no	203425,95	471599,44	14,50	3,16	3,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lar1t
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
8.8_A	dakw no	203428,59	471595,75	11,50	0,56	0,56
8.8_B	dakw no	203428,59	471595,75	14,50	1,92	1,92
9.1_A	dakw2 no	203420,00	471607,76	11,50	7,45	7,45
9.1_B	dakw2 no	203420,00	471607,76	14,50	6,93	6,93
9.2_A	dakw2 no	203422,36	471604,47	11,50	7,18	7,18
9.2_B	dakw2 no	203422,36	471604,47	14,50	6,29	6,29
9.3_A	dakw2 zo	203422,37	471601,88	11,50	3,56	3,56
9.3_B	dakw2 zo	203422,37	471601,88	14,50	5,56	5,56
9.4_A	dakw2 zo	203418,83	471599,35	11,50	14,95	14,95
9.4_B	dakw2 zo	203418,83	471599,35	14,50	16,23	16,23
9.5_A	dakw2 zw	203415,59	471599,83	11,50	16,56	16,56
9.5_B	dakw2 zw	203415,59	471599,83	14,50	17,60	17,60
9.6_A	dakw2 zw	203413,46	471602,82	11,50	16,83	16,83
9.6_B	dakw2 zw	203413,46	471602,82	14,50	17,88	17,88
9.7_A	dakw2 nw	203414,16	471606,08	11,50	16,75	16,75
9.7_B	dakw2 nw	203414,16	471606,08	14,50	17,94	17,94
9.8_A	dakw2 nw	203417,15	471608,23	11,50	11,21	11,21
9.8_B	dakw2 nw	203417,15	471608,23	14,50	11,99	11,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
1.1_A	LL west	203293,38	471641,62	1,50	57,35
1.2_A	LL west	203295,89	471646,35	1,50	58,78
1.3_A	LL west	203298,86	471651,95	1,50	60,20
1.4_A	LL noord	203301,04	471652,74	1,50	61,13
1.5_A	LL noord	203303,50	471651,44	1,50	60,35
1.6_A	Lloost	203300,89	471642,53	1,50	36,41
1.7_A	Lloost	203298,70	471638,40	1,50	38,40
1.8_A	LL zuid	203297,51	471637,97	1,50	53,83
1.9_A	LL zuid	203293,68	471640,00	1,50	44,49
10.1_A	dakw3 nw	203403,32	471619,23	11,50	47,62
10.1_B	dakw3 nw	203403,32	471619,23	14,50	48,03
10.2_A	dakw3 nw	203407,18	471622,00	11,50	28,00
10.2_B	dakw3 nw	203407,18	471622,00	14,50	29,74
10.3_A	dakw3 no	203410,17	471621,50	11,50	30,13
10.3_B	dakw3 no	203410,17	471621,50	14,50	31,92
10.4_A	dakw3 no	203412,44	471618,32	11,50	32,07
10.4_B	dakw3 no	203412,44	471618,32	14,50	32,31
10.5_A	dakw3 zo	203412,45	471615,68	11,50	41,93
10.5_B	dakw3 zo	203412,45	471615,68	14,50	43,12
10.6_A	dakw3 zo	203408,81	471613,08	11,50	29,45
10.6_B	dakw3 zo	203408,81	471613,08	14,50	30,61
10.7_A	dakw3 zw	203405,71	471613,64	11,50	47,21
10.7_B	dakw3 zw	203405,71	471613,64	14,50	47,75
10.8_A	dakw3 zw	203403,47	471616,77	11,50	47,54
10.8_B	dakw3 zw	203403,47	471616,77	14,50	47,97
11.1_A	dakw4 zw	203399,22	471622,71	11,50	47,63
11.1_B	dakw4 zw	203399,22	471622,71	14,50	47,84
11.2_A	dakw4 zw	203397,12	471625,65	11,50	46,03
11.2_B	dakw4 zw	203397,12	471625,65	14,50	46,11
11.3_A	dakw4 nw	203396,93	471628,19	11,50	47,15
11.3_B	dakw4 nw	203396,93	471628,19	14,50	46,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
11.4_A	dakw4 nw	203400,78	471630,94	11,50	46,70
11.4_B	dakw4 nw	203400,78	471630,94	14,50	46,03
11.5_A	dakw4 no	203403,67	471630,57	11,50	32,46
11.5_B	dakw4 no	203403,67	471630,57	14,50	33,06
11.6_A	dakw4 no	203405,98	471627,35	11,50	31,68
11.6_B	dakw4 no	203405,98	471627,35	14,50	32,44
11.7_A	dakw4 zo	203406,13	471624,69	11,50	31,52
11.7_B	dakw4 zo	203406,13	471624,69	14,50	32,83
11.8_A	dakw4 zo	203402,65	471622,20	11,50	43,93
11.8_B	dakw4 zo	203402,65	471622,20	14,50	44,44
12.1_A	LL3 zo	203377,78	471534,68	1,50	9,49
12.1_B	LL3 zo	203377,78	471534,68	4,50	28,93
12.10_A	LL3 no	203399,34	471561,98	1,50	37,27
12.10_B	LL3 no	203399,34	471561,98	4,50	38,61
12.11_A	LL3 no	203395,34	471566,63	1,50	37,61
12.11_B	LL3 no	203395,34	471566,63	4,50	38,91
12.12_A	LL3 w	203391,83	471568,09	1,50	27,41
12.12_B	LL3 w	203391,83	471568,09	4,50	28,40
12.13_A	LL3 w	203392,47	471565,06	1,50	29,10
12.13_B	LL3 w	203392,47	471565,06	4,50	27,99
12.14_A	LL3 w	203392,29	471560,58	1,50	25,96
12.14_B	LL3 w	203392,29	471560,58	4,50	26,54
12.15_A	LL3 w	203387,68	471556,62	1,50	23,93
12.15_B	LL3 w	203387,68	471556,62	4,50	25,85
12.16_A	LL3 w	203383,75	471557,11	1,50	24,01
12.16_B	LL3 w	203383,75	471557,11	4,50	25,91
12.17_A	LL3 w	203380,40	471558,28	1,50	23,87
12.17_B	LL3 w	203380,40	471558,28	4,50	26,02
12.18_A	LL3 w	203378,11	471556,32	1,50	23,81
12.18_B	LL3 w	203378,11	471556,32	4,50	26,02
12.19_A	LL3 w	203378,88	471553,26	1,50	23,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
12.19_B	LL3 w	203378,88	471553,26	4,50	25,93
12.2_A	LL3 zo	203381,81	471538,13	1,50	14,57
12.2_B	LL3 zo	203381,81	471538,13	4,50	29,34
12.20_A	LL3 w	203378,88	471549,06	1,50	24,06
12.20_B	LL3 w	203378,88	471549,06	4,50	30,53
12.21_A	LL3 w	203374,09	471544,95	1,50	23,78
12.21_B	LL3 w	203374,09	471544,95	4,50	31,08
12.22_A	LL3 w	203370,20	471545,26	1,50	26,14
12.22_B	LL3 w	203370,20	471545,26	4,50	31,14
12.23_A	LL3 w	203366,82	471546,62	1,50	28,56
12.23_B	LL3 w	203366,82	471546,62	4,50	31,06
12.24_A	LL3 zw	203367,13	471543,92	1,50	28,72
12.24_B	LL3 zw	203367,13	471543,92	4,50	31,38
12.25_A	LL3 zw	203370,49	471540,01	1,50	25,47
12.25_B	LL3 zw	203370,49	471540,01	4,50	30,64
12.26_A	LL3 zw	203374,05	471535,86	1,50	25,93
12.26_B	LL3 zw	203374,05	471535,86	4,50	29,28
12.3_A	LL3 zo	203384,49	471540,44	1,50	14,29
12.3_B	LL3 zo	203384,49	471540,44	4,50	29,75
12.4_A	LL3 zo	203388,68	471544,04	1,50	12,17
12.4_B	LL3 zo	203388,68	471544,04	4,50	30,86
12.5_A	LL3 zo	203391,53	471546,48	1,50	11,62
12.5_B	LL3 zo	203391,53	471546,48	4,50	30,46
12.6_A	LL3 zo	203395,86	471550,20	1,50	18,78
12.6_B	LL3 zo	203395,86	471550,20	4,50	34,74
12.7_A	LL3 zo	203398,26	471552,26	1,50	18,71
12.7_B	LL3 zo	203398,26	471552,26	4,50	33,78
12.8_A	LL3 zo	203402,06	471555,53	1,50	21,23
12.8_B	LL3 zo	203402,06	471555,53	4,50	34,27
12.9_A	LL3 no	203402,44	471558,37	1,50	37,04
12.9_B	LL3 no	203402,44	471558,37	4,50	38,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
13.1_A	app2 zuid	203349,88	471514,41	1,50	13,40
13.1_B	app2 zuid	203349,88	471514,41	4,50	13,15
13.1_C	app2 zuid	203349,88	471514,41	7,50	25,15
13.1_D	app2 zuid	203349,88	471514,41	10,50	16,60
13.10_A	app2 zuid	203322,03	471531,32	1,50	21,34
13.10_B	app2 zuid	203322,03	471531,32	4,50	21,42
13.10_C	app2 zuid	203322,03	471531,32	7,50	22,48
13.10_D	app2 zuid	203322,03	471531,32	10,50	23,52
13.11_A	app2 west	203321,62	471533,50	1,50	27,93
13.11_B	app2 west	203321,62	471533,50	4,50	29,96
13.11_C	app2 west	203321,62	471533,50	7,50	30,60
13.11_D	app2 west	203321,62	471533,50	10,50	32,84
13.12_A	app2 west	203324,93	471538,94	1,50	28,25
13.12_B	app2 west	203324,93	471538,94	4,50	31,95
13.12_C	app2 west	203324,93	471538,94	7,50	34,87
13.12_D	app2 west	203324,93	471538,94	10,50	39,39
13.13_A	app2 noord	203327,78	471540,94	4,50	32,64
13.13_B	app2 noord	203327,78	471540,94	7,50	35,57
13.13_C	app2 noord	203327,78	471540,94	10,50	41,04
13.14_A	app2 noord	203331,54	471538,66	4,50	33,01
13.14_B	app2 noord	203331,54	471538,66	7,50	35,78
13.14_C	app2 noord	203331,54	471538,66	10,50	40,57
13.15_A	app2 noord	203333,98	471537,17	4,50	33,37
13.15_B	app2 noord	203333,98	471537,17	7,50	36,02
13.15_C	app2 noord	203333,98	471537,17	10,50	39,58
13.16_A	app2 noord	203337,46	471535,06	4,50	30,27
13.16_B	app2 noord	203337,46	471535,06	7,50	30,44
13.16_C	app2 noord	203337,46	471535,06	10,50	32,33
13.17_A	app2 noord	203340,11	471533,45	4,50	29,17
13.17_B	app2 noord	203340,11	471533,45	7,50	31,18
13.17_C	app2 noord	203340,11	471533,45	10,50	31,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
13.18_A	app2 noord	203343,36	471531,47	4,50	28,23
13.18_B	app2 noord	203343,36	471531,47	7,50	30,28
13.18_C	app2 noord	203343,36	471531,47	10,50	31,00
13.19_A	app2 noord	203345,88	471529,94	4,50	27,71
13.19_B	app2 noord	203345,88	471529,94	7,50	29,71
13.19_C	app2 noord	203345,88	471529,94	10,50	30,57
13.2_A	app2 zuid	203345,92	471516,81	1,50	14,39
13.2_B	app2 zuid	203345,92	471516,81	4,50	14,11
13.2_C	app2 zuid	203345,92	471516,81	7,50	25,17
13.2_D	app2 zuid	203345,92	471516,81	10,50	17,07
13.20_A	app2 noord	203349,50	471527,74	4,50	27,25
13.20_B	app2 noord	203349,50	471527,74	7,50	29,11
13.20_C	app2 noord	203349,50	471527,74	10,50	30,10
13.21_A	app2 noord	203351,98	471526,24	4,50	27,06
13.21_B	app2 noord	203351,98	471526,24	7,50	28,81
13.21_C	app2 noord	203351,98	471526,24	10,50	29,85
13.22_A	app2 noord	203355,64	471524,01	4,50	26,76
13.22_B	app2 noord	203355,64	471524,01	7,50	28,46
13.22_C	app2 noord	203355,64	471524,01	10,50	29,55
13.23_A	app2 oost	203355,95	471522,20	1,50	17,03
13.23_B	app2 oost	203355,95	471522,20	4,50	16,75
13.23_C	app2 oost	203355,95	471522,20	7,50	18,12
13.23_D	app2 oost	203355,95	471522,20	10,50	19,58
13.24_A	app2 oost	203354,15	471519,25	1,50	13,25
13.24_B	app2 oost	203354,15	471519,25	4,50	13,09
13.24_C	app2 oost	203354,15	471519,25	7,50	24,89
13.24_D	app2 oost	203354,15	471519,25	10,50	16,34
13.25_A	app2 oost	203351,79	471515,36	1,50	12,94
13.25_B	app2 oost	203351,79	471515,36	4,50	12,70
13.25_C	app2 oost	203351,79	471515,36	7,50	25,05
13.25_D	app2 oost	203351,79	471515,36	10,50	16,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
13.26_A	maatschappelijke functie	203356,96	471523,87	1,50	20,05
13.27_A	maatschappelijke functie	203354,66	471526,36	1,50	24,86
13.28_A	maatschappelijke functie	203347,24	471530,87	1,50	18,82
13.29_A	maatschappelijke functie	203345,30	471535,49	1,50	17,04
13.3_A	app2 zuid	203343,41	471518,34	1,50	15,10
13.3_B	app2 zuid	203343,41	471518,34	4,50	14,84
13.3_C	app2 zuid	203343,41	471518,34	7,50	25,23
13.3_D	app2 zuid	203343,41	471518,34	10,50	17,75
13.30_A	maatschappelijke functie	203342,55	471537,14	1,50	31,39
13.31_A	maatschappelijke functie	203339,48	471535,58	1,50	31,24
13.32_A	maatschappelijke functie	203335,17	471538,20	1,50	32,18
13.33_A	maatschappelijke functie	203329,36	471541,73	1,50	29,82
13.4_A	app2 zuid	203340,24	471520,26	1,50	20,52
13.4_B	app2 zuid	203340,24	471520,26	4,50	20,41
13.4_C	app2 zuid	203340,24	471520,26	7,50	25,33
13.4_D	app2 zuid	203340,24	471520,26	10,50	18,76
13.5_A	app2 zuid	203337,24	471522,08	1,50	20,63
13.5_B	app2 zuid	203337,24	471522,08	4,50	20,56
13.5_C	app2 zuid	203337,24	471522,08	7,50	26,34
13.5_D	app2 zuid	203337,24	471522,08	10,50	19,79
13.6_A	app2 zuid	203334,08	471524,00	1,50	20,78
13.6_B	app2 zuid	203334,08	471524,00	4,50	20,73
13.6_C	app2 zuid	203334,08	471524,00	7,50	26,39
13.6_D	app2 zuid	203334,08	471524,00	10,50	22,63
13.7_A	app2 zuid	203331,50	471525,57	1,50	20,90
13.7_B	app2 zuid	203331,50	471525,57	4,50	20,85
13.7_C	app2 zuid	203331,50	471525,57	7,50	26,43
13.7_D	app2 zuid	203331,50	471525,57	10,50	22,81
13.8_A	app2 zuid	203327,85	471527,79	1,50	21,03
13.8_B	app2 zuid	203327,85	471527,79	4,50	21,03
13.8_C	app2 zuid	203327,85	471527,79	7,50	22,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
13.8_D	app2 zuid	203327,85	471527,79	10,50	23,08
13.9_A	app2 zuid	203325,73	471529,07	1,50	21,13
13.9_B	app2 zuid	203325,73	471529,07	4,50	21,17
13.9_C	app2 zuid	203325,73	471529,07	7,50	22,22
13.9_D	app2 zuid	203325,73	471529,07	10,50	23,24
14.1_A	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	1,50	22,72
14.1_B	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	4,50	23,15
14.1_C	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	7,50	24,35
14.10_A	tweekapper noord	203310,33	471566,71	1,50	30,96
14.10_B	tweekapper noord	203310,33	471566,71	4,50	35,29
14.10_C	tweekapper noord	203310,33	471566,71	7,50	38,93
14.11_A	tweekapper oost	203311,97	471564,38	1,50	29,25
14.11_B	tweekapper oost	203311,97	471564,38	4,50	29,47
14.11_C	tweekapper oost	203311,97	471564,38	7,50	25,91
14.12_A	tweekapper oost	203310,09	471560,04	1,50	23,53
14.12_B	tweekapper oost	203310,09	471560,04	4,50	24,16
14.12_C	tweekapper oost	203310,09	471560,04	7,50	25,48
14.13_A	tweekapper oost	203306,82	471552,49	1,50	23,01
14.13_B	tweekapper oost	203306,82	471552,49	4,50	23,51
14.13_C	tweekapper oost	203306,82	471552,49	7,50	24,76
14.14_A	tweekapper oost	203305,07	471548,45	1,50	22,73
14.14_B	tweekapper oost	203305,07	471548,45	4,50	23,17
14.14_C	tweekapper oost	203305,07	471548,45	7,50	24,38
14.15_A	tweekapper oost	203301,01	471559,20	1,50	23,64
14.15_B	tweekapper oost	203301,01	471559,20	4,50	24,28
14.15_C	tweekapper oost	203301,01	471559,20	7,50	25,61
14.16_A	tweekapper noord	203304,90	471554,90	1,50	23,36
14.16_B	tweekapper noord	203304,90	471554,90	4,50	24,63
14.16_C	tweekapper noord	203304,90	471554,90	7,50	28,59
14.17_A	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	1,50	26,20
14.17_B	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	4,50	27,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
14.17_C	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	7,50	30,69
14.2_A	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	1,50	22,97
14.2_B	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	4,50	23,44
14.2_C	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	7,50	38,63
14.3_A	tweekapper west	203296,46	471554,25	1,50	23,36
14.3_B	tweekapper west	203296,46	471554,25	4,50	24,04
14.3_C	tweekapper west	203296,46	471554,25	7,50	27,32
14.4_A	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	1,50	23,67
14.4_B	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	4,50	24,29
14.4_C	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	7,50	25,62
14.5_A	tweekapper west	203293,92	471560,96	1,50	32,14
14.5_B	tweekapper west	203293,92	471560,96	4,50	36,69
14.5_C	tweekapper west	203293,92	471560,96	7,50	42,76
14.6_A	tweekapper west	203295,28	471564,09	1,50	31,91
14.6_B	tweekapper west	203295,28	471564,09	4,50	36,41
14.6_C	tweekapper west	203295,28	471564,09	7,50	42,68
14.7_A	tweekapper noord	203298,34	471564,89	1,50	32,99
14.7_B	tweekapper noord	203298,34	471564,89	4,50	37,58
14.7_C	tweekapper noord	203298,34	471564,89	7,50	43,32
14.8_A	tweekapper west	203301,81	471566,60	1,50	32,91
14.8_B	tweekapper west	203301,81	471566,60	4,50	37,58
14.8_C	tweekapper west	203301,81	471566,60	7,50	43,15
14.9_A	tweekapper noord	203305,05	471569,00	1,50	31,97
14.9_B	tweekapper noord	203305,05	471569,00	4,50	35,06
14.9_C	tweekapper noord	203305,05	471569,00	7,50	40,27
15.1_A	ggb soc huur zuid	203336,86	471560,23	1,50	23,10
15.1_B	ggb soc huur zuid	203336,86	471560,23	4,50	23,37
15.10_A	ggb soc huur west	203351,34	471595,70	1,50	35,34
15.10_B	ggb soc huur west	203351,34	471595,70	4,50	34,65
15.11_A	ggb soc huur noord	203354,28	471596,76	1,50	30,61
15.11_B	ggb soc huur noord	203354,28	471596,76	4,50	33,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
15.12_A	ggb soc huur noord	203358,10	471594,36	1,50	30,26
15.12_B	ggb soc huur noord	203358,10	471594,36	4,50	32,60
15.13_A	ggb soc huur oost	203358,10	471591,04	1,50	27,41
15.13_B	ggb soc huur oost	203358,10	471591,04	4,50	26,73
15.14_A	ggb soc huur oost	203355,39	471586,74	1,50	27,61
15.14_B	ggb soc huur oost	203355,39	471586,74	4,50	24,54
15.15_A	ggb soc huur oost	203352,78	471582,58	1,50	25,64
15.15_B	ggb soc huur oost	203352,78	471582,58	4,50	24,44
15.16_A	ggb soc huur oost	203350,10	471578,32	1,50	25,89
15.16_B	ggb soc huur oost	203350,10	471578,32	4,50	24,27
15.17_A	ggb soc huur oost	203347,52	471574,20	1,50	25,77
15.17_B	ggb soc huur oost	203347,52	471574,20	4,50	24,04
15.18_A	ggb soc huur oost	203344,80	471569,87	1,50	24,33
15.18_B	ggb soc huur oost	203344,80	471569,87	4,50	23,81
15.19_A	ggb soc huur oost	203342,14	471565,65	1,50	23,24
15.19_B	ggb soc huur oost	203342,14	471565,65	4,50	23,57
15.2_A	ggb soc huur zuid	203332,83	471562,76	1,50	23,41
15.2_B	ggb soc huur zuid	203332,83	471562,76	4,50	23,75
15.20_A	ggb soc huur oost	203339,34	471561,18	1,50	23,08
15.20_B	ggb soc huur oost	203339,34	471561,18	4,50	23,35
15.3_A	ggb soc huur west	203332,59	471565,85	1,50	27,45
15.3_B	ggb soc huur west	203332,59	471565,85	4,50	28,98
15.4_A	ggb soc huur west	203335,24	471570,07	1,50	29,32
15.4_B	ggb soc huur west	203335,24	471570,07	4,50	30,44
15.5_A	ggb soc huur west	203337,94	471574,37	1,50	31,60
15.5_B	ggb soc huur west	203337,94	471574,37	4,50	33,76
15.6_A	ggb soc huur west	203340,75	471578,84	1,50	31,47
15.6_B	ggb soc huur west	203340,75	471578,84	4,50	33,66
15.7_A	ggb soc huur west	203343,29	471582,89	1,50	32,73
15.7_B	ggb soc huur west	203343,29	471582,89	4,50	35,31
15.8_A	ggb soc huur west	203345,83	471586,92	1,50	32,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
15.8_B	ggb soc huur west	203345,83	471586,92	4,50	35,23
15.9_A	ggb soc huur west	203348,40	471591,02	1,50	34,69
15.9_B	ggb soc huur west	203348,40	471591,02	4,50	37,03
16.1_A	app no	203431,84	471596,38	2,50	19,99
16.1_B	app no	203431,84	471596,38	5,50	20,21
16.1_C	app no	203431,84	471596,38	8,50	22,39
16.10_A	app zw	203397,10	471620,50	2,50	45,10
16.10_B	app zw	203397,10	471620,50	5,50	45,96
16.10_C	app zw	203397,10	471620,50	8,50	47,18
16.11_A	app zw	203394,01	471624,82	2,50	42,98
16.11_B	app zw	203394,01	471624,82	5,50	43,86
16.11_C	app zw	203394,01	471624,82	8,50	45,10
16.12_A	app nw	203394,00	471629,17	2,50	42,94
16.12_B	app nw	203394,00	471629,17	5,50	44,01
16.12_C	app nw	203394,00	471629,17	8,50	45,32
16.13_A	app nw	203400,28	471633,66	2,50	42,55
16.13_B	app nw	203400,28	471633,66	5,50	43,54
16.13_C	app nw	203400,28	471633,66	8,50	44,82
16.14_A	app no	203405,53	471633,13	2,50	26,39
16.14_B	app no	203405,53	471633,13	5,50	27,26
16.14_C	app no	203405,53	471633,13	8,50	29,46
16.15_A	app no	203408,98	471628,32	2,50	22,66
16.15_B	app no	203408,98	471628,32	5,50	23,57
16.15_C	app no	203408,98	471628,32	8,50	26,03
16.16_A	app no	203412,12	471623,93	2,50	23,73
16.16_B	app no	203412,12	471623,93	5,50	24,46
16.16_C	app no	203412,12	471623,93	8,50	26,84
16.17_A	app no	203415,61	471619,05	2,50	24,77
16.17_B	app no	203415,61	471619,05	5,50	25,26
16.17_C	app no	203415,61	471619,05	8,50	29,12
16.18_A	app no	203422,07	471610,03	2,50	24,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
16.18_B	app no	203422,07	471610,03	5,50	25,20
16.18_C	app no	203422,07	471610,03	8,50	30,28
16.19_A	app no	203425,23	471605,61	2,50	23,05
16.19_B	app no	203425,23	471605,61	5,50	23,40
16.19_C	app no	203425,23	471605,61	8,50	31,14
16.2_A	app zo	203431,61	471591,89	2,50	19,90
16.2_B	app zo	203431,61	471591,89	5,50	20,10
16.2_C	app zo	203431,61	471591,89	8,50	24,43
16.20_A	app no	203428,56	471600,96	2,50	22,76
16.20_B	app no	203428,56	471600,96	5,50	23,05
16.20_C	app no	203428,56	471600,96	8,50	25,17
16.3_A	app zo	203425,65	471587,62	2,50	20,65
16.3_B	app zo	203425,65	471587,62	5,50	21,07
16.3_C	app zo	203425,65	471587,62	8,50	23,28
16.4_A	app zw	203421,00	471587,11	2,50	40,15
16.4_B	app zw	203421,00	471587,11	5,50	40,53
16.4_C	app zw	203421,00	471587,11	8,50	41,48
16.5_A	app zw	203417,21	471592,40	2,50	40,51
16.5_B	app zw	203417,21	471592,40	5,50	40,95
16.5_C	app zw	203417,21	471592,40	8,50	41,93
16.6_A	app zw	203414,00	471596,89	2,50	40,78
16.6_B	app zw	203414,00	471596,89	5,50	41,32
16.6_C	app zw	203414,00	471596,89	8,50	42,33
16.7_A	app zw	203410,46	471601,84	2,50	41,10
16.7_B	app zw	203410,46	471601,84	5,50	41,72
16.7_C	app zw	203410,46	471601,84	8,50	42,74
16.8_A	app zw	203404,09	471610,74	2,50	44,30
16.8_B	app zw	203404,09	471610,74	5,50	45,05
16.8_C	app zw	203404,09	471610,74	8,50	46,17
16.9_A	app zw	203400,63	471615,58	2,50	44,65
16.9_B	app zw	203400,63	471615,58	5,50	45,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
16.9_C	app zw	203400,63	471615,58	8,50	46,66
2.1_A	ggb west	203284,62	471627,57	1,50	53,36
2.10_A	ggb oost	203293,11	471623,74	1,50	34,27
2.11_A	ggb zuid	203290,70	471622,77	1,50	37,47
2.12_A	ggb zuid	203285,54	471625,98	1,50	37,02
2.2_A	ggb west	203286,88	471631,17	1,50	54,32
2.3_A	ggb west	203288,80	471634,21	1,50	55,18
2.4_A	ggb west	203290,51	471636,93	1,50	55,97
2.5_A	ggb noord	203292,94	471638,20	1,50	56,14
2.6_A	ggb noord	203297,73	471635,16	1,50	40,53
2.7_A	ggb oost	203298,75	471632,73	1,50	35,62
2.8_A	ggb oost	203296,52	471629,17	1,50	35,16
2.9_A	ggb oost	203294,91	471626,61	1,50	35,17
3.1_A	LL2 west	203275,30	471614,22	1,50	39,31
3.2_A	LL2 west	203278,76	471619,12	1,50	45,08
3.3_A	LL2 west	203282,09	471623,82	1,50	52,40
3.4_A	LL2 noord	203284,07	471624,64	1,50	52,57
3.5_A	LL2 noord	203287,28	471622,37	1,50	36,24
3.6_A	LL2 oost	203287,59	471620,86	1,50	36,56
3.7_A	LL2 oost	203284,44	471616,40	1,50	33,38
3.8_A	LL2 zuid	203278,84	471610,33	1,50	32,13
3.9_A	LL2 zuid	203275,56	471612,65	1,50	32,22
4.1_A	ggb2 west	203279,13	471609,23	1,50	30,36
4.10_A	ggb2 noord	203306,52	471600,20	1,50	35,78
4.11_A	ggb2 noord	203309,57	471598,05	1,50	36,52
4.12_A	ggb2 noord	203311,58	471596,63	1,50	36,85
4.13_A	ggb2 noord	203314,61	471594,49	1,50	39,23
4.14_A	ggb2 oost	203311,38	471586,96	1,50	27,98
4.15_A	ggb2 zuid	203309,69	471586,70	1,50	25,96
4.16_A	ggb2 zuid	203306,04	471589,28	1,50	26,32
4.17_A	ggb2 zuid	203304,18	471590,59	1,50	28,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamaz

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
4.18_A	ggb2 zuid	203300,78	471593,00	1,50	28,79
4.19_A	ggb2 zuid	203299,09	471594,19	1,50	28,88
4.2_A	ggb2 noord	203285,00	471615,41	1,50	34,32
4.20_A	ggb2 zuid	203295,51	471596,72	1,50	29,09
4.21_A	ggb2 zuid	203294,06	471597,75	1,50	29,19
4.22_A	ggb2 zuid	203290,29	471600,40	1,50	28,13
4.23_A	ggb2 zuid	203288,53	471601,65	1,50	28,34
4.24_A	ggb2 zuid	203285,10	471604,07	1,50	28,71
4.25_A	ggb2 zuid	203282,91	471605,62	1,50	28,94
4.26_A	ggb2 zuid	203280,14	471607,58	1,50	29,24
4.3_A	ggb2 noord	203288,01	471613,28	1,50	38,16
4.4_A	ggb2 noord	203290,22	471611,72	1,50	36,32
4.5_A	ggb2 noord	203293,47	471609,43	1,50	35,29
4.6_A	ggb2 noord	203295,64	471607,89	1,50	35,64
4.7_A	ggb2 noord	203298,88	471605,60	1,50	35,26
4.8_A	ggb2 noord	203301,27	471603,92	1,50	35,37
4.9_A	ggb2 noord	203304,20	471601,84	1,50	35,45
5.1_A	poort west	203316,61	471594,69	1,50	39,20
5.1_B	poort west	203316,61	471594,69	4,50	38,71
5.1_C	poort west	203316,61	471594,69	7,50	43,30
5.10_C	poort zuid	203314,60	471591,86	7,50	44,18
5.2_A	poort noord	203318,61	471595,33	1,50	35,54
5.2_B	poort noord	203318,61	471595,33	4,50	37,85
5.2_C	poort noord	203318,61	471595,33	7,50	42,62
5.3_A	poort noord	203321,55	471593,26	1,50	34,85
5.3_B	poort noord	203321,55	471593,26	4,50	36,91
5.3_C	poort noord	203321,55	471593,26	7,50	41,45
5.4_A	poort noord	203324,87	471590,91	1,50	34,27
5.4_B	poort noord	203324,87	471590,91	4,50	37,04
5.4_C	poort noord	203324,87	471590,91	7,50	40,30
5.5_A	poort oost	203325,20	471589,17	1,50	30,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
5.5_B	poort oost	203325,20	471589,17	4,50	32,00
5.5_C	poort oost	203325,20	471589,17	7,50	28,41
5.6_A	poort oost	203322,80	471585,78	1,50	30,18
5.6_B	poort oost	203322,80	471585,78	4,50	31,90
5.6_C	poort oost	203322,80	471585,78	7,50	28,11
5.7_A	poort zuid	203320,64	471585,09	1,50	25,51
5.7_B	poort zuid	203320,64	471585,09	4,50	26,54
5.7_C	poort zuid	203320,64	471585,09	7,50	28,14
5.8_A	poort zuid	203317,88	471587,03	1,50	25,78
5.8_B	poort zuid	203317,88	471587,03	4,50	26,91
5.8_C	poort zuid	203317,88	471587,03	7,50	28,58
5.9_A	poort zuid	203314,65	471589,32	1,50	26,10
5.9_B	poort zuid	203314,65	471589,32	4,50	27,37
5.9_C	poort zuid	203314,65	471589,32	7,50	29,12
6.1_A	poort2 noord	203338,81	471628,79	1,50	29,34
6.1_B	poort2 noord	203338,81	471628,79	4,50	39,93
6.1_C	poort2 noord	203338,81	471628,79	7,50	50,72
6.10_C	poort2 west	203336,74	471627,34	7,50	49,19
6.2_A	poort2 noord	203342,11	471627,05	1,50	30,46
6.2_B	poort2 noord	203342,11	471627,05	4,50	39,70
6.2_C	poort2 noord	203342,11	471627,05	7,50	50,24
6.3_A	poort2 noord	203345,45	471625,28	1,50	31,02
6.3_B	poort2 noord	203345,45	471625,28	4,50	39,56
6.3_C	poort2 noord	203345,45	471625,28	7,50	49,86
6.4_A	poort2 oost	203346,32	471623,67	1,50	26,81
6.4_B	poort2 oost	203346,32	471623,67	4,50	28,45
6.4_C	poort2 oost	203346,32	471623,67	7,50	33,88
6.5_A	poort2 oost	203344,11	471619,47	1,50	26,71
6.5_B	poort2 oost	203344,11	471619,47	4,50	28,32
6.5_C	poort2 oost	203344,11	471619,47	7,50	30,16
6.6_A	poort2 zuid	203342,29	471618,77	1,50	32,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
6.6_B	poort2 zuid	203342,29	471618,77	4,50	35,75
6.6_C	poort2 zuid	203342,29	471618,77	7,50	30,85
6.7_A	poort2 zuid	203338,84	471620,61	1,50	33,52
6.7_B	poort2 zuid	203338,84	471620,61	4,50	36,58
6.7_C	poort2 zuid	203338,84	471620,61	7,50	31,53
6.8_A	poort2 zuid	203335,71	471622,28	1,50	34,38
6.8_B	poort2 zuid	203335,71	471622,28	4,50	37,54
6.8_C	poort2 zuid	203335,71	471622,28	7,50	43,69
6.9_A	poort2 west	203334,98	471623,99	1,50	35,63
6.9_B	poort2 west	203334,98	471623,99	4,50	41,14
6.9_C	poort2 west	203334,98	471623,99	7,50	47,83
7.1_A	ggb3 zuid	203332,98	471627,13	1,50	37,07
7.10_A	ggb3 noord	203312,82	471648,20	1,50	54,57
7.11_A	ggb3 noord	203315,86	471646,59	1,50	53,50
7.12_A	ggb3 noord	203318,24	471645,33	1,50	52,74
7.13_A	ggb3 noord	203321,48	471643,62	1,50	51,76
7.14_A	ggb3 noord	203323,99	471642,29	1,50	51,06
7.15_A	ggb3 noord	203327,37	471640,50	1,50	50,16
7.16_A	ggb3 noord	203330,08	471639,06	1,50	49,49
7.17_A	ggb3 noord	203333,19	471637,42	1,50	48,75
7.18_A	ggb3 noord	203335,65	471636,11	1,50	48,31
7.19_A	ggb3 noord	203338,73	471634,48	1,50	47,80
7.2_A	ggb3 zuid	203327,05	471630,26	1,50	31,09
7.20_A	ggb3 oost	203339,89	471632,85	1,50	32,36
7.21_A	ggb3 oost	203338,47	471630,17	1,50	29,43
7.3_A	ggb3 zuid	203321,33	471633,29	1,50	37,35
7.4_A	ggb3 zuid	203315,62	471636,31	1,50	40,38
7.5_A	ggb3 zuid	203309,89	471639,34	1,50	36,99
7.6_A	ggb3 zuid	203304,17	471642,37	1,50	35,65
7.7_A	ggb3 west	203305,27	471651,23	1,50	60,07
7.8_A	ggb3 noord	203306,90	471651,34	1,50	57,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
7_9_A	ggb3 noord	203310,30	471649,54	1,50	55,80
8.1_A	dakw zo	203428,95	471593,06	11,50	23,75
8.1_B	dakw zo	203428,95	471593,06	14,50	25,26
8.2_A	dakw zo	203425,23	471590,40	11,50	24,08
8.2_B	dakw zo	203425,23	471590,40	14,50	25,58
8.3_A	dakw zw	203422,14	471590,68	11,50	42,42
8.3_B	dakw zw	203422,14	471590,68	14,50	45,13
8.4_A	dakw zw	203419,94	471593,76	11,50	42,69
8.4_B	dakw zw	203419,94	471593,76	14,50	45,43
8.5_A	dakw nw	203420,15	471596,84	11,50	35,94
8.5_B	dakw nw	203420,15	471596,84	14,50	37,05
8.6_A	dakw nw	203423,73	471599,40	11,50	31,47
8.6_B	dakw nw	203423,73	471599,40	14,50	27,61
8.7_A	dakw no	203425,95	471599,44	11,50	32,89
8.7_B	dakw no	203425,95	471599,44	14,50	28,13
8.8_A	dakw no	203428,59	471595,75	11,50	25,84
8.8_B	dakw no	203428,59	471595,75	14,50	27,23
9.1_A	dakw2 no	203420,00	471607,76	11,50	34,17
9.1_B	dakw2 no	203420,00	471607,76	14,50	34,45
9.2_A	dakw2 no	203422,36	471604,47	11,50	32,84
9.2_B	dakw2 no	203422,36	471604,47	14,50	31,39
9.3_A	dakw2 zo	203422,37	471601,88	11,50	28,44
9.3_B	dakw2 zo	203422,37	471601,88	14,50	30,53
9.4_A	dakw2 zo	203418,83	471599,35	11,50	41,73
9.4_B	dakw2 zo	203418,83	471599,35	14,50	42,79
9.5_A	dakw2 zw	203415,59	471599,83	11,50	43,27
9.5_B	dakw2 zw	203415,59	471599,83	14,50	44,26
9.6_A	dakw2 zw	203413,46	471602,82	11,50	43,57
9.6_B	dakw2 zw	203413,46	471602,82	14,50	44,46
9.7_A	dakw2 nw	203414,16	471606,08	11,50	43,53
9.7_B	dakw2 nw	203414,16	471606,08	14,50	44,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau AB
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
lamax

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
9.8_A	dakw2 nw	203417,15	471608,23	11,50	40,13
9.8_B	dakw2 nw	203417,15	471608,23	14,50	41,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
1.1_A	LL west	203293,38	471641,62	1,50	19,75	19,75
1.2_A	LL west	203295,89	471646,35	1,50	22,31	22,31
1.3_A	LL west	203298,86	471651,95	1,50	23,81	23,81
1.4_A	LL noord	203301,04	471652,74	1,50	25,32	25,32
1.5_A	LL noord	203303,50	471651,44	1,50	24,93	24,93
1.6_A	Lloost	203300,89	471642,53	1,50	9,81	9,81
1.7_A	Lloost	203298,70	471638,40	1,50	11,22	11,22
1.8_A	LL zuid	203297,51	471637,97	1,50	16,61	16,61
1.9_A	LL zuid	203293,68	471640,00	1,50	12,19	12,19
10.1_A	dakw3 nw	203403,32	471619,23	11,50	18,21	18,21
10.1_B	dakw3 nw	203403,32	471619,23	14,50	18,91	18,91
10.2_A	dakw3 nw	203407,18	471622,00	11,50	5,42	5,42
10.2_B	dakw3 nw	203407,18	471622,00	14,50	5,00	5,00
10.3_A	dakw3 no	203410,17	471621,50	11,50	3,29	3,29
10.3_B	dakw3 no	203410,17	471621,50	14,50	5,97	5,97
10.4_A	dakw3 no	203412,44	471618,32	11,50	6,12	6,12
10.4_B	dakw3 no	203412,44	471618,32	14,50	6,90	6,90
10.5_A	dakw3 zo	203412,45	471615,68	11,50	15,09	15,09
10.5_B	dakw3 zo	203412,45	471615,68	14,50	16,38	16,38
10.6_A	dakw3 zo	203408,81	471613,08	11,50	1,63	1,63
10.6_B	dakw3 zo	203408,81	471613,08	14,50	3,08	3,08
10.7_A	dakw3 zw	203405,71	471613,64	11,50	18,24	18,24
10.7_B	dakw3 zw	203405,71	471613,64	14,50	19,16	19,16
10.8_A	dakw3 zw	203403,47	471616,77	11,50	18,60	18,60
10.8_B	dakw3 zw	203403,47	471616,77	14,50	19,38	19,38
11.1_A	dakw4 zw	203399,22	471622,71	11,50	19,44	19,44
11.1_B	dakw4 zw	203399,22	471622,71	14,50	20,15	20,15
11.2_A	dakw4 zw	203397,12	471625,65	11,50	19,96	19,96
11.2_B	dakw4 zw	203397,12	471625,65	14,50	20,59	20,59
11.3_A	dakw4 nw	203396,93	471628,19	11,50	19,43	19,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
11.3_B	dakw4 nw	203396,93	471628,19	14,50	20,09	20,09	
11.4_A	dakw4 nw	203400,78	471630,94	11,50	18,94	18,94	
11.4_B	dakw4 nw	203400,78	471630,94	14,50	19,90	19,90	
11.5_A	dakw4 no	203403,67	471630,57	11,50	7,06	7,06	
11.5_B	dakw4 no	203403,67	471630,57	14,50	8,01	8,01	
11.6_A	dakw4 no	203405,98	471627,35	11,50	6,02	6,02	
11.6_B	dakw4 no	203405,98	471627,35	14,50	7,37	7,37	
11.7_A	dakw4 zo	203406,13	471624,69	11,50	6,34	6,34	
11.7_B	dakw4 zo	203406,13	471624,69	14,50	8,00	8,00	
11.8_A	dakw4 zo	203402,65	471622,20	11,50	16,94	16,94	
11.8_B	dakw4 zo	203402,65	471622,20	14,50	17,89	17,89	
12.1_A	LL3 zo	203377,78	471534,68	1,50	-11,24	-11,24	
12.1_B	LL3 zo	203377,78	471534,68	4,50	1,76	1,76	
12.10_A	LL3 no	203399,34	471561,98	1,50	9,13	9,13	
12.10_B	LL3 no	203399,34	471561,98	4,50	11,66	11,66	
12.11_A	LL3 no	203395,34	471566,63	1,50	9,54	9,54	
12.11_B	LL3 no	203395,34	471566,63	4,50	12,00	12,00	
12.12_A	LL3 w	203391,83	471568,09	1,50	3,56	3,56	
12.12_B	LL3 w	203391,83	471568,09	4,50	4,70	4,70	
12.13_A	LL3 w	203392,47	471565,06	1,50	5,20	5,20	
12.13_B	LL3 w	203392,47	471565,06	4,50	5,73	5,73	
12.14_A	LL3 w	203392,29	471560,58	1,50	0,53	0,53	
12.14_B	LL3 w	203392,29	471560,58	4,50	2,13	2,13	
12.15_A	LL3 w	203387,68	471556,62	1,50	-0,55	-0,55	
12.15_B	LL3 w	203387,68	471556,62	4,50	1,29	1,29	
12.16_A	LL3 w	203383,75	471557,11	1,50	-9,39	-9,39	
12.16_B	LL3 w	203383,75	471557,11	4,50	1,14	1,14	
12.17_A	LL3 w	203380,40	471558,28	1,50	-0,91	-0,91	
12.17_B	LL3 w	203380,40	471558,28	4,50	1,12	1,12	
12.18_A	LL3 w	203378,11	471556,32	1,50	-1,11	-1,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
12.18_B	LL3 w	203378,11	471556,32	4,50	1,17	1,17
12.19_A	LL3 w	203378,88	471553,26	1,50	1,24	1,24
12.19_B	LL3 w	203378,88	471553,26	4,50	0,75	0,75
12.2_A	LL3 zo	203381,81	471538,13	1,50	-12,80	-12,80
12.2_B	LL3 zo	203381,81	471538,13	4,50	1,98	1,98
12.20_A	LL3 w	203378,88	471549,06	1,50	-1,69	-1,69
12.20_B	LL3 w	203378,88	471549,06	4,50	0,26	0,26
12.21_A	LL3 w	203374,09	471544,95	1,50	-2,12	-2,12
12.21_B	LL3 w	203374,09	471544,95	4,50	1,68	1,68
12.22_A	LL3 w	203370,20	471545,26	1,50	0,16	0,16
12.22_B	LL3 w	203370,20	471545,26	4,50	1,51	1,51
12.23_A	LL3 w	203366,82	471546,62	1,50	-2,11	-2,11
12.23_B	LL3 w	203366,82	471546,62	4,50	-0,07	-0,07
12.24_A	LL3 zw	203367,13	471543,92	1,50	0,12	0,12
12.24_B	LL3 zw	203367,13	471543,92	4,50	1,99	1,99
12.25_A	LL3 zw	203370,49	471540,01	1,50	0,29	0,29
12.25_B	LL3 zw	203370,49	471540,01	4,50	2,27	2,27
12.26_A	LL3 zw	203374,05	471535,86	1,50	-0,35	-0,35
12.26_B	LL3 zw	203374,05	471535,86	4,50	1,94	1,94
12.3_A	LL3 zo	203384,49	471540,44	1,50	-12,78	-12,78
12.3_B	LL3 zo	203384,49	471540,44	4,50	1,97	1,97
12.4_A	LL3 zo	203388,68	471544,04	1,50	-10,75	-10,75
12.4_B	LL3 zo	203388,68	471544,04	4,50	2,32	2,32
12.5_A	LL3 zo	203391,53	471546,48	1,50	-10,61	-10,61
12.5_B	LL3 zo	203391,53	471546,48	4,50	2,09	2,09
12.6_A	LL3 zo	203395,86	471550,20	1,50	-6,78	-6,78
12.6_B	LL3 zo	203395,86	471550,20	4,50	7,75	7,75
12.7_A	LL3 zo	203398,26	471552,26	1,50	-5,90	-5,90
12.7_B	LL3 zo	203398,26	471552,26	4,50	7,94	7,94
12.8_A	LL3 zo	203402,06	471555,53	1,50	-3,74	-3,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
12.8_B	LL3 zo	203402,06	471555,53	4,50	8,36	8,36
12.9_A	LL3 no	203402,44	471558,37	1,50	8,87	8,87
12.9_B	LL3 no	203402,44	471558,37	4,50	11,42	11,42
13.1_A	app2 zuid	203349,88	471514,41	1,50	-14,74	-14,74
13.1_B	app2 zuid	203349,88	471514,41	4,50	-14,88	-14,88
13.1_C	app2 zuid	203349,88	471514,41	7,50	-4,51	-4,51
13.1_D	app2 zuid	203349,88	471514,41	10,50	-3,40	-3,40
13.10_A	app2 zuid	203322,03	471531,32	1,50	-8,15	-8,15
13.10_B	app2 zuid	203322,03	471531,32	4,50	-8,21	-8,21
13.10_C	app2 zuid	203322,03	471531,32	7,50	-7,17	-7,17
13.10_D	app2 zuid	203322,03	471531,32	10,50	-5,82	-5,82
13.11_A	app2 west	203321,62	471533,50	1,50	-2,01	-2,01
13.11_B	app2 west	203321,62	471533,50	4,50	-1,48	-1,48
13.11_C	app2 west	203321,62	471533,50	7,50	0,60	0,60
13.11_D	app2 west	203321,62	471533,50	10,50	2,71	2,71
13.12_A	app2 west	203324,93	471538,94	1,50	-0,72	-0,72
13.12_B	app2 west	203324,93	471538,94	4,50	1,69	1,69
13.12_C	app2 west	203324,93	471538,94	7,50	3,94	3,94
13.12_D	app2 west	203324,93	471538,94	10,50	7,49	7,49
13.13_A	app2 noord	203327,78	471540,94	4,50	1,92	1,92
13.13_B	app2 noord	203327,78	471540,94	7,50	4,10	4,10
13.13_C	app2 noord	203327,78	471540,94	10,50	7,47	7,47
13.14_A	app2 noord	203331,54	471538,66	4,50	1,62	1,62
13.14_B	app2 noord	203331,54	471538,66	7,50	3,82	3,82
13.14_C	app2 noord	203331,54	471538,66	10,50	6,91	6,91
13.15_A	app2 noord	203333,98	471537,17	4,50	1,53	1,53
13.15_B	app2 noord	203333,98	471537,17	7,50	3,66	3,66
13.15_C	app2 noord	203333,98	471537,17	10,50	6,63	6,63
13.16_A	app2 noord	203337,46	471535,06	4,50	1,44	1,44
13.16_B	app2 noord	203337,46	471535,06	7,50	3,48	3,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
13.16_C	app2 noord	203337,46	471535,06	10,50	6,32	6,32	
13.17_A	app2 noord	203340,11	471533,45	4,50	0,71	0,71	
13.17_B	app2 noord	203340,11	471533,45	7,50	2,09	2,09	
13.17_C	app2 noord	203340,11	471533,45	10,50	4,51	4,51	
13.18_A	app2 noord	203343,36	471531,47	4,50	0,15	0,15	
13.18_B	app2 noord	203343,36	471531,47	7,50	1,76	1,76	
13.18_C	app2 noord	203343,36	471531,47	10,50	2,80	2,80	
13.19_A	app2 noord	203345,88	471529,94	4,50	-0,21	-0,21	
13.19_B	app2 noord	203345,88	471529,94	7,50	1,18	1,18	
13.19_C	app2 noord	203345,88	471529,94	10,50	2,19	2,19	
13.2_A	app2 zuid	203345,92	471516,81	1,50	-15,08	-15,08	
13.2_B	app2 zuid	203345,92	471516,81	4,50	-15,21	-15,21	
13.2_C	app2 zuid	203345,92	471516,81	7,50	-4,65	-4,65	
13.2_D	app2 zuid	203345,92	471516,81	10,50	-11,72	-11,72	
13.20_A	app2 noord	203349,50	471527,74	4,50	-0,61	-0,61	
13.20_B	app2 noord	203349,50	471527,74	7,50	0,78	0,78	
13.20_C	app2 noord	203349,50	471527,74	10,50	1,74	1,74	
13.21_A	app2 noord	203351,98	471526,24	4,50	-0,89	-0,89	
13.21_B	app2 noord	203351,98	471526,24	7,50	0,52	0,52	
13.21_C	app2 noord	203351,98	471526,24	10,50	1,43	1,43	
13.22_A	app2 noord	203355,64	471524,01	4,50	-0,94	-0,94	
13.22_B	app2 noord	203355,64	471524,01	7,50	0,45	0,45	
13.22_C	app2 noord	203355,64	471524,01	10,50	1,25	1,25	
13.23_A	app2 oost	203355,95	471522,20	1,50	-9,13	-9,13	
13.23_B	app2 oost	203355,95	471522,20	4,50	-9,32	-9,32	
13.23_C	app2 oost	203355,95	471522,20	7,50	-7,82	-7,82	
13.23_D	app2 oost	203355,95	471522,20	10,50	-7,33	-7,33	
13.24_A	app2 oost	203354,15	471519,25	1,50	-12,71	-12,71	
13.24_B	app2 oost	203354,15	471519,25	4,50	-12,89	-12,89	
13.24_C	app2 oost	203354,15	471519,25	7,50	-2,23	-2,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel AB
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
13.24_D	app2 oost	203354,15	471519,25	10,50	-9,86	-9,86	
13.25_A	app2 oost	203351,79	471515,36	1,50	-14,27	-14,27	
13.25_B	app2 oost	203351,79	471515,36	4,50	-14,43	-14,43	
13.25_C	app2 oost	203351,79	471515,36	7,50	-4,31	-4,31	
13.25_D	app2 oost	203351,79	471515,36	10,50	-7,97	-7,97	
13.26_A	maatschappelijke functie	203356,96	471523,87	1,50	-4,39	-4,39	
13.27_A	maatschappelijke functie	203354,66	471526,36	1,50	-1,80	-1,80	
13.28_A	maatschappelijke functie	203347,24	471530,87	1,50	-6,46	-6,46	
13.29_A	maatschappelijke functie	203345,30	471535,49	1,50	-9,04	-9,04	
13.3_A	app2 zuid	203343,41	471518,34	1,50	-15,10	-15,10	
13.3_B	app2 zuid	203343,41	471518,34	4,50	-15,22	-15,22	
13.3_C	app2 zuid	203343,41	471518,34	7,50	-4,70	-4,70	
13.3_D	app2 zuid	203343,41	471518,34	10,50	-11,65	-11,65	
13.30_A	maatschappelijke functie	203342,55	471537,14	1,50	2,52	2,52	
13.31_A	maatschappelijke functie	203339,48	471535,58	1,50	2,03	2,03	
13.32_A	maatschappelijke functie	203335,17	471538,20	1,50	1,79	1,79	
13.33_A	maatschappelijke functie	203329,36	471541,73	1,50	-0,04	-0,04	
13.4_A	app2 zuid	203340,24	471520,26	1,50	-14,97	-14,97	
13.4_B	app2 zuid	203340,24	471520,26	4,50	-15,11	-15,11	
13.4_C	app2 zuid	203340,24	471520,26	7,50	-4,72	-4,72	
13.4_D	app2 zuid	203340,24	471520,26	10,50	-11,46	-11,46	
13.5_A	app2 zuid	203337,24	471522,08	1,50	-11,52	-11,52	
13.5_B	app2 zuid	203337,24	471522,08	4,50	-11,55	-11,55	
13.5_C	app2 zuid	203337,24	471522,08	7,50	-4,31	-4,31	
13.5_D	app2 zuid	203337,24	471522,08	10,50	-9,25	-9,25	
13.6_A	app2 zuid	203334,08	471524,00	1,50	-11,31	-11,31	
13.6_B	app2 zuid	203334,08	471524,00	4,50	-11,36	-11,36	
13.6_C	app2 zuid	203334,08	471524,00	7,50	-4,29	-4,29	
13.6_D	app2 zuid	203334,08	471524,00	10,50	-8,97	-8,97	
13.7_A	app2 zuid	203331,50	471525,57	1,50	-11,11	-11,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
13.7_B	app2 zuid	203331,50	471525,57	4,50	-11,15	-11,15	
13.7_C	app2 zuid	203331,50	471525,57	7,50	-4,34	-4,34	
13.7_D	app2 zuid	203331,50	471525,57	10,50	-8,71	-8,71	
13.8_A	app2 zuid	203327,85	471527,79	1,50	-10,67	-10,67	
13.8_B	app2 zuid	203327,85	471527,79	4,50	-10,70	-10,70	
13.8_C	app2 zuid	203327,85	471527,79	7,50	-9,63	-9,63	
13.8_D	app2 zuid	203327,85	471527,79	10,50	-8,22	-8,22	
13.9_A	app2 zuid	203325,73	471529,07	1,50	-10,25	-10,25	
13.9_B	app2 zuid	203325,73	471529,07	4,50	-10,28	-10,28	
13.9_C	app2 zuid	203325,73	471529,07	7,50	-9,21	-9,21	
13.9_D	app2 zuid	203325,73	471529,07	10,50	-7,79	-7,79	
14.1_A	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	1,50	-9,25	-9,25	
14.1_B	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	4,50	-8,81	-8,81	
14.1_C	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	7,50	-7,31	-7,31	
14.10_A	tweekapper noord	203310,33	471566,71	1,50	2,85	2,85	
14.10_B	tweekapper noord	203310,33	471566,71	4,50	5,57	5,57	
14.10_C	tweekapper noord	203310,33	471566,71	7,50	8,26	8,26	
14.11_A	tweekapper oost	203311,97	471564,38	1,50	-2,05	-2,05	
14.11_B	tweekapper oost	203311,97	471564,38	4,50	-1,54	-1,54	
14.11_C	tweekapper oost	203311,97	471564,38	7,50	-3,98	-3,98	
14.12_A	tweekapper oost	203310,09	471560,04	1,50	-6,50	-6,50	
14.12_B	tweekapper oost	203310,09	471560,04	4,50	-7,57	-7,57	
14.12_C	tweekapper oost	203310,09	471560,04	7,50	-5,94	-5,94	
14.13_A	tweekapper oost	203306,82	471552,49	1,50	-9,11	-9,11	
14.13_B	tweekapper oost	203306,82	471552,49	4,50	-8,58	-8,58	
14.13_C	tweekapper oost	203306,82	471552,49	7,50	-7,00	-7,00	
14.14_A	tweekapper oost	203305,07	471548,45	1,50	-9,32	-9,32	
14.14_B	tweekapper oost	203305,07	471548,45	4,50	-8,86	-8,86	
14.14_C	tweekapper oost	203305,07	471548,45	7,50	-7,33	-7,33	
14.15_A	tweekapper oost	203301,01	471559,20	1,50	-8,82	-8,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
14.15_B	tweekapper oost	203301,01	471559,20	4,50	-8,12	-8,12	
14.15_C	tweekapper oost	203301,01	471559,20	7,50	-6,44	-6,44	
14.16_A	tweekapper noord	203304,90	471554,90	1,50	-7,81	-7,81	
14.16_B	tweekapper noord	203304,90	471554,90	4,50	-6,39	-6,39	
14.16_C	tweekapper noord	203304,90	471554,90	7,50	-2,19	-2,19	
14.17_A	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	1,50	-5,39	-5,39	
14.17_B	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	4,50	-4,19	-4,19	
14.17_C	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	7,50	-0,70	-0,70	
14.2_A	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	1,50	-8,39	-8,39	
14.2_B	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	4,50	-7,94	-7,94	
14.2_C	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	7,50	3,71	3,71	
14.3_A	tweekapper west	203296,46	471554,25	1,50	-8,18	-8,18	
14.3_B	tweekapper west	203296,46	471554,25	4,50	-6,93	-6,93	
14.3_C	tweekapper west	203296,46	471554,25	7,50	-3,50	-3,50	
14.4_A	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	1,50	-8,74	-8,74	
14.4_B	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	4,50	-8,03	-8,03	
14.4_C	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	7,50	-3,73	-3,73	
14.5_A	tweekapper west	203293,92	471560,96	1,50	2,64	2,64	
14.5_B	tweekapper west	203293,92	471560,96	4,50	6,12	6,12	
14.5_C	tweekapper west	203293,92	471560,96	7,50	12,45	12,45	
14.6_A	tweekapper west	203295,28	471564,09	1,50	2,65	2,65	
14.6_B	tweekapper west	203295,28	471564,09	4,50	7,01	7,01	
14.6_C	tweekapper west	203295,28	471564,09	7,50	12,33	12,33	
14.7_A	tweekapper noord	203298,34	471564,89	1,50	4,24	4,24	
14.7_B	tweekapper noord	203298,34	471564,89	4,50	8,08	8,08	
14.7_C	tweekapper noord	203298,34	471564,89	7,50	12,49	12,49	
14.8_A	tweekapper west	203301,81	471566,60	1,50	4,12	4,12	
14.8_B	tweekapper west	203301,81	471566,60	4,50	7,84	7,84	
14.8_C	tweekapper west	203301,81	471566,60	7,50	12,20	12,20	
14.9_A	tweekapper noord	203305,05	471569,00	1,50	3,47	3,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
14.9_B	tweekapper noord	203305,05	471569,00	4,50	5,29	5,29
14.9_C	tweekapper noord	203305,05	471569,00	7,50	9,30	9,30
15.1_A	ggb soc huur zuid	203336,86	471560,23	1,50	-6,69	-6,69
15.1_B	ggb soc huur zuid	203336,86	471560,23	4,50	-5,84	-5,84
15.10_A	ggb soc huur west	203351,34	471595,70	1,50	7,62	7,62
15.10_B	ggb soc huur west	203351,34	471595,70	4,50	8,54	8,54
15.11_A	ggb soc huur noord	203354,28	471596,76	1,50	6,24	6,24
15.11_B	ggb soc huur noord	203354,28	471596,76	4,50	8,14	8,14
15.12_A	ggb soc huur noord	203358,10	471594,36	1,50	5,90	5,90
15.12_B	ggb soc huur noord	203358,10	471594,36	4,50	7,70	7,70
15.13_A	ggb soc huur oost	203358,10	471591,04	1,50	-0,29	-0,29
15.13_B	ggb soc huur oost	203358,10	471591,04	4,50	-2,54	-2,54
15.14_A	ggb soc huur oost	203355,39	471586,74	1,50	0,35	0,35
15.14_B	ggb soc huur oost	203355,39	471586,74	4,50	-2,68	-2,68
15.15_A	ggb soc huur oost	203352,78	471582,58	1,50	-1,01	-1,01
15.15_B	ggb soc huur oost	203352,78	471582,58	4,50	-4,38	-4,38
15.16_A	ggb soc huur oost	203350,10	471578,32	1,50	-1,64	-1,64
15.16_B	ggb soc huur oost	203350,10	471578,32	4,50	-4,95	-4,95
15.17_A	ggb soc huur oost	203347,52	471574,20	1,50	-1,96	-1,96
15.17_B	ggb soc huur oost	203347,52	471574,20	4,50	-5,39	-5,39
15.18_A	ggb soc huur oost	203344,80	471569,87	1,50	-2,25	-2,25
15.18_B	ggb soc huur oost	203344,80	471569,87	4,50	-5,75	-5,75
15.19_A	ggb soc huur oost	203342,14	471565,65	1,50	-8,03	-8,03
15.19_B	ggb soc huur oost	203342,14	471565,65	4,50	-6,95	-6,95
15.2_A	ggb soc huur zuid	203332,83	471562,76	1,50	-4,27	-4,27
15.2_B	ggb soc huur zuid	203332,83	471562,76	4,50	-3,62	-3,62
15.20_A	ggb soc huur oost	203339,34	471561,18	1,50	-8,03	-8,03
15.20_B	ggb soc huur oost	203339,34	471561,18	4,50	-7,04	-7,04
15.3_A	ggb soc huur west	203332,59	471565,85	1,50	0,09	0,09
15.3_B	ggb soc huur west	203332,59	471565,85	4,50	1,13	1,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
15.4_A	ggb soc huur west	203335,24	471570,07	1,50	1,74	1,74
15.4_B	ggb soc huur west	203335,24	471570,07	4,50	2,75	2,75
15.5_A	ggb soc huur west	203337,94	471574,37	1,50	5,82	5,82
15.5_B	ggb soc huur west	203337,94	471574,37	4,50	6,85	6,85
15.6_A	ggb soc huur west	203340,75	471578,84	1,50	6,58	6,58
15.6_B	ggb soc huur west	203340,75	471578,84	4,50	8,30	8,30
15.7_A	ggb soc huur west	203343,29	471582,89	1,50	6,55	6,55
15.7_B	ggb soc huur west	203343,29	471582,89	4,50	8,05	8,05
15.8_A	ggb soc huur west	203345,83	471586,92	1,50	8,40	8,40
15.8_B	ggb soc huur west	203345,83	471586,92	4,50	9,90	9,90
15.9_A	ggb soc huur west	203348,40	471591,02	1,50	7,58	7,58
15.9_B	ggb soc huur west	203348,40	471591,02	4,50	8,34	8,34
16.1_A	app no	203431,84	471596,38	2,50	-5,96	-5,96
16.1_B	app no	203431,84	471596,38	5,50	-5,28	-5,28
16.1_C	app no	203431,84	471596,38	8,50	9,64	9,64
16.10_A	app zw	203397,10	471620,50	2,50	14,42	14,42
16.10_B	app zw	203397,10	471620,50	5,50	16,23	16,23
16.10_C	app zw	203397,10	471620,50	8,50	17,58	17,58
16.11_A	app zw	203394,01	471624,82	2,50	14,75	14,75
16.11_B	app zw	203394,01	471624,82	5,50	16,93	16,93
16.11_C	app zw	203394,01	471624,82	8,50	18,25	18,25
16.12_A	app nw	203394,00	471629,17	2,50	14,93	14,93
16.12_B	app nw	203394,00	471629,17	5,50	17,04	17,04
16.12_C	app nw	203394,00	471629,17	8,50	18,56	18,56
16.13_A	app nw	203400,28	471633,66	2,50	15,00	15,00
16.13_B	app nw	203400,28	471633,66	5,50	16,68	16,68
16.13_C	app nw	203400,28	471633,66	8,50	18,40	18,40
16.14_A	app no	203405,53	471633,13	2,50	1,04	1,04
16.14_B	app no	203405,53	471633,13	5,50	2,15	2,15
16.14_C	app no	203405,53	471633,13	8,50	4,89	4,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lar1t
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
16.15_A	app no	203408,98	471628,32	2,50	-2,71	-2,71	
16.15_B	app no	203408,98	471628,32	5,50	-1,73	-1,73	
16.15_C	app no	203408,98	471628,32	8,50	0,95	0,95	
16.16_A	app no	203412,12	471623,93	2,50	-1,97	-1,97	
16.16_B	app no	203412,12	471623,93	5,50	-1,00	-1,00	
16.16_C	app no	203412,12	471623,93	8,50	1,68	1,68	
16.17_A	app no	203415,61	471619,05	2,50	-1,25	-1,25	
16.17_B	app no	203415,61	471619,05	5,50	-0,24	-0,24	
16.17_C	app no	203415,61	471619,05	8,50	4,23	4,23	
16.18_A	app no	203422,07	471610,03	2,50	-2,79	-2,79	
16.18_B	app no	203422,07	471610,03	5,50	-1,97	-1,97	
16.18_C	app no	203422,07	471610,03	8,50	4,62	4,62	
16.19_A	app no	203425,23	471605,61	2,50	-5,58	-5,58	
16.19_B	app no	203425,23	471605,61	5,50	-4,77	-4,77	
16.19_C	app no	203425,23	471605,61	8,50	5,47	5,47	
16.2_A	app zo	203431,61	471591,89	2,50	-6,41	-6,41	
16.2_B	app zo	203431,61	471591,89	5,50	-5,24	-5,24	
16.2_C	app zo	203431,61	471591,89	8,50	-0,49	-0,49	
16.20_A	app no	203428,56	471600,96	2,50	-5,80	-5,80	
16.20_B	app no	203428,56	471600,96	5,50	-5,06	-5,06	
16.20_C	app no	203428,56	471600,96	8,50	-2,40	-2,40	
16.3_A	app zo	203425,65	471587,62	2,50	-4,80	-4,80	
16.3_B	app zo	203425,65	471587,62	5,50	-4,17	-4,17	
16.3_C	app zo	203425,65	471587,62	8,50	-1,59	-1,59	
16.4_A	app zw	203421,00	471587,11	2,50	7,55	7,55	
16.4_B	app zw	203421,00	471587,11	5,50	10,48	10,48	
16.4_C	app zw	203421,00	471587,11	8,50	13,26	13,26	
16.5_A	app zw	203417,21	471592,40	2,50	11,86	11,86	
16.5_B	app zw	203417,21	471592,40	5,50	13,35	13,35	
16.5_C	app zw	203417,21	471592,40	8,50	14,94	14,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
16.6_A	app zw	203414,00	471596,89	2,50	12,53	12,53	
16.6_B	app zw	203414,00	471596,89	5,50	13,96	13,96	
16.6_C	app zw	203414,00	471596,89	8,50	15,48	15,48	
16.7_A	app zw	203410,46	471601,84	2,50	12,79	12,79	
16.7_B	app zw	203410,46	471601,84	5,50	14,33	14,33	
16.7_C	app zw	203410,46	471601,84	8,50	15,87	15,87	
16.8_A	app zw	203404,09	471610,74	2,50	13,59	13,59	
16.8_B	app zw	203404,09	471610,74	5,50	15,19	15,19	
16.8_C	app zw	203404,09	471610,74	8,50	16,62	16,62	
16.9_A	app zw	203400,63	471615,58	2,50	13,93	13,93	
16.9_B	app zw	203400,63	471615,58	5,50	15,70	15,70	
16.9_C	app zw	203400,63	471615,58	8,50	17,07	17,07	
2.1_A	ggb west	203284,62	471627,57	1,50	15,29	15,29	
2.10_A	ggb oost	203293,11	471623,74	1,50	2,93	2,93	
2.11_A	ggb zuid	203290,70	471622,77	1,50	8,37	8,37	
2.12_A	ggb zuid	203285,54	471625,98	1,50	6,81	6,81	
2.2_A	ggb west	203286,88	471631,17	1,50	16,20	16,20	
2.3_A	ggb west	203288,80	471634,21	1,50	16,81	16,81	
2.4_A	ggb west	203290,51	471636,93	1,50	17,58	17,58	
2.5_A	ggb noord	203292,94	471638,20	1,50	18,24	18,24	
2.6_A	ggb noord	203297,73	471635,16	1,50	13,48	13,48	
2.7_A	ggb oost	203298,75	471632,73	1,50	4,95	4,95	
2.8_A	ggb oost	203296,52	471629,17	1,50	2,35	2,35	
2.9_A	ggb oost	203294,91	471626,61	1,50	2,98	2,98	
3.1_A	LL2 west	203275,30	471614,22	1,50	6,27	6,27	
3.2_A	LL2 west	203278,76	471619,12	1,50	7,21	7,21	
3.3_A	LL2 west	203282,09	471623,82	1,50	9,02	9,02	
3.4_A	LL2 noord	203284,07	471624,64	1,50	13,30	13,30	
3.5_A	LL2 noord	203287,28	471622,37	1,50	8,65	8,65	
3.6_A	LL2 oost	203287,59	471620,86	1,50	8,00	8,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
3.7_A	LL2 oost	203284,44	471616,40	1,50	4,35	4,35
3.8_A	LL2 zuid	203278,84	471610,33	1,50	-5,08	-5,08
3.9_A	LL2 zuid	203275,56	471612,65	1,50	-2,43	-2,43
4.1_A	ggb2 west	203279,13	471609,23	1,50	-5,19	-5,19
4.10_A	ggb2 noord	203306,52	471600,20	1,50	7,27	7,27
4.11_A	ggb2 noord	203309,57	471598,05	1,50	7,08	7,08
4.12_A	ggb2 noord	203311,58	471596,63	1,50	8,39	8,39
4.13_A	ggb2 noord	203314,61	471594,49	1,50	8,21	8,21
4.14_A	ggb2 oost	203311,38	471586,96	1,50	1,24	1,24
4.15_A	ggb2 zuid	203309,69	471586,70	1,50	-5,76	-5,76
4.16_A	ggb2 zuid	203306,04	471589,28	1,50	-5,53	-5,53
4.17_A	ggb2 zuid	203304,18	471590,59	1,50	-5,37	-5,37
4.18_A	ggb2 zuid	203300,78	471593,00	1,50	-3,57	-3,57
4.19_A	ggb2 zuid	203299,09	471594,19	1,50	-3,47	-3,47
4.2_A	ggb2 noord	203285,00	471615,41	1,50	4,99	4,99
4.20_A	ggb2 zuid	203295,51	471596,72	1,50	-3,19	-3,19
4.21_A	ggb2 zuid	203294,06	471597,75	1,50	-3,05	-3,05
4.22_A	ggb2 zuid	203290,29	471600,40	1,50	-2,81	-2,81
4.23_A	ggb2 zuid	203288,53	471601,65	1,50	-2,49	-2,49
4.24_A	ggb2 zuid	203285,10	471604,07	1,50	-3,08	-3,08
4.25_A	ggb2 zuid	203282,91	471605,62	1,50	-5,93	-5,93
4.26_A	ggb2 zuid	203280,14	471607,58	1,50	-3,74	-3,74
4.3_A	ggb2 noord	203288,01	471613,28	1,50	8,33	8,33
4.4_A	ggb2 noord	203290,22	471611,72	1,50	8,20	8,20
4.5_A	ggb2 noord	203293,47	471609,43	1,50	8,09	8,09
4.6_A	ggb2 noord	203295,64	471607,89	1,50	7,87	7,87
4.7_A	ggb2 noord	203298,88	471605,60	1,50	7,48	7,48
4.8_A	ggb2 noord	203301,27	471603,92	1,50	7,41	7,41
4.9_A	ggb2 noord	203304,20	471601,84	1,50	7,30	7,30
5.1_A	poort west	203316,61	471594,69	1,50	8,28	8,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
5.1_B	poort west	203316,61	471594,69	4,50	8,89	8,89
5.1_C	poort west	203316,61	471594,69	7,50	15,39	15,39
5.10_C	poort zuid	203314,60	471591,86	7,50	12,95	12,95
5.2_A	poort noord	203318,61	471595,33	1,50	8,54	8,54
5.2_B	poort noord	203318,61	471595,33	4,50	9,75	9,75
5.2_C	poort noord	203318,61	471595,33	7,50	15,05	15,05
5.3_A	poort noord	203321,55	471593,26	1,50	9,19	9,19
5.3_B	poort noord	203321,55	471593,26	4,50	10,00	10,00
5.3_C	poort noord	203321,55	471593,26	7,50	14,08	14,08
5.4_A	poort noord	203324,87	471590,91	1,50	8,64	8,64
5.4_B	poort noord	203324,87	471590,91	4,50	10,43	10,43
5.4_C	poort noord	203324,87	471590,91	7,50	12,10	12,10
5.5_A	poort oost	203325,20	471589,17	1,50	4,21	4,21
5.5_B	poort oost	203325,20	471589,17	4,50	5,65	5,65
5.5_C	poort oost	203325,20	471589,17	7,50	-0,55	-0,55
5.6_A	poort oost	203322,80	471585,78	1,50	4,07	4,07
5.6_B	poort oost	203322,80	471585,78	4,50	5,31	5,31
5.6_C	poort oost	203322,80	471585,78	7,50	-2,21	-2,21
5.7_A	poort zuid	203320,64	471585,09	1,50	-4,55	-4,55
5.7_B	poort zuid	203320,64	471585,09	4,50	-3,54	-3,54
5.7_C	poort zuid	203320,64	471585,09	7,50	-1,55	-1,55
5.8_A	poort zuid	203317,88	471587,03	1,50	-3,87	-3,87
5.8_B	poort zuid	203317,88	471587,03	4,50	-2,79	-2,79
5.8_C	poort zuid	203317,88	471587,03	7,50	-0,79	-0,79
5.9_A	poort zuid	203314,65	471589,32	1,50	-1,45	-1,45
5.9_B	poort zuid	203314,65	471589,32	4,50	-0,33	-0,33
5.9_C	poort zuid	203314,65	471589,32	7,50	1,59	1,59
6.1_A	poort2 noord	203338,81	471628,79	1,50	3,83	3,83
6.1_B	poort2 noord	203338,81	471628,79	4,50	12,99	12,99
6.1_C	poort2 noord	203338,81	471628,79	7,50	22,01	22,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
6.10_C	poort2 west	203336,74	471627,34	7,50	21,74	21,74
6.2_A	poort2 noord	203342,11	471627,05	1,50	3,56	3,56
6.2_B	poort2 noord	203342,11	471627,05	4,50	12,73	12,73
6.2_C	poort2 noord	203342,11	471627,05	7,50	21,68	21,68
6.3_A	poort2 noord	203345,45	471625,28	1,50	4,77	4,77
6.3_B	poort2 noord	203345,45	471625,28	4,50	12,55	12,55
6.3_C	poort2 noord	203345,45	471625,28	7,50	21,36	21,36
6.4_A	poort2 oost	203346,32	471623,67	1,50	0,72	0,72
6.4_B	poort2 oost	203346,32	471623,67	4,50	1,60	1,60
6.4_C	poort2 oost	203346,32	471623,67	7,50	5,81	5,81
6.5_A	poort2 oost	203344,11	471619,47	1,50	0,26	0,26
6.5_B	poort2 oost	203344,11	471619,47	4,50	1,40	1,40
6.5_C	poort2 oost	203344,11	471619,47	7,50	4,70	4,70
6.6_A	poort2 zuid	203342,29	471618,77	1,50	5,07	5,07
6.6_B	poort2 zuid	203342,29	471618,77	4,50	6,48	6,48
6.6_C	poort2 zuid	203342,29	471618,77	7,50	10,43	10,43
6.7_A	poort2 zuid	203338,84	471620,61	1,50	6,04	6,04
6.7_B	poort2 zuid	203338,84	471620,61	4,50	7,71	7,71
6.7_C	poort2 zuid	203338,84	471620,61	7,50	15,03	15,03
6.8_A	poort2 zuid	203335,71	471622,28	1,50	7,39	7,39
6.8_B	poort2 zuid	203335,71	471622,28	4,50	9,75	9,75
6.8_C	poort2 zuid	203335,71	471622,28	7,50	17,97	17,97
6.9_A	poort2 west	203334,98	471623,99	1,50	7,52	7,52
6.9_B	poort2 west	203334,98	471623,99	4,50	13,54	13,54
6.9_C	poort2 west	203334,98	471623,99	7,50	21,97	21,97
7.1_A	ggb3 zuid	203332,98	471627,13	1,50	6,07	6,07
7.10_A	ggb3 noord	203312,82	471648,20	1,50	20,56	20,56
7.11_A	ggb3 noord	203315,86	471646,59	1,50	20,04	20,04
7.12_A	ggb3 noord	203318,24	471645,33	1,50	19,65	19,65
7.13_A	ggb3 noord	203321,48	471643,62	1,50	19,15	19,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal	
7,14_A	ggb3 noord	203323,99	471642,29	1,50	18,84	18,84	
7,15_A	ggb3 noord	203327,37	471640,50	1,50	18,38	18,38	
7,16_A	ggb3 noord	203330,08	471639,06	1,50	18,05	18,05	
7,17_A	ggb3 noord	203333,19	471637,42	1,50	17,64	17,64	
7,18_A	ggb3 noord	203335,65	471636,11	1,50	17,35	17,35	
7,19_A	ggb3 noord	203338,73	471634,48	1,50	17,01	17,01	
7,2_A	ggb3 zuid	203327,05	471630,26	1,50	10,29	10,29	
7,20_A	ggb3 oost	203339,89	471632,85	1,50	2,48	2,48	
7,21_A	ggb3 oost	203338,47	471630,17	1,50	2,35	2,35	
7,3_A	ggb3 zuid	203321,33	471633,29	1,50	11,66	11,66	
7,4_A	ggb3 zuid	203315,62	471636,31	1,50	11,72	11,72	
7,5_A	ggb3 zuid	203309,89	471639,34	1,50	7,10	7,10	
7,6_A	ggb3 zuid	203304,17	471642,37	1,50	8,72	8,72	
7,7_A	ggb3 west	203305,27	471651,23	1,50	22,25	22,25	
7,8_A	ggb3 noord	203306,90	471651,34	1,50	21,93	21,93	
7,9_A	ggb3 noord	203310,30	471649,54	1,50	21,10	21,10	
8.1_A	dakw zo	203428,95	471593,06	11,50	-1,21	-1,21	
8.1_B	dakw zo	203428,95	471593,06	14,50	0,31	0,31	
8.2_A	dakw zo	203425,23	471590,40	11,50	-0,82	-0,82	
8.2_B	dakw zo	203425,23	471590,40	14,50	0,68	0,68	
8.3_A	dakw zw	203422,14	471590,68	11,50	15,50	15,50	
8.3_B	dakw zw	203422,14	471590,68	14,50	16,45	16,45	
8.4_A	dakw zw	203419,94	471593,76	11,50	15,76	15,76	
8.4_B	dakw zw	203419,94	471593,76	14,50	16,73	16,73	
8.5_A	dakw nw	203420,15	471596,84	11,50	10,18	10,18	
8.5_B	dakw nw	203420,15	471596,84	14,50	11,26	11,26	
8.6_A	dakw nw	203423,73	471599,40	11,50	6,45	6,45	
8.6_B	dakw nw	203423,73	471599,40	14,50	2,68	2,68	
8.7_A	dakw no	203425,95	471599,44	11,50	6,15	6,15	
8.7_B	dakw no	203425,95	471599,44	14,50	3,16	3,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten langtijdgemiddelde Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lar1t
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Etmaal
8.8_A	dakw no	203428,59	471595,75	11,50	0,56	0,56
8.8_B	dakw no	203428,59	471595,75	14,50	1,92	1,92
9.1_A	dakw2 no	203420,00	471607,76	11,50	7,45	7,45
9.1_B	dakw2 no	203420,00	471607,76	14,50	6,93	6,93
9.2_A	dakw2 no	203422,36	471604,47	11,50	7,18	7,18
9.2_B	dakw2 no	203422,36	471604,47	14,50	6,29	6,29
9.3_A	dakw2 zo	203422,37	471601,88	11,50	3,56	3,56
9.3_B	dakw2 zo	203422,37	471601,88	14,50	5,56	5,56
9.4_A	dakw2 zo	203418,83	471599,35	11,50	14,87	14,87
9.4_B	dakw2 zo	203418,83	471599,35	14,50	15,93	15,93
9.5_A	dakw2 zw	203415,59	471599,83	11,50	16,29	16,29
9.5_B	dakw2 zw	203415,59	471599,83	14,50	17,32	17,32
9.6_A	dakw2 zw	203413,46	471602,82	11,50	16,57	16,57
9.6_B	dakw2 zw	203413,46	471602,82	14,50	17,61	17,61
9.7_A	dakw2 nw	203414,16	471606,08	11,50	16,68	16,68
9.7_B	dakw2 nw	203414,16	471606,08	14,50	17,69	17,69
9.8_A	dakw2 nw	203417,15	471608,23	11,50	11,21	11,21
9.8_B	dakw2 nw	203417,15	471608,23	14,50	11,99	11,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
1.1_A	LL west	203293,38	471641,62	1,50	49,71
1.2_A	LL west	203295,89	471646,35	1,50	50,73
1.3_A	LL west	203298,86	471651,95	1,50	51,90
1.4_A	LL noord	203301,04	471652,74	1,50	52,85
1.5_A	LL noord	203303,50	471651,44	1,50	52,13
1.6_A	Lloost	203300,89	471642,53	1,50	36,41
1.7_A	Lloost	203298,70	471638,40	1,50	38,40
1.8_A	LL zuid	203297,51	471637,97	1,50	47,08
1.9_A	LL zuid	203293,68	471640,00	1,50	38,60
10.1_A	dakw3 nw	203403,32	471619,23	11,50	47,10
10.1_B	dakw3 nw	203403,32	471619,23	14,50	47,54
10.2_A	dakw3 nw	203407,18	471622,00	11,50	28,00
10.2_B	dakw3 nw	203407,18	471622,00	14,50	29,74
10.3_A	dakw3 no	203410,17	471621,50	11,50	30,13
10.3_B	dakw3 no	203410,17	471621,50	14,50	31,92
10.4_A	dakw3 no	203412,44	471618,32	11,50	32,07
10.4_B	dakw3 no	203412,44	471618,32	14,50	32,31
10.5_A	dakw3 zo	203412,45	471615,68	11,50	41,75
10.5_B	dakw3 zo	203412,45	471615,68	14,50	42,59
10.6_A	dakw3 zo	203408,81	471613,08	11,50	29,45
10.6_B	dakw3 zo	203408,81	471613,08	14,50	30,61
10.7_A	dakw3 zw	203405,71	471613,64	11,50	46,59
10.7_B	dakw3 zw	203405,71	471613,64	14,50	47,18
10.8_A	dakw3 zw	203403,47	471616,77	11,50	46,96
10.8_B	dakw3 zw	203403,47	471616,77	14,50	47,43
11.1_A	dakw4 zw	203399,22	471622,71	11,50	47,40
11.1_B	dakw4 zw	203399,22	471622,71	14,50	47,66
11.2_A	dakw4 zw	203397,12	471625,65	11,50	45,74
11.2_B	dakw4 zw	203397,12	471625,65	14,50	45,91
11.3_A	dakw4 nw	203396,93	471628,19	11,50	46,98
11.3_B	dakw4 nw	203396,93	471628,19	14,50	46,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
11.4_A	dakw4 nw	203400,78	471630,94	11,50	46,70
11.4_B	dakw4 nw	203400,78	471630,94	14,50	46,03
11.5_A	dakw4 no	203403,67	471630,57	11,50	32,46
11.5_B	dakw4 no	203403,67	471630,57	14,50	33,06
11.6_A	dakw4 no	203405,98	471627,35	11,50	31,68
11.6_B	dakw4 no	203405,98	471627,35	14,50	32,44
11.7_A	dakw4 zo	203406,13	471624,69	11,50	31,52
11.7_B	dakw4 zo	203406,13	471624,69	14,50	32,83
11.8_A	dakw4 zo	203402,65	471622,20	11,50	43,67
11.8_B	dakw4 zo	203402,65	471622,20	14,50	44,05
12.1_A	LL3 zo	203377,78	471534,68	1,50	9,49
12.1_B	LL3 zo	203377,78	471534,68	4,50	28,93
12.10_A	LL3 no	203399,34	471561,98	1,50	32,07
12.10_B	LL3 no	203399,34	471561,98	4,50	34,90
12.11_A	LL3 no	203395,34	471566,63	1,50	33,20
12.11_B	LL3 no	203395,34	471566,63	4,50	35,71
12.12_A	LL3 w	203391,83	471568,09	1,50	27,41
12.12_B	LL3 w	203391,83	471568,09	4,50	28,40
12.13_A	LL3 w	203392,47	471565,06	1,50	29,10
12.13_B	LL3 w	203392,47	471565,06	4,50	27,99
12.14_A	LL3 w	203392,29	471560,58	1,50	25,96
12.14_B	LL3 w	203392,29	471560,58	4,50	26,54
12.15_A	LL3 w	203387,68	471556,62	1,50	23,93
12.15_B	LL3 w	203387,68	471556,62	4,50	25,85
12.16_A	LL3 w	203383,75	471557,11	1,50	24,01
12.16_B	LL3 w	203383,75	471557,11	4,50	25,91
12.17_A	LL3 w	203380,40	471558,28	1,50	23,87
12.17_B	LL3 w	203380,40	471558,28	4,50	26,02
12.18_A	LL3 w	203378,11	471556,32	1,50	23,81
12.18_B	LL3 w	203378,11	471556,32	4,50	26,02
12.19_A	LL3 w	203378,88	471553,26	1,50	23,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
12.19_B	LL3 w	203378,88	471553,26	4,50	25,93
12.2_A	LL3 zo	203381,81	471538,13	1,50	14,57
12.2_B	LL3 zo	203381,81	471538,13	4,50	29,34
12.20_A	LL3 w	203378,88	471549,06	1,50	24,06
12.20_B	LL3 w	203378,88	471549,06	4,50	30,53
12.21_A	LL3 w	203374,09	471544,95	1,50	23,78
12.21_B	LL3 w	203374,09	471544,95	4,50	31,08
12.22_A	LL3 w	203370,20	471545,26	1,50	26,14
12.22_B	LL3 w	203370,20	471545,26	4,50	31,14
12.23_A	LL3 w	203366,82	471546,62	1,50	28,56
12.23_B	LL3 w	203366,82	471546,62	4,50	31,06
12.24_A	LL3 zw	203367,13	471543,92	1,50	28,72
12.24_B	LL3 zw	203367,13	471543,92	4,50	31,38
12.25_A	LL3 zw	203370,49	471540,01	1,50	25,47
12.25_B	LL3 zw	203370,49	471540,01	4,50	30,64
12.26_A	LL3 zw	203374,05	471535,86	1,50	25,93
12.26_B	LL3 zw	203374,05	471535,86	4,50	29,28
12.3_A	LL3 zo	203384,49	471540,44	1,50	14,29
12.3_B	LL3 zo	203384,49	471540,44	4,50	29,75
12.4_A	LL3 zo	203388,68	471544,04	1,50	12,17
12.4_B	LL3 zo	203388,68	471544,04	4,50	30,86
12.5_A	LL3 zo	203391,53	471546,48	1,50	11,62
12.5_B	LL3 zo	203391,53	471546,48	4,50	30,46
12.6_A	LL3 zo	203395,86	471550,20	1,50	15,74
12.6_B	LL3 zo	203395,86	471550,20	4,50	35,41
12.7_A	LL3 zo	203398,26	471552,26	1,50	14,88
12.7_B	LL3 zo	203398,26	471552,26	4,50	34,28
12.8_A	LL3 zo	203402,06	471555,53	1,50	8,91
12.8_B	LL3 zo	203402,06	471555,53	4,50	34,21
12.9_A	LL3 no	203402,44	471558,37	1,50	31,37
12.9_B	LL3 no	203402,44	471558,37	4,50	34,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
13.1_A	app2 zuid	203349,88	471514,41	1,50	13,40
13.1_B	app2 zuid	203349,88	471514,41	4,50	13,15
13.1_C	app2 zuid	203349,88	471514,41	7,50	25,15
13.1_D	app2 zuid	203349,88	471514,41	10,50	16,60
13.10_A	app2 zuid	203322,03	471531,32	1,50	21,34
13.10_B	app2 zuid	203322,03	471531,32	4,50	21,42
13.10_C	app2 zuid	203322,03	471531,32	7,50	22,48
13.10_D	app2 zuid	203322,03	471531,32	10,50	23,52
13.11_A	app2 west	203321,62	471533,50	1,50	27,93
13.11_B	app2 west	203321,62	471533,50	4,50	29,96
13.11_C	app2 west	203321,62	471533,50	7,50	30,60
13.11_D	app2 west	203321,62	471533,50	10,50	32,84
13.12_A	app2 west	203324,93	471538,94	1,50	28,25
13.12_B	app2 west	203324,93	471538,94	4,50	31,95
13.12_C	app2 west	203324,93	471538,94	7,50	34,87
13.12_D	app2 west	203324,93	471538,94	10,50	39,39
13.13_A	app2 noord	203327,78	471540,94	4,50	32,64
13.13_B	app2 noord	203327,78	471540,94	7,50	35,57
13.13_C	app2 noord	203327,78	471540,94	10,50	41,04
13.14_A	app2 noord	203331,54	471538,66	4,50	33,01
13.14_B	app2 noord	203331,54	471538,66	7,50	35,78
13.14_C	app2 noord	203331,54	471538,66	10,50	40,57
13.15_A	app2 noord	203333,98	471537,17	4,50	33,37
13.15_B	app2 noord	203333,98	471537,17	7,50	36,02
13.15_C	app2 noord	203333,98	471537,17	10,50	39,58
13.16_A	app2 noord	203337,46	471535,06	4,50	30,27
13.16_B	app2 noord	203337,46	471535,06	7,50	30,44
13.16_C	app2 noord	203337,46	471535,06	10,50	32,33
13.17_A	app2 noord	203340,11	471533,45	4,50	29,17
13.17_B	app2 noord	203340,11	471533,45	7,50	31,18
13.17_C	app2 noord	203340,11	471533,45	10,50	31,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
13.18_A	app2 noord	203343,36	471531,47	4,50	28,23
13.18_B	app2 noord	203343,36	471531,47	7,50	30,28
13.18_C	app2 noord	203343,36	471531,47	10,50	31,00
13.19_A	app2 noord	203345,88	471529,94	4,50	27,71
13.19_B	app2 noord	203345,88	471529,94	7,50	29,71
13.19_C	app2 noord	203345,88	471529,94	10,50	30,57
13.2_A	app2 zuid	203345,92	471516,81	1,50	14,39
13.2_B	app2 zuid	203345,92	471516,81	4,50	14,11
13.2_C	app2 zuid	203345,92	471516,81	7,50	25,17
13.2_D	app2 zuid	203345,92	471516,81	10,50	17,07
13.20_A	app2 noord	203349,50	471527,74	4,50	27,25
13.20_B	app2 noord	203349,50	471527,74	7,50	29,11
13.20_C	app2 noord	203349,50	471527,74	10,50	30,10
13.21_A	app2 noord	203351,98	471526,24	4,50	27,06
13.21_B	app2 noord	203351,98	471526,24	7,50	28,81
13.21_C	app2 noord	203351,98	471526,24	10,50	29,85
13.22_A	app2 noord	203355,64	471524,01	4,50	26,76
13.22_B	app2 noord	203355,64	471524,01	7,50	28,46
13.22_C	app2 noord	203355,64	471524,01	10,50	29,55
13.23_A	app2 oost	203355,95	471522,20	1,50	17,03
13.23_B	app2 oost	203355,95	471522,20	4,50	16,75
13.23_C	app2 oost	203355,95	471522,20	7,50	18,12
13.23_D	app2 oost	203355,95	471522,20	10,50	19,58
13.24_A	app2 oost	203354,15	471519,25	1,50	13,25
13.24_B	app2 oost	203354,15	471519,25	4,50	13,09
13.24_C	app2 oost	203354,15	471519,25	7,50	24,89
13.24_D	app2 oost	203354,15	471519,25	10,50	16,34
13.25_A	app2 oost	203351,79	471515,36	1,50	12,94
13.25_B	app2 oost	203351,79	471515,36	4,50	12,70
13.25_C	app2 oost	203351,79	471515,36	7,50	25,05
13.25_D	app2 oost	203351,79	471515,36	10,50	16,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
13.26_A	maatschappelijke functie	203356,96	471523,87	1,50	20,05
13.27_A	maatschappelijke functie	203354,66	471526,36	1,50	24,86
13.28_A	maatschappelijke functie	203347,24	471530,87	1,50	18,82
13.29_A	maatschappelijke functie	203345,30	471535,49	1,50	17,04
13.3_A	app2 zuid	203343,41	471518,34	1,50	15,10
13.3_B	app2 zuid	203343,41	471518,34	4,50	14,84
13.3_C	app2 zuid	203343,41	471518,34	7,50	25,23
13.3_D	app2 zuid	203343,41	471518,34	10,50	17,75
13.30_A	maatschappelijke functie	203342,55	471537,14	1,50	31,39
13.31_A	maatschappelijke functie	203339,48	471535,58	1,50	31,24
13.32_A	maatschappelijke functie	203335,17	471538,20	1,50	32,18
13.33_A	maatschappelijke functie	203329,36	471541,73	1,50	29,82
13.4_A	app2 zuid	203340,24	471520,26	1,50	20,52
13.4_B	app2 zuid	203340,24	471520,26	4,50	20,41
13.4_C	app2 zuid	203340,24	471520,26	7,50	25,33
13.4_D	app2 zuid	203340,24	471520,26	10,50	18,76
13.5_A	app2 zuid	203337,24	471522,08	1,50	20,63
13.5_B	app2 zuid	203337,24	471522,08	4,50	20,56
13.5_C	app2 zuid	203337,24	471522,08	7,50	26,34
13.5_D	app2 zuid	203337,24	471522,08	10,50	19,79
13.6_A	app2 zuid	203334,08	471524,00	1,50	20,78
13.6_B	app2 zuid	203334,08	471524,00	4,50	20,73
13.6_C	app2 zuid	203334,08	471524,00	7,50	26,39
13.6_D	app2 zuid	203334,08	471524,00	10,50	22,63
13.7_A	app2 zuid	203331,50	471525,57	1,50	20,90
13.7_B	app2 zuid	203331,50	471525,57	4,50	20,85
13.7_C	app2 zuid	203331,50	471525,57	7,50	26,43
13.7_D	app2 zuid	203331,50	471525,57	10,50	22,81
13.8_A	app2 zuid	203327,85	471527,79	1,50	21,03
13.8_B	app2 zuid	203327,85	471527,79	4,50	21,03
13.8_C	app2 zuid	203327,85	471527,79	7,50	22,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
13.8_D	app2 zuid	203327,85	471527,79	10,50	23,08
13.9_A	app2 zuid	203325,73	471529,07	1,50	21,13
13.9_B	app2 zuid	203325,73	471529,07	4,50	21,17
13.9_C	app2 zuid	203325,73	471529,07	7,50	22,22
13.9_D	app2 zuid	203325,73	471529,07	10,50	23,24
14.1_A	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	1,50	22,72
14.1_B	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	4,50	23,15
14.1_C	tweekapper zuid	203303,10	471547,83	7,50	24,35
14.10_A	tweekapper noord	203310,33	471566,71	1,50	30,96
14.10_B	tweekapper noord	203310,33	471566,71	4,50	35,29
14.10_C	tweekapper noord	203310,33	471566,71	7,50	38,93
14.11_A	tweekapper oost	203311,97	471564,38	1,50	29,25
14.11_B	tweekapper oost	203311,97	471564,38	4,50	29,47
14.11_C	tweekapper oost	203311,97	471564,38	7,50	25,91
14.12_A	tweekapper oost	203310,09	471560,04	1,50	23,53
14.12_B	tweekapper oost	203310,09	471560,04	4,50	24,16
14.12_C	tweekapper oost	203310,09	471560,04	7,50	25,48
14.13_A	tweekapper oost	203306,82	471552,49	1,50	23,01
14.13_B	tweekapper oost	203306,82	471552,49	4,50	23,51
14.13_C	tweekapper oost	203306,82	471552,49	7,50	24,76
14.14_A	tweekapper oost	203305,07	471548,45	1,50	22,73
14.14_B	tweekapper oost	203305,07	471548,45	4,50	23,17
14.14_C	tweekapper oost	203305,07	471548,45	7,50	24,38
14.15_A	tweekapper oost	203301,01	471559,20	1,50	23,64
14.15_B	tweekapper oost	203301,01	471559,20	4,50	24,28
14.15_C	tweekapper oost	203301,01	471559,20	7,50	25,61
14.16_A	tweekapper noord	203304,90	471554,90	1,50	23,36
14.16_B	tweekapper noord	203304,90	471554,90	4,50	24,63
14.16_C	tweekapper noord	203304,90	471554,90	7,50	28,59
14.17_A	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	1,50	26,20
14.17_B	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	4,50	27,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
14.17_C	tweekapper zuid	203307,67	471560,02	7,50	30,69
14.2_A	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	1,50	22,97
14.2_B	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	4,50	23,44
14.2_C	tweekapper zuid	203297,84	471550,11	7,50	38,63
14.3_A	tweekapper west	203296,46	471554,25	1,50	23,36
14.3_B	tweekapper west	203296,46	471554,25	4,50	24,04
14.3_C	tweekapper west	203296,46	471554,25	7,50	27,32
14.4_A	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	1,50	23,67
14.4_B	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	4,50	24,29
14.4_C	tweekapper zuid	203295,17	471558,41	7,50	25,62
14.5_A	tweekapper west	203293,92	471560,96	1,50	32,14
14.5_B	tweekapper west	203293,92	471560,96	4,50	36,69
14.5_C	tweekapper west	203293,92	471560,96	7,50	42,76
14.6_A	tweekapper west	203295,28	471564,09	1,50	31,91
14.6_B	tweekapper west	203295,28	471564,09	4,50	36,41
14.6_C	tweekapper west	203295,28	471564,09	7,50	42,68
14.7_A	tweekapper noord	203298,34	471564,89	1,50	32,99
14.7_B	tweekapper noord	203298,34	471564,89	4,50	37,58
14.7_C	tweekapper noord	203298,34	471564,89	7,50	43,32
14.8_A	tweekapper west	203301,81	471566,60	1,50	32,91
14.8_B	tweekapper west	203301,81	471566,60	4,50	37,58
14.8_C	tweekapper west	203301,81	471566,60	7,50	43,15
14.9_A	tweekapper noord	203305,05	471569,00	1,50	31,97
14.9_B	tweekapper noord	203305,05	471569,00	4,50	35,06
14.9_C	tweekapper noord	203305,05	471569,00	7,50	40,27
15.1_A	ggb soc huur zuid	203336,86	471560,23	1,50	23,10
15.1_B	ggb soc huur zuid	203336,86	471560,23	4,50	23,37
15.10_A	ggb soc huur west	203351,34	471595,70	1,50	35,34
15.10_B	ggb soc huur west	203351,34	471595,70	4,50	34,65
15.11_A	ggb soc huur noord	203354,28	471596,76	1,50	30,61
15.11_B	ggb soc huur noord	203354,28	471596,76	4,50	33,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
15.12_A	ggb soc huur noord	203358,10	471594,36	1,50	30,26
15.12_B	ggb soc huur noord	203358,10	471594,36	4,50	32,60
15.13_A	ggb soc huur oost	203358,10	471591,04	1,50	27,41
15.13_B	ggb soc huur oost	203358,10	471591,04	4,50	26,73
15.14_A	ggb soc huur oost	203355,39	471586,74	1,50	27,61
15.14_B	ggb soc huur oost	203355,39	471586,74	4,50	24,54
15.15_A	ggb soc huur oost	203352,78	471582,58	1,50	25,64
15.15_B	ggb soc huur oost	203352,78	471582,58	4,50	24,44
15.16_A	ggb soc huur oost	203350,10	471578,32	1,50	25,89
15.16_B	ggb soc huur oost	203350,10	471578,32	4,50	24,27
15.17_A	ggb soc huur oost	203347,52	471574,20	1,50	25,77
15.17_B	ggb soc huur oost	203347,52	471574,20	4,50	24,04
15.18_A	ggb soc huur oost	203344,80	471569,87	1,50	24,33
15.18_B	ggb soc huur oost	203344,80	471569,87	4,50	23,81
15.19_A	ggb soc huur oost	203342,14	471565,65	1,50	23,24
15.19_B	ggb soc huur oost	203342,14	471565,65	4,50	23,57
15.2_A	ggb soc huur zuid	203332,83	471562,76	1,50	23,41
15.2_B	ggb soc huur zuid	203332,83	471562,76	4,50	23,75
15.20_A	ggb soc huur oost	203339,34	471561,18	1,50	23,08
15.20_B	ggb soc huur oost	203339,34	471561,18	4,50	23,35
15.3_A	ggb soc huur west	203332,59	471565,85	1,50	27,45
15.3_B	ggb soc huur west	203332,59	471565,85	4,50	28,98
15.4_A	ggb soc huur west	203335,24	471570,07	1,50	29,32
15.4_B	ggb soc huur west	203335,24	471570,07	4,50	30,44
15.5_A	ggb soc huur west	203337,94	471574,37	1,50	31,60
15.5_B	ggb soc huur west	203337,94	471574,37	4,50	33,76
15.6_A	ggb soc huur west	203340,75	471578,84	1,50	31,47
15.6_B	ggb soc huur west	203340,75	471578,84	4,50	33,66
15.7_A	ggb soc huur west	203343,29	471582,89	1,50	32,73
15.7_B	ggb soc huur west	203343,29	471582,89	4,50	35,31
15.8_A	ggb soc huur west	203345,83	471586,92	1,50	32,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
15.8_B	ggb soc huur west	203345,83	471586,92	4,50	35,23
15.9_A	ggb soc huur west	203348,40	471591,02	1,50	34,69
15.9_B	ggb soc huur west	203348,40	471591,02	4,50	37,03
16.1_A	app no	203431,84	471596,38	2,50	14,98
16.1_B	app no	203431,84	471596,38	5,50	15,78
16.1_C	app no	203431,84	471596,38	8,50	22,39
16.10_A	app zw	203397,10	471620,50	2,50	39,43
16.10_B	app zw	203397,10	471620,50	5,50	42,36
16.10_C	app zw	203397,10	471620,50	8,50	46,27
16.11_A	app zw	203394,01	471624,82	2,50	38,69
16.11_B	app zw	203394,01	471624,82	5,50	41,27
16.11_C	app zw	203394,01	471624,82	8,50	44,63
16.12_A	app nw	203394,00	471629,17	2,50	39,54
16.12_B	app nw	203394,00	471629,17	5,50	42,30
16.12_C	app nw	203394,00	471629,17	8,50	45,00
16.13_A	app nw	203400,28	471633,66	2,50	42,55
16.13_B	app nw	203400,28	471633,66	5,50	43,54
16.13_C	app nw	203400,28	471633,66	8,50	44,82
16.14_A	app no	203405,53	471633,13	2,50	25,77
16.14_B	app no	203405,53	471633,13	5,50	26,73
16.14_C	app no	203405,53	471633,13	8,50	29,46
16.15_A	app no	203408,98	471628,32	2,50	22,66
16.15_B	app no	203408,98	471628,32	5,50	23,57
16.15_C	app no	203408,98	471628,32	8,50	26,03
16.16_A	app no	203412,12	471623,93	2,50	20,67
16.16_B	app no	203412,12	471623,93	5,50	21,84
16.16_C	app no	203412,12	471623,93	8,50	26,84
16.17_A	app no	203415,61	471619,05	2,50	20,82
16.17_B	app no	203415,61	471619,05	5,50	21,81
16.17_C	app no	203415,61	471619,05	8,50	29,12
16.18_A	app no	203422,07	471610,03	2,50	19,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
16.18_B	app no	203422,07	471610,03	5,50	21,00
16.18_C	app no	203422,07	471610,03	8,50	30,28
16.19_A	app no	203425,23	471605,61	2,50	18,11
16.19_B	app no	203425,23	471605,61	5,50	19,07
16.19_C	app no	203425,23	471605,61	8,50	31,14
16.2_A	app zo	203431,61	471591,89	2,50	14,66
16.2_B	app zo	203431,61	471591,89	5,50	15,46
16.2_C	app zo	203431,61	471591,89	8,50	24,43
16.20_A	app no	203428,56	471600,96	2,50	17,62
16.20_B	app no	203428,56	471600,96	5,50	16,31
16.20_C	app no	203428,56	471600,96	8,50	25,17
16.3_A	app zo	203425,65	471587,62	2,50	15,33
16.3_B	app zo	203425,65	471587,62	5,50	16,36
16.3_C	app zo	203425,65	471587,62	8,50	23,28
16.4_A	app zw	203421,00	471587,11	2,50	33,25
16.4_B	app zw	203421,00	471587,11	5,50	35,37
16.4_C	app zw	203421,00	471587,11	8,50	39,62
16.5_A	app zw	203417,21	471592,40	2,50	33,72
16.5_B	app zw	203417,21	471592,40	5,50	35,96
16.5_C	app zw	203417,21	471592,40	8,50	40,21
16.6_A	app zw	203414,00	471596,89	2,50	34,09
16.6_B	app zw	203414,00	471596,89	5,50	36,48
16.6_C	app zw	203414,00	471596,89	8,50	40,71
16.7_A	app zw	203410,46	471601,84	2,50	34,56
16.7_B	app zw	203410,46	471601,84	5,50	37,09
16.7_C	app zw	203410,46	471601,84	8,50	41,23
16.8_A	app zw	203404,09	471610,74	2,50	37,80
16.8_B	app zw	203404,09	471610,74	5,50	40,71
16.8_C	app zw	203404,09	471610,74	8,50	44,88
16.9_A	app zw	203400,63	471615,58	2,50	38,37
16.9_B	app zw	203400,63	471615,58	5,50	41,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
16.9_C	app zw	203400,63	471615,58	8,50	45,54
2.1_A	ggb west	203284,62	471627,57	1,50	47,19
2.10_A	ggb oost	203293,11	471623,74	1,50	34,27
2.11_A	ggb zuid	203290,70	471622,77	1,50	37,47
2.12_A	ggb zuid	203285,54	471625,98	1,50	37,02
2.2_A	ggb west	203286,88	471631,17	1,50	47,74
2.3_A	ggb west	203288,80	471634,21	1,50	48,26
2.4_A	ggb west	203290,51	471636,93	1,50	48,78
2.5_A	ggb noord	203292,94	471638,20	1,50	48,81
2.6_A	ggb noord	203297,73	471635,16	1,50	40,53
2.7_A	ggb oost	203298,75	471632,73	1,50	35,62
2.8_A	ggb oost	203296,52	471629,17	1,50	35,16
2.9_A	ggb oost	203294,91	471626,61	1,50	35,17
3.1_A	LL2 west	203275,30	471614,22	1,50	39,31
3.2_A	LL2 west	203278,76	471619,12	1,50	45,08
3.3_A	LL2 west	203282,09	471623,82	1,50	46,70
3.4_A	LL2 noord	203284,07	471624,64	1,50	46,74
3.5_A	LL2 noord	203287,28	471622,37	1,50	36,24
3.6_A	LL2 oost	203287,59	471620,86	1,50	36,56
3.7_A	LL2 oost	203284,44	471616,40	1,50	33,38
3.8_A	LL2 zuid	203278,84	471610,33	1,50	32,13
3.9_A	LL2 zuid	203275,56	471612,65	1,50	32,22
4.1_A	ggb2 west	203279,13	471609,23	1,50	30,36
4.10_A	ggb2 noord	203306,52	471600,20	1,50	35,78
4.11_A	ggb2 noord	203309,57	471598,05	1,50	36,52
4.12_A	ggb2 noord	203311,58	471596,63	1,50	36,85
4.13_A	ggb2 noord	203314,61	471594,49	1,50	39,23
4.14_A	ggb2 oost	203311,38	471586,96	1,50	27,98
4.15_A	ggb2 zuid	203309,69	471586,70	1,50	25,96
4.16_A	ggb2 zuid	203306,04	471589,28	1,50	26,32
4.17_A	ggb2 zuid	203304,18	471590,59	1,50	28,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
4.18_A	ggb2 zuid	203300,78	471593,00	1,50	28,79
4.19_A	ggb2 zuid	203299,09	471594,19	1,50	28,88
4.2_A	ggb2 noord	203285,00	471615,41	1,50	34,32
4.20_A	ggb2 zuid	203295,51	471596,72	1,50	29,09
4.21_A	ggb2 zuid	203294,06	471597,75	1,50	29,19
4.22_A	ggb2 zuid	203290,29	471600,40	1,50	28,13
4.23_A	ggb2 zuid	203288,53	471601,65	1,50	28,34
4.24_A	ggb2 zuid	203285,10	471604,07	1,50	28,71
4.25_A	ggb2 zuid	203282,91	471605,62	1,50	28,94
4.26_A	ggb2 zuid	203280,14	471607,58	1,50	29,24
4.3_A	ggb2 noord	203288,01	471613,28	1,50	38,16
4.4_A	ggb2 noord	203290,22	471611,72	1,50	36,32
4.5_A	ggb2 noord	203293,47	471609,43	1,50	35,29
4.6_A	ggb2 noord	203295,64	471607,89	1,50	35,64
4.7_A	ggb2 noord	203298,88	471605,60	1,50	35,26
4.8_A	ggb2 noord	203301,27	471603,92	1,50	35,37
4.9_A	ggb2 noord	203304,20	471601,84	1,50	35,45
5.1_A	poort west	203316,61	471594,69	1,50	39,20
5.1_B	poort west	203316,61	471594,69	4,50	38,71
5.1_C	poort west	203316,61	471594,69	7,50	43,30
5.10_C	poort zuid	203314,60	471591,86	7,50	44,18
5.2_A	poort noord	203318,61	471595,33	1,50	35,54
5.2_B	poort noord	203318,61	471595,33	4,50	37,85
5.2_C	poort noord	203318,61	471595,33	7,50	42,62
5.3_A	poort noord	203321,55	471593,26	1,50	34,85
5.3_B	poort noord	203321,55	471593,26	4,50	36,91
5.3_C	poort noord	203321,55	471593,26	7,50	41,45
5.4_A	poort noord	203324,87	471590,91	1,50	34,27
5.4_B	poort noord	203324,87	471590,91	4,50	37,04
5.4_C	poort noord	203324,87	471590,91	7,50	40,30
5.5_A	poort oost	203325,20	471589,17	1,50	30,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
5.5_B	poort oost	203325,20	471589,17	4,50	32,00
5.5_C	poort oost	203325,20	471589,17	7,50	28,41
5.6_A	poort oost	203322,80	471585,78	1,50	30,18
5.6_B	poort oost	203322,80	471585,78	4,50	31,90
5.6_C	poort oost	203322,80	471585,78	7,50	28,11
5.7_A	poort zuid	203320,64	471585,09	1,50	25,51
5.7_B	poort zuid	203320,64	471585,09	4,50	26,54
5.7_C	poort zuid	203320,64	471585,09	7,50	28,14
5.8_A	poort zuid	203317,88	471587,03	1,50	25,78
5.8_B	poort zuid	203317,88	471587,03	4,50	26,91
5.8_C	poort zuid	203317,88	471587,03	7,50	28,58
5.9_A	poort zuid	203314,65	471589,32	1,50	26,10
5.9_B	poort zuid	203314,65	471589,32	4,50	27,37
5.9_C	poort zuid	203314,65	471589,32	7,50	29,12
6.1_A	poort2 noord	203338,81	471628,79	1,50	29,34
6.1_B	poort2 noord	203338,81	471628,79	4,50	39,93
6.1_C	poort2 noord	203338,81	471628,79	7,50	50,71
6.10_C	poort2 west	203336,74	471627,34	7,50	49,19
6.2_A	poort2 noord	203342,11	471627,05	1,50	30,60
6.2_B	poort2 noord	203342,11	471627,05	4,50	39,70
6.2_C	poort2 noord	203342,11	471627,05	7,50	50,15
6.3_A	poort2 noord	203345,45	471625,28	1,50	26,79
6.3_B	poort2 noord	203345,45	471625,28	4,50	39,56
6.3_C	poort2 noord	203345,45	471625,28	7,50	49,71
6.4_A	poort2 oost	203346,32	471623,67	1,50	28,59
6.4_B	poort2 oost	203346,32	471623,67	4,50	28,45
6.4_C	poort2 oost	203346,32	471623,67	7,50	33,88
6.5_A	poort2 oost	203344,11	471619,47	1,50	26,71
6.5_B	poort2 oost	203344,11	471619,47	4,50	28,32
6.5_C	poort2 oost	203344,11	471619,47	7,50	30,16
6.6_A	poort2 zuid	203342,29	471618,77	1,50	32,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
6.6_B	poort2 zuid	203342,29	471618,77	4,50	35,75
6.6_C	poort2 zuid	203342,29	471618,77	7,50	30,85
6.7_A	poort2 zuid	203338,84	471620,61	1,50	33,52
6.7_B	poort2 zuid	203338,84	471620,61	4,50	36,58
6.7_C	poort2 zuid	203338,84	471620,61	7,50	31,53
6.8_A	poort2 zuid	203335,71	471622,28	1,50	34,38
6.8_B	poort2 zuid	203335,71	471622,28	4,50	37,54
6.8_C	poort2 zuid	203335,71	471622,28	7,50	43,69
6.9_A	poort2 west	203334,98	471623,99	1,50	35,63
6.9_B	poort2 west	203334,98	471623,99	4,50	41,14
6.9_C	poort2 west	203334,98	471623,99	7,50	47,83
7.1_A	ggb3 zuid	203332,98	471627,13	1,50	37,07
7.10_A	ggb3 noord	203312,82	471648,20	1,50	46,54
7.11_A	ggb3 noord	203315,86	471646,59	1,50	45,52
7.12_A	ggb3 noord	203318,24	471645,33	1,50	44,80
7.13_A	ggb3 noord	203321,48	471643,62	1,50	43,85
7.14_A	ggb3 noord	203323,99	471642,29	1,50	43,29
7.15_A	ggb3 noord	203327,37	471640,50	1,50	42,42
7.16_A	ggb3 noord	203330,08	471639,06	1,50	41,85
7.17_A	ggb3 noord	203333,19	471637,42	1,50	41,13
7.18_A	ggb3 noord	203335,65	471636,11	1,50	40,72
7.19_A	ggb3 noord	203338,73	471634,48	1,50	40,24
7.2_A	ggb3 zuid	203327,05	471630,26	1,50	31,09
7.20_A	ggb3 oost	203339,89	471632,85	1,50	29,41
7.21_A	ggb3 oost	203338,47	471630,17	1,50	29,43
7.3_A	ggb3 zuid	203321,33	471633,29	1,50	37,35
7.4_A	ggb3 zuid	203315,62	471636,31	1,50	40,38
7.5_A	ggb3 zuid	203309,89	471639,34	1,50	36,99
7.6_A	ggb3 zuid	203304,17	471642,37	1,50	35,65
7.7_A	ggb3 west	203305,27	471651,23	1,50	51,87
7.8_A	ggb3 noord	203306,90	471651,34	1,50	49,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL_woningniveau maatregel AB
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
7_9_A	ggb3 noord	203310,30	471649,54	1,50	47,79
8.1_A	dakw zo	203428,95	471593,06	11,50	23,75
8.1_B	dakw zo	203428,95	471593,06	14,50	25,26
8.2_A	dakw zo	203425,23	471590,40	11,50	24,08
8.2_B	dakw zo	203425,23	471590,40	14,50	25,58
8.3_A	dakw zw	203422,14	471590,68	11,50	41,66
8.3_B	dakw zw	203422,14	471590,68	14,50	44,71
8.4_A	dakw zw	203419,94	471593,76	11,50	41,96
8.4_B	dakw zw	203419,94	471593,76	14,50	45,02
8.5_A	dakw nw	203420,15	471596,84	11,50	35,94
8.5_B	dakw nw	203420,15	471596,84	14,50	37,05
8.6_A	dakw nw	203423,73	471599,40	11,50	31,47
8.6_B	dakw nw	203423,73	471599,40	14,50	27,61
8.7_A	dakw no	203425,95	471599,44	11,50	32,89
8.7_B	dakw no	203425,95	471599,44	14,50	28,13
8.8_A	dakw no	203428,59	471595,75	11,50	25,84
8.8_B	dakw no	203428,59	471595,75	14,50	27,23
9.1_A	dakw2 no	203420,00	471607,76	11,50	34,17
9.1_B	dakw2 no	203420,00	471607,76	14,50	34,45
9.2_A	dakw2 no	203422,36	471604,47	11,50	32,84
9.2_B	dakw2 no	203422,36	471604,47	14,50	31,39
9.3_A	dakw2 zo	203422,37	471601,88	11,50	28,44
9.3_B	dakw2 zo	203422,37	471601,88	14,50	30,53
9.4_A	dakw2 zo	203418,83	471599,35	11,50	41,10
9.4_B	dakw2 zo	203418,83	471599,35	14,50	42,18
9.5_A	dakw2 zw	203415,59	471599,83	11,50	42,59
9.5_B	dakw2 zw	203415,59	471599,83	14,50	43,65
9.6_A	dakw2 zw	203413,46	471602,82	11,50	42,91
9.6_B	dakw2 zw	203413,46	471602,82	14,50	43,87
9.7_A	dakw2 nw	203414,16	471606,08	11,50	43,08
9.7_B	dakw2 nw	203414,16	471606,08	14,50	43,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten maximale geluidsniveaus

Activiteitenbesluit - maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: IL_woningniveau maatregel AB
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
lamax

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
9.8_A	dakw2 nw	203417,15	471608,23	11,50	40,13
9.8_B	dakw2 nw	203417,15	471608,23	14,50	41,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

correspondentie SAB

Postbus 479
6800 AL Arnhem
T: 026 357 69 11
E: info@sab.nl
www.sab.nl

bezoekadres Arnhem

Frombergdwarsstraat 54
6814 DZ Arnhem

bezoekadres Amsterdam

Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam