

Warmtenet Oost Wageningen, Wageningen

Akoestisch onderzoek

Status	definitief
Versie	001
Rapport	M.2022.1205.00.R004
Datum	5 oktober 2023



Colofon

Opdrachtgever	Coöperatie Warmtenet Oost Wageningen U.A. Postbus 85 6700 AB Wageningen
Contactpersoon opdrachtgever	de heer W. Lelieveld
Project Betreft Uw kenmerk	Warmtenet Oost Wageningen Akoestisch onderzoek -
Rapport Datum Versie Status	M.2022.1205.00.R004 5 oktober 2023 001 definitief
Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Weerdjesstraat 70 6811 JE Arnhem Postbus 153 6800 AD Arnhem
Contactpersoon	ing. D.J. (Dennis) Sanders 088 346 78 18 sa@dgmr.nl
Auteur	ing. D.J. (Dennis) Sanders 088 346 78 18 sa@dgmr.nl
Projectadviseur	ing. D.J. (Dennis) Sanders 088 346 78 18 sa@dgmr.nl
2e lezer/secr.	HBL MBR

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Doel van het onderzoek	5
3. Situatie	6
4. Toetsingskaders	9
4.1 Afwijken bestemmingsplan	9
4.2 Plangebied en gebiedstype	9
4.3 Geluidsgrenswaarden Activiteitenbesluit Milieubeheer	10
4.4 Definities	11
5. Representatieve bedrijfssituatie	13
5.1 Bedrijfsvoering en bedrijfstijden	13
5.2 Stationaire geluidsbronnen	14
5.3 Mobiele geluidsbronnen	14
5.4 Piekgeluiden	15
5.5 Indirecte hinder	15
5.6 Beste Beschikbare Technieken	15
6. Geluidsbronnen	17
6.1 Geluidsbronvermogens	17
6.2 Bedrijfsduurcorrecties	19
6.3 Overzicht van de geluidsbronnen	20
7. Rekenresultaten	22
7.1 Rekenmodel	22
7.2 Ontvangerpunten	22
7.3 Rekenresultaten	24
8. Conclusie	26

Bijlagen

Bijlage 1	Invoergegevens geluidsbronnen
Bijlage 2	Invoergegevens objecten en ontvangerpunten
Bijlage 3	Rekenresultaten $L_{A,r,LT}$

1. Inleiding

In opdracht van Coöperatie Warmtenet Oost Wageningen U.A. heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het nieuw te bouwen Warmtenet Oost Wageningen (in het vervolg aangeduid met WOW) aan de Dolderstraat in Wageningen.

De installatie wordt ondergebracht in het clubgebouw van de voormalige korfbalvereniging en is bedoeld voor wijkverwarming.

Om de voorgenomen nieuwbouw te kunnen realiseren, zal moeten worden afgeweken van het geldende bestemmingsplan en zal een melding op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer moeten worden ingediend.

Voor het afwijken van het bestemmingsplan moet worden vastgesteld of en anders hoe een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. Voor het milieuaspect geluid is dit mogelijk door te toetsen aan de richtwaarden die zijn opgenomen in het stappenplan zoals beschreven in de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering.

Om met een melding te kunnen volstaan, moet worden aangetoond of, en anders hoe, kan worden voldaan aan de geluidsgrenswaarden die gelden overeenkomstig het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Dit rapport voorziet in het toetsen aan beide toetsingskaders. Het rapport kan hiermee worden gebruikt voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het afwijken van het bestemmingsplan en de melding in het kader van het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

In onderling overleg is de te verwachten representatieve bedrijfssituatie vastgesteld. Dit rapport geeft een beschrijving van de omgevingssituatie, het toetsingskader, de representatieve bedrijfssituatie, de geluidsbronnen, de rekenresultaten en de toetsing. Dit akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen die daaromtrent zijn gesteld in de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999.

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens:

- geluidsbronvermogens van de nieuw op te stellen apparatuur op basis van kengetallen, gebaseerd op leveranciersgegevens. De leveranciersgegevens zijn daarbij aangereikt door Unica Energy Solutions;
- inrichtingstekeningen getekend door SW Architecten met werknummer 2237 en tekeningnummers DO100, DO101, DO110, DO201, DO301 en DO401, laatst gewijzigd op 22 september 2023;
- digitaal kadastraal kaartmateriaal, gedownload van de internetsite van het kadaster;
- richtwaarden die volgen uit de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering;
- geluidsgrenswaarden die gelden op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

2. Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is tweeledig namelijk vaststellen of, en anders hoe, een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd en of kan worden voldaan aan de geluidsgrenswaarden die gelden overeenkomstig het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Dit onderzoek beperkt zich tot het milieuaspect geluid op de woonomgeving vanwege de geluidsbronnen van de inrichting. Om dat doel te bereiken, zijn de relevante geluidsbronnen geïnterviewd. Vervolgens zijn de bronvermogens van de relevante geluidsbronnen bepaald op basis van kengetallen. Door middel van overdrachtsberekeningen zijn daarna de geluidsniveaus op beoordelingspunten in de directe omgeving van de inrichting vastgesteld.


Vervolgens is aan de hand van de richtwaarden die zijn opgenomen in de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering beoordeeld of sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Daarnaast is beoordeeld of wordt voldaan aan de geluidsgrenswaarden die gelden overeenkomstig het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Er is voor deze onderzoeksmethode gekozen omdat:

- enkel het uitvoeren van immissiemetingen geeft geen inzicht in de afzonderlijke bijdragen van de geluidsbronnen, wat nodig kan zijn bij het bepalen van geluidsreducerende maatregelen;
- de geluidsniveaus onder representatieve bedrijfsomstandigheden moeten worden bepaald en beoordeeld en deze situatie kan met een model goed worden gesimuleerd;
- inzicht op bronbijdrage wordt verkregen;
- de inrichting nog niet is gerealiseerd.

3. Situatie

De locatie is gelegen aan de Dolderstraat 88, 6704 PM in Wageningen. De omgevingssituatie van de inrichting inclusief de ligging van de woningen van derden (bruine driehoekjes) is weergegeven in figuur 1.

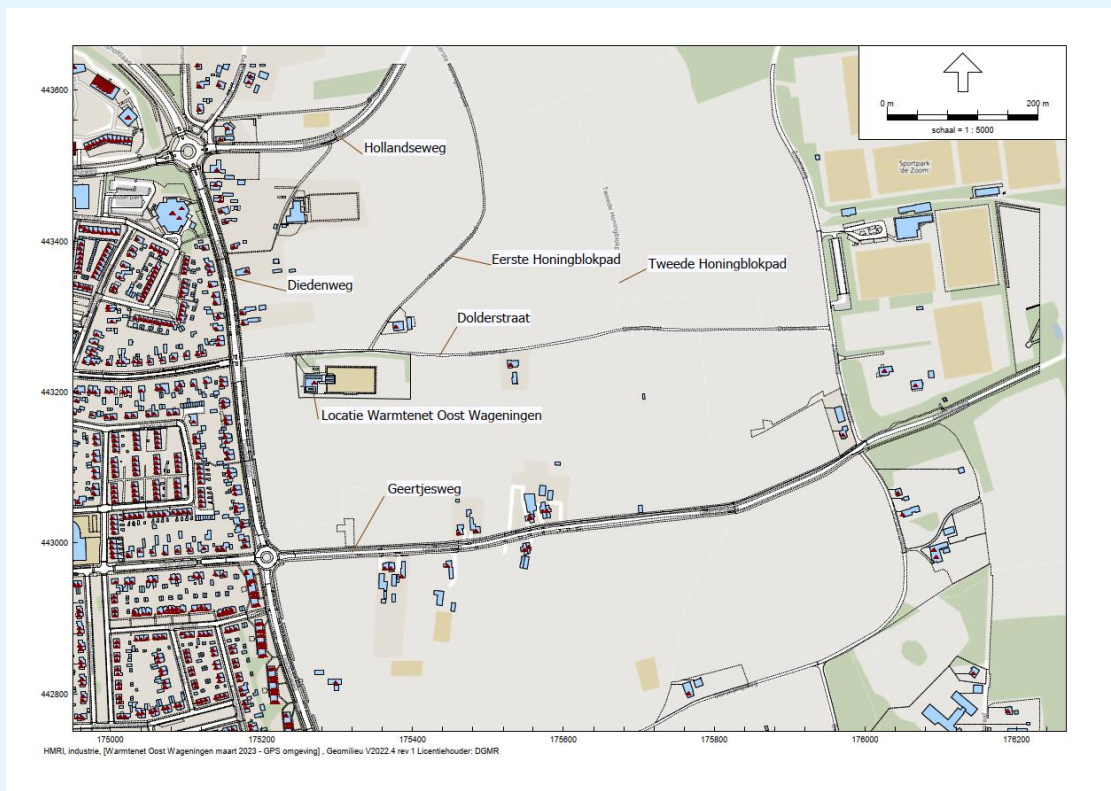


figuur 1: regionale ligging van de WOW in Wageningen

In figuur 2 volgt een omgevingsschets van de WOW.




figuur 2: omgevingsschets WOW

In figuur 3 volgt de plattegrond met maatvoering van de WOW.

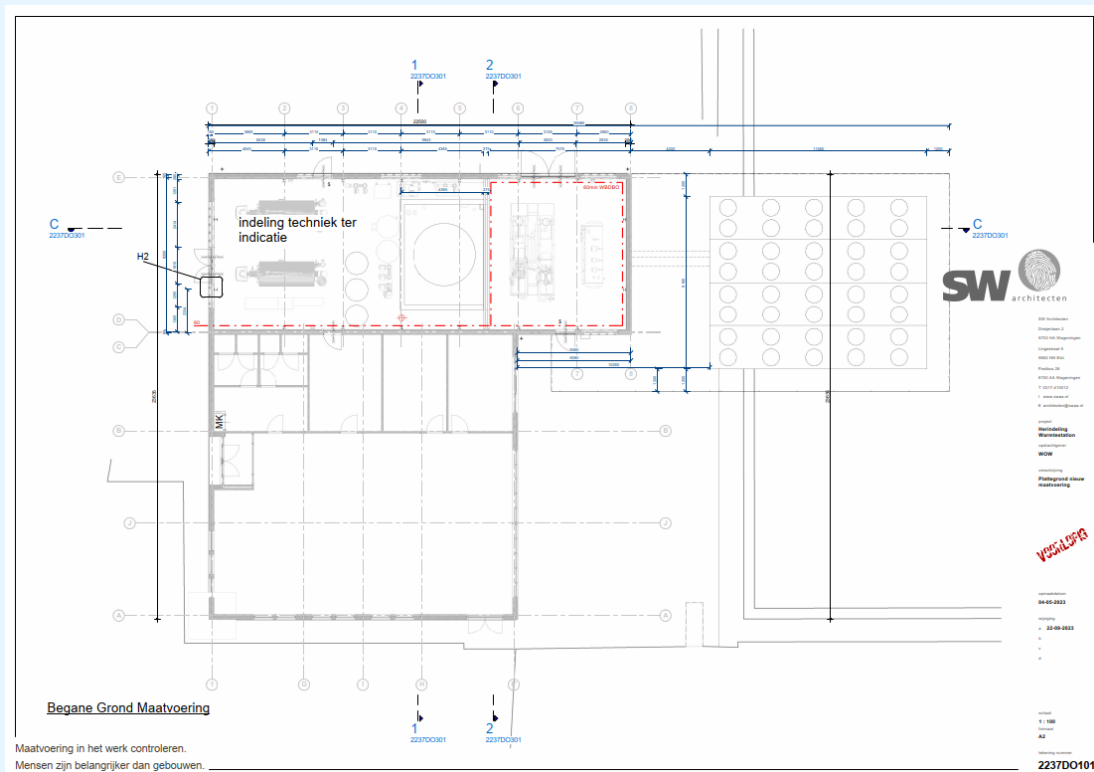

figuur 3: plattegrond met maatvoering WOW

In figuur 4 volgt het dakaanzicht van de WOW.

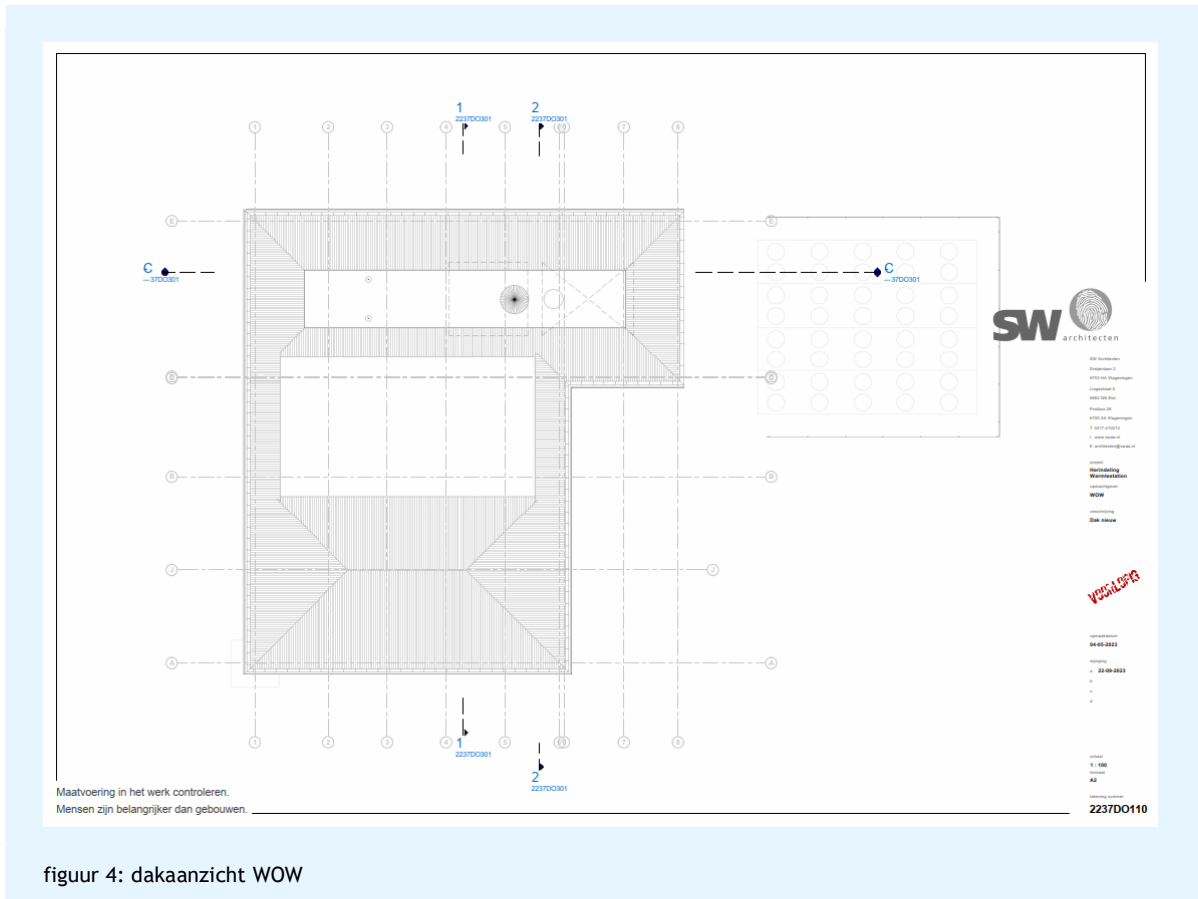

figuur 4: dakaanzicht WOW

4. Toetsingskaders

4.1 Afwijken bestemmingsplan

De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009) is een algemeen geaccepteerd hulpmiddel in de ruimtelijke ordening. In de publicatie wordt voor een aantal milieuaspecten per milieucategorie een indicatieve afstand per milieuaspect aangegeven die aangehouden wordt voor beoordeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze afstanden zijn van belang wanneer in de directe nabijheid van geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, inrichtingen die hinder kunnen veroorzaken, worden gerealiseerd. In dit onderzoek is aangesloten bij de beoordelingssystematiek van bedrijven en milieuzonering.

4.2 Plangebied en gebiedstype

De VNG-publicatie maakt onderscheid in twee typen omgevingen, namelijk:

- rustige woonwijk;
- gemengd gebied.

Hieronder volgt een omschrijving van deze twee typen zoals omschreven in de VNG-publicatie.

Omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied

Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.

Omgevingstype gemengd gebied

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.

Het betreft hier een locatie die is bedoeld voor het opwekken en distribueren van wijkverwarming. In het onderzoek gaan wij uit van de gebiedstypering 'rustige woonwijk en rustig buitengebied'. Dit leiden wij af door de beschouwing van de nabije woonomgeving.

4.2.1 Stappenplan geluid in de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering

In de VNG publicatie zijn streef- en grenswaarden opgenomen met betrekking tot optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax}). Daarnaast komt ook de indirecte hinder aan bod.

In bijlage 5 van de publicatie wordt een stappenplan omschreven om de geluidhinder te beoordelen. Dit stappenplan bestaat uit vier stappen waarbij per stap de geluidsbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.

In stap 1 van het stappenplan wordt getoetst of voldaan wordt aan de richtafstand. De richtafstand is gebaseerd op de omgevingstypering en de milieucategorie. De omschrijving die in de VNG is opgenomen en aansluit bij de inrichting betreft 'Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: stadsverwarming' met SBI-2008 code 35 E1. Hiervoor geldt een milieucategorie 3.2. Gecombineerd met de omgevingstypering komt dit neer op een richtafstand voor geluid van 100 meter.

De dichtstbijgelegen woningen zijn gelegen op een afstand van 65 meter van de perceelsgrens. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtafstand. Nader akoestisch onderzoek is nodig.

In stap 2 worden streefwaarden geformuleerd, afhankelijk van het gebiedstype. Deze streefwaarden staan in tabel 1.

tabel 1: streefwaarden stap 2

Streefwaarden	Geluidsniveau in dB(A) gedurende de dag-/avond-/nachtperiode	
	Rustige woonwijk	Gemengd gebied
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$)	45/40/35	50/45/40
Maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$)	65/60/55	70/65/60
Verkeersaantrekkende werking ($L_{A,eq}$)	50/45/40	50/45/40

Als stap 2 niet toereikend is, kan afgeweken worden van de bovengenoemde waarden tot de grenswaarden die in tabel 2 staan. Dit valt onder stap 3.

tabel 2: grenswaarden stap 3

Grenswaarden	Geluidsniveau in dB(A) gedurende de dag-/avond-/nachtperiode	
	Rustige woonwijk	Gemengd gebied
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$)	50/45/40	55/50/45
Maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$)	70/65/60	70/65/60 exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer
Verkeersaantrekkende werking ($L_{A,eq}$)	50/45/40	65/60/55

Het bevoegd gezag moet dan echter motiveren waarom deze geluidsbelasting voor de betreffende situatie acceptabel wordt geacht. Hierbij moet gekeken worden naar mogelijke maatregelen om de geluidsniveaus te reduceren en naar cumulatie met de al aanwezige geluidsbronnen.

Stap 4 geeft aan dat als niet aan stap 3 kan worden voldaan, de buitenplanse inpassing doorgaans niet mogelijk is. Als het bevoegd gezag toch tot inpassing wil overgaan, moet dit grondig onderzocht en onderbouwd worden.

4.3 Geluidsgrenswaarden Activiteitenbesluit Milieubeheer

In deze paragraaf volgt een opsomming van de voor het bedrijf in principe geldende geluidsvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Artikel 2.17, lid 1: Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

a. De niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden.

tabel 1: tabel 2.17a overeenkomstig het Activiteitenbesluit Milieubeheer

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b. De in de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten.
- c. De in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden als de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen.
- d. De in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen.
- e. De in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:
 - 1: als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
 - 2: voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd.
- f. De waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en
- g. De in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

4.4 Definities

$L_{Ar,LT}$

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) is het energetisch gemiddelde van de fluctuerende geluidsniveaus van het ter plaatse (reken-/referentiepunt) in de loop van een periode (dag, avond of nacht) optredende geluid. De etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege een bedrijf/inrichting is de hoogste van de volgende drie waarden:

- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau equivalente geluidsniveau over de dagperiode;
- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau over de avondperiode vermeerderd met 5 dB(A);
- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau over de nachtperiode vermeerderd met 10 dB(A).

De geluidsbelasting (B_i) vanwege een bedrijf/inrichting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats (reken-/referentiepunt) afkomstig van de inrichting.

L_{Amax}

Het maximale geluidsniveau (piekgeluid, L_{Amax}) betreft een kortstondige verhoging van het momentane geluidsniveau gecorrigeerd met de meteocorrectieterm (C_m).

Indirecte hinder (L_{Aeq})

Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag moet in principe ook de door de inrichting veroorzaakte indirecte hinder worden betrokken. Onder indirecte hinder wordt verstaan de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door activiteiten, die weliswaar plaatsvinden buiten de grens van de inrichting, maar die wel aan de inrichting zijn toe te rekenen.

Voor de indirecte hinder sluit de VNG-publicatie aan bij de voorkeursgrenswaarden voor een geluidsbelasting (B_i) van 50 dB(A) etmaalwaarde en een maximale grenswaarden van 65 dB(A) etmaalwaarde overeenkomstig de circulaire over geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting, uitgegeven door het Ministerie van VROM op 29 februari 1996.

In het Activiteitenbesluit Milieubeheer komt het aspect indirecte hinder niet aan bod.

5. Representatieve bedrijfssituatie

De beschrijving van de representatieve bedrijfssituatie beperkt zich in het kader van dit onderzoek tot de voor de geluidsimmissie relevante bronnen en hun bedrijfsduur. Bij het vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van een maatgevend etmaal. Hieronder wordt een etmaal verstaan (dag-, avond- en nachtperiode) waarin de inrichting werkzaam is in een situatie die regelmatig voorkomt of voor kan komen. De representatieve bedrijfssituatie is die situatie waarbij de voor de geluidsproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor de bedrijfsvoering in de volgende drie beoordelingsperioden:

- dagperiode (07.00 - 19.00 uur);
- avondperiode (19.00 - 23.00 uur);
- nachtperiode (23.00 - 07.00 uur).

De dag-, avond- en nachtperiode worden hierbij afzonderlijk beoordeeld. De perioden hoeven dus niet tot één aansluitend etmaal te behoren. Een bedrijfssituatie die minder dan eenmaal per maand (minder dan twaalfmaal per jaar) voorkomt, behoort tot de zogenaamde incidentele bedrijfssituatie. Het bedrijf kent een continue bedrijfsvoering. Een dergelijke bedrijfssituatie doet zich niet voor en is om deze reden niet nader beschouwd.


Voor de bepaling van de representatieve bedrijfssituatie zijn de volgende gegevens geïnterpreteerd:

- de bedrijfsvoering en de bedrijfstijden;
- de piekgeluiden;
- de stationaire geluidsbronnen;
- de mobiele geluidsbronnen, het aantal verkeersbewegingen (route, verblijfstijd) binnen de grens van de inrichting;
- de voorkomende laad en losactiviteiten;
- de indirecte hinder.

5.1 Bedrijfsvoering en bedrijfstijden

De locatie is bedoeld voor het opwekken en distribueren van warmte bestemd voor wijkverwarming. Binnen de inrichting is vanuit akoestisch oogpunt sprake van enkele potentiële geluidsbronnen. Dit betreft één warmtepomp, twee gasgestookte ketels, vier drycoolers en een dakventilator.

De warmtepomp en gasgestookte ketels worden in pandig opgesteld per set, elk in een afzonderlijke ruimte in het clubhuis van de voormalige korfbalvereniging. Dit gebouw wordt hiervoor verbouwd. De drycoolers worden buiten opgesteld. De dakventilator wordt boven op de warmtepomp ruimte geïnstalleerd. In figuur 4 volgen de gevelaanzichten van de WOW.

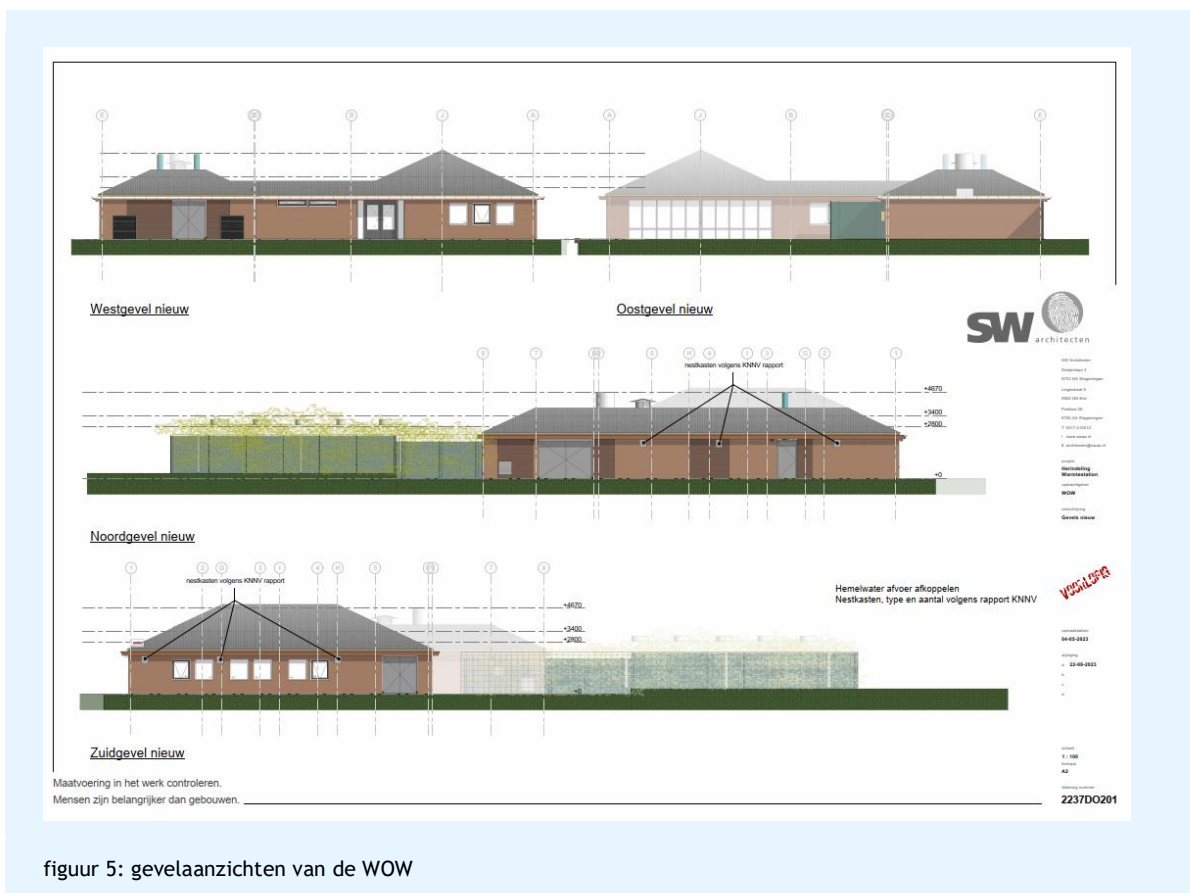

figuur 5: gevelaanzichten van de WOW

5.2 Stationaire geluidsbronnen

De stationaire geluidsbronnen bestaan uit geluid dat wordt uitgestraald door de rookgasafvoer van de twee gasgestookte ketels, de vier buiten op het terrein van de inrichting opgestelde drycoolers en de dakventilator.

Daarnaast is er sprake van geluidsafstraling door de gevel- en dakdelen van de ruimte waarin de warmtepomp wordt opgesteld. De geluidsuitstraling vindt dan plaats via gesloten deuren, de gevels, het dak en twee in de gevel aangebrachte geluidgedempte ventilatieroosters. Dit geldt ook voor de ruimte waarin de gasgestookte ketels staan opgesteld. Deze ruimte is voorzien van een dakopening ten behoeve van natuurlijke ventilatie.

De ruimte waarin de warmtepomp wordt opgesteld, is te klein om een geluidwerende omkasting rond de warmtepomp aan te brengen. Het gebouw zelf zal deze functie moeten overnemen.

Onder representatieve bedrijfsomstandigheden kunnen bovengenoemde geluidsbronnen continu (lees: 24 uur per etmaal) in bedrijf zijn.

5.3 Mobiele geluidsbronnen

De WOW kent een beperkt aantal parkeervoorzieningen op het eigen terrein, maar deze worden onder representatieve bedrijfsomstandigheden niet gebruikt. Monteurs bezoeken zo nu en dan de inrichting voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden maar dit is zeker niet dagelijks en

beperkt zich tot een enkel voertuig. Deze mogelijke geluidsbronnen zijn om deze reden buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek.

5.4 Piekgeluiden

De stationaire geluidsbronnen zijn continu van karakter en veroorzaken geen relevante piekgeluiden. Van optredende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax}) is hiermee geen sprake. Dit aspect is om deze reden buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek.

5.5 Indirecte hinder

De geluidhinder van het wegverkeer van en naar de inrichting wordt bepaald door het berekenen van de indirecte hinder als gevolg van deze voertuigen, voor zover deze nog geen deel uitmaken van de normale verkeersstroom.

Met het berekenen van het wegverkeerslawaaï wordt dus het rijden op de openbare weg (buiten het terrein van de inrichting) beoordeeld. Dit komt overeen met de beoordelingswijze volgens de circulaire over geluidhinder wegverkeer van en naar de inrichting van 29 februari 1996.

Onder representatieve bedrijfsomstandigheden is geen sprake van voertuigbeweging van en naar de inrichting. Van indirecte hinder is hiermee geen sprake. Ook dit aspect is om deze reden buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek.

5.6 Beste Beschikbare Technieken

Het toepassen van de 'Beste Beschikbare Technieken' speelt hierbij een belangrijke rol bij milieuvergunningverlening. Het begrip 'Beste Beschikbare Technieken' wordt als volgt gedefinieerd:

- **Beste:** het meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog algemeen niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel.
- **Beschikbare:** op zodanige schaal ontwikkeld dat de betrokken technieken, kosten en baten in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in de betrokken industriële branche kunnen worden toegepast, onafhankelijk van de vraag of die technieken al dan niet op het grondgebied van de betrokken lidstaten worden toegepast of geproduceerd, mits zij voor de exploitant op redelijke voorwaarden toegankelijk zijn.
- **Technieken:** zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie wordt ontworpen, gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld.

Met betrekking tot het aspect geluid naar de omgeving moet het begrip 'Beste Beschikbare Technieken' een weloverwogen mix van de volgende aspecten zijn:

- **'Toepassing van maatregelen die in de betreffende bedrijfstak of branche gebruikelijk zijn':** Dit is een algemeen geaccepteerde basis voor toe te passen maatregelen binnen alle branches. Dit betekent dat specifiek lawaaiige apparatuur wordt voorzien van technische maatregelen die de geluidsemissie acceptabel maken. Veelal speelt hierbij ook de eis voor het geluid op de arbeidsplaatsen een belangrijke rol. Het toepassen van de genoemde aspecten wordt binnen de branche alleen gedaan als hiertoe de noodzaak aanwezig is.
- **'Toepassing van maatregelen volgens de stand van de techniek':** Dit behelst een integrale reductie van het brongeluid. Voor veel installatiedelen zijn geluidsarme versies beschikbaar, dan wel van aanvullende maatregelen te voorzien. Aan deze benadering hangt een nadrukkelijk financieel nadeel. Het volledig toepassen van deze benadering leidt tot zeer grote meerkosten en is zeker niet gebruikelijk in om het even welke

branche. Voor het geluid naar de omgeving moet er een evenwicht zijn tussen de meerkosten en de te behalen reductie bij de geluidsgevoelige bestemmingen.

- ***‘Toepassing van maatregelen op basis van de optredende geluidsbelasting’:***
In het geval van hoge geluidsniveaus bij geluidsgevoelige bestemmingen moeten Beste Beschikbare Technieken meer vergaand zijn.

De technische installaties die worden opgesteld, betreft moderne apparatuur en worden periodiek onderhouden. Hiermee wordt voldaan aan de huidige stand der techniek. Hiermee kan worden gesteld dat de Beste Beschikbare Technieken worden toegepast.

6. Geluidsbronnen

Een overzicht van alle geluidsbrongegevens is opgenomen in bijlage 1. In de figuur van deze bijlage is de ligging van de geluidsbronnen op het terrein van de inrichting weergegeven.

6.1 Geluidsbronvermogens

De in dit rapport gehanteerde geluidsbronvermogens zijn gebaseerd op kengetallen.

De kengetallen volgen uit het ontwerp dat gebaseerd is op aangereikte leveranciersgegevens.

Dit geldt niet alleen voor de geluidsbronvermogen maar ook voor de gehanteerde geluidsspectra.

De aangereikte gegevens resulteren in de volgende geluidsbronvermogens (L_w), die binnen dit onderzoek zijn toegepast en daarmee gelden als minimale ontwerpeis:

- drycoolers (bronnen 001 t/m 004), $L_w = 77$ dB(A) per stuk bij deellast (497 rpm);
- rookgasafvoer gasgestookte ketels voorzien van optie 'SH20 aus Stahl' (bronnen 005 en 006), $L_w = 77$ dB(A) per stuk;
- warmtepomp, $L_w = 107$ dB(A);
- dakventilator met bovendakse geluiddemper, rekening houdend met geluidsdorstraling (bron 016), $L_w = 80$ dB(A).

Hierna volgt een nadere beschouwing van bovengenoemde geluidsbronnen.

Drycoolers

In het ontwerp is rekening gehouden met vier drycoolers van het merk Thermofin, type X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02. Bij vollast (950 rpm) is sprake van een geluidsbronvermogen (L_w) van 89 dB(A) per stuk.

De drycoolers worden over gedimensioneerd. Er is dus sprake van overcapaciteit. Hiermee wordt het mogelijk om permanent in deellast te draaien ook bij de maximale koelvraag. De ventilatoren van de drycooler worden uitgerust met een frequentieregeling, dit betreft een zogenaamde EC-aansturing (Electro Commutatie). Dit maakt het mogelijk om de uitstuurfrequentie (en daarmee dus het toerental) te begrenzen. Dit wordt elektronisch beveiligd.

De leverancier geeft aan dat door het toepassen van deze techniek het geluidsbronvermogen met 12 dB wordt gereduceerd tot een geluidsbronvermogen (L_w) van 77 dB(A) per stuk. Hierbij is sprake van een aangepast toerental namelijk 497 omwentelingen per minuut. Deze geluidsafname volgt uit het geluidsspecificatieblad beschikbaar gesteld door de leverancier.

Om thermisch kortsluiting te voorkomen, worden de drycoolers hoger gemonteerd. De optie 'longer legs' wordt toegepast. Hiermee is sprake van 1.0 meter hogere poten. Dit komt tot uitdrukking in de bronhoogte van deze geluidsbronnen.

Rookgasafvoer gasgestookte ketels

In het ontwerp is rekening gehouden met het volgende type ketels uitgerust met de optie geluidsbeperkende optie 'SH20 aus Stahl':

- Merk Dreizler
- Brandertype M1001 F1 ARZ
- Monobloc
- Brandstof aardgas, nominale gasdruk 100 mbar
- Gasaansluiting 1½"

- Ventilatorvermogen bij maximale belasting 2,2 kW
- Spanning 400 Volt/50Hz
- Regelbereik modulerend
- NOx emissie < 70 mg/m³
- Geluidsvermogen (L_w) 77 dB(A) per stuk.

Warmtepomp

In het ontwerp is rekening gehouden met een warmtepomp van het merk Johnson Controls, type DUALPAC, SMC108L HPX712 met een geluidsbronvermogen (L_w) van 107 dB(A).

Dakventilator warmtepompkamer

Op het dak van het gebouw wordt een dakventilator geplaatst. Deze ventilator is bedoeld om in geval van een calamiteit bij ammoniak (NH₃) detectie in werking te treden maar ook voor de warmteafvoer in warmtepompkamer. Uitgangspunt in dit onderzoek is dat de dakventilator onder representatieve bedrijfsomstandigheden continu in werking is. De dakventilator wordt voorzien van een geluiddemper. Bij de berekening van het geluidsbronvermogen is rekening gehouden met geluidsdoorstraling als gevolg van de in de onderliggende ruimte in werking zijnde warmtepomp.

In het ontwerp is rekening gehouden met een dakventilator van het merk Systemair, type: DVV-EX 560D4-XS IE3+H2 uitgerust met een dakgemonteerde demper type SSG-EX 560 Soc sil DVV-EX. Rekening houden met de genoemde geluidsdoorstraling is sprake van een geluidsbronvermogen (L_w) van 80 dB(A).

Ventilatieopening stookkamer

De ruimte waarin de gasgestookte ketels worden opgesteld, wordt in het dak voorzien van een ventilatieopening (dakkap) ten behoeve van de natuurlijke ventilatie. Met deze opening is rekening gehouden in het akoestisch rekenmodel.

Geluidsuitstraling warmtepompkamer en stookkamer

De geluidsafstraling van de gevels, het dak, de gesloten deuren en de geluidgedempte gevelroosters van de ruimte waarin de warmtepomp wordt opgesteld (bronnen 007 t/m 015) en de ruimte waarin de gasgestookte ketels worden opgesteld (bronnen 017 t/m 026) zijn beide bepaald aan de hand van rekenmethode II.7 uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999. Bepalend voor de geluidsafstraling is het onder representatieve bedrijfsomstandigheden heersende binnenniveau (equivalent geluidsdrukkniveau) in het nagalmveld van deze ruimte versus de materiaalopbouw van de dak- of gevelopbouw.

Wanneer de warmtepomp wordt opgesteld in de ruimte met de in de ontwerp-tekening opgenomen afmetingen, met een volume 172 m³, en materialen worden toegepast met een hoge mate van ruimteabsorptie (ontwerpeis) waarmee de nagalmtijd wordt gereduceerd tot 0,5 seconden, heerst er naar verwachting in het nagalmveld van deze ruimte een geluidsdrukkniveau van 95 dB(A).

Wanneer de gasgestookte ketels en overige apparatuur worden opgesteld in de ruimte met de in de ontwerp-tekening opgenomen afmetingen, met een volume 428 m³, en materialen worden toegepast met een redelijke mate van ruimteabsorptie (ontwerpeis) waarmee de nagalmtijd wordt gereduceerd tot 1,5 seconden, heerst er naar verwachting in het nagalmveld van deze ruimte een geluidsdrukkniveau van 75 dB(A).

De te verwachten binnenniveaus zijn hierbij als volgt berekend:

$$L_p = L_w + 10 \log \left(\frac{Q}{4 * \pi * r^2} + \frac{4}{A} \right)$$

$$A = \left(\frac{V}{6 * T} \right) \text{ (Wet van Sabine)}$$

- waarin: L_p = geluidsdrukniveau in de ruimte [in dB(A)].
 L_w = geluidsbronvermogen van de opgestelde apparatuur [in dB(A)].
 R = afstand tussen bron en ontvanger. In dit geval is dit de afstand tot de wanden (gevels of dak) van de ruimte [in m].
 Q = richtingsfactor van de geluidsbron [2].
 A = hoeveelheid absorptie [in m²].
 T = nagalmtijd [in sec].

In het ontwerp wordt ervan uitgegaan dat de ruimte waarbinnen de warmtepomp wordt opgesteld, is opgebouwd uit de volgende materialen (of gelijkwaardig):

- gevels: 150 mm kalkzandsteen, 100 mm PIR, 40 mm open luchtsponw en 100 mm buitensponwblad;
- schuin en vlak dakdeel: geprofileerde stalen dakbeplating, 50 mm steenwol en dakleer;
- deuren: type M47 van Merford Noise Control ($R_w = 47$ dB);
- gevelroosters voorzien van AKR-500 rooster ($R_w = 21$ dB) van Merford Noise Control.

In het ontwerp wordt ervan uitgegaan dat de ruimte waarbinnen de gasgestookte ketels worden opgesteld (de stookruimte) is opgebouwd uit de volgende materialen (of gelijkwaardig):

- gevels: 150 mm kalkzandsteen, 100 mm PIR, 40 mm open luchtsponw en 100 mm buitensponwblad;
- schuin dakdeel: Falk 1000 GL dakelement, waterkerende laag, 20 mm plaat gordingen en IPE dakgoot;
- vlak (plat) dakdeel: 2 laag bitumineuze dakbedekking geballast met grind, EPS afschot isolatie, dampremmende laag, 20 mm plaat en balklaag;
- deuren: type M47 van Merford Noise Control ($R_w = 47$ dB);
- gevelroosters voorzien van AKR-500 rooster ($R_w = 21$ dB) van Merford Noise Control.

De luchtgeluidsisolatiewaarde is gebaseerd op een Insul-berekening. De berekening van bovengenoemde geluidsbronvermogens uit de aangeleverde brondata is opgenomen in bijlage 1.

6.2 Bedrijfsduurcorrecties

De correctieterm voor de bedrijfsduur (C_b) brengt in rekening dat de bron slechts gedurende een bepaalde tijd binnen de beoordelingsperiode in werking is. In bijlage 1 zijn de bedrijfsduur-correcties voor alle bronnen opgenomen.

De bedrijfsduurcorrectieterm voor de stationaire geluidsbronnen wordt als volgt berekend:

$$C_b = -10 \log \frac{T_b}{n \cdot T_0}$$

waarin:

C_b = bedrijfsduurcorrectieterm (in dB)

T_0 = beoordelingsperiode (in minuten)

T_b = bedrijfsduur (in minuten)

n = het aantal deelbronnen waar mogelijk de stationaire bron over is verdeeld

6.3 Overzicht van de geluidsbronnen

In tabel 3 zijn de gegevens ter bepaling van de bedrijfsduurcorrectieterm gegeven. In bijlage 1 zijn de bedrijfsduurcorrecties voor alle bronnen opgenomen in de representatieve bedrijfssituatie.


In figuur 6 volgt een weergave van de ligging van de geluidsbronnen ($L_{Ar,LT}$).

tabel 3: overzicht van geluidsbronnen ($L_{Ar,LT}$) in de representatieve bedrijfssituatie

Bronomschrijving	Bronnr.	L_w [dB(A)]	Bedrijfsduur per periode		
			Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtperiode 23-07 uur
Drycoolers	001-004	77 ¹⁾	12 uur	4 uur	8 uur
Rookgasafvoer ketel	005-006	77	12 uur	4 uur	8 uur
Gebouwuutstraling warmtepomp ruimte:					
• Deuren noord	007	64	12 uur	4 uur	8 uur
• Loopdeur zuid	008	59	12 uur	4 uur	8 uur
• Gevel noord	009	53	12 uur	4 uur	8 uur
• Gevel oost	010	57	12 uur	4 uur	8 uur
• Gevel zuid	011	54	12 uur	4 uur	8 uur
• Dak schuin	012	78	12 uur	4 uur	8 uur
• Dak vlak	013	62	12 uur	4 uur	8 uur
• Gevelroosters noord en zuid	014-015	81	12 uur	4 uur	8 uur
• Dakventilator met demper + doorstraling	016	80	12 uur	4 uur	8 uur
Stookruimte:					
• Deuren west	017	52	12 uur	4 uur	8 uur
• Loopdeur noord	018	48	12 uur	4 uur	8 uur
• Dak schuin noord/zuid	019-020	67	12 uur	4 uur	8 uur
• Dak vlak	021	67	12 uur	4 uur	8 uur
• Gevel west	022	42	12 uur	4 uur	8 uur
• Gevel noord	023	46	12 uur	4 uur	8 uur
• Gevelroosters west	024-025	63	12 uur	4 uur	8 uur
• Ventilatieopening in dak	026	74	12 uur	4 uur	8 uur

¹⁾ Geluidsbronvermogen bij permanent ingestelde beperkte uitstuurfrequentie op 497 rpm.

Warmtenet Oost Wageningen, Wageningen

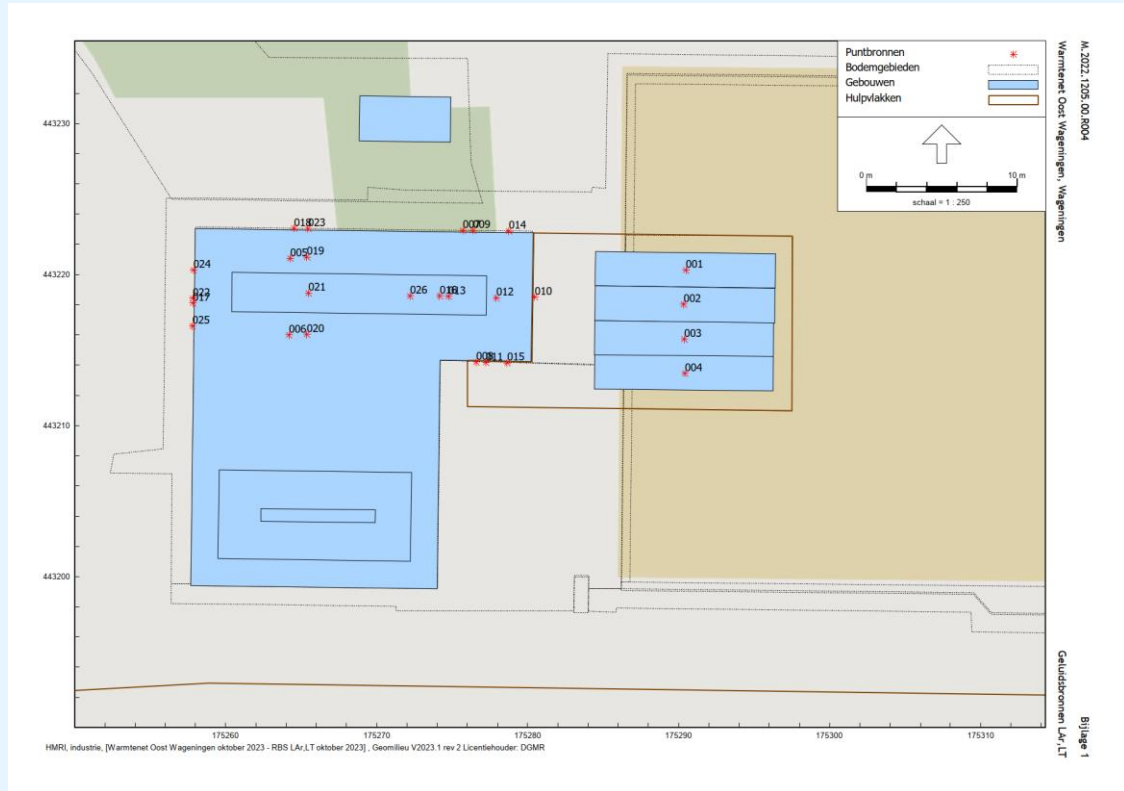

figuur 6: ligging geluidsbronnen

7. Rekenresultaten

De geluidsoverdracht van bronnen naar rekenpunten is berekend met behulp van het door DGMR ontwikkelde computerprogramma Geomilieu (versie 2023.12), dat is gebaseerd op de methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999.

De geluidsoverdracht van een bron naar een punt wordt berekend met een driedimensionaal rekenmodel. Hierbij worden gebouwen en objecten van de inrichting en van de omgeving ingevoerd als blokken. In de berekening wordt met alle van belang zijnde factoren rekening gehouden, zoals afstandsreductie, afscherming, bodem- en luchtdemping, evenals de bedrijfstijden door middel van de bedrijfsduurcorrectie.

7.1 Rekenmodel

De voor de berekeningen ingevoerde objecten (gebouwen en bodemgebieden) zijn met nummers weergegeven in de figuren van bijlage 2. In bijlage 2 staan ook de geometrische gegevens van deze objecten vermeld. De streepstippellijnen omsluiten de (deels) ingevoerde (reflecterende) 'harde' bodemgebieden. De omgeving wordt (lees: de niet ingevoerde bodem) wordt volledig 'absorberend' zacht verondersteld.

7.2 Ontvangerpunten

In totaal zijn 44 beoordelingspunten gekozen op de gevels van de dichtstbijgelegen woningen van derden nabij de inrichting. De ligging van de gekozen beoordelingspunten is opgenomen in figuur 7.

De Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening adviseert om per geval te bekijken op welke hoogte de geluidhinder wordt ondervonden, afhankelijk van de te beschermen verblijfsruimte en van de periode van het etmaal. Als regel wordt in de dagperiode voor standaard eengezinswoningen een meet- en beoordelingshoogte van 1,5 meter aangehouden. In de avond- en nachtperiode bedraagt deze hoogte 5,0 meter boven maaiveld ter bescherming van slaapruimten. Voor alle beoordelingshoogten gelden invallende geluidsniveaus. De rekenresultaten zijn op deze wijze beoordeeld. Voor woongebouwen met meerdere bouwlagen wordt deze wijze niet toegepast en wordt iedere bouwlaag in stappen van 5 meter afzonderlijk beschouwd.

7.3 Rekenresultaten

7.3.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus

Toetsing stap 2 VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering

Tabel 4 geeft voor de maatgevende woningen [keuze $B_i > 35$ dB(A) etmaalwaarde] een overzicht van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) in de representatieve bedrijfssituatie. De rekenresultaten worden in de tabel getoetst aan de richtwaarden die volgen uit stap 2 van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering. De rekenresultaten op alle beoordelingspunten zijn opgenomen in bijlage 3.

tabel 4: rekenresultaten en toetsing langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)

Punt	Adres woning	$L_{A,T}$ in dB(A) gedurende de dag- ¹⁾ /avond- ²⁾ /nachtperiode ²⁾		
		Berekend	Richtwaarden stap 2 VNG Bedrijven en Milieuzonering	Overschrijding
001	Dolderstraat 51	30/33/33	45/40/35	-/-/-
011	Diedenweg 131-133	25/26/26	45/40/35	-/-/-
012	Diedenweg 135-137	28/30/30	45/40/35	-/-/-
013	Diedenweg 139-141	27/29/29	45/40/35	-/-/-
014	Diedenweg 141a-141b	28/30/30	45/40/35	-/-/-
015	Diedenweg 143-145	29/31/31	45/40/35	-/-/-
016	Diedenweg 147-149	30/32/32	45/40/35	-/-/-
017	Diedenweg 151-153	30/33/33	45/40/35	-/-/-
018	Diedenweg 155-157	30/33/33	45/40/35	-/-/-
019	Dolderstraat 45	29/31/31	45/40/35	-/-/-
020	Diedenweg 159-161	30/32/32	45/40/35	-/-/-
021	Diedenweg 161a	31/32/32	45/40/35	-/-/-
022	Diedenweg 163	30/31/31	45/40/35	-/-/-
025	Diedenweg 66	26/28/28	45/40/35	-/-/-
026	Diedenweg 64	27/28/28	45/40/35	-/-/-
027	Diedenweg 64	29/32/32	45/40/35	-/-/-
028	Diedenweg 62	32/35/35	45/40/35	-/-/-
029	Diedenweg 62	32/35/35	45/40/35	-/-/-
033	Assenpark 44-46/Diedenweg 175 ³⁾	27/27/27	45/40/35	-/-/-
034	Assenpark 44-46/Diedenweg 175 ³⁾	27/27/27	45/40/35	-/-/-
		Zie bijlage 3		

1) Hontvanger = 1.5 mv+

2) Hontvanger = 5.0 mv+

3) Woongebouw $H_{ontvanger}$ = maatgevende hoogte

Uit de tabel volgt dat wordt voldaan aan de richtwaarden die volgen uit stap 2 van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering.

Toetsing geluidgrenswaarden Activiteitenbesluit Milieubeheer

Tabel 5 geeft voor de maatgevende woningen [keuze B_i > 35 dB(A) etmaalwaarde] een overzicht van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (L_{Ar,LT}) in de representatieve bedrijfssituatie. De rekenresultaten worden in de tabel getoetst aan de geluidsgrenswaarden die gelden volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer. De rekenresultaten op alle beoordelingspunten zijn opgenomen in bijlage 3.

tabel 5: rekenresultaten en toetsing langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar,LT})

Punt	Adres woning	L _{Ar,LT} in dB(A) gedurende de dag- ¹⁾ /avond- ²⁾ /nachtperiode ²⁾		
		Berekend	Activiteitenbesluit Milieubeheer	Overschrijding
001	Dolderstraat 51	30/33/33	50/45/40	-/-/-
011	Diedenweg 131-133	25/26/26	50/45/40	-/-/-
012	Diedenweg 135-137	28/30/30	50/45/40	-/-/-
013	Diedenweg 139-141	27/29/29	50/45/40	-/-/-
014	Diedenweg 141a-141b	28/30/30	50/45/40	-/-/-
015	Diedenweg 143-145	29/31/31	50/45/40	-/-/-
016	Diedenweg 147-149	30/32/32	50/45/40	-/-/-
017	Diedenweg 151-153	30/33/33	50/45/40	-/-/-
018	Diedenweg 155-157	30/33/33	50/45/40	-/-/-
019	Dolderstraat 45	29/31/31	50/45/40	-/-/-
020	Diedenweg 159-161	30/32/32	50/45/40	-/-/-
021	Diedenweg 161a	31/32/32	50/45/40	-/-/-
022	Diedenweg 163	30/31/31	50/45/40	-/-/-
025	Diedenweg 66	26/28/28	50/45/40	-/-/-
026	Diedenweg 66	27/28/28	50/45/40	-/-/-
027	Diedenweg 64	29/32/32	50/45/40	-/-/-
028	Diedenweg 62	32/35/35	50/45/40	-/-/-
029	Diedenweg 62	32/35/35	50/45/40	-/-/-
033	Assenpark 44-46/Diedenweg 175 ³⁾	27/27/27	50/45/40	-/-/-
034	Assenpark 44-46/Diedenweg 175 ³⁾	27/27/27	50/45/40	-/-/-
		Zie bijlage 3		

¹⁾ H_{ontvanger} = 1.5 mv+

²⁾ H_{ontvanger} = 5.0 mv+

³⁾ Woongebouw H_{ontvanger} = maatgevende hoogte

Uit de tabel volgt dat wordt voldaan aan de geluidsgrenswaarden die gelden volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

8. Conclusie

In opdracht van Coöperatie Warmtenet Oost Wageningen U.A. heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het nieuw te bouwen Warmtenet Oost Wageningen (in het vervolg aangeduid met WOW) aan de Dolderstraat in Wageningen.

De installatie wordt ondergebracht in het clubgebouw van de voormalige korfbalvereniging en is bedoeld voor wijkverwarming.

Om de voorgenomen nieuwbouw te kunnen realiseren, zal moeten worden afgeweken van het geldende bestemmingsplan en zal een melding op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer moeten worden ingediend.

Afwijken bestemmingsplan

Voor het afwijken van het bestemmingsplan moet worden vastgesteld of, en anders hoe, een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. Voor het milieuaspect geluid is dit mogelijk door te toetsen aan de richtwaarden die zijn opgenomen in het stappenplan zoals beschreven in de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering.

In stap 1 van het stappenplan wordt getoetst of voldaan wordt aan de richtafstand. De richtafstand is gebaseerd op de omgevingstypering en de milieucategorie. De omschrijving die in de VNG is opgenomen en aansluit bij de inrichting betreft 'Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: stadsverwarming' met SBI-2008 code 35 E1. Hiervoor geldt een milieucategorie 3.2. Gecombineerd met de omgevingstypering komt dit neer op een richtafstand voor geluid van 100 meter.

De dichtstbij gelegen woningen zijn gelegen op een afstand van 65 meter van de perceelsgrens. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtafstand. Nader akoestisch onderzoek is nodig.

In stap 2 worden streefwaarden geformuleerd, afhankelijk van het gebiedstype. Hier toetsen wij aan.

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer

Om met een melding te kunnen volstaan, moet worden aangetoond of en andere hoe kan worden voldaan aan de geluidsgrenswaarden die gelden overeenkomstig het Activiteitenbesluit Milieubeheer

$L_{A,T}$

Uit de rekenresultaten volgt dat op de gevel van één van de dichtstbij gelegen woningen van derden sprake is van een optredend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) van 32, 35 en 35 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, de avond- en de nachtperiode (punten 028 en 029, Dienenweg 62).

Uit de rekenresultaten volgt dat wordt voldaan aan de richtwaarden die volgen uit stap 2 van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering en dat wordt voldaan aan de geluidsgrenswaarden die gelden volgen het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

L_{Amax}

De stationaire geluidsbronnen zijn continu van karakter en veroorzaken geen relevante piekgeluiden. Van optredende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax}) is hiermee geen sprake. Dit aspect is om deze reden buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek.

L_{Aeg} als gevolg van de indirecte hinder


Onder representatieve bedrijfsomstandigheden is geen sprake van voertuigbewegingen van en naar de inrichting. Van indirecte hinder is hiermee geen sprake. Ook dit aspect is om deze reden buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek.

Hiermee kan worden gesteld dat voor het milieuaspect geluid kan worden voldaan aan een goed woon- en leefklimaat.

ing. D.J. (Dennis) Sanders
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

Bijlage 1

Titel	Invoergegevens geluidsbronnen
-------	-------------------------------

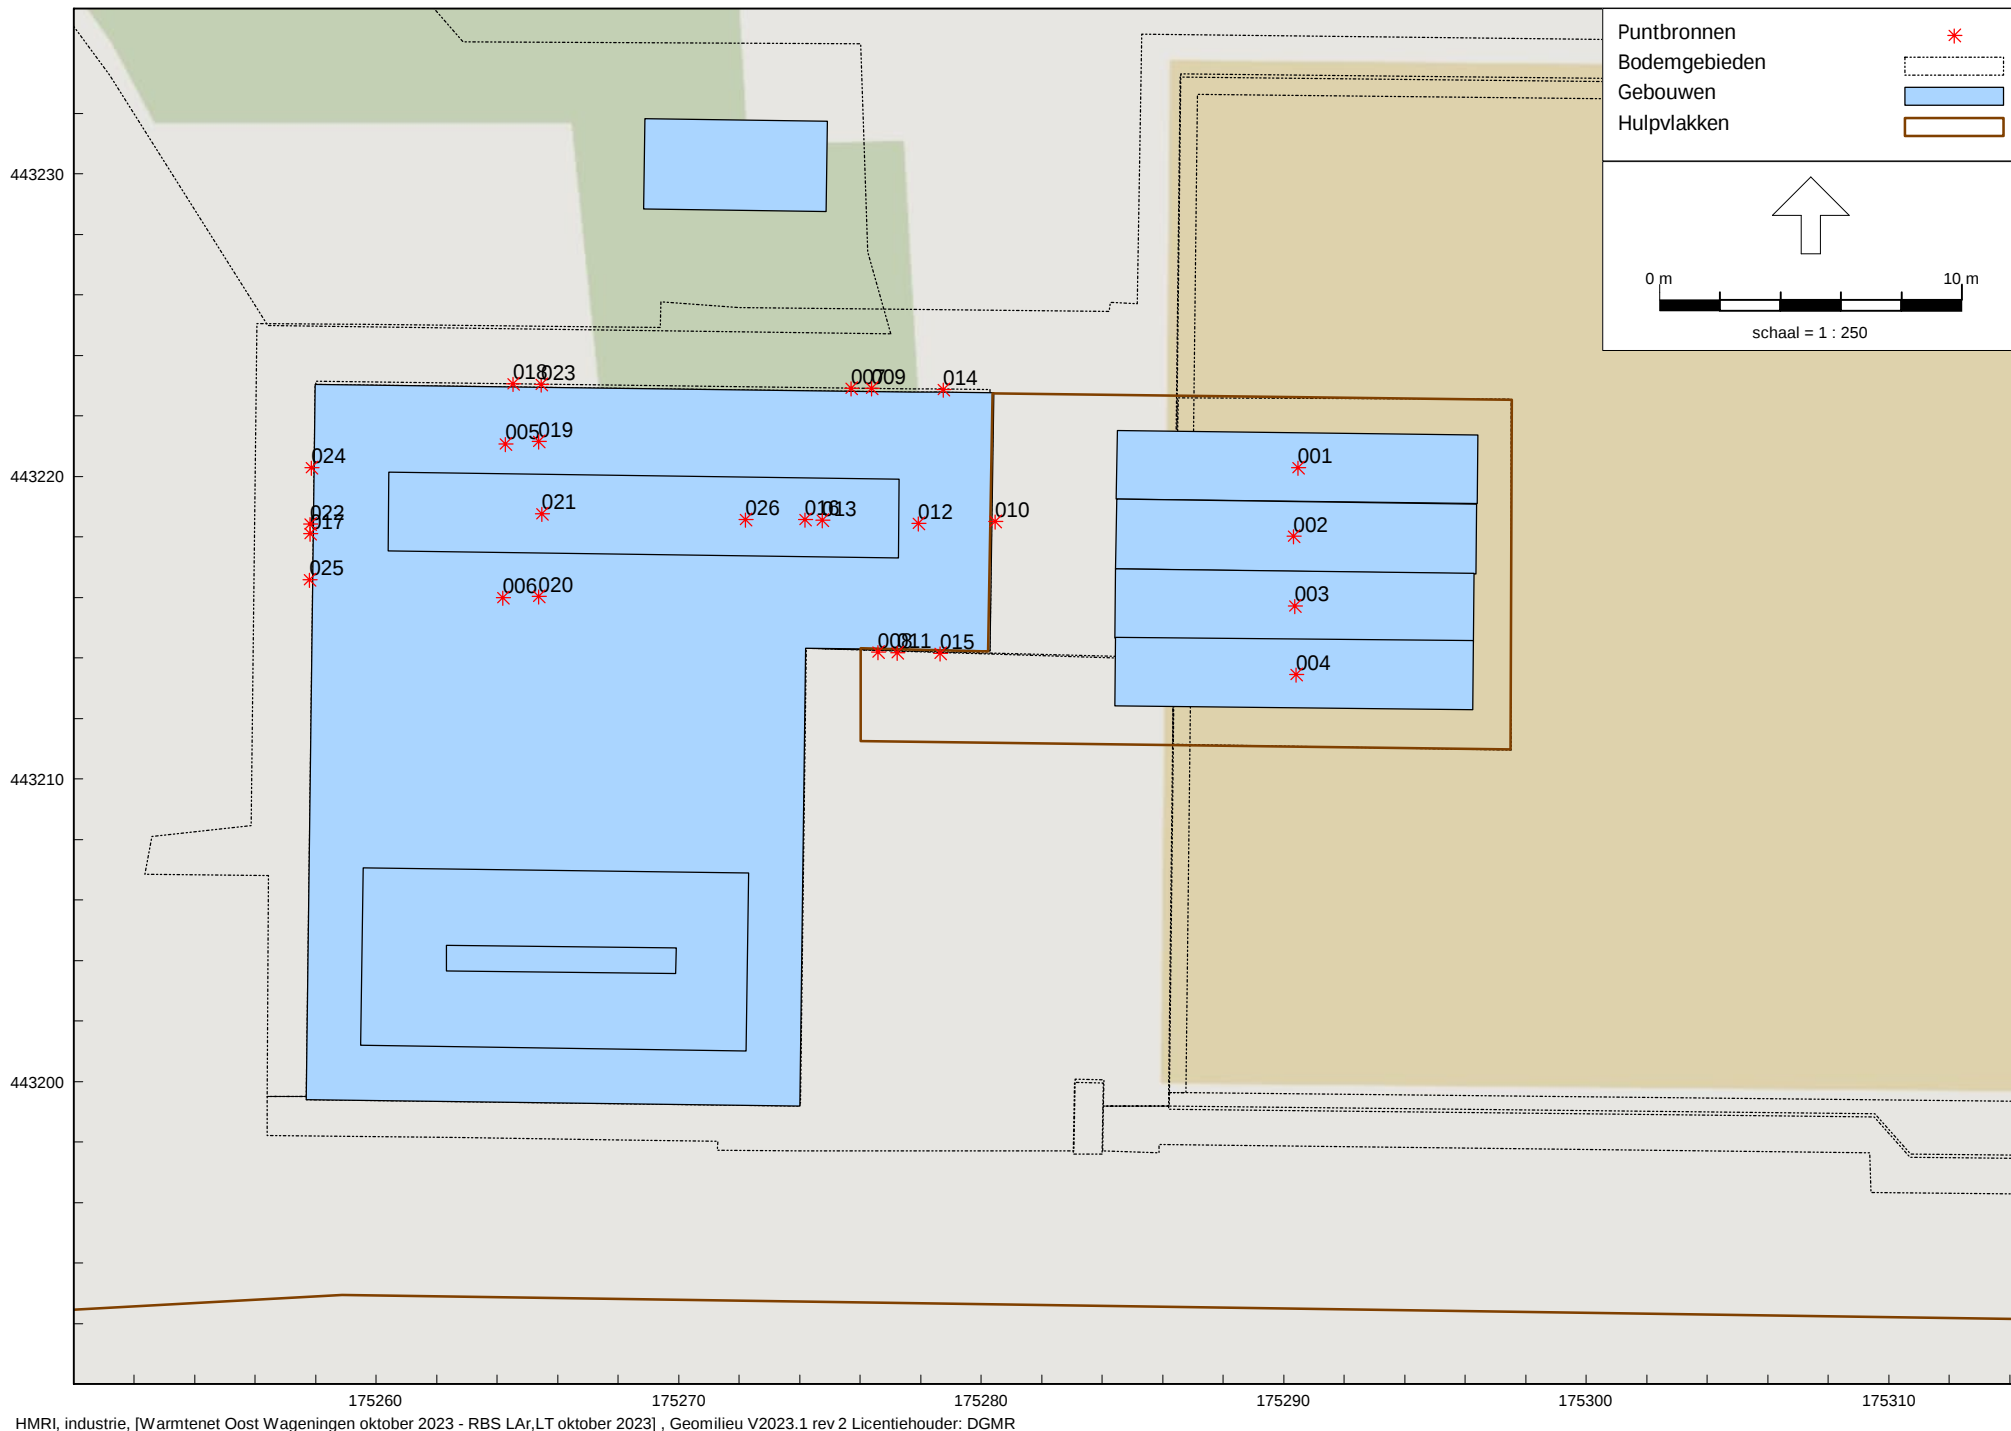

M.2022.1205.00.R004

Warmtenet Oost Wageningen, Wageningen

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS LAr,LT

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Punbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	175298,47	443220,29	0,00	3,01	Relatief	0,00	360,00	--	51,70	54,45	62,46	70,04	73,76	69,87	65,70	58,49	77,00	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	175298,33	443218,02	0,00	3,01	Relatief	0,00	360,00	--	51,70	54,45	62,46	70,04	73,76	69,87	65,70	58,49	77,00	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	175298,37	443215,71	0,00	3,01	Relatief	0,00	360,00	--	51,70	54,45	62,46	70,04	73,76	69,87	65,70	58,49	77,00	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	175298,41	443213,44	0,00	3,01	Relatief	0,00	360,00	--	51,70	54,45	62,46	70,04	73,76	69,87	65,70	58,49	77,00	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
005	Rookgasafvoer ketel	175264,27	443221,08	0,00	4,70	Relatief	0,00	360,00	51,60	59,90	64,70	66,80	60,20	71,50	73,50	57,70	50,40	77,36	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
006	Rookgasafvoer ketel	175264,18	443216,00	0,00	4,70	Relatief	0,00	360,00	51,60	59,90	64,70	66,80	60,20	71,50	73,50	57,70	50,40	77,36	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
007	Deuren noord warmtepompruimte	175275,70	443222,92	0,00	1,40	Relatief	0,00	360,00	44,10	51,60	61,60	54,30	52,50	52,00	45,30	35,20	20,90	63,54	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	175276,58	443214,18	0,00	1,40	Relatief	0,00	360,00	39,70	47,20	57,20	49,90	48,10	47,60	40,90	30,80	16,50	59,14	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
009	Gevel noord warmtepompruimte	175276,38	443222,91	0,00	1,30	Relatief	0,00	360,00	35,30	38,50	40,40	49,70	48,90	43,90	35,40	25,50	16,10	53,44	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
010	Gevel oost warmtepompruimte	175280,45	443218,52	0,00	1,30	Relatief	0,00	360,00	30,50	41,70	43,60	52,90	52,10	47,10	30,60	28,70	19,30	56,64	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
011	Gevel zuid warmtepompruimte	175277,21	443214,18	0,00	1,30	Relatief	0,00	360,00	36,10	39,30	41,20	50,50	49,70	44,70	36,20	26,30	16,90	54,24	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
012	Dak schuin warmtepompruimte	175277,92	443218,45	0,00	3,50	Relatief	0,00	360,00	44,90	56,10	70,00	74,30	72,50	60,50	48,00	37,10	27,70	77,51	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
013	Dak vlak warmtepompruimte	175274,74	443218,54	0,00	3,80	Relatief	0,00	360,00	44,40	44,60	58,50	56,80	51,00	45,00	35,50	23,60	14,20	61,47	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	175278,74	443222,88	0,00	1,00	Relatief	0,00	360,00	47,70	58,90	74,80	77,10	73,30	70,30	63,80	59,90	50,50	80,72	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	175278,63	443214,16	0,00	1,00	Relatief	0,00	360,00	47,70	58,90	74,80	77,10	73,30	70,30	63,80	59,90	50,50	80,72	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
016	Dakventilator met demper + doorstraling	175274,10	443218,62	0,00	4,70	Relatief	0,00	360,00	--	60,10	69,30	73,90	75,10	70,10	70,40	68,40	64,30	79,88	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
017	Deuren west stookruimte	175257,02	443218,11	0,00	1,40	Relatief	0,00	360,00	46,10	45,70	45,60	34,10	30,50	29,30	28,10	7,10	-5,10	51,94	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
018	Loopdeur noord stookruimte	175264,51	443223,06	0,00	1,40	Relatief	0,00	360,00	41,70	44,30	41,20	29,70	26,10	24,90	23,70	2,70	-9,50	47,54	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
019	Dak schuin noord stookruimte	175265,36	443221,16	0,00	3,50	Relatief	0,00	360,00	54,20	56,50	63,30	60,40	57,80	57,10	52,10	27,30	11,00	67,18	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
020	Dak schuin zuid stookruimte	175265,36	443216,02	0,00	3,50	Relatief	0,00	360,00	54,20	56,50	63,60	60,40	57,80	57,10	52,10	27,30	11,00	67,30	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
021	Dak vlak stookruimte	175265,47	443218,76	0,00	3,80	Relatief	0,00	360,00	54,20	56,50	63,30	60,40	57,80	57,10	52,10	27,30	11,00	67,18	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
022	Gevel west stookruimte	175257,82	443218,43	0,00	1,30	Relatief	0,00	360,00	38,60	36,90	25,70	30,80	28,20	22,50	19,50	-1,30	-8,60	41,66	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
023	Gevel noord stookruimte	175265,45	443223,04	0,00	1,30	Relatief	0,00	360,00	42,70	41,00	29,80	34,90	32,30	26,60	23,60	2,80	-4,50	45,76	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
024	Gevelrooster west stookruimte	175257,84	443220,29	0,00	1,00	Relatief	0,00	360,00	49,70	56,00	58,80	56,90	51,30	47,60	46,60	31,80	24,50	62,97	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
025	Gevelrooster west stookruimte	175257,80	443216,58	0,00	1,00	Relatief	0,00	360,00	49,70	56,00	58,80	56,90	51,30	47,60	46,60	31,80	24,50	62,97	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	175272,20	443218,58	0,00	4,00	Relatief	0,00	360,00	48,00	56,30	61,10	63,20	65,60	67,00	69,00	54,10	46,80	73,76	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000

M.2022.1205.00.R004

Warmtenet Oost Wageningen, Wageningen

Bijlage 1
Geluidsbronnen RBS LAr,LT

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Punbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	GeenRef1.	GeenDemp'ing	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
001	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
002	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
003	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
004	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
005	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
006	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
007	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
008	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
009	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
010	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
011	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
012	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
013	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
014	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
015	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
016	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
017	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
018	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
019	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
020	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
021	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
022	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
023	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
024	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
025	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
026	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Kentallen									
Bronnaam	:	RGA ketel Dreizler mit HT Haube aus ABS									
MeetDatum	:	25-9-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	4,70									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	4,85									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	47,1	53,1	65,2	64,5	67,8	67,2	68,0	66,6	59,6	74,7
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	58,1	64,1	76,2	75,5	78,8	78,2	79,0	77,6	70,6	85,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Kentallen									
Bronnaam	:	RGA ketel Dreizler mit SH20 aud Stahl									
MeetDatum	:	25-9-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	4,70									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	4,85									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	40,6	48,9	53,7	55,8	58,2	60,5	62,5	46,7	39,4	66,4
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	51,6	59,9	64,7	66,8	69,2	71,5	73,5	57,7	50,4	77,3

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	Kentallen									
Bronnaam	:	016 Geluiddoorstraling									
MeetDatum	:	4-10-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	0,10									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		47,1	60,3	78,2	84,5	88,7	91,7	88,2	83,3	73,9	95,4
Gem.niv. Lp	:	47,1	60,3	78,2	84,5	88,7	91,7	88,2	83,3	73,9	95,4
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	47,1	60,3	78,2	84,5	88,7	91,7	88,2	83,3	73,9	95,4
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	--
Delta Lf	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
Lw	[dB(A)]	34,1	47,3	65,2	71,5	75,7	78,7	75,2	70,3	60,9	82,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Stookruimte									
Bronnaam	:	005-006 Rookgasafvoer ketel									
MeetDatum	:	25-9-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur	[°C]	--									
Windsnelheid	[m/s]	--									
Hoek windricht	[°]	--									
RV	[%]	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte	[m]	4,70									
Meetafstand	[m]	1,00									
Meethoogte	[m]	4,85									
Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	40,6	48,9	53,7	55,8	58,2	60,5	62,5	46,7	39,4	66,4
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	51,6	59,9	64,7	66,8	69,2	71,5	73,5	57,7	50,4	77,3

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Stookruimte									
Bronnaam	:	017 Deuren west stookruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m ²]	:	6,30									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	49,1	57,4	62,2	64,3	66,7	69,0	71,0	55,2	47,9	74,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	--
Isolatie [dB]	:	11,0	16,7	24,6	38,2	44,2	47,7	50,9	56,1	61,0	--
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	46,1	48,7	45,6	34,1	30,5	29,3	28,1	7,1	-5,1	51,9

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Stookruimte									
Bronnaam	:	018 Loopdeur noord stookruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	:	:								
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m ²]	:	2,30									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	49,1	57,4	62,2	64,3	66,7	69,0	71,0	55,2	47,9	74,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	--
Isolatie [dB]	:	11,0	16,7	24,6	38,2	44,2	47,7	50,9	56,1	61,0	--
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	41,7	44,3	41,2	29,7	26,1	24,9	23,7	2,7	-9,5	47,6

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Stookruimte									
Bronnaam	:	019 Dak schuin noord stookruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	40,80									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	49,1	57,4	62,2	64,3	66,7	69,0	71,0	55,2	47,9	74,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	
Isolatie [dB]	:	8,0	14,0	14,0	19,0	24,0	27,0	34,0	43,0	52,0	
DI [dB]	:	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	54,2	56,5	63,3	60,4	57,8	57,1	52,1	27,3	11,0	67,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Stookruimte									
Bronnaam	:	020 Dak schuin zuid stookruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	40,80									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	49,1	57,4	62,2	64,3	66,7	69,0	71,0	55,2	47,9	74,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	
Isolatie [dB]	:	8,0	14,0	14,0	19,0	24,0	27,0	34,0	43,0	52,0	
DI [dB]	:	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	54,2	56,5	63,3	60,4	57,8	57,1	52,1	27,3	11,0	67,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Stookruimte									
Bronnaam	:	021 Dak vlak stookruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	40,80									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	49,1	57,4	62,2	64,3	66,7	69,0	71,0	55,2	47,9	74,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	
Isolatie [dB]	:	8,0	14,0	14,0	19,0	24,0	27,0	34,0	43,0	52,0	
DI [dB]	:	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	54,2	56,5	63,3	60,4	57,8	57,1	52,1	27,3	11,0	67,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Stookruimte									
Bronnaam	:	022 Gevel west stookruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	11,20									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	49,1	57,4	62,2	64,3	66,7	69,0	71,0	55,2	47,9	74,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	
Isolatie [dB]	:	21,0	31,0	47,0	44,0	49,0	57,0	62,0	67,0	67,0	
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	38,6	36,9	25,7	30,8	28,2	22,5	19,5	-1,3	-8,6	41,6

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Stookruimte									
Bronnaam	:	023 Gevel noord stookruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	29,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	49,1	57,4	62,2	64,3	66,7	69,0	71,0	55,2	47,9	74,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	
Isolatie [dB]	:	21,0	31,0	47,0	44,0	49,0	57,0	62,0	67,0	67,0	
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	42,7	41,0	29,8	34,9	32,3	26,6	23,6	2,8	-4,5	45,8

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Stookruimte									
Bronnaam	:	024-025 Gevelrooster west stookruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	1,44									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	49,1	57,4	62,2	64,3	66,7	69,0	71,0	55,2	47,9	74,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
Isolatie [dB]	:	1,0	3,0	5,0	9,0	17,0	23,0	26,0	25,0	25,0	
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	49,7	56,0	58,8	56,9	51,3	47,6	46,6	31,8	24,5	62,9

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Stookruimte									
Bronnaam	:	026 Ventilatieopening in dak stookruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	1,54									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	49,1	57,4	62,2	64,3	66,7	69,0	71,0	55,2	47,9	74,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	--
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	48,0	56,3	61,1	63,2	65,6	67,9	69,9	54,1	46,8	73,7

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Warmtepomp ruimte									
Bronnaam	:	007 Deuren noord warmtepomp ruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	6,30									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	47,1	60,3	78,2	84,5	88,7	91,7	88,2	83,3	73,9	95,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
Isolatie [dB]	:	11,0	16,7	24,6	38,2	44,2	47,7	50,9	56,1	61,0	
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	44,1	51,6	61,6	54,3	52,5	52,0	45,3	35,2	20,9	63,5

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Warmtepomp ruimte									
Bronnaam	:	008 Loopdeur zuid warmtepomp ruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	2,30									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	47,1	60,3	78,2	84,5	88,7	91,7	88,2	83,3	73,9	95,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
Isolatie [dB]	:	11,0	16,7	24,6	38,2	44,2	47,7	50,9	56,1	61,0	
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	39,7	47,2	57,2	49,9	48,1	47,6	40,9	30,8	16,5	59,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Warmtepomp ruimte									
Bronnaam	:	009 Gevel noord warmtepomp ruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	8,30									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	47,1	60,3	78,2	84,5	88,7	91,7	88,2	83,3	73,9	95,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	--
Isolatie [dB]	:	21,0	31,0	47,0	44,0	49,0	57,0	62,0	67,0	67,0	--
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	35,3	38,5	40,4	49,7	48,9	43,9	35,4	25,5	16,1	53,4

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Warmtepomp ruimte									
Bronnaam	:	010 Gevel oost warmtepomp ruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	17,20									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	47,1	60,3	78,2	84,5	88,7	91,7	88,2	83,3	73,9	95,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	--
Isolatie [dB]	:	21,0	31,0	47,0	44,0	49,0	57,0	62,0	67,0	67,0	--
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	38,5	41,7	43,6	52,9	52,1	47,1	38,6	28,7	19,3	56,6

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Warmtepomp ruimte									
Bronnaam	:	011 Gevel zuid warmtepomp ruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	9,90									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	47,1	60,3	78,2	84,5	88,7	91,7	88,2	83,3	73,9	95,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	--
Isolatie [dB]	:	21,0	31,0	47,0	44,0	49,0	57,0	62,0	67,0	67,0	--
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	36,1	39,3	41,2	50,5	49,7	44,7	36,2	26,3	16,9	54,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Warmtepomp ruimte									
Bronnaam	:	012 Dak schuin warmtepomp ruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	48,40									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	47,1	60,3	78,2	84,5	88,7	91,7	88,2	83,3	73,9	95,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	--
Isolatie [dB]	:	16,0	18,0	24,0	26,0	32,0	47,0	56,0	62,0	62,0	--
DI [dB]	:	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	44,9	56,1	70,0	74,3	72,5	60,5	48,0	37,1	27,7	77,6

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Warmtepomp ruimte									
Bronnaam	:	013 Dak vlak warmtepomp ruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	13,60									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	47,1	60,3	78,2	84,5	88,7	91,7	88,2	83,3	73,9	95,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	--
Isolatie [dB]	:	11,0	24,0	30,0	38,0	48,0	57,0	63,0	70,0	70,0	--
DI [dB]	:	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	44,4	44,6	58,5	56,8	51,0	45,0	35,5	23,6	14,2	61,5

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Warmtepomp ruimte									
Bronnaam	:	014 Gevelrooster noord warmtepomp ruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	: : :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	1,44									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	47,1	60,3	78,2	84,5	88,7	91,7	88,2	83,3	73,9	95,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	--
Isolatie [dB]	:	1,0	3,0	5,0	9,0	17,0	23,0	26,0	25,0	25,0	--
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	47,7	58,9	74,8	77,1	73,3	70,3	63,8	59,9	50,5	80,7


II7 UITSTRALING GEBOUWEN


Onderdeel	:	Warmtepomp ruimte									
Bronnaam	:	015 Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte									
MeetDatum	:	26-9-2023									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	1,44									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	47,1	60,3	78,2	84,5	88,7	91,7	88,2	83,3	73,9	95,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
Isolatie [dB]	:	1,0	3,0	5,0	9,0	17,0	23,0	26,0	25,0	25,0	
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	47,7	58,9	74,8	77,1	73,3	70,3	63,8	59,9	50,5	80,7

Bijlage 2

Titel

Invoergegevens objecten en ontvangerpunten

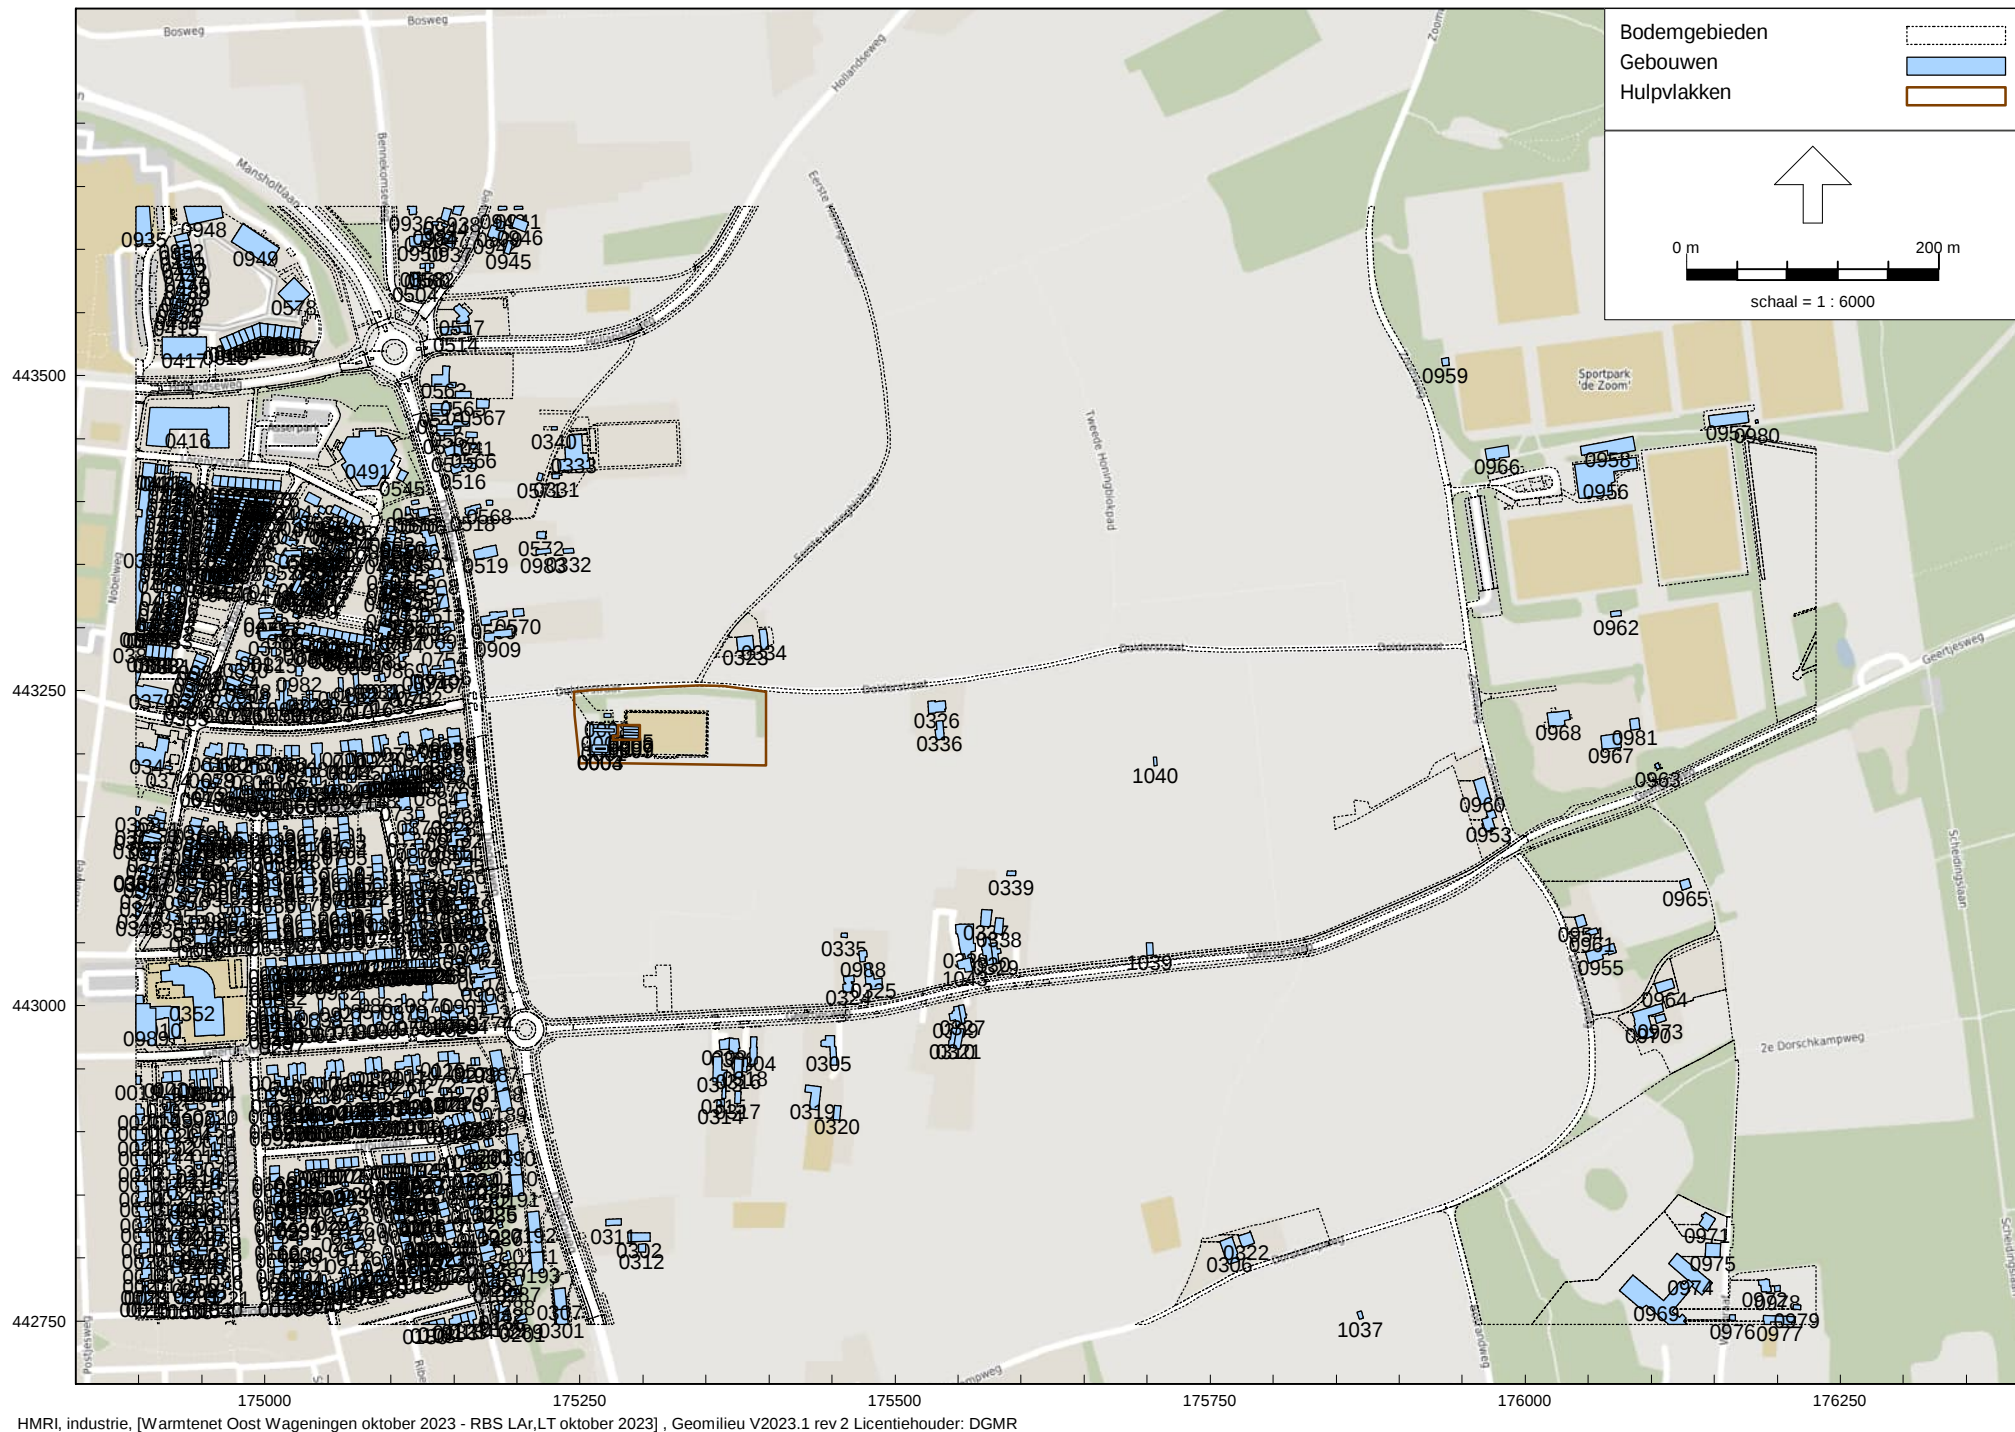

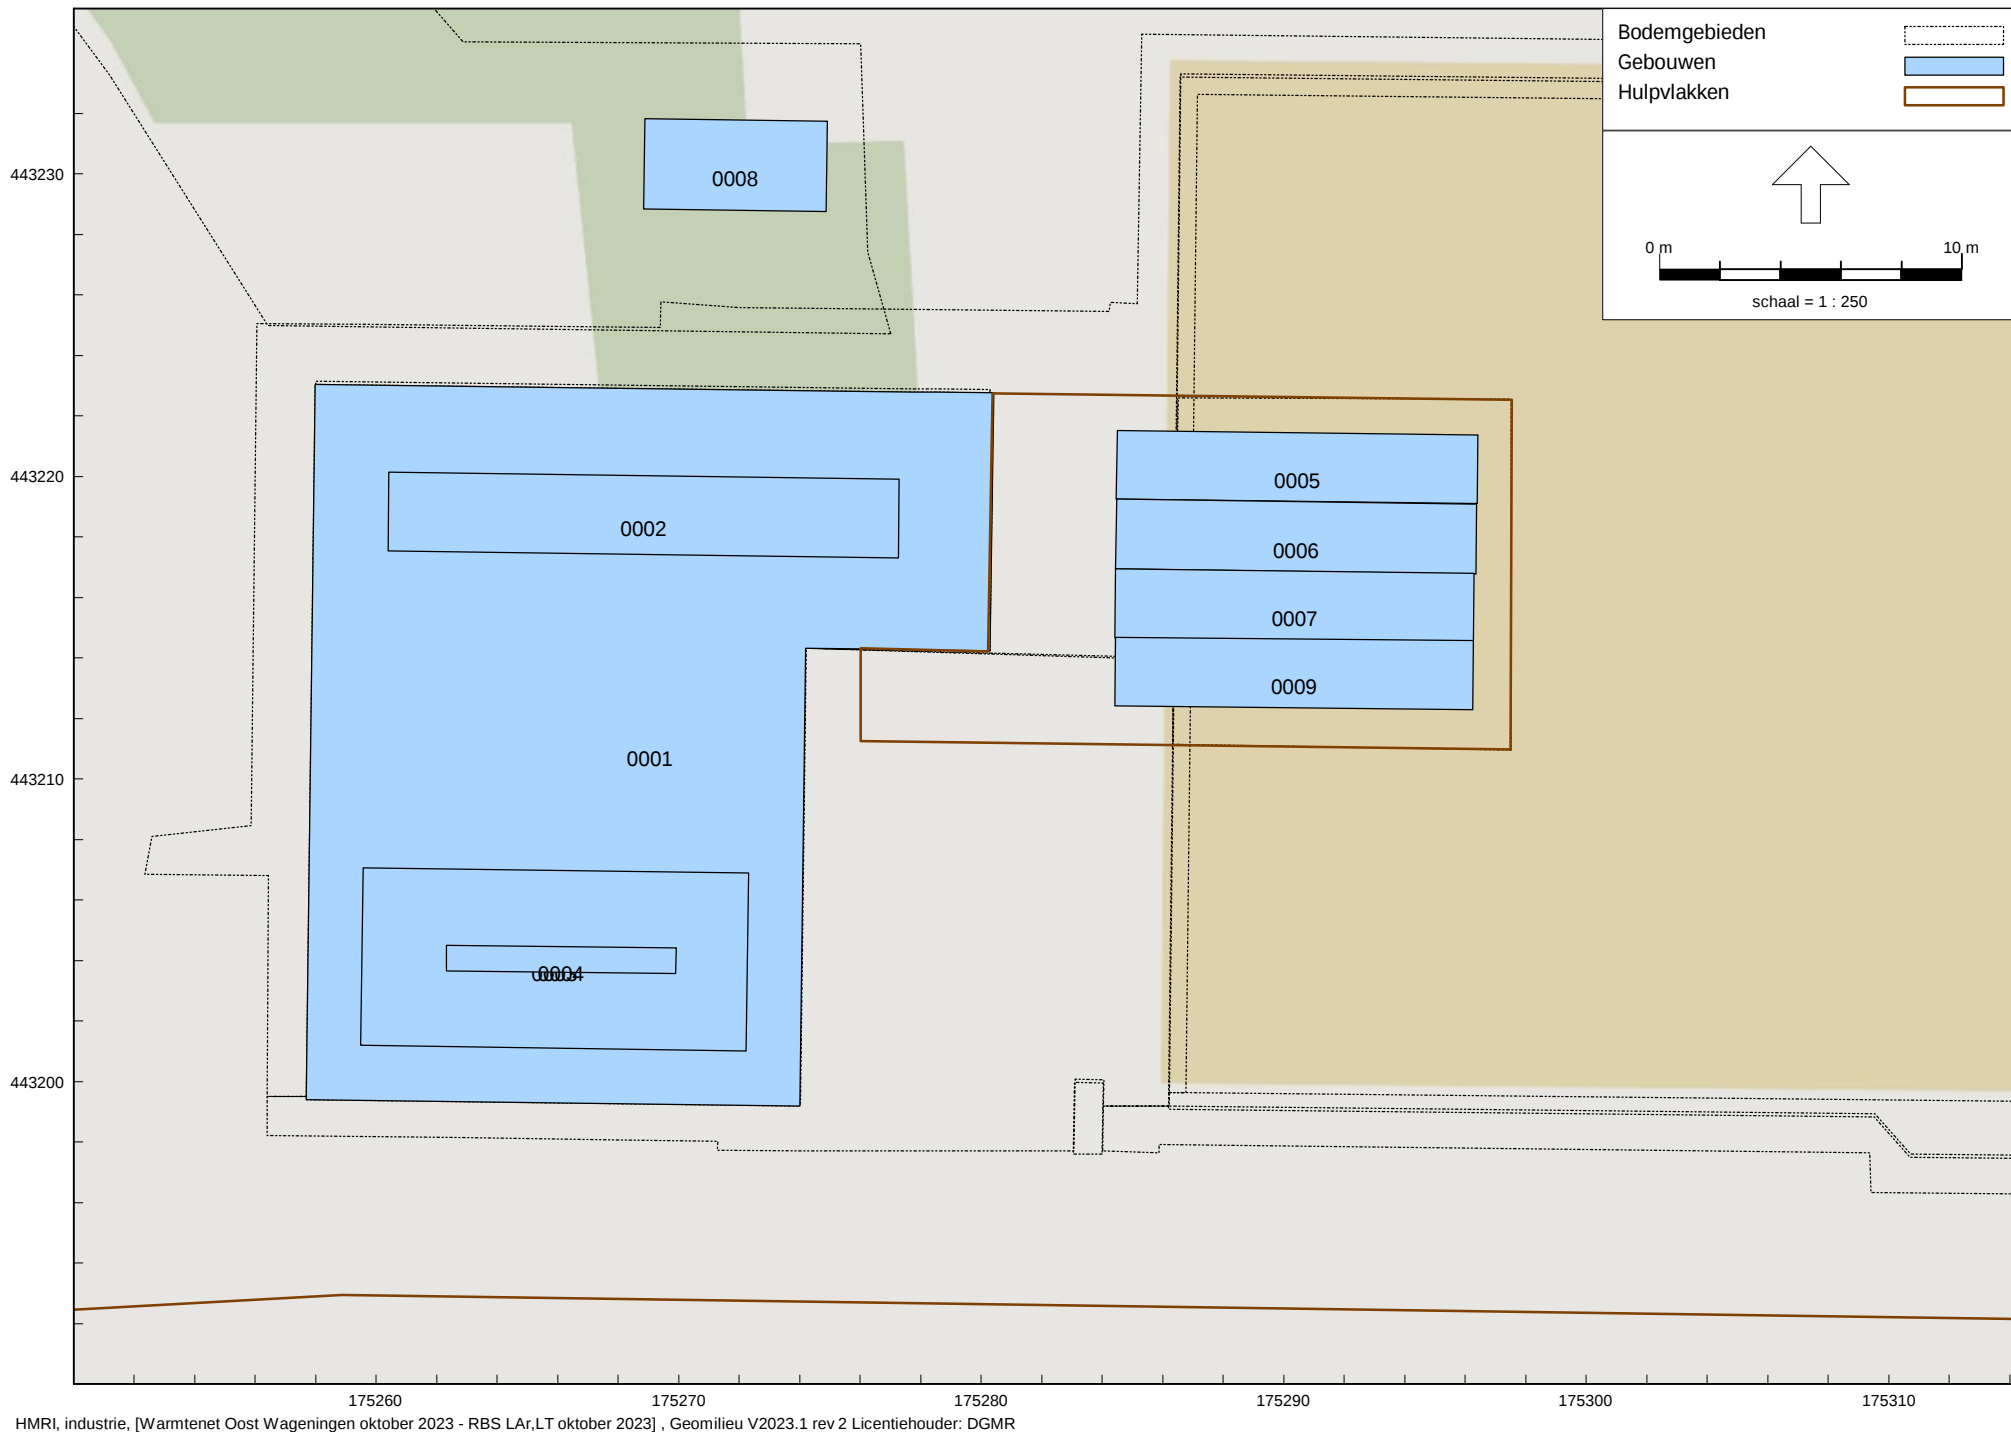

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1. 31	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k	Cp	Groep
1038	Omgevingsbebouwing	174950,65	443078,55	0,00	0,00	Relatief	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	Gebouwen
1039	Omgevingsbebouwing	175704,89	443040,10	0,00	0,00	Relatief	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	Gebouwen
1040	Omgevingsbebouwing	175708,10	443190,54	0,00	0,00	Relatief	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	Gebouwen
1041	Omgevingsbebouwing	175168,57	443455,04	0,00	0,00	Relatief	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	Gebouwen
1042	Omgevingsbebouwing	175188,07	442763,74	0,00	0,00	Relatief	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	Gebouwen
1043	Omgevingsbebouwing	175561,01	443030,39	0,00	0,00	Relatief	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 dB	Gebouwen

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0001	Water	175209,27	443009,12	0,00
0002	Water	175271,57	442765,35	0,00
0003	Water	175228,32	442899,20	0,00
0004	Water	175203,08	443035,83	0,00
0005	Water	175262,25	442788,99	0,00
0006	Water	175243,83	442844,18	0,00
0007	Water	175061,72	443558,81	0,00
0008	Water	175191,21	443117,06	0,00
0009	Water	175083,78	443593,55	0,00
0010	Water	176176,73	443456,07	0,00
0011	Erf	175092,19	443634,18	0,30
0012	Weg	174928,41	443626,25	0,00
0013	Weg	174928,18	443629,34	0,00
0014	Weg	174929,09	443623,86	0,00
0015	Erf	174982,83	443629,99	0,30
0016	Erf	174935,18	443203,42	0,30
0017	Erf	174910,81	443223,99	0,30
0018	Weg	175172,19	443244,17	0,30
0019	Erf	175074,04	443151,01	0,30
0020	Erf	174923,44	442990,48	0,30
0021	Erf	174917,48	443026,79	0,30
0022	Erf	174926,86	443171,81	0,30
0023	Erf	174908,58	443224,44	0,30
0024	Erf	174931,25	443191,05	0,30
0025	Erf	174985,92	443014,80	0,30
0026	Erf	175111,09	442747,88	0,30
0027	Weg	175215,69	442969,70	0,00
0028	Weg	175196,59	442971,16	0,00
0029	Weg	175198,00	442969,81	0,00
0030	Weg	175218,00	442989,88	0,00
0031	Weg	175217,48	442971,40	0,00
0032	Weg	174903,81	443029,19	0,00
0033	Erf	176168,93	442956,85	0,30
0034	Erf	174939,49	443034,51	0,30
0035	Erf	174928,05	442969,20	0,30
0036	Erf	175015,31	443007,04	0,30
0037	Erf	174923,74	443008,19	0,30
0038	Weg	174975,19	442747,48	0,00
0039	Erf	176159,32	443013,00	0,30
0040	Erf	176160,28	442832,68	0,30
0041	Weg	176153,86	443055,42	0,30
0042	Weg	176174,65	443460,39	0,00
0043	Verhard terrein	175284,01	443197,71	0,00
0044	Erf	175973,14	443243,74	0,30
0045	Erf	174929,63	443208,85	0,30
0046	Erf	174968,55	443333,15	0,30
0047	Weg	175283,99	443197,60	0,00
0048	Weg	176089,30	443436,83	0,00
0049	Weg	176108,62	443188,57	0,00
0050	Erf	176022,03	443221,98	0,30
0051	Erf	176035,71	443227,04	0,30
0052	Erf	176230,47	443287,84	0,30
0053	Weg	174926,51	443287,04	0,00
0054	Weg	175173,12	443234,80	0,30
0055	Erf	175367,39	443294,10	0,30
0056	Erf	175968,60	443197,13	0,30
0057	Erf	176150,54	443061,94	0,30
0058	Weg	175262,89	443438,74	0,00
0059	Erf	175062,08	443446,28	0,30
0060	Erf	175108,26	443425,60	0,30
0061	Weg	175286,19	443199,63	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0062	Weg	175383,41	443312,09	0,30
0063	Erf	174924,26	443211,58	0,30
0064	Erf	175088,93	443297,14	0,30
0065	Erf	175090,97	443409,40	0,30
0066	Erf	174910,82	443056,68	0,30
0067	Erf	175245,73	443471,84	0,30
0068	Erf	174985,92	443014,80	0,30
0069	Erf	175114,94	443406,94	0,30
0071	Weg	174968,34	443313,57	0,00
0072	Weg	176176,65	443342,11	0,00
0073	Erf	176230,47	443314,94	0,30
0074	Erf	176115,05	443037,40	0,30
0075	Erf	176024,58	443232,98	0,30
0076	Erf	176230,47	443270,44	0,30
0077	Erf	176171,89	443452,53	0,30
0078	Weg	175196,08	442989,94	0,00
0079	Weg	175195,18	442988,79	0,00
0080	Weg	175215,07	442992,56	0,00
0081	Erf	174936,22	443061,00	0,30
0082	Weg	174913,81	442968,69	0,00
0083	Erf	175322,07	443030,89	0,30
0084	Weg	175211,91	442987,21	0,00
0085	Erf	174936,76	442969,28	0,30
0086	Erf	174936,29	443007,05	0,30
0087	Erf	174941,34	443046,92	0,30
0088	Erf	175172,67	443561,20	0,30
0089	Erf	174918,83	443514,30	0,30
0090	Erf	175087,92	443451,90	0,30
0091	Erf	175059,26	443439,91	0,30
0092	Weg	174917,53	443524,12	0,00
0093	Erf	175013,23	443419,41	0,30
0094	Erf	175062,68	443446,28	0,30
0095	Weg	174929,70	443632,06	0,00
0096	Erf	174973,49	443606,40	0,30
0097	Erf	174930,22	443566,37	0,30
0098	Weg	175024,08	443596,26	0,00
0099	Erf	175196,45	443482,02	0,30
0100	Erf	175162,15	442756,13	0,30
0101	Erf	175160,75	442762,74	0,30
0102	Erf	176160,28	442832,68	0,30
0103	Erf	175243,52	442782,99	0,30
0104	Erf	174899,09	442868,34	0,30
0105	Erf	174898,16	442888,61	0,30
0106	Erf	174901,85	442951,84	0,30
0107	Erf	175721,91	442761,84	0,30
0108	Erf	174914,06	443429,46	0,30
0109	Erf	175042,52	443428,44	0,30
0110	Erf	175226,09	443423,41	0,30
0111	Weg	175240,75	443423,45	0,00
0112	Erf	175093,66	443421,05	0,30
0113	Weg	175255,81	443454,01	0,00
0114	Erf	175084,14	443412,44	0,30
0115	Erf	174903,06	443430,83	0,30
0116	Erf	175092,11	443456,26	0,30
0117	Erf	174986,63	443354,24	0,30
0118	Erf	174899,06	443388,24	0,30
0119	Erf	175071,05	443426,45	0,30
0120	Weg	175140,40	442898,04	0,00
0121	Weg	175137,82	442908,50	0,00
0122	Weg	175114,13	442976,75	0,00
0123	Weg	174987,90	442959,22	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0124	Weg	175185,73	442894,72	0,00
0125	Weg	175184,87	442906,22	0,00
0126	Weg	175205,20	442912,80	0,00
0127	Weg	175078,40	442884,18	0,00
0128	Weg	174988,18	442974,23	0,00
0129	Weg	175201,35	442941,41	0,00
0130	Weg	175206,32	442908,44	0,00
0131	Weg	175181,18	442903,89	0,00
0132	Weg	175180,15	442908,46	0,00
0133	Weg	175061,03	442891,52	0,00
0134	Weg	174999,56	442898,32	0,00
0135	Weg (drempel)	174978,91	442960,97	0,00
0136	Weg	174939,67	442957,72	0,00
0137	Weg	174910,49	442924,74	0,00
0138	Weg	174897,85	442953,81	0,00
0139	Weg	174972,46	442967,56	0,00
0140	Weg	174976,63	442969,93	0,00
0141	Weg	175202,72	443023,32	0,00
0142	Weg	175112,24	443036,21	0,00
0143	Weg	175019,28	442975,50	0,00
0144	Weg (drempel)	175120,21	442972,22	0,00
0145	Weg	174897,85	443002,72	0,00
0146	Weg	175000,16	442885,91	0,00
0147	Weg	175000,51	442878,55	0,00
0148	Weg	175027,67	442889,02	0,00
0149	Weg	175175,93	442764,59	0,00
0150	Weg	175059,68	442902,71	0,00
0151	Weg	175167,73	442983,66	0,00
0152	Weg	175208,59	442896,74	0,00
0153	Weg	175206,53	442905,21	0,00
0154	Weg	175111,00	442968,30	0,00
0155	Weg	175196,50	442959,42	0,00
0156	Weg	175161,47	442791,01	0,00
0157	Weg	175170,44	442970,16	0,00
0158	Weg	175157,03	442971,48	0,00
0159	Weg	175207,42	442930,90	0,00
0160	Weg	175206,47	442964,49	0,00
0161	Weg	174988,70	442956,82	0,00
0162	Weg	174982,16	442762,93	0,00
0163	Weg	175105,24	442778,72	0,00
0164	Weg (drempel)	175006,47	442963,02	0,00
0165	Weg	175180,51	442898,49	0,00
0166	Weg (drempel)	174994,42	442974,19	0,00
0167	Weg	175136,12	442970,00	0,00
0168	Weg	175110,82	442780,16	0,00
0169	Weg	175026,35	442880,40	0,00
0170	Weg (drempel)	174994,54	442957,91	0,00
0171	Weg	175205,62	442911,18	0,00
0172	Weg	175112,70	442780,64	0,00
0173	Weg	175178,08	442765,14	0,00
0174	Weg	175138,93	442888,63	0,00
0175	Weg	174908,95	442924,82	0,00
0176	Weg	174981,07	442762,86	0,00
0177	Weg	174923,51	442760,58	0,00
0178	Weg	174975,55	442762,49	0,00
0179	Weg	174937,29	442966,60	0,00
0180	Weg	174934,26	442965,22	0,00
0181	Weg	174920,17	442956,59	0,00
0182	Weg	174913,42	442951,55	0,00
0183	Weg	174921,66	442760,45	0,00
0184	Weg	174976,70	442960,75	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0185	Weg	174986,82	442963,23	0,00
0186	Weg	175220,86	442911,36	0,00
0187	Weg	175215,73	442936,66	0,00
0188	Weg	175217,84	442925,07	0,00
0189	Weg	175206,32	442908,44	0,00
0190	Weg	175224,92	442893,57	0,00
0191	Weg	175249,08	442819,36	0,00
0192	Weg	175211,44	442909,54	0,00
0193	Weg	175230,78	442869,41	0,00
0194	Weg	175242,41	442832,58	0,00
0195	Weg	175205,17	442930,92	0,00
0196	Weg	175247,58	442788,86	0,00
0197	Weg	175255,90	442751,10	0,00
0198	Weg	175260,05	442752,48	0,00
0199	Weg	175063,03	442758,93	0,00
0200	Weg	175140,48	442979,84	0,00
0201	Weg	175212,14	442994,37	0,00
0202	Weg	175213,49	442936,77	0,00
0203	Weg	175203,61	443019,42	0,00
0204	Weg	175200,73	443022,97	0,00
0205	Weg	175190,43	442985,91	0,00
0206	Weg	175195,38	443010,25	0,00
0207	Weg	175196,41	443049,69	0,00
0208	Weg	175198,61	443035,08	0,00
0209	Weg	175575,10	443013,10	0,00
0210	Weg	175608,55	443016,78	0,00
0211	Weg	175537,58	443013,18	0,00
0212	Weg	175557,44	443016,53	0,00
0213	Weg	175790,69	443043,19	0,00
0214	Weg	175826,59	443041,34	0,00
0215	Weg	175574,69	443019,60	0,00
0216	Weg	175622,61	443018,16	0,00
0217	Weg	175599,43	443022,99	0,00
0218	Weg	175827,30	443043,22	0,00
0219	Weg	175595,98	443015,43	0,00
0220	Weg	175825,65	443050,56	0,00
0221	Weg	175825,18	443052,64	0,00
0222	Weg	175828,23	443039,11	0,00
0223	Weg	174983,30	443041,93	0,00
0224	Weg	175047,29	443044,77	0,00
0225	Weg	175077,82	443047,20	0,00
0226	Weg	174982,95	443048,02	0,00
0227	Weg	175046,00	443044,64	0,00
0228	Weg	175136,09	443044,77	0,00
0229	Weg	174987,83	443040,26	0,00
0230	Weg	174899,36	443013,22	0,00
0231	Weg	175359,48	442991,08	0,00
0232	Weg	175331,08	442983,14	0,00
0233	Weg	175460,59	443000,94	0,00
0234	Weg	175377,41	442983,04	0,00
0235	Weg	175453,70	442987,73	0,00
0236	Weg	175360,34	442984,59	0,00
0237	Weg	175383,89	442986,18	0,00
0238	Weg	175190,43	442985,91	0,00
0239	Weg	175190,13	442995,28	0,00
0240	Weg	175384,43	442983,54	0,00
0241	Weg	175357,03	442982,12	0,00
0242	Weg	175204,91	443002,87	0,00
0243	Weg	175459,32	442990,69	0,00
0244	Weg	175207,97	442997,34	0,00
0245	Weg	175241,89	442990,34	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0246	Weg	175460,80	442992,71	0,00
0247	Weg	175522,34	443009,53	0,00
0248	Weg	175460,64	442998,72	0,00
0249	Weg	175477,72	442998,81	0,00
0250	Weg	175431,07	442995,00	0,00
0251	Weg	175487,32	442993,91	0,00
0252	Weg	175557,67	443009,45	0,00
0253	Weg	175525,04	443001,73	0,00
0254	Weg	175544,89	443006,58	0,00
0255	Weg	176002,61	443130,10	0,00
0256	Weg	176015,59	443409,79	0,00
0257	Weg	174971,97	443306,62	0,00
0258	Weg	175087,28	443298,38	0,00
0259	Weg	174939,25	443298,52	0,00
0260	Weg	174939,36	443221,48	0,00
0261	Weg	174908,92	443223,58	0,00
0262	Weg	174942,71	443358,51	0,00
0263	Weg	174898,67	443292,57	0,00
0264	Weg	174959,86	443287,09	0,00
0265	Weg	174909,98	443292,96	0,00
0266	Weg	174908,92	443233,58	0,00
0267	Weg	174911,19	443292,38	0,00
0268	Weg	175942,10	443400,10	0,00
0269	Weg	175954,53	443316,05	0,00
0270	Weg	175997,41	443408,27	0,00
0271	Weg	175175,41	443244,45	0,00
0272	Weg	175158,79	443288,84	0,00
0273	Weg	175163,07	443329,32	0,00
0274	Weg	175164,84	443317,47	0,00
0275	Weg	175166,50	443303,73	0,00
0276	Weg	175160,05	443288,53	0,00
0277	Weg	175158,04	443243,15	0,00
0278	Weg	175155,08	443370,23	0,00
0279	Weg	175153,12	443333,15	0,00
0280	Weg	175148,74	443394,42	0,00
0281	Weg	175148,12	443348,15	0,00
0282	Weg	175151,32	443377,05	0,00
0283	Weg	175160,05	443275,28	0,00
0284	Weg	175174,21	443244,33	0,00
0285	Weg	174956,63	443249,24	0,00
0286	Weg	175070,84	443227,34	0,00
0287	Weg	175087,60	443163,80	0,00
0288	Weg	175142,26	443234,22	0,00
0289	Weg	174941,23	443218,77	0,00
0290	Weg	175108,32	443226,43	0,00
0291	Weg	174967,53	443224,87	0,00
0292	Weg	175058,23	443219,28	0,00
0293	Weg	175009,00	443224,61	0,00
0294	Weg	175070,57	443229,43	0,00
0295	Weg	174954,99	443229,71	0,00
0296	Weg	175087,11	443221,33	0,00
0297	Weg	174957,02	443220,82	0,00
0298	Weg	175085,13	443222,78	0,00
0299	Weg	175027,32	443309,39	0,00
0300	Weg	174943,23	443305,48	0,00
0301	Weg	174900,36	443328,72	0,00
0302	Weg	175088,98	443379,56	0,00
0303	Weg	175076,71	443368,23	0,00
0304	Weg	174947,76	443357,96	0,00
0305	Weg	174959,41	443293,90	0,00
0306	Weg	174949,05	443357,82	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0307	Weg	174963,44	443301,49	0,00
0308	Weg	175093,13	443385,71	0,00
0309	Weg	174985,97	443319,53	0,00
0310	Weg	175090,20	443324,56	0,00
0311	Weg	175089,70	443377,06	0,00
0312	Weg	174969,30	443299,74	0,00
0313	Weg	175125,88	443229,49	0,00
0314	Weg	175054,41	443311,11	0,00
0315	Weg	174990,21	443338,32	0,00
0316	Weg	174955,63	443281,08	0,00
0317	Weg	174942,97	443284,15	0,00
0318	Weg	175341,07	443587,13	0,00
0319	Weg	175142,81	443565,97	0,00
0320	Weg	175940,83	443413,59	0,00
0321	Weg	175299,66	443536,77	0,00
0322	Weg	175344,95	443587,11	0,00
0323	Weg	175301,57	443533,04	0,00
0324	Weg	175144,26	443564,45	0,00
0325	Weg	175160,20	443603,20	0,00
0326	Weg	175162,27	443608,89	0,00
0327	Weg	175098,40	443569,34	0,00
0328	Weg	175054,32	443590,86	0,00
0329	Weg	175084,29	443543,69	0,00
0330	Weg	175096,79	443568,01	0,00
0331	Weg	174920,05	443615,84	0,00
0332	Weg	174925,85	443613,24	0,00
0333	Weg	175115,61	443498,30	0,00
0334	Weg	174957,03	443486,55	0,00
0335	Weg	174996,41	443436,87	0,00
0336	Weg	174909,37	443493,50	0,00
0337	Weg	174903,20	443512,44	0,00
0338	Weg	175157,54	443598,25	0,00
0339	Weg	174908,69	443557,14	0,00
0340	Weg	175096,84	443548,74	0,00
0341	Weg	174925,84	443620,67	0,00
0342	Weg	175059,34	443509,34	0,00
0343	Weg	174911,80	443531,16	0,00
0344	Weg	175061,22	443514,90	0,00
0345	Weg	175041,36	443511,08	0,00
0346	Weg	174907,97	443601,16	0,00
0347	Weg	175128,47	443560,18	0,00
0348	Weg	175101,41	443613,86	0,00
0349	Weg	176011,26	443403,13	0,00
0350	Weg	176019,94	443411,39	0,00
0351	Weg	175111,73	443552,44	0,00
0352	Weg	175155,84	443381,67	0,00
0353	Weg	175159,27	443350,69	0,00
0354	Weg	175296,31	443533,36	0,00
0355	Weg	175138,27	443429,34	0,00
0356	Weg	175152,67	443380,03	0,00
0357	Weg	175144,51	443529,24	0,00
0358	Weg	175150,35	443348,27	0,00
0359	Weg	175161,20	443527,30	0,00
0360	Weg	175296,08	443544,03	0,00
0361	Weg	175299,66	443536,77	0,00
0362	Weg	175296,08	443544,03	0,00
0363	Weg	175163,35	443528,34	0,00
0364	Weg	175301,57	443533,04	0,00
0365	Weg	175341,81	443584,84	0,00
0366	Weg	175195,63	443565,94	0,00
0367	Weg	175192,41	443517,96	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0368	Weg	175061,75	443500,39	0,00
0369	Weg	174909,23	443486,46	0,00
0370	Weg	175115,23	443454,31	0,00
0371	Weg	174902,54	443568,81	0,00
0372	Weg	174960,07	443428,77	0,00
0373	Weg	175118,20	443455,90	0,00
0374	Weg (drempel)	174918,47	443487,83	0,00
0375	Weg	174941,24	443436,52	0,00
0376	Weg	175140,41	443374,45	0,00
0377	Weg	174902,98	443500,56	0,00
0378	Weg	175089,81	443538,22	0,00
0379	Weg	175135,27	443407,95	0,00
0380	Weg	175082,11	443506,58	0,00
0381	Weg	174942,16	443498,23	0,00
0382	Weg	175078,91	443516,85	0,00
0383	Weg	175140,61	443519,71	0,00
0384	Weg	174909,55	443544,62	0,00
0385	Weg	174906,91	443524,60	0,00
0386	Weg	175155,33	443377,67	0,00
0387	Weg	175126,50	443545,42	0,00
0388	Weg	174942,67	443482,02	0,00
0389	Weg	175116,51	443495,15	0,00
0390	Weg	175125,79	443463,38	0,00
0391	Weg	175094,38	443398,12	0,00
0392	Weg	174962,72	443496,71	0,00
0393	Weg	174939,32	443494,29	0,00
0394	Weg	175119,02	443495,83	0,00
0395	Weg	174906,06	443477,10	0,00
0396	Weg	175136,00	443567,03	0,00
0397	Weg	175082,23	443513,65	0,00
0398	Weg	175084,18	443410,47	0,00
0399	Weg	175105,12	443496,59	0,00
0400	Weg	174942,71	443358,51	0,00
0401	Weg	175128,83	443530,81	0,00
0402	Weg	174928,98	443495,40	0,00
0403	Weg	174957,03	443486,55	0,00
0404	Weg	174903,14	443497,66	0,00
0405	Weg	174909,00	443581,50	0,00
0406	Weg	174910,06	443484,24	0,00
0407	Weg	175086,45	443501,72	0,00
0408	Weg	175052,31	443498,48	0,00
0409	Weg	175127,79	443520,94	0,00
0410	Weg	174904,09	443592,21	0,00
0411	Weg	175123,50	443526,43	0,00
0412	Weg	174960,79	443500,78	0,00
0413	Weg	174939,70	443488,37	0,00
0414	Weg	175020,65	443431,16	0,00
0415	Weg	174990,86	443480,04	0,00
0416	Weg	175081,76	443357,51	0,00
0417	Weg	175133,44	443516,28	0,00
0418	Weg	175076,10	443522,64	0,00
0419	Weg	175126,50	443545,42	0,00
0420	Weg	174980,42	443497,08	0,00
0421	Weg	175091,06	443491,25	0,00
0422	Weg	175154,88	443385,14	0,00
0423	Weg	174908,54	443569,30	0,00
0424	Weg	175069,96	443407,46	0,00
0425	Weg	174996,41	443436,87	0,00
0426	Weg	174902,84	443393,31	0,00
0427	Weg	174898,48	443403,67	0,00
0428	Weg	175130,56	443405,74	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0429	Weg	175067,35	443405,82	0,00
0430	Weg	175126,95	443522,82	0,00
0431	Weg	175138,96	443528,88	0,00
0432	Weg	175099,75	443541,79	0,00
0433	Weg	174994,28	443486,24	0,00
0434	Weg	174982,50	443439,97	0,00
0435	Weg	174991,29	443486,00	0,00
0436	Weg	174924,03	443432,07	0,00
0437	Weg	175100,48	443564,66	0,00
0438	Weg	175134,73	443441,09	0,00
0439	Weg	175107,37	443491,93	0,00
0440	Weg (drempel)	174903,89	443478,89	0,00
0441	Weg	174915,10	443432,94	0,00
0442	Weg	175088,53	443541,56	0,00
0443	Weg	174945,37	443429,96	0,00
0444	Weg	175140,98	443516,26	0,00
0445	Weg	174961,15	443429,72	0,00
0446	Weg	175090,57	443545,64	0,00
0447	Weg	175128,60	443515,99	0,00
0448	Weg	174982,50	443439,97	0,00
0449	Weg	174898,93	443449,51	0,00
0450	Weg	175039,63	443507,37	0,00
0451	Weg	174912,39	443527,40	0,00
0452	Weg	175042,82	443547,87	0,00
0453	Weg	175042,82	443547,87	0,00
0454	Weg	175144,87	443517,52	0,00
0455	Weg	174901,28	443434,03	0,00
0456	Weg	175112,99	442748,66	0,00
0457	Weg	174974,29	442753,53	0,00
0458	Weg	175057,69	442747,48	0,00
0459	Weg	175269,15	442747,48	0,00
0460	Weg	175271,34	442747,48	0,00
0461	Weg	175258,94	442747,48	0,00
0462	Weg	175257,07	442747,48	0,00
0463	Weg	175937,35	442838,99	0,00
0464	Weg	175947,73	442842,51	0,00
0465	Weg (drempel)	175118,79	442972,11	0,00
0466	Weg	175844,70	442810,11	0,00
0467	Weg	175244,63	442985,16	0,00
0468	Weg	175460,91	442988,29	0,00
0469	Weg	175930,90	442836,80	0,00
0470	Weg	175177,41	443107,95	0,00
0471	Weg	175190,16	443027,89	0,00
0472	Weg	175188,27	443084,19	0,00
0473	Weg	175137,25	443044,85	0,00
0474	Weg	175200,73	443034,22	0,00
0475	Weg	175194,74	443060,71	0,00
0476	Weg	175191,23	443084,18	0,00
0477	Weg	176002,61	443130,10	0,00
0478	Weg	175987,57	443128,33	0,00
0479	Weg	176000,79	443135,04	0,00
0480	Weg	176004,44	443125,12	0,00
0481	Weg	176036,53	443051,63	0,00
0482	Weg	174905,24	443055,68	0,00
0483	Weg	175072,02	443054,88	0,00
0484	Weg	175090,83	443125,08	0,00
0485	Weg	175104,05	443064,01	0,00
0486	Weg	175044,35	443052,70	0,00
0487	Weg	175101,00	443091,56	0,00
0488	Weg	175093,37	443150,58	0,00
0489	Weg	175131,00	443105,72	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0490	Weg	174936,22	443154,81	0,00
0491	Weg	175103,36	443091,64	0,00
0492	Weg	175088,13	443154,69	0,00
0493	Weg	175046,31	443054,29	0,00
0494	Weg	175020,57	443150,50	0,00
0495	Weg	175047,89	443152,65	0,00
0496	Weg	174999,30	443147,15	0,00
0497	Weg	176037,50	443048,24	0,00
0498	Weg	175162,45	443333,20	0,00
0499	Weg	175049,57	443315,52	0,00
0500	Weg	174946,02	443333,13	0,00
0501	Weg	174947,22	443329,73	0,00
0502	Weg	174981,82	443331,71	0,00
0503	Weg	175067,85	443329,52	0,00
0504	Weg	175090,06	443323,44	0,00
0505	Weg	175189,24	443110,13	0,00
0506	Weg	175185,54	443121,99	0,00
0507	Weg	175170,64	443163,65	0,00
0508	Weg	175181,90	443149,93	0,00
0509	Weg	175173,63	443108,01	0,00
0510	Weg	175183,34	443137,98	0,00
0511	Weg	175173,74	443205,86	0,00
0512	Weg	175177,33	443108,53	0,00
0513	Weg	175168,50	443163,72	0,00
0514	Weg	174990,10	443147,16	0,00
0515	Weg	174943,23	443201,66	0,00
0516	Weg	174931,26	443172,53	0,00
0517	Weg	175094,31	443162,53	0,00
0518	Weg	175016,52	443042,39	0,00
0519	Weg	174989,84	443147,23	0,00
0520	Weg	175046,08	443046,79	0,00
0521	Weg	175046,08	443046,79	0,00
0522	Weg	175096,93	443160,84	0,00
0523	Weg	174926,28	443169,11	0,00
0524	Weg	174947,31	443217,77	0,00
0525	Weg	174939,82	443215,49	0,00
0526	Weg	175953,37	443282,01	0,00
0527	Weg	176104,01	443177,30	0,00
0528	Weg	175964,86	443230,41	0,00
0529	Weg	175177,73	443189,47	0,00
0530	Weg	175180,50	443163,43	0,00
0531	Weg	175175,05	443214,52	0,00
0532	Weg	175159,32	443239,03	0,00
0533	Weg	175158,07	443235,43	0,00
0534	Weg	175176,34	443202,58	0,00
0535	Weg	175159,32	443239,03	0,00
0536	Weg	175158,10	443230,85	0,00
0537	Weg	174990,56	443218,84	0,00
0538	Weg	174978,10	443219,15	0,00
0539	Weg	175017,45	443217,82	0,00
0540	Weg	174988,34	443225,38	0,00
0541	Weg	174989,73	443147,40	0,00
0542	Weg	174967,05	443226,61	0,00
0543	Weg	175066,61	443224,77	0,00
0544	Weg	175002,14	443149,04	0,00
0545	Weg	174930,63	443165,85	0,00
0546	Weg	174937,81	443177,01	0,00
0547	Weg	175048,94	443226,80	0,00
0548	Weg	175086,56	443225,14	0,00
0549	Weg	175041,25	443217,47	0,00
0550	Weg	175030,98	443225,12	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0551	Weg	174900,81	443218,13	0,00
0552	Weg	174940,08	443219,05	0,00
0553	Weg	175157,48	443243,38	0,00
0554	Weg	175138,01	443240,26	0,00
0555	Weg	175157,48	443243,38	0,00
0556	Weg	174940,55	443231,77	0,00
0557	Weg	175157,57	443242,79	0,00
0558	Weg	175099,52	443233,57	0,00
0559	Weg	175068,82	443229,12	0,00
0560	Weg	174934,45	443229,19	0,00
0561	Weg	175139,36	443231,90	0,00
0562	Weg	175121,25	443237,25	0,00
0563	Weg	174955,63	443281,08	0,00
0564	Weg	176104,01	443177,30	0,00
0565	Weg	176004,44	443125,12	0,00
0566	Weg	176102,00	443178,96	0,00
0567	Weg	175966,36	443329,38	0,00
0568	Weg	175992,35	443400,64	0,00
0569	Weg	175998,94	443423,16	0,00
0570	Weg	175993,58	443400,96	0,00
0571	Weg	176028,78	443406,15	0,00
0572	Weg	175975,11	443330,78	0,00
0573	Weg	175989,62	443396,09	0,00
0574	Weg	175978,46	443331,32	0,00
0575	Weg	175144,25	443409,92	0,00
0576	Weg	175144,27	443375,43	0,00
0577	Weg	175066,88	443374,27	0,00
0578	Weg	175087,63	443397,98	0,00
0579	Weg	175068,08	443398,88	0,00
0580	Weg	175077,20	443369,23	0,00
0581	Weg	175035,44	443415,15	0,00
0582	Weg	175000,77	443355,63	0,00
0583	Weg	175021,14	443422,24	0,00
0584	Weg	175035,44	443415,15	0,00
0585	Weg	175019,23	443423,27	0,00
0586	Weg	174953,87	443402,62	0,00
0587	Weg	174938,37	443338,52	0,00
0588	Weg	174897,85	443419,02	0,00
0589	Weg	175162,66	442784,80	0,00
0590	Weg	175094,33	442766,89	0,00
0591	Weg	175166,45	442771,07	0,00
0592	Weg	175048,44	442764,66	0,00
0593	Weg	174996,82	442761,03	0,00
0594	Weg	175006,21	442761,34	0,00
0595	Weg	175048,55	442762,73	0,00
0596	Weg	174982,37	442760,73	0,00
0597	Weg	174996,82	442761,03	0,00
0598	Weg	175161,47	442791,01	0,00
0599	Weg	175162,66	442784,80	0,00
0600	Weg	174973,49	442760,32	0,00
0601	Weg	174916,15	442760,20	0,00
0602	Weg	174973,49	442760,32	0,00
0603	Weg	175224,73	442837,96	0,00
0604	Weg	175271,34	442747,48	0,00
0605	Weg	175219,88	442874,00	0,00
0606	Weg	175261,63	442747,48	0,00
0607	Weg	175250,37	442810,13	0,00
0608	Weg	175246,11	442822,08	0,00
0609	Weg	175250,54	442815,33	0,00
0610	Weg	175259,72	442782,39	0,00
0611	Weg	175267,79	442758,59	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0612	Weg	175244,30	442789,72	0,00
0613	Weg	175180,31	442747,48	0,00
0614	Weg	175048,87	442757,14	0,00
0615	Weg	174914,61	442751,50	0,00
0616	Weg	175168,21	442764,71	0,00
0617	Weg	175166,45	442771,07	0,00
0618	Weg	175052,08	442747,48	0,00
0619	Weg	175006,21	442761,34	0,00
0620	Weg	175180,31	442747,48	0,00
0621	Weg	175170,74	442763,25	0,00
0622	Weg	175063,03	442758,93	0,00
0623	Weg	175119,02	442747,48	0,00
0624	Weg (drempel)	174994,42	442974,19	0,00
0625	Weg	175169,00	442974,40	0,00
0626	Weg	175159,23	442973,73	0,00
0627	Weg (drempel)	175115,89	442971,88	0,00
0628	Weg	175169,11	442972,23	0,00
0629	Weg	175193,93	442971,92	0,00
0630	Weg	175167,73	442983,66	0,00
0631	Weg	175113,17	442977,56	0,00
0632	Weg	175170,38	442981,54	0,00
0633	Weg	175153,20	442973,74	0,00
0634	Weg	175100,54	442981,29	0,00
0635	Weg	174957,37	442958,88	0,00
0636	Weg	174913,38	442952,54	0,00
0637	Weg	174910,42	442953,54	0,00
0638	Weg	174973,29	442967,33	0,00
0639	Weg	174966,18	442955,93	0,00
0640	Weg	175178,69	443086,03	0,00
0641	Weg	175193,93	442971,92	0,00
0642	Weg	175016,53	443050,51	0,00
0643	Weg	175090,11	443057,29	0,00
0644	Weg	174988,02	442976,20	0,00
0645	Weg	174994,28	442976,26	0,00
0646	Weg	174996,47	443006,95	0,00
0647	Weg	174996,11	443051,06	0,00
0648	Weg	174903,39	443029,61	0,00
0649	Weg	174897,85	443002,72	0,00
0650	Pand	174920,58	443146,69	0,00
0651	Pand	174920,58	443146,69	0,00
0652	Pand	174965,64	443207,80	0,00
0653	Pand	175021,40	443195,96	0,00
0654	Pand	175055,55	443167,20	0,00
0655	Pand	175173,28	443070,69	0,00
0656	Pand	174923,93	443075,09	0,00
0657	Pand	175021,40	443195,96	0,00
0658	Pand	175083,31	443169,31	0,00
0659	Pand	175032,37	443022,28	0,00
0660	Pand	174999,10	443198,43	0,00
0661	Pand	174901,57	443073,83	0,00
0662	Pand	175156,27	443080,70	0,00
0663	Pand	175055,55	443167,20	0,00
0664	Pand	174993,94	443184,01	0,00
0665	Pand	174980,94	443244,47	0,00
0666	Pand	175077,15	443108,93	0,00
0667	Pand	174954,00	443049,64	0,00
0668	Pand	174970,14	443136,12	0,00
0669	Pand	174948,09	443065,75	0,00
0670	Pand	175156,88	443033,49	0,00
0671	Pand	174944,04	443093,08	0,00
0672	Pand	175160,56	443163,17	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0673	Pand	175015,22	443183,72	0,00
0674	Pand	175156,72	443099,94	0,00
0675	Pand	175015,40	443107,00	0,00
0676	Pand	175136,55	443194,69	0,00
0677	Pand	175047,14	443025,36	0,00
0678	Pand	175143,84	443038,54	0,00
0679	Pand	175051,73	443134,33	0,00
0680	Pand	175124,18	443200,21	0,00
0681	Pand	174931,61	442999,30	0,00
0682	Pand	174909,05	443001,74	0,00
0683	Pand	174915,00	443119,03	0,00
0684	Pand	175150,50	443268,33	0,00
0685	Pand	175035,43	443246,94	0,00
0686	Pand	175035,43	443246,94	0,00
0687	Pand	175144,19	443184,83	0,00
0688	Pand	175014,96	443257,84	0,00
0689	Pand	174950,65	443079,55	0,00
0690	Pand	174935,32	443083,57	0,00
0691	Pand	175117,05	442951,99	0,00
0692	Pand	175116,43	442960,64	0,00
0693	Pand	175185,97	442786,95	0,00
0694	Pand	175186,50	442783,65	0,00
0695	Pand	175017,62	442766,63	0,00
0696	Pand	174956,46	442907,66	0,00
0697	Pand	175079,00	442860,98	0,00
0698	Pand	174946,53	442808,06	0,00
0699	Pand	174972,04	442775,00	0,00
0700	Pand	175100,03	442869,59	0,00
0701	Pand	174951,36	442941,96	0,00
0702	Pand	175053,86	442835,40	0,00
0703	Pand	175057,78	442790,79	0,00
0704	Pand	175193,08	442759,56	0,00
0705	Pand	175065,49	442784,03	0,00
0706	Pand	174946,51	442936,80	0,00
0707	Pand	174939,39	442917,73	0,00
0708	Pand	175176,06	442862,78	0,00
0709	Pand	175028,54	442831,16	0,00
0710	Pand	175026,18	442812,56	0,00
0711	Pand	175100,48	442826,60	0,00
0712	Pand	175160,12	442870,55	0,00
0713	Pand	175179,07	442863,55	0,00
0714	Pand	175125,13	442831,79	0,00
0715	Pand	175125,13	442831,79	0,00
0716	Pand	175120,17	442851,81	0,00
0717	Pand	175142,14	442929,37	0,00
0718	Pand	175021,50	442900,06	0,00
0719	Pand	175129,07	442816,89	0,00
0720	Pand	175024,73	442909,15	0,00
0721	Pand	175141,51	442807,53	0,00
0722	Pand	175160,12	442870,55	0,00
0723	Pand	175092,21	442925,80	0,00
0724	Pand	175124,55	442834,12	0,00
0725	Pand	175092,21	442925,80	0,00
0726	Pand	175067,66	442923,97	0,00
0727	Pand	175024,55	442846,75	0,00
0728	Pand	175027,70	442849,45	0,00
0729	Pand	175105,88	442863,99	0,00
0730	Pand	175026,98	442793,88	0,00
0731	Pand	175030,23	442794,02	0,00
0732	Pand	175120,81	442849,41	0,00
0733	Pand	175063,82	442856,93	0,00

M.2022.1205.00.R004

Warmtenet Oost Wageningen, Wageningen

Bijlage 2.2
Bodemgebieden

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0734	Pand	175045, 62	442855, 77	0,00
0735	Pand	175026, 81	442867, 73	0,00
0736	Pand	175185, 41	442825, 90	0,00
0737	Pand	175034, 81	442921, 64	0,00
0738	Pand	175129, 66	442814, 54	0,00
0739	Pand	175029, 41	442812, 68	0,00
0740	Pand	175120, 81	442849, 41	0,00
0741	Pand	175034, 81	442921, 64	0,00
0742	Pand	175122, 38	442802, 62	0,00
0743	Pand	175123, 92	442865, 42	0,00
0744	Pand	175122, 38	442802, 62	0,00
0745	Pand	175154, 72	442930, 28	0,00
0746	Pand	175047, 12	442922, 60	0,00
0747	Pand	175127, 62	442834, 89	0,00
0748	Pand	175112, 70	442927, 20	0,00
0749	Pand	175183, 79	442844, 91	0,00
0750	Pand	175132, 05	442817, 64	0,00
0751	Pand	175025, 25	442831, 05	0,00
0752	Pand	175063, 82	442856, 93	0,00
0753	Pand	175045, 62	442855, 77	0,00
0754	Pand	175154, 72	442930, 28	0,00
0755	Pand	175112, 70	442927, 20	0,00
0756	Pand	175180, 74	442844, 16	0,00
0757	Pand	175129, 66	442814, 54	0,00
0758	Pand	175123, 18	442852, 62	0,00
0759	Pand	175047, 12	442922, 60	0,00
0760	Pand	175067, 66	442923, 97	0,00
0761	Pand	175079, 86	442924, 90	0,00
0762	Pand	175023, 61	442867, 57	0,00
0763	Pand	175105, 88	442863, 99	0,00
0764	Pand	175125, 00	442928, 06	0,00
0765	Pand	175123, 92	442865, 42	0,00
0766	Pand	175141, 51	442807, 53	0,00
0767	Pand	175079, 86	442924, 90	0,00
0768	Pand	175027, 79	442846, 86	0,00
0769	Pand	175125, 00	442928, 06	0,00
0770	Pand	175142, 14	442929, 37	0,00
0771	Pand	175104, 96	442853, 97	0,00
0772	Pand	175202, 77	442769, 79	0,00
0773	Pand	175049, 25	442779, 92	0,00
0774	Pand	175046, 57	442779, 79	0,00
0775	Pand	175148, 19	443631, 41	0,00
0776	Pand	174944, 38	443586, 85	0,00
0777	Pand	175197, 12	443605, 71	0,00
0778	Pand	175127, 43	443585, 21	0,00
0779	Pand	175189, 41	443613, 61	0,00
0780	Pand	174941, 93	443598, 02	0,00
0781	Pand	174940, 84	443603, 00	0,00
0782	Pand	175157, 60	443634, 18	0,00
0783	Pand	175192, 11	443631, 48	0,00
0784	Pand	175204, 57	443632, 17	0,00
0785	Pand	175144, 97	443619, 57	0,00
0786	Pand	175130, 91	443585, 32	0,00
0787	Pand	174943, 02	443593, 04	0,00
0788	Pand	175130, 91	443585, 32	0,00
0789	Pand	175123, 75	443602, 75	0,00
0790	Pand	175120, 37	443634, 18	0,00
0791	Pand	174966, 98	443625, 31	0,00
0792	Pand	174939, 75	443607, 99	0,00
0793	Pand	175152, 96	443608, 86	0,00
0794	Pand	174945, 77	443580, 37	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0795	Pand	175131,38	443613,51	0,00
0796	Pand	175137,37	443621,79	0,00
0797	Pand	175209,36	443621,69	0,00
0798	Pand	175164,73	442883,22	0,00
0799	Pand	175093,06	442779,40	0,00
0800	Pand	175157,90	442913,82	0,00
0801	Pand	175130,47	442747,48	0,00
0802	Pand	175128,83	442876,62	0,00
0803	Pand	175141,21	442857,12	0,00
0804	Pand	175102,45	442933,70	0,00
0805	Pand	175041,79	442935,15	0,00
0806	Pand	175194,79	442865,43	0,00
0807	Pand	175066,50	442820,52	0,00
0808	Pand	175201,05	442750,37	0,00
0809	Pand	175033,87	442782,55	0,00
0810	Pand	175781,78	442821,52	0,00
0811	Pand	175174,32	442823,15	0,00
0812	Pand	175076,58	442775,22	0,00
0813	Pand	175078,62	442814,59	0,00
0814	Pand	175166,99	442821,31	0,00
0815	Pand	175062,81	442871,80	0,00
0816	Pand	175162,15	442750,13	0,00
0817	Pand	175002,09	442907,93	0,00
0818	Pand	175180,82	442854,52	0,00
0819	Pand	175364,81	442925,32	0,00
0820	Pand	175036,29	442804,39	0,00
0821	Pand	175128,83	442876,62	0,00
0822	Pand	175174,97	442910,22	0,00
0823	Pand	175183,61	442755,75	0,00
0824	Pand	175042,25	442904,70	0,00
0825	Pand	175014,16	442812,02	0,00
0826	Pand	175195,47	442798,94	0,00
0827	Pand	175125,26	442910,84	0,00
0828	Pand	175277,89	442825,76	0,00
0829	Pand	175122,96	442876,19	0,00
0830	Pand	175096,49	442800,75	0,00
0831	Pand	175009,66	442908,32	0,00
0832	Pand	175075,81	442914,92	0,00
0833	Pand	175012,54	442848,02	0,00
0834	Pand	175162,15	442750,13	0,00
0835	Pand	175099,12	442874,47	0,00
0836	Pand	175106,37	442848,38	0,00
0837	Pand	175207,39	442751,98	0,00
0838	Pand	175136,34	442866,21	0,00
0839	Pand	175162,02	442939,36	0,00
0840	Pand	175015,01	442793,31	0,00
0841	Pand	175110,88	442830,71	0,00
0842	Pand	175439,80	442922,34	0,00
0843	Pand	175120,83	442842,83	0,00
0844	Pand	175029,15	442775,69	0,00
0845	Pand	175220,08	442804,79	0,00
0846	Pand	175203,87	442866,29	0,00
0847	Pand	175138,40	442837,74	0,00
0848	Pand	175218,00	442821,00	0,00
0849	Pand	175136,78	442747,48	0,00
0850	Pand	175305,63	442813,07	0,00
0851	Pand	175020,31	442927,03	0,00
0852	Pand	175767,36	442816,13	0,00
0853	Pand	175068,73	442872,22	0,00
0854	Pand	175082,02	442788,24	0,00
0855	Pand	175005,74	442830,39	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0856	Pand	175097,29	442863,58	0,00
0857	Pand	175097,14	442799,96	0,00
0858	Pand	175023,67	442774,27	0,00
0859	Pand	175159,83	442906,37	0,00
0860	Pand	175103,64	442828,92	0,00
0861	Pand	175041,49	442768,30	0,00
0862	Pand	175117,95	442865,60	0,00
0863	Pand	175133,95	442855,30	0,00
0864	Pand	175169,70	442841,53	0,00
0865	Pand	175116,05	442861,30	0,00
0866	Pand	175046,61	442912,70	0,00
0867	Pand	175105,07	442874,86	0,00
0868	Pand	175115,31	442910,14	0,00
0869	Pand	175157,66	442858,26	0,00
0870	Pand	175013,37	442830,70	0,00
0871	Pand	175023,59	442927,20	0,00
0872	Pand	175065,55	442839,24	0,00
0873	Pand	175115,48	442799,44	0,00
0874	Pand	175085,70	442915,61	0,00
0875	Pand	175239,46	442759,67	0,00
0876	Pand	175174,97	442910,22	0,00
0877	Pand	175028,15	442836,37	0,00
0878	Pand	175204,75	442778,86	0,00
0879	Pand	175457,04	442926,39	0,00
0880	Pand	175126,39	442787,10	0,00
0881	Pand	175062,16	442837,54	0,00
0882	Pand	175105,07	442874,86	0,00
0883	Pand	175182,03	442805,52	0,00
0884	Pand	175007,44	442792,97	0,00
0885	Pand	175036,25	442856,13	0,00
0886	Pand	175142,83	442820,40	0,00
0887	Pand	175170,28	442888,52	0,00
0888	Pand	175081,20	442907,62	0,00
0889	Pand	175008,74	442926,45	0,00
0890	Pand	175153,26	442809,39	0,00
0891	Pand	175186,50	442783,65	0,00
0892	Pand	175184,30	442931,76	0,00
0893	Pand	175159,28	442881,84	0,00
0894	Pand	175148,08	442911,29	0,00
0895	Pand	175032,17	442855,92	0,00
0896	Pand	175006,56	442811,73	0,00
0897	Pand	175150,10	442822,23	0,00
0898	Pand	175120,23	442910,48	0,00
0899	Pand	175027,40	442855,29	0,00
0900	Pand	175044,60	442870,49	0,00
0901	Pand	175171,60	442802,89	0,00
0902	Pand	175075,36	442831,75	0,00
0903	Pand	175044,60	442870,49	0,00
0904	Pand	175164,96	442860,08	0,00
0905	Pand	175193,38	442933,51	0,00
0906	Pand	175151,24	442793,55	0,00
0907	Pand	175007,52	442945,79	0,00
0908	Pand	175011,76	442807,07	0,00
0909	Pand	175092,36	442906,44	0,00
0910	Pand	175145,62	442839,57	0,00
0911	Pand	175170,28	442888,52	0,00
0912	Pand	175076,58	442775,22	0,00
0913	Pand	175068,73	442872,22	0,00
0914	Pand	175162,33	442839,70	0,00
0915	Pand	175069,89	442812,32	0,00
0916	Pand	175185,95	442792,18	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0917	Pand	175093, 06	442779, 46	0, 00
0918	Pand	175154, 06	442905, 09	0, 00
0919	Pand	175115, 23	442813, 39	0, 00
0920	Pand	175093, 63	442806, 02	0, 00
0921	Pand	175091, 11	442926, 03	0, 00
0922	Pand	175038, 73	442870, 08	0, 00
0923	Pand	175202, 23	442882, 34	0, 00
0924	Pand	175047, 20	442905, 08	0, 00
0925	Pand	175377, 66	442931, 89	0, 00
0926	Pand	175071, 04	442848, 68	0, 00
0927	Pand	175041, 79	442935, 15	0, 00
0928	Pand	175058, 30	442845, 52	0, 00
0929	Pand	175092, 36	442908, 44	0, 00
0930	Pand	175120, 64	442785, 64	0, 00
0931	Pand	175069, 53	442914, 46	0, 00
0932	Pand	175107, 06	442811, 54	0, 00
0933	Pand	175210, 91	442893, 98	0, 00
0934	Pand	175125, 26	442910, 84	0, 00
0935	Pand	175230, 43	442758, 84	0, 00
0936	Pand	175126, 39	442787, 10	0, 00
0937	Pand	175004, 12	442866, 74	0, 00
0938	Pand	175151, 24	442793, 55	0, 00
0939	Pand	175004, 97	442848, 60	0, 00
0940	Pand	175023, 85	442918, 98	0, 00
0941	Pand	175070, 88	442803, 54	0, 00
0942	Pand	175145, 49	442792, 06	0, 00
0943	Pand	175302, 04	442804, 53	0, 00
0944	Pand	175065, 49	442784, 03	0, 00
0945	Pand	175036, 63	442911, 93	0, 00
0946	Pand	175029, 22	442784, 52	0, 00
0947	Pand	175099, 09	442846, 54	0, 00
0948	Pand	175082, 02	442786, 24	0, 00
0949	Pand	175156, 32	442748, 62	0, 00
0950	Pand	175136, 78	442747, 48	0, 00
0951	Pand	175365, 76	442935, 48	0, 00
0952	Pand	175164, 73	442883, 22	0, 00
0953	Pand	174947, 81	442777, 16	0, 00
0954	Pand	174928, 74	442895, 02	0, 00
0955	Pand	174906, 93	442873, 44	0, 00
0956	Pand	174898, 88	442873, 12	0, 00
0957	Pand	174961, 72	442795, 06	0, 00
0958	Pand	174958, 80	442862, 69	0, 00
0959	Pand	174905, 70	442763, 01	0, 00
0960	Pand	174949, 09	442896, 48	0, 00
0961	Pand	174960, 04	442772, 26	0, 00
0962	Pand	174905, 18	442893, 81	0, 00
0963	Pand	174931, 35	442833, 74	0, 00
0964	Pand	174963, 47	442920, 58	0, 00
0965	Pand	174927, 84	442915, 55	0, 00
0966	Pand	174954, 23	442783, 83	0, 00
0967	Pand	174922, 18	442874, 27	0, 00
0968	Pand	174951, 35	442848, 42	0, 00
0969	Pand	174904, 26	442914, 19	0, 00
0970	Pand	174900, 65	442832, 34	0, 00
0971	Pand	174953, 06	442825, 18	0, 00
0972	Pand	174946, 66	442805, 43	0, 00
0973	Pand	174959, 74	442840, 09	0, 00
0974	Pand	174905, 70	442763, 01	0, 00
0975	Pand	174897, 85	442913, 89	0, 00
0976	Pand	174967, 98	442817, 82	0, 00
0977	Pand	174936, 81	442764, 09	0, 00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0978	Pand	174933, 01	442793, 04	0,00
0979	Pand	174923, 01	442853, 01	0,00
0980	Pand	174960, 52	442765, 02	0,00
0981	Pand	174960, 73	442817, 64	0,00
0982	Pand	174957, 78	442885, 13	0,00
0983	Pand	174925, 60	442792, 68	0,00
0984	Pand	174927, 48	442925, 69	0,00
0985	Pand	174947, 06	442783, 66	0,00
0986	Pand	174950, 62	442874, 45	0,00
0987	Pand	174966, 98	442840, 43	0,00
0988	Pand	174968, 02	442795, 29	0,00
0989	Pand	174907, 84	442832, 70	0,00
0990	Pand	174901, 59	442812, 05	0,00
0991	Pand	174937, 74	442929, 07	0,00
0992	Pand	174963, 75	442908, 06	0,00
0993	Pand	174929, 57	442874, 60	0,00
0994	Pand	174946, 78	442802, 24	0,00
0995	Pand	174897, 92	442946, 49	0,00
0996	Pand	174949, 16	442870, 84	0,00
0997	Pand	174966, 03	442863, 02	0,00
0998	Pand	174923, 85	442833, 37	0,00
0999	Pand	174957, 37	442932, 50	0,00
1000	Pand	174944, 37	442824, 93	0,00
1001	Pand	174921, 40	442894, 66	0,00
1002	Pand	174941, 97	442906, 54	0,00
1003	Pand	174943, 95	442861, 81	0,00
1004	Pand	174897, 93	442893, 47	0,00
1005	Pand	174902, 46	442791, 68	0,00
1006	Pand	174909, 62	442791, 98	0,00
1007	Pand	174905, 06	442778, 36	0,00
1008	Pand	174957, 37	442932, 50	0,00
1009	Pand	174924, 75	442813, 07	0,00
1010	Pand	174900, 74	442812, 38	0,00
1011	Pand	174930, 51	442854, 22	0,00
1012	Pand	174964, 94	442885, 50	0,00
1013	Pand	174905, 06	442778, 36	0,00
1014	Pand	174899, 78	442852, 58	0,00
1015	Pand	174941, 26	442844, 31	0,00
1016	Pand	174920, 51	442915, 22	0,00
1017	Pand	174932, 16	442813, 14	0,00
1018	Pand	174936, 53	442771, 43	0,00
1019	Pand	174954, 21	442806, 27	0,00
1020	Pand	174952, 85	442829, 00	0,00
1021	Pand	174944, 62	442844, 45	0,00
1022	Pand	174906, 96	442852, 97	0,00
1023	Pand	175531, 54	443242, 15	0,00
1024	Pand	175973, 32	443162, 18	0,00
1025	Pand	175168, 28	443022, 44	0,00
1026	Pand	174977, 34	443059, 49	0,00
1027	Pand	175064, 61	443076, 98	0,00
1028	Pand	175151, 68	443091, 32	0,00
1029	Pand	175578, 02	443033, 02	0,00
1030	Pand	175149, 33	443104, 00	0,00
1031	Pand	175146, 62	442900, 70	0,00
1032	Pand	175042, 60	443050, 02	0,00
1033	Pand	175000, 94	442985, 55	0,00
1034	Pand	175093, 63	443066, 39	0,00
1035	Pand	175093, 12	443072, 76	0,00
1036	Pand	175390, 43	442967, 18	0,00
1037	Pand	175133, 32	443071, 35	0,00
1038	Pand	175055, 63	442956, 28	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1039	Pand	174931, 30	443033, 36	0,00
1040	Pand	174926, 82	442939, 82	0,00
1041	Pand	175072, 05	442939, 89	0,00
1042	Pand	175065, 40	443110, 79	0,00
1043	Pand	175075, 22	442997, 06	0,00
1044	Pand	175043, 98	442981, 81	0,00
1045	Pand	175063, 59	442997, 74	0,00
1046	Pand	175146, 62	442988, 78	0,00
1047	Pand	175100, 52	443074, 12	0,00
1048	Pand	175030, 62	442996, 06	0,00
1049	Pand	175025, 74	443022, 83	0,00
1050	Pand	175016, 90	442984, 39	0,00
1051	Pand	175126, 01	443030, 68	0,00
1052	Pand	175145, 46	442956, 75	0,00
1053	Pand	175071, 32	443071, 30	0,00
1054	Pand	175116, 09	443030, 32	0,00
1055	Pand	175015, 97	442997, 12	0,00
1056	Pand	175037, 71	443032, 48	0,00
1057	Pand	175079, 16	443001, 50	0,00
1058	Pand	175069, 62	443034, 99	0,00
1059	Pand	175133, 37	443004, 99	0,00
1060	Pand	175018, 33	443016, 43	0,00
1061	Pand	175010, 12	443018, 51	0,00
1062	Pand	175080, 83	443036, 43	0,00
1063	Pand	175360, 66	442974, 16	0,00
1064	Pand	174984, 88	443071, 17	0,00
1065	Pand	175175, 35	443000, 37	0,00
1066	Pand	175135, 19	443052, 27	0,00
1067	Pand	175037, 72	443061, 91	0,00
1068	Pand	175113, 51	442945, 41	0,00
1069	Pand	175069, 62	443034, 99	0,00
1070	Pand	175117, 27	443053, 34	0,00
1071	Pand	175106, 23	442999, 61	0,00
1072	Pand	175166, 97	442952, 79	0,00
1073	Pand	175125, 00	443060, 40	0,00
1074	Pand	175101, 70	443037, 46	0,00
1075	Pand	175030, 21	443095, 29	0,00
1076	Pand	175132, 08	443030, 92	0,00
1077	Pand	175017, 82	443022, 57	0,00
1078	Pand	175065, 15	443070, 54	0,00
1079	Pand	175155, 69	443091, 93	0,00
1080	Pand	174944, 24	443057, 52	0,00
1081	Pand	175138, 43	442995, 49	0,00
1082	Pand	174973, 04	443078, 30	0,00
1083	Pand	175165, 43	443045, 39	0,00
1084	Pand	175163, 57	443069, 24	0,00
1085	Pand	174926, 82	442939, 82	0,00
1086	Pand	175086, 61	442949, 43	0,00
1087	Pand	175009, 38	443066, 00	0,00
1088	Pand	174976, 71	443070, 45	0,00
1089	Pand	175159, 59	443068, 64	0,00
1090	Pand	175095, 89	443029, 78	0,00
1091	Pand	175092, 16	442996, 17	0,00
1092	Pand	175124, 34	443085, 12	0,00
1093	Pand	175065, 70	443064, 15	0,00
1094	Pand	175001, 74	443059, 04	0,00
1095	Pand	175057, 57	443063, 49	0,00
1096	Pand	175057, 53	443026, 24	0,00
1097	Pand	175134, 56	443058, 63	0,00
1098	Pand	175102, 35	443030, 31	0,00
1099	Pand	175136, 16	442944, 34	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1100	Pand	175063,27	443024,48	0,00
1101	Pand	175133,95	443065,04	0,00
1102	Pand	175135,11	443031,04	0,00
1103	Pand	175008,15	442999,01	0,00
1104	Pand	175184,00	443001,79	0,00
1105	Pand	175112,37	443002,20	0,00
1106	Pand	175129,04	443030,80	0,00
1107	Pand	175025,03	443031,47	0,00
1108	Pand	175382,80	442957,94	0,00
1109	Pand	175125,47	443053,97	0,00
1110	Pand	175124,52	443066,80	0,00
1111	Pand	175009,14	442986,23	0,00
1112	Pand	175119,83	443001,43	0,00
1113	Pand	175462,01	443057,61	0,00
1114	Pand	175135,11	443031,04	0,00
1115	Pand	174985,40	443093,36	0,00
1116	Pand	175161,44	443044,85	0,00
1117	Pand	175156,73	443065,78	0,00
1118	Pand	175145,46	442956,75	0,00
1119	Pand	175015,94	442975,50	0,00
1120	Pand	174977,31	443092,66	0,00
1121	Pand	175046,27	442994,07	0,00
1122	Pand	175162,23	443008,81	0,00
1123	Pand	175480,48	443036,44	0,00
1124	Pand	175973,66	443148,32	0,00
1125	Pand	175183,39	443026,59	0,00
1126	Pand	175161,81	442992,07	0,00
1127	Pand	175378,75	442957,39	0,00
1128	Pand	174969,61	443073,63	0,00
1129	Pand	175085,45	443065,81	0,00
1130	Pand	175030,52	443024,19	0,00
1131	Pand	175009,10	443031,29	0,00
1132	Pand	174907,35	443088,73	0,00
1133	Pand	175160,73	443076,89	0,00
1134	Pand	175451,73	442976,58	0,00
1135	Pand	175108,78	443030,87	0,00
1136	Pand	175177,04	443047,34	0,00
1137	Pand	175002,35	443093,18	0,00
1138	Pand	175101,70	443037,46	0,00
1139	Pand	175036,66	443074,69	0,00
1140	Pand	175122,96	443030,56	0,00
1141	Pand	175086,12	443099,57	0,00
1142	Pand	175595,76	443106,81	0,00
1143	Pand	175148,40	443090,82	0,00
1144	Pand	174901,57	443073,83	0,00
1145	Pand	175017,36	443029,16	0,00
1146	Pand	175476,39	443035,31	0,00
1147	Pand	175008,89	443072,46	0,00
1148	Pand	175132,10	443083,09	0,00
1149	Pand	175167,34	443093,66	0,00
1150	Pand	175001,86	443017,83	0,00
1151	Pand	175009,86	443059,70	0,00
1152	Pand	175071,08	443061,25	0,00
1153	Pand	175029,51	443061,26	0,00
1154	Pand	175094,92	443006,47	0,00
1155	Pand	175025,17	442953,96	0,00
1156	Pand	175092,60	443079,20	0,00
1157	Pand	175586,20	443069,10	0,00
1158	Pand	174952,35	443096,11	0,00
1159	Pand	175072,05	442939,89	0,00
1160	Pand	174970,81	443058,95	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1161	Pand	175116,19	443084,59	0,00
1162	Pand	175070,20	443027,57	0,00
1163	Pand	175085,87	442958,47	0,00
1164	Pand	175080,25	442943,18	0,00
1165	Pand	174987,35	443088,73	0,00
1166	Pand	175368,66	442974,16	0,00
1167	Pand	175063,88	443026,91	0,00
1168	Pand	175071,25	443077,78	0,00
1169	Pand	175131,52	443089,53	0,00
1170	Pand	175031,38	443031,97	0,00
1171	Pand	175575,85	443049,41	0,00
1172	Pand	175015,50	443003,64	0,00
1173	Pand	175025,80	442945,12	0,00
1174	Pand	175058,31	443097,42	0,00
1175	Pand	175119,93	443030,44	0,00
1176	Pand	175166,97	442952,79	0,00
1177	Pand	175056,22	442947,53	0,00
1178	Pand	175562,15	443064,66	0,00
1179	Pand	175016,87	443035,75	0,00
1180	Pand	175076,17	443093,74	0,00
1181	Pand	175095,35	443036,95	0,00
1182	Pand	175060,78	443019,18	0,00
1183	Pand	175190,34	442949,40	0,00
1184	Pand	175037,71	443032,48	0,00
1185	Pand	175123,85	443091,46	0,00
1186	Pand	175059,21	442991,41	0,00
1187	Pand	175576,99	443075,67	0,00
1188	Pand	174954,00	443049,64	0,00
1189	Pand	175465,31	443018,96	0,00
1190	Pand	175076,80	443028,22	0,00
1191	Pand	175009,40	443029,26	0,00
1192	Pand	175056,98	443033,99	0,00
1193	Pand	175009,61	443024,89	0,00
1194	Pand	175010,48	443093,80	0,00
1195	Pand	175037,19	443068,26	0,00
1196	Pand	175016,44	442990,82	0,00
1197	Pand	175008,65	442992,61	0,00
1198	Pand	175156,73	443065,78	0,00
1199	Pand	175010,57	442946,00	0,00
1200	Pand	175163,73	443053,44	0,00
1201	Pand	174982,96	443525,34	0,00
1202	Pand	175939,81	443508,35	0,00
1203	Pand	175162,81	443539,65	0,00
1204	Pand	175230,57	443459,56	0,00
1205	Pand	175008,49	443540,06	0,00
1206	Pand	174978,24	443523,40	0,00
1207	Pand	174973,48	443521,55	0,00
1208	Pand	175002,29	443540,91	0,00
1209	Pand	174995,68	443541,81	0,00
1210	Pand	175006,95	443435,96	0,00
1211	Pand	174937,09	443553,47	0,00
1212	Pand	175163,50	443487,13	0,00
1213	Pand	174935,53	443546,61	0,00
1214	Pand	174971,35	443474,59	0,00
1215	Pand	175013,54	443539,38	0,00
1216	Pand	175018,60	443538,69	0,00
1217	Pand	174940,22	443563,18	0,00
1218	Pand	175178,00	443480,75	0,00
1219	Pand	174987,68	443527,27	0,00
1220	Pand	175122,54	443581,98	0,00
1221	Pand	175146,42	443507,38	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1222	Pand	174938,66	443558,32	0,00
1223	Pand	174992,37	443529,19	0,00
1224	Pand	175023,65	443538,00	0,00
1225	Pand	175144,64	443472,50	0,00
1226	Pand	174945,77	443580,37	0,00
1227	Pand	174943,71	443574,00	0,00
1228	Pand	175022,24	443527,63	0,00
1229	Pand	174941,79	443568,03	0,00
1230	Pand	175064,39	443361,43	0,00
1231	Pand	175155,22	443445,77	0,00
1232	Pand	175068,54	443383,51	0,00
1233	Pand	174980,83	443388,10	0,00
1234	Pand	174999,55	443383,02	0,00
1235	Pand	175144,64	443472,50	0,00
1236	Pand	175102,41	443367,49	0,00
1237	Pand	174962,96	443375,29	0,00
1238	Pand	175060,69	443394,77	0,00
1239	Pand	175113,57	443422,67	0,00
1240	Pand	175036,83	443341,30	0,00
1241	Pand	175051,00	443334,56	0,00
1242	Pand	174918,10	443428,99	0,00
1243	Pand	175047,70	443362,89	0,00
1244	Pand	175064,51	443375,43	0,00
1245	Pand	174920,35	443422,15	0,00
1246	Pand	174963,65	443381,54	0,00
1247	Pand	174969,68	443353,99	0,00
1248	Pand	174922,62	443379,70	0,00
1249	Pand	174922,62	443379,70	0,00
1250	Pand	175168,62	443390,81	0,00
1251	Pand	175006,23	443408,44	0,00
1252	Pand	174965,03	443394,08	0,00
1253	Pand	174975,58	443404,46	0,00
1254	Pand	175110,38	443329,02	0,00
1255	Pand	174965,47	443352,49	0,00
1256	Pand	175056,36	443345,32	0,00
1257	Pand	175184,70	443357,10	0,00
1258	Pand	175245,15	443359,42	0,00
1259	Pand	174982,15	443401,49	0,00
1260	Pand	175045,71	443323,95	0,00
1261	Pand	174938,84	443396,98	0,00
1262	Pand	175084,14	443412,44	0,00
1263	Pand	175167,21	443430,44	0,00
1264	Pand	174925,30	443404,79	0,00
1265	Pand	174958,19	443344,57	0,00
1266	Pand	174910,88	443392,96	0,00
1267	Pand	175030,01	443332,00	0,00
1268	Pand	175102,44	443330,55	0,00
1269	Pand	175104,67	443342,17	0,00
1270	Pand	174984,06	443398,45	0,00
1271	Pand	174934,11	443353,00	0,00
1272	Pand	175220,86	443421,61	0,00
1273	Pand	175150,34	443456,74	0,00
1274	Pand	175044,73	443402,70	0,00
1275	Pand	175023,27	443333,89	0,00
1276	Pand	175104,67	443342,17	0,00
1277	Pand	175055,43	443384,18	0,00
1278	Pand	174955,24	443354,07	0,00
1279	Pand	174983,23	443418,72	0,00
1280	Pand	175226,96	443359,19	0,00
1281	Pand	175111,79	443359,45	0,00
1282	Pand	175002,36	443388,79	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1283	Pand	175180,34	443456,74	0,00
1284	Pand	175038,03	443358,24	0,00
1285	Pand	175233,57	443418,29	0,00
1286	Pand	175029,99	443364,80	0,00
1287	Pand	175002,36	443388,79	0,00
1288	Pand	174980,83	443388,10	0,00
1289	Pand	174987,06	443401,10	0,00
1290	Pand	175053,66	443380,62	0,00
1291	Pand	174939,52	443403,26	0,00
1292	Pand	175144,88	443326,13	0,00
1293	Pand	174962,27	443368,99	0,00
1294	Pand	174940,19	443409,47	0,00
1295	Pand	174965,07	443420,32	0,00
1296	Pand	175048,35	443329,26	0,00
1297	Pand	175006,30	443311,81	0,00
1298	Pand	175066,13	443392,10	0,00
1299	Pand	175121,81	443390,89	0,00
1300	Pand	175047,78	443363,03	0,00
1301	Pand	174991,16	443365,87	0,00
1302	Pand	174979,98	443385,35	0,00
1303	Pand	175032,48	443384,30	0,00
1304	Pand	174919,15	443347,12	0,00
1305	Pand	175110,38	443329,02	0,00
1306	Pand	174988,38	443360,17	0,00
1307	Pand	175136,67	443324,82	0,00
1308	Pand	175055,75	443358,92	0,00
1309	Pand	175066,30	443378,98	0,00
1310	Pand	175122,33	443398,29	0,00
1311	Pand	174975,95	443372,43	0,00
1312	Pand	174977,12	443419,26	0,00
1313	Pand	174933,99	443326,98	0,00
1314	Pand	174961,59	443362,77	0,00
1315	Pand	174936,14	443371,87	0,00
1316	Pand	174993,96	443371,59	0,00
1317	Pand	175000,97	443417,14	0,00
1318	Pand	175009,21	443401,40	0,00
1319	Pand	175027,12	443326,29	0,00
1320	Pand	175111,19	443371,82	0,00
1321	Pand	174983,17	443395,61	0,00
1322	Pand	174964,36	443343,22	0,00
1323	Pand	174938,18	443390,80	0,00
1324	Pand	175028,97	443361,36	0,00
1325	Pand	175046,59	443360,68	0,00
1326	Pand	174975,37	443402,11	0,00
1327	Pand	175103,56	443373,34	0,00
1328	Pand	175136,70	443366,59	0,00
1329	Pand	174998,97	443400,02	0,00
1330	Pand	174965,03	443394,08	0,00
1331	Pand	175054,93	443369,00	0,00
1332	Pand	175006,95	443416,62	0,00
1333	Pand	175100,12	443312,27	0,00
1334	Pand	174976,81	443375,18	0,00
1335	Pand	175101,24	443361,53	0,00
1336	Pand	174925,30	443404,79	0,00
1337	Pand	174921,04	443428,67	0,00
1338	Pand	174971,27	443419,78	0,00
1339	Pand	174979,12	443382,60	0,00
1340	Pand	174933,43	443346,69	0,00
1341	Pand	174989,22	443418,19	0,00
1342	Pand	174963,74	443403,17	0,00
1343	Pand	174935,46	443365,52	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1344	Pand	175111,19	443371,82	0,00
1345	Pand	175041,43	443352,73	0,00
1346	Pand	175115,59	443390,52	0,00
1347	Pand	174999,18	443402,31	0,00
1348	Pand	175026,57	443368,36	0,00
1349	Pand	175040,39	443339,70	0,00
1350	Pand	175041,43	443352,73	0,00
1351	Pand	174936,82	443378,17	0,00
1352	Pand	175112,71	443340,63	0,00
1353	Pand	175125,82	443364,07	0,00
1354	Pand	175064,39	443361,43	0,00
1355	Pand	175121,81	443390,89	0,00
1356	Pand	174932,93	443320,81	0,00
1357	Pand	174921,27	443367,05	0,00
1358	Pand	175042,79	443389,45	0,00
1359	Pand	174964,35	443387,96	0,00
1360	Pand	174975,09	443369,68	0,00
1361	Pand	174972,81	443362,36	0,00
1362	Pand	174976,81	443375,18	0,00
1363	Pand	174927,32	443423,77	0,00
1364	Pand	175180,79	443397,22	0,00
1365	Pand	174919,94	443354,52	0,00
1366	Pand	175059,01	443350,62	0,00
1367	Pand	174933,99	443326,98	0,00
1368	Pand	174921,11	443335,90	0,00
1369	Pand	175171,65	443445,99	0,00
1370	Pand	175103,58	443336,44	0,00
1371	Pand	174918,91	443323,20	0,00
1372	Pand	174994,98	443417,68	0,00
1373	Pand	174918,91	443323,20	0,00
1374	Pand	174926,61	443417,22	0,00
1375	Pand	174923,97	443392,33	0,00
1376	Pand	175053,68	443339,94	0,00
1377	Pand	174921,27	443367,05	0,00
1378	Pand	175103,56	443373,34	0,00
1379	Pand	174940,87	443415,83	0,00
1380	Pand	174937,49	443384,37	0,00
1381	Pand	174934,79	443359,31	0,00
1382	Pand	174970,47	443341,87	0,00
1383	Pand	174968,31	443349,04	0,00
1384	Pand	174969,00	443351,52	0,00
1385	Pand	174968,55	443333,15	0,00
1386	Pand	175048,56	443394,14	0,00
1387	Pand	175128,88	443330,64	0,00
1388	Pand	174996,75	443377,30	0,00
1389	Pand	174972,81	443362,36	0,00
1390	Pand	174923,97	443392,33	0,00
1391	Pand	174966,15	443354,96	0,00
1392	Pand	175137,85	443347,28	0,00
1393	Pand	175120,09	443345,72	0,00
1394	Pand	175029,43	443338,14	0,00
1395	Pand	174963,95	443405,52	0,00
1396	Pand	175112,71	443340,63	0,00
1397	Pand	174985,63	443354,54	0,00
1398	Pand	175205,69	443309,42	0,00
1399	Pand	174987,27	443403,40	0,00
1400	Pand	174919,94	443354,52	0,00
1401	Pand	174940,87	443415,83	0,00
1402	Pand	174948,62	443124,00	0,00
1403	Pand	174978,13	443136,82	0,00
1404	Pand	175039,45	443129,48	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1405	Pand	174909,71	443186,29	0,00
1406	Pand	174915,00	443119,03	0,00
1407	Pand	174981,04	443172,54	0,00
1408	Pand	175000,54	443162,95	0,00
1409	Pand	174944,43	443244,22	0,00
1410	Pand	175037,91	443247,06	0,00
1411	Pand	175002,34	443248,70	0,00
1412	Pand	175013,76	443298,06	0,00
1413	Pand	174911,46	443286,09	0,00
1414	Pand	174916,61	443132,49	0,00
1415	Pand	175110,12	443297,85	0,00
1416	Pand	174916,78	443310,83	0,00
1417	Pand	174942,96	443108,26	0,00
1418	Pand	174967,52	443135,89	0,00
1419	Pand	175113,65	443117,62	0,00
1420	Pand	174948,82	443117,97	0,00
1421	Pand	175105,14	443186,11	0,00
1422	Pand	174897,97	443133,53	0,00
1423	Pand	175106,43	443179,89	0,00
1424	Pand	175114,61	443167,73	0,00
1425	Pand	174976,31	443198,06	0,00
1426	Pand	175066,70	443201,95	0,00
1427	Pand	175085,87	443193,05	0,00
1428	Pand	175095,75	443281,15	0,00
1429	Pand	175090,34	443258,31	0,00
1430	Pand	174955,01	443148,74	0,00
1431	Pand	175078,35	443287,31	0,00
1432	Pand	175126,23	443149,33	0,00
1433	Pand	175103,48	443179,52	0,00
1434	Pand	174999,41	443175,90	0,00
1435	Pand	175055,97	443298,16	0,00
1436	Pand	175139,03	443267,34	0,00
1437	Pand	175072,48	443098,04	0,00
1438	Pand	175038,22	443301,42	0,00
1439	Pand	175036,84	443181,90	0,00
1440	Pand	175131,76	443309,57	0,00
1441	Pand	175110,05	443273,68	0,00
1442	Pand	175051,30	443248,46	0,00
1443	Pand	175130,94	443095,85	0,00
1444	Pand	175017,68	443127,82	0,00
1445	Pand	175028,00	443165,05	0,00
1446	Pand	174899,63	443141,80	0,00
1447	Pand	175067,79	443192,25	0,00
1448	Pand	175041,11	443175,28	0,00
1449	Pand	174954,93	443098,21	0,00
1450	Pand	175014,86	443234,15	0,00
1451	Pand	175112,33	443180,64	0,00
1452	Pand	175067,39	443131,62	0,00
1453	Pand	174949,14	443141,57	0,00
1454	Pand	175027,38	443192,61	0,00
1455	Pand	174916,78	443310,83	0,00
1456	Pand	174901,09	443157,42	0,00
1457	Pand	175098,96	443306,42	0,00
1458	Pand	174956,43	443131,43	0,00
1459	Pand	175130,10	443212,44	0,00
1460	Pand	174948,62	443124,00	0,00
1461	Pand	175023,12	443298,71	0,00
1462	Pand	175092,99	443197,59	0,00
1463	Pand	175041,33	443284,80	0,00
1464	Pand	175121,22	443246,86	0,00
1465	Pand	175041,11	443175,28	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1466	Pand	174981,38	443247,49	0,00
1467	Pand	175038,95	443135,87	0,00
1468	Pand	175066,39	443098,05	0,00
1469	Pand	175038,45	443142,13	0,00
1470	Pand	175067,79	443192,25	0,00
1471	Pand	175036,08	443289,81	0,00
1472	Pand	175085,32	443240,87	0,00
1473	Pand	174951,55	443265,98	0,00
1474	Pand	175109,39	443186,27	0,00
1475	Pand	175026,77	443310,48	0,00
1476	Pand	175191,93	443312,97	0,00
1477	Pand	174965,71	443179,75	0,00
1478	Pand	175121,18	443181,76	0,00
1479	Pand	174929,76	443302,20	0,00
1480	Pand	174960,96	443175,95	0,00
1481	Pand	175068,71	443177,48	0,00
1482	Pand	175037,09	443102,21	0,00
1483	Pand	174911,55	443103,98	0,00
1484	Pand	175000,54	443162,95	0,00
1485	Pand	175161,45	443139,63	0,00
1486	Pand	175122,27	443118,29	0,00
1487	Pand	175118,28	443138,12	0,00
1488	Pand	174942,96	443108,26	0,00
1489	Pand	175123,36	443097,78	0,00
1490	Pand	174954,24	443170,86	0,00
1491	Pand	175066,70	443201,95	0,00
1492	Pand	174915,50	443303,41	0,00
1493	Pand	175152,32	443150,04	0,00
1494	Pand	175388,36	443282,43	0,00
1495	Pand	175141,93	443192,80	0,00
1496	Pand	175147,07	443161,59	0,00
1497	Pand	175064,01	443280,50	0,00
1498	Pand	175043,92	443200,11	0,00
1499	Pand	175145,22	443213,18	0,00
1500	Pand	175147,14	443137,79	0,00
1501	Pand	175074,77	443251,70	0,00
1502	Pand	175115,28	443181,02	0,00
1503	Pand	175068,71	443177,48	0,00
1504	Pand	175042,97	443288,80	0,00
1505	Pand	175053,86	443286,63	0,00
1506	Pand	175010,00	443100,10	0,00
1507	Pand	175112,45	443309,66	0,00
1508	Pand	174974,08	443243,26	0,00
1509	Pand	175050,09	443299,23	0,00
1510	Pand	175003,25	443126,80	0,00
1511	Pand	174990,50	443168,10	0,00
1512	Pand	175053,14	443282,70	0,00
1513	Pand	174995,37	443311,06	0,00
1514	Pand	175158,14	443186,32	0,00
1515	Pand	174986,31	443137,54	0,00
1516	Pand	174991,59	443274,37	0,00
1517	Pand	174967,05	443141,23	0,00
1518	Pand	175079,52	443293,83	0,00
1519	Pand	174911,55	443103,98	0,00
1520	Pand	174949,14	443141,57	0,00
1521	Pand	174890,17	443107,27	0,00
1522	Pand	174907,36	443304,17	0,00
1523	Pand	174953,33	443270,90	0,00
1524	Pand	175066,43	443144,28	0,00
1525	Pand	175065,89	443104,40	0,00
1526	Pand	175141,43	443212,79	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1527	Pand	175059,32	443131,00	0,00
1528	Pand	175028,00	443165,05	0,00
1529	Pand	175037,41	443108,62	0,00
1530	Pand	175148,10	443130,29	0,00
1531	Pand	175127,94	443220,10	0,00
1532	Pand	174956,70	443130,89	0,00
1533	Pand	174942,64	443239,31	0,00
1534	Pand	175073,57	443294,92	0,00
1535	Pand	175093,85	443106,55	0,00
1536	Pand	175024,20	443121,00	0,00
1537	Pand	175112,45	443309,66	0,00
1538	Pand	175100,12	443312,27	0,00
1539	Pand	175066,01	443137,97	0,00
1540	Pand	175129,71	443263,07	0,00
1541	Pand	175013,63	443308,53	0,00
1542	Pand	175029,16	443269,26	0,00
1543	Pand	175100,54	443137,45	0,00
1544	Pand	175095,65	443257,59	0,00
1545	Pand	175017,56	443140,54	0,00
1546	Pand	175077,42	443282,20	0,00
1547	Pand	174999,41	443175,90	0,00
1548	Pand	175009,52	443106,54	0,00
1549	Pand	175009,46	443308,49	0,00
1550	Pand	174900,89	443144,70	0,00
1551	Pand	175100,54	443179,15	0,00
1552	Pand	174898,17	443107,27	0,00
1553	Pand	174977,30	443208,11	0,00
1554	Pand	174977,65	443114,62	0,00
1555	Pand	175044,19	443300,32	0,00
1556	Pand	174968,68	443102,80	0,00
1557	Pand	174940,30	443115,80	0,00
1558	Pand	175010,08	443133,77	0,00
1559	Pand	175010,49	443140,07	0,00
1560	Pand	174956,84	443133,73	0,00
1561	Pand	174989,83	443257,29	0,00
1562	Pand	175121,22	443246,86	0,00
1563	Pand	174949,77	443261,07	0,00
1564	Pand	175067,00	443250,59	0,00
1565	Pand	174898,30	443253,80	0,00
1566	Pand	175062,43	443249,52	0,00
1567	Pand	174979,78	443252,91	0,00
1568	Pand	175132,93	443266,81	0,00
1569	Pand	175120,30	443197,61	0,00
1570	Pand	174946,22	443249,13	0,00
1571	Pand	174977,90	443271,40	0,00
1572	Pand	175031,23	443128,85	0,00
1573	Pand	174970,84	443113,99	0,00
1574	Pand	175110,12	443297,85	0,00
1575	Pand	175009,00	443192,17	0,00
1576	Pand	174931,88	443314,60	0,00
1577	Pand	174898,08	443288,99	0,00
1578	Pand	174926,53	443189,80	0,00
1579	Pand	175009,15	443277,36	0,00
1580	Pand	175100,51	443299,90	0,00
1581	Pand	174920,81	443275,30	0,00
1582	Pand	174950,86	443114,76	0,00
1583	Pand	174930,83	443308,44	0,00
1584	Pand	175154,85	443214,17	0,00
1585	Pand	175399,44	443283,28	0,00
1586	Pand	174921,86	443284,96	0,00
1587	Pand	174916,70	443285,52	0,00

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1588	Pand	175180,13	443145,62	0,00
1589	Pand	175096,27	443178,35	0,00
1590	Pand	174924,26	443211,58	0,00
1591	Pand	174953,33	443270,90	0,00
1592	Pand	174904,55	443304,51	0,00
1593	Pand	175141,91	443291,04	0,00
1594	Pand	175130,29	443102,38	0,00
1595	Pand	175143,82	443196,55	0,00
1596	Pand	175094,32	443100,19	0,00
1597	Pand	175151,96	443130,78	0,00
1598	Pand	174916,61	443132,49	0,00
1599	Pand	175163,35	443117,67	0,00
1600	Pand	174999,45	443206,85	0,00
1601	Pand	175038,38	443095,89	0,00
1602	Pand	175109,94	443217,18	0,00
1603	Pand	175125,57	443128,63	0,00
1604	Pand	175121,18	443181,76	0,00
1605	Pand	174906,60	443297,73	0,00
1606	Pand	174986,80	443167,79	0,00
1607	Pand	175036,08	443234,76	0,00
1608	Pand	175065,62	443284,46	0,00
1609	Pand	175092,99	443197,59	0,00
1610	Pand	175118,23	443181,39	0,00
1611	Pand	175093,37	443112,92	0,00
1612	Pand	174959,57	443192,28	0,00
1613	Pand	174989,83	443257,29	0,00
1614	Pand	175280,40	443222,75	0,00
1615	Pand	175141,19	443173,41	0,00
1616	Pand	175095,75	443281,15	0,00
1617	Pand	175011,46	443127,43	0,00
1618	Pand	175083,31	443169,31	0,00
1619	Pand	175105,27	443243,88	0,00
1620	Pand	175067,70	443296,00	0,00
1621	Pand	174979,78	443252,91	0,00
1622	Pand	174963,34	443141,12	0,00
1623	Pand	174946,22	443249,13	0,00
1624	Pand	174985,81	443115,38	0,00
1625	Pand	175153,64	443116,38	0,00
1626	Pand	174975,17	443103,39	0,00
1627	Pand	175549,57	442982,46	0,00
1628	Pand	175553,09	442985,96	0,00
1629	Pand	175553,09	442985,96	0,00
1630	Pand	175539,11	443211,13	0,00
1631	Pand	175366,38	442949,03	0,00
1632	Pand	175871,65	442752,09	0,00
1633	Pand	175191,94	443553,99	0,00
1634	Pand	175158,59	443557,60	0,00
1635	Pand	175061,82	443297,08	0,00
1636	Pand	175008,41	443335,45	0,00
1637	Pand	175032,48	443384,30	0,00
1638	Pand	175005,29	443591,32	0,00
1639	Pand	174910,60	443604,93	0,00
1640	Pand	174953,48	443514,03	0,00
1641	Pand	175003,98	443284,54	0,00
1642	Pand	175023,56	443552,33	0,00
1643	Pand	175107,52	443360,30	0,00
1644	Pand	175223,46	443370,58	0,00
1645	Pand	175196,61	443293,38	0,00
1646	Pand	175145,84	443305,56	0,00
1647	Pand	175135,00	443303,51	0,00
1648	Pand	175008,41	443335,45	0,00

Model: RBS LAr, LT oktober 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1649	Pand	175116,98	443322,51	0,00
1650	Pand	175181,28	443618,99	0,00
1651	Pand	175118,59	443362,38	0,00
1652	Pand	175251,42	443453,31	0,00
1653	Pand	175071,48	443389,46	0,00
1654	Pand	176182,90	443462,24	0,00
1655	Pand	176191,72	442783,24	0,00
1656	Pand	176129,02	442782,37	0,00
1657	Pand	176155,20	442811,25	0,00
1658	Pand	176131,92	442777,61	0,00
1659	Pand	176282,44	442773,59	0,00
1660	Pand	176166,82	442754,68	0,00
1661	Pand	176142,90	442836,24	0,00
1662	Pand	176218,42	442762,55	0,00
1663	Pand	176214,21	442753,41	0,00
1664	Pand	176118,54	443014,26	0,00
1665	Pand	176097,57	442991,06	0,00
1666	Pand	176056,47	443061,92	0,00
1667	Pand	176111,89	442988,32	0,00
1668	Pand	176072,15	443042,13	0,00
1669	Pand	176049,03	443064,03	0,00
1670	Pand	176131,52	443094,02	0,00
1671	Pand	176074,80	443216,11	0,00
1672	Pand	176091,07	443219,45	0,00
1673	Pand	176030,32	443222,21	0,00
1674	Pand	176187,31	443188,92	0,00
1675	Pand	176076,29	443309,59	0,00
1676	Pand	176087,32	443440,81	0,00
1677	Pand	176087,95	443435,10	0,00
1678	Pand	176171,15	443462,09	0,00
1679	Verkeerseiland	175124,31	443520,17	0,00
1680	Verkeerseiland	175132,54	443517,90	0,00
1681	Verkeerseiland	175114,33	443487,42	0,00
1682	Verkeerseiland	175111,39	443499,12	0,00
1683	Verkeerseiland	174915,17	443487,57	0,00
1684	Verkeerseiland	175085,67	443512,65	0,00
1685	Verkeerseiland	175078,10	443505,86	0,00
1686	Verkeerseiland	175167,79	443243,70	0,00
1687	Verkeerseiland	174915,20	443486,00	0,00
1688	Verkeerseiland	175096,01	443534,82	0,00
1689	Verkeerseiland	175128,29	443521,02	0,00
1690	Verkeerseiland	175072,65	443508,99	0,00
1691	Verkeerseiland	175092,95	443547,06	0,00
1692	Verkeerseiland	174914,98	443491,95	0,00
1693	Verkeerseiland	175109,00	443526,66	0,00
1694	Verkeerseiland	174914,98	443491,95	0,00
1695	Verkeerseiland	175167,80	443234,57	0,00
1696	Verhard terrein	175277,00	443224,72	0,00

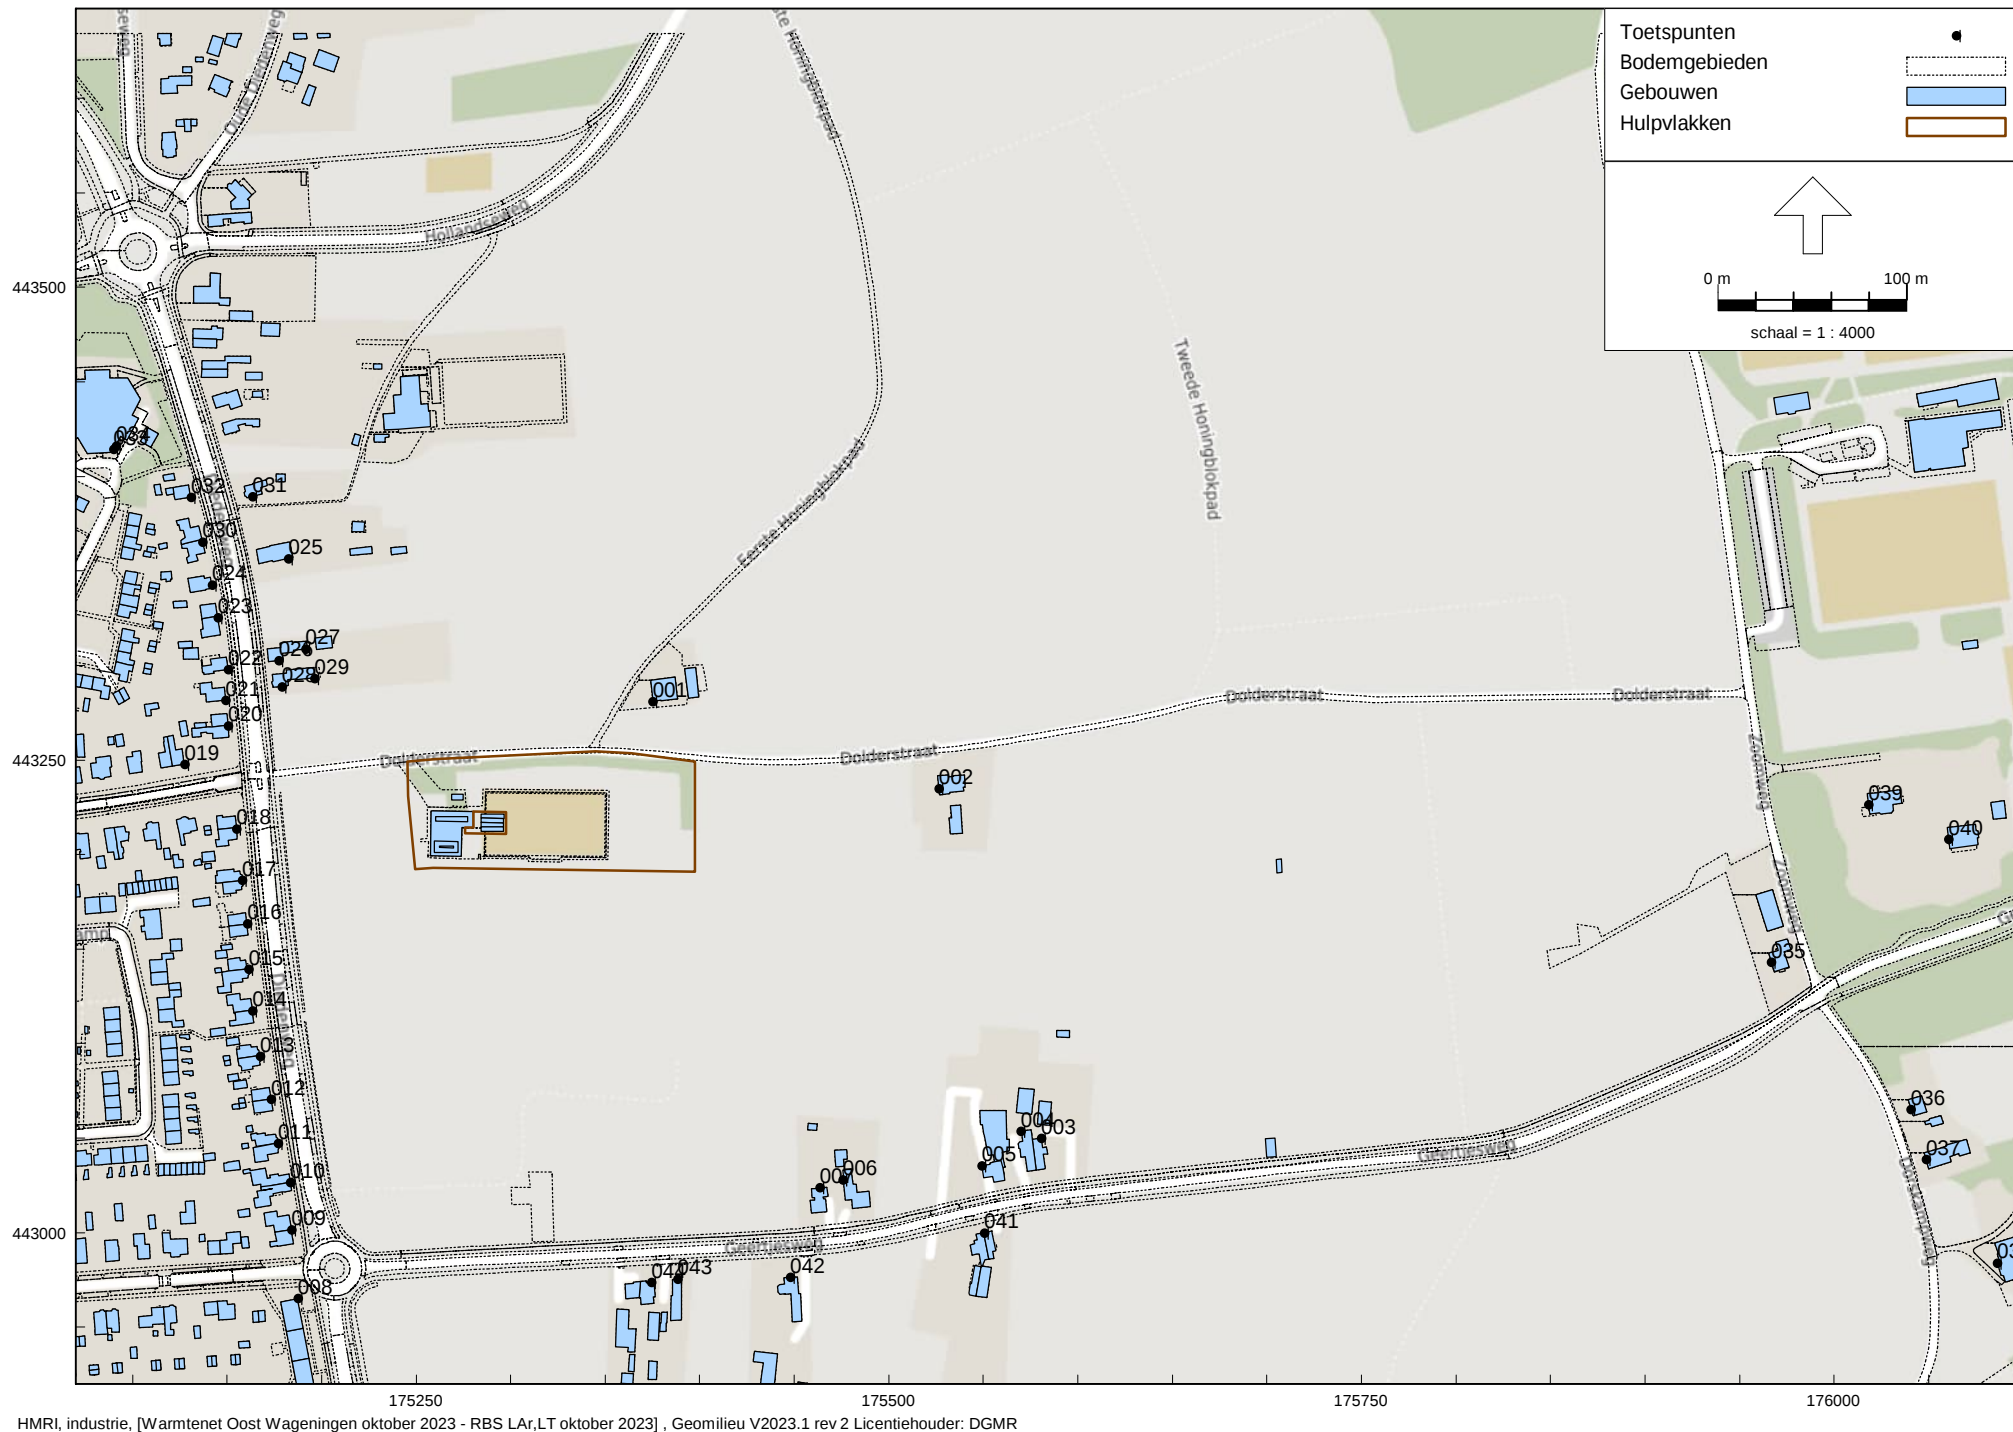

Model: RBS LAr,LT oktober 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Dolderstraat 51	175375,28	443281,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
002	Dolderstraat 90	175526,34	443234,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
003	Geertjesweg 49	175580,60	443050,13	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
004	Geertjesweg 47	175569,98	443053,74	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
005	Geertjesweg 45	175549,04	443035,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
006	Geertjesweg 43	175475,88	443027,88	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
007	Geertjesweg 41	175463,64	443023,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
008	Diedenweg 111-121	175187,40	442965,25	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
009	Diedenweg 123-125	175184,13	443001,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
010	Diedenweg 127-129	175183,47	443026,73	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
011	Diedenweg 131-133	175177,17	443047,20	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
012	Diedenweg 135-137	175173,39	443070,63	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
013	Diedenweg 139-141	175167,47	443093,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
014	Diedenweg 141a-141b	175163,48	443117,46	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
015	Diedenweg 143-145	175161,57	443139,48	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
016	Diedenweg 147-149	175160,63	443163,41	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
017	Diedenweg 151-153	175159,22	443186,56	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
018	Diedenweg 155-157	175155,00	443213,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
019	Dolderstraat 45	175127,48	443247,89	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
020	Diedenweg 159-161	175150,62	443268,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
021	Diedenweg 161a	175149,34	443281,62	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
022	Diedenweg 163	175150,59	443297,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
023	Diedenweg 163a/163b	175145,09	443325,39	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
024	Diedenweg 165	175142,00	443342,71	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
025	Diedenweg 66	175182,45	443356,55	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
026	Diedenweg 64	175177,28	443302,66	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
027	Diedenweg 64	175191,53	443308,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
028	Diedenweg 62	175179,16	443288,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
029	Diedenweg 62	175196,38	443293,26	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
030	Diedenweg 167-169	175137,09	443365,35	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
031	Diedenweg 68	175163,57	443389,46	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
032	Diedenweg 171	175130,81	443388,91	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
033	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	175090,14	443414,27	0,00	Relatief	1,50	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	Ja
034	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	175091,17	443416,20	0,00	Relatief	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	--	Ja
035	Geertjesweg 51	175966,74	443143,30	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
036	Dorskampweg 18	176040,62	443065,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
037	Dorskampweg 16	176048,55	443038,98	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
038	Dorskampweg 14-14a	176006,36	442984,11	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
039	Zoomweg 2	176018,08	443226,39	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
040	Zoomweg 2a	176060,43	443208,21	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
041	Geertjesweg 120-122	175550,43	443000,00	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
042	Geertjesweg 118	175447,83	442976,48	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
043	Geertjesweg 116	175388,17	442975,53	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
044	Geertjesweg 114	175374,59	442973,87	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RBS LAr,LT oktober 2023

Model eigenschap

Omschrijving	RBS LAr,LT oktober 2023
Verantwoordelijke	SA
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	SA op 22-11-2022
Laatst ingezien door	SA op 4-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Bijlage 3

Titel	Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$
-------	-----------------------------

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Dolderstraat 51	--	175375,28	443281,05	1,50	30	30	30	40	33
001_B	Dolderstraat 51	--	175375,28	443281,05	5,00	33	33	33	43	34
002_A	Dolderstraat 90	--	175526,34	443234,92	1,50	21	21	21	31	25
002_B	Dolderstraat 90	--	175526,34	443234,92	5,00	24	24	24	34	27
003_A	Geertjesweg 49	--	175580,60	443050,13	1,50	12	12	12	22	17
003_B	Geertjesweg 49	--	175580,60	443050,13	5,00	14	14	14	24	18
004_A	Geertjesweg 47	--	175569,98	443053,74	1,50	9	9	9	19	13
004_B	Geertjesweg 47	--	175569,98	443053,74	5,00	12	12	12	22	16
005_A	Geertjesweg 45	--	175549,04	443035,45	1,50	19	19	19	29	23
005_B	Geertjesweg 45	--	175549,04	443035,45	5,00	21	21	21	31	25
006_A	Geertjesweg 43	--	175475,88	443027,88	1,50	22	22	22	32	26
006_B	Geertjesweg 43	--	175475,88	443027,88	5,00	23	23	23	33	27
007_A	Geertjesweg 41	--	175463,64	443023,85	1,50	22	22	22	32	26
007_B	Geertjesweg 41	--	175463,64	443023,85	5,00	24	24	24	34	28
008_A	Diedenweg 111-121	--	175187,40	442965,25	1,50	23	23	23	33	27
008_B	Diedenweg 111-121	--	175187,40	442965,25	5,00	23	23	23	33	26
008_C	Diedenweg 111-121	--	175187,40	442965,25	8,00	23	23	23	33	26
008_D	Diedenweg 111-121	--	175187,40	442965,25	11,00	24	24	24	34	27
009_A	Diedenweg 123-125	--	175184,13	443001,60	1,50	23	23	23	33	27
009_B	Diedenweg 123-125	--	175184,13	443001,60	5,00	24	24	24	34	27
010_A	Diedenweg 127-129	--	175183,47	443026,73	1,50	24	24	24	34	28
010_B	Diedenweg 127-129	--	175183,47	443026,73	5,00	25	25	25	35	28
011_A	Diedenweg 131-133	--	175177,17	443047,20	1,50	25	25	25	35	28
011_B	Diedenweg 131-133	--	175177,17	443047,20	5,00	26	26	26	36	29
012_A	Diedenweg 135-137	--	175173,39	443070,63	1,50	28	28	28	38	32
012_B	Diedenweg 135-137	--	175173,39	443070,63	5,00	30	30	30	40	32
013_A	Diedenweg 139-141	--	175167,47	443093,45	1,50	27	27	27	37	30
013_B	Diedenweg 139-141	--	175167,47	443093,45	5,00	29	29	29	39	31
014_A	Diedenweg 141a-141b	--	175163,48	443117,46	1,50	28	28	28	38	31
014_B	Diedenweg 141a-141b	--	175163,48	443117,46	5,00	30	30	30	40	32
015_A	Diedenweg 143-145	--	175161,57	443139,48	1,50	29	29	29	39	32
015_B	Diedenweg 143-145	--	175161,57	443139,48	5,00	31	31	31	41	33
016_A	Diedenweg 147-149	--	175160,63	443163,41	1,50	30	30	30	40	33
016_B	Diedenweg 147-149	--	175160,63	443163,41	5,00	32	32	32	42	34
017_A	Diedenweg 151-153	--	175158,22	443186,56	1,50	30	30	30	40	33
017_B	Diedenweg 151-153	--	175158,22	443186,56	5,00	33	33	33	43	34
018_A	Diedenweg 155-157	--	175155,00	443213,67	1,50	30	30	30	40	33
018_B	Diedenweg 155-157	--	175155,00	443213,67	5,00	33	33	33	43	34
019_A	Dolderstraat 45	--	175127,48	443247,89	1,50	29	29	29	39	32
019_B	Dolderstraat 45	--	175127,48	443247,89	5,00	31	31	31	41	33
020_A	Diedenweg 159-161	--	175150,62	443268,08	1,50	30	30	30	40	33
020_B	Diedenweg 159-161	--	175150,62	443268,08	5,00	32	32	32	42	34
021_A	Diedenweg 161a	--	175149,34	443281,62	1,50	31	31	31	41	34
021_B	Diedenweg 161a	--	175149,34	443281,62	5,00	32	32	32	42	34
022_A	Diedenweg 163	--	175150,59	443297,86	1,50	30	30	30	40	33
022_B	Diedenweg 163	--	175150,59	443297,86	5,00	31	31	31	41	33
023_A	Diedenweg 163a/163b	--	175145,09	443325,39	1,50	18	18	18	28	22
023_B	Diedenweg 163a/163b	--	175145,09	443325,39	5,00	22	22	22	32	24
024_A	Diedenweg 165	--	175142,00	443342,71	1,50	17	17	17	27	21
024_B	Diedenweg 165	--	175142,00	443342,71	5,00	20	20	20	30	23
025_A	Diedenweg 66	--	175182,45	443356,55	1,50	26	26	26	36	29
025_B	Diedenweg 66	--	175182,45	443356,55	5,00	28	28	28	38	31
026_A	Diedenweg 64	--	175177,28	443302,66	1,50	27	27	27	37	30
026_B	Diedenweg 64	--	175177,28	443302,66	5,00	28	28	28	38	30
027_A	Diedenweg 64	--	175191,53	443308,68	1,50	29	29	29	39	32
027_B	Diedenweg 64	--	175191,53	443308,68	5,00	32	32	32	42	34
028_A	Diedenweg 62	--	175179,16	443288,92	1,50	32	32	32	42	35
028_B	Diedenweg 62	--	175179,16	443288,92	5,00	35	35	35	45	36
029_A	Diedenweg 62	--	175196,38	443293,26	1,50	32	32	32	42	35
029_B	Diedenweg 62	--	175196,38	443293,26	5,00	35	35	35	45	36
030_A	Diedenweg 167-169	--	175137,09	443365,35	1,50	20	20	20	30	24
030_B	Diedenweg 167-169	--	175137,09	443365,35	5,00	22	22	22	32	25
031_A	Diedenweg 68	--	175163,57	443389,46	1,50	18	18	18	28	22
031_B	Diedenweg 68	--	175163,57	443389,46	5,00	22	22	22	32	25
032_A	Diedenweg 171	--	175130,81	443388,91	1,50	23	23	23	33	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
032_B	Diedenweg 171	--	175130,81	443388,91	5,00	25	25	25	35	28
033_A	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	1,50	15	15	15	25	19
033_B	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	5,00	17	17	17	27	20
033_C	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	10,00	24	24	24	34	27
033_D	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	15,00	25	25	25	35	27
033_E	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	20,00	26	26	26	36	27
033_F	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	25,00	27	27	27	37	27
034_A	Assnepark 44-46/Diedenweg 175	--	175091,17	443416,20	30,00	27	27	27	37	27
034_B	Assnepark 44-46/Diedenweg 175	--	175091,17	443416,20	35,00	27	27	27	37	27
034_C	Assnepark 44-46/Diedenweg 175	--	175091,17	443416,20	40,00	27	27	27	37	27
034_D	Assnepark 44-46/Diedenweg 175	--	175091,17	443416,20	45,00	27	27	27	37	27
034_E	Assnepark 44-46/Diedenweg 175	--	175091,17	443416,20	50,00	27	27	27	37	27
035_A	Geertjesweg 51	--	175966,74	443143,30	1,50	11	11	11	21	16
035_B	Geertjesweg 51	--	175966,74	443143,30	5,00	13	13	13	23	18
036_A	Dorskampweg 18	--	176040,62	443065,32	1,50	10	10	10	20	15
036_B	Dorskampweg 18	--	176040,62	443065,32	5,00	12	12	12	22	17
037_A	Dorskampweg 16	--	176048,55	443038,98	1,50	10	10	10	20	15
037_B	Dorskampweg 16	--	176048,55	443038,98	5,00	12	12	12	22	16
038_A	Dorskampweg 14-14a	--	176086,36	442984,11	1,50	11	11	11	21	15
038_B	Dorskampweg 14-14a	--	176086,36	442984,11	5,00	11	11	11	21	16
039_A	Zoomweg 2	--	176018,08	443226,39	1,50	10	10	10	20	15
039_B	Zoomweg 2	--	176018,08	443226,39	5,00	12	12	12	22	16
040_A	Zoomweg 2a	--	176060,43	443208,21	1,50	10	10	10	20	14
040_B	Zoomweg 2a	--	176060,43	443208,21	5,00	12	12	12	22	16
041_A	Geertjesweg 120-122	--	175550,43	443000,08	1,50	19	19	19	29	24
041_B	Geertjesweg 120-122	--	175550,43	443000,08	5,00	21	21	21	31	25
042_A	Geertjesweg 118	--	175447,83	442976,48	1,50	23	23	23	33	27
042_B	Geertjesweg 118	--	175447,83	442976,48	5,00	24	24	24	34	27
043_A	Geertjesweg 116	--	175388,17	442975,53	1,50	22	22	22	32	26
043_B	Geertjesweg 116	--	175388,17	442975,53	5,00	24	24	24	34	27
044_A	Geertjesweg 114	--	175374,59	442973,87	1,50	22	22	22	32	26
044_B	Geertjesweg 114	--	175374,59	442973,87	5,00	24	24	24	34	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Dolderstraat 51	--	175375,28	443281,05	1,50	30,3	30,3	30,3	40,3	33,2
001_B	Dolderstraat 51	--	175375,28	443281,05	5,00	33,1	33,1	33,1	43,1	34,4
002_A	Dolderstraat 90	--	175526,34	443234,92	1,50	21,4	21,4	21,4	31,4	25,4
002_B	Dolderstraat 90	--	175526,34	443234,92	5,00	23,5	23,5	23,5	33,5	26,8
003_A	Geertjesweg 49	--	175580,60	443050,13	1,50	12,5	12,5	12,5	22,5	16,8
003_B	Geertjesweg 49	--	175580,60	443050,13	5,00	14,0	14,0	14,0	24,0	17,8
004_A	Geertjesweg 47	--	175569,98	443053,74	1,50	9,0	9,0	9,0	19,0	13,3
004_B	Geertjesweg 47	--	175569,98	443053,74	5,00	12,5	12,5	12,5	22,5	16,3
005_A	Geertjesweg 45	--	175549,04	443035,45	1,50	19,2	19,2	19,2	29,2	23,5
005_B	Geertjesweg 45	--	175549,04	443035,45	5,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,0
006_A	Geertjesweg 43	--	175475,88	443027,88	1,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,2
006_B	Geertjesweg 43	--	175475,88	443027,88	5,00	23,2	23,2	23,2	33,2	26,7
007_A	Geertjesweg 41	--	175463,64	443023,85	1,50	22,0	22,0	22,0	32,0	26,1
007_B	Geertjesweg 41	--	175463,64	443023,85	5,00	24,1	24,1	24,1	34,1	27,6
008_A	Diedenweg 111-121	--	175187,40	442965,25	1,50	22,5	22,5	22,5	32,5	26,6
008_B	Diedenweg 111-121	--	175187,40	442965,25	5,00	22,8	22,8	22,8	32,8	26,1
008_C	Diedenweg 111-121	--	175187,40	442965,25	8,00	23,5	23,5	23,5	33,5	26,3
008_D	Diedenweg 111-121	--	175187,40	442965,25	11,00	24,3	24,3	24,3	34,3	26,5
009_A	Diedenweg 123-125	--	175184,13	443001,60	1,50	23,4	23,4	23,4	33,4	27,2
009_B	Diedenweg 123-125	--	175184,13	443001,60	5,00	24,2	24,2	24,2	34,2	27,3
010_A	Diedenweg 127-129	--	175183,47	443026,73	1,50	24,2	24,2	24,2	34,2	28,0
010_B	Diedenweg 127-129	--	175183,47	443026,73	5,00	25,3	25,3	25,3	35,3	28,2
011_A	Diedenweg 131-133	--	175177,17	443047,20	1,50	24,8	24,8	24,8	34,8	28,4
011_B	Diedenweg 131-133	--	175177,17	443047,20	5,00	26,1	26,1	26,1	36,1	28,9
012_A	Diedenweg 135-137	--	175173,39	443070,63	1,50	28,0	28,0	28,0	38,0	31,5
012_B	Diedenweg 135-137	--	175173,39	443070,63	5,00	29,5	29,5	29,5	39,5	32,0
013_A	Diedenweg 139-141	--	175167,47	443093,45	1,50	27,0	27,0	27,0	37,0	30,4
013_B	Diedenweg 139-141	--	175167,47	443093,45	5,00	28,6	28,6	28,6	38,6	30,9
014_A	Diedenweg 141a-141b	--	175163,48	443117,46	1,50	28,2	28,2	28,2	38,2	31,5
014_B	Diedenweg 141a-141b	--	175163,48	443117,46	5,00	30,0	30,0	30,0	40,0	32,2
015_A	Diedenweg 143-145	--	175161,57	443139,48	1,50	28,6	28,6	28,6	38,6	31,7
015_B	Diedenweg 143-145	--	175161,57	443139,48	5,00	31,0	31,0	31,0	41,0	32,8
016_A	Diedenweg 147-149	--	175160,63	443163,41	1,50	29,8	29,8	29,8	39,8	32,7
016_B	Diedenweg 147-149	--	175160,63	443163,41	5,00	32,3	32,3	32,3	42,3	33,9
017_A	Diedenweg 151-153	--	175158,22	443186,56	1,50	30,1	30,1	30,1	40,1	32,8
017_B	Diedenweg 151-153	--	175158,22	443186,56	5,00	32,6	32,6	32,6	42,6	33,9
018_A	Diedenweg 155-157	--	175155,00	443213,67	1,50	30,3	30,3	30,3	40,3	33,0
018_B	Diedenweg 155-157	--	175155,00	443213,67	5,00	32,8	32,8	32,8	42,8	34,2
019_A	Dolderstraat 45	--	175127,48	443247,89	1,50	29,2	29,2	29,2	39,2	32,5
019_B	Dolderstraat 45	--	175127,48	443247,89	5,00	30,7	30,7	30,7	40,7	32,9
020_A	Diedenweg 159-161	--	175150,62	443268,08	1,50	30,0	30,0	30,0	40,0	33,1
020_B	Diedenweg 159-161	--	175150,62	443268,08	5,00	32,3	32,3	32,3	42,3	34,2
021_A	Diedenweg 161a	--	175149,34	443281,62	1,50	30,6	30,6	30,6	40,6	33,9
021_B	Diedenweg 161a	--	175149,34	443281,62	5,00	32,3	32,3	32,3	42,3	34,3
022_A	Diedenweg 163	--	175150,59	443297,86	1,50	29,7	29,7	29,7	39,7	33,1
022_B	Diedenweg 163	--	175150,59	443297,86	5,00	31,2	31,2	31,2	41,2	33,4
023_A	Diedenweg 163a/163b	--	175145,09	443325,39	1,50	18,1	18,1	18,1	28,1	21,7
023_B	Diedenweg 163a/163b	--	175145,09	443325,39	5,00	21,5	21,5	21,5	31,5	24,0
024_A	Diedenweg 165	--	175142,00	443342,71	1,50	17,3	17,3	17,3	27,3	20,9
024_B	Diedenweg 165	--	175142,00	443342,71	5,00	20,4	20,4	20,4	30,4	23,0
025_A	Diedenweg 66	--	175182,45	443356,55	1,50	25,7	25,7	25,7	35,7	29,1
025_B	Diedenweg 66	--	175182,45	443356,55	5,00	28,2	28,2	28,2	38,2	30,6
026_A	Diedenweg 64	--	175177,28	443302,66	1,50	27,0	27,0	27,0	37,0	30,2
026_B	Diedenweg 64	--	175177,28	443302,66	5,00	27,8	27,8	27,8	37,8	29,8
027_A	Diedenweg 64	--	175191,53	443308,68	1,50	29,4	29,4	29,4	39,4	32,3
027_B	Diedenweg 64	--	175191,53	443308,68	5,00	32,3	32,3	32,3	42,3	33,7
028_A	Diedenweg 62	--	175179,16	443288,92	1,50	32,0	32,0	32,0	42,0	34,9
028_B	Diedenweg 62	--	175179,16	443288,92	5,00	34,7	34,7	34,7	44,7	36,1
029_A	Diedenweg 62	--	175196,38	443293,26	1,50	32,5	32,5	32,5	42,5	35,0
029_B	Diedenweg 62	--	175196,38	443293,26	5,00	35,2	35,2	35,2	45,2	36,1
030_A	Diedenweg 167-169	--	175137,09	443365,35	1,50	20,1	20,1	20,1	30,1	23,9
030_B	Diedenweg 167-169	--	175137,09	443365,35	5,00	21,9	21,9	21,9	31,9	24,8
031_A	Diedenweg 68	--	175163,57	443389,46	1,50	18,3	18,3	18,3	28,3	22,1
031_B	Diedenweg 68	--	175163,57	443389,46	5,00	22,0	22,0	22,0	32,0	24,9
032_A	Diedenweg 171	--	175130,81	443388,91	1,50	23,2	23,2	23,2	33,2	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS LAr,LT oktober 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
032_B	Diedenweg 171	--	175130,81	443388,91	5,00	25,2	25,2	25,2	35,2	28,3	
033_A	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	1,50	14,6	14,6	14,6	24,6	18,8	
033_B	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	5,00	16,8	16,8	16,8	26,8	20,3	
033_C	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	10,00	24,3	24,3	24,3	34,3	26,8	
033_D	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	15,00	25,5	25,5	25,5	35,5	27,0	
033_E	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	20,00	26,5	26,5	26,5	36,5	27,1	
033_F	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	25,00	27,2	27,2	27,2	37,2	27,2	
034_A	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175091,17	443416,20	30,00	27,2	27,2	27,2	37,2	27,2	
034_B	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175091,17	443416,20	35,00	27,2	27,2	27,2	37,2	27,2	
034_C	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175091,17	443416,20	40,00	27,2	27,2	27,2	37,2	27,2	
034_D	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175091,17	443416,20	45,00	27,2	27,2	27,2	37,2	27,2	
034_E	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175091,17	443416,20	50,00	27,2	27,2	27,2	37,2	27,2	
035_A	Geertjesweg 51	--	175966,74	443143,30	1,50	11,5	11,5	11,5	21,5	16,1	
035_B	Geertjesweg 51	--	175966,74	443143,30	5,00	13,3	13,3	13,3	23,3	17,8	
036_A	Dorskampweg 18	--	176040,62	443065,32	1,50	10,5	10,5	10,5	20,5	15,2	
036_B	Dorskampweg 18	--	176040,62	443065,32	5,00	12,2	12,2	12,2	22,2	16,6	
037_A	Dorskampweg 16	--	176048,55	443038,98	1,50	10,2	10,2	10,2	20,2	14,9	
037_B	Dorskampweg 16	--	176048,55	443038,98	5,00	11,8	11,8	11,8	21,8	16,3	
038_A	Dorskampweg 14-14a	--	176086,36	442984,11	1,50	10,6	10,6	10,6	20,6	15,3	
038_B	Dorskampweg 14-14a	--	176086,36	442984,11	5,00	11,3	11,3	11,3	21,3	15,8	
039_A	Zoomweg 2	--	176018,08	443226,39	1,50	10,0	10,0	10,0	20,0	14,6	
039_B	Zoomweg 2	--	176018,08	443226,39	5,00	12,0	12,0	12,0	22,0	16,4	
040_A	Zoomweg 2a	--	176060,43	443208,21	1,50	9,6	9,6	9,6	19,6	14,3	
040_B	Zoomweg 2a	--	176060,43	443208,21	5,00	11,7	11,7	11,7	21,7	16,2	
041_A	Geertjesweg 120-122	--	175550,43	443000,08	1,50	19,5	19,5	19,5	29,5	23,8	
041_B	Geertjesweg 120-122	--	175550,43	443000,08	5,00	20,7	20,7	20,7	30,7	24,6	
042_A	Geertjesweg 118	--	175447,83	442976,48	1,50	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0	
042_B	Geertjesweg 118	--	175447,83	442976,48	5,00	23,8	23,8	23,8	33,8	27,4	
043_A	Geertjesweg 116	--	175388,17	442975,53	1,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,2	
043_B	Geertjesweg 116	--	175388,17	442975,53	5,00	23,5	23,5	23,5	33,5	27,0	
044_A	Geertjesweg 114	--	175374,59	442973,87	1,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,2	
044_B	Geertjesweg 114	--	175374,59	442973,87	5,00	23,6	23,6	23,6	33,6	27,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Dolderstraat 51
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Dolderstraat 51	--	175375,28	443281,05	1,50	30,3	30,3	30,3	40,3	33,2
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	22,7	22,7	22,7	32,7	25,0
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	21,4	21,4	21,4	31,4	25,3
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	21,0	21,0	21,0	31,0	23,6
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	20,8	20,8	20,8	30,8	23,4
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	19,8	19,8	19,8	29,8	22,7
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	19,6	19,6	19,6	29,6	22,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	18,5	18,5	18,5	28,5	21,4
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	18,3	18,3	18,3	28,3	21,2
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	18,2	18,2	18,2	28,2	21,0
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	17,4	17,4	17,4	27,4	20,2
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	10,2	10,2	10,2	20,2	13,1
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	10,2	10,2	10,2	20,2	13,2
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	10,0	10,0	10,0	20,0	13,1
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	8,6	8,6	8,6	18,6	12,6
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	7,7	7,7	7,7	17,7	11,4
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	3,4	3,4	3,4	13,4	7,5
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	2,8	2,8	2,8	12,8	6,9
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	2,7	2,7	2,7	12,7	5,5
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-3,0	-3,0	-3,0	7,0	0,9
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-3,2	-3,2	-3,2	6,8	0,6
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-3,5	-3,5	-3,5	6,6	0,4
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-4,1	-4,1	-4,1	5,9	-0,3
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-5,3	-5,3	-5,3	4,8	-1,5
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-5,6	-5,6	-5,6	4,4	-1,8
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-12,1	-12,1	-12,1	-2,1	-8,1
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-12,2	-12,2	-12,2	-2,2	-8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Dolderstraat 51
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_B	Dolderstraat 51	--	175375,28	443281,05	5,00	33,1	33,1	33,1	43,1	34,4
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	26,1	26,1	26,1	36,1	27,1
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	23,4	23,4	23,4	33,4	25,7
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	23,2	23,2	23,2	33,2	24,4
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	23,1	23,1	23,1	33,1	24,5
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	23,0	23,0	23,0	33,0	24,3
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	22,6	22,6	22,6	32,6	23,9
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	22,2	22,2	22,2	32,2	23,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	21,5	21,5	21,5	31,5	22,7
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	21,4	21,4	21,4	31,4	22,6
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	19,7	19,7	19,7	29,7	21,0
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	12,5	12,5	12,5	22,5	14,1
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	12,0	12,0	12,0	22,0	13,5
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	11,8	11,8	11,8	21,8	13,5
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	10,3	10,3	10,3	20,3	12,7
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	8,3	8,3	8,3	18,3	10,5
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	4,9	4,9	4,9	14,9	6,2
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	3,5	3,5	3,5	13,5	6,3
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	3,2	3,2	3,2	13,2	6,0
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	0,7
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-2,7	-2,7	-2,7	7,3	-0,1
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-2,8	-2,8	-2,8	7,2	-0,3
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-3,0	-3,0	-3,0	7,1	-0,5
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-3,1	-3,1	-3,1	6,9	-0,9
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-4,6	-4,6	-4,6	5,4	-2,3
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-11,0	-11,0	-11,0	-1,0	-8,7
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-11,9	-11,9	-11,9	-1,9	-9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Dolderstraat 90
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_A	Dolderstraat 90	--	175526,34	443234,92	1,50	21,4	21,4	21,4	31,4	25,4
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	13,0	13,0	13,0	23,0	16,8
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	12,4	12,4	12,4	22,4	16,2
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	12,3	12,3	12,3	22,3	16,8
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	12,2	12,2	12,2	22,2	16,1
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	10,4	10,4	10,4	20,4	14,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	10,4	10,4	10,4	20,4	14,5
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	10,4	10,4	10,4	20,4	14,5
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	10,4	10,4	10,4	20,4	14,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	8,8	8,8	8,8	18,8	12,7
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	7,9	7,9	7,9	17,9	11,9
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	3,3	3,3	3,3	13,3	7,3
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	2,3	2,3	2,3	12,3	6,3
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	2,3	2,3	2,3	12,3	6,8
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	2,2	2,2	2,2	12,2	6,2
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-0,2	-0,2	-0,2	9,8	4,2
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-2,9	-2,9	-2,9	7,1	1,7
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-3,4	-3,4	-3,4	6,6	1,2
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-6,0	-6,0	-6,0	4,0	-2,0
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-8,9	-8,9	-8,9	1,1	-4,5
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-9,5	-9,5	-9,5	0,5	-5,0
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-10,8	-10,8	-10,8	-0,8	-6,3
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-10,8	-10,8	-10,8	-0,8	-6,4
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-13,1	-13,1	-13,1	-3,1	-8,7
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-13,2	-13,2	-13,2	-3,2	-8,8
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-17,7	-17,7	-17,7	-7,7	-13,3
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-18,0	-18,0	-18,0	-8,0	-13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - Dolderstraat 90
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_B	Dolderstraat 90	--	175526,34	443234,92	5,00	23,5	23,5	23,5	33,5	26,8
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	16,4	16,4	16,4	26,4	19,5
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	14,0	14,0	14,0	24,0	17,1
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	13,9	13,9	13,9	23,9	17,0
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	13,6	13,6	13,6	23,6	17,4
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	13,0	13,0	13,0	23,0	16,3
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	12,2	12,2	12,2	22,2	15,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	12,2	12,2	12,2	22,2	15,5
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	12,2	12,2	12,2	22,2	15,5
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	12,1	12,1	12,1	22,1	15,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	10,2	10,2	10,2	20,2	13,4
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	3,8	3,8	3,8	13,8	7,2
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	3,7	3,7	3,7	13,7	7,0
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	3,4	3,4	3,4	13,4	7,2
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	2,9	2,9	2,9	12,9	6,3
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-0,5	-0,5	-0,5	9,5	3,2
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-3,3	-3,3	-3,3	6,7	0,6
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-3,8	-3,8	-3,8	6,2	0,1
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-4,8	-4,8	-4,8	5,2	-1,6
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-9,4	-9,4	-9,4	0,6	-5,6
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	-6,2
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-11,2	-11,2	-11,2	-1,2	-7,5
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-11,2	-11,2	-11,2	-1,2	-7,5
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-11,8	-11,8	-11,8	-1,8	-8,0
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-12,5	-12,5	-12,5	-2,5	-8,8
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-17,6	-17,6	-17,6	-7,6	-13,9
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-18,5	-18,5	-18,5	-8,5	-14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Geertjesweg 49
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_A	Geertjesweg 49	--	175580,60	443050,13	1,50	12,5	12,5	12,5	22,5	16,8
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	6,7	6,7	6,7	16,7	11,4
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	3,7	3,7	3,7	13,7	7,8
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	2,6	2,6	2,6	12,6	6,9
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	0,7	0,7	0,7	10,7	5,4
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	0,6	0,6	0,6	10,6	4,7
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	0,4	0,4	0,4	10,4	4,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	3,0
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	-1,5	-1,5	-1,5	8,5	2,8
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	2,7
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	-1,8	-1,8	-1,8	8,2	2,5
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-2,4	-2,4	-2,4	7,6	1,9
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-2,9	-2,9	-2,9	7,1	1,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-2,9	-2,9	-2,9	7,1	1,3
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-3,6	-3,6	-3,6	6,4	0,7
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-9,9	-9,9	-9,9	0,1	-5,3
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	-5,3
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-10,3	-10,3	-10,3	-0,3	-5,6
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-11,4	-11,4	-11,4	-1,4	-7,1
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-12,1	-12,1	-12,1	-2,0	-7,5
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-15,5	-15,5	-15,5	-5,5	-10,9
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-16,8	-16,8	-16,8	-6,8	-12,2
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-19,1	-19,1	-19,1	-9,1	-14,5
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-19,6	-19,6	-19,6	-9,6	-15,0
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-19,7	-19,7	-19,7	-9,7	-15,2
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-23,7	-23,7	-23,7	-13,7	-19,1
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-24,3	-24,3	-24,3	-14,3	-19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - Geertjesweg 49
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_B	Geertjesweg 49	--	175580,60	443050,13	5,00	14,0	14,0	14,0	24,0	17,8
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	7,5	7,5	7,5	17,5	11,6
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	5,5	5,5	5,5	15,5	9,1
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	4,1	4,1	4,1	14,1	7,9
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	2,2	2,2	2,2	12,2	5,9
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	2,0	2,0	2,0	12,0	5,7
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	1,9	1,9	1,9	11,9	5,7
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	1,7	1,7	1,7	11,7	5,5
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	1,6	1,6	1,6	11,6	5,4
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	1,4	1,4	1,4	11,4	5,2
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	0,6	0,6	0,6	10,6	4,7
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-1,2	-1,2	-1,2	8,8	2,5
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-2,2	-2,2	-2,2	7,8	1,6
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-2,8	-2,8	-2,8	7,2	1,0
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-3,4	-3,4	-3,4	6,7	0,5
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-9,6	-9,6	-9,6	0,4	-5,4
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-9,7	-9,7	-9,7	0,3	-5,7
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-9,8	-9,8	-9,8	0,2	-5,7
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-11,1	-11,1	-11,1	-1,1	-7,4
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-11,9	-11,9	-11,9	-1,9	-7,8
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-15,1	-15,1	-15,1	-5,1	-11,0
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-16,3	-16,3	-16,3	-6,3	-12,2
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-18,7	-18,7	-18,7	-8,7	-14,6
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-19,2	-19,2	-19,2	-9,2	-15,1
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-19,4	-19,4	-19,4	-9,4	-15,3
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-23,3	-23,3	-23,3	-13,3	-19,2
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-23,9	-23,9	-23,9	-13,9	-19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Geertjesweg 47
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004_A	Geertjesweg 47	--	175569,98	443053,74	1,50	9,0	9,0	9,0	19,0	13,3
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	3,1	3,1	3,1	13,1	7,7
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	-0,1	-0,1	-0,1	9,9	4,0
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	-1,4	-1,4	-1,4	8,6	2,9
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	1,6
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	1,6
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	-3,8	-3,8	-3,8	6,2	0,9
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-4,6	-4,6	-4,6	5,4	-0,3
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-5,0	-5,0	-5,0	5,0	-0,8
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-1,1
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	-5,8	-5,8	-5,8	4,2	-1,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	-5,8	-5,8	-5,8	4,2	-1,5
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	-5,8	-5,8	-5,8	4,2	-1,5
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	-5,9	-5,9	-5,9	4,1	-1,6
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-5,9	-5,9	-5,9	4,1	-1,7
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5	-6,8
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-11,7	-11,7	-11,7	-1,7	-7,1
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-12,7	-12,7	-12,7	-2,7	-8,1
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-14,1	-14,1	-14,1	-4,1	-9,8
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-14,3	-14,3	-14,3	-4,3	-9,7
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-16,5	-16,5	-16,5	-6,5	-11,9
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-19,3	-19,3	-19,3	-9,3	-14,7
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-20,1	-20,1	-20,1	-10,1	-15,5
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-20,2	-20,2	-20,2	-10,2	-15,6
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-21,4	-21,4	-21,4	-11,4	-16,9
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-24,8	-24,8	-24,8	-14,8	-20,2
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-25,3	-25,3	-25,3	-15,3	-20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - Geertjesweg 47
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004_B	Geertjesweg 47	--	175569,98	443053,74	5,00	12,5	12,5	12,5	22,5	16,3
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	6,3	6,3	6,3	16,3	10,4
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	4,0	4,0	4,0	14,0	7,6
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	2,5	2,5	2,5	12,5	6,3
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	0,9	0,9	0,9	10,9	4,5
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	0,9	0,9	0,9	10,9	4,5
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	-0,8	-0,8	-0,8	9,2	3,3
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	-1,0	-1,0	-1,0	9,0	2,8
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	-1,0	-1,0	-1,0	9,0	2,8
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	-1,0	-1,0	-1,0	9,0	2,8
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	-1,0	-1,0	-1,0	9,0	2,8
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	1,1
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	1,2
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-3,2	-3,2	-3,2	6,8	0,6
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-3,7	-3,7	-3,7	6,3	0,1
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-9,8	-9,8	-9,8	0,2	-5,7
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-10,1	-10,1	-10,1	-0,1	-5,9
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-10,4	-10,4	-10,4	-0,4	-6,4
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-11,8	-11,8	-11,8	-1,8	-8,1
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4	-8,4
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-15,2	-15,2	-15,2	-5,2	-11,1
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-17,1	-17,1	-17,1	-7,1	-13,0
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-18,8	-18,8	-18,8	-8,8	-14,8
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-19,1	-19,1	-19,1	-9,1	-15,0
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-19,8	-19,8	-19,8	-9,8	-15,8
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-23,7	-23,7	-23,7	-13,7	-19,7
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-23,8	-23,8	-23,8	-13,8	-19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - Geertjesweg 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_A	Geertjesweg 45	--	175549,04	443035,45	1,50	19,2	19,2	19,2	29,2	23,5
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	12,9	12,9	12,9	22,9	17,5
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	10,3	10,3	10,3	20,3	14,4
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	9,7	9,7	9,7	19,7	13,8
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	9,6	9,6	9,6	19,6	13,7
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	7,6	7,6	7,6	17,6	11,9
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	7,4	7,4	7,4	17,4	11,7
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	6,1	6,1	6,1	16,1	10,2
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	5,9	5,9	5,9	15,9	10,2
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	5,9	5,9	5,9	15,9	10,2
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	5,7	5,7	5,7	15,7	9,9
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	3,8	3,8	3,8	13,8	8,4
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	0,9	0,9	0,9	10,9	5,1
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	0,9	0,9	0,9	10,9	5,1
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	0,6	0,6	0,6	10,6	4,8
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-4,5	-4,5	-4,5	5,5	0,1
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-5,1	-5,1	-5,1	4,9	-0,5
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-0,8
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-7,7	-7,7	-7,7	2,3	-3,1
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-8,3	-8,3	-8,3	1,7	-4,1
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-11,0	-11,0	-11,0	-1,0	-6,4
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-12,0	-12,0	-12,0	-2,0	-7,4
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9	-10,3
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-15,3	-15,3	-15,3	-5,3	-10,7
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-15,6	-15,6	-15,6	-5,6	-11,0
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-19,7	-19,7	-19,7	-9,7	-15,2
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-20,1	-20,1	-20,1	-10,1	-15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - Geertjesweg 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_B	Geertjesweg 45	--	175549,04	443035,45	5,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,0
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	15,0	15,0	15,0	25,0	19,1
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	13,5	13,5	13,5	23,5	17,0
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	11,1	11,1	11,1	21,1	14,7
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	11,1	11,1	11,1	21,1	14,7
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	10,4	10,4	10,4	20,4	14,1
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	9,2	9,2	9,2	19,2	13,0
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	8,9	8,9	8,9	18,9	12,7
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	7,7	7,7	7,7	17,7	11,4
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	7,7	7,7	7,7	17,7	11,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	7,4	7,4	7,4	17,4	11,0
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	5,7	5,7	5,7	15,7	9,8
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	1,2	1,2	1,2	11,2	5,0
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	1,2	1,2	1,2	11,2	4,9
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	1,0	1,0	1,0	11,0	4,8
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-4,6	-4,6	-4,6	5,4	-0,6
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-1,2
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-5,8	-5,8	-5,8	4,3	-1,6
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-7,3	-7,3	-7,3	2,7	-3,6
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-8,0	-8,0	-8,0	2,0	-4,0
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-10,3	-10,3	-10,3	-0,3	-6,2
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-11,4	-11,4	-11,4	-1,4	-7,3
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-14,6	-14,6	-14,6	-4,6	-10,6
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-15,3	-15,3	-15,3	-5,3	-11,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-15,9	-15,9	-15,9	-5,9	-11,8
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-19,4	-19,4	-19,4	-9,4	-15,4
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-20,5	-20,5	-20,5	-10,5	-16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Geertjesweg 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006_A	Geertjesweg 43	--	175475,88	443027,88	1,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,2
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	15,5	15,5	15,5	25,5	20,1
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	13,4	13,4	13,4	23,4	17,3
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	12,1	12,1	12,1	22,1	16,1
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	12,0	12,0	12,0	22,0	15,9
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	11,4	11,4	11,4	21,4	15,5
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	10,5	10,5	10,5	20,5	14,6
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	9,5	9,5	9,5	19,5	13,7
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	9,5	9,5	9,5	19,5	13,7
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	9,4	9,4	9,4	19,4	13,5
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	8,6	8,6	8,6	18,6	12,7
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	5,3	5,3	5,3	15,3	9,8
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	3,3	3,3	3,3	13,3	7,4
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	3,2	3,2	3,2	13,2	7,3
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	2,8	2,8	2,8	12,8	7,0
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-2,2	-2,2	-2,2	7,8	2,3
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-3,7	-3,7	-3,7	6,3	0,9
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-3,9	-3,9	-3,9	6,1	0,7
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-1,3
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-6,0	-6,0	-6,0	4,0	-1,5
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-9,5	-9,5	-9,5	0,5	-5,0
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-9,7	-9,7	-9,7	0,3	-5,2
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-10,9	-10,9	-10,9	-0,9	-6,4
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-13,2	-13,2	-13,2	-3,2	-8,7
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-14,1	-14,1	-14,1	-4,1	-9,6
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-18,1	-18,1	-18,1	-8,1	-13,6
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-18,6	-18,6	-18,6	-8,6	-14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - Geertjesweg 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006_B	Geertjesweg 43	--	175475,88	443027,88	5,00	23,2	23,2	23,2	33,2	26,7
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	17,0	17,0	17,0	27,0	20,9
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	15,4	15,4	15,4	25,4	18,6
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	13,0	13,0	13,0	23,0	16,3
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	13,0	13,0	13,0	23,0	16,3
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	12,5	12,5	12,5	22,5	16,0
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	11,4	11,4	11,4	21,4	14,9
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	10,7	10,7	10,7	20,7	14,2
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	9,7	9,7	9,7	19,7	13,2
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	9,6	9,6	9,6	19,6	13,1
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	9,4	9,4	9,4	19,4	12,8
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	5,8	5,8	5,8	15,8	9,7
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	3,0	3,0	3,0	13,0	6,5
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	2,6	2,6	2,6	12,6	6,1
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	2,3	2,3	2,3	12,3	5,8
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-2,9	-2,9	-2,9	7,2	1,0
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-4,1	-4,1	-4,1	5,9	-0,1
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-4,3	-4,3	-4,3	5,7	-0,3
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-5,7	-5,7	-5,7	4,3	-2,3
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-7,1	-7,1	-7,1	2,9	-3,3
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-8,4	-8,4	-8,4	1,6	-4,6
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	-6,1
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-11,1	-11,1	-11,1	-1,1	-7,2
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-14,1	-14,1	-14,1	-4,1	-10,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-14,8	-14,8	-14,8	-4,8	-10,9
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-18,5	-18,5	-18,5	-8,5	-14,7
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-19,1	-19,1	-19,1	-9,1	-15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_A - Geertjesweg 41
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007_A	Geertjesweg 41	--	175463,64	443023,85	1,50	22,0	22,0	22,0	32,0	26,1
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	15,1	15,1	15,1	25,1	19,6
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	12,5	12,5	12,5	22,5	16,4
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	12,3	12,3	12,3	22,3	16,4
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	11,8	11,8	11,8	21,8	15,7
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	11,7	11,7	11,7	21,7	15,6
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	11,4	11,4	11,4	21,4	15,5
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	10,4	10,4	10,4	20,4	14,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	10,4	10,4	10,4	20,4	14,5
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	8,2	8,2	8,2	18,2	12,2
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	7,9	7,9	7,9	17,9	12,0
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	6,7	6,7	6,7	16,7	11,3
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	2,6	2,6	2,6	12,6	6,7
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	2,5	2,5	2,5	12,5	6,6
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	2,3	2,3	2,3	12,3	6,4
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-2,5	-2,5	-2,5	7,6	2,0
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-3,5	-3,5	-3,5	6,5	1,1
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-3,7	-3,7	-3,7	6,3	0,9
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-4,5	-4,5	-4,5	5,5	-0,1
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-2,4
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-9,4	-9,4	-9,4	0,7	-4,9
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-10,1	-10,1	-10,1	-0,1	-5,6
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2	-5,7
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-13,5	-13,5	-13,5	-3,5	-9,0
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-14,2	-14,2	-14,2	-4,2	-9,7
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-17,0	-17,0	-17,0	-7,0	-12,5
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-18,5	-18,5	-18,5	-8,4	-13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_B - Geertjesweg 41
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007_B	Geertjesweg 41	--	175463,64	443023,85	5,00	24,1	24,1	24,1	34,1	27,6
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	17,2	17,2	17,2	27,2	21,1
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	15,7	15,7	15,7	25,7	18,9
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	14,0	14,0	14,0	24,0	17,5
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	13,3	13,3	13,3	23,3	16,6
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	13,3	13,3	13,3	23,3	16,6
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	13,3	13,3	13,3	23,3	16,8
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	12,7	12,7	12,7	22,7	16,2
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	12,4	12,4	12,4	22,4	15,8
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	12,3	12,3	12,3	22,3	15,8
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	9,7	9,7	9,7	19,7	13,0
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	8,2	8,2	8,2	18,2	12,1
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	3,2	3,2	3,2	13,2	6,7
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	2,8	2,8	2,8	12,8	6,2
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	2,5	2,5	2,5	12,5	5,9
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	1,2
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-3,9	-3,9	-3,9	6,1	0,1
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-4,1	-4,1	-4,1	5,9	-0,2
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-5,0	-5,0	-5,0	5,0	-1,1
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-2,0
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-8,2	-8,2	-8,2	1,8	-4,4
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-9,2	-9,2	-9,2	0,8	-5,4
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-9,8	-9,8	-9,8	0,2	-6,0
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-14,0	-14,0	-14,0	-4,0	-10,1
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-14,6	-14,6	-14,6	-4,6	-10,8
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-16,7	-16,7	-16,7	-6,7	-12,9
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-18,9	-18,9	-18,9	-8,9	-15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 008_A - Diedenweg 111-121
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
008_A	Diedenweg 111-121	--	175187,40	442965,25	1,50	22,5	22,5	22,5	32,5	26,6
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	15,9	15,9	15,9	25,9	19,7
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	14,1	14,1	14,1	24,1	17,9
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	13,9	13,9	13,9	23,9	17,8
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	12,8	12,8	12,8	22,8	16,9
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	10,6	10,6	10,6	20,6	14,8
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	9,7	9,7	9,7	19,7	13,8
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	9,5	9,5	9,5	19,5	14,1
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	9,3	9,3	9,3	19,3	13,4
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	9,2	9,2	9,2	19,2	13,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	9,1	9,1	9,1	19,1	13,1
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	5,7	5,7	5,7	15,7	9,7
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	5,0	5,0	5,0	15,0	9,6
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	3,7	3,7	3,7	13,7	7,7
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	3,4	3,4	3,4	13,4	7,4
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	2,3	2,3	2,3	12,3	6,8
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	2,2	2,2	2,2	12,2	6,7
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-1,5	-1,5	-1,5	8,5	3,0
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	1,5
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-5,0	-5,0	-5,0	5,0	-0,6
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-8,1	-8,1	-8,1	1,9	-3,6
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-12,8	-12,8	-12,8	-2,8	-8,4
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-13,3	-13,3	-13,3	-3,3	-8,9
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-13,7	-13,7	-13,7	-3,7	-9,2
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-13,9	-13,9	-13,9	-3,9	-9,5
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-14,0	-14,0	-14,0	-4,0	-9,5
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-14,8	-14,8	-14,8	-4,8	-10,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 008_B - Diedenweg 111-121
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
008_B	Diedenweg 111-121	--	175187,40	442965,25	5,00	22,8	22,8	22,8	32,8	26,1
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	16,2	16,2	16,2	26,2	19,4
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	14,3	14,3	14,3	24,3	17,4
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	14,1	14,1	14,1	24,1	17,3
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	13,0	13,0	13,0	23,0	16,4
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	11,0	11,0	11,0	21,0	14,5
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	10,3	10,3	10,3	20,3	13,8
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	10,1	10,1	10,1	20,1	13,5
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	9,8	9,8	9,8	19,8	13,3
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	9,7	9,7	9,7	19,7	13,3
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	9,3	9,3	9,3	19,3	13,2
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	5,2	5,2	5,2	15,2	8,6
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	4,5	4,5	4,5	14,5	8,4
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	3,3	3,3	3,3	13,3	6,7
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	2,9	2,9	2,9	12,9	6,3
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	1,7	1,7	1,7	11,7	5,6
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	1,6	1,6	1,6	11,6	5,5
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-2,3	-2,3	-2,3	7,7	1,5
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-3,1	-3,1	-3,1	6,9	0,2
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-5,6	-5,6	-5,6	4,4	-1,8
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-8,8	-8,8	-8,8	1,2	-5,0
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-13,1	-13,1	-13,1	-3,1	-9,2
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-13,9	-13,9	-13,9	-3,9	-10,0
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-13,9	-13,9	-13,9	-3,9	-10,1
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-14,2	-14,2	-14,2	-4,2	-10,4
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-14,5	-14,5	-14,5	-4,5	-10,7
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9	-11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 008_C - Diedenweg 111-121
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
008_C	Diedenweg 111-121	--	175187,40	442965,25	8,00	23,5	23,5	23,5	33,5	26,3
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	16,8	16,8	16,8	26,8	19,5
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	14,8	14,8	14,8	24,8	17,4
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	14,7	14,7	14,7	24,7	17,3
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	13,8	13,8	13,8	23,8	16,7
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	11,7	11,7	11,7	21,7	14,7
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	11,2	11,2	11,2	21,2	14,1
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	10,8	10,8	10,8	20,8	13,5
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	10,6	10,6	10,6	20,6	13,9
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	10,6	10,6	10,6	20,6	13,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	10,5	10,5	10,5	20,5	13,5
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	6,0	6,0	6,0	16,0	8,8
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	5,4	5,4	5,4	15,4	8,8
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	4,1	4,1	4,1	14,1	6,9
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	3,6	3,6	3,6	13,6	6,5
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	1,8	1,8	1,8	11,8	5,1
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	1,7	1,7	1,7	11,7	5,0
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	1,7
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-3,9	-3,9	-3,9	6,1	-1,1
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-5,8	-5,8	-5,8	4,3	-2,5
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-8,2	-8,2	-8,2	1,8	-5,0
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9	-9,6
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-13,3	-13,3	-13,3	-3,3	-10,0
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-14,1	-14,1	-14,1	-4,1	-10,9
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-14,5	-14,5	-14,5	-4,5	-11,2
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-14,6	-14,6	-14,6	-4,6	-11,3
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-14,8	-14,8	-14,8	-4,8	-11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 008_D - Diedenweg 111-121
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
008_D	Diedenweg 111-121	--	175187,40	442965,25	11,00	24,3	24,3	24,3	34,3	26,5
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	17,5	17,5	17,5	27,5	19,6
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	15,5	15,5	15,5	25,5	17,5
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	15,3	15,3	15,3	25,3	17,4
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	14,6	14,6	14,6	24,6	16,9
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	12,8	12,8	12,8	22,8	15,2
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	12,0	12,0	12,0	22,0	14,4
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	11,8	11,8	11,8	21,8	14,5
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	11,6	11,6	11,6	21,6	14,0
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	11,5	11,5	11,5	21,5	13,7
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	11,5	11,5	11,5	21,5	13,9
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	6,8	6,8	6,8	16,8	9,0
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	6,3	6,3	6,3	16,3	9,1
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	4,9	4,9	4,9	14,9	7,1
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	4,4	4,4	4,4	14,4	6,7
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	2,6	2,6	2,6	12,6	5,3
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	2,4	2,4	2,4	12,4	5,1
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-0,4	-0,4	-0,4	9,6	2,3
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-3,0	-3,0	-3,0	7,0	-0,7
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-5,1	-5,1	-5,1	4,9	-2,5
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-4,5
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-12,3	-12,3	-12,3	-2,3	-9,5
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4	-9,7
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-13,6	-13,6	-13,6	-3,6	-10,9
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-13,8	-13,8	-13,8	-3,8	-11,1
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-13,9	-13,9	-13,9	-3,9	-11,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-14,3	-14,3	-14,3	-4,3	-11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 009_A - Diedenweg 123-125
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
009_A	Diedenweg 123-125	--	175184,13	443001,60	1,50	23,4	23,4	23,4	33,4	27,2
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	16,5	16,5	16,5	26,5	20,2
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	15,1	15,1	15,1	25,1	18,8
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	14,7	14,7	14,7	24,7	18,4
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	13,4	13,4	13,4	23,4	17,3
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	11,6	11,6	11,6	21,6	15,7
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	10,7	10,7	10,7	20,7	14,7
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	10,2	10,2	10,2	20,2	14,3
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	10,2	10,2	10,2	20,2	14,2
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	9,9	9,9	9,9	19,9	13,8
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	9,9	9,9	9,9	19,9	14,4
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	6,7	6,7	6,7	16,7	10,6
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	5,7	5,7	5,7	15,7	10,2
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	4,7	4,7	4,7	14,7	8,5
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	4,3	4,3	4,3	14,3	8,3
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	3,4	3,4	3,4	13,4	7,9
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	3,3	3,3	3,3	13,3	7,8
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-0,7	-0,7	-0,7	9,3	3,7
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-2,1	-2,1	-2,1	7,9	1,8
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-3,9	-3,9	-3,9	6,1	0,5
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-2,9
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-12,2	-12,2	-12,2	-2,2	-7,8
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4	-8,0
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-12,6	-12,6	-12,6	-2,6	-8,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9	-8,5
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-13,4	-13,4	-13,4	-3,4	-9,0
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-13,9	-13,9	-13,9	-3,9	-9,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 009_B - Diedenweg 123-125
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
009_B	Diedenweg 123-125	--	175184,13	443001,60	5,00	24,2	24,2	24,2	34,2	27,3
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	17,6	17,6	17,6	27,6	20,5
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	15,8	15,8	15,8	25,8	18,7
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	15,4	15,4	15,4	25,4	18,3
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	14,3	14,3	14,3	24,3	17,5
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	12,4	12,4	12,4	22,4	15,7
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	11,7	11,7	11,7	21,7	15,0
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	11,6	11,6	11,6	21,6	14,7
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	11,2	11,2	11,2	21,2	14,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	11,1	11,1	11,1	21,1	14,4
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	10,2	10,2	10,2	20,2	13,9
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	6,6	6,6	6,6	16,6	9,8
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	5,6	5,6	5,6	15,6	9,3
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	4,7	4,7	4,7	14,7	7,8
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	4,2	4,2	4,2	14,2	7,3
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	2,8	2,8	2,8	12,8	6,5
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	2,7	2,7	2,7	12,7	6,4
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	2,4
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-2,0	-2,0	-2,0	8,1	1,2
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-4,5	-4,5	-4,5	5,5	-0,9
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-7,9	-7,9	-7,9	2,1	-4,3
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4	-8,8
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-12,8	-12,8	-12,8	-2,8	-9,1
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-12,8	-12,8	-12,8	-2,8	-9,2
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-13,1	-13,1	-13,1	-3,1	-9,5
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-13,4	-13,4	-13,4	-3,4	-9,8
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-13,7	-13,7	-13,7	-3,7	-10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 010_A - Diedenweg 127-129
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
010_A	Diedenweg 127-129	--	175183,47	443026,73	1,50	24,2	24,2	24,2	34,2	28,0
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	17,1	17,1	17,1	27,1	20,7
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	16,3	16,3	16,3	26,3	19,8
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	15,9	15,9	15,9	25,9	19,4
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	13,4	13,4	13,4	23,4	17,2
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	12,6	12,6	12,6	22,6	16,6
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	11,7	11,7	11,7	21,7	15,6
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	11,2	11,2	11,2	21,2	15,1
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	11,1	11,1	11,1	21,1	15,0
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	10,7	10,7	10,7	20,7	14,4
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	10,7	10,7	10,7	20,7	15,1
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	7,8	7,8	7,8	17,8	11,6
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	6,3	6,3	6,3	16,3	10,7
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	5,6	5,6	5,6	15,6	9,4
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	5,2	5,2	5,2	15,2	9,1
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	4,4	4,4	4,4	14,4	8,8
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	4,3	4,3	4,3	14,3	8,7
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	0,2	0,2	0,2	10,2	4,5
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-1,5	-1,5	-1,5	8,5	2,2
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-3,0	-3,0	-3,0	7,0	1,3
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-2,1
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-11,4	-11,4	-11,4	-1,4	-7,0
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-11,7	-11,7	-11,7	-1,7	-7,4
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-11,9	-11,9	-11,9	-1,9	-7,6
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-12,0	-12,0	-12,0	-2,0	-7,7
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-12,6	-12,6	-12,6	-2,6	-8,3
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-13,3	-13,3	-13,3	-3,3	-9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 010_B - Diedenweg 127-129
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
010_B	Diedenweg 127-129	--	175183,47	443026,73	5,00	25,3	25,3	25,3	35,3	28,2
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	18,6	18,6	18,6	28,6	21,3
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	17,0	17,0	17,0	27,0	19,7
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	16,8	16,8	16,8	26,8	19,5
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	15,1	15,1	15,1	25,1	18,1
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	13,5	13,5	13,5	23,5	16,7
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	12,9	12,9	12,9	22,9	16,0
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	12,7	12,7	12,7	22,7	15,6
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	12,3	12,3	12,3	22,3	15,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	12,2	12,2	12,2	22,2	15,4
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	11,3	11,3	11,3	21,3	14,9
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	7,9	7,9	7,9	17,9	10,8
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	6,5	6,5	6,5	16,5	10,1
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	5,9	5,9	5,9	15,9	8,8
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	5,3	5,3	5,3	15,3	8,3
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	3,7	3,7	3,7	13,7	7,2
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	3,5	3,5	3,5	13,5	7,1
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-0,4	-0,4	-0,4	9,6	3,1
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	0,3
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-3,7	-3,7	-3,7	6,3	-0,3
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-7,0	-7,0	-7,0	3,0	-3,5
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-11,9	-11,9	-11,9	-1,9	-8,3
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-11,9	-11,9	-11,9	-1,9	-8,3
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-12,0	-12,0	-12,0	-2,0	-8,5
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-12,3	-12,3	-12,3	-2,3	-8,9
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-12,7	-12,7	-12,7	-2,7	-9,1
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-13,0	-13,0	-13,0	-3,0	-9,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 011_A - Diedenweg 131-133
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
011_A	Diedenweg 131-133	--	175177,17	443047,20	1,50	24,8	24,8	24,8	34,8	28,4
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	17,6	17,6	17,6	27,6	21,1
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	16,9	16,9	16,9	26,9	20,2
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	16,6	16,6	16,6	26,6	20,1
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	13,8	13,8	13,8	23,8	17,5
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	13,2	13,2	13,2	23,2	17,1
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	12,3	12,3	12,3	22,3	16,2
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	11,7	11,7	11,7	21,7	15,6
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	11,7	11,7	11,7	21,7	15,3
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	11,6	11,6	11,6	21,6	15,5
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	10,9	10,9	10,9	20,9	15,2
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	8,1	8,1	8,1	18,1	11,8
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	7,2	7,2	7,2	17,2	11,6
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	6,1	6,1	6,1	16,1	9,8
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	5,8	5,8	5,8	15,8	9,5
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	5,1	5,1	5,1	15,1	9,4
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	4,9	4,9	4,9	14,9	9,2
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-0,7	-0,7	-0,7	9,3	3,6
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-1,2	-1,2	-1,2	8,8	2,5
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-2,3	-2,3	-2,3	7,7	1,9
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-5,9	-5,9	-5,9	4,1	-1,7
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-10,7	-10,7	-10,7	-0,7	-6,4
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-11,0	-11,0	-11,0	-1,0	-6,8
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-11,3	-11,3	-11,3	-1,3	-7,1
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-11,7	-11,7	-11,7	-1,7	-7,4
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9	-8,6
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-13,6	-13,6	-13,6	-3,6	-9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 011_B - Diedenweg 131-133
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
011_B	Diedenweg 131-133	--	175177,17	443047,20	5,00	26,1	26,1	26,1	36,1	28,9
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	19,5	19,5	19,5	29,5	22,0
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	17,9	17,9	17,9	27,9	20,3
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	17,6	17,6	17,6	27,6	20,1
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	16,0	16,0	16,0	26,0	18,9
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	14,4	14,4	14,4	24,4	17,5
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	13,8	13,8	13,8	23,8	16,9
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	13,7	13,7	13,7	23,7	16,4
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	13,2	13,2	13,2	23,2	16,2
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	13,0	13,0	13,0	23,0	16,1
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	11,8	11,8	11,8	21,8	15,3
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	8,6	8,6	8,6	18,6	11,4
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	7,9	7,9	7,9	17,9	11,4
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	6,7	6,7	6,7	16,7	9,4
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	6,1	6,1	6,1	16,1	9,0
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	4,3	4,3	4,3	14,3	7,7
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	4,1	4,1	4,1	14,1	7,6
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-1,2	-1,2	-1,2	8,8	2,2
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-1,8	-1,8	-1,8	8,2	1,0
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-3,1	-3,1	-3,1	6,9	0,3
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-6,5	-6,5	-6,5	3,5	-3,2
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-11,4	-11,4	-11,4	-1,4	-8,0
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-11,6	-11,6	-11,6	-1,6	-8,2
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-11,7	-11,7	-11,7	-1,7	-8,4
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-12,0	-12,0	-12,0	-2,0	-8,6
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-12,1	-12,1	-12,1	-2,1	-8,7
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-12,5	-12,5	-12,5	-2,5	-9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_A - Diedenweg 135-137
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
012_A	Diedenweg 135-137	--	175173,39	443070,63	1,50	28,0	28,0	28,0	38,0	31,5
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	21,1	21,1	21,1	31,1	24,3
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	20,2	20,2	20,2	30,2	23,4
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	20,0	20,0	20,0	30,0	23,3
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	16,7	16,7	16,7	26,7	20,5
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	16,1	16,1	16,1	26,1	19,6
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	16,1	16,1	16,1	26,1	19,7
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	15,7	15,7	15,7	25,7	19,5
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	15,0	15,0	15,0	25,0	18,8
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	14,9	14,9	14,9	24,9	18,7
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	13,5	13,5	13,5	23,5	17,8
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	10,5	10,5	10,5	20,5	14,8
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	10,3	10,3	10,3	20,3	13,8
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	8,2	8,2	8,2	18,2	11,6
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	7,7	7,7	7,7	17,7	11,3
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	6,6	6,6	6,6	16,6	10,9
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	6,4	6,4	6,4	16,4	10,7
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	1,9	1,9	1,9	11,9	5,4
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	0,5	0,5	0,5	10,5	4,7
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	2,9
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-4,4	-4,4	-4,4	5,6	-0,2
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-8,0	-8,0	-8,0	2,0	-3,8
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-8,8	-8,8	-8,8	1,2	-4,6
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-9,8	-9,8	-9,8	0,2	-5,6
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-10,5	-10,5	-10,5	-0,5	-6,3
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-11,4	-11,4	-11,4	-1,4	-7,2
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-12,5	-12,5	-12,5	-2,5	-8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_B - Diedenweg 135-137
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
012_B	Diedenweg 135-137	--	175173,39	443070,63	5,00	29,5	29,5	29,5	39,5	32,0
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	23,1	23,1	23,1	33,1	25,4
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	21,4	21,4	21,4	31,4	23,6
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	21,2	21,2	21,2	31,2	23,4
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	18,7	18,7	18,7	28,7	21,4
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	18,0	18,0	18,0	28,0	20,9
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	17,5	17,5	17,5	27,5	20,3
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	17,3	17,3	17,3	27,3	19,7
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	16,6	16,6	16,6	26,6	19,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	16,4	16,4	16,4	26,4	19,3
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	14,8	14,8	14,8	24,8	18,1
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	11,9	11,9	11,9	21,9	15,2
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	11,0	11,0	11,0	21,0	13,5
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	9,0	9,0	9,0	19,0	11,5
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	8,3	8,3	8,3	18,3	10,9
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	6,0	6,0	6,0	16,0	9,3
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	5,8	5,8	5,8	15,8	9,1
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	1,2	1,2	1,2	11,2	3,7
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	0,0	0,0	0,0	10,0	3,3
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-1,8	-1,8	-1,8	8,2	1,3
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-4,8	-4,8	-4,8	5,3	-1,6
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-5,7	-5,7	-5,7	4,4	-2,4
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-9,3	-9,3	-9,3	0,7	-6,1
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2	-7,0
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-10,3	-10,3	-10,3	-0,3	-7,1
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-10,8	-10,8	-10,8	-0,8	-7,5
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-11,1	-11,1	-11,1	-1,1	-7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 013_A - Diedenweg 139-141
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
013_A	Diedenweg 139-141	--	175167,47	443093,45	1,50	27,0	27,0	27,0	37,0	30,4
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	19,9	19,9	19,9	29,9	23,0
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	19,1	19,1	19,1	29,1	22,1
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	18,9	18,9	18,9	28,9	22,0
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	15,2	15,2	15,2	25,2	19,5
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	15,1	15,1	15,1	25,1	18,8
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	14,9	14,9	14,9	24,9	18,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	14,6	14,6	14,6	24,6	17,9
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	14,3	14,3	14,3	24,3	18,0
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	13,3	13,3	13,3	23,3	17,0
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	13,3	13,3	13,3	23,3	17,0
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	12,4	12,4	12,4	22,4	16,6
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	8,1	8,1	8,1	18,1	11,5
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	7,8	7,8	7,8	17,8	11,2
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	7,6	7,6	7,6	17,6	11,1
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	6,8	6,8	6,8	16,8	10,9
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	6,6	6,6	6,6	16,6	10,8
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	1,5	1,5	1,5	11,5	5,6
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	1,3	1,3	1,3	11,3	4,7
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-0,7	-0,7	-0,7	9,3	3,4
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-4,6	-4,6	-4,6	5,4	-0,5
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-8,0	-8,0	-8,0	2,0	-3,9
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-8,4	-8,4	-8,4	1,6	-4,3
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-9,0	-9,0	-9,0	1,0	-4,9
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-9,7	-9,7	-9,7	0,3	-5,5
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5	-7,3
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5	-7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 013_B - Diedenweg 139-141
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
013_B	Diedenweg 139-141	--	175167,47	443093,45	5,00	28,6	28,6	28,6	38,6	30,9
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	21,9	21,9	21,9	31,9	24,0
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	20,3	20,3	20,3	30,3	22,2
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	20,1	20,1	20,1	30,1	22,1
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	17,7	17,7	17,7	27,7	20,2
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	16,6	16,6	16,6	26,6	19,3
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	16,6	16,6	16,6	26,6	19,8
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	15,9	15,9	15,9	25,9	18,6
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	15,9	15,9	15,9	25,9	18,1
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	15,0	15,0	15,0	25,0	17,7
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	14,9	14,9	14,9	24,9	17,6
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	13,7	13,7	13,7	23,7	16,9
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	9,4	9,4	9,4	19,4	11,7
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	8,9	8,9	8,9	18,9	11,1
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	8,5	8,5	8,5	18,5	10,8
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	6,3	6,3	6,3	16,3	9,4
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	6,1	6,1	6,1	16,1	9,2
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	1,3	1,3	1,3	11,3	4,4
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	0,5	0,5	0,5	10,5	2,8
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-0,9	-0,9	-0,9	9,1	2,0
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-4,2	-4,2	-4,2	5,9	-1,0
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-4,8	-4,8	-4,8	5,2	-1,8
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-8,3	-8,3	-8,3	1,7	-5,3
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-9,3	-9,3	-9,3	0,7	-6,2
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-9,4	-9,4	-9,4	0,6	-6,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	-7,0
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-10,7	-10,7	-10,7	-0,7	-7,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 014_A - Diedenweg 141a-141b
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
014_A	Diedenweg 141a-141b	--	175163,48	443117,46	1,50	28,2	28,2	28,2	38,2	31,5
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	20,9	20,9	20,9	30,9	23,9
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	20,2	20,2	20,2	30,2	23,0
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	20,0	20,0	20,0	30,0	22,9
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	16,9	16,9	16,9	26,9	21,1
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	16,6	16,6	16,6	26,6	20,2
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	15,9	15,9	15,9	25,9	19,5
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	15,7	15,7	15,7	25,7	19,1
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	15,5	15,5	15,5	25,5	18,7
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	15,5	15,5	15,5	25,5	19,1
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	14,2	14,2	14,2	24,2	17,8
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	13,1	13,1	13,1	23,1	17,3
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	9,0	9,0	9,0	19,0	12,3
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	8,9	8,9	8,9	18,9	12,1
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	8,6	8,6	8,6	18,6	11,9
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	7,7	7,7	7,7	17,7	11,8
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	7,5	7,5	7,5	17,5	11,6
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	1,1	1,1	1,1	11,1	5,1
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	0,4	0,4	0,4	10,4	3,7
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	0,2	0,2	0,2	10,2	4,2
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-4,0	-4,0	-4,0	6,1	0,1
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-3,2
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-7,4	-7,4	-7,4	2,6	-3,3
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-8,0	-8,0	-8,0	2,0	-4,0
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-8,8	-8,8	-8,8	1,3	-4,7
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-10,9	-10,9	-10,9	-0,9	-6,8
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5	-7,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 014_B - Diedenweg 141a-141b
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
014_B	Diedenweg 141a-141b	--	175163,48	443117,46	5,00	30,0	30,0	30,0	40,0	32,2
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	23,3	23,3	23,3	33,3	25,0
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	21,7	21,7	21,7	31,7	23,3
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	21,5	21,5	21,5	31,5	23,1
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	19,1	19,1	19,1	29,1	21,6
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	18,8	18,8	18,8	28,8	21,9
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	18,4	18,4	18,4	28,4	20,6
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	17,6	17,6	17,6	27,6	20,2
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	17,2	17,2	17,2	27,2	19,7
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	17,1	17,1	17,1	27,1	19,0
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	16,1	16,1	16,1	26,1	18,6
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	14,8	14,8	14,8	24,8	17,8
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	10,7	10,7	10,7	20,7	12,7
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	10,2	10,2	10,2	20,2	12,2
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	9,8	9,8	9,8	19,8	11,9
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	7,6	7,6	7,6	17,6	10,4
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	7,3	7,3	7,3	17,3	10,2
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	3,3	3,3	3,3	13,3	6,2
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	1,8	1,8	1,8	11,8	3,9
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	0,3	0,3	0,3	10,3	3,0
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-3,8	-3,8	-3,8	6,2	-1,0
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-4,7	-4,7	-4,7	5,3	-1,7
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-7,1	-7,1	-7,1	2,9	-4,4
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-7,6	-7,6	-7,6	2,4	-4,6
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-8,0	-8,0	-8,0	2,0	-5,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-8,8	-8,8	-8,8	1,2	-6,0
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-9,8	-9,8	-9,8	0,2	-7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 015_A - Diedenweg 143-145
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
015_A	Diedenweg 143-145	--	175161,57	443139,48	1,50	28,6	28,6	28,6	38,6	31,7
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	21,3	21,3	21,3	31,3	24,0
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	21,1	21,1	21,1	31,1	23,7
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	20,9	20,9	20,9	30,9	23,6
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	17,3	17,3	17,3	27,3	20,7
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	16,4	16,4	16,4	26,4	19,3
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	15,8	15,8	15,8	25,8	20,0
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	15,6	15,6	15,6	25,6	18,9
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	15,5	15,5	15,5	25,5	19,0
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	15,0	15,0	15,0	25,0	18,5
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	15,0	15,0	15,0	25,0	18,5
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	13,4	13,4	13,4	23,4	17,5
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	9,9	9,9	9,9	19,9	12,9
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	9,8	9,8	9,8	19,8	12,9
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	9,7	9,7	9,7	19,7	12,9
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	8,5	8,5	8,5	18,5	12,5
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	8,3	8,3	8,3	18,3	12,3
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	2,3	2,3	2,3	12,3	6,3
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	1,3	1,3	1,3	11,3	4,4
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	1,0	1,0	1,0	11,0	4,9
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-3,5	-3,5	-3,5	6,6	0,5
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-2,5
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-6,8	-6,8	-6,8	3,2	-2,8
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-7,1	-7,1	-7,1	2,9	-3,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-7,8	-7,8	-7,8	2,2	-3,9
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-10,7	-10,7	-10,7	-0,7	-6,8
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-10,8	-10,8	-10,8	-0,8	-6,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 015_B - Diedenweg 143-145
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
015_B	Diedenweg 143-145	--	175161,57	443139,48	5,00	31,0	31,0	31,0	41,0	32,8
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	24,2	24,2	24,2	34,2	25,7
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	22,9	22,9	22,9	32,9	24,1
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	22,7	22,7	22,7	32,7	24,0
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	20,1	20,1	20,1	30,1	22,4
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	19,4	19,4	19,4	29,4	21,7
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	18,8	18,8	18,8	28,8	20,8
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	18,6	18,6	18,6	28,6	21,5
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	18,2	18,2	18,2	28,2	19,9
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	17,3	17,3	17,3	27,3	19,6
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	17,2	17,2	17,2	27,2	19,5
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	15,6	15,6	15,6	25,6	18,4
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	11,7	11,7	11,7	21,7	13,4
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	11,5	11,5	11,5	21,5	13,1
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	11,2	11,2	11,2	21,2	13,0
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	8,7	8,7	8,7	18,7	11,3
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	8,5	8,5	8,5	18,5	11,1
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	2,9	2,9	2,9	12,9	4,7
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	2,9	2,9	2,9	12,9	5,6
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	1,5	1,5	1,5	11,5	3,9
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	0,3
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-3,1	-3,1	-3,1	6,9	-0,4
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-5,9	-5,9	-5,9	4,1	-3,4
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-6,8	-6,8	-6,8	3,2	-4,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-7,6	-7,6	-7,6	2,4	-5,0
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-8,3	-8,3	-8,3	1,8	-5,5
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-9,4	-9,4	-9,4	0,6	-6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 016_A - Diedenweg 147-149
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
016_A	Diedenweg 147-149	--	175160,63	443163,41	1,50	29,8	29,8	29,8	39,8	32,7
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	22,4	22,4	22,4	32,4	24,9
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	22,3	22,3	22,3	32,3	24,6
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	22,1	22,1	22,1	32,1	24,5
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	18,5	18,5	18,5	28,5	22,5
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	18,2	18,2	18,2	28,2	21,5
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	17,4	17,4	17,4	27,4	20,2
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	17,0	17,0	17,0	27,0	20,4
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	16,3	16,3	16,3	26,3	19,4
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	16,2	16,2	16,2	26,2	19,6
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	15,7	15,7	15,7	25,7	19,1
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	13,7	13,7	13,7	23,7	17,7
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	11,3	11,3	11,3	21,3	14,2
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	11,2	11,2	11,2	21,2	14,0
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	10,9	10,9	10,9	20,9	13,7
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	9,4	9,4	9,4	19,4	13,3
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	9,3	9,3	9,3	19,3	13,2
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	2,2	2,2	2,2	12,2	5,1
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	1,9	1,9	1,9	11,9	5,6
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	0,0	0,0	0,0	10,0	3,8
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-2,9	-2,9	-2,9	7,1	1,0
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-5,5	-5,5	-5,5	4,5	-1,8
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-6,0	-6,0	-6,0	4,1	-2,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-6,8	-6,8	-6,8	3,2	-3,0
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-8,2	-8,2	-8,2	1,8	-4,3
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2	-6,3
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-11,6	-11,6	-11,6	-1,6	-7,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 016_B - Diedenweg 147-149
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
016_B	Diedenweg 147-149	--	175160,63	443163,41	5,00	32,3	32,3	32,3	42,3	33,9
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	25,3	25,3	25,3	35,3	26,5
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	24,2	24,2	24,2	34,2	25,0
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	24,0	24,0	24,0	34,0	24,9
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	24,8
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	21,0	21,0	21,0	31,0	23,2
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	20,3	20,3	20,3	30,3	22,4
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	19,5	19,5	19,5	29,5	21,2
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	19,3	19,3	19,3	29,3	20,7
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	19,2	19,2	19,2	29,2	21,4
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	18,2	18,2	18,2	28,2	20,3
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	15,9	15,9	15,9	25,9	18,5
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	12,9	12,9	12,9	22,9	14,3
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	12,9	12,9	12,9	22,9	14,1
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	12,8	12,8	12,8	22,8	14,3
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	10,0	10,0	10,0	20,0	12,3
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	9,8	9,8	9,8	19,8	12,1
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	4,0	4,0	4,0	14,0	5,5
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	2,7	2,7	2,7	12,7	4,9
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	0,6	0,6	0,6	10,6	3,1
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-2,3	-2,3	-2,3	7,7	0,2
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-4,7	-4,7	-4,7	5,3	-2,5
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-5,3	-5,3	-5,3	4,7	-3,0
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-5,6	-5,6	-5,6	4,4	-3,0
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-6,3	-6,3	-6,3	3,8	-3,9
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-8,8	-8,8	-8,8	1,3	-6,2
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-9,8	-9,8	-9,8	0,2	-7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 017_A - Diedenweg 151-153
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
017_A	Diedenweg 151-153	--	175158,22	443186,56	1,50	30,1	30,1	30,1	40,1	32,8
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	22,9	22,9	22,9	32,9	25,3
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	22,8	22,8	22,8	32,8	25,0
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	22,7	22,7	22,7	32,7	24,9
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	17,8	17,8	17,8	27,8	20,5
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	17,4	17,4	17,4	27,4	20,8
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	17,4	17,4	17,4	27,4	20,8
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	17,3	17,3	17,3	27,3	20,7
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	17,1	17,1	17,1	27,1	20,4
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	16,3	16,3	16,3	26,3	19,3
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	15,6	15,6	15,6	25,6	19,6
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	12,5	12,5	12,5	22,5	15,2
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	12,1	12,1	12,1	22,1	14,7
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	11,8	11,8	11,8	21,8	15,8
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	10,8	10,8	10,8	20,8	13,5
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	9,9	9,9	9,9	19,9	13,7
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	9,8	9,8	9,8	19,8	13,6
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	2,7	2,7	2,7	12,7	5,5
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	2,5	2,5	2,5	12,5	6,1
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	1,0	1,0	1,0	11,0	4,9
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	1,2
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-4,9	-4,9	-4,9	5,1	-1,2
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-5,0	-5,0	-5,0	5,1	-1,3
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-5,9	-5,9	-5,9	4,1	-2,1
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-8,0	-8,0	-8,0	2,0	-4,1
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-8,6	-8,6	-8,6	1,4	-4,7
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5	-7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 017_B - Diedenweg 151-153
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
017_B	Diedenweg 151-153	--	175158,22	443186,56	5,00	32,6	32,6	32,6	42,6	33,9
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	26,0	26,0	26,0	36,0	26,9
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	24,9	24,9	24,9	34,9	25,5
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	24,8	24,8	24,8	34,8	25,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	19,9	19,9	19,9	29,9	21,1
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	19,7	19,7	19,7	29,7	21,3
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	19,7	19,7	19,7	29,7	21,7
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	19,6	19,6	19,6	29,6	21,7
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	19,6	19,6	19,6	29,6	21,6
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	19,5	19,5	19,5	29,5	22,1
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	19,4	19,4	19,4	29,4	21,5
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	17,5	17,5	17,5	27,5	20,2
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	14,2	14,2	14,2	24,2	15,5
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	13,8	13,8	13,8	23,8	14,8
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	13,0	13,0	13,0	23,0	14,2
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	10,7	10,7	10,7	20,7	12,8
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	10,5	10,5	10,5	20,5	12,7
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	4,6	4,6	4,6	14,6	6,0
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	3,5	3,5	3,5	13,5	5,4
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	1,6	1,6	1,6	11,6	4,0
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-1,1	-1,1	-1,1	8,9	1,3
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-3,9	-3,9	-3,9	6,1	-1,9
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-4,1	-4,1	-4,1	6,0	-1,9
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-5,1	-5,1	-5,1	4,9	-2,7
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-5,1	-5,1	-5,1	4,9	-2,9
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-5,3	-5,3	-5,3	4,7	-2,8
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-10,3	-10,3	-10,3	-0,3	-7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 018_A - Dienenweg 155-157
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
018_A	Diedenweg 155-157	--	175155,00	443213,67	1,50	30,3	30,3	30,3	40,3	33,0
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	22,9	22,9	22,9	32,9	25,1
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	22,8	22,8	22,8	32,8	25,0
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	22,7	22,7	22,7	32,7	25,1
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	19,1	19,1	19,1	29,1	22,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	17,9	17,9	17,9	27,9	20,6
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	17,8	17,8	17,8	27,8	21,1
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	17,4	17,4	17,4	27,4	20,8
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	17,4	17,4	17,4	27,4	20,7
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	16,2	16,2	16,2	26,2	19,2
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	16,2	16,2	16,2	26,2	20,1
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	15,0	15,0	15,0	25,0	19,0
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	11,7	11,7	11,7	21,7	14,3
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	10,9	10,9	10,9	20,9	13,7
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	10,8	10,8	10,8	20,8	13,5
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	10,0	10,0	10,0	20,0	13,8
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	10,0	10,0	10,0	20,0	13,8
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	3,7	3,7	3,7	13,7	7,5
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	3,1	3,1	3,1	13,1	5,9
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	2,5	2,5	2,5	12,5	6,1
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-2,8	-2,8	-2,8	7,2	1,0
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-4,0	-4,0	-4,0	6,0	-0,3
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-4,9	-4,9	-4,9	5,1	-1,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-5,2	-5,2	-5,2	4,9	-1,4
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-7,9	-7,9	-7,9	2,1	-4,0
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-8,8	-8,8	-8,8	1,2	-5,0
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-9,1	-9,1	-9,1	0,9	-5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 018_B - Diedenweg 155-157
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
018_B	Diedenweg 155-157	--	175155,00	443213,67	5,00	32,8	32,8	32,8	42,8	34,2
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	26,0	26,0	26,0	36,0	26,9
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	25,0	25,0	25,0	35,0	25,6
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	25,0	25,0	25,0	35,0	25,5
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	21,4	21,4	21,4	31,4	23,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	21,4	21,4	21,4	31,4	23,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	20,0	20,0	20,0	30,0	21,2
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	19,6	19,6	19,6	29,6	21,2
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	19,6	19,6	19,6	29,6	21,6
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	19,6	19,6	19,6	29,6	21,6
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	18,6	18,6	18,6	28,6	21,2
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	18,5	18,5	18,5	28,5	21,1
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	13,5	13,5	13,5	23,5	14,5
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	13,1	13,1	13,1	23,1	14,3
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	13,0	13,0	13,0	23,0	14,2
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	10,8	10,8	10,8	20,8	12,9
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	10,8	10,8	10,8	20,8	12,9
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	5,3	5,3	5,3	15,3	6,6
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	4,4	4,4	4,4	14,4	6,7
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	3,7	3,7	3,7	13,7	5,6
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-1,4	-1,4	-1,4	8,6	1,0
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-3,0	-3,0	-3,0	7,0	-0,9
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-3,7	-3,7	-3,7	6,3	-1,8
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-4,2	-4,2	-4,2	5,8	-2,1
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-5,2	-5,2	-5,2	4,8	-2,7
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-5,6	-5,6	-5,6	4,4	-3,2
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-7,0	-7,0	-7,0	3,1	-4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_A - Dolderstraat 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
019_A	Dolderstraat 45	--	175127,48	443247,89	1,50	29,2	29,2	29,2	39,2	32,5
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	22,3	22,3	22,3	32,3	25,1
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	21,2	21,2	21,2	31,2	24,1
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,1
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	20,5	20,5	20,5	30,5	23,3
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	17,5	17,5	17,5	27,5	21,1
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	15,8	15,8	15,8	25,8	19,5
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	15,7	15,7	15,7	25,7	18,9
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	15,6	15,6	15,6	25,6	19,2
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	15,6	15,6	15,6	25,6	19,2
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	14,8	14,8	14,8	24,8	18,1
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	10,1	10,1	10,1	20,1	13,3
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	10,0	10,0	10,0	20,0	13,1
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	8,5	8,5	8,5	18,5	12,6
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	8,5	8,5	8,5	18,5	11,7
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	8,5	8,5	8,5	18,5	12,6
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	8,4	8,4	8,4	18,4	12,6
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	5,9	5,9	5,9	15,9	9,9
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	1,0	1,0	1,0	11,0	4,2
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	0,6	0,6	0,6	10,6	4,5
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-4,2	-4,2	-4,2	5,8	-0,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-5,6	-5,6	-5,6	4,4	-1,6
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-6,5	-6,5	-6,5	3,6	-2,4
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-6,6	-6,6	-6,6	3,4	-2,5
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-6,9	-6,9	-6,9	3,1	-2,9
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-8,9	-8,9	-8,9	1,1	-4,8
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-13,5	-13,5	-13,5	-3,5	-9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_B - Dolderstraat 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
019_B	Dolderstraat 45	--	175127,48	443247,89	5,00	30,7	30,7	30,7	40,7	32,9
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	24,0	24,0	24,0	34,0	25,5
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	23,2	23,2	23,2	33,2	25,0
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	25,3
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	21,9	21,9	21,9	31,9	23,4
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	18,9	18,9	18,9	28,9	21,5
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	17,1	17,1	17,1	27,1	19,7
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	17,1	17,1	17,1	27,1	19,0
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	17,0	17,0	17,0	27,0	19,6
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	17,0	17,0	17,0	27,0	19,6
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	16,8	16,8	16,8	26,8	19,1
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	11,8	11,8	11,8	21,8	13,8
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	11,2	11,2	11,2	21,2	13,1
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	10,1	10,1	10,1	20,1	12,0
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	9,0	9,0	9,0	19,0	12,1
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	8,5	8,5	8,5	18,5	11,3
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	8,4	8,4	8,4	18,5	11,2
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	5,8	5,8	5,8	15,8	8,6
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	2,1	2,1	2,1	12,1	4,2
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	0,8	0,8	0,8	10,8	3,4
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-4,2	-4,2	-4,2	5,9	-1,5
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-5,1	-5,1	-5,1	4,9	-2,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-5,6	-5,6	-5,6	4,4	-2,8
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-6,6	-6,6	-6,6	3,4	-3,7
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-6,7	-6,7	-6,7	3,3	-4,0
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-7,3	-7,3	-7,3	2,7	-4,3
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-13,2	-13,2	-13,2	-3,2	-10,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 020_A - Diedenweg 159-161
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
020_A	Diedenweg 159-161	--	175150,62	443268,08	1,50	30,0	30,0	30,0	40,0	33,1
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	22,5	22,5	22,5	32,5	26,5
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	22,1	22,1	22,1	32,1	24,8
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	21,8	21,8	21,8	31,8	24,3
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	21,5	21,5	21,5	31,5	24,0
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	17,4	17,4	17,4	27,4	20,9
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	17,0	17,0	17,0	27,0	20,5
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	16,9	16,9	16,9	26,9	19,8
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	16,8	16,8	16,8	26,8	20,3
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	16,2	16,2	16,2	26,2	19,6
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	15,4	15,4	15,4	25,4	18,5
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	11,6	11,6	11,6	21,6	14,6
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	11,3	11,3	11,3	21,3	14,1
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	11,1	11,1	11,1	21,1	15,2
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	10,9	10,9	10,9	20,9	13,9
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	9,1	9,1	9,1	19,1	13,0
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	9,0	9,0	9,0	19,0	12,9
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	7,7	7,7	7,7	17,7	11,6
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	2,3	2,3	2,3	12,3	5,3
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	1,6	1,6	1,6	11,6	5,3
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-2,7	-2,7	-2,7	7,3	1,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-3,2	-3,2	-3,2	6,8	0,7
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-4,8	-4,8	-4,8	5,2	-0,8
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-5,0	-5,0	-5,0	5,0	-1,1
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-5,9	-5,9	-5,9	4,1	-2,1
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-7,3	-7,3	-7,3	2,7	-3,3
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-12,0	-12,0	-12,0	-2,0	-8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 020_B - Diedenweg 159-161
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
020_B	Diedenweg 159-161	--	175150,62	443268,08	5,00	32,3	32,3	32,3	42,3	34,2
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	25,2	25,2	25,2	35,2	26,6
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	25,0	25,0	25,0	35,0	27,8
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	23,9	23,9	23,9	33,9	24,9
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	23,4	23,4	23,4	33,4	24,5
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	19,6	19,6	19,6	29,6	21,9
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	19,1	19,1	19,1	29,1	21,4
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	19,0	19,0	19,0	29,0	21,3
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	19,0	19,0	19,0	29,0	20,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	18,9	18,9	18,9	28,9	21,2
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	18,7	18,7	18,7	28,7	20,6
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	13,3	13,3	13,3	23,3	14,9
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	13,1	13,1	13,1	23,1	16,0
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	13,0	13,0	13,0	23,0	14,5
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	13,0	13,0	13,0	23,0	14,6
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	9,5	9,5	9,5	19,5	11,9
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	9,3	9,3	9,3	19,3	11,8
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	8,3	8,3	8,3	18,3	10,9
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	4,3	4,3	4,3	14,3	6,0
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	2,2	2,2	2,2	12,2	4,5
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-2,1	-2,1	-2,1	7,9	0,3
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	0,1
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-2,7	-2,7	-2,7	7,3	-0,2
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-4,3	-4,3	-4,3	5,7	-1,6
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-4,5	-4,5	-4,5	5,5	-1,8
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-5,3	-5,3	-5,3	4,7	-2,9
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-10,5	-10,5	-10,5	-0,5	-7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_A - Diedenweg 161a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
021_A	Diedenweg 161a	--	175149,34	443281,62	1,50	30,6	30,6	30,6	40,6	33,9
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	23,4	23,4	23,4	33,4	26,2
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,4
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	21,7	21,7	21,7	31,7	24,4
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	21,7	21,7	21,7	31,7	24,3
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	18,7	18,7	18,7	28,7	22,3
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	17,8	17,8	17,8	27,8	20,8
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	17,5	17,5	17,5	27,5	21,1
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	16,9	16,9	16,9	26,9	20,5
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	16,5	16,5	16,5	26,5	19,8
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	15,6	15,6	15,6	25,6	19,2
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	12,7	12,7	12,7	22,7	16,9
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	12,2	12,2	12,2	22,2	15,3
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	12,0	12,0	12,0	22,0	15,2
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	11,6	11,6	11,6	21,6	14,6
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	10,2	10,2	10,2	20,2	14,2
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	10,1	10,1	10,1	20,1	14,1
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	7,7	7,7	7,7	17,7	11,6
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	3,0	3,0	3,0	13,0	6,1
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	2,7	2,7	2,7	12,7	6,6
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-1,8	-1,8	-1,8	8,2	2,1
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-2,9	-2,9	-2,9	7,1	1,0
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-3,5	-3,5	-3,5	6,5	0,5
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-4,7	-4,7	-4,7	5,3	-0,7
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-5,7	-5,7	-5,7	4,3	-1,9
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-5,9	-5,9	-5,9	4,1	-1,9
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-10,8	-10,8	-10,8	-0,8	-6,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 021_B - Diedenweg 161a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
021_B	Diedenweg 161a	--	175149,34	443281,62	5,00	32,3	32,3	32,3	42,3	34,3
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	25,4	25,4	25,4	35,4	28,3
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	25,0	25,0	25,0	35,0	26,6
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	23,5	23,5	23,5	33,5	24,7
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	23,4	23,4	23,4	33,4	24,7
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	19,5	19,5	19,5	29,5	21,9
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	19,2	19,2	19,2	29,2	21,3
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	18,9	18,9	18,9	28,9	21,3
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	18,9	18,9	18,9	28,9	21,3
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	18,6	18,6	18,6	28,6	20,4
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	17,9	17,9	17,9	27,9	20,3
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	14,1	14,1	14,1	24,1	17,1
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	13,3	13,3	13,3	23,3	15,1
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	13,3	13,3	13,3	23,3	15,0
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	13,2	13,2	13,2	23,2	14,9
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	10,4	10,4	10,4	20,4	13,0
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	10,2	10,2	10,2	20,2	12,9
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	8,2	8,2	8,2	18,2	10,9
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	4,6	4,6	4,6	14,6	6,5
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	2,9	2,9	2,9	12,9	5,3
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-1,8	-1,8	-1,8	8,2	0,7
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-2,6	-2,6	-2,6	7,5	0,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-2,8	-2,8	-2,8	7,2	-0,2
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-3,3	-3,3	-3,3	6,7	-0,5
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-3,6	-3,6	-3,6	6,4	-0,8
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-2,9
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2	-7,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_A - Diedenweg 163
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
022_A	Diedenweg 163	--	175150,59	443297,86	1,50	29,7	29,7	29,7	39,7	33,1
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,7
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	22,0	22,0	22,0	32,0	24,9
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	21,0	21,0	21,0	31,0	23,7
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	20,7	20,7	20,7	30,7	23,5
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	17,7	17,7	17,7	27,7	21,3
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	17,4	17,4	17,4	27,4	21,0
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	17,3	17,3	17,3	27,3	20,7
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	16,3	16,3	16,3	26,3	19,9
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	16,2	16,2	16,2	26,2	19,3
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	15,8	15,8	15,8	25,8	19,4
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	12,0	12,0	12,0	22,0	16,1
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	9,8	9,8	9,8	19,8	13,0
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	9,8	9,8	9,8	19,8	13,0
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	9,6	9,6	9,6	19,6	12,7
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	8,0	8,0	8,0	18,0	12,1
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	7,9	7,9	7,9	17,9	11,9
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	6,9	6,9	6,9	16,9	10,9
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	1,5	1,5	1,5	11,5	4,7
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	0,5	0,5	0,5	10,5	4,4
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-4,0	-4,0	-4,0	6,0	-0,1
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-4,2	-4,2	-4,2	5,8	-0,2
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-5,0	-5,0	-5,0	5,0	-0,9
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-5,2	-5,2	-5,2	4,8	-1,1
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-5,8	-5,8	-5,8	4,2	-1,7
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-6,9	-6,9	-6,9	3,1	-2,9
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-12,1	-12,1	-12,1	-2,1	-8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_B - Diedenweg 163
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
022_B	Diedenweg 163	--	175150,59	443297,86	5,00	31,2	31,2	31,2	41,2	33,4
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	24,5	24,5	24,5	34,5	27,5
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	24,2	24,2	24,2	34,2	25,9
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	22,5	22,5	22,5	32,5	24,0
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	22,2	22,2	22,2	32,2	23,7
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	17,9	17,9	17,9	27,9	20,1
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	17,9	17,9	17,9	27,9	20,4
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	17,8	17,8	17,8	27,8	20,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	17,8	17,8	17,8	27,8	19,7
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	17,3	17,3	17,3	27,3	19,8
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	16,7	16,7	16,7	26,7	19,3
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	13,4	13,4	13,4	23,4	16,5
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	11,5	11,5	11,5	21,5	13,4
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	11,0	11,0	11,0	21,0	13,0
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	10,9	10,9	10,9	20,9	12,8
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	8,0	8,0	8,0	18,0	10,7
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	7,8	7,8	7,8	17,8	10,6
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	7,2	7,2	7,2	17,2	10,0
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	2,9	2,9	2,9	12,9	4,9
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	0,7	0,7	0,7	10,7	3,3
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-2,7	-2,7	-2,7	7,3	0,2
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-3,0	-3,0	-3,0	7,0	-0,1
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-3,9	-3,9	-3,9	6,1	-1,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-4,0	-4,0	-4,0	6,0	-1,3
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-5,2	-5,2	-5,2	4,8	-2,3
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-6,7	-6,7	-6,7	3,3	-4,0
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-11,1	-11,1	-11,1	-1,1	-8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_A - Diedenweg 163a/163b
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
023_A	Diedenweg 163a/163b	--	175145,09	443325,39	1,50	18,1	18,1	18,1	28,1	21,7
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	11,1	11,1	11,1	21,1	14,3
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	9,5	9,5	9,5	19,5	13,8
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	8,4	8,4	8,4	18,4	11,4
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	8,3	8,3	8,3	18,3	11,4
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	4,6	4,6	4,6	14,6	8,0
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	4,3	4,3	4,3	14,3	8,0
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	4,2	4,2	4,2	14,2	8,0
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	4,2	4,2	4,2	14,2	8,0
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	4,2	4,2	4,2	14,2	8,0
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	4,0	4,0	4,0	14,0	7,3
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	3,7	3,7	3,7	13,7	7,1
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	3,6	3,6	3,6	13,6	7,1
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	2,7	2,7	2,7	12,7	7,0
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	1,9	1,9	1,9	11,9	6,1
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	1,8	1,8	1,8	11,8	6,0
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	1,5	1,5	1,5	11,5	5,0
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-0,9	-0,9	-0,9	9,1	3,2
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-4,5	-4,5	-4,5	5,5	-1,1
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-4,6	-4,6	-4,6	5,4	-0,6
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-7,6	-7,6	-7,6	2,4	-3,5
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-9,4	-9,4	-9,4	0,6	-5,3
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-11,4	-11,4	-11,4	-1,4	-7,3
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-12,8	-12,8	-12,8	-2,8	-8,6
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-17,3	-17,3	-17,3	-7,3	-13,1
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-18,5	-18,5	-18,5	-8,5	-14,3
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-24,5	-24,5	-24,5	-14,5	-20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_B - Diedenweg 163a/163b
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
023_B	Diedenweg 163a/163b	--	175145,09	443325,39	5,00	21,5	21,5	21,5	31,5	24,0
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	15,0	15,0	15,0	25,0	17,1
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	13,4	13,4	13,4	23,4	16,6
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	12,1	12,1	12,1	22,1	14,1
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	11,9	11,9	11,9	21,9	13,9
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	8,4	8,4	8,4	18,4	11,2
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	8,3	8,3	8,3	18,3	11,1
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	8,2	8,2	8,2	18,2	10,9
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	8,1	8,1	8,1	18,1	10,9
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	7,6	7,6	7,6	17,6	9,9
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	6,5	6,5	6,5	16,5	8,9
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	6,5	6,5	6,5	16,5	9,0
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	5,8	5,8	5,8	15,8	8,1
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	4,0	4,0	4,0	14,0	7,2
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	3,7	3,7	3,7	13,7	6,1
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	2,4	2,4	2,4	12,4	5,4
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	2,4	2,4	2,4	12,4	5,5
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	0,6	0,6	0,6	10,6	3,6
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-2,2	-2,2	-2,2	7,8	0,2
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-4,0	-4,0	-4,0	6,0	-1,1
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-4,2
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-8,8	-8,8	-8,8	1,2	-5,8
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-10,9	-10,9	-10,9	-0,9	-7,8
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-11,0	-11,0	-11,0	-1,0	-8,0
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-14,2	-14,2	-14,2	-4,2	-11,0
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-18,2	-18,2	-18,2	-8,2	-15,1
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-22,9	-22,9	-22,9	-12,9	-19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_A - Diedenweg 165
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
024_A	Diedenweg 165	--	175142,00	443342,71	1,50	17,3	17,3	17,3	27,3	20,9
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	10,6	10,6	10,6	20,6	13,9
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	8,0	8,0	8,0	18,0	11,2
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	7,7	7,7	7,7	17,7	11,0
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	6,5	6,5	6,5	16,5	10,8
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	4,2	4,2	4,2	14,2	7,8
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	3,8	3,8	3,8	13,8	7,3
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	3,5	3,5	3,5	13,5	7,3
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	3,4	3,4	3,4	13,4	7,3
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	3,4	3,4	3,4	13,4	7,3
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	3,4	3,4	3,4	13,4	6,9
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	3,4	3,4	3,4	13,4	7,7
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	3,4	3,4	3,4	13,4	7,2
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	2,9	2,9	2,9	12,9	6,5
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	1,2	1,2	1,2	11,2	5,4
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	1,0	1,0	1,0	11,0	5,2
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	0,6	0,6	0,6	10,6	4,2
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-3,0	-3,0	-3,0	7,0	1,2
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-4,9	-4,9	-4,9	5,1	-1,4
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-1,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-8,1	-8,1	-8,1	1,9	-3,9
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-9,7	-9,7	-9,7	0,3	-5,6
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-12,1	-12,1	-12,1	-2,1	-7,9
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-16,7	-16,7	-16,7	-6,7	-12,5
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-19,0	-19,0	-19,0	-9,0	-14,8
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-22,7	-22,7	-22,7	-12,7	-18,4
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-25,2	-25,2	-25,2	-15,2	-21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_B - Diedenweg 165
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
024_B	Diedenweg 165	--	175142,00	443342,71	5,00	20,4	20,4	20,4	30,4	23,0
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	14,5	14,5	14,5	24,5	16,9
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	11,7	11,7	11,7	21,7	13,9
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	11,6	11,6	11,6	21,6	13,8
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	7,7	7,7	7,7	17,7	10,7
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	7,6	7,6	7,6	17,6	10,6
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	7,3	7,3	7,3	17,3	10,7
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	7,3	7,3	7,3	17,3	10,2
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	7,3	7,3	7,3	17,3	10,2
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	7,0	7,0	7,0	17,0	9,5
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	5,8	5,8	5,8	15,8	8,4
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	5,5	5,5	5,5	15,5	8,1
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	5,1	5,1	5,1	15,1	7,6
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	4,7	4,7	4,7	14,7	8,1
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	2,4	2,4	2,4	12,4	5,0
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	1,4	1,4	1,4	11,4	4,7
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	1,2	1,2	1,2	11,2	4,5
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-2,3	-2,3	-2,3	7,7	0,9
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-2,9	-2,9	-2,9	7,1	-0,3
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-5,1	-5,1	-5,1	4,9	-2,0
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-7,9	-7,9	-7,9	2,1	-4,8
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-9,5	-9,5	-9,5	0,6	-6,3
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-12,0	-12,0	-12,0	-2,0	-8,8
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-15,5	-15,5	-15,5	-5,5	-12,3
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-19,0	-19,0	-19,0	-9,0	-15,7
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-21,3	-21,3	-21,3	-11,3	-18,0
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-23,7	-23,7	-23,7	-13,7	-20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_A - Diedenweg 66
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
025_A	Diedenweg 66	--	175182,45	443356,55	1,50	25,7	25,7	25,7	35,7	29,1
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	18,1	18,1	18,1	28,1	21,1
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	17,9	17,9	17,9	27,9	21,0
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	17,8	17,8	17,8	27,8	20,9
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	14,5	14,5	14,5	24,5	18,2
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	13,9	13,9	13,9	23,9	17,6
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	13,7	13,7	13,7	23,7	17,3
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	13,6	13,6	13,6	23,6	16,9
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	12,7	12,7	12,7	22,7	16,9
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	12,3	12,3	12,3	22,3	16,0
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	12,2	12,2	12,2	22,2	15,9
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	8,0	8,0	8,0	18,0	11,4
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	7,3	7,3	7,3	17,3	10,6
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	7,2	7,2	7,2	17,2	10,7
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	6,5	6,5	6,5	16,5	10,7
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	6,5	6,5	6,5	16,5	10,7
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	4,3	4,3	4,3	14,3	8,5
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	1,5	1,5	1,5	11,5	5,6
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-1,8	-1,8	-1,8	8,2	1,6
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-2,4	-2,4	-2,4	7,6	1,7
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-3,8	-3,8	-3,8	6,2	0,3
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-4,8	-4,8	-4,8	5,2	-0,8
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-7,9	-7,9	-7,9	2,1	-3,7
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-9,4	-9,4	-9,4	0,7	-5,2
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-11,1	-11,1	-11,1	-1,1	-6,9
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-11,4	-11,4	-11,4	-1,4	-7,3
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-14,7	-14,7	-14,7	-4,7	-10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_B - Diedenweg 66
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
025_B	Diedenweg 66	--	175182,45	443356,55	5,00	28,2	28,2	28,2	38,2	30,6
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	21,5	21,5	21,5	31,5	23,5
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	20,3	20,3	20,3	30,3	22,2
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	20,0	20,0	20,0	30,0	22,0
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	18,2	18,2	18,2	28,2	20,6
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	16,8	16,8	16,8	26,8	19,6
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	16,0	16,0	16,0	26,0	18,7
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	15,6	15,6	15,6	25,6	17,9
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	14,6	14,6	14,6	24,6	17,3
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	14,6	14,6	14,6	24,6	17,8
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	14,6	14,6	14,6	24,6	17,3
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	10,0	10,0	10,0	20,0	12,3
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	8,9	8,9	8,9	18,9	11,2
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	8,6	8,6	8,6	18,6	11,0
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	7,9	7,9	7,9	17,9	11,2
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	6,5	6,5	6,5	16,5	9,6
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	4,8	4,8	4,8	14,8	7,9
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	1,6	1,6	1,6	11,6	4,6
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	0,0	0,0	0,0	10,0	2,4
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-2,1	-2,1	-2,1	7,9	0,9
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-4,0	-4,0	-4,0	6,0	-1,0
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-5,0	-5,0	-5,0	5,0	-2,1
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-8,2	-8,2	-8,2	1,8	-5,1
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-9,2	-9,2	-9,2	0,8	-6,2
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-10,3	-10,3	-10,3	-0,3	-7,3
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-10,6	-10,6	-10,6	-0,6	-7,5
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-14,5	-14,5	-14,5	-4,5	-11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_A - Diedenweg 64
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
026_A	Diedenweg 64	--	175177,28	443302,66	1,50	27,0	27,0	27,0	37,0	30,2
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	20,7	20,7	20,7	30,7	23,3
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	20,6	20,6	20,6	30,6	24,6
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	17,0	17,0	17,0	27,0	20,4
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	15,3	15,3	15,3	25,3	18,7
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	15,1	15,1	15,1	25,1	17,5
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	14,8	14,8	14,8	24,8	18,2
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	14,4	14,4	14,4	24,4	17,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	13,7	13,7	13,7	23,7	17,1
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	12,9	12,9	12,9	22,9	15,3
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	10,7	10,7	10,7	20,7	13,5
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	8,9	8,9	8,9	18,9	11,7
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	8,1	8,1	8,1	18,1	11,1
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	7,6	7,6	7,6	17,6	10,5
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	6,4	6,4	6,4	16,4	10,4
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	5,4	5,4	5,4	15,4	9,3
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	5,3	5,3	5,3	15,3	9,4
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	4,4	4,4	4,4	14,4	8,3
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	1,7	1,7	1,7	11,7	4,6
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-2,7	-2,7	-2,7	7,3	1,1
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-5,7	-5,7	-5,7	4,3	-1,9
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-7,0	-7,0	-7,0	3,1	-3,2
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-7,0	-7,0	-7,0	3,0	-3,1
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-10,6	-10,6	-10,6	-0,6	-6,8
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-10,8	-10,8	-10,8	-0,8	-6,9
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5	-7,6
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-17,4	-17,4	-17,4	-7,4	-13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026_B - Diedenweg 64
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
026_B	Diedenweg 64	--	175177,28	443302,66	5,00	27,8	27,8	27,8	37,8	29,8
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	22,5	22,5	22,5	32,5	25,1
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	22,1	22,1	22,1	32,1	23,3
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	16,5	16,5	16,5	26,5	18,7
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	16,3	16,3	16,3	26,3	18,0
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	15,9	15,9	15,9	25,9	18,1
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	15,9	15,9	15,9	25,9	18,1
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	15,7	15,7	15,7	25,7	17,9
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	11,3	11,3	11,3	21,3	12,2
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	10,7	10,7	10,7	20,7	11,7
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	7,1	7,1	7,1	17,1	8,6
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	6,9	6,9	6,9	16,9	8,4
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	6,3	6,3	6,3	16,3	8,8
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	6,3	6,3	6,3	16,3	7,7
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	5,2	5,2	5,2	15,2	6,7
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	3,6	3,6	3,6	13,6	6,4
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	2,5	2,5	2,5	12,5	4,9
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	2,2	2,2	2,2	12,2	4,6
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	1,8	1,8	1,8	11,8	3,4
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-3,7	-3,7	-3,7	6,3	-1,4
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-4,9	-4,9	-4,9	5,1	-2,4
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-5,1	-5,1	-5,1	4,9	-2,7
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-7,9	-7,9	-7,9	2,1	-5,7
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-10,3	-10,3	-10,3	-0,3	-8,0
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-10,6	-10,6	-10,6	-0,6	-8,0
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-11,4	-11,4	-11,4	-1,4	-8,8
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-17,6	-17,6	-17,6	-7,6	-15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_A - Diedenweg 64
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
027_A	Diedenweg 64	--	175191,53	443308,68	1,50	29,4	29,4	29,4	39,4	32,3
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	22,0	22,0	22,0	32,0	24,3
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	21,8	21,8	21,8	31,8	24,2
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	21,4	21,4	21,4	31,4	23,8
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	18,3	18,3	18,3	28,3	22,3
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	17,2	17,2	17,2	27,2	19,9
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	17,1	17,1	17,1	27,1	20,4
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	17,1	17,1	17,1	27,1	20,4
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	16,8	16,8	16,8	26,8	19,8
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	16,1	16,1	16,1	26,1	19,4
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	15,9	15,9	15,9	25,9	19,2
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	11,4	11,4	11,4	21,4	14,2
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	10,9	10,9	10,9	20,9	13,6
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	10,6	10,6	10,6	20,6	13,5
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	9,6	9,6	9,6	19,6	13,6
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	9,3	9,3	9,3	19,3	13,1
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	9,0	9,0	9,0	19,0	12,9
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	6,0	6,0	6,0	16,0	9,8
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	1,9	1,9	1,9	11,9	4,8
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	1,8	1,8	1,8	11,8	5,5
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-1,2	-1,2	-1,2	8,8	2,5
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-2,2	-2,2	-2,2	7,8	1,5
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-4,1	-4,1	-4,1	5,9	-0,3
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-5,5	-5,5	-5,5	4,5	-1,8
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-6,8	-6,8	-6,8	3,2	-3,0
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-8,6	-8,6	-8,6	1,4	-4,7
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5	-7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_B - Diedenweg 64
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
027_B	Diedenweg 64	--	175191,53	443308,68	5,00	32,3	32,3	32,3	42,3	33,7
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	26,0	26,0	26,0	36,0	27,0
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	24,7	24,7	24,7	34,7	25,5
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	23,9	23,9	23,9	33,9	24,8
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	21,8	21,8	21,8	31,8	23,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	19,9	19,9	19,9	29,9	21,2
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	19,9	19,9	19,9	29,9	21,9
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	19,8	19,8	19,8	29,8	21,9
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	18,6	18,6	18,6	28,6	21,2
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	18,1	18,1	18,1	28,1	20,1
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	18,1	18,1	18,1	28,1	20,1
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	14,1	14,1	14,1	24,1	15,4
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	13,1	13,1	13,1	23,1	14,3
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	12,8	12,8	12,8	22,8	15,5
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	12,6	12,6	12,6	22,6	14,1
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	9,9	9,9	9,9	19,9	12,2
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	9,6	9,6	9,6	19,6	12,0
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	6,2	6,2	6,2	16,2	8,5
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	4,7	4,7	4,7	14,7	6,1
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	2,6	2,6	2,6	12,6	4,8
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-0,3	-0,3	-0,3	9,7	1,9
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	0,9
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	0,0
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-4,7	-4,7	-4,7	5,3	-2,5
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-5,6	-5,6	-5,6	4,4	-3,2
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-7,3	-7,3	-7,3	2,7	-4,8
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-9,0	-9,0	-9,0	1,0	-6,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_A - Diedenweg 62
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
028_A	Diedenweg 62	--	175179,16	443288,92	1,50	32,0	32,0	32,0	42,0	34,9
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	24,4	24,4	24,4	34,4	26,8
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	24,2	24,2	24,2	34,2	26,3
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	23,8	23,8	23,8	33,8	26,1
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	23,5	23,5	23,5	33,5	27,4
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	19,7	19,7	19,7	29,7	23,0
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	19,4	19,4	19,4	29,4	22,7
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	19,3	19,3	19,3	29,3	22,0
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	18,4	18,4	18,4	28,4	21,7
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	18,0	18,0	18,0	28,0	21,3
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	18,0	18,0	18,0	28,0	20,9
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	13,6	13,6	13,6	23,6	17,6
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	13,3	13,3	13,3	23,3	16,1
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	13,1	13,1	13,1	23,1	15,8
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	13,1	13,1	13,1	23,1	15,8
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	11,5	11,5	11,5	21,5	15,3
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	11,4	11,4	11,4	21,4	15,2
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	10,0	10,0	10,0	20,0	13,8
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	4,5	4,5	4,5	14,5	7,3
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	3,8	3,8	3,8	13,8	7,4
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-0,5	-0,5	-0,5	9,5	3,2
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-0,5	-0,5	-0,5	9,5	3,1
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-2,3	-2,3	-2,3	7,7	1,5
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	1,3
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-4,5	-4,5	-4,5	5,5	-0,8
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-5,4	-5,4	-5,4	4,7	-1,5
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	-6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_B - Diedenweg 62
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
028_B	Diedenweg 62	--	175179,16	443288,92	5,00	34,7	34,7	34,7	44,7	36,1
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	27,9	27,9	27,9	37,9	28,8
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	26,5	26,5	26,5	36,5	27,1
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	26,2	26,2	26,2	36,2	26,8
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	26,0	26,0	26,0	36,0	28,5
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	22,0	22,0	22,0	32,0	24,0
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	22,0	22,0	22,0	32,0	23,5
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	21,9	21,9	21,9	31,9	24,0
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	21,7	21,7	21,7	31,7	22,8
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	21,0	21,0	21,0	31,0	23,0
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	20,6	20,6	20,6	30,6	22,6
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	16,2	16,2	16,2	26,2	18,8
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	15,5	15,5	15,5	25,5	16,7
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	15,1	15,1	15,1	25,1	16,2
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	15,1	15,1	15,1	25,1	16,3
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	12,2	12,2	12,2	22,2	14,3
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	12,0	12,0	12,0	22,0	14,2
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	11,3	11,3	11,3	21,3	13,5
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	6,8	6,8	6,8	16,8	8,1
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	4,7	4,7	4,7	14,7	6,7
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	1,2	1,2	1,2	11,2	3,5
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	0,4	0,4	0,4	10,4	2,5
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	0,4	0,4	0,4	10,4	2,4
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	0,9
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-2,0	-2,0	-2,0	8,1	0,4
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-3,5	-3,5	-3,5	6,5	-1,5
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-8,2	-8,2	-8,2	1,8	-5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_A - Diedenweg 62
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
029_A	Diedenweg 62	--	175196,38	443293,26	1,50	32,5	32,5	32,5	42,5	35,0
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	25,3	25,3	25,3	35,3	27,4
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	25,1	25,1	25,1	35,1	26,9
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	24,6	24,6	24,6	34,6	26,5
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	25,4
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	20,3	20,3	20,3	30,3	23,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	20,2	20,2	20,2	30,2	22,6
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	20,1	20,1	20,1	30,1	23,3
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	19,0	19,0	19,0	29,0	21,7
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	18,4	18,4	18,4	28,4	21,6
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	18,2	18,2	18,2	28,2	21,3
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	14,4	14,4	14,4	24,4	16,8
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	14,1	14,1	14,1	24,1	16,5
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	13,5	13,5	13,5	23,5	16,1
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	13,1	13,1	13,1	23,1	17,0
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	12,2	12,2	12,2	22,2	15,9
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	12,0	12,0	12,0	22,0	15,7
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	8,9	8,9	8,9	18,9	12,5
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	5,5	5,5	5,5	15,5	8,0
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	4,4	4,4	4,4	14,4	7,9
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	0,4	0,4	0,4	10,4	4,0
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	0,3	0,3	0,3	10,3	3,8
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-1,8	-1,8	-1,8	8,2	1,9
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-3,8	-3,8	-3,8	6,2	-0,3
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-4,2	-4,2	-4,2	5,8	-0,5
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-6,9	-6,9	-6,9	3,2	-3,1
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-9,4	-9,4	-9,4	0,6	-5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_B - Diedenweg 62
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
029_B	Diedenweg 62	--	175196,38	443293,26	5,00	35,2	35,2	35,2	45,2	36,1
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	28,7	28,7	28,7	38,7	29,2
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	27,5	27,5	27,5	37,5	27,6
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	26,8	26,8	26,8	36,8	27,0
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	24,0	24,0	24,0	34,0	26,2
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	23,9	23,9	23,9	33,9	25,0
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	22,7	22,7	22,7	32,7	24,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	22,6	22,6	22,6	32,6	23,4
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	22,2	22,2	22,2	32,2	23,9
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	21,0	21,0	21,0	31,0	22,7
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	20,8	20,8	20,8	30,8	22,5
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	16,5	16,5	16,5	26,5	17,2
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	16,3	16,3	16,3	26,3	18,7
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	15,6	15,6	15,6	25,6	16,2
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	15,3	15,3	15,3	25,3	16,2
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	12,5	12,5	12,5	22,5	14,4
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	12,2	12,2	12,2	22,2	14,1
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	10,2	10,2	10,2	20,2	12,2
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	7,3	7,3	7,3	17,3	8,2
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	5,0	5,0	5,0	15,0	6,7
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	1,5	1,5	1,5	11,5	3,3
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	1,0	1,0	1,0	11,0	2,7
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-0,7	-0,7	-0,7	9,4	1,5
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-0,9	-0,9	-0,9	9,1	1,2
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-2,8	-2,8	-2,8	7,3	-1,0
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-5,1	-5,1	-5,1	4,9	-2,9
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-7,3	-7,3	-7,3	2,7	-5,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_A - Diedenweg 167-169
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
030_A	Diedenweg 167-169	--	175137,09	443365,35	1,50	20,1	20,1	20,1	30,1	23,9
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	12,4	12,4	12,4	22,4	15,9
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	11,6	11,6	11,6	21,6	15,5
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	11,3	11,3	11,3	21,3	15,2
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	10,6	10,6	10,6	20,6	14,6
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	9,7	9,7	9,7	19,7	13,6
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	8,6	8,6	8,6	18,6	12,0
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	8,0	8,0	8,0	18,0	11,4
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	6,7	6,7	6,7	16,7	11,1
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	5,1	5,1	5,1	15,1	8,7
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	4,5	4,5	4,5	14,5	8,2
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	4,1	4,1	4,1	14,1	7,8
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	3,6	3,6	3,6	13,6	7,2
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	2,3	2,3	2,3	12,3	6,7
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	0,7	0,7	0,7	10,7	5,0
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	0,5	0,5	0,5	10,5	4,9
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	0,4	0,4	0,4	10,4	4,2
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-3,7	-3,7	-3,7	6,3	0,0
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-4,7	-4,7	-4,7	5,3	-0,5
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-5,9	-5,9	-5,9	4,1	-1,7
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-8,2	-8,2	-8,2	1,8	-4,0
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-9,8	-9,8	-9,8	0,2	-5,6
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-12,7	-12,7	-12,7	-2,7	-8,4
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-18,5	-18,5	-18,5	-8,5	-14,2
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-19,3	-19,3	-19,3	-9,3	-15,0
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-23,4	-23,4	-23,4	-13,4	-19,1
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-23,9	-23,9	-23,9	-13,9	-19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_B - Diedenweg 167-169
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
030_B	Diedenweg 167-169	--	175137,09	443365,35	5,00	21,9	21,9	21,9	31,9	24,8
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	15,3	15,3	15,3	25,3	17,8
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	12,5	12,5	12,5	22,5	15,6
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	12,5	12,5	12,5	22,5	15,6
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	12,2	12,2	12,2	22,2	14,6
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	11,9	11,9	11,9	21,9	15,1
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	11,7	11,7	11,7	21,7	14,2
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	11,2	11,2	11,2	21,2	14,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	7,7	7,7	7,7	17,7	10,5
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	6,4	6,4	6,4	16,4	9,9
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	5,5	5,5	5,5	15,5	8,3
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	5,3	5,3	5,3	15,3	8,2
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	4,7	4,7	4,7	14,7	7,4
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	2,8	2,8	2,8	12,8	6,3
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	1,5	1,5	1,5	11,5	4,4
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	0,7	0,7	0,7	10,7	4,1
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	0,6	0,6	0,6	10,6	4,0
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-2,8	-2,8	-2,8	7,2	0,0
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-5,5	-5,5	-5,5	4,5	-2,1
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-6,0	-6,0	-6,0	4,0	-2,7
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-8,5	-8,5	-8,5	1,5	-5,1
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	-6,7
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9	-9,6
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-18,5	-18,5	-18,5	-8,5	-15,1
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-19,8	-19,8	-19,8	-9,8	-16,4
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-22,8	-22,8	-22,8	-12,8	-19,4
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-24,5	-24,5	-24,5	-14,5	-21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_A - Diedenweg 68
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
031_A	Diedenweg 68	--	175163,57	443389,46	1,50	18,3	18,3	18,3	28,3	22,1
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	10,3	10,3	10,3	20,3	13,8
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	8,5	8,5	8,5	18,5	12,3
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	8,3	8,3	8,3	18,3	12,3
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	7,8	7,8	7,8	17,8	11,7
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	7,3	7,3	7,3	17,3	10,7
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	7,2	7,2	7,2	17,2	11,2
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	7,0	7,0	7,0	17,0	10,5
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	6,8	6,8	6,8	16,8	10,7
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	6,7	6,7	6,7	16,7	11,1
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	3,7	3,7	3,7	13,7	7,5
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	3,6	3,6	3,6	13,6	7,2
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	2,8	2,8	2,8	12,8	6,5
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	1,8	1,8	1,8	11,8	5,6
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	0,8	0,8	0,8	10,8	5,2
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-1,0	-1,0	-1,0	9,0	3,4
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-1,5	-1,5	-1,5	8,5	2,9
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-4,6	-4,6	-4,6	5,4	-0,3
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-5,7	-5,7	-5,7	4,3	-2,0
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-8,2	-8,2	-8,2	1,8	-4,0
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-8,3	-8,3	-8,3	1,7	-4,0
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	-5,8
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9	-8,6
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-15,1	-15,1	-15,1	-5,1	-10,8
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-15,6	-15,6	-15,6	-5,6	-11,3
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-16,5	-16,5	-16,5	-6,5	-12,2
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-18,9	-18,9	-18,9	-8,9	-14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 031_B - Diedenweg 68
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
031_B	Diedenweg 68	--	175163,57	443389,46	5,00	22,0	22,0	22,0	32,0	24,9
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	14,9	14,9	14,9	24,9	17,5
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	12,6	12,6	12,6	22,6	15,1
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	12,3	12,3	12,3	22,3	14,9
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	11,5	11,5	11,5	21,5	14,6
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	11,4	11,4	11,4	21,4	14,3
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	11,2	11,2	11,2	21,2	14,3
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	10,9	10,9	10,9	20,9	14,0
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	10,6	10,6	10,6	20,6	13,8
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	8,9	8,9	8,9	18,9	12,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	8,1	8,1	8,1	18,1	10,9
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	5,5	5,5	5,5	15,5	8,3
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	4,7	4,7	4,7	14,7	7,5
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	3,4	3,4	3,4	13,4	6,2
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	2,6	2,6	2,6	12,6	6,2
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	1,2	1,2	1,2	11,2	4,7
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	0,8	0,8	0,8	10,8	4,3
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-3,6	-3,6	-3,6	6,5	-0,7
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-3,8	-3,8	-3,8	6,3	-0,3
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-5,8	-5,8	-5,8	4,2	-2,4
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-8,3	-8,3	-8,3	1,7	-4,9
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-9,9	-9,9	-9,9	0,1	-6,5
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4	-8,9
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-12,7	-12,7	-12,7	-2,7	-9,3
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-14,7	-14,7	-14,7	-4,7	-11,2
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-15,6	-15,6	-15,6	-5,6	-12,2
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-18,5	-18,5	-18,5	-8,5	-15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_A - Diedenweg 171
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
032_A	Diedenweg 171	--	175130,81	443388,91	1,50	23,2	23,2	23,2	33,2	27,0
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	18,0	18,0	18,0	28,0	21,6
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	14,0	14,0	14,0	24,0	17,9
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	12,8	12,8	12,8	22,8	16,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	12,4	12,4	12,4	22,4	16,1
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	11,1	11,1	11,1	21,1	15,1
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	11,1	11,1	11,1	21,1	15,1
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	11,0	11,0	11,0	21,0	15,1
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	11,0	11,0	11,0	21,0	15,1
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	11,0	11,0	11,0	21,0	14,6
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	7,0	7,0	7,0	17,0	11,4
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	6,4	6,4	6,4	16,4	10,2
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	5,6	5,6	5,6	15,6	9,4
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	1,9	1,9	1,9	11,9	6,3
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	1,5	1,5	1,5	11,5	5,3
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	1,3	1,3	1,3	11,3	5,7
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	1,0	1,0	1,0	11,0	5,4
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-1,5	-1,5	-1,5	8,6	2,4
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-4,3	-4,3	-4,3	5,7	0,0
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-5,7	-5,7	-5,7	4,3	-1,4
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-6,3	-6,3	-6,3	3,7	-1,9
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-7,0	-7,0	-7,0	3,0	-2,7
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-12,7	-12,7	-12,7	-2,7	-8,4
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-16,8	-16,8	-16,8	-6,8	-12,4
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-18,5	-18,5	-18,5	-8,5	-14,2
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-23,0	-23,0	-23,0	-13,0	-18,6
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-23,2	-23,2	-23,2	-13,2	-18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032_B - Diedenweg 171
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
032_B	Diedenweg 171	--	175130,81	443388,91	5,00	25,2	25,2	25,2	35,2	28,3
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	19,5	19,5	19,5	29,5	22,3
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	16,7	16,7	16,7	26,7	19,4
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	16,1	16,1	16,1	26,1	18,9
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	14,8	14,8	14,8	24,8	18,0
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	13,5	13,5	13,5	23,5	16,8
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	13,2	13,2	13,2	23,2	16,5
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	13,1	13,1	13,1	23,1	16,1
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	12,1	12,1	12,1	22,1	15,8
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	11,4	11,4	11,4	21,4	14,7
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	11,4	11,4	11,4	21,4	14,7
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	7,2	7,2	7,2	17,2	10,8
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	6,4	6,4	6,4	16,4	9,4
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	5,9	5,9	5,9	15,9	8,9
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	1,3	1,3	1,3	11,3	4,4
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	1,2	1,2	1,2	11,2	4,7
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	0,9	0,9	0,9	10,9	4,5
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-0,3	-0,3	-0,3	9,7	3,2
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-1,0	-1,0	-1,0	9,0	2,0
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-6,0	-6,0	-6,0	4,0	-2,5
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-7,1	-7,1	-7,1	2,9	-3,5
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-8,3	-8,3	-8,3	1,7	-4,8
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2	-6,6
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-12,3	-12,3	-12,3	-2,3	-8,7
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-13,0	-13,0	-13,0	-3,0	-9,5
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-13,3	-13,3	-13,3	-3,3	-9,6
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-16,2	-16,2	-16,2	-6,2	-12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_A - Assenpark 44-46/Diedenweg 175
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
033_A	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	1,50	14,6	14,6	14,6	24,6	18,8
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	5,8	5,8	5,8	15,8	9,7
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	5,4	5,4	5,4	15,4	9,4
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	5,0	5,0	5,0	15,0	9,2
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	4,7	4,7	4,7	14,7	9,2
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	4,4	4,4	4,4	14,4	8,6
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	3,9	3,9	3,9	13,9	8,1
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	3,0	3,0	3,0	13,0	6,8
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	2,5	2,5	2,5	12,5	6,3
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	1,4	1,4	1,4	11,4	6,0
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	0,9	0,9	0,9	10,9	5,1
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-0,3	-0,3	-0,3	9,7	3,8
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	2,7
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	2,4
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	1,5
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-4,9	-4,9	-4,9	5,1	-0,4
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-5,1	-5,1	-5,1	4,9	-0,5
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-6,2	-6,2	-6,2	3,8	-1,8
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-10,8	-10,8	-10,8	-0,8	-6,8
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-11,6	-11,6	-11,6	-1,6	-7,1
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-14,3	-14,3	-14,3	-4,3	-9,8
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-15,1	-15,1	-15,1	-5,1	-10,6
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-15,7	-15,7	-15,7	-5,7	-11,3
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-18,0	-18,0	-18,0	-8,0	-13,5
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-18,3	-18,3	-18,3	-8,3	-13,9
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-18,6	-18,6	-18,6	-8,6	-14,1
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-21,3	-21,3	-21,3	-11,3	-16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_B - Assenpark 44-46/Diedenweg 175
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
033_B	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	5,00	16,8	16,8	16,8	26,8	20,3
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	9,6	9,6	9,6	19,6	12,8
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	6,8	6,8	6,8	16,8	10,2
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	6,4	6,4	6,4	16,4	9,5
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	6,1	6,1	6,1	16,1	9,2
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	5,7	5,7	5,7	15,7	9,6
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	5,7	5,7	5,7	15,7	9,3
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	5,2	5,2	5,2	15,2	8,8
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	4,8	4,8	4,8	14,8	8,4
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	4,4	4,4	4,4	14,4	8,0
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	2,9	2,9	2,9	12,9	6,8
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	2,4	2,4	2,4	12,4	5,7
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	2,3	2,3	2,3	12,3	5,6
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	1,3	1,3	1,3	11,3	4,7
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	0,5	0,5	0,5	10,5	3,9
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-4,6	-4,6	-4,6	5,4	-0,7
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-4,6	-4,6	-4,6	5,4	-0,8
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-1,6
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-6,6	-6,6	-6,6	3,4	-3,3
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-11,4	-11,4	-11,4	-1,4	-7,6
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-14,2	-14,2	-14,2	-4,2	-10,5
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-14,4	-14,4	-14,4	-4,4	-10,6
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-15,5	-15,5	-15,5	-5,5	-11,8
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-17,7	-17,7	-17,7	-7,7	-13,8
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-17,8	-17,8	-17,8	-7,8	-14,0
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-18,5	-18,5	-18,5	-8,5	-14,7
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-20,9	-20,9	-20,9	-10,9	-17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_C - Assenpark 44-46/Diedenweg 175
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
033_C	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	10,00	24,3	24,3	24,3	34,3	26,8
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	17,4	17,4	17,4	27,4	19,7
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	15,6	15,6	15,6	25,6	17,7
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	15,1	15,1	15,1	25,1	17,3
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	14,6	14,6	14,6	24,6	17,1
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	13,0	13,0	13,0	23,0	15,7
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	13,0	13,0	13,0	23,0	15,7
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	12,4	12,4	12,4	22,4	15,3
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	11,5	11,5	11,5	21,5	13,9
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	10,8	10,8	10,8	20,8	13,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	10,7	10,7	10,7	20,7	13,4
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	9,6	9,6	9,6	19,6	12,6
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	6,3	6,3	6,3	16,3	8,7
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	5,2	5,2	5,2	15,2	7,5
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	4,9	4,9	4,9	14,9	7,3
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	0,5	0,5	0,5	10,5	3,4
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	0,2	0,2	0,2	10,2	3,1
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-0,7	-0,7	-0,7	9,3	2,2
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	-0,1
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-6,9	-6,9	-6,9	3,2	-4,1
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-8,9	-8,9	-8,9	1,1	-6,0
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-9,2	-9,2	-9,2	0,8	-6,4
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2	-7,4
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9	-10,0
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-13,7	-13,7	-13,7	-3,7	-10,8
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-14,1	-14,1	-14,1	-4,1	-11,2
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-15,5	-15,5	-15,5	-5,5	-12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_D - Assenpark 44-46/Diedenweg 175
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
033_D	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	15,00	25,5	25,5	25,5	35,5	27,0
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	18,6	18,6	18,6	28,6	20,0
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	16,7	16,7	16,7	26,7	17,9
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	16,2	16,2	16,2	26,2	17,5
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	15,6	15,6	15,6	25,6	17,2
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	14,0	14,0	14,0	24,0	15,8
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	14,0	14,0	14,0	24,0	15,8
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	13,5	13,5	13,5	23,5	15,5
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	12,5	12,5	12,5	22,5	13,9
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	12,2	12,2	12,2	22,2	14,0
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	12,2	12,2	12,2	22,2	14,0
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	10,8	10,8	10,8	20,8	12,9
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	7,9	7,9	7,9	17,9	9,3
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	6,2	6,2	6,2	16,2	7,6
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	5,9	5,9	5,9	15,9	7,4
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	2,2	2,2	2,2	12,2	4,0
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	1,9	1,9	1,9	11,9	3,8
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	0,4	0,4	0,4	10,4	2,4
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-1,5	-1,5	-1,5	8,5	0,0
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-5,5	-5,5	-5,5	4,5	-3,7
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-7,9	-7,9	-7,9	2,1	-5,9
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-8,0	-8,0	-8,0	2,0	-6,1
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-8,9	-8,9	-8,9	1,1	-7,1
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-12,1	-12,1	-12,1	-2,1	-10,1
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-12,8	-12,8	-12,8	-2,8	-10,8
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-12,8	-12,8	-12,8	-2,8	-11,0
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-14,8	-14,8	-14,8	-4,8	-12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_E - Assenpark 44-46/Diedenweg 175
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
033_E	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	20,00	26,5	26,5	26,5	36,5	27,1
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	19,6	19,6	19,6	29,6	20,0
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	17,7	17,7	17,7	27,7	17,9
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	17,2	17,2	17,2	27,2	17,6
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	16,6	16,6	16,6	26,6	17,2
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	15,1	15,1	15,1	25,1	16,1
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	15,1	15,1	15,1	25,1	16,0
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	14,4	14,4	14,4	24,4	15,5
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	13,6	13,6	13,6	23,6	14,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	13,5	13,5	13,5	23,5	14,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	13,4	13,4	13,4	23,4	13,9
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	11,9	11,9	11,9	21,9	13,0
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	8,5	8,5	8,5	18,5	9,0
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	7,3	7,3	7,3	17,3	7,7
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	6,9	6,9	6,9	16,9	7,5
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	3,3	3,3	3,3	13,3	4,2
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	3,0	3,0	3,0	13,0	4,0
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	1,5	1,5	1,5	11,5	2,5
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-0,5	-0,5	-0,5	9,5	0,1
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-4,5	-4,5	-4,5	5,5	-3,6
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-6,9	-6,9	-6,9	3,1	-5,8
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-7,0	-7,0	-7,0	3,0	-6,1
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-7,8	-7,8	-7,8	2,2	-7,0
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-11,1	-11,1	-11,1	-1,1	-10,1
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-11,8	-11,8	-11,8	-1,8	-10,9
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-11,9	-11,9	-11,9	-1,9	-10,8
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-13,8	-13,8	-13,8	-3,8	-12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 033_F - Assenpark 44-46/Diedenweg 175
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
033_F	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175090,14	443414,27	25,00	27,2	27,2	27,2	37,2	27,2
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	20,0	20,0	20,0	30,0	20,0
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	17,9	17,9	17,9	27,9	17,9
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	17,6	17,6	17,6	27,6	17,6
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	16,5	16,5	16,5	26,5	16,5
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	16,2	16,2	16,2	26,2	16,2
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	16,2	16,2	16,2	26,2	16,2
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	15,4	15,4	15,4	25,4	15,6
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	15,1	15,1	15,1	25,1	15,1
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	15,1	15,1	15,1	25,1	15,1
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	14,0	14,0	14,0	24,0	14,0
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	12,6	12,6	12,6	22,6	12,9
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	9,2	9,2	9,2	19,2	9,2
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	7,8	7,8	7,8	17,8	7,8
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	7,5	7,5	7,5	17,5	7,5
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	4,5	4,5	4,5	14,5	4,5
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	4,3	4,3	4,3	14,3	4,3
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	2,5	2,5	2,5	12,5	2,6
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	0,2	0,2	0,2	10,2	0,2
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-3,3	-3,3	-3,3	6,7	-3,3
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-5,9	-5,9	-5,9	4,1	-5,9
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-5,9	-5,9	-5,9	4,1	-5,8
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-6,8	-6,8	-6,8	3,2	-6,8
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-10,1	-10,1	-10,1	-0,1	-10,0
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-10,8	-10,8	-10,8	-0,8	-10,8
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-11,4	-11,4	-11,4	-1,4	-11,2
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-12,8	-12,8	-12,8	-2,8	-12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_A - Assnepark 44-46/Diedenweg 175
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
034_A	Assnepark 44-46/Diedenweg 175	--	175091,17	443416,20	30,00	27,2	27,2	27,2	37,2	27,2
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	19,9	19,9	19,9	29,9	19,9
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	17,9	17,9	17,9	27,9	17,9
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	17,5	17,5	17,5	27,5	17,5
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	16,5	16,5	16,5	26,5	16,5
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	16,2	16,2	16,2	26,2	16,2
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	16,1	16,1	16,1	26,1	16,1
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	15,6	15,6	15,6	25,6	15,6
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	15,6	15,6	15,6	25,6	15,6
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	15,5	15,5	15,5	25,5	15,5
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	13,9	13,9	13,9	23,9	13,9
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	11,5	11,5	11,5	21,5	11,5
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	9,2	9,2	9,2	19,2	9,2
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	7,9	7,9	7,9	17,9	7,9
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	7,5	7,5	7,5	17,5	7,5
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	4,9	4,9	4,9	14,9	4,9
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	4,9	4,9	4,9	14,9	4,9
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	2,6	2,6	2,6	12,6	2,6
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	0,3	0,3	0,3	10,3	0,3
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	-2,6
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-5,5	-5,5	-5,5	4,5	-5,5
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-5,7	-5,7	-5,7	4,3	-5,7
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-6,4
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2	-10,2
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-11,2	-11,2	-11,2	-1,2	-11,2
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-12,5	-12,5	-12,5	-2,5	-12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_B - Assnepark 44-46/Diedenweg 175
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
034_B	Assnepark 44-46/Diedenweg 175	--	175091,17	443416,20	35,00	27,2	27,2	27,2	37,2	27,2
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	19,9	19,9	19,9	29,9	19,9
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	17,9	17,9	17,9	27,9	17,9
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	17,5	17,5	17,5	27,5	17,5
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	16,6	16,6	16,6	26,6	16,6
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	16,2	16,2	16,2	26,2	16,2
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	16,1	16,1	16,1	26,1	16,1
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	15,6	15,6	15,6	25,6	15,6
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	15,6	15,6	15,6	25,6	15,6
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	15,6	15,6	15,6	25,6	15,6
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	13,9	13,9	13,9	23,9	13,9
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	11,7	11,7	11,7	21,7	11,7
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	9,3	9,3	9,3	19,3	9,3
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	8,0	8,0	8,0	18,0	8,0
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	7,4	7,4	7,4	17,4	7,4
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	5,1	5,1	5,1	15,1	5,1
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	5,0	5,0	5,0	15,0	5,0
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	2,7	2,7	2,7	12,7	2,7
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	0,5	0,5	0,5	10,5	0,5
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	-2,5
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-5,4
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-5,6	-5,6	-5,6	4,4	-5,6
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-6,3	-6,3	-6,3	3,7	-6,3
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-11,2	-11,2	-11,2	-1,2	-11,2
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4	-12,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_C - Assnepark 44-46/Diedenweg 175
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
034_C	Assnepark 44-46/Diedenweg 175	--	175091,17	443416,20	40,00	27,2	27,2	27,2	37,2	27,2
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	19,9	19,9	19,9	29,9	19,9
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	17,9	17,9	17,9	27,9	17,9
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	17,5	17,5	17,5	27,5	17,5
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	16,6	16,6	16,6	26,6	16,6
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	16,2	16,2	16,2	26,2	16,2
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	16,1	16,1	16,1	26,1	16,1
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	15,8	15,8	15,8	25,8	15,8
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	15,7	15,7	15,7	25,7	15,7
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	15,7	15,7	15,7	25,7	15,7
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	13,9	13,9	13,9	23,9	13,9
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	11,9	11,9	11,9	21,9	11,9
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	8,5	8,5	8,5	18,5	8,5
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	8,0	8,0	8,0	18,0	8,0
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	7,4	7,4	7,4	17,4	7,4
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	5,1	5,1	5,1	15,1	5,1
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	5,0	5,0	5,0	15,0	5,0
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	2,8	2,8	2,8	12,8	2,8
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	0,6	0,6	0,6	10,6	0,6
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	-2,5
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-5,4
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-6,3	-6,3	-6,3	3,7	-6,3
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-6,6	-6,6	-6,6	3,4	-6,6
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-9,9	-9,9	-9,9	0,1	-9,9
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-9,9	-9,9	-9,9	0,1	-9,9
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-11,2	-11,2	-11,2	-1,2	-11,2
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-13,4	-13,4	-13,4	-3,4	-13,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_D - Assnepark 44-46/Diedenweg 175
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
034_D	Assnepark 44-46/Diedenweg 175	--	175091,17	443416,20	45,00	27,2	27,2	27,2	37,2	27,2
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	19,9	19,9	19,9	29,9	19,9
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	17,9	17,9	17,9	27,9	17,9
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	17,5	17,5	17,5	27,5	17,5
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	16,6	16,6	16,6	26,6	16,6
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	16,2	16,2	16,2	26,2	16,2
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	16,1	16,1	16,1	26,1	16,1
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	15,9	15,9	15,9	25,9	15,9
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	15,9	15,9	15,9	25,9	15,9
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	15,8	15,8	15,8	25,8	15,8
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	13,9	13,9	13,9	23,9	13,9
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	12,0	12,0	12,0	22,0	12,0
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	8,5	8,5	8,5	18,5	8,5
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	8,1	8,1	8,1	18,1	8,1
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	7,5	7,5	7,5	17,5	7,5
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	5,1	5,1	5,1	15,1	5,1
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	5,0	5,0	5,0	15,0	5,0
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	2,8	2,8	2,8	12,8	2,8
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	0,7	0,7	0,7	10,7	0,7
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	-2,5
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-5,4
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-6,4
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-6,5	-6,5	-6,5	3,5	-6,5
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-9,8	-9,8	-9,8	0,2	-9,8
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-9,9	-9,9	-9,9	0,1	-9,9
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-11,7	-11,7	-11,7	-1,7	-11,7
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-13,3	-13,3	-13,3	-3,3	-13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_E - Assenpark 44-46/Diedenweg 175
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
034_E	Assenpark 44-46/Diedenweg 175	--	175091,17	443416,20	50,00	27,2	27,2	27,2	37,2	27,2
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	19,8	19,8	19,8	29,8	19,8
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	17,8	17,8	17,8	27,8	17,8
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	17,4	17,4	17,4	27,4	17,4
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	16,6	16,6	16,6	26,6	16,6
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	16,2	16,2	16,2	26,2	16,2
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	16,1	16,1	16,1	26,1	16,1
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	16,1	16,1	16,1	26,1	16,1
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	16,0	16,0	16,0	26,0	16,0
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	15,9	15,9	15,9	25,9	15,9
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	13,9	13,9	13,9	23,9	13,9
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	12,2	12,2	12,2	22,2	12,2
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	8,5	8,5	8,5	18,5	8,5
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	8,2	8,2	8,2	18,2	8,2
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	7,5	7,5	7,5	17,5	7,5
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	5,1	5,1	5,1	15,1	5,1
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	5,0	5,0	5,0	15,0	5,0
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	2,9	2,9	2,9	12,9	2,9
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	0,8	0,8	0,8	10,8	0,8
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	-2,5
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-5,5	-5,5	-5,5	4,6	-5,5
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-6,4
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-6,5	-6,5	-6,5	3,5	-6,5
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-9,8	-9,8	-9,8	0,3	-9,8
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-9,9	-9,9	-9,9	0,1	-9,9
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-11,7	-11,7	-11,7	-1,7	-11,7
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-13,2	-13,2	-13,2	-3,2	-13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_A - Geertjesweg 51
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
035_A	Geertjesweg 51	--	175966,74	443143,30	1,50	11,5	11,5	11,5	21,5	16,1
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	2,9	2,9	2,9	12,9	7,8
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	2,7	2,7	2,7	12,7	7,3
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	2,1	2,1	2,1	12,1	6,7
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	2,0	2,0	2,0	12,0	6,6
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	0,7	0,7	0,7	10,7	5,5
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	-0,9	-0,9	-0,9	9,1	3,8
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	-0,9	-0,9	-0,9	9,1	3,7
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	-0,9	-0,9	-0,9	9,1	3,7
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	-0,9	-0,9	-0,9	9,1	3,7
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	-1,5	-1,5	-1,5	8,5	3,1
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-1,9	-1,9	-1,9	8,1	2,7
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-4,7	-4,7	-4,7	5,3	-0,1
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-5,5	-5,5	-5,5	4,5	-0,9
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-6,5	-6,5	-6,5	3,5	-1,9
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-11,3	-11,3	-11,3	-1,3	-6,5
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-11,7	-11,7	-11,7	-1,7	-6,9
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-12,3	-12,3	-12,3	-2,3	-7,5
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-13,3	-13,3	-13,3	-3,3	-8,5
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-15,4	-15,4	-15,4	-5,4	-10,8
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-17,2	-17,2	-17,2	-7,2	-12,4
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-19,5	-19,5	-19,5	-9,5	-14,7
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-20,1	-20,1	-20,1	-10,1	-15,3
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-20,5	-20,5	-20,5	-10,5	-15,7
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-21,9	-21,9	-21,9	-11,9	-17,1
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-24,0	-24,0	-24,0	-14,0	-19,2
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-26,3	-26,3	-26,3	-16,3	-21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_B - Geertjesweg 51
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
035_B	Geertjesweg 51	--	175966,74	443143,30	5,00	13,3	13,3	13,3	23,3	17,8
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	5,6	5,6	5,6	15,6	9,9
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	5,5	5,5	5,5	15,5	10,1
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	3,3	3,3	3,3	13,3	7,6
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	3,2	3,2	3,2	13,2	7,8
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	3,2	3,2	3,2	13,2	7,5
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	2,4	2,4	2,4	12,4	6,8
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	0,3	0,3	0,3	10,3	4,7
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	0,2	0,2	0,2	10,2	4,6
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	0,2	0,2	0,2	10,2	4,6
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	0,2	0,2	0,2	10,2	4,6
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1	3,5
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-4,3	-4,3	-4,3	5,8	0,2
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-5,1	-5,1	-5,1	4,9	-0,7
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-6,0	-6,0	-6,0	4,0	-1,6
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-11,4	-11,4	-11,4	-1,4	-6,8
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-11,8	-11,8	-11,8	-1,8	-7,3
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-12,1	-12,1	-12,1	-2,0	-7,5
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-13,0	-13,0	-13,0	-3,0	-8,5
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-14,3	-14,3	-14,3	-4,3	-10,0
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-17,4	-17,4	-17,4	-7,4	-12,8
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-18,8	-18,8	-18,8	-8,8	-14,3
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-19,7	-19,7	-19,7	-9,7	-15,1
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-20,6	-20,6	-20,6	-10,6	-16,1
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-21,2	-21,2	-21,2	-11,2	-16,6
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-22,7	-22,7	-22,7	-12,7	-18,2
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-26,5	-26,5	-26,5	-16,5	-21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_A - Dorskampweg 18
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
036_A	Dorskampweg 18	--	176040,62	443065,32	1,50	10,5	10,5	10,5	20,5	15,2
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	2,8	2,8	2,8	12,8	7,7
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	2,0	2,0	2,0	12,0	6,6
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	1,1	1,1	1,1	11,1	5,7
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	0,7	0,7	0,7	10,7	5,4
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	-1,9	-1,9	-1,9	8,1	2,8
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	-1,9	-1,9	-1,9	8,1	2,9
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	-2,0	-2,0	-2,0	8,0	2,7
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	-2,0	-2,0	-2,0	8,0	2,7
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	-2,1	-2,1	-2,1	7,9	2,6
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	-2,1	-2,1	-2,1	7,9	2,6
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-2,7	-2,7	-2,7	7,3	2,0
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-5,7	-5,7	-5,7	4,3	-1,0
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-6,5	-6,5	-6,5	3,5	-1,8
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-7,5	-7,5	-7,5	2,5	-2,8
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-12,3	-12,3	-12,3	-2,3	-7,5
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-12,7	-12,7	-12,7	-2,7	-7,8
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9	-8,1
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-13,7	-13,7	-13,7	-3,7	-8,9
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-15,7	-15,7	-15,7	-5,7	-11,1
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-18,2	-18,2	-18,2	-8,2	-13,4
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-20,3	-20,3	-20,3	-10,3	-15,5
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-20,9	-20,9	-20,9	-10,9	-16,1
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-21,8	-21,8	-21,8	-11,8	-16,9
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-23,0	-23,0	-23,0	-13,0	-18,2
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-24,9	-24,9	-24,9	-14,9	-20,1
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-27,2	-27,2	-27,2	-17,2	-22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_B - Dorskampweg 18
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
036_B	Dorskampweg 18	--	176040,62	443065,32	5,00	12,2	12,2	12,2	22,2	16,6
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	5,0	5,0	5,0	15,0	9,6
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	4,6	4,6	4,6	14,6	8,9
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	2,1	2,1	2,1	12,1	6,5
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	1,8	1,8	1,8	11,8	6,2
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	1,4	1,4	1,4	11,4	5,8
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	0,2	0,2	0,2	10,2	4,8
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	-0,9	-0,9	-0,9	9,1	3,6
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	-1,0	-1,0	-1,0	9,0	3,5
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	-1,0	-1,0	-1,0	9,0	3,5
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	-1,1	-1,1	-1,1	9,0	3,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-1,8	-1,8	-1,8	8,2	2,6
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-5,3	-5,3	-5,3	4,7	-0,8
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-6,1	-6,1	-6,1	3,9	-1,7
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-7,0	-7,0	-7,0	3,0	-2,5
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4	-7,8
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-12,8	-12,8	-12,8	-2,8	-8,1
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-13,4	-13,4	-13,4	-3,4	-8,8
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-13,5	-13,5	-13,5	-3,5	-8,9
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-14,7	-14,7	-14,7	-4,7	-10,2
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-18,3	-18,3	-18,3	-8,3	-13,7
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-19,1	-19,1	-19,1	-9,1	-14,5
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-21,1	-21,1	-21,1	-11,1	-16,5
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-21,9	-21,9	-21,9	-11,9	-17,3
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-22,6	-22,6	-22,6	-12,6	-18,0
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-24,0	-24,0	-24,0	-14,0	-19,4
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-27,4	-27,4	-27,4	-17,4	-22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_A - Dorskampweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
037_A	Dorskampweg 16	--	176048,55	443038,98	1,50	10,2	10,2	10,2	20,2	14,9
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	2,6	2,6	2,6	12,6	7,4
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	1,7	1,7	1,7	11,7	6,3
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	0,9	0,9	0,9	10,9	5,5
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	0,5	0,5	0,5	10,5	5,1
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	-2,3	-2,3	-2,3	7,7	2,4
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	-2,3	-2,3	-2,3	7,7	2,4
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	-2,4	-2,4	-2,4	7,6	2,4
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	-2,4	-2,4	-2,4	7,6	2,3
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	2,2
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	-2,8	-2,8	-2,8	7,2	2,1
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-2,9	-2,9	-2,9	7,1	1,8
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-5,9	-5,9	-5,9	4,1	-1,3
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-6,7	-6,7	-6,7	3,3	-2,0
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-7,6	-7,6	-7,6	2,4	-3,0
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-12,5	-12,5	-12,5	-2,5	-7,6
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-12,8	-12,8	-12,8	-2,8	-8,0
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-13,9	-13,9	-13,9	-3,9	-9,1
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-14,0	-14,0	-14,0	-4,0	-9,2
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-16,0	-16,0	-16,0	-6,0	-11,3
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-18,3	-18,3	-18,3	-8,3	-13,5
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-20,5	-20,5	-20,5	-10,5	-15,7
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-21,2	-21,2	-21,2	-11,2	-16,4
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-22,0	-22,0	-22,0	-12,0	-17,2
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-23,2	-23,2	-23,2	-13,2	-18,4
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-25,3	-25,3	-25,3	-15,3	-20,5
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-27,4	-27,4	-27,4	-17,4	-22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_B - Dorskampweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
037_B	Dorskampweg 16	--	176048,55	443038,98	5,00	11,8	11,8	11,8	21,8	16,3
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	4,7	4,7	4,7	14,7	9,3
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	4,3	4,3	4,3	14,3	8,7
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	1,9	1,9	1,9	11,9	6,3
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	1,6	1,6	1,6	11,6	6,0
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	1,1	1,1	1,1	11,1	5,6
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	-0,8	-0,8	-0,8	9,2	3,8
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	3,2
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	3,2
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	3,2
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	-1,5	-1,5	-1,5	8,5	3,0
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-2,1	-2,1	-2,1	7,9	2,4
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-5,6	-5,6	-5,6	4,4	-1,1
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-1,9
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-2,7
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-12,6	-12,6	-12,6	-2,6	-7,9
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9	-8,3
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-13,7	-13,7	-13,7	-3,7	-9,1
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-13,9	-13,9	-13,9	-3,9	-9,3
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-15,0	-15,0	-15,0	-5,0	-10,5
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-18,5	-18,5	-18,5	-8,5	-13,9
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-19,3	-19,3	-19,3	-9,3	-14,7
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-21,3	-21,3	-21,3	-11,3	-16,7
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-22,2	-22,2	-22,2	-12,2	-17,6
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-22,7	-22,7	-22,7	-12,7	-18,1
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-24,4	-24,4	-24,4	-14,4	-19,8
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-27,5	-27,5	-27,5	-17,5	-22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_A - Dorskampweg 14-14a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
038_A	Dorskampweg 14-14a	--	176086,36	442984,11	1,50	10,6	10,6	10,6	20,6	15,3
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	3,5	3,5	3,5	13,5	8,4
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	2,6	2,6	2,6	12,6	7,2
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	0,9	0,9	0,9	10,9	5,6
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	0,6	0,6	0,6	10,6	5,2
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	-1,0	-1,0	-1,0	9,0	3,7
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	-2,2	-2,2	-2,2	7,8	2,5
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	-2,3	-2,3	-2,3	7,8	2,5
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	-2,4	-2,4	-2,4	7,6	2,4
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	-2,8	-2,8	-2,8	7,2	1,9
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	-2,9	-2,9	-2,9	7,1	1,8
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-3,0	-3,0	-3,0	7,0	1,7
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-6,2	-6,2	-6,2	3,9	-1,4
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-1,8
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-7,8	-7,8	-7,8	2,2	-3,1
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9	-8,1
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-13,2	-13,2	-13,2	-3,2	-8,4
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-13,3	-13,3	-13,3	-3,3	-8,4
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-14,4	-14,4	-14,4	-4,4	-9,6
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-15,5	-15,5	-15,5	-5,5	-10,9
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-18,8	-18,8	-18,8	-8,8	-14,0
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-19,8	-19,8	-19,8	-9,8	-15,0
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-21,9	-21,9	-21,9	-11,9	-17,1
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-22,7	-22,7	-22,7	-12,7	-17,9
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-23,4	-23,4	-23,4	-13,4	-18,6
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-26,2	-26,2	-26,2	-16,2	-21,4
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-27,9	-27,9	-27,9	-17,9	-23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_B - Dorskampweg 14-14a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
038_B	Dorskampweg 14-14a	--	176086,36	442984,11	5,00	11,3	11,3	11,3	21,3	15,8
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	4,3	4,3	4,3	14,3	9,0
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	3,8	3,8	3,8	13,8	8,3
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	1,3	1,3	1,3	11,3	5,8
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	1,0	1,0	1,0	11,0	5,5
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	0,7	0,7	0,7	10,7	5,2
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	-1,8	-1,8	-1,8	8,2	2,7
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	-1,8	-1,8	-1,8	8,2	2,7
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	-1,9	-1,9	-1,9	8,1	2,8
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	-2,3	-2,3	-2,3	7,7	2,2
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	-2,4	-2,4	-2,4	7,6	2,1
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	1,8
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-6,2	-6,2	-6,2	3,8	-1,7
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-2,0
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-7,7	-7,7	-7,7	2,4	-3,2
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-13,1	-13,1	-13,1	-3,1	-8,4
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-13,4	-13,4	-13,4	-3,4	-8,8
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-13,5	-13,5	-13,5	-3,5	-8,9
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-14,6	-14,6	-14,6	-4,6	-10,0
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-15,3	-15,3	-15,3	-5,3	-10,9
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-19,0	-19,0	-19,0	-9,0	-14,4
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-19,3	-19,3	-19,3	-9,3	-14,7
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-22,1	-22,1	-22,1	-12,1	-17,5
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-22,9	-22,9	-22,9	-12,9	-18,2
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-23,2	-23,2	-23,2	-13,2	-18,6
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-25,9	-25,9	-25,9	-15,9	-21,2
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-28,1	-28,1	-28,1	-18,1	-23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_A - Zoomweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
039_A	Zoomweg 2	--	176018,08	443226,39	1,50	10,0	10,0	10,0	20,0	14,6
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	1,5	1,5	1,5	11,5	6,1
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	1,0	1,0	1,0	11,0	5,6
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	1,0	1,0	1,0	11,0	5,6
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	-0,1	-0,1	-0,1	9,9	4,7
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	-2,0	-2,0	-2,0	8,0	2,7
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	-2,0	-2,0	-2,0	8,0	2,7
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	-2,0	-2,0	-2,0	8,0	2,7
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	-2,0	-2,0	-2,0	8,0	2,7
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-2,8	-2,8	-2,8	7,2	1,8
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	-2,9	-2,9	-2,9	7,2	1,8
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	-3,4	-3,4	-3,4	6,6	1,4
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-6,2	-6,2	-6,2	3,8	-1,6
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-7,3	-7,3	-7,3	2,8	-2,6
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-7,3	-7,3	-7,3	2,7	-2,6
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-11,1	-11,1	-11,1	-1,1	-6,3
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-11,8	-11,8	-11,8	-1,8	-7,0
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-12,3	-12,3	-12,3	-2,3	-7,4
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-16,4	-16,4	-16,4	-6,4	-11,7
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-16,9	-16,9	-16,9	-6,9	-12,1
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-17,7	-17,7	-17,7	-7,7	-12,9
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-18,5	-18,5	-18,5	-8,5	-13,7
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-19,7	-19,7	-19,7	-9,7	-14,9
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-22,4	-22,4	-22,4	-12,4	-17,6
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-22,7	-22,7	-22,7	-12,7	-17,9
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-23,1	-23,1	-23,1	-13,1	-18,3
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-26,8	-26,8	-26,8	-16,8	-22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 039_B - Zoomweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
039_B	Zoomweg 2	--	176018,08	443226,39	5,00	12,0	12,0	12,0	22,0	16,4
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	4,9	4,9	4,9	14,9	9,2
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	2,4	2,4	2,4	12,4	6,8
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	2,4	2,4	2,4	12,4	6,7
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	2,2	2,2	2,2	12,2	6,8
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	1,7	1,7	1,7	11,7	6,2
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	-0,6	-0,6	-0,6	9,4	3,9
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	-0,6	-0,6	-0,6	9,4	3,8
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	-0,6	-0,6	-0,6	9,4	3,8
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	-0,6	-0,6	-0,6	9,4	3,8
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1	3,7
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-1,7	-1,7	-1,7	8,3	2,7
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-5,7	-5,7	-5,7	4,3	-1,3
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-6,6	-6,6	-6,6	3,4	-2,2
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-6,6	-6,6	-6,6	3,4	-2,2
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-10,8	-10,8	-10,8	-0,8	-6,2
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-11,9	-11,9	-11,9	-1,9	-7,3
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4	-7,8
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-15,0	-15,0	-15,0	-5,0	-10,6
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-16,8	-16,8	-16,8	-6,8	-12,2
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-17,9	-17,9	-17,9	-7,9	-13,3
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-18,6	-18,6	-18,6	-8,6	-14,1
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-19,9	-19,9	-19,9	-9,9	-15,3
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-21,6	-21,6	-21,6	-11,6	-17,0
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-21,9	-21,9	-21,9	-11,9	-17,3
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-22,1	-22,1	-22,1	-12,1	-17,5
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-27,0	-27,0	-27,0	-17,0	-22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_A - Zoomweg 2a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
040_A	Zoomweg 2a	--	176060,43	443208,21	1,50	9,6	9,6	9,6	19,6	14,3
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	0,9	0,9	0,9	10,9	5,5
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	0,4	0,4	0,4	10,4	5,0
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	0,4	0,4	0,4	10,4	5,0
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	-0,1	-0,1	-0,1	9,9	4,8
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	-0,6	-0,6	-0,6	9,4	4,2
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	2,1
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	-2,7	-2,7	-2,7	7,3	2,0
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	-2,7	-2,7	-2,7	7,3	2,0
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	-2,7	-2,7	-2,7	7,3	2,0
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	-3,4	-3,4	-3,4	6,6	1,3
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-3,5	-3,5	-3,5	6,5	1,2
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-6,7	-6,7	-6,7	3,3	-2,0
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-7,7	-7,7	-7,7	2,3	-3,1
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-7,8	-7,8	-7,8	2,2	-3,1
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-11,7	-11,7	-11,7	-1,7	-6,9
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-12,3	-12,3	-12,3	-2,3	-7,5
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-12,7	-12,7	-12,7	-2,7	-7,9
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-15,0	-15,0	-15,0	-5,0	-10,2
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-16,9	-16,9	-16,9	-6,9	-12,2
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-18,2	-18,2	-18,2	-8,2	-13,4
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-19,0	-19,0	-19,0	-9,0	-14,1
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-20,2	-20,2	-20,2	-10,2	-15,4
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-21,8	-21,8	-21,8	-11,8	-17,0
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-23,2	-23,2	-23,2	-13,2	-18,4
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-23,6	-23,6	-23,6	-13,6	-18,8
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-27,3	-27,3	-27,3	-17,3	-22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 040_B - Zoomweg 2a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
040_B	Zoomweg 2a	--	176060,43	443208,21	5,00	11,7	11,7	11,7	21,7	16,2
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	4,3	4,3	4,3	14,3	8,7
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	2,9	2,9	2,9	12,9	7,5
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	1,8	1,8	1,8	11,8	6,2
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	1,8	1,8	1,8	11,8	6,2
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	1,7	1,7	1,7	11,7	6,3
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	1,2	1,2	1,2	11,2	5,6
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	-1,3	-1,3	-1,3	8,8	3,2
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	3,2
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	3,2
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	3,2
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	-2,3	-2,3	-2,3	7,7	2,1
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	-6,2	-6,2	-6,2	3,8	-1,7
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	-7,1	-7,1	-7,1	2,9	-2,6
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	-7,1	-7,1	-7,1	2,9	-2,7
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-11,3	-11,3	-11,3	-1,3	-6,7
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4	-7,8
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9	-8,2
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-14,6	-14,6	-14,6	-4,6	-10,0
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-15,5	-15,5	-15,5	-5,5	-11,1
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-18,4	-18,4	-18,4	-8,4	-13,8
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-19,1	-19,1	-19,1	-9,1	-14,5
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-20,4	-20,4	-20,4	-10,4	-15,8
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-20,7	-20,7	-20,7	-10,7	-16,1
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-22,5	-22,5	-22,5	-12,5	-17,9
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-22,6	-22,6	-22,6	-12,6	-18,0
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-27,4	-27,4	-27,4	-17,4	-22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_A - Geertjesweg 120-122
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
041_A	Geertjesweg 120-122	--	175550,43	443000,08	1,50	19,5	19,5	19,5	29,5	23,8
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	13,6	13,6	13,6	23,6	18,2
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	10,9	10,9	10,9	20,9	15,1
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	9,7	9,7	9,7	19,7	13,8
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	9,6	9,6	9,6	19,6	13,7
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	7,7	7,7	7,7	17,7	12,0
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	7,2	7,2	7,2	17,2	11,5
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	7,1	7,1	7,1	17,1	11,5
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	6,0	6,0	6,0	16,0	10,2
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	5,8	5,8	5,8	15,8	10,2
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	5,8	5,8	5,8	15,8	10,1
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	3,6	3,6	3,6	13,6	8,3
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	0,6	0,6	0,6	10,6	4,9
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	0,5	0,5	0,5	10,5	4,8
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	0,4	0,4	0,4	10,4	4,7
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-4,6	-4,6	-4,6	5,5	0,0
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-5,5	-5,5	-5,5	4,5	-0,9
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-5,6	-5,6	-5,6	4,4	-1,0
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-8,2	-8,2	-8,2	1,8	-4,0
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-8,3	-8,3	-8,3	1,7	-3,7
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-11,4	-11,4	-11,4	-1,4	-6,8
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-11,8	-11,8	-11,8	-1,8	-7,2
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-13,8	-13,8	-13,8	-3,8	-9,2
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-15,4	-15,4	-15,4	-5,4	-10,8
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-16,2	-16,2	-16,2	-6,2	-11,6
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-20,3	-20,3	-20,3	-10,3	-15,7
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-20,6	-20,6	-20,6	-10,6	-16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 041_B - Geertjesweg 120-122
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
041_B	Geertjesweg 120-122	--	175550,43	443000,08	5,00	20,7	20,7	20,7	30,7	24,6
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	14,8	14,8	14,8	24,8	18,9
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	12,9	12,9	12,9	22,9	16,5
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	10,6	10,6	10,6	20,6	14,2
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	10,5	10,5	10,5	20,5	14,2
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	10,0	10,0	10,0	20,0	13,7
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	8,7	8,7	8,7	18,7	12,5
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	8,1	8,1	8,1	18,1	11,9
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	7,0	7,0	7,0	17,0	10,8
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	7,0	7,0	7,0	17,0	10,8
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	6,8	6,8	6,8	16,8	10,6
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	4,5	4,5	4,5	14,5	8,6
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	0,8	0,8	0,8	10,8	4,6
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	0,7	0,7	0,7	10,7	4,4
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	0,5	0,5	0,5	10,5	4,3
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-5,0	-5,0	-5,0	5,0	-0,9
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-5,8	-5,8	-5,8	4,2	-1,7
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-6,0	-6,0	-6,0	4,0	-1,8
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-7,8	-7,8	-7,8	2,3	-4,0
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-8,7	-8,7	-8,7	1,3	-4,6
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-10,7	-10,7	-10,7	-0,7	-6,6
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-11,8	-11,8	-11,8	-1,8	-7,7
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-13,5	-13,5	-13,5	-3,5	-9,4
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-15,8	-15,8	-15,8	-5,8	-11,7
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-16,5	-16,5	-16,5	-6,5	-12,3
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-20,2	-20,2	-20,2	-10,2	-16,1
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-20,9	-20,9	-20,9	-10,9	-16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 042_A - Geertjesweg 118
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
042_A	Geertjesweg 118	--	175447,83	442976,48	1,50	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	16,2	16,2	16,2	26,2	20,8
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	14,6	14,6	14,6	24,6	18,6
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	13,5	13,5	13,5	23,5	17,5
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	13,4	13,4	13,4	23,4	17,4
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	11,2	11,2	11,2	21,2	15,4
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	10,3	10,3	10,3	20,3	14,5
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	10,2	10,2	10,2	20,2	14,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	9,8	9,8	9,8	19,8	13,9
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	9,6	9,6	9,6	19,6	13,8
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	9,5	9,5	9,5	19,5	13,7
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	5,9	5,9	5,9	15,9	10,5
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	3,6	3,6	3,6	13,6	7,7
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	3,5	3,5	3,5	13,5	7,7
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	3,3	3,3	3,3	13,3	7,5
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-1,8	-1,8	-1,8	8,2	2,7
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-4,2	-4,2	-4,2	5,8	0,4
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-4,3	-4,3	-4,3	5,7	0,3
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-5,1	-5,1	-5,1	4,9	-1,0
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-5,6	-5,6	-5,6	4,4	-1,1
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-9,5	-9,5	-9,5	0,5	-5,0
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-9,9	-9,9	-9,9	0,1	-5,4
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-10,4	-10,4	-10,4	-0,4	-5,9
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-13,3	-13,3	-13,3	-3,3	-8,7
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-14,3	-14,3	-14,3	-4,3	-9,8
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-18,0	-18,0	-18,0	-8,0	-13,5
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-19,1	-19,1	-19,1	-9,1	-14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 042_B - Geertjesweg 118
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
042_B	Geertjesweg 118	--	175447,83	442976,48	5,00	23,8	23,8	23,8	33,8	27,4
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	17,5	17,5	17,5	27,5	21,4
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	16,8	16,8	16,8	26,8	20,2
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	14,5	14,5	14,5	24,5	17,9
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	14,5	14,5	14,5	24,5	17,9
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	13,5	13,5	13,5	23,5	17,1
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	10,8	10,8	10,8	20,8	14,3
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	10,2	10,2	10,2	20,2	13,8
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	9,5	9,5	9,5	19,5	13,1
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	8,9	8,9	8,9	18,9	12,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	8,8	8,8	8,8	18,8	12,4
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	4,3	4,3	4,3	14,3	8,3
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	3,9	3,9	3,9	13,9	7,5
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	3,7	3,7	3,7	13,7	7,3
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	3,4	3,4	3,4	13,4	7,0
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-2,2	-2,2	-2,2	7,8	1,7
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-4,4	-4,4	-4,4	5,6	-0,9
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-4,6	-4,6	-4,6	5,4	-0,6
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-4,7	-4,7	-4,7	5,3	-0,7
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-8,0	-8,0	-8,0	2,0	-4,1
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-8,1	-8,1	-8,1	1,9	-4,2
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-10,4	-10,4	-10,4	-0,4	-6,4
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-10,5	-10,5	-10,5	-0,5	-6,6
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-13,7	-13,7	-13,7	-3,7	-9,7
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-14,7	-14,7	-14,7	-4,7	-10,8
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-19,5	-19,5	-19,5	-9,5	-15,5
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-19,5	-19,5	-19,5	-9,5	-15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 043_A - Geertjesweg 116
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
043_A	Geertjesweg 116	--	175388,17	442975,53	1,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,2
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	16,2	16,2	16,2	26,2	20,7
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	13,6	13,6	13,6	23,6	17,4
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	12,6	12,6	12,6	22,6	16,5
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	12,5	12,5	12,5	22,5	16,4
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	9,9	9,9	9,9	19,9	14,0
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	9,0	9,0	9,0	19,0	13,1
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	8,8	8,8	8,8	18,8	12,8
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	8,6	8,6	8,6	18,6	12,7
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	8,6	8,6	8,6	18,6	12,7
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	8,4	8,4	8,4	18,4	12,6
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	6,4	6,4	6,4	16,4	10,9
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	4,8	4,8	4,8	14,8	8,9
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	2,8	2,8	2,8	12,8	6,9
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	2,5	2,5	2,5	12,5	6,6
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-2,0	-2,0	-2,0	8,0	2,4
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-2,9	-2,9	-2,9	7,1	1,6
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-3,1	-3,1	-3,1	6,9	1,5
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-5,8	-5,8	-5,8	4,2	-1,8
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-6,8	-6,8	-6,8	3,2	-2,4
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-8,8	-8,8	-8,8	1,2	-4,3
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-8,9	-8,9	-8,9	1,1	-4,5
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-9,7	-9,7	-9,7	0,3	-5,3
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-13,7	-13,7	-13,7	-3,7	-9,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-14,2	-14,2	-14,2	-4,2	-9,7
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-17,9	-17,9	-17,9	-7,9	-13,4
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-18,8	-18,8	-18,8	-8,8	-14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 043_B - Geertjesweg 116
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
043_B	Geertjesweg 116	--	175388,17	442975,53	5,00	23,5	23,5	23,5	33,5	27,0
015	Gevelrooster zuid warmtepomp ruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	17,5	17,5	17,5	27,5	21,3
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	15,9	15,9	15,9	25,9	19,1
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	13,7	13,7	13,7	23,7	16,9
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	13,6	13,6	13,6	23,6	16,8
012	Dak schuin warmtepomp ruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	11,9	11,9	11,9	21,9	15,3
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	11,2	11,2	11,2	21,2	14,6
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	10,5	10,5	10,5	20,5	13,9
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	10,1	10,1	10,1	20,1	13,5
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	9,9	9,9	9,9	19,9	13,4
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	9,9	9,9	9,9	19,9	13,2
014	Gevelrooster noord warmtepomp ruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	7,2	7,2	7,2	17,2	11,1
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	4,9	4,9	4,9	14,9	8,4
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	2,9	2,9	2,9	12,9	6,3
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	2,5	2,5	2,5	12,5	5,9
008	Loopdeur zuid warmtepomp ruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	1,3
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-3,4	-3,4	-3,4	6,6	0,5
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-3,5	-3,5	-3,5	6,5	0,4
013	Dak vlak warmtepomp ruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-5,2	-5,2	-5,2	4,8	-1,9
007	Deuren noord warmtepomp ruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-7,4	-7,4	-7,4	2,7	-3,5
010	Gevel oost warmtepomp ruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-7,7	-7,7	-7,7	2,3	-3,9
011	Gevel zuid warmtepomp ruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-8,3	-8,3	-8,3	1,7	-4,5
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-9,3	-9,3	-9,3	0,7	-5,4
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-14,1	-14,1	-14,1	-4,1	-10,3
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-14,7	-14,7	-14,7	-4,7	-10,9
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-18,4	-18,4	-18,4	-8,4	-14,6
009	Gevel noord warmtepomp ruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-18,8	-18,8	-18,8	-8,8	-15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 044_A - Geertjesweg 114
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
044_A	Geertjesweg 114	--	175374,59	442973,87	1,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,2
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	16,1	16,1	16,1	26,1	20,6
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	13,6	13,6	13,6	23,6	17,5
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	12,8	12,8	12,8	22,8	16,6
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	12,6	12,6	12,6	22,6	16,5
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	10,0	10,0	10,0	20,0	14,1
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	9,0	9,0	9,0	19,0	13,2
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	8,9	8,9	8,9	18,9	12,9
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	8,7	8,7	8,7	18,7	12,8
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	8,7	8,7	8,7	18,7	12,8
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	8,5	8,5	8,5	18,5	12,7
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	6,4	6,4	6,4	16,4	10,9
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	4,9	4,9	4,9	14,9	8,9
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	3,0	3,0	3,0	13,0	7,0
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	2,6	2,6	2,6	12,6	6,7
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-1,9	-1,9	-1,9	8,1	2,5
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	1,9
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-2,8	-2,8	-2,8	7,2	1,7
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-5,6	-5,6	-5,6	4,4	-1,6
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-6,8	-6,8	-6,8	3,2	-2,3
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-8,5	-8,5	-8,5	1,5	-4,1
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-8,7	-8,7	-8,7	1,3	-4,3
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-9,7	-9,7	-9,7	0,3	-5,2
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-13,5	-13,5	-13,5	-3,5	-9,1
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-14,1	-14,1	-14,1	-4,1	-9,6
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-17,7	-17,7	-17,7	-7,7	-13,2
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-18,8	-18,8	-18,8	-8,8	-14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT oktober 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 044_B - Geertjesweg 114
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
044_B	Geertjesweg 114	--	175374,59	442973,87	5,00	23,6	23,6	23,6	33,6	27,1
015	Gevelrooster zuid warmtepompruimte	--	175278,63	443214,16	1,00	17,5	17,5	17,5	27,5	21,3
016	Dakventilator met demper + doorstraling	--	175274,18	443218,62	4,70	16,0	16,0	16,0	26,0	19,2
006	Rookgasafvoer ketel	--	175264,18	443216,00	4,70	13,9	13,9	13,9	23,9	17,1
005	Rookgasafvoer ketel	--	175264,27	443221,08	4,70	13,7	13,7	13,7	23,7	16,9
012	Dak schuin warmtepompruimte	--	175277,92	443218,45	3,50	12,1	12,1	12,1	22,1	15,5
002	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,33	443218,02	3,01	11,3	11,3	11,3	21,3	14,7
003	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,37	443215,71	3,01	10,6	10,6	10,6	20,6	14,0
004	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,41	443213,44	3,01	10,2	10,2	10,2	20,2	13,6
026	Ventilatieopening in dak stookruimte	--	175272,20	443218,58	4,00	10,0	10,0	10,0	20,0	13,3
001	Thermofin X-TACH.3-091-25-C-L-DE-ZC-02	--	175290,47	443220,29	3,01	10,0	10,0	10,0	20,0	13,5
014	Gevelrooster noord warmtepompruimte	--	175278,74	443222,88	1,00	7,4	7,4	7,4	17,4	11,3
020	Dak schuin zuid stookruimte	--	175265,36	443216,02	3,50	5,0	5,0	5,0	15,0	8,4
021	Dak vlak stookruimte	--	175265,47	443218,76	3,80	3,0	3,0	3,0	13,0	6,4
019	Dak schuin noord stookruimte	--	175265,36	443221,16	3,50	2,6	2,6	2,6	12,6	6,0
008	Loopdeur zuid warmtepompruimte	--	175276,58	443214,18	1,40	-2,4	-2,4	-2,4	7,6	1,4
025	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,80	443216,58	1,00	-3,1	-3,1	-3,1	6,9	0,8
024	Gevelrooster west stookruimte	--	175257,84	443220,29	1,00	-3,3	-3,3	-3,3	6,7	0,6
013	Dak vlak warmtepompruimte	--	175274,74	443218,54	3,80	-5,1	-5,1	-5,1	4,9	-1,8
007	Deuren noord warmtepompruimte	--	175275,70	443222,92	1,40	-7,3	-7,3	-7,3	2,7	-3,5
010	Gevel oost warmtepompruimte	--	175280,45	443218,52	1,30	-7,4	-7,4	-7,4	2,6	-3,6
011	Gevel zuid warmtepompruimte	--	175277,21	443214,18	1,30	-8,2	-8,2	-8,2	1,8	-4,4
017	Deuren west stookruimte	--	175257,82	443218,11	1,40	-9,0	-9,0	-9,0	1,0	-5,2
018	Loopdeur noord stookruimte	--	175264,51	443223,06	1,40	-14,0	-14,0	-14,0	-4,0	-10,2
023	Gevel noord stookruimte	--	175265,45	443223,04	1,30	-14,6	-14,6	-14,6	-4,6	-10,8
022	Gevel west stookruimte	--	175257,82	443218,43	1,30	-18,2	-18,2	-18,2	-8,2	-14,4
009	Gevel noord warmtepompruimte	--	175276,38	443222,91	1,30	-18,7	-18,7	-18,7	-8,7	-14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen