
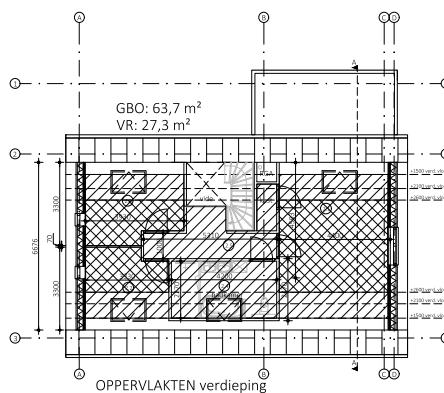
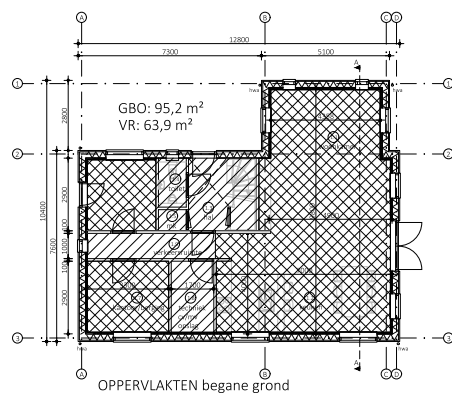
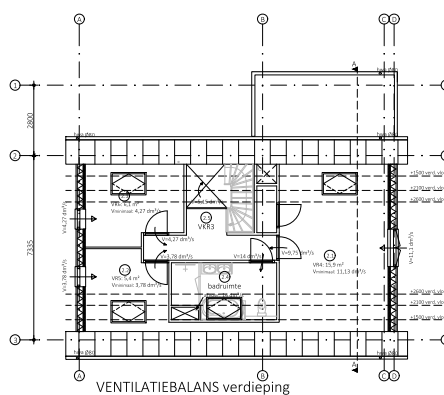
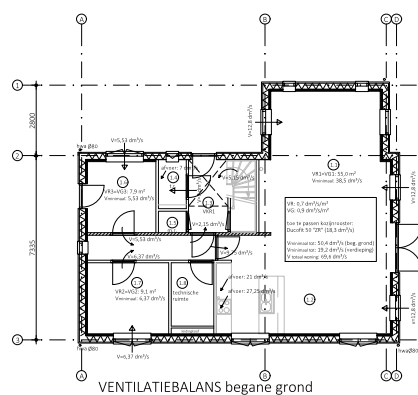
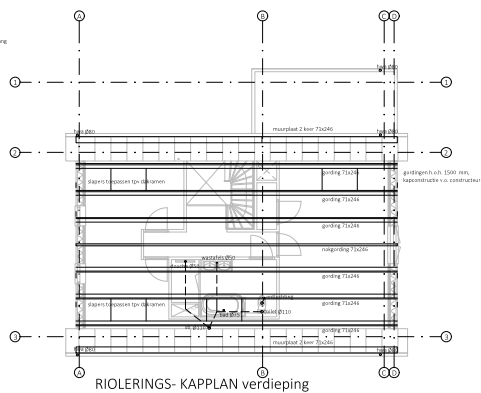


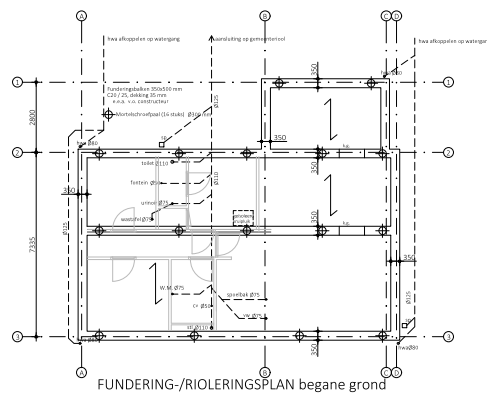

Renvooi

De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid van 60 minuten, gebaseerd op het criterium van bezwijken, bepaald volgens het gestelde in norm NEN 6071 en NEN 6072.

De toegepaste materialen van wanden en plafonds, waardoor een vluchtweg voert, met uitzondering van de vloeren bovenzijde trap, voldoen ten minste aan klasse 2 van de bijdrage tot brandvoortplanting, bepaald volgende de norm NEN 6055. De rookproductie van de

De toegepaste materialen van een constructie-onderdeel, met uitzondering van een dak, vloer en bovenzijde trap, voldoen ten minste aan klasse 4 van de bijdrage tot brandveerplanting, bepaald volgens de norm NEN 6065.

De rookproductie van de toegepaste materialen heeft een rookdichtheid niet groter dan 10 m^{-1} , bepaald volgens de norm NEN 6066.
De installatietechnische doorvoeringen door brandscheidingen voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 13 en 15 van de

Voeren en trappen, waarover een rookwrije vluchtruimte voert, bezitten een brandwerendheid op bezwijken van ten minste 30 minuten.

De toegepaste trappen met woonfunctie dienen te voldoen aan BB art. 2:27 tabel 2.33, eerste kolom. De toegepaste trappen met overige functie dienen te voldoen aan BB art. 2:27 tabel 2.33, tweede kolom.

Vloerafscheidingen dienen te voldoen aan BB art. 2.15 t/m 2.18.

Deuren, ramen kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige scheidsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbrask, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde

tussen een niet-gemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gebruiksfunctie of een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte.

Het verblijfsgebied is minimaal 55% van het gebruiksooppervlakte. GBO = 158,9 m² VG = 91,20 m² (57%)

Alle kozijnen ramen en deuren van nieuw te bouwen delen voorzien van HR++ beglazing
Veiligheidsglas toepassen voor alle puien en deuren met beglazing vanaf peil

kolommen begane grond vzw brandwerende verf, 30 minuten
hwa: hemelwater afvoer

V: Ducotop 50 ZR, debiet 14,8 dm³/s per m¹. kozijnen met screen voorzien van Ducotwin 50 ZR, debiet 14,5 dm³/s per m¹
dm 930x2300 (deurmaat)

Maatvoering in het werk te controleren!

Nieuwbouw woning
Herwensedijk 10a te Herwen 23-07-2020

Technische plattegronden

fase	Omgevingsvergunning	
------	---------------------	---

schaal	1:100	formaat	A1	getekend	Peter Pes
--------	-------	---------	----	----------	-----------

projectnr.	18.04	versie	A	bestand	18.04-02A
------------	-------	--------	---	---------	-----------

2-Stroom teken- en ontwerpbureau V.O.F. 06 10385532 | 06 37468509

