



AH.2022.0958.03.R001

**Akoestisch Onderzoek
Leesten Schouwbroek**

definitief
3 juli 2025

Bedrijfsgegevens

Opdrachtgever	Gemeente Zutphen
Contactpersoon opdrachtgever	[REDACTED]
Project	Leesten Schouwbroek, Zutphen
Betreft	akoestisch onderzoek ruimtelijke procedure
Uw kenmerk	-
Rapport	AH.2022.0958.03.R001
Datum	3 juli 2025
Versie	001
Status	definitief
Uitgevoerd door	Adviesbureau de Haan B.V. Weerdjesstraat 70 6811 JE Arnhem Postbus 153 6800 AD Arnhem
Contactpersoon	[REDACTED]
Auteur	[REDACTED]
Projectadviseur	[REDACTED]
2e lezer/secr.	HL PZW

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Situatie	5
2.1 Planologische situatie	5
2.2 Het project	6
3. Beoordelingskader	7
3.1 Nieuwe woningen	7
3.2 Gemeentelijk beleid	7
3.3 Toetsingskader Plan	7
3.4 Wijziging/aanleg weg (artikel 5.78m, n)	8
3.5 Indirecte akoestische effecten (effecten op woningen in omgeving).	8
4. Uitgangspunten	9
4.1 Verkeersgegevens	9
4.2 Modellerings	10
4.3 Rekenmethode	11
4.4 Bouwplan	11
5. Resultaten	13
5.1 Geluid op woningbouwplan	13
5.2 Effecten op omgeving	15
5.3 Afweging maatregelen	16
5.4 Gemeentelijk beleid	17
6. Conclusie	18
6.1 Geluid Wegverkeer	18
6.2 Afweging ETFAL	18
6.3 Vervolg	19

Bijlagen

Bijlage 1	Rekenmodel
Bijlage 2	Resultaten
Bijlage 3	Beoordelingskader

1. Inleiding

De gemeente Zutphen wil het woningbouwplan Leesten Schouwbroek mogelijk maken. Deze ontwikkeling is in strijd met de regels van het omgevingsplan en moet planologisch mogelijk worden gemaakt. Hiervoor moet een ruimtelijke procedure worden doorlopen. Hierbij is het nodig aan te tonen dat de nieuwe ontwikkeling leidt tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL).

Als onderdeel van de ruimtelijke procedure heeft Adviesbureau De Haan een akoestisch onderzoek uitgevoerd waarin het geluid door de gemeentelijke en provinciale wegen is bepaald.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 beschrijven wij de situatie en in hoofdstuk 3 het beoordelingskader.

De uitgangspunten zijn in hoofdstuk 4 weergegeven. De resultaten en geluidmaatregelen staan in hoofdstuk 5. Als laatste is de conclusie in hoofdstuk 6 opgenomen.

2. Situatie

Het plan ligt aan de oostzijde van Zutphen, omsloten door de Kerkhofweg en de provinciale wegen N314 en N319.

Het plan ligt binnen het geluidsandachtsgebied van de gemeentelijke en provinciale wegen. Er zijn geen andere relevante geluidbronnen met geluidsandachtsgebied dat over het plan reikt.



figuur 1: geluidsandachtsgebied provinciale wegen (oranje) en indicatieve ligging van het plan (blauw)

2.1 Planologische situatie

Voor de planlocatie gelden de regels uit het bestemmingsplan "Buitengebied Zuid en West" dat onderdeel is van het tijdelijk deel van het omgevingsplan gemeente Zutphen. De bestemming 'agrarisch met waarden - 1' is van toepassing. De plankaart is opgenomen in de figuur op de volgende bladzijde. Het voorgenomen plan past niet binnen de regels van het omgevingsplan en er is ook geen afwijkingsbevoegdheid.



figuur 2: verbeelding bestemmingsplan "Buitengebied Zuid en West"

2.2 Het project

In het plangebied komen 425 woningen. Het gaat hierbij om koop- en huurwoningen uitgevoerd als vrijstaande, twee-onder-een kapwoningen, rijwoningen, rug-aan-rugwoningen, waterwoningen en appartementen. Het plan wordt ontsloten aan de noordzijde van de Kerkhofweg.

3. Beoordelingskader

3.1 Nieuwe woningen

Bij het toelaten van geluidgevoelige gebouwen in het aandachtsgebied van een weg is het noodzakelijk dat de geluidkwaliteit aanvaardbaar is. De gemeente moet omgevingswaarden in het omgevingsplan opnemen om de gezondheid te beschermen. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan instructieregels die de gemeente moet toepassen voor het beschrijven van de geluidkwaliteit in het omgevingsplan. In bijlage 3 is het complete beoordelingskader opgenomen.

3.2 Gemeentelijk beleid

De gemeente Zutphen heeft een nota Hogere waarden. In aanvulling hierop heeft de gemeente een memo opgesteld hoe deze nota gelezen moet worden met de nieuwe standaard- en grenswaarde in de omgevingswet. Daarbij wordt pragmatisch gekozen voor het aansluiten bij de wettelijke regels en het bestaande beleid voor zover het niet strijdig is met de Omgevingswet.

- Als **streefwaarde** is in het gemeentelijk beleid voor wegverkeersgeluid 48 dB gehanteerd. Deze waarde komt overeen met de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. Onder de omgevingswet hanteren we daarom als streefwaarde de standaardwaarde van 50 dB voor provinciale wegen en 53 dB voor gemeentelijke wegen.
- De **bovenwaarde** is afhankelijk van de gebiedstypering. In dit geval gaat het om een woonkwartier waarvoor in het bestaande beleid een bovengrens van 58 dB geldt. Zonder de aftrek artikel 110g uit de Wet geluidhinder is dit 63 dB.
- Langs de rand van een woonkwartier is een 5 dB hogere geluidbelasting toegestaan. Dit komt neer op 68 dB onder de omgevingswet.

In de nota Hogere waarden is een aantal voorwaarden van toepassing als het geluid hoger is dan de streefwaarde:

- 1 Minimaal één geluidluwe gevel met te openen delen grenzend aan de buitenlucht.
- 2 Minimaal één buitenruimte aan de geluidluwe zijde.
- 3 Dove gevels zoveel mogelijk beperken.
- 4 Cumulatie inzichtelijk maken.

3.3 Toetsingskader Plan

De gemeente heeft nog geen omgevingswaarden in het omgevingsplan opgenomen.

Met het bestaande beleid wordt aangesloten bij de wettelijke regels voor zover deze niet strijdig zijn met de Omgevingswet. In dit beleid wordt een bovenwaarde tot 68 dB toegestaan. Dit is in strijd met de grenswaarde van 60 dB uit het Bkl voor provinciale wegen.

Hieronder staan voor het plan de relevante toetswaarden en voorwaarden.

tabel 1: standaard- en grenswaarden geluid

Geluidbronsoorten	Standaardwaarde in L_{dwn} (dB)	Grenswaarde in L_{dwn} (dB)
Provinciale wegen	50	60
Gemeentewegen	53	63

Deze waarden gelden op de locatie waar een gevel mag komen voor een nieuw te bouwen geluidgevoelig gebouw. Voor woonwagens gelden de standaard- en grenswaarden op de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van de woonwagen.

3.4 Wijziging/aanleg weg (artikel 5.78m, n)

Het plangebied wordt ontsloten aan de noordzijde op de Kerkhofweg. Binnen het plangebied wordt een nieuwe weg aangelegd, op de locatie waar deze aantakt op de Kerkhofweg vindt een fysieke wijziging plaats van de Kerkhofweg.

Bij de aanleg of wijziging van een gemeenteweg moet het omgevingsplan erin voorzien dat het geluid op de geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de hoogste van de volgende twee waarden:

- de standaardwaarde (van 53 dB);
- het geluid op die geluidgevoelige gebouwen op het tijdstip van de wijziging van het omgevingsplan.

Het omgevingsplan kan erin voorzien dat het geluid toeneemt als:

- geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de hoogste van de genoemde waarden te kunnen voldoen;
- de overschrijding door het treffen van maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt;
- én het geluid niet hoger is dan de grenswaarde (van 70 dB).

Ook moet hierbij de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde en het gezamenlijke geluid op de gevel van de geluidgevoelige gebouwen worden beoordeeld/bepaald.

3.5 Indirecte akoestische effecten (effecten op woningen in omgeving).

Toelaten van een ontwikkeling kan leiden tot een verkeerstoename op wegen in de omgeving. Door de hoeveelheid woningen in het plangebied ontstaan indirecte akoestische effecten.

Bij het vaststellen van een omgevingsplan zorgt het bevoegd gezag ervoor dat het geluid op een geluidgevoelig gebouw door gemeentewegen waarover geen besluit wordt genomen, **niet méér toeneemt dan 1.5 dB** (artikel 5.78af, lid 1 Bkl). Deze wordt bepaald ten opzichte van de situatie in het maatgevende jaar zonder de wijziging. Een toename van meer dan 1.5 dB is onder voorwaarden mogelijk. Het bevoegd gezag beoordeelt indirecte akoestische effecten bij het toelaten van een weg en gebouwen en weegt af of er sprake is van een goed- woon en leefklimaat en dus een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Effecten op wegen met geluidproductieplafonds (provinciale wegen) vallen hier niet onder. De bescherming is hiervoor geregeld door de plicht tot naleving van de geluidproductieplafonds.

4. Uitgangspunten

4.1 Verkeersgegevens

In opdracht van de gemeente Zutphen heeft Goudappel een analyse gemaakt van de verkeersgeneratie en afwikkeling vanuit het plan. Wij hebben hierbij de huidige situatie, de referentiesituatie voor 2040 en de situatie in 2040 inclusief plan ontvangen.

De verkeersgeneratie door het plan is totaal 2535 motorvoertuigen. Deze verdelen zich over de wegen in het plan. In het plan is de rijsnelheid 30 km/uur en zijn de wegen voorzien van elementenverharding in keperverband.

De Vordenseweg (N319) en de Leestense Rondweg (N314) zijn provinciale wegen. De gegevens voor deze wegen zijn verkregen uit het geluidregister (CVGG).


Voor de provinciale wegen hebben wij de toename door het plan opgeteld bij de intensiteiten uit het CVGG, dit is een worstcase-benadering. De provinciale wegen hebben een groter aandeel vrachtverkeer dan het verkeer dat door het plan ontstaat.

Voor wegen met gescheiden rijbanen is de intensiteit verdeeld over twee rijlijnen.

tabel 1: verkeersgegevens

Wegvak	Beheerder	CVGG	Toename door plan	Gehanteerde intensiteit 2040 (plan)	Rijsnelheid	Wegdek
Vordenseweg (westtak) (N319)	Provincie	1661	617	2278	60 km/uur	Akoestisch geoptimaliseerd SMA
Vordenseweg (tussen kruising en rotonde) (N319)	Provincie	1661	1620	3281	60 km/uur	Akoestisch geoptimaliseerd SMA
Vordenseweg (N319) ten oosten van rotonde	Provincie	9746	397	10143	80 km/uur	Akoestisch geoptimaliseerd SMA
Leestense Rondweg (N314) (zuid)	Provincie	10917	767	11684	80 km/uur	ZOAB/dab
Leestense Rondweg (N314) (Noord)	Provincie	10748	275	11023	80 km/uur	ZOAB/dab
Kerkhofweg (plan - Vordense weg)	Gemeente	*	2239	4697	50 km/uur	Dicht Asfaltbeton
Kerkhofweg (Plan - GGZ)	Gemeente	*	303	2761	50 km/uur	Dicht Asfaltbeton
Kerkhofweg (GGZ - centrum)	Gemeente	*	284	2785	50 km/uur	Dicht Asfaltbeton
generatie plan	gemeente	*	2535	2535	30 km/uur	Elementenverharding in keperverband

(*) gemeentewegen zitten niet in het cvgg.

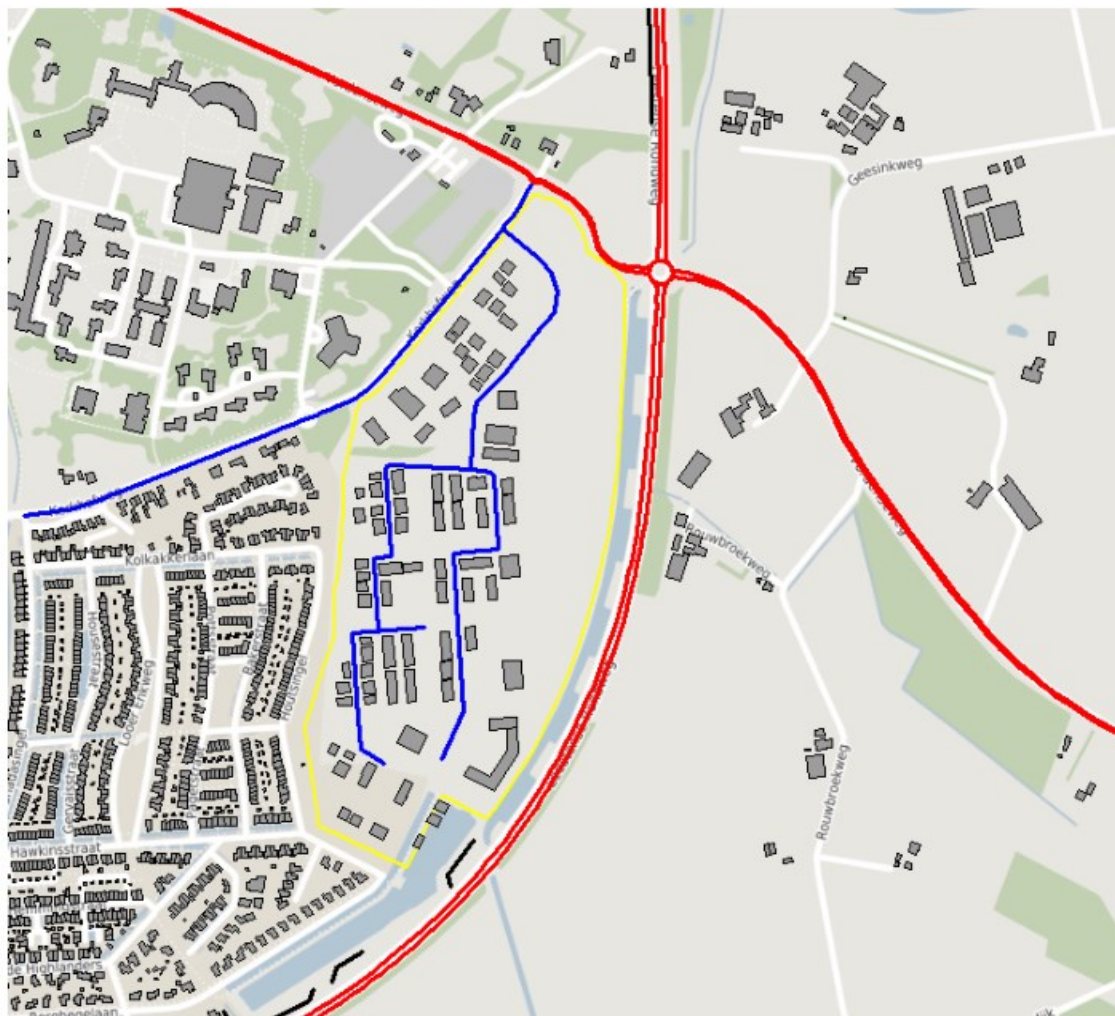

figuur 3: ligging gemeentelijke wegen (blauw) en provinciale wegen (rood)

4.2 Modellerings

De berekeningen van de geluidbelasting afkomstig van het weg- en railverkeer zijn verricht met het door DGMR ontwikkelde computerprogramma Geomilieu (V2024.1).

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn, rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispuntcorrecties. Er is gerekend met één reflectie en een sectorhoek van twee graden.

Het rekenmodel is ingevoerd ten opzichte van het Rijksdriehoekscoördinatenstelsel. Bij de berekeningen zijn wij uitgegaan van een standaard hard (reflecterend) bodemgebied met bodemfactor 0. De zachte (absorberende) bodemgebieden zijn in het rekenmodel ingevoerd met bodemfactor 1.

Voor de bebouwing in de omgeving is gebruikgemaakt van de gebouwen- en hoogte-informatie uit de dataset 3D-geluid.

4.3 Rekenmethode

Het geluid op de gevels is berekend met de Meet- en rekenmethode geluid wegen (bijlage IVe Omgevingsregeling). Bij de berekening van het geluid op de gevels is geen rekening gehouden met de eventuele geluidafschermende werking van gesloten borstweringen op balkons. De gehanteerde rekenmethode is hiervoor niet geschikt. Bij de berekening van de geluidwering van de gevels kan het geluidafschermende effect wel worden meegenomen.

4.4 Bouwplan

De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de verbeelding van het plan zijnde de maximaal planologische situatie. Het geluid is op de bouwvlakken bepaald, waarbij is uitgegaan van de maximale bouwhoogtes die zijn opgenomen in het plan.

Bouwhoogte bebouwing is als volgt geregeld:

- de goothoogte van grondgebonden hoofdgebouwen bedraagt maximaal 6 m;
- de bouwhoogte van grondgebonden hoofdgebouwen bedraagt maximaal 12 m;
- de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' is als volgt:
 - ter plaatse van de aanduiding 'maximaal 2 bouwlagen' maximaal 12 m waarbij geldt dat deze woningen als beneden-bovenwoningen worden uitgevoerd waarvan de bovenwoning onder de kap een woonlaag mag hebben;
 - ter plaatse van de aanduiding 'maximaal 3 bouwlagen' maximaal 12 m;
 - ter plaatse van de aanduiding 'maximaal 4 bouwlagen' maximaal 15 m;
 - ter plaatse van de aanduiding 'maximaal 5 bouwlagen' maximaal 18 m;
- voor de woonwagens bedraagt de bouwhoogte maximaal 6 meter.

Het geluid is berekend op de gevels, op twee derde hoogte van de verdiepingen, waarbij is uitgegaan van een standaardverdiepingshoogte van 3 meter. De volgende figuren geven de verbeelding en een impressie van het rekenmodel.



figuur 4: verbeelding plan Leesten Schouwbroek



figuur 5: 3D-impressie rekenmodel

5. Resultaten

In de volgende paragrafen beoordelen wij de resultaten van de provinciale en gemeentelijke wegen op het plan. Ook de effecten van het plan op de bestaande woningen in de omgeving brengen we in beeld. In de bijlagen zijn de resultaten op alle toetspunten opgenomen.

5.1 Geluid op woningbouwplan

5.1.1 Provinciale wegen

Uit de figuur op de volgende bladzijde volgt dat het geluid door de provinciale wegen op de woningen aan de oostzijde van het plan boven de standaardwaarde is. Ter plaatse van het appartementencomplex in het zuiden is het geluid op de oostgevel hoogstens 64 dB. Voor de woningen aan het water is het geluid op de oostgevel tot 61 dB.

Het geluid bij het appartementencomplex en de woningen aan het water is hoger dan de grenswaarde van 60 dB.



figuur 6: resultaten provinciale wegen op plan

5.1.2 Gemeentelijke wegen

Het geluid op de woningen in het plangebied door de gemeentelijke weg Kerkhofweg en de nieuw aan te leggen wegen in het plangebied is hoogstens 53 dB. Daarmee wordt voldaan aan de standaardwaarde. In de bijlage zijn de resultaten op alle woningen opgenomen.

5.1.3 Cumulatie

Er is alleen sprake van wegverkeersgeluid. Er is geen sprake van cumulatie met andere geluidbronnen.

5.1.4 Gezamenlijk geluid

Het gezamenlijke geluid is hoogstens 64 dB op de oostgevel van het appartementencomplex. In de bijlage zijn de resultaten op alle toetspunten opgenomen. Deze waarden kunnen worden gebruikt bij het bepalen van de gevelmaatregelen.

5.2 Effecten op omgeving

Door de ontwikkeling van het plan neemt het verkeer in de omgeving toe, waardoor het geluid op (bestaande) woningen in de omgeving ook kan toenemen.

De Kerkhofweg wordt fysiek gewijzigd om de aansluiting van het plan mogelijk te maken. De bestaande woningen liggen op ongeveer 100 meter tot 150 meter aan de noordzijde en op circa 400 meter ten zuiden van deze aansluiting.

5.2.1 Wijziging weg

De Kerkhofweg heeft een aandachtsgebied van 200 meter. Binnen deze afstand vanaf de locatie waar de nieuwe weg op de Kerkhofweg aantakt, zijn twee woningen aanwezig (Vordenseweg 11 en Vordenseweg 18). Het geluid van de gemeentewegen in de toekomstige situatie inclusief het extra verkeer (2040 met plan) is bij deze woningen (veel) lager dan de standaardwaarde van 53 dB. Een toename tot 1,5 dB (ten opzichte van de 2040 referentie) is bij deze woningen daarmee niet aanwezig.

5.2.2 Indirect effect - Gemeentelijke wegen

Voor de woningen aan de Kerkhofweg zijn de indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer door het plan bepaald. In onderstaande tabel staat het geluid door de gemeentelijke wegen (onder andere Kerkhofweg) voor de toekomstsituatie zonder en met plan weergegeven.

tabel 2: indirect effect gemeentewegen

	2040 referentie	2040 met plan	Toename
Kerkhofweg 5	55.5	56.0	+0.5 dB
Kerkhofweg 7	55.6	56.1	+0.5 dB
Kerkhofweg 9	55.5	56.0	+0.5 dB
Kerkhofweg 13	55.5	56.0	+0.5 dB
Kerkhofweg 15	56.8	57.3	+0.5 dB

Uit de resultatentabel volgt dat door de ontwikkeling van het plan het geluid op de woningen in de omgeving toeneemt met hoogstens 0.5 dB. Deze toename is toegestaan volgens het Bkl.

5.2.3 Indirect effect Provinciale wegen

Effecten op wegen met geluidproductieplafonds (provinciale wegen) vallen niet onder de beoordeling van de indirecte akoestische effecten. De bescherming is hiervoor geregeld door de plicht tot

naleving van de geluidproductieplafonds. De gemeente zal met provincie moeten afstemmen en samenwerken over hoe hiermee om te gaan.

Voor de volledigheid hebben we het indirect akoestisch effect van veranderend verkeer op de provinciale wegen in beeld gebracht. In onderstaande tabel staat het geluid in de referentiesituatie (op basis van het cvgg) en in de plansituatie (cvgg inclusief toename verkeer door plan).

tabel 3: indirect effect provinciale wegen (L_{den} in dB)

	2040 referentie (L_{den} gpp)	2040 met plan	Toename
Vordenseweg 11	57.8	59.1	+1.3
Vordenseweg 18	54.8	55.9	+1.1

Het geluid door de provinciale wegen neemt op de bestaande woningen langs de provinciale weg (Vordenseweg) met 1.3 dB toe.

5.3 Afweging maatregelen

Het geluid door de provinciale weg is in het plangebied boven de standaardwaarde. Bij het appartementencomplex en de woningen aan het water is het geluid ook boven de grenswaarde.

Bronmaatregelen zijn overwogen:

- Het aanpassen van de rijsnelheid is niet goed mogelijk gezien de functie van de provinciale weg.
- Het aanpassen van het wegdek. Uit het CVGG volgt dat een deel van de N314 al voorzien is van Zoab. Als het wegvak ten zuiden van de rotonde van 950 meter wordt voorzien van een geluidreducerend wegdek, dan neemt het geluid in het plangebied met 2 dB af. De provincie is wegbeheerder. De gemeente kan met de provincie bij groot onderhoud afwegen of een geluidreducerend wegdek wordt aangelegd.
- Het vergroten van de afstand tussen woningen en weg is waar mogelijk al gedaan. In het noordelijke deel komt tussen het plan en de weg een park, waardoor de afstand tussen de woningen en weg al vergroot is. Het appartementencomplex en de waterwoningen kunnen vanwege de aanwezigheid van leidingen ook niet verder naar het westen worden verschoven. Daarmee kunnen dove gevels niet voorkomen worden.

Overdrachtsmaatregelen:

- Schermmaatregelen zijn vooral effectief wanneer deze dicht bij de bron of ontvanger worden getroffen.
- Een scherm langs de provinciale weg (N314) van 2 meter hoog en 850 meter lang kan het geluid op de waterwoningen beperken tot de grenswaarde. Voor het appartementencomplex blijft het geluid op de hogere bouwlagen boven de grenswaarde. Voor een deel van de woningen in de noordelijke helft van het plan wordt het geluid tot de standaardwaarde gereduceerd. Het opnemen van een geluidscherm is landschappelijk en stedenbouwkundig niet gewenst.
- Een laag scherm (1 meter hoog) met diffractor langs de provinciale weg heeft minder impact op het landschap en heeft een vergelijkbaar effect als het hierboven beschreven scherm van 2 meter hoog.
- Om bij het appartementencomplex (vier - vijf bouwlagen) het geluid op de volledige gevel te beperken, zijn zeer hoge schermen nodig die op bezwaren van landschappelijke aard stuiten.

5.4 Gemeentelijk beleid

Het geluid door de gemeentelijke wegen is hoogstens 53 dB. Dit past binnen de streefwaarde uit het gemeentelijke beleid.

Het geluid door de provinciale wegen is op één appartementencomplex hoogstens 64 dB. Op de waterwoningen is het geluid 61 dB. Deze waarden zijn boven de streefwaarde uit het geluidbeleid, maar voldoen aan de bovengrens tot 68 dB. Dit is echter in strijd met de richtlijn uit het Bkl waar de grenswaarde 60 dB is. Op de andere blokken langs de oostrand van het plangebied is het geluid hoogstens 59 dB.

Bij geluid hoger dan de streefwaarde heeft de gemeente de volgende aanvullende voorwaarden:

- Minimaal één geluidluwe gevel met te openen delen grenzend aan de buitenlucht.
- Minimaal één buitenruimte aan de geluidluwe zijde.

De oostgevel van de woningen aan de oostzijde van het plan ondervindt geluid boven de standaardwaarde door de provinciale weg. De westgevel van de woningen is geluidluw. Bij het realiseren van de buitenruimte moet ervoor gezorgd worden dat de buitenruimte (ook) aan deze zijde ligt.

6. Conclusie

De gemeente Zutphen wil het woningbouwplan Leesten Schouwbroek mogelijk maken. Als onderdeel van de ruimtelijke procedure heeft Adviesbureau De Haan een akoestisch onderzoek uitgevoerd waarin het geluid door de gemeentelijke en provinciale wegen is bepaald. In dit hoofdstuk vatten we de onderzoeksresultaten samen in een conclusie.

6.1 Geluid Wegverkeer

Het geluid van de gemeentewegen Kerkhofweg ter plaatse van het woningbouwplan voldoet aan de standaardwaarde van 53 dB uit het Bkl. In het plangebied is het geluid door de provinciale wegen hoger dan de standaardwaarde van 50 dB uit het Bkl. Op één appartementencomplex en de woningen aan het water is het geluid ook hoger dan de grenswaarde van 60 dB. Geluidmaatregelen zijn onderzocht, maar stuiten op bezwaren. Daar waar het geluid hoger is dan de grenswaarde, zijn niet-geluidgevoelige gevels nodig.

De wijziging van de weg zelf voor het realiseren van de aansluiting leidt niet tot een toename van het geluid door de gemeentelijke wegen boven de standaardwaarde.

De groei van verkeer op de gemeentelijke wegen geeft een toename van 0.5 dB op de woningen aan de Kerkhofweg. Deze toename is toegestaan binnen het Bkl.

De groei van het verkeer op de provinciale wegen geeft een toename van 1.3 dB op de woningen aan de Vordenseweg. De gemeente zal met provincie moeten afstemmen en samenwerken over hoe hiermee om te gaan.

6.2 Afweging ETFAL

Het geluid op de gevels van de nieuwbouw past grotendeels binnen de waarden uit het Bkl. Bij een appartementencomplex en de woningen aan het water is het geluid van de provinciale wegen hoger dan de grenswaarde. Het verplaatsen van deze nieuwbouw om wel te voldoen aan de grenswaarde is onderzocht, maar niet mogelijk. Geluidmaatregelen stuiten op bezwaren. Daar waar het geluid hoger is dan de grenswaarde, zijn niet-geluidgevoelige gevels nodig.

Het gezamenlijke geluid is maximaal 64 dB. Cumulatie van geluid met andere bronnen is niet aanwezig. Door het nieuwbouwplan treedt geen indirect akoestisch effect van veranderd verkeer op. Het gemeentelijk geluidbeleid heeft als voorwaarde dat iedere woning een geluidluwe zijde en een geluidluwe buitenruimte (geluid ≤ 53 dB) moet hebben.

De geluidwering van de gevels zorgt ervoor dat het geluid in de woningen voldoet aan de nieuwbouweisen van het Bbl en komt overeen met de voorwaarde uit het geluidbeleid.

6.3 Vervolg


De gemeente Zutphen beoordeelt of de (buitenplanse) omgevingsplanactiviteit voldoet voor het aspect 'geluid' aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL) en kan dit onderzoek daarbij gebruiken. Ten behoeve van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen toont de ontwikkelaar aan dat de binnenwaarde in de appartementen aan de nieuwbouweisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoet.


Adviesbureau de Haan B.V.


Bijlage 1


Titel

Rekenmodel

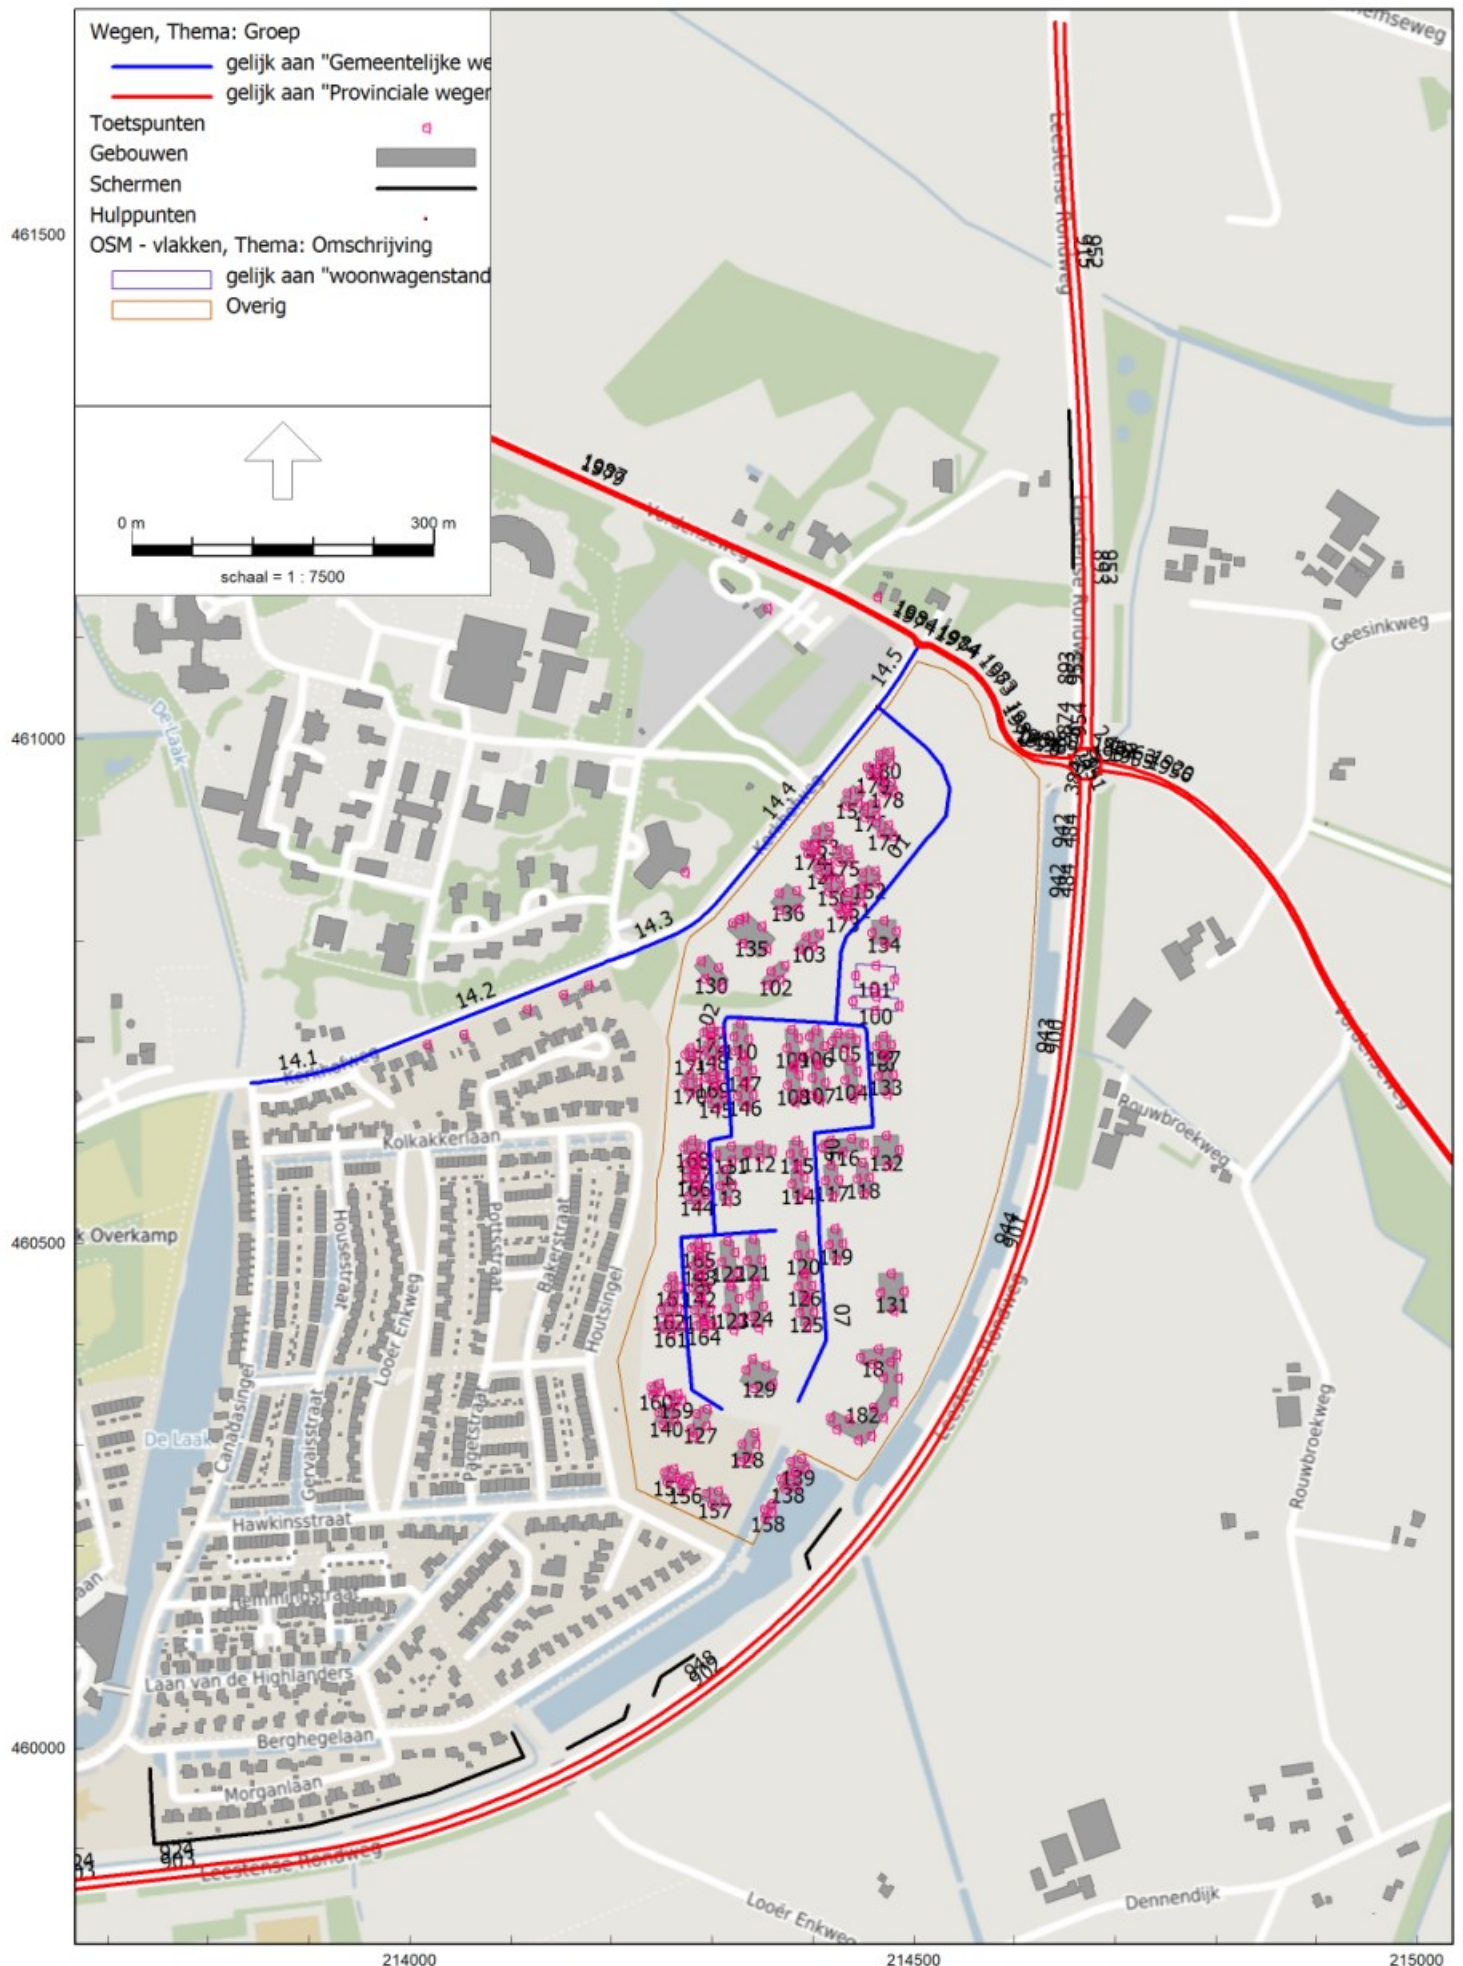



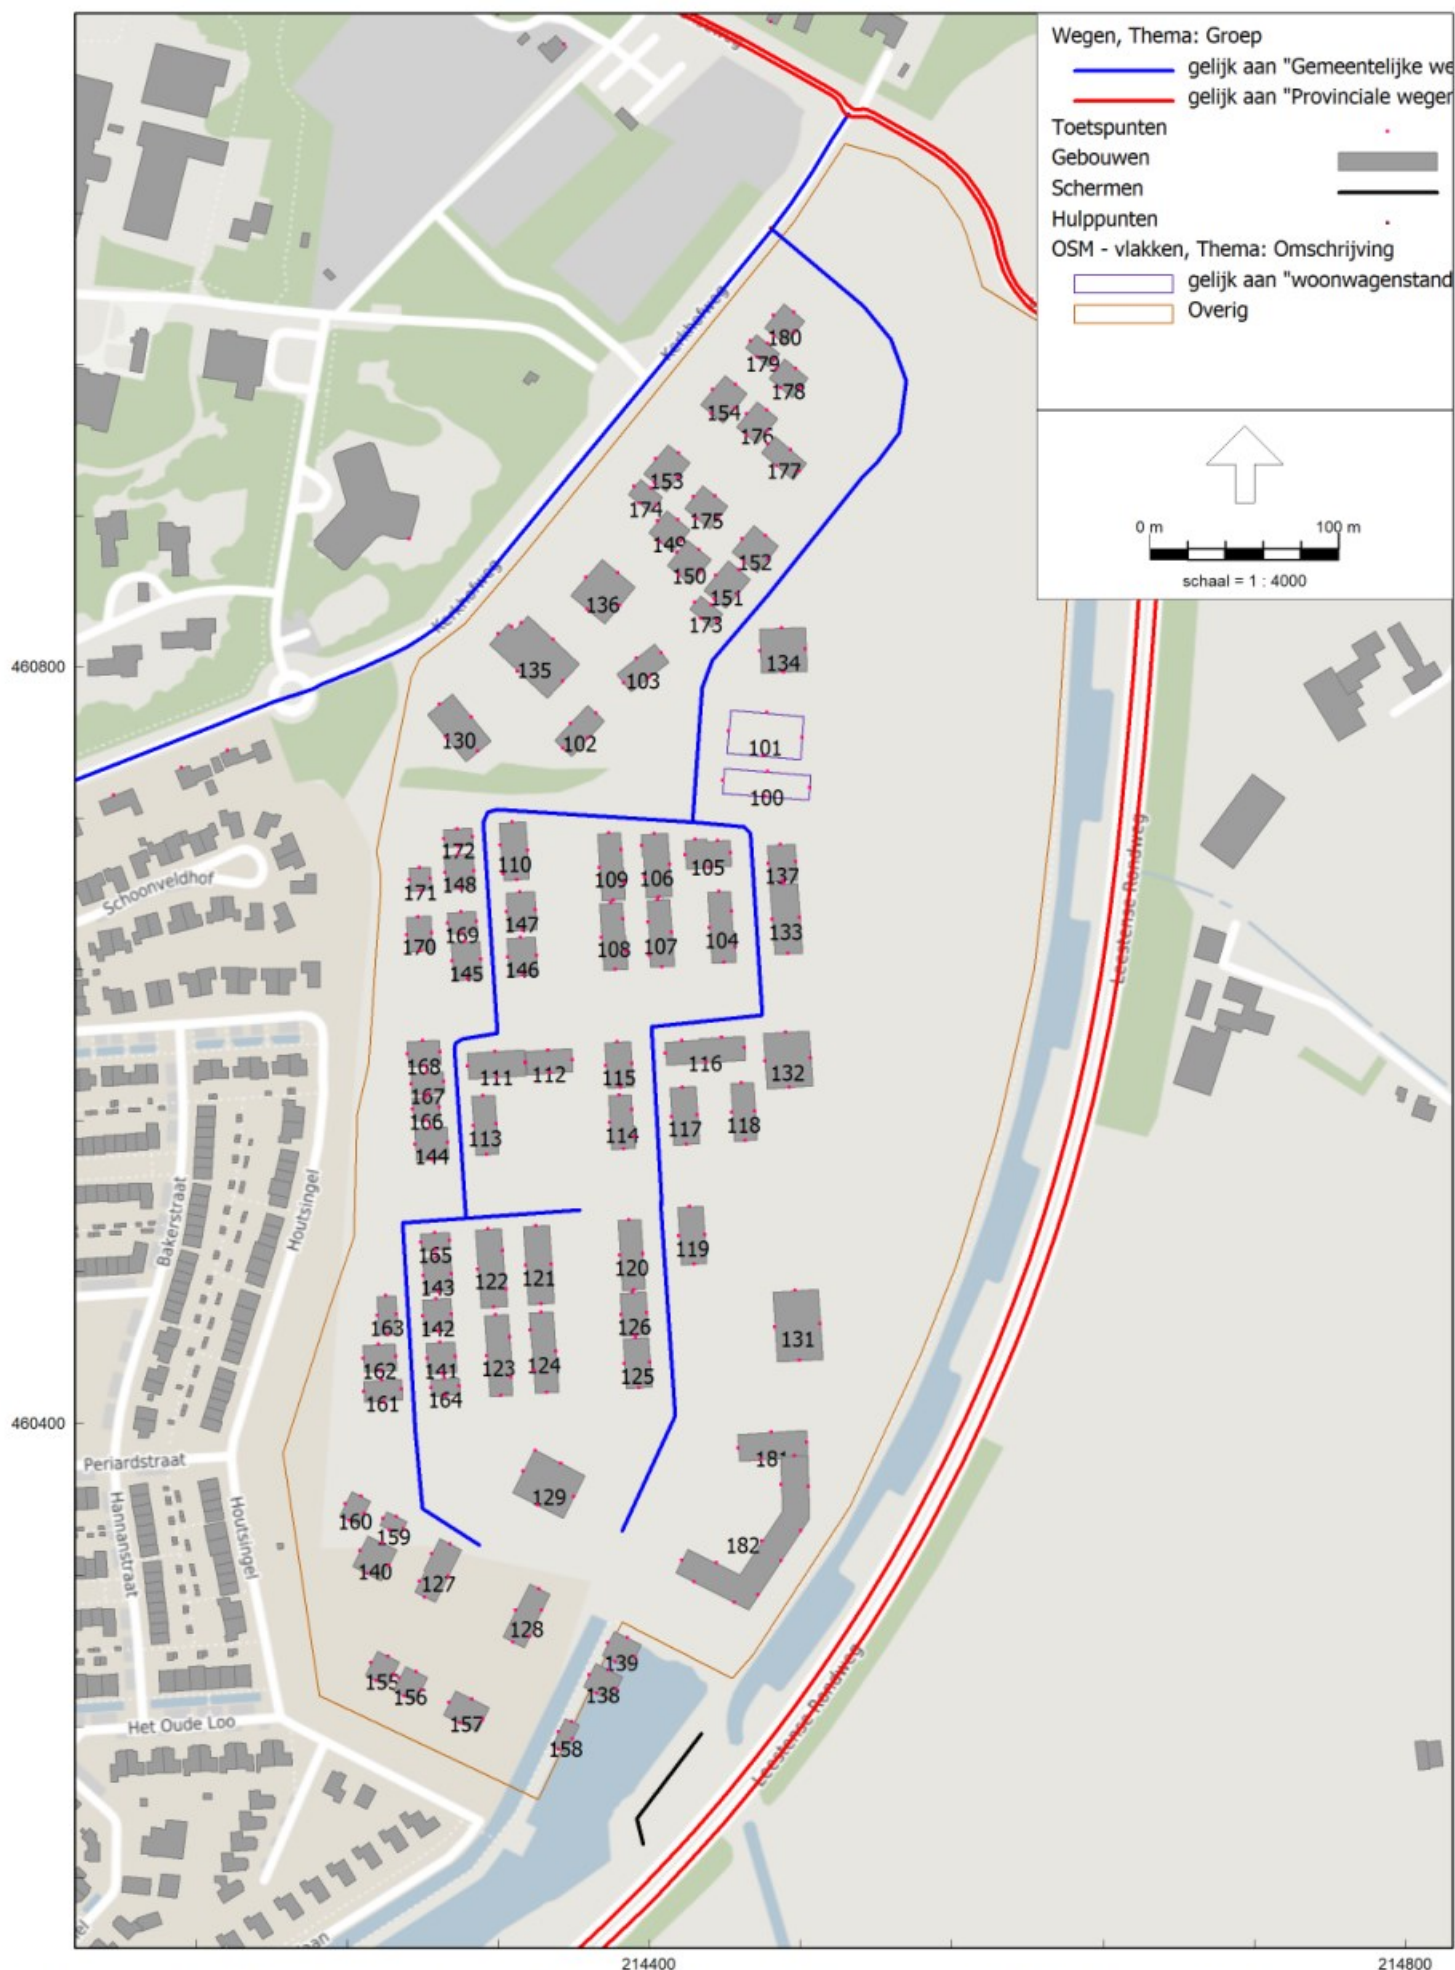


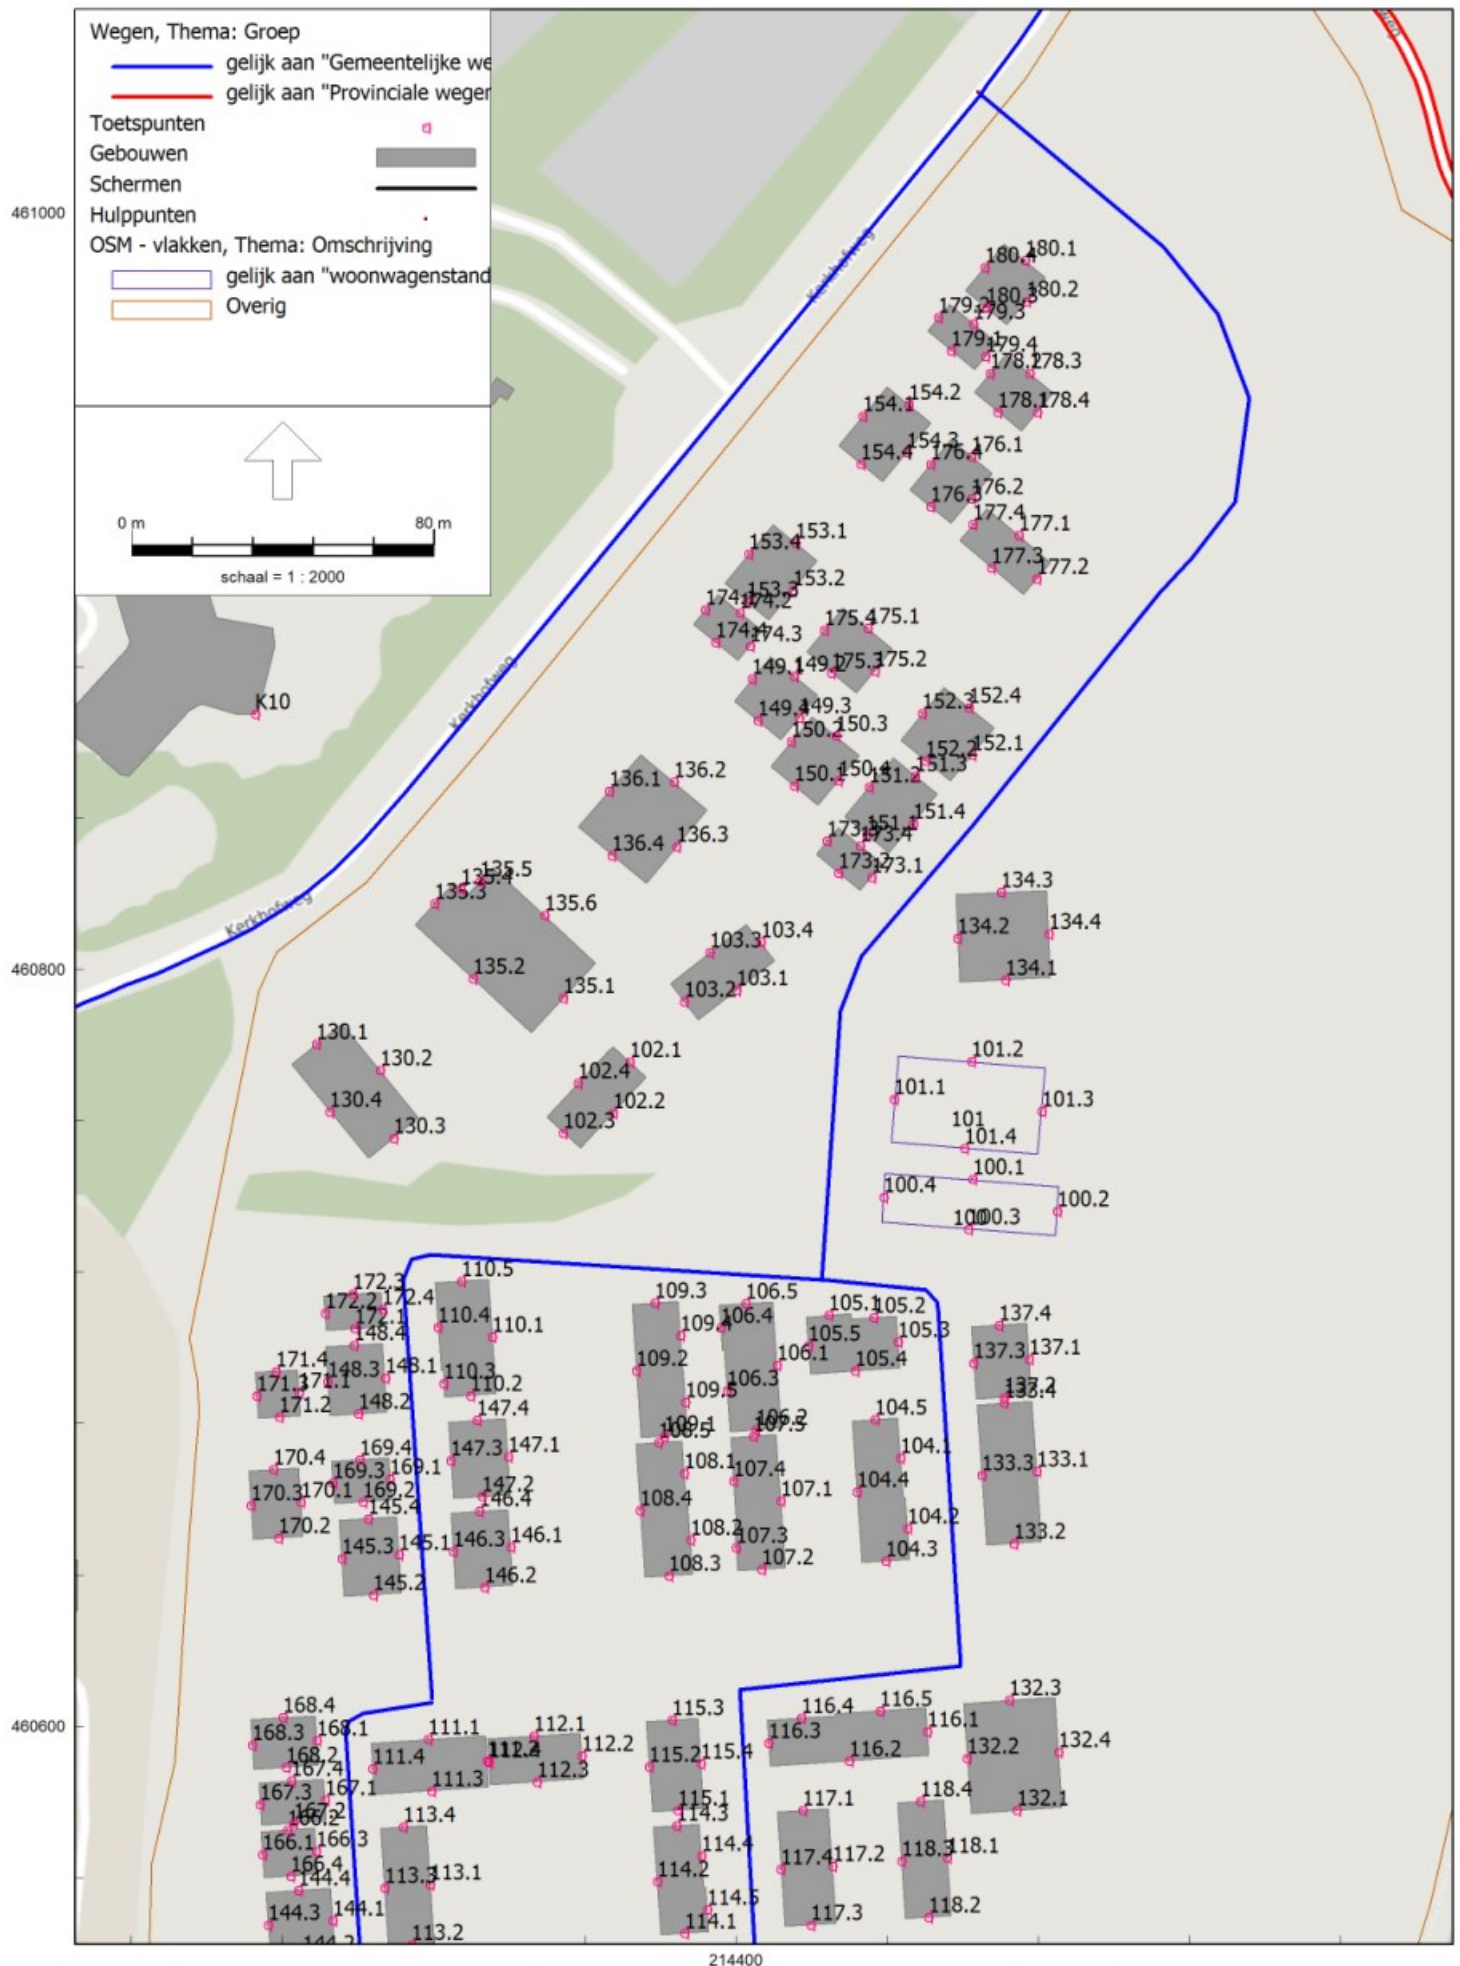







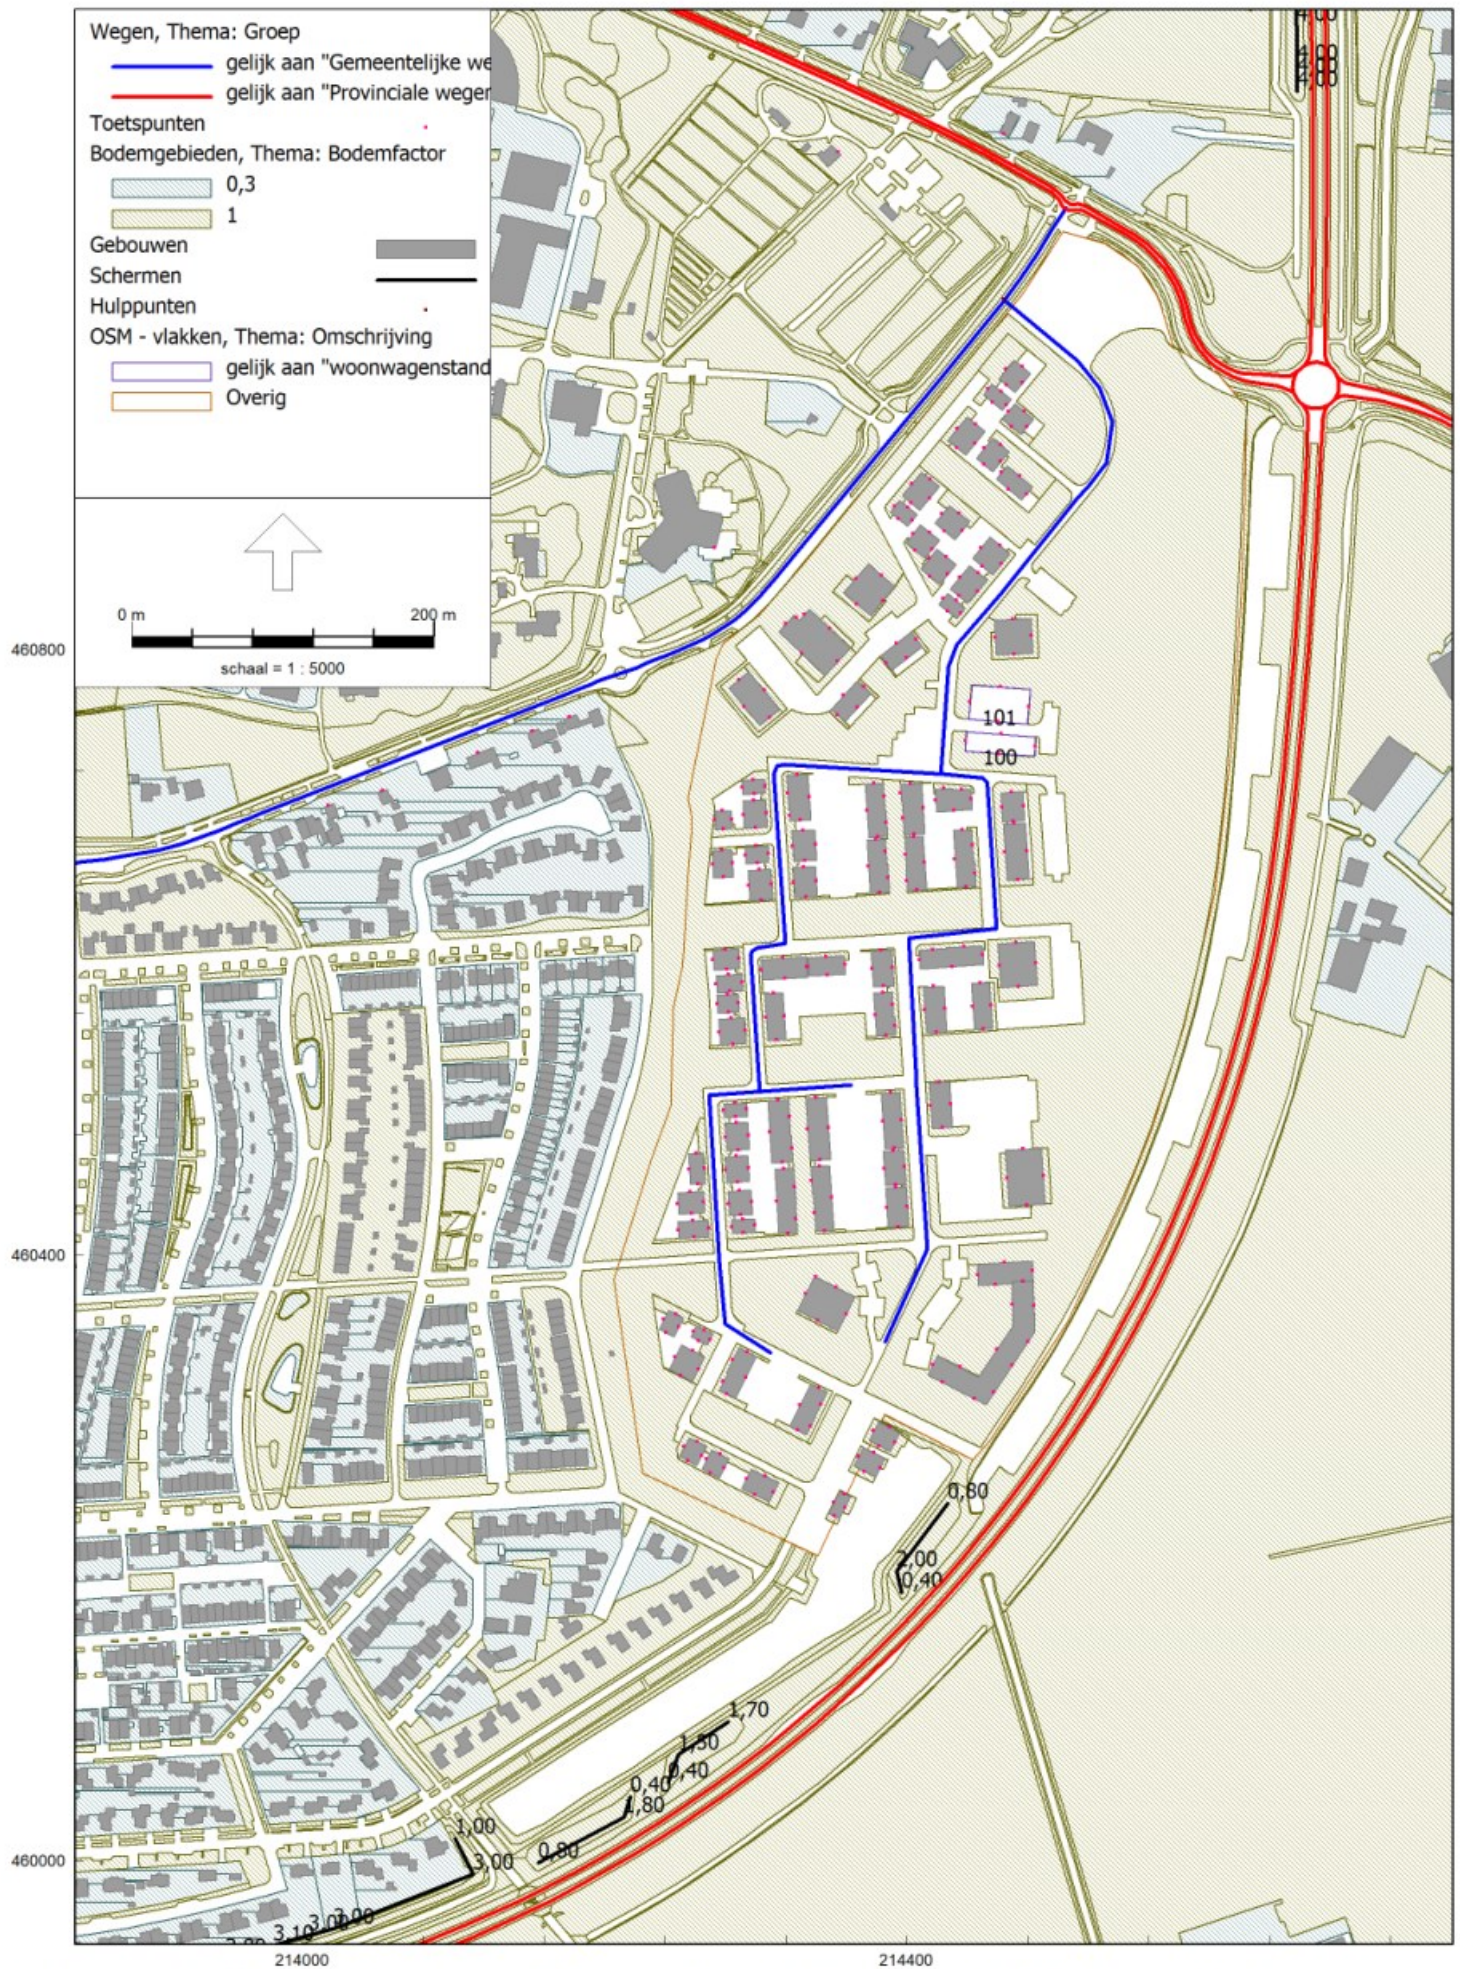

Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	Naam	Groep	Omschr.	ISO_H	Min.RH	ISO M.	Hdef.	Lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
6802	14.1	Gemeentelijke wegen	Kerkhofweg	0,00	0,00	0,00	Relatief	102,15	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
6813	14.2	Gemeentelijke wegen	Kerkhofweg	0,00	0,00	0,00	Relatief	277,36	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
6873	14.3	Gemeentelijke wegen	Kerkhofweg	0,00	0,00	0,00	Relatief	105,74	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
7441	14.4	Gemeentelijke wegen	Kerkhofweg	0,00	0,00	0,00	Relatief	265,62	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
13327	14.5	Gemeentelijke wegen	Kerkhofweg	0,00	0,00	0,00	Relatief	73,28	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
13171	01	Gemeentelijke wegen	Verkeersgeneratie noord	0,00	0,00	0,00	Relatief	379,84	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
13172	02	Gemeentelijke wegen	Verkeersgeneratie noordmidden - west	0,00	0,00	0,00	Relatief	227,98	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
13173	03	Gemeentelijke wegen	Verkeersgeneratie noordmidden - oost	0,00	0,00	0,00	Relatief	125,84	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
13174	04	Gemeentelijke wegen	Verkeersgeneratie zuidmidden - west	0,00	0,00	0,00	Relatief	115,81	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
13175	05	Gemeentelijke wegen	Verkeersgeneratie zuidmidden - oost	0,00	0,00	0,00	Relatief	152,99	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
13176	06	Gemeentelijke wegen	Verkeersgeneratie zuid - west	0,00	0,00	0,00	Relatief	281,05	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
13177	07	Gemeentelijke wegen	Verkeersgeneratie zuid - oost	0,00	0,00	0,00	Relatief	180,75	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
36801	175	Provinciale wegen	N31414_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	48,04	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35
36802	176	Provinciale wegen	N31414_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	48,25	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35
36881	245	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	26,11	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35
36882	247	Provinciale wegen	N31903_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	24,59	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35
36883	250	Provinciale wegen	N31903_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	22,95	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35
36884	255	Provinciale wegen	N31416_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	22,62	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35
37370	384	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	9,24	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37372	484	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	90,27	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
37371	484	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	9,96	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
37381	874	Provinciale wegen	N31416_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	65,51	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37382	893	Provinciale wegen	N31416_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	165,29	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
37383	893	Provinciale wegen	N31416_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	34,44	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
42778	900	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	300,95	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
42769	901	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	100,35	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80
42781	902	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	1005,01	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
37374	903	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	141,59	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37373	903	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	58,39	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37375	904	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	41,78	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37376	905	Provinciale wegen	N31414_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	36,34	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37379	908	Provinciale wegen	N31414_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	63,68	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37378	908	Provinciale wegen	N31414_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	765,98	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37385	915	Provinciale wegen	N31416_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	458,80	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37390	923	Provinciale wegen	N31414_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	36,56	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37399	924	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	141,13	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37398	924	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	58,86	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37400	925	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	41,63	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37393	926	Provinciale wegen	N31414_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	63,40	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37392	926	Provinciale wegen	N31414_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	766,46	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80

Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
6802	50	50	50	False	2785,00	6,90	3,20	0,50	97,00	98,50	95,50	2,50	1,10	3,40	0,50	0,40	1,10
6813	50	50	50	False	2785,00	6,90	3,20	0,50	97,00	98,50	95,50	2,50	1,10	3,40	0,50	0,40	1,10
6873	50	50	50	False	2785,00	6,90	3,20	0,50	97,00	98,50	95,50	2,50	1,10	3,40	0,50	0,40	1,10
7441	50	50	50	False	2761,00	6,74	3,38	0,70	97,99	98,93	97,24	1,70	0,92	2,32	0,30	0,13	0,43
13327	50	50	50	False	4697,00	6,73	3,41	0,70	98,47	99,18	97,90	1,35	0,73	1,84	0,17	0,08	0,25
13171	30	30	30	True	2535,00	6,84	3,33	0,57	99,30	99,57	99,11	0,71	0,42	0,88	--	--	--
13172	30	30	30	True	1000,00	6,84	3,33	0,57	99,30	99,57	99,11	0,71	0,42	0,88	--	--	--
13173	30	30	30	True	1000,00	6,84	3,33	0,57	99,30	99,57	99,11	0,71	0,42	0,88	--	--	--
13174	30	30	30	True	750,00	6,84	3,33	0,57	99,30	99,57	99,11	0,71	0,42	0,88	--	--	--
13175	30	30	30	True	750,00	6,84	3,33	0,57	99,30	99,57	99,11	0,71	0,42	0,88	--	--	--
13176	30	30	30	True	250,00	6,84	3,33	0,57	99,30	99,57	99,11	0,71	0,42	0,88	--	--	--
13177	30	30	30	True	250,00	6,84	3,33	0,57	99,30	99,57	99,11	0,71	0,42	0,88	--	--	--
36801	35	35	35	False	6227,36	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,59	8,61	4,00	12,51	3,10	1,70	6,90
36802	35	35	35	False	6290,08	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,21
36881	35	35	35	False	6339,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
36882	35	35	35	False	5814,12	6,81	2,68	0,94	87,80	95,40	82,09	9,30	3,90	13,10	2,90	0,70	4,81
36883	35	35	35	False	5551,96	6,88	3,15	0,61	87,20	94,80	84,89	9,70	4,00	10,20	3,10	1,20	4,91
36884	35	35	35	False	6070,04	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,90	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37370	80	80	80	False	5771,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
37372	80	80	80	False	5771,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
37371	80	80	80	False	5771,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
37381	80	80	80	False	5398,04	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,90	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37382	80	80	80	False	5398,04	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,90	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37383	80	80	80	False	5398,04	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,90	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
42778	80	80	80	False	5771,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
42769	80	80	80	False	5771,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
42781	80	80	80	False	5771,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
37374	80	80	80	False	5771,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
37373	80	80	80	False	5771,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
37375	80	80	80	False	5771,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
37376	80	80	80	False	6227,36	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,59	8,61	4,00	12,51	3,10	1,70	6,90
37379	80	80	80	False	6227,36	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,59	8,61	4,00	12,51	3,10	1,70	6,90
37378	80	80	80	False	6227,36	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,59	8,61	4,00	12,51	3,10	1,70	6,90
37385	80	80	80	False	5398,04	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,90	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37390	80	80	80	False	6290,08	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,21
37399	80	80	80	False	5913,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37398	80	80	80	False	5913,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37400	80	80	80	False	5913,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37393	80	80	80	False	6290,08	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,21
37392	80	80	80	False	6290,08	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,21

Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	Naam	Groep	Omschr.	ISO_H	Min.RH	ISO M.	Hdef.	Lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
37395	941	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	10,52	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37396	942	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	9,22	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
37397	942	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	90,59	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
42787	943	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	299,04	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
42788	944	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	99,69	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80
42795	948	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	995,02	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
37403	952	Provinciale wegen	N31416_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	457,02	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37405	953	Provinciale wegen	N31416_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	33,49	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
37404	953	Provinciale wegen	N31416_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	166,78	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
37406	954	Provinciale wegen	N31416_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	66,97	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80
37837	1920	Provinciale wegen	N31903_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	69,44	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80
37838	1920	Provinciale wegen	N31903_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	3532,57	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80
37841	1954	Provinciale wegen	N31903_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	28,55	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
37842	1955	Provinciale wegen	N31903_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	4,24	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
37843	1956	Provinciale wegen	N31903_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	69,88	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80
37844	1956	Provinciale wegen	N31903_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	3528,32	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80
37835	1962	Provinciale wegen	N31903_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	27,81	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
37836	1963	Provinciale wegen	N31903_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	5,93	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80
37847	1969	Provinciale wegen	N31902_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	37,60	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60
37848	1970	Provinciale wegen	N31902_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	3,95	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60
37850	1973	Provinciale wegen	N31902_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	75,32	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	60	60	60	60	60	60
37849	1973	Provinciale wegen	N31902_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	25,13	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	60	60	60	60	60	60
51493	1974	Provinciale wegen	N31902_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	66,33	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60
43296	1974	Provinciale wegen	N31902_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	35,73	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60
43297	1979	Provinciale wegen	N31902_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	644,77	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	60	60	60	60	60	60
37851	1980	Provinciale wegen	N31902_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	39,75	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60
37852	1981	Provinciale wegen	N31902_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	3,04	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60
37853	1983	Provinciale wegen	N31902_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	24,31	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	60	60	60	60	60	60
37854	1983	Provinciale wegen	N31902_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	74,52	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	60	60	60	60	60	60
51494	1984	Provinciale wegen	N31902_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	35,27	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60
43302	1984	Provinciale wegen	N31902_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	66,52	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60
43303	1987	Provinciale wegen	N31902_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	646,17	Verdeling	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	60	60	60	60	60	60
43304	1993	Provinciale wegen	N31901_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	652,53	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	60	60	60	60	60	60
43308	1999	Provinciale wegen	N31901_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	400,49	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	60	60	60	60	60	60

Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
37395	80	80	80	False	5913,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37396	80	80	80	False	5913,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37397	80	80	80	False	5913,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
42787	80	80	80	False	5913,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
42788	80	80	80	False	5913,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
42795	80	80	80	False	5913,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37403	80	80	80	False	5625,80	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,59	8,61	4,00	12,50	3,10	1,70	6,90
37405	80	80	80	False	5625,80	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,59	8,61	4,00	12,50	3,10	1,70	6,90
37404	80	80	80	False	5625,80	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,59	8,61	4,00	12,50	3,10	1,70	6,90
37406	80	80	80	False	5625,80	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,59	8,61	4,00	12,50	3,10	1,70	6,90
37837	80	80	80	False	5203,12	6,81	2,68	0,94	87,80	95,40	82,09	9,30	3,90	13,10	2,90	0,70	4,81
37838	80	80	80	False	5203,12	6,81	2,68	0,94	87,80	95,40	82,09	9,30	3,90	13,10	2,90	0,70	4,81
37841	80	80	80	False	4940,96	6,88	3,15	0,61	87,20	94,80	84,89	9,70	4,00	10,20	3,10	1,20	4,91
37842	80	80	80	False	4940,96	6,88	3,15	0,61	87,20	94,80	84,89	9,70	4,00	10,20	3,10	1,20	4,91
37843	80	80	80	False	4940,96	6,88	3,15	0,61	87,20	94,80	84,89	9,70	4,00	10,20	3,10	1,20	4,91
37844	80	80	80	False	4940,96	6,88	3,15	0,61	87,20	94,80	84,89	9,70	4,00	10,20	3,10	1,20	4,91
37835	80	80	80	False	5203,12	6,81	2,68	0,94	87,80	95,40	82,09	9,30	3,90	13,10	2,90	0,70	4,81
37836	80	80	80	False	5203,12	6,81	2,68	0,94	87,80	95,40	82,09	9,30	3,90	13,10	2,90	0,70	4,81
37847	60	60	60	False	1710,36	6,88	3,15	0,61	87,19	94,81	84,88	9,71	3,99	10,20	3,10	1,20	4,92
37848	60	60	60	False	1710,36	6,88	3,15	0,61	87,19	94,81	84,88	9,71	3,99	10,20	3,10	1,20	4,92
37850	60	60	60	False	1710,36	6,88	3,15	0,61	87,19	94,81	84,88	9,71	3,99	10,20	3,10	1,20	4,92
37849	60	60	60	False	1710,36	6,88	3,15	0,61	87,19	94,81	84,88	9,71	3,99	10,20	3,10	1,20	4,92
51493	60	60	60	False	1710,36	6,88	3,15	0,61	87,19	94,81	84,88	9,71	3,99	10,20	3,10	1,20	4,92
43296	60	60	60	False	1209,36	6,88	3,15	0,61	87,19	94,81	84,88	9,71	3,99	10,20	3,10	1,20	4,92
43297	60	60	60	False	1209,36	6,88	3,15	0,61	87,19	94,81	84,88	9,71	3,99	10,20	3,10	1,20	4,92
37851	60	60	60	False	1570,60	6,81	2,68	0,94	87,81	95,43	82,10	9,30	3,88	13,15	2,89	0,69	4,76
37852	60	60	60	False	1570,60	6,81	2,68	0,94	87,81	95,43	82,10	9,30	3,88	13,15	2,89	0,69	4,76
37853	60	60	60	False	1570,60	6,81	2,68	0,94	87,81	95,43	82,10	9,30	3,88	13,15	2,89	0,69	4,76
37854	60	60	60	False	1570,60	6,81	2,68	0,94	87,81	95,43	82,10	9,30	3,88	13,15	2,89	0,69	4,76
51494	60	60	60	False	1069,60	6,81	2,68	0,94	87,81	95,43	82,10	9,30	3,88	13,15	2,89	0,69	4,76
43302	60	60	60	False	1570,60	6,81	2,68	0,94	87,81	95,43	82,10	9,30	3,88	13,15	2,89	0,69	4,76
43303	60	60	60	False	1069,60	6,81	2,68	0,94	87,81	95,43	82,10	9,30	3,88	13,15	2,89	0,69	4,76
43304	60	60	60	False	950,88	6,81	2,68	0,94	87,79	95,40	82,08	9,31	3,89	13,10	2,90	0,71	4,82
43308	60	60	60	False	1010,28	6,88	3,15	0,61	87,20	94,81	84,90	9,70	3,99	10,23	3,09	1,19	4,87

Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	Groep
100.1	woonwagendstandplaats [1/4]	214462,59	460744,55	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	--
100.2	woonwagendstandplaats [2/4]	214485,03	460736,06	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	--
100.3	woonwagendstandplaats [3/4]	214461,50	460731,40	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	--
100.4	woonwagendstandplaats [4/4]	214439,06	460739,88	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	--
101.1	woonwagendstandplaats [1/4]	214441,87	460765,84	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	--
101.2	woonwagendstandplaats [2/4]	214462,36	460775,78	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	--
101.3	woonwagendstandplaats [3/4]	214480,93	460762,59	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	--
101.4	woonwagendstandplaats [4/4]	214460,44	460752,66	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	--
102.1	aaneengebouwd [1/4]	214371,85	460775,56	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
102.2	aaneengebouwd [2/4]	214367,53	460762,08	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
102.3	aaneengebouwd [3/4]	214354,34	460756,86	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
102.4	aaneengebouwd [4/4]	214358,26	460770,02	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
103.1	aaneengebouwd [1/4]	214400,17	460794,51	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
103.2	aaneengebouwd [2/4]	214386,34	460791,46	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
103.3	aaneengebouwd [3/4]	214393,09	460804,46	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
103.4	aaneengebouwd [4/4]	214406,55	460807,18	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
104.1	aaneengebouwd [1/5]	214443,58	460670,90	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
104.2	aaneengebouwd [2/5]	214445,37	460652,28	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
104.3	aaneengebouwd [3/5]	214438,59	460643,61	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
104.4	aaneengebouwd [4/5]	214431,97	460661,94	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
104.5	aaneengebouwd [5/5]	214436,77	460681,11	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
105.1	aaneengebouwd [1/5]	214424,52	460708,61	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
105.2	aaneengebouwd [2/5]	214436,40	460707,99	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
105.3	aaneengebouwd [3/5]	214442,89	460701,61	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
105.4	aaneengebouwd [4/5]	214431,54	460693,89	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
105.5	aaneengebouwd [5/5]	214419,11	460700,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
106.1	aaneengebouwd [1/5]	214410,87	460695,48	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
106.2	aaneengebouwd [2/5]	214405,22	460678,30	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
106.3	aaneengebouwd [3/5]	214397,61	460688,67	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
106.4	aaneengebouwd [4/5]	214395,94	460705,26	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
106.5	aaneengebouwd [5/5]	214402,61	460711,72	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
107.1	aaneengebouwd [1/5]	214411,93	460659,52	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
107.2	aaneengebouwd [2/5]	214406,84	460641,44	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
107.3	aaneengebouwd [3/5]	214400,06	460647,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
107.4	aaneengebouwd [4/5]	214399,32	460664,88	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
107.5	aaneengebouwd [5/5]	214404,58	460676,76	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
108.1	aaneengebouwd [1/5]	214386,24	460666,85	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
108.2	aaneengebouwd [2/5]	214387,94	460649,33	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
108.3	aaneengebouwd [3/5]	214382,23	460639,77	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
108.4	aaneengebouwd [4/5]	214374,68	460656,98	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
108.5	aaneengebouwd [5/5]	214379,56	460675,05	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
109.1	aaneengebouwd [1/5]	214381,06	460676,66	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
109.2	aaneengebouwd [2/5]	214373,66	460693,90	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
109.3	aaneengebouwd [3/5]	214378,54	460711,97	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
109.4	aaneengebouwd [4/5]	214385,25	460703,25	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
109.5	aaneengebouwd [5/5]	214386,65	460685,71	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
110.1	aaneengebouwd [1/5]	214335,55	460703,02	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
110.2	aaneengebouwd [2/5]	214329,76	460687,38	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
110.3	aaneengebouwd [3/5]	214322,68	460690,51	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
110.4	aaneengebouwd [4/5]	214321,15	460705,54	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
110.5	aaneengebouwd [5/5]	214327,43	460717,70	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
111.1	aaneengebouwd [1/4]	214318,53	460596,57	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
111.2	aaneengebouwd [2/4]	214334,15	460590,75	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
111.3	aaneengebouwd [3/4]	214319,44	460582,90	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
111.4	aaneengebouwd [4/4]	214303,82	460588,72	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
112.1	aaneengebouwd [1/4]	214346,53	460597,42	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
112.2	aaneengebouwd [2/4]	214359,21	460592,16	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
112.3	aaneengebouwd [3/4]	214347,35	460585,25	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
112.4	aaneengebouwd [4/4]	214334,67	460590,51	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
113.1	aaneengebouwd [1/4]	214319,14	460558,18	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
113.2	aaneengebouwd [2/4]	214314,12	460542,16	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
113.3	aaneengebouwd [3/4]	214306,97	460557,35	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
113.4	aaneengebouwd [4/4]	214311,99	460573,37	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
114.1	aaneengebouwd [1/5]	214386,43	460545,19	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
114.2	aaneengebouwd [2/5]	214379,11	460559,01	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
114.3	aaneengebouwd [3/5]	214384,21	460573,69	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
114.4	aaneengebouwd [4/5]	214390,87	460565,74	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--

Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	Groep
114.5	aaneengebouwd [5/5]	214392,36	460551,61	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
115.1	aaneengebouwd [1/4]	214384,67	460577,75	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
115.2	aaneengebouwd [2/4]	214377,03	460589,26	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
115.3	aaneengebouwd [3/4]	214383,07	460601,68	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
115.4	aaneengebouwd [4/4]	214390,70	460590,18	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
116.1	aaneengebouwd [1/5]	214450,59	460598,57	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
116.2	aaneengebouwd [2/5]	214430,01	460590,82	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
116.3	aaneengebouwd [3/5]	214408,60	460595,49	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
116.4	aaneengebouwd [4/5]	214417,32	460602,19	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
116.5	aaneengebouwd [5/5]	214438,19	460604,10	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
117.1	aaneengebouwd [1/4]	214417,68	460577,77	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
117.2	aaneengebouwd [2/4]	214425,55	460563,07	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
117.3	aaneengebouwd [3/4]	214419,75	460547,44	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
117.4	aaneengebouwd [4/4]	214411,88	460562,14	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
118.1	aaneengebouwd [1/4]	214455,98	460565,24	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
118.2	aaneengebouwd [2/4]	214450,93	460549,52	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
118.3	aaneengebouwd [3/4]	214443,81	460564,42	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
118.4	aaneengebouwd [4/4]	214448,86	460580,13	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
119.1	aaneengebouwd [1/4]	214429,37	460499,88	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
119.2	aaneengebouwd [2/4]	214423,58	460484,24	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
119.3	aaneengebouwd [3/4]	214415,71	460498,94	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
119.4	aaneengebouwd [4/4]	214421,50	460514,57	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
120.1	aaneengebouwd [1/4]	214384,45	460488,72	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
120.2	aaneengebouwd [2/4]	214389,25	460507,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
120.3	aaneengebouwd [3/4]	214396,62	460489,56	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
120.4	aaneengebouwd [4/4]	214391,82	460470,70	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
121.1	aaneengebouwd [1/4]	214342,82	460463,22	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
121.2	aaneengebouwd [2/4]	214334,58	460483,30	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
121.3	aaneengebouwd [3/4]	214340,01	460504,31	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
121.4	aaneengebouwd [4/4]	214348,25	460484,23	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
122.1	aaneengebouwd [1/5]	214322,40	460491,39	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
122.2	aaneengebouwd [2/5]	214324,30	460470,97	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
122.3	aaneengebouwd [3/5]	214317,83	460461,51	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
122.4	aaneengebouwd [4/5]	214308,34	460481,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
122.5	aaneengebouwd [5/5]	214314,77	460502,60	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
123.1	aaneengebouwd [1/5]	214326,04	460445,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
123.2	aaneengebouwd [2/5]	214326,99	460424,35	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
123.3	aaneengebouwd [3/5]	214321,54	460414,65	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
123.4	aaneengebouwd [4/5]	214314,00	460435,54	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
123.5	aaneengebouwd [5/5]	214318,87	460457,27	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
124.1	aaneengebouwd [1/5]	214338,88	460428,01	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
124.2	aaneengebouwd [2/5]	214336,92	460449,18	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
124.3	aaneengebouwd [3/5]	214342,64	460458,88	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
124.4	aaneengebouwd [4/5]	214350,43	460438,01	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
124.5	aaneengebouwd [5/5]	214345,78	460416,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
125.1	aaneengebouwd [1/4]	214400,47	460432,47	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
125.2	aaneengebouwd [2/4]	214394,54	460418,85	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
125.3	aaneengebouwd [3/4]	214386,80	460431,53	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
125.4	aaneengebouwd [4/4]	214392,74	460445,15	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
126.1	aaneengebouwd [1/4]	214396,75	460458,37	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
126.2	aaneengebouwd [2/4]	214392,68	460446,65	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
126.3	aaneengebouwd [3/4]	214385,08	460457,43	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
126.4	aaneengebouwd [4/4]	214391,14	460469,15	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
127.1	aaneengebouwd [1/5]	214278,58	460316,62	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
127.2	aaneengebouwd [2/5]	214284,70	460330,91	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
127.3	aaneengebouwd [3/5]	214294,78	460336,21	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
127.4	aaneengebouwd [4/5]	214293,62	460319,30	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
127.5	aaneengebouwd [5/5]	214281,11	460308,11	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
128.1	aaneengebouwd [1/5]	214336,55	460267,21	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
128.2	aaneengebouwd [2/5]	214327,97	460284,32	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
128.3	aaneengebouwd [3/5]	214329,39	460301,17	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
128.4	aaneengebouwd [4/5]	214341,91	460312,40	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
128.5	aaneengebouwd [5/5]	214343,14	460301,33	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
129.1	gestapeld [1/5]	214341,00	460356,80	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
129.2	gestapeld [2/5]	214333,21	460374,87	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
129.3	gestapeld [3/5]	214339,89	460385,61	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
129.4	gestapeld [4/5]	214353,28	460378,84	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--

Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	Groep
129.5	gestapeld [5/5]	214360,17	460361,22	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
130.1	rug aan rug [1/4]	214288,98	460780,31	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
130.2	rug aan rug [2/4]	214305,85	460773,33	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
130.3	rug aan rug [3/4]	214309,41	460755,43	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
130.4	rug aan rug [4/4]	214292,54	460762,41	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
131.1	gestapeld [1/4]	214477,17	460470,27	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
131.2	gestapeld [2/4]	214490,46	460452,54	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
131.3	gestapeld [3/4]	214479,73	460433,20	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
131.4	gestapeld [4/4]	214466,43	460450,93	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
132.1	gestapeld [1/4]	214474,31	460577,71	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
132.2	gestapeld [2/4]	214461,23	460591,45	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
132.3	gestapeld [3/4]	214472,29	460606,85	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
132.4	gestapeld [4/4]	214485,37	460593,11	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
133.1	gestapeld [1/4]	214479,63	460667,36	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
133.2	gestapeld [2/4]	214473,57	460648,30	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
133.3	gestapeld [3/4]	214464,97	460666,35	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
133.4	gestapeld [4/4]	214471,02	460685,41	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
134.1	gestapeld [1/4]	214471,26	460797,26	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
134.2	gestapeld [2/4]	214458,63	460808,28	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
134.3	gestapeld [3/4]	214470,17	460820,42	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
134.4	gestapeld [4/4]	214482,80	460809,40	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
135.1	gestapeld [1/6]	214354,35	460792,45	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
135.2	gestapeld [2/6]	214330,40	460797,55	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
135.3	gestapeld [3/6]	214320,22	460817,43	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
135.4	gestapeld [4/6]	214327,23	460821,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
135.5	gestapeld [5/6]	214332,24	460823,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
135.6	gestapeld [6/6]	214349,32	460814,34	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
136.1	gestapeld [1/4]	214366,51	460847,27	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
136.2	gestapeld [2/4]	214383,58	460849,52	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
136.3	gestapeld [3/4]	214384,29	460832,44	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
136.4	gestapeld [4/4]	214367,22	460830,19	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
137.1	gestapeld [1/4]	214477,59	460696,99	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
137.2	gestapeld [2/4]	214470,92	460686,90	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
137.3	gestapeld [3/4]	214462,93	460695,98	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
137.4	gestapeld [4/4]	214469,60	460706,06	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
138.1	twee-aaneen [1/4]	214382,61	460259,73	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
138.2	twee-aaneen [2/4]	214372,17	460257,06	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
138.3	twee-aaneen [3/4]	214368,16	460267,05	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
138.4	twee-aaneen [4/4]	214378,59	460269,72	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
139.1	twee-aaneen [1/4]	214392,45	460276,60	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
139.2	twee-aaneen [2/4]	214382,02	460273,93	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
139.3	twee-aaneen [3/4]	214378,00	460283,92	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
139.4	twee-aaneen [4/4]	214388,43	460286,60	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
140.1	twee-aaneen [1/4]	214250,47	460320,66	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
140.2	twee-aaneen [2/4]	214246,91	460332,66	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
140.3	twee-aaneen [3/4]	214258,70	460336,89	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
140.4	twee-aaneen [4/4]	214262,26	460324,89	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
141.1	twee-aaneen [1/4]	214289,35	460442,77	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
141.2	twee-aaneen [2/4]	214297,48	460435,20	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
141.3	twee-aaneen [3/4]	214290,44	460426,61	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
141.4	twee-aaneen [4/4]	214282,31	460434,18	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
142.1	twee-aaneen [1/4]	214280,28	460456,59	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
142.2	twee-aaneen [2/4]	214287,29	460465,68	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
142.3	twee-aaneen [3/4]	214295,45	460457,61	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
142.4	twee-aaneen [4/4]	214288,44	460448,52	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
143.1	twee-aaneen [1/4]	214288,50	460469,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
143.2	twee-aaneen [2/4]	214280,31	460478,14	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
143.3	twee-aaneen [3/4]	214287,28	460487,74	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
143.4	twee-aaneen [4/4]	214295,47	460479,17	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
144.1	twee-aaneen [1/4]	214293,32	460548,57	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
144.2	twee-aaneen [2/4]	214285,31	460539,42	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
144.3	twee-aaneen [3/4]	214276,16	460547,42	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
144.4	twee-aaneen [4/4]	214284,16	460556,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
145.1	twee-aaneen [1/4]	214310,83	460645,31	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
145.2	twee-aaneen [2/4]	214303,93	460634,72	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
145.3	twee-aaneen [3/4]	214295,67	460644,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
145.4	twee-aaneen [4/4]	214302,57	460654,88	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--

Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	Groep
146.1	twee-aaneen [1/4]	214340,32	460647,31	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
146.2	twee-aaneen [2/4]	214333,41	460636,71	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
146.3	twee-aaneen [3/4]	214325,15	460646,27	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
146.4	twee-aaneen [4/4]	214332,06	460656,87	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
147.1	twee-aaneen [1/4]	214339,71	460671,30	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
147.2	twee-aaneen [2/4]	214332,80	460660,71	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
147.3	twee-aaneen [3/4]	214324,55	460670,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
147.4	twee-aaneen [4/4]	214331,46	460680,87	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
148.1	twee-aaneen [1/4]	214307,13	460682,17	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
148.2	twee-aaneen [2/4]	214300,15	460682,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
148.3	twee-aaneen [3/4]	214291,96	460691,15	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
148.4	twee-aaneen [4/4]	214298,93	460700,74	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
149.1	twee-aaneen [1/4]	214404,29	460876,86	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
149.2	twee-aaneen [2/4]	214415,37	460877,57	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
149.3	twee-aaneen [3/4]	214416,79	460866,55	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
149.4	twee-aaneen [4/4]	214405,70	460865,84	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
150.1	twee-aaneen [1/4]	214415,44	460848,50	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
150.2	twee-aaneen [2/4]	214414,66	460860,28	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
150.3	twee-aaneen [3/4]	214426,38	460861,77	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
150.4	twee-aaneen [4/4]	214427,16	460849,98	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
151.1	twee-aaneen [1/4]	214434,61	460835,59	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
151.2	twee-aaneen [2/4]	214435,17	460848,22	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
151.3	twee-aaneen [3/4]	214447,46	460851,18	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
151.4	twee-aaneen [4/4]	214446,90	460838,55	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
152.1	twee-aaneen [1/4]	214462,55	460856,75	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
152.2	twee-aaneen [2/4]	214450,13	460855,19	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
152.3	twee-aaneen [3/4]	214449,27	460867,69	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
152.4	twee-aaneen [4/4]	214461,69	460869,25	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
153.1	twee-aaneen [1/4]	214415,69	460912,80	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
153.2	twee-aaneen [2/4]	214415,14	460900,17	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
153.3	twee-aaneen [3/4]	214402,86	460897,20	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
153.4	twee-aaneen [4/4]	214403,41	460909,83	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
154.1	twee-aaneen [1/4]	214433,53	460946,30	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
154.2	twee-aaneen [2/4]	214445,82	460949,26	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
154.3	twee-aaneen [3/4]	214445,25	460936,63	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
154.4	twee-aaneen [4/4]	214432,97	460933,67	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
155.1	vrijstaand [1/4]	214264,43	460267,46	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
155.2	vrijstaand [2/4]	214255,33	460264,11	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
155.3	vrijstaand [3/4]	214252,65	460273,43	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
155.4	vrijstaand [4/4]	214261,75	460276,78	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
156.1	vrijstaand [1/4]	214279,37	460259,34	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
156.2	vrijstaand [2/4]	214270,27	460255,98	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
156.3	vrijstaand [3/4]	214267,59	460265,30	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
156.4	vrijstaand [4/4]	214276,69	460268,65	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
157.1	vrijstaand [1/4]	214306,28	460254,22	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
157.2	vrijstaand [2/4]	214312,08	460243,33	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
157.3	vrijstaand [3/4]	214299,86	460241,56	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
157.4	vrijstaand [4/4]	214294,06	460252,45	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
158.1	vrijstaand [1/4]	214352,04	460227,67	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
158.2	vrijstaand [2/4]	214351,87	460236,75	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
158.3	vrijstaand [3/4]	214359,08	460242,26	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
158.4	vrijstaand [4/4]	214359,25	460233,18	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
159.1	vrijstaand [1/4]	214269,85	460344,30	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
159.2	vrijstaand [2/4]	214262,56	460343,40	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
159.3	vrijstaand [3/4]	214258,97	460349,82	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
159.4	vrijstaand [4/4]	214266,26	460350,72	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
160.1	vrijstaand [1/4]	214239,25	460357,56	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
160.2	vrijstaand [2/4]	214247,46	460361,36	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
160.3	vrijstaand [3/4]	214249,25	460352,50	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
160.4	vrijstaand [4/4]	214241,04	460348,69	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
161.1	vrijstaand [1/4]	214269,01	460418,00	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
161.2	vrijstaand [2/4]	214259,29	460411,76	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
161.3	vrijstaand [3/4]	214248,85	460416,70	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
161.4	vrijstaand [4/4]	214258,57	460422,94	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
162.1	vrijstaand [1/4]	214256,78	460441,82	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
162.2	vrijstaand [2/4]	214265,82	460435,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
162.3	vrijstaand [3/4]	214257,69	460427,65	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--

Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	Groep
162.4	vrijstaand [4/4]	214248,65	460434,18	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
163.1	vrijstaand [1/4]	214266,29	460457,62	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
163.2	vrijstaand [2/4]	214261,85	460447,21	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
163.3	vrijstaand [3/4]	214256,11	460456,96	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
163.4	vrijstaand [4/4]	214260,55	460467,37	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
164.1	vrijstaand [1/4]	214284,37	460418,80	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
164.2	vrijstaand [2/4]	214291,64	460423,89	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
164.3	vrijstaand [3/4]	214299,54	460419,80	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
164.4	vrijstaand [4/4]	214292,27	460414,71	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
165.1	vrijstaand [1/4]	214286,99	460491,50	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
165.2	vrijstaand [2/4]	214279,11	460495,60	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
165.3	vrijstaand [3/4]	214286,40	460500,69	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
165.4	vrijstaand [4/4]	214294,28	460496,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
166.1	vrijstaand [1/4]	214274,70	460566,02	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
166.2	vrijstaand [2/4]	214281,36	460572,59	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
166.3	vrijstaand [3/4]	214288,86	460566,99	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
166.4	vrijstaand [4/4]	214282,20	460560,42	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
167.1	vrijstaand [1/4]	214291,22	460580,49	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
167.2	vrijstaand [2/4]	214283,01	460574,34	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
167.3	vrijstaand [3/4]	214274,06	460579,37	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
167.4	vrijstaand [4/4]	214282,27	460585,52	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
168.1	vrijstaand [1/4]	214289,12	460596,26	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
168.2	vrijstaand [2/4]	214280,99	460589,09	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
168.3	vrijstaand [3/4]	214271,96	460595,08	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
168.4	vrijstaand [4/4]	214280,09	460602,25	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
169.1	vrijstaand [1/4]	214308,46	460665,37	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
169.2	vrijstaand [2/4]	214301,26	460659,27	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
169.3	vrijstaand [3/4]	214293,29	460664,33	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
169.4	vrijstaand [4/4]	214300,49	460670,44	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
170.1	vrijstaand [1/4]	214284,82	460659,24	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
170.2	vrijstaand [2/4]	214278,86	460649,71	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
170.3	vrijstaand [3/4]	214271,65	460658,34	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
170.4	vrijstaand [4/4]	214277,61	460667,87	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
171.1	vrijstaand [1/4]	214284,31	460688,15	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
171.2	vrijstaand [2/4]	214279,14	460681,68	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
171.3	vrijstaand [3/4]	214273,14	460687,38	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
171.4	vrijstaand [4/4]	214278,31	460693,85	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
172.1	vrijstaand [1/4]	214299,11	460705,05	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
172.2	vrijstaand [2/4]	214291,22	460709,12	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
172.3	vrijstaand [3/4]	214298,49	460714,23	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
172.4	vrijstaand [4/4]	214306,38	460710,16	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
173.1	vrijstaand [1/4]	214435,84	460824,34	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
173.2	vrijstaand [2/4]	214427,05	460825,62	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
173.3	vrijstaand [3/4]	214424,11	460834,01	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
173.4	vrijstaand [4/4]	214432,90	460832,72	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
174.1	vrijstaand [1/4]	214391,97	460895,23	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
174.2	vrijstaand [2/4]	214401,08	460894,34	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
174.3	vrijstaand [3/4]	214403,70	460885,57	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
174.4	vrijstaand [4/4]	214394,59	460886,46	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
175.1	vrijstaand [1/4]	214434,89	460890,17	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
175.2	vrijstaand [2/4]	214436,70	460878,84	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
175.3	vrijstaand [3/4]	214425,23	460878,44	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
175.4	vrijstaand [4/4]	214423,42	460889,77	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
176.1	vrijstaand [1/4]	214462,38	460935,64	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
176.2	vrijstaand [2/4]	214462,39	460924,48	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
176.3	vrijstaand [3/4]	214451,44	460922,36	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
176.4	vrijstaand [4/4]	214451,43	460933,51	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
177.1	vrijstaand [1/4]	214474,82	460914,75	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
177.2	vrijstaand [2/4]	214479,65	460903,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
177.3	vrijstaand [3/4]	214467,57	460906,22	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
177.4	vrijstaand [4/4]	214462,74	460917,67	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
178.1	vrijstaand [1/4]	214469,34	460947,39	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
178.2	vrijstaand [2/4]	214467,28	460957,64	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
178.3	vrijstaand [3/4]	214477,73	460957,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
178.4	vrijstaand [4/4]	214479,79	460947,34	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
179.1	vrijstaand [1/4]	214456,94	460963,64	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
179.2	vrijstaand [2/4]	214453,61	460972,34	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--

Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	Groep
179.3	vrijstaand [3/4]	214462,79	460970,74	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
179.4	vrijstaand [4/4]	214466,12	460962,04	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
180.1	vrijstaand [1/4]	214476,50	460967,38	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
180.2	vrijstaand [2/4]	214476,83	460976,61	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
180.3	vrijstaand [3/4]	214466,20	460974,88	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
180.4	vrijstaand [4/4]	214465,87	460985,64	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	--
181.1	gestapeld [1/5]	214464,87	460395,35	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja	--
181.2	gestapeld [2/5]	214483,40	460389,91	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja	--
181.3	gestapeld [3/5]	214477,03	460382,89	0,00	--	--	--	--	--	17,00	Ja	--
181.4	gestapeld [4/5]	214459,06	460380,72	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja	--
181.5	gestapeld [5/5]	214447,08	460387,04	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja	--
182.1	gestapeld [1/7]	214484,22	460366,60	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
182.10	gestapeld [7/7]	214417,21	460327,53	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
182.2	gestapeld [2/7]	214480,30	460343,11	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
182.3	gestapeld [3/7]	214468,78	460327,44	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
182.4	gestapeld [4/7]	214457,74	460309,49	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
182.5	gestapeld [5/7]	214445,11	460305,21	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
182.6	gestapeld [6/7]	214423,69	460316,11	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
182.7	gestapeld [7/7]	214469,88	460367,59	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
182.8	gestapeld [7/7]	214459,54	460337,65	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
182.9	gestapeld [7/7]	214435,50	460326,28	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja	--
K01	Kerkhofweg 5	214176,75	460755,81	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	--
K02	Kerkhofweg 7	214152,54	460746,53	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	--
K03	Kerkhofweg 9	214116,39	460731,90	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	--
K04	Kerkhofweg 13	214053,20	460706,97	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	--
K05	Kerkhofweg 15	214017,26	460697,31	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	--
K10	GGZ	214272,85	460867,53	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	--
K11	Vordenseweg 11	214464,41	461140,83	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	--
K12	Vordenseweg 18	214354,83	461129,19	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Nee	--

Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 Groep: Gebouwen plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Omtrek	Oppervlak	Functie	$\alpha(i=5)$	$\rho(i=5)$	Cp	Zwevend	Refi. 63
102	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214366,75	460778,78	12,00	12,00	0,00	Relatief	74,85	304,89	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
103	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214410,15	460802,37	12,00	12,00	0,00	Relatief	74,80	304,70	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
104	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214442,76	460681,42	12,00	12,00	0,00	Relatief	99,84	457,24	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
105	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214418,65	460708,07	12,00	12,00	0,00	Relatief	77,20	336,23	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
106	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214409,59	460712,08	12,00	12,00	0,00	Relatief	94,62	455,85	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
107	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214410,57	460677,07	12,00	12,00	0,00	Relatief	95,42	428,74	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
108	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214385,55	460675,37	12,00	12,00	0,00	Relatief	95,37	431,28	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
109	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214387,13	460677,17	12,00	12,00	0,00	Relatief	94,79	425,75	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
110	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214334,42	460718,07	12,00	12,00	0,00	Relatief	88,40	419,34	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
111	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214303,47	460595,46	12,00	12,00	0,00	Relatief	87,40	407,69	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
112	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214334,37	460596,50	12,00	12,00	0,00	Relatief	72,80	292,80	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
113	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214317,98	460573,68	12,00	12,00	0,00	Relatief	86,17	373,02	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
114	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214392,66	460545,71	12,00	12,00	0,00	Relatief	81,81	346,78	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
115	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214391,40	460578,30	12,00	12,00	0,00	Relatief	74,57	321,13	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
116	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214450,07	460604,80	12,00	12,00	0,00	Relatief	108,80	514,68	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
117	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214410,95	460577,21	12,00	12,00	0,00	Relatief	87,40	407,70	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
118	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214454,86	460580,44	12,00	12,00	0,00	Relatief	84,96	365,77	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
119	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214428,24	460514,93	12,00	12,00	0,00	Relatief	87,40	407,70	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
120	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214385,83	460470,39	12,00	12,00	0,00	Relatief	97,55	441,32	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
121	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214349,55	460463,78	12,00	12,00	0,00	Relatief	108,97	553,31	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
122	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214321,51	460502,95	12,00	12,00	0,00	Relatief	109,99	562,36	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
123	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214325,11	460457,59	12,00	12,00	0,00	Relatief	110,00	522,06	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
124	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214339,79	460415,99	12,00	12,00	0,00	Relatief	110,08	519,90	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
125	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214399,48	460445,51	12,00	12,00	0,00	Relatief	79,33	353,22	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
126	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214397,88	460469,51	12,00	12,00	0,00	Relatief	71,70	301,73	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
127	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214275,80	460310,91	12,00	12,00	0,00	Relatief	88,09	390,91	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
128	aaneengebouwd	Gebouwen plan	214338,88	460293,14	12,00	12,00	0,00	Relatief	87,30	380,15	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
129	gestapeld	Gebouwen plan	214354,43	460350,10	15,00	15,00	0,00	Relatief	110,03	750,55	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
130	rug aan rug	Gebouwen plan	214282,47	460774,84	12,00	12,00	0,00	Relatief	98,00	544,13	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
131	gestapeld	Gebouwen plan	214465,26	460469,35	15,00	15,00	0,00	Relatief	121,67	882,54	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
132	gestapeld	Gebouwen plan	214486,27	460578,62	12,00	12,00	0,00	Relatief	106,03	696,33	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
133	gestapeld	Gebouwen plan	214478,26	460685,81	12,00	12,00	0,00	Relatief	103,00	536,50	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
134	gestapeld	Gebouwen plan	214483,24	460797,92	12,00	12,00	0,00	Relatief	93,97	551,68	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
135	gestapeld	Gebouwen plan	214362,79	460801,65	12,00	12,00	0,00	Relatief	133,55	996,15	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
136	gestapeld	Gebouwen plan	214358,32	460837,68	12,00	12,00	0,00	Relatief	96,18	576,96	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
137	gestapeld	Gebouwen plan	214476,84	460706,46	12,00	12,00	0,00	Relatief	67,00	275,52	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
138	twee-aaneen	Gebouwen plan	214385,68	460266,02	12,00	12,00	0,00	Relatief	60,00	224,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
139	twee-aaneen	Gebouwen plan	214395,52	460282,89	12,00	12,00	0,00	Relatief	60,00	224,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
140	twee-aaneen	Gebouwen plan	214258,10	460316,90	12,00	12,00	0,00	Relatief	70,00	306,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
141	twee-aaneen	Gebouwen plan	214281,88	460442,17	12,00	12,00	0,00	Relatief	62,00	240,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
142	twee-aaneen	Gebouwen plan	214280,95	460448,12	12,00	12,00	0,00	Relatief	64,00	255,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
143	twee-aaneen	Gebouwen plan	214295,98	460470,18	12,00	12,00	0,00	Relatief	66,00	270,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
144	twee-aaneen	Gebouwen plan	214292,65	460557,05	12,00	12,00	0,00	Relatief	68,00	289,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
145	twee-aaneen	Gebouwen plan	214310,06	460655,28	12,00	12,00	0,00	Relatief	70,00	300,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
146	twee-aaneen	Gebouwen plan	214339,55	460657,28	12,00	12,00	0,00	Relatief	70,00	300,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
147	twee-aaneen	Gebouwen plan	214338,95	460681,27	12,00	12,00	0,00	Relatief	70,00	300,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
148	twee-aaneen	Gebouwen plan	214306,42	460701,14	12,00	12,00	0,00	Relatief	66,00	270,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
149	twee-aaneen	Gebouwen plan	214399,59	460871,01	12,00	12,00	0,00	Relatief	62,00	240,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
150	twee-aaneen	Gebouwen plan	214421,68	460843,48	12,00	12,00	0,00	Relatief	66,00	272,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
151	twee-aaneen	Gebouwen plan	214440,46	460830,90	12,00	12,00	0,00	Relatief	70,00	300,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
152	twee-aaneen	Gebouwen plan	214468,19	460863,77	12,00	12,00	0,00	Relatief	70,00	306,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
153	twee-aaneen	Gebouwen plan	214409,84	460917,49	12,00	12,00	0,00	Relatief	70,00	300,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
154	twee-aaneen	Gebouwen plan	214427,24	460938,52	12,00	12,00	0,00	Relatief	70,00	300,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
155	vrijstaand	Gebouwen plan	214267,50	460273,75	12,00	12,00	0,00	Relatief	54,00	182,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
156	vrijstaand	Gebouwen plan	214282,44	460265,62	12,00	12,00	0,00	Relatief	54,00	182,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
157	vrijstaand	Gebouwen plan	214297,31	460258,65	12,00	12,00	0,00	Relatief	68,00	280,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
158	vrijstaand	Gebouwen plan	214355,68	460226,02	12,00	12,00	0,00	Relatief	48,00	128,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
159	vrijstaand	Gebouwen plan	214271,57	460347,92	12,00	12,00	0,00	Relatief	40,00	96,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
160	vrijstaand	Gebouwen plan	214236,18	460351,27	12,00	12,00	0,00	Relatief	50,00	154,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
161	vrijstaand	Gebouwen plan	214268,55	460423,49	12,00	12,00	0,00	Relatief	62,00	220,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
162	vrijstaand	Gebouwen plan	214248,30	460441,17	12,00	12,00	0,00	Relatief	62,00	238,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
163	vrijstaand	Gebouwen plan	214265,55	460467,59	12,00	12,00	0,00	Relatief	60,00	200,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
164	vrijstaand	Gebouwen plan	214284,78	460414,32	12,00	12,00	0,00	Relatief	48,00	135,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
165	vrijstaand	Gebouwen plan	214294,47	460492,09	12,00	12,00	0,00	Relatief	48,00	135,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
166	vrijstaand	Gebouwen plan	214275,21	460560,04	12,00	12,00	0,00	Relatief	52,00	168,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
167	vrijstaand	Gebouwen plan	214290,76	460585,97	12,00	12,00	0,00	Relatief	56,00	187,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
168	vrijstaand	Gebouwen plan	214288,57	460602,73	12,00	12,00	0,00	Relatief	60,00	221,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 Groep: Gebouwen plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 Groep: Gebouwen plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Omtrek	Oppervlak	Functie	$\alpha(i=5)$	$\rho(i=5)$	Cp	Zwevend	Refi. 63
169	vrijstaand	Gebouwen plan	214307,98	460670,85	12,00	12,00	0,00	Relatief	52,00	165,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
170	vrijstaand	Gebouwen plan	214284,11	460668,22	12,00	12,00	0,00	Relatief	62,00	234,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
171	vrijstaand	Gebouwen plan	214283,80	460694,13	12,00	12,00	0,00	Relatief	46,00	132,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
172	vrijstaand	Gebouwen plan	214306,59	460705,66	12,00	12,00	0,00	Relatief	48,00	135,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
173	vrijstaand	Gebouwen plan	214438,62	460827,88	12,00	12,00	0,00	Relatief	48,00	135,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
174	vrijstaand	Gebouwen plan	214388,87	460891,31	12,00	12,00	0,00	Relatief	50,00	150,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
175	vrijstaand	Gebouwen plan	214428,27	460895,50	12,00	12,00	0,00	Relatief	64,00	255,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
176	vrijstaand	Gebouwen plan	214456,91	460940,01	12,00	12,00	0,00	Relatief	62,00	238,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
177	vrijstaand	Gebouwen plan	214466,37	460921,80	12,00	12,00	0,00	Relatief	66,00	242,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
178	vrijstaand	Gebouwen plan	214475,58	460942,38	12,00	12,00	0,00	Relatief	58,00	208,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
179	vrijstaand	Gebouwen plan	214463,18	460958,63	12,00	12,00	0,00	Relatief	50,00	144,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
180	vrijstaand	Gebouwen plan	214471,03	460991,75	12,00	12,00	0,00	Relatief	60,00	224,00	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
181	gestapeld	Gebouwen plan	214446,71	460394,03	18,00	18,00	0,00	Relatief	100,57	494,77	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
182	gestapeld	Gebouwen plan	214470,52	460382,63	15,00	15,00	0,00	Relatief	262,68	1645,81	Woonfunctie	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
Groep: Gebouwen plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL 2040 inci plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Zwevend	Hoek	RefL.L 63	RefL.L 125	RefL.L 250	RefL.L 500	RefL.L 1k	RefL.L 2k	RefL.L 4k	RefL.L 8k	RefL.R 63	RefL.R 125	RefL.R 250	RefL.R 500	RefL.R 1k	RefL.R 2k
0504	Geluidwal	4,00	0,00	Absoluut	NL.img	51468751.Scherm_00000055	1	2 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0657	Geluidwal	--	0,00	Relatief	NL.img	51468751.Scherm_00000107	1	2 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	Geluidwal	--	0,00	Absoluut	NL.img	51468751.Scherm_00000128	1	2 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Geluidwal	--	0,00	Absoluut	NL.img	51468751.Scherm_00000130	1	2 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611	Geluidwal	--	0,00	Absoluut	NL.img	51468751.Scherm_00000160	1	2 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318	Geluidscherm	2,60	0,00	Absoluut	NL.img	51468751.Scherm_00000190	1	0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0118	Geluidscherm	2,60	0,00	Absoluut	NL.img	51468751.Scherm_00000255	1	0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0121	Geluidscherm	2,60	0,00	Absoluut	NL.img	51468751.Scherm_00000264	1	0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL 2040 inci plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k
0504	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0657	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0604	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0602	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0611	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0318	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0118	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0121	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: VL 2040 ref
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	Naam	Groep	Omschr.	ISO_H	Min.RH	ISO M.	Hdef.	Lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
6802	14.1	Gemeentelijke wegen	Kerkhofweg	0,00	0,00	---	Relatief	102,15	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6813	14.2	Gemeentelijke wegen	Kerkhofweg	0,00	0,00	0,00	Relatief	277,36	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6873	14.3	Gemeentelijke wegen	Kerkhofweg	0,00	0,00	0,00	Relatief	105,74	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7441	14.4	Gemeentelijke wegen	Kerkhofweg	0,00	0,00	0,00	Relatief	265,62	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
13327	14.5	Gemeentelijke wegen	Kerkhofweg	0,00	0,00	0,00	Relatief	73,28	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
36801	175	Provinciale wegen	N31414_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	48,04	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36802	176	Provinciale wegen	N31414_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	48,25	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36881	245	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	26,11	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36882	247	Provinciale wegen	N31903_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	24,59	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36883	250	Provinciale wegen	N31903_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	22,95	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36884	255	Provinciale wegen	N31416_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	22,62	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35	35
37370	384	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	9,24	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37372	484	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	90,27	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37371	484	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	9,96	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37381	874	Provinciale wegen	N31416_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	65,51	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37383	893	Provinciale wegen	N31416_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	34,44	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37382	893	Provinciale wegen	N31416_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	165,29	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80
42778	900	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	300,95	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80
42769	901	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	100,35	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
42781	902	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	1005,01	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37374	903	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	141,59	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37373	903	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	58,39	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37375	904	Provinciale wegen	N31415_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	41,78	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37376	905	Provinciale wegen	N31414_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	36,34	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37378	908	Provinciale wegen	N31414_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	765,98	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37379	908	Provinciale wegen	N31414_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	63,68	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37385	915	Provinciale wegen	N31416_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	458,80	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37390	923	Provinciale wegen	N31414_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	36,56	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37399	924	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	141,13	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37398	924	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	58,86	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37400	925	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	41,63	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37393	926	Provinciale wegen	N31414_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	63,40	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37392	926	Provinciale wegen	N31414_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	766,46	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37395	941	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	10,52	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37397	942	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	90,59	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37396	942	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	9,22	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80
42787	943	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	299,04	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80
42788	944	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	99,69	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
42795	948	Provinciale wegen	N31415_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	995,02	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37403	952	Provinciale wegen	N31416_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	457,02	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Model: VL 2040 ref
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
6802	False	2501,00	6,90	3,20	0,50	97,00	98,50	95,50	2,50	1,10	3,40	0,50	0,40	1,10
6813	False	2501,00	6,90	3,20	0,50	97,00	98,50	95,50	2,50	1,10	3,40	0,50	0,40	1,10
6873	False	2458,00	6,90	3,20	0,50	97,00	98,50	95,50	2,50	1,10	3,40	0,50	0,40	1,10
7441	False	2458,00	6,74	3,38	0,70	97,99	98,93	97,24	1,70	0,92	2,32	0,30	0,13	0,43
13327	False	2458,00	6,73	3,41	0,70	98,47	99,18	97,90	1,35	0,73	1,84	0,17	0,08	0,25
36801	False	6227,36	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,59	8,61	4,00	12,51	3,10	1,70	6,90
36802	False	6290,08	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,21
36881	False	5529,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
36882	False	5004,12	6,81	2,68	0,94	87,80	95,40	82,09	9,30	3,90	13,10	2,90	0,70	4,81
36883	False	4741,96	6,88	3,15	0,61	87,20	94,80	84,89	9,70	4,00	10,20	3,10	1,20	4,91
36884	False	5260,04	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,90	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37370	False	5387,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
37372	False	5387,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
37371	False	5387,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
37381	False	5260,04	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,90	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37383	False	5260,04	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,90	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37382	False	5260,04	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,90	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
42778	False	5387,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
42769	False	5387,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
42781	False	5387,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
37374	False	5387,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
37373	False	5387,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
37375	False	5387,76	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,61	8,61	4,00	12,49	3,10	1,70	6,90
37376	False	6227,36	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,59	8,61	4,00	12,51	3,10	1,70	6,90
37378	False	6227,36	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,59	8,61	4,00	12,51	3,10	1,70	6,90
37379	False	6227,36	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,59	8,61	4,00	12,51	3,10	1,70	6,90
37385	False	5260,04	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,90	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37390	False	6290,08	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,21
37399	False	5529,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37398	False	5529,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37400	False	5529,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37393	False	6290,08	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,21
37392	False	6290,08	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,21
37395	False	5529,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37397	False	5529,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37396	False	5529,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
42787	False	5529,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
42788	False	5529,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
42795	False	5529,92	6,73	2,85	0,98	89,20	94,80	83,89	8,00	3,70	10,90	2,80	1,50	5,20
37403	False	5487,80	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,59	8,61	4,00	12,50	3,10	1,70	6,90

Model: VL 2040 ref
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	Naam	Groep	Omschr.	ISO_H	Min.RH	ISO M.	Hdef.	Lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
37404	953	Provinciale wegen	N31416_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	166,78	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37405	953	Provinciale wegen	N31416_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	33,49	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37406	954	Provinciale wegen	N31416_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	66,97	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37838	1920	Provinciale wegen	N31903_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	3532,57	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37837	1920	Provinciale wegen	N31903_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	69,44	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37841	1954	Provinciale wegen	N31903_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	28,55	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37842	1955	Provinciale wegen	N31903_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	4,24	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37843	1956	Provinciale wegen	N31903_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	69,88	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37844	1956	Provinciale wegen	N31903_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	3528,32	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37835	1962	Provinciale wegen	N31903_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	27,81	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37836	1963	Provinciale wegen	N31903_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	5,93	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80
37847	1969	Provinciale wegen	N31902_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	37,60	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60
37848	1970	Provinciale wegen	N31902_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	3,95	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60
37849	1973	Provinciale wegen	N31902_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	25,13	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	60	60	60	60	60	60	60	60	60
37850	1973	Provinciale wegen	N31902_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	75,32	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	60	60	60	60	60	60	60	60	60
43296	1974	Provinciale wegen	N31902_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	102,06	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60
43297	1979	Provinciale wegen	N31902_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	644,77	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	60	60	60	60	60	60	60	60	60
37851	1980	Provinciale wegen	N31902_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	39,75	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60
37852	1981	Provinciale wegen	N31902_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	3,04	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60
37854	1983	Provinciale wegen	N31902_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	74,52	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	60	60	60	60	60	60	60	60	60
37853	1983	Provinciale wegen	N31902_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	24,31	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	60	60	60	60	60	60	60	60	60
43302	1984	Provinciale wegen	N31902_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	101,79	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60
43303	1987	Provinciale wegen	N31902_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	646,17	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	60	60	60	60	60	60	60	60	60
43304	1993	Provinciale wegen	N31901_L	0,00	0,00	0,00	Relatief	652,53	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	60	60	60	60	60	60	60	60	60
43308	1999	Provinciale wegen	N31901_R	0,00	0,00	0,00	Relatief	400,49	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Model: VL 2040 ref
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
37404	False	5487,80	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,59	8,61	4,00	12,50	3,10	1,70	6,90
37405	False	5487,80	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,59	8,61	4,00	12,50	3,10	1,70	6,90
37406	False	5487,80	6,81	3,22	0,67	88,29	94,30	80,59	8,61	4,00	12,50	3,10	1,70	6,90
37838	False	5004,12	6,81	2,68	0,94	87,80	95,40	82,09	9,30	3,90	13,10	2,90	0,70	4,81
37837	False	5004,12	6,81	2,68	0,94	87,80	95,40	82,09	9,30	3,90	13,10	2,90	0,70	4,81
37841	False	4741,96	6,88	3,15	0,61	87,20	94,80	84,89	9,70	4,00	10,20	3,10	1,20	4,91
37842	False	4741,96	6,88	3,15	0,61	87,20	94,80	84,89	9,70	4,00	10,20	3,10	1,20	4,91
37843	False	4741,96	6,88	3,15	0,61	87,20	94,80	84,89	9,70	4,00	10,20	3,10	1,20	4,91
37844	False	4741,96	6,88	3,15	0,61	87,20	94,80	84,89	9,70	4,00	10,20	3,10	1,20	4,91
37835	False	5004,12	6,81	2,68	0,94	87,80	95,40	82,09	9,30	3,90	13,10	2,90	0,70	4,81
37836	False	5004,12	6,81	2,68	0,94	87,80	95,40	82,09	9,30	3,90	13,10	2,90	0,70	4,81
37847	False	900,36	6,88	3,15	0,61	87,19	94,81	84,88	9,71	3,99	10,20	3,10	1,20	4,92
37848	False	900,36	6,88	3,15	0,61	87,19	94,81	84,88	9,71	3,99	10,20	3,10	1,20	4,92
37849	False	900,36	6,88	3,15	0,61	87,19	94,81	84,88	9,71	3,99	10,20	3,10	1,20	4,92
37850	False	900,36	6,88	3,15	0,61	87,19	94,81	84,88	9,71	3,99	10,20	3,10	1,20	4,92
43296	False	900,36	6,88	3,15	0,61	87,19	94,81	84,88	9,71	3,99	10,20	3,10	1,20	4,92
43297	False	900,36	6,88	3,15	0,61	87,19	94,81	84,88	9,71	3,99	10,20	3,10	1,20	4,92
37851	False	760,60	6,81	2,68	0,94	87,81	95,43	82,10	9,30	3,88	13,15	2,89	0,69	4,76
37852	False	760,60	6,81	2,68	0,94	87,81	95,43	82,10	9,30	3,88	13,15	2,89	0,69	4,76
37854	False	760,60	6,81	2,68	0,94	87,81	95,43	82,10	9,30	3,88	13,15	2,89	0,69	4,76
37853	False	760,60	6,81	2,68	0,94	87,81	95,43	82,10	9,30	3,88	13,15	2,89	0,69	4,76
43302	False	760,60	6,81	2,68	0,94	87,81	95,43	82,10	9,30	3,88	13,15	2,89	0,69	4,76
43303	False	760,60	6,81	2,68	0,94	87,81	95,43	82,10	9,30	3,88	13,15	2,89	0,69	4,76
43304	False	950,88	6,81	2,68	0,94	87,79	95,40	82,08	9,31	3,89	13,10	2,90	0,71	4,82
43308	False	1010,28	6,88	3,15	0,61	87,20	94,81	84,90	9,70	3,99	10,23	3,09	1,19	4,87

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan

Model eigenschap	
Onschrijving	VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
Verantwoordelijke	NUI
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	NUI op 29-10-2024
Laatst ingezien door	NUI op 2-7-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Coördinatensysteem	Amersfoort RD New (epsg:28992)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Commentaar

incl klinkers in plan

Provwegen (incl schermen) obv cvgg/gpp + toename door plan

kerkhofweg + generatie naar plan of Goudappel 2040H

plan obv V_Leestense Schouw, Zutphen_concept_1 mei 2025.

dwg.

Bijlage 2

Titel

Resultaten

Berekend geluid		Provinciewegen		Gemeentewegen		Gezamenlijk geluid L _{gez}	Cumulatie VL L _{cum}
Per jaar 2040		80 90		50 70			
		Hoogte	Provinciale wegen L _{den}	Gemeentewegen L _{den}			
Puntnr.	omschrijving	[m]		ontafgerond	afgerond		
100.1_A	woonwagendstandplaats [1/4]	2,0	53,39	53	46,86	47	54
100.1_B	woonwagendstandplaats [1/4]	5,0	54,02	54	47,99	48	55
100.2_A	woonwagendstandplaats [2/4]	2,0	54,33	54	43,36	43	55
100.2_B	woonwagendstandplaats [2/4]	5,0	55,04	55	44,59	45	55
100.3_A	woonwagendstandplaats [3/4]	2,0	53,15	53	47,02	47	54
100.3_B	woonwagendstandplaats [3/4]	5,0	53,79	54	48,02	48	55
100.4_A	woonwagendstandplaats [4/4]	2,0	52,67	53	51,35	51	55
100.4_B	woonwagendstandplaats [4/4]	5,0	53,21	53	51,72	52	56
101.1_A	woonwagendstandplaats [1/4]	2,0	52,81	53	50,52	51	55
101.1_B	woonwagendstandplaats [1/4]	5,0	53,40	53	50,93	51	55
101.2_A	woonwagendstandplaats [2/4]	2,0	53,51	54	46,09	46	54
101.2_B	woonwagendstandplaats [2/4]	5,0	54,15	54	47,18	47	55
101.3_A	woonwagendstandplaats [3/4]	2,0	53,90	54	44,00	44	54
101.3_B	woonwagendstandplaats [3/4]	5,0	54,62	55	45,28	45	55
101.4_A	woonwagendstandplaats [4/4]	2,0	53,43	53	47,21	47	54
101.4_B	woonwagendstandplaats [4/4]	5,0	54,05	54	48,28	48	55
102.1_A	asneengebouw [1/4]	2,0	48,99	49	39,68	40	49
102.1_B	asneengebouw [1/4]	5,0	49,42	49	41,68	42	50
102.1_C	asneengebouw [1/4]	8,0	49,65	50	42,30	42	50
102.1_D	asneengebouw [1/4]	11,0	49,72	50	42,56	43	50
102.2_A	asneengebouw [2/4]	2,0	48,86	49	42,59	43	50
102.2_B	asneengebouw [2/4]	5,0	49,29	49	44,33	44	50
102.2_C	asneengebouw [2/4]	8,0	49,54	50	44,84	45	51
102.2_D	asneengebouw [2/4]	11,0	49,41	49	45,02	45	51
102.3_A	asneengebouw [3/4]	2,0	35,67	36	41,89	42	43
102.3_B	asneengebouw [3/4]	5,0	37,01	37	43,06	43	44
102.3_C	asneengebouw [3/4]	8,0	37,98	38	43,60	44	45
102.3_D	asneengebouw [3/4]	11,0	38,17	38	43,85	44	45
102.4_A	asneengebouw [4/4]	2,0	41,10	41	39,78	40	44
102.4_B	asneengebouw [4/4]	5,0	41,67	42	40,88	41	44
102.4_C	asneengebouw [4/4]	8,0	42,18	42	41,93	42	45
102.4_D	asneengebouw [4/4]	11,0	42,24	42	42,45	42	45
103.1_A	asneengebouw [1/4]	2,0	49,37	49	46,27	46	51
103.1_B	asneengebouw [1/4]	5,0	49,83	50	47,38	47	52
103.1_C	asneengebouw [1/4]	8,0	50,14	50	47,54	48	52
103.1_D	asneengebouw [1/4]	11,0	50,48	50	47,46	47	52
103.2_A	asneengebouw [2/4]	2,0	38,86	39	39,56	40	42
103.2_B	asneengebouw [2/4]	5,0	39,72	40	40,94	41	43
103.2_C	asneengebouw [2/4]	8,0	40,32	40	41,90	42	44
103.2_D	asneengebouw [2/4]	11,0	39,70	40	42,22	42	44
103.3_A	asneengebouw [3/4]	2,0	38,46	38	39,03	39	42
103.3_B	asneengebouw [3/4]	5,0	39,54	40	40,10	40	43
103.3_C	asneengebouw [3/4]	8,0	40,56	41	41,20	41	44
103.3_D	asneengebouw [3/4]	11,0	41,10	41	41,68	42	44
103.4_A	asneengebouw [4/4]	2,0	48,66	49	45,04	45	50
103.4_B	asneengebouw [4/4]	5,0	49,17	49	45,86	46	51
103.4_C	asneengebouw [4/4]	8,0	49,56	50	45,96	46	51
103.4_D	asneengebouw [4/4]	11,0	50,10	50	45,91	46	52
104.1_A	asneengebouw [1/5]	2,0	44,28	44	49,11	49	50
104.1_B	asneengebouw [1/5]	5,0	44,75	45	49,29	49	51
104.1_C	asneengebouw [1/5]	8,0	45,17	45	48,94	49	50
104.1_D	asneengebouw [1/5]	11,0	46,67	47	48,45	48	51
104.2_A	asneengebouw [2/5]	2,0	47,91	48	49,28	49	52
104.2_B	asneengebouw [2/5]	5,0	48,50	48	49,36	49	52
104.2_C	asneengebouw [2/5]	8,0	48,90	49	48,96	49	52
104.2_D	asneengebouw [2/5]	11,0	49,41	49	48,42	48	52
104.3_A	asneengebouw [3/5]	2,0	48,89	49	43,46	43	50
104.3_B	asneengebouw [3/5]	5,0	49,54	50	43,90	44	51
104.3_C	asneengebouw [3/5]	8,0	50,05	50	43,81	44	51
104.3_D	asneengebouw [3/5]	11,0	50,11	50	43,58	44	51
104.4_A	asneengebouw [4/5]	2,0	40,58	41	38,83	39	43
104.4_B	asneengebouw [4/5]	5,0	41,46	41	40,40	40	44
104.4_C	asneengebouw [4/5]	8,0	42,74	43	41,14	41	45
104.4_D	asneengebouw [4/5]	11,0	43,72	44	41,30	41	46
104.5_A	asneengebouw [5/5]	2,0	45,25	45	44,77	45	48
104.5_B	asneengebouw [5/5]	5,0	45,68	46	45,32	45	49
104.5_C	asneengebouw [5/5]	8,0	46,27	46	45,29	45	49
104.5_D	asneengebouw [5/5]	11,0	47,36	47	45,12	45	49
105.1_A	asneengebouw [1/5]	2,0	50,29	50	52,49	52	55
105.1_B	asneengebouw [1/5]	5,0	50,72	51	52,43	52	55
105.1_C	asneengebouw [1/5]	8,0	50,95	51	51,95	52	54
105.1_D	asneengebouw [1/5]	11,0	50,84	51	51,33	51	54
105.2_A	asneengebouw [2/5]	2,0	50,21	50	51,60	52	54
105.2_B	asneengebouw [2/5]	5,0	50,70	51	51,53	52	54
105.2_C	asneengebouw [2/5]	8,0	51,05	51	51,02	51	54
105.2_D	asneengebouw [2/5]	11,0	51,19	51	50,41	50	54
105.3_A	asneengebouw [3/5]	2,0	49,29	49	50,53	51	53
105.3_B	asneengebouw [3/5]	5,0	49,81	50	50,38	50	53
105.3_C	asneengebouw [3/5]	8,0	50,22	50	49,87	50	53
105.3_D	asneengebouw [3/5]	11,0	50,77	51	49,22	49	53
105.4_A	asneengebouw [4/5]	2,0	39,19	39	43,71	44	45
105.4_B	asneengebouw [4/5]	5,0	40,33	40	44,33	44	46
105.4_C	asneengebouw [4/5]	8,0	42,03	42	44,30	44	46
105.4_D	asneengebouw [4/5]	11,0	44,68	45	44,14	44	47
105.5_A	asneengebouw [5/5]	2,0	46,17	46	45,37	45	49
105.5_B	asneengebouw [5/5]	5,0	46,52	47	45,70	46	49
105.5_C	asneengebouw [5/5]	8,0	46,86	47	45,56	46	49
105.5_D	asneengebouw [5/5]	11,0	46,84	47	45,39	45	49
106.1_A	asneengebouw [1/5]	2,0	42,30	42	46,27	46	48
106.1_B	asneengebouw [1/5]	5,0	42,93	43	47,10	47	49
106.1_C	asneengebouw [1/5]	8,0	43,74	44	47,18	47	49
106.1_D	asneengebouw [1/5]	11,0	45,49	45	47,10	47	49
106.2_A	asneengebouw [2/5]	2,0	31,63	32	27,80	28	33
106.2_B	asneengebouw [2/5]	5,0	32,64	33	29,80	30	34
106.2_C	asneengebouw [2/5]	8,0	35,04	35	30,43	30	36
106.2_D	asneengebouw [2/5]	11,0	41,54	42	32,68	33	42
106.3_A	asneengebouw [3/5]	2,0	40,79	41	37,99	38	43
106.3_B	asneengebouw [3/5]	5,0	41,56	42	39,32	39	44
106.3_C	asneengebouw [3/5]	8,0	42,38	42	40,02	40	44
106.3_D	asneengebouw [3/5]	11,0	42,81	43	40,44	40	45
106.4_A	asneengebouw [4/5]	2,0	45,02	45	43,80	44	47
106.4_B	asneengebouw [4/5]	5,0	45,47	45	44,26	44	48
106.4_C	asneengebouw [4/5]	8,0	45,79	46	44,17	44	48
106.4_D	asneengebouw [4/5]	11,0	45,53	46	44,02	44	48
106.5_A	asneengebouw [5/5]	2,0	49,89	50	52,50	52	54
106.5_B	asneengebouw [5/5]	5,0	50,04	50	52,38	52	54
106.5_C	asneengebouw [5/5]	8,0	50,25	50	51,83	52	54
106.5_D	asneengebouw [5/5]	11,0	49,84	50	51,22	51	54
107.1_A	asneengebouw [1/5]	2,0	41,30	41	36,78	37	43
107.1_B	asneengebouw [1/5]	5,0	42,12	42	38,65	39	44
107.1_C	asneengebouw [1/5]	8,0	43,30	43	39,14	39	45
107.1_D	asneengebouw [1/5]	11,0	44,89	45	39,33	39	46
107.2_A	asneengebouw [2/5]	2,0	47,01	47	40,28	40	48

Berekend geluid Per jaar 2040		Provinciewegen 50 90		Gemeentewegen 50 70			
Puntnr.	omschrijving	Hoogte [m]	Provinciale wegen Lden	Gemeentewegen Lden onafgerond afgerond	Gezamenlijk geluid Lpeet afgerond	Cumulatie VL Lcum afgerond	
107.2_B	aanreengeboud [2/5]	5,0	47,57	48	41,54	42	49
107.2_C	aanreengeboud [2/5]	8,0	48,18	48	41,90	42	49
107.2_D	aanreengeboud [2/5]	11,0	48,49	48	41,90	42	49
107.3_A	aanreengeboud [3/5]	2,0	40,93	41	36,03	36	42
107.3_B	aanreengeboud [3/5]	5,0	41,53	42	37,30	37	43
107.3_C	aanreengeboud [3/5]	8,0	42,44	42	38,24	38	44
107.3_D	aanreengeboud [3/5]	11,0	43,56	44	38,50	38	45
107.4_A	aanreengeboud [4/5]	2,0	36,57	37	31,91	32	38
107.4_B	aanreengeboud [4/5]	5,0	37,96	38	33,70	34	39
107.4_C	aanreengeboud [4/5]	8,0	39,85	40	34,41	34	41
107.4_D	aanreengeboud [4/5]	11,0	41,85	42	35,24	35	43
107.5_A	aanreengeboud [5/5]	2,0	31,34	31	29,91	30	34
107.5_B	aanreengeboud [5/5]	5,0	32,49	32	31,90	32	35
107.5_C	aanreengeboud [5/5]	8,0	35,12	35	32,63	33	37
107.5_D	aanreengeboud [5/5]	11,0	41,84	42	34,92	35	43
108.1_A	aanreengeboud [1/5]	2,0	36,85	37	34,09	34	39
108.1_B	aanreengeboud [1/5]	5,0	37,99	38	35,86	36	40
108.1_C	aanreengeboud [1/5]	8,0	39,59	40	36,64	37	41
108.1_D	aanreengeboud [1/5]	11,0	43,38	43	37,07	37	44
108.2_A	aanreengeboud [2/5]	2,0	40,60	41	36,65	37	42
108.2_B	aanreengeboud [2/5]	5,0	41,41	41	38,25	38	43
108.2_C	aanreengeboud [2/5]	8,0	42,30	42	38,87	39	44
108.2_D	aanreengeboud [2/5]	11,0	43,99	44	39,08	39	45
108.3_A	aanreengeboud [3/5]	2,0	46,11	46	38,57	39	47
108.3_B	aanreengeboud [3/5]	5,0	46,71	47	40,13	40	48
108.3_C	aanreengeboud [3/5]	8,0	47,15	47	40,64	41	48
108.3_D	aanreengeboud [3/5]	11,0	47,33	47	40,72	41	48
108.4_A	aanreengeboud [4/5]	2,0	41,57	42	38,51	39	43
108.4_B	aanreengeboud [4/5]	5,0	42,17	42	39,63	40	44
108.4_C	aanreengeboud [4/5]	8,0	42,91	43	40,27	40	45
108.4_D	aanreengeboud [4/5]	11,0	41,58	42	40,37	40	44
108.5_A	aanreengeboud [5/5]	2,0	30,60	31	28,07	28	33
108.5_B	aanreengeboud [5/5]	5,0	31,82	32	29,62	30	34
108.5_C	aanreengeboud [5/5]	8,0	34,50	34	30,84	31	36
108.5_D	aanreengeboud [5/5]	11,0	40,60	41	33,53	34	41
109.1_A	aanreengeboud [1/5]	2,0	31,17	31	24,15	24	32
109.1_B	aanreengeboud [1/5]	5,0	32,11	32	25,69	26	33
109.1_C	aanreengeboud [1/5]	8,0	34,54	35	27,21	27	35
109.1_D	aanreengeboud [1/5]	11,0	40,63	41	30,59	31	41
109.2_A	aanreengeboud [2/5]	2,0	43,44	43	42,67	43	46
109.2_B	aanreengeboud [2/5]	5,0	43,75	44	43,51	44	47
109.2_C	aanreengeboud [2/5]	8,0	44,20	44	43,72	44	47
109.2_D	aanreengeboud [2/5]	11,0	42,38	42	43,83	44	46
109.3_A	aanreengeboud [3/5]	2,0	48,94	49	50,67	51	53
109.3_B	aanreengeboud [3/5]	5,0	49,22	49	50,75	51	53
109.3_C	aanreengeboud [3/5]	8,0	49,42	49	50,33	50	53
109.3_D	aanreengeboud [3/5]	11,0	48,97	49	49,82	50	52
109.4_A	aanreengeboud [4/5]	2,0	43,40	43	43,71	44	47
109.4_B	aanreengeboud [4/5]	5,0	43,95	44	44,56	45	47
109.4_C	aanreengeboud [4/5]	8,0	44,56	45	44,74	45	48
109.4_D	aanreengeboud [4/5]	11,0	45,69	46	44,69	45	48
109.5_A	aanreengeboud [5/5]	2,0	38,81	39	35,70	36	41
109.5_B	aanreengeboud [5/5]	5,0	39,70	40	37,08	37	42
109.5_C	aanreengeboud [5/5]	8,0	40,93	41	37,53	38	43
109.5_D	aanreengeboud [5/5]	11,0	43,93	44	37,95	38	45
110.1_A	aanreengeboud [1/5]	2,0	45,09	45	44,81	45	48
110.1_B	aanreengeboud [1/5]	5,0	45,40	45	45,24	45	48
110.1_C	aanreengeboud [1/5]	8,0	45,82	46	45,29	45	49
110.1_D	aanreengeboud [1/5]	11,0	46,63	47	45,21	45	49
110.2_A	aanreengeboud [2/5]	2,0	36,66	37	43,92	44	45
110.2_B	aanreengeboud [2/5]	5,0	37,50	38	44,22	44	45
110.2_C	aanreengeboud [2/5]	8,0	39,21	39	44,05	44	45
110.2_D	aanreengeboud [2/5]	11,0	42,34	42	43,77	44	46
110.3_A	aanreengeboud [3/5]	2,0	32,63	33	50,53	51	51
110.3_B	aanreengeboud [3/5]	5,0	34,64	35	50,39	50	51
110.3_C	aanreengeboud [3/5]	8,0	37,64	38	49,79	50	50
110.3_D	aanreengeboud [3/5]	11,0	38,99	39	49,11	49	50
110.4_A	aanreengeboud [4/5]	2,0	36,64	37	50,95	51	51
110.4_B	aanreengeboud [4/5]	5,0	37,56	38	50,74	51	51
110.4_C	aanreengeboud [4/5]	8,0	39,54	40	50,11	50	50
110.4_D	aanreengeboud [4/5]	11,0	39,39	39	49,42	49	50
110.5_A	aanreengeboud [5/5]	2,0	45,00	45	52,14	52	53
110.5_B	aanreengeboud [5/5]	5,0	45,34	45	51,51	52	52
110.5_C	aanreengeboud [5/5]	8,0	45,50	46	50,52	51	52
110.5_D	aanreengeboud [5/5]	11,0	45,63	46	49,60	50	51
111.1_A	aanreengeboud [1/4]	2,0	44,25	44	48,91	49	50
111.1_B	aanreengeboud [1/4]	5,0	44,63	45	48,89	49	50
111.1_C	aanreengeboud [1/4]	8,0	44,81	45	48,40	48	50
111.1_D	aanreengeboud [1/4]	11,0	44,92	45	47,81	48	50
111.2_A	aanreengeboud [2/4]	2,0	31,04	31	25,22	25	32
111.2_B	aanreengeboud [2/4]	5,0	31,70	32	27,66	28	33
111.2_C	aanreengeboud [2/4]	8,0	32,53	33	29,09	29	34
111.2_D	aanreengeboud [2/4]	11,0	37,48	37	31,29	31	38
111.3_A	aanreengeboud [3/4]	2,0	37,44	37	41,42	41	43
111.3_B	aanreengeboud [3/4]	5,0	38,62	39	41,68	42	43
111.3_C	aanreengeboud [3/4]	8,0	39,62	40	41,59	42	44
111.3_D	aanreengeboud [3/4]	11,0	42,06	42	41,38	41	45
111.4_A	aanreengeboud [4/4]	2,0	34,77	35	50,96	51	51
111.4_B	aanreengeboud [4/4]	5,0	35,97	36	50,42	50	51
111.4_C	aanreengeboud [4/4]	8,0	37,80	38	49,43	49	50
111.4_D	aanreengeboud [4/4]	11,0	39,45	39	48,44	48	49
112.1_A	aanreengeboud [1/4]	2,0	44,01	44	41,26	41	46
112.1_B	aanreengeboud [1/4]	5,0	44,47	44	42,44	42	47
112.1_C	aanreengeboud [1/4]	8,0	44,87	45	42,72	43	47
112.1_D	aanreengeboud [1/4]	11,0	45,27	45	42,76	43	47
112.2_A	aanreengeboud [2/4]	2,0	39,64	40	33,52	34	41
112.2_B	aanreengeboud [2/4]	5,0	40,61	41	34,69	35	42
112.2_C	aanreengeboud [2/4]	8,0	41,80	42	35,59	36	43
112.2_D	aanreengeboud [2/4]	11,0	44,24	44	36,07	36	45
112.3_A	aanreengeboud [3/4]	2,0	40,80	41	34,92	35	42
112.3_B	aanreengeboud [3/4]	5,0	41,54	42	36,19	36	43
112.3_C	aanreengeboud [3/4]	8,0	42,45	42	36,58	37	43
112.3_D	aanreengeboud [3/4]	11,0	43,40	43	36,70	37	44
112.4_A	aanreengeboud [4/4]	2,0	36,59	37	24,61	25	37
112.4_B	aanreengeboud [4/4]	5,0	36,68	37	25,69	26	37
112.4_C	aanreengeboud [4/4]	8,0	36,80	37	26,95	27	37
112.4_D	aanreengeboud [4/4]	11,0	39,18	39	30,70	31	40
113.1_A	aanreengeboud [1/4]	2,0	40,98	41	31,33	31	41
113.1_B	aanreengeboud [1/4]	5,0	41,92	42	32,86	33	42
113.1_C	aanreengeboud [1/4]	8,0	42,88	43	33,71	34	43
113.1_D	aanreengeboud [1/4]	11,0	44,19	44	34,28	34	45
113.2_A	aanreengeboud [2/4]	2,0	40,63	41	42,84	43	45
113.2_B	aanreengeboud [2/4]	5,0	41,63	42	43,11	43	45

Berekend geluid			Provinciewegen		Gemeentewegen			
Per jaar 2040			50 90		50 70			
		Hoogte	Provinciale wegen		Gemeentewegen		Gezamenlijk	Cumulatie
Puntnr.	omschrijving	[m]	Lden		Lden		geluid	VL
					onafgerond	afgerond	afgerond	Lcum
								afgerond
113.2_C	aanwengebouwt [2/4]	8,0	42,53	43	42,87	43	46	46
113.2_D	aanwengebouwt [2/4]	11,0	43,30	43	42,45	42	46	46
113.3_A	aanwengebouwt [3/4]	2,0	34,35	34	50,02	50	50	50
113.3_B	aanwengebouwt [3/4]	5,0	35,80	36	49,70	50	50	50
113.3_C	aanwengebouwt [3/4]	8,0	37,50	38	48,90	49	49	49
113.3_D	aanwengebouwt [3/4]	11,0	38,94	39	48,04	48	49	49
113.4_A	aanwengebouwt [4/4]	2,0	32,43	32	44,49	44	45	45
113.4_B	aanwengebouwt [4/4]	5,0	34,38	34	44,56	45	45	45
113.4_C	aanwengebouwt [4/4]	8,0	37,50	38	44,28	44	45	45
113.4_D	aanwengebouwt [4/4]	11,0	41,25	41	43,90	44	46	46
114.1_A	aanwengebouwt [1/5]	2,0	46,17	46	41,11	41	47	47
114.1_B	aanwengebouwt [1/5]	5,0	46,52	47	41,47	41	48	48
114.1_C	aanwengebouwt [1/5]	8,0	47,04	47	41,38	41	48	48
114.1_D	aanwengebouwt [1/5]	11,0	47,53	48	41,09	41	48	48
114.2_A	aanwengebouwt [2/5]	2,0	40,70	41	33,74	34	41	41
114.2_B	aanwengebouwt [2/5]	5,0	41,39	41	34,63	35	42	42
114.2_C	aanwengebouwt [2/5]	8,0	41,94	42	35,28	35	43	43
114.2_D	aanwengebouwt [2/5]	11,0	41,04	41	35,54	36	42	42
114.3_A	aanwengebouwt [3/5]	2,0	33,04	33	40,68	41	41	41
114.3_B	aanwengebouwt [3/5]	5,0	34,81	35	40,83	41	42	42
114.3_C	aanwengebouwt [3/5]	8,0	37,78	38	40,72	41	43	43
114.3_D	aanwengebouwt [3/5]	11,0	42,23	42	40,58	41	44	44
114.4_A	aanwengebouwt [4/5]	2,0	41,97	42	47,72	48	49	49
114.4_B	aanwengebouwt [4/5]	5,0	42,65	43	47,86	48	49	49
114.4_C	aanwengebouwt [4/5]	8,0	43,60	44	47,50	48	49	49
114.4_D	aanwengebouwt [4/5]	11,0	45,91	46	47,01	47	50	50
114.5_A	aanwengebouwt [5/5]	2,0	45,79	46	48,00	48	50	50
114.5_B	aanwengebouwt [5/5]	5,0	46,26	46	48,08	48	50	50
114.5_C	aanwengebouwt [5/5]	8,0	46,79	47	47,57	48	50	50
114.5_D	aanwengebouwt [5/5]	11,0	49,13	49	47,14	47	51	51
115.1_A	aanwengebouwt [1/4]	2,0	37,17	37	41,11	41	43	43
115.1_B	aanwengebouwt [1/4]	5,0	37,83	38	41,36	41	43	43
115.1_C	aanwengebouwt [1/4]	8,0	38,94	39	41,17	41	43	43
115.1_D	aanwengebouwt [1/4]	11,0	41,96	42	40,92	41	44	44
115.2_A	aanwengebouwt [2/4]	2,0	41,37	41	35,29	35	42	42
115.2_B	aanwengebouwt [2/4]	5,0	41,91	42	36,32	36	43	43
115.2_C	aanwengebouwt [2/4]	8,0	42,32	42	37,07	37	43	43
115.2_D	aanwengebouwt [2/4]	11,0	41,59	42	37,45	37	43	43
115.3_A	aanwengebouwt [3/4]	2,0	45,27	45	42,70	43	47	47
115.3_B	aanwengebouwt [3/4]	5,0	45,73	46	43,40	43	48	48
115.3_C	aanwengebouwt [3/4]	8,0	46,16	46	43,51	44	48	48
115.3_D	aanwengebouwt [3/4]	11,0	46,71	47	43,43	43	48	48
115.4_A	aanwengebouwt [4/4]	2,0	39,42	39	48,57	49	49	49
115.4_B	aanwengebouwt [4/4]	5,0	40,51	41	48,55	49	49	49
115.4_C	aanwengebouwt [4/4]	8,0	41,97	42	48,23	48	49	49
115.4_D	aanwengebouwt [4/4]	11,0	45,02	45	47,68	48	50	50
116.1_A	aanwengebouwt [1/5]	2,0	48,37	48	44,34	44	50	50
116.1_B	aanwengebouwt [1/5]	5,0	48,84	49	44,88	45	50	50
116.1_C	aanwengebouwt [1/5]	8,0	49,16	49	44,87	45	51	51
116.1_D	aanwengebouwt [1/5]	11,0	49,95	50	44,57	45	51	51
116.2_A	aanwengebouwt [2/5]	2,0	36,12	36	40,04	40	42	42
116.2_B	aanwengebouwt [2/5]	5,0	37,68	38	40,49	40	42	42
116.2_C	aanwengebouwt [2/5]	8,0	39,77	40	40,42	40	43	43
116.2_D	aanwengebouwt [2/5]	11,0	43,22	43	40,26	40	45	45
116.3_A	aanwengebouwt [3/5]	2,0	42,77	43	51,53	52	52	52
116.3_B	aanwengebouwt [3/5]	5,0	43,47	43	50,99	51	52	52
116.3_C	aanwengebouwt [3/5]	8,0	44,07	44	50,04	50	51	51
116.3_D	aanwengebouwt [3/5]	11,0	44,41	44	49,08	49	50	50
116.4_A	aanwengebouwt [4/5]	2,0	46,78	47	48,47	48	51	51
116.4_B	aanwengebouwt [4/5]	5,0	47,38	47	48,31	48	51	51
116.4_C	aanwengebouwt [4/5]	8,0	47,91	48	47,57	48	51	51
116.4_D	aanwengebouwt [4/5]	11,0	48,53	49	46,91	47	51	51
116.5_A	aanwengebouwt [5/5]	2,0	48,49	48	48,80	49	52	52
116.5_B	aanwengebouwt [5/5]	5,0	49,04	49	48,69	49	52	52
116.5_C	aanwengebouwt [5/5]	8,0	49,49	49	48,15	48	52	52
116.5_D	aanwengebouwt [5/5]	11,0	50,05	50	47,49	47	52	52
117.1_A	aanwengebouwt [1/4]	2,0	34,30	34	44,65	45	45	45
117.1_B	aanwengebouwt [1/4]	5,0	36,53	37	44,85	45	45	45
117.1_C	aanwengebouwt [1/4]	8,0	39,52	40	44,60	45	46	46
117.1_D	aanwengebouwt [1/4]	11,0	43,51	44	44,26	44	47	47
117.2_A	aanwengebouwt [2/4]	2,0	46,44	46	29,29	29	47	47
117.2_B	aanwengebouwt [2/4]	5,0	46,92	47	31,02	31	47	47
117.2_C	aanwengebouwt [2/4]	8,0	47,50	48	31,76	32	48	48
117.2_D	aanwengebouwt [2/4]	11,0	48,70	49	31,95	32	49	49
117.3_A	aanwengebouwt [3/4]	2,0	47,76	48	41,65	42	49	49
117.3_B	aanwengebouwt [3/4]	5,0	48,38	48	41,86	42	49	49
117.3_C	aanwengebouwt [3/4]	8,0	48,87	49	41,66	42	50	50
117.3_D	aanwengebouwt [3/4]	11,0	49,47	49	41,27	41	50	50
117.4_A	aanwengebouwt [4/4]	2,0	42,96	43	49,50	50	50	50
117.4_B	aanwengebouwt [4/4]	5,0	43,56	44	49,29	49	50	50
117.4_C	aanwengebouwt [4/4]	8,0	44,13	44	48,55	49	50	50
117.4_D	aanwengebouwt [4/4]	11,0	44,50	44	47,76	48	49	49
118.1_A	aanwengebouwt [1/4]	2,0	52,29	52	33,48	33	52	52
118.1_B	aanwengebouwt [1/4]	5,0	52,99	53	35,31	35	53	53
118.1_C	aanwengebouwt [1/4]	8,0	53,57	54	36,02	36	54	54
118.1_D	aanwengebouwt [1/4]	11,0	54,17	54	36,34	36	54	54
118.2_A	aanwengebouwt [2/4]	2,0	49,40	49	32,60	33	49	49
118.2_B	aanwengebouwt [2/4]	5,0	50,16	50	33,86	34	50	50
118.2_C	aanwengebouwt [2/4]	8,0	50,73	51	34,10	34	51	51
118.2_D	aanwengebouwt [2/4]	11,0	51,29	51	34,19	34	51	51
118.3_A	aanwengebouwt [3/4]	2,0	43,15	43	33,07	33	44	44
118.3_B	aanwengebouwt [3/4]	5,0	43,76	44	34,62	35	44	44
118.3_C	aanwengebouwt [3/4]	8,0	44,48	44	35,01	35	45	45
118.3_D	aanwengebouwt [3/4]	11,0	45,26	45	35,33	35	46	46
118.4_A	aanwengebouwt [4/4]	2,0	39,29	39	38,98	39	42	42
118.4_B	aanwengebouwt [4/4]	5,0	40,12	40	40,46	40	43	43
118.4_C	aanwengebouwt [4/4]	8,0	41,47	41	40,62	41	44	44
118.4_D	aanwengebouwt [4/4]	11,0	44,28	44	40,72	41	46	46
119.1_A	aanwengebouwt [1/4]	2,0	51,52	52	22,59	23	52	52
119.1_B	aanwengebouwt [1/4]	5,0	52,42	52	22,56	23	52	52
119.1_C	aanwengebouwt [1/4]	8,0	52,87	53	23,15	23	53	53
119.1_D	aanwengebouwt [1/4]	11,0	53,42	53	23,88	24	53	53
119.2_A	aanwengebouwt [2/4]	2,0	48,45	48	38,58	39	49	49
119.2_B	aanwengebouwt [2/4]	5,0	48,75	49	38,98	39	49	49
119.2_C	aanwengebouwt [2/4]	8,0	49,16	49	38,85	39	50	50
119.2_D	aanwengebouwt [2/4]	11,0	49,68	50	38,57	39	50	50
119.3_A	aanwengebouwt [3/4]	2,0	44,36	44	45,65	46	48	48
119.3_B	aanwengebouwt [3/4]	5,0	44,81	45	45,67	46	48	48
119.3_C	aanwengebouwt [3/4]	8,0	45,19	45	45,21	45	48	48
119.3_D	aanwengebouwt [3/4]	11,0	45,42	45	44,65	45	48	48
119.4_A	aanwengebouwt [4/4]	2,0	47,86	48	42,05	42	49	49
119.4_B	aanwengebouwt [4/4]	5,0	48,49	48	42,47	42	49	49
119.4_C	aanwengebouwt [4/4]	8,0	48,95	49	42,39	42	50	50

Berekend geluid Per jaar 2040		Provinciewegen 50 90		Gemeentewegen 50 70		Gezamenlijk geluid L _{peet} afgerond	Cumulatie VL L _{cum} afgerond
Puntnr.	omschrijving	Hoogte [m]	Provinciale wegen Lden	Gemeentewegen Lden onafgerond	Gemeentewegen Lden afgerond		
119.4_D	aanteengebouwd [4/4]	11,0	49,57	50	42,11	42	50
120.1_A	aanteengebouwd [1/4]	2,0	41,30	41	34,03	34	42
120.1_B	aanteengebouwd [1/4]	5,0	41,90	42	35,00	35	43
120.1_C	aanteengebouwd [1/4]	8,0	42,65	43	35,29	35	43
120.1_D	aanteengebouwd [1/4]	11,0	43,43	43	35,43	35	44
120.2_A	aanteengebouwd [2/4]	2,0	45,62	46	42,77	43	47
120.2_B	aanteengebouwd [2/4]	5,0	46,14	46	43,36	43	48
120.2_C	aanteengebouwd [2/4]	8,0	46,56	47	43,39	43	48
120.2_D	aanteengebouwd [2/4]	11,0	47,28	47	43,21	43	49
120.3_A	aanteengebouwd [3/4]	2,0	44,48	44	44,39	44	47
120.3_B	aanteengebouwd [3/4]	5,0	44,70	45	44,66	45	48
120.3_C	aanteengebouwd [3/4]	8,0	45,36	45	44,40	44	48
120.3_D	aanteengebouwd [3/4]	11,0	47,12	47	43,96	44	49
120.4_A	aanteengebouwd [4/4]	2,0	40,05	40	33,24	33	41
120.4_B	aanteengebouwd [4/4]	5,0	40,31	40	33,25	33	41
120.4_C	aanteengebouwd [4/4]	8,0	40,86	41	33,03	33	42
120.4_D	aanteengebouwd [4/4]	11,0	43,60	44	33,13	33	44
121.1_A	aanteengebouwd [1/4]	2,0	33,99	34	21,51	22	34
121.1_B	aanteengebouwd [1/4]	5,0	35,30	35	22,88	23	36
121.1_C	aanteengebouwd [1/4]	8,0	37,90	38	24,56	25	38
121.1_D	aanteengebouwd [1/4]	11,0	42,45	42	25,80	26	43
121.2_A	aanteengebouwd [2/4]	2,0	35,30	35	32,44	32	37
121.2_B	aanteengebouwd [2/4]	5,0	36,86	37	33,58	34	39
121.2_C	aanteengebouwd [2/4]	8,0	38,90	39	34,04	34	40
121.2_D	aanteengebouwd [2/4]	11,0	41,36	41	34,12	34	42
121.3_A	aanteengebouwd [3/4]	2,0	43,57	44	45,90	46	48
121.3_B	aanteengebouwd [3/4]	5,0	44,05	44	45,59	46	48
121.3_C	aanteengebouwd [3/4]	8,0	44,46	44	44,81	45	48
121.3_D	aanteengebouwd [3/4]	11,0	45,22	45	43,98	44	48
121.4_A	aanteengebouwd [4/4]	2,0	43,12	43	35,32	35	44
121.4_B	aanteengebouwd [4/4]	5,0	43,57	44	36,19	36	44
121.4_C	aanteengebouwd [4/4]	8,0	44,24	44	36,70	37	45
121.4_D	aanteengebouwd [4/4]	11,0	45,87	46	36,77	37	46
122.1_A	aanteengebouwd [1/5]	2,0	36,42	36	35,45	35	39
122.1_B	aanteengebouwd [1/5]	5,0	37,67	38	36,13	36	40
122.1_C	aanteengebouwd [1/5]	8,0	39,43	39	36,06	36	41
122.1_D	aanteengebouwd [1/5]	11,0	42,78	43	35,93	36	44
122.2_A	aanteengebouwd [2/5]	2,0	35,30	35	28,37	28	36
122.2_B	aanteengebouwd [2/5]	5,0	36,71	37	30,17	30	38
122.2_C	aanteengebouwd [2/5]	8,0	38,65	39	30,89	31	39
122.2_D	aanteengebouwd [2/5]	11,0	42,42	42	31,17	31	43
122.3_A	aanteengebouwd [3/5]	2,0	33,09	33	22,19	22	33
122.3_B	aanteengebouwd [3/5]	5,0	34,24	34	23,80	24	35
122.3_C	aanteengebouwd [3/5]	8,0	36,70	37	24,78	25	37
122.3_D	aanteengebouwd [3/5]	11,0	41,64	42	25,82	26	42
122.4_A	aanteengebouwd [4/5]	2,0	37,64	38	39,81	40	42
122.4_B	aanteengebouwd [4/5]	5,0	38,45	38	40,91	41	43
122.4_C	aanteengebouwd [4/5]	8,0	39,56	40	41,00	41	43
122.4_D	aanteengebouwd [4/5]	11,0	40,99	41	40,92	41	44
122.5_A	aanteengebouwd [5/5]	2,0	42,73	43	47,42	47	49
122.5_B	aanteengebouwd [5/5]	5,0	43,16	43	47,15	47	49
122.5_C	aanteengebouwd [5/5]	8,0	43,55	44	46,47	46	48
122.5_D	aanteengebouwd [5/5]	11,0	44,24	44	45,72	46	48
123.1_A	aanteengebouwd [1/5]	2,0	39,05	39	24,59	25	39
123.1_B	aanteengebouwd [1/5]	5,0	39,91	40	25,37	26	40
123.1_C	aanteengebouwd [1/5]	8,0	40,88	41	27,53	28	41
123.1_D	aanteengebouwd [1/5]	11,0	43,44	43	28,36	28	44
123.2_A	aanteengebouwd [2/5]	2,0	41,85	42	25,76	26	42
123.2_B	aanteengebouwd [2/5]	5,0	42,42	42	27,31	27	43
123.2_C	aanteengebouwd [2/5]	8,0	43,03	43	28,59	29	43
123.2_D	aanteengebouwd [2/5]	11,0	45,00	45	29,09	29	45
123.3_A	aanteengebouwd [3/5]	2,0	44,04	44	30,56	31	44
123.3_B	aanteengebouwd [3/5]	5,0	44,79	45	31,94	32	45
123.3_C	aanteengebouwd [3/5]	8,0	45,15	45	32,50	32	45
123.3_D	aanteengebouwd [3/5]	11,0	45,90	46	32,52	33	46
123.4_A	aanteengebouwd [4/5]	2,0	39,02	39	33,28	33	40
123.4_B	aanteengebouwd [4/5]	5,0	39,92	40	34,73	35	41
123.4_C	aanteengebouwd [4/5]	8,0	41,06	41	35,91	36	42
123.4_D	aanteengebouwd [4/5]	11,0	41,73	42	36,01	36	43
123.5_A	aanteengebouwd [5/5]	2,0	33,90	34	20,57	21	34
123.5_B	aanteengebouwd [5/5]	5,0	34,65	35	22,20	22	35
123.5_C	aanteengebouwd [5/5]	8,0	36,71	37	24,45	24	37
123.5_D	aanteengebouwd [5/5]	11,0	41,35	41	27,73	28	42
124.1_A	aanteengebouwd [1/5]	2,0	35,52	36	24,76	25	36
124.1_B	aanteengebouwd [1/5]	5,0	37,01	37	25,29	26	37
124.1_C	aanteengebouwd [1/5]	8,0	38,80	39	27,58	28	39
124.1_D	aanteengebouwd [1/5]	11,0	41,25	41	28,13	28	41
124.2_A	aanteengebouwd [2/5]	2,0	37,46	37	23,52	24	38
124.2_B	aanteengebouwd [2/5]	5,0	38,44	38	25,57	26	39
124.2_C	aanteengebouwd [2/5]	8,0	39,83	40	26,58	27	40
124.2_D	aanteengebouwd [2/5]	11,0	41,89	42	27,21	27	42
124.3_A	aanteengebouwd [3/5]	2,0	32,24	32	22,47	22	33
124.3_B	aanteengebouwd [3/5]	5,0	33,48	33	23,77	24	34
124.3_C	aanteengebouwd [3/5]	8,0	36,48	36	25,56	26	37
124.3_D	aanteengebouwd [3/5]	11,0	41,69	42	28,09	28	42
124.4_A	aanteengebouwd [4/5]	2,0	44,10	44	30,30	30	44
124.4_B	aanteengebouwd [4/5]	5,0	44,44	44	31,39	31	45
124.4_C	aanteengebouwd [4/5]	8,0	45,00	45	32,21	32	45
124.4_D	aanteengebouwd [4/5]	11,0	46,63	47	32,46	32	47
124.5_A	aanteengebouwd [5/5]	2,0	46,85	47	29,67	30	47
124.5_B	aanteengebouwd [5/5]	5,0	47,42	47	31,22	31	48
124.5_C	aanteengebouwd [5/5]	8,0	47,83	48	31,97	32	48
124.5_D	aanteengebouwd [5/5]	11,0	48,50	48	32,05	32	49
125.1_A	aanteengebouwd [1/4]	2,0	50,88	51	43,31	43	52
125.1_B	aanteengebouwd [1/4]	5,0	51,26	51	43,34	43	52
125.1_C	aanteengebouwd [1/4]	8,0	51,73	52	42,99	43	52
125.1_D	aanteengebouwd [1/4]	11,0	52,30	52	42,51	43	53
125.2_A	aanteengebouwd [2/4]	2,0	48,78	49	36,75	37	49
125.2_B	aanteengebouwd [2/4]	5,0	49,26	49	37,05	37	50
125.2_C	aanteengebouwd [2/4]	8,0	49,69	50	36,88	37	50
125.2_D	aanteengebouwd [2/4]	11,0	50,20	50	36,57	37	50
125.3_A	aanteengebouwd [3/4]	2,0	43,19	43	28,85	29	43
125.3_B	aanteengebouwd [3/4]	5,0	43,66	44	29,57	30	44
125.3_C	aanteengebouwd [3/4]	8,0	44,06	44	30,33	30	44
125.3_D	aanteengebouwd [3/4]	11,0	44,59	45	30,62	31	45
125.4_A	aanteengebouwd [4/4]	2,0	41,75	42	32,81	33	42
125.4_B	aanteengebouwd [4/4]	5,0	42,21	42	32,84	33	43
125.4_C	aanteengebouwd [4/4]	8,0	42,94	43	32,66	33	43
125.4_D	aanteengebouwd [4/4]	11,0	44,92	45	33,02	33	45
126.1_A	aanteengebouwd [1/4]	2,0	49,46	49	43,54	44	50
126.1_B	aanteengebouwd [1/4]	5,0	49,76	50	43,68	44	51
126.1_C	aanteengebouwd [1/4]	8,0	50,24	50	43,38	43	51
126.1_D	aanteengebouwd [1/4]	11,0	50,96	51	42,90	43	52

Berekend geluid			Provinciewegen		Gemeentewegen		Gezamenlijk geluid L _{peet}	Cumulatie VL L _{cum}
Per jaar 2040			80 90		50 70			
Puntnr.	omschrijving	Hoogte [m]	Provinciale wegen L _{den}		Gemeentewegen L _{den} ontafgerond afgerond			
126.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,0	39,83	40	32,70	33	41	41
126.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,0	40,21	40	32,70	33	41	41
126.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,0	40,96	41	32,51	33	42	42
126.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,0	43,80	44	32,54	33	44	44
126.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,0	41,07	41	30,40	30	41	41
126.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,0	41,57	42	31,54	32	42	42
126.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,0	42,33	42	32,08	32	43	43
126.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,0	43,52	44	32,41	32	44	44
126.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,0	40,42	40	32,75	33	41	41
126.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,0	40,73	41	32,75	33	41	41
126.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,0	41,45	41	32,54	33	42	42
126.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,0	43,91	44	33,04	33	44	44
127.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,0	43,36	43	32,57	33	44	44
127.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,0	44,09	44	34,14	34	45	45
127.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,0	44,31	44	34,33	34	45	45
127.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,0	44,01	44	34,50	34	44	44
127.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,0	41,98	42	37,40	37	43	43
127.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,0	42,54	43	38,08	38	44	44
127.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,0	42,52	43	38,06	38	44	44
127.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,0	42,50	42	37,94	38	44	44
127.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,0	46,29	46	44,57	45	49	49
127.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,0	46,53	47	44,10	44	48	48
127.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,0	46,98	47	43,18	43	48	48
127.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,0	47,74	48	42,19	42	49	49
127.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,0	47,47	47	32,08	32	48	48
127.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,0	47,50	48	32,31	32	48	48
127.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,0	47,95	48	32,46	32	48	48
127.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,0	49,04	49	32,35	32	49	49
127.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,0	47,74	48	17,94	18	48	48
127.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,0	48,23	48	19,48	19	48	48
127.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,0	48,69	49	20,42	20	49	49
127.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,0	49,27	49	20,82	21	49	49
128.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,0	53,06	53	22,97	23	53	53
128.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,0	53,58	54	24,37	24	54	54
128.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,0	54,13	54	25,54	26	54	54
128.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,0	54,77	55	25,95	26	55	55
128.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,0	52,38	52	15,11	15	52	52
128.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,0	52,69	53	16,00	16	53	53
128.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,0	53,20	53	16,30	16	53	53
128.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,0	53,83	54	15,97	16	54	54
128.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,0	42,59	43	30,91	31	43	43
128.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,0	43,43	43	32,43	32	44	44
128.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,0	44,06	44	32,82	33	44	44
128.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,0	44,92	45	32,95	33	45	45
128.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,0	49,49	49	31,28	31	50	50
128.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,0	49,98	50	33,08	33	50	50
128.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,0	50,65	51	33,61	34	51	51
128.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,0	51,43	51	33,79	34	52	52
128.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,0	53,58	54	24,87	25	54	54
128.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,0	53,73	54	25,53	27	54	54
128.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,0	54,21	54	27,50	28	54	54
128.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,0	54,80	55	27,87	28	55	55
129.1_A	gestapeld [1/5]	2,0	48,74	49	29,86	30	49	49
129.1_B	gestapeld [1/5]	5,0	49,15	49	31,25	31	49	49
129.1_C	gestapeld [1/5]	8,0	49,68	50	31,55	32	50	50
129.1_D	gestapeld [1/5]	11,0	50,54	51	31,58	32	51	51
129.1_E	gestapeld [1/5]	14,0	51,81	52	31,36	31	52	52
129.2_A	gestapeld [2/5]	2,0	41,45	41	30,65	31	42	42
129.2_B	gestapeld [2/5]	5,0	41,89	42	32,18	32	42	42
129.2_C	gestapeld [2/5]	8,0	42,31	42	32,51	33	43	43
129.2_D	gestapeld [2/5]	11,0	42,41	42	32,58	33	43	43
129.2_E	gestapeld [2/5]	14,0	41,58	42	32,75	33	42	42
129.3_A	gestapeld [3/5]	2,0	44,44	44	28,17	28	45	45
129.3_B	gestapeld [3/5]	5,0	45,06	45	29,99	30	45	45
129.3_C	gestapeld [3/5]	8,0	45,61	46	30,83	31	46	46
129.3_D	gestapeld [3/5]	11,0	46,61	47	31,09	31	47	47
129.3_E	gestapeld [3/5]	14,0	48,28	48	31,51	32	48	48
129.4_A	gestapeld [4/5]	2,0	43,90	44	30,47	30	44	44
129.4_B	gestapeld [4/5]	5,0	44,50	44	32,20	32	45	45
129.4_C	gestapeld [4/5]	8,0	45,05	45	32,59	33	45	45
129.4_D	gestapeld [4/5]	11,0	46,17	46	32,68	33	46	46
129.4_E	gestapeld [4/5]	14,0	48,05	48	32,88	33	48	48
129.5_A	gestapeld [5/5]	2,0	50,61	51	32,92	33	51	51
129.5_B	gestapeld [5/5]	5,0	50,93	51	34,19	34	51	51
129.5_C	gestapeld [5/5]	8,0	51,28	51	34,33	34	51	51
129.5_D	gestapeld [5/5]	11,0	51,76	52	34,27	34	52	52
129.5_E	gestapeld [5/5]	14,0	52,63	53	34,10	34	53	53
130.1_A	rug aan rug [1/4]	2,0	37,88	38	48,63	49	49	49
130.1_B	rug aan rug [1/4]	5,0	38,70	39	49,96	50	50	50
130.1_C	rug aan rug [1/4]	8,0	38,96	39	50,17	50	50	50
130.1_D	rug aan rug [1/4]	11,0	38,91	39	50,20	50	51	51
130.2_A	rug aan rug [2/4]	2,0	41,56	42	44,08	44	46	46
130.2_B	rug aan rug [2/4]	5,0	42,27	42	45,81	46	47	47
130.2_C	rug aan rug [2/4]	8,0	43,12	43	46,12	46	48	48
130.2_D	rug aan rug [2/4]	11,0	43,87	44	46,08	46	48	48
130.3_A	rug aan rug [3/4]	2,0	43,67	44	41,30	41	46	46
130.3_B	rug aan rug [3/4]	5,0	44,32	44	42,52	43	47	47
130.3_C	rug aan rug [3/4]	8,0	44,73	45	43,10	43	47	47
130.3_D	rug aan rug [3/4]	11,0	45,14	45	43,29	43	47	47
130.4_A	rug aan rug [4/4]	2,0	37,28	37	42,37	42	44	44
130.4_B	rug aan rug [4/4]	5,0	37,03	37	43,79	44	45	45
130.4_C	rug aan rug [4/4]	8,0	36,53	37	44,15	44	45	45
130.4_D	rug aan rug [4/4]	11,0	36,67	37	44,19	44	45	45
131.1_A	gestapeld [1/4]	2,0	51,63	52	30,39	30	52	52
131.1_B	gestapeld [1/4]	5,0	52,26	52	31,41	31	52	52
131.1_C	gestapeld [1/4]	8,0	52,71	53	32,13	32	53	53
131.1_D	gestapeld [1/4]	11,0	52,76	53	32,73	33	53	53
131.1_E	gestapeld [1/4]	14,0	52,65	53	33,16	33	53	53
131.2_A	gestapeld [2/4]	2,0	56,55	57	21,86	22	57	57
131.2_B	gestapeld [2/4]	5,0	57,65	58	22,45	22	58	58
131.2_C	gestapeld [2/4]	8,0	58,56	59	22,80	23	59	59
131.2_D	gestapeld [2/4]	11,0	59,04	59	22,67	23	59	59
131.2_E	gestapeld [2/4]	14,0	59,17	59	22,72	23	59	59
131.3_A	gestapeld [3/4]	2,0	56,24	56	28,09	28	55	55
131.3_B	gestapeld [3/4]	5,0	56,40	56	29,24	29	56	56
131.3_C	gestapeld [3/4]	8,0	57,38	57	29,87	30	57	57
131.3_D	gestapeld [3/4]	11,0	57,85	58	30,05	30	58	58
131.3_E	gestapeld [3/4]	14,0	57,89	58	30,06	30	58	58
131.4_A	gestapeld [4/4]	2,0	47,06	47	33,94	34	47	47
131.4_B	gestapeld [4/4]	5,0	47,28	47	35,26	35	48	48
131.4_C	gestapeld [4/4]	8,0	47,43	47	35,69	36	48	48
131.4_D	gestapeld [4/4]	11,0	46,95	47	35,80	36	47	47
131.4_E	gestapeld [4/4]	14,0	44,49	44	35,86	36	45	45

Berekend geluid			Provinciewegen		Gemeentewegen			
Per jaar 2040			50 90		50 70			
			Provinciale wegen		Gemeentewegen		Gezamenlijk	Cumulatie
		Hoogte	Lden		Lden		geluid Lpeet	VL Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]			onafgerond	afgerond	afgerond	afgerond
132.1_A	gestapeld [1/4]	2,0	52,36	52	22,36	22	52	52
132.1_B	gestapeld [1/4]	5,0	53,03	53	22,57	23	53	53
132.1_C	gestapeld [1/4]	8,0	53,57	54	23,07	23	54	54
132.1_D	gestapeld [1/4]	11,0	54,02	54	23,57	24	54	54
132.2_A	gestapeld [2/4]	2,0	47,02	47	40,85	41	48	48
132.2_B	gestapeld [2/4]	5,0	47,53	48	42,07	42	49	49
132.2_C	gestapeld [2/4]	8,0	48,10	48	42,51	43	49	49
132.2_D	gestapeld [2/4]	11,0	48,38	48	42,47	42	49	49
132.3_A	gestapeld [3/4]	2,0	50,70	51	44,82	45	52	52
132.3_B	gestapeld [3/4]	5,0	51,41	51	45,20	45	52	52
132.3_C	gestapeld [3/4]	8,0	51,96	52	45,11	45	53	53
132.3_D	gestapeld [3/4]	11,0	52,38	52	44,87	45	53	53
132.4_A	gestapeld [4/4]	2,0	54,23	54	25,47	25	54	54
132.4_B	gestapeld [4/4]	5,0	54,99	55	25,94	26	55	55
132.4_C	gestapeld [4/4]	8,0	55,56	56	26,09	26	56	56
132.4_D	gestapeld [4/4]	11,0	56,12	56	26,29	26	56	56
133.1_A	gestapeld [1/4]	2,0	54,00	54	27,91	28	54	54
133.1_B	gestapeld [1/4]	5,0	54,62	55	28,31	28	55	55
133.1_C	gestapeld [1/4]	8,0	55,08	55	28,58	29	55	55
133.1_D	gestapeld [1/4]	11,0	55,57	56	28,95	29	56	56
133.2_A	gestapeld [2/4]	2,0	50,77	51	42,84	43	51	51
133.2_B	gestapeld [2/4]	5,0	51,48	51	43,28	43	52	52
133.2_C	gestapeld [2/4]	8,0	52,03	52	43,19	43	53	53
133.2_D	gestapeld [2/4]	11,0	52,60	53	42,88	43	53	53
133.3_A	gestapeld [3/4]	2,0	44,42	44	49,75	50	51	51
133.3_B	gestapeld [3/4]	5,0	45,06	45	49,74	50	51	51
133.3_C	gestapeld [3/4]	8,0	45,63	46	49,18	49	51	51
133.3_D	gestapeld [3/4]	11,0	45,74	46	48,54	49	50	50
133.4_A	gestapeld [4/4]	2,0	46,64	47	38,25	38	47	47
133.4_B	gestapeld [4/4]	5,0	47,17	47	38,27	38	48	48
133.4_C	gestapeld [4/4]	8,0	47,66	48	38,00	38	48	48
133.4_D	gestapeld [4/4]	11,0	48,86	49	38,01	38	49	49
134.1_A	gestapeld [1/4]	2,0	50,99	51	40,51	41	51	51
134.1_B	gestapeld [1/4]	5,0	51,66	52	41,67	42	52	52
134.1_C	gestapeld [1/4]	8,0	52,10	52	42,06	42	53	53
134.1_D	gestapeld [1/4]	11,0	52,52	53	42,18	42	53	53
134.2_A	gestapeld [2/4]	2,0	44,18	44	49,14	49	50	50
134.2_B	gestapeld [2/4]	5,0	44,88	45	49,53	50	51	51
134.2_C	gestapeld [2/4]	8,0	45,54	46	49,37	49	51	51
134.2_D	gestapeld [2/4]	11,0	45,33	45	49,06	49	51	51
134.3_A	gestapeld [3/4]	2,0	50,88	51	48,43	48	53	53
134.3_B	gestapeld [3/4]	5,0	51,60	52	49,00	49	54	54
134.3_C	gestapeld [3/4]	8,0	52,09	52	48,86	49	54	54
134.3_D	gestapeld [3/4]	11,0	52,20	52	48,57	49	54	54
134.4_A	gestapeld [4/4]	2,0	53,44	53	36,51	37	54	54
134.4_B	gestapeld [4/4]	5,0	54,19	54	38,26	38	54	54
134.4_C	gestapeld [4/4]	8,0	54,69	55	38,91	39	55	55
134.4_D	gestapeld [4/4]	11,0	55,15	55	39,15	39	55	55
135.1_A	gestapeld [1/5]	2,0	46,02	46	37,81	38	47	47
135.1_B	gestapeld [1/5]	5,0	46,52	47	39,11	39	47	47
135.1_C	gestapeld [1/5]	8,0	46,81	47	40,05	40	48	48
135.1_D	gestapeld [1/5]	11,0	47,18	47	40,42	40	48	48
135.2_A	gestapeld [2/5]	2,0	35,51	36	44,82	45	45	45
135.2_B	gestapeld [2/5]	5,0	36,84	37	45,04	46	47	47
135.2_C	gestapeld [2/5]	8,0	38,01	38	45,42	46	47	47
135.2_D	gestapeld [2/5]	11,0	38,10	38	45,58	47	47	47
135.3_A	gestapeld [3/5]	2,0	38,52	39	51,60	52	52	52
135.3_B	gestapeld [3/5]	5,0	39,75	40	52,20	52	52	52
135.3_C	gestapeld [3/5]	8,0	39,80	40	52,22	52	52	52
135.3_D	gestapeld [3/5]	11,0	39,33	39	52,10	52	52	52
135.4_A	gestapeld [4/5]	2,0	39,90	40	49,38	49	50	50
135.4_B	gestapeld [4/5]	5,0	40,79	41	50,44	50	51	51
135.4_C	gestapeld [4/5]	8,0	41,13	41	50,55	51	51	51
135.4_D	gestapeld [4/5]	11,0	42,33	42	50,51	51	51	51
135.5_A	gestapeld [5/5]	2,0	40,12	40	49,80	50	50	50
135.5_B	gestapeld [5/5]	5,0	41,04	41	50,80	51	51	51
135.5_C	gestapeld [5/5]	8,0	41,19	41	50,91	51	51	51
135.5_D	gestapeld [5/5]	11,0	41,16	41	50,89	51	51	51
135.6_A	gestapeld [5/5]	2,0	40,47	40	42,83	43	45	45
135.6_B	gestapeld [5/5]	5,0	41,26	41	44,58	45	46	46
135.6_C	gestapeld [5/5]	8,0	41,98	42	45,09	45	47	47
135.6_D	gestapeld [5/5]	11,0	43,89	44	45,28	45	48	48
136.1_A	gestapeld [1/4]	2,0	39,23	39	47,96	48	49	49
136.1_B	gestapeld [1/4]	5,0	40,07	40	49,21	49	50	50
136.1_C	gestapeld [1/4]	8,0	40,09	40	49,40	49	50	50
136.1_D	gestapeld [1/4]	11,0	39,57	40	49,43	49	50	50
136.2_A	gestapeld [2/4]	2,0	41,63	42	43,50	44	46	46
136.2_B	gestapeld [2/4]	5,0	42,19	42	45,05	45	47	47
136.2_C	gestapeld [2/4]	8,0	42,96	43	45,56	46	47	47
136.2_D	gestapeld [2/4]	11,0	44,54	45	45,61	46	48	48
136.3_A	gestapeld [3/4]	2,0	45,34	45	38,60	39	46	46
136.3_B	gestapeld [3/4]	5,0	45,84	46	40,39	40	47	47
136.3_C	gestapeld [3/4]	8,0	46,30	46	40,86	41	47	47
136.3_D	gestapeld [3/4]	11,0	47,08	47	41,14	41	48	48
136.4_A	gestapeld [4/4]	2,0	39,99	40	42,75	43	45	45
136.4_B	gestapeld [4/4]	5,0	40,87	41	44,13	44	46	46
136.4_C	gestapeld [4/4]	8,0	41,46	41	44,55	45	46	46
136.4_D	gestapeld [4/4]	11,0	40,66	41	44,78	45	46	46
137.1_A	gestapeld [1/4]	2,0	53,90	54	27,71	28	54	54
137.1_B	gestapeld [1/4]	5,0	54,53	55	28,27	28	55	55
137.1_C	gestapeld [1/4]	8,0	54,96	55	28,74	29	55	55
137.1_D	gestapeld [1/4]	11,0	55,39	55	29,30	29	55	55
137.2_A	gestapeld [2/4]	2,0	45,67	46	38,81	39	46	46
137.2_B	gestapeld [2/4]	5,0	46,45	46	38,87	39	47	47
137.2_C	gestapeld [2/4]	8,0	47,21	47	38,57	39	48	48
137.2_D	gestapeld [2/4]	11,0	48,66	49	38,47	38	49	49
137.3_A	gestapeld [3/4]	2,0	45,76	46	50,07	50	51	51
137.3_B	gestapeld [3/4]	5,0	46,36	46	50,11	50	52	52
137.3_C	gestapeld [3/4]	8,0	46,87	47	49,61	50	51	51
137.3_D	gestapeld [3/4]	11,0	46,65	47	49,01	49	51	51
137.4_A	gestapeld [4/4]	2,0	50,66	51	44,58	45	52	52
137.4_B	gestapeld [4/4]	5,0	51,26	51	45,41	45	52	52
137.4_C	gestapeld [4/4]	8,0	51,63	52	45,55	46	53	53
137.4_D	gestapeld [4/4]	11,0	51,81	52	45,50	46	53	53
138.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,0	58,85	59	1,98	2	59	59
138.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,0	60,00	60	3,48	3	60	60
138.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,0	60,52	61	4,48	4	61	61
138.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,0	61,28	61	4,03	4	61	61
138.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,0	56,17	56	13,92	14	56	56
138.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,0	57,41	57	14,57	15	57	57
138.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,0	58,28	58	14,75	15	58	58
138.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,0	58,63	59	13,45	13	59	59
138.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,0	49,20	49	25,06	25	49	49

Berekend geluid							
Per jaar 2040							
			Provinciewegen		Gemeentewegen		
			50		50		
			90		70		
Puntnr.	omschrijving	Hoogte [m]	Provinciale wegen Lden	Gemeentewegen Lden	Gezamenlijk geluid Lpeet	Cumulatie VL Lcum	
				onafgerond	afgerond		
138.3_B	twee-aaheen [3/4]	5,0	49,40	49	26,21	26	49
138.3_C	twee-aaheen [3/4]	8,0	49,54	50	27,13	27	50
138.3_D	twee-aaheen [3/4]	11,0	49,82	50	27,55	28	50
138.4_A	twee-aaheen [4/4]	2,0	53,54	54	19,17	19	54
138.4_B	twee-aaheen [4/4]	5,0	55,02	55	20,07	20	55
138.4_C	twee-aaheen [4/4]	8,0	56,04	56	21,33	21	56
138.4_D	twee-aaheen [4/4]	11,0	56,83	57	22,43	23	57
139.1_A	twee-aaheen [1/4]	2,0	58,55	59	2,16	2	59
139.1_B	twee-aaheen [1/4]	5,0	59,54	60	3,71	4	60
139.1_C	twee-aaheen [1/4]	8,0	60,54	61	5,27	5	61
139.1_D	twee-aaheen [1/4]	11,0	60,92	61	4,91	5	61
139.2_A	twee-aaheen [2/4]	2,0	53,43	53	12,70	13	53
139.2_B	twee-aaheen [2/4]	5,0	54,74	55	14,11	14	55
139.2_C	twee-aaheen [2/4]	8,0	55,81	56	16,01	16	56
139.2_D	twee-aaheen [2/4]	11,0	56,37	56	17,34	17	56
139.3_A	twee-aaheen [3/4]	2,0	49,22	49	27,38	27	49
139.3_B	twee-aaheen [3/4]	5,0	49,55	50	28,74	29	50
139.3_C	twee-aaheen [3/4]	8,0	49,94	50	29,52	30	50
139.3_D	twee-aaheen [3/4]	11,0	50,26	50	30,01	30	50
139.4_A	twee-aaheen [4/4]	2,0	54,04	54	28,39	28	54
139.4_B	twee-aaheen [4/4]	5,0	54,99	55	29,74	30	55
139.4_C	twee-aaheen [4/4]	8,0	55,89	56	30,54	31	56
139.4_D	twee-aaheen [4/4]	11,0	56,57	57	31,08	31	57
140.1_A	twee-aaheen [1/4]	2,0	45,68	46	12,37	12	46
140.1_B	twee-aaheen [1/4]	5,0	46,36	46	12,58	13	46
140.1_C	twee-aaheen [1/4]	8,0	46,38	46	12,47	12	46
140.1_D	twee-aaheen [1/4]	11,0	46,75	47	10,59	11	47
140.2_A	twee-aaheen [2/4]	2,0	39,52	40	26,55	27	40
140.2_B	twee-aaheen [2/4]	5,0	40,17	40	28,49	28	40
140.2_C	twee-aaheen [2/4]	8,0	40,24	40	29,21	29	41
140.2_D	twee-aaheen [2/4]	11,0	39,75	40	29,60	30	40
140.3_A	twee-aaheen [3/4]	2,0	36,31	36	29,44	29	37
140.3_B	twee-aaheen [3/4]	5,0	37,10	37	30,91	31	38
140.3_C	twee-aaheen [3/4]	8,0	38,87	39	31,04	31	40
140.3_D	twee-aaheen [3/4]	11,0	42,13	42	31,32	31	42
140.4_A	twee-aaheen [4/4]	2,0	43,89	44	31,80	32	44
140.4_B	twee-aaheen [4/4]	5,0	44,40	44	33,39	33	45
140.4_C	twee-aaheen [4/4]	8,0	45,05	45	33,58	34	45
140.4_D	twee-aaheen [4/4]	11,0	46,67	47	33,53	34	47
141.1_A	twee-aaheen [1/4]	2,0	35,54	36	37,10	37	39
141.1_B	twee-aaheen [1/4]	5,0	36,72	36	37,22	37	40
141.1_C	twee-aaheen [1/4]	8,0	36,58	37	37,02	37	40
141.1_D	twee-aaheen [1/4]	11,0	40,99	41	36,83	37	42
141.2_A	twee-aaheen [2/4]	2,0	34,76	35	34,35	34	38
141.2_B	twee-aaheen [2/4]	5,0	36,31	36	35,47	35	39
141.2_C	twee-aaheen [2/4]	8,0	38,04	38	36,49	36	40
141.2_D	twee-aaheen [2/4]	11,0	41,65	42	36,86	37	43
141.3_A	twee-aaheen [3/4]	2,0	32,02	32	35,52	36	37
141.3_B	twee-aaheen [3/4]	5,0	32,67	33	35,55	36	37
141.3_C	twee-aaheen [3/4]	8,0	35,13	35	35,26	35	38
141.3_D	twee-aaheen [3/4]	11,0	40,92	41	34,98	35	42
141.4_A	twee-aaheen [4/4]	2,0	36,77	37	44,85	45	45
141.4_B	twee-aaheen [4/4]	5,0	37,94	38	44,68	45	46
141.4_C	twee-aaheen [4/4]	8,0	39,17	39	44,03	44	45
141.4_D	twee-aaheen [4/4]	11,0	40,34	40	43,29	43	45
142.1_A	twee-aaheen [1/4]	2,0	34,54	35	45,40	45	46
142.1_B	twee-aaheen [1/4]	5,0	35,90	36	45,13	45	46
142.1_C	twee-aaheen [1/4]	8,0	37,49	37	44,40	44	45
142.1_D	twee-aaheen [1/4]	11,0	39,48	39	43,59	44	45
142.2_A	twee-aaheen [2/4]	2,0	32,25	32	36,15	36	38
142.2_B	twee-aaheen [2/4]	5,0	32,48	32	36,16	36	38
142.2_C	twee-aaheen [2/4]	8,0	34,44	34	35,89	36	38
142.2_D	twee-aaheen [2/4]	11,0	40,28	40	35,74	36	42
142.3_A	twee-aaheen [3/4]	2,0	40,83	41	34,31	34	42
142.3_B	twee-aaheen [3/4]	5,0	41,21	41	36,25	36	42
142.3_C	twee-aaheen [3/4]	8,0	41,86	42	36,70	37	43
142.3_D	twee-aaheen [3/4]	11,0	43,43	43	36,84	37	44
142.4_A	twee-aaheen [4/4]	2,0	32,76	33	37,43	37	39
142.4_B	twee-aaheen [4/4]	5,0	33,74	34	37,54	38	39
142.4_C	twee-aaheen [4/4]	8,0	36,24	36	37,28	37	40
142.4_D	twee-aaheen [4/4]	11,0	41,18	41	36,92	37	43
143.1_A	twee-aaheen [1/4]	2,0	32,47	32	36,17	36	38
143.1_B	twee-aaheen [1/4]	5,0	33,51	34	36,27	36	38
143.1_C	twee-aaheen [1/4]	8,0	36,01	36	36,06	36	39
143.1_D	twee-aaheen [1/4]	11,0	40,99	41	35,84	36	42
143.2_A	twee-aaheen [2/4]	2,0	36,32	36	43,82	44	45
143.2_B	twee-aaheen [2/4]	5,0	36,76	37	43,66	44	44
143.2_C	twee-aaheen [2/4]	8,0	36,62	37	43,03	43	44
143.2_D	twee-aaheen [2/4]	11,0	37,76	38	42,28	42	44
143.3_A	twee-aaheen [3/4]	2,0	32,40	32	35,74	36	37
143.3_B	twee-aaheen [3/4]	5,0	33,25	33	36,02	36	38
143.3_C	twee-aaheen [3/4]	8,0	35,00	35	35,85	36	38
143.3_D	twee-aaheen [3/4]	11,0	40,09	40	35,88	36	41
143.4_A	twee-aaheen [4/4]	2,0	39,06	39	38,80	39	42
143.4_B	twee-aaheen [4/4]	5,0	39,67	40	40,02	40	43
143.4_C	twee-aaheen [4/4]	8,0	40,71	41	40,22	40	43
143.4_D	twee-aaheen [4/4]	11,0	42,57	43	40,20	40	45
144.1_A	twee-aaheen [1/4]	2,0	36,56	37	50,70	51	51
144.1_B	twee-aaheen [1/4]	5,0	38,14	38	50,24	50	50
144.1_C	twee-aaheen [1/4]	8,0	39,59	40	49,31	49	50
144.1_D	twee-aaheen [1/4]	11,0	42,14	42	48,37	48	49
144.2_A	twee-aaheen [2/4]	2,0	40,94	41	41,83	42	44
144.2_B	twee-aaheen [2/4]	5,0	41,65	42	42,20	42	45
144.2_C	twee-aaheen [2/4]	8,0	42,52	43	42,02	42	45
144.2_D	twee-aaheen [2/4]	11,0	43,28	43	41,67	42	46
144.3_A	twee-aaheen [3/4]	2,0	37,75	38	32,36	32	39
144.3_B	twee-aaheen [3/4]	5,0	37,67	38	33,35	33	39
144.3_C	twee-aaheen [3/4]	8,0	37,22	37	33,69	34	39
144.3_D	twee-aaheen [3/4]	11,0	36,75	37	33,82	34	39
144.4_A	twee-aaheen [4/4]	2,0	32,57	33	41,43	41	42
144.4_B	twee-aaheen [4/4]	5,0	33,92	34	41,56	42	42
144.4_C	twee-aaheen [4/4]	8,0	36,17	36	41,25	41	42
144.4_D	twee-aaheen [4/4]	11,0	40,51	41	40,95	41	44
145.1_A	twee-aaheen [1/4]	2,0	36,46	36	52,23	52	52
145.1_B	twee-aaheen [1/4]	5,0	37,15	37	51,66	52	52
145.1_C	twee-aaheen [1/4]	8,0	39,19	39	50,67	51	51
145.1_D	twee-aaheen [1/4]	11,0	42,30	42	49,69	50	50
145.2_A	twee-aaheen [2/4]	2,0	42,64	43	44,15	44	46
145.2_B	twee-aaheen [2/4]	5,0	43,43	43	44,57	45	47
145.2_C	twee-aaheen [2/4]	8,0	44,11	44	44,44	44	47
145.2_D	twee-aaheen [2/4]	11,0	44,78	45	44,13	44	47
145.3_A	twee-aaheen [3/4]	2,0	37,71	38	35,97	36	40
145.3_B	twee-aaheen [3/4]	5,0	38,21	38	37,09	37	41

Berekend geluid			Provinciewegen		Gemeentewegen			
Per jaar 2040			50 90		50 70			
		Hoogte	Provinciale wegen		Gemeentewegen		Gezamenlijk	Cumulatie
Puntnr.	omschrijving	[m]	Lden		Lden		Lpeet	VL
					onafgerond	afgerond	afgerond	Lcum
145.3_C	twee-asneen [3/4]	8,0	36,17	38	37,91	38	41	41
145.3_D	twee-asneen [3/4]	11,0	37,72	38	38,23	38	41	41
145.4_A	twee-asneen [4/4]	2,0	30,68	31	43,30	43	44	44
145.4_B	twee-asneen [4/4]	5,0	32,60	33	43,43	43	44	44
145.4_C	twee-asneen [4/4]	8,0	35,75	36	43,06	43	44	44
145.4_D	twee-asneen [4/4]	11,0	40,54	41	42,74	43	45	45
146.1_A	twee-asneen [1/4]	2,0	42,03	42	36,33	36	43	43
146.1_B	twee-asneen [1/4]	5,0	42,79	43	37,65	38	44	44
146.1_C	twee-asneen [1/4]	8,0	43,69	44	38,70	39	45	45
146.1_D	twee-asneen [1/4]	11,0	45,03	45	39,02	39	46	46
146.2_A	twee-asneen [2/4]	2,0	43,37	43	43,30	43	46	46
146.2_B	twee-asneen [2/4]	5,0	44,10	44	43,74	44	47	47
146.2_C	twee-asneen [2/4]	8,0	44,69	45	43,65	44	47	47
146.2_D	twee-asneen [2/4]	11,0	45,31	45	43,38	43	47	47
146.3_A	twee-asneen [3/4]	2,0	34,15	34	51,10	51	51	51
146.3_B	twee-asneen [3/4]	5,0	35,88	36	50,92	51	51	51
146.3_C	twee-asneen [3/4]	8,0	36,15	38	50,28	50	51	51
146.3_D	twee-asneen [3/4]	11,0	39,51	40	49,54	50	50	50
146.4_A	twee-asneen [4/4]	2,0	31,07	31	42,19	42	43	43
146.4_B	twee-asneen [4/4]	5,0	32,80	33	42,32	42	43	43
146.4_C	twee-asneen [4/4]	8,0	36,08	36	42,10	42	43	43
146.4_D	twee-asneen [4/4]	11,0	40,63	41	41,93	42	44	44
147.1_A	twee-asneen [1/4]	2,0	39,09	39	39,06	39	42	42
147.1_B	twee-asneen [1/4]	5,0	40,18	40	40,49	40	43	43
147.1_C	twee-asneen [1/4]	8,0	41,58	42	40,89	41	44	44
147.1_D	twee-asneen [1/4]	11,0	44,13	44	41,10	41	46	46
147.2_A	twee-asneen [2/4]	2,0	31,81	32	42,03	42	42	42
147.2_B	twee-asneen [2/4]	5,0	33,31	33	42,11	42	43	43
147.2_C	twee-asneen [2/4]	8,0	36,54	37	41,90	42	43	43
147.2_D	twee-asneen [2/4]	11,0	41,66	42	41,65	42	45	45
147.3_A	twee-asneen [3/4]	2,0	32,92	33	50,10	50	50	50
147.3_B	twee-asneen [3/4]	5,0	34,71	35	50,05	50	50	50
147.3_C	twee-asneen [3/4]	8,0	37,60	38	49,50	50	50	50
147.3_D	twee-asneen [3/4]	11,0	38,36	38	48,84	49	49	49
147.4_A	twee-asneen [4/4]	2,0	39,66	40	43,94	44	45	45
147.4_B	twee-asneen [4/4]	5,0	40,16	40	44,41	44	46	46
147.4_C	twee-asneen [4/4]	8,0	41,00	41	44,39	44	46	46
147.4_D	twee-asneen [4/4]	11,0	42,64	43	44,34	44	47	47
148.1_A	twee-asneen [1/4]	2,0	38,13	38	51,85	52	52	52
148.1_B	twee-asneen [1/4]	5,0	39,08	39	51,43	51	52	52
148.1_C	twee-asneen [1/4]	8,0	40,44	40	50,96	51	51	51
148.1_D	twee-asneen [1/4]	11,0	42,96	43	49,70	50	51	51
148.2_A	twee-asneen [2/4]	2,0	33,20	33	44,40	44	45	45
148.2_B	twee-asneen [2/4]	5,0	34,51	35	44,76	45	45	45
148.2_C	twee-asneen [2/4]	8,0	36,75	37	44,52	45	45	45
148.2_D	twee-asneen [2/4]	11,0	40,37	40	44,17	44	46	46
148.3_A	twee-asneen [3/4]	2,0	31,86	32	37,51	38	39	39
148.3_B	twee-asneen [3/4]	5,0	32,33	32	38,51	39	39	39
148.3_C	twee-asneen [3/4]	8,0	34,28	34	39,31	39	40	40
148.3_D	twee-asneen [3/4]	11,0	37,87	38	40,18	40	42	42
148.4_A	twee-asneen [4/4]	2,0	30,41	30	43,57	44	44	44
148.4_B	twee-asneen [4/4]	5,0	30,88	31	43,67	44	44	44
148.4_C	twee-asneen [4/4]	8,0	32,83	33	43,21	43	44	44
148.4_D	twee-asneen [4/4]	11,0	38,96	39	42,82	43	44	44
149.1_A	twee-asneen [1/4]	2,0	37,67	38	45,71	46	46	46
149.1_B	twee-asneen [1/4]	5,0	38,06	38	46,98	47	48	48
149.1_C	twee-asneen [1/4]	8,0	38,82	39	47,15	47	48	48
149.1_D	twee-asneen [1/4]	11,0	40,99	41	47,21	47	48	48
149.2_A	twee-asneen [2/4]	2,0	41,91	42	37,15	37	43	43
149.2_B	twee-asneen [2/4]	5,0	42,54	43	38,58	39	44	44
149.2_C	twee-asneen [2/4]	8,0	43,53	44	39,16	39	45	45
149.2_D	twee-asneen [2/4]	11,0	46,10	46	39,44	39	47	47
149.3_A	twee-asneen [3/4]	2,0	42,87	43	31,06	31	43	43
149.3_B	twee-asneen [3/4]	5,0	43,37	43	32,45	32	44	44
149.3_C	twee-asneen [3/4]	8,0	43,88	44	34,07	34	44	44
149.3_D	twee-asneen [3/4]	11,0	45,63	46	36,08	36	46	46
149.4_A	twee-asneen [4/4]	2,0	37,31	37	43,97	44	45	45
149.4_B	twee-asneen [4/4]	5,0	38,28	38	45,24	45	46	46
149.4_C	twee-asneen [4/4]	8,0	39,14	39	45,85	46	47	47
149.4_D	twee-asneen [4/4]	11,0	40,38	40	46,02	46	47	47
150.1_A	twee-asneen [1/4]	2,0	35,57	36	42,55	43	43	43
150.1_B	twee-asneen [1/4]	5,0	36,29	36	43,79	44	45	45
150.1_C	twee-asneen [1/4]	8,0	37,39	37	44,51	45	45	45
150.1_D	twee-asneen [1/4]	11,0	39,58	40	44,76	45	46	46
150.2_A	twee-asneen [2/4]	2,0	37,41	37	37,82	38	41	41
150.2_B	twee-asneen [2/4]	5,0	38,07	38	38,85	39	41	41
150.2_C	twee-asneen [2/4]	8,0	39,12	39	39,83	40	42	42
150.2_D	twee-asneen [2/4]	11,0	42,69	43	40,77	41	45	45
150.3_A	twee-asneen [3/4]	2,0	42,89	43	34,52	35	43	43
150.3_B	twee-asneen [3/4]	5,0	43,56	44	36,26	36	44	44
150.3_C	twee-asneen [3/4]	8,0	44,41	44	36,90	37	45	45
150.3_D	twee-asneen [3/4]	11,0	46,49	46	37,64	38	47	47
150.4_A	twee-asneen [4/4]	2,0	40,01	40	32,37	32	41	41
150.4_B	twee-asneen [4/4]	5,0	40,58	41	34,02	34	41	41
150.4_C	twee-asneen [4/4]	8,0	41,66	42	35,36	35	43	43
150.4_D	twee-asneen [4/4]	11,0	44,88	45	36,53	37	45	45
151.1_A	twee-asneen [1/4]	2,0	42,11	42	45,00	45	47	47
151.1_B	twee-asneen [1/4]	5,0	42,68	43	45,18	45	47	47
151.1_C	twee-asneen [1/4]	8,0	43,33	43	45,13	45	47	47
151.1_D	twee-asneen [1/4]	11,0	45,33	45	45,09	45	48	48
151.2_A	twee-asneen [2/4]	2,0	43,55	44	31,19	31	44	44
151.2_B	twee-asneen [2/4]	5,0	44,11	44	32,68	33	44	44
151.2_C	twee-asneen [2/4]	8,0	44,77	45	34,25	34	45	45
151.2_D	twee-asneen [2/4]	11,0	45,73	46	35,77	36	46	46
151.3_A	twee-asneen [3/4]	2,0	47,22	47	45,22	45	49	49
151.3_B	twee-asneen [3/4]	5,0	47,96	48	45,33	45	50	50
151.3_C	twee-asneen [3/4]	8,0	48,51	49	45,19	45	50	50
151.3_D	twee-asneen [3/4]	11,0	49,51	50	45,02	45	51	51
151.4_A	twee-asneen [4/4]	2,0	50,97	51	52,77	53	55	55
151.4_B	twee-asneen [4/4]	5,0	51,62	52	52,86	53	55	55
151.4_C	twee-asneen [4/4]	8,0	52,12	52	52,51	53	55	55
151.4_D	twee-asneen [4/4]	11,0	52,57	53	52,01	52	55	55
152.1_A	twee-asneen [1/4]	2,0	52,38	52	53,05	53	56	56
152.1_B	twee-asneen [1/4]	5,0	53,05	53	53,07	53	56	56
152.1_C	twee-asneen [1/4]	8,0	53,51	54	52,66	53	56	56
152.1_D	twee-asneen [1/4]	11,0	53,95	54	52,10	52	56	56
152.2_A	twee-asneen [2/4]	2,0	46,56	47	45,15	45	49	49
152.2_B	twee-asneen [2/4]	5,0	47,14	47	45,34	45	49	49
152.2_C	twee-asneen [2/4]	8,0	47,66	48	45,27	45	50	50
152.2_D	twee-asneen [2/4]	11,0	48,24	48	45,19	45	50	50
152.3_A	twee-asneen [3/4]	2,0	41,09	41	36,80	36	42	42
152.3_B	twee-asneen [3/4]	5,0	41,86	42	37,03	37	43	43
152.3_C	twee-asneen [3/4]	8,0	42,96	43	38,01	38	44	44

Berekend geluid			Provinciewegen		Gemeentewegen			
Per jaar 2040			80 80		50 50			
			Hoogte	Provinciale wegen	Gemeentewegen		Gezamenlijk	Cumulatie
				Lden	Lden		geluid	VL
Puntnr.	omschrijving	[m]			onafgerond	afgerond	Lpeet	Lcum
							afgerond	afgerond
152.3_D	twee-asneen [3/4]	11,0	44,26	44	38,86	39	45	45
152.4_A	twee-asneen [4/4]	2,0	51,48	51	47,01	47	53	53
152.4_B	twee-asneen [4/4]	5,0	52,18	52	47,38	47	53	53
152.4_C	twee-asneen [4/4]	8,0	52,68	53	47,36	47	54	54
152.4_D	twee-asneen [4/4]	11,0	53,17	53	47,21	47	54	54
153.1_A	twee-asneen [1/4]	2,0	46,50	47	46,22	46	49	49
153.1_B	twee-asneen [1/4]	5,0	47,30	47	47,54	48	50	50
153.1_C	twee-asneen [1/4]	8,0	47,74	48	47,86	48	51	51
153.1_D	twee-asneen [1/4]	11,0	48,28	48	47,86	48	51	51
153.2_A	twee-asneen [2/4]	2,0	44,06	44	31,35	31	44	44
153.2_B	twee-asneen [2/4]	5,0	44,79	45	33,01	33	45	45
153.2_C	twee-asneen [2/4]	8,0	45,59	46	34,55	35	46	46
153.2_D	twee-asneen [2/4]	11,0	47,18	47	35,41	35	47	47
153.3_A	twee-asneen [3/4]	2,0	37,71	38	44,10	44	45	45
153.3_B	twee-asneen [3/4]	5,0	38,29	38	45,30	45	46	46
153.3_C	twee-asneen [3/4]	8,0	39,46	39	45,29	45	46	46
153.3_D	twee-asneen [3/4]	11,0	42,81	43	45,43	45	47	47
153.4_A	twee-asneen [4/4]	2,0	42,26	42	51,19	51	52	52
153.4_B	twee-asneen [4/4]	5,0	42,78	43	52,05	52	53	53
153.4_C	twee-asneen [4/4]	8,0	42,67	43	52,09	52	53	53
153.4_D	twee-asneen [4/4]	11,0	42,72	43	52,01	52	52	52
154.1_A	twee-asneen [1/4]	2,0	43,42	43	51,12	51	52	52
154.1_B	twee-asneen [1/4]	5,0	43,64	44	51,98	52	53	53
154.1_C	twee-asneen [1/4]	8,0	43,77	44	52,05	52	53	53
154.1_D	twee-asneen [1/4]	11,0	44,05	44	51,98	52	53	53
154.2_A	twee-asneen [2/4]	2,0	47,70	48	46,46	46	50	50
154.2_B	twee-asneen [2/4]	5,0	48,20	48	47,86	48	51	51
154.2_C	twee-asneen [2/4]	8,0	48,51	49	48,07	48	51	51
154.2_D	twee-asneen [2/4]	11,0	49,21	49	48,04	48	52	52
154.3_A	twee-asneen [3/4]	2,0	40,09	40	37,11	37	42	42
154.3_B	twee-asneen [3/4]	5,0	40,61	41	38,57	39	43	43
154.3_C	twee-asneen [3/4]	8,0	41,84	42	39,61	40	44	44
154.3_D	twee-asneen [3/4]	11,0	44,93	45	39,84	40	46	46
154.4_A	twee-asneen [4/4]	2,0	46,82	47	47,01	47	50	50
154.4_B	twee-asneen [4/4]	5,0	47,24	47	48,01	48	51	51
154.4_C	twee-asneen [4/4]	8,0	47,55	48	48,16	48	51	51
154.4_D	twee-asneen [4/4]	11,0	47,65	48	48,16	48	51	51
155.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	39,12	39	18,92	19	39	39
155.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	40,46	40	19,64	20	40	40
155.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	42,42	42	20,57	21	42	42
155.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	46,57	47	21,14	21	47	47
155.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	49,85	50	8,51	9	50	50
155.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	50,34	50	8,20	8	50	50
155.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	50,94	51	6,86	7	51	51
155.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	51,83	52	3,25	3	52	52
155.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	40,51	41	23,67	24	41	41
155.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	41,90	42	25,07	25	42	42
155.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	42,36	42	26,06	26	42	42
155.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	41,57	42	26,29	26	42	42
155.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	43,93	44	26,18	26	44	44
155.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	44,23	44	27,54	28	44	44
155.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	44,88	45	28,54	29	45	45
155.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	45,78	46	28,92	29	46	46
156.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	50,60	51	15,38	15	51	51
156.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	51,00	51	16,18	16	51	51
156.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	51,66	52	16,58	17	52	52
156.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	52,93	53	16,43	16	53	53
156.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	51,17	51	9,75	10	51	51
156.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	51,49	51	9,86	10	51	51
156.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	52,21	52	6,25	6	52	52
156.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	53,35	53	0,52	1	53	53
156.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	42,19	42	23,03	23	42	42
156.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	42,82	43	24,37	24	43	43
156.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	43,18	43	25,44	25	43	43
156.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	45,55	46	26,27	26	46	46
156.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	45,97	46	26,50	26	46	46
156.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	46,20	46	27,52	28	46	46
156.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	46,78	47	28,19	28	47	47
156.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	47,61	48	28,34	28	48	48
157.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	47,94	48	26,09	26	48	48
157.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	48,23	48	26,95	27	48	48
157.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	48,94	49	27,39	27	49	49
157.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	49,72	50	27,66	28	50	50
157.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	54,99	55	18,75	19	55	55
157.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	55,81	56	19,57	20	56	56
157.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	56,53	57	20,27	20	57	57
157.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	57,29	57	20,61	21	57	57
157.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	53,73	54	6,01	6	54	54
157.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	54,42	54	5,85	6	54	54
157.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	55,17	55	2,74	3	55	55
157.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	56,07	56	-1,20	-1	56	56
157.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	47,21	47	20,95	21	47	47
157.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	47,67	48	22,27	22	48	48
157.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	48,10	48	23,27	23	48	48
157.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	49,08	49	24,08	24	49	49
158.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	57,28	57	4,75	5	57	57
158.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	58,48	58	2,86	3	58	58
158.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	59,35	59	0,22	0	59	59
158.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	59,58	60	-1,50	-2	60	60
158.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	50,27	50	22,94	23	50	50
158.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	50,27	50	23,61	24	50	50
158.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	50,51	51	24,35	24	51	51
158.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	50,70	51	25,21	25	51	51
158.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	55,47	55	22,20	22	55	55
158.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	55,97	56	23,02	23	56	56
158.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	56,83	57	23,82	24	57	57
158.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	57,51	58	24,74	25	58	58
158.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	58,81	59	1,92	2	59	59
158.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	60,05	60	4,14	4	60	60
158.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	60,99	61	5,82	6	61	61
158.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	61,34	61	5,38	5	61	61
159.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	41,69	42	38,71	39	43	43
159.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	42,67	43	38,78	39	44	44
159.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	43,79	44	38,43	38	45	45
159.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	46,05	46	37,94	38	47	47
159.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	39,95	34	26,80	27	35	35
159.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	34,78	35	28,35	28	36	36
159.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	37,08	37	28,41	28	38	38
159.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	41,96	42	28,37	28	42	42
159.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	37,94	38	30,70	31	39	39
159.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	38,89	39	32,58	33	40	40
159.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	39,73	40	33,00	33	41	41
159.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	41,15	41	33,11	33	42	42

Berekend geluid			Provinciewegen		Gemeentewegen			
Per jaar 2040			50 90		50 70			
		Hoogte	Provinciale wegen		Gemeentewegen		Gezamenlijk	Cumulatie
Puntnr.	omschrijving	[m]	Lden		Lden		Lpeet	VL
					onafgerond	afgerond	afgerond	afgerond
159.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	45,49	45	40,41	40	47	47
159.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	45,58	46	40,58	41	47	47
159.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	45,92	46	40,31	40	47	47
159.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	46,89	47	39,91	40	48	48
160.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	39,43	39	25,85	26	40	40
160.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	40,19	40	25,73	27	40	40
160.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	39,45	39	27,33	27	40	40
160.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	38,48	38	27,47	27	39	39
160.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	44,39	44	34,27	34	45	45
160.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	44,66	45	35,66	36	45	45
160.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	44,88	45	35,79	36	45	45
160.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	45,92	46	35,75	36	46	46
160.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	37,85	38	32,20	32	39	39
160.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	39,11	39	33,37	33	40	40
160.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	40,58	41	33,35	33	41	41
160.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	43,88	44	33,23	33	44	44
160.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	41,63	42	11,88	12	42	42
160.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	42,54	43	12,16	12	43	43
160.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	43,05	43	12,09	12	43	43
160.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	43,44	43	8,79	9	43	43
161.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	41,22	41	46,34	46	48	48
161.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	41,82	42	45,69	46	47	47
161.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	42,21	42	44,60	45	47	47
161.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	43,74	44	43,56	44	47	47
161.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	44,33	44	36,55	37	45	45
161.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	44,86	45	36,93	37	46	46
161.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	45,06	45	36,79	37	46	46
161.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	45,59	46	36,45	36	46	46
161.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	41,11	41	23,95	24	41	41
161.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	41,43	41	24,44	24	42	42
161.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	40,00	40	24,40	24	40	40
161.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	39,20	39	23,49	23	39	39
161.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	35,76	36	36,22	36	39	39
161.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	36,28	36	36,40	36	39	39
161.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	36,52	37	36,14	36	39	39
161.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	40,56	41	35,87	36	42	42
162.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	37,69	38	36,53	37	40	40
162.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	37,86	38	36,68	37	40	40
162.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	36,88	36	36,47	36	39	39
162.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	38,70	39	36,20	36	41	41
162.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	39,02	39	44,50	44	46	46
162.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	39,67	40	44,31	44	46	46
162.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	40,49	40	43,62	44	45	45
162.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	42,70	43	42,85	43	46	46
162.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	33,95	34	35,74	36	38	38
162.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	35,41	35	35,87	36	39	39
162.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	36,93	37	35,58	36	39	39
162.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	41,23	41	35,21	35	42	42
162.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	42,54	43	24,51	25	43	43
162.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	42,65	43	25,06	25	43	43
162.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	40,53	41	25,05	25	41	41
162.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	39,37	39	24,08	24	39	39
163.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	39,35	39	45,33	46	47	47
163.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	40,05	40	45,79	46	47	47
163.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	40,91	41	44,80	45	46	46
163.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	42,74	43	43,84	44	46	46
163.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	33,52	34	39,02	39	40	40
163.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	34,40	34	38,99	39	40	40
163.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	36,07	36	38,48	38	40	40
163.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	40,41	40	37,85	38	42	42
163.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	40,59	41	25,32	26	41	41
163.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	40,55	41	27,02	27	41	41
163.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	38,43	38	27,08	27	39	39
163.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	38,57	39	25,03	26	39	39
163.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	34,68	35	40,20	40	41	41
163.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	35,31	35	40,41	40	42	42
163.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	35,71	36	40,09	40	41	41
163.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	38,91	39	39,61	40	42	42
164.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	39,29	39	43,91	44	45	45
164.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	40,19	40	43,86	44	45	45
164.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	40,95	41	43,32	43	45	45
164.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	41,39	41	42,63	43	45	45
164.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	33,90	34	34,77	35	37	37
164.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	33,96	34	34,85	35	37	37
164.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	34,90	35	34,64	35	38	38
164.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	40,47	40	34,69	35	41	41
164.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	38,99	39	32,38	32	40	40
164.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	39,84	40	33,56	34	41	41
164.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	40,64	41	34,85	35	42	42
164.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	42,85	43	35,15	35	44	44
164.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	43,26	43	36,67	37	44	44
164.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	43,80	44	37,04	37	45	45
164.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	44,08	44	36,95	37	45	45
164.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	44,64	45	36,68	37	45	45
165.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	33,64	34	35,93	36	38	38
165.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	34,39	34	36,09	36	38	38
165.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	36,47	36	35,87	36	39	39
165.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	41,03	41	35,70	36	42	42
165.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	37,68	38	43,92	44	45	45
165.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	38,11	38	43,67	44	45	45
165.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	38,30	38	42,94	43	44	44
165.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	38,35	38	42,06	42	44	44
165.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	41,36	41	46,91	47	48	48
165.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	41,83	42	46,58	47	48	48
165.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	42,21	42	45,83	46	47	47
165.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	43,17	43	45,05	45	47	47
165.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	39,71	40	44,27	44	46	46
165.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	40,53	41	44,49	44	46	46
165.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	41,53	42	44,25	44	46	46
165.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	43,59	44	43,86	44	47	47
166.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	37,72	38	31,69	32	39	39
166.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	37,61	38	32,36	32	39	39
166.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	37,31	37	32,81	33	39	39
166.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	36,84	37	32,57	33	38	38
166.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	31,38	31	37,25	37	38	38
166.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	32,23	32	37,26	37	38	38
166.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	34,16	34	36,98	37	39	39
166.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	39,79	40	37,00	37	42	42
166.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	35,07	35	48,11	48	48	48
166.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	36,68	37	48,15	48	48	48
166.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	39,03	39	47,66	48	48	48
166.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	42,37	42	47,04	47	48	48
166.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	39,01	39	40,41	40	41	41

Berekend geluid		Provinciewegen		Gemeentewegen		Gezamenlijk	
Per jaar 2040		50 90		50 70			
Puntnr.	omschrijving	Hoogte [m]	Provinciale wegen Lden	Gemeentewegen Lden onafgerond afgerond	Gezamenlijk geluid Lpeet afgerond	Cumulatie VL Lcum afgerond	
166.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	33,77	34	40,55	41	41
166.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	35,55	36	40,28	40	42
166.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	40,44	40	39,94	40	43
167.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	36,39	36	50,81	51	51
167.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	37,78	38	50,36	50	51
167.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	39,50	40	49,48	49	50
167.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	42,84	43	48,57	49	50
167.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	31,30	31	37,73	38	39
167.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	31,59	32	37,82	38	39
167.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	32,59	33	37,51	38	39
167.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	38,96	39	37,25	37	41
167.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	37,52	38	32,10	32	39
167.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	37,79	38	32,68	33	39
167.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	37,50	38	33,12	33	39
167.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	37,42	37	33,18	33	39
167.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	34,89	35	41,19	41	42
167.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	35,49	35	41,25	41	42
167.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	36,81	37	40,93	41	42
167.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	40,36	40	40,66	41	44
168.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	42,94	43	49,59	50	50
168.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	43,45	43	49,38	49	50
168.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	44,11	44	48,71	49	50
168.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	45,15	45	47,96	48	50
168.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	31,99	32	41,53	42	42
168.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	32,58	33	41,91	42	42
168.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	34,94	35	41,67	42	43
168.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	40,54	41	41,38	41	44
168.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	38,04	38	31,87	32	39
168.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	38,17	38	32,57	33	39
168.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	37,08	37	33,02	33	39
168.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	36,33	36	33,17	33	38
168.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	40,62	41	39,43	39	43
168.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	41,10	41	40,27	40	44
168.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	41,65	42	40,40	40	44
168.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	42,64	43	40,48	40	45
169.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	35,69	36	51,38	51	51
169.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	37,09	37	51,07	51	51
169.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	39,00	39	50,26	50	51
169.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	42,13	42	49,41	49	50
169.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	31,74	32	42,75	43	43
169.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	33,48	33	42,86	43	43
169.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	36,33	36	42,52	43	43
169.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	41,12	41	42,14	42	45
169.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	32,81	33	34,72	35	37
169.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	33,66	34	35,73	36	38
169.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	35,43	35	36,30	36	39
169.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	38,37	38	36,92	37	41
169.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	33,22	33	45,07	45	45
169.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	34,23	34	45,33	45	46
169.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	36,38	36	45,09	45	46
169.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	39,67	40	44,76	45	46
170.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	33,70	34	38,29	38	40
170.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	35,44	35	39,47	39	41
170.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	37,67	38	39,91	40	42
170.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	41,62	42	40,24	40	44
170.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	36,30	36	35,18	35	39
170.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	37,63	38	36,79	37	40
170.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	39,11	39	37,25	37	41
170.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	40,78	41	37,28	37	42
170.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	36,24	36	34,40	34	38
170.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	36,80	37	35,24	35	39
170.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	36,22	36	35,97	36	39
170.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	36,40	35	36,54	37	39
170.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	33,09	33	37,83	38	39
170.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	34,44	34	39,21	39	40
170.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	35,48	35	39,63	40	41
170.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	38,86	39	40,03	40	42
171.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	33,00	33	37,03	37	38
171.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	34,38	34	38,10	38	40
171.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	37,07	37	38,77	39	41
171.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	41,18	41	39,43	39	43
171.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	34,40	34	36,79	37	39
171.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	35,72	36	38,32	38	40
171.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	38,02	38	38,51	39	41
171.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	40,99	41	38,66	39	43
171.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	36,44	36	37,24	37	40
171.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	36,90	37	38,25	38	41
171.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	35,55	36	38,99	39	41
171.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	34,90	35	39,38	39	41
171.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	33,68	34	39,69	40	41
171.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	34,23	34	40,68	41	42
171.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	34,22	34	41,17	41	42
171.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	38,94	39	41,61	42	43
172.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	32,04	32	43,75	44	44
172.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	32,79	33	43,90	44	44
172.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	34,77	35	43,59	44	44
172.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	40,10	40	43,27	43	45
172.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	35,28	35	38,62	39	40
172.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	35,27	35	39,68	40	41
172.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	34,78	35	40,72	41	42
172.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	34,89	35	41,38	41	42
172.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	43,20	43	44,39	44	47
172.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	43,51	44	44,94	45	47
172.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	43,66	44	45,10	45	47
172.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	43,95	44	45,15	45	48
172.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	38,84	39	52,27	52	52
172.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	39,83	40	51,67	52	52
172.4_C	vrijstaand [4/4]	8,0	40,96	41	50,68	51	51
172.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	43,03	43	49,70	50	51
173.1_A	vrijstaand [1/4]	2,0	49,53	50	53,29	53	55
173.1_B	vrijstaand [1/4]	5,0	50,09	50	53,35	53	55
173.1_C	vrijstaand [1/4]	8,0	50,53	51	52,97	53	55
173.1_D	vrijstaand [1/4]	11,0	51,13	51	52,43	52	55
173.2_A	vrijstaand [2/4]	2,0	45,02	45	48,19	48	50
173.2_B	vrijstaand [2/4]	5,0	45,52	46	48,51	49	50
173.2_C	vrijstaand [2/4]	8,0	45,77	46	48,54	49	50
173.2_D	vrijstaand [2/4]	11,0	45,75	46	48,40	48	50
173.3_A	vrijstaand [3/4]	2,0	36,80	36	38,33	38	40
173.3_B	vrijstaand [3/4]	5,0	36,81	37	39,53	40	41
173.3_C	vrijstaand [3/4]	8,0	38,56	39	40,68	41	43
173.3_D	vrijstaand [3/4]	11,0	41,48	41	41,22	41	44
173.4_A	vrijstaand [4/4]	2,0	43,42	43	44,71	45	47
173.4_B	vrijstaand [4/4]	5,0	44,05	44	44,88	45	47

Berekend geluid Per jaar 2040			Provinciewegen		Gemeentewegen			
			50	90	50	70		

Berekend geluid Per jaar 2040			Provinciewegen 50 90		Gemeentewegen 50 70			
Puntnr.	omschrijving	Hoogte [m]	Provinciale wegen Lden		Gemeentewegen Lden onafgerond afgerond		Gezamenlijk geluid Lgeq afgerond	Cumulatie VL Lcum afgerond
180.4_D	vrijstaand [4/4]	11,0	47,52	48	51,74	52	53	53
181.1_A	postapeld [1/5]	2,0	52,40	52	31,06	31	52	52
181.1_B	postapeld [1/5]	5,0	53,40	53	32,37	32	53	53
181.1_C	postapeld [1/5]	8,0	54,19	54	32,93	33	54	54
181.1_D	postapeld [1/5]	11,0	54,83	55	33,23	33	55	55
181.1_E	postapeld [1/5]	14,0	55,17	55	33,47	33	55	55
181.1_F	postapeld [1/5]	17,0	55,33	55	33,75	34	55	55
181.2_A	postapeld [2/5]	2,0	58,82	59	6,65	7	59	59
181.2_B	postapeld [2/5]	5,0	60,18	60	8,11	8	60	60
181.2_C	postapeld [2/5]	8,0	61,10	61	9,47	9	61	61
181.2_D	postapeld [2/5]	11,0	61,29	61	11,22	11	61	61
181.2_E	postapeld [2/5]	14,0	61,33	61	15,17	15	61	61
181.2_F	postapeld [2/5]	17,0	61,25	61	21,03	21	61	61
181.3_F	postapeld [3/5]	17,0	56,42	56	20,03	20	56	56
181.4_A	postapeld [4/5]	2,0	43,71	44	25,74	26	44	44
181.4_B	postapeld [4/5]	5,0	43,96	44	27,11	27	44	44
181.4_C	postapeld [4/5]	8,0	44,57	45	27,63	28	45	45
181.4_D	postapeld [4/5]	11,0	45,21	45	27,67	28	45	45
181.4_E	postapeld [4/5]	14,0	46,09	46	27,58	28	46	46
181.4_F	postapeld [4/5]	17,0	48,65	49	26,16	26	49	49
181.5_A	postapeld [5/5]	2,0	46,11	46	34,04	34	46	46
181.5_B	postapeld [5/5]	5,0	46,46	46	35,41	35	47	47
181.5_C	postapeld [5/5]	8,0	46,81	47	35,71	36	47	47
181.5_D	postapeld [5/5]	11,0	45,63	46	35,79	36	46	46
181.5_E	postapeld [5/5]	14,0	45,05	45	35,79	36	46	46
181.5_F	postapeld [5/5]	17,0	46,05	46	35,80	36	46	46
182.10_A	postapeld [7/7]	2,0	46,32	46	33,07	33	47	47
182.10_B	postapeld [7/7]	5,0	46,44	46	34,39	34	47	47
182.10_C	postapeld [7/7]	8,0	46,52	47	34,65	35	47	47
182.10_D	postapeld [7/7]	11,0	46,45	46	34,87	35	47	47
182.10_E	postapeld [7/7]	14,0	46,74	47	34,98	35	47	47
182.1_A	postapeld [1/7]	2,0	60,14	60	6,52	7	60	60
182.1_B	postapeld [1/7]	5,0	61,70	62	7,97	8	62	62
182.1_C	postapeld [1/7]	8,0	62,33	62	9,16	9	62	62
182.1_D	postapeld [1/7]	11,0	62,44	62	11,21	11	62	62
182.1_E	postapeld [1/7]	14,0	62,43	62	16,09	16	62	62
182.2_A	postapeld [2/7]	2,0	61,98	62	-0,91	-1	62	62
182.2_B	postapeld [2/7]	5,0	63,46	63	-0,98	-1	63	63
182.2_C	postapeld [2/7]	8,0	63,87	64	-2,27	-2	64	64
182.2_D	postapeld [2/7]	11,0	63,97	64	-3,63	-4	64	64
182.2_E	postapeld [2/7]	14,0	63,96	64	-5,67	-6	64	64
182.3_A	postapeld [3/7]	2,0	61,93	62	-1,20	-1	62	62
182.3_B	postapeld [3/7]	5,0	63,43	63	-1,23	-1	63	63
182.3_C	postapeld [3/7]	8,0	63,82	64	-2,48	-2	64	64
182.3_D	postapeld [3/7]	11,0	63,92	64	-3,77	-4	64	64
182.3_E	postapeld [3/7]	14,0	63,91	64	-5,67	-6	64	64
182.4_A	postapeld [4/7]	2,0	61,89	62	-1,70	-2	62	62
182.4_B	postapeld [4/7]	5,0	63,42	63	-1,70	-2	63	63
182.4_C	postapeld [4/7]	8,0	63,80	64	-2,91	-3	64	64
182.4_D	postapeld [4/7]	11,0	63,88	64	-4,17	-4	64	64
182.4_E	postapeld [4/7]	14,0	63,88	64	-6,15	-6	64	64
182.5_A	postapeld [5/7]	2,0	58,68	59	17,84	18	59	59
182.5_B	postapeld [5/7]	5,0	59,92	60	18,38	18	60	60
182.5_C	postapeld [5/7]	8,0	60,34	60	18,75	19	60	60
182.5_D	postapeld [5/7]	11,0	60,42	60	18,81	19	60	60
182.5_E	postapeld [5/7]	14,0	60,39	60	18,93	19	60	60
182.6_A	postapeld [6/7]	2,0	56,37	56	22,51	23	56	56
182.6_B	postapeld [6/7]	5,0	57,11	57	23,63	24	57	57
182.6_C	postapeld [6/7]	8,0	57,86	58	24,31	24	58	58
182.6_D	postapeld [6/7]	11,0	58,12	58	24,44	24	58	58
182.6_E	postapeld [6/7]	14,0	58,19	58	23,30	23	58	58
182.7_A	postapeld [7/7]	2,0	44,49	44	25,83	26	45	45
182.7_B	postapeld [7/7]	5,0	44,85	45	27,18	27	45	45
182.7_C	postapeld [7/7]	8,0	45,17	45	27,75	28	45	45
182.7_D	postapeld [7/7]	11,0	45,55	46	27,86	28	46	46
182.7_E	postapeld [7/7]	14,0	46,02	46	28,04	28	46	46
182.8_A	postapeld [7/7]	2,0	40,47	40	29,66	30	41	41
182.8_B	postapeld [7/7]	5,0	41,08	41	31,04	31	41	41
182.8_C	postapeld [7/7]	8,0	41,37	41	31,86	32	42	42
182.8_D	postapeld [7/7]	11,0	41,86	42	32,27	32	42	42
182.8_E	postapeld [7/7]	14,0	43,28	43	32,45	32	44	44
182.9_A	postapeld [7/7]	2,0	39,16	39	30,75	31	40	40
182.9_B	postapeld [7/7]	5,0	39,90	40	32,19	32	41	41
182.9_C	postapeld [7/7]	8,0	40,41	40	32,79	33	41	41
182.9_D	postapeld [7/7]	11,0	40,62	41	33,20	33	41	41
182.9_E	postapeld [7/7]	14,0	42,35	42	33,46	33	43	43

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 ref
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K01_A	Kerkhofweg 5	2,00	55,45	52,01	44,32	55,43
K01_B	Kerkhofweg 5	5,00	55,57	52,11	44,42	55,54
K02_A	Kerkhofweg 7	2,00	55,58	52,14	44,44	55,56
K02_B	Kerkhofweg 7	5,00	55,68	52,21	44,52	55,65
K03_A	Kerkhofweg9	2,00	55,43	51,99	44,29	55,41
K03_B	Kerkhofweg9	5,00	55,56	52,10	44,40	55,53
K04_A	Kerkhofweg 13	2,00	55,36	51,92	44,23	55,34
K04_B	Kerkhofweg 13	5,00	55,52	52,05	44,36	55,49
K05_A	Kerkhofweg 15	2,00	56,81	53,36	45,66	56,78
K05_B	Kerkhofweg 15	5,00	56,77	53,29	45,60	56,73
K10_A	GGZ	2,00	47,37	44,54	37,40	47,82
K10_B	GGZ	5,00	48,95	45,74	38,65	49,21
K10_C	GGZ	8,00	49,14	45,89	38,80	49,38
K11_A	Vordenseweg 11	2,00	40,77	38,40	31,64	41,61
K11_B	Vordenseweg 11	5,00	42,04	39,30	32,55	42,67
K11_C	Vordenseweg 11	8,00	42,70	39,76	33,01	43,21
K12_A	Vordenseweg 18	2,00	34,90	32,79	26,03	35,89
K12_B	Vordenseweg 18	5,00	35,32	33,00	26,26	36,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 ref
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K01_A	Kerkhofweg 5	2,00	39,64	36,30	31,72	40,72
K01_B	Kerkhofweg 5	5,00	39,20	35,76	31,21	40,23
K02_A	Kerkhofweg 7	2,00	39,27	35,94	31,35	40,35
K02_B	Kerkhofweg 7	5,00	39,02	35,57	31,04	40,05
K03_A	Kerkhofweg9	2,00	38,53	35,22	30,63	39,62
K03_B	Kerkhofweg9	5,00	38,92	35,54	31,02	40,00
K04_A	Kerkhofweg 13	2,00	37,54	34,20	29,62	38,62
K04_B	Kerkhofweg 13	5,00	38,03	34,63	30,06	39,08
K05_A	Kerkhofweg 15	2,00	35,68	32,30	27,71	36,73
K05_B	Kerkhofweg 15	5,00	36,41	32,96	28,40	37,43
K10_A	GGZ	2,00	47,23	44,12	39,58	48,47
K10_B	GGZ	5,00	47,52	44,31	39,83	48,72
K10_C	GGZ	8,00	47,58	44,29	39,82	48,74
K11_A	Vordenseweg 11	2,00	56,99	52,73	48,30	57,59
K11_B	Vordenseweg 11	5,00	57,25	52,93	48,50	57,82
K11_C	Vordenseweg 11	8,00	57,10	52,76	48,32	57,65
K12_A	Vordenseweg 18	2,00	52,71	48,99	44,37	53,55
K12_B	Vordenseweg 18	5,00	54,13	50,11	45,53	54,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 ref
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K01_A	Kerkhofweg 5	2,00	55,57	52,13	44,55	55,58
K01_B	Kerkhofweg 5	5,00	55,67	52,21	44,63	55,67
K02_A	Kerkhofweg 7	2,00	55,68	52,24	44,65	55,69
K02_B	Kerkhofweg 7	5,00	55,77	52,30	44,71	55,76
K03_A	Kerkhofweg9	2,00	55,52	52,08	44,47	55,52
K03_B	Kerkhofweg9	5,00	55,66	52,19	44,60	55,65
K04_A	Kerkhofweg 13	2,00	55,43	51,99	44,38	55,43
K04_B	Kerkhofweg 13	5,00	55,60	52,13	44,52	55,59
K05_A	Kerkhofweg 15	2,00	56,85	53,40	45,73	56,83
K05_B	Kerkhofweg 15	5,00	56,81	53,33	45,68	56,78
K10_A	GGZ	2,00	50,31	47,34	41,64	51,17
K10_B	GGZ	5,00	51,30	48,09	42,29	51,98
K10_C	GGZ	8,00	51,44	48,18	42,35	52,08
K11_A	Vordenseweg 11	2,00	57,09	52,89	48,39	57,70
K11_B	Vordenseweg 11	5,00	57,38	53,11	48,61	57,95
K11_C	Vordenseweg 11	8,00	57,26	52,97	48,44	57,80
K12_A	Vordenseweg 18	2,00	52,78	49,09	44,43	53,62
K12_B	Vordenseweg 18	5,00	54,19	50,20	45,58	54,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100.1_A	woonwagendplaats [1/4]	2,00	46,64	43,62	36,02	46,86
100.1_B	woonwagendplaats [1/4]	5,00	47,82	44,70	37,10	47,99
100.2_A	woonwagendplaats [2/4]	2,00	43,13	40,11	32,54	43,36
100.2_B	woonwagendplaats [2/4]	5,00	44,40	41,31	33,73	44,59
100.3_A	woonwagendplaats [3/4]	2,00	46,82	43,77	36,17	47,02
100.3_B	woonwagendplaats [3/4]	5,00	47,85	44,74	37,13	48,02
100.4_A	woonwagendplaats [4/4]	2,00	51,17	48,08	40,46	51,35
100.4_B	woonwagendplaats [4/4]	5,00	51,56	48,43	40,82	51,72
101.1_A	woonwagendplaats [1/4]	2,00	50,33	47,26	39,64	50,52
101.1_B	woonwagendplaats [1/4]	5,00	50,77	47,64	40,03	50,93
101.2_A	woonwagendplaats [2/4]	2,00	45,85	42,87	35,27	46,09
101.2_B	woonwagendplaats [2/4]	5,00	47,00	43,90	36,29	47,18
101.3_A	woonwagendplaats [3/4]	2,00	43,76	40,77	33,18	44,00
101.3_B	woonwagendplaats [3/4]	5,00	45,10	42,00	34,41	45,28
101.4_A	woonwagendplaats [4/4]	2,00	46,99	43,97	36,37	47,21
101.4_B	woonwagendplaats [4/4]	5,00	48,12	45,00	37,39	48,28
102.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	39,22	36,60	29,10	39,68
102.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	41,43	38,42	30,91	41,68
102.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	42,10	38,99	31,48	42,30
102.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	42,37	39,23	31,75	42,56
102.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	42,17	39,54	31,91	42,59
102.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	44,11	41,11	33,48	44,33
102.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	44,68	41,57	33,94	44,84
102.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	44,87	41,72	34,10	45,02
102.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	41,66	38,63	31,09	41,89
102.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	42,91	39,72	32,18	43,06
102.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	43,47	40,24	32,71	43,60
102.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	43,73	40,47	32,96	43,85
102.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	39,61	36,40	28,98	39,78
102.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	40,74	37,47	30,06	40,88
102.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	41,81	38,49	31,09	41,93
102.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	42,34	39,00	31,61	42,45
103.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	45,97	43,11	35,48	46,27
103.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	47,20	44,12	36,50	47,38
103.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	47,38	44,25	36,63	47,54
103.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	47,31	44,17	36,55	47,46
103.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	39,03	36,42	29,13	39,56
103.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	40,55	37,69	30,40	40,94
103.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	41,60	38,55	31,28	41,90
103.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	41,95	38,85	31,59	42,22
103.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	38,54	35,61	28,78	39,03
103.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	39,64	36,65	29,81	40,10
103.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	40,79	37,71	30,86	41,20
103.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	41,29	38,18	31,33	41,68
103.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	44,80	41,79	34,25	45,04
103.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	45,67	42,56	35,02	45,86
103.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	45,78	42,64	35,12	45,96
103.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	45,73	42,59	35,09	45,91
104.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	48,93	45,84	38,22	49,11
104.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	49,14	45,99	38,37	49,29
104.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	48,79	45,65	38,02	48,94
104.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	48,31	45,15	37,54	48,45
104.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	49,12	46,00	38,37	49,28
104.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	49,21	46,07	38,44	49,36
104.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	48,81	45,66	38,04	48,96
104.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	48,27	45,12	37,50	48,42
104.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	43,27	40,20	32,57	43,46
104.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	43,75	40,61	32,99	43,90
104.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	43,66	40,52	32,90	43,81
104.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	43,43	40,28	32,66	43,58
104.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	38,47	35,72	28,12	38,83
104.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	40,18	37,16	29,56	40,40
104.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	40,98	37,85	30,25	41,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	41,15	38,01	30,40	41,30
104.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	44,57	41,53	33,91	44,77
104.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	45,17	42,04	34,41	45,32
104.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	45,14	41,99	34,37	45,29
104.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	44,97	41,82	34,20	45,12
105.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	52,33	49,20	41,58	52,49
105.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	52,28	49,14	41,52	52,43
105.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	51,80	48,66	41,03	51,95
105.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	51,19	48,03	40,42	51,33
105.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	51,45	48,32	40,69	51,60
105.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	51,38	48,23	40,62	51,53
105.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	50,87	47,72	40,10	51,02
105.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	50,26	47,12	39,50	50,41
105.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	50,36	47,26	39,63	50,53
105.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	50,23	47,10	39,47	50,38
105.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	49,73	46,58	38,95	49,87
105.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	49,08	45,92	38,30	49,22
105.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	43,48	40,49	32,88	43,71
105.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	44,17	41,04	33,42	44,33
105.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	44,15	41,01	33,38	44,30
105.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	44,00	40,85	33,22	44,14
105.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	45,19	42,11	34,49	45,37
105.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	45,54	42,41	34,80	45,70
105.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	45,41	42,27	34,66	45,56
105.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	45,24	42,10	34,49	45,39
106.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	46,04	43,06	35,43	46,27
106.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	46,93	43,82	36,20	47,10
106.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	47,02	43,89	36,27	47,18
106.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	46,95	43,80	36,18	47,10
106.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	27,45	24,68	17,07	27,80
106.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	29,63	26,51	18,91	29,80
106.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	30,27	27,13	19,54	30,43
106.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	32,52	29,38	21,80	32,68
106.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	37,66	34,85	27,25	37,99
106.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	39,07	36,11	28,51	39,32
106.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	39,82	36,77	29,17	40,02
106.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	40,27	37,15	29,56	40,44
106.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	43,62	40,52	32,91	43,80
106.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	44,11	40,97	33,35	44,26
106.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	44,02	40,87	33,25	44,17
106.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	43,88	40,72	33,11	44,02
106.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	52,34	49,22	41,60	52,50
106.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	52,23	49,09	41,46	52,38
106.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	51,68	48,53	40,91	51,83
106.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	51,07	47,92	40,30	51,22
107.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	36,36	33,72	26,11	36,78
107.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	38,44	35,41	27,79	38,65
107.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	38,98	35,86	28,25	39,14
107.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	39,18	36,03	28,42	39,33
107.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	39,94	37,16	29,54	40,28
107.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	41,46	38,38	30,75	41,64
107.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	41,75	38,61	30,99	41,90
107.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	41,75	38,60	30,98	41,90
107.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	35,58	32,99	25,40	36,03
107.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	36,99	34,14	26,55	37,30
107.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	38,06	34,95	27,36	38,24
107.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	38,33	35,20	27,61	38,50
107.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	31,51	28,77	21,28	31,91
107.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	33,44	30,44	22,93	33,70
107.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	34,19	31,12	23,60	34,41
107.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	35,05	31,93	24,40	35,24
107.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	29,56	26,79	19,19	29,91
107.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	31,73	28,62	21,02	31,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	32,48	29,33	21,73	32,63
107.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	34,76	31,60	24,03	34,92
108.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	33,61	31,08	23,47	34,09
108.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	35,56	32,69	25,08	35,86
108.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	36,43	33,39	25,79	36,64
108.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	36,89	33,79	26,18	37,07
108.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	36,19	33,63	26,02	36,65
108.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	38,00	35,05	27,44	38,25
108.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	38,69	35,60	27,99	38,87
108.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	38,92	35,80	28,19	39,08
108.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	38,17	35,49	27,87	38,57
108.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	39,92	36,90	29,28	40,13
108.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	40,48	37,36	29,74	40,64
108.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	40,57	37,42	29,80	40,72
108.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	38,21	35,31	27,77	38,51
108.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	39,40	36,38	28,81	39,63
108.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	40,08	36,98	29,41	40,27
108.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	40,20	37,06	29,49	40,37
108.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	27,87	24,80	17,23	28,07
108.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	29,45	26,31	18,74	29,62
108.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	30,69	27,52	19,94	30,84
108.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	33,37	30,21	22,66	33,53
109.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	23,90	20,92	13,34	24,15
109.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	25,49	22,42	14,83	25,69
109.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	27,04	23,91	16,34	27,21
109.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	30,42	27,27	19,72	30,59
109.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	42,47	39,41	31,81	42,67
109.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	43,34	40,23	32,62	43,51
109.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	43,57	40,42	32,82	43,72
109.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	43,69	40,51	32,91	43,83
109.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	50,49	47,40	39,77	50,67
109.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	50,60	47,47	39,84	50,75
109.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	50,19	47,04	39,41	50,33
109.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	49,68	46,53	38,90	49,82
109.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	43,47	40,49	32,87	43,71
109.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	44,37	41,30	33,67	44,56
109.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	44,58	41,46	33,84	44,74
109.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	44,54	41,40	33,78	44,69
109.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	35,40	32,54	24,93	35,70
109.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	36,87	33,84	26,23	37,08
109.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	37,35	34,25	26,64	37,53
109.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	37,79	34,66	27,04	37,95
110.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	44,60	41,58	33,96	44,81
110.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	45,06	41,97	34,35	45,24
110.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	45,13	42,01	34,38	45,29
110.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	45,05	41,92	34,30	45,21
110.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	43,74	40,65	33,04	43,92
110.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	44,06	40,94	33,32	44,22
110.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	43,89	40,76	33,15	44,05
110.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	43,62	40,48	32,87	43,77
110.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	50,37	47,25	39,62	50,53
110.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	50,24	47,09	39,47	50,39
110.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	49,65	46,50	38,87	49,79
110.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	48,97	45,82	38,19	49,11
110.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	50,79	47,67	40,04	50,95
110.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	50,59	47,45	39,82	50,74
110.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	49,97	46,81	39,19	50,11
110.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	49,28	46,12	38,49	49,42
110.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	51,99	48,84	41,23	52,14
110.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	51,36	48,21	40,60	51,51
110.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	50,38	47,22	39,61	50,52
110.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	49,47	46,29	38,68	49,60
111.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	48,75	45,63	38,01	48,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	48,73	45,60	37,98	48,89
111.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	48,25	45,11	37,48	48,40
111.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	47,67	44,51	36,89	47,81
111.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	25,88	23,09	15,48	26,22
111.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	27,42	24,44	16,85	27,66
111.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	28,93	25,80	18,20	29,09
111.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	31,12	27,99	20,41	31,29
111.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	41,25	38,15	30,53	41,42
111.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	41,52	38,40	30,77	41,68
111.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	41,44	38,30	30,68	41,59
111.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	41,23	38,08	30,46	41,38
111.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	50,81	47,67	40,04	50,96
111.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	50,27	47,12	39,51	50,42
111.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	49,29	46,13	38,51	49,43
111.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	48,30	45,14	37,52	48,44
112.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	41,04	38,03	30,41	41,26
112.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	42,26	39,16	31,55	42,44
112.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	42,56	39,43	31,81	42,72
112.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	42,61	39,47	31,85	42,76
112.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	33,16	30,37	22,83	33,52
112.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	34,40	31,48	23,93	34,69
112.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	35,36	32,34	24,77	35,59
112.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	35,88	32,79	25,22	36,07
112.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	34,63	31,76	24,14	34,92
112.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	35,98	32,96	25,34	36,19
112.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	36,41	33,31	25,68	36,58
112.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	36,54	33,41	25,79	36,70
112.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	24,28	21,46	13,87	24,61
112.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	25,44	22,47	14,89	25,69
112.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	26,76	23,68	16,10	26,95
112.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	30,53	27,39	19,83	30,70
113.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	30,87	28,30	20,69	31,33
113.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	32,60	29,67	22,06	32,86
113.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	33,51	30,46	22,86	33,71
113.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	34,11	30,99	23,39	34,28
113.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	42,67	39,56	31,95	42,84
113.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	42,96	39,82	32,19	43,11
113.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	42,73	39,58	31,95	42,87
113.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	42,31	39,15	31,54	42,45
113.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	49,87	46,73	39,11	50,02
113.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	49,56	46,40	38,79	49,70
113.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	48,76	45,60	37,99	48,90
113.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	47,90	44,74	37,12	48,04
113.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	44,34	41,20	33,59	44,49
113.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	44,41	41,26	33,65	44,56
113.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	44,14	40,98	33,36	44,28
113.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	43,75	40,60	32,98	43,90
114.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	40,93	37,85	30,23	41,11
114.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	41,32	38,19	30,56	41,47
114.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	41,23	38,08	30,46	41,38
114.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	40,94	37,79	30,17	41,09
114.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	33,49	30,54	22,92	33,74
114.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	34,43	31,38	23,76	34,63
114.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	35,10	32,00	24,39	35,28
114.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	35,38	32,25	24,63	35,54
114.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	40,52	37,39	29,77	40,68
114.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	40,69	37,53	29,92	40,83
114.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	40,58	37,42	29,81	40,72
114.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	40,44	37,28	29,67	40,58
114.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	47,55	44,44	36,83	47,72
114.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	47,71	44,56	36,94	47,86
114.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	47,35	44,20	36,58	47,50
114.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	46,87	43,71	36,09	47,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	47,83	44,73	37,10	48,00
114.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	47,93	44,78	37,16	48,08
114.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	47,53	44,37	36,76	47,67
114.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	46,99	43,84	36,22	47,14
115.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	40,93	37,84	30,22	41,11
115.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	41,22	38,06	30,45	41,36
115.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	41,03	37,87	30,26	41,17
115.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	40,77	37,62	30,00	40,92
115.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	35,00	32,08	24,56	35,29
115.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	36,08	33,07	25,53	36,32
115.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	36,87	33,79	26,23	37,07
115.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	37,27	34,16	26,60	37,45
115.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	42,48	39,45	31,86	42,70
115.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	43,22	40,12	32,51	43,40
115.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	43,35	40,22	32,62	43,51
115.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	43,28	40,13	32,53	43,43
115.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	48,50	45,39	37,78	48,67
115.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	48,50	45,35	37,73	48,65
115.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	48,08	44,93	37,31	48,23
115.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	47,53	44,38	36,76	47,68
116.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	44,14	41,09	33,48	44,34
116.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	44,72	41,60	33,99	44,88
116.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	44,72	41,58	33,97	44,87
116.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	44,52	41,38	33,77	44,67
116.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	39,88	36,75	29,14	40,04
116.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	40,34	37,20	29,57	40,49
116.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	40,27	37,13	29,51	40,42
116.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	40,11	36,96	29,34	40,26
116.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	51,38	48,25	40,62	51,53
116.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	50,84	47,69	40,07	50,99
116.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	49,90	46,74	39,13	50,04
116.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	48,94	45,78	38,17	49,08
116.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	48,32	45,18	37,57	48,47
116.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	48,17	45,01	37,40	48,31
116.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	47,53	44,37	36,76	47,67
116.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	46,76	43,61	35,99	46,91
116.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	48,64	45,51	37,89	48,80
116.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	48,54	45,40	37,78	48,69
116.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	48,00	44,86	37,23	48,15
116.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	47,34	44,19	36,58	47,49
117.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	44,49	41,36	33,75	44,65
117.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	44,71	41,55	33,93	44,85
117.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	44,46	41,30	33,69	44,60
117.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	44,12	40,96	33,35	44,26
117.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	28,98	26,13	18,52	29,29
117.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	30,82	27,76	20,16	31,02
117.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	31,60	28,47	20,87	31,76
117.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	31,79	28,66	21,06	31,95
117.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	41,49	38,37	30,75	41,65
117.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	41,71	38,57	30,95	41,86
117.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	41,51	38,36	30,74	41,66
117.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	41,12	37,97	30,35	41,27
117.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	49,34	46,21	38,59	49,50
117.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	49,14	45,99	38,37	49,29
117.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	48,41	45,26	37,63	48,55
117.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	47,61	44,46	36,84	47,76
118.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	33,13	30,36	22,74	33,48
118.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	35,08	32,09	24,48	35,31
118.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	35,83	32,77	25,15	36,02
118.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	36,17	33,06	25,45	36,34
118.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	32,38	29,37	21,75	32,60
118.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	33,69	30,59	22,97	33,86
118.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	33,94	30,82	23,20	34,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
118.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	34,03	30,91	23,29	34,19
118.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	32,85	29,84	22,23	33,07
118.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	34,46	31,33	23,73	34,62
118.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	34,86	31,72	24,11	35,01
118.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	35,17	32,04	24,43	35,33
118.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	38,75	35,75	28,15	38,98
118.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	40,30	37,17	29,56	40,46
118.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	40,47	37,33	29,72	40,62
118.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	40,57	37,43	29,82	40,72
119.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	22,08	19,52	12,05	22,59
119.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	22,12	19,44	11,96	22,56
119.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	22,78	19,98	12,49	23,15
119.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	23,58	20,67	13,15	23,88
119.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	38,38	35,34	27,71	38,58
119.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	38,82	35,70	28,08	38,98
119.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	38,70	35,56	27,94	38,85
119.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	38,42	35,28	27,65	38,57
119.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	45,48	42,38	34,75	45,65
119.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	45,52	42,38	34,76	45,67
119.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	45,06	41,91	34,29	45,21
119.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	44,50	41,35	33,73	44,65
119.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	41,88	38,77	31,15	42,05
119.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	42,32	39,18	31,56	42,47
119.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	42,24	39,09	31,47	42,39
119.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	41,96	38,81	31,20	42,11
120.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	33,81	30,80	23,18	34,03
120.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	34,81	31,73	24,12	35,00
120.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	35,12	32,01	24,39	35,29
120.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	35,28	32,14	24,52	35,43
120.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	42,58	39,50	31,89	42,77
120.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	43,20	40,07	32,45	43,36
120.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	43,24	40,10	32,49	43,39
120.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	43,06	39,91	32,30	43,21
120.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	44,21	41,12	33,50	44,39
120.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	44,51	41,37	33,75	44,66
120.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	44,25	41,10	33,48	44,40
120.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	43,81	40,66	33,04	43,96
120.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	33,08	29,95	22,33	33,24
120.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	33,09	29,96	22,34	33,25
120.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	32,88	29,74	22,12	33,03
120.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	32,98	29,84	22,23	33,13
121.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	21,11	18,42	10,82	21,51
121.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	22,58	19,71	12,12	22,88
121.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	24,33	21,31	13,74	24,56
121.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	25,62	22,52	14,94	25,80
121.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	32,24	29,20	21,58	32,44
121.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	33,41	30,30	22,68	33,58
121.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	33,89	30,75	23,13	34,04
121.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	33,97	30,82	23,21	34,12
121.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	45,74	42,61	35,00	45,90
121.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	45,44	42,30	34,68	45,59
121.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	44,66	41,51	33,89	44,81
121.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	43,83	40,68	33,06	43,98
121.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	35,06	32,13	24,51	35,32
121.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	35,98	32,94	25,33	36,19
121.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	36,54	33,42	25,80	36,70
121.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	36,62	33,48	25,87	36,77
122.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	35,27	32,18	24,56	35,45
122.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	35,97	32,85	25,23	36,13
122.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	35,91	32,77	25,16	36,06
122.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	35,78	32,64	25,02	35,93
122.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	28,08	25,20	17,60	28,37
122.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	29,97	26,92	19,32	30,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	30,71	27,60	20,01	30,89
122.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	31,00	27,88	20,29	31,17
122.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	21,98	18,95	11,35	22,19
122.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	23,62	20,52	12,92	23,80
122.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	24,60	21,50	13,91	24,78
122.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	25,64	22,53	14,94	25,82
122.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	39,59	36,58	28,95	39,81
122.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	40,75	37,62	30,00	40,91
122.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	40,85	37,71	30,09	41,00
122.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	40,77	37,62	30,00	40,92
122.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	47,27	44,13	36,52	47,42
122.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	47,00	43,86	36,23	47,15
122.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	46,32	43,17	35,55	46,47
122.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	45,57	42,42	34,80	45,72
123.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	24,21	21,48	13,90	24,59
123.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	26,08	23,18	15,60	26,37
123.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	27,30	24,29	16,72	27,53
123.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	28,16	25,08	17,51	28,36
123.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	25,33	22,70	15,10	25,76
123.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	27,00	24,15	16,56	27,31
123.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	28,38	25,33	17,74	28,59
123.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	28,91	25,80	18,22	29,09
123.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	30,24	27,42	19,79	30,56
123.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	31,72	28,72	21,10	31,94
123.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	32,34	29,22	21,59	32,50
123.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	32,37	29,23	21,61	32,52
123.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	32,95	30,15	22,53	33,28
123.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	34,49	31,51	23,89	34,73
123.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	35,75	32,62	25,00	35,91
123.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	35,87	32,71	25,10	36,01
123.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	20,25	17,41	9,84	20,57
123.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	21,95	18,97	11,40	22,20
123.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	24,25	21,18	13,62	24,45
123.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	27,54	24,44	16,90	27,73
124.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	24,36	21,67	14,07	24,76
124.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	25,99	23,12	15,52	26,29
124.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	27,38	24,32	16,73	27,58
124.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	27,97	24,83	17,23	28,13
124.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	23,18	20,38	12,80	23,52
124.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	25,33	22,34	14,76	25,57
124.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	26,38	23,31	15,74	26,58
124.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	27,04	23,91	16,32	27,21
124.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	22,11	19,35	11,77	22,47
124.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	23,49	20,57	12,99	23,77
124.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	25,34	22,30	14,73	25,56
124.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	27,89	24,81	17,26	28,09
124.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	29,84	27,25	19,68	30,30
124.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	31,07	28,22	20,65	31,39
124.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	32,00	28,96	21,38	32,21
124.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	32,27	29,18	21,59	32,46
124.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	29,27	26,60	18,97	29,67
124.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	30,97	28,02	20,39	31,22
124.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	31,81	28,70	21,07	31,97
124.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	31,90	28,76	21,14	32,05
125.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	43,15	40,04	32,41	43,31
125.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	43,18	40,05	32,43	43,34
125.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	42,84	39,70	32,08	42,99
125.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	42,36	39,21	31,59	42,51
125.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	36,57	33,49	25,86	36,75
125.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	36,90	33,76	26,13	37,05
125.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	36,73	33,58	25,96	36,88
125.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	36,43	33,28	25,65	36,57
125.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	28,51	25,73	18,12	28,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	29,29	26,38	18,78	29,57
125.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	30,12	27,09	19,48	30,33
125.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	30,43	27,35	19,74	30,62
125.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	32,65	29,53	21,91	32,81
125.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	32,68	29,55	21,93	32,84
125.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	32,50	29,37	21,75	32,66
125.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	32,86	29,73	22,12	33,02
126.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	43,36	40,27	32,66	43,54
126.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	43,52	40,40	32,77	43,68
126.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	43,23	40,08	32,46	43,38
126.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	42,75	39,60	31,98	42,90
126.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	32,54	29,41	21,79	32,70
126.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	32,54	29,43	21,80	32,70
126.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	32,35	29,22	21,60	32,51
126.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	32,38	29,25	21,63	32,54
126.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	30,09	27,25	19,63	30,40
126.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	31,30	28,33	20,72	31,54
126.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	31,89	28,83	21,21	32,08
126.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	32,25	29,13	21,52	32,41
126.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	32,60	29,46	21,85	32,75
126.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	32,60	29,45	21,83	32,75
126.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	32,39	29,24	21,63	32,54
126.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	32,88	29,74	22,14	33,04
127.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	32,28	29,40	21,79	32,57
127.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	33,95	30,88	23,26	34,14
127.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	34,15	31,05	23,45	34,33
127.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	34,34	31,22	23,60	34,50
127.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	37,19	34,15	26,54	37,40
127.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	37,91	34,80	27,18	38,08
127.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	37,91	34,77	27,15	38,06
127.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	37,79	34,65	27,04	37,94
127.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	44,42	41,28	33,66	44,57
127.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	43,95	40,82	33,19	44,10
127.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	43,03	39,88	32,27	43,18
127.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	42,05	38,90	31,27	42,19
127.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	31,89	28,82	21,20	32,08
127.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	32,13	29,05	21,43	32,31
127.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	32,30	29,19	21,56	32,46
127.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	32,20	29,06	21,44	32,35
127.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	17,51	14,88	7,27	17,94
127.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	19,13	16,36	8,75	19,48
127.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	20,15	17,23	9,63	20,42
127.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	20,64	17,56	9,93	20,82
128.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	22,56	19,90	12,28	22,97
128.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	24,06	21,21	13,60	24,37
128.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	25,32	22,30	14,69	25,54
128.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	25,77	22,68	15,07	25,95
128.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	14,76	11,96	4,39	15,11
128.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	15,68	12,82	5,27	16,00
128.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	16,02	13,09	5,54	16,30
128.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	15,77	12,71	5,11	15,97
128.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	30,67	27,69	20,08	30,91
128.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	32,25	29,16	21,55	32,43
128.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	32,65	29,54	21,92	32,82
128.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	32,79	29,67	22,06	32,95
128.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	31,03	28,08	20,47	31,28
128.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	32,89	29,83	22,21	33,08
128.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	33,43	30,33	22,72	33,61
128.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	33,63	30,51	22,89	33,79
128.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	24,50	21,78	14,15	24,87
128.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	26,27	23,34	15,72	26,53
128.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	27,30	24,25	16,62	27,50
128.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	27,70	24,59	16,97	27,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129.1_A	gestapeld [1/5]	2,00	29,66	26,61	18,99	29,86
129.1_B	gestapeld [1/5]	5,00	31,08	27,97	20,35	31,25
129.1_C	gestapeld [1/5]	8,00	31,39	28,27	20,64	31,55
129.1_D	gestapeld [1/5]	11,00	31,43	28,29	20,66	31,58
129.1_E	gestapeld [1/5]	14,00	31,21	28,07	20,44	31,36
129.2_A	gestapeld [2/5]	2,00	30,42	27,41	19,81	30,65
129.2_B	gestapeld [2/5]	5,00	32,00	28,89	21,30	32,18
129.2_C	gestapeld [2/5]	8,00	32,34	29,23	21,62	32,51
129.2_D	gestapeld [2/5]	11,00	32,42	29,29	21,69	32,58
129.2_E	gestapeld [2/5]	14,00	32,59	29,46	21,86	32,75
129.3_A	gestapeld [3/5]	2,00	27,77	25,09	17,49	28,17
129.3_B	gestapeld [3/5]	5,00	29,74	26,78	19,18	29,99
129.3_C	gestapeld [3/5]	8,00	30,63	27,56	19,97	30,83
129.3_D	gestapeld [3/5]	11,00	30,90	27,82	20,23	31,09
129.3_E	gestapeld [3/5]	14,00	31,32	28,23	20,66	31,51
129.4_A	gestapeld [4/5]	2,00	30,08	27,36	19,79	30,47
129.4_B	gestapeld [4/5]	5,00	31,97	28,96	21,37	32,20
129.4_C	gestapeld [4/5]	8,00	32,40	29,32	21,73	32,59
129.4_D	gestapeld [4/5]	11,00	32,50	29,41	21,81	32,68
129.4_E	gestapeld [4/5]	14,00	32,71	29,60	21,99	32,88
129.5_A	gestapeld [5/5]	2,00	32,65	29,74	22,11	32,92
129.5_B	gestapeld [5/5]	5,00	34,02	30,92	23,29	34,19
129.5_C	gestapeld [5/5]	8,00	34,18	31,05	23,42	34,33
129.5_D	gestapeld [5/5]	11,00	34,12	30,98	23,35	34,27
129.5_E	gestapeld [5/5]	14,00	33,95	30,80	23,19	34,10
130.1_A	rug aan rug [1/4]	2,00	48,47	45,25	37,80	48,63
130.1_B	rug aan rug [1/4]	5,00	49,84	46,52	39,11	49,96
130.1_C	rug aan rug [1/4]	8,00	50,06	46,72	39,33	50,17
130.1_D	rug aan rug [1/4]	11,00	50,09	46,75	39,37	50,20
130.2_A	rug aan rug [2/4]	2,00	43,75	40,75	33,51	44,08
130.2_B	rug aan rug [2/4]	5,00	45,58	42,38	35,16	45,81
130.2_C	rug aan rug [2/4]	8,00	45,90	42,66	35,48	46,12
130.2_D	rug aan rug [2/4]	11,00	45,86	42,61	35,43	46,08
130.3_A	rug aan rug [3/4]	2,00	40,88	38,25	30,61	41,30
130.3_B	rug aan rug [3/4]	5,00	42,26	39,34	31,71	42,52
130.3_C	rug aan rug [3/4]	8,00	42,92	39,83	32,21	43,10
130.3_D	rug aan rug [3/4]	11,00	43,14	40,01	32,37	43,29
130.4_A	rug aan rug [4/4]	2,00	42,27	39,06	31,37	42,37
130.4_B	rug aan rug [4/4]	5,00	43,76	40,42	32,73	43,79
130.4_C	rug aan rug [4/4]	8,00	44,14	40,76	33,05	44,15
130.4_D	rug aan rug [4/4]	11,00	44,20	40,80	33,08	44,19
131.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	30,13	27,19	19,59	30,39
131.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	31,18	28,17	20,58	31,41
131.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	31,92	28,87	21,28	32,13
131.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	32,53	29,46	21,90	32,73
131.1_E	gestapeld [1/4]	14,00	32,96	29,88	22,32	33,16
131.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	21,25	18,72	11,54	21,86
131.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	21,86	19,28	12,12	22,45
131.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	22,03	19,41	12,25	22,60
131.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	22,12	19,47	12,31	22,67
131.2_E	gestapeld [2/4]	14,00	22,19	19,51	12,35	22,72
131.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	27,88	24,85	17,24	28,09
131.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	29,06	25,98	18,36	29,24
131.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	29,71	26,58	18,96	29,87
131.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	29,90	26,76	19,15	30,05
131.3_E	gestapeld [3/4]	14,00	29,91	26,77	19,16	30,06
131.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	33,73	30,71	23,09	33,94
131.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	35,08	31,99	24,37	35,26
131.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	35,53	32,40	24,78	35,69
131.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	35,64	32,51	24,89	35,80
131.4_E	gestapeld [4/4]	14,00	35,71	32,56	24,95	35,86
132.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	21,95	19,29	11,69	22,36
132.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	22,21	19,44	11,85	22,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
132.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	22,78	19,90	12,30	23,07
132.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	23,42	20,46	12,86	23,67
132.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	40,61	37,63	30,01	40,85
132.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	41,89	38,80	31,18	42,07
132.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	42,36	39,22	31,60	42,51
132.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	42,32	39,18	31,55	42,47
132.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	44,65	41,54	33,92	44,82
132.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	45,04	41,91	34,29	45,20
132.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	44,96	41,82	34,20	45,11
132.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	44,72	41,57	33,96	44,87
132.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	24,90	22,34	15,08	25,47
132.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	25,39	22,78	15,54	25,94
132.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	25,57	22,92	15,68	26,09
132.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	25,80	23,09	15,85	26,29
133.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	27,35	24,78	17,52	27,91
133.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	27,79	25,15	17,89	28,31
133.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	28,09	25,40	18,13	28,58
133.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	28,49	25,74	18,46	28,95
133.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	42,66	39,56	31,95	42,84
133.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	43,12	40,00	32,37	43,28
133.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	43,04	39,90	32,28	43,19
133.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	42,73	39,58	31,96	42,88
133.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	49,59	46,47	38,86	49,75
133.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	49,59	46,45	38,83	49,74
133.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	49,04	45,88	38,27	49,18
133.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	48,39	45,24	37,62	48,54
133.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	38,10	34,96	27,33	38,25
133.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	38,12	34,97	27,35	38,27
133.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	37,85	34,70	27,08	38,00
133.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	37,86	34,70	27,11	38,01
134.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	40,23	37,33	29,71	40,51
134.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	41,47	38,43	30,81	41,67
134.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	41,89	38,78	31,16	42,06
134.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	42,03	38,89	31,26	42,18
134.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	48,96	45,86	38,25	49,14
134.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	49,37	46,25	38,63	49,53
134.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	49,21	46,08	38,46	49,37
134.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	48,91	45,77	38,16	49,06
134.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	48,26	45,16	37,54	48,43
134.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	48,85	45,71	38,09	49,00
134.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	48,71	45,57	37,95	48,86
134.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	48,42	45,27	37,66	48,57
134.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	36,10	33,38	25,90	36,51
134.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	37,99	35,03	27,51	38,26
134.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	38,69	35,64	28,11	38,91
134.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	38,94	35,86	28,33	39,15
135.1_A	gestapeld [1/6]	2,00	37,50	34,69	27,03	37,81
135.1_B	gestapeld [1/6]	5,00	38,90	35,89	28,24	39,11
135.1_C	gestapeld [1/6]	8,00	39,93	36,74	29,09	40,05
135.1_D	gestapeld [1/6]	11,00	40,33	37,10	29,44	40,42
135.2_A	gestapeld [2/6]	2,00	44,76	41,46	33,81	44,82
135.2_B	gestapeld [2/6]	5,00	46,01	42,65	35,01	46,04
135.2_C	gestapeld [2/6]	8,00	46,40	43,01	35,38	46,42
135.2_D	gestapeld [2/6]	11,00	46,57	43,17	35,53	46,58
135.3_A	gestapeld [3/6]	2,00	51,28	48,13	41,13	51,60
135.3_B	gestapeld [3/6]	5,00	51,90	48,70	41,70	52,20
135.3_C	gestapeld [3/6]	8,00	51,94	48,72	41,70	52,22
135.3_D	gestapeld [3/6]	11,00	51,83	48,60	41,58	52,10
135.4_A	gestapeld [4/6]	2,00	48,83	45,91	39,24	49,38
135.4_B	gestapeld [4/6]	5,00	49,96	46,92	40,25	50,44
135.4_C	gestapeld [4/6]	8,00	50,08	47,02	40,35	50,55
135.4_D	gestapeld [4/6]	11,00	50,04	46,97	40,30	50,51
135.5_A	gestapeld [5/6]	2,00	49,31	46,33	39,57	49,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135.5_B	gestapeld [5/6]	5,00	50,36	47,29	40,54	50,80
135.5_C	gestapeld [5/6]	8,00	50,48	47,38	40,63	50,91
135.5_D	gestapeld [5/6]	11,00	50,47	47,36	40,60	50,89
135.6_A	gestapeld [6/6]	2,00	42,23	39,49	32,67	42,83
135.6_B	gestapeld [6/6]	5,00	44,09	41,13	34,34	44,58
135.6_C	gestapeld [6/6]	8,00	44,65	41,61	34,80	45,09
135.6_D	gestapeld [6/6]	11,00	44,86	41,78	34,96	45,28
136.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	47,52	44,51	37,64	47,96
136.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	48,81	45,71	38,89	49,21
136.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	49,01	45,88	39,06	49,40
136.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	49,05	45,91	39,07	49,43
136.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	43,01	40,14	33,19	43,50
136.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	44,63	41,60	34,71	45,05
136.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	45,18	42,08	35,18	45,56
136.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	45,23	42,11	35,23	45,61
136.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	38,11	35,53	28,03	38,60
136.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	40,14	37,14	29,62	40,39
136.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	40,65	37,56	30,06	40,86
136.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	40,95	37,82	30,33	41,14
136.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	42,27	39,30	32,48	42,75
136.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	43,69	40,65	33,84	44,13
136.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	44,13	41,05	34,23	44,55
136.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	44,38	41,27	34,45	44,78
137.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	27,20	24,62	17,21	27,71
137.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	27,81	25,14	17,73	28,27
137.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	28,32	25,58	18,16	28,74
137.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	28,93	26,10	18,68	29,30
137.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	38,66	35,52	27,90	38,81
137.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	38,73	35,58	27,95	38,87
137.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	38,42	35,27	27,65	38,57
137.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	38,32	35,17	27,56	38,47
137.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	49,90	46,79	39,18	50,07
137.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	49,96	46,82	39,20	50,11
137.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	49,46	46,31	38,69	49,61
137.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	48,86	45,71	38,09	49,01
137.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	44,39	41,30	33,71	44,58
137.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	45,24	42,12	34,52	45,41
137.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	45,39	42,26	34,65	45,55
137.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	45,34	42,20	34,61	45,50
138.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	1,70	-1,25	-8,76	1,98
138.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	3,24	0,23	-7,30	3,48
138.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	4,26	1,20	-6,34	4,48
138.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	3,81	0,77	-6,79	4,03
138.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	13,48	10,80	3,32	13,92
138.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	14,16	11,43	3,95	14,57
138.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	14,37	11,59	4,11	14,75
138.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	13,12	10,28	2,74	13,45
138.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	24,67	21,96	14,38	25,06
138.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	25,89	23,05	15,47	26,21
138.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	26,88	23,92	16,32	27,13
138.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	27,44	24,39	16,80	27,65
138.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	18,88	15,98	8,42	19,17
138.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	19,80	16,85	9,29	20,07
138.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	21,08	18,10	10,55	21,33
138.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	23,19	20,18	12,65	23,43
139.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	1,87	-1,06	-8,58	2,16
139.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	3,47	0,46	-7,08	3,71
139.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	5,08	1,97	-5,56	5,27
139.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	4,71	1,63	-5,94	4,91
139.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	12,39	9,51	1,98	12,70
139.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	13,81	10,90	3,38	14,11
139.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	15,70	12,79	5,32	16,01
139.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	17,05	14,11	6,60	17,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	27,03	24,25	16,66	27,38
139.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	28,46	25,54	17,96	28,74
139.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	29,30	26,28	18,68	29,52
139.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	29,82	26,75	19,15	30,01
139.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	28,07	25,23	17,63	28,39
139.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	29,49	26,53	18,93	29,74
139.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	30,33	27,29	19,69	30,54
139.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	30,89	27,81	20,21	31,08
140.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	11,92	9,32	1,74	12,37
140.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	12,17	9,51	1,91	12,58
140.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	12,10	9,36	1,75	12,47
140.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	10,27	7,43	-0,17	10,59
140.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	26,18	23,44	15,84	26,55
140.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	28,25	25,27	17,67	28,49
140.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	29,02	25,95	18,35	29,21
140.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	29,43	26,32	18,72	29,60
140.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	29,17	26,27	18,64	29,44
140.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	30,75	27,62	20,00	30,91
140.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	30,88	27,75	20,14	31,04
140.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	31,16	28,03	20,42	31,32
140.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	31,53	28,63	21,00	31,80
140.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	33,22	30,11	22,49	33,39
140.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	33,43	30,29	22,67	33,58
140.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	33,39	30,23	22,62	33,53
141.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	36,95	33,80	26,18	37,10
141.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	37,07	33,93	26,30	37,22
141.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	36,87	33,72	26,11	37,02
141.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	36,68	33,54	25,92	36,83
141.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	33,98	31,24	23,63	34,35
141.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	35,20	32,28	24,66	35,47
141.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	36,30	33,24	25,62	36,49
141.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	36,69	33,58	25,96	36,86
141.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	35,37	32,24	24,61	35,52
141.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	35,40	32,26	24,63	35,55
141.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	35,11	31,97	24,35	35,26
141.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	34,83	31,68	24,06	34,98
141.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	44,69	41,56	33,94	44,85
141.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	44,54	41,39	33,76	44,68
141.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	43,89	40,74	33,11	44,03
141.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	43,15	40,00	32,37	43,29
142.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	45,24	42,12	34,50	45,40
142.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	44,98	41,84	34,21	45,13
142.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	44,26	41,10	33,49	44,40
142.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	43,44	40,30	32,67	43,59
142.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	36,00	32,85	25,24	36,15
142.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	36,01	32,86	25,25	36,16
142.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	35,74	32,59	24,97	35,89
142.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	35,59	32,45	24,84	35,74
142.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	33,98	31,17	23,56	34,31
142.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	36,06	32,98	25,37	36,25
142.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	36,54	33,41	25,80	36,70
142.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	36,69	33,54	25,93	36,84
142.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	37,27	34,14	26,52	37,43
142.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	37,39	34,24	26,62	37,54
142.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	37,13	33,98	26,36	37,28
142.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	36,77	33,62	26,00	36,92
143.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	36,02	32,88	25,26	36,17
143.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	36,12	32,98	25,35	36,27
143.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	35,91	32,76	25,14	36,06
143.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	35,69	32,55	24,93	35,84
143.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	43,66	40,54	32,91	43,82
143.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	43,51	40,36	32,75	43,66
143.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	42,89	39,74	32,11	43,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	42,14	38,99	31,36	42,28
143.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	35,58	32,46	24,84	35,74
143.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	35,87	32,73	25,10	36,02
143.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	35,69	32,56	24,94	35,85
143.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	35,73	32,59	24,98	35,88
143.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	38,55	35,60	27,97	38,80
143.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	39,86	36,74	29,13	40,02
143.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	40,07	36,93	29,31	40,22
143.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	40,05	36,91	29,29	40,20
144.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	50,55	47,41	39,79	50,70
144.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	50,10	46,94	39,32	50,24
144.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	49,17	46,01	38,40	49,31
144.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	48,22	45,08	37,45	48,37
144.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	41,64	38,58	30,96	41,83
144.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	42,05	38,91	31,29	42,20
144.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	41,87	38,73	31,10	42,02
144.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	41,53	38,37	30,75	41,67
144.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	32,00	29,25	21,64	32,36
144.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	33,11	30,12	22,52	33,35
144.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	33,50	30,42	22,81	33,69
144.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	33,67	30,53	22,91	33,82
144.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	41,28	38,14	30,53	41,43
144.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	41,41	38,26	30,65	41,56
144.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	41,11	37,95	30,34	41,25
144.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	40,81	37,65	30,04	40,95
145.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	52,07	48,94	41,32	52,23
145.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	51,52	48,37	40,74	51,66
145.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	50,52	47,37	39,75	50,67
145.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	49,55	46,40	38,77	49,69
145.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	43,94	40,92	33,29	44,15
145.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	44,40	41,30	33,67	44,57
145.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	44,29	41,16	33,53	44,44
145.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	43,98	40,83	33,21	44,13
145.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	35,52	32,92	25,32	35,97
145.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	36,78	33,94	26,33	37,09
145.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	37,72	34,64	27,04	37,91
145.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	38,09	34,92	27,31	38,23
145.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	43,14	40,01	32,39	43,30
145.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	43,29	40,14	32,51	43,43
145.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	42,92	39,77	32,14	43,06
145.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	42,59	39,44	31,82	42,74
146.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	35,96	33,24	25,62	36,33
146.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	37,39	34,46	26,84	37,65
146.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	38,52	35,42	27,81	38,70
146.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	38,87	35,72	28,10	39,02
146.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	43,12	40,04	32,42	43,30
146.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	43,58	40,45	32,83	43,74
146.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	43,50	40,37	32,74	43,65
146.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	43,23	40,09	32,46	43,38
146.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	50,94	47,81	40,19	51,10
146.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	50,77	47,63	40,00	50,92
146.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	50,13	46,98	39,36	50,28
146.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	49,40	46,24	38,62	49,54
146.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	42,04	38,90	31,28	42,19
146.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	42,17	39,03	31,40	42,32
146.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	41,96	38,81	31,18	42,10
146.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	41,78	38,63	31,01	41,93
147.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	38,70	35,95	28,32	39,06
147.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	40,27	37,27	29,65	40,49
147.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	40,70	37,63	30,01	40,89
147.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	40,93	37,83	30,20	41,10
147.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	41,88	38,74	31,12	42,03
147.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	41,96	38,82	31,20	42,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	41,75	38,60	30,98	41,90
147.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	41,51	38,35	30,74	41,65
147.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	49,94	46,83	39,20	50,10
147.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	49,90	46,76	39,14	50,05
147.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	49,35	46,20	38,59	49,50
147.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	48,70	45,55	37,92	48,84
147.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	43,75	40,69	33,06	43,94
147.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	44,24	41,13	33,51	44,41
147.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	44,23	41,11	33,49	44,39
147.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	44,19	41,05	33,43	44,34
148.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	51,69	48,57	40,94	51,85
148.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	51,29	48,14	40,51	51,43
148.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	50,42	47,27	39,64	50,56
148.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	49,56	46,40	38,77	49,70
148.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	44,21	41,14	33,51	44,40
148.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	44,61	41,47	33,84	44,76
148.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	44,38	41,23	33,60	44,52
148.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	44,03	40,88	33,25	44,17
148.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	37,35	34,26	26,57	37,51
148.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	38,41	35,20	27,52	38,51
148.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	39,25	35,96	28,27	39,31
148.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	40,17	36,80	29,10	40,18
148.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	43,38	40,27	32,72	43,57
148.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	43,49	40,36	32,81	43,67
148.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	43,06	39,91	32,31	43,21
148.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	42,68	39,51	31,89	42,82
149.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	45,31	42,23	35,37	45,71
149.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	46,59	43,46	36,65	46,98
149.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	46,76	43,62	36,82	47,15
149.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	46,83	43,69	36,87	47,21
149.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	36,69	33,85	26,74	37,15
149.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	38,24	35,18	28,07	38,58
149.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	38,85	35,73	28,62	39,16
149.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	39,12	36,00	28,94	39,44
149.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	30,64	27,98	20,42	31,06
149.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	32,16	29,25	21,71	32,45
149.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	33,87	30,77	23,26	34,07
149.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	35,88	32,74	25,30	36,08
149.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	43,46	40,56	33,71	43,97
149.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	44,77	41,79	34,96	45,24
149.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	45,42	42,37	35,54	45,85
149.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	45,61	42,53	35,69	46,02
150.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	42,05	39,34	32,14	42,55
150.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	43,41	40,46	33,28	43,79
150.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	44,18	41,13	33,97	44,51
150.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	44,45	41,36	34,20	44,76
150.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	37,34	34,38	27,56	37,82
150.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	38,40	35,38	28,58	38,85
150.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	39,40	36,33	29,53	39,83
150.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	40,38	37,26	30,43	40,77
150.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	34,09	31,46	23,88	34,52
150.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	36,05	33,00	25,43	36,26
150.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	36,71	33,60	26,08	36,90
150.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	37,45	34,31	26,83	37,64
150.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	31,87	29,36	21,78	32,37
150.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	33,71	30,84	23,27	34,02
150.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	35,17	32,08	24,52	35,36
150.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	36,34	33,23	25,68	36,53
151.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	44,82	41,71	34,14	45,00
151.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	45,00	41,89	34,33	45,18
151.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	44,95	41,81	34,28	45,13
151.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	44,91	41,76	34,25	45,09
151.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	30,78	28,05	20,56	31,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	32,37	29,46	21,97	32,68
151.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	34,01	30,94	23,50	34,25
151.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	35,55	32,40	25,05	35,77
151.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	45,06	41,94	34,33	45,22
151.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	45,17	42,03	34,43	45,33
151.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	45,03	41,88	34,30	45,19
151.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	44,85	41,71	34,14	45,02
151.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	52,60	49,50	41,88	52,77
151.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	52,70	49,57	41,95	52,86
151.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	52,36	49,22	41,60	52,51
151.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	51,86	48,72	41,09	52,01
152.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	52,88	49,77	42,15	53,05
152.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	52,92	49,78	42,15	53,07
152.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	52,51	49,37	41,75	52,66
152.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	51,96	48,80	41,19	52,10
152.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	44,98	41,88	34,25	45,15
152.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	45,18	42,05	34,43	45,34
152.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	45,12	41,98	34,36	45,27
152.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	45,04	41,90	34,29	45,19
152.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	35,11	32,31	25,22	35,60
152.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	36,66	33,66	26,56	37,03
152.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	37,68	34,59	27,52	38,01
152.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	38,54	35,41	28,37	38,86
152.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	46,81	43,73	36,17	47,01
152.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	47,20	44,07	36,52	47,38
152.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	47,18	44,04	36,53	47,36
152.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	47,02	43,88	36,39	47,21
153.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	45,66	42,78	36,06	46,22
153.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	47,17	44,13	37,41	47,64
153.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	47,41	44,33	37,61	47,86
153.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	47,42	44,34	37,61	47,86
153.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	30,82	28,34	20,79	31,35
153.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	32,63	29,87	22,33	33,01
153.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	34,31	31,29	23,76	34,55
153.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	35,20	32,11	24,60	35,41
153.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	43,61	40,60	33,91	44,10
153.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	44,84	41,75	35,08	45,30
153.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	44,84	41,74	35,05	45,29
153.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	44,99	41,89	35,18	45,43
153.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	50,70	47,70	40,99	51,19
153.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	51,59	48,51	41,82	52,05
153.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	51,64	48,55	41,86	52,09
153.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	51,57	48,47	41,77	52,01
154.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	50,62	47,63	40,93	51,12
154.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	51,52	48,45	41,76	51,98
154.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	51,60	48,51	41,82	52,05
154.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	51,54	48,44	41,74	51,98
154.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	45,92	43,01	36,29	46,46
154.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	47,40	44,34	37,63	47,86
154.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	47,64	44,54	37,81	48,07
154.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	47,60	44,50	37,78	48,04
154.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	36,57	33,71	26,89	37,11
154.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	38,10	35,11	28,30	38,57
154.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	39,20	36,11	29,28	39,61
154.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	39,45	36,35	29,49	39,84
154.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	46,52	43,54	36,78	47,01
154.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	47,55	44,50	37,76	48,01
154.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	47,72	44,64	37,89	48,16
154.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	47,72	44,63	37,89	48,16
155.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	18,50	15,87	8,25	18,92
155.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	19,29	16,52	8,90	19,64
155.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	20,30	17,39	9,77	20,57
155.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	20,90	17,92	10,30	21,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	8,02	5,39	-2,00	8,51
155.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	7,77	5,08	-2,41	8,20
155.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	6,48	3,72	-3,82	6,86
155.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	2,90	0,09	-7,45	3,25
155.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	23,28	20,55	13,00	23,67
155.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	24,77	21,88	14,33	25,07
155.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	25,86	22,80	15,22	26,06
155.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	26,10	23,01	15,45	26,29
155.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	25,79	23,08	15,50	26,18
155.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	27,24	24,37	16,79	27,54
155.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	28,32	25,29	17,70	28,54
155.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	28,73	25,66	18,06	28,92
156.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	14,96	12,27	4,76	15,38
156.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	15,80	13,03	5,53	16,18
156.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	16,24	13,41	5,88	16,58
156.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	16,14	13,25	5,67	16,43
156.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	9,24	6,64	-0,74	9,75
156.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	9,36	6,73	-0,64	9,86
156.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	5,81	3,12	-4,34	6,25
156.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	0,17	-2,63	-10,19	0,52
156.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	22,66	19,93	12,33	23,03
156.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	24,07	21,20	13,60	24,37
156.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	25,21	22,21	14,61	25,44
156.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	26,08	23,01	15,41	26,27
156.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	26,10	23,41	15,84	26,50
156.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	27,17	24,37	16,81	27,52
156.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	27,91	24,99	17,42	28,19
156.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	28,09	25,10	17,54	28,34
157.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	25,70	23,00	15,40	26,09
157.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	26,60	23,82	16,23	26,95
157.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	27,09	24,21	16,62	27,39
157.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	27,38	24,46	16,87	27,66
157.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	18,31	15,70	8,09	18,75
157.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	19,20	16,46	8,86	19,57
157.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	19,96	17,11	9,50	20,27
157.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	20,38	17,40	9,77	20,61
157.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	5,64	2,81	-4,62	6,01
157.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	5,53	2,64	-4,86	5,85
157.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	2,40	-0,47	-7,94	2,74
157.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	-1,59	-4,39	-11,82	-1,20
157.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	20,56	17,82	10,30	20,95
157.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	21,95	19,09	11,56	22,27
157.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	23,02	20,03	12,48	23,27
157.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	23,83	20,82	13,31	24,08
158.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	4,44	1,47	-5,91	4,75
158.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	2,58	-0,43	-7,82	2,86
158.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	-0,08	-3,04	-10,45	0,22
158.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	-1,81	-4,73	-12,18	-1,50
158.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	22,53	19,84	12,28	22,94
158.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	23,26	20,47	12,91	23,61
158.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	24,05	21,16	13,60	24,35
158.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	24,97	21,97	14,40	25,21
158.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	21,79	19,09	11,56	22,20
158.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	22,66	19,86	12,34	23,02
158.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	23,53	20,62	13,08	23,82
158.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	24,50	21,49	13,93	24,74
158.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	1,63	-1,26	-8,85	1,92
158.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	3,88	0,94	-6,65	4,14
158.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	5,59	2,58	-4,99	5,82
158.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	5,14	2,15	-5,42	5,38
159.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	38,55	35,43	27,80	38,71
159.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	38,63	35,49	27,86	38,78
159.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	38,28	35,13	27,51	38,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	37,79	34,65	27,02	37,94
159.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	26,51	23,62	16,01	26,80
159.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	28,19	25,06	17,44	28,35
159.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	28,25	25,12	17,51	28,41
159.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	28,21	25,08	17,46	28,37
159.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	30,36	27,56	19,96	30,70
159.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	32,39	29,32	21,71	32,58
159.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	32,83	29,72	22,10	33,00
159.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	32,95	29,83	22,21	33,11
159.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	40,24	37,14	29,51	40,41
159.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	40,43	37,28	29,67	40,58
159.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	40,16	37,02	29,40	40,31
159.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	39,76	36,62	29,00	39,91
160.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	25,47	22,73	15,17	25,85
160.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	26,40	23,56	16,00	26,73
160.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	27,06	24,11	16,54	27,33
160.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	27,25	24,22	16,64	27,47
160.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	33,96	31,11	23,50	34,27
160.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	35,48	32,38	24,77	35,66
160.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	35,62	32,51	24,90	35,79
160.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	35,59	32,46	24,85	35,75
160.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	31,96	28,99	21,36	32,20
160.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	33,22	30,08	22,46	33,37
160.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	33,20	30,05	22,44	33,35
160.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	33,09	29,93	22,32	33,23
160.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	11,49	8,80	1,19	11,88
160.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	11,78	9,06	1,47	12,16
160.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	11,74	8,95	1,38	12,09
160.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	8,48	5,60	-1,95	8,79
161.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	46,19	43,05	35,44	46,34
161.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	45,54	42,39	34,77	45,69
161.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	44,45	41,30	33,68	44,60
161.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	43,41	40,27	32,64	43,56
161.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	36,34	33,31	25,68	36,55
161.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	36,77	33,66	26,03	36,93
161.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	36,64	33,50	25,87	36,79
161.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	36,30	33,16	25,53	36,45
161.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	23,56	20,85	13,26	23,95
161.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	24,11	21,29	13,70	24,44
161.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	24,15	21,20	13,59	24,40
161.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	23,31	20,22	12,60	23,49
161.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	36,06	32,95	25,32	36,22
161.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	36,25	33,11	25,49	36,40
161.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	35,99	32,85	25,23	36,14
161.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	35,72	32,58	24,96	35,87
162.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	36,36	33,26	25,63	36,53
162.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	36,53	33,39	25,78	36,68
162.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	36,31	33,18	25,56	36,47
162.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	36,05	32,91	25,29	36,20
162.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	44,34	41,22	33,59	44,50
162.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	44,16	41,03	33,40	44,31
162.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	43,48	40,32	32,71	43,62
162.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	42,70	39,56	31,93	42,85
162.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	35,58	32,46	24,84	35,74
162.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	35,72	32,57	24,95	35,87
162.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	35,43	32,29	24,67	35,58
162.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	35,06	31,91	24,29	35,21
162.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	24,13	21,40	13,81	24,51
162.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	24,73	21,90	14,33	25,06
162.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	24,78	21,85	14,27	25,05
162.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	23,90	20,81	13,20	24,08
163.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	46,17	43,05	35,43	46,33
163.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	45,64	42,49	34,87	45,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	44,65	41,50	33,88	44,80
163.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	43,69	40,54	32,92	43,84
163.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	38,86	35,75	28,12	39,02
163.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	38,84	35,70	28,08	38,99
163.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	38,33	35,18	27,56	38,48
163.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	37,70	34,55	26,93	37,85
163.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	25,99	23,19	15,56	26,32
163.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	26,73	23,85	16,23	27,02
163.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	26,83	23,87	16,26	27,08
163.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	25,87	22,76	15,12	26,03
163.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	40,02	36,92	29,31	40,20
163.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	40,25	37,13	29,51	40,41
163.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	39,94	36,80	29,19	40,09
163.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	39,46	36,32	28,71	39,61
164.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	43,75	40,62	33,00	43,91
164.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	43,71	40,57	32,95	43,86
164.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	43,17	40,02	32,40	43,32
164.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	42,49	39,34	31,71	42,63
164.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	34,62	31,49	23,86	34,77
164.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	34,69	31,56	23,94	34,85
164.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	34,49	31,34	23,72	34,64
164.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	34,53	31,39	23,79	34,69
164.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	32,01	29,27	21,66	32,38
164.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	33,28	30,39	22,77	33,56
164.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	34,44	31,40	23,79	34,65
164.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	34,99	31,87	24,26	35,15
164.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	36,47	33,42	25,79	36,67
164.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	36,88	33,77	26,14	37,04
164.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	36,80	33,66	26,03	36,95
164.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	36,53	33,38	25,76	36,68
165.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	35,77	32,65	25,03	35,93
165.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	35,94	32,80	25,18	36,09
165.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	35,72	32,58	24,96	35,87
165.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	35,55	32,40	24,78	35,70
165.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	43,76	40,64	33,02	43,92
165.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	43,52	40,38	32,76	43,67
165.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	42,79	39,65	32,02	42,94
165.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	41,92	38,76	31,14	42,06
165.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	46,75	43,62	36,00	46,91
165.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	46,43	43,28	35,66	46,58
165.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	45,68	42,53	34,91	45,83
165.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	44,91	41,76	34,13	45,05
165.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	44,10	41,00	33,38	44,27
165.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	44,34	41,20	33,58	44,49
165.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	44,10	40,95	33,34	44,25
165.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	43,71	40,56	32,94	43,86
166.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	31,32	28,59	20,96	31,69
166.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	32,10	29,17	21,54	32,36
166.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	32,61	29,57	21,95	32,81
166.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	32,82	29,69	22,05	32,97
166.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	37,10	33,97	26,34	37,25
166.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	37,12	33,96	26,34	37,26
166.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	36,83	33,68	26,07	36,98
166.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	36,85	33,71	26,10	37,00
166.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	47,94	44,83	37,22	48,11
166.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	48,01	44,85	37,24	48,15
166.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	47,51	44,36	36,74	47,66
166.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	46,90	43,74	36,12	47,04
166.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	40,25	37,13	29,50	40,41
166.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	40,40	37,25	29,63	40,55
166.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	40,14	36,98	29,37	40,28
166.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	39,79	36,64	29,02	39,94
167.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	50,65	47,52	39,90	50,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	50,22	47,06	39,45	50,36
167.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	49,34	46,18	38,56	49,48
167.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	48,43	45,27	37,66	48,57
167.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	37,57	34,45	26,83	37,73
167.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	37,67	34,53	26,91	37,82
167.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	37,36	34,22	26,60	37,51
167.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	37,20	34,05	26,44	37,35
167.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	31,69	29,03	21,42	32,10
167.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	32,36	29,53	21,93	32,68
167.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	32,88	29,91	22,30	33,12
167.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	33,01	29,91	22,27	33,18
167.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	41,03	37,90	30,28	41,19
167.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	41,10	37,96	30,33	41,25
167.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	40,78	37,64	30,01	40,93
167.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	40,51	37,36	29,74	40,66
168.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	49,43	46,31	38,69	49,59
168.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	49,23	46,08	38,46	49,38
168.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	48,56	45,41	37,79	48,71
168.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	47,82	44,66	37,05	47,96
168.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	41,35	38,27	30,65	41,53
168.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	41,76	38,61	30,99	41,91
168.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	41,52	38,37	30,75	41,67
168.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	41,24	38,08	30,47	41,38
168.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	31,51	28,71	21,18	31,87
168.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	32,27	29,36	21,85	32,57
168.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	32,78	29,76	22,23	33,02
168.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	33,02	29,86	22,26	33,17
168.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	39,18	36,22	28,61	39,43
168.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	40,08	37,00	29,39	40,27
168.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	40,23	37,12	29,50	40,40
168.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	40,33	37,19	29,55	40,48
169.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	51,23	48,10	40,47	51,38
169.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	50,93	47,77	40,16	51,07
169.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	50,12	46,96	39,34	50,26
169.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	49,27	46,11	38,49	49,41
169.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	42,59	39,48	31,85	42,75
169.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	42,72	39,57	31,94	42,86
169.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	42,38	39,23	31,60	42,52
169.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	41,99	38,85	31,22	42,14
169.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	34,45	31,53	23,92	34,72
169.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	35,53	32,47	24,86	35,73
169.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	36,15	33,01	25,40	36,30
169.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	36,82	33,58	25,97	36,92
169.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	44,90	41,79	34,17	45,07
169.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	45,18	42,03	34,42	45,33
169.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	44,95	41,79	34,17	45,09
169.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	44,62	41,47	33,84	44,76
170.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	37,96	35,17	27,53	38,29
170.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	39,26	36,24	28,60	39,47
170.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	39,75	36,63	29,00	39,91
170.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	40,11	36,94	29,30	40,24
170.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	34,69	32,18	24,55	35,18
170.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	36,55	33,57	25,95	36,79
170.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	37,08	33,98	26,35	37,25
170.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	37,13	33,99	26,36	37,28
170.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	34,23	31,15	23,48	34,40
170.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	35,11	31,95	24,29	35,24
170.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	35,88	32,64	24,97	35,97
170.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	36,51	33,17	25,48	36,54
170.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	37,62	34,62	26,94	37,83
170.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	39,09	35,91	28,24	39,21
170.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	39,53	36,31	28,64	39,63
170.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	39,95	36,69	29,02	40,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
171.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	36,76	33,87	26,19	37,03
171.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	37,93	34,84	27,18	38,10
171.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	38,64	35,48	27,82	38,77
171.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	39,34	36,11	28,45	39,43
171.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	36,51	33,63	25,99	36,79
171.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	38,19	35,03	27,38	38,32
171.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	38,38	35,21	27,56	38,51
171.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	38,54	35,36	27,71	38,66
171.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	37,04	33,98	26,40	37,24
171.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	38,09	34,93	27,36	38,25
171.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	38,91	35,64	28,01	38,99
171.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	39,39	35,98	28,28	39,38
171.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	39,47	36,42	28,89	39,69
171.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	40,51	37,36	29,83	40,68
171.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	41,10	37,82	30,18	41,17
171.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	41,61	38,21	30,52	41,61
172.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	43,60	40,47	32,84	43,75
172.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	43,77	40,60	32,97	43,90
172.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	43,46	40,29	32,66	43,59
172.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	43,14	39,97	32,34	43,27
172.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	38,54	35,31	27,60	38,62
172.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	39,64	36,33	28,63	39,68
172.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	40,71	37,33	29,62	40,72
172.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	41,40	37,97	30,25	41,38
172.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	44,24	41,12	33,47	44,39
172.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	44,81	41,63	33,99	44,94
172.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	45,00	41,78	34,12	45,10
172.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	45,07	41,81	34,15	45,15
172.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	52,11	48,99	41,36	52,27
172.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	51,52	48,38	40,75	51,67
172.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	50,53	47,38	39,77	50,68
172.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	49,55	46,41	38,79	49,70
173.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	53,11	50,03	42,40	53,29
173.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	53,19	50,07	42,44	53,35
173.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	52,82	49,68	42,05	52,97
173.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	52,29	49,14	41,51	52,43
173.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	47,94	44,97	37,38	48,19
173.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	48,32	45,24	37,66	48,51
173.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	48,37	45,25	37,67	48,54
173.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	48,23	45,10	37,53	48,40
173.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	37,81	34,88	28,13	38,33
173.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	39,05	36,04	29,30	39,53
173.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	40,23	37,17	30,43	40,68
173.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	40,80	37,70	30,94	41,22
173.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	44,54	41,43	33,82	44,71
173.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	44,72	41,58	33,98	44,88
173.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	44,57	41,42	33,83	44,72
173.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	44,42	41,28	33,70	44,58
174.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	50,56	47,55	40,83	51,05
174.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	51,47	48,39	41,68	51,92
174.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	51,51	48,42	41,71	51,95
174.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	51,45	48,34	41,63	51,88
174.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	43,62	40,59	33,92	44,11
174.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	44,84	41,75	35,09	45,30
174.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	44,81	41,71	35,04	45,26
174.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	44,90	41,80	35,12	45,35
174.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	41,58	38,51	31,53	41,95
174.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	42,56	39,44	32,51	42,92
174.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	43,08	39,94	33,02	43,43
174.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	43,28	40,13	33,20	43,62
174.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	47,38	44,33	37,52	47,82
174.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	48,43	45,33	38,56	48,85
174.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	48,58	45,46	38,68	48,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	48,56	45,44	38,66	48,97
175.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	40,25	37,52	30,45	40,78
175.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	42,20	39,18	32,11	42,57
175.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	43,01	39,91	32,87	43,35
175.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	43,14	40,02	32,97	43,46
175.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	36,95	34,28	26,84	37,40
175.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	39,12	36,09	28,63	39,37
175.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	39,83	36,73	29,28	40,05
175.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	40,22	37,10	29,66	40,43
175.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	36,80	34,04	26,90	37,29
175.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	38,70	35,63	28,51	39,03
175.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	39,28	36,19	29,07	39,60
175.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	39,99	36,87	29,74	40,29
175.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	39,84	36,82	29,78	40,22
175.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	40,73	37,67	30,67	41,10
175.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	41,58	38,44	31,48	41,92
175.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	42,05	38,90	31,96	42,39
176.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	42,20	39,32	32,47	42,72
176.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	44,13	41,07	34,23	44,55
176.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	44,68	41,57	34,72	45,07
176.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	44,71	41,60	34,75	45,10
176.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	36,17	33,57	25,96	36,61
176.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	38,55	35,52	27,90	38,76
176.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	39,39	36,25	28,64	39,54
176.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	39,63	36,49	28,90	39,79
176.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	41,77	38,89	32,03	42,28
176.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	43,28	40,26	33,40	43,72
176.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	43,93	40,85	33,98	44,33
176.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	44,06	40,96	34,09	44,45
176.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	38,04	35,14	28,38	38,57
176.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	39,19	36,21	29,45	39,68
176.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	40,35	37,30	30,52	40,79
176.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	41,25	38,16	31,37	41,67
177.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	40,20	37,46	29,93	40,59
177.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	42,28	39,21	31,66	42,49
177.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	42,85	39,71	32,18	43,03
177.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	42,88	39,74	32,22	43,06
177.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	45,80	42,85	35,23	46,05
177.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	46,81	43,70	36,07	46,97
177.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	46,88	43,74	36,11	47,03
177.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	46,77	43,62	36,00	46,92
177.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	41,77	38,98	31,71	42,21
177.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	43,32	40,26	32,98	43,61
177.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	43,86	40,75	33,51	44,13
177.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	43,96	40,83	33,60	44,23
177.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	36,37	33,59	26,45	36,85
177.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	38,07	35,10	27,93	38,44
177.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	39,41	36,30	29,14	39,71
177.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	40,05	36,93	29,81	40,35
178.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	42,26	39,38	32,52	42,77
178.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	44,10	41,06	34,22	44,53
178.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	44,61	41,51	34,64	45,00
178.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	44,67	41,56	34,70	45,06
178.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	42,03	39,08	32,24	42,51
178.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	43,77	40,70	33,83	44,18
178.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	44,22	41,12	34,25	44,61
178.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	44,47	41,36	34,50	44,86
178.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	42,28	39,49	32,25	42,73
178.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	44,56	41,48	34,22	44,84
178.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	44,79	41,67	34,42	45,06
178.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	44,86	41,74	34,51	45,13
178.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	40,28	37,67	30,05	40,71
178.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	42,72	39,64	32,01	42,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	42,99	39,85	32,22	43,14
178.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	42,99	39,85	32,23	43,14
179.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	46,98	43,98	37,29	47,48
179.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	48,17	45,11	38,43	48,64
179.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	48,36	45,28	38,59	48,82
179.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	48,41	45,32	38,62	48,86
179.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	50,86	47,86	41,16	51,36
179.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	51,69	48,63	41,92	52,15
179.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	51,76	48,68	41,97	52,21
179.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	51,68	48,60	41,89	52,13
179.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	44,11	41,15	34,42	44,62
179.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	45,51	42,43	35,70	45,95
179.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	45,57	42,47	35,72	46,00
179.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	45,63	42,53	35,77	46,05
179.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	39,55	36,63	29,57	39,98
179.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	41,48	38,37	31,26	41,79
179.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	41,76	38,64	31,54	42,07
179.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	41,92	38,80	31,70	42,23
180.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	49,33	46,39	39,23	49,72
180.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	50,54	47,47	40,36	50,87
180.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	50,67	47,57	40,48	50,99
180.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	50,56	47,46	40,38	50,89
180.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	42,04	39,24	31,61	42,37
180.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	43,82	40,73	33,10	44,00
180.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	44,07	40,92	33,30	44,22
180.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	44,02	40,87	33,24	44,16
180.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	44,49	41,52	34,78	44,99
180.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	45,92	42,85	36,11	46,37
180.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	46,04	42,94	36,18	46,46
180.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	46,11	43,01	36,24	46,53
180.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	50,23	47,28	40,52	50,74
180.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	51,25	48,20	41,45	51,70
180.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	51,36	48,29	41,54	51,80
180.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	51,30	48,22	41,47	51,74
181.1_A	gestapeld [1/5]	2,00	30,80	27,85	20,25	31,06
181.1_B	gestapeld [1/5]	5,00	32,15	29,12	21,53	32,37
181.1_C	gestapeld [1/5]	8,00	32,73	29,67	22,06	32,93
181.1_D	gestapeld [1/5]	11,00	33,04	29,96	22,36	33,23
181.1_E	gestapeld [1/5]	14,00	33,28	30,19	22,60	33,47
181.1_F	gestapeld [1/5]	17,00	33,56	30,47	22,91	33,75
181.2_A	gestapeld [2/5]	2,00	6,14	3,51	-3,81	6,65
181.2_B	gestapeld [2/5]	5,00	7,58	4,93	-2,30	8,11
181.2_C	gestapeld [2/5]	8,00	8,95	6,28	-0,92	9,47
181.2_D	gestapeld [2/5]	11,00	10,69	8,02	0,83	11,22
181.2_E	gestapeld [2/5]	14,00	14,63	11,96	4,82	15,17
181.2_F	gestapeld [2/5]	17,00	20,50	17,81	10,66	21,03
181.3_F	gestapeld [3/5]	17,00	19,89	16,74	9,11	20,03
181.4_A	gestapeld [4/5]	2,00	25,55	22,49	14,86	25,74
181.4_B	gestapeld [4/5]	5,00	26,95	23,84	16,21	27,11
181.4_C	gestapeld [4/5]	8,00	27,49	24,34	16,71	27,63
181.4_D	gestapeld [4/5]	11,00	27,52	24,38	16,75	27,67
181.4_E	gestapeld [4/5]	14,00	27,44	24,29	16,66	27,58
181.4_F	gestapeld [4/5]	17,00	26,01	22,86	15,24	26,16
181.5_A	gestapeld [5/5]	2,00	33,83	30,80	23,17	34,04
181.5_B	gestapeld [5/5]	5,00	35,23	32,13	24,52	35,41
181.5_C	gestapeld [5/5]	8,00	35,55	32,43	24,80	35,71
181.5_D	gestapeld [5/5]	11,00	35,64	32,50	24,88	35,79
181.5_E	gestapeld [5/5]	14,00	35,64	32,50	24,89	35,79
181.5_F	gestapeld [5/5]	17,00	35,65	32,51	24,89	35,80
182.10_A	gestapeld [7/7]	2,00	32,80	29,88	22,26	33,07
182.10_B	gestapeld [7/7]	5,00	34,18	31,14	23,53	34,39
182.10_C	gestapeld [7/7]	8,00	34,46	31,38	23,77	34,65
182.10_D	gestapeld [7/7]	11,00	34,69	31,60	23,98	34,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentelijke wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182.10_E	gestapeld [7/7]	14,00	34,82	31,70	24,08	34,98
182.1_A	gestapeld [1/7]	2,00	5,98	3,37	-3,88	6,52
182.1_B	gestapeld [1/7]	5,00	7,43	4,80	-2,43	7,97
182.1_C	gestapeld [1/7]	8,00	8,62	5,98	-1,24	9,16
182.1_D	gestapeld [1/7]	11,00	10,68	8,02	0,82	11,21
182.1_E	gestapeld [1/7]	14,00	15,52	12,87	5,79	16,09
182.2_A	gestapeld [2/7]	2,00	-1,30	-4,00	-11,60	-0,91
182.2_B	gestapeld [2/7]	5,00	-1,36	-4,08	-11,68	-0,98
182.2_C	gestapeld [2/7]	8,00	-2,64	-5,38	-12,97	-2,27
182.2_D	gestapeld [2/7]	11,00	-3,99	-6,75	-14,33	-3,63
182.2_E	gestapeld [2/7]	14,00	-6,03	-8,78	-16,38	-5,67
182.3_A	gestapeld [3/7]	2,00	-1,59	-4,28	-11,89	-1,20
182.3_B	gestapeld [3/7]	5,00	-1,62	-4,33	-11,93	-1,23
182.3_C	gestapeld [3/7]	8,00	-2,86	-5,59	-13,18	-2,48
182.3_D	gestapeld [3/7]	11,00	-4,14	-6,88	-14,47	-3,77
182.3_E	gestapeld [3/7]	14,00	-6,04	-8,77	-16,38	-5,67
182.4_A	gestapeld [4/7]	2,00	-2,10	-4,78	-12,37	-1,70
182.4_B	gestapeld [4/7]	5,00	-2,10	-4,79	-12,39	-1,70
182.4_C	gestapeld [4/7]	8,00	-3,30	-6,01	-13,60	-2,91
182.4_D	gestapeld [4/7]	11,00	-4,55	-7,27	-14,87	-4,17
182.4_E	gestapeld [4/7]	14,00	-6,53	-9,25	-16,86	-6,15
182.5_A	gestapeld [5/7]	2,00	17,63	14,58	7,00	17,84
182.5_B	gestapeld [5/7]	5,00	18,17	15,11	7,54	18,38
182.5_C	gestapeld [5/7]	8,00	18,56	15,48	7,89	18,75
182.5_D	gestapeld [5/7]	11,00	18,64	15,53	7,92	18,81
182.5_E	gestapeld [5/7]	14,00	18,78	15,64	8,02	18,93
182.6_A	gestapeld [6/7]	2,00	22,22	19,32	11,73	22,51
182.6_B	gestapeld [6/7]	5,00	23,37	20,43	12,84	23,63
182.6_C	gestapeld [6/7]	8,00	24,07	21,08	13,49	24,31
182.6_D	gestapeld [6/7]	11,00	24,25	21,18	13,57	24,44
182.6_E	gestapeld [6/7]	14,00	23,15	20,02	12,39	23,30
182.7_A	gestapeld [7/7]	2,00	25,63	22,57	14,96	25,83
182.7_B	gestapeld [7/7]	5,00	27,00	23,91	16,30	27,18
182.7_C	gestapeld [7/7]	8,00	27,59	24,47	16,86	27,75
182.7_D	gestapeld [7/7]	11,00	27,70	24,58	16,97	27,86
182.7_E	gestapeld [7/7]	14,00	27,88	24,75	17,15	28,04
182.8_A	gestapeld [7/7]	2,00	29,40	26,47	18,86	29,66
182.8_B	gestapeld [7/7]	5,00	30,81	27,81	20,20	31,04
182.8_C	gestapeld [7/7]	8,00	31,66	28,61	21,00	31,86
182.8_D	gestapeld [7/7]	11,00	32,09	29,00	21,40	32,27
182.8_E	gestapeld [7/7]	14,00	32,28	29,17	21,57	32,45
182.9_A	gestapeld [7/7]	2,00	30,44	27,59	19,98	30,75
182.9_B	gestapeld [7/7]	5,00	31,94	28,98	21,37	32,19
182.9_C	gestapeld [7/7]	8,00	32,58	29,55	21,94	32,79
182.9_D	gestapeld [7/7]	11,00	33,00	29,94	22,33	33,20
182.9_E	gestapeld [7/7]	14,00	33,27	30,19	22,59	33,46
K01_A	Kerkhofweg 5	2,00	55,94	52,50	44,80	55,92
K01_B	Kerkhofweg 5	5,00	56,06	52,60	44,91	56,03
K02_A	Kerkhofweg 7	2,00	56,06	52,62	44,92	56,04
K02_B	Kerkhofweg 7	5,00	56,16	52,69	45,00	56,13
K03_A	Kerkhofweg 9	2,00	55,91	52,47	44,77	55,89
K03_B	Kerkhofweg 9	5,00	56,04	52,57	44,88	56,01
K04_A	Kerkhofweg 13	2,00	55,83	52,40	44,70	55,81
K04_B	Kerkhofweg 13	5,00	55,99	52,52	44,83	55,96
K05_A	Kerkhofweg 15	2,00	57,29	53,82	46,13	57,26
K05_B	Kerkhofweg 15	5,00	57,23	53,76	46,07	57,20
K10_A	GGZ	2,00	48,19	45,39	38,26	48,66
K10_B	GGZ	5,00	49,72	46,56	39,47	50,01
K10_C	GGZ	8,00	49,95	46,74	39,65	50,21
K11_A	Vordenseweg 11	2,00	43,64	41,27	34,43	44,45
K11_B	Vordenseweg 11	5,00	44,87	42,14	35,32	45,48
K11_C	Vordenseweg 11	8,00	45,52	42,58	35,76	46,01
K12_A	Vordenseweg 18	2,00	38,09	35,99	29,09	39,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K12_B	Vordenseweg 18	5,00	38,68	36,36	29,47	39,50

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100.1_A	woonwagenstandplaats [1/4]	2,00	52,22	49,04	44,43	53,39
100.1_B	woonwagenstandplaats [1/4]	5,00	52,91	49,59	45,04	54,02
100.2_A	woonwagenstandplaats [2/4]	2,00	53,16	50,00	45,37	54,33
100.2_B	woonwagenstandplaats [2/4]	5,00	53,94	50,61	46,06	55,04
100.3_A	woonwagenstandplaats [3/4]	2,00	52,00	48,80	44,19	53,15
100.3_B	woonwagenstandplaats [3/4]	5,00	52,70	49,36	44,81	53,79
100.4_A	woonwagenstandplaats [4/4]	2,00	51,51	48,30	43,71	52,67
100.4_B	woonwagenstandplaats [4/4]	5,00	52,11	48,78	44,24	53,21
101.1_A	woonwagenstandplaats [1/4]	2,00	51,63	48,46	43,88	52,81
101.1_B	woonwagenstandplaats [1/4]	5,00	52,28	48,98	44,44	53,40
101.2_A	woonwagenstandplaats [2/4]	2,00	52,30	49,19	44,59	53,51
101.2_B	woonwagenstandplaats [2/4]	5,00	53,01	49,74	45,20	54,15
101.3_A	woonwagenstandplaats [3/4]	2,00	52,72	49,57	44,95	53,90
101.3_B	woonwagenstandplaats [3/4]	5,00	53,51	50,19	45,65	54,62
101.4_A	woonwagenstandplaats [4/4]	2,00	52,25	49,09	44,48	53,43
101.4_B	woonwagenstandplaats [4/4]	5,00	52,94	49,63	45,08	54,05
102.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	47,79	44,63	40,07	48,99
102.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	48,27	44,97	40,49	49,42
102.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	48,56	45,17	40,69	49,65
102.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	48,69	45,22	40,71	49,72
102.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	47,70	44,47	39,91	48,86
102.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	48,18	44,83	40,33	49,29
102.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	48,48	45,05	40,55	49,54
102.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	48,39	44,89	40,40	49,41
102.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	34,51	31,14	26,80	35,67
102.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	35,87	32,38	28,16	37,01
102.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	36,85	33,34	29,11	37,98
102.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	37,07	33,56	29,27	38,17
102.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	39,90	36,74	32,19	41,10
102.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	40,53	37,23	32,74	41,67
102.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	41,10	37,69	33,22	42,18
102.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	41,21	37,74	33,23	42,24
103.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	48,16	45,02	40,46	49,37
103.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	48,68	45,41	40,90	49,83
103.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	49,05	45,68	41,17	50,14
103.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	49,45	45,98	41,47	50,48
103.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	37,76	34,37	29,91	38,86
103.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	38,64	35,14	30,79	39,72
103.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	39,27	35,73	31,37	40,32
103.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	38,66	35,11	30,74	39,70
103.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	37,28	33,91	29,60	38,46
103.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	38,41	34,92	30,67	39,54
103.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	39,48	35,91	31,65	40,56
103.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	40,09	36,52	32,10	41,10
103.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	47,44	44,33	39,75	48,66
103.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	48,01	44,76	40,24	49,17
103.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	48,46	45,10	40,59	49,56
103.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	49,07	45,60	41,10	50,10
104.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	43,09	39,98	35,33	44,28
104.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	43,61	40,37	35,79	44,75
104.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	44,09	40,73	36,17	45,17
104.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	45,67	42,13	37,64	46,67
104.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	46,71	43,58	38,97	47,91
104.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	47,37	44,09	39,55	48,50
104.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	47,84	44,43	39,90	48,90
104.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	48,43	44,89	40,36	49,41
104.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	47,71	44,54	39,95	48,89
104.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	48,42	45,10	40,58	49,54
104.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	49,00	45,56	41,05	50,05
104.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	49,12	45,59	41,06	50,11
104.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	39,39	36,10	31,70	40,58
104.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	40,33	36,91	32,57	41,46
104.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	41,67	38,16	33,81	42,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	42,70	39,17	34,73	43,72
104.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	44,19	40,87	36,21	45,25
104.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	44,66	41,25	36,63	45,68
104.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	45,29	41,78	37,20	46,27
104.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	46,41	42,84	38,27	47,36
105.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	49,18	45,87	41,31	50,29
105.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	49,66	46,25	41,72	50,72
105.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	49,94	46,47	41,92	50,95
105.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	49,89	46,32	41,76	50,84
105.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	49,11	45,82	41,21	50,21
105.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	49,65	46,25	41,69	50,70
105.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	50,05	46,57	42,00	51,05
105.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	50,25	46,65	42,10	51,19
105.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	48,22	44,87	40,28	49,29
105.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	48,78	45,33	40,78	49,81
105.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	49,23	45,71	41,17	50,22
105.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	49,83	46,22	41,69	50,77
105.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	38,08	34,71	30,25	39,19
105.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	39,23	35,77	31,40	40,33
105.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	40,95	37,43	33,10	42,03
105.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	43,64	40,10	35,72	44,68
105.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	45,07	41,70	37,20	46,17
105.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	45,46	42,01	37,55	46,52
105.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	45,62	42,14	37,66	46,66
105.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	45,86	42,31	37,80	46,84
106.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	41,20	37,81	33,36	42,30
106.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	41,86	38,39	33,97	42,93
106.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	42,70	39,19	34,76	43,74
106.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	44,49	40,90	36,49	45,49
106.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	30,43	27,15	22,77	31,63
106.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	31,48	28,07	23,77	32,64
106.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	33,95	30,38	26,16	35,04
106.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	40,51	36,89	32,60	41,54
106.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	39,59	36,38	31,90	40,79
106.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	40,40	37,05	32,68	41,56
106.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	41,27	37,83	33,46	42,38
106.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	41,77	38,26	33,83	42,81
106.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	43,92	40,59	36,05	45,02
106.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	44,40	40,96	36,49	45,47
106.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	44,75	41,26	36,79	45,79
106.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	44,54	41,01	36,50	45,53
106.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	48,57	45,27	40,72	49,69
106.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	48,97	45,57	41,05	50,04
106.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	49,23	45,75	41,23	50,25
106.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	48,88	45,32	40,78	49,84
107.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	40,19	36,76	32,39	41,30
107.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	41,04	37,52	33,20	42,12
107.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	42,25	38,68	34,35	43,30
107.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	43,89	40,28	35,91	44,89
107.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	45,83	42,64	38,08	47,01
107.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	46,54	43,21	38,73	47,67
107.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	47,11	43,68	39,21	48,18
107.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	47,48	43,96	39,47	48,49
107.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	39,73	36,57	32,01	40,93
107.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	40,48	37,16	32,71	41,63
107.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	41,35	37,91	33,50	42,44
107.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	42,54	39,03	34,55	43,56
107.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	35,51	32,29	27,73	36,67
107.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	36,83	33,46	29,05	37,96
107.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	38,76	35,28	30,92	39,85
107.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	40,82	37,28	32,87	41,85
107.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	30,21	26,82	22,44	31,34
107.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	31,40	27,88	23,59	32,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	34,06	30,42	26,22	35,12
107.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	40,84	37,18	32,88	41,84
108.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	35,70	32,42	27,92	36,85
108.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	36,87	33,45	29,08	37,99
108.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	38,51	34,99	30,66	39,59
108.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	42,36	38,77	34,41	43,38
108.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	39,48	36,20	31,63	40,60
108.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	40,31	36,92	32,45	41,41
108.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	41,25	37,77	33,33	42,30
108.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	42,98	39,42	35,00	43,99
108.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	44,92	41,75	37,19	46,11
108.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	45,57	42,26	37,77	46,71
108.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	46,07	42,66	38,19	47,15
108.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	46,31	42,81	38,33	47,33
108.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	40,50	37,23	32,76	41,67
108.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	41,03	37,67	33,25	42,17
108.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	41,83	38,37	33,97	42,91
108.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	40,55	36,99	32,62	41,58
108.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	29,47	26,07	21,70	30,60
108.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	30,73	27,20	22,91	31,82
108.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	33,45	29,82	25,59	34,50
108.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	39,59	35,94	31,64	40,60
109.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	29,97	26,68	22,31	31,17
109.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	30,95	27,54	23,25	32,11
109.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	33,43	29,88	25,67	34,54
109.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	39,58	35,97	31,71	40,63
109.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	42,31	38,98	34,51	43,44
109.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	42,65	39,24	34,80	43,75
109.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	43,14	39,66	35,24	44,20
109.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	41,35	37,80	33,40	42,38
109.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	47,83	44,55	39,96	48,94
109.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	48,15	44,78	40,22	49,22
109.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	48,39	44,94	40,39	49,42
109.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	48,00	44,47	39,91	48,97
109.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	42,29	38,95	34,44	43,40
109.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	42,87	39,44	34,98	43,95
109.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	43,52	40,02	35,57	44,56
109.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	44,69	41,12	36,68	45,69
109.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	37,66	34,40	29,87	38,81
109.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	38,59	35,20	30,77	39,70
109.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	39,85	36,37	31,98	40,93
109.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	42,91	39,34	34,95	43,93
110.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	44,01	40,61	36,12	45,09
110.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	44,35	40,89	36,42	45,40
110.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	44,79	41,28	36,82	45,82
110.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	45,63	42,07	37,61	46,63
110.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	35,56	32,17	27,72	36,66
110.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	36,41	32,94	28,56	37,50
110.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	38,14	34,60	30,28	39,21
110.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	41,29	37,71	33,41	42,34
110.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	31,44	27,94	23,85	32,63
110.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	33,49	29,87	25,86	34,64
110.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	36,54	32,86	28,81	37,64
110.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	37,97	34,32	30,05	38,99
110.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	35,48	32,12	27,75	36,64
110.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	36,43	32,95	28,69	37,56
110.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	38,44	34,86	30,66	39,54
110.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	38,35	34,74	30,45	39,39
110.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	43,91	40,60	36,01	45,00
110.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	44,28	40,88	36,34	45,34
110.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	44,48	41,01	36,47	45,50
110.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	44,64	41,11	36,59	45,63
111.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	43,10	39,82	35,32	44,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	43,51	40,14	35,69	44,63
111.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	43,74	40,32	35,84	44,81
111.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	43,91	40,40	35,90	44,92
111.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	29,82	26,54	22,19	31,04
111.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	30,51	27,13	22,86	31,70
111.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	31,38	27,89	23,69	32,53
111.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	36,40	32,78	28,60	37,48
111.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	36,29	32,86	28,58	37,44
111.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	37,49	33,96	29,76	38,62
111.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	38,52	34,96	30,74	39,62
111.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	41,01	37,39	33,14	42,06
111.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	33,62	30,30	25,86	34,77
111.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	34,84	31,39	27,08	35,97
111.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	36,70	33,15	28,91	37,80
111.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	38,43	34,80	30,49	39,45
112.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	42,89	39,61	35,04	44,01
112.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	43,39	40,02	35,49	44,47
112.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	43,63	40,39	35,87	44,87
112.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	44,29	40,77	36,22	45,27
112.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	38,47	35,20	30,72	39,64
112.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	39,48	36,09	31,71	40,61
112.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	40,71	37,23	32,87	41,80
112.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	43,22	39,67	35,25	44,24
112.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	39,55	36,36	31,96	40,80
112.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	40,34	37,01	32,69	41,54
112.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	41,31	37,87	33,58	42,45
112.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	42,32	38,80	34,48	43,40
112.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	35,33	32,31	27,69	36,59
112.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	35,46	32,32	27,78	36,68
112.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	35,62	32,37	27,90	36,80
112.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	38,08	34,61	30,27	39,18
113.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	39,79	36,54	32,08	40,98
113.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	40,78	37,38	33,03	41,92
113.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	41,79	38,31	33,96	42,88
113.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	43,16	39,59	35,22	44,19
113.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	39,48	36,22	31,70	40,63
113.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	40,53	37,13	32,69	41,63
113.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	41,47	37,99	33,56	42,53
113.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	42,27	38,73	34,31	43,30
113.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	33,17	29,79	25,49	34,35
113.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	34,66	31,14	26,96	35,80
113.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	36,50	32,90	28,74	37,60
113.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	37,90	34,28	30,00	38,94
113.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	31,24	27,79	23,63	32,43
113.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	33,23	29,68	25,56	34,38
113.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	36,40	32,78	28,64	37,50
113.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	40,23	36,63	32,29	41,25
114.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	44,96	41,85	37,24	46,17
114.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	45,48	42,21	37,68	46,62
114.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	45,97	42,58	38,06	47,04
114.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	46,52	43,03	38,49	47,53
114.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	39,48	36,25	31,83	40,70
114.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	40,23	36,86	32,52	41,39
114.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	40,84	37,38	33,03	41,94
114.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	40,01	36,47	32,07	41,04
114.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	31,89	28,43	24,18	33,04
114.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	33,71	30,13	25,95	34,81
114.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	36,72	33,08	28,89	37,78
114.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	41,23	37,60	33,24	42,23
114.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	40,81	37,53	33,06	41,97
114.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	41,53	38,12	33,74	42,65
114.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	42,53	39,03	34,66	43,60
114.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	44,90	41,35	36,91	45,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	44,56	41,46	36,88	45,79
114.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	45,10	41,83	37,33	46,26
114.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	45,71	42,32	37,82	46,79
114.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	47,12	43,61	39,11	48,13
115.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	36,03	32,64	28,27	37,17
115.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	36,74	33,23	28,92	37,83
115.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	37,87	34,32	30,01	38,94
115.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	40,93	37,31	33,01	41,96
115.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	40,17	36,88	32,52	41,37
115.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	40,75	37,35	33,05	41,91
115.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	41,20	37,76	33,41	42,32
115.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	40,56	37,01	32,61	41,59
115.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	44,14	40,90	36,29	45,27
115.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	44,65	41,29	36,73	45,73
115.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	45,14	41,70	37,13	46,16
115.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	45,75	42,21	37,64	46,71
115.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	38,24	35,02	30,50	39,42
115.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	39,38	36,02	31,59	40,51
115.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	40,89	37,41	33,02	41,97
115.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	44,02	40,45	36,02	45,02
116.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	47,20	44,00	39,44	48,37
116.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	47,72	44,40	39,89	48,84
116.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	48,10	44,67	40,17	49,16
116.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	48,96	45,41	40,92	49,95
116.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	34,91	31,54	27,30	36,12
116.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	36,52	33,02	28,86	37,68
116.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	38,67	35,09	30,90	39,77
116.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	42,21	38,61	34,25	43,22
116.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	41,65	38,39	33,79	42,77
116.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	42,38	39,02	34,49	43,47
116.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	43,02	39,59	35,08	44,07
116.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	43,40	39,91	35,37	44,41
116.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	45,68	42,39	37,79	46,78
116.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	46,32	42,92	38,37	47,38
116.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	46,91	43,42	38,87	47,91
116.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	47,58	44,00	39,45	48,53
116.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	47,39	44,10	39,50	48,49
116.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	47,99	44,58	40,03	49,04
116.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	48,50	44,99	40,44	49,49
116.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	49,12	45,51	40,96	50,05
117.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	33,15	29,65	25,46	34,30
117.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	35,42	31,83	27,67	36,53
117.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	38,46	34,82	30,62	39,52
117.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	42,53	38,90	34,51	43,51
117.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	45,17	42,15	37,55	46,44
117.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	45,73	42,54	37,99	46,92
117.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	46,40	43,05	38,52	47,50
117.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	47,70	44,20	39,67	48,70
117.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	46,55	43,45	38,83	47,76
117.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	47,24	43,97	39,42	48,38
117.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	47,81	44,41	39,86	48,87
117.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	48,49	44,97	40,41	49,47
117.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	41,73	38,65	34,04	42,96
117.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	42,39	39,14	34,63	43,56
117.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	43,03	39,66	35,17	44,13
117.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	43,48	40,02	35,47	44,50
118.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	51,09	48,01	43,34	52,29
118.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	51,88	48,62	44,00	52,99
118.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	52,55	49,13	44,52	53,57
118.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	53,25	49,68	45,06	54,17
118.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	48,15	45,13	40,49	49,40
118.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	49,01	45,79	41,21	50,16
118.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	49,68	46,29	41,71	50,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
118.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	50,35	46,79	42,20	51,29
118.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	41,89	38,83	34,26	43,15
118.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	42,58	39,35	34,85	43,76
118.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	43,38	40,00	35,53	44,48
118.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	44,24	40,76	36,23	45,26
118.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	37,95	34,91	30,49	39,29
118.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	38,87	35,64	31,30	40,12
118.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	40,32	36,91	32,60	41,47
118.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	43,28	39,69	35,28	44,28
119.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	50,79	47,54	42,94	51,92
119.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	51,35	47,98	43,41	52,42
119.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	51,87	48,39	43,82	52,87
119.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	52,49	48,89	44,32	53,42
119.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	47,26	44,13	39,50	48,45
119.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	47,64	44,36	39,77	48,75
119.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	48,13	44,71	40,13	49,16
119.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	48,72	45,18	40,59	49,68
119.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	43,14	40,02	35,46	44,36
119.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	43,66	40,37	35,88	44,81
119.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	44,11	40,70	36,23	45,19
119.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	44,40	40,90	36,40	45,42
119.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	46,75	43,51	38,85	47,86
119.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	47,43	44,06	39,48	48,49
119.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	47,95	44,48	39,90	48,95
119.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	48,63	45,06	40,48	49,57
120.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	40,14	36,74	32,43	41,30
120.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	40,78	37,30	33,02	41,90
120.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	41,58	38,02	33,74	42,65
120.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	42,42	38,86	34,42	43,43
120.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	44,48	41,27	36,64	45,62
120.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	45,06	41,72	37,15	46,14
120.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	45,54	42,10	37,53	46,56
120.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	46,31	42,78	38,20	47,28
120.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	43,22	40,08	35,64	44,48
120.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	43,52	40,22	35,81	44,70
120.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	44,27	40,83	36,42	45,36
120.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	46,12	42,55	38,11	47,12
120.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	38,95	35,73	31,02	40,05
120.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	39,27	35,92	31,25	40,31
120.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	39,87	36,39	31,79	40,86
120.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	42,63	39,00	34,57	43,60
121.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	32,77	29,40	25,18	33,99
121.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	34,15	30,61	26,47	35,30
121.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	36,82	33,16	29,04	37,90
121.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	41,44	37,77	33,50	42,45
121.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	34,09	30,76	26,47	35,30
121.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	35,69	32,21	28,04	36,86
121.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	37,79	34,22	30,04	38,90
121.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	40,33	36,73	32,40	41,36
121.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	42,43	39,21	34,59	43,57
121.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	42,96	39,64	35,06	44,05
121.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	43,42	40,02	35,44	44,46
121.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	44,25	40,75	36,14	45,22
121.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	41,84	38,77	34,26	43,12
121.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	42,36	39,14	34,69	43,57
121.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	43,10	39,75	35,32	44,24
121.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	44,84	41,34	36,88	45,87
122.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	35,18	32,04	27,55	36,42
122.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	36,48	33,16	28,82	37,67
122.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	38,32	34,86	30,52	39,43
122.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	41,76	38,19	33,80	42,78
122.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	34,04	30,83	26,49	35,30
122.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	35,50	32,12	27,90	36,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	37,55	34,02	29,77	38,65
122.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	41,40	37,80	33,46	42,42
122.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	31,86	28,53	24,29	33,09
122.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	33,07	29,55	25,43	34,24
122.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	35,60	31,94	27,87	36,70
122.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	40,60	36,94	32,72	41,64
122.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	36,40	33,10	28,84	37,64
122.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	37,25	33,86	29,62	38,45
122.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	38,43	34,91	30,70	39,56
122.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	39,95	36,37	32,05	40,99
122.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	41,56	38,32	33,80	42,73
122.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	42,03	38,69	34,22	43,16
122.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	42,47	39,06	34,58	43,55
122.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	43,25	39,74	35,19	44,24
123.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	37,81	34,64	30,20	39,05
123.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	38,72	35,39	31,05	39,91
123.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	39,77	36,29	31,98	40,88
123.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	42,42	38,84	34,47	43,44
123.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	40,61	37,53	32,95	41,85
123.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	41,25	38,00	33,50	42,42
123.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	41,94	38,54	34,08	43,03
123.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	43,99	40,44	36,00	45,00
123.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	42,86	39,64	35,13	44,04
123.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	43,68	40,28	35,85	44,79
123.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	44,10	40,61	36,18	45,15
123.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	44,90	41,33	36,89	45,90
123.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	37,83	34,58	30,12	39,02
123.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	38,78	35,40	31,03	39,92
123.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	39,97	36,48	32,15	41,06
123.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	40,71	37,14	32,76	41,73
123.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	32,78	29,51	24,92	33,90
123.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	33,57	30,15	25,68	34,65
123.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	35,67	32,11	27,75	36,71
123.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	40,34	36,74	32,37	41,35
124.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	34,34	30,90	26,69	35,52
124.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	35,87	32,32	28,18	37,01
124.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	37,72	34,11	29,92	38,80
124.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	40,25	36,65	32,26	41,25
124.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	36,18	33,06	28,64	37,46
124.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	37,23	33,92	29,60	38,44
124.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	38,71	35,22	30,95	39,83
124.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	40,86	37,29	32,93	41,89
124.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	31,06	27,68	23,40	32,24
124.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	32,35	28,83	24,63	33,48
124.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	35,41	31,78	27,59	36,48
124.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	40,67	37,05	32,72	41,69
124.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	42,81	39,77	35,25	44,10
124.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	43,23	40,03	35,55	44,44
124.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	43,89	40,52	36,06	45,00
124.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	45,60	42,10	37,63	46,63
124.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	45,63	42,51	37,93	46,85
124.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	46,29	42,99	38,48	47,42
124.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	46,77	43,34	38,84	47,83
124.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	47,52	43,98	39,46	48,50
125.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	49,74	46,50	41,92	50,88
125.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	50,19	46,81	42,26	51,26
125.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	50,73	47,24	42,69	51,73
125.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	51,37	47,76	43,22	52,30
125.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	47,62	44,42	39,83	48,78
125.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	48,16	44,81	40,28	49,26
125.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	48,68	45,19	40,67	49,69
125.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	49,26	45,64	41,12	50,20
125.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	42,08	38,72	34,24	43,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	42,59	39,13	34,69	43,66
125.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	43,03	39,50	35,07	44,06
125.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	43,61	40,05	35,55	44,59
125.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	40,55	37,42	32,82	41,75
125.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	41,10	37,80	33,23	42,21
125.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	41,92	38,45	33,91	42,94
125.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	43,98	40,34	35,86	44,92
126.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	48,29	45,11	40,51	49,46
126.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	48,67	45,35	40,77	49,76
126.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	49,22	45,76	41,20	50,24
126.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	50,01	46,43	41,88	50,96
126.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	38,75	35,48	30,80	39,83
126.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	39,18	35,81	31,16	40,21
126.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	39,98	36,48	31,90	40,96
126.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	42,85	39,20	34,76	43,80
126.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	39,96	36,58	32,12	41,07
126.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	40,59	37,12	32,73	41,67
126.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	41,28	37,73	33,38	42,33
126.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	42,54	38,96	34,50	43,52
126.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	39,31	36,09	31,40	40,42
126.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	39,68	36,35	31,68	40,73
126.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	40,46	36,99	32,38	41,45
126.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	42,96	39,35	34,85	43,91
127.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	42,08	39,04	34,50	43,36
127.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	42,89	39,68	35,20	44,09
127.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	43,21	39,84	35,36	44,31
127.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	43,00	39,49	34,99	44,01
127.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	40,71	37,58	33,15	41,98
127.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	41,32	38,05	33,69	42,54
127.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	41,40	37,98	33,60	42,52
127.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	41,49	37,94	33,50	42,50
127.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	45,01	41,92	37,44	46,29
127.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	45,34	42,08	37,64	46,53
127.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	45,88	42,47	38,03	46,98
127.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	46,73	43,19	38,73	47,74
127.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	46,18	43,14	38,62	47,47
127.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	46,30	43,07	38,61	47,50
127.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	46,85	43,45	39,01	47,95
127.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	48,03	44,47	40,03	49,04
127.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	46,46	43,45	38,85	47,74
127.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	47,05	43,81	39,32	48,23
127.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	47,61	44,19	39,72	48,69
127.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	48,28	44,72	40,25	49,27
128.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	51,88	48,74	44,10	53,06
128.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	52,49	49,16	44,60	53,58
128.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	53,13	49,62	45,09	54,13
128.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	53,88	50,18	45,66	54,77
128.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	51,19	48,07	43,44	52,38
128.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	51,58	48,26	43,72	52,69
128.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	52,19	48,68	44,18	53,20
128.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	52,94	49,23	44,73	53,83
128.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	41,38	38,15	33,71	42,59
128.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	42,27	38,94	34,54	43,43
128.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	42,96	39,52	35,12	44,06
128.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	43,93	40,38	35,89	44,92
128.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	48,28	45,11	40,59	49,49
128.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	48,87	45,51	41,03	49,98
128.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	49,64	46,11	41,63	50,65
128.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	50,53	46,82	42,34	51,43
128.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	52,39	49,23	44,65	53,58
128.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	52,63	49,28	44,75	53,73
128.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	53,21	49,69	45,18	54,21
128.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	53,90	50,20	45,70	54,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129.1_A	gestapeld [1/5]	2,00	47,46	44,44	39,87	48,74
129.1_B	gestapeld [1/5]	5,00	47,97	44,73	40,23	49,15
129.1_C	gestapeld [1/5]	8,00	48,61	45,19	40,71	49,68
129.1_D	gestapeld [1/5]	11,00	49,58	45,99	41,49	50,54
129.1_E	gestapeld [1/5]	14,00	50,94	47,22	42,68	51,81
129.2_A	gestapeld [2/5]	2,00	40,20	37,07	32,58	41,45
129.2_B	gestapeld [2/5]	5,00	40,71	37,42	33,01	41,89
129.2_C	gestapeld [2/5]	8,00	41,20	37,79	33,38	42,31
129.2_D	gestapeld [2/5]	11,00	41,40	37,90	33,38	42,41
129.2_E	gestapeld [2/5]	14,00	40,65	37,02	32,51	41,58
129.3_A	gestapeld [3/5]	2,00	43,28	40,08	35,48	44,44
129.3_B	gestapeld [3/5]	5,00	43,96	40,61	36,09	45,06
129.3_C	gestapeld [3/5]	8,00	44,57	41,11	36,60	45,61
129.3_D	gestapeld [3/5]	11,00	45,64	42,09	37,56	46,61
129.3_E	gestapeld [3/5]	14,00	47,36	43,72	39,20	48,28
129.4_A	gestapeld [4/5]	2,00	42,78	39,47	34,95	43,90
129.4_B	gestapeld [4/5]	5,00	43,42	39,99	35,53	44,50
129.4_C	gestapeld [4/5]	8,00	44,03	40,51	36,05	45,05
129.4_D	gestapeld [4/5]	11,00	45,21	41,60	37,13	46,17
129.4_E	gestapeld [4/5]	14,00	47,13	43,46	38,98	48,05
129.5_A	gestapeld [5/5]	2,00	49,39	46,29	41,68	50,61
129.5_B	gestapeld [5/5]	5,00	49,80	46,50	41,97	50,93
129.5_C	gestapeld [5/5]	8,00	50,24	46,80	42,28	51,28
129.5_D	gestapeld [5/5]	11,00	50,81	47,21	42,70	51,76
129.5_E	gestapeld [5/5]	14,00	51,77	48,02	43,51	52,63
130.1_A	rug aan rug [1/4]	2,00	36,91	33,32	28,85	37,88
130.1_B	rug aan rug [1/4]	5,00	37,74	34,09	29,67	38,70
130.1_C	rug aan rug [1/4]	8,00	38,02	34,31	29,93	38,96
130.1_D	rug aan rug [1/4]	11,00	38,01	34,26	29,84	38,91
130.2_A	rug aan rug [2/4]	2,00	40,48	37,09	32,59	41,56
130.2_B	rug aan rug [2/4]	5,00	41,21	37,72	33,30	42,27
130.2_C	rug aan rug [2/4]	8,00	42,09	38,53	34,16	43,12
130.2_D	rug aan rug [2/4]	11,00	42,85	39,23	34,90	43,87
130.3_A	rug aan rug [3/4]	2,00	42,51	39,31	34,72	43,67
130.3_B	rug aan rug [3/4]	5,00	43,19	39,87	35,37	44,32
130.3_C	rug aan rug [3/4]	8,00	43,65	40,26	35,76	44,73
130.3_D	rug aan rug [3/4]	11,00	44,08	40,59	36,17	45,14
130.4_A	rug aan rug [4/4]	2,00	36,12	32,76	28,40	37,28
130.4_B	rug aan rug [4/4]	5,00	35,89	32,41	28,16	37,03
130.4_C	rug aan rug [4/4]	8,00	35,43	31,82	27,68	36,53
130.4_D	rug aan rug [4/4]	11,00	35,58	32,02	27,78	36,67
131.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	50,56	47,23	42,60	51,63
131.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	51,24	47,78	43,22	52,26
131.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	51,75	48,19	43,63	52,71
131.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	51,87	48,20	43,64	52,76
131.1_E	gestapeld [1/4]	14,00	51,83	48,04	43,48	52,65
131.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	55,39	52,20	47,58	56,55
131.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	56,65	53,16	48,61	57,65
131.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	57,72	53,95	49,41	58,56
131.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	58,29	54,37	49,82	59,04
131.2_E	gestapeld [2/4]	14,00	58,44	54,49	49,94	59,17
131.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	54,05	50,90	46,30	55,24
131.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	55,39	51,90	47,36	56,40
131.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	56,55	52,75	48,22	57,38
131.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	57,13	53,17	48,62	57,85
131.3_E	gestapeld [3/4]	14,00	57,18	53,19	48,64	57,89
131.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	45,91	42,63	38,13	47,06
131.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	46,18	42,79	38,33	47,28
131.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	46,38	42,92	38,44	47,43
131.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	45,95	42,43	37,91	46,95
131.4_E	gestapeld [4/4]	14,00	43,55	39,92	35,42	44,49
132.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	51,11	48,07	43,42	52,35
132.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	51,89	48,66	44,07	53,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
132.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	52,53	49,13	44,53	53,57
132.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	53,09	49,53	44,92	54,02
132.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	45,83	42,64	38,10	47,02
132.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	46,50	43,17	38,70	47,63
132.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	47,03	43,58	39,13	48,10
132.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	47,38	43,86	39,34	48,38
132.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	49,62	46,29	41,69	50,70
132.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	50,38	46,92	42,39	51,41
132.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	50,99	47,44	42,91	51,96
132.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	51,47	47,80	43,28	52,38
132.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	53,08	49,90	45,26	54,23
132.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	53,92	50,56	45,98	54,99
132.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	54,58	51,07	46,50	55,56
132.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	55,23	51,57	47,00	56,12
133.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	52,84	49,66	45,04	54,00
133.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	53,53	50,19	45,63	54,62
133.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	54,07	50,59	46,04	55,08
133.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	54,64	51,03	46,48	55,57
133.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	49,54	46,50	41,84	50,77
133.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	50,34	47,11	42,51	51,48
133.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	50,98	47,59	43,00	52,03
133.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	51,65	48,10	43,51	52,60
133.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	43,22	40,07	35,49	44,42
133.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	43,93	40,63	36,12	45,06
133.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	44,55	41,15	36,65	45,63
133.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	44,73	41,24	36,72	45,74
133.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	45,50	42,30	37,65	46,64
133.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	46,11	42,76	38,15	47,17
133.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	46,68	43,17	38,59	47,66
133.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	47,95	44,29	39,76	48,86
134.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	49,73	46,71	42,09	50,99
134.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	50,47	47,28	42,74	51,66
134.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	51,00	47,67	43,13	52,10
134.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	51,50	48,04	43,49	52,52
134.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	42,97	39,80	35,28	44,18
134.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	43,73	40,41	35,96	44,88
134.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	44,45	41,04	36,58	45,54
134.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	44,31	40,83	36,31	45,33
134.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	49,82	46,48	41,85	50,88
134.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	50,59	47,12	42,56	51,60
134.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	51,14	47,57	43,02	52,09
134.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	51,31	47,66	43,08	52,20
134.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	52,29	49,12	44,47	53,44
134.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	53,10	49,76	45,20	54,19
134.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	53,67	50,21	45,65	54,69
134.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	54,21	50,63	46,07	55,15
135.1_A	gestapeld [1/6]	2,00	44,77	41,66	37,15	46,02
135.1_B	gestapeld [1/6]	5,00	45,32	42,07	37,64	46,52
135.1_C	gestapeld [1/6]	8,00	45,67	42,32	37,90	46,81
135.1_D	gestapeld [1/6]	11,00	46,10	42,67	38,23	47,18
135.2_A	gestapeld [2/6]	2,00	34,35	30,97	26,64	35,51
135.2_B	gestapeld [2/6]	5,00	35,70	32,23	27,97	36,84
135.2_C	gestapeld [2/6]	8,00	36,90	33,38	29,12	38,01
135.2_D	gestapeld [2/6]	11,00	37,02	33,49	29,19	38,10
135.3_A	gestapeld [3/6]	2,00	37,57	33,99	29,45	38,52
135.3_B	gestapeld [3/6]	5,00	38,80	35,14	30,70	39,75
135.3_C	gestapeld [3/6]	8,00	38,88	35,15	30,74	39,80
135.3_D	gestapeld [3/6]	11,00	38,46	34,66	30,23	39,33
135.4_A	gestapeld [4/6]	2,00	38,95	35,38	30,81	39,90
135.4_B	gestapeld [4/6]	5,00	39,85	36,19	31,74	40,79
135.4_C	gestapeld [4/6]	8,00	40,21	36,49	32,07	41,13
135.4_D	gestapeld [4/6]	11,00	41,41	37,68	33,28	42,33
135.5_A	gestapeld [5/6]	2,00	39,19	35,62	31,02	40,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135.5_B	gestapeld [5/6]	5,00	40,11	36,44	31,97	41,04
135.5_C	gestapeld [5/6]	8,00	40,29	36,57	32,11	41,19
135.5_D	gestapeld [5/6]	11,00	40,29	36,52	32,06	41,16
135.6_A	gestapeld [6/6]	2,00	39,32	36,07	31,53	40,47
135.6_B	gestapeld [6/6]	5,00	40,15	36,77	32,31	41,26
135.6_C	gestapeld [6/6]	8,00	40,91	37,43	33,03	41,98
135.6_D	gestapeld [6/6]	11,00	42,87	39,30	34,92	43,89
136.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	38,28	34,70	30,16	39,23
136.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	39,13	35,45	31,03	40,07
136.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	39,17	35,42	31,04	40,09
136.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	38,70	34,89	30,49	39,57
136.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	40,42	37,29	32,70	41,63
136.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	41,04	37,77	33,26	42,19
136.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	41,86	38,47	34,00	42,96
136.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	43,62	40,07	35,65	44,64
136.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	44,04	40,99	36,50	45,34
136.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	44,60	41,41	36,99	45,84
136.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	45,12	41,82	37,41	46,30
136.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	45,98	42,57	38,14	47,08
136.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	38,83	35,62	31,03	39,99
136.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	39,75	36,41	31,92	40,87
136.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	40,38	36,94	32,50	41,46
136.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	39,61	36,15	31,68	40,66
137.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	52,73	49,56	44,94	53,90
137.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	53,43	50,11	45,54	54,53
137.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	53,94	50,48	45,92	54,96
137.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	54,45	50,85	46,30	55,39
137.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	44,54	41,29	36,69	45,67
137.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	45,40	41,99	37,45	46,45
137.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	46,23	42,69	38,16	47,21
137.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	47,75	44,08	39,58	48,66
137.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	44,65	41,33	36,79	45,76
137.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	45,29	41,87	37,38	46,36
137.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	45,84	42,35	37,87	46,87
137.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	45,67	42,13	37,60	46,65
137.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	49,58	46,25	41,66	50,66
137.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	50,23	46,78	42,25	51,26
137.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	50,65	47,11	42,57	51,63
137.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	50,91	47,25	42,71	51,81
138.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	57,71	54,45	49,89	58,85
138.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	59,02	55,46	50,97	60,00
138.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	60,11	56,25	51,78	60,92
138.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	60,53	56,58	52,09	61,28
138.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	55,03	51,80	47,21	56,17
138.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	56,41	52,89	48,37	57,41
138.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	57,46	53,63	49,14	58,28
138.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	57,87	53,93	49,43	58,63
138.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	48,13	44,77	40,20	49,20
138.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	48,37	44,90	40,38	49,40
138.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	48,66	45,10	40,60	49,64
138.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	48,90	45,26	40,74	49,82
138.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	52,46	49,25	44,71	53,64
138.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	54,00	50,47	46,01	55,02
138.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	55,20	51,37	46,93	56,04
138.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	56,09	52,10	47,64	56,83
139.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	57,50	54,27	49,70	58,65
139.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	58,65	55,11	50,61	59,64
139.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	59,72	55,88	51,40	60,54
139.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	60,17	56,22	51,73	60,92
139.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	52,24	49,07	44,50	53,43
139.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	53,74	50,21	45,72	54,74
139.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	55,00	51,13	46,66	55,81
139.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	55,62	51,65	47,17	56,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	48,11	44,83	40,24	49,22
139.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	48,49	45,09	40,56	49,55
139.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	48,93	45,42	40,92	49,94
139.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	49,32	45,70	41,19	50,26
139.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	52,86	49,67	45,10	54,04
139.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	53,96	50,49	45,99	54,99
139.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	55,01	51,28	46,79	55,89
139.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	55,80	51,88	47,39	56,57
140.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	44,41	41,41	36,79	45,68
140.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	45,16	41,97	37,46	46,36
140.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	45,28	41,92	37,41	46,38
140.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	45,73	42,25	37,73	46,75
140.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	38,35	34,99	30,66	39,52
140.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	39,04	35,54	31,30	40,17
140.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	39,27	35,59	31,24	40,24
140.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	38,84	35,16	30,67	39,75
140.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	35,12	31,95	27,39	36,31
140.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	35,97	32,61	28,18	37,10
140.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	37,81	34,30	29,91	38,87
140.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	41,11	37,53	33,15	42,13
140.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	42,60	39,59	35,03	43,89
140.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	43,20	39,98	35,50	44,40
140.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	43,93	40,54	36,12	45,05
140.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	45,65	42,12	37,67	46,67
141.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	34,22	31,11	26,76	35,54
141.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	34,47	31,20	26,91	35,72
141.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	35,45	31,90	27,74	36,58
141.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	39,93	36,35	32,06	40,99
141.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	33,58	30,07	25,96	34,76
141.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	35,19	31,59	27,47	36,31
141.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	36,97	33,33	29,15	38,04
141.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	40,62	36,99	32,70	41,65
141.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	30,78	27,47	23,21	32,02
141.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	31,51	28,00	23,86	32,67
141.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	34,03	30,33	26,31	35,13
141.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	39,87	36,20	32,02	40,92
141.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	35,53	32,27	27,95	36,77
141.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	36,77	33,35	29,09	37,94
141.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	38,06	34,54	30,28	39,17
141.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	39,31	35,74	31,38	40,34
142.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	33,47	29,99	25,83	34,64
142.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	34,76	31,19	27,08	35,90
142.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	36,39	32,75	28,64	37,49
142.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	38,44	34,79	30,55	39,48
142.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	31,05	27,68	23,43	32,25
142.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	31,31	27,83	23,67	32,48
142.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	33,32	29,76	25,60	34,44
142.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	39,22	35,63	31,36	40,28
142.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	39,57	36,34	32,03	40,83
142.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	40,00	36,66	32,39	41,21
142.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	40,70	37,26	33,01	41,86
142.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	42,35	38,82	34,51	43,43
142.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	31,52	28,18	23,97	32,76
142.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	32,57	29,04	24,94	33,74
142.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	35,15	31,47	27,41	36,24
142.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	40,14	36,49	32,27	41,18
143.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	31,24	27,93	23,65	32,47
143.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	32,35	28,85	24,69	33,51
143.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	34,91	31,26	27,18	36,01
143.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	39,94	36,28	32,09	40,99
143.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	35,13	31,72	27,49	36,32
143.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	35,61	32,10	27,92	36,76
143.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	35,52	31,89	27,78	36,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	36,71	33,04	28,86	37,76
143.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	31,24	27,82	23,55	32,40
143.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	32,16	28,62	24,35	33,25
143.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	33,94	30,34	26,09	35,00
143.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	39,05	35,47	31,15	40,09
143.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	37,85	34,63	30,18	39,06
143.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	38,49	35,17	30,80	39,67
143.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	39,58	36,14	31,81	40,71
143.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	41,93	38,40	34,00	42,97
144.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	35,30	31,98	27,78	36,56
144.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	36,96	33,50	29,33	38,14
144.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	38,47	34,95	30,73	39,59
144.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	41,07	37,52	33,21	42,14
144.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	39,76	36,52	32,02	40,94
144.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	40,52	37,13	32,73	41,65
144.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	41,45	37,98	33,56	42,52
144.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	42,24	38,69	34,32	43,28
144.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	36,54	33,16	28,94	37,75
144.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	36,53	32,98	28,85	37,67
144.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	36,17	32,52	28,32	37,22
144.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	35,76	32,08	27,78	36,75
144.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	31,42	27,97	23,72	32,57
144.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	32,81	29,24	25,05	33,92
144.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	35,10	31,50	27,26	36,17
144.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	39,45	35,87	31,58	40,51
145.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	34,28	30,91	26,60	35,46
145.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	36,01	32,53	28,29	37,15
145.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	38,09	34,59	30,29	39,19
145.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	41,25	37,70	33,35	42,30
145.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	41,44	38,25	33,74	42,64
145.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	42,28	38,95	34,52	43,43
145.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	43,01	39,59	35,18	44,11
145.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	43,72	40,23	35,83	44,78
145.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	36,47	33,12	28,92	37,71
145.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	37,04	33,56	29,40	38,21
145.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	37,09	33,48	29,28	38,17
145.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	36,69	33,09	28,77	37,72
145.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	29,55	26,08	21,80	30,68
145.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	31,52	27,95	23,71	32,60
145.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	34,69	31,09	26,83	35,75
145.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	39,53	35,92	31,57	40,54
146.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	40,90	37,60	33,07	42,03
146.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	41,70	38,29	33,83	42,79
146.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	42,63	39,16	34,71	43,69
146.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	44,01	40,46	36,05	45,03
146.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	42,18	39,00	34,45	43,37
146.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	42,95	39,63	35,18	44,10
146.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	43,59	40,18	35,75	44,69
146.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	44,26	40,77	36,33	45,31
146.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	32,99	29,55	25,30	34,15
146.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	34,75	31,18	27,04	35,88
146.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	37,06	33,43	29,28	38,15
146.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	38,49	34,87	30,55	39,51
146.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	29,91	26,48	22,22	31,07
146.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	31,68	28,13	23,95	32,80
146.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	34,99	31,36	27,21	36,08
146.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	39,60	35,97	31,68	40,63
147.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	37,99	34,56	30,15	39,09
147.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	39,10	35,60	31,25	40,18
147.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	40,53	36,98	32,62	41,58
147.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	43,11	39,54	35,16	44,13
147.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	30,62	27,22	22,98	31,81
147.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	32,17	28,64	24,47	33,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	35,46	31,84	27,67	36,54
147.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	40,60	36,99	32,74	41,66
147.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	31,75	28,21	24,13	32,92
147.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	33,56	29,93	25,92	34,71
147.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	36,50	32,84	28,77	37,60
147.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	37,32	33,68	29,44	38,36
147.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	38,59	35,30	30,63	39,66
147.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	39,11	35,74	31,12	40,16
147.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	39,98	36,52	31,96	41,00
147.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	41,66	38,11	33,59	42,64
148.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	36,98	33,63	29,24	38,13
148.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	37,96	34,51	30,19	39,08
148.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	39,35	35,83	31,53	40,44
148.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	41,91	38,36	34,00	42,96
148.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	31,97	28,58	24,41	33,20
148.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	33,32	29,82	25,72	34,51
148.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	35,60	32,04	27,93	36,75
148.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	39,28	35,71	31,49	40,37
148.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	30,74	27,29	22,96	31,86
148.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	31,20	27,62	23,50	32,33
148.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	33,16	29,52	25,46	34,28
148.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	36,83	33,20	28,94	37,87
148.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	29,33	25,81	21,48	30,41
148.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	29,80	26,21	21,98	30,88
148.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	31,73	28,11	23,98	32,83
148.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	37,93	34,33	30,01	38,96
149.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	36,69	33,19	28,61	37,67
149.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	37,10	33,50	29,00	38,06
149.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	37,88	34,22	29,77	38,82
149.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	40,08	36,37	31,91	40,99
149.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	40,65	37,60	33,02	41,91
149.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	41,35	38,16	33,63	42,54
149.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	42,41	39,07	34,59	43,53
149.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	45,07	41,56	37,10	46,10
149.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	41,86	38,39	33,84	42,87
149.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	42,41	38,83	34,31	43,37
149.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	42,97	39,30	34,80	43,88
149.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	44,72	41,02	36,55	45,63
149.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	36,09	32,86	28,44	37,31
149.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	37,11	33,75	29,41	38,28
149.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	38,01	34,57	30,24	39,14
149.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	39,27	35,84	31,45	40,38
150.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	34,49	31,01	26,63	35,57
150.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	35,21	31,64	27,39	36,29
150.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	36,31	32,73	28,50	37,39
150.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	38,47	35,00	30,67	39,58
150.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	36,43	32,73	28,44	37,41
150.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	37,12	33,32	29,08	38,07
150.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	38,20	34,36	30,11	39,12
150.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	41,75	38,01	33,66	42,69
150.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	41,78	38,49	33,92	42,89
150.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	42,49	39,08	34,57	43,56
150.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	43,39	39,88	35,40	44,41
150.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	45,53	41,95	37,44	46,49
150.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	38,92	35,61	31,02	40,01
150.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	39,53	36,11	31,58	40,58
150.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	40,64	37,12	32,65	41,66
150.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	43,88	40,31	35,86	44,88
151.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	40,93	37,79	33,16	42,11
151.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	41,55	38,28	33,71	42,68
151.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	42,27	38,88	34,33	43,33
151.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	44,33	40,81	36,30	45,33
151.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	42,54	39,10	34,50	43,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	43,14	39,61	35,05	44,11
151.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	43,83	40,22	35,69	44,77
151.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	44,79	41,21	36,65	45,73
151.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	45,97	42,91	38,33	47,22
151.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	46,78	43,56	39,04	47,96
151.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	47,41	44,05	39,55	48,51
151.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	48,49	44,99	40,49	49,51
151.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	49,87	46,61	41,96	50,97
151.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	50,57	47,18	42,59	51,62
151.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	51,13	47,64	43,05	52,12
151.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	51,63	48,05	43,47	52,57
152.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	51,21	48,04	43,43	52,38
152.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	51,95	48,63	44,07	53,05
152.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	52,48	49,04	44,49	53,51
152.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	52,99	49,43	44,88	53,95
152.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	45,39	42,23	37,61	46,56
152.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	46,03	42,73	38,17	47,14
152.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	46,61	43,21	38,65	47,66
152.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	47,24	43,74	39,19	48,24
152.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	39,93	36,77	32,12	41,09
152.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	40,75	37,46	32,87	41,86
152.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	41,92	38,48	33,95	42,96
152.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	43,27	39,76	35,20	44,26
152.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	50,36	47,12	42,49	51,48
152.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	51,12	47,74	43,16	52,18
152.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	51,69	48,19	43,62	52,68
152.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	52,25	48,63	44,06	53,17
153.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	45,42	42,24	37,67	46,60
153.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	46,17	42,85	38,36	47,30
153.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	46,67	43,24	38,77	47,74
153.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	47,28	43,73	39,26	48,28
153.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	42,89	39,68	35,13	44,06
153.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	43,67	40,32	35,85	44,79
153.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	44,53	41,07	36,62	45,59
153.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	46,18	42,63	38,16	47,18
153.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	36,47	33,35	28,82	37,71
153.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	37,10	33,87	29,38	38,29
153.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	38,33	34,98	30,54	39,46
153.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	41,76	38,26	33,84	42,81
153.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	41,37	37,72	33,12	42,26
153.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	41,93	38,18	33,65	42,78
153.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	41,86	38,02	33,52	42,67
153.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	41,95	38,03	33,53	42,72
154.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	42,56	38,89	34,25	43,42
154.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	42,82	39,00	34,48	43,64
154.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	43,01	39,07	34,57	43,77
154.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	43,36	39,31	34,81	44,05
154.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	46,55	43,29	38,75	47,70
154.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	47,11	43,72	39,24	48,20
154.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	47,48	43,98	39,51	48,51
154.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	48,26	44,63	40,16	49,21
154.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	39,18	35,59	30,97	40,09
154.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	39,73	36,05	31,49	40,61
154.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	40,98	37,22	32,72	41,84
154.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	44,02	40,30	35,85	44,93
154.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	45,54	42,53	37,94	46,82
154.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	46,02	42,86	38,34	47,24
154.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	46,39	43,13	38,63	47,55
154.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	46,54	43,21	38,68	47,65
155.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	37,90	34,66	30,27	39,12
155.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	39,31	35,91	31,58	40,46
155.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	41,38	37,85	33,45	42,42
155.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	45,62	42,05	37,49	46,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	48,55	45,53	41,00	49,85
155.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	49,14	45,90	41,45	50,34
155.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	49,86	46,43	41,97	50,94
155.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	50,88	47,29	42,77	51,83
155.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	39,31	35,95	31,68	40,51
155.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	40,77	37,27	33,04	41,90
155.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	41,36	37,76	33,36	42,36
155.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	41,04	37,40	32,89	41,97
155.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	42,70	39,57	35,03	43,93
155.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	43,08	39,75	35,32	44,23
155.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	43,81	40,35	35,92	44,88
155.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	44,78	41,19	36,78	45,78
156.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	49,33	46,31	41,72	50,60
156.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	49,84	46,58	42,08	51,00
156.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	50,61	47,16	42,67	51,66
156.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	51,99	48,37	43,85	52,93
156.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	49,89	46,87	42,29	51,17
156.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	50,33	47,06	42,57	51,49
156.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	51,17	47,70	43,22	52,21
156.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	52,43	48,79	44,26	53,35
156.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	40,94	37,80	33,34	42,19
156.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	41,64	38,32	33,94	42,82
156.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	42,08	38,60	34,26	43,18
156.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	44,58	40,96	36,53	45,55
156.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	44,75	41,66	37,05	45,97
156.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	45,05	41,78	37,27	46,20
156.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	45,71	42,28	37,80	46,78
156.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	46,63	43,05	38,58	47,61
157.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	46,74	43,59	39,02	47,94
157.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	47,11	43,77	39,29	48,23
157.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	47,91	44,40	39,94	48,94
157.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	48,79	45,11	40,66	49,72
157.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	53,78	50,65	46,07	54,99
157.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	54,72	51,36	46,84	55,81
157.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	55,57	51,97	47,48	56,53
157.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	56,47	52,63	48,15	57,29
157.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	52,50	49,41	44,82	53,73
157.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	53,31	49,97	45,47	54,42
157.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	54,19	50,61	46,13	55,17
157.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	55,23	51,43	46,94	56,07
157.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	45,96	42,85	38,33	47,21
157.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	46,52	43,22	38,75	47,67
157.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	47,06	43,57	39,12	48,10
157.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	48,14	44,52	40,02	49,08
158.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	56,14	52,86	48,33	57,28
158.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	57,50	53,92	49,44	58,48
158.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	58,54	54,66	50,20	59,35
158.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	58,83	54,87	50,39	59,58
158.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	49,17	45,86	41,28	50,27
158.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	49,24	45,78	41,25	50,27
158.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	49,54	45,98	41,45	50,51
158.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	49,80	46,13	41,60	50,70
158.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	54,32	51,04	46,53	55,47
158.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	54,95	51,43	46,97	55,97
158.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	55,94	52,19	47,74	56,83
158.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	56,71	52,81	48,35	57,51
158.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	57,67	54,40	49,86	58,81
158.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	58,07	55,51	51,02	60,05
158.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	60,17	56,31	51,85	60,99
158.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	60,59	56,63	52,15	61,34
159.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	40,42	37,29	32,85	41,69
159.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	41,49	38,18	33,80	42,67
159.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	42,69	39,24	34,87	43,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	45,02	41,49	37,07	46,05
159.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	32,70	29,38	25,16	33,95
159.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	33,58	30,12	25,99	34,78
159.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	35,94	32,36	28,26	37,08
159.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	40,91	37,30	33,04	41,96
159.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	36,69	33,36	29,16	37,94
159.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	37,70	34,22	30,09	38,89
159.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	38,69	35,06	30,80	39,73
159.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	40,18	36,54	32,14	41,15
159.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	44,20	41,12	36,66	45,49
159.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	44,46	41,23	36,81	45,68
159.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	44,78	41,42	37,01	45,92
159.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	45,85	42,36	37,91	46,89
160.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	38,22	34,92	30,58	39,43
160.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	39,03	35,63	31,33	40,19
160.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	38,42	34,83	30,48	39,45
160.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	37,56	33,86	29,41	38,48
160.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	43,10	40,01	35,56	44,39
160.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	43,44	40,21	35,80	44,66
160.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	43,74	40,38	35,98	44,88
160.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	44,86	41,38	36,95	45,92
160.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	36,62	33,40	28,99	37,85
160.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	37,94	34,56	30,25	39,11
160.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	39,50	35,98	31,67	40,58
160.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	42,85	39,29	34,91	43,88
160.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	40,34	37,16	32,84	41,63
160.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	41,32	37,99	33,73	42,54
160.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	41,97	38,48	34,12	43,05
160.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	42,41	38,86	34,47	43,44
161.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	39,90	36,82	32,43	41,22
161.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	40,58	37,32	32,99	41,82
161.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	41,03	37,66	33,35	42,21
161.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	42,65	39,14	34,82	43,74
161.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	43,05	39,94	35,50	44,33
161.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	43,65	40,37	36,01	44,86
161.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	43,93	40,54	36,15	45,06
161.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	44,52	41,02	36,64	45,59
161.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	39,83	36,64	32,32	41,11
161.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	40,21	36,87	32,61	41,43
161.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	38,94	35,38	31,08	40,00
161.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	38,23	34,59	30,19	39,20
161.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	34,49	31,37	26,92	35,76
161.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	35,07	31,82	27,41	36,28
161.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	35,44	31,93	27,59	36,52
161.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	39,51	35,94	31,62	40,56
162.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	36,46	33,23	28,84	37,69
162.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	36,66	33,35	29,01	37,86
162.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	34,75	31,22	27,04	35,88
162.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	37,65	34,03	29,79	38,70
162.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	37,72	34,59	30,23	39,02
162.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	38,43	35,14	30,86	39,67
162.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	39,33	35,90	31,64	40,49
162.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	41,63	38,09	33,77	42,70
162.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	32,73	29,35	25,15	33,95
162.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	34,34	30,70	26,53	35,41
162.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	35,92	32,17	28,01	36,93
162.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	40,20	36,54	32,31	41,23
162.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	41,27	38,14	33,71	42,54
162.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	41,44	38,19	33,79	42,65
162.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	39,43	35,96	31,62	40,53
162.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	38,36	34,77	30,38	39,37
163.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	38,08	34,92	30,52	39,35
163.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	38,86	35,54	31,20	40,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	39,76	36,32	32,04	40,91
163.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	41,67	38,12	33,81	42,74
163.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	32,26	28,91	24,75	33,52
163.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	33,21	29,69	25,62	34,40
163.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	34,96	31,29	27,24	36,07
163.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	39,35	35,70	31,52	40,41
163.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	39,31	36,13	31,78	40,59
163.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	39,33	36,02	31,72	40,55
163.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	37,37	33,79	29,51	38,43
163.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	37,58	33,93	29,58	38,57
163.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	33,51	30,05	25,85	34,68
163.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	34,17	30,64	26,48	35,31
163.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	34,63	31,01	26,83	35,71
163.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	37,91	34,30	29,92	38,91
164.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	38,05	34,74	30,48	39,29
164.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	39,05	35,55	31,33	40,19
164.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	39,91	36,30	32,02	40,95
164.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	40,39	36,78	32,39	41,39
164.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	32,63	29,48	25,08	33,90
164.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	32,76	29,44	25,11	33,96
164.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	33,81	30,24	26,01	34,90
164.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	39,43	35,82	31,53	40,47
164.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	37,75	34,58	30,12	38,99
164.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	38,67	35,33	30,96	39,84
164.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	39,54	36,06	31,72	40,64
164.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	41,80	38,24	33,90	42,85
164.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	42,04	38,88	34,36	43,26
164.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	42,65	39,32	34,88	43,80
164.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	43,00	39,56	35,12	44,08
164.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	43,61	40,08	35,66	44,64
165.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	32,41	29,06	24,84	33,64
165.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	33,25	29,70	25,57	34,39
165.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	35,42	31,74	27,58	36,47
165.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	39,99	36,32	32,11	41,03
165.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	36,52	33,14	28,81	37,68
165.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	37,00	33,51	29,22	38,11
165.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	37,27	33,66	29,34	38,30
165.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	37,36	33,71	29,37	38,35
165.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	40,24	36,95	32,40	41,36
165.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	40,73	37,36	32,86	41,83
165.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	41,16	37,70	33,23	42,21
165.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	42,18	38,65	34,13	43,17
165.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	38,48	35,23	30,88	39,71
165.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	39,35	35,98	31,68	40,53
165.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	40,40	36,94	32,64	41,53
165.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	42,56	39,03	34,60	43,59
166.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	36,54	33,15	28,88	37,72
166.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	36,47	32,91	28,78	37,61
166.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	36,27	32,60	28,40	37,31
166.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	35,85	32,17	27,87	36,84
166.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	30,20	26,84	22,53	31,38
166.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	31,08	27,59	23,39	32,23
166.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	33,06	29,43	25,31	34,16
166.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	38,73	35,10	30,88	39,79
166.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	33,85	30,59	26,23	35,07
166.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	35,50	32,09	27,84	36,68
166.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	37,91	34,40	30,16	39,03
166.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	41,31	37,76	33,43	42,37
166.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	31,79	28,40	24,22	33,01
166.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	32,63	29,04	24,95	33,77
166.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	34,60	30,91	26,77	35,65
166.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	39,39	35,77	31,52	40,44
167.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	35,11	31,79	27,65	36,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	36,55	33,12	29,02	37,78
167.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	38,34	34,82	30,69	39,50
167.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	41,78	38,22	33,90	42,84
167.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	30,09	26,76	22,47	31,30
167.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	30,43	26,97	22,76	31,59
167.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	31,47	27,86	23,75	32,59
167.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	37,89	34,24	30,08	38,96
167.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	36,72	33,35	29,09	37,92
167.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	36,64	33,11	28,97	37,79
167.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	36,44	32,80	28,60	37,50
167.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	36,39	32,78	28,47	37,42
167.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	33,68	30,39	26,04	34,89
167.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	34,33	30,91	26,64	35,49
167.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	35,71	32,19	27,92	36,81
167.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	39,31	35,75	31,42	40,36
168.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	41,78	38,55	33,99	42,94
168.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	42,33	39,00	34,49	43,45
168.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	43,03	39,62	35,13	44,11
168.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	44,13	40,63	36,14	45,15
168.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	30,77	27,41	23,18	31,99
168.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	31,42	27,90	23,77	32,58
168.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	33,85	30,19	26,08	34,94
168.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	39,49	35,85	31,62	40,54
168.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	36,86	33,48	29,19	38,04
168.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	37,04	33,51	29,32	38,17
168.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	36,02	32,38	28,18	37,08
168.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	35,32	31,64	27,38	36,33
168.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	39,47	36,22	31,68	40,62
168.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	40,00	36,63	32,15	41,10
168.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	40,58	37,14	32,69	41,65
168.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	41,63	38,10	33,63	42,64
169.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	34,51	31,20	26,81	35,69
169.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	35,95	32,52	28,21	37,09
169.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	37,90	34,40	30,09	39,00
169.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	41,08	37,52	33,18	42,13
169.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	30,56	27,13	22,92	31,74
169.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	32,38	28,78	24,61	33,48
169.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	35,26	31,61	27,44	36,33
169.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	40,07	36,48	32,20	41,12
169.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	31,64	28,24	23,96	32,81
169.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	32,53	29,00	24,82	33,66
169.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	34,33	30,73	26,57	35,43
169.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	37,33	33,72	29,44	38,37
169.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	32,14	28,57	24,32	33,22
169.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	33,16	29,50	25,35	34,23
169.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	35,34	31,63	27,48	36,38
169.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	38,68	35,04	30,69	39,67
170.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	32,54	29,17	24,82	33,70
170.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	34,31	30,82	26,58	35,44
170.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	36,57	33,04	28,77	37,67
170.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	40,56	37,01	32,68	41,62
170.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	35,10	31,62	27,51	36,30
170.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	36,49	32,89	28,81	37,63
170.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	38,05	34,44	30,21	39,11
170.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	39,70	36,16	31,86	40,78
170.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	35,06	31,61	27,43	36,24
170.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	35,67	32,08	27,97	36,80
170.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	35,17	31,48	27,34	36,22
170.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	34,40	30,69	26,45	35,40
170.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	31,98	28,44	24,21	33,09
170.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	33,35	29,75	25,57	34,44
170.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	34,39	30,74	26,62	35,48
170.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	37,85	34,22	29,90	38,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
171.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	31,86	28,53	24,08	33,00
171.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	33,24	29,77	25,52	34,38
171.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	35,98	32,41	28,19	37,07
171.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	40,12	36,57	32,24	41,18
171.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	33,20	29,74	25,61	34,40
171.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	34,57	31,00	26,91	35,72
171.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	36,94	33,32	29,15	38,02
171.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	39,92	36,33	32,09	40,99
171.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	35,32	31,87	27,54	36,44
171.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	35,82	32,25	28,01	36,90
171.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	34,55	30,82	26,62	35,55
171.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	33,94	30,19	25,92	34,90
171.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	32,69	29,10	24,67	33,68
171.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	33,25	29,57	25,25	34,23
171.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	33,22	29,43	25,30	34,22
171.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	37,96	34,30	29,94	38,94
172.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	30,85	27,46	23,21	32,04
172.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	31,64	28,13	23,96	32,79
172.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	33,65	30,07	25,92	34,77
172.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	39,01	35,44	31,21	40,10
172.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	34,16	30,70	26,38	35,28
172.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	34,19	30,58	26,39	35,27
172.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	33,74	29,98	25,91	34,78
172.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	33,90	30,11	25,97	34,89
172.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	42,08	38,77	34,25	43,20
172.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	42,43	39,01	34,55	43,51
172.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	42,61	39,13	34,68	43,66
172.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	42,95	39,41	34,94	43,95
172.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	37,68	34,43	29,90	38,84
172.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	38,71	35,33	30,90	39,83
172.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	39,88	36,42	32,01	40,96
172.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	41,99	38,47	34,06	43,03
173.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	48,42	45,16	40,53	49,53
173.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	49,03	45,65	41,07	50,09
173.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	49,53	46,05	41,48	50,53
173.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	50,18	46,62	42,05	51,13
173.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	43,78	40,76	36,09	45,02
173.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	44,33	41,19	36,58	45,52
173.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	44,64	41,40	36,80	45,77
173.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	44,65	41,35	36,75	45,75
173.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	34,81	31,18	26,80	35,80
173.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	35,84	32,14	27,81	36,81
173.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	37,60	33,88	29,56	38,56
173.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	40,57	36,88	32,40	41,48
173.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	42,34	39,03	34,40	43,42
173.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	43,02	39,59	35,03	44,05
173.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	43,77	40,24	35,72	44,76
173.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	45,47	41,88	37,39	46,44
174.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	40,33	36,70	32,08	41,22
174.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	40,91	37,18	32,64	41,77
174.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	40,90	37,10	32,59	41,73
174.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	40,99	37,10	32,60	41,78
174.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	31,82	27,97	23,61	32,69
174.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	32,81	28,90	24,65	33,69
174.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	34,84	31,00	26,80	35,78
174.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	40,87	37,17	32,88	41,85
174.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	33,25	29,67	25,32	34,28
174.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	34,69	31,04	26,77	35,71
174.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	37,27	33,62	29,35	38,29
174.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	42,31	38,72	34,35	43,33
174.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	36,04	32,75	28,34	37,22
174.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	36,82	33,43	29,08	37,97
174.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	37,65	34,20	29,85	38,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	38,89	35,48	31,09	40,01
175.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	48,50	45,32	40,76	49,69
175.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	49,19	45,86	41,37	50,31
175.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	49,68	46,24	41,75	50,74
175.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	50,10	46,56	42,05	51,09
175.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	46,69	43,37	38,76	47,77
175.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	47,39	43,94	39,39	48,42
175.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	48,04	44,48	39,95	49,01
175.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	49,14	45,51	40,98	50,07
175.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	43,23	39,92	35,39	44,35
175.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	43,89	40,46	35,99	44,96
175.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	44,51	41,01	36,55	45,54
175.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	45,03	41,52	36,99	46,03
175.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	41,11	37,91	33,34	42,28
175.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	41,87	38,53	34,03	42,98
175.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	42,74	39,28	34,81	43,79
175.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	43,84	40,32	35,79	44,83
176.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	48,89	45,63	41,02	50,01
176.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	49,66	46,24	41,71	50,71
176.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	50,24	46,70	42,17	51,22
176.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	50,96	47,29	42,76	51,86
176.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	49,49	46,21	41,57	50,58
176.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	50,21	46,79	42,21	51,24
176.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	50,78	47,24	42,68	51,75
176.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	51,49	47,84	43,28	52,39
176.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	45,71	42,70	38,10	46,99
176.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	46,22	43,07	38,54	47,44
176.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	46,62	43,37	38,85	47,78
176.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	46,83	43,51	38,95	47,93
176.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	41,53	38,17	33,56	42,59
176.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	42,21	38,73	34,18	43,22
176.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	42,96	39,38	34,86	43,92
176.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	44,60	40,96	36,45	45,53
177.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	51,56	48,32	43,67	52,67
177.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	52,35	48,94	44,37	53,39
177.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	52,93	49,40	44,83	53,90
177.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	53,44	49,79	45,21	54,33
177.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	52,02	48,87	44,22	53,19
177.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	52,76	49,45	44,88	53,86
177.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	53,30	49,87	45,29	54,33
177.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	53,79	50,22	45,66	54,74
177.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	47,24	44,17	39,58	48,48
177.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	47,86	44,64	40,12	49,04
177.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	48,31	44,98	40,46	49,42
177.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	48,41	45,02	40,48	49,48
177.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	46,50	43,14	38,49	47,54
177.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	47,17	43,67	39,09	48,15
177.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	47,77	44,15	39,59	48,69
177.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	48,70	45,01	40,44	49,57
178.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	48,33	45,24	40,60	49,54
178.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	48,97	45,73	41,16	50,12
178.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	49,47	46,10	41,54	50,54
178.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	49,82	46,37	41,78	50,83
178.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	45,35	41,82	37,19	46,29
178.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	45,83	42,16	37,59	46,72
178.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	46,50	42,69	38,13	47,31
178.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	47,71	43,81	39,27	48,47
178.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	51,95	48,60	43,97	53,00
178.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	52,74	49,22	44,67	53,72
178.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	53,33	49,67	45,13	54,23
178.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	53,92	50,13	45,57	54,74
178.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	52,37	49,18	44,55	53,52
178.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	53,11	49,76	45,19	54,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	53,64	50,16	45,60	54,64
178.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	54,12	50,52	45,95	55,05
179.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	45,56	42,23	37,68	46,66
179.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	46,13	42,67	38,19	47,18
179.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	46,64	43,07	38,60	47,63
179.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	46,86	43,27	38,75	47,81
179.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	43,71	39,99	35,37	44,55
179.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	44,45	40,56	36,03	45,22
179.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	44,84	40,81	36,28	45,53
179.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	45,36	41,18	36,65	45,97
179.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	47,26	44,03	39,46	48,41
179.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	47,96	44,58	40,07	49,05
179.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	48,43	44,92	40,42	49,44
179.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	49,32	45,66	41,17	50,24
179.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	46,09	42,72	38,00	47,09
179.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	46,64	43,12	38,44	47,57
179.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	47,24	43,58	38,91	48,09
179.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	48,62	44,85	40,24	49,43
180.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	51,93	48,47	43,89	52,94
180.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	52,63	48,99	44,46	53,55
180.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	53,26	49,46	44,93	54,09
180.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	53,98	50,03	45,49	54,71
180.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	52,65	49,40	44,78	53,77
180.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	53,33	49,90	45,36	54,37
180.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	53,86	50,30	45,76	54,82
180.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	54,45	50,76	46,21	55,33
180.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	47,37	44,16	39,55	48,52
180.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	48,06	44,68	40,14	49,13
180.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	48,62	45,10	40,58	49,62
180.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	49,51	45,88	41,34	50,43
180.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	44,73	40,92	36,31	45,52
180.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	45,59	41,61	37,07	46,31
180.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	46,23	42,09	37,55	46,86
180.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	46,98	42,69	38,15	47,52
181.1_A	gestapeld [1/5]	2,00	51,28	48,03	43,42	52,40
181.1_B	gestapeld [1/5]	5,00	52,38	48,91	44,38	53,40
181.1_C	gestapeld [1/5]	8,00	53,28	49,62	45,10	54,19
181.1_D	gestapeld [1/5]	11,00	54,03	50,19	45,66	54,83
181.1_E	gestapeld [1/5]	14,00	54,43	50,49	45,96	55,17
181.1_F	gestapeld [1/5]	17,00	54,59	50,65	46,11	55,33
181.2_A	gestapeld [2/5]	2,00	57,70	54,42	49,85	58,82
181.2_B	gestapeld [2/5]	5,00	59,26	55,60	51,11	60,18
181.2_C	gestapeld [2/5]	8,00	60,33	56,41	51,91	61,10
181.2_D	gestapeld [2/5]	11,00	60,56	56,58	52,08	61,29
181.2_E	gestapeld [2/5]	14,00	60,60	56,61	52,11	61,33
181.2_F	gestapeld [2/5]	17,00	60,53	56,53	52,02	61,25
181.3_F	gestapeld [3/5]	17,00	55,73	51,77	47,13	56,42
181.4_A	gestapeld [4/5]	2,00	42,58	39,30	34,76	43,71
181.4_B	gestapeld [4/5]	5,00	42,89	39,44	35,00	43,96
181.4_C	gestapeld [4/5]	8,00	43,59	39,98	35,54	44,57
181.4_D	gestapeld [4/5]	11,00	44,31	40,57	36,14	45,21
181.4_E	gestapeld [4/5]	14,00	45,24	41,39	36,98	46,09
181.4_F	gestapeld [4/5]	17,00	47,85	43,95	39,49	48,65
181.5_A	gestapeld [5/5]	2,00	45,04	41,66	37,12	46,11
181.5_B	gestapeld [5/5]	5,00	45,41	41,93	37,47	46,46
181.5_C	gestapeld [5/5]	8,00	45,81	42,27	37,79	46,81
181.5_D	gestapeld [5/5]	11,00	46,67	41,08	36,58	45,63
181.5_E	gestapeld [5/5]	14,00	44,15	40,49	35,94	45,05
181.5_F	gestapeld [5/5]	17,00	45,20	41,50	36,89	46,05
182.10_A	gestapeld [7/7]	2,00	45,16	41,93	37,39	46,32
182.10_B	gestapeld [7/7]	5,00	45,33	41,96	37,49	46,44
182.10_C	gestapeld [7/7]	8,00	45,47	42,01	37,53	46,52
182.10_D	gestapeld [7/7]	11,00	45,48	41,91	37,40	46,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182.10_E	gestapeld [7/7]	14,00	45,83	42,19	37,63	46,74
182.1_A	gestapeld [1/7]	2,00	59,05	55,68	51,16	60,14
182.1_B	gestapeld [1/7]	5,00	60,85	57,03	52,59	61,70
182.1_C	gestapeld [1/7]	8,00	61,58	57,60	53,14	62,33
182.1_D	gestapeld [1/7]	11,00	61,71	57,70	53,23	62,44
182.1_E	gestapeld [1/7]	14,00	61,70	57,69	53,22	62,43
182.2_A	gestapeld [2/7]	2,00	60,91	57,47	53,01	61,98
182.2_B	gestapeld [2/7]	5,00	62,64	58,75	54,34	63,46
182.2_C	gestapeld [2/7]	8,00	63,12	59,11	54,69	63,87
182.2_D	gestapeld [2/7]	11,00	63,23	59,20	54,78	63,97
182.2_E	gestapeld [2/7]	14,00	63,23	59,19	54,76	63,96
182.3_A	gestapeld [3/7]	2,00	60,86	57,42	52,96	61,93
182.3_B	gestapeld [3/7]	5,00	62,61	58,71	54,30	63,43
182.3_C	gestapeld [3/7]	8,00	63,07	59,07	54,65	63,82
182.3_D	gestapeld [3/7]	11,00	63,18	59,16	54,73	63,92
182.3_E	gestapeld [3/7]	14,00	63,18	59,15	54,71	63,91
182.4_A	gestapeld [4/7]	2,00	60,82	57,38	52,93	61,89
182.4_B	gestapeld [4/7]	5,00	62,61	58,70	54,30	63,42
182.4_C	gestapeld [4/7]	8,00	63,05	59,05	54,63	63,80
182.4_D	gestapeld [4/7]	11,00	63,15	59,12	54,69	63,88
182.4_E	gestapeld [4/7]	14,00	63,15	59,11	54,68	63,88
182.5_A	gestapeld [5/7]	2,00	57,58	54,25	49,70	58,68
182.5_B	gestapeld [5/7]	5,00	59,06	55,29	50,81	59,92
182.5_C	gestapeld [5/7]	8,00	59,58	55,65	51,15	60,34
182.5_D	gestapeld [5/7]	11,00	59,68	55,71	51,21	60,42
182.5_E	gestapeld [5/7]	14,00	59,66	55,68	51,17	60,39
182.6_A	gestapeld [6/7]	2,00	55,22	52,00	47,40	56,37
182.6_B	gestapeld [6/7]	5,00	56,13	52,61	48,05	57,11
182.6_C	gestapeld [6/7]	8,00	57,06	53,23	48,68	57,86
182.6_D	gestapeld [6/7]	11,00	57,38	53,46	48,90	58,12
182.6_E	gestapeld [6/7]	14,00	57,46	53,51	48,95	58,19
182.7_A	gestapeld [7/7]	2,00	43,38	40,04	35,53	44,49
182.7_B	gestapeld [7/7]	5,00	43,78	40,31	35,89	44,85
182.7_C	gestapeld [7/7]	8,00	44,16	40,60	36,18	45,17
182.7_D	gestapeld [7/7]	11,00	44,60	40,96	36,51	45,55
182.7_E	gestapeld [7/7]	14,00	45,13	41,39	36,93	46,02
182.8_A	gestapeld [7/7]	2,00	39,26	36,08	31,58	40,47
182.8_B	gestapeld [7/7]	5,00	39,93	36,60	32,17	41,08
182.8_C	gestapeld [7/7]	8,00	40,29	36,84	32,43	41,37
182.8_D	gestapeld [7/7]	11,00	40,85	37,26	32,88	41,86
182.8_E	gestapeld [7/7]	14,00	42,34	38,63	34,25	43,28
182.9_A	gestapeld [7/7]	2,00	38,08	34,65	30,21	39,16
182.9_B	gestapeld [7/7]	5,00	38,86	35,30	30,94	39,90
182.9_C	gestapeld [7/7]	8,00	39,44	35,75	31,42	40,41
182.9_D	gestapeld [7/7]	11,00	39,74	35,78	31,61	40,62
182.9_E	gestapeld [7/7]	14,00	41,54	37,43	33,31	42,35
K01_A	Kerkhofweg 5	2,00	35,90	32,31	27,86	36,88
K01_B	Kerkhofweg 5	5,00	35,63	31,93	27,55	36,58
K02_A	Kerkhofweg 7	2,00	35,68	32,10	27,72	36,70
K02_B	Kerkhofweg 7	5,00	35,62	31,92	27,60	36,59
K03_A	Kerkhofweg 9	2,00	34,75	31,23	26,81	35,79
K03_B	Kerkhofweg 9	5,00	35,20	31,59	27,25	36,22
K04_A	Kerkhofweg 13	2,00	32,87	29,31	24,97	33,92
K04_B	Kerkhofweg 13	5,00	33,27	29,64	25,35	34,30
K05_A	Kerkhofweg 15	2,00	32,12	28,58	24,18	33,15
K05_B	Kerkhofweg 15	5,00	33,71	30,15	25,71	34,72
K10_A	GGZ	2,00	36,17	32,72	28,51	37,34
K10_B	GGZ	5,00	37,46	33,92	29,76	38,60
K10_C	GGZ	8,00	38,92	35,34	31,18	40,03
K11_A	Vordenseweg 11	2,00	58,26	53,96	49,55	58,85
K11_B	Vordenseweg 11	5,00	58,54	54,17	49,76	59,09
K11_C	Vordenseweg 11	8,00	58,41	54,02	49,60	58,94
K12_A	Vordenseweg 18	2,00	53,74	49,96	45,35	54,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K12_B	Vordenseweg 18	5,00	55,23	51,15	46,59	55,88

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100.1_A	woonwagendplaats [1/4]	2,00	53,28	50,14	45,02	54,26
100.1_B	woonwagendplaats [1/4]	5,00	54,08	50,81	45,69	54,98
100.2_A	woonwagendplaats [2/4]	2,00	53,57	50,42	45,59	54,66
100.2_B	woonwagendplaats [2/4]	5,00	54,40	51,09	46,31	55,42
100.3_A	woonwagendplaats [3/4]	2,00	53,15	49,99	44,83	54,10
100.3_B	woonwagendplaats [3/4]	5,00	53,93	50,65	45,49	54,81
100.4_A	woonwagendplaats [4/4]	2,00	54,35	51,20	45,40	55,07
100.4_B	woonwagendplaats [4/4]	5,00	54,86	51,62	45,87	55,54
101.1_A	woonwagendplaats [1/4]	2,00	54,04	50,91	45,27	54,83
101.1_B	woonwagendplaats [1/4]	5,00	54,60	51,37	45,78	55,35
101.2_A	woonwagendplaats [2/4]	2,00	53,19	50,10	45,07	54,24
101.2_B	woonwagendplaats [2/4]	5,00	53,98	50,75	45,73	54,95
101.3_A	woonwagendplaats [3/4]	2,00	53,24	50,11	45,23	54,32
101.3_B	woonwagendplaats [3/4]	5,00	54,09	50,81	45,96	55,09
101.4_A	woonwagendplaats [4/4]	2,00	53,38	50,25	45,10	54,35
101.4_B	woonwagendplaats [4/4]	5,00	54,17	50,92	45,76	55,07
102.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	48,35	45,26	40,41	49,47
102.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	49,09	45,84	40,94	50,09
102.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	49,44	46,11	41,18	50,38
102.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	49,60	46,20	41,23	50,49
102.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	48,77	45,68	40,55	49,78
102.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	49,62	46,37	41,15	50,50
102.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	49,99	46,66	41,41	50,81
102.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	49,99	46,60	41,31	50,76
102.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	42,43	39,34	32,47	42,82
102.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	43,69	40,45	33,63	44,02
102.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	44,33	41,04	34,28	44,65
102.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	44,58	41,27	34,50	44,89
102.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	42,77	39,58	33,89	43,50
102.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	43,64	40,36	34,62	44,30
102.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	44,48	41,12	35,30	45,07
102.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	44,82	41,42	35,51	45,36
103.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	50,21	47,18	41,66	51,10
103.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	51,01	47,82	42,24	51,78
103.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	51,30	48,04	42,48	52,04
103.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	51,52	48,18	42,68	52,24
103.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	41,45	38,52	32,55	42,23
103.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	42,71	39,61	33,61	43,39
103.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	43,60	40,38	34,34	44,19
103.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	43,62	40,38	34,19	44,15
103.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	40,96	37,85	32,22	41,76
103.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	42,08	38,88	33,27	42,84
103.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	43,19	39,91	34,29	43,90
103.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	43,74	40,44	34,74	44,41
103.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	49,33	46,25	40,83	50,23
103.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	50,01	46,81	41,38	50,84
103.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	50,33	47,05	41,67	51,13
103.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	50,73	47,36	42,07	51,51
104.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	49,94	46,84	40,02	50,34
104.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	50,21	47,04	40,28	50,60
104.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	50,06	46,86	40,20	50,46
104.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	50,20	46,91	40,60	50,66
104.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	51,09	47,96	41,69	51,66
104.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	51,40	48,20	42,04	51,96
104.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	51,36	48,10	42,08	51,94
104.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	51,36	48,02	42,17	51,95
104.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	49,04	45,90	40,68	49,98
104.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	49,70	46,42	41,28	50,59
104.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	50,11	46,75	41,67	50,98
104.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	50,16	46,71	41,65	50,98
104.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	41,96	38,92	33,28	42,80
104.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	43,27	40,05	34,33	43,98
104.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	44,35	41,02	35,40	45,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	45,01	41,64	36,09	45,69
104.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	47,40	44,23	38,22	48,03
104.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	47,93	44,67	38,67	48,51
104.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	48,23	44,90	39,03	48,82
104.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	48,76	45,37	39,70	49,39
105.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	54,04	50,86	44,46	54,53
105.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	54,18	50,94	44,63	54,67
105.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	53,98	50,71	44,51	54,49
105.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	53,60	50,27	44,15	54,10
105.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	53,44	50,25	43,97	53,97
105.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	53,61	50,36	44,19	54,14
105.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	53,49	50,19	44,17	54,05
105.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	53,26	49,90	44,00	53,82
105.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	52,43	49,24	42,98	52,97
105.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	52,58	49,31	43,19	53,12
105.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	52,50	49,18	43,21	53,06
105.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	52,48	49,08	43,33	53,07
105.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	44,58	41,51	34,77	45,03
105.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	45,38	42,17	35,54	45,78
105.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	45,85	42,59	36,26	46,32
105.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	46,83	43,50	37,66	47,43
105.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	48,14	44,92	39,07	48,80
105.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	48,51	45,23	39,40	49,14
105.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	48,53	45,22	39,42	49,16
105.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	48,57	45,21	39,46	49,19
106.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	47,27	44,19	37,53	47,74
106.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	48,11	44,92	38,24	48,51
106.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	48,39	45,16	38,59	48,80
106.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	48,90	45,60	39,35	49,38
106.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	32,20	29,10	23,81	33,14
106.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	33,66	30,37	25,00	34,46
106.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	35,50	32,06	27,02	36,33
106.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	41,15	37,60	32,95	42,07
106.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	41,74	38,69	33,18	42,62
106.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	42,80	39,62	34,09	43,60
106.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	43,61	40,34	34,83	44,36
106.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	44,09	40,75	35,21	44,79
106.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	46,78	43,57	37,77	47,46
106.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	47,27	43,98	38,21	47,92
106.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	47,41	44,08	38,38	48,06
106.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	47,23	43,87	38,13	47,85
106.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	53,86	50,69	44,19	54,33
106.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	53,91	50,68	44,27	54,37
106.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	53,63	50,37	44,08	54,12
106.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	53,12	49,82	43,56	53,59
107.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	41,70	38,51	33,31	42,62
107.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	42,94	39,60	34,30	43,73
107.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	43,92	40,51	35,30	44,71
107.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	45,15	41,67	36,62	45,96
107.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	46,82	43,72	38,65	47,84
107.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	47,71	44,44	39,37	48,63
107.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	48,22	44,85	39,82	49,10
107.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	48,51	45,07	40,05	49,35
107.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	41,14	38,15	32,86	42,14
107.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	42,09	38,92	33,65	42,99
107.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	43,02	39,69	34,45	43,84
107.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	43,94	40,54	35,35	44,74
107.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	36,96	33,89	28,62	37,92
107.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	38,47	35,22	30,00	39,35
107.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	40,06	36,69	31,66	40,94
107.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	41,84	38,39	33,45	42,71
107.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	32,90	29,81	24,12	33,69
107.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	34,58	31,28	25,50	35,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	36,36	32,92	27,54	37,06
107.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	41,79	38,24	33,41	42,64
108.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	37,79	34,81	29,25	38,70
108.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	39,28	36,10	30,53	40,06
108.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	40,60	37,28	31,88	41,37
108.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	43,45	39,97	35,02	44,30
108.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	41,15	38,11	32,68	42,07
108.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	42,32	39,09	33,64	43,12
108.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	43,16	39,83	34,45	43,93
108.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	44,42	40,99	35,83	45,21
108.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	45,76	42,67	37,67	46,82
108.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	46,61	43,37	38,35	47,57
108.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	47,13	43,78	38,77	48,03
108.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	47,33	43,91	38,90	48,19
108.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	42,51	39,39	33,95	43,38
108.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	43,30	40,08	34,59	44,09
108.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	44,05	40,74	35,28	44,80
108.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	43,39	40,04	34,34	44,03
108.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	31,76	28,49	23,03	32,53
108.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	33,14	29,79	24,32	33,86
108.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	35,29	31,83	26,64	36,05
108.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	40,52	36,97	32,16	41,38
109.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	30,93	27,70	22,83	31,96
109.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	32,04	28,70	23,83	33,00
109.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	34,33	30,86	26,15	35,28
109.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	40,08	36,52	31,97	41,04
109.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	45,40	42,21	36,37	46,08
109.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	46,02	42,77	36,86	46,64
109.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	46,37	43,07	37,21	46,98
109.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	45,69	42,37	36,17	46,17
109.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	52,37	49,21	42,88	52,90
109.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	52,55	49,34	43,05	53,06
109.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	52,39	49,13	42,94	52,91
109.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	51,93	48,63	42,45	52,43
109.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	45,93	42,80	36,73	46,56
109.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	46,69	43,48	37,39	47,27
109.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	47,09	43,81	37,80	47,66
109.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	47,62	44,28	38,47	48,23
109.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	39,69	36,58	31,08	40,54
109.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	40,83	37,58	32,08	41,60
109.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	41,79	38,45	33,09	42,56
109.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	44,08	40,61	35,60	44,91
110.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	47,33	44,14	38,18	47,97
110.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	47,73	44,47	38,52	48,33
110.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	47,97	44,67	38,78	48,57
110.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	48,36	45,01	39,27	48,98
110.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	44,35	41,23	34,16	44,67
110.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	44,75	41,58	34,57	45,06
110.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	44,92	41,70	34,96	45,28
110.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	45,62	42,32	36,15	46,12
110.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	50,42	47,30	39,74	50,60
110.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	50,33	47,17	39,66	50,50
110.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	49,86	46,68	39,28	50,05
110.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	49,31	46,11	38,81	49,52
110.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	50,92	47,79	40,29	51,11
110.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	50,76	47,60	40,14	50,95
110.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	50,27	47,08	39,76	50,48
110.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	49,62	46,42	39,12	49,83
110.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	52,61	49,45	42,37	52,90
110.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	52,13	48,95	41,98	52,45
110.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	51,37	48,15	41,33	51,71
110.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	50,70	47,44	40,77	51,06
111.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	49,80	46,65	39,88	50,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	49,88	46,69	40,00	50,28
111.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	49,57	46,35	39,75	49,98
111.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	49,19	45,94	39,43	49,61
111.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	31,29	28,16	23,03	32,27
111.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	32,25	29,00	23,83	33,15
111.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	33,34	29,98	24,77	34,16
111.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	37,53	34,03	29,21	38,42
111.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	42,45	39,28	32,68	42,89
111.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	42,97	39,73	33,30	43,42
111.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	43,23	39,95	33,72	43,73
111.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	44,13	40,76	35,01	44,74
111.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	50,89	47,75	40,21	51,06
111.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	50,39	47,24	39,75	50,57
111.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	49,52	46,34	38,97	49,72
111.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	48,72	45,52	38,30	48,95
112.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	45,07	41,91	36,32	45,86
112.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	45,87	42,62	36,96	46,58
112.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	46,25	42,95	37,31	46,94
112.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	46,54	43,18	37,57	47,21
112.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	39,59	36,44	31,38	40,59
112.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	40,65	37,38	32,38	41,60
112.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	41,82	38,45	33,49	42,73
112.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	43,96	40,48	35,66	44,86
112.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	40,77	37,65	32,62	41,80
112.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	41,70	38,45	33,43	42,65
112.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	42,53	39,18	34,23	43,45
112.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	43,34	39,91	35,03	44,24
112.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	35,66	32,66	27,87	36,86
112.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	35,87	32,75	28,00	37,01
112.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	36,15	32,92	28,18	37,23
112.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	38,79	35,36	30,65	39,76
113.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	40,31	37,14	32,38	41,42
113.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	41,39	38,06	33,36	42,43
113.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	42,39	38,97	34,28	43,38
113.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	43,67	40,16	35,50	44,61
113.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	44,37	41,22	34,84	44,89
113.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	44,92	41,69	35,46	45,44
113.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	45,15	41,87	35,84	45,71
113.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	45,30	41,96	36,15	45,91
113.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	49,97	46,82	39,30	50,14
113.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	49,70	46,53	39,06	49,88
113.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	49,01	45,83	38,47	49,21
113.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	48,31	45,11	37,89	48,54
113.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	44,55	41,40	34,00	44,76
113.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	44,73	41,55	34,27	44,96
113.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	44,81	41,59	34,63	45,11
113.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	45,35	42,07	35,66	45,79
114.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	46,41	43,30	38,03	47,35
114.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	46,89	43,66	38,45	47,78
114.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	47,23	43,90	38,76	48,09
114.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	47,58	44,17	39,09	48,42
114.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	40,45	37,29	32,36	41,50
114.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	41,25	37,94	33,06	42,22
114.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	41,87	38,49	33,59	42,79
114.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	41,29	37,86	32,79	42,12
114.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	41,08	37,91	30,83	41,37
114.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	41,48	38,26	31,38	41,80
114.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	42,08	38,78	32,38	42,51
114.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	43,86	40,45	34,82	44,49
114.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	48,38	45,25	38,35	48,74
114.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	48,65	45,45	38,64	49,00
114.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	48,59	45,35	38,74	48,98
114.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	49,01	45,70	39,53	49,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	49,51	46,40	40,00	50,04
114.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	49,76	46,56	40,26	50,28
114.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	49,73	46,48	40,33	50,27
114.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	50,07	46,73	40,91	50,67
115.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	42,15	38,98	32,37	42,58
115.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	42,54	39,30	32,76	42,96
115.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	42,74	39,46	33,14	43,21
115.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	43,86	40,47	34,77	44,48
115.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	41,32	38,13	33,17	42,33
115.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	42,02	38,73	33,76	42,97
115.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	42,57	39,23	34,17	43,46
115.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	42,23	38,82	33,58	43,00
115.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	46,40	43,25	37,62	47,18
115.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	47,01	43,76	38,13	47,73
115.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	47,35	44,03	38,45	48,05
115.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	47,69	44,30	38,81	48,38
115.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	48,89	45,77	38,52	49,16
115.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	49,00	45,83	38,68	49,27
115.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	48,84	45,64	38,69	49,15
115.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	49,13	45,85	39,42	49,56
116.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	48,94	45,80	40,42	49,82
116.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	49,49	46,23	40,89	50,31
116.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	49,74	46,40	41,11	50,54
116.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	50,30	46,86	41,69	51,08
116.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	41,08	37,90	31,33	41,52
116.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	41,85	38,61	32,24	42,32
116.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	42,55	39,24	33,27	43,12
116.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	44,30	40,87	35,46	45,00
116.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	51,81	48,68	41,44	52,07
116.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	51,41	48,24	41,13	51,69
116.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	50,71	47,51	40,57	51,02
116.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	50,01	46,78	40,00	50,36
116.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	50,21	47,02	40,69	50,72
116.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	50,35	47,10	40,92	50,88
116.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	50,24	46,93	40,95	50,80
116.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	50,20	46,82	41,07	50,80
116.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	51,07	47,87	41,78	51,66
116.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	51,28	48,02	42,06	51,88
116.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	51,27	47,93	42,14	51,88
116.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	51,33	47,91	42,31	51,97
117.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	44,80	41,65	34,35	45,04
117.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	45,19	41,99	34,86	45,45
117.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	45,43	42,18	35,43	45,78
117.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	46,41	43,06	36,98	46,92
117.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	45,28	42,26	37,60	46,52
117.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	45,87	42,68	38,06	47,03
117.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	46,54	43,20	38,59	47,61
117.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	47,81	44,32	39,73	48,80
117.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	47,73	44,63	39,46	48,72
117.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	48,31	45,07	39,99	49,25
117.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	48,72	45,37	40,36	49,62
117.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	49,22	45,76	40,81	50,08
117.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	50,04	46,91	39,89	50,37
117.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	49,97	46,80	39,90	50,31
117.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	49,51	46,32	39,59	49,89
117.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	49,03	45,80	39,22	49,44
118.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	51,16	48,08	43,38	52,35
118.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	51,97	48,71	44,05	53,07
118.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	52,64	49,23	44,57	53,64
118.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	53,33	49,77	45,10	54,24
118.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	48,26	45,24	40,54	49,49
118.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	49,13	45,92	41,27	50,26
118.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	49,80	46,41	41,77	50,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
118.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	50,45	46,90	42,26	51,38
118.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	42,40	39,34	34,53	43,56
118.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	43,20	39,98	35,18	44,26
118.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	43,95	40,60	35,83	44,95
118.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	44,75	41,31	36,51	45,68
118.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	41,38	38,36	32,49	42,15
118.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	42,66	39,48	33,53	43,31
118.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	43,40	40,14	34,40	44,08
118.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	45,14	41,72	36,37	45,87
119.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	50,79	47,55	42,94	51,92
119.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	51,35	47,99	43,41	52,42
119.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	51,88	48,40	43,83	52,88
119.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	52,49	48,90	44,32	53,42
119.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	47,78	44,67	39,78	48,87
119.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	48,17	44,92	40,05	49,18
119.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	48,60	45,21	40,39	49,55
119.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	49,11	45,60	40,80	50,00
119.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	47,48	44,37	38,13	48,07
119.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	47,70	44,50	38,37	48,27
119.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	47,62	44,36	38,38	48,21
119.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	47,46	44,14	38,27	48,06
119.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	47,97	44,77	39,53	48,87
119.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	48,60	45,28	40,13	49,46
119.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	48,98	45,58	40,48	49,81
119.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	49,48	45,99	40,96	50,29
120.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	41,05	37,72	32,92	42,05
120.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	41,76	38,36	33,54	42,71
120.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	42,46	38,99	34,21	43,38
120.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	43,19	39,69	34,84	44,06
120.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	46,64	43,49	37,89	47,43
120.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	47,24	43,98	38,42	47,98
120.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	47,55	44,22	38,72	48,27
120.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	47,99	44,59	39,19	48,71
120.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	46,75	43,65	37,71	47,45
120.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	47,05	43,85	37,91	47,69
120.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	47,27	43,98	38,20	47,91
120.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	48,13	44,72	39,29	48,83
120.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	39,95	36,75	31,57	40,87
120.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	40,21	36,91	31,78	41,09
120.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	40,66	37,24	32,23	41,52
120.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	43,07	39,49	34,82	43,97
121.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	33,06	29,73	25,33	34,22
121.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	34,44	30,95	26,63	35,54
121.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	37,06	33,43	29,17	38,10
121.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	41,55	37,90	33,56	42,54
121.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	36,27	33,06	27,69	37,11
121.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	37,71	34,37	29,15	38,53
121.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	39,27	35,83	30,84	40,12
121.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	41,23	37,72	32,89	42,11
121.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	47,40	44,24	37,81	47,90
121.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	47,39	44,18	37,88	47,90
121.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	47,10	43,84	37,74	47,65
121.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	47,06	43,73	37,88	47,66
121.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	42,67	39,62	34,70	43,79
121.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	43,26	40,08	35,16	44,30
121.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	43,97	40,65	35,78	44,94
121.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	45,45	42,00	37,21	46,38
122.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	38,24	35,12	29,32	38,97
122.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	39,24	36,02	30,39	39,98
122.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	40,29	36,95	31,63	41,07
122.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	42,74	39,26	34,34	43,60
122.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	35,02	31,88	27,02	36,11
122.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	36,57	33,27	28,46	37,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	38,36	34,91	30,21	39,32
122.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	41,78	38,22	33,67	42,74
122.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	32,29	28,99	24,51	33,44
122.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	33,54	30,06	25,66	34,61
122.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	35,93	32,31	28,04	36,97
122.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	40,73	37,09	32,79	41,75
122.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	41,29	38,19	31,91	41,87
122.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	42,35	39,14	32,83	42,86
122.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	42,82	39,54	33,42	43,35
122.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	43,39	40,05	34,15	43,96
122.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	48,30	45,15	38,38	48,69
122.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	48,20	45,01	38,35	48,61
122.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	47,82	44,60	38,10	48,26
122.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	47,58	44,30	38,01	48,06
123.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	38,00	34,84	30,30	39,21
123.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	38,95	35,64	31,17	40,10
123.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	40,01	36,56	32,10	41,07
123.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	42,58	39,02	34,56	43,58
123.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	40,74	37,67	33,02	41,96
123.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	41,41	38,17	33,59	42,55
123.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	42,13	38,75	34,18	43,19
123.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	44,12	40,59	36,07	45,11
123.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	43,09	39,90	35,26	44,24
123.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	43,95	40,58	36,00	45,01
123.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	44,38	40,91	36,33	45,38
123.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	45,14	41,59	37,01	46,09
123.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	39,05	35,91	30,82	40,04
123.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	40,16	36,88	31,80	41,07
123.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	41,36	37,98	32,91	42,22
123.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	41,94	38,48	33,45	42,77
123.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	33,02	29,77	25,05	34,10
123.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	33,86	30,47	25,84	34,89
123.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	35,97	32,44	27,92	36,96
123.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	40,56	36,98	32,49	41,53
124.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	34,76	31,39	26,92	35,87
124.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	36,30	32,81	28,41	37,36
124.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	38,11	34,55	30,12	39,12
124.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	40,50	36,93	32,39	41,46
124.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	36,39	33,29	28,75	37,64
124.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	37,50	34,21	29,75	38,66
124.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	38,95	35,49	31,08	40,03
124.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	41,04	37,49	33,02	42,04
124.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	31,58	28,27	23,69	32,68
124.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	32,88	29,43	24,92	33,92
124.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	35,82	32,24	27,81	36,82
124.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	40,89	37,31	32,84	41,87
124.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	43,03	40,01	35,37	44,28
124.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	43,49	40,31	35,69	44,65
124.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	44,16	40,81	36,20	45,22
124.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	45,80	42,31	37,74	46,79
124.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	45,73	42,62	37,99	46,93
124.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	46,42	43,13	38,54	47,53
124.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	46,91	43,49	38,91	47,94
124.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	47,64	44,11	39,52	48,60
125.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	50,60	47,38	42,38	51,58
125.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	50,98	47,64	42,69	51,91
125.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	51,38	47,94	43,05	52,27
125.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	51,89	48,33	43,51	52,74
125.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	47,95	44,76	40,00	49,05
125.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	48,48	45,14	40,45	49,51
125.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	48,95	45,48	40,82	49,92
125.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	49,48	45,89	41,25	50,38
125.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	42,26	38,93	34,34	43,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	42,79	39,35	34,80	43,82
125.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	43,25	39,74	35,19	44,24
125.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	43,82	40,28	35,67	44,77
125.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	41,20	38,07	33,16	42,27
125.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	41,69	38,40	33,54	42,68
125.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	42,39	38,95	34,17	43,33
125.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	44,30	40,70	36,04	45,19
126.1_A	aaneengebouwd [1/4]	2,00	49,50	46,34	41,17	50,45
126.1_B	aaneengebouwd [1/4]	5,00	49,83	46,56	41,41	50,72
126.1_C	aaneengebouwd [1/4]	8,00	50,19	46,80	41,74	51,05
126.1_D	aaneengebouwd [1/4]	11,00	50,76	47,25	42,30	51,59
126.2_A	aaneengebouwd [2/4]	2,00	39,68	36,44	31,31	40,60
126.2_B	aaneengebouwd [2/4]	5,00	40,04	36,71	31,64	40,93
126.2_C	aaneengebouwd [2/4]	8,00	40,67	37,23	32,29	41,54
126.2_D	aaneengebouwd [2/4]	11,00	43,22	39,62	34,97	44,11
126.3_A	aaneengebouwd [3/4]	2,00	40,39	37,06	32,36	41,43
126.3_B	aaneengebouwd [3/4]	5,00	41,08	37,66	33,00	42,08
126.3_C	aaneengebouwd [3/4]	8,00	41,75	38,26	33,63	42,72
126.3_D	aaneengebouwd [3/4]	11,00	42,93	39,39	34,71	43,85
126.4_A	aaneengebouwd [4/4]	2,00	40,15	36,95	31,86	41,11
126.4_B	aaneengebouwd [4/4]	5,00	40,46	37,15	32,11	41,37
126.4_C	aaneengebouwd [4/4]	8,00	41,09	37,66	32,73	41,97
126.4_D	aaneengebouwd [4/4]	11,00	43,37	39,80	35,08	44,25
127.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	42,52	39,49	34,72	43,71
127.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	43,41	40,22	35,47	44,51
127.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	43,72	40,38	35,63	44,73
127.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	43,55	40,09	35,30	44,47
127.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	42,31	39,20	34,00	43,28
127.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	42,95	39,73	34,57	43,87
127.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	43,01	39,68	34,48	43,85
127.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	43,03	39,61	34,39	43,81
127.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	47,74	44,62	38,96	48,53
127.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	47,71	44,50	38,97	48,49
127.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	47,69	44,38	39,06	48,49
127.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	48,00	44,57	39,45	48,81
127.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	46,34	43,30	38,70	47,60
127.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	46,47	43,24	38,69	47,63
127.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	47,00	43,61	39,09	48,07
127.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	48,14	44,59	40,09	49,13
127.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	46,47	43,46	38,86	47,75
127.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	47,05	43,82	39,32	48,23
127.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	47,61	44,20	39,72	48,69
127.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	48,29	44,73	40,25	49,28
128.1_A	aaneengebouwd [1/5]	2,00	51,89	48,74	44,11	53,07
128.1_B	aaneengebouwd [1/5]	5,00	52,49	49,17	44,60	53,59
128.1_C	aaneengebouwd [1/5]	8,00	53,14	49,63	45,10	54,14
128.1_D	aaneengebouwd [1/5]	11,00	53,88	50,18	45,67	54,77
128.2_A	aaneengebouwd [2/5]	2,00	51,19	48,07	43,44	52,38
128.2_B	aaneengebouwd [2/5]	5,00	51,58	48,26	43,73	52,69
128.2_C	aaneengebouwd [2/5]	8,00	52,19	48,68	44,18	53,20
128.2_D	aaneengebouwd [2/5]	11,00	52,94	49,23	44,73	53,83
128.3_A	aaneengebouwd [3/5]	2,00	41,73	38,53	33,90	42,87
128.3_B	aaneengebouwd [3/5]	5,00	42,69	39,37	34,75	43,77
128.3_C	aaneengebouwd [3/5]	8,00	43,35	39,93	35,32	44,37
128.3_D	aaneengebouwd [3/5]	11,00	44,26	40,74	36,06	45,19
128.4_A	aaneengebouwd [4/5]	2,00	48,36	45,20	40,63	49,56
128.4_B	aaneengebouwd [4/5]	5,00	48,98	45,63	41,09	50,07
128.4_C	aaneengebouwd [4/5]	8,00	49,75	46,22	41,69	50,74
128.4_D	aaneengebouwd [4/5]	11,00	50,62	46,92	42,39	51,50
128.5_A	aaneengebouwd [5/5]	2,00	52,40	49,24	44,65	53,59
128.5_B	aaneengebouwd [5/5]	5,00	52,64	49,29	44,76	53,74
128.5_C	aaneengebouwd [5/5]	8,00	53,22	49,70	45,19	54,22
128.5_D	aaneengebouwd [5/5]	11,00	53,91	50,21	45,71	54,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129.1_A	gestapeld [1/5]	2,00	47,53	44,51	39,90	48,80
129.1_B	gestapeld [1/5]	5,00	48,06	44,82	40,27	49,21
129.1_C	gestapeld [1/5]	8,00	48,69	45,28	40,75	49,75
129.1_D	gestapeld [1/5]	11,00	49,65	46,07	41,52	50,60
129.1_E	gestapeld [1/5]	14,00	50,98	47,27	42,70	51,84
129.2_A	gestapeld [2/5]	2,00	40,63	37,52	32,80	41,79
129.2_B	gestapeld [2/5]	5,00	41,26	37,99	33,29	42,33
129.2_C	gestapeld [2/5]	8,00	41,73	38,35	33,66	42,74
129.2_D	gestapeld [2/5]	11,00	41,92	38,46	33,67	42,84
129.2_E	gestapeld [2/5]	14,00	41,28	37,73	32,86	42,12
129.3_A	gestapeld [3/5]	2,00	43,40	40,21	35,55	44,54
129.3_B	gestapeld [3/5]	5,00	44,12	40,79	36,18	45,19
129.3_C	gestapeld [3/5]	8,00	44,74	41,30	36,69	45,75
129.3_D	gestapeld [3/5]	11,00	45,78	42,25	37,64	46,73
129.3_E	gestapeld [3/5]	14,00	47,46	43,84	39,26	48,37
129.4_A	gestapeld [4/5]	2,00	43,00	39,73	35,08	44,09
129.4_B	gestapeld [4/5]	5,00	43,72	40,32	35,70	44,75
129.4_C	gestapeld [4/5]	8,00	44,32	40,82	36,21	45,29
129.4_D	gestapeld [4/5]	11,00	45,43	41,86	37,26	46,36
129.4_E	gestapeld [4/5]	14,00	47,28	43,64	39,07	48,18
129.5_A	gestapeld [5/5]	2,00	49,48	46,38	41,73	50,68
129.5_B	gestapeld [5/5]	5,00	49,91	46,62	42,03	51,02
129.5_C	gestapeld [5/5]	8,00	50,35	46,91	42,34	51,37
129.5_D	gestapeld [5/5]	11,00	50,90	47,32	42,75	51,84
129.5_E	gestapeld [5/5]	14,00	51,85	48,11	43,55	52,70
130.1_A	rug aan rug [1/4]	2,00	48,76	45,52	38,32	48,98
130.1_B	rug aan rug [1/4]	5,00	50,10	46,76	39,57	50,27
130.1_C	rug aan rug [1/4]	8,00	50,32	46,96	39,80	50,49
130.1_D	rug aan rug [1/4]	11,00	50,35	46,98	39,83	50,51
130.2_A	rug aan rug [2/4]	2,00	45,43	42,30	36,09	46,02
130.2_B	rug aan rug [2/4]	5,00	46,94	43,65	37,34	47,40
130.2_C	rug aan rug [2/4]	8,00	47,41	44,08	37,88	47,89
130.2_D	rug aan rug [2/4]	11,00	47,62	44,25	38,19	48,12
130.3_A	rug aan rug [3/4]	2,00	44,78	41,82	36,14	45,65
130.3_B	rug aan rug [3/4]	5,00	45,76	42,62	36,92	46,52
130.3_C	rug aan rug [3/4]	8,00	46,31	43,06	37,35	47,00
130.3_D	rug aan rug [3/4]	11,00	46,65	43,32	37,68	47,32
130.4_A	rug aan rug [4/4]	2,00	43,21	39,98	33,15	43,54
130.4_B	rug aan rug [4/4]	5,00	44,41	41,06	34,03	44,62
130.4_C	rug aan rug [4/4]	8,00	44,69	41,28	34,16	44,84
130.4_D	rug aan rug [4/4]	11,00	44,76	41,34	34,20	44,90
131.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	50,60	47,27	42,63	51,66
131.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	51,29	47,83	43,25	52,30
131.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	51,79	48,24	43,66	52,74
131.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	51,92	48,26	43,66	52,80
131.1_E	gestapeld [1/4]	14,00	51,89	48,10	43,51	52,70
131.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	55,40	52,20	47,58	56,55
131.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	56,65	53,16	48,61	57,65
131.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	57,72	53,95	49,41	58,56
131.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	58,29	54,38	49,83	59,04
131.2_E	gestapeld [2/4]	14,00	58,44	54,49	49,94	59,17
131.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	54,06	50,91	46,30	55,24
131.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	55,40	51,91	47,37	56,41
131.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	56,56	52,76	48,23	57,39
131.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	57,14	53,18	48,63	57,86
131.3_E	gestapeld [3/4]	14,00	57,19	53,20	48,64	57,89
131.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	46,17	42,90	38,27	47,27
131.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	46,50	43,13	38,50	47,54
131.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	46,72	43,29	38,63	47,71
131.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	46,34	42,86	38,12	47,27
131.4_E	gestapeld [4/4]	14,00	44,21	40,65	35,80	45,05
132.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	51,12	48,08	43,42	52,35
132.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	51,90	48,67	44,07	53,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
132.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	52,53	49,13	44,54	53,57
132.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	53,09	49,54	44,92	54,03
132.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	46,97	43,83	38,73	47,96
132.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	47,79	44,52	39,41	48,70
132.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	48,30	44,94	39,84	49,16
132.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	48,56	45,13	40,01	49,37
132.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	50,82	47,55	42,36	51,70
132.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	51,50	48,11	43,02	52,34
132.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	51,96	48,49	43,46	52,78
132.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	52,30	48,73	43,76	53,09
132.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	53,09	49,91	45,27	54,24
132.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	53,92	50,57	45,99	54,99
132.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	54,58	51,08	46,50	55,56
132.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	55,23	51,58	47,00	56,12
133.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	52,85	49,68	45,04	54,01
133.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	53,55	50,21	45,64	54,63
133.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	54,08	50,60	46,04	55,08
133.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	54,65	51,04	46,48	55,58
133.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	50,35	47,30	42,26	51,42
133.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	51,10	47,88	42,92	52,10
133.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	51,63	48,27	43,36	52,56
133.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	52,17	48,67	43,80	53,04
133.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	50,49	47,37	40,50	50,87
133.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	50,63	47,46	40,69	51,01
133.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	50,36	47,14	40,55	50,77
133.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	49,95	46,69	40,21	50,37
133.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	46,23	43,04	38,03	47,22
133.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	46,75	43,43	38,50	47,70
133.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	47,21	43,75	38,89	48,10
133.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	48,36	44,74	39,99	49,20
134.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	50,19	47,18	42,34	51,36
134.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	50,99	47,81	43,01	52,08
134.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	51,50	48,20	43,40	52,51
134.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	51,96	48,53	43,75	52,90
134.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	49,94	46,82	40,03	50,34
134.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	50,42	47,25	40,51	50,81
134.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	50,47	47,26	40,63	50,87
134.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	50,21	46,98	40,34	50,60
134.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	52,12	48,88	43,22	52,84
134.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	52,82	49,48	43,89	53,50
134.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	53,10	49,70	44,20	53,78
134.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	53,11	49,64	44,18	53,77
134.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	52,39	49,23	44,53	53,53
134.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	53,23	49,91	45,27	54,30
134.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	53,80	50,36	45,72	54,79
134.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	54,34	50,77	46,14	55,26
135.1_A	gestapeld [1/6]	2,00	45,52	42,46	37,55	46,63
135.1_B	gestapeld [1/6]	5,00	46,21	43,01	38,11	47,24
135.1_C	gestapeld [1/6]	8,00	46,70	43,38	38,43	47,64
135.1_D	gestapeld [1/6]	11,00	47,12	43,73	38,77	48,02
135.2_A	gestapeld [2/6]	2,00	45,14	41,83	34,58	45,31
135.2_B	gestapeld [2/6]	5,00	46,40	43,02	35,79	46,54
135.2_C	gestapeld [2/6]	8,00	46,86	43,46	36,30	47,00
135.2_D	gestapeld [2/6]	11,00	47,02	43,61	36,44	47,16
135.3_A	gestapeld [3/6]	2,00	51,46	48,30	41,42	51,81
135.3_B	gestapeld [3/6]	5,00	52,11	48,89	42,03	52,44
135.3_C	gestapeld [3/6]	8,00	52,15	48,91	42,04	52,46
135.3_D	gestapeld [3/6]	11,00	52,03	48,78	41,89	52,33
135.4_A	gestapeld [4/6]	2,00	49,25	46,27	39,82	49,84
135.4_B	gestapeld [4/6]	5,00	50,36	47,28	40,83	50,89
135.4_C	gestapeld [4/6]	8,00	50,51	47,38	40,95	51,02
135.4_D	gestapeld [4/6]	11,00	50,59	47,45	41,09	51,12
135.5_A	gestapeld [5/6]	2,00	49,72	46,68	40,14	50,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135.5_B	gestapeld [5/6]	5,00	50,75	47,63	41,10	51,24
135.5_C	gestapeld [5/6]	8,00	50,88	47,73	41,21	51,35
135.5_D	gestapeld [5/6]	11,00	50,87	47,70	41,17	51,33
135.6_A	gestapeld [6/6]	2,00	44,03	41,12	35,15	44,83
135.6_B	gestapeld [6/6]	5,00	45,57	42,49	36,46	46,25
135.6_C	gestapeld [6/6]	8,00	46,18	43,02	37,01	46,82
135.6_D	gestapeld [6/6]	11,00	46,99	43,73	37,95	47,65
136.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	48,01	44,94	38,35	48,50
136.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	49,25	46,10	39,55	49,71
136.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	49,44	46,25	39,69	49,88
136.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	49,43	46,24	39,64	49,85
136.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	44,91	41,95	35,96	45,67
136.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	46,21	43,11	37,05	46,86
136.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	46,84	43,65	37,64	47,46
136.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	47,51	44,22	38,45	48,16
136.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	45,03	42,07	37,08	46,17
136.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	45,93	42,79	37,72	46,93
136.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	46,45	43,21	38,14	47,39
136.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	47,17	43,83	38,81	48,07
136.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	43,89	40,85	34,82	44,59
136.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	45,16	42,04	36,00	45,81
136.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	45,66	42,47	36,46	46,28
136.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	45,63	42,44	36,29	46,20
137.1_A	gestapeld [1/4]	2,00	52,74	49,58	44,94	53,91
137.1_B	gestapeld [1/4]	5,00	53,45	50,12	45,55	54,54
137.1_C	gestapeld [1/4]	8,00	53,95	50,49	45,92	54,96
137.1_D	gestapeld [1/4]	11,00	54,46	50,87	46,30	55,39
137.2_A	gestapeld [2/4]	2,00	45,53	42,31	37,23	46,48
137.2_B	gestapeld [2/4]	5,00	46,25	42,89	37,91	47,15
137.2_C	gestapeld [2/4]	8,00	46,90	43,41	38,53	47,77
137.2_D	gestapeld [2/4]	11,00	48,22	44,60	39,85	49,06
137.3_A	gestapeld [3/4]	2,00	51,04	47,88	41,16	51,44
137.3_B	gestapeld [3/4]	5,00	51,23	48,02	41,39	51,63
137.3_C	gestapeld [3/4]	8,00	51,03	47,78	41,31	51,46
137.3_D	gestapeld [3/4]	11,00	50,56	47,29	40,87	51,00
137.4_A	gestapeld [4/4]	2,00	50,73	47,46	42,30	51,62
137.4_B	gestapeld [4/4]	5,00	51,42	48,06	42,92	52,26
137.4_C	gestapeld [4/4]	8,00	51,78	48,34	43,22	52,58
137.4_D	gestapeld [4/4]	11,00	51,97	48,43	43,34	52,73
138.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	57,71	54,45	49,89	58,85
138.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	59,02	55,46	50,97	60,00
138.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	60,11	56,25	51,78	60,92
138.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	60,53	56,58	52,09	61,28
138.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	55,03	51,80	47,21	56,17
138.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	56,41	52,89	48,37	57,41
138.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	57,46	53,63	49,14	58,28
138.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	57,87	53,93	49,43	58,63
138.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	48,15	44,79	40,21	49,22
138.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	48,39	44,93	40,39	49,41
138.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	48,69	45,14	40,61	49,66
138.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	48,93	45,30	40,76	49,85
138.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	52,46	49,25	44,71	53,64
138.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	54,00	50,47	46,01	55,02
138.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	55,20	51,38	46,93	56,05
138.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	56,09	52,10	47,64	56,83
139.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	57,50	54,27	49,70	58,65
139.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	58,65	55,11	50,61	59,64
139.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	59,72	55,88	51,40	60,54
139.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	60,17	56,22	51,73	60,92
139.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	52,24	49,07	44,50	53,43
139.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	53,74	50,21	45,72	54,74
139.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	55,00	51,13	46,66	55,81
139.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	55,62	51,65	47,17	56,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	48,14	44,87	40,26	49,25
139.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	48,53	45,14	40,59	49,59
139.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	48,97	45,47	40,95	49,98
139.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	49,36	45,76	41,22	50,30
139.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	52,87	49,68	45,10	54,04
139.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	53,98	50,51	46,00	55,01
139.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	55,02	51,30	46,80	55,90
139.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	55,81	51,90	47,40	56,58
140.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	44,42	41,41	36,79	45,69
140.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	45,16	41,97	37,46	46,36
140.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	45,28	41,92	37,41	46,38
140.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	45,73	42,25	37,73	46,75
140.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	38,60	35,28	30,80	39,73
140.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	39,38	35,93	31,48	40,45
140.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	39,66	36,04	31,46	40,57
140.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	39,31	35,69	30,94	40,15
140.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	36,10	32,99	27,93	37,12
140.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	37,11	33,81	28,79	38,03
140.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	38,62	35,17	30,34	39,53
140.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	41,53	37,99	33,38	42,48
140.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	42,93	39,92	35,20	44,15
140.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	43,61	40,40	35,72	44,73
140.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	44,30	40,93	36,31	45,35
140.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	45,90	42,40	37,81	46,88
141.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	38,80	35,67	29,49	39,40
141.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	38,97	35,79	29,63	39,54
141.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	39,22	35,91	30,01	39,81
141.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	41,62	38,18	33,00	42,40
141.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	36,80	33,71	27,96	37,57
141.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	38,20	34,96	29,30	38,92
141.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	39,66	36,30	30,75	40,35
141.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	42,10	38,62	33,54	42,90
141.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	36,67	33,49	26,97	37,13
141.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	36,89	33,64	27,27	37,36
141.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	37,62	34,24	28,45	38,21
141.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	41,06	37,51	32,67	41,91
141.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	45,19	42,05	34,91	45,48
141.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	45,21	42,02	35,04	45,52
141.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	44,89	41,67	34,93	45,25
141.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	44,65	41,38	34,91	45,07
142.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	45,52	42,38	35,05	45,75
142.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	45,38	42,20	34,98	45,62
142.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	44,92	41,69	34,72	45,21
142.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	44,64	41,37	34,75	45,01
142.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	37,20	34,00	27,44	37,63
142.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	37,28	34,05	27,54	37,71
142.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	37,71	34,41	28,31	38,24
142.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	40,79	37,34	32,23	41,59
142.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	40,63	37,49	32,61	41,71
142.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	41,47	38,21	33,18	42,41
142.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	42,11	38,76	33,76	43,01
142.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	43,40	39,95	35,07	44,29
142.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	38,30	35,12	28,44	38,70
142.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	38,63	35,39	28,87	39,05
142.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	39,26	35,92	29,93	39,80
142.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	41,79	38,30	33,19	42,57
143.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	37,27	34,08	27,54	37,71
143.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	37,65	34,40	28,04	38,12
143.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	38,45	35,08	29,29	39,05
143.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	41,32	37,81	32,85	42,14
143.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	44,23	41,08	34,01	44,53
143.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	44,16	40,97	33,98	44,46
143.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	43,62	40,40	33,48	43,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	43,23	39,97	33,30	43,59
143.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	36,94	33,75	27,25	37,40
143.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	37,41	34,15	27,75	37,86
143.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	37,91	34,60	28,56	38,45
143.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	40,71	37,27	32,09	41,49
143.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	41,22	38,15	32,23	41,94
143.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	42,24	39,04	33,06	42,87
143.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	42,84	39,56	33,75	43,48
143.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	44,10	40,73	35,26	44,81
144.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	50,68	47,54	40,05	50,87
144.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	50,30	47,13	39,74	50,50
144.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	49,53	46,34	39,08	49,76
144.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	48,99	45,78	38,84	49,30
144.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	43,81	40,68	34,53	44,42
144.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	44,36	41,12	35,08	44,94
144.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	44,68	41,38	35,52	45,29
144.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	44,91	41,55	35,90	45,56
144.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	37,85	34,64	29,69	38,86
144.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	38,16	34,79	29,76	39,04
144.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	38,05	34,61	29,39	38,81
144.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	37,85	34,38	29,01	38,54
144.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	41,71	38,54	31,35	41,97
144.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	41,97	38,78	31,71	42,25
144.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	42,08	38,84	32,08	42,43
144.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	43,19	39,86	33,89	43,75
145.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	52,15	49,00	41,46	52,32
145.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	51,64	48,48	40,98	51,81
145.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	50,76	47,60	40,21	50,96
145.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	50,15	46,95	39,87	50,42
145.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	45,88	42,79	36,53	46,47
145.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	46,48	43,29	37,13	47,05
145.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	46,71	43,46	37,45	47,30
145.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	46,86	43,55	37,72	47,48
145.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	39,03	36,03	30,49	39,93
145.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	39,92	36,77	31,14	40,70
145.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	40,43	37,11	31,32	41,05
145.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	40,46	37,11	31,11	40,99
145.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	43,33	40,19	32,75	43,53
145.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	43,57	40,39	33,05	43,78
145.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	43,53	40,32	33,26	43,80
145.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	44,34	41,04	34,71	44,79
146.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	42,11	38,96	33,79	43,07
146.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	43,06	39,79	34,62	43,94
146.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	44,06	40,69	35,52	44,88
146.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	45,17	41,72	36,70	46,01
146.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	45,68	42,56	36,57	46,35
146.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	46,28	43,07	37,17	46,93
146.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	46,56	43,29	37,51	47,22
146.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	46,78	43,45	37,83	47,46
146.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	51,01	47,87	40,33	51,18
146.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	50,87	47,73	40,22	51,05
146.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	50,34	47,17	39,76	50,53
146.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	49,73	46,54	39,25	49,95
146.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	42,29	39,14	31,79	42,51
146.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	42,54	39,37	32,12	42,78
146.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	42,75	39,53	32,64	43,07
146.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	43,84	40,51	34,37	44,34
147.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	41,37	38,32	32,34	42,08
147.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	42,73	39,52	33,53	43,35
147.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	43,62	40,33	34,52	44,25
147.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	45,17	41,78	36,37	45,89
147.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	42,19	39,04	31,74	42,43
147.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	42,40	39,22	32,04	42,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	42,66	39,43	32,64	43,00
147.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	44,09	40,74	34,87	44,67
147.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	50,01	46,88	39,33	50,19
147.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	50,00	46,85	39,34	50,18
147.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	49,57	46,40	39,02	49,77
147.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	49,01	45,82	38,50	49,22
147.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	44,90	41,79	35,02	45,31
147.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	45,40	42,23	35,48	45,79
147.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	45,62	42,41	35,80	46,03
147.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	46,11	42,84	36,52	46,58
148.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	51,83	48,71	41,23	52,03
148.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	51,49	48,32	40,90	51,68
148.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	50,75	47,57	40,27	50,97
148.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	50,24	47,03	40,02	50,53
148.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	44,46	41,37	34,01	44,71
148.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	44,92	41,75	34,46	45,15
148.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	44,92	41,72	34,64	45,19
148.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	45,28	42,03	35,47	45,68
148.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	38,21	35,05	28,14	38,55
148.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	39,17	35,90	28,97	39,45
148.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	40,21	36,85	30,09	40,49
148.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	41,83	38,37	32,04	42,19
148.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	43,55	40,43	33,03	43,77
148.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	43,67	40,52	33,15	43,89
148.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	43,36	40,18	32,90	43,59
148.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	43,93	40,66	34,06	44,31
149.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	45,87	42,74	36,20	46,35
149.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	47,05	43,88	37,34	47,50
149.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	47,29	44,09	37,60	47,74
149.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	47,67	44,43	38,07	48,14
149.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	42,12	39,13	33,94	43,16
149.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	43,08	39,93	34,69	44,01
149.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	44,00	40,72	35,57	44,89
149.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	46,05	42,63	37,72	46,95
149.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	42,18	38,77	34,03	43,15
149.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	42,80	39,28	34,55	43,71
149.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	43,47	39,87	35,09	44,31
149.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	45,25	41,62	36,87	46,09
149.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	44,19	41,24	34,84	44,81
149.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	45,46	42,42	36,03	46,04
149.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	46,15	43,03	36,66	46,69
149.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	46,51	43,38	37,08	47,07
150.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	42,75	39,94	33,22	43,35
150.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	44,02	41,00	34,27	44,50
150.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	44,84	41,71	35,06	45,28
150.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	45,43	42,26	35,80	45,91
150.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	39,92	36,64	31,03	40,63
150.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	40,82	37,48	31,85	41,49
150.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	41,85	38,46	32,84	42,50
150.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	44,13	40,66	35,35	44,84
150.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	42,47	39,28	34,33	43,49
150.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	43,38	40,04	35,07	44,30
150.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	44,23	40,80	35,88	45,12
150.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	46,16	42,64	37,81	47,03
150.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	39,70	36,53	31,51	40,70
150.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	40,54	37,24	32,18	41,45
150.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	41,72	38,30	33,27	42,57
150.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	44,59	41,08	36,26	45,47
151.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	46,31	43,19	36,69	46,81
151.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	46,62	43,46	37,04	47,12
151.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	46,83	43,60	37,32	47,34
151.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	47,64	44,32	38,41	48,22
151.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	42,82	39,43	34,67	43,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	43,49	40,01	35,26	44,42
151.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	44,26	40,70	35,94	45,13
151.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	45,27	41,74	36,94	46,15
151.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	48,55	45,46	39,78	49,35
151.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	49,06	45,87	40,33	49,85
151.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	49,39	46,11	40,68	50,17
151.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	50,05	46,66	41,40	50,83
151.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	54,46	51,30	44,93	54,98
151.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	54,78	51,55	45,29	55,29
151.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	54,80	51,51	45,40	55,33
151.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	54,76	51,40	45,45	55,31
152.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	55,14	52,00	45,85	55,74
152.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	55,47	52,25	46,23	56,07
152.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	55,51	52,22	46,34	56,12
152.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	55,51	52,14	46,42	56,13
152.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	48,20	45,07	39,26	48,93
152.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	48,64	45,42	39,70	49,35
152.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	48,94	45,65	40,03	49,64
152.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	49,29	45,92	40,41	49,99
152.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	41,16	38,10	32,93	42,17
152.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	42,18	38,97	33,78	43,09
152.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	43,31	39,97	34,84	44,17
152.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	44,53	41,12	36,02	45,36
152.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	51,95	48,76	43,40	52,81
152.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	52,60	49,29	44,02	53,42
152.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	53,01	49,60	44,40	53,80
152.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	53,39	49,88	44,74	54,14
153.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	48,55	45,53	39,95	49,42
153.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	49,71	46,54	40,92	50,48
153.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	50,06	46,83	41,24	50,81
153.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	50,36	47,05	41,53	51,09
153.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	43,15	39,99	35,29	44,29
153.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	44,00	40,70	36,04	45,07
153.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	44,93	41,50	36,84	45,92
153.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	46,51	43,00	38,35	47,46
153.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	44,37	41,35	35,08	45,00
153.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	45,52	42,41	36,11	46,09
153.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	45,71	42,57	36,37	46,29
153.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	46,68	43,45	37,57	47,32
153.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	51,18	48,11	41,65	51,72
153.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	52,03	48,90	42,44	52,53
153.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	52,08	48,92	42,45	52,56
153.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	52,02	48,84	42,37	52,49
154.1_A	twee-aaneen [1/4]	2,00	51,25	48,17	41,78	51,80
154.1_B	twee-aaneen [1/4]	5,00	52,07	48,92	42,51	52,58
154.1_C	twee-aaneen [1/4]	8,00	52,16	48,98	42,57	52,65
154.1_D	twee-aaneen [1/4]	11,00	52,15	48,94	42,55	52,63
154.2_A	twee-aaneen [2/4]	2,00	49,26	46,16	40,70	50,13
154.2_B	twee-aaneen [2/4]	5,00	50,27	47,05	41,52	51,05
154.2_C	twee-aaneen [2/4]	8,00	50,57	47,28	41,76	51,31
154.2_D	twee-aaneen [2/4]	11,00	50,95	47,58	42,14	51,67
154.3_A	twee-aaneen [3/4]	2,00	41,08	37,76	32,40	41,86
154.3_B	twee-aaneen [3/4]	5,00	42,00	38,62	33,19	42,72
154.3_C	twee-aaneen [3/4]	8,00	43,19	39,71	34,34	43,88
154.3_D	twee-aaneen [3/4]	11,00	45,32	41,77	36,75	46,10
154.4_A	twee-aaneen [4/4]	2,00	49,07	46,07	40,41	49,93
154.4_B	twee-aaneen [4/4]	5,00	49,86	46,77	41,07	50,65
154.4_C	twee-aaneen [4/4]	8,00	50,12	46,96	41,29	50,88
154.4_D	twee-aaneen [4/4]	11,00	50,18	46,99	41,31	50,92
155.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	37,94	34,72	30,30	39,16
155.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	39,35	35,96	31,61	40,50
155.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	41,42	37,88	33,47	42,45
155.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	45,64	42,06	37,50	46,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	48,55	45,53	41,00	49,85
155.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	49,14	45,90	41,45	50,34
155.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	49,86	46,43	41,97	50,94
155.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	50,88	47,29	42,77	51,83
155.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	39,42	36,08	31,74	40,60
155.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	40,88	37,40	33,10	41,99
155.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	41,48	37,89	33,42	42,45
155.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	41,18	37,55	32,97	42,09
155.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	42,78	39,66	35,08	44,00
155.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	43,19	39,88	35,38	44,32
155.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	43,93	40,48	35,99	44,98
155.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	44,89	41,31	36,84	45,87
156.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	49,34	46,31	41,72	50,61
156.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	49,84	46,58	42,08	51,00
156.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	50,61	47,16	42,67	51,66
156.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	51,99	48,37	43,85	52,93
156.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	49,89	46,87	42,29	51,17
156.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	50,33	47,06	42,57	51,49
156.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	51,17	47,70	43,22	52,21
156.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	52,43	48,79	44,26	53,35
156.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	41,01	37,87	33,37	42,25
156.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	41,71	38,40	33,98	42,88
156.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	42,16	38,70	34,30	43,24
156.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	44,64	41,03	36,56	45,60
156.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	44,80	41,72	37,08	46,01
156.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	45,12	41,86	37,31	46,26
156.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	45,78	42,36	37,84	46,84
156.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	46,69	43,12	38,61	47,66
157.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	46,78	43,62	39,03	47,97
157.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	47,15	43,82	39,31	48,27
157.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	47,94	44,44	39,96	48,96
157.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	48,82	45,15	40,68	49,75
157.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	53,78	50,65	46,07	54,99
157.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	54,72	51,36	46,84	55,81
157.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	55,58	51,97	47,48	56,53
157.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	56,47	52,63	48,15	57,29
157.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	52,50	49,41	44,82	53,73
157.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	53,31	49,97	45,47	54,42
157.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	54,19	50,61	46,13	55,17
157.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	55,23	51,43	46,94	56,07
157.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	45,97	42,87	38,34	47,22
157.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	46,54	43,24	38,76	47,69
157.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	47,07	43,59	39,13	48,12
157.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	48,16	44,54	40,03	49,10
158.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	56,14	52,86	48,33	57,28
158.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	57,50	53,92	49,44	58,48
158.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	58,54	54,66	50,20	59,35
158.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	58,83	54,87	50,39	59,58
158.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	49,18	45,88	41,29	50,28
158.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	49,25	45,80	41,26	50,28
158.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	49,55	45,99	41,46	50,52
158.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	49,82	46,15	41,61	50,72
158.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	54,32	51,04	46,54	55,47
158.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	54,95	51,44	46,97	55,97
158.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	55,94	52,20	47,75	56,83
158.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	56,72	52,81	48,35	57,51
158.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	57,67	54,40	49,86	58,81
158.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	58,07	55,51	51,02	60,05
158.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	60,17	56,31	51,85	60,99
158.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	60,59	56,63	52,15	61,34
159.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	42,60	39,47	34,03	43,46
159.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	43,30	40,05	34,79	44,16
159.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	44,03	40,67	35,61	44,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	45,77	42,30	37,48	46,67
159.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	33,63	30,40	25,66	34,71
159.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	34,68	31,30	26,56	35,67
159.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	36,62	33,11	28,61	37,63
159.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	41,14	37,55	33,16	42,15
159.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	37,60	34,38	29,65	38,69
159.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	38,82	35,44	30,68	39,80
159.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	39,69	36,17	31,35	40,56
159.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	40,93	37,38	32,56	41,79
159.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	45,67	42,58	37,42	46,66
159.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	45,91	42,70	37,58	46,85
159.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	46,07	42,76	37,70	46,97
159.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	46,81	43,39	38,44	47,69
160.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	38,44	35,18	30,70	39,61
160.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	39,26	35,90	31,46	40,39
160.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	38,73	35,19	30,66	39,71
160.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	37,95	34,31	29,63	38,81
160.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	43,60	40,54	35,82	44,79
160.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	44,08	40,87	36,13	45,17
160.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	44,36	41,04	36,30	45,39
160.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	45,35	41,91	37,21	46,32
160.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	37,90	34,74	29,68	38,89
160.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	39,20	35,89	30,91	40,13
160.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	40,42	36,97	32,16	41,34
160.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	43,29	39,77	35,15	44,24
160.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	40,34	37,16	32,84	41,63
160.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	41,32	37,99	33,73	42,54
160.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	41,98	38,48	34,12	43,06
160.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	42,41	38,86	34,47	43,44
161.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	47,11	43,98	37,20	47,51
161.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	46,74	43,57	36,98	47,18
161.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	46,08	42,86	36,53	46,58
161.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	46,06	42,75	36,88	46,66
161.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	43,89	40,80	35,93	45,00
161.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	44,46	41,21	36,42	45,51
161.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	44,67	41,32	36,54	45,66
161.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	45,13	41,68	36,97	46,09
161.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	39,93	36,75	32,38	41,20
161.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	40,31	36,99	32,66	41,51
161.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	39,08	35,54	31,16	40,12
161.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	38,37	34,74	30,27	39,32
161.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	38,36	35,24	29,20	39,01
161.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	38,71	35,52	29,57	39,35
161.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	38,74	35,42	29,58	39,35
161.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	41,02	37,58	32,47	41,83
162.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	39,42	36,25	30,54	40,16
162.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	39,60	36,38	30,69	40,32
162.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	38,61	35,32	29,37	39,19
162.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	39,93	36,52	31,11	40,64
162.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	45,19	42,07	35,24	45,58
162.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	45,19	42,02	35,32	45,59
162.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	44,90	41,66	35,22	45,35
162.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	45,21	41,89	35,96	45,78
162.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	37,40	34,19	28,01	37,95
162.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	38,09	34,75	28,82	38,65
162.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	38,69	35,24	29,66	39,32
162.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	41,36	37,83	32,94	42,20
162.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	41,36	38,23	33,75	42,61
162.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	41,53	38,29	33,84	42,73
162.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	39,58	36,13	31,70	40,66
162.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	38,52	34,95	30,46	39,50
163.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	46,80	43,67	36,64	47,12
163.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	46,46	43,29	36,43	46,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	45,87	42,65	36,07	46,28
163.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	45,81	42,51	36,40	46,33
163.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	39,72	36,56	29,76	40,10
163.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	39,89	36,67	30,03	40,29
163.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	39,98	36,67	30,41	40,45
163.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	41,61	38,17	32,82	42,33
163.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	39,51	36,34	31,88	40,75
163.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	39,56	36,27	31,84	40,73
163.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	37,74	34,21	29,71	38,74
163.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	37,86	34,25	29,73	38,80
163.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	40,89	37,73	30,92	41,27
163.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	41,21	38,01	31,26	41,58
163.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	41,06	37,82	31,18	41,44
163.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	41,76	38,44	32,36	42,28
164.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	44,79	41,62	34,93	45,20
164.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	44,99	41,75	35,23	45,41
164.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	44,85	41,56	35,22	45,30
164.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	44,58	41,26	35,07	45,07
164.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	36,75	33,61	27,53	37,37
164.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	36,84	33,64	27,57	37,43
164.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	37,17	33,84	28,02	37,78
164.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	40,65	37,16	32,21	41,49
164.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	38,78	35,70	30,70	39,85
164.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	39,78	36,54	31,57	40,76
164.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	40,71	37,34	32,37	41,61
164.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	42,63	39,14	34,35	43,53
164.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	43,10	39,96	34,92	44,11
164.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	43,67	40,39	35,43	44,63
164.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	43,93	40,55	35,62	44,84
164.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	44,39	40,93	36,08	45,29
165.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	37,42	34,23	27,95	37,95
165.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	37,81	34,53	28,39	38,34
165.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	38,58	35,19	29,48	39,19
165.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	41,32	37,80	32,85	42,14
165.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	44,51	41,35	34,42	44,85
165.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	44,39	41,19	34,35	44,73
165.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	43,87	40,62	33,89	44,22
165.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	43,22	39,94	33,36	43,60
165.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	47,62	44,47	37,57	47,97
165.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	47,47	44,27	37,49	47,83
165.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	46,99	43,77	37,16	47,39
165.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	46,77	43,49	37,14	47,23
165.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	45,15	42,02	35,32	45,58
165.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	45,53	42,34	35,74	45,95
165.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	45,64	42,41	36,01	46,11
165.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	46,18	42,87	36,86	46,73
166.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	37,68	34,45	29,53	38,69
166.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	37,82	34,44	29,53	38,74
166.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	37,82	34,35	29,29	38,63
166.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	37,61	34,11	28,88	38,34
166.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	37,91	34,74	27,85	38,26
166.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	38,08	34,86	28,12	38,44
166.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	38,35	35,07	28,72	38,81
166.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	40,90	37,47	32,13	41,63
166.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	48,11	44,99	37,55	48,32
166.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	48,24	45,08	37,71	48,45
166.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	47,96	44,77	37,60	48,21
166.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	47,96	44,72	37,99	48,32
166.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	40,83	37,68	30,63	41,14
166.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	41,07	37,86	30,90	41,37
166.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	41,21	37,94	31,27	41,57
166.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	42,61	39,24	33,46	43,21
167.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	50,77	47,64	40,16	50,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	50,40	47,23	39,82	50,59
167.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	49,67	46,49	39,22	49,90
167.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	49,28	46,05	39,18	49,60
167.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	38,28	35,13	28,19	38,62
167.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	38,43	35,23	28,32	38,75
167.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	38,36	35,12	28,42	38,73
167.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	40,57	37,16	31,64	41,24
167.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	37,91	34,71	29,77	38,93
167.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	38,02	34,69	29,75	38,96
167.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	38,03	34,60	29,51	38,85
167.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	38,03	34,59	29,40	38,81
167.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	41,77	38,61	31,67	42,11
167.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	41,93	38,74	31,88	42,27
167.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	41,96	38,73	32,10	42,35
167.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	42,96	39,64	33,67	43,52
168.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	50,12	46,99	39,96	50,44
168.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	50,04	46,86	39,93	50,37
168.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	49,63	46,42	39,67	50,00
168.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	49,36	46,11	39,63	49,79
168.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	41,72	38,61	31,36	41,99
168.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	42,14	38,96	31,74	42,38
168.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	42,21	38,98	32,03	42,51
168.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	43,46	40,12	34,09	43,99
168.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	37,97	34,73	29,83	38,98
168.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	38,29	34,93	30,04	39,23
168.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	37,71	34,28	29,16	38,52
168.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	37,33	33,85	28,54	38,04
168.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	42,34	39,23	33,42	43,08
168.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	43,05	39,83	34,00	43,72
168.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	43,42	40,14	34,39	44,08
168.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	44,04	40,67	35,06	44,70
169.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	51,32	48,18	40,65	51,50
169.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	51,07	47,90	40,43	51,25
169.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	50,37	47,19	39,83	50,57
169.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	49,88	46,67	39,61	50,15
169.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	42,85	39,73	32,38	43,09
169.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	43,10	39,92	32,68	43,34
169.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	43,15	39,92	33,01	43,46
169.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	44,15	40,83	34,75	44,67
169.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	36,28	33,20	26,95	36,88
169.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	37,30	34,08	27,85	37,83
169.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	38,35	35,03	29,03	38,90
169.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	40,09	36,66	31,05	40,72
169.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	45,12	41,99	34,60	45,34
169.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	45,45	42,27	34,92	45,66
169.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	45,40	42,19	35,01	45,64
169.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	45,61	42,36	35,56	45,94
170.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	39,05	36,14	29,39	39,58
170.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	40,46	37,33	30,72	40,91
170.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	41,46	38,21	31,90	41,95
170.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	43,35	39,98	34,32	43,99
170.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	37,91	34,92	29,29	38,78
170.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	39,53	36,26	30,62	40,24
170.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	40,60	37,22	31,71	41,29
170.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	41,61	38,22	32,94	42,38
170.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	37,67	34,40	28,90	38,43
170.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	38,41	35,03	29,52	39,10
170.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	38,55	35,11	29,32	39,11
170.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	38,59	35,11	29,00	39,02
170.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	38,67	35,56	28,79	39,08
170.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	40,12	36,85	30,12	40,46
170.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	40,69	37,37	30,76	41,04
170.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	42,03	38,64	32,49	42,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
171.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	37,98	34,98	28,27	38,47
171.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	39,20	36,02	29,43	39,63
171.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	40,52	37,22	31,02	41,01
171.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	42,76	39,36	33,76	43,41
171.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	38,18	35,12	28,81	38,77
171.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	39,76	36,48	30,16	40,23
171.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	40,73	37,38	31,44	41,28
171.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	42,30	38,88	33,44	42,99
171.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	39,28	36,06	30,02	39,87
171.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	40,11	36,81	30,71	40,64
171.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	40,27	36,88	30,38	40,62
171.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	40,48	37,00	30,27	40,71
171.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	40,30	37,15	30,28	40,66
171.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	41,26	38,03	31,13	41,57
171.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	41,76	38,40	31,40	41,97
171.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	43,17	39,69	33,25	43,49
172.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	43,83	40,69	33,29	44,04
172.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	44,02	40,84	33,49	44,23
172.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	43,89	40,68	33,49	44,13
172.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	44,56	41,28	34,82	44,98
172.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	39,89	36,60	30,04	40,27
172.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	40,73	37,36	30,66	41,03
172.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	41,51	38,06	31,16	41,70
172.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	42,11	38,63	31,63	42,26
172.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	46,31	43,11	36,89	46,85
172.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	46,79	43,53	37,29	47,29
172.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	46,98	43,66	37,42	47,45
172.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	47,15	43,79	37,57	47,60
172.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	52,27	49,13	41,66	52,46
172.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	51,74	48,59	41,18	51,94
172.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	50,89	47,72	40,44	51,12
172.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	50,25	47,05	40,05	50,55
173.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	54,38	51,25	44,58	54,82
173.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	54,60	51,41	44,82	55,03
173.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	54,49	51,24	44,79	54,93
173.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	54,37	51,07	44,80	54,84
173.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	49,35	46,37	39,79	49,90
173.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	49,78	46,68	40,16	50,28
173.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	49,91	46,75	40,27	50,39
173.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	49,81	46,63	40,17	50,28
173.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	39,58	36,42	30,52	40,26
173.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	40,74	37,52	31,63	41,39
173.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	42,13	38,84	33,02	42,76
173.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	43,69	40,32	34,74	44,36
173.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	46,59	43,40	37,13	47,12
173.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	46,96	43,71	37,54	47,49
173.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	47,20	43,88	37,88	47,75
173.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	47,99	44,60	38,93	48,62
174.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	50,95	47,90	41,37	51,47
174.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	51,83	48,71	42,19	52,32
174.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	51,87	48,73	42,21	52,35
174.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	51,82	48,65	42,14	52,28
174.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	43,90	40,82	34,31	44,41
174.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	45,11	41,97	35,47	45,59
174.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	45,22	42,06	35,65	45,72
174.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	46,35	43,08	37,15	46,95
174.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	42,17	39,04	32,46	42,63
174.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	43,22	40,03	33,54	43,68
174.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	44,09	40,85	34,57	44,59
174.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	45,83	42,49	36,82	46,49
174.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	47,69	44,62	38,01	48,18
174.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	48,72	45,61	39,03	49,19
174.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	48,92	45,78	39,22	49,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	49,01	45,85	39,36	49,49
175.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	49,11	45,98	41,15	50,21
175.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	49,98	46,70	41,86	50,99
175.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	50,52	47,15	42,28	51,46
175.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	50,89	47,43	42,55	51,78
175.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	47,13	43,87	39,03	48,15
175.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	48,00	44,60	39,74	48,93
175.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	48,65	45,16	40,31	49,53
175.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	49,66	46,09	41,29	50,51
175.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	44,12	40,92	35,97	45,13
175.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	45,04	41,70	36,70	45,95
175.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	45,65	42,25	37,26	46,53
175.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	46,22	42,80	37,74	47,06
175.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	43,53	40,41	34,92	44,38
175.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	44,35	41,13	35,67	45,15
175.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	45,21	41,89	36,47	45,97
175.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	46,05	42,68	37,29	46,79
176.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	49,73	46,54	41,59	50,75
176.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	50,73	47,39	42,42	51,65
176.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	51,30	47,86	42,89	52,16
176.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	51,89	48,33	43,40	52,70
176.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	49,68	46,44	41,69	50,75
176.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	50,50	47,10	42,37	51,48
176.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	51,09	47,57	42,85	52,00
176.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	51,76	48,14	43,43	52,62
176.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	47,19	44,21	39,06	48,26
176.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	48,00	44,90	39,70	48,97
176.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	48,50	45,30	40,07	49,40
176.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	48,67	45,43	40,18	49,54
176.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	43,14	39,93	34,71	44,04
176.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	43,97	40,66	35,44	44,81
176.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	44,86	41,47	36,23	45,65
176.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	46,25	42,79	37,63	47,03
177.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	51,87	48,66	43,85	52,93
177.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	52,75	49,38	44,60	53,73
177.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	53,34	49,84	45,06	54,24
177.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	53,81	50,20	45,42	54,65
177.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	52,95	49,84	44,74	53,96
177.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	53,75	50,48	45,41	54,67
177.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	54,19	50,81	45,79	55,07
177.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	54,58	51,08	46,10	55,40
177.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	48,33	45,32	40,23	49,40
177.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	49,17	45,99	40,89	50,13
177.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	49,64	46,37	41,26	50,55
177.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	49,74	46,42	41,29	50,61
177.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	46,90	43,60	38,75	47,89
177.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	47,68	44,24	39,41	48,60
177.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	48,36	44,81	39,97	49,21
177.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	49,26	45,63	40,80	50,07
178.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	49,29	46,24	41,23	50,37
178.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	50,20	47,00	41,96	51,18
178.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	50,69	47,39	42,35	51,61
178.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	50,98	47,61	42,56	51,85
178.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	47,01	43,67	38,40	47,81
178.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	47,93	44,50	39,11	48,64
178.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	48,52	44,98	39,62	49,17
178.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	49,40	45,76	40,52	50,04
178.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	52,39	49,10	44,25	53,39
178.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	53,36	49,89	45,04	54,25
178.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	53,90	50,31	45,48	54,73
178.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	54,43	50,72	45,89	55,19
178.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	52,63	49,48	44,70	53,74
178.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	53,49	50,16	45,40	54,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	54,00	50,55	45,80	54,94
178.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	54,45	50,88	46,14	55,33
179.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	49,34	46,20	40,50	50,10
179.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	50,28	47,07	41,32	50,98
179.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	50,59	47,32	41,61	51,27
179.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	50,71	47,42	41,69	51,37
179.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	51,63	48,52	42,18	52,18
179.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	52,44	49,26	42,92	52,95
179.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	52,56	49,34	43,01	53,06
179.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	52,59	49,32	43,03	53,07
179.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	48,97	45,84	40,64	49,93
179.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	49,92	46,65	41,42	50,78
179.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	50,24	46,88	41,69	51,06
179.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	50,87	47,38	42,27	51,65
179.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	46,96	43,67	38,58	47,86
179.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	47,80	44,38	39,20	48,59
179.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	48,32	44,78	39,64	49,06
179.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	49,46	45,81	40,81	50,19
180.1_A	vrijstaand [1/4]	2,00	53,83	50,57	45,17	54,63
180.1_B	vrijstaand [1/4]	5,00	54,72	51,31	45,89	55,43
180.1_C	vrijstaand [1/4]	8,00	55,16	51,63	46,26	55,82
180.1_D	vrijstaand [1/4]	11,00	55,61	51,94	46,66	56,22
180.2_A	vrijstaand [2/4]	2,00	53,01	49,80	44,99	54,07
180.2_B	vrijstaand [2/4]	5,00	53,79	50,40	45,61	54,75
180.2_C	vrijstaand [2/4]	8,00	54,29	50,77	46,00	55,18
180.2_D	vrijstaand [2/4]	11,00	54,83	51,18	46,42	55,65
180.3_A	vrijstaand [3/4]	2,00	49,17	46,05	40,80	50,11
180.3_B	vrijstaand [3/4]	5,00	50,13	46,87	41,59	50,98
180.3_C	vrijstaand [3/4]	8,00	50,53	47,17	41,92	51,33
180.3_D	vrijstaand [3/4]	11,00	51,15	47,69	42,51	51,92
180.4_A	vrijstaand [4/4]	2,00	51,31	48,18	41,92	51,88
180.4_B	vrijstaand [4/4]	5,00	52,29	49,06	42,80	52,80
180.4_C	vrijstaand [4/4]	8,00	52,52	49,22	43,00	53,01
180.4_D	vrijstaand [4/4]	11,00	52,67	49,29	43,13	53,13
181.1_A	gestapeld [1/5]	2,00	51,32	48,07	43,44	52,43
181.1_B	gestapeld [1/5]	5,00	52,42	48,96	44,40	53,44
181.1_C	gestapeld [1/5]	8,00	53,31	49,66	45,12	54,22
181.1_D	gestapeld [1/5]	11,00	54,06	50,23	45,68	54,86
181.1_E	gestapeld [1/5]	14,00	54,46	50,53	45,98	55,20
181.1_F	gestapeld [1/5]	17,00	54,63	50,69	46,14	55,37
181.2_A	gestapeld [2/5]	2,00	57,70	54,42	49,85	58,82
181.2_B	gestapeld [2/5]	5,00	59,26	55,60	51,11	60,18
181.2_C	gestapeld [2/5]	8,00	60,33	56,41	51,91	61,10
181.2_D	gestapeld [2/5]	11,00	60,56	56,58	52,08	61,29
181.2_E	gestapeld [2/5]	14,00	60,60	56,61	52,11	61,33
181.2_F	gestapeld [2/5]	17,00	60,53	56,53	52,02	61,25
181.3_F	gestapeld [3/5]	17,00	55,73	51,78	47,13	56,42
181.4_A	gestapeld [4/5]	2,00	42,66	39,39	34,80	43,78
181.4_B	gestapeld [4/5]	5,00	43,00	39,56	35,05	44,05
181.4_C	gestapeld [4/5]	8,00	43,69	40,10	35,60	44,65
181.4_D	gestapeld [4/5]	11,00	44,40	40,67	36,19	45,29
181.4_E	gestapeld [4/5]	14,00	45,31	41,47	37,02	46,14
181.4_F	gestapeld [4/5]	17,00	47,88	43,99	39,51	48,67
181.5_A	gestapeld [5/5]	2,00	45,36	42,00	37,30	46,38
181.5_B	gestapeld [5/5]	5,00	45,81	42,37	37,68	46,78
181.5_C	gestapeld [5/5]	8,00	46,20	42,70	38,00	47,13
181.5_D	gestapeld [5/5]	11,00	45,19	41,64	36,86	46,06
181.5_E	gestapeld [5/5]	14,00	44,72	41,13	36,27	45,54
181.5_F	gestapeld [5/5]	17,00	45,65	42,02	37,16	46,44
182.10_A	gestapeld [7/7]	2,00	45,41	42,19	37,52	46,53
182.10_B	gestapeld [7/7]	5,00	45,65	42,31	37,66	46,70
182.10_C	gestapeld [7/7]	8,00	45,80	42,37	37,71	46,79
182.10_D	gestapeld [7/7]	11,00	45,82	42,29	37,59	46,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182.10_E	gestapeld [7/7]	14,00	46,17	42,57	37,82	47,02
182.1_A	gestapeld [1/7]	2,00	59,05	55,68	51,16	60,14
182.1_B	gestapeld [1/7]	5,00	60,85	57,03	52,59	61,70
182.1_C	gestapeld [1/7]	8,00	61,58	57,60	53,14	62,33
182.1_D	gestapeld [1/7]	11,00	61,71	57,70	53,23	62,44
182.1_E	gestapeld [1/7]	14,00	61,70	57,69	53,22	62,43
182.2_A	gestapeld [2/7]	2,00	60,91	57,47	53,01	61,98
182.2_B	gestapeld [2/7]	5,00	62,64	58,75	54,34	63,46
182.2_C	gestapeld [2/7]	8,00	63,12	59,11	54,69	63,87
182.2_D	gestapeld [2/7]	11,00	63,23	59,20	54,78	63,97
182.2_E	gestapeld [2/7]	14,00	63,23	59,19	54,76	63,96
182.3_A	gestapeld [3/7]	2,00	60,86	57,42	52,96	61,93
182.3_B	gestapeld [3/7]	5,00	62,61	58,71	54,30	63,43
182.3_C	gestapeld [3/7]	8,00	63,07	59,07	54,65	63,82
182.3_D	gestapeld [3/7]	11,00	63,18	59,16	54,73	63,92
182.3_E	gestapeld [3/7]	14,00	63,18	59,15	54,71	63,91
182.4_A	gestapeld [4/7]	2,00	60,82	57,38	52,93	61,89
182.4_B	gestapeld [4/7]	5,00	62,61	58,70	54,30	63,42
182.4_C	gestapeld [4/7]	8,00	63,05	59,05	54,63	63,80
182.4_D	gestapeld [4/7]	11,00	63,15	59,12	54,69	63,88
182.4_E	gestapeld [4/7]	14,00	63,15	59,11	54,68	63,88
182.5_A	gestapeld [5/7]	2,00	57,58	54,25	49,70	58,68
182.5_B	gestapeld [5/7]	5,00	59,06	55,29	50,81	59,92
182.5_C	gestapeld [5/7]	8,00	59,58	55,65	51,15	60,34
182.5_D	gestapeld [5/7]	11,00	59,69	55,72	51,21	60,42
182.5_E	gestapeld [5/7]	14,00	59,66	55,68	51,17	60,39
182.6_A	gestapeld [6/7]	2,00	55,22	52,01	47,41	56,37
182.6_B	gestapeld [6/7]	5,00	56,13	52,61	48,05	57,11
182.6_C	gestapeld [6/7]	8,00	57,06	53,23	48,69	57,86
182.6_D	gestapeld [6/7]	11,00	57,38	53,46	48,90	58,12
182.6_E	gestapeld [6/7]	14,00	57,46	53,52	48,95	58,19
182.7_A	gestapeld [7/7]	2,00	43,45	40,12	35,57	44,55
182.7_B	gestapeld [7/7]	5,00	43,87	40,41	35,94	44,92
182.7_C	gestapeld [7/7]	8,00	44,25	40,70	36,23	45,25
182.7_D	gestapeld [7/7]	11,00	44,69	41,06	36,56	45,63
182.7_E	gestapeld [7/7]	14,00	45,21	41,48	36,98	46,09
182.8_A	gestapeld [7/7]	2,00	39,69	36,53	31,80	40,82
182.8_B	gestapeld [7/7]	5,00	40,43	37,14	32,44	41,49
182.8_C	gestapeld [7/7]	8,00	40,85	37,45	32,73	41,84
182.8_D	gestapeld [7/7]	11,00	41,39	37,87	33,18	42,32
182.8_E	gestapeld [7/7]	14,00	42,75	39,09	34,47	43,62
182.9_A	gestapeld [7/7]	2,00	38,77	35,43	30,60	39,75
182.9_B	gestapeld [7/7]	5,00	39,66	36,21	31,40	40,58
182.9_C	gestapeld [7/7]	8,00	40,25	36,68	31,89	41,11
182.9_D	gestapeld [7/7]	11,00	40,58	36,78	32,10	41,35
182.9_E	gestapeld [7/7]	14,00	42,15	38,18	33,66	42,88
K01_A	Kerkhofweg 5	2,00	55,98	52,54	44,89	55,97
K01_B	Kerkhofweg 5	5,00	56,10	52,63	44,99	56,08
K02_A	Kerkhofweg 7	2,00	56,10	52,66	45,00	56,09
K02_B	Kerkhofweg 7	5,00	56,19	52,72	45,07	56,17
K03_A	Kerkhofweg 9	2,00	55,94	52,50	44,84	55,93
K03_B	Kerkhofweg 9	5,00	56,07	52,61	44,96	56,05
K04_A	Kerkhofweg 13	2,00	55,85	52,42	44,74	55,84
K04_B	Kerkhofweg 13	5,00	56,02	52,55	44,88	55,99
K05_A	Kerkhofweg 15	2,00	57,30	53,84	46,16	57,27
K05_B	Kerkhofweg 15	5,00	57,25	53,78	46,11	57,22
K10_A	GGZ	2,00	48,46	45,62	38,70	48,98
K10_B	GGZ	5,00	49,97	46,79	39,91	50,31
K10_C	GGZ	8,00	50,28	47,04	40,23	50,61
K11_A	Vordenseweg 11	2,00	58,41	54,19	49,68	59,00
K11_B	Vordenseweg 11	5,00	58,72	54,43	49,92	59,27
K11_C	Vordenseweg 11	8,00	58,63	54,32	49,78	59,16
K12_A	Vordenseweg 18	2,00	53,86	50,13	45,46	54,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2040 incl plan - ontsluiting Kerkhofweg + toename door plan
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	L _{den}
K12_B	Vordenseweg 18	5,00	55,33	51,29	46,67	55,98

Bijlage 3

Titel

Beoordelingskader

Algemeen

Bij het toelaten van geluidgevoelige gebouwen in het aandachtsgebied van een (rijks)weg of spoorweg is het noodzakelijk dat de geluidkwaliteit aanvaardbaar is. De gemeente moet omgevingswaarden in het omgevingsplan opnemen om de gezondheid te beschermen. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan instructieregels die de gemeente moet toepassen voor het beschrijven van de geluidkwaliteit in het omgevingsplan.

De waarden in paragraaf 5.1.4.2a.4 uit het Bkl vormen daarbij de basis.

Geluidgevoelige gebouwen

Een geluidgevoelig gebouw is een gebouw of een gedeelte daarvan waar mensen langdurig verblijven en/of slapen. Het gaat om woningen, verzorgingshuizen, onderwijsgebouwen, gebouwen voor kinderopvang (waar ook geslapen wordt) en gezondheidszorg met bedden. Woonwagens en woonschepen zijn ook geluidgevoelige gebouwen.

Het gaat hierbij niet alleen om bestaande gebouwen. Onder een geluidgevoelig gebouw wordt ook verstaan een geluidgevoelig gebouw dat nog niet aanwezig is, maar op grond van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit mag worden gebouwd.

Geluid op geluidgevoelige gebouwen

Het geluid (L_{den} -waarde) op een geluidgevoelig gebouw wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de volgende geluidniveaus:

- Het equivalente geluidniveau (L_{eq}) over de dagperiode (07.00 - 19.00 uur).
- Het equivalente geluidniveau (L_{eq}) over de avondperiode (19.00 - 23.00 uur) verhoogd met 5 dB.
- Het equivalente geluidniveau (L_{eq}) over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) verhoogd met 10 dB.

Als in een Omgevingsplan het gebruik van het geluidgevoelige gebouw in de avondperiode en/of de nachtperiode is uitgesloten, dan gelden de geluidniveaus in de betreffende periode(n) niet.

Niet-geluidgevoelige gevels

Als het niet mogelijk is geluidbeperkende maatregelen te treffen en er worden bouwkundige maatregelen getroffen, dan mag het geluid op een nieuw geluidgevoelig gebouw hoger zijn dan de grenswaarde. In het omgevingsplan moet worden vastgelegd dat de gevel een *niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen* is. Dit zijn bouwkundige maatregelen die:

- bestaan uit een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang; of
- borgen dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde.

Standaard- en grenswaarden

In onderstaande tabel staan de standaard- en grenswaarden uit het Bkl. De gemeente heeft (nog) geen waarden in het omgevingsplan opgenomen op basis waarvan het geluid op geluidgevoelige gebouwen moet worden beoordeeld.

tabel 1: standaard- en grenswaarden geluid

Geluidbronsorten	Standaardwaarde in L_{den} (dB) (5.78t Bkl)	Grenswaarde in L_{den} (dB) (tabel.5.78u Bkl)
Rijks- en Provinciale wegen	50	60
Gemeente- en waterschapswegen	53	70

Gecumuleerd geluid (artikel 5.78p Bkl)

Als een geluidgevoelig gebouw binnen meerdere aandachtsgebieden ligt (weg, spoorweg, industrieterrein), wordt het geluid door alle geluidbronnen tezamen opgeteld. Hierbij vindt wel een correctie voor de verschillen in hinderlijkheid plaats. Deze correctie is opgenomen in de Omgevingsregeling paragraaf 3.1.5 "Gecumuleerd geluid". Het gecumuleerd geluid op de gevel wordt niet getoetst aan kwantitatieve normen uit het Bkl. Het bevoegd gezag weegt zelf af of het gecumuleerd geluid aanvaardbaar is.

Gezamenlijk geluid

Als een geluidgevoelig gebouw binnen meerdere aandachtsgebieden ligt (weg, spoorweg, industrieterrein), wordt het geluid door alle geluidbronnen tezamen energetisch opgeteld. Het gezamenlijke geluid hoeft niet te worden beoordeeld, maar wordt gebruikt om de geluidwering van de gevel te bepalen en te toetsen aan de binnenwaarden uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Indirecte akoestische effecten (artikel 5.78af Bkl)

Onderzocht moet worden of het plan kan leiden tot indirecte akoestische effecten. Dit zijn effecten die ontstaan door verandering van verkeer op wegen in de omgeving of door verandering in de geluidoverdracht. Het bevoegd gezag beoordeelt deze effecten bij een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Toename van het geluid op een geluidgevoelig gebouw tot niet meer dan 1,5 dB door wegen waarover geen besluit wordt genomen, is aanvaardbaar. Het gaat daarbij om de toename ten opzichte van de situatie in het maatgevende jaar zonder de wijziging. Een toename van meer dan 1,5 dB is alleen onder voorwaarden mogelijk.

Bij een wijziging in een geluidaandachtsgebied (bijvoorbeeld het weghalen van een gebouw) worden maatregelen getroffen om de toename van het geluid te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken of worden geluidwerende maatregelen aan de gevels getroffen waar de toename aanwezig is.

Financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen

Bij het nemen van geluidbeperkende maatregelen is het wenselijk om inzicht te krijgen in de financieel/akoestische doelmatigheid hiervan. Dit betreft een vergelijking tussen de kosten van een maatregel (€) en de baten (dB geluidreductie). Voor maatregelen langs gemeentelijke en provinciale wegen is hiervoor geen vastgesteld toetsingskader aanwezig.

In dit onderzoek wordt de toetsing van financiële doelmatigheid van geluidbeperkende maatregelen voor Rijkswegen en Hoofdspoorwegen gevolgd, volgens paragraaf 3.5.4.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Onder geluidreducerende maatregelen worden bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen verstaan. Wanneer maatregelen worden gezocht, kan per adres een hoeveelheid reductiepunten toegekend worden. De hoeveelheid reductiepunten wordt bepaald aan de hand van de hoogte van het geluid op de woning volgens artikel 3.51 Bkl. Deze punten vormen als het ware het (fictieve) budget voor geluidbeperkende maatregelen die op hun beurt maatregelen kosten. Hoeveel geluidbeperkende overdrachtsmaatregelen kosten, wordt bepaald aan de hand van bijlage IVj uit de Omgevingsregeling.

Wanneer woningen van dezelfde maatregel kunnen profiteren, is het voordelig om de adressen te clusteren. Bij een cluster kunnen de reductiepunten per adres opgeteld worden en besteed worden aan een maatregel die van toepassing is op het hele cluster.

Een geluidbeperkende maatregel is niet financieel doelmatig wanneer uit het akoestisch onderzoek blijkt dat:

- Het aantal maatregelpunten van de geluidbeperkende maatregel hoger is dan het aantal beschikbare reductiepunten behorende bij het cluster waar de maatregel voor is bedoeld.
- Wanneer een andere maatregel dezelfde geluidreductie oplevert met lagere kosten.
- In vergelijking met de andere maatregel de extra maatregelpunten niet in redelijke verhouding staan tot de extra geluidreductie die door het treffen van deze maatregel bereikt kan worden.