



H.W. de Graat-Koelewijn




zie voorwaarden
omgevingsvergunning

publikatie=exemplaar ter visi
van 16 april 2021 tot en met 27 mei 2021

- a. De constructie (onderdelen) met bewattingen en/of verankeringen o.a. moeten worden uitgevoerd volgens:
 - berekeningspunten van de verantwoordelijke hoofdconstructeur aan de hand van duidelijke werktekeningen.
 - De Opleggingvergunning.
 - Bouwbesluit 2012 en de Gemeentelijke Bouwverordening.
- b. Door of namens de (hoofd)constructeur dient toezicht te worden gehouden op de juiste en zorgvuldige uitvoering van de betreffende constructies.
- c. Eventueel geplaatste opmerkingen (behoort bij het Besluit) in berekeningen en/of op tekening(en) dan wel aangevingen op het werk moeten nagekomen worden.
- d. De vergunninghouder dan wel zijn adviseur(s) en/of bouw- zijn verantwoordelijk voor het juist nakomen van de betreffende opleggingsovereenkomst. De Gemeente is niet verantwoordelijk.



uitvoering conform NEN-EN 1992-1-1
 NEN-EN 206-1 en NEN 8005
 NEN-EN 13670
 betonkwaliteit: C28/35
 cementsoort: CEM II/B42,5 LH
 betonstaalkwaliteit: B500B
 milieuklasse: XC2
 nominale korrel: 31,5mm
 consistentiegebied: 3

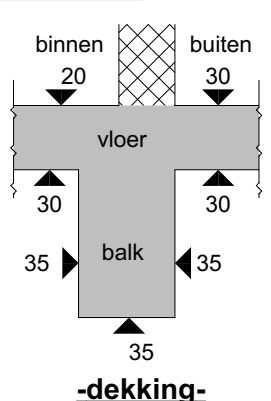

Houtkwaliteit in C24 uit te voeren
Oplegging op wanden minimaal 100mm
Koppeling aan staalconstructie met strippen 6*50*120 +2x M10 houtdraadbouten 8.8 verzinkt;
Vloerplaten goed schroeven, verlijmen en verspringend aanbrengen

Staalconstructies volgens NEN-EN 1993 (e3) + (NB) tenzij anders aangegeven:
 laden maximaal 5 kN/m²
 - tot het ontstaan d4 6 thermisch verzinkt, geroelde draad voorzien van rechte haak
 - kwaliteits tonen 8 thermisch verzinkt, geroelde draad
 - balkstaal, staafstaal en stripstaal: warmgewalst S235
 K (koker), B (buis), S275
 THQ, liggers: warmgewalst S355
 staalconstructie in vochtige ruimten verzinken, in niet inspecteerbare plekken verzinken +
 poedercoaten
 RVS bevestigingsmiddelen isoleren met Nylón ring
 - brandwerendheid staalconstructie: 30 minuten
 Bouwkundige voorzieningen, conservering, brandwerende bekleding: volgens bouwkundige
 eisen
 Alle berekeningen van verbindingen staalconstructies, werkplaatstekeningen en relevante
 opgelegingen nader door de aannemer uit te werken te goedkeuring aan de
 hoofdaannemer/ de overzieder
 Stempelplan ten behoeve van relevante constructies in verband met veiligheid bouwafze
 nader uit te werken door de aannemer en aan de hoofdaannemer/ te goedkeuring voor te
 leggen
 Aankers voortvloeiende dienen zeker voor stelmogelijkheid en mogen niet belast worden

**ALLE MATEN ZIJN INDICATIEF EN DIENEN IN HET WERK
GECONTROLEERD TE WORDEN !!!**

project		Stigbeugel Leusden		teknoor		
onderdeel		Constructieoverzicht + details		constr.		Said
 Ingenieursbureau SABO beton, staal-, en houtconstructies		Ontwerp		datum		11-12-20
				schaal		1:50 / 1:20
				format		A0
Splinterlaan 152 2352 SM Leiderdorp tel. 071 - 5765079 fax. 071 - 5765306 Email: info@ing-sabo.nl internet: www.ing-sabo.nl		wijziging		werknr:		20-102
				tek.nr		W-01