


- * uitwendige scheidingskonstruktie voor $R_{C0} > 3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
- gewel $R_{C0} > 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
- dak $R_{C0} > 6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$
- * ruimten voorzien van HR++ glas U-waarde $< 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- * meterkast volgens NEN 2768
- * verwarming door centrale verwarming
- * trappen vlg. B.B. afd. 2.5 art 2.33 tabel 2.33 woonfunctie afd. 3.3
- * trapafscheidingen vlg. Afd. 2.3 v/h Bouwbesluit
- * legelwerk toilet ruimte en badruimte vlg. B.B. afd. 3.5 art. 2.23
- * toiletten voldoen aan afd. 4.2 v/h bouwbesluit
- * luchtgeluid DnT,A,K 52dB
- * contactgeluid LnT,A,K 54dB
- * vochtwerping vlg. NEN 2652
- * geluid van installaties B.B. afd. 3.2 vlg. NEN 5077 karakter. geluidsnivo max 30dB
- * electra, gas en water volgens (respectievelijk) NEN 1010, NEN 1078 en NEN 1006,
- alsmede volgens voorschriften NUTS-bedrijven en aansluitvoorwaarden
- * de hoofddraagkonstruktie dient te voldoen aan een brandwerendheid tot bezwijken van 60 minuten
- * detaillering vlg. NPR 507/0 507/2 5074 en 5075
- * inbraakwerendheid van ramen, deuren en kozijnen dient te voldoen aan weerstandsklasse 2

 gevleeshtewerk
 vuilwerk stien
 kalkzandsteen vellingblokken
 isolatie
 lichte scheidingwand
 brandwerende scheidsp. -min. wdbop
 geïsoleerde houtskiet bouwrand
 kozijn voorzien van spiegeltraadglas
 brandwerende zelfsluitende deur
 brandwerende deur
 zelfsluitende deur w.l.t.d. 30min
 afzuigpunt mechanische ventilatie
 ventilatierooster
 mechanische luchttoevoer
 aansluitpunt goedkeurende rookmelder
 op 230V aansluiting

Japen den Hartog

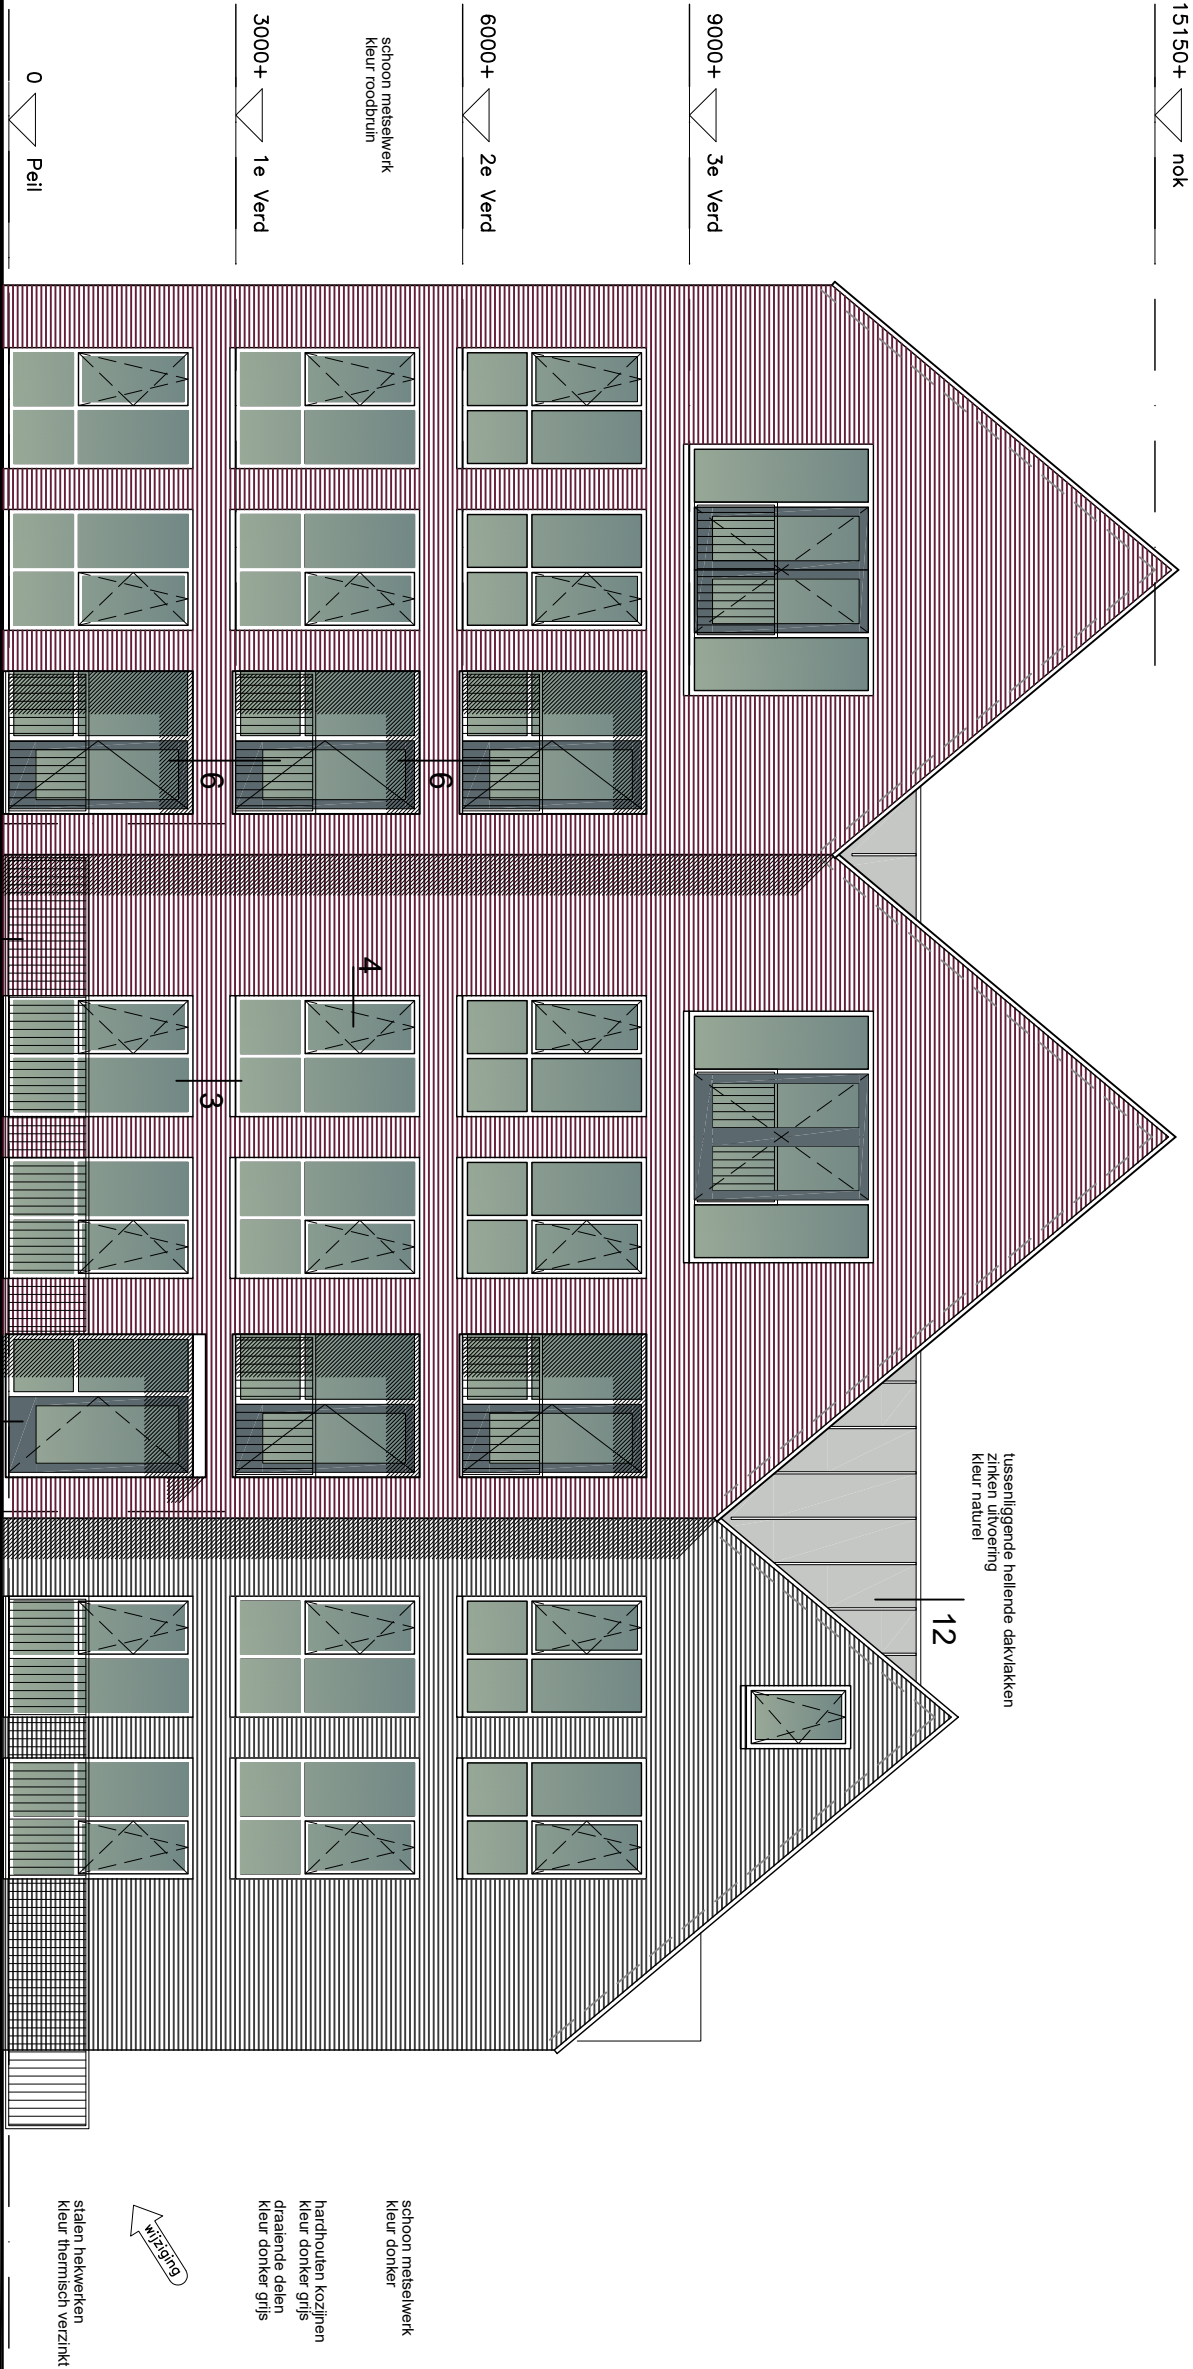

Blad:



rechter zijgevel aanzicht

15150+  nok

9000+  3e Verd

6000+  2e Verd

3000+  1e Verd

0  Peil



schoon metselwerk
kleur roodbruin

hardhouten kozijnen
kleur donker grijs
draaiende delen
kleur donker grijs

achtergevel aanzicht / doorsnede

Blad:


15150+  nok

9000+  3e Verd


6000+  2e Verd

3000+  1e Verd

0  Peil

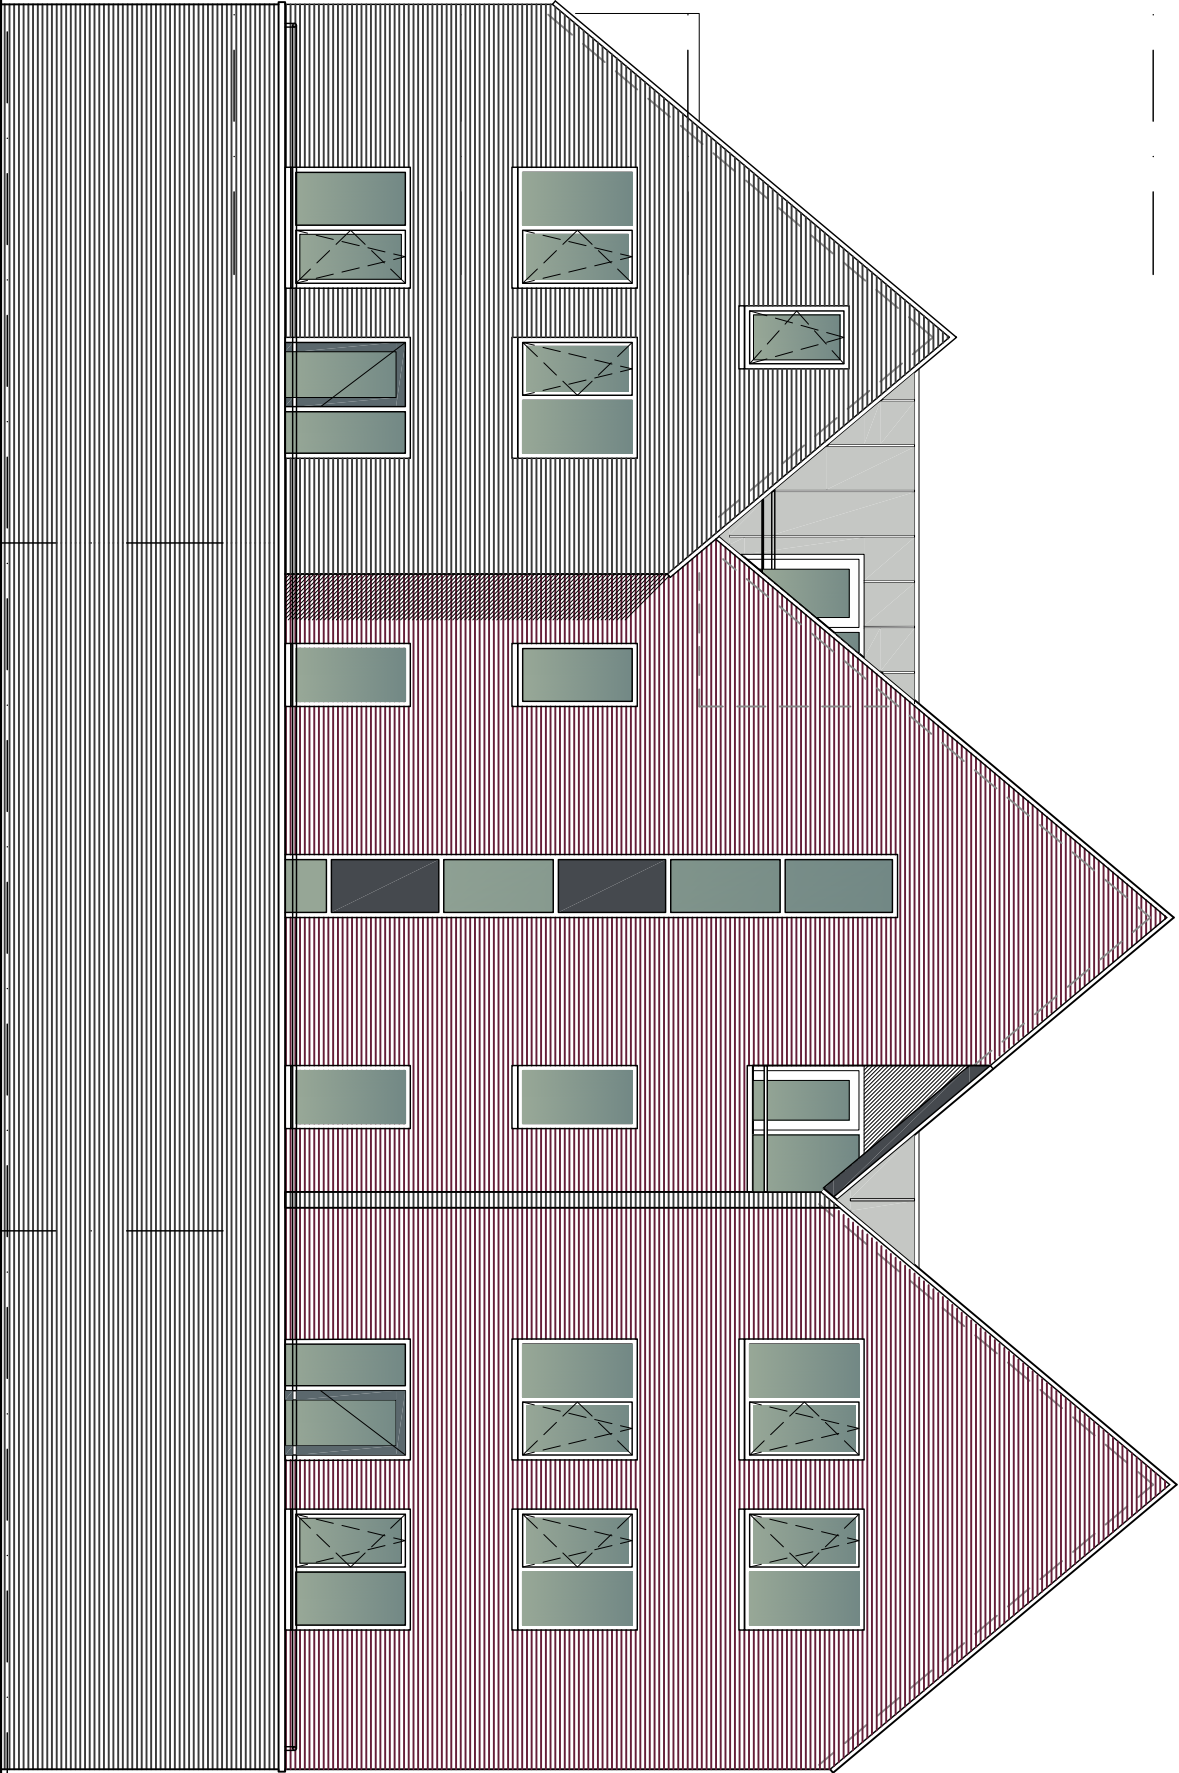

achtergevel aanzicht

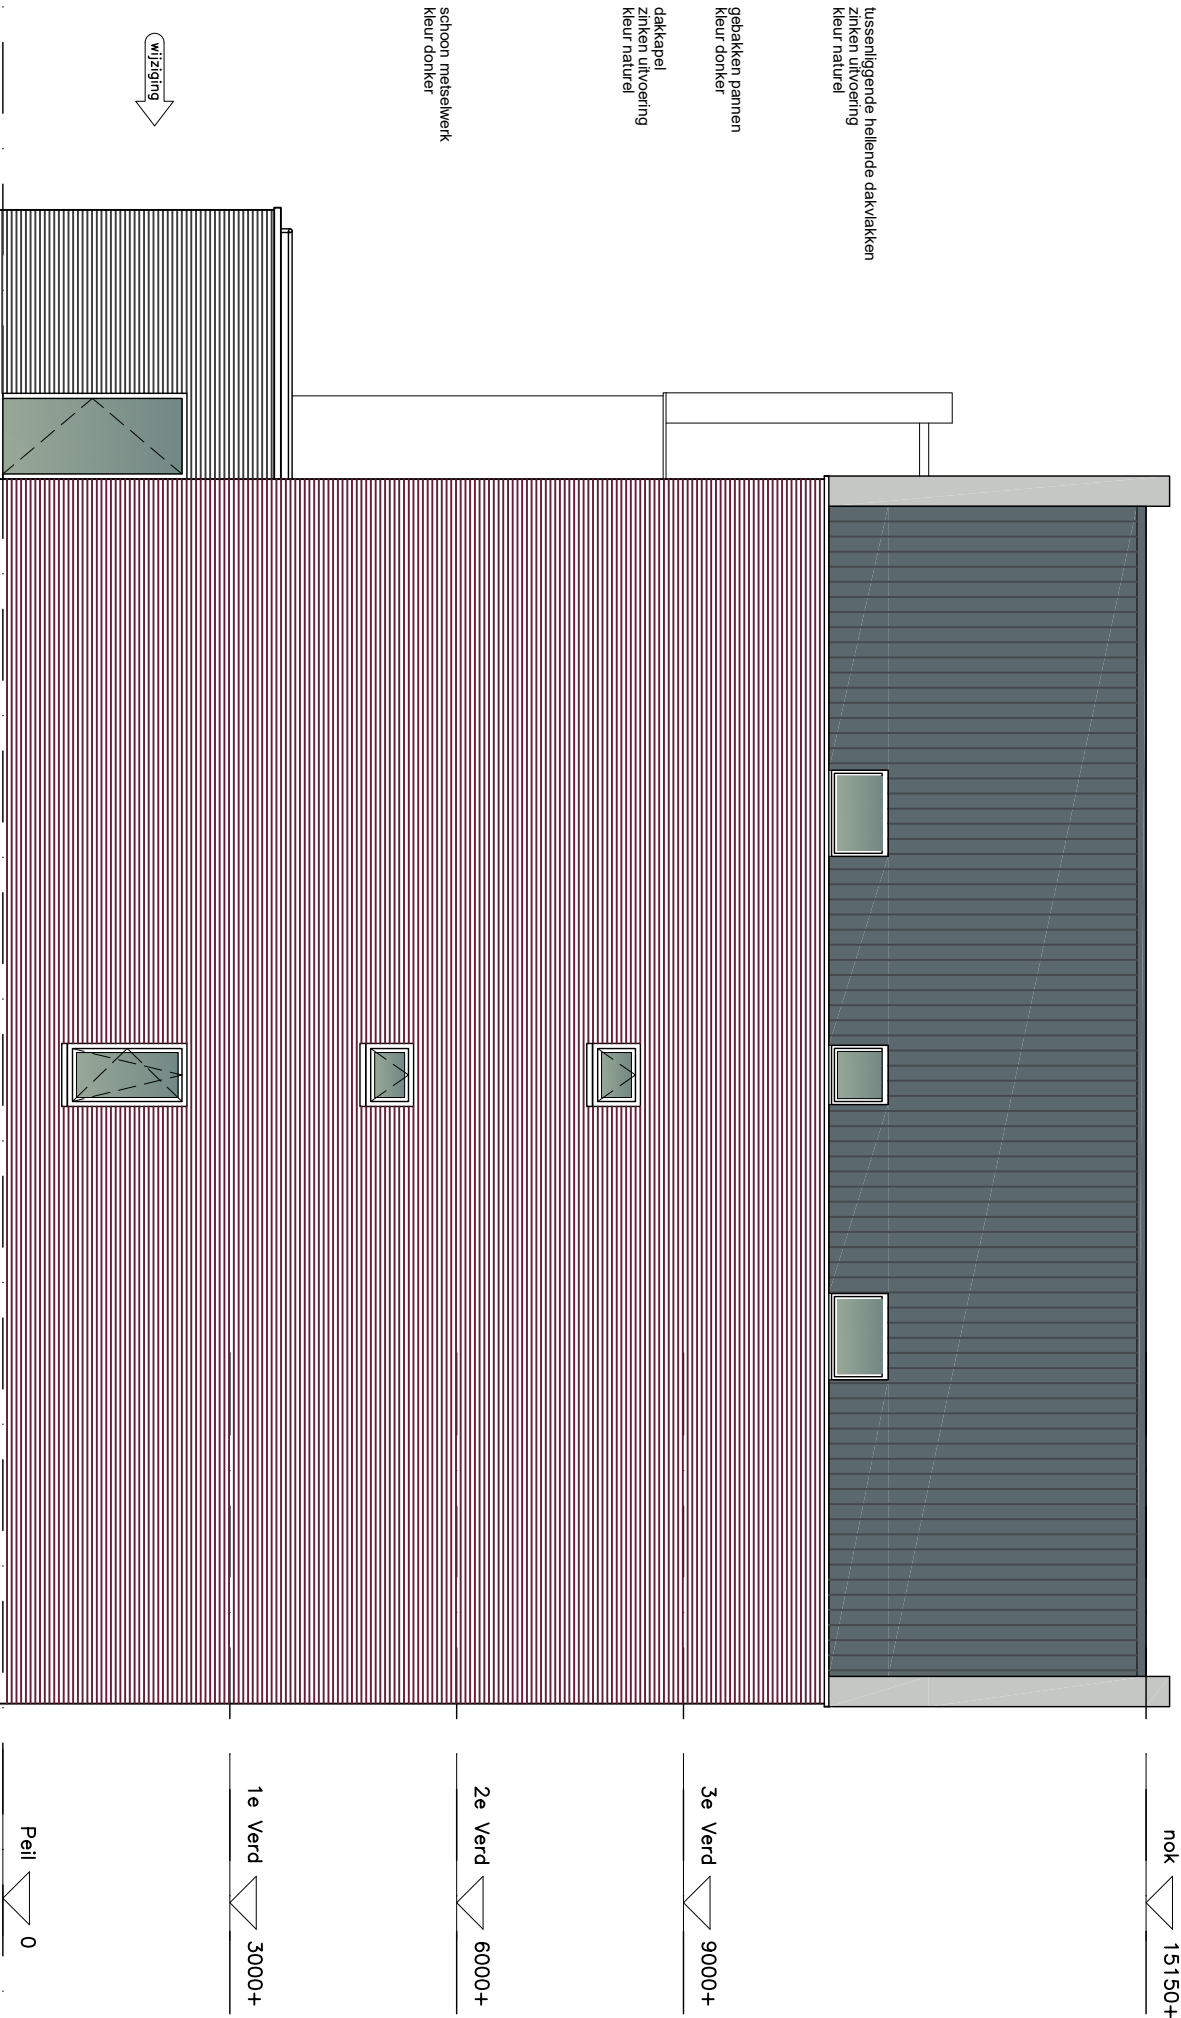

linker zijgevel aanzicht

