




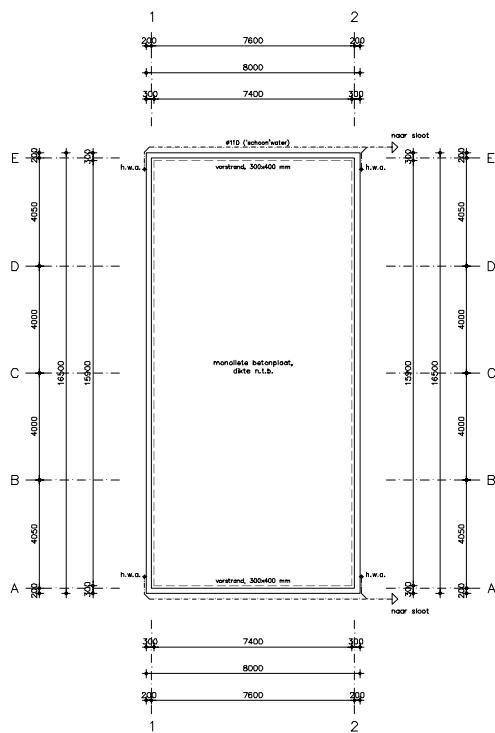

funderings-/vloerenplan
e.e.a. vigs. opgave constructeur

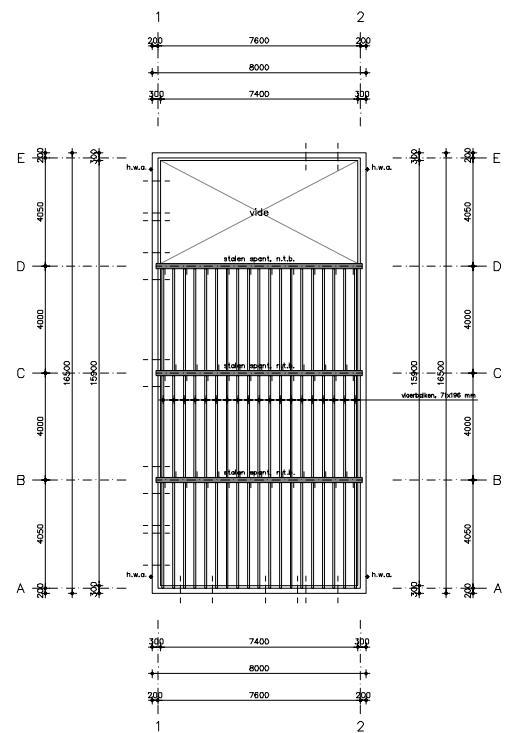

vloerenplan (entresol)
e.e.a. vigs. opgave constructeur
stalen balken in de buitengeval galvaniseren

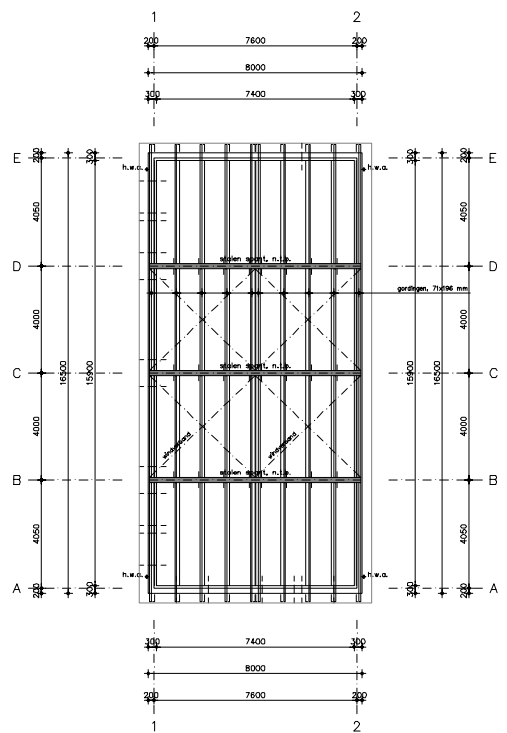

kapplan
e.e.a. vigs. opgave constructeur

N.R.	RUIMTE	opp. m ²	BOUWBESLUIT	verl. dm ³ /a
0.1	schuur	117.7	bergruimte	105.9
1.1	entresol	56.4	bergruimte	50.8
netto gebruiksovervloek		: 174 m ²		
bruto inhoud		: 719 m ³		

ALGEMEEN.	
Alle uitvoeringen schiedingsconstructie, Rc-waarde >= 3.5 m ² K/W	
vloerisolatie	: systeemvloer Rc >= 3.5 m ²
gevelisolatie	: steenwol Rc >= 3.5 m ²
dakisolatie	: polyurethaanschium Rc >= 3.5 m ²
Alle buiten beglazing in isolerende uitvoering, U=1.2 w/m ² K.	
Luchtvervalsing van een verhuissysteem volgens artikel 3.46	
Alle ventilatie roosters volgens NEN 1087	
Alle kozijnen, ramen & deuren volgens politiekeuners.	
HSB-wanden met getrapte wand	

BRANDWEEREISEN.		
* COMPARTIMENTERING *		
berging	80 min. brandwerend	✕ — ✕
gebouw	30 min. brandwerend	— — —
woonhale	zelfsluitend	~~~~~
	afsluitend met begrenzer	~~~~~
	spiegelraadglas 6 mm dik	— — —
	rookverluchting	⊕
	brandblussingspel 20-6-20 mtr.	⊕ — ⊕
	koelzuurnieuwblusser	⊕
	poederblusser	⊕

