



Campus Sloterdijk plan Gatwick

Windklimaatonderzoek met behulp van CFD

Campus Sloterdijk plan Gatwick

Windklimaatonderzoek met behulp van CFD



opdrachtgever	Rijksvastgoedbedrijf
rapportnummer	G 18913-2-RA-002
datum	17 juni 2022
referentie	CE/MHen//G 18913-2-RA-002
verantwoordelijke	ir. C.I. Esmeijer
opsteller	MSc M.B. Hendriks +31858228642 m.hendriks@peutz.nl

peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 85 822 86 00, mook@peutz.nl, www.peutz.nl

kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2008

mook – zoetermeer – groningen – düsseldorf – dortmund – berlijn – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Normstelling en uitgangspunten	7
2.1	Beslismodel NEN 8100	7
2.2	Windhinder en windgevaar volgens NEN 8100	7
2.2.1	Windhinder	7
2.2.2	Windgevaar	8
2.3	Windklimaat op de locatie	9
2.4	Simulatie windsnelheden met CFD	11
3	Rekenresultaten	12
3.1	Bestaande situatie	12
3.2	Geplande situatie	14
3.3	Bestemmingsplanvolume	16
3.4	Windklimaat ter plaatse van nabij gelegen terrassen	18
4	Samenvatting en conclusies	20

1 Inleiding

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf is met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) een indicatief onderzoek verricht naar de te verwachten windklimaatssituatie rondom het plan Gatwick te Amsterdam Sloterdijk. Dit document is een vervolg op G 18913-2-RA en bevat tevens een berekening van de complete invulling volgens het bestemmingsplan.

Voor het vervaardigen van de CFD modellen is onder meer gebruik gemaakt van door het Rijksvastgoedbedrijf aangeleverde 3D modellen ("211101_gebouwmodel Gatwick_voor gemeente.skp" ontvangen op 18-11-2021) en ("20220510 Gatwickstraat 1 GVB - zienswijze volume en bouwhoogte v8.skp" ontvangen op 17-05-2022). De stedenbouwkundige omgeving en de begroeiing is meegenomen aan de hand van gegevens uit openbare bronnen. In totaal is een gebied gemodelleerd is van circa 1400 bij 1350 meter.

Het doel van het onderzoek was het vaststellen en beoordelen van het te verwachten windklimaat in de directe omgeving van de geplande bebouwing. Ter referentie is ook het windklimaat voor de bestaande bebouwingssituatie uitgerekend. In figuren 1.1, 1.2 en 1.3 zijn de gehanteerde modellen voor de situaties getoond. Tevens is gekeken naar eventuele invloed op het windklimaat op de terrassen van het naastgelegen gebouw (Quarter Podium).

Voor de opzet van het onderzoek en de beoordeling van het windklimaat is uitgegaan van de Nederlandse norm NEN 8100:2006 *Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving*.

In dit rapport wordt verslag gedaan van het verrichte onderzoek waarbij de volgende indeling is gehanteerd. In hoofdstuk 2 worden de normstelling en uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden gepresenteerd in hoofdstuk 3 van dit rapport. Tot slot is in hoofdstuk 4 een samenvatting van het onderzoek opgenomen en worden conclusies gegeven.


f1.1 *Het gehanteerde 3D-model van de geplande bebouwing*



f1.2 *Het gehanteerde 3D-model van de bestaande bebouwing*



f1.3 Het gehanteerde 3D-model van het uitgangspunt van het bestemmingsplan

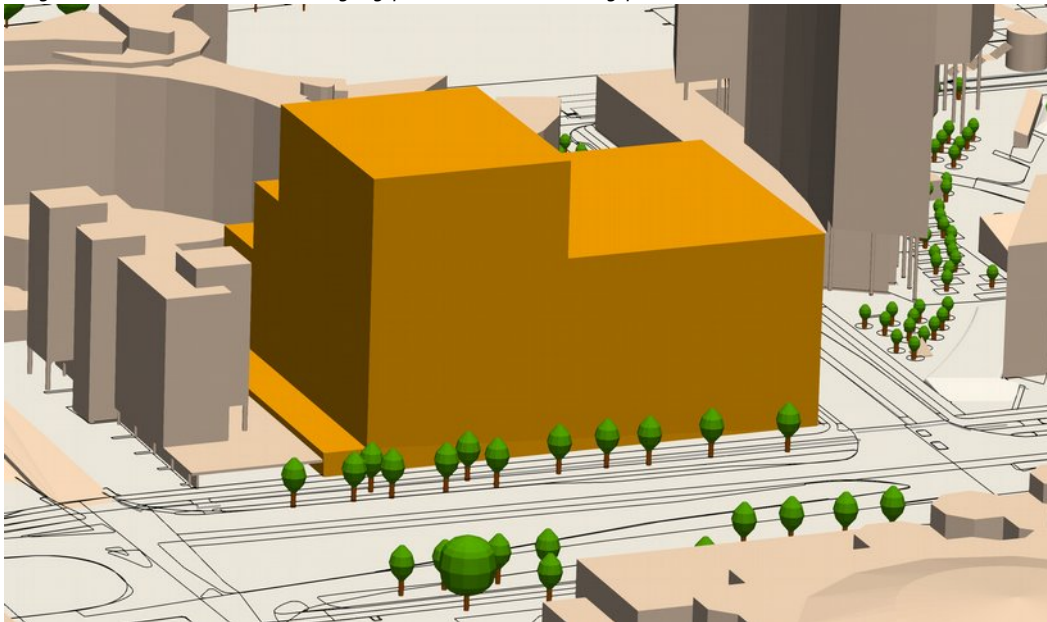

2 Normstelling en uitgangspunten

2.1 Beslismodel NEN 8100

De beoordeling van het windklimaat met betrekking tot windhinder en windgevaar, is in Nederland vastgelegd in de norm NEN 8100. Om te bepalen of windhinder en/of windgevaar te verwachten is, kan in eerste instantie gebruik worden gemaakt van het beslismodel in de NEN 8100. Hierin wordt onder meer beschreven in welke situaties windklimaatonderzoek nodig is. Voor gebouwen met een hoogte vanaf 30 meter wordt nader onderzoek met CFD- of windtunnelsimulatie noodzakelijk geacht. Gezien de geplande bouwhoogte van 39 meter wordt het uitvoeren van een windklimaatonderzoek als noodzakelijk beschouwd.

2.2 Windhinder en windgevaar volgens NEN 8100

De gevoeligheid van de mens voor wind is sterk afhankelijk van de activiteit waarmee men bezig is. Bij een laag activiteitsniveau (bijvoorbeeld wachten bij een bushalte, op een terrasje zitten) zullen lagere windsnelheden als hinderlijk ervaren kunnen worden dan bij een hoger activiteitsniveau. In de NEN 8100 wordt voor de beoordeling van het windklimaat derhalve onderscheid gemaakt tussen verschillende activiteitenklassen. Bij hogere windsnelheden kan tevens sprake zijn van gevaarlijke situaties zoals evenwichtsverlies bij het passeren van gebouwhoeken en dergelijke. Hiervoor wordt getoetst aan het specifieke gevaarcriterium.

2.2.1 Windhinder

Windhinder is iets wat in geen geval geheel te voorkomen is: als het stormt is de wind hinderlijk, wat voor maatregelen er ook getroffen worden. Het is daarom ook de kans op windhinder, die maatgevend gehouden wordt voor de beoordeling van het windklimaat. Voor windhinder wordt een drempelwaarde $v_{DR,H}$ aangehouden van 5 m/s uurgemiddelde windsnelheid op loop- of verblijfsniveau. Bij deze windsnelheid gaan mechanische effecten bij de ervaring van het windklimaat een rol spelen zoals bijvoorbeeld het omslaan van paraplu's, in de ogen waaien van stof en in meer extreme vorm het dichtwaaien van een autoportier en dergelijke.

Aan de hand van onderstaande tabel 2.1, afkomstig uit de NEN 8100, wordt een beoordeling gegeven van de te verwachten mate van windhinder.

t2.1 Criteria windhinder volgens NEN 8100

Overschrijdingskans $p(v_{\text{LOK}} > v_{\text{DR,H}})$ in procenten van het aantal uren per jaar	Kwaliteitsklasse	Activiteit		
		I. Doorlopen	II. Slenteren	III. Langdurig zitten
< 2,5	A	Goed	Goed	Goed
2,5 – 5	B	Goed	Goed	Matig
5 – 10	C	Goed	Matig	Slecht
10 – 20	D	Matig	Slecht	Slecht
≥ 20	E	Slecht	Slecht	Slecht

Afhankelijk van de activiteitenklasse wordt de waardering van het lokale windklimaat gekwalificeerd met 'goed', 'matig' of 'slecht' (zie tabel 2.1). Bij een goed windklimaat ondervindt men geen overmatige windhinder. In een situatie zonder overmatige windhinder heeft het merendeel van het publiek onder normale omstandigheden geen last van windhinder. Bij een matig windklimaat ervaart men af en toe overmatige windhinder. In een slecht windklimaat ervaart men regelmatig overmatige windhinder. In een dergelijke situatie heeft het merendeel van het publiek last van windhinder. Er wordt naar gestreefd, om binnen de verschillende activiteitenklassen, een goed, eventueel nog matig windklimaat te realiseren.

Opgemerkt wordt dat de natuurlijke gebruiksmomenten van terrassen en buitenruimten doorgaans niet vaak samenvallen met ongunstige windomstandigheden. Zo zal een relatief groot deel van voorkomende windhinder optreden in de winter. In de norm wordt daar geen rekening mee gehouden. Op terrassen en buitenruimten wordt om deze reden meestal uitgegaan van het criterium voor slenteren in plaats van langdurig zitten, met een streefwaarde van minder dan 5%.

2.2.2 Windgevaar

Voor windgevaar wordt 15 m/s uurgemiddelde windsnelheid als drempelwaarde $v_{\text{DR,G}}$ gehanteerd. Op basis van tabel 2.2, afkomstig uit de NEN 8100, wordt bepaald of sprake is van windgevaar.

t2.2 Criteria windgevaar volgens NEN 8100


Overschrijdingskans $p(v_{\text{LOK}} > v_{\text{DR,G}})$ in procenten van het aantal uren per jaar	Kwalificatie
$0,05 < p < 0,30$	Beperkt risico
$p \geq 0,30$	Gevaarlijk

De norm stelt: "Situaties waarvoor een overschrijdingskans geldt van $0,05 < p < 0,30$ mogen alleen worden geaccepteerd als deze vallen binnen activiteiten klasse I (doorlopen). Voor activiteiten klasse II en III geldt de eis $p \leq 0,05$. Situaties met een overschrijdingskans van $p \geq 0,30$ zijn evident gevaarlijk en behoren te allen tijde te worden vermeden; het publiek mag hier niet aan worden blootgesteld."

2.3 Windklimaat op de locatie


Voor de vertaling van de resultaten van de berekeningen naar de werkelijke situatie wordt gebruik gemaakt van een windstatistiek. De NEN 8100 verwijst voor de benodigde meteogegevens naar de NPR 6097:2006 *Toepassing van de statistiek van de uurgemiddelde windsnelheden voor Nederland*. Met behulp van de bijbehorende software wordt voor de specifieke locatie een windstatistiek berekend op basis van meteogegevens van een groot aantal meteostations en gegevens omtrent terreinruwheden tot 6 km afstand van het plan. De terreinruwheden van het omliggend gebied worden per categorie weergegeven in figuur 2.1. De kleur geeft de terreinruwheid aan, rood staat bijvoorbeeld voor stedelijk bebouwd gebied.

f2.1 Terreinruwheid tot 6 km afstand volgens NPR 6097

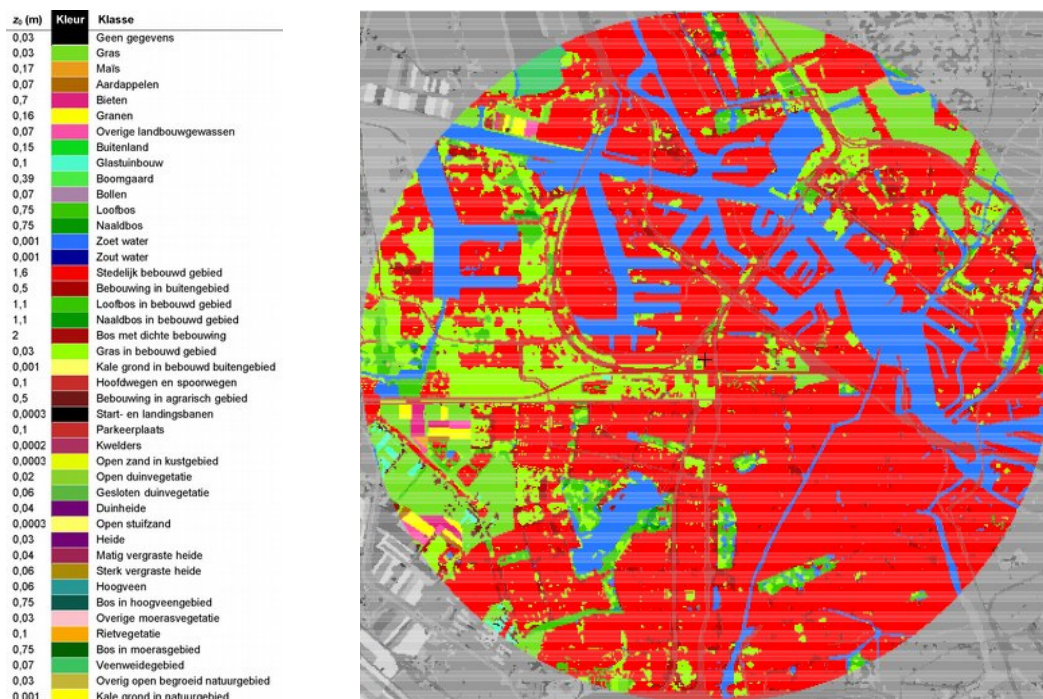

In figuur 2.2 is de op basis van de NPR 6097 berekende windroos op 60 meter hoogte boven de betreffende locatie weergegeven. In de windroos wordt de kans op het voorkomen van wind uit een bepaalde richting weergegeven alsmede de verdeling van windsnelheden binnen de betreffende richtingen. Uit de windroos en onderstaande windstatistiek (tabel 2.3) blijkt dat op de planlocatie met name bij wind uit het zuiden tot westen de hoogste windsnelheden optreden en dat de wind relatief vaak uit het zuidwesten (210° en 240°) komt. De zuidwesten wind is hiermee voor een groot deel bepalend voor het windklimaat op de planlocatie.

f2.2 Windroos betreffende locatie volgens NPR 6097

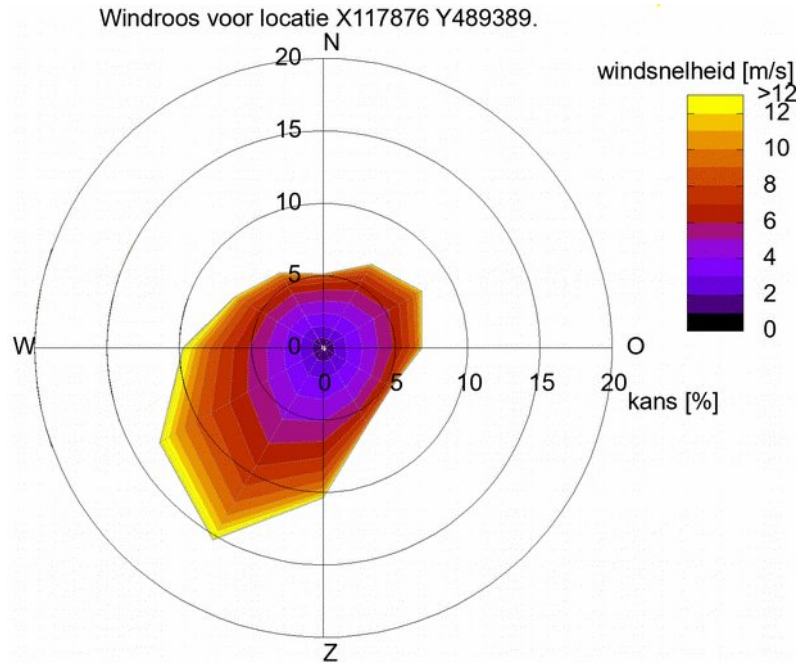

t2.3 Windstatistiek van de betreffende locatie volgens NPR 6097

Distributief overzicht windsnelheden 60 meter op basis van NPR 6097 in uren per jaar											
Positie	X117876 Y489389 Jaar 1963-2002										
	totaal aantal uren: 8765.9 gemiddelde windsnelheid (m/s): 5.5										
wind snelheid	Noord 0°	30°	60°	Oost 90°	120°	150°	Zuid 180°	210°	240°	West 270°	330°
0.0 - 0.9	14.6	13.8	16.1	16.8	20.0	19.7	17.5	18.9	16.0	15.7	16.4
1.0 - 1.9	49.8	49.7	53.1	51.8	58.1	61.8	65.8	63.6	57.0	54.2	55.1
2.0 - 2.9	68.9	70.2	79.2	76.8	86.8	92.9	104.0	106.8	84.7	78.4	74.2
3.0 - 3.9	80.5	94.7	96.0	93.3	89.7	102.2	126.9	142.1	108.1	93.9	82.6
4.0 - 4.9	74.8	90.2	111.3	97.2	81.7	93.6	133.1	168.4	127.2	105.3	88.9
5.0 - 5.9	63.7	83.9	101.7	87.5	60.7	67.3	117.9	170.5	140.3	106.4	75.7
6.0 - 6.9	43.4	69.1	75.3	61.7	42.0	43.9	99.2	158.1	127.3	93.1	67.0
7.0 - 7.9	27.3	46.2	53.6	44.7	25.6	28.5	81.1	140.2	128.5	82.4	54.1
8.0 - 8.9	14.3	28.2	42.3	32.8	10.1	16.5	60.3	113.5	108.4	63.5	39.0
9.0 - 9.9	7.1	20.1	28.1	17.6	3.8	8.5	41.5	88.3	81.2	47.8	25.8
10.0 - 10.9	3.5	10.3	16.5	9.4	1.3	3.7	28.3	65.2	59.0	32.8	16.5
11.0 - 11.9	2.0	5.2	10.7	6.4	0.5	1.3	16.9	45.0	45.4	27.1	9.6
12.0 - 12.9	1.5	2.5	6.5	2.2	0.3	0.7	9.1	30.1	28.0	19.2	5.7
13.0 - 13.9	0.5	1.6	1.4	0.8		0.2	4.8	16.1	17.9	13.8	2.4
14.0 - 14.9		0.4	0.7	0.6			1.8	8.4	9.9	9.0	1.3
15.0 - 15.9		0.1	0.3	0.1			1.1	4.3	5.9	5.7	0.8
16.0 - 16.9			0.1	0.1			0.6	2.3	2.8	3.0	0.2
17.0 - 17.9							0.4	1.1	1.8	2.0	0.2
18.0 - 18.9								0.6	1.2	0.9	0.2
19.0 - 19.9								0.1	0.3	0.6	0.1
20.0 - 20.9									0.2	0.3	0.1
21.0 - 21.9									0.1	0.1	
22.0 - 22.9									0.1		
23.0 - 23.9									0.1	0.1	
24.0 - 24.9											
25.0 - 25.9											
26.0 - 26.9											
27.0 - 27.9											
28.0 - 28.9											
29.0 - 29.9											
30.0 - 30.9											
31.0 - 31.9											
32.0 - 32.9											
33.0 - 33.9											
34.0 - 34.9											
35.0 - 35.9											
36.0 - 36.9											
37.0 - 37.9											
38.0 - 38.9											
39.0 - 39.9											
aantal uren	451.9	586.2	692.9	599.8	480.6	540.8	910.3	1343.6	1151.4	855.3	624.3
gemiddelde snelheid	4.4	5.0	5.2	4.9	4.0	4.2	5.4	6.3	6.6	6.2	5.2

2.4 Simulatie windsnelheden met CFD

Voor het uitvoeren van een windklimaatonderzoek beschikt Peutz over een eigen windtunnel. Als het gaat om relatief eenvoudige bebouwingssituaties, of bebouwingssituaties waar op voorhand van wordt verwacht dat geen grote windproblemen op gaan treden, kan worden volstaan met een numerieke simulatie met Computational Fluid Dynamics (CFD). In deze situatie is in overleg met de opdrachtgever van deze onderzoeksmethode uitgegaan. De rekenmethode is aan de hand van eerder uitgevoerde windtunnelprojecten gevalideerd.

De grenslaagstroming die in de praktijk (bij neutrale stabiliteit ten aanzien van het temperatuurprofiel) aanwezig is wordt aan de rand van het CFD-model opgewekt zodat het juiste windprofiel (afhankelijk van de terreinruwheid) wordt gesimuleerd. Verfijning van de lokale windsituatie vindt plaats door de direct omliggende bebouwing en begroeiing mee te modelleren.

De windsnelheden rondom het project worden met het CFD-model voor 12 windrichtingen berekend. Met behulp van de windstatistiek voor de bouwlocatie, zoals berekend in navolging van de NPR 6097, wordt vervolgens per windrichting de overschrijdingskans voor de kritische uurgemiddelde windsnelheden van 5 en 15 m/s voor respectievelijk windhinder en windgevaar bepaald. De totale overschrijdingskans is de som van de overschrijdingskansen per windrichting, ook wel de hinderkans en de gevaarkans genoemd. Deze worden vervolgens getoetst aan de NEN 8100 om het lokale windklimaat te kunnen beoordelen.

In bijlage 1 is het technisch inlegvel, conform de NEN 8100, opgenomen. Het technisch inlegvel bevat een aantal rubrieken en aandachtspunten die een kort, schetsmatig overzicht geven van de relevante zaken van de CFD-berekeningen.


3 Rekenresultaten

Het windklimaat wordt beoordeeld op basis van de uitgevoerde CFD-berekeningen, de windstatistiek van de betreffende locatie en de grenswaarden zoals beschreven in de paragrafen 2.2.1 en 2.2.2 betreffende windhinder en windgevaar. In de volgende paragrafen worden de windklimaat resultaten voor de bestaande situatie, geplande situatie en de maatvoering van het bestemmingsplan gepresenteerd.

3.1 Bestaande situatie

In figuur 3.1 is een aanzicht gegeven van het rekengrid ter plaatse van de bestaande bebouwing bij de planlocatie.


f3.1 Aanzicht oppervlakte grid rekenmodel bestaande situatie

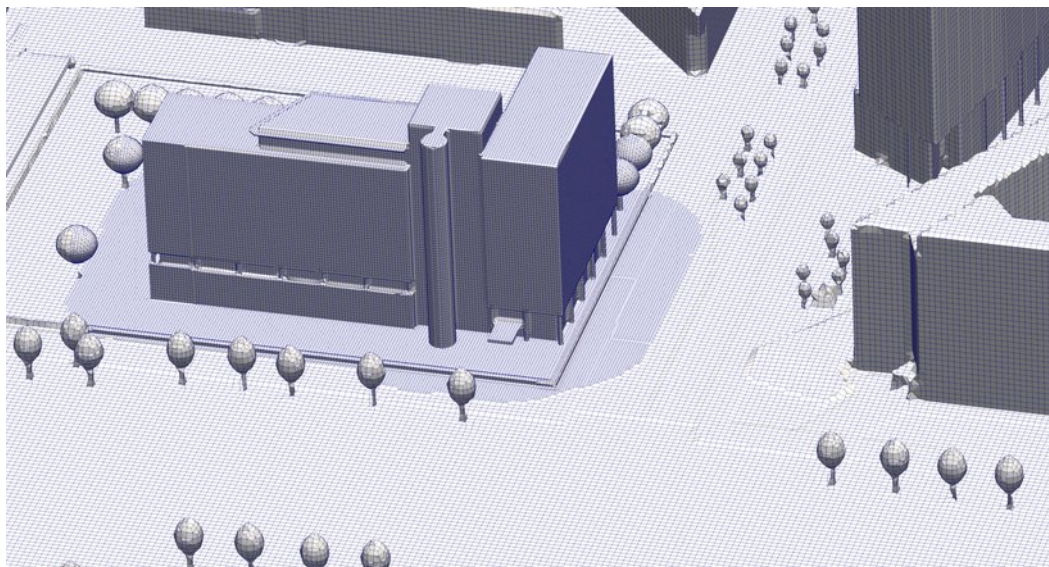

In figuur 3.2 wordt in een horizontale doorsnede op hoofdhoogte (1,75 meter boven plaatselijk maaiveldniveau) de berekende hinderkans met kleurcontouren voor de bestaande bebouwingssituatie weergegeven. De kleuren zijn afgestemd op de beoordelingscriteria uit de NEN 8100. Bij de beoordeling van het windklimaat wordt onderscheid gemaakt tussen de categorieën doorlopen en slenteren. Het criterium voor slenteren is van toepassing bij de gebouwentrees, verder wordt het criterium voor doorlopen gehanteerd. In slentergebieden wordt een hinderkans van minder dan 5%, overeenkomend met een beoordeling goed, nagestreefd. Het criterium voor langdurig zitten is niet toegepast.

Het aspect windgevaar wordt alleen tekstueel beoordeeld.

f3.2 Het heersende windklimaat in de bestaande bebouwingssituatie, beoordeeld volgens de NEN 8100

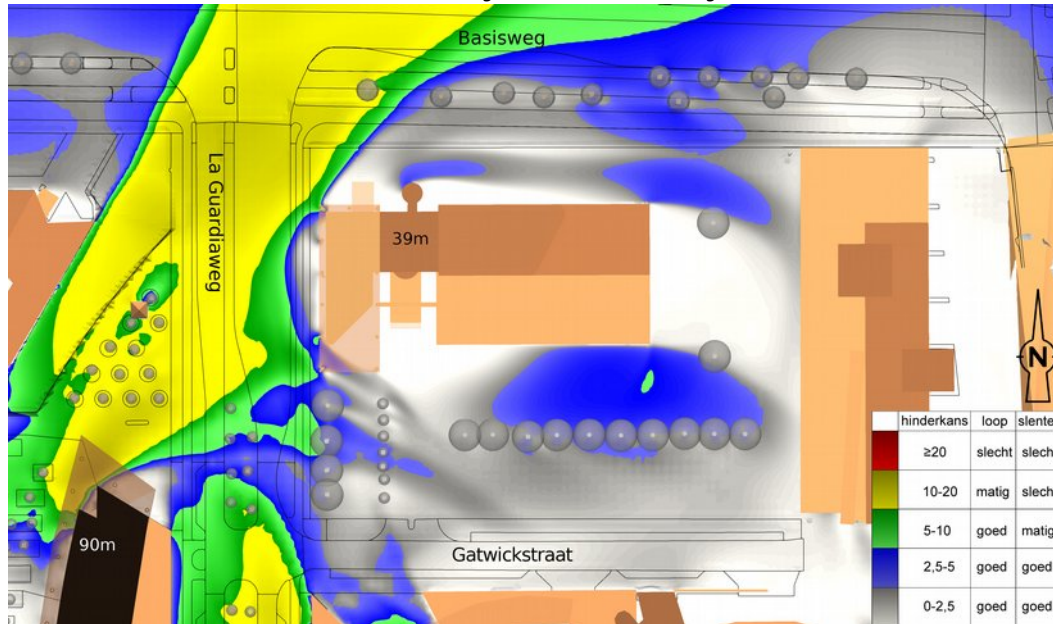


Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat in de bestaande situatie het windklimaat op de planlocatie grotendeels goed is voor lopen. Alleen op en rond de La Guardiaweg volgt uit de berekeningen dat er sprake is van veel windhinder. Dit komt door de hoogte en oriëntatie van de bestaande hoogbouw (o.a. de 90 meter hoge toren) ten zuidwesten van de planlocatie. Het plaatselijk matige windklimaat op de voet- en fietspaden parallel aan de La Guardiaweg en Basisweg is dus voornamelijk niet ten gevolge van het bestaande 39 meter hoge Gatwick gebouw.

Op basis van de berekeningen wordt er in de huidige situatie geen overschrijding van het gevaarcriterium bij de planlocatie verwacht.


3.2 Geplande situatie

In figuur 3.3 is een aanzicht gegeven van het rekengrid ter plaatse van de geplande bebouwing. Het verwachte windklimaat is getoond in figuur 3.4.

f3.3 Aanzicht oppervlakte grid rekenmodel geplande situatie

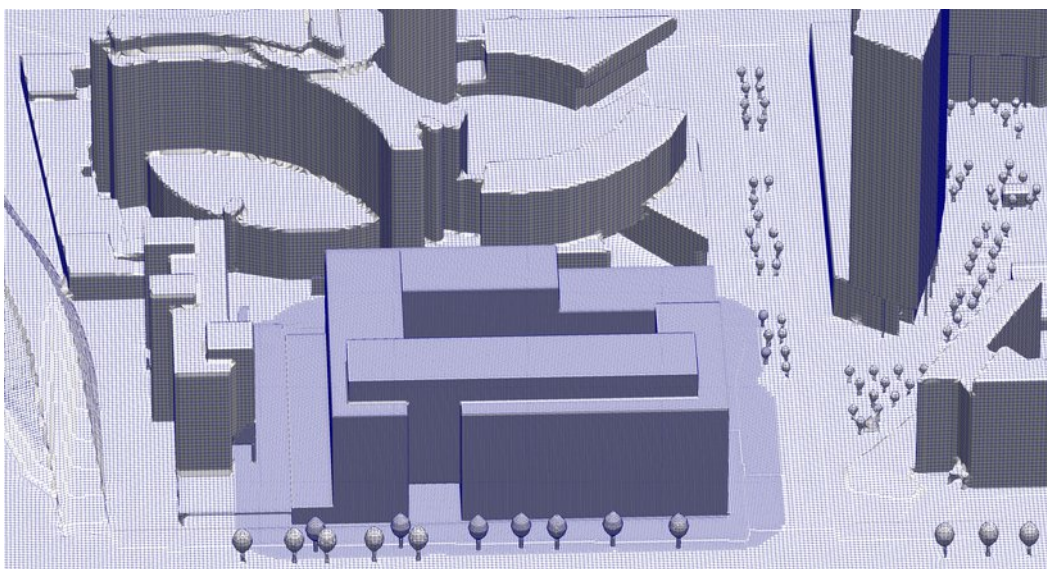

f3.4 Het te verwachten windklimaat in de geplande bebouwingssituatie, beoordeeld volgens NEN 8100

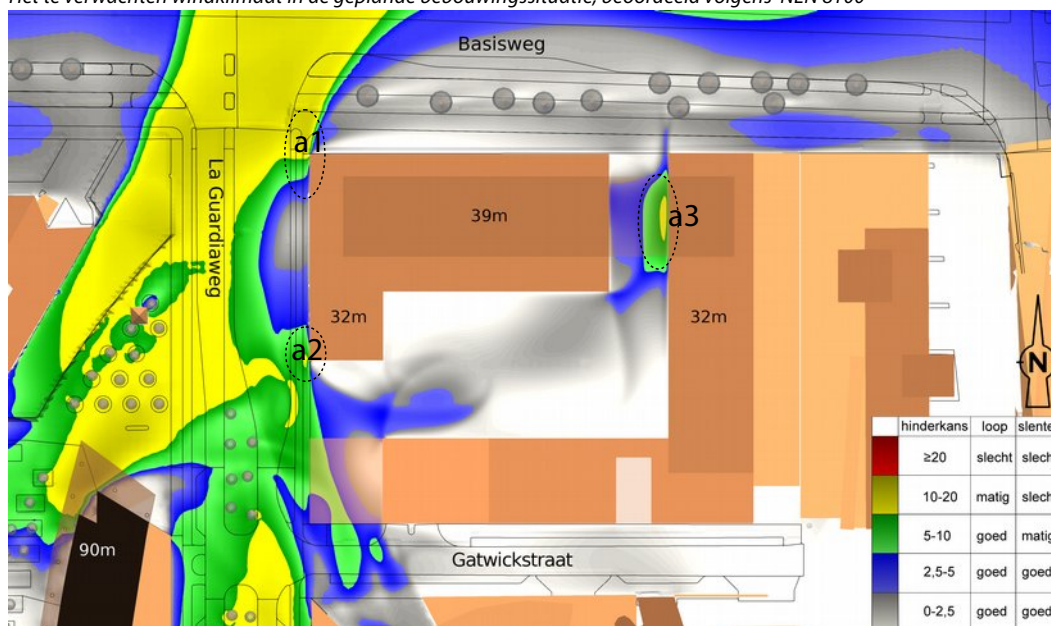

Uit figuur 3.4 kan worden opgemaakt dat het verwachte windklimaat in de geplande situatie vrij veel gelijkenis vertoont met de resultaten voor de huidige situatie. Enkele aandachtspunten zijn hieronder opgemerkt.


Bij de noordwestelijke en zuidwestelijke gebouwhoeken van het plan wordt een matig windklimaat voor lopen en matig tot slecht windklimaat voor slenteren verwacht, zie de omcirkelde gebieden a1 en a2. Hier worden gebouwentrees of andere windgevoelige functies derhalve afgeraden. Bij de onderdoorgang richting het binnenterrein/atrium is er een aandachtsgebied a3. Het windklimaat is hier plaatselijk matig voor lopen en matig tot slecht indien beoordeeld voor slenteren, wat het gebied dus minder geschikt maakt voor een windgevoelige functie zoals een entree. Mocht hier toch een entree worden gepland dan zou deze bijvoorbeeld verdiept in de gevel kunnen worden geplaatst, zodat een geleidelijke overgang plaatsvindt tussen het binnen- en buitenklimaat. Op het binnenterrein wordt een goed windklimaat verwacht.

Op basis van de berekeningen is er in het gebied rond het plan geen overschrijding van het gevaarcriterium te verwachten.


3.3 Bestemmingsplanvolume

In figuur 3.5 is een aanzicht gegeven van het rekengrid ter plaatse van de maatvoering voor het bestemmingsplan. Het verwachte windklimaat is getoond in figuur 3.6.

f3.5 Aanzicht oppervlakte grid rekenmodel maatvoering bestemmingsplan

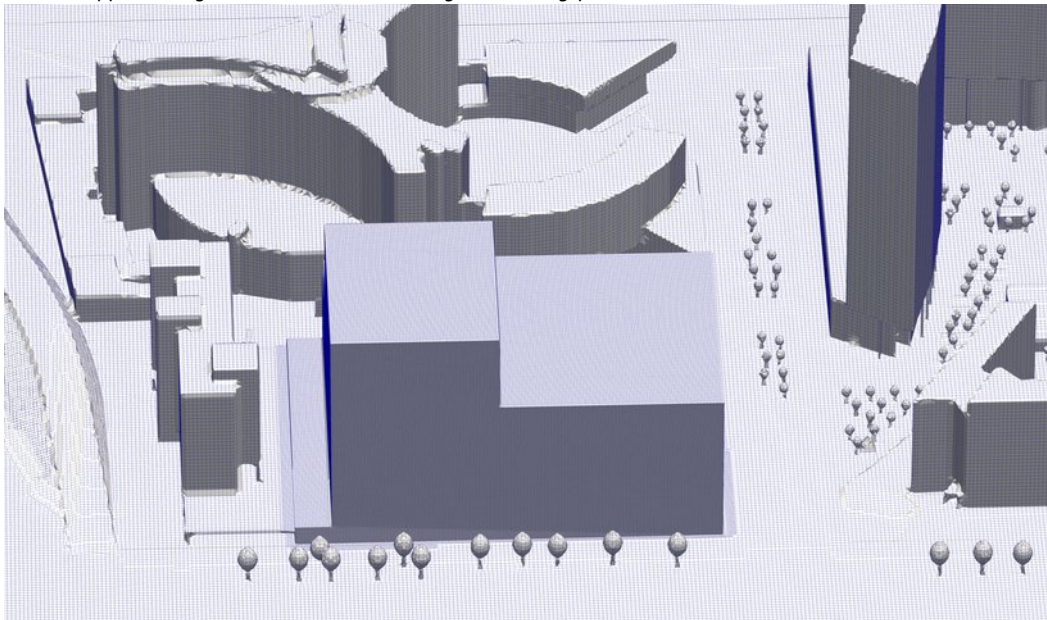

f3.6 Het te verwachten windklimaat naar de maatvoering van het bestemmingsplan, beoordeeld volgens NEN 8100

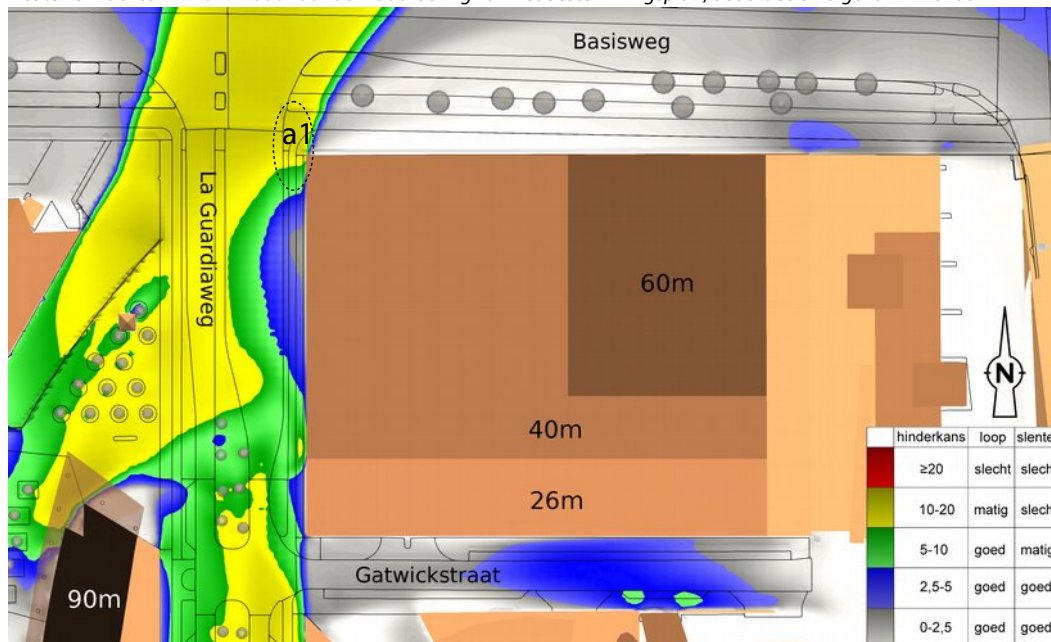

Uit figuur 3.6 kan worden opgemaakt dat het verwachte windklimaat in de maatgevende situatie veel gelijkenis vertoont met de resultaten voor de huidige en de geplande situatie. Enkele aandachtspunten zijn hieronder opgemerkt.


Bij de noordwestelijke gebouwhoek van het bestemmingsplanvolume wordt een matig windklimaat voor lopen en matig tot slecht windklimaat voor slenteren verwacht, zie het omcirkelde gebied a1. Hier worden gebouwentrees of andere windgevoelige functies derhalve afgeraden. Overeenkomend met de berekeningen in 3.1 en 3.2 wordt op de La Guardiaweg een matig windklimaat voor lopen en matig tot slecht windklimaat voor slenteren verwacht.

Op basis van de berekeningen is er in het gebied rond het plan geen overschrijding van het gevaarcriterium te verwachten.


3.4 Windklimaat ter plaatse van nabij gelegen terrassen

Ten oosten van de beoogde nieuwbouw zijn terrassen gelegen (o.m. Quarter Podium). Deze terrassen bevinden zich op een hoogte van ca. 3,6 m boven op de parkeergarage van het gebouw. Om te beoordelen in hoeverre zowel de geplande situatie als het bestemmingsplan volume het windklimaat eventueel beïnvloeden is hier een extra beoordelingsvlak op 1,75 m boven de terrassen aangebracht. In onderstaande afbeeldingen zijn de resultaten grafisch weergegeven.

f3.7 Het te verwachten windklimaat op de terrassen naar de maatvoering van het geplande ontwerp, beoordeeld volgens NEN 8100 (beoordelingsvlak 1,75 m boven terrasniveau)

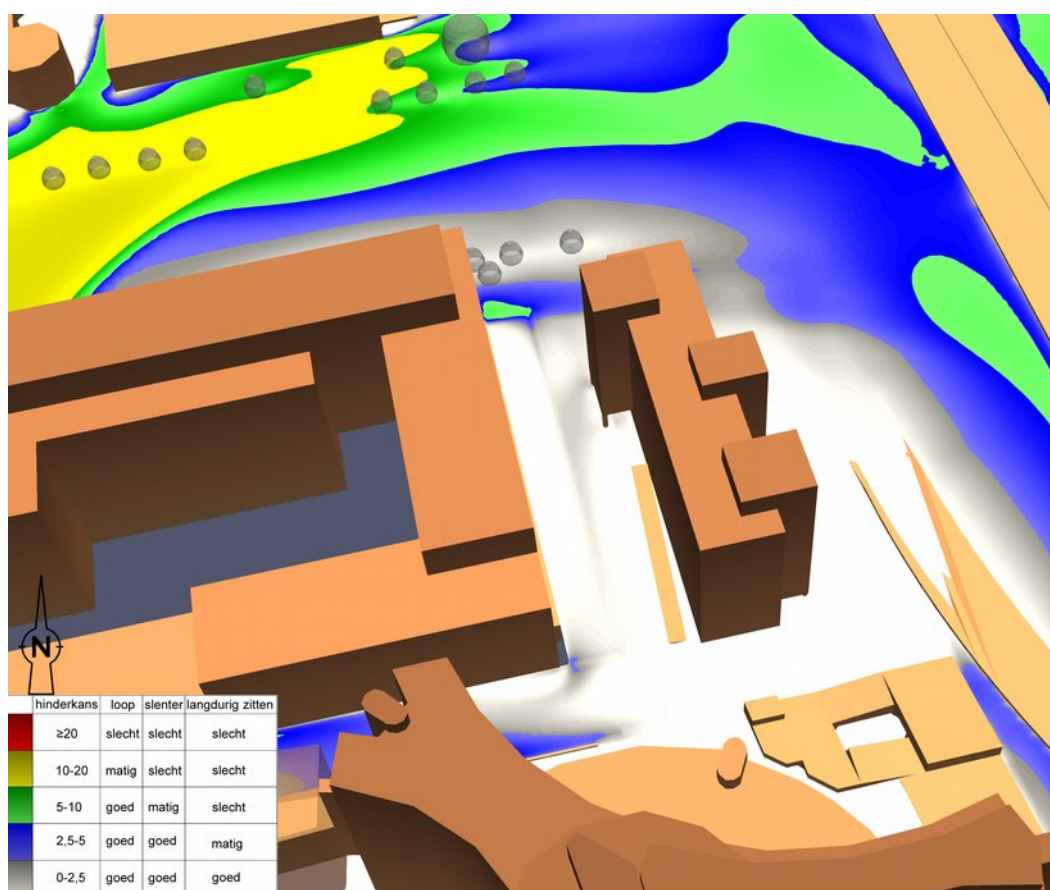

f3.8 Het te verwachten windklimaat op de terrassen naar de maatvoering van het bestemmingsplan, beoordeeld volgens NEN 8100 (beoordelingsvlak 1,75 m boven terrasniveau)

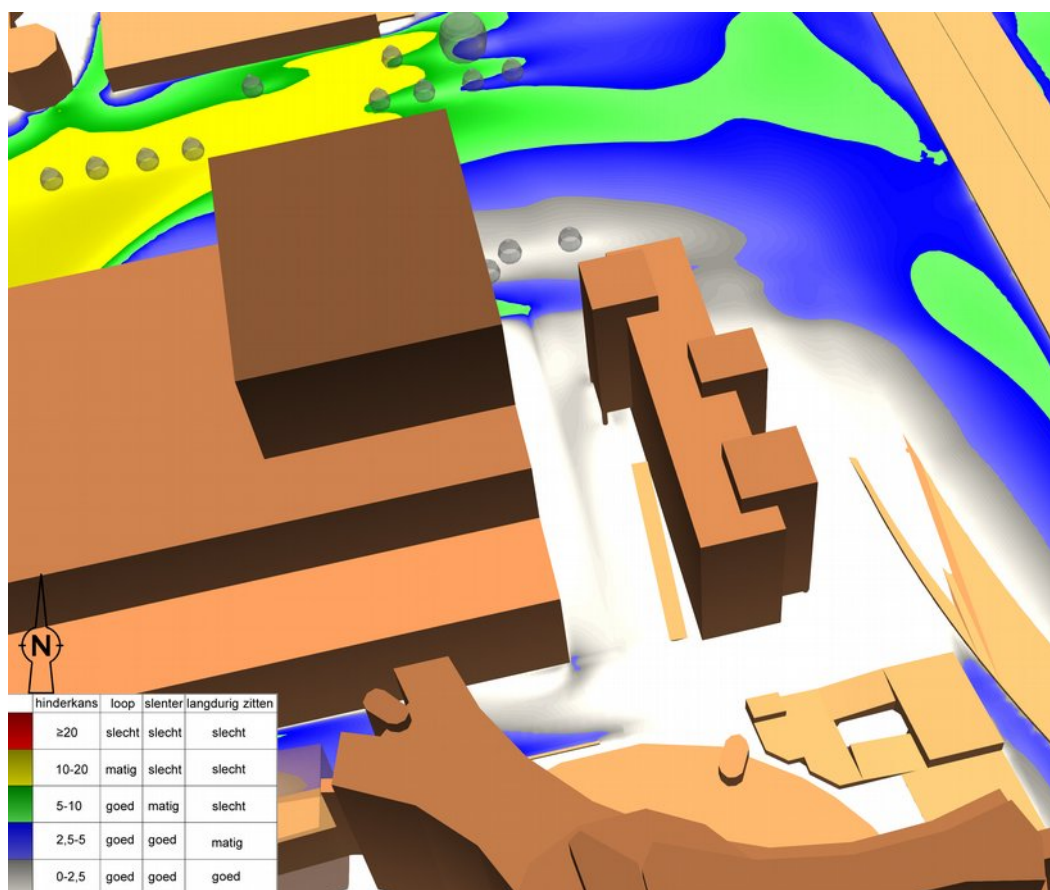

Uit de figuren 3.7 en 3.8 met daarop de resultaten ter hoogte van de terrassen maken we op dat het verwachte windklimaat ter plaatse van de terrassen in beide situaties, geplande nieuwbouw en bestemmingsplanvolume, als goed kan worden gekwalificeerd voor alle activiteiten-categoriën.


4 Samenvatting en conclusies

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf is met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) een indicatief onderzoek verricht naar de te verwachten windklimaatssituatie rondom het plan Gatwick te Amsterdam Sloterdijk. Het doel van het onderzoek was het vaststellen en beoordelen van het te verwachten windklimaat in de directe omgeving van de geplande bebouwing. Ter referentie is ook het windklimaat voor de bestaande bebouwingssituatie uitgerekend en voor het volledige bestemmingsplanvolume.

Voor de opzet van het onderzoek en de beoordeling van het windklimaat is uitgegaan van de Nederlandse norm NEN 8100:2006 *Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving*.

Uit de resultaten van het onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

- In de bestaande situatie is het windklimaat overwegend goed voor lopen op de planlocatie. Aan de zijde van de La Guardiaweg is bij de hoeken van het huidige gebouw plaatselijk sprake een matig windklimaat voor lopen.
- In de geplande situatie is het verwachte windklimaat tevens overwegend goed voor lopen rond het plan. Aandachtsgebieden zijn enkele gebouwhoeken van het plan en de onderdoorgang naar het binnenterrein. Het windklimaat is op deze plekken plaatselijk matig voor lopen en matig tot slecht voor slenteren. Windgevoelige functies zoals gebouwentrees worden er derhalve afgeraden. Indien hier toch een entree is gepland dan zou deze bijvoorbeeld verdiept in de gevel kunnen worden geplaatst.
- In het binnenterrein wordt een goed windklimaat verwacht.
- Bij de invulling volgens het bestemmingsplanvolume is het verwachte windklimaat overwegend goed voor lopen en slenteren. Aan de noordwestelijke hoek is het klimaat plaatselijk matig voor lopen en matig tot slecht voor slenteren.
- In alle berekende situaties is bij de planlocatie geen overschrijding van het windgevaarcriterium vastgesteld.
- Het te verwachten windklimaat ter plaatse van de verhoogde terrassen (oostelijk gelegen t.o.v. het plan) is voor zowel het bestemmingsplanvolume als voor het geplande ontwerp als goed te kwalificeren voor alle categorieën, inclusief langdurig zitten.

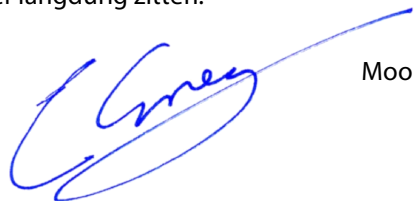

Mook,

Dit rapport bevat 20 pagina's

Bijlage 1: Technisch inlegvel numerieke simulatie

Bijlage 1

Technisch inlegvel numerieke simulatie

PEUTZ

Project	Projectgegevens			
Projectnaam	Campus Sloterdijk plan Gatwick			
Opdrachtgever	Rijksvastgoedbedrijf			
Projectleider	MSc M.B. Hendriks			
Datum	17 juni 2022			
Model	Algemene gegevens van het model			
Omvang gemodelleerd gebied	1400 x 1350 meter			
Kerngebied	het gebied rondom de geplande nieuwbouw			
Omgeving	bebouwing/begroeiing			
Afmetingen model	1500 x 1450 x 500 meter			
Blokkeringsgraad	<10%			
Gemodelleerd groen	jaargemiddelde situatie			
Onderzochte windrichtingen	12 (rondom in stappen van 30 graden)			
Onderzochte configuraties	huidige en geplande bebouwingssituatie			
Computeropstelling	Specifieke gegevens van gebruikte programmatuur			
Programmatuur	OpenFOAM 6			
	✓ FVM (eindige volume methode) — FEM (eindige elementen methode) — anders			
Algemeen	✓ drie-dimensionaal — twee-dimensionaal ✓ tijd-onafhankelijk — tijd-afhankelijk ✓ isothermisch — thermisch — passieve scalairs — actieve scalairs			
Rekenrooster	circa 27 miljoen cellen; verfijning t.p.v. de geplande bebouwing			
Turbulentiemodellering	k-ε-RNG-turbulentiemodel			
Convectieve differentieschema's	snelheidscomponenten: Gauss turbulentie grootheden: Gauss scalaire variabelen: -			
Randvoorwaarden	Gebruikte randvoorwaarden			
Instroomprofiel	logaritmisch snelheidsprofiel, windrichtingen 90° t/m 240°: z ₀ =0.7 m; overige windrichtingen z ₀ =0.5 m en bijbehorende profielen voor k en ε			
Uitlaat	constante druk			
Boven-/zijwanden	gesloten, wrijvingsloos			
Gegevensverwerking en -beoordeling	Informatie voor locatie en beoordeling windklimaat			
Amersfoortse coördinaten van de locatie	X = 117876 Y = 489389			
Toegepaste eisen	V _{DR} [m/s]	Gewenste kwaliteitsklasse	Overschrijdingskans [%]	Beoordeling
Voor comfort			p(V _{LOK} > v _{DR,H})	
Doorlopen	5,0	≤ D	< 20	≤ matig
Slenteren	5,0	≤ C	< 10	≤ matig
Zitten	5,0	≤ B	< 5	≤ matig
Regionale correctie	Geen correctie			
Voor gevaar			p(V _{LOK} > v _{DR,G})	
	15	n.v.t	0,05 < p < 0,30	beperkt risico
	15	n.v.t	p ≥ 0,30	gevaarlijk
Gepresenteerde resultaten		windhinder: figuren met p (V _{LOK} > v _{DR,H})-waarden, gevaar: tekstuele beoordeling		
Opmerkingen				