



Herontwikkeling Mercatorpark Amsterdam

Akoestisch onderzoek omgevingsgeluid

11 januari 2023

Kenmerk

R001-1286955CDJ-V04-los-NL

Verantwoording

Titel

Herontwikkeling Mercatorpark Amsterdam

Akoestisch onderzoek omgevingsgeluid

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Projectleider

Corien de Jongh

Auteur(s)

Lennart Voortman en Katherine Mesdag

Projectnummer

1286955

Aantal pagina's

84 (exclusief bijlagen)

Datum

11 januari 2023

Handtekening



Colofon

TAUW bv

Zekeringstraat 43g

Postbus 20748

1001 NS Amsterdam

T +31 20 60 63 22 2

E info.amsterdam@tauw.com

Inhoud

1	Inleiding	7
1.1	Aanleiding en doel	7
1.2	Omschrijving van de situatie.....	7
2	Wettelijk kader	9
2.1	Wet geluidhinder.....	9
2.1.1	Grenswaarden Wet geluidhinder en aftrek artikel 110g.....	9
2.1.2	Geluidbeleid gemeente Amsterdam.....	11
2.1.3	Amsterdamse praktijk	12
2.2	Activiteitenbesluit.....	13
2.3	Bouwbesluit 2012	13
3	Goede ruimtelijke ordening.....	14
3.1	VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'.....	15
3.1.1	Richtafstanden hindercontouren	15
3.1.2	Stappenplan.....	15
4	Uitgangspunten algemeen.....	16
4.1	Documenten, tekeningen en overige data.....	16
4.2	Situatie.....	17
5	Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer	17
5.1	Uitgangspunten	17
5.1.1	Verkeersgegevens	17
5.1.2	Rekenmethode.....	18
5.1.3	Rekenmodel.....	18
5.2	Resultaten oostelijke bebouwing (fase 1).....	18
5.2.1	A10.....	18
5.2.2	Jan van Galenstraat.....	19
5.2.3	Jan Evertsenstraat (inclusief tramverkeer)	19
5.2.4	Hoofdweg (inclusief tramverkeer)	19
5.2.5	Mercatorplein	19
5.2.6	Orteliuskade.....	20
5.2.7	Admiraal Helfrichstraat.....	20

5.2.8	Spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp	20
5.2.9	Samenvatting	20
5.3	Resultaten oostelijke + westelijke bebouwing (fase 2)	21
5.3.1	A10	21
5.3.2	Jan van Galenstraat	21
5.3.3	Jan Evertsenstraat (inclusief tramverkeer)	22
5.3.4	Hoofdweg (inclusief tramverkeer)	22
5.3.5	Mercatorplein	22
5.3.6	Orteliuskade	22
5.3.7	Admiraal Helfrichstraat	22
5.3.8	Spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp	23
5.3.9	Samenvatting	23
5.4	Maatregelen	23
5.4.1	Bronmaatregelen	24
5.4.2	Overdrachtsmaatregelen	25
5.4.3	Ontvangersmaatregelen	28
6	Akoestisch onderzoek 'alles-in-één-school'	29
6.1	Richtafstand VNG	30
6.2	Uitgangspunten	30
6.2.1	Representatieve bedrijfssituatie	30
6.2.2	Bronvermogens	32
6.2.3	Rekenmethode	32
6.2.4	Rekenmodel	33
6.3	Resultaten	34
6.4	Maatregelen	36
7	Akoestisch onderzoek horeca	36
7.1	Richtafstand VNG	37
7.2	Uitgangspunten	38
7.2.1	Representatieve bedrijfssituatie	38
7.2.2	Bronvermogens	38
7.2.3	Rekenmethode	38
7.2.4	Rekenmodel	38

7.3	Resultaten	39
8	Akoestisch onderzoek Sportplaza Mercator	41
8.1	Richtafstand VNG	44
8.2	Uitgangspunten	46
8.2.1	Representatieve bedrijfssituatie 1	46
8.2.2	Representatieve bedrijfssituatie 2	49
8.2.3	Geluidmetingen relevante geveldelen	49
8.2.4	Bronvermogens	51
8.2.5	Rekenmethode	51
8.2.6	Rekenmodel	51
8.3	Resultaten	54
8.3.1	Representatieve bedrijfssituatie 1	54
8.3.2	Representatieve bedrijfssituatie 2	55
8.4	Bestaande bedrijfsvoering	56
8.4.1	Representatieve bedrijfssituatie 1	56
8.4.2	Representatieve bedrijfssituatie 2	58
9	Akoestisch onderzoek LTS	60
9.1	Richtafstand VNG	61
9.2	Uitgangspunten	63
9.2.1	Representatieve bedrijfssituatie	63
9.2.2	Geluidmetingen relevante geveldelen	65
9.2.3	Bronvermogens	66
9.2.4	Rekenmethode	66
9.2.5	Rekenmodel	66
9.3	Resultaten	68
9.4	Bestaande bedrijfsvoering	69
10	Akoestisch onderzoek Reade	71
10.1	Richtafstand VNG	72
11	Akoestisch onderzoek kantoor gemeente	72
11.1	Richtafstand VNG	73
12	Resultaten en gecumuleerde geluidbelasting	74
12.1	Resultaten oostelijke bebouwing (fase 1)	75

12.1.1	Geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer	75
12.1.2	Geluidbelasting vanwege bedrijvigheid.....	77
12.2	Resultaten oostelijke + westelijke bebouwing (fase 2)	78
12.2.1	Geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer	78
12.2.2	Geluidbelasting vanwege bedrijvigheid.....	80
13	Toetsing beleid gemeente Amsterdam	81
14	Samenvatting met conclusies	82

Bijlage 1	Wet geluidhinder
Bijlage 2	Figuren
Bijlage 3	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 4	Resultaten weg- en railverkeer
Bijlage 5	Resultaten 'alles-in-één-school'
Bijlage 6	Resultaten horeca
Bijlage 7	Resultaten Sportplaza Mercator
Bijlage 8	Resultaten LTS met café / restaurant De School
Bijlage 9	Overzicht geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer en gecumuleerde geluidbelasting
Bijlage 10	Overzicht dove gevels, vast te stellen hogere waarden en benodigde geluidwering gevel
Bijlage 11	Geluidbelasting vanwege bedrijvigheid

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

In opdracht van de gemeente Amsterdam is door TAUW een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de herontwikkeling van het Mercatorpark in Amsterdam. De gemeente is voornemens een deel van de huidige bebouwing te slopen en circa 1.000 nieuwe woningen, een 'alles-in-één-school' en horeca te realiseren.

Het doel van het akoestisch onderzoek is om de geluidbelasting ten gevolge van de omliggende geluidbronnen inzichtelijk te maken.

Het wettelijk kader is opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de algemene uitgangspunten. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het akoestisch onderzoek weg- en railverkeer. In hoofdstukken 6 tot en met 11 wordt ingegaan op de diverse inrichtingen gelegen binnen het plangebied. Het betreft hier zowel de nieuw te realiseren inrichtingen als de bestaande inrichtingen. In hoofdstuk 12 worden de resultaten samengevat inclusief de gecumuleerde geluidbelasting. In hoofdstuk 13 worden de resultaten getoetst aan het geluidbeleid van de gemeente Amsterdam. Tot slot wordt in hoofdstuk 14 een samenvatting met conclusies weergegeven.

1.2 Omschrijving van de situatie


Het Mercatorpark wordt begrensd door de A10 (westzijde), de Jan van Galenstraat (noordzijde), de Orteliuskade (oostzijde) en de Jan Evertsenstraat (zuidzijde). Midden door het plangebied loopt de Admiraal Helfrichstraat. In figuur 1.1 is een luchtfoto van het plangebied weergegeven inclusief de ligging van de voor het plangebied relevante wegen.

Het plangebied ligt binnen de geluidzones van de volgende wegen:

- A10
- Jan van Galenstraat
- Jan Evertsenstraat (inclusief tramverkeer)
- Hoofdweg (inclusief tramverkeer)
- Mercatorplein

Het plangebied is tevens gelegen binnen de geluidzone van het spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp.

In het kader van de Wet geluidhinder (hierna Wgh) wordt de geluidbelasting vanwege het verkeer op deze (spoor)wegen onderzocht. Een uitgebreide toelichting op de Wet geluidhinder is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport.

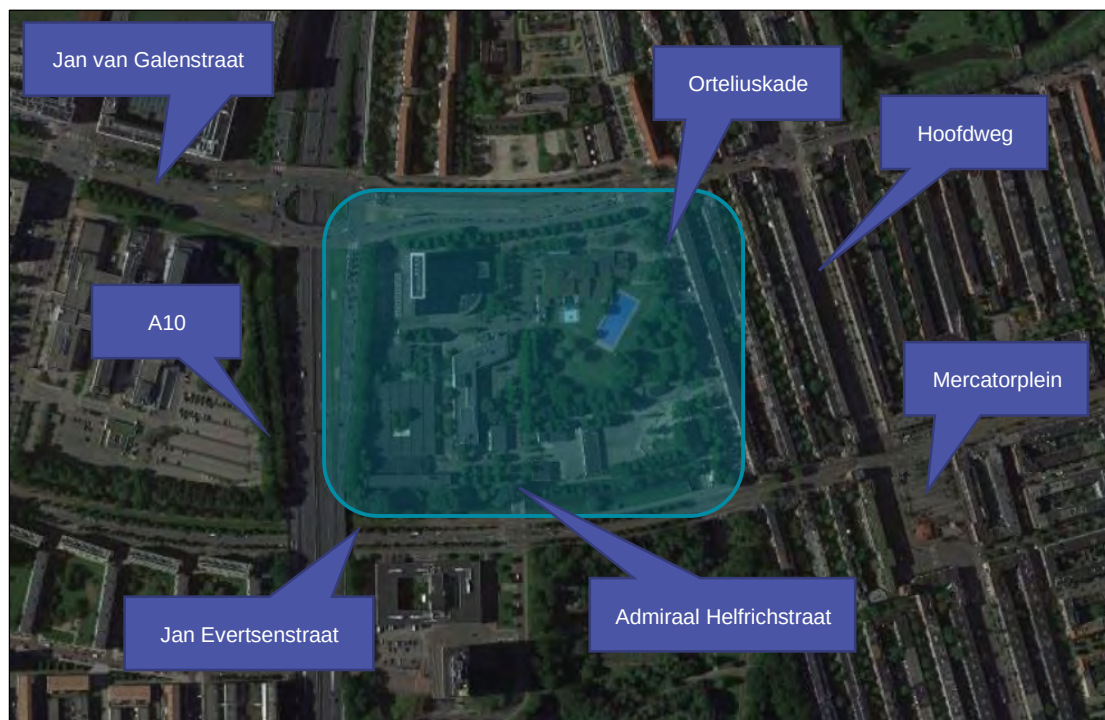

Figuur 1.1 Luchtfoto met ligging plangebied en relevante wegen

Naast de voornoemde geluidbronnen is het plangebied ook gelegen binnen de invloedssfeer van de Orteliuskade en de Admiraal Helfrichstraat. Voor deze wegen geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ook de geluidbelasting vanwege het verkeer op de 30 km/uur wegen onderzocht.

Binnen het plangebied worden een 'alles-in-één-school' en horeca gerealiseerd. Binnen het plangebied zijn tevens Sportplaza Mercator, LTS met café/restaurant De School, Reade en een kantoor van de gemeente Amsterdam gelegen. Ook de geluidbelasting veroorzaakt door de activiteiten van deze inrichtingen is onderzocht in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Het plan omvat de nieuwbouw van circa 1.000 nieuwe woningen, een 'alles-in-één-school' en horeca. In figuur 1.2 is de situering van de bouwblokken binnen het plangebied weergegeven.



Figuur 1.2 Situering bouwblokken binnen plangebied

2 Wettelijk kader

2.1 Wet geluidhinder

Voor de Wet geluidhinder zijn zowel de A10, de Jan van Galenstraat, de Jan Evertsenstraat, de Hoofdweg en het Mercatorplein als het spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp gezoneerde (spoor)wegen. Voor deze (spoor)wegen dient de te verwachten geluidbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren woningen te worden onderzocht en getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

De nieuw te realiseren woningen zijn ook gelegen binnen de invloedssfeer van een aantal 30 km/uur wegen. Het gaat daarbij om de Orteliuskade en de Admiraal Helfrichstraat. De geluidbelasting vanwege het verkeer op deze wegen moet daarbij worden beschouwd in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

2.1.1 Grenswaarden Wet geluidhinder en aftrek artikel 110g

De normstelling in de Wet geluidhinder bestaat uit een voorkeursgrenswaarde en een maximale ontheffingswaarde. Als de berekende geluidbelasting lager is dan de voorkeursgrenswaarde, dan vormt de bron geen belemmering voor het plangebied.

Voor een berekende geluidbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde maar lager dan de maximale ontheffingswaarde, is nieuwbouw alleen mogelijk wanneer ontheffing wordt verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarbinnen het plan wordt gerealiseerd. Indien vastgesteld, dient hierbij rekening gehouden te worden met het geluidbeleid van de gemeente.

In het geval dat de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden dient de betreffende gevel als een dove gevel te worden uitgevoerd. Een dergelijke gevel heeft geen te openen delen in geluidgevoelige ruimtes, waardoor toetsing aan de geluidnormen niet is vereist.

Op basis van artikel 110g Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 mag er op de geluidbelasting vanwege een weg, op de gevel van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, een aftrek worden toegepast in verband met het stiller worden van het verkeer in de toekomst.

De Orteliuskade en de Admiraal Helfrichstraat zijn stedelijke wegen met een maximale snelheid van 30 km/uur. In de Wet geluidhinder heeft een 30 km/uur weg geen wettelijke geluidzone. Vanwege de afweging of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt de geluidbelasting vanwege het verkeer op deze wegen echter toch berekend en getoetst. Bij de toetsing houden we de grenswaarden van de Wet geluidhinder aan.

In tabel 2.1 zijn voor de verschillende (spoor)wegen de gehanteerde aftrek, de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde per (spoor)weg weergegeven. Voor het berekenen van de gecumuleerde geluidbelasting is de aftrek niet toegepast.

Tabel 2.1 Overzicht gehanteerde aftrek, voorkeursgrenswaarde en maximaal toelaatbare waarde per bron

Bron	Aftrek artikel 110g [dB]	Voorkeurs- grenswaarde Wgh [dB]	Maximale ontheffingswaarde Wgh [dB]
<i>- Wegverkeer -</i>			
A10	2, 3 of 4	48	53
Jan van Galenstraat	5	48	63
Jan Evertsenstraat (inclusief tramverkeer)	5	48	63
Hoofdweg (inclusief tramverkeer)	5	48	63
Mercatorplein (inclusief tramverkeer)	5	48	63
Orteliuskade	5	48	63
Admiraal Helfrichstraat	5	48	63
<i>- Railverkeer -</i>			
Spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp	n.v.t.	55	68

Met betrekking tot het tramverkeer wordt opgemerkt dat trams sinds 1 juli 2012 expliciet vallen onder hoofdstuk VI Zones van wegen van de Wet geluidhinder.

Hierop gelet is het tramverkeer op de Jan Evertsenstraat en de Hoofdweg cumulatief met het wegverkeer op de beide wegen (per weg afzonderlijk) beoordeeld, waarbij de aftrek ex artikel 110g Wgh niet alleen op het wegverkeer maar ook op het tramverkeer is toegepast.

Ter hoogte van het bouwplan rijden evenwijdig aan het spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp de metrolijnen 50 en 51. Volgens de bijlage behorend bij artikel 1 van de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder varieert de zonebreedte van de metrolijnen binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam van 25 meter tot 100 meter. De afstand van het plangebied tot de beide metrolijnen bedraagt meer dan 500 meter, en is daarmee ruimschoots groter dan 100 meter. De metrolijnen behoeven daarmee niet in het akoestisch onderzoek te worden betrokken.

Het voor het plan uitgevoerde akoestisch onderzoek met betrekking tot het weg- en railverkeer is in dit rapport beschreven in hoofdstuk 5.

2.1.2 Geluidbeleid gemeente Amsterdam

Het beleidsdocument 'Amsterdams Geluidbeleid 2016, Hogere waarde Wet geluidhinder (gewijzigd)', zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 5 maart 2019, voegt het Amsterdams beleid 'Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder' en de verschillende uitvoeringsregels en -afspraken samen en vervangt deze stukken. Het 'Amsterdams geluidbeleid 2016' maakt het geluidbeleid kenbaar, beschrijft het doel van het beleid en geeft de mogelijkheid om rekening te houden met nieuwe situaties en nieuwe maatregelen.

Dit beleid wordt omschreven in onderstaande opsomming:

- Het Amsterdamse geluidbeleid wordt zowel in stadsdeelprojecten als in grootstedelijke projecten toegepast
- In het hogere waarden besluit wordt conform artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder¹ gemotiveerd waarom geluidbeperkende maatregelen redelijkerwijs niet of in onvoldoende mate realiseerbaar zijn. Hoe groter de overschrijding, hoe uitgebreider de motivatie
- De nieuw te realiseren woningen dienen een stille zijde te hebben, in de zin dat de woning minimaal beschikt over een gevel of geveldeel waar de geluidbelasting voldoet aan de voorkeurswaarde en deze gevel of dit geveldeel grenst aan een geluidgevoelige ruimte en beschikt over een raam dat een zodanige spui-ventilatie kent dat voldaan wordt aan de desbetreffende eisen van het Bouwbesluit 2012. De verplichting van een stille zijde geldt niet voor andere geluidgevoelige functies

¹ In artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is vermeld dat hogere grenswaarden pas kunnen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugdringen van de geluidbelasting, onvoldoende doeltreffend zal zijn of overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard

- Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om maatregelen te treffen om de geluidbelasting te verlagen tot de voorkeurswaarde, is een stille zijde met een geringe overschrijding van de voorkeurswaarde ook acceptabel, mits voorzien van een deugdelijke motivering
Deze verhoging ten opzichte van de voorkeurswaarde bedraagt maximaal 3 dB naar analogie van de verhoging die wordt gehanteerd bij cumulatie van het geluid van meerdere bronnen
- Wanneer een woning wordt uitgevoerd met een dove gevel, dient deze altijd te beschikken over een stille zijde
- Bij nieuwe woningen die beschikken over een buitenruimte ter plaatse van de stille zijde, is de buitenruimte bij voorkeur ook stil
- Plannen waarvoor hogere grenswaarden noodzakelijk zijn, worden voorgelegd aan het Technisch Ambtelijk Vooroverleg Geluidhinder Amsterdam (hierna TAVGA)²
- De reactie van het TAVGA en de verwerking van deze reacties in het bestemmingsplan worden vermeld in het besluit vaststelling hogere grenswaarden
- Het bevoegd gezag dat de hogere grenswaarden vaststelt, zorgt voor de aanmelding bij het gemeentelijk kadaster
- Bij de vaststelling van een hogere waarde wordt rekening gehouden met de samenloop (cumulatie) van de geluidbelasting van verschillende bronnen

2.1.3 Amsterdamse praktijk

Er treedt een onaanvaardbare geluidbelasting op in het geval dat de gecumuleerde waarde meer dan 3 dB hoger is dan dat de hoogste van de maximaal toegestane ontheffingswaarden. Een verhoging van de geluidbelasting met 3 dB komt overeen met een verhoging van de geluidbelasting die als significant hoger wordt ervaren. In die gevallen kan of niet gebouwd worden of er worden oplossingen gezocht met dove gevels.

Wanneer de gecumuleerde geluidbelasting ten minste 2 dB hoger is dan de niet-gecumuleerde geluidbelasting, wordt aanbevolen de gevel zodanig te dimensioneren dat het akoestisch binnenklimaat van 33 dB voor weg- en railverkeerlawaai respectievelijk 35 dB(A) voor industrielawaai wordt behouden. Dit kan reden zijn voor extra gevelisolatie.

Indien sprake is van cumulatie speelt de cumulatieve waarde op twee momenten een rol:

- Bij het vaststellen van de hogere waarden. Met de cumulatieve waarde wordt beoordeeld of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting. Zoals in paragraaf 3.7 'Onderzoek naar cumulatie' van het beleid wordt beschreven is er sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting wanneer de gecumuleerde geluidbelasting meer dan 3 dB hoger dan de hoogste van de maximale ontheffingswaarden is. De maximale toelaatbare cumulatieve geluidbelasting conform Amsterdams beleid in deze situatie is de maximaal toelaatbare ontheffingswaarde $68 \text{ dB} + 3 \text{ dB} = 71 \text{ dB}$

² Het TAVGA is een commissie waarin vertegenwoordigers van Ruimte en Duurzaamheid, de Omgevingsdienst en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) zitting hebben. Het voorzitterschap en het secretariaat van deze commissie worden verzorgd door Ruimte en Duurzaamheid

- Bij het bepalen van de geluidwering van de gevel. Op grond van de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit wordt de geluidwering van de gevel van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen bepaald door de afzonderlijke geluidbelasting van wegverkeer, railverkeer, industrie of luchtvaart. Hiermee wordt voorbijgegaan aan het effect dat de samenloop van verschillende bronnen kan hebben.
Met andere woorden, de woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen ondervinden het geluid veroorzaakt door de voornoemde bronnen ook niet per bron(soort) afzonderlijk maar voor meerdere bronsoorten tegelijk, hetgeen kan leiden tot een hogere geluidbelasting. In ruimtelijke plannen waarbij de gecumuleerde geluidbelasting (dus de geluidbelasting veroorzaakt door meerdere bronsoorten tezamen) 2 dB of meer boven de niet-gecumuleerde geluidbelasting ligt, moet hiermee bij het bepalen van de geluidwering van de gevel rekening worden gehouden. Indien noodzakelijk wordt extra geluidwerende maatregelen toegepast om het effect van de samenloop te compenseren

2.2 Activiteitenbesluit

De binnen het plangebied reeds aanwezige inrichtingen vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Het betreft hier Sportplaza Mercator, LTS met café / restaurant De School, Reade en het kantoor van de gemeente Amsterdam.

In het Activiteitenbesluit zijn de onderstaande grenswaarden gegeven:

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag op de gevel van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur (dagperiode)
- 45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur (avondperiode)
- 40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur (nachtperiode)

Het maximaal optredende geluidniveau L_{Amax} mag op de gevel van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur (dagperiode)
- 65 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur (avondperiode)
- 60 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur (nachtperiode)

De in de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur opgenomen maximale geluidniveaus L_{Amax} zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten.

2.3 Bouwbesluit 2012

Ten behoeve van de realisatie van het plan dient aangetoond te worden dat voldaan kan worden aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot het beschermen tegen het geluid van technische installaties, zoals bijvoorbeeld warmtepompen.

'Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een perceel voor een (andere) woonfunctie een geluidniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.'

Op dit moment is nog niet bekend welke technische installaties toegepast gaan worden, niet voor de binnen het plangebied te realiseren 'alles-in-één-school' en horeca, als voor de binnen het plangebied te realiseren woningen. Daarmee is ook nog niet duidelijk hoeveel geluid deze installaties zullen gaan produceren.

Er kan nu dus nog niet worden beoordeeld of met de op en/of bij de 'alles-in-één-school' en/of horeca en/of woningen op te stellen technische installaties aan de hieraan gestelde eis voldaan kan worden.

Ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning, wanneer bekend is welke installaties met bijbehorend bronvermogen daadwerkelijk toegepast gaan worden, dient dit separaat beoordeeld te worden en ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd te worden.

3 Goede ruimtelijke ordening

Binnen het plangebied worden een 'alles-in-één-school' en horeca gerealiseerd. Binnen het plangebied zijn tevens Sportplaza Mercator, LTS met café/restaurant De School, Reade en een kantoor van de gemeente Amsterdam gelegen.

Om te kunnen beoordelen of ter plaatse van de binnen het plangebied nieuw te realiseren woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat, dient de geluiduitstraling van de voornoemde inrichtingen inzichtelijk te worden gemaakt.

Naast het beoordelen of er voor de nieuw te realiseren woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat, dient ook beoordeeld te worden of de bestaande inrichtingen binnen het plangebied door de komst van de nieuwe woningen niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt.

Om te bepalen welke geluidruimte deze inrichtingen in de bestaande situatie hebben, is het geluid veroorzaakt door de activiteiten van Sportplaza Mercator, LTS met café/restaurant De School, Reade en het kantoor van de gemeente Amsterdam - waar relevant - ook bepaald op de gevels van bestaande woningen.

Het voor het plan uitgevoerde akoestisch onderzoek met betrekking tot de 'alles-in-één-school', de horeca, Sportplaza Mercator, LTS met café/restaurant De School, Reade en het kantoor van de gemeente Amsterdam is in dit rapport beschreven in hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 11.

3.1 VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'

3.1.1 Richtafstanden hindercontouren

De VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' geeft per bedrijfscategorie een 'veilige' afstand voor het milieuaspect geluid, de zogenaamde richtafstand. Wanneer woningen binnen deze richtafstand³ zijn gelegen, dan is de realisatie van het plan alleen gemotiveerd mogelijk als aangetoond wordt dat ter plaatse van de woningen wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden.

De VNG-publicatie gaat bij de gestelde richtafstanden uit van de afstand van een woning van derden tot de grens van een inrichting.

3.1.2 Stappenplan

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

Stap 1

Indien de richtafstanden niet worden overschreden, kan onderzoek en verdere toetsing in beginsel achterwege blijven.

Stap 2

Indien stap 1 niet toereikend is:

- a. Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 'rustige woonwijk en/of rustig buitengebied' van maximaal:
 - 45 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde)
 - 65 dB(A) maximale geluidniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde)
 - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking L_{Aeq} (etmaalwaarde)
- b. Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 'gemengd gebied' van maximaal:
 - 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde)
 - 70 dB(A) maximale geluidniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde)
 - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking L_{Aeq} (etmaalwaarde)
- c. Vrijstelling is dan mogelijk

Stap 3

Indien stap 2 niet toereikend is:

- a. Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 'rustige woonwijk en/of rustig buitengebied' van maximaal:
 - 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde)
 - 70 dB(A) maximale geluidniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde)
 - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking L_{Aeq} (etmaalwaarde)

³ De richtafstand wordt gemeten vanaf de terreingrens van de inrichting

- b. Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 'gemengd gebied' van maximaal:
- 55 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde)
 - 70 dB(A) maximale geluidniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde)
 - 65 dB(A) verkeersaantrekkende werking L_{Aeq} (etmaalwaarde)
- c. Vrijstelling is dan mogelijk met dien verstande dat het bevoegd gezag moet motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht

Stap 4

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal vrijstelling doorgaans niet mogelijk zijn. Binnen dit kader wordt opgemerkt dat de in dit hoofdstuk omschreven beoordeling van geluidhinder een niet-wettelijk instrument betreft, maar een ruimtelijk instrument voor het invullen en beheren van de ruimte. Hierbij wordt een scheiding gemaakt tussen verschillende functies, die zich vaak niet met elkaar verdragen. Bij het vaststellen van de richtafstanden ten behoeve van de publicatie is uitgegaan van een gemiddeld bedrijf. Er kunnen omstandigheden zijn waarom er toch van een grotere of een kleinere afstand uitgegaan kan of moet worden.

Des te hoger de geluidbelasting veroorzaakt door de activiteiten van een bedrijf is, des te groter de overschrijding ten opzichte van stap 3 zal zijn. Een geluidbelasting hoger dan stap 3 mag toegestaan worden, maar dit dient beperkt te gebeuren waarbij het bevoegd gezag zeer zorgvuldig zal moeten motiveren waarom het een dergelijke hogere geluidbelasting als acceptabel wordt geacht.

4 Uitgangspunten algemeen

4.1 Documenten, tekeningen en overige data

Voor het onderzoek zijn de volgende gegevens toegepast:


- Verbeelding voorontwerpbestemmingsplan Mercatorpark d.d. 20 mei 2022, zoals aangeleverd door de gemeente Amsterdam op 10 juni 2022
- Brongegevens A10 zoals opgenomen in het landelijk geluidregister en gedownload op 1 oktober 2021
- Brongegevens spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp zoals opgenomen in het landelijk geluidregister en gedownload op 1 oktober 2021
- Verkeersgegevens gemeentelijke wegen en trambanen voor het prognosejaar 2030 zoals aangeleverd door de gemeente Amsterdam op 18 mei 2021
- Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) ten behoeve van gebouwen in de naaste omgeving
- TOP10NL Basisregistratie Topografie (BRT) ten behoeve van bodemgebieden in de naaste omgeving
- Geluidbeleid gemeente Amsterdam, zoals vastgesteld op 5 maart 2019
- Aanvullende informatie zoals aangeleverd door de gemeente Amsterdam op diverse momenten

4.2 Situatie

De herontwikkeling van het Mercatorpark zal gefaseerd plaats gaan vinden. In de eerste fase zal de bebouwing in het oostelijke deel van het plangebied worden gerealiseerd. Dit betreft de bouwblokken MO1, MO2, MO3 en MO4.

In de tweede fase zal (mogelijk) de bebouwing in het westelijke deel van het plangebied gerealiseerd worden. Dit betreft de bouwblokken MW1 en MW3.

De identificatie van de verschillende bouwblokken wordt weergegeven in figuur 4.1. In de figuur is tevens het (vooralsnog) te handhaven gebouw van Reade weergegeven.

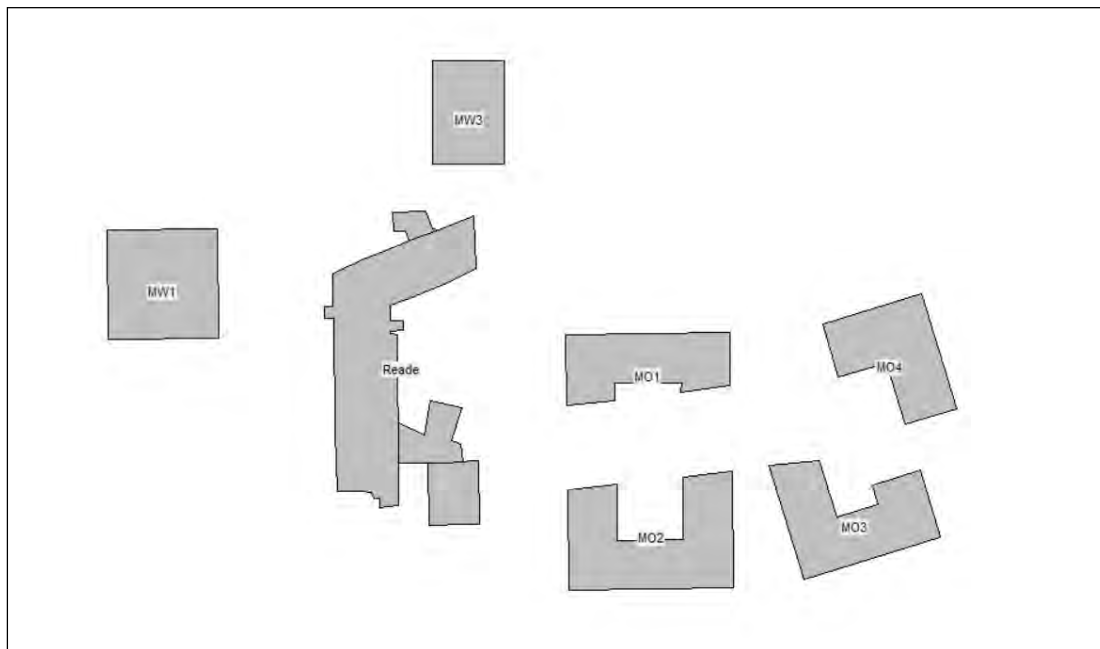

Figuur 4.1 Identificatie nieuw te realiseren bouwblokken en te handhaven gebouw Reade

5 Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer

5.1 Uitgangspunten

5.1.1 Verkeersgegevens

De brongegevens met betrekking tot de A10 en het spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp zijn afkomstig uit het landelijk geluidregister.

De verkeersgegevens met betrekking tot de gemeentelijke wegen en trambanen zijn aangeleverd door de gemeente Amsterdam op 18 mei 2021. De etmaalintensiteiten gelden voor het prognosejaar 2030. De door de gemeente aangeleverde gegevens geven een meer accuraat beeld van de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2030 dan de website 'Verkeersprognoses Amsterdam 2.5'.

5.1.2 Rekenmethode

Het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer is uitgevoerd conform Standaard Reken Methode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

5.1.3 Rekenmodel

Van het plangebied en de directe omgeving is een rekenmodel opgesteld met behulp van het programma Geomilieu versie V2022.3 revisie 1.

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters:

- Bodemfactor wegen, water en andere terreinverhardingen: 0,0 (akoestisch harde bodem)
- Bodemfactor model: 1,0 (akoestisch zachte bodem)
- Zichthoek: 2 graden
- Maximaal aantal reflecties: 1
- Meteorologische correcties: standaard RMG2012 - SRM II
- Luchtdemping: standaard RMG2012 - SRM II
- Geometrische uitbreiding: standaard RMG2012 - SRM II

Onder het plangebied is een bodemgebied met bodemfactor 0,0 (akoestisch harde bodem) ingevoerd.

De verdiepingshoogte van de begane grond van alle binnen het plangebied te realiseren bouwblokken bedraagt 4,0 meter. De verdiepingshoogte van elke volgende verdieping bedraagt 3,0 meter. De geluidbelasting is daarom berekend op een hoogte van 2,0 meter (begane grond), een hoogte van 5,5 meter (eerste verdieping) en daarna per verdieping 3,0 meter hoger (dus 8,5 meter, 11,5 meter, 14,5 meter en zo verder).

Voor een weergave van het rekenmodel wordt verwezen naar de figuren in bijlage 2 van dit rapport. De invoergegevens van het rekenmodel zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport.

5.2 Resultaten oostelijke bebouwing (fase 1)

In deze paragraaf wordt de geluidbelasting vanwege het verkeer op de in het onderzoek betrokken (spoor)wegen per (spoor)weg afzonderlijk weergegeven, uitgaande van de situatie dat alleen de bebouwing in het oostelijke deel van het plangebied is gerealiseerd. De beoordeling van de resultaten wordt eveneens weergegeven in deze paragraaf.

5.2.1 A10

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de A10 ten hoogste 58 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Hiermee wordt niet alleen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, maar ook de maximaal te ontheffen waarde van 53 dB.

Daar waar de maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden, is het realiseren van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen niet zonder meer mogelijk. Er dient onderzocht te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn dan wel dat de betreffende delen van gevels als zogenaamde dove gevel uitgevoerd moeten worden. Een dove gevel is een gevel zonder te openen delen in de geluidgevoelige ruimten (onder meer woonkamer en slaapkamers).

5.2.2 Jan van Galenstraat

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Jan van Galenstraat ten hoogste 51 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB niet.

Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, dient onderzocht te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

5.2.3 Jan Evertsenstraat (inclusief tramverkeer)

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Jan Evertsenstraat ten hoogste 57 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB niet.

Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, dient onderzocht te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

5.2.4 Hoofdweg (inclusief tramverkeer)

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Hoofdweg ten hoogste 31 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nergens overschreden.

De geluidbelasting vanwege het verkeer op de Hoofdweg vormt geen belemmering voor het realiseren van dit plan.

5.2.5 Mercatorplein

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op het Mercatorplein ten hoogste 26 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nergens overschreden.

De geluidbelasting vanwege het verkeer op het Mercatorplein vormt geen belemmering voor het realiseren van dit plan.

5.2.6 Orteliuskade

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Orteliuskade ten hoogste 36 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Hiermee is de geluidbelasting lager dan 48 dB, zijnde de voorkeursgrenswaarde voor wegen met een zone in de zin van de Wet geluidhinder.

De geluidbelasting vanwege het verkeer op de Orteliuskade vormt geen belemmering voor het realiseren van dit plan.

5.2.7 Admiraal Helfrichstraat

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Admiraal Helfrichstraat ten hoogste 54 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Hiermee is de geluidbelasting hoger dan 48 dB, zijnde de voorkeursgrenswaarde voor wegen met een zone in de zin van de Wet geluidhinder, maar lager dan 63 dB, zijnde de maximaal te ontheffen waarde voor wegen met een zone in de zin van de Wet geluidhinder.

Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is het wenselijk om te onderzoeken of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

5.2.8 Spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op het spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp ten hoogste 46 dB bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB nergens overschreden.

De geluidbelasting vanwege het verkeer op het spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp vormt geen belemmering voor het realiseren van dit plan.

5.2.9 Samenvatting

In tabel 5.1 wordt de geluidbelasting vanwege het weg- en railverkeer samengevat weergegeven. Per bouwblok wordt de hoogst optredende geluidbelasting per afzonderlijke (spoor)weg gegeven.

Per (spoor)weg wordt alleen de hoogst optredende geluidbelasting weergegeven. Voor een overzicht van de resultaten voor alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 4 van dit rapport.

Tabel 5.1 Geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer oostelijke bebouwing (fase 1) in dB

(Spoor)weg	Geluidbelasting per bouwblok					
	MO1	MO2	MO3	MO4	MW1	MW3
A10	58	58	50	48	--	--
Jan van Galenstraat	51	45	45	48	--	--
Jan Evertsenstraat (inclusief tramverkeer)	47	56	57	50	--	--
Hoofdweg (inclusief tramverkeer)	28	25	30	31	--	--
Mercatorplein (inclusief tramverkeer)	21	22	26	24	--	--
Orteliuskade	29	24	31	36	--	--
Admiraal Helfrichstraat	50	54	38	36	--	--
Spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp	45	46	41	41	--	--

5.3 Resultaten oostelijke + westelijke bebouwing (fase 2)

In deze paragraaf wordt de geluidbelasting vanwege het verkeer op de in het onderzoek betrokken (spoor)wegen per (spoor)weg afzonderlijk weergegeven, uitgaande van de situatie dat zowel de bebouwing in het oostelijke deel van het plangebied als de bebouwing in het westelijke deel van het plangebied is gerealiseerd. De beoordeling van de resultaten wordt eveneens weergegeven in deze paragraaf.

Per (spoor)weg wordt alleen de hoogst optredende geluidbelasting weergegeven. Voor een overzicht van de resultaten voor alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 4 van dit rapport.

5.3.1 A10

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de A10 ten hoogste 69 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Hiermee wordt niet alleen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, maar ook de maximaal te ontheffen waarde van 53 dB.

Daar waar de maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden, is het realiseren van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen niet zonder meer mogelijk. Er dient onderzocht te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn dan wel dat de betreffende delen van gevels als zogenaamde dove gevel uitgevoerd moeten worden. Een dove gevel is een gevel zonder te openen delen in de geluidgevoelige ruimten (onder meer woonkamer en slaapkamers).

5.3.2 Jan van Galenstraat

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Jan van Galenstraat ten hoogste 61 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB niet.

Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, dient onderzocht te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

5.3.3 Jan Evertsenstraat (inclusief tramverkeer)

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Jan Evertsenstraat ten hoogste 57 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB niet.

Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, dient onderzocht te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

5.3.4 Hoofdweg (inclusief tramverkeer)

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Hoofdweg ten hoogste 37 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nergens overschreden.

De geluidbelasting vanwege het verkeer op de Hoofdweg vormt geen belemmering voor het realiseren van dit plan.

5.3.5 Mercatorplein

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op het Mercatorplein ten hoogste 26 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nergens overschreden.

De geluidbelasting vanwege het verkeer op het Mercatorplein vormt geen belemmering voor het realiseren van dit plan.

5.3.6 Orteliuskade

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Orteliuskade ten hoogste 36 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Hiermee is de geluidbelasting lager dan 48 dB, zijnde de voorkeursgrenswaarde voor wegen met een zone in de zin van de Wet geluidhinder.

De geluidbelasting vanwege het verkeer op de Orteliuskade vormt geen belemmering voor het realiseren van dit plan.

5.3.7 Admiraal Helfrichstraat

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Admiraal Helfrichstraat ten hoogste 54 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Hiermee is de geluidbelasting hoger dan 48 dB, zijnde de voorkeursgrenswaarde voor wegen met een zone in de zin van de Wet geluidhinder, maar lager dan 63 dB, zijnde de maximaal te ontheffen waarde voor wegen met een zone in de zin van de Wet geluidhinder.

Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is het wenselijk om te onderzoeken of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

5.3.8 Spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op het spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp ten hoogste 54 dB bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB nergens overschreden.

De geluidbelasting vanwege het verkeer op het spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp vormt geen belemmering voor het realiseren van dit plan.

5.3.9 Samenvatting

In tabel 5.2 wordt de geluidbelasting vanwege het weg- en railverkeer samengevat weergegeven. Per bouwblok wordt de hoogst optredende geluidbelasting per afzonderlijke (spoor)weg gegeven.

Per (spoor)weg wordt alleen de hoogst optredende geluidbelasting weergegeven. Voor een overzicht van de resultaten voor alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 4 van dit rapport.

Tabel 5.2 Geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer oostelijke + westelijke bebouwing (fase 2) in dB

(Spoor)weg	Geluidbelasting per bouwblok					
	MO1	MO2	MO3	MO4	MW1	MW3
A10	56	58	50	46	69	68
Jan van Galenstraat	49	44	45	48	55	61
Jan Evertsenstraat (inclusief tramverkeer)	47	56	57	50	48	48

(Spoor)weg	Geluidbelasting per bouwblok					
	MO1	MO2	MO3	MO4	MW1	MW3
Hoofdweg (inclusief tramverkeer)	28	25	30	31	23	37
Mercatorplein (inclusief tramverkeer)	21	22	26	24	25	20
Orteliuskade	29	24	31	36	19	29
Admiraal Helfrichstraat	50	54	38	37	39	53
Spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp	44	44	41	40	54	54

5.4 Maatregelen

Uit de resultaten volgt dat vanwege het verkeer op een aantal wegen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Uit de resultaten volgt ook dat vanwege het verkeer op de A10 zelfs sprake is van een overschrijding van de maximaal te ontheffen waarde. Wanneer de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, is het noodzakelijk om maatregelen te treffen. Deze paragraaf behandelt de mogelijk te treffen geluidreducerende maatregelen.

5.4.1 Bronmaatregelen

Bronmaatregelen zijn maatregelen welke aan de bron getroffen worden. Hierbij valt te denken aan het verminderen van de hoeveelheid verkeer, het verlagen van de rijsnelheid, het vergroten van de afstand tussen bebouwing en de (spoor)weg of het toepassen van geluidreducerend asfalt.

A10

Voor het wegdek van de A10 ter hoogte van het plangebied is al een geluidreducerend asfalt (2-ZOAB) toegepast. Het effect van het toepassen van een ander (meer) geluidreducerend asfalt zal te verwaarlozen zijn. De maximaal te ontheffen waarde zal nog steeds overschreden worden.

Gelet op de functie van de weg (hoofdwegennet) en het gegeven dat de A10 niet bij de gemeente in eigen beheer maar bij Rijkswaterstaat in beheer is, is het verminderen van de hoeveelheid verkeer en het verlagen van de rijsnelheid op de A10 niet nader onderzocht.

Ook het vergroten van de afstand tussen de nieuw te realiseren bebouwing en de A10 is niet nader onderzocht. Binnen het plangebied is wellicht nog een kleine verschuiving mogelijk, maar dit zal er niet tot leiden dat de voorkeursgrenswaarde (en de maximaal te ontheffen waarde) niet langer worden overschreden.

Jan van Galenstraat en Jan Evertsenstraat

Door op de Jan van Galenstraat en/of de Jan Evertsenstraat een geluidreducerend asfalt aan te passen, kan de geluidbelasting vanwege het verkeer op deze wegen worden verminderd.

Door bijvoorbeeld SMA NL-8 toe te passen, kan ten opzichte van het referentiewegdek (standaard asfalt) dat in de bestaande situatie aanwezig is, een geluidreductie van circa 0,4 dB behaald worden. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde nog steeds overschreden.

Omdat geluidreducerend asfalt over een grotere lengte aangebracht dient te worden, en het toepassen van stil asfalt op en nabij kruisingen niet wenselijk is door het wringen ten gevolge van het optrekken en afremmen van het (met name zware) verkeer, zal het hier toepassen van geluidreducerend asfalt bezwaren van financiële aard ontmoeten. Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of het toepassen van geluidreducerend asfalt hier wel of niet mogelijk is.

Het verlagen van de rijsnelheid is niet nader onderzocht. Om de beide wegen als 30 km/uur weg in te kunnen richten, zullen snelheidsbeperkende voorzieningen (drempels, wegversmallingen en dergelijke) toegepast moeten worden. Deze belemmeren de doorstroming van het verkeer, hetgeen niet wenselijk is. Het verlagen van de rijsnelheid stuit op bezwaren van verkeerskundige aard. Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of het verlagen van de rijsnelheid hier wel of niet mogelijk is.

Binnen dit kader wordt opgemerkt dat binnen de gemeente is besloten om de rijsnelheid op de Jan Evertsenstraat te verlagen naar 30 km/uur. Een officieel verkeersbesluit is echter nog niet genomen. Ook met een rijsnelheid van 30 km/uur zal nog steeds sprake zijn van een geluidbelasting hoger dan 48 dB, zijnde de voorkeursgrenswaarde voor wegen met een zone in de zin van de Wet geluidhinder.

5.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Overdrachtsmaatregelen zijn maatregelen die voorkomen dat het geluid de ontvanger bereikt. Onder andere geluidschermen en grondwallen zijn overdrachtsmaatregelen.

A10

Langs de A10 zijn al geluidschermen aanwezig, welke ter hoogte van het plangebied echter zijn onderbroken.

Om te kunnen beoordelen wat het effect is van het toepassen van een geluidscherm ter hoogte van het plangebied op de geluidbelasting vanwege het verkeer op de A10 zijn aanvullende berekeningen uitgevoerd.


Daarbij is in eerste instantie uitgegaan van een geluidscherm met een hoogte van 5,0 meter aan de oostzijde van de A10 van het viaduct van de A10 over de Jan van Galenstraat tot aan het viaduct van de Jan Evertsenstraat over de A10 (lengte circa 310 meter).

Ook is uitgegaan van het in zuidelijke richting verlengen van het voornoemde geluidscherm, tot aan het bestaande geluidscherm (lengte circa 130 meter).

In figuur 5.1 zijn de omschreven maatregelen grafisch weergegeven. In de figuur zijn de bestaande geluidschermen aangeduid door middel van een **blauwe** markering. Het geluidscherm met een hoogte van 5,0 meter tussen (golfweg) de Jan van Galenstraat en de Jan Evertsenstraat is aangeduid met een **rode** markering. De verlenging van het geluidscherm tot aan het bestaande geluidscherm is aangeduid door middel van een **groene** markering.

In tabel 5.3 en tabel 5.4 wordt de geluidbelasting vanwege het verkeer op de A10 samengevat weergegeven, zowel voor de situatie zonder maatregelen als voor de situatie met het toepassen van een geluidscherm ter hoogte van het plangebied als voor de situatie dat het voornoemde scherm verlengd wordt. In de beide tabellen wordt ook het verschil ten opzichte van de situatie zonder maatregelen weergegeven.

Per bouwblok wordt alleen de hoogst optredende geluidbelasting weergegeven. Voor een overzicht van de resultaten voor alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 4 van dit rapport.

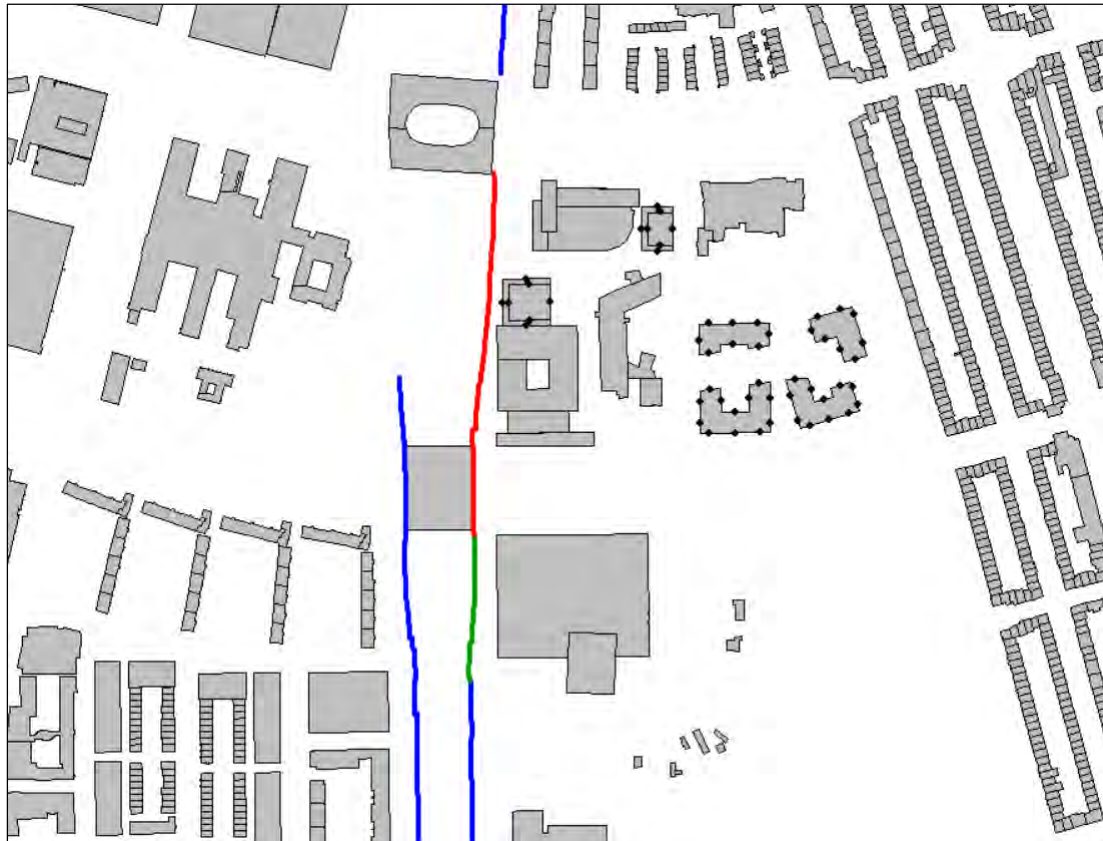

Figuur 5.1 Grafische weergave overdrachtsmaatregelen

Tabel 5.3 Geluidbelasting A10 inclusief maatregelen oostelijke bebouwing (fase 1) in dB

Bouwblok	Geluidbelasting vanwege verkeer A10 [dB]					
	Situatie zonder maatregelen	Situatie met maatregel geluid- scherm 5,0 meter	Afname ten opzichte van situatie zonder maatregelen	Situatie met maatregel geluid- scherm 5,0 meter verlengd	Afname ten opzichte van situatie zonder maatregelen	Afname ten opzichte van situatie geluid- scherm 5,0 meter
MO1	58	53	5	53	5	0
MO2	58	53	5	53	5	0
MO3	50	48	2	47	3	1
MO4	48	45	3	45	3	0
MW1	--	--	--	--	--	--
MW3	--	--	--	--	--	--

Tabel 5.4 Geluidbelasting A10 inclusief maatregelen oostelijke + westelijke bebouwing (fase 2) in dB

Bouwblok	Geluidbelasting vanwege verkeer A10 [dB]					
	Situatie zonder maatregelen	Situatie met maatregel geluid- scherm 5,0 meter	Afname ten opzichte van situatie zonder maatregelen	Situatie met maatregel geluid- scherm 5,0 meter verlengd	Afname ten opzichte van situatie zonder maatregelen	Afname ten opzichte van situatie geluid- scherm 5,0 meter
MO1	56	52	4	52	4	0
MO2	58	53	5	53	5	0
MO3	50	47	3	47	3	0
MO4	46	43	3	43	3	0
MW1	69	69	0	69	0	0
MW3	68	68	0	68	0	0

Uit tabel 5.3 en tabel 5.4 kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Oostelijke bebouwing (fase 1)

Door een geluidscherm met een hoogte van 5,0 meter toe te passen, wordt de maximaal te ontheffen waarde van 53 dB nergens meer overschreden. Op de gevels van bouwblok MO1 en MO2 wordt nog wel de voorkeursgrenswaarde overschreden. Het effect van het verlengen van het geluidscherm is te verwaarlozen.

Oostelijke + westelijke bebouwing (fase 2)

Door een geluidscherm met een hoogte van 5,0 meter toe te passen, wordt de maximaal te ontheffen waarde alleen nog overschreden op de gevels van bouwblok MW1 en MW3. Gelet op de maximale bouwhoogte van de beide blokken zal het effect van een geluidscherm ook altijd beperkt zijn. Het verlengen van het geluidscherm leidt niet tot een verdere verlaging van de geluidbelasting.

In overleg met de wegbeheerder (Rijkswaterstaat) zal moeten worden afgestemd of het geluidscherm inpasbaar is.

Jan van Galen en Jan Evertsenstraat

Het toepassen van geluidschermen is in stedelijke situaties zoals deze niet gewenst vanuit landschappelijk oogpunt en vanwege de verkeers- en sociale veiligheid. In een stedelijke situatie is het toepassen van grondwallen om dezelfde reden niet mogelijk.

5.4.3 Ontvangersmaatregelen

Indien maatregelen aan de bron of in de overdracht redelijkerwijs niet mogelijk of onvoldoende doeltreffend zijn, kunnen in laatste instantie maatregelen aan de woningen worden getroffen. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning dient aangetoond te worden dat voldaan kan worden aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de geluidwering van de gevel.

Hierbij dient uitgegaan te worden van de gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. De gecumuleerde geluidbelasting is weergegeven in bijlage 9 van dit rapport.

Ook kan gedacht worden aan (maar niet beperkt tot) het realiseren van dove gevels, vliesgevels of loggia's dan wel een combinatie hiervan. Hieronder staan de termen uitgelegd.

Vliesgevel

Een vliesgevel is een niet-dragende gevel van een gebouw. Omdat de vliesgevel niet-dragend is kan de gevel worden opgebouwd uit lichte materialen, zoals bijvoorbeeld glas. Een vliesgevel kan voldoende geluidwering realiseren, zodat de maximale grenswaarde niet wordt overschreden of zelfs de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden.


Dove gevel

Daar waar de maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden, en bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn, dient de gevel als dove gevel uitgevoerd te worden. Een dove gevel is een gevel zonder te openen delen in de geluidgevoelige ruimten (onder meer woonkamer en slaapkamers). De geluidbelasting op een dove gevel hoeft niet getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Wel dient te allen tijde voldaan te worden aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de geluidwering van de gevel.

Combinatie dove gevel en loggia

Een loggia is een afsluitbaar balkon, ook wel inpandig balkon genoemd. Wanneer het balkon niet afgesloten is kan het als buitenruimte beschouwd worden en wanneer het balkon wel afgesloten is heeft de loggia een soortgelijk effect als een vliesgevel. Door een deel van de gevel doof te maken en een deel als loggia in te richten kan voldaan worden aan de voorwaarden om minimaal één geluidgevoelige ruimte aan een geluidluwe zijde te realiseren.

In figuur 5.2 is het principe van een dergelijke afsluitbare loggia weergegeven.

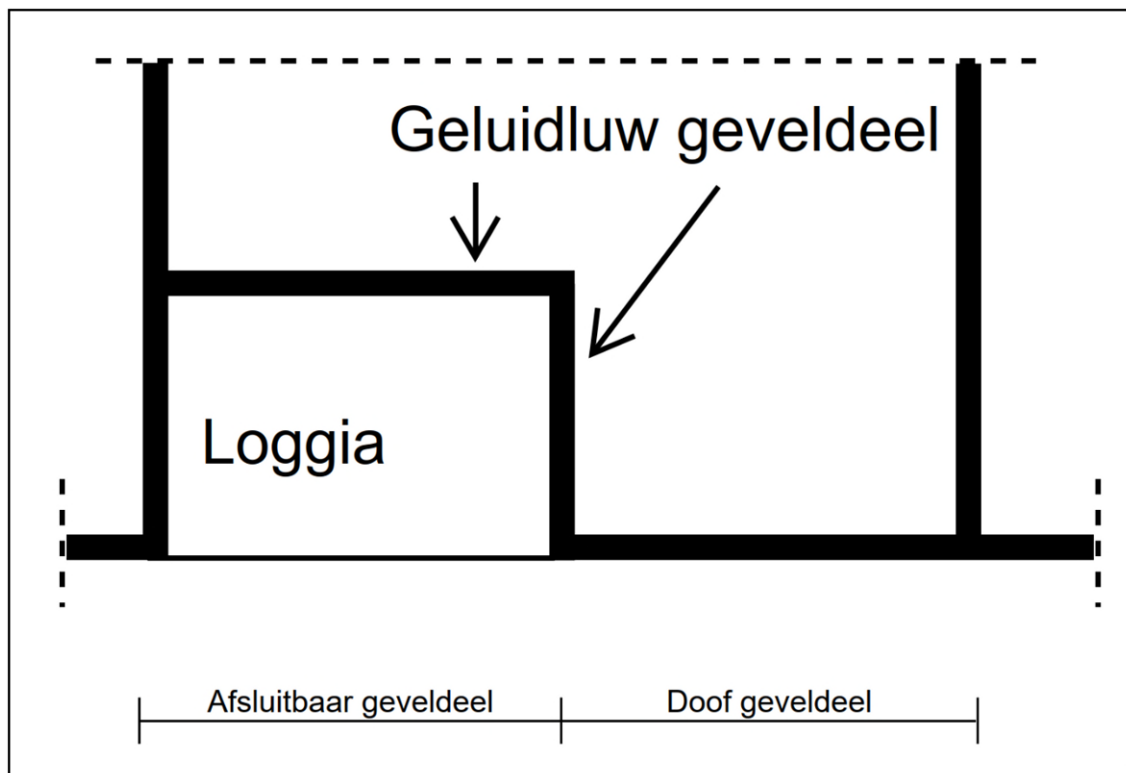

Figuur 5.2 Principe afsluitbare loggia


6 Akoestisch onderzoek 'alles-in-één-school'

Het bestemmingsplan voorziet in een 'alles-in-één-school' binnen bouwblok MO4.

De 'alles-in-één-school' biedt onderdak zowel aan een basisschool als aan een buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf.

De buiten spelende kinderen maken gebruik zowel van het plein behorende bij de school zelf (onderbouw) als van het gebied gelegen tussen bouwblok M03 en bouwblok M04 (midden- en bovenbouw).

In figuur 6.1 is de situering van het speelplein en het speelgebied ten opzichte van de voornoemde bouwblokken weergegeven.

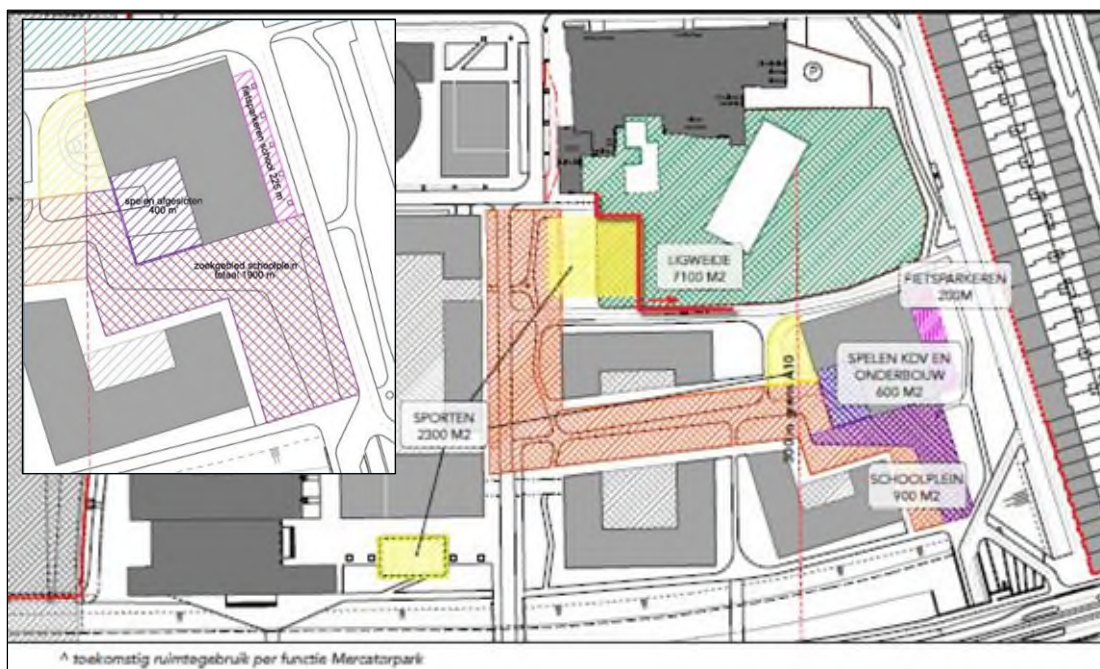

Figuur 6.1 Situering speelplein en speelgebied 'alles-in-één-school'

6.1 Richtafstand VNG

Voor scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs (SBI-code 852) bedraagt de richtafstand voor wat betreft geluid 30 meter in het geval van omgevingstype 'rustige woonwijk en/of rustig buitengebied'. In het geval van omgevingstype 'gemengd gebied' kan de afstand met één afstandsstep worden verlaagd tot 10 meter.

Vanwege de menging van woningen en bedrijven en de ligging van het plangebied op korte afstand van een aantal drukke wegen, geldt voor het Mercatorpark het omgevingstype 'gemengd gebied'.

De 'alles-in-één-school' is voorzien binnen bouwblok M04. De afstand tussen de woningen gelegen binnen bouwblok M03 en het speelgebied bedraagt circa 5 meter en is daarmee minder dan de richtafstand van 10 meter.

Hiermee is een akoestisch onderzoek naar het geluid veroorzaakt door de activiteiten van de 'alles-in-één-school' noodzakelijk.

6.2 Uitgangspunten

6.2.1 Representatieve bedrijfssituatie

De 'alles-in-één-school' biedt onderdak zowel aan een basisschool als aan een buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf.

Met betrekking tot de basisschool zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het betreft maximaal 400 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar
- De basisschool is onderverdeeld in een onderbouw (kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar), een middenbouw (kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 9 jaar) en een bovenbouw (kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar). In het onderzoek is er van uitgegaan dat de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw (afgerond) 135 kinderen betreft
- Elke leeftijdscategorie is (nagenoeg) evenredig vertegenwoordigd
- Er wordt les gegeven op doordeweekse dagen van 08.30 uur tot 14.30 uur
- Voor alle kinderen is er van uitgegaan dat zij tweemaal per dag 30 minuten buiten mogen spelen. De kinderen uit de onderbouw maken daarbij gebruik van het plein behorende bij de 'alles-in-één-school' zelf en de kinderen uit de midden- en bovenbouw maken daarbij gebruik van het gebied gelegen tussen bouwblok M03 en bouwblok M04
- In het onderzoek is ook rekening gehouden met het in de ochtend brengen en in de middag halen van de kinderen. Uitgangspunt is dat alle kinderen tussen 08:20 uur en 08:30 uur en tussen 14.30 uur en 14.45 uur buiten spelen, met uitzondering van de kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Dit houdt in dat vanaf het einde van de reguliere schooldag tussen 14.30 uur en 14.45 uur niet 400 kinderen buiten kunnen spelen, maar $400 - 30 = 370$ kinderen, zie ook uitgangspunten buitenschoolse opvang

Volgens opgave van de gemeente Amsterdam bedraagt het aantal kinderen dat gebruik maakt van de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf in totaal 60 kinderen. Uitgangspunt bij het onderzoek is dat maximaal 30 kinderen gebruik maken van de buitenschoolse opvang en maximaal 30 kinderen gebruik maken van het kinderdagverblijf.

Met betrekking tot de buitenschoolse opvang (hierna BSO) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het betreft maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar
- Elke leeftijdscategorie is (nagenoeg) evenredig vertegenwoordigd
- De BSO is geopend van 14.30 uur tot 19.00 uur. Voor de kinderen is ervan uitgegaan dat zij de helft van de tijd buiten kunnen spelen. Dit houdt in dat er 30 kinderen maximaal 2 uur en 15 minuten buiten kunnen spelen
- Uitgangspunt bij de berekeningen is dat de BSO gebruik kan maken zowel van het plein behorende bij de 'alles-in-één-school' zelf als van het gebied gelegen tussen bouwblok M03 en bouwblok M04

Met betrekking tot het kinderdagverblijf (hierna KDV) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het betreft maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
- Elke leeftijdscategorie is (nagenoeg) evenredig vertegenwoordigd
- Het KDV is geopend van 08.00 uur tot 19.00 uur. Voor de kinderen is ervan uitgegaan dat zij het grootste deel van de dag buiten kunnen spelen, zeker op warme zonnige dagen. In het onderzoek is er van uitgegaan dat de 30 kinderen maximaal 8 uur buiten kunnen spelen. Dit is een 'worst-case-scenario', omdat de baby's en dreumesen overdag ook slapen en niet zo lang buiten zullen zijn

- Uitgangspunt bij de berekeningen is dat het KDV gebruik maakt van het plein behorende bij de school zelf

Het gebied gelegen tussen bouwblok M03 en bouwblok M04 is openbaar toegankelijk.

Uitgangspunt bij de berekeningen is dat hier gemiddeld 20 kinderen buiten kunnen spelen tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

6.2.2 Bronvermogens

Voor het stemgeluid van de buitenspelende kinderen wordt uitgegaan van de kentallen uit het artikel 'Het menselijk stemgeluid' van Martin Tennekes.

In het onderzoek maken we onderscheid tussen de kinderen op de basisschool en in de BSO en de kinderen op het KDV.

Het bronvermogen van een spelend kind op de basisschool en/of in de BSO varieert van 80 tot 87 dB(A). Deze geluidniveaus worden tijdens het spelen niet continu gehaald. Uitgangspunt in het onderzoek is een gemiddeld bronvermogen van 84 dB(A) per spelend kind.

Hiermee komt het bronvermogen voor een groep van 135 kinderen op de basisschool op $84 + 10 * \text{LOG}(135) = 105 \text{ dB(A)}$. Het bronvermogen voor een groep van 30 kinderen in de BSO komt hiermee op $84 + 10 * \text{LOG}(30) = 99 \text{ dB(A)}$.

Bij het ingaan van de school komt het bronvermogen van een groep van 400 kinderen op $84 + 10 * \text{LOG}(400) = 110 \text{ dB(A)}$. Bij het uitgaan van de school komt het bronvermogen van een groep van 370 kinderen op $84 + 10 * \text{LOG}(370) = 110 \text{ dB(A)}$.

Het bronvermogen van een groep van 20 kinderen dat in de avondperiode gebruik maakt van het gebied tussen bouwblok M03 en bouwblok M04 komt hiermee op $84 + 10 * \text{LOG}(20) = 97 \text{ dB(A)}$.

Voor de berekeningen van de maximale geluidniveaus wordt uitgegaan van een bronvermogen van 107 dB(A) per kind op de basisschool en/of in de BSO.

Het bronvermogen van een spelend kind op het KDV varieert van 73 tot 77 dB(A). Ook deze geluidniveaus worden tijdens het spelen niet continu gehaald. Uitgangspunt in het onderzoek is een gemiddeld bronvermogen van 75 dB(A) per spelend kind. Hiermee komt het bronvermogen voor een groep van 30 kinderen op $75 + 10 * \text{LOG}(30) = 90 \text{ dB(A)}$.

Voor de berekeningen van de maximale geluidniveaus wordt uitgegaan van een bronvermogen van 110 dB(A) per kind op het KDV.

6.2.3 Rekenmethode

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai'.

6.2.4 Rekenmodel

Zoals aangegeven in paragraaf 5.1.3 is van het plangebied en de directe omgeving een rekenmodel opgesteld met behulp van het programma Geomilieu versie V2022.3 revisie 1. Het betreft hier het rekenmodel van het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege het weg- en railverkeer.

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van de 'alles-in-één-school' (en de overige voor het plangebied relevante inrichtingen) is van het voornoemde rekenmodel een uitsnede gemaakt.

De relevante geluidbronnen zijn schematisch ingevoerd of als oppervlaktebron (gemiddeld geluid buitenspelende kinderen) of als puntbron (piekgeluiden buitenspelende kinderen).

In tabel 6.1 wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde geluidbronnen met bijbehorende bronvermogens en bedrijfsduur dan wel aantallen.

Tabel 6.1 Gehanteerde geluidbronnen 'alles-in-één-school'

#	Omschrijving	Bronvermogen		Bedrijfsduur / aantal		
		L_{WR}		[uur]		
		[dB(A)]				
		L_{Aeq}	L_{Amax}	Dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	Avondperiode (19.00 – 23.00 uur)	Nachtperiode (23.00 - 07.00 uur)
- Basisschool -						
BSK-01	135 Kinderen onderbouw L_{Aeq}	105	--	1,00	--	--
BSK-02	135 Kinderen middenbouw L_{Aeq}	105	--	1,00	--	--
BSK-03	135 Kinderen bovenbouw L_{Aeq}	105	--	1,00	--	--
BSK-04	400 Kinderen voor school L_{Aeq}	110	--	0,17	--	--
BSK-05	370 Kinderen na school L_{Aeq}	110	--	0,25	--	--
SK-0x	Schreeuwend kind L_{Amax}	--	107	*4	--	--
- Buitenschoolse opvang -						
BSO-01	30 Kinderen L_{Aeq}	90	--	2,25	--	--
SK-0x	Schreeuwend kind L_{Amax}	--	107	*4	--	--
- Kinderdagverblijf -						
KDV-01	30 Kinderen L_{Aeq}	99	--	8,00	--	--
SK-0x	Schreeuwend kind L_{Amax}	--	110	*4	--	--
- Overig -						
KAP-01	20 Kinderen L_{Aeq}	97	--	--	2,00	--
SK-0x	Schreeuwend kind L_{Amax}	--	107	--	*4	--

⁴ Bron in gebruik in deze periode

In het rekenmodel is uitgegaan van een akoestisch harde bodem (bodemfactor 0,0) voor het hele gebied ('worstcasescenario').

Aan de hand van geluidoverdrachtsberekeningen (methode II.8) is vervolgens de geluidbijdrage van de individuele bronnen op de toetspunten bepaald.

Zoals aangegeven in paragraaf 5.1.3 is de geluidbelasting berekend op een hoogte van 2,0 meter (begane grond), een hoogte van 5,5 meter (eerste verdieping) en daarna per verdieping 3,0 meter hoger (dus 8,5 meter, 11,5 meter, 14,5 meter en zo verder).

Voor een weergave van het rekenmodel wordt verwezen naar de figuren in bijlage 2 van dit rapport. De invoergegevens van het rekenmodel zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport.

6.3 Resultaten

In deze paragraaf wordt de geluidbelasting vanwege de activiteiten van de 'alles-in-één-school' weergegeven. De beoordeling van de resultaten wordt eveneens weergegeven in deze paragraaf.

Per bouwblok wordt de hoogst optredende geluidbelasting weergegeven. Voor een overzicht van de resultaten voor alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 5 van dit rapport.

Tabel 6.2 Geluidbelasting vanwege buitenspelende kinderen in dB(A)

Bouwblok	Geluidbelasting		Geluidbelasting	
	$L_{A,LT}$		$L_{A,max}$	
	[dB(A)]		[dB(A)]	
	Dagperiode	Avondperiode	Dagperiode	Avondperiode
	(07.00 - 19.00)	(19.00 - 23.00)	(07.00 - 19.00)	(19.00 - 23.00)
Stap 2 VNG	50	45	70	65
Stap 3 VNG	55	50	70	65
MO1	59	48	72	69
MO2	57	45	68	65
MO3	66	61	90	87
MO4	-- ⁵	-- ⁵	-- ⁵	-- ⁵
MW1	43	35	56	53
MW3	46	38	59	56

Uit de resultaten volgt dat het gemiddelde geluidniveau ten hoogste 66 dB(A) in de dagperiode en 61 dB(A) in de avondperiode bedraagt op de gevels van de bouwblok MO3. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG.

⁵ De geluidbelasting op de gevels van bouwblok MO4 is niet weergegeven in de tabel. Bouwblok MO4 betreft de 'alles-in-één-school' zelf. De geluidbelasting veroorzaakt door de activiteiten van de 'alles-in-één-school' hoeft niet getoetst te worden op het eigen gebouw, zijnde bouwblok MO4

De overschrijding van de richtwaarde van stap 3 bedraagt 11 dB(A) in de dag- en avondperiode en wordt geheel veroorzaakt door het stemgeluid van de buitenspelende kinderen.

Uit de resultaten volgt ook dat de piekgeluiden ten hoogste 90 dB(A) in de dagperiode en 87 dB(A) in de avondperiode bedragen op de gevels van bouwblok MO3. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG.

De overschrijding van de richtwaarde van stap 3 bedraagt 20 dB(A) in de dagperiode en 22 dB(A) in de avondperiode. De overschrijding wordt veroorzaakt door een schreeuwend kind op korte afstand van de gevel.

De geluidbelasting vanwege de activiteiten van de 'alles-in-één-school' is ook berekend op de gevels van de bestaande woningen aan de Orteliuskade.

De geluidbelasting is weergegeven voor de drie maatgevende woningen. Voor een overzicht van de resultaten voor alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 5 van dit rapport.

Tabel 6.3 Geluidbelasting vanwege buitenspelende kinderen op gevels bestaande woningen in dB(A)

Adres	Geluidbelasting		Geluidbelasting	
	$L_{Ar,LT}$		L_{Amax}	
	[dB(A)]		[dB(A)]	
	Dagperiode (07.00 - 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00)	Dagperiode (07.00 - 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00)
Stap 2 VNG	50	45	70	65
Stap 3 VNG	55	50	70	65
Orteliuskade 84	54	50	68	65
Orteliuskade 83	54	50	68	65
Orteliuskade 86-87	54	50	68	65

Uit de resultaten volgt dat het gemiddelde geluidniveau ten hoogste 54 dB(A) in de dagperiode en 50 dB(A) in de avondperiode bedraagt op de gevels van de woningen aan de Orteliuskade 84. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG, maar wel aan de richtwaarde van stap 3.

De overschrijding van de richtwaarde van stap 2 bedraagt 4 dB(A) in de dagperiode en 5 dB(A) in de avondperiode en wordt ook hier geheel veroorzaakt door het stemgeluid van de buitenspelende kinderen.

Uit de resultaten volgt ook dat de piekgeluiden ten hoogste 68 dB(A) in de dagperiode en ten hoogste 65 dB(A) in de avondperiode bedragen op de gevels van de woningen aan de Orteliuskade 84. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG.

Geconcludeerd kan worden dat met het realiseren van de 'alles-in-één-school' op deze locatie het woon- en leefklimaat van de bewoners van de bestaande woningen in lichte mate wordt aangetast.

6.4 Maatregelen

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege de activiteiten van de 'alles-in-één-school' de richtwaarde van stap 3 van de VNG overschrijdt. Dit geldt zowel voor de gemiddelde geluidbelasting als voor de piekgeluiden.

Zoals aangegeven in paragraaf 3.1.2 van dit rapport zal vrijstelling bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 doorgaans niet mogelijk zijn.

De gemiddelde geluidbelasting kan worden beperkt door het beperken van de buitenspeeltijd van de kinderen. Door de buitenspeeltijd te halveren, wordt de gemiddelde geluidbelasting met 3 dB(A) beperkt. Het treffen van een dergelijke maatregel is echter niet wenselijk. Ook blijft er dan sprake van een overschrijding van de richtwaarde van stap 3 van de VNG.

De gemiddelde geluidbelasting kan ook worden beperkt door het speelgebied tussen bouwblok MO3 en bouwblok MO4 te verkleinen dan wel volledig te schrappen waardoor de kinderen alleen gebruik van het speelplein behorende bij de school zelf gebruik kunnen maken. Ook de piekgeluiden zullen hiermee worden beperkt. Voor zowel de gemiddelde geluidbelasting als de piekgeluiden blijft echter sprake van een overschrijding van de richtwaarde van stap 3 van de VNG.

Het plaatsen van geluidschermen rondom het speelplein en/of het speelgebied is vanuit sociale controle en veiligheid niet wenselijk en derhalve niet nader onderzocht.

Ook het vergroten van de afstand tussen de 'alles-in-één-school' en bouwblok MO1 en bouwblok MO2 en MO3 is niet nader onderzocht. Zoals ook met betrekking tot de A10 in paragraaf 5.4.1 is aangegeven, is binnen het plangebied wellicht nog een kleine verschuiving mogelijk, maar dit zal er niet tot leiden dat de richtwaarde van stap 3 van de VNG niet langer wordt overschreden.

7 Akoestisch onderzoek horeca


Het bestemmingsplan voorziet in horeca in de plint van bouwblok MO3.

Uitgangspunt is dat het hier horeca met de bestemming horeca 3 (café) en/of horeca 4 (restaurant) betreft.

De horeca zal vooral een lokale functie hebben. De bezoekers en het personeel zullen naar verwachting voornamelijk lopend, met de fiets of met het openbaar vervoer naar de inrichting komen. De parkeervoorzieningen in de omgeving zijn openbaar toegankelijk.

De mogelijkheid bestaat om bij de horeca een onoverdekt terras te realiseren. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat het terras direct ten oosten van bouwblok MO3 wordt gesitueerd.

In figuur 7.1 is de situering van de horeca (h) binnen bouwblok MO3 weergegeven.

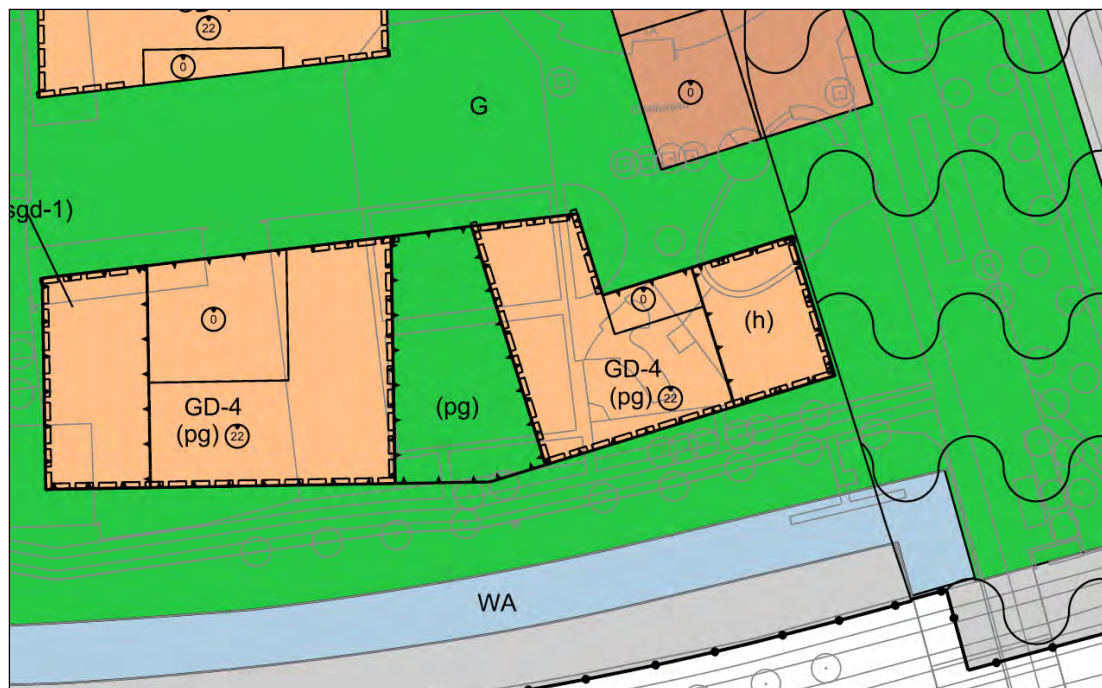

Figuur 7.1 Situering horeca binnen bouwblok MO3

7.1 Richtafstand VNG

Voor restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen en dergelijke (SBI-code 561) en voor cafés en bars (SBI-code 563-1) bedraagt de richtafstand voor wat betreft geluid 10 meter in het geval van omgevingstype 'rustige woonwijk en/of rustig buitengebied'. In het geval van omgevingstype 'gemengd gebied' kan de afstand met één afstandsstap worden verlaagd tot 0 meter.

Vanwege de menging van woningen en bedrijven en de ligging van het plangebied op korte afstand van een aantal drukke wegen, geldt voor het Mercatorpark het omgevingstype 'gemengd gebied'.

De horeca is voorzien in de plint van bouwblok MO3. De afstand tussen de woningen gelegen binnen bouwblok MO3 bedraagt 0 meter en is daarmee gelijk aan de richtafstand van 0 meter.

Hiermee is een akoestisch onderzoek naar het geluid veroorzaakt door de activiteiten van de horeca noodzakelijk.

7.2 Uitgangspunten

7.2.1 Representatieve bedrijfssituatie

Met betrekking tot de horeca zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De horeca kan geopend zijn zowel tijdens de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur) als in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur). Uitgangspunt in de berekeningen zijn openingstijden van 07.00 uur tot 23.00 uur
- Wanneer de horeca geopend is, zal binnen in de horeca rustige achtergrondmuziek ten gehore worden gebracht. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat deze achtergrondmuziek een gemiddeld muziekgeluidniveau van niet meer 70 dB(A) heeft. Hiermee is muziekgeluid voor de horeca akoestisch niet-relevant⁶ en derhalve niet betrokken in het akoestisch onderzoek
- Het terras is in gebruik tijdens de openingstijden van de horeca. Bij volledige bezetting van het terras kunnen in totaal 30 bezoekers op het terras plaatsnemen

7.2.2 Bronvermogens

Voor het stemgeluid van de bezoekers op het terras wordt uitgegaan van de kentallen uit het artikel 'Het menselijk stemgeluid' van Martin Tennekes. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen normaal spreken, spreken met verheven stem en luid spreken.

Voor de bezoekers op het terras is uitgegaan van spreken met verheven stem met een bronvermogen van 70 dB(A) per persoon. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat de bezoekers gedurende 50 % van de tijd stemgeluid produceren (de ene bezoeker praat terwijl de andere bezoeker luistert). Dit komt overeen met een bronvermogen van $70 + 10 \text{ LOG}(0,50) = 67 \text{ dB(A)}$ per bezoeker. Hiermee komt het bronvermogen voor een groep van 30 bezoekers op het terras op $67 + 10 * \text{LOG}(30) = 82 \text{ dB(A)}$.

Voor de berekeningen van de maximale geluidniveaus wordt uitgegaan van een bronvermogen van 107 dB(A) per bezoeker op het terras.

7.2.3 Rekenmethode

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai'.

7.2.4 Rekenmodel

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van de horeca is gebruik gemaakt van hetzelfde rekenmodel dat is gebruikt voor het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van de 'alles-in-één-school'.

⁶ Akoestisch niet-relevant wil zeggen dat de bijdrage van een specifieke activiteit (geluidbron) zodanig klein is, dat deze wegvalt tegen de bijdrage van de overige activiteiten (geluidbronnen) en derhalve niet betrokken hoeft te worden in het akoestisch onderzoek

De relevante geluidbronnen zijn schematisch ingevoerd of als oppervlaktebron (gemiddeld geluid bezoekers terras) of als puntbron (piekgeluiden bezoekers terras).

In tabel 7.1 wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde geluidbronnen met bijbehorende bronvermogens en bedrijfsduur dan wel aantallen.

Tabel 7.1 Gehanteerde geluidbronnen horeca

#	Omschrijving	Bronvermogen		Bedrijfsduur / aantal		
		L _{WR}		[uur]		
		[dB(A)]				
		L _{Aeq}	L _{Amax}	Dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	Avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	Nachtperiode (23.00 - 07.00 uur)
- Terras -						
HOR-01	30 Bezoekers terras L _{Aeq}	82	--	12,00	4,00	--
SB-0x	Schreeuwend persoon L _{Amax}	--	107	*7	*7	--

In het rekenmodel is uitgegaan van een akoestisch harde bodem (bodemfactor 0,0) voor het hele gebied ('worst-case-scenario').

Aan de hand van geluidoverdrachtsberekeningen (methode II.8) is vervolgens de geluidbijdrage van de individuele bronnen op de toetspunten bepaald.

Zoals aangegeven in paragraaf 5.1.3 is de geluidbelasting berekend op een hoogte van 2,0 meter (begane grond), een hoogte van 5,5 meter (eerste verdieping) en daarna per verdieping 3,0 meter hoger (dus 8,5 meter, 11,5 meter, 14,5 meter en zo verder).

Voor een weergave van het rekenmodel wordt verwezen naar de figuren in bijlage 2 van dit rapport. De invoergegevens van het rekenmodel zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport.

7.3 Resultaten

In deze paragraaf wordt de geluidbelasting vanwege de activiteiten van de horeca weergegeven. De beoordeling van de resultaten wordt eveneens weergegeven in deze paragraaf.

Per bouwblok wordt de hoogst optredende geluidbelasting weergegeven. Voor een overzicht van de resultaten voor alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 6 van dit rapport.

⁷ Bron in gebruik in deze periode

Tabel 7.2 Geluidbelasting vanwege horeca in dB(A)

Bouwblok	Geluidbelasting		Geluidbelasting	
	$L_{Ar,LT}$		L_{Amax}	
	[dB(A)]		[dB(A)]	
	Dagperiode (07.00 - 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00)	Dagperiode (07.00 - 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00)
Stap 2 VNG	50	45	70	65
Stap 3 VNG	55	50	70	65
MO1	30	30	51	51
MO2	24	24	50	50
MO3	54	54	85	85
MO4	45	45	73	73
MW1	20	20	44	44
MW3	24	24	47	47

Uit de resultaten volgt dat het gemiddelde geluidniveau ten hoogste 54 dB(A) in de dag- en avondperiode bedraagt op de gevels van de woningen gelegen op de eerste verdieping van bouwblok MO3.

Hiermee wordt in de dagperiode niet voldaan aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG, maar wel aan de richtwaarde van stap 3. De overschrijding van de richtwaarde van stap 2 bedraagt 4 dB(A). In de avondperiode wordt niet voldaan aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG. De overschrijding van de richtwaarde van stap 3 bedraagt 4 dB(A).

De overschrijding in zowel de dagperiode als de avondperiode wordt geheel veroorzaakt door het stemgeluid van de bezoekers op het terras.

Uit de resultaten volgt ook dat de piekgeluiden ten hoogste 85 dB(A) in de dag- en avondperiode bedragen op de gevels van de woningen gelegen op de eerste verdieping van bouwblok MO3. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG.

De overschrijding van de richtwaarde van stap 3 bedraagt 15 dB(A) in de dagperiode en 20 dB(A) in de avondperiode. De overschrijding wordt veroorzaakt door een schreeuwende bezoeker op korte afstand van de gevel.

De geluidbelasting vanwege de activiteiten van de horeca is ook berekend op de gevels van de bestaande woningen aan de Orteliuskade.

De geluidbelasting is weergegeven voor de drie maatgevende woningen. Voor een overzicht van de resultaten voor alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 6 van dit rapport.

Tabel 7.3 Geluidbelasting vanwege horeca op gevels bestaande woningen in dB(A)

Adres	Geluidbelasting		Geluidbelasting	
	$L_{A,r,LT}$		$L_{A,max}$	
	[dB(A)]		[dB(A)]	
	Dagperiode	Avondperiode	Dagperiode	Avondperiode
	(07.00 - 19.00)	(19.00 - 23.00)	(07.00 - 19.00)	(19.00 - 23.00)
Stap 2 VNG	50	45	70	65
Stap 3 VNG	55	50	70	65
Orteliuskade 84	40	40	65	65
Orteliuskade 83	39	39	65	65
Orteliuskade 82	39	39	64	64

Uit de resultaten volgt dat het gemiddelde geluidniveau ten hoogste 40 dB(A) in de dag- en avondperiode bedraagt op de gevels van de woningen aan de Orteliuskade 84. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG.

Uit de resultaten volgt ook dat de piekgeluiden ten hoogste 65 dB(A) in de dag- en avondperiode bedragen op de gevels van de woningen aan de Orteliuskade 84. Ook hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG.

Geconcludeerd kan worden dat met het realiseren van de horeca met terras op deze locatie het woon- en leefklimaat van de bewoners van de bestaande woningen niet wordt aangetast.

8 Akoestisch onderzoek Sportplaza Mercator

Aan de Jan van Galenstraat 315 is Sportplaza Mercator gevestigd. De bestaande inrichting kan het beste worden omschreven als een bedrijfsverzamelgebouw waar sport, horeca en vrijetijdsbesteding gecombineerd worden.

Binnen de grenzen van de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats:


- Zwemmen, zowel in binnen- als in buitenbaden
- Ligweide buiten
- Fitness inclusief groepslessen onder begeleiding van muziek
- Café (horeca 3) en restaurant (horeca 4) inclusief feestzalen
- Fastfoodrestaurant KFC (horeca 1)
- Betaalde parkeervoorziening ParkBee

Sportplaza Mercator heeft vooral een lokale functie. De bezoekers komen voornamelijk lopend, met de fiets of met het openbaar vervoer naar de inrichting. De parkeervoorzieningen in de omgeving zijn openbaar toegankelijk. Het personeel dat met de auto naar het werk komt, parkeert op het afgesloten terrein aan de oostzijde van het pand.


In figuur 8.1 is Sportplaza Mercator met de bijbehorende bestaande inrichtingsgrens weergegeven. In figuur 8.2 tot en met figuur 8.4 zijn de plattegronden van de afzonderlijke verdiepingen van de inrichting weergegeven.




Figuur 8.1 Situering Sportplaza Mercator met inrichtingsgrens

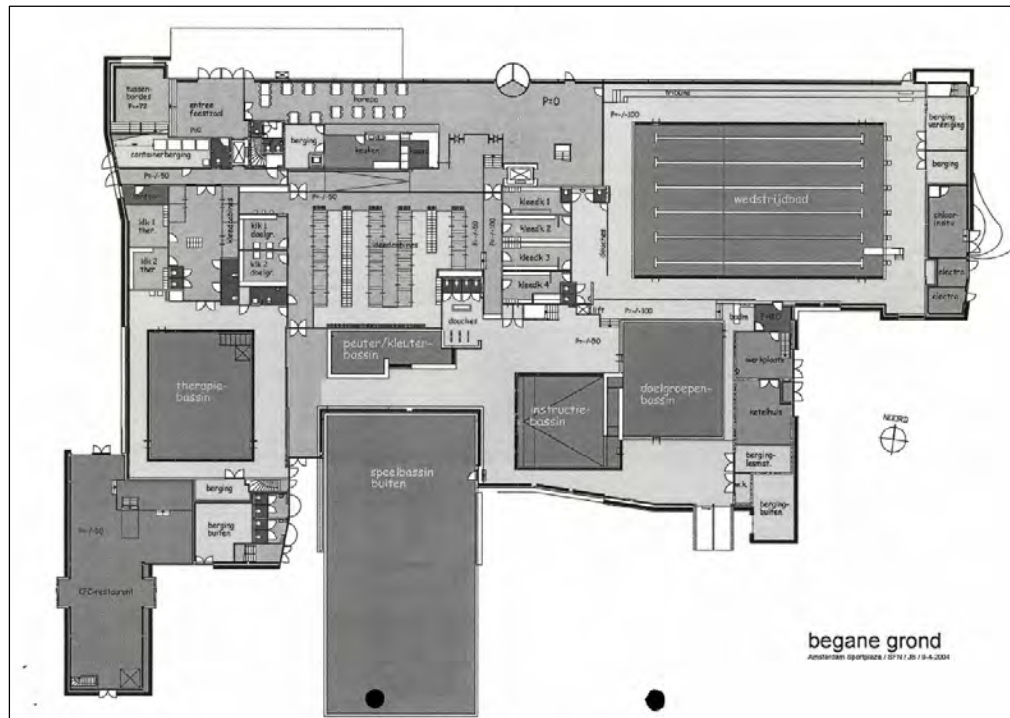

Figuur 8.2 Plattegrond begane grond Sportplaza Mercator

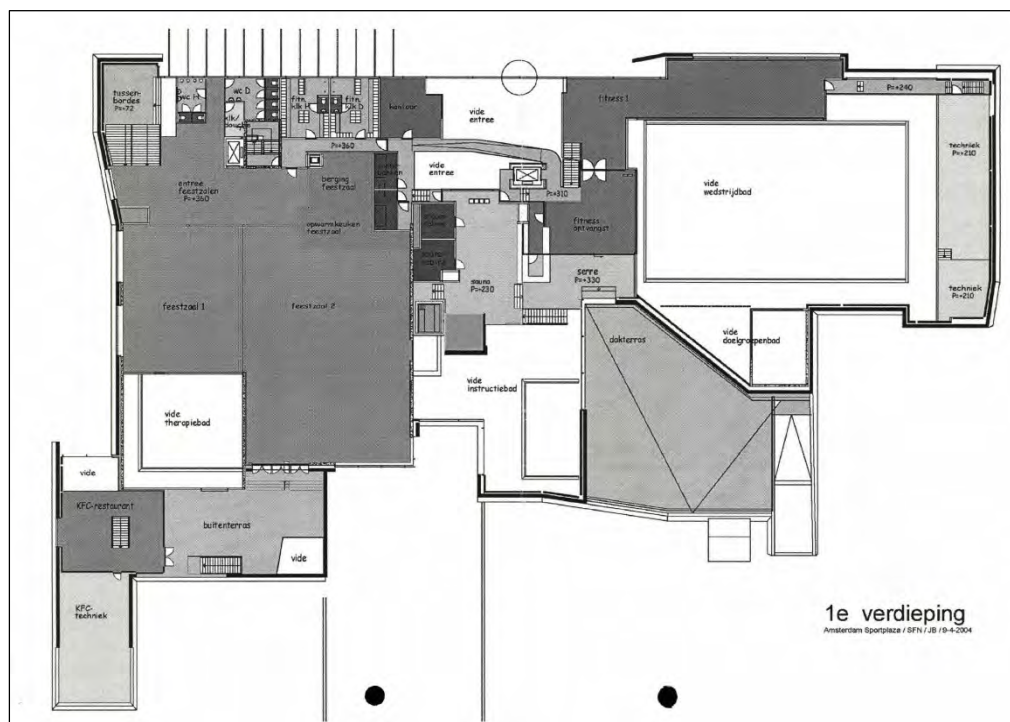

Figuur 8.3 Plattegrond eerste verdieping Sportplaza Mercator

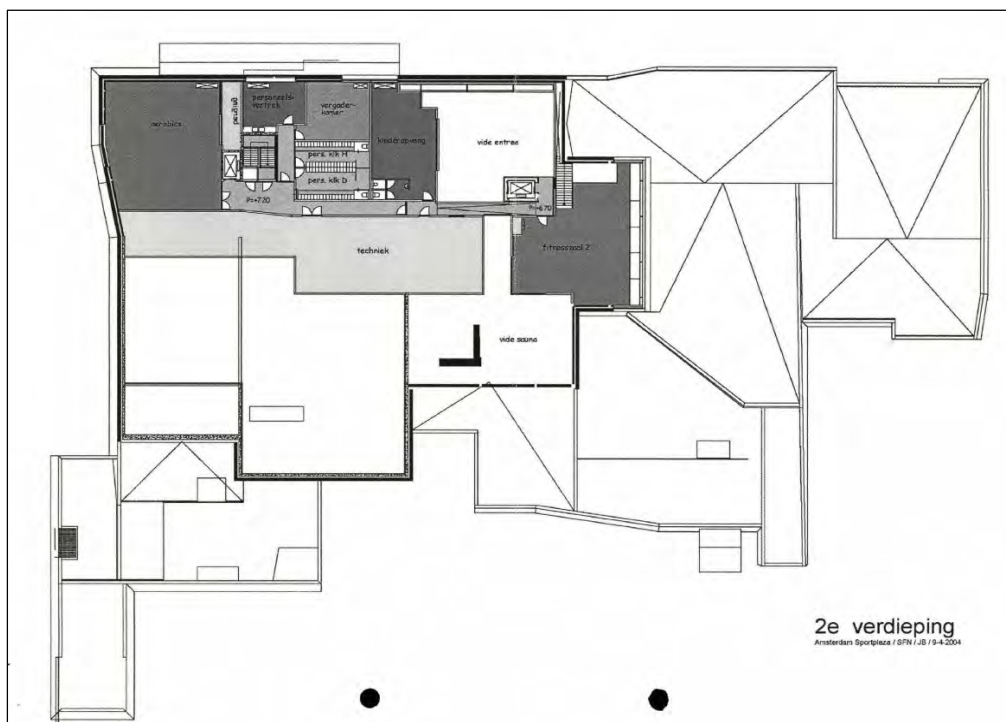

Figuur 8.4 Plattegrond tweede verdieping Sportplaza Mercator

8.1 Richtafstand VNG

Voor zwembaden wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte zwembaden en niet-overdekte zwembaden. Omdat de richtafstand voor niet-overdekte zwembaden groter is dan de richtafstand voor overdekte zwembaden, is de richtafstand voor niet-overdekte zwembaden in deze situatie maatgevend.

Voor niet-overdekte zwembaden (SBI-code 931-2) bedraagt de richtafstand voor wat betreft geluid 200 meter in het geval van omgevingstype 'rustige woonwijk en/of rustig buitengebied'. In het geval van omgevingstype 'gemengd gebied' kan de afstand met één afstandsstap worden verlaagd tot 100 meter.

Voor fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden (SBI-code 9313 en 9604) bedraagt de richtafstand voor wat betreft geluid 30 meter in het geval van omgevingstype 'rustige woonwijk en/of rustig buitengebied'. In het geval van omgevingstype 'gemengd gebied' kan de afstand met één afstandsstap worden verlaagd tot 10 meter.

Voor restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen en dergelijke (SBI-code 561) en voor cafés en bars (SBI-code 563-1) bedraagt de richtafstand voor wat betreft geluid 10 meter in het geval van omgevingstype 'rustige woonwijk en/of rustig buitengebied'. In het geval van omgevingstype 'gemengd gebied' kan de afstand met één afstandsstap worden verlaagd tot 0 meter.

De feestzalen binnen Sportplaza Mercator zijn het beste te vergelijken met discotheken en muziekcafés. Voor discotheken en muziekcafés (SBI-code 563-2) bedraagt de richtafstand voor wat betreft geluid 30 meter in het geval van omgevingstype 'rustige woonwijk en/of rustig buitengebied'. In het geval van omgevingstype 'gemengd gebied' kan de afstand met één afstandsstap worden verlaagd tot 10 meter.

Voor autoparkeerterreinen en parkeergarages (SBI-code 5221) bedraagt de richtafstand voor wat betreft geluid 30 meter in het geval van omgevingstype 'rustige woonwijk en/of rustig buitengebied'. In het geval van omgevingstype 'gemengd gebied' kan de afstand met één afstandsstap worden verlaagd tot 10 meter.

In tabel 8.1 worden de bovengenoemde richtafstanden samengevat.

Tabel 8.1 Richtafstanden relevante bedrijfsactiviteiten Sportplaza Mercator

SBI-code	Omschrijving	Richtafstand [m]	
		Rustige woonwijk en/of rustig	Gemengd gebied
931-2	Zwembad, niet-overdekt	200	100
9313, 9604	Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden	30	10
561	Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen en dergelijke	10	0
563-1	Cafés en bars	10	0
563-2	Discotheken en muziekcafés	30	10
5221	Autoparkeerterreinen en parkeergarages	30	10

Vanwege de menging van woningen en bedrijven en de ligging van het plangebied op korte afstand van een aantal drukke wegen, geldt voor het Mercatorpark het omgevingstype 'gemengd gebied'.

De afstand tussen de nieuw te realiseren woningen en de grens van de inrichting bedraagt 10 meter en is daarmee minder dan de voor de inrichting maatgevende richtafstand van 100 meter.

Hiermee is een akoestisch onderzoek naar het geluid veroorzaakt door de activiteiten van Sportplaza Mercator noodzakelijk.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat Sportplaza Mercator in de eerste plaats dient te voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Deze grenswaarden zijn gelijk aan de richtwaarden van stap 2 van de VNG voor het omgevingstype 'gemengd gebied, zijnde een grenswaarde van 50 dB(A) voor het gemiddelde geluidniveau en een grenswaarde van 70 dB(A) voor de piekgeluiden.

Waar bij de beoordeling van geluidniveaus aan de richtwaarden van de VNG rekening dient te worden gehouden met alle activiteiten die binnen de grens van een inrichting kunnen plaats vinden, blijven bij de beoordeling van de geluidniveaus aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit buiten beschouwing:

- Het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein
- Het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten

Bij de beoordeling van de piekgeluiden aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit blijven verder buiten beschouwing:

- Het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden
- Het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan

Een deel van de activiteiten die plaatsvinden op en rondom het terrein van Sportplaza Mercator is dus uitgezonderd van beoordeling in het kader van het Activiteitenbesluit.

8.2 Uitgangspunten

In het akoestisch onderzoek met betrekking tot Sportplaza Mercator wordt onderscheid gemaakt tussen twee representatieve bedrijfssituaties, te weten:

- RBS1: De inrichting is volledig in bedrijf, maar de ligweide is gesloten
- RBS2: De inrichting is volledig in bedrijf, en de ligweide is geopend

8.2.1 Representatieve bedrijfssituatie 1

In deze paragraaf worden de activiteiten op en rondom het terrein van Sportplaza Mercator weergegeven, uitgaande van de situatie dat de ligweide is gesloten.

Uitgangspunt is dat de activiteiten in het binnenzwembad akoestisch niet-relevant⁸ zijn.

⁸ Akoestisch niet-relevant wil zeggen dat de bijdrage van een specifieke activiteit (geluidbron) zodanig klein is, dat deze wegvalt tegen de bijdrage van de overige activiteiten (geluidbronnen) en derhalve niet betrokken hoeft te worden in het akoestisch onderzoek

Met betrekking tot de fitness zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Op doordeweekse dagen is de fitness geopend van 07.00 uur tot 22.00 uur. In het weekend is de fitness geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Hiermee zijn de doordeweekse dagen maatgevend voor de berekeningen
- Het gemiddeld aantal bezoekers aan de reguliere fitnesszalen bedraagt circa 30 personen gedurende de dagperiode (07.00 uur tot 19.00 uur) en circa 60 personen gedurende de avondperiode (19.00 uur tot 23.00 uur). Uitgangspunt is dat het geluidniveau binnen in de reguliere fitnesszalen akoestisch niet-relevant is. Derhalve zijn de activiteiten in de reguliere fitnesszalen niet meegenomen in de berekeningen
- In de zaal voor groepslessen gelegen op de tweede verdieping (in figuur 7.4 aangeduid met 'aerobics') worden tussen 10.00 uur en 21.30 uur groepslessen onder begeleiding van muziek verzorgd. Zowel in de dagperiode (07.00 uur tot 19.00 uur) als in de avondperiode (19.00 uur tot 23.00 uur) vinden gedurende gemiddeld circa 3 uur groepslessen plaats. Uitgangspunt is dat hierbij een gemiddeld geluidniveau van 85 dB(A) housemuziek⁹ wordt geproduceerd. Dit is een 'worstcasescenario', omdat bij groepslessen zoals yoga sprake zal zijn van een beduidend lager (of zelfs geen) muziekgeluidniveau
- De bezoekers aan de fitness kunnen gebruik maken van de kinderopvang gelegen op de tweede verdieping. De activiteiten van de kinderopvang binnen de inrichting zijn akoestisch niet-relevant en derhalve niet meegenomen in de berekeningen

Met betrekking tot de horeca met feestzalen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Op de begane grond is een lounge aanwezig. Wanneer de horeca met feestzalen geopend is, zal in de lounge rustige achtergrondmuziek ten gehore worden gebracht. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat deze achtergrondmuziek een gemiddeld muziekgeluidniveau van niet meer 70 dB(A) heeft. Hiermee is muziekgeluid voor de lounge akoestisch niet-relevant en derhalve niet betrokken in het akoestisch onderzoek
- Op de eerste verdieping bevinden zich twee feestzalen, zie ook figuur 7.3 van dit rapport. De feestzalen betreft horeca van de categorie horeca 2. Volgens de regels van het bestemmingsplan gaat het daarbij om een nachtzaak, oftewel een dancing, discotheek, sociëteit, zaalaccommodatie, nachtcafé en naar de aard daarmee te vergelijken bedrijven. Op dit moment is er geen club of dergelijke gevestigd, maar de vergunning staat dit wel toe
- Voor de feestzalen is uitgegaan van een gebruik tussen 20.00 uur en 04.00 uur
- De beide feestzalen kunnen worden samengevoegd tot één grote feestzaal, door de wand tussen de beide feestzalen open te schuiven. Uitgangspunt in de berekeningen is dan ook dat de beide feestzalen gelijktijdig (als één grote feestzaal) in gebruik zijn ('worstcasescenario')
- Voor het gemiddelde geluidniveau in de (grote) feestzaal is uitgegaan van maximaal 103 dB(A)¹⁰ housemuziek¹¹. In deze situatie is er voor gekozen om het standaard spectrum voor housemuziek te hanteren en niet het standaard spectrum voor ultra bas muziek, dat zwaarder is dan housemuziek. Ultra bas past meer bij clubs en feestzalen die ook specifiek voor dergelijke muziek zijn ontworpen. De feestzalen van Sportplaza Mercator zijn dat niet

⁹ Standaard spectrum housemuziek zoals opgenomen in de publicatie 'Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven' van maart 2015.

¹⁰ Op basis van convenant 'Organisatoren van muziekevenementen en de poppodia' van 14 februari 2014.

¹¹ Standaard spectrum housemuziek zoals opgenomen in de publicatie 'Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven' van maart 2015.

- Voor zover bekend is er met betrekking tot de horeca met feestzalen niet al in een eerder stadium een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Om de geluidoverdracht vanuit de feestzalen naar de omgeving te kunnen bepalen, dient de geluidisolatie van de relevante geveldelen bekend te zijn. Hiertoe zijn op 21 december 2021 ter plaatse geluidmetingen uitgevoerd, zie ook paragraaf 8.2.3 van dit rapport

Met betrekking tot de KFC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De openingstijden van de KFC zijn van 11.00 uur tot 00.00 uur. Het restaurant sluit om 22.00 uur. Na 22.00 uur is er enkel nog verkoop vanuit de drive-thru
- Op een drukke dag doen circa 600 bezoekers de inrichting aan. Hiervan gaan circa 250 bezoekers door de drive-thru. Voor de verdeling over de dag-, avond- en nachtperiode is uitgegaan van circa 100 personenauto's gedurende de dagperiode (07.00 uur - 19.00 uur), circa 100 personenauto's gedurende de avondperiode (19.00 uur - 23.00 uur) en circa 50 personenauto's gedurende de nachtperiode (23.00 uur - 07.00 uur)
- Elke personenauto staat één minuut stationair te draaien tijdens het doorgeven van de bestelling en één minuut stationair te draaien tijdens het afhalen van de bestelling
- Voor de rijsnelheid van de personenauto's is uitgegaan van een snelheid van 5 km/uur
- De afvalcontainers van de KFC worden gemiddeld drie keer in de week geleegd. Hiertoe rijdt één vrachtwagen van en naar de afvalcontainers die staan opgesteld aan de zuidzijde van de KFC
- Op het dak van de KFC bevindt zich een afzuiginstallatie. Uitgangspunt in de berekeningen is dat deze tijdens de openingstijden van zowel het restaurant als de drive-thru in bedrijf is

In het onderzoek is ook rekening gehouden met een koelinstallatie op het dak van het zwembad welke tijdens warme dagen in bedrijf is. Uitgangspunt in de berekeningen is dat deze in de dag- en avondperiode respectievelijk 75 % en 50 % van de tijd ingeschakeld is. In de nachtperiode is de koelinstallatie niet in bedrijf.

Verder is rekening gehouden met laad- en losactiviteiten bij de technische dienst van Sportplaza Mercator, aan de oostzijde van de inrichting. Elke maand rijdt 1 vrachtwagen het terrein op en af om zout te leveren. Het lossen van het zout met behulp van een compressor neemt circa 1 uur in beslag.

De afvalcontainers van Sportplaza Mercator worden eens per drie weken geleegd of op het moment dat de afvalcontainers vol zijn. Omdat het lossen van het zout in deze situatie maatgevend is, is in de berekeningen alleen rekening gehouden met het komen en gaan van het zouttransport.

Ook is rekening gehouden met het komen en gaan van het personeel van Sportplaza Mercator. Het personeel parkeert op het afgesloten parkeerterrein aan de oostzijde van de inrichting. Uitgangspunt in de berekeningen is dat hier in de dagperiode 15 auto's parkeren en in de avondperiode 5 auto's parkeren.

Volgens opgave van de gemeente Amsterdam komt de betaalde parkeervoorziening van ParkBee te vervallen. In het akoestisch onderzoek is dan ook geen rekening gehouden met de activiteiten op en rondom het parkeerterrein.

8.2.2 Representatieve bedrijfssituatie 2

In deze paragraaf worden de activiteiten op en rondom het terrein van Sportplaza Mercator weergegeven, uitgaande van de situatie dat de ligweide is geopend.

In aanvulling op de activiteiten zoals besproken in paragraaf 8.2.1 zijn voor de ligweide de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De ligweide met buitenbaden zijn geopend van 1 mei tot 1 september
- Op doordeweekse dagen is de ligweide geopend van 13.00 uur tot 18.00 uur, met uitzondering van de dinsdag. Op de dinsdag is de ligweide tot 20.00 uur geopend
- In het weekend en in de zomervakantie is de ligweide geopend van 11.00 uur tot 18.00 uur. Uitgangspunt in de berekeningen is dat de ligweide met buitenbaden is geopend van 11.00 uur tot 20.00 uur ('worstcasescenario')
- Over de gehele dag doen circa 1.800 bezoekers de ligweide aan. De bezoekers verblijven gemiddeld circa 3 tot 4 uur op het terrein
- De verhouding van de bezoekers tussen kinderen en volwassenen is niet bekend. In overleg met het Sportplaza zijn voor de berekeningen de volgende aannames gedaan:
 - De verhouding tussen kinderen en volwassenen bedraagt 2 staat tot 1
 - De periode tussen 11.00 uur en 18.00 uur is het drukst. Van de maximaal 1.800 bezoekers is circa 80 % gedurende deze periode aanwezig. Dit komt overeen met 1.440 bezoekers

Rekening houdend met het bovenstaande levert dit de volgende uitgangspunten op:

- Tussen 11.00 uur en 18.00 uur zijn er circa 825 personen tegelijk op het terrein aanwezig, waarvan circa 550 kinderen en 275 volwassenen
- Tussen 18.00 uur en 20.00 uur zijn er circa 360 personen tegelijk op het terrein aanwezig, waarvan circa 240 kinderen en 120 volwassenen
- De bezoekers verdelen zich over het terrein, waarbij circa 70 % zich op de ligweide bevindt en circa 30 % zich in het buitenbad

8.2.3 Geluidmetingen relevante geveldelen

Zoals aangegeven in paragraaf 8.2.1 zijn op 21 december 2021 geluidmetingen verricht om de geluidreductie van de relevante geveldelen te bepalen.

De geluidmetingen zijn verricht vanuit de feestzalen gelegen op de eerste verdieping van de inrichting, waarbij de geluidreductie van de volgende geveldelen is bepaald, te weten:

- Deur zuidgevel
- Dichte delen zuidgevel
- Dichte delen westgevel
- Pui zuid- en oostgevel
- Dak

Bij het bepalen van de geluidreductie van de relevante geveldelen zijn in het kort de volgende handelingen uitgevoerd:

- Het plaatsen van een ruisbron in het zendvertrek, in deze situatie de feestzalen
- Het bepalen van het gemiddelde geluidniveau ten gevolge van de ruisbron op korte afstand van het relevante geveldeel (aan de binnenzijde), hierna zendniveau
- Het bepalen van het gemiddelde geluidniveau ten gevolge van de ruisbron op korte afstand van het relevante geveldeel (aan de buitenzijde), hierna ontvangsniveau
- Het bepalen van het gemiddelde geluidniveau ten gevolge van de omgeving (zonder ruisbron) op korte afstand van het relevante geveldeel (aan de buitenzijde), hierna achtergrondniveau

Door het ontvangsniveau van het zendniveau af te trekken en de uitkomst daarna te corrigeren voor het achtergrondniveau, kan de geluidreductie van de relevante geveldelen worden bepaald.

De metingen zijn uitgevoerd met gesloten ramen en deuren conform de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai'.

In tabel 8.2 zijn de berekende geluidreducties van de relevante delen van Sportplaza Mercator weergegeven. Door het gemiddelde geluidniveau van 103 dB(A) housemuziek in de feestzalen te verminderen met de berekende geluidreducties, wordt het uitstralend geluidniveau van de betreffende geveldelen verkregen. De uitstralende geluidniveaus zijn opgenomen als oppervlaktebron in de berekeningen en weergegeven in tabel 8.3.

De meet- en rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport.

Tabel 8.2 Geluidreductie relevante geveldelen per octaafband in dB(A)

Geveldeel	Octaafband met middenfrequentie					
	[Hz]					
	63	125	250	500	1.000	2.000
Deur zuidgevel	29,7	36,5	36,7	35,7	31,7	32,3
Dichte delen zuidgevel	33,1	41,7	40,9	39,6	35,5	33,2
Dichte delen westgevel	38,6	44,5	52,6	59,1	83,0	79,2
Pui zuid- en oostgevel	30,2	32,6	41,9	46,3	49,2	47,7
Dak	37,9	44,6	60,6	64,5	75,1	87,7

Tabel 8.3 Uitstralend geluidniveau relevante geveldelen spectrum housemuziek per octaafband in dB(A)/m²

Geveldeel	Octaafband met middenfrequentie					
	[Hz]					
	63	125	250	500	1.000	2.000
Deur zuidgevel	60,3	58,5	58,3	60,3	64,3	61,7
Dichte delen zuidgevel	56,9	53,3	54,1	56,4	60,5	60,8
Dichte delen westgevel	51,4	50,5	42,4	36,9	13,0	14,8
Pui zuid- en oostgevel	59,8	62,4	53,1	49,7	46,8	46,3
Dak	52,1	50,4	34,4	31,5	20,9	6,3

8.2.4 Bronvermogens

Voor het stemgeluid van de bezoekers aan de ligweide met buitenzwembad wordt uitgegaan van de kentallen uit het artikel 'Het menselijk stemgeluid' van Martin Tennekkes.

Uitgangspunt bij de berekeningen is dat de bijdrage van het stemgeluid van de volwassenen in vergelijking met de bijdrage van het stemgeluid van de kinderen niet-relevant is. Derhalve is in de berekeningen alleen rekening gehouden met het stemgeluid van de spelende kinderen.

Voor het bronvermogen van een spelend kind op de ligweide wordt aangesloten bij het bronvermogen van een spelend kind op de basisschool, dat varieert van 80 dB(A) tot 87 dB(A). Omdat de kinderen hier langere tijd verblijven en verwacht mag worden dat het spelen rustiger zal verlopen dan op een schoolplein, is uitgegaan van een gemiddeld bronvermogen van 80 dB(A) per kind.

Hiermee komt het bronvermogen voor een groep van 385 kinderen (tussen 11.00 uur en 18.00 uur) op $80 + 10 * \text{LOG}(385) = 106 \text{ dB(A)}$. Het bronvermogen voor een groep van 165 kinderen (tussen 18.00 uur en 20.00 uur) komt hiermee op $80 + 10 * \text{LOG}(165) = 102 \text{ dB(A)}$.

Voor het bronvermogen van een spelend kind in het buitenbad is uitgegaan van een gemiddeld bronvermogen van 92 dB(A) per kind.

Hiermee komt het bronvermogen voor een groep van 168 kinderen (tussen 11.00 uur en 18.00 uur) op $92 + 10 * \text{LOG}(168) = 114 \text{ dB(A)}$. Het bronvermogen voor een groep van 72 kinderen (tussen 18.00 uur en 20.00 uur) komt hiermee op $92 + 10 * \text{LOG}(72) = 111 \text{ dB(A)}$.

Voor de berekeningen van de maximale geluidniveaus wordt uitgegaan van een bronvermogen van 107 dB(A) per kind, zowel op de ligweide als in het buitenbad.

Het bronvermogen van een vrachtwagen bedraagt 103 dB(A). Voor de berekeningen van de maximale geluidniveaus (remontluchting) wordt uitgegaan van een bronvermogen van 110 dB(A).

8.2.5 Rekenmethode

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai'.

8.2.6 Rekenmodel

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van Sportplaza Mercator is gebruik gemaakt van hetzelfde rekenmodel dat is gebruikt voor het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van de 'alles-in-één-school'.

De relevante geluidbronnen zijn schematisch ingevoerd of als oppervlaktebron (gemiddeld geluid uitstraling geveldelen horeca en spelende kinderen ligweide en buitenbad), als puntbron (gemiddeld geluid koelinstallatie zwembad en piekgeluiden spelende kinderen en/of vrachtwagens) of als mobiele bron (gemiddeld geluid vrachtwagens).

In tabel 8.4 wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde geluidbronnen met bijbehorende bronvermogens en bedrijfsduur dan wel aantallen.

Tabel 8.4 Gehanteerde geluidbronnen Sportplaza Mercator

#	Omschrijving	Bronvermogen		Bedrijfsduur / aantal		
		L_{WR}		[uur]		
		L_{Aeq}	L_{Amax}	$[dB(A)]$		
				Dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	Avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	Nachtperiode (23.00 - 07.00 uur)
- Ligweide met buitenbad -						
SLW-01	385 Kinderen ligweide L_{Aeq}	106	--	7,00	--	--
SLW-02	168 Kinderen ligweide L_{Aeq}	102	--	1,00	1,00	--
SBB-01	165 Kinderen buitenbad L_{Aeq}	114	--	7,00	--	--
SBB-02	72 Kinderen buitenbad L_{Aeq}	111	--	1,00	1,00	--
SK-0x	Schreeuwend kind L_{Amax}	--	107	*12	*12	--
- Fitness -						
UGF-01	Uitstraling gevel fitness zaal groepslessen L_{Aeq}	65	--	12,00 ¹³	4,00 ¹³	--
- Horeca met feestzalen -						
UGH-01	Uitstraling gevel horeca deur zuidgevel L_{Aeq}	69	--	--	4,00 ¹⁴	8,00 ¹⁴
UGH-02	Uitstraling gevel horeca dichte delen zuidgevel L_{Aeq}	66	--	--	4,00 ¹⁴	8,00 ¹⁴

¹² Bron in gebruik in deze periode

¹³ De zaal voor groepslessen kan in gebruik zijn tussen 10.00 uur 's ochtends en 21.30 uur 's avonds. Overeenkomstig artikel 2.18 lid 2 van het Activiteitenbesluit mag bij de beoordeling van muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie worden toegepast. In de berekeningen is derhalve rekening gehouden met de volledige bedrijfsduur van de perioden waarin muziekgeluid optreedt, zijnde de dagperiode (07.00 uur - 19.00 uur) en de avondperiode (19.00 uur - 23.00 uur)

¹⁴ De feestzalen kunnen in gebruik zijn tussen 20.00 uur 's avonds en 04.00 uur 's nachts. Overeenkomstig artikel 2.18 lid 2 van het Activiteitenbesluit mag bij de beoordeling van muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie worden toegepast. In de berekeningen is derhalve rekening gehouden met de volledige bedrijfsduur van de perioden waarin muziekgeluid optreedt, zijnde de avondperiode (19.00 uur - 23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 uur - 07.00 uur)

#	Omschrijving	Bronvermogen		Bedrijfsduur / aantal		
		L _{WR}		[uur]		
		[dB(A)]				
		L _{Aeq}	L _{Amax}			
				Dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	Avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	Nachtperiode (23.00 - 07.00 uur)
UGH-03	Uitstraling gevel horeca dichte delen westgevel L _{Aeq}	54	--	--	4,00 ¹⁴	8,00 ¹⁴
UGH-04	Uitstraling gevel horeca pui L _{Aeq}	65	--	--	4,00 ¹⁴	8,00 ¹⁴
UDH-01	Uitstraling dak horeca dak L _{Aeq}	54	--	--	4,00 ¹⁴	8,00 ¹⁴
- KFC -						
PA-01	Personenauto's rijden L _{Aeq}	90	--	100	100	50
PA-02	Personenauto's stationair L _{Aeq}	82	--	1,60	1,60	0,80
VW-03	Vrachtwagens L _{Aeq}	103	--	2 ¹⁵	--	--
RO-02	Remontluchting L _{Amax}	--	110	*16	--	--
TI-03	Afzuiginstallatie L _{Aeq}	78	--	7,00	4,00	1,00
- Overige activiteiten -						
KIZ-01	Koelinstallatie zwembad L _{Aeq}	92	--	9,00	2,00	--
VW-04	Vrachtwagens L _{Aeq}	103	--	2 ¹⁵	--	--
RO-03	Remontluchting L _{Amax}	--	110	*16	--	--
CP-01	Compressor lossen zout L _{Aeq}	105	--	1,00	--	--
PA-03	Personenauto's rijden L _{Aeq}	90	--	30 ¹⁷	10 ¹⁷	--

In het rekenmodel is uitgegaan van een akoestisch harde bodem (bodemfactor 0,0) voor het hele gebied ('worstcasescenario').

Aan de hand van geluidoverdrachtsberekeningen (methode II.8) is vervolgens de geluidbijdrage van de individuele bronnen op de toetspunten bepaald.

Zoals aangegeven in paragraaf 5.1.3 is de geluidbelasting berekend op een hoogte van 2,0 meter (begane grond), een hoogte van 5,5 meter (eerste verdieping) en daarna per verdieping 3,0 meter hoger (dus 8,5 meter, 11,5 meter, 14,5 meter en zo verder).

Voor een weergave van het rekenmodel wordt verwezen naar de figuren in bijlage 2 van dit rapport. De invoergegevens van het rekenmodel zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport.

¹⁵ Het betreft hier het totaal aantal bewegingen van de vrachtwagen. Het rijden van de vrachtwagen naar de KFC en weer terug naar de openbare weg staat gelijk aan twee bewegingen

¹⁶ Bron in gebruik in deze periode

¹⁷ Het betreft hier het totaal aantal bewegingen van de personenauto's. Het rijden van de vrachtwagen naar de KFC en weer terug naar de openbare weg staat gelijk aan twee bewegingen

8.3 Resultaten

8.3.1 Representatieve bedrijfssituatie 1

In deze paragraaf wordt de geluidbelasting vanwege de activiteiten op en rondom het terrein van Sportplaza Mercator weergegeven, uitgaande van de situatie dat de ligweide is gesloten. De resultaten voor de gemiddelde geluidbelasting zijn weergegeven inclusief de toeslag van 10 dB voor muziekgeluid¹⁸. De beoordeling van de resultaten wordt eveneens weergegeven in deze paragraaf.

Per bouwblok wordt de hoogst optredende geluidbelasting weergegeven. Voor een overzicht van de resultaten voor alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 7 van dit rapport.

Tabel 8.5 Geluidbelasting vanwege Sportplaza Mercator voor RBS1 in dB(A)

Bouwblok	Geluidbelasting			Geluidbelasting		
	$L_{A,LT}$			L_{Amax}		
	[dB(A)]			[dB(A)]		
	Dagperiode (07.00 - 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00)	Nachtperiode (23.00 - 07.00)	Dagperiode (07.00 - 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00)	Nachtperiode (23.00 - 07.00)
Stap 2 VNG	50	45	40	70	65	60
Stap 3 VNG	55	50	45	70	65	60
MO1	46	54	54	67	--	--
MO2	41	44	44	59	--	--
MO3	43	50	49	59	--	--
MO4	46	53	53	62	--	--
MW1	34	44	44	61	--	--
MW3	52	60	59	73	--	--

Uit de resultaten volgt dat het gemiddelde geluidniveau ten hoogste 52 dB(A) in de dagperiode, 60 dB(A) in de avondperiode en 59 dB(A) in de nachtperiode bedraagt.

Hiermee wordt in de dagperiode niet voldaan aan stap 2 van de VNG, maar wel aan stap 3. In de avond- en nachtperiode wordt niet voldaan aan stap 3 van de VNG.

¹⁸ Als er bij het beoordelingspunt sprake is van (hoorbaar) muziekgeluid, dient overeenkomst de 'Handleiding meten en rekenen industrielaawaai' op het gemeten of berekende geluidniveau een toeslag van 10 dB in rekening te worden gebracht

De overschrijding van de richtwaarde van stap 3 bedraagt 10 dB(A) in de avondperiode en 14 dB(A) in de nachtperiode en wordt geheel veroorzaakt door de uitstraling van de gevel en het dak van de beide feestzalen.

Uit de resultaten volgt ook dat de piekgeluiden ten hoogste 73 dB(A) in de dagperiode bedragen. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG.

De overschrijding van de richtwaarde van stap 3 bedraagt 3 dB(A) in de dagperiode. De overschrijding wordt veroorzaakt door de remontluchting van de vrachtwagen die de afvalcontainers van de KFC komt legen.

8.3.2 Representatieve bedrijfssituatie 2

In deze paragraaf wordt de geluidbelasting vanwege de activiteiten op en rondom het terrein van Sportplaza Mercator weergegeven, uitgaande van de situatie dat de ligweide is geopend. De beoordeling van de resultaten wordt eveneens weergegeven in deze paragraaf.

Per bouwblok wordt de hoogst optredende geluidbelasting weergegeven. Voor een overzicht van de resultaten voor alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 7 van dit rapport.

Tabel 8.6 Geluidbelasting vanwege Sportplaza Mercator voor RBS 2 in dB(A)

Bouwblok	Geluidbelasting $L_{Ar,LT}$ [dB(A)]			Geluidbelasting L_{Amax} [dB(A)]		
	Dagperiode (07.00 - 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00)	Nachtperiode (23.00 - 07.00)	Dagperiode (07.00 - 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00)	Nachtperiode (23.00 - 07.00)
Stap 2 VNG	50	45	40	70	65	60
Stap 3 VNG	55	50	45	70	65	60
MO1	70	63	54	79	79	--
MO2	62	55	44	63	63	--
MO3	64	58	49	66	66	--
MO4	69	63	53	74	74	--
MW1	57	51	44	61	55	--
MW3	64	62	59	73	65	--

Uit de resultaten volgt dat het gemiddelde geluidniveau ten hoogste 70 dB(A) in de dagperiode, 63 dB(A) in de avondperiode en 59 dB(A) in de nachtperiode bedraagt. Hiermee wordt niet voldaan aan stap 3 van de VNG.

De overschrijding van de richtwaarde van stap 3 bedraagt 15 dB(A) in de dagperiode en wordt geheel veroorzaakt door het stemgeluid van de spelende kinderen op de ligweide en in het buitenbad.

De overschrijding van de richtwaarde van stap 3 bedraagt 13 dB(A) in de avondperiode en wordt in zeer belangrijke mate veroorzaakt door het stemgeluid van de spelende kinderen op de ligweide en in het buitenbad. Ook de uitstraling van de gevel en het dak van de beide feestzalen draagt bij aan de overschrijding.

De overschrijding van de richtwaarde van stap 3 bedraagt 14 dB(A) in de nachtperiode en wordt geheel veroorzaakt door de uitstraling van de gevel en het dak van de beide feestzalen. overschrijding.

Uit de resultaten volgt ook dat de piekgeluiden ten hoogste 79 dB(A) in de dag- en avondperiode bedragen. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG.

De overschrijding van de richtwaarde van stap 3 bedraagt 9 dB(A) in de dagperiode en 14 dB(A) in de avondperiode. De overschrijding wordt veroorzaakt door een schreeuwend kind op korte afstand van de gevel.

8.4 Bestaande bedrijfsvoering

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 van dit rapport dient ook beoordeeld te worden of de bestaande inrichtingen door de komst van de nieuwe woningen niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt.

Om te bepalen welke geluidruimte de inrichting in de bestaande situatie heeft, is het geluid veroorzaakt door de activiteiten van Sportplaza Mercator ook bepaald op de gevels van bestaande woningen.

8.4.1 Representatieve bedrijfssituatie 1

In tabel 8.7 is de geluidbelasting weergegeven zowel voor de drie voor de dagperiode maatgevende woningen als voor de drie voor de avond- en nachtperiode maatgevende woningen, uitgaande van de situatie dat de ligweide is gesloten.

Voor een overzicht van de resultaten voor alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 7 van dit rapport.

Tabel 8.7 Geluidbelasting vanwege Sportplaza Mercator voor RBS1 in dB(A)

Bouwblok	Geluidbelasting			Geluidbelasting		
	$L_{A,r,LT}$			$L_{A,max}$		
	[dB(A)]			[dB(A)]		
	Dagperiode (07.00 - 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00)	Nachtperiode (23.00 - 07.00)	Dagperiode (07.00 - 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00)	Nachtperiode (23.00 - 07.00)
Stap 2 VNG	50	45	40	70	65	60
Stap 3 VNG	55	50	45	70	65	60
Orteliuskade 110-111	52	46	46	69	--	--
Orteliuskade 112-113	52	46	46	68	--	--
Orteliuskade 108-109	52	46	46	68	--	--
Orteliuskade 96-97	46	49	49	62	--	--
Orteliuskade 98-99	47	49	49	63	--	--
Orteliuskade 94-95	43	49	48	59	--	--

Uit de resultaten volgt dat het gemiddelde geluidniveau ten hoogste 52 dB(A) in de dagperiode bedraagt op de gevels van de woningen aan de Orteliuskade 110 en 111 en ten hoogste 49 dB(A) bedraagt in de avond- en nachtperiode op de gevels van de woningen aan de Orteliuskade 96-97.

Hiermee zou in de dag- en avondperiode niet worden voldaan aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG, maar wel aan de richtwaarde van stap 3. In de nachtperiode zou niet worden voldaan aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG. De overschrijding van de richtwaarde van stap 3 zou 4 dB(A) bedragen.

Uit de resultaten volgt ook dat de piekgeluiden ten hoogste 69 dB(A) in de dagperiode bedragen. Hiermee zou voldaan worden aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG.

Uit de resultaten zoals weergegeven in paragraaf 8.3.1 volgde al dat het gemiddelde geluidniveau ten hoogste 52 dB(A) in de dagperiode, 60 dB(A) in de avondperiode en 59 dB(A) in de nachtperiode bedraagt op de gevels van de binnen het plangebied te realiseren woningen. De piekgeluiden bedroegen ten hoogste 73 dB(A) in de dagperiode.

De maatgevende nieuw te realiseren woningen ondervinden in de avond- en nachtperiode een gemiddeld geluidniveau dat (fors) hoger is dan het gemiddeld geluidniveau op de gevels van de bestaande woningen.

Ook de piekgeluiden zoals berekend op de gevels van de nieuw te realiseren woningen zijn hoger dan de piekgeluiden zoals berekend op de gevels van de bestaande woningen.

Geconcludeerd kan worden dat Sportplaza Mercator door de komst van de nieuwe woningen in haar bedrijfsvoering wordt beperkt, uitgaande van de situatie dat de ligweide is gesloten.

Bij de uitwerking van het ontwerp zal hiermee dus rekening gehouden moeten worden, bijvoorbeeld door het in overleg met de inrichting aanbrengen van geluidwerende voorzieningen onder meer aan de bestaande feestzalen.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat Sportplaza Mercator dient te voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Deze grenswaarden zijn gelijk aan de richtwaarden van stap 2 van de VNG voor het omgevingstype 'gemengd gebied of rustig buitengebied', zijnde een grenswaarde van 50 dB(A) voor het gemiddelde geluidniveau (en een grenswaarde van 70 dB(A) voor het maximale geluidniveau)).

Waar bij de beoordeling van geluidniveaus aan de richtwaarden van de VNG rekening dient te worden gehouden met alle activiteiten, blijft bij de beoordeling van de geluidniveaus aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit een deel van de activiteiten buiten beschouwing, zie ook paragraaf 8.1.

Een deel van de activiteiten die plaatsvinden op en rondom het terrein van Sportplaza Mercator is dus uitgezonderd van beoordeling in het kader van het Activiteitenbesluit. Het produceren van muziekgeluid in de beide feestzalen is dat echter niet.

Hoewel buiten het kader van dit onderzoek, mag op basis van de resultaten aangenomen worden dat Sportplaza Mercator niet voldoet aan het Activiteitenbesluit.

Het is aan het bevoegd gezag om hierin een gemotiveerd besluit te nemen.

8.4.2 Representatieve bedrijfssituatie 2

In tabel 8.8 is de geluidbelasting weergegeven zowel voor de drie voor de dag- en avondperiode maatgevende woningen als voor de drie voor de nachtperiode maatgevende woningen, uitgaande van de situatie dat de ligweide is geopend.

Voor een overzicht van de resultaten voor alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 7 van dit rapport.

Tabel 8.8 Geluidbelasting vanwege Sportplaza Mercator voor RBS2 in dB(A)

Bouwblok	Geluidbelasting $L_{A,r,LT}$ [dB(A)]			Geluidbelasting $L_{A,max}$ [dB(A)]		
	Dagperiode (07.00 - 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00)	Nachtperiode (23.00 - 07.00)	Dagperiode (07.00 - 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00)	Nachtperiode (23.00 - 07.00)
Stap 2 VNG	50	45	40	70	65	60
Stap 3 VNG	55	50	45	70	65	60
Orteliuskade 104-105	66	59	47	67	67	--
Orteliuskade 106-107	66	59	46	68	68	--
Orteliuskade 108-109	66	59	46	68	67	--
Orteliuskade 96-97	64	58	49	64	64	--
Orteliuskade 98-99	64	58	49	64	64	--
Orteliuskade 94-95	63	57	48	63	63	--

Uit de resultaten volgt dat het gemiddelde geluidniveau ten hoogste 66 dB(A) in de dagperiode en ten hoogste 59 dB(A) in de avondperiode bedraagt op de gevels van de woningen aan de Orteliuskade 104 en 105 en ten hoogste 49 dB(A) in de nachtperiode bedraagt op de gevels van de woningen aan de Orteliuskade 96-97.

Hiermee zou niet worden voldaan aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG. De overschrijding van de richtwaarde van stap 3 zou 11 dB(A) in de dagperiode, 9 dB(A) in de avondperiode en 4 dB(A) in de nachtperiode bedragen.

Uit de resultaten volgt ook dat de piekgeluiden ten hoogste 68 dB(A) in de dag- en avondperiode bedragen. Hiermee zou in de dagperiode voldaan worden aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG. In de avondperiode zou niet voldaan worden aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG, maar wel aan de richtwaarde van stap 3.

Uit de resultaten zoals weergegeven in paragraaf 8.3.2 volgde al dat het gemiddelde geluidniveau ten hoogste 70 dB(A) in de dagperiode, 63 dB(A) in de avondperiode en 59 dB(A) in de nachtperiode bedraagt op de gevels van de binnen het plangebied te realiseren woningen. De piekgeluiden bedroegen ten hoogste 79 dB(A) in de dag- en avondperiode.

De maatgevende nieuw te realiseren woningen ondervinden een gemiddeld geluidniveau dat (fors) hoger is dan het gemiddelde geluidniveau op de gevels van de bestaande woningen. Ook de piekgeluiden zoals berekend op de gevels van de nieuw te realiseren woningen zijn hoger dan de piekgeluiden zoals berekend op de gevels van de bestaande woningen.

Geconcludeerd kan worden dat Sportplaza Mercator door de komst van de nieuwe woningen in haar bedrijfsvoering wordt beperkt, uitgaande van de situatie dat de ligweide is geopend.

Bij de uitwerking van het ontwerp zal hiermee dus rekening gehouden moeten worden, bijvoorbeeld door het in overleg met de inrichting aanbrengen van geluidwerende voorzieningen onder meer aan de bestaande feestzalen en/of rondom de ligweiden.

Opnieuw wordt opgemerkt dat Sportplaza Mercator dient te voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Deze grenswaarden zijn gelijk aan de richtwaarden van stap 2 van de VNG voor het omgevingstype 'gemengd gebied of rustig buitengebied', zijnde een grenswaarde van 50 dB(A) voor het gemiddelde geluidniveau (en een grenswaarde van 70 dB(A) voor het maximale geluidniveau)).

Zoals ook aangegeven in paragraaf 8.4.1 mag op basis van de resultaten aangenomen worden dat Sportplaza Mercator niet voldoet aan het Activiteitenbesluit.

Het is aan het bevoegd gezag om hierin een gemotiveerd besluit te nemen.

9 Akoestisch onderzoek LTS

Aan de Doctor Jan van Breemenstraat 1 is LTS gevestigd, een broedplaats voor creatievelingen. Binnen de grenzen van de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats:

- Club
- Poppodium
- Café/restaurant De School met terras
- Tentoonstellingsruimten

In figuur 9.1 is het gebouw van LTS met de bijbehorende inrichtingsgrens weergegeven.



Figuur 9.1 Situering LTS met inrichtingsgrens

9.1 Richtafstand VNG

De club en het poppodium binnen LTS zijn het beste te vergelijken met discotheken en muziekcafés. Voor discotheken en muziekcafés (SBI-code 563-2) bedraagt de richtafstand voor wat betreft geluid 30 meter in het geval van omgevingstype 'rustige woonwijk en/of rustig buitengebied'. In het geval van omgevingstype 'gemengd gebied' kan de afstand met één afstandsstap worden verlaagd tot 10 meter.

Voor restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen en dergelijke (SBI-code 561) en voor cafés en bars (SBI-code 563-1) bedraagt de richtafstand voor wat betreft geluid 10 meter in het geval van omgevingstype 'rustige woonwijk en/of rustig buitengebied'. In het geval van omgevingstype 'gemengd gebied' kan de afstand met één afstandsstap worden verlaagd tot 0 meter.

De tentoonstellingsruimten binnen LTS zijn het beste te vergelijken met ateliers. Voor bibliotheken, musea, ateliers en dergelijke (SBI-code 9101 en 9102) bedraagt de richtafstand voor wat betreft geluid 10 meter in het geval van omgevingstype 'rustige woonwijk en/of rustig buitengebied'. In het geval van omgevingstype 'gemengd gebied' kan de afstand met één afstandsstap worden verlaagd tot 0 meter.

In tabel 9.1 worden de bovengenoemde richtafstanden samengevat.

Tabel 9.1 Richtafstanden relevante bedrijfsactiviteiten LTS

SBI-code	Omschrijving	Richtafstand [m]	
		Rustige woonwijk en/of rustig buitengebied	Gemengd gebied
563-2	Discotheken en muziekcafés	30	10
561	Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen en dergelijke	10	0
563-1	Cafés en bars	10	0
9101, 9102	Bibliotheken, musea, ateliers en dergelijke	10	0

Vanwege de menging van woningen en bedrijven en de ligging van het plangebied op korte afstand van een aantal drukke wegen, geldt voor het Mercatorpark het omgevingstype 'gemengd gebied'.

De afstand tussen de nieuw te realiseren woningen en de grens van de inrichting bedraagt 0 meter en is daarmee minder dan de voor de inrichting maatgevende richtafstand van 10 meter.

Hiermee is een akoestisch onderzoek naar het geluid veroorzaakt door de activiteiten binnen de grenzen van de inrichting LTS noodzakelijk.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat LTS in de eerste plaats dient te voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Deze grenswaarden zijn gelijk aan de richtwaarden van stap 2 van de VNG voor het omgevingstype 'gemengd gebied, zijnde een grenswaarde van 50 dB(A) voor het gemiddelde geluidniveau en een grenswaarde van 70 dB(A) voor de piekgeluiden.

Waar bij de beoordeling van geluidniveaus aan de richtwaarden van de VNG rekening dient te worden gehouden met alle activiteiten die binnen de grens van een inrichting kunnen plaats vinden, blijven bij de beoordeling van de geluidniveaus aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit buiten beschouwing:

- Het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein
- Het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten

Bij de beoordeling van de piekgeluiden aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit blijven verder buiten beschouwing:

- Het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden
- Het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan

Een deel van de activiteiten die plaatsvinden op en rondom het terrein van LTS is dus uitgezonderd van beoordeling in het kader van het Activiteitenbesluit.

9.2 Uitgangspunten

9.2.1 Representatieve bedrijfssituatie

Met betrekking tot de club en het poppodium zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De club en het poppodium bevinden zich voor een deel in de kelder en voor een deel op de begane grond van het gebouw. Het betreft hier horeca van de categorie horeca 2. Volgens de regels van het bestemmingsplan gaat het daarbij om een nachtzaak, oftewel een dancing, discotheek, sociëteit, zaalaccommodatie, nachtcafé en naar de aard daarmee te vergelijken bedrijven
- Voor de club en het poppodium is uitgegaan van een gebruik tussen 20.00 uur en 04.00 uur
- Voor het gemiddelde geluidniveau in de club en het poppodium is uitgegaan van maximaal 103 dB(A)¹⁹ housemuziek²⁰. In deze situatie is er voor gekozen om het standaard spectrum voor housemuziek te hanteren en niet het standaard spectrum voor ultra basmuziek, dat zwaarder is dan housemuziek. Ultra bas past meer bij clubs en feestzalen die ook specifiek voor dergelijke muziek zijn ontworpen. Het gebouw waarin LTS is gevestigd, betreft een voormalig schoolgebouw voor de 2^e Christelijke LTS Patrimonium, en is niet specifiek voor dergelijke muziek ontworpen
- Voor zover bekend is er met betrekking tot de club en het poppodium niet al in een eerder stadium een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Om de geluidoverdracht vanuit de club en het poppodium naar de omgeving te kunnen bepalen, dient de geluidisolatie van de relevante geveldelen bekend te zijn. Hiertoe zijn op 21 december 2021 ter plaatse geluidmetingen uitgevoerd, zie ook paragraaf 8.2.3 van dit rapport. Binnen dit kader wordt opgemerkt dat de activiteiten van de club en het poppodium die in de kelder plaats vinden, akoestisch niet-relevant²¹ zijn

Met betrekking tot het café en restaurant De School zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het café en restaurant zijn geopend van 09.00 uur tot 22.00 uur. Binnen in het café en restaurant wordt rustige achtergrondmuziek ten gehore worden gebracht. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat deze achtergrondmuziek een gemiddeld muziekgeluidniveau van niet meer 70 dB(A) heeft. Hiermee is muziekgeluid voor het café en restaurant akoestisch niet-relevant en derhalve niet betrokken in het akoestisch onderzoek

¹⁹ Op basis van convenant 'Organisatoren van muziekevenementen en de poppodia' van 14 februari 2014.

²⁰ Standaard spectrum housemuziek zoals opgenomen in de publicatie 'Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven' van maart 2015.

²¹ Akoestisch niet-relevant wil zeggen dat de bijdrage van een specifieke activiteit (geluidbron) zodanig klein is, dat deze wegvalt tegen de bijdrage van de overige activiteiten (geluidbronnen) en derhalve niet betrokken hoeft te worden in het akoestisch onderzoek.

- Het terras is in gebruik tijdens de openingstijden van het café en restaurant. Bij volledige bezetting van het terras kunnen in de huidige situatie in totaal 76 bezoekers op het terras plaatsnemen. Binnen dit kader wordt opgemerkt dat een deel van het terras door de realisatie van bouwblok MW1 komt te vervallen, zie ook figuur 9.2. Waar het terras nu een oppervlakte van circa 800 m² heeft, zal daarvan na de realisatie van bouwblok MW1 nog circa 500 m² resteren, hetgeen overeenkomt met 62,5%. Op het resterende terras zal nog plaats zijn voor $0,625 * 76 =$ (afgerond) 50 bezoekers



Figuur 9.2 Terras De School in huidige situatie (links) en toekomstige situatie (rechts)

Uitgangspunt is dat de activiteiten in de tentoonstellingsruimten akoestisch niet-relevant zijn.

Op het binnenplein van het gebouw van LTS is een niet-overdekt terras aanwezig, waarvan voornamelijk tijdens de (lunch)pauzes gebruik gemaakt zal worden door de aanwezige werknemers en het personeel van café en restaurant De School. Uitgangspunt is dat het stemgeluid van deze mensen akoestisch niet-relevant is.

In het onderzoek is ook rekening gehouden met de luchtbehandelingsinstallatie van de club en het poppodium. De luchtbehandelingsinstallatie staat opgesteld in de kelder. De aanvoer van lucht vindt plaats aan de westzijde van het gebouw en de afvoer van lucht vindt plaats, eveneens aan de westzijde, op het dak van de aula van het gebouw.

Verder is rekening gehouden met laad- en losactiviteiten bij de ingang van het terras aan de oostzijde van het gebouw. Voor de aanvoer van verse producten wordt gebruik gemaakt van een koeltransport, hetgeen inhoudt dat op de vrachtwagen een koelmotor aanwezig is. Het lossen duurt maximaal 1 uur. De afvalcontainers worden eens per drie weken geleegd of op het moment dat de afvalcontainers vol zijn. Omdat het lossen van het koeltransport in deze situatie maatgevend is, is in de berekeningen alleen rekening gehouden met het komen en gaan van het koeltransport.

9.2.2 Geluidmetingen relevante geveldelen

Zoals aangegeven in paragraaf 9.2.1 zijn op 21 december 2021 geluidmetingen verricht om de geluidreductie van de relevante geveldelen te bepalen.

De geluidmetingen zijn verricht vanuit de zaal van de club en het poppodium gelegen op de begane grond van de inrichting, waarbij de geluidreductie van de dichte delen van de westgevel is bepaald.

Voor een uitleg van hoe de geluidreductie van geveldelen wordt bepaald, wordt verwezen naar paragraaf 8.2.3 van dit rapport.

De metingen zijn uitgevoerd met gesloten ramen en deuren conform de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai'.

In tabel 9.2 zijn de berekende geluidreducties van de relevante delen van de club en het poppodium weergegeven. Door het gemiddelde geluidniveau van 103 dB(A) housemuziek in de zaal te verminderen met de berekende geluidreductie, wordt het uitstralend geluidniveau van het betreffende geveldeel verkregen. Het uitstralende geluidniveau is opgenomen als oppervlaktebron in de berekeningen en weergegeven in tabel 9.3.

De meet- en rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport.

Tabel 9.2 Geluidreductie relevante geveldelen per octaafband in dB(A)

Geveldeel	Octaafband met middenfrequentie					
	[Hz]					
	63	125	250	500	1.000	2.000
Dichte delen westgevel	23,6	26,1	29,0	30,7	28,6	30,6
Dak	3,1	8,1	14,1	18,1	28,1	32,1

Tabel 9.3 Uitstralend geluidniveau relevante geveldelen spectrum housemuziek per octaafband in dB(A)/m²

Geveldeel	Octaafband met middenfrequentie					
	[Hz]					
	63	125	250	500	1.000	2.000
Dichte delen westgevel	66,4	68,9	66,0	65,3	67,4	63,4
Dak	86,9	86,9	80,9	77,9	67,9	61,9

9.2.3 Bronvermogens

Voor het stemgeluid van de bezoekers op het terras wordt uitgegaan van de kentallen uit het artikel 'Het menselijk stemgeluid' van Martin Tennekes. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen normaal spreken, spreken met verheven stem en luid spreken.

Voor de bezoekers op het terras is uitgegaan van spreken met verheven stem met een bronvermogen van 70 dB(A) per persoon. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat de bezoekers gedurende 50 % van de tijd stemgeluid produceren (de ene bezoeker praat terwijl de andere bezoeker luistert). Dit komt overeen met een bronvermogen van $70 + 10 \text{ LOG } (0,50) = 67 \text{ dB(A)}$ per bezoeker. Hiermee komt het bronvermogen voor een groep van 50 bezoekers op het terras op $67 + 10 * \text{LOG } (50) = 84 \text{ dB(A)}$.

Voor de berekeningen van de maximale geluidniveaus wordt uitgegaan van een bronvermogen van 107 dB(A) per bezoeker op het terras.

Voor de koelmotor van de vrachtwagen is uitgegaan van een bronvermogen van 98 dB(A). Voor de berekeningen van de maximale geluidniveaus (remontluchting) wordt uitgegaan van een bronvermogen van 110 dB(A).

9.2.4 Rekenmethode

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de 'Handleiding meten en rekenen industriewelvaart'.

9.2.5 Rekenmodel

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van LTS is gebruik gemaakt van hetzelfde rekenmodel dat is gebruikt voor het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van de 'alles-in-één-school'.

De relevante geluidbronnen zijn schematisch ingevoerd of als oppervlaktebron (gemiddeld geluid uitstraling geveldelen club en poppodium en bezoekers terras) of als puntbron (gemiddeld geluid luchtbehandelingsinstallatie en vrachtwagen en piekgeluiden bezoekers terras en/of vrachtwagen).

In tabel 9.4 wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde geluidbronnen met bijbehorende bronvermogens en bedrijfsduur dan wel aantallen.

Tabel 9.4 Gehanteerde geluidbronnen LTS

#	Omschrijving	Bronvermogen		Bedrijfsduur / aantal		
		L_{WR}		[uur]		
		[dB(A)]				
		L_{Aeq}	L_{Amax}			
				Dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	Avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	Nachtperiode (23.00 - 07.00 uur)
- Club en poppodium -						
UG-LTS-01	Uitstraling gevel LTS L_{Aeq}	74	--	--	4,00 ²²	8,00 ²²
UD-LTS-01	Uitstraling dak LTS L_{Aeq}	91	--	--	4,00 ²⁵	8,00 ²²
- Café en restaurant De School -						
LTS-01	50 Bezoekers terras L_{Aeq}	84	--	10,00	3,00	--
SB-0x	Schreeuwende bezoeker L_{Amax}	--	107	*23	*23	--
- Overige activiteiten -						
TI-01-x	Aanvoer lucht LTS L_{Aeq}	95	--	--	3,00	5,00
TI-02-x	Afvoer lucht LTS L_{Aeq}	81	--	--	3,00	5,00
RO-02	Remontluchting L_{Amax}	--	110	*23	--	--
KM-02	Koelmotor L_{Aeq}	98	--	1,00	--	--

In het rekenmodel is uitgegaan van een akoestisch harde bodem (bodemfactor 0,0) voor het hele gebied ('worst-case-scenario').

Aan de hand van geluidoverdrachtsberekeningen (methode II.8) is vervolgens de geluidbijdrage van de individuele bronnen op de toetspunten bepaald.

Zoals aangegeven in paragraaf 5.1.3 is de geluidbelasting berekend op een hoogte van 2,0 meter (begane grond), een hoogte van 5,5 meter (eerste verdieping) en daarna per verdieping 3,0 meter hoger (dus 8,5 meter, 11,5 meter, 14,5 meter en zo verder).

Voor een weergave van het rekenmodel wordt verwezen naar de figuren in bijlage 2 van dit rapport. De invoergegevens van het rekenmodel zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport.

²² De club en het poppodium kunnen in gebruik zijn tussen 20.00 uur 's avonds tot 04.00 uur 's nachts. Overeenkomstig artikel 2.18 lid 2 van het Activiteitenbesluit mag bij de beoordeling van muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie worden toegepast. In de berekeningen is derhalve rekening gehouden met de volledige bedrijfsduur van de perioden waarin muziekgeluid optreedt, zijnde de avondperiode (19.00 uur - 23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 uur - 07.00 uur).

²³ Bron in gebruik in deze periode

9.3 Resultaten

In deze paragraaf wordt de geluidbelasting vanwege de activiteiten binnen de grenzen van de inrichting weergegeven. De resultaten voor de gemiddelde geluidbelasting zijn weergegeven inclusief de toeslag van 10 dB voor muziekgeluid²⁴. De beoordeling van de resultaten wordt eveneens weergegeven in deze paragraaf.

Per bouwblok wordt de hoogst optredende geluidbelasting weergegeven. Voor een overzicht van de resultaten voor alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 8 van dit rapport.

Tabel 9.5 Geluidbelasting vanwege LTS in dB(A)

Bouwblok	Geluidbelasting $L_{Ar,LT}$ [dB(A)]			Geluidbelasting L_{Amax} [dB(A)]		
	Dagperiode (07.00 - 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00)	Nachtperiode (23.00 - 07.00)	Dagperiode (07.00 - 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00)	Nachtperiode (23.00 - 07.00)
Stap 2 VNG	50	45	40	70	65	60
Stap 3 VNG	55	50	45	70	65	60
MO1	35	54	54	57	53	--
MO2	31	53	53	53	53	--
MO3	24	48	48	46	39	--
MO4	20	44	44	47	47	--
MW1	54	62	62	87	87	--
MW3	44	60	60	65	63	--

Uit de resultaten volgt dat het gemiddelde geluidniveau ten hoogste 54 dB(A) in de dagperiode en ten hoogste 62 dB(A) in de avond- en nachtperiode bedraagt op de gevels van de woningen gelegen binnen bouwblok MW1. Hiermee wordt in de dagperiode niet voldaan aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG, maar wel aan stap 3. In de avond- en nachtperiode wordt niet voldaan aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG.

De overschrijding van de richtwaarde van stap 2 van de VNG in de dagperiode bedraagt 4 dB(A) en wordt veroorzaakt door zowel het stemgeluid van de bezoekers op het terras als de koelmotor van de vrachtwagen.

²⁴ Als er bij het beoordelingspunt sprake is van (hoorbaar) muziekgeluid, dient overeenkomst de 'Handleiding meten en rekenen industrielaawaai' op het gemeten of berekende geluidniveau een toeslag van 10 dB in rekening te worden gebracht.

De overschrijding van de richtwaarde van stap 3 van de VNG in de avond- en nachtperiode bedraagt 12 dB(A) in de avondperiode en 17 dB(A) in de nachtperiode en wordt geheel veroorzaakt door de uitstraling van de gevel en het dak van de club en het poppodium.

Uit de resultaten volgt ook dat de piekgeluiden ten hoogste 87 dB(A) in de dag- en avondperiode bedragen op de gevels van de woningen gelegen binnen bouwblok MW3. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG.

De overschrijding van de richtwaarde van stap 3 bedraagt 20 dB(A) in de dagperiode en 25 dB(A) in de avondperiode. De overschrijding wordt geheel veroorzaakt door een schreeuwende bezoeker op korte afstand van de gevel.

9.4 Bestaande bedrijfsvoering

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 van dit rapport dient ook beoordeeld te worden of de bestaande inrichtingen door de komst van de nieuwe woningen niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt.

Om te bepalen welke geluidruimte de inrichting in de bestaande situatie heeft, is het geluid veroorzaakt door de activiteiten van LTS met café / restaurant De School ook bepaald op de gevels van Reade. Dit is een gezondheidszorgfunctie welke - net als woningen - ook geluidgevoelig in de zin van de Wet geluidhinder is.

In tabel 9.6 is de maatgevende geluidbelasting weergegeven zoals is berekend op gevels van het gebouw van Reade aan de Doctor Jan van Breemenstraat 2.

Voor een overzicht van de resultaten voor alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 8 van dit rapport.

Tabel 9.6 Geluidbelasting vanwege LTS in dB(A)

Bouwblok	Geluidbelasting			Geluidbelasting		
	$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]			L_{Amax} [dB(A)]		
	Dagperiode (07.00 - 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00)	Nachtperiode (23.00 - 07.00)	Dagperiode (07.00 - 19.00)	Avondperiode (19.00 - 23.00)	Nachtperiode (23.00 - 07.00)
Stap 2 VNG	50	45	40	70	65	60
Stap 3 VNG	55	50	45	70	65	60
Reade	54	60	60	76	72	--

Uit de resultaten volgt dat het gemiddelde geluidniveau ten hoogste 54 dB(A) in de dagperiode en 60 dB(A) in de avond- en nachtperiode bedraagt op de gevels van het gebouw van Reade.

Hiermee zou in de dagperiode niet worden voldaan aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG, maar wel aan de richtwaarde van stap 3. In de avond- en nachtperiode zou niet worden voldaan aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG. De overschrijding van de richtwaarde van stap 3 zou 10 dB(A) in de avondperiode en 15 dB(A) in de nachtperiode bedragen.

Uit de resultaten volgt ook dat de piekgeluiden ten hoogste 76 dB(A) in de dagperiode en 72 dB(A) in de avondperiode bedragen. Hiermee zou niet voldaan worden aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG. De overschrijding van de richtwaarde van stap 3 zou 6 dB(A) in de dagperiode en 7 dB(A) in de avondperiode bedragen.

Uit de resultaten zoals weergegeven in paragraaf 9.3 volgde al dat het gemiddelde geluidniveau ten hoogste 54 dB(A) in de dagperiode en 62 dB(A) in de avond- en nachtperiode bedraagt op de gevels van de binnen het plangebied te realiseren woningen. De piekgeluiden bedroegen ten hoogste 87 dB(A) in de dag- en avondperiode.

De maatgevende nieuw te realiseren woningen ondervinden een gemiddeld geluidniveau iets hoger dan het gemiddelde geluidniveau op de gevels van de bestaande woningen. De piekgeluiden zoals berekend op de gevels van de gevels van de nieuw te realiseren woningen zijn fors hoger.

Geconcludeerd kan worden dat LTS met café / restaurant De School door de komst van de nieuwe woningen in haar bedrijfsvoering wordt beperkt.

Bij de uitwerking van het ontwerp zal hiermee dus rekening gehouden moeten worden, bijvoorbeeld door het in overleg met de inrichting aanbrengen van geluidwerende voorzieningen, onder meer aan de club en het poppodium.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat LTS met café/restaurant De School dient te voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Deze grenswaarden zijn gelijk aan de richtwaarden van stap 2 van de VNG voor het omgevingstype 'gemengd gebied of rustig buitengebied', zijnde een grenswaarde van 50 dB(A) voor het gemiddelde geluidniveau (en een grenswaarde van 70 dB(A) voor het maximale geluidniveau).

Waar bij de beoordeling van geluidniveaus aan de richtwaarden van de VNG rekening dient te worden gehouden met alle activiteiten, blijft bij de beoordeling van de geluidniveaus aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit een deel van de activiteiten buiten beschouwing, zie ook paragraaf 9.1.

Een deel van de activiteiten die plaatsvinden op en rondom het terrein van LTS met café/restaurant De School is dus uitgezonderd van beoordeling in het kader van het Activiteitenbesluit. Het produceren van muziekgeluid in de club en het poppodium is dat echter niet.

Hoewel buiten het kader van dit onderzoek, mag op basis van de resultaten aangenomen worden dat LTS met café/restaurant De School niet voldoet aan het Activiteitenbesluit.

Het is aan het bevoegd gezag om hierin een gemotiveerd besluit te nemen.

10 Akoestisch onderzoek Reade

Aan de Doctor Jan van Breemenstraat 2 is Reade gevestigd, een medisch centrum voor revalidatie en reumazorg. In het medisch centrum wordt alleen poliklinische zorg verleend, en geen klinische zorg. Dit houdt in dat men na een bezoek aan de poli weer naar huis gaat, en niet blijft slapen in het centrum.

In figuur 10.1 is Reade met de bijbehorende inrichtingsgrens weergegeven.



Figuur 10.1 Situering Reade met inrichtingsgrens

10.1 Richtafstand VNG

Voor artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven (SBI-code 8621, 8622 en 8623) bedraagt de richtafstand voor wat betreft geluid 10 meter in het geval van omgevingstype 'rustige woonwijk en/of rustig buitengebied'. In het geval van omgevingstype 'gemengd gebied' kan de afstand met één afstandsstap worden verlaagd tot 0 meter.

Vanwege de menging van woningen en bedrijven en de ligging van het plangebied op korte afstand van een aantal drukke wegen, geldt voor het Mercatorpark het omgevingstype 'gemengd gebied'.

De afstand tussen de nieuw te realiseren woningen en de grens van de inrichting bedraagt ten minste circa 15 meter en is daarmee groter dan de richtafstand van 0 meter.


De richtafstand wordt niet overschreden, waarmee een akoestisch onderzoek en verdere toetsing achterwege kan blijven.

Het geluid veroorzaakt door de activiteiten van Reade zijn akoestisch niet-relevant²⁵. Derhalve zijn de activiteiten van Reade niet meegenomen in de berekeningen.

11 Akoestisch onderzoek kantoor gemeente

Aan de Jan van Galenstraat 323 is een kantoor van de gemeente Amsterdam gevestigd. In figuur 11.1 is het gebouw met de bijbehorende inrichtingsgrens weergegeven.

²⁵ Akoestisch niet-relevant wil zeggen dat de bijdrage van een specifieke activiteit (geluidbron) zodanig klein is, dat deze wegvalt tegen de bijdrage van de overige activiteiten (geluidbronnen) en derhalve niet betrokken hoeft te worden in het akoestisch onderzoek

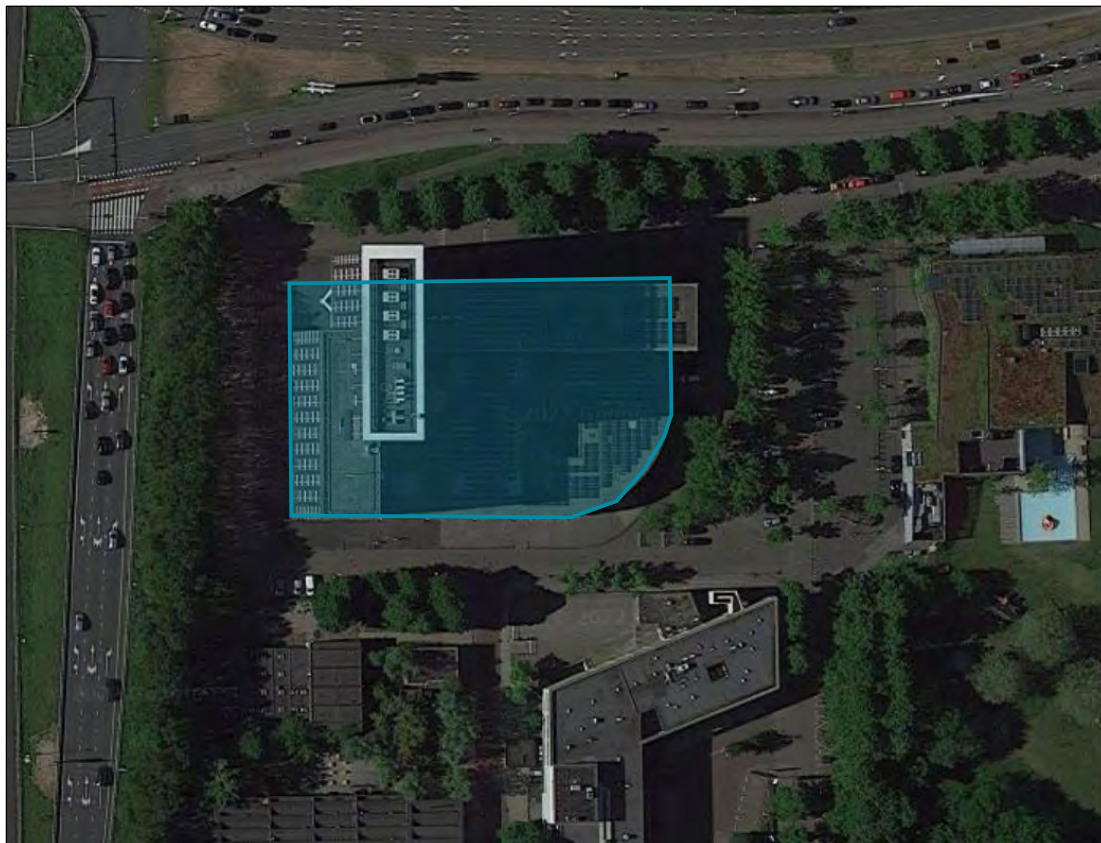

Figuur 11.1 Situering kantoor gemeente Amsterdam met inrichtingsgrens

11.1 Richtafstand VNG

Voor kantoren ten behoeve van openbaar bestuur (SBI-code 84) dan wel kantoren ten behoeve van overige zakelijke dienstverlening (SBI-code artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven (SBI-code 8621, 8622 en 8623)) bedraagt de richtafstand voor wat betreft geluid 10 meter in het geval van omgevingstype 'rustige woonwijk en/of rustig buitengebied'. In het geval van omgevingstype 'gemengd gebied' kan de afstand met één afstandsstep worden verlaagd tot 0 meter.

Vanwege de menging van woningen en bedrijven en de ligging van het plangebied op korte afstand van een aantal drukke wegen, geldt voor het Mercatorpark het omgevingstype 'gemengd gebied'.

De afstand tussen de nieuw te realiseren woningen en de grens van de inrichting bedraagt ten minste circa 5 meter en is daarmee groter dan de richtafstand van 0 meter.

De richtafstand wordt niet overschreden, waarmee een akoestisch onderzoek en verdere toetsing achterwege kan blijven.

Het geluid veroorzaakt door de activiteiten ten behoeve van de werkzaamheden in het kantoor van de gemeente Amsterdam zijn akoestisch niet-relevant²⁶. Derhalve zijn de betreffende activiteiten niet meegenomen in de berekeningen.

Binnen dit kader wordt opgemerkt dat de activiteiten ten behoeve van de werkzaamheden in het kantoor van de gemeente Amsterdam in het in een eerder stadium uitgevoerde akoestisch onderzoek met kenmerk R001-1282103LVT-V01 nog wel zijn meegenomen in de berekeningen.

In het eerdere plan werd voor de nieuwbouw nog voorzien in een gebouw dat bouwblok MW3 verbond met het kantoor van de gemeente Amsterdam. In die situatie bedroeg de richtafstand nog 0 meter en was een akoestisch onderzoek naar het geluid veroorzaakt door de activiteiten ten behoeve van de werkzaamheden in het kantoor van de gemeente Amsterdam nog wel noodzakelijk.


12 Resultaten en gecumuleerde geluidbelasting

Zoals aangegeven in paragraaf 4.2 van dit rapport zal de herontwikkeling van het Mercatorpark gefaseerd plaats gaan vinden. In de eerste fase zal de bebouwing in het oostelijke deel van het plangebied worden gerealiseerd. Dit betreft de bouwblokken MO1, MO2, MO3 en MO4.

In de tweede fase zal (mogelijk) de bebouwing in het westelijke deel van het plangebied gerealiseerd worden. Dit betreft de bouwblokken MW1 en MW3.

De identificatie van de verschillende bouwblokken wordt opnieuw weergegeven in figuur 12.1. In de figuur is tevens het (vooralsnog) te handhaven gebouw van Reade weergegeven.

²⁶ Akoestisch niet-relevant wil zeggen dat de bijdrage van een specifieke activiteit (geluidbron) zodanig klein is, dat deze wegvalt tegen de bijdrage van de overige activiteiten (geluidbronnen) en derhalve niet betrokken hoeft te worden in het akoestisch onderzoek

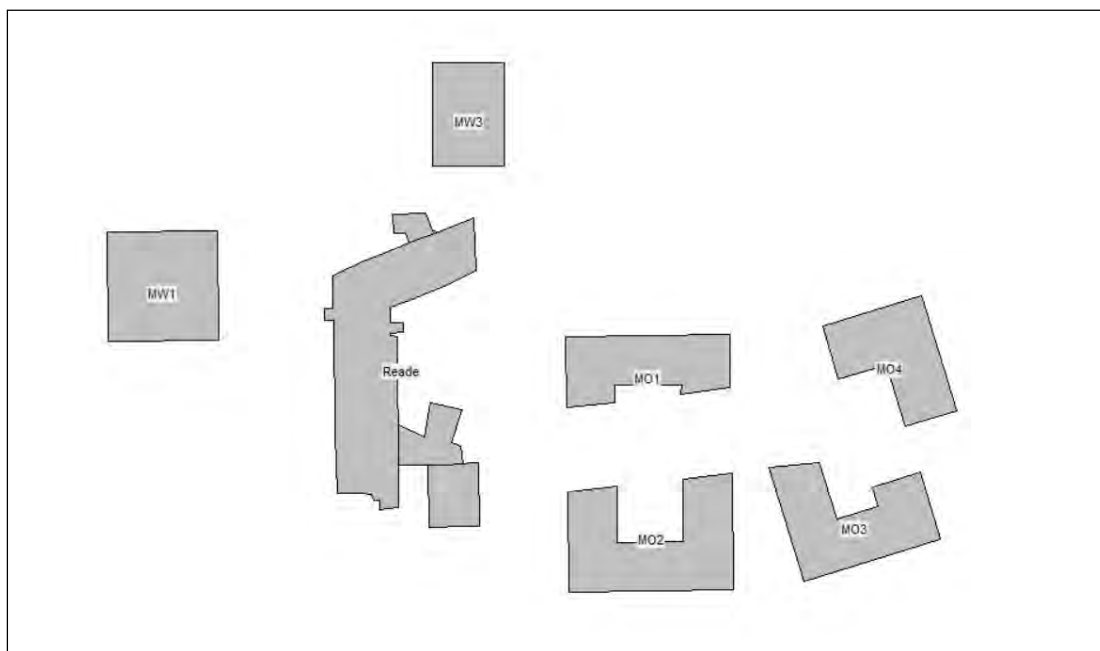

Figuur 12.1 Identificatie nieuw te realiseren bouwblokken en te handhaven gebouw Reade

In dit hoofdstuk wordt eerst de geluidbelasting vanwege het weg- en railverkeer samengevat, evenals de gecumuleerde geluidbelasting, zijnde de geluidbelasting veroorzaakt door het weg- en railverkeer tezamen.

Ook wordt de geluidbelasting vanwege de activiteiten van de binnen het plangebied nieuw te realiseren 'alles-in-één-school en horeca en de binnen het plangebied reeds aanwezige Sportplaza Mercator en LTS met café/restaurant De School samengevat.

12.1 Resultaten oostelijke bebouwing (fase 1)

12.1.1 Geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer

In deze paragraaf wordt de geluidbelasting uitgaande van de situatie dat alleen de bebouwing in het oostelijke deel van het plangebied is gerealiseerd weergegeven.

In tabel 12.1 wordt per bouwblok de maatgevende geluidbelasting vanwege het weg- en railverkeer weergegeven. Door middel van een kleurcodering wordt aangegeven of er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarden (**oranje**) dan wel de maximaal te ontheffen waarde (**rood**), of dat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden (**groen**). Ook wordt de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de in tabel 12.1 weergegeven geluidbelasting de geluidbelasting betreft die voor dat bouwblok ten hoogste optreedt. Voor andere verdiepingen dan wel voor andere geveloriëntaties is veelal sprake van een lagere geluidbelasting. Voor een volledig overzicht van alle rekenresultaten per toetspunt en -hoogte wordt verwezen naar de tabellen in bijlage 9 van dit rapport.

In bijlage 10 is per bouwblok een overzicht opgenomen met de vast te stellen hogere waarden per gevel en welke gevels als dove gevel uitgevoerd dienen te worden. In het overzicht wordt ook aangegeven aan welke gevels een hogere eis aan de geluidwering van de gevel gesteld dient te worden dan de op grond van het Bouwbesluit 2012 gestelde minimum eis van 20 dB.

Tabel 12.1 Samenvatting geluidbelasting weg- en railverkeer oostelijke bebouwing (fase 1) in dB

(Spoor)weg	Geluidbelasting per bouwblok					
	MO1	MO2	MO3	MO4	MW1	MW3
A10	58	58	50	48	--	--
Jan van Galenstraat (inclusief tramverkeer)	51	45	45	48	--	--
Jan Evertsenstraat (inclusief tramverkeer)	47	56	57	50	--	--
Hoofdweg (inclusief tramverkeer)	28	25	30	31	--	--
Mercatorplein (inclusief tramverkeer)	21	22	26	24	--	--
Orteliuskade	29	24	31	36	--	--
Admiraal Helfrichstraat	50	54	38	36	--	--
Spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp	45	46	41	40	--	--
Gecumuleerde geluidbelasting ²⁷	61	62	62	56	--	--

	Geluidbelasting ten hoogste gelijk aan de voorkeursgrenswaarde
	Geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde maar niet hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	Geluidbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde

Wanneer een woning of een ander geluidgevoelige bestemming, zoals bijvoorbeeld de 'alles-in-één-school', een geluidbelasting ten gevolge van meerdere bronsoorten ondervindt, dient in een akoestisch onderzoek ook het effect dat de samenloop van verschillende bronnen kan hebben onderzocht.

De gecumuleerde geluidbelasting wordt bepaald door rekening te houden met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidbronnen. Conform de rekenmethode dient de geluidbelasting bekend te zijn van ieder van de bronnen, berekend volgens het voorschrift dat voor die bronsoort geldt. De grootheden worden uitgedrukt in L_{den} .

In dit geval worden de geluidbelastingen vanwege weg- en railverkeer gecumuleerd.

²⁷ Exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De rekenregels hiervoor zijn:

- Railverkeerslawaai: $L^*_{RL} = 0,95 L_{RL} - 1,40$
- Wegverkeerslawaai $L^*_{VL} = 1,00 L_{VL} + 0,00$

De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek wordt bij deze rekenmethode niet toegepast.

Uit tabel 12.1 volgt dat de gecumuleerde geluidbelasting ten hoogste 62 dB bedraagt op basis van het standaard spectrum wegverkeer.

In de Wet geluidhinder is opgenomen dat de gecumuleerde geluidbelasting niet mag leiden tot een onaanvaardbare geluidbelasting.

Volgens het Amsterdams beleid is er sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting wanneer de maximaal te ontheffen waarde met niet meer dan 3 dB wordt overschreden. Zoals aangegeven in paragraaf 2.1.3 van dit rapport is de maximale toelaatbare cumulatieve geluidbelasting conform Amsterdams beleid 71 dB.

De maximale gecumuleerde geluidbelasting is daarmee 9 dB lager dan de maximale toelaatbare cumulatieve geluidbelasting conform Amsterdams beleid.

12.1.2 Geluidbelasting vanwege bedrijvigheid

In tabel 12.2 wordt per bouwblok de maatgevende geluidbelasting vanwege de activiteiten van de binnen het plangebied nieuw te realiseren 'alles-in-één-school en horeca en de binnen het plangebied reeds aanwezige Sportplaza Mercator en LTS met café/restaurant De School weergegeven. Door middel van een kleurcodering wordt aangegeven of er sprake is van een overschrijding van de richtwaarde van stap 2 van de VNG (**oranje**) dan wel de richtwaarde van stap 3 van de VNG (**rood**), of dat de richtwaarde van stap 2 niet wordt overschreden (**groen**).

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de in tabel 12.2 weergegeven geluidbelasting de geluidbelasting betreft die voor dat bouwblok ten hoogste optreedt. Voor andere verdiepingen dan wel voor andere geveloriëntaties is veelal sprake van een lagere geluidbelasting. Voor een volledig overzicht van alle rekenresultaten per toetspunt en -hoogte wordt verwezen naar de tabellen in bijlage 11 van dit rapport.

Voor Sportplaza Mercator en LTS met café/restaurant De School wordt de geluidbelasting weergegeven voor de situatie dat de inrichting volledig in bedrijf is, dus inclusief stemgeluid en inclusief muziekgeluid met toeslag van 10 dB.

De geluidbelasting zoals weergegeven voor de 'alles-in-één-school', de horeca, Sportplaza Mercator en LTS met café/restaurant De School betreft de etmaalwaarde, zijnde de hoogste waarde van de gemiddelde geluidbelasting in de dagperiode, de gemiddelde geluidbelasting in de avondperiode + 5 dB en de gemiddelde geluidbelasting in de nachtperiode + 10 dB.

Tabel 12.2 Samenvatting geluidbelasting bedrijvigheid oostelijke bebouwing (fase 1) in dB

Inrichting	Geluidbelasting per bouwblok					
	MO1	MO2	MO3	MO4	MW1	MW3
Alles-in-één-school	59	57	66	--	--	--
Horeca	35	29	59	50	--	--
Sportplaza Mercator	70	62	64	69	--	--
LTS	64	63	58	54	--	--



Geluidbelasting ten hoogste gelijk aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG

Geluidbelasting hoger dan de richtwaarde van stap 2 van de VNG maar niet hoger dan de richtwaarde van stap 3 van de VNG

Geluidbelasting hoger dan de richtwaarde van stap 3 van de VNG

12.2 Resultaten oostelijke + westelijke bebouwing (fase 2)

12.2.1 Geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer

In deze paragraaf wordt de geluidbelasting uitgaande van de situatie dat zowel de bebouwing in het oostelijke deel als de bebouwing in het westelijke deel van het plangebied is gerealiseerd weergegeven.

In tabel 12.3 wordt per bouwblok de maatgevende geluidbelasting vanwege het weg- en railverkeer weergegeven. Door middel van een kleurcodering wordt aangegeven of er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarden (**oranje**) dan wel de maximaal te ontheffen waarde (**rood**), of dat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden (**groen**). Ook wordt de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de in tabel 12.3 weergegeven geluidbelasting de geluidbelasting betreft die voor dat bouwblok ten hoogste optreedt. Voor andere verdiepingen dan wel voor andere geveloriëntaties is veelal sprake van een lagere geluidbelasting. Voor een volledig overzicht van alle rekenresultaten per toetspunt en -hoogte wordt verwezen naar de tabellen in bijlage 9 van dit rapport.

In bijlage 10 is per bouwblok een overzicht opgenomen met de vast te stellen hogere waarden per gevel en welke gevels als dove gevel uitgevoerd dienen te worden. In het overzicht wordt ook aangegeven aan welke gevels een hogere eis aan de geluidwering van de gevel gesteld dient te worden dan de op grond van het Bouwbesluit 2012 gestelde minimum eis van 20 dB.

Tabel 12.3 Samenvatting geluidbelasting oostelijke + westelijke bebouwing (fase 2) in dB

(Spoor)weg	Geluidbelasting per bouwblok					
	MO1	MO2	MO3	MO4	MW1	MW3
A10	56	58	50	46	69	68
Jan van Galenstraat (inclusief tramverkeer)	49	44	45	48	55	61
Jan Evertsenstraat (inclusief tramverkeer)	47	56	57	50	48	48
Hoofdweg (inclusief tramverkeer)	28	25	30	31	23	37
Mercatorplein (inclusief tramverkeer)	21	22	26	24	25	20
Orteliuskade	29	24	31	36	19	29
Admiraal Helfrichstraat	50	54	38	37	39	53
Spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp	44	44	41	40	54	54
Gecumuleerde geluidbelasting ²⁸	60	62	62	56	71	70

	Geluidbelasting ten hoogste gelijk aan de voorkeursgrenswaarde
	Geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde maar niet hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	Geluidbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde

Wanneer een woning of een ander geluidgevoelige bestemming, zoals bijvoorbeeld de 'alles-in-één-school', een geluidbelasting ten gevolge van meerdere bronsoorten ondervindt, dient in een akoestisch onderzoek ook het effect dat de samenloop van verschillende bronnen kan hebben onderzocht.

De gecumuleerde geluidbelasting wordt bepaald door rekening te houden met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidbronnen. Conform de rekenmethode dient de geluidbelasting bekend te zijn van ieder van de bronnen, berekend volgens het voorschrift dat voor die bronsoort geldt. De grootheden worden uitgedrukt in L_{den} .

In dit geval worden de geluidbelastingen vanwege weg- en railverkeer gecumuleerd.

De rekenregels hiervoor zijn:

- Railverkeerslawaai: $L^*_{RL} = 0,95 L_{RL} - 1,40$
- Wegverkeerslawaai $L^*_{VL} = 1,00 L_{VL} + 0,00$

De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek wordt bij deze rekenmethode niet toegepast.

²⁸ Exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Uit tabel 12.3 volgt dat de gecumuleerde geluidbelasting ten hoogste 71 dB bedraagt op basis van het standaard spectrum wegverkeer.

In de Wet geluidhinder is opgenomen dat de gecumuleerde geluidbelasting niet mag leiden tot een onaanvaardbare geluidbelasting.

Volgens het Amsterdams beleid is er sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting wanneer de maximaal te ontheffen waarde met niet meer dan 3 dB wordt overschreden. Zoals aangegeven in paragraaf 2.1.3 van dit rapport is de maximale toelaatbare cumulatieve geluidbelasting conform Amsterdams beleid 71 dB.

De maximale gecumuleerde geluidbelasting is daarmee gelijk aan de maximale toelaatbare cumulatieve geluidbelasting conform Amsterdams beleid.

12.2.2 Geluidbelasting vanwege bedrijvigheid

In tabel 12.4 wordt per bouwblok de maatgevende geluidbelasting vanwege de activiteiten van de binnen het plangebied nieuw te realiseren 'alles-in-één-school en horeca en de binnen het plangebied reeds aanwezige Sportplaza Mercator en LTS met café/restaurant De School weergegeven. Door middel van een kleurcodering wordt aangegeven of er sprake is van een overschrijding van de richtwaarde van stap 2 van de VNG (**oranje**) dan wel de richtwaarde van stap 3 van de VNG (**rood**), of dat de richtwaarde van stap 2 niet wordt overschreden (**groen**).

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de in tabel 12.4 weergegeven geluidbelasting de geluidbelasting betreft die voor dat bouwblok ten hoogste optreedt. Voor andere verdiepingen dan wel voor andere geveloriëntaties is veelal sprake van een lagere geluidbelasting.

Voor een volledig overzicht van alle rekenresultaten per toetspunt en -hoogte wordt verwezen naar de tabellen in bijlage 11 van dit rapport.

Voor Sportplaza Mercator en LTS met café/restaurant De School wordt de geluidbelasting weergegeven voor de situatie dat de inrichting volledig in bedrijf is, dus inclusief stemgeluid en inclusief muziekgeluid met toeslag van 10 dB.

De geluidbelasting zoals weergegeven voor de 'alles-in-één-school', de horeca, Sportplaza Mercator en LTS met café/restaurant De School betreft de etmaalwaarde, zijnde de hoogste waarde van de gemiddelde geluidbelasting in de dagperiode, de gemiddelde geluidbelasting in de avondperiode + 5 dB en de gemiddelde geluidbelasting in de nachtperiode + 10 dB.

Tabel 12.4 Samenvatting geluidbelasting bedrijvigheid oostelijke + westelijke bebouwing (fase 2) in dB

Inrichting	Geluidbelasting per bouwblok					
	MO1	MO2	MO3	MO4	MW1	MW3
Alles-in-één-school	59	57	66	--	43	46
Horeca	35	29	59	50	25	29
Sportplaza Mercator	70	62	64	69	57	69
LTS	64	63	58	54	72	70

	Geluidbelasting ten hoogste gelijk aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG
	Geluidbelasting hoger dan de richtwaarde van stap 2 van de VNG maar niet hoger dan de richtwaarde van stap 3 van de VNG
	Geluidbelasting hoger dan de richtwaarde van stap 3 van de VNG

13 Toetsing beleid gemeente Amsterdam

In het beleidsdocument 'Amsterdams Geluidbeleid 2016, Hogere waarde Wet geluidhinder (gewijzigd)', zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 5 maart 2019, zijn de volgende eisen opgenomen:

- De nieuw te realiseren woningen dienen een stille zijde te hebben, in de zin dat de woning minimaal beschikt over een gevel of geveldeel waar de geluidbelasting voldoet aan de voorkeurswaarde en deze gevel of dit geveldeel grenst aan een geluidgevoelige ruimte en beschikt over een raam dat een zodanige spui-ventilatie kent dat voldaan wordt aan de desbetreffende eisen van het Bouwbesluit 2012. De verplichting van een stille zijde geldt niet voor andere geluidgevoelige functies
- Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om maatregelen te treffen om de geluidbelasting te verlagen tot de voorkeurswaarde, is een stille zijde met een geringe overschrijding van de voorkeurswaarde ook acceptabel, mits voorzien van een deugdelijke motivering. Deze verhoging ten opzichte van de voorkeurswaarde bedraagt maximaal 3 dB naar analogie van de verhoging die wordt gehanteerd bij cumulatie van het geluid van meerdere bronnen
- Wanneer een woning wordt uitgevoerd met een dove gevel, dient deze altijd te beschikken over een stille zijde
- Bij nieuwe woningen die beschikken over een buitenruimte ter plaatse van de stille zijde, is de buitenruimte bij voorkeur ook stil

Conform het geluidbeleid is een gevel als stille of geluidluwe gevel aan te merken in het geval dat de geluidbelasting vanwege:

- Wegverkeer lager of gelijk is aan 48 dB
- Wegverkeer lager of gelijk aan 51 dB bij 2 of meer bronnen
- Railverkeer lager of gelijk aan 55 dB
- Railverkeer lager of gelijk aan 58 dB bij 2 of meer bronnen
- Industrielawaai lager of gelijk aan 50 dB(A)
- Industrielawaai lager of gelijk aan 53 dB(A) bij 2 of meer bronnen

Omdat nog niet bekend is hoe de bouwblokken precies ingedeeld zullen worden en daarmee ook niet bekend is waar de woningen precies gerealiseerd zullen worden, kan op dit moment nog niet worden beoordeeld of de binnen het plangebied te realiseren woningen een stille zijde hebben.

Geadviseerd wordt om bij de uitwerking van het ontwerp rekening te houden met de hoge geluidbelasting, bijvoorbeeld door het toepassen van afsluitbare loggia's of dergelijke waarmee een stille zijde gerealiseerd kan worden.

14 Samenvatting met conclusies

In opdracht van de gemeente Amsterdam is door TAUW een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de herontwikkeling van het Mercatorpark in Amsterdam. De gemeente is voornemens een deel van de huidige bebouwing te slopen en circa 1.000 nieuwe woningen, een 'alles-in-één-school' en horeca te realiseren.

De nieuw te realiseren woningen en de 'alles-in-één-school' ondervinden een geluidbelasting onder meer vanwege het verkeer op de A10 en vanwege het spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp.

Binnen het plangebied zijn tevens Sportplaza Mercator, LTS met café/restaurant De School, Reade en een kantoor van de gemeente Amsterdam gelegen. De nieuw te realiseren woningen en de 'alles-in-één-school' ondervinden ook een geluidbelasting veroorzaakt door de activiteiten van deze inrichtingen.

Het doel van het akoestisch onderzoek is om de geluidbelasting ten gevolge van de omliggende geluidbronnen inzichtelijk te maken.

Wegverkeer

Uit de resultaten volgt dat vanwege het verkeer op de A10 niet alleen sprake is van een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar ook hoger dan de maximaal te ontheffen waarde van 53 dB. Daar waar de maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden, is het realiseren van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen niet zonder meer mogelijk.

Uit de resultaten volgt ook dat vanwege het verkeer op de Jan van Galenstraat en de Jan Evertsenstraat sprake is van een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde wordt niet overschreden.

Uit de resultaten volgt ook dat vanwege het verkeer op de Admiraal Helfrichstraat sprake is van een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Omdat het een weg betreft waarvoor een snelheid van 30 km/uur geldt, hoeft met betrekking tot de Admiraal Helfrichstraat geen hogere grenswaarde te worden vastgesteld.

Railverkeer

Uit de resultaten volgt dat vanwege het railverkeer op het spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Badhoevedorp de voorkeursgrenswaarde van 55 dB nergens wordt overschreden.

Gecumuleerde geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer

Uit de resultaten volgt dat de gecumuleerde geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer ten hoogste 71 dB bedraagt op basis van het standaard spectrum voor wegverkeer.

Voor de nieuw te realiseren woningen en 'alles-in-één-school' waar sprake is van een gecumuleerde geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer van meer dan 53 dB, dient ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning aangetoond te worden dat voldaan kan worden aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de geluidwering van de gevel.

Geadviseerd wordt om bij de uitwerking van het ontwerp van de nieuw te realiseren woningen en 'alles-in-één-school' ook rekening te houden met de berekende geluidniveaus veroorzaakt door de bedrijvigheid. Bij de beoordeling van de geluidwering van de gevel aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit dienen de mogelijk noodzakelijke te treffen geluidwerende maatregelen dan niet alleen gebaseerd te worden op de gecumuleerde geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer, maar ook op de berekende gemiddelde geluidniveaus en piekgeluiden veroorzaakt door de activiteiten van de binnen het plangebied gelegen inrichtingen. De geluidwering van de gevel dient hierbij ten minste gelijk te zijn aan het gemiddelde geluidniveau dat optreedt op de gevel van een woning dan wel de 'alles-in-één-school' minus een binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde dan wel het piekgeluidniveau dat optreedt op de gevel van een woning dan wel de 'alles-in-één-school' minus een binnenniveau van 55 dB(A) etmaalwaarde.

Alles-in-één-school

Uit de resultaten volgt dat met de gemiddelde geluidbelasting niet wordt voldaan aan stap 3 van de VNG. De overschrijding wordt geheel veroorzaakt door het stemgeluid van de buitenspelende kinderen.

Uit de resultaten volgt ook dat met de piekgeluiden eveneens niet wordt voldaan aan stap 3 van de VNG. De overschrijding wordt geheel veroorzaakt door een schreeuwend kind op korte afstand van de gevel.

Horeca

Uit de resultaten volgt dat met de gemiddelde geluidbelasting niet wordt voldaan aan stap 3 van de VNG. De overschrijding wordt geheel veroorzaakt door het stemgeluid van de bezoekers op het terras.

Uit de resultaten volgt ook dat met de piekgeluiden eveneens niet wordt voldaan aan stap 3 van de VNG. De overschrijding wordt geheel veroorzaakt door een schreeuwende bezoeker op korte afstand van de gevel.

Sportplaza Mercator

Uitgaande van de situatie dat de ligweide is gesloten, volgt uit de resultaten dat met de gemiddelde geluidbelasting in de dagperiode niet wordt voldaan aan stap 2 van de VNG. De overschrijding wordt veroorzaakt door de koelinstallatie van het zwembad in combinatie met de auto's die door de drive-thru van de KFC rijden.

In de avond- en nachtperiode wordt niet voldaan aan stap 3 van de VNG. De overschrijding wordt geheel veroorzaakt door de uitstraling van de gevel en het dak van de beide feestzalen.

Uit de resultaten volgt ook dat met de piekgeluiden eveneens niet wordt voldaan aan stap 3 van de VNG. De overschrijding wordt veroorzaakt door de remontluchting van de vrachtwagen die de afvalcontainers van de KFC komt legen.

Uitgaande van de situatie dat de ligweide is geopend, volgt uit de resultaten dat met de gemiddelde geluidbelasting niet wordt voldaan aan stap 3 van de VNG.

De overschrijding wordt in de dagperiode geheel veroorzaakt door het stemgeluid van de spelende kinderen op de ligweide en in het buitenbad.

De overschrijding in de avondperiode wordt veroorzaakt door zowel het stemgeluid van de spelende kinderen op de ligweide en in het buitenbad als de uitstraling van de gevel en het dak van de beide feestzalen.

De overschrijding in de nachtperiode wordt geheel veroorzaakt door de uitstraling van de gevel en het dak van de beide feestzalen.

Uit de resultaten volgt ook dat met de piekgeluiden eveneens niet wordt voldaan aan stap 3 van de VNG. De overschrijding wordt geheel veroorzaakt door een schreeuwend kind op korte afstand van de gevel.

LTS met café/restaurant De School

Uit de resultaten volgt dat met de gemiddelde geluidbelasting niet wordt voldaan aan stap 3 van de VNG. De overschrijding wordt geheel veroorzaakt door zowel het stemgeluid van de bezoekers op het terras als de koelmotor van een vrachtwagen die verse producten komt lossen.

Uit de resultaten volgt ook dat met de piekgeluiden eveneens niet wordt voldaan aan stap 3 van de VNG. De overschrijding wordt geheel veroorzaakt door een schreeuwende bezoeker op korte afstand van de gevel.

Voor de volledigheid wordt nogmaals opgemerkt dat een geluidbelasting hoger dan stap 3 toegestaan mag worden, maar dit dient beperkt te gebeuren waarbij het bevoegd gezag zeer zorgvuldig zal moeten motiveren waarom het een dergelijke hogere geluidbelasting als acceptabel wordt geacht.



Kenmerk

R001-1286955CDJ-V04-Ios-NL

Bijlage 1

Wet geluidhinder

In deze bijlage wordt een korte beschrijving gegeven van de Wet geluidhinder, de geluidzones, de geluidhindernormen en de ontheffingsmogelijkheden.

Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder zijn geluidhindernormen voor toelaatbare equivalente geluidniveaus opgenomen.

Daarin wordt onderscheid gemaakt in buitennormen (geluidbelasting op de gevel) en binnennormen (binnenwaarde). De geluidhindernormen gelden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een (spoor)weg of gezoneerd industrieterrein. Een geluidzone is een aandachtsgebied aan weerszijden van een (spoor)weg en rondom een industrieterrein waarbinnen de geluidhindernormen van de Wet geluidhinder van toepassing zijn.

Geluidgevoelige bestemmingen

In de Wet geluidhinder zijn eisen en procedures beschreven ten aanzien van de maximaal toelaatbare geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen. Onder geluidgevoelige gebouwen worden onder andere woningen, ziekenhuizen en scholen verstaan. Onder geluidgevoelige terreinen worden standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor woonboten verstaan.

Geluidzone wegverkeerslawaaï

De geluidhindernormen gelden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een (spoor)weg of gezoneerd industrieterrein. Een geluidzone is een aandachtsgebied aan weerszijden van een (spoor)weg en rondom een industrieterrein waarbinnen de geluidhindernormen van de Wet geluidhinder van toepassing zijn.

De breedte van geluidzones langs wegen is afhankelijk van de aard van de weg en is vermeld in tabel B1.1.

Tabel B1.1 Breedte van geluidzones

Aantal rijstroken	Geluidzones buitenstedelijk gebied	Geluidzones stedelijk gebied
Weg met één of twee rijstroken	250 meter	200 meter
Weg met drie of vier rijstroken	400 meter	350 meter
Weg met vijf of meer rijstroken	600 meter	-

Bron: artikel 74 Wet geluidhinder

Wanneer een nieuw (of gewijzigd) bestemmingsplan het mogelijk maakt geluidgevoelige bestemmingen in de geluidzone van een weg te realiseren is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Bij de uitvoering van het akoestisch onderzoek wordt het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' gehanteerd.

Geluidzone spoorweglawaai

In het Besluit geluidhinder zijn de geluidzones langs spoorwegen opgenomen. In tabel B2.1 zijn de breedtes van de zones opgenomen.

Tabel B1.2 Geluidzone conform artikel 1.4a Besluit geluidhinder

Hoogte geluidproductieplafond [dB]	Breedte zone [m]
< 56	100
> 56; < 61	200
> 61; < 66	300
> 66; < 71	600
> 71; < 74	900
> 74	1200

Het geluidproductieplafond (GPP) van het spoor is te vinden op de website

<http://www.geluidregisterspoor.nl/geluidregisterspoor.html>. Bij een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van spoorweglawaai dienen tevens de gegevens van deze website te worden gehanteerd.

Geluidzone gezoneerd industrieterrein

De geluidzone van een gezoneerd industrieterrein is niet vastgelegd in de Wet geluidhinder, maar in een bestemmingsplan en is afhankelijk van het industrieterrein.

Dosismaat L_{den}

In de wet zijn grenswaarden gesteld aan de dosismaat L_{den} . Dit is een logaritmische optelling van de L_{day} , $L_{evening}$ en L_{night} waarbij de geluidniveaus in de avond- en de nachtperiode als hinderlijker ervaren dan het geluid in dagperiode. Daarom worden gemiddelde geluidniveaus in de avond- en nachtperiode bij de berekening van L_{den} verhoogd met een straffactor van respectievelijk 5 en 10 dB. De dosismaat L_{den} wordt berekend volgens de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \cdot \log \frac{1}{24} \left(12 \cdot 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 \cdot 10^{\frac{L_{evening} + 5}{10}} + 8 \cdot 10^{\frac{L_{night} + 10}{10}} \right) \text{ [dB]}$$

Normstelling

De normstelling in de Wet geluidhinder bestaat uit een voorkeursgrenswaarde en een maximale ontheffingswaarde. Als de berekende geluidbelasting lager is dan de voorkeursgrenswaarde dan vormt de bron geen belemmering. Voor een berekende geluidbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde maar lager dan de maximale ontheffingswaarde is nieuwbouw alleen mogelijk wanneer ontheffing wordt verleend door Burgemeesters en Wethouders van de gemeente. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het geluidbeleid van de gemeente. Voorwaarde voor de aanvraag van hogere grenswaarden is dat het toepassen van maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is, of overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard een rol spelen.

Het onderzoeken en toepassen van maatregelen gebeurt in de volgende volgorde:

- Bronmaatregelen, zoals het toepassen van geluiddempers voor railverkeer, het reduceren van de hoeveelheid verkeer, het aanpassen van de rijsnelheid of het toepassen van geluidreducerend wegdek
- Overdrachtsmaatregelen, zoals geluidschermen of -wallen
- Ontvangersmaatregelen, zoals het toepassen van gevelisolatie
- Het aanvragen van ontheffing

In het geval dat de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden dient de betreffende gevel als een dove gevel te worden uitgevoerd. Een dergelijke gevel heeft geen te openen delen in geluidgevoelige ruimtes, waardoor toetsing aan de geluidnormen niet is vereist. In situaties, waarbij de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden, kan een dove gevel worden toegepast om een geluidgevoelige bestemming toch mogelijk te maken.

In de wet zijn grenswaarden gesteld aan de dosismaat L_{den} . In tabel B1.3 is de grenswaarde voor weg- en spoorweglawaai opgenomen.

Tabel B1.3 Geluidnormen L_{den}

Geluidgevoelige bestemming	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximale toelaatbare waarde [dB]	
		Buitenstedelijk gebied	Stedelijk
Woningen, bestaand en in aanbouw	48	58	63
Woningen, geprojecteerd (geplande nieuwbouw)	48	53	63
Onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen	48	53 / 58 ²⁾	63
Andere gezondheidszorggebouwen ¹⁾	48	53	53
Geluidgevoelige terreinen; woonwagenstandplaatsen	48	53	53
Geluidgevoelige terreinen; ligplaatsen voor woonboten	48	58	58
Railverkeer	55	58	68

¹⁾ Verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken en kinderdagverblijven

²⁾ Bij aanleg of wijziging van een weg

Aftrek

Op basis van artikel 110g Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 mag er op de geluidbelasting vanwege een weg, op de gevel van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, een aftrek worden toegepast in verband met het stiller worden van het verkeer in de toekomst.

Hierdoor bedraagt de aftrek voor wegen met een representatief te achten snelheid voor lichte motorvoertuigen van 70 km/h of meer:

Voor wegen met een representatief te achten rijsnelheid voor lichte motorvoertuigen van 70 km/uur of meer bedraagt de aftrek op de berekende geluidbelasting op een toetspunt:

- Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de aftrek 3 dB
- Bij een geluidbelasting van 57 dB bedraagt de aftrek 4 dB
- Bij een geluidbelasting anders dan 56 of 57 dB bedraagt de aftrek 2 dB

Voor wegen met een representatief te achten rijsnelheid voor lichte motorvoertuigen van minder dan 70 km/uur bedraagt de aftrek:

- 5 dB

De aftrek bedraagt 0 dB in het geval de geluidbelasting wordt gebruikt voor de bepaling van de gevelisolatie (Bouwbesluit) of het de binnenwaarde betreft.

Voor de 30 km/h-wegen is de aftrek van 5 dB toegepast. Hierdoor is het mogelijk om de berekende geluidbelasting te vergelijken met de grenswaarde voor 50 km/uur wegen. Tevens is de verwachting dat het stiller worden van het verkeer voor 30 en 50 km/uur vergelijkbaar is.


Cumulatie artikel 110f van de Wgh.

Bij het vaststellen van een hogere waarde voor meerdere geluidbronnen met een situering binnen meerdere zones van weg-, rail- en/of industrielawaai is inzicht vereist in de geluidbelasting als gevolg van alle geluidbronnen samen. De gecumuleerde geluidbelasting mag daarbij niet leiden tot een onaanvaardbare geluidbelasting. De vaststelling van de gecumuleerde geluidbelasting voor wegverkeersbronnen moet worden vastgesteld volgens hoofdstuk 2 van Bijlage I van het Rmg 2012. Bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting voor wegverkeersbronnen wordt de aftrek artikel 110g Wgh niet toegepast.

Geluidbelasting binnen gebouwen

In het Bouwbesluit 2012 zijn eisen opgenomen ten aanzien van het binnenniveau en de minimale karakteristieke geluidwering van de gevel. Voor een verblijfsruimte dient een binnenniveau van 33 dB te worden gewaarborgd en dient de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie minimaal 20 dB bedragen. Op de posities waar de geluidbelasting exclusief aftrek artikel 110g Wgh meer dan 53 dB bedraagt, dient bij de aanvraag van de bouwvergunning te worden aangetoond dat het binnenniveau van 33 dB wordt gewaarborgd voor weg- en railverkeer en 35 dB(A) voor industrielawaai.

Bijlage 2**Figuren**

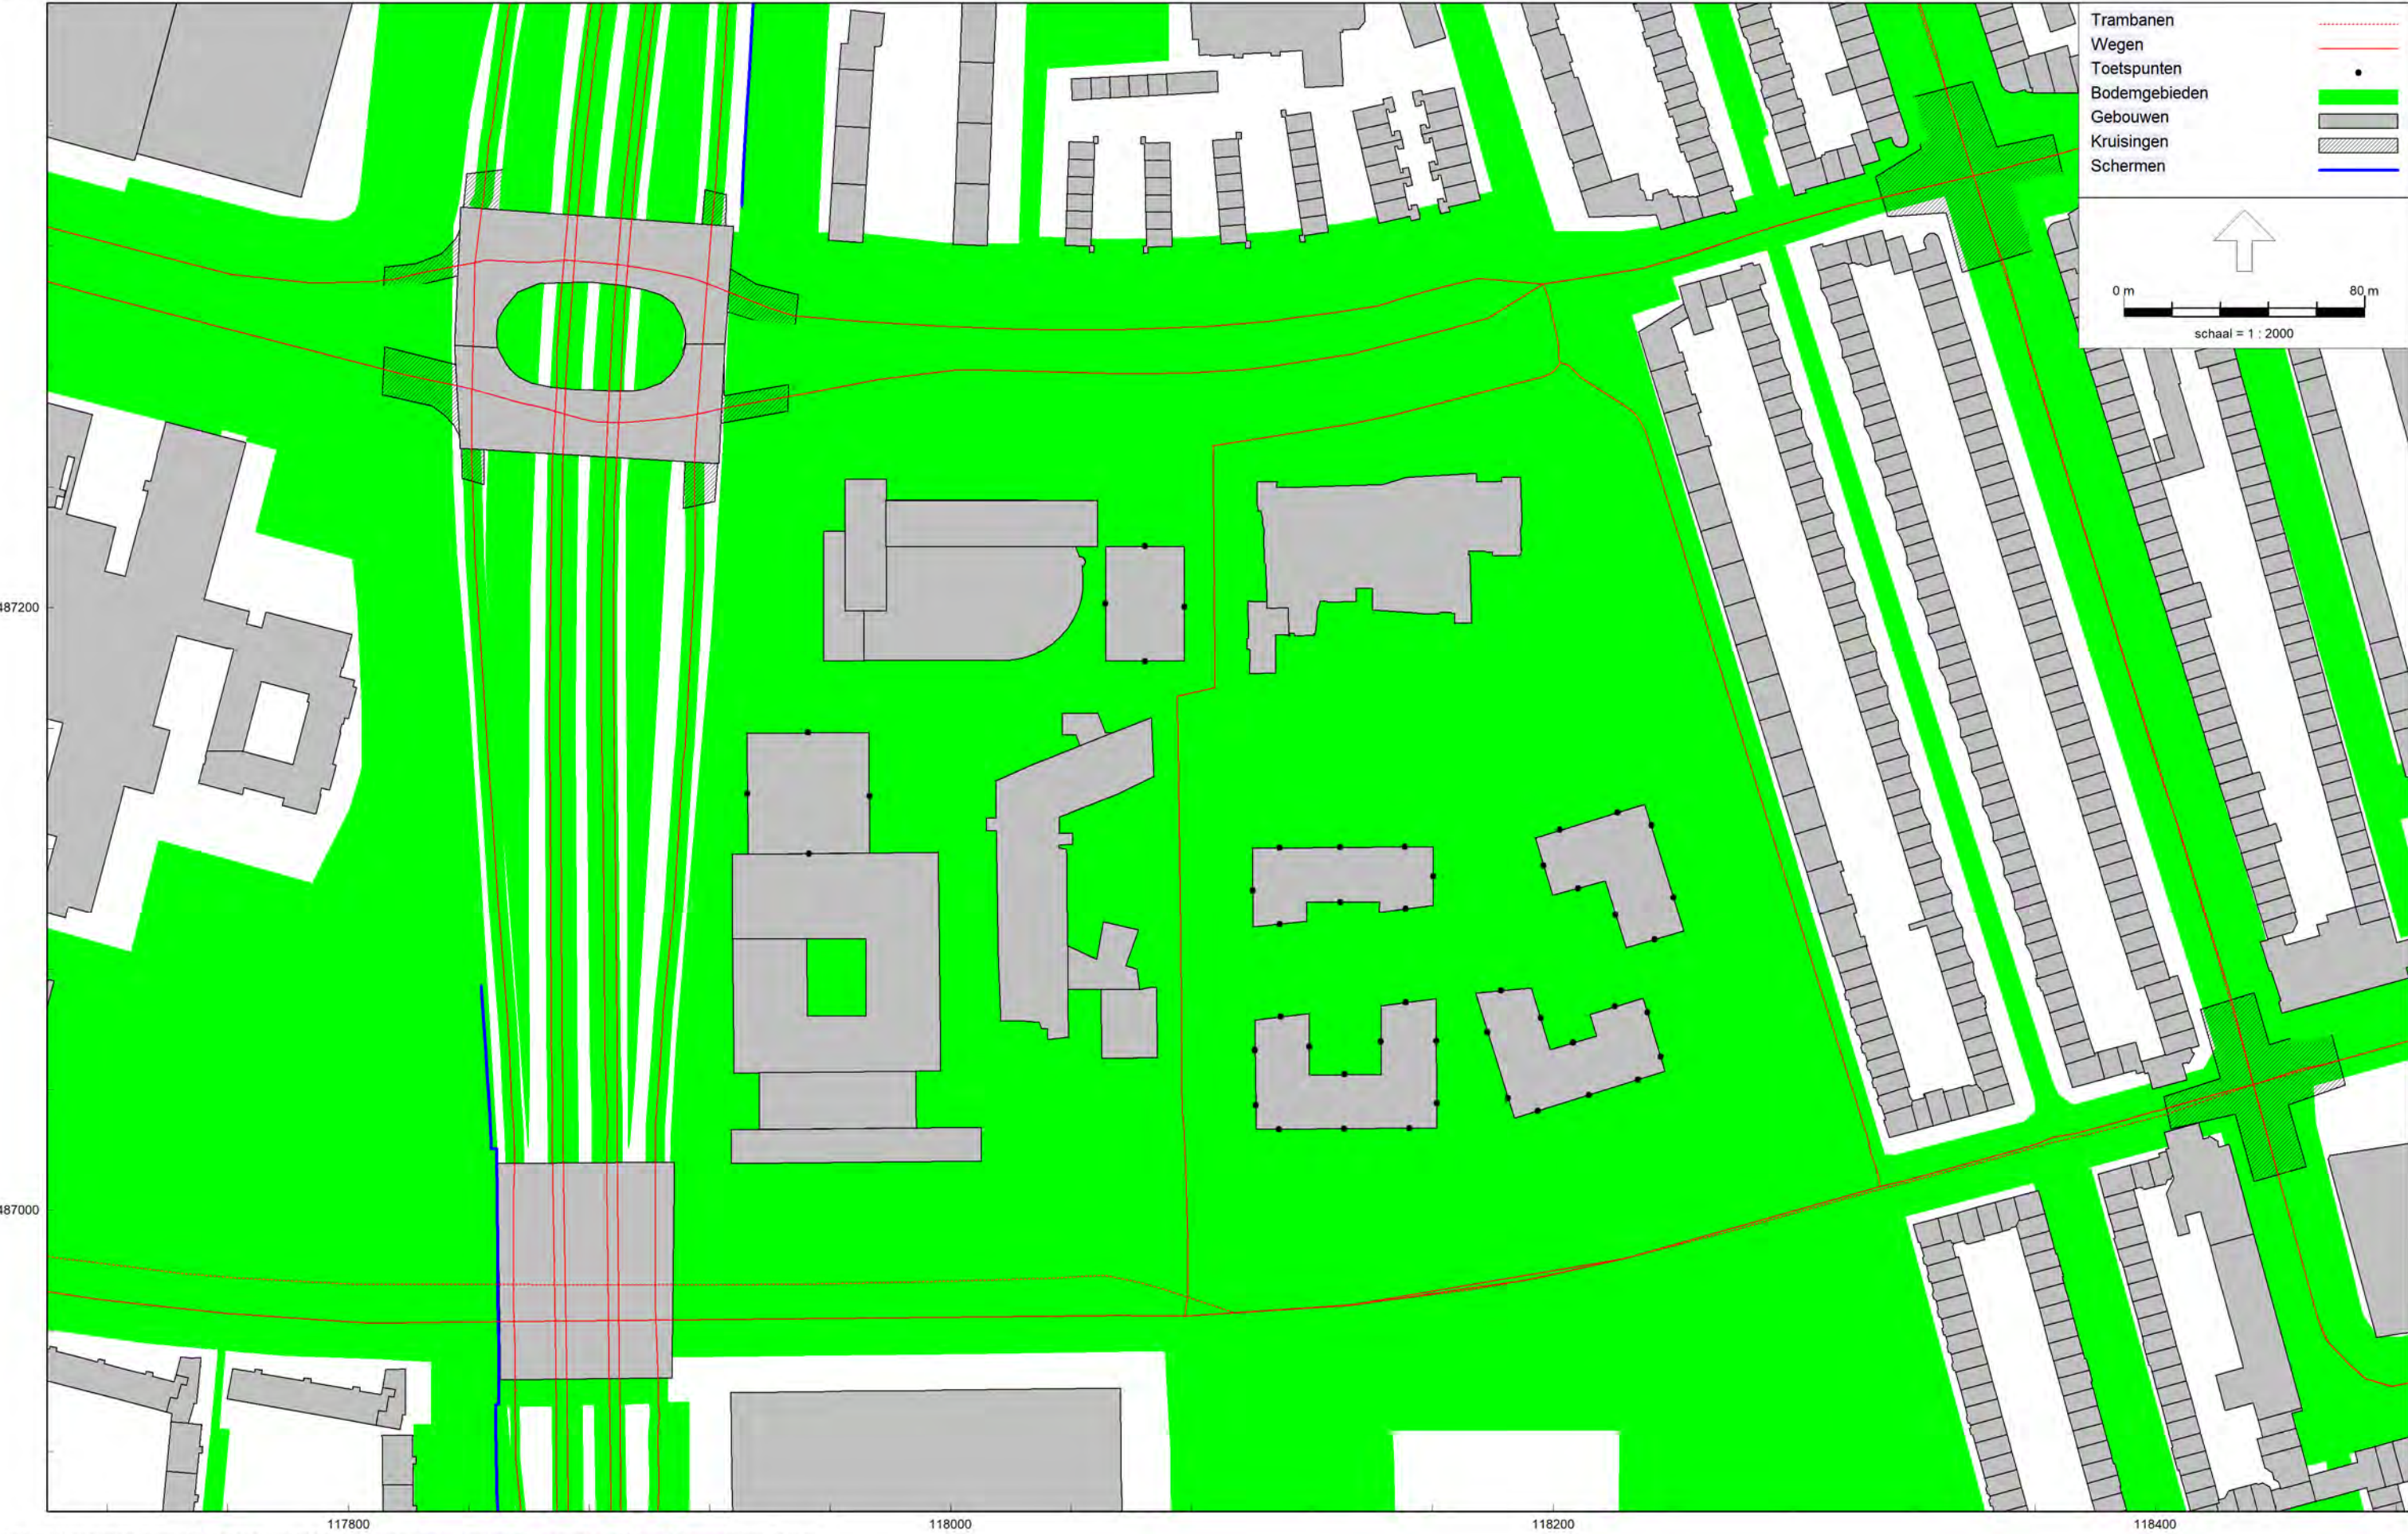

RMG-2012, wegverkeer, [Versie 01 | Definitief - 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Taww bv

Figuur 1 | Overzicht rekenmodel met ligging wegen en toetspunten




RMG-2012, wegverkeer, [Versie 01 | Definitief - 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Taww bv

Figuur 2 | Overzicht rekenmodel met identificatie toetspunten




Figuur 3 | Overzicht rekenmodel met identificatie wegen

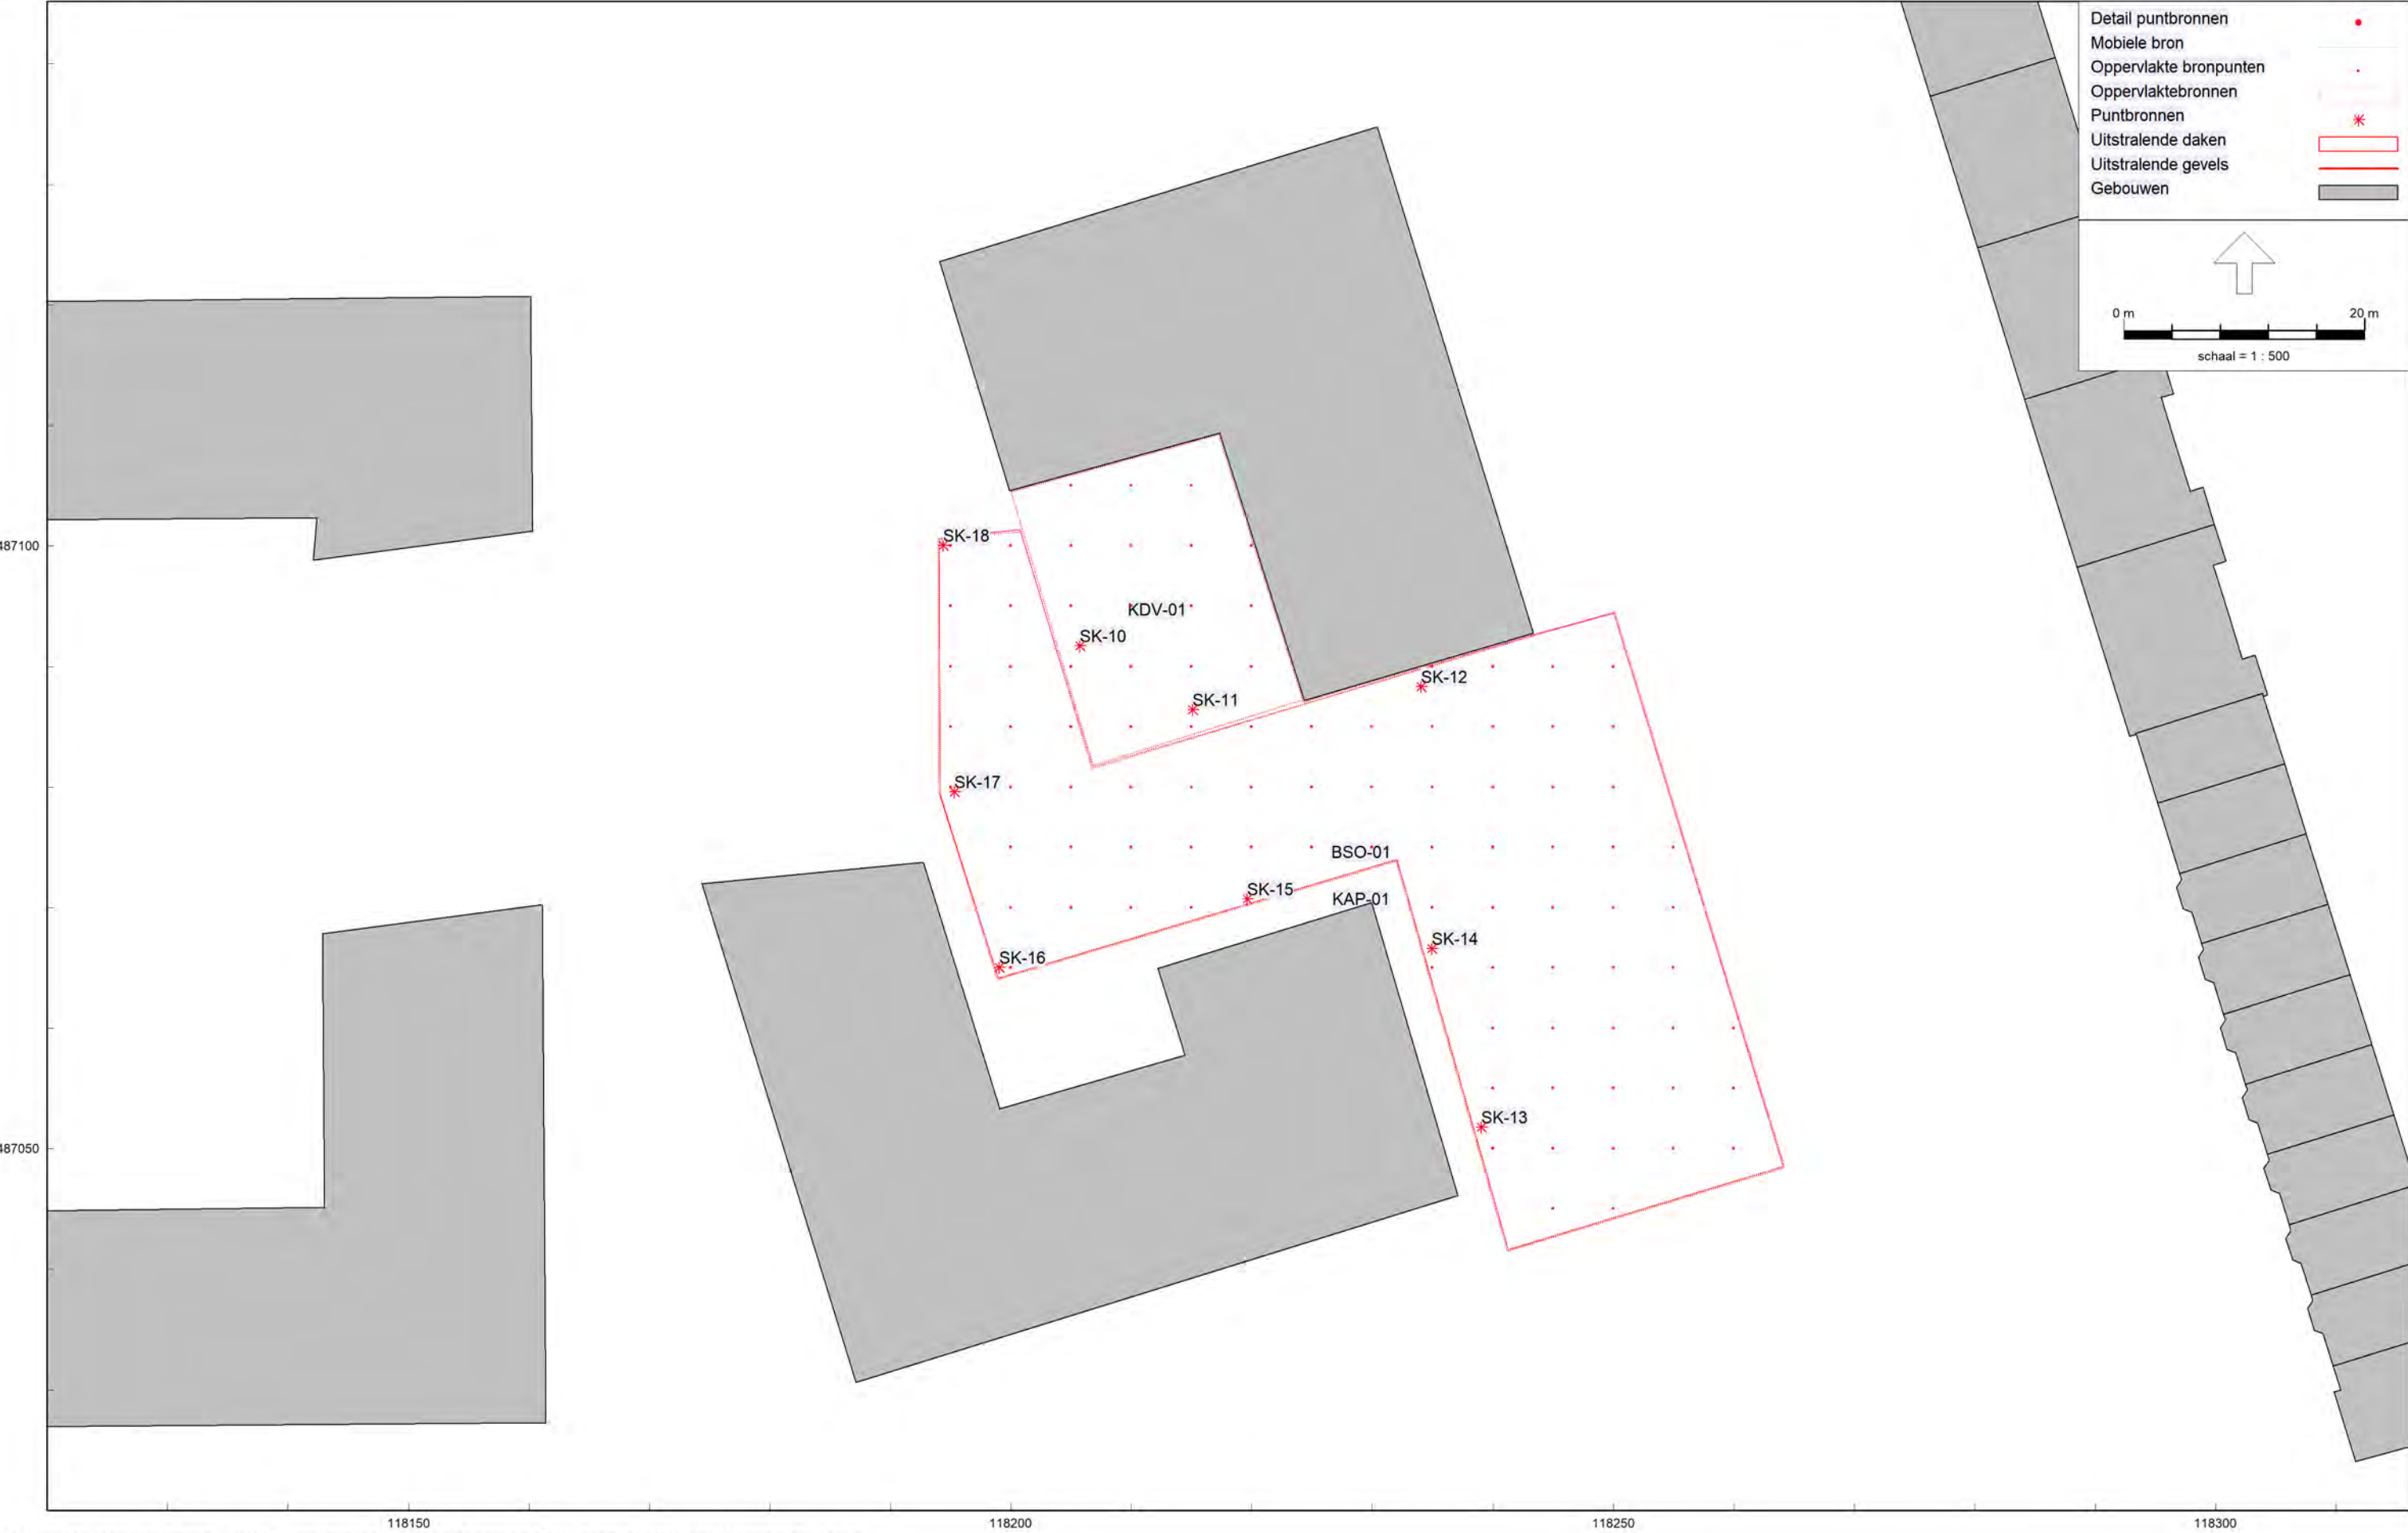

HMRI, industrie, [Versie 01 | Definitief - 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Taww bv

Figuur 4 | Overzicht rekenmodel met identificatie bronnen 'alles-in-één-school'

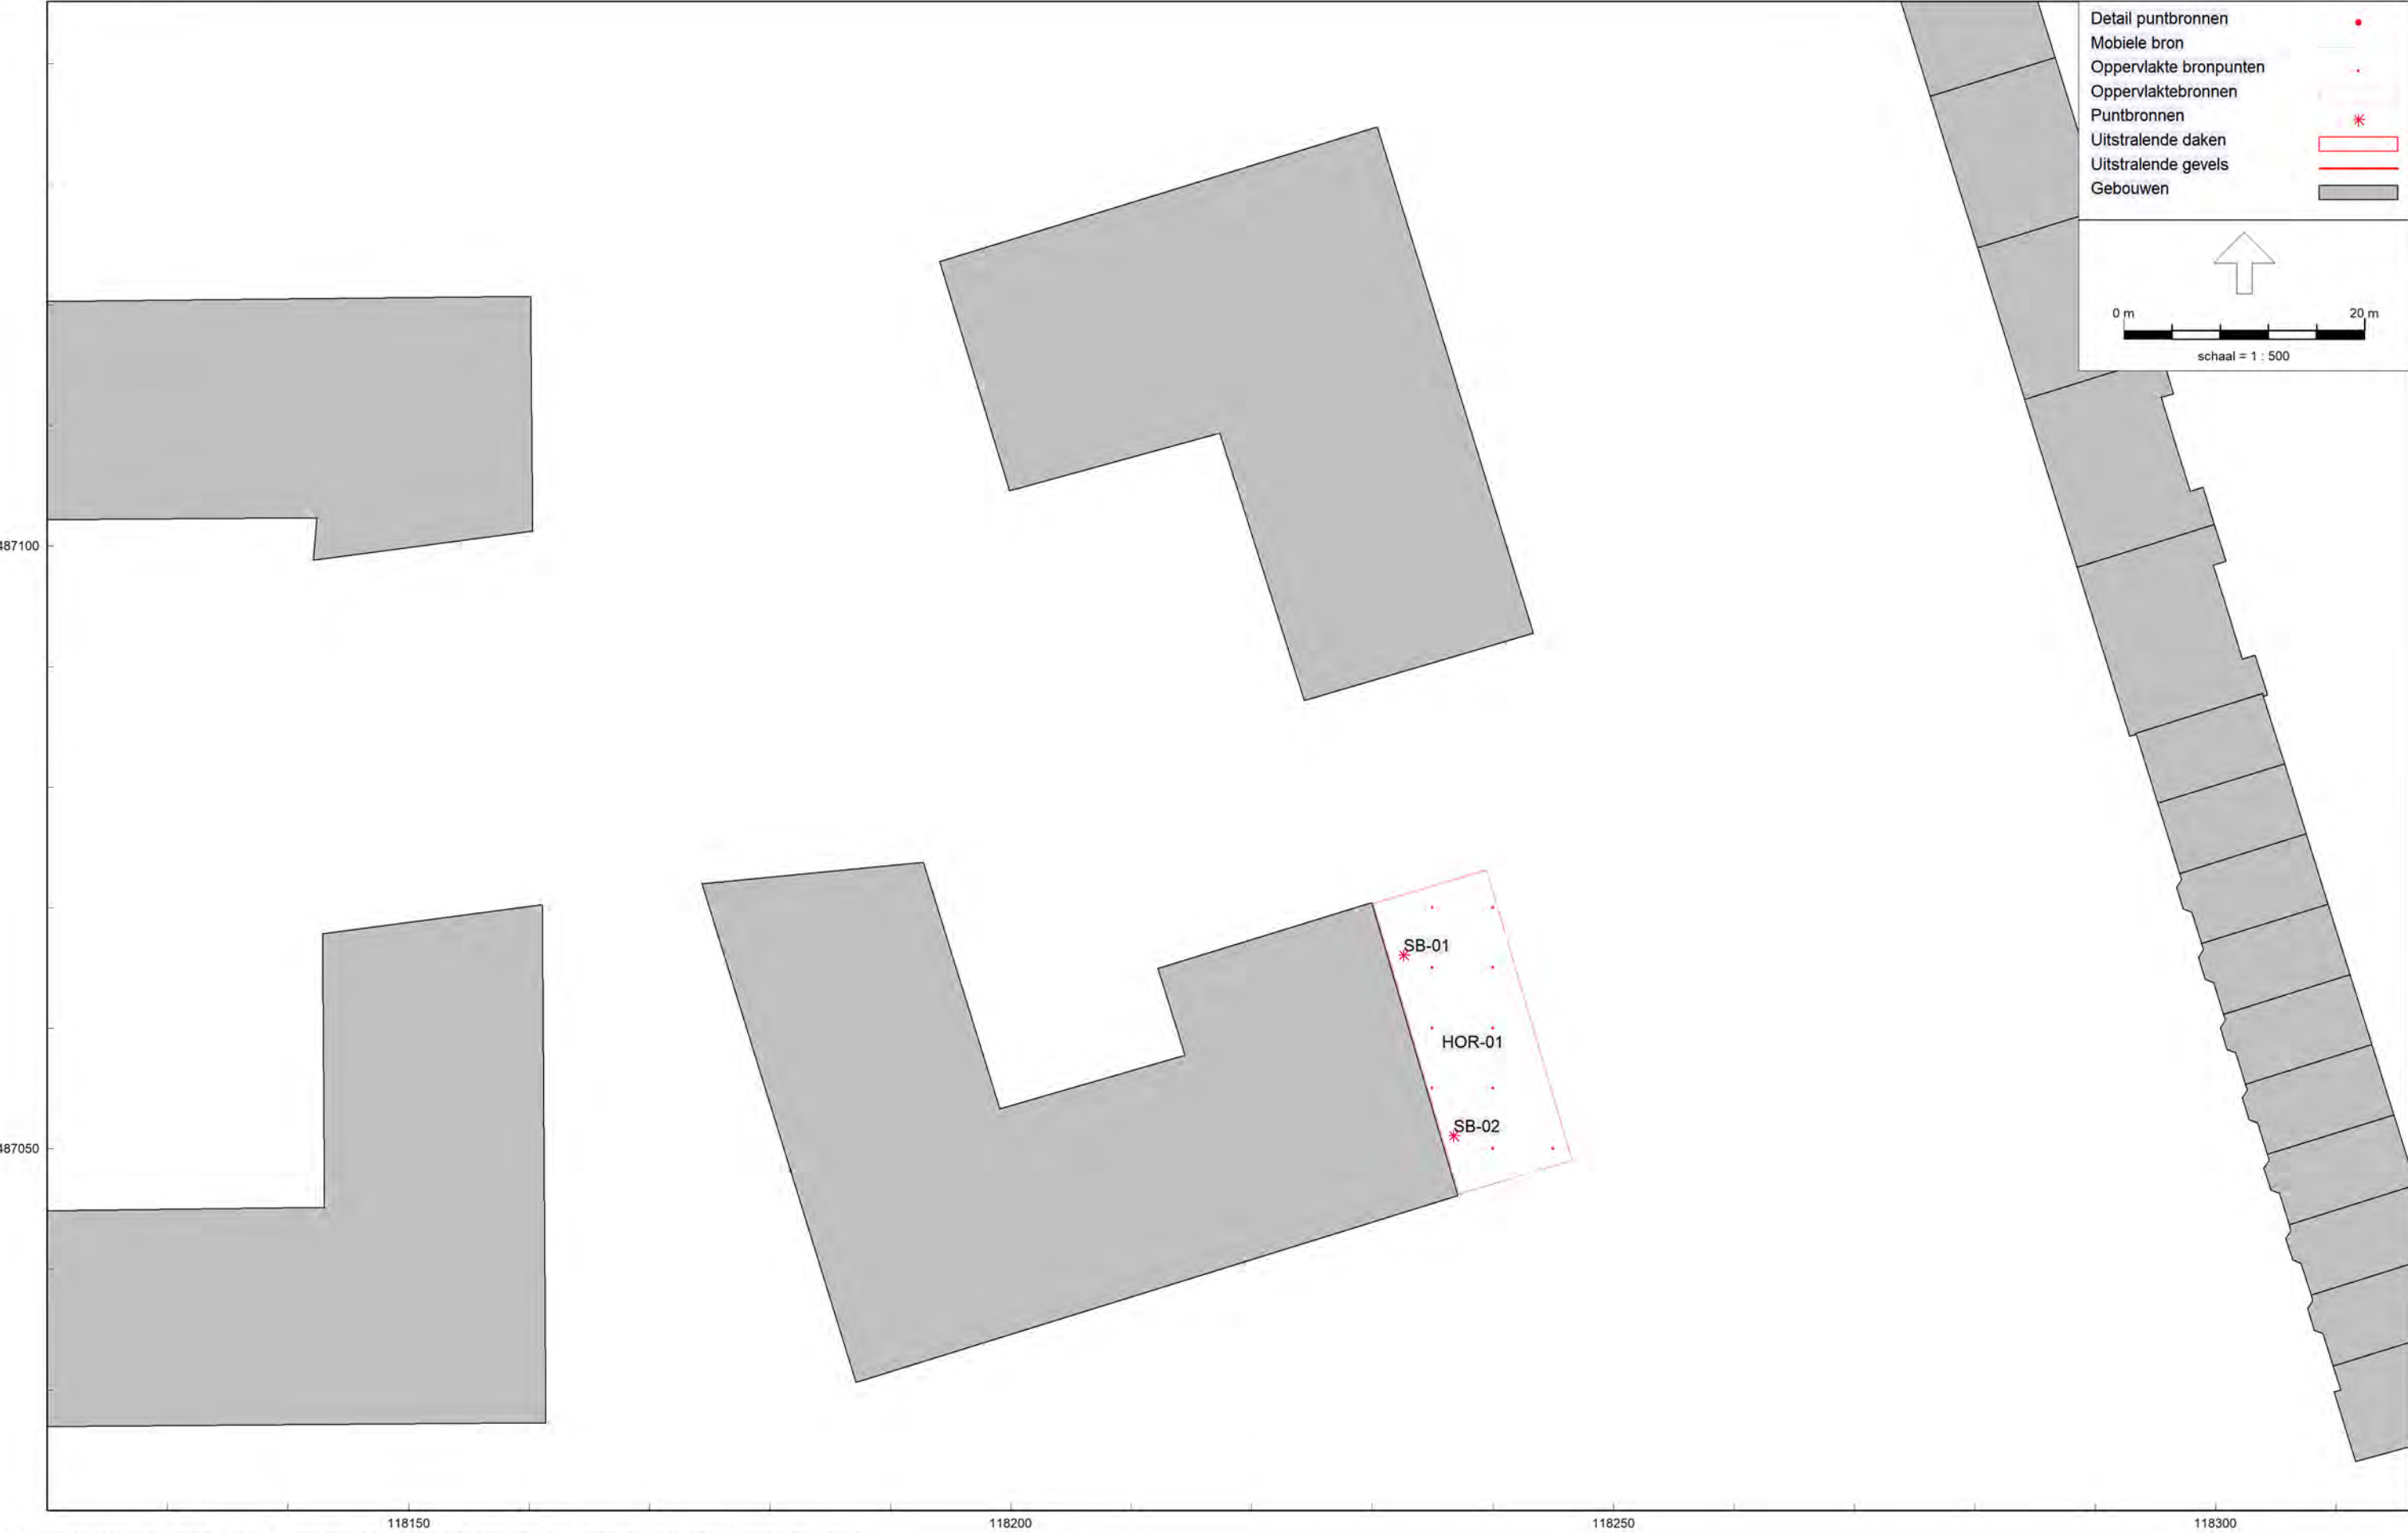


HMRI, industrie, [Versie 01 | Definitief - 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Tauw bv

Figuur 5 | Overzicht rekenmodel met identificatie bronnen horeca



Figuur 6 | Overzicht rekenmodel met identificatie bronnen Sportplaza Mercator

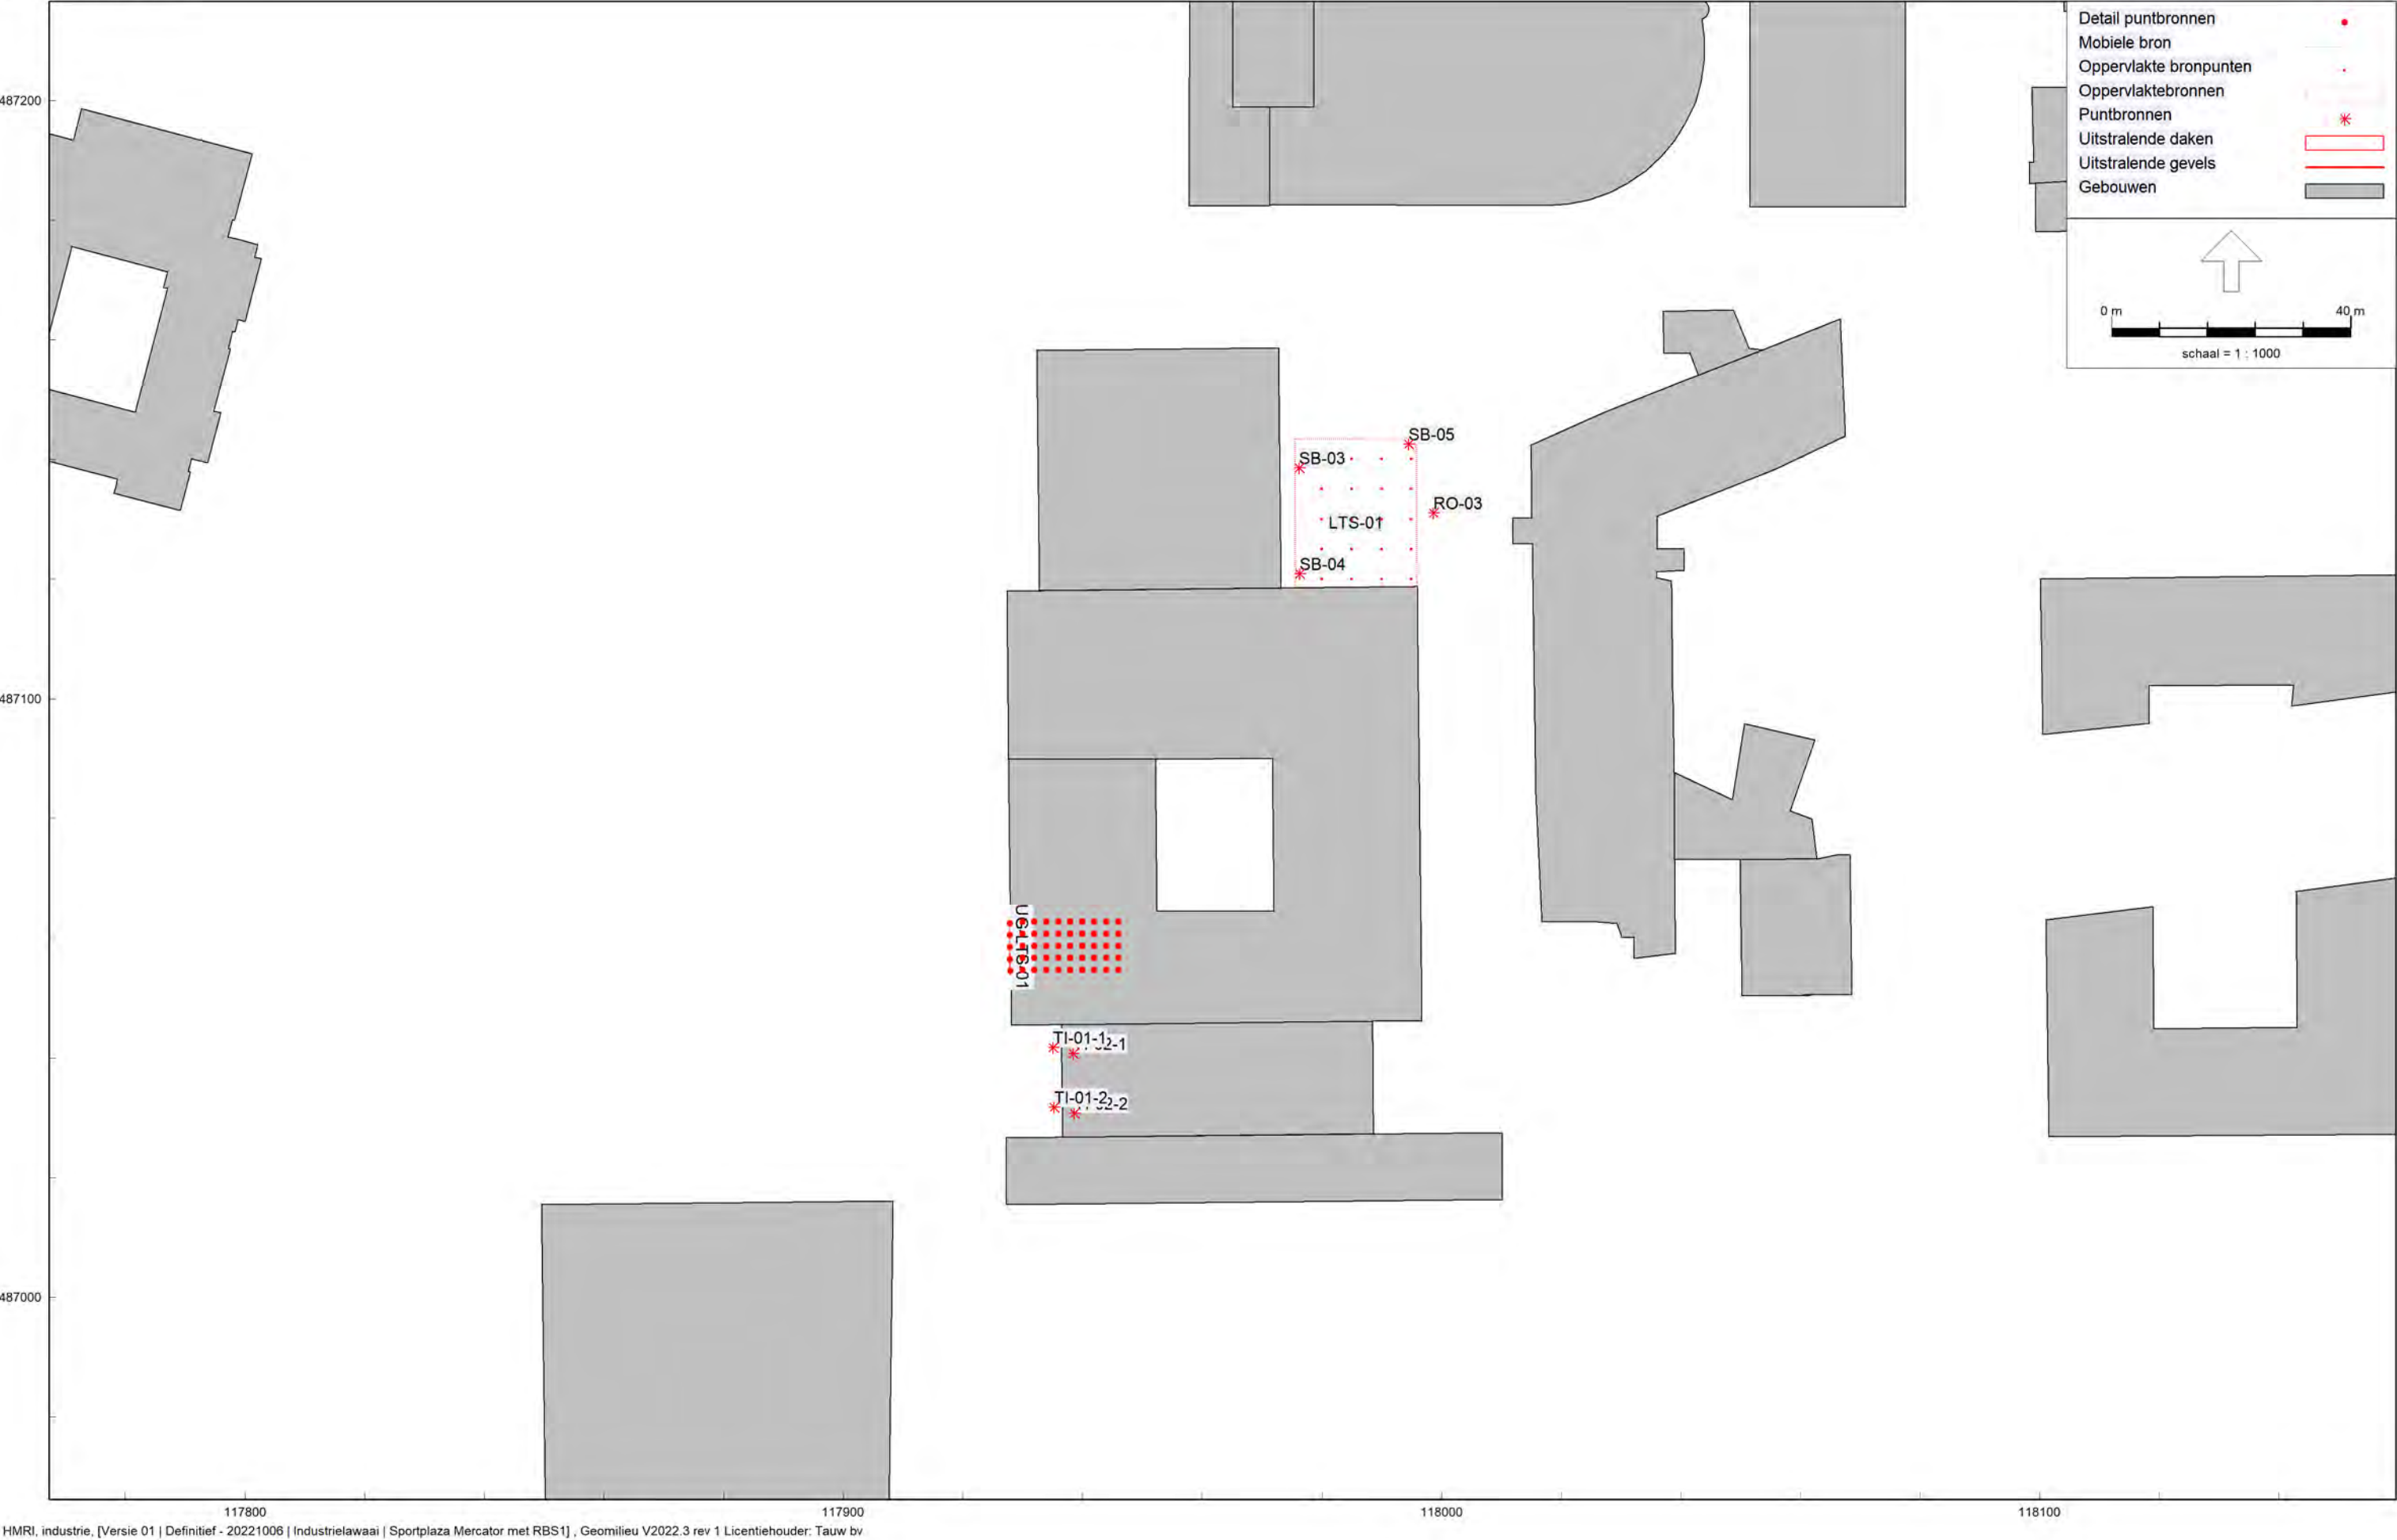

Figuur 7 | Overzicht rekenmodel met identificatie bronnen LTS

Bijlage 3**Invoergegevens rekenmodel**

Gelet op de omvang van de rekenmodellen behorende bij dit rapport is er voor gekozen om de invoergegevens niet als bijlage aan het rapport toe te voegen. Indien gewenst door het bevoegd gezag, kunnen de rekenmodellen ter controle en beoordeling worden aangeleverd.

Bijlage 4**Resultaten weg- en railverkeer**

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	51,49	49,12	45,45	53,63
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	50,79	48,46	44,76	52,94
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	50,12	47,78	44,10	52,27
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	46,68	44,20	40,71	48,83
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	42,52	39,93	36,60	44,68
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	40,05	37,40	34,13	42,20
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	51,47	49,11	45,43	53,61
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	49,98	47,62	43,94	52,12
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	49,47	47,14	43,45	51,62
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	48,46	46,08	42,42	50,59
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	45,18	42,68	39,19	47,32
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	42,27	39,71	36,33	44,42
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	40,38	37,81	34,42	42,52
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	50,02	47,64	43,99	52,16
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	49,24	46,84	43,20	51,37
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	48,82	46,46	42,80	50,97
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	47,50	45,10	41,47	49,63
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	44,73	42,21	38,72	46,85
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	42,15	39,60	36,21	44,30
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	40,13	37,55	34,18	42,27
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	48,94	46,54	42,90	51,07
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	42,26	39,72	36,27	44,39
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	43,02	40,54	37,00	45,15
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	41,34	38,86	35,31	43,46
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	40,15	37,70	34,13	42,28
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	39,08	36,69	33,07	41,23
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	37,81	35,46	31,76	39,94
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	32,17	28,92	26,63	34,42
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	55,13	52,76	49,12	57,28
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	54,40	52,06	48,40	56,56
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	53,63	51,28	47,64	55,79
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	49,01	46,59	43,05	51,18
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	46,30	43,83	40,37	48,47
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	42,06	39,45	36,21	44,25
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	55,66	53,28	49,66	57,81
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	48,82	46,43	42,84	50,98
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	48,19	45,81	42,21	50,35
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	47,18	44,78	41,20	49,34
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	44,47	42,07	38,50	46,64
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	43,17	40,78	37,23	45,35
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	42,11	39,75	36,14	44,28
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	49,56	47,16	43,58	51,72
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	47,61	45,17	41,67	49,78
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	46,81	44,39	40,89	49,00
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	46,15	43,74	40,21	48,33
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	45,46	43,05	39,51	47,63
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	44,83	42,43	38,88	47,01
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	42,43	40,05	36,46	44,60
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	48,63	46,17	42,70	50,80
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	50,88	48,51	44,91	53,05
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	50,21	47,85	44,23	52,38
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	49,39	47,02	43,42	51,56
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	47,04	44,69	41,07	49,21
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	45,95	43,60	39,98	48,12
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	43,40	41,02	37,43	45,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	51,55	49,16	45,59	53,72
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	52,90	50,54	46,87	55,04
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	52,33	49,99	46,31	54,48
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	51,73	49,37	45,71	53,88
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	47,17	44,74	41,17	49,31
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	42,46	39,94	36,55	44,63
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,76	36,17	32,90	40,95
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	53,39	51,01	47,37	55,53
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	42,12	39,61	36,18	44,28
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	40,52	38,06	34,56	42,68
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	39,18	36,75	33,19	41,33
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	36,93	34,34	30,94	39,05
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	34,60	31,97	28,72	36,77
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	33,43	30,82	27,55	35,60
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	45,08	42,56	39,14	47,24
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	50,16	47,78	44,16	52,31
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	49,80	47,41	43,79	51,95
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	48,33	45,90	42,30	50,46
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	45,02	42,56	39,02	47,16
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	42,27	39,79	36,34	44,44
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	39,49	36,98	33,57	41,66
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	50,57	48,18	44,57	52,72
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	44,65	42,27	38,66	46,81
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	44,05	41,68	38,02	46,19
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	41,86	39,47	35,79	43,98
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	38,56	36,03	32,49	40,65
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	34,77	32,23	28,88	36,95
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	32,56	30,00	26,71	34,76
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	45,41	43,03	39,43	47,57
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	42,60	40,13	36,62	44,75
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	41,52	39,03	35,52	43,65
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	38,87	36,33	32,85	40,98
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,87	33,29	29,89	38,00
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	33,28	30,67	27,42	35,46
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	31,65	29,06	25,81	33,85
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	43,38	40,91	37,44	45,55
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	37,38	34,72	31,56	39,58
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,40	32,71	29,60	37,60
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	33,75	31,04	27,96	35,95
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	32,60	29,90	26,82	34,81
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	31,76	29,08	25,97	33,97
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,75	28,11	24,94	32,96
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	39,34	36,72	33,49	41,53
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	46,86	44,45	40,87	49,01
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	46,07	43,71	40,08	48,23
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	44,95	42,60	38,93	47,10
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	41,79	39,28	35,76	43,90
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	38,29	35,69	32,43	40,48
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	36,46	33,85	30,62	38,66
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	48,55	46,09	42,57	50,70
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	55,95	53,58	49,96	58,11
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	55,45	53,10	49,46	57,61
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	55,02	52,66	49,03	57,18
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	53,52	51,13	47,53	55,68
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	51,97	49,59	45,97	54,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	50,53	48,19	44,53	52,69
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	56,24	53,86	50,25	58,40
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	55,61	53,24	49,61	57,77
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	55,10	52,76	49,11	57,27
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	54,58	52,22	48,59	56,74
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	52,47	50,09	46,49	54,63
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	50,73	48,36	44,75	52,90
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	49,35	47,00	43,35	51,51
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	56,05	53,66	50,05	58,20
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	51,99	49,62	46,02	54,16
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	51,55	49,20	45,57	53,72
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	50,98	48,62	44,99	53,14
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	50,42	48,07	44,43	52,58
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	49,85	47,51	43,84	52,01
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	49,26	46,94	43,24	51,41
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	51,98	49,61	46,01	54,15
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	52,75	50,38	46,78	54,92
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	52,31	49,95	46,33	54,48
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	51,70	49,34	45,71	53,86
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	51,06	48,71	45,07	53,22
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	50,36	48,02	44,35	52,52
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	49,69	47,36	43,67	51,84
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	52,79	50,42	46,82	54,96
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	53,58	51,22	47,61	55,75
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	53,20	50,85	47,22	55,37
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	52,57	50,24	46,59	54,74
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	51,96	49,63	45,97	54,13
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	51,21	48,89	45,21	53,37
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	50,44	48,13	44,42	52,60
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	53,44	51,07	47,47	55,61
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	33,44	30,70	27,59	35,61
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	34,50	31,68	28,67	36,66
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	35,34	32,48	29,51	37,50
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	36,18	33,30	30,35	38,33
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	37,84	34,97	31,99	39,99
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	39,42	36,62	33,59	41,59
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	42,42	39,75	36,57	44,60
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	47,82	45,37	41,83	49,97
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	47,70	45,23	41,71	49,84
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	45,50	42,97	39,51	47,63
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	41,71	39,15	35,78	43,87
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	39,32	36,69	33,46	41,50
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	37,04	34,37	31,20	39,22
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	47,57	45,12	41,58	49,72
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	43,91	41,29	38,00	46,07
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	43,24	40,62	37,26	45,36
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	39,22	36,46	33,36	41,38
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	37,53	34,70	31,71	39,70
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	36,06	33,22	30,24	38,23
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	34,38	31,57	28,57	36,56
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	41,23	38,49	35,33	43,37
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	43,04	40,43	37,11	45,19
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	42,02	39,40	36,08	44,16
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,71	34,93	31,89	39,89
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	35,53	32,68	29,74	37,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: A10
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	34,09	31,22	28,32	36,28
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,45	29,60	26,69	34,65
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	37,51	34,62	31,77	39,71
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,30	39,67	36,41	44,47
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	42,59	39,98	36,60	44,71
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,50	35,78	32,56	40,62
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,30	33,51	30,43	38,45
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	34,28	31,49	28,49	36,47
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,33	29,54	26,56	34,53
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	33,98	31,10	28,24	36,18
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,45	39,84	36,59	44,63
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	42,00	39,35	36,03	44,12
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	39,10	36,36	33,13	41,20
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,84	34,06	30,93	38,97
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	34,68	31,89	28,87	36,86
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,72	29,93	26,93	34,91
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	34,79	31,93	29,06	37,00
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	47,22	44,80	41,29	49,40
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	46,51	44,10	40,59	48,70
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	45,85	43,44	39,91	48,03
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	45,36	42,96	39,41	47,54
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	44,99	42,60	39,03	47,16
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	44,39	42,04	38,41	46,56
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	47,81	45,36	41,89	49,99
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,09	38,44	35,25	43,28
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	38,93	36,24	33,11	41,12
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,67	34,99	31,86	39,87
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,97	34,30	31,16	39,17
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	36,43	33,79	30,61	38,63
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	35,75	33,15	29,90	37,94
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	44,49	41,88	38,61	46,66
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	45,28	42,84	39,35	47,46
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	44,85	42,42	38,92	47,03
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	44,36	41,92	38,43	46,54
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	44,01	41,57	38,08	46,19
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	43,79	41,36	37,85	45,97
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	43,24	40,83	37,27	45,40
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	45,14	42,73	39,23	47,33
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	46,35	43,94	40,41	48,53
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	45,93	43,52	39,99	48,11
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	45,43	43,02	39,48	47,60
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	45,03	42,63	39,08	47,21
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	44,73	42,34	38,77	46,90
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	44,21	41,85	38,22	46,37
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	46,25	43,86	40,33	48,44
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	47,50	45,12	41,54	49,67
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	47,05	44,68	41,08	49,22
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	46,58	44,21	40,61	48,75
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	46,15	43,79	40,18	48,32
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	45,81	43,46	39,83	47,98
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	45,35	43,02	39,35	47,51
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	47,15	44,77	41,19	49,32
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	38,61	36,01	32,70	40,77
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	40,50	37,90	34,59	42,66
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	42,94	40,36	36,92	45,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	45,31	42,79	39,25	47,41
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	38,31	35,67	32,43	40,48
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	40,46	37,84	34,55	42,62
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	43,21	40,62	37,19	45,32
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	46,01	43,49	39,93	48,10
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	35,58	32,98	29,69	37,75
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	37,14	34,50	31,24	39,30
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	38,98	36,35	33,02	41,11
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	41,04	38,41	35,02	43,14
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	35,02	32,39	29,15	37,20
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	36,64	33,97	30,76	38,80
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	38,28	35,60	32,35	40,42
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	40,26	37,61	34,27	42,37
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	35,41	32,78	29,58	37,61
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	37,38	34,77	31,54	39,58
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	39,44	36,84	33,54	41,61
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	43,09	40,51	37,14	45,23
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	39,05	36,57	33,10	41,21
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	40,56	38,05	34,62	42,72
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	42,67	40,15	36,66	44,79
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	44,13	41,68	38,12	46,27
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	32,22	29,57	26,45	34,44
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	33,73	31,06	27,96	35,95
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	35,44	32,77	29,61	37,63
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	37,21	34,55	31,34	39,38
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	33,81	31,13	28,01	36,01
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	35,42	32,72	29,61	37,62
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	37,66	35,00	31,75	39,81
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	39,81	37,21	33,87	41,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O | Scherm 5,0 meter
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	33,44	30,70	27,59	35,61
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	34,50	31,68	28,67	36,66
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	35,34	32,48	29,51	37,50
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	36,18	33,30	30,35	38,33
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	37,84	34,97	31,99	39,99
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	39,38	36,57	33,55	41,55
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	42,08	39,29	36,26	44,25
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	47,72	45,03	41,59	49,75
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	46,36	43,71	40,26	48,41
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	44,99	42,33	38,93	47,06
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	42,97	40,24	37,03	45,09
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	40,99	38,19	35,11	43,13
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	38,89	36,11	33,03	41,05
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	47,98	45,28	41,84	50,00
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	45,98	43,28	39,85	48,01
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	44,78	42,11	38,69	46,84
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	43,35	40,65	37,33	45,44
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	41,79	39,03	35,85	43,91
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	40,25	37,43	34,37	42,39
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	38,48	35,68	32,60	40,62
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	46,49	43,77	40,36	48,52
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	45,30	42,58	39,17	47,33
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	44,07	41,38	37,99	46,13
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	42,71	39,98	36,72	44,81
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	41,28	38,53	35,35	43,40
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	39,82	37,02	33,91	41,95
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	38,11	35,33	32,20	40,24
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,58	42,84	39,44	47,60
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	38,43	35,60	32,45	40,51
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	38,74	35,96	32,78	40,84
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	37,65	34,86	31,70	39,76
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	36,22	33,43	30,31	38,35
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	34,72	31,98	28,82	36,86
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	33,02	30,29	27,09	35,15
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	32,11	28,85	26,57	34,36
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	50,95	48,32	44,85	53,01
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	49,59	46,98	43,51	51,66
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	47,92	45,31	41,90	50,02
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	45,81	43,14	39,88	47,95
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	43,45	40,72	37,61	45,62
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	41,41	38,69	35,58	43,59
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	51,84	49,16	45,77	53,90
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	44,82	42,21	38,84	46,94
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	43,64	41,03	37,69	45,78
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	42,49	39,91	36,57	44,65
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	41,28	38,70	35,39	43,45
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	40,42	37,86	34,55	42,61
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	39,37	36,86	33,48	41,56
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	46,01	43,38	40,02	48,12
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	45,01	42,48	39,04	47,15
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	43,51	41,02	37,59	45,68
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	42,36	39,90	36,45	44,55
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	41,25	38,79	35,34	43,44
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	40,28	37,82	34,37	42,47
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	37,18	34,62	31,31	39,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O | Scherm 5,0 meter
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	46,43	43,85	40,47	48,57
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	47,37	44,84	41,35	49,49
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	46,22	43,73	40,24	48,36
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	44,84	42,36	38,89	47,00
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	43,64	41,16	37,69	45,80
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	42,20	39,72	36,28	44,38
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	38,97	36,34	33,11	41,15
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	48,37	45,78	42,37	50,49
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	48,35	45,69	42,20	50,38
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	47,16	44,54	41,04	49,21
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	45,96	43,35	39,88	48,03
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	43,78	41,15	37,80	45,90
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	40,74	38,01	34,87	42,90
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,16	35,45	32,33	40,34
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	49,18	46,50	43,05	51,21
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	40,64	37,92	34,72	42,77
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	38,68	35,95	32,73	40,80
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	37,26	34,55	31,29	39,37
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,54	32,84	29,62	37,68
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	34,24	31,56	28,37	36,41
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	33,28	30,64	27,40	35,45
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	43,94	41,21	38,03	46,08
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	46,27	43,69	40,21	48,36
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	45,46	42,90	39,41	47,56
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	44,28	41,73	38,28	46,40
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	42,95	40,41	36,99	45,10
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	40,93	38,36	35,03	43,10
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,72	36,14	32,83	40,89
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	46,87	44,28	40,82	48,96
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	40,77	38,11	34,74	42,86
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	39,71	37,08	33,63	41,78
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	37,67	35,01	31,63	39,75
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,01	32,30	29,12	37,16
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	33,55	30,86	27,68	35,72
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	31,87	29,21	26,03	34,06
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	41,90	39,21	35,90	44,00
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	39,72	37,02	33,71	41,81
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	38,10	35,38	32,07	40,18
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,00	32,28	29,11	37,15
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	33,37	30,65	27,52	35,54
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	32,40	29,70	26,54	34,57
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	31,19	28,54	25,35	33,38
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	40,55	37,82	34,62	42,68
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	37,16	34,44	31,37	39,36
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,37	32,67	29,57	37,57
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	33,75	31,04	27,96	35,95
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	32,60	29,90	26,82	34,81
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	31,76	29,08	25,97	33,97
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,75	28,11	24,94	32,96
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	38,90	36,15	33,08	41,08
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	44,38	41,71	38,37	46,48
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	42,84	40,20	36,83	44,94
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	41,58	38,94	35,56	43,68
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	39,77	37,13	33,83	41,91
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	37,68	34,98	31,84	39,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O | Scherm 5,0 meter
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	36,22	33,56	30,38	38,41
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	46,75	44,05	40,78	48,86
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	51,32	48,70	45,26	53,40
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	50,17	47,59	44,15	52,28
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	49,11	46,53	43,11	51,23
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	47,48	44,89	41,52	49,62
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	45,80	43,20	39,90	47,97
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	43,86	41,28	37,97	46,03
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	52,07	49,42	46,01	54,14
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	51,20	48,58	45,13	53,27
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	50,08	47,50	44,06	52,19
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	48,92	46,33	42,92	51,04
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	47,15	44,54	41,20	49,29
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	45,17	42,54	39,29	47,34
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	43,49	40,89	37,61	45,67
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	52,04	49,38	45,98	54,11
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	46,62	44,11	40,65	48,77
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	45,75	43,29	39,81	47,92
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	44,54	42,08	38,60	46,71
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	43,47	41,00	37,55	45,65
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	42,73	40,25	36,81	44,91
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	41,88	39,43	35,95	44,06
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	47,46	44,93	41,44	49,58
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	47,44	44,88	41,46	49,57
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	46,40	43,90	40,47	48,57
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	45,03	42,52	39,11	47,20
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	43,55	41,01	37,66	45,73
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	42,43	39,86	36,55	44,61
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	41,54	38,98	35,65	43,72
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	48,28	45,70	42,26	50,39
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	48,54	46,00	42,56	50,67
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	47,45	44,96	41,49	49,60
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	46,06	43,59	40,12	48,23
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	44,71	42,23	38,79	46,89
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	43,55	41,07	37,65	45,74
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	42,57	40,12	36,66	44,76
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	49,01	46,43	43,00	51,12
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	43,74	41,03	37,72	45,82
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	42,75	40,03	36,77	44,85
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	41,10	38,37	35,21	43,25
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	39,78	37,05	33,92	41,94
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	38,36	35,60	32,52	40,53
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	36,46	33,69	30,63	38,63
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,94	41,26	37,93	46,03
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,39	38,50	35,50	43,51
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	40,80	37,96	34,85	42,90
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,59	35,70	32,74	40,73
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	37,33	34,45	31,53	39,50
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	35,99	33,13	30,19	38,16
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	34,35	31,53	28,55	36,53
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	40,94	38,11	35,05	43,07
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	40,16	37,28	34,27	42,28
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,40	36,55	33,49	41,52
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,08	34,17	31,29	39,25
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	35,37	32,45	29,61	37,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O | Scherm 5,0 meter
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	34,01	31,12	28,25	36,20
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,40	29,55	26,65	34,60
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	37,46	34,55	31,72	39,66
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	39,13	36,23	33,28	41,27
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,99	37,16	34,00	42,07
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,90	35,05	31,96	40,00
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,11	33,24	30,25	38,25
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	34,20	31,38	28,42	36,39
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,30	29,50	26,54	34,50
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	33,38	30,41	27,67	35,58
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	39,24	36,32	33,47	41,42
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,72	36,86	33,76	41,81
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,84	34,97	31,89	39,93
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,16	33,28	30,29	38,29
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	34,32	31,48	28,52	36,50
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,46	29,64	26,68	34,65
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	34,13	31,19	28,41	36,33
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	43,71	41,14	37,84	45,90
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	42,47	39,91	36,62	44,67
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	41,25	38,66	35,40	43,44
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	40,62	38,04	34,76	42,81
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	40,11	37,56	34,25	42,31
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	39,27	36,76	33,39	41,46
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	45,39	42,78	39,50	47,56
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,03	38,36	35,19	43,21
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	38,92	36,23	33,11	41,12
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,67	34,98	31,86	39,87
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,97	34,30	31,16	39,17
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	36,43	33,78	30,61	38,63
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	35,75	33,14	29,90	37,94
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	44,12	41,41	38,26	46,29
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,32	39,77	36,44	44,50
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	41,70	39,15	35,84	43,90
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	40,97	38,38	35,10	43,15
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	40,56	37,98	34,69	42,74
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	40,24	37,67	34,36	42,42
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	39,50	36,96	33,61	41,68
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	42,31	39,78	36,44	44,50
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,90	40,36	37,03	45,09
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	42,32	39,78	36,46	44,52
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	41,61	39,04	35,74	43,80
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	41,20	38,64	35,34	43,39
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	40,88	38,33	35,01	43,07
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	40,22	37,70	34,33	42,40
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,20	40,66	37,31	45,38
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,88	40,31	36,97	45,05
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	42,14	39,58	36,25	44,32
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	41,40	38,81	35,51	43,57
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	40,95	38,37	35,06	43,12
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	40,61	38,05	34,72	42,79
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	40,03	37,49	34,12	42,20
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,39	40,82	37,45	45,54
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	37,03	34,21	31,18	39,18
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	38,93	36,13	33,07	41,08
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	40,38	37,61	34,47	42,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O | Scherm 5,0 meter
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	42,04	39,27	36,02	44,11
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	37,06	34,22	31,20	39,21
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	39,01	36,21	33,14	41,16
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	40,38	37,58	34,46	42,50
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	42,51	39,72	36,45	44,56
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	33,76	30,92	27,95	35,93
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	35,45	32,60	29,63	37,61
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,85	34,00	31,01	39,00
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	38,91	36,06	32,95	41,00
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	33,55	30,72	27,76	35,73
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	35,33	32,48	29,52	37,50
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,87	34,01	31,03	39,02
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	38,93	36,07	32,97	41,02
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	34,84	32,12	29,01	37,02
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	36,42	33,69	30,59	38,60
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	37,69	34,94	31,87	39,87
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	39,16	36,38	33,32	41,33
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	36,59	33,84	30,76	38,77
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	38,18	35,40	32,33	40,34
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	39,65	36,92	33,77	41,80
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	40,75	38,03	34,82	42,88
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	32,03	29,36	26,26	34,25
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	33,37	30,66	27,61	35,59
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	34,51	31,77	28,75	36,72
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	35,67	32,92	29,89	37,87
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	33,57	30,85	27,77	35,77
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	34,97	32,21	29,17	37,16
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,24	33,47	30,44	38,43
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	38,07	35,31	32,24	40,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O | Scherm 5,0 meter verlengd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	33,44	30,70	27,59	35,61
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	34,50	31,68	28,67	36,66
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	35,34	32,47	29,51	37,50
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	36,18	33,30	30,35	38,33
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	37,84	34,97	31,99	39,99
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	39,38	36,57	33,55	41,55
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	42,07	39,28	36,25	44,24
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	47,72	45,03	41,58	49,75
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	46,36	43,71	40,26	48,41
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	44,99	42,33	38,93	47,06
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	42,97	40,24	37,03	45,09
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	40,99	38,19	35,11	43,13
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	38,89	36,10	33,03	41,04
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	47,98	45,28	41,84	50,00
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	45,98	43,28	39,85	48,01
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	44,78	42,11	38,68	46,83
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	43,35	40,65	37,33	45,44
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	41,79	39,03	35,85	43,91
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	40,25	37,43	34,37	42,39
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	38,48	35,68	32,60	40,62
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	46,49	43,77	40,36	48,52
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	45,30	42,58	39,17	47,33
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	44,07	41,37	37,99	46,12
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	42,71	39,98	36,72	44,81
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	41,28	38,53	35,34	43,40
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	39,82	37,02	33,91	41,95
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	38,11	35,33	32,20	40,24
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,58	42,84	39,44	47,60
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	38,42	35,59	32,44	40,50
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	38,72	35,95	32,77	40,83
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	37,64	34,85	31,69	39,75
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	36,22	33,43	30,30	38,34
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	34,72	31,98	28,82	36,86
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	33,02	30,29	27,09	35,15
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	32,11	28,85	26,57	34,36
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	50,95	48,31	44,85	53,01
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	49,58	46,97	43,51	51,66
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	47,92	45,31	41,90	50,02
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	45,81	43,14	39,88	47,95
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	43,45	40,72	37,61	45,62
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	41,41	38,69	35,58	43,59
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	51,83	49,15	45,76	53,89
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	43,81	41,13	37,80	45,90
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	42,28	39,59	36,31	44,39
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	40,75	38,06	34,82	42,88
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	38,96	36,24	33,09	41,12
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	37,50	34,77	31,66	39,67
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	35,70	33,00	29,88	37,89
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,24	42,55	39,22	47,33
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	43,83	41,19	37,87	45,96
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	41,83	39,20	35,94	44,00
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	40,23	37,59	34,37	42,41
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	38,65	35,95	32,81	40,83
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	37,56	34,86	31,73	39,74
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	36,20	33,54	30,36	38,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O | Scherm 5,0 meter verlengd
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
A10
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,60	42,92	39,65	47,73
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	46,48	43,83	40,47	48,58
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	45,09	42,46	39,13	47,22
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	43,33	40,67	37,42	45,48
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	41,77	39,07	35,89	43,93
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	40,30	37,59	34,46	42,48
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	38,56	35,86	32,72	40,74
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	47,67	44,96	41,68	49,77
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	48,35	45,69	42,20	50,38
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	47,16	44,54	41,04	49,21
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	45,96	43,35	39,88	48,03
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	43,78	41,15	37,80	45,90
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	40,74	38,01	34,87	42,90
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,16	35,45	32,33	40,34
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	49,18	46,49	43,05	51,21
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	40,64	37,92	34,72	42,77
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	38,68	35,95	32,73	40,80
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	37,26	34,55	31,29	39,37
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,54	32,84	29,62	37,68
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	34,24	31,56	28,37	36,41
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	33,28	30,64	27,40	35,45
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	43,93	41,20	38,03	46,07
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	45,75	43,11	39,67	47,82
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	44,85	42,24	38,79	46,93
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	43,53	40,91	37,52	45,63
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	41,99	39,37	36,04	44,13
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	39,42	36,70	33,56	41,59
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	37,27	34,55	31,42	39,44
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	46,42	43,77	40,35	48,49
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	40,76	38,10	34,73	42,85
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	39,71	37,08	33,63	41,78
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	37,67	35,01	31,63	39,75
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,01	32,30	29,12	37,16
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	33,55	30,86	27,68	35,72
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	31,87	29,21	26,03	34,06
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	41,88	39,19	35,89	43,98
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	39,70	37,00	33,69	41,79
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	38,10	35,38	32,07	40,18
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,00	32,28	29,11	37,15
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	33,37	30,65	27,52	35,54
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	32,40	29,70	26,54	34,57
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	31,19	28,54	25,35	33,38
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	40,52	37,79	34,59	42,65
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	37,14	34,40	31,34	39,33
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,34	32,64	29,55	37,55
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	33,73	31,02	27,95	35,94
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	32,59	29,88	26,81	34,80
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	31,76	29,07	25,97	33,97
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,75	28,11	24,93	32,95
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	38,87	36,11	33,05	41,05
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	44,37	41,71	38,37	46,47
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	42,84	40,20	36,83	44,94
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	41,58	38,94	35,56	43,68
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	39,77	37,13	33,83	41,91
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	37,68	34,98	31,84	39,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O | Scherm 5,0 meter verlengd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	36,22	33,56	30,38	38,41
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	46,72	44,02	40,76	48,84
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	51,00	48,35	44,94	53,07
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	49,77	47,16	43,74	51,87
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	48,62	46,01	42,62	50,73
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	46,81	44,17	40,86	48,94
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	44,83	42,16	38,96	47,00
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	42,37	39,67	36,52	44,54
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	51,82	49,13	45,75	53,88
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	50,89	48,24	44,82	52,96
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	49,69	47,07	43,66	51,78
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	48,43	45,80	42,42	50,53
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	46,43	43,77	40,49	48,56
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	44,04	41,31	38,19	46,21
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	41,88	39,15	36,04	44,05
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	51,79	49,10	45,73	53,86
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	45,47	42,85	39,51	47,60
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	44,36	41,78	38,43	46,51
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	42,68	40,07	36,76	44,83
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	41,26	38,61	35,37	43,42
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	40,09	37,41	34,23	42,26
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,56	35,87	32,70	40,73
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	46,50	43,88	40,48	48,60
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	46,50	43,88	40,51	48,62
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	45,24	42,66	39,30	47,39
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	43,47	40,86	37,54	45,62
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	41,84	39,19	35,96	44,01
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	40,46	37,77	34,61	42,64
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	39,03	36,32	33,19	41,21
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	47,49	44,84	41,45	49,57
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	47,63	44,98	41,64	49,74
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	46,31	43,72	40,37	48,46
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	44,57	41,97	38,65	46,73
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	42,86	40,22	36,98	45,03
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	41,23	38,53	35,38	43,40
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	39,62	36,93	33,78	41,80
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	48,20	45,52	42,19	50,29
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	43,73	41,02	37,71	45,81
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	42,75	40,02	36,77	44,85
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	41,10	38,37	35,21	43,25
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	39,78	37,05	33,92	41,94
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	38,36	35,60	32,52	40,53
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	36,46	33,69	30,63	38,63
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,92	41,22	37,90	46,01
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,38	38,50	35,49	43,50
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	40,79	37,95	34,85	42,89
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,58	35,70	32,74	40,73
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	37,33	34,44	31,53	39,50
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	35,99	33,13	30,19	38,16
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	34,35	31,53	28,55	36,53
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	40,93	38,10	35,05	43,07
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	40,15	37,27	34,26	42,27
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,40	36,55	33,49	41,52
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,08	34,16	31,29	39,25
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	35,37	32,45	29,61	37,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O | Scherm 5,0 meter verlengd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	34,01	31,12	28,25	36,20
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,40	29,55	26,65	34,60
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	37,46	34,54	31,71	39,65
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	39,12	36,22	33,28	41,27
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,99	37,15	33,99	42,06
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,90	35,04	31,95	39,99
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,10	33,23	30,25	38,25
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	34,20	31,38	28,42	36,39
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,30	29,50	26,54	34,50
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	33,38	30,41	27,67	35,58
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	39,13	36,20	33,36	41,31
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,71	36,84	33,75	41,80
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,83	34,96	31,89	39,93
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,16	33,28	30,29	38,29
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	34,32	31,48	28,52	36,50
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,46	29,64	26,68	34,65
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	33,79	30,83	28,08	36,00
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	43,00	40,36	37,13	45,17
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	41,47	38,82	35,63	43,66
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	39,85	37,13	34,02	42,03
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	38,93	36,20	33,10	41,11
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	38,11	35,40	32,29	40,30
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	37,03	34,34	31,19	39,21
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	44,91	42,24	39,01	47,06
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	40,66	37,97	34,82	42,84
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	38,32	35,61	32,49	40,50
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	36,79	34,08	30,96	38,97
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	35,86	33,17	30,03	38,05
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	35,04	32,37	29,21	37,23
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	34,17	31,55	28,33	36,36
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,91	41,17	38,05	46,07
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	40,48	37,88	34,62	42,67
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,60	36,98	33,76	41,79
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,42	35,73	32,59	40,61
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	37,66	34,98	31,85	39,86
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	36,96	34,29	31,15	39,16
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	35,74	33,09	29,90	37,93
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	40,51	37,92	34,64	42,69
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,03	38,40	35,16	43,21
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	40,17	37,53	34,33	42,36
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,98	36,27	33,15	41,16
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	38,20	35,50	32,39	40,40
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	37,48	34,77	31,66	39,67
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	36,27	33,59	30,43	38,45
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	41,50	38,89	35,61	43,67
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,10	38,45	35,20	43,26
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	40,04	37,37	34,17	42,21
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,86	36,14	33,00	41,03
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	38,06	35,33	32,21	40,23
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	37,32	34,60	31,48	39,50
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	36,16	33,46	30,31	38,33
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	41,90	39,26	35,95	44,03
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	37,03	34,21	31,18	39,18
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	38,93	36,13	33,06	41,08
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	40,38	37,61	34,47	42,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O | Scherm 5,0 meter verlengd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	42,03	39,27	36,02	44,11
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	37,06	34,22	31,20	39,21
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	39,01	36,21	33,14	41,16
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	40,38	37,58	34,46	42,50
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	42,51	39,72	36,45	44,56
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	33,76	30,92	27,95	35,93
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	35,45	32,60	29,63	37,61
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,85	33,99	31,01	39,00
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	38,91	36,04	32,94	40,99
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	33,55	30,72	27,76	35,73
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	35,33	32,48	29,52	37,50
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,87	34,01	31,03	39,02
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	38,92	36,06	32,96	41,01
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	34,84	32,12	29,01	37,02
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	36,42	33,69	30,59	38,60
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	37,69	34,94	31,87	39,87
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	39,16	36,38	33,32	41,33
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	36,59	33,83	30,76	38,76
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	38,18	35,40	32,33	40,34
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	39,65	36,91	33,76	41,80
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	40,74	38,03	34,81	42,87
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	32,03	29,36	26,26	34,25
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	33,36	30,66	27,61	35,59
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	34,50	31,76	28,74	36,71
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	35,66	32,90	29,88	37,86
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	33,57	30,85	27,77	35,77
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	34,97	32,21	29,17	37,16
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,24	33,47	30,44	38,43
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	38,07	35,30	32,23	40,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Herontwikkeling Mercatorpark in Amsterdam | Fase 1 | Oostelijke bebouwing | Effect geluidscherm langs A10

1286955

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting wegverkeer L _{den}			Afname geluidbelasting	Afname geluidbelasting
			[dB]			A10	A10
			A10	A10 met scherm	A10 met verlengd scherm	met scherm	met verlengd scherm
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	42	41	41	-1	-1
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	45	43	43	-2	-2
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	49	45	45	-4	-4
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	52	47	47	-5	-5
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	53	48	48	-5	-5
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	53	50	50	-3	-3
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	53	50	50	-3	-3
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	43	41	41	-2	-2
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	44	42	42	-2	-2
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	47	44	44	-3	-3
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	51	45	45	-5	-5
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	52	47	47	-5	-5
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	52	48	48	-4	-4
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	52	49	49	-4	-4
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	42	40	40	-2	-2
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	44	42	42	-2	-2
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	47	43	43	-3	-3
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	50	45	45	-5	-5
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	51	46	46	-5	-5
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	51	47	47	-4	-4
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	51	48	48	-3	-3
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	40	35	35	-5	-5
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	41	37	37	-4	-4
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	42	38	38	-4	-4
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	43	40	40	-4	-4
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	45	41	41	-4	-4
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	44	41	41	-4	-4
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	34	34	34	0	0
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	44	44	44	-1	-1
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	48	46	46	-3	-3
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	51	48	48	-3	-3
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	56	50	50	-6	-6
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	57	52	52	-5	-5
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	57	53	53	-4	-4
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	58	53	53	-5	-5
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	44	42	38	-3	-6
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	45	43	40	-3	-6
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	47	43	41	-3	-6
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	49	45	43	-5	-6
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	50	46	44	-5	-6
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	51	47	46	-4	-5
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	52	48	47	-4	-4
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	45	39	38	-5	-6
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	47	42	40	-5	-7
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	48	43	41	-4	-7
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	48	45	42	-4	-6
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	49	46	44	-3	-5
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	50	47	46	-3	-4
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	51	49	48	-2	-3
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	46	41	41	-4	-5
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	48	44	42	-4	-6
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	49	46	44	-3	-5
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	52	47	45	-5	-6
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	52	48	47	-4	-5
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	53	49	49	-4	-4
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	53	50	50	-2	-3
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	41	40	40	-1	-1
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	45	43	43	-2	-2
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	49	46	46	-3	-3
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	53	48	48	-5	-5
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	53	49	49	-4	-4
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	53	50	50	-3	-3
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	56	51	51	-4	-4
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	36	35	35	0	0
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	37	36	36	0	0
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	39	38	38	-1	-1
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	41	39	39	-2	-2
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	43	41	41	-2	-2
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	44	43	43	-2	-2
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	47	46	46	-1	-1
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	42	41	39	-1	-2
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	44	43	42	-1	-3
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	47	45	44	-2	-3
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	50	46	46	-4	-5
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	52	48	47	-4	-5
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	52	48	48	-4	-4
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	53	49	48	-4	-4
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	35	34	34	-1	-1
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	37	36	36	-1	-1
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	41	37	37	-3	-3
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	44	40	40	-4	-4
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	46	42	42	-4	-4
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	47	43	43	-4	-4
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	48	44	44	-4	-4
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	34	33	33	0	0
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	35	35	35	-1	-1
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	38	36	36	-2	-2
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	41	37	37	-4	-4
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	44	40	40	-3	-3
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	45	42	42	-3	-3
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	46	43	43	-3	-3
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	33	33	33	0	0
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	34	34	34	0	0

O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	35	35	35	0	0
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	36	36	36	0	0
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	38	38	38	0	0
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	40	39	39	0	0
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	42	41	41	0	0
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	39	38	38	0	0
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	40	40	40	-1	-1
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	44	42	42	-2	-2
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	47	44	44	-3	-3
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	48	45	45	-3	-3
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	49	46	46	-3	-3
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	51	49	49	-2	-2
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	53	46	45	-7	-8
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	53	48	47	-5	-6
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	56	50	49	-6	-7
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	57	51	51	-6	-6
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	58	52	52	-5	-6
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	58	53	53	-5	-5
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	58	53	53	-5	-6
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	52	46	44	-6	-7
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	53	47	46	-6	-7
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	49	49	-3	-4
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	57	51	51	-6	-6
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	57	52	52	-5	-5
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	58	53	53	-4	-5
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	58	53	53	-5	-5
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	51	44	41	-7	-11
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	52	45	42	-7	-10
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	46	43	-7	-9
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	53	47	45	-6	-8
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	53	48	47	-5	-6
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	53	49	48	-4	-6
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	53	50	49	-4	-5
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	52	44	41	-8	-11
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	53	45	43	-8	-10
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	46	44	-7	-9
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	53	47	46	-6	-7
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	53	49	47	-5	-6
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	53	50	49	-3	-4
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	53	50	50	-3	-3
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	53	45	42	-8	-11
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	53	46	43	-8	-10
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	47	45	-6	-8
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	53	48	47	-5	-6
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	53	50	48	-4	-5
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	56	51	50	-5	-6
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	56	51	50	-4	-5
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	39	39	39	-1	-1
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	42	41	41	-1	-1
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	44	42	42	-2	-2
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	48	43	43	-4	-4
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	50	45	45	-5	-5
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	50	46	46	-4	-4
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	50	46	46	-4	-4
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	2,00	36	37	37	1	1
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	5,50	37	38	38	2	2
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	8,50	37	40	39	2	2
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	11,50	38	41	41	2	2
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	14,50	40	43	43	3	3
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	17,50	42	44	44	2	2
O3-N-003b_	toetspunt blok MO3	20,50	45	43	43	-2	-2
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	37	35	35	-2	-2
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	38	36	36	-2	-2
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	40	38	38	-2	-2
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	41	39	39	-2	-2
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	45	42	42	-4	-4
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	46	42	42	-4	-4
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	43	40	40	-4	-4
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	35	35	35	0	0
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	36	36	36	0	0
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	38	38	38	1	1
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	40	40	40	0	0
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	44	42	42	-2	-2
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	45	41	41	-4	-4
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	40	36	36	-4	-4
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	35	35	35	0	0
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	36	37	37	0	0
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	38	38	38	0	0
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	41	40	40	-1	-1
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	45	42	42	-3	-3
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	44	41	41	-3	-3
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	36	36	36	0	0
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	35	41	39	7	4
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	37	42	40	5	3
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	39	43	41	4	2
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	41	43	42	2	1
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	44	45	44	1	0
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	45	46	45	1	1
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	37	48	47	11	10
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	47	38	36	-9	-10
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	47	39	37	-9	-10
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	48	39	38	-8	-9
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	48	40	39	-8	-9
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	49	41	41	-8	-8
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	49	43	43	-6	-7
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	50	46	46	-4	-4
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	38	42	38	4	0
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	39	42	39	4	1
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	39	43	40	4	1
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	40	43	41	3	1
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	41	44	42	3	1
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	43	45	43	1	-1

O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	47	45	43	-2	-4
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	45	42	38	-3	-7
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	46	43	40	-3	-6
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	46	43	40	-3	-6
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	47	44	41	-3	-5
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	47	45	42	-3	-5
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	47	45	43	-2	-4
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	47	45	44	-2	-4
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	46	42	38	-4	-8
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	47	43	40	-4	-7
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	47	43	40	-4	-7
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	48	44	41	-4	-7
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	48	44	42	-4	-6
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	49	45	43	-3	-5
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	48	46	44	-3	-4
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	48	36	36	-12	-12
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	48	37	37	-11	-11
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	48	37	37	-11	-11
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	49	38	38	-10	-10
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	49	40	40	-9	-9
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	50	42	42	-8	-8
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	49	44	44	-5	-5
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	41	39	39	-2	-2
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	43	41	41	-2	-2
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	45	43	43	-3	-3
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	47	44	44	-3	-3
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	40	39	39	-1	-1
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	43	41	41	-1	-1
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	45	43	43	-3	-3
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	48	45	45	-4	-4
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	38	36	36	-2	-2
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	39	38	38	-2	-2
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	41	39	39	-2	-2
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	43	41	41	-2	-2
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	37	36	36	-1	-1
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	39	38	38	-1	-1
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	40	39	39	-1	-1
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	42	41	41	-1	-1
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	38	37	37	-1	-1
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	40	39	39	-1	-1
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	42	40	40	-2	-2
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	45	41	41	-4	-4
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	41	39	39	-2	-2
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	43	40	40	-2	-2
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	45	42	42	-3	-3
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	46	43	43	-3	-3
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	34	34	34	0	0
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	36	36	36	0	0
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	38	37	37	-1	-1
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	39	38	38	-2	-2
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	36	36	36	0	0
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	38	37	37	0	0
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	40	38	38	-1	-1
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	42	40	40	-2	-2

Overschrijding voorkeursgrenswaarde. Er dient een hogere waarde vastgesteld te worden.

Overschrijding maximaal te ontheffen waarde. De gevel dient als dove gevel uitgevoerd te worden.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	48,94	40,71	42,57	50,24
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	48,50	40,28	42,14	49,80
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	47,84	39,61	41,47	49,14
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	46,91	38,67	40,54	48,21
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	46,19	37,96	39,82	47,49
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	45,40	37,19	39,03	46,70
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	49,26	41,06	42,91	50,57
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	48,60	40,35	42,23	49,90
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	48,05	39,80	41,68	49,35
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	47,27	39,01	40,89	48,56
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	46,33	38,08	39,96	47,63
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	45,22	37,00	38,86	46,52
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	44,52	36,32	38,16	45,82
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	49,07	40,86	42,74	50,39
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	48,17	39,91	41,80	49,47
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	47,37	39,11	40,99	48,66
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	46,53	38,26	40,15	47,82
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	45,58	37,33	39,22	46,88
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	43,90	35,67	37,55	45,21
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	42,94	34,73	36,60	44,26
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	48,72	40,51	42,39	50,04
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	45,39	37,09	38,98	46,66
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	44,79	36,49	38,38	46,06
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	44,11	35,81	37,69	45,37
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	43,32	35,05	36,94	44,61
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	42,69	34,47	36,34	44,00
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	41,91	33,70	35,56	43,22
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,36	37,15	39,03	46,68
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	46,97	38,80	40,57	48,25
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	46,66	38,49	40,26	47,94
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	46,13	37,96	39,73	47,41
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	45,35	37,15	38,99	46,65
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	44,62	36,42	38,27	45,93
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	44,00	35,82	37,66	45,32
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	47,12	38,95	40,70	48,39
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	33,22	24,11	26,30	34,16
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	32,43	23,22	25,42	33,32
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	31,78	22,44	24,69	32,62
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	30,57	21,24	23,48	31,41
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	26,20	17,54	19,45	27,26
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	24,26	15,79	17,62	25,39
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	34,26	25,25	27,41	35,25
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	30,13	21,16	23,44	31,21
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	29,36	20,34	22,61	30,40
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	28,44	19,37	21,65	29,46
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	27,48	18,39	20,67	28,48
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	24,69	16,09	18,10	25,84
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	23,18	14,69	16,63	24,36
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	31,38	22,45	24,71	32,47
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	36,09	27,83	29,73	37,39
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	36,11	27,81	29,66	37,36
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	35,61	27,33	29,16	36,86
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	35,13	26,86	28,68	36,38
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	34,67	26,42	28,22	35,92
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	33,92	25,71	27,49	35,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	36,78	28,52	30,43	38,09
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	39,43	30,68	32,65	40,47
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	39,42	30,74	32,68	40,48
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	38,80	30,12	32,05	39,86
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	37,39	28,84	30,76	38,52
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	35,75	27,44	29,32	37,01
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	34,91	26,66	28,52	36,19
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	40,38	31,70	33,66	41,45
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	35,88	26,94	29,06	36,89
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	34,50	25,36	27,58	35,44
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	33,62	24,32	26,61	34,50
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	32,42	23,08	25,38	33,28
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	28,69	19,94	21,99	29,77
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	27,19	18,63	20,59	28,34
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	37,74	29,01	31,01	38,81
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	42,48	34,15	36,01	43,71
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	41,84	33,50	35,37	43,07
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	40,68	32,40	34,29	41,96
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	39,87	31,61	33,50	41,17
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	39,30	31,08	32,95	40,61
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,32	30,11	31,97	39,63
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	42,52	34,27	36,15	43,82
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	36,68	28,16	29,76	37,65
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	36,09	27,50	29,07	37,01
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,11	26,52	28,02	35,99
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	33,48	24,96	26,39	34,36
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	29,35	20,85	22,54	30,39
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	27,04	18,61	20,34	28,14
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	36,24	28,14	29,61	37,40
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	41,46	33,21	35,09	42,76
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	40,25	32,00	33,88	41,55
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	39,03	30,79	32,68	40,34
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	38,39	30,16	32,05	39,70
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	37,93	29,71	31,59	39,25
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	37,03	28,83	30,69	38,35
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	41,70	33,49	35,37	43,02
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	35,84	27,61	29,45	37,13
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,20	26,98	28,82	36,49
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	34,61	26,39	28,24	35,91
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	34,09	25,87	27,73	35,39
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	33,66	25,45	27,29	34,96
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	32,85	24,65	26,48	34,15
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	36,68	28,48	30,31	37,98
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	36,77	28,38	29,82	37,74
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,82	27,45	28,79	36,74
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,18	26,80	28,08	36,07
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	33,71	25,33	26,59	34,59
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	29,20	20,82	22,40	30,25
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	27,15	18,79	20,45	28,25
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	37,94	29,50	31,06	38,94
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	43,38	34,83	36,78	44,53
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	43,32	34,81	36,73	44,48
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	42,91	34,40	36,33	44,07
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	42,01	33,60	35,51	43,22
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	40,97	32,72	34,60	42,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	40,20	31,99	33,85	41,51
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	43,83	35,27	37,22	44,97
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	43,71	35,13	37,14	44,87
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	43,88	35,37	37,35	45,07
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	43,54	35,04	37,00	44,73
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	42,67	34,28	36,20	43,90
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	41,78	33,53	35,39	43,06
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	41,09	32,88	34,72	42,39
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	44,16	35,59	37,59	45,32
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	23,97	13,57	16,55	24,58
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	23,83	13,42	16,41	24,44
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	23,83	13,82	16,42	24,47
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	22,11	12,27	14,71	22,76
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	19,89	10,47	12,56	20,60
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	18,68	9,59	11,55	19,51
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	24,07	13,66	16,65	24,68
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	23,55	13,04	16,14	24,16
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	23,32	12,82	15,91	23,94
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	23,51	13,59	16,10	24,15
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	21,18	11,59	13,79	21,85
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	20,58	11,20	13,30	21,31
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	19,20	10,02	12,02	20,00
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	23,76	13,26	16,35	24,38
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	25,93	15,47	18,54	26,56
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	25,47	15,01	18,08	26,10
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	25,91	15,76	18,52	26,55
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	24,23	14,22	16,85	24,88
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	21,13	11,57	13,81	21,83
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	19,59	10,28	12,36	20,35
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	26,82	16,40	19,45	27,46
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	28,81	20,51	22,41	30,09
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	30,64	22,32	24,25	31,92
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	32,27	23,94	25,89	33,56
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	34,19	25,89	27,82	35,48
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	36,82	28,56	30,46	38,12
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	41,00	32,78	34,66	42,32
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	42,23	34,05	35,88	43,54
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,96	34,70	36,54	44,23
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	41,43	33,13	34,99	42,68
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	39,61	31,34	33,22	40,89
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	38,60	30,35	32,24	39,90
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	37,68	29,45	31,32	38,98
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	36,09	27,87	29,72	37,39
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,31	35,11	36,96	44,62
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	43,92	35,68	37,54	45,21
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	41,77	33,48	35,33	43,02
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	39,60	31,33	33,22	40,89
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	38,25	30,00	31,89	39,55
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	36,11	27,86	29,75	37,41
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	33,70	25,46	27,34	35,00
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	44,06	35,86	37,72	45,38
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,83	34,57	36,44	44,11
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	38,93	30,54	32,43	40,14
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	35,64	27,28	29,23	36,91
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	33,72	25,38	27,33	35,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	32,31	24,00	25,94	33,60
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	30,86	22,58	24,50	32,16
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,22	35,01	36,88	44,54
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,48	33,25	35,11	42,78
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	38,87	30,52	32,33	40,06
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	35,03	26,66	28,53	36,25
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	32,22	23,82	25,74	33,44
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	30,34	21,94	23,85	31,56
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	28,30	19,91	21,81	29,52
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	41,13	32,92	34,79	42,45
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	40,40	32,17	34,01	41,69
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	38,51	30,09	31,97	39,70
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	35,54	27,19	29,08	36,78
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	33,64	25,29	27,21	34,90
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	32,56	24,24	26,15	33,83
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	31,26	22,98	24,87	32,54
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	40,24	32,02	33,91	41,56
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	34,64	26,42	28,26	35,93
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	33,74	25,52	27,36	35,03
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	33,10	24,88	26,73	34,40
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	32,54	24,33	26,17	33,84
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	32,25	24,05	25,88	33,55
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	31,63	23,45	25,27	32,94
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	35,62	27,39	29,20	36,89
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	34,69	26,45	28,32	35,99
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	33,76	25,53	27,38	35,05
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	32,96	24,72	26,59	34,26
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	32,32	24,09	25,95	33,62
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	31,98	23,76	25,62	33,28
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	31,46	23,26	25,09	32,76
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	35,97	27,76	29,56	37,25
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	14,61	7,73	7,82	15,77
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	14,47	7,53	7,69	15,63
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	14,31	7,33	7,55	15,48
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	14,13	7,07	7,38	15,30
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	13,78	6,68	7,04	14,95
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	20,76	12,69	14,36	22,05
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	13,91	7,32	7,00	15,03
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	14,77	7,41	7,95	15,88
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	14,65	7,24	7,83	15,75
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	14,52	7,08	7,72	15,63
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	14,34	6,87	7,55	15,45
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	13,95	6,48	7,18	15,07
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	18,08	10,04	11,59	19,32
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	14,30	7,11	7,39	15,37
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	14,33	7,03	7,44	15,40
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	14,20	6,86	7,32	15,28
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	14,05	6,68	7,19	15,13
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	13,86	6,46	7,01	14,95
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	13,48	6,06	6,64	14,57
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	12,95	5,35	6,19	14,07
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	14,12	6,95	7,17	15,17
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	43,47	35,26	37,13	44,79
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	44,50	36,27	38,15	45,81
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	45,45	37,20	39,09	46,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	46,36	38,09	39,97	47,64
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	43,87	35,65	37,52	45,18
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	44,85	36,62	38,50	46,16
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	45,77	37,52	39,42	47,08
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	46,63	38,36	40,25	47,92
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	43,26	35,05	36,92	44,58
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	44,03	35,81	37,69	45,35
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	44,69	36,45	38,34	46,00
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	45,51	37,25	39,14	46,81
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	41,17	32,96	34,83	42,49
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	42,00	33,77	35,65	43,31
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	42,57	34,33	36,23	43,88
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	43,40	35,14	37,03	44,70
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	28,23	19,98	21,81	29,50
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	32,23	24,00	25,85	33,52
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	34,42	26,20	28,05	35,72
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	36,37	28,13	30,00	37,67
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	31,63	23,37	25,22	32,90
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	35,62	27,39	29,23	36,91
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	39,27	31,08	32,86	40,55
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	40,21	32,02	33,81	41,49
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	23,69	15,53	17,24	24,95
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	28,16	19,98	21,77	29,45
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	29,45	21,28	23,06	30,74
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	30,04	21,89	23,64	31,33
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	24,06	15,71	17,65	25,33
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	25,86	17,50	19,46	27,13
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	27,06	18,69	20,67	28,34
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	28,46	20,10	22,07	29,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Evertsenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	30,57	24,42	23,25	31,52
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	30,12	23,84	22,78	31,05
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	33,21	28,02	25,86	34,26
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	32,51	27,56	25,02	33,52
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	30,70	25,88	23,14	31,70
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	27,77	22,79	20,10	28,70
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	29,35	22,99	22,05	30,29
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	30,20	24,08	22,87	31,15
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	33,96	28,87	26,42	34,93
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	33,66	28,63	26,16	34,66
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	33,70	28,84	26,21	34,73
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	31,59	26,91	24,02	32,60
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	29,88	25,29	22,26	30,88
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	28,73	22,41	21,40	29,66
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	30,13	24,28	22,75	31,09
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	31,85	26,66	24,44	32,87
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	31,14	25,81	23,73	32,14
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	30,14	24,64	22,73	31,12
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	27,18	21,97	19,69	28,16
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	24,59	19,17	17,08	25,53
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	28,22	22,02	20,86	29,15
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	41,88	37,24	34,06	42,79
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	41,62	36,94	33,82	42,53
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	41,19	36,52	33,39	42,10
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	40,44	35,76	32,64	41,35
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	39,64	34,97	31,84	40,55
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	38,42	33,76	30,63	39,34
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	41,95	37,33	34,13	42,86
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	45,53	40,88	38,08	46,60
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	45,39	40,78	37,92	46,46
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	45,30	40,79	37,82	46,38
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	44,15	39,67	36,65	45,22
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	43,39	38,94	35,83	44,44
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	42,34	37,92	34,77	43,39
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,72	41,03	38,28	46,79
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	43,05	38,30	35,32	43,98
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	42,73	37,99	34,99	43,66
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	42,44	37,71	34,70	43,37
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	41,57	36,82	33,82	42,49
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	40,69	35,93	32,94	41,61
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	39,13	34,33	31,40	40,05
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	43,29	38,51	35,57	44,22
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	41,66	36,75	34,16	42,67
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	41,21	36,33	33,70	42,22
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	40,56	35,68	33,05	41,57
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	39,84	34,96	32,33	40,85
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	39,25	34,37	31,73	40,26
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	38,00	33,33	30,48	39,04
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	42,00	37,03	34,49	43,00
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	44,92	40,33	37,51	46,02
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	44,60	40,08	37,19	45,71
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	44,14	39,65	36,72	45,25
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	43,16	38,68	35,75	44,28
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	42,45	37,93	35,02	43,55
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	41,32	36,85	33,91	42,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Evertsenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,13	40,52	37,73	46,23
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	34,21	28,73	26,63	35,11
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	36,23	31,38	28,64	37,21
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,91	30,86	28,35	36,88
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	34,16	29,30	26,52	35,12
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	32,80	28,14	25,10	33,76
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	31,37	26,60	23,60	32,28
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	34,27	28,87	26,69	35,18
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	34,00	29,48	26,49	35,06
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	33,05	28,62	25,57	34,14
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	32,31	27,93	24,84	33,41
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	31,65	27,28	24,19	32,76
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	30,97	26,62	23,52	32,09
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	29,81	25,43	22,34	30,91
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	34,53	29,84	27,03	35,57
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	39,30	34,49	31,73	40,29
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	39,18	34,38	31,61	40,18
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	38,60	33,78	31,02	39,59
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	37,93	33,12	30,35	38,92
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	36,80	32,07	29,19	37,79
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	35,57	30,99	27,97	36,58
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	39,51	34,69	31,95	40,51
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	31,84	26,62	24,07	32,69
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	29,96	24,77	22,19	30,81
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	28,41	23,31	20,63	29,27
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	27,39	22,37	19,60	28,25
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	26,26	21,28	18,48	27,13
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	25,16	20,19	17,38	26,04
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	33,41	28,20	25,65	34,26
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	49,22	44,60	41,39	50,12
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	49,22	44,61	41,39	50,13
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	49,22	44,61	41,39	50,13
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	49,08	44,47	41,26	49,99
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	48,13	43,53	40,31	49,04
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	46,45	41,86	38,63	47,36
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	49,22	44,60	41,39	50,12
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	52,27	47,69	44,45	53,18
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	52,29	47,71	44,47	53,20
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	52,25	47,68	44,44	53,17
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	52,11	47,54	44,29	53,03
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	51,66	47,08	43,84	52,57
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	49,78	45,19	41,96	50,69
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	52,25	47,66	44,43	53,16
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	37,18	32,64	29,75	38,28
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	36,46	31,95	29,04	37,57
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,87	31,32	28,45	36,97
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,11	30,59	27,69	36,22
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	34,41	29,93	26,99	35,52
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	33,68	29,25	26,26	34,80
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	37,97	33,24	30,55	39,05
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	50,86	46,35	43,39	51,94
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	50,88	46,40	43,40	51,96
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	50,78	46,32	43,29	51,86
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	50,53	46,11	43,03	51,61
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	49,81	45,45	42,30	50,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Evertsenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	48,38	43,91	40,89	49,46
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	50,85	46,34	43,37	51,93
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	49,22	44,59	41,76	50,29
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	49,29	44,67	41,82	50,36
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	49,08	44,50	41,61	50,15
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	48,70	44,18	41,21	49,77
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	47,73	43,19	40,25	48,80
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	46,49	41,90	39,02	47,56
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	49,26	44,60	41,80	50,33
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	55,20	50,63	47,44	56,14
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	55,20	50,64	47,44	56,14
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	55,18	50,62	47,42	56,12
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	55,07	50,51	47,30	56,01
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	54,70	50,13	46,92	55,63
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	52,99	48,40	45,23	53,93
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	55,17	50,59	47,41	56,11
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	54,83	50,27	47,11	55,79
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	54,84	50,27	47,11	55,80
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	54,80	50,25	47,07	55,76
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	54,69	50,14	46,95	55,64
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	54,25	49,70	46,51	55,20
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	52,57	47,99	44,85	53,53
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	54,81	50,24	47,08	55,77
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	54,69	50,15	47,02	55,68
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	54,68	50,16	47,01	55,67
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	54,65	50,13	46,98	55,64
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	54,50	50,01	46,82	55,49
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	54,03	49,55	46,34	55,02
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	52,39	47,86	44,72	53,38
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	54,68	50,14	47,01	55,67
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	28,34	23,64	20,53	29,24
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	29,64	24,97	21,83	30,55
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	30,38	25,71	22,58	31,29
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	31,32	26,56	23,55	32,23
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	32,67	27,99	24,90	33,59
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	33,89	29,18	26,12	34,81
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	30,52	25,08	22,85	31,39
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,33	25,74	23,84	32,26
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	32,01	26,44	24,51	32,94
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	31,27	25,56	23,75	32,17
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	30,63	24,89	23,11	31,53
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	27,76	22,36	20,13	28,65
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	25,54	20,51	17,90	26,47
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	29,70	23,21	22,19	30,53
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	34,15	29,28	26,51	35,10
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,34	34,71	31,61	40,29
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,79	34,17	31,04	39,73
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	37,98	33,37	30,23	38,92
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	37,18	32,58	29,43	38,12
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	35,90	31,28	28,16	36,84
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	30,77	24,68	23,24	31,63
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	37,04	32,14	29,23	37,91
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	36,08	31,12	28,26	36,94
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	34,96	29,97	27,13	35,81
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	34,16	29,20	26,32	35,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Evertsenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	33,36	28,42	25,52	34,21
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,11	27,18	24,27	32,96
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	34,13	29,03	26,26	34,95
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	49,91	45,35	42,09	50,83
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	50,90	46,36	43,09	51,82
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	50,85	46,31	43,03	51,77
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	50,62	46,08	42,80	51,54
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	49,94	45,39	42,11	50,85
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	48,07	43,53	40,25	48,99
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	49,89	45,35	42,08	50,81
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	52,43	47,89	44,61	53,35
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	52,44	47,90	44,62	53,36
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	52,38	47,84	44,56	53,30
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	52,21	47,67	44,38	53,13
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	51,78	47,24	43,96	52,70
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	49,65	45,09	41,83	50,57
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	51,91	47,37	44,09	52,83
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	52,03	47,36	44,25	52,95
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	52,03	47,37	44,25	52,95
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	51,99	47,34	44,21	52,91
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	51,83	47,18	44,04	52,75
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	51,38	46,74	43,59	52,30
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	49,62	44,94	41,84	50,54
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	52,01	47,33	44,23	52,93
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	49,24	44,66	41,43	50,16
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	49,24	44,67	41,42	50,16
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	49,25	44,68	41,43	50,17
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	49,14	44,57	41,32	50,06
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	48,15	43,58	40,33	49,07
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	46,50	41,94	38,69	47,42
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	49,26	44,67	41,45	50,18
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	55,37	50,82	47,56	56,29
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	55,39	50,83	47,57	56,31
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	55,38	50,83	47,57	56,30
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	55,29	50,73	47,48	56,21
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	54,94	50,38	47,12	55,86
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	52,77	48,20	44,97	53,69
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	55,35	50,79	47,54	56,27
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	55,43	50,88	47,62	56,35
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	55,45	50,90	47,64	56,37
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	55,44	50,89	47,63	56,36
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	55,35	50,80	47,54	56,27
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	54,99	50,44	47,18	55,91
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	52,88	48,31	45,08	53,80
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	55,40	50,85	47,59	56,32
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	55,56	51,00	47,76	56,49
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	55,58	51,02	47,78	56,51
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	55,57	51,01	47,76	56,49
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	55,46	50,90	47,66	56,39
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	55,12	50,56	47,31	56,04
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	53,12	48,53	45,32	54,04
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	55,53	50,97	47,73	56,46
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	25,46	19,98	17,68	26,27
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	27,29	21,59	19,56	28,10
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	28,63	22,68	21,02	29,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Evertsenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	29,13	23,26	21,51	29,97
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	24,24	18,26	16,50	25,01
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	26,48	20,30	18,76	27,24
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	27,68	21,23	20,03	28,44
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	28,75	22,10	21,19	29,54
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	42,22	37,63	34,40	43,13
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	43,24	38,64	35,42	44,15
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	43,97	39,36	36,15	44,88
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	44,66	40,04	36,84	45,57
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	43,55	38,97	35,73	44,46
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	44,76	40,19	36,94	45,68
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	45,61	41,03	37,79	46,52
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	46,10	41,52	38,28	47,01
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	28,31	23,64	20,55	29,24
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	29,97	25,24	22,23	30,90
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	32,01	27,08	24,37	32,96
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	32,84	27,93	25,20	33,79
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	35,23	30,52	27,48	36,16
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	36,70	31,99	28,95	37,63
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	37,48	32,72	29,75	38,41
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	38,16	33,42	30,42	39,09
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	46,78	42,24	38,96	47,70
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	48,34	43,79	40,51	49,25
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	49,27	44,72	41,45	50,19
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	49,44	44,89	41,61	50,35
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	36,74	32,20	28,92	37,66
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	38,24	33,68	30,41	39,15
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	39,18	34,59	31,34	40,08
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	40,03	35,43	32,20	40,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	25,99	19,08	17,95	26,52
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	23,54	17,10	15,52	24,13
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	23,00	16,66	14,99	23,61
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	23,10	16,81	15,10	23,72
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	22,60	16,35	14,60	23,22
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	21,23	14,97	13,23	21,85
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	27,04	19,99	18,99	27,56
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	26,45	20,33	18,46	27,09
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	24,21	18,07	16,21	24,84
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	24,00	17,87	16,01	24,64
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	23,50	17,37	15,51	24,14
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	23,01	16,88	15,02	23,65
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	21,78	15,64	13,79	22,42
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	27,51	21,40	19,52	28,15
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	24,38	18,26	16,40	25,02
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	24,13	18,01	16,14	24,77
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	23,94	17,82	15,96	24,58
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	23,55	17,43	15,57	24,19
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	23,14	17,03	15,16	23,78
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	22,03	15,90	14,06	22,68
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	24,66	18,54	16,68	25,30
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	26,02	19,87	18,03	26,65
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	25,58	19,44	17,60	26,22
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	25,18	19,03	17,19	25,81
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	24,77	18,62	16,78	25,40
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	24,29	18,14	16,30	24,92
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	23,07	16,91	15,09	23,71
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	26,47	20,31	18,48	27,10
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	12,71	6,19	4,68	13,29
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	12,18	5,69	4,16	12,76
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	13,64	7,28	5,64	14,25
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	15,80	9,53	7,80	16,42
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	16,36	10,14	8,36	16,98
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	15,21	8,99	7,23	15,84
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	12,77	6,24	4,75	13,35
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	21,42	15,31	13,44	22,06
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	21,01	14,90	13,03	21,65
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	20,62	14,50	12,63	21,26
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	20,23	14,11	12,24	20,87
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	19,61	13,51	11,63	20,25
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	18,51	12,40	10,54	19,16
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	21,84	15,72	13,86	22,48
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	20,06	14,01	12,08	20,71
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	19,67	13,63	11,69	20,32
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	19,56	13,52	11,59	20,22
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	18,67	12,61	10,70	19,32
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	18,34	12,29	10,36	18,99
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	17,05	10,96	9,07	17,70
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	20,44	14,40	12,46	21,09
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	19,81	13,74	11,83	20,46
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	19,44	13,37	11,46	20,09
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	19,10	13,03	11,12	19,75
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	18,78	12,71	10,80	19,43
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	18,34	12,27	10,36	18,99
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	17,23	11,14	9,25	17,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	20,18	14,11	12,20	20,83
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	21,71	15,55	13,72	22,34
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	21,34	15,19	13,35	21,97
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	22,29	16,17	14,31	22,93
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	21,97	15,83	13,99	22,61
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	22,07	15,94	14,08	22,71
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	21,34	15,21	13,36	21,98
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	22,06	15,90	14,08	22,70
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	24,25	18,14	16,27	24,89
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	23,87	17,76	15,89	24,51
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	23,94	17,84	15,96	24,58
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	22,37	16,23	14,39	23,01
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	22,08	15,98	14,11	22,73
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	21,22	15,13	13,26	21,88
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	24,52	18,41	16,54	25,16
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	23,53	17,39	15,55	24,17
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	23,14	17,00	15,15	23,78
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	23,37	17,22	15,38	24,00
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	23,00	16,85	15,02	23,64
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	22,96	16,82	14,97	23,60
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	21,80	15,65	13,82	22,44
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	23,70	17,56	15,72	24,34
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	23,88	17,77	15,90	24,52
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	23,50	17,39	15,52	24,14
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	23,16	17,05	15,18	23,80
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	22,79	16,67	14,81	23,43
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	21,73	15,59	13,74	22,37
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	20,43	14,26	12,45	21,07
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	24,27	18,15	16,28	24,91
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	24,38	18,30	16,41	25,03
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	23,83	17,75	15,86	24,48
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	23,40	17,31	15,42	24,05
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	21,88	15,72	13,90	22,52
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	21,05	14,94	13,08	21,70
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	20,12	14,02	12,16	20,77
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	24,65	18,56	16,67	25,30
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	23,66	17,59	15,69	24,31
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	23,20	17,12	15,22	23,85
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	22,71	16,63	14,74	23,36
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	22,29	16,21	14,31	22,94
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	20,30	14,19	12,32	20,94
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	19,37	13,25	11,40	20,02
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	24,07	17,97	16,09	24,71
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	16,70	10,53	8,71	17,33
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	16,39	10,22	8,40	17,02
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	18,12	11,99	10,13	18,76
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	17,85	11,71	9,86	18,49
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	18,41	12,26	10,43	19,05
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	17,29	11,13	9,31	17,93
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	17,01	10,84	9,03	17,65
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	9,36	2,93	1,34	9,95
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	10,73	4,33	2,72	11,33
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	15,77	9,51	7,77	16,39
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	15,70	9,44	7,70	16,32
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	17,75	11,51	9,75	18,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	18,64	12,42	10,64	19,26
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	8,89	2,53	0,88	9,49
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	9,90	3,49	1,89	10,50
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	9,60	3,25	1,59	10,20
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	16,41	10,33	8,43	17,06
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	16,86	10,72	8,87	17,50
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	18,41	12,25	10,42	19,04
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	19,68	13,54	11,70	20,32
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	9,86	3,42	1,85	10,45
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	--	--	--	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	--	--	--	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	--	--	--	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	--	--	--	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	--	--	--	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	--	--	--	--
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	--	--	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	--	--	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	--	--	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	--	--	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	--	--	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	--	--	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	--	--	--	--
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	--	--	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	--	--	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	--	--	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	--	--	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	--	--	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	--	--	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	--	--	--	--
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	--	--	--	--
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	23,05	16,94	15,08	23,70
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	23,90	17,77	15,93	24,55
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	24,69	18,54	16,71	25,33
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	25,40	19,25	17,42	26,04
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	26,61	20,49	18,63	27,25
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	27,02	20,90	19,04	27,66
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	27,48	21,35	19,50	28,12
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	25,08	18,94	17,09	25,72
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	24,64	18,51	16,66	25,28
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	24,55	18,41	16,57	25,19
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	24,16	18,02	16,18	24,80
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	23,89	17,75	15,91	24,53
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	22,71	16,57	14,73	23,35
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	25,51	19,38	17,53	26,15
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	26,91	20,78	18,93	27,55
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	26,40	20,27	18,41	27,04
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	26,05	19,93	18,07	26,69
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	25,71	19,59	17,73	26,35
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	25,01	18,91	17,03	25,65
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	23,74	17,61	15,76	24,38
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	27,47	21,29	19,48	28,10
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	27,27	21,12	19,28	27,90
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	26,81	20,66	18,82	27,44
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	26,19	20,04	18,21	26,83
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	25,40	19,24	17,41	26,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	24,65	18,50	16,67	25,29
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	23,55	17,41	15,58	24,20
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	27,70	21,56	19,72	28,34
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	29,18	23,08	21,20	29,82
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	28,58	22,48	20,60	29,22
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	28,03	21,93	20,05	28,67
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	27,48	21,38	19,50	28,12
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	26,76	20,67	18,78	27,41
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	25,52	19,39	17,55	26,17
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	29,74	23,64	21,76	30,38
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	29,02	22,91	21,04	29,66
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	28,43	22,33	20,45	29,07
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	27,88	21,78	19,90	28,52
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	27,34	21,24	19,36	27,98
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	26,63	20,54	18,65	27,28
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	25,38	19,25	17,40	26,02
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	29,58	23,46	21,60	30,22
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	20,93	14,88	12,95	21,58
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	20,55	14,50	12,58	21,21
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	20,85	14,79	12,87	21,50
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	20,52	14,46	12,54	21,17
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	20,22	14,12	12,24	20,86
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	18,91	12,80	10,94	19,56
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	21,29	15,24	13,31	21,94
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	20,08	14,00	12,10	20,73
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	19,69	13,61	11,72	20,34
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	20,30	14,20	12,32	20,94
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	19,81	13,72	11,83	20,46
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	19,33	13,21	11,36	19,98
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	18,00	11,84	10,03	18,64
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	20,48	14,38	12,50	21,12
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,03	17,94	16,05	24,68
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	23,47	17,38	15,49	24,12
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	22,96	16,88	14,98	23,61
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	22,45	16,36	14,47	23,10
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	21,79	15,72	13,82	22,44
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	20,36	14,23	12,38	21,00
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	24,58	18,49	16,60	25,23
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	22,24	16,12	14,26	22,88
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	21,68	15,56	13,70	22,32
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	21,19	15,06	13,21	21,83
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	20,70	14,57	12,72	21,34
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	20,09	13,95	12,11	20,73
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	18,79	12,62	10,82	19,43
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	22,83	16,71	14,85	23,47
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	20,32	14,12	12,33	20,95
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	19,80	13,60	11,82	20,43
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	19,35	13,14	11,36	19,98
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	18,90	12,69	10,92	19,53
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	18,43	12,22	10,45	19,06
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	17,35	11,12	9,37	17,98
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	20,85	14,65	12,87	21,48
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	23,14	16,98	15,16	23,78
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	24,42	18,25	16,43	25,05
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	25,02	18,84	17,03	25,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	25,48	19,27	17,49	26,11
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	24,18	18,08	16,20	24,82
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	25,46	19,38	17,48	26,11
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	26,23	20,15	18,25	26,88
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	26,75	20,68	18,77	27,40
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	27,96	21,83	19,98	28,60
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	29,22	23,12	21,24	29,86
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	29,92	23,81	21,94	30,56
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	30,48	24,37	22,50	31,12
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	27,81	21,68	19,83	28,45
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	29,03	22,92	21,05	29,67
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	29,77	23,64	21,78	30,41
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	30,33	24,21	22,35	30,97
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	16,50	10,35	8,52	17,14
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	17,69	11,56	9,70	18,33
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	18,27	12,15	10,28	18,91
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	17,53	11,41	9,54	18,17
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	17,51	11,31	9,52	18,14
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	18,96	12,78	10,96	19,59
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	19,42	13,21	11,42	20,04
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	19,48	13,27	11,48	20,10
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	24,00	17,93	16,03	24,65
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	25,23	19,19	17,25	25,88
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	25,87	19,82	17,90	26,53
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	26,49	20,43	18,51	27,14
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	20,89	14,81	12,93	21,55
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	23,11	17,14	15,14	23,77
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	23,86	17,87	15,88	24,52
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	24,45	18,46	16,48	25,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercatorplein (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	5,96	0,57	-2,35	6,55
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	5,87	0,48	-2,44	6,46
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	5,93	0,52	-2,38	6,51
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	6,99	1,50	-1,33	7,56
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	7,87	2,45	-0,44	8,45
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	5,71	0,20	-2,62	6,27
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	6,05	0,67	-2,25	6,64
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	7,64	2,25	-0,66	8,23
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	7,52	2,12	-0,78	8,11
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	7,52	2,10	-0,79	8,10
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	8,47	3,12	0,18	9,07
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	9,49	4,10	1,19	10,08
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	6,81	1,36	-1,50	7,39
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	7,77	2,38	-0,53	8,36
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	3,19	-2,87	-5,22	3,65
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	4,91	-0,96	-3,47	5,40
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	7,74	2,14	-0,60	8,28
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	7,55	1,94	-0,79	8,09
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	7,04	1,43	-1,30	7,58
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	5,22	-0,41	-3,12	5,76
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	3,27	-2,79	-5,14	3,73
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	19,30	14,03	11,01	19,91
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	18,97	13,70	10,68	19,58
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	18,50	13,23	10,22	19,11
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	18,15	12,89	9,87	18,77
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	17,65	12,40	9,37	18,27
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	16,29	11,03	8,01	16,91
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	19,87	14,60	11,58	20,48
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	7,29	1,77	-1,03	7,85
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	7,20	1,67	-1,13	7,76
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	7,10	1,57	-1,23	7,66
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	12,33	7,05	4,05	12,94
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	14,79	9,53	6,51	15,41
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	13,33	8,07	5,04	13,94
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	7,39	1,88	-0,93	7,96
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	19,20	14,00	10,93	19,83
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	18,66	13,46	10,39	19,29
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	18,81	13,61	10,54	19,44
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	18,36	13,15	10,09	18,99
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	18,66	13,47	10,39	19,29
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	17,28	12,07	9,01	17,91
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	19,79	14,58	11,51	20,41
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	19,95	14,77	11,68	20,58
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	19,20	14,03	10,93	19,83
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	19,13	13,96	10,87	19,77
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	18,60	13,44	10,33	19,23
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	18,16	13,01	9,90	18,80
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	17,01	11,83	8,75	17,65
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	20,48	15,30	12,21	21,11
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	18,33	13,13	10,05	18,95
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	17,68	12,48	9,41	18,31
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	17,63	12,44	9,36	18,26
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	17,63	12,37	9,35	18,25
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	17,75	12,49	9,47	18,37
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	16,71	11,45	8,43	17,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercatorplein (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	18,92	13,72	10,65	19,55
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	13,30	8,11	5,03	13,93
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	12,89	7,69	4,62	13,52
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	12,71	7,49	4,43	13,33
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	12,58	7,35	4,31	13,20
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	12,57	7,34	4,29	13,19
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	13,98	8,79	5,71	14,61
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	13,73	8,54	5,46	14,36
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	6,55	0,85	-1,80	7,08
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	4,57	-0,94	-3,76	5,13
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	3,58	-1,90	-4,73	4,15
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	2,70	-2,73	-5,61	3,28
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	1,23	-4,19	-7,08	1,81
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	3,90	-1,21	-4,35	4,55
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	6,68	0,98	-1,67	7,21
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	5,74	0,35	-2,56	6,33
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	5,66	0,26	-2,65	6,24
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	5,99	0,58	-2,32	6,57
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	5,82	0,40	-2,50	6,40
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	9,33	4,10	1,05	9,95
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	7,61	2,33	-0,67	8,22
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	5,84	0,45	-2,47	6,43
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	18,85	13,66	10,58	19,48
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	17,70	12,50	9,43	18,33
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	16,23	11,00	7,96	16,85
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	15,23	10,03	6,96	15,86
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	14,53	9,36	6,27	15,17
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	13,52	8,37	5,27	14,16
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	19,45	14,26	11,18	20,08
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	20,61	15,45	12,35	21,25
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	19,36	14,17	11,09	19,99
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	17,75	12,56	9,48	18,38
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	16,62	11,46	8,36	17,26
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	16,00	10,86	7,75	16,65
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	15,11	10,00	6,86	15,76
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	21,22	16,06	12,95	21,85
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	20,93	15,83	12,67	21,58
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	20,27	15,14	12,01	20,91
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	19,33	14,20	11,07	19,97
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	18,63	13,51	10,38	19,28
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	18,22	13,12	9,97	18,87
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	17,34	12,24	9,08	17,99
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	21,28	16,17	13,02	21,92
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	15,23	10,06	6,96	15,86
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	14,98	9,82	6,71	15,61
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	14,32	9,17	6,06	14,96
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	13,51	8,34	5,25	14,15
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	13,08	7,96	4,83	13,73
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	13,04	7,90	4,79	13,69
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	15,70	10,54	7,43	16,33
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	11,15	5,80	2,85	11,74
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	11,49	6,15	3,19	12,09
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	11,62	6,27	3,32	12,21
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	11,68	6,33	3,38	12,27
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	11,42	6,08	3,13	12,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercatorplein (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	9,92	4,58	1,63	10,52
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	11,35	6,01	3,05	11,95
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	6,88	1,22	-1,47	7,41
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	10,61	5,14	2,29	11,18
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	10,62	5,14	2,30	11,19
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	10,88	5,40	2,56	11,45
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	10,52	5,06	2,20	11,09
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	10,08	4,75	1,79	10,68
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	7,01	1,35	-1,34	7,54
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	19,60	14,50	11,35	20,25
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	19,05	13,95	10,80	19,70
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	18,58	13,47	10,32	19,22
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	18,33	13,22	10,08	18,98
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	18,07	12,96	9,82	18,72
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	17,20	12,09	8,94	17,84
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	20,17	15,08	11,92	20,82
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	19,24	14,12	10,99	19,89
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	18,71	13,58	10,45	19,35
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	18,24	13,11	9,98	18,88
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	18,03	12,90	9,77	18,67
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	17,70	12,57	9,44	18,34
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	16,61	11,48	8,35	17,25
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	19,82	14,69	11,56	20,46
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	18,72	13,58	10,46	19,36
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	18,20	13,05	9,93	18,84
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	17,81	12,66	9,55	18,45
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	17,61	12,44	9,35	18,25
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	17,16	12,01	8,90	17,80
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	16,02	10,88	7,77	16,67
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	19,26	14,11	10,99	19,90
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	14,26	9,14	6,01	14,91
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	14,89	9,74	6,63	15,53
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	15,97	10,83	7,71	16,61
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	16,78	11,63	8,52	17,42
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	17,53	12,36	9,26	18,16
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	15,86	10,81	7,62	16,52
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	16,43	11,39	8,18	17,09
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	4,12	-1,18	-4,17	4,73
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	15,12	9,98	6,86	15,76
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	14,72	9,58	6,46	15,36
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	14,37	9,23	6,11	15,01
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	14,03	8,95	5,78	14,68
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	12,69	7,60	4,44	13,34
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	4,21	-1,08	-4,08	4,82
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	16,60	11,34	8,32	17,22
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	20,00	14,77	11,72	20,62
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	19,36	14,12	11,08	19,98
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	18,93	13,69	10,65	19,55
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	18,27	13,05	9,99	18,89
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	16,95	11,73	8,68	17,58
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	16,87	11,62	8,59	17,49
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	21,96	16,80	13,70	22,60
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	20,05	14,90	11,78	20,69
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	18,51	13,36	10,25	19,15
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	17,42	12,30	9,17	18,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercatorplein (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	16,56	11,45	8,31	17,21
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	16,05	10,98	7,81	16,71
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	22,75	17,59	14,48	23,38
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,37	19,24	16,11	25,01
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	23,69	18,56	15,43	24,33
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	23,06	17,93	14,80	23,70
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	22,48	17,34	14,22	23,12
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	21,76	16,63	13,50	22,40
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	20,32	15,15	12,05	20,95
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	25,11	19,99	16,85	25,75
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,53	19,36	16,26	25,16
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	23,76	18,59	15,50	24,40
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	23,07	17,90	14,80	23,70
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	22,43	17,26	14,17	23,07
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	21,87	16,70	13,60	22,50
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	20,40	15,20	12,13	21,03
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	25,37	20,20	17,10	26,00
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	17,21	12,05	8,95	17,85
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	16,61	11,46	8,35	17,25
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	16,02	10,87	7,75	16,66
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	15,57	10,42	7,31	16,21
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	15,15	10,02	6,89	15,79
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	14,52	9,39	6,26	15,16
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	17,84	12,69	9,58	18,48
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	17,78	12,67	9,53	18,43
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	17,07	12,00	8,82	17,72
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	16,30	11,18	8,04	16,94
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	15,67	10,50	7,41	16,31
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	14,99	9,88	6,74	15,64
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	13,98	8,88	5,73	14,63
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	18,27	13,15	10,01	18,91
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,09	18,91	15,82	24,72
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	23,26	18,08	14,99	23,89
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	22,52	17,34	14,25	23,15
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	21,85	16,67	13,58	22,48
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	21,27	16,09	13,00	21,90
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	20,03	14,83	11,76	20,66
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	25,03	19,86	16,76	25,66
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	23,28	18,11	15,02	23,92
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	22,48	17,31	14,21	23,11
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	21,78	16,61	13,51	22,41
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	21,15	15,98	12,88	21,78
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	20,69	15,52	12,42	21,32
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	19,61	14,43	11,35	20,25
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	24,16	18,99	15,89	24,79
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	22,23	17,05	13,96	22,86
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	21,48	16,31	13,22	22,12
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	20,82	15,64	12,55	21,45
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	20,27	15,10	12,01	20,91
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	19,90	14,73	11,63	20,53
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	18,97	13,80	10,71	19,61
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	23,02	17,84	14,75	23,65
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	10,19	5,06	1,93	10,83
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	11,64	6,51	3,38	12,28
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	10,81	5,71	2,55	11,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercatorplein (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	10,98	5,87	2,72	11,62
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	12,45	7,21	4,17	13,07
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	14,10	8,89	5,83	14,73
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	13,97	8,81	5,70	14,60
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	13,64	8,41	5,36	14,26
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	19,80	14,56	11,53	20,42
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	21,34	16,13	13,07	21,97
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	22,07	16,85	13,79	22,69
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	22,63	17,41	14,36	23,26
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	20,23	15,01	11,95	20,85
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	21,82	16,64	13,55	22,45
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	22,62	17,44	14,35	23,25
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	23,23	18,05	14,96	23,86
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	15,58	10,38	7,31	16,21
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	16,88	11,68	8,61	17,51
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	16,57	11,40	8,31	17,21
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	16,93	11,73	8,65	17,55
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	12,15	6,90	3,87	12,77
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	13,56	8,30	5,28	14,18
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	12,54	7,27	4,25	13,15
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	13,19	7,95	4,91	13,81
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	20,49	15,29	12,22	21,12
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	21,97	16,80	13,70	22,60
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	22,63	17,46	14,36	23,26
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	23,24	18,08	14,97	23,87
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	17,63	12,42	9,36	18,26
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	19,14	13,92	10,86	19,76
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	20,34	15,11	12,07	20,96
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	21,24	15,98	12,96	21,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Orteliuskade (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	25,21	7,75	16,80	25,17
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	24,46	3,84	16,04	24,39
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	23,80	2,74	15,42	23,75
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	23,10	1,14	14,71	23,04
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	22,32	-0,36	13,91	22,25
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	21,74	-2,53	13,27	21,63
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	25,78	10,67	17,45	25,81
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	27,10	11,73	18,75	27,11
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	26,67	10,30	18,32	26,67
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	26,05	9,55	17,71	26,05
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	25,35	8,88	17,01	25,35
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	24,59	8,28	16,23	24,58
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	23,84	7,48	15,43	23,81
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	27,53	13,64	19,23	27,59
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	28,32	13,06	20,00	28,35
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	28,06	11,95	19,72	28,07
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	27,70	11,30	19,37	27,71
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	26,97	10,68	18,63	26,97
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	26,14	10,12	17,79	26,14
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	25,15	9,46	16,75	25,13
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	28,69	14,44	20,38	28,74
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	27,99	11,85	19,43	27,89
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	27,80	11,30	19,23	27,69
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	27,44	10,77	18,87	27,33
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	26,72	10,22	18,16	26,62
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	25,88	9,60	17,30	25,77
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	24,70	8,51	16,09	24,58
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	28,19	12,39	19,64	28,10
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	-8,72	-22,21	-17,53	-8,89
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	-8,99	-22,70	-17,83	-9,18
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	10,27	-18,83	1,50	10,02
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	9,86	-23,61	1,08	9,60
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	9,67	-24,31	0,87	9,40
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	9,04	-27,02	0,21	8,76
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	-8,44	-21,65	-17,24	-8,60
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	15,99	-32,36	-2,07	13,41
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	15,81	-35,01	-3,48	13,13
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	15,27	-36,98	-5,00	12,52
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	14,47	-38,64	-6,48	11,69
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	13,60	-40,27	-8,03	10,78
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	12,38	-41,78	-9,77	9,54
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	16,22	-32,29	-0,67	13,77
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	17,13	-7,70	7,11	16,34
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	16,61	-9,46	6,58	15,81
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	16,03	-11,30	6,03	15,24
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	15,45	-12,84	5,45	14,66
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	14,81	-13,81	4,81	14,02
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	13,82	-14,76	3,84	13,04
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	17,54	-5,07	7,60	16,79
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	14,80	-8,98	3,67	13,60
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	14,18	-12,06	2,91	12,93
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	13,55	-14,34	2,25	12,29
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	12,93	-15,86	1,59	11,65
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	12,22	-16,91	0,87	10,94
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	11,18	-17,84	-0,14	9,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Orteliuskade (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	15,15	-7,26	4,29	14,05
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	14,90	-3,20	4,86	14,13
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	13,95	-6,17	3,61	13,05
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	14,55	-7,75	4,46	13,74
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	13,83	-9,80	3,64	12,98
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	13,32	-10,85	2,93	12,39
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	11,35	-11,88	0,68	10,32
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	15,68	-0,65	5,99	15,08
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	12,91	-3,65	4,51	12,88
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	11,33	-6,08	2,90	11,28
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	10,25	-8,02	1,83	10,20
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	9,36	-9,68	0,94	9,30
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	8,58	-10,82	0,12	8,50
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	7,67	-11,90	-0,83	7,57
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	14,50	-1,34	6,16	14,51
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	23,78	9,55	15,08	23,65
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	23,43	9,11	14,69	23,28
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	22,92	8,67	14,15	22,75
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	22,34	8,21	13,59	22,18
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	21,69	7,69	12,93	21,53
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	20,59	6,51	11,83	20,43
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	24,16	10,16	15,50	24,05
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	17,22	-2,00	8,84	17,18
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	16,33	-4,48	7,95	16,28
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	15,60	-6,37	7,21	15,54
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	14,91	-7,95	6,53	14,85
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	14,19	-9,04	5,78	14,12
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	13,23	-10,13	4,79	13,14
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	17,98	0,27	9,62	17,96
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	22,58	11,10	14,33	22,73
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	21,99	10,64	13,76	22,16
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	21,49	10,20	13,26	21,66
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	20,95	9,74	12,73	21,13
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	20,38	9,25	12,16	20,56
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	19,33	8,21	11,08	19,50
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	23,55	11,80	15,28	23,69
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	16,81	4,69	8,44	16,89
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	16,09	4,15	7,75	16,19
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	15,48	3,65	7,16	15,59
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	14,89	3,14	6,59	15,01
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	14,42	2,80	6,13	14,55
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	13,73	2,22	5,44	13,86
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	17,71	5,31	9,32	17,77
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	-0,54	-28,04	-12,26	-1,94
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	6,82	-31,04	-1,87	6,60
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	7,53	-18,55	-1,08	7,35
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	7,16	-35,19	-1,40	7,00
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	6,76	-36,73	-1,83	6,59
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	5,29	-38,08	-3,37	5,08
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	0,78	-23,29	-10,37	-0,42
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	1,38	-10,78	-6,88	1,51
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	0,84	-11,45	-7,62	0,87
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	6,96	-8,59	-1,41	6,96
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	6,62	-9,03	-1,77	6,61
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	6,82	-9,92	-2,01	6,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Orteliuskade (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	3,35	-10,86	-5,38	3,20
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	1,90	-10,52	-6,38	2,01
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	-1,45	-14,94	-9,73	-1,37
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	-1,84	-15,62	-10,28	-1,84
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	9,04	-6,33	0,35	8,89
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	8,40	-7,14	-0,36	8,21
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	7,87	-7,97	-0,81	7,72
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	5,68	-9,73	-4,70	4,82
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	-1,20	-14,60	-9,47	-1,11
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	13,73	-31,82	-30,93	10,72
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	13,70	-31,89	-31,00	10,69
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	13,14	-31,95	-31,06	10,13
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	12,47	-32,07	-31,18	9,46
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	11,72	-32,39	-31,49	8,71
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	10,99	-33,49	-32,59	7,98
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	13,72	-31,75	-30,86	10,71
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	12,15	--	--	9,14
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	11,80	--	--	8,79
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	11,23	--	--	8,22
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	10,65	--	--	7,64
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	9,98	--	--	6,97
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	9,20	--	--	6,19
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	12,15	--	--	9,14
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	10,85	--	--	7,84
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	10,35	--	--	7,34
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	9,84	--	--	6,83
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	9,33	--	--	6,32
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	8,84	-16,77	-15,98	5,94
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	8,13	-17,91	-17,12	5,22
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	11,03	--	--	8,02
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	13,60	-9,19	3,60	12,82
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	15,24	-7,06	5,37	14,52
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	16,59	-4,60	6,87	15,93
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	17,59	-1,71	8,10	17,04
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	18,62	1,53	9,40	18,21
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	21,68	9,34	13,01	21,61
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	23,94	11,25	15,51	23,97
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	25,59	13,61	16,44	25,32
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	24,02	11,54	14,39	23,53
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	23,43	10,77	13,53	22,82
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	22,82	10,15	12,81	22,17
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	22,01	9,59	12,11	21,41
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	20,92	8,83	11,23	20,42
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	26,79	14,59	17,86	26,60
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	27,82	9,48	16,94	26,74
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	27,56	1,83	15,57	26,09
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	27,43	-1,12	15,19	25,88
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	27,25	-3,61	14,91	25,67
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	26,45	-5,77	13,93	24,82
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	24,54	-8,48	11,95	22,89
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	28,82	10,95	18,94	28,12
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	25,69	13,09	15,24	24,88
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	23,20	5,26	9,39	21,31
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	22,65	1,79	6,84	20,37
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	22,22	-1,22	4,54	19,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Orteliuskade (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	20,97	-3,78	2,29	18,35
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	19,24	-6,06	-0,06	16,57
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	27,14	14,73	17,46	26,63
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,59	8,88	19,92	30,22
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	31,36	0,85	19,22	29,84
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	31,34	-2,78	19,09	29,78
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	31,29	-6,88	18,97	29,71
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	30,75	-9,55	18,12	29,09
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	28,69	-11,54	16,07	27,03
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	32,13	10,60	21,26	31,03
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,52	5,98	19,52	30,04
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	31,40	-0,21	19,19	29,86
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	31,38	-3,06	19,09	29,81
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	31,26	-6,35	18,78	29,64
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	30,68	-8,89	17,71	28,93
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	28,68	-10,98	15,91	26,98
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	31,83	9,70	20,39	30,54
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	11,28	-13,15	1,10	10,43
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	10,72	-14,49	0,45	9,83
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	9,95	-16,49	-0,35	9,05
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	9,29	-18,22	-0,99	8,39
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	8,75	-19,26	-1,44	7,89
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	8,11	-20,19	-2,01	7,27
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	11,71	-21,55	1,65	10,90
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	10,86	-35,24	2,11	10,61
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	10,62	-11,20	1,95	10,43
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	9,94	-13,04	1,32	9,77
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	9,32	-14,54	0,75	9,17
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	8,86	-15,64	0,29	8,71
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	8,50	-16,74	-0,11	8,33
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	11,42	-29,55	2,61	11,14
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,63	--	--	21,62
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	24,67	--	--	21,66
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	24,69	--	--	21,68
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	24,70	--	--	21,69
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	24,33	--	--	21,32
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	22,11	--	--	19,10
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	24,59	--	--	21,58
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	22,54	--	--	19,53
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	22,56	--	--	19,55
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	22,58	--	--	19,57
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	22,55	--	--	19,54
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	21,74	--	--	18,73
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	19,91	--	--	16,90
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	22,51	--	--	19,50
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	21,11	--	--	18,10
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	21,12	--	--	18,11
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	21,14	--	--	18,13
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	20,90	--	--	17,89
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	19,86	--	--	16,85
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	18,32	--	--	15,31
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	21,08	--	--	18,07
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	28,80	13,94	20,41	28,80
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	30,49	15,21	22,15	30,51
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	31,30	15,95	22,97	31,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Orteliuskade (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	31,62	16,59	23,29	31,65
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	31,10	14,69	22,67	31,06
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	32,92	15,78	24,56	32,90
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	33,39	16,63	25,04	33,38
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	33,57	17,25	25,23	33,57
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	34,73	14,88	25,77	34,41
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	36,42	15,80	27,49	36,11
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,68	16,55	27,74	36,37
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	36,74	17,16	27,82	36,44
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	34,32	11,43	24,34	33,55
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	35,97	12,43	26,05	35,22
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,19	13,09	26,33	35,47
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	36,22	13,64	26,40	35,52
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	4,86	-20,65	-4,32	4,42
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	5,98	-18,41	-3,19	5,55
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	6,93	-15,53	-2,12	6,56
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	7,79	-12,24	-1,12	7,49
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	7,73	-14,25	-3,81	6,41
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	8,86	-12,17	-2,68	7,54
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	9,48	-11,28	-2,16	8,13
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	10,05	-10,54	-1,69	8,67
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	26,19	--	--	23,18
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	28,23	--	--	25,22
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	28,46	--	--	25,45
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	28,46	--	--	25,45
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	3,21	-12,14	-8,25	1,98
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	5,68	-9,94	-5,77	4,45
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	8,21	-7,46	-3,37	6,94
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	11,18	-5,02	-0,81	9,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Admiraal Helfrichstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	40,99	33,06	32,37	41,17
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	41,05	33,12	32,42	41,23
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	41,08	33,15	32,45	41,26
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	41,08	33,14	32,46	41,26
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	40,86	32,93	32,23	41,04
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	39,31	31,40	30,67	39,49
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	40,91	32,99	32,29	41,09
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	38,64	30,68	30,05	38,83
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	38,54	30,58	29,95	38,73
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	38,46	30,50	29,86	38,65
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	38,39	30,42	29,79	38,58
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	37,72	29,77	29,11	37,91
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	35,75	27,82	27,13	35,93
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	38,13	30,20	29,50	38,31
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	36,24	28,26	27,66	36,44
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	36,14	28,16	27,56	36,34
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	35,93	27,97	27,35	36,13
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	35,67	27,70	27,08	35,86
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	34,76	26,79	26,16	34,95
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	33,13	25,18	24,53	33,32
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	35,90	27,96	27,27	36,08
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	29,69	21,53	21,31	29,96
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	29,32	21,15	20,94	29,59
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	28,74	20,57	20,35	29,01
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	28,13	19,97	19,74	28,40
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	27,43	19,28	19,04	27,70
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	26,45	18,30	18,05	26,71
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	24,65	16,67	16,07	24,85
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	49,01	40,89	40,59	49,27
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	49,25	41,13	40,83	49,51
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	49,50	41,37	41,08	49,76
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	49,52	41,39	41,10	49,78
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	49,34	41,22	40,92	49,60
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	47,92	39,84	39,47	48,17
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	48,84	40,71	40,42	49,10
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	40,80	32,57	32,47	41,09
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	41,04	32,82	32,71	41,33
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	41,02	32,80	32,69	41,31
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	40,87	32,64	32,53	41,15
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	39,82	31,61	31,49	40,11
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	37,99	29,81	29,66	38,28
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	40,79	32,56	32,46	41,08
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	42,20	33,98	33,87	42,49
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	42,23	34,01	33,89	42,52
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	42,25	34,02	33,91	42,53
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	42,23	34,01	33,90	42,52
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	41,63	33,41	33,30	41,92
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	39,56	31,37	31,22	39,85
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	42,18	33,96	33,84	42,47
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	47,48	39,25	39,14	47,76
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	47,68	39,47	39,35	47,97
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	47,74	39,52	39,40	48,03
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	47,88	39,66	39,54	48,17
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	47,65	39,43	39,30	47,93
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	45,83	37,64	37,49	46,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Admiraal Helfrichstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	47,41	39,19	39,07	47,70
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	46,81	38,62	38,44	47,08
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	46,93	38,75	38,57	47,21
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	47,14	38,95	38,77	47,41
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	47,17	38,98	38,79	47,44
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	47,08	38,90	38,72	47,36
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	45,80	37,63	37,43	46,08
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	46,68	38,49	38,31	46,95
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	35,57	27,36	27,20	35,84
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,37	27,16	27,00	35,64
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	34,93	26,73	26,56	35,20
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	34,30	26,11	25,92	34,57
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	33,40	25,22	25,03	33,67
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	32,01	23,85	23,65	32,29
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	35,71	27,50	27,34	35,98
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	41,35	33,15	33,00	41,63
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	41,37	33,16	33,03	41,66
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	41,36	33,15	33,01	41,64
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	41,18	32,97	32,83	41,46
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	40,26	32,06	31,91	40,54
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,48	30,31	30,12	38,76
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	41,07	32,88	32,72	41,35
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	30,49	22,37	22,06	30,74
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	30,39	22,26	21,95	30,64
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	30,33	22,21	21,89	30,58
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	30,19	22,08	21,76	30,44
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	28,99	20,87	20,55	29,24
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	27,35	19,26	18,91	27,60
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	30,59	22,46	22,15	30,84
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	27,39	19,38	18,83	27,59
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	26,85	18,85	18,28	27,05
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	26,52	18,53	17,94	26,72
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	25,74	17,76	17,16	25,94
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	24,87	16,90	16,28	25,06
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	23,65	15,69	15,04	23,83
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	27,63	19,60	19,07	27,83
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	31,01	22,76	22,68	31,30
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	30,97	22,72	22,65	31,26
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	30,34	22,09	22,02	30,63
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	29,59	21,34	21,27	29,88
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	28,74	20,50	20,42	29,03
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	27,80	19,60	19,48	28,10
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	31,07	22,82	22,74	31,36
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	37,88	29,71	29,48	38,14
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	37,84	29,67	29,45	38,11
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	37,74	29,57	29,34	38,00
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	37,26	29,10	28,86	37,52
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	36,26	28,11	27,85	36,52
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	34,67	26,55	26,27	34,94
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	37,92	29,74	29,53	38,19
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	53,06	44,83	44,73	53,35
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	53,23	45,00	44,90	53,52
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	53,37	45,13	45,04	53,66
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	53,47	45,23	45,14	53,76
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	53,47	45,24	45,14	53,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Admiraal Helfrichstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	52,68	44,47	44,35	52,97
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	52,88	44,65	44,55	53,17
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	52,91	44,68	44,58	53,20
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	53,09	44,86	44,75	53,37
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	53,23	45,00	44,89	53,51
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	53,33	45,10	44,99	53,61
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	53,31	45,09	44,98	53,60
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	52,53	44,33	44,20	52,82
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	52,72	44,50	44,39	53,01
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	42,06	33,82	33,74	42,35
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	42,09	33,84	33,77	42,38
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	42,11	33,86	33,79	42,40
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	42,12	33,88	33,80	42,41
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	41,21	32,97	32,88	41,50
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	39,31	31,10	30,98	39,60
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	42,04	33,79	33,71	42,33
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	44,64	36,40	36,32	44,93
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	44,69	36,44	36,37	44,98
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	44,74	36,49	36,42	45,03
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	44,76	36,51	36,44	45,05
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	44,54	36,31	36,23	44,84
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	42,41	34,20	34,09	42,71
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	44,58	36,33	36,26	44,87
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	48,45	40,20	40,12	48,74
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	48,57	40,32	40,24	48,86
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	48,67	40,42	40,35	48,96
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	48,74	40,49	40,42	49,03
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	48,73	40,49	40,41	49,02
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	47,45	39,23	39,13	47,74
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	48,31	40,06	39,98	48,60
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	19,92	11,78	11,49	20,17
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	21,21	13,04	12,78	21,46
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	22,08	13,89	13,65	22,33
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	23,25	15,05	14,83	23,50
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	24,49	16,28	16,07	24,74
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	24,92	16,73	16,48	25,16
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	26,52	18,35	18,06	26,75
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	37,58	29,38	29,21	37,85
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	37,48	29,28	29,12	37,76
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,31	29,11	28,95	37,59
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,65	28,45	28,29	36,93
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	35,68	27,49	27,33	35,96
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	34,33	26,16	25,98	34,61
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	37,22	29,03	28,86	37,50
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	29,91	21,79	21,47	30,16
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	29,04	20,89	20,62	29,29
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	28,19	20,03	19,78	28,45
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	27,44	19,29	19,02	27,69
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	26,66	18,53	18,24	26,92
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	25,51	17,39	17,09	25,77
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	30,44	22,33	21,98	30,68
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,63	16,55	16,12	24,85
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	22,95	14,77	14,53	23,20
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	21,29	13,09	12,88	21,55
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	19,35	11,13	10,92	19,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Admiraal Helfrichstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	18,04	9,82	9,60	18,28
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	16,05	7,87	7,59	16,28
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	25,89	17,81	17,38	26,11
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,71	16,56	16,27	24,96
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	22,97	14,75	14,59	23,24
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	22,14	13,91	13,78	22,42
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	21,39	13,15	13,04	21,67
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	20,90	12,67	12,55	21,18
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	20,08	11,86	11,74	20,37
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	24,60	16,54	16,09	24,82
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,03	15,86	15,61	24,28
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	22,81	14,61	14,43	23,08
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	22,12	13,91	13,75	22,39
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	21,43	13,22	13,06	21,70
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	20,94	12,73	12,57	21,21
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	20,15	11,95	11,78	20,42
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	23,56	15,49	15,04	23,78
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	34,92	26,66	26,60	35,21
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	34,86	26,60	26,54	35,15
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	34,75	26,49	26,43	35,04
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	34,03	25,78	25,71	34,32
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	33,39	25,14	25,07	33,68
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,03	23,81	23,71	32,32
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	34,98	26,71	26,66	35,27
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,43	23,17	23,11	31,72
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	31,27	23,02	22,95	31,56
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	30,80	22,55	22,48	31,09
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	29,98	21,73	21,66	30,27
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	29,23	21,00	20,90	29,52
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	27,98	19,77	19,66	28,28
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	31,62	23,35	23,30	31,91
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	32,87	24,61	24,55	33,16
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	32,62	24,36	24,30	32,91
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	32,27	24,01	23,95	32,56
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	31,64	23,38	23,32	31,93
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	30,95	22,71	22,63	31,24
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	30,43	22,22	22,11	30,73
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	32,90	24,64	24,58	33,19
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	33,87	25,63	25,56	34,17
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	33,87	25,63	25,56	34,17
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	33,65	25,40	25,33	33,94
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	33,30	25,05	24,98	33,59
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	32,57	24,32	24,25	32,86
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	31,78	23,57	23,47	32,08
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	33,87	25,63	25,56	34,17
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	35,19	26,94	26,87	35,48
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	35,20	26,95	26,88	35,49
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	35,03	26,78	26,71	35,32
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	34,56	26,31	26,24	34,85
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	33,71	25,46	25,38	34,00
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,44	24,22	24,12	32,73
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	35,18	26,93	26,86	35,47
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	29,33	21,41	20,70	29,51
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	30,44	22,50	21,82	30,62
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	31,31	23,36	22,69	31,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Admiraal Helfrichstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	32,28	24,34	23,66	32,46
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	28,73	20,80	20,10	28,91
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	29,69	21,74	21,06	29,87
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	30,49	22,54	21,88	30,68
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	31,34	23,39	22,72	31,52
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	24,38	16,44	15,76	24,56
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	24,96	16,99	16,36	25,15
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	25,65	17,68	17,05	25,84
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	26,32	18,34	17,73	26,51
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	22,71	14,75	14,11	22,90
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	23,34	15,35	14,75	23,53
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	23,98	15,98	15,40	24,17
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	24,72	16,71	16,15	24,92
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	31,83	23,63	23,49	32,12
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	33,01	24,81	24,67	33,30
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	33,83	25,61	25,50	34,12
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	34,56	26,34	26,22	34,85
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	33,14	25,01	24,74	33,40
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	34,47	26,31	26,08	34,74
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	35,37	27,20	26,97	35,63
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	36,21	28,05	27,82	36,48
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	18,67	10,65	10,12	18,88
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	19,83	11,78	11,28	20,03
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	20,60	12,54	12,07	20,81
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	21,29	13,22	12,76	21,50
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	31,09	22,88	22,76	31,38
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	32,32	24,10	23,99	32,61
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	33,15	24,92	24,82	33,44
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	33,87	25,65	25,55	34,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Railverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	36,32	35,96	31,21	39,36
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	36,98	36,62	31,86	40,01
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	36,56	36,20	31,44	39,59
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	35,78	35,41	30,67	38,82
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	33,80	33,41	28,66	36,82
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	31,92	31,59	26,79	34,96
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	37,36	36,98	32,26	40,40
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	33,03	32,52	27,82	35,98
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	36,08	35,67	30,94	39,09
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	35,59	35,19	30,45	38,60
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	35,08	34,68	29,95	38,10
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	34,48	34,08	29,36	37,50
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	32,64	32,29	27,54	35,69
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	34,64	34,14	29,46	37,61
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	32,44	31,87	27,24	35,38
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	36,81	36,38	31,67	39,82
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	36,12	35,70	30,98	39,13
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	35,53	35,12	30,40	38,55
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	33,84	33,38	28,68	36,83
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	31,45	31,01	26,31	34,45
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	33,99	33,42	28,84	36,96
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	22,87	22,37	17,60	25,79
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	36,11	35,69	31,00	39,13
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	35,46	35,02	30,34	38,47
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	34,78	34,36	29,68	37,81
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	32,57	32,10	27,44	35,57
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	30,16	29,68	25,05	33,17
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	22,59	22,04	17,31	25,50
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	40,80	40,45	35,68	43,84
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	40,43	40,08	35,32	43,47
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	40,19	39,84	35,08	43,23
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	39,42	39,06	34,31	42,46
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	34,61	34,15	29,45	37,60
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	32,26	31,83	27,10	35,26
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	41,79	41,44	36,68	44,83
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	34,85	34,60	29,72	37,90
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	34,16	33,88	29,02	37,20
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	33,98	33,71	28,84	37,02
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	33,34	33,10	28,20	36,39
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	32,24	32,02	27,10	35,30
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	27,91	27,56	22,75	30,93
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	36,19	35,93	31,06	39,24
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	32,39	31,92	27,24	35,38
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	29,68	29,20	24,52	32,66
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	29,70	29,30	24,53	32,70
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	28,76	28,35	23,60	31,76
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	27,81	27,41	22,65	30,81
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	26,09	25,75	20,94	29,11
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	35,71	35,24	30,56	38,70
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	33,23	32,81	28,04	36,21
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	32,42	31,90	27,25	35,39
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	32,87	32,39	27,68	35,84
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	31,97	31,50	26,78	34,94
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	30,88	30,42	25,69	33,85
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	28,99	28,57	23,83	31,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Railverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	34,24	33,85	29,05	37,23
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	39,84	39,53	34,72	42,89
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	40,15	39,80	35,02	43,18
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	39,63	39,29	34,50	42,66
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	38,78	38,44	33,66	41,82
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	33,86	33,40	28,70	36,85
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,76	30,31	25,61	33,76
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	40,80	40,50	35,68	43,85
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	34,71	34,54	29,56	37,77
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	33,77	33,65	28,63	36,85
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	32,98	32,93	27,85	36,08
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	32,52	32,49	27,39	35,63
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	31,10	31,08	25,96	34,21
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	26,61	26,40	21,46	29,66
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	37,74	37,43	32,60	40,77
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	37,41	36,91	32,29	40,41
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	38,69	38,23	33,57	41,70
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	37,68	37,19	32,55	40,68
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	36,83	36,35	31,70	39,83
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	33,38	32,87	28,23	36,36
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,18	29,70	25,03	33,17
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	38,93	38,46	33,84	41,95
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	34,29	33,97	29,16	37,33
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,28	34,99	30,16	38,33
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	34,51	34,23	29,40	37,57
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	33,68	33,45	28,58	36,75
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	32,76	32,52	27,67	35,84
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	27,66	27,30	22,53	30,69
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	35,99	35,65	30,88	39,03
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	30,43	29,93	25,25	33,40
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	30,45	30,03	25,27	33,44
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	28,77	28,34	23,58	31,75
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	27,56	27,13	22,38	30,55
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	26,66	26,23	21,50	29,66
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	25,00	24,61	19,85	28,01
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	32,52	31,99	27,36	35,49
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	31,31	30,84	26,15	34,30
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	30,09	29,68	24,91	33,08
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	28,24	27,82	23,06	31,23
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	26,84	26,42	21,67	29,83
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	25,61	25,19	20,46	28,61
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	24,33	23,94	19,19	27,35
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	34,90	34,54	29,77	37,93
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	37,32	37,14	32,20	40,40
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	36,10	35,98	30,97	39,19
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,54	35,46	30,42	38,64
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,16	35,10	30,04	38,27
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	31,08	30,90	25,94	34,15
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	27,87	27,61	22,74	30,92
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	39,71	39,44	34,59	42,76
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	40,71	40,31	35,59	43,73
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	40,26	39,84	35,14	43,28
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	40,50	40,12	35,36	43,52
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	39,14	38,74	34,03	42,17
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	37,27	36,84	32,14	40,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Railverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	35,34	34,93	30,21	38,36
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	41,73	41,36	36,61	44,76
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	41,91	41,54	36,79	44,94
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	41,59	41,22	36,47	44,62
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	41,44	41,06	36,32	44,47
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	40,13	39,74	35,01	43,16
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	37,72	37,26	32,60	40,73
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	32,91	32,45	27,76	35,90
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	42,74	42,38	37,63	45,78
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	32,95	32,63	27,81	35,98
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	31,92	31,53	26,78	34,94
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,83	35,45	30,69	38,85
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,57	35,18	30,43	38,59
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	35,23	34,83	30,09	38,24
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	34,38	34,00	29,26	37,41
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	33,58	33,28	28,44	36,62
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	32,41	32,02	27,26	35,42
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	31,64	31,19	26,50	34,64
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,82	35,48	30,67	38,84
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,48	35,13	30,33	38,50
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	35,02	34,68	29,87	38,04
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	34,15	33,81	29,01	37,18
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	33,05	32,66	27,91	36,07
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	31,09	30,50	25,95	34,06
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	30,50	29,91	25,36	33,47
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	34,82	34,53	29,64	37,84
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	34,44	34,17	29,26	37,46
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	34,03	33,78	28,84	37,05
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	33,16	32,93	27,98	36,19
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	31,83	31,25	26,71	34,81
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	26,14	25,77	20,97	29,15
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	27,28	26,86	22,10	30,27
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	28,22	27,75	23,02	31,19
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	29,24	28,74	24,01	32,18
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	29,86	29,36	24,61	32,79
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	31,19	30,68	25,97	34,14
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	35,75	35,24	30,58	38,72
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	36,56	36,08	31,41	39,55
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	38,23	37,76	33,08	41,22
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,99	37,53	32,83	40,98
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	37,12	36,64	31,97	40,11
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	36,04	35,55	30,91	39,04
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	31,15	30,68	25,99	34,14
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	37,84	37,38	32,70	40,84
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,87	31,37	26,66	34,82
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	36,13	35,72	30,98	39,14
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	33,65	33,15	28,47	36,62
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	31,77	31,30	26,58	34,74
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	30,20	29,75	25,01	33,18
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	27,88	27,48	22,69	30,87
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	35,74	35,27	30,59	38,73
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	25,13	24,56	19,91	28,06
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	34,02	33,49	28,89	37,01
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	32,46	31,83	27,33	35,42
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	30,33	29,82	25,15	33,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Railverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	28,48	28,01	23,29	31,45
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	26,09	25,68	20,91	29,08
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	25,62	24,98	20,46	28,57
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,13	23,65	18,92	27,09
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	36,60	36,16	31,47	39,61
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	34,52	34,02	29,36	37,50
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	32,21	31,76	27,04	35,20
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	30,27	29,83	25,09	33,25
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	27,74	27,35	22,56	30,74
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	22,13	21,65	16,89	25,07
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	27,50	26,90	22,34	30,46
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	36,49	36,02	31,34	39,48
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	34,73	34,22	29,57	37,71
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	32,84	32,36	27,67	35,82
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	31,50	31,03	26,33	34,48
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	29,51	29,08	24,37	32,52
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	22,35	21,88	17,12	25,30
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	33,81	33,42	28,66	36,82
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	31,80	31,43	26,63	34,81
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	34,30	33,94	29,15	37,32
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	33,88	33,51	28,73	36,90
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	33,35	32,97	28,21	36,37
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,41	32,02	27,29	35,44
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	36,79	36,35	31,67	39,80
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,65	31,24	26,48	34,65
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	29,03	28,67	23,86	32,04
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	27,66	27,35	22,49	30,68
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	26,41	26,12	21,25	29,44
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	25,33	24,99	20,17	28,35
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	24,61	24,28	19,46	27,64
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	35,93	35,46	30,78	38,92
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	30,18	29,71	25,04	33,18
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	30,60	30,00	25,47	33,57
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	32,87	32,25	27,77	35,85
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	32,38	31,77	27,28	35,36
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	31,86	31,25	26,77	34,85
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	30,77	30,15	25,71	33,77
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	29,97	29,64	24,82	33,00
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	30,87	30,45	25,74	33,88
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	31,52	31,10	26,36	34,52
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	34,83	34,39	29,70	37,84
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	34,56	34,11	29,42	37,56
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	34,22	33,79	29,09	37,23
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	33,35	32,92	28,24	36,37
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	31,26	30,94	26,13	34,30
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,43	31,05	26,30	34,45
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	30,98	30,46	25,86	33,97
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	35,90	35,56	30,74	38,92
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	35,70	35,36	30,54	38,72
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	35,43	35,10	30,27	38,45
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	34,65	34,32	29,50	37,68
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	32,07	31,81	26,94	35,12
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	32,50	32,05	27,36	35,50
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	34,74	34,29	29,58	37,73
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,61	36,21	31,48	39,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Railverkeer | Bebouwing O
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	37,37	36,94	32,23	40,38
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	32,95	32,49	27,82	35,95
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	35,44	34,95	30,29	38,43
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	37,17	36,72	32,04	40,18
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	38,00	37,54	32,88	41,01
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	31,55	31,13	26,41	34,56
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	33,43	33,00	28,27	36,43
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	35,44	35,05	30,30	38,46
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	36,64	36,24	31,51	39,66
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	28,32	27,90	23,14	31,31
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	30,59	30,16	25,41	33,58
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	33,23	32,81	28,07	36,23
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	34,98	34,52	29,82	37,97
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	28,64	28,21	23,48	31,64
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	33,40	32,95	28,25	36,40
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	34,74	34,30	29,60	37,74
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	35,33	34,88	30,18	38,33
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	28,31	27,92	23,13	31,31
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	31,81	31,53	26,64	34,84
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	32,60	32,30	27,43	35,62
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	33,86	33,59	28,66	36,87
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	25,00	24,61	19,85	28,01
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	26,88	26,47	21,72	29,88
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	28,65	28,15	23,50	31,63
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	30,08	29,53	24,94	33,06
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	25,49	25,05	20,32	28,48
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	27,79	27,33	22,61	30,77
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	30,31	29,85	25,15	33,30
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	31,98	31,47	26,81	34,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	46,52	44,10	40,50	48,66
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	46,11	43,72	40,09	48,25
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	45,15	42,76	39,14	47,30
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	41,69	39,08	35,74	43,83
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	39,23	36,55	33,33	41,38
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	37,50	34,81	31,58	39,64
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	46,69	44,24	40,67	48,82
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	46,69	44,32	40,67	48,84
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	46,18	43,81	40,15	48,32
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	45,41	43,02	39,38	47,55
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	42,57	40,03	36,56	44,69
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	40,44	37,83	34,48	42,57
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	38,64	36,01	32,66	40,76
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	46,35	43,95	40,35	48,50
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	45,90	43,46	39,90	48,04
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	45,68	43,25	39,67	47,82
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	44,99	42,55	38,99	47,13
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	42,96	40,42	36,97	45,09
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	41,25	38,69	35,30	43,40
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	39,53	36,98	33,54	41,66
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	44,94	42,49	38,98	47,10
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	40,20	37,59	34,21	42,32
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	41,78	39,29	35,77	43,91
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	40,56	38,09	34,53	42,68
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	39,59	37,15	33,56	41,72
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	38,73	36,35	32,70	40,87
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	37,55	35,22	31,48	39,68
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	32,12	28,87	26,59	34,38
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	53,54	51,14	47,54	55,69
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	52,66	50,30	46,67	54,82
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	51,61	49,24	45,64	53,78
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	47,47	45,06	41,52	49,64
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	45,49	43,05	39,56	47,67
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	41,04	38,47	35,19	43,24
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	54,17	51,76	48,19	56,33
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	47,98	45,58	42,02	50,15
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	47,36	44,96	41,39	49,53
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	46,45	44,03	40,49	48,62
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	43,87	41,48	37,92	46,05
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	42,94	40,56	36,99	45,12
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	41,97	39,63	36,00	44,15
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	48,76	46,35	42,80	50,93
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	47,59	45,15	41,66	49,77
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	46,80	44,39	40,88	48,99
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	46,14	43,74	40,21	48,33
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	45,46	43,05	39,51	47,63
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	44,83	42,43	38,87	47,00
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	42,43	40,05	36,46	44,60
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	48,60	46,14	42,67	50,77
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	50,86	48,48	44,88	53,02
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	50,14	47,78	44,17	52,31
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	49,30	46,94	43,33	51,47
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	46,90	44,56	40,93	49,08
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	45,79	43,46	39,82	47,97
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	43,18	40,83	37,21	45,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	51,52	49,13	45,55	53,69
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	51,16	48,77	45,15	53,31
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	50,34	47,96	44,33	52,49
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	49,21	46,82	43,21	51,36
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	44,00	41,55	38,05	46,17
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	40,74	38,20	34,83	42,91
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	37,16	34,57	31,30	39,35
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	51,74	49,32	45,73	53,88
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	39,95	37,39	34,04	42,12
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	38,15	35,62	32,22	40,31
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	36,97	34,46	31,02	39,13
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,45	32,85	29,50	37,59
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	33,96	31,35	28,07	36,13
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	33,09	30,51	27,19	35,26
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	43,35	40,79	37,43	45,51
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	48,81	46,39	42,82	50,96
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	48,57	46,15	42,57	50,72
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	47,23	44,77	41,23	49,37
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	43,91	41,44	37,94	46,06
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	41,73	39,25	35,79	43,90
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	39,06	36,57	33,14	41,23
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	49,20	46,78	43,22	51,36
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	40,56	38,06	34,65	42,74
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	39,35	36,88	33,40	41,51
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	37,04	34,50	31,08	39,19
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	33,86	31,27	27,96	36,03
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	31,72	29,12	25,89	33,92
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,32	27,74	24,48	32,52
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	42,00	39,50	36,10	44,18
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	40,58	38,00	34,63	42,72
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	39,23	36,62	33,25	41,35
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	36,64	34,02	30,68	38,77
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	33,76	31,14	27,86	35,92
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	32,02	29,39	26,18	34,21
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,77	28,17	24,92	32,96
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	41,44	38,87	35,56	43,62
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	37,08	34,42	31,26	39,28
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,12	32,44	29,31	37,32
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	33,58	30,89	27,79	35,79
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	32,51	29,82	26,72	34,72
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	31,72	29,05	25,92	33,93
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,70	28,08	24,88	32,90
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	38,89	36,27	33,04	41,08
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	42,96	40,41	37,04	45,12
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	41,06	38,56	35,14	43,23
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	39,74	37,26	33,81	41,91
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	37,84	35,22	31,94	40,00
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	36,29	33,66	30,45	38,48
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	35,30	32,70	29,44	37,49
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	45,97	43,39	40,04	48,12
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	55,35	52,96	49,37	57,51
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	54,79	52,41	48,81	56,95
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	54,11	51,73	48,13	56,27
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	52,85	50,46	46,87	55,01
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	51,76	49,39	45,76	53,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	50,39	48,05	44,38	52,55
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	55,64	53,24	49,66	57,80
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	54,85	52,47	48,87	57,01
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	54,22	51,86	48,24	56,39
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	53,42	51,05	47,44	55,59
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	51,60	49,22	45,62	53,76
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	50,41	48,05	44,43	52,58
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	49,12	46,78	43,12	51,28
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	55,31	52,91	49,33	57,47
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	51,99	49,62	46,02	54,16
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	51,55	49,20	45,57	53,72
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	50,98	48,62	44,99	53,14
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	50,42	48,07	44,43	52,58
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	49,85	47,51	43,84	52,01
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	49,25	46,94	43,24	51,41
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	51,98	49,61	46,01	54,15
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	52,75	50,38	46,78	54,92
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	52,31	49,95	46,33	54,48
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	51,70	49,34	45,71	53,86
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	51,06	48,71	45,07	53,22
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	50,36	48,02	44,35	52,52
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	49,69	47,36	43,67	51,84
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	52,79	50,42	46,82	54,96
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	53,58	51,22	47,61	55,75
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	53,20	50,85	47,21	55,36
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	52,57	50,24	46,59	54,74
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	51,96	49,63	45,97	54,13
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	51,21	48,89	45,21	53,37
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	50,44	48,13	44,42	52,60
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	53,44	51,07	47,47	55,61
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	33,43	30,71	27,58	35,60
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	34,43	31,63	28,59	36,59
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	35,14	32,31	29,32	37,31
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	35,87	33,02	30,05	38,03
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	37,43	34,59	31,59	39,59
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	39,04	36,25	33,20	41,20
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	41,75	39,08	35,90	43,93
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	47,18	44,71	41,19	49,32
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	47,16	44,69	41,18	49,31
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	45,20	42,66	39,21	47,33
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	41,23	38,69	35,31	43,40
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	39,00	36,39	33,14	41,18
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	36,75	34,10	30,89	38,93
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	47,08	44,63	41,11	49,24
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,75	40,11	36,86	44,91
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	42,32	39,68	36,36	44,45
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,49	35,73	32,63	40,65
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,94	34,12	31,11	39,10
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	35,55	32,74	29,73	37,72
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	33,94	31,16	28,11	36,11
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	40,01	37,30	34,17	42,19
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,94	39,28	36,03	44,09
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	41,12	38,45	35,19	43,26
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,21	34,41	31,39	39,38
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	35,18	32,31	29,39	37,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	33,85	30,98	28,07	36,03
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,26	29,42	26,49	34,45
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	37,51	34,62	31,77	39,71
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,12	38,44	35,22	43,27
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	41,67	39,01	35,68	43,78
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,99	35,24	32,03	40,10
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	35,92	33,12	30,04	38,06
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	33,94	31,16	28,14	36,13
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,03	29,26	26,25	34,23
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	33,62	30,70	27,89	35,82
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,82	39,19	35,96	44,00
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	41,40	38,72	35,43	43,52
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,79	36,04	32,81	40,89
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,58	33,80	30,66	38,70
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	34,42	31,65	28,60	36,60
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,48	29,70	26,68	34,67
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	34,58	31,71	28,85	36,79
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	47,14	44,72	41,22	49,33
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	46,47	44,07	40,54	48,66
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	45,83	43,43	39,89	48,01
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	45,36	42,96	39,40	47,53
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	44,99	42,60	39,03	47,16
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	44,40	42,04	38,41	46,56
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	47,62	45,18	41,70	49,80
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	40,69	38,06	34,85	42,88
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	38,64	35,98	32,82	40,84
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,52	34,86	31,71	39,72
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,91	34,26	31,09	39,11
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	36,43	33,80	30,60	38,63
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	35,75	33,16	29,89	37,94
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,97	41,37	38,09	46,15
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	45,28	42,84	39,35	47,46
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	44,85	42,42	38,92	47,03
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	44,36	41,92	38,43	46,54
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	44,01	41,57	38,08	46,19
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	43,78	41,35	37,83	45,95
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	43,19	40,79	37,22	45,36
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	45,14	42,73	39,23	47,33
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	46,35	43,94	40,41	48,53
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	45,92	43,52	39,98	48,10
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	45,43	43,02	39,48	47,60
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	45,03	42,63	39,08	47,21
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	44,72	42,33	38,77	46,90
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	44,18	41,82	38,20	46,35
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	46,25	43,86	40,33	48,44
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	47,50	45,12	41,54	49,67
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	47,05	44,68	41,08	49,22
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	46,58	44,21	40,61	48,75
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	46,15	43,79	40,18	48,32
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	45,81	43,46	39,83	47,98
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	45,35	43,02	39,35	47,51
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	47,15	44,77	41,19	49,32
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	37,52	34,94	31,59	39,67
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	39,08	36,48	33,16	41,24
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	40,98	38,40	35,00	43,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	42,98	40,45	36,96	45,10
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	37,14	34,49	31,23	39,29
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	39,03	36,39	33,11	41,18
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	41,47	38,86	35,47	43,58
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	44,31	41,76	38,23	46,39
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	35,17	32,57	29,26	37,33
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	36,62	33,98	30,72	38,78
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	38,14	35,50	32,21	40,28
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	40,15	37,49	34,14	42,25
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	34,76	32,14	28,88	36,93
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	36,31	33,64	30,42	38,47
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	37,71	35,02	31,80	39,85
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	39,62	36,93	33,63	41,72
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	35,27	32,66	29,42	37,46
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	37,22	34,64	31,36	39,41
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	39,23	36,65	33,32	41,39
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	42,84	40,28	36,89	44,99
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	38,61	36,16	32,66	40,78
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	39,94	37,45	34,01	42,11
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	41,64	39,14	35,67	43,79
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	42,56	40,11	36,60	44,72
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	31,92	29,30	26,15	34,15
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	33,41	30,78	27,64	35,64
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	35,13	32,50	29,31	37,33
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	36,92	34,29	31,05	39,10
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	33,19	30,50	27,40	35,40
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	34,55	31,82	28,77	36,76
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	35,97	33,24	30,17	38,17
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	37,92	35,20	32,10	40,11
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	61,30	59,01	55,30	63,47
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	61,19	58,92	55,19	63,36
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	60,84	58,60	54,82	63,01
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	60,08	57,90	54,02	62,24
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	59,03	56,99	52,92	61,19
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	56,20	54,28	50,09	58,39
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	61,45	59,10	55,43	63,60
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	61,45	59,10	55,43	63,60
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	61,46	59,12	55,45	63,62
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	61,46	59,12	55,45	63,62
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	61,40	59,08	55,39	63,56
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	61,37	59,06	55,37	63,54
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	61,03	58,63	55,00	63,16
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	61,10	58,70	55,08	63,24
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	61,13	58,74	55,11	63,27
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	61,26	58,88	55,24	63,40
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	61,37	58,99	55,35	63,51
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	61,40	59,04	55,39	63,55
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	60,44	58,04	54,42	62,58
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	60,57	58,17	54,54	62,70
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	60,70	58,30	54,67	62,83
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	60,86	58,46	54,83	62,99
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	60,93	58,54	54,90	63,07
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	44,69	42,13	38,68	46,81
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	43,67	41,14	37,72	45,82
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	49,66	47,31	43,75	51,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	48,41	45,96	42,45	50,57
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	45,94	43,41	39,96	48,08
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	41,28	38,87	35,33	43,45
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	43,99	41,21	37,83	45,99
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	46,01	43,51	39,93	48,10
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	47,26	44,69	41,19	49,34
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	46,55	43,97	40,47	48,63
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	45,96	43,40	39,88	48,04
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	45,33	42,77	39,26	47,42
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	45,17	42,36	39,08	47,20
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	44,53	41,71	38,42	46,55
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	44,34	41,53	38,22	46,36
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	44,25	41,45	38,12	46,26
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	44,18	41,39	38,04	46,19
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	44,11	41,32	37,96	46,11
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	46,96	44,16	40,92	49,02
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	46,87	44,07	40,81	48,92
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	46,75	43,96	40,68	48,79
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	46,51	43,70	40,44	48,55
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	45,77	42,95	39,69	47,80
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	66,76	64,59	60,76	68,95
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	66,76	64,61	60,76	68,96
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	66,72	64,58	60,72	68,92
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	66,46	64,36	60,44	68,66
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	65,52	63,53	59,45	67,71
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	58,35	56,33	52,31	60,55
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	66,28	64,05	60,29	68,47
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	66,40	64,18	60,40	68,58
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	66,48	64,27	60,49	68,67
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	66,57	64,37	60,57	68,76
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	66,63	64,45	60,64	68,83
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	66,71	64,53	60,70	68,90
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	65,54	63,28	59,56	67,73
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	65,66	63,40	59,66	67,84
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	65,78	63,53	59,79	67,96
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	65,91	63,66	59,92	68,09
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	66,01	63,77	60,02	68,20
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	66,13	63,90	60,14	68,32
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	65,02	62,73	59,04	67,20
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	65,12	62,84	59,14	67,30
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	65,21	62,93	59,22	67,39
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	65,32	63,05	59,33	67,50
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	65,43	63,16	59,44	67,61
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	62,24	59,99	56,24	64,42
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	62,25	60,00	56,26	64,43
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	62,29	60,05	56,29	64,47
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	60,97	58,70	54,97	63,14
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	62,15	59,89	56,16	64,33
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	62,28	60,02	56,30	64,47
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	62,31	60,06	56,33	64,50
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	62,34	60,09	56,36	64,53
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	62,35	60,10	56,37	64,54
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	62,30	60,06	56,32	64,49
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	61,80	59,53	55,83	63,99
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	61,86	59,60	55,89	64,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	61,92	59,66	55,94	64,11
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	61,97	59,71	56,00	64,16
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	62,03	59,77	56,05	64,22
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	62,09	59,83	56,11	64,28
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	61,48	59,21	55,51	63,67
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	61,55	59,27	55,58	63,74
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	61,62	59,35	55,65	63,81
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	61,68	59,41	55,71	63,87
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	61,74	59,47	55,77	63,93
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	49,83	47,16	43,70	51,86
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	46,14	43,57	40,10	48,24
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	45,79	43,18	39,74	47,88
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	44,93	42,34	38,88	47,02
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	44,51	41,92	38,47	46,60
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	43,81	41,23	37,75	45,90
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	53,79	50,97	47,66	55,80
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	53,24	50,45	47,09	55,24
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	52,89	50,12	46,75	54,90
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	52,57	49,89	46,47	54,62
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	52,30	49,65	46,22	54,36
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	51,61	48,97	45,52	53,67
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	55,00	52,24	48,93	57,05
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	54,92	52,16	48,85	56,97
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	54,83	52,06	48,75	56,87
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	54,71	51,94	48,62	56,75
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	54,42	51,64	48,31	56,45
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	54,15	51,34	48,03	56,17
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	60,44	58,04	54,42	62,58
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	60,57	58,17	54,54	62,70
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	60,70	58,30	54,67	62,83
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	60,86	58,46	54,83	62,99
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	60,93	58,54	54,90	63,07
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	39,67	37,02	33,75	41,82
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	38,48	35,88	32,55	40,63
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	43,41	40,58	37,21	45,38
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	42,39	39,52	36,17	44,34
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	42,57	39,75	36,39	44,55
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	41,91	39,06	35,69	43,87
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	19,01	15,97	12,84	20,96
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	24,22	21,09	18,50	26,39
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	26,38	23,52	20,28	28,40
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	26,86	23,95	20,82	28,90
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	32,63	29,51	26,96	34,83
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	37,78	35,13	31,89	39,94
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	19,66	16,63	13,45	21,59
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	19,55	16,53	13,34	21,48
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	19,65	16,61	13,47	21,60
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	19,52	16,49	13,34	21,47
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	19,36	16,33	13,19	21,31
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	19,19	16,15	13,02	21,14
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	46,96	44,16	40,92	49,02
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	46,87	44,07	40,81	48,92
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	46,75	43,96	40,68	48,79
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	46,51	43,70	40,44	48,55
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	45,77	42,95	39,69	47,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	53,27	50,83	47,18	55,37
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	51,86	49,50	45,84	54,01
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	50,95	48,63	44,94	53,11
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	48,45	46,05	42,46	50,61
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	46,62	44,18	40,62	48,76
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	43,00	40,59	37,03	45,16
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	56,62	54,08	50,57	58,72
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	56,33	53,78	50,28	58,43
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	56,04	53,52	49,98	58,14
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	55,70	53,19	49,64	57,80
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	55,23	52,74	49,17	57,33
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	54,46	51,99	48,39	56,56
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	57,27	54,72	51,24	59,38
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	57,18	54,64	51,16	59,29
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	57,11	54,56	51,08	59,22
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	57,02	54,48	50,99	59,13
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	56,97	54,43	50,93	59,07
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	56,82	54,29	50,77	58,92
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	65,02	62,73	59,04	67,20
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	65,12	62,84	59,14	67,30
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	65,21	62,93	59,22	67,39
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	65,32	63,05	59,33	67,50
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	65,43	63,16	59,44	67,61
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	53,23	50,88	47,22	55,38
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	52,60	50,26	46,59	54,76
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	51,91	49,60	45,90	54,07
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	50,30	48,04	44,26	52,46
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	49,24	47,01	43,18	51,39
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	47,47	45,23	41,41	49,62
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	55,21	52,85	49,23	57,38
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	55,10	52,74	49,12	57,27
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	54,89	52,54	48,91	57,06
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	54,66	52,30	48,67	56,82
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	54,31	51,95	48,32	56,47
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	53,84	51,48	47,84	56,00
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	55,46	53,11	49,49	57,63
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	55,45	53,10	49,47	57,62
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	55,43	53,07	49,45	57,60
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	55,42	53,06	49,44	57,59
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	55,51	53,16	49,52	57,67
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	55,40	53,06	49,42	57,57
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	61,48	59,21	55,51	63,67
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	61,55	59,27	55,58	63,74
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	61,62	59,35	55,65	63,81
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	61,68	59,41	55,71	63,87
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	61,74	59,47	55,77	63,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W | Scherm 5,0 meter
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	43,61	40,93	37,53	45,67
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	42,77	40,12	36,73	44,85
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	41,75	39,10	35,71	43,83
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	40,15	37,41	34,21	42,27
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	38,55	35,76	32,67	40,69
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	36,93	34,17	31,04	39,07
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	44,24	41,55	38,14	46,29
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	43,11	40,44	37,05	45,18
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	42,32	39,68	36,27	44,40
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	41,22	38,55	35,21	43,32
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	39,97	37,24	34,02	42,09
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	38,55	35,75	32,65	40,68
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	37,06	34,29	31,14	39,19
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	43,26	40,58	37,23	45,34
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	42,43	39,73	36,41	44,52
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	41,70	39,00	35,67	43,78
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	40,95	38,24	34,96	43,05
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	39,72	36,98	33,77	41,84
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	38,34	35,57	32,42	40,47
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	36,86	34,11	30,91	38,97
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	42,06	39,31	36,08	44,16
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	37,74	34,90	31,77	39,83
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	38,27	35,51	32,31	40,38
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	37,20	34,42	31,23	39,30
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	35,75	32,98	29,82	37,87
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	34,25	31,53	28,34	36,39
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	32,57	29,86	26,63	34,70
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	32,09	28,84	26,55	34,34
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	49,30	46,66	43,22	51,37
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	47,75	45,14	41,71	49,84
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	45,76	43,15	39,81	47,90
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	44,11	41,45	38,22	46,27
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	42,16	39,46	36,33	44,34
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	40,29	37,62	34,48	42,49
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	50,42	47,72	44,37	52,49
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	44,05	41,44	38,11	46,19
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	42,77	40,18	36,88	44,94
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	41,68	39,10	35,81	43,86
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	40,85	38,28	34,98	43,04
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	40,13	37,59	34,26	42,32
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	39,18	36,68	33,28	41,36
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,36	42,74	39,40	47,49
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	44,98	42,46	39,01	47,12
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	43,49	41,01	37,57	45,67
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	42,35	39,89	36,44	44,54
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	41,25	38,78	35,33	43,43
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	40,28	37,82	34,37	42,47
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	37,18	34,62	31,31	39,37
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	46,38	43,80	40,42	48,52
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	47,30	44,78	41,29	49,42
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	46,12	43,63	40,13	48,26
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	44,66	42,20	38,71	46,82
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	43,42	40,97	37,49	45,60
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	41,95	39,49	36,03	44,13
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	38,57	35,98	32,73	40,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W | Scherm 5,0 meter
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	48,30	45,72	42,30	50,42
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	46,51	43,85	40,36	48,54
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	44,95	42,33	38,87	47,02
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	43,06	40,46	37,08	45,18
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	41,45	38,83	35,52	43,60
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	38,82	36,11	32,96	40,99
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	36,57	33,88	30,73	38,75
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	47,55	44,84	41,43	49,58
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	39,21	36,53	33,33	41,37
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	37,17	34,49	31,27	39,32
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,93	33,27	30,01	38,07
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	34,78	32,13	28,87	36,93
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	33,81	31,18	27,93	35,98
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	33,02	30,43	27,13	35,19
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	42,61	39,90	36,73	44,77
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	44,96	42,37	38,93	47,06
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	44,11	41,55	38,10	46,23
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	43,03	40,49	37,07	45,18
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	42,06	39,53	36,12	44,22
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	40,39	37,84	34,48	42,56
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,30	35,75	32,40	40,47
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	45,52	42,93	39,50	47,63
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	38,08	35,39	32,20	40,24
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	36,43	33,79	30,50	38,57
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	34,10	31,44	28,24	36,28
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	32,40	29,71	26,58	34,59
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	31,23	28,58	25,41	33,43
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,11	27,50	24,28	32,31
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	39,86	37,13	33,99	42,02
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	38,71	35,99	32,75	40,82
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	36,92	34,19	30,93	39,02
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	33,87	31,15	28,02	36,04
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	32,39	29,68	26,56	34,57
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	31,52	28,84	25,68	33,70
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,53	27,91	24,68	32,72
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	39,60	36,85	33,73	41,76
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	36,86	34,14	31,06	39,06
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,09	32,40	29,29	37,29
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	33,58	30,89	27,79	35,79
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	32,51	29,82	26,72	34,72
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	31,72	29,05	25,92	33,93
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,70	28,08	24,88	32,90
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	38,46	35,71	32,64	40,64
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	41,94	39,22	36,04	44,08
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	39,71	37,00	33,83	41,87
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	38,32	35,62	32,44	40,48
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	37,14	34,45	31,29	39,32
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	36,08	33,42	30,25	38,27
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	35,22	32,60	29,37	37,41
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	45,10	42,36	39,19	47,24
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	50,61	47,99	44,58	52,70
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	49,33	46,76	43,34	51,45
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	47,85	45,27	41,90	49,99
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	46,49	43,91	40,57	48,65
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	45,24	42,66	39,34	47,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W | Scherm 5,0 meter
LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: A10

Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	43,44	40,88	37,55	45,62
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	51,47	48,81	45,43	53,55
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	50,32	47,71	44,28	52,41
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	49,01	46,43	43,01	51,13
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	47,41	44,83	41,47	49,56
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	45,95	43,37	40,04	48,11
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	44,33	41,75	38,46	46,51
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	42,87	40,31	36,99	45,05
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	51,29	48,62	45,26	53,38
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	46,62	44,11	40,65	48,77
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	45,75	43,29	39,81	47,92
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	44,54	42,08	38,60	46,71
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	43,47	41,00	37,55	45,65
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	42,73	40,25	36,81	44,91
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	41,88	39,43	35,95	44,06
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	47,46	44,93	41,44	49,58
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	47,44	44,88	41,46	49,57
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	46,40	43,90	40,47	48,57
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	45,03	42,52	39,11	47,20
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	43,55	41,01	37,66	45,73
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	42,43	39,86	36,55	44,61
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	41,54	38,98	35,65	43,72
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	48,28	45,70	42,26	50,39
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	48,54	46,00	42,55	50,67
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	47,44	44,96	41,48	49,60
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	46,05	43,59	40,11	48,22
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	44,70	42,22	38,78	46,88
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	43,54	41,06	37,64	45,73
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	42,57	40,11	36,65	44,75
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	49,01	46,43	43,00	51,12
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	33,43	30,71	27,58	35,60
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	34,43	31,63	28,59	36,59
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	35,14	32,31	29,32	37,31
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	35,87	33,02	30,05	38,03
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	37,43	34,59	31,59	39,59
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	39,00	36,20	33,17	41,17
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	41,38	38,60	35,57	43,56
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	43,14	40,43	37,13	45,23
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	42,03	39,32	36,06	44,14
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	40,54	37,82	34,65	42,69
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	39,37	36,67	33,50	41,53
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	38,02	35,28	32,17	40,19
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	36,15	33,42	30,31	38,32
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,28	40,61	37,27	45,38
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	40,56	37,68	34,70	42,70
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	40,15	37,32	34,21	42,25
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,92	35,05	32,07	40,07
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,75	33,89	30,94	38,92
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	35,49	32,65	29,68	37,66
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	33,91	31,12	28,09	36,08
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	39,66	36,85	33,85	41,84
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	39,74	36,85	33,87	41,87
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,03	36,17	33,12	41,15
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	36,68	33,77	30,89	38,85
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	35,02	32,10	29,24	37,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W | Scherm 5,0 meter
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	33,77	30,87	27,99	35,95
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,21	29,36	26,44	34,40
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	37,46	34,55	31,72	39,66
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	38,77	35,87	32,91	40,91
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,57	36,74	33,58	41,65
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,50	34,65	31,54	39,59
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	35,74	32,88	29,87	37,88
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	33,87	31,06	28,08	36,06
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,01	29,23	26,23	34,21
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	33,33	30,36	27,62	35,53
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	39,02	36,11	33,25	41,20
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,38	36,51	33,42	41,47
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,52	34,65	31,56	39,61
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	35,87	32,99	29,98	37,99
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	34,04	31,20	28,23	36,21
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,21	29,40	26,42	34,40
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	34,10	31,16	28,39	36,31
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	43,54	40,98	37,67	45,73
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	42,36	39,81	36,51	44,56
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	41,20	38,62	35,34	43,39
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	40,60	38,04	34,74	42,79
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	40,11	37,57	34,25	42,31
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	39,28	36,78	33,39	41,47
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	45,07	42,47	39,17	47,24
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	40,63	37,97	34,79	42,82
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	38,63	35,97	32,82	40,83
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,52	34,86	31,71	39,72
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,91	34,26	31,09	39,11
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	36,43	33,80	30,60	38,63
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	35,74	33,16	29,89	37,94
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,59	40,89	37,74	45,76
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,32	39,77	36,44	44,50
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	41,70	39,15	35,84	43,90
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	40,97	38,38	35,10	43,15
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	40,55	37,98	34,69	42,74
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	40,23	37,67	34,35	42,41
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	39,47	36,92	33,57	41,64
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	42,31	39,78	36,44	44,50
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,90	40,36	37,03	45,09
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	42,32	39,78	36,46	44,52
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	41,61	39,04	35,74	43,80
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	41,20	38,64	35,34	43,39
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	40,87	38,33	35,00	43,06
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	40,20	37,69	34,31	42,39
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,20	40,66	37,31	45,38
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,88	40,31	36,97	45,05
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	42,14	39,58	36,25	44,32
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	41,40	38,81	35,51	43,57
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	40,95	38,37	35,06	43,12
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	40,61	38,05	34,72	42,79
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	40,03	37,49	34,12	42,20
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,39	40,82	37,45	45,54
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	35,82	33,01	29,97	37,98
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	37,54	34,74	31,68	39,69
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	38,94	36,18	33,04	41,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W | Scherm 5,0 meter
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	40,30	37,54	34,31	42,39
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	35,90	33,05	30,03	38,04
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	37,67	34,85	31,80	39,81
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	39,03	36,22	33,11	41,15
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	41,34	38,55	35,25	43,37
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	33,36	30,52	27,55	35,53
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	35,04	32,19	29,22	37,20
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,43	33,58	30,59	38,58
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	38,48	35,62	32,50	40,56
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	33,28	30,45	27,49	35,46
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	35,03	32,19	29,22	37,20
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,54	33,68	30,70	38,69
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	38,58	35,72	32,61	40,66
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	34,67	31,98	28,83	36,85
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	36,22	33,52	30,38	38,40
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	37,37	34,65	31,54	39,55
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	38,54	35,79	32,69	40,71
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	36,00	33,26	30,17	38,18
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	37,48	34,72	31,64	39,65
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	38,94	36,24	33,07	41,10
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	39,79	37,10	33,90	41,94
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	31,71	29,08	25,94	33,94
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	33,02	30,35	27,27	35,25
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	34,13	31,43	28,38	36,36
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	35,25	32,53	29,49	37,47
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	33,12	30,42	27,33	35,33
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	34,41	31,67	28,64	36,62
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	35,63	32,87	29,87	37,84
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	37,23	34,46	31,45	39,43
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	59,61	57,04	53,62	61,73
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	58,37	55,74	52,35	60,47
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	55,76	53,10	49,62	57,79
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	52,54	49,85	46,46	54,60
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	50,58	47,86	44,48	52,62
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	47,96	45,21	41,78	49,96
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	61,44	59,10	55,43	63,60
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	61,44	59,10	55,43	63,60
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	61,45	59,11	55,44	63,61
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	61,41	59,07	55,40	63,57
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	60,96	58,57	54,96	63,11
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	60,43	57,95	54,44	62,57
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	61,03	58,63	55,00	63,16
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	61,10	58,70	55,08	63,24
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	61,13	58,74	55,11	63,27
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	61,26	58,88	55,24	63,40
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	61,37	58,99	55,35	63,51
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	61,40	59,04	55,38	63,55
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	60,44	58,04	54,42	62,58
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	60,57	58,17	54,54	62,70
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	60,70	58,30	54,67	62,83
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	60,86	58,46	54,83	62,99
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	60,93	58,54	54,90	63,07
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	41,60	38,82	35,56	43,66
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	39,79	37,05	33,89	41,93
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	42,08	39,32	36,29	44,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W | Scherm 5,0 meter
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	41,24	38,48	35,35	43,38
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	39,53	36,78	33,68	41,70
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	37,94	35,22	32,10	40,12
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	43,99	41,21	37,83	45,99
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	44,47	41,78	38,34	46,50
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	45,73	43,01	39,61	47,76
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	44,85	42,12	38,71	46,87
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	43,84	41,11	37,66	45,84
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	42,73	39,98	36,56	44,73
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	45,17	42,36	39,08	47,20
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	44,53	41,71	38,42	46,55
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	44,34	41,53	38,22	46,36
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	44,25	41,45	38,12	46,26
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	44,18	41,39	38,04	46,19
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	44,11	41,32	37,96	46,11
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	46,96	44,16	40,92	49,02
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	46,87	44,07	40,81	48,92
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	46,75	43,96	40,68	48,79
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	46,51	43,70	40,44	48,55
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	45,77	42,95	39,69	47,80
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	66,60	64,42	60,61	68,80
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	65,59	63,27	59,62	67,77
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	63,33	60,81	57,37	65,48
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	56,50	54,03	50,52	58,65
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	51,86	49,46	45,86	54,01
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	47,61	45,14	41,55	49,72
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	66,26	64,04	60,27	68,45
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	66,37	64,15	60,39	68,56
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	66,45	64,24	60,46	68,64
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	66,53	64,33	60,54	68,72
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	66,58	64,39	60,59	68,77
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	66,63	64,45	60,64	68,83
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	65,54	63,28	59,56	67,73
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	65,66	63,40	59,66	67,84
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	65,78	63,53	59,79	67,96
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	65,91	63,66	59,91	68,09
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	66,01	63,77	60,02	68,20
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	66,13	63,89	60,13	68,31
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	65,02	62,73	59,04	67,20
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	65,12	62,84	59,14	67,30
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	65,21	62,93	59,22	67,39
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	65,32	63,05	59,33	67,50
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	65,43	63,16	59,44	67,61
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	60,06	57,49	54,13	62,22
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	59,23	56,62	53,28	61,37
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	56,69	54,00	50,69	58,79
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	52,30	49,72	46,34	54,44
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	61,89	59,59	55,92	64,07
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	61,84	59,52	55,88	64,03
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	61,63	59,27	55,68	63,81
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	61,33	58,91	55,40	63,51
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	60,91	58,40	55,00	63,09
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	60,57	58,02	54,67	62,74
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	61,74	59,46	55,77	63,93
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	61,77	59,49	55,80	63,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W | Scherm 5,0 meter
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	61,80	59,52	55,83	63,99
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	61,84	59,56	55,87	64,03
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	61,87	59,59	55,90	64,06
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	61,89	59,60	55,93	64,08
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	61,48	59,20	55,51	63,67
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	61,55	59,27	55,57	63,73
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	61,61	59,33	55,64	63,80
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	61,66	59,39	55,69	63,85
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	61,71	59,43	55,73	63,89
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	49,11	46,32	42,96	51,11
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	44,28	41,46	38,22	46,32
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	43,98	41,12	37,90	46,01
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	42,71	39,82	36,65	44,74
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	41,92	39,00	35,89	43,96
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	41,12	38,19	35,07	43,15
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	53,79	50,97	47,66	55,80
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	53,24	50,45	47,09	55,24
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	52,89	50,12	46,75	54,90
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	52,31	49,57	46,21	54,35
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	51,98	49,26	45,89	54,03
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	51,18	48,45	45,08	53,22
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	55,00	52,24	48,93	57,05
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	54,92	52,16	48,85	56,97
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	54,83	52,06	48,75	56,87
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	54,71	51,94	48,62	56,75
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	54,42	51,64	48,31	56,45
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	54,15	51,34	48,03	56,17
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	60,44	58,04	54,42	62,58
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	60,57	58,17	54,54	62,70
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	60,70	58,30	54,67	62,83
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	60,86	58,46	54,83	62,99
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	60,93	58,54	54,90	63,07
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	37,38	34,55	31,50	39,52
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	35,56	32,78	29,67	37,70
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	43,18	40,32	36,97	45,14
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	42,38	39,50	36,16	44,33
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	42,41	39,55	36,23	44,39
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	41,88	39,02	35,65	43,83
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	19,01	15,97	12,84	20,96
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	24,22	21,09	18,50	26,39
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	26,35	23,50	20,24	28,36
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	26,79	23,89	20,75	28,83
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	32,52	29,41	26,84	34,72
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	36,71	33,86	30,84	38,85
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	19,66	16,63	13,45	21,59
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	19,55	16,53	13,34	21,48
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	19,65	16,61	13,47	21,60
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	19,52	16,49	13,34	21,47
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	19,36	16,33	13,19	21,31
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	19,19	16,15	13,02	21,14
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	46,96	44,16	40,92	49,02
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	46,87	44,07	40,81	48,92
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	46,75	43,96	40,68	48,79
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	46,51	43,70	40,44	48,55
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	45,77	42,95	39,69	47,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W | Scherm 5,0 meter
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	50,85	48,14	44,68	52,86
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	48,17	45,50	42,11	50,24
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	46,35	43,69	40,31	48,43
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	43,90	41,22	37,96	46,03
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	41,97	39,30	36,07	44,12
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	39,92	37,24	34,06	42,09
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	55,87	53,18	49,82	57,94
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	55,47	52,77	49,41	57,54
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	54,98	52,29	48,89	57,03
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	54,38	51,67	48,29	56,43
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	53,72	51,01	47,63	55,77
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	52,63	49,91	46,50	54,66
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	56,86	54,22	50,84	58,96
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	56,74	54,10	50,73	58,84
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	56,65	54,00	50,63	58,74
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	56,52	53,86	50,49	58,61
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	56,38	53,72	50,35	58,47
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	56,17	53,51	50,12	58,25
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	65,02	62,73	59,04	67,20
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	65,12	62,84	59,14	67,30
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	65,21	62,93	59,22	67,39
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	65,32	63,05	59,33	67,50
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	65,43	63,16	59,44	67,61
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	49,76	47,14	43,69	51,83
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	48,77	46,19	42,70	50,85
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	47,36	44,80	41,32	49,46
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	44,84	42,25	38,90	46,99
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	41,64	39,00	35,78	43,82
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	39,49	36,84	33,66	41,68
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	53,89	51,34	47,94	56,04
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	53,51	50,94	47,54	55,64
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	52,90	50,32	46,90	55,02
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	52,33	49,70	46,32	54,43
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	51,68	49,02	45,66	53,77
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	50,76	48,12	44,72	52,85
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	54,58	52,05	48,64	56,74
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	54,56	52,05	48,62	56,72
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	54,48	51,96	48,53	56,63
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	54,43	51,91	48,48	56,58
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	54,35	51,83	48,39	56,50
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	54,18	51,66	48,23	56,33
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	61,48	59,20	55,51	63,67
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	61,55	59,27	55,57	63,73
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	61,61	59,33	55,64	63,80
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	61,66	59,39	55,69	63,85
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	61,71	59,43	55,73	63,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W | Scherm 5,0 meter verlengd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	43,60	40,93	37,53	45,67
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	42,77	40,12	36,72	44,85
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	41,75	39,09	35,71	43,83
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	40,15	37,41	34,21	42,27
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	38,54	35,76	32,67	40,69
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	36,93	34,17	31,03	39,07
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	44,23	41,54	38,13	46,28
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	43,10	40,44	37,05	45,18
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	42,32	39,67	36,27	44,40
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	41,22	38,55	35,20	43,31
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	39,97	37,23	34,02	42,09
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	38,55	35,75	32,65	40,68
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	37,06	34,29	31,13	39,18
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	43,26	40,58	37,23	45,34
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	42,43	39,73	36,41	44,52
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	41,69	39,00	35,67	43,78
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	40,95	38,23	34,96	43,05
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	39,72	36,98	33,77	41,84
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	38,34	35,56	32,42	40,46
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	36,86	34,11	30,91	38,97
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	42,06	39,31	36,08	44,16
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	37,73	34,89	31,75	39,81
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	38,25	35,49	32,30	40,36
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	37,19	34,41	31,22	39,29
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	35,75	32,97	29,81	37,86
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	34,25	31,52	28,33	36,38
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	32,57	29,86	26,63	34,70
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	32,09	28,83	26,55	34,34
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	49,30	46,65	43,21	51,36
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	47,74	45,13	41,71	49,84
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	45,76	43,14	39,80	47,89
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	44,11	41,45	38,22	46,27
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	42,16	39,46	36,32	44,34
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	40,29	37,62	34,48	42,49
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	50,41	47,71	44,36	52,48
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	42,80	40,11	36,84	44,92
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	41,05	38,35	35,15	43,20
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	39,48	36,76	33,62	41,65
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	38,20	35,48	32,36	40,38
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	36,91	34,20	31,08	39,09
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	35,23	32,55	29,42	37,43
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	44,45	41,76	38,47	46,56
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	43,80	41,15	37,83	45,92
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	41,80	39,17	35,92	43,97
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	40,22	37,58	34,36	42,40
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	38,65	35,95	32,80	40,82
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	37,55	34,86	31,72	39,74
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	36,20	33,54	30,36	38,39
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,54	42,86	39,59	47,67
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	46,40	43,76	40,40	48,51
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	44,96	42,33	38,98	47,08
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	43,07	40,43	37,17	45,23
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	41,44	38,76	35,56	43,60
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	39,90	37,21	34,06	42,08
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	38,13	35,46	32,31	40,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W | Scherm 5,0 meter verlengd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	47,58	44,89	41,60	49,69
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	46,51	43,85	40,36	48,54
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	44,95	42,33	38,87	47,02
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	43,06	40,46	37,08	45,18
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	41,45	38,83	35,52	43,60
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	38,82	36,11	32,96	40,99
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	36,57	33,88	30,73	38,75
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	47,55	44,84	41,43	49,58
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	39,21	36,52	33,32	41,36
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	37,17	34,49	31,27	39,32
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,93	33,27	30,01	38,07
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	34,78	32,13	28,87	36,93
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	33,81	31,18	27,93	35,98
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	33,02	30,43	27,13	35,19
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	42,59	39,87	36,71	44,75
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	44,24	41,58	38,19	46,32
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	43,26	40,62	37,24	45,36
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	41,99	39,35	36,03	44,12
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	40,85	38,21	34,92	42,99
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	38,62	35,92	32,76	40,79
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	36,67	33,98	30,82	38,85
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	44,88	42,22	38,86	46,97
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	38,06	35,36	32,18	40,22
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	36,43	33,79	30,50	38,57
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	34,10	31,44	28,24	36,28
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	32,40	29,71	26,58	34,59
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	31,23	28,58	25,41	33,43
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,11	27,50	24,28	32,31
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	39,84	37,11	33,97	42,00
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	38,69	35,96	32,72	40,80
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	36,92	34,19	30,93	39,02
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	33,87	31,15	28,02	36,04
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	32,39	29,68	26,56	34,57
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	31,52	28,84	25,68	33,70
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,53	27,91	24,68	32,72
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	39,56	36,80	33,70	41,72
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	36,83	34,10	31,04	39,03
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,06	32,37	29,26	37,26
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	33,56	30,86	27,77	35,77
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	32,50	29,80	26,71	34,71
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	31,71	29,04	25,91	33,92
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,70	28,08	24,87	32,90
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	38,42	35,66	32,60	40,60
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	41,93	39,21	36,03	44,07
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	39,71	37,00	33,83	41,87
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	38,32	35,62	32,44	40,48
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	37,14	34,45	31,29	39,32
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	36,08	33,42	30,25	38,27
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	35,22	32,60	29,37	37,41
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	45,06	42,31	39,17	47,20
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	50,25	47,59	44,20	52,33
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	48,84	46,23	42,84	50,95
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	47,19	44,56	41,25	49,33
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	45,64	42,99	39,73	47,79
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	44,13	41,47	38,25	46,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W | Scherm 5,0 meter verlengd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	41,77	39,08	35,92	43,95
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	51,18	48,48	45,13	53,25
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	49,94	47,29	43,89	52,02
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	48,50	45,88	42,50	50,61
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	46,69	44,07	40,76	48,84
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	44,99	42,34	39,09	47,15
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	42,93	40,23	37,08	45,10
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	40,95	38,25	35,11	43,13
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	50,99	48,29	44,96	53,07
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	45,47	42,85	39,51	47,60
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	44,36	41,78	38,43	46,51
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	42,68	40,07	36,76	44,83
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	41,26	38,61	35,37	43,42
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	40,09	37,41	34,23	42,26
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,55	35,86	32,70	40,73
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	46,50	43,88	40,48	48,60
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	46,50	43,88	40,51	48,62
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	45,24	42,66	39,30	47,39
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	43,47	40,86	37,54	45,62
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	41,84	39,19	35,96	44,01
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	40,46	37,77	34,61	42,64
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	39,03	36,32	33,19	41,21
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	47,49	44,84	41,45	49,57
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	47,63	44,98	41,64	49,74
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	46,30	43,71	40,36	48,45
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	44,56	41,96	38,64	46,72
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	42,85	40,20	36,97	45,02
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	41,21	38,52	35,37	43,39
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	39,60	36,91	33,77	41,79
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	48,20	45,51	42,19	50,29
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	33,43	30,71	27,58	35,60
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	34,43	31,63	28,59	36,59
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	35,14	32,31	29,32	37,31
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	35,87	33,02	30,05	38,03
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	37,43	34,59	31,59	39,59
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	39,00	36,20	33,17	41,17
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	41,37	38,59	35,56	43,55
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	43,13	40,42	37,12	45,22
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	42,03	39,31	36,06	44,14
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	40,53	37,82	34,65	42,69
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	39,37	36,67	33,50	41,53
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	38,02	35,28	32,17	40,19
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	36,15	33,41	30,31	38,32
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,25	40,57	37,24	45,34
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	40,56	37,67	34,69	42,69
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	40,14	37,31	34,20	42,24
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,91	35,05	32,07	40,06
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,75	33,88	30,93	38,91
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	35,49	32,65	29,68	37,66
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	33,91	31,12	28,09	36,08
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	39,65	36,84	33,84	41,83
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	39,74	36,83	33,86	41,86
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,03	36,17	33,12	41,15
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	36,68	33,77	30,89	38,85
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	35,02	32,09	29,24	37,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W | Scherm 5,0 meter verlengd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	33,77	30,87	27,99	35,95
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,21	29,36	26,44	34,40
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	37,46	34,54	31,71	39,65
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	38,76	35,87	32,91	40,90
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,57	36,73	33,57	41,64
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,49	34,64	31,53	39,58
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	35,73	32,87	29,86	37,87
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	33,87	31,06	28,08	36,06
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,01	29,22	26,23	34,21
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	33,33	30,36	27,61	35,53
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	38,91	35,99	33,14	41,09
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,36	36,49	33,40	41,45
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,51	34,64	31,55	39,60
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	35,87	32,99	29,98	37,99
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	34,04	31,20	28,23	36,21
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,21	29,40	26,42	34,40
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	33,77	30,81	28,05	35,97
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,79	40,16	36,92	44,97
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	41,34	38,70	35,50	43,53
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	39,78	37,08	33,94	41,96
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	38,90	36,19	33,07	41,08
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	38,12	35,41	32,28	40,30
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	37,04	34,37	31,20	39,22
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	44,54	41,88	38,65	46,70
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	40,22	37,55	34,38	42,40
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	37,99	35,31	32,15	40,17
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	36,61	33,93	30,77	38,79
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	35,78	33,12	29,95	37,97
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	35,04	32,39	29,20	37,23
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	34,17	31,57	28,32	36,36
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,35	40,63	37,50	45,52
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	40,48	37,88	34,62	42,67
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,59	36,98	33,76	41,79
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,42	35,73	32,59	40,61
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	37,66	34,98	31,85	39,86
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	36,94	34,27	31,12	39,14
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	35,65	33,01	29,82	37,85
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	40,51	37,92	34,64	42,69
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,03	38,40	35,16	43,21
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	40,17	37,53	34,33	42,36
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,98	36,27	33,15	41,16
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	38,20	35,50	32,38	40,39
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	37,46	34,75	31,64	39,65
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	36,22	33,55	30,39	38,41
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	41,50	38,89	35,61	43,67
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,10	38,45	35,20	43,26
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	40,04	37,37	34,17	42,21
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,86	36,14	33,00	41,03
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	38,06	35,33	32,21	40,23
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	37,32	34,60	31,48	39,50
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	36,16	33,46	30,31	38,33
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	41,90	39,26	35,95	44,03
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	35,82	33,01	29,97	37,98
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	37,54	34,74	31,68	39,69
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	38,94	36,18	33,04	41,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W | Scherm 5,0 meter verlengd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	40,29	37,54	34,31	42,39
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	35,90	33,05	30,03	38,04
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	37,67	34,85	31,80	39,81
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	39,03	36,22	33,11	41,15
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	41,34	38,55	35,25	43,37
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	33,36	30,52	27,55	35,53
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	35,04	32,19	29,22	37,20
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,42	33,56	30,58	38,57
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	38,47	35,61	32,50	40,55
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	33,28	30,45	27,49	35,46
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	35,03	32,19	29,22	37,20
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,54	33,67	30,69	38,69
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	38,57	35,71	32,60	40,65
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	34,67	31,98	28,83	36,85
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	36,22	33,52	30,38	38,40
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	37,37	34,65	31,54	39,55
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	38,54	35,79	32,69	40,71
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	36,00	33,26	30,17	38,18
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	37,48	34,72	31,64	39,65
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	38,94	36,23	33,07	41,10
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	39,78	37,09	33,89	41,93
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	31,71	29,08	25,94	33,94
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	33,02	30,35	27,26	35,25
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	34,12	31,42	28,37	36,35
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	35,24	32,52	29,47	37,45
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	33,12	30,42	27,33	35,33
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	34,41	31,67	28,64	36,62
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	35,63	32,87	29,87	37,84
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	37,22	34,45	31,45	39,42
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	59,61	57,04	53,62	61,73
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	58,37	55,74	52,35	60,47
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	55,76	53,10	49,62	57,79
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	52,54	49,85	46,46	54,60
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	50,58	47,86	44,48	52,62
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	47,96	45,21	41,78	49,96
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	61,44	59,10	55,43	63,60
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	61,44	59,10	55,43	63,60
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	61,45	59,11	55,44	63,61
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	61,41	59,07	55,40	63,57
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	60,96	58,57	54,96	63,11
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	60,43	57,95	54,44	62,57
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	61,03	58,63	55,00	63,16
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	61,10	58,70	55,08	63,24
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	61,13	58,74	55,11	63,27
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	61,26	58,88	55,24	63,40
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	61,37	58,99	55,35	63,51
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	61,40	59,04	55,38	63,55
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	60,44	58,04	54,42	62,58
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	60,57	58,17	54,54	62,70
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	60,70	58,30	54,67	62,83
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	60,86	58,46	54,83	62,99
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	60,93	58,54	54,90	63,07
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	40,62	37,73	34,54	42,64
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	38,35	35,46	32,45	40,47
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	41,49	38,66	35,72	43,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W | Scherm 5,0 meter verlengd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	41,11	38,35	35,23	43,26
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	39,51	36,75	33,66	41,67
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	37,94	35,22	32,10	40,12
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	43,99	41,21	37,83	45,99
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	44,07	41,31	37,93	46,08
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	45,32	42,57	39,18	47,34
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	44,40	41,63	38,23	46,40
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	43,26	40,48	37,03	45,22
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	41,99	39,16	35,76	43,95
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	45,17	42,36	39,08	47,20
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	44,53	41,71	38,42	46,55
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	44,34	41,53	38,22	46,36
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	44,25	41,45	38,12	46,26
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	44,18	41,39	38,04	46,19
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	44,11	41,32	37,96	46,11
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	46,96	44,16	40,92	49,02
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	46,87	44,07	40,81	48,92
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	46,75	43,96	40,68	48,79
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	46,51	43,70	40,44	48,55
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	45,77	42,95	39,69	47,80
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	66,60	64,41	60,60	68,79
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	65,58	63,27	59,62	67,77
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	63,32	60,79	57,35	65,46
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	56,41	53,92	50,44	58,56
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	51,72	49,30	45,73	53,87
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	47,61	45,14	41,55	49,72
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	66,26	64,03	60,27	68,45
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	66,37	64,15	60,39	68,56
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	66,45	64,24	60,46	68,64
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	66,53	64,33	60,54	68,72
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	66,58	64,39	60,59	68,77
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	66,63	64,44	60,63	68,82
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	65,54	63,28	59,56	67,73
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	65,66	63,40	59,66	67,84
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	65,78	63,53	59,79	67,96
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	65,91	63,66	59,91	68,09
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	66,01	63,77	60,02	68,20
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	66,13	63,89	60,13	68,31
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	65,02	62,73	59,04	67,20
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	65,12	62,84	59,14	67,30
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	65,21	62,93	59,22	67,39
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	65,32	63,05	59,33	67,50
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	65,43	63,16	59,44	67,61
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	60,04	57,48	54,12	62,20
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	59,21	56,60	53,27	61,35
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	56,66	53,98	50,66	58,76
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	52,27	49,68	46,30	54,40
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	61,87	59,57	55,90	64,05
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	61,81	59,49	55,85	64,00
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	61,60	59,24	55,65	63,78
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	61,31	58,89	55,38	63,49
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	60,90	58,38	54,99	63,07
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	60,56	58,01	54,66	62,73
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	61,74	59,46	55,76	63,92
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	61,76	59,48	55,79	63,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W | Scherm 5,0 meter verlengd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	61,80	59,51	55,83	63,99
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	61,83	59,55	55,86	64,02
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	61,86	59,57	55,89	64,05
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	61,87	59,59	55,91	64,06
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	61,48	59,20	55,51	63,67
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	61,55	59,27	55,57	63,73
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	61,61	59,33	55,64	63,80
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	61,66	59,39	55,69	63,85
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	61,71	59,43	55,73	63,89
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	49,11	46,32	42,96	51,11
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	44,28	41,46	38,22	46,32
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	43,98	41,12	37,90	46,01
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	42,71	39,82	36,65	44,74
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	41,92	39,00	35,88	43,96
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	41,12	38,19	35,07	43,15
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	53,79	50,97	47,66	55,80
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	53,24	50,45	47,09	55,24
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	52,89	50,12	46,75	54,90
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	52,31	49,57	46,21	54,35
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	51,98	49,26	45,89	54,03
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	51,18	48,45	45,08	53,22
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	55,00	52,24	48,93	57,05
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	54,92	52,16	48,85	56,97
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	54,83	52,06	48,75	56,87
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	54,71	51,94	48,62	56,75
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	54,42	51,64	48,31	56,45
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	54,15	51,34	48,03	56,17
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	60,44	58,04	54,42	62,58
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	60,57	58,17	54,54	62,70
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	60,70	58,30	54,67	62,83
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	60,86	58,46	54,83	62,99
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	60,93	58,54	54,90	63,07
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	37,37	34,54	31,49	39,51
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	35,55	32,77	29,66	37,69
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	43,18	40,32	36,97	45,14
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	42,38	39,50	36,15	44,33
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	42,41	39,55	36,23	44,39
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	41,88	39,02	35,65	43,83
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	19,01	15,97	12,84	20,96
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	24,22	21,09	18,50	26,39
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	26,35	23,50	20,24	28,36
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	26,79	23,89	20,75	28,83
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	32,52	29,41	26,84	34,72
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	36,71	33,86	30,84	38,85
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	19,66	16,63	13,45	21,59
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	19,55	16,53	13,34	21,48
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	19,65	16,61	13,47	21,60
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	19,52	16,49	13,34	21,47
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	19,36	16,33	13,19	21,31
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	19,19	16,15	13,02	21,14
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	46,96	44,16	40,92	49,02
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	46,87	44,07	40,81	48,92
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	46,75	43,96	40,68	48,79
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	46,51	43,70	40,44	48,55
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	45,77	42,95	39,69	47,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W | Scherm 5,0 meter verlengd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A10
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	50,85	48,14	44,68	52,86
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	48,17	45,50	42,11	50,24
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	46,35	43,69	40,31	48,43
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	43,90	41,22	37,96	46,03
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	41,97	39,30	36,07	44,12
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	39,92	37,24	34,06	42,09
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	55,75	53,03	49,70	57,82
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	55,39	52,67	49,33	57,45
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	54,93	52,22	48,83	56,97
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	54,34	51,63	48,25	56,39
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	53,71	50,99	47,61	55,75
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	52,62	49,91	46,50	54,65
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	56,70	54,03	50,69	58,80
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	56,59	53,91	50,58	58,68
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	56,48	53,80	50,47	58,57
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	56,35	53,66	50,33	58,44
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	56,22	53,52	50,19	58,30
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	56,01	53,32	49,97	58,09
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	65,02	62,73	59,04	67,20
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	65,12	62,84	59,14	67,30
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	65,21	62,93	59,22	67,39
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	65,32	63,05	59,33	67,50
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	65,43	63,16	59,44	67,61
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	49,76	47,13	43,69	51,83
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	48,77	46,19	42,70	50,85
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	47,36	44,80	41,32	49,46
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	44,84	42,25	38,90	46,99
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	41,64	39,00	35,78	43,82
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	39,49	36,84	33,66	41,68
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	53,70	51,12	47,74	55,84
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	53,40	50,82	47,43	55,53
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	52,83	50,24	46,83	54,95
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	52,30	49,67	46,29	54,40
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	51,67	49,01	45,65	53,76
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	50,75	48,11	44,72	52,84
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	54,29	51,71	48,38	56,45
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	54,27	51,70	48,34	56,43
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	54,19	51,61	48,25	56,34
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	54,14	51,57	48,20	56,29
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	54,08	51,51	48,14	56,23
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	53,94	51,37	47,98	56,08
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	61,48	59,20	55,51	63,67
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	61,55	59,27	55,57	63,73
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	61,61	59,33	55,64	63,80
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	61,66	59,39	55,69	63,85
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	61,71	59,43	55,73	63,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Herontwikkeling Mercatorpark in Amsterdam | Fase 2 | Oostelijke + westelijke bebouwing | Effect geluidscherm langs A10

1286955

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting wegverkeer L _{den}			Afname geluidbelasting	Afname geluidbelasting
			[dB]			A10	A10
			A10	A10 met scherm	A10 met verlengd scherm	met scherm	met verlengd scherm
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	40	39	39	-1	-1
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	41	41	41	-1	-1
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	44	42	42	-2	-2
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	47	44	44	-3	-3
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	48	45	45	-3	-3
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	49	46	46	-3	-3
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	49	46	46	-3	-3
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	41	39	39	-2	-2
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	43	41	41	-2	-2
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	45	42	42	-3	-3
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	48	43	43	-4	-4
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	48	44	44	-4	-4
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	49	45	45	-4	-4
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	49	45	45	-3	-3
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	42	39	39	-3	-3
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	43	40	40	-3	-3
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	45	42	42	-3	-3
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	47	43	43	-4	-4
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	48	44	44	-4	-4
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	48	45	45	-4	-4
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	47	44	44	-3	-3
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	40	35	35	-5	-5
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	41	36	36	-4	-4
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	42	38	38	-4	-4
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	43	39	39	-3	-3
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	44	40	40	-4	-4
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	42	40	40	-3	-3
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	34	34	34	0	0
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	43	42	42	-1	-1
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	48	44	44	-3	-3
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	50	46	46	-3	-3
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	53	48	48	-5	-5
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	53	50	50	-3	-3
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	56	51	51	-4	-4
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	56	52	52	-4	-4
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	44	41	37	-3	-7
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	45	42	39	-3	-6
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	46	43	40	-3	-6
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	49	44	42	-5	-7
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	50	45	43	-5	-6
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	50	46	45	-4	-5
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	51	47	47	-3	-4
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	45	39	38	-5	-6
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	47	42	40	-5	-7
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	48	43	41	-4	-7
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	48	45	42	-4	-6
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	49	46	44	-3	-5
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	50	47	46	-3	-4
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	51	49	48	-2	-3
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	45	41	40	-5	-5
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	48	44	42	-4	-6
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	49	46	44	-3	-5
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	51	47	45	-5	-6
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	52	48	47	-4	-5
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	53	49	49	-4	-5
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	53	50	50	-2	-3
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	39	39	39	-1	-1
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	43	41	41	-2	-2
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	46	44	44	-3	-3
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	51	45	45	-6	-6
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	52	47	47	-5	-5
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	53	49	49	-5	-5
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	53	50	50	-3	-3
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	35	35	35	0	0
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	36	36	36	0	0
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	38	37	37	-1	-1
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	39	38	38	-1	-1
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	40	39	39	-1	-1
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	42	41	41	-1	-1
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	46	45	45	-1	-1
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	41	40	39	-1	-2
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	44	43	41	-1	-3
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	46	44	43	-2	-3
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	49	45	44	-4	-5
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	51	46	45	-4	-5
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	51	47	46	-4	-5
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	51	48	47	-4	-4
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	33	32	32	0	0
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	34	33	33	0	0
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	36	35	35	-1	-1
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	39	36	36	-3	-3
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	42	39	39	-3	-3
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	43	40	40	-2	-3
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	44	42	42	-2	-2
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	33	33	33	0	0
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	34	34	34	-1	-1
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	36	35	35	-1	-1
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	39	36	36	-3	-3
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	41	39	39	-2	-2
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	43	41	41	-2	-2
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	44	42	42	-2	-2
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	33	33	33	0	0
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	34	34	34	0	0

O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	35	35	35	0	0
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	36	36	36	0	0
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	37	37	37	0	0
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	39	39	39	0	0
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	41	41	41	0	0
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	37	37	37	0	0
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	38	38	38	0	0
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	40	39	39	-1	-1
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	42	40	40	-1	-1
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	43	42	42	-1	-1
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	45	44	44	-1	-1
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	48	47	47	-1	-1
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	53	46	44	-7	-9
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	53	47	46	-6	-7
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	49	48	-4	-5
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	56	50	49	-6	-7
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	57	51	51	-6	-6
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	58	53	52	-5	-5
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	58	53	53	-5	-5
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	51	45	43	-6	-8
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	53	47	45	-6	-7
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	48	47	-5	-6
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	56	50	49	-6	-7
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	56	51	51	-5	-6
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	57	52	52	-5	-5
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	57	53	53	-4	-4
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	51	44	41	-7	-11
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	52	45	42	-7	-10
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	46	43	-7	-9
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	53	47	45	-6	-8
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	53	48	47	-5	-6
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	53	49	48	-4	-6
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	53	50	49	-4	-5
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	52	44	41	-8	-11
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	53	45	43	-8	-10
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	46	44	-7	-9
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	53	47	46	-6	-7
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	53	49	47	-5	-6
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	53	50	49	-3	-4
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	53	50	50	-3	-3
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	53	45	42	-8	-11
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	53	46	43	-8	-10
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	47	45	-6	-8
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	53	48	47	-5	-6
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	53	50	48	-4	-5
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	56	51	50	-5	-6
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	56	51	50	-4	-5
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	39	38	38	-1	-1
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	41	40	40	-1	-1
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	43	42	42	-2	-2
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	47	43	43	-5	-5
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	49	44	44	-5	-5
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	49	45	45	-4	-4
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	49	45	45	-4	-4
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	36	36	36	0	0
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	38	38	38	0	0
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	39	39	39	0	0
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	41	40	40	-1	-1
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	44	42	42	-2	-2
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	45	43	43	-2	-2
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	42	42	42	0	0
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	34	34	34	0	0
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	36	36	36	0	0
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	37	37	37	0	0
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	39	39	39	-1	-1
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	43	41	41	-2	-2
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	44	42	42	-2	-2
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	40	40	40	0	0
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	34	34	34	0	0
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	36	36	36	0	0
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	38	38	38	0	0
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	40	40	40	-1	-1
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	44	42	42	-2	-2
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	43	41	41	-2	-2
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	36	36	36	0	0
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	35	34	34	0	0
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	37	36	36	0	0
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	39	38	38	-1	-1
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	41	40	40	-1	-1
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	44	41	41	-2	-2
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	44	41	41	-3	-3
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	37	36	36	0	-1
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	47	41	39	-5	-7
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	47	42	40	-5	-7
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	48	43	41	-5	-6
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	48	43	42	-5	-6
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	49	45	44	-4	-5
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	49	46	45	-4	-4
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	50	47	47	-3	-3
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	38	38	36	0	-2
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	39	39	37	0	-1
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	39	39	38	0	-1
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	40	40	39	0	-1
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	41	41	40	0	-1
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	43	43	42	0	0
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	46	46	46	0	-1
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	45	42	38	-4	-8
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	46	42	39	-4	-7
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	46	43	40	-3	-6
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	47	43	41	-3	-6
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	47	44	42	-3	-5
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	47	45	43	-3	-5

O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	47	45	43	-3	-5
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	46	42	38	-4	-8
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	47	43	40	-4	-7
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	47	43	40	-4	-7
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	48	44	41	-4	-6
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	48	45	42	-4	-6
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	49	45	43	-3	-5
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	48	45	44	-3	-5
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	48	42	38	-5	-9
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	48	43	40	-5	-8
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	48	43	40	-5	-8
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	49	44	41	-5	-8
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	49	44	42	-5	-7
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	50	45	43	-5	-6
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	49	46	44	-4	-5
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	36	36	36	0	0
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	37	37	37	0	0
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	37	37	37	0	0
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	38	38	38	0	0
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	40	40	40	0	0
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	41	41	41	0	0
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	44	44	44	0	0
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	40	38	38	-2	-2
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	41	40	40	-2	-2
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	43	41	41	-2	-2
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	45	42	42	-3	-3
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	39	38	38	-1	-1
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	41	40	40	-1	-1
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	44	41	41	-2	-2
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	46	43	43	-3	-3
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	37	36	36	-2	-2
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	39	37	37	-2	-2
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	40	39	39	-2	-2
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	42	41	41	-2	-2
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	37	35	35	-1	-1
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	38	37	37	-1	-1
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	40	39	39	-1	-1
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	42	41	41	-1	-1
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	37	37	37	-1	-1
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	39	38	38	-1	-1
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	41	40	40	-2	-2
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	45	41	41	-4	-4
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	41	38	38	-3	-3
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	42	40	40	-2	-2
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	44	41	41	-3	-3
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	45	42	42	-3	-3
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	34	34	34	0	0
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	36	35	35	0	0
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	37	36	36	-1	-1
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	39	37	37	-2	-2
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	35	35	35	0	0
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	37	37	37	0	0
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	38	38	38	0	0
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	40	39	39	-1	-1
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	58	50	50	-8	-8
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	61	53	53	-9	-9
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	62	53	53	-10	-10
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	63	58	58	-5	-5
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	63	60	60	-3	-3
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	63	62	62	-2	-2
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	64	63	63	-1	-1
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	64	63	63	0	0
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	64	64	64	0	0
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	64	64	64	0	0
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	64	64	64	0	0
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	64	64	64	0	0
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	64	64	64	0	0
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	64	64	64	0	0
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	63	63	63	0	0
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	63	63	63	0	0
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	63	63	63	0	0
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	63	63	63	0	0
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	63	63	63	0	0
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	63	63	63	0	0
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	63	63	63	0	0
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	63	63	63	0	0
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	63	63	63	0	0
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	43	40	40	-3	-3
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	48	42	42	-6	-6
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	51	43	43	-7	-7
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	52	44	44	-8	-8
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	46	42	40	-4	-5
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	47	44	43	-3	-4
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	47	45	44	-3	-3
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	48	46	45	-2	-3
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	49	47	46	-2	-2
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	49	48	47	-2	-2
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	48	47	46	-2	-2
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	46	46	46	0	0
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	46	46	46	0	0
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	46	46	46	0	0
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	46	46	46	0	0
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	46	46	46	0	0
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	47	47	47	0	0
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	47	47	47	0	0
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	48	48	48	0	0
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	49	49	49	0	0
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	49	49	49	0	0
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	49	49	49	0	0
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	49	49	49	0	0
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	61	50	50	-11	-11
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	68	53	53	-15	-15

W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	69	59	59	-10	-10
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	69	65	65	-3	-3
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	69	68	68	-1	-1
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	69	69	69	0	0
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	69	69	69	0	0
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	69	69	69	0	0
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	69	69	69	0	0
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	69	69	69	0	0
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	69	69	69	0	0
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	68	68	68	0	0
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	68	68	68	0	0
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	68	68	68	0	0
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	68	68	68	0	0
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	68	68	68	0	0
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	68	68	68	0	0
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	68	68	68	0	0
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	68	68	68	0	0
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	68	68	68	0	0
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	67	67	67	0	0
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	67	67	67	0	0
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	67	67	67	0	0
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	63	53	53	-10	-10
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	64	59	59	-6	-6
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	64	61	61	-3	-3
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	64	62	62	-2	-2
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	64	63	63	-2	-2
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	65	63	63	-1	-1
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	65	64	63	-1	-1
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	65	64	64	-1	-1
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	64	64	64	0	0
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	64	64	64	0	0
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	64	64	64	0	0
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	64	64	64	0	0
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	64	64	64	0	0
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	64	64	64	0	0
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	64	64	64	0	0
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	64	64	64	0	0
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	64	64	64	0	0
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	64	64	64	0	0
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	64	64	64	0	0
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	64	64	64	0	0
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	64	64	64	0	0
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	46	43	43	-3	-3
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	47	44	44	-3	-3
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	47	45	45	-2	-2
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	48	46	46	-2	-2
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	48	46	46	-2	-2
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	52	51	51	-1	-1
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	53	53	53	1	1
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	53	53	53	0	0
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	53	53	53	1	1
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	53	53	53	0	0
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	53	53	53	0	0
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	56	56	56	0	0
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	56	56	56	0	0
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	56	56	56	0	0
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	57	57	57	0	0
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	57	57	57	0	0
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	57	57	57	0	0
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	57	57	57	0	0
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	63	63	63	0	0
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	63	63	63	0	0
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	63	63	63	0	0
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	63	63	63	0	0
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	63	63	63	0	0
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	44	44	44	0	0
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	45	44	44	0	0
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	44	44	44	0	0
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	45	45	45	0	0
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	41	38	38	-3	-3
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	42	40	40	-2	-2
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	40	39	39	-1	-1
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	35	35	35	0	0
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	29	29	29	0	0
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	28	28	28	0	0
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	26	26	26	0	0
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	21	21	21	0	0
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	21	21	21	0	0
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	21	21	21	0	0
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	21	21	21	0	0
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	22	22	22	0	0
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	21	21	21	0	0
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	22	22	22	0	0
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	48	48	48	0	0
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	49	49	49	0	0
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	49	49	49	0	0
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	49	49	49	0	0
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	49	49	49	0	0
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	45	42	42	-3	-3
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	49	44	44	-5	-5
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	51	46	46	-5	-5
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	53	48	48	-5	-5
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	53	50	50	-3	-3
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	53	53	53	-1	-1
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	57	53	53	-4	-4
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	57	56	56	-2	-2
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	58	56	56	-1	-1
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	58	57	57	-1	-1
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	58	58	57	-1	-1
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	59	58	58	-1	-1
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	59	58	58	-1	-1
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	59	58	58	-1	-1

W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	59	59	58	-1	-1
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	59	59	59	0	-1
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	59	59	59	0	-1
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	59	59	59	0	-1
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	68	68	68	0	0
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	68	68	68	0	0
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	67	67	67	0	0
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	67	67	67	0	0
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	67	67	67	0	0
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	50	42	42	-8	-8
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	51	44	44	-8	-8
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	52	47	47	-5	-5
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	53	49	49	-4	-4
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	53	51	51	-2	-2
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	53	52	52	-2	-2
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	56	53	53	-3	-3
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	56	53	53	-4	-4
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	57	53	53	-3	-3
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	57	53	53	-4	-4
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	57	56	56	-2	-2
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	57	56	56	-1	-2
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	58	56	56	-1	-1
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	58	57	56	-1	-1
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	58	57	56	-1	-1
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	58	57	56	-1	-1
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	58	57	56	-1	-1
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	58	57	56	-1	-1
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	64	64	64	0	0
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	64	64	64	0	0
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	64	64	64	0	0
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	64	64	64	0	0
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	64	64	64	0	0

Overschrijding voorkeursgrenswaarde. Er dient een hogere waarde vastgesteld te worden.

Overschrijding maximaal te ontheffen waarde. De gevel dient als dove gevel uitgevoerd te worden.

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	47,73	39,49	41,35	49,02
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	47,23	38,99	40,84	48,52
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	46,52	38,28	40,13	47,81
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	45,48	37,22	39,09	46,76
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	44,72	36,47	38,33	46,00
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	43,97	35,74	37,59	45,26
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	48,03	39,83	41,69	49,35
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	47,30	39,03	40,92	48,59
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	46,70	38,43	40,31	47,98
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	45,82	37,54	39,42	47,10
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	44,71	36,44	38,33	46,00
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	43,31	35,08	36,93	44,60
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	42,56	34,35	36,19	43,86
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	47,87	39,65	41,54	49,19
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	47,36	39,09	40,98	48,65
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	46,51	38,24	40,12	47,79
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	45,65	37,37	39,26	46,93
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	44,63	36,37	38,26	45,93
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	43,05	34,82	36,70	44,36
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	41,98	33,77	35,64	43,30
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	47,96	39,75	41,63	49,28
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	45,39	37,09	38,98	46,66
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	44,79	36,49	38,38	46,06
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	44,11	35,81	37,69	45,37
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	43,32	35,05	36,94	44,61
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	42,69	34,47	36,34	44,00
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	41,91	33,70	35,56	43,22
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,36	37,15	39,03	46,68
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	45,02	36,87	38,58	46,28
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	44,68	36,54	38,25	45,95
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	44,19	36,05	37,76	45,46
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	43,30	35,11	36,93	44,60
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	42,52	34,32	36,17	43,83
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	41,93	33,75	35,59	43,25
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,10	36,96	38,66	46,36
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	28,44	20,06	22,06	29,72
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	27,04	18,68	20,61	28,30
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	25,65	17,29	19,23	26,91
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	24,55	16,19	18,13	25,81
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	23,66	15,33	17,24	24,92
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	22,57	14,28	16,13	23,82
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	30,17	21,75	23,77	31,44
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	30,13	21,16	23,44	31,21
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	29,27	20,26	22,52	30,31
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	28,39	19,32	21,60	29,41
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	27,44	18,36	20,64	28,45
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	24,65	16,06	18,06	25,80
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	23,14	14,65	16,59	24,32
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	31,37	22,44	24,70	32,46
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	28,27	19,79	21,82	29,51
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	27,64	18,97	21,04	28,78
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	26,56	17,90	19,95	27,70
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	25,62	16,98	19,00	26,75
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	24,58	16,05	18,01	25,75
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	23,45	14,98	16,87	24,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	29,87	21,38	23,41	31,10
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	35,62	27,12	28,90	36,71
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	34,53	26,00	27,71	35,56
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	33,67	25,15	26,82	34,68
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	32,09	23,56	25,31	33,14
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	29,52	21,10	22,99	30,72
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	27,98	19,62	21,50	29,21
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	37,05	28,61	30,43	38,19
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	33,96	25,14	27,31	35,07
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	32,37	23,41	25,64	33,42
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	31,38	22,30	24,57	32,38
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	30,38	21,26	23,54	31,37
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	27,93	19,34	21,35	29,09
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	26,78	18,34	20,25	27,97
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	36,03	27,40	29,46	37,19
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	42,28	33,95	35,82	43,52
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	41,67	33,34	35,21	42,91
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	40,54	32,26	34,15	41,82
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	39,79	31,54	33,43	41,09
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	39,26	31,03	32,91	40,57
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,29	30,09	31,95	39,61
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	42,23	33,98	35,89	43,54
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	35,85	27,07	29,03	36,86
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,20	26,30	28,26	36,14
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	34,04	25,05	27,03	34,94
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	32,26	23,29	25,26	33,17
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	28,79	20,08	22,04	29,85
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	26,64	18,07	19,99	27,76
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	35,24	26,97	28,79	36,49
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	41,46	33,21	35,09	42,76
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	40,22	31,96	33,84	41,51
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	38,99	30,75	32,64	40,30
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	38,36	30,13	32,02	39,67
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	37,90	29,69	31,56	39,22
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	37,01	28,82	30,67	38,33
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	41,70	33,49	35,37	43,02
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	35,79	27,54	29,41	37,08
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,12	26,87	28,74	36,41
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	34,57	26,33	28,20	35,87
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	34,06	25,83	27,70	35,36
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	33,64	25,42	27,28	34,94
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	32,83	24,63	26,47	34,13
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	36,64	28,41	30,27	37,94
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	34,45	25,76	27,60	35,45
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	33,49	24,79	26,56	34,45
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	32,81	24,07	25,82	33,73
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	31,66	22,93	24,66	32,58
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	28,00	19,48	21,33	29,11
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	26,39	17,96	19,80	27,55
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	35,71	27,05	28,95	36,76
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	39,43	30,94	32,95	40,65
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	38,95	30,47	32,47	40,17
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	38,46	29,97	31,98	39,68
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	37,73	29,32	31,29	38,98
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	36,93	28,66	30,56	38,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	35,99	27,76	29,62	37,29
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	39,91	31,41	33,42	41,12
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	41,72	33,24	35,25	42,95
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	41,48	33,02	35,01	42,71
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	41,08	32,62	34,62	42,31
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	40,41	32,02	33,98	41,66
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	39,57	31,32	33,21	40,87
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,76	30,56	32,41	40,07
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	42,19	33,70	35,72	43,42
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	23,93	13,49	16,49	24,53
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	23,78	13,35	16,35	24,39
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	23,79	13,74	16,36	24,41
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	22,04	12,17	14,62	22,68
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	19,77	10,32	12,42	20,46
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	18,40	9,26	11,22	19,20
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	24,02	13,58	16,59	24,63
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	23,50	12,96	16,07	24,10
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	23,27	12,74	15,84	23,87
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	23,46	13,52	16,04	24,09
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	21,11	11,49	13,70	21,76
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	20,50	11,10	13,20	21,22
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	19,13	9,93	11,93	19,92
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	23,72	13,18	16,29	24,32
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	25,89	15,42	18,50	26,52
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	25,43	14,95	18,03	26,05
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	25,71	15,55	18,30	26,34
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	24,01	13,99	16,62	24,66
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	20,79	11,25	13,44	21,48
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	19,26	9,98	12,02	20,02
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	26,79	16,35	19,42	27,43
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	28,55	20,26	22,16	29,83
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	30,29	21,98	23,92	31,58
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	31,81	23,49	25,44	33,10
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	33,68	25,38	27,32	34,98
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	35,81	27,54	29,46	37,12
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	40,95	32,73	34,61	42,27
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	42,12	33,94	35,78	43,44
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,88	34,63	36,47	44,15
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	40,81	32,51	34,36	42,06
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,80	30,53	32,42	40,09
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	37,74	29,48	31,37	39,04
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	36,95	28,71	30,59	38,25
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	35,86	27,65	29,50	37,16
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,18	34,98	36,83	44,49
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,93	34,69	36,55	44,22
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	40,24	31,93	33,75	41,46
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,05	28,75	30,65	38,33
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	34,97	26,67	28,59	36,26
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	32,38	24,06	25,98	33,66
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	29,81	21,50	23,40	31,08
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	42,99	34,80	36,65	44,31
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,80	34,55	36,42	44,09
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	38,88	30,50	32,39	40,10
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	35,56	27,21	29,16	36,83
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	33,65	25,33	27,27	34,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	32,27	23,96	25,90	33,56
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	30,83	22,56	24,47	32,13
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,22	35,01	36,88	44,54
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,46	33,24	35,09	42,76
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	38,70	30,33	32,18	39,90
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	34,85	26,51	28,38	36,08
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	31,98	23,62	25,54	33,23
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	30,07	21,71	23,63	31,32
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	28,04	19,69	21,59	29,28
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	41,13	32,92	34,79	42,45
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	40,38	32,15	33,99	41,67
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	38,40	30,00	31,88	39,60
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	35,38	27,06	28,95	36,64
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	33,45	25,13	27,05	34,73
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	32,38	24,09	26,00	33,67
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	31,12	22,86	24,75	32,42
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	40,24	32,02	33,91	41,56
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	34,33	26,08	27,96	35,63
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	33,58	25,35	27,21	34,88
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	33,03	24,80	26,66	34,33
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	32,52	24,30	26,15	33,82
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	32,25	24,05	25,89	33,55
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	31,65	23,46	25,28	32,95
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	35,13	26,84	28,74	36,41
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	34,28	26,03	27,91	35,58
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	33,53	25,29	27,16	34,83
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	32,84	24,60	26,47	34,14
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	32,27	24,04	25,90	33,57
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	31,98	23,76	25,61	33,28
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	31,46	23,27	25,10	32,77
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	35,39	27,13	28,98	36,66
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	14,58	7,71	7,79	15,74
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	14,45	7,51	7,67	15,61
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	14,29	7,31	7,52	15,45
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	14,10	7,05	7,35	15,27
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	13,75	6,66	7,02	14,93
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	12,57	5,38	5,86	13,75
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	13,88	7,30	6,97	15,00
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	14,27	7,02	7,39	15,35
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	14,14	6,84	7,27	15,22
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	14,00	6,67	7,15	15,09
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	13,82	6,46	6,97	14,91
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	13,43	6,05	6,59	14,52
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	12,77	5,23	5,92	13,85
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	13,75	6,70	6,75	14,78
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	13,82	6,64	6,85	14,86
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	13,68	6,46	6,72	14,72
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	13,51	6,25	6,57	14,56
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	13,30	6,02	6,38	14,36
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	12,92	5,61	6,00	13,98
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	12,52	4,99	5,72	13,62
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	13,58	6,55	6,54	14,60
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	43,40	35,19	37,05	44,71
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	44,37	36,13	38,02	45,68
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	45,06	36,81	38,70	46,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	45,98	37,70	39,59	47,26
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	43,77	35,56	37,43	45,09
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	44,66	36,43	38,31	45,97
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	45,38	37,13	39,03	46,69
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	46,28	38,00	39,90	47,57
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	43,26	35,04	36,92	44,58
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	44,02	35,80	37,68	45,34
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	44,68	36,44	38,33	45,99
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	45,49	37,23	39,12	46,79
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	41,16	32,95	34,82	42,48
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	41,99	33,76	35,64	43,30
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	42,56	34,32	36,22	43,87
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	43,38	35,13	37,02	44,68
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	26,43	18,18	19,98	27,68
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	28,15	19,87	21,72	29,41
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	29,94	21,65	23,53	31,21
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	33,01	24,74	26,64	34,31
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	29,76	21,44	23,35	31,03
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	32,47	24,14	26,07	33,74
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	34,71	26,31	28,29	35,97
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	35,80	27,42	29,38	37,06
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	20,44	12,34	13,85	21,62
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	21,55	13,44	14,97	22,74
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	22,05	13,99	15,44	23,22
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	22,57	14,64	15,91	23,72
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	23,63	15,30	17,22	24,90
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	25,41	17,06	19,02	26,69
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	26,52	18,16	20,12	27,79
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	27,79	19,45	21,39	29,06
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	52,80	44,27	46,07	53,88
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	52,69	44,17	45,97	53,77
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	52,44	43,96	45,73	53,53
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	51,91	43,46	45,22	53,01
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	50,96	42,53	44,30	52,08
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	48,77	40,46	42,23	49,97
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	53,73	45,27	47,04	54,83
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	53,57	45,09	46,86	54,66
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	53,44	44,95	46,72	54,53
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	53,20	44,68	46,47	54,28
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	53,03	44,49	46,29	54,10
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	52,92	44,38	46,19	54,00
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	53,79	45,35	47,10	54,90
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	53,87	45,44	47,19	54,98
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	53,84	45,40	47,15	54,95
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	53,84	45,40	47,15	54,95
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	53,82	45,36	47,12	54,92
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	53,79	45,33	47,09	54,89
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	53,65	45,24	46,96	54,76
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	53,65	45,22	46,95	54,75
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	53,70	45,27	47,01	54,81
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	53,72	45,29	47,03	54,83
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	53,78	45,34	47,09	54,89
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	36,27	27,98	29,90	37,56
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	35,75	27,29	29,21	36,94
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	34,43	25,93	27,90	35,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	32,58	24,18	26,14	33,83
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	32,40	24,05	26,00	33,67
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	30,56	22,24	24,16	31,84
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	47,44	39,24	41,07	48,74
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	46,43	38,22	40,05	47,72
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	44,43	36,21	38,02	45,71
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	42,85	34,62	36,42	44,11
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	41,14	32,89	34,74	42,42
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	38,09	29,82	31,71	39,38
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	49,97	41,77	43,62	51,28
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	49,92	41,73	43,56	51,23
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	49,78	41,58	43,42	51,08
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	49,53	41,33	43,17	50,83
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	49,28	41,08	42,91	50,58
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	48,55	40,35	42,19	49,85
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	49,87	41,67	43,52	51,18
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	49,90	41,70	43,54	51,20
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	49,92	41,72	43,56	51,22
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	49,95	41,75	43,60	51,26
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	49,96	41,76	43,60	51,26
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	49,68	40,76	42,70	50,60
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	49,33	40,44	42,35	50,25
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	48,75	39,88	41,77	49,67
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	47,93	39,07	40,96	48,86
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	47,51	38,74	40,55	48,45
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	43,14	34,60	36,23	44,12
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	49,94	41,07	42,93	50,85
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	49,93	41,01	42,93	50,84
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	49,98	41,04	43,00	50,90
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	49,92	40,98	42,95	50,84
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	49,94	41,01	42,96	50,86
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	49,81	40,88	42,83	50,73
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	49,84	41,01	42,79	50,73
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	49,84	41,01	42,80	50,73
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	49,83	41,00	42,79	50,72
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	49,84	41,00	42,80	50,73
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	49,85	41,00	42,82	50,75
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	49,90	41,08	42,87	50,80
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	49,72	40,91	42,67	50,61
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	49,75	40,93	42,70	50,64
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	49,77	40,96	42,72	50,66
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	49,79	40,98	42,74	50,68
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	49,81	40,99	42,76	50,70
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	34,21	25,95	27,85	35,51
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	36,16	27,89	29,79	37,46
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	34,39	26,12	28,03	35,69
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	33,09	24,82	26,73	34,39
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	21,88	13,86	15,47	23,17
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	21,91	13,98	15,46	23,18
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	21,66	13,74	15,21	22,93
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	21,42	13,50	14,96	22,69
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	29,06	20,84	22,72	30,38
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	34,64	26,38	28,28	35,94
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	22,88	14,62	16,54	24,19
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	22,63	14,38	16,30	23,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	22,40	14,14	16,06	23,71
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	22,32	14,16	15,96	23,63
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	22,11	13,95	15,74	23,41
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	21,88	13,74	15,52	23,19
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	24,80	16,54	18,44	26,10
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	24,52	16,26	18,17	25,83
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	24,21	15,96	17,87	25,52
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	23,87	15,62	17,53	25,18
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	23,20	14,94	16,86	24,51
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	59,49	51,26	53,14	60,80
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	59,53	51,31	53,20	60,85
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	59,47	51,25	53,14	60,79
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	59,32	51,10	52,99	60,64
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	58,90	50,69	52,57	60,22
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	57,40	49,17	51,06	58,71
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	59,33	51,09	52,96	60,63
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	59,40	51,16	53,03	60,70
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	59,45	51,21	53,08	60,75
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	59,49	51,24	53,12	60,79
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	59,51	51,27	53,14	60,81
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	59,44	51,20	53,07	60,74
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	58,89	50,65	52,52	60,19
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	58,96	50,71	52,58	60,25
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	59,04	50,80	52,67	60,34
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	59,15	50,90	52,77	60,44
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	59,20	50,96	52,83	60,50
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	59,26	51,02	52,89	60,56
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	53,65	45,24	46,96	54,76
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	53,65	45,22	46,95	54,75
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	53,70	45,27	47,01	54,81
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	53,72	45,29	47,03	54,83
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	53,78	45,34	47,09	54,89
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	53,41	45,18	47,07	54,72
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	53,29	45,06	46,96	54,61
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	54,00	45,76	47,65	55,31
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	53,70	45,48	47,36	55,02
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	53,04	44,82	46,70	54,36
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	51,89	43,67	45,54	53,20
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	53,77	45,55	47,44	55,09
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	53,87	45,64	47,54	55,19
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	53,96	45,74	47,63	55,28
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	54,04	45,82	47,71	55,36
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	53,95	45,73	47,62	55,27
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	53,86	45,63	47,52	55,17
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	53,37	45,15	47,04	54,69
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	53,41	45,19	47,08	54,73
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	53,47	45,25	47,14	54,79
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	53,56	45,33	47,23	54,88
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	53,61	45,39	47,28	54,93
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	53,69	45,47	47,36	55,01
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	49,87	41,67	43,52	51,18
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	49,90	41,70	43,54	51,20
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	49,92	41,72	43,56	51,22
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	49,95	41,75	43,60	51,26
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	49,96	41,76	43,60	51,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	49,57	41,33	43,17	50,85
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	48,11	39,83	41,70	49,38
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	47,68	39,42	41,29	48,96
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	47,94	39,76	41,57	49,24
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	47,48	39,31	41,11	48,78
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	45,75	37,62	39,39	47,06
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	54,90	46,71	48,51	56,19
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	54,90	46,70	48,51	56,19
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	54,84	46,64	48,45	56,13
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	54,50	46,29	48,10	55,78
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	53,53	45,31	47,12	54,81
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	51,36	43,13	44,92	52,62
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	54,66	46,48	48,27	55,95
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	54,70	46,52	48,31	55,99
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	54,74	46,55	48,35	56,03
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	54,81	46,62	48,40	56,09
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	54,85	46,66	48,45	56,13
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	54,88	46,69	48,48	56,16
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	49,72	40,91	42,67	50,61
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	49,75	40,93	42,70	50,64
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	49,77	40,96	42,72	50,66
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	49,79	40,98	42,74	50,68
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	49,81	40,99	42,76	50,70
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	33,34	23,43	26,18	34,11
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	34,05	24,00	26,82	34,78
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	33,06	23,08	25,86	33,81
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	30,35	21,39	23,60	31,39
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	28,74	20,01	22,08	29,85
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	27,85	19,29	21,25	29,00
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	12,54	4,30	6,01	13,75
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	28,50	20,26	22,15	29,81
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	25,91	17,63	19,57	27,22
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	33,62	24,14	26,66	34,52
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	33,14	23,52	26,12	34,00
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	32,65	22,97	25,60	33,49
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	13,84	5,34	7,35	15,05
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	13,42	4,92	6,92	14,63
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	13,05	4,56	6,55	14,26
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	12,80	4,42	6,28	14,00
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	12,47	4,09	5,94	13,67
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	12,15	3,79	5,63	13,35
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	24,80	16,54	18,44	26,10
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	24,52	16,26	18,17	25,83
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	24,21	15,96	17,87	25,52
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	23,87	15,62	17,53	25,18
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	23,20	14,94	16,86	24,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Evertsenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	26,59	20,99	19,21	27,57
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	26,71	21,18	19,28	27,68
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	31,03	26,44	23,62	32,13
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	31,53	26,92	23,99	32,57
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	30,23	25,57	22,64	31,24
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	27,34	22,49	19,64	28,27
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	22,47	16,04	15,10	23,37
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	28,05	22,15	20,72	29,03
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	33,19	28,34	25,61	34,17
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	32,30	27,47	24,73	33,29
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	32,87	28,23	25,34	33,91
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	31,10	26,55	23,51	32,12
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	29,43	24,98	21,79	30,44
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	25,61	19,08	18,30	26,53
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	29,12	23,40	21,74	30,09
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	31,20	26,18	23,79	32,24
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	29,75	24,34	22,33	30,74
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	28,65	23,25	21,22	29,63
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	26,78	21,49	19,31	27,76
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	24,03	18,69	16,54	24,99
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	26,83	20,38	19,50	27,75
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	41,87	37,24	34,06	42,78
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	41,61	36,94	33,81	42,52
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	41,18	36,51	33,38	42,09
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	40,44	35,76	32,64	41,35
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	39,63	34,96	31,83	40,54
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	38,42	33,76	30,62	39,33
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	41,95	37,33	34,13	42,86
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	45,47	40,85	38,02	46,55
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	45,34	40,76	37,87	46,41
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	45,20	40,73	37,71	46,28
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	44,11	39,66	36,61	45,19
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	43,38	38,93	35,82	44,43
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	42,33	37,91	34,76	43,38
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,65	40,99	38,21	46,73
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	43,05	38,30	35,32	43,98
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	42,73	37,99	34,99	43,66
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	42,44	37,71	34,70	43,37
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	41,57	36,82	33,82	42,49
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	40,69	35,93	32,94	41,61
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	39,13	34,33	31,40	40,05
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	43,29	38,51	35,57	44,22
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	41,66	36,75	34,16	42,67
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	41,21	36,33	33,70	42,22
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	40,56	35,68	33,05	41,57
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	39,84	34,96	32,33	40,85
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	39,25	34,37	31,73	40,26
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	38,00	33,33	30,48	39,04
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	42,00	37,03	34,49	43,00
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	44,92	40,33	37,51	46,02
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	44,60	40,08	37,19	45,71
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	44,14	39,65	36,72	45,25
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	43,16	38,68	35,75	44,28
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	42,45	37,93	35,02	43,55
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	41,32	36,85	33,91	42,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Evertsenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,13	40,52	37,73	46,23
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	34,37	29,03	26,80	35,30
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	36,35	31,56	28,76	37,34
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,61	30,78	28,01	36,59
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	34,04	29,27	26,39	35,00
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	32,74	28,12	25,03	33,70
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	31,33	26,59	23,56	32,24
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	34,43	29,18	26,86	35,37
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	33,99	29,48	26,49	35,06
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	33,05	28,62	25,57	34,14
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	32,31	27,93	24,85	33,42
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	31,66	27,30	24,20	32,77
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	30,98	26,62	23,53	32,10
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	29,81	25,44	22,35	30,92
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	34,52	29,83	27,02	35,56
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	39,37	34,57	31,80	40,37
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	39,24	34,44	31,67	40,24
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	38,66	33,85	31,09	39,65
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	37,98	33,18	30,41	38,98
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	36,80	32,08	29,20	37,79
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	35,58	30,99	27,97	36,59
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	39,57	34,76	32,01	40,57
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	31,83	26,61	24,06	32,68
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	29,95	24,77	22,17	30,80
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	28,40	23,30	20,62	29,26
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	27,37	22,36	19,59	28,24
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	26,25	21,28	18,47	27,13
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	25,15	20,19	17,38	26,03
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	33,40	28,20	25,65	34,26
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	49,22	44,60	41,39	50,12
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	49,22	44,61	41,39	50,13
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	49,22	44,61	41,39	50,13
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	49,08	44,47	41,26	49,99
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	48,13	43,53	40,31	49,04
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	46,45	41,86	38,63	47,36
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	49,21	44,60	41,39	50,12
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	52,27	47,69	44,45	53,18
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	52,29	47,71	44,47	53,20
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	52,25	47,68	44,44	53,17
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	52,11	47,54	44,29	53,03
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	51,66	47,08	43,84	52,57
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	49,78	45,19	41,96	50,69
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	52,25	47,66	44,43	53,16
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	37,12	32,61	29,68	38,22
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	36,29	31,81	28,86	37,40
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,60	31,15	28,18	36,72
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	34,95	30,50	27,53	36,07
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	34,37	29,91	26,95	35,48
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	33,66	29,25	26,25	34,79
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	37,92	33,22	30,49	39,00
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	50,87	46,36	43,40	51,95
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	50,88	46,40	43,40	51,96
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	50,78	46,32	43,29	51,86
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	50,53	46,11	43,03	51,61
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	49,81	45,45	42,31	50,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Evertsenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	48,37	43,91	40,89	49,46
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	50,86	46,35	43,39	51,94
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	49,24	44,60	41,78	50,31
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	49,29	44,67	41,82	50,36
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	49,07	44,50	41,60	50,15
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	48,70	44,18	41,21	49,77
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	47,73	43,19	40,25	48,80
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	46,49	41,90	39,02	47,56
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	49,27	44,62	41,82	50,34
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	55,20	50,63	47,44	56,14
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	55,20	50,64	47,44	56,14
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	55,18	50,62	47,42	56,12
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	55,07	50,51	47,30	56,01
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	54,70	50,13	46,92	55,63
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	52,99	48,40	45,23	53,93
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	55,17	50,59	47,41	56,11
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	54,83	50,27	47,11	55,79
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	54,84	50,27	47,11	55,80
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	54,80	50,25	47,07	55,76
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	54,69	50,14	46,95	55,64
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	54,25	49,70	46,51	55,20
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	52,57	47,99	44,85	53,53
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	54,81	50,24	47,08	55,77
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	54,69	50,15	47,02	55,68
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	54,68	50,16	47,01	55,67
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	54,65	50,13	46,98	55,64
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	54,50	50,01	46,82	55,49
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	54,03	49,55	46,34	55,02
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	52,39	47,86	44,72	53,38
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	54,68	50,14	47,01	55,67
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	28,35	23,64	20,54	29,25
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	29,63	24,97	21,82	30,54
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	30,37	25,70	22,57	31,28
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	31,31	26,55	23,54	32,22
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	32,65	27,98	24,88	33,57
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	33,87	29,17	26,10	34,79
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	30,52	25,08	22,86	31,39
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,50	25,89	23,99	32,42
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	32,11	26,53	24,60	33,03
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	31,36	25,67	23,84	32,27
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	30,67	24,97	23,14	31,57
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	27,74	22,33	20,10	28,62
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	25,52	20,49	17,88	26,45
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	29,94	23,47	22,43	30,77
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	34,13	29,27	26,49	35,09
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,33	34,71	31,60	40,28
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,78	34,16	31,03	39,72
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	37,98	33,36	30,23	38,92
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	37,18	32,57	29,43	38,12
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	35,90	31,28	28,15	36,84
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	30,70	24,59	23,18	31,56
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	37,03	32,14	29,23	37,91
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	36,07	31,12	28,25	36,93
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	34,95	29,96	27,12	35,80
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	34,15	29,20	26,32	35,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Evertsenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	33,36	28,42	25,52	34,21
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,11	27,18	24,27	32,96
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	34,13	29,03	26,26	34,95
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	49,91	45,35	42,09	50,83
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	50,90	46,36	43,09	51,82
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	50,85	46,31	43,03	51,77
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	50,62	46,08	42,80	51,54
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	49,94	45,39	42,11	50,85
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	48,07	43,53	40,25	48,99
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	49,89	45,35	42,08	50,81
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	52,43	47,89	44,61	53,35
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	52,44	47,90	44,62	53,36
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	52,38	47,84	44,56	53,30
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	52,21	47,67	44,38	53,13
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	51,78	47,24	43,96	52,70
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	49,65	45,09	41,83	50,57
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	51,91	47,37	44,09	52,83
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	52,03	47,36	44,25	52,95
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	52,03	47,37	44,25	52,95
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	51,99	47,34	44,21	52,91
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	51,83	47,18	44,04	52,75
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	51,38	46,74	43,59	52,30
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	49,62	44,94	41,84	50,54
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	52,01	47,33	44,23	52,93
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	49,24	44,66	41,43	50,16
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	49,24	44,66	41,42	50,15
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	49,25	44,68	41,43	50,17
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	49,14	44,57	41,32	50,06
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	48,15	43,58	40,33	49,07
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	46,50	41,95	38,69	47,42
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	49,26	44,67	41,45	50,18
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	55,37	50,82	47,56	56,29
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	55,39	50,83	47,57	56,31
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	55,38	50,83	47,57	56,30
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	55,29	50,73	47,48	56,21
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	54,94	50,38	47,12	55,86
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	52,77	48,20	44,97	53,69
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	55,35	50,79	47,54	56,27
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	55,43	50,88	47,62	56,35
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	55,45	50,90	47,64	56,37
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	55,44	50,89	47,63	56,36
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	55,35	50,80	47,54	56,27
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	54,99	50,44	47,18	55,91
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	52,88	48,31	45,08	53,80
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	55,40	50,85	47,59	56,32
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	55,56	51,00	47,76	56,49
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	55,58	51,02	47,78	56,51
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	55,57	51,01	47,76	56,49
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	55,46	50,90	47,66	56,39
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	55,12	50,56	47,31	56,04
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	53,12	48,53	45,32	54,04
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	55,53	50,97	47,73	56,46
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	25,06	19,70	17,25	25,87
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	26,59	21,10	18,79	27,39
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	27,42	21,77	19,71	28,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Evertsenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	27,85	22,33	20,13	28,68
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	23,76	17,87	15,99	24,53
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	25,85	19,77	18,08	26,59
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	26,83	20,55	19,12	27,58
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	27,95	21,42	20,35	28,73
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	42,21	37,63	34,40	43,13
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	43,23	38,64	35,42	44,15
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	43,97	39,36	36,15	44,88
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	44,66	40,04	36,84	45,57
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	43,55	38,97	35,73	44,46
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	44,76	40,19	36,94	45,68
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	45,61	41,03	37,79	46,52
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	46,10	41,52	38,28	47,01
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	28,28	23,63	20,53	29,22
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	29,95	25,21	22,20	30,87
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	31,98	27,05	24,33	32,92
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	32,78	27,87	25,13	33,72
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	35,21	30,51	27,47	36,14
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	36,67	31,97	28,91	37,59
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	37,40	32,68	29,65	38,32
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	38,07	33,38	30,33	39,00
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	46,78	42,24	38,96	47,70
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	48,34	43,79	40,51	49,25
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	49,27	44,72	41,45	50,19
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	49,44	44,89	41,61	50,35
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	36,74	32,20	28,92	37,66
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	38,24	33,68	30,41	39,15
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	39,18	34,59	31,34	40,08
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	40,03	35,43	32,20	40,94
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	33,13	28,75	25,42	34,12
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	31,11	26,77	23,43	32,12
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	29,01	24,69	21,38	30,05
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	28,20	23,88	20,56	29,23
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	25,92	21,52	18,19	26,90
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	22,65	17,71	14,93	23,56
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	35,85	31,42	28,13	36,83
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	35,89	31,42	28,18	36,87
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	35,72	31,30	28,01	36,71
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	36,09	31,65	28,36	37,07
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	35,91	31,50	28,20	36,90
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	34,88	30,39	27,18	35,86
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	34,92	30,62	27,25	35,94
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	34,72	30,43	27,04	35,74
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	33,72	29,28	26,01	34,70
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	31,93	28,66	24,17	33,09
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	36,03	31,58	28,31	37,01
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	35,91	31,47	28,19	36,89
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	14,35	7,36	6,79	15,11
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	14,26	7,27	6,70	15,02
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	14,17	7,18	6,61	14,93
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	34,96	30,66	27,29	35,98
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	34,96	30,66	27,29	35,98
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	41,80	37,46	34,23	42,86
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	40,55	36,18	33,00	41,62
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	38,68	34,09	31,26	39,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Evertsenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	37,94	33,21	30,54	39,03
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	34,56	29,44	27,17	35,60
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	29,99	24,99	22,54	31,02
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	42,66	38,39	35,07	43,72
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	42,42	38,08	34,83	43,47
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	42,40	38,05	34,81	43,45
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	42,49	38,10	34,92	43,55
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	42,34	37,96	34,76	43,39
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	42,17	37,82	34,60	43,23
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	43,16	38,78	35,57	44,21
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	42,98	38,66	35,39	44,04
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	42,98	38,67	35,40	44,04
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	43,01	38,67	35,44	44,07
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	43,08	38,70	35,52	44,14
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	42,96	38,62	35,39	44,02
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	44,39	39,83	36,77	45,40
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	44,11	39,55	36,51	45,13
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	43,81	39,25	36,22	44,83
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	43,51	39,01	35,92	44,54
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	43,22	38,81	35,63	44,26
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	41,94	35,72	34,66	42,91
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	41,46	35,27	34,18	42,43
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	41,05	34,85	33,78	42,02
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	40,47	34,19	33,20	41,44
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	38,85	32,82	31,57	39,84
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	31,40	24,41	24,14	32,31
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	42,66	36,46	35,39	43,63
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	42,77	36,52	35,50	43,74
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	42,68	36,43	35,42	43,65
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	42,60	36,42	35,33	43,58
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	42,55	36,47	35,25	43,52
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	42,25	36,09	34,97	43,22
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	42,59	36,35	35,32	43,56
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	42,59	36,36	35,32	43,56
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	42,60	36,37	35,32	43,57
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	42,59	36,37	35,32	43,56
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	42,60	36,43	35,33	43,58
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	42,62	36,45	35,35	43,60
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	42,60	36,30	35,33	43,56
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	42,60	36,31	35,33	43,57
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	42,61	36,32	35,33	43,57
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	42,58	36,32	35,31	43,55
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	42,59	36,34	35,31	43,55
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	44,50	39,15	37,06	45,49
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	43,96	38,62	36,52	44,95
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	43,22	37,69	35,83	44,21
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	42,01	36,40	34,63	42,99
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	45,94	40,71	38,50	46,94
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	45,47	40,23	38,02	46,46
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	45,19	39,88	37,75	46,18
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	45,11	39,81	37,66	46,10
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	45,00	39,68	37,55	45,98
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	44,83	39,49	37,39	45,82
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	46,46	41,06	39,04	47,45
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	46,21	40,94	38,79	47,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Evertsenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	46,10	40,86	38,68	47,11
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	46,11	40,87	38,69	47,12
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	46,10	40,86	38,67	47,10
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	46,05	40,80	38,63	47,06
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	47,47	42,17	40,04	48,47
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	47,39	42,03	39,95	48,37
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	47,17	41,65	39,75	48,14
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	46,97	41,43	39,55	47,94
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	46,82	41,31	39,41	47,80
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	28,61	22,47	21,24	29,54
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	28,15	21,97	20,79	29,08
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	26,66	20,65	19,34	27,63
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	25,79	19,89	18,47	26,77
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	25,53	19,43	18,20	26,48
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	23,62	17,11	16,29	24,53
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	7,01	1,48	-0,74	7,83
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	7,42	1,82	-0,35	8,22
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	19,72	14,75	11,88	20,57
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	22,11	17,18	14,43	23,04
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	23,54	19,67	15,87	24,63
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	27,73	21,55	20,40	28,68
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	11,94	7,68	4,16	12,92
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	8,13	3,00	0,39	9,00
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	7,51	2,12	-0,24	8,34
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	7,12	1,98	-0,62	7,99
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	7,92	2,55	0,20	8,77
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	6,87	1,36	-0,85	7,70
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	14,35	7,36	6,79	15,11
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	14,26	7,27	6,70	15,02
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	14,17	7,18	6,61	14,93
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	34,96	30,66	27,29	35,98
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	34,96	30,66	27,29	35,98
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	37,08	32,72	29,32	38,05
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	36,51	32,17	28,76	37,49
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	35,87	31,59	28,10	36,85
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	35,18	30,96	27,40	36,17
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	34,80	30,68	27,03	35,81
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	34,94	30,95	27,16	35,96
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	39,08	34,74	31,28	40,04
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	38,96	34,63	31,16	39,92
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	38,84	34,52	31,04	39,80
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	38,69	34,37	30,89	39,65
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	38,54	34,25	30,75	39,51
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	38,00	33,71	30,22	38,98
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	38,94	34,55	31,11	39,88
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	38,82	34,42	30,99	39,76
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	38,49	34,11	30,66	39,43
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	38,87	34,50	31,04	39,81
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	38,78	34,43	30,96	39,73
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	38,88	34,55	31,05	39,83
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	44,39	39,83	36,77	45,40
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	44,11	39,55	36,51	45,13
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	43,81	39,25	36,22	44,83
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	43,51	39,01	35,92	44,54
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	43,22	38,81	35,63	44,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Evertsenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	35,83	31,46	28,39	36,95
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	34,40	30,09	26,97	35,53
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	32,02	27,01	24,65	33,08
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	29,39	24,26	21,93	30,39
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	26,79	21,65	19,31	27,78
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	24,47	19,16	16,98	25,44
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	38,89	34,41	31,44	39,99
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	38,76	34,33	31,30	39,86
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	38,53	34,15	31,08	39,64
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	38,24	33,88	30,79	39,36
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	38,05	33,58	30,62	39,16
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	37,11	32,46	29,68	38,19
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	39,60	34,86	32,16	40,67
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	39,57	34,85	32,13	40,64
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	39,44	34,82	31,99	40,52
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	39,25	34,72	31,80	40,34
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	39,01	34,53	31,55	40,10
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	38,98	34,49	31,53	40,08
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	42,60	36,30	35,33	43,56
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	42,60	36,31	35,33	43,57
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	42,61	36,32	35,33	43,57
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	42,58	36,32	35,31	43,55
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	42,59	36,34	35,31	43,55
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	41,60	37,11	34,07	42,66
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	41,33	36,91	33,76	42,38
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	40,09	35,53	32,52	41,12
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	36,79	31,90	29,17	37,75
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	35,59	30,62	27,96	36,54
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	34,77	29,82	27,11	35,70
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	43,13	38,53	35,59	44,17
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	43,10	38,54	35,57	44,15
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	43,03	38,49	35,51	44,09
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	42,87	38,34	35,35	43,93
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	42,70	38,18	35,17	43,75
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	42,30	37,76	34,77	43,35
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	43,35	38,77	35,81	44,39
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	43,42	38,76	35,89	44,45
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	43,29	38,61	35,77	44,33
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	43,19	38,55	35,66	44,23
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	43,16	38,58	35,63	44,21
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	43,13	38,50	35,60	44,17
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	47,47	42,17	40,04	48,47
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	47,39	42,03	39,95	48,37
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	47,17	41,65	39,75	48,14
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	46,97	41,43	39,55	47,94
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	46,82	41,31	39,41	47,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	26,07	19,17	18,03	26,60
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	23,67	17,25	15,66	24,27
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	23,14	16,82	15,14	23,75
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	23,23	16,96	15,24	23,85
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	22,75	16,50	14,75	23,37
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	21,38	15,15	13,39	22,01
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	27,10	20,08	19,05	27,62
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	26,54	20,42	18,55	27,18
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	24,35	18,22	16,36	24,99
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	24,15	18,02	16,16	24,79
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	23,66	17,53	15,67	24,30
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	23,18	17,05	15,19	23,82
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	21,96	15,82	13,98	22,60
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	27,59	21,48	19,60	28,23
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	24,58	18,46	16,60	25,22
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	24,32	18,20	16,34	24,96
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	24,15	18,04	16,16	24,79
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	23,79	17,67	15,80	24,43
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	23,39	17,27	15,41	24,03
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	22,30	16,17	14,32	22,94
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	24,87	18,74	16,88	25,51
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	26,02	19,87	18,03	26,65
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	25,58	19,44	17,60	26,22
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	25,18	19,03	17,19	25,81
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	24,77	18,62	16,78	25,40
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	24,29	18,14	16,30	24,92
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	23,07	16,91	15,09	23,71
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	26,47	20,31	18,48	27,10
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	13,27	7,05	5,28	13,90
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	12,93	6,70	4,93	13,55
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	14,30	8,08	6,31	14,93
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	16,22	10,01	8,23	16,85
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	16,73	10,56	8,74	17,36
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	15,69	9,52	7,71	16,33
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	13,44	7,21	5,44	14,06
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	21,42	15,31	13,44	22,06
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	21,01	14,90	13,03	21,65
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	20,62	14,50	12,63	21,26
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	20,23	14,11	12,24	20,87
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	19,61	13,51	11,63	20,25
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	18,51	12,40	10,54	19,16
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	21,84	15,72	13,86	22,48
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	20,06	14,01	12,08	20,71
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	19,67	13,63	11,69	20,32
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	19,56	13,52	11,59	20,22
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	18,67	12,61	10,70	19,32
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	18,34	12,29	10,36	18,99
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	17,05	10,96	9,07	17,70
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	20,44	14,40	12,46	21,09
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	19,81	13,74	11,83	20,46
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	19,44	13,37	11,46	20,09
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	19,10	13,03	11,12	19,75
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	18,78	12,71	10,80	19,43
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	18,34	12,27	10,36	18,99
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	17,23	11,14	9,25	17,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	20,18	14,11	12,20	20,83
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	21,79	15,64	13,80	22,42
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	21,42	15,28	13,44	22,06
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	22,35	16,23	14,37	22,99
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	22,03	15,90	14,04	22,67
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	22,13	16,00	14,14	22,77
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	21,43	15,31	13,45	22,07
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	22,15	15,99	14,16	22,78
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	24,27	18,16	16,28	24,91
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	23,88	17,78	15,90	24,52
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	23,95	17,86	15,97	24,60
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	22,45	16,31	14,47	23,09
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	22,17	16,07	14,20	22,82
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	21,32	15,22	13,36	21,97
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	24,54	18,43	16,56	25,18
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	23,58	17,44	15,60	24,22
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	23,19	17,05	15,21	23,83
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	23,42	17,27	15,43	24,05
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	23,05	16,91	15,07	23,69
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	23,01	16,87	15,03	23,65
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	21,87	15,72	13,89	22,51
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	23,76	17,62	15,77	24,40
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	23,88	17,77	15,90	24,52
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	23,50	17,39	15,52	24,14
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	23,16	17,05	15,18	23,80
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	22,79	16,67	14,81	23,43
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	21,73	15,59	13,74	22,37
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	20,43	14,26	12,45	21,07
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	24,27	18,15	16,28	24,91
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	24,38	18,30	16,41	25,03
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	23,83	17,75	15,86	24,48
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	23,40	17,31	15,42	24,05
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	21,88	15,72	13,90	22,52
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	21,05	14,94	13,08	21,70
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	20,12	14,02	12,16	20,77
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	24,65	18,56	16,67	25,30
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	23,66	17,59	15,69	24,31
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	23,20	17,12	15,22	23,85
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	22,71	16,63	14,74	23,36
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	22,29	16,21	14,31	22,94
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	20,30	14,19	12,32	20,94
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	19,37	13,25	11,40	20,02
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	24,07	17,97	16,09	24,71
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	16,72	10,57	8,74	17,36
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	16,40	10,24	8,41	17,03
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	18,12	11,99	10,14	18,76
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	17,85	11,72	9,87	18,49
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	18,46	12,31	10,48	19,10
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	17,39	11,23	9,41	18,03
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	17,07	10,90	9,08	17,70
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	10,04	3,63	2,03	10,64
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	11,20	4,82	3,19	11,80
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	15,90	9,65	7,90	16,52
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	15,84	9,59	7,84	16,46
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	17,82	11,58	9,82	18,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	18,74	12,52	10,75	19,37
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	9,84	3,45	1,82	10,44
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	10,65	4,20	2,65	11,25
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	10,34	3,95	2,33	10,94
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	16,51	10,41	8,53	17,15
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	16,95	10,80	8,96	17,58
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	18,49	12,32	10,50	19,12
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	19,78	13,64	11,80	20,42
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	10,84	4,35	2,83	11,43
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	--	--	--	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	--	--	--	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	--	--	--	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	--	--	--	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	--	--	--	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	--	--	--	--
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	--	--	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	--	--	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	--	--	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	--	--	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	--	--	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	--	--	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	--	--	--	--
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	--	--	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	--	--	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	--	--	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	--	--	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	--	--	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	--	--	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	--	--	--	--
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	--	--	--	--
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	23,14	17,02	15,16	23,78
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	23,98	17,84	16,00	24,62
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	24,78	18,63	16,79	25,41
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	25,49	19,33	17,51	26,13
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	26,67	20,55	18,69	27,31
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	27,08	20,95	19,10	27,72
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	27,54	21,41	19,55	28,18
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	25,16	19,03	17,18	25,80
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	24,73	18,60	16,74	25,37
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	24,64	18,50	16,65	25,28
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	24,26	18,12	16,27	24,90
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	23,99	17,85	16,00	24,63
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	22,81	16,66	14,82	23,44
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	25,60	19,47	17,61	26,24
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	26,98	20,84	18,99	27,62
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	26,47	20,34	18,48	27,11
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	26,12	20,00	18,14	26,76
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	25,78	19,66	17,80	26,42
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	25,09	18,99	17,11	25,73
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	23,83	17,71	15,86	24,48
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	27,53	21,35	19,54	28,16
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	27,27	21,12	19,28	27,90
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	26,81	20,66	18,82	27,44
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	26,19	20,04	18,21	26,83
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	25,40	19,24	17,41	26,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	24,65	18,50	16,67	25,29
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	23,55	17,41	15,58	24,20
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	27,70	21,56	19,72	28,34
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	29,18	23,08	21,20	29,82
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	28,58	22,48	20,60	29,22
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	28,03	21,93	20,05	28,67
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	27,48	21,38	19,50	28,12
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	26,76	20,67	18,78	27,41
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	25,52	19,39	17,55	26,17
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	29,74	23,64	21,76	30,38
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	29,02	22,91	21,04	29,66
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	28,43	22,33	20,45	29,07
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	27,88	21,78	19,90	28,52
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	27,34	21,24	19,36	27,98
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	26,63	20,54	18,65	27,28
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	25,38	19,25	17,40	26,02
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	29,58	23,46	21,60	30,22
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	20,98	14,95	13,01	21,64
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	20,59	14,56	12,62	21,25
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	20,88	14,84	12,91	21,54
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	20,55	14,50	12,58	21,21
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	20,27	14,19	12,30	20,92
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	19,01	12,91	11,04	19,66
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	21,35	15,31	13,37	22,00
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	20,23	14,15	12,25	20,88
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	19,83	13,75	11,85	20,48
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	20,42	14,33	12,44	21,07
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	19,94	13,86	11,97	20,59
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	19,52	13,40	11,54	20,16
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	18,22	12,06	10,25	18,86
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	20,62	14,54	12,65	21,27
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,03	17,94	16,05	24,68
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	23,47	17,38	15,49	24,12
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	22,96	16,88	14,98	23,61
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	22,45	16,36	14,47	23,10
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	21,79	15,72	13,82	22,44
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	20,36	14,23	12,38	21,00
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	24,58	18,49	16,60	25,23
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	22,24	16,12	14,26	22,88
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	21,68	15,56	13,70	22,32
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	21,19	15,06	13,21	21,83
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	20,70	14,57	12,72	21,34
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	20,09	13,95	12,11	20,73
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	18,79	12,62	10,82	19,43
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	22,83	16,71	14,85	23,47
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	20,32	14,12	12,33	20,95
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	19,80	13,60	11,82	20,43
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	19,35	13,14	11,36	19,98
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	18,90	12,69	10,92	19,53
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	18,43	12,22	10,45	19,06
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	17,35	11,12	9,37	17,98
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	20,85	14,65	12,87	21,48
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	23,15	17,03	15,17	23,79
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	24,35	18,24	16,37	24,99
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	24,90	18,79	16,92	25,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	25,29	19,18	17,31	25,93
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	24,15	18,06	16,18	24,80
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	25,37	19,28	17,39	26,02
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	26,10	20,01	18,12	26,75
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	26,55	20,46	18,57	27,20
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	27,96	21,83	19,98	28,60
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	29,22	23,12	21,24	29,86
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	29,92	23,81	21,94	30,56
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	30,48	24,37	22,50	31,12
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	27,81	21,68	19,83	28,45
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	29,03	22,92	21,05	29,67
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	29,77	23,64	21,78	30,41
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	30,33	24,21	22,35	30,97
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	16,96	10,82	8,97	17,60
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	18,08	11,96	10,09	18,72
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	18,75	12,62	10,76	19,39
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	18,14	12,00	10,15	18,78
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	18,12	11,91	10,13	18,75
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	19,51	13,31	11,52	20,14
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	19,94	13,73	11,94	20,56
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	20,03	13,80	12,03	20,65
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	24,00	17,93	16,03	24,65
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	25,23	19,19	17,25	25,88
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	25,87	19,82	17,90	26,53
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	26,49	20,43	18,51	27,14
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	20,89	14,81	12,93	21,55
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	23,11	17,14	15,14	23,77
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	23,86	17,87	15,88	24,52
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	24,45	18,46	16,48	25,11
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	17,86	11,70	9,87	18,49
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	17,69	11,52	9,70	18,32
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	17,74	11,58	9,75	18,37
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	17,76	11,59	9,78	18,40
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	17,45	11,29	9,46	18,08
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	16,41	10,23	8,42	17,04
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	19,28	13,09	11,29	19,91
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	18,87	12,69	10,88	19,50
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	18,48	12,31	10,49	19,11
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	18,27	12,10	10,28	18,90
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	18,33	12,17	10,34	18,96
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	18,09	11,93	10,11	18,73
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	19,91	13,71	11,92	20,54
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	19,73	13,54	11,74	20,36
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	19,61	13,42	11,61	20,24
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	19,48	13,30	11,49	20,11
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	19,43	13,27	11,44	20,06
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	19,59	13,39	11,59	20,21
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	20,87	14,67	12,87	21,49
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	20,76	14,56	12,76	21,38
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	20,58	14,37	12,59	21,21
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	20,15	13,93	12,15	20,77
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	20,02	13,79	12,02	20,64
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	19,55	13,43	11,57	20,19
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	19,28	13,16	11,30	19,92
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	19,10	12,97	11,12	19,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	19,05	12,91	11,06	19,69
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	19,00	12,87	11,02	19,64
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	18,17	12,04	10,19	18,81
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	20,65	14,53	12,67	21,29
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	20,73	14,61	12,75	21,37
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	20,58	14,47	12,60	21,22
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	20,40	14,27	12,42	21,04
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	20,13	14,01	12,15	20,77
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	19,84	13,72	11,86	20,48
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	21,09	14,95	13,10	21,73
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	20,96	14,83	12,97	21,60
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	20,84	14,72	12,85	21,48
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	20,70	14,59	12,72	21,34
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	20,76	14,65	12,78	21,40
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	20,79	14,66	12,80	21,43
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	22,06	15,89	14,06	22,69
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	21,95	15,79	13,96	22,58
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	21,74	15,60	13,75	22,38
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	21,49	15,32	13,50	22,12
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	21,15	14,99	13,16	21,78
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	11,52	5,24	3,52	12,14
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	11,57	5,28	3,57	12,19
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	11,49	5,20	3,49	12,11
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	11,56	5,26	3,56	12,17
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	10,62	4,37	2,62	11,24
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	8,34	1,73	0,32	8,91
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	4,65	-2,01	-3,38	5,21
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	6,33	-0,16	-1,70	6,91
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	6,26	-0,22	-1,76	6,85
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	7,97	1,60	-0,04	8,57
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	11,60	5,34	3,60	12,22
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	11,58	5,31	3,58	12,20
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	7,01	-0,35	-1,05	7,49
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	6,39	-0,92	-1,67	6,88
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	4,12	-2,92	-3,93	4,64
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	3,26	-3,64	-4,78	3,79
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	4,86	-1,88	-3,18	5,41
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	4,79	-1,89	-3,25	5,35
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	7,09	-0,56	-0,99	7,54
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	7,06	-0,59	-1,02	7,51
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	6,97	-0,67	-1,10	7,43
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	6,83	-0,81	-1,24	7,29
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	7,30	-0,08	-0,76	7,78
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	11,89	5,84	3,91	12,54
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	12,59	6,47	4,60	13,23
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	12,46	6,33	4,47	13,10
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	12,28	6,13	4,29	12,91
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	12,47	6,42	4,49	13,12
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	12,73	6,72	4,75	13,39
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	12,89	6,85	4,92	13,55
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	12,68	6,63	4,71	13,34
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	12,42	6,37	4,44	13,07
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	12,15	6,10	4,17	12,80
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	12,80	6,82	4,83	13,46
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	12,75	6,76	4,78	13,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	12,69	6,71	4,72	13,35
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	12,53	6,54	4,55	13,19
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	12,25	6,27	4,28	12,91
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	11,97	5,99	4,00	12,63
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	13,10	7,09	5,12	13,76
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	13,03	7,03	5,06	13,69
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	12,98	6,98	5,00	13,64
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	12,92	6,92	4,94	13,58
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	12,86	6,86	4,88	13,52
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	34,36	28,07	26,36	34,98
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	35,73	29,45	27,73	36,35
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	33,41	27,14	25,40	34,02
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	32,87	26,61	24,87	33,49
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	32,95	26,69	24,95	33,57
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	33,04	26,78	25,04	33,66
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	35,94	29,62	27,93	36,55
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	35,94	29,62	27,94	36,55
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	35,94	29,61	27,93	36,55
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	35,62	29,30	27,62	36,23
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	35,28	28,95	27,27	35,89
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	34,91	28,59	26,90	35,52
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	35,92	29,60	27,92	36,53
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	35,92	29,60	27,92	36,53
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	35,93	29,60	27,92	36,54
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	35,93	29,61	27,93	36,54
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	35,93	29,61	27,93	36,54
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	35,94	29,61	27,93	36,55
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	20,87	14,67	12,87	21,49
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	20,76	14,56	12,76	21,38
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	20,58	14,37	12,59	21,21
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	20,15	13,93	12,15	20,77
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	20,02	13,79	12,02	20,64
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	25,04	18,92	17,05	25,68
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	24,64	18,50	16,65	25,28
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	24,23	18,09	16,24	24,87
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	23,94	17,78	15,95	24,57
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	23,66	17,48	15,67	24,29
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	22,65	16,49	14,66	23,28
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	27,64	21,89	19,67	28,33
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	26,99	21,15	19,02	27,67
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	26,63	20,72	18,66	27,30
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	26,33	20,32	18,34	26,98
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	25,85	19,79	17,86	26,49
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	25,43	19,34	17,44	26,07
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	34,67	29,19	26,74	35,41
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	34,07	28,63	26,14	34,82
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	32,74	27,46	24,82	33,51
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	32,39	27,14	24,47	33,17
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	31,69	26,41	23,77	32,46
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	28,80	23,18	20,84	29,51
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	22,06	15,89	14,06	22,69
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	21,95	15,79	13,96	22,58
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	21,74	15,60	13,75	22,38
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	21,49	15,32	13,50	22,12
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	21,15	14,99	13,16	21,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	23,49	17,63	15,54	24,18
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	18,48	12,44	10,50	19,13
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	16,97	10,83	8,98	17,61
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	18,05	11,96	10,08	18,70
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	18,16	12,04	10,18	18,80
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	17,29	11,17	9,31	17,93
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	26,02	20,13	18,06	26,70
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	25,77	19,89	17,82	26,45
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	25,52	19,64	17,57	26,20
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	25,26	19,39	17,30	25,94
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	24,81	18,97	16,86	25,50
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	24,22	18,37	16,27	24,91
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	26,53	20,66	18,57	27,21
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	26,52	20,66	18,57	27,21
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	26,52	20,65	18,56	27,20
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	26,60	20,72	18,64	27,28
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	26,38	20,50	18,42	27,06
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	26,19	20,31	18,23	26,87
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	7,09	-0,56	-0,99	7,54
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	7,06	-0,59	-1,02	7,51
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	6,97	-0,67	-1,10	7,43
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	6,83	-0,81	-1,24	7,29
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	7,30	-0,08	-0,76	7,78
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	21,27	15,15	13,28	21,91
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	20,97	14,84	12,98	21,61
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	20,70	14,57	12,71	21,34
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	20,48	14,34	12,49	21,12
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	20,15	14,01	12,16	20,79
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	19,92	13,78	11,93	20,56
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	18,09	12,09	10,12	18,75
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	19,24	13,20	11,26	19,89
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	19,64	13,63	11,66	20,30
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	21,17	15,06	13,18	21,81
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	21,53	15,37	13,54	22,16
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	21,48	15,35	13,49	22,12
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	18,66	12,64	10,68	19,31
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	18,58	12,56	10,60	19,23
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	18,49	12,47	10,51	19,14
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	18,39	12,38	10,42	19,05
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	18,30	12,30	10,33	18,96
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	18,21	12,21	10,24	18,87
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	13,10	7,09	5,12	13,76
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	13,03	7,03	5,06	13,69
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	12,98	6,98	5,00	13,64
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	12,92	6,92	4,94	13,58
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	12,86	6,86	4,88	13,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercatorplein (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	2,20	-2,88	-6,06	2,85
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	2,10	-2,97	-6,15	2,75
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	2,35	-2,76	-5,91	2,99
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	4,62	-0,75	-3,68	5,21
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	6,32	0,99	-1,97	6,92
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	4,19	-1,21	-4,12	4,77
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	2,31	-2,76	-5,94	2,96
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	6,54	1,29	-1,75	7,15
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	6,39	1,14	-1,89	7,01
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	6,41	1,13	-1,88	7,02
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	7,64	2,41	-0,64	8,26
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	8,93	3,62	0,64	9,53
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	6,18	0,83	-2,12	6,77
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	6,68	1,44	-1,60	7,30
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	-0,98	-6,41	-9,29	-0,40
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	2,63	-2,87	-5,69	3,20
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	6,56	1,21	-1,73	7,16
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	6,36	1,00	-1,94	6,95
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	5,89	0,53	-2,41	6,48
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	4,24	-1,16	-4,07	4,82
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	-0,85	-6,29	-9,16	-0,27
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	19,30	14,03	11,01	19,91
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	18,97	13,70	10,68	19,58
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	18,50	13,23	10,22	19,11
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	18,15	12,89	9,87	18,77
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	17,65	12,40	9,37	18,27
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	16,29	11,03	8,01	16,91
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	19,87	14,60	11,58	20,48
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	1,20	-4,03	-7,07	1,82
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	1,09	-4,13	-7,19	1,71
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	0,98	-4,23	-7,29	1,61
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	11,27	6,09	3,00	11,90
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	14,29	9,07	6,02	14,92
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	12,92	7,71	4,65	13,55
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	1,34	-3,91	-6,94	1,96
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	19,20	14,00	10,93	19,83
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	18,66	13,46	10,39	19,29
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	18,81	13,61	10,54	19,44
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	18,36	13,15	10,09	18,99
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	18,66	13,47	10,39	19,29
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	17,28	12,07	9,01	17,91
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	19,79	14,58	11,51	20,41
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	19,95	14,77	11,68	20,58
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	19,20	14,03	10,93	19,83
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	19,13	13,96	10,87	19,77
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	18,60	13,44	10,33	19,23
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	18,16	13,01	9,90	18,80
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	17,01	11,83	8,75	17,65
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	20,48	15,30	12,21	21,11
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	18,33	13,13	10,05	18,95
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	17,68	12,48	9,41	18,31
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	17,63	12,44	9,36	18,26
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	17,63	12,37	9,35	18,25
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	17,75	12,49	9,47	18,37
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	16,71	11,45	8,43	17,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercatorplein (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	18,92	13,72	10,65	19,55
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	13,07	7,91	4,80	13,70
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	12,64	7,48	4,37	13,27
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	12,45	7,27	4,18	13,08
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	12,33	7,14	4,06	12,96
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	12,33	7,15	4,06	12,96
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	13,88	8,71	5,62	14,52
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	13,51	8,36	5,25	14,15
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	4,57	-0,78	-3,73	5,16
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	3,85	-1,52	-4,46	4,44
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	3,36	-2,05	-4,95	3,94
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	2,73	-2,68	-5,58	3,31
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	1,23	-4,19	-7,08	1,81
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	3,90	-1,21	-4,35	4,55
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	4,66	-0,68	-3,64	5,26
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	0,61	-4,70	-7,68	1,21
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	0,42	-4,87	-7,87	1,03
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	0,67	-4,58	-7,61	1,29
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	0,48	-4,80	-7,80	1,09
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	7,95	2,81	-0,31	8,59
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	6,52	1,34	-1,75	7,15
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	0,83	-4,49	-7,46	1,43
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	18,85	13,66	10,58	19,48
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	17,70	12,50	9,43	18,33
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	16,23	11,00	7,96	16,85
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	15,23	10,03	6,96	15,86
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	14,53	9,36	6,27	15,17
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	13,52	8,37	5,27	14,16
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	19,45	14,26	11,18	20,08
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	20,61	15,45	12,35	21,25
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	19,36	14,17	11,09	19,99
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	17,75	12,56	9,48	18,38
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	16,62	11,46	8,36	17,26
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	16,00	10,86	7,75	16,65
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	15,11	10,00	6,86	15,76
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	21,22	16,06	12,95	21,85
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	20,93	15,83	12,67	21,58
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	20,27	15,14	12,01	20,91
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	19,33	14,20	11,07	19,97
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	18,63	13,51	10,38	19,28
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	18,22	13,12	9,97	18,87
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	17,34	12,24	9,08	17,99
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	21,28	16,17	13,02	21,92
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	15,14	9,99	6,88	15,78
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	14,89	9,75	6,63	15,53
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	14,27	9,12	6,01	14,91
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	13,48	8,32	5,22	14,12
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	13,07	7,96	4,82	13,72
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	13,03	7,90	4,78	13,68
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	15,63	10,48	7,37	16,27
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	10,80	5,50	2,51	11,41
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	11,18	5,88	2,89	11,79
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	11,30	5,99	3,01	11,90
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	11,38	6,07	3,09	11,98
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	11,15	5,84	2,86	11,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercatorplein (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	9,68	4,37	1,39	10,28
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	11,00	5,70	2,71	11,61
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	4,87	-0,45	-3,42	5,47
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	9,90	4,56	1,61	10,50
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	9,90	4,55	1,60	10,49
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	10,24	4,88	1,94	10,83
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	9,92	4,57	1,63	10,52
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	9,68	4,44	1,40	10,30
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	4,97	-0,35	-3,33	5,57
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	19,60	14,50	11,35	20,25
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	19,05	13,95	10,80	19,70
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	18,58	13,47	10,32	19,22
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	18,33	13,22	10,08	18,98
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	18,07	12,96	9,82	18,72
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	17,20	12,09	8,94	17,84
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	20,17	15,08	11,92	20,82
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	19,24	14,12	10,99	19,89
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	18,71	13,58	10,45	19,35
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	18,24	13,11	9,98	18,88
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	18,03	12,90	9,77	18,67
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	17,70	12,57	9,44	18,34
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	16,61	11,48	8,35	17,25
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	19,82	14,69	11,56	20,46
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	18,72	13,58	10,46	19,36
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	18,20	13,05	9,93	18,84
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	17,81	12,66	9,55	18,45
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	17,61	12,44	9,35	18,25
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	17,16	12,01	8,90	17,80
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	16,02	10,88	7,77	16,67
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	19,26	14,11	10,99	19,90
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	14,26	9,14	6,01	14,91
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	14,89	9,75	6,63	15,53
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	15,94	10,81	7,68	16,58
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	16,71	11,56	8,45	17,35
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	17,45	12,29	9,18	18,08
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	15,63	10,59	7,39	16,29
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	16,24	11,21	7,99	16,90
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	-1,27	-6,54	-9,56	-0,66
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	14,87	9,74	6,61	15,51
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	14,41	9,29	6,15	15,05
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	14,04	8,92	5,79	14,69
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	13,72	8,67	5,48	14,38
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	12,46	7,40	4,21	13,12
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	-1,05	-6,33	-9,34	-0,44
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	16,44	11,18	8,16	17,06
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	19,92	14,70	11,65	20,55
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	19,28	14,05	11,01	19,90
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	18,88	13,64	10,60	19,50
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	18,23	13,01	9,96	18,86
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	16,93	11,71	8,66	17,56
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	16,72	11,48	8,44	17,34
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	21,96	16,80	13,70	22,60
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	20,05	14,90	11,78	20,69
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	18,51	13,36	10,25	19,15
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	17,42	12,30	9,17	18,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercatorplein (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	16,56	11,45	8,31	17,21
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	16,05	10,98	7,81	16,71
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	22,75	17,59	14,48	23,38
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,37	19,24	16,11	25,01
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	23,69	18,56	15,43	24,33
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	23,06	17,93	14,80	23,70
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	22,48	17,34	14,22	23,12
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	21,76	16,63	13,50	22,40
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	20,32	15,15	12,05	20,95
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	25,11	19,99	16,85	25,75
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,53	19,36	16,26	25,16
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	23,76	18,59	15,50	24,40
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	23,07	17,90	14,80	23,70
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	22,43	17,26	14,17	23,07
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	21,87	16,70	13,60	22,50
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	20,40	15,20	12,13	21,03
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	25,37	20,20	17,10	26,00
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	17,11	11,98	8,85	17,75
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	16,53	11,39	8,26	17,17
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	15,97	10,83	7,71	16,61
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	15,55	10,41	7,28	16,19
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	15,14	10,01	6,88	15,78
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	14,51	9,38	6,25	15,15
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	17,75	12,62	9,49	18,39
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	17,62	12,52	9,36	18,27
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	16,89	11,82	8,64	17,54
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	16,17	11,06	7,91	16,81
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	15,58	10,41	7,31	16,21
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	14,94	9,84	6,69	15,59
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	13,96	8,86	5,71	14,61
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	18,13	13,02	9,87	18,77
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,09	18,91	15,82	24,72
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	23,26	18,08	14,99	23,89
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	22,52	17,34	14,25	23,15
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	21,85	16,67	13,58	22,48
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	21,27	16,09	13,00	21,90
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	20,03	14,83	11,76	20,66
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	25,03	19,86	16,76	25,66
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	23,28	18,11	15,02	23,92
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	22,48	17,31	14,21	23,11
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	21,78	16,61	13,51	22,41
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	21,15	15,98	12,88	21,78
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	20,69	15,52	12,42	21,32
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	19,61	14,43	11,35	20,25
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	24,16	18,99	15,89	24,79
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	22,23	17,05	13,96	22,86
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	21,48	16,31	13,22	22,12
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	20,82	15,64	12,55	21,45
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	20,27	15,10	12,01	20,91
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	19,90	14,73	11,63	20,53
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	18,97	13,80	10,71	19,61
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	23,02	17,84	14,75	23,65
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	10,00	4,90	1,75	10,65
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	11,39	6,30	3,14	12,04
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	10,46	5,41	2,22	11,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercatorplein (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	10,64	5,57	2,38	11,29
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	12,28	7,06	4,01	12,91
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	13,91	8,70	5,63	14,53
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	13,73	8,58	5,46	14,37
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	13,35	8,14	5,08	13,98
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	19,80	14,56	11,53	20,42
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	21,34	16,13	13,07	21,97
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	22,07	16,85	13,79	22,69
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	22,63	17,41	14,36	23,26
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	20,23	15,01	11,95	20,85
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	21,82	16,64	13,55	22,45
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	22,62	17,44	14,35	23,25
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	23,23	18,05	14,96	23,86
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	15,55	10,36	7,28	16,18
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	16,85	11,65	8,57	17,47
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	16,51	11,35	8,25	17,15
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	16,87	11,69	8,60	17,50
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	12,09	6,84	3,81	12,71
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	13,47	8,23	5,19	14,09
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	12,42	7,17	4,14	13,04
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	13,08	7,86	4,81	13,71
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	20,49	15,29	12,22	21,12
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	21,97	16,80	13,70	22,60
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	22,63	17,46	14,36	23,26
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	23,24	18,08	14,97	23,87
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	17,63	12,42	9,36	18,26
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	19,14	13,92	10,86	19,76
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	20,34	15,11	12,07	20,96
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	21,24	15,98	12,96	21,86
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	4,52	-0,77	-3,77	5,13
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	4,40	-0,88	-3,89	5,01
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	5,64	0,44	-2,63	6,27
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	10,66	5,50	2,39	11,29
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	10,40	5,25	2,13	11,04
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	9,08	3,90	0,81	9,71
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	-3,05	-8,41	-11,35	-2,46
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	-0,26	-5,68	-8,57	0,32
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	-0,33	-5,76	-8,64	0,25
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	0,75	-4,53	-7,54	1,36
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	4,29	-1,05	-4,00	4,89
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	4,64	-0,65	-3,65	5,25
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	-4,33	-9,70	-12,63	-3,74
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	-4,47	-9,82	-12,77	-3,88
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	-4,60	-9,93	-12,89	-4,00
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	-4,69	-10,01	-12,98	-4,09
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	-4,78	-10,09	-13,07	-4,18
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	-2,94	-8,25	-11,23	-2,34
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	--	--	--	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	--	--	--	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	--	--	--	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	--	--	--	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	-4,18	-9,57	-12,48	-3,59
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	15,69	10,45	7,41	16,31
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	15,45	10,20	7,17	16,07
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	15,24	9,99	6,96	15,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercatorplein (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	14,98	9,72	6,70	15,60
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	14,43	9,19	6,15	15,05
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	13,02	7,75	4,73	13,63
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	17,89	12,66	9,62	18,51
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	17,49	12,25	9,21	18,11
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	17,09	11,86	8,81	17,71
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	16,70	11,47	8,43	17,32
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	16,31	11,07	8,03	16,93
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	16,03	10,79	7,75	16,65
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	20,49	15,30	12,22	21,12
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	20,03	14,83	11,76	20,66
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	19,56	14,35	11,28	20,18
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	19,09	13,87	10,81	19,71
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	18,64	13,41	10,36	19,26
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	18,20	12,97	9,92	18,82
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	24,13	19,07	15,89	24,79
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	23,43	18,32	15,18	24,08
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	22,02	17,06	13,79	22,70
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	21,39	16,23	13,12	22,02
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	20,94	15,76	12,67	21,57
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	6,57	1,40	-1,69	7,21
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	6,17	0,96	-2,10	6,80
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	6,04	0,83	-2,24	6,66
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	5,78	0,59	-2,49	6,41
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	5,27	0,11	-2,99	5,91
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	3,46	-1,92	-4,83	4,06
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	-6,68	-12,27	-15,01	-6,13
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	-0,84	-6,36	-9,16	-0,28
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	0,47	-4,94	-7,84	1,05
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	0,39	-5,03	-7,92	0,97
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	5,06	-0,18	-3,22	5,68
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	6,68	1,51	-1,59	7,31
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	-7,15	-12,77	-15,49	-6,61
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	-7,37	-12,98	-15,71	-6,83
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	-7,58	-13,18	-15,91	-7,03
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	-7,74	-13,34	-16,08	-7,20
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	-7,91	-13,50	-16,24	-7,36
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	-6,54	-12,14	-14,88	-6,00
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	--	--	--	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	--	--	--	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	--	--	--	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	--	--	--	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	-6,92	-12,55	-15,26	-6,38
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	13,98	8,81	5,71	14,61
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	13,75	8,57	5,48	14,38
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	13,54	8,35	5,27	14,17
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	13,28	8,08	5,00	13,90
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	16,29	11,12	8,02	16,92
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	15,87	10,70	7,60	16,50
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	15,47	10,30	7,20	16,10
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	15,07	9,90	6,80	15,70
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	14,68	9,52	6,42	15,32
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	14,31	9,14	6,04	14,94
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	18,99	13,86	10,73	19,63
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	18,53	13,40	10,27	19,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercatorplein (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	18,07	12,92	9,80	18,71
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	17,60	12,45	9,34	18,24
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	17,15	12,00	8,89	17,79
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	16,71	11,55	8,45	17,35
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	22,42	17,35	14,17	23,07
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	20,95	16,04	12,73	21,64
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	20,33	15,23	12,07	20,98
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	19,88	14,76	11,62	20,52
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	19,44	14,32	11,18	20,08
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	1,76	-3,65	-6,55	2,34
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	1,84	-3,50	-6,46	2,44
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	1,88	-3,52	-6,42	2,47
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	1,67	-3,72	-6,63	2,26
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	1,43	-3,95	-6,87	2,02
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	0,87	-4,53	-7,44	1,45
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	-0,82	-6,53	-9,18	-0,30
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	0,37	-5,10	-7,95	0,94
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	0,21	-5,23	-8,11	0,78
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	2,77	-2,64	-5,54	3,35
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	2,47	-2,93	-5,84	3,05
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	1,84	-3,60	-6,48	2,41
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	-13,56	-19,36	-21,92	-13,05
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	-13,59	-19,40	-21,96	-13,08
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	-13,62	-19,44	-21,99	-13,12
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	-13,66	-19,47	-22,03	-13,15
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	-2,23	-7,69	-10,55	-1,66
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	-2,28	-7,75	-10,60	-1,71
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	--	--	--	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	--	--	--	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	--	--	--	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	--	--	--	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	-4,18	-9,57	-12,48	-3,59
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	16,12	10,98	7,85	16,76
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	15,70	10,56	7,44	16,34
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	15,42	10,27	7,16	16,06
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	15,11	9,95	6,85	15,75
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	14,66	9,49	6,40	15,30
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	13,53	8,35	5,26	14,16
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	18,96	13,84	10,70	19,60
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	18,49	13,35	10,22	19,13
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	18,03	12,88	9,76	18,67
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	17,57	12,43	9,31	18,21
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	17,14	11,98	8,87	17,77
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	16,61	11,47	8,35	17,25
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	22,09	17,16	13,86	22,77
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	21,49	16,49	13,25	22,16
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	20,96	15,88	12,71	21,61
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	20,47	15,38	12,22	21,12
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	19,97	14,86	11,71	20,61
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	19,46	14,34	11,20	20,10
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	24,13	19,07	15,89	24,79
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	23,43	18,32	15,18	24,08
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	22,02	17,06	13,79	22,70
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	21,39	16,23	13,12	22,02
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	20,94	15,76	12,67	21,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercatorplein (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	3,39	-1,63	-4,85	4,06
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	3,09	-2,20	-5,20	3,70
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	2,84	-2,43	-5,44	3,45
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	8,26	3,18	0,02	8,92
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	8,12	3,04	-0,12	8,78
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	7,94	2,87	-0,30	8,60
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	-18,25	-19,93	-25,73	-16,63
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	-3,11	-8,54	-11,42	-2,53
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	-3,39	-8,76	-11,69	-2,80
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	4,80	-0,50	-3,49	5,41
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	4,25	-1,06	-4,04	4,85
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	3,91	-1,37	-4,37	4,52
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	--	--	--	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	--	--	--	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	--	--	--	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	--	--	--	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	--	--	--	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	--	--	--	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	--	--	--	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	--	--	--	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	--	--	--	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	--	--	--	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	-6,92	-12,55	-15,26	-6,38
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	16,76	11,50	8,48	17,38
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	16,42	11,15	8,13	17,03
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	16,16	10,89	7,88	16,77
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	15,88	10,61	7,60	16,49
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	15,46	10,20	7,18	16,08
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	14,37	9,10	6,09	14,98
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	19,51	14,20	11,22	20,11
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	18,99	13,69	10,70	19,60
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	18,50	13,21	10,22	19,11
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	18,04	12,76	9,75	18,65
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	17,59	12,31	9,31	18,20
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	17,16	11,89	8,88	17,77
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	24,27	18,55	15,93	24,80
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	23,57	17,87	15,23	24,10
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	21,88	16,50	13,58	22,47
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	21,23	15,88	12,93	21,82
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	20,63	15,30	12,34	21,23
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	20,06	14,73	11,77	20,66
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	22,42	17,35	14,17	23,07
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	20,95	16,04	12,73	21,64
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	20,33	15,23	12,07	20,98
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	19,88	14,76	11,62	20,52
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	19,44	14,32	11,18	20,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Orteliuskade (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	25,26	7,74	16,85	25,22
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	24,51	3,83	16,10	24,45
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	23,83	2,73	15,45	23,78
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	23,11	1,13	14,73	23,05
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	22,33	-0,37	13,92	22,26
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	21,75	-2,54	13,27	21,64
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	25,83	10,67	17,50	25,85
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	27,13	11,73	18,78	27,14
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	26,70	10,30	18,34	26,69
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	26,07	9,54	17,72	26,07
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	25,35	8,88	17,02	25,36
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	24,59	8,27	16,23	24,58
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	23,84	7,47	15,43	23,81
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	27,56	13,64	19,27	27,63
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	28,36	13,15	20,04	28,39
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	28,09	12,04	19,76	28,10
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	27,73	11,36	19,39	27,73
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	26,98	10,75	18,64	26,98
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	26,16	10,17	17,80	26,16
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	25,16	9,50	16,77	25,15
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	28,74	14,53	20,43	28,79
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	27,99	11,85	19,43	27,89
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	27,80	11,30	19,23	27,69
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	27,44	10,77	18,87	27,33
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	26,72	10,22	18,16	26,62
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	25,88	9,60	17,30	25,77
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	24,70	8,51	16,09	24,58
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	28,19	12,39	19,64	28,10
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	6,44	-37,90	-2,06	6,31
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	5,76	-38,10	-2,73	5,64
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	10,80	-27,63	2,09	10,57
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	10,13	-38,45	1,39	9,89
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	9,80	-38,63	1,02	9,54
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	9,11	-38,92	0,31	8,84
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	6,75	-37,60	-1,75	6,62
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	15,99	-32,36	-2,07	13,41
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	15,81	-35,01	-3,48	13,13
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	15,27	-36,98	-5,00	12,52
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	14,47	-38,64	-6,48	11,69
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	13,60	-40,27	-8,03	10,78
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	12,38	-41,78	-9,77	9,54
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	16,22	-32,29	-0,67	13,77
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	17,13	-7,70	7,11	16,34
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	16,61	-9,46	6,58	15,81
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	16,03	-11,30	6,03	15,24
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	15,45	-12,84	5,45	14,66
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	14,81	-13,81	4,81	14,02
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	13,82	-14,76	3,84	13,04
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	17,54	-5,07	7,60	16,79
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	14,80	-8,98	3,67	13,60
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	14,18	-12,06	2,91	12,93
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	13,55	-14,34	2,25	12,29
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	12,93	-15,86	1,59	11,65
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	12,22	-16,91	0,87	10,94
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	11,18	-17,84	-0,14	9,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Orteliuskade (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	15,15	-7,26	4,29	14,05
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	14,91	-3,11	4,88	14,15
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	13,96	-5,99	3,64	13,07
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	14,54	-7,90	4,44	13,72
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	13,85	-9,43	3,67	13,00
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	13,34	-10,40	2,97	12,42
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	11,37	-11,41	0,72	10,35
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	15,67	-0,60	5,99	15,07
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	12,91	-3,59	4,52	12,89
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	11,34	-5,96	2,91	11,29
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	10,27	-7,82	1,85	10,22
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	9,40	-9,38	0,97	9,34
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	8,62	-10,44	0,16	8,54
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	7,71	-11,50	-0,79	7,61
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	14,50	-1,34	6,16	14,51
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	23,79	9,55	15,09	23,66
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	23,44	9,11	14,71	23,29
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	22,92	8,67	14,16	22,76
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	22,34	8,21	13,59	22,18
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	21,70	7,69	12,93	21,54
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	20,60	6,51	11,83	20,44
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	24,17	10,16	15,52	24,06
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	17,22	-2,00	8,84	17,18
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	16,33	-4,48	7,95	16,28
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	15,60	-6,37	7,21	15,54
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	14,91	-7,95	6,53	14,85
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	14,19	-9,04	5,78	14,12
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	13,23	-10,13	4,79	13,14
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	17,98	0,27	9,62	17,96
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	22,58	11,10	14,33	22,73
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	21,99	10,64	13,76	22,16
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	21,49	10,20	13,26	21,66
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	20,95	9,74	12,73	21,13
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	20,38	9,25	12,16	20,56
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	19,33	8,21	11,08	19,50
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	23,55	11,80	15,28	23,69
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	16,81	4,69	8,44	16,89
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	16,09	4,15	7,75	16,19
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	15,48	3,65	7,16	15,59
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	14,89	3,14	6,59	15,01
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	14,42	2,80	6,13	14,55
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	13,73	2,22	5,44	13,86
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	17,71	5,31	9,32	17,77
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	-0,15	-20,90	-11,28	-1,33
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	6,90	-21,56	-1,79	6,68
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	7,46	-21,53	-1,13	7,29
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	7,24	-21,93	-1,33	7,08
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	6,83	-22,15	-1,74	6,67
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	5,36	-23,15	-3,28	5,17
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	1,08	-19,35	-9,70	0,02
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	-0,42	-10,33	-8,60	-0,16
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	-0,93	-10,95	-9,34	-0,79
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	6,64	-8,34	-1,71	6,66
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	6,23	-9,47	-2,15	6,22
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	6,67	-10,32	-2,17	6,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Orteliuskade (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	3,17	-11,11	-5,57	3,02
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	-0,14	-10,07	-8,31	0,12
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	-7,24	-18,10	-15,44	-7,04
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	-7,23	-18,45	-15,79	-7,21
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	8,89	-6,31	0,20	8,74
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	8,30	-7,02	-0,45	8,12
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	7,86	-7,80	-0,81	7,71
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	5,69	-9,51	-4,68	4,84
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	-6,87	-17,73	-15,06	-6,66
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	13,73	-31,82	-30,93	10,72
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	13,70	-31,89	-31,00	10,69
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	13,14	-31,95	-31,06	10,13
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	12,47	-32,07	-31,18	9,46
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	11,72	-32,39	-31,49	8,71
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	10,99	-33,49	-32,59	7,98
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	13,72	-31,75	-30,86	10,71
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	12,15	--	--	9,14
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	11,80	--	--	8,79
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	11,23	--	--	8,22
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	10,65	--	--	7,64
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	9,98	--	--	6,97
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	9,20	--	--	6,19
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	12,15	--	--	9,14
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	10,85	--	--	7,84
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	10,35	--	--	7,34
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	9,84	--	--	6,83
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	9,33	--	--	6,32
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	8,84	-16,77	-15,98	5,94
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	8,13	-17,91	-17,12	5,22
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	11,03	--	--	8,02
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	13,60	-9,10	3,61	12,83
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	15,24	-6,99	5,37	14,52
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	16,59	-4,55	6,87	15,93
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	17,59	-1,68	8,11	17,04
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	18,62	1,55	9,40	18,21
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	21,68	9,35	13,01	21,61
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	23,94	11,27	15,51	23,97
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	25,60	13,61	16,45	25,33
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	24,03	11,54	14,40	23,54
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	23,43	10,77	13,54	22,83
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	22,82	10,15	12,82	22,17
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	22,02	9,59	12,11	21,42
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	20,92	8,83	11,24	20,42
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	26,80	14,59	17,87	26,61
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	27,83	9,55	16,95	26,75
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	27,57	2,12	15,59	26,10
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	27,43	-0,73	15,20	25,88
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	27,26	-3,06	14,92	25,68
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	26,45	-5,07	13,94	24,82
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	24,54	-7,63	11,96	22,89
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	28,84	11,04	18,96	28,14
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	25,69	13,09	15,24	24,88
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	23,20	5,26	9,39	21,31
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	22,65	1,79	6,84	20,37
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	22,22	-1,22	4,54	19,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Orteliuskade (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	20,97	-3,78	2,29	18,35
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	19,24	-6,06	-0,06	16,57
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	27,14	14,73	17,46	26,63
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,59	8,88	19,92	30,22
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	31,36	0,85	19,22	29,84
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	31,34	-2,78	19,09	29,78
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	31,29	-6,88	18,97	29,71
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	30,75	-9,55	18,12	29,09
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	28,69	-11,54	16,07	27,03
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	32,13	10,60	21,26	31,03
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,52	5,98	19,52	30,04
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	31,40	-0,21	19,19	29,86
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	31,38	-3,06	19,09	29,81
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	31,26	-6,35	18,78	29,64
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	30,68	-8,89	17,71	28,93
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	28,68	-10,98	15,91	26,98
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	31,83	9,70	20,39	30,54
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	11,30	-13,04	1,13	10,45
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	10,72	-14,34	0,47	9,84
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	9,95	-16,43	-0,35	9,05
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	9,30	-17,87	-0,98	8,40
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	8,76	-18,85	-1,43	7,90
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	8,12	-19,79	-1,99	7,29
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	11,73	-20,79	1,68	10,92
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	10,87	-35,24	2,13	10,63
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	10,62	-11,20	1,96	10,43
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	9,94	-13,10	1,33	9,77
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	9,33	-14,54	0,76	9,18
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	8,86	-15,64	0,29	8,71
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	8,51	-16,74	-0,10	8,34
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	11,45	-29,55	2,66	11,18
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,63	--	--	21,62
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	24,67	--	--	21,66
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	24,69	--	--	21,68
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	24,70	--	--	21,69
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	24,33	--	--	21,32
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	22,11	--	--	19,10
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	24,59	--	--	21,58
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	22,54	--	--	19,53
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	22,56	--	--	19,55
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	22,58	--	--	19,57
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	22,55	--	--	19,54
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	21,74	--	--	18,73
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	19,91	--	--	16,90
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	22,51	--	--	19,50
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	21,11	--	--	18,10
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	21,12	--	--	18,11
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	21,14	--	--	18,13
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	20,90	--	--	17,89
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	19,86	--	--	16,85
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	18,32	--	--	15,31
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	21,08	--	--	18,07
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	28,81	13,95	20,42	28,81
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	30,50	15,23	22,15	30,51
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	31,31	15,97	22,98	31,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Orteliuskade (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	31,62	16,61	23,31	31,66
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	31,10	14,67	22,67	31,06
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	32,92	15,74	24,55	32,90
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	33,37	16,49	25,02	33,36
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	33,56	17,13	25,21	33,56
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	34,73	14,88	25,77	34,41
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	36,42	15,80	27,49	36,11
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,68	16,55	27,74	36,37
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	36,74	17,16	27,82	36,44
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	34,32	11,43	24,34	33,55
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	35,97	12,43	26,05	35,22
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,19	13,09	26,33	35,47
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	36,22	13,64	26,40	35,52
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	5,12	-15,37	-3,98	4,73
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	6,29	-13,37	-2,79	5,92
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	7,39	-10,55	-1,56	7,09
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	8,76	-6,25	0,04	8,60
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	8,30	-8,82	-2,64	7,21
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	9,57	-6,71	-1,24	8,54
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	10,27	-5,74	-0,55	9,24
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	10,98	-4,77	0,20	9,97
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	26,19	--	--	23,18
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	28,23	--	--	25,22
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	28,46	--	--	25,45
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	28,46	--	--	25,45
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	3,21	-12,14	-8,25	1,98
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	5,68	-9,94	-5,77	4,45
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	8,21	-7,46	-3,37	6,94
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	11,18	-5,02	-0,81	9,77
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	12,61	-13,47	4,18	12,52
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	12,34	-10,02	3,91	12,26
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	11,61	-10,72	3,19	11,53
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	10,16	-11,45	1,74	10,09
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	9,49	-11,91	1,09	9,43
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	8,01	-12,92	-0,43	7,93
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	14,60	-11,13	6,23	14,54
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	14,41	-11,25	6,05	14,36
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	14,25	-11,48	5,88	14,19
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	13,88	-12,08	5,50	13,82
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	13,47	-12,64	5,09	13,41
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	13,04	-13,07	4,63	12,96
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	14,98	-10,61	6,59	14,91
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	14,96	-10,70	6,57	14,89
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	14,94	-10,77	6,55	14,87
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	14,92	-10,86	6,54	14,86
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	14,88	-10,93	6,50	14,82
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	14,71	-11,03	6,33	14,65
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	15,03	-9,76	6,66	14,97
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	15,02	-9,97	6,65	14,96
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	15,02	-10,20	6,64	14,96
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	15,00	-10,37	6,62	14,94
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	14,99	-10,51	6,61	14,93
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	16,45	-6,75	7,97	16,34
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	15,84	-7,20	7,35	15,73
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	14,40	-7,93	5,95	14,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Orteliuskade (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	9,67	-9,53	1,32	9,64
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	8,01	-9,92	-0,34	7,99
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	4,07	-12,27	-4,20	4,11
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	18,27	-12,29	9,75	18,13
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	18,25	-12,31	9,81	18,15
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	18,12	-12,36	9,70	18,03
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	17,81	-12,46	9,38	17,72
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	17,37	-12,96	8,94	17,28
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	17,04	-6,37	8,60	16,95
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	18,85	-11,98	10,17	18,64
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	18,80	-12,05	10,14	18,60
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	18,75	-12,10	10,10	18,55
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	18,67	-12,16	10,03	18,48
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	18,58	-12,20	9,98	18,41
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	18,39	-12,23	9,85	18,24
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	19,15	-11,08	10,30	18,86
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	19,17	-11,31	10,38	18,91
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	19,09	-11,51	10,34	18,84
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	19,03	-11,70	10,29	18,79
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	18,92	-11,86	10,20	18,69
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	6,25	-4,61	-1,90	6,48
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	5,54	-5,44	-2,61	5,76
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	5,37	-5,57	-2,77	5,60
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	5,15	-5,76	-2,99	5,38
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	4,48	-6,43	-3,71	4,69
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	-1,95	-13,45	-9,90	-1,65
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	1,11	-8,77	-7,01	1,40
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	1,04	-8,86	-7,09	1,32
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	0,80	-9,11	-7,33	1,08
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	7,36	-4,03	-0,83	7,55
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	7,20	-4,21	-1,01	7,38
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	6,96	-4,27	-1,23	7,15
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	-4,64	-14,31	-12,76	-4,34
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	-4,70	-14,36	-12,82	-4,40
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	-4,79	-14,44	-12,91	-4,49
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	-4,94	-14,60	-13,07	-4,65
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	-5,08	-14,77	-13,24	-4,80
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	-5,29	-14,98	-13,46	-5,02
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	-4,60	-14,17	-12,70	-4,29
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	-4,63	-14,20	-12,73	-4,32
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	-4,65	-14,23	-12,76	-4,34
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	-4,56	-14,25	-12,68	-4,26
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	-4,59	-14,27	-12,71	-4,29
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	-1,88	-14,91	-11,75	-2,49
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	-2,44	-15,30	-12,21	-3,00
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	-3,04	-15,72	-12,68	-3,54
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	-3,69	-16,24	-13,23	-4,15
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	2,39	-21,78	-12,14	0,31
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	-0,02	-22,12	-12,66	-1,66
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	-0,95	-22,46	-13,28	-2,51
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	-1,80	-22,79	-13,97	-3,31
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	-2,57	-23,09	-14,61	-4,04
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	-3,50	-24,05	-15,49	-4,95
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	4,19	-19,65	-13,16	1,70
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	3,94	-20,01	-13,56	1,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Orteliuskade (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	3,74	-20,38	-13,97	1,21
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	3,46	-20,73	-14,37	0,92
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	3,44	-21,09	-12,97	1,06
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	3,50	-21,43	-11,67	1,30
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	6,20	-17,76	-11,01	3,72
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	5,37	-18,16	-11,45	2,94
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	5,02	-18,54	-11,88	2,58
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	4,72	-18,91	-12,32	2,26
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	4,45	-19,28	-12,74	1,98
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	27,01	17,78	18,88	27,33
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	28,29	19,33	20,19	28,64
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	27,48	18,57	19,38	27,83
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	26,82	17,92	18,71	27,17
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	26,21	17,34	18,12	26,57
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	26,30	17,48	18,22	26,67
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	28,07	18,20	19,91	28,34
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	27,96	18,14	19,81	28,23
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	27,79	18,11	19,65	28,08
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	27,66	18,07	19,53	27,96
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	27,50	17,99	19,37	27,80
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	27,17	17,73	19,03	27,47
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	28,07	17,95	19,91	28,32
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	28,09	17,97	19,92	28,34
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	28,09	18,00	19,93	28,35
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	28,11	18,05	19,95	28,37
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	28,21	18,22	20,05	28,47
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	28,16	18,21	20,00	28,42
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	15,03	-9,76	6,66	14,97
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	15,02	-9,97	6,65	14,96
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	15,02	-10,20	6,64	14,96
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	15,00	-10,37	6,62	14,94
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	14,99	-10,51	6,61	14,93
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	24,65	12,11	16,33	24,74
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	23,02	9,94	14,68	23,08
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	21,20	8,41	12,84	21,26
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	19,69	7,31	11,36	19,78
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	17,29	6,47	9,10	17,50
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	16,66	6,26	8,49	16,90
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	28,74	17,15	20,44	28,87
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	28,70	17,17	20,41	28,83
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	28,56	17,18	20,29	28,71
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	28,26	17,04	20,01	28,42
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	27,77	16,61	19,52	27,94
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	26,80	15,64	18,56	26,97
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	28,76	17,02	20,36	28,83
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	28,75	17,04	20,37	28,83
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	28,74	17,07	20,38	28,84
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	28,79	17,09	20,44	28,89
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	28,78	17,11	20,44	28,88
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	28,78	17,13	20,46	28,89
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	19,15	-11,08	10,30	18,86
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	19,17	-11,31	10,38	18,91
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	19,09	-11,51	10,34	18,84
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	19,03	-11,70	10,29	18,79
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	18,92	-11,86	10,20	18,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Orteliuskade (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	10,27	-0,26	2,08	10,49
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	8,27	-3,06	0,03	8,43
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	6,89	-5,27	-1,39	7,01
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	3,73	-7,27	-4,46	3,93
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	1,50	-9,21	-6,69	1,71
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	-0,78	-12,08	-9,03	-0,62
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	19,49	9,97	11,36	19,79
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	19,39	9,90	11,26	19,69
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	19,02	9,56	10,88	19,32
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	18,32	8,85	10,19	18,62
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	17,64	8,24	9,52	17,95
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	15,58	6,30	7,48	15,91
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	19,33	9,97	11,21	19,64
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	19,55	9,98	11,41	19,84
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	19,55	9,99	11,42	19,85
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	19,55	10,00	11,42	19,85
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	19,55	10,00	11,41	19,84
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	19,53	9,99	11,40	19,83
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	-4,60	-14,17	-12,70	-4,29
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	-4,63	-14,20	-12,73	-4,32
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	-4,65	-14,23	-12,76	-4,34
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	-4,56	-14,25	-12,68	-4,26
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	-4,59	-14,27	-12,71	-4,29
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	20,94	-5,11	12,42	20,81
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	20,43	-6,06	11,89	20,29
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	19,84	-7,00	11,29	19,69
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	19,08	-7,98	10,52	18,93
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	17,86	-8,84	9,29	17,70
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	17,40	-8,97	8,82	17,24
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	21,06	--	12,37	20,84
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	21,56	-20,05	12,93	21,37
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	21,70	-7,50	13,13	21,54
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	21,67	-2,10	13,12	21,53
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	21,57	-3,13	13,04	21,43
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	21,38	-4,13	12,85	21,24
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	20,18	--	10,80	19,65
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	20,37	--	11,11	19,89
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	20,33	--	11,13	19,88
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	20,15	--	11,08	19,75
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	20,32	--	11,44	20,01
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	20,56	--	11,75	20,28
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	6,20	-17,76	-11,01	3,72
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	5,37	-18,16	-11,45	2,94
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	5,02	-18,54	-11,88	2,58
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	4,72	-18,91	-12,32	2,26
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	4,45	-19,28	-12,74	1,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Admiraal Helfrichstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	41,88	33,95	33,25	42,06
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	41,93	34,00	33,30	42,11
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	41,95	34,02	33,32	42,13
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	41,92	33,98	33,29	42,10
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	41,62	33,70	33,00	41,80
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	40,02	32,11	31,38	40,20
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	41,81	33,88	33,18	41,99
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	39,25	31,29	30,65	39,44
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	39,18	31,22	30,58	39,37
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	39,22	31,27	30,62	39,41
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	39,13	31,17	30,53	39,32
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	38,47	30,52	29,86	38,66
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	36,52	28,59	27,89	36,70
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	38,81	30,88	30,18	38,99
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	36,79	28,82	28,21	36,99
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	36,71	28,74	28,12	36,90
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	36,54	28,57	27,95	36,73
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	36,25	28,30	27,66	36,44
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	35,33	27,37	26,73	35,52
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	33,66	25,71	25,05	33,85
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	36,29	28,35	27,67	36,47
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	29,74	21,57	21,35	30,01
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	29,37	21,20	20,98	29,64
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	28,79	20,62	20,40	29,06
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	28,18	20,02	19,80	28,45
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	27,49	19,34	19,09	27,75
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	26,50	18,37	18,10	26,76
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	24,71	16,72	16,11	24,90
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	49,12	40,99	40,69	49,37
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	49,36	41,23	40,93	49,61
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	49,59	41,46	41,16	49,84
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	49,60	41,47	41,17	49,85
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	49,41	41,29	40,98	49,66
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	47,98	39,90	39,52	48,22
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	49,02	40,89	40,59	49,27
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	40,80	32,58	32,46	41,09
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	41,03	32,80	32,69	41,31
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	41,01	32,79	32,68	41,30
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	40,86	32,63	32,52	41,14
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	39,81	31,60	31,48	40,10
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	37,98	29,79	29,65	38,27
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	40,78	32,57	32,45	41,07
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	42,20	33,98	33,86	42,49
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	42,22	34,01	33,89	42,51
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	42,24	34,02	33,91	42,53
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	42,23	34,00	33,89	42,51
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	41,62	33,40	33,28	41,91
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	39,55	31,37	31,22	39,84
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	42,18	33,95	33,84	42,46
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	47,46	39,24	39,12	47,75
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	47,64	39,42	39,30	47,93
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	47,70	39,48	39,36	47,99
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	47,83	39,61	39,50	48,12
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	47,59	39,38	39,26	47,88
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	45,78	37,59	37,44	46,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Admiraal Helfrichstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	47,39	39,17	39,05	47,68
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	46,76	38,56	38,39	47,03
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	46,88	38,70	38,51	47,15
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	47,09	38,90	38,71	47,36
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	47,12	38,93	38,75	47,39
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	47,04	38,85	38,67	47,31
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	45,76	37,58	37,39	46,03
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	46,64	38,45	38,26	46,91
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	35,53	27,32	27,17	35,81
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,33	27,12	26,96	35,60
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	34,88	26,68	26,51	35,15
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	34,24	26,05	25,86	34,51
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	33,35	25,16	24,97	33,62
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	31,96	23,80	23,59	32,24
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	35,68	27,47	27,32	35,96
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	41,32	33,12	32,97	41,60
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	41,34	33,13	32,98	41,62
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	41,32	33,11	32,97	41,60
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	41,14	32,93	32,79	41,42
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	40,21	32,01	31,87	40,50
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,44	30,26	30,09	38,72
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	41,05	32,85	32,69	41,33
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	30,52	22,39	22,08	30,77
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	30,41	22,28	21,97	30,66
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	30,35	22,22	21,91	30,60
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	30,21	22,09	21,78	30,46
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	29,01	20,90	20,57	29,26
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	27,37	19,28	18,93	27,62
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	30,61	22,49	22,18	30,86
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	27,49	19,47	18,91	27,68
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	26,94	18,94	18,37	27,14
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	26,61	18,61	18,02	26,80
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	25,83	17,84	17,24	26,02
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	24,95	16,98	16,36	25,14
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	23,75	15,79	15,15	23,94
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	27,69	19,67	19,13	27,89
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	31,00	22,74	22,67	31,29
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	30,96	22,70	22,64	31,25
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	30,33	22,07	22,00	30,62
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	29,58	21,33	21,26	29,87
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	28,73	20,49	20,41	29,02
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	27,77	19,57	19,45	28,07
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	31,06	22,79	22,73	31,35
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	37,89	29,72	29,50	38,16
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	37,85	29,69	29,46	38,12
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	37,75	29,58	29,35	38,01
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	37,26	29,10	28,86	37,52
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	36,26	28,11	27,86	36,52
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	34,68	26,55	26,28	34,94
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	37,94	29,77	29,54	38,20
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	53,06	44,82	44,72	53,34
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	53,22	44,99	44,89	53,51
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	53,36	45,12	45,03	53,65
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	53,46	45,22	45,12	53,74
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	53,46	45,23	45,13	53,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Admiraal Helfrichstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	52,68	44,46	44,35	52,97
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	52,87	44,63	44,54	53,16
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	52,90	44,67	44,56	53,18
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	53,07	44,85	44,73	53,36
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	53,22	44,99	44,88	53,50
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	53,31	45,08	44,98	53,60
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	53,30	45,07	44,97	53,59
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	52,52	44,31	44,19	52,81
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	52,71	44,48	44,37	52,99
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	42,08	33,83	33,75	42,37
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	42,10	33,85	33,78	42,39
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	42,12	33,88	33,80	42,41
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	42,13	33,89	33,81	42,42
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	41,22	32,98	32,90	41,51
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	39,32	31,11	31,00	39,62
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	42,04	33,80	33,73	42,34
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	44,65	36,41	36,33	44,94
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	44,70	36,46	36,38	44,99
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	44,75	36,50	36,42	45,04
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	44,77	36,52	36,44	45,06
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	44,55	36,32	36,23	44,84
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	42,42	34,21	34,10	42,72
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	44,58	36,34	36,27	44,88
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	48,45	40,21	40,12	48,74
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	48,57	40,33	40,25	48,86
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	48,67	40,43	40,35	48,96
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	48,74	40,50	40,42	49,03
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	48,74	40,49	40,41	49,03
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	47,44	39,23	39,12	47,74
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	48,31	40,06	39,98	48,60
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	20,02	11,88	11,58	20,27
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	21,29	13,13	12,86	21,54
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	22,14	13,96	13,71	22,39
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	23,29	15,09	14,87	23,54
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	24,53	16,32	16,12	24,78
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	25,00	16,81	16,56	25,24
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	26,56	18,40	18,10	26,80
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	37,42	29,23	29,05	37,69
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	37,30	29,10	28,94	37,58
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,12	28,92	28,76	37,40
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,46	28,26	28,11	36,74
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	35,49	27,31	27,13	35,77
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	34,15	25,99	25,79	34,43
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	37,03	28,85	28,67	37,31
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	29,93	21,80	21,49	30,18
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	28,98	20,82	20,57	29,24
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	28,07	19,90	19,67	28,33
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	27,28	19,11	18,88	27,54
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	26,46	18,31	18,05	26,72
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	25,36	17,22	16,95	25,62
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	30,47	22,36	22,01	30,71
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,66	16,58	16,16	24,88
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	22,97	14,78	14,54	23,22
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	21,28	13,08	12,87	21,54
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	19,33	11,11	10,90	19,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Admiraal Helfrichstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	18,04	9,82	9,61	18,28
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	16,06	7,88	7,61	16,30
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	25,92	17,85	17,40	26,14
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,63	16,48	16,19	24,88
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	22,87	14,65	14,49	23,14
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	22,03	13,79	13,67	22,30
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	21,30	13,06	12,95	21,58
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	20,83	12,59	12,48	21,11
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	20,04	11,82	11,69	20,32
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	24,54	16,48	16,03	24,76
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	23,91	15,75	15,49	24,16
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	22,68	14,48	14,30	22,95
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	21,99	13,77	13,61	22,26
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	21,30	13,09	12,93	21,57
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	20,83	12,63	12,47	21,11
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	20,06	11,88	11,70	20,34
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	23,41	15,35	14,89	23,63
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	34,98	26,72	26,65	35,27
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	34,91	26,65	26,58	35,20
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	34,79	26,54	26,48	35,09
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	34,07	25,83	25,76	34,37
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	33,43	25,18	25,11	33,72
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,07	23,86	23,75	32,37
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	35,03	26,76	26,71	35,32
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,50	23,24	23,18	31,79
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	31,34	23,08	23,01	31,63
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	30,86	22,61	22,54	31,15
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	30,03	21,79	21,71	30,32
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	29,28	21,05	20,95	29,57
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	28,04	19,83	19,71	28,33
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	31,69	23,43	23,37	31,98
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	32,89	24,64	24,58	33,19
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	32,65	24,39	24,33	32,94
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	32,29	24,03	23,97	32,58
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	31,66	23,41	23,34	31,95
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	30,97	22,73	22,66	31,27
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	30,46	22,25	22,14	30,76
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	32,92	24,67	24,61	33,22
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	33,91	25,66	25,59	34,20
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	33,91	25,66	25,59	34,20
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	33,68	25,43	25,36	33,97
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	33,33	25,09	25,01	33,62
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	32,60	24,35	24,27	32,89
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	31,80	23,59	23,49	32,10
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	33,90	25,66	25,59	34,20
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	35,22	26,97	26,90	35,51
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	35,23	26,98	26,91	35,52
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	35,06	26,81	26,74	35,35
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	34,63	26,39	26,31	34,92
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	33,78	25,54	25,46	34,07
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,52	24,30	24,20	32,81
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	35,21	26,96	26,89	35,50
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	29,65	21,72	21,01	29,82
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	30,73	22,79	22,11	30,91
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	31,57	23,63	22,96	31,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Admiraal Helfrichstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	32,39	24,44	23,77	32,57
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	28,97	21,04	20,33	29,14
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	29,90	21,96	21,27	30,08
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	30,68	22,73	22,06	30,86
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	31,38	23,43	22,76	31,56
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	24,50	16,56	15,88	24,68
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	25,06	17,10	16,46	25,25
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	25,73	17,77	17,13	25,92
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	26,39	18,42	17,79	26,58
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	22,84	14,88	14,23	23,02
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	23,45	15,47	14,86	23,64
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	24,08	16,08	15,49	24,27
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	24,81	16,80	16,24	25,01
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	31,78	23,59	23,45	32,07
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	32,97	24,76	24,63	33,26
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	33,79	25,58	25,45	34,08
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	34,51	26,30	26,18	34,80
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	33,26	25,13	24,85	33,52
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	34,58	26,43	26,18	34,84
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	35,47	27,32	27,07	35,73
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	36,25	28,09	27,85	36,51
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	18,63	10,60	10,08	18,84
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	19,72	11,67	11,17	19,92
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	20,50	12,44	11,96	20,71
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	21,20	13,13	12,66	21,41
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	31,04	22,85	22,71	31,33
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	32,27	24,06	23,94	32,56
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	33,11	24,88	24,78	33,40
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	33,83	25,61	25,50	34,12
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	29,42	21,39	20,86	29,62
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	28,60	20,57	20,04	28,80
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	27,92	19,90	19,35	28,12
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	27,03	19,00	18,47	27,23
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	25,81	17,78	17,25	26,01
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	24,11	16,11	15,54	24,31
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	32,67	24,58	24,23	32,92
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	32,47	24,38	24,02	32,72
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	32,52	24,43	24,07	32,77
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	32,36	24,27	23,90	32,60
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	30,96	22,90	22,46	31,19
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	30,10	22,06	21,57	30,31
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	32,52	24,45	24,05	32,76
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	32,38	24,31	23,90	32,61
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	31,79	23,73	23,30	32,02
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	33,18	25,06	24,74	33,43
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	33,10	25,00	24,66	33,35
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	32,83	24,73	24,39	33,08
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	29,59	21,66	20,96	29,77
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	29,62	21,69	20,99	29,80
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	31,58	23,54	23,06	31,80
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	32,65	24,57	24,19	32,89
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	32,59	24,51	24,12	32,83
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	35,71	27,55	27,31	35,97
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	33,93	25,77	25,51	34,18
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	32,16	24,00	23,72	32,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Admiraal Helfrichstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	30,60	22,43	22,17	30,85
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	27,94	19,76	19,50	28,18
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	25,02	16,86	16,54	25,25
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	38,78	30,62	30,39	39,05
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	38,70	30,54	30,31	38,97
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	38,64	30,48	30,25	38,91
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	38,30	30,14	29,91	38,57
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	37,69	29,53	29,30	37,96
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	36,66	28,50	28,27	36,93
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	38,84	30,68	30,45	39,11
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	38,80	30,64	30,41	39,07
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	38,66	30,50	30,27	38,93
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	38,68	30,52	30,29	38,95
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	38,76	30,59	30,36	39,02
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	38,80	30,64	30,41	39,07
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	39,07	30,91	30,69	39,34
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	39,05	30,88	30,67	39,32
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	39,01	30,84	30,62	39,28
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	38,92	30,76	30,54	39,19
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	38,85	30,69	30,46	39,12
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	21,15	12,99	12,73	21,40
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	20,23	12,07	11,80	20,48
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	18,95	10,79	10,48	19,18
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	18,37	10,23	9,89	18,60
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	17,21	9,12	8,69	17,42
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	13,78	5,37	5,42	14,04
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	7,83	-0,17	-0,74	8,03
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	9,65	1,68	1,06	9,84
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	19,93	11,88	11,42	20,15
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	24,02	15,87	15,63	24,29
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	22,41	14,25	14,00	22,67
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	21,77	13,61	13,36	22,03
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	1,59	-6,40	-6,99	1,79
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	1,33	-6,66	-7,25	1,53
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	0,90	-7,09	-7,67	1,10
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	0,42	-7,58	-8,15	0,62
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	-0,72	-8,73	-9,27	-0,51
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	6,42	-1,58	-2,15	6,62
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	2,40	-5,60	-6,16	2,60
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	2,26	-5,73	-6,30	2,46
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	2,13	-5,86	-6,43	2,33
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	2,00	-6,00	-6,57	2,20
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	1,81	-6,19	-6,77	2,00
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	34,82	26,58	26,49	35,11
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	32,88	24,62	24,55	33,17
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	31,63	23,39	23,30	31,92
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	30,22	21,97	21,90	30,51
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	37,99	29,79	29,64	38,27
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	37,86	29,65	29,52	38,15
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	37,80	29,59	29,45	38,08
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	36,80	28,58	28,46	37,09
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	36,11	27,89	27,77	36,40
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	35,71	27,48	27,37	35,99
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	38,04	29,83	29,70	38,33
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	38,02	29,80	29,67	38,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Admiraal Helfrichstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	37,99	29,77	29,64	38,27
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	37,98	29,77	29,63	38,26
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	38,01	29,80	29,66	38,29
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	38,01	29,80	29,66	38,29
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	38,03	29,83	29,69	38,32
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	38,00	29,78	29,65	38,28
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	38,13	29,92	29,79	38,42
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	38,03	29,82	29,68	38,31
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	37,95	29,73	29,60	38,23
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	46,13	38,21	37,50	46,31
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	46,30	38,37	37,67	46,48
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	46,40	38,47	37,77	46,58
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	46,49	38,56	37,86	46,67
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	46,49	38,55	37,85	46,66
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	45,77	37,84	37,14	45,95
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	44,36	36,43	35,73	44,54
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	44,55	36,63	35,92	44,73
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	44,74	36,81	36,11	44,92
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	44,91	36,97	36,27	45,08
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	45,05	37,13	36,42	45,23
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	45,80	37,88	37,17	45,98
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	42,73	34,80	34,10	42,91
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	42,90	34,97	34,27	43,08
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	43,08	35,14	34,45	43,26
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	43,27	35,34	34,64	43,45
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	43,68	35,75	35,05	43,86
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	44,12	36,19	35,49	44,30
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	29,59	21,66	20,96	29,77
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	29,62	21,69	20,99	29,80
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	31,58	23,54	23,06	31,80
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	32,65	24,57	24,19	32,89
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	32,59	24,51	24,12	32,83
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	51,28	43,34	42,67	51,47
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	51,65	43,72	43,04	51,84
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	52,08	44,14	43,45	52,26
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	52,42	44,48	43,79	52,60
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	52,73	44,79	44,09	52,90
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	52,77	44,83	44,15	52,95
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	48,97	41,01	40,37	49,16
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	49,23	41,27	40,63	49,42
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	49,71	41,77	41,11	49,90
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	50,00	42,05	41,39	50,19
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	50,31	42,35	41,69	50,49
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	50,63	42,68	42,02	50,82
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	47,52	39,56	38,93	47,71
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	47,72	39,76	39,12	47,91
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	47,93	39,97	39,33	48,12
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	48,15	40,18	39,54	48,33
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	48,40	40,44	39,80	48,59
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	48,67	40,72	40,07	48,86
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	39,07	30,91	30,69	39,34
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	39,05	30,88	30,67	39,32
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	39,01	30,84	30,62	39,28
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	38,92	30,76	30,54	39,19
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	38,85	30,69	30,46	39,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Wegverkeer | Bebouwing O+W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Admiraal Helfrichstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	21,18	13,00	12,71	21,41
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	19,49	11,26	11,05	19,73
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	18,47	10,22	10,05	18,72
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	22,75	14,50	14,33	23,00
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	21,18	12,95	12,74	21,42
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	18,72	10,51	10,28	18,96
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	28,89	20,86	20,35	29,10
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	27,53	19,49	19,00	27,74
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	26,53	18,49	17,99	26,74
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	25,69	17,63	17,16	25,90
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	24,06	15,96	15,56	24,28
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	22,62	14,48	14,13	22,84
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	31,27	23,22	22,79	31,50
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	31,11	23,05	22,62	31,34
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	30,93	22,87	22,43	31,16
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	30,76	22,71	22,27	30,99
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	30,49	22,44	21,99	30,72
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	29,59	21,56	21,07	29,81
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	2,40	-5,60	-6,16	2,60
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	2,26	-5,73	-6,30	2,46
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	2,13	-5,86	-6,43	2,33
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	2,00	-6,00	-6,57	2,20
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	1,81	-6,19	-6,77	2,00
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	47,90	39,89	39,33	48,10
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	48,06	40,07	39,49	48,26
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	47,94	39,97	39,35	48,13
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	47,78	39,84	39,17	47,97
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	47,85	39,91	39,23	48,03
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	47,67	39,73	39,04	47,85
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	46,61	38,58	38,07	46,82
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	46,80	38,78	38,26	47,01
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	47,00	38,98	38,45	47,21
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	47,28	39,27	38,73	47,49
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	47,49	39,48	38,94	47,70
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	47,70	39,69	39,15	47,91
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	45,42	37,38	36,90	45,64
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	45,78	37,73	37,25	45,99
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	45,95	37,91	37,43	46,17
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	46,10	38,07	37,58	46,32
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	46,26	38,23	37,73	46,47
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	46,43	38,40	37,90	46,64
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	38,03	29,83	29,69	38,32
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	38,00	29,78	29,65	38,28
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	38,13	29,92	29,79	38,42
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	38,03	29,82	29,68	38,31
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	37,95	29,73	29,60	38,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Railverkeer | Bebouwing O + W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	34,75	34,48	29,68	37,83
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	35,02	34,72	29,94	38,09
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	34,73	34,45	29,65	37,80
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	34,08	33,76	29,00	37,14
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	31,42	31,08	26,31	34,46
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	29,62	29,36	24,53	32,69
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	35,23	34,98	30,15	38,31
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	29,09	28,58	23,82	32,01
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	33,43	33,08	28,29	36,46
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	33,21	32,87	28,08	36,24
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	32,88	32,55	27,77	35,93
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	32,35	32,02	27,26	35,41
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	30,59	30,32	25,51	33,67
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	29,73	29,36	24,48	32,69
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	28,03	27,47	22,75	30,93
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	33,77	33,40	28,64	36,80
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	33,60	33,24	28,48	36,63
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	33,27	32,92	28,17	36,32
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	30,91	30,47	25,77	33,91
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	28,08	27,66	22,94	31,09
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	28,23	27,71	22,94	31,14
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	22,85	22,35	17,58	25,77
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	34,16	33,77	29,05	37,19
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	34,37	33,97	29,26	37,40
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	33,90	33,52	28,80	36,94
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	31,44	31,03	26,31	34,46
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	28,91	28,49	23,79	31,93
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	22,57	22,02	17,28	25,47
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	40,27	39,95	35,16	43,32
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	39,97	39,65	34,87	43,02
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	39,83	39,50	34,73	42,88
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	39,09	38,75	33,99	42,14
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	33,81	33,37	28,65	36,80
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	31,38	30,96	26,23	34,38
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	41,07	40,76	35,97	44,13
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	31,34	30,86	26,17	34,32
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	30,94	30,47	25,77	33,92
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	31,00	30,56	25,83	33,99
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	30,12	29,71	24,94	33,11
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	28,99	28,58	23,80	31,98
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	26,60	26,19	21,44	29,60
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	32,37	31,88	27,18	35,34
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	32,23	31,76	27,09	35,23
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	29,60	29,11	24,43	32,58
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	29,65	29,25	24,48	32,65
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	28,74	28,33	23,58	31,74
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	27,80	27,40	22,64	30,80
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	26,09	25,74	20,94	29,11
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	35,32	34,84	30,17	38,31
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	33,08	32,68	27,91	36,08
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	32,26	31,75	27,11	35,24
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	32,72	32,26	27,55	35,70
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	31,82	31,36	26,64	34,80
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	30,74	30,30	25,56	33,72
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	28,91	28,50	23,75	31,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Railverkeer | Bebouwing O + W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	34,11	33,74	28,94	37,12
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	37,62	37,20	32,46	40,62
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	37,97	37,55	32,81	40,97
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	37,49	37,07	32,34	40,49
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	36,66	36,22	31,52	39,66
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	32,07	31,57	26,91	35,05
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	29,29	28,82	24,12	32,27
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	38,32	37,90	33,17	41,32
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	31,79	31,58	26,60	34,82
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	30,50	30,37	25,31	33,55
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	29,36	29,33	24,18	32,45
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	28,81	28,82	23,63	31,91
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	27,81	27,78	22,64	30,90
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	25,58	25,33	20,44	28,63
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	35,62	35,21	30,46	38,62
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	36,51	36,02	31,38	39,51
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	37,91	37,47	32,79	40,92
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	36,88	36,40	31,75	39,88
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	36,10	35,63	30,97	39,10
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	32,54	32,03	27,38	35,52
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	29,41	28,95	24,25	32,40
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	37,55	37,07	32,43	40,55
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	31,49	31,00	26,33	34,47
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	33,06	32,69	27,96	36,10
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	32,21	31,84	27,12	35,26
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	31,26	30,95	26,18	34,33
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	30,78	30,50	25,71	33,86
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	26,08	25,71	20,95	29,11
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	33,09	32,58	27,93	36,07
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	29,93	29,42	24,76	32,90
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	29,84	29,43	24,67	32,84
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	28,11	27,69	22,93	31,10
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	26,90	26,48	21,73	29,89
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	26,03	25,61	20,87	29,03
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	24,49	24,11	19,34	27,50
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	32,12	31,57	26,96	35,09
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	30,89	30,42	25,72	33,87
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	29,59	29,18	24,41	32,58
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	27,87	27,45	22,68	30,85
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	26,56	26,15	21,38	29,55
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	25,47	25,05	20,31	28,47
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	24,23	23,84	19,10	27,25
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	34,34	33,98	29,21	37,37
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	33,85	33,66	28,68	36,90
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	32,14	32,09	26,97	35,22
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	31,46	31,47	26,30	34,57
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	31,01	31,05	25,85	34,12
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	27,86	27,76	22,70	30,94
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	25,73	25,50	20,58	28,78
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	36,75	36,40	31,59	39,77
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	39,43	38,96	34,30	42,43
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	39,11	38,64	33,98	42,11
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	39,57	39,15	34,43	42,58
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	37,66	37,22	32,53	40,67
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	36,70	36,26	31,57	39,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Railverkeer | Bebouwing O + W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	34,94	34,53	29,82	37,96
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	40,28	39,83	35,15	43,29
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	40,86	40,41	35,74	43,87
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	40,61	40,16	35,49	43,62
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	40,53	40,08	35,41	43,54
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	38,97	38,49	33,85	41,97
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	37,22	36,74	32,10	40,22
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	32,26	31,78	27,11	35,25
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	41,40	40,95	36,27	44,41
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	32,95	32,63	27,81	35,98
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	31,92	31,53	26,78	34,94
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,83	35,45	30,69	38,85
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,57	35,18	30,43	38,59
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	35,23	34,83	30,09	38,24
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	34,38	34,00	29,26	37,41
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	33,58	33,28	28,44	36,62
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	32,41	32,02	27,26	35,42
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	31,64	31,19	26,50	34,64
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,82	35,48	30,67	38,84
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,48	35,13	30,33	38,50
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	35,02	34,68	29,87	38,04
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	34,15	33,81	29,01	37,18
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	33,05	32,66	27,91	36,07
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	31,09	30,50	25,95	34,06
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	30,50	29,91	25,36	33,47
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	34,80	34,51	29,61	37,81
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	34,43	34,15	29,24	37,45
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	34,02	33,76	28,83	37,04
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	33,15	32,92	27,97	36,18
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	31,83	31,25	26,71	34,81
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	26,01	25,63	20,85	29,02
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	26,91	26,50	21,72	29,90
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	27,82	27,35	22,61	30,78
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	28,75	28,24	23,51	31,69
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	29,56	29,07	24,32	32,50
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	30,80	30,28	25,57	33,74
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	35,29	34,77	30,12	38,26
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	36,21	35,73	31,06	39,20
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	37,73	37,28	32,59	40,73
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,32	36,82	32,17	40,30
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,74	36,25	31,59	39,73
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	35,75	35,25	30,61	38,74
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	30,70	30,22	25,54	33,68
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	37,27	36,82	32,13	40,27
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,15	30,62	25,94	34,10
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	34,99	34,55	29,84	37,99
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	32,72	32,22	27,54	35,69
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	30,92	30,44	25,74	33,89
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	29,43	28,99	24,24	32,41
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	27,30	26,92	22,12	30,30
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	35,21	34,75	30,06	38,20
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	25,13	24,56	19,91	28,06
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	32,82	32,26	27,70	35,81
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	31,33	30,67	26,22	34,30
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	29,46	28,92	24,29	32,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Railverkeer | Bebouwing O + W
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	27,87	27,40	22,69	30,85
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	25,64	25,23	20,47	28,64
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	25,62	24,98	20,46	28,57
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	24,13	23,65	18,92	27,09
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	35,33	34,86	30,19	38,33
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	33,52	32,99	28,37	36,50
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	31,25	30,74	26,08	34,22
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	29,49	29,04	24,31	32,47
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	27,09	26,69	21,92	30,09
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	22,12	21,64	16,89	25,07
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	27,49	26,89	22,34	30,45
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	35,76	35,28	30,61	38,75
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	34,12	33,60	28,96	37,09
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	32,34	31,86	27,17	35,32
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	31,09	30,63	25,93	34,08
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	29,20	28,76	24,05	32,20
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	22,34	21,87	17,11	25,29
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	33,49	33,11	28,34	36,50
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	31,53	31,18	26,36	34,54
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	34,21	33,85	29,06	37,23
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	33,83	33,47	28,69	36,85
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	33,33	32,95	28,20	36,35
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,41	32,01	27,29	35,43
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	36,19	35,74	31,06	39,20
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,31	30,92	26,13	34,31
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	28,56	28,24	23,39	31,58
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	27,29	27,00	22,12	30,31
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	26,15	25,85	21,00	29,18
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	25,23	24,89	20,08	28,25
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	24,57	24,24	19,43	27,60
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	35,44	34,97	30,28	38,43
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	30,18	29,71	25,04	33,18
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	30,60	30,00	25,47	33,57
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	32,87	32,25	27,77	35,85
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	32,38	31,77	27,28	35,36
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	31,86	31,25	26,77	34,85
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	30,77	30,14	25,71	33,77
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	29,97	29,64	24,82	33,00
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	30,87	30,45	25,74	33,88
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	31,52	31,10	26,36	34,52
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	34,83	34,39	29,70	37,84
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	34,56	34,11	29,42	37,56
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	34,22	33,79	29,09	37,23
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	33,35	32,92	28,24	36,37
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	31,26	30,94	26,13	34,30
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,43	31,05	26,30	34,45
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	30,98	30,46	25,86	33,97
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	35,90	35,56	30,74	38,92
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	35,70	35,36	30,54	38,72
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	35,43	35,10	30,27	38,45
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	34,65	34,32	29,50	37,68
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	32,07	31,81	26,94	35,12
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	30,68	30,28	25,54	33,69
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	32,98	32,58	27,81	35,98
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	35,18	34,84	30,06	38,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Railverkeer | Bebouwing O + W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	35,69	35,34	30,56	38,72
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	31,41	30,98	26,27	34,42
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	34,10	33,64	28,95	37,09
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,04	35,62	30,92	39,06
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	36,69	36,26	31,57	39,71
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	31,16	30,74	26,03	34,17
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	32,99	32,57	27,84	35,99
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	35,02	34,64	29,89	38,04
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	36,05	35,67	30,92	39,07
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	27,60	27,19	22,43	30,60
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	29,69	29,25	24,51	32,67
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	31,64	31,14	26,47	34,61
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	33,42	32,89	28,26	36,39
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	28,48	28,05	23,33	31,48
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	33,27	32,82	28,13	36,27
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	34,54	34,10	29,40	37,54
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	34,96	34,51	29,81	37,96
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	27,12	26,70	21,94	30,11
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	29,38	28,93	24,21	32,37
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	30,22	29,74	25,03	33,19
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	31,29	30,79	26,07	34,24
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	24,64	24,24	19,50	27,65
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	26,43	26,00	21,28	29,43
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	28,18	27,69	23,04	31,17
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	29,55	29,03	24,41	32,53
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	25,35	24,91	20,19	28,34
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	27,60	27,14	22,42	30,58
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	30,15	29,69	24,99	33,14
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	31,83	31,32	26,66	34,80
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	40,69	40,52	35,58	43,77
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	40,01	39,89	34,90	43,11
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	39,59	39,50	34,48	42,69
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	40,37	40,29	35,30	43,50
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	39,98	39,92	34,91	43,11
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	33,08	32,90	27,97	36,16
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	46,98	46,85	41,86	50,07
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	46,29	46,14	41,18	49,38
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	45,58	45,40	40,47	48,66
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	44,89	44,70	39,79	47,97
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	43,85	43,65	38,76	46,94
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	42,43	42,22	37,36	45,53
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	48,68	48,55	43,56	51,77
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	48,47	48,34	43,35	51,56
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	48,25	48,13	43,13	51,34
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	48,03	47,91	42,91	51,12
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	47,75	47,63	42,63	50,84
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	47,36	47,23	42,24	50,45
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	49,64	49,49	44,53	52,73
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	49,59	49,44	44,48	52,68
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	49,50	49,35	44,39	52,59
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	49,07	48,93	43,96	52,16
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	48,83	48,71	43,71	51,92
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	29,21	28,66	24,00	32,15
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	29,46	28,89	24,27	32,41
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	29,88	29,50	24,69	32,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Railverkeer | Bebouwing O + W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	30,77	30,32	25,60	33,76
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	29,81	29,32	24,64	32,79
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	28,15	27,75	22,99	31,15
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	33,73	33,68	28,58	36,82
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	32,41	32,29	27,24	35,48
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	29,66	29,38	24,46	32,67
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	27,32	26,91	22,04	30,26
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	29,36	28,86	24,14	32,31
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	28,78	28,27	23,55	31,72
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	36,79	36,83	31,62	39,90
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	36,01	35,99	30,85	39,11
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	35,04	35,01	29,88	38,13
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	34,63	34,62	29,46	37,73
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	34,35	34,33	29,19	37,45
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	34,14	34,10	28,99	37,24
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	40,23	40,29	35,08	43,35
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	40,09	40,14	34,93	43,21
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	39,86	39,92	34,71	42,98
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	38,97	39,02	33,82	42,09
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	37,26	37,30	32,09	40,37
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	42,34	42,02	37,22	45,38
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	41,23	40,94	36,11	44,28
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	40,55	40,26	35,43	43,60
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	40,58	40,35	35,48	43,65
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	40,05	39,84	34,96	43,13
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	32,23	31,89	27,09	35,26
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	48,74	48,51	43,63	51,81
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	48,25	48,01	43,14	51,32
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	47,63	47,36	42,52	50,69
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	47,13	46,85	42,02	50,19
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	46,27	45,99	41,17	49,33
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	44,77	44,46	39,67	47,83
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	50,64	50,40	45,54	53,71
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	50,35	50,11	45,24	53,42
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	50,02	49,78	44,91	53,09
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	49,75	49,51	44,64	52,82
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	49,46	49,23	44,35	52,53
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	49,10	48,87	43,99	52,17
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	51,19	50,94	46,08	54,25
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	51,13	50,88	46,02	54,19
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	51,05	50,80	45,94	54,11
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	50,96	50,72	45,85	54,03
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	50,87	50,62	45,76	53,93
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	39,47	39,04	34,35	42,49
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	38,62	38,14	33,50	41,62
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	38,18	37,69	33,06	41,18
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	39,42	38,94	34,29	42,42
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	41,62	41,20	36,52	44,65
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	41,07	40,64	35,96	44,09
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	40,64	40,20	35,53	43,66
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	40,50	40,08	35,39	43,52
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	41,04	40,61	35,93	44,06
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	40,67	40,24	35,56	43,69
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	44,77	44,36	39,68	47,81
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	44,05	43,61	38,96	47,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Railverkeer | Bebouwing O + W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	43,49	43,07	38,40	46,52
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	43,03	42,60	37,93	46,06
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	42,59	42,17	37,49	45,62
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	42,08	41,65	36,98	45,11
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	45,96	45,57	40,86	49,00
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	45,81	45,42	40,72	48,85
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	45,61	45,22	40,51	48,65
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	45,35	44,96	40,26	48,39
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	45,10	44,71	40,00	48,14
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	37,87	37,61	32,78	40,94
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	34,08	33,66	28,91	37,07
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	33,95	33,57	28,80	36,96
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	32,73	32,37	27,58	35,75
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	31,75	31,46	26,61	34,79
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	30,77	30,54	25,65	33,83
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	42,46	42,29	37,37	45,55
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	41,44	41,23	36,36	44,53
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	40,21	39,96	35,14	43,30
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	39,17	38,91	34,10	42,25
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	38,58	38,32	33,50	41,66
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	38,10	37,86	33,02	41,18
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	46,08	45,99	40,97	49,18
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	45,76	45,68	40,66	48,87
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	45,20	45,10	40,11	48,31
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	44,65	44,54	39,55	47,75
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	44,33	44,23	39,23	47,44
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	43,83	43,72	38,74	46,94
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	49,64	49,49	44,53	52,73
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	49,59	49,44	44,48	52,68
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	49,50	49,35	44,39	52,59
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	49,07	48,93	43,96	52,16
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	48,83	48,71	43,71	51,92
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	27,00	26,54	21,72	29,93
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	28,73	28,21	23,50	31,67
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	33,61	33,42	28,46	36,67
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	33,05	32,86	27,91	36,11
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	32,69	32,52	27,55	35,76
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	31,73	31,62	26,61	34,82
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	24,23	23,73	18,86	27,10
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	24,24	23,74	18,86	27,11
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	24,38	23,90	18,91	27,21
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	24,17	23,68	18,71	27,00
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	23,99	23,50	18,55	26,83
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	26,52	26,04	21,21	29,43
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	21,84	21,54	16,48	24,77
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	21,79	21,49	16,42	24,71
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	22,63	22,18	17,33	25,55
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	22,54	22,10	17,24	25,46
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	22,97	22,52	17,53	25,82
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	23,26	22,71	17,88	26,12
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	40,23	40,29	35,08	43,35
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	40,09	40,14	34,93	43,21
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	39,86	39,92	34,71	42,98
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	38,97	39,02	33,82	42,09
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	37,26	37,30	32,09	40,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221003 | Railverkeer | Bebouwing O + W
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	37,57	37,29	32,43	40,61
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	36,08	35,79	30,94	39,12
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	35,41	35,13	30,28	38,46
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	35,43	35,14	30,34	38,50
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	34,21	33,93	29,13	37,28
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	33,01	32,81	27,97	36,12
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	42,64	42,48	37,54	45,73
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	41,93	41,73	36,83	45,01
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	40,85	40,61	35,75	43,92
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	40,22	39,96	35,12	43,29
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	39,87	39,62	34,77	42,94
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	39,42	39,15	34,31	42,48
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	46,79	46,58	41,68	49,86
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	46,27	46,06	41,15	49,34
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	45,87	45,66	40,75	48,94
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	45,29	45,07	40,18	48,36
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	44,29	44,09	39,18	47,37
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	43,33	43,17	38,22	46,42
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	51,19	50,94	46,08	54,25
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	51,13	50,88	46,02	54,19
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	51,05	50,80	45,94	54,11
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	50,96	50,72	45,85	54,03
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	50,87	50,62	45,76	53,93
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	34,32	33,94	29,13	37,31
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	32,75	32,27	27,54	35,71
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	32,23	31,75	27,02	35,19
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	31,80	31,36	26,62	34,78
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	31,00	30,58	25,82	33,99
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	29,37	29,04	24,20	32,38
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	40,90	40,66	35,73	43,94
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	40,67	40,43	35,50	43,71
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	40,40	40,15	35,23	43,43
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	39,88	39,62	34,71	42,91
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	37,80	37,45	32,63	40,81
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	36,75	36,40	31,60	39,77
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	42,49	42,22	37,33	45,52
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	42,28	42,01	37,12	45,31
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	42,05	41,79	36,90	45,09
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	41,84	41,57	36,68	44,87
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	41,47	41,22	36,30	44,50
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	41,14	40,89	35,97	44,17
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	45,96	45,57	40,86	49,00
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	45,81	45,42	40,72	48,85
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	45,61	45,22	40,51	48,65
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	45,35	44,96	40,26	48,39
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	45,10	44,71	40,00	48,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5**Resultaten ‘alles-in-één-school’**

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	37,15	30,27	--	37,15
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	35,87	28,03	--	35,87
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	34,49	24,98	--	34,49
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	33,83	23,98	--	33,83
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	32,44	22,54	--	32,44
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	31,54	21,73	--	31,54
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	36,94	29,79	--	36,94
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	35,79	25,86	--	35,79
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	35,77	25,70	--	35,77
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	35,77	25,62	--	35,77
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	35,66	25,21	--	35,66
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	34,48	24,11	--	34,48
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	32,92	22,84	--	32,92
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	36,11	27,19	--	36,11
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	39,10	29,04	--	39,10
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	38,95	28,52	--	38,95
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	38,87	28,32	--	38,87
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	38,82	28,16	--	38,82
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	38,52	27,56	--	38,52
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	36,26	25,67	--	36,26
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	40,07	31,14	--	40,07
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	58,11	47,96	--	58,11
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	58,21	48,04	--	58,21
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	58,30	48,13	--	58,30
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	58,37	48,18	--	58,37
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	58,37	48,00	--	58,37
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	56,26	46,15	--	56,26
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	58,02	48,03	--	58,02
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	33,32	23,53	--	33,32
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	33,24	23,27	--	33,24
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	33,20	23,05	--	33,20
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	32,44	22,43	--	32,44
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	35,86	30,09	--	35,86
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	35,49	29,85	--	35,49
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	33,60	23,85	--	33,60
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	58,49	47,61	--	58,49
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	58,57	47,68	--	58,57
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	58,65	47,76	--	58,65
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	58,70	47,79	--	58,70
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	58,64	47,52	--	58,64
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	56,29	45,54	--	56,29
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	58,41	47,66	--	58,41
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	52,22	43,92	--	52,22
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	52,26	43,96	--	52,26
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	52,29	43,99	--	52,29
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	52,25	43,80	--	52,25
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	51,24	42,85	--	51,24
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	49,45	41,15	--	49,45
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	52,20	43,89	--	52,20
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	53,87	42,89	--	53,87
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	53,91	42,91	--	53,91
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	53,92	42,85	--	53,92
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	53,55	42,45	--	53,55
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	52,17	41,27	--	52,17
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	50,99	40,11	--	50,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	53,85	42,94	--	53,85
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	53,15	42,20	--	53,15
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	53,18	42,22	--	53,18
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	53,20	42,16	--	53,20
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	52,70	41,81	--	52,70
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	51,73	40,86	--	51,73
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	51,09	40,18	--	51,09
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	53,13	42,26	--	53,13
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	36,33	25,79	--	36,33
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	36,12	25,63	--	36,12
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	36,02	25,54	--	36,02
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,80	25,14	--	35,80
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	34,39	24,07	--	34,39
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	32,97	22,75	--	32,97
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	36,86	26,34	--	36,86
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	57,25	45,08	--	57,25
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	57,33	45,15	--	57,33
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	57,40	45,22	--	57,40
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	57,45	45,27	--	57,45
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	57,27	45,04	--	57,27
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	54,98	43,29	--	54,98
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	57,17	45,02	--	57,17
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	44,61	30,98	--	44,61
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	44,62	30,92	--	44,62
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	44,63	30,90	--	44,63
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	44,31	30,81	--	44,31
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	42,87	29,58	--	42,87
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	41,53	27,97	--	41,53
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	44,66	31,22	--	44,66
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	45,94	34,41	--	45,94
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	45,96	34,45	--	45,96
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	45,98	34,52	--	45,98
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	46,01	34,58	--	46,01
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	45,82	34,49	--	45,82
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	43,36	32,38	--	43,36
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	45,97	34,45	--	45,97
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	37,74	27,91	--	37,74
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	37,66	27,85	--	37,66
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	37,69	27,85	--	37,69
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	37,74	27,89	--	37,74
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	36,98	27,28	--	36,98
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	34,94	25,36	--	34,94
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	37,97	28,14	--	37,97
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	47,27	33,33	--	47,27
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	47,30	33,36	--	47,30
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	47,33	33,38	--	47,33
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	47,34	33,37	--	47,34
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	46,53	33,16	--	46,53
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	45,02	31,16	--	45,02
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	47,25	33,30	--	47,25
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	31,89	20,46	--	31,89
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	31,93	20,57	--	31,93
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	31,81	20,27	--	31,81
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	30,73	19,39	--	30,73
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	29,60	18,50	--	29,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	29,18	18,11	--	29,18
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	31,88	20,51	--	31,88
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	32,74	22,11	--	32,74
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	32,68	22,08	--	32,68
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	32,62	21,87	--	32,62
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	31,68	21,15	--	31,68
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	38,61	26,65	--	38,61
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	43,20	30,67	--	43,20
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	33,24	22,40	--	33,24
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	35,10	24,00	--	35,10
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,14	24,04	--	35,14
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,17	24,07	--	35,17
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,21	23,92	--	35,21
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	34,02	22,91	--	34,02
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	32,48	21,40	--	32,48
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	35,05	23,98	--	35,05
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	33,47	21,85	--	33,47
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	33,50	21,88	--	33,50
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	33,52	21,87	--	33,52
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	32,99	21,35	--	32,99
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	31,62	20,08	--	31,62
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,59	19,11	--	30,59
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	33,44	21,86	--	33,44
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	31,82	20,38	--	31,82
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	31,84	20,39	--	31,84
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	31,75	20,12	--	31,75
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	30,68	19,22	--	30,68
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	29,52	18,17	--	29,52
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	29,05	17,76	--	29,05
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	31,80	20,40	--	31,80
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	63,37	55,07	--	63,37
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	64,10	55,00	--	64,10
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	63,94	54,66	--	63,94
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	63,74	54,22	--	63,74
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	63,51	53,74	--	63,51
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	63,25	53,24	--	63,25
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	62,97	52,74	--	62,97
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	62,12	50,88	--	62,12
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	62,38	51,32	--	62,38
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	62,61	51,75	--	62,61
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	62,80	52,12	--	62,80
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	62,94	52,40	--	62,94
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	62,26	52,28	--	62,26
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	61,83	50,43	--	61,83
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	64,54	55,76	--	64,54
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	64,99	56,43	--	64,99
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	65,43	57,15	--	65,43
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	65,86	57,91	--	65,86
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	66,25	58,66	--	66,25
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	66,41	59,24	--	66,41
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	64,09	55,12	--	64,09
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	63,93	54,36	--	63,93
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	64,24	54,95	--	64,24
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	64,55	55,60	--	64,55
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	64,87	56,35	--	64,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	65,24	57,25	--	65,24
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	65,20	58,18	--	65,20
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	63,61	53,81	--	63,61
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	59,90	55,97	--	60,97
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	60,58	56,71	--	61,71
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	61,32	57,52	--	62,52
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	62,14	58,42	--	63,42
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	63,10	59,44	--	64,44
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	64,21	60,65	--	65,65
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	59,28	55,27	--	60,27
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	58,49	55,01	--	60,01
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	59,19	55,73	--	60,73
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	59,97	56,53	--	61,53
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	60,84	57,42	--	62,42
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	61,83	58,42	--	63,42
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	62,83	59,45	--	64,45
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	57,86	54,35	--	59,35
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	43,77	33,83	--	43,77
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	43,82	33,90	--	43,82
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	43,87	33,99	--	43,87
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	43,90	34,04	--	43,90
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	43,69	34,00	--	43,69
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	41,38	31,78	--	41,38
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,74	33,75	--	43,74
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	51,26	37,66	--	51,26
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	51,34	37,77	--	51,34
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	51,40	37,89	--	51,40
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	51,45	37,98	--	51,45
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	51,48	38,01	--	51,48
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	49,69	37,23	--	49,69
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	51,18	37,55	--	51,18
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	48,37	44,43	--	49,43
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	48,83	44,94	--	49,94
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	49,27	45,43	--	50,43
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	49,67	45,86	--	50,86
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	49,95	46,17	--	51,17
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	49,89	46,27	--	51,27
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	47,90	43,91	--	48,91
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	45,20	40,81	--	45,81
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	45,39	41,02	--	46,02
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	45,56	41,22	--	46,22
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	45,68	41,36	--	46,36
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	45,77	41,46	--	46,46
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	44,45	40,33	--	45,33
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	45,00	40,58	--	45,58
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,91	37,89	--	42,91
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	43,03	38,01	--	43,03
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	43,14	38,11	--	43,14
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	43,24	38,21	--	43,24
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	43,21	38,23	--	43,23
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	40,93	35,98	--	40,98
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	42,79	37,77	--	42,79
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	47,13	32,44	--	47,13
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	47,40	33,63	--	47,40
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	47,37	33,73	--	47,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	47,33	33,76	--	47,33
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	43,74	28,50	--	43,74
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	44,17	30,39	--	44,17
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	44,19	30,59	--	44,19
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	44,23	30,66	--	44,23
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	46,34	42,44	--	47,44
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	48,03	44,20	--	49,20
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	48,14	44,33	--	49,33
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	48,07	44,27	--	49,27
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	52,88	49,22	--	54,22
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	53,05	49,39	--	54,39
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	52,78	49,12	--	54,12
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	52,45	48,78	--	53,78
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	75,95	55,00	--	75,95
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	72,60	54,89	--	72,60
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	70,83	54,61	--	70,83
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	69,50	54,25	--	69,50
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	56,46	50,71	--	56,46
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	56,51	50,82	--	56,51
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	56,32	50,52	--	56,32
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	56,09	50,13	--	56,09
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	68,01	64,52	--	69,52
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	64,14	60,44	--	65,44
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	62,88	59,07	--	64,07
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	61,96	58,05	--	63,05
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	74,89	54,69	--	74,89
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	72,24	54,73	--	72,24
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	70,62	54,44	--	70,62
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	69,36	54,07	--	69,36
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	23,24	13,63	--	23,24
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	23,20	13,13	--	23,20
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	22,95	12,75	--	22,95
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	22,91	12,59	--	22,91
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	24,01	14,89	--	24,01
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	26,68	16,00	--	26,68
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	24,42	17,11	--	24,42
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	24,24	16,60	--	24,24
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	23,97	15,75	--	23,97
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	23,86	14,99	--	23,86
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	23,60	14,51	--	23,60
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	23,23	14,08	--	23,23
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	24,80	17,48	--	24,80
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	24,77	17,39	--	24,77
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	24,65	17,33	--	24,65
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	24,58	17,31	--	24,58
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	24,49	17,28	--	24,49
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	24,47	17,27	--	24,47
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	26,18	19,15	--	26,18
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	25,27	18,20	--	25,27
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	25,01	17,97	--	25,01
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	24,93	17,82	--	24,93
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	24,86	17,66	--	24,86
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	37,33	25,32	--	37,33
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	36,68	24,65	--	36,68
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	36,04	23,99	--	36,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	34,14	21,96	--	34,14
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	33,84	21,19	--	33,84
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	34,16	21,35	--	34,16
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	39,60	31,03	--	39,60
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	39,28	29,92	--	39,28
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	38,85	28,13	--	38,85
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	38,67	27,26	--	38,67
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	38,53	26,62	--	38,53
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	37,98	26,02	--	37,98
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	42,00	34,72	--	42,00
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	41,84	34,35	--	41,84
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	41,70	33,98	--	41,70
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	41,47	33,29	--	41,47
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	41,11	32,79	--	41,11
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	40,23	32,06	--	40,23
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	43,37	35,49	--	43,37
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	42,93	35,46	--	42,93
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	42,54	35,38	--	42,54
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	42,28	35,23	--	42,28
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	42,16	35,06	--	42,16
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	21,74	12,51	--	21,74
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	21,56	12,09	--	21,56
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	21,22	11,64	--	21,22
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	21,03	11,42	--	21,03
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	21,60	11,75	--	21,60
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	22,07	12,15	--	22,07
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	23,15	14,18	--	23,15
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	23,16	14,18	--	23,16
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	23,15	14,12	--	23,15
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	22,96	13,85	--	22,96
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	22,56	13,37	--	22,56
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	22,07	12,91	--	22,07
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	23,08	14,11	--	23,08
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	23,09	14,11	--	23,09
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	23,09	14,12	--	23,09
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	23,11	14,13	--	23,11
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	23,12	14,15	--	23,12
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	23,14	14,17	--	23,14
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	23,72	15,23	--	23,72
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	23,17	14,33	--	23,17
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	23,08	14,16	--	23,08
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	23,07	14,12	--	23,07
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	23,07	14,11	--	23,07
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	38,11	28,73	--	38,11
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	37,51	28,14	--	37,51
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	36,92	27,53	--	36,92
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	31,24	22,54	--	31,24
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	40,27	32,33	--	40,27
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	39,97	31,45	--	39,97
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	39,74	30,69	--	39,74
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	39,63	30,33	--	39,63
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	39,30	29,89	--	39,30
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	38,71	29,30	--	38,71
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	42,55	34,55	--	42,55
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	42,29	34,42	--	42,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	41,56	34,35	--	41,56
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	41,06	34,08	--	41,06
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	40,80	33,65	--	40,80
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	40,57	33,13	--	40,57
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	43,28	34,89	--	43,28
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	43,14	34,89	--	43,14
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	42,98	34,87	--	42,98
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	42,82	34,85	--	42,82
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	42,68	34,73	--	42,68
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	26,85	18,04	--	26,85
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	26,23	17,40	--	26,23
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	25,58	16,77	--	25,58
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	24,90	16,15	--	24,90
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	24,66	15,93	--	24,66
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	25,22	16,48	--	25,22
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	26,56	18,47	--	26,56
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	26,59	18,52	--	26,59
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	26,63	18,54	--	26,63
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	26,74	18,56	--	26,74
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	26,79	18,58	--	26,79
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	26,87	18,43	--	26,87
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	26,37	18,04	--	26,37
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	26,41	18,17	--	26,41
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	26,44	18,24	--	26,44
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	26,47	18,29	--	26,47
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	26,50	18,35	--	26,50
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	26,52	18,41	--	26,52
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	26,18	19,15	--	26,18
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	25,27	18,20	--	25,27
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	25,01	17,97	--	25,01
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	24,93	17,82	--	24,93
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	24,86	17,66	--	24,86
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	45,06	37,10	--	45,06
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	44,57	36,53	--	44,57
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	43,72	35,72	--	43,72
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	42,86	34,90	--	42,86
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	41,75	33,46	--	41,75
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	36,64	28,78	--	36,64
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	45,17	37,49	--	45,17
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	45,16	37,50	--	45,16
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	45,18	37,52	--	45,18
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	45,19	37,54	--	45,19
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	45,20	37,53	--	45,20
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	45,15	37,37	--	45,15
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	46,18	37,86	--	46,18
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	46,10	37,72	--	46,10
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	45,80	37,62	--	45,80
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	45,66	37,56	--	45,66
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	45,63	37,52	--	45,63
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	45,40	37,48	--	45,40
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	43,37	35,49	--	43,37
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	42,93	35,46	--	42,93
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	42,54	35,38	--	42,54
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	42,28	35,23	--	42,28
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	42,16	35,06	--	42,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	26,62	17,77	--	26,62
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	25,98	17,10	--	25,98
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	25,29	16,41	--	25,29
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	24,59	15,73	--	24,59
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	24,31	15,53	--	24,31
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	26,25	17,40	--	26,25
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	26,44	18,20	--	26,44
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	26,48	18,23	--	26,48
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	26,59	18,27	--	26,59
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	26,64	18,28	--	26,64
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	26,74	18,29	--	26,74
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	26,78	18,16	--	26,78
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	26,12	17,79	--	26,12
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	26,18	17,95	--	26,18
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	26,21	18,02	--	26,21
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	26,25	18,07	--	26,25
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	26,29	18,13	--	26,29
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	26,33	18,18	--	26,33
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	23,72	15,23	--	23,72
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	23,17	14,33	--	23,17
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	23,08	14,16	--	23,08
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	23,07	14,12	--	23,07
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	23,07	14,11	--	23,07
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	43,85	33,99	--	43,85
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	43,36	33,40	--	43,36
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	42,51	32,61	--	42,51
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	41,66	31,82	--	41,66
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	40,87	31,30	--	40,87
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	41,28	31,75	--	41,28
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	44,13	35,39	--	44,13
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	44,12	35,30	--	44,12
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	44,13	35,29	--	44,13
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	44,14	35,27	--	44,14
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	44,04	34,87	--	44,04
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	43,93	34,37	--	43,93
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	45,83	37,37	--	45,83
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	45,46	37,01	--	45,46
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	45,03	36,63	--	45,03
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	44,48	36,34	--	44,48
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	44,29	35,92	--	44,29
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	44,18	35,61	--	44,18
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	43,28	34,89	--	43,28
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	43,14	34,89	--	43,14
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	42,98	34,87	--	42,98
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	42,82	34,85	--	42,82
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	42,68	34,73	--	42,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	52,05	49,05	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	48,21	45,21	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	46,26	43,26	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	45,27	42,27	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	43,52	40,52	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	42,19	39,19	--
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	52,14	49,14	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	46,80	43,80	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	46,86	43,86	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	46,90	43,90	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	46,94	43,94	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	46,75	43,75	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	44,31	41,31	--
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	46,94	43,94	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	51,09	48,09	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	51,11	48,11	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	51,16	48,16	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	51,22	48,22	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	51,26	48,26	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	49,41	46,41	--
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	51,48	48,48	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	71,20	68,20	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	71,42	68,42	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	71,60	68,60	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	71,74	68,74	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	71,83	68,83	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	71,08	68,08	--
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	70,96	67,96	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	44,28	41,28	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	43,86	40,86	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	43,84	40,84	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	43,83	40,83	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	51,32	48,32	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	50,88	47,88	--
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	44,59	41,59	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	69,13	66,13	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	69,26	66,26	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	69,37	66,37	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	69,45	66,45	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	69,51	66,51	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	67,67	64,67	--
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	68,97	65,97	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	66,89	63,89	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	66,96	63,96	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	67,02	64,02	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	67,06	64,06	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	66,76	63,76	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	64,27	61,27	--
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	66,81	63,81	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	64,65	61,65	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	64,69	61,69	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	64,73	61,73	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	64,76	61,76	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	63,57	60,57	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	61,79	58,79	--
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	64,59	61,59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	64,23	61,23	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	64,27	61,27	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	64,31	61,31	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	64,33	61,33	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	63,33	60,33	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	61,98	58,98	--
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	64,18	61,18	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	45,19	42,19	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	45,33	42,33	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	45,30	42,30	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	45,29	42,29	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	44,76	41,76	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	42,45	39,45	--
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	45,68	42,68	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	67,70	64,70	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	67,84	64,84	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	67,97	64,97	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	68,08	65,08	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	68,15	65,15	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	66,62	63,62	--
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	67,52	64,52	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	61,54	58,54	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	61,59	58,59	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	61,62	58,62	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	61,65	58,65	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	60,36	57,36	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	58,39	55,39	--
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	61,49	58,49	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	65,56	62,56	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	65,68	62,68	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	65,78	62,78	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	65,86	62,86	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	65,91	62,91	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	63,67	60,67	--
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	65,42	62,42	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	47,45	44,45	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	47,40	44,40	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	47,37	44,37	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	47,34	44,34	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	47,30	44,30	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	45,51	42,51	--
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	47,60	44,60	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	58,22	55,22	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	58,25	55,25	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	58,28	55,28	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	58,30	55,30	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	57,80	54,80	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	56,04	53,04	--
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	58,19	55,19	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	40,61	37,61	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	40,64	37,64	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	40,66	37,66	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	40,01	37,01	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	38,66	35,66	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	37,84	34,84	--
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	40,58	37,58	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	43,41	40,41	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	43,43	40,43	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	43,43	40,43	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	43,29	40,29	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	50,68	47,68	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	53,15	50,15	--
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	43,69	40,69	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	43,50	40,50	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	43,55	40,55	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	43,59	40,59	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	44,24	41,24	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	43,12	40,12	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	41,43	38,43	--
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	43,44	40,44	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	42,07	39,07	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	42,11	39,11	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	42,14	39,14	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	41,98	38,98	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	40,46	37,46	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	39,18	36,18	--
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	42,03	39,03	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	40,71	37,71	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	40,74	37,74	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	40,76	37,76	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	39,99	36,99	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	38,67	35,67	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	37,93	34,93	--
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	40,68	37,68	--
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	81,46	78,46	--
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	81,04	78,04	--
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	80,36	77,36	--
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	79,54	76,54	--
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	78,65	75,65	--
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	77,77	74,77	--
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	76,92	73,92	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	74,44	71,44	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	75,32	72,32	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	76,20	73,20	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	77,01	74,01	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	77,66	74,66	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	78,05	75,05	--
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	73,58	70,58	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	76,91	73,91	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	78,45	75,45	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	80,38	77,38	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	82,87	79,87	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	86,20	83,20	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	90,49	87,49	--
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	75,64	72,64	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	77,52	74,52	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	78,96	75,96	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	80,75	77,75	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	83,09	80,09	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	86,22	83,22	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	90,24	87,24	--
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	76,31	73,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	76,81	73,81	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	78,35	75,35	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	80,25	77,25	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	82,68	79,68	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	85,81	82,81	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	89,51	86,51	--
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	75,54	72,54	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	76,55	73,55	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	78,18	75,18	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	80,17	77,17	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	82,71	79,71	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	86,00	83,00	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	90,07	87,07	--
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	75,18	72,18	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	60,98	57,98	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	61,03	58,03	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	61,08	58,08	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	61,11	58,11	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	61,13	58,13	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	58,51	55,51	--
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	60,91	57,91	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	62,72	59,72	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	62,80	59,80	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	62,87	59,87	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	62,92	59,92	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	62,96	59,96	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	61,48	58,48	--
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	62,62	59,62	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	54,24	51,24	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	55,19	52,19	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	56,13	53,13	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	56,99	53,99	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	57,72	54,72	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	58,14	55,14	--
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	53,34	50,34	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	52,58	49,58	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	52,93	49,93	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	53,22	50,22	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	53,46	50,46	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	53,63	50,63	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	53,72	50,72	--
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	52,20	49,20	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	51,07	48,07	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	51,34	48,34	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	51,57	48,57	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	51,75	48,75	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	51,88	48,88	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	51,59	48,59	--
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	50,77	47,77	--
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	57,63	54,63	--
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	57,58	54,58	--
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	57,52	54,52	--
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	57,49	54,49	--
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	47,78	44,78	--
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	49,24	46,24	--
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	49,27	46,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	49,61	46,61	--
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	56,19	53,19	--
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	58,01	55,01	--
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	58,00	55,00	--
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	57,98	54,98	--
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	59,82	56,82	--
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	59,51	56,51	--
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	59,49	56,49	--
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	59,46	56,46	--
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	79,29	76,29	--
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	78,88	75,88	--
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	78,23	75,23	--
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	77,44	74,44	--
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	77,88	74,88	--
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	77,51	74,51	--
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	76,90	73,90	--
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	76,14	73,14	--
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	95,79	92,79	--
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	87,47	84,47	--
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	83,32	80,32	--
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	80,48	77,48	--
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	78,19	75,19	--
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	77,90	74,90	--
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	77,41	74,41	--
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	76,79	73,79	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	35,28	32,28	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	34,74	31,74	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	34,16	31,16	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	33,66	30,66	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	35,47	32,47	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	35,60	32,60	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	36,84	33,84	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	36,85	33,85	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	36,86	33,86	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	36,75	33,75	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	36,41	33,41	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	35,84	32,84	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	37,57	34,57	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	37,57	34,57	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	37,14	34,14	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	36,83	33,83	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	36,83	33,83	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	36,83	33,83	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	38,68	35,68	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	37,81	34,81	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	37,65	34,65	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	37,60	34,60	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	37,57	34,57	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	50,34	47,34	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	49,63	46,63	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	48,90	45,90	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	40,49	37,49	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	34,72	31,72	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	34,27	31,27	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	51,23	48,23	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	51,23	48,23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	51,22	48,22	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	51,23	48,23	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	51,23	48,23	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	51,03	48,03	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	54,82	51,82	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	52,62	49,62	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	52,63	49,63	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	52,54	49,54	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	51,14	48,14	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	51,19	48,19	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	55,80	52,80	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	55,81	52,81	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	55,83	52,83	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	55,71	52,71	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	55,06	52,06	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	33,15	30,15	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	32,62	29,62	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	32,07	29,07	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	31,59	28,59	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	31,89	28,89	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	32,36	29,36	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	34,66	31,66	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	34,67	31,67	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	34,68	31,68	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	34,70	31,70	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	34,25	31,25	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	33,70	30,70	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	34,58	31,58	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	34,60	31,60	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	34,61	31,61	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	34,62	31,62	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	34,64	31,64	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	34,65	31,65	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	35,58	32,58	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	34,79	31,79	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	34,67	31,67	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	34,56	31,56	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	34,57	31,57	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	51,12	48,12	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	50,50	47,50	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	49,84	46,84	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	42,70	39,70	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	52,42	49,42	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	52,40	49,40	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	52,41	49,41	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	52,40	49,40	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	52,38	49,38	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	51,75	48,75	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	54,44	51,44	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	54,40	51,40	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	54,31	51,31	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	52,74	49,74	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	52,54	49,54	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	52,46	49,46	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	55,25	52,25	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	55,28	52,28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	55,30	52,30	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	55,30	52,30	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	54,78	51,78	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	38,92	35,92	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	38,32	35,32	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	37,47	34,47	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	36,63	33,63	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	35,86	32,86	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	36,36	33,36	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	38,81	35,81	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	38,84	35,84	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	38,85	35,85	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	38,88	35,88	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	38,89	35,89	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	38,91	35,91	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	38,65	35,65	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	38,68	35,68	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	38,70	35,70	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	38,73	35,73	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	38,76	35,76	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	38,79	35,79	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	38,68	35,68	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	37,81	34,81	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	37,65	34,65	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	37,60	34,60	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	37,57	34,57	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	58,81	55,81	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	58,83	55,83	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	57,90	54,90	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	56,94	53,94	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	55,88	52,88	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	49,74	46,74	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	58,65	55,65	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	58,68	55,68	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	58,71	55,71	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	58,74	55,74	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	58,77	55,77	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	58,79	55,79	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	58,68	55,68	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	58,52	55,52	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	58,52	55,52	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	58,54	55,54	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	58,58	55,58	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	58,61	55,61	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	55,80	52,80	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	55,81	52,81	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	55,83	52,83	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	55,71	52,71	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	55,06	52,06	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	38,79	35,79	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	38,23	35,23	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	37,38	34,38	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	36,53	33,53	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	35,75	32,75	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	37,44	34,44	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	38,68	35,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	38,70	35,70	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	38,73	35,73	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	38,75	35,75	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	38,76	35,76	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	38,78	35,78	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	38,55	35,55	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	38,53	35,53	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	38,56	35,56	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	38,59	35,59	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	38,62	35,62	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	38,65	35,65	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	35,58	32,58	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	34,79	31,79	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	34,67	31,67	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	34,56	31,56	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	34,57	31,57	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	58,79	55,79	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	58,81	55,81	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	57,89	54,89	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	56,92	53,92	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	55,96	52,96	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	56,11	53,11	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	58,64	55,64	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	58,67	55,67	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	58,70	55,70	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	58,73	55,73	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	58,75	55,75	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	58,78	55,78	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	59,45	56,45	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	59,47	56,47	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	58,67	55,67	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	58,58	55,58	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	58,58	55,58	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	58,61	55,61	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	55,25	52,25	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	55,28	52,28	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	55,30	52,30	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	55,30	52,30	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	54,78	51,78	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6**Resultaten horeca**

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	6,19	6,19	--	11,19
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	6,12	6,12	--	11,12
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	5,62	5,62	--	10,62
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	4,54	4,54	--	9,54
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	3,74	3,74	--	8,74
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	3,99	3,99	--	8,99
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	6,74	6,74	--	11,74
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	7,50	7,50	--	12,50
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	7,39	7,39	--	12,39
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	7,34	7,34	--	12,34
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	6,32	6,32	--	11,32
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	5,79	5,79	--	10,79
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	5,89	5,89	--	10,89
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	12,48	12,48	--	17,48
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	10,57	10,57	--	15,57
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	10,25	10,25	--	15,25
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	10,16	10,16	--	15,16
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	9,82	9,82	--	14,82
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	8,35	8,35	--	13,35
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	7,28	7,28	--	12,28
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	16,56	16,56	--	21,56
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	28,76	28,76	--	33,76
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	28,54	28,54	--	33,54
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	28,53	28,53	--	33,53
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	28,53	28,53	--	33,53
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	27,32	27,32	--	32,32
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	25,37	25,37	--	30,37
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	30,05	30,05	--	35,05
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	5,88	5,88	--	10,88
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	5,80	5,80	--	10,80
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	5,19	5,19	--	10,19
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	4,14	4,14	--	9,14
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	13,97	13,97	--	18,97
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	13,85	13,85	--	18,85
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	6,37	6,37	--	11,37
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	26,90	26,90	--	31,90
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	26,73	26,73	--	31,73
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	26,71	26,71	--	31,71
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	26,71	26,71	--	31,71
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	25,37	25,37	--	30,37
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	23,50	23,50	--	28,50
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	28,70	28,70	--	33,70
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	26,50	26,50	--	31,50
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	26,53	26,53	--	31,53
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	26,55	26,55	--	31,55
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	25,86	25,86	--	30,86
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	24,54	24,54	--	29,54
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	23,60	23,60	--	28,60
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	26,54	26,54	--	31,54
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	23,68	23,68	--	28,68
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	23,56	23,56	--	28,56
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	23,37	23,37	--	28,37
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	22,21	22,21	--	27,21
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	21,78	21,78	--	26,78
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	21,21	21,21	--	26,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	24,47	24,47	--	29,47
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	24,33	24,33	--	29,33
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	24,34	24,34	--	29,34
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	24,27	24,27	--	29,27
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	23,13	23,13	--	28,13
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	22,23	22,23	--	27,23
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	22,04	22,04	--	27,04
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	24,34	24,34	--	29,34
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	10,34	10,34	--	15,34
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	10,25	10,25	--	15,25
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	10,21	10,21	--	15,21
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	9,66	9,66	--	14,66
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	8,36	8,36	--	13,36
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	7,70	7,70	--	12,70
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	10,88	10,88	--	15,88
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	22,72	22,72	--	27,72
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	22,71	22,71	--	27,71
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	22,71	22,71	--	27,71
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	22,71	22,71	--	27,71
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	21,60	21,60	--	26,60
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	21,15	21,15	--	26,15
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	22,79	22,79	--	27,79
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	9,64	9,64	--	14,64
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	9,04	9,04	--	14,04
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	8,84	8,84	--	13,84
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	7,92	7,92	--	12,92
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	6,75	6,75	--	11,75
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	6,05	6,05	--	11,05
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	10,89	10,89	--	15,89
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	15,38	15,38	--	20,38
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	15,31	15,31	--	20,31
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	15,30	15,30	--	20,30
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	15,32	15,32	--	20,32
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	14,67	14,67	--	19,67
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	12,59	12,59	--	17,59
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	15,82	15,82	--	20,82
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	14,90	14,90	--	19,90
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	14,85	14,85	--	19,85
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	14,85	14,85	--	19,85
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	14,86	14,86	--	19,86
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	14,01	14,01	--	19,01
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	12,01	12,01	--	17,01
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	15,10	15,10	--	20,10
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	9,81	9,81	--	14,81
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	9,81	9,81	--	14,81
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	9,81	9,81	--	14,81
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	9,78	9,78	--	14,78
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	8,36	8,36	--	13,36
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	7,66	7,66	--	12,66
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	9,86	9,86	--	14,86
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	2,38	2,38	--	7,38
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	2,37	2,37	--	7,37
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	1,92	1,92	--	6,92
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	0,85	0,85	--	5,85
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	1,84	1,84	--	6,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	1,70	1,70	--	6,70
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	2,50	2,50	--	7,50
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	3,00	3,00	--	8,00
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	3,19	3,19	--	8,19
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	2,78	2,78	--	7,78
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	1,69	1,69	--	6,69
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	1,16	1,16	--	6,16
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	1,11	1,11	--	6,11
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	3,13	3,13	--	8,13
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	4,74	4,74	--	9,74
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	4,70	4,70	--	9,70
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	4,69	4,69	--	9,69
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	4,68	4,68	--	9,68
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	3,41	3,41	--	8,41
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	2,57	2,57	--	7,57
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	5,04	5,04	--	10,04
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	3,35	3,35	--	8,35
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	3,32	3,32	--	8,32
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	3,31	3,31	--	8,31
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	2,60	2,60	--	7,60
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	1,61	1,61	--	6,61
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	1,30	1,30	--	6,30
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	3,59	3,59	--	8,59
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	2,31	2,31	--	7,31
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	2,28	2,28	--	7,28
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	2,02	2,02	--	7,02
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	0,89	0,89	--	5,89
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	0,32	0,32	--	5,32
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	0,22	0,22	--	5,22
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	2,53	2,53	--	7,53
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	28,95	28,95	--	33,95
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	28,91	28,91	--	33,91
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	28,88	28,88	--	33,88
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	28,84	28,84	--	33,84
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	28,78	28,78	--	33,78
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	28,72	28,72	--	33,72
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	28,68	28,68	--	33,68
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	25,94	25,94	--	30,94
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	25,96	25,96	--	30,96
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	25,97	25,97	--	30,97
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	25,98	25,98	--	30,98
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	25,99	25,99	--	30,99
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	25,02	25,02	--	30,02
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	25,97	25,97	--	30,97
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	27,40	27,40	--	32,40
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	27,72	27,72	--	32,72
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	28,04	28,04	--	33,04
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	28,33	28,33	--	33,33
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	28,57	28,57	--	33,57
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	28,76	28,76	--	33,76
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	27,05	27,05	--	32,05
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	30,68	30,68	--	35,68
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	30,73	30,73	--	35,73
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	30,77	30,77	--	35,77
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	30,80	30,80	--	35,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	30,82	30,82	--	35,82
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	29,94	29,94	--	34,94
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	30,51	30,51	--	35,51
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	47,62	47,62	--	52,62
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	48,80	48,80	--	53,80
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	50,16	50,16	--	55,16
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	51,75	51,75	--	56,75
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	53,59	53,59	--	58,59
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	55,55	55,55	--	60,55
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	46,59	46,59	--	51,59
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	47,39	47,39	--	52,39
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	48,61	48,61	--	53,61
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	50,03	50,03	--	55,03
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	51,71	51,71	--	56,71
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	53,69	53,69	--	58,69
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	55,72	55,72	--	60,72
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	46,33	46,33	--	51,33
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	12,87	12,87	--	17,87
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	12,88	12,88	--	17,88
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	12,90	12,90	--	17,90
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	12,91	12,91	--	17,91
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	12,92	12,92	--	17,92
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	11,10	11,10	--	16,10
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	12,88	12,88	--	17,88
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	13,14	13,14	--	18,14
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	13,14	13,14	--	18,14
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	13,16	13,16	--	18,16
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	13,18	13,18	--	18,18
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	13,19	13,19	--	18,19
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	11,17	11,17	--	16,17
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	13,23	13,23	--	18,23
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	25,67	25,67	--	30,67
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	25,84	25,84	--	30,84
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	26,10	26,10	--	31,10
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	26,60	26,60	--	31,60
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	26,78	26,78	--	31,78
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	26,93	26,93	--	31,93
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	25,60	25,60	--	30,60
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	18,62	18,62	--	23,62
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	18,64	18,64	--	23,64
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	18,79	18,79	--	23,79
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	18,82	18,82	--	23,82
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	18,91	18,91	--	23,91
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	18,54	18,54	--	23,54
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	18,82	18,82	--	23,82
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	11,61	11,61	--	16,61
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	11,55	11,55	--	16,55
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	11,59	11,59	--	16,59
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	11,75	11,75	--	16,75
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	11,77	11,77	--	16,77
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	10,30	10,30	--	15,30
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	12,15	12,15	--	17,15
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	14,73	14,73	--	19,73
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	16,77	16,77	--	21,77
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	17,09	17,09	--	22,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	17,14	17,14	--	22,14
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	14,63	14,63	--	19,63
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	16,73	16,73	--	21,73
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	17,12	17,12	--	22,12
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	17,25	17,25	--	22,25
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	27,87	27,87	--	32,87
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	29,63	29,63	--	34,63
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	29,84	29,84	--	34,84
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	29,82	29,82	--	34,82
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	30,27	30,27	--	35,27
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	31,06	31,06	--	36,06
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	31,05	31,05	--	36,05
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	31,03	31,03	--	36,03
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	20,72	20,72	--	25,72
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	21,54	21,54	--	26,54
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	21,49	21,49	--	26,49
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	21,52	21,52	--	26,52
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	14,64	14,64	--	19,64
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	16,96	16,96	--	21,96
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	17,17	17,17	--	22,17
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	17,54	17,54	--	22,54
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	45,28	45,28	--	50,28
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	45,34	45,34	--	50,34
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	45,14	45,14	--	50,14
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	44,86	44,86	--	49,86
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	34,12	34,12	--	39,12
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	36,04	36,04	--	41,04
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	35,99	35,99	--	40,99
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	35,91	35,91	--	40,91
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	-1,85	-1,85	--	3,15
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	-2,34	-2,34	--	2,66
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	-2,73	-2,73	--	2,27
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	-2,76	-2,76	--	2,24
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	1,54	1,54	--	6,54
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	1,52	1,52	--	6,52
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	4,90	4,90	--	9,90
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	4,90	4,90	--	9,90
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	4,70	4,70	--	9,70
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	0,39	0,39	--	5,39
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	-0,86	-0,86	--	4,14
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	-1,36	-1,36	--	3,64
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	5,15	5,15	--	10,15
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	4,89	4,89	--	9,89
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	4,89	4,89	--	9,89
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	4,89	4,89	--	9,89
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	4,89	4,89	--	9,89
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	4,90	4,90	--	9,90
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	6,16	6,16	--	11,16
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	5,38	5,38	--	10,38
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	5,24	5,24	--	10,24
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	5,19	5,19	--	10,19
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	5,16	5,16	--	10,16
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	6,13	6,13	--	11,13
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	5,22	5,22	--	10,22
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	4,41	4,41	--	9,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	3,00	3,00	--	8,00
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	0,27	0,27	--	5,27
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	-0,49	-0,49	--	4,51
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	18,92	18,92	--	23,92
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	18,78	18,78	--	23,78
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	14,69	14,69	--	19,69
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	9,96	9,96	--	14,96
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	8,00	8,00	--	13,00
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	6,95	6,95	--	11,95
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	20,47	20,47	--	25,47
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	20,48	20,48	--	25,48
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	20,48	20,48	--	25,48
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	20,49	20,49	--	25,49
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	20,48	20,48	--	25,48
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	19,92	19,92	--	24,92
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	20,41	20,41	--	25,41
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	20,43	20,43	--	25,43
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	20,44	20,44	--	25,44
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	20,45	20,45	--	25,45
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	20,46	20,46	--	25,46
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	-2,55	-2,55	--	2,45
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	-3,03	-3,03	--	1,97
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	-3,32	-3,32	--	1,68
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	-3,29	-3,29	--	1,71
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	-3,05	-3,05	--	1,95
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	-2,77	-2,77	--	2,23
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	-0,51	-0,51	--	4,49
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	-0,51	-0,51	--	4,49
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	-0,65	-0,65	--	4,35
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	-1,14	-1,14	--	3,86
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	-1,61	-1,61	--	3,39
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	-2,08	-2,08	--	2,92
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	-0,52	-0,52	--	4,48
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	-0,52	-0,52	--	4,48
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	-0,52	-0,52	--	4,48
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	-0,52	-0,52	--	4,48
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	-0,52	-0,52	--	4,48
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	-0,52	-0,52	--	4,48
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	0,68	0,68	--	5,68
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	-0,30	-0,30	--	4,70
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	-0,45	-0,45	--	4,55
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	-0,49	-0,49	--	4,51
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	-0,51	-0,51	--	4,49
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	14,15	14,15	--	19,15
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	13,56	13,56	--	18,56
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	13,01	13,01	--	18,01
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	8,52	8,52	--	13,52
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	20,00	20,00	--	25,00
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	19,56	19,56	--	24,56
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	16,46	16,46	--	21,46
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	15,93	15,93	--	20,93
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	15,22	15,22	--	20,22
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	14,73	14,73	--	19,73
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	19,98	19,98	--	24,98
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	19,99	19,99	--	24,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	20,00	20,00	--	25,00
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	20,01	20,01	--	25,01
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	20,01	20,01	--	25,01
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	20,01	20,01	--	25,01
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	19,93	19,93	--	24,93
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	19,94	19,94	--	24,94
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	19,95	19,95	--	24,95
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	19,96	19,96	--	24,96
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	19,97	19,97	--	24,97
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	3,55	3,55	--	8,55
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	2,91	2,91	--	7,91
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	2,27	2,27	--	7,27
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	1,76	1,76	--	6,76
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	1,81	1,81	--	6,81
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	2,20	2,20	--	7,20
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	4,52	4,52	--	9,52
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	4,52	4,52	--	9,52
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	4,53	4,53	--	9,53
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	4,54	4,54	--	9,54
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	4,54	4,54	--	9,54
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	4,18	4,18	--	9,18
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	2,94	2,94	--	7,94
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	4,23	4,23	--	9,23
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	4,49	4,49	--	9,49
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	4,50	4,50	--	9,50
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	4,50	4,50	--	9,50
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	4,51	4,51	--	9,51
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	6,16	6,16	--	11,16
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	5,38	5,38	--	10,38
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	5,24	5,24	--	10,24
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	5,19	5,19	--	10,19
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	5,16	5,16	--	10,16
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	23,49	23,49	--	28,49
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	22,78	22,78	--	27,78
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	22,07	22,07	--	27,07
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	21,30	21,30	--	26,30
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	18,14	18,14	--	23,14
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	13,34	13,34	--	18,34
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	23,98	23,98	--	28,98
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	23,99	23,99	--	28,99
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	24,01	24,01	--	29,01
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	24,02	24,02	--	29,02
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	24,03	24,03	--	29,03
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	24,03	24,03	--	29,03
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	23,85	23,85	--	28,85
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	23,88	23,88	--	28,88
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	23,90	23,90	--	28,90
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	23,92	23,92	--	28,92
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	23,94	23,94	--	28,94
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	23,96	23,96	--	28,96
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	20,41	20,41	--	25,41
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	20,43	20,43	--	25,43
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	20,44	20,44	--	25,44
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	20,45	20,45	--	25,45
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	20,46	20,46	--	25,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: L_{Ar},L_T
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	2,23	2,23	--	7,23
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	1,58	1,58	--	6,58
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	0,94	0,94	--	5,94
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	0,43	0,43	--	5,43
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	0,43	0,43	--	5,43
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	2,09	2,09	--	7,09
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	3,15	3,15	--	8,15
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	3,16	3,16	--	8,16
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	3,16	3,16	--	8,16
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	3,17	3,17	--	8,17
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	3,18	3,18	--	8,18
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	2,87	2,87	--	7,87
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	1,02	1,02	--	6,02
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	2,05	2,05	--	7,05
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	2,87	2,87	--	7,87
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	3,11	3,11	--	8,11
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	3,12	3,12	--	8,12
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	3,13	3,13	--	8,13
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	0,68	0,68	--	5,68
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	-0,30	-0,30	--	4,70
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	-0,45	-0,45	--	4,55
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	-0,49	-0,49	--	4,51
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	-0,51	-0,51	--	4,49
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	19,92	19,92	--	24,92
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	19,08	19,08	--	24,08
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	18,30	18,30	--	23,30
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	17,58	17,58	--	22,58
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	17,37	17,37	--	22,37
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	17,78	17,78	--	22,78
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	22,59	22,59	--	27,59
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	22,56	22,56	--	27,56
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	22,55	22,55	--	27,55
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	22,55	22,55	--	27,55
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	22,52	22,52	--	27,52
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	21,13	21,13	--	26,13
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	23,67	23,67	--	28,67
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	23,69	23,69	--	28,69
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	23,70	23,70	--	28,70
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	23,71	23,71	--	28,71
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	23,45	23,45	--	28,45
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	22,69	22,69	--	27,69
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	19,93	19,93	--	24,93
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	19,94	19,94	--	24,94
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	19,95	19,95	--	24,95
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	19,96	19,96	--	24,96
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	19,97	19,97	--	24,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	28,97	28,97	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	28,69	28,69	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	28,32	28,32	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	27,16	27,16	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	26,51	26,51	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	26,45	26,45	--
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	30,92	30,92	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	30,16	30,16	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	29,78	29,78	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	29,63	29,63	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	28,72	28,72	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	27,68	27,68	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	27,47	27,47	--
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	38,36	38,36	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	32,94	32,94	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	31,76	31,76	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	31,43	31,43	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	31,22	31,22	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	29,62	29,62	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	29,06	29,06	--
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	42,11	42,11	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	46,03	46,03	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	43,69	43,69	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	43,14	43,14	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	42,89	42,89	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	41,73	41,73	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	39,75	39,75	--
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	50,84	50,84	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	28,17	28,17	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	28,12	28,12	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	27,69	27,69	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	26,61	26,61	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	29,39	29,39	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	29,35	29,35	--
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	28,39	28,39	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	43,94	43,94	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	42,17	42,17	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	41,58	41,58	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	41,29	41,29	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	39,94	39,94	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	38,33	38,33	--
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	50,19	50,19	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	40,38	40,38	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	40,30	40,30	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	40,29	40,29	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	39,74	39,74	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	38,38	38,38	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	37,38	37,38	--
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	41,07	41,07	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	40,79	40,79	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	39,64	39,64	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	38,81	38,81	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	37,40	37,40	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	36,77	36,77	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	36,43	36,43	--
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	46,96	46,96	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	48,21	48,21	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	48,22	48,22	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	48,23	48,23	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	47,17	47,17	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	46,52	46,52	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	46,39	46,39	--
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	48,21	48,21	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	35,68	35,68	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,53	35,53	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,50	35,50	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,11	35,11	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	33,74	33,74	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	32,94	32,94	--
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	36,53	36,53	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	49,80	49,80	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	49,81	49,81	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	49,82	49,82	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	49,83	49,83	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	48,98	48,98	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	48,40	48,40	--
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	49,80	49,80	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	37,42	37,42	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	37,01	37,01	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	36,95	36,95	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	36,18	36,18	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	34,94	34,94	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	34,01	34,01	--
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	38,22	38,22	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	40,94	40,94	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	40,85	40,85	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	40,86	40,86	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	40,88	40,88	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	40,55	40,55	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,30	38,30	--
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	41,47	41,47	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	40,31	40,31	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	40,26	40,26	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	40,27	40,27	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	40,28	40,28	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	39,61	39,61	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	37,55	37,55	--
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	40,52	40,52	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	35,02	35,02	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,02	35,02	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,03	35,03	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,03	35,03	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	33,80	33,80	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	32,91	32,91	--
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	35,06	35,06	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	27,72	27,72	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	27,71	27,71	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	27,41	27,41	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	26,30	26,30	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	27,59	27,59	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	27,37	27,37	--
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	27,82	27,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	27,95	27,95	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	27,92	27,92	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	27,70	27,70	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	26,57	26,57	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	26,03	26,03	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	25,92	25,92	--
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	28,09	28,09	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	29,95	29,95	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	29,92	29,92	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	29,92	29,92	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	29,92	29,92	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	28,84	28,84	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	28,18	28,18	--
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	30,13	30,13	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	28,79	28,79	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	28,78	28,78	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	28,77	28,77	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	28,22	28,22	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	27,25	27,25	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	26,92	26,92	--
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	28,92	28,92	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	28,05	28,05	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	28,02	28,02	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	27,89	27,89	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	26,74	26,74	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	26,19	26,19	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	26,02	26,02	--
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	28,27	28,27	--
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	57,60	57,60	--
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	57,50	57,50	--
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	57,46	57,46	--
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	57,40	57,40	--
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	57,32	57,32	--
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	57,24	57,24	--
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	57,17	57,17	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	51,40	51,40	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	51,41	51,41	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	51,42	51,42	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	51,43	51,43	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	51,44	51,44	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	50,95	50,95	--
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	51,39	51,39	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	57,60	57,60	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	57,65	57,65	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	57,70	57,70	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	57,73	57,73	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	57,76	57,76	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	57,78	57,78	--
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	57,56	57,56	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	54,33	54,33	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	54,38	54,38	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	54,43	54,43	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	54,47	54,47	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	54,49	54,49	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	54,59	54,59	--
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	54,26	54,26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	74,08	74,08	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	75,72	75,72	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	77,82	77,82	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	80,68	80,68	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	85,01	85,01	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	94,58	94,58	--
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	72,74	72,74	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	73,82	73,82	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	75,55	75,55	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	77,73	77,73	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	80,67	80,67	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	85,13	85,13	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	96,09	96,09	--
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	72,39	72,39	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	37,69	37,69	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	37,71	37,71	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	37,74	37,74	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	37,76	37,76	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	37,77	37,77	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	36,05	36,05	--
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	37,68	37,68	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	38,54	38,54	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	38,55	38,55	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,57	38,57	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	38,59	38,59	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	38,61	38,61	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	36,82	36,82	--
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	38,70	38,70	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,91	42,91	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	42,89	42,89	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	42,90	42,90	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	42,92	42,92	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	42,93	42,93	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	44,46	44,46	--
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	43,26	43,26	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	40,46	40,46	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	40,36	40,36	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	40,34	40,34	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	40,33	40,33	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	40,33	40,33	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	40,85	40,85	--
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	41,19	41,19	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	32,34	32,34	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	32,24	32,24	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	32,19	32,19	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	32,19	32,19	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	32,18	32,18	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,67	32,67	--
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	32,92	32,92	--
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	39,22	39,22	--
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	41,66	41,66	--
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	41,67	41,67	--
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	41,66	41,66	--
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	39,71	39,71	--
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	42,13	42,13	--
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	42,49	42,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	42,54	42,54	--
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	53,22	53,22	--
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	55,03	55,03	--
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	55,02	55,02	--
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	55,00	55,00	--
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	55,79	55,79	--
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	56,23	56,23	--
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	56,21	56,21	--
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	56,18	56,18	--
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	47,76	47,76	--
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	48,01	48,01	--
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	47,94	47,94	--
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	47,93	47,93	--
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	37,48	37,48	--
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	39,62	39,62	--
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	39,71	39,71	--
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	40,07	40,07	--
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	72,81	72,81	--
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	72,67	72,67	--
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	72,43	72,43	--
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	72,09	72,09	--
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	62,62	62,62	--
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	64,21	64,21	--
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	64,15	64,15	--
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	64,05	64,05	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	21,65	21,65	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	21,15	21,15	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	20,79	20,79	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	20,89	20,89	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	26,40	26,40	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	25,40	25,40	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	30,25	30,25	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	30,25	30,25	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	30,26	30,26	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	28,20	28,20	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	22,67	22,67	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	22,16	22,16	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	30,24	30,24	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	30,24	30,24	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	30,24	30,24	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	30,24	30,24	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	30,24	30,24	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	30,25	30,25	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	31,04	31,04	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	30,41	30,41	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	30,30	30,30	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	30,27	30,27	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	30,25	30,25	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	31,33	31,33	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	30,50	30,50	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	29,28	29,28	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	27,21	27,21	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	23,80	23,80	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	22,85	22,85	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	43,66	43,66	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	43,68	43,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	40,85	40,85	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	35,25	35,25	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	33,35	33,35	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	32,26	32,26	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	43,69	43,69	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	43,70	43,70	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	43,70	43,70	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	43,71	43,71	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	43,71	43,71	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	43,67	43,67	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	43,64	43,64	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	43,65	43,65	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	43,67	43,67	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	43,68	43,68	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	43,68	43,68	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	20,79	20,79	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	20,30	20,30	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	20,10	20,10	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	20,24	20,24	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	20,41	20,41	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	20,59	20,59	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	22,79	22,79	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	22,79	22,79	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	22,76	22,76	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	22,24	22,24	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	21,75	21,75	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	21,27	21,27	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	22,80	22,80	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	22,79	22,79	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	22,79	22,79	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	22,79	22,79	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	22,79	22,79	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	22,79	22,79	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	24,10	24,10	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	23,06	23,06	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	22,89	22,89	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	22,84	22,84	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	22,81	22,81	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	30,13	30,13	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	29,23	29,23	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	28,50	28,50	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	27,48	27,48	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	43,19	43,19	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	42,91	42,91	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	35,89	35,89	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	34,09	34,09	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	31,44	31,44	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	31,19	31,19	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	43,19	43,19	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	43,20	43,20	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	43,20	43,20	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	43,20	43,20	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	43,21	43,21	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	43,20	43,20	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	43,15	43,15	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	43,16	43,16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	43,17	43,17	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	43,17	43,17	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	43,18	43,18	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	27,37	27,37	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	26,71	26,71	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	26,05	26,05	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	25,57	25,57	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	25,73	25,73	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	26,01	26,01	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	28,25	28,25	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	28,26	28,26	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	28,26	28,26	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	28,26	28,26	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	28,26	28,26	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	28,03	28,03	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	18,33	18,33	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	28,26	28,26	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	28,25	28,25	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	28,25	28,25	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	28,25	28,25	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	28,25	28,25	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	31,04	31,04	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	30,41	30,41	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	30,30	30,30	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	30,27	30,27	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	30,25	30,25	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	46,39	46,39	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	45,66	45,66	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	44,92	44,92	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	44,06	44,06	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	37,22	37,22	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	32,93	32,93	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	46,77	46,77	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	46,78	46,78	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	46,79	46,79	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	46,80	46,80	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	46,81	46,81	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	46,82	46,82	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	46,67	46,67	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	46,69	46,69	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	46,71	46,71	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	46,72	46,72	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	46,74	46,74	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	46,76	46,76	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	43,64	43,64	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	43,65	43,65	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	43,67	43,67	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	43,68	43,68	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	43,68	43,68	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	25,12	25,12	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	24,45	24,45	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	23,79	23,79	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	23,36	23,36	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	23,49	23,49	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	24,04	24,04	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	25,94	25,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	25,95	25,95	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	25,95	25,95	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	25,96	25,96	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	25,97	25,97	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	25,77	25,77	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	15,59	15,59	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	15,57	15,57	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	25,92	25,92	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	25,92	25,92	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	25,93	25,93	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	25,94	25,94	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	24,10	24,10	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	23,06	23,06	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	22,89	22,89	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	22,84	22,84	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	22,81	22,81	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	45,81	45,81	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	45,08	45,08	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	44,35	44,35	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	43,69	43,69	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	43,85	43,85	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	44,05	44,05	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	46,19	46,19	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	46,20	46,20	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	46,20	46,20	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	46,21	46,21	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	46,22	46,22	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	46,23	46,23	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	46,31	46,31	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	46,32	46,32	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	46,34	46,34	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	46,35	46,35	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	46,17	46,17	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	46,18	46,18	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	43,15	43,15	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	43,16	43,16	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	43,17	43,17	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	43,17	43,17	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	43,18	43,18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7**Resultaten Sportplaza Mercator**

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	45,69	53,87	53,33	63,33
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	45,69	53,84	53,31	63,31
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	45,62	53,67	53,13	63,13
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	45,15	53,06	52,47	62,47
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	44,43	52,50	51,92	61,92
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	43,13	50,63	49,95	59,95
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,66	53,87	53,34	63,34
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	44,65	54,04	53,67	63,67
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	44,64	54,07	53,71	63,71
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	44,61	53,86	53,49	63,49
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	44,14	53,29	52,89	62,89
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	42,87	52,43	52,05	62,05
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	41,60	50,76	50,33	60,33
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	44,62	54,03	53,67	63,67
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	44,60	54,48	54,21	64,21
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	44,31	54,47	54,21	64,21
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	42,05	54,14	53,99	63,99
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	40,60	53,66	53,54	63,54
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	39,22	52,82	52,71	62,71
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	39,13	51,13	50,96	60,96
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	44,63	54,48	54,20	64,20
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	43,59	45,62	45,54	55,54
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	43,58	45,32	45,26	55,26
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	43,57	44,78	44,72	54,72
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	42,46	44,10	44,02	54,02
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	41,31	43,33	43,24	53,24
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	40,90	41,64	41,51	51,51
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	43,59	46,62	46,55	56,55
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	36,50	46,55	45,71	55,71
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	36,48	46,47	45,62	55,62
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	36,51	46,12	45,17	55,17
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	36,24	45,32	44,24	54,24
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	35,24	44,85	43,93	53,93
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	34,05	43,13	42,08	52,08
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	35,88	47,13	46,57	56,57
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	25,73	40,82	40,73	50,73
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	25,34	39,97	39,87	49,87
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	25,00	38,91	38,79	48,79
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	23,93	37,87	37,75	47,75
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	22,84	36,50	36,37	46,37
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	22,50	35,14	34,98	44,98
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	27,04	42,67	42,59	52,59
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	30,04	39,54	39,41	49,41
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	29,87	38,44	38,30	48,30
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	29,31	37,34	37,16	47,16
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	28,27	36,25	36,06	46,06
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	27,32	35,01	34,81	44,81
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	27,35	33,76	33,54	43,54
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	30,25	42,03	41,96	51,96
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	26,15	39,00	38,84	48,84
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	26,43	38,29	38,07	48,07
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	25,91	37,11	36,84	46,84
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	24,93	35,98	35,68	45,68
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	23,97	34,63	34,32	44,32
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	23,57	33,58	33,23	43,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	26,82	40,48	40,34	50,34
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	28,12	42,22	42,05	52,05
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	27,22	41,23	41,03	51,03
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	26,56	39,81	39,57	49,57
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	25,51	38,34	38,08	48,08
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	24,14	36,64	36,37	46,37
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	24,39	34,85	34,45	44,45
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	29,70	43,22	43,04	53,04
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	26,26	40,00	39,90	49,90
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	24,70	38,98	38,90	48,90
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	23,35	37,13	37,02	47,02
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	22,24	35,36	35,23	45,23
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	21,28	33,63	33,49	43,49
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	21,45	32,05	31,84	41,84
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	28,08	41,18	41,07	51,07
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	37,91	42,00	41,89	51,89
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	37,48	40,85	40,73	50,73
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	36,57	39,29	39,14	49,14
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,65	37,75	37,59	47,59
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	35,07	36,34	36,18	46,18
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	35,32	34,45	34,24	44,24
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	38,13	43,20	43,07	53,07
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	30,01	41,05	40,99	50,99
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	28,84	40,13	40,08	50,08
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	27,79	38,50	38,44	48,44
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	26,88	36,75	36,68	46,68
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	26,61	35,27	35,20	45,20
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	26,96	33,97	33,87	43,87
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	31,06	42,22	42,14	52,14
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	40,63	33,97	33,36	43,36
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	38,91	33,28	32,64	42,64
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	37,93	32,28	31,58	41,58
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	37,07	31,10	30,32	40,32
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	36,23	30,01	29,14	39,14
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	36,70	29,25	28,03	38,03
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	40,67	35,60	35,18	45,18
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	37,93	31,68	31,32	41,32
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	37,18	30,92	30,56	40,56
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	36,40	29,65	29,26	39,26
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,64	28,56	28,12	38,12
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	34,94	27,62	26,93	36,93
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	35,63	26,92	26,10	36,10
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	38,29	33,31	33,07	43,07
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	26,56	42,78	42,69	52,69
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	25,37	41,89	41,79	51,79
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	24,29	40,38	40,27	50,27
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	23,21	38,80	38,68	48,68
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	22,14	37,32	37,20	47,20
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	22,27	35,51	35,37	45,37
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	28,25	43,76	43,65	53,65
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	29,66	37,06	35,31	45,31
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	29,35	36,45	34,55	44,55
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	28,74	35,33	33,18	43,18
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	27,84	34,25	31,98	41,98
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	26,93	33,08	30,64	40,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	31,30	37,85	36,61	46,61
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	29,53	37,84	36,50	46,50
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	30,73	39,85	38,76	48,76
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	30,67	39,30	38,07	48,07
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	30,19	38,29	36,89	46,89
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	29,22	37,14	35,69	45,69
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	28,17	35,59	33,92	43,92
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	28,29	37,84	36,93	46,93
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	30,77	40,61	39,71	49,71
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	21,38	29,83	29,59	39,59
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	20,58	29,25	29,01	39,01
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	19,86	28,15	27,89	37,89
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	19,13	27,14	26,86	36,86
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	18,62	26,05	25,74	35,74
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	19,13	25,53	25,16	35,16
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	22,27	30,78	30,55	40,55
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	19,74	29,17	28,91	38,91
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	18,98	28,66	28,41	38,41
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	18,24	27,49	27,22	37,22
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	17,53	26,45	26,16	36,16
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	17,06	25,29	24,97	34,97
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	17,58	25,25	24,88	34,88
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	20,96	29,96	29,71	39,71
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	19,26	29,14	28,86	38,86
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	18,57	28,69	28,40	38,40
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	17,86	27,53	27,21	37,21
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	17,18	26,48	26,14	36,14
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	16,67	25,30	24,91	34,91
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	17,76	27,33	27,02	37,02
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	20,29	29,76	29,47	39,47
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	26,02	44,76	44,73	54,73
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	26,25	45,33	45,30	55,30
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	27,81	46,40	46,37	56,37
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	29,66	47,37	47,34	57,34
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	32,39	48,24	48,21	58,21
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	38,10	48,55	48,50	58,50
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	41,16	48,53	48,47	58,47
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	42,26	49,48	49,39	59,39
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	41,00	49,39	49,32	59,32
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	39,79	48,68	48,63	58,63
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	38,80	47,65	47,59	57,59
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	37,80	46,57	46,51	56,51
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	37,89	45,60	45,53	55,53
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	42,55	49,60	49,47	59,47
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	39,02	49,18	49,11	59,11
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	34,02	48,98	48,92	58,92
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	31,04	48,61	48,55	58,55
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	29,59	47,52	47,45	57,45
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	28,41	46,35	46,27	56,27
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	27,98	45,68	45,60	55,60
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	41,80	49,29	49,21	59,21
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	40,27	43,01	42,97	52,97
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	36,22	44,56	44,54	54,54
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	34,50	43,41	43,39	53,39
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	33,42	44,41	44,39	54,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	32,36	43,40	43,37	53,37
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	32,58	42,65	42,63	52,63
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	42,81	41,02	40,93	50,93
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	32,86	43,11	43,07	53,07
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	28,24	41,95	41,90	51,90
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	25,02	39,07	39,00	49,00
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	24,19	41,00	40,94	50,94
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	23,09	40,17	40,10	50,10
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	22,86	39,89	39,82	49,82
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	39,48	43,78	43,73	53,73
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	32,35	40,25	40,22	50,22
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	28,96	39,43	39,41	49,41
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	25,43	38,37	38,34	48,34
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	24,18	40,64	40,61	50,61
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	22,76	39,90	39,86	49,86
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	22,43	39,69	39,66	49,66
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	40,77	41,34	41,29	51,29
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	28,40	43,30	43,21	53,21
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	26,97	42,79	42,71	52,71
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	25,97	41,59	41,51	51,51
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	25,24	40,47	40,38	50,38
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	24,85	39,28	39,19	49,19
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	26,74	38,62	38,44	48,44
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	32,24	43,85	43,66	53,66
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	36,38	44,76	44,56	54,56
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	34,52	44,22	44,13	54,13
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	33,61	43,15	43,06	53,06
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	32,82	41,94	41,84	51,84
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	32,33	40,78	40,64	50,64
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	33,60	39,91	39,60	49,60
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	36,63	45,27	45,07	55,07
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	19,15	34,13	34,11	44,11
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	18,32	32,66	32,62	42,62
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	17,56	31,10	31,05	41,05
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	16,87	30,60	30,56	40,56
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	16,11	29,54	29,49	39,49
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	16,66	29,11	29,05	39,05
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	20,99	36,91	36,89	46,89
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	22,28	33,08	33,03	43,03
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	21,45	31,53	31,47	41,47
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	20,69	29,83	29,76	39,76
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	19,93	28,40	28,31	38,31
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	19,29	28,12	28,04	38,04
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	19,87	27,87	27,79	37,79
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	23,88	36,21	36,17	46,17
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	20,83	31,44	31,36	41,36
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	19,83	30,58	30,50	40,50
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	19,05	29,47	29,38	39,38
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	18,32	28,64	28,54	38,54
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	17,83	27,70	27,59	37,59
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	18,41	26,97	26,83	36,83
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	22,46	32,94	32,86	42,86
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	42,90	49,52	49,39	59,39
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	43,82	50,88	50,77	60,77
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	45,21	52,04	51,94	61,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	45,70	52,60	52,49	62,49
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	43,10	48,67	48,54	58,54
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	44,13	49,84	49,73	59,73
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	45,54	51,06	50,96	60,96
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	45,93	51,86	51,76	61,76
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	39,32	41,59	41,48	51,48
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	39,95	42,36	42,26	52,26
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	41,30	43,56	43,47	53,47
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	42,02	44,83	44,74	54,74
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	36,58	40,39	40,29	50,29
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	36,56	40,87	40,78	50,78
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	37,69	41,89	41,79	51,79
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	38,87	43,04	42,96	52,96
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	23,71	42,35	42,30	52,30
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	24,22	43,17	43,13	53,13
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	25,29	44,56	44,53	54,53
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	27,46	46,45	46,42	56,42
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	34,75	50,07	49,96	59,96
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	35,23	51,24	51,15	61,15
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,34	52,40	52,30	62,30
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	37,50	53,04	52,94	62,94
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	23,42	31,16	30,53	40,53
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	23,63	32,06	31,51	41,51
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	24,60	33,54	33,06	43,06
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	25,46	35,05	34,67	44,67
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	24,91	41,74	41,71	51,71
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	25,42	42,40	42,37	52,37
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	26,74	43,53	43,50	53,50
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	28,46	44,68	44,64	54,64
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	28,97	38,94	38,28	48,28
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	28,86	38,79	38,11	48,11
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	28,38	37,96	37,23	47,23
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	27,71	37,09	36,33	46,33
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	27,08	36,30	35,54	45,54
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	26,51	35,66	34,91	44,91
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	28,40	38,63	38,06	48,06
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	28,43	38,66	38,08	48,08
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	28,46	38,70	38,11	48,11
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	28,88	38,81	38,17	48,17
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	29,03	38,88	38,22	48,22
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	29,00	38,92	38,26	48,26
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	28,16	38,49	37,93	47,93
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	28,21	38,50	37,95	47,95
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	28,25	38,52	37,96	47,96
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	28,29	38,55	37,99	47,99
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	28,33	38,60	38,03	48,03
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	28,36	38,63	38,05	48,05
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	27,90	38,40	37,88	47,88
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	27,95	38,41	37,88	47,88
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	28,00	38,42	37,88	47,88
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	28,06	38,44	37,90	47,90
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	28,11	38,46	37,91	47,91
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	33,52	43,33	43,00	53,00
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	31,69	43,07	42,73	52,73
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	30,38	42,04	41,65	51,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	29,47	40,88	40,46	50,46
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	28,23	39,59	39,16	49,16
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	26,69	38,27	37,92	47,92
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	34,16	43,85	43,57	53,57
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	34,18	43,78	43,49	53,49
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	34,19	43,72	43,43	53,43
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	34,21	43,66	43,36	53,36
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	34,20	43,58	43,27	53,27
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	33,90	43,44	43,11	53,11
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	34,00	44,30	44,07	54,07
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	34,03	44,25	44,01	54,01
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	34,06	44,21	43,96	53,96
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	34,09	44,11	43,85	53,85
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	34,11	44,08	43,81	53,81
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	34,13	43,96	43,68	53,68
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	33,79	44,39	44,18	54,18
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	33,82	44,39	44,17	54,17
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	33,86	44,38	44,16	54,16
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	33,89	44,34	44,12	54,12
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	33,92	44,35	44,12	54,12
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	18,70	28,62	28,28	38,28
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	18,06	28,62	28,33	38,33
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	17,42	27,99	27,70	37,70
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	17,23	28,29	28,03	38,03
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	17,85	28,43	28,16	38,16
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	17,16	26,83	26,51	36,51
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	19,25	28,69	28,34	38,34
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	19,26	28,71	28,36	38,36
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	19,28	28,73	28,38	38,38
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	19,29	28,74	28,39	38,39
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	19,22	28,71	28,36	38,36
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	19,21	28,70	28,33	38,33
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	18,08	28,62	28,35	38,35
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	18,10	28,65	28,38	38,38
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	18,12	28,63	28,36	38,36
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	18,13	28,61	28,34	38,34
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	18,15	28,60	28,33	38,33
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	19,23	28,69	28,34	38,34
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	18,25	30,16	29,96	39,96
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	18,06	29,14	28,91	38,91
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	18,05	28,84	28,59	38,59
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	18,05	28,69	28,43	38,43
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	18,06	28,64	28,38	38,38
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	25,41	35,57	35,07	45,07
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	23,04	34,05	33,61	43,61
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	20,27	34,77	34,60	44,60
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	19,26	33,75	33,60	43,60
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	24,49	35,69	35,39	45,39
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	24,49	35,66	35,36	45,36
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	25,04	35,73	35,36	45,36
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	25,57	35,83	35,35	45,35
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	25,60	35,79	35,29	45,29
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	25,58	35,70	35,19	45,19
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	24,46	35,81	35,52	45,52
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	24,47	35,78	35,49	45,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	24,46	35,75	35,46	45,46
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	24,47	35,74	35,45	45,45
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	24,48	35,73	35,44	45,44
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	24,48	35,69	35,40	45,40
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	24,68	36,91	36,68	46,68
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	24,49	36,15	35,89	45,89
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	24,46	35,97	35,70	45,70
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	24,45	35,88	35,60	45,60
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	24,45	35,83	35,55	45,55
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	48,22	52,88	51,51	61,51
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	48,83	53,32	51,87	61,87
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	48,71	53,21	51,71	61,71
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	48,51	51,75	49,54	59,54
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	45,52	50,16	48,29	58,29
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	41,79	48,19	46,58	56,58
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	47,56	51,17	49,53	59,53
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	47,69	51,40	49,77	59,77
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	47,82	51,65	50,06	60,06
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	47,92	51,88	50,33	60,33
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	48,02	52,16	50,66	60,66
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	48,09	52,45	51,03	61,03
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	44,90	49,38	48,12	58,12
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	45,08	49,59	48,33	58,33
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	46,93	50,26	48,55	58,55
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	47,10	50,48	48,78	58,78
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	47,26	50,75	49,08	59,08
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	47,41	50,95	49,28	59,28
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	27,90	38,40	37,88	47,88
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	27,95	38,41	37,88	47,88
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	28,00	38,42	37,88	47,88
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	28,06	38,44	37,90	47,90
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	28,11	38,46	37,91	47,91
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	51,79	59,69	58,86	68,86
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	51,89	59,46	58,51	68,51
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	51,96	59,28	58,23	68,23
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	51,88	57,62	55,92	65,92
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	48,91	56,30	54,55	64,55
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	48,31	55,28	53,09	63,09
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	49,29	58,59	58,05	68,05
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	50,73	59,00	58,35	68,35
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	51,03	59,26	58,59	68,59
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	51,23	59,43	58,73	68,73
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	51,44	59,61	58,88	68,88
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	51,63	59,71	58,93	68,93
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	46,28	56,53	56,11	66,11
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	46,54	56,86	56,45	66,45
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	46,79	57,17	56,75	66,75
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	47,09	57,48	57,05	67,05
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	48,80	57,89	57,35	67,35
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	49,04	58,26	57,72	67,72
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	33,79	44,39	44,18	54,18
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	33,82	44,39	44,17	54,17
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	33,86	44,38	44,16	54,16
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	33,89	44,34	44,12	54,12
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	33,92	44,35	44,12	54,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	28,88	38,70	38,22	48,22
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	28,61	38,69	38,24	48,24
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	28,49	38,54	38,09	48,09
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	29,11	37,87	37,28	47,28
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	28,00	36,56	35,87	45,87
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	26,82	35,30	34,63	44,63
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	29,13	38,04	37,46	47,46
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	29,18	38,17	37,60	47,60
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	29,21	38,30	37,74	47,74
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	29,26	38,43	37,89	47,89
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	29,32	38,55	38,01	48,01
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	29,23	38,67	38,14	48,14
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	28,43	37,35	36,74	46,74
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	28,45	37,44	36,85	46,85
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	28,41	37,53	36,96	46,96
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	28,44	37,62	37,08	47,08
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	28,43	37,73	37,20	47,20
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	29,12	37,91	37,33	47,33
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	18,25	30,16	29,96	39,96
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	18,06	29,14	28,91	38,91
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	18,05	28,84	28,59	38,59
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	18,05	28,69	28,43	38,43
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	18,06	28,64	28,38	38,38
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	38,82	46,41	45,11	55,11
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	39,17	46,68	45,36	55,36
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	39,45	46,82	45,44	55,44
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	39,69	46,45	44,83	54,83
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	39,83	46,02	44,11	54,11
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	39,57	44,56	41,86	51,86
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	36,38	44,58	43,44	53,44
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	36,89	44,82	43,64	53,64
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	37,53	45,09	43,83	53,83
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	37,68	45,49	44,26	54,26
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	38,06	45,94	44,73	54,73
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	38,47	46,17	44,90	54,90
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	33,04	42,64	41,90	51,90
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	33,38	42,93	42,18	52,18
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	33,73	43,19	42,43	52,43
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	34,10	43,44	42,63	52,63
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	34,69	43,72	42,88	52,88
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	35,94	44,30	43,22	53,22
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	24,68	36,91	36,68	46,68
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	24,49	36,15	35,89	45,89
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	24,46	35,97	35,70	45,70
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	24,45	35,88	35,60	45,60
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	24,45	35,83	35,55	45,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	66,73	--	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	66,83	--	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	66,91	--	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	66,89	--	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	66,92	--	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	64,58	--	--
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	66,61	--	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	65,48	--	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	65,56	--	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	65,62	--	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	65,57	--	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	65,57	--	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	63,00	--	--
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	65,40	--	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	65,01	--	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	64,57	--	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	64,44	--	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	64,31	--	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	63,39	--	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	61,40	--	--
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	65,15	--	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	59,66	--	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	59,69	--	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	59,70	--	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	58,55	--	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	57,36	--	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	56,96	--	--
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	59,64	--	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	63,91	--	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	63,99	--	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	64,05	--	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	63,94	--	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	63,66	--	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	61,13	--	--
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	63,83	--	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	44,76	--	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	44,68	--	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	44,65	--	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	44,64	--	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	43,14	--	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	41,96	--	--
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,05	--	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	45,01	--	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	44,88	--	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	44,64	--	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	44,63	--	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	43,66	--	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	42,41	--	--
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,35	--	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	45,67	--	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	45,63	--	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	45,61	--	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	45,36	--	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	44,36	--	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	42,84	--	--
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,81	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	45,37	--	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	45,23	--	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	45,00	--	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	43,77	--	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	42,15	--	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	40,88	--	--
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	46,82	--	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	40,04	--	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	39,52	--	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	39,00	--	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	37,76	--	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	36,54	--	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	36,13	--	--
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	41,46	--	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	53,80	--	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	53,42	--	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	52,50	--	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	51,60	--	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	51,03	--	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	51,32	--	--
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	53,89	--	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	45,14	--	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	44,15	--	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	43,23	--	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	42,36	--	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	42,19	--	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	42,48	--	--
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	45,63	--	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	56,70	--	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	54,99	--	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	54,00	--	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	53,11	--	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	52,27	--	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	52,74	--	--
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	56,72	--	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	54,05	--	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	53,31	--	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	52,53	--	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	51,76	--	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	51,04	--	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	51,75	--	--
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	54,43	--	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	45,71	--	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	45,61	--	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	45,14	--	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	43,34	--	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	40,13	--	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	39,21	--	--
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	45,83	--	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	59,09	--	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	59,11	--	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	58,57	--	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	57,51	--	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	56,44	--	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	55,52	--	--
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	57,43	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	58,71	--	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	58,73	--	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	58,80	--	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	57,71	--	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	56,49	--	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	55,84	--	--
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	58,67	--	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	38,10	--	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	37,89	--	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	36,92	--	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	35,96	--	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	35,11	--	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	35,34	--	--
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	37,98	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	36,67	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	36,69	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,81	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	34,84	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	33,85	--	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	33,94	--	--
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	36,65	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	39,19	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	39,05	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	38,20	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	37,17	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	36,16	--	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	36,31	--	--
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	37,04	--	--
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	42,49	--	--
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	42,26	--	--
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	43,39	--	--
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	44,84	--	--
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	46,89	--	--
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	53,54	--	--
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	56,87	--	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	57,75	--	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	56,55	--	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	55,45	--	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	54,47	--	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	53,51	--	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	53,68	--	--
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	57,77	--	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	54,40	--	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	52,80	--	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	51,81	--	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	50,85	--	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	50,40	--	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	50,53	--	--
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	57,47	--	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	56,32	--	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	52,31	--	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	50,65	--	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	49,41	--	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	48,33	--	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	48,56	--	--
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	58,85	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	50,80	--	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	50,17	--	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	49,32	--	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	48,47	--	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	48,39	--	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	48,58	--	--
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	55,43	--	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	48,17	--	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	44,81	--	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	41,26	--	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	40,15	--	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	39,74	--	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	39,86	--	--
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	56,83	--	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	40,79	--	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	40,11	--	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,97	--	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	38,60	--	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	37,75	--	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	38,01	--	--
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	40,82	--	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	50,19	--	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	49,64	--	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	48,73	--	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	47,84	--	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	46,96	--	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	47,40	--	--
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	50,37	--	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	37,19	--	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	36,41	--	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	35,60	--	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	35,57	--	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	34,80	--	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	35,26	--	--
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	37,50	--	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	38,53	--	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	37,71	--	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	36,85	--	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,09	--	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	35,24	--	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	35,66	--	--
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	40,16	--	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	38,22	--	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	37,60	--	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	36,78	--	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	36,98	--	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	36,33	--	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	36,71	--	--
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	38,26	--	--
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	58,47	--	--
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	59,48	--	--
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	60,90	--	--
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	61,34	--	--
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	58,82	--	--
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	59,91	--	--
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	61,37	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	61,71	--	--
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	55,34	--	--
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	55,98	--	--
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	57,34	--	--
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	58,06	--	--
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	52,60	--	--
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	52,55	--	--
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	53,70	--	--
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	54,90	--	--
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	41,43	--	--
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	41,57	--	--
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	43,06	--	--
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	46,00	--	--
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	57,81	--	--
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	58,28	--	--
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	59,60	--	--
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	60,65	--	--
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	51,30	--	--
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	50,78	--	--
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	51,69	--	--
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	52,61	--	--
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	40,04	--	--
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	40,25	--	--
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	41,39	--	--
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	43,31	--	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	59,86	--	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	59,89	--	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	59,33	--	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	58,30	--	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	57,24	--	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	57,09	--	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	59,66	--	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	59,70	--	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	59,74	--	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	59,78	--	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	59,81	--	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	59,84	--	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	59,33	--	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	59,40	--	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	59,46	--	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	59,51	--	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	59,56	--	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	59,61	--	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	58,99	--	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	59,06	--	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	59,13	--	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	59,20	--	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	59,27	--	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	60,89	--	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	60,83	--	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	60,76	--	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	59,55	--	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	58,05	--	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	55,10	--	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	60,66	--	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	60,71	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	60,76	--	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	60,80	--	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	60,84	--	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	60,87	--	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	60,27	--	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	60,34	--	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	60,41	--	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	60,48	--	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	60,54	--	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	60,60	--	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	59,86	--	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	59,95	--	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	60,03	--	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	60,11	--	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	60,19	--	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	39,43	--	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	38,82	--	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	37,93	--	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	37,06	--	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	36,27	--	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	36,50	--	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	38,72	--	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	38,74	--	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	38,77	--	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	38,80	--	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	38,82	--	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	39,39	--	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	38,50	--	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	38,54	--	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	38,58	--	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	38,61	--	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	38,65	--	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	38,68	--	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	38,37	--	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	38,34	--	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	38,37	--	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	38,41	--	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	38,45	--	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	50,93	--	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	49,72	--	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	43,21	--	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	40,79	--	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	43,93	--	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	43,94	--	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	51,03	--	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	51,00	--	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	51,00	--	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	50,98	--	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	43,87	--	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	43,88	--	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	43,89	--	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	43,90	--	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	43,91	--	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	43,92	--	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	44,07	--	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	43,91	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	43,86	--	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	43,86	--	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	43,86	--	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	51,98	--	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	50,38	--	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	46,22	--	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	46,30	--	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	46,36	--	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	44,25	--	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	52,09	--	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	52,16	--	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	52,12	--	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	52,13	--	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	52,09	--	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	52,00	--	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	52,00	--	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	52,01	--	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	52,03	--	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	52,04	--	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	52,06	--	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	52,07	--	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	58,99	--	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	59,06	--	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	59,13	--	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	59,20	--	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	59,27	--	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	70,29	--	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	70,64	--	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	72,71	--	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	72,92	--	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	73,08	--	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	73,17	--	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	67,74	--	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	68,18	--	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	68,62	--	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	69,06	--	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	69,48	--	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	69,90	--	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	65,14	--	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	65,54	--	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	66,07	--	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	66,47	--	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	66,89	--	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	67,31	--	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	59,86	--	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	59,95	--	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	60,03	--	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	60,11	--	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	60,19	--	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	53,04	--	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	49,09	--	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	48,34	--	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	47,57	--	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	47,19	--	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	46,82	--	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	53,59	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	53,62	--	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	53,63	--	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	53,66	--	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	53,71	--	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	53,66	--	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	53,26	--	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	53,32	--	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	53,38	--	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	53,44	--	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	53,50	--	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	53,55	--	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	38,37	--	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	38,34	--	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	38,37	--	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	38,41	--	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	38,45	--	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	70,37	--	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	70,74	--	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	71,06	--	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	71,32	--	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	71,50	--	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	71,60	--	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	67,72	--	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	68,18	--	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	68,64	--	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	69,09	--	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	69,54	--	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	69,97	--	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	65,19	--	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	65,59	--	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	65,99	--	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	66,41	--	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	66,84	--	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	67,28	--	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	44,07	--	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	43,91	--	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	43,86	--	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	43,86	--	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	43,86	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS2
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	66,30	60,51	53,33	66,30
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	66,51	60,65	53,31	66,51
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	66,68	60,73	53,13	66,68
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	66,80	60,70	52,47	66,80
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	66,43	60,23	51,92	66,43
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	65,26	58,83	49,95	65,26
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	66,11	60,38	53,34	66,11
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	67,73	61,74	53,67	67,73
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	67,91	61,88	53,71	67,91
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	68,15	62,03	53,49	68,15
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	68,32	62,08	52,89	68,32
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	68,13	61,77	52,05	68,13
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	66,86	60,31	50,33	66,86
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	67,48	61,55	53,67	67,48
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	68,98	62,94	54,21	68,98
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	69,26	63,17	54,21	69,26
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	69,50	63,33	53,99	69,50
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	69,70	63,44	53,54	69,70
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	69,64	63,28	52,71	69,64
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	68,48	61,99	50,96	68,48
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	68,65	62,66	54,20	68,65
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	67,36	60,92	45,54	67,36
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	67,52	61,07	45,26	67,52
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	67,70	61,22	44,72	67,70
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	67,79	61,30	44,02	67,79
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	67,51	61,02	43,24	67,51
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	65,76	59,22	41,51	65,76
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	67,10	60,70	46,55	67,10
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	51,01	48,55	45,71	55,71
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	50,53	48,27	45,62	55,62
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	49,36	47,59	45,17	55,17
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	48,64	46,79	44,24	54,24
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	47,68	46,14	43,93	53,93
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	46,75	44,63	42,08	52,08
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	51,14	48,99	46,57	56,57
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	52,19	46,89	40,73	52,19
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	52,22	46,72	39,87	52,22
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	52,27	46,56	38,79	52,27
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	52,31	46,42	37,75	52,31
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	52,04	46,02	36,37	52,04
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	50,46	44,45	34,98	50,46
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	52,18	47,42	42,59	52,59
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	53,50	47,55	39,41	53,50
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	53,53	47,42	38,30	53,53
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	53,56	47,32	37,16	53,56
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	53,33	47,02	36,06	53,33
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	52,36	46,01	34,81	52,36
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	51,46	45,08	33,54	51,46
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	53,49	48,05	41,96	53,49
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	45,95	42,07	38,84	48,84
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	45,98	41,74	38,07	48,07
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	46,08	41,32	36,84	46,84
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	45,74	40,68	35,68	45,74
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	44,85	39,62	34,32	44,85
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	44,01	38,73	33,23	44,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS2
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	45,98	42,88	40,34	50,34
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	50,56	46,12	42,05	52,05
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	50,73	45,81	41,03	51,03
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	50,46	45,17	39,57	50,46
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	49,78	44,25	38,08	49,78
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	48,85	43,15	36,37	48,85
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	51,33	45,17	34,45	51,33
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	50,78	46,72	43,04	53,04
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	45,17	42,23	39,90	49,90
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	44,87	41,51	38,90	48,90
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	44,42	40,33	37,02	47,02
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	43,49	39,01	35,23	45,23
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	42,45	37,69	33,49	43,49
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	42,22	36,99	31,84	42,22
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	46,29	43,41	41,07	51,07
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	59,33	53,01	41,89	59,33
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	58,37	51,99	40,73	58,37
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	58,19	51,72	39,14	58,19
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	57,64	51,10	37,59	57,64
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	56,52	49,95	36,18	56,52
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	55,96	49,37	34,24	55,96
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	59,17	52,95	43,07	59,17
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	52,41	46,95	40,99	52,41
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	49,39	44,44	40,08	50,08
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	48,54	43,27	38,44	48,54
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	47,58	42,03	36,68	47,58
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	46,76	41,05	35,20	46,76
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	46,54	40,57	33,87	46,54
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	53,22	47,88	42,14	53,22
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	61,92	55,38	33,36	61,92
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	61,96	55,43	32,64	61,96
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	61,84	55,31	31,58	61,84
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	61,09	54,54	30,32	61,09
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	59,74	53,19	29,14	59,74
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	58,96	52,41	28,03	58,96
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	61,84	55,32	35,18	61,84
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	60,22	53,73	31,32	60,22
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	60,24	53,74	30,56	60,24
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	59,77	53,28	29,26	59,77
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	58,71	52,20	28,12	58,71
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	57,54	51,03	26,93	57,54
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	57,34	50,83	26,10	57,34
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	60,18	53,69	33,07	60,18
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	46,64	44,50	42,69	52,69
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	48,08	44,60	41,79	51,79
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	48,06	43,84	40,27	50,27
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	47,50	42,84	38,68	48,68
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	46,60	41,73	37,20	47,20
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	50,15	44,19	35,37	50,15
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	44,30	44,62	43,65	53,65
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	42,38	39,20	35,31	45,31
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	45,09	40,14	34,55	45,14
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	44,81	39,50	33,18	44,81
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	44,00	38,59	31,98	44,00
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	43,00	37,55	30,64	43,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS2
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	42,17	39,71	36,61	46,61
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	40,77	39,28	36,50	46,50
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	43,24	41,33	38,76	48,76
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	47,73	43,04	38,07	48,07
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	47,75	42,66	36,89	47,75
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	47,01	41,76	35,69	47,01
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	48,36	42,54	33,92	48,36
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	46,75	42,12	36,93	47,12
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	41,78	41,61	39,71	49,71
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	40,93	35,61	29,59	40,93
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	40,83	35,39	29,01	40,83
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	40,33	34,74	27,89	40,33
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	39,38	33,77	26,86	39,38
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	38,52	32,86	25,74	38,52
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,70	32,92	25,16	38,70
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	40,88	35,84	30,55	40,88
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	40,38	35,04	28,91	40,38
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	40,27	34,83	28,41	40,27
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	39,68	34,10	27,22	39,68
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	38,83	33,20	26,16	38,83
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	38,20	32,46	24,97	38,20
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	39,13	33,26	24,88	39,13
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	40,33	35,22	29,71	40,33
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	39,94	34,69	28,86	39,94
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	39,73	34,42	28,40	39,73
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	39,09	33,62	27,21	39,09
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	38,19	32,68	26,14	38,19
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	37,43	31,82	24,91	37,43
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,10	32,86	27,02	38,10
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	39,93	34,86	29,47	39,93
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	57,31	51,72	44,73	57,31
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	58,11	52,46	45,30	58,11
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	59,41	53,72	46,37	59,41
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	60,23	54,58	47,34	60,23
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	60,34	54,84	48,21	60,34
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	60,60	55,10	48,50	60,60
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	60,65	55,12	48,47	60,65
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	64,46	58,44	49,39	64,46
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	64,17	58,18	49,32	64,17
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	64,21	58,13	48,63	64,21
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	63,86	57,72	47,59	63,86
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	62,64	56,48	46,51	62,64
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	61,24	55,14	45,53	61,24
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	64,36	58,37	49,47	64,36
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	59,86	54,65	49,11	59,86
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	58,06	53,34	48,92	58,92
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	57,52	52,86	48,55	58,55
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	56,96	52,10	47,45	57,45
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	55,60	50,80	46,27	56,27
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	54,55	49,90	45,60	55,60
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	60,40	55,06	49,21	60,40
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	63,69	57,35	42,97	63,69
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	63,29	57,06	44,54	63,29
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	63,22	56,94	43,39	63,22
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	62,60	56,39	44,39	62,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS2
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	61,26	55,07	43,37	61,26
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	60,34	54,18	42,63	60,34
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	63,64	57,22	40,93	63,64
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	56,61	50,87	43,07	56,61
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	55,81	50,01	41,90	55,81
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	55,58	49,47	39,00	55,58
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	54,62	48,86	40,94	54,62
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	53,42	47,72	40,10	53,42
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	53,50	47,75	39,82	53,50
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	56,79	51,08	43,73	56,79
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	54,95	49,02	40,22	54,95
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	54,44	48,46	39,41	54,44
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	53,93	47,88	38,34	53,93
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	52,86	47,34	40,61	52,86
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	51,86	46,40	39,86	51,86
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	52,09	46,55	39,66	52,09
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	55,22	49,29	41,29	55,22
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	52,81	48,07	43,21	53,21
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	52,82	47,91	42,71	52,91
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	52,63	47,44	41,51	52,63
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	51,65	46,41	40,38	51,65
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	50,48	45,24	39,19	50,48
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	50,07	44,77	38,44	50,07
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	52,83	48,26	43,66	53,66
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	56,83	51,38	44,56	56,83
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	56,86	51,30	44,13	56,86
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	56,79	51,06	43,06	56,79
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	56,18	50,34	41,84	56,18
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	54,89	49,06	40,64	54,89
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	54,01	48,19	39,60	54,01
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	56,87	51,52	45,07	56,87
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,16	37,34	34,11	44,11
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	41,26	36,77	32,62	42,62
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	40,86	35,96	31,05	41,05
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	39,95	35,19	30,56	40,56
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	39,03	34,22	29,49	39,49
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	39,12	34,14	29,05	39,14
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	41,34	38,96	36,89	46,89
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,95	37,34	33,03	43,03
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	41,98	36,85	31,47	41,98
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	41,59	36,11	29,76	41,59
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	40,77	35,14	28,31	40,77
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	40,12	34,58	28,04	40,12
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	40,14	34,55	27,79	40,14
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	42,14	38,87	36,17	46,17
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,95	36,84	31,36	41,95
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	41,97	36,62	30,50	41,97
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	41,59	36,06	29,38	41,59
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	40,72	35,19	28,54	40,72
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	39,83	34,29	27,59	39,83
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	39,82	34,14	26,83	39,82
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	42,03	37,37	32,86	42,86
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	67,45	61,07	49,39	67,45
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	69,10	62,75	50,77	69,10
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	69,13	62,87	51,94	69,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	69,03	62,82	52,49	69,03
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	65,97	59,62	48,54	65,97
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	67,91	61,55	49,73	67,91
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	68,04	61,77	50,96	68,04
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	67,99	61,80	51,76	67,99
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	57,54	51,27	41,48	57,54
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	58,85	52,54	42,26	58,85
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	59,47	53,21	43,47	59,47
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	59,50	53,39	44,74	59,50
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	55,92	49,78	40,29	55,92
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	56,59	50,42	40,78	56,59
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	57,91	51,72	41,79	57,91
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	58,14	52,04	42,96	58,14
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	50,91	46,40	42,30	52,30
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	52,09	47,44	43,13	53,13
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	53,14	48,63	44,53	54,53
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	53,30	49,55	46,42	56,42
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	64,58	58,59	49,96	64,58
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	66,42	60,38	51,15	66,42
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	66,49	60,59	52,30	66,49
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	66,39	60,61	52,94	66,39
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	44,26	38,03	30,53	44,26
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	45,10	38,91	31,51	45,10
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	46,39	40,26	33,06	46,39
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	46,88	40,98	34,67	46,88
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	52,87	47,59	41,71	52,87
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	54,15	48,72	42,37	54,15
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	54,56	49,31	43,50	54,56
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	54,56	49,65	44,64	54,65
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	54,10	48,11	38,28	54,10
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	53,31	47,40	38,11	53,31
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	51,87	46,03	37,23	51,87
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	51,22	45,35	36,33	51,22
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	51,01	45,06	35,54	51,01
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	51,37	45,32	34,91	51,37
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	54,99	48,85	38,06	54,99
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	54,98	48,85	38,08	54,98
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	54,98	48,85	38,11	54,98
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	54,97	48,86	38,17	54,97
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	54,96	48,86	38,22	54,96
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	54,73	48,67	38,26	54,73
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	54,88	48,75	37,93	54,88
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	54,90	48,77	37,95	54,90
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	54,92	48,78	37,96	54,92
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	54,94	48,80	37,99	54,94
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	54,96	48,83	38,03	54,96
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	54,98	48,84	38,05	54,98
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	54,28	48,20	37,88	54,28
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	54,40	48,31	37,88	54,40
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	54,56	48,45	37,88	54,56
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	54,70	48,58	37,90	54,70
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	54,82	48,70	37,91	54,82
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	56,66	50,86	43,00	56,66
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	55,79	50,12	42,73	55,79
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	52,40	47,25	41,65	52,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS2
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	49,62	45,00	40,46	50,46
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	46,71	42,74	39,16	49,16
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	46,66	42,12	37,92	47,92
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	57,15	51,32	43,57	57,15
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	57,23	51,37	43,49	57,23
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	57,24	51,37	43,43	57,24
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	57,23	51,35	43,36	57,23
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	57,22	51,35	43,27	57,22
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	57,13	51,26	43,11	57,13
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	56,91	51,22	44,07	56,91
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	56,96	51,24	44,01	56,96
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	56,98	51,25	43,96	56,98
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	56,99	51,24	43,85	56,99
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	57,01	51,24	43,81	57,01
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	57,14	51,33	43,68	57,14
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	56,34	50,78	44,18	56,34
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	56,50	50,90	44,17	56,50
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	56,61	50,99	44,16	56,61
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	56,75	51,09	44,12	56,75
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	56,86	51,19	44,12	56,86
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	34,58	31,24	28,28	38,28
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	33,96	30,98	28,33	38,33
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	33,43	30,38	27,70	37,70
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	32,97	30,38	28,03	38,03
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	33,09	30,52	28,16	38,16
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	33,52	29,82	26,51	36,51
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	35,50	31,73	28,34	38,34
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	35,56	31,77	28,36	38,36
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	35,58	31,80	28,38	38,38
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	35,63	31,83	28,39	38,39
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	35,56	31,78	28,36	38,36
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	35,13	31,55	28,33	38,33
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	35,14	31,53	28,35	38,35
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	35,18	31,56	28,38	38,38
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	35,27	31,60	28,36	38,36
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	35,35	31,63	28,34	38,34
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	35,42	31,66	28,33	38,33
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	35,48	31,72	28,34	38,34
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	35,02	32,34	29,96	39,96
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	34,85	31,67	28,91	38,91
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	34,89	31,52	28,59	38,59
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	34,96	31,47	28,43	38,43
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	35,04	31,49	28,38	38,38
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	39,70	37,35	35,07	45,07
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	38,71	36,06	33,61	43,61
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	36,96	36,05	34,60	44,60
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	34,83	34,79	33,60	43,60
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	40,16	37,61	35,39	45,39
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	40,18	37,60	35,36	45,36
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	40,27	37,68	35,36	45,36
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	40,31	37,75	35,35	45,35
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	40,35	37,74	35,29	45,29
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	40,17	37,62	35,19	45,19
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	39,96	37,62	35,52	45,52
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	39,99	37,61	35,49	45,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	40,02	37,60	35,46	45,46
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	40,04	37,60	35,45	45,45
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	40,08	37,61	35,44	45,44
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	40,15	37,61	35,40	45,40
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	40,31	38,49	36,68	46,68
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	39,82	37,80	35,89	45,89
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	39,79	37,67	35,70	45,70
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	39,82	37,62	35,60	45,60
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	39,90	37,61	35,55	45,55
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	53,67	53,64	51,51	61,51
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	53,80	54,00	51,87	61,87
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	50,86	53,42	51,71	61,71
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	49,95	51,92	49,54	59,54
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	47,52	50,35	48,29	58,29
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	45,38	48,47	46,58	56,58
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	53,47	52,25	49,53	59,53
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	53,52	52,43	49,77	59,77
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	53,54	52,62	50,06	60,06
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	53,57	52,81	50,33	60,33
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	53,60	53,04	50,66	60,66
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	53,63	53,28	51,03	61,03
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	49,16	49,91	48,12	58,12
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	50,32	50,32	48,33	58,33
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	51,63	51,06	48,55	58,55
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	52,35	51,42	48,78	58,78
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	52,92	51,79	49,08	59,08
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	53,36	52,06	49,28	59,28
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	54,28	48,20	37,88	54,28
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	54,40	48,31	37,88	54,40
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	54,56	48,45	37,88	54,56
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	54,70	48,58	37,90	54,70
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	54,82	48,70	37,91	54,82
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	64,16	61,65	58,86	68,86
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	64,19	61,51	58,51	68,51
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	63,89	61,28	58,23	68,23
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	61,90	59,41	55,92	65,92
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	58,48	57,42	54,55	64,55
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	57,07	56,32	53,09	63,09
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	64,05	60,99	58,05	68,05
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	64,14	61,24	58,35	68,35
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	64,10	61,38	58,59	68,59
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	64,10	61,47	58,73	68,73
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	64,12	61,59	58,88	68,88
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	64,14	61,66	58,93	68,93
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	62,70	59,27	56,11	66,11
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	63,05	59,60	56,45	66,45
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	63,32	59,90	56,75	66,75
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	63,63	60,22	57,05	67,05
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	63,86	60,52	57,35	67,35
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	63,97	60,77	57,72	67,72
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	56,34	50,78	44,18	56,34
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	56,50	50,90	44,17	56,50
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	56,61	50,99	44,16	56,61
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	56,75	51,09	44,12	56,75
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	56,86	51,19	44,12	56,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS2
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	49,11	43,96	38,22	49,11
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	49,10	43,95	38,24	49,10
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	48,91	43,79	38,09	48,91
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	44,04	40,59	37,28	47,28
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	41,24	38,61	35,87	45,87
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	41,36	37,95	34,63	44,63
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	48,99	43,67	37,46	48,99
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	49,05	43,75	37,60	49,05
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	49,09	43,81	37,74	49,09
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	49,11	43,86	37,89	49,11
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	49,12	43,91	38,01	49,12
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	49,13	43,95	38,14	49,13
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	48,34	43,00	36,74	48,34
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	48,61	43,22	36,85	48,61
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	48,75	43,36	36,96	48,75
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	48,82	43,43	37,08	48,82
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	48,87	43,50	37,20	48,87
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	48,93	43,59	37,33	48,93
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	35,02	32,34	29,96	39,96
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	34,85	31,67	28,91	38,91
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	34,89	31,52	28,59	38,59
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	34,96	31,47	28,43	38,43
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	35,04	31,49	28,38	38,38
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	62,70	56,43	45,11	62,70
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	62,74	56,49	45,36	62,74
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	62,75	56,51	45,44	62,75
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	62,27	56,03	44,83	62,27
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	61,13	54,91	44,11	61,13
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	59,41	53,23	41,86	59,41
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	62,37	56,00	43,44	62,37
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	62,45	56,08	43,64	62,45
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	62,51	56,15	43,83	62,51
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	62,54	56,21	44,26	62,54
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	62,60	56,30	44,73	62,60
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	62,65	56,37	44,90	62,65
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	60,74	54,32	41,90	60,74
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	61,02	54,60	42,18	61,02
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	61,31	54,89	42,43	61,31
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	61,56	55,14	42,63	61,56
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	61,94	55,53	42,88	61,94
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	62,27	55,88	43,22	62,27
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	40,31	38,49	36,68	46,68
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	39,82	37,80	35,89	45,89
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	39,79	37,67	35,70	45,70
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	39,82	37,62	35,60	45,60
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	39,90	37,61	35,55	45,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS2
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	72,50	72,50	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	73,87	73,87	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	75,23	75,23	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	76,68	76,68	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	78,03	78,03	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	78,95	78,95	--
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	71,29	71,29	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	72,64	72,64	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	73,95	73,95	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	75,41	75,41	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	76,96	76,96	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	78,42	78,42	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	79,46	79,46	--
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	71,42	71,42	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	72,60	72,60	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	73,92	73,92	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	75,39	75,39	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	76,94	76,94	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	78,40	78,40	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	79,44	79,44	--
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	71,39	71,39	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	69,02	69,02	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	69,62	69,62	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	70,09	70,09	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	70,49	70,49	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	70,78	70,78	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	70,94	70,94	--
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	68,45	68,45	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	63,91	56,95	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	63,99	57,00	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	64,05	57,10	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	63,94	57,14	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	63,66	57,42	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	61,13	56,24	--
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	63,83	57,00	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	47,92	47,92	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	48,20	48,20	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	48,49	48,49	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	48,77	48,77	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	48,94	48,94	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	49,08	49,08	--
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	47,59	47,59	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	56,27	56,27	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	56,32	56,32	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	56,35	56,35	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	56,37	56,37	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	56,39	56,39	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	54,72	54,72	--
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	56,23	56,23	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	51,84	51,84	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	51,86	51,86	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	51,66	51,66	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	50,52	50,52	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	49,40	49,40	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	49,48	49,48	--
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	51,82	51,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	52,78	52,78	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	52,76	52,76	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	52,79	52,79	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	52,80	52,80	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	52,78	52,78	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	46,41	46,41	--
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	48,28	48,28	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	52,68	52,68	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	52,69	52,69	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	52,31	52,31	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	51,20	51,20	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	50,11	50,11	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	50,04	50,04	--
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	52,72	52,72	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	62,73	62,73	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	62,77	62,77	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	62,86	62,86	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	62,89	62,89	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	62,92	62,92	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	60,30	60,30	--
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	62,64	62,64	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	56,20	56,20	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	56,22	56,22	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	56,25	56,25	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	56,07	56,07	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	54,58	54,58	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	53,37	53,37	--
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	56,17	56,17	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	61,87	61,87	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	61,93	61,93	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	61,97	61,97	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	62,01	62,01	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	61,45	61,45	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	59,08	59,08	--
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	61,69	61,69	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	58,34	58,34	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	58,38	58,38	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	58,41	58,41	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	58,43	58,43	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	56,94	56,94	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	55,15	55,15	--
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	58,30	58,30	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	51,16	51,16	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	51,10	51,10	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	51,12	51,12	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	51,15	51,15	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	50,17	50,17	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	49,12	49,12	--
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	51,08	51,08	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	59,09	52,14	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	59,11	52,20	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	58,57	52,18	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	57,51	52,14	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	56,44	50,53	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	55,52	42,33	--
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	57,43	43,59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS2
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	58,71	52,78	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	58,73	53,19	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	58,80	53,17	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	57,71	53,12	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	56,49	52,39	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	55,84	47,38	--
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	58,67	45,80	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	39,13	39,13	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	40,11	40,11	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	40,11	40,11	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	39,56	39,56	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	38,16	38,16	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	37,21	37,21	--
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	39,48	39,48	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	38,24	38,24	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	38,26	38,26	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	38,28	38,28	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	37,59	37,59	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	36,63	36,63	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	35,81	35,81	--
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	38,21	38,21	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	39,19	36,37	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	39,05	36,37	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	38,20	36,19	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	37,17	35,81	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	36,16	35,25	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	36,31	34,53	--
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	37,04	36,45	--
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	56,73	56,73	--
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	58,96	58,96	--
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	59,77	59,77	--
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	59,73	59,73	--
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	59,68	59,68	--
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	59,62	59,62	--
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	59,55	59,55	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	65,44	65,44	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	65,54	65,54	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	65,62	65,62	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	65,67	65,67	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	65,71	65,71	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	63,36	63,36	--
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	65,33	65,33	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	61,60	61,60	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	61,70	61,70	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	61,75	61,75	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	61,79	61,79	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	61,28	61,28	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	59,00	59,00	--
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	61,52	61,52	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	64,20	64,20	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	64,27	64,27	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	64,33	64,33	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	64,38	64,38	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	64,24	64,24	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	61,66	61,66	--
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	64,11	64,11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS2
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	53,40	53,40	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	53,44	53,44	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	53,43	53,43	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	53,44	53,44	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	52,32	52,32	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	51,31	51,31	--
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	55,43	53,40	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	52,80	52,80	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	52,78	52,78	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	52,78	52,78	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	52,58	52,58	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	51,07	51,07	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	50,50	50,50	--
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	56,83	52,75	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	41,38	41,38	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	41,09	41,09	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	40,99	40,99	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	40,84	40,84	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	39,39	39,39	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	38,63	38,63	--
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	40,98	40,98	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	50,19	46,06	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	49,64	45,99	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	48,73	45,99	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	47,84	46,00	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	46,96	45,62	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	47,40	43,14	--
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	50,37	46,70	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	39,38	39,38	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,37	39,37	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	39,38	39,38	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	39,24	39,24	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	37,72	37,72	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	36,82	36,82	--
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	39,65	39,65	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	39,69	39,69	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,67	39,67	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	39,67	39,67	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	39,61	39,61	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	38,06	38,06	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	36,66	36,66	--
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	40,16	40,15	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	39,96	39,96	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	40,00	40,00	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	40,03	40,03	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	40,67	40,67	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	39,18	39,18	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	37,89	37,89	--
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	39,93	39,93	--
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	71,91	71,91	--
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	71,69	71,69	--
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	71,33	71,33	--
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	70,86	70,86	--
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	73,53	73,53	--
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	73,24	73,24	--
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	72,75	72,75	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS2
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	72,11	72,11	--
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	62,10	62,10	--
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	64,14	64,14	--
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	64,09	64,09	--
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	64,02	64,02	--
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	58,22	58,22	--
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	60,28	60,28	--
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	61,06	61,06	--
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	61,03	61,03	--
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	54,86	54,86	--
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	56,45	56,45	--
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	56,44	56,44	--
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	56,41	56,41	--
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	71,54	71,54	--
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	71,33	71,33	--
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	71,01	71,01	--
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	70,57	70,57	--
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	52,39	52,39	--
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	53,58	53,58	--
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	55,03	55,03	--
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	55,01	55,01	--
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	55,86	55,86	--
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	55,97	55,97	--
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	55,94	55,94	--
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	55,90	55,90	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	59,86	56,12	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	59,89	56,14	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	59,33	55,33	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	58,30	54,35	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	57,24	53,36	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	57,09	53,40	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	59,66	55,94	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	59,70	55,98	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	59,74	56,01	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	59,78	56,05	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	59,81	56,08	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	59,84	56,10	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	59,33	55,64	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	59,40	55,70	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	59,46	55,76	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	59,51	55,81	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	59,56	55,86	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	59,61	55,90	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	58,99	55,32	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	59,06	55,39	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	59,13	55,46	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	59,20	55,53	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	59,27	55,59	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	60,89	54,67	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	60,83	54,16	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	60,76	53,83	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	59,55	52,69	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	58,05	51,56	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	55,10	51,11	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	60,66	56,89	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	60,71	56,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS2
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	60,76	56,88	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	60,80	55,05	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	60,84	55,06	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	60,87	55,07	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	60,27	56,59	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	60,34	56,65	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	60,41	56,71	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	60,48	56,77	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	60,54	56,83	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	60,60	56,87	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	59,86	56,21	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	59,95	56,29	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	60,03	56,37	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	60,11	56,44	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	60,19	56,52	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	39,43	35,63	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	38,82	34,99	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	37,93	34,10	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	37,06	33,27	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	36,27	32,53	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	36,50	32,89	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	38,72	34,93	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	38,74	34,96	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	38,77	34,99	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	38,80	35,01	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	38,82	35,04	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	39,39	35,59	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	38,50	34,72	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	38,54	34,77	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	38,58	34,80	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	38,61	34,84	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	38,65	34,87	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	38,68	34,90	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	38,37	34,58	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	38,34	34,57	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	38,37	34,60	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	38,41	34,64	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	38,45	34,68	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	50,93	45,13	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	49,72	44,23	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	43,21	41,63	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	40,79	32,44	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	44,97	44,97	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	45,00	45,00	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	51,03	45,04	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	51,00	45,07	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	51,00	45,09	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	50,98	45,11	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	44,70	44,70	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	44,75	44,75	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	44,80	44,80	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	44,85	44,85	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	44,89	44,89	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	44,93	44,93	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	44,53	44,53	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	44,52	44,52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS2
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	44,55	44,55	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	44,60	44,60	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	44,65	44,65	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	51,98	49,23	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	50,38	44,00	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	46,22	42,11	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	46,30	42,17	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	46,36	42,25	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	44,25	39,84	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	52,09	50,44	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	52,16	50,46	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	52,12	50,48	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	52,13	50,50	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	52,09	50,50	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	52,00	50,51	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	52,00	50,21	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	52,01	50,25	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	52,03	50,30	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	52,04	50,33	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	52,06	50,36	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	52,07	50,38	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	58,99	55,32	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	59,06	55,39	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	59,13	55,46	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	59,20	55,53	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	59,27	55,59	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	70,29	65,45	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	70,64	65,69	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	72,71	65,89	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	72,92	66,04	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	73,08	66,15	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	73,17	65,15	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	67,74	63,54	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	68,18	63,89	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	68,62	64,23	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	69,06	64,56	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	69,48	64,88	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	69,90	65,18	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	65,14	61,44	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	65,54	61,77	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	66,07	62,12	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	66,47	62,47	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	66,89	62,83	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	67,31	63,19	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	59,86	56,21	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	59,95	56,29	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	60,03	56,37	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	60,11	56,44	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	60,19	56,52	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	53,04	50,01	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	49,36	49,36	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	48,34	45,00	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	47,57	43,06	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	47,19	42,57	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	46,82	41,80	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	53,59	49,88	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS2
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	53,62	49,91	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	53,63	49,95	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	53,66	49,97	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	53,71	49,99	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	53,66	50,02	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	53,26	49,58	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	53,32	49,63	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	53,38	49,69	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	53,44	49,74	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	53,50	49,78	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	53,55	49,83	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	38,37	34,58	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	38,34	34,57	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	38,37	34,60	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	38,41	34,64	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	38,45	34,68	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	70,37	65,24	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	70,74	65,48	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	71,06	65,67	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	71,32	65,82	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	71,50	65,92	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	71,60	64,81	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	67,72	63,40	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	68,18	63,74	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	68,64	64,07	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	69,09	64,39	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	69,54	64,70	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	69,97	64,99	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	65,19	61,36	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	65,59	61,68	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	65,99	62,03	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	66,41	62,37	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	66,84	62,71	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	67,28	63,06	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	44,53	44,53	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	44,52	44,52	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	44,55	44,55	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	44,60	44,60	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	44,65	44,65	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8**Resultaten LTS met café / restaurant
De School**

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	29,39	47,88	47,86	57,86
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	26,04	47,34	47,33	57,33
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	24,87	47,01	47,00	57,00
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	22,98	44,87	44,86	54,86
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	20,88	40,55	40,53	50,53
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	19,58	38,60	38,58	48,58
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	33,16	48,73	48,69	58,69
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	33,30	47,25	47,22	57,22
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	32,96	46,60	46,57	56,57
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	32,54	45,69	45,66	55,66
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	31,29	44,26	44,23	54,23
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	29,90	41,72	41,68	51,68
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	28,11	39,92	39,85	49,85
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	34,77	48,36	48,33	58,33
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	32,50	39,72	39,56	49,56
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	32,17	38,81	38,62	48,62
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	31,13	37,75	37,56	47,56
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	29,96	36,35	36,14	46,14
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	28,49	36,73	36,57	46,57
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	26,11	35,61	35,43	45,43
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	33,02	41,06	40,92	50,92
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	15,53	37,90	37,89	47,89
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	14,97	36,69	36,68	46,68
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	13,96	35,77	35,75	45,75
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	12,99	37,11	37,10	47,10
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	13,34	36,49	36,48	46,48
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	13,21	35,01	35,00	45,00
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	16,82	39,93	39,93	49,93
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	32,67	52,82	52,80	62,80
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	27,60	52,45	52,44	62,44
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	25,98	52,01	52,00	62,00
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	24,15	49,70	49,69	59,69
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	21,93	46,38	46,36	56,36
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	20,36	43,12	43,11	53,11
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	33,86	53,81	53,79	63,79
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	18,49	50,72	50,72	60,72
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	18,12	50,25	50,25	60,25
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	17,00	49,22	49,22	59,22
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	15,90	46,91	46,90	56,90
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	14,88	44,30	44,29	54,29
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	15,17	41,80	41,78	51,78
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	19,36	51,11	51,10	61,10
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	14,04	45,11	45,11	55,11
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	13,89	43,53	43,52	53,52
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	13,38	42,09	42,08	52,08
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	12,36	39,93	39,93	49,93
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	11,42	37,50	37,49	47,49
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	11,56	35,23	35,21	45,21
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	16,65	47,88	47,88	57,88
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	20,59	52,69	52,68	62,68
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	15,99	52,38	52,38	62,38
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	16,68	51,89	51,89	61,89
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	15,70	49,58	49,58	59,58
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	14,59	46,19	46,18	56,18
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	14,29	42,87	42,86	52,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	21,55	53,55	53,54	63,54
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	28,52	51,23	51,22	61,22
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	25,80	50,83	50,82	60,82
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	24,42	50,52	50,52	60,52
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	22,37	48,73	48,73	58,73
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	20,58	45,35	45,35	55,35
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	19,70	42,68	42,67	52,67
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	31,35	51,95	51,94	61,94
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	16,18	44,31	44,30	54,30
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	16,61	41,98	41,97	51,97
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	15,43	39,84	39,83	49,83
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	14,39	37,15	37,14	47,14
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	13,72	34,23	34,22	44,22
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	13,95	33,44	33,42	43,42
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	18,33	47,34	47,33	57,33
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	24,47	48,85	48,85	58,85
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	22,39	48,53	48,53	58,53
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	20,55	47,46	47,45	57,45
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	18,89	46,12	46,11	56,11
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	17,53	43,57	43,56	53,56
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	17,28	41,25	41,24	51,24
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	29,08	49,23	49,22	59,22
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	17,32	42,10	42,09	52,09
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	17,07	40,56	40,55	50,55
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	16,79	39,25	39,24	49,24
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	15,65	36,98	36,97	46,97
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	14,95	34,35	34,32	44,32
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	15,10	32,26	32,22	42,22
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	17,96	44,35	44,34	54,34
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	9,86	41,96	41,95	51,95
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	8,50	40,81	40,80	50,80
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	7,43	39,66	39,65	49,65
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	9,08	38,59	38,58	48,58
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	8,63	35,24	35,24	45,24
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	9,05	33,10	33,10	43,10
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	14,22	43,01	43,01	53,01
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	12,81	40,02	40,02	50,02
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	11,85	38,67	38,67	48,67
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	11,00	37,32	37,32	47,32
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	10,23	35,17	35,17	45,17
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	9,82	33,67	33,66	43,66
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	10,23	31,40	31,39	41,39
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	13,86	41,38	41,37	51,37
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	20,06	41,56	41,55	51,55
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	18,76	39,26	39,25	49,25
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	17,32	36,88	36,87	46,87
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	16,02	34,24	34,22	44,22
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	14,99	31,19	31,16	41,16
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	15,23	29,33	29,28	39,28
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	22,67	44,16	44,14	54,14
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	26,76	52,81	52,80	62,80
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	24,37	52,82	52,81	62,81
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	22,21	52,77	52,77	62,77
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	19,97	52,15	52,15	62,15
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	18,34	49,27	49,26	59,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	17,54	46,90	46,90	56,90
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	28,20	52,81	52,80	62,80
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	27,21	52,83	52,81	62,81
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	24,92	52,75	52,74	62,74
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	23,09	52,68	52,68	62,68
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	20,71	51,46	51,45	61,45
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	18,98	47,41	47,40	57,40
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	18,01	43,99	43,97	53,97
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	28,83	52,92	52,91	62,91
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	6,18	36,04	36,03	46,03
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	5,50	34,90	34,89	44,89
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	4,71	33,84	33,82	43,82
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	6,99	32,83	32,81	42,81
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	6,77	31,39	31,36	41,36
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	7,02	30,12	30,07	40,07
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	6,97	38,23	38,22	48,22
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	8,84	43,71	43,70	53,70
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	7,94	43,39	43,39	53,39
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	7,16	42,78	42,77	52,77
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	6,32	41,56	41,56	51,56
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	5,64	39,32	39,31	49,31
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	6,02	38,20	38,20	48,20
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	11,09	44,89	44,89	54,89
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	11,11	46,66	46,65	56,65
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	10,60	46,52	46,52	56,52
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	9,71	46,33	46,33	56,33
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	8,75	45,32	45,31	55,31
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	7,96	42,64	42,63	52,63
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	8,27	40,83	40,82	50,82
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	12,51	47,58	47,58	57,58
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	9,47	30,00	30,00	40,00
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	9,15	31,87	31,87	41,87
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	9,13	33,63	33,63	43,63
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	10,07	35,99	35,98	45,98
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	11,22	37,81	37,80	47,80
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	13,05	40,07	40,06	50,06
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	17,07	43,53	43,53	53,53
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	22,32	47,77	47,76	57,76
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	20,26	46,86	46,86	56,86
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	18,57	45,79	45,78	55,78
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	17,47	45,18	45,17	55,17
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	16,62	42,69	42,68	52,68
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	16,62	40,82	40,81	50,81
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	24,44	48,35	48,35	58,35
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	19,92	38,21	38,20	48,20
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	18,77	36,11	36,10	46,10
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	17,81	34,37	34,35	44,35
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	17,17	37,57	37,56	47,56
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	17,18	35,40	35,38	45,38
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	17,10	33,11	33,09	43,09
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	21,29	40,97	40,96	50,96
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	11,48	31,67	31,66	41,66
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	10,75	30,62	30,61	40,61
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	11,98	29,57	29,55	39,55
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	11,28	36,54	36,53	46,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	11,50	34,50	34,49	44,49
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	11,83	32,21	32,19	42,19
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	12,19	33,22	33,21	43,21
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	10,07	28,38	28,36	38,36
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	9,41	27,57	27,55	37,55
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	8,78	38,59	38,59	48,59
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	9,73	37,44	37,43	47,43
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	9,94	35,01	34,99	44,99
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	10,69	32,72	32,70	42,70
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	10,87	29,73	29,71	39,71
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	9,26	27,87	27,85	37,85
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	8,63	27,01	27,00	37,00
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	8,03	37,74	37,74	47,74
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	9,24	36,25	36,24	46,24
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	9,45	35,13	35,13	45,13
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	9,29	34,35	34,34	44,34
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	10,00	29,33	29,32	39,32
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	10,39	41,03	41,03	51,03
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	7,80	39,26	39,26	49,26
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	6,08	37,69	37,69	47,69
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	4,85	35,63	35,62	45,62
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	4,63	33,90	33,90	43,90
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	4,95	32,28	32,27	42,27
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	14,59	43,10	43,09	53,09
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	15,60	42,05	42,05	52,05
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	13,06	40,04	40,03	50,03
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	11,40	38,17	38,16	48,16
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	10,07	35,97	35,97	45,97
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	9,45	33,96	33,96	43,96
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	9,64	32,69	32,68	42,68
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	20,95	44,16	44,15	54,15
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	9,43	29,99	29,98	39,98
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	8,79	29,02	29,01	39,01
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	8,18	28,07	28,06	38,06
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	7,67	26,64	26,63	36,63
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	7,96	25,57	25,56	35,56
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	8,32	24,92	24,90	34,90
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	10,18	31,76	31,76	41,76
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	8,98	31,27	31,26	41,26
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	8,06	30,27	30,26	40,26
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	7,29	29,32	29,31	39,31
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	8,11	32,14	32,14	42,14
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	8,36	30,25	30,25	40,25
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	8,74	26,13	26,11	36,11
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	10,75	33,09	33,08	43,08
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	7,30	32,76	32,75	42,75
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	6,13	31,80	31,79	41,79
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	5,23	30,91	30,90	40,90
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	4,44	32,16	32,16	42,16
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	4,56	30,42	30,42	40,42
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	5,00	27,54	27,53	37,53
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	9,63	34,49	34,48	44,48
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	16,78	36,84	36,83	46,83
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	16,68	38,18	38,17	48,17
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	17,29	39,62	39,62	49,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	18,04	40,47	40,46	50,46
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	15,62	36,97	36,95	46,95
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	15,61	37,56	37,55	47,55
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	16,02	38,85	38,84	48,84
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	17,13	40,64	40,63	50,63
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	9,89	32,69	32,68	42,68
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	9,66	33,31	33,30	43,30
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	9,51	34,68	34,67	44,67
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	10,06	36,39	36,38	46,38
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	8,73	31,33	31,32	41,32
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	8,48	33,10	33,09	43,09
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	8,31	36,10	36,10	46,10
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	8,85	39,18	39,17	49,17
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	14,73	38,48	38,45	48,45
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	14,39	39,90	39,88	49,88
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	14,59	41,81	41,80	51,80
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	15,72	44,02	44,01	54,01
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	18,47	37,32	37,26	47,26
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	18,80	38,94	38,90	48,90
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	19,11	41,70	41,68	51,68
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	19,92	43,57	43,55	53,55
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	9,49	27,93	27,89	37,89
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	9,12	28,96	28,93	38,93
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	9,01	37,91	37,91	47,91
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	9,75	41,39	41,39	51,39
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	12,82	35,05	34,99	44,99
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	12,46	36,39	36,36	46,36
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	12,63	38,63	38,61	48,61
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	13,45	41,28	41,27	51,27
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	39,16	41,56	40,99	50,99
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	39,21	41,58	41,00	51,00
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	39,25	41,51	40,91	50,91
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	39,29	41,25	40,61	50,61
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	39,31	39,22	38,13	48,13
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	37,33	37,62	36,47	46,47
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	38,59	43,19	42,86	52,86
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	38,73	44,45	44,19	54,19
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	38,83	45,13	44,91	54,91
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	38,92	44,22	43,94	53,94
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	39,01	42,28	41,82	51,82
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	39,08	42,16	41,68	51,68
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	37,86	38,17	37,26	47,26
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	37,99	38,50	37,62	47,62
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	38,11	38,64	37,76	47,76
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	38,23	38,72	37,83	47,83
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	38,36	39,00	38,14	48,14
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	38,47	39,14	38,28	48,28
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	33,86	37,55	37,36	47,36
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	33,14	36,86	36,79	46,79
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	28,39	37,01	36,96	46,96
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	30,14	37,57	37,07	47,07
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	37,50	37,82	37,12	47,12
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	51,15	50,86	48,77	58,77
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	51,90	51,30	48,86	58,86
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	53,11	51,76	48,97	58,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	53,62	52,02	48,54	58,54
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	54,09	53,05	49,79	59,79
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	54,44	52,49	47,33	57,49
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	47,09	47,07	45,45	55,45
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	48,36	49,50	48,51	58,51
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	48,86	49,70	48,56	58,56
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	49,49	49,93	48,59	58,59
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	50,06	50,20	48,62	58,62
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	50,62	50,56	48,75	58,75
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	44,19	44,41	43,02	53,02
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	44,62	45,00	43,65	53,65
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	45,06	45,27	43,85	53,85
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	45,52	45,79	44,38	54,38
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	46,00	46,37	44,98	54,98
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	46,51	46,79	45,32	55,32
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	42,28	42,86	41,63	51,63
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	42,63	42,40	40,86	50,86
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	43,00	42,91	41,41	51,41
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	43,38	43,63	42,26	52,26
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	43,78	43,86	42,41	52,41
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	24,49	57,51	57,48	67,48
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	24,62	57,40	57,38	67,38
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	24,71	57,31	57,29	67,29
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	24,80	56,43	56,40	66,40
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	24,79	54,09	54,06	64,06
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	22,51	49,11	49,10	59,10
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	22,72	57,24	57,22	67,22
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	22,94	57,40	57,37	67,37
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	24,00	57,47	57,45	67,45
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	24,11	57,51	57,48	67,48
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	24,22	57,50	57,47	67,47
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	24,34	57,48	57,46	67,46
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	21,71	56,70	56,68	66,68
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	21,89	56,84	56,82	66,82
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	22,06	56,90	56,88	66,88
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	22,24	57,06	57,04	67,04
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	22,40	57,09	57,07	67,07
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	22,56	57,13	57,11	67,11
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	19,58	55,52	55,49	65,49
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	19,84	55,88	55,85	65,85
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	21,13	56,17	56,15	66,15
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	21,33	56,38	56,36	66,36
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	21,53	56,69	56,67	66,67
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	31,88	62,03	62,02	72,02
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	31,89	62,08	62,07	72,07
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	31,89	62,12	62,11	72,11
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	32,63	59,70	59,69	69,69
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	27,87	61,55	61,54	71,54
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	29,59	61,66	61,66	71,66
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	30,14	61,77	61,76	71,76
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	30,22	61,86	61,85	71,85
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	30,97	61,92	61,91	71,91
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	31,97	61,99	61,98	71,98
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	24,44	59,84	59,83	69,83
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	24,60	60,45	60,45	70,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	24,77	60,90	60,90	70,90
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	24,95	61,25	61,25	71,25
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	25,99	61,09	61,09	71,09
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	26,17	61,42	61,42	71,42
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	23,63	58,03	58,02	68,02
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	23,77	58,86	58,85	68,85
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	23,96	59,07	59,06	69,06
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	24,13	59,35	59,34	69,34
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	24,28	59,56	59,55	69,55
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	20,39	38,12	38,10	48,10
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	20,42	38,10	38,08	48,08
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	20,43	37,44	37,42	47,42
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	19,69	35,84	35,81	45,81
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	18,37	34,02	34,00	44,00
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	17,59	32,30	32,26	42,26
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	20,15	38,04	38,03	48,03
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	20,20	38,03	38,02	48,02
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	20,25	38,05	38,03	48,03
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	20,29	38,07	38,06	48,06
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	20,33	38,08	38,07	48,07
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	20,36	38,10	38,09	48,09
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	19,85	38,19	38,17	48,17
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	19,89	38,10	38,09	48,09
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	19,94	38,03	38,02	48,02
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	19,99	38,05	38,04	48,04
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	20,04	38,02	38,01	48,01
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	20,10	38,02	38,01	48,01
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	33,86	37,55	37,36	47,36
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	33,14	36,86	36,79	46,79
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	28,39	37,01	36,96	46,96
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	30,14	37,57	37,07	47,07
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	37,50	37,82	37,12	47,12
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	20,23	38,53	38,51	48,51
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	20,29	38,62	38,60	48,60
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	20,36	38,11	38,09	48,09
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	19,87	36,55	36,52	46,52
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	27,22	35,38	35,05	45,05
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	23,88	33,52	33,36	43,36
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	19,91	38,22	38,21	48,21
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	19,96	38,31	38,30	48,30
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	20,02	38,31	38,30	48,30
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	20,07	38,37	38,36	48,36
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	20,12	38,44	38,43	48,43
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	20,16	38,47	38,46	48,46
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	19,49	38,35	38,34	48,34
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	19,57	38,26	38,25	48,25
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	19,64	38,20	38,19	48,19
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	19,71	38,15	38,14	48,14
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	19,78	38,24	38,23	48,23
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	19,84	38,22	38,21	48,21
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	42,28	42,86	41,63	51,63
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	42,63	42,40	40,86	50,86
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	43,00	42,91	41,41	51,41
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	43,38	43,63	42,26	52,26
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	43,78	43,86	42,41	52,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	42,58	52,36	52,24	62,24
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	42,43	51,71	51,58	61,58
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	41,74	52,15	52,05	62,05
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	40,99	50,21	50,07	60,07
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	39,49	47,48	47,30	57,30
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	37,62	45,16	44,95	54,95
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	41,15	54,06	54,01	64,01
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	41,24	54,08	54,03	64,03
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	41,31	54,09	54,03	64,03
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	41,38	53,98	53,92	63,92
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	41,45	53,46	53,39	63,39
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	41,51	52,85	52,77	62,77
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	40,51	53,97	53,92	63,92
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	40,64	53,99	53,93	63,93
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	40,75	54,01	53,95	63,95
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	40,86	54,10	54,04	64,04
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	40,96	54,04	53,98	63,98
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	41,06	54,05	53,99	63,99
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	19,58	55,52	55,49	65,49
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	19,84	55,88	55,85	65,85
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	21,13	56,17	56,15	66,15
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	21,33	56,38	56,36	66,36
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	21,53	56,69	56,67	66,67
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	41,82	53,12	53,04	63,04
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	41,87	52,55	52,46	62,46
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	41,91	52,02	51,92	61,92
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	41,83	49,44	49,25	59,25
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	40,32	45,74	45,41	55,41
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	35,83	42,50	42,19	52,19
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	41,34	54,66	54,60	64,60
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	41,47	54,58	54,52	64,52
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	41,55	54,52	54,46	64,46
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	41,62	54,47	54,41	64,41
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	41,69	54,16	54,10	64,10
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	41,77	53,56	53,49	63,49
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	40,69	54,28	54,23	64,23
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	40,81	54,30	54,25	64,25
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	40,93	54,37	54,31	64,31
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	41,04	54,47	54,42	64,42
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	41,15	54,55	54,50	64,50
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	41,25	54,74	54,69	64,69
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	23,63	58,36	58,35	68,35
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	23,77	58,86	58,85	68,85
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	23,96	59,07	59,06	69,06
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	24,13	59,00	58,99	68,99
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	24,28	59,57	59,56	69,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	50,94	50,55	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	46,78	43,33	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	45,37	41,68	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	43,49	39,87	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	41,35	37,89	--
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	40,01	36,75	--
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	55,01	52,15	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	55,28	50,80	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	54,98	50,64	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	54,64	49,70	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	53,43	48,66	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	52,15	47,66	--
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	49,50	48,00	--
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	57,04	51,07	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	54,17	51,17	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	53,97	51,02	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	52,98	49,98	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	51,90	48,98	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	50,41	48,04	--
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	48,35	48,35	--
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	54,74	52,19	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	36,70	35,42	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	36,28	34,65	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	35,28	33,83	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	34,33	33,01	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	34,51	32,86	--
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	34,48	33,25	--
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	37,72	35,69	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	55,21	50,35	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	48,77	44,18	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	46,67	42,48	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	44,88	40,28	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	42,69	38,27	--
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	41,15	37,00	--
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	55,51	52,54	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	39,35	37,76	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	39,15	36,68	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	38,08	35,48	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	37,02	34,39	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	36,06	33,95	--
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	36,38	34,21	--
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	40,01	38,37	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	37,22	37,22	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	37,13	37,13	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	36,23	36,23	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	35,24	35,24	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	34,77	34,77	--
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	34,85	34,85	--
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	36,78	36,69	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	41,08	37,24	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	37,25	37,25	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	37,14	36,79	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	36,20	35,73	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	35,07	34,74	--
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	34,86	34,51	--
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	41,96	37,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	50,96	50,96	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	50,01	50,01	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	44,97	42,93	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	43,00	39,92	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	41,22	37,81	--
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	40,39	36,86	--
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	52,59	51,50	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	37,56	37,56	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	37,07	36,30	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	35,93	35,32	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	34,93	34,36	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	34,27	33,55	--
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	34,54	33,97	--
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	40,86	40,86	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	45,81	41,45	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	43,34	38,83	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	41,44	36,67	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	39,67	35,77	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	38,32	34,60	--
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,08	34,50	--
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	51,93	48,24	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	38,48	38,48	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	37,86	37,86	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	37,33	36,71	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	36,23	35,62	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	35,48	35,22	--
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	35,75	35,32	--
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	39,03	39,03	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	33,28	33,28	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	32,85	32,85	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	32,12	32,12	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	30,76	30,76	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	30,09	30,09	--
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,76	30,76	--
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	34,63	34,35	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	33,61	33,00	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	32,64	32,22	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	31,77	31,48	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	30,94	30,78	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	30,49	30,33	--
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	30,98	30,98	--
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	34,45	33,80	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	42,51	42,51	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	39,64	39,64	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	37,38	37,38	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	36,14	35,83	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	35,45	34,49	--
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	36,01	34,51	--
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	49,28	49,28	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	52,95	52,95	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	48,43	48,43	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	42,27	42,27	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	39,98	39,98	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	38,42	37,69	--
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	37,76	36,77	--
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	53,32	53,32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	51,33	51,33	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	49,92	49,92	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	43,29	43,29	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	40,73	40,08	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	39,18	37,92	--
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	38,30	36,90	--
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	53,18	53,18	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	33,64	33,64	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	32,84	32,84	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	32,12	32,12	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	31,41	31,41	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	30,97	30,97	--
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	31,55	31,55	--
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	34,41	34,41	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	34,82	34,82	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	33,97	33,97	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	33,18	33,18	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	32,40	32,40	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	31,75	31,75	--
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	32,28	32,28	--
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	35,17	35,17	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	35,82	35,82	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	35,19	35,19	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	34,33	34,33	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	33,46	33,46	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	32,70	32,70	--
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	33,04	33,04	--
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	37,06	37,06	--
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	31,29	24,99	--
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	30,98	24,59	--
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	30,90	24,53	--
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	31,74	25,27	--
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	32,72	26,07	--
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	34,20	27,18	--
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	37,84	30,16	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	43,50	37,29	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	41,26	35,75	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	39,51	34,15	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	38,44	33,64	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	37,60	32,97	--
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	37,64	33,27	--
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	46,10	38,84	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	40,78	35,37	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	39,63	34,00	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	38,68	32,88	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	38,07	32,38	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	38,07	32,25	--
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	37,98	32,49	--
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	42,16	36,39	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	33,33	27,53	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	32,59	26,86	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	33,64	28,76	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	32,92	28,06	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	33,10	28,03	--
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	33,43	28,62	--
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	33,99	28,32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,78	28,39	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	31,13	27,78	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	30,49	27,17	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	31,31	27,94	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	31,55	28,16	--
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	31,87	28,48	--
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	32,52	29,07	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,22	24,88	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	30,60	24,29	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	30,00	23,70	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	30,99	25,80	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	31,22	25,92	--
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	30,82	26,13	--
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	31,89	25,98	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	29,97	29,97	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	27,78	27,78	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	28,56	28,56	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	27,90	27,90	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	27,74	27,74	--
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	28,13	28,13	--
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	35,84	35,84	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	36,21	31,63	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	33,63	29,40	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	32,08	28,44	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	30,83	27,64	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	30,32	28,76	--
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	30,60	29,25	--
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	42,28	36,88	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	31,36	25,09	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	30,74	24,49	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	30,13	23,89	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	29,62	23,33	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	29,92	23,65	--
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	30,28	24,03	--
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	32,07	25,87	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	30,23	25,77	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	29,35	25,12	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	28,60	24,49	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	30,05	23,87	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	30,32	24,09	--
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	30,67	24,49	--
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	31,82	26,51	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	27,16	27,16	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	26,49	26,49	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	25,86	25,86	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	26,95	26,95	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	26,97	26,97	--
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	27,41	27,41	--
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	29,41	28,00	--
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	45,81	45,81	--
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	45,33	45,33	--
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	45,47	45,47	--
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	46,11	46,11	--
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	36,18	33,49	--
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	36,16	33,31	--
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	36,57	33,72	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	37,71	34,71	--
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	31,05	27,72	--
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	30,79	27,46	--
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	30,60	27,32	--
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	31,14	27,87	--
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	30,21	28,02	--
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	29,94	28,63	--
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	29,71	28,45	--
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	30,19	29,16	--
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	35,92	32,94	--
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	35,53	32,57	--
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	35,68	32,76	--
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	36,56	34,68	--
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	46,36	46,36	--
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	45,85	45,85	--
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	46,21	46,21	--
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	46,95	46,95	--
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	31,23	29,85	--
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	30,81	29,46	--
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	30,66	29,35	--
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	31,34	30,20	--
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	34,04	30,67	--
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	33,64	30,45	--
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	33,75	30,63	--
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	34,51	31,66	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	60,83	58,98	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	60,88	59,05	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	60,93	59,10	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	60,96	59,15	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	60,98	59,17	--
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	58,80	57,76	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	60,28	58,32	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	60,43	58,45	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	60,52	58,57	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	60,61	58,69	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	60,70	58,80	--
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	60,77	58,89	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	59,57	57,38	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	59,68	57,55	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	59,81	57,71	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	59,93	57,87	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	60,05	58,02	--
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	60,17	58,17	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	56,69	50,79	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	56,42	45,38	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	56,93	56,93	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	57,07	57,07	--
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	59,46	57,22	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	73,65	73,65	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	75,37	75,37	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	77,37	77,37	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	80,06	80,06	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	83,33	83,33	--
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	87,25	87,25	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	68,64	68,64	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	69,70	69,23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	70,12	69,86	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	70,65	70,52	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	71,20	71,20	--
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	72,15	72,15	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	65,38	63,82	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	65,80	64,30	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	66,23	64,82	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	66,67	65,37	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	67,52	67,52	--
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	68,06	68,06	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	63,50	61,78	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	63,85	62,15	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	64,22	62,52	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	64,59	62,93	--
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	64,98	63,36	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	46,08	43,48	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	46,15	43,55	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	46,21	43,62	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	46,25	43,66	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	46,17	43,70	--
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	43,72	41,37	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	44,32	41,82	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	44,46	41,97	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	45,70	42,12	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	45,81	42,26	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	45,91	42,38	--
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	46,00	43,39	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	43,37	40,77	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	43,53	40,95	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	43,70	41,13	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	43,86	41,31	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	44,02	41,49	--
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	44,17	41,66	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	41,08	39,82	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	41,28	40,01	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	42,85	40,20	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	43,02	40,39	--
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	43,20	40,57	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	50,79	50,79	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	50,85	50,85	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	50,90	50,90	--
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	50,94	50,94	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	47,21	42,77	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	48,92	48,92	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	48,25	46,32	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	48,37	46,16	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	48,50	45,86	--
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	50,73	50,73	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	44,34	41,29	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	44,59	41,53	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	44,84	41,79	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	45,10	42,03	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	46,77	42,28	--
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	46,99	42,53	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	43,31	40,11	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	43,40	40,33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	43,62	40,56	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	43,86	40,80	--
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	44,09	41,04	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	41,68	39,01	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	41,71	39,52	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	41,73	39,54	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	41,03	38,61	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	39,69	37,34	--
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	38,89	36,64	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	41,42	38,80	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	41,48	38,85	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	41,53	38,89	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	41,57	38,92	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	41,61	38,95	--
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	41,65	38,98	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	41,07	38,48	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	41,13	38,54	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	41,19	38,60	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	41,25	38,65	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	41,31	38,70	--
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	41,37	38,75	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	56,69	50,79	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	56,42	45,38	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	56,93	56,93	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	57,07	57,07	--
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	59,46	57,22	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	41,67	40,60	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	41,72	40,64	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	41,76	40,68	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	41,33	40,52	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	51,86	51,86	--
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	45,66	45,66	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	41,36	38,82	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	41,42	38,87	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	41,48	38,91	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	41,53	38,96	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	41,58	38,99	--
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	41,62	40,55	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	40,93	38,44	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	41,01	38,51	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	41,08	38,58	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	41,16	38,64	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	41,23	38,71	--
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	41,29	38,77	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	63,50	61,78	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	63,85	62,15	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	64,22	62,52	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	64,59	62,93	--
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	64,98	63,36	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	64,12	61,78	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	64,03	61,26	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	63,22	61,09	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	62,31	61,03	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	60,84	59,49	--
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	58,89	57,96	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	62,60	60,16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20221006 | Industrielawaai | Sportplaza Mercator met RBS1
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	62,69	60,22	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	62,77	60,29	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	62,85	60,37	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	62,91	60,87	--
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	62,97	60,92	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	61,97	59,65	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	62,08	59,75	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	62,19	59,84	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	62,31	59,92	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	62,41	60,01	--
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	62,51	60,08	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	41,08	39,82	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	41,28	40,01	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	42,85	40,20	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	43,02	40,39	--
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	43,20	40,57	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	63,32	62,48	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	63,37	62,53	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	63,41	62,58	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	63,37	62,60	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	62,06	61,71	--
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	58,12	58,12	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	62,86	60,35	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	62,95	60,42	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	63,04	60,48	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	63,12	62,26	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	63,20	62,34	--
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	63,26	62,42	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	62,17	59,83	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	62,29	59,92	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	62,42	60,02	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	62,54	60,11	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	62,65	60,19	--
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	62,75	60,27	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	43,31	40,11	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	43,40	40,33	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	43,62	40,56	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	43,86	40,80	--
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	44,09	41,04	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 9**Overzicht geluidbelasting vanwege
weg- en railverkeer en gecumuleerde
geluidbelasting**

Herontwikkeling Mercatorpark in Amsterdam | Fase 1 | Oostelijke bebouwing

1286955

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting wegverkeer L _{den}							Geluidbelasting railverkeer	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{CUM}
			[dB]							[dB]			
			A10	Jan van Galenstraat	Jan Evertsenstraat	Hoofdweg	Mercatorplein	Orteliuskade	Admiraal Helfrichstraat	Spoor			
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	42	47	29	22	6	22	39	35	52	32	53
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	45	47	32	23	8	22	41	37	54	34	54
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	49	48	34	24	8	23	41	39	55	35	55
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	52	49	34	24	7	24	41	40	57	36	57
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	53	50	31	24	6	24	41	40	58	37	58
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	53	50	32	27	7	25	41	39	58	36	59
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	53	51	30	28	7	26	41	40	59	37	59
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	43	46	31	22	7	24	36	36	52	33	52
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	44	47	33	24	10	25	38	38	53	34	53
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	47	48	35	24	9	25	39	38	54	35	55
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	51	49	35	25	8	26	39	39	56	35	56
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	52	49	35	25	8	27	39	39	57	36	57
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	52	50	31	27	8	27	39	36	58	33	58
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	52	50	30	28	8	28	38	38	58	34	58
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	42	44	26	23	6	25	33	34	51	31	51
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	44	45	28	24	8	26	35	37	52	34	52
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	47	47	31	24	8	27	36	39	54	35	54
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	50	48	32	25	8	28	36	39	55	36	55
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	51	49	33	25	5	28	36	40	56	36	56
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	51	49	31	25	4	28	36	35	57	32	57
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	51	50	29	25	4	29	36	37	57	34	57
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	40	43	39	24	17	25	27	33	50	30	50
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	41	44	41	25	18	26	28	36	51	32	51
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	42	45	41	25	19	27	28	38	52	35	52
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	43	45	42	26	19	27	29	38	53	35	53
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	45	46	43	26	20	28	30	39	54	36	54
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	44	47	43	27	20	28	30	26	54	23	54
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	34	47	43	27	20	28	25	26	53	23	53
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	44	45	43	16	14	9	48	35	53	32	53
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	48	46	44	17	15	9	50	38	55	34	55
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	51	47	45	16	13	10	50	42	57	39	57
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	58	47	46	14	8	10	50	43	60	40	60
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	57	48	46	13	8	-9	50	43	60	40	60
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	57	48	47	13	8	-9	49	44	61	40	61
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	58	48	47	13	8	-9	49	45	61	41	61
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	44	25	40	19	18	10	38	31	49	28	49
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	45	27	42	20	19	11	40	35	50	32	50
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	47	31	42	21	19	12	41	36	51	33	51
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	49	33	43	21	19	13	41	37	53	34	53
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	50	33	44	22	19	13	41	37	54	34	54
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	51	34	44	22	20	13	41	38	55	35	55
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	52	35	44	22	20	14	41	39	55	36	55
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	45	24	39	18	18	13	40	29	49	26	49
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	47	26	40	19	19	14	42	31	51	28	51
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	48	28	41	19	19	15	43	32	51	29	51
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	48	29	42	20	20	15	43	33	52	30	52
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	49	30	42	20	20	16	43	33	53	30	53
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	50	31	43	21	21	16	42	35	53	32	53
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	51	32	43	21	21	17	42	39	54	35	54
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	46	35	42	18	17	10	46	32	51	29	51
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	48	36	44	19	18	11	48	34	53	31	53
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	49	36	44	19	18	12	48	35	54	32	54
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	52	37	45	20	18	12	48	36	55	33	55
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	52	37	46	20	18	13	48	35	56	32	56
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	53	37	46	20	19	14	48	36	57	33	57
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	53	38	46	21	20	14	48	37	57	34	57
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	41	36	32	22	15	10	46	34	46	31	46
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	45	37	34	23	13	12	47	37	48	34	49
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	49	39	35	23	13	13	47	42	52	38	52
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	53	40	37	23	13	14	47	43	56	39	56
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	53	40	37	22	14	13	47	43	57	40	57
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	53	40	35	22	14	14	47	43	57	39	57
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	56	41	35	23	14	15	47	44	58	40	58
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	36	28	31	22	5	8	32	30	41	27	41
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	37	30	32	23	2	9	34	34	42	31	42
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	39	33	33	23	3	9	35	36	44	32	44
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	41	35	33	25	4	10	35	36	46	33	46
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	43	35	34	25	5	11	36	37	47	34	47
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	44	37	35	25	7	13	36	38	48	34	49
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	47	39	36	25	7	15	36	41	51	37	51
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	42	40	37	22	8	20	39	33	48	30	48
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	44	41	38	24	10	22	41	36	50	33	50
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	47	41	39	24	6	22	41	40	52	36	52
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	50	42	40	24	7	23	42	41	54	37	54
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	52	43	40	24	6	23	42	42	55	38	55
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	52	44	40	24	6	24	42	40	56	37	56
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	53	44	41	24	6	24	41	42	56	38	56

O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	35	28	26	21	14	13	28	31	39	28	40
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	37	30	27	22	15	14	29	36	41	33	42
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	41	34	28	23	16	15	30	37	45	34	45
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	44	36	29	24	17	16	31	38	47	34	48
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	46	37	31	24	18	16	31	38	49	35	50
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	47	38	33	25	19	17	31	37	50	34	50
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	48	37	34	25	20	18	31	39	51	36	51
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	34	38	47	21	16	20	24	28	53	25	53
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	35	39	49	22	17	21	25	30	55	27	55
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	38	40	50	23	17	21	26	31	56	28	56
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	41	40	50	24	18	22	27	32	56	29	56
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	44	42	50	24	20	22	27	33	56	30	56
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	45	43	50	25	21	23	28	33	56	30	56
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	46	43	50	25	22	24	28	35	57	32	57
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	33	34	51	20	18	14	28	27	56	25	56
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	34	35	53	21	19	15	29	29	58	26	58
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	35	35	53	23	19	15	30	30	58	27	58
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	36	36	53	23	20	16	31	31	58	28	58
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	38	36	53	24	21	16	31	33	58	30	58
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	40	37	53	24	22	17	31	34	58	31	58
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	42	38	53	25	22	18	31	38	58	35	58
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	39	28	35	18	14	5	35	31	44	28	44
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	40	30	36	19	14	7	37	34	45	31	45
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	44	35	36	18	14	7	38	38	48	35	48
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	47	36	37	19	15	7	38	39	50	35	51
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	48	37	38	17	16	7	38	39	51	36	52
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	49	38	38	17	16	-2	38	40	52	37	52
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	51	39	39	18	16	0	38	43	54	39	54
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	53	42	49	19	11	3	53	38	58	35	58
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	53	42	51	18	12	7	54	40	59	37	59
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	56	43	52	16	12	7	54	42	60	39	60
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	57	44	52	16	12	7	54	44	61	40	61
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	58	44	52	11	12	1	54	43	62	40	62
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	58	45	52	10	12	2	53	44	62	40	62
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	58	45	52	9	12	2	53	45	62	41	62
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	52	42	48	20	11	5	53	36	57	33	57
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	53	43	49	19	11	8	54	41	58	37	58
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	44	50	18	11	8	54	43	59	40	59
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	57	45	50	17	11	9	54	44	61	41	61
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	57	45	50	10	11	-2	53	45	61	41	61
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	58	45	50	11	7	-1	53	45	61	41	61
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	58	45	50	10	8	-1	53	46	62	42	62
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	51	20	54	5	18	8	40	37	60	34	60
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	52	21	56	5	19	9	42	38	61	35	61
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	23	56	5	19	9	42	39	62	35	62
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	53	24	56	5	19	10	42	39	62	36	62
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	53	24	56	5	20	11	42	35	62	32	62
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	53	25	56	5	20	11	42	36	62	33	62
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	53	25	56	5	21	11	42	37	62	33	62
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	52	20	54	5	17	6	43	37	60	34	60
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	53	21	55	5	18	7	45	38	61	35	61
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	22	56	5	19	8	45	39	62	35	62
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	53	24	56	5	19	8	45	39	62	35	62
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	53	24	56	5	19	9	45	35	62	32	62
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	53	24	56	5	20	9	45	35	62	32	62
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	53	24	56	5	20	9	45	36	62	33	62
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	53	20	53	5	17	5	48	36	60	33	60
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	53	22	55	5	18	6	49	37	61	34	61
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	25	55	5	18	6	49	37	62	34	62
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	53	27	56	5	18	7	49	38	62	35	62
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	53	26	56	5	19	7	49	33	62	30	62
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	56	27	56	5	19	8	49	34	62	31	62
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	56	27	56	5	20	8	49	35	62	32	62
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	39	37	26	23	13	20	35	34	45	31	45
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	42	39	29	25	15	21	36	39	47	36	47
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	44	40	32	25	15	22	37	40	49	37	49
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	48	41	32	25	15	23	38	41	51	38	52
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	50	43	33	25	16	24	38	41	53	38	54
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	50	44	32	26	5	25	38	40	54	36	54
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	50	45	31	26	5	27	38	41	54	37	54
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	2,00	36	30	29	24	15	13	20	29	41	26	41
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	5,50	37	32	31	25	16	15	21	30	42	27	42
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	8,50	37	34	31	25	17	16	22	31	43	28	43
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	11,50	38	35	32	26	17	17	24	32	45	29	45
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	14,50	40	38	34	27	18	18	25	33	47	30	47
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	17,50	42	42	35	28	17	22	25	34	49	31	50
O3-N-003b_	toetspunt blok MO3	20,50	45	44	31	28	17	24	27	39	51	35	51
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	37	35	37	24	18	23	26	31	45	28	45
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	38	37	38	26	19	25	27	33	47	30	47
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	40	40	39	26	20	26	28	35	48	32	49
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	41	41	40	27	20	26	28	37	50	33	50
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	45	43	40	27	21	26	29	39	52	36	52
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	46	45	35	28	17	27	30	35	53	32	53
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	43	45	32	28	17	28	31	39	52	35	52
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	35	32	33	24	17	17	16	29	42	26	42
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	36	34	34	25	17	18	18	31	44	28	44

O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	38	35	35	26	18	20	20	33	45	30	45
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	40	37	36	27	19	20	22	35	47	32	47
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	44	40	37	27	21	21	23	37	50	34	50
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	45	44	38	28	23	25	25	28	52	25	52
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	40	45	35	28	23	27	26	29	51	26	51
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	35	30	49	26	21	27	20	31	54	28	54
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	36	32	51	27	22	29	21	33	56	30	56
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	38	33	52	28	23	30	22	35	57	32	57
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	41	36	52	29	24	30	22	38	57	34	57
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	45	40	52	29	24	30	23	40	58	36	58
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	44	43	51	30	25	30	25	27	57	24	57
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	36	42	51	30	26	31	25	25	57	22	57
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	35	33	51	26	21	27	20	33	56	29	56
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	37	34	53	27	23	29	21	34	58	31	58
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	39	35	53	28	23	30	22	36	58	33	58
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	41	37	53	29	24	30	22	38	59	34	59
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	44	40	53	29	24	30	23	39	59	36	59
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	45	42	53	30	25	30	24	30	59	28	59
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	37	42	53	30	26	31	24	25	58	23	58
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	47	33	51	20	15	7	32	35	56	32	56
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	47	34	52	21	16	8	34	36	58	33	58
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	48	34	53	21	16	8	34	37	58	34	58
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	48	34	53	22	17	9	35	37	59	34	59
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	49	35	53	21	17	10	35	35	59	32	59
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	49	36	53	22	18	10	35	37	59	34	59
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	50	37	53	22	18	11	35	40	59	36	59
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	38	33	47	19	15	8	28	28	53	25	53
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	39	33	49	20	16	9	30	28	54	26	54
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	39	34	50	20	16	9	30	29	55	27	55
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	40	34	50	21	17	10	31	31	55	28	55
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	41	35	50	20	18	10	32	32	56	29	56
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	43	36	50	21	18	11	32	35	56	32	56
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	47	37	50	21	19	11	32	39	56	36	56
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	45	22	54	21	21	19	31	34	59	31	59
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	46	15	56	22	22	21	31	35	61	32	61
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	46	15	56	23	22	22	32	35	61	32	61
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	47	15	56	24	23	22	33	36	62	33	62
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	47	16	56	24	24	22	33	34	62	30	62
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	47	16	56	25	25	22	33	33	62	30	62
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	47	15	56	25	26	22	33	33	62	30	62
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	46	19	54	19	20	17	32	36	59	33	59
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	47	15	56	21	21	19	33	37	61	34	61
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	47	15	56	21	22	20	34	38	62	34	62
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	48	16	56	22	22	20	34	38	62	35	62
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	48	16	56	22	23	20	34	35	62	31	62
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	49	16	56	23	24	20	34	34	62	31	62
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	48	15	56	23	25	20	34	34	62	31	62
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	48	14	54	18	20	15	33	38	60	34	60
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	48	15	56	19	21	17	34	38	61	35	61
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	48	15	56	20	21	18	35	39	62	35	62
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	49	15	56	20	21	18	35	39	62	36	62
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	49	15	57	20	22	18	35	34	62	31	62
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	50	15	56	21	23	18	35	34	62	31	62
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	49	15	56	21	24	18	35	35	62	32	62
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	41	45	26	24	11	29	30	36	51	32	51
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	43	46	28	25	12	31	31	38	52	34	52
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	45	47	29	26	11	31	31	40	53	36	53
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	47	48	30	26	12	32	32	40	54	37	55
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	40	45	25	25	13	31	29	36	51	33	51
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	43	46	27	26	15	33	30	38	52	35	52
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	45	47	28	27	15	33	31	40	54	37	54
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	48	48	30	27	14	34	32	41	55	38	55
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	38	45	43	29	20	34	25	35	52	31	53
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	39	45	44	30	22	36	25	36	53	33	53
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	41	46	45	31	23	36	26	38	54	35	54
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	43	47	46	31	23	36	27	40	55	36	55
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	37	42	44	28	21	34	23	31	52	28	52
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	39	43	46	30	22	35	24	34	53	31	53
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	40	44	47	30	23	35	24	36	54	33	54
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	42	45	47	31	24	36	25	38	55	35	55
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	38	30	29	17	16	4	32	32	42	29	42
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	40	34	31	18	18	6	33	36	44	33	44
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	42	36	33	19	17	7	34	38	46	34	46
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	45	38	34	18	18	7	35	38	49	35	49
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	41	33	36	18	13	6	33	31	46	28	46
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	43	37	38	20	14	8	35	35	48	32	48
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	45	41	38	20	13	8	36	36	50	32	50
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	46	41	39	20	14	9	36	37	51	34	51
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	34	25	48	25	21	23	19	28	53	25	53
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	36	29	49	26	23	25	20	30	54	27	54
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	38	31	50	27	23	25	21	32	55	29	55
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	39	31	50	27	24	25	22	33	56	30	56
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	36	25	38	22	18	2	31	28	44	26	44
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	38	27	39	24	20	4	33	31	46	28	46
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	40	28	28	28	21	7	33	33	47	30	47
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	42	30	30	30	22	10	34	35	48	32	48

	Overschrijding voorkeursgrenswaarde. Er dient een hogere waarde vastgesteld te worden.
	Overschrijding maximaal te ontheffen waarde. De gevel dient als dove gevel uitgevoerd te worden.
	Cumulatieve geluidbelasting groter dan 53 dB. Er dient een aanvullend akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevel uitgevoerd te worden.

Herontwikkeling Mercatorpark in Amsterdam | Fase 2 | Oostelijke + westelijke bebouwing

1286955

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting wegverkeer L _{den}							Geluidbelasting railverkeer	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{CUM}
			[dB]							[dB]			
			A10	Jan van Galenstraat	Jan Evertsenstraat	Hoofdweg	Mercatorplein	Orteliuskade	Admiraal Helfrichstraat	Spoor			
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	40	45	28	22	5	22	40	33	51	30	51
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	41	46	31	23	7	22	42	34	52	31	52
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	44	47	33	24	5	23	42	37	53	34	53
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	47	48	32	24	3	24	42	38	55	35	55
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	48	49	28	24	3	24	42	38	55	35	55
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	49	49	28	27	3	25	42	38	56	35	56
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	49	49	23	28	3	26	42	38	56	35	56
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	41	44	30	23	7	24	37	34	50	31	50
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	43	45	32	24	10	25	39	35	51	32	51
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	45	46	34	24	8	25	39	36	53	33	53
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	48	47	33	25	7	26	39	36	54	33	54
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	48	48	34	25	7	27	39	36	55	33	55
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	49	49	29	27	7	27	39	32	56	29	56
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	49	49	27	28	7	28	39	33	56	30	56
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	42	43	25	23	5	25	34	31	50	28	50
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	43	44	28	24	6	26	36	34	51	31	51
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	45	46	30	24	7	27	36	36	53	33	53
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	47	47	31	25	7	28	37	37	54	33	54
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	48	48	32	25	3	28	37	37	55	34	55
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	48	49	30	25	0	28	37	31	55	28	55
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	47	49	28	26	0	29	36	31	55	28	56
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	40	43	39	24	17	25	27	32	50	29	50
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	41	44	41	25	18	26	28	34	51	31	51
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	42	45	41	25	19	27	28	37	52	34	52
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	43	45	42	26	19	27	29	37	53	34	53
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	44	46	43	26	20	28	30	37	54	34	54
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	42	47	43	27	20	28	30	26	54	23	54
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	34	47	43	27	20	28	25	25	53	23	53
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	43	43	43	16	14	9	48	34	52	31	52
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	48	44	44	17	15	10	50	37	54	34	54
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	50	45	45	17	12	10	50	42	55	39	55
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	53	45	46	15	2	11	50	43	58	39	58
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	53	46	46	14	2	6	50	43	59	39	59
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	56	46	47	14	2	6	49	43	59	40	59
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	56	46	47	14	2	7	49	44	60	41	60
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	44	24	40	19	18	10	38	30	49	27	49
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	45	25	42	20	19	11	40	32	50	29	50
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	46	26	42	21	19	12	41	33	51	30	51
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	49	27	43	21	19	13	41	34	53	31	53
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	50	28	44	22	19	13	41	34	53	31	53
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	50	30	44	22	20	13	41	34	54	31	54
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	51	31	44	22	20	14	41	35	55	32	55
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	45	24	39	18	18	13	40	29	49	26	49
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	47	26	40	19	19	14	42	31	51	28	51
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	48	28	41	19	19	15	43	32	51	29	51
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	48	29	42	20	20	15	43	33	52	30	52
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	49	30	42	20	20	16	43	33	53	30	53
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	50	31	43	21	21	16	42	35	53	32	53
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	51	32	43	21	21	17	42	38	54	35	54
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	45	25	42	18	17	10	46	32	50	29	50
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	48	26	44	19	18	11	48	34	52	31	52
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	49	27	44	19	18	12	48	35	53	32	53
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	51	28	45	20	18	12	48	36	55	33	55
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	52	29	46	20	18	13	48	35	56	32	56
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	53	30	46	20	19	14	48	36	57	33	57
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	53	31	46	21	20	14	48	37	57	34	57
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	39	29	32	22	15	10	46	32	43	29	44
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	43	31	34	23	13	12	47	35	46	32	46
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	46	33	35	23	13	13	47	40	49	36	49
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	51	35	37	23	13	14	47	40	54	37	54
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	52	36	37	22	13	13	47	41	55	38	55
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	53	37	35	22	14	14	47	41	56	37	56
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	53	38	35	23	14	15	47	41	56	38	56
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	35	28	31	22	5	8	32	29	41	26	41
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	36	29	32	23	2	9	34	31	42	28	42
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	38	31	33	23	3	9	35	32	43	29	43
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	39	32	33	25	4	10	35	32	44	29	44
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	40	33	34	25	4	11	36	34	45	30	45
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	42	35	35	25	5	13	36	35	47	32	47
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	46	37	36	25	5	15	36	39	49	35	49
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	41	40	37	23	7	20	39	32	48	29	48
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	44	41	38	24	9	22	41	36	50	32	50
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	46	41	39	24	1	22	41	39	51	36	51
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	49	42	40	24	1	23	42	40	53	36	53
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	51	43	40	24	1	23	42	41	55	37	55
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	51	44	40	24	1	24	42	40	55	36	55
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	51	44	41	24	1	24	41	41	55	37	55

O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	33	28	26	21	14	13	28	29	38	26	38
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	34	30	27	22	15	14	29	34	40	31	40
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	36	33	28	23	16	15	30	34	42	31	42
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	39	35	29	24	17	16	31	35	44	32	45
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	42	36	31	24	18	16	31	36	46	33	46
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	43	37	33	25	19	17	31	34	47	31	47
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	44	36	34	25	20	18	31	36	48	33	48
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	33	38	47	21	16	20	24	28	53	25	53
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	34	39	49	22	17	21	25	29	55	26	55
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	36	40	50	23	17	21	26	30	55	27	55
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	39	40	50	24	18	22	27	31	56	28	56
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	41	42	50	24	20	22	27	33	56	30	56
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	43	43	50	25	21	23	28	33	56	30	56
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	44	43	50	25	22	24	28	35	56	32	56
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	33	34	51	20	18	14	28	27	56	24	56
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	34	35	53	21	19	15	29	28	58	26	58
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	35	35	53	23	19	15	30	30	58	27	58
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	36	36	53	23	20	16	31	31	58	28	58
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	37	36	53	24	21	16	31	33	58	30	58
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	39	37	53	24	22	17	31	34	58	31	58
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	41	38	53	25	22	18	31	37	58	34	58
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	37	28	35	18	14	5	35	29	43	26	43
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	38	29	35	19	14	7	37	31	44	28	44
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	40	33	36	18	14	7	38	34	45	31	46
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	42	34	37	19	15	7	38	35	47	31	47
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	43	34	37	17	16	7	38	35	48	32	48
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	45	35	38	17	16	-1	38	37	49	34	49
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	48	37	39	18	16	0	38	40	52	36	52
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	53	37	49	19	10	3	53	38	58	35	58
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	53	38	51	18	12	6	54	40	59	36	59
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	39	52	16	12	6	54	41	60	37	60
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	56	40	52	17	12	7	54	43	61	39	61
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	57	40	52	12	12	-1	54	42	61	39	61
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	58	41	52	11	11	0	53	42	62	39	62
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	58	41	52	10	12	0	53	43	62	40	62
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	51	40	48	20	10	5	53	35	56	32	56
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	53	41	49	19	11	8	54	40	58	37	58
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	42	50	18	11	8	54	42	59	38	59
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	56	42	50	17	10	9	54	44	60	40	60
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	56	43	50	11	11	-7	53	44	60	40	60
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	57	43	50	11	5	-7	53	44	61	40	61
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	57	43	50	11	6	-7	53	44	61	41	61
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	51	19	54	5	18	8	40	37	60	34	60
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	52	20	56	5	19	9	42	38	61	35	61
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	23	56	5	19	9	42	39	62	35	62
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	53	24	56	5	19	10	42	39	62	36	62
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	53	24	56	5	20	11	42	35	62	32	62
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	53	25	56	5	20	11	42	36	62	33	62
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	53	25	56	5	21	11	42	37	62	33	62
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	52	20	54	5	17	6	43	37	60	34	60
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	53	21	55	5	18	7	45	38	61	35	61
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	22	56	5	19	8	45	39	62	35	62
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	53	24	56	5	19	8	45	39	62	35	62
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	53	24	56	5	19	9	45	35	62	32	62
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	53	24	56	5	20	9	45	35	62	32	62
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	53	24	56	5	20	9	45	36	62	33	62
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	53	20	53	5	17	5	48	36	60	33	60
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	53	21	55	5	18	6	49	37	61	34	61
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	25	55	5	18	6	49	37	62	34	62
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	53	26	56	5	18	7	49	38	62	35	62
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	53	26	56	5	19	7	49	33	62	30	62
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	56	27	56	5	19	8	49	34	62	31	62
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	56	27	56	5	20	8	49	35	62	32	62
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	39	37	26	23	13	20	34	34	45	31	45
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	41	38	29	25	14	21	36	39	47	35	47
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	43	39	32	25	15	22	37	40	48	36	48
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	47	40	32	25	15	23	37	40	51	37	51
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	49	42	33	25	16	24	38	41	53	37	53
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	49	44	32	26	-1	25	38	39	54	36	54
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	49	44	31	26	0	27	37	40	54	37	54
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	2,00	36	30	29	24	15	13	20	29	41	26	41
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	5,50	37	32	31	25	16	15	22	30	42	27	42
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	8,50	37	33	31	25	17	16	22	31	43	28	43
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	11,50	38	35	32	26	17	17	24	32	44	29	44
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	14,50	40	37	34	27	18	18	25	33	46	29	46
O3-N-003a_	toetspunt blok MO3	17,50	41	42	35	28	16	22	25	34	49	31	49
O3-N-003b_	toetspunt blok MO3	20,50	44	43	31	28	17	24	27	38	51	35	51
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	36	31	37	24	18	23	26	30	44	27	44
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	38	34	38	26	19	25	27	32	46	29	46
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	39	36	39	26	20	26	28	34	47	31	47
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	41	38	40	27	20	26	28	36	49	33	49
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	44	41	40	27	21	26	29	38	51	35	51
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	45	44	35	28	17	27	30	34	52	31	52
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	42	44	32	28	17	28	31	38	51	35	51
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	34	32	33	24	17	17	16	29	42	26	42
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	36	34	34	25	17	18	18	31	44	28	44

O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	37	35	35	26	18	20	20	32	45	29	45
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	39	37	36	27	19	20	22	34	46	31	46
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	43	40	37	27	21	21	23	36	49	33	49
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	44	44	38	28	23	25	25	28	52	25	52
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	40	45	35	28	23	27	26	29	51	26	51
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	34	29	49	26	21	27	20	30	54	27	54
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	36	31	51	27	22	29	21	32	56	29	56
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	38	33	52	28	23	30	22	34	57	31	57
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	40	36	52	29	24	30	22	37	57	33	57
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	44	40	52	29	24	30	23	38	57	35	57
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	43	43	51	30	25	30	25	27	57	24	57
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	36	42	51	30	26	31	25	25	57	22	57
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	35	32	51	26	21	27	20	32	56	29	56
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	37	34	53	27	23	29	21	34	58	31	58
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	39	35	53	28	23	30	22	35	58	32	58
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	41	37	53	29	24	30	22	37	59	34	59
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	44	40	53	29	24	30	23	39	59	35	59
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	44	42	53	30	25	30	24	30	59	28	59
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	37	42	53	30	26	31	24	25	58	23	58
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	47	33	51	20	15	7	32	35	56	32	56
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	47	34	52	21	16	8	34	36	58	33	58
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	48	34	53	21	16	8	34	37	58	34	58
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	48	34	53	22	17	9	35	37	59	34	59
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	49	35	53	21	17	10	35	35	59	31	59
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	49	36	53	22	18	10	35	37	59	33	59
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	50	36	53	22	18	11	35	39	59	36	59
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	38	33	47	19	15	8	28	28	53	25	53
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	39	33	49	20	16	9	30	28	54	25	54
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	39	34	50	21	16	9	30	29	55	26	55
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	40	34	50	21	17	10	31	30	55	27	55
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	41	35	50	20	18	10	32	32	56	29	56
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	43	36	50	21	18	11	32	34	56	31	56
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	46	37	50	21	19	11	32	38	56	35	56
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	45	14	54	21	21	19	31	34	59	31	59
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	46	15	56	22	22	21	31	35	61	32	61
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	46	15	56	23	22	22	32	35	61	32	61
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	47	15	56	24	23	22	33	36	62	33	62
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	47	16	56	24	24	22	33	34	62	30	62
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	47	16	56	25	25	22	33	33	62	30	62
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	47	15	56	25	26	22	33	33	62	30	62
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	46	14	54	19	20	17	32	36	59	33	59
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	47	15	56	21	21	19	33	37	61	34	61
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	47	15	56	21	22	20	34	38	62	34	62
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	48	15	56	22	22	20	34	38	62	35	62
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	48	15	56	22	23	20	34	35	62	31	62
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	49	15	56	23	24	20	34	34	62	31	62
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	48	15	56	23	25	20	34	34	62	31	62
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	48	14	54	18	20	15	33	38	60	34	60
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	48	14	56	19	21	17	34	38	61	35	61
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	48	14	56	20	21	18	35	39	62	35	62
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	49	15	56	20	21	18	35	39	62	36	62
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	49	15	57	20	22	18	36	34	62	31	62
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	50	15	56	21	23	18	36	34	62	31	62
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	49	15	56	21	24	18	36	35	62	32	62
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	40	45	26	24	11	29	30	34	51	31	51
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	41	46	27	25	12	31	31	36	52	33	52
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	43	46	28	26	11	31	32	38	52	35	53
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	45	47	29	26	11	32	33	39	54	35	54
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	39	45	25	25	13	31	29	34	51	31	51
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	41	46	27	26	15	33	30	37	52	34	52
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	44	47	28	27	14	33	31	39	53	36	53
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	46	48	29	27	14	34	32	40	54	36	54
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	37	45	43	29	20	34	25	34	52	31	52
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	39	45	44	30	22	36	25	36	53	33	53
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	40	46	45	31	23	36	26	38	54	35	54
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	42	47	46	31	23	36	27	39	55	36	55
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	37	42	44	28	21	34	23	31	52	28	52
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	38	43	46	30	22	35	24	33	53	30	53
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	40	44	47	30	23	35	24	35	54	31	54
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	42	45	47	31	24	36	25	36	55	33	55
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	37	28	29	18	16	5	32	31	41	29	42
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	39	29	31	19	17	6	33	36	43	33	44
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	41	31	33	19	17	7	34	38	45	34	45
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	45	34	34	19	18	9	35	38	48	35	48
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	41	31	36	19	13	7	34	30	46	27	46
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	42	34	38	20	14	9	35	32	47	29	47
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	44	36	38	21	13	9	36	33	49	30	49
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	45	37	39	21	14	10	37	34	49	31	50
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	34	22	48	25	21	23	19	28	53	25	53
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	36	23	49	26	23	25	20	29	54	27	54
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	37	23	50	27	23	25	21	31	55	28	55
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	39	24	50	27	24	25	21	33	56	30	56
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	35	25	38	22	18	2	31	28	44	26	44
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	37	27	39	24	20	4	33	31	46	28	46
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	38	28	40	25	21	7	33	33	47	30	47
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	40	29	41	25	22	10	34	35	48	32	48

W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	58	50	24	17	10	8	24	36	61	33	61
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	61	52	27	18	11	9	26	43	64	40	64
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	62	53	29	18	11	10	27	44	65	40	65
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	63	54	30	18	6	12	28	43	66	39	66
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	63	54	32	18	5	12	29	43	66	40	66
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	63	54	34	18	5	13	30	44	66	40	66
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	64	54	36	19	5	13	30	46	66	42	66
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	64	54	37	19	5	13	31	47	66	43	66
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	64	54	37	19	1	14	33	48	67	44	67
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	64	55	37	19	0	14	33	49	67	45	67
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	64	55	37	20	0	14	33	49	67	46	67
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	64	55	37	20	-2	15	33	50	67	46	67
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	64	55	37	20	-2	15	33	50	67	47	67
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	64	55	37	20	-4	15	33	51	67	47	67
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	63	55	33	20	-4	15	33	51	66	47	67
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	63	55	35	20	-4	15	32	51	66	47	66
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	63	55	36	20	-4	15	33	52	66	48	66
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	63	55	36	21	-4	15	33	52	66	48	66
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	63	55	36	21	-4	15	33	52	66	48	66
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	63	55	36	21	5	15	33	52	66	48	66
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	63	55	15	21	5	15	32	53	66	49	66
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	63	55	15	21	5	15	30	53	66	49	66
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	63	55	15	21	5	15	30	53	66	49	66
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	43	32	31	19	14	4	25	31	46	28	47
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	48	34	36	20	15	8	28	33	51	30	51
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	51	34	39	20	16	10	31	34	53	31	53
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	52	36	40	20	16	14	32	33	55	30	55
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	46	37	42	20	16	16	34	32	51	29	51
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	47	38	43	20	16	16	36	32	52	29	52
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	47	39	43	20	17	17	37	32	53	29	53
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	48	42	43	21	17	17	38	32	54	29	54
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	49	44	44	21	17	18	39	30	54	27	54
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	49	46	43	21	18	18	39	33	55	30	55
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	48	48	43	21	18	18	39	35	56	32	56
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	46	49	44	21	19	18	39	37	56	34	56
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	46	50	44	21	19	18	39	37	57	34	57
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	46	51	44	21	19	18	39	37	57	34	57
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	46	51	44	21	20	18	39	38	57	34	57
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	46	51	44	21	20	19	39	38	57	35	57
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	47	51	44	22	21	19	39	39	58	36	58
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	47	51	44	22	21	19	39	40	58	37	58
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	48	51	44	22	22	19	39	40	58	37	58
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	49	51	45	22	22	19	39	42	58	39	58
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	49	51	45	22	23	19	39	43	58	39	58
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	49	51	45	23	24	19	39	43	58	40	58
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	49	51	45	23	25	19	39	43	58	40	58
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	61	44	32	9	4	-2	14	35	63	32	63
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	68	48	40	11	6	5	17	43	70	40	70
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	69	49	41	12	6	5	19	44	71	40	71
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	69	50	42	12	7	6	19	44	71	40	71
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	69	50	42	12	7	6	20	44	71	41	71
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	69	51	43	12	7	6	21	45	71	42	71
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	69	51	43	12	7	7	22	48	71	44	71
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	69	51	44	12	6	7	23	49	71	45	71
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	69	51	44	9	1	8	24	50	71	46	71
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	69	51	44	7	1	1	20	51	71	47	71
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	69	51	44	7	0	1	10	51	71	47	71
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	68	51	44	5	-6	1	8	52	71	48	71
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	68	51	44	5	-6	-5	7	52	70	48	71
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	68	51	44	5	-7	-5	-1	53	70	49	70
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	68	51	44	4	-7	-5	1	53	70	49	70
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	68	51	44	5	-7	-4	1	53	70	49	70
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	68	51	44	7	-7	-4	2	53	70	49	70
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	68	51	44	7	-7	-4	2	54	70	50	70
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	68	51	44	8	-6	-4	2	54	70	50	70
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	68	51	44	7	5	-4	2	54	70	50	70
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	67	51	44	7	5	-4	2	54	70	50	70
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	67	51	44	8	5	-4	2	54	70	50	70
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	67	51	44	8	5	-4	3	54	69	50	69
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	63	34	43	13	14	-4	31	42	65	39	65
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	64	36	44	13	14	-4	32	41	67	38	67
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	64	37	45	13	14	-3	33	42	67	38	67
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	64	36	45	13	15	-2	35	42	67	39	67
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	64	36	46	13	15	-5	36	44	67	40	67
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	65	30	46	13	15	-4	36	44	67	40	67
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	65	23	46	13	16	-3	37	44	67	40	67
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	65	23	46	14	16	-3	38	44	67	40	67
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	64	23	46	13	17	-2	38	44	67	40	67
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	64	23	47	13	17	0	38	45	66	41	66
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	64	23	47	13	17	1	38	45	66	41	66
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	64	23	47	13	18	1	38	46	66	42	66
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	64	24	47	13	18	1	38	46	66	42	66
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	64	24	47	13	19	1	38	47	66	43	66
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	64	24	47	13	19	1	38	47	66	43	66
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	64	24	47	13	20	2	38	48	66	44	66
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	64	25	48	14	20	2	38	48	66	44	66



W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	64	25	48	14	21	2	38	48	66	45	66
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	64	26	48	14	21	3	38	49	66	45	66
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	64	26	48	14	22	3	38	49	66	45	66
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	64	26	48	14	23	4	38	49	66	45	66
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	46	59	25	34	1	27	46	34	64	31	64
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	47	60	26	34	2	27	47	35	65	32	65
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	47	61	27	33	2	27	47	36	66	33	66
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	48	61	28	34	2	28	47	37	66	34	66
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	48	61	29	36	2	29	46	37	66	34	66
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	52	61	30	35	2	27	46	41	66	37	66
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	53	61	29	36	2	27	46	41	66	38	66
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	53	61	25	36	3	28	45	42	66	38	66
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	53	61	23	36	3	28	45	42	66	39	66
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	53	61	21	37	1	28	45	43	66	40	66
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	53	61	8	37	1	28	45	45	66	41	66
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	56	61	8	37	0	28	45	46	66	42	66
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	56	61	8	37	-2	28	44	47	66	43	66
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	56	61	9	37	-2	28	44	47	66	44	66
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	57	60	8	37	-13	28	43	48	66	44	66
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	57	60	8	37	-13	28	43	48	66	44	66
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	57	60	9	37	-13	28	43	49	66	45	66
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	57	60	13	37	-13	28	43	49	66	45	66
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	63	55	36	21	-4	15	33	52	66	48	66
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	63	55	36	21	5	15	33	52	66	48	66
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	63	55	15	21	5	15	32	53	66	49	66
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	63	55	15	21	5	15	30	53	66	49	66
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	63	55	15	21	5	15	30	53	66	49	66
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	44	53	36	23	14	17	53	35	59	32	59
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	45	54	36	24	15	18	53	36	60	33	60
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	44	55	36	25	16	20	53	36	60	33	60
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	45	55	37	25	16	21	52	37	61	33	61
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	41	55	37	25	16	23	52	32	60	29	60
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	42	55	38	26	17	25	51	30	60	27	60
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	40	55	39	26	17	27	51	29	60	27	60
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	35	55	40	26	18	28	50	27	60	24	60
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	29	55	40	27	18	28	50	27	60	24	60
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	28	55	40	27	19	29	50	27	60	24	60
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	26	55	40	28	19	29	49	27	60	24	60
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	21	55	40	28	20	29	49	27	60	24	60
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	21	55	40	30	20	29	49	26	60	23	60
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	21	55	40	32	21	29	49	26	60	23	60
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	21	55	40	33	21	29	48	25	60	23	60
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	22	55	39	34	22	29	48	26	60	23	60
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	21	55	40	35	22	29	48	25	60	22	60
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	22	55	40	35	23	29	48	25	60	22	60
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	48	51	44	22	22	19	39	40	58	37	58
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	49	51	45	22	22	19	39	42	58	39	58
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	49	51	45	22	23	19	39	43	58	39	58
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	49	51	45	23	24	19	39	43	58	40	58
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	49	51	45	23	25	19	39	43	58	40	58
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	45	47	25	18	9	-1	19	36	53	33	53
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	49	49	28	19	9	2	21	37	56	34	56
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	51	49	30	19	9	4	23	39	57	35	57
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	53	49	33	18	3	7	19	38	58	35	58
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	53	49	36	19	4	8	20	39	58	36	58
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	53	51	37	24	4	10	21	41	60	37	60
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	57	53	38	25	5	16	23	42	61	39	61
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	57	55	39	26	5	18	24	43	63	39	63
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	58	56	39	26	5	19	26	43	63	40	63
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	58	56	40	26	-3	19	27	44	64	40	64
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	58	56	40	26	-3	20	28	45	64	41	64
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	59	56	40	27	-17	20	29	46	64	42	64
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	59	56	40	27	5	20	30	46	64	43	64
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	59	56	40	27	5	20	31	47	64	44	64
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	59	56	40	27	5	20	31	48	64	45	64
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	59	56	41	27	5	20	31	49	64	45	64
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	59	56	41	27	5	20	31	49	64	45	64
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	59	56	41	27	5	20	32	50	64	46	64
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	68	51	44	8	-6	-4	2	54	70	50	70
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	68	51	44	7	5	-4	2	54	70	50	70
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	67	51	44	7	5	-4	2	54	70	50	70
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	67	51	44	8	5	-4	2	54	70	50	70
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	67	51	44	8	5	-4	3	54	69	50	69
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	50	29	36	21	15	17	48	32	52	29	52
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	51	30	37	21	16	18	48	34	54	31	54
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	52	31	38	21	16	19	48	35	55	32	55
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	53	34	41	21	17	20	48	35	57	32	57
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	53	35	42	22	17	20	48	36	57	33	57
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	53	34	43	22	17	21	48	37	58	34	58
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	56	33	43	22	18	21	48	40	58	36	59
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	56	34	44	22	18	21	48	41	59	37	59
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	57	35	44	22	19	22	47	43	59	39	59
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	57	27	44	20	19	22	47	43	59	40	60
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	57	30	44	20	20	21	47	44	60	40	60
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	57	14	44	19	20	21	47	44	60	40	60
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	58	13	44	19	21	20	47	44	60	41	60

W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	58	14	44	19	21	20	46	45	60	41	60
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	58	14	44	19	22	20	46	45	60	41	60
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	58	14	44	19	22	20	46	45	60	41	60
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	58	15	44	19	24	20	46	45	60	42	60
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	58	15	44	19	25	20	46	46	60	42	60
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	64	25	48	14	20	2	38	48	66	44	66
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	64	25	48	14	21	2	38	48	66	45	66
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	64	26	48	14	21	3	38	49	66	45	66
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	64	26	48	14	22	3	38	49	66	45	66
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	64	26	48	14	23	4	38	49	66	45	66

Overschrijding voorkeursgrenswaarde. Er dient een hogere waarde vastgesteld te worden.

Overschrijding maximaal te ontheffen waarde. De gevel dient als dove gevel uitgevoerd te worden.

Bijlage 10**Overzicht dove gevels, vast te stellen
hogere waarden en benodigde
geluidwering gevel**

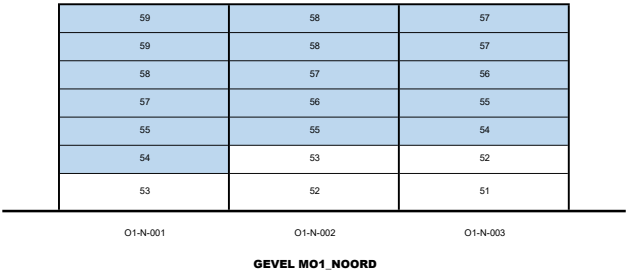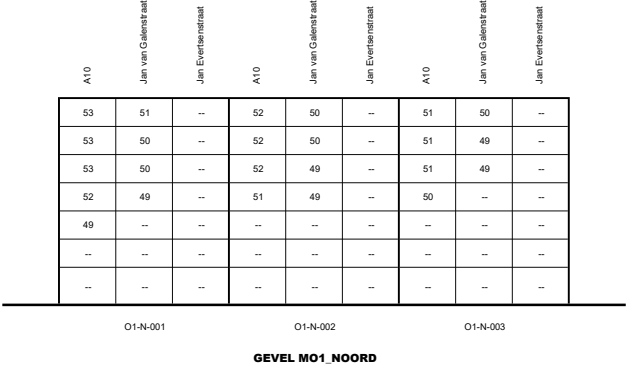

20,50 verdieping 6

17,50 verdieping 5



14,50 verdieping 4

11,50 verdieping 3

8,50 verdieping 2

5,50 verdieping 1

2,00 begane grond

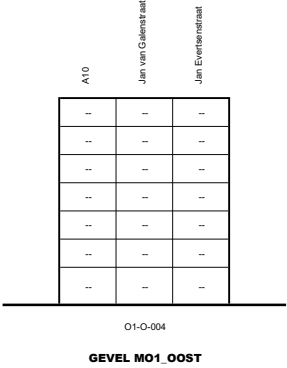

20,50 verdieping 6

17,50 verdieping 5



14,50 verdieping 4

11,50 verdieping 3

8,50 verdieping 2

5,50 verdieping 1

2,00 begane grond

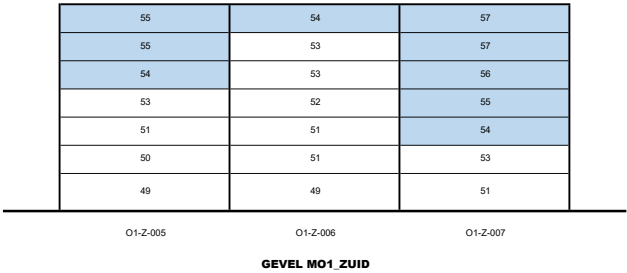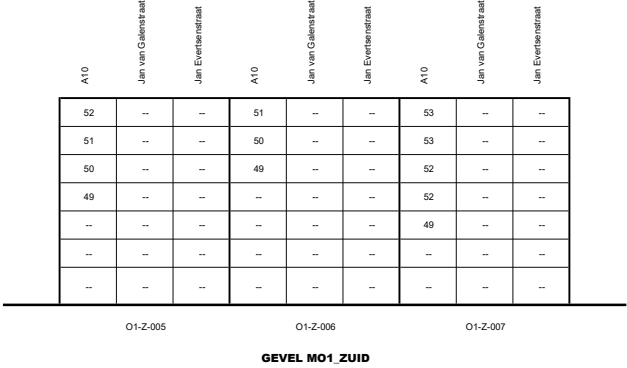

20,50 verdieping 6

17,50 verdieping 5



14,50 verdieping 4

11,50 verdieping 3

8,50 verdieping 2

5,50 verdieping 1

2,00 begane grond

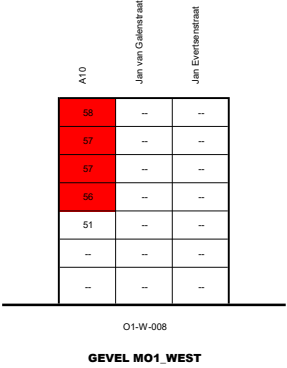

20,50 verdieping 6

17,50 verdieping 5

14,50 verdieping 4

11,50 verdieping 3

8,50 verdieping 2

5,50 verdieping 1

2,00 begane grond

AO10	Jaan van Galesens delf	Jaan Eversmaans delf	AO10	Jaan van Galesens delf	Jaan Eversmaans delf	AO10	Jaan van Galesens delf	Jaan Eversmaans delf
58	--	--	--	--	--	53	--	--
53	--	--	--	--	--	52	--	--
53	--	--	--	--	--	52	--	--
53	--	--	--	--	--	50	--	--
49	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Q2-N-001Q2-N-003Q2-N-005

GEVEL MO2 NOORD

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

AO10	Jaan van Galesens delf	Jaan Eversmaans delf	AO10	Jaan van Galesens delf	Jaan Eversmaans delf	AO10	Jaan van Galesens delf	Jaan Eversmaans delf
--	--	--	--	--	50	--	--	53
--	--	--	--	--	50	--	--	53
--	--	--	--	--	50	--	--	53
--	--	--	--	--	50	--	--	53
--	--	--	--	--	50	--	--	53
--	--	--	--	--	49	--	--	53
--	--	--	--	--	--	--	--	51

Q2-O-002Q2-O-006Q2-O-007

GEVEL MO2 OOST

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

AO10	Jaan van Galesens delf	Jaan Eversmaans delf	AO10	Jaan van Galesens delf	Jaan Eversmaans delf	AO10	Jaan van Galesens delf	Jaan Eversmaans delf
53	--	56	53	--	56	56	--	56
53	--	56	53	--	56	56	--	56
53	--	56	53	--	56	53	--	56
53	--	56	53	--	56	53	--	56
53	--	56	53	--	56	53	--	55
52	--	56	53	--	55	53	--	55
51	--	54	52	--	54	53	--	53

Q2-Z-008Q2-Z-009Q2-Z-010

GEVEL MO2 ZUID

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

AO10	Jaan van Galesens delf	Jaan Eversmaans delf	AO10	Jaan van Galesens delf	Jaan Eversmaans delf	AO10	Jaan van Galesens delf	Jaan Eversmaans delf
51	--	--	56	--	52	56	--	50
49	--	--	56	--	52	56	--	50
--	--	--	56	--	52	51	--	50
--	--	--	57	--	52	57	--	50
--	--	--	56	--	52	53	--	50
--	--	--	53	--	51	53	--	49
--	--	--	53	--	49	52	--	--

Q2-W-004Q2-W-011Q2-W-012

GEVEL MO2 WEST

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

58	51	56
57	49	56
57	47	55
56	46	54
52	44	52
49	42	50
46	41	48

Q2-N-001Q2-N-003Q2-N-005

GEVEL MO2 NOORD

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

51	57	58
50	56	58
50	56	58
48	56	58
45	56	58
42	55	58
40	53	56

Q2-O-002Q2-O-006Q2-O-007

GEVEL MO2 OOST

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

62	62	62
62	62	62
62	62	62
62	62	62
62	62	62
61	61	61
60	60	60

Q2-Z-008Q2-Z-009Q2-Z-010

GEVEL MO2 ZUID

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

54	62	62
52	62	61
52	62	61
51	61	61
48	60	59
45	59	58
44	58	57

Q2-W-004Q2-W-011Q2-W-012

GEVEL MO2 WEST

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

	A10	Jan van Goyenkanaal	Jan Evertsenkanaal	A10	Jan van Goyenkanaal	Jan Evertsenkanaal	A10	Jan van Goyenkanaal	Jan Evertsenkanaal
	50	--	--	--	--	--	--	--	--
	50	--	--	--	--	--	--	--	--
	50	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	O3-N-001			O3-N-003			O3-N-004		

GEVEL M03_NOORD

54	51	52
54	50	53
54	47	52
52	45	50
49	43	49
47	42	47
45	41	45
O3-N-001	O3-N-003	O3-N-004

GEVEL MO3_NOORD

GEVEL M03_NOORD

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

	A10	Jan van Goyenkanaal	Jan Evertsenkanaal	A10	Jan van Goyenkanaal	Jan Evertsenkanaal	A10	Jan van Goyenkanaal	Jan Evertsenkanaal
	--	--	--	--	51	--	--	--	53
	--	--	--	--	52	--	--	--	53
	--	--	--	--	52	--	--	--	53
	--	--	--	--	52	--	--	--	53
	--	--	--	--	51	--	--	--	53
	--	--	--	--	49	--	--	--	51
	O3-O-002			O3-O-005			O3-O-006		

GEVEL M03_OOST

51	57	58
52	57	59
50	58	59
47	57	59
45	57	58
44	58	58
42	54	56
O3-O-002	O3-O-005	O3-O-006
GEVEL M03_OOST		

GEVEL M03_OOST

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

	A10	Jan van Goyenkanaal	Jan Evertsenkanaal	A10	Jan van Goyenkanaal	Jan Evertsenkanaal	A10	Jan van Goyenkanaal	Jan Evertsenkanaal
	--	--	56	--	--	56	49	--	56
	--	--	56	49	--	56	50	--	56
	--	--	56	--	--	56	49	--	57
	--	--	56	--	--	56	49	--	56
	--	--	56	--	--	56	--	--	56
	--	--	56	--	--	56	--	--	56
	--	--	56	--	--	56	--	--	56
	--	--	54	--	--	54	--	--	54
	O3-Z-007			O3-Z-008			O3-Z-009		

GEVEL M03_ZUID

62	62	62
62	62	62
62	62	62
62	62	62
61	62	62
61	61	61
59	59	60

O3-Z-007	O3-Z-008	O3-Z-009

GEVEL MO3 ZUID

GEVEL M03_ZUID

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

	A10	Jan van Goyenkanaal	Jan Evertsenkanaal	A10	Jan van Goyenkanaal	Jan Evertsenkanaal
	50	--	53	--	--	50
	49	--	53	--	--	50
	49	--	53	--	--	50
	--	--	53	--	--	50
	--	--	53	--	--	50
	--	--	52	--	--	49
	--	--	51	--	--	--
	O3-W-010			O3-W-011		

GEVEL M03_WEST









59	56
59	56
59	56
59	55
58	55
58	54
56	53









O3-W-010	O3-W-011

GEVEL MO3, WEST

GEVEL M03_WEST

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

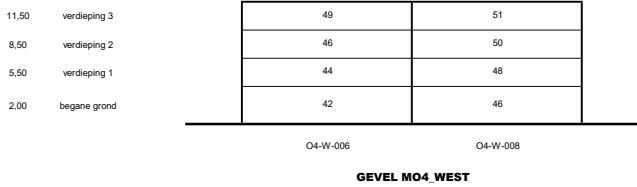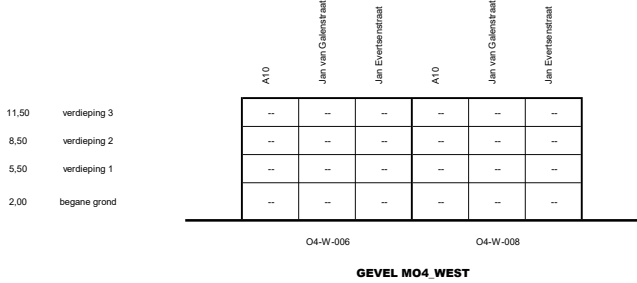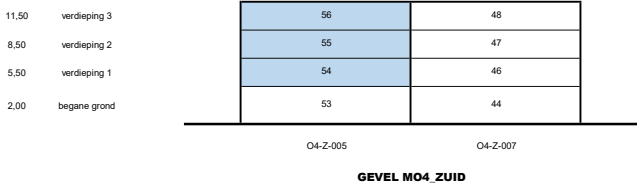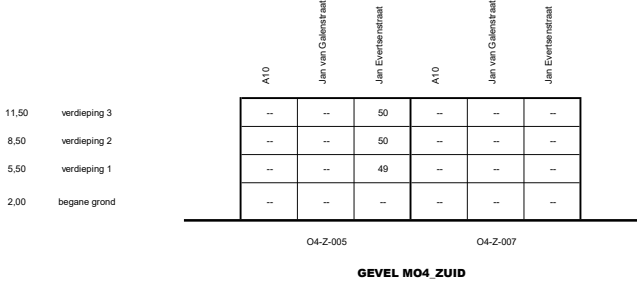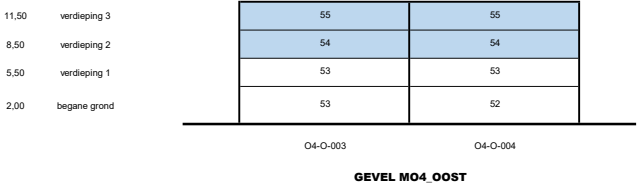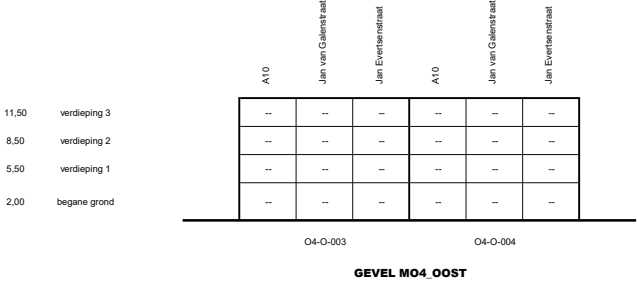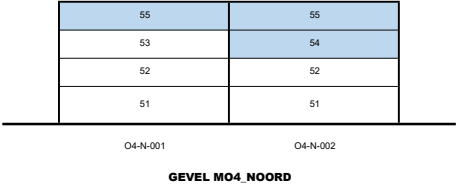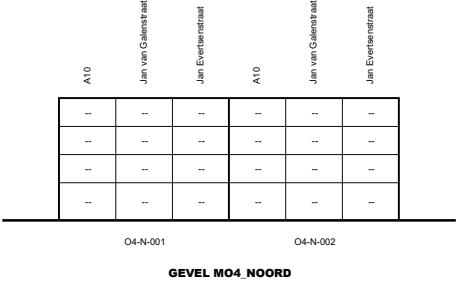

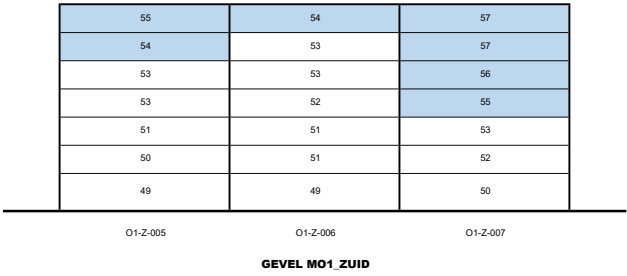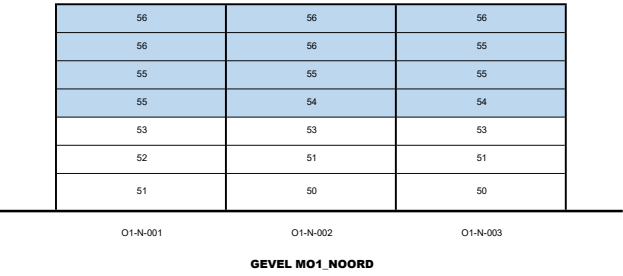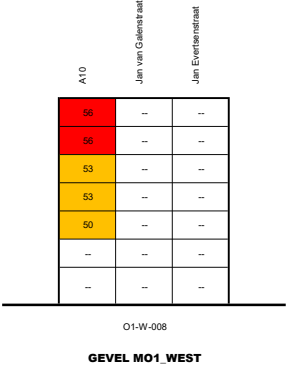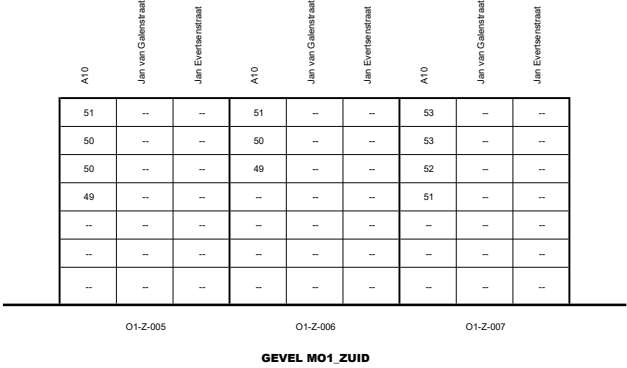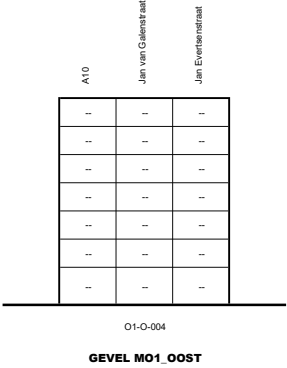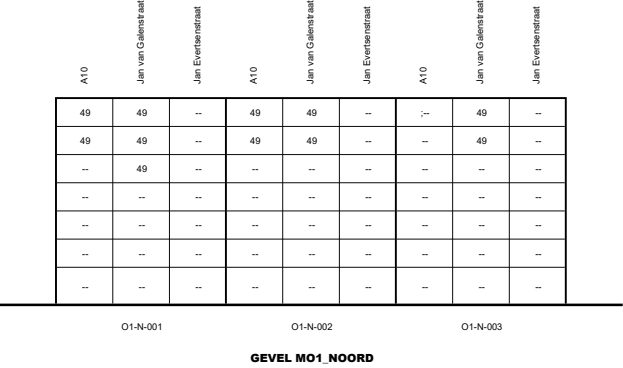

A10	Jan van Galenstraat		Jan Evertsenstraat		A10	Jan van Galenstraat		Jan Evertsenstraat		A10	Jan van Galenstraat		Jan Evertsenstraat	
53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51	--	--	--	--
53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51	--	--	--	--
52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51	--	--	--	--
51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
O2-N-001		O2-N-003				O2-N-005								
GEVEL M02 NOORD														

56	49	55
56	47	55
55	45	55
54	44	53
49	43	51
46	42	50
44	41	48

O2-N-001

O2-N-003

O2-N-005

GEVEL MO2 NOORD

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

A10	Jan van Galenstraat		Jan Evertsenstraat		A10	Jan van Galenstraat		Jan Evertsenstraat		A10	Jan van Galenstraat		Jan Evertsenstraat	
--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	53
--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	53
--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	53
--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	53
--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	53
--	--	--	--	--	--	49	--	--	--	--	--	--	--	53
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51
O2-O-002					O2-O-006					O2-O-007				
GEVEL M02 OOST														

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

48	56	58
47	56	58
46	56	58
45	56	58
42	55	58
40	55	58
38	53	56
O2-O-002	O2-O-006	O2-O-007
GEVEL M02_OOST		

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

A10	Jan van Galenstraat		Jan Evertsenstraat		A10	Jan van Galenstraat		Jan Evertsenstraat		A10	Jan van Galenstraat		Jan Evertsenstraat	
53	--	56	53	--	56	56	--	56	--	56	--	56	--	56
53	--	56	53	--	56	56	--	56	--	56	--	56	--	56
53	--	56	53	--	56	53	--	56	--	56	--	56	--	56
53	--	56	53	--	56	53	--	56	--	56	--	56	--	56
53	--	56	53	--	56	53	--	55	--	55	--	55	--	55
52	--	56	53	--	55	53	--	55	--	55	--	55	--	55
51	--	54	52	--	54	53	--	53	--	53	--	53	--	53
O2-Z-008		O2-Z-009				O2-Z-010								
GEVEL M02 ZUID														

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

62	62	62
62	62	62
62	62	62
62	62	62
62	62	62
61	61	61
60	60	60

O2-Z-008	O2-Z-009	O2-Z-010

GEVEL MO2 ZUID

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

A10	Jan van Galenstraat		Jan Evertsenstraat		A10	Jan van Galenstraat		Jan Evertsenstraat		A10	Jan van Galenstraat		Jan Evertsenstraat	
"	"	"	58	"	52	57	"	"	50					
"	"	"	58	"	52	52	"	"	50					
"	"	"	57	"	52	49	"	"	50					
"	"	"	56	"	52	56	"	"	50					
"	"	"	53	"	52	53	"	"	50					
"	"	"	53	"	51	53	"	"	49					
"	"	"	53	"	49	51	"	"	"					
O2-W-004		O2-W-011				O2-W-012								
GEVEL M02 WEST														

52	62	61
49	62	61
48	61	60
47	61	60
46	60	59
44	59	58
43	58	56
O2-W-004	O2-W-011	O2-W-012
GEVEL M02 WEST		

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

	A10	Jan van Goyenkade	Jan Evertsenkade	A10	Jan van Goyenkade	Jan Evertsenkade	A10	Jan van Goyenkade	Jan Evertsenkade
	49	1	1	1	1	1	1	1	1
	49	1	1	1	1	1	1	1	1
	49	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1							

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

	A10	Jan van Goyenkade	Jan Evertsenkade	A10	Jan van Goyenkade	Jan Evertsenkade	A10	Jan van Goyenkade	Jan Evertsenkade
	1	1	1	1	1	51	1	1	53
	1	1	1	1	1	51	1	1	53
	1	1	1	1	1	52	1	1	53
	1	1	1	1	1	52	1	1	53
	1	1	1	1	1	52	1	1	53
	1	1	1	1	1	51	1	1	53
	1	1	1	1	1	49	1	1	51
	O3-O-002			O3-O-005			O3-O-006		
GEVEL M03_OOST									

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

	A10	Jan van Goyenkade	Jan Evertsenkade	A10	Jan van Goyenkade	Jan Evertsenkade	A10	Jan van Goyenkade	Jan Evertsenkade
	--	--	56	--	--	56	49	--	56
	--	--	56	49	--	56	50	--	56
	--	--	56	--	--	56	49	--	57
	--	--	56	--	--	56	49	--	56
	--	--	56	--	--	56	--	--	56
	--	--	56	--	--	56	--	--	56
	--	--	54	--	--	54	--	--	54

O3-Z-007

O3-Z-008

O3-Z-009

GEVEL M03_ZUID

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

	A10	Jan van Goyenkade	Jan Evertsenkade	A10	Jan van Goyenkade	Jan Evertsenkade
	50	..	53	..	..	50
	49	..	53	..	..	50
	49	..	53	..	..	50
	..	..	53	..	..	50
	..	..	53	..	..	50
	..	..	52	..	..	49
	..	..	51	..	..	..
O3-W-010			O3-W-011			
GEVEL M03_WEST						

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

54	51	51
54	49	52
53	46	51
51	44	49
48	43	47
47	42	46
45	41	44
O3-N-001		
O3-N-003		
O3-N-004		
GEVEL M03_NOORD		

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

51	57	58
52	57	59
49	57	59
46	57	59
45	57	58
44	58	58
42	54	56
O3-O-002		
O3-O-005		
O3-O-006		
GEVEL M03_OOST		









20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

62	62	62
62	62	62
62	62	62
62	62	62
61	62	62
61	61	61
59	59	60
O3-Z-007		
O3-Z-008		
O3-Z-009		
GEVEL M03_ZUID		

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

59	56
59	56
59	56
59	55
58	55
58	54
56	53
O3-W-010	
O3-W-011	
GEVEL M03_WEST	

20,50 verdieping 6
17,50 verdieping 5
14,50 verdieping 4
11,50 verdieping 3
8,50 verdieping 2
5,50 verdieping 1
2,00 begane grond

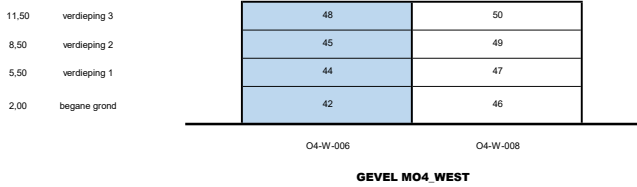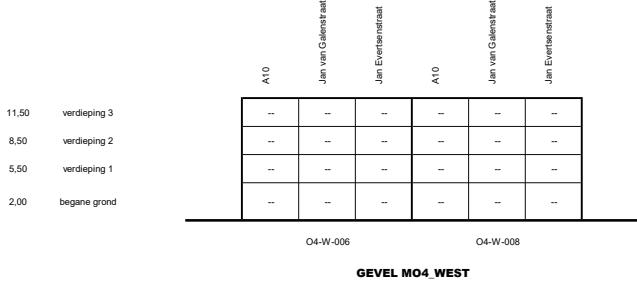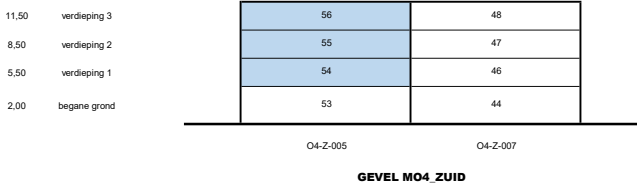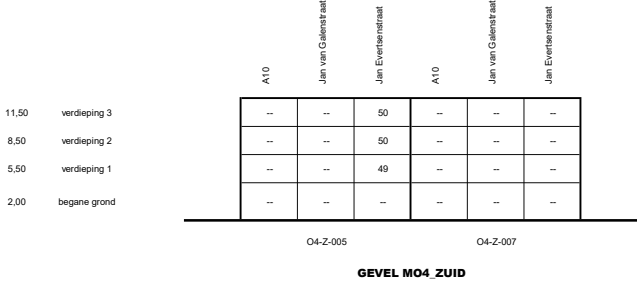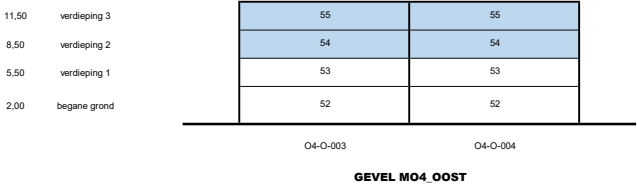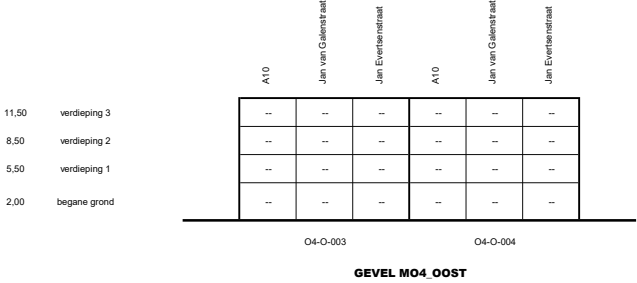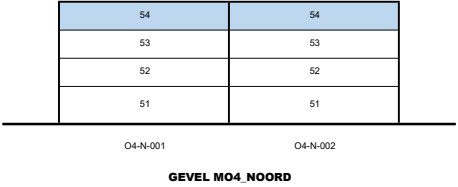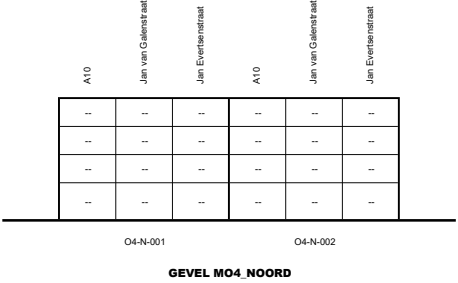

A10	Jan van Galenstraat	Jan Everkenstraat
63	55	--
63	55	--
63	55	--
63	55	--
63	55	--
63	55	--
63	55	--
63	55	--
63	55	--
64	55	--
64	55	--
64	55	--
64	55	--
64	55	--
64	54	--
64	54	--
64	54	--
63	54	--
63	54	--
62	53	--
61	52	--
58	50	--

W1-N-001

GEVEL MW1_NOORD

68,50	verdieping 22
65,50	verdieping 21
62,50	verdieping 20
59,50	verdieping 19
56,50	verdieping 18
53,50	verdieping 17
50,50	verdieping 16
47,50	verdieping 15
44,50	verdieping 14
41,50	verdieping 13
38,50	verdieping 12
35,50	verdieping 11
32,50	verdieping 10
29,50	verdieping 9
26,50	verdieping 8
23,50	verdieping 7
20,50	verdieping 6
17,50	verdieping 5
14,50	verdieping 4
11,50	verdieping 3
8,50	verdieping 2
5,50	verdieping 1
2,00	begane grond

A10	Jan van Galenstraat	Jan Everkenstraat
49	51	--
49	51	--
49	51	--
49	51	--
--	51	--
--	51	--
--	51	--
--	51	--
--	51	--
--	50	--
--	49	--
--	--	--
49	--	--
49	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
52	--	--
51	--	--
--	--	--
--	--	--

W1-O-002

GEVEL MW1_OOST

68,50	verdieping 22
65,50	verdieping 21
62,50	verdieping 20
59,50	verdieping 19
56,50	verdieping 18
53,50	verdieping 17
50,50	verdieping 16
47,50	verdieping 15
44,50	verdieping 14
41,50	verdieping 13
38,50	verdieping 12
35,50	verdieping 11
32,50	verdieping 10
29,50	verdieping 9
26,50	verdieping 8
23,50	verdieping 7
20,50	verdieping 6
17,50	verdieping 5
14,50	verdieping 4
11,50	verdieping 3
8,50	verdieping 2
5,50	verdieping 1
2,00	begane grond

A10	Jan van Galenstraat	Jan Everkenstraat
64	--	--
64	--	--
64	--	--
64	--	--
64	--	--
64	--	--
64	--	--
64	--	--
64	--	--
63	--	--
64	--	--
64	--	--
65	--	--
65	--	--
64	--	--
64	--	--
64	--	--
63	--	--
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

W1-Z-003

GEVEL MW1_ZUID

68,50	verdieping 22
65,50	verdieping 21
62,50	verdieping 20
59,50	verdieping 19
56,50	verdieping 18
53,50	verdieping 17
50,50	verdieping 16
47,50	verdieping 15
44,50	verdieping 14
41,50	verdieping 13
38,50	verdieping 12
35,50	verdieping 11
32,50	verdieping 10
29,50	verdieping 9
26,50	verdieping 8
23,50	verdieping 7
20,50	verdieping 6
17,50	verdieping 5
14,50	verdieping 4
11,50	verdieping 3
8,50	verdieping 2
5,50	verdieping 1
2,00	begane grond

A10	Jan van Galenstraat	Jan Everkenstraat
67	51	--
67	51	--
67	51	--
68	51	--
68	51	--
68	51	--
68	51	--
68	51	--
69	51	--
69	51	--
69	51	--
69	51	--
69	50	--
69	49	--
68	--	--
61	--	--

W1-W-004

GEVEL MW1_WEST

68,50	verdieping 22
65,50	verdieping 21
62,50	verdieping 20
59,50	verdieping 19
56,50	verdieping 18
53,50	verdieping 17
50,50	verdieping 16
47,50	verdieping 15
44,50	verdieping 14
41,50	verdieping 13
38,50	verdieping 12
35,50	verdieping 11
32,50	verdieping 10
29,50	verdieping 9
26,50	verdieping 8
23,50	verdieping 7
20,50	verdieping 6
17,50	verdieping 5
14,50	verdieping 4
11,50	verdieping 3
8,50	verdieping 2
5,50	verdieping 1
2,00	begane grond

66
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
66
66
66
66
65
64
61

W1-N-001

GEVEL MW1_NOORD

68,50	verdieping 22
65,50	verdieping 21
62,50	verdieping 20
59,50	verdieping 19
56,50	verdieping 18
53,50	verdieping 17
50,50	verdieping 16
47,50	verdieping 15
44,50	verdieping 14
41,50	verdieping 13
38,50	verdieping 12
35,50	verdieping 11
32,50	verdieping 10
29,50	verdieping 9
26,50	verdieping 8
23,50	verdieping 7
20,50	verdieping 6
17,50	verdieping 5
14,50	verdieping 4
11,50	verdieping 3
8,50	verdieping 2
5,50	verdieping 1
2,00	begane grond

58
58
58
58
58
58
57
57
57
56
55
54
54
53
52
51
55
53
51
47

W1-O-002

GEVEL MW1_OOST

68,50	verdieping 22
65,50	verdieping 21
62,50	verdieping 20
59,50	verdieping 19
56,50	verdieping 18
53,50	verdieping 17
50,50	verdieping 16
47,50	verdieping 15
44,50	verdieping 14
41,50	verdieping 13
38,50	verdieping 12
35,50	verdieping 11
32,50	verdieping 10
29,50	verdieping 9
26,50	verdieping 8
23,50	verdieping 7
20,50	verdieping 6
17,50	verdieping 5
14,50	verdieping 4
11,50	verdieping 3
8,50	verdieping 2
5,50	verdieping 1
2,00	begane grond

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
65
n.v.t.
n.v.t.

W1-Z-003

GEVEL MW1_ZUID

68,50	verdieping 22
65,50	verdieping 21
62,50	verdieping 20
59,50	verdieping 19
56,50	verdieping 18
53,50	verdieping 17
50,50	verdieping 16
47,50	verdieping 15
44,50	verdieping 14
41,50	verdieping 13
38,50	verdieping 12
35,50	verdieping 11
32,50	verdieping 10
29,50	verdieping 9
26,50	verdieping 8
23,50	verdieping 7
20,50	verdieping 6
17,50	verdieping 5
14,50	verdieping 4
11,50	verdieping 3
8,50	verdieping 2
5,50	verdieping 1
2,00	begane grond

69
70
70
70
70
70
70
70
71
71
71
71
71
71
71
71
70
63

W1-W-004

GEVEL MW1_WEST

68,50	verdieping 22
65,50	verdieping 21
62,50	verdieping 20
59,50	verdieping 19
56,50	verdieping 18
53,50	verdieping 17
50,50	verdieping 16
47,50	verdieping 15
44,50	verdieping 14
41,50	verdieping 13
38,50	verdieping 12
35,50	verdieping 11
32,50	verdieping 10
29,50	verdieping 9
26,50	verdieping 8
23,50	verdieping 7
20,50	verdieping 6
17,50	verdieping 5
14,50	verdieping 4
11,50	verdieping 3
8,50	verdieping 2
5,50	verdieping 1
2,00	begane grond

A10	Jan van Galenstraat	Jan Everkenstraat
63	55	--
63	55	--
63	55	--
63	55	--
63	55	--
57	60	--
57	60	--
57	60	--
57	60	--
56	61	--
56	61	--
56	61	--
53	61	--
53	61	--
53	61	--
53	61	--
52	61	--
--	61	--
--	61	--
--	61	--
--	60	--
--	59	--

W3-N-001

GEVEL MW3_NOORD

68,50	verdieping 22
65,50	verdieping 21
62,50	verdieping 20
59,50	verdieping 19
56,50	verdieping 18
53,50	verdieping 17
50,50	verdieping 16
47,50	verdieping 15
44,50	verdieping 14
41,50	verdieping 13
38,50	verdieping 12
35,50	verdieping 11
32,50	verdieping 10
29,50	verdieping 9
26,50	verdieping 8
23,50	verdieping 7
20,50	verdieping 6
17,50	verdieping 5
14,50	verdieping 4
11,50	verdieping 3
8,50	verdieping 2
5,50	verdieping 1
2,00	begane grond

A10	Jan van Galenstraat	Jan Everkenstraat
49	51	--
49	51	--
49	51	--
49	51	--
--	51	--
--	55	--
--	55	--
--	55	--
--	55	--
--	55	--
--	55	--
--	55	--
--	55	--
--	55	--
--	55	--
--	55	--
--	55	--
--	55	--
--	55	--
--	54	--
--	53	--

W3-O-002

GEVEL MW3_OOST

68,50	verdieping 22
65,50	verdieping 21
62,50	verdieping 20
59,50	verdieping 19
56,50	verdieping 18
53,50	verdieping 17
50,50	verdieping 16
47,50	verdieping 15
44,50	verdieping 14
41,50	verdieping 13
38,50	verdieping 12
35,50	verdieping 11
32,50	verdieping 10
29,50	verdieping 9
26,50	verdieping 8
23,50	verdieping 7
20,50	verdieping 6
17,50	verdieping 5
14,50	verdieping 4
11,50	verdieping 3
8,50	verdieping 2
5,50	verdieping 1
2,00	begane grond

A10	Jan van Galenstraat	Jan Everkenstraat
64	--	--
64	--	--
64	--	--
64	--	--
64	--	--
58	--	--
58	--	--
58	--	--
58	--	--
58	--	--
57	--	--
57	--	--
57	--	--
57	--	--
56	--	--
56	--	--
56	--	--
53	--	--
53	--	--
52	--	--
51	--	--
50	--	--

W3-Z-003

GEVEL MW3_ZUID

68,50	verdieping 22
65,50	verdieping 21
62,50	verdieping 20
59,50	verdieping 19
56,50	verdieping 18
53,50	verdieping 17
50,50	verdieping 16
47,50	verdieping 15
44,50	verdieping 14
41,50	verdieping 13
38,50	verdieping 12
35,50	verdieping 11
32,50	verdieping 10
29,50	verdieping 9
26,50	verdieping 8
23,50	verdieping 7
20,50	verdieping 6
17,50	verdieping 5
14,50	verdieping 4
11,50	verdieping 3
8,50	verdieping 2
5,50	verdieping 1
2,00	begane grond

A10	Jan van Galenstraat	Jan Everkenstraat
67	51	--
67	51	--
67	51	--
68	51	--
68	51	--
59	56	--
59	56	--
59	56	--
59	56	--
59	56	--
59	56	--
59	56	--
58	56	--
58	56	--
58	56	--
57	55	--
57	53	--
53	51	--
53	49	--
53	49	--
51	49	--
49	49	--
--	--	--

W3-W-004

GEVEL MW3_WEST

68,50	verdieping 22
65,50	verdieping 21
62,50	verdieping 20
59,50	verdieping 19
56,50	verdieping 18
53,50	verdieping 17
50,50	verdieping 16
47,50	verdieping 15
44,50	verdieping 14
41,50	verdieping 13
38,50	verdieping 12
35,50	verdieping 11
32,50	verdieping 10
29,50	verdieping 9
26,50	verdieping 8
23,50	verdieping 7
20,50	verdieping 6
17,50	verdieping 5
14,50	verdieping 4
11,50	verdieping 3
8,50	verdieping 2
5,50	verdieping 1
2,00	begane grond

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
65
64

W3-N-001

GEVEL MW3_NOORD

68,50	verdieping 22
65,50	verdieping 21
62,50	verdieping 20
59,50	verdieping 19
56,50	verdieping 18
53,50	verdieping 17
50,50	verdieping 16
47,50	verdieping 15
44,50	verdieping 14
41,50	verdieping 13
38,50	verdieping 12
35,50	verdieping 11
32,50	verdieping 10
29,50	verdieping 9
26,50	verdieping 8
23,50	verdieping 7
20,50	verdieping 6
17,50	verdieping 5
14,50	verdieping 4
11,50	verdieping 3
8,50	verdieping 2
5,50	verdieping 1
2,00	begane grond

58
58
58
58
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
61
60
60
59

W3-O-002

GEVEL MW3_OOST

68,50	verdieping 22
65,50	verdieping 21
62,50	verdieping 20
59,50	verdieping 19
56,50	verdieping 18
53,50	verdieping 17
50,50	verdieping 16
47,50	verdieping 15
44,50	verdieping 14
41,50	verdieping 13
38,50	verdieping 12
35,50	verdieping 11
32,50	verdieping 10
29,50	verdieping 9
26,50	verdieping 8
23,50	verdieping 7
20,50	verdieping 6
17,50	verdieping 5
14,50	verdieping 4
11,50	verdieping 3
8,50	verdieping 2
5,50	verdieping 1
2,00	begane grond

66
66
66
66
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
59
59
58
57
57
55
54
52

W3-Z-003

GEVEL MW3_ZUID

68,50	verdieping 22
65,50	verdieping 21
62,50	verdieping 20
59,50	verdieping 19
56,50	verdieping 18
53,50	verdieping 17
50,50	verdieping 16
47,50	verdieping 15
44,50	verdieping 14
41,50	verdieping 13
38,50	verdieping 12
35,50	verdieping 11
32,50	verdieping 10
29,50	verdieping 9
26,50	verdieping 8
23,50	verdieping 7
20,50	verdieping 6
17,50	verdieping 5
14,50	verdieping 4
11,50	verdieping 3
8,50	verdieping 2
5,50	verdieping 1
2,00	begane grond

69
70
70
70
70
64
64
64
64
64
64
64
64
64
63
63
61
60
58
58
57
56
53

W3-W-004

GEVEL MW3_WEST

68,50	verdieping 22
65,50	verdieping 21
62,50	verdieping 20
59,50	verdieping 19
56,50	verdieping 18
53,50	verdieping 17
50,50	verdieping 16
47,50	verdieping 15
44,50	verdieping 14
41,50	verdieping 13
38,50	verdieping 12
35,50	verdieping 11
32,50	verdieping 10
29,50	verdieping 9
26,50	verdieping 8
23,50	verdieping 7
20,50	verdieping 6
17,50	verdieping 5
14,50	verdieping 4
11,50	verdieping 3
8,50	verdieping 2
5,50	verdieping 1
2,00	begane grond

Bijlage 11 Geluidbelasting vanwege bedrijvigheid

Herontwikkeling Mercatorpark in Amsterdam | Fase 2 | Oostelijke + westelijke bebouwing | Geluidbelasting vanwege bedrijvigheid

1286955

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting inrichtingen L _{etmaal}				
			[dB(A)]				LTS
			Alles-in-één-school	Horeca	Sportplaza Mercator		
RBS1	RBS2						
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	2,00	32	9	60	65	49
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	5,50	32	9	62	66	51
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	8,50	34	10	62	67	55
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	11,50	34	11	63	67	57
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	14,50	36	11	63	67	57
O1-N-001a_	toetspunt blok MO1	17,50	37	11	63	66	58
O1-N-001b_	toetspunt blok MO1	20,50	37	12	63	66	59
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	2,00	33	11	60	67	50
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	5,50	34	11	62	68	52
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	8,50	36	11	63	68	54
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	11,50	36	12	63	68	56
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	14,50	36	12	64	68	57
O1-N-002a_	toetspunt blok MO1	17,50	36	13	64	68	57
O1-N-002b_	toetspunt blok MO1	20,50	36	17	64	67	58
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	2,00	36	12	61	68	45
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	5,50	39	13	63	70	47
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	8,50	39	15	64	70	46
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	11,50	39	15	64	70	48
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	14,50	39	15	64	69	49
O1-N-003a_	toetspunt blok MO1	17,50	39	16	64	69	50
O1-N-003b_	toetspunt blok MO1	20,50	40	22	64	69	51
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	2,00	56	30	52	66	45
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	5,50	58	32	53	68	46
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	8,50	58	34	54	68	47
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	11,50	58	34	55	68	46
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	14,50	58	34	55	68	47
O1-O-004a_	toetspunt blok MO1	17,50	58	34	56	67	48
O1-O-004b_	toetspunt blok MO1	20,50	58	35	57	67	50
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	2,00	35	19	52	52	53
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	5,50	36	19	54	54	56
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	8,50	32	9	54	54	60
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	11,50	33	10	55	55	62
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	14,50	33	11	56	56	62
O1-W-008a_	toetspunt blok MO1	17,50	33	11	56	56	63
O1-W-008b_	toetspunt blok MO1	20,50	34	11	57	57	64
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	2,00	56	29	45	50	52
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	5,50	59	30	46	52	54
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	8,50	59	32	48	52	57
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	11,50	59	32	49	52	59
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	14,50	59	32	50	52	60
O1-Z-005a_	toetspunt blok MO1	17,50	58	32	51	52	61
O1-Z-005b_	toetspunt blok MO1	20,50	58	34	53	53	61
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	2,00	49	29	44	51	45
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	5,50	51	30	45	52	47
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	8,50	52	31	46	53	50
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	11,50	52	32	47	54	52
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	14,50	52	32	48	54	54
O1-Z-006a_	toetspunt blok MO1	17,50	52	32	49	54	55
O1-Z-006b_	toetspunt blok MO1	20,50	52	32	52	53	58
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	2,00	51	26	43	44	53
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	5,50	52	27	44	45	56
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	8,50	54	27	46	46	60
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	11,50	54	28	47	47	62
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	14,50	54	29	48	48	62
O1-Z-007a_	toetspunt blok MO1	17,50	54	29	49	49	63
O1-Z-007b_	toetspunt blok MO1	20,50	54	29	50	50	64
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	2,00	51	27	44	51	53
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	5,50	52	27	46	49	55
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	8,50	53	28	48	50	59
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	11,50	53	29	50	50	61
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	14,50	53	29	51	51	61
O2-N-001a_	toetspunt blok MO2	17,50	53	29	52	52	61
O2-N-001b_	toetspunt blok MO2	20,50	53	29	53	53	62
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	2,00	33	13	42	42	43
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	5,50	34	13	43	43	44
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	8,50	36	15	45	45	47
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	11,50	36	15	47	47	50
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	14,50	36	15	49	49	52
O2-N-003a_	toetspunt blok MO2	17,50	36	15	50	50	54
O2-N-003b_	toetspunt blok MO2	20,50	37	16	51	51	57
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	2,00	55	26	44	56	51
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	5,50	57	27	46	57	54
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	8,50	57	28	48	58	56
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	11,50	57	28	49	58	57
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	14,50	57	28	51	58	59
O2-N-005a_	toetspunt blok MO2	17,50	57	28	52	59	59
O2-N-005b_	toetspunt blok MO2	20,50	57	28	53	59	59
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	2,00	42	11	44	47	42
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	5,50	43	12	45	47	44
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	8,50	44	13	47	48	47
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	11,50	45	14	48	49	49
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	14,50	45	14	50	50	51
O2-O-002a_	toetspunt blok MO2	17,50	45	15	51	52	52
O2-O-002b_	toetspunt blok MO2	20,50	45	16	52	53	54
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	2,00	43	18	38	59	43
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	5,50	46	20	39	60	45
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	8,50	46	20	40	61	49
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	11,50	46	20	42	62	50
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	14,50	46	20	43	62	51
O2-O-006a_	toetspunt blok MO2	17,50	46	20	43	62	52
O2-O-006b_	toetspunt blok MO2	20,50	46	21	45	62	53
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	2,00	35	17	36	57	41

O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	5,50	37	19	37	58	44
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	8,50	38	20	38	59	45
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	11,50	38	20	39	60	47
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	14,50	38	20	41	60	49
O2-O-007a_	toetspunt blok MO2	17,50	38	20	41	60	50
O2-O-007b_	toetspunt blok MO2	20,50	38	20	43	60	51
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	2,00	45	13	45	50	39
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	5,50	47	13	47	47	41
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	8,50	47	15	49	49	44
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	11,50	47	15	50	50	47
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	14,50	47	15	52	52	49
O2-W-004a_	toetspunt blok MO2	17,50	47	15	53	53	52
O2-W-004b_	toetspunt blok MO2	20,50	47	15	54	54	54
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	2,00	29	7	47	47	57
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	5,50	30	7	41	43	59
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	8,50	31	6	42	44	62
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	11,50	32	7	43	45	63
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	14,50	32	7	45	45	63
O2-W-011a_	toetspunt blok MO2	17,50	32	7	45	45	63
O2-W-011b_	toetspunt blok MO2	20,50	32	8	47	47	63
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	2,00	43	6	47	47	54
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	5,50	39	6	44	48	57
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	8,50	32	7	46	47	61
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	11,50	33	8	47	48	63
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	14,50	33	8	48	48	63
O2-W-012a_	toetspunt blok MO2	17,50	33	8	49	49	63
O2-W-012b_	toetspunt blok MO2	20,50	33	8	50	50	63
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	2,00	32	8	35	39	40
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	5,50	34	8	36	39	41
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	8,50	35	10	37	39	43
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	11,50	35	10	38	40	44
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	14,50	35	10	39	41	45
O2-Z-008a_	toetspunt blok MO2	17,50	35	10	40	41	46
O2-Z-008b_	toetspunt blok MO2	20,50	35	10	41	41	48
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	2,00	31	6	35	39	48
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	5,50	32	7	35	38	49
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	8,50	33	8	36	39	52
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	11,50	34	8	37	40	53
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	14,50	34	8	38	40	53
O2-Z-009a_	toetspunt blok MO2	17,50	33	8	39	40	54
O2-Z-009b_	toetspunt blok MO2	20,50	33	9	40	40	55
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	2,00	29	5	37	38	51
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	5,50	30	5	35	37	53
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	8,50	31	6	36	38	55
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	11,50	32	7	37	39	56
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	14,50	32	7	38	40	57
O2-Z-010a_	toetspunt blok MO2	17,50	32	7	39	40	57
O2-Z-010b_	toetspunt blok MO2	20,50	32	8	39	40	58
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	2,00	62	30	56	61	51
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	5,50	63	31	57	63	53
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	8,50	63	31	58	64	55
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	11,50	63	31	59	64	56
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	14,50	62	31	59	64	57
O3-N-001a_	toetspunt blok MO3	17,50	62	31	59	64	58
O3-N-001b_	toetspunt blok MO3	20,50	62	31	59	64	58
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	2,00	66	34	56	56	43
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	5,50	66	34	56	56	45
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	8,50	66	33	57	57	48
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	11,50	65	33	59	59	44
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	14,50	65	33	59	59	46
O3-N-004a_	toetspunt blok MO3	17,50	65	32	59	60	48
O3-N-004b_	toetspunt blok MO3	20,50	64	32	59	60	51
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	2,00	65	35	53	60	42
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	5,50	65	36	53	61	44
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	8,50	65	36	54	63	47
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	11,50	65	36	53	63	40
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	14,50	64	36	55	63	41
O3-O-002a_	toetspunt blok MO3	17,50	64	36	53	64	42
O3-O-002b_	toetspunt blok MO3	20,50	64	36	51	64	43
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	2,00	66	61	50	54	43
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	5,50	64	59	50	53	45
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	8,50	63	57	51	55	47
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	11,50	63	55	49	56	49
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	14,50	62	54	52	56	38
O3-O-005a_	toetspunt blok MO3	17,50	61	53	53	57	38
O3-O-005b_	toetspunt blok MO3	20,50	60	52	54	57	40
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	2,00	64	61	50	52	44
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	5,50	63	59	50	52	45
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	8,50	62	57	51	53	46
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	11,50	62	55	48	54	48
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	14,50	61	54	49	54	37
O3-O-006a_	toetspunt blok MO3	17,50	60	52	50	55	38
O3-O-006b_	toetspunt blok MO3	20,50	59	51	51	55	39
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	2,00	41	16	48	50	42
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	5,50	44	18	49	50	44
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	8,50	44	18	50	52	46
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	11,50	44	18	52	53	48
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	14,50	44	18	53	53	49
O3-W-010a_	toetspunt blok MO3	17,50	44	18	53	53	51
O3-W-010b_	toetspunt blok MO3	20,50	44	18	54	54	53
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	2,00	50	16	50	54	43
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	5,50	51	18	51	55	44
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	8,50	51	18	52	56	46
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	11,50	51	18	53	57	48
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	14,50	51	18	54	57	50
O3-W-011a_	toetspunt blok MO3	17,50	51	18	55	57	52
O3-W-011b_	toetspunt blok MO3	20,50	51	18	55	57	54
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	2,00	51	32	39	39	35
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	5,50	51	32	39	39	36
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	8,50	51	32	41	41	37
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	11,50	50	31	41	41	38
O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	14,50	50	31	43	43	39

O3-Z-007a_	toetspunt blok MO3	17,50	49	31	44	44	40
O3-Z-007b_	toetspunt blok MO3	20,50	49	31	47	47	42
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	2,00	45	24	38	40	36
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	5,50	46	24	38	40	40
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	8,50	46	24	38	41	42
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	11,50	46	24	40	42	39
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	14,50	46	24	41	42	40
O3-Z-008a_	toetspunt blok MO3	17,50	46	24	43	43	41
O3-Z-008b_	toetspunt blok MO3	20,50	46	24	46	46	43
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	2,00	41	15	37	40	38
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	5,50	43	17	38	40	40
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	8,50	43	17	39	41	42
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	11,50	43	17	39	42	41
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	14,50	43	17	41	42	42
O3-Z-009a_	toetspunt blok MO3	17,50	43	17	41	42	43
O3-Z-009b_	toetspunt blok MO3	20,50	43	17	43	43	44
O-N-003a_A	toetspunt blok MO3	2,00	63	34	55	57	40
O-N-003a_B	toetspunt blok MO3	5,50	64	34	55	58	42
O-N-003a_C	toetspunt blok MO3	8,50	64	34	56	59	44
O-N-003a_D	toetspunt blok MO3	11,50	64	34	57	60	46
O-N-003a_E	toetspunt blok MO3	14,50	64	34	58	60	48
O-N-003a_F	toetspunt blok MO3	17,50	63	34	59	61	50
O-N-003b_A	toetspunt blok MO3	20,50	63	34	58	61	54
O4-N-001_A	toetspunt blok MO4	2,00	47	20	59	67	47
O4-N-001_B	toetspunt blok MO4	5,50	47	22	61	69	48
O4-N-001_C	toetspunt blok MO4	8,50	47	22	62	69	50
O4-N-001_D	toetspunt blok MO4	11,50	47	22	62	69	50
O4-N-002_A	toetspunt blok MO4	2,00	44	20	59	66	47
O4-N-002_B	toetspunt blok MO4	5,50	44	22	60	68	48
O4-N-002_C	toetspunt blok MO4	8,50	44	22	61	68	49
O4-N-002_D	toetspunt blok MO4	11,50	44	22	62	68	51
O4-O-003_A	toetspunt blok MO4	2,00	47	33	51	58	43
O4-O-003_B	toetspunt blok MO4	5,50	49	35	52	59	43
O4-O-003_C	toetspunt blok MO4	8,50	49	35	53	59	45
O4-O-003_D	toetspunt blok MO4	11,50	49	35	55	60	46
O4-O-004_A	toetspunt blok MO4	2,00	54	35	50	56	41
O4-O-004_B	toetspunt blok MO4	5,50	54	36	51	57	43
O4-O-004_C	toetspunt blok MO4	8,50	54	36	52	58	46
O4-O-004_D	toetspunt blok MO4	11,50	54	36	53	58	49
O4-W-006_A	toetspunt blok MO4	2,00	76	26	52	52	48
O4-W-006_B	toetspunt blok MO4	5,50	73	27	53	53	50
O4-W-006_C	toetspunt blok MO4	8,50	71	26	55	55	52
O4-W-006_D	toetspunt blok MO4	11,50	70	27	56	56	54
O4-W-008_A	toetspunt blok MO4	2,00	56	20	60	65	47
O4-W-008_B	toetspunt blok MO4	5,50	57	22	61	66	49
O4-W-008_C	toetspunt blok MO4	8,50	56	22	62	66	52
O4-W-008_D	toetspunt blok MO4	11,50	56	23	63	66	54
O4-Z-005_A	toetspunt blok MO4	2,00	70	50	41	44	38
O4-Z-005_B	toetspunt blok MO4	5,50	65	50	42	45	39
O4-Z-005_C	toetspunt blok MO4	8,50	64	50	43	46	48
O4-Z-005_D	toetspunt blok MO4	11,50	63	50	45	47	51
O4-Z-007_A	toetspunt blok MO4	2,00	75	39	52	53	45
O4-Z-007_B	toetspunt blok MO4	5,50	72	41	52	54	46
O4-Z-007_C	toetspunt blok MO4	8,50	71	41	54	55	49
O4-Z-007_D	toetspunt blok MO4	11,50	69	41	55	55	51
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	2,00	27	7	45	51	46
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	5,50	24	7	46	51	48
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	8,50	23	4	46	51	51
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	11,50	23	2	47	52	51
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	14,50	23	3	48	53	51
W1-N-001a_	toetspunt blok MW1	17,50	23	11	48	54	51
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	20,50	23	11	48	55	52
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	23,50	24	3	48	55	52
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	26,50	24	11	48	55	54
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	29,50	24	11	48	55	55
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	32,50	24	4	48	55	54
W1-N-001b_	toetspunt blok MW1	35,50	24	11	48	55	53
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	38,50	24	11	48	55	48
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	41,50	24	4	48	55	48
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	44,50	25	11	48	55	48
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	47,50	25	11	48	55	48
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	50,50	25	6	48	55	48
W1-N-001c_	toetspunt blok MW1	53,50	25	11	48	55	47
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	56,50	25	11	48	55	47
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	59,50	25	10	48	55	47
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	62,50	25	12	48	55	47
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	65,50	25	11	48	54	47
W1-N-001d_	toetspunt blok MW1	68,50	26	11	48	54	47
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	2,00	34	25	48	48	57
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	5,50	34	25	49	49	60
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	8,50	34	12	50	50	59
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	11,50	36	6	52	52	59
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	14,50	37	25	53	56	59
W1-O-002a_	toetspunt blok MW1	17,50	37	25	53	57	59
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	20,50	38	13	53	57	59
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	23,50	39	6	53	57	59
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	26,50	39	25	53	57	59
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	29,50	39	25	53	57	59
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	32,50	39	15	53	57	59
W1-O-002b_	toetspunt blok MW1	35,50	40	9	54	57	55
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	38,50	40	25	54	57	55
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	41,50	41	25	54	57	55
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	44,50	41	20	54	57	54
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	47,50	42	11	54	57	54
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	50,50	42	25	54	57	54
W1-O-002c_	toetspunt blok MW1	53,50	42	25	54	57	53
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	56,50	42	24	54	57	52
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	59,50	42	12	54	57	52
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	62,50	43	25	54	57	51
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	65,50	43	24	54	57	51
W1-O-002d_	toetspunt blok MW1	68,50	43	11	54	56	52
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	2,00	22	2	37	37	59

W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	5,50	22	2	38	38	64
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	8,50	21	2	38	38	66
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	11,50	21	2	38	38	67
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	14,50	22	2	38	38	67
W1-W-004a_	toetspunt blok MW1	17,50	22	5	38	38	67
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	20,50	22	5	38	38	67
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	23,50	23	3	38	38	67
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	26,50	23	5	38	38	67
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	29,50	23	5	38	38	67
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	32,50	23	3	38	38	67
W1-W-004b_	toetspunt blok MW1	35,50	23	5	38	38	67
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	38,50	23	5	38	38	67
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	41,50	23	4	38	38	67
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	44,50	23	5	38	38	67
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	47,50	23	5	38	38	67
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	50,50	23	4	38	38	67
W1-W-004c_	toetspunt blok MW1	53,50	23	5	38	38	67
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	56,50	23	5	38	38	67
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	59,50	23	5	38	38	66
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	62,50	23	6	39	39	66
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	65,50	23	5	39	39	66
W1-W-004d_	toetspunt blok MW1	68,50	24	5	40	40	65
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	8,50	31	14	44	44	70
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	11,50	37	18	45	45	72
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	14,50	38	19	44	44	72
W1-Z-003a_	toetspunt blok MW1	17,50	38	25	45	45	72
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	20,50	39	24	45	45	72
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	23,50	39	14	45	45	72
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	26,50	40	25	45	45	72
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	29,50	40	25	45	45	72
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	32,50	40	15	45	45	72
W1-Z-003b_	toetspunt blok MW1	35,50	40	25	45	45	72
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	38,50	41	25	45	45	71
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	41,50	41	15	45	45	71
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	44,50	41	25	45	45	71
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	47,50	42	25	45	45	71
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	50,50	42	16	45	45	70
W1-Z-003c_	toetspunt blok MW1	53,50	43	25	46	46	70
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	56,50	43	25	46	46	70
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	59,50	43	18	46	46	69
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	62,50	43	25	46	46	69
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	65,50	43	25	46	46	69
W1-Z-003d_	toetspunt blok MW1	68,50	43	23	47	47	68
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	2,00	25	8	57	57	42
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	5,50	25	7	58	58	44
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	8,50	25	9	60	60	46
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	11,50	26	6	62	62	47
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	14,50	26	10	62	62	48
W3-N-001a_	toetspunt blok MW3	17,50	27	10	62	62	48
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	20,50	27	8	61	61	48
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	23,50	27	7	61	61	48
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	26,50	27	10	60	60	48
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	29,50	27	10	60	60	48
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	32,50	27	9	60	60	48
W3-N-001b_	toetspunt blok MW3	35,50	27	9	60	60	48
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	38,50	27	10	59	59	48
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	41,50	27	9	59	59	48
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	44,50	26	8	59	59	48
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	47,50	26	10	59	59	48
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	50,50	26	10	58	58	48
W3-N-001c_	toetspunt blok MW3	53,50	26	6	58	58	48
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	56,50	25	10	48	55	47
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	59,50	25	10	48	55	47
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	62,50	25	6	48	55	47
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	65,50	25	10	48	54	47
W3-N-001d_	toetspunt blok MW3	68,50	26	10	48	54	47
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	2,00	37	25	63	63	43
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	5,50	42	29	65	65	45
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	8,50	43	29	66	66	47
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	11,50	44	27	68	68	48
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	14,50	45	20	69	69	49
W3-O-002a_	toetspunt blok MW3	17,50	45	25	69	69	49
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	20,50	45	29	69	69	48
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	23,50	45	29	69	69	48
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	26,50	45	28	69	69	48
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	29,50	45	25	69	69	48
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	32,50	45	29	68	68	48
W3-O-002b_	toetspunt blok MW3	35,50	45	29	68	68	48
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	38,50	45	28	68	68	48
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	41,50	46	28	67	67	48
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	44,50	46	28	67	67	48
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	47,50	46	29	67	67	48
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	50,50	46	29	66	66	48
W3-O-002c_	toetspunt blok MW3	53,50	46	26	66	66	48
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	56,50	42	29	54	57	52
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	59,50	42	29	54	57	52
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	62,50	43	25	54	57	51
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	65,50	43	29	54	57	51
W3-O-002d_	toetspunt blok MW3	68,50	43	29	54	56	52
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	2,00	26	8	45	45	55
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	5,50	24	8	46	46	57
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	8,50	25	6	47	47	60
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	11,50	25	5	48	49	62
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	14,50	26	8	48	49	62
W3-W-004a_	toetspunt blok MW3	17,50	27	8	48	49	62
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	20,50	27	6	48	49	63
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	23,50	27	6	48	49	63
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	26,50	27	8	48	49	64
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	29,50	27	8	48	49	64
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	32,50	26	7	48	49	64
W3-W-004b_	toetspunt blok MW3	35,50	26	7	47	49	64
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	38,50	26	8	47	49	64

W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	41,50	26	8	47	49	64
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	44,50	26	5	47	49	64
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	47,50	26	8	47	49	64
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	50,50	26	8	47	49	64
W3-W-004c_	toetspunt blok MW3	53,50	26	5	47	48	64
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	56,50	23	8	38	38	67
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	59,50	23	8	38	38	66
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	62,50	23	5	39	39	66
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	65,50	23	8	39	39	66
W3-W-004d_	toetspunt blok MW3	68,50	24	8	40	40	65
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	2,00	41	23	52	59	52
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	5,50	41	22	54	61	55
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	8,50	42	23	55	62	59
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	11,50	43	25	55	63	62
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	14,50	43	29	55	63	62
W3-Z-003a_	toetspunt blok MW3	17,50	44	29	55	63	63
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	20,50	44	26	55	63	63
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	23,50	44	25	55	63	64
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	26,50	44	29	54	63	64
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	29,50	44	29	54	63	64
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	32,50	44	27	54	62	65
W3-Z-003b_	toetspunt blok MW3	35,50	44	29	53	62	65
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	38,50	44	29	53	62	65
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	41,50	44	27	53	62	65
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	44,50	44	29	53	62	64
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	47,50	45	29	52	61	64
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	50,50	45	28	52	61	64
W3-Z-003c_	toetspunt blok MW3	53,50	46	28	52	61	64
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	56,50	43	29	46	46	70
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	59,50	43	29	46	46	69
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	62,50	43	27	46	46	69
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	65,50	43	29	46	46	69
W3-Z-003d_	toetspunt blok MW3	68,50	43	29	47	47	68

	Geluidbelasting ten hoogste gelijk aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG.
	Geluidbelasting hoger dan de richtwaarde van stap 2 van de VNG maar niet hoger dan de richtwaarde van stap 3 van de VNG.
	Geluidbelasting hoger dan de richtwaarde van stap 3 van de VNG.