

renvooi blok 7

	metaleer buitenwand		lichte scheidingwand standaard
	in het werk gestort beton		lichte scheidingwand hydro
	prelbet beton		lichte scheidingwand zwaar
	kalkzandsteen		metastud wand
	isolatie		

- 30 min. weerstand tegen brandrook en -overslag (labdb) een daarin opgenomen beweegbaar constructiedeel is zelfsluitend
- 60 min. weerstand tegen brandrook en -overslag (labdb) een daarin opgenomen beweegbaar constructiedeel is zelfsluitend
- constructie 30 min. brandwerend eenzijdig
- constructie 60 min. brandwerend tweezijdig
- deur zelfsluitend
- bovenkant afgeperkte vloer
- bovenkant constructie
- onderkant constructie
- onderkant plafond
- theoretische maten
- theoretische maten
- detaillnummer
- tekeningsnummer
- HWA diameter volgens opgave installatie adviseur
- ventilatie(rooster) met netto doorklaat in cm2

definitieve opgave en uitvoering door installateur


- aanduiding voor richtingsverandering van de vluchtweg (naar links)
- uitgang
- noodverlichting (installatie op noodstroom / verlichtingssterkte groter of gelijk aan 1 lux)
- brandblusgas + brandmelder
- rookmelder woningen

Brandveiligheids eisen

voor voorzieningen brandveiligheid zoals compartimentering, vluchtwegaanwijding, noodverlichting etc. zie rapportage Wolf & Dikken adviseurs

Algemene eisen

- Electra volgens nen 1010 en aanvulling nader te bepalen
- Waterleiding afgevoerd en aangepast volgens nen 1006
- Risicoring afgevoerd en gerecycled pvc (nen 7008) en aangepast volgens nen 3276, 3276
- Risicoring gescheiden stroom en te voeren volgens berekening installateur
- Waterleiding afgevoerd en aangepast volgens nen 1006
- Mekelkasten volgens naam installateur en nen 2768
- Daglichttoetreding volgens nen 2057
- Luchtverversing volgens nen 1087
- Geluidswering van buiten en de verschillende ruimten volgens nen 5077
- Woningen voorzien van inbraakwerend raam- en stalwerk conform nen 5096
- Trappen afgevoerd conform afdeling 2.5 van het Bouwbesluit
- Roofmeters aan te brengen volgens nen 2555, aangepast op electra-net en onderling verbinden
- Plaats en aantal dilatatie volgens opgave constructeur / steen leverancier
- Alle overige constructieve onderdelen volgens berekening / tekening constructeur
- Alle deuren met vrije doorgang 800x200 mm, tenzij anders omschreven
- Plaats en aantal noodvertoer volgens opgave constructeur
- Maatvoering in millimeters (mm) overeenkomstig NEN 3689
- Brandwerendheid constructie volgens tekening constructeur
- Binnenwand woningen gbo-blokken

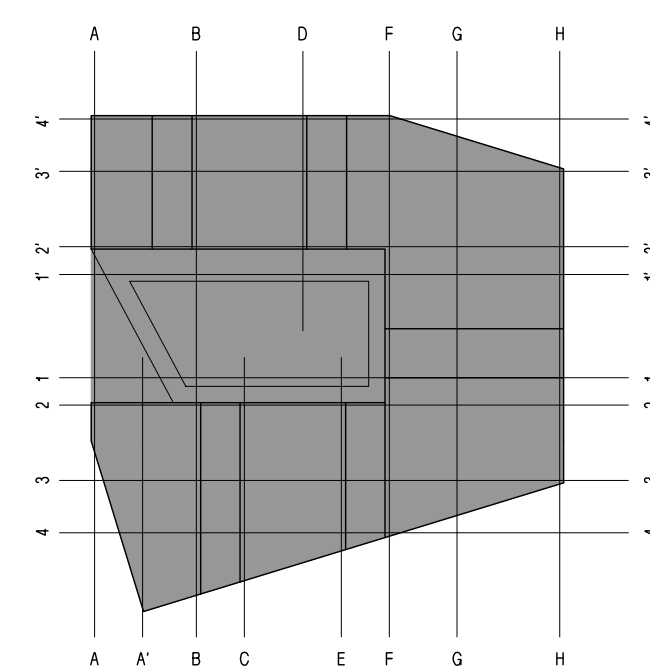

	Ontwikkelingsmaatschappij Oostpoort Oostpoort 7 1015 NJ Amsterdam Nederland tel: 020 20 20 20 fax: 020 400 30 40 e-mail: info@oostpoort.nl www.oostpoort.nl	Lidmaatschap: 01 postbus 8450 1000 GG Amsterdam Nederland tel: 020 400 30 20 fax: 020 400 30 15 e-mail: info@oostpoort.nl
HENK architecten bv projectleider	HENK architecten bv projectleider	Postbus 8 1015 CC Amsterdam Nederland tel: 020 20 20 20 fax: 020 400 30 40 e-mail: info@hena.nl www.hena.nl
Wolf Dikken adviseurs	Wolf Dikken adviseurs	Postbus 8 1015 CC Amsterdam Nederland tel: 020 20 20 20 fax: 020 400 30 40 e-mail: info@wolfdikken.nl www.wolfdikken.nl
Pieter Bouwtechniek adviseurs	Pieter Bouwtechniek adviseurs	Postbus 8 1015 CC Amsterdam Nederland tel: 020 20 20 20 fax: 020 400 30 40 e-mail: info@pieterbouwtechniek.nl www.pieterbouwtechniek.nl
B.M. Den Haag adviseurs	B.M. Den Haag adviseurs	Postbus 8 1015 CC Amsterdam Nederland tel: 020 20 20 20 fax: 020 400 30 40 e-mail: info@bmden Haag.nl www.bmden Haag.nl
project Oostpoort Amsterdam Blok 07	fase bouwvoorstel definitief	blad Blok 7 BV 01-00
datum 31-08-2011 RK	ontworpen plattegrond laag 0 P-0	type ontworpen volgens NEN 3689