




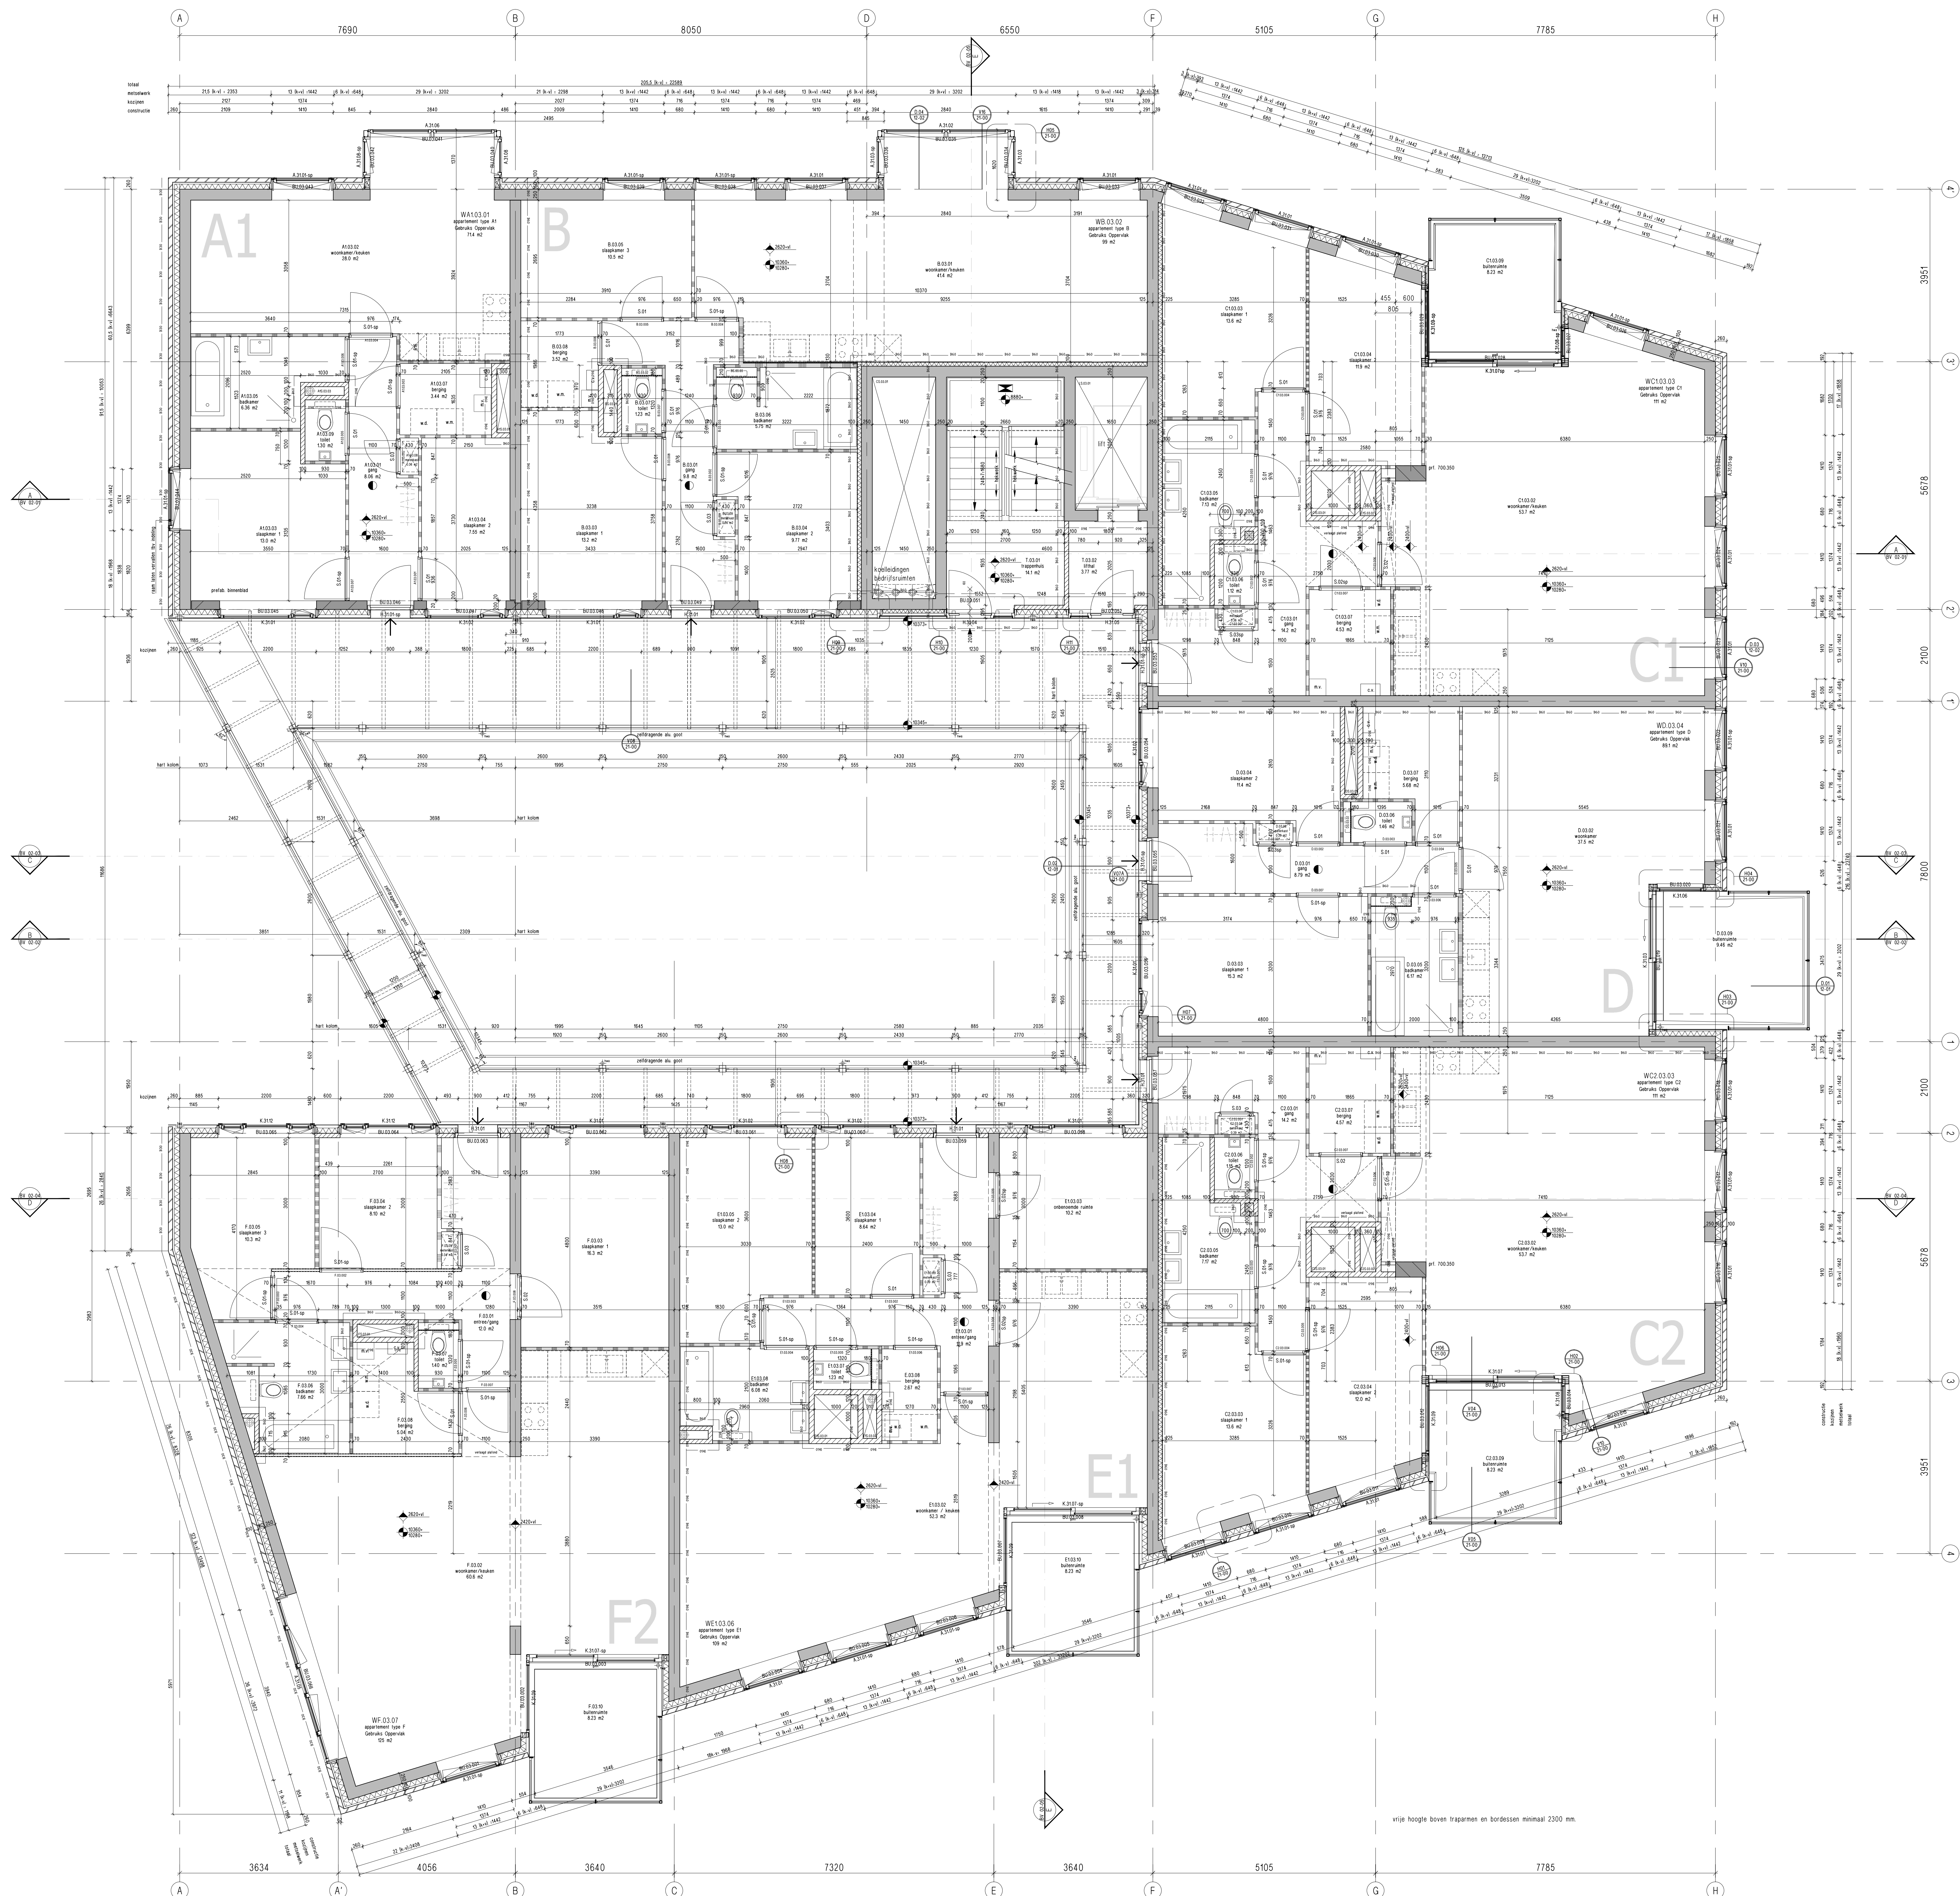

renvooi blok 7

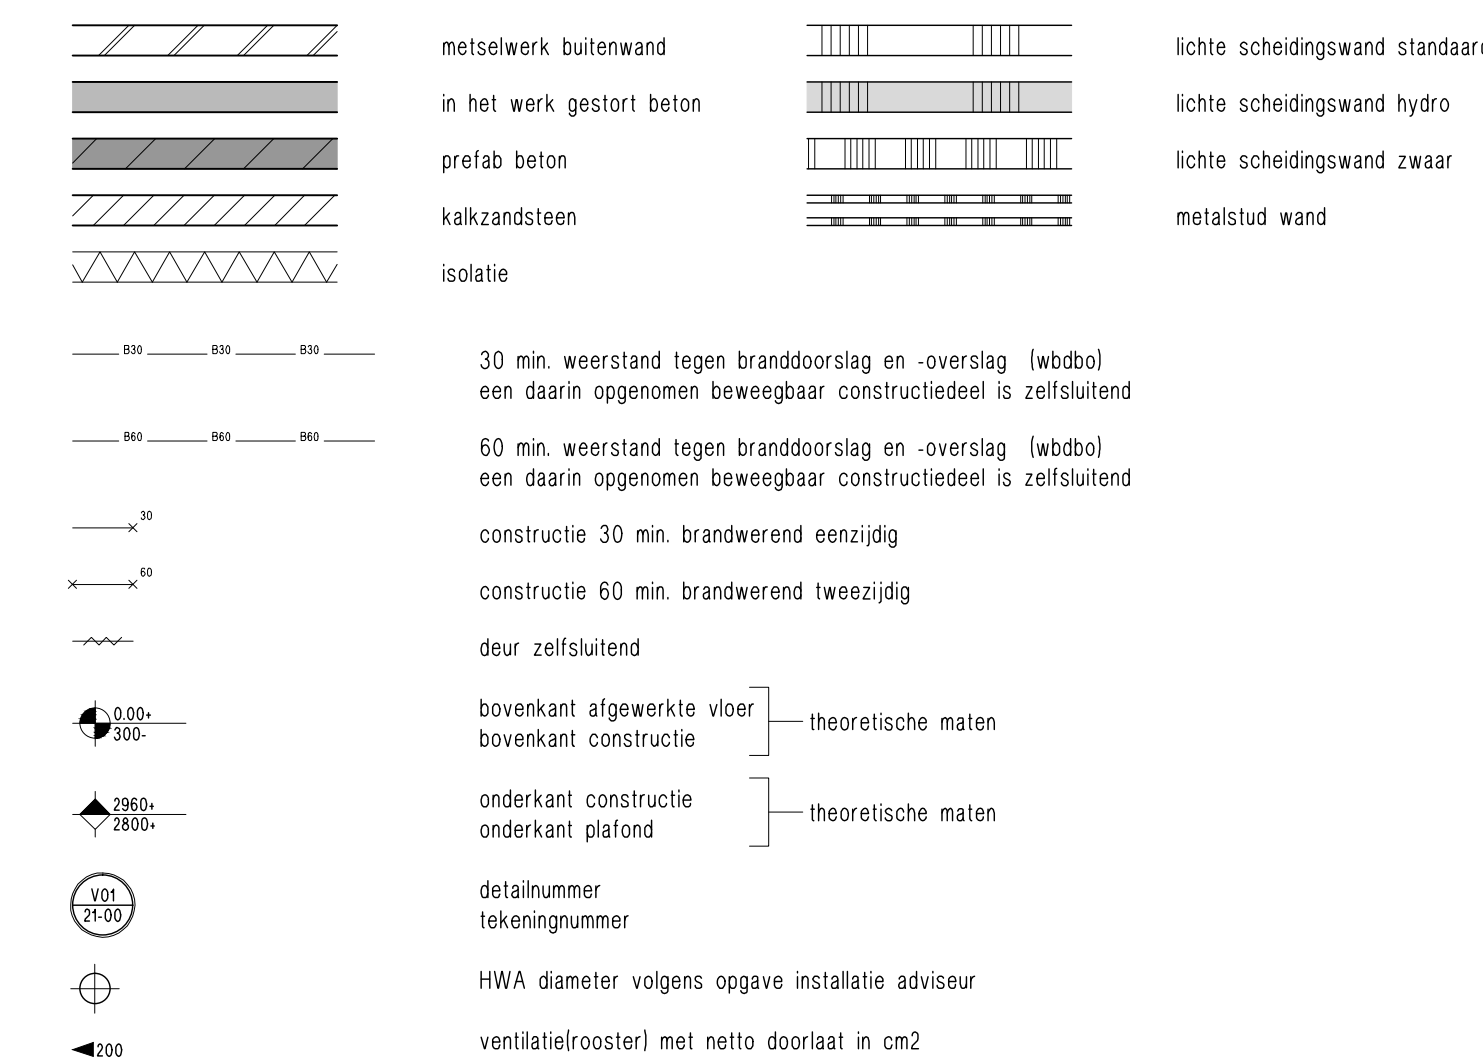

definitieve opgave en uitvoering door installateur

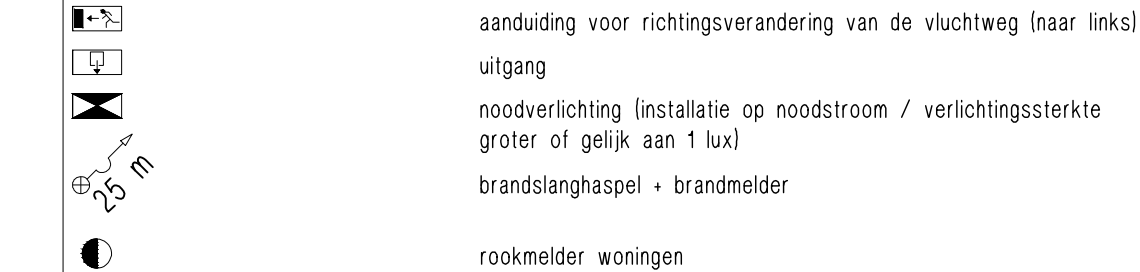

Brandveiligheids eisen
voor voorzieningen brandveiligheid zoals compartimentering, vluchtwegaanduiding, noodverlichting etc.
zie rapportage Wolt & Dikken adviseurs

Algemene eisen

Elektra vogens nr 1070 en aanvulling daarop te bepalen.

Waterleiding afgeleid en aangelegd volgens nr 606.

Rolring afgeleid en geleverd p/n nr 1008 en aangelegd volgens nr 326, 329.

Rolring geschieden scheidt uit te voeren volgens berekening installateur.

Waterleiding afgeleid en aangelegd volgens nr 1006.

Waterleiding afgeleid en aangelegd volgens nr 2758.

Daglichtvoering volgens nr 2057.

Overstrooming vogens nr 1007.

Gebruiksvan van builen en de verschillende ruimten volgens nr 5077.

Woning voren van rijskrakerhand en in suikervorm conen nr 5096.

Tappert en overtrede conen afgeleid en aangelegd volgens nr 5096.

Rolmatten aan te brengen volgens nr 2553, aangelegd op steen en in onderbreng voren.

Plaats en aantal dattalen vogens opgevoerd op electra leveranc.

Als overtrede conen afgeleid en aangelegd volgens nr 5096.

Plaats en aantal doortvertoeren vogens opgevoerd constructie.

Als deuren net vrie 650x200 mm, tenci indone onvrecht.

Palmeten vrie 650x240 en bevelen tenci indone onvrecht.

Maatvoering in millimeters (mm) overeenkomstig NEN 3689.

Breedteverschid constructie vogens tekeningen constructie.

Berekening vogens 280-280.

