

Programma van Eisen

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009
Document nr.: Markaz 611-V1

Uitgave: 2010
Pagina: 1 van 8

1. Gegevens		Invullen door PvE-opsteller
Documentnummer:	Markaz 611- V 1	
Datum opmaak:	Juni 2011	
PvE-opsteller	Naam: Jan van Willegen Adres: Mendelstraat 60, 1431 KM Aalsmeer	
Certificeren	☒ Ja ☐ Nee	
Inspectiefrequentie:	☐ Hoog ☐ Midden ☒ Laag ☐ N.v.t.	
Bouwwerk:	Soort: Moskee (bijeenkomst- en onderwijsfunctie) Adres: Schaafstraat 27-29 1021 KD Amsterdam	
Bouwvergunning:	0000066/Bta-2011	
Gebruiksmelding:	Niet bekend	
Eigenaar / Beheerder:	Stichting Quba Adres: Overleg 50, 1068 RL Amsterdam Contactpersoon; G. Warsame, mobiel: 06 14959536 Naam Opgeleid Persoon: N.t.b.	
Eisende partij(en):	☒ Gemeente / brandweer ☐ Verzekeraar ☐ Eigenaar / Gebruiker	
Branddetectiebedrijf:	Naam: n.t.b. Adres: ☐ onbekend	
Installatiebedrijf:	Naam: Protelco Group bv Adres: Meer en Duin 219-223, 2163 HE Lisse ☐ onbekend	
Onderhoudsbedrijf:	Naam: n.t.b. Adres: ☐ onbekend	

Programma van Eisen

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009
Document nr.: Markaz 611-V1

Uitgave: 2010
Pagina: 2 van 8

1. Gegevens	Invullen door PvE-opsteller
Bijlagen: (documentnaam, -nummer en – datum vermelden) Bouwkundige tekening(en) Montage aannemersbedrijf te Alkmaar Nummer: Datum: 17-10-2010	
Aanvullende eisen:	
Motivatie: Dit Programma van Eisen bestaat uit 2 delen: 2a; Eisen brandmeldinstallatie 2b; Eisen ontruimingsalarminstallatie	

Programma van Eisen

2A. Eisen brandmeldinstallatie		Invullen door PvE-opsteller	
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis	
10.2	Omvang van de brandmeldinstallatie	☐ Volledige bewaking ☒ Gedeeltelijke bewaking ☒ Ruimtebewaking ☐ Object bewaking (toelichten) ☒ Niet-automatische bewaking	
	Toelichting:		
4.2	Proefbrand voor (niet)-standaardruimten 1. Polyurethaan matten 2. Beukenhouten blokjes 3. Rookgenerator 4. Print met weerstanden 5. PVC draad BS 6266 6. Beproevingsspoel 7. Brandspiritus 8. Andere brandgrootte (toelichten)	(Niet)-standaardruimten N.v.t.	Nummer proefbrand
	Toelichting:		
4.3	Prestatie-eis voor ongewenste en onechte brandmeldingen	Intern ☐ B ☒ D ☐ E	Extern ☒ A ☐ B ☐ C
	Toelichting: Maximaal toegestane; - Ongewenste meldingen 1 p/j - Onechte meldingen 1 p/j		
4.4	Prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid afwijkingen op de norm in bijzondere situaties	Toelichting: Conform norm 99,7 %	

Programma van Eisen

2A. Eisen brandmeldinstallatie		Invullen door PvE-opsteller	
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis	
10.3	Indeling detectiezones	1. Handbrandmelders, BG 2. Automatische melders, BG 3. Handbrandmelders verdieping 4. Automatische melders verdieping	
		Toelichting;	
10.4	Indeling alarmeringszones	Toelichting: Zie PvE ontruimingsalarminstallatie NEN 2575	
8.1 t/m 8.7	Sturingen	Installatie ☒ Ontruimingsalarmering ☐ Brandpomp ☒ Kleefmagneten op compartimentscheiding ☐ Ontgrendelen vluchtdeuren ☒ Brandweerkluis of brandweeringang ☐ Compartimentscheidingen ☐ Rook- en warmteafvoer (RWA) ☒ Flitslicht bij brandweeringang (rood)	Stuurzones 1 1 1 1
		Toelichting:	
6.5	Plaats brandweeringang	Toelichting: Hoofdingang	
6.5	Uitvoering brandweerpaneel (indien tekstpaneel niet toereikend is)	☐ Geografisch paneel ☒ Tekstpaneel ☐ N.v.t.	
		Toelichting: Duurzaam vervaardigde plattegrond tekening met zone indeling	
6.5	Terugstel mogelijkheid voor de brandweer op brandweerpaneel	☐ Noodzakelijk ☒ Niet noodzakelijk	
		Toelichting:	

Programma van Eisen

2A. Eisen brandmeldinstallatie		Invullen door PvE-opsteller
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis
8.4	Categorie van doormelding van het brandalarm	☒ Type 1 ☐ Type 2 ☐ n.v.t.
		Toelichting: Zie aanvullende opmerking
8.5	Doormelding van storingen naar extern ontvangststation voor storingen	☒ Vereist ☐ Niet vereist ☐ Nader te bepalen
		Toelichting: Naar 24 uur bezette alarmcentrale (PAC) -combineren met doormelding inbraak-
6.1	Aanvullende opties in de BMC	☐ Verificatie van meldingen ☐ Vertraging van C en / of E uitgangssignalen ☐ Genormaliseerde in-/uitgangsinterface
		Toelichting:
Aanvullende opmerking: De doormelding type 1 zal vervallen voor een bijeenkomstfunctie vereist < 50m, en onderwijsfunctie > 4 jaar, bij het inwerking treden van het Bouwbesluit 2012, hierin is er geen rechtstreekse doormelding naar een regionale alarmcentrale van de brandweer vereist. Door het uitstellen van het aanleggen van de directe doormelding tot 1 januari 2012 kan voorkomen dat er onnodig kosten worden gemaakt voor een voorziening welke daarna zal vervallen. De regelgever acht het niet noodzakelijk om in de toekomst deze functies, van deze omvang, te laten doormelden. Het ligt dan ook in de rede om in dit pand op grond van voorgenomen regelgeving de doormelding niet uit te voeren tot de definitieve AMvB Bouwbesluit 2012 inwerking is getreden.		

Programma van Eisen

2B. Eisen ontruimingsalarminstallatie		Invullen door PvE-opsteller			
§ NEN 2575	Omschrijving	Eis			
5.1 en 7.4	Type ontruimingssignaal en wijze van activering Toelichting: BP; bedieningspaneel HBM; handbrandmelder AM; automatische brandmelders	Luid alarm ☐ "slow-whoop"-signaal en gesproken bericht (A-installatie) ☒ "slow-whoop"-signaal (B- installatie)	BP ☐ ☒	HBM ☐ ☒	AM ☐ ☒
		Stil alarm ☐ Toonsignaal op geselecteerde plaatsen ☐ Toonsignaal en gecodeerd bericht ☐ Toonsignaal op persoonzoek installatie	BP 	HBM ☐ ☐ ☐	AM ☐ ☐ ☐
15.2	Omvang ontruimingsgebied	☒ Het gehele gebouw ☐ De verkeersruimte ☐			
		Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten: toiletruimten			
		Toelichting:			
7.2.2	De taal of talen waarin het bericht moet worden uitgezonden	Alleen specificeren bij een A- installatie ☐ Nederlands ☐ Engels ☐ Duits ☒ N.v.t.			

Programma van Eisen

2B. Eisen ontruimingsalarminstallatie Invullen door PvE-opsteller		
§ NEN 2575	Omschrijving	Eis
4.2	Geluidsniveau van toonsignalen	Vereist geluidsniveau minimaal 65 dB(A) ☐ Rekening houden met slaapgebieden
4.3	Geluidsniveau en verstaanbaarheid van gesproken berichten	Vereist geluidsniveau ☐ Verstaanbaar voor personen met gemiddeld gehoor ☐ Verstaanbaarheid conform NEN-EN-IEC 60849 ☒ N.v.t.
4.4	Systeembeschikbaarheid	Afwijkingen van de norm in bijzondere situaties: ☒ Conform norm 99,7 %
15.3	Alarmeringzones	☒ Gehele gebouw ☐ Toelichting: Er is één ontruimingszone
16.2.2	Locatie bedieningspaneel	Hoofdbedieningspaneel (is BMC) ☒ Nabij hoofdingang Neven bedieningspaneel ☒ N.v.t. ☐
11.2.2	Uitvoering bedieningspaneel	☐ Geografisch paneel ☒ N.v.t. Toelichting: verduurzaamde plattegrondtekening met zone indeling
Aanvullende opmerking: De ontruimingsinstallatie moet worden geïnstalleerd door erkende branddetectie-, installatie- en onderhoudsbedrijven, conform de van toepassing zijn de NEN normen (NEN 2575 en NEN 2654-2)		

Programma van Eisen

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009
Document nr.: Markaz 611-V1

Uitgave: 2010
Pagina: 8 van 8

3. Goedkeuring

Invullen door eisende partij(en) en PvE-opsteller

Partij	Gegevens	Handtekening
Gemeente/brandweer	Naam: Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord Adres: Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam Contactpersoon: <i>dhr. G. Croes</i>	Datum;
Verzekeraar	Naam: Adres: Contactpersoon:	N.v.t.
Eigenaar / Gebruiker	Naam: Stichting Quba Adres: Overleg 50 1068 RL Amsterdam Contactpersoon: <i>dhr. G. Warsame</i>	Datum;
PvE-opsteller	Naam: bavw BRANDVEILIGHEIDZAKEN Adres: Mendelstraat 60 1431 KM Aalsmeer Contactpersoon: <i>dhr. J.A. van Willegen</i>	Datum;

ONTRUIMINGSPLAN

Ontruimingsplan voor een gebouw met publiek- en onderwijsfunctie conform NTA 8112

Moskee Markaz Quba

Schaafstraat 27-29
1021 KD Amsterdam

Juli 2011
Versie 1.0

Opgesteld door:

bavw BRANDVEILIGHEIDZAKEN

Mendelstraat 60
1431 KM Aalsmeer
Tel: 0297-367373
Fax: 0297-367393
E-mail: info@bavw.nl

RUIMTE VOOR STEMPEL BRANDWEER

Gezien d.d.:.....

1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave	1
2. Inleiding en toelichting	3
3. Situatietekening	4
4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens	5
5. Alarmeringsprocedure intern en extern	6
5. Alarmeringsprocedure intern en extern	7
5.1 Interne alarmering	7
5.2 Externe alarmering	7
6. Stroomschema alarmering	8
7. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie	9
8. Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door de bezoekers en/ of gasten	10
8.1 Algemene gedragsregels	10
8.2 Bij het ontdekken van brand	10
8.3 Hoe te handelen bij ontruimingsalarm	10
9. Taken van de beheerder en/ of BHVers	11
9.1 Taak bij een mondelinge brandmelding	11
9.2 Taak bij een brandmelding door een handbrandmelder	11
9.3 Taak bij een ongeval	11
10. Taken kerkenraad	12
10.1 Bij een calamiteit	12
10.2 Algemeen	12
11. Tekeningen	12
12. Verklaring en symbolen	13
13. Logboek ontruimingsplan	16

© Rapport

bavw BRANDVEILIGHEIDZAKEN

Het is niet toegestaan delen uit dit rapport te vermenigvuldigen. Dit rapport mag uitsluitend en alleen, in zijn volledige vorm, voor gebruik betreffende het in dit rapport omschreven object, door of namens de opdrachtgever, worden vermenigvuldigd en verspreid.

Exoneratieclausule

Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van deze uitgave is besteed, sluit BAVW te Aalsmeer aansprakelijkheid uit voor eventuele schade of letsel, door welke oorzaak ook ontstaan, die zou kunnen voortvloeien uit enige omissie die in deze uitgave zou kunnen voorkomen, dan wel die met het gebruikmaken van deze uitgave in enigerlei verband staat.

	Ontruimingsplan	
	Laatste update 16 juli 2011	Pagina - 2 -

2. Inleiding en toelichting

In ieder gebouw, dus ook in een gebouw met een publiek- en onderwijsfunctie, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat personeel, bezoekers resp. gasten het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten.

Deze situatie kan zich voordoen bij:

- brand;
- wateroverlast;
- stormschade;
- bommelding;
- gaslekkage;
- in opdracht van bevoegd gezag;
- of andere voorkomende gevallen.

Hiervoor is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig.

Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij beheerder en de aangestelde BHV organisatie van het gebouw bekend moet zijn.

Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld.

Toelichting

- a) Van het ontruimingsplan behoren de beheerder en de BHVers van de betreffende objecten het hoofdstuk "Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm" te kennen.
- b) Alle bezoekers en eventuele gasten dienen zich bij het betreden van het gebouw zelf op de hoogte te brengen van de instructie 'Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm';
- c) De beheerder en BHVers moeten het ontruimingsplan goed kennen.
- d) Alle bezoekers en/ of gasten moeten opdrachten en aanwijzingen van de beheerder en of BHVers opvolgen.
- e) In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld.
- f) Bij een calamiteit moeten alle gebruikers, bezoekers en gasten elkaar informeren en op de hoogte houden van de voortgang van het incident.
- g) Het bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in het gebouw.

Het bestuur

Datum

	Ontruimingsplan	
	Laatste update 16 juli 2011	Pagina - 3 -

3. Situatietekening



Naam : Moskee Markaz Quba
 Adres : Schaaflstraat 27-29
 Postcode/ gemeente : 1021 KD Amsterdam- Noord

	Ontruimingsplan	
	Laatste update 16 juli 2011	Pagina - 4 -

4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Naam : Moskee Markaz Quba
 Adres : Schaafstraat 27-29
 Telefoonnummer : 06-14959536
 Openingstijden :
 maandag
 dinsdag
 woensdag
 donderdag
 vrijdag
 zaterdag
 zondag

Aantal personen aanwezig:

Aantal personen maximaal : 350

N.B. De bovenstaand aantallen zijn maximale aantallen. De werkelijke aantallen zijn sterk afhankelijk van de dag van de week en de gegeven activiteiten.

Algemene opmerkingen

- Het object is vrijstaand en het heeft gedeeltelijk een verdieping.
- De hoofdingang bevindt zich aan de zijkant (Beitelkade) van het gebouw.
- Het terrein is te allen tijde bereikbaar.

Aanwezige gevaarlijke stoffen

In het gebouw zijn GEEN gevaarlijke stoffen opgeslagen met uitzondering van lichte schoonmaakmiddelen.

Alarmering

Een brand kan worden gemeld d.m.v. de aanwezige brandmeld- en ontruimingsalarm installatie.

Deze melding komt binnen op het centrale brandmeldpaneel en het ontruimingsalarm (slow-whoop) is door het gehele bouwwerk hoorbaar.

Bij constatering van een brand wordt **direct** een handbrandmelder ingedrukt voor de ontruiming van de aanwezige personen.

Volgens instructie wordt, bij vaststelling van brand, de meldkamer van de Regionale brandweer Amsterdam Amstelland gealarmeerd door het bellen van het alarmnummer **1.1.2.**

In geval van een ongeval worden de bezoekers en/ of gasten hiervan mondeling op de hoogte gesteld indien er sprake is van een snelle ontruiming waarbij geen noodzaak is. Bij nood zal te allen tijde het ontruimingsalarm geactiveerd worden.

	Ontruimingsplan	
	Laatste update 16 juli 2011	Pagina - 5 -

Per incident wordt er door de beheerder (of plaatsvervangend) beslist of de pand geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

Bedrijfshulpverleningsorganisatie:

De organisatie bestaat uit een hoofd Bedrijfshulpverlener en een bedrijfshulpverleners groep

De overige personeelsleden/ leidinggevenden moeten

Communicatiemiddelen:

- De communicatie zal voornamelijk mondeling geschieden.

Het ontruimingsplan ligt in de meterkast bij de brandmeldinstallatie

5. Alarmeringsprocedure intern en extern

5.1 Interne alarmering

Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw alsmede de overige gasten in het bouwwerk te waarschuwen.

Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt:

1. De beheerder/ BHVers zal mondeling door een van de bezoekers/ gasten of door de brandmeldinstallatie worden gealarmeerd.
2. De beheerder/ BHVers zal besluiten of het gebouw ontruimt dient te worden.
3. Alle aanwezigen (bezoekers e.d.) worden gewaarschuwd door het ontruimingssignaal. Er wordt gebruik gemaakt een 'slow-whoop' signaal.

5.2 Externe alarmering

Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen.

Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt:

Bij brand met het alarmnummer **1.1.2** Vraag aan de telefonist om politie, brandweer of ambulance.


Aan de desbetreffende centralist moet worden verteld:

- naam van de melder;
- naam en adres van het gebouw;
- welke plaats, gemeente;
- aard van het incident en eventuele bijzonderheden;
- of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel.

NB. Bij het overheidsalarm wordt niet ontruimd maar behoren ramen en deuren te worden gesloten en de radio aangezet (lokale zender). De beheerder/ BHVers coördineert de benodigde acties binnen de organisatie en voorkomt de ongewenste uittocht van mensen uit het gebouw.

	Ontruimingsplan	
	Laatste update 16 juli 2011	Pagina - 7 -

6. Stroomschema alarmering

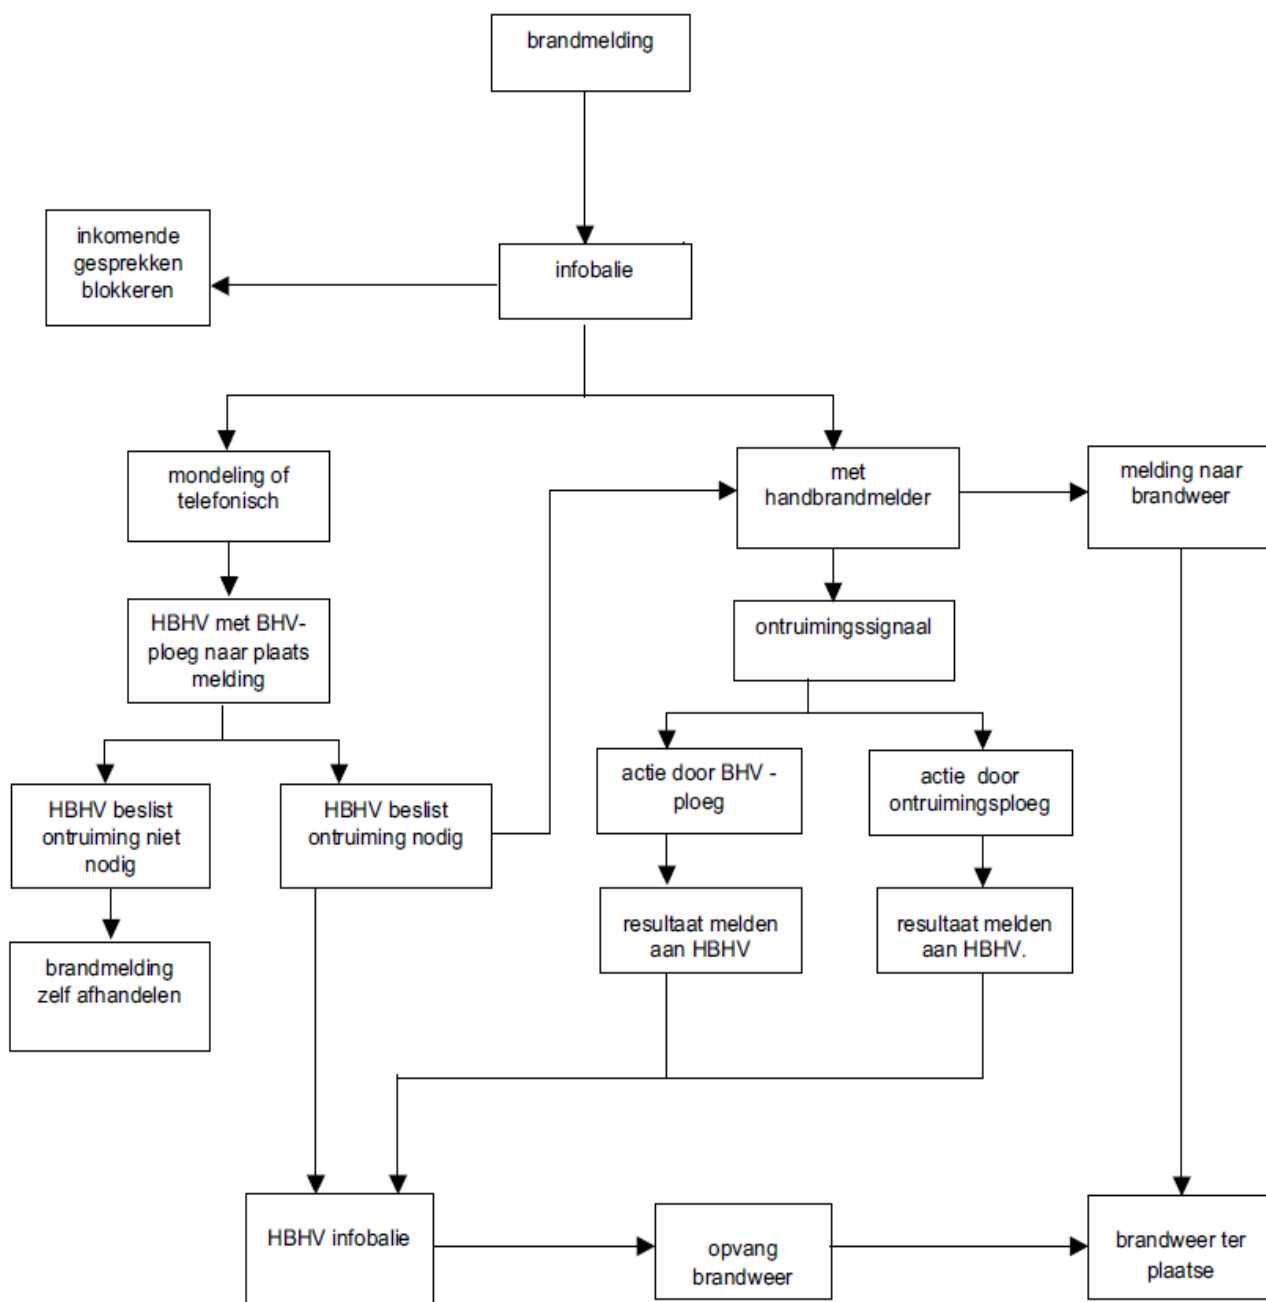

BHV = bedrijfshulpverlener

HBHV = hoofdbedrijfshulpverlener

7. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie

Na het inslaan van een handbrandmelder wordt de brandmeldinstallatie geactiveerd. Hierna volgt het ontruimingssignaal. De beheerder/ BHV'ers ter plaatse gaan kijken. Er wordt direct overgegaan op ontruiming.

Indien er wordt ontruimd betreft het altijd een totale ontruiming van het gebouw.

Bij ontruiming wordt gebruik gemaakt van het zogehete slow-whoop signaal.

Bij ontruiming anders dan bij brand wordt de opdracht gegeven door:

- a. De beheerder of het bestuur
- b. Het bevoegd gezag;

Coördinatiepunt tijdens het ontruimen van de inrichting

Het coördinatiepunt tijdens het ontruimen is nabij de hoofdingang aan de 'beitelkade' zijde van het gebouw.

Verzamelplaats bij ontruiming

- Bij totale ontruiming van het bouwwerk is de verzamelplaats van het personeel en de aanwezige bezoekers op de parkeerplaats.
- Op de verzamelplaats wordt appèl gehouden. Vermissing van personen wordt direct doorgegeven de beheerder. Deze dient dit direct door te geven aan de ter plaatse gekomen hulpdiensten.

8. Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door de bezoekers en/ of gasten

8.1 Algemene gedragsregels

- Stel u regelmatig op de hoogte van de liggingen van vluchtwegen en nooduitgangen, alsmede de plaats en juiste bediening van blusapparatuur;
- Zet nooit brand- en/of rookwerendedeuren vast in geopende stand;
- Plaats nooit obstakels zodanig, dat zij de zichtbaarheid en directe bruikbaarheid van blusapparatuur belemmeren;
- Houd gangen en vluchtwegen vrij van obstakels;
- Houd alle ruimten vrij van onnodig afval of emballage;
- Deponeer geen brandende rookgerei in prullenbakken;
- Meld defecten en onregelmatigheden betreffende blusapparatuur of vluchtroutes direct aan de beheerder;

8.2 Bij het ontdekken van brand

- Sla alarm via de dichtstbijzijnde handbrandmelder en de beheerder mondeling over de locatie, aard en omvang van de brand;
- Voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw en ren niet;
- Breng in gevaar zijnde personen in veiligheid;
- Maak indien mogelijk een aanvang met de brandbestrijding, denk daarbij aan uw eigen veiligheid en die van andere personen;
- Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond;
- Indien zelf blussen bij beginnende brand niet mogelijk is, begin met ontruimen van het u toegewezen gedeelte volgens de ontruimingsinstructie;
- Begeef u daarna naar de verzamelplaats, dit is de parkeerplaats;
- Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats;

8.3 Hoe te handelen bij ontruimingsalarm

- Bij het horen van het ontruimingssignaal z.g. 'slow-whoop', laat alle aanwezige personen via de (nood)uitgangen naar de verzamelplaats (parkeerterrein) gaan;
- Begin hierbij met de ruimten die het dichtst bij de plaats van het incident bevinden;
- Meld eventuele vermisten of achterblijvers bij de beheerder/ BHVers;
- Begeef u naar de verzamelplaats en stel eventuele geschrokken bezoekers en/ of klanten gerust. Meld ernstige onregelmatigheden bij de beheerder;

9. Taken van de beheerder en/ of BHVers

9.1. Taak bij een mondelinge brandmelding

De beheerder/ BHVers:

- Neemt de melding aan;
- De beheerder gaat zelf op onderzoek uit;
- Laat u snel informeren door de bezoekers of melding juist is en beslis of ontruiming nodig is;
- Slaat bij de beslissing tot ontruiming een handbrandmelder in en u belt het alarmnummer 1.1.2.
- Handelt indien ontruiming niet nodig is de melding zelf verder af;

9.2 Taak bij een brandmelding door een handbrandmelder

De beheerder/ BHVers:

- Laat u snel informeren of melding een daadwerkelijke brand is;
- Bij constatering van een daadwerkelijke brand wordt **direct** de meldkamer van de Regionale brandweer Amsterdam- Amstelland gealarmeerd door het bellen van het alarmnummer **1.1.2**.
- Laat u door bezoekers en/ of gasten informeren omtrent eventuele achterblijvers. Indien de veiligheid dit toelaat kunnen de bezoekers het zoeken starten. In overige gevallen dient u de brandweer te informeren. Deze zal het zoeken voor haar rekening nemen;
- Zet eventueel bezoekers in bij de ingangen om te voorkomen dat personen de inrichting weer betreden;
- Coördineert de ontruiming en zorgt voor opvang van de brandweer;
- Volgt de instructies van de brandweer op;

9.3 Taak bij een ongeval

De beheerder/ BHVers:

- Waarschuw (indien nodig) de ambulancedienst via het landelijke alarmnummer **1.1.2**.
- Ontvang de ambulancedienst en begeleid deze naar de plaats van het ongeval. Dit geschiedt eventueel door een bezoeker.
- In het/de slachtoffer(s) naar het ziekenhuis vervoerd wordt. Noteer dan de naam van het slachtoffer en het ziekenhuis.
- Waarschuw eventueel in overleg met de aanwezige politie de familie van het slachtoffer.

Controlelijst beheerder/ BHVers:

- Zijn brandweer of andere hulpdiensten al gewaarschuwd?
- Zijn er bezoekers ingezet?
- Wordt de brandweer opgevangen en begeleid?
- Krijgt de brandweer informatie, sleutels en plattegronden?
- Hoe loopt de ontruiming (krijgt hij terugkoppeling)?
- Wordt er voorkomen dat de bezoekers en/ of gasten de inrichting kan betreden?

	Ontruimingsplan	
	Laatste update 16 juli 2011	Pagina - 11 -

10. Taken bestuur

10.1. Bij een calamiteit

Het bestuur:

- begeeft zich na een ontruiming ook op de parkeerplaats;
- laat zich informeren door de beheerder/ BHVers;
- heeft de eindverantwoordelijkheid van de totale ontruiming;
- draagt verantwoordelijkheid voor het optreden van eigen organisatie;
- draagt zorg voor inlichten van de familie bij eventuele slachtoffers;
- informeert de nieuwsmedia (in overleg met de hulpdiensten).

10.2. Algemeen

Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de instructies en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door onder meer de brandweer. Hij/zij is verantwoordelijk voor dat alle bezoekers en/ of gasten zich in kennis kunnen stellen bij 'Wat te doen bij:

- brand;
- hulpverlening;
- ontruiming enz.


Het bestuur is verantwoordelijk voor regelmatige controle van:

- blusmiddelen;
- installaties;
- bereikbaarheid van het bouwwerk (ook bij sneeuw en ijzel).

e.e.a. in overleg met de beheerder en of BHVers

11. Tekeningen


	Ontruimingsplan	
	Laatste update 16 juli 2011	Pagina - 12 -

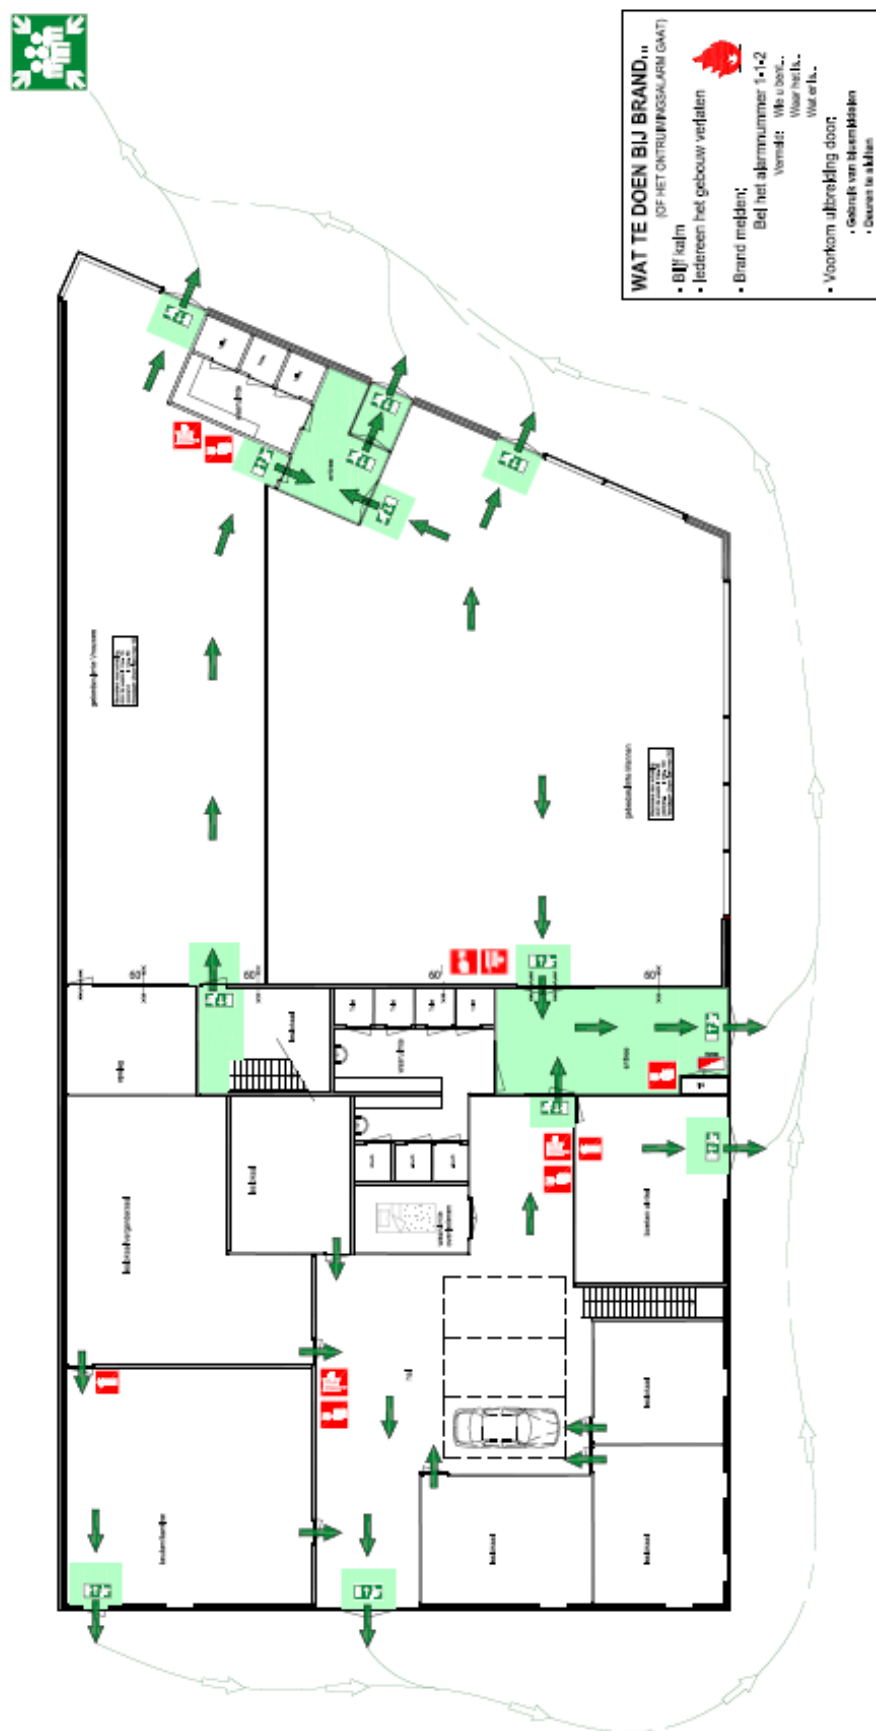

bavw

ONTRUIMINGSPLATTEGROND VERDIEPING

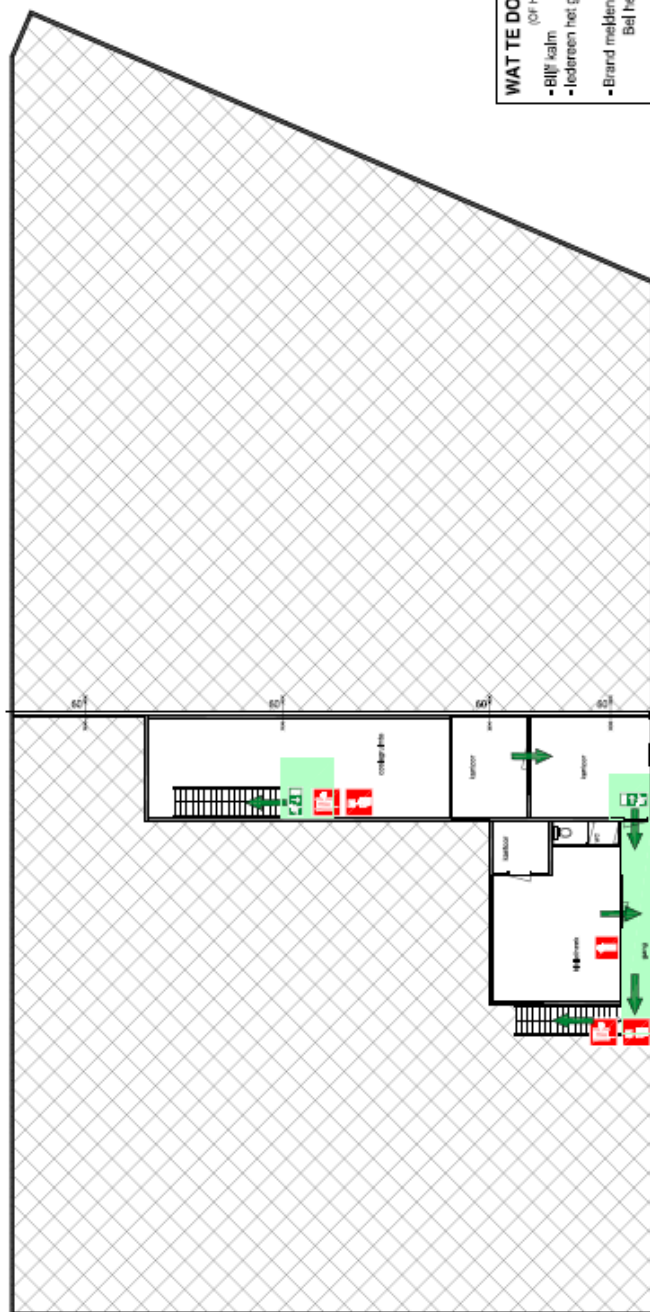


WAT TE DOEN BIJ BRAND ¹¹
(OF HET ONTRUIMINGSALARM GAAFT)

- Blijf kalm
- Iedereen het gebouw verlaten
- Brand melden:
Bel het alarmnummer 1-1-2
Vermeld: Waar is brand,
Waar het is,
Wat er is...
- Voorzorg uitbreiding door:
• Gebruik van brandstoffen
• Doorn in de ogen

HOUDT TOEGANGEN TOEGANGEN			

bavw

12. Verklaring en symbolen

 Verzamelplaats	 Route naar (nood)uitgang	 Handbrandmelder
 Nooduitgang	 Ontruimingspaneel	 Brandslanghaspel
 Uitgang	 Handbrandblusser	 Noordpijl

13. Logboek ontruimingsplan

Ontruimingsplan is vastgesteld op d.d.

Mutaties ontruimingsplan		
Datum	Reden	Omschrijving

Ontruimingsoefeningen	
Datum	Bijzonderheden