

Notitie

Contactpersoon	Jean-Pierre van Mulken
Datum	14 oktober 2021
Kenmerk	N001-1267594JEA-V01-mfv-NL

Oplegnotitie akoestisch onderzoek Amsterdam UMC

1 Inleiding

In 2018 is door TAUW een akoestisch onderzoek uitgevoerd¹ voor het Amsterdam UMC (verder ook AMC) ten behoeve van een de gehele inrichting omvattende aanvraag voor een omgevingsvergunning (revisie), onderdeel milieu, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De procedure voor deze aanvraag heeft om diverse redenen vertraging opgelopen. Hierdoor zijn gedurende de looptijd enkele uitgangspunten gewijzigd die in het akoestisch onderzoek van 2018 waren gehanteerd. De Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied (ODNZKG) heeft verzocht het akoestisch rekenmodel hierop aan te passen en deze wijzigingen door middel van de voorliggende oplegnotitie toe te voegen aan de lopende aanvraag voor de revisievergunning.

In hoofdstuk 2 worden de wijzigingen ten opzichte van het rapport van 2018 beschreven. Hoofdstuk 3 bevat de berekeningsresultaten en conclusies.

2 Wijzigingen ten opzichte onderzoek 2018

Ten opzichte van het onderzoek van 2018 zijn in het rekenmodel de volgende wijzigingen doorgevoerd:

1. ODNZKG heeft op 15 september 2021 een actueel objectenmodel aangeleverd. Het rekenmodel van het AMC van 2018 is hierin overgezet. Belangrijkste verschil in het actuele objecten model is de verschuiving van een aantal bestaande zonebewakingspunten en toevoegen van extra punten. Met name de zonepunten 007 tot en met 012 aan de zuidwest- en zuidzijde zijn dicht bij het industrieterrein komen te liggen. Zie bijlage 2, pagina's 236 en 237, voor een vergelijking van de oude en nieuwe ligging van de zonepunten.

¹ R001-1238970RVN-V03-lhl-NL d.d. 19 juli 2018

Er zijn in het actuele zonemodel geen (relevante) wijzigingen doorgevoerd voor gebouwen, bodemgebieden en hoogtelijnen ten opzichte van de objecten van het model van 2018

2. Opnemen van het Ambulancegebouw in de aanvraag. Ten behoeve hiervan is er al een milieuneutrale verandering ingediend en vergund. De rapportage van het akoestisch onderzoek van ZRi (kenmerk AAA2001R003 d.d. 7 juli 2021) is opgenomen in bijlage 1. Het bij deze rapportage behorende rekenmodel is door ZRi aangeleverd op 12 juli 2021. De objecten en bronnen behorende bij de Ambulancehal zijn aan het rekenmodel voor de aanvraag voor de revisievergunning toegevoegd

In tabel 2.1 zijn de relevante gegevens van de geluidbronnen voor de Ambulancehal samengevat. In bijlage 2 zijn de voor de wijzigingen relevante modelgegevens opgenomen.

Tabel 2.1 Brongegevens ambulancehal

Id.	Omschrijving	Bronvermogen L_{wR} in dB(A)	Bedrijfsduur per etmaal (uren)		
			Dagperiode 07.00-19.00	Avondperiode 19.00-23.00	Nachtperiode 23.00-07.00
LBK2_ AZ	Aanzuigopening	70	12	4	8
LBK2_ kast	Omkastings toevoer	62	12	4	8
LBK2_ UB	Uitblaasopening	82	12	4	8
LBK2_ kast	Omkastings afvoer	62	12	4	8
LBK1_ AZ	Aanzuigopening	74	12	4	8
LBK1_ UB	Uitblaasopening	84	12	4	8
LBK1_ kast	Omkastings aanvoer	60	12	4	8
LBK1_ kast	Omkastings afvoer	58	12	4	8
WP1	PUHZ-SHW230 YKA tbv vloerverwarming/koe ling	75	12	4	8
WP2	PUHZ-SHW230 YKA tbv vloerverwarming/koe ling	75	12	4	8
WP3	PUHZ-SHW230 YKA tbv vloerverwarming/koe ling	75	12	4	8
Koeler	MUY-TP50 VF tbv ICT	61	12	4	8
Koeler	PURY-EP300 YNW- A tbv cassette units kantoren	87	12	4	8
Koeler	MUY-TP50 VF tbv ICT	61	12	4	8

Het Amsterdam Skill Centre is inmiddels gerealiseerd in overeenstemming met de prognose van het onderzoek van 2018. Dit betekent dat de eerste 2 zinnen van paragraaf 2.3.10 van het onderzoek van 2018 gelezen dienen te worden als: “Het Amsterdam Skills Centre is gerealiseerd aan de zuidoostzijde (gebouw XH) van het AMC-terrein. Dit betreft een gebouw met opleidingsruimten voor chirurgische ingrepen”.

3 Resultaten

In de tabel 3.1 en 3.2 zijn de rekenresultaten na de in hoofdstuk 2 doorgevoerde actualisatie en wijzigingen op de zonebewakingspunten en vergunningpunten opgenomen. Weergegeven worden de toetspunten die corresponderen met de toetspunten van het rapport van 2018. In bijlage 3 zijn de rekenresultaten in meer detail opgenomen.

Tabel 3.1 Resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zonepunten

Id.	Omschrijving	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T,LT}$ in dB(A)		
		Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
001	Zonebewakingspunt 1	41	40	40
002	Zonebewakingspunt 2	42	39	39
003	Zonebewakingspunt 3	39	37	37
004	Zonebewakingspunt 4	41	38	38
005	Zonebewakingspunt 5	43	39	39
006	Zonebewakingspunt 6	43	38	38
007	Zonebewakingspunt 7	42	39	38
008	Zonebewakingspunt 8	41	37	37
009	Zonebewakingspunt 9	42	38	38
010	Zonebewakingspunt 10	44	40	40
011	Zonebewakingspunt 11	49	40	40
012	Zonebewakingspunt 12	44	37	37
013	Zonebewakingspunt 13	45	39	38
014	Zonebewakingspunt 14	43	40	39
015	Zonebewakingspunt 15	43	39	39
016	Zonebewakingspunt 16	40	38	37
017	Zonebewakingspunt 17	38	36	35
018	Zonebewakingspunt 18	40	38	38
019	Zonebewakingspunt 19	40	38	38

Tabel 3.2 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vergunningpunten

Id.	Omschrijving	Beoordeling hoogte in m	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$ in dB(A)		
			Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
VIP1	Vergunningspunt 01	5	42	40	39
		10	42	40	40
		15	44	42	41
		20	44	42	42
VIP2	Vergunningspunt 02	5	44	41	40
		10	45	41	40
		15	46	42	41
		20	47	43	42
VIP3	Vergunningspunt 03	5	44	40	40
VIP4	Vergunningspunt 04	5	42	39	39
VIP5	Vergunningspunt 05	5	43	40	39
VIP6	Vergunningspunt 06	5	45	41	41
		10	46	42	42
		15	46	43	43
		20	46	44	44
VIP7	Vergunningspunt 07	5	41	39	38
		10	42	40	40
		15	44	42	41
		20	45	43	42

De rekenresultaten wijken licht af van de berekeningsresultaten van 2018. Dit wordt veroorzaakt door de afwijkende ligging van de zonebewakingspunten en de toevoeging van de ambulancehal, De zonebeheerder dient na te gaan of de geluidbelastingen inpasbaar zijn binnen het zonebeheer.

Bijlage 1**Akoestisch onderzoek milieuneutrale
melding Ambulancehal**

project

Nieuwbouw Ambulancepost locatie AMC

betreft

Akoestisch onderzoek AMC-terrein –
Aanvraag omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging

datum

07-07-2021

documentcode

AAA2001R003

opdrachtgever

Amsterdam UMC, Locatie AMC

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Normstelling	4
3	Uitgangspunten toegevoegde geluidbronnen	6
4	Resultaten	8
5	Conclusie	10

1 Inleiding

In opdracht van het Amsterdam Universitaire Medisch Centrum (UMC), locatie AMC, heeft ZRI een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de inrichting op het AMC-terrein naar de omgeving. Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is een verandering van de inrichting. Aan de Meijbergdreef zal ten westen van de energiecentrale op het AMC-terrein een Ambulancepost worden gebouwd (zie figuur 1).

Het gebouw heeft twee bouwlagen, met een BVO van ca. 1.245 m² en een maximale verdiepingshoogte van 4,22 m. Op de begane grond bevindt zich de stallingsgarage voor de ambulances, fietsenstalling en goederenruimten. Op de verdieping, die korter is dan de begane grond, is het kantoordeel met een vergaderruimte, teamruimte en werkplekken voor staf- en ondersteunende diensten. Op het dak van de ambulancepost zullen nieuwe installaties worden aangebracht, waardoor de geluiduitstraling van de inrichting van het AMC-terrein naar de omgeving zal wijzigen.



Figuur 1 | 3D-impresie van de nieuw te bouwen Ambulancepost en de bestaande energiecentrale op het AMC-terrein

Het doel van dit akoestisch onderzoek is inzicht geven in hoeverre de geluidemissie van de ambulancepost als milieuneutraal kan worden beschouwd ten opzichte van de reeds vergunde situatie, dit in het kader van de omgevingsvergunning die voor het te realiseren gebouw is aangevraagd. In dit rapport wordt het uitgevoerde akoestische onderzoek beschreven en de uitgangspunten en bevindingen nader toegelicht.

Voor het bepalen van de geluidbelasting hebben we gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- bestaand geluidmodel van het AMC terrein met als titel 'Groep Export: AMC', dit model is op 22 juni 2021 door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan ons aangeleverd als zijnde de basis voor de vergunde situatie;
- bestek werktuigkundige en elektrotechnische installaties, Galjema, d.d. 11 juni 2021;
- productgegevens van de nieuwe installaties opgegeven door Galjema;
- bouwkundige tekeningen van de Ambulancepost opgegeven door Wiegerinck Architecten, d.d. 14 juni 2021;
- Daktekening met installaties opgegeven door Galjema, d.d. 11 juni 2021.

2 Normstelling

Het Academisch Medisch Centrum is, in de zin van de Wet geluidhinder, een categorie A-inrichting en daardoor zoneringsplichtig. Hiertoe is in het verleden door de gemeente Amsterdam een zonebesluit vastgesteld en een bijbehorende geluidszone rondom het AMC-terrein vastgelegd. Als normstelling wordt in deze rapportage uitgegaan van de volgende eisen:¹

- Buiten de geluidszonegrens mag de geluidbelasting vanwege het zoneringsplichtige terrein niet meer dan 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen;
- Indien de geluidsbijdrage van de onderzochte inrichting minimaal 20 dB(A) onder voornoemde grenswaarden ligt, kan gesteld worden dat de geluidbelasting op de zone te verwaarlozen is en het bedrijf in principe inpasbaar is binnen de geluidsruimte van het gehele industrieterrein.

De berekende geluidsniveaus in onderhavig onderzoek zijn getoetst aan de bovengenoemde geluidsvoorschriften. Als referentie voor de vergunde situatie is het bestaand geluidmodel van het AMC terrein met als titel '*Groep Export: AMC*' aangehouden. Dit model is op 22 juni 2021 door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan ons aangeleverd als zijnde de basis voor de vergunde situatie.² Uitgangspunt voor de beoordeling is dat dit model correct en volledige weergave is van wat vergund is. Beoordeeld is of de ambulancepost (met de hierbij gehorende geluidbronnen) ten opzichte van dit model als milieuneutraal kan worden beschouwd. De beoordeling die in dit rapport plaatsvindt betreft 'sec' de beoordeling van de gevolgen van de nieuw te bouwen ambulancepost ten opzichte van de vergunde situatie. Andere wijzigingen die ten opzichte van de vergunde situatie hebben plaatsgevonden of wijzigingen die gepland zijn, zijn dus niet in de beoordeling betrokken. Een herijking van de geluiduitbreiding van het terrein als geheel zal het AMC in een later stadium laten opstellen in het kader van een revisie van de Wabo-vergunning voor het onderdeel Milieu.

Om na te gaan of de ambulancepost ten aanzien van geluiduitbreiding ten opzichte van de vergunde situatie milieuneutraal is zijn in dit onderzoek middels het verkregen geluidmodel twee verschillende situaties in beeld gebracht, te weten:


- Akoestische rekenmodel geluidzone AMC-terrein op basis van de geluidbronnen als opgenomen in het model (de vergunde situatie)
- Akoestisch rekenmodel geluidzone AMC-terrein met daaraan toegevoegd de geluidbronnen ten gevolge van de ambulancepost.

In figuur 2, is de betreffende zone met de daarbij aangehouden zonepunten en vergunningspunten weergegeven, zoals deze zijn opgenomen in het aangeleverde akoestische model.

De betreffende geluidzone ligt over het hart van het spoor aan de noordoostzijde van het AMC, over het hart van de Meibergdreef aan de noordwestzijde en over het hart van de Tafelbergweg aan de zuidzijde.

¹ Deze eisen zijn als referentie aangehouden uit het rapport 'akoestisch onderzoek bestemmingsplan AMC' d.d. 15 april 2013, opgesteld door TAUW bv opgesteld in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

² Een rapportage waarin de vergunde situatie gedocumenteerd had de omgevingsdienst desgevraagd niet beschikbaar.

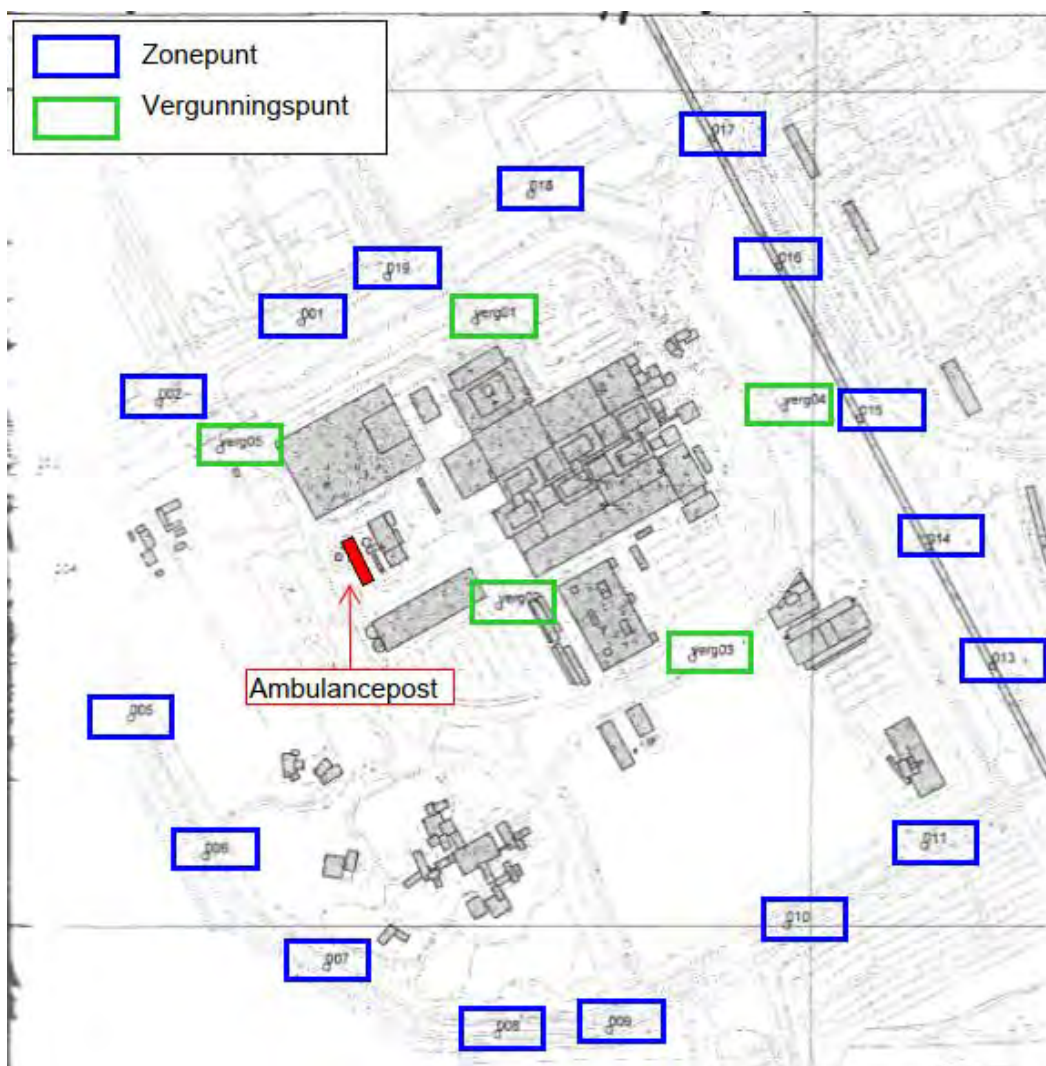


Figuur 2 | Geluidzone AMC-terrein met de Ambulancepost (rood) en aangehouden zonepunten (groen) en vergunningspunten (blauw).

3 Uitgangspunten toegevoegde geluidbronnen

In dit akoestische onderzoek is voor de bestaande situatie uitgegaan van het rekenmodel 'Groep Export: AMC' dat is verstrekt door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De berekeningen zijn uitgevoerd in het simulatieprogramma Geomilieu V2020.2. De geluidsniveaus ten gevolge van de onderzochte inrichting en activiteiten zijn bepaald conform de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999', van het Ministerie van VROM.

In bijlage I zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen.

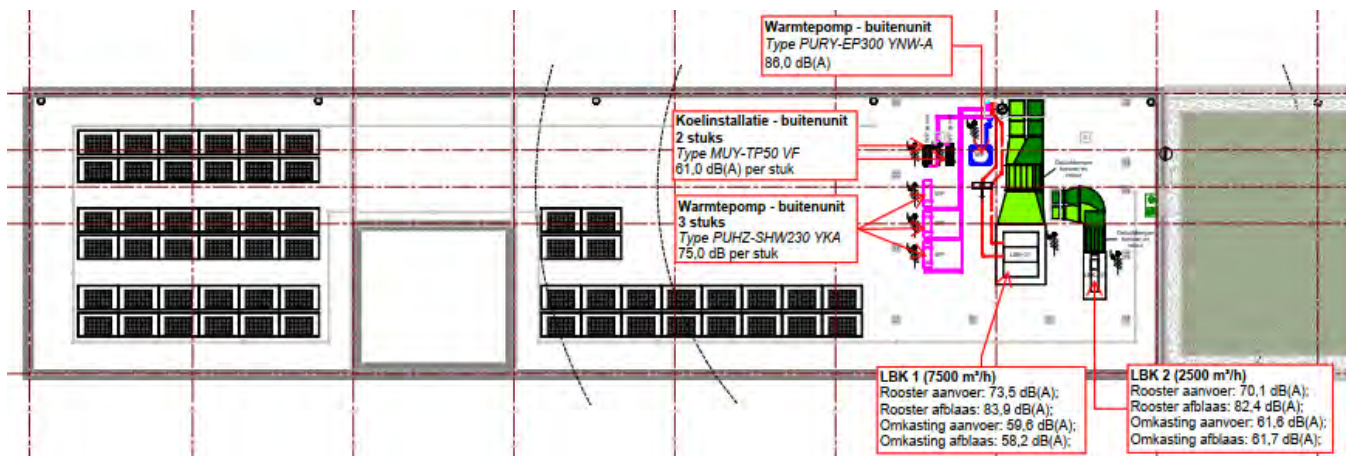

figuur 3 | Overzicht van de verschillende aanwezige installaties met de gehanteerde geluidsvermogens.

Aan het bestaande rekenmodel is de Ambulancepost als gebouw toegevoegd. Op het dak zijn de nieuwe installaties als puntbronnen toegevoegd aan het model. Als uitgangspunt voor de maximale geluidsniveaus is voor installaties geen gebruikt gemaakt van bedrijfsduurcorrecties. Ten behoeve van het bepalen van de totale geluiduitstraling is er, conform opgave van de installatieadviseur (Galjema), rekening gehouden met de onderstaande installaties en maatgevende geluidvermogensniveaus:

- Luchtbehandelingskast 1 (7500 m³/h) op het dak met bronvermogen van:
 - 73,5 dB(A) ter plaatse van toevoerkanaal;
 - 83,9 dB(A) ter plaatse van afvoerkanaal;
 - 59,6 dB(A) ter plaatse van de omkasting t.b.v. toevoer;
 - 58,2 dB(A) ter plaatse van de omkasting t.b.v. afvoer.
- Luchtbehandelingskast 2 (2500 m³/h) op het dak met bronvermogens van:
 - 70,1 dB(A) ter plaatse van toevoerkanaal;
 - 82,4 dB(A) ter plaatse van afvoerkanaal;
 - 61,6 dB(A) ter plaatse van de omkasting t.b.v. toevoer;
 - 61,7 dB(A) ter plaatse van de omkasting t.b.v. afvoer;
- Voor de nieuwe LBK's is er vanuit gegaan dat de aanvoer- en afblaasopeningen beiden gelegen zijn aan de kopse kant van de luchtbehandelingskast;
- Drie buitendelen van Mitsubishi warmtepompen - PUHZ-SHW230 YKA met een bronvermogen van 75 dB(A) per buitendeel;
- Één buitendeel van een Mitsubishi warmtepomp - PURY-EP300 YNW-A met een bronvermogen van 86 dB(A);
- Twee buitendelen van een koelinstallatie Mitsubishi MUY-TP50 VF met een bronvermogen van 61 dB(A) per buitendeel;
- Conform bouwkundige tekeningen is een 'visueel' scherm aanwezig rondom het de installaties op het dak. Er is uitgegaan van een open scherm, waardoor het scherm niet is opgenomen in het akoestisch model.

- Uitgangspunt voor de beoordeling is dat geluid van de installaties (ook van de warmtepompen) niet-tonaal is.
- Geluid ten gevolge van verkeersbewegingen die gerelateerd zijn aan de ambulancepost zijn niet beschouwd, deze verkeersbewegingen vinden grotendeels plaats op de openbare weg.³

³ Uitgangspunt is dat laad- en losactiviteiten aan de achterzijde van het gebouw (de voorzieningenstraat) in de dagperiode plaatsvinden en daarom buiten beschouwing mogen blijven.

4 Resultaten

Tabel 1 geeft een overzicht van de berekende en vergunde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) ter plaatse van de zonepunten (tabel 1) en de vergunningspunten (tabel 2), zoals benoemd in hoofdstuk 2. De tijdsperiode voor het betreffende meetpunt is groen gemarkeerd indien er een stijging in de afgeronde dB-waarde zichtbaar is. De waarde tussen haakjes geeft de bijbehorende decimale waarde aan. Bijlage 2 geeft een uitgebreid overzicht.

Tabel 1 | Overzicht berekende en vergunde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) op de zonepunten

Zone- punt	Hoogte [m]	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L _{A,r,LT}) [dB(A)]						Etmalaalwaarde	
		Dagperiode (07:00 – 19:00)		Avondperiode (19:00 – 23:00)		Nachtperiode (23:00 – 07:00)			
		Vergund	Bere- kend	Vergund	Berekend	Vergund	Berekend	Vergund	Bere- kend
1	5	46	46	42 (42,49)	43 (42,54)	40	40	50	50
2	5	43	43	40 (40,48)	41 (40,58)	39	39	49	49
3	5	40	40	38	38	36 (36,47)	36 (36,61)	46	47
4	5	40	40	38	38	37	37	47	47
5	5	42	42	40	40	39	39	49	49
6	5	41	41	39	39	38	38	48	48
7	5	39	39	37	37	36	36	48	46
8	5	38	38	36	36	36	36	46	46
9	5	39	39	36	36	36	36	46	46
10	5	41	41	39	39	38	38	48	48
11	5	40	40	37	37	37	37	47	47
12	5	38	38	35	35	35	35	45	45
13	5	39	39	36	36	36	36	46	46
14	5	41	41	37	37	37	37	47	47
15	5	42	42	39	39	38	38	48	48
16	5	42	42	38	38	36	36	46	46
17	5	42	42	38	38	36	36	46	46
18	5	49	49	44	44	40	40	50	50
19	5	49	49	44	44	40	40	50	50

Tabel 2 | Overzicht berekende en vergunde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) op de vergunningspunten

Vergun- nings- punt	Hoogte [m]	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L _{A,r,LT}) [dB(A)]						Etmaalwaarde	
		Dagperiode (07:00 – 19:00)		Avondperiode (19:00 – 23:00)		Nachtperiode (23:00 – 07:00)			
		Vergund	Berekend	Ver- gund	Berekend	Ver- gund	Berekend	Ver- gund	Bere- kend
1	5	57	57	52	52	46	46	57	57
	10	57	57	52	52	47	47	57	57
	15	57	57	52	52	47	47	57	57
	20	57	57	52	52	47	47	57	57
2	5	52	52	52	52	50	50	60	60
	10	53	53	53	53	51	51	61	61
	15	55	55	54	54	53	53	63	63
	20	56	56	55	55	54	54	64	64
3	5	51	51	47	47	47	47	57	57
	10	53	53	50	50	50	50	60	60
	15	54	54	51	51	51	51	61	61
	20	54	54	51	51	51	51	61	61
4	5	44	44	38	38	37	37	47	47
	10	46	46	40	40	39	39	49	49
	15	47	47	43	43	42	42	52	52
	20	48	48	44	44	44	44	54	54
5	5	45	45	43	43	42	42	52	52
	10	47	47	45	45	43	43	53	53
	15	48	48	46	46	45	45	55	55
	20	48 (48,49)	49 (48,59)	47	47	45	45	55	55

Uit de toetsing van de berekeningsresultaten blijkt dat de maximale geluidniveaus nagenoeg niet toenemen ten opzichte van de vigerende situatie. Tevens blijven de etmaalwaarden voor zowel de zone- als vergunningspunten nagenoeg ongewijzigd. De grenswaarde van 50 dB(A) wordt niet overschreden door zonepunten, deze voldoen aan de gestelde eis. Op de vergunningspunten ligt de etmaalwaarde in de bestaande situatie reeds boven de 50 dB(A), de berekende etmaalwaarde voor de nieuwe situatie laat geen verhoging zien. Hieruit volgt dat de ambulancepost vanuit het aspect als geluiduitbreiding als milieuneutraal kan worden beschouwd.

5 Conclusie

In opdracht van het Amsterdam Universitaire Medisch Centrum (UMC), locatie AMC, is door ZRI een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de inrichting op het AMC-terrein. Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is een verandering van de inrichting. Deze verandering heeft uitsluitend betrekking op de Ambulancepost die aan de Meijbergdreef die ten westen van de energiecentrale op het AMC-terrein zal worden gebouwd. Op het dak van het gebouw zullen nieuwe installaties worden aangebracht. Als gevolg van deze uitbreiding zal de geluiduitstraling van de inrichting naar de omgeving wijzigen.


Met het onderzoek, wat behandeld is in deze rapportage, is aangetoond dat de ambulancepost ten aanzien van geluiduitbreiding als milieuneutraal kan worden beschouwd ten opzichte van de vergunde situatie. Als de geluidbronnen ambulancepost aan het door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangeleverde model zijn toegevoegd, leidt dit niet tot een overschrijding van de vereiste etmaalwaarde op de zonepunten. Op de vergunningspunten is de berekende etmaalwaarde gelijk aan de nieuwe situatie.

Bijlage 1 | Specificatie nieuwe installaties (27 pagina's)

Bijlage 2 | Invoer- en uitvoergegevens Geomilieuwmodel bestaande situatie (77 pagina's)

Bijlage 3 | Invoer- en uitvoergegevens Geomilieuwmodel nieuwe situatie (77 pagina's)

Bijlage 1 | Specificatie nieuwe installaties

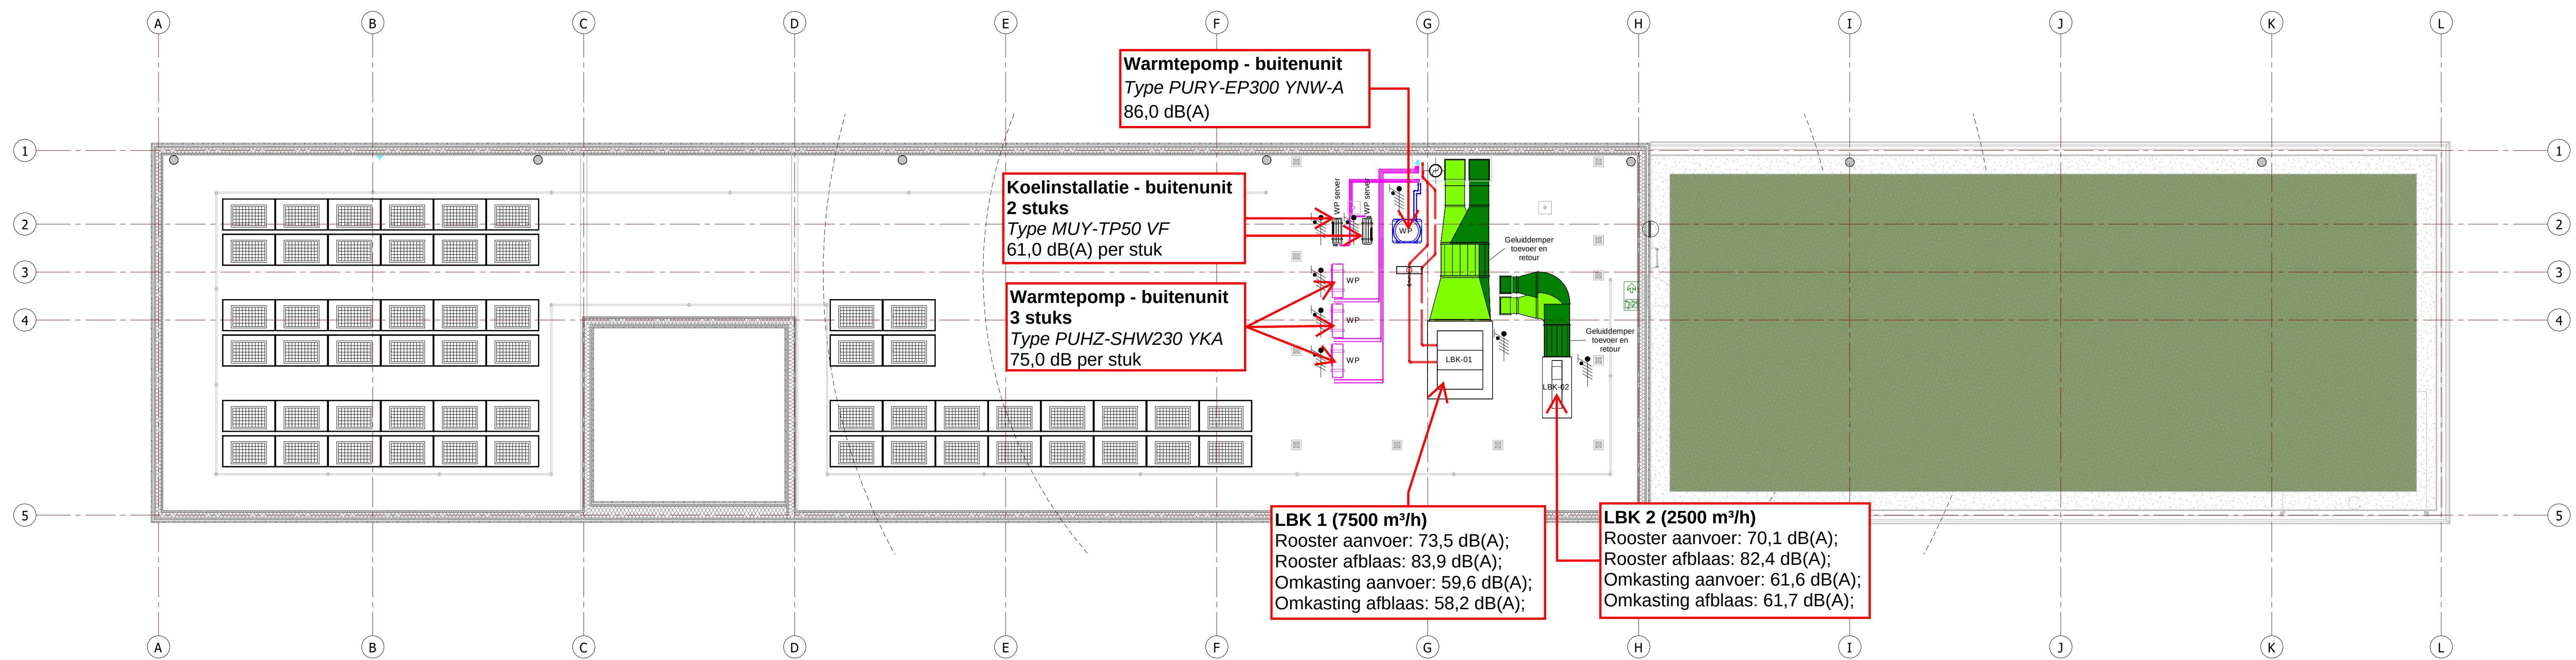

id.	id.	id.	id.	Oprachtgever					
				 Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum					
				Project  Ambulancepost AMC Meibergdreef te Amsterdam					
				Omschrijving Coördinatie E- en W- installaties Dak					
									
Datum : 11-06-2021				Getekend : RDR		Proj.nr.: 3800		Tekeningnummer :	
Schaal : 1:100				Formaat : A1		Status : Bestek		CP902	



Specificatieblad geluidgegevens PR20210078 /01-010



Relatie		Uw contactpersoon	
Project	Nieuwbouw Ambulancepost	LBK-type	Toe- en afvoer
Onze contactpersoon	Tom Melching	LBK-positie	010
Uw projectnummer		Aantal opdrachten	1
Bouwgrootte Toevoer	CRL 2500	Luchthoeveelheid	2500 m³/h
		Toevoer	
Bouwgrootte Retour	CRL 2500	Luchthoeveelheid	2500 m³/h
		Retour	

Toevoer									
omkasting	A1 omkasting 50 mm		Ventilator - type			EC Ventilator VME280-1,05/400EC-3400-mK rs57,1 xc1424			
Ventilator - toerental	2921 1/min		Totale druk			647 Pa			
Geluidvermogen in LBK									
Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Zuigzijdige bouwdelen									
door ventilator uitgestraald vermogen	66,7	67,7	73,3	69,9	68,5	66,9	66,7	69,6	78,3 dB
Enthalpiewiel, Filterpaneel F7									
Geluidsvermogen na demping door bovengenoemde inbouwdelen A-gecorrigeerd als totale waarde									70,1 dB(A)
ongecorrigeerd per octaafband	63,7	65,7	69,3	65,9	64,5	61,9	59,7	61,6	74,0 dB
Perszijdige bouwdelen									
door ventilator uitgestraald vermogen	73,0	70,9	80,0	78,2	78,2	76,6	71,9	70,3	85,3 dB
Geluidsvermogen na demping door bovengenoemde inbouwdelen A-gecorrigeerd als totale waarde									83,0 dB(A)
ongecorrigeerd per octaafband	73,0	70,9	80,0	78,2	78,2	76,6	71,9	70,3	85,3 dB
Geluidsniveau naast de LBK									
door de aanzuigopening uitgestraald									
Geluidsvermogen	37,7	49,7	60,3	62,9	64,5	62,9	60,7	60,6	70,1 dB(A)
Geluidsdrukniveau									
in 1 m Afstand	31,1	43,1	53,7	56,3	57,9	56,3	54,1	54,0	63,5 dB(A)
Van omkasting uitgestraald									
Geluidsvermogen	49,5	53,4	58,5	51,7	51,7	49,1	44,4	42,8	61,6 dB(A)
Geluidsdrukniveau									
in 1 m Afstand	37,0	40,9	46,0	39,2	39,2	36,6	31,9	30,3	49,1 dB(A)

Retour									
omkasting	A1 omkasting 50 mm			Ventilator - type			EC Ventilator		
							VME280-1,05/400EC-3400-mK		
Ventilator - toerental	2775 1/min						rs57,1 xc1424		
				Totale druk			536 Pa		
Geluidvermogen in LBK									
Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Zuigzijdige bouwdelen									
door ventilator uitgestraald vermogen	66,5	67,1	72,2	69,2	67,8	65,9	66,5	69,3	77,6 dB
Enthalpiewiel, Filterpaneel M5									
Geluidsvermogen na demping door bovengenoemde inbouwdelen A-gecorrigeerd als totale waarde									69,4 dB(A)
ongecorrigeerd per octaafband	63,5	65,1	68,2	65,2	63,8	60,9	59,5	61,3	73,3 dB
Perszijdige bouwdelen									
door ventilator uitgestraald vermogen	74,1	70,8	80,3	77,3	77,8	75,9	71,2	70,0	85,1 dB
Geluidsvermogen na demping door bovengenoemde inbouwdelen A-gecorrigeerd als totale waarde									82,4 dB(A)
ongecorrigeerd per octaafband	74,1	70,8	80,3	77,3	77,8	75,9	71,2	70,0	85,1 dB
Geluidsniveau naast de LBK									
door de uitblaasopening uitgestraald									
Geluidsvermogen	48,1	54,8	71,3	74,3	77,8	76,9	72,2	69,0	82,4 dB(A)
Geluidsdrukniveau									
in 1 m Afstand	41,5	48,2	64,7	67,7	71,2	70,3	65,6	62,4	75,9 dB(A)



Van omkasting uitgestraald

Geluidsvermogen

50,6 53,3 58,8 50,8 51,3 48,4 43,7 42,5 61,7 dB(A)

Geluidsdrukkniveau

in 1 m Afstand

38,1 40,8 46,3 38,3 38,8 35,9 31,2 30,0 49,1 dB(A)

Geluidsdrukkniveau wanneer beide ventilatoren in bedrijf zijn (vrije veld situatie)

Van omkasting uitgestraald

Geluidsvermogen

53,1 56,4 61,7 54,3 54,6 51,8 47,1 45,7 64,6 dB(A)

Geluidsdrukkniveau

in+ 1 m Afstand

40,6 43,9 49,2 41,8 42,0 39,3 34,6 33,2 52,1 dB(A)

Bij de opgegeven geluidspecificaties zijn de geluidsoverdragingen in de unit over de tussenwanden (bijvoorbeeld: bij toe- en afvoerunits of gewijzigde luchtstromen enz.), en ook overdragingen in recirculatiebedrijf of door de componenten van een bypass of veranderende doorlaten niet meegenomen. Eveneens zijn niet meegenomen de geluidsemissies welke vanuit het gebouw de unit beïnvloeden. In de geluidsberekening is niet meegenomen de geluidsemissies welke komen van koudemiddel-compressoren, axiaalcondensatoren, bevochtigers, frequentieregelaars of branders, en afhankelijk van de toegepaste fabricaat ventilator en bijbehorende toerental van de ventilator in sommige gevallen mogelijke additioneel frequentiegeluid bij het betreffende toerental. de toelaatbare constructie- en meettoleranties w DIN EN 13053 meenemen.


Specificatieblad geluidgegevens PR20210078 /01-020


Relatie		Uw contactpersoon	
Project	Nieuwbouw Ambulancepost	LBK-type	Toe- en afvoer
Onze contactpersoon	Tom Melching	LBK-positie	Begane grond
Uw projectnummer		Aantal opdrachten	1
Bouwgrootte Toevoer	CRL 9000	Luchthoeveelheid	7500 m³/h
		Toevoer	LBK1
Bouwgrootte Retour	CRL 9000	Luchthoeveelheid	7500 m³/h
		Retour	

Toevoer									
omkasting	A1 omkasting 50 mm			Ventilator - type			EC Ventilator VM500-5,5/400EC-2200-M rs55,8 xc1515		
Ventilator - toerental	1518 1/min			Totale druk			589 Pa		
Geluidvermogen in LBK									
Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Zuigzijdige bouwdelen									
door ventilator uitgestraald vermogen	68,6	70,9	75,9	72,7	72,2	72,6	69,5	66,0	81,0 dB
Toevoerfilter F7 48 mm, Enthalpiewiel									
Geluidsvermogen na demping door bovengenoemde inbouwdelen A-gecorrigeerd als totale waarde									73,5 dB(A)
ongecorrigeerd per octaafband	65,6	68,9	71,9	68,7	68,2	67,6	62,5	58,0	76,9 dB
Perszijdige bouwdelen									
door ventilator uitgestraald vermogen	70,6	76,7	81,5	80,2	82,6	78,4	74,7	70,0	87,7 dB
Geluidsvermogen na demping door bovengenoemde inbouwdelen A-gecorrigeerd als totale waarde									85,9 dB(A)
ongecorrigeerd per octaafband	70,6	76,7	81,5	80,2	82,6	78,4	74,7	70,0	87,7 dB
Geluidsniveau naast de LBK									
door de aanzuigopening uitgestraald									
Geluidsvermogen	39,6	52,9	62,9	65,7	68,2	68,6	63,5	57,0	73,5 dB(A)
Geluidsdrukniveau									
in 1 m Afstand	31,1	44,4	54,4	57,2	59,7	60,1	55,0	48,5	65,0 dB(A)
Van omkasting uitgestraald									
Geluidsvermogen	42,4	54,5	55,3	49,0	51,4	46,2	42,5	37,8	59,6 dB(A)
Geluidsdrukniveau									
in 1 m Afstand	28,6	40,7	41,5	35,2	37,6	32,4	28,7	24,0	45,8 dB(A)

Retour									
omkasting	A1 omkasting 50 mm		Ventilator - type				EC Ventilator VM500-5,5/400EC-2200-M		
Ventilator - toerental	1434 1/min		Totale druk				478 Pa		
Geluidvermogen in LBK									
Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Zuigzijdige bouwdelen									
door ventilator uitgestraald vermogen	66,6	72,1	74,6	71,2	70,7	71,3	68,4	64,5	79,9 dB
Enthalpiewiel, Afvoerfilter M5 48 mm									
Geluidsvermogen na demping door bovengenoemde inbouwdelen A-gecorrigeerd als totale waarde									72,2 dB(A)
ongecorrigeerd per octaafband	63,6	70,1	70,6	67,2	66,7	66,3	61,4	56,5	76,0 dB
Perszijdige bouwdelen									
door ventilator uitgestraald vermogen	69,0	77,5	76,8	80,1	79,6	77,1	73,1	68,3	85,8 dB
Geluidsvermogen na demping door bovengenoemde inbouwdelen A-gecorrigeerd als totale waarde									83,9 dB(A)
ongecorrigeerd per octaafband	69,0	77,5	76,8	80,1	79,6	77,1	73,1	68,3	85,8 dB
Geluidsniveau naast de LBK									
door de uitblaasopening uitgestraald									
Geluidsvermogen	43,0	61,5	67,8	77,1	79,6	78,1	74,1	67,3	83,9 dB(A)
Geluidsdrukniveau									
in 1 m Afstand	34,5	53,0	59,3	68,6	71,1	69,6	65,6	58,8	75,4 dB(A)



Van omkasting uitgestraald

Geluidsvermogen

40,8	55,3	50,6	48,9	48,4	44,9	40,9	36,1	58,2 dB(A)
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Geluidsdrukkniveau

in 1 m Afstand

27,0	41,5	36,8	35,1	34,6	31,1	27,1	22,3	44,4 dB(A)
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Geluidsdrukkniveau wanneer beide ventilatoren in bedrijf zijn (vrije veld situatie)

Van omkasting uitgestraald

Geluidsvermogen

44,7	57,9	56,6	52,0	53,2	48,6	44,8	40,0	62,0 dB(A)
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Geluidsdrukkniveau

in+ 1 m Afstand


30,9	44,1	42,8	38,2	39,4	34,8	31,0	26,2	48,2 dB(A)
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Bij de opgegeven geluidspecificaties zijn de geluidsoverdragingen in de unit over de tussenwanden (bijvoorbeeld: bij toe- en afvoerunits of gewijzigde luchtstromen enz.), en ook overdragingen in recirculatiebedrijf of door de componenten van een bypass of veranderende doorlaten niet meegenomen. Eveneens zijn niet meegenomen de geluidsemissies welke vanuit het gebouw de unit beïnvloeden. In de geluidsberekening is niet meegenomen de geluidsemissies welke komen van koudemiddel-compressoren, axiaalcondensatoren, bevochtigers, frequentieregelaars of branders, en afhankelijk van de toegepaste fabricaat ventilator en bijbehorende toerental van de ventilator in sommige gevallen mogelijke additioneel frequentiegeluid bij het betreffende toerental. de toelaatbare constructie- en meettoleranties w DIN EN 13053 meenemen.


MSZ-HJ71VA

INDOOR UNIT

FAN SPEED	FUNCTION	SPL(dB(A))	LINE
Super High	COOLING	50	
	HEATING	49	

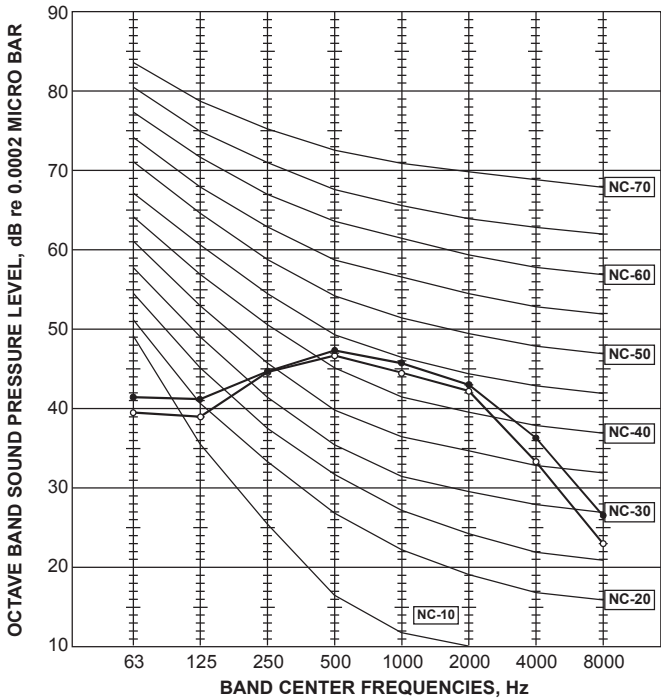

Test conditions
Cooling: Dry-bulb temperature 27 °C Wet-bulb temperature 19 °C
Heating: Dry-bulb temperature 20 °C (MSZ)

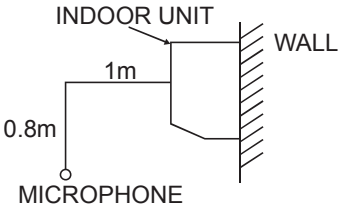


Er is voor de installaties gerekend met het geluidspectrum voor de buitenunits conform de opgegeven informatie van de installatieadviseur voor het geluiddrukkniveau. Op basis van leveranciergegevens voor het totale geluidvermogeniveau voor de betreffende installaties zijn de opgegeven frequentiebandwaarden van de installatieadviseur gelijkmatig opgehoogd. De productinformatie van de leverancier voor het totale geluidvermogeniveau is verderop in de bijlage beschikbaar.

MUY-TP35VF

OUTDOOR UNIT


FUNCTION	SPL(dB(A))	LINE
COOLING	45	

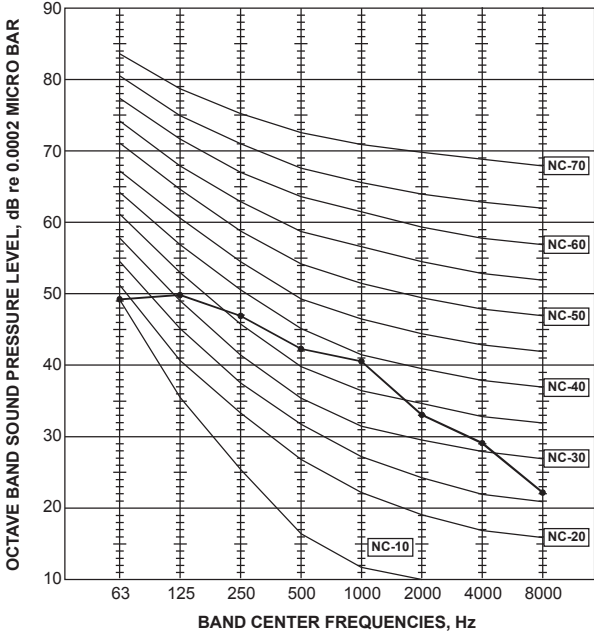

MUY-TP50VF

OUTDOOR UNIT

FUNCTION	SPL(dB(A))	LINE
COOLING	47	

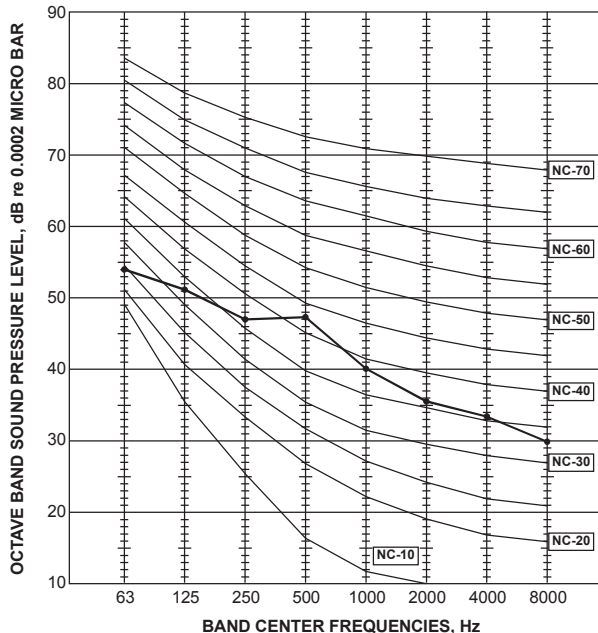


Gegevens
buitendeel ICT en
Medicijnruimte

MUZ-FH25VE

OUTDOOR UNIT


FUNCTION	SPL(dB(A))	LINE
COOLING	46	
HEATING	49	

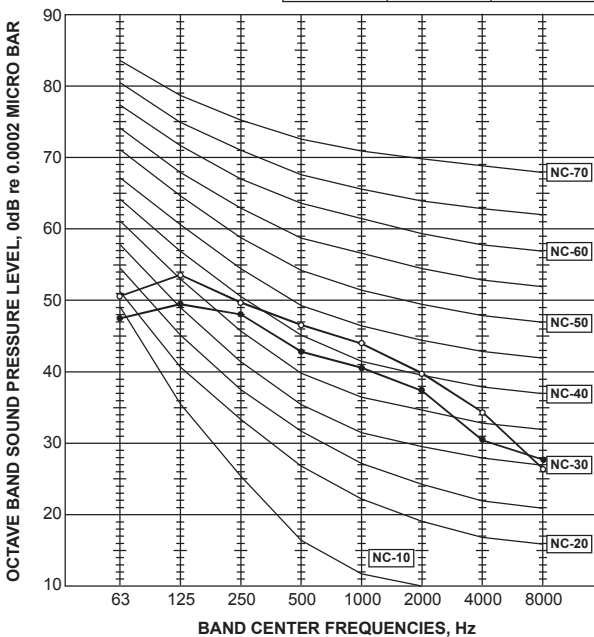

MUZ-FH25VEHZ

OUTDOOR UNIT

FUNCTION	SPL(dB(A))	LINE
COOLING	46	
HEATING	49	

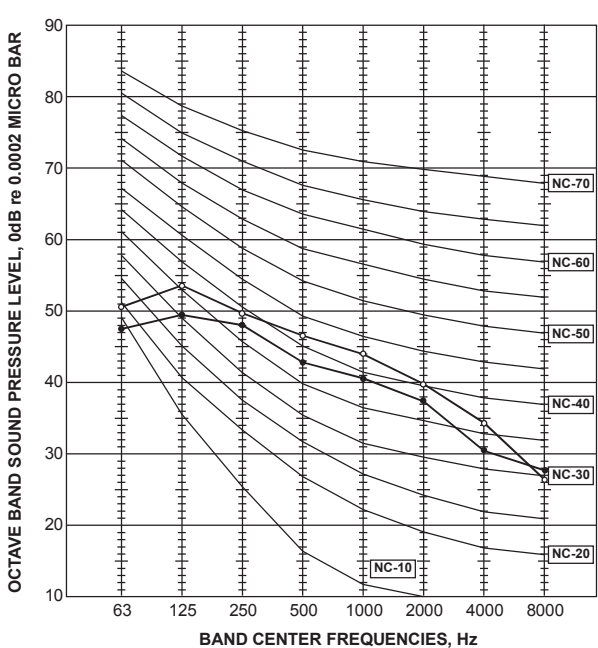


<Notes>
1) Sound data is taken when the system is running stably.
2) Relatively large noise could be heard transiently in the case 4-way valve, or LEV operates.

6.1 Packaged-type units


PUHZ-W50VHA2(-BS)

MODE	SPL(dB)	LINE
COOLING	45	○—○
HEATING	46	●—●

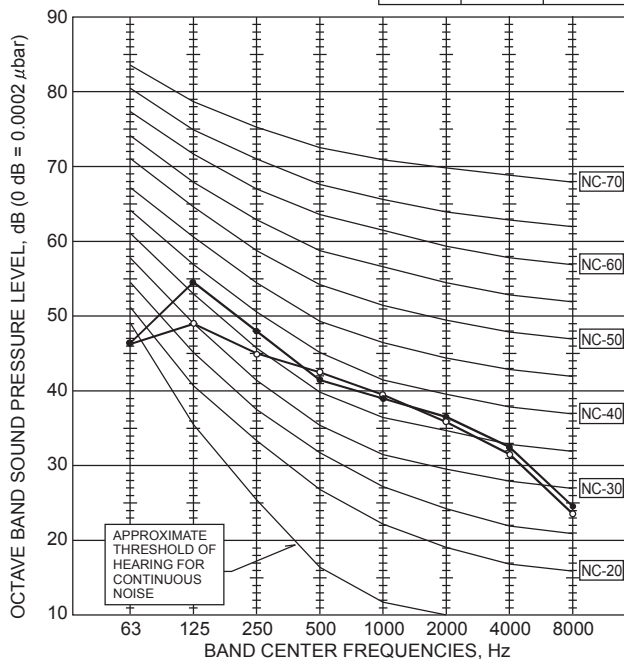

PUHZ-W85VHA2(-BS)

MODE	SPL(dB)	LINE
COOLING	48	○—○
HEATING	48	●—●

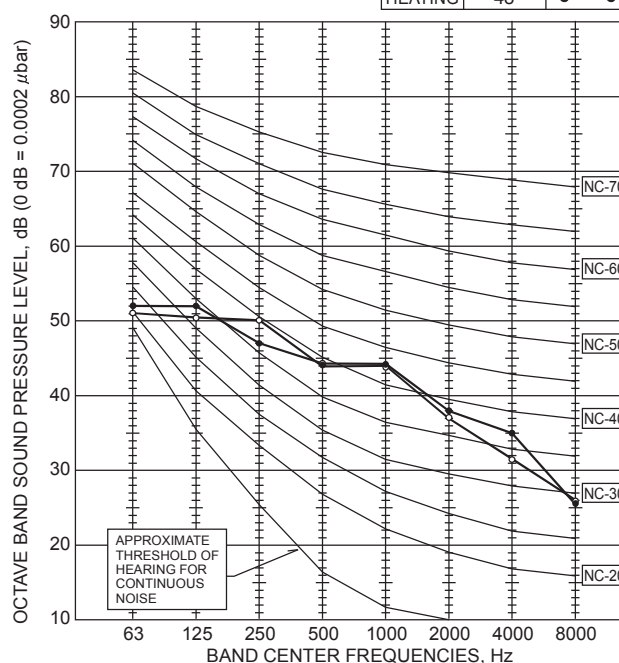


PUHZ-W60VAA(-BS)

PUHZ-W85VAA(-BS)

PUHZ-W85YAA(-BS)



MODE	SPL(dB)	LINE
COOLING	45	○—○
HEATING	45	●—●

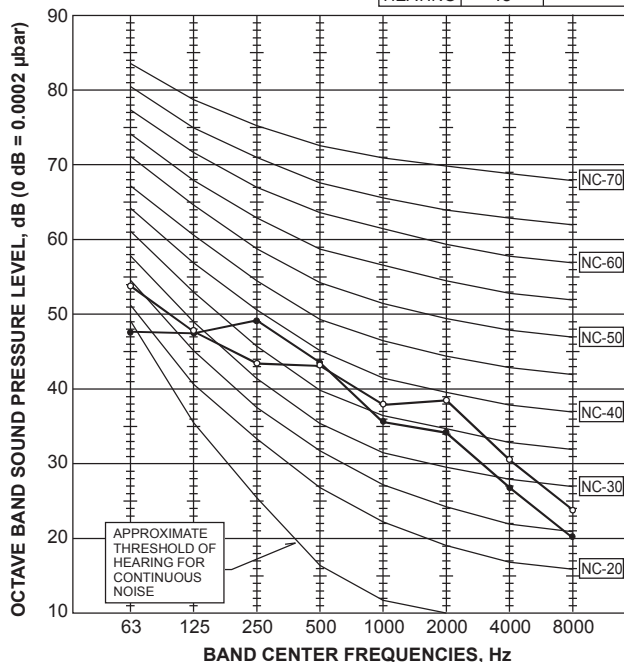

PUHZ-W112VAA(-BS)

PUHZ-W112YAA(-BS)

MODE	SPL(dB)	LINE
COOLING	49	○—○
HEATING	47	●—●

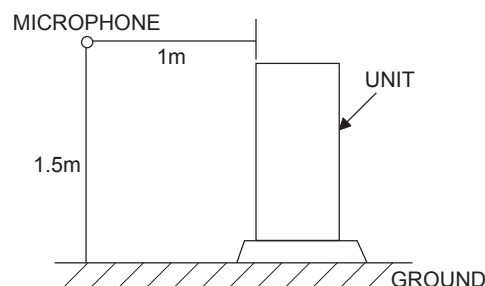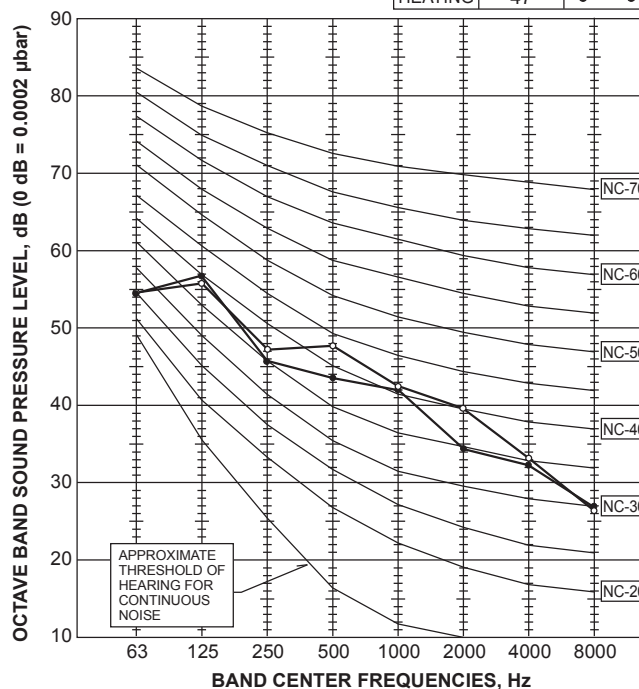


<Notes>


- 1) Sound data is taken when the system is running stably.
- 2) Relatively large noise could be heard transiently in the case 4-way valve, or LEV operates.

PUHZ-SHW230YKA2


4 x buitendeel tbv vloerverwarming/koeling

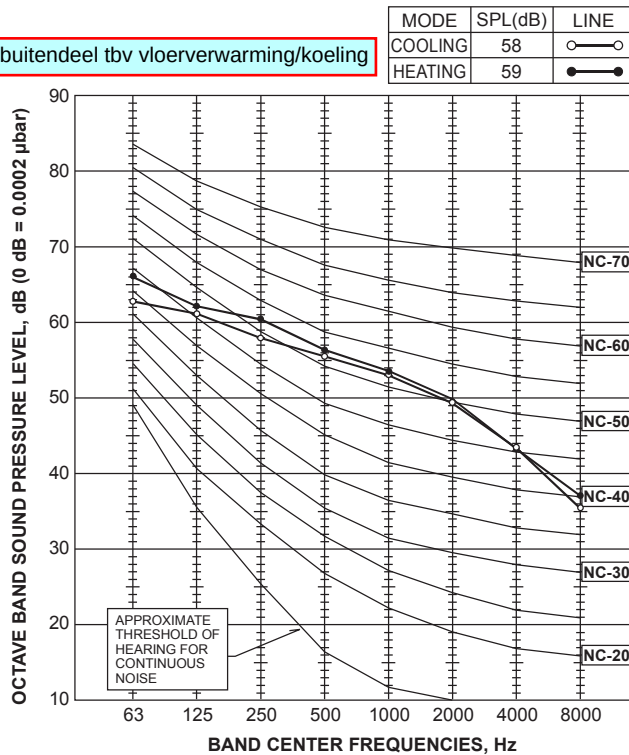

PUHZ-SHW80VAA(-BS) PUHZ-SHW80YAA(-BS)

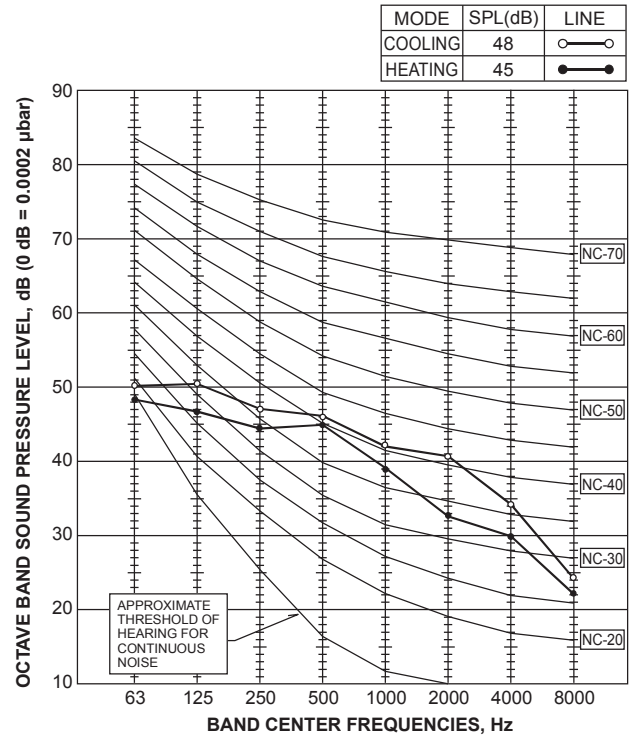


PUHZ-SHW112VAA(-BS) PUHZ-SHW112YAA(-BS)

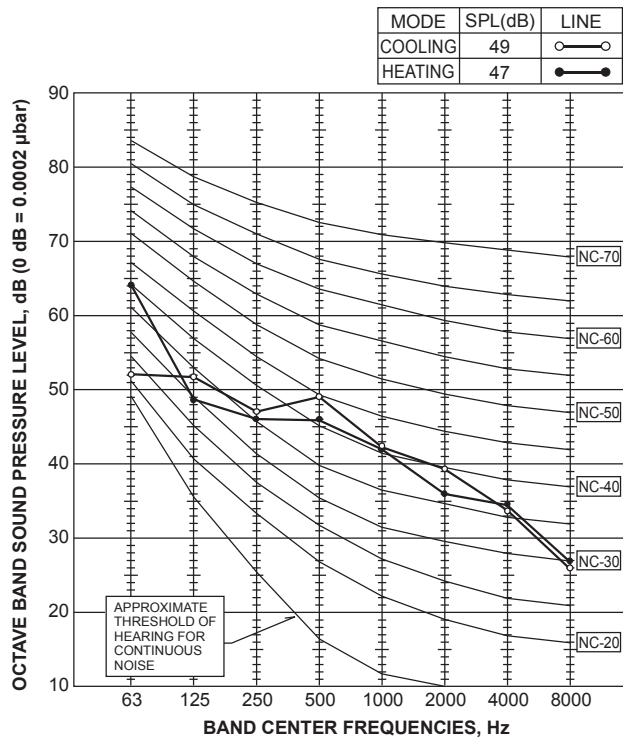

<Notes>

- 1) Sound data is taken when the system is running stably.
- 2) Relatively large noise could be heard transiently in the case 4-way valve, or LEV operates.


Annotation and measurement condition

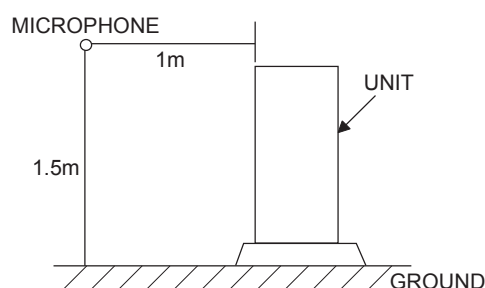


<Notes>

- 1) Sound data is taken when the system is running stably.
- 2) Relatively large noise could be heard transiently in the case 4-way valve, or LEV operates.
- 3) Sound reflection from ground and surrounding walls is not considered.


■ PUAZ-W50VHA2(-BS)

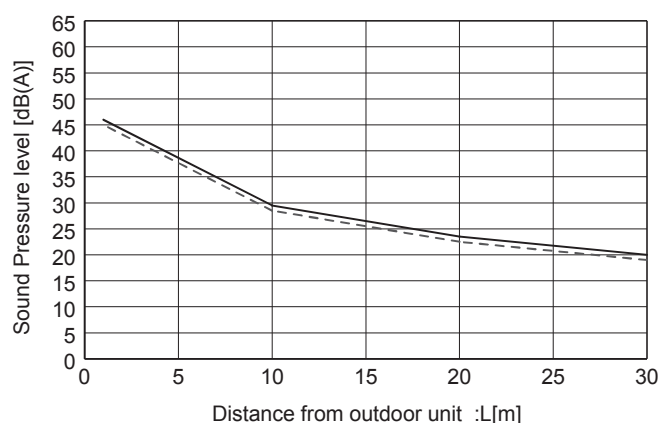


■ PUAZ-W85VHA2(-BS)

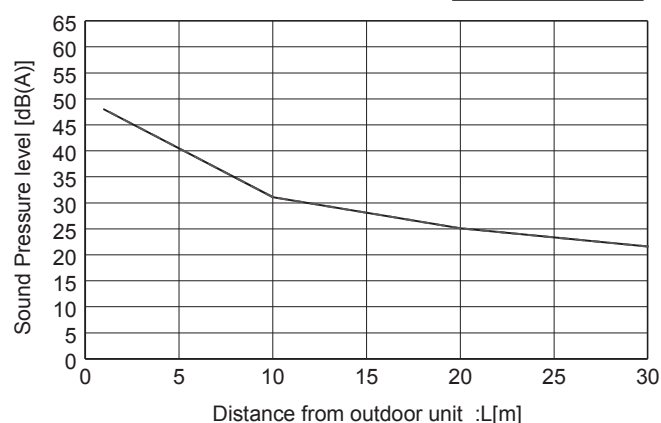


■ PUAZ-W60VAA(-BS) PUAZ-W85VAA(-BS) PUAZ-W85YAA(-BS)

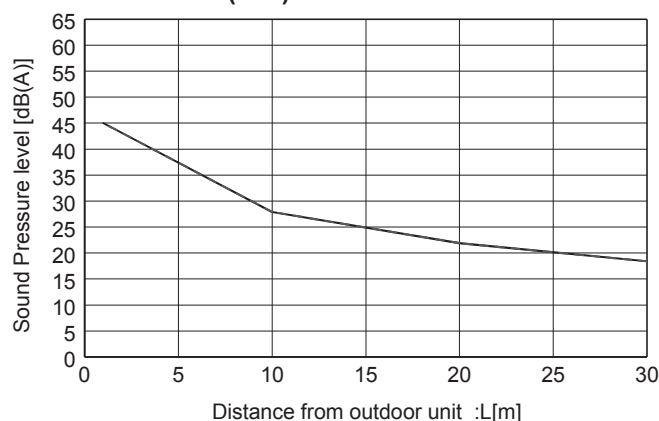

■ PUAZ-W112VAA(-BS) PUAZ-W112YAA(-BS)

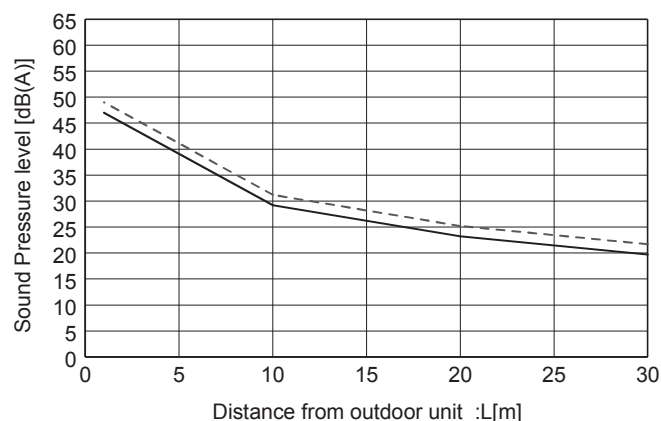


■ PUAZ-W112VHA(-BS) PUAZ-HW112YHA2(-BS) PUAZ-HW140VHA2(-BS) PUAZ-HW140YHA2(-BS)

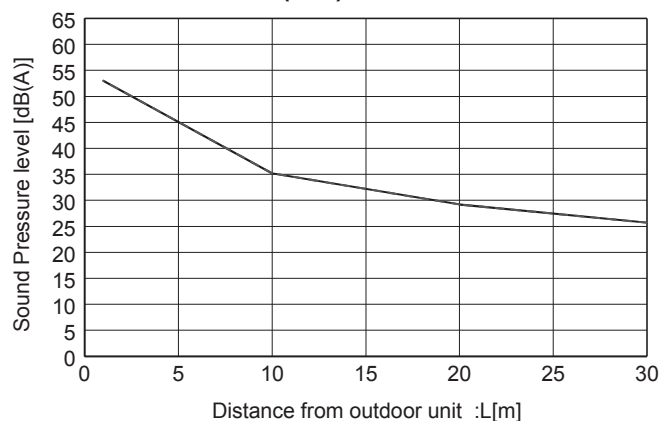


Cooling - - - - -
Heating - - - - -


■ PUAZ-SW200YKA(-BS)

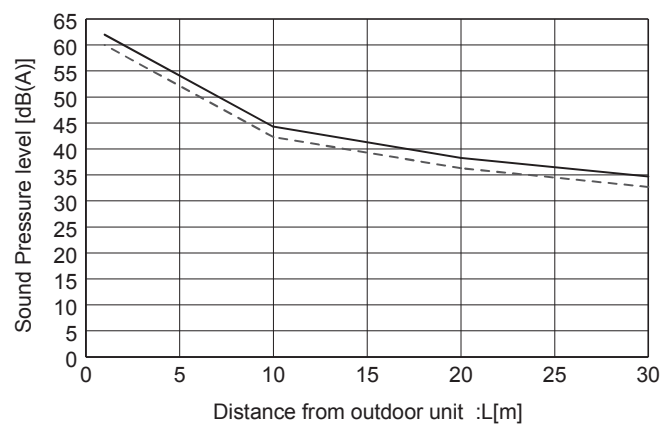


■ PUAZ-SW75VAA(-BS) PUAZ-SW75YAA(-BS)

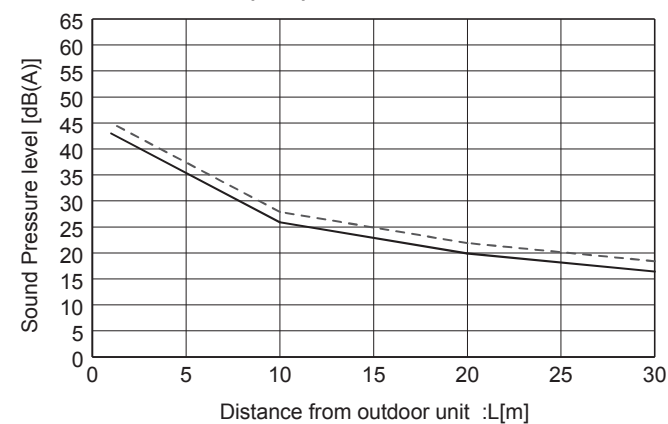


■ PUAZ-SW100VAA(-BS) PUAZ-SW100YAA(-BS)

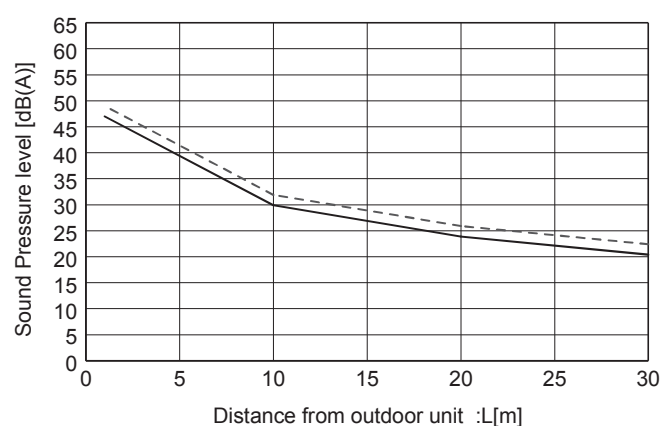

■ PUAZ-FRP71VHA2

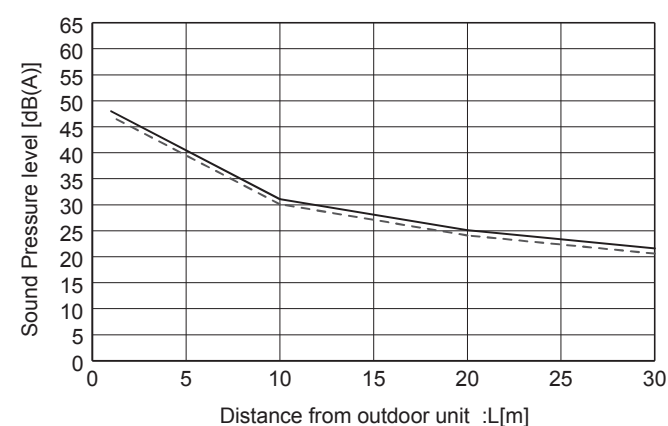


■ PUAZ-SHW80/112VHA(-BS) PUAZ-SHW112/140YHA(-BS)

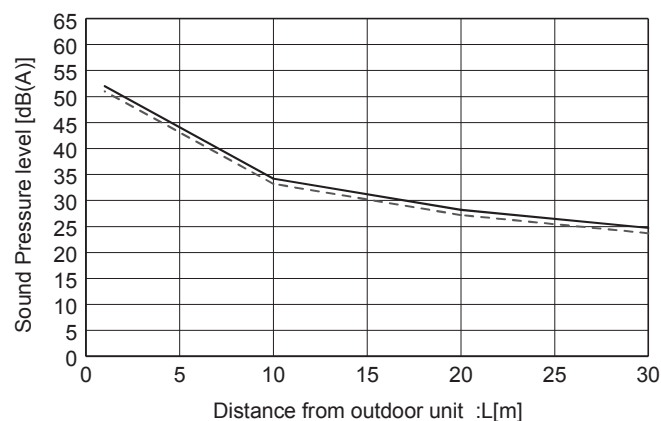


■ PUAZ-SHW230YKA2


4 x buitendeel tbv vloerverwarming/koeling

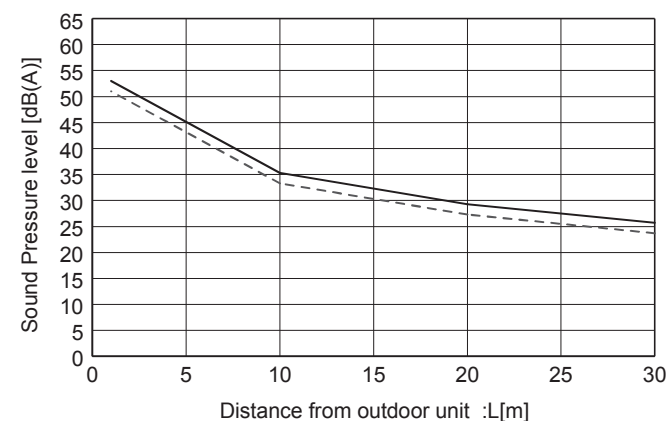

5-1. Sound levels in cooling mode

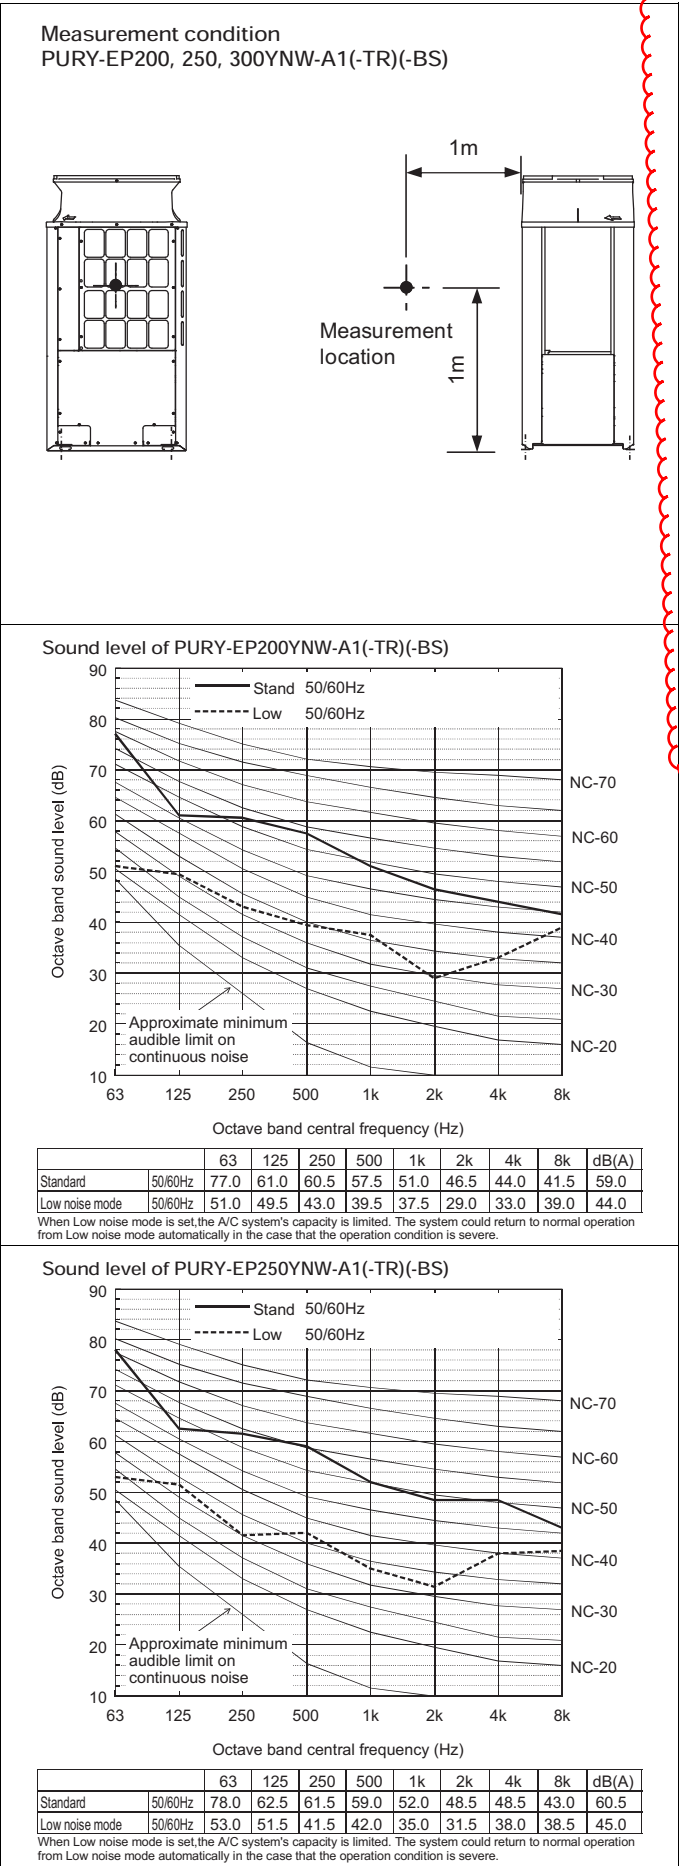

Sound level of PURY-EP300YNW-A1(-TR)(-BS)

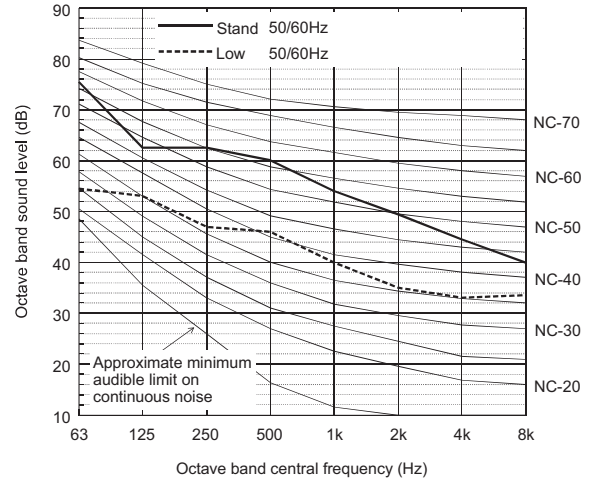


Buitendeel voor de cas-
sette units --> koude
zomer

PURY-EP-Y(S)NW-A1 (-TR)


• Depending on the operation conditions, the unit generates noise caused by valve actuation, refrigerant flow, and pressure changes when operating normally. Please consider to avoid location where quietness is required. For BC controller, it is recommended to be installed in places such as ceilings of corridor, rest rooms and plant rooms.
The sound pressure level measured by the conventional method in JIS for reference purpose.

5-2. Sound levels in heating mode

Measurement condition
PURY-EP200, 250, 300YNW-A1(-TR)(-BS)

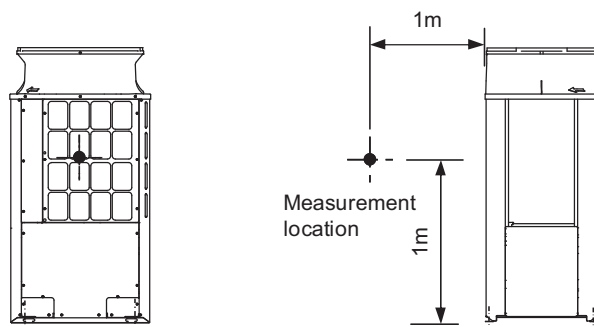


Sound level of PURY-EP300YNW-A1(-TR)(-BS)

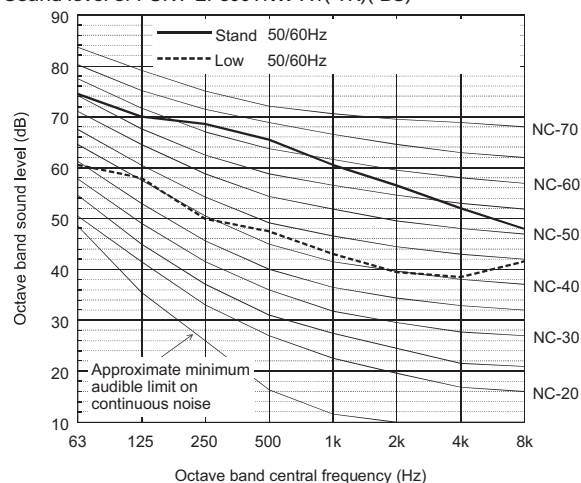

		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
Standard Heating	50/60Hz	74.5	70.0	68.5	65.5	60.5	56.5	52.0	48.0	67.0
Low noise mode	50/60Hz	60.5	58.0	50.0	47.5	43.0	39.5	38.5	41.5	50.5

When Low noise mode is set, the A/C system's capacity is limited. The system could return to normal operation from Low noise mode automatically in the case that the operation condition is severe.


Sound level of PURY-EP200YNW-A1(-TR)(-BS)

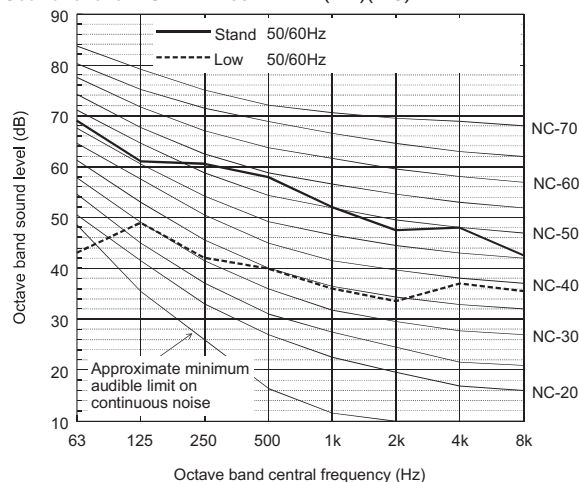

		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
Standard Heating	50/60Hz	69.0	61.0	60.5	58.0	52.0	47.5	48.0	42.5	59.0
Low noise mode	50/60Hz	43.0	49.0	42.0	40.0	36.0	33.5	37.0	35.5	44.0

When Low noise mode is set, the A/C system's capacity is limited. The system could return to normal operation from Low noise mode automatically in the case that the operation condition is severe.

Sound level of PURY-EP250YNW-A1(-TR)(-BS)

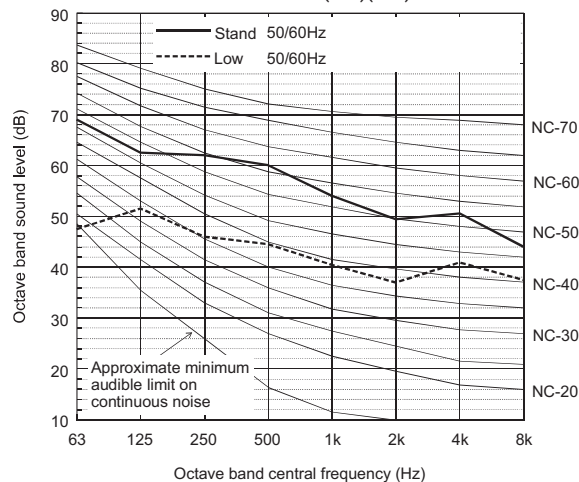

		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
Standard Heating	50/60Hz	69.0	62.5	62.0	60.0	54.0	49.5	50.5	44.0	61.0
Low noise mode	50/60Hz	47.5	51.5	46.0	44.5	40.5	37.0	41.0	37.5	48.0

When Low noise mode is set, the A/C system's capacity is limited. The system could return to normal operation from Low noise mode automatically in the case that the operation condition is severe.

Buitendeel voor de cas-
sette units --> warmte win-
ter

- Depending on the operation conditions, the unit generates noise caused by valve actuation, refrigerant flow, and pressure changes when operating normally. Please consider to avoid location where quietness is required. For BC controller, it is recommended to be installed in places such as ceilings of corridor, rest rooms and plant rooms.
- The sound pressure level measured by the conventional method in JIS for reference purpose.

Air Conditioning

Product Information

MSY-TP R32
High SHF Wall Mounted System
Inverter Heat Pump (Cooling Only)

Making a
World of
Difference

Mseries



The M Series **MSY-TP R32** High SHF wall mounted system blends energy efficiency with a modern white design. This cooling only unit has a high sensible cooling capacity, making it ideal for small computer rooms or areas that require a greater degree of sensible cooling. The MSY-TP also utilises low GWP R32 refrigerant.

Key Features

- Compact and stylish white design
- High sensible cooling ability
- Highly energy efficient, utilising low GWP R32 refrigerant
- Weekly timer provides greater control of scheduling
- Cooling down to -25°C outdoor air temperature



Cooling | Heating | Ventilation | Controls

R32

Air Conditioning

Product Information

MSY-TP R32 High SHF Wall Mounted System Inverter Heat Pump (Cooling Only)

Making a
World of
Difference



MSY-TP - INDOOR UNITS		MSY-TP35VF	MSY-TP50VF
CAPACITY (kW)	Cooling (nominal) Cooling (UK)	3.5 (1.5-4.0) 3.47 (1.48-3.96)	5.0 (1.5-5.7) 4.96 (1.48-5.65)
SHF (nominal)		0.98	0.82
EER (nominal)		4.61	3.45
SEER (BS EN14825)		9.00	8.00
ErP ENERGY EFFICIENCY CLASS	Cooling	A+++	A++
AIRFLOW (l/s)	Cooling - Lo-Mi-Hi-SHi	168-193-228-273	168-193-228-273
PIPE SIZE mm (in)	Gas Liquid	9.52 (3/8") 6.35 (1/4")	9.52 (3/8") 6.35 (1/4")
SOUND PRESSURE LEVEL (dBA)	Cooling - Lo-Mi-Hi-SHi	31-36-40-45	31-36-40-45
SOUND POWER LEVEL (dBA)		60	60
DIMENSIONS (mm)	Width x Depth x Height	923 x 250 x 305	923 x 250 x 305
WEIGHT (kg)		12.5	12.5
ELECTRICAL SUPPLY		220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz
FUSE RATING (BS88) - HRC (A)		10	10
INTERCONNECTING CABLE No. CORES		4	4


MUY-TP - OUTDOOR UNITS		MUY-TP35VF	MUY-TP50VF
SOUND PRESSURE LEVEL (dBA)	Cooling	45	47
SOUND POWER LEVEL (dBA)	Cooling	58	61
WEIGHT (kg)		34	34
DIMENSIONS (mm)	Width x Depth x Height	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550
ELECTRICAL SUPPLY		Fed by Indoor Unit	Fed by Indoor Unit
PHASE		Single	Single
SYSTEM POWER INPUT (kW)	Cooling (nominal) Cooling (UK)	0.76 0.64	1.45 1.12
STARTING CURRENT (A)		3.6	6.4
SYSTEM RUNNING CURRENT (A)	Cooling [MAX]	3.6 [9.2]	6.4 [9.2]
FUSE RATING (BS88) - HRC (A)		10	10
MAINS CABLE No. CORES		3	3
MAX PIPE LENGTH (m)		20	20
MAX HEIGHT DIFFERENCE (m)		12	12
CHARGE REFRIGERANT (kg) / CO ₂ EQUIVALENT (t) - R32 (GWP 675)		0.85 / 0.57	0.85 / 0.57
MAX ADDITIONAL REFRIGERANT (kg) / CO ₂ EQUIVALENT (t) - R32 (GWP 675)		0.13 / 0.09	0.13 / 0.09

Notes: The SHF figures are based on nominal conditions. Requires an additional MAC-334IF-E interface and PAR-40MAA wired remote controller


PRODUCT DIMENSIONS

MSY-TP35/50VF


Front View

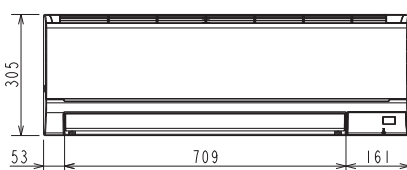

Upper View

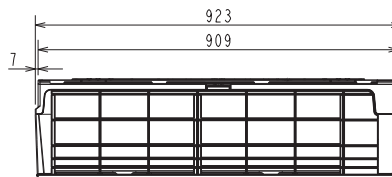

Side View



Telephone: 01707 282880

email: air.conditioning@meuk.mee.com

web: airconditioning.mitsubishielectric.co.uk

UNITED KINGDOM Mitsubishi Electric Europe Living Environment Systems Division

Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire, AL10 8XB, England General Enquiries Telephone: 01707 282880 Fax: 01707 278881

IRELAND Mitsubishi Electric Europe Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Telephone: Dublin (01) 419 8800 Fax: Dublin (01) 419 8890 International code: (003531)

Country of origin: United Kingdom - Japan - Thailand - Malaysia. ©Mitsubishi Electric Europe 2018. Mitsubishi and Mitsubishi Electric are trademarks of Mitsubishi Electric Europe B.V. The company reserves the right to make any variation in technical specification to the equipment described, or to withdraw or replace products without prior notification or public announcement. Mitsubishi Electric is constantly developing and improving its products. All descriptions, illustrations, drawings and specifications in this publication present only general particulars and shall not form part of any contract. All goods are supplied subject to the Company's General Conditions of Sale, a copy of which is available on request. Third-party product and brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Note: The fuse rating is for guidance only. Please refer to the relevant databook for detailed specification. It is the responsibility of a qualified electrician/electrical engineer to select the correct cable size and fuse rating based on current regulation and site specific conditions. Mitsubishi Electric's air conditioning equipment and heat pump systems contain a fluorinated greenhouse gas, R410A (GWP:2088), R32 (GWP:675), R407C (GWP:1774) or R134a (GWP:1430). *These GWP values are based on Regulation (EU) No 517/2014 from IPCC 4th edition. In case of Regulation (EU) No.626/2011 from IPCC 3rd edition, these are as follows: R410A (GWP:1975), R32 (GWP: 550), R407C (GWP:1650) or R134a (GWP:1300).



www.greengateway.mitsubishielectric.co.uk

Mitsubishi Electric UK's commitment to the environment

Follow us @meuk_Jes
Follow us @green_gateway

Mitsubishi Electric
Living Environmental Systems UK

YouTube
mitsubishielectric2

BLOG
thehub.mitsubishielectric.co.uk

Effective as of December 2018

December 2018

No. OCH594
REVISED EDITION-B

SERVICE MANUAL

R410A

[Model Name]

[Service Ref.]

PUHZ-SHW230YKA2

PUHZ-SHW230YKA2
PUHZ-SHW230YKA2R1
PUHZ-SHW230YKA2R2


Revision:

- Added
PUHZ-SHW230YKA2R2
in REVISED EDITION-B.
- Some descriptions have
been modified.

OCH594 REVISED EDITION-A
is void.

Note:

- This manual describes
service data of the outdoor
unit only.

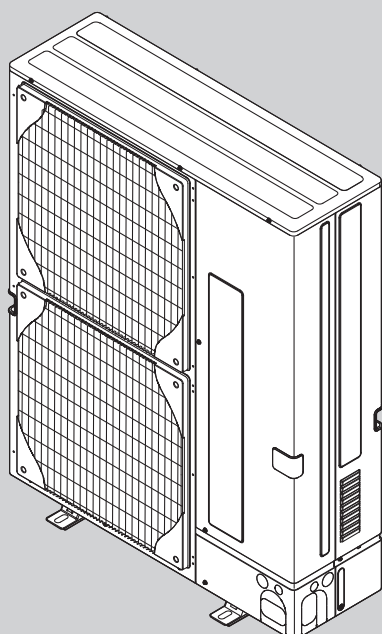

CONTENTS

TECHNICAL CHANGES.....	2
1. SAFETY PRECAUTION.....	3
2. SPECIFICATIONS.....	5
3. DATA	7
4. OUTLINES AND DIMENSIONS.....	9
5. WIRING DIAGRAM	10
6. WIRING SPECIFICATIONS	12
7. REFRIGERANT SYSTEM DIAGRAM	14
8. TROUBLESHOOTING	15
9. DISASSEMBLY PROCEDURE	57
PARTS CATALOG (OCB594)	

TECHNICAL CHANGES

Service ref. have been changed as follows.

PUHZ-SHW230YKA2 ➔ PUHZ-SHW230YKA2R1

- A compliance with ErP directive Lot6 has been authorized.

PUHZ-SHW230YKA2R1 ➔ PUHZ-SHW230YKA2R2

- Power board, controller board and noise filter board have been changed.
- Quantity of refrigerant has been changed.
- Unit weight has been changed.

1-1. ALWAYS OBSERVE FOR SAFETY

Before obtaining access to terminal, all supply circuits must be disconnected.

Preparation before the repair service.

- Prepare the proper tools.
- Prepare the proper protectors.
- Provide adequate ventilation.
- After stopping the operation of the air conditioner, turn off the power-supply breaker.
- Discharge the condenser before the work involving the electric parts.

Precautions during the repair service.

- Do not perform the work involving the electric parts with wet hands.
- Do not pour water into the electric parts.
- Do not touch the refrigerant.
- Do not touch the hot or cold areas in the refrigerating cycle.
- When the repair or the inspection of the circuit needs to be done without turning off the power, exercise great caution not to touch the live parts.

1-2. CAUTIONS RELATED TO NEW REFRIGERANT

Cautions for units utilizing refrigerant R410A

Do not use refrigerant other than R410A.

If other refrigerant (R22, etc.) is used, chlorine in refrigerant can cause deterioration of refrigerant oil, etc.

Use a vacuum pump with a reverse flow check valve.

Vacuum pump oil may flow back into refrigerant cycle and that can cause deterioration of refrigerant oil, etc.

Use the following tools specifically designed for use with R410A refrigerant.

The following tools are necessary to use R410A refrigerant.

Tools for R410A	
Gauge manifold	Vacuum pump adaptor
Charge hose	Electronic refrigerant charging scale
Gas leak detector	
Torque wrench	

Handle tools with care.

If dirt, dust or moisture enters into refrigerant cycle, that can cause deterioration of refrigerant oil or malfunction of compressor.

Do not use a charging cylinder.

If a charging cylinder is used, the composition of refrigerant will change and the efficiency will be lowered.

Charge refrigerant from liquid phase of gas cylinder.

If the refrigerant is charged from gas phase, composition change may occur in refrigerant and the efficiency will be lowered.

Use the specified refrigerant only.

Never use any refrigerant other than that specified. Doing so may cause a burst, an explosion, or fire when the unit is being used, serviced, or disposed of. Correct refrigerant is specified in the manuals and on the spec labels provided with our products. We will not be held responsible for mechanical failure, system malfunction, unit breakdown or accidents caused by failure to follow the instructions.

Ventilate the room if refrigerant leaks during operation. If refrigerant comes into contact with a flame, poisonous gases will be released.


[1] Cautions for service

- (1) Perform service after recovering the refrigerant left in unit completely.
- (2) Do not release refrigerant in the air.
- (3) After completing service, charge the cycle with specified amount of refrigerant.

[2] Additional refrigerant charge

When charging directly from cylinder

- Check that cylinder for R410A on the market is a syphon type.
- Charging should be performed with the cylinder of syphon stood vertically. (Refrigerant is charged from liquid phase.)

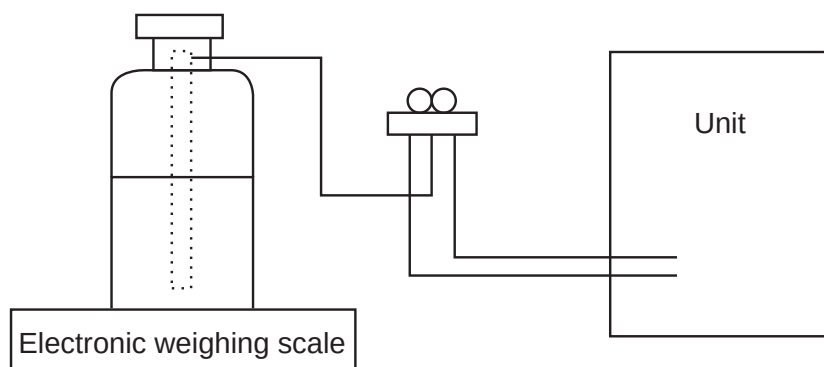

[3] Service tools

Use the below service tools as exclusive tools for R410A refrigerant.

No.	Tool name	Specifications
①	Gauge manifold	· Only for R410A · Use the existing fitting specifications. (UNF1/2) · Use high-tension side pressure of 5.3 MPa·G or over.
②	Charge hose	· Only for R410A · Use pressure performance of 5.09 MPa·G or over.
③	Electronic weighing scale	—
④	Gas leak detector	· Use the detector for R134a, R407C or R410A.
⑤	Adaptor for reverse flow check	· Attach on vacuum pump.
⑥	Refrigerant charge base	—
⑦	Refrigerant cylinder	· Only for R410A Top of cylinder (Pink) - Cylinder with syphon
⑧	Refrigerant recovery equipment	—

1-3. CAUTIONS FOR REFRIGERANT PIPING WORK

Tools for R410A (The following table shows whether conventional tools can be used or not.)

Tools and materials	Use	R410A tools	Can R22 tools be used?	Can R407C tools be used?
Gauge manifold	Air purge, refrigerant charge and operation check	Tool exclusive for R410A	×	×
Charge hose		Tool exclusive for R410A	×	×
Gas leak detector	Gas leak check	Tool for HFC refrigerant	×	○
Refrigerant recovery equipment	Refrigerant recovery	Tool exclusive for R410A	×	×
Refrigerant cylinder	Refrigerant charge	Tool exclusive for R410A	×	×
Safety charger	Prevent compressor malfunction when charging refrigerant by spraying liquid refrigerant	Tool exclusive for R410A	×	×
Charge valve	Prevent gas from blowing out when detaching charge hose	Tool exclusive for R410A	×	×
Vacuum pump	Vacuum drying and air purge	Tools for other refrigerants can be used if equipped with adapter for reverse flow check	Δ(Usable if equipped with adapter for reverse flow)	Δ(Usable if equipped with adapter for reverse flow)
Bender	Bend the pipes	Tools for other refrigerants can be used	○	○
Pipe cutter	Cut the pipes	Tools for other refrigerants can be used	○	○
Welder and nitrogen gas cylinder	Weld the pipes	Tools for other refrigerants can be used	○	○
Refrigerant charging scale	Charge refrigerant	Tools for other refrigerants can be used	○	○
Vacuum gauge or thermistor vacuum gauge and vacuum valve	Check the degree of vacuum. (Vacuum valve prevents back flow of oil and refrigerant to thermistor vacuum gauge)	Tools for other refrigerants can be used	○	○
Charging cylinder	Refrigerant charge	Tool exclusive for R410A	×	-

×: Prepare a new tool. (Use the new tool as the tool exclusive for R410A.)

Δ: Tools for other refrigerants can be used under certain conditions.

○: Tools for other refrigerants can be used.

2-1. SPECIFICATION

2-1-1. PUHZ-SHW230YKA2

<Reference data> Plate heat exchanger (MWA2-38PA) *2 pcs [connected in parallel]

Nominal water flow		L/min	65.9
Heating (A7/W35)	Capacity	kW	23.0
	COP		3.65
	Power input	kW	6.31
Heating (A7/W45)	Capacity	kW	23.0
	COP		3.02
	Power input	kW	7.62
Heating (A2/W35)	Capacity	kW	23.0
	COP		2.37
	Power input	kW	9.71
Heating (A2/W45)	Capacity	kW	22.9
	COP		2.02
	Power input	kW	11.32
Nominal water flow		L/min	57.3
Cooling (A35/W7)	Capacity	kW	20.00
	EER		2.22
	Power input	kW	9.01
Cooling (A35/W18)	Capacity	kW	20.00
	EER		3.55
	Power input	kW	5.63

Rating conditions

Nominal operating condition	
Heating (A2/W35)	
Outside air temperature (Dry-bulb)	+ 2°C
Outside air temperature (Wet-bulb)	+ 1°C
Water temperature (inlet/outlet)	+ 30°C/+ 35°C
Heating (A2/W45)	
Outside air temperature (Dry-bulb)	+ 2°C
Outside air temperature (Wet-bulb)	+ 1°C
Water temperature (inlet/outlet)	+ 40°C/+ 35°C
Heating (A7/W35)	
Outside air temperature (Dry-bulb)	+ 7°C
Outside air temperature (Wet-bulb)	+ 6°C
Water temperature (inlet/outlet)	+ 30°C/+ 35°C
Heating (A7/W45)	
Outside air temperature (Dry-bulb)	+ 7°C
Outside air temperature (Wet-bulb)	+ 6°C
Water temperature (inlet/outlet)	+ 40°C/+ 45°C
Cooling (A35/W7)	
Outside air temperature (Dry-bulb)	+ 35 °C
Outside air temperature (Wet-bulb)	+ 24 °C
Water temperature (inlet/outlet)	+ 12 °C/+ 7 °C
Cooling (A35/W18)	
Outside air temperature (Dry-bulb)	+ 35°C
Outside air temperature (Wet-bulb)	+ 24°C
Water temperature (inlet/outlet)	+ 23°C/+ 18°C

Note: "COP" and "Power input" in the above table are the values that do **NOT** contain the "pump input (based on EN 14511)".

2-1-2. Outdoor unit

Service Ref.			PUHZ-SHW230YKA2 PUHZ-SHW230YKA2R1		PUHZ-SHW230YKA2R2	
Running current	Heating(A7/W35)	A	9.6			
	Cooling(A35/W7)	A	9.6			
Power factor	Heating(A7/W35)	%	95			
	Cooling(A35/W7)	%	95			
Power supply (phase, voltage, cycle)			3 phase, 400 V, 50 Hz			
Max. current		A	26.0		20	
Breaker size		A	32		25	
Outer casing			Galvanized plate			
External finish			Munsell 3Y 7.8/1.1			
Refrigerant control			Liner expansion valve			
Compressor			Hermetic scroll			
	Model		ANB66FJNMT			
	Motor output	kW	4.7			
	Start type		Inverter			
	Protection devices		HP switch LP switch Discharge thermo Overcurrent detection Comp. surface thermo			
	Oil (Model)	L	1.7 (FV50S)			
Crankcase heater		W	—			
Heat exchanger	Air		Plate fin coil			
	Water		Plate heat exchanger			
Fan	Fan (drive) × No.		Propeller fan × 2			
	Fan motor output	kW	0.150 × 2			
	Airflow	m³/min	140			
		(CFM)	(4,940)			
Defrost method			Reverse cycle *1			
Noise level (SPL)	Heating	dB	59 *2 *5			
	Cooling	dB	58 *2			
Noise level (PWL)	Heating	dB	75			
Dimensions	Width	mm (in)	1050 (41-5/16)			
	Depth	mm (in)	330 + 30(*3) (13+1-3/16)			
	Height	mm (in)	1338 (52-11/16)			
Weight		kg (lbs)	149 (328)		143 (315)	
Refrigerant			R410A			
	Quantity	kg (lbs)	7.7 (17.0)		7.1 (15.7)	
Guaranteed operating range (Outdoor)	Heating	°C	-25(*6) to +21			
	DHW	°C	-25 to +35			
	Cooling	°C	-5(*4) to +46			
Outlet water temp. (Max. in heating, Min. in cooling)	Heating	°C	+60			
	Cooling	°C	+5			
Nominal return water temperature range	Heating	°C	+10 to +59			
	Cooling	°C	+8 to +28			
Water flow rate range		L/min	28.7 to 65.9			

*1 Hot gas with 4-way valve

*2 At distance of 1 m from outdoor unit


*3 grill

*4 With the optional air outlet guide, the operation at -15°C outdoor temperature is possible.

*5 A weighted sound power level in accordance with ISO9614-1 for EN14511 testing is 75 dBA.

*6 Lower limit of use is -5°C for EN14511 testing purpose.

Nominal operating condition	
Heating(A7/W35)	
Outside air temperature (Dry-bulb)	+ 7°C
Outside air temperature (Wet-bulb)	+ 6°C
Water temperature (inlet/outlet)	+30/+35°C
Cooling(A35/W7)	
Outside air temperature (Dry-bulb)	+35°C
Outside air temperature (Wet-bulb)	+ 24°C
Water temperature (inlet/outlet)	+12/+7°C

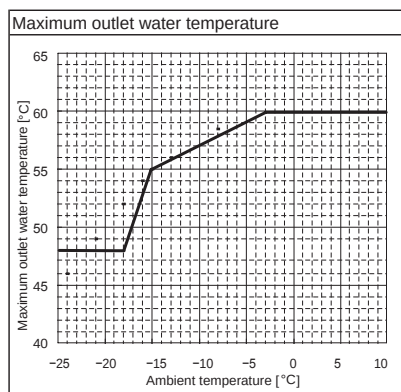


AIR CONDITIONING SYSTEMS

CITY MULTI

DATA BOOK

MODEL

PURY-EP200-1100Y(S)NW-A(-BS)

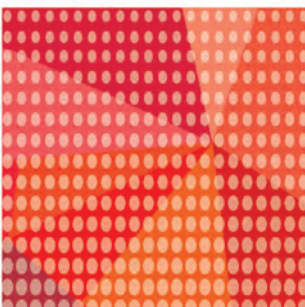

Line-up of Outdoor Units of R410A CITY MULTI
Heat Recovery High efficiency R2-Series



PURY-EP200YNW-A(-BS) PURY-EP250YNW-A(-BS)
PURY-EP300YNW-A(-BS)

8, 10, 12HP



PURY-EP350YNW-A(-BS) PURY-EP400YNW-A(-BS)
PURY-EP450YNW-A(-BS)

14, 16, 18HP



PURY-EP500YNW-A(-BS) PURY-EP550YNW-A(-BS)

20, 22HP



PURY-EP400YSNW-A(-BS) PURY-EP450YSNW-A(-BS)
PURY-EP500YSNW-A(-BS) PURY-EP550YSNW-A(-BS)
PURY-EP600YSNW-A(-BS)

16, 18, 20, 22, 24HP



PURY-EP650YSNW-A(-BS)

26HP



PURY-EP700YSNW-A(-BS) PURY-EP750YSNW-A(-BS)
PURY-EP800YSNW-A(-BS) PURY-EP850YSNW-A(-BS)
PURY-EP900YSNW-A(-BS)

28, 30, 32, 34, 36HP



PURY-EP950YSNW-A(-BS)

38HP



PURY-EP1000YSNW-A(-BS) PURY-EP1050YSNW-A(-BS)
PURY-EP1100YSNW-A(-BS)

40, 42, 44HP

PURY-EP-Y(S)NW-A

1. SPECIFICATIONS	2
2. EXTERNAL DIMENSIONS	25
3. CENTER OF GRAVITY	36
4. ELECTRICAL WIRING DIAGRAMS	37
5. SOUND LEVELS	40
5-1. Sound levels in cooling mode	40
5-2. Sound levels in heating mode	47
6. VIBRATION LEVEL	54
7. OPERATION TEMPERATURE RANGE	55
8. CAPACITY TABLES	56
8-1. Selection of Cooling/Heating Units	56
8-2. Correction by temperature	62
8-3. Correction by total indoor	98
8-4. Correction by refrigerant piping length	110
8-5. Correction by port counts of the BC controller	114
8-6. Correction at frost and defrost	114
8-7. Correction at evaporation-temperature (ET) control	114
9. OPTIONAL PARTS	115
9-1. JOINT and REDUCER	115
9-2. OUTDOOR TWINNING KIT	119
9-3. JOINT KIT "CMY-R160-J1" FOR BC CONTROLLER	120
9-4. FIN GUARD	121
10. ELECTRICAL WORK	123
10-1. General cautions	123
10-2. Power supply for Outdoor unit	124
10-3. Power cable specifications	125
10-4. Power supply examples	126
11. M-NET CONTROL	128
11-1. Transmission cable length limitation	128
11-2. Transmission cable specifications	129
11-3. System configuration restrictions	130
11-4. Address setting	134
12. PIPING DESIGN	146
12-1. R410A Piping material	147
12-2. Piping Design	149
12-3. Refrigerant charging calculation	155
13. OUTDOOR INSTALLATION	157
13-1. Requirement on installation site	157
13-2. Spacing	158
13-3. Piping direction	160
13-4. Countermeasure to wind	165
13-5. Precautions for installing a panel heater	165

1. SPECIFICATIONS

Outdoor units

Model			PURY-EP200YNW-A (-BS)			
Power source			3-phase 4-wire 380-400-415 V 50/60 Hz			
Cooling capacity (Nominal)	*1	kW	22.4			
		kcal/h	20,000			
		BTU/h	76,400			
		Power input	kW	4.23		
		Current input	A	7.1-6.7-6.5		
		EER	kW/kW	5.29		
Temp. range of cooling	Indoor	W.B.	15.0~24.0°C (59~75°F)			
	Outdoor	D.B.	-5.0~52.0°C (23~126°F)			
Heating capacity (Max)	*2	kW	25.0			
		kcal/h	21,500			
		BTU/h	85,300			
		Power input	kW	4.57		
		Current input	A	7.7-7.3-7.0		
		COP	kW/kW	5.47		
	(Nominal)	*3	kW	22.4		
			kcal/h	20,000		
			BTU/h	76,400		
			Power input	kW	3.95	
			Current input	A	6.6-6.3-6.1	
			COP	kW/kW	5.67	
Temp. range of heating	Indoor	D.B.	15.0~27.0°C (59~81°F)			
	Outdoor	W.B.	-20.0~15.5°C (-4~60°F)			
Indoor unit connectable	Total capacity		50~150%			
	Model/Quantity		P15~P250/1~20			
Sound pressure level (measured in anechoic room) *4		dB <A>	59.0/59.0			
Sound power level (measured in anechoic room) *4		dB <A>	76.0/78.0			
Refrigerant piping diameter	High pressure	mm (in.)	15.88 (5/8) Brazed			
	Low pressure	mm (in.)	19.05 (3/4) Brazed			
FAN	Type x Quantity		Propeller fan x 1			
	Air flow rate	m³/min	170			
		L/s	2,833			
		cfm	6,003			
	Control, Driving mechanism		Inverter-control, Direct-driven by motor			
	Motor output	kW	0.92 x 1			
	*5 External static press.		0 Pa (0 mmH₂O)			
	Compressor	Type	Inverter scroll hermetic compressor			
Manufacture		AC&R Works, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION				
Starting method		Inverter				
Motor output		kW	5.6			
Case heater		kW	-			
Lubricant		MEL32				
External finish			Pre-coated galvanized steel sheets (+powder coating for -BS type) <MUNSELL 5Y 8/1 or similar>			
External dimension H x W x D		mm	1,858 (1,798 without legs) x 920 x 740			
		in.	73-3/16 (70-13/16 without legs) x 36-1/4 x 29-3/16			
Protection devices	High pressure protection		High pressure sensor, High pressure switch at 4.15 MPa (601 psi)			
	Inverter circuit (COMP./FAN)		Over-heat protection, Over-current protection			
	Compressor		-			
	Fan motor		-			
Refrigerant	Type x original charge		R410A x 5.2 kg (12 lbs)			
	Control		Indoor LEV and BC controller			
Net weight		kg (lbs)	234 (516)			
Heat exchanger			Salt-resistant cross fin & aluminium tube			
HIC circuit (HIC: Heat Inter-Changer)			-			
Defrosting method			Auto-defrost mode (Reversed refrigerant cycle)			
Drawing	External		WKS94T740			
	Wiring		WKE94G339			
Standard attachment	Document		Installation Manual			
	Accessory		-			
Optional parts			Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1 BC controller: CMB-P104,106,108,1012,1016V-J Main BC controller: CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA Sub BC controller: CMB-P104, 108V-KB			
Remarks			Details on foundation work, duct work, insulation work, electrical wiring, power source switch, and other items shall be referred to the Installation Manual. Due to continuing improvement, above specifications may be subject to change without notice.			

Notes:		Unit converter
1.Nominal cooling conditions (subject to JIS B8615-2) Indoor: 27°C.D.B./19°C.W.B. (81°F.D.B./66°F.W.B.), Outdoor: 35°C.D.B./24°C.W.B. (95°F.D.B./75°F.W.B.) Pipe length: 7.5 m (24-9/16 ft.), Level difference: 0 m (0 ft.)		BTU/h =kW x 3,412
2.Nominal heating conditions (subject to JIS B8615-2) Indoor: 20°C.D.B. (68°F.D.B.), Outdoor: 7°C.D.B./6°C.W.B. (45°F.D.B./43°F.W.B.) Pipe length: 7.5 m (24-9/16 ft.), Level difference: 0 m (0 ft.)		cfm =m ³ /min x 35.31
3.Nominal heating conditions (subject to JIS B8615-2) Indoor: 20°C.D.B. (68°F.D.B.), Outdoor: 7°C.D.B./6°C.W.B. (45°F.D.B./43°F.W.B.) Pipe length: 7.5 m (24-9/16 ft.), Level difference: 0 m (0 ft.) Eurovent registered		lbs =kg/0.4536
4.Cooling mode/Heating mode		
5.External static pressure option is available (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH ₂ O, 6.1 mmH ₂ O, 8.2 mmH ₂ O). Consult your dealer about the specification when setting External static pressure option.		*Above specification data is subject to rounding variation.

1. SPECIFICATIONS

Outdoor units

Model			PURY-EP250YNW-A (-BS)		
Power source			3-phase 4-wire 380-400-415 V 50/60 Hz		
Cooling capacity (Nominal)	*1	kW	28.0		
		kcal/h	25,000		
		BTU/h	95,500		
	Power input	kW	5.62		
	Current input	A	9.4-9.0-8.6		
	EER	kW/kW	4.98		
Temp. range of cooling	Indoor	W.B.	15.0~24.0°C (59~75°F)		
	Outdoor	D.B.	-5.0~52.0°C (23~126°F)		
Heating capacity (Max)	*2	kW	31.5		
		kcal/h	27,100		
		BTU/h	107,500		
	Power input	kW	5.98		
	Current input	A	10.0-9.5-9.2		
	COP	kW/kW	5.26		
	(Nominal)	*3	kW	28.0	
			kcal/h	25,000	
			BTU/h	95,500	
		Power input	kW	5.23	
		Current input	A	8.8-8.3-8.0	
		COP	kW/kW	5.35	
Temp. range of heating	Indoor	D.B.	15.0~27.0°C (59~81°F)		
	Outdoor	W.B.	-20.0~15.5°C (-4~60°F)		
Indoor unit connectable	Total capacity		50~150%		
	Model/Quantity		P15~P250/1~25		
Sound pressure level (measured in anechoic room) *4		dB <A>	60.5/61.0		
Sound power level (measured in anechoic room) *4		dB <A>	78.5/80.0		
Refrigerant piping diameter	High pressure	mm (in.)	19.05 (3/4) Brazed		
	Low pressure	mm (in.)	22.2 (7/8) Brazed		
FAN	Type x Quantity		Propeller fan x 1		
	Air flow rate	m ³ /min	185		
		L/s	3,083		
		cfm	6,532		
	Control, Driving mechanism		Inverter-control, Direct-driven by motor		
	Motor output	kW	0.92 x 1		
	*5	External static press.		0 Pa (0 mmH ₂ O)	
Compressor	Type		Inverter scroll hermetic compressor		
	Manufacture		AC&R Works, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		
	Starting method		Inverter		
	Motor output	kW	7.0		
	Case heater	kW	-		
	Lubricant		MEL32		
External finish			Pre-coated galvanized steel sheets (+powder coating for -BS type) <MUNSELL 5Y 8/1 or similar>		
External dimension H x W x D		mm	1,858 (1,798 without legs) x 920 x 740		
		in.	73-3/16 (70-13/16 without legs) x 36-1/4 x 29-3/16		
Protection devices	High pressure protection		High pressure sensor, High pressure switch at 4.15 MPa (601 psi)		
	Inverter circuit (COMP./FAN)		Over-heat protection, Over-current protection		
	Compressor		-		
	Fan motor		-		
Refrigerant	Type x original charge		R410A x 5.2 kg (12 lbs)		
	Control		Indoor LEV and BC controller		
Net weight		kg (lbs)	234 (516)		
Heat exchanger			Salt-resistant cross fin & aluminium tube		
HIC circuit (HIC: Heat Inter-Changer)			-		
Defrosting method			Auto-defrost mode (Reversed refrigerant cycle)		
Drawing	External		WKS94T740		
	Wiring		WKE94G339		
Standard attachment	Document		Installation Manual		
	Accessory		-		
Optional parts			Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1 BC controller: CMB-P104,106,108,1012,1016V-J Main BC controller: CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA Sub BC controller: CMB-P104, 108V-KB		
Remarks			Details on foundation work, duct work, insulation work, electrical wiring, power source switch, and other items shall be referred to the Installation Manual. Due to continuing improvement, above specifications may be subject to change without notice.		

Notes:		Unit converter
1. Nominal cooling conditions (subject to JIS B8615-2) Indoor: 27°C D.B./19°C W.B. (81°F D.B./66°F W.B.), Outdoor: 35°C D.B./24°C W.B. (95°F D.B./75°F W.B.) Pipe length: 7.5 m (24-9/16 ft.), Level difference: 0 m (0 ft.)		BTU/h = kW x 3,412
2. Nominal heating conditions (subject to JIS B8615-2) Indoor: 20°C D.B. (68°F D.B.), Outdoor: 7°C D.B./6°C W.B. (45°F D.B./43°F W.B.) Pipe length: 7.5 m (24-9/16 ft.), Level difference: 0 m (0 ft.)		cfm = m ³ /min x 35.31
3. Nominal heating conditions (subject to JIS B8615-2) Indoor: 20°C D.B. (68°F D.B.), Outdoor: 7°C D.B./6°C W.B. (45°F D.B./43°F W.B.) Pipe length: 7.5 m (24-9/16 ft.), Level difference: 0 m (0 ft.) Eurovent registered		lbs = kg/0.4536
4. Cooling mode/Heating mode		
5. External static pressure option is available (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH ₂ O, 6.1 mmH ₂ O, 8.2 mmH ₂ O). Consult your dealer about the specification when setting External static pressure option.		*Above specification data is subject to rounding variation.

1. SPECIFICATIONS

Outdoor units

Model			PURY-EP300YNW-A (-BS)		
Power source			3-phase 4-wire 380-400-415 V 50/60 Hz		
Cooling capacity (Nominal)	*1	kW	33.5		
		kcal/h	30,000		
		BTU/h	114,300		
	Power input	kW	7.39		
	Current input	A	12.4-11.8-11.4		
	EER	kW/kW	4.53		
Temp. range of cooling	Indoor	W.B.	15.0~24.0°C (59~75°F)		
	Outdoor	D.B.	-5.0~52.0°C (23~126°F)		
Heating capacity (Max)	*2	kW	37.5		
		kcal/h	32,300		
		BTU/h	128,000		
	Power input	kW	8.36		
	Current input	A	14.1-13.4-12.9		
	COP	kW/kW	4.48		
	(Nominal)	*3	kW	33.5	
			kcal/h	30,000	
			BTU/h	114,300	
		Power input	kW	6.80	
Current input		A	11.4-10.9-10.5		
COP	kW/kW	4.92			
Temp. range of heating	Indoor	D.B.	15.0~27.0°C (59~81°F)		
	Outdoor	W.B.	-20.0~15.5°C (-4~60°F)		
Indoor unit connectable	Total capacity		50~150%		
	Model/Quantity		P15~P250/1~30		
Sound pressure level (measured in anechoic room) *4		dB <A>	61.0/67.0		
Sound power level (measured in anechoic room) *4		dB <A>	80.0/86.5		
Refrigerant piping diameter	High pressure	mm (in.)	19.05 (3/4) Brazed		
	Low pressure	mm (in.)	22.2 (7/8) Brazed		
FAN	Type x Quantity		Propeller fan x 1		
	Air flow rate	m³/min	240		
		L/s	4,000		
		cfm	8,474		
	Control, Driving mechanism		Inverter-control, Direct-driven by motor		
	Motor output	kW	0.92 x 1		
	*5 External static press.		0 Pa (0 mmH₂O)		
Compressor	Type		Inverter scroll hermetic compressor		
	Manufacture		AC&R Works, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		
	Starting method		Inverter		
	Motor output	kW	7.9		
	Case heater	kW	-		
	Lubricant		MEL32		
External finish			Pre-coated galvanized steel sheets (+powder coating for -BS type) <MUNSELL 5Y 8/1 or similar>		
External dimension H x W x D		mm	1,858 (1,798 without legs) x 920 x 740		
		in.	73-3/16 (70-13/16 without legs) x 36-1/4 x 29-3/16		
Protection devices	High pressure protection		High pressure sensor, High pressure switch at 4.15 MPa (601 psi)		
	Inverter circuit (COMP./FAN)		Over-heat protection, Over-current protection		
	Compressor		-		
	Fan motor		-		
Refrigerant	Type x original charge		R410A x 5.2 kg (12 lbs)		
	Control		Indoor LEV and BC controller		
Net weight		kg (lbs)	236 (521)		
Heat exchanger			Salt-resistant cross fin & aluminium tube		
HIC circuit (HIC: Heat Inter-Changer)			-		
Defrosting method			Auto-defrost mode (Reversed refrigerant cycle)		
Drawing	External		WKS94T740		
	Wiring		WKE94G339		
Standard attachment	Document		Installation Manual		
	Accessory		-		
Optional parts			Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1 BC controller: CMB-P104,106,108,1012,1016V-J Main BC controller: CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA Sub BC controller: CMB-P104, 108V-KB		
Remarks			Details on foundation work, duct work, insulation work, electrical wiring, power source switch, and other items shall be referred to the Installation Manual. Due to continuing improvement, above specifications may be subject to change without notice.		

Notes:		Unit converter
1. Nominal cooling conditions (subject to JIS B8615-2) Indoor: 27°C D.B./19°C W.B. (81°F D.B./66°F W.B.), Outdoor: 35°C D.B./24°C W.B. (95°F D.B./75°F W.B.) Pipe length: 7.5 m (24-9/16 ft.), Level difference: 0 m (0 ft.)		BTU/h =kW x 3,412
2. Nominal heating conditions (subject to JIS B8615-2) Indoor: 20°C D.B. (68°F D.B.), Outdoor: 7°C D.B./6°C W.B. (45°F D.B./43°F W.B.) Pipe length: 7.5 m (24-9/16 ft.), Level difference: 0 m (0 ft.)		cfm =m ³ /min x 35.31
3. Nominal heating conditions (subject to JIS B8615-2) Indoor: 20°C D.B. (68°F D.B.), Outdoor: 7°C D.B./6°C W.B. (45°F D.B./43°F W.B.) Pipe length: 7.5 m (24-9/16 ft.), Level difference: 0 m (0 ft.) Eurovent registered		lbs =kg/0.4536
4. Cooling mode/Heating mode		
5. External static pressure option is available (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH ₂ O, 6.1 mmH ₂ O, 8.2 mmH ₂ O). Consult your dealer about the specification when setting External static pressure option.		*Above specification data is subject to rounding variation.

Bijlage 2 | Invoer- en uitvoergegevens Geomilieu model bestaande situatie

AAA2001 - Ambulancepost Amsterdam AMC-terrein

ZRi adviseurs ingenieurs b.v.

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bebouwingsgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	D. 31	D. 63	D. 125	D. 250	D. 500	D. 1k	D. 2k	D. 4k	D. 8k
zone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
weg		0,00
weg		0,00
P6		0,50
P4		0,00
P4		0,00
P4		0,00
P5		0,50
P5		0,50
P0/PN		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
P7		0,00
P7		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
Meibergdre		0,00
Tafelberg		0,00
Tafelberg		0,00
Tafelberg		0,00
Tafelberg		0,00
Spoorlijn		0,00
weg		0,00
000		0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
P4		0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
dak01	dakvlak medirest	0,10
dak02	dakvlak medirest	0,10
dak03	dakvlak medirest	0,10
dak04	dakvlak HVA	0,30
dak05	dakvlak HVA	0,30
dak06	dakvlak HVA	0,30
dak07	dakvlak HVA	0,30
dak08	dakvlak HVA	0,30
dak09	dakvlak HVA	0,10
dak10	dakvlak HVA	0,10
dak11	dakvlak HVA	0,10
dak12	dakvlak HVA	0,10
dak17	dakvlak IW0centrale	0,30
dak18	dakvlak AMC	0,30
dak19	dakvlak AMC	0,10

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
dak20	dakvlak AMC	0,10
dak21	dakvlak AMC	0,10
dak22	dakvlak AMC	0,10
dak23	dakvlak AMC	0,10
dak24	dakvlak AMC	0,10
dak25	dakvlak AMC	0,30
dak26	dakvlak AMC	0,10
dak27	dakvlak AMC	0,10
dak28	dakvlak AMC	0,30
dak29	dakvlak AMC	0,10
dak30	dakvlak AMC	0,10
1		0,30
2		0,30
3		0,30
		0,90
		0,00
	dakvlak Uniqure	0,30
IXAS-1	Logistiek terrein IXAS	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
pomphuis	pomphuis EC	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
tank01	tank EC	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
tank02	tank02 EC	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
51	hoofdgebouw deel A	25,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
52	hoofdgebouw deel A	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
53	hoofdgebouw deel B	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
54	hoofdgebouw deel C	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
55	hoofdgebouw deel D	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
56	hoofdgebouw deel E	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
59	Hoofdgebouw deel F	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
61	Hoofdgebouw deel G	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
58	Hoofdgebouw deel F	49,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
62	Hoofdgebouw deel H	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
63	Hoofdgebouw deel J	23,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
64	Hoofdgebouw deel K	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
65	Hoofdgebouw deel L	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
66	Hoofdgebouw deel M	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
84	IWO	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
169	T1 Tijdelijke huisvesting UniQure	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
170	T2	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
160	Rn	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
159	Rn	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
161	Rn	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
60	Hoofdgebouw deel F	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
42	bunker	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
49	Faculteit	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
156	RmD huis	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
155	RmD huis	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
154	RmD huis	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
153	RmD huis	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
152	RmD huis	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
06	bijgebouw AMC	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
39	bouwdeel N	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
37	bouwdeel N	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
19	bouwdeel G	49,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
26	bouwdeel H	49,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
15	bouwdeel F	49,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
20	bouwdeel G	49,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
pomphuis	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
tank01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
tank02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
23	bouwdeel H	49,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
24	bouwdeel H	49,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
16	bouwdeel F liftmachinekamer	52,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
21	bouwdeel G liftmachinekamer	52,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
28	bouwdeel H liftmachinekamer	52,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
17	bouwdeel F liftmachinekamer	52,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
22	bouwdeel G liftmachinekamer	52,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
27	bouwdeel H liftmachinekamer	52,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
29	bouwdeel J	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
157	Rn	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
158	Rn	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
162	Rn	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
85	IWO Energiegebouw	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
163	S-kantoor	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
138	Psychiatrisch centrum	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
137	Psychiatrisch centrum	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
136	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
141	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
140	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
139	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
135	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
131	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
130	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
134	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
133	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
132	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
142	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
149	Psychiatrisch centrum	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
151	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
150	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
143	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
145	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
147	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
146	Psychiatrisch centrum	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
144	Psychiatrisch centrum	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
148	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
98	Jellinek Kliniek	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
97	Jellinek Kliniek	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
111	Kinderkeet	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
110	Kinderkeet	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
109	Kinderkeet	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
114	Kinderkeet	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
113	Kinderkeet	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
112	Kinderkeet	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
107	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
104	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
103	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
106	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
105	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
100	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
99	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
102	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
101	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
108	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
128	Psychiatrie	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
129	Psychiatrie	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
36	bouwdeel N	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
177	trappenhuis	49,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
50	gang	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
08	bouwdeel A	31,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
09	bouwdeel A	31,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
12	bouwdeel A	31,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
13	bouwdeel C	31,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
34	bouwdeel M	23,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
33	bouwdeel L	23,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
32	bouwdeel K	23,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
30	bouwdeel J	27,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
10	bouwdeel A	28,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
11	bouwdeel A	32,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
07	bouwdeel A	30,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
25	bouwdeel H	56,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
18	bouwdeel G	56,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
14	bouwdeel F	56,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
38	bouwdeel N	7,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
92	Iwo gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
93	Iwo gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
94	Iwo gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
31	bouwdeel J	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
57	hoofdgebouw deel F	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
41	Bouwdelen K,L,M	25,25	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
175	trafohuisje bij gebouw "S"	3,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
176	trafohuisje bij gebouw "S"	3,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
43	dijklichaam spoor	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
181	woonbebouwing Tolkamerstraat	6,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
182	woonbebouwing Tolkamerstraat	6,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
178	woonbebouwing Ophemertthof	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
180	woonbebouwing Opheusdenhofhof	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
179	woonbebouwing Opheusdenhof	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
96	IWO Gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
95	IWO Gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
87	IWO Gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
88	Iwo gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
86	Iwo gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
91	Iwo gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
90	Iwo gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
89	Iwo gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
124	nieuwbouw lage deel	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
123	nieuwbouw hoogste deel	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
02	bebouwing koeltoren tbv afscherming	4,00	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
01	4e bunker	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
121	Nieuw bouwdeel bij 4e bunker	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
40	bouwdeel N	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
35	bouwdeel N	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
127	nieuwe parkeergarage (in aanbouw)	6,40	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
126	nieuwe parkeergarage (in aanbouw)	6,40	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
125	nieuwe parkeergarage (in aanbouw)	6,40	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
174	toekomstig gebouw smoorspoelen	3,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
184	Gas ontvangstation	4,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
183	tussengebouw smoorspoelen/gasontvstat.	2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
185	betonrand bij stations	3,40	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
186	betonrand bij stations	3,40	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
117	Medirest	6,15	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
116	Medirest	4,15	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
118	Medirest	8,30	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
120	Medirest	8,35	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
119	Medirest	8,35	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
166	scherm op dak Medirest bij condensoren	2,20	6,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
167	scherm op dak Medirest bij condensoren	2,20	6,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
164	scherm dakvlak Medirest	2,20	6,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
165	scherm dakvlak Medirest	2,20	6,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
115	luchtbeh.kast	8,35	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
80	HvA (hoge deel)	21,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
81	HvA (hoge deel)	21,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
77	HvA (hoge deel)	21,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
78	HvA (hoge deel)	21,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
79	HvA (hoge deel)	21,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
76	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
69	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
70	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
67	HvA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
68	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
71	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
74	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
75	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
72	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
82	HvA (hogere deel noordzijde)	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
83	HvA (hogere deel zuidzijde)	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
73	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
187	Gebouw Altra college 3,5 meter	3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
191	Gebouw Altra college	2,50	7,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
188	Gebouw Altra college 7 meter	3,50	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
190	Gebouw Altra college 7,5 meter	0,50	7,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
189	Gebouw Altra college 7,5 meter	0,50	7,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
220	Nieuwbouw hoge deel	13,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
	nieuwbouw	22,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
150	nieuwbouw	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
151	nieuwbouw	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
152	nieuwbouw	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
153	nieuwbouw	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
154	nieuwbouw Dianet	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
	nieuwbouw Dianet	24,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
168	schoorsteen	56,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
EC01	nieuwe energiecentrale	7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
EC02	EC Koelhal	4,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
toren01	koeltoren 01 EC	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
toren02	koeltoren 02 EC	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
toren03	koeltoren 03 EC	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven02	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven03	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven01	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven04	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven06	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven07	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven05	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven08	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven01	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven10	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven11	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven12	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven13	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven14	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven18	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven17	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven21	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven24	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven19	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven22	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven25	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven20	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven23	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven26	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven16	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven15	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven27	dakafzuigventilator EC lasrook	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven28	dakafzuigventilator EC llage deel	0,50	4,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
dakven29	dakafzuigventilator EC llage deel	0,50	4,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
LT01	LT dry cooler 01	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
LT02	LT dry cooler 02	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
SMO-01	Smeerolie koeler	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
LT04	LT dry cooler 04	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
EC01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
toren01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
toren02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
toren03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LT01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LT02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SMO-01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LT04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
LT03	LT dry cooler 03	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
SM0-04	Smeerolie koeler	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
SM0-03	Smeerolie koeler	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
HT02	HT dry cooler	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
HT01	HT dry cooler	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
EC10	wkkhallen	7,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
EC03	nieuwbouw EC	7,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
EC04	noordgevel centrale	7,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
EC06	geveldeel Nieuwe deel	7,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
EC07	oostgevel EC	7,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
EC08	oostgevel EC	7,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
EC09	oostgevel EC	7,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
999	Traforstrook	4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
hal	WKK hal	7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
WKK	WKK hal bestaand	7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
kanaal	afvoer compressoren	1,30	4,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
kanaal	afvoer compressoren	1,30	4,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
kanaal	aanvoer compressoren	1,50	4,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
kanaal	aanvoer compressoren	1,50	4,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
kanaal	aanvoer compressoren	1,20	4,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
EC05	westgevel ketelhuis	7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
HT01	HT dry cooler	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
SM0-01	Smeerolie koeler	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
betonrand		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
betonrand		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
pompriimte	pompriimte sprinklerinstallatie	2,33	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
geb201	Spinozagebouw nieuw Hoog deel	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
geb200	Spinozagebouw laag deel	3,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
1		4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
GR01	Loods terreinonderhoud en groenvoorziening	4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
GR02	Loods terreinonderhoud en groenvoorziening	4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
GR03	Loods terreinonderhoud en groenvoorziening	4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
GR04	Terreinbeheer en Groenvoorziening	4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
GR05	Terreinbeheer en Groenvoorziening	4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
LT03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SM0-04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SM0-03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HT02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HT01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
999	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
hal	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
WKK	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kanaal	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kanaal	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kanaal	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kanaal	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kanaal	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HT01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SM0-01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
betonrand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
betonrand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
pomp ruimte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geb201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geb200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GR01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GR02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GR03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GR04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GR05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
		5,00	0,00	25	25

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		--
SP01	hoogtelijne Spinozagebouw	0,00
Sp02	hoogtelijn	4,00
Sp03		--
		--
Sp04	Hoogtelijn	4,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
GR01	Personenwagens Groenvoorziening	0,75	0,00	Relatief	A	12	--	--	25	5,00	57,00	76,00	73,00	74,00
GR02	containerwagen tbv containers wisselen	1,00	0,00	Relatief	A	2	--	--	20	5,00	41,60	58,50	66,50	71,60
GR03	grasmaaier rijden	0,50	0,00	Relatief	A	8	--	--	10	5,00	36,80	90,80	87,00	94,80
GR04	Shovel	1,00	0,00	Relatief	A	8	--	--	15	5,00	75,00	87,00	93,00	94,00
GR05	trekker	1,00	0,00	Relatief	A	8	--	--	15	5,00	63,40	72,80	85,30	83,90
GR06	trekker (mini)	0,50	0,00	Relatief	A	8	--	--	15	5,00	48,50	73,40	93,10	94,70
GR07	veegwagen	0,50	0,00	Relatief	A	8	--	--	15	5,00	66,00	68,80	75,90	78,70

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
GR01	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR02	80,50	86,90	85,10	81,60	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR03	98,50	97,80	95,00	89,20	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR04	97,00	101,00	100,00	103,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR05	96,80	101,20	98,80	88,30	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR06	94,00	97,50	95,10	90,90	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR07	86,10	89,20	88,40	81,60	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
bron P5	personenauto's 30 km/uur (medew. P5)	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,21	--	--	A	Nee
bron P3	personenauto's 30 km/uur (medew. P3)	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,67	--	--	A	Nee
bron P4-01	personenauto's 30 km/uur (medew. P4)	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,22	--	--	A	Nee
bron P4-02	personenauto's 30 km/uur (medew. P4)	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,22	--	--	A	Nee
bron P0	personenauto's 30 km/uur (bezoek etc. P0)	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	5,19	--	A	Nee
bron P6	personenauto's 30 km/uur (congressen etc. P6)	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,06	--	--	A	Nee
G07	rooster in deel G	51,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
F09	rooster in deel F	51,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
F11	gevelrooster in deel F	7,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
N06	ventilator	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	A	Nee
K34	ventilator 2,2 kw	23,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
J03	afstr. vlak gebouwdeel J11	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	3,80	--	--	A	Ja
F13	gevelrooster in deel F	15,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
F12	gevelrooster in deel F	22,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
K12	gevelrooster in deel K	7,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
K13	gevelrooster in deel K	15,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
K14	gevelrooster in deel K	22,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
L31	gevelrooster in deel L	7,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
L32	gevelrooster in deel L	15,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
L33	gevelrooster in deel L	22,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
E01	gevelrooster in deel E	6,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
E02	gevelrooster in deel E	12,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
E03	gevelrooster in deel E	18,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
C01	gevelrooster in deel C	7,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
C02	gevelrooster in deel C	15,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
C03	gevelrooster in deel C	22,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
B01	gevelrooster in deel B	15,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
A01	afstr. rooster Gebouwdeel A2	29,70	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,79	--	--	A	Ja
L18	ventilator 0,18 kw	26,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K01	ventilator Nurnberg 0,18 kw	26,25	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
F03	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	53,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
H03	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	59,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
H01	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	59,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
fac02	ventilator CDA 165 0,25 kw	19,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
eciwo01	lichtstraten IW0 centrale	8,10	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
eciwo02	gevel kopgevel IW0 entrale	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo03	glas+roosters kopgevel IW0 entrale	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo04	glas+roosters kopgevel IW0 entrale	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
bron P5	Nee	Nee	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P3	Nee	Nee	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P4-01	Nee	Nee	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P4-02	Nee	Nee	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P0	Nee	Nee	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P6	Nee	Nee	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G07	Nee	Nee	56,70	55,70	56,60	64,20	67,40	70,80	67,60	59,40	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F09	Nee	Nee	48,90	55,90	55,40	60,40	65,10	67,30	63,30	56,10	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N06	Nee	Nee	48,30	60,30	76,20	91,60	94,60	95,90	92,10	82,80	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K34	Nee	Nee	44,00	58,30	66,50	75,30	78,10	77,60	73,80	70,70	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J03	Nee	Nee	59,20	66,10	72,50	99,20	93,20	94,10	90,50	82,20	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K12	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K13	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K14	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L31	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L32	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L33	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C02	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C03	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A01	Nee	Nee	49,70	61,80	70,80	83,70	84,50	87,20	83,00	75,90	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L18	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K01	Nee	Nee	41,00	47,30	56,60	63,30	66,50	66,50	62,60	54,20	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F03	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H03	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H01	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac02	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo01	Nee	Nee	55,51	76,51	80,41	71,51	70,91	71,61	61,81	49,91	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo02	Nee	Nee	34,90	53,90	55,80	49,90	53,30	50,00	39,20	30,30	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo03	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo04	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
bron P5	0,00	0,00	0,00
bron P3	0,00	0,00	0,00
bron P4-01	0,00	0,00	0,00
bron P4-02	0,00	0,00	0,00
bron P0	0,00	0,00	0,00
bron P6	0,00	0,00	0,00
G07	0,00	0,00	0,00
F09	0,00	0,00	0,00
F11	0,00	0,00	0,00
N06	0,00	0,00	0,00
K34	0,00	0,00	0,00
J03	0,00	0,00	0,00
F13	0,00	0,00	0,00
F12	0,00	0,00	0,00
K12	0,00	0,00	0,00
K13	0,00	0,00	0,00
K14	0,00	0,00	0,00
L31	0,00	0,00	0,00
L32	0,00	0,00	0,00
L33	0,00	0,00	0,00
E01	0,00	0,00	0,00
E02	0,00	0,00	0,00
E03	0,00	0,00	0,00
C01	0,00	0,00	0,00
C02	0,00	0,00	0,00
C03	0,00	0,00	0,00
B01	0,00	0,00	0,00
A01	0,00	0,00	0,00
L18	0,00	0,00	0,00
K01	0,00	0,00	0,00
F03	0,00	0,00	0,00
H03	0,00	0,00	0,00
H01	0,00	0,00	0,00
fac02	0,00	0,00	0,00
eciwo01	0,00	0,00	0,00
eciwo02	0,00	0,00	0,00
eciwo03	0,00	0,00	0,00
eciwo04	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
S01	installatie bij gebouw "S"	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee
eciwo05	glas+roosters gevel IWO entrale	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo06	glas+roosters gevel IWO entrale	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo07	gevel kopgevel IWO entrale	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo08	roldeur in ketelhuis IWO centrale	3,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo09	roldeur in ketelhuis IWO centrale	3,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo10	glas+roosters gevel IWO entrale	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo11	gevel kopgevel IWO entrale	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo12	glas+roosters gevel IWO entrale	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo13	glas+roosters gevel IWO entrale (koel)	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo14	glas+roosters gevel IWO entrale (koel)	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo15	glas+roosters gevel IWO entrale (koel)	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo16	glas+roosters gevel IWO entrale (koel)	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo17	glas+roosters gevel IWO entrale (koel)	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo18	glas+roosters gevel IWO entrale (koel)	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo19	gevel kopgevel IWO entrale (koel)	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo20	gevel kopgevel IWO entrale (koel)	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
eciwo21	gevel kopgevel IWO entrale (koel)	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
A02	afstr. rooster Gebouwdeel A3	3,00	28,60	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,79	--	--	A	Ja
A03	afstr. rooster Gebouwdeel A3	3,00	28,60	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,79	--	--	A	Ja
A04	afstr. rooster Gebouwdeel A3	3,00	28,60	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,79	--	--	A	Ja
A05	afstr. rooster Gebouwdeel A2	1,10	28,60	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,79	--	--	A	Ja
A06	afstr. rooster Gebouwdeel A2	1,10	28,60	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,79	--	--	A	Ja
A07	afstr. rooster Gebouwdeel A2	1,10	28,60	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,79	--	--	A	Ja
A08	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
A09	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
A10	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
A11	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
A12	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
D14	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
D15	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
D08	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
D07	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
D11	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
D09	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
D10	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
E04	afvoerpijp deel E	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
E05	afvoerpijp deel E	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
S01	Nee	Nee	59,20	64,00	69,90	75,60	87,30	91,20	94,20	91,50	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo05	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo06	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo07	Nee	Nee	34,90	53,90	55,80	49,90	53,30	50,00	39,20	30,30	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo08	Nee	Nee	38,60	60,20	59,50	53,40	57,40	64,00	58,80	48,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo09	Nee	Nee	38,60	60,20	59,50	53,40	57,40	64,00	58,80	48,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo10	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo11	Nee	Nee	34,90	53,90	55,80	49,90	53,30	50,00	39,20	30,30	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo12	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo13	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo14	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo15	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo16	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo17	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo18	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo19	Nee	Nee	32,84	51,84	54,74	48,84	52,24	48,94	38,14	29,24	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo20	Nee	Nee	32,84	51,84	54,74	48,84	52,24	48,94	38,14	29,24	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo21	Nee	Nee	32,84	51,84	54,74	48,84	52,24	48,94	38,14	29,24	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Nee	Nee	36,60	52,40	61,10	69,00	75,20	79,10	76,80	67,10	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Nee	Nee	42,30	59,40	65,30	74,80	79,80	84,00	81,70	72,60	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	Nee	Nee	36,90	51,60	58,70	66,30	73,00	76,30	73,30	64,60	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Nee	Nee	41,60	55,90	63,70	79,20	75,00	77,60	72,90	65,80	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	Nee	Nee	46,60	59,80	67,10	78,80	78,80	80,20	76,10	72,10	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Nee	Nee	43,50	55,50	63,50	74,60	75,00	76,20	71,90	68,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A12	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D14	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D15	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D08	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D07	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D11	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D09	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
S01	0,00	0,00	0,00
eciwo05	0,00	0,00	0,00
eciwo06	0,00	0,00	0,00
eciwo07	0,00	0,00	0,00
eciwo08	0,00	0,00	0,00
eciwo09	0,00	0,00	0,00
eciwo10	0,00	0,00	0,00
eciwo11	0,00	0,00	0,00
eciwo12	0,00	0,00	0,00
eciwo13	0,00	0,00	0,00
eciwo14	0,00	0,00	0,00
eciwo15	0,00	0,00	0,00
eciwo16	0,00	0,00	0,00
eciwo17	0,00	0,00	0,00
eciwo18	0,00	0,00	0,00
eciwo19	0,00	0,00	0,00
eciwo20	0,00	0,00	0,00
eciwo21	0,00	0,00	0,00
A02	0,00	0,00	0,00
A03	0,00	0,00	0,00
A04	0,00	0,00	0,00
A05	0,00	0,00	0,00
A06	0,00	0,00	0,00
A07	0,00	0,00	0,00
A08	0,00	0,00	0,00
A09	0,00	0,00	0,00
A10	0,00	0,00	0,00
A11	0,00	0,00	0,00
A12	0,00	0,00	0,00
D14	0,00	0,00	0,00
D15	0,00	0,00	0,00
D08	0,00	0,00	0,00
D07	0,00	0,00	0,00
D11	0,00	0,00	0,00
D09	0,00	0,00	0,00
D10	0,00	0,00	0,00
E04	0,00	0,00	0,00
E05	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
E06	afvoerpijp deel E	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
E07	afvoerpijp deel E	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
E08	afvoerpijp deel E	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
D12	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
D13	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
C17	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
C16	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
D01	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
D02	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
D03	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
D04	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
D05	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
D06	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
C10	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
C11	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
C12	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
C13	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
C14	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
C15	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
B02	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	0,60	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
C04	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
C05	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
C06	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
C07	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
C08	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
C09	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
B03	afvoerpijp deel B	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
B05	afvoerpijp deel B	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
B07	afvoerpijp deel B	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
B09	afvoerpijp deel B	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
B04	afvoerpijp deel B	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
B06	afvoerpijp deel B	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
B08	afvoerpijp deel B	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
N05	"kast" op deel N2	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
N04	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
F10	rooster in deel F	1,90	49,10	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
F02	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
F05	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
E06	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D13	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C17	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C16	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D01	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D03	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D04	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D05	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D06	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C10	Nee	Nee	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C11	Nee	Nee	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C12	Nee	Nee	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C13	Nee	Nee	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C14	Nee	Nee	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C15	Nee	Nee	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C04	Nee	Nee	69,60	75,60	79,40	80,40	80,40	76,40	74,30	69,90	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C05	Nee	Nee	69,60	75,60	79,40	80,40	80,40	76,40	74,30	69,90	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C06	Nee	Nee	69,60	75,60	79,40	80,40	80,40	76,40	74,30	69,90	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C07	Nee	Nee	69,60	75,60	79,40	80,40	80,40	76,40	74,30	69,90	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C08	Nee	Nee	69,60	75,60	79,40	80,40	80,40	76,40	74,30	69,90	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C09	Nee	Nee	69,60	75,60	79,40	80,40	80,40	76,40	74,30	69,90	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B09	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B04	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B08	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N05	Nee	Nee	39,50	50,90	52,90	59,30	67,60	70,50	67,20	66,30	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N04	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Nee	Nee	57,30	57,30	54,00	58,60	63,60	66,00	62,20	54,20	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F02	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F05	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
E06	0,00	0,00	0,00
E07	0,00	0,00	0,00
E08	0,00	0,00	0,00
D12	0,00	0,00	0,00
D13	0,00	0,00	0,00
C17	0,00	0,00	0,00
C16	0,00	0,00	0,00
D01	0,00	0,00	0,00
D02	0,00	0,00	0,00
D03	0,00	0,00	0,00
D04	0,00	0,00	0,00
D05	0,00	0,00	0,00
D06	0,00	0,00	0,00
C10	0,00	0,00	0,00
C11	0,00	0,00	0,00
C12	0,00	0,00	0,00
C13	0,00	0,00	0,00
C14	0,00	0,00	0,00
C15	0,00	0,00	0,00
B02	0,00	0,00	0,00
C04	0,00	0,00	0,00
C05	0,00	0,00	0,00
C06	0,00	0,00	0,00
C07	0,00	0,00	0,00
C08	0,00	0,00	0,00
C09	0,00	0,00	0,00
B03	0,00	0,00	0,00
B05	0,00	0,00	0,00
B07	0,00	0,00	0,00
B09	0,00	0,00	0,00
B04	0,00	0,00	0,00
B06	0,00	0,00	0,00
B08	0,00	0,00	0,00
N05	0,00	0,00	0,00
N04	0,00	0,00	0,00
F10	0,00	0,00	0,00
F02	0,00	0,00	0,00
F05	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
F06	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
F01	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	3,00	56,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
F04	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	3,00	56,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
F07	ventilator CDA 222 4,4 kw (Holland Heat)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	4,26	A	Nee
F08	ventilator 0,09 kw	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
G08	rooster in deel G	1,90	49,10	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
G03	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
G04	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
G02	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	3,00	56,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
G01	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	3,00	56,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
H11	rooster in deel H	1,90	49,10	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
H07	ventilator 0,75 kw	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
H08	ventilator 0,18 kw	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
H06	ventilator CDA 222 4,4 kw (Holland Heat)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
H05	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
H02	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
G05	ventilator CDA 222 4,4 kw (Holland Heat)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
G06	ventilator 0,09 kw	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
G09	rooster in deel G	1,90	49,10	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
H13	rooster in deel H	1,90	49,10	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
H12	rooster in deel H	1,90	49,10	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
H10	rooster in deel H	1,90	49,10	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Ja
H04	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
H09	ventilator 0,09 kw	0,90	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01	A	Nee
M17	ventilator 1,5 kw	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M23	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	23,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M22	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	23,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L55	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L57	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L56	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L58	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M18	afvoerpijp deel M	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M20	afvoerpijp deel M	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M19	afvoerpijp deel M	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M21	afvoerpijp deel M	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L49	ventilator 1,5 kw	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L50	ventilator 0,37 kw	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L51	ventilator 0,37 kw	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
F06	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F01	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F04	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F07	Nee	Nee	46,10	58,00	73,00	86,20	90,80	91,90	87,10	78,70	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F08	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G08	Nee	Nee	57,30	58,70	54,20	59,40	64,20	66,30	62,40	54,90	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H11	Nee	Nee	57,30	58,70	54,20	59,40	64,20	66,30	62,40	54,90	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H07	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H08	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H06	Nee	Nee	46,10	58,00	73,00	86,20	90,80	91,90	87,10	78,70	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H05	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H02	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G05	Nee	Nee	46,10	58,00	73,00	86,20	90,80	91,90	87,10	78,70	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G06	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G09	Nee	Nee	47,00	59,60	61,10	75,10	81,20	79,80	73,40	64,50	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H13	Nee	Nee	48,30	60,10	69,20	73,40	77,50	79,20	80,90	75,20	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H12	Nee	Nee	54,60	57,90	59,50	65,90	70,30	73,20	69,50	63,20	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H10	Nee	Nee	54,60	57,90	59,50	65,90	70,30	73,20	69,50	63,20	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H04	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H09	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M17	Nee	Nee	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M23	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M22	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L55	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L57	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L56	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L58	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M18	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M20	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M19	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M21	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L49	Nee	Nee	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L50	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L51	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
F06	0,00	0,00	0,00
F01	0,00	0,00	0,00
F04	0,00	0,00	0,00
F07	0,00	0,00	0,00
F08	0,00	0,00	0,00
G08	0,00	0,00	0,00
G03	0,00	0,00	0,00
G04	0,00	0,00	0,00
G02	0,00	0,00	0,00
G01	0,00	0,00	0,00
H11	0,00	0,00	0,00
H07	0,00	0,00	0,00
H08	0,00	0,00	0,00
H06	0,00	0,00	0,00
H05	0,00	0,00	0,00
H02	0,00	0,00	0,00
G05	0,00	0,00	0,00
G06	0,00	0,00	0,00
G09	0,00	0,00	0,00
H13	0,00	0,00	0,00
H12	0,00	0,00	0,00
H10	0,00	0,00	0,00
H04	0,00	0,00	0,00
H09	0,00	0,00	0,00
M17	0,00	0,00	0,00
M23	0,00	0,00	0,00
M22	0,00	0,00	0,00
L55	0,00	0,00	0,00
L57	0,00	0,00	0,00
L56	0,00	0,00	0,00
L58	0,00	0,00	0,00
M18	0,00	0,00	0,00
M20	0,00	0,00	0,00
M19	0,00	0,00	0,00
M21	0,00	0,00	0,00
L49	0,00	0,00	0,00
L50	0,00	0,00	0,00
L51	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
L54	ventilator 1,5 kw	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L53	ventilator 1,5 kw	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L52	ventilator 0,37 kw	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L48	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	23,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L43	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L45	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L44	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L47	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L46	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K33	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K32	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K30	ventilator CDA 222 4 kw	1,10	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K31	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K11	ventilator + demper dakvlak K1	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K04	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	23,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K03	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	23,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K27	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K28	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K29	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K26	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K24	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K25	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
J02	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	27,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
J01	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	27,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K15	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K23	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K18	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K17	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K16	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K06	ventilator Colasit 0,18 kw	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
K07	ventilator Colasit 0,18 kw	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K02	ventilator Nurnberg 0,18 kw	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K05	ventilator Colasit 0,18 kw	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K10	ventilator Colasit 0,18 kw	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K09	ventilator Colasit 0,18 kw	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K08	ventilator Colasit 0,18 kw	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L38	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K19	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
L54	Nee	Nee	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L53	Nee	Nee	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L52	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L48	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L43	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L45	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L44	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L47	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L46	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K33	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K32	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K30	Nee	Nee	46,20	57,50	66,50	79,90	83,00	85,70	80,90	76,40	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K31	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K11	Nee	Nee	46,20	56,80	70,40	86,20	85,90	85,70	77,40	69,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K03	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K27	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K28	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K29	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K26	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K24	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K25	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J02	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J01	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K15	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K23	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K18	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K17	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K16	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Nee	Nee	37,00	51,90	61,30	67,40	77,60	77,60	74,00	66,20	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K07	Nee	Nee	37,00	51,90	61,30	67,40	77,60	77,60	74,00	66,20	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K02	Nee	Nee	41,00	47,30	56,60	63,30	66,50	66,50	62,60	54,20	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05	Nee	Nee	37,00	51,90	61,30	67,40	77,60	77,60	74,00	66,20	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K10	Nee	Nee	37,00	51,90	61,30	67,40	77,60	77,60	74,00	66,20	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K09	Nee	Nee	37,00	51,90	61,30	67,40	77,60	77,60	74,00	66,20	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K08	Nee	Nee	37,00	51,90	61,30	67,40	77,60	77,60	74,00	66,20	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L38	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K19	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
L54	0,00	0,00	0,00
L53	0,00	0,00	0,00
L52	0,00	0,00	0,00
L48	0,00	0,00	0,00
L43	0,00	0,00	0,00
L45	0,00	0,00	0,00
L44	0,00	0,00	0,00
L47	0,00	0,00	0,00
L46	0,00	0,00	0,00
K33	0,00	0,00	0,00
K32	0,00	0,00	0,00
K30	0,00	0,00	0,00
K31	0,00	0,00	0,00
K11	0,00	0,00	0,00
K04	0,00	0,00	0,00
K03	0,00	0,00	0,00
K27	0,00	0,00	0,00
K28	0,00	0,00	0,00
K29	0,00	0,00	0,00
K26	0,00	0,00	0,00
K24	0,00	0,00	0,00
K25	0,00	0,00	0,00
J02	0,00	0,00	0,00
J01	0,00	0,00	0,00
K15	0,00	0,00	0,00
K23	0,00	0,00	0,00
K18	0,00	0,00	0,00
K17	0,00	0,00	0,00
K16	0,00	0,00	0,00
K06	0,00	0,00	0,00
K07	0,00	0,00	0,00
K02	0,00	0,00	0,00
K05	0,00	0,00	0,00
K10	0,00	0,00	0,00
K09	0,00	0,00	0,00
K08	0,00	0,00	0,00
L38	0,00	0,00	0,00
K19	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
L41	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K22	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L42	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K21	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L39	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L40	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
K20	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L17	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L16	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L21	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L20	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L19	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L13	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L12	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L15	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L14	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L10	ventilator 0,37 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L11	ventilator 0,37 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L09	ventilator 0,75 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L08	ventilator 1,5 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L05	ventilator 1,5 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L06	ventilator 1,5 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L07	ventilator 1,5 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L27	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L30	ventilator 0,09 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
L23	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
L22	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L24	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L26	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L25	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L29	ventilator 0,09 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L28	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M08	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M07	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M06	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M05	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M09	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M10	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
L41	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K22	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L42	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K21	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L39	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L40	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K20	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L17	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L16	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L21	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L20	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L19	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L13	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L12	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L15	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L14	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L10	Nee	Nee	38,70	48,90	67,30	74,80	75,60	75,70	72,60	68,80	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L11	Nee	Nee	38,70	48,90	67,30	74,80	75,60	75,70	72,60	68,80	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L09	Nee	Nee	40,60	56,40	69,10	81,30	82,80	83,20	80,40	77,20	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L08	Nee	Nee	40,60	56,40	69,10	81,30	82,80	83,20	80,40	77,20	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L05	Nee	Nee	40,60	56,40	69,10	81,30	82,80	83,20	80,40	77,20	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L06	Nee	Nee	40,60	56,40	69,10	81,30	82,80	83,20	80,40	77,20	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L07	Nee	Nee	40,60	56,40	69,10	81,30	82,80	83,20	80,40	77,20	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L27	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L30	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L23	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L22	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L24	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L26	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L25	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L29	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L28	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M08	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M06	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M05	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M09	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M10	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
L41	0,00	0,00	0,00
K22	0,00	0,00	0,00
L42	0,00	0,00	0,00
K21	0,00	0,00	0,00
L39	0,00	0,00	0,00
L40	0,00	0,00	0,00
K20	0,00	0,00	0,00
L17	0,00	0,00	0,00
L16	0,00	0,00	0,00
L21	0,00	0,00	0,00
L20	0,00	0,00	0,00
L19	0,00	0,00	0,00
L13	0,00	0,00	0,00
L12	0,00	0,00	0,00
L15	0,00	0,00	0,00
L14	0,00	0,00	0,00
L10	0,00	0,00	0,00
L11	0,00	0,00	0,00
L09	0,00	0,00	0,00
L08	0,00	0,00	0,00
L05	0,00	0,00	0,00
L06	0,00	0,00	0,00
L07	0,00	0,00	0,00
L27	0,00	0,00	0,00
L30	0,00	0,00	0,00
L23	0,00	0,00	0,00
L22	0,00	0,00	0,00
L24	0,00	0,00	0,00
L26	0,00	0,00	0,00
L25	0,00	0,00	0,00
L29	0,00	0,00	0,00
L28	0,00	0,00	0,00
M08	0,00	0,00	0,00
M07	0,00	0,00	0,00
M06	0,00	0,00	0,00
M05	0,00	0,00	0,00
M09	0,00	0,00	0,00
M10	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
M11	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M12	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M13	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M14	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M16	ventilator 1,5 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
M15	ventilator 1,5 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
M01	afvoerpijp deel M (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M02	afvoerpijp deel M (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M03	afvoerpijp deel M (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
M04	afvoerpijp deel M (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L35	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L34	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L37	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L36	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L01	ventilatorkast	1,25	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L03	ventilator 5,5 kw	1,25	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L04	ventilator 5,5 kw	1,25	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
L02	ventilator 5,5 kw	1,25	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01	A	Nee
RnRz01	ventilator CDA 165 0,25 kw	0,50	15,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
RnRz02	ventilator CDA 165 0,25 kw	0,50	15,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
RnRz03	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	0,50	15,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
RnRz04	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	1,00	15,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac27	ventilator CDA 165 0,25 kw	0,50	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac19	centr. vent. 2,2, kw	1,00	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac24	afblaasrooster	1,00	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	150,00	180,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac26	ventilator CDA 245 0,75 kw	0,80	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac25	ventilator CDA 245 0,75 kw	0,80	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac18	ventilator CDA 245 1,85 kw	0,50	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	150,00	180,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac17	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,50	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac16	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,50	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac15	ventilator CDA 200 0,75 kw	0,80	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac14	afblaasrooster	0,80	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	150,00	180,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac05	ventilator CDA 245 0,75 kw	0,80	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac04	ventilator CDA 245 0,75 kw	0,80	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
eciwo22	ventilator P-cva 300 3 kw	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
eciwo23	ventilator P-cva 300 3 kw	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
eciwo24	ventilator P-cva 164 0,37 kw	0,70	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
eciwo25	ventilator QTV 303, 1,5 kw	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
M11	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M12	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M13	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M14	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	Nee	Nee	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M15	Nee	Nee	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M04	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L35	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L34	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L37	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L36	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L01	Nee	Nee	49,30	62,10	68,80	78,50	79,60	80,90	76,90	76,50	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L03	Nee	Nee	66,40	73,50	80,40	88,20	91,80	93,00	87,00	79,60	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L04	Nee	Nee	66,40	73,50	80,40	88,20	91,80	93,00	87,00	79,60	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L02	Nee	Nee	66,40	73,50	80,40	88,20	91,80	93,00	87,00	79,60	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RnRz01	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RnRz02	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RnRz03	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RnRz04	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac27	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac19	Nee	Nee	34,40	49,00	64,50	77,60	76,10	72,40	67,50	62,70	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac24	Nee	Nee	44,90	57,00	66,20	84,00	82,10	86,30	84,50	75,10	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac26	Nee	Nee	45,20	55,30	65,20	68,80	72,10	71,50	65,40	59,30	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac25	Nee	Nee	45,20	55,30	65,20	68,80	72,10	71,50	65,40	59,30	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac18	Nee	Nee	43,20	57,10	73,80	72,50	76,00	75,30	69,80	63,80	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac17	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac16	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac15	Nee	Nee	45,20	55,30	65,20	68,80	72,10	71,50	65,40	59,30	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac14	Nee	Nee	42,50	54,10	70,10	82,00	87,50	86,00	83,00	73,90	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac05	Nee	Nee	45,20	55,30	65,20	68,80	72,10	71,50	65,40	59,30	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac04	Nee	Nee	45,20	55,30	65,20	68,80	72,10	71,50	65,40	59,30	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo22	Nee	Nee	52,00	68,30	79,50	82,50	86,40	86,70	79,90	76,40	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo23	Nee	Nee	52,00	68,30	79,50	82,50	86,40	86,70	79,90	76,40	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo24	Nee	Nee	51,00	68,90	75,30	77,80	81,60	82,20	75,70	71,80	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo25	Nee	Nee	50,80	63,80	79,30	79,50	80,10	78,00	73,00	66,80	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
M11	0,00	0,00	0,00
M12	0,00	0,00	0,00
M13	0,00	0,00	0,00
M14	0,00	0,00	0,00
M16	0,00	0,00	0,00
M15	0,00	0,00	0,00
M01	0,00	0,00	0,00
M02	0,00	0,00	0,00
M03	0,00	0,00	0,00
M04	0,00	0,00	0,00
L35	0,00	0,00	0,00
L34	0,00	0,00	0,00
L37	0,00	0,00	0,00
L36	0,00	0,00	0,00
L01	0,00	0,00	0,00
L03	0,00	0,00	0,00
L04	0,00	0,00	0,00
L02	0,00	0,00	0,00
RnRz01	0,00	0,00	0,00
RnRz02	0,00	0,00	0,00
RnRz03	0,00	0,00	0,00
RnRz04	0,00	0,00	0,00
fac27	0,00	0,00	0,00
fac19	0,00	0,00	0,00
fac24	0,00	0,00	0,00
fac26	0,00	0,00	0,00
fac25	0,00	0,00	0,00
fac18	0,00	0,00	0,00
fac17	0,00	0,00	0,00
fac16	0,00	0,00	0,00
fac15	0,00	0,00	0,00
fac14	0,00	0,00	0,00
fac05	0,00	0,00	0,00
fac04	0,00	0,00	0,00
eciwo22	0,00	0,00	0,00
eciwo23	0,00	0,00	0,00
eciwo24	0,00	0,00	0,00
eciwo25	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
fac01	ventilator CDA 165 0,25 kw	1,00	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac12	ventilator CDA 165 0,25 kw	1,00	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac13	ventilator CDA 165 0,25 kw	1,00	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac23	ventilator CDA 165 0,25 kw	1,00	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac08	ventilator luchtbeh. IWO gebouw	2,50	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac09	ventilator luchtbeh. IWO gebouw	2,50	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac11	ventilator luchtbeh. IWO gebouw	2,50	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac10	ventilator luchtbeh. IWO gebouw	2,50	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac03	ventilatoer	0,60	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac22	ventilator	0,60	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac21	ventilator	0,60	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac20	ventilator	0,60	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac06	ventilator	0,60	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
fac07	ventilator	0,60	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
bron P7	personenauto's 30 km/uur (overig P6)	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	16,90	--	--	A	Nee
eciwoktd1	koeltoren IWO centrale	1,00	7,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee
eciwoktan1	koeltoren IWO centrale	1,00	7,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	0,00	A	Nee
eciwoktd2	tweede koeltoren IWO centrale	1,00	7,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee
eciwoktan2	tweede koeltoren IWO centrale	1,00	7,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	0,00	A	Nee
N03	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
N02	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
N01	ventilator H-CDA 200-1 (Holland Heating)	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02	A	Nee
T A01	reservebron AMC (Meibergdreefzijde)	9,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	12,04	A	Nee
T A02	reservebron AMC (Meibergdreefzijde)	9,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	12,04	A	Nee
T A03	reservebron AMC (Meibergdreefzijde)	9,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	12,04	A	Nee
P02-01	parkeerbeweging nieuwe garage	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,67	1,89	4,91	A	Ja
P02-02	parkeerbeweging nieuwe garage	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,67	1,89	4,91	A	Ja
P02-03	parkeerbeweging nieuwe garage	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,67	1,89	4,91	A	Ja
P02-05	parkeerbeweging nieuwe garage (op-afrit)	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,35	7,60	10,60	A	Ja
P02-04	parkeerbeweging nieuwe garage (op-afrit)	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,35	7,60	10,60	A	Ja
P02dak	parkeerbeweging nieuwe garage 3e laag	7,15	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,67	4,91	7,90	A	Nee
ps01	vent. nieuwbouw	1,00	21,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
ps02	vent. nieuwbouw	1,00	21,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
ps03	vent. nieuwbouw	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
ps04	vent. nieuwbouw	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
ps05	vent. nieuwbouw	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
K35	Luchtbeh.kast LAB K3 (19-02-2010) Kast	1,50	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
K36	Luchtbeh.kast LAB K3 (19-02-2010) uitblaas	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	180,00	310,00	--	--	--	A	Nee

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
fac01	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac12	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac13	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac23	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac08	Nee	Nee	47,60	62,50	70,10	75,20	78,10	81,10	77,10	69,60	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac09	Nee	Nee	47,60	62,50	70,10	75,20	78,10	81,10	77,10	69,60	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac11	Nee	Nee	47,60	62,50	70,10	75,20	78,10	81,10	77,10	69,60	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac10	Nee	Nee	47,60	62,50	70,10	75,20	78,10	81,10	77,10	69,60	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac03	Nee	Nee	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac22	Nee	Nee	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac21	Nee	Nee	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac20	Nee	Nee	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac06	Nee	Nee	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac07	Nee	Nee	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P7	Nee	Nee	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwoktd1	Nee	Nee	0,00	77,30	87,40	91,00	93,70	94,00	89,90	87,60	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwoktan1	Nee	Nee	0,00	77,30	87,40	91,00	93,70	94,00	89,90	87,60	81,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
eciwoktd2	Nee	Nee	0,00	77,30	87,40	91,00	93,70	94,00	89,90	87,60	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwoktan2	Nee	Nee	0,00	77,30	87,40	91,00	93,70	94,00	89,90	87,60	81,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
N03	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N02	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N01	Nee	Nee	45,70	50,80	58,00	65,50	75,90	72,60	68,00	62,10	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T A01	Nee	Nee	69,00	80,00	85,00	87,00	89,00	94,00	93,00	92,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T A02	Nee	Nee	69,00	80,00	85,00	87,00	89,00	94,00	93,00	92,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T A03	Nee	Nee	69,00	80,00	85,00	87,00	89,00	94,00	93,00	92,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02-01	Nee	Nee	61,45	80,45	77,45	78,45	79,45	81,45	87,45	84,45	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02-02	Nee	Nee	61,45	80,45	77,45	78,45	79,45	81,45	87,45	84,45	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02-03	Nee	Nee	55,85	74,85	71,85	72,85	73,85	75,85	81,85	78,85	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02-05	Nee	Nee	51,99	70,99	67,99	68,99	69,99	71,99	77,99	74,99	69,99	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
P02-04	Nee	Nee	51,99	70,99	67,99	68,99	69,99	71,99	77,99	74,99	69,99	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
P02dak	Nee	Nee	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ps01	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ps02	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ps03	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ps04	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ps05	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K35	Nee	Nee	--	--	51,00	58,00	65,00	62,00	61,00	47,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K36	Nee	Nee	--	82,00	76,00	68,00	55,00	41,00	38,00	47,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
fac01	0,00	0,00	0,00
fac12	0,00	0,00	0,00
fac13	0,00	0,00	0,00
fac23	0,00	0,00	0,00
fac08	0,00	0,00	0,00
fac09	0,00	0,00	0,00
fac11	0,00	0,00	0,00
fac10	0,00	0,00	0,00
fac03	0,00	0,00	0,00
fac22	0,00	0,00	0,00
fac21	0,00	0,00	0,00
fac20	0,00	0,00	0,00
fac06	0,00	0,00	0,00
fac07	0,00	0,00	0,00
bron P7	0,00	0,00	0,00
eciwoktd1	0,00	0,00	0,00
eciwoktan1	3,00	3,00	3,00
eciwoktd2	0,00	0,00	0,00
eciwoktan2	3,00	3,00	3,00
N03	0,00	0,00	0,00
N02	0,00	0,00	0,00
N01	0,00	0,00	0,00
T A01	0,00	0,00	0,00
T A02	0,00	0,00	0,00
T A03	0,00	0,00	0,00
P02-01	0,00	0,00	0,00
P02-02	0,00	0,00	0,00
P02-03	0,00	0,00	0,00
P02-05	-3,00	-3,00	-3,00
P02-04	-3,00	-3,00	-3,00
P02dak	0,00	0,00	0,00
ps01	0,00	0,00	0,00
ps02	0,00	0,00	0,00
ps03	0,00	0,00	0,00
ps04	0,00	0,00	0,00
ps05	0,00	0,00	0,00
K35	0,00	0,00	0,00
K36	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
77	dakafzuigventilator 01	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
26	dakafzuigventilator 09	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01	A	Nee
27	dakafzuigventilator 10	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01	A	Nee
28	dakafzuigventilator 11	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01	A	Nee
29	dakafzuigventilator 12	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01	A	Nee
57	dakafzuigventilator 13	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
58	dakafzuigventilator 14	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
62	dakafzuigventilator 18	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
61	dakafzuigventilator 17	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
30	dakafzuigventilator 21	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01	A	Nee
33	dakafzuigventilator 24	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01	A	Nee
63	dakafzuigventilator 19	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
31	dakafzuigventilator 22	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01	A	Nee
34	dakafzuigventilator 25	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01	A	Nee
64	dakafzuigventilator 20	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
32	dakafzuigventilator 23	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01	A	Nee
35	dakafzuigventilator 18	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01	A	Nee
60	dakafzuigventilator 16	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
59	dakafzuigventilator 15	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
36	dakafzuigventilator 27 lasrook	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	12,04	A	Nee
22	dakafzuigventilator lage deel koelhal	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
21	dakafzuigventilator lage deel koelhal	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
23	koeltoren	9,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	1,79	A	Nee
91-20	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-19	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-18	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-16	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-17	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-4	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-7	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-6	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-8	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-10	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-9	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-2	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-1	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-3	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-5	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
77	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
26	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
27	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
28	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
29	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
57	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
58	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
62	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
61	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
30	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
33	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
63	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
31	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
34	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
64	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
32	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
35	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
60	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
59	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
36	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
22	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	-3,00	0,00	7,00	23,00	39,00	47,00
21	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	-3,00	0,00	7,00	23,00	39,00	47,00
23	Nee	Nee	-	72,80	83,00	86,60	90,00	90,80	86,40	79,60	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-20	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-19	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-18	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-16	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-17	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-4	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-7	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-6	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-8	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-10	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-9	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-2	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-1	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-3	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-5	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
77	47,00	26,00	15,00
26	47,00	26,00	15,00
27	47,00	26,00	15,00
28	47,00	26,00	15,00
29	47,00	26,00	15,00
57	47,00	26,00	15,00
58	47,00	26,00	15,00
62	47,00	26,00	15,00
61	47,00	26,00	15,00
30	47,00	26,00	15,00
33	47,00	26,00	15,00
63	47,00	26,00	15,00
31	47,00	26,00	15,00
34	47,00	26,00	15,00
64	47,00	26,00	15,00
32	47,00	26,00	15,00
35	47,00	26,00	15,00
60	47,00	26,00	15,00
59	47,00	26,00	15,00
36	47,00	26,00	15,00
22	44,00	23,00	12,00
21	44,00	23,00	12,00
23	0,00	0,00	0,00
91-20	0,00	0,00	0,00
91-19	0,00	0,00	0,00
91-18	0,00	0,00	0,00
91-16	0,00	0,00	0,00
91-17	0,00	0,00	0,00
91-4	0,00	0,00	0,00
91-7	0,00	0,00	0,00
91-6	0,00	0,00	0,00
91-8	0,00	0,00	0,00
91-10	0,00	0,00	0,00
91-9	0,00	0,00	0,00
91-2	0,00	0,00	0,00
91-1	0,00	0,00	0,00
91-3	0,00	0,00	0,00
91-5	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
91-12	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-11	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-13	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-15	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
91-14	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-14	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-13	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-12	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-15	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-20	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-17	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-16	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-19	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-4	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-5	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-6	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-1	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-2	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-3	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-10	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-11	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-18	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-7	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-8	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
90-9	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
92-3	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
92-2	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
92-1	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-9	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-8	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-11	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-10	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-5	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-4	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-7	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-6	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-12	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-18	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
91-12	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-11	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-13	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-15	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-14	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-14	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-13	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-12	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-15	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-20	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-17	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-16	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-19	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-4	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-5	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-6	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-1	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-2	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-3	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-10	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-11	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-18	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-7	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-8	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-9	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-3	Nee	Nee	54,00	55,80	68,90	73,40	71,20	78,00	75,20	71,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-2	Nee	Nee	54,00	55,80	68,90	73,40	71,20	78,00	75,20	71,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-1	Nee	Nee	54,00	55,80	68,90	73,40	71,20	78,00	75,20	71,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-9	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-8	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-11	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-10	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-5	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-4	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-7	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-6	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-12	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-18	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
91-12	0,00	0,00	0,00
91-11	0,00	0,00	0,00
91-13	0,00	0,00	0,00
91-15	0,00	0,00	0,00
91-14	0,00	0,00	0,00
90-14	0,00	0,00	0,00
90-13	0,00	0,00	0,00
90-12	0,00	0,00	0,00
90-15	0,00	0,00	0,00
90-20	0,00	0,00	0,00
90-17	0,00	0,00	0,00
90-16	0,00	0,00	0,00
90-19	0,00	0,00	0,00
90-4	0,00	0,00	0,00
90-5	0,00	0,00	0,00
90-6	0,00	0,00	0,00
90-1	0,00	0,00	0,00
90-2	0,00	0,00	0,00
90-3	0,00	0,00	0,00
90-10	0,00	0,00	0,00
90-11	0,00	0,00	0,00
90-18	0,00	0,00	0,00
90-7	0,00	0,00	0,00
90-8	0,00	0,00	0,00
90-9	0,00	0,00	0,00
92-3	0,00	0,00	0,00
92-2	0,00	0,00	0,00
92-1	0,00	0,00	0,00
69-9	0,00	0,00	0,00
69-8	0,00	0,00	0,00
69-11	0,00	0,00	0,00
69-10	0,00	0,00	0,00
69-5	0,00	0,00	0,00
69-4	0,00	0,00	0,00
69-7	0,00	0,00	0,00
69-6	0,00	0,00	0,00
69-12	0,00	0,00	0,00
69-18	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
69-17	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-20	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-19	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-14	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-13	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-16	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-15	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-1	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-2	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
69-3	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-11	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-10	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-12	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-14	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-13	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-9	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-5	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-4	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-6	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-8	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-7	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-15	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-19	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-20	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-17	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-16	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-18	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-1	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-2	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
70-3	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
71-1	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
71-2	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
71-3	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
72-3	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
72-2	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
72-1	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
68-2	HT koeler 02	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
68-1	HT koeler 02	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
69-17	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-20	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-19	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-14	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-13	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-16	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-15	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-1	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-2	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-3	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-11	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-10	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-12	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-14	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-13	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-9	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-5	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-4	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-6	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-8	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-15	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-19	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-20	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-17	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-16	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-18	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-1	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-2	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-3	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-1	Nee	Nee	57,00	59,80	71,90	76,40	74,20	81,00	78,20	74,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-2	Nee	Nee	57,00	59,80	71,90	76,40	74,20	81,00	78,20	74,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-3	Nee	Nee	57,00	59,80	71,90	76,40	74,20	81,00	78,20	74,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-3	Nee	Nee	57,00	59,80	71,90	76,40	74,20	81,00	78,20	74,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-2	Nee	Nee	57,00	59,80	71,90	76,40	74,20	81,00	78,20	74,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-1	Nee	Nee	57,00	59,80	71,90	76,40	74,20	81,00	78,20	74,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-2	Nee	Nee	52,00	54,80	66,90	72,40	69,20	76,00	73,20	69,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-1	Nee	Nee	52,00	54,80	66,90	72,40	69,20	76,00	73,20	69,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
69-17	0,00	0,00	0,00
69-20	0,00	0,00	0,00
69-19	0,00	0,00	0,00
69-14	0,00	0,00	0,00
69-13	0,00	0,00	0,00
69-16	0,00	0,00	0,00
69-15	0,00	0,00	0,00
69-1	0,00	0,00	0,00
69-2	0,00	0,00	0,00
69-3	0,00	0,00	0,00
70-11	0,00	0,00	0,00
70-10	0,00	0,00	0,00
70-12	0,00	0,00	0,00
70-14	0,00	0,00	0,00
70-13	0,00	0,00	0,00
70-9	0,00	0,00	0,00
70-5	0,00	0,00	0,00
70-4	0,00	0,00	0,00
70-6	0,00	0,00	0,00
70-8	0,00	0,00	0,00
70-7	0,00	0,00	0,00
70-15	0,00	0,00	0,00
70-19	0,00	0,00	0,00
70-20	0,00	0,00	0,00
70-17	0,00	0,00	0,00
70-16	0,00	0,00	0,00
70-18	0,00	0,00	0,00
70-1	0,00	0,00	0,00
70-2	0,00	0,00	0,00
70-3	0,00	0,00	0,00
71-1	0,00	0,00	0,00
71-2	0,00	0,00	0,00
71-3	0,00	0,00	0,00
72-3	0,00	0,00	0,00
72-2	0,00	0,00	0,00
72-1	0,00	0,00	0,00
68-2	0,00	0,00	0,00
68-1	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
67-1	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
68-4	HT koeler 02	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
68-3	HT koeler 02	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
67-3	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
67-4	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
67-2	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
88-2	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
88-1	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
89-4	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
89-3	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
89-1	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
88-3	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
88-4	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
89-2	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
76	Dakvlak WKK ruimte	7,81	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
75	Dakvlak WKK ruimte	7,81	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
53	Dakvlak WKK ruimte	7,81	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
38	Inlaatrooster	5,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
39	Inlaatrooster	5,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
54	Dakvlak WKK ruimte	7,81	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
24	koeltoren	9,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	1,79	A	Nee
25	koeltoren	9,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	1,79	A	Nee
19	Gevelrooster koelhal	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
20	Gevelrooster koelhal	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
17	Glasstrook onderzijde Z0 gevel koelhal	0,80	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
11	Gevelvlakken Z0 gevel koelhal	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
12	Gevelvlakken Z0 gevel koelhal	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
13	Gevelvlakken Z0 gevel koelhal	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
14	Gevelvlakken Z0 gevel koelhal	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
10	Tansportdeur plus paneel koelhal	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
15	Gevelvlak Z0 gevel hoek koelhal	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
18	Verticale glas/paneelstroken koelhal	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
16	Verticale glas/paneelstroken koelhal	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
09	Dakvlak Koelhal	0,10	4,70	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
85	Geveldeel beton zuidwestgevel	5,20	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
73	Drukontl. deel nieuw	7,81	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
74	Drukontl. deel nieuw	7,81	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
86	Geveldeel beton zuidoostgevel	5,20	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
67-1	Nee	Nee	52,00	54,80	66,90	72,40	69,20	76,00	73,20	69,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-4	Nee	Nee	52,00	54,80	66,90	72,40	69,20	76,00	73,20	69,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-3	Nee	Nee	52,00	54,80	66,90	72,40	69,20	76,00	73,20	69,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-3	Nee	Nee	52,00	54,80	66,90	72,40	69,20	76,00	73,20	69,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-4	Nee	Nee	52,00	54,80	66,90	72,40	69,20	76,00	73,20	69,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-2	Nee	Nee	52,00	54,80	66,90	72,40	69,20	76,00	73,20	69,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-2	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-1	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-4	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-3	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-1	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-3	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-4	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-2	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Nee	Nee	37,51	54,51	60,51	72,51	71,51	69,51	62,51	55,51	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Nee	Nee	37,51	54,51	60,51	72,51	71,51	69,51	62,51	55,51	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Nee	Nee	39,57	56,57	62,57	74,57	73,57	71,57	64,57	57,57	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Nee	Nee	59,90	77,80	92,90	95,40	106,80	107,00	107,20	102,30	93,90	0,00	2,00	7,00	15,00	28,00	50,00
39	Nee	Nee	59,90	77,80	84,90	82,40	90,80	85,00	81,20	79,30	73,90	0,00	4,00	7,00	9,00	16,00	24,00
54	Nee	Nee	39,57	56,57	62,57	74,57	73,57	71,57	64,57	57,57	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Nee	Nee	--	72,80	83,00	86,60	90,00	90,80	86,40	79,60	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nee	Nee	--	72,80	83,00	86,60	90,00	90,80	86,40	79,60	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Nee	Nee	71,64	69,94	76,04	73,44	68,94	65,94	60,44	61,14	52,54	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
20	Nee	Nee	71,64	69,94	76,04	73,44	68,94	65,94	60,44	61,14	52,54	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
17	Nee	Nee	63,06	57,36	59,46	55,86	54,36	61,36	52,86	52,56	43,96	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
11	Nee	Nee	49,64	43,94	46,04	41,44	38,94	36,94	31,44	31,14	22,54	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
12	Nee	Nee	49,64	43,94	46,04	41,44	38,94	36,94	31,44	31,14	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Nee	Nee	49,64	43,94	46,04	41,44	38,94	36,94	31,44	31,14	22,54	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
14	Nee	Nee	49,64	43,94	46,04	41,44	38,94	36,94	31,44	31,14	22,54	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
10	Nee	Nee	59,73	57,03	62,13	48,53	43,03	44,03	36,53	32,23	25,63	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
15	Nee	Nee	53,48	47,78	49,88	45,28	42,78	40,78	35,28	34,98	26,38	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
18	Nee	Nee	58,93	53,23	55,33	51,73	50,23	57,23	48,73	48,43	39,83	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
16	Nee	Nee	62,93	57,23	59,33	54,73	53,23	53,23	55,73	55,43	46,83	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
09	Nee	Nee	69,89	64,19	66,29	63,69	64,19	62,19	54,69	54,39	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Nee	Nee	32,83	51,83	57,83	67,83	65,83	64,83	57,83	47,83	41,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Nee	Nee	52,07	68,07	76,07	81,07	75,07	73,07	68,07	70,07	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Nee	Nee	52,07	68,07	76,07	81,07	75,07	73,07	68,07	70,07	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Nee	Nee	34,07	53,07	59,07	69,07	67,07	66,07	59,07	49,07	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
67-1	0,00	0,00	0,00
68-4	0,00	0,00	0,00
68-3	0,00	0,00	0,00
67-3	0,00	0,00	0,00
67-4	0,00	0,00	0,00
67-2	0,00	0,00	0,00
88-2	0,00	0,00	0,00
88-1	0,00	0,00	0,00
89-4	0,00	0,00	0,00
89-3	0,00	0,00	0,00
89-1	0,00	0,00	0,00
88-3	0,00	0,00	0,00
88-4	0,00	0,00	0,00
89-2	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00
38	50,00	32,00	22,00
39	26,00	24,00	22,00
54	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00
19	-3,00	-3,00	-3,00
20	-3,00	-3,00	-3,00
17	-3,00	-3,00	-3,00
11	-3,00	-3,00	-3,00
12	0,00	0,00	0,00
13	-3,00	-3,00	-3,00
14	-3,00	-3,00	-3,00
10	-3,00	-3,00	-3,00
15	-3,00	-3,00	-3,00
18	-3,00	-3,00	-3,00
16	-3,00	-3,00	-3,00
09	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
87	geveldeel hoog Nordoostgevel	6,80	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
45	Geveldeel beton (sch.st.z.)	5,20	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
46	Deur in gevel	1,80	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
47	Geveldeel beton	5,20	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
48	Deuren in gevel	1,80	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
44	Dakvlak nieuw tussenlid	7,81	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
55	Drukонтl. deel bestaand	7,81	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
56	Drukонтl. deel bestaand	7,81	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
65	Geveldeel WKK ruimte	5,20	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
66	geveldeel hoog Zuidoostgevel	6,80	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
42	geveldeel	2,10	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
43	Gevelvlak beton	6,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
41	Dakvlak tussenlid	7,81	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
02	Glazen gevel NW gevel	2,10	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
08	Gevelrooster incl demping	1,60	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
03	Glasstrook boven Rooster	2,90	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
04	Gevelvlak beton	6,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
05	Glazen gevel deel 3 Korte zijde	2,10	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
06	Gevelvlak beton korte zijde	6,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
07	Tansportdeur plus paneel	1,80	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
01	Dakvlak Ketelhuis	7,81	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
50	Glazen gevel lange zijde	2,10	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
51	Glazen gevel korte zijde	2,10	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
49	Dakvlak Waterbeh. ruimte	7,81	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
52	Glazen gevel werkplaats	2,10	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
89	opening uitlaat compressoren	1,00	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00	A	Ja
90	kanaal voor- en achterzijde	0,90	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00	A	Ja
91	kanaal voor- en achterzijde	0,90	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00	A	Ja
92	kanaal bovenzijde	0,10	6,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00	A	Nee
93	inlaat compressoren	1,00	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00	A	Ja
94	inlaat compressoren	1,00	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00	A	Ja
95	inlaat compressoren	1,00	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00	A	Ja
96	inlaat compressoren	1,00	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00	A	Ja
97	inlaat compressoren	1,00	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00	A	Ja
98	inlaat compressoren	1,00	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00	A	Ja
99	breekplaat uitlaat WKK	1,00	7,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
100	breekplaat uitlaat WKK	1,00	7,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
101	breekplaat uitlaat WKK	1,00	7,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
87	Nee	Nee	29,13	48,13	54,13	64,13	62,13	61,13	54,13	44,13	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Nee	Nee	10,78	36,68	45,38	48,98	38,38	35,58	27,78	9,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Nee	Nee	13,05	39,95	50,65	47,25	31,65	35,85	32,05	19,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Nee	Nee	14,05	39,95	48,65	52,25	41,65	38,85	31,05	13,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Nee	Nee	13,05	39,95	50,65	47,25	31,65	35,85	32,05	19,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Nee	Nee	24,01	47,91	56,61	62,21	52,61	48,81	41,01	26,11	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Nee	Nee	52,52	68,52	76,52	81,52	75,52	73,52	68,52	70,52	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Nee	Nee	52,52	68,52	76,52	81,52	75,52	73,52	68,52	70,52	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Nee	Nee	31,02	50,02	56,02	66,02	64,02	63,02	56,02	46,02	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Nee	Nee	28,88	47,88	53,88	63,88	61,88	60,88	53,88	43,88	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Nee	Nee	25,28	49,18	56,88	61,48	50,88	51,08	52,28	42,38	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Nee	Nee	7,46	33,36	42,06	45,66	35,06	32,26	24,46	6,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Nee	Nee	20,95	44,85	53,55	59,15	49,55	45,75	37,95	23,05	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Nee	Nee	53,18	68,88	62,08	56,98	59,78	65,38	72,88	66,48	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Nee	Nee	58,10	77,80	75,00	70,90	71,70	73,30	72,80	67,40	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nee	Nee	47,65	63,35	56,55	51,45	54,25	59,85	67,35	60,95	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Nee	Nee	40,12	57,82	52,02	45,92	48,72	51,32	49,82	35,42	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Nee	Nee	47,89	66,99	57,89	54,49	54,99	61,99	67,29	61,49	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Nee	Nee	30,06	51,16	43,06	38,66	39,16	43,16	39,46	25,66	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Nee	Nee	47,63	66,33	62,53	47,43	47,23	52,83	50,33	39,93	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Nee	Nee	49,62	69,62	61,02	58,92	60,62	64,52	62,22	56,02	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Nee	Nee	35,83	49,63	46,03	51,73	49,73	52,13	56,73	52,73	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Nee	Nee	34,08	47,88	44,28	49,98	47,98	50,38	54,98	50,98	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Nee	Nee	26,55	40,35	37,75	44,45	43,45	41,85	37,45	28,45	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Nee	Nee	36,88	49,78	46,18	53,08	49,38	53,48	58,98	56,78	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Nee	Nee	41,40	45,70	68,80	66,10	71,80	73,00	69,60	65,20	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Nee	Nee	50,00	49,30	67,40	58,70	59,40	55,60	56,20	51,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Nee	Nee	50,00	49,30	67,40	58,70	59,40	55,60	56,20	51,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Nee	Nee	50,80	50,10	68,20	59,50	60,20	56,40	57,00	52,60	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Nee	Nee	37,59	50,99	72,59	76,69	70,19	65,89	64,19	61,59	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Nee	Nee	37,59	50,99	72,59	76,69	70,19	65,89	64,19	61,59	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Nee	Nee	37,59	50,99	72,59	76,69	70,19	65,89	64,19	61,59	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Nee	Nee	37,59	50,99	72,59	76,69	70,19	65,89	64,19	61,59	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Nee	Nee	37,59	50,99	72,59	76,69	70,19	65,89	64,19	61,59	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Nee	Nee	37,59	50,99	72,59	76,69	70,19	65,89	64,19	61,59	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Nee	Nee	50,39	77,59	78,79	79,19	83,79	84,49	80,99	73,59	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Nee	Nee	50,39	77,59	78,79	79,19	83,79	84,49	80,99	73,59	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Nee	Nee	50,39	77,59	78,79	79,19	83,79	84,49	80,99	73,59	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
87	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00
96	0,00	0,00	0,00
97	0,00	0,00	0,00
98	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
102	breekplaat uitlaat WKK	1,00	7,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
92-4	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
92-5	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
92-6	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
92-8	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
92-7	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
89-5	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
89-6	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
89-7	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
89-8	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
88-5	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
88-6	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
88-7	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
88-8	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
106	Rooster sprinklerinstallatie (incl. Damping)	1,75	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Ja
107	uitlaat sprinklerinstall.	9,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee
108	uitlaat sprinklerinstall.	9,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee
109	Rooster sprinklerinstallatie (incl. Damping)	1,75	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Ja
110	Toegangsdeur Sprinklerruimte	1,75	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Ja
78	dakafzuigventilator 02	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
79	dakafzuigventilator 03	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
80	dakafzuigventilator 04	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
81	dakafzuigventilator 05	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
82	dakafzuigventilator 06	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
83	dakafzuigventilator 07	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
84	dakafzuigventilator 08	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
111	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
112	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
113	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
114	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
115	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
116	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
117	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
118	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
119	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
120	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
121	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
122	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
102	Nee	Nee	50,39	77,59	78,79	79,19	83,79	84,49	80,99	73,59	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-4	Nee	Nee	54,00	55,80	68,90	73,40	71,20	78,00	75,20	71,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-5	Nee	Nee	54,00	55,80	68,90	73,40	71,20	78,00	75,20	71,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-6	Nee	Nee	54,00	55,80	68,90	73,40	71,20	78,00	75,20	71,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-8	Nee	Nee	54,00	55,80	68,90	73,40	71,20	78,00	75,20	71,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-7	Nee	Nee	54,00	55,80	68,90	73,40	71,20	78,00	75,20	71,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-5	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-6	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-7	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-8	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-5	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-6	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-7	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-8	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Nee	Nee	43,60	56,90	81,00	89,20	91,40	99,30	98,80	90,90	84,20	0,00	5,00	6,00	9,00	15,00	35,00
107	Nee	Nee	63,09	84,99	92,19	81,29	88,29	89,39	85,89	76,99	65,59	10,00	13,00	18,00	25,00	35,00	41,00
108	Nee	Nee	63,09	84,99	92,19	81,29	88,29	89,39	85,89	76,99	65,59	10,00	13,00	18,00	25,00	35,00	41,00
109	Nee	Nee	43,60	56,90	81,00	89,20	91,40	99,30	98,80	90,90	84,20	0,00	5,00	6,00	9,00	15,00	35,00
110	Nee	Nee	69,00	65,20	68,20	58,50	61,20	65,30	68,30	61,50	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
79	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
80	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
81	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
82	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
83	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
84	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00	50,00
111	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
102	0,00	0,00	0,00
92-4	0,00	0,00	0,00
92-5	0,00	0,00	0,00
92-6	0,00	0,00	0,00
92-8	0,00	0,00	0,00
92-7	0,00	0,00	0,00
89-5	0,00	0,00	0,00
89-6	0,00	0,00	0,00
89-7	0,00	0,00	0,00
89-8	0,00	0,00	0,00
88-5	0,00	0,00	0,00
88-6	0,00	0,00	0,00
88-7	0,00	0,00	0,00
88-8	0,00	0,00	0,00
106	43,00	30,00	18,00
107	41,00	39,00	38,00
108	41,00	39,00	38,00
109	43,00	30,00	18,00
110	0,00	0,00	0,00
78	47,00	26,00	15,00
79	47,00	26,00	15,00
80	47,00	26,00	15,00
81	47,00	26,00	15,00
82	47,00	26,00	15,00
83	47,00	26,00	15,00
84	47,00	26,00	15,00
111	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00
114	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00
116	0,00	0,00	0,00
117	0,00	0,00	0,00
118	0,00	0,00	0,00
119	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00
121	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
123	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
124	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
125	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
126	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
127	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
128	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
129	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
130	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
131	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
132	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
133	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
134	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
135	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
136	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
137	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
138	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
139	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
140	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
141	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
142	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
143	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
144	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
145	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
146	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
147	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
148	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
149	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
150	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
151	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
152	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
153	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
154	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
155	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
156	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
157	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
158	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
159	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
160	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
123	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
123	0,00	0,00	0,00
124	0,00	0,00	0,00
125	0,00	0,00	0,00
126	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00
128	0,00	0,00	0,00
129	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00
133	0,00	0,00	0,00
134	0,00	0,00	0,00
135	0,00	0,00	0,00
136	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00
138	0,00	0,00	0,00
139	0,00	0,00	0,00
140	0,00	0,00	0,00
141	0,00	0,00	0,00
142	0,00	0,00	0,00
143	0,00	0,00	0,00
144	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00
146	0,00	0,00	0,00
147	0,00	0,00	0,00
148	0,00	0,00	0,00
149	0,00	0,00	0,00
150	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00
152	0,00	0,00	0,00
153	0,00	0,00	0,00
154	0,00	0,00	0,00
155	0,00	0,00	0,00
156	0,00	0,00	0,00
157	0,00	0,00	0,00
158	0,00	0,00	0,00
159	0,00	0,00	0,00
160	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
161	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
162	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
163	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
164	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
165	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
166	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
167	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
168	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
169	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
170	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
171	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
172	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
173	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
174	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja
40-wkk3	schoorsteen energiecentrale	56,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	180,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
40-wkk4	schoorsteen energiecentrale	56,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	180,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
40-wkk5	schoorsteen energiecentrale	56,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	180,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
40-02	afstralende schoorsteen	33,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
40-05	afstralende schoorsteen	16,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
40-06	afstralende schoorsteen	16,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
40-03	afstralende schoorsteen	33,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
40-04	afstralende schoorsteen	16,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
40-wkk6	schoorsteen energiecentrale	56,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	180,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
40-07	afstralende schoorsteen	33,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
40-08	afstralende schoorsteen	16,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
40-01	afstralende schoorsteen	16,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee
175	Geveldeel sprinklerruimte zonder deur	1,75	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Ja
176	Geveldeel sprinklerruimte met deur	1,75	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Ja
177	Hijsluik sprinklerruimte	2,43	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee
178	Dakvlak sprinklerruimte	2,43	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee
Dianet	Bron Dianet (tgV SBI code)	25,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
sp01	Slpitunit Spinoza	0,50	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	6,02	--	A	Nee
sp02	Slpitunit Spinoza	0,50	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	6,02	--	A	Nee
Sp03	LBK dakkap	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	6,02	--	A	Nee
Sp04	LBK gevelrooster	2,50	4,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	6,02	--	A	Ja
Sp05	Dakventilator	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	6,02	--	A	Nee
Sp06	Afstralend gevelvlak	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	6,02	--	A	Ja
Sp07	vlak 7 Tesla MRI	0,10	4,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,38	6,02	--	A	Nee

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
161	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-wkk3	Nee	Nee	81,62	76,54	74,17	65,81	46,27	31,13	26,42	21,02	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-wkk4	Nee	Nee	81,19	76,13	73,55	66,70	49,53	35,80	29,88	24,30	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-wkk5	Nee	Nee	80,90	75,94	73,29	64,29	48,79	33,83	24,86	18,41	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-02	Nee	Nee	59,43	57,35	61,98	50,62	23,08	-4,06	-18,77	-28,17	-36,67	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
40-05	Nee	Nee	58,71	56,75	61,10	49,10	25,60	-1,36	-20,33	-30,78	-27,59	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
40-06	Nee	Nee	58,71	56,75	61,10	49,10	25,60	-1,36	-20,33	-30,78	-27,59	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
40-03	Nee	Nee	59,00	56,94	61,36	51,57	26,34	0,61	-15,31	-24,89	-26,92	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
40-04	Nee	Nee	59,00	56,94	61,36	51,57	26,34	0,61	-15,31	-24,89	-26,92	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
40-wkk6	Nee	Nee	81,19	76,13	73,55	66,70	49,53	35,80	29,88	24,30	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-07	Nee	Nee	59,00	56,94	61,36	51,57	26,34	0,61	-15,31	-24,89	-26,92	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
40-08	Nee	Nee	59,00	56,94	61,36	51,57	26,34	0,61	-15,31	-24,89	-26,92	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
40-01	Nee	Nee	59,43	57,35	61,98	50,62	23,08	-4,06	-18,77	-28,17	-36,67	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
175	Nee	Nee	71,60	67,80	74,80	72,10	70,80	71,90	75,90	74,10	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Nee	Nee	70,22	66,42	73,42	70,72	69,42	70,52	74,52	72,72	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Nee	Nee	66,81	62,01	75,01	71,31	74,01	69,11	70,11	70,31	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Nee	Nee	50,45	46,65	56,65	57,95	64,65	60,75	59,75	55,95	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dianet	Nee	Nee	48,60	60,60	69,60	73,60	78,60	81,60	79,60	72,60	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp01	Nee	Nee	26,40	41,00	56,50	69,60	68,10	64,40	59,50	54,70	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp02	Nee	Nee	26,40	41,00	56,50	69,60	68,10	64,40	59,50	54,70	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp03	Nee	Nee	16,40	31,20	46,50	59,60	58,10	54,40	49,50	44,70	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp04	Nee	Nee	16,40	31,20	46,50	59,60	58,10	54,40	49,50	44,70	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp05	Nee	Nee	20,40	35,20	46,50	64,60	62,10	58,40	53,50	48,70	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp06	Nee	Nee	16,40	31,20	46,50	59,60	58,10	54,40	49,50	44,70	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp07	Nee	Nee	19,02	14,02	10,32	34,22	69,92	47,72	27,72	26,62	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
161	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00
163	0,00	0,00	0,00
164	0,00	0,00	0,00
165	0,00	0,00	0,00
166	0,00	0,00	0,00
167	0,00	0,00	0,00
168	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00
170	0,00	0,00	0,00
171	0,00	0,00	0,00
172	0,00	0,00	0,00
173	0,00	0,00	0,00
174	0,00	0,00	0,00
40-wkk3	0,00	0,00	0,00
40-wkk4	0,00	0,00	0,00
40-wkk5	0,00	0,00	0,00
40-02	3,00	3,00	3,00
40-05	3,00	3,00	3,00
40-06	3,00	3,00	3,00
40-03	3,00	3,00	3,00
40-04	3,00	3,00	3,00
40-wkk6	0,00	0,00	0,00
40-07	3,00	3,00	3,00
40-08	3,00	3,00	3,00
40-01	3,00	3,00	3,00
175	0,00	0,00	0,00
176	0,00	0,00	0,00
177	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00
Dianet	0,00	0,00	0,00
sp01	0,00	0,00	0,00
sp02	0,00	0,00	0,00
Sp03	0,00	0,00	0,00
Sp04	0,00	0,00	0,00
Sp05	0,00	0,00	0,00
Sp06	0,00	0,00	0,00
Sp07	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
Sp08	vlak 3 Tesla MOCK	0,10	4,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,38	6,02	--	A	Nee
Sp09	G. vlak 3 Tesla MRI	3,00	0,00	Eigen waarde		0,00	360,00	0,38	6,02	--	A	Ja
GR08	storten afvalopslag	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	17,78	--	--	A	Nee
GR09	verwisselen container	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	20,79	--	--	A	Nee
GR10	hagedrukspuit wassen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	--	--	A	Nee
GR11	werkzaamheden met shovel op inrichting	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	A	Nee
GR12	trekker stationair	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	A	Nee
GR13	Werkzaamheden werkplaats	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	A	Nee
T1-01	Afblaas LBK kantoor	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	150,00	55,00	0,00	6,02	6,02	A	Ja
T1-02	Aanzuig LBK kantoor	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	130,00	235,00	0,00	6,02	6,02	A	Ja
T1-05	vent. div.	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	6,02	--	A	Nee
T1-03	Afblaas LBK lab	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	150,00	55,00	0,00	6,02	6,02	A	Ja
T1-04	Aanzuig LBK lab	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	130,00	235,00	0,00	6,02	6,02	A	Ja

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
Sp08	Nee	Nee	22,44	17,44	13,74	37,64	73,34	51,14	31,14	30,04	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp09	Nee	Nee	21,94	16,94	13,24	37,14	72,84	50,64	30,64	29,54	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR08	Nee	Nee	42,10	42,10	78,60	89,30	95,40	103,30	101,20	95,70	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR09	Nee	Nee	61,90	72,90	84,20	90,20	98,00	100,40	98,50	92,30	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR10	Nee	Nee	53,70	61,10	73,50	81,50	86,60	91,70	91,80	92,70	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR11	Nee	Nee	75,00	87,00	93,00	94,00	97,00	101,00	100,00	103,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR12	Nee	Nee	48,90	66,70	77,10	85,30	91,20	89,80	87,30	83,50	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR13	Nee	Nee	0,00	63,00	73,00	72,00	77,00	83,00	84,00	83,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1-01	Nee	Nee	63,01	71,01	78,01	79,01	80,01	81,01	74,01	71,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1-02	Nee	Nee	61,01	68,01	75,01	76,01	77,01	77,01	74,01	71,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1-05	Nee	Nee	24,40	39,20	50,50	69,60	67,20	62,40	57,50	52,70	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1-03	Nee	Nee	63,01	71,01	78,01	79,01	80,01	81,01	74,01	71,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1-04	Nee	Nee	61,01	68,01	75,01	76,01	77,01	77,01	74,01	71,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Sp08	0,00	0,00	0,00
Sp09	0,00	0,00	0,00
GR08	0,00	0,00	0,00
GR09	0,00	0,00	0,00
GR10	0,00	0,00	0,00
GR11	0,00	0,00	0,00
GR12	0,00	0,00	0,00
GR13	0,00	0,00	0,00
T1-01	0,00	0,00	0,00
T1-02	0,00	0,00	0,00
T1-05	0,00	0,00	0,00
T1-03	0,00	0,00	0,00
T1-04	0,00	0,00	0,00

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31
scherm	koeltoren	9,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
scherm	koeltoren	9,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
scherm	koeltoren	9,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
scherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
scherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
scherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
wnpt01	waarneempunt rondom centrale	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	--	--	--	Nee
wnpt02	waarneempunt rondom centrale	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	--	--	--	Nee
wnpt03	waarneempunt rondom centrale	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	--	--	--	Ja
wnpt04	waarneempunt rondom centrale	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	--	--	--	Ja
002	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
003	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
004	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
005	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
006	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
007	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
008	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
009	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
010	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
011	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
012	zonepunt	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
013	zonepunt	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
014	zonepunt	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
015	zonepunt	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
016	zonepunt	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
017	zonepunt	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
001	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
018	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
019	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
verg01	vergunningspunt 01 AMC	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--	--	Nee
verg02	vergunningspunt 02 AMC	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--	--	Nee
verg03	vergunningspunt 03 AMC	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--	--	Nee
verg04	vergunningspunt 04 AMC	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--	--	Nee
verg05	vergunningspunt 05 AMC	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--	--	Nee
test		0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groep Export : AMC (bestaande situatie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	zonepunt	46	42	40	50
002_A	zonepunt	43	40	39	49
003_A	zonepunt	40	38	36	46
004_A	zonepunt	40	38	37	47
005_A	zonepunt	42	40	39	49
006_A	zonepunt	41	39	38	48
007_A	zonepunt	39	37	36	46
008_A	zonepunt	38	36	36	46
009_A	zonepunt	39	36	36	46
010_A	zonepunt	41	39	38	48
011_A	zonepunt	40	37	37	47
012_A	zonepunt	38	35	35	45
013_A	zonepunt	39	36	36	46
014_A	zonepunt	41	37	37	47
015_A	zonepunt	42	39	38	48
016_A	zonepunt	42	38	36	46
017_A	zonepunt	42	38	36	46
018_A	zonepunt	49	44	40	50
019_A	zonepunt	49	44	40	50
test_A		45	42	40	50
verg01_A	vergunningspunt 01 AMC	57	52	46	57
verg01_B	vergunningspunt 01 AMC	57	52	47	57
verg01_C	vergunningspunt 01 AMC	57	52	47	57
verg01_D	vergunningspunt 01 AMC	57	52	47	57
verg02_A	vergunningspunt 02 AMC	52	52	50	60
verg02_B	vergunningspunt 02 AMC	53	53	51	61
verg02_C	vergunningspunt 02 AMC	55	54	53	63
verg02_D	vergunningspunt 02 AMC	56	55	54	64
verg03_A	vergunningspunt 03 AMC	51	47	47	57
verg03_B	vergunningspunt 03 AMC	53	50	50	60
verg03_C	vergunningspunt 03 AMC	54	51	51	61
verg03_D	vergunningspunt 03 AMC	54	51	51	61
verg04_A	vergunningspunt 04 AMC	44	38	37	47
verg04_B	vergunningspunt 04 AMC	46	40	39	49
verg04_C	vergunningspunt 04 AMC	47	43	42	52
verg04_D	vergunningspunt 04 AMC	48	44	44	54
verg05_A	vergunningspunt 05 AMC	45	43	42	52
verg05_B	vergunningspunt 05 AMC	47	45	43	53
verg05_C	vergunningspunt 05 AMC	48	46	45	55
verg05_D	vergunningspunt 05 AMC	48	47	45	55
wnpt01_A	waarneempunt rondom centrale	55	54	53	63
wnpt01_B	waarneempunt rondom centrale	56	55	54	64
wnpt01_C	waarneempunt rondom centrale	57	56	55	65
wnpt02_A	waarneempunt rondom centrale	49	46	45	55
wnpt02_B	waarneempunt rondom centrale	50	48	46	56
wnpt02_C	waarneempunt rondom centrale	51	49	47	57
wnpt03_A	waarneempunt rondom centrale	56	55	54	64
wnpt03_B	waarneempunt rondom centrale	57	56	55	65
wnpt03_C	waarneempunt rondom centrale	58	57	56	66
wnpt04_A	waarneempunt rondom centrale	68	72	70	80
wnpt04_B	waarneempunt rondom centrale	62	65	63	73
wnpt04_C	waarneempunt rondom centrale	61	62	60	70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

AAA2001 - Ambulancepost Amsterdam AMC-terrein

ZRi adviseurs ingenieurs b.v.

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bebouwingsgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	D. 31	D. 63	D. 125	D. 250	D. 500	D. 1k	D. 2k	D. 4k	D. 8k
zone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
weg		0,00
weg		0,00
P6		0,50
P4		0,00
P4		0,00
P4		0,00
P5		0,50
P5		0,50
P0/PN		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
P7		0,00
P7		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
weg		0,00
Meibergdre		0,00
Tafelberg		0,00
Tafelberg		0,00
Tafelberg		0,00
Tafelberg		0,00
Spoorlijn		0,00
weg		0,00
000		0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
P4		0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
dak01	dakvlak medirest	0,10
dak02	dakvlak medirest	0,10
dak03	dakvlak medirest	0,10
dak04	dakvlak HVA	0,30
dak05	dakvlak HVA	0,30
dak06	dakvlak HVA	0,30
dak07	dakvlak HVA	0,30
dak08	dakvlak HVA	0,30
dak09	dakvlak HVA	0,10
dak10	dakvlak HVA	0,10
dak11	dakvlak HVA	0,10
dak12	dakvlak HVA	0,10
dak17	dakvlak IW0centrale	0,30
dak18	dakvlak AMC	0,30
dak19	dakvlak AMC	0,10

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
dak20	dakvlak AMC	0,10
dak21	dakvlak AMC	0,10
dak22	dakvlak AMC	0,10
dak23	dakvlak AMC	0,10
dak24	dakvlak AMC	0,10
dak25	dakvlak AMC	0,30
dak26	dakvlak AMC	0,10
dak27	dakvlak AMC	0,10
dak28	dakvlak AMC	0,30
dak29	dakvlak AMC	0,10
dak30	dakvlak AMC	0,10
1		0,30
2		0,30
3		0,30
		0,90
		0,00
	dakvlak Uniqure	0,30
IXAS-1	Logistiek terrein IXAS	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
pomphuis	pomphuis EC	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
tank01	tank EC	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
tank02	tank02 EC	8,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
51	hoofdgebouw deel A	25,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
52	hoofdgebouw deel A	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
53	hoofdgebouw deel B	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
54	hoofdgebouw deel C	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
55	hoofdgebouw deel D	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
56	hoofdgebouw deel E	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
59	Hoofdgebouw deel F	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
61	Hoofdgebouw deel G	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
58	Hoofdgebouw deel F	49,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
62	Hoofdgebouw deel H	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
63	Hoofdgebouw deel J	23,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
64	Hoofdgebouw deel K	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
65	Hoofdgebouw deel L	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
66	Hoofdgebouw deel M	21,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
84	IWO	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
169	T1 Tijdelijke huisvesting UniQure	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
170	T2	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
160	Rn	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
159	Rn	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
161	Rn	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
60	Hoofdgebouw deel F	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
42	bunker	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
49	Faculteit	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
156	RmD huis	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
155	RmD huis	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
154	RmD huis	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
153	RmD huis	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
152	RmD huis	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
06	bijgebouw AMC	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
39	bouwdeel N	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
37	bouwdeel N	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
19	bouwdeel G	49,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
26	bouwdeel H	49,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
15	bouwdeel F	49,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
20	bouwdeel G	49,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
pomphuis	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
tank01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
tank02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
23	bouwdeel H	49,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
24	bouwdeel H	49,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
16	bouwdeel F liftmachinekamer	52,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
21	bouwdeel G liftmachinekamer	52,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
28	bouwdeel H liftmachinekamer	52,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
17	bouwdeel F liftmachinekamer	52,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
22	bouwdeel G liftmachinekamer	52,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
27	bouwdeel H liftmachinekamer	52,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
29	bouwdeel J	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
157	Rn	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
158	Rn	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
162	Rn	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
85	IWO Energiegebouw	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
163	S-kantoor	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
138	Psychiatrisch centrum	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
137	Psychiatrisch centrum	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
136	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
141	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
140	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
139	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
135	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
131	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
130	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
134	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
133	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
132	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
142	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
149	Psychiatrisch centrum	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
151	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
150	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
143	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
145	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
147	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
146	Psychiatrisch centrum	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
144	Psychiatrisch centrum	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
148	Psychiatrisch centrum	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
98	Jellinek Kliniek	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
97	Jellinek Kliniek	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
111	Kinderkeet	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
110	Kinderkeet	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
109	Kinderkeet	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
114	Kinderkeet	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
113	Kinderkeet	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
112	Kinderkeet	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
107	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
104	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
103	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
106	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
105	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
100	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
99	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
102	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
101	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
108	Keetcomplex	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
128	Psychiatrie	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
129	Psychiatrie	3,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
36	bouwdeel N	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
177	trappenhuis	49,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
50	gang	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
08	bouwdeel A	31,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
09	bouwdeel A	31,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
12	bouwdeel A	31,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
13	bouwdeel C	31,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
34	bouwdeel M	23,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
33	bouwdeel L	23,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
32	bouwdeel K	23,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
30	bouwdeel J	27,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
10	bouwdeel A	28,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
11	bouwdeel A	32,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
07	bouwdeel A	30,60	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
25	bouwdeel H	56,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
18	bouwdeel G	56,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
14	bouwdeel F	56,10	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
38	bouwdeel N	7,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
92	Iwo gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
93	Iwo gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
94	Iwo gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
31	bouwdeel J	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
57	hoofdgebouw deel F	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
41	Bouwdelen K,L,M	25,25	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
175	trafohuisje bij gebouw "S"	3,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
176	trafohuisje bij gebouw "S"	3,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
43	dijklichaam spoor	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	2 dB
181	woonbebouwing Tolkamerstraat	6,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
182	woonbebouwing Tolkamerstraat	6,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
178	woonbebouwing Ophemertthof	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
180	woonbebouwing Opheusdenhofhof	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
179	woonbebouwing Opheusdenhof	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
96	IWO Gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
95	IWO Gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
87	IWO Gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
88	Iwo gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
86	Iwo gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
91	Iwo gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
90	Iwo gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
89	Iwo gebouw	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
124	nieuwbouw lage deel	4,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
123	nieuwbouw hoogste deel	19,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
02	bebouwing koeltoren tbv afscherming	4,00	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
01	4e bunker	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
121	Nieuw bouwdeel bij 4e bunker	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
40	bouwdeel N	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
35	bouwdeel N	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
127	nieuwe parkeergarage (in aanbouw)	6,40	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
126	nieuwe parkeergarage (in aanbouw)	6,40	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
125	nieuwe parkeergarage (in aanbouw)	6,40	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
174	toekomstig gebouw smoorspoelen	3,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
184	Gas ontvangstation	4,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
183	tussengebouw smoorspoelen/gasontvstat.	2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
185	betonrand bij stations	3,40	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
186	betonrand bij stations	3,40	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
117	Medirest	6,15	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
116	Medirest	4,15	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
118	Medirest	8,30	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
120	Medirest	8,35	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
119	Medirest	8,35	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
166	scherm op dak Medirest bij condensoren	2,20	6,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
167	scherm op dak Medirest bij condensoren	2,20	6,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
164	scherm dakvlak Medirest	2,20	6,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
165	scherm dakvlak Medirest	2,20	6,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
115	luchtbeh.kast	8,35	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
80	HvA (hoge deel)	21,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
81	HvA (hoge deel)	21,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
77	HvA (hoge deel)	21,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
78	HvA (hoge deel)	21,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
79	HvA (hoge deel)	21,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
76	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
69	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
70	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
67	HvA	10,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
68	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
71	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
74	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
75	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
72	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
82	HvA (hogere deel noordzijde)	15,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
83	HvA (hogere deel zuidzijde)	16,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
73	HvA	12,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
187	Gebouw Altra college 3,5 meter	3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
191	Gebouw Altra college	2,50	7,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
188	Gebouw Altra college 7 meter	3,50	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
190	Gebouw Altra college 7,5 meter	0,50	7,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
189	Gebouw Altra college 7,5 meter	0,50	7,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
220	Nieuwbouw hoge deel	13,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	nieuwbouw	22,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
150	nieuwbouw	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
151	nieuwbouw	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
152	nieuwbouw	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
153	nieuwbouw	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
154	nieuwbouw Dianet	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	nieuwbouw Dianet	24,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
168	schoorsteen	56,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
EC01	nieuwe energiecentrale	7,80	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
EC02	EC Koelhal	4,70	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
toren01	koeltoren 01 EC	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
toren02	koeltoren 02 EC	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
toren03	koeltoren 03 EC	9,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven02	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven03	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven01	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven04	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven06	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven07	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven05	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven08	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven01	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven10	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven11	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven12	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven13	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven14	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven18	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven17	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven21	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven24	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven19	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven22	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven25	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven20	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven23	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven26	dakafzuigventilator EC	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven16	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven15	dakafzuigventilator EC	3,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven27	dakafzuigventilator EC lasrook	0,50	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven28	dakafzuigventilator EC llage deel	0,50	4,70	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
dakven29	dakafzuigventilator EC llage deel	0,50	4,70	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
LT01	LT dry cooler 01	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
LT02	LT dry cooler 02	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
SMO-01	Smeerolie koeler	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	
LT04	LT dry cooler 04	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0 dB	

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
EC01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
toren01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
toren02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
toren03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
dakven29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LT01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LT02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SM0-01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LT04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
LT03	LT dry cooler 03	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
SMO-04	Smeerolie koeler	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
SMO-03	Smeerolie koeler	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
HT02	HT dry cooler	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
HT01	HT dry cooler	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
EC10	wkshallen	7,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
EC03	nieuwbouw EC	7,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
EC04	noordgevel centrale	7,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
EC06	geveldeel Nieuwe deel	7,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
EC07	oostgevel EC	7,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
EC08	oostgevel EC	7,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
EC09	oostgevel EC	7,80	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
999	Traforstrook	4,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
hal	WKK hal	7,80	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
WKK	WKK hal bestaand	7,80	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
kanaal	afvoer compressoren	1,30	4,70	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
kanaal	afvoer compressoren	1,30	4,70	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
kanaal	aanvoer compressoren	1,50	4,70	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
kanaal	aanvoer compressoren	1,50	4,70	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
kanaal	aanvoer compressoren	1,20	4,70	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
EC05	westgevel ketelhuis	7,80	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
HT01	HT dry cooler	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
SMO-01	Smeerolie koeler	1,00	7,80	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
betonrand		2,38	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
betonrand		2,38	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
pompruimte	pompruimte sprinklerinstallatie	2,33	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
geb201	Spinozagebouw nieuw Hoog deel	8,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
geb200	Spinozagebouw laag deel	3,90	0,00	Eigen waarde					0	0	0 0	dB
		4,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
1		4,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
GR01	Loods terreinonderhoud en groenvoorziening	4,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
GR02	Loods terreinonderhoud en groenvoorziening	4,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
GR03	Loods terreinonderhoud en groenvoorziening	4,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
GR04	Terreinbeheer en Groenvoorziening	4,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
GR05	Terreinbeheer en Groenvoorziening	4,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
Ambu	Ambulancepost	4,22	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
Ambu	Ambulancepost	3,41	4,22	Relatief aan onderliggend item					0	0	0 0	dB

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
LT03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SM0-04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SM0-03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HT02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HT01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
999	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
hal	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
WKK	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kanaal	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kanaal	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kanaal	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kanaal	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kanaal	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EC05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HT01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SM0-01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
betonrand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
betonrand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
pompruimte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geb201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geb200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GR01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GR02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GR03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GR04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GR05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ambu	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ambu	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
		5,00	0,00	25	25

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		--
SP01	hoogtelijne Spinozagebouw	0,00
Sp02	hoogtelijn	4,00
Sp03		--
		--
Sp04	Hoogtelijn	4,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
GR01	Personenwagens Groenvoorziening	0,75	0,00	Relatief	A	12	--	--	25	5,00	57,00	76,00	73,00	74,00
GR02	containerwagen tbv containers wisselen	1,00	0,00	Relatief	A	2	--	--	20	5,00	41,60	58,50	66,50	71,60
GR03	grasmaaier rijden	0,50	0,00	Relatief	A	8	--	--	10	5,00	36,80	90,80	87,00	94,80
GR04	Shovel	1,00	0,00	Relatief	A	8	--	--	15	5,00	75,00	87,00	93,00	94,00
GR05	trekker	1,00	0,00	Relatief	A	8	--	--	15	5,00	63,40	72,80	85,30	83,90
GR06	trekker (mini)	0,50	0,00	Relatief	A	8	--	--	15	5,00	48,50	73,40	93,10	94,70
GR07	veegwagen	0,50	0,00	Relatief	A	8	--	--	15	5,00	66,00	68,80	75,90	78,70

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
GR01	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR02	80,50	86,90	85,10	81,60	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR03	98,50	97,80	95,00	89,20	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR04	97,00	101,00	100,00	103,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR05	96,80	101,20	98,80	88,30	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR06	94,00	97,50	95,10	90,90	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR07	86,10	89,20	88,40	81,60	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
LBK2_ AZ	Aanzuigopening	1,73	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
LBK2_ kast	Omkasting toevoer	1,73	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
LBK2_ UB	Uitblaasopening	1,73	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
LBK2_ kast	Omkasting afvoer	1,73	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
LBK1_ AZ	Aanzuigopening	1,93	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
LBK1_ UB	Uitblaasopening	1,93	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
LBK1_ kast	Omkasting aanvoer	1,93	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
LBK1_ kast	Omkasting afvoer	1,93	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
WP1	PUHZ-SHW230 YKA tbv vloerverwarming/koeling	1,34	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
WP2	PUHZ-SHW230 YKA tbv vloerverwarming/koeling	1,34	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
WP3	PUHZ-SHW230 YKA tbv vloerverwarming/koeling	1,34	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Koeler	MUY-TP50 VF tbv ICT	0,55	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Koeler	PURY-EP300 YNW-A tbv cassette units kantoren	1,86	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Koeler	MUY-TP50 VF tbv ICT	0,55	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
bron P5	personenauto's 30 km/uur (medew. P5)	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,21	--	--
bron P3	personenauto's 30 km/uur (medew. P3)	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,67	--	--
bron P4-01	personenauto's 30 km/uur (medew. P4)	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,22	--	--
bron P4-02	personenauto's 30 km/uur (medew. P4)	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,22	--	--
bron P0	personenauto's 30 km/uur (bezoek etc. P0)	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	5,19	--
bron P6	personenauto's 30 km/uur (congressen etc. P6)	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,06	--	--
G07	rooster in deel G	51,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
F09	rooster in deel F	51,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
F11	gevelrooster in deel F	7,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
N06	ventilator	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--
K34	ventilator 2,2 kw	23,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
J03	afstr. vlak gebouwdeel J11	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	3,80	--	--
F13	gevelrooster in deel F	15,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
F12	gevelrooster in deel F	22,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
K12	gevelrooster in deel K	7,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
K13	gevelrooster in deel K	15,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
K14	gevelrooster in deel K	22,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
L31	gevelrooster in deel L	7,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
L32	gevelrooster in deel L	15,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
L33	gevelrooster in deel L	22,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
E01	gevelrooster in deel E	6,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
E02	gevelrooster in deel E	12,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
E03	gevelrooster in deel E	18,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
C01	gevelrooster in deel C	7,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
LBK2_ AZ	A	Nee	Nee	Nee	--	37,70	49,70	60,30	62,90	64,50	62,90	60,70	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK2_ kast	A	Nee	Nee	Nee	--	49,50	53,40	58,50	51,70	51,70	49,10	44,40	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK2_ UB	A	Nee	Nee	Nee	--	48,10	54,80	71,30	74,30	77,80	76,90	72,20	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK2_ kast	A	Nee	Nee	Nee	--	50,60	53,30	58,80	50,80	51,30	48,40	43,70	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK1_ AZ	A	Nee	Nee	Nee	--	39,60	52,90	62,90	65,70	68,20	68,60	63,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK1_ UB	A	Nee	Nee	Nee	--	43,00	61,50	67,80	77,10	79,60	78,10	74,10	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK1_ kast	A	Nee	Nee	Nee	--	42,40	54,50	55,30	49,00	51,40	46,20	42,50	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK1_ kast	A	Nee	Nee	Nee	--	40,80	55,30	50,60	48,90	48,40	44,90	40,90	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00
WP1	Z	Nee	Nee	Nee	--	66,00	62,00	60,50	56,50	54,00	50,00	44,00	37,50	0,00	-16,00	-16,00	-16,00
WP2	Z	Nee	Nee	Nee	--	66,00	62,00	60,50	56,50	54,00	50,00	44,00	37,50	0,00	-16,00	-16,00	-16,00
WP3	Z	Nee	Nee	Nee	--	66,00	62,00	60,50	56,50	54,00	50,00	44,00	37,50	0,00	-16,00	-16,00	-16,00
Koeler	Z	Nee	Nee	Nee	--	54,00	51,00	47,00	47,50	40,00	36,00	33,50	30,00	0,00	-13,50	-13,50	-13,50
Koeler	Z	Nee	Nee	Nee	--	75,50	62,50	62,50	60,00	54,00	49,50	44,50	40,00	0,00	-25,50	-25,50	-25,50
Koeler	Z	Nee	Nee	Nee	--	54,00	51,00	47,00	47,50	40,00	36,00	33,50	30,00	0,00	-13,50	-13,50	-13,50
bron P5	A	Nee	Nee	Nee	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P3	A	Nee	Nee	Nee	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P4-01	A	Nee	Nee	Nee	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P4-02	A	Nee	Nee	Nee	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P0	A	Nee	Nee	Nee	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P6	A	Nee	Nee	Nee	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G07	A	Ja	Nee	Nee	56,70	55,70	56,60	64,20	67,40	70,80	67,60	59,40	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
F09	A	Ja	Nee	Nee	48,90	55,90	55,40	60,40	65,10	67,30	63,30	56,10	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	A	Ja	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N06	A	Nee	Nee	Nee	48,30	60,30	76,20	91,60	94,60	95,90	92,10	82,80	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00
K34	A	Nee	Nee	Nee	44,00	58,30	66,50	75,30	78,10	77,60	73,80	70,70	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
J03	A	Ja	Nee	Nee	59,20	66,10	72,50	99,20	93,20	94,10	90,50	82,20	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	A	Ja	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	A	Ja	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
K12	A	Ja	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
K13	A	Ja	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
K14	A	Ja	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
L31	A	Ja	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
L32	A	Ja	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
L33	A	Ja	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	A	Ja	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	A	Ja	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	A	Ja	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
C01	A	Ja	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
LBK2_ AZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK2_ kast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK2_ UB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK2_ kast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK1_ AZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK1_ UB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK1_ kast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK1_ kast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WP1	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
WP2	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
WP3	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
Koeler	-13,50	-13,50	-13,50	-13,50	-13,50
Koeler	-25,50	-25,50	-25,50	-25,50	-25,50
Koeler	-13,50	-13,50	-13,50	-13,50	-13,50
bron P5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P4-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P4-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
C02	gevelrooster in deel C	15,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
C03	gevelrooster in deel C	22,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
B01	gevelrooster in deel B	15,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
A01	afstr. rooster Gebouwdeel A2	29,70	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,79	--	--
L18	ventilator 0,18 kw	26,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K01	ventilator Nurnberg 0,18 kw	26,25	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
F03	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	53,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
H03	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	59,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
H01	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	59,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
fac02	ventilator CDA 165 0,25 kw	19,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
eciwo01	lichtstraten IWO centrale	8,10	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo02	gevel kopgevel IWO entrale	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo03	glas+roosters kopgevel IWO entrale	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo04	glas+roosters kopgevel IWO entrale	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
S01	installatie bij gebouw "S"	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
eciwo05	glas+roosters gevel IWO entrale	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo06	glas+roosters gevel IWO entrale	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo07	gevel kopgevel IWO entrale	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo08	roldeur in ketelhuis IWO centrale	3,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo09	roldeur in ketelhuis IWO centrale	3,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo10	glas+roosters gevel IWO entrale	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo11	gevel kopgevel IWO entrale	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo12	glas+roosters gevel IWO entrale	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo13	glas+roosters gevel IWO entrale (koel)	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo14	glas+roosters gevel IWO entrale (koel)	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo15	glas+roosters gevel IWO entrale (koel)	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo16	glas+roosters gevel IWO entrale (koel)	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo17	glas+roosters gevel IWO entrale (koel)	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo18	glas+roosters gevel IWO entrale (koel)	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo19	gevel kopgevel IWO entrale (koel)	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo20	gevel kopgevel IWO entrale (koel)	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo21	gevel kopgevel IWO entrale (koel)	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
A02	afstr. rooster Gebouwdeel A3	3,00	28,60	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,79	--	--
A03	afstr. rooster Gebouwdeel A3	3,00	28,60	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,79	--	--
A04	afstr. rooster Gebouwdeel A3	3,00	28,60	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,79	--	--
A05	afstr. rooster Gebouwdeel A2	1,10	28,60	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,79	--	--
A06	afstr. rooster Gebouwdeel A2	1,10	28,60	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,79	--	--
A07	afstr. rooster Gebouwdeel A2	1,10	28,60	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,79	--	--

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
C02	A	Ja	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
C03	A	Ja	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
B01	A	Ja	Nee	Nee	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A01	A	Ja	Nee	Nee	49,70	61,80	70,80	83,70	84,50	87,20	83,00	75,90	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00
L18	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
K01	A	Nee	Nee	Nee	41,00	47,30	56,60	63,30	66,50	66,50	62,60	54,20	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00
F03	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
H03	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
H01	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
fac02	A	Nee	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo01	A	Nee	Nee	Nee	55,51	76,51	80,41	71,51	70,91	71,61	61,81	49,91	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo02	A	Ja	Nee	Nee	34,90	53,90	55,80	49,90	53,30	50,00	39,20	30,30	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo03	A	Ja	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo04	A	Ja	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00
S01	A	Nee	Nee	Nee	59,20	64,00	69,90	75,60	87,30	91,20	94,20	91,50	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo05	A	Ja	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo06	A	Ja	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo07	A	Ja	Nee	Nee	34,90	53,90	55,80	49,90	53,30	50,00	39,20	30,30	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo08	A	Ja	Nee	Nee	38,60	60,20	59,50	53,40	57,40	64,00	58,80	48,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo09	A	Ja	Nee	Nee	38,60	60,20	59,50	53,40	57,40	64,00	58,80	48,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo10	A	Ja	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo11	A	Ja	Nee	Nee	34,90	53,90	55,80	49,90	53,30	50,00	39,20	30,30	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo12	A	Ja	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo13	A	Ja	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo14	A	Ja	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo15	A	Ja	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo16	A	Ja	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo17	A	Ja	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo18	A	Ja	Nee	Nee	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo19	A	Ja	Nee	Nee	32,84	51,84	54,74	48,84	52,24	48,94	38,14	29,24	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo20	A	Ja	Nee	Nee	32,84	51,84	54,74	48,84	52,24	48,94	38,14	29,24	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo21	A	Ja	Nee	Nee	32,84	51,84	54,74	48,84	52,24	48,94	38,14	29,24	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	A	Ja	Nee	Nee	36,60	52,40	61,10	69,00	75,20	79,10	76,80	67,10	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	A	Ja	Nee	Nee	42,30	59,40	65,30	74,80	79,80	84,00	81,70	72,60	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	A	Ja	Nee	Nee	36,90	51,60	58,70	66,30	73,00	76,30	73,30	64,60	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	A	Ja	Nee	Nee	41,60	55,90	63,70	79,20	75,00	77,60	72,90	65,80	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	A	Ja	Nee	Nee	46,60	59,80	67,10	78,80	78,80	80,20	76,10	72,10	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	A	Ja	Nee	Nee	43,50	55,50	63,50	74,60	75,00	76,20	71,90	68,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
C02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
A08	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
A09	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
A10	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
A11	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
A12	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
D14	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
D15	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
D08	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
D07	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
D11	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
D09	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
D10	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
E04	afvoerpijp deel E	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
E05	afvoerpijp deel E	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
E06	afvoerpijp deel E	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
E07	afvoerpijp deel E	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
E08	afvoerpijp deel E	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
D12	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
D13	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
C17	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
C16	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,60	31,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
D01	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
D02	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
D03	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
D04	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
D05	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
D06	afvoerpijp deel D	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
C10	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
C11	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
C12	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
C13	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
C14	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
C15	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
B02	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	0,60	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
C04	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
C05	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
C06	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
C07	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
A08	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
A12	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
D14	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
D15	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
D08	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D07	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D11	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D09	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
D13	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
C17	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
C16	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
D01	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D03	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D04	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D05	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D06	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C10	A	Nee	Nee	Nee	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00
C11	A	Nee	Nee	Nee	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00
C12	A	Nee	Nee	Nee	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00
C13	A	Nee	Nee	Nee	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00
C14	A	Nee	Nee	Nee	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00
C15	A	Nee	Nee	Nee	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00
B02	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
C04	A	Nee	Nee	Nee	69,60	75,60	79,40	80,40	80,40	76,40	74,30	69,90	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00
C05	A	Nee	Nee	Nee	69,60	75,60	79,40	80,40	80,40	76,40	74,30	69,90	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00
C06	A	Nee	Nee	Nee	69,60	75,60	79,40	80,40	80,40	76,40	74,30	69,90	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00
C07	A	Nee	Nee	Nee	69,60	75,60	79,40	80,40	80,40	76,40	74,30	69,90	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
A08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
C08	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
C09	afvoerpijp deel C	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
B03	afvoerpijp deel B	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
B05	afvoerpijp deel B	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
B07	afvoerpijp deel B	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
B09	afvoerpijp deel B	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
B04	afvoerpijp deel B	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
B06	afvoerpijp deel B	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
B08	afvoerpijp deel B	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
N05	"kast" op deel N2	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
N04	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
F10	rooster in deel F	1,90	49,10	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
F02	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
F05	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
F06	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
F01	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	3,00	56,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
F04	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	3,00	56,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
F07	ventilator CDA 222 4,4 kw (Holland Heat)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	4,26
F08	ventilator 0,09 kw	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
G08	rooster in deel G	1,90	49,10	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
G03	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
G04	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
G02	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	3,00	56,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
G01	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	3,00	56,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
H11	rooster in deel H	1,90	49,10	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
H07	ventilator 0,75 kw	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
H08	ventilator 0,18 kw	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
H06	ventilator CDA 222 4,4 kw (Holland Heat)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
H05	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
H02	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
G05	ventilator CDA 222 4,4 kw (Holland Heat)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
G06	ventilator 0,09 kw	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
G09	rooster in deel G	1,90	49,10	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
H13	rooster in deel H	1,90	49,10	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
H12	rooster in deel H	1,90	49,10	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
H10	rooster in deel H	1,90	49,10	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
H04	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01
H09	ventilator 0,09 kw	0,90	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	3,01	3,01

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
C08	A	Nee	Nee	Nee	69,60	75,60	79,40	80,40	80,40	76,40	74,30	69,90	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00
C09	A	Nee	Nee	Nee	69,60	75,60	79,40	80,40	80,40	76,40	74,30	69,90	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B09	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B04	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B08	A	Nee	Nee	Nee	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N05	A	Nee	Nee	Nee	39,50	50,90	52,90	59,30	67,60	70,50	67,20	66,30	--	0,00	0,00	0,00	0,00
N04	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	A	Ja	Nee	Nee	57,30	57,30	54,00	58,60	63,60	66,00	62,20	54,20	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00
F02	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
F05	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
F06	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
F01	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
F04	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
F07	A	Nee	Nee	Nee	46,10	58,00	73,00	86,20	90,80	91,90	87,10	78,70	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00
F08	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
G08	A	Ja	Nee	Nee	57,30	58,70	54,20	59,40	64,20	66,30	62,40	54,90	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
H11	A	Ja	Nee	Nee	57,30	58,70	54,20	59,40	64,20	66,30	62,40	54,90	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00
H07	A	Nee	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
H08	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
H06	A	Nee	Nee	Nee	46,10	58,00	73,00	86,20	90,80	91,90	87,10	78,70	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00
H05	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
H02	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
G05	A	Nee	Nee	Nee	46,10	58,00	73,00	86,20	90,80	91,90	87,10	78,70	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00
G06	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
G09	A	Ja	Nee	Nee	47,00	59,60	61,10	75,10	81,20	79,80	73,40	64,50	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
H13	A	Ja	Nee	Nee	48,30	60,10	69,20	73,40	77,50	79,20	80,90	75,20	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00
H12	A	Ja	Nee	Nee	54,60	57,90	59,50	65,90	70,30	73,20	69,50	63,20	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00
H10	A	Ja	Nee	Nee	54,60	57,90	59,50	65,90	70,30	73,20	69,50	63,20	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00
H04	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
H09	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
C08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
M17	ventilator 1,5 kw	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M23	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	23,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M22	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	23,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L55	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L57	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L56	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L58	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M18	afvoerpijp deel M	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M20	afvoerpijp deel M	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M19	afvoerpijp deel M	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M21	afvoerpijp deel M	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L49	ventilator 1,5 kw	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L50	ventilator 0,37 kw	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L51	ventilator 0,37 kw	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L54	ventilator 1,5 kw	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L53	ventilator 1,5 kw	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L52	ventilator 0,37 kw	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L48	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	23,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L43	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L45	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L44	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L47	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L46	afvoerpijp deel L	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K33	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K32	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K30	ventilator CDA 222 4 kw	1,10	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K31	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K11	ventilator + demper dakvlak K1	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K04	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	23,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K03	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	23,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K27	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K28	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K29	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K26	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K24	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K25	afvoerpijp deel K	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
J02	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	27,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
J01	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	1,00	27,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
M17	A	Nee	Nee	Nee	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
M23	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
M22	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
L55	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L57	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L56	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L58	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
M18	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
M20	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
M19	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
M21	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L49	A	Nee	Nee	Nee	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L50	A	Nee	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L51	A	Nee	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L54	A	Nee	Nee	Nee	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L53	A	Nee	Nee	Nee	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L52	A	Nee	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L48	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
L43	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L45	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L44	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L47	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L46	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K33	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K32	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K30	A	Nee	Nee	Nee	46,20	57,50	66,50	79,90	83,00	85,70	80,90	76,40	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00
K31	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K11	A	Nee	Nee	Nee	46,20	56,80	70,40	86,20	85,90	85,70	77,40	69,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K04	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
K03	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
K27	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K28	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K29	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K26	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K24	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K25	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
J02	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
J01	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
M17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
K15	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K23	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K18	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K17	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K16	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K06	ventilator Colasit 0,18 kw	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
K07	ventilator Colasit 0,18 kw	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K02	ventilator Nurnberg 0,18 kw	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K05	ventilator Colasit 0,18 kw	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K10	ventilator Colasit 0,18 kw	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K09	ventilator Colasit 0,18 kw	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K08	ventilator Colasit 0,18 kw	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L38	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K19	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L41	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K22	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L42	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K21	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L39	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L40	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
K20	afvoerpijp deel K (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L17	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L16	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L21	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L20	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L19	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L13	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L12	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L15	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L14	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L10	ventilator 0,37 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L11	ventilator 0,37 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L09	ventilator 0,75 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L08	ventilator 1,5 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L05	ventilator 1,5 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L06	ventilator 1,5 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L07	ventilator 1,5 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L27	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
K15	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K23	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K18	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K17	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K16	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	A	Nee	Nee	Nee	37,00	51,90	61,30	67,40	77,60	77,60	74,00	66,20	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00
K07	A	Nee	Nee	Nee	37,00	51,90	61,30	67,40	77,60	77,60	74,00	66,20	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00
K02	A	Nee	Nee	Nee	41,00	47,30	56,60	63,30	66,50	66,50	62,60	54,20	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00
K05	A	Nee	Nee	Nee	37,00	51,90	61,30	67,40	77,60	77,60	74,00	66,20	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00
K10	A	Nee	Nee	Nee	37,00	51,90	61,30	67,40	77,60	77,60	74,00	66,20	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00
K09	A	Nee	Nee	Nee	37,00	51,90	61,30	67,40	77,60	77,60	74,00	66,20	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00
K08	A	Nee	Nee	Nee	37,00	51,90	61,30	67,40	77,60	77,60	74,00	66,20	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00
L38	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K19	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L41	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K22	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L42	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K21	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L39	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L40	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K20	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L17	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L16	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L21	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L20	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L19	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L13	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L12	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L15	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L14	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L10	A	Nee	Nee	Nee	38,70	48,90	67,30	74,80	75,60	75,70	72,60	68,80	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L11	A	Nee	Nee	Nee	38,70	48,90	67,30	74,80	75,60	75,70	72,60	68,80	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L09	A	Nee	Nee	Nee	40,60	56,40	69,10	81,30	82,80	83,20	80,40	77,20	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L08	A	Nee	Nee	Nee	40,60	56,40	69,10	81,30	82,80	83,20	80,40	77,20	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L05	A	Nee	Nee	Nee	40,60	56,40	69,10	81,30	82,80	83,20	80,40	77,20	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L06	A	Nee	Nee	Nee	40,60	56,40	69,10	81,30	82,80	83,20	80,40	77,20	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L07	A	Nee	Nee	Nee	40,60	56,40	69,10	81,30	82,80	83,20	80,40	77,20	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L27	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
K15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
L30	ventilator 0,09 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
L23	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
L22	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L24	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L26	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L25	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L29	ventilator 0,09 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L28	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M08	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M07	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M06	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M05	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M09	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M10	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M11	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M12	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M13	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M14	ventilator 0,18 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M16	ventilator 1,5 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
M15	ventilator 1,5 kw	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
M01	afvoerpijp deel M (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M02	afvoerpijp deel M (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M03	afvoerpijp deel M (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
M04	afvoerpijp deel M (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L35	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L34	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L37	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L36	afvoerpijp deel L (hoog)	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L01	ventilatorkast	1,25	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L03	ventilator 5,5 kw	1,25	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L04	ventilator 5,5 kw	1,25	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
L02	ventilator 5,5 kw	1,25	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	3,01	3,01
RnRz01	ventilator CDA 165 0,25 kw	0,50	15,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
RnRz02	ventilator CDA 165 0,25 kw	0,50	15,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
RnRz03	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	0,50	15,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
RnRz04	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	1,00	15,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac27	ventilator CDA 165 0,25 kw	0,50	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac19	centr. vent. 2,2, kw	1,00	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
L30	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L23	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L22	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L24	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L26	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L25	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L29	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
L28	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
M08	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
M06	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
M05	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
M09	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
M10	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
M11	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
M12	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
M13	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
M14	A	Nee	Nee	Nee	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	A	Nee	Nee	Nee	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
M15	A	Nee	Nee	Nee	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
M01	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
M02	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
M04	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L35	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L34	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L37	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L36	A	Nee	Nee	Nee	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L01	A	Nee	Nee	Nee	49,30	62,10	68,80	78,50	79,60	80,90	76,90	76,50	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00
L03	A	Nee	Nee	Nee	66,40	73,50	80,40	88,20	91,80	93,00	87,00	79,60	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00
L04	A	Nee	Nee	Nee	66,40	73,50	80,40	88,20	91,80	93,00	87,00	79,60	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00
L02	A	Nee	Nee	Nee	66,40	73,50	80,40	88,20	91,80	93,00	87,00	79,60	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00
RnRz01	A	Nee	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
RnRz02	A	Nee	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
RnRz03	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
RnRz04	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
fac27	A	Nee	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
fac19	A	Nee	Nee	Nee	34,40	49,00	64,50	77,60	76,10	72,40	67,50	62,70	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
L30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RnRz01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RnRz02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RnRz03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RnRz04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
fac24	afblaasrooster	1,00	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	150,00	180,00	0,58	6,02	6,02
fac26	ventilator CDA 245 0,75 kw	0,80	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac25	ventilator CDA 245 0,75 kw	0,80	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac18	ventilator CDA 245 1,85 kw	0,50	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	150,00	180,00	0,58	6,02	6,02
fac17	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,50	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac16	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	0,50	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac15	ventilator CDA 200 0,75 kw	0,80	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac14	afblaasrooster	0,80	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	150,00	180,00	0,58	6,02	6,02
fac05	ventilator CDA 245 0,75 kw	0,80	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac04	ventilator CDA 245 0,75 kw	0,80	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
eciwo22	ventilator P-cva 300 3 kw	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo23	ventilator P-cva 300 3 kw	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo24	ventilator P-cva 164 0,37 kw	0,70	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
eciwo25	ventilator QTV 303, 1,5 kw	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
fac01	ventilator CDA 165 0,25 kw	1,00	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac12	ventilator CDA 165 0,25 kw	1,00	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac13	ventilator CDA 165 0,25 kw	1,00	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac23	ventilator CDA 165 0,25 kw	1,00	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac08	ventilator luchtbeh. IW0 gebouw	2,50	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac09	ventilator luchtbeh. IW0 gebouw	2,50	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac11	ventilator luchtbeh. IW0 gebouw	2,50	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac10	ventilator luchtbeh. IW0 gebouw	2,50	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac03	ventilatoer	0,60	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac22	ventilator	0,60	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac21	ventilator	0,60	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac20	ventilator	0,60	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac06	ventilator	0,60	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
fac07	ventilator	0,60	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
bron P7	personenauto's 30 km/uur (overig P6)	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	16,90	--	--
eciwoktd1	koeltoren IW0 centrale	1,00	7,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
eciwoktan1	koeltoren IW0 centrale	1,00	7,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	0,00
eciwoktd2	tweede koeltoren IW0 centrale	1,00	7,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
eciwoktan2	tweede koeltoren IW0 centrale	1,00	7,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	0,00
N03	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
N02	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
N01	ventilator H-CDA 200-1 (Holland Heating)	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,58	6,02	6,02
T A01	reservebron AMC (Meibergdreefzijde)	9,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	12,04
T A02	reservebron AMC (Meibergdreefzijde)	9,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	12,04

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
fac24	A	Nee	Nee	Nee	44,90	57,00	66,20	84,00	82,10	86,30	84,50	75,10	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00
fac26	A	Nee	Nee	Nee	45,20	55,30	65,20	68,80	72,10	71,50	65,40	59,30	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00
fac25	A	Nee	Nee	Nee	45,20	55,30	65,20	68,80	72,10	71,50	65,40	59,30	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00
fac18	A	Nee	Nee	Nee	43,20	57,10	73,80	72,50	76,00	75,30	69,80	63,80	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00
fac17	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
fac16	A	Nee	Nee	Nee	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
fac15	A	Nee	Nee	Nee	45,20	55,30	65,20	68,80	72,10	71,50	65,40	59,30	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00
fac14	A	Nee	Nee	Nee	42,50	54,10	70,10	82,00	87,50	86,00	83,00	73,90	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00
fac05	A	Nee	Nee	Nee	45,20	55,30	65,20	68,80	72,10	71,50	65,40	59,30	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00
fac04	A	Nee	Nee	Nee	45,20	55,30	65,20	68,80	72,10	71,50	65,40	59,30	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo22	A	Nee	Nee	Nee	52,00	68,30	79,50	82,50	86,40	86,70	79,90	76,40	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo23	A	Nee	Nee	Nee	52,00	68,30	79,50	82,50	86,40	86,70	79,90	76,40	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo24	A	Nee	Nee	Nee	51,00	68,90	75,30	77,80	81,60	82,20	75,70	71,80	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo25	A	Nee	Nee	Nee	50,80	63,80	79,30	79,50	80,10	78,00	73,00	66,80	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac01	A	Nee	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
fac12	A	Nee	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
fac13	A	Nee	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
fac23	A	Nee	Nee	Nee	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
fac08	A	Nee	Nee	Nee	47,60	62,50	70,10	75,20	78,10	81,10	77,10	69,60	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00
fac09	A	Nee	Nee	Nee	47,60	62,50	70,10	75,20	78,10	81,10	77,10	69,60	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00
fac11	A	Nee	Nee	Nee	47,60	62,50	70,10	75,20	78,10	81,10	77,10	69,60	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00
fac10	A	Nee	Nee	Nee	47,60	62,50	70,10	75,20	78,10	81,10	77,10	69,60	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00
fac03	A	Nee	Nee	Nee	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac22	A	Nee	Nee	Nee	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac21	A	Nee	Nee	Nee	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac20	A	Nee	Nee	Nee	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac06	A	Nee	Nee	Nee	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac07	A	Nee	Nee	Nee	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P7	A	Nee	Nee	Nee	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwoktd1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	77,30	87,40	91,00	93,70	94,00	89,90	87,60	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwoktan1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	77,30	87,40	91,00	93,70	94,00	89,90	87,60	81,00	3,00	3,00	3,00	3,00
eciwoktd2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	77,30	87,40	91,00	93,70	94,00	89,90	87,60	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwoktan2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	77,30	87,40	91,00	93,70	94,00	89,90	87,60	81,00	3,00	3,00	3,00	3,00
N03	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N02	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N01	A	Nee	Nee	Nee	45,70	50,80	58,00	65,50	75,90	72,60	68,00	62,10	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00
T A01	A	Nee	Nee	Nee	69,00	80,00	85,00	87,00	89,00	94,00	93,00	92,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T A02	A	Nee	Nee	Nee	69,00	80,00	85,00	87,00	89,00	94,00	93,00	92,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
fac24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwo25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fac07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bron P7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwoktd1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwoktan1	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
eciwoktd2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eciwoktan2	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
N03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T A01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T A02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
T A03	reservebron AMC (Meibergdreefzijde)	9,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02	12,04
P02-01	parkeerbeweging nieuwe garage	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,67	1,89	4,91
P02-02	parkeerbeweging nieuwe garage	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,67	1,89	4,91
P02-03	parkeerbeweging nieuwe garage	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,67	1,89	4,91
P02-05	parkeerbeweging nieuwe garage (op-afrit)	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,35	7,60	10,60
P02-04	parkeerbeweging nieuwe garage (op-afrit)	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,35	7,60	10,60
P02dak	parkeerbeweging nieuwe garage 3e laag	7,15	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,67	4,91	7,90
ps01	vent. nieuwbouw	1,00	21,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
ps02	vent. nieuwbouw	1,00	21,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
ps03	vent. nieuwbouw	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
ps04	vent. nieuwbouw	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
ps05	vent. nieuwbouw	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
K35	Luchtbeh.kast LAB K3 (19-02-2010) Kast	1,50	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
K36	Luchtbeh.kast LAB K3 (19-02-2010) uitblaas	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	180,00	310,00	--	--	--
77	dakafzuigventilator 01	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
26	dakafzuigventilator 09	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01
27	dakafzuigventilator 10	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01
28	dakafzuigventilator 11	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01
29	dakafzuigventilator 12	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01
57	dakafzuigventilator 13	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
58	dakafzuigventilator 14	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
62	dakafzuigventilator 18	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
61	dakafzuigventilator 17	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
30	dakafzuigventilator 21	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01
33	dakafzuigventilator 24	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01
63	dakafzuigventilator 19	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
31	dakafzuigventilator 22	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01
34	dakafzuigventilator 25	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01
64	dakafzuigventilator 20	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
32	dakafzuigventilator 23	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01
35	dakafzuigventilator 18	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01
60	dakafzuigventilator 16	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
59	dakafzuigventilator 15	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
36	dakafzuigventilator 27 lasrook	8,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	12,04
22	dakafzuigventilator lage deel koelhal	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
21	dakafzuigventilator lage deel koelhal	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
23	koeltoren	9,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	1,79
91-20	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
T A03	A	Nee	Nee	Nee	69,00	80,00	85,00	87,00	89,00	94,00	93,00	92,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02-01	A	Ja	Nee	Nee	61,45	80,45	77,45	78,45	79,45	81,45	87,45	84,45	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00
P02-02	A	Ja	Nee	Nee	61,45	80,45	77,45	78,45	79,45	81,45	87,45	84,45	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00
P02-03	A	Ja	Nee	Nee	55,85	74,85	71,85	72,85	73,85	75,85	81,85	78,85	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00
P02-05	A	Ja	Nee	Nee	51,99	70,99	67,99	68,99	69,99	71,99	77,99	74,99	69,99	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
P02-04	A	Ja	Nee	Nee	51,99	70,99	67,99	68,99	69,99	71,99	77,99	74,99	69,99	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
P02dak	A	Nee	Nee	Nee	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ps01	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ps02	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ps03	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ps04	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ps05	A	Nee	Nee	Nee	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
K35	A	Nee	Nee	Nee	--	--	51,00	58,00	65,00	62,00	61,00	47,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K36	A	Nee	Nee	Nee	--	82,00	76,00	68,00	55,00	41,00	38,00	47,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	A	Nee	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00
26	A	Nee	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00
27	A	Nee	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00
28	A	Nee	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00
29	A	Nee	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00
57	A	Nee	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00
58	A	Nee	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00
62	A	Nee	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00
61	A	Nee	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00
30	A	Nee	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00
33	A	Nee	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00
63	A	Nee	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00
31	A	Nee	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00
34	A	Nee	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00
64	A	Nee	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00
32	A	Nee	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00
35	A	Nee	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00
60	A	Nee	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00
59	A	Nee	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00
36	A	Nee	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	0,00	3,00	10,00	26,00
22	A	Nee	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	-3,00	0,00	7,00	23,00
21	A	Nee	Nee	Nee	72,00	80,80	81,90	83,40	82,80	82,00	80,20	76,00	71,90	-3,00	0,00	7,00	23,00
23	A	Nee	Nee	Nee	--	72,80	83,00	86,60	90,00	90,80	86,40	79,60	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00
91-20	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
T A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02-05	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
P02-04	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
P02dak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ps01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ps02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ps03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ps04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ps05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
26	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
27	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
28	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
29	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
57	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
58	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
62	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
61	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
30	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
33	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
63	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
31	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
34	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
64	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
32	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
35	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
60	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
59	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
36	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
22	39,00	47,00	44,00	23,00	12,00
21	39,00	47,00	44,00	23,00	12,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
91-19	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-18	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-16	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-17	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-4	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-7	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-6	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-8	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-10	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-9	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-2	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-1	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-3	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-5	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-12	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-11	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-13	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-15	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
91-14	LT koeler 04	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-14	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-13	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-12	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-15	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-20	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-17	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-16	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-19	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-4	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-5	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-6	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-1	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-2	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-3	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-10	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-11	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-18	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-7	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
90-8	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
91-19	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-18	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-16	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-17	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-4	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-7	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-6	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-8	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-10	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-9	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-2	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-1	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-3	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-5	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-12	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-11	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-13	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-15	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91-14	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-14	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-13	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-12	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-15	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-20	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-17	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-16	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-19	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-4	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-5	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-6	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-1	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-2	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-3	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-10	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-11	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-18	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-7	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90-8	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
91-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
90-9	LT koeler 03	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
92-3	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
92-2	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
92-1	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-9	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-8	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-11	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-10	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-5	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-4	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-7	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-6	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-12	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-18	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-17	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-20	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-19	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-14	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-13	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-16	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-15	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-1	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-2	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
69-3	LT koeler 05	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-11	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-10	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-12	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-14	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-13	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-9	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-5	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-4	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-6	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-8	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-7	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-15	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-19	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-20	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
90-9	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
92-3	A	Nee	Nee	Nee	54,00	55,80	68,90	73,40	71,20	78,00	75,20	71,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00
92-2	A	Nee	Nee	Nee	54,00	55,80	68,90	73,40	71,20	78,00	75,20	71,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00
92-1	A	Nee	Nee	Nee	54,00	55,80	68,90	73,40	71,20	78,00	75,20	71,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-9	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-8	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-11	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-10	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-5	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-4	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-7	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-6	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-12	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-18	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-17	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-20	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-19	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-14	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-13	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-16	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-15	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-1	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-2	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
69-3	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-11	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-10	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-12	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-14	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-13	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-9	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-5	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-4	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-6	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-8	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-15	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-19	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-20	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
90-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
70-17	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-16	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-18	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-1	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-2	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
70-3	LT koeler 06	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
71-1	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
71-2	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
71-3	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
72-3	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
72-2	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
72-1	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
68-2	HT koeler 02	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
68-1	HT koeler 02	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
67-1	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
68-4	HT koeler 02	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
68-3	HT koeler 02	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
67-3	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
67-4	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
67-2	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
88-2	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
88-1	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
89-4	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
89-3	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
89-1	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
88-3	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
88-4	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
89-2	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
76	Dakvlak WKK ruimte	7,81	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
75	Dakvlak WKK ruimte	7,81	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
53	Dakvlak WKK ruimte	7,81	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
38	Inlaatrooster	5,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
39	Inlaatrooster	5,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
54	Dakvlak WKK ruimte	7,81	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
24	koeltoren	9,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	1,79
25	koeltoren	9,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	1,79
19	Gevelrooster koelhal	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
20	Gevelrooster koelhal	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
70-17	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-16	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-18	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-1	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-2	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70-3	A	Nee	Nee	Nee	50,00	52,80	64,90	69,40	67,20	74,00	71,20	66,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
71-1	A	Nee	Nee	Nee	57,00	59,80	71,90	76,40	74,20	81,00	78,20	74,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
71-2	A	Nee	Nee	Nee	57,00	59,80	71,90	76,40	74,20	81,00	78,20	74,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
71-3	A	Nee	Nee	Nee	57,00	59,80	71,90	76,40	74,20	81,00	78,20	74,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
72-3	A	Nee	Nee	Nee	57,00	59,80	71,90	76,40	74,20	81,00	78,20	74,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
72-2	A	Nee	Nee	Nee	57,00	59,80	71,90	76,40	74,20	81,00	78,20	74,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
72-1	A	Nee	Nee	Nee	57,00	59,80	71,90	76,40	74,20	81,00	78,20	74,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
68-2	A	Nee	Nee	Nee	52,00	54,80	66,90	72,40	69,20	76,00	73,20	69,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00
68-1	A	Nee	Nee	Nee	52,00	54,80	66,90	72,40	69,20	76,00	73,20	69,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00
67-1	A	Nee	Nee	Nee	52,00	54,80	66,90	72,40	69,20	76,00	73,20	69,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00
68-4	A	Nee	Nee	Nee	52,00	54,80	66,90	72,40	69,20	76,00	73,20	69,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00
68-3	A	Nee	Nee	Nee	52,00	54,80	66,90	72,40	69,20	76,00	73,20	69,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00
67-3	A	Nee	Nee	Nee	52,00	54,80	66,90	72,40	69,20	76,00	73,20	69,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00
67-4	A	Nee	Nee	Nee	52,00	54,80	66,90	72,40	69,20	76,00	73,20	69,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00
67-2	A	Nee	Nee	Nee	52,00	54,80	66,90	72,40	69,20	76,00	73,20	69,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88-2	A	Nee	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88-1	A	Nee	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
89-4	A	Nee	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
89-3	A	Nee	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
89-1	A	Nee	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88-3	A	Nee	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88-4	A	Nee	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
89-2	A	Nee	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
76	A	Nee	Nee	Nee	37,51	54,51	60,51	72,51	71,51	69,51	62,51	55,51	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00
75	A	Nee	Nee	Nee	37,51	54,51	60,51	72,51	71,51	69,51	62,51	55,51	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00
53	A	Nee	Nee	Nee	39,57	56,57	62,57	74,57	73,57	71,57	64,57	57,57	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00
38	A	Ja	Nee	Nee	59,90	77,80	92,90	95,40	106,80	107,00	107,20	102,30	93,90	0,00	2,00	7,00	15,00
39	A	Ja	Nee	Nee	59,90	77,80	84,90	82,40	90,80	85,00	81,20	79,30	73,90	0,00	4,00	7,00	9,00
54	A	Nee	Nee	Nee	39,57	56,57	62,57	74,57	73,57	71,57	64,57	57,57	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00
24	A	Nee	Nee	Nee	--	72,80	83,00	86,60	90,00	90,80	86,40	79,60	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25	A	Nee	Nee	Nee	--	72,80	83,00	86,60	90,00	90,80	86,40	79,60	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19	A	Ja	Nee	Nee	71,64	69,94	76,04	73,44	68,94	65,94	60,44	61,14	52,54	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
20	A	Ja	Nee	Nee	71,64	69,94	76,04	73,44	68,94	65,94	60,44	61,14	52,54	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
70-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	28,00	50,00	50,00	32,00	22,00
39	16,00	24,00	26,00	24,00	22,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
20	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
17	Glasstrook onderzijde ZO gevel koelhal	0,80	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
11	Gevelvlakken ZO gevel koelhal	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
12	Gevelvlakken ZO gevel koelhal	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
13	Gevelvlakken ZO gevel koelhal	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
14	Gevelvlakken ZO gevel koelhal	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
10	Tansportdeur plus paneel koelhal	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
15	Gevelvlak ZO gevel hoek koelhal	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
18	Verticale glas/paneelstroken koelhal	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
16	Verticale glas/paneelstroken koelhal	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
09	Dakvlak Koelhal	0,10	4,70	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
85	Geveldeel beton zuidwestgevel	5,20	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
73	Drukонтl. deel nieuw	7,81	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
74	Drukонтl. deel nieuw	7,81	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
86	Geveldeel beton zuidoostgevel	5,20	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
87	geveldeel hoog Nordoostgevel	6,80	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
45	Geveldeel beton (sch.st.z.)	5,20	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
46	Deur in gevel	1,80	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
47	Geveldeel beton	5,20	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
48	Deuren in gevel	1,80	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
44	Dakvlak nieuw tussenlid	7,81	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
55	Drukонтl. deel bestaand	7,81	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
56	Drukонтl. deel bestaand	7,81	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
65	Geveldeel WKK ruimte	5,20	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
66	geveldeel hoog Zuidoostgevel	6,80	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
42	geveldeel	2,10	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
43	Gevelvak beton	6,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
41	Dakvlak tussenlid	7,81	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
02	Glazen gevel NW gevel	2,10	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
08	Gevelrooster incl demping	1,60	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
03	Glasstrook boven Rooster	2,90	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
04	Gevelvlak beton	6,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
05	Glazen gevel deel 3 Korte zijde	2,10	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
06	Gevelvlak beton korte zijde	6,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
07	Tansportdeur plus paneel	1,80	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
01	Dakvlak Ketelhuis	7,81	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
50	Glazen gevel lange zijde	2,10	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
51	Glazen gevel korte zijde	2,10	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
49	Dakvlak Waterbeh. ruimte	7,81	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
17	A	Ja	Nee	Nee	63,06	57,36	59,46	55,86	54,36	61,36	52,86	52,56	43,96	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
11	A	Ja	Nee	Nee	49,64	43,94	46,04	41,44	38,94	36,94	31,44	31,14	22,54	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
12	A	Ja	Nee	Nee	49,64	43,94	46,04	41,44	38,94	36,94	31,44	31,14	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00
13	A	Ja	Nee	Nee	49,64	43,94	46,04	41,44	38,94	36,94	31,44	31,14	22,54	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
14	A	Ja	Nee	Nee	49,64	43,94	46,04	41,44	38,94	36,94	31,44	31,14	22,54	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
10	A	Ja	Nee	Nee	59,73	57,03	62,13	48,53	43,03	44,03	36,53	32,23	25,63	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
15	A	Ja	Nee	Nee	53,48	47,78	49,88	45,28	42,78	40,78	35,28	34,98	26,38	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
18	A	Ja	Nee	Nee	58,93	53,23	55,33	51,73	50,23	57,23	48,73	48,43	39,83	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
16	A	Ja	Nee	Nee	62,93	57,23	59,33	54,73	53,23	53,23	55,73	55,43	46,83	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
09	A	Nee	Nee	Nee	69,89	64,19	66,29	63,69	64,19	62,19	54,69	54,39	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00
85	A	Ja	Nee	Nee	32,83	51,83	57,83	67,83	65,83	64,83	57,83	47,83	41,83	0,00	0,00	0,00	0,00
73	A	Nee	Nee	Nee	52,07	68,07	76,07	81,07	75,07	73,07	68,07	70,07	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00
74	A	Nee	Nee	Nee	52,07	68,07	76,07	81,07	75,07	73,07	68,07	70,07	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00
86	A	Ja	Nee	Nee	34,07	53,07	59,07	69,07	67,07	66,07	59,07	49,07	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00
87	A	Ja	Nee	Nee	29,13	48,13	54,13	64,13	62,13	61,13	54,13	44,13	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00
45	A	Ja	Nee	Nee	10,78	36,68	45,38	48,98	38,38	35,58	27,78	9,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00
46	A	Ja	Nee	Nee	13,05	39,95	50,65	47,25	31,65	35,85	32,05	19,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00
47	A	Ja	Nee	Nee	14,05	39,95	48,65	52,25	41,65	38,85	31,05	13,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A	Ja	Nee	Nee	13,05	39,95	50,65	47,25	31,65	35,85	32,05	19,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00
44	A	Nee	Nee	Nee	24,01	47,91	56,61	62,21	52,61	48,81	41,01	26,11	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00
55	A	Nee	Nee	Nee	52,52	68,52	76,52	81,52	75,52	73,52	68,52	70,52	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00
56	A	Nee	Nee	Nee	52,52	68,52	76,52	81,52	75,52	73,52	68,52	70,52	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00
65	A	Ja	Nee	Nee	31,02	50,02	56,02	66,02	64,02	63,02	56,02	46,02	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00
66	A	Ja	Nee	Nee	28,88	47,88	53,88	63,88	61,88	60,88	53,88	43,88	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42	A	Ja	Nee	Nee	25,28	49,18	56,88	61,48	50,88	51,08	52,28	42,38	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00
43	A	Ja	Nee	Nee	7,46	33,36	42,06	45,66	35,06	32,26	24,46	6,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
41	A	Nee	Nee	Nee	20,95	44,85	53,55	59,15	49,55	45,75	37,95	23,05	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02	A	Ja	Nee	Nee	53,18	68,88	62,08	56,98	59,78	65,38	72,88	66,48	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
08	A	Ja	Nee	Nee	58,10	77,80	75,00	70,90	71,70	73,30	72,80	67,40	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	A	Ja	Nee	Nee	47,65	63,35	56,55	51,45	54,25	59,85	67,35	60,95	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00
04	A	Ja	Nee	Nee	40,12	57,82	52,02	45,92	48,72	51,32	49,82	35,42	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	A	Ja	Nee	Nee	47,89	66,99	57,89	54,49	54,99	61,99	67,29	61,49	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00
06	A	Ja	Nee	Nee	30,06	51,16	43,06	38,66	39,16	43,16	39,46	25,66	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00
07	A	Ja	Nee	Nee	47,63	66,33	62,53	47,43	47,23	52,83	50,33	39,93	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00
01	A	Nee	Nee	Nee	49,62	69,62	61,02	58,92	60,62	64,52	62,22	56,02	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00
50	A	Ja	Nee	Nee	35,83	49,63	46,03	51,73	49,73	52,13	56,73	52,73	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00
51	A	Ja	Nee	Nee	34,08	47,88	44,28	49,98	47,98	50,38	54,98	50,98	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00
49	A	Nee	Nee	Nee	26,55	40,35	37,75	44,45	43,45	41,85	37,45	28,45	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
17	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
11	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
14	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
10	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
15	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
18	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
16	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
52	Glazen gevel werkplaats	2,10	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
89	opening uitlaat compressoren	1,00	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00
90	kanaal voor- en achterzijde	0,90	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00
91	kanaal voor- en achterzijde	0,90	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00
92	kanaal bovenzijde	0,10	6,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00
93	inlaat compressoren	1,00	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00
94	inlaat compressoren	1,00	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00
95	inlaat compressoren	1,00	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00
96	inlaat compressoren	1,00	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00
97	inlaat compressoren	1,00	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00
98	inlaat compressoren	1,00	4,70	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00
99	breekplaat uitlaat WKK	1,00	7,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
100	breekplaat uitlaat WKK	1,00	7,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
101	breekplaat uitlaat WKK	1,00	7,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01
102	breekplaat uitlaat WKK	1,00	7,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01
92-4	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
92-5	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
92-6	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
92-8	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
92-7	smeerolie koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
89-5	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
89-6	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
89-7	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
89-8	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
88-5	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
88-6	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
88-7	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
88-8	HT koeler	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
106	Rooster sprinklerinstallatie (incl. Damping)	1,75	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--
107	uitlaat sprinklerinstall.	9,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
108	uitlaat sprinklerinstall.	9,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
109	Rooster sprinklerinstallatie (incl. Damping)	1,75	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--
110	Toegangsdeur Sprinklerruimte	1,75	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--
78	dakafzuigventilator 02	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
79	dakafzuigventilator 03	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
80	dakafzuigventilator 04	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
81	dakafzuigventilator 05	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
82	dakafzuigventilator 06	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
52	A	Ja	Nee	Nee	36,88	49,78	46,18	53,08	49,38	53,48	58,98	56,78	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00
89	A	Ja	Nee	Nee	41,40	45,70	68,80	66,10	71,80	73,00	69,60	65,20	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90	A	Ja	Nee	Nee	50,00	49,30	67,40	58,70	59,40	55,60	56,20	51,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	A	Ja	Nee	Nee	50,00	49,30	67,40	58,70	59,40	55,60	56,20	51,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	A	Nee	Nee	Nee	50,80	50,10	68,20	59,50	60,20	56,40	57,00	52,60	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00
93	A	Ja	Nee	Nee	37,59	50,99	72,59	76,69	70,19	65,89	64,19	61,59	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00
94	A	Ja	Nee	Nee	37,59	50,99	72,59	76,69	70,19	65,89	64,19	61,59	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00
95	A	Ja	Nee	Nee	37,59	50,99	72,59	76,69	70,19	65,89	64,19	61,59	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00
96	A	Ja	Nee	Nee	37,59	50,99	72,59	76,69	70,19	65,89	64,19	61,59	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00
97	A	Ja	Nee	Nee	37,59	50,99	72,59	76,69	70,19	65,89	64,19	61,59	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00
98	A	Ja	Nee	Nee	37,59	50,99	72,59	76,69	70,19	65,89	64,19	61,59	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00
99	A	Nee	Nee	Nee	50,39	77,59	78,79	79,19	83,79	84,49	80,99	73,59	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00
100	A	Nee	Nee	Nee	50,39	77,59	78,79	79,19	83,79	84,49	80,99	73,59	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00
101	A	Nee	Nee	Nee	50,39	77,59	78,79	79,19	83,79	84,49	80,99	73,59	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00
102	A	Nee	Nee	Nee	50,39	77,59	78,79	79,19	83,79	84,49	80,99	73,59	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00
92-4	A	Nee	Nee	Nee	54,00	55,80	68,90	73,40	71,20	78,00	75,20	71,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00
92-5	A	Nee	Nee	Nee	54,00	55,80	68,90	73,40	71,20	78,00	75,20	71,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00
92-6	A	Nee	Nee	Nee	54,00	55,80	68,90	73,40	71,20	78,00	75,20	71,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00
92-8	A	Nee	Nee	Nee	54,00	55,80	68,90	73,40	71,20	78,00	75,20	71,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00
92-7	A	Nee	Nee	Nee	54,00	55,80	68,90	73,40	71,20	78,00	75,20	71,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00
89-5	A	Nee	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
89-6	A	Nee	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
89-7	A	Nee	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
89-8	A	Nee	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88-5	A	Nee	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88-6	A	Nee	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88-7	A	Nee	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88-8	A	Nee	Nee	Nee	49,00	51,80	63,90	69,40	66,20	73,00	70,20	66,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
106	A	Ja	Nee	Nee	43,60	56,90	81,00	89,20	91,40	99,30	98,80	90,90	84,20	0,00	5,00	6,00	9,00
107	A	Nee	Nee	Nee	63,09	84,99	92,19	81,29	88,29	89,39	85,89	76,99	65,59	10,00	13,00	18,00	25,00
108	A	Nee	Nee	Nee	63,09	84,99	92,19	81,29	88,29	89,39	85,89	76,99	65,59	10,00	13,00	18,00	25,00
109	A	Ja	Nee	Nee	43,60	56,90	81,00	89,20	91,40	99,30	98,80	90,90	84,20	0,00	5,00	6,00	9,00
110	A	Ja	Nee	Nee	69,00	65,20	68,20	58,50	61,20	65,30	68,30	61,50	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
78	A	Nee	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00
79	A	Nee	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00
80	A	Nee	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00
81	A	Nee	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00
82	A	Nee	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	15,00	35,00	43,00	30,00	18,00
107	35,00	41,00	41,00	39,00	38,00
108	35,00	41,00	41,00	39,00	38,00
109	15,00	35,00	43,00	30,00	18,00
110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
79	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
80	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
81	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
82	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
83	dakafzuigventilator 07	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
84	dakafzuigventilator 08	10,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
111	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
112	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
113	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
114	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
115	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
116	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
117	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
118	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
119	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
120	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
121	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
122	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
123	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
124	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
125	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
126	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
127	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
128	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
129	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
130	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
131	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
132	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
133	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
134	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
135	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
136	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
137	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
138	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
139	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
140	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
141	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
142	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
143	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
144	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
145	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
146	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
83	A	Nee	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00
84	A	Nee	Nee	Nee	49,50	81,28	84,71	95,76	97,64	101,55	99,55	97,53	91,55	0,00	3,00	10,00	26,00
111	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
112	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
113	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
114	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
115	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
116	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
117	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
118	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
119	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
120	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
121	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
122	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
123	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
124	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
125	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
126	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
127	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
128	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
129	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
130	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
131	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
132	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
133	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
134	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
135	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
136	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
138	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
139	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
140	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
141	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
142	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
143	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
144	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
145	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
146	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
83	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
84	42,00	50,00	47,00	26,00	15,00
111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
147	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
148	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
149	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
150	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
151	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
152	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
153	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
154	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
155	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
156	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
157	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
158	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
159	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
160	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
161	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
162	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
163	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
164	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
165	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
166	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
167	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
168	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
169	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
170	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
171	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
172	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
173	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
174	Deel ventilatiekanaal	0,53	7,80	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
40-wkk3	schoorsteen energiecentrale	56,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	180,00	0,00	1,25	3,01
40-wkk4	schoorsteen energiecentrale	56,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	180,00	0,00	1,25	3,01
40-wkk5	schoorsteen energiecentrale	56,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	180,00	0,00	1,25	3,01
40-02	afstralende schoorsteen	33,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
40-05	afstralende schoorsteen	16,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
40-06	afstralende schoorsteen	16,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
40-03	afstralende schoorsteen	33,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
40-04	afstralende schoorsteen	16,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
40-wkk6	schoorsteen energiecentrale	56,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	180,00	0,00	1,25	3,01
40-07	afstralende schoorsteen	33,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
147	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
148	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
149	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
150	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
151	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
152	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
153	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
154	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
155	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
156	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
157	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
158	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
159	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
160	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
161	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
162	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
163	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
164	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
165	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
166	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
167	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
168	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
169	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
170	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
171	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
172	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
173	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
174	A	Ja	Nee	Nee	47,07	64,07	69,07	77,07	74,07	73,07	75,07	73,07	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
40-wkk3	A	Nee	Nee	Nee	81,62	76,54	74,17	65,81	46,27	31,13	26,42	21,02	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00
40-wkk4	A	Nee	Nee	Nee	81,19	76,13	73,55	66,70	49,53	35,80	29,88	24,30	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00
40-wkk5	A	Nee	Nee	Nee	80,90	75,94	73,29	64,29	48,79	33,83	24,86	18,41	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00
40-02	A	Nee	Nee	Nee	59,43	57,35	61,98	50,62	23,08	-4,06	-18,77	-28,17	-36,67	3,00	3,00	3,00	3,00
40-05	A	Nee	Nee	Nee	58,71	56,75	61,10	49,10	25,60	-1,36	-20,33	-30,78	-27,59	3,00	3,00	3,00	3,00
40-06	A	Nee	Nee	Nee	58,71	56,75	61,10	49,10	25,60	-1,36	-20,33	-30,78	-27,59	3,00	3,00	3,00	3,00
40-03	A	Nee	Nee	Nee	59,00	56,94	61,36	51,57	26,34	0,61	-15,31	-24,89	-26,92	3,00	3,00	3,00	3,00
40-04	A	Nee	Nee	Nee	59,00	56,94	61,36	51,57	26,34	0,61	-15,31	-24,89	-26,92	3,00	3,00	3,00	3,00
40-wkk6	A	Nee	Nee	Nee	81,19	76,13	73,55	66,70	49,53	35,80	29,88	24,30	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00
40-07	A	Nee	Nee	Nee	59,00	56,94	61,36	51,57	26,34	0,61	-15,31	-24,89	-26,92	3,00	3,00	3,00	3,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-wkk3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-wkk4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-wkk5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-02	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
40-05	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
40-06	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
40-03	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
40-04	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
40-wkk6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-07	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
40-08	afstralende schoorsteen	16,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
40-01	afstralende schoorsteen	16,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	3,01
175	Geveldeel sprinklerruimte zonder deur	1,75	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--
176	Geveldeel sprinklerruimte met deur	1,75	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--
177	Hijsluik sprinklerruimte	2,43	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	10,79	--	--
178	Dakvlak sprinklerruimte	2,43	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	10,79	--	--
Dianet	Bron Dianet (tgV SBI code)	25,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
sp01	Slpitunit Spinoza	0,50	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	6,02	--
sp02	Slpitunit Spinoza	0,50	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	6,02	--
Sp03	LBK dakkap	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	6,02	--
Sp04	LBK gevelrooster	2,50	4,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	6,02	--
Sp05	Dakventilator	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	6,02	--
Sp06	Afstralend gevelvlak	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	6,02	--
Sp07	vlak 7 Tesla MRI	0,10	4,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,38	6,02	--
Sp08	vlak 3 Tesla MOCK	0,10	4,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,38	6,02	--
Sp09	G. vlak 3 Tesla MRI	3,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,38	6,02	--
GR08	storten afvalopslag	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	17,78	--	--
GR09	verwisselen container	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	20,79	--	--
GR10	hogedrukspuit wassen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	--	--
GR11	werkzaamheden met shovel op inrichting	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--
GR12	trekker stationair	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--
GR13	Werkzaamheden werkplaats	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--
T1-01	Afblaas LBK kantoor	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	150,00	55,00	0,00	6,02	6,02
T1-02	Aanzuig LBK kantoor	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	130,00	235,00	0,00	6,02	6,02
T1-05	vent. div.	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	6,02	--
T1-03	Afblaas LBK lab	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	150,00	55,00	0,00	6,02	6,02
T1-04	Aanzuig LBK lab	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	130,00	235,00	0,00	6,02	6,02

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
40-08	A	Nee	Nee	Nee	59,00	56,94	61,36	51,57	26,34	0,61	-15,31	-24,89	-26,92	3,00	3,00	3,00	3,00
40-01	A	Nee	Nee	Nee	59,43	57,35	61,98	50,62	23,08	-4,06	-18,77	-28,17	-36,67	3,00	3,00	3,00	3,00
175	A	Ja	Nee	Nee	71,60	67,80	74,80	72,10	70,80	71,90	75,90	74,10	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00
176	A	Ja	Nee	Nee	70,22	66,42	73,42	70,72	69,42	70,52	74,52	72,72	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00
177	A	Nee	Nee	Nee	66,81	62,01	75,01	71,31	74,01	69,11	70,11	70,31	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00
178	A	Nee	Nee	Nee	50,45	46,65	56,65	57,95	64,65	60,75	59,75	55,95	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Dianet	A	Nee	Nee	Nee	48,60	60,60	69,60	73,60	78,60	81,60	79,60	72,60	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00
sp01	A	Nee	Nee	Nee	26,40	41,00	56,50	69,60	68,10	64,40	59,50	54,70	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00
sp02	A	Nee	Nee	Nee	26,40	41,00	56,50	69,60	68,10	64,40	59,50	54,70	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp03	A	Nee	Nee	Nee	16,40	31,20	46,50	59,60	58,10	54,40	49,50	44,70	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp04	A	Ja	Nee	Nee	16,40	31,20	46,50	59,60	58,10	54,40	49,50	44,70	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp05	A	Nee	Nee	Nee	20,40	35,20	46,50	64,60	62,10	58,40	53,50	48,70	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp06	A	Ja	Nee	Nee	16,40	31,20	46,50	59,60	58,10	54,40	49,50	44,70	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp07	A	Nee	Nee	Nee	19,02	14,02	10,32	34,22	69,92	47,72	27,72	26,62	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp08	A	Nee	Nee	Nee	22,44	17,44	13,74	37,64	73,34	51,14	31,14	30,04	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp09	A	Ja	Nee	Nee	21,94	16,94	13,24	37,14	72,84	50,64	30,64	29,54	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00
GR08	A	Nee	Nee	Nee	42,10	42,10	78,60	89,30	95,40	103,30	101,20	95,70	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00
GR09	A	Nee	Nee	Nee	61,90	72,90	84,20	90,20	98,00	100,40	98,50	92,30	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00
GR10	A	Nee	Nee	Nee	53,70	61,10	73,50	81,50	86,60	91,70	91,80	92,70	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00
GR11	A	Nee	Nee	Nee	75,00	87,00	93,00	94,00	97,00	101,00	100,00	103,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR12	A	Nee	Nee	Nee	48,90	66,70	77,10	85,30	91,20	89,80	87,30	83,50	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00
GR13	A	Nee	Nee	Nee	0,00	63,00	73,00	72,00	77,00	83,00	84,00	83,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1-01	A	Ja	Nee	Nee	63,01	71,01	78,01	79,01	80,01	81,01	74,01	71,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00
T1-02	A	Ja	Nee	Nee	61,01	68,01	75,01	76,01	77,01	77,01	74,01	71,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00
T1-05	A	Nee	Nee	Nee	24,40	39,20	50,50	69,60	67,20	62,40	57,50	52,70	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00
T1-03	A	Ja	Nee	Nee	63,01	71,01	78,01	79,01	80,01	81,01	74,01	71,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00
T1-04	A	Ja	Nee	Nee	61,01	68,01	75,01	76,01	77,01	77,01	74,01	71,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
40-08	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
40-01	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dianet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
scherm	koeltoren	9,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
scherm	koeltoren	9,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
scherm	koeltoren	9,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Dakrand	Dakrand 0,67 m	0,67	7,63	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
scherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
scherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
scherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Dakrand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
wnpt01	waarneempunt rondom centrale	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	--	--	--	Nee
wnpt02	waarneempunt rondom centrale	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	--	--	--	Nee
wnpt03	waarneempunt rondom centrale	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	--	--	--	Ja
wnpt04	waarneempunt rondom centrale	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	--	--	--	Ja
002	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
003	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
004	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
005	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
006	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
007	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
008	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
009	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
010	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
011	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
012	zonepunt	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
013	zonepunt	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
014	zonepunt	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
015	zonepunt	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
016	zonepunt	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
017	zonepunt	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
001	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
018	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
019	zonepunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
verg01	vergunningspunt 01 AMC	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--	--	Nee
verg02	vergunningspunt 02 AMC	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--	--	Nee
verg03	vergunningspunt 03 AMC	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--	--	Nee
verg04	vergunningspunt 04 AMC	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--	--	Nee
verg05	vergunningspunt 05 AMC	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--	--	Nee
test		0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
 Model: Milieuneutrale melding Ambulancepost AMC-terrein (nieuwe situatie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	zonepunt	46	43	40	50
002_A	zonepunt	43	41	39	49
003_A	zonepunt	40	38	37	47
004_A	zonepunt	40	38	37	47
005_A	zonepunt	42	40	39	49
006_A	zonepunt	41	39	38	48
007_A	zonepunt	39	37	36	46
008_A	zonepunt	38	36	36	46
009_A	zonepunt	39	36	36	46
010_A	zonepunt	41	39	38	48
011_A	zonepunt	40	37	37	47
012_A	zonepunt	38	35	35	45
013_A	zonepunt	39	36	36	46
014_A	zonepunt	41	37	37	47
015_A	zonepunt	42	39	38	48
016_A	zonepunt	42	38	36	46
017_A	zonepunt	42	38	36	46
018_A	zonepunt	49	44	40	50
019_A	zonepunt	49	44	40	50
test_A		45	42	41	51
verg01_A	vergunningspunt 01 AMC	57	52	46	57
verg01_B	vergunningspunt 01 AMC	57	52	47	57
verg01_C	vergunningspunt 01 AMC	57	52	47	57
verg01_D	vergunningspunt 01 AMC	57	52	47	57
verg02_A	vergunningspunt 02 AMC	52	52	50	60
verg02_B	vergunningspunt 02 AMC	53	53	51	61
verg02_C	vergunningspunt 02 AMC	55	54	53	63
verg02_D	vergunningspunt 02 AMC	56	55	54	64
verg03_A	vergunningspunt 03 AMC	51	47	47	57
verg03_B	vergunningspunt 03 AMC	53	50	50	60
verg03_C	vergunningspunt 03 AMC	54	51	51	61
verg03_D	vergunningspunt 03 AMC	54	51	51	61
verg04_A	vergunningspunt 04 AMC	44	38	37	47
verg04_B	vergunningspunt 04 AMC	46	40	39	49
verg04_C	vergunningspunt 04 AMC	47	43	42	52
verg04_D	vergunningspunt 04 AMC	48	44	44	54
verg05_A	vergunningspunt 05 AMC	45	43	42	52
verg05_B	vergunningspunt 05 AMC	47	45	43	53
verg05_C	vergunningspunt 05 AMC	48	46	45	55
verg05_D	vergunningspunt 05 AMC	49	47	45	55
wnpt01_A	waarneempunt rondom centrale	55	54	53	63
wnpt01_B	waarneempunt rondom centrale	56	55	54	64
wnpt01_C	waarneempunt rondom centrale	57	56	55	65
wnpt02_A	waarneempunt rondom centrale	49	46	45	55
wnpt02_B	waarneempunt rondom centrale	50	48	47	57
wnpt02_C	waarneempunt rondom centrale	51	49	48	58
wnpt03_A	waarneempunt rondom centrale	56	55	54	64
wnpt03_B	waarneempunt rondom centrale	58	57	55	65
wnpt03_C	waarneempunt rondom centrale	58	57	56	66
wnpt04_A	waarneempunt rondom centrale	68	72	70	80
wnpt04_B	waarneempunt rondom centrale	62	65	63	73
wnpt04_C	waarneempunt rondom centrale	61	62	60	70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2**Modelgegevens**

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
A01	A01 Uitblaas gebouwdeel A	Bouwdeel A	125612,06	478629,37	1,50	26,70	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
A02	A02 Uitblaas gebouwdeel A	Bouwdeel A	125613,80	478630,27	1,50	26,70	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
A03	A03 Uitblaas gebouwdeel A	Bouwdeel A	125617,09	478632,24	1,50	26,70	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
A04	A04 Ventilatie gebouwdeel A	Bouwdeel A	125613,93	478632,69	1,00	26,70	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
A05	A05 Afstr. Rooster gebouwdeel A	Bouwdeel A	125641,21	478643,57	2,00	22,70	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
A06	A06 Afstr. Rooster gebouwdeel A	Bouwdeel A	125574,89	478654,03	2,00	22,70	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
A07	A07 Afstr. Rooster gebouwdeel A	Bouwdeel A	125592,18	478610,24	2,00	22,70	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
A08	A08 HCDA 200 gebouwdeel A	Bouwdeel A	125605,26	478648,11	0,60	30,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
A09	A09 HCDA 200 gebouwdeel A	Bouwdeel A	125602,25	478653,06	0,60	30,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
A10	A10 ADF 89A gebouwdeel A	Bouwdeel A	125600,39	478654,97	0,60	30,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
A11	A11 ADF 89A gebouwdeel A	Bouwdeel A	125602,18	478655,74	0,60	30,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
A12	A12 CDA - 122 gebouwdeel A	Bouwdeel A	125603,32	478659,11	0,60	30,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
A13	A13 Ventilatie gebouwdeel A	Bouwdeel A	125604,05	478658,01	0,60	30,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
A14	A14 Ventilator H-CDA 135	Bouwdeel A	125595,10	478587,14	0,60	26,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
A15	A15 Ventilator H-CDA 135	Bouwdeel A	125599,58	478589,73	0,60	26,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
A16	A16 Ventilator H-CDA 135	Bouwdeel A	125656,83	478621,79	0,60	26,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
A17	A17 Ventilator H-CDA 135	Bouwdeel A	125661,01	478624,05	0,60	26,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
B01	B01 Afzuiging	Bouwdeel B	125686,63	478588,61	1,50	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
B02	B02 Afblaas	Bouwdeel B	125676,20	478620,14	1,50	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
B03	B03 Afzuiginstallatie	Bouwdeel B	125701,88	478587,08	1,50	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
B04	B04 Afblaas	Bouwdeel B	125704,36	478581,81	1,50	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
B05	B05 Afzuiginstallatie	Bouwdeel B	125717,85	478589,04	1,50	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
B06	B06 Afzuiginstallatie	Bouwdeel B	125736,54	478615,27	1,50	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
B07	B07 Afblaas	Bouwdeel B	125723,72	478645,95	1,00	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
B08	B08 Ventilator H-CDA 135	Bouwdeel B	125728,67	478650,74	0,60	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
B09	B09 Ventilator H-CDA 135	Bouwdeel B	125731,49	478645,81	0,60	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
B10	B10 Ventilator H-CDA 135	Bouwdeel B	125747,81	478616,49	0,60	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
B11	B11 Ventilator H-CDA 135	Bouwdeel B	125749,79	478613,28	0,60	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
B12	B12 afvoerpijp deel B	Bouwdeel B	125736,18	478632,54	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
B13	B13 afvoerpijp deel B	Bouwdeel B	125737,35	478631,24	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
B14	B14 afvoerpijp deel B	Bouwdeel B	125737,92	478630,06	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
B15	B15 afvoerpijp deel B	Bouwdeel B	125738,62	478628,56	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
B16	B16 afvoerpijp deel B	Bouwdeel B	125741,37	478635,27	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
B17	B17 afvoerpijp deel B	Bouwdeel B	125740,65	478634,20	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
B18	B18 afvoerpijp deel B	Bouwdeel B	125741,91	478633,67	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
B19	B19 afvoerpijp deel B	Bouwdeel B	125741,37	478632,89	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
B20	B20 afvoerpijp deel B	Bouwdeel B	125742,63	478632,55	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
B21	B21 afvoerpijp deel B	Bouwdeel B	125741,86	478631,58	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
B22	B22 afvoerpijp deel B	Bouwdeel B	125742,93	478630,81	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
B23	B23 H-CDA-200	Bouwdeel B	125749,41	478664,73	0,60	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
B24	B24 gevelrooster in deel B	Bouwdeel B	125762,01	478676,24	15,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
B25	B25 Re. Br. AMC (geplande wijziging ingang)	Bouwdeel B	125690,56	478650,94	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
bron P0	personenauto's 30 km/uur (bezoek etc. P1)	AMC	125700,95	478698,69	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
bron P3	personenauto's 30 km/uur (medew. P3)	AMC	125580,05	478312,50	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
bron P4	personenauto's 30 km/uur (medew. P4)	AMC	125880,95	478424,57	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
bron P5	personenauto's 30 km/uur (medew. P5)	AMC	125295,92	478327,06	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
bron P6	personenauto's 30 km/uur (congressen etc. P6)	AMC	125931,12	478254,17	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
bron P7	personenauto's 30 km/uur	AMC	125601,66	478150,64	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
C01	C01 gevelrooster in deel C	Bouwdeel C	125722,47	478654,45	7,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
C02	C02 gevelrooster in deel C	Bouwdeel C	125721,94	478654,15	15,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
C03	C03 gevelrooster in deel C	Bouwdeel C	125721,94	478654,15	22,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
C04	C04 Ventilatie	Bouwdeel C	125654,23	478555,89	1,50	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
C05	C05 Koeling	Bouwdeel C	125673,81	478573,15	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
C06	C06 afvoerpijp deel C	Bouwdeel C	125667,02	478593,01	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
C07	C07 afvoerpijp deel C	Bouwdeel C	125668,58	478590,86	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
A01	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	42,09	55,39	74,09	74,29	79,29	80,79	79,69	73,69	63,29	85,76
A02	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	40,79	52,39	69,99	70,29	74,19	76,49	69,49	62,29	52,89	80,10
A03	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	39,99	52,29	67,59	69,69	76,19	75,79	69,39	60,89	51,89	80,20
A04	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	41,49	55,09	72,99	72,59	75,69	77,29	73,89	69,09	59,59	82,11
A05	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	40,17	56,37	60,57	67,67	72,77	76,27	71,97	64,87	54,97	79,44
A06	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	44,23	61,03	67,63	73,23	78,03	81,53	77,53	70,03	60,93	84,80
A07	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	39,77	53,67	62,17	68,77	73,77	77,77	73,67	65,97	56,97	80,82
A08	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	23,77	37,77	49,47	52,27	60,17	55,87	50,87	52,87	50,17	63,24
A09	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	23,77	37,77	49,47	52,27	60,17	55,87	50,87	52,87	50,17	63,24
A10	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	29,67	43,37	52,67	61,27	64,77	63,27	58,07	47,37	35,47	68,67
A11	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	29,67	43,37	52,67	61,27	64,77	63,27	58,07	47,37	35,47	68,67
A12	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	37,87	45,27	55,07	61,07	68,37	68,87	67,67	59,57	51,97	73,64
A13	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	37,07	44,27	54,07	61,37	67,87	68,87	67,67	59,57	51,97	73,50
A14	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	37,87	45,27	55,07	61,07	68,37	68,87	67,67	59,57	51,97	73,64
A15	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	37,87	45,27	55,07	61,07	68,37	68,87	67,67	59,57	51,97	73,64
A16	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	37,87	45,27	55,07	61,07	68,37	68,87	67,67	59,57	51,97	73,64
A17	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	37,87	45,27	55,07	61,07	68,37	68,87	67,67	59,57	51,97	73,64
B01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	64,80	64,50	67,00	72,60	71,40	73,70	67,90	62,90	58,00	78,75
B02	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	49,70	60,10	62,50	75,50	78,20	79,90	86,30	82,40	76,30	89,27
B03	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	62,60	63,80	68,50	72,10	72,80	72,90	68,10	62,20	56,20	78,73
B04	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,99	61,99	68,79	69,09	67,89	70,19	64,39	59,39	54,39	75,91
B05	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	45,69	57,19	65,89	60,89	67,09	68,89	69,59	52,29	46,59	74,45
B06	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	52,99	59,59	62,39	73,29	78,19	79,79	75,79	71,09	68,99	83,88
B07	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	48,19	57,09	65,89	68,99	79,09	80,19	78,79	79,39	68,79	85,66
B08	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	37,87	45,27	55,07	61,07	68,37	68,87	67,67	59,57	51,97	73,64
B09	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	37,87	45,27	55,07	61,07	68,37	68,87	67,67	59,57	51,97	73,64
B10	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	37,87	45,27	55,07	61,07	68,37	68,87	67,67	59,57	51,97	73,64
B11	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	37,87	45,27	55,07	61,07	68,37	68,87	67,67	59,57	51,97	73,64
B12	Nee	Nee	10,9946	2,0001	4,0003	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	80,06
B13	Nee	Nee	10,9946	2,0001	4,0003	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	80,06
B14	Nee	Nee	10,9946	2,0001	4,0003	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	80,06
B15	Nee	Nee	10,9946	2,0001	4,0003	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	80,06
B16	Nee	Nee	10,9946	2,0001	4,0003	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	80,06
B17	Nee	Nee	10,9946	2,0001	4,0003	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	80,06
B18	Nee	Nee	10,9946	2,0001	4,0003	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	80,06
B19	Nee	Nee	10,9946	2,0001	4,0003	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	80,06
B20	Nee	Nee	10,9946	2,0001	4,0003	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	80,06
B21	Nee	Nee	10,9946	2,0001	4,0003	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	80,06
B22	Nee	Nee	10,9946	2,0001	4,0003	65,90	72,60	73,70	73,60	73,40	68,70	64,00	60,20	0,00	80,06
B23	Nee	Nee	10,9946	2,0001	4,0003	48,68	53,28	60,98	68,48	77,88	75,58	69,98	64,08	55,68	80,75
B24	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	81,59
B25	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	55,00	65,00	70,00	72,00	74,00	79,00	78,00	76,00	72,00	84,02
bron P0	Nee	Nee	9,7540	1,6790	--	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
bron P3	Nee	Nee	0,7928	0,5273	0,5286	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
bron P4	Nee	Nee	2,4501	--	--	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
bron P5	Nee	Nee	9,9812	--	--	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
bron P6	Nee	Nee	7,4676	--	--	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
bron P7	Nee	Nee	0,2879	--	--	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
C01	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	81,59
C02	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	81,59
C03	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	41,40	54,80	57,40	64,70	72,60	78,20	76,50	70,10	60,80	81,59
C04	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	67,30	66,60	72,60	77,90	80,00	76,20	66,20	61,90	48,70	83,75
C05	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	30,80	41,80	51,60	54,20	62,80	66,40	64,30	59,20	51,40	70,15
C06	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	79,54
C07	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	79,54

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
C08	C08 Ventilator H-CDA 135	Bouwdeel C	125679,40	478579,09	0,60	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
C09	C09 Ventilator H-CDA 135	Bouwdeel C	125682,19	478574,34	0,60	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
C10	C10 afvoerpijp deel C	Bouwdeel C	125671,81	478596,25	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
C11	C11 afvoerpijp deel C	Bouwdeel C	125673,14	478583,83	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
C12	C12 afvoerpijp deel C	Bouwdeel C	125674,16	478592,24	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
C13	C13 Afzuiging	Bouwdeel C	125632,41	478601,22	1,50	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
C14	C14 Afblaas	Bouwdeel C	125651,15	478562,25	1,50	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
C15	C15 Afzuiging	Bouwdeel C	125652,19	478558,54	1,50	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
D01	D01 CDP-122	Bouwdeel D	125617,57	478563,61	0,40	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
D02	D02 ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	Bouwdeel D	125621,69	478568,83	0,60	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
D03	D03 ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	Bouwdeel D	125623,96	478564,88	0,60	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
D04	D04 Afblaas	Bouwdeel D	125625,88	478570,75	1,60	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
D05	D05 Afzuiging	Bouwdeel D	125628,39	478569,17	0,60	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
D06	D06 Uitlaat hoge pijp dakdeel	Bouwdeel D	125653,51	478552,41	1,50	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
D07-D11	D7-D11 Afvoerpijp D (5 buizen als 1 bron)	Bouwdeel D	125605,32	478557,17	0,50	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
D12	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	Bouwdeel D	125611,86	478540,03	0,60	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
D13	ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	Bouwdeel D	125613,79	478537,09	0,60	25,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E01	E01 Uitblaasrooster 1,5 meter hoog	Bouwdeel E	125604,60	478531,24	1,50	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E02	E02 Uitblaasrooster 1,5 meter hoog	Bouwdeel E	125605,56	478529,96	1,50	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E04	E04 Ventilatie	Bouwdeel E	125593,10	478521,98	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E06-1	E06 Fan tafelcooler	Bouwdeel E	125557,82	478554,88	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E06-2	E06 Fan tafelcooler	Bouwdeel E	125558,87	478552,99	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E07-1	E07 Fan tafelcooler	Bouwdeel E	125586,50	478568,08	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E07-2	E07 Fan tafelcooler	Bouwdeel E	125585,45	478569,96	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E08	E08 afvoerpijp deel E	Bouwdeel E	125598,02	478555,77	0,60	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E09	E09 Afzuiging	Bouwdeel E	125567,40	478566,21	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E10	E10 Afzuiging	Bouwdeel E	125565,92	478566,08	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E10-1	Luchtbehandelingskast E	Bouwdeel E	125581,58	478569,15	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
E10-2	Luchtbehandelingskast E	Bouwdeel E	125584,94	478564,92	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
E10-3	Luchtbehandelingskast E	Bouwdeel E	125583,54	478563,89	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
E10-4	Luchtbehandelingskast E	Bouwdeel E	125587,46	478558,48	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
E11	E11 Afzuiging	Bouwdeel E	125568,48	478567,69	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E12	E12 Afblaas	Bouwdeel E	125568,85	478566,78	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E13	E13 Afzuigings ventilator	Bouwdeel E	125570,37	478567,94	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E14-1	E14 Luchtbehandelingskast E	Bouwdeel E	125562,56	478552,55	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
E14-2	E14 Luchtbehandelingskast E	Bouwdeel E	125560,65	478557,97	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
E14-3	E14 Luchtbehandelingskast E	Bouwdeel E	125564,01	478553,74	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
E14-4	E14 Luchtbehandelingskast E	Bouwdeel E	125566,53	478547,30	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
E15	E15 afvoerpijp deel E	Bouwdeel E	125597,74	478554,72	0,60	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E16	E16 afvoerpijp deel E	Bouwdeel E	125599,34	478554,74	0,60	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E17	E17 afvoerpijp deel E	Bouwdeel E	125598,71	478553,46	0,60	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E18	E18 afvoerpijp deel E	Bouwdeel E	125599,82	478552,66	0,60	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
E19	E19 Gevelrooster, 9 meter hoog	Bouwdeel E	125555,38	478549,38	9,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
E20	E20 Gevelrooster, 12 meter hoog Storkair	Bouwdeel E	125589,77	478578,43	12,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
F01	F01 ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	Bouwdeel F	125781,90	478566,70	0,75	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
F02	F02 ventilator DVs 0,12 Kw	Bouwdeel F	125791,77	478584,96	0,75	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
F03	F03 Uitblaas	Bouwdeel F	125780,72	478570,32	0,20	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
F04	F04 ventilator H-CDA 200 (Holland Heatin	Bouwdeel F	125781,90	478575,98	0,75	56,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
F05	F05 ventilator H-CDA 200 (Holland Heatin	Bouwdeel F	125787,76	478578,96	0,75	56,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
F06	F06 ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	Bouwdeel F	125784,68	478596,00	0,75	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
F07	F07 uitblaas	Bouwdeel F	125774,91	478597,45	0,20	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
F08	F08 ventilator 0,09 kw	Bouwdeel F	125789,88	478566,28	0,75	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
F09	F09 rooster in deel F	Bouwdeel F	125768,87	478555,82	1,90	48,10	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
F10	F10 rooster in deel F	Bouwdeel F	125800,11	478614,22	1,90	48,10	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
F11	F11 rooster in deel F	Bouwdeel F	125772,88	478597,63	0,50	48,10	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
C08	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	37,87	45,27	55,07	61,07	68,37	68,87	67,67	59,57	51,97	73,64
C09	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	37,87	45,27	55,07	61,07	68,37	68,87	67,67	59,57	51,97	73,64
C10	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	79,54
C11	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	79,54
C12	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	61,10	66,80	70,40	73,80	73,60	71,50	69,40	64,70	51,10	79,54
C13	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	66,20	65,20	66,90	66,60	69,10	69,20	69,30	66,40	56,10	76,69
C14	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	56,00	57,40	62,40	70,90	75,60	69,40	57,60	60,20	47,30	77,90
C15	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	53,19	67,19	79,69	85,39	86,29	80,19	57,29	51,89	44,69	89,89
D01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	40,70	54,40	66,30	72,10	70,80	66,10	67,50	61,90	53,30	76,46
D02	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	42,70	54,00	62,20	80,50	80,60	76,00	75,40	68,40	60,40	84,93
D03	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	42,30	52,40	61,00	77,10	78,50	75,90	75,90	67,70	61,10	83,19
D04	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	32,59	46,99	53,19	61,99	69,79	68,39	65,99	60,89	50,69	73,73
D05	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	31,39	49,59	55,79	66,39	67,99	61,69	62,19	56,89	43,19	71,69
D06	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	36,80	61,10	72,10	76,90	80,70	71,90	50,60	43,90	39,00	83,00
D07-D11	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	64,83	69,33	71,73	74,03	75,93	78,03	77,83	75,43	70,03	84,15
D12	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	43,70	54,10	56,50	69,50	72,20	73,90	80,30	76,40	70,30	83,27
D13	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	43,70	54,10	56,50	69,50	72,20	73,90	80,30	76,40	70,30	83,27
E01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	36,70	45,00	53,50	58,00	59,70	58,80	57,10	51,10	42,50	65,11
E02	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	36,70	45,00	53,50	58,00	59,70	58,80	57,10	51,10	42,50	65,11
E04	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	46,40	54,10	69,90	73,10	77,00	75,00	73,70	72,20	66,00	81,94
E06-1	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	40,49	40,49	48,79	60,19	67,19	69,99	72,69	60,89	52,69	75,60
E06-2	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	40,49	40,49	48,79	60,19	67,19	69,99	72,69	60,89	52,69	75,60
E07-1	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	40,49	40,49	48,79	60,19	67,19	69,99	72,69	60,89	52,69	75,60
E07-2	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	40,49	40,49	48,79	60,19	67,19	69,99	72,69	60,89	52,69	75,60
E08	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	64,29	69,89	74,69	70,39	65,89	66,59	66,19	67,79	64,79	78,72
E09	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	61,30	66,70	68,50	67,00	71,60	71,60	76,60	73,30	65,80	80,72
E10	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	51,90	63,00	67,10	68,90	83,50	83,50	82,70	82,10	71,80	89,17
E10-1	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	44,47	51,67	59,07	62,67	67,57	68,47	69,57	68,37	62,97	75,25
E10-2	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	47,47	54,67	62,07	65,67	70,57	71,47	72,57	71,37	65,97	78,25
E10-3	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	47,47	54,67	62,07	65,67	70,57	71,47	72,57	71,37	65,97	78,25
E10-4	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	44,47	51,67	59,07	62,67	67,57	68,47	69,57	68,37	62,97	75,25
E11	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	64,20	61,90	65,60	70,20	81,90	84,70	84,80	83,10	72,90	89,97
E12	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	54,50	60,80	69,30	70,60	76,10	76,00	74,80	69,80	62,40	81,57
E13	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	52,80	59,80	68,10	69,20	77,80	80,70	78,80	73,70	67,40	84,75
E14-1	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	47,47	54,67	62,07	65,67	70,57	71,47	72,57	71,37	65,97	78,25
E14-2	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	44,47	51,67	59,07	62,67	67,57	68,47	69,57	68,37	62,97	75,25
E14-3	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	47,47	54,67	62,07	65,67	70,57	71,47	72,57	71,37	65,97	78,25
E14-4	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	44,47	51,67	59,07	62,67	67,57	68,47	69,57	68,37	62,97	75,25
E15	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	70,30	75,90	76,70	72,40	67,90	68,60	68,20	69,80	66,80	81,71
E16	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	70,30	75,90	76,70	72,40	67,90	68,60	68,20	69,80	66,80	81,71
E17	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	70,30	75,90	76,70	72,40	67,90	68,60	68,20	69,80	66,80	81,71
E18	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	70,30	75,90	76,70	72,40	67,90	68,60	68,20	69,80	66,80	81,71
E19	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	26,80	39,90	48,70	53,90	61,30	69,50	70,80	67,80	61,90	74,80
E20	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	24,00	34,70	46,50	55,30	62,80	68,50	71,30	69,50	62,00	75,23
F01	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	53,90	55,40	67,50	75,60	71,10	72,70	67,60	58,90	55,40	79,08
F02	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	54,10	53,60	59,50	61,40	63,40	64,20	63,20	62,10	59,10	70,83
F03	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	62,80	64,60	68,00	73,80	71,00	71,80	68,20	60,40	52,40	78,49
F04	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	61,41	60,91	78,41	77,81	80,51	79,21	75,61	70,81	66,91	85,82
F05	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	61,41	60,91	78,41	77,81	80,51	79,21	75,61	70,81	66,91	85,82
F06	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	52,00	53,90	60,10	61,30	70,00	68,50	67,70	58,60	61,90	74,47
F07	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	69,90	74,20	77,60	72,40	79,40	71,70	76,60	74,50	70,50	84,74
F08	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	74,29
F09	Nee	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	60,20	63,70	66,30	68,20	73,80	75,80	73,80	68,30	59,10	80,33
F10	Nee	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	49,60	57,00	56,60	63,80	68,90	71,10	69,30	63,10	51,80	75,42
F11	Nee	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	37,30	45,80	53,10	58,10	70,40	64,80	59,40	45,60	42,80	71,99

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
F12	F12 uitblaas	Bouwdeel F	125803,91	478604,27	0,10	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
F13	F13 ventilator	Bouwdeel F	125818,65	478569,21	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
F14	F14 ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	Bouwdeel F	125832,31	478589,04	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
F15	F15 uitblaas	Bouwdeel F	125800,96	478603,24	0,10	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
F16	F16 carrier	Bouwdeel F	125791,08	478594,94	0,75	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
F17	F17 uitblaas	Bouwdeel F	125797,11	478608,51	0,10	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
F18	F18 Gevelrooster deel F	Bouwdeel F	125807,99	478616,19	25,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
G01	G01 ventilator DVS 0,5 Kwh	Bouwdeel G	125700,42	478529,01	1,00	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
G02	G02 ventilator	Bouwdeel G	125703,27	478522,61	1,00	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
G03	G03 ventilator	Bouwdeel G	125705,52	478523,91	1,00	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
G04	G04 ventilator	Bouwdeel G	125706,18	478519,76	1,00	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
G05	G05 ventilator	Bouwdeel G	125711,16	478521,48	1,00	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
G06	G06 rooster	Bouwdeel G	125711,40	478534,15	1,00	52,10	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
G07	G07 Uitlaat	Bouwdeel G	125713,62	478533,84	1,00	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
G08	G08 rooster in deel G	Bouwdeel G	125732,95	478533,21	1,90	48,10	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
G09	G09 rooster in deel G	Bouwdeel G	125732,00	478575,33	1,90	48,10	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
G10	G10 rooster in deel G	Bouwdeel G	125727,66	478527,24	1,90	48,10	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
G11	G11 ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	Bouwdeel G	125712,81	478537,91	1,50	56,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
G12	G12 ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	Bouwdeel G	125718,66	478540,89	1,50	56,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
G13	G13 carrier	Bouwdeel G	125725,79	478566,37	0,50	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
G14	G14 carrier	Bouwdeel G	125729,07	478568,11	0,50	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
G15	G15 carrier	Bouwdeel G	125732,06	478569,86	0,50	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
G16	G16 ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	Bouwdeel G	125713,63	478550,35	1,00	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
G17	G17 ventilator PCA 245 (Holland Heating)	Bouwdeel G	125712,74	478561,79	1,00	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
H01	H01 ventilator Smits Air	Bouwdeel H	125641,21	478492,06	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
H02	H02 ventilator	Bouwdeel H	125629,12	478492,49	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
H03	H03 uitlaat rooster	Bouwdeel H	125642,91	478495,86	1,00	52,10	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
H04	H04 ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	Bouwdeel H	125644,03	478490,55	1,00	52,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
H05	H05 uitlaat rooster	Bouwdeel H	125652,16	478490,11	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
H06	H06 uitlaat rooster	Bouwdeel H	125656,17	478492,71	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
H07	H07 ventilator 0,09 kw	Bouwdeel H	125654,25	478506,36	0,90	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
H08	H08 Carrier 0,22 Kw	Bouwdeel H	125643,85	478499,57	0,75	56,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
H09	H09 ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	Bouwdeel H	125649,53	478502,63	0,75	56,10	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
H10	H10 ventilator 0,18 kw	Bouwdeel H	125644,54	478512,06	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
H11	H11 rooster in deel H	Bouwdeel H	125630,56	478479,46	1,90	48,10	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
H12	H12 rooster in deel H	Bouwdeel H	125662,61	478537,00	1,90	48,10	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
H13	H13 ventilator 0,75 kw	Bouwdeel H	125655,52	478525,58	1,00	52,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
H14	H14 rooster in deel H	Bouwdeel H	125663,27	478535,83	1,00	48,10	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
H15	H15 ventilator	Bouwdeel H	125648,24	478529,86	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
H16	H16 ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	Bouwdeel H	125647,01	478518,22	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
H17	H17 Gevelrooster, 21 meter hoog	Bouwdeel H	125613,42	478493,04	21,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
H18	H18 Gevelrooster, 21 meter hoog	Bouwdeel H	125626,32	478469,79	21,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
IA01	iao01 Afblaas	Faculteit (IWO gebouw)	125704,86	478400,47	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA02	iao02 Afblaas	Faculteit (IWO gebouw)	125705,86	478400,64	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA05	iao05 Cmv215	Faculteit (IWO gebouw)	125706,46	478397,63	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA06-01	iao06 3x vent	Faculteit (IWO gebouw)	125707,58	478401,12	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA06-02	iao06 3x vent	Faculteit (IWO gebouw)	125709,19	478400,32	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA06-03	iao06 3x vent	Faculteit (IWO gebouw)	125707,02	478402,11	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA07	iao07 Cmv-225	Faculteit (IWO gebouw)	125727,06	478375,54	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA08	iao08 Cmv-225	Faculteit (IWO gebouw)	125728,01	478373,63	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA09	iao09 afblaasrooster	Faculteit (IWO gebouw)	125735,31	478369,88	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	150,00	180,00
IA10	iao10 ventilator	Faculteit (IWO gebouw)	125736,30	478368,13	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA11	iao11 ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	Faculteit (IWO gebouw)	125737,06	478366,42	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA12	iao12 ventilator CDA 245 1,85 kw	Faculteit (IWO gebouw)	125737,61	478365,42	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	150,00	180,00
IA13	iao13 Afblaas	Faculteit (IWO gebouw)	125736,53	478359,24	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	150,00	180,00

AMC Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
F12	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	70,90	72,90	74,10	67,50	65,90	66,50	67,30	66,40	62,80	79,20
F13	Nee	Nee	8,0017	-	-	48,30	60,30	76,20	91,60	94,60	95,90	92,10	82,80	70,30	100,04
F14	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	80,77
F15	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	53,90	64,60	70,40	62,70	67,80	73,20	76,30	74,10	75,60	81,69
F16	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	60,50	60,10	68,90	67,90	68,70	71,40	68,40	63,10	61,90	76,79
F17	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	68,40	69,90	68,40	65,80	72,50	76,20	73,20	67,60	61,90	80,61
F18	Nee	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	42,00	55,90	58,00	62,90	69,20	70,10	66,80	60,10	50,50	74,39
G01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	48,12	52,32	70,42	71,32	74,02	73,42	69,62	64,82	59,42	79,30
G02	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	58,90	59,70	73,10	76,20	77,80	79,20	73,30	65,60	57,80	83,67
G03	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	58,90	59,70	73,10	76,20	77,80	79,20	73,30	65,60	57,80	83,67
G04	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	65,02	67,12	76,82	75,22	75,82	82,82	77,12	66,12	59,42	85,75
G05	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	51,10	54,50	57,30	61,70	62,60	63,60	59,70	50,00	59,40	69,26
G06	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	79,60	81,00	80,70	73,30	67,50	71,70	71,70	68,50	59,40	86,01
G07	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	46,10	58,00	73,00	86,20	90,80	91,90	87,10	78,70	68,80	95,78
G08	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	55,20	56,30	59,20	64,90	69,20	71,60	68,20	63,10	57,40	75,64
G09	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	52,70	56,00	57,50	63,60	67,90	69,40	67,40	61,30	49,40	74,02
G10	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	62,70	69,00	70,20	85,30	82,90	80,20	75,10	68,60	55,30	88,44
G11	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	65,80	64,60	68,40	67,20	72,30	70,40	65,40	62,70	57,20	77,21
G12	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	65,80	64,60	68,40	67,20	72,30	70,40	65,40	62,70	57,20	77,21
G13	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	67,60	69,50	68,60	63,70	62,80	63,30	59,10	54,90	48,50	74,70
G14	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	76,40	81,20	80,30	76,10	72,20	72,30	66,50	64,20	61,90	85,63
G15	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	76,40	81,20	80,30	76,10	72,20	72,30	66,50	64,20	61,90	85,63
G16	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	57,00	56,40	59,80	64,40	70,80	71,90	67,80	63,40	58,90	76,14
G17	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	44,90	49,50	55,90	55,40	59,60	61,10	58,20	57,20	50,30	66,38
H01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	53,20	60,80	70,50	73,50	80,10	76,70	67,80	58,20	50,10	82,81
H02	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	49,00	57,50	62,20	72,70	76,90	78,20	72,10	67,50	59,20	82,00
H03	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	71,40	79,90	81,00	75,60	75,00	73,90	72,20	68,30	61,00	85,50
H04	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	46,80	52,30	64,90	70,40	71,40	72,20	67,00	62,40	58,70	77,17
H05	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	52,10	56,90	63,70	63,70	63,40	62,90	59,70	59,40	56,70	70,70
H06	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	36,20	50,50	57,70	57,70	60,10	63,10	61,30	57,20	50,50	68,02
H07	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	38,30	51,50	53,70	59,80	60,30	59,00	54,30	58,80	51,00	66,39
H08	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	57,50	61,60	65,40	65,90	70,30	69,70	64,40	62,70	55,70	75,37
H09	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	46,90	52,60	55,30	55,20	56,70	58,40	52,50	43,20	36,00	63,55
H10	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	55,30	54,80	60,30	70,20	71,90	69,70	67,00	59,50	55,10	76,36
H11	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	50,90	56,40	56,30	62,10	66,20	68,00	63,10	54,70	44,20	71,89
H12	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	51,20	55,90	56,70	64,30	65,20	66,30	63,40	55,60	44,50	71,41
H13	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	67,20	70,20	72,60	71,90	71,90	76,40	78,40	73,30	67,50	83,11
H14	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	39,00	44,80	51,80	57,40	57,20	59,50	59,90	52,20	43,50	65,21
H15	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	44,70	54,60	64,00	66,90	66,80	63,40	56,80	56,90	52,90	72,00
H16	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	65,20	65,50	67,40	75,80	79,70	79,70	74,00	74,50	70,50	84,79
H17	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	47,90	52,80	55,00	57,80	66,00	73,00	71,90	70,20	53,10	77,10
H18	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	38,20	50,60	66,00	67,50	63,20	62,30	58,70	50,30	36,90	71,57
IA01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	72,40	77,50	82,20	83,50	82,70	77,60	73,40	71,50	69,60	88,76
IA02	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	58,40	65,10	70,30	77,80	85,80	81,80	78,60	74,20	69,50	88,54
IA05	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	58,10	60,60	68,50	72,80	75,40	73,90	68,20	62,80	76,70	81,54
IA06-01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA06-02	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA06-03	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA07	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA08	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA09	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA10	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	65,70	69,70	73,30	72,00	74,50	76,50	75,70	73,90	65,80	82,76
IA11	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	71,20	76,70	82,40	83,60	81,60	76,70	75,90	76,40	77,00	88,96
IA12	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	55,70	62,10	71,90	74,40	84,80	86,10	78,80	71,60	66,30	89,29
IA13	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	69,50	74,40	77,50	77,70	81,10	77,00	71,90	64,80	60,10	85,44

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
IA14	iw014 Afblaas	Faculteit (IWO gebouw)	125706,07	478399,35	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA18	iw018 ventilator	Faculteit (IWO gebouw)	125737,53	478359,61	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	150,00	180,00
IA20	iw020 Afzuig	Faculteit (IWO gebouw)	125738,56	478355,91	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	150,00	180,00
IA21-1	iw021-1 vent	Faculteit (IWO gebouw)	125734,26	478357,90	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA21-2	iw021-2 vent	Faculteit (IWO gebouw)	125734,86	478356,94	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA21-3	iw021-3 vent	Faculteit (IWO gebouw)	125735,47	478356,18	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA21-4	iw021-4 vent	Faculteit (IWO gebouw)	125735,86	478355,42	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA22	iw022 CMV-225	Faculteit (IWO gebouw)	125719,24	478371,30	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA23	iw023 CMV-225	Faculteit (IWO gebouw)	125720,29	478368,40	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA24	iw024 CMV-225	Faculteit (IWO gebouw)	125734,12	478346,88	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA25	iw025 CMV-225	Faculteit (IWO gebouw)	125739,15	478338,67	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA26	iw026 CMV-225	Faculteit (IWO gebouw)	125740,93	478334,91	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA27	iw027 CMV-225	Faculteit (IWO gebouw)	125743,60	478330,12	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA28	iw028 CMV-225	Faculteit (IWO gebouw)	125744,96	478327,24	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA30	iw030 ventilator CDA 165 0,25 kw	Faculteit (IWO gebouw)	125734,18	478318,55	1,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA31	iw031 ventilator CDA 165 0,25 kw	Faculteit (IWO gebouw)	125752,29	478316,58	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA32	iw032 ventilator CDA 165 0,25 kw	Faculteit (IWO gebouw)	125751,46	478318,12	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IA33	iw033 ventilator CDA 165 0,25 kw	Faculteit (IWO gebouw)	125750,21	478317,53	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IB01	fac01 ventilator CDA 165 0,25 kw	Faculteit (IWO gebouw)	125762,59	478429,24	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IB02	fac02 ventilator CDA 165 0,25 kw	Faculteit (IWO gebouw)	125781,73	478394,13	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IB03	fac03 ventilator CDA 165 0,25 kw	Faculteit (IWO gebouw)	125786,38	478386,08	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IB04	fac04 ventilator CDA 165 0,25 kw	Faculteit (IWO gebouw)	125805,90	478350,46	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IB05	fac05 ventilator	Faculteit (IWO gebouw)	125797,49	478345,50	0,60	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IB06	fac06 ventilator	Faculteit (IWO gebouw)	125776,03	478354,41	0,60	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
IB07	fac07 ventilator	Faculteit (IWO gebouw)	125771,51	478359,22	0,60	19,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
IB08	fac08 ventilator	Faculteit (IWO gebouw)	125736,94	478407,41	0,60	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IB09	fac09 ventilator	Faculteit (IWO gebouw)	125748,83	478423,32	0,60	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IB10	fac10 ventilator	Faculteit (IWO gebouw)	125748,49	478403,49	0,60	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IB11	fac11 ventilator luchtbeh. IWO gebouw	Faculteit (IWO gebouw)	125750,26	478395,86	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IB12	fac12 ventilator luchtbeh. IWO gebouw	Faculteit (IWO gebouw)	125752,32	478396,40	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IB13	fac13 ventilator luchtbeh. IWO gebouw	Faculteit (IWO gebouw)	125751,97	478393,73	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IB14	fac14 ventilator luchtbeh. IWO gebouw	Faculteit (IWO gebouw)	125753,58	478394,55	1,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
IB15	fac15 ventilator CDA 165 0,25 kw	Faculteit (IWO gebouw)	125703,45	478419,16	19,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
IB16	fac16 centr. vent. 2,2, kw	Faculteit (IWO gebouw)	125740,68	478350,39	1,00	16,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
J01	J01 Ventilatievoorziening	Bouwdeel J	125851,54	478533,34	1,00	26,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
J02-01	J02-01 ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	Bouwdeel J	125856,84	478552,50	1,00	23,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
J02-02	J02-02 ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	Bouwdeel J	125866,52	478559,31	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
J02-03	J02-03 ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	Bouwdeel J	125860,96	478554,93	1,00	3,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
J03	J03 Afzuiging cafe	Bouwdeel J	125866,17	478496,96	1,80	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
J04-01	J04-01 Rooster	Bouwdeel J	125845,89	478539,26	2,00	23,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
J04-02	J04-02 Rooster	Bouwdeel J	125849,70	478532,76	2,00	23,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
J05	J05 Koeling ventilator dak J	Bouwdeel J	125858,32	478512,03	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
J06	J06 Koeling radiator dak J	Bouwdeel J	125858,90	478512,52	1,00	7,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
J07	J07 Rooster	Bouwdeel J	125842,18	478565,31	2,00	23,80	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
J08	J08 Afzuiging	Bouwdeel J	125828,82	478555,12	1,00	23,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
J09	J09 Afblaas	Bouwdeel J	125829,60	478552,91	1,00	23,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K01	K01 ventilator Nurnberg 0,18 kw	Bouwdeel K	125789,58	478502,01	0,50	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K02	K02 ventilator Nurnberg 0,18 kw	Bouwdeel K	125801,50	478508,65	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
K03	K03 ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	Bouwdeel K	125818,45	478531,47	1,00	23,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K04	K04 ventilator H-CDA 135 (Holland Heating)	Bouwdeel K	125816,42	478530,26	1,00	23,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K05	K05 Gevelrooster K	Bouwdeel K	125818,01	478498,29	24,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
K06	K06 ventilator Nurnberg 0,18 kw	Bouwdeel K	125796,42	478497,11	0,50	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K08	K08 ventilator Colasit 0,18 kw	Bouwdeel K	125777,54	478494,88	1,00	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
K11	K11 Afzuiging	Bouwdeel K	125769,45	478514,10	0,20	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K12	K12 Afblaas	Bouwdeel K	125789,43	478524,86	0,20	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
IA14	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	59,30	65,00	71,10	73,10	82,10	81,20	80,90	70,10	66,80	86,72
IA18	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	68,20	75,10	77,70	77,50	77,40	77,30	75,30	74,70	68,50	85,23
IA20	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	67,50	72,30	77,30	82,00	85,90	87,60	86,40	78,40	70,80	92,35
IA21-1	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA21-2	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA21-3	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA21-4	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA22	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA23	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA24	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA25	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA26	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA27	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA28	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	63,20	67,50	77,40	79,10	77,50	76,10	68,20	64,90	84,01
IA30	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	80,65
IA31	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	59,20	69,80	75,00	83,10	88,20	86,80	82,60	78,10	73,60	92,19
IA32	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	63,60	74,40	76,90	81,80	86,60	86,00	81,50	76,10	71,10	91,07
IA33	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	72,40	76,90	79,70	81,10	81,00	83,40	82,70	80,10	73,00	89,74
IB01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	80,65
IB02	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	80,65
IB03	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	80,65
IB04	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	80,65
IB05	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	75,59
IB06	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	75,59
IB07	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	75,59
IB08	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	75,59
IB09	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	75,59
IB10	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	40,10	46,50	66,90	69,70	69,70	68,30	66,70	59,70	54,00	75,59
IB11	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,60	62,50	70,10	75,20	78,10	81,10	77,10	69,60	54,80	84,76
IB12	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,60	62,50	70,10	75,20	78,10	81,10	77,10	69,60	54,80	84,76
IB13	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,60	62,50	70,10	75,20	78,10	81,10	77,10	69,60	54,80	84,76
IB14	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,60	62,50	70,10	75,20	78,10	81,10	77,10	69,60	54,80	84,76
IB15	Nee	Nee	10,4998	1,0001	2,0003	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	80,65
IB16	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	34,40	49,00	64,50	77,60	76,10	72,40	67,50	62,70	49,50	81,01
J01	Nee	Nee	8,9987	--	--	76,90	79,00	78,40	75,10	78,70	79,30	80,60	72,70	67,00	87,22
J02-01	Nee	Nee	8,9987	--	--	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	70,64
J02-02	Nee	Nee	8,9987	--	--	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	70,64
J02-03	Nee	Nee	8,9987	--	--	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	70,64
J03	Nee	Nee	8,9987	4,0000	--	41,60	54,80	71,80	86,90	84,20	87,10	80,70	76,00	67,30	91,60
J04-01	Nee	Nee	8,9987	--	--	55,10	60,30	58,80	66,90	79,30	87,70	92,20	75,00	61,90	93,75
J04-02	Nee	Nee	8,9987	--	--	55,10	60,30	58,80	66,90	79,30	87,70	92,20	75,00	61,90	93,75
J05	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	49,30	67,50	70,60	72,80	75,70	77,00	73,30	67,60	60,10	81,81
J06	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	39,70	53,50	69,80	71,20	75,20	76,80	72,70	68,80	62,00	81,20
J07	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	49,10	54,30	56,80	64,90	77,30	85,70	90,20	73,00	59,90	91,75
J08	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	72,40	77,50	82,20	83,50	82,70	77,60	73,40	71,50	69,60	88,76
J09	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	66,40	69,20	70,30	75,50	72,40	71,50	67,60	63,00	63,00	80,35
K01	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	41,00	47,30	56,60	63,30	66,50	66,50	62,60	54,20	42,20	71,37
K02	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	41,00	47,30	56,60	63,30	66,50	66,50	62,60	54,20	42,20	71,37
K03	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	70,64
K04	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	42,70	54,30	54,20	60,50	64,30	67,00	62,30	56,30	49,10	70,64
K05	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	42,00	49,20	64,40	78,40	78,10	75,70	77,50	70,20	59,40	83,83
K06	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,00	47,30	56,60	63,30	66,50	66,50	62,60	54,20	42,20	71,37
K08	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	37,00	51,90	61,30	67,40	77,60	77,60	74,00	66,20	55,60	81,81
K11	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	59,80	68,30	71,50	70,00	70,50	74,20	75,30	71,90	65,50	80,87
K12	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	62,30	69,60	73,00	71,40	72,80	75,20	76,10	73,70	67,10	82,20

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
K13	K13 ventilator 0,37 kw	Bouwdeel K	125771,99	478532,97	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K14	K14 ventilator 1,5 kw	Bouwdeel K	125776,78	478536,03	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K15	K15 afvoerpijp deel K (hoog)	Bouwdeel K	125826,50	478515,71	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
K16	K16 afvoerpijp deel K (hoog)	Bouwdeel K	125824,86	478518,79	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
K17	K17 afvoerpijp deel K (hoog)	Bouwdeel K	125824,52	478519,64	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
K18	K18 afvoerpijp deel K (hoog)	Bouwdeel K	125825,37	478518,07	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
K19	K19 afvoerpijp deel K (hoog)	Bouwdeel K	125761,40	478484,37	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
K20	K20 afvoerpijp deel K (hoog)	Bouwdeel K	125762,84	478482,05	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
K21	K21 afvoerpijp deel K (hoog)	Bouwdeel K	125762,25	478482,88	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
K22	K22 afvoerpijp deel K (hoog)	Bouwdeel K	125761,80	478483,67	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
K23	K23 afvoerpijp deel K (hoog)	Bouwdeel K	125825,96	478516,80	1,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
K24	K24 afvoerpijp deel K	Bouwdeel K	125809,71	478546,44	1,80	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K25	K25 afvoerpijp deel K	Bouwdeel K	125809,06	478547,51	1,80	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K26	K26 afvoerpijp deel K	Bouwdeel K	125810,35	478545,62	1,80	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K27	K27 afvoerpijp deel K	Bouwdeel K	125810,72	478544,98	1,80	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K28	K28 afvoerpijp deel K	Bouwdeel K	125810,10	478545,10	1,80	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K29	K29 afvoerpijp deel K	Bouwdeel K	125746,91	478511,19	1,00	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K30	K30 afvoerpijp deel K	Bouwdeel K	125747,23	478510,51	1,00	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K31	K31 afvoerpijp deel K	Bouwdeel K	125747,76	478509,65	1,00	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K32	K32 ventilator 2,2 kw	Bouwdeel K	125748,37	478508,36	1,00	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
K33	K33 Luchtbehandeling	Bouwdeel K	125809,76	478510,89	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
K34	K34 ventilator CDA 222 4 kw	Bouwdeel K	125746,91	478511,76	1,00	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
Koeler	MUY-TP50 VF tbv ICT	Ambulancehal	125436,04	478421,82	0,55	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
Koeler	PURY-EP300 YNW-A tbv cassette units kantoren	Ambulancehal	125437,09	478419,87	1,86	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
Koeler	MUY-TP50 VF tbv ICT	Ambulancehal	125436,44	478421,00	0,55	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L01	L01 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125702,59	478453,61	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L02	L02 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125704,54	478454,48	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L03	L03 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125709,83	478457,41	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L04	L04 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125710,66	478457,98	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L05	L05 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125717,04	478461,36	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L06	L06 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125721,44	478464,04	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L07	L07 afblaasbuis	Bouwdeel L	125722,46	478464,62	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L08	L08 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125724,69	478466,21	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L09	L09 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125728,45	478468,32	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L10	L10 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125731,77	478469,91	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L11	L11 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125733,17	478470,61	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L12	L12 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125737,25	478472,53	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L13	L13 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125738,02	478473,16	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L14	L14 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125741,59	478475,33	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L15	L15 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125743,95	478476,80	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L16	L16 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125745,10	478477,31	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L17	L17 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125746,47	478477,93	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L18	L18 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125747,26	478478,35	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L19	L19 Uitlaat kegel	Bouwdeel L	125731,49	478454,65	1,50	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L20	L20 Uitlaat kegel	Bouwdeel L	125732,75	478455,33	1,50	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L21	L21 Uitlaat kegel	Bouwdeel L	125732,18	478453,11	1,50	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L22	L22 Uitlaat kegel	Bouwdeel L	125733,44	478453,68	1,50	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L23	L23 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125724,51	478457,28	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L23-1	L23-1 ventilator 0,18 kw	Bouwdeel L	125748,12	478492,46	0,75	23,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L23-2	L23-2 ventilator 0,18 kw	Bouwdeel L	125750,26	478493,64	0,75	23,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L24	L24 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125726,27	478457,90	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L25	L25 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125727,41	478458,52	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L26	L26 Afblaasbuis	Bouwdeel L	125728,50	478459,04	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L27	L27 Afblaas	Bouwdeel L	125701,19	478476,14	0,50	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L28	L28 Afblaas rooster	Bouwdeel L	125720,83	478486,17	0,20	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
K13	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	80,65
K14	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	83,48
K15	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K16	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K17	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K18	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K19	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K20	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K21	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K22	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K23	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K24	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K25	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K26	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K27	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K28	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K29	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K30	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K31	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
K32	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	44,00	58,30	66,50	75,30	78,10	77,60	73,80	70,70	62,50	82,98
K33	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	30,70	39,60	48,70	54,70	58,20	60,50	59,90	60,60	59,50	67,14
K34	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	46,60	56,50	60,90	64,70	69,80	73,50	70,20	64,80	52,90	77,02
Koeler	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	--	41,30	48,40	51,90	57,80	53,50	50,70	48,00	42,40	61,01
Koeler	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	--	74,80	71,90	79,40	82,30	79,50	76,20	71,00	64,40	86,52
Koeler	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	--	41,30	48,40	51,90	57,80	53,50	50,70	48,00	42,40	61,01
L01	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L02	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L03	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L04	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L05	Nee	Nee	10,4998	--	--	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L06	Nee	Nee	10,4998	--	--	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L07	Nee	Nee	10,4998	2,0001	2,0003	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L08	Nee	Nee	10,4998	2,0001	2,0003	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L09	Nee	Nee	10,4998	2,0001	2,0003	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L10	Nee	Nee	10,4998	--	--	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L11	Nee	Nee	10,4998	--	--	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L12	Nee	Nee	10,4998	--	--	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L13	Nee	Nee	10,4998	--	1,0002	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L14	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L15	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L16	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L17	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L18	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	68,80	70,70	81,90	86,20	88,00	91,20	84,90	78,30	71,90	94,67
L19	Nee	Nee	10,4998	2,0001	2,0003	66,29	68,19	79,39	83,69	85,49	88,69	82,39	75,79	69,39	92,16
L20	Nee	Nee	10,4998	2,0001	2,0003	66,29	68,19	79,39	83,69	85,49	88,69	82,39	75,79	69,39	92,16
L21	Nee	Nee	10,4998	2,0001	2,0003	66,29	68,19	79,39	83,69	85,49	88,69	82,39	75,79	69,39	92,16
L22	Nee	Nee	10,4998	2,0001	2,0003	66,29	68,19	79,39	83,69	85,49	88,69	82,39	75,79	69,39	92,16
L23	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	63,40	71,10	83,20	88,80	90,40	92,70	88,10	81,60	74,30	96,77
L23-1	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	74,29
L23-2	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	74,29
L24	Nee	Nee	5,0024	--	--	63,40	71,10	83,20	88,80	90,40	92,70	88,10	81,60	74,30	96,77
L25	Nee	Nee	5,0024	--	--	63,40	71,10	83,20	88,80	90,40	92,70	88,10	81,60	74,30	96,77
L26	Nee	Nee	5,0024	--	--	63,40	71,10	83,20	88,80	90,40	92,70	88,10	81,60	74,30	96,77
L27	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	62,70	67,40	72,50	71,20	71,70	71,40	71,70	70,60	64,50	79,82
L28	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	55,17	59,17	73,17	69,07	67,37	71,97	72,67	71,87	68,07	79,61

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Punbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
L29	L29 afvoerpijp deel L (hoog)	Bouwdeel L	125758,72	478478,74	1,75	26,75	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L30	L30 afvoerpijp deel L (hoog)	Bouwdeel L	125693,55	478445,73	1,75	26,75	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L31	L31 afvoerpijp deel L (hoog)	Bouwdeel L	125693,31	478446,56	1,75	26,75	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L32	L32 afvoerpijp deel L (hoog)	Bouwdeel L	125694,52	478444,07	1,75	26,75	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L33	L33 afvoerpijp deel L (hoog)	Bouwdeel L	125693,99	478444,82	1,75	26,75	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L34	L34 afvoerpijp deel L (hoog)	Bouwdeel L	125755,58	478481,27	1,75	26,75	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L35	L35 afvoerpijp deel L (hoog)	Bouwdeel L	125756,75	478482,20	1,75	26,75	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L36	L36 afvoerpijp deel L (hoog)	Bouwdeel L	125756,75	478479,87	1,75	26,75	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L37	L37 afvoerpijp deel L (hoog)	Bouwdeel L	125757,51	478478,00	1,75	26,75	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L38	L38 afvoerpijp deel L	Bouwdeel L	125741,12	478508,33	1,80	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L39	L39 afvoerpijp deel L	Bouwdeel L	125741,62	478507,53	1,80	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L40	L40 afvoerpijp deel L	Bouwdeel L	125742,36	478508,75	1,80	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L41	L41 afvoerpijp deel L	Bouwdeel L	125742,69	478505,88	1,80	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L42	L42 afvoerpijp deel L	Bouwdeel L	125743,67	478506,46	1,80	22,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L43	L43 ventilator 1,5 kw	Bouwdeel L	125709,02	478498,43	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L44	L44 ventilator 0,37 kw	Bouwdeel L	125705,73	478496,49	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L45	L45 ventilator 0,37 kw	Bouwdeel L	125703,42	478495,76	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L46	L46 ventilator 0,37 kw	Bouwdeel L	125703,84	478496,17	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L48	L48 ventilator 1,5 kw	Bouwdeel L	125700,58	478494,01	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L49	L49 ventilator 1,5 kw	Bouwdeel L	125702,60	478495,05	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
L50	L50 afvoerpijp deel L	Bouwdeel L	125679,51	478471,65	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
L51	L51 afvoerpijp deel L	Bouwdeel L	125679,08	478472,49	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
L52	L52 afvoerpijp deel L	Bouwdeel L	125678,63	478473,64	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
L53	L53 afvoerpijp deel L	Bouwdeel L	125678,24	478474,61	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
L54	L54 ventilator 0,37 kw	Bouwdeel L	125741,83	478489,33	0,75	21,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
LBK1_ AZ	Aanzuigopening	Ambulancehal	125433,37	478415,79	1,93	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
LBK1_ UB	Uitblaasopening	Ambulancehal	125433,34	478415,83	1,93	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
LBK1_kast	Omkastig aanvoer	Ambulancehal	125434,42	478416,38	1,93	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
LBK1_kast	Omkastig afvoer	Ambulancehal	125434,35	478416,51	1,93	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
LBK2_ AZ	Aanzuigopening	Ambulancehal	125434,26	478412,94	1,73	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
LBK2_kast	Omkastig toevoer	Ambulancehal	125435,01	478413,37	1,73	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
LBK2_kast	Omkastig afvoer	Ambulancehal	125434,99	478413,43	1,73	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
LBK2_ UB	Uitblaasopening	Ambulancehal	125434,24	478412,98	1,73	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
M01	M01 afvoerpijp deel M (hoog)	Bouwdeel M	125687,94	478443,41	1,75	26,75	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
M02	M02 afvoerpijp deel M (hoog)	Bouwdeel M	125688,34	478442,72	1,75	26,75	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
M03	M03 afvoerpijp deel M (hoog)	Bouwdeel M	125688,80	478441,92	1,75	26,75	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
M04	M04 afvoerpijp deel M (hoog)	Bouwdeel M	125689,39	478441,11	1,75	26,75	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
M05	M05 ventilator 0,18 kw	Bouwdeel M	125680,28	478455,51	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
M06	M06 ventilator 0,18 kw	Bouwdeel M	125678,14	478454,33	0,75	25,25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
M07	M07 afvoerpijp deel M	Bouwdeel M	125671,42	478470,87	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
M08	M08 afvoerpijp deel M	Bouwdeel M	125672,45	478469,28	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
M09	M09 afvoerpijp deel M	Bouwdeel M	125673,20	478468,08	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
M10	M10 afvoerpijp deel M	Bouwdeel M	125674,00	478468,65	1,80	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
M11	M11 ventilator 1,5 kw	Bouwdeel M	125652,85	478467,00	1,00	21,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
M12	M12 Afblaasbuis	Bouwdeel M	125660,39	478430,57	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
M13	M13 Afblaasbuis	Bouwdeel M	125663,17	478431,63	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
M14	M14 Afblaasbuis	Bouwdeel M	125664,27	478432,34	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
M15	M15 Afblaasbuis	Bouwdeel M	125670,57	478436,27	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
M16	M16 Afblaasbuis	Bouwdeel M	125671,59	478436,48	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
M17	M17 Afblaasbuis	Bouwdeel M	125673,40	478437,30	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
M18	M18 Afblaasbuis	Bouwdeel M	125674,37	478437,74	1,00	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
M19	M19 ventilator 1,5 kw	Bouwdeel M	125670,50	478427,40	0,75	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
M20	M20 ventilator 1,5 kw	Bouwdeel M	125674,19	478429,39	0,75	25,25	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
P02-01	parkeerbeweging nieuwe garage	AMC	125525,62	478396,17	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
P02-02	parkeerbeweging nieuwe garage	AMC	125548,95	478363,01	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
L29	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,00	67,20	70,80	71,10	67,50	68,30	66,80	66,70	60,40	77,33
L30	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	75,80	82,00	82,00	77,50	73,10	72,50	72,10	74,50	71,30	87,05
L31	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
L32	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
L33	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
L34	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	56,50	64,90	69,70	69,70	72,00	70,90	68,20	68,10	60,00	78,09
L35	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	55,70	62,60	66,30	69,00	70,40	67,90	64,30	59,90	51,00	75,48
L36	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	48,50	57,10	62,20	66,80	75,30	69,70	67,40	59,40	49,00	77,54
L37	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	57,70	63,40	68,30	69,30	66,70	68,50	66,60	64,20	57,70	75,75
L38	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
L39	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
L40	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
L41	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
L42	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
L43	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	83,48
L44	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	80,65
L45	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	80,65
L46	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	80,65
L48	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	83,48
L49	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	83,48
L50	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	74,20	83,60	91,20	86,80	79,10	79,40	80,30	77,90	76,70	93,87
L51	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
L52	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	60,50	68,30	70,30	70,80	66,60	69,90	68,40	65,90	60,30	77,55
L53	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	61,40	71,20	74,20	72,90	71,10	73,90	72,10	72,50	67,50	81,38
L54	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	38,70	48,90	67,30	74,80	75,60	75,70	72,60	68,80	55,30	81,31
LBK1_ AZ	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	--	39,60	52,90	62,90	65,70	68,20	68,60	63,50	57,00	73,51
LBK1_ UB	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	--	43,00	61,50	67,80	77,10	79,60	78,10	74,10	67,30	83,90
LBK1_kast	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	--	42,40	54,50	55,30	49,00	51,40	46,20	42,50	37,80	59,64
LBK1_kast	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	--	40,80	55,30	50,60	48,90	48,40	44,90	40,90	36,10	58,19
LBK2_ AZ	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	--	37,70	49,70	60,30	62,90	64,50	62,90	60,70	60,60	70,09
LBK2_ kast	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	--	49,50	53,40	58,50	51,70	51,70	49,10	44,40	42,80	61,58
LBK2_ kast	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	--	50,60	53,30	58,80	50,80	51,30	48,40	43,70	42,50	61,62
LBK2_ UB	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	--	48,10	54,80	71,30	74,30	77,80	76,90	72,20	69,00	82,42
M01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	75,50	80,20	84,40	81,70	76,80	74,40	73,60	75,90	73,60	88,60
M02	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
M03	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
M04	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
M05	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	74,29
M06	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	35,90	47,50	59,40	67,20	70,40	68,10	63,90	56,90	55,30	74,29
M07	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
M08	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
M09	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
M10	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,10	58,30	57,20	64,90	64,50	63,50	58,80	57,50	59,40	70,63
M11	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	46,50	59,60	72,60	80,80	82,70	85,30	78,30	71,30	61,80	88,73
M12	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	63,40	71,10	83,20	88,80	90,40	92,70	88,10	81,60	74,30	96,77
M13	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	63,40	71,10	83,20	88,80	90,40	92,70	88,10	81,60	74,30	96,77
M14	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	63,40	71,10	83,20	88,80	90,40	92,70	88,10	81,60	74,30	96,77
M15	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	63,40	71,10	83,20	88,80	90,40	92,70	88,10	81,60	74,30	96,77
M16	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	63,40	71,10	83,20	88,80	90,40	92,70	88,10	81,60	74,30	96,77
M17	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	63,40	71,10	83,20	88,80	90,40	92,70	88,10	81,60	74,30	96,77
M18	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	63,40	71,10	83,20	88,80	90,40	92,70	88,10	81,60	74,30	96,77
M19	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	83,48
M20	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	36,50	51,70	62,30	75,50	77,60	78,90	75,80	70,50	61,30	83,48
P02-01	Nee	Ja	2,5833	2,5886	2,5828	61,45	80,45	77,45	78,45	79,45	81,45	87,45	84,45	79,45	91,42
P02-02	Nee	Ja	2,5833	2,5886	2,5828	61,45	80,45	77,45	78,45	79,45	81,45	87,45	84,45	79,45	91,42

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
P02-03	parkeerbeweging nieuwe garage	AMC	125595,18	478411,64	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
P02-04	parkeerbeweging nieuwe garage (op-afrit)	AMC	125468,89	478331,85	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
P02-05	parkeerbeweging nieuwe garage (op-afrit)	AMC	125459,57	478348,34	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
P02dak	parkeerbeweging nieuwe garage 3e laag	AMC	125538,47	478379,76	7,15	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
PA-01	PA01 vent. Psychiatrie	Psychiatrie	125482,57	478600,26	1,00	18,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PA-02	PA02 vent. Psychiatrie	Psychiatrie	125488,75	478588,78	1,00	22,20	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PA-03	PA03 ventilator Stork	Psychiatrie	125470,39	478585,55	1,00	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PA-04	PA04 ventilator Stork	Psychiatrie	125474,21	478579,41	1,00	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PB-01	PB01 vent. Psychiatrie	Psychiatrie	125381,30	478520,34	1,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PD-01	PD01 vent. Psychiatrie	Psychiatrie	125451,91	478566,27	1,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PD-02	PD02 vent. Psychiatrie	Psychiatrie	125426,55	478550,77	1,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PD-03	PD03 vent. Psychiatrie	Psychiatrie	125421,57	478559,68	1,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PERS	PERSCONAINER	AMC	125588,21	478509,96	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PH41	Pharmafilter uitlaat op dak rechts	Pharmafilter	125262,84	478546,94	0,20	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PH42	Pharmafilter uitlaat op dak rechts	Pharmafilter	125267,11	478538,25	0,20	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PH43	Pharmafilter uitlaat op dak links	Pharmafilter	125266,34	478540,47	0,20	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PH44	Pharmafilter uitlaat op dak Links	Pharmafilter	125261,88	478548,90	0,20	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PH45	Pharmafilter Geïsoleerde bovenk. cont. gasm.	Pharmafilter	125258,05	478547,82	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PH46	Pharmafilter Geïsoleerde bovenk. cont. gasm.	Pharmafilter	125262,73	478539,55	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PH47	Pharmafilter containerwand gasmotor zijkant	Pharmafilter	125256,91	478550,75	4,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PH48	Pharmafilter containerwand gasmotor zijkant	Pharmafilter	125266,03	478532,91	4,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PH49	Pharmafilter Geïsol. achterkant Cont. gasm.	Pharmafilter	125266,96	478542,67	4,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PH50	Pharmafilter Geïsol. achterkant Cont. gasm.	Pharmafilter	125262,79	478550,89	4,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PH51	Pharmafilter Geïsol. voorkant Cont. gasm.	Pharmafilter	125259,80	478532,58	4,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PH52	Pharmafilter Geïsol. voorkant Cont. gasm.	Pharmafilter	125255,34	478541,01	4,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PH53	Pharmafilter Rooster voorzijde links	Pharmafilter	125258,21	478535,46	3,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PH54	Pharmafilter Rooster voorzijde rechts	Pharmafilter	125253,69	478544,13	3,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PH55	Pharmafilter Rooster voorzijde links	Pharmafilter	125256,99	478537,78	3,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PH56	Pharmafilter Rooster voorzijde links	Pharmafilter	125252,35	478546,64	3,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
PH57	Pharmafilter container slib laden	Pharmafilter	125251,70	478537,31	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PH58	Pharmafilter vrachtauto Slib laden	Pharmafilter	125252,75	478535,33	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Q01	Q1 ventilator Stork	Dianet	125563,05	478623,91	1,50	23,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
Q02	Q2 Dianet (uitstraling machinekamer)	Dianet	125554,06	478619,86	25,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Q03	Q03 Dianet (uitstraling machinekamer)	Dianet	125546,25	478599,90	25,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Q04	Q04 Dianet (uitstraling machinekamer)	Dianet	125538,03	478612,18	26,80	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00
Q05	Q05 Dianet (uitstraling machinekamer)	Dianet	125519,79	478614,06	25,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Q06	Q06 Dianet (uitstraling machinekamer)	Dianet	125520,27	478631,80	25,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Q07	Q07 Dianet (uitstraling machinekamer)	Dianet	125530,65	478630,01	25,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Q08	Q08 Dianet (uitstraling machinekamer)	Dianet	125541,85	478625,72	25,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Q09	Q09 ventilator Stork	Dianet	125515,19	478605,94	1,50	8,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
Q10	Q10 ventilator Stork	Dianet	125506,51	478601,24	1,50	8,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
Q11	Q11 Re. br. AMC (gepl. uitbr. Dianet)	Dianet	125521,21	478647,81	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
RN01	RN01 ventilator CDA 165 0,25 kw	Laboratoria RN & RZ	125701,31	478344,34	1,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
RN02	RN02 Uitlaatpijpen	Laboratoria RN & RZ	125685,15	478351,48	2,00	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
RN03	RN03 Uitlaatpijpen	Laboratoria RN & RZ	125672,97	478373,55	2,00	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
RN04	RN04 ventilator CDA 165 0,25 kw	Laboratoria RN & RZ	125690,24	478341,92	1,00	15,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
RN05	RN05 ventilator CDA 165 0,25 kw	Laboratoria RN & RZ	125667,54	478384,45	1,00	15,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
RN06	RN06 Koeling	Laboratoria RN & RZ	125672,63	478387,54	1,00	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
RZ01	RZ01 Uitlaatpijpen	Laboratoria RN & RZ	125711,65	478303,09	2,00	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
RZ02	RZ02 ventilator CDA 165 0,25 kw	Laboratoria RN & RZ	125719,22	478291,93	1,00	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
RZ03	RZ03 ventilator CDA 165 0,25 kw	Laboratoria RN & RZ	125694,48	478334,07	1,00	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
S01	S01 Laagbouw- afzuiging	Laboratorium S	125777,98	478178,88	0,50	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
S02	S02 Laagbouw- afzuiging	Laboratorium S	125773,98	478184,77	2,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
S03	S03 Laagbouw- rooster	Laboratorium S	125769,88	478192,34	0,50	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
S04	S04 Laagbouw- afzuiging	Laboratorium S	125762,62	478206,12	2,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
P02-03	Nee	Ja	2,5833	2,5886	2,5828	55,85	74,85	71,85	72,85	73,85	75,85	81,85	78,85	73,85	85,82
P02-04	Nee	Ja	1,3937	0,6951	0,6968	54,99	73,99	70,99	71,99	72,99	74,99	80,99	77,99	72,99	84,96
P02-05	Nee	Ja	1,3937	0,6951	0,6968	54,99	73,99	70,99	71,99	72,99	74,99	80,99	77,99	72,99	84,96
P02dak	Nee	Nee	2,5833	1,2914	1,2974	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
PA-01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	80,77
PA-02	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	80,77
PA-03	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	70,60	72,60	67,80	63,80	66,70	65,20	59,70	57,30	52,30	76,79
PA-04	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	70,60	72,60	67,80	63,80	66,70	65,20	59,70	57,30	52,30	76,79
PB-01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	80,77
PD-01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	80,77
PD-02	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	80,77
PD-03	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	80,77
PERS	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	53,30	57,30	71,00	62,40	63,30	62,20	62,10	57,60	42,20	73,24
PH41	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	40,10	48,50	56,90	61,60	59,40	58,80	56,40	51,20	43,90	66,27
PH42	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	40,10	48,50	56,90	61,60	59,40	58,80	56,40	51,20	43,90	66,27
PH43	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	30,40	44,50	53,60	57,10	52,50	51,00	51,70	46,00	38,30	61,04
PH44	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	30,40	44,50	53,60	57,10	52,50	51,00	51,70	46,00	38,30	61,04
PH45	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	45,46	62,76	58,76	62,26	64,86	55,16	54,96	46,76	44,76	69,11
PH46	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	45,46	62,76	58,76	62,26	64,86	55,16	54,96	46,76	44,76	69,11
PH47	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	39,50	54,90	62,50	61,90	61,00	54,00	52,20	44,20	37,10	67,29
PH48	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	39,50	54,90	62,50	61,90	61,00	54,00	52,20	44,20	37,10	67,29
PH49	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	44,49	61,79	56,79	60,29	62,89	56,19	55,99	47,79	45,79	67,74
PH50	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	44,49	61,79	56,79	60,29	62,89	56,19	55,99	47,79	45,79	67,74
PH51	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	44,49	61,79	56,79	60,29	62,89	56,19	55,99	47,79	45,79	67,74
PH52	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	44,49	61,79	56,79	60,29	62,89	56,19	55,99	47,79	45,79	67,74
PH53	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	42,50	46,90	55,00	65,70	58,30	53,50	52,00	45,60	36,30	67,16
PH54	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	42,50	46,90	55,00	65,70	58,30	53,50	52,00	45,60	36,30	67,16
PH55	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	32,50	44,70	52,60	55,70	53,40	51,70	52,00	46,10	37,90	60,63
PH56	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	32,50	44,70	52,60	55,70	53,40	51,70	52,00	46,10	37,90	60,63
PH57	Nee	Nee	0,0330	--	--	80,40	88,20	91,10	94,90	99,30	104,30	101,50	92,90	82,60	107,55
PH58	Nee	Nee	0,4161	--	--	60,60	70,90	75,90	81,60	94,70	99,50	96,20	85,90	75,30	102,21
Q01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	62,80	66,50	66,70	66,10	74,20	72,40	65,50	58,20	54,30	78,01
Q02	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	49,90	64,40	65,40	68,00	69,60	73,60	68,80	67,00	62,30	77,71
Q03	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	51,30	65,80	66,80	69,40	71,00	75,00	70,20	68,40	63,70	79,11
Q04	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	33,10	47,60	48,60	51,20	52,80	56,80	52,00	50,20	45,50	60,91
Q05	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	52,10	66,60	67,60	70,20	71,80	75,80	71,00	69,20	64,50	79,91
Q06	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	48,40	62,90	63,90	66,50	68,10	72,10	67,30	65,50	60,80	76,21
Q07	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	48,10	62,60	63,60	66,20	67,80	71,80	67,00	65,20	60,50	75,91
Q08	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	48,10	62,60	63,60	66,20	67,80	71,80	67,00	65,20	60,50	75,91
Q09	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	70,60	72,60	67,80	63,80	66,70	65,20	59,70	57,30	52,30	76,79
Q10	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	70,60	72,60	67,80	63,80	66,70	65,20	59,70	57,30	52,30	76,79
Q11	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	54,00	65,00	70,00	72,00	74,00	79,00	78,00	77,00	72,00	84,20
RN01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	80,65
RN02	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	66,40	72,50	73,00	72,20	74,50	76,60	75,20	72,20	66,50	82,71
RN03	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	66,40	72,50	73,00	72,20	74,50	76,60	75,20	72,20	66,50	82,71
RN04	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	80,65
RN05	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	80,65
RN06	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	41,90	50,30	61,00	68,60	77,50	74,40	69,40	63,10	54,80	80,15
RZ01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	66,40	72,50	73,00	72,20	74,50	76,60	75,20	72,20	66,50	82,71
RZ02	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	80,65
RZ03	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	47,50	53,00	59,40	73,30	76,00	75,10	71,70	67,20	61,30	80,65
S01	Nee	Nee	8,0017	--	--	42,40	56,70	65,70	81,30	87,40	86,00	85,20	79,70	67,00	91,81
S02	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	44,60	56,00	69,00	74,50	84,70	78,20	76,60	69,50	63,70	86,59
S03	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	44,60	56,00	69,00	74,50	84,70	78,20	76,60	69,50	63,70	86,59
S04	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	44,60	56,00	69,00	74,50	84,70	78,20	76,60	69,50	63,70	86,59

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
S05	S05 Laagbouw- afzuiging	Laboratorium S	125757,89	478214,01	2,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
S06	S06 installatie bij gebouw "S"	Laboratorium S	125788,80	478211,08	0,50	3,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
SK01	Koelmachine dakvlak	Amsterdam Skill Centre	126130,01	478190,21	1,75	6,15	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
SK02	Koelmachine dakvlak	Amsterdam Skill Centre	126136,12	478177,71	1,75	6,15	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
SK03	afzuiging	Amsterdam Skill Centre	126127,52	478173,19	1,00	8,35	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
SK04	LBK 005	Amsterdam Skill Centre	126146,28	478184,14	0,50	6,15	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
SK05	LBK 004	Amsterdam Skill Centre	126144,59	478187,43	0,50	6,15	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
SK06	LBK 003	Amsterdam Skill Centre	126142,90	478191,49	0,50	6,15	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
SK07	LBK 002	Amsterdam Skill Centre	126140,96	478194,95	0,50	6,15	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
SK08	LBK 01 algemeen	Amsterdam Skill Centre	126120,73	478228,14	0,50	4,15	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
SK09	LBK toekomstig lab	Amsterdam Skill Centre	126150,97	478165,55	0,50	6,15	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Stat-1	Vullen tanks 1/2 uur per dag	AMC	125554,46	478490,96	2,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
T1-01	Afblaas LBK kantoor	T1 Tijdelijke huisvesting	125791,01	478445,61	1,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	150,00	55,00
T1-02	Aanzuig LBK kantoor	T1 Tijdelijke huisvesting	125789,19	478444,66	1,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	130,00	235,00
T1-03	Afblaas LBK lab	T1 Tijdelijke huisvesting	125792,65	478442,30	1,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	150,00	55,00
T1-04	Aanzuig LBK lab	T1 Tijdelijke huisvesting	125790,83	478441,34	1,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	130,00	235,00
T1-05	vent. div.	T1 Tijdelijke huisvesting	125787,32	478441,67	0,50	8,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
TB01	TB01 Niveau werkplaats	Aannemerspark	125240,60	478434,77	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
TB02	Niveau werkplaats 2	Aannemerspark	125249,04	478437,89	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
TB03	TB03 Heftruck 2 uur per dag	Aannemerspark	125243,17	478442,98	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
TB04	TB04 Heftruck 2 uur per dag	Aannemerspark	125260,18	478434,48	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
TB05	TB05 Heftruck 2 uur per dag	Aannemerspark	125267,47	478411,94	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
TD01	TD01 Werkzaamheden werkplaats	Groenvoorziening	125451,57	478216,60	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
TD02	TD02 hogedrukspuit wassen	Groenvoorziening	125455,05	478207,81	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
TD03	TD03 verwisselen container	Groenvoorziening	125435,73	478205,92	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
TD04	TD04 storten afvalopslag	Groenvoorziening	125433,40	478209,47	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
TD05	TD05 werkzaamheden met shovel op inrichting	Groenvoorziening	125428,32	478217,83	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
TD06	TD06 trekker stationair	Groenvoorziening	125427,16	478220,58	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
TK01	TK01 Rooster dianet (rode luifel)	Rode luifel	125616,95	478700,15	9,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
TK02	TK02 Rooster dianet (rode luifel)	Rode luifel	125554,72	478665,64	9,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U01	eciwo01 lichtstraten IWO centrale	IWO centrale	125787,05	478254,10	0,20	8,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00
U02	eciwo02 gevel kopgevel IWO entrale	IWO centrale	125782,27	478262,09	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U03	eciwo03 glas+roosters kopgevel IWO entrale	IWO centrale	125787,79	478265,16	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U04	eciwo04 glas+roosters kopgevel IWO entrale	IWO centrale	125776,26	478258,75	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U05	eciwo05 glas+roosters gevel IWO entrale	IWO centrale	125775,38	478254,41	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U06	eciwo06 glas+roosters gevel IWO entrale	IWO centrale	125778,23	478249,28	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U07	eciwo07 gevel kopgevel IWO entrale	IWO centrale	125776,66	478251,79	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U08	eciwo08 roldeur in ketelhuis IWO centrale	IWO centrale	125779,77	478246,50	3,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U09	eciwo09 roldeur in ketelhuis IWO centrale	IWO centrale	125797,71	478255,03	3,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U10	eciwo10 glas+roosters gevel IWO entrale	IWO centrale	125796,37	478257,43	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U11	eciwo11 gevel kopgevel IWO entrale	IWO centrale	125794,51	478260,78	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U12	eciwo12 glas+roosters gevel IWO entrale	IWO centrale	125792,82	478263,83	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U13	eciwo13 glas+roosters gevel IWO entrale	IWO centrale	125783,50	478239,79	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U14	eciwo14 glas+roosters gevel IWO entrale	IWO centrale	125789,75	478228,54	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U15	eciwo15 glas+roosters gevel IWO entrale	IWO centrale	125794,74	478226,91	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U16	eciwo16 glas+roosters gevel IWO entrale	IWO centrale	125806,18	478233,27	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U17	eciwo17 glas+roosters gevel IWO entrale	IWO centrale	125807,27	478237,82	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U18	eciwo18 glas+roosters gevel IWO entrale	IWO centrale	125801,19	478248,77	4,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U19	eciwo19 gevel kopgevel IWO entrale (koel)	IWO centrale	125786,86	478233,75	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U20	eciwo20 gevel kopgevel IWO entrale (koel)	IWO centrale	125800,80	478230,27	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U21	eciwo21 gevel kopgevel IWO entrale (koel)	IWO centrale	125804,42	478242,95	5,30	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U23	eciwo23 ventilator P-cva 300 3 kw	IWO centrale	125797,25	478231,86	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
U24	eciwo24 ventilator P-cva 300 3 kw	IWO centrale	125795,77	478233,72	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
U25	eciwo25 ventilator P-cva 300 3 kw	IWO centrale	125794,29	478230,22	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
U26	eciwo26 ventilator P-cva 300 3 kw	IWO centrale	125793,34	478232,46	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00

AMC Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
S05	Nee	Nee	5,0024	1,0001	2,0003	44,60	56,00	69,90	74,50	84,70	78,20	76,60	69,50	63,70	86,59
S06	Nee	Nee	1,0004	--	--	59,20	64,00	69,90	75,60	87,30	91,20	94,20	91,50	83,80	97,92
SK01	Nee	Nee	12,0000	--	--	62,85	77,24	85,34	90,44	93,34	96,34	92,34	84,84	70,04	100,00
SK02	Nee	Nee	12,0000	--	--	62,85	77,24	85,34	90,44	93,34	96,34	92,34	84,84	70,04	100,00
SK03	Nee	Nee	10,0042	--	1,0002	37,10	47,10	65,10	73,00	72,70	70,20	63,80	55,00	47,80	77,41
SK04	Nee	Nee	12,0000	--	--	33,15	40,55	55,05	66,65	64,65	71,85	68,25	60,75	57,32	75,00
SK05	Nee	Nee	12,0000	--	--	33,15	40,55	55,05	66,65	64,65	71,85	68,25	60,75	57,32	75,00
SK06	Nee	Nee	12,0000	--	--	33,15	40,55	55,05	66,65	64,65	71,85	68,25	60,75	57,32	75,00
SK07	Nee	Nee	12,0000	--	--	33,15	40,55	55,05	66,65	64,65	71,85	68,25	60,75	57,32	75,00
SK08	Nee	Nee	12,0000	--	--	33,15	40,55	55,05	66,65	64,65	71,85	68,25	60,75	57,32	75,00
SK09	Nee	Nee	12,0000	--	--	33,15	40,55	55,05	66,65	64,65	71,85	68,25	60,75	57,32	75,00
Stat-1	Nee	Nee	0,5002	--	--	51,90	66,20	75,20	90,80	96,90	95,50	94,70	89,20	85,50	101,41
T1-01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	63,01	71,01	78,01	79,01	80,01	81,01	74,01	71,01	70,01	86,35
T1-02	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	61,01	68,01	75,01	76,01	77,01	77,01	74,01	71,01	70,01	83,57
T1-03	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	63,01	71,01	78,01	79,01	80,01	81,01	74,01	71,01	70,01	86,35
T1-04	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	61,01	68,01	75,01	76,01	77,01	77,01	74,01	71,01	70,01	83,57
T1-05	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	24,40	39,20	50,50	67,20	62,40	62,40	57,50	52,70	39,10	72,30
TB01	Nee	Nee	8,0017	--	--	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	79,54
TB02	Nee	Nee	8,0017	--	--	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	79,54
TB03	Nee	Nee	2,6989	--	--	54,30	68,80	76,40	74,90	76,50	80,00	81,50	76,90	69,90	86,31
TB04	Nee	Nee	2,6989	--	--	54,30	68,80	76,40	74,90	76,50	80,00	81,50	76,90	69,90	86,31
TB05	Nee	Nee	2,6989	--	--	54,30	68,80	76,40	74,90	76,50	80,00	81,50	76,90	69,90	86,31
TD01	Nee	Nee	2,0007	--	--	0,00	63,00	73,00	72,00	77,00	83,00	84,00	83,00	76,00	88,91
TD02	Nee	Nee	3,0004	--	--	53,70	61,10	73,50	81,50	86,60	91,70	91,80	92,70	91,60	98,40
TD03	Nee	Nee	0,1000	--	--	61,90	72,90	84,20	90,20	98,00	100,40	98,50	92,30	85,60	104,43
TD04	Nee	Nee	0,2001	--	--	42,10	42,10	78,60	89,30	95,40	103,30	101,20	95,70	84,20	106,33
TD05	Nee	Nee	0,5002	--	--	75,00	87,00	93,00	94,00	97,00	101,00	100,00	103,00	83,00	107,23
TD06	Nee	Nee	0,5002	--	--	48,90	66,70	77,10	85,30	91,20	89,80	87,30	83,50	72,30	95,37
TK01	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	42,00	47,30	43,60	51,90	57,70	66,30	57,80	50,20	43,90	67,66
TK02	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	47,30	52,40	47,80	55,90	63,80	74,50	78,20	70,60	44,90	80,37
U01	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	55,51	76,51	80,41	71,51	70,91	71,61	61,81	49,91	40,11	82,96
U02	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	34,90	53,90	55,80	49,90	53,30	50,00	39,20	30,30	23,50	60,21
U03	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	57,25
U04	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	57,25
U05	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	57,25
U06	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	57,25
U07	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	34,90	53,90	55,80	49,90	53,30	50,00	39,20	30,30	23,50	60,21
U08	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	38,60	60,20	59,50	53,40	57,40	64,00	58,80	48,00	46,30	67,85
U09	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	38,60	60,20	59,50	53,40	57,40	64,00	58,80	48,00	46,30	67,85
U10	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	57,25
U11	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	34,90	53,90	55,80	49,90	53,30	50,00	39,20	30,30	23,50	60,21
U12	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	57,25
U13	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	57,25
U14	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	57,25
U15	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	57,25
U16	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	57,25
U17	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	57,25
U18	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	29,98	48,98	50,88	43,98	46,38	49,08	50,28	46,38	44,58	57,25
U19	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	32,84	51,84	54,74	48,84	52,24	48,94	38,14	29,24	23,44	58,93
U20	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	32,84	51,84	54,74	48,84	52,24	48,94	38,14	29,24	23,44	58,93
U21	Nee	Ja	10,4998	2,0001	4,0003	32,84	51,84	54,74	48,84	52,24	48,94	38,14	29,24	23,44	58,93
U23	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	49,00	65,30	76,50	79,50	83,40	83,70	76,90	73,40	65,20	88,23
U24	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	49,00	65,30	76,50	79,50	83,40	83,70	76,90	73,40	65,20	88,23
U25	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	49,00	65,30	76,50	79,50	83,40	83,70	76,90	73,40	65,20	88,23
U26	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	49,00	65,30	76,50	79,50	83,40	83,70	76,90	73,40	65,20	88,23

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Punbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
U27	eciwo27 ventilator P-cva 164 0,37 kw	IWO centrale	125807,18	478235,58	0,70	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
U28	eciwo28 ventilator P-cva 164 0,37 kw	IWO centrale	125792,41	478227,58	0,70	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
U29	eciwo29 ventilator QTV 303, 1,5 kw	IWO centrale	125798,50	478240,82	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
U30	eciwo30 Uitstraling koelvlak torens	IWO centrale	125801,83	478223,40	1,50	3,50	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U31	eciwo31 Uitstraling koelvlak torens	IWO centrale	125806,50	478215,16	1,50	3,50	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
U32	eciwo32 IWO koeltoren Bovenz vent	IWO centrale	125797,67	478215,69	1,10	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
U33	eciwo33 IWO koeltoren Bovenz vent	IWO centrale	125804,23	478219,19	1,10	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
U34	eciwo34 IWO koeltoren Bovenz vent	IWO centrale	125810,67	478222,74	1,10	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
U35	eciwo35 Stoomafblaas dun	IWO centrale	125797,11	478236,29	0,20	8,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V01	Ener_01_Stoomafblaas dik	Energiecentrale	125465,49	478475,15	0,20	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V02	Ener_02_Stoomafblaas dik	Energiecentrale	125467,02	478472,22	0,20	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V03	Ener_03_Stoomafblaas dik	Energiecentrale	125477,94	478478,54	0,20	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V04	Ener_04_Stoomafblaas dik	Energiecentrale	125479,19	478479,19	0,20	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V05	Ener_05_Stoomafblaas dun	Energiecentrale	125462,13	478481,57	0,20	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V06	Ener_06_Stoomafblaas dun	Energiecentrale	125472,95	478478,24	0,20	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V07	Ener_07_Stoomafblaas dun	Energiecentrale	125480,37	478482,03	0,20	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V08	Ener_08_Stoomafblaas dik	Energiecentrale	125469,96	478474,25	0,20	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V09	Ener_09_Stoomafblaas dik	Energiecentrale	125471,20	478474,89	0,20	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V10	Ener_10_afvoerventilator	Energiecentrale	125491,35	478485,04	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V100	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125484,83	478461,58	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V101	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125480,79	478429,80	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V102	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125482,93	478431,01	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V103	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125478,43	478428,78	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V104	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125477,53	478428,24	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V105	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125476,39	478427,64	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V106	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125476,36	478429,89	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V107	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125475,22	478429,30	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V108	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125474,22	478428,69	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V109	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125481,79	478430,41	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V11	Ener_11_afvoerventilator	Energiecentrale	125500,52	478462,68	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V110	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125483,83	478431,55	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V111	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125477,34	478425,89	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V112	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125479,39	478427,02	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V113	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125478,48	478426,48	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V114	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125484,38	478462,61	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V115	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125476,34	478425,28	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V116	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125475,38	478427,04	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V116	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125484,79	478429,79	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V117	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125482,75	478428,65	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V118	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125481,74	478428,05	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V119	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125483,89	478429,25	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V12	Ener_12_afvoerventilator	Energiecentrale	125489,27	478485,24	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V120	Ener_14_bolvormige toren	Energiecentrale	125486,09	478458,74	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V121	Ener_14_bolvormige toren	Energiecentrale	125478,72	478439,03	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V122	Ener_14_bolvormige toren	Energiecentrale	125471,91	478435,24	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V123	Ener_14_bolvormige toren	Energiecentrale	125490,34	478465,48	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V124	Ener_14_bolvormige toren	Energiecentrale	125484,68	478474,87	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V125	Ener_14_bolvormige toren	Energiecentrale	125479,05	478472,35	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V126	Ener_14_bolvormige toren	Energiecentrale	125474,01	478469,63	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V127	Ener_14_bolvormige toren	Energiecentrale	125470,11	478450,13	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V128	Ener_14_bolvormige toren	Energiecentrale	125470,80	478444,69	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V129	Ener_14_bolvormige toren	Energiecentrale	125465,63	478443,29	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V13	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125469,92	478441,69	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V130	Ener_14_bolvormige toren	Energiecentrale	125476,63	478456,41	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V131	Ener_14_bolvormige toren	Energiecentrale	125474,60	478446,63	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
U27	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	51,00	68,90	75,30	77,80	81,60	82,20	75,70	71,80	68,20	86,73
U28	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	51,00	68,90	75,30	77,80	81,60	82,20	75,70	71,80	68,20	86,73
U29	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	50,80	63,80	79,30	79,50	80,10	78,00	73,00	66,80	65,00	85,68
U30	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	70,19	76,69	86,89	86,19	82,69	77,99	74,99	72,09	70,19	91,03
U31	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	70,19	76,69	86,89	86,19	82,69	77,99	74,99	72,09	70,19	91,03
U32	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	60,10	71,90	88,60	86,40	87,40	82,50	79,50	73,50	67,90	93,06
U33	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	60,10	71,90	88,60	86,40	87,40	82,50	79,50	73,50	67,90	93,06
U34	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	60,10	71,90	88,60	86,40	87,40	82,50	79,50	73,50	67,90	93,06
U35	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	35,80	49,10	56,30	61,10	68,40	81,50	76,30	77,40	72,10	84,21
V01	Nee	Nee	12,0000	4,0000	4,0003	38,90	49,50	61,80	68,30	80,60	87,00	87,00	85,20	75,10	91,73
V02	Nee	Nee	12,0000	4,0000	4,0003	38,90	49,50	61,80	68,30	80,60	87,00	87,00	85,20	75,10	91,73
V03	Nee	Nee	8,0017	2,0001	4,0003	38,90	49,50	61,80	68,30	80,60	87,00	87,00	85,20	75,10	91,73
V04	Nee	Nee	8,0017	1,0001	4,0003	38,90	49,50	61,80	68,30	80,60	87,00	87,00	85,20	75,10	91,73
V05	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,80	49,10	56,30	61,10	68,40	81,50	76,30	77,40	72,10	84,21
V06	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,80	49,10	56,30	61,10	68,40	81,50	76,30	77,40	72,10	84,21
V07	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,80	49,10	56,30	61,10	68,40	81,50	76,30	77,40	72,10	84,21
V08	Nee	Nee	8,0017	2,0001	4,0003	38,90	49,50	61,80	68,30	80,60	87,00	87,00	85,20	75,10	91,73
V09	Nee	Nee	8,0017	2,0001	4,0003	38,90	49,50	61,80	68,30	80,60	87,00	87,00	85,20	75,10	91,73
V10	Nee	Nee	12,0000	2,0001	4,0003	43,90	55,70	75,20	79,20	80,40	75,80	72,00	61,80	85,24	85,24
V100	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V101	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V102	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V103	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V104	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V105	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V106	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V107	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V108	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V109	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V11	Nee	Nee	12,0000	2,0001	4,0003	43,90	55,70	75,20	77,20	79,20	80,40	75,80	72,00	61,80	85,24
V110	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V111	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V112	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V113	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V114	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V115	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V116	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V116	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V117	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V118	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V119	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V12	Nee	Nee	12,0000	2,0001	4,0003	43,90	55,70	75,20	77,20	79,20	80,40	75,80	72,00	61,80	85,24
V120	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	51,60	62,10	77,40	71,60	74,40	71,80	68,80	63,40	52,50	80,93
V121	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	51,60	62,10	77,40	71,60	74,40	71,80	68,80	63,40	52,50	80,93
V122	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	51,60	62,10	77,40	71,60	74,40	71,80	68,80	63,40	52,50	80,93
V123	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	51,60	62,10	77,40	71,60	74,40	71,80	68,80	63,40	52,50	80,93
V124	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	51,60	62,10	77,40	71,60	74,40	71,80	68,80	63,40	52,50	80,93
V125	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	51,60	62,10	77,40	71,60	74,40	71,80	68,80	63,40	52,50	80,93
V126	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	51,60	62,10	77,40	71,60	74,40	71,80	68,80	63,40	52,50	80,93
V127	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	51,60	62,10	77,40	71,60	74,40	71,80	68,80	63,40	52,50	80,93
V128	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	51,60	62,10	77,40	71,60	74,40	71,80	68,80	63,40	52,50	80,93
V129	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	51,60	62,10	77,40	71,60	74,40	71,80	68,80	63,40	52,50	80,93
V13	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V130	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	51,60	62,10	77,40	71,60	74,40	71,80	68,80	63,40	52,50	80,93
V131	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	51,60	62,10	77,40	71,60	74,40	71,80	68,80	63,40	52,50	80,93

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
V132	Ener_14_bolvormige toren	Energiecentrale	125463,73	478446,66	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V133	Ener_14_bolvormige toren	Energiecentrale	125469,36	478447,71	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V134	Ener_14_bolvormige toren	Energiecentrale	125472,11	478446,82	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V135	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125480,37	478425,56	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V136	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125481,60	478425,20	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V137	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125481,29	478424,04	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V138	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125479,95	478424,39	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V139	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125480,03	478424,32	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V14	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125468,99	478441,17	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V140	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125482,18	478425,54	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V141	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125483,95	478426,56	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V142	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125485,18	478426,17	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V143	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125483,74	478426,45	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V144	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125483,48	478425,23	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V145	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125482,53	478426,74	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V146	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125467,41	478476,01	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V147	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125468,26	478474,45	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V148	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125467,04	478474,78	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V149	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125475,05	478478,12	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V15	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125473,03	478443,60	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V150	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125473,77	478478,41	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V151	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125468,63	478475,64	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V152	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125474,62	478461,98	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V153	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125474,13	478461,73	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V154	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125472,94	478462,05	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V155	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125476,16	478462,91	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V156	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125474,98	478463,26	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V157	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125475,84	478461,70	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V158	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125477,04	478468,14	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V159	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125478,32	478467,87	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V16	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125471,04	478442,36	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V160	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125476,63	478470,76	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V161	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125478,61	478468,99	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V162	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125477,84	478470,41	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V163	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125476,27	478469,52	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V164	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125480,79	478482,24	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V165	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125475,34	478479,29	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V166	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125474,16	478479,66	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V167	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125482,38	478483,08	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V168	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125481,19	478483,50	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V169	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125482,05	478481,94	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V17	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125480,73	478437,06	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V170	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125487,57	478429,43	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V171	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125488,50	478427,91	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V172	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125487,23	478428,19	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V173	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125466,65	478447,59	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V174	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125465,44	478447,91	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V175	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125488,78	478429,11	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V176	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125485,60	478427,31	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V177	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125485,54	478427,40	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V178	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125484,34	478427,74	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V179	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125487,18	478428,21	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V18	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125478,69	478435,92	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V180	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125485,95	478428,54	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V181	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125486,85	478427,01	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00

AMC Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Name	GeenDemping	GeenRefL	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 256	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr	Totaaal
V132	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	51,60	62,10	77,40	71,60	74,40	71,80	68,80	63,40	52,50		80,93
V133	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	51,60	62,10	77,40	71,60	74,40	71,80	68,80	63,40	52,50		80,93
V134	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	51,60	62,10	77,40	71,60	74,40	71,80	68,80	63,40	52,50		80,93
V135	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V136	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V137	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V138	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V139	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V14	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40		78,94
V140	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V141	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V142	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V143	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V144	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V145	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V146	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V147	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V148	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V149	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V15	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40		78,94
V150	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V151	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V152	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V153	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V154	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V155	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V156	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V157	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V158	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V159	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V16	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40		78,94
V160	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V161	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V162	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V163	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V164	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V165	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V166	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V167	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V168	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V169	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V17	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40		78,94
V170	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V171	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V172	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V173	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V174	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V175	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V176	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V177	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V178	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V179	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V18	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40		78,94
V180	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90
V181	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30		72,90

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
V182	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125478,62	478451,42	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V183	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125479,54	478449,89	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V184	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125478,23	478450,19	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V185	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125473,80	478460,51	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V186	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125472,57	478460,83	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V187	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125479,83	478451,03	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V188	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125471,10	478451,10	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V189	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125466,99	478448,82	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V19	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125467,88	478440,57	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V190	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125465,76	478449,13	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V191	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125472,65	478452,02	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V192	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125471,42	478452,31	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V193	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125472,38	478450,81	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V194	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125476,56	478422,55	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V195	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125476,78	478422,63	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V196	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125475,35	478422,88	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V197	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125474,98	478421,67	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V198	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125476,28	478421,36	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V199	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125478,00	478422,32	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V20	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125466,69	478440,24	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V200	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125479,66	478423,14	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V201	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125478,75	478424,68	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V202	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125478,38	478423,46	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V203	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125477,11	478423,85	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V204	Ener_15_Afstralendvlak rode toren	Energiecentrale	125478,35	478423,51	1,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V205	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125479,05	478450,64	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V206	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125473,31	478461,37	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V207	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125466,28	478448,39	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V208	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125477,77	478468,61	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V208	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125471,92	478451,56	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V209	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125467,86	478475,21	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V21	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125475,41	478431,94	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V210	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125475,37	478462,51	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V211	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125477,05	478469,98	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V212	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125479,16	478423,93	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V213	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125480,78	478424,87	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V214	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125477,55	478423,09	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V215	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125475,77	478422,11	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V216	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125486,41	478427,81	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V217	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125488,01	478428,71	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V218	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125482,98	478425,99	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V219	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125484,76	478426,97	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V22	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125473,26	478430,74	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V220	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125474,58	478478,88	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V221	Ener_16_top_van_rode_toren	Energiecentrale	125481,51	478482,73	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V222	Ener_18_Plofdak	Energiecentrale	125482,29	478462,50	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak IL-HR-13-01 C8	0,00	360,00
V223	Ener_18_Plofdak	Energiecentrale	125478,62	478431,24	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak IL-HR-13-01 C8	0,00	360,00
V224	Ener_19_Ventilatie_uitlaat	Energiecentrale	125499,56	478449,17	0,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	180,00	360,00
V225	Ener_20_Koeltafel	Energiecentrale	125503,94	478441,60	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	180,00	360,00
V226	Ener_21_Ventilator_klein	Energiecentrale	125489,68	478436,06	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	180,00	360,00
V227	Ener_22_Ventilator_klein	Energiecentrale	125486,36	478441,11	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	180,00	360,00
V228	Ener_22_Ventilator_groot	Energiecentrale	125486,36	478441,11	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	180,00	360,00
V229	Ener_22_Ventilator_groot	Energiecentrale	125493,12	478444,88	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	180,00	360,00
V23	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125476,31	478432,48	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V230	Ener_23_uitstralting_inzuig_ventilatie	Energiecentrale	125466,65	478452,95	3,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
V182	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V183	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V184	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V185	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V186	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V187	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V188	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V189	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V19	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V190	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V191	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V192	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V193	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V194	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V195	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V196	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V197	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V198	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V199	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V20	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V200	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V201	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V202	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V203	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V204	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	62,80	69,70	67,30	60,40	57,50	58,40	54,90	50,60	50,30	72,90
V205	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V206	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
v207	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V208	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V208	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V209	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V21	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V210	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V211	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V212	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V213	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V214	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V215	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V216	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V217	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V218	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V219	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V22	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V220	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V221	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,80	74,70	76,30	69,40	66,50	67,40	63,90	59,60	59,30	80,05
V222	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,10	80,90	83,40	82,50	81,20	79,90	77,50	76,30	69,70	89,34
V223	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	67,10	80,90	83,40	82,50	81,20	79,90	77,50	76,30	69,70	89,34
V224	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	55,90	61,10	70,30	70,60	74,40	80,30	76,30	71,10	58,60	83,32
V225	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	55,90	61,10	70,30	70,60	74,40	80,30	76,30	71,10	58,60	83,32
V226	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	52,90	63,50	70,70	79,70	80,40	80,40	72,70	66,80	62,20	85,46
V227	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	52,90	63,50	70,70	79,70	80,40	80,40	72,70	66,80	62,20	85,46
V228	Nee	Nee	8,0017	2,0001	4,0003	61,20	70,60	88,30	87,50	91,10	90,00	84,10	78,80	73,40	95,90
V229	Nee	Nee	10,4998	2,0001	4,0003	61,20	70,60	88,30	87,50	91,10	90,00	84,10	78,80	73,40	95,90
V23	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V230	Nee	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	69,90	78,80	71,40	73,40	74,20	73,90	73,60	67,80	58,30	83,05

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
V231	Ener_24_uitstraling deur	Energiecentrale	125470,06	478454,95	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V232	Ener_24_Aanzuig_rooster	Energiecentrale	125503,19	478436,02	2,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V233	Ener_24_Aanzuig_rooster	Energiecentrale	125495,72	478431,91	2,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V234	schoorsteen energiecentrale	Energiecentrale	125460,73	478461,16	56,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	180,00
V235	schoorsteen energiecentrale	Energiecentrale	125457,77	478459,79	56,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	180,00
V236	schoorsteen energiecentrale	Energiecentrale	125459,39	478456,51	56,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	180,00
V237	Ener_26 Uitstraling koelribben	Energiecentrale	125459,73	478419,47	6,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V238	Ener_26 Uitstraling koelribben	Energiecentrale	125465,79	478408,29	6,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V239	Ener_26 Uitstraling koelribben	Energiecentrale	125449,73	478414,02	6,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V24	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125474,27	478431,34	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V240	Ener_26 Uitstraling koelribben	Energiecentrale	125456,31	478402,07	6,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
V241	Ener_27 uistraling kop koeltoren	Energiecentrale	125460,83	478405,19	1,50	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V242	Ener_27 uistraling kop koeltoren	Energiecentrale	125454,61	478416,89	1,50	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V243	Kleine ademlucht compressor	Energiecentrale	125490,53	478451,55	1,50	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V244	Blackstart aggregaat grote schoorsteen	Energiecentrale	125491,22	478451,85	1,50	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V25	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125482,67	478433,20	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V26	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125479,62	478431,46	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V27	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125477,27	478430,44	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V28	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125480,63	478432,07	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V29	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125481,77	478432,66	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V30	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125478,67	478433,50	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V31	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125475,33	478434,29	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V32	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125473,28	478433,15	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V33	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125479,83	478436,51	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V34	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125477,55	478435,58	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V35	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125474,42	478433,75	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V36	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125479,67	478434,11	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V37	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125480,81	478434,70	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V38	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125472,28	478432,55	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V39	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125481,71	478435,25	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V40	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125477,95	478462,06	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V41	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125480,19	478440,68	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V42	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125478,46	478461,07	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V43	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125479,43	478459,03	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V44	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125478,98	478460,07	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V45	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125476,96	478441,25	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V46	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125475,84	478440,65	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V47	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125477,89	478441,76	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V48	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125469,72	478434,88	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V49	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125479,05	478442,67	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V50	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125482,59	478461,72	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V51	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125482,08	478462,72	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V52	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125483,04	478460,69	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V53	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125483,87	478463,61	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V54	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125483,35	478464,61	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V55	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125480,22	478461,86	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V56	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125479,70	478462,85	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V57	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125480,73	478460,86	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V58	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125481,56	478463,72	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V59	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125481,18	478459,83	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V60	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125489,77	478439,46	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V61	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125468,66	478438,87	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V62	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125470,70	478439,98	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V63	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125473,80	478441,89	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V64	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125471,81	478440,65	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
V231	Nee	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	66,10	76,50	68,50	74,40	70,10	70,80	71,60	64,30	56,40	80,91
V232	Nee	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	43,10	54,80	62,20	59,50	58,70	60,50	58,30	60,50	50,70	68,23
V233	Nee	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	43,10	54,80	62,20	59,50	58,70	60,50	58,30	60,50	50,70	68,23
V234	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	75,00	76,60	77,20	77,40	74,80	67,50	61,20	54,00	47,60	83,47
V235	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	75,00	76,60	77,20	77,40	74,80	67,50	61,20	54,00	47,60	83,47
V236	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	75,00	76,60	77,20	77,40	74,80	67,50	61,20	54,00	47,60	83,47
V237	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	65,80	72,20	76,80	77,10	77,80	77,40	80,70	72,30	68,00	85,75
V238	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	65,80	72,20	76,80	77,10	77,80	77,40	80,70	72,30	68,00	85,75
V239	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	65,80	72,20	76,80	77,10	77,80	77,40	80,70	72,30	68,00	85,75
V24	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V240	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	65,80	72,20	76,80	77,10	77,80	77,40	80,70	72,30	68,00	85,75
V241	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	75,90	78,50	80,10	81,20	82,40	82,30	83,30	79,20	67,90	89,96
V242	Nee	Ja	6,0004	2,0001	4,0003	75,90	78,50	80,10	81,20	82,40	82,30	83,30	79,20	67,90	89,96
V243	Nee	Nee	0,5002	--	--	43,00	74,50	73,80	79,70	82,60	82,30	77,00	70,40	63,40	87,49
V244	Nee	Nee	0,5002	--	--	43,60	83,80	79,10	79,30	81,80	82,90	77,70	70,10	62,80	89,16
V25	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V26	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V27	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V28	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V29	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V30	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V31	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V32	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V33	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V34	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V35	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V36	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V37	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V38	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V39	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V40	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V41	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V42	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V43	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V44	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V45	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V46	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V47	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V48	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V49	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V50	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V51	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V52	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V53	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V54	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V55	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V56	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V57	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V58	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V59	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V60	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V61	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V62	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V63	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V64	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
V65	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125475,04	478444,71	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V66	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125473,93	478444,12	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V67	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125475,97	478445,23	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V68	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125467,47	478438,53	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V69	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125477,14	478446,13	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V70	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125470,91	478437,70	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V71	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125469,79	478437,11	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V72	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125471,84	478438,22	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V73	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125474,94	478440,13	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V74	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125472,95	478438,89	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V75	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125475,82	478443,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V76	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125474,71	478442,41	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V77	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125476,75	478443,52	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V78	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125468,60	478436,77	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V79	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125477,91	478444,43	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V80	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125495,50	478467,16	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V81	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125494,88	478468,16	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V82	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125496,05	478466,10	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V83	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125496,13	478470,23	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V84	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125493,85	478470,23	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V85	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125485,83	478464,89	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V86	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125485,31	478465,88	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V87	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125486,34	478463,89	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V88	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125494,36	478469,13	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V89	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125486,85	478462,93	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V90	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125493,67	478466,39	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V91	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125493,11	478467,33	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V92	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125494,18	478465,21	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V93	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125490,16	478468,52	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V94	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125492,08	478469,39	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V95	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125497,25	478468,46	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V96	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125496,70	478469,29	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V97	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125497,86	478467,30	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V98	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125492,60	478468,29	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
V99	Ener_13_condenser_ventilator	Energiecentrale	125495,63	478471,43	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
WP1	PUHZ-SHW230 YKA tbv vloerverwarming/koeling	Ambulancehal	125432,48	478419,84	1,34	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
WP2	PUHZ-SHW230 YKA tbv vloerverwarming/koeling	Ambulancehal	125433,59	478420,46	1,34	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
WP3	PUHZ-SHW230 YKA tbv vloerverwarming/koeling	Ambulancehal	125434,66	478421,05	1,34	7,63	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-01	XG-01 en 02 Luchtbehandeling	Domus	125486,46	477980,47	0,30	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-02	XG-01 en 02 Luchtbehandeling	Domus	125503,06	477981,14	0,30	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-03	ventilator Stork	Domus	125489,66	477976,21	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-04	ventilator Stork	Domus	125488,85	477976,86	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-05	ventilator Stork	Domus	125483,55	477980,41	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-06	ventilator Stork	Domus	125483,98	477983,91	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-07	ventilator Stork	Domus	125488,47	477984,77	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-08	ventilator Stork	Domus	125488,12	477988,30	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-09	ventilator Stork	Domus	125492,12	477988,47	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-10	ventilator Stork	Domus	125491,66	477991,97	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-11	ventilator Stork	Domus	125497,92	477991,29	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-12	ventilator Stork	Domus	125498,13	477988,78	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-13	ventilator Stork	Domus	125501,12	477989,16	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-14	ventilator Stork	Domus	125500,84	477986,44	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-15	ventilator Stork	Domus	125504,64	477985,76	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-16	ventilator Stork	Domus	125508,77	477984,85	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-17	ventilator Stork	Domus	125505,65	477981,71	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
V65	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V66	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V67	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V68	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V69	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V70	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V71	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V72	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V73	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V74	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V75	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V76	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V77	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V78	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V79	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V80	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V81	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V82	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V83	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V84	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V85	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V86	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V87	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V88	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V89	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V90	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V91	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V92	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V93	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V94	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V95	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V96	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V97	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V98	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
V99	Nee	Nee	6,0004	2,0001	4,0003	56,70	68,40	72,40	74,10	70,20	68,10	65,60	67,90	60,40	78,94
WP1	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	--	55,80	61,90	67,90	69,30	70,00	67,20	61,00	52,40	75,22
WP2	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	--	55,80	61,90	67,90	69,30	70,00	67,20	61,00	52,40	75,22
WP3	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	--	55,80	61,90	67,90	69,30	70,00	67,20	61,00	52,40	75,22
XG-01	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	31,89	44,09	53,99	65,79	63,69	70,39	71,29	67,89	57,19	75,74
XG-02	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	31,89	44,09	53,99	65,79	63,69	70,39	71,29	67,89	57,19	75,74
XG-03	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85
XG-04	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85
XG-05	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85
XG-06	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85
XG-07	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85
XG-08	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85
XG-09	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85
XG-10	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85
XG-11	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85
XG-12	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85
XG-13	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85
XG-14	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85
XG-15	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85
XG-16	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85
XG-17	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
XG-18	ventilator Stork	Domus	125504,41	477980,26	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XG-19	ventilator Stork	Domus	125503,73	477979,42	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XJ01	XJ01 Carrier koelinstallatie	Ronald McDonald huis	125840,31	478698,20	1,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XJ02	XJ02 Luchtbehandeling	Ronald McDonald huis	125849,09	478706,68	1,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
XJ03	XJ03 Pijp ventilator	Ronald McDonald huis	125843,68	478700,24	0,50	8,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XJ04	XJ04 ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	Ronald McDonald huis	125838,70	478692,03	0,60	4,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XJ05	XJ05 Afzuiging keuken	Ronald McDonald huis	125829,43	478689,86	0,50	8,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XS01	XS01 LBK dakkap	Spinoza	125643,36	478328,13	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
XS02	XS02 Dakventilator	Spinoza	125653,32	478324,14	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
XS03	XS03 vlak 7 Tesla MRI	Spinoza	125639,82	478306,48	0,10	4,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00
Z01	Z01 Carrier afzuiging toiletten	Bouwdeel Z	125793,60	478642,46	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Z02	Z02 ventilator H-CDA 200-1 (Holland Heating)	Bouwdeel Z	125807,15	478647,81	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Z03	Z03 Koelingfan	Bouwdeel Z	125821,82	478647,80	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Z04	Z04 Koelingfan	Bouwdeel Z	125822,45	478648,17	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Z05	Z05 4e Bunker, afstraling koeling	Bouwdeel Z	125821,70	478658,33	1,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Z06	Z06 Carrier afzuiging toiletten	Bouwdeel Z	125847,25	478617,61	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Z07	Z07 Bunker, afstraling koeling	Bouwdeel Z	125839,69	478627,30	1,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Z08	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	Bouwdeel Z	125797,12	478647,87	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Z09	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	Bouwdeel Z	125809,83	478616,88	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Z10	"kast" op deel N2	Bouwdeel Z	125810,41	478627,96	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Z11	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	Bouwdeel Z	125816,36	478617,04	0,50	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Z12	ventilator H-CDA 200 (Holland Heating)	Bouwdeel Z	125801,15	478654,53	1,00	8,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Z13-01	Koeltafel	Bouwdeel Z	125786,40	478670,04	0,60	4,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
Z13-02	Koeltafel	Bouwdeel Z	125787,28	478668,60	0,60	4,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
Z13-03	Koeltafel	Bouwdeel Z	125788,26	478666,95	0,60	4,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
Z13-04	Koeltafel	Bouwdeel Z	125789,19	478665,41	0,60	4,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
Z13-05	Koeltafel	Bouwdeel Z	125789,92	478664,39	0,60	4,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
Z14	Carrier afzuiging toiletten	Bouwdeel Z	125812,60	478661,70	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Z15	Z10 Toevoer lucht intrrede LBK (nieuw)	Bouwdeel Z	125846,28	478612,33	0,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Z16	Z09 retourlucht uittrede LBK (nieuw)	Bouwdeel Z	125846,38	478612,91	0,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Z17	Z08 Omkastng LBK (nieuw)	Bouwdeel Z	125844,94	478612,84	0,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
XA01	XA01 Ventilatie deur	Gasontvang en Smoorspoelen	125287,46	478561,79	0,40	0,53	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XA02	XA02 Afblaas	Gasontvang en Smoorspoelen	125297,82	478548,94	0,40	1,68	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XD01	XD01 ventilator Stork	Kinderketen	125369,46	478190,00	1,50	3,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XE01	XE01 ventilator Stork	Kinderketen	125414,57	478175,45	1,50	3,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XF01	AC01 Wand muziek lokaal	Altra College	125422,06	478036,88	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
XF02	AC02 Glas muziek lokaal	Altra College	125422,95	478036,72	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
XF03	AC03 Glas muziek lokaal	Altra College	125420,97	478037,08	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
XF04	AC04 Wand handarbeid lokaal	Altra College	125443,41	478033,00	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
XF05	AC05 Glas handarbeid lokaal	Altra College	125444,57	478032,79	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
XF06	AC06 Wand oostgevel gymzaal	Altra College	125464,26	478048,71	6,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
XF07	AC07 Glas oostgevel gymzaal	Altra College	125463,04	478041,97	7,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
XF08	AC08 Glas oostgevel gymzaal	Altra College	125463,87	478046,56	5,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
XF09	AC09 Glas oostgevel gymzaal	Altra College	125464,50	478050,02	7,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
XF10	AC10 Glas oostgevel gymzaal	Altra College	125464,88	478052,10	5,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
XF11	AC11 Glas oostgevel gymzaal	Altra College	125465,81	478057,25	5,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
XF12	AC12 Wand noordgevel gymzaal	Altra College	125460,65	478062,24	6,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
XF13	AC13 Dak gymzaal	Altra College	125459,61	478049,94	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00
XF14	AC14 Dak motorische therapie	Altra College	125438,83	478053,90	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00
XF15	AC15 Afzuiging 50 dB(A) op 1 m	Altra College	125413,41	478042,35	0,50	7,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XF16	AC16 Afzuiging 50 dB(A) op 1 m	Altra College	125432,03	478075,57	0,50	7,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XF17	AC17 Afzuiging 52 dB(A) op 1 m	Altra College	125414,86	478042,35	0,50	7,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XF18	AC18 Afzuiging 55 dB(A) op 1 m	Altra College	125437,24	478038,16	0,50	7,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XF19	AC19 Afzuiging 55 dB(A) op 1 m	Altra College	125443,23	478081,81	0,50	7,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XF20	AC20 Afzuiging 60 dB(A) op 1 m	Altra College	125414,14	478041,05	0,50	7,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
XG-18	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85
XG-19	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,95	46,15	52,25	58,45	64,05	65,55	63,65	54,15	46,25	69,85
XJ01	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	35,20	44,10	57,20	65,20	66,70	69,00	68,40	69,10	68,00	75,64
XJ02	Nee	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	30,70	39,60	48,70	54,70	58,20	60,50	59,90	60,60	59,50	67,14
XJ03	Nee	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	56,10	61,60	67,50	73,40	82,20	84,60	84,00	78,40	72,40	89,15
XJ04	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	80,77
XJ05	Nee	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	47,00	60,30	65,30	68,20	76,80	75,50	71,20	72,40	62,00	81,02
XS01	Nee	Nee	10,9946	1,0001	--	16,40	31,20	46,50	59,60	58,10	54,40	49,50	44,70	31,50	63,01
XS02	Nee	Nee	10,9946	1,0001	--	20,40	35,20	46,50	64,60	62,10	58,40	53,50	48,70	35,10	67,44
XS03	Nee	Nee	10,9946	1,0001	--	45,60	57,90	59,00	62,30	67,90	68,60	68,10	63,70	50,10	74,06
Z01	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	39,50	47,60	54,40	58,70	61,80	65,00	60,70	51,50	44,70	68,52
Z02	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	45,70	50,80	58,00	65,50	75,90	72,60	68,00	62,10	52,70	78,42
Z03	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	46,90	46,80	50,50	55,70	59,20	63,70	58,60	49,50	43,40	66,62
Z04	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	46,90	46,80	50,50	55,70	59,20	63,70	58,60	49,50	43,40	66,62
Z05	Nee	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	57,00	56,30	56,80	56,40	62,80	67,60	63,50	61,60	60,20	71,53
Z06	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	39,50	47,60	54,40	58,70	61,80	65,00	60,70	51,50	44,70	68,52
Z07	Nee	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	57,00	56,30	56,80	56,40	62,80	67,60	63,50	61,60	60,20	71,53
Z08	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	80,77
Z09	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	80,77
Z10	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	39,50	50,90	52,90	59,30	67,60	70,50	67,20	66,30	--	74,42
Z11	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	80,77
Z12	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	48,70	53,30	61,00	68,50	77,90	75,60	70,00	64,10	55,70	80,77
Z13-01	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	49,30	54,00	56,50	67,00	75,40	64,50	61,10	49,60	42,40	76,50
Z13-02	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	50,30	55,00	53,50	64,00	72,40	61,50	58,10	46,60	39,40	73,55
Z13-03	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	50,30	55,00	53,50	64,00	72,40	61,50	58,10	46,60	39,40	73,55
Z13-04	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	50,30	55,00	53,50	64,00	72,40	61,50	58,10	46,60	39,40	73,55
Z13-05	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	50,30	55,00	53,50	64,00	72,40	61,50	58,10	46,60	39,40	73,55
Z14	Nee	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	39,50	47,60	54,40	58,70	61,80	65,00	60,70	51,50	44,70	68,52
Z15	Ja	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	35,30	56,10	57,10	55,50	55,20	44,80	40,10	33,00	62,18
Z16	Ja	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	43,90	61,20	59,90	60,70	55,70	55,80	56,10	51,90	66,82
Z17	Ja	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	40,30	58,20	57,10	46,30	50,50	46,70	37,30	29,10	61,44
XA01	Nee	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	40,00	52,80	60,60	54,40	56,10	66,40	71,10	70,90	58,90	75,10
XA02	Nee	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	35,80	44,00	48,20	57,70	63,40	67,20	59,90	55,50	41,80	69,76
XD01	Nee	Nee	8,9987	--	--	70,60	72,60	67,80	63,80	66,70	65,20	59,70	57,30	52,30	76,79
XE01	Nee	Nee	8,9987	--	--	70,60	72,60	67,80	63,80	66,70	65,20	59,70	57,30	52,30	76,79
XF01	Nee	Ja	12,0000	--	--	59,04	57,04	65,04	59,04	52,04	48,04	42,04	29,04	24,04	67,44
XF02	Nee	Ja	12,0000	--	--	51,65	49,65	57,65	63,65	57,65	51,65	50,65	46,65	41,65	66,07
XF03	Nee	Ja	12,0000	--	--	54,09	52,09	60,09	66,09	60,09	54,09	53,09	49,09	44,09	68,51
XF04	Nee	Ja	5,0024	--	--	56,76	62,76	62,76	56,76	51,76	37,76	41,76	28,76	19,76	66,90
XF05	Nee	Ja	5,0024	--	--	49,68	55,68	55,68	63,68	52,68	34,68	50,68	46,68	37,68	65,47
XF06	Nee	Ja	5,0024	--	--	54,39	53,49	49,04	40,29	46,49	52,79	48,59	32,79	28,39	59,54
XF07	Nee	Ja	5,0024	--	--	34,79	33,89	29,44	34,69	34,89	37,19	44,99	38,19	33,79	47,64
XF08	Nee	Ja	5,0024	--	--	38,09	37,19	32,74	37,99	38,19	40,49	48,29	41,49	37,09	50,94
XF09	Nee	Ja	5,0024	--	--	36,62	35,72	31,27	36,52	36,72	39,02	46,82	40,02	35,62	49,47
XF10	Nee	Ja	5,0024	--	--	36,62	35,72	31,27	36,52	36,72	39,02	46,82	40,02	35,62	49,47
XF11	Nee	Ja	5,0024	--	--	37,04	36,14	31,69	36,94	37,14	39,44	47,24	40,44	36,04	49,89
XF12	Nee	Ja	5,0024	--	--	52,29	51,39	46,94	39,19	44,39	50,69	46,49	30,69	26,29	57,44
XF13	Nee	Nee	5,0024	--	--	40,02	39,12	34,67	33,92	46,12	51,42	47,22	40,42	36,02	54,33
XF14	Nee	Nee	5,0024	--	--	37,78	36,88	32,38	31,68	43,88	49,18	44,98	38,18	33,78	52,09
XF15	Nee	Nee	12,0000	4,0000	4,0003	21,39	32,89	41,19	47,29	53,19	54,99	51,19	47,09	39,59	58,95
XF16	Nee	Nee	12,0000	4,0000	4,0003	21,39	32,89	41,19	47,29	53,19	54,99	51,19	47,09	39,59	58,95
XF17	Nee	Nee	12,0000	4,0000	4,0003	23,39	34,89	43,19	49,29	55,19	56,99	53,19	49,09	41,59	60,95
XF18	Nee	Nee	12,0000	4,0000	4,0003	26,39	37,89	46,19	52,29	58,19	59,99	56,19	52,09	44,59	63,95
XF19	Nee	Nee	12,0000	4,0000	4,0003	26,39	37,89	46,19	52,29	58,19	59,99	56,19	52,09	44,59	63,95
XF20	Nee	Nee	12,0000	4,0000	4,0003	31,39	42,89	51,19	57,29	63,19	64,99	61,19	57,09	49,59	68,95

AMC Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
XF21	AC21 Omkasting LBK 1 (huidig)	Altra College	125436,66	478045,54	0,30	8,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XF22	AC22 Afzuiging 60 dB(A) op 1 m	Altra College	125439,26	478045,10	0,50	7,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XF23	AC23 Afzuiging 60 dB(A) op 1 m	Altra College	125434,64	478055,21	0,50	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XF24	AC24 Afzuiging 60 dB(A) op 1 m	Altra College	125446,63	478054,77	0,50	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XF25	AC25 Afzuiging 60 dB(A) op 1 m	Altra College	125460,06	478059,25	0,50	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XF26	AC26 Afzuiging 60 dB(A) op 1 m	Altra College	125431,75	478076,72	0,50	7,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XF27	AC27 Wand westgevel gymzaal	Altra College	125453,52	478061,45	6,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
XF28	AC28 Omkasting LBK 1	Altra College	125442,76	478041,43	0,30	7,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
XF29	AC29 Omkasting LBK 2	Altra College	125427,44	478081,59	0,30	7,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
XF30	AC30 Toevoer lucht intrede LBK 1	Altra College	125444,09	478040,92	0,30	7,50	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
XF31	AC31 Toevoer lucht intrede LBK 2	Altra College	125426,03	478082,19	0,30	7,50	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
XF32	AC32 retourlucht uittrede LBK 2	Altra College	125425,93	478081,58	0,30	7,50	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
XF33	AC33 retourlucht uittrede LBK 1	Altra College	125444,20	478041,50	0,30	7,50	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
XF34	AC34 Toevoer/afvoer lucht LBK 1 (huidig)	Altra College	125435,22	478045,88	0,30	7,50	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
XF35	AC35 Omkasting LBK 2 (huidig)	Altra College	125456,71	478043,39	0,30	10,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XF36	AC36 Toevoer/afvoer lucht LBK 2 (huidig)	Altra College	125457,00	478044,95	0,30	10,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00
XF37	AC37 Omkasting LBK 3 (huidig)	Altra College	125444,18	478052,65	0,30	10,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
XF38	AC37 Toevoer/afvoer lucht LBK 3 (huidig)	Altra College	125444,47	478054,21	0,30	10,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
XF21	Ja	Nee	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	38,80	45,90	54,40	55,80	56,00	56,20	38,00	20,90	61,83
XF22	Nee	Nee	12,0000	4,0000	4,0003	31,39	42,89	51,19	57,29	63,19	64,99	61,19	57,09	49,59	68,95
XF23	Nee	Nee	12,0000	4,0000	4,0003	31,39	42,89	51,19	57,29	63,19	64,99	61,19	57,09	49,59	68,95
XF24	Nee	Nee	12,0000	4,0000	4,0003	31,39	42,89	51,19	57,29	63,19	64,99	61,19	57,09	49,59	68,95
XF25	Nee	Nee	12,0000	4,0000	4,0003	31,39	42,89	51,19	57,29	63,19	64,99	61,19	57,09	49,59	68,95
XF26	Nee	Nee	12,0000	4,0000	4,0003	31,39	42,89	51,19	57,29	63,19	64,99	61,19	57,09	49,59	68,95
XF27	Nee	Ja	5,0024	--	--	47,84	46,94	42,49	33,74	39,94	46,24	42,04	26,24	21,84	52,99
XF28	Ja	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	40,30	58,20	57,10	46,30	50,50	46,70	37,30	29,10	61,44
XF29	Ja	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	40,30	58,20	57,10	46,30	50,50	46,70	37,30	29,10	61,44
XF30	Ja	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	35,30	56,10	57,10	55,50	55,20	44,80	40,10	33,00	62,18
XF31	Ja	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	35,30	56,10	57,10	55,50	55,20	44,80	40,10	33,00	62,18
XF32	Ja	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	43,90	61,20	59,90	60,70	55,70	55,80	56,10	51,90	66,82
XF33	Ja	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	43,90	61,20	59,90	60,70	55,70	55,80	56,10	51,90	66,82
XF34	Nee	Ja	12,0000	2,9996	5,9992	--	44,80	53,90	62,40	68,80	71,00	72,20	69,00	56,90	76,74
XF35	Ja	Nee	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	38,80	45,90	54,40	55,80	56,00	56,20	38,00	20,90	61,83
XF36	Nee	Ja	10,9946	4,0000	8,0000	--	44,80	53,90	62,40	68,80	71,00	72,20	69,00	56,90	76,74
XF37	Ja	Nee	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	38,80	45,90	54,40	55,80	56,00	56,20	38,00	20,90	61,83
XF38	Nee	Ja	12,0000	4,0000	8,0000	--	44,80	53,90	62,40	68,80	71,00	72,20	69,00	56,90	76,74

AMC Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.
Tmob01	Personenwagens Groenvoorziening	Groenvoorziening	125442,56	478261,56	125420,18	478224,95	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief
Tmob02	containerwagen tbv containers wisselen	Groenvoorziening	125436,31	478266,65	125442,85	478260,25	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Relatief
Tmob03	grasmaaier rijden	Groenvoorziening	125442,41	478260,98	125450,69	478216,38	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	Relatief
Tmob04	Shovel	Groenvoorziening	125442,26	478260,83	125452,29	478210,86	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Relatief
Tmob05	trekker	Groenvoorziening	125442,70	478262,28	125445,32	478205,77	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Relatief
Tmob06	trekker (mini)	Groenvoorziening	125441,54	478262,86	125448,22	478215,51	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	Relatief
Tmob07	veegwagen	Groenvoorziening	125440,96	478263,45	125449,96	478207,95	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	Relatief
XFmob01	personenauto 20 km/uur Altra	Altra College	125458,83	478088,26	125462,67	478064,58	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief
Skmob01	personenauto 20 km/uurAmsterdam Skill Centre	Amsterdam Skill Centre	126079,80	478203,83	126103,98	478148,91	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief
Skmob02	vrachtwagens Amsterdam Skill Centre	Amsterdam Skill Centre	126106,68	478138,75	126130,40	478155,69	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Relatief

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Red 1k	Lw Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Tmob01	52,86	12	--	--	25	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
Tmob02	70,74	2	--	--	20	0,00	102,98	60,00	81,00	89,00	91,00	96,00	99,00	96,00	92,00	83,00	102,98
Tmob03	67,94	8	--	--	10	0,00	103,42	36,00	90,00	87,00	94,00	98,50	97,80	95,00	89,20	82,20	103,42
Tmob04	78,51	8	--	--	15	0,00	107,23	75,00	87,00	93,00	94,00	97,00	101,00	100,00	103,00	83,00	107,23
Tmob05	83,23	8	--	--	15	0,00	104,30	63,40	72,80	85,30	83,90	96,80	101,20	98,80	88,30	80,40	104,30
Tmob06	73,55	8	--	--	15	0,00	102,52	48,50	73,40	93,10	94,70	94,00	97,50	95,10	90,90	83,80	102,52
Tmob07	86,77	8	--	--	15	0,00	93,52	66,00	68,00	75,90	78,70	86,10	89,20	88,40	81,60	76,70	93,52
XFmob01	30,43	108	--	--	20	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
Skmob01	61,55	240	--	--	20	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
Skmob02	30,39	10	--	--	10	0,00	102,96	58,70	70,70	86,20	87,10	94,20	98,10	98,80	92,00	87,50	102,96

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
43	dijklichaam spoor	--	125567,69	479502,25	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80
181	woonbebouwing Tolkamerstraat	--	126340,68	478275,37	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
182	woonbebouwing Tolkamerstraat	--	126256,90	478524,64	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
178	woonbebouwing Ophemerthof	--	126154,26	478670,16	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
180	woonbebouwing Opheusdenhofhof	--	126035,42	478864,16	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
179	woonbebouwing Opheusdenhof	--	125962,56	478955,50	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
80	HvA (hoge deel)	HvA	125968,18	478353,40	21,00	21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
81	HvA (hoge deel)	HvA	126047,30	478391,79	21,00	21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
77	HvA (hoge deel)	HvA	126050,93	478393,79	21,00	21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
78	HvA (hoge deel)	HvA	125970,52	478349,20	21,00	21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
79	HvA (hoge deel)	HvA	125965,46	478343,55	21,00	21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
76	HvA	HvA	125968,77	478337,50	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
69	HvA	HvA	126000,62	478310,53	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
70	HvA	HvA	126033,66	478328,44	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
67	HvA	HvA	125974,43	478356,74	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
68	HvA	HvA	125958,59	478355,32	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
71	HvA	HvA	125956,61	478382,76	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
74	HvA	HvA	125987,45	478424,92	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
75	HvA	HvA	125987,73	478418,13	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
72	HvA	HvA	125991,12	478414,73	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
82	HvA (hogere deel noordzijde)	HvA	125986,03	478391,53	15,00	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
83	HvA (hogere deel zuidzijde)	HvA	126039,71	478331,47	16,00	16,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
73	HvA	HvA	125989,26	478315,07	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
63	Hoofdgebouw deel J	AMC	125837,95	478509,47	23,80	23,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
84	IWO	AMC	125752,39	478437,63	16,00	16,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
169	T1 Tijdelijke huisvesting UniQure	AMC	125793,38	478424,35	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
170	T2	AMC	125798,53	478466,88	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
60	Hoofdgebouw deel F	AMC	125840,37	478582,36	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
42	bunker	AMC	125832,79	478616,96	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
06	bijgebouw AMC	AMC	125544,79	478492,84	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
39	bouwdeel N	AMC	125790,75	478663,94	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
37	bouwdeel N	AMC	125811,80	478632,00	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
85	IWO Energiegebouw	AMC	125808,81	478234,84	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
111	Kinderkeet	AMC	125433,69	478182,46	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
110	Kinderkeet	AMC	125412,05	478200,74	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
109	Kinderkeet	AMC	125362,00	478177,00	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
114	Kinderkeet	AMC	125382,07	478176,63	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
113	Kinderkeet	AMC	125386,10	478187,00	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
112	Kinderkeet	AMC	125372,40	478210,63	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
104	Keetcomplex	AMC	125214,10	478420,12	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
100	Keetcomplex	AMC	125237,27	478501,85	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
99	Keetcomplex	AMC	125219,21	478471,26	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
102	Keetcomplex	AMC	125237,90	478480,18	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
101	Keetcomplex	AMC	125244,37	478478,27	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
36	bouwdeel N	AMC	125810,45	478612,02	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
177	trappenhuis	AMC	125814,23	478605,74	49,10	49,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
50	gang	AMC	125834,75	478613,47	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
08	bouwdeel A	AMC	125602,54	478589,25	26,70	26,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
09	bouwdeel A	AMC	125653,82	478622,82	26,70	26,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
12	bouwdeel A	AMC	125607,29	478540,64	4,00	4,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
34	bouwdeel M	AMC	125675,06	478455,55	23,90	23,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
33	bouwdeel L	AMC	125743,52	478493,49	23,90	23,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
32	bouwdeel K	AMC	125819,55	478535,66	23,90	23,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
30	bouwdeel J	AMC	125841,53	478567,30	27,00	27,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
11	bouwdeel A	AMC	125604,11	478661,26	4,00	4,00	26,70	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
38	bouwdeel N	AMC	125781,53	478685,27	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
92	Iwo gebouw	AMC	125706,16	478461,99	3,00	3,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
94	Iwo gebouw	AMC	125737,99	478354,24	19,00	19,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
57	hoofdgebouw deel F	AMC	125813,81	478586,53	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
41	Bouwdelen K,L,M	AMC	125652,91	478436,81	25,25	25,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
175	trafohuisje bij gebouw "S"	AMC	125789,89	478216,40	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
96	IWO Gebouw	AMC	125766,86	478428,38	19,00	19,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
95	IWO Gebouw	AMC	125778,23	478395,00	19,00	19,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
87	IWO Gebouw	AMC	125799,85	478353,57	19,00	19,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
89	Iwo gebouw	AMC	125782,62	478351,52	19,00	19,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
01	4e bunker	AMC	125833,40	478650,56	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
121	Nieuw bouwdeel bij 4e bunker	AMC	125821,41	478645,27	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
40	bouwdeel N	AMC	125804,19	478654,12	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
35	bouwdeel N	AMC	125792,99	478665,23	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
127	nieuwe parkeergarage (in aanbouw)	AMC	125466,17	478363,15	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
174	toekomstig gebouw smoorspoelen	AMC	125314,09	478530,23	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
184	Gas ontvangstation	AMC	125290,78	478556,05	4,80	4,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
183	tussengebouw smoorspoelen/gasontvstat.	AMC	125292,54	478555,66	2,50	2,50	1,84	Relatief	0 dB	0,80
185	betonrand bij stations	AMC	125317,14	478526,97	3,40	3,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,30
186	betonrand bij stations	AMC	125292,37	478573,55	3,40	3,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
151	nieuwbouw	AMC	125422,73	478499,82	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
152	nieuwbouw	AMC	125429,37	478613,88	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
153	nieuwbouw	AMC	125449,08	478579,76	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
154	nieuwbouw Dianet	AMC	125509,17	478633,41	22,70	22,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
	nieuwbouw Dianet	AMC	125512,62	478627,37	26,70	26,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
168	schoorsteen	AMC	125463,17	478459,78	56,00	56,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
geb201	Spinozagebouw nieuw Hoog deel	AMC	125670,26	478313,67	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
geb200	Spinozagebouw laag deel	AMC	125640,31	478297,58	3,90	3,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
		AMC	125677,22	478330,07	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1		AMC	125674,44	478335,06	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
GR01	Loods terreinonderhoud en groenvoorziening	AMC	125472,25	478220,34	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
GR02	Loods terreinonderhoud en groenvoorziening	AMC	125465,33	478226,15	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
GR03	Loods terreinonderhoud en groenvoorziening	AMC	125458,70	478231,97	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
GR04	Terreinbeheer en Groenvoorziening	AMC	125452,14	478204,09	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
GR05	Terreinbeheer en Groenvoorziening	AMC	125443,61	478250,28	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
01	Lift opbouw Q (Dianet)	AMC	125561,44	478628,92	23,50	23,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125825,32	478626,91	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
	Opbouw gebouwdeel H	AMC	125661,13	478539,37	52,10	52,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
	Liftmachinekamer gebouw H	AMC	125636,24	478503,38	56,10	56,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125621,95	478526,98	48,10	48,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
	Opbouw gebouwdeel G	AMC	125730,78	478577,38	52,10	52,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
	Liftmachinekamer gebouw G	AMC	125704,99	478541,88	56,10	56,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
	Opbouw gebouwdeel F	AMC	125799,22	478615,59	52,10	52,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
	Liftmachinekamer gebouw F	AMC	125773,84	478579,98	56,10	56,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
	Faculiteit	AMC	125851,54	478575,06	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1	Faculiteit	AMC	125636,47	478470,49	21,90	21,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125591,48	478582,27	21,90	21,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125570,30	478651,37	4,00	4,00	22,70	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
1		AMC	125623,55	478689,15	22,70	22,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125556,74	478660,62	15,00	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1	Onderdeel Dianet	AMC	125534,78	478683,50	15,00	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125470,18	478538,61	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125417,17	478607,16	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125356,30	478573,31	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1		AMC	125410,21	478523,14	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2		AMC	125390,73	478516,59	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
3		AMC	125425,11	478567,07	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
4		AMC	125428,90	478568,96	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
5		AMC	125369,66	478550,97	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
6		AMC	125434,92	478616,93	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
8		AMC	125472,50	478603,35	18,50	18,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
9		AMC	125494,30	478597,80	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
11		AMC	125480,14	478594,48	22,20	22,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
12		AMC	125797,74	478665,19	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125826,19	478700,02	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1	Ronald mc donald	AMC	125826,69	478699,07	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2		AMC	125759,36	478484,88	1,50	1,50	25,25	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
3		AMC	125757,13	478483,64	1,50	1,50	25,25	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
4		AMC	125694,38	478448,60	1,50	1,50	25,25	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
5		AMC	125688,85	478445,53	1,50	1,50	25,25	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
6		AMC	125853,26	478554,58	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
7		AMC	125844,27	478542,76	3,00	3,00	23,80	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
	IWO gebouw	AMC	125744,55	478463,85	19,00	19,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
	Iwo gebouw	AMC	125759,72	478393,08	19,00	19,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1	Iwo gebouw	AMC	125711,19	478419,72	16,00	16,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2	Iwo gebouw	AMC	125718,47	478416,81	13,00	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
	Rn	AMC	125667,30	478391,64	15,00	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1	Rn	AMC	125667,80	478391,02	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2	Rn	AMC	125696,58	478338,44	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
3	Rn	AMC	125723,77	478300,23	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
4	Rn	AMC	125555,69	478482,99	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
5	Rn	AMC	125547,56	478491,17	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
5	Rn	AMC	125552,55	478483,38	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
5	Rn	AMC	125549,81	478489,53	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
5	Rn	AMC	125551,61	478486,83	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
6	Rn	AMC	125504,58	478579,32	14,60	14,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
7	Rn	AMC	125452,15	478612,14	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125872,75	478518,50	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125555,82	478616,23	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125472,85	478603,63	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1		AMC	125478,27	478593,07	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2		AMC	125375,58	478515,06	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
3		AMC	125481,28	478532,61	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
4		AMC	125429,38	478613,85	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125479,83	478349,69	6,40	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125490,16	478330,98	6,40	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1		AMC	125698,25	478432,38	6,40	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2		AMC	125702,42	478415,00	6,40	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125852,55	478506,73	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
3		AMC	125858,15	478505,37	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125591,70	478582,07	25,90	25,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1		AMC	125659,82	478619,88	25,90	25,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1		AMC	125736,55	478660,16	3,00	3,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
2		AMC	125760,72	478617,02	3,00	3,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125825,20	478521,54	1,00	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125670,18	478471,26	1,00	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125675,74	478474,59	1,00	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125739,45	478509,27	1,00	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125744,31	478512,23	1,00	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125807,08	478547,83	1,00	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1		AMC	125735,07	478633,06	25,90	25,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2		AMC	125741,29	478636,55	3,00	3,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125596,57	478556,13	1,00	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
1		AMC	125685,08	478573,83	4,00	4,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125665,21	478593,85	1,00	1,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
2		AMC	125671,90	478598,42	26,90	26,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
		AMC	125744,48	478616,79	4,00	4,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125725,22	478651,21	4,00	4,00	21,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
E8		AMC	125559,96	478557,53	2,00	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
E8		AMC	125580,88	478568,71	2,00	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
	TRAPGEBOUW	AMC	125611,69	478494,41	48,10	48,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
	luchtbehandeling	AMC	125817,78	478656,07	1,80	1,80	8,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125846,39	478635,90	1,50	1,50	8,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
J	Koeling	AMC	125857,54	478514,63	2,00	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125840,58	478511,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1		AMC	125858,39	478505,31	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125820,69	478648,55	2,00	2,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125844,49	478693,90	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125847,04	478705,40	1,00	1,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125237,14	478432,36	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1		AMC	125245,65	478435,54	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2		AMC	125255,69	478398,65	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
3		AMC	125244,08	478421,07	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
4		AMC	125247,39	478414,86	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
5		AMC	125261,75	478415,78	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
6		AMC	125254,91	478406,23	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125218,91	478437,85	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1		AMC	125193,48	478452,56	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2		AMC	125270,04	478447,61	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
3		AMC	125285,24	478455,40	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125746,00	478215,38	16,00	16,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125771,67	478177,09	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125749,49	478317,83	3,00	3,00	16,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125431,35	478459,97	20,00	20,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125434,78	478453,68	20,00	20,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125437,86	478447,49	20,00	20,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1		AMC	125433,54	478464,38	1,50	1,50	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
1		AMC	125433,54	478464,38	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
1		AMC	125435,79	478460,23	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
		AMC	125434,17	478458,43	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125435,10	478441,85	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1		AMC	125441,64	478430,04	10,00	10,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125447,83	478418,50	10,00	10,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
1		AMC	125454,22	478406,76	10,00	10,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125480,04	478445,46	6,00	6,00	0,00	Absoluut	0 dB	0,80
1		AMC	125460,01	478482,28	10,00	10,00	0,00	Absoluut	0 dB	0,80
2		AMC	125453,79	478457,79	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
		AMC	125788,96	478220,41	3,50	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1		AMC	125792,13	478218,11	3,50	3,50	3,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125474,69	478422,39	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125476,47	478423,38	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125478,11	478424,20	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125479,72	478425,08	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125481,89	478426,26	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125483,67	478427,25	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80

AMC

Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
		AMC	125485,30	478428,07	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125486,92	478428,95	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125477,93	478450,92	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125470,79	478451,84	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125465,13	478448,66	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125472,27	478461,57	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125474,30	478462,76	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125466,74	478475,52	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125473,47	478479,16	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125480,49	478482,98	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125475,96	478470,27	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125476,73	478468,90	2,00	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
		AMC	125498,28	478451,55	1,80	1,80	6,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
	Pharmafilter container	AMC	125252,11	478547,68	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
	Pharmafilter container	AMC	125254,29	478543,37	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
	Pharmafilter container	AMC	125256,65	478538,96	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
	Pharmafilter Container	AMC	125258,86	478534,83	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
187	Gebouw Altra college 3,5 meter	AMC	125412,36	478075,68	3,50	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
191	Gebouw Altra college	AMC	125466,45	478061,08	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
188	Gebouw Altra college 7 meter	AMC	125412,36	478075,68	3,50	3,50	3,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
190	Gebouw Altra college 7,5 meter	AMC	125433,26	478062,55	0,50	0,50	7,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
189	Gebouw Altra college 7,5 meter	AMC	125412,36	478075,68	0,50	0,50	7,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
LBK 2	LBK 2 tbv GSA	AMC	125426,17	478082,41	0,50	0,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
LBK 1	LBK 1 (Huidig)	AMC	125435,40	478046,31	0,50	0,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
LBK 2	LBK 2 (Huidig)	AMC	125455,87	478042,29	0,50	0,50	10,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
LBK 2	LBK 3 (Huidig)	AMC	125443,33	478051,55	0,50	0,50	10,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
LBK 2	LBK 1 tbv GSA	AMC	125441,47	478042,27	0,50	0,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
Bnk LBK	LBK nieuw	AMC	125843,65	478613,68	0,50	0,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
117	Medirest	AMC	126139,24	478230,10	6,15	6,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
118	Medirest	AMC	126100,37	478192,46	8,30	8,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
120	Medirest	AMC	126117,04	478180,45	8,35	8,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
119	Medirest	AMC	126114,39	478187,42	8,35	8,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
166	scherm op dak Medirest bij condensoren	AMC	126138,10	478182,73	2,20	2,20	6,15	Eigen waarde	0 dB	0,80
167	scherm op dak Medirest bij condensoren	AMC	126132,13	478195,72	2,20	2,20	6,15	Eigen waarde	0 dB	0,80
164	scherm dakvlak Medirest	AMC	126124,05	478191,88	2,20	2,20	6,15	Eigen waarde	0 dB	0,80
165	scherm dakvlak Medirest	AMC	126133,43	478172,63	2,20	2,20	6,15	Eigen waarde	0 dB	0,80
116a	Medirest	AMC	126101,49	478228,50	4,15	4,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
Domus	Laag deel bebouwing DOMUS	AMC	125497,25	477965,27	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
Domus	hoger deel bebouwing DOMUS	AMC	125593,40	477973,14	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
Ambu	Ambulancepost	Ambulancehal	125455,15	478392,93	4,22	4,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
Ambu	Ambulancepost	Ambulancehal	125443,05	478414,74	3,41	3,41	4,22	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80

AMC


Modelgegevens

Model: AMC revisie, update 2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
002	zonepunt	--	125207,88	478630,31	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
003	zonepunt	--	125050,61	478548,03	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
004	zonepunt	--	125081,35	478417,65	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
005	zonepunt	--	125175,17	478248,93	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
006	zonepunt	--	125267,07	478083,63	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
007	zonepunt	--	125413,91	477952,54	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
008	zonepunt	--	125620,11	477881,24	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
009	zonepunt	--	125751,31	477887,43	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
010	zonepunt	--	125967,71	478006,67	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
011	zonepunt	--	126135,48	478099,10	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
012	zonepunt	--	126286,97	478182,57	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
013	zonepunt	--	126217,96	478312,49	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
014	zonepunt	--	126140,69	478454,89	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
015	zonepunt	--	126057,62	478607,95	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
016	zonepunt	--	125958,07	478791,39	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
017	zonepunt	--	125874,99	478944,52	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
001	zonepunt	--	125379,60	478724,98	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
018	zonepunt	--	125656,05	478877,38	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
019	zonepunt	--	125481,24	478781,01	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
007a	007a	--	125468,53	477918,22	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
014a		--	126093,29	478542,23	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
001a		--	125306,94	478684,41	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
		--	125681,55	478927,67	0,00	Relatief	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	45,00	Ja
VIP1	vergunningspunt 1	AMC	125785,00	478838,00	0,00	Relatief	5,00	10,00	15,00	20,00	--	--	Ja
VIP2	vergunningspunt 2	AMC	126096,00	478439,00	0,00	Relatief	5,00	10,00	15,00	20,00	--	--	Ja
VIP3	vergunningspunt 3	AMC	125921,00	477988,00	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
VIP4	vergunningspunt 4	AMC	125428,00	477952,00	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
VIP5	vergunningspunt 5	AMC	125187,00	478246,00	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
VIP6	vergunningspunt 6	AMC	125249,00	478600,00	0,00	Relatief	5,00	10,00	15,00	20,00	--	--	Ja
VIP7	vergunningspunt 7	AMC	125552,00	478781,00	0,00	Relatief	5,00	10,00	15,00	20,00	--	--	Ja

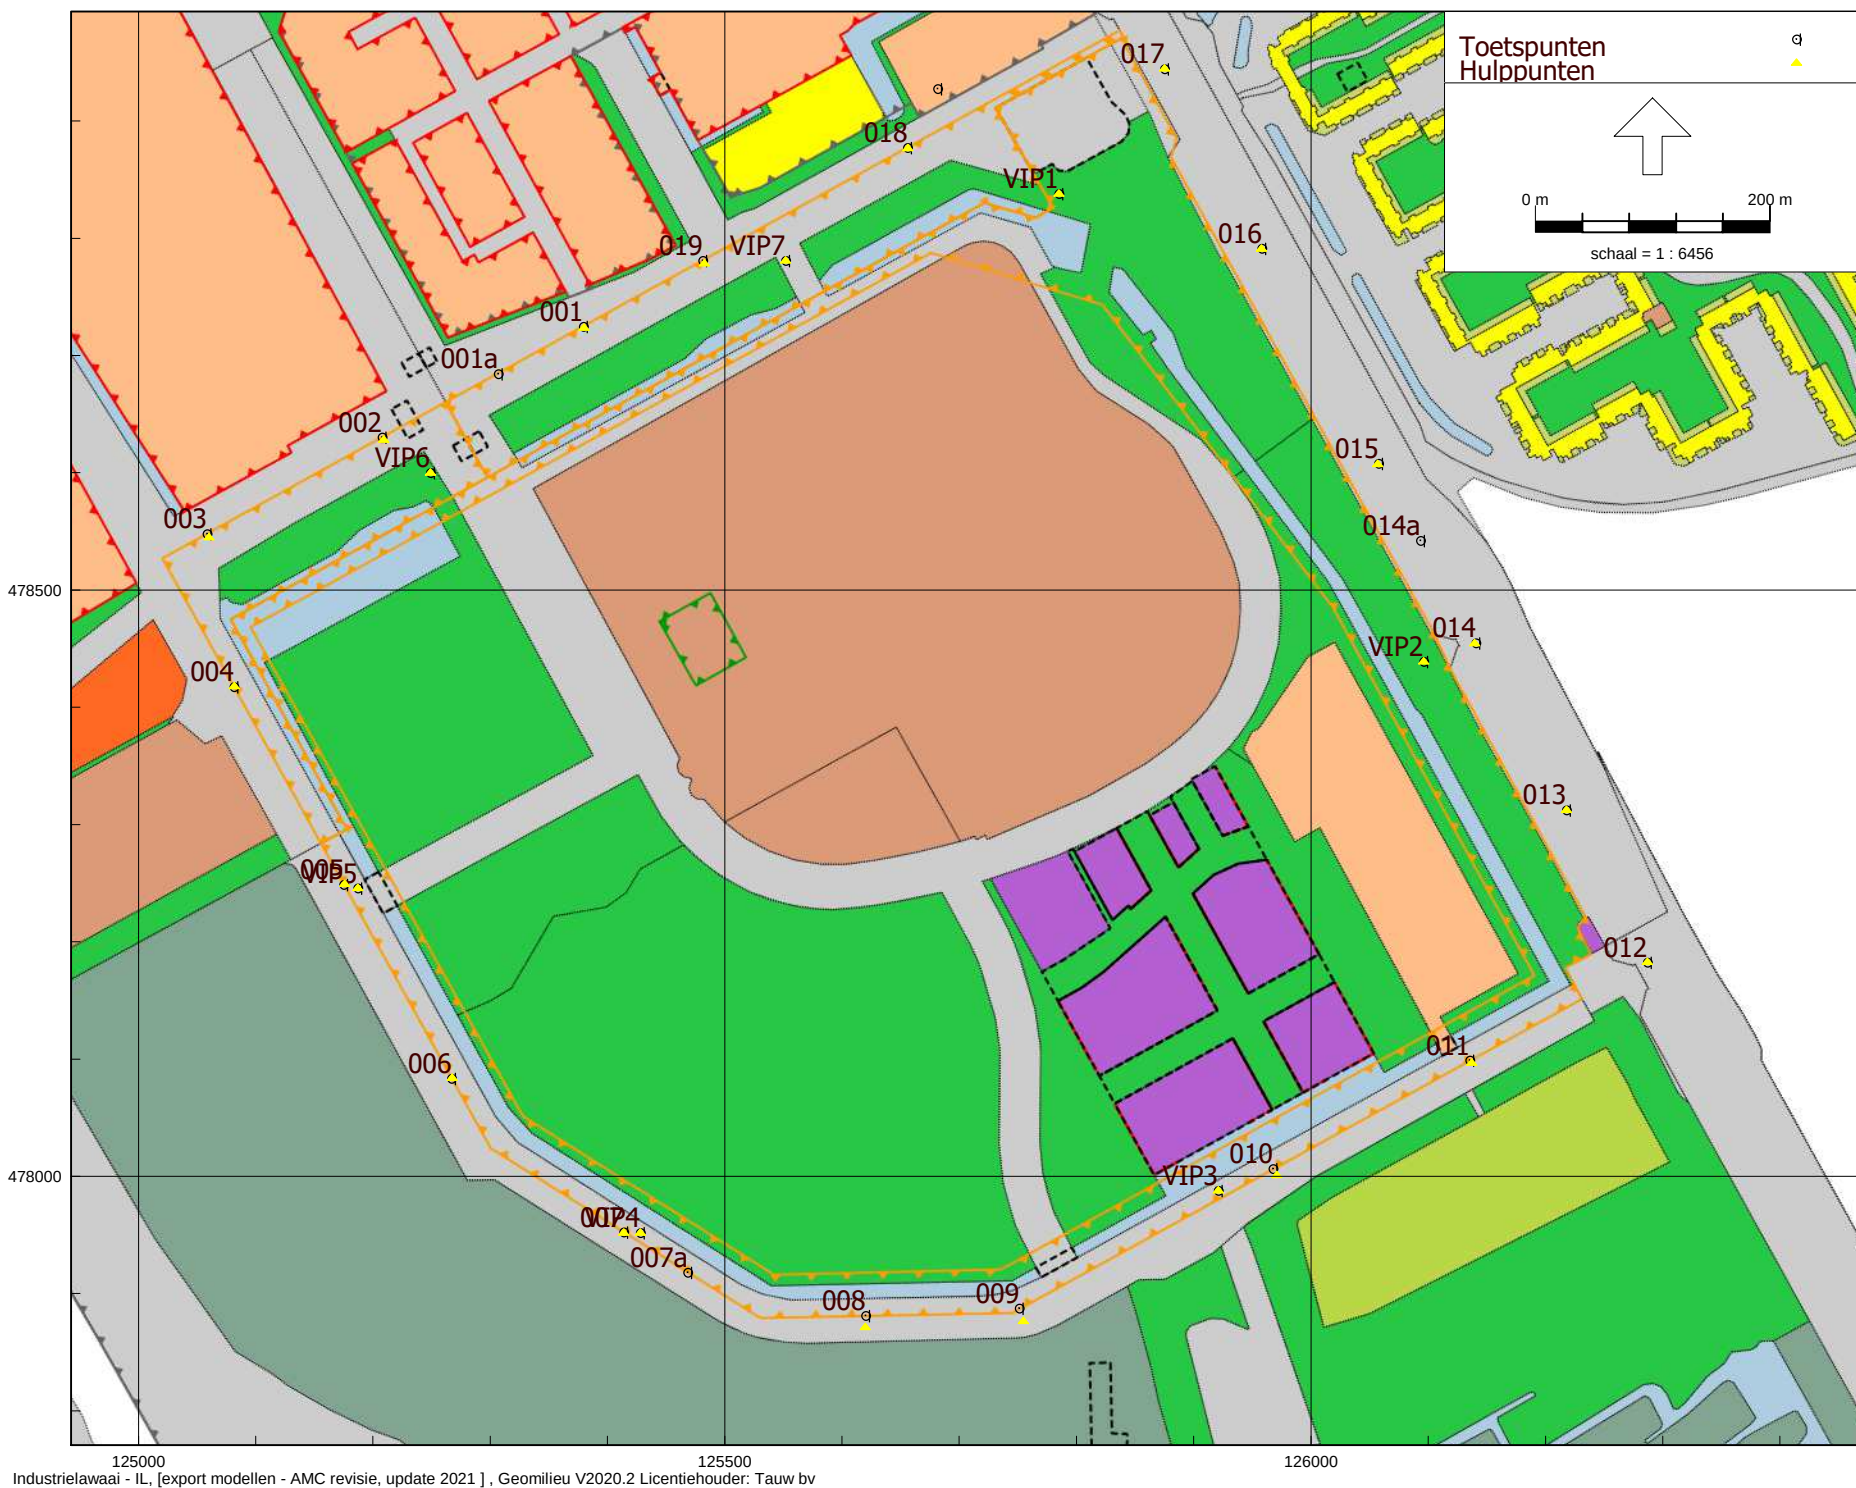



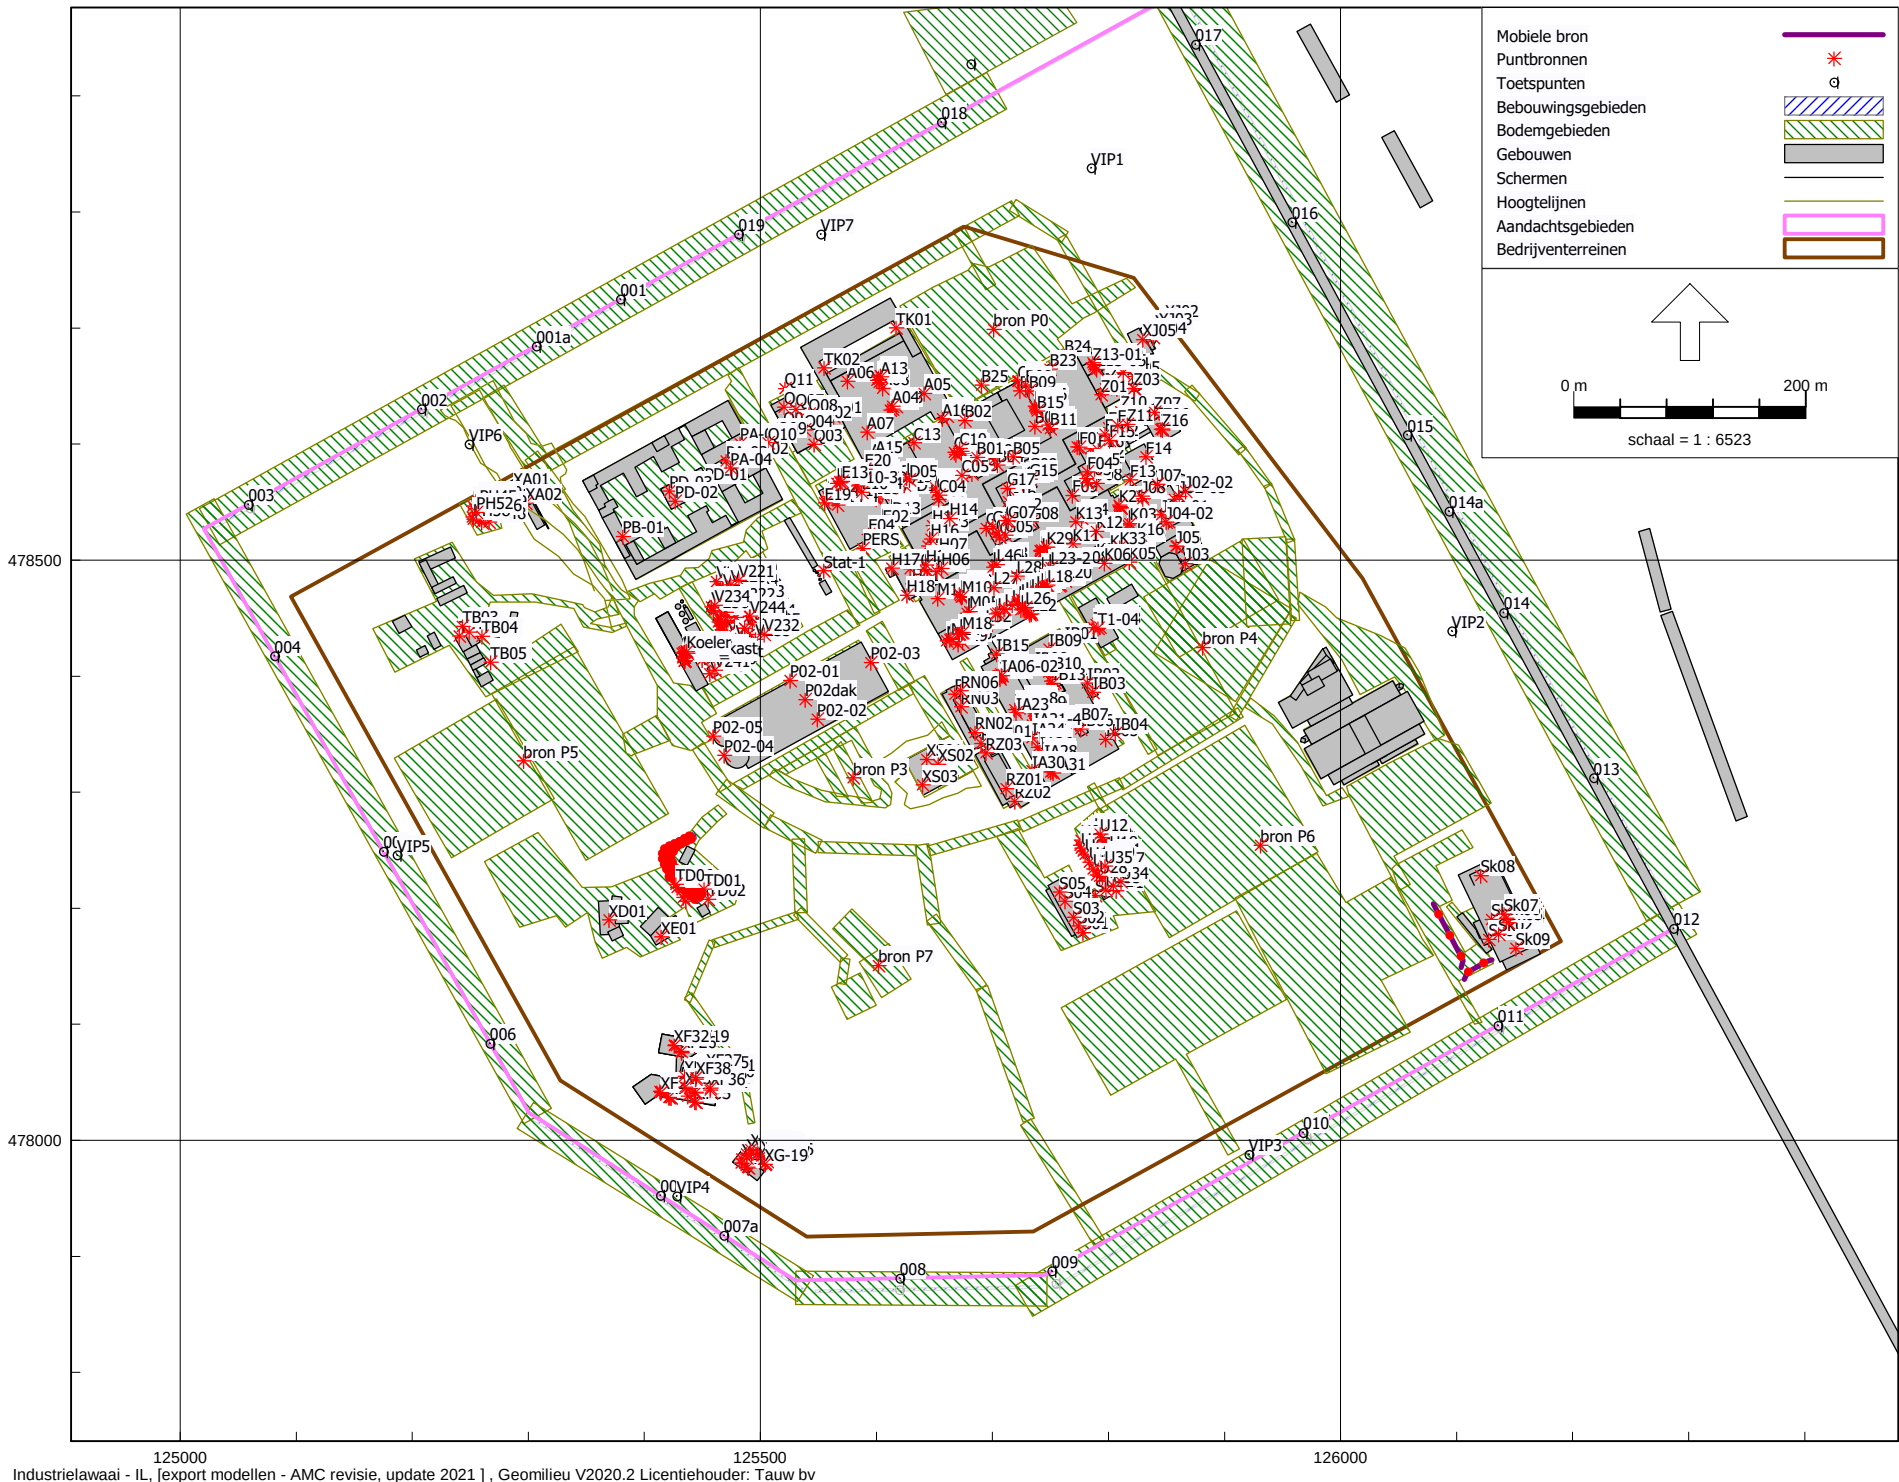



Bijlage 3**Resultaten**

AMC

Resultaten Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: AMC revisie, update 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A		125681,55	478927,67	5,00	39,5	37,7	37,1	47,1
_B		125681,55	478927,67	10,00	39,7	37,7	37,1	47,1
_C		125681,55	478927,67	15,00	40,4	38,5	37,8	47,8
_D		125681,55	478927,67	20,00	41,3	39,3	38,6	48,6
_E		125681,55	478927,67	25,00	42,1	40,1	39,5	49,5
_F		125681,55	478927,67	45,00	43,6	41,7	41,3	51,3
001_A	zonepunt	125379,60	478724,98	5,00	41,2	39,9	39,5	49,5
001a_A		125306,94	478684,41	5,00	42,2	40,8	40,6	50,6
002_A	zonepunt	125207,88	478630,31	5,00	42,0	39,4	39,2	49,2
003_A	zonepunt	125058,61	478548,03	5,00	39,4	37,0	36,9	46,9
004_A	zonepunt	125081,35	478417,65	5,00	41,2	38,5	38,2	48,2
005_A	zonepunt	125175,17	478248,93	5,00	42,8	39,3	38,9	48,9
006_A	zonepunt	125267,07	478083,63	5,00	42,6	38,5	38,3	48,3
007_A	zonepunt	125413,91	477952,54	5,00	41,5	38,7	38,5	48,5
007a_A	007a	125468,53	477918,22	5,00	41,1	38,6	38,3	48,3
008_A	zonepunt	125620,11	477881,24	5,00	40,7	37,4	37,1	47,1
009_A	zonepunt	125751,31	477887,43	5,00	41,5	38,4	38,1	48,1
010_A	zonepunt	125967,71	478006,67	5,00	44,2	40,1	39,7	49,7
011_A	zonepunt	126135,48	478099,10	5,00	48,7	39,7	39,5	49,5
012_A	zonepunt	126286,97	478182,57	5,00	44,2	37,3	37,0	47,0
013_A	zonepunt	126217,96	478312,49	5,00	44,8	38,7	38,0	48,0
014_A	zonepunt	126140,69	478454,89	5,00	43,3	39,5	38,9	48,9
014a_A		126093,29	478542,23	5,00	44,8	41,2	40,7	50,7
015_A	zonepunt	126057,62	478607,95	5,00	42,7	39,3	39,0	49,0
016_A	zonepunt	125958,07	478791,39	5,00	39,7	37,6	37,1	47,1
017_A	zonepunt	125874,99	478944,52	5,00	37,7	35,5	35,0	45,0
018_A	zonepunt	125656,05	478877,38	5,00	40,3	38,5	37,8	47,8
019_A	zonepunt	125481,24	478781,01	5,00	40,1	38,4	37,8	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen