



VOORGEVEL NIEUW

RECHTER ZIJGEVEL NIEUW

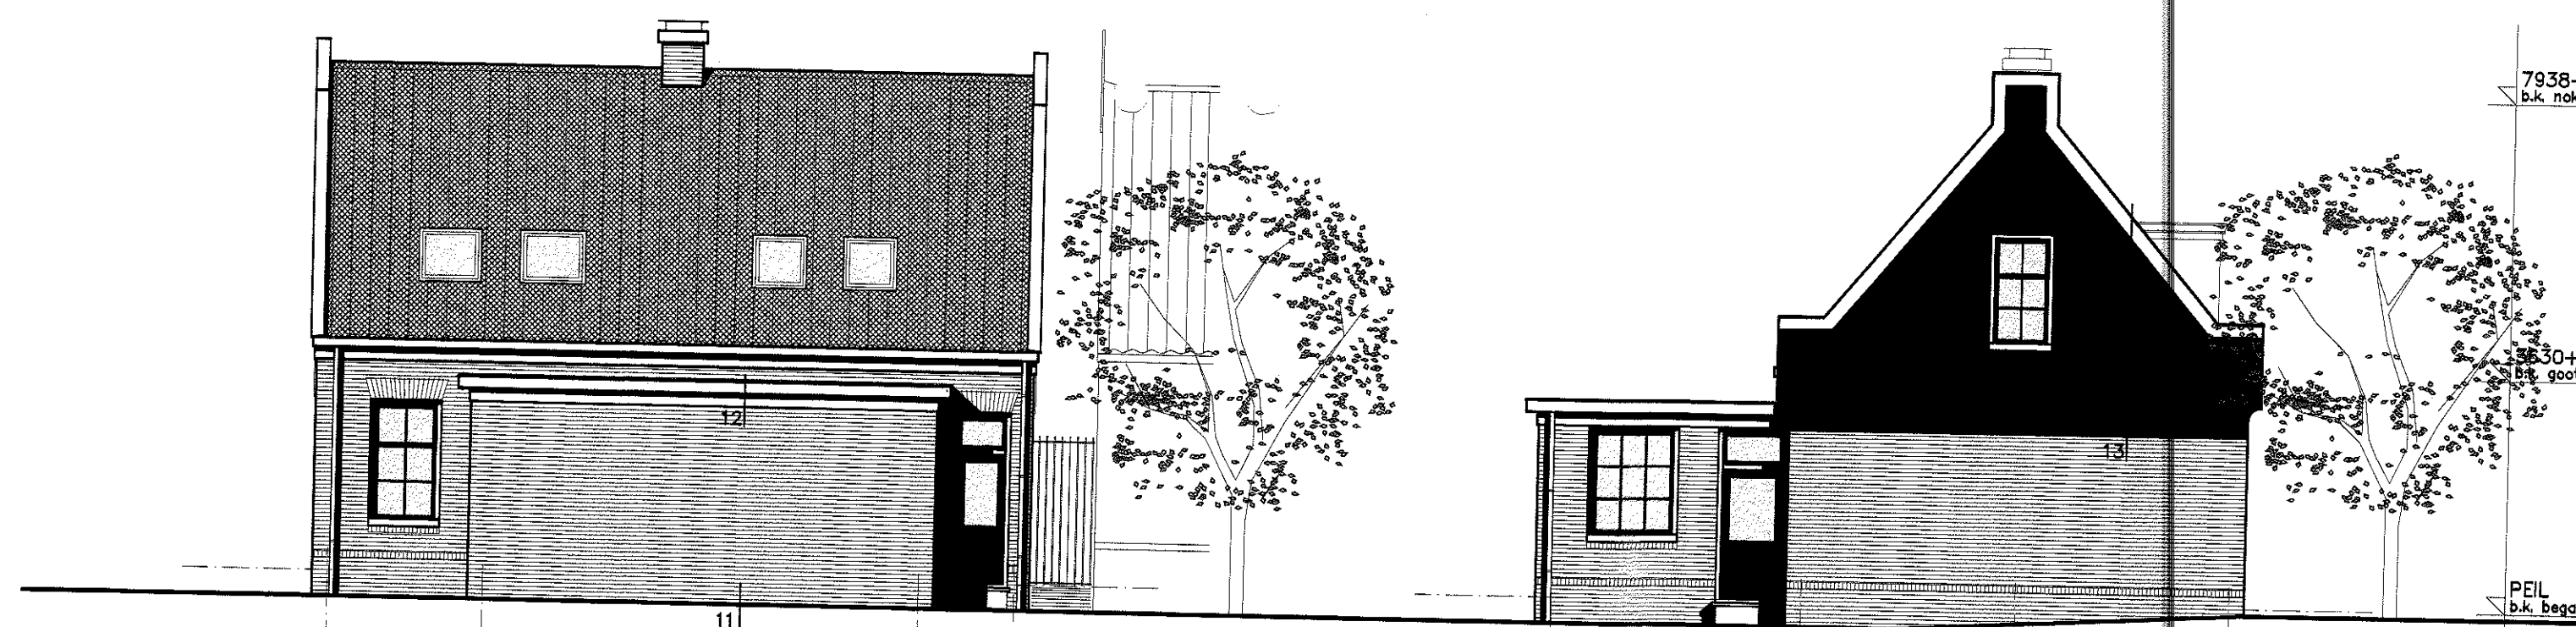

ACHTERGEVEL NIEUW


LINKER ZIJGEVEL NIEUW

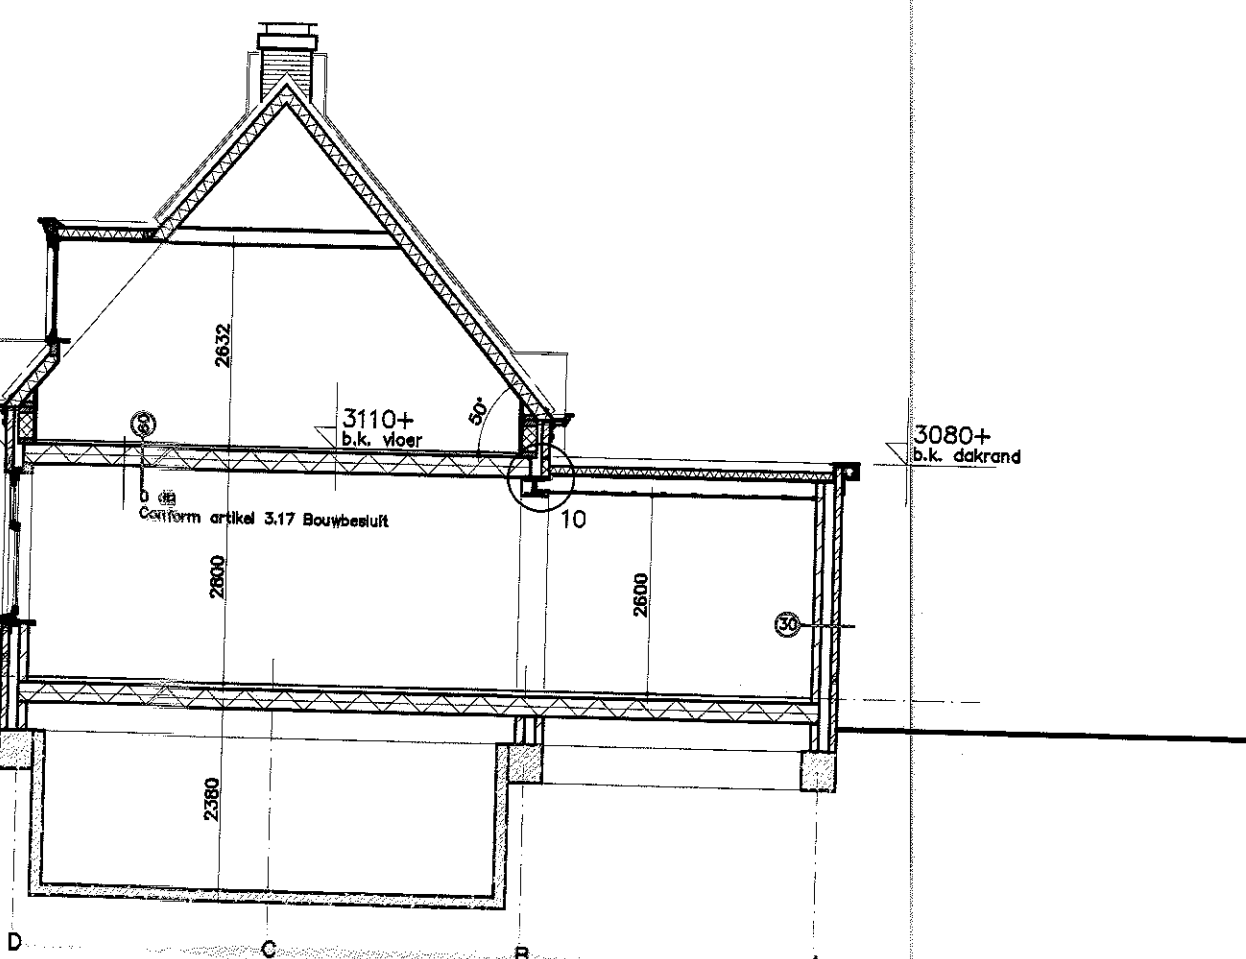


DOORSNEDEN A-A NIEUW

MATERIAALGEBRUIK


Pilts: Gegalverde, keramische handvormsteen, vechthout, rood
 Gevelbedekking: Metalen, keramische handvormsteen, vechthout, rood
 Kasjes: Metalen, keramische handvormsteen, vechthout, rood
 Ramen: Metalen, keramische handvormsteen, vechthout, rood
 Deuren: Metalen, keramische handvormsteen, vechthout, rood
 Buisen / goot: Metalen, keramische handvormsteen, vechthout, rood
 Dakbedekking: Metalen, keramische handvormsteen, vechthout, rood
 HWA: Metalen, keramische handvormsteen, vechthout, rood

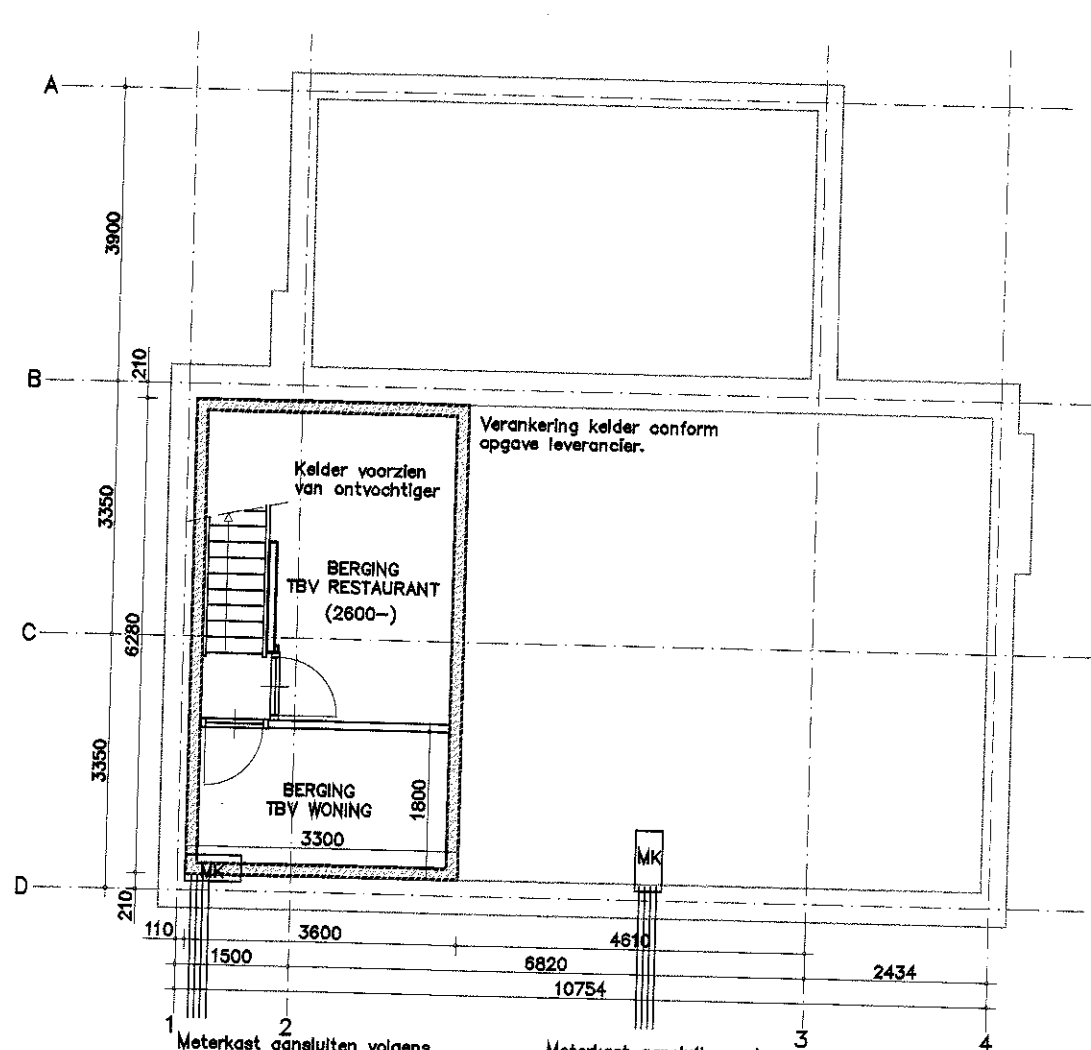

KELDER NIEUW

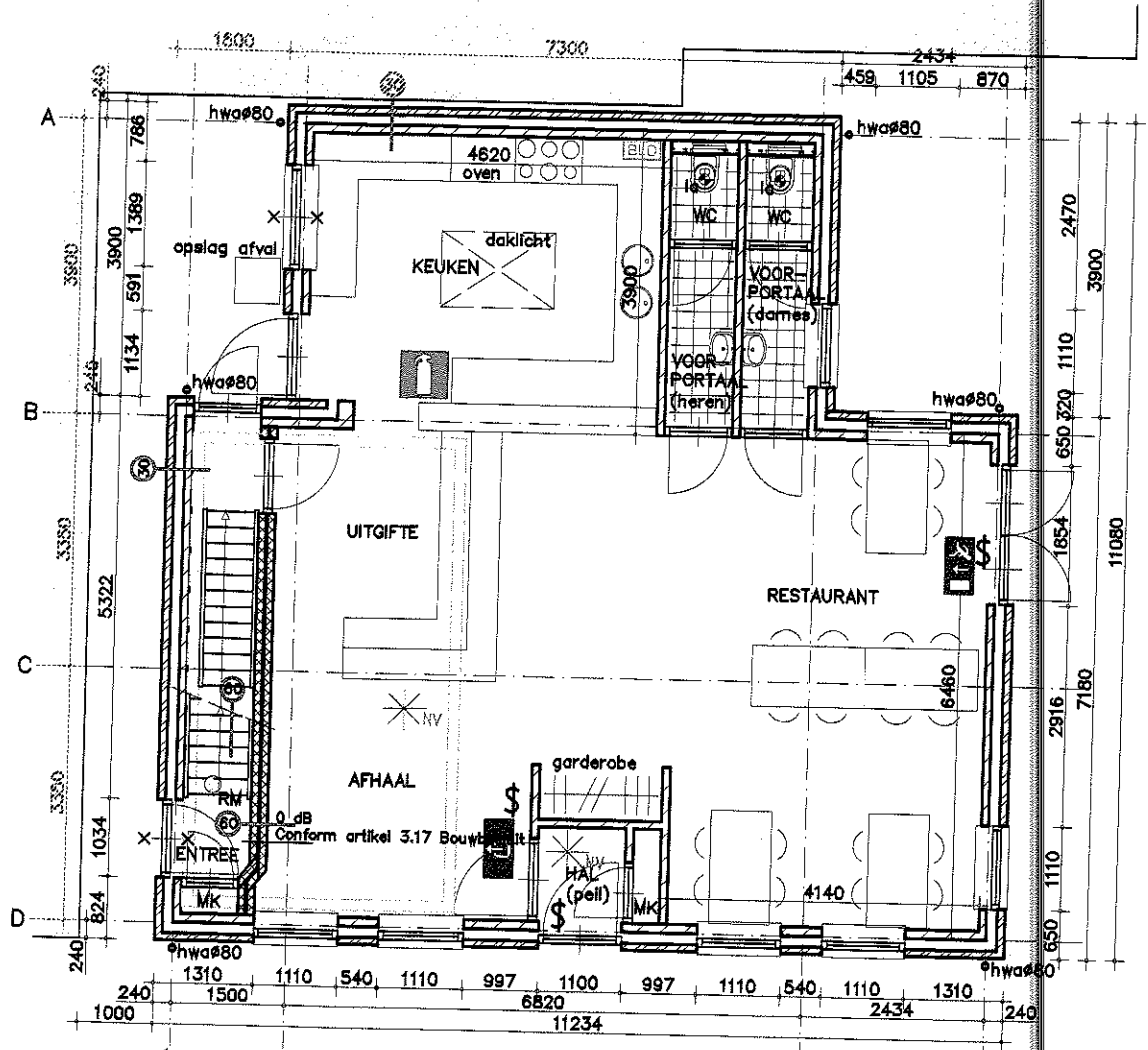

BEGANE GROND NIEUW

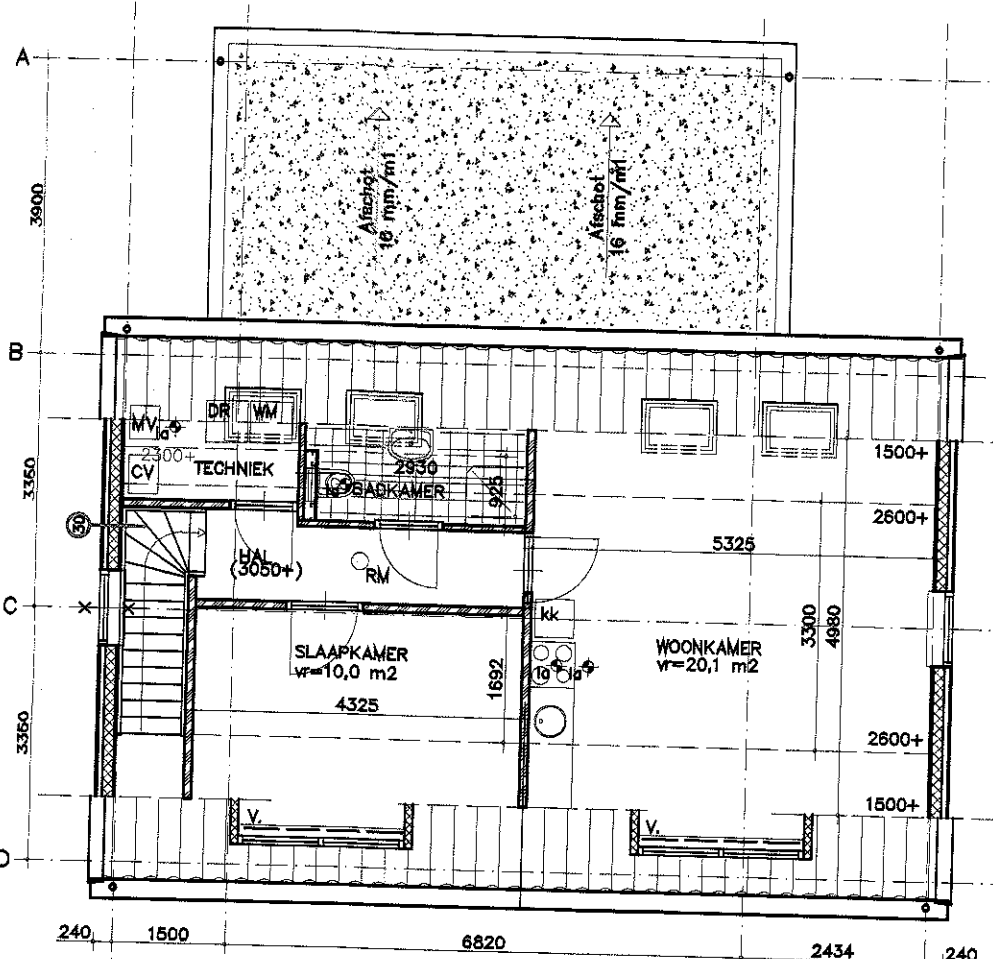

EERSTE VERDIEPING NIEUW

RENVOOI									
MIDDEWEG 146 TE MIDDEWEG 146									
Oppervlakte bestaand (te slopen panden):									
Bestaand oppervlakte: = 70 m²									
Bruto vloeroppervlakte: = 77 m²									
Oppervlakte nieuw:									
Bestaand oppervlakte: = 108,1 m²									
Bruto vloeroppervlakte: = 115,1 m²									
Vloer	Overige gebruiksfunctie	BB min personen	Aantal personen	BVO (m²)	GO (m²)	VO (m²)	Compartment	Bruto vloeroppervlakte	
Begane grond								1	51
Restaurant	Buizenfunctie	7 (0,125/m²)	30	99,9	88,1	88,1	1		
Kaait	Industriefunctie	—	—	—	—	—	—		
Sanitair dames	Gemeenschappelijk	—	—	—	—	—	—		
Sanitair heren	Gemeenschappelijk	—	—	—	—	—	—		
Wandafvoer	Wandafvoer	—	—	—	—	—	—		
Wandafvoer	Wandafvoer	—	—	—	—	—	—		

De hoofdconstructie heeft een brandwerendheid van 60 minuten conform de NEN 6086, 6072 en/of NEN 6071. Brandwerend bekleden op brandwerend spouwglas.

f. Isolatieconstructie die van invloed is op de brandwerende schiedingen (wanden, balken, kolommen, en randbalken) heeft een brandwerendheid van 60 minuten conform de NEN 6086 of de NEN 6072.

De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de betreffende wand of vloer, m.a.w. conform de NEN 6086 of de NEN-EN 1366-3-4. De brandwerendheid van de doorvoeringen wordt gecompenseerd door een draagconstructie.

De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer- of dakconstructie.

De geïsoleerde brandwerendheid van wanden, kolommen, balken etc. is aan te tonen door middel van een gelijkelijk rapport (NEN). Bouwcentrum of een door de raad van architecten aangewezen instituut.

De isolatiematerialen van het dak en gevel is van een aanvaardbare kwaliteit. Conform NEN 6064 of NEN-EN 13501-1.

Constructie-onderdelen van een van brand en rook gevreesde vluchtroute, voldoen met betrekking tot de bijlage tot brandveiligheidsplan aan klasse 2 van de NEN 6086. Roofconstructie van constructie-onderdelen in een ruimte waarvoor een brand- en/of rookvluchtroute is vastgesteld (met uitzondering van vloeren en bovenliggende trap) hebben geen grotere rookdichtheid dan 5,4 m³ bij brandveiligheidsklasse 1 en 2,2 m³ bij brandveiligheidsklasse 2.

Roofconstructie van constructie-onderdelen in een ruimte waarvoor een vluchtroute is vastgesteld, die ligt tussen sub brandcompartiment en een vloer van het rookcompartiment (met uitzondering van vloeren en bovenliggende trap) hebben geen grotere rookdichtheid dan 5,4 m³ bij brandveiligheidsklasse 1 en 2,2 m³ bij brandveiligheidsklasse 2.

De licht- en waterdichtheid en de vochtwerende voorzieningen in in en uitwendige schiedingsconstructie. Schiedingsconstructies, buiten en binnen zijn bepaald volgens NEN 2778, Waterdichtheid.

Wateropname van de toegepaste materialen van vloer, wand en zijwand in de schiedingsruimte. Het pond voldoet aan het bouwbesluit zijdeling 3.7 artikel 3.28 lid 1 en 2.

Er zijn geen openingen vanaf de buitenkant naar gebruiksfuncties, welke groter zijn dan 1 cm. Dit geldt ondermeer voor luchtvering, rook of ontlasting van het rook.

Brandwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

Ten behoeve van de luchtbehandeling- en ventilatiematerialen geeft hoofdstuk 13 van het boekwerk "Brandveiligheidsinstallaties" van de Nederlandse Vereniging voor Brandveiligheid en Rampenbestrijding (NVR) de volgende handvatten om de geteste eisen te volgen. E.a. op basis van een opgesteld PVE. Het PVE moet door een PVE-opsteller worden goedgekeurd.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Kelder - bgg	210	185	800	2100

Alle trappen zijn conform BB artikel 2.33, voorzien van leuningen b.k. 1000+ looprij, haken b.k. 1000+ of hakenmaat van de wijlen max. 100 mm, geen opstapmogelijkheid.

Wijf-onderhoud uitvoeren conform voorschriften NEN 2767.

Beglijzing uitvoeren conform NEN 3569, NEN 6700, NEN 6702 en NEN 2808.

Vochtwerende bekleding t.b.v. staalconstructie conform verwerkingsvoorschriften leverancier.

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerschedingen: De trappen voldoen aan het bouwbesluit artikel 2.33, 2.34 en 2.35.

TRAPPENVOOI

	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte
Hoofdttrap	188	220	800	2200
kgg - te verd.				
Kelderttrap	Opleide	Aantride	Trapp.	vrije hoogte