

Akoestisch Onderzoek **V1.0**

naar de geluidbelasting op de gevels van de
nieuw te realiseren woningen gelegen binnen
het plan 'De Vlinder' aan de

Duitslandlaan 1
1966 XA HEEMSKERK





Akoestisch Onderzoek V1.0

naar de geluidbelasting op de gevels van de
nieuw te realiseren woningen gelegen binnen
het plan 'De Vlinder' aan de

Duitslandlaan 1
1966 XA HEEMSKERK

datum:	10 december 2013
adviseur:	Corien de Jongh
opdrachtgever:	GEM cv De heer M.J. Smit Jan Ligthartstraat 5 1965 BE HEEMSKERK
relatie via:	Milieudienst IJmond Mevrouw J. Gies Postbus 325 1940 AH BEVERWIJK
kenmerk:	1966 XA - 1 WO 001 06.12.2013 V1.0



© 2013 Het GeluidBuro bv

Dit rapport mag worden gebruikt en verspreid door de opdrachtgever en belanghebbenden, zolang dit verband houdt met hetgeen waarvoor het onderzoek is verricht. Voor ander gebruik mag niets uit dit rapport in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden veeleenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, noch elektronisch of mechanisch, noch middels fotokopieën of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van Het GeluidBuro.

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), inclusief alle bijlagen en aanvullingen tot op heden.

Bij de onderzoeken die Het GeluidBuro verricht wordt gebruik gemaakt van informatie die door verschillende partijen wordt aangeleverd. Het is niet mogelijk al deze informatie op juistheid te controleren. Zo kunnen bestemmingen van ruimten en/of gebouwen anders blijken dan werd aangenomen of kunnen normen worden verscherpt of versoepeld. Het GeluidBuro is niet aansprakelijk voor gegevens die niet in redelijkheid op juistheid gecontroleerd hadden kunnen worden.

Inhoud van het rapport

1	Inleiding	5
2	Uitgangspunten.....	6
2.1	Algemeen	6
2.2	Normstelling	7
2.3	Verkeersgegevens	8
2.4	Overige uitgangspunten.....	10
3	Berekening geluidbelasting.....	11
3.1	Rekenmethode	11
3.2	Rekenresultaten	11
4	Beoordeling geluidbelasting	14
4.1	Zoneplichtige wegen	14
4.2	Voorkeursvolgorde	15
5	Conclusie.....	18

Bijlagen

- A Figuren
- B Invoergegevens rekenmodel
- C Rekenresultaten geluidbelasting
- D Overzicht aan te vragen hogere grenswaarden

1 Inleiding

In opdracht van GEM cv uit Heemskerk is door Het GeluidBuro een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren woningen gelegen binnen het plan 'De Vlinder' in Heemskerk.

Het plan is gelegen binnen de zone van zowel de Beneluxlaan als de Duitslandlaan.

Omdat sprake is van bebouwing met een geluidgevoelige bestemming, dient de geluidbelasting vanwege het wegverkeer te worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

In hoofdstuk 2 van dit rapport worden de bij het onderzoek gehanteerde uitgangspunten weergegeven, waaronder de normstelling en de verkeersgegevens.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de berekening van de geluidbelasting en worden de resultaten samengevat.

In hoofdstuk 4 worden de resultaten beoordeeld en waar relevant, worden tevens aanbevelingen gedaan over maatregelen die getroffen kunnen worden om de geluidbelasting te beperken.

Tot slot wordt in hoofdstuk 5 van dit rapport afgesloten met een conclusie.

2 Uitgangspunten

2.1 Algemeen

Het plan 'De Vlinder' omvat de nieuwbouw van 54 woningen.

Om realisatie van het plan mogelijk te maken, zal de voormalige 'Vlinderschool' gelegen op de hoek van de Beneluxlaan en de Duitslandlaan worden gesloopt.


In figuur 2.1 wordt een overzicht van de huidige situatie weergegeven. De foto is noordelijk georiënteerd en niet op schaal.

De blauw gearceerde vlakken geven de locatie van de te slopen bebouwing weer.



Figuur 2.1 Luchtfoto van de huidige situatie met de te slopen bebouwing

In figuur 2.2 wordt de bestemmingsplankaart weergegeven. Het betreft hier de ontwerp plankaart 'De Vlinder 2013' met kenmerk NL.IMRO.0396.BPdeVlinder2013-OW01, d.d. 20 november 2013, zoals opgesteld door Van Riezen & Partners - Bureau voor planologie en planontwikkeling uit Amsterdam.

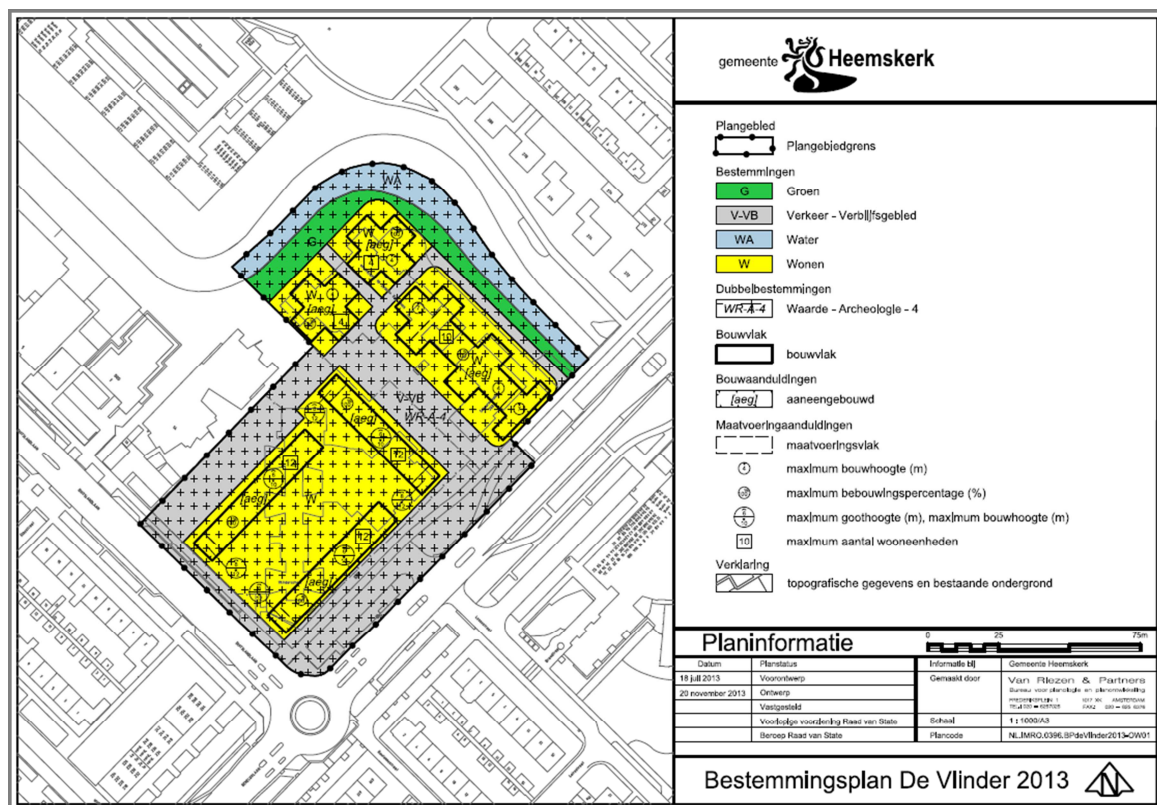

Figuur 2.2 Ontwerp bestemmingsplankaart 'De Vlinder' in Heemskerk

De nieuw te realiseren woningen zijn gelegen binnen de zone van de volgende wegen, te weten:

- Beneluxlaan
- Duitslandlaan

2.2 Normstelling

Omdat sprake is van nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen, dient de geluidbelasting vanwege het wegverkeer getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Meer informatie over de wet- en regelgeving is te vinden op de website van [Overheid.nl](https://overheid.nl) en op de website van [Kenniscentrum Infomil](https://kenniscentrum.infomil.nl).

Voor bebouwing met een woonbestemming bedraagt de voorkeursgrenswaarde 48 dB. Omdat sprake is van een stedelijke situatie, kan in principe onthefving worden verleend tot een geluidbelasting van maximaal 63 dB.

2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door Milieudienst IJmond, d.d. 5 december 2013, en gelden voor het peiljaar 2020. Voor het prognosejaar 2024 is in overleg met de Milieudienst uitgegaan van een autonome groei van 1% per jaar.

De voor de berekeningen gehanteerde verkeersgegevens worden samengevat in de onderstaande tabel 2.1.

Tabel 2.1 Gehanteerde verkeersgegevens prognosejaar 2024

Weg(vak)	Intensiteit [mvt/etmaal]		Periode	Gemiddeld uur [%]	Verdeling per voertuigcategorie [%]		
	2020	2024			licht	middel	zwaar
Beneluxlaan <i>Laan van Broekpolder - Kennemerlandstraat</i>	10.019	10.426	dag	6,74	97,15	1,20	1,64
			avond	3,16	98,82	0,56	0,62
			nacht	0,81	97,69	1,05	1,26
Beneluxlaan <i>Kennemerlandstraat - Bretagnestraat</i>	9.995	10.401	dag	6,74	97,05	1,33	1,62
			avond	3,16	98,77	0,62	0,61
			nacht	0,81	97,61	1,16	1,23
Beneluxlaan <i>Bretagnestraat - Euratomsingel</i>	10.201	10.615	dag	6,74	97,06	1,35	1,59
			avond	3,16	98,77	0,63	0,60
			nacht	0,81	97,61	1,17	1,21
Beneluxlaan <i>Euratomsingel - Lessestraat</i>	10.832	11.272	dag	6,74	96,86	1,62	1,52
			avond	3,16	98,66	0,76	0,57
			nacht	0,81	97,43	1,41	1,16
Beneluxlaan <i>Lessestraat - Duitslandlaan</i>	10.694	11.128	dag	6,74	96,67	1,75	1,58
			avond	3,16	98,58	0,82	0,60
			nacht	0,81	97,27	1,52	1,21
Beneluxlaan <i>Duitslandlaan - Europaplein</i>	11.794	12.273	dag	6,74	96,18	2,05	1,77
			avond	3,16	98,07	1,27	0,67
			nacht	0,81	96,88	1,77	1,36
Beneluxlaan <i>Europaplein - Neckarstraat</i>	8.809	9.167	dag	6,74	95,61	2,28	2,11
			avond	3,16	97,72	1,48	0,80
			nacht	0,81	96,42	1,95	1,62
Duitslandlaan <i>Beneluxlaan - Elbestraat</i>	7.211	7.504	dag	6,74	95,99	2,80	1,21
			avond	3,16	97,73	1,81	0,46
			nacht	0,81	96,67	2,40	0,93
Duitslandlaan <i>Elbestraat - Luxemburglaan</i>	7.117	7.406	dag	6,74	95,81	2,93	1,27
			avond	3,16	97,64	1,88	0,48
			nacht	0,81	96,52	2,51	0,97
Duitslandlaan <i>Luxemburglaan - Hoogdorperweg</i>	8.752	9.107	dag	6,74	96,36	2,53	1,11
			avond	3,16	97,99	1,59	0,42
			nacht	0,81	96,97	2,18	0,85

In de tabel staat 'licht' voor lichte motorvoertuigen, 'middel' voor middelzwaar vrachtverkeer en 'zwaar' voor zwaar vrachtverkeer.

2.4 Overige uitgangspunten

De maximaal toegestane snelheid bedraagt zowel voor de Beneluxlaan als voor de Duitslandlaan 50 km/uur ter hoogte van het plan.

Het wegdek voor het deel van de Beneluxlaan tussen de Euratomsingel en de Duitslandlaan bestaat uit asfalt SMA - NL 8 (wegdektype W4b).

Voor het overige deel van de Beneluxlaan en de Duitslandlaan bestaat het wegdek uit 'standaard' asfalt (wegdektype W0).

Voor wat betreft de te hanteren bodemfactoren zijn de wegen en het water als 'akoestisch hard' ingevoerd (bodemfactor 0,0). Voor het hele gebied is uitgegaan van 'akoestisch relatief zacht' (bodemfactor 0,8).

Voor wat betreft de aan te houden hoogte van de binnen het plan gelegen bouwdelen is uitgegaan van de maximale hoogten zoals weergegeven in het ontwerp bestemmingsplan 'De Vlinder 2013' met kenmerk NL.IMRO.0396.BPdeVlinder2013-OW01, d.d. 20 november 2013, zoals opgesteld door Van Riezen & Partners - Bureau voor planologie en planontwikkeling uit Amsterdam.

Hierbij is òfwel de maximale bouwhoogte òfwel de maximale goothoogte + $\frac{2}{3}$ * het verschil tussen de maximale bouwhoogte en de maximale goothoogte aangehouden.


3 Berekening geluidbelasting

3.1 Rekenmethode

De geluidbelasting vanwege het wegverkeer is berekend volgens 'Standaard Rekenmethode II' zoals genoemd in het 'Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012'.

Hiertoe is een rekenmodel opgesteld met behulp van het rekenprogramma Geomilieu versie 2.30.

In figuur 3.1 is een 3D-weergave van het rekenmodel weergegeven.

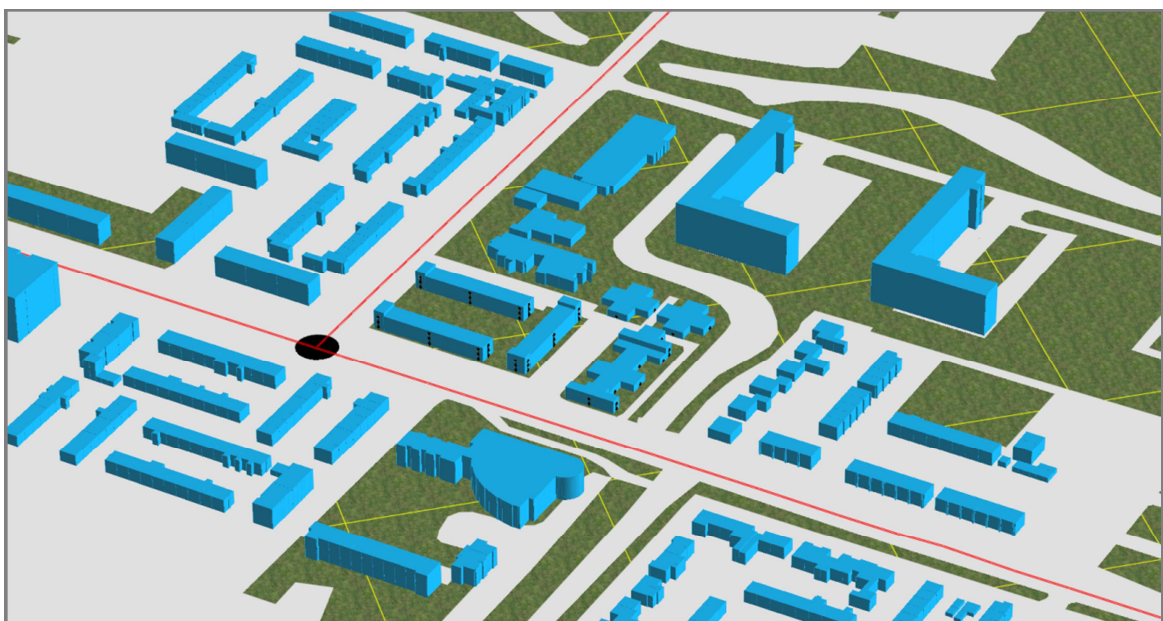

Figuur 3.1 3D-weergave rekenmodel wegverkeer situatie 2024

3.2 Rekenresultaten

Met behulp van het eerder genoemde rekenmodel is de geluidbelasting vanwege het verkeer op zowel de Beneluxlaan als de Duitslandlaan berekend voor het prognosejaar 2024.

Voor een weergave van het ingevoerde rekenmodel en de gedetailleerde invoergegevens wordt verwezen naar figuur 1 van bijlage A respectievelijk bijlage B van dit rapport. Voor de situering van de rekenpunten wordt verwezen naar figuur 2 van dit rapport.

De berekende geluidbelastingen worden inclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012 (artikel 110g Wgh) en - indien van toepassing - inclusief aftrek ex artikel 3.5 RMV 2012 ('stille banden aftrek') weergegeven in bijlage C van dit rapport.

De aftrek ex artikel 3.5 RMV 2012 ('stille banden aftrek') is overigens alleen van toepassing bij de bepaling van de geluidbelasting vanwege wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt. In deze situatie is de aftrek ex artikel 3.5 RMV 2012 ('stille banden aftrek') dan ook niet relevant.

In de onderstaande tabel 3.1 en tabel 3.2 zijn de te toetsen geluidbelastingen L_{den} inclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012 samengevat. In deze tabellen zijn alleen die rekenpunten weergegeven waar de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer wordt overschreden.

De in de tabellen weergegeven waarden betreffen de geluidbelastingen op de gevel. Daar de indeling van de geluidgevoelige bestemmingen nog niet bekend is, is geen rekening gehouden met een afschermdende werking van mogelijk toe te passen (gesloten) borstweringen en/of een geluidabsorberende afwerking aan de onderzijde van bovenliggende balkons en galerijen of dergelijke.

Tabel 3.1 Geluidbelasting L_{den} vanwege Beneluxlaan

Rekenpunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting vanwege Beneluxlaan [dB]
W1_01	rekenpunt blok 1 12 woningen	1,50 / 4,50 / 7,50	52 / 53 / 53
W1_02	rekenpunt blok 1 12 woningen	1,50 / 4,50 / 7,50	57 / 57 / 58
W1_03	rekenpunt blok 1 12 woningen	1,50 / 4,50 / 7,50	57 / 58 / 58
W1_04	rekenpunt blok 1 12 woningen	1,50 / 4,50 / 7,50	57 / 58 / 58
W1_05	rekenpunt blok 1 12 woningen	1,50 / 4,50 / 7,50	53 / 54 / 55
W2_04	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	49
W2_05	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	49
W3_01	rekenpunt blok 3 12 woningen	1,50 / 4,50 / 7,50	56 / 57 / 58
W3_02	rekenpunt blok 3 12 woningen	1,50 / 4,50 / 7,50	52 / 54 / 54
W3_07	rekenpunt blok 3 12 woningen	4,50 / 7,50	49 / 49
W3_08	rekenpunt blok 3 12 woningen	1,50 / 4,50 / 7,50	52 / 54 / 54
W4_01	rekenpunt blok 4 10 woningen	1,50 / 4,50	58 / 59
W4_02	rekenpunt blok 4 10 woningen	1,50 / 4,50	55 / 55
W4_03	rekenpunt blok 4 10 woningen	1,50	49
W4_04	rekenpunt blok 4 10 woningen	1,50	49
W4_14	rekenpunt blok 4 10 woningen	1,50	49
W4_15	rekenpunt blok 4 10 woningen	1,50	49
W4_16	rekenpunt blok 4 10 woningen	1,50 / 4,50	54 / 55

Tabel 3.2 Geluidbelasting L_{den} vanwege Duitslandlaan

Rekenpunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting vanwege Duitslandlaan [dB]
W1_04	rekenpunt blok 1 12 woningen	1,50 / 4,50 / 7,50	54 / 54 / 53
W1_05	rekenpunt blok 1 12 woningen	1,50 / 4,50 / 7,50	58 / 58 / 58
W1_06	rekenpunt blok 1 12 woningen	1,50 / 4,50 / 7,50	54 / 55 / 55
W1_07	rekenpunt blok 1 12 woningen	7,50	49
W2_04	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50 / 4,50 / 7,50	54 / 54 / 54
W2_05	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50 / 4,50 / 7,50	59 / 59 / 59
W2_06	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50 / 4,50 / 7,50	55 / 55 / 55
W2_07	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50 / 7,50	50 / 51

4 Beoordeling geluidbelasting

4.1 Zoneplichtige wegen

Beneluxlaan

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft de Beneluxlaan op de gevels van de nieuw te realiseren woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ter plaatse van de volgende rekenpunten:

- woningen, blok 1: rekenpunt W1_01 tot en met W1_05
- woningen, blok 2: rekenpunt W2_04 en W2_05
- woningen, blok 3: rekenpunt W3_01 en W3_02 en rekenpunt W3_07 en W3_08
- woningen, blok 4: rekenpunt W4_01 tot en met W4_04 en rekenpunt W14_01 tot en met W4_16

De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 59 dB ter hoogte van rekenpunt W4_01. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt nergens overschreden.

Dit betekent dat voor de woningen welke zijn gelegen nabij de bovenstaande rekenpunten met betrekking tot de Beneluxlaan een verzoek om een hogere grenswaarde dient te worden ingediend variërend van 49 dB tot maximaal 59 dB.

Uitgaande van de huidige planopzet betreft dit in totaal maximaal circa 30 woningen.

Duitslandlaan

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft de Duitslandlaan op de gevels van de nieuw te realiseren woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ter plaatse van de volgende rekenpunten:

- woningen, blok 1: rekenpunt W1_04 tot en met W1_07
- woningen, blok 2: rekenpunt W2_04 tot en met W2_07

De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 59 dB ter hoogte van rekenpunt W2_05. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt nergens overschreden.

Dit betekent dat voor de woningen welke zijn gelegen nabij deze rekenpunten met betrekking tot de Beneluxlaan een verzoek om een hogere grenswaarde dient te worden ingediend variërend van 49 dB tot maximaal 59 dB.

Uitgaande van de huidige planopzet betreft dit in totaal maximaal circa 12 woningen.

Cumulatie

Voor wat betreft rekenpunt W1_04 en W1_05 en rekenpunt W2_04 en W2_05 is ook sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeer op de Beneluxlaan.

Uitgaande van de aldus berekende geluidbelastingen zal ter plaatse van het maatgevende rekenpunt W1_05 de gecumuleerde geluidbelasting qua hinderbeleving overeenkomen met 60 dB (inclusief aftrek).

Cumulatie resulteert hier dus in een maximaal 1 dB hogere geluidbelasting vanwege wegverkeer.

4.2 Voorkeursvolgorde

Uit de rekenresultaten volgt dat vanwege het verkeer op zowel de Beneluxlaan als de Duitslandlaan op de gevels van de nieuw te realiseren woningen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

Conform de voorwaarden in de Wet geluidhinder dient volgens een zogenaamde voorkeursvolgorde eerst te worden onderzocht of, en zo ja, hoe de geluidbelasting ter plaatse van het plan is te beperken.

4.2.1 Maatregelen aan de bron

Door het vervangen van het 'standaard' asfalt en het asfalt SMA NL 8 door bijvoorbeeld ZSA-SD (of akoestisch gelijkwaardig) ter plaatse van zowel de Beneluxlaan als de Duitslandlaan zal de geluidbelasting ter plaatse van het maatgevende rekenpunt met circa 4 dB afnemen. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden.

Het treffen van verdergaande maatregelen aan de bron blijkt onvoldoende om de geluidbelasting te beperken tot ten hoogste de voorkeursgrenswaarde.

4.2.2 Maatregelen in het overdrachtsgebied

Het plaatsen van geluidschermen langs de Beneluxlaan en/of de Duitslandlaan is met name vanuit verkeerskundig en stedenbouwkundig oogpunt geen optie. Het treffen van maatregelen in het overdrachtsgebied is derhalve niet nader onderzocht.

4.2.3 Maatregelen bij de ontvanger

Geluidluwe gevel

Het is gebruikelijk dat in situaties waarin de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, bij een geluidbelasting vanwege wegverkeer tot 53 dB, een geluidluwe gevel (gevel waarop de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden) wordt aanbevolen.

Bij een geluidbelasting hoger dan 53 dB voor wegverkeer wordt een dergelijke geluidluwe gevel meestal verplicht gesteld. In die situaties dient ook de indeling van de geluidgevoelige bestemming kritisch te worden gezien, zodat zoveel mogelijk verblijfsruimten, alsook de tot de geluidgevoelige bestemming behorende buitenruimte, niet worden gesitueerd aan de gevel waar de hoogste geluidbelasting optreedt.

Geadviseerd wordt om ook met betrekking tot het plan 'De Vlinder' als concrete eis te stellen dat in dat geval ten minste één geluidluwe gevel aanwezig dient te zijn en dat ten minste één verblijfsruimte aan deze gevel gesitueerd dient te worden.


Voor wat betreft de woningen gelegen nabij de onderstaande rekenpunten geldt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Beneluxlaan en/of de Duitslandlaan hoger is dan 53 dB. Het betreft hier de volgende rekenpunten, te weten:

- rekenpunt W1_02 tot en met W1_06,
- rekenpunt W2_04 tot en met W2_06
- rekenpunt W3_01 en W3_02 en rekenpunt W3_08
- rekenpunt W4_01 en W4_02 en rekenpunt W4_16

De woningen gelegen nabij deze rekenpunten dienen dus een geluidluwe gevel te hebben.

Uit de resultaten volgt dat voor het merendeel van deze woningen sprake is van één of meer geluidluwe gevels, met uitzondering van de hoekwoning van zowel blok 1 als blok 2 en de hoekwoning van blok 3 die is gelegen aan de Beneluxlaan.

Door het plaatsen van tuinschermen met een hoogte van circa 1,8 meter in het verlengde van de kopgevels, kan de geluidbelasting ter plaatse van de begane grond worden beperkt tot ten hoogste de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Hiermee is ook sprake van een geluidluwe buitenruimte.

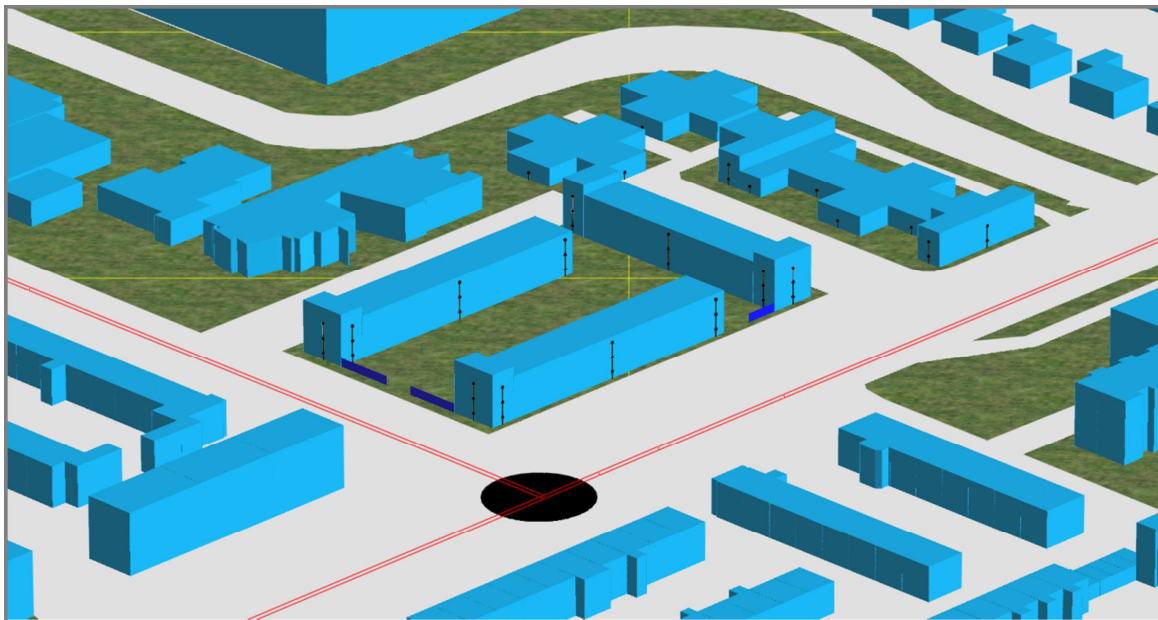

Figuur 4.1 3D-weergave rekenmodel met afschermende maatregelen

Bij realisatie van het plan moet worden voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van de gevels, waarbij wordt uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012.

De aftrek ex artikel 3.5 RMV 2012 is onderdeel van de rekenmethode en wordt nooit los in mindering gebracht op de aldus berekende geluidbelasting.

De grenswaarde van het geluidniveau binnen in de geluidgevoelige ruimten van de nieuw te realiseren woningen bedraagt 33 dB (voor verblijfsgebieden en/of -ruimten).

5 Conclusie

Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen wij de volgende conclusies trekken:

De geluidbelasting vanwege het verkeer op zowel de Beneluxlaan als de Duitslandlaan overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt nergens overschreden.

Dit betekent dat voor de nieuw te realiseren woningen met betrekking tot zowel de Beneluxlaan als de Duitslandlaan een verzoek om een hogere grenswaarde dient te worden ingediend variërend van 49 dB tot maximaal 59 dB.

Uitgaande van de huidige planopzet betreft dit in totaal maximaal circa 30 woningen vanwege de Beneluxlaan en maximaal circa 12 woningen vanwege de Duitslandlaan.

Ook dient voor de nieuw te realiseren woningen te worden voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van de gevels, waarbij uitgegaan dient te worden van de cumulatieve geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012.

De grenswaarde van het geluidniveau binnen in de geluidgevoelige ruimten van de nieuw te realiseren woningen bedraagt 33 dB (voor verblijfsgebieden en/of -ruimten).


Het GeluidBuro




Corien de Jongh
adviseur





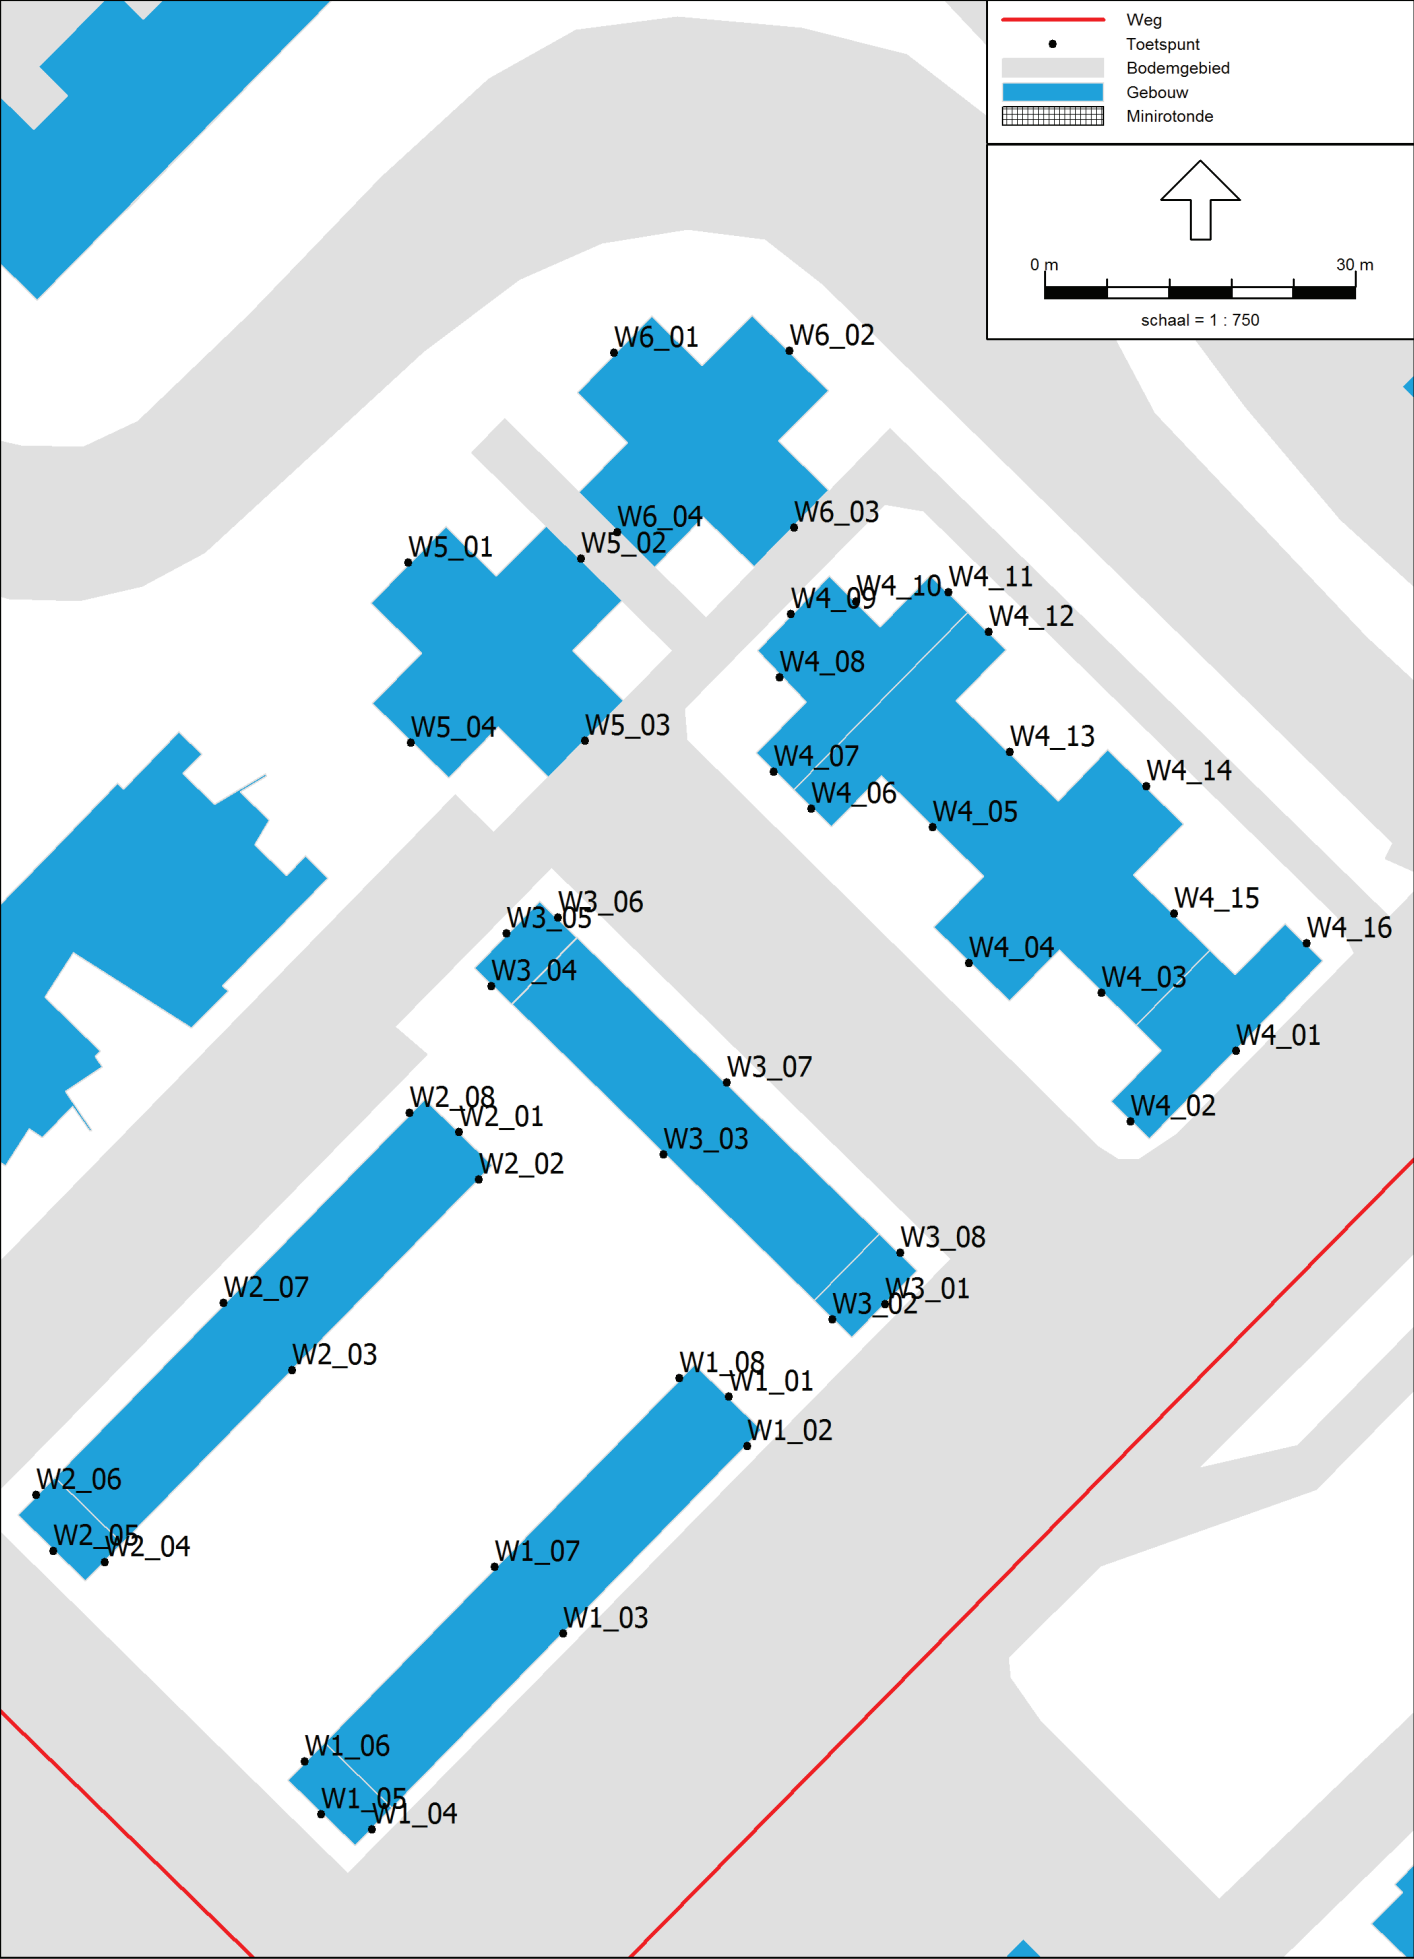

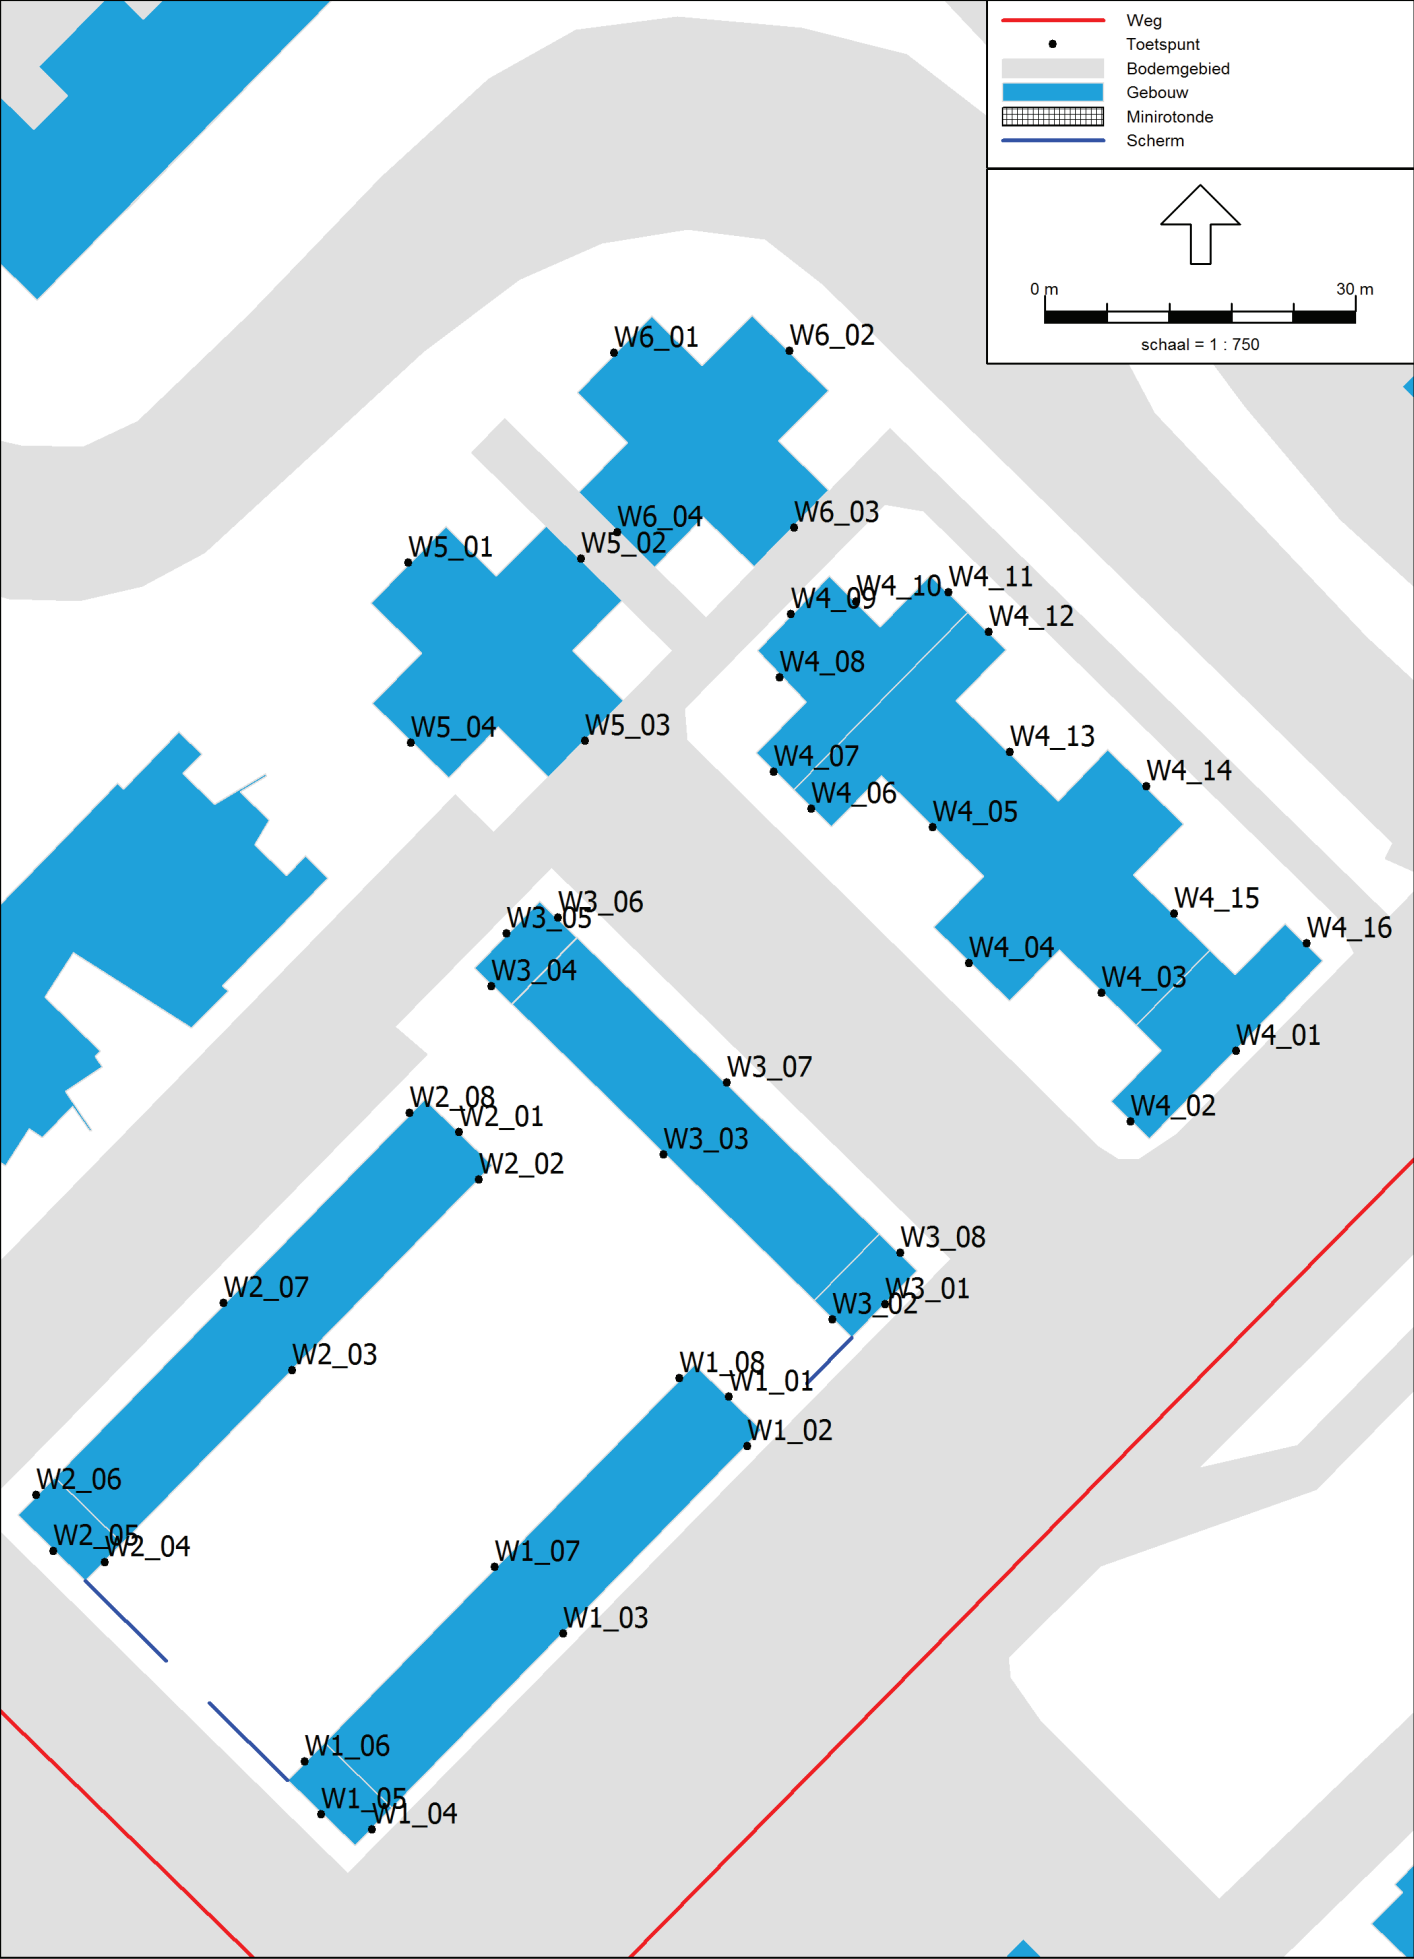



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer

Model eigenschap

Omschrijving	Situatie 2024 Wegverkeer
Verantwoordelijke	Het GeluidBuro Corien
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	GeluidBuro Corien op 6-12-2013
Laatst ingezien door	GeluidBuro Corien op 10-12-2013
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.30
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	0,80
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Commentaar

Bepaling geluidbelasting vanwege het verkeer op de

* Beneluxlaan

* Duitslandlaan

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
01	bodem hard	106371,77	501279,66	0,00
02	bodem hard	106885,12	501197,66	0,00
03	bodem hard	107065,49	501143,56	0,00
04	bodem hard	106897,72	500966,81	0,00
05	bodem hard	106878,65	501093,09	0,00
06	bodem hard	107128,45	501420,22	0,00
07	bodem hard	107058,47	501405,72	0,00
08	bodem hard	107275,21	501371,41	0,00
09	bodem hard	106530,78	501212,59	0,00
10	bodem hard	106923,10	500881,97	0,00
11	bodem hard	106955,51	501172,16	0,00
12	bodem hard	107143,51	501479,37	0,00
13	bodem hard	106825,70	501491,97	0,00
14	bodem hard	107204,32	501144,69	0,00
15	bodem hard	107038,27	501081,53	0,00
16	bodem hard	106958,30	501270,88	0,00
17	bodem hard	106790,78	501541,12	0,00
18	bodem hard	106961,34	501093,78	0,00
19	bodem hard	106947,33	501166,53	0,00
20	bodem hard	106743,84	501142,03	0,00
21	bodem hard	106709,20	501105,69	0,00
22	bodem hard	106937,94	501268,31	0,00
23	bodem hard	105967,11	501364,94	0,00
24	bodem hard	106804,27	501489,12	0,00
25	bodem hard	106424,28	501613,03	0,00
26	bodem hard	106623,49	501492,25	0,00
27	bodem hard	106598,88	501138,16	0,00
28	bodem hard	107054,67	501013,47	0,00
29	bodem hard	107002,30	501352,94	0,00
30	bodem hard	107188,58	501022,06	0,00

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
31	bodem hard	106825,34	501485,50	0,00
32	bodem hard	107200,93	501148,06	0,00
33	bodem hard	106575,01	501069,56	0,00
34	bodem hard	106814,38	501142,53	0,00
35	bodem hard	106875,36	501211,59	0,00
36	bodem hard	107028,70	501420,62	0,00
37	bodem hard	107048,96	501007,69	0,00
38	bodem hard	106582,44	501074,37	0,00
39	bodem hard	107218,76	501159,41	0,00
40	bodem hard	106989,92	501337,26	0,00
41	bodem hard	107153,52	501233,37	0,00
42	bodem hard	106899,95	501207,47	0,00
43	bodem hard	106681,65	500763,38	0,00
44	bodem hard	106521,77	501032,00	0,00
45	bodem hard	107212,82	501509,16	0,00
46	bodem hard	106826,12	501138,44	0,00
47	bodem hard	107005,90	501356,47	0,00
48	bodem hard	106643,28	501239,06	0,00
49	bodem hard	106731,88	501225,34	0,00
50	bodem hard	107031,57	501166,63	0,00
51	bodem hard	107255,13	501106,25	0,00
52	bodem hard	106669,16	501063,69	0,00
53	bodem hard	107219,59	501558,69	0,00
54	bodem hard	106958,30	501270,88	0,00
55	bodem hard	106567,17	501362,53	0,00
56	bodem hard	107048,03	501347,34	0,00
57	bodem hard	106814,89	501163,06	0,00
58	bodem hard	107300,81	501190,12	0,00
59	bodem hard	107194,66	501134,84	0,00
60	bodem hard	107012,89	501448,16	0,00

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
61	bodem hard	107293,91	501183,19	0,00
62	bodem hard	106654,87	501480,87	0,00
63	bodem hard	106717,12	501042,31	0,00
64	bodem hard	106576,56	501169,66	0,00
65	bodem hard	106585,06	500933,97	0,00
66	bodem hard	107164,73	501036,00	0,00
67	bodem hard	106697,73	501399,75	0,00
68	bodem hard	106875,36	501211,59	0,00
69	bodem hard	107044,75	501087,87	0,00
70	bodem hard	106895,15	501566,97	0,00
71	bodem hard	107198,06	501292,81	0,00
72	bodem hard	106561,25	501499,09	0,00
73	bodem hard	106835,09	501282,74	0,00
74	bodem hard	106885,71	501241,18	0,00
75	bodem hard	106986,22	501333,48	0,00
76	bodem hard	106983,77	501330,98	0,00

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
001	bebouwing bestaand	7,04	0,00	Relatief	0 dB	False	106945,77	501186,54
002	bebouwing bestaand	12,64	0,00	Relatief	0 dB	False	106843,12	501214,50
003	bebouwing bestaand	7,04	0,00	Relatief	0 dB	False	106954,45	501178,04
004	bebouwing bestaand	7,04	0,00	Relatief	0 dB	False	106954,45	501178,04
005	bebouwing bestaand	12,64	0,00	Relatief	0 dB	False	106850,09	501207,66
006	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	106730,03	501079,58
007	bebouwing bestaand	12,64	0,00	Relatief	0 dB	False	106820,02	501190,87
008	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	106757,58	501121,61
009	bebouwing bestaand	3,64	0,00	Relatief	0 dB	False	106708,36	501258,51
010	bebouwing bestaand	12,91	0,00	Relatief	0 dB	False	106769,28	501196,17
011	bebouwing bestaand	6,13	0,00	Relatief	0 dB	False	106933,08	501105,22
012	bebouwing bestaand	6,13	0,00	Relatief	0 dB	False	106930,11	501119,52
013	bebouwing bestaand	6,13	0,00	Relatief	0 dB	False	106920,08	501117,94
014	bebouwing bestaand	8,19	0,00	Relatief	0 dB	False	106787,02	501237,08
015	bebouwing bestaand	8,19	0,00	Relatief	0 dB	False	106778,68	501245,28
016	bebouwing bestaand	8,19	0,00	Relatief	0 dB	False	106804,23	501220,18
017	bebouwing bestaand	12,91	0,00	Relatief	0 dB	False	106787,90	501191,55
018	bebouwing bestaand	8,19	0,00	Relatief	0 dB	False	106814,18	501221,24
019	bebouwing bestaand	8,19	0,00	Relatief	0 dB	False	106814,18	501221,24
020	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106887,81	501155,41
021	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106873,14	501152,68
022	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106881,68	501161,41
023	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106896,35	501164,15
024	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106885,95	501165,78
025	bebouwing bestaand	7,26	0,00	Relatief	0 dB	False	107095,26	501452,34
026	bebouwing bestaand	2,08	0,00	Relatief	0 dB	False	107232,11	501374,16
027	bebouwing bestaand	6,13	0,00	Relatief	0 dB	False	106938,77	501111,04
028	bebouwing bestaand	5,16	0,00	Relatief	0 dB	False	106785,30	501348,80
029	bebouwing bestaand	5,88	0,00	Relatief	0 dB	False	106959,29	501436,85
030	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106993,76	501391,04

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
031	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106685,91	501198,26
032	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106691,36	501203,83
033	bebouwing bestaand	8,04	0,00	Relatief	0 dB	False	106700,87	501311,22
034	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106659,86	501223,76
035	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106672,89	501211,01
036	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106682,69	501212,33
037	bebouwing bestaand	8,06	0,00	Relatief	0 dB	False	106665,79	501289,34
038	bebouwing bestaand	7,36	0,00	Relatief	0 dB	False	106993,89	501135,77
039	bebouwing bestaand	7,36	0,00	Relatief	0 dB	False	106989,61	501131,46
040	bebouwing bestaand	7,36	0,00	Relatief	0 dB	False	106975,51	501128,34
041	bebouwing bestaand	8,06	0,00	Relatief	0 dB	False	106662,88	501275,14
042	bebouwing bestaand	8,06	0,00	Relatief	0 dB	False	106658,63	501270,77
043	bebouwing bestaand	8,06	0,00	Relatief	0 dB	False	106653,03	501276,21
044	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106660,99	501233,59
045	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106669,29	501259,37
046	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106679,10	501260,69
047	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106677,94	501250,85
048	bebouwing bestaand	8,19	0,00	Relatief	0 dB	False	106795,82	501228,45
049	bebouwing bestaand	8,19	0,00	Relatief	0 dB	False	106795,82	501228,45
050	bebouwing bestaand	12,91	0,00	Relatief	0 dB	False	106811,48	501168,41
051	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106692,09	501247,91
052	bebouwing bestaand	6,13	0,00	Relatief	0 dB	False	106947,43	501102,56
053	bebouwing bestaand	6,13	0,00	Relatief	0 dB	False	106947,43	501102,56
054	bebouwing bestaand	6,13	0,00	Relatief	0 dB	False	106920,08	501117,94
055	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106696,41	501243,65
056	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106696,41	501243,65
057	bebouwing bestaand	6,13	0,00	Relatief	0 dB	False	106951,76	501098,32
058	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106898,76	501178,88
059	bebouwing bestaand	7,46	0,00	Relatief	0 dB	False	107086,39	501352,89
060	bebouwing bestaand	12,85	0,00	Relatief	0 dB	False	106730,90	501201,16

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
061	bebouwing bestaand	8,13	0,00	Relatief	0 dB	False	106718,64	501348,66
062	bebouwing bestaand	6,65	0,00	Relatief	0 dB	False	106753,50	501280,84
063	bebouwing bestaand	7,60	0,00	Relatief	0 dB	False	106963,67	501222,29
064	bebouwing bestaand	7,46	0,00	Relatief	0 dB	False	107089,43	501362,49
065	bebouwing bestaand	7,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106814,98	501265,20
066	bebouwing bestaand	7,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106823,64	501256,72
067	bebouwing bestaand	7,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106827,97	501252,48
068	bebouwing bestaand	8,13	0,00	Relatief	0 dB	False	106724,85	501355,00
069	bebouwing bestaand	6,85	0,00	Relatief	0 dB	False	106743,38	501334,64
070	bebouwing bestaand	7,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106806,32	501273,68
071	bebouwing bestaand	6,84	0,00	Relatief	0 dB	False	106970,92	501166,86
072	bebouwing bestaand	6,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106913,50	501139,33
073	bebouwing bestaand	6,84	0,00	Relatief	0 dB	False	106966,67	501162,54
074	bebouwing bestaand	7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	106661,76	501332,23
075	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106648,02	501315,33
076	bebouwing bestaand	6,84	0,00	Relatief	0 dB	False	106975,16	501171,19
077	bebouwing bestaand	6,84	0,00	Relatief	0 dB	False	106962,43	501158,21
078	bebouwing bestaand	6,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106905,04	501130,66
079	bebouwing bestaand	6,84	0,00	Relatief	0 dB	False	106953,94	501149,56
080	bebouwing bestaand	6,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106907,92	501144,78
081	bebouwing bestaand	6,84	0,00	Relatief	0 dB	False	106962,43	501158,21
082	bebouwing bestaand	6,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106903,68	501140,45
083	bebouwing bestaand	6,85	0,00	Relatief	0 dB	False	106742,69	501325,31
084	bebouwing bestaand	7,04	0,00	Relatief	0 dB	False	106946,91	501196,37
085	bebouwing bestaand	7,04	0,00	Relatief	0 dB	False	106932,76	501199,29
086	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106917,71	501185,98
087	bebouwing bestaand	11,06	0,00	Relatief	0 dB	False	106886,10	501115,05
088	bebouwing bestaand	7,60	0,00	Relatief	0 dB	False	106944,56	501228,53
089	bebouwing bestaand	7,04	0,00	Relatief	0 dB	False	106941,44	501190,79
090	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106907,30	501187,61

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
091	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106903,03	501183,25
092	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106898,76	501178,88
093	bebouwing bestaand	7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	106667,34	501326,74
094	bebouwing bestaand	7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	106671,62	501331,10
095	bebouwing bestaand	7,91	0,00	Relatief	0 dB	False	106691,13	501362,13
096	bebouwing bestaand	7,49	0,00	Relatief	0 dB	False	107051,48	501478,40
097	bebouwing bestaand	11,06	0,00	Relatief	0 dB	False	106881,82	501110,69
098	bebouwing bestaand	11,06	0,00	Relatief	0 dB	False	106867,33	501124,89
099	bebouwing bestaand	6,85	0,00	Relatief	0 dB	False	106752,39	501326,55
100	bebouwing bestaand	7,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106832,31	501248,24
101	bebouwing bestaand	7,49	0,00	Relatief	0 dB	False	107051,48	501478,40
102	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106896,89	501117,46
103	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106894,76	501115,29
104	bebouwing bestaand	11,06	0,00	Relatief	0 dB	False	106888,62	501117,66
105	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106989,21	501187,01
106	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106982,82	501180,49
107	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106899,03	501119,64
108	bebouwing bestaand	5,16	0,00	Relatief	0 dB	False	106814,05	501338,33
109	bebouwing bestaand	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106861,97	501319,01
110	bebouwing bestaand	2,16	0,00	Relatief	0 dB	False	107220,01	501353,06
111	bebouwing bestaand	6,79	0,00	Relatief	0 dB	False	107148,68	501394,16
112	bebouwing bestaand	2,74	0,00	Relatief	0 dB	False	107076,66	501500,10
113	bebouwing bestaand	2,74	0,00	Relatief	0 dB	False	107066,59	501489,89
114	bebouwing bestaand	2,16	0,00	Relatief	0 dB	False	107209,84	501354,71
115	bebouwing bestaand	2,16	0,00	Relatief	0 dB	False	107210,84	501362,34
116	bebouwing bestaand	2,16	0,00	Relatief	0 dB	False	107208,59	501364,55
117	bebouwing bestaand	2,16	0,00	Relatief	0 dB	False	107217,81	501350,81
118	bebouwing bestaand	2,16	0,00	Relatief	0 dB	False	107215,47	501357,77
119	bebouwing bestaand	2,16	0,00	Relatief	0 dB	False	107214,10	501350,24
120	bebouwing bestaand	3,98	0,00	Relatief	0 dB	False	106714,71	501340,87

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
121	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106698,54	501337,73
122	bebouwing bestaand	2,74	0,00	Relatief	0 dB	False	107074,55	501497,97
123	bebouwing bestaand	6,79	0,00	Relatief	0 dB	False	107148,17	501377,12
124	bebouwing bestaand	6,79	0,00	Relatief	0 dB	False	107152,45	501381,49
125	bebouwing bestaand	6,79	0,00	Relatief	0 dB	False	107154,38	501383,47
126	bebouwing bestaand	3,64	0,00	Relatief	0 dB	False	106728,89	501246,00
127	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106713,89	501359,00
128	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106717,18	501362,36
129	bebouwing bestaand	2,74	0,00	Relatief	0 dB	False	107072,56	501495,95
130	bebouwing bestaand	2,74	0,00	Relatief	0 dB	False	107072,56	501495,95
131	bebouwing bestaand	2,74	0,00	Relatief	0 dB	False	107067,92	501484,56
132	bebouwing bestaand	2,16	0,00	Relatief	0 dB	False	107206,71	501366,40
133	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107238,15	501467,18
134	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107235,99	501469,31
135	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107233,06	501480,44
136	bebouwing bestaand	2,04	0,00	Relatief	0 dB	False	107161,90	501426,46
137	bebouwing bestaand	2,04	0,00	Relatief	0 dB	False	107158,43	501429,85
138	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107240,30	501465,07
139	bebouwing bestaand	26,49	0,00	Relatief	0 dB	False	106819,65	501043,13
140	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	107065,46	501482,18
141	bebouwing bestaand	2,74	0,00	Relatief	0 dB	False	107068,58	501491,91
142	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107233,06	501480,44
143	bebouwing bestaand	2,04	0,00	Relatief	0 dB	False	107161,69	501432,92
144	bebouwing bestaand	12,95	0,00	Relatief	0 dB	False	107000,77	501236,69
145	bebouwing bestaand	2,04	0,00	Relatief	0 dB	False	107163,82	501435,08
146	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107244,57	501460,88
147	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107242,42	501462,99
148	bebouwing bestaand	2,16	0,00	Relatief	0 dB	False	107204,80	501368,27
149	bebouwing bestaand	2,16	0,00	Relatief	0 dB	False	107198,69	501365,80
150	bebouwing bestaand	2,04	0,00	Relatief	0 dB	False	107166,11	501428,60

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
151	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107217,79	501486,88
152	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107237,27	501476,30
153	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107251,04	501454,52
154	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107225,90	501487,48
155	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107235,04	501478,50
156	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107246,72	501458,76
157	bebouwing bestaand	6,89	0,00	Relatief	0 dB	False	107190,72	501384,25
158	bebouwing bestaand	6,84	0,00	Relatief	0 dB	False	106945,45	501140,91
159	bebouwing bestaand	6,84	0,00	Relatief	0 dB	False	106941,21	501136,59
160	bebouwing bestaand	6,65	0,00	Relatief	0 dB	False	106743,07	501291,09
161	bebouwing bestaand	6,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106917,73	501143,66
162	bebouwing bestaand	6,84	0,00	Relatief	0 dB	False	106953,94	501149,56
163	bebouwing bestaand	6,84	0,00	Relatief	0 dB	False	106945,45	501140,91
164	bebouwing bestaand	24,12	0,00	Relatief	0 dB	False	106798,07	501465,93
165	bebouwing bestaand	12,85	0,00	Relatief	0 dB	False	106749,41	501206,12
166	bebouwing bestaand	6,65	0,00	Relatief	0 dB	False	106746,24	501277,02
167	bebouwing bestaand	12,85	0,00	Relatief	0 dB	False	106719,35	501189,37
168	bebouwing bestaand	7,60	0,00	Relatief	0 dB	False	106959,39	501226,50
169	bebouwing bestaand	23,71	0,00	Relatief	0 dB	False	106925,50	501485,11
170	bebouwing bestaand	7,36	0,00	Relatief	0 dB	False	106968,23	501109,90
171	bebouwing bestaand	7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	106674,61	501345,29
172	bebouwing bestaand	7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	106675,91	501335,46
173	bebouwing bestaand	7,36	0,00	Relatief	0 dB	False	106981,06	501122,84
174	bebouwing bestaand	7,36	0,00	Relatief	0 dB	False	106966,95	501119,72
175	bebouwing bestaand	7,36	0,00	Relatief	0 dB	False	106972,50	501114,21
176	bebouwing bestaand	6,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106930,42	501156,65
177	bebouwing bestaand	6,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106926,19	501152,32
178	bebouwing bestaand	6,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106921,96	501147,99
179	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106626,68	501293,57
180	bebouwing bestaand	6,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106938,88	501165,31

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
181	bebouwing bestaand	6,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106934,65	501160,98
182	bebouwing bestaand	8,13	0,00	Relatief	0 dB	False	106727,38	501340,10
183	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106984,95	501182,67
184	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106982,82	501180,49
185	bebouwing bestaand	7,63	0,00	Relatief	0 dB	False	107178,02	501338,83
186	bebouwing bestaand	7,43	0,00	Relatief	0 dB	False	106979,81	501450,44
187	bebouwing bestaand	7,43	0,00	Relatief	0 dB	False	106986,06	501456,81
188	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106991,39	501180,63
189	bebouwing bestaand	7,63	0,00	Relatief	0 dB	False	107200,59	501350,98
190	bebouwing bestaand	6,89	0,00	Relatief	0 dB	False	107194,12	501370,27
191	bebouwing bestaand	6,89	0,00	Relatief	0 dB	False	107195,08	501379,98
192	bebouwing bestaand	7,63	0,00	Relatief	0 dB	False	107187,73	501337,88
193	bebouwing bestaand	7,63	0,00	Relatief	0 dB	False	107186,59	501347,57
194	bebouwing bestaand	7,63	0,00	Relatief	0 dB	False	107190,88	501351,93
195	bebouwing bestaand	6,85	0,00	Relatief	0 dB	False	106778,33	501301,09
196	bebouwing bestaand	6,85	0,00	Relatief	0 dB	False	106777,36	501287,10
197	bebouwing bestaand	7,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106810,65	501269,44
198	bebouwing bestaand	8,13	0,00	Relatief	0 dB	False	106737,27	501337,13
199	bebouwing bestaand	6,85	0,00	Relatief	0 dB	False	106769,68	501309,57
200	bebouwing bestaand	6,85	0,00	Relatief	0 dB	False	106768,61	501299,84
201	bebouwing bestaand	6,85	0,00	Relatief	0 dB	False	106759,97	501308,33
202	bebouwing bestaand	7,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106836,64	501244,00
203	bebouwing bestaand	7,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106837,64	501231,65
204	bebouwing bestaand	7,30	0,00	Relatief	0 dB	False	106814,98	501265,20
205	bebouwing bestaand	6,85	0,00	Relatief	0 dB	False	106761,04	501318,06
206	bebouwing bestaand	6,85	0,00	Relatief	0 dB	False	106761,04	501318,06
207	bebouwing bestaand	7,91	0,00	Relatief	0 dB	False	106695,43	501366,51
208	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106648,02	501315,33
209	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106645,06	501301,16
210	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106639,48	501306,62

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
211	bebouwing bestaand	6,33	0,00	Relatief	0 dB	False	106913,13	501093,69
212	bebouwing bestaand	7,91	0,00	Relatief	0 dB	False	106691,13	501362,13
213	bebouwing bestaand	7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	106684,47	501344,17
214	bebouwing bestaand	6,65	0,00	Relatief	0 dB	False	106728,95	501294,00
215	bebouwing bestaand	6,65	0,00	Relatief	0 dB	False	106734,42	501299,58
216	bebouwing bestaand	6,65	0,00	Relatief	0 dB	False	106754,89	501268,53
217	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106635,22	501302,27
218	bebouwing bestaand	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	106626,68	501293,57
219	bebouwing bestaand	6,65	0,00	Relatief	0 dB	False	106725,78	501308,07
220	bebouwing bestaand	8,06	0,00	Relatief	0 dB	False	106670,04	501293,71
221	bebouwing bestaand	3,64	0,00	Relatief	0 dB	False	106712,90	501270,95
222	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	106741,53	501091,32
223	bebouwing bestaand	3,64	0,00	Relatief	0 dB	False	106716,16	501250,83
224	bebouwing bestaand	7,86	0,00	Relatief	0 dB	False	107039,67	501395,73
225	bebouwing bestaand	7,86	0,00	Relatief	0 dB	False	107035,26	501391,24
226	bebouwing bestaand	7,86	0,00	Relatief	0 dB	False	107027,07	501382,91
227	bebouwing bestaand	3,64	0,00	Relatief	0 dB	False	106720,71	501263,29
228	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106709,40	501230,87
229	bebouwing bestaand	8,04	0,00	Relatief	0 dB	False	106703,37	501313,77
230	bebouwing bestaand	3,64	0,00	Relatief	0 dB	False	106720,34	501247,28
231	bebouwing bestaand	3,64	0,00	Relatief	0 dB	False	106744,35	501251,33
232	bebouwing bestaand	3,64	0,00	Relatief	0 dB	False	106709,00	501274,78
233	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107205,60	501483,95
234	bebouwing bestaand	6,82	0,00	Relatief	0 dB	False	107150,65	501318,89
235	bebouwing bestaand	6,79	0,00	Relatief	0 dB	False	107132,20	501349,94
236	bebouwing bestaand	4,81	0,00	Relatief	0 dB	False	106966,99	501420,25
237	bebouwing bestaand	6,82	0,00	Relatief	0 dB	False	107168,09	501301,77
238	bebouwing bestaand	6,82	0,00	Relatief	0 dB	False	107163,73	501306,05
239	bebouwing bestaand	6,82	0,00	Relatief	0 dB	False	107149,68	501309,18
240	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	106787,53	501138,27

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
241	bebouwing bestaand	7,19	0,00	Relatief	0 dB	False	107198,47	501418,35
242	bebouwing bestaand	7,19	0,00	Relatief	0 dB	False	107197,61	501408,62
243	bebouwing bestaand	4,81	0,00	Relatief	0 dB	False	106976,99	501426,36
244	bebouwing bestaand	4,81	0,00	Relatief	0 dB	False	106984,13	501407,89
245	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	106769,08	501133,34
246	bebouwing bestaand	6,82	0,00	Relatief	0 dB	False	107172,45	501297,49
247	bebouwing bestaand	7,43	0,00	Relatief	0 dB	False	106988,81	501441,61
248	bebouwing bestaand	7,43	0,00	Relatief	0 dB	False	106995,06	501447,97
249	bebouwing bestaand	7,71	0,00	Relatief	0 dB	False	107001,56	501429,10
250	bebouwing bestaand	7,46	0,00	Relatief	0 dB	False	107072,28	501349,25
251	bebouwing bestaand	7,46	0,00	Relatief	0 dB	False	107077,67	501343,97
252	bebouwing bestaand	7,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107083,89	501329,12
253	bebouwing bestaand	6,82	0,00	Relatief	0 dB	False	107176,81	501293,21
254	bebouwing bestaand	7,63	0,00	Relatief	0 dB	False	107173,74	501334,46
255	bebouwing bestaand	6,82	0,00	Relatief	0 dB	False	107172,45	501297,49
256	bebouwing bestaand	11,61	0,00	Relatief	0 dB	False	107011,86	501177,85
257	bebouwing bestaand	7,63	0,00	Relatief	0 dB	False	107169,46	501330,10
258	bebouwing bestaand	7,63	0,00	Relatief	0 dB	False	107169,46	501330,10
259	bebouwing bestaand	7,86	0,00	Relatief	0 dB	False	107044,20	501400,33
260	bebouwing bestaand	3,98	0,00	Relatief	0 dB	False	106718,52	501334,84
261	bebouwing bestaand	3,98	0,00	Relatief	0 dB	False	106716,40	501336,86
262	bebouwing bestaand	3,98	0,00	Relatief	0 dB	False	106714,28	501338,89
263	bebouwing bestaand	3,98	0,00	Relatief	0 dB	False	106720,56	501324,25
264	bebouwing bestaand	3,98	0,00	Relatief	0 dB	False	106718,43	501326,29
265	bebouwing bestaand	3,98	0,00	Relatief	0 dB	False	106716,30	501328,32
266	bebouwing bestaand	3,98	0,00	Relatief	0 dB	False	106711,59	501350,18
267	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106698,53	501346,28
268	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106696,39	501339,85
269	bebouwing bestaand	3,98	0,00	Relatief	0 dB	False	106696,98	501327,24
270	bebouwing bestaand	3,98	0,00	Relatief	0 dB	False	106704,94	501344,23

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
271	bebouwing bestaand	3,98	0,00	Relatief	0 dB	False	106709,40	501352,27
272	bebouwing bestaand	3,98	0,00	Relatief	0 dB	False	106724,88	501328,76
273	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	107080,95	501210,91
274	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	107077,18	501207,05
275	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	107073,40	501203,19
276	bebouwing bestaand	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	107082,81	501243,27
277	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	107089,54	501217,97
278	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	107077,50	501221,83
279	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	107058,29	501187,75
280	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	107051,77	501179,36
281	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	107043,50	501187,10
282	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	107069,62	501199,33
283	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	107065,85	501195,47
284	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	107062,07	501191,61
285	bebouwing bestaand	3,98	0,00	Relatief	0 dB	False	106712,16	501340,92
286	bebouwing bestaand	7,71	0,00	Relatief	0 dB	False	107021,28	501422,24
287	bebouwing bestaand	7,49	0,00	Relatief	0 dB	False	107025,03	501451,38
288	bebouwing bestaand	6,89	0,00	Relatief	0 dB	False	107146,14	501417,31
289	bebouwing bestaand	7,71	0,00	Relatief	0 dB	False	107007,80	501435,46
290	bebouwing bestaand	7,71	0,00	Relatief	0 dB	False	107010,53	501420,28
291	bebouwing bestaand	7,71	0,00	Relatief	0 dB	False	107016,78	501426,65
292	bebouwing bestaand	7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	107063,83	501431,70
293	bebouwing bestaand	7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	107059,43	501427,21
294	bebouwing bestaand	7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	107061,39	501415,49
295	bebouwing bestaand	6,89	0,00	Relatief	0 dB	False	107151,46	501422,73
296	bebouwing bestaand	7,26	0,00	Relatief	0 dB	False	107113,06	501470,41
297	bebouwing bestaand	7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	107068,25	501436,21
298	bebouwing bestaand	6,80	0,00	Relatief	0 dB	False	107111,62	501378,65
299	bebouwing bestaand	7,44	0,00	Relatief	0 dB	False	107123,66	501291,53
300	bebouwing bestaand	7,44	0,00	Relatief	0 dB	False	107128,94	501296,93

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
301	bebouwing bestaand	7,46	0,00	Relatief	0 dB	False	107141,28	501296,51
302	bebouwing bestaand	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	107078,52	501247,47
303	bebouwing bestaand	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	107074,85	501251,90
304	bebouwing bestaand	5,34	0,00	Relatief	0 dB	False	106799,97	501362,73
305	bebouwing bestaand	6,79	0,00	Relatief	0 dB	False	107120,65	501398,64
306	bebouwing bestaand	6,79	0,00	Relatief	0 dB	False	107117,35	501395,27
307	bebouwing bestaand	6,80	0,00	Relatief	0 dB	False	107118,31	501380,68
308	bebouwing bestaand	7,46	0,00	Relatief	0 dB	False	107136,01	501278,03
309	bebouwing bestaand	6,79	0,00	Relatief	0 dB	False	107146,47	501396,35
310	bebouwing bestaand	6,79	0,00	Relatief	0 dB	False	107128,66	501396,04
311	bebouwing bestaand	7,04	0,00	Relatief	0 dB	False	106924,09	501207,79
312	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106712,82	501208,37
313	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106720,72	501216,40
314	bebouwing bestaand	6,79	0,00	Relatief	0 dB	False	107145,04	501363,05
315	bebouwing bestaand	6,89	0,00	Relatief	0 dB	False	107160,18	501414,18
316	bebouwing bestaand	7,04	0,00	Relatief	0 dB	False	106942,57	501200,62
317	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106699,77	501203,73
318	bebouwing bestaand	7,26	0,00	Relatief	0 dB	False	107102,16	501472,07
319	bebouwing bestaand	7,26	0,00	Relatief	0 dB	False	107097,74	501467,58
320	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106708,94	501204,46
321	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106706,01	501201,43
322	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106701,69	501205,68
323	bebouwing bestaand	6,89	0,00	Relatief	0 dB	False	107164,54	501409,91
324	bebouwing bestaand	6,89	0,00	Relatief	0 dB	False	107186,36	501388,53
325	bebouwing bestaand	6,82	0,00	Relatief	0 dB	False	107137,56	501331,73
326	bebouwing bestaand	6,89	0,00	Relatief	0 dB	False	107176,67	501387,38
327	bebouwing bestaand	6,82	0,00	Relatief	0 dB	False	107150,65	501318,89
328	bebouwing bestaand	6,82	0,00	Relatief	0 dB	False	107141,92	501327,45
329	bebouwing bestaand	6,82	0,00	Relatief	0 dB	False	107137,56	501331,73
330	bebouwing bestaand	6,79	0,00	Relatief	0 dB	False	107136,48	501354,31

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
331	bebouwing bestaand	6,89	0,00	Relatief	0 dB	False	107159,22	501404,48
332	bebouwing bestaand	6,79	0,00	Relatief	0 dB	False	107139,60	501368,38
333	bebouwing bestaand	6,89	0,00	Relatief	0 dB	False	107177,63	501397,08
334	bebouwing bestaand	6,79	0,00	Relatief	0 dB	False	107131,04	501359,63
335	bebouwing bestaand	6,89	0,00	Relatief	0 dB	False	107163,59	501400,20
336	bebouwing bestaand	7,26	0,00	Relatief	0 dB	False	107093,31	501463,09
337	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106669,67	501225,09
338	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106677,23	501206,76
339	bebouwing bestaand	8,04	0,00	Relatief	0 dB	False	106696,56	501306,83
340	bebouwing bestaand	3,64	0,00	Relatief	0 dB	False	106735,18	501252,18
341	bebouwing bestaand	8,19	0,00	Relatief	0 dB	False	106787,02	501237,08
342	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106655,52	501228,01
343	bebouwing bestaand	6,33	0,00	Relatief	0 dB	False	106908,79	501097,96
344	bebouwing bestaand	6,33	0,00	Relatief	0 dB	False	106899,01	501096,70
345	bebouwing bestaand	7,91	0,00	Relatief	0 dB	False	106705,30	501365,42
346	bebouwing bestaand	8,04	0,00	Relatief	0 dB	False	106692,26	501302,45
347	bebouwing bestaand	8,06	0,00	Relatief	0 dB	False	106675,64	501288,27
348	bebouwing bestaand	6,33	0,00	Relatief	0 dB	False	106907,70	501088,18
349	bebouwing bestaand	3,64	0,00	Relatief	0 dB	False	106725,29	501242,39
350	bebouwing bestaand	5,57	0,00	Relatief	0 dB	False	107008,20	501364,36
351	bebouwing bestaand	26,49	0,00	Relatief	0 dB	False	106849,63	501093,56
352	bebouwing bestaand	5,16	0,00	Relatief	0 dB	False	106846,79	501345,71
353	bebouwing bestaand	7,26	0,00	Relatief	0 dB	False	107090,69	501447,70
354	bebouwing bestaand	7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	107083,55	501439,06
355	bebouwing bestaand	7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	107072,66	501440,71
356	bebouwing bestaand	6,96	0,00	Relatief	0 dB	False	107234,90	501385,46
357	bebouwing bestaand	6,96	0,00	Relatief	0 dB	False	107230,45	501389,82
358	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107241,99	501452,09
359	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	106707,03	501056,11
360	bebouwing bestaand	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	106723,08	501086,40

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
361	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107234,24	501444,20
362	bebouwing bestaand	11,61	0,00	Relatief	0 dB	False	107009,33	501180,33
363	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106708,24	501221,04
364	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106656,65	501237,85
365	bebouwing bestaand	8,06	0,00	Relatief	0 dB	False	106644,52	501267,46
366	bebouwing bestaand	8,19	0,00	Relatief	0 dB	False	106784,07	501250,78
367	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106700,74	501239,39
368	bebouwing bestaand	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	106705,07	501235,13
369	bebouwing bestaand	6,33	0,00	Relatief	0 dB	False	106920,73	501075,39
370	bebouwing bestaand	6,33	0,00	Relatief	0 dB	False	106916,39	501079,65
371	bebouwing bestaand	6,65	0,00	Relatief	0 dB	False	106727,58	501306,29
372	bebouwing bestaand	7,36	0,00	Relatief	0 dB	False	106996,89	501149,90
373	bebouwing bestaand	7,36	0,00	Relatief	0 dB	False	107002,44	501144,40
374	bebouwing bestaand	7,36	0,00	Relatief	0 dB	False	106998,17	501140,08
375	bebouwing bestaand	7,19	0,00	Relatief	0 dB	False	107202,04	501404,28
376	bebouwing bestaand	7,19	0,00	Relatief	0 dB	False	107194,04	501422,70
377	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107228,58	501438,43
378	bebouwing bestaand	7,93	0,00	Relatief	0 dB	False	107182,73	501436,68
379	bebouwing bestaand	6,96	0,00	Relatief	0 dB	False	107226,00	501394,18
380	bebouwing bestaand	7,19	0,00	Relatief	0 dB	False	107197,61	501408,62
381	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107214,48	501448,63
382	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107205,12	501461,60
383	bebouwing bestaand	7,93	0,00	Relatief	0 dB	False	107169,21	501449,56
384	bebouwing bestaand	7,19	0,00	Relatief	0 dB	False	107211,75	501405,31
385	bebouwing bestaand	7,93	0,00	Relatief	0 dB	False	107177,46	501431,29
386	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107214,81	501478,88
387	bebouwing bestaand	7,93	0,00	Relatief	0 dB	False	107173,83	501445,39
388	bebouwing bestaand	6,65	0,00	Relatief	0 dB	False	106737,59	501285,50
389	bebouwing bestaand	6,88	0,00	Relatief	0 dB	False	107148,98	501265,30
390	bebouwing bestaand	6,88	0,00	Relatief	0 dB	False	107154,15	501270,81

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
391	bebouwing bestaand	8,13	0,00	Relatief	0 dB	False	107055,34	501491,78
392	bebouwing bestaand	7,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107096,94	501316,33
393	bebouwing bestaand	6,74	0,00	Relatief	0 dB	False	107110,61	501304,32
394	bebouwing bestaand	6,74	0,00	Relatief	0 dB	False	107110,61	501304,32
395	bebouwing bestaand	7,49	0,00	Relatief	0 dB	False	107038,25	501464,89
396	bebouwing bestaand	7,49	0,00	Relatief	0 dB	False	107035,83	501449,63
397	bebouwing bestaand	7,49	0,00	Relatief	0 dB	False	107031,42	501445,13
398	bebouwing bestaand	8,13	0,00	Relatief	0 dB	False	107061,61	501498,14
399	bebouwing bestaand	7,49	0,00	Relatief	0 dB	False	107049,06	501463,14
400	bebouwing bestaand	7,49	0,00	Relatief	0 dB	False	107042,67	501469,40
401	bebouwing bestaand	7,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107092,49	501320,69
402	bebouwing bestaand	7,60	0,00	Relatief	0 dB	False	106976,49	501209,66
403	bebouwing bestaand	7,60	0,00	Relatief	0 dB	False	106972,21	501213,87
404	bebouwing bestaand	7,60	0,00	Relatief	0 dB	False	106967,94	501218,08
405	bebouwing bestaand	6,65	0,00	Relatief	0 dB	False	106764,48	501270,06
406	bebouwing bestaand	7,60	0,00	Relatief	0 dB	False	106985,03	501201,25
407	bebouwing bestaand	7,60	0,00	Relatief	0 dB	False	106980,76	501205,46
408	bebouwing bestaand	6,80	0,00	Relatief	0 dB	False	107103,44	501370,31
409	bebouwing bestaand	6,80	0,00	Relatief	0 dB	False	107094,77	501361,43
410	bebouwing bestaand	7,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107097,78	501326,09
411	bebouwing bestaand	6,33	0,00	Relatief	0 dB	False	106925,08	501071,13
412	bebouwing bestaand	6,33	0,00	Relatief	0 dB	False	106925,08	501071,13
413	bebouwing bestaand	3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	107198,41	501479,43
414	nieuwbouw 12 woningen	8,67	0,00	Relatief	0 dB	False	106889,94	501247,53
415	nieuwbouw 12 woningen	8,67	0,00	Relatief	0 dB	False	106899,59	501309,55
416	nieuwbouw 12 woningen	8,67	0,00	Relatief	0 dB	False	106901,53	501325,04
417	nieuwbouw 10 woningen	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106928,71	501345,76
418	nieuwbouw 10 woningen	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106961,72	501323,05
419	nieuwbouw 10 woningen	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106928,71	501345,76
420	nieuwbouw 4 woningen	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106887,89	501363,77

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
421	nieuwbouw 4 woningen	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	106907,95	501374,45
422	nieuwbouw 12 woningen	10,67	0,00	Relatief	0 dB	False	106853,85	501275,78
423	nieuwbouw 12 woningen	10,67	0,00	Relatief	0 dB	False	106879,89	501250,21
424	nieuwbouw 12 woningen	10,67	0,00	Relatief	0 dB	False	106897,91	501328,58
425	nieuwbouw 12 woningen	10,67	0,00	Relatief	0 dB	False	106934,33	501292,93

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
W1_01	rekenpunt blok 1 12 woningen	106922,50	501287,18	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W1_02	rekenpunt blok1 12 woningen	106924,23	501282,45	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W1_03	rekenpunt blok1 12 woningen	106906,52	501264,34	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W1_04	rekenpunt blok1 12 woningen	106888,01	501245,41	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W1_05	rekenpunt blok1 12 woningen	106883,14	501246,90	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W1_06	rekenpunt blok1 12 woningen	106881,52	501252,03	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W1_07	rekenpunt blok1 12 woningen	106899,85	501270,76	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W1_08	rekenpunt blok1 12 woningen	106917,70	501289,01	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W2_01	rekenpunt blok 2 12 woningen	106896,47	501312,74	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W2_02	rekenpunt blok 2 12 woningen	106898,35	501308,14	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W2_03	rekenpunt blok 2 12 woningen	106880,35	501289,74	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W2_04	rekenpunt blok 2 12 woningen	106862,27	501271,25	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W2_05	rekenpunt blok 2 12 woningen	106857,30	501272,27	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W2_06	rekenpunt blok 2 12 woningen	106855,62	501277,74	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W2_07	rekenpunt blok 2 12 woningen	106873,71	501296,23	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W2_08	rekenpunt blok 2 12 woningen	106891,66	501314,58	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W3_01	rekenpunt blok 3 12 woningen	106937,57	501296,09	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W3_02	rekenpunt blok 3 12 woningen	106932,46	501294,62	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W3_03	rekenpunt blok 3 12 woningen	106916,19	501310,55	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W3_04	rekenpunt blok 3 12 woningen	106899,58	501326,81	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W3_05	rekenpunt blok 3 12 woningen	106901,03	501331,91	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W3_06	rekenpunt blok 3 12 woningen	106906,01	501333,40	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W3_07	rekenpunt blok 3 12 woningen	106922,28	501317,47	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W3_08	rekenpunt blok 3 12 woningen	106939,04	501301,06	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W4_01	rekenpunt blok 4 10 woningen	106971,43	501320,57	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	--	--	--
W4_02	rekenpunt blok 4 10 woningen	106961,21	501313,75	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	--	--	--
W4_03	rekenpunt blok 4 10 woningen	106958,41	501326,16	0,00	Relatief	Ja	1,50	--	--	--	--	--
W4_04	rekenpunt blok 4 10 woningen	106945,67	501329,01	0,00	Relatief	Ja	1,50	--	--	--	--	--
W4_05	rekenpunt blok 4 10 woningen	106942,15	501342,12	0,00	Relatief	Ja	1,50	--	--	--	--	--
W4_06	rekenpunt blok 4 10 woningen	106930,46	501343,91	0,00	Relatief	Ja	1,50	--	--	--	--	--

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
W4_07	rekenpunt blok 4 10 woningen	106926,81	501347,48	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	--	--	--
W4_08	rekenpunt blok 4 10 woningen	106927,38	501356,60	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	--	--	--
W4_09	rekenpunt blok 4 10 woningen	106928,43	501362,66	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	--	--	--
W4_10	rekenpunt blok 4 10 woningen	106934,79	501363,89	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	--	--	--
W4_11	rekenpunt blok 4 10 woningen	106943,69	501364,81	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	--	--	--
W4_12	rekenpunt blok 4 10 woningen	106947,57	501361,00	0,00	Relatief	Ja	1,50	--	--	--	--	--
W4_13	rekenpunt blok 4 10 woningen	106949,56	501349,40	0,00	Relatief	Ja	1,50	--	--	--	--	--
W4_14	rekenpunt blok 4 10 woningen	106962,77	501346,08	0,00	Relatief	Ja	1,50	--	--	--	--	--
W4_15	rekenpunt blok 4 10 woningen	106965,43	501333,82	0,00	Relatief	Ja	1,50	--	--	--	--	--
W4_16	rekenpunt blok 4 10 woningen	106978,22	501330,94	0,00	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	--	--	--
W5_01	rekenpunt blok 5 4 woningen	106891,53	501367,63	0,00	Relatief	Ja	1,50	--	--	--	--	--
W5_02	rekenpunt blok 5 4 woningen	106908,23	501368,03	0,00	Relatief	Ja	1,50	--	--	--	--	--
W5_03	rekenpunt blok 5 4 woningen	106908,59	501350,44	0,00	Relatief	Ja	1,50	--	--	--	--	--
W5_04	rekenpunt blok 5 4 woningen	106891,79	501350,28	0,00	Relatief	Ja	1,50	--	--	--	--	--
W6_01	rekenpunt blok 6 4 woningen	106911,42	501387,93	0,00	Relatief	Ja	1,50	--	--	--	--	--
W6_02	rekenpunt blok 6 4 woningen	106928,32	501388,11	0,00	Relatief	Ja	1,50	--	--	--	--	--
W6_03	rekenpunt blok 6 4 woningen	106928,75	501371,05	0,00	Relatief	Ja	1,50	--	--	--	--	--
W6_04	rekenpunt blok 6 4 woningen	106911,72	501370,58	0,00	Relatief	Ja	1,50	--	--	--	--	--

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1
01	rotonde	106904,09	501215,67

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	ISO M	Hdef.	Hbron	Lengte	Wegdek	Wegdek
B_01	Beneluxlaan	107243,89	501579,75	107155,88	501480,47	0,00	0,00	<-->	<-->	0,00	--	Relatief	0,75	133,03	W0	Referentiewegdek
B_02	Beneluxlaan	107155,88	501480,47	107113,05	501438,31	0,00	0,00	<-->	<-->	0,00	--	Relatief	0,75	60,11	W0	Referentiewegdek
B_03	Beneluxlaan	107028,41	501350,66	107113,05	501438,31	0,00	0,00	<-->	<-->	0,00	--	Relatief	0,75	121,87	W0	Referentiewegdek
B_04	Beneluxlaan	107028,41	501350,66	106935,71	501256,34	0,00	0,00	<-->	<-->	0,00	--	Relatief	0,75	132,25	W4b	SMA-NL8
B_05	Beneluxlaan	106935,71	501256,34	106895,16	501214,94	0,00	0,00	<-->	<-->	0,00	--	Relatief	0,75	57,95	W4b	SMA-NL8
B_06	Beneluxlaan	106895,16	501214,94	106731,45	501047,94	0,00	0,00	<-->	<-->	0,00	--	Relatief	0,75	233,86	W0	Referentiewegdek
B_07	Beneluxlaan	106731,45	501047,94	106668,83	500983,78	0,00	0,00	<-->	<-->	0,00	--	Relatief	0,75	89,65	W0	Referentiewegdek
D_01	Duitslandlaan	106895,16	501214,94	106806,06	501301,84	0,00	0,00	<-->	<-->	0,00	--	Relatief	0,75	124,46	W0	Referentiewegdek
D_02	Duitslandlaan	106806,06	501301,84	106707,47	501398,56	0,00	0,00	<-->	<-->	0,00	--	Relatief	0,75	138,11	W0	Referentiewegdek
D_03	Duitslandlaan	106707,47	501398,56	106576,81	501526,44	0,00	0,00	<-->	<-->	0,00	--	Relatief	0,75	182,83	W0	Referentiewegdek

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Type	Cpl	Cpl_W	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
B_01	Verdeling	False	1.5 dB	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10426,00	6,74	3,16	0,81	97,15
B_02	Verdeling	False	1.5 dB	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10401,00	6,74	3,16	0,81	97,05
B_03	Verdeling	False	1.5 dB	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10615,00	6,74	3,16	0,81	97,06
B_04	Verdeling	False	1.5 dB	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11272,00	6,74	3,16	0,81	96,86
B_05	Verdeling	False	1.5 dB	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11128,00	6,74	3,16	0,81	96,67
B_06	Verdeling	False	1.5 dB	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12273,00	6,74	3,16	0,81	96,18
B_07	Verdeling	False	1.5 dB	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9167,00	6,74	3,16	0,81	95,61
D_01	Verdeling	False	1.5 dB	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7504,00	6,74	3,16	0,81	95,99
D_02	Verdeling	False	1.5 dB	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7406,00	6,74	3,16	0,81	95,81
D_03	Verdeling	False	1.5 dB	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9107,00	6,74	3,18	0,81	96,36

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
B_01	98,82	97,69	1,20	0,56	1,05	1,64	0,62	1,26	682,69	325,57	82,50	8,43	1,84	0,89	11,52	2,04	1,06
B_02	98,77	97,61	1,33	0,62	1,16	1,62	0,61	1,23	680,35	324,63	82,23	9,32	2,04	0,98	11,36	2,00	1,04
B_03	98,77	97,61	1,35	0,63	1,17	1,59	0,60	1,21	694,42	331,31	83,93	9,66	2,11	1,01	11,38	2,01	1,04
B_04	98,66	97,43	1,62	0,76	1,41	1,52	0,57	1,16	735,88	351,42	88,96	12,31	2,71	1,29	11,55	2,03	1,06
B_05	98,58	97,27	1,75	0,82	1,52	1,58	0,60	1,21	725,05	346,65	87,68	13,13	2,88	1,37	11,85	2,11	1,09
B_06	98,07	96,88	2,05	1,27	1,77	1,77	0,67	1,36	795,60	380,34	96,31	16,96	4,93	1,76	14,64	2,60	1,35
B_07	97,72	96,42	2,28	1,48	1,95	2,11	0,80	1,62	590,73	283,07	71,59	14,09	4,29	1,45	13,04	2,32	1,20
D_01	97,73	96,67	2,80	1,81	2,40	1,21	0,46	0,93	485,49	231,74	58,76	14,16	4,29	1,46	6,12	1,09	0,57
D_02	97,64	96,52	2,93	1,88	2,51	1,27	0,48	0,97	478,25	228,51	57,90	14,63	4,40	1,51	6,34	1,12	0,58
D_03	97,99	96,97	2,53	1,59	2,18	1,11	0,42	0,85	591,47	283,78	71,53	15,53	4,60	1,61	6,81	1,22	0,63

Rapport: Groepsreducties
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
(hoofdgroep)						
Beneluxlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Duitslandlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: Situatie 2024 | Wegverkeer | Maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Cp	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Refl.L 1k	Refl.R 1k	Lengte
01	afscherming tuin	1,80	0,00	Relatief	0 dB	106872,29	501257,68	106879,89	501250,21	1,80	1,80	0,00	0,00	0,80	0,80	10,66
02	afscherming tuin	1,80	0,00	Relatief	0 dB	106860,33	501269,45	106868,15	501261,75	1,80	1,80	0,00	0,00	0,80	0,80	10,97
03	afscherming tuin	1,80	0,00	Relatief	0 dB	106934,33	501292,93	106929,97	501288,46	1,80	1,80	0,00	0,00	0,80	0,80	6,24



Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beneluxlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W1_01_A	rekenpunt blok 1 12 woningen	1,50	51,20	47,58	41,88	51,69	
W1_01_B	rekenpunt blok 1 12 woningen	4,50	52,55	48,92	43,23	53,04	
W1_01_C	rekenpunt blok 1 12 woningen	7,50	52,73	49,10	43,41	53,22	
W1_02_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	56,03	52,38	46,71	56,51	
W1_02_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	56,99	53,34	47,67	57,47	
W1_02_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	57,12	53,47	47,79	57,60	
W1_03_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	56,13	52,45	46,80	56,60	
W1_03_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	57,11	53,43	47,78	57,58	
W1_03_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	57,24	53,57	47,91	57,71	
W1_04_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	56,48	52,79	47,14	56,95	
W1_04_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	57,46	53,77	48,12	57,93	
W1_04_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	57,60	53,90	48,26	58,06	
W1_05_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	52,77	49,10	43,43	53,24	
W1_05_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	53,95	50,27	44,61	54,42	
W1_05_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	54,19	50,51	44,85	54,66	
W1_06_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	31,02	27,35	21,69	31,49	
W1_06_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	32,74	29,05	23,40	33,21	
W1_06_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	34,12	30,43	24,78	34,59	
W1_07_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	38,35	34,74	29,04	38,84	
W1_07_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	39,83	36,19	30,51	40,31	
W1_07_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	40,89	37,24	31,56	41,37	
W1_08_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	36,13	32,53	26,82	36,63	
W1_08_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	37,07	33,43	27,75	37,55	
W1_08_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	38,08	34,43	28,75	38,56	
W2_01_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	41,59	38,00	32,29	42,09	
W2_01_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	43,33	39,72	34,02	43,82	
W2_01_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	44,49	40,86	35,17	44,98	
W2_02_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	43,42	39,82	34,11	43,92	
W2_02_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	44,71	41,08	35,39	45,20	
W2_02_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	45,62	41,99	36,30	46,11	
W2_03_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	42,64	39,01	33,32	43,13	
W2_03_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	43,80	40,14	34,47	44,28	
W2_03_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	44,97	41,30	35,64	45,44	
W2_04_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	46,77	43,12	37,44	47,25	
W2_04_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	48,02	44,37	38,69	48,50	
W2_04_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	49,01	45,35	39,68	49,49	
W2_05_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	46,42	42,77	37,09	46,90	
W2_05_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	47,61	43,96	38,28	48,09	
W2_05_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	48,61	44,96	39,28	49,09	
W2_06_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	23,47	19,69	14,11	23,91	
W2_06_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	24,70	20,91	15,33	25,14	
W2_06_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	24,70	20,91	15,33	25,14	
W2_07_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	26,11	22,38	16,76	26,56	
W2_07_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	29,86	26,20	20,53	30,34	
W2_07_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	33,47	29,85	24,15	33,96	
W2_08_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	30,88	27,25	21,56	31,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beneluxlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W2_08_B	rekenpunt blok 2 12 woningen		4,50	32,74	29,10	23,41	33,22
W2_08_C	rekenpunt blok 2 12 woningen		7,50	35,26	31,64	25,94	35,75
W3_01_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	55,97	52,33	46,65	56,45
W3_01_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	56,93	53,29	47,61	57,41
W3_01_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	57,06	53,42	47,73	57,54
W3_02_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	51,81	48,17	42,49	52,29
W3_02_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	53,06	49,41	43,74	53,54
W3_02_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	53,27	49,62	43,95	53,75
W3_03_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	44,30	40,70	34,99	44,80
W3_03_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	46,16	42,54	36,84	46,65
W3_03_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	46,49	42,86	37,18	46,98
W3_04_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	37,51	33,90	28,20	38,00
W3_04_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	39,38	35,76	30,07	39,87
W3_04_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	40,90	37,27	31,59	41,39
W3_05_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	26,99	23,24	17,63	27,44
W3_05_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	30,94	27,28	21,61	31,42
W3_05_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	31,77	28,14	22,45	32,26
W3_06_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	43,61	39,98	34,29	44,10
W3_06_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	45,40	41,78	36,08	45,89
W3_06_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	45,95	42,33	36,64	46,44
W3_07_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	46,53	42,91	37,21	47,02
W3_07_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	48,72	45,09	39,40	49,21
W3_07_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	48,90	45,28	39,59	49,39
W3_08_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	52,01	48,38	42,69	52,50
W3_08_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	53,28	49,65	43,96	53,77
W3_08_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	53,49	49,85	44,17	53,97
W4_01_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	57,85	54,22	48,53	58,34
W4_01_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	58,35	54,71	49,03	58,83
W4_02_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	54,12	50,49	44,80	54,61
W4_02_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	54,75	51,11	45,43	55,23
W4_03_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,47	44,85	39,15	48,96
W4_04_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,22	44,59	38,91	48,71
W4_05_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	41,94	38,31	32,63	42,43
W4_06_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	44,56	40,94	35,25	45,05
W4_07_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	43,92	40,30	34,61	44,41
W4_07_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	45,72	42,09	36,40	46,21
W4_08_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	31,74	28,04	22,40	32,20
W4_08_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	35,38	31,72	26,05	35,86
W4_09_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	36,34	32,72	27,02	36,83
W4_09_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	32,10	28,49	22,79	32,59
W4_10_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	37,27	33,64	27,96	37,76
W4_10_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	37,08	33,44	27,76	37,56
W4_11_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	44,73	41,12	35,42	45,22
W4_11_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	46,29	42,68	36,98	46,78
W4_12_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	45,27	41,67	35,96	45,77
W4_13_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	43,55	39,95	34,25	44,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beneluxlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W4_14_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,51	44,91	39,20	49,01
W4_15_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,50	44,90	39,19	49,00
W4_16_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	53,91	50,29	44,60	54,40
W4_16_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	54,59	50,96	45,27	55,08
W5_01_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	26,53	22,90	17,21	27,02
W5_02_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	32,27	28,58	22,93	32,74
W5_03_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	43,37	39,73	34,05	43,85
W5_04_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	31,13	27,46	21,80	31,60
W6_01_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	32,72	29,12	23,41	33,22
W6_02_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	41,50	37,89	32,20	42,00
W6_03_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	40,41	36,78	31,10	40,90
W6_04_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	38,66	35,02	29,34	39,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duitslandlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1_01_A	rekenpunt blok 1 12 woningen	1,50	34,81	31,26	25,51	35,32
W1_01_B	rekenpunt blok 1 12 woningen	4,50	36,34	32,78	27,03	36,84
W1_01_C	rekenpunt blok 1 12 woningen	7,50	37,92	34,36	28,61	38,42
W1_02_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	40,31	36,75	31,01	40,82
W1_02_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	41,68	38,11	32,37	42,18
W1_02_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	42,54	38,98	33,24	43,05
W1_03_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	44,89	41,31	35,58	45,39
W1_03_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	46,60	43,01	37,28	47,09
W1_03_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	46,69	43,10	37,38	47,19
W1_04_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	53,09	49,50	43,78	53,59
W1_04_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	53,11	49,51	43,79	53,60
W1_04_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	52,82	49,22	43,50	53,31
W1_05_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	57,78	54,18	48,46	58,27
W1_05_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	57,97	54,37	48,65	58,46
W1_05_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	57,73	54,13	48,41	58,22
W1_06_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	53,87	50,29	44,56	54,37
W1_06_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	54,38	50,79	45,07	54,88
W1_06_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	54,35	50,76	45,03	54,84
W1_07_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	45,76	42,22	36,46	46,27
W1_07_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	47,63	44,07	38,33	48,14
W1_07_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	48,05	44,48	38,74	48,55
W1_08_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	41,52	38,00	32,23	42,04
W1_08_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	43,18	39,64	33,88	43,69
W1_08_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	44,35	40,81	35,05	44,86
W2_01_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	36,22	32,70	26,93	36,74
W2_01_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	37,77	34,24	28,48	38,29
W2_01_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	38,83	35,29	29,53	39,34
W2_02_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	41,38	37,87	32,09	41,90
W2_02_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	43,05	39,53	33,76	43,57
W2_02_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	44,11	40,58	34,82	44,63
W2_03_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	45,50	41,97	36,21	46,02
W2_03_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	47,40	43,86	38,11	47,91
W2_03_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	47,78	44,23	38,48	48,29
W2_04_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	53,50	49,93	44,19	54,00
W2_04_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	53,94	50,36	44,63	54,44
W2_04_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	53,78	50,21	44,47	54,28
W2_05_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	58,02	54,45	48,71	58,52
W2_05_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	58,37	54,80	49,06	58,87
W2_05_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	58,17	54,59	48,86	58,67
W2_06_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	54,04	50,48	44,74	54,55
W2_06_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	54,62	51,05	45,31	55,12
W2_06_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	54,59	51,03	45,29	55,10
W2_07_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	47,53	43,98	38,23	48,04
W2_07_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	49,29	45,73	39,99	49,80
W2_07_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	50,01	46,45	40,70	50,51
W2_08_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	43,33	39,80	34,04	43,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duitslandlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W2_08_B	rekenpunt blok 2 12 woningen		4,50	44,90	41,36	35,61	45,41
W2_08_C	rekenpunt blok 2 12 woningen		7,50	46,30	42,76	37,00	46,81
W3_01_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	39,99	36,44	30,69	40,50
W3_01_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	40,62	37,06	31,32	41,13
W3_01_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	41,59	38,03	32,29	42,10
W3_02_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	37,59	34,05	28,29	38,10
W3_02_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	38,88	35,33	29,58	39,39
W3_02_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	40,67	37,11	31,37	41,18
W3_03_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	40,29	36,78	31,00	40,81
W3_03_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	41,91	38,39	32,62	42,43
W3_03_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	43,65	40,12	34,36	44,17
W3_04_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	41,53	37,99	32,24	42,04
W3_04_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	42,97	39,42	33,67	43,48
W3_04_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	44,65	41,10	35,35	45,16
W3_05_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	39,78	36,23	30,48	40,29
W3_05_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	41,00	37,45	31,70	41,51
W3_05_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	42,69	39,14	33,39	43,20
W3_06_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	30,59	27,04	21,29	31,10
W3_06_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	31,14	27,58	21,84	31,65
W3_06_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	31,85	28,30	22,55	32,36
W3_07_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	24,28	20,65	14,95	24,76
W3_07_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	28,39	24,82	19,08	28,89
W3_07_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	27,58	24,04	18,28	28,09
W3_08_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	31,06	27,49	21,75	31,56
W3_08_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	31,45	27,88	22,14	31,95
W3_08_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	31,99	28,42	22,68	32,49
W4_01_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	34,05	30,50	24,75	34,56
W4_01_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	34,73	31,17	25,42	35,23
W4_02_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	37,45	33,90	28,15	37,96
W4_02_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	38,59	35,03	29,29	39,10
W4_03_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	33,05	29,48	23,74	33,55
W4_04_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	31,87	28,29	22,56	32,37
W4_05_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	27,14	23,50	17,81	27,62
W4_06_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	26,75	23,11	17,41	27,23
W4_07_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	28,78	25,19	19,46	29,27
W4_07_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	32,70	29,13	23,39	33,20
W4_08_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	36,52	32,97	27,22	37,03
W4_08_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	38,13	34,58	28,83	38,64
W4_09_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	35,90	32,35	26,60	36,41
W4_09_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	37,38	33,83	28,08	37,89
W4_10_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	24,37	20,79	15,06	24,87
W4_10_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	27,77	24,21	18,46	28,27
W4_11_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	20,72	17,05	11,38	21,19
W4_11_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	24,08	20,48	14,76	24,57
W4_12_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	20,31	16,64	10,97	20,78
W4_13_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	21,06	17,41	11,72	21,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duitslandlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W4_14_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	19,30	15,61	9,95	19,76
W4_15_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	20,72	17,04	11,37	21,19
W4_16_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	19,83	16,15	10,48	20,30
W4_16_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	20,74	17,06	11,39	21,21
W5_01_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	32,73	29,21	23,43	33,25
W5_02_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	26,81	23,23	17,50	27,31
W5_03_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	37,86	34,30	28,56	38,37
W5_04_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	37,95	34,41	28,65	38,46
W6_01_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	30,91	27,38	21,61	31,42
W6_02_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	28,04	24,52	18,75	28,56
W6_03_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	34,81	31,25	25,51	35,32
W6_04_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	29,08	25,50	19,77	29,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W1_01_A	rekenpunt blok 1 12 woningen	1,50	51,30	47,68	41,98	51,79	
W1_01_B	rekenpunt blok 1 12 woningen	4,50	52,65	49,02	43,33	53,14	
W1_01_C	rekenpunt blok 1 12 woningen	7,50	52,87	49,24	43,58	53,37	
W1_02_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	56,14	52,51	46,83	56,63	
W1_02_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	57,13	53,47	47,81	57,61	
W1_02_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	57,27	53,62	47,94	57,75	
W1_03_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	56,44	52,80	47,12	56,92	
W1_03_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	57,48	53,82	48,15	57,96	
W1_03_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	57,62	53,94	48,28	58,09	
W1_04_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	58,12	54,46	48,80	58,60	
W1_04_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	58,82	55,15	49,50	59,30	
W1_04_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	58,86	55,20	49,51	59,33	
W1_05_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	58,97	55,35	49,66	59,46	
W1_05_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	59,42	55,81	50,11	59,91	
W1_05_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	59,32	55,71	50,01	59,81	
W1_06_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	53,89	50,31	44,58	54,39	
W1_06_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	54,41	50,82	45,10	54,91	
W1_06_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	54,39	50,80	45,07	54,88	
W1_07_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	46,50	42,93	37,21	47,01	
W1_07_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	48,31	44,74	38,99	48,81	
W1_07_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	48,81	45,23	39,50	49,31	
W1_08_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	42,62	39,08	33,33	43,13	
W1_08_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	44,13	40,57	34,84	44,64	
W1_08_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	45,27	41,71	35,98	45,78	
W2_01_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	42,71	39,12	33,40	43,21	
W2_01_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	44,41	40,80	35,09	44,90	
W2_01_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	45,53	41,92	36,22	46,02	
W2_02_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	45,53	41,96	36,24	46,04	
W2_02_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	46,97	43,38	37,66	47,47	
W2_02_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	47,94	44,35	38,63	48,44	
W2_03_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	47,31	43,75	38,01	47,82	
W2_03_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	48,97	45,41	39,67	49,48	
W2_03_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	49,61	46,02	40,30	50,11	
W2_04_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	54,34	50,75	45,02	54,83	
W2_04_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	54,93	51,35	45,62	55,43	
W2_04_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	55,03	51,44	45,71	55,52	
W2_05_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	58,31	54,74	49,00	58,81	
W2_05_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	58,72	55,14	49,41	59,22	
W2_05_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	58,63	55,04	49,31	59,12	
W2_06_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	54,04	50,50	44,74	54,55	
W2_06_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	54,62	51,05	45,31	55,12	
W2_06_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	54,61	51,03	45,29	55,11	
W2_07_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	47,56	44,01	38,26	48,07	
W2_07_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	49,34	45,78	40,04	49,85	
W2_07_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	50,11	46,56	40,81	50,62	
W2_08_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	43,57	40,05	34,28	44,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W2_08_B	rekenpunt blok 2 12 woningen		4,50	45,17	41,61	35,86	45,67
W2_08_C	rekenpunt blok 2 12 woningen		7,50	46,63	43,08	37,34	47,14
W3_01_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	56,08	52,44	46,76	56,56
W3_01_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	57,03	53,42	47,71	57,52
W3_01_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	57,18	53,54	47,88	57,67
W3_02_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	51,97	48,35	42,65	52,46
W3_02_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	53,22	49,59	43,90	53,71
W3_02_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	53,50	49,87	44,18	53,99
W3_03_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	45,75	42,18	36,45	46,25
W3_03_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	47,56	43,95	38,25	48,05
W3_03_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	48,31	44,74	39,02	48,82
W3_04_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	42,98	39,42	33,68	43,49
W3_04_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	44,56	40,99	35,24	45,06
W3_04_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	46,18	42,62	36,89	46,69
W3_05_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	40,00	36,47	30,70	40,51
W3_05_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	41,41	37,85	32,11	41,92
W3_05_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	43,03	39,47	33,73	43,54
W3_06_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	43,82	40,21	34,50	44,31
W3_06_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	45,56	41,94	36,24	46,05
W3_06_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	46,13	42,50	36,81	46,62
W3_07_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	46,56	42,94	37,25	47,05
W3_07_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	48,76	45,13	39,44	49,25
W3_07_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	48,93	45,34	39,62	49,43
W3_08_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	52,06	48,43	42,74	52,55
W3_08_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	53,31	49,68	43,99	53,80
W3_08_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	53,52	49,91	44,20	54,01
W4_01_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	57,87	54,24	48,55	58,36
W4_01_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	58,37	54,73	49,05	58,85
W4_02_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	54,21	50,58	44,89	54,70
W4_02_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	54,85	51,23	45,53	55,34
W4_03_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,59	44,97	39,29	49,08
W4_04_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,32	44,69	39,01	48,81
W4_05_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	42,11	38,48	32,77	42,59
W4_06_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	44,66	41,01	35,32	45,13
W4_07_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	44,05	40,43	34,74	44,54
W4_07_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	45,93	42,30	36,61	46,42
W4_08_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	37,78	34,18	28,47	38,28
W4_08_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	39,98	36,39	30,67	40,48
W4_09_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	39,15	35,55	29,84	39,65
W4_09_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	38,52	34,94	29,21	39,02
W4_10_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	37,49	33,86	28,18	37,98
W4_10_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	37,56	33,93	28,24	38,05
W4_11_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	44,75	41,15	35,44	45,25
W4_11_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	46,33	42,72	37,02	46,82
W4_12_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	45,28	41,68	35,97	45,78
W4_13_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	43,57	39,99	34,27	44,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W4_14_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,53	44,92	39,22	49,02
W4_15_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,51	44,92	39,20	49,01
W4_16_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	53,91	50,29	44,63	54,41
W4_16_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	54,59	50,96	45,27	55,08
W5_01_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	33,66	30,12	24,36	34,17
W5_02_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	33,37	29,69	24,02	33,84
W5_03_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	44,46	40,84	35,13	44,94
W5_04_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	38,77	35,21	29,48	39,28
W6_01_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	34,92	31,36	25,61	35,42
W6_02_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	41,69	38,10	32,39	42,19
W6_03_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	41,48	37,85	32,16	41,97
W6_04_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	39,11	35,48	29,79	39,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer | Maatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beneluxlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W1_01_A	rekenpunt blok 1 12 woningen	1,50	50,44	46,82	41,13	50,93	
W1_01_B	rekenpunt blok 1 12 woningen	4,50	52,54	48,91	43,22	53,03	
W1_01_C	rekenpunt blok 1 12 woningen	7,50	52,73	49,10	43,41	53,22	
W1_02_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	56,03	52,38	46,71	56,51	
W1_02_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	56,99	53,34	47,67	57,47	
W1_02_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	57,12	53,47	47,79	57,60	
W1_03_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	56,13	52,45	46,80	56,60	
W1_03_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	57,11	53,43	47,78	57,58	
W1_03_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	57,24	53,57	47,91	57,71	
W1_04_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	56,48	52,79	47,14	56,95	
W1_04_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	57,46	53,77	48,12	57,93	
W1_04_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	57,60	53,90	48,26	58,06	
W1_05_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	52,77	49,10	43,43	53,24	
W1_05_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	53,95	50,27	44,61	54,42	
W1_05_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	54,19	50,51	44,85	54,66	
W1_06_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	29,16	25,46	19,82	29,62	
W1_06_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	32,33	28,64	22,99	32,80	
W1_06_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	33,97	30,27	24,63	34,43	
W1_07_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	36,68	33,07	27,37	37,17	
W1_07_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	39,32	35,69	30,00	39,81	
W1_07_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	40,79	37,15	31,47	41,27	
W1_08_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	35,32	31,72	26,01	35,82	
W1_08_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	36,60	32,96	27,28	37,08	
W1_08_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	37,96	34,32	28,64	38,44	
W2_01_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	39,78	36,18	30,47	40,28	
W2_01_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	42,68	39,06	33,36	43,17	
W2_01_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	44,41	40,79	35,09	44,90	
W2_02_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	41,89	38,29	32,58	42,39	
W2_02_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	44,18	40,57	34,87	44,67	
W2_02_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	45,59	41,96	36,28	46,08	
W2_03_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	41,27	37,64	31,96	41,76	
W2_03_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	43,53	39,89	34,21	44,01	
W2_03_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	44,95	41,29	35,62	45,43	
W2_04_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	41,85	38,17	32,51	42,32	
W2_04_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	48,02	44,36	38,69	48,50	
W2_04_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	49,01	45,35	39,68	49,49	
W2_05_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	46,42	42,77	37,09	46,90	
W2_05_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	47,61	43,96	38,28	48,09	
W2_05_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	48,61	44,96	39,28	49,09	
W2_06_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	23,47	19,69	14,11	23,91	
W2_06_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	24,70	20,91	15,33	25,14	
W2_06_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	24,70	20,91	15,33	25,14	
W2_07_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	26,11	22,38	16,76	26,56	
W2_07_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	29,86	26,20	20,53	30,34	
W2_07_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	33,47	29,85	24,15	33,96	
W2_08_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	28,91	25,24	19,58	29,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer | Maatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beneluxlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W2_08_B	rekenpunt blok 2 12 woningen		4,50	32,02	28,37	22,69	32,50
W2_08_C	rekenpunt blok 2 12 woningen		7,50	34,91	31,29	25,59	35,40
W3_01_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	55,97	52,33	46,65	56,45
W3_01_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	56,93	53,29	47,61	57,41
W3_01_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	57,06	53,42	47,73	57,54
W3_02_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	46,02	42,38	36,70	46,50
W3_02_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	53,05	49,41	43,73	53,53
W3_02_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	53,26	49,62	43,94	53,74
W3_03_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	42,80	39,19	33,49	43,29
W3_03_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	45,90	42,29	36,59	46,39
W3_03_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	46,49	42,86	37,17	46,98
W3_04_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	36,18	32,56	26,86	36,67
W3_04_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	38,82	35,19	29,51	39,31
W3_04_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	40,86	37,23	31,54	41,35
W3_05_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	26,99	23,24	17,63	27,44
W3_05_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	30,94	27,28	21,61	31,42
W3_05_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	31,77	28,14	22,45	32,26
W3_06_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	43,61	39,98	34,29	44,10
W3_06_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	45,40	41,78	36,08	45,89
W3_06_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	45,95	42,33	36,64	46,44
W3_07_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	46,53	42,91	37,21	47,02
W3_07_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	48,72	45,09	39,40	49,21
W3_07_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	48,90	45,28	39,59	49,39
W3_08_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	52,01	48,38	42,69	52,50
W3_08_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	53,28	49,65	43,96	53,77
W3_08_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	53,49	49,85	44,17	53,97
W4_01_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	57,85	54,22	48,53	58,34
W4_01_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	58,35	54,71	49,03	58,83
W4_02_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	54,12	50,49	44,80	54,61
W4_02_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	54,75	51,11	45,43	55,23
W4_03_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,47	44,85	39,15	48,96
W4_04_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,22	44,59	38,91	48,71
W4_05_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	41,95	38,32	32,63	42,44
W4_06_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	44,57	40,95	35,25	45,06
W4_07_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	43,93	40,31	34,62	44,42
W4_07_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	45,72	42,09	36,40	46,21
W4_08_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	31,86	28,16	22,52	32,32
W4_08_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	35,38	31,72	26,05	35,86
W4_09_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	36,34	32,72	27,02	36,83
W4_09_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	32,10	28,49	22,79	32,59
W4_10_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	37,27	33,64	27,96	37,76
W4_10_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	37,08	33,44	27,76	37,56
W4_11_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	44,73	41,12	35,42	45,22
W4_11_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	46,29	42,68	36,98	46,78
W4_12_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	45,27	41,67	35,96	45,77
W4_13_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	43,55	39,95	34,25	44,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer | Maatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beneluxlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W4_14_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,51	44,91	39,20	49,01
W4_15_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,50	44,90	39,19	49,00
W4_16_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	53,91	50,29	44,60	54,40
W4_16_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	54,59	50,96	45,27	55,08
W5_01_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	26,53	22,90	17,21	27,02
W5_02_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	32,27	28,58	22,93	32,74
W5_03_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	43,38	39,74	34,06	43,86
W5_04_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	31,23	27,56	21,90	31,70
W6_01_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	32,72	29,12	23,41	33,22
W6_02_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	41,50	37,89	32,20	42,00
W6_03_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	40,43	36,81	31,11	40,92
W6_04_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	38,67	35,03	29,35	39,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer | Maatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duitslandlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W1_01_A	rekenpunt blok 1 12 woningen	1,50	32,40	28,85	23,10	32,91	
W1_01_B	rekenpunt blok 1 12 woningen	4,50	35,66	32,09	26,35	36,16	
W1_01_C	rekenpunt blok 1 12 woningen	7,50	37,53	33,97	28,22	38,03	
W1_02_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	40,31	36,75	31,01	40,82	
W1_02_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	41,68	38,11	32,37	42,18	
W1_02_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	42,54	38,98	33,24	43,05	
W1_03_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	44,89	41,31	35,58	45,39	
W1_03_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	46,60	43,01	37,28	47,09	
W1_03_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	46,69	43,10	37,38	47,19	
W1_04_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	53,09	49,50	43,78	53,59	
W1_04_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	53,11	49,51	43,79	53,60	
W1_04_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	52,82	49,22	43,50	53,31	
W1_05_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	57,78	54,18	48,46	58,27	
W1_05_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	57,97	54,37	48,65	58,46	
W1_05_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	57,73	54,13	48,41	58,22	
W1_06_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	46,41	42,81	37,09	46,90	
W1_06_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	54,37	50,78	45,05	54,86	
W1_06_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	54,34	50,75	45,02	54,83	
W1_07_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	41,99	38,44	32,69	42,50	
W1_07_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	46,19	42,63	36,89	46,70	
W1_07_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	47,93	44,37	38,62	48,43	
W1_08_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	37,72	34,18	28,42	38,23	
W1_08_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	41,30	37,76	32,01	41,81	
W1_08_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	43,24	39,70	33,94	43,75	
W2_01_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	35,56	32,03	26,27	36,08	
W2_01_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	37,30	33,76	28,00	37,81	
W2_01_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	38,51	34,97	29,21	39,02	
W2_02_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	37,22	33,70	27,94	37,74	
W2_02_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	41,02	37,50	31,73	41,54	
W2_02_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	42,87	39,35	33,58	43,39	
W2_03_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	41,17	37,62	31,87	41,68	
W2_03_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	45,76	42,22	36,46	46,27	
W2_03_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	47,64	44,11	38,35	48,16	
W2_04_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	45,33	41,74	36,01	45,82	
W2_04_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	53,92	50,35	44,62	54,42	
W2_04_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	53,77	50,20	44,46	54,27	
W2_05_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	58,02	54,45	48,71	58,52	
W2_05_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	58,37	54,80	49,06	58,87	
W2_05_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	58,17	54,59	48,86	58,67	
W2_06_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	54,04	50,48	44,74	54,55	
W2_06_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	54,62	51,05	45,31	55,12	
W2_06_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	54,59	51,03	45,29	55,10	
W2_07_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	47,53	43,98	38,23	48,04	
W2_07_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	49,29	45,73	39,99	49,80	
W2_07_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	50,01	46,45	40,70	50,51	
W2_08_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	43,33	39,80	34,04	43,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer | Maatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duitslandlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W2_08_B	rekenpunt blok 2 12 woningen		4,50	44,90	41,36	35,61	45,41
W2_08_C	rekenpunt blok 2 12 woningen		7,50	46,30	42,76	37,00	46,81
W3_01_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	39,99	36,44	30,69	40,50
W3_01_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	40,62	37,06	31,32	41,13
W3_01_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	41,59	38,03	32,29	42,10
W3_02_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	36,16	32,60	26,85	36,66
W3_02_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	38,33	34,76	29,02	38,83
W3_02_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	40,31	36,75	31,01	40,82
W3_03_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	36,62	33,09	27,32	37,13
W3_03_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	39,90	36,37	30,61	40,42
W3_03_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	42,45	38,93	33,16	42,97
W3_04_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	41,53	37,99	32,24	42,04
W3_04_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	42,97	39,42	33,67	43,48
W3_04_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	44,65	41,10	35,35	45,16
W3_05_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	39,78	36,23	30,48	40,29
W3_05_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	41,00	37,45	31,70	41,51
W3_05_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	42,69	39,14	33,39	43,20
W3_06_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	30,59	27,04	21,29	31,10
W3_06_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	31,14	27,58	21,84	31,65
W3_06_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	31,85	28,30	22,55	32,36
W3_07_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	24,28	20,65	14,95	24,76
W3_07_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	28,39	24,82	19,08	28,89
W3_07_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	27,58	24,04	18,28	28,09
W3_08_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	31,06	27,49	21,75	31,56
W3_08_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	31,45	27,88	22,14	31,95
W3_08_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	31,99	28,42	22,68	32,49
W4_01_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	34,05	30,50	24,75	34,56
W4_01_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	34,73	31,17	25,42	35,23
W4_02_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	37,45	33,90	28,15	37,96
W4_02_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	38,59	35,03	29,29	39,10
W4_03_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	33,05	29,48	23,74	33,55
W4_04_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	31,88	28,30	22,56	32,38
W4_05_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	27,16	23,52	17,82	27,64
W4_06_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	26,80	23,17	17,47	27,28
W4_07_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	28,80	25,21	19,49	29,30
W4_07_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	32,70	29,13	23,39	33,20
W4_08_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	36,52	32,98	27,22	37,03
W4_08_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	38,13	34,58	28,83	38,64
W4_09_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	35,90	32,35	26,60	36,41
W4_09_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	37,38	33,83	28,08	37,89
W4_10_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	24,37	20,79	15,06	24,87
W4_10_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	27,77	24,21	18,46	28,27
W4_11_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	20,72	17,05	11,38	21,19
W4_11_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	24,08	20,48	14,76	24,57
W4_12_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	20,31	16,64	10,97	20,78
W4_13_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	21,06	17,41	11,72	21,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer | Maatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duitslandlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W4_14_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	19,30	15,61	9,95	19,76
W4_15_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	20,72	17,04	11,37	21,19
W4_16_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	19,83	16,15	10,48	20,30
W4_16_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	20,74	17,06	11,39	21,21
W5_01_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	32,73	29,21	23,43	33,25
W5_02_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	26,81	23,23	17,50	27,31
W5_03_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	37,86	34,31	28,56	38,37
W5_04_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	37,95	34,41	28,66	38,46
W6_01_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	30,91	27,38	21,61	31,42
W6_02_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	28,04	24,52	18,75	28,56
W6_03_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	34,81	31,25	25,51	35,32
W6_04_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	29,11	25,54	19,80	29,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer | Maatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1_01_A	rekenpunt blok 1 12 woningen	1,50	50,52	46,89	41,20	51,01
W1_01_B	rekenpunt blok 1 12 woningen	4,50	52,63	49,00	43,31	53,12
W1_01_C	rekenpunt blok 1 12 woningen	7,50	52,86	49,23	43,54	53,35
W1_02_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	56,14	52,51	46,83	56,63
W1_02_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	57,13	53,47	47,81	57,61
W1_02_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	57,27	53,62	47,94	57,75
W1_03_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	56,44	52,80	47,12	56,92
W1_03_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	57,48	53,82	48,15	57,96
W1_03_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	57,62	53,94	48,28	58,09
W1_04_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	58,12	54,46	48,80	58,60
W1_04_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	58,82	55,15	49,50	59,30
W1_04_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	58,86	55,20	49,51	59,33
W1_05_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	58,97	55,35	49,66	59,46
W1_05_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	59,42	55,81	50,11	59,91
W1_05_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	59,32	55,71	50,01	59,81
W1_06_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	46,49	42,89	37,17	46,98
W1_06_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	54,41	50,82	45,09	54,90
W1_06_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	54,38	50,79	45,06	54,87
W1_07_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	43,11	39,55	33,81	43,62
W1_07_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	47,00	43,43	37,70	47,50
W1_07_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	48,70	45,14	39,40	49,21
W1_08_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	39,69	36,13	30,39	40,20
W1_08_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	42,58	39,03	33,27	43,09
W1_08_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	44,38	40,82	35,08	44,89
W2_01_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	41,17	37,59	31,87	41,67
W2_01_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	43,79	40,20	34,47	44,28
W2_01_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	45,40	41,80	36,10	45,90
W2_02_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	43,18	39,60	33,86	43,68
W2_02_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	45,89	42,31	36,59	46,39
W2_02_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	47,45	43,86	38,15	47,95
W2_03_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	44,23	40,64	34,93	44,73
W2_03_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	47,81	44,22	38,49	48,30
W2_03_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	49,51	45,94	40,21	50,01
W2_04_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	46,94	43,32	37,63	47,43
W2_04_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	54,93	51,34	45,62	55,43
W2_04_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	55,02	51,43	45,72	55,52
W2_05_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	58,31	54,74	49,00	58,81
W2_05_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	58,72	55,14	49,41	59,22
W2_05_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	58,63	55,04	49,31	59,12
W2_06_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	54,04	50,50	44,74	54,55
W2_06_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	54,62	51,05	45,31	55,12
W2_06_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	54,61	51,03	45,29	55,11
W2_07_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	47,56	44,01	38,26	48,07
W2_07_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	49,34	45,78	40,04	49,85
W2_07_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	50,11	46,56	40,81	50,62
W2_08_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	43,50	39,95	34,19	44,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer | Maatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W2_08_B	rekenpunt blok 2 12 woningen		4,50	45,12	41,57	35,83	45,63
W2_08_C	rekenpunt blok 2 12 woningen		7,50	46,60	43,06	37,32	47,12
W3_01_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	56,08	52,44	46,76	56,56
W3_01_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	57,03	53,42	47,71	57,52
W3_01_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	57,18	53,54	47,88	57,67
W3_02_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	46,46	42,81	37,13	46,94
W3_02_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	53,19	49,56	43,89	53,68
W3_02_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	53,49	49,84	44,17	53,97
W3_03_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	43,74	40,14	34,43	44,24
W3_03_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	46,87	43,28	37,57	47,37
W3_03_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	47,93	44,35	38,62	48,43
W3_04_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	42,64	39,10	33,35	43,15
W3_04_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	44,40	40,81	35,08	44,89
W3_04_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	46,18	42,59	36,86	46,67
W3_05_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	40,00	36,47	30,70	40,51
W3_05_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	41,41	37,85	32,11	41,92
W3_05_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	43,03	39,47	33,73	43,54
W3_06_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	43,82	40,21	34,50	44,31
W3_06_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	45,56	41,94	36,24	46,05
W3_06_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	46,13	42,50	36,81	46,62
W3_07_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	46,56	42,94	37,25	47,05
W3_07_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	48,76	45,13	39,44	49,25
W3_07_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	48,93	45,34	39,62	49,43
W3_08_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	52,06	48,43	42,74	52,55
W3_08_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	53,31	49,68	43,99	53,80
W3_08_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	53,52	49,91	44,20	54,01
W4_01_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	57,87	54,24	48,55	58,36
W4_01_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	58,37	54,73	49,05	58,85
W4_02_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	54,21	50,58	44,89	54,70
W4_02_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	54,85	51,23	45,53	55,34
W4_03_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,59	44,97	39,29	49,08
W4_04_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,32	44,69	39,01	48,81
W4_05_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	42,09	38,46	32,77	42,58
W4_06_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	44,64	41,02	35,32	45,13
W4_07_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	44,06	40,44	34,75	44,55
W4_07_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	45,93	42,30	36,61	46,42
W4_08_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	37,81	34,22	28,50	38,31
W4_08_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	39,98	36,39	30,67	40,48
W4_09_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	39,15	35,55	29,84	39,65
W4_09_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	38,52	34,94	29,21	39,02
W4_10_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	37,49	33,86	28,18	37,98
W4_10_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	37,56	33,93	28,24	38,05
W4_11_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	44,75	41,15	35,44	45,25
W4_11_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	46,33	42,72	37,02	46,82
W4_12_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	45,28	41,68	35,97	45,78
W4_13_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	43,57	39,99	34,27	44,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer | Maatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W4_14_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,53	44,92	39,22	49,02
W4_15_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,51	44,92	39,20	49,01
W4_16_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	53,91	50,29	44,63	54,41
W4_16_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	54,59	50,96	45,27	55,08
W5_01_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	33,66	30,12	24,36	34,17
W5_02_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	33,37	29,69	24,02	33,84
W5_03_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	44,45	40,83	35,14	44,94
W5_04_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	38,79	35,24	29,49	39,30
W6_01_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	34,92	31,36	25,61	35,42
W6_02_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	41,69	38,10	32,39	42,19
W6_03_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	41,48	37,88	32,18	41,98
W6_04_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	39,14	35,49	29,82	39,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W1_01_A	rekenpunt blok 1 12 woningen	1,50	56,30	52,68	46,98	56,79	
W1_01_B	rekenpunt blok 1 12 woningen	4,50	57,65	54,02	48,33	58,14	
W1_01_C	rekenpunt blok 1 12 woningen	7,50	57,87	54,24	48,56	58,36	
W1_02_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	61,14	57,50	51,82	61,62	
W1_02_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	62,12	58,47	52,80	62,60	
W1_02_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	62,27	58,62	52,94	62,75	
W1_03_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	61,44	57,78	52,11	61,92	
W1_03_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	62,48	58,81	53,15	62,95	
W1_03_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	62,61	58,94	53,28	63,08	
W1_04_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	63,12	59,46	53,79	63,60	
W1_04_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	63,82	60,15	54,49	64,29	
W1_04_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	63,85	60,18	54,51	64,32	
W1_05_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	63,97	60,35	54,65	64,46	
W1_05_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	64,42	60,80	55,10	64,91	
W1_05_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	64,32	60,70	55,00	64,81	
W1_06_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	58,89	55,31	49,58	59,39	
W1_06_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	59,41	55,82	50,09	59,90	
W1_06_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	59,39	55,80	50,07	59,88	
W1_07_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	51,49	47,93	42,19	52,00	
W1_07_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	53,30	49,73	43,99	53,80	
W1_07_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	53,81	50,23	44,50	54,31	
W1_08_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	47,62	44,08	38,33	48,13	
W1_08_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	49,13	45,57	39,83	49,64	
W1_08_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	50,27	46,71	40,97	50,78	
W2_01_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	47,70	44,12	38,40	48,20	
W2_01_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	49,40	45,80	40,09	49,90	
W2_01_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	50,53	46,92	41,22	51,02	
W2_02_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	50,53	46,96	41,23	51,03	
W2_02_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	51,97	48,38	42,66	52,47	
W2_02_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	52,94	49,35	43,63	53,44	
W2_03_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	52,31	48,75	43,01	52,82	
W2_03_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	53,97	50,40	44,67	54,47	
W2_03_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	54,61	51,02	45,30	55,11	
W2_04_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	59,33	55,75	50,02	59,83	
W2_04_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	59,93	56,34	50,61	60,42	
W2_04_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	60,03	56,43	50,71	60,52	
W2_05_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	63,31	59,73	54,00	63,81	
W2_05_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	63,72	60,14	54,41	64,22	
W2_05_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	63,62	60,04	54,31	64,12	
W2_06_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	59,04	55,49	49,74	59,55	
W2_06_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	59,62	56,05	50,31	60,12	
W2_06_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	59,60	56,03	50,29	60,10	
W2_07_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	52,56	49,01	43,26	53,07	
W2_07_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	54,34	50,78	45,04	54,85	
W2_07_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	55,10	51,55	45,80	55,61	
W2_08_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	48,57	45,04	39,28	49,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W2_08_B	rekenpunt blok 2 12 woningen		4,50	50,16	46,61	40,86	50,67
W2_08_C	rekenpunt blok 2 12 woningen		7,50	51,63	48,08	42,33	52,14
W3_01_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	61,08	57,44	51,76	61,56
W3_01_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	62,03	58,40	52,71	62,52
W3_01_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	62,18	58,54	52,86	62,66
W3_02_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	56,97	53,34	47,65	57,46
W3_02_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	58,22	54,58	48,90	58,70
W3_02_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	58,50	54,86	49,18	58,98
W3_03_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	50,75	47,18	41,45	51,25
W3_03_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	52,55	48,95	43,24	53,05
W3_03_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	53,31	49,72	44,01	53,81
W3_04_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	47,98	44,42	38,68	48,49
W3_04_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	49,55	45,98	40,24	50,05
W3_04_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	51,18	47,61	41,88	51,68
W3_05_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	45,00	41,45	35,70	45,51
W3_05_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	46,41	42,84	37,10	46,91
W3_05_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	48,03	44,47	38,72	48,53
W3_06_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	48,82	45,20	39,50	49,31
W3_06_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	50,56	46,94	41,24	51,05
W3_06_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	51,12	47,50	41,80	51,61
W3_07_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	51,55	47,93	42,24	52,04
W3_07_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	53,76	50,13	44,44	54,25
W3_07_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	53,93	50,32	44,62	54,42
W3_08_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	57,05	53,42	47,73	57,54
W3_08_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	58,31	54,68	48,99	58,80
W3_08_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	58,52	54,89	49,20	59,01
W4_01_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	62,87	59,24	53,55	63,36
W4_01_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	63,37	59,73	54,05	63,85
W4_02_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	59,21	55,58	49,89	59,70
W4_02_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	59,85	56,22	50,53	60,34
W4_03_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	53,59	49,97	44,28	54,08
W4_04_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	53,31	49,69	44,01	53,80
W4_05_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	47,09	43,46	37,77	47,58
W4_06_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	49,64	46,01	40,32	50,13
W4_07_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	49,05	45,43	39,74	49,54
W4_07_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	50,93	47,30	41,61	51,42
W4_08_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	42,77	39,18	33,46	43,27
W4_08_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	44,98	41,39	35,67	45,48
W4_09_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	44,14	40,55	34,83	44,64
W4_09_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	43,51	39,94	34,20	44,01
W4_10_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	42,48	38,86	33,17	42,97
W4_10_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	42,56	38,93	33,24	43,05
W4_11_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	49,74	46,14	40,43	50,24
W4_11_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	51,32	47,71	42,01	51,81
W4_12_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	50,28	46,68	40,97	50,78
W4_13_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,57	44,98	39,27	49,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W4_14_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	53,52	49,91	44,21	54,01
W4_15_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	53,50	49,91	44,19	54,00
W4_16_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	58,91	55,29	49,61	59,40
W4_16_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	59,59	55,96	50,27	60,08
W5_01_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	38,66	35,12	29,36	39,17
W5_02_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	38,36	34,69	29,02	38,83
W5_03_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	49,45	45,83	40,13	49,94
W5_04_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	43,77	40,21	34,47	44,28
W6_01_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	39,91	36,35	30,61	40,42
W6_02_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	46,69	43,09	37,39	47,19
W6_03_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	46,47	42,85	37,16	46,96
W6_04_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	44,11	40,48	34,79	44,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer | Maatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W1_01_A	rekenpunt blok 1 12 woningen	1,50	55,51	51,89	46,19	56,00	
W1_01_B	rekenpunt blok 1 12 woningen	4,50	57,62	53,99	48,31	58,11	
W1_01_C	rekenpunt blok 1 12 woningen	7,50	57,86	54,23	48,54	58,35	
W1_02_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	61,14	57,50	51,82	61,62	
W1_02_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	62,12	58,47	52,80	62,60	
W1_02_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	62,27	58,62	52,94	62,75	
W1_03_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	61,44	57,78	52,11	61,92	
W1_03_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	62,48	58,81	53,15	62,95	
W1_03_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	62,61	58,94	53,28	63,08	
W1_04_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	63,12	59,46	53,79	63,60	
W1_04_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	63,82	60,15	54,49	64,29	
W1_04_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	63,85	60,18	54,51	64,32	
W1_05_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	63,97	60,35	54,65	64,46	
W1_05_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	64,42	60,80	55,10	64,91	
W1_05_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	64,32	60,70	55,00	64,81	
W1_06_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	51,49	47,88	42,17	51,98	
W1_06_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	59,40	55,81	50,08	59,89	
W1_06_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	59,38	55,79	50,06	59,87	
W1_07_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	48,11	44,54	38,81	48,61	
W1_07_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	52,00	48,43	42,70	52,50	
W1_07_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	53,69	50,13	44,39	54,20	
W1_08_A	rekenpunt blok1 12 woningen	1,50	44,69	41,13	35,39	45,20	
W1_08_B	rekenpunt blok1 12 woningen	4,50	47,57	44,01	38,27	48,08	
W1_08_C	rekenpunt blok1 12 woningen	7,50	49,37	45,81	40,07	49,88	
W2_01_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	46,17	42,59	36,87	46,67	
W2_01_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	48,78	45,19	39,47	49,28	
W2_01_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	50,40	46,80	41,09	50,90	
W2_02_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	48,17	44,59	38,86	48,67	
W2_02_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	50,89	47,31	41,59	51,39	
W2_02_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	52,45	48,86	43,14	52,95	
W2_03_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	49,23	45,64	39,92	49,73	
W2_03_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	52,80	49,22	43,49	53,30	
W2_03_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	54,51	50,93	45,20	55,01	
W2_04_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	51,94	48,32	42,62	52,43	
W2_04_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	59,92	56,33	50,61	60,42	
W2_04_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	60,02	56,43	50,71	60,52	
W2_05_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	63,31	59,73	54,00	63,81	
W2_05_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	63,72	60,14	54,41	64,22	
W2_05_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	63,62	60,04	54,31	64,12	
W2_06_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	59,04	55,49	49,74	59,55	
W2_06_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	59,62	56,05	50,31	60,12	
W2_06_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	59,60	56,03	50,29	60,10	
W2_07_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	52,56	49,01	43,26	53,07	
W2_07_B	rekenpunt blok 2 12 woningen	4,50	54,34	50,78	45,04	54,85	
W2_07_C	rekenpunt blok 2 12 woningen	7,50	55,10	51,55	45,80	55,61	
W2_08_A	rekenpunt blok 2 12 woningen	1,50	48,49	44,95	39,19	49,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer | Maatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W2_08_B	rekenpunt blok 2 12 woningen		4,50	50,12	46,57	40,82	50,63
W2_08_C	rekenpunt blok 2 12 woningen		7,50	51,60	48,06	42,31	52,11
W3_01_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	61,08	57,44	51,76	61,56
W3_01_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	62,03	58,40	52,71	62,52
W3_01_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	62,18	58,54	52,86	62,66
W3_02_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	51,45	47,81	42,13	51,93
W3_02_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	58,19	54,55	48,88	58,68
W3_02_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	58,48	54,84	49,16	58,96
W3_03_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	48,73	45,14	39,43	49,23
W3_03_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	51,87	48,28	42,56	52,37
W3_03_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	52,93	49,34	43,62	53,43
W3_04_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	47,64	44,09	38,34	48,15
W3_04_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	49,39	45,81	40,08	49,89
W3_04_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	51,17	47,59	41,86	51,67
W3_05_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	45,00	41,45	35,70	45,51
W3_05_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	46,41	42,84	37,10	46,91
W3_05_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	48,03	44,47	38,72	48,53
W3_06_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	48,82	45,20	39,50	49,31
W3_06_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	50,56	46,94	41,24	51,05
W3_06_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	51,12	47,50	41,80	51,61
W3_07_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	51,55	47,93	42,24	52,04
W3_07_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	53,76	50,13	44,44	54,25
W3_07_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	53,93	50,32	44,62	54,42
W3_08_A	rekenpunt blok 3 12 woningen		1,50	57,05	53,42	47,73	57,54
W3_08_B	rekenpunt blok 3 12 woningen		4,50	58,31	54,68	48,99	58,80
W3_08_C	rekenpunt blok 3 12 woningen		7,50	58,52	54,89	49,20	59,01
W4_01_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	62,87	59,24	53,55	63,36
W4_01_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	63,37	59,73	54,05	63,85
W4_02_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	59,21	55,58	49,89	59,70
W4_02_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	59,85	56,22	50,53	60,34
W4_03_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	53,59	49,97	44,28	54,08
W4_04_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	53,32	49,69	44,01	53,81
W4_05_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	47,09	43,46	37,77	47,58
W4_06_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	49,64	46,02	40,32	50,13
W4_07_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	49,06	45,44	39,75	49,55
W4_07_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	50,93	47,30	41,61	51,42
W4_08_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	42,80	39,21	33,49	43,30
W4_08_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	44,98	41,39	35,67	45,48
W4_09_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	44,14	40,55	34,83	44,64
W4_09_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	43,51	39,94	34,20	44,01
W4_10_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	42,48	38,86	33,17	42,97
W4_10_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	42,56	38,93	33,24	43,05
W4_11_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	49,74	46,14	40,43	50,24
W4_11_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	51,32	47,71	42,01	51,81
W4_12_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	50,28	46,68	40,97	50,78
W4_13_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	48,57	44,98	39,27	49,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2024 | Wegverkeer | Maatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W4_14_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	53,52	49,91	44,21	54,01
W4_15_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	53,50	49,91	44,19	54,00
W4_16_A	rekenpunt blok 4 10 woningen		1,50	58,91	55,29	49,61	59,40
W4_16_B	rekenpunt blok 4 10 woningen		4,50	59,59	55,96	50,27	60,08
W5_01_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	38,66	35,12	29,36	39,17
W5_02_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	38,36	34,69	29,02	38,83
W5_03_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	49,45	45,83	40,14	49,94
W5_04_A	rekenpunt blok 5 4 woningen		1,50	43,79	40,23	34,49	44,30
W6_01_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	39,91	36,35	30,61	40,42
W6_02_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	46,69	43,09	37,39	47,19
W6_03_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	46,48	42,87	37,17	46,97
W6_04_A	rekenpunt blok 6 4 woningen		1,50	44,13	40,49	34,81	44,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen