



AKOESTISCH ONDERZOEK

BESTEVAER 5 TE HUIZEN



Geluid



Akoestisch onderzoek

Bestevaer 5 te Huizen

Opdrachtgever	VKZ Rembrandtlaan 31 3723 BG Bilthoven
Rapportnummer	11541.002
Versienummer	D4
Status	Eindrapportage
Datum	19 juni 2020
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	Q. Duong, BEng
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	R.A.F. Smeets, BASc BEd
Paraaf	

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001.

INHOUDSOPGAVE


1	INLEIDING	1
2	TOETSINGSKADER	2
2.1	Gebiedstypering	2
2.2	Richtafstanden	2
2.3	Vigerende bestemmingsplannen	3
2.4	Richtwaarden	4
3	UITGANGSPUNTEN	5
3.1	Sportvereniging Huizen	5
3.2	Overige inrichtingen	6
3.3	Verkeer vanuit het plan	7
3.4	Lidl (representatieve bedrijfssituatie)	8
3.5	Lidl (coronaperiode)	9
3.6	Indirecte hinder	11
3.7	Overdrachtsmodel	11
4	BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	12
4.1	Nieuwe appartementen	12
4.2	Bestaande appartementen	12
4.3	Lidl (representatieve bedrijfssituatie)	13
4.4	Lidl (coronaperiode)	14
4.5	Cumulatieve geluidsbelasting	14
5	MAATREGELEN	15
5.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	15
5.2	Maximale geluidniveaus	15
5.3	Samenvatting en conclusie	16

BIJLAGEN:

1. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
2. Berekeningsresultaten openbaar parkeerterrein
3. Berekeningsresultaten vanuit nieuwbouwplan
4. Berekeningsresultaten Lidl
5. Cumulatieve geluidsbelasting

1 INLEIDING

De initiatiefnemer is voornemens om binnen het plangebied woningbouw te realiseren. Het betreft de realisatie van appartementen. De discotheek wordt hiervoor gesloopt. In figuur 1.1 is de situering van het plan weergegeven.

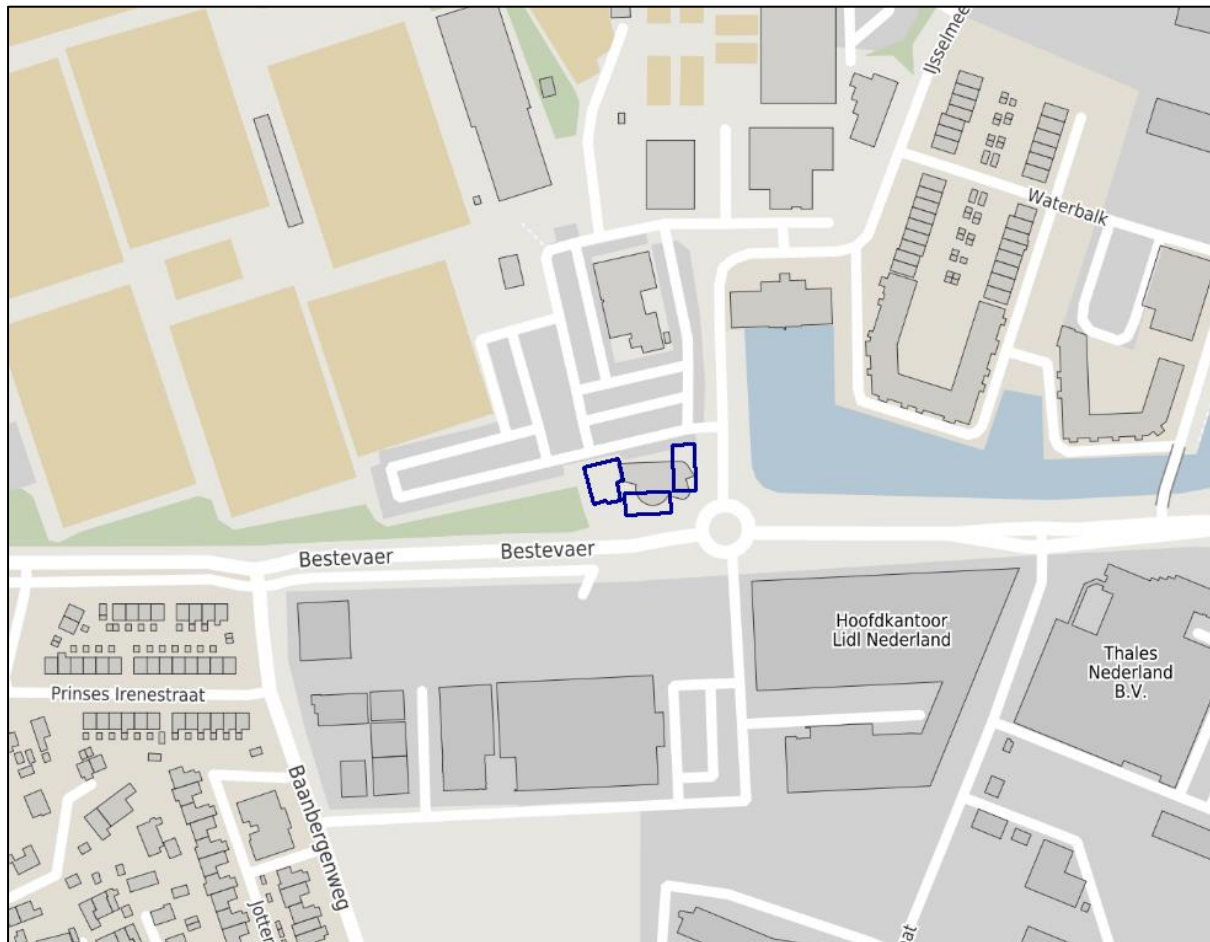

Figuur 1.1 Plangebied

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt het woon- en leefklimaat ter hoogte van de appartementen ten gevolge van de nabijgelegen bedrijvigheid inzichtelijk gemaakt. Tevens dienen de bestaande rechten van de bedrijven te worden gerespecteerd. In onderhavige rapportage is het akoestisch onderzoek gedocumenteerd.

2 TOETSINGSKADER

Bij een bestemmingsplanwijziging biedt de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) een handreiking voor het toepassen van een goede ruimtelijke ordening. De publicatie geeft voor verschillende bedrijfsmatige activiteiten en milieuthema's een richtafstand. Is de afstand tussen de geplande woningbouw en bedrijvigheid kleiner dan de richtafstand, dan is een uitgebreid onderzoek gewenst. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de richtafstanden van bedrijvigheid rondom het plan. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen heeft geen geluidbeleid vastgesteld met betrekking tot industrielawaai.

2.1 Gebiedstypering

De publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk is een woonwijk, die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied, een stiltegebied of een natuurgebied.

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.

2.2 Richtafstanden

In de publicatie worden per milieucategorie richtafstanden gesteld zoals weergegeven in tabel 2.1.


Tabel 2.1 Richtafstanden [m] per milieucategorie en gebiedstypering

milieucategorie	rustig gebied	gemengd gebied
1	10	0
2	30	10
3.1	50	30
3.2	100	50
4.1	200	100
4.2	300	200
5.1	500	300
5.2	700	500
5.3	1.000	700
6	1.500	1.000

De weergegeven afstanden geven de grootste van de afstanden met betrekking tot geur, stof, geluid of gevaar weer. Binnen de diverse categorieën is vaak een specifiek thema maatgevend voor de afstand, maar in dit onderzoek wordt in beginsel de grootste afstand gehanteerd tenzij het bestemmingsplan aanleiding geeft om hiervan af te wijken. In de Staat van bedrijfsactiviteiten behorend bij een bestemmingsplan worden doorgaans alleen de afstanden voor rustig gebied weergegeven.

2.3 Vigerende bestemmingsplannen

Het plangebied is gelegen in bestemmingsplan Haven en bedrijventerreinen, vastgesteld in juni 2015. In de nabijheid van het plan zijn verschillende bestemmingen gelegen. In figuur 2.1 zijn de woningen (geel) geprojecteerd op het bestemmingsplan. De omgeving van het plangebied wordt als een gemengd gebied getypeerd.

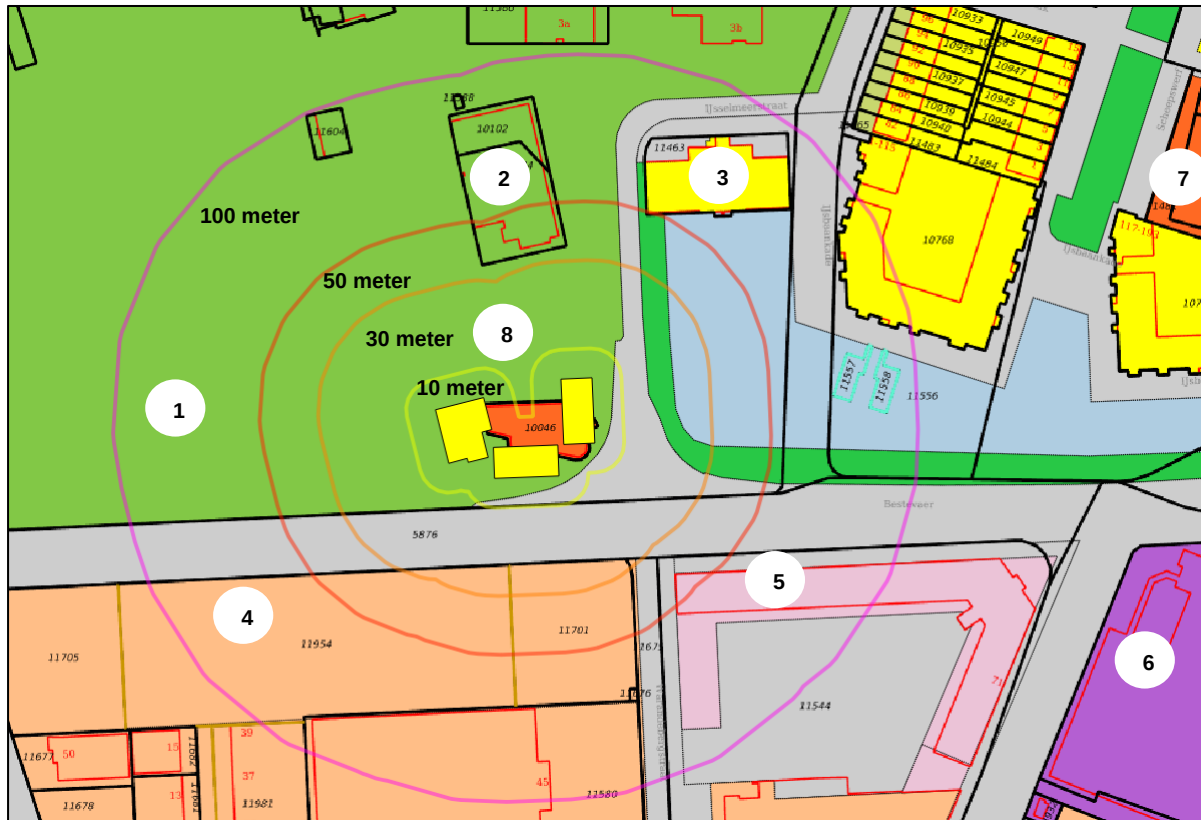

Figuur 2.1 Bestaande bestemmingen rondom het plangebied

Rondom het plangebied bevinden zich momenteel de bestemmingen sport, wonen, gemengd, kantoor, bedrijf en horeca. Deze bestemmingen kunnen relevant zijn voor de te projecteren woningen. In tabel 2.2 is een overzicht gegeven van de mogelijk functies met de bijbehorende richtafstanden.

Tabel 2.2 Functies binnen bestemmingsplan Haven en bedrijventerreinen

nummer	bestemming	omschrijving	richtafstand [m]	afstand tot plangebied [m]
1	sport	Sportvereniging Huizen	30	46*
2	sport	Winter Guard The Pride	10	44
3	wonen	woningen	-	58
4	gemengd	Lidl (supermarkt)	0	29
5	kantoor	Hoofdkantoor Lidl Nederland	0	52
6	bedrijf	bedrijven tot en met categorie 3.1	30	185
7	horeca	Restaurant De Haven van Huizen	0	195
8	sport	parkeerterrein	10	0

*gemeten vanaf het sportveld

Uit de tabel blijkt dat de supermarkt, kantoor en restaurant een richtafstand van 0 meter hebben. Het plangebied is op voldoende afstand gelegen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening

en mogelijke geluidshinder is een nader onderzoek naar de Lidl wenselijk. De sportvereniging en Winter Guard The Pride zijn de meest nabijgelegen inrichtingen. Aan de richtafstand wordt voldaan. Hier worden geen belemmeringen voorzien. Op het bedrijventerrein ten oosten van het plan zijn bedrijven tot en met categorie 3.1 en 3.2 mogelijk. De woningen zijn op voldoende afstand gelegen. Een nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Ten noorden van het plangebied is een openbaar parkeerterrein gelegen met een capaciteit van ruim 320 parkeerplaatsen. Het betreft een gezamenlijk parkeerterrein voor de verenigingsgebouw De Baat en de Wolfskamer Wintersport die iets verder zijn gelegen, en de sportvereniging Huizen en Winter Guard The Pride. Omdat er een richtafstand van 30 meter (10 meter voor gemengd gebied) voor parkeerplaatsen geldt, is een nader akoestisch onderzoek gewenst.

2.4 Richtwaarden

Voor het plan gelden conform de VNG-publicatie in beginsel de in tabel 2.3 opgenomen richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}) volgens stap 2 uit het voorgesteld stappenplan in bijlage 5 van de publicatie. Indien de richtwaarden niet toereikend zijn, kan het bevoegd gezag met een aanvullende motivatie de richtwaarden van stap 3 hanteren of middels stap 4 afwijken

Aan het verkeer van en naar de inrichting (de indirecte hinder) zijn in het Activiteitenbesluit geen directe grenswaarden opgenomen. Voor de beoordeling van indirecte hinder wordt verwezen naar de Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (VROM, d.d. 29 februari 1996). Op basis van deze circulaire bedraagt de voorkeurswaarde voor indirecte hinder 50 dB(A). Een geluidsbelasting hoger dan de voorkeurswaarde is alleen toegestaan indien bron- of overdrachtsmaatregelen niet of onvoldoende doelmatig zijn. De maximale grenswaarde voor indirecte hinder bedraagt 65 dB(A), waarbij een binnenniveau tot 35 dB(A) dient te worden gerealiseerd. Eventuele noodzakelijke gevelmaatregelen voor het verlenen van een hogere waarde dienen in een overeenkomst met de bewoners te worden vastgelegd.

Tabel 2.3 Overzicht richtwaarden gemengd gebied [dB(A)]

gemengd gebied	beoordeling	dag	avond	nacht
stap 2	$L_{Ar,LT}$	50	45	40
	L_{Amax}	70	65	60
	L_{ih} (verkeersaantrekkende werking)	50	45	40
stap 3	$L_{Ar,LT}$	55	50	45
	L_{Amax}^*	70	65	60
	L_{ih} (verkeersaantrekkende werking)	65	60	55

*exclusief piekgeluiden door aan- afrijdend verkeer

De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale aspecten en blijft beperkt tot een gebied waarin het verkeer:

- nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming;
- voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overig voertuigen op de openbare weg;
- nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld;
- akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium);
- nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt.


3 UITGANGSPUNTEN

De verkeersgeneratie voor het parkeerterrein is bepaald op basis van de verkeersgeneratie van de sportvereniging Huizen, Winter Guard The Pride, verenigingsgebouw De Baat en de Wolfskamer Wintersport.

3.1 Sportvereniging Huizen

Ten westen van het plangebied is een voetbalvereniging gelegen die beschikt over zes speelvelden, waaronder twee kunstgrasvelden. Van een voetbalveld zijn geen kengetallen van het CROW bekend om de verkeersgeneratie te berekenen. Daarom is de verkeersgeneratie bepaald op basis van expert judgement en aan de hand van binnen Econsultancy beschikbare kentallen van voetbalverenigingen van vergelijkbare omvang. Uitgangspunt voor het akoestisch onderzoek zijn de twee representatieve bedrijfssituaties, zijnde wedstrijden tijdens weekenddagen in de dagperiode en trainingen tijdens weekdagen in de avondperiode. Activiteiten in de nachtperiode zullen slechts in zeer beperkte mate voorkomen, maar kunnen niet worden uitgesloten. In onderhavig onderzoek zijn 100, 50 en 10 verkeersbewegingen in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode gehanteerd.

Voor de sportvereniging zijn twee rijroutes (rijroute 1 en 2) gemodelleerd. Aangezien het clubhuis en het hoofdspeelveld ten noorden van Winter Guard The Pride zijn gelegen, vinden de meeste verkeersbewegingen plaats over rijroute 1. Uitgangspunt is dat 65% van de bewegingen over deze route plaatsvinden. De overige bewegingen vinden plaats over rijroute 2. Aangenomen wordt dat deze route wordt gekozen bij grotere parkeerdruk. In figuur 3.1 zijn de rijroutes van de sportvereniging Huizen weergegeven.

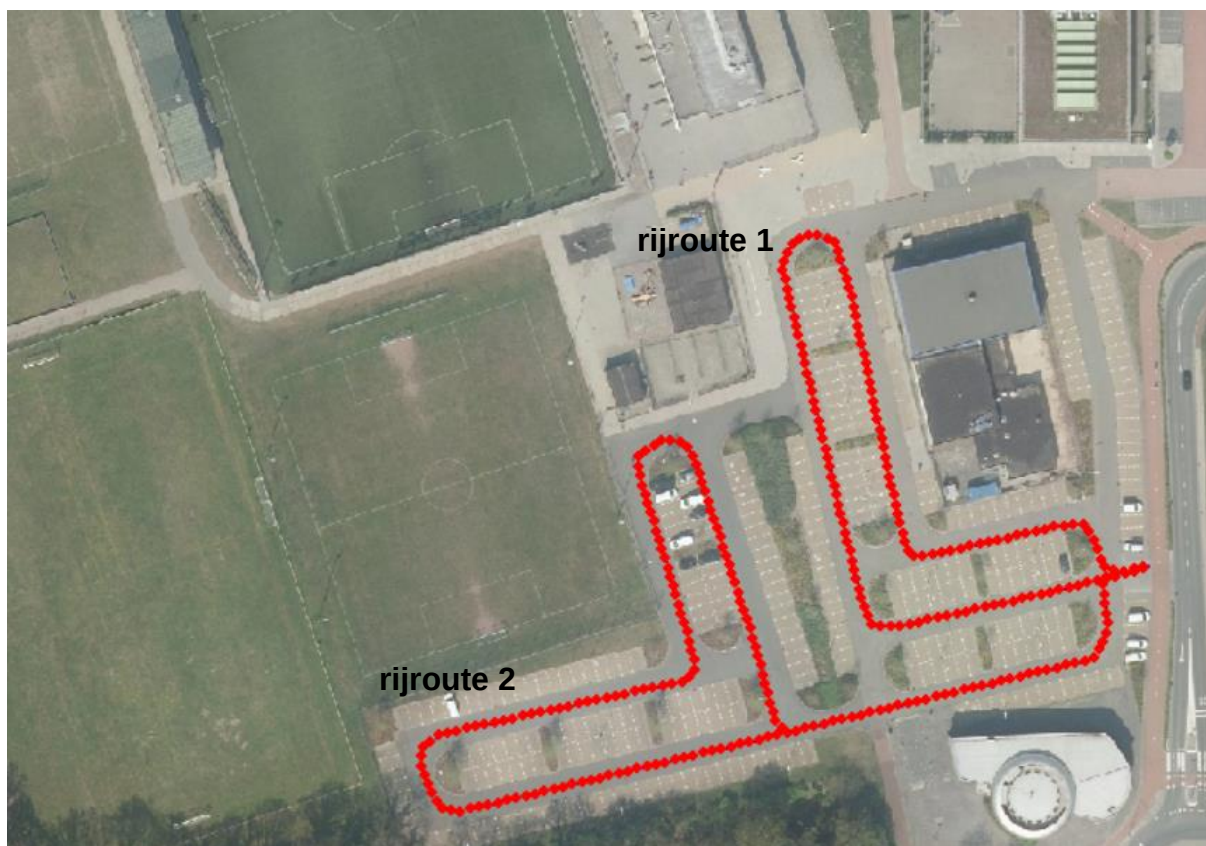

Figuur 3.1 Rijroutes sportvereniging Huizen


3.2 Overige inrichtingen

Uitgangspunt is dat het gebied in de gemeente Huizen, valt onder 'matig stedelijk' en 'rest bebouwde kom'. Voor de Winter Guard The Pride zijn de kentallen van een musicaltheater gehanteerd, voor De Baat zijn de kentallen van een sporthal gehanteerd en voor Wolfskamer skisport zijn de kentallen van een ski- en snowboardhal gehanteerd. In tabel 3.1 is de verkeersgeneratie weergegeven.

Tabel 3.1 Verkeersgeneratie

inrichting	oppervlak [m ²]	bvo [m ²]	kencijfer			verkeersgeneratie		
			min	max	gem	min	max	gem
Winter Guard The Pride	1.185	100	8,20	10,60	9,40	98	126	112
Verenigingsgebouw De Baat	1.043	100	9,10	10,80	9,95	95	113	104
Wolfskamer skisport	1.915	100	4	8	6	77	154	115
totaal						270	393	331

In figuur 3.2 is de rijroute van de overige inrichtingen weergegeven. In het onderzoek is voor de verkeersgeneratie uitgegaan van de maximale bandbreedte. Voor het akoestisch onderzoek zijn de kentallen volgens de standaardverdeling¹ van een stedelijke hoofdweg gehanteerd. Echter in de nachtperiode worden geen verkeersbewegingen van en naar de inrichtingen verwacht, omdat ze in de nachtperiode niet geopend zijn. Daarom is het percentage voor de verkeersbewegingen van de nachtperiode bij de avondperiode opgeteld. Voor de verdeling van de bewegingen zijn de percentages 80,4 en 19,6% gehanteerd die in respectievelijk de dag- en avondperiode plaatsvinden.

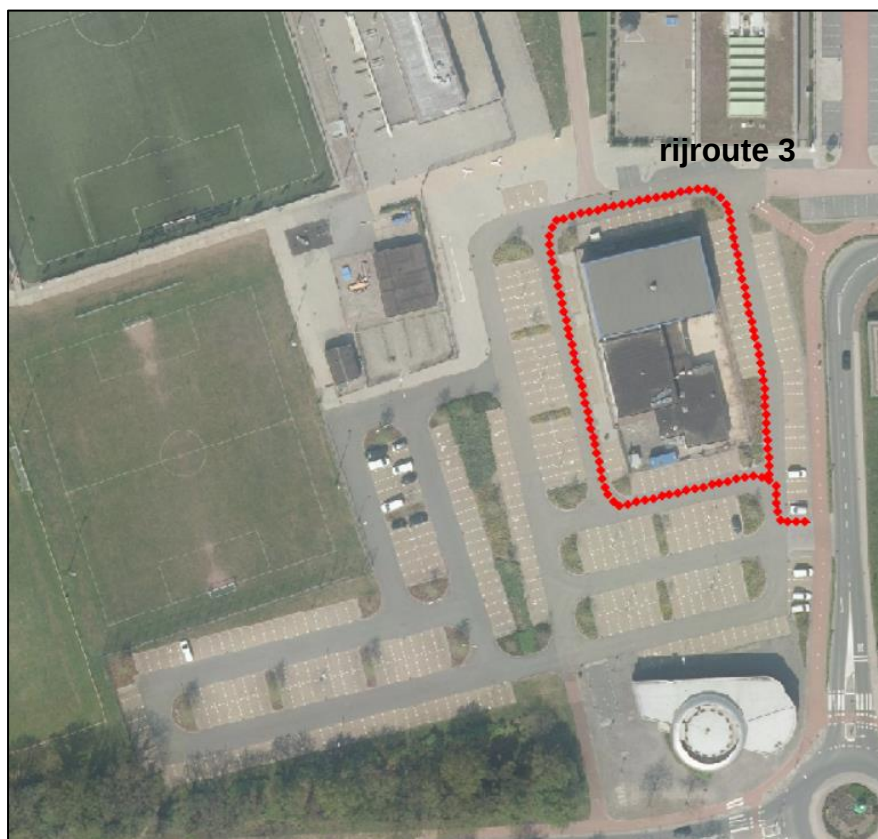

Figuur 3.2 Rijroute overige inrichtingen

1 bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986


3.3 Verkeer vanuit het plan

In onderstaande tabel is de verkeersgeneratie van het plan berekend.

Tabel 3.2 Verkeersgeneratie

type woning	per woning	kencijfer			verkeersgeneratie		
		min	max	gem	min	max	gem
Koop, appartementen, duur	29	6,7	7,5	7,1	195	218	206
Huur, appartement, mid-den/goedkoop (incl. sociale huur)	24	3,2	4,0	3,6	77	96	87
totaal					272	314	293

In het onderzoek is voor de verkeersgeneratie uitgegaan van de maximale bandbreedte. Uitgangspunt is dat van de 314 voertuigbewegingen er 210 in de dagperiode plaatsvinden, 80 bewegingen in de avondperiode en 24 bewegingen in de nachtperiode. Voor de verdeling van het verkeer vanuit het plan zal 10% over de IJsselmeerstraat richting het noorden rijden en 90% richting het zuiden richting de rotonde. In figuur 3.3 is de rijroute vanuit het plan naar de IJsselmeerstraat weergegeven.

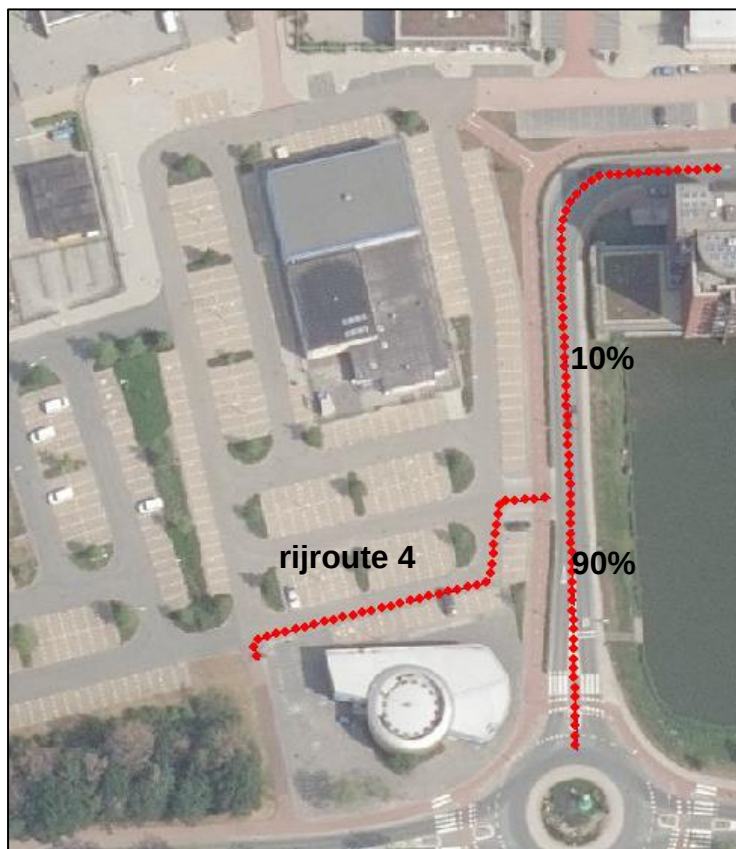

Figuur 3.3 Rijroute vanuit het plan

Daarnaast kunnen ten gevolge van het parkeren maximale geluidsniveaus optreden als gevolg van het dichtslaan van portieren van voertuigen. In tabel 3.3 is een overzicht van de gemodelleerde geluidsbronnen opgenomen. De bronvermogens voor de voertuigbewegingen op het parkeerterrein zijn gebaseerd op asfalt met een rijsnelheid van 30 km/uur. In tabel 3.3 zijn de gemodelleerde bronnen opgenomen. In bijlage 1 zijn de volledige invoergegevens van de geluidsbronnen opgenomen.

Tabel 3.3 Overzicht van bedrijfsduur en bronvermogen van relevante geluidsbronnen

bron	activiteit	bronvermogen [dB(A)]	snelheid	dag	avond	nacht
01-21	dichtslaan portieren ² (parkeerterrein)	100	10	✓	✓	✓
22-23	dichtslaan portieren (plan)	100	10	✓	✓	✓
24	rijroute 1	90	30	65	33	7
25	rijroute 2	90	30	35	18	4
26	rijroute 3	90	30	158	39	-
27	rijroute 4	90	30	210	80	24
28	personenwagens vanuit plan	90	30	189	72	22
29	personenwagens vanuit plan	90	30	21	8	2

3.4 Lidl (representatieve bedrijfssituatie)

De representatieve bedrijfssituatie is in overleg met de Lidl vastgesteld. De supermarkt is van maandag tot en met zaterdag geopend tussen 7.30 en 21.00 uur. Op zondag is de supermarkt geopend tussen 12.00 en 18.00 uur.

Wekelijks worden circa 15.000 bezoekers verwacht. Voor de representatieve bedrijfssituatie wordt rekening gehouden met een drukke zaterdag, waarin 20% van de totale weekbezoeken plaatsvindt. Circa 80% van de bezoekers komt met de auto. In de dag- en avondperiode komen respectievelijk 80% en 20% van de bezoekers boodschappen doen. Het percentage van de bezoekers dat gebruik maakt van een winkelwagen is gemiddeld 90%. Voor het bronvermogen voor maximale geluidniveaus is het rijden met een normale winkelwagen inclusief een kratje gehanteerd. De rijnsnelheid van de winkelwagen bedraagt 5 km/uur.

Circa 10% van de auto's zullen in de parkeergarage parkeren. De overige bezoekers (circa 67,5%) parkeren op het parkeerterrein met een gemiddelde rijnsnelheid van 20 km/uur bij voorkeur dicht bij de ingang. Het overige deel (circa 22,5%) parkeert met name op drukke tijdstippen verder van de ingang af aan de oostzijde van het parkeerterrein. Het terrein is ingericht met asfalt op de rijbaan en klinkers op de parkeervakken.

De supermarkt beschikt over 2 losplaatsen (met en zonder dock). Voor de bevoorrading van de supermarkt is rekening gehouden met maximaal 4 vrachtwagens in de dagperiode en 3 vrachtwagens in de nachtperiode. Tijdens nachtleveringen wordt gelost aan het dock. Het laden en lossen vindt dan inpandig plaats. De aanvoer van rolcontainers vindt plaats bij de tweede losplaats (zonder dock). Het laden en lossen duurt per vrachtwagen 30 à 45 minuten, waarvan de helft van de tijd actief met een rolcontainer wordt geladen en gelost. De vrachtwagens beschikken over een koelmotor die niet wordt uitgeschakeld tijdens het laden en lossen.

De installaties op het dak van de Lidl supermarkt bestaan uit klimaatsystemen en koelinstallaties. De klimaatsystemen zijn gedurende de openingstijden continu actief, de koelinstallaties zijn continu actief. Tenslotte leiden de volgende activiteiten tot relevante maximale geluidniveaus:

- dichtslaan van portieren van vrachtwagens en personenwagens;
- ontluichten van de parkeerrem van de vrachtwagens;
- bevoorrading met de rolcontainers en afvalcontainers;
- manoeuvreren van de vrachtwagens van en naar de opstelplaats;
- lopen met winkelwagens;
- stallen van de winkelwagens in de overdekte stalling.

² Raad van State uitspraak 200507575/1, d.d. 23 augustus 2006

In tabel 3.4 zijn de gemodelleerde bronnen van de Lidl opgenomen.

Tabel 3.4 Overzicht van bedrijfsduur en bronvermogen van relevante geluidsbronnen

bron	activiteit (mobiele bronnen)	bronvermogen [dB(A)]	snelheid	dag	avond	nacht
30	personenwagen dichtbij	88	20	1620	405	-
31	personenwagen dichtbij	88	20	810	202	-
32	personenwagen dichtbij	88	20	810	202	-
33	personenwagen veraf	88	20	270	68	-
34	personenwagen parkeergarage	90	20	240	60	-
51	winkelwagens (route 1)	82 ³	5	756	189	-
52	winkelwagens (route 2)	82	5	756	189	-
53	winkelwagens (route 3)	82	5	432	108	-
56	manoeuvreren vrachtwagen	102	10	8	-	6
35-47	dichtslaan portieren	100	10	✓	✓	✗
48	winkelwagens (route 1)	95	5	✓	✓	✗
49	winkelwagens (route 2)	95	5	✓	✓	✗
50	winkelwagens (route 3)	95	5	✓	✓	✗
54-55	overdekte winkelwagenstalling	104	10	✓	✓	✗
57	parkeerrem vrachtwagen	108	10	✗	✗	✓
58	parkeerrem vrachtwagen	108	10	✓	✗	✗
59	dichtslaan portier vrachtwagen	100	10	✗	✗	✓
60	dichtslaan portier vrachtwagen	100	10	✓	✗	✗
64	bevoorrading rolcontainers	84	4	✓	✗	✗
74	vrachtwagens Lidl	106	40	8	-	6
75	personenwagens Lidl	93	40	2400	600	-
bron	activiteit (puntbronnen)			bedrijfsduur [uur]		
61	koelmotor vrachtwagen	95	-	-	-	2,25
62	koelmotor vrachtwagen	95	-	3	-	
63	bevoorrading rolcontainers	77	-	1,5	-	-
65-66	klimaatssystemen	55	-	12	2	
67-73	CO2 koelsinstallaties	43	-	12	3	4

3.5 Lidl (coronaperiode)

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt tevens de bedrijfssituatie in de coronaperiode onderzocht. In samenspraak met Lidl is de bedrijfssituatie vastgelegd gedurende de coronaperiode. Wekelijks worden circa 18.000 bezoekers verwacht. Dit zijn 3.000 meer bezoekers dan gebruikelijk. Voor de representatieve bedrijfssituatie wordt rekening gehouden met een drukke zaterdag, waarin 20% van de totale weekbezoeken plaatsvindt. Circa 80% van de bezoekers komt met de auto. In de dag- en avondperiode komen respectievelijk gemiddeld 80% en 20% van de bezoekers boodschappen doen. Het percentage van de bezoekers dat gebruik maakt van een winkelwagen is gemiddeld 90%. Voor het bronvermogen voor maximale geluidsniveaus is het rijden met een normaal winkelwagen inclusief een kratje gehanteerd. De rijnsnelheid van de winkelwagen bedraagt 5 km/uur.

Circa 10% van de auto's parkeren in de parkeergarage. De overige bezoekers (circa 67,5%) parkeren op het parkeerterrein met een gemiddelde rijnsnelheid van 20 km/uur bij voorkeur dicht bij de ingang. Het overige deel (circa 22,5%) parkeert met name op drukke tijdstippen verder van de ingang af aan de oostzijde van het parkeerterrein. Het terrein is ingericht met asfalt op de rijbaan en klinkers op de parkeervakken. Voor de bevoorrading van de supermarkt zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als van vóór de coronaperiode.

3 Bron: geluidsmeting Peutz. Lidl Emmen, asfaltverharding.

De installaties op het dak van de Lidl supermarkt bestaan uit klimaatsystemen en koelinstallaties. De klimaatsystemen zijn gedurende de openingstijden actief, de koelinstallaties zijn continu actief. Tenslotte leiden de volgende activiteiten tot relevante maximale geluidsniveaus:

- dichtslaan van portieren van vrachtwagens en personenwagens;
- ontluichten van de parkeerrem van de vrachtwagens;
- bevoorrading met de rolcontainers en afvalcontainers;
- manoeuvreren van de vrachtwagens van en naar de opstelplaats;
- lopen met winkelwagens;
- stallen van de winkelwagens in de overdekte stalling.

In tabel 3.5 zijn de gemodelleerde bronnen van de Lidl opgenomen.

Tabel 3.5 Overzicht van bedrijfsduur en bronvermogen van relevante geluidsbronnen

bron	activiteit (mobiele bronnen)	bronvermogen [dB(A)]	snelheid	dag	avond	nacht
30	personenwagen dichtbij	88	20	1944	486	-
31	personenwagen dichtbij	88	20	972	243	-
32	personenwagen dichtbij	88	20	972	243	-
33	personenwagen veraf	88	20	324	81	-
34	personenwagen parkeergarage	90	20	288	72	-
51	winkelwagens (route 1)	82 ⁴	5	907	227	-
52	winkelwagens (route 2)	82	5	907	227	-
53	winkelwagens (route 3)	82	5	518	130	-
56	manoeuvreren vrachtwagen	102	10	8	-	6
35-47	dichtslaan portieren	100	10	✓	✓	✗
48	winkelwagens (route 1)	95	5	✓	✓	✗
49	winkelwagens (route 2)	95	5	✓	✓	✗
50	winkelwagens (route 3)	95	5	✓	✓	✗
54-55	overdekte winkelwagenstalling	104	10	✓	✓	✗
57	parkeerrem vrachtwagen	108	10	✗	✗	✓
58	parkeerrem vrachtwagen	108	10	✓	✗	✗
59	dichtslaan portier vrachtwagen	100	10	✗	✗	✓
60	dichtslaan portier vrachtwagen	100	10	✓	✗	✗
64	bevoorrading rolcontainers	84	4	✓	✗	✗
74	vrachtwagens Lidl	106	40	8	-	6
75	personenwagens Lidl	93	40	2880	720	-
bron	activiteit (puntbronnen)			bedrijfsduur [uur]		
61	koelmotor vrachtwagen	95	-	-	-	2,25
62	koelmotor vrachtwagen	95	-	3	-	
63	bevoorrading rolcontainers	77	-	1,5	-	-
65-66	klimaatsystemen	55	-	12	2	
67-73	CO2 koelinstallaties	43	-	12	3	4

4 Bron: geluidsmeting Peutz. Lidl Emmen, asfaltverharding.


3.6 Indirecte hinder

De verkeersbewegingen van en naar het openbaar parkeerterrein vinden in de dag-, avond- en nachtperiode plaats. Het verkeer wordt vanuit het parkeerterrein ter hoogte van de IJsselmeerstraat gelijk opgenomen in het heersende verkeersbeeld. De indirecte hinder ten gevolge van het parkeerterrein is niet in onderhavig rapport onderzocht, maar opgenomen in het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai waar de geluidsbelasting van het bestaande verkeer op de appartementen is berekend. Voor de personenwagens vanuit het plangebied zal 90% van de voertuigen over de IJsselmeerstraat richting het zuiden rijden en 10% richting het noorden.

De Lidl is gelegen in een omgeving met veel bedrijvigheid. De indirecte hinder is inzichtelijk gemaakt, omdat het bestemmingsverkeer eenduidig van het overige verkeer is te onderscheiden. Als worstcase scenario wordt het totale verkeer vanuit het parkeerterrein van de Lidl naar de rotonde gemodelleerd.

3.7 Overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 5.21. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten. De bronvermogens voor het rijden met personenwagens zijn gebaseerd op beschikbare kentallen op basis van geluidsmetingen⁵. In figuur 3.4 zijn de appartementen met de toetspunten weergegeven.

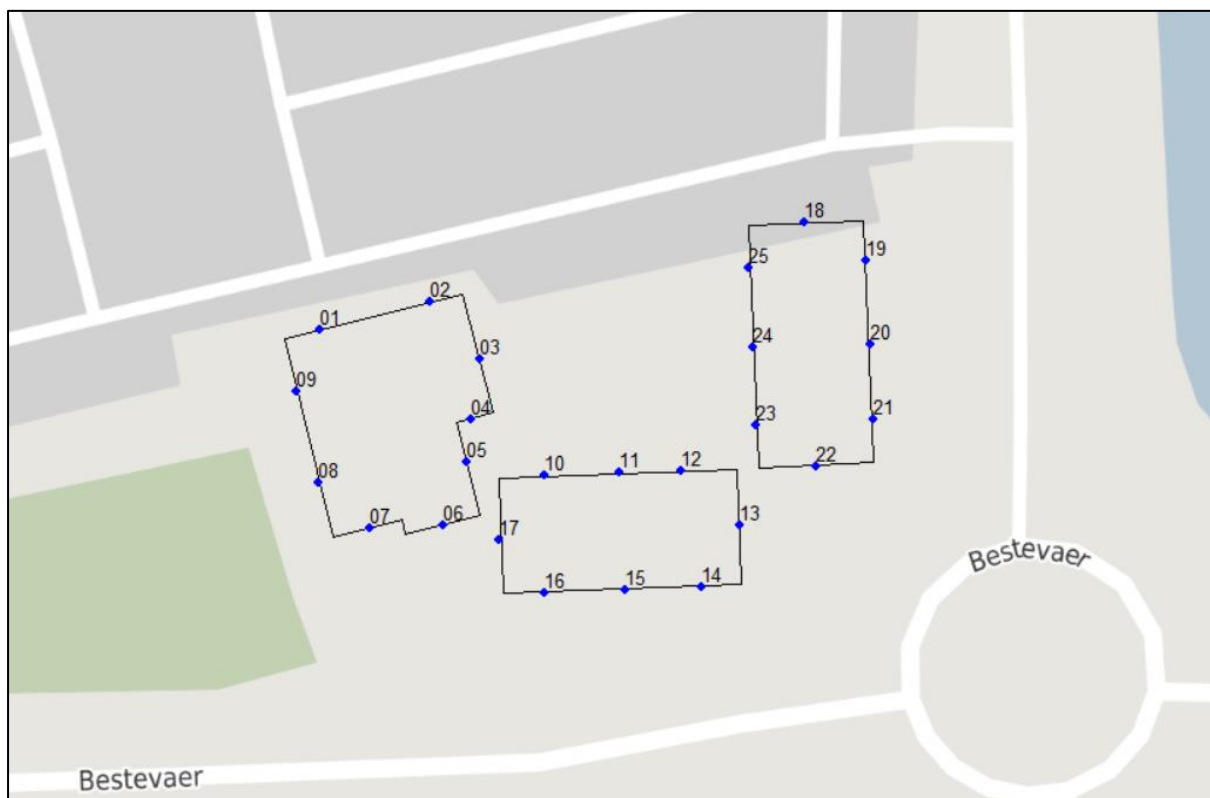

Figuur 3.4 Ligging appartementen en toetspunten

⁵ Interim-bronnenlijst ProRail emplacementen F18103-1, Peutz d.d. 5 juni 2007.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

Volgens de systematiek van de Handreiking wordt in de dagperiode enkel op beganegrondniveau getoetst, terwijl in de avond- en nachtperiode enkel op bovengelige verdiepingen wordt getoetst. Voor afwijkende bebouwing (zoals appartementen) zijn overeenkomstig met de betreffende bouwlaag andere beoordelingshoogten gehanteerd.

4.1 Nieuwe appartementen

Ten behoeve van de beoordeling van het akoestisch woon- en leefklimaat zijn de geluidbelastingen per gevel ten gevolge van de verkeersbewegingen op het parkeerterrein in tabel 4.1 weergegeven. Voor de volledige berekeningsresultaten per toetspunt en toetshoogte wordt verwezen naar bijlage 2.

Tabel 4.1 Geluidsbelastingen nieuwe appartementen

toetspunt	gevel	L _{Ar,LT}			L _{Amax}		
		dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
01-02	noordgevel-1	40	42	31	74	74	74
03-05	oostgevel-1	38	38	27	72	72	72
06-07	zuidgevel-1	19	21	10	48	48	48
08-09	westgevel-1	33	34	25	65	65	65
10-12	noordgevel-2	37	38	27	68	68	68
13	oostgevel-2	29	30	18	61	61	61
14-16	zuidgevel-2	19	20	9	45	45	45
17	westgevel-2	27	27	16	63	63	63
18	noordgevel-3	40	41	30	72	72	72
19-21	oostgevel-3	32	32	19	67	67	67
22	zuidgevel-3	19	20	9	46	46	46
23-25	westgevel-3	38	39	28	76	76	76

Uit de toetsing van de rekenresultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van de verkeersbewegingen op het parkeerterrein voldoen aan de richtwaarden uit stap 2. Alleen in de dag-, avond- en nachtperiode wordt niet voldaan aan de richtwaarde voor maximale geluidniveaus. Het hoogst berekende maximale geluidniveau bedraagt 76 dB(A) in de nachtperiode. De maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door het dichtslaan van portieren. Dit resulteert in overschrijdingen tot hoogstens 16 dB. In hoofdstuk 5 worden de maatregelen overwogen om een goed woon- en leefklimaat voor de appartementen te creëren.

4.2 Bestaande appartementen

Daarnaast zijn ook het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het verkeer vanuit het plan meegenomen. Bewoners in de omgeving kunnen hinder ervaren als gevolg van de rij- en parkeergeluiden vanuit het plan. De meest nabijgelegen woningen zijn de woningen aan de IJsselmeerstraat. In het kader van een goede ruimte ordening zijn deze meegenomen in het onderzoek. Voor de volledige berekeningsresultaten per toetspunt en toetshoogte wordt verwezen naar bijlage 3.

Tabel 4.2 Geluidsbelastingen bestaande appartementen

toetspunt	appartementen	L _{Ar,LT}			L _{Amax}			L _{ih}		
		dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
26-31	IJsselmeerstraat 16-76	32	32	24	55	55	55	35	35	27

Uit de toetsing van de rekenresultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, de maximale geluidniveaus en de indirecte hinder voldoen aan de richtwaarden uit stap 2. Voor de bestaande woningen gelden er geen belemmeringen.

4.3 Lidl (representatieve bedrijfssituatie)

Ten behoeve van de beoordeling van het akoestisch woon- en leefklimaat van de nieuwe appartementen zijn de geluidbelastingen per gevel ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten van de Lidl in tabel 4.3 weergegeven. Voor de volledige berekeningsresultaten per toetspunt en toetshoogte wordt verwezen naar bijlage 4.

Tabel 4.3 Geluidsbelastingen nieuwe appartementen

toetspunt	gevel	L _{Ar,LT}			L _{Amax}			L _{ih}		
		dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
01-02	noordgevel-1	30	24	28	44	38	44	27	25	17
03-05	oostgevel-1	41	40	25	57	57	42	43	42	31
06-07	zuidgevel-1	50	46	45	64	59	62	49	47	38
08-09	westgevel-1	48	43	43	63	58	60	45	44	35
10-12	noordgevel-2	31	28	27	46	46	43	31	29	20
13	oostgevel-2	42	41	22	59	59	38	48	47	37
14-16	zuidgevel-2	49	47	42	61	61	59	53	51	41
17	westgevel-2	49	45	42	63	60	59	48	47	37
18	noordgevel-3	25	23	19	45	45	36	27	26	16
19-21	oostgevel-3	39	38	19	57	57	36	44	42	32
22	zuidgevel-3	45	43	24	58	58	40	48	47	37
23-25	westgevel-3	41	40	31	57	57	47	42	41	30

Uit het akoestisch onderzoek in het kader van een goede ruimtelijke ordening blijkt dat bij de nieuw te realiseren geluidsgevoelige bestemmingen overschrijdingen plaatsvinden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus. Uit de toetsing van de rekenresultaten blijkt dat niet wordt voldaan aan de richtwaarden uit stap 2. De overschrijdingen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de avondperiode worden veroorzaakt door verkeersbewegingen op het parkeerterrein en het lopen met de winkelwagens. In de nachtperiode wordt de overschrijding veroorzaakt door de koelmotor van de vrachtwagen.

Het hoogst berekende maximale geluidniveau bedraagt 62 dB(A) in de nachtperiode en wordt veroorzaakt door de parkeerrem van de vrachtwagen ter plaatse van de laad- en losdock. Dit resulteert in overschrijdingen tot hoogstens 2 dB. In hoofdstuk 5 worden de maatregelen overwogen om een goed woon- en leefklimaat voor de appartementen te creëren.

De indirecte hinder ten gevolge van de Lidl voldoet niet aan de 50 dB(A) etmaalwaarde. De overschrijdingen vinden in de dag- en avondperiode plaats en worden veroorzaakt door de personenwagens vanuit de Lidl. Maatgevend is echter de geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeer berekend in het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï. De benodigde gevelwering als gevolg van het wegverkeer is namelijk hoger dan de benodigde gevelwering voor de indirecte hinder. In onderhavig onderzoek wordt daarom niet ingegaan op de maatregelen voor de indirecte hinder.

4.4 Lidl (coronaperiode)

Ten behoeve van de beoordeling van het akoestisch woon- en leefklimaat van de nieuwe appartementen zijn de geluidbelastingen per gevel ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten van de Lidl in tabel 4.4 weergegeven. Voor de volledige berekeningsresultaten per toetspunt en toetshoogte wordt verwezen naar bijlage 4.

Tabel 4.4 Geluidsbelastingen nieuwe appartementen

toetspunt	gevel	L _{Ar,LT}			L _{Amax}			L _{ih}		
		dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
01-02	noordgevel-1	30	25 (+1)	28	44	38	44	27	26 (+1)	17
03-05	oostgevel-1	42 (+1)	41 (+1)	25	57	57	42	44 (+1)	42	31
06-07	zuidgevel-1	50	47 (+1)	45	64	59	62	50 (+1)	48 (+1)	38
08-09	westgevel-1	48	44 (+1)	43	63	58	60	46 (+1)	44	35
10-12	noordgevel-2	32 (+1)	29 (+1)	27	46	46	43	31	30 (+1)	20
13	oostgevel-2	43 (+1)	42 (+1)	22	59	59	38	49 (+1)	47	37
14-16	zuidgevel-2	50 (+1)	47 (+1)	42	61	61	59	53	52 (+1)	41
17	westgevel-2	49	46 (+1)	42	63	60	59	49 (+1)	47	37
18	noordgevel-3	26 (+1)	24 (+1)	19	45	45	36	28 (+1)	27 (+1)	16
19-21	oostgevel-3	40 (+1)	38	19	57	57	36	45 (+1)	43 (+1)	32
22	zuidgevel-3	45	44 (+1)	24	58	58	40	49 (+1)	48 (+1)	37
23-25	westgevel-3	42 (+1)	40	31	57	57	47	43 (+1)	41	30

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de bedrijfssituatie gedurende de coronaperiode onderzocht. Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zal de geluidsbelasting met ten hoogste 1 dB stijgen. Uit de toetsing van de rekenresultaten blijkt dat niet wordt voldaan aan de richtwaarden uit stap 2. In hoofdstuk 5 worden de maatregelen overwogen om een goed woon- en leefklimaat te waarborgen.

Voor de indirecte hinder zal de stijging maximaal 1 dB bedragen. Ook hier geldt dat het wegverkeer berekend in het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï maatgevend is. De benodigde gevelwering als gevolg van het wegverkeer is namelijk hoger dan de benodigde gevelwering voor de indirecte hinder. In onderhavig onderzoek wordt daarom niet ingegaan op de maatregelen voor de indirecte hinder.

4.5 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De geluidsbelastingen berekend in het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï zijn meegenomen voor de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting. In bijlage 5 is de cumulatieve geluidsbelasting weergegeven.

MAATREGELEN

4.6 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Bronmaatregelen

Als gevolg van de activiteiten op het parkeerterrein van de Lidl is sprake van een beperkte overschrijding in de avondperiode. Alleen door het aantal bezoekers terug te dringen of een andere indeling van het bestaande parkeerterrein kunnen de overschrijdingen worden weggenomen. Dit is geen wenselijke en realistische maatregel.

De overschrijdingen in de nachtperiode worden veroorzaakt door de koelmotor van de vrachtwagen. Met het uitschakelen van de koelmotor tijdens het laden en lossen kunnen de overschrijdingen worden weggenomen. Omdat het om een bestaande activiteit gaat, is het niet wenselijk om de Lidl beperkingen op te leggen.

Overdrachtsmaatregelen

Omdat de overschrijdingen van de richtwaarden in de avond- en nachtperiode op grote hoogtes plaatsvinden zou een zeer hoog scherm tussen de appartementen en het parkeerterrein noodzakelijk zijn. Het treffen van ingrijpende overdrachtsmaatregelen is niet mogelijk en stedenbouwkundig niet wenselijk.

4.7 Maximale geluidniveaus

Bronmaatregelen

De maximale geluidniveaus in de dag-, avond- en nachtperiode op het nieuwbouwplan worden overschreden door het dichtslaan van autoportieren op het openbaar parkeerterrein ten noorden van het plangebied. Er zijn geen (technische) maatregelen mogelijk om de geluidniveaus te reduceren.

De overschrijdingen in de nachtperiode worden veroorzaakt door de parkeerrem van de vrachtwagen. Alleen door het verbieden van het laden en lossen in de nachtperiode worden de overschrijdingen weggenomen. Dit is geen wenselijke maatregel.

Overdrachtsmaatregelen

De optredende geluidniveaus in de dag-, avond- en nachtperiode worden veroorzaakt door leden en bezoekers van de sportvereniging, Winter Guard The Pride, vereniging De Baat en de skiclub. Omdat de overschrijdingen van de richtwaarden in de dag-, avond- en nachtperiode op grote hoogtes plaatsvinden zou een zeer hoog scherm tussen de appartementen en het parkeerterrein noodzakelijk zijn. Het treffen van ingrijpende overdrachtsmaatregelen is voor dit parkeerterrein niet mogelijk en stedenbouwkundig niet wenselijk.

Door bij het laad- en losdock een muur te plaatsen kan het geluid afkomstig van de parkeerrem van de vrachtwagen afgeschermd worden. Voor de Lidl is het echter geen wenselijke maatregel.

Gevelmaatregelen vanwege de Lidl


In stap 3 bedraagt de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 55 dB(A) etmaalwaarde. Voor de representatieve bedrijfssituatie vóór en tijdens de coronaperiode wordt op alle toetspunten voldaan aan de richtwaarden van stap 3. Met een standaard minimale karakteristieke geluidwering van de gevels van 20 dB voor nieuwbouw wordt de vereiste binnenwaarde gegarandeerd. De berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus worden derhalve acceptabel geacht. Met de karakteristieke gevelwering voor wegverkeer (die hoger is dan 20 dB) wordt een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd.

De VNG-brochure sluit de beoordeling van maximale geluidniveaus als gevolg van aan- en afrijdend verkeer in een vervolgstap uit. Omdat er aanvullende gevelmaatregelen worden geadviseerd in het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï worden de overschrijdingen, veroorzaakt door de parkeerrem van de vrachtwagen, in de nachtperiode acceptabel geacht.

Gevelmaatregelen vanwege het openbaar parkeerterrein

Voor de maximale geluidniveaus kan het toetsingskader conform tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit worden gehanteerd. Bij geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen geldt een etmaalwaarde van 55 dB(A).

In de dag-, avond- en nachtperiode zijn aanvullende gevelmaatregelen gewenst. Om ervoor te zorgen dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat in de appartement is een karakteristieke geluidwering van 21 tot en met 31 dB benodigd. In onderstaand figuur is met rood aangegeven waar een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels wordt geadviseerd. Voor de exacte geluidsbelastingen per bouwlaag en toetspunt wordt verwezen naar de bijlagen.

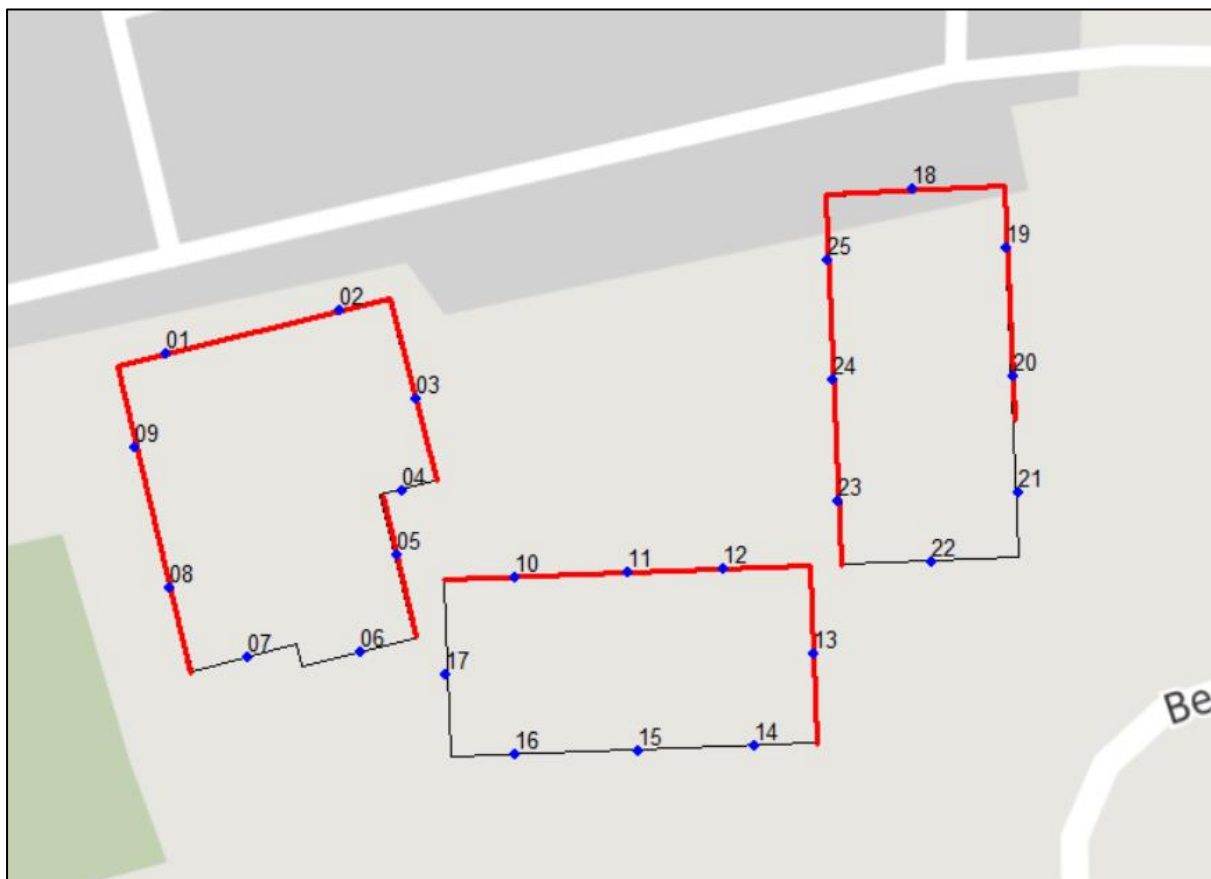

Figuur 5.1 Nader onderzoek geluidwering gevels (rood)

4.8 Samenvatting en conclusie

De nieuw te bouwen appartementen bevinden zich in een gebied met matige tot sterke functiemenging waarbij in de nabijheid vele sportverenigingen gelegen zijn. Vanwege het dichtslaan van portieren op het openbaar parkeerterrein wordt het geluidniveau binnen in de dag- avond- en nachtperiode overschreden. De VNG-brochure sluit de beoordeling van maximale geluidniveaus ten gevolge van aan- en afrijdend verkeer in een vervolgstap uit. Echter omdat het om nieuwbouwwoningen gaat en gezien de hoge maximale geluidniveaus is het advies om gevelmaatregelen te treffen. Middels een

nader onderzoek naar de geluidwering gevels wordt aangetoond of het geluidniveau binnen aanvaardbaar kan worden geacht.

Ten zuiden van het plan is de Lidl gelegen. Deze is meegenomen in het kader van een goede ruimtelijke ordening. De overschrijdingen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de avond- en nachtperiode worden veroorzaakt door verkeersbewegingen op het parkeerterrein en het lopen met de winkelwagens. In de nachtperiode wordt de overschrijding veroorzaakt door de koelmotor van de vrachtwagen. In stap 3 bedraagt de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 55 dB(A) etmaalwaarde. Voor de representatieve bedrijfssituatie vóór en tijdens de coronaperiode wordt op alle toetspunten voldaan aan de richtwaarden van stap 3. Met een standaard minimale karakteristieke geluidwering van de gevels van 20 dB voor nieuwbouw wordt de vereiste binnenwaarde gegarandeerd. De berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus worden derhalve acceptabel geacht. Met de karakteristieke gevelwering voor wegverkeer (die hoger is dan 20 dB) wordt een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd.

Het hoogst berekende maximale geluidniveau bedraagt 62 dB(A) in de nachtperiode en wordt veroorzaakt door de parkeerrem van de vrachtwagen ter plaatse van de laad- en losdock. Met het advies zoals opgenomen in de rapportage van het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï wordt de overschrijding acceptabel geacht.


De indirecte hinder ten gevolge van de Lidl voldoet niet aan de 50 dB(A) etmaalwaarde. De overschrijdingen vinden in de dag- en avondperiode plaats en worden veroorzaakt door de personenwagens vanuit de Lidl. Maatgevend is echter de geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeer berekend in het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï. De benodigde gevelwering als gevolg van het wegverkeer is namelijk hoger dan de benodigde gevelwering voor de indirecte hinder. Met de karakteristieke gevelwering voor wegverkeer (die hoger is dan 20 dB) wordt een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd.


BIJLAGE 1. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Plangebied D4


Model eigenschap

Omschrijving	Plangebied D4
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	Quoc Duong op 2-3-2020
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 10-6-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

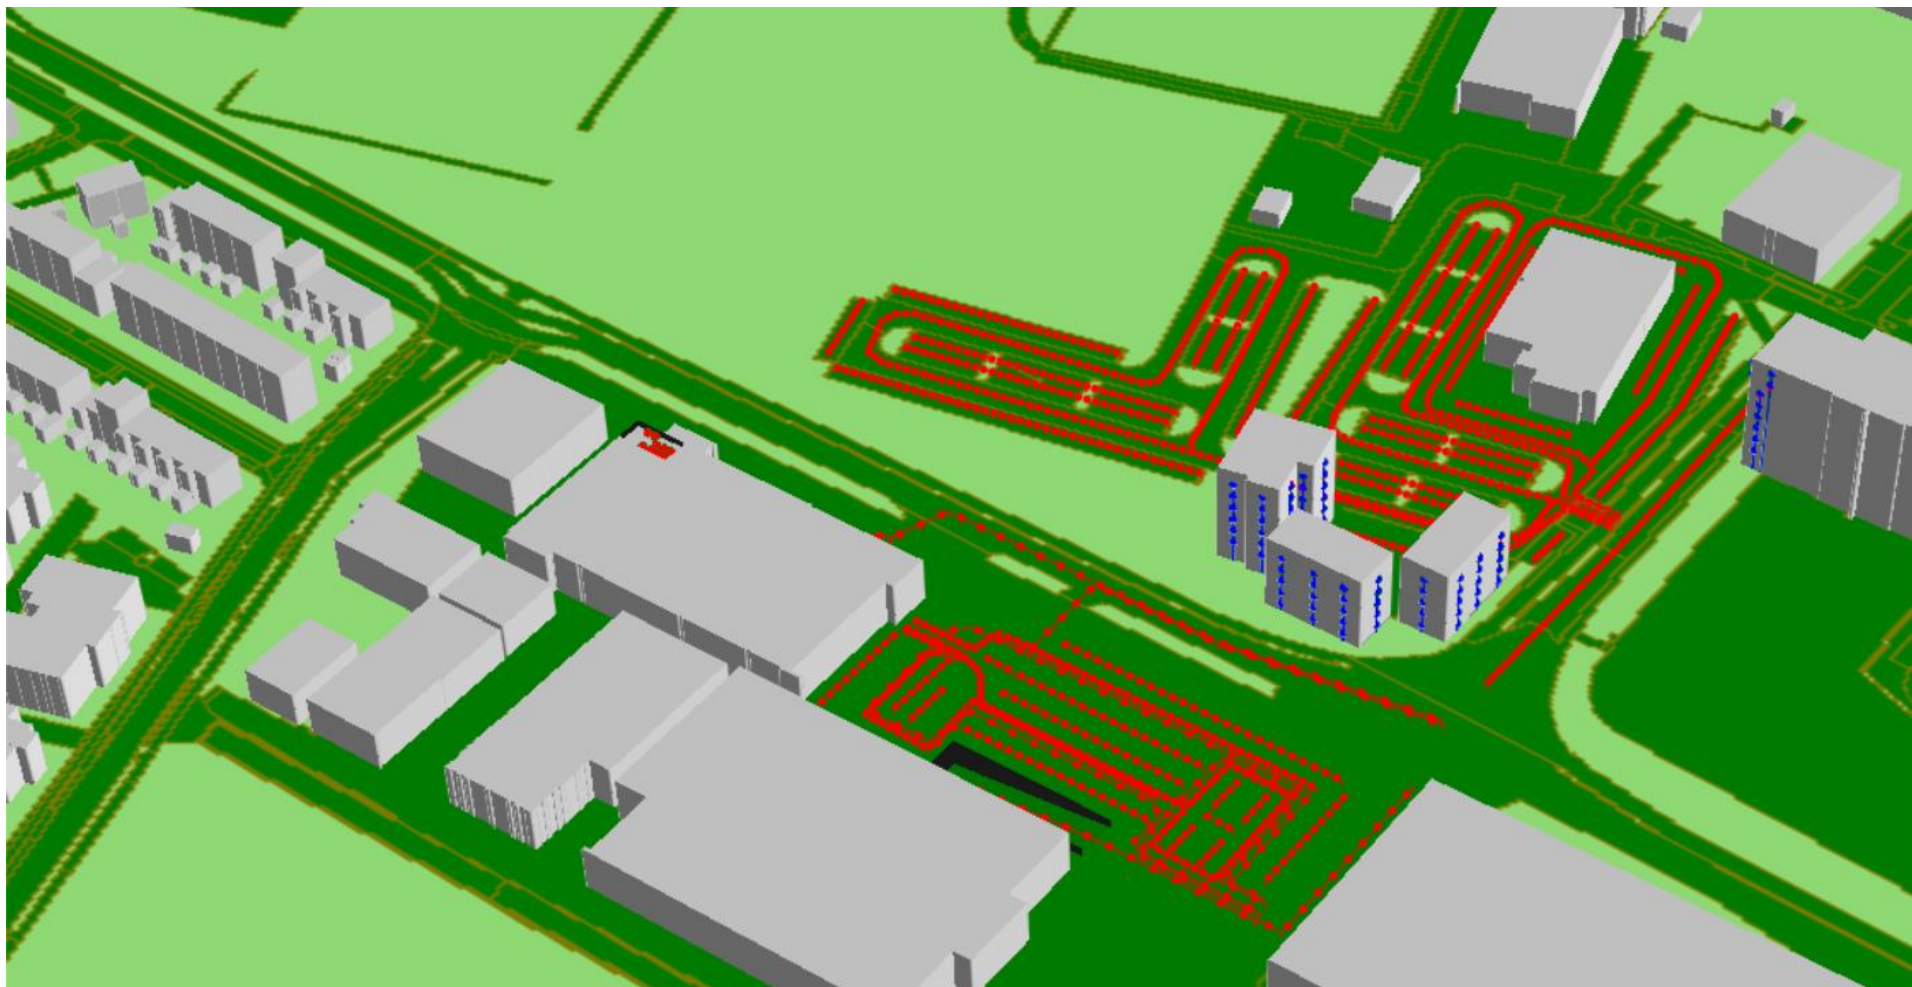


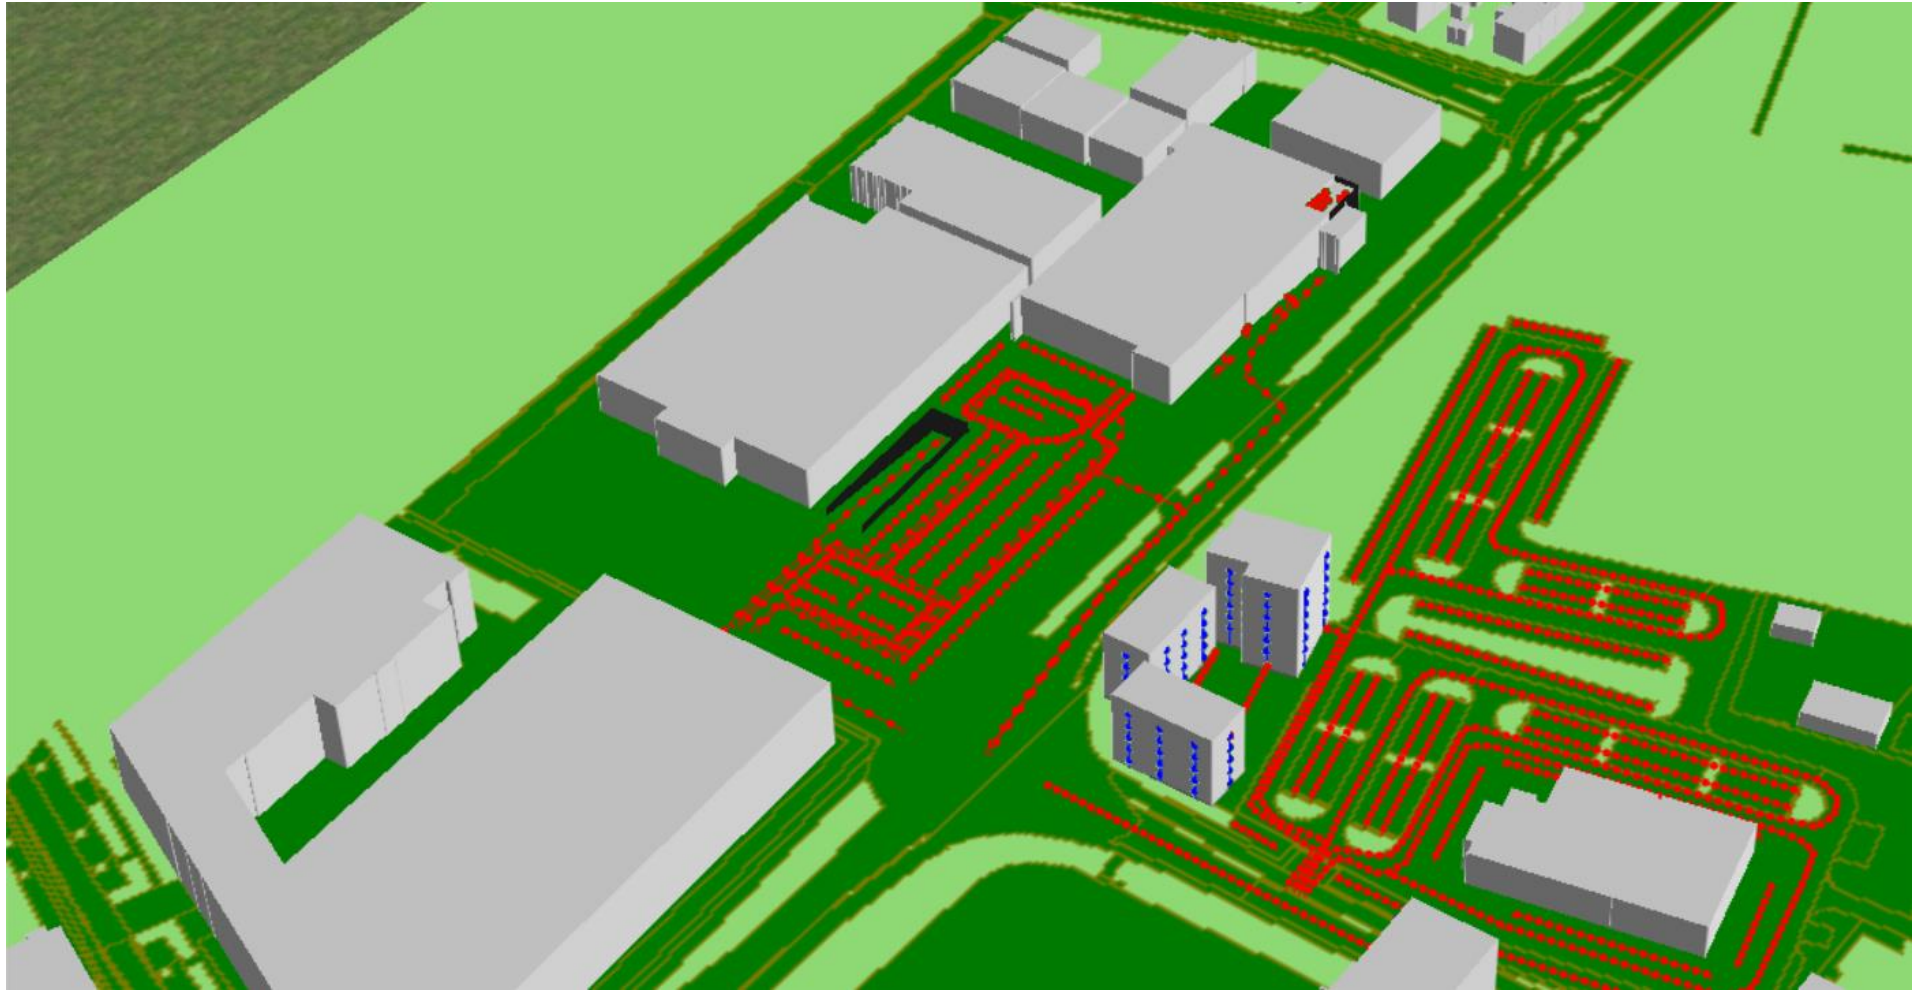


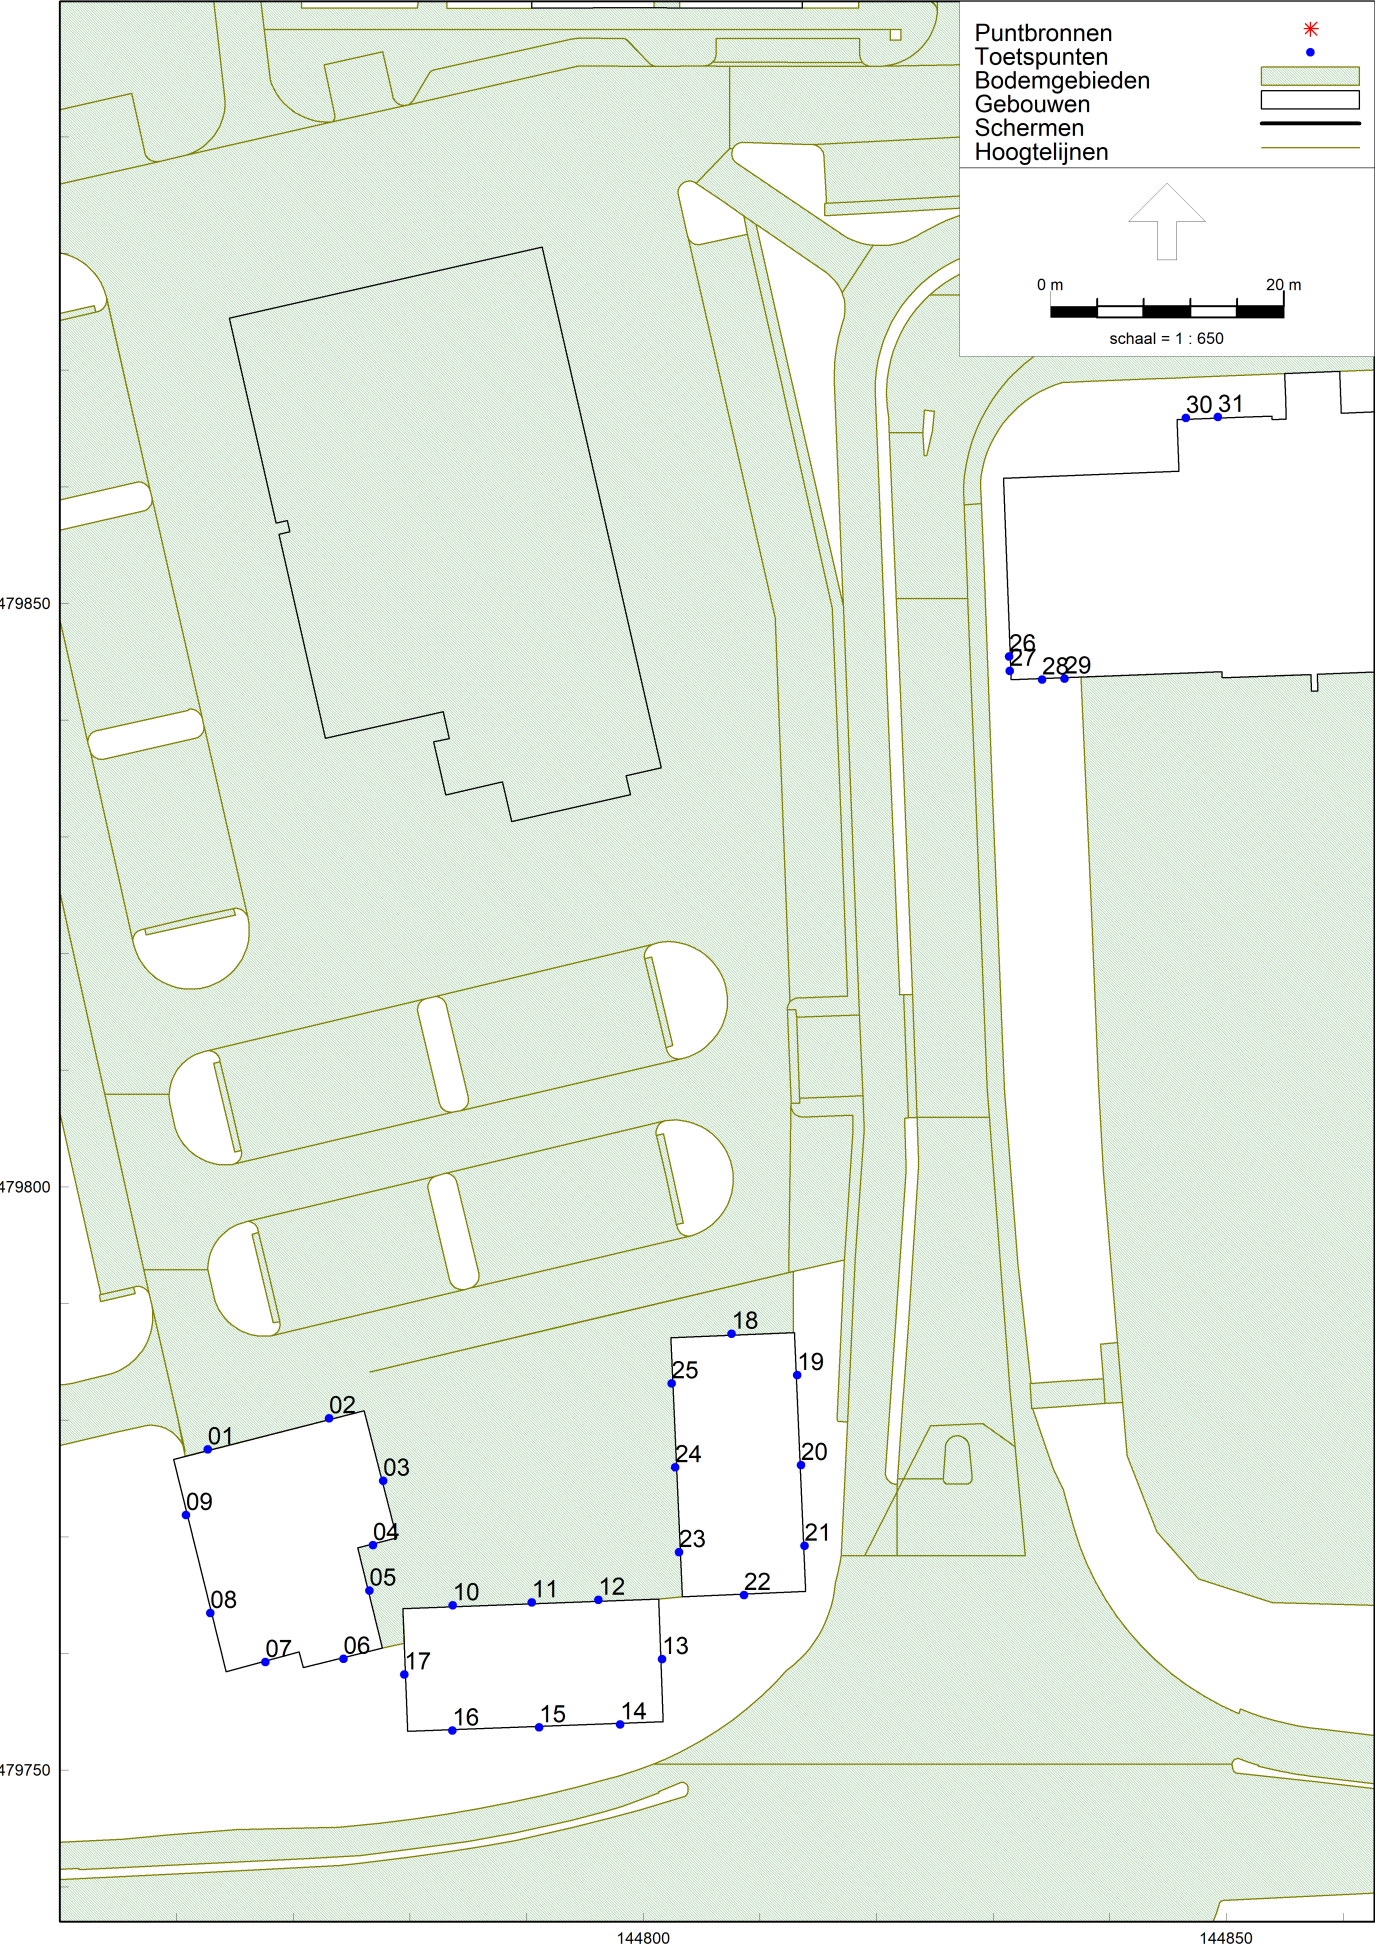

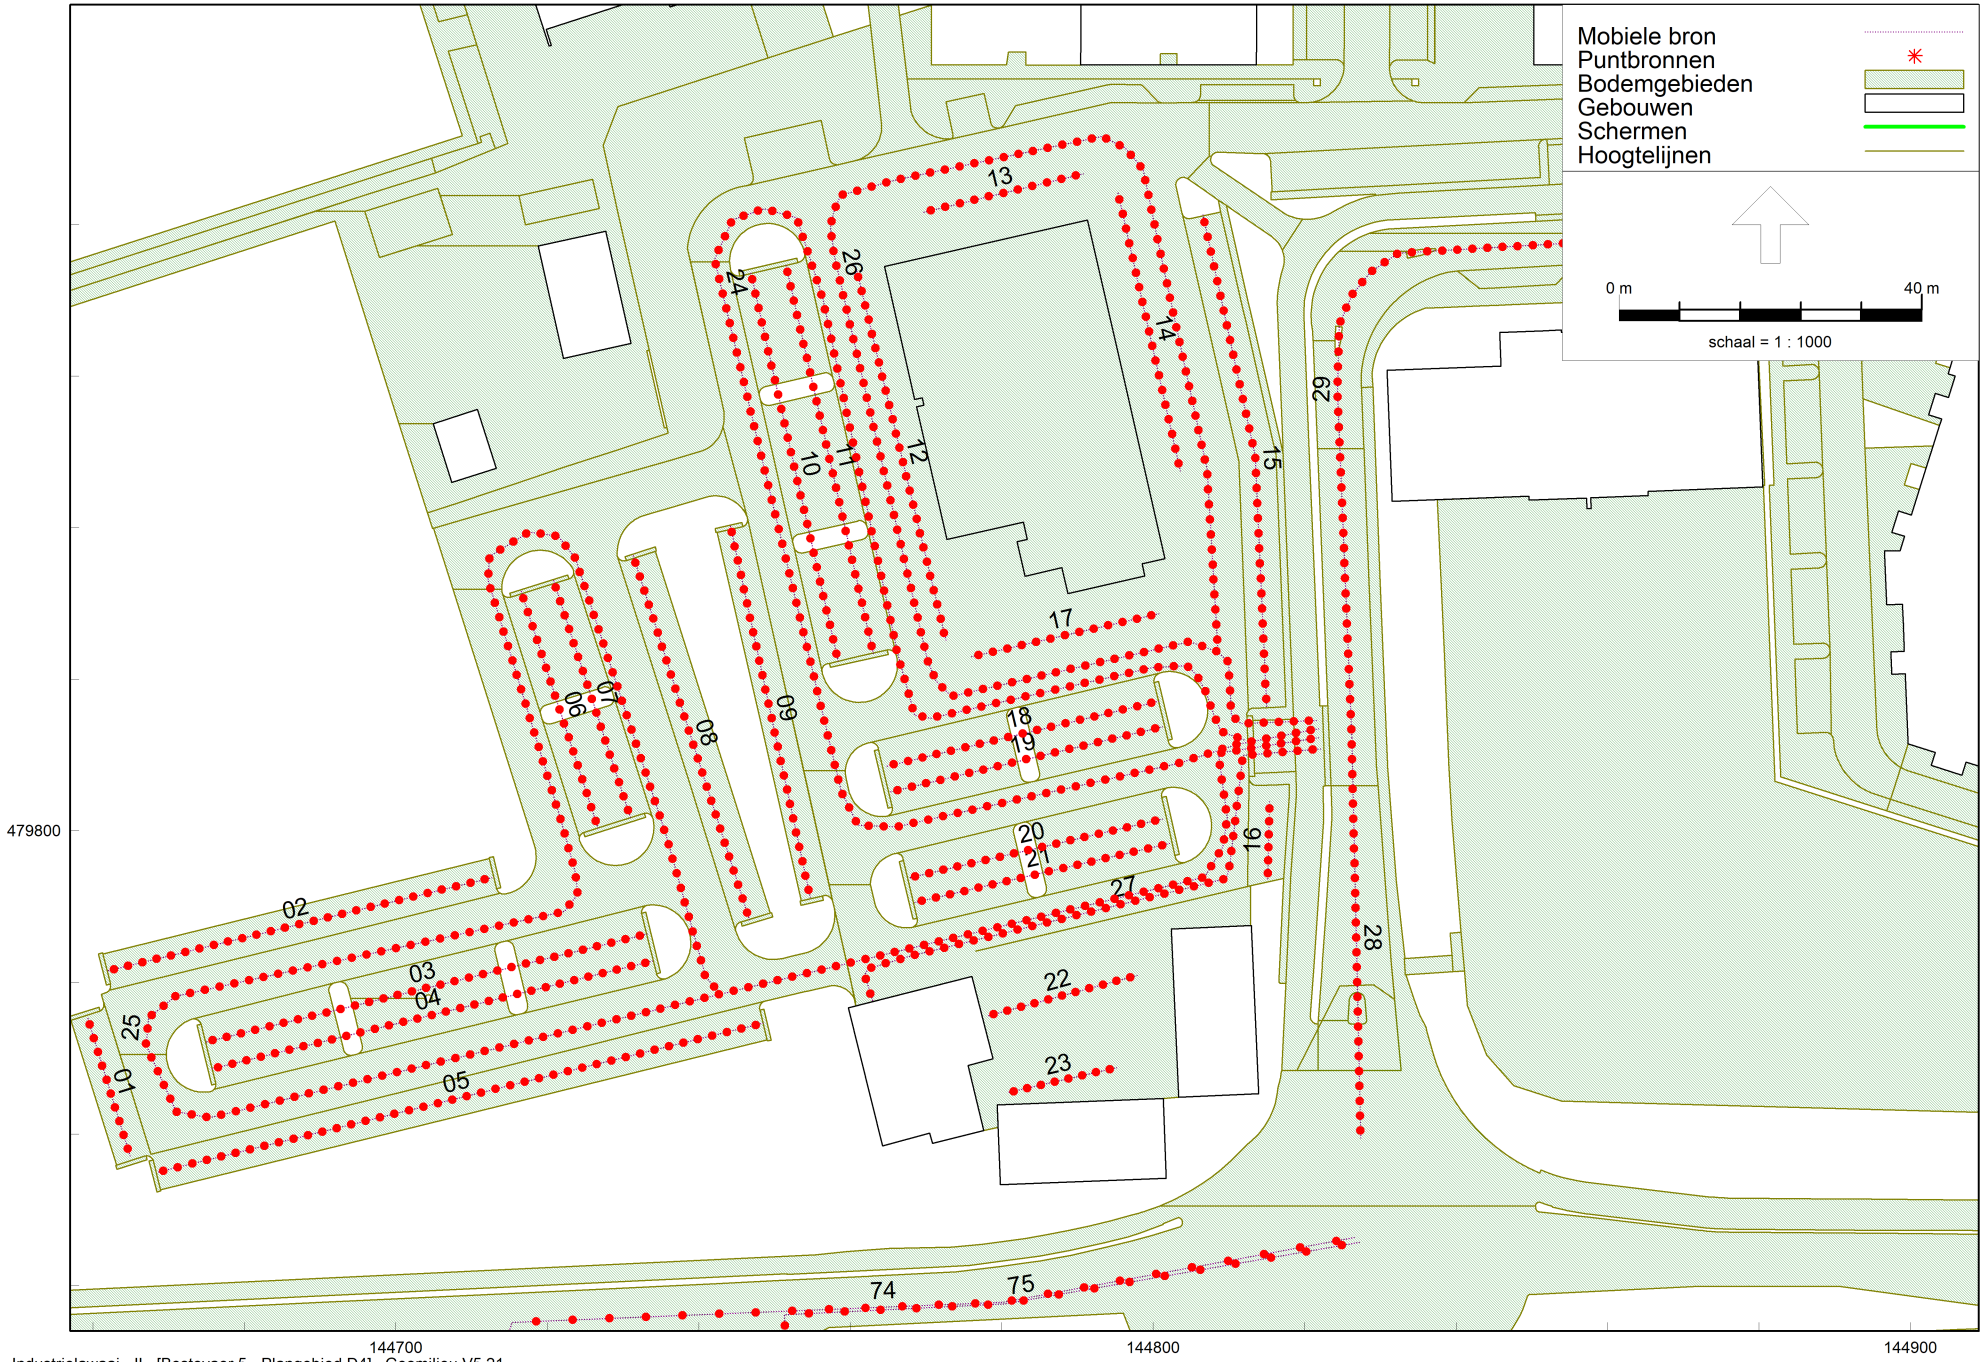

479800

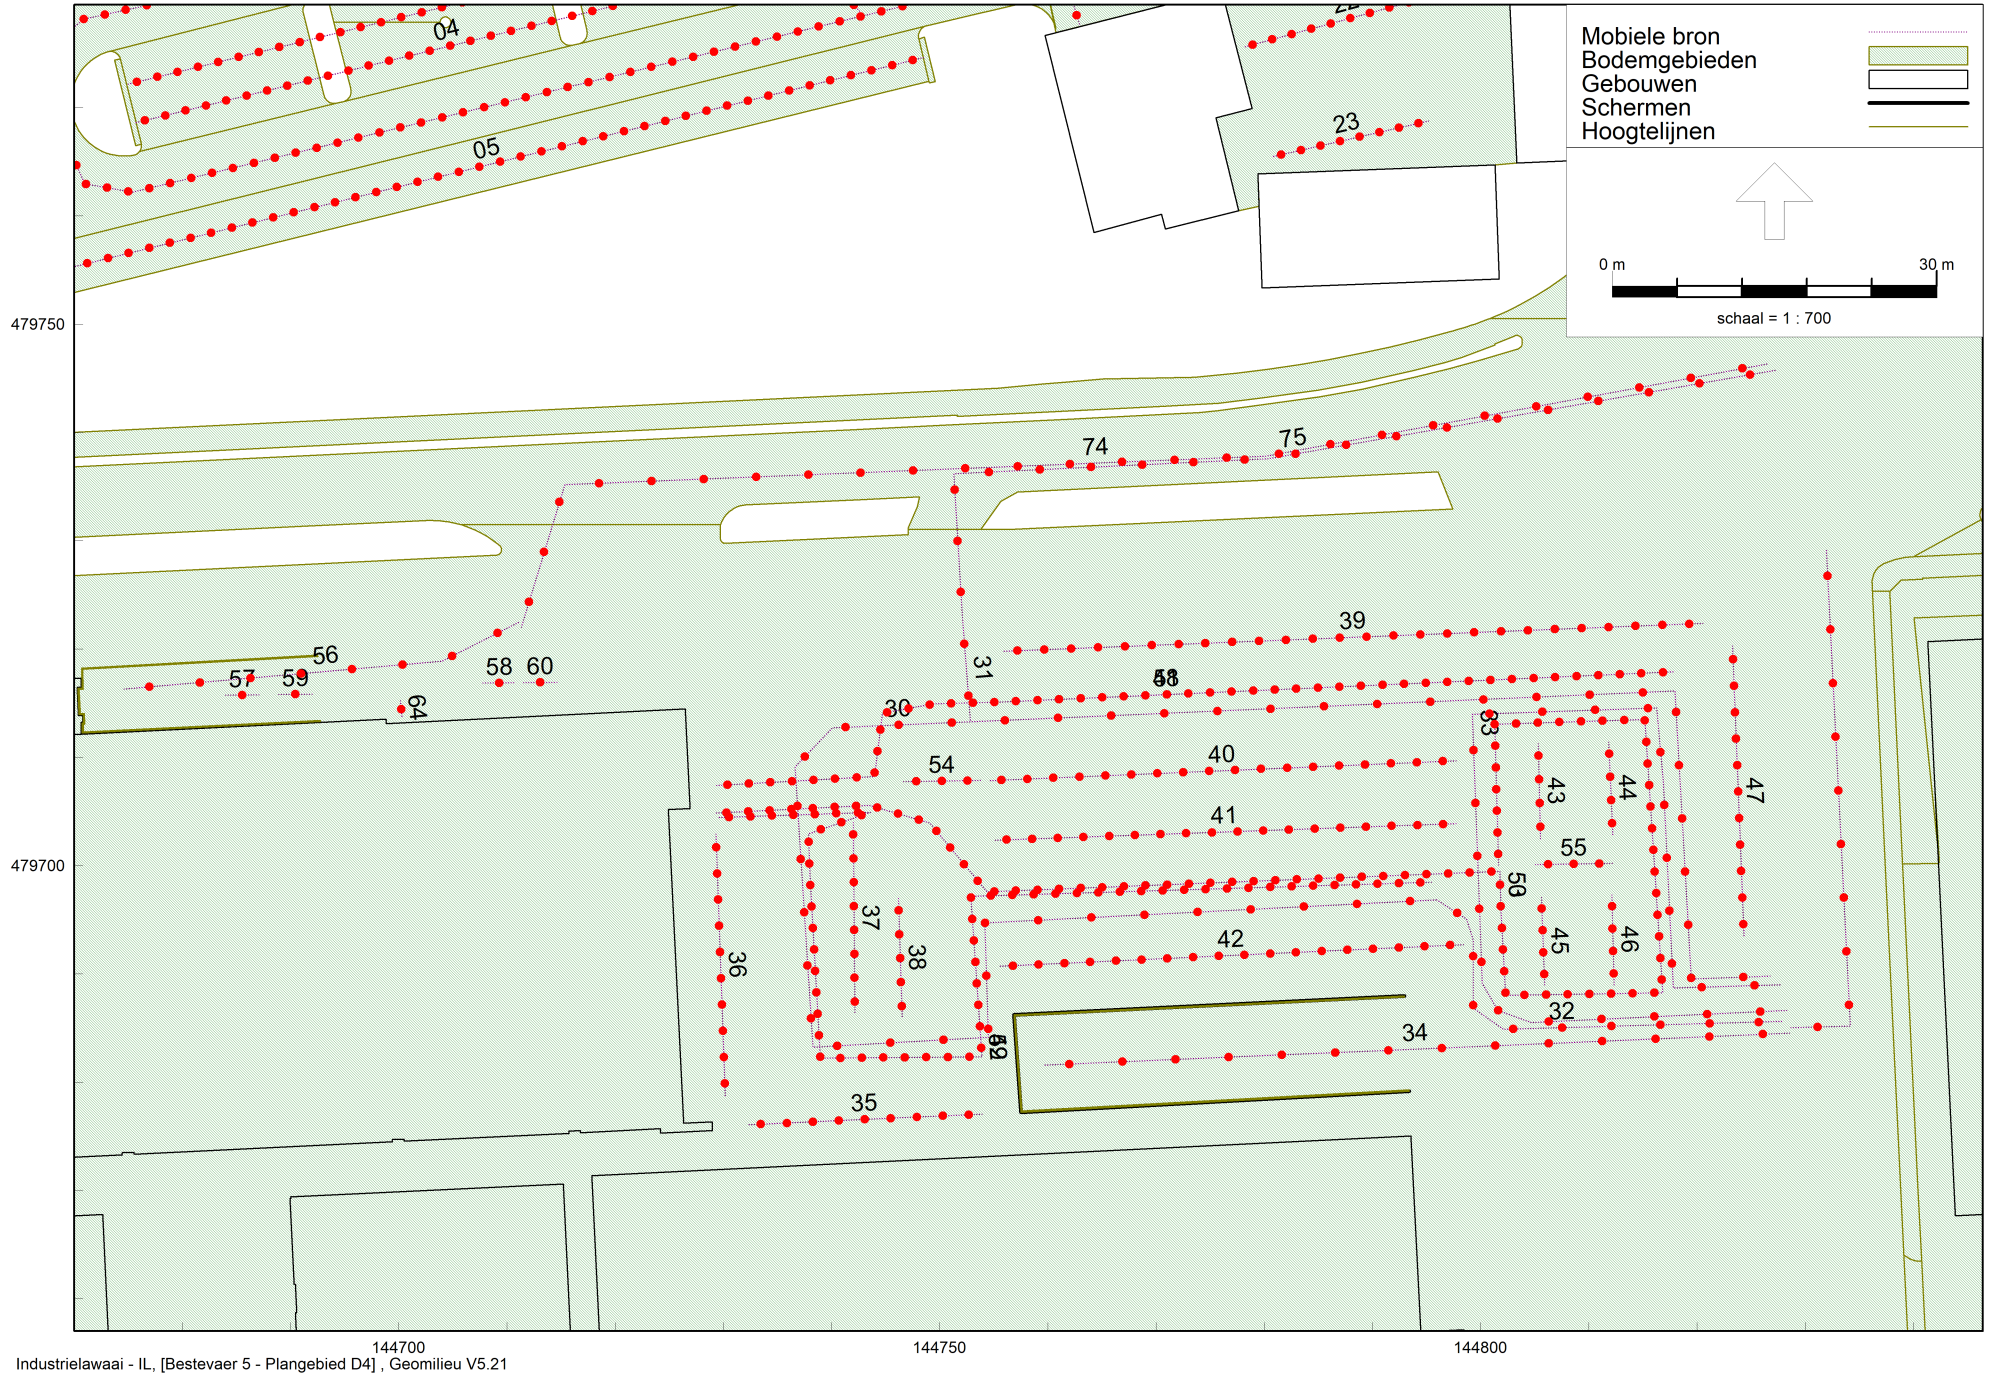

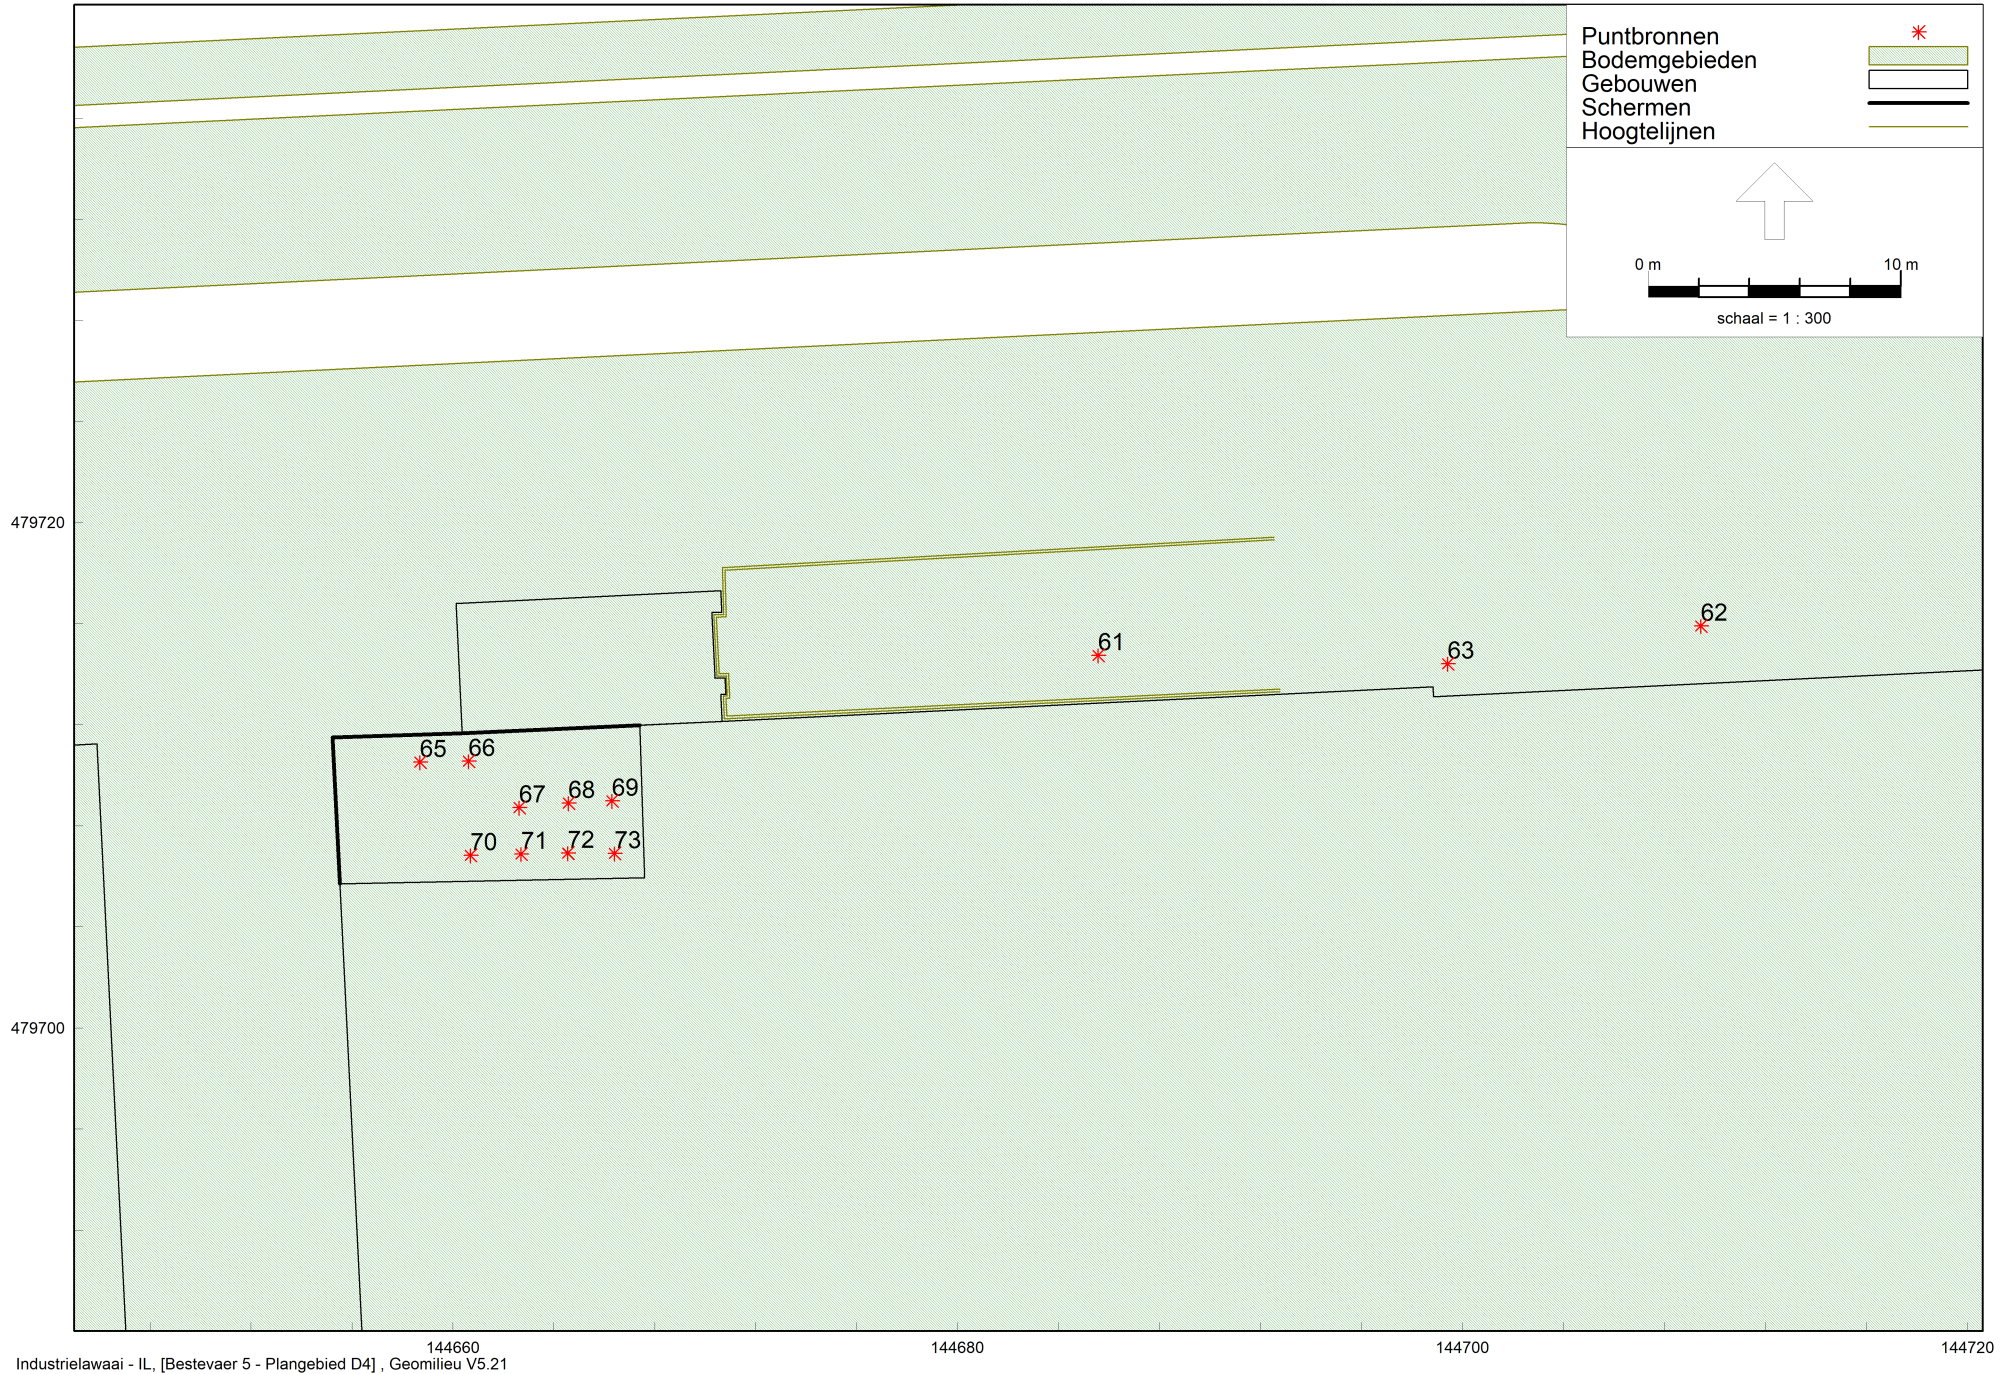

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63
01	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,99	43,21	46,22	68,80	79,30
02	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,92	43,15	46,16	68,80	79,30
03	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,92	43,15	46,16	68,80	79,30
04	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,92	43,15	46,16	68,80	79,30
05	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,86	43,09	46,10	68,80	79,30
06	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,93	43,16	46,17	68,80	79,30
07	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,93	43,16	46,17	68,80	79,30
08	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,92	43,14	46,16	68,80	79,30
09	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,93	43,16	46,17	68,80	79,30
10	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,90	43,13	46,14	68,80	79,30
11	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,90	43,13	46,14	68,80	79,30
12	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,93	43,16	46,17	68,80	79,30
13	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,85	43,07	46,08	68,80	79,30
14	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,82	43,05	46,06	68,80	79,30
15	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,81	43,04	46,05	68,80	79,30
16	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	48,45	43,68	46,69	68,80	79,30
17	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,89	43,11	46,12	68,80	79,30
18	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,91	43,13	46,14	68,80	79,30
19	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,91	43,13	46,14	68,80	79,30
20	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,97	43,20	46,21	68,80	79,30
21	dichtslaan portieren	Lamax: Parkeerterrein	0,75	10	1	1	1	47,97	43,20	46,21	68,80	79,30
22	dichtslaan portieren	Lamax: Plan	2,00	10	1	1	1	48,08	43,30	46,31	68,80	79,30
23	dichtslaan portieren	Lamax: Plan	2,00	10	1	1	1	48,10	43,33	46,34	68,80	79,30
24	rijroute 1	Ltg: Sv Huizen	0,75	30	65	33	7	34,43	32,60	42,35	0,00	65,00
25	rijroute 2	Ltg: Sv Huizen	0,75	30	35	18	4	37,14	35,25	44,79	0,00	65,00
26	rijroute 3	Ltg:De Baat + Wolfkamer skisport + The Pride	0,75	30	158	39	--	30,60	31,91	--	0,00	65,00
27	rijroute 4	Ltg: Bestaande gevoelige bestemmingen	0,75	30	210	80	24	29,34	28,76	37,00	0,00	65,00
28	personenwagens vanuit plan	Lih	0,75	30	63	27	7	34,65	33,56	42,43	0,00	65,00
29	personenwagens vanuit plan	Lih	0,75	30	7	3	1	44,11	43,02	50,80	0,00	65,00
30	personenwagen dichtbij	Ltg: Lidl	0,75	20	1620	405	--	14,79	16,04	--	0,00	63,00

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
02	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
03	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
04	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
05	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
06	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
07	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
08	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
09	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
10	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
11	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
12	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
13	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
14	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
15	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
16	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
17	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
18	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
19	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
20	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
21	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
22	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
23	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
24	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
25	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
26	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
27	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
28	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
29	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
30	70,00	75,00	81,00	83,00	82,00	76,00	66,00	87,57

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63
31	personenwagen dichtbij	Ltg: Lidl	0,75	20	810	202	--	17,88	19,14	--	0,00	63,00
32	personenwagen dichtbij	Ltg: Lidl	0,75	20	810	202	--	18,14	19,40	--	0,00	63,00
33	personenwagen veraf	Ltg: Lidl	0,75	20	270	68	--	22,59	23,81	--	0,00	63,00
34	personenwagen parkeergarage	Ltg: Lidl	0,75	20	240	60	--	23,05	24,30	--	0,00	65,00
35	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	46,98	42,21	--	68,80	79,30
36	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	46,95	42,18	--	68,80	79,30
37	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,36	42,59	--	68,80	79,30
38	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,35	42,58	--	68,80	79,30
39	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	46,84	42,07	--	68,80	79,30
40	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	46,98	42,21	--	68,80	79,30
41	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,03	42,26	--	68,80	79,30
42	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,03	42,25	--	68,80	79,30
43	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,39	42,62	--	68,80	79,30
44	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,47	42,70	--	68,80	79,30
45	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,73	42,95	--	68,80	79,30
46	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,64	42,86	--	68,80	79,30
47	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	46,91	42,13	--	68,80	79,30
48	winkelwagens (route 1)	Lamax: Lidl	0,75	5	1	1	--	44,78	40,01	--	45,20	63,80
49	winkelwagens (route 2)	Lamax: Lidl	0,75	5	1	1	--	44,80	40,03	--	45,20	63,80
50	winkelwagens (route 3)	Lamax: Lidl	0,75	5	1	1	--	44,77	40,00	--	45,20	63,80
51	winkelwagens (route 1)	Ltg: Lidl	0,75	5	756	189	--	16,00	17,25	--	0,00	51,30
52	winkelwagens (route 2)	Ltg: Lidl	0,75	5	756	189	--	16,02	17,27	--	0,00	51,30
53	winkelwagens (route 3)	Ltg: Lidl	0,75	5	432	108	--	18,42	19,67	--	0,00	51,30
54	overdekte winkelwagenstalling	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,05	42,28	--	62,60	71,60
55	overdekte winkelwagenstalling	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,05	42,28	--	62,60	71,60
56	manoeuvreren vrachtwagen	Ltg: Lidl	1,00	10	8	--	6	35,03	--	34,52	0,00	76,00
57	parkeerrem vrachtwagen	Lamax: Lidl	1,00	10	--	--	1	--	--	44,15	65,00	71,00
58	parkeerrem vrachtwagen	Lamax: Lidl	1,00	10	1	--	--	45,92	--	--	65,00	71,00
59	dichtslaan portier vrachtwagen	Lamax: Lidl	1,00	10	--	--	1	--	--	44,15	68,80	79,30
60	dichtslaan portier vrachtwagen	Lamax: Lidl	1,00	10	1	--	--	45,92	--	--	68,80	79,30

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
31	70,00	75,00	81,00	83,00	82,00	76,00	66,00	87,57
32	70,00	75,00	81,00	83,00	82,00	76,00	66,00	87,57
33	70,00	75,00	81,00	83,00	82,00	76,00	66,00	87,57
34	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
35	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
36	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
37	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
38	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
39	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
40	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
41	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
42	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
43	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
44	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
45	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
46	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
47	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
48	69,30	71,40	89,70	89,20	86,50	86,00	83,80	94,59
49	69,30	71,40	89,70	89,20	86,50	86,00	83,80	94,59
50	69,30	71,40	89,70	89,20	86,50	86,00	83,80	94,59
51	57,10	61,20	63,70	69,10	75,30	77,50	76,80	81,77
52	57,10	61,20	63,70	69,10	75,30	77,50	76,80	81,77
53	57,10	61,20	63,70	69,10	75,30	77,50	76,80	81,77
54	76,80	78,60	85,30	95,10	98,10	97,80	99,00	103,83
55	76,80	78,60	85,30	95,10	98,10	97,80	99,00	103,83
56	80,00	80,00	89,00	92,00	101,00	92,00	83,00	102,30
57	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58
58	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58
59	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
60	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63
64	bevoorrading rolcontainers	Lamax: Lidl	1,00	4	1	--	--	44,94	--	--	45,40	60,30
74	vrachtwagens Lidl	Lih Lidl	1,00	40	8	--	6	40,93	--	40,42	0,00	84,00
75	personenwagens Lidl	Lih Lidl	0,75	40	2400	600	--	16,26	17,50	--	0,00	72,00

Model: Plangebied D4
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
64	64,60	75,50	78,90	80,30	73,90	63,30	56,00	84,00
74	88,00	93,00	98,00	102,00	100,00	93,00	83,00	105,71
75	74,00	78,00	83,00	89,00	88,00	80,00	72,00	92,66

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Hdef.	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63
61	koelmotor vrachtwagen	Ltg: Lidl	1,00	Relatief	144685,56	479714,74	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	5,51	0,00	73,00
62	koelmotor vrachtwagen	Ltg: Lidl	1,00	Relatief	144709,44	479715,90	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	--	--	0,00	73,00
70	CO2 koelinstallatie 4	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144660,69	479706,82	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CO2 koelinstallatie 5	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144662,70	479706,88	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CO2 koelinstallatie 6	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144664,55	479706,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CO2 koelinstallatie 7	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144666,40	479706,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CO2 koelinstallatie 3	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144666,30	479708,99	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	CO2 koelinstallatie 2	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144664,57	479708,89	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	CO2 koelinstallatie 1	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144662,62	479708,71	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	klimaatstelsysteem 1	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144658,70	479710,52	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	--	15,30	28,40
66	klimaatstelsysteem 2	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144660,62	479710,56	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	--	15,30	28,40
63	bevoorrading rolcontainers	Ltg: Lidl	1,50	Relatief	144699,41	479714,41	Normale puntbron	0,00	360,00	9,03	--	--	38,20	53,10

Model: Plangebied D4
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
61	77,00	82,00	87,00	91,00	89,00	82,00	72,00	94,71
62	77,00	82,00	87,00	91,00	89,00	82,00	72,00	94,71
70	28,90	34,40	30,80	31,00	32,20	36,00	38,90	42,88
71	28,90	34,40	30,80	31,00	32,20	36,00	38,90	42,88
72	28,90	34,40	30,80	31,00	32,20	36,00	38,90	42,88
73	28,90	34,40	30,80	31,00	32,20	36,00	38,90	42,88
69	28,90	34,40	30,80	31,00	32,20	36,00	38,90	42,88
68	28,90	34,40	30,80	31,00	32,20	36,00	38,90	42,88
67	28,90	34,40	30,80	31,00	32,20	36,00	38,90	42,88
65	40,50	45,50	48,20	49,60	49,50	43,50	32,90	55,03
66	40,50	45,50	48,20	49,60	49,50	43,50	32,90	55,03
63	57,40	68,30	71,70	73,10	66,70	56,10	48,80	76,80

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	noordgevel-1	144762,67	479777,50	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
02	noordgevel-1	144773,09	479780,14	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
03	oostgevel-1	144777,72	479774,79	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
04	oostgevel-1	144776,84	479769,28	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
05	oostgevel-1	144776,54	479765,39	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
06	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
07	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
08	westgevel-1	144762,90	479763,47	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
09	westgevel-1	144760,82	479771,85	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
10	noordgevel-2	144783,68	479764,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11	noordgevel-2	144790,46	479764,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12	noordgevel-2	144796,16	479764,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13	oostgevel-2	144801,62	479759,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
16	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
17	westgevel-2	144779,52	479758,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
18	noordgevel-3	144807,58	479787,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
19	oostgevel-3	144813,21	479783,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
20	oostgevel-3	144813,55	479776,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
21	oostgevel-3	144813,85	479769,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
22	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
23	westgevel-3	144803,08	479768,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
24	westgevel-3	144802,76	479775,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
25	westgevel-3	144802,45	479783,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
26	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
27	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	0,00	Relatief	22,50	25,50	--	--	--	--	Ja
28	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
29	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	0,00	Relatief	22,50	25,50	--	--	--	--	Ja
30	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: Plangebied D4
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
31	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
bf303da3d-	transitie	0,00
b6f1f6ce0-	watervlakte	0,00
b438b9bd6-	transitie	0,00
bd709e447-	voetpad	0,00
b87395d0d-	voetpad op trap	0,00
b7ff3cae9-	voetpad op trap	0,00
b8007a065-	rijbaan lokale weg	0,00
b80fa8c09-	parkeervlak	0,00
bd7cd5b84-	voetpad	0,00
b8028e44d-	voetpad	0,00
b80c74704-	rijbaan lokale weg	0,00
bd6ff0f15-	inrit	0,00
bd7144442-	parkeervlak	0,00
b871c10f2-	parkeervlak	0,00
b5c6c797b-	rijbaan lokale weg	0,00
b7ff68a37-	voetpad	0,00
b800de263-	parkeervlak	0,00
b802a6b09-	inrit	0,00
b80713890-	fietspad	0,00
b808d9a40-	inrit	0,00
bd74391d1-	parkeervlak	0,00
b22f7383b-	transitie	0,00
b23a438f8-	rijbaan lokale weg	0,00
b8077eec0-	voetpad	0,00
b7fd482d0-	voetpad	0,00
bd762b306-	voetpad	0,00
bd0f0ea67-	voetpad	0,00
bd6d7d75b-	voetpad	0,00
b7fce8fde-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fdac4d5-	rijbaan lokale weg	0,00
bd79a3d54-	rijbaan lokale weg	0,00
bd77947bc-	parkeervlak	0,00
bd6d259b1-	rijbaan lokale weg	0,00
b23ad8785-	rijbaan lokale weg	0,00
b438f6d14-	transitie	0,00
b2f404c4d-	transitie	0,00
bd7d8cccf-	rijbaan lokale weg	0,00
b23a63534-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fd2fc14-	voetpad op trap	0,00
b415cf626-	voetpad	0,00
bd70a8092-	parkeervlak	0,00
b2a55fde1-	inrit	0,00
b5bab99fa-	fietspad	0,00
b23b2430e-	transitie	0,00
b230409d7-	voetpad	0,00
bd6f6d12a-	rijbaan lokale weg	0,00
b438c5f47-	voetpad	0,00
bf77e878e-	rijbaan lokale weg	0,00
b5c6d3cd5-	rijbaan lokale weg	0,00
b23ad395a-	rijbaan lokale weg	0,00
b415fb4e8-	voetpad	0,00
b438cd48c-	transitie	0,00

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b438ed0b2-	transitie	0,00
b2a985dea-	transitie	0,00
b2a9ace67-	parkeervlak	0,00
b5c715be1-	fietspad	0,00
b814f14de-	fietspad	0,00
b23af0e6f-	parkeervlak	0,00
b2a988502-	voetpad	0,00
bd6f0691f-	inrit	0,00
b5c6eeabc-	voetpad	0,00
b22fbf343-	voetgangersgebied	0,00
b8bef38a1-	voetpad	0,00
b8141ce74-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9a96858-	transitie	0,00
bb9aaa103-	inrit	0,00
bb9ad123c-	voetpad	0,00
bb9aac81c-	transitie	0,00
bb9ac00b4-	transitie	0,00
bb9ac4edc-	voetpad	0,00
bb9ac9d08-	transitie	0,00
bb9ac75f2-	transitie	0,00
b23ab654e-	transitie	0,00
b8bef38a2-	voetpad	0,00
bd6b18af3-	inrit	0,00
bd73a4368-	voetpad	0,00
bb9aec00f-	transitie	0,00
bb9af354c-	voetpad	0,00
bb9aa79ee-	transitie	0,00
bb9ab646b-	transitie	0,00
bb9ae71e8-	transitie	0,00
bb9af0e38-	transitie	0,00
bb9aac819-	transitie	0,00
bb9ab3d56-	voetpad	0,00
bb9afaa88-	voetpad	0,00
bb9a9b682-	transitie	0,00
bb9aff8b0-	transitie	0,00
bb9af8371-	transitie	0,00
bb9aa04a9-	voetpad	0,00
bb9aa52d9-	voetpad	0,00
b22fb56da-	transitie	0,00
bb9b01fc3-	transitie	0,00
bd6f30157-	rijbaan lokale weg	0,00
b718d521e-	voetpad	0,00
bb9b01fc6-	transitie	0,00
b80bfa675-	fietspad	0,00
b9df63b71-	transitie	0,00
b22f20801-	transitie	0,00
b8742856e-	voetpad	0,00
b81282c15-	parkeervlak	0,00
bd6bef85c-	parkeervlak	0,00
bb9b01fc4-	voetpad op trap	0,00
b4440cd05-	voetpad	0,00
b4437a520-	transitie	0,00

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b22f95a9e-	voetpad op trap	0,00
b23017184-	transitie	0,00
b92020a09-	inrit	0,00
b22f367df-	voetpad	0,00
b22feb1e4-	transitie	0,00
b230409d8-	voetpad	0,00
b22f2562a-	transitie	0,00
b22f2cb78-	transitie	0,00
b230a98d4-	parkeervlak	0,00
b22fcb6bb-	voetpad	0,00
b230038cf-	voetgangersgebied	0,00
b22f7ad89-	rijbaan lokale weg	0,00
b22fba512-	transitie	0,00
b22ffc385-	transitie	0,00
b22f42a65-	voetgangersgebied	0,00
b22f25631-	inrit	0,00
b22f78671-	transitie	0,00
b23047e19-	voetpad	0,00
b22fc8fa2-	voetpad	0,00
b22f69be5-	transitie	0,00
b4440a5ec-	transitie	0,00
b7182080f-	voetpad	0,00
b225575c1-	voetpad	0,00
bd7a846f9-	inrit	0,00
b9df6d7d3-	rijbaan lokale weg	0,00
b23b17fa1-	voetpad	0,00
b2a9a591b-	rijbaan lokale weg	0,00
bd6d1e479-	rijbaan lokale weg	0,00
b23ac75ed-	voetpad	0,00
b9df6d7d4-	rijbaan lokale weg	0,00
bd6aca8a0-	parkeervlak	0,00
bb9af0e36-	parkeervlak	0,00
bb9afaa8b-	voetpad	0,00
bb9ad877d-	voetpad	0,00
b7feee88f-	parkeervlak	0,00
b86d2104e-	voetpad	0,00
b872d282a-	parkeervlak	0,00
b872252fd-	voetpad	0,00
b23adaea5-	rijbaan lokale weg	0,00
b8071117e-	voetpad	0,00
b7fd238ad-	rijbaan lokale weg	0,00
b812593d9-	inrit	0,00
b43907db7-	transitie	0,00
bb9af8374-	transitie	0,00
b2a98ac1d-	transitie	0,00
bd719e9f8-	voetpad	0,00
b23aec044-	transitie	0,00
b23ab8c6b-	transitie	0,00
bd71359d3-	fietspad	0,00
b22f514ed-	parkeervlak	0,00
b22fcddcf-	transitie	0,00
b23084f73-	rijbaan regionale weg	0,00

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b9202311c-	voetgangersgebied	0,00
b2a985de7-	transitie	0,00
b871fe1ca-	voetpad	0,00
bf77eae9f-	rijbaan lokale weg	0,00
b80d6b061-	inrit	0,00
b438e3464-	rijbaan lokale weg	0,00
b4390f2f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b5c6ca08c-	rijbaan lokale weg	0,00
b5c6fd529-	fietspad	0,00
b802fe9b3-	parkeervlak	0,00
b814f6301-	voetpad	0,00
b81354b67-	voetpad op trap	0,00
b2edb53d9-	parkeervlak	0,00
b230a2385-	transitie	0,00
b5c7182f2-	fietspad	0,00
b80d8371e-	rijbaan lokale weg	0,00
b443b763e-	transitie	0,00
b23b43e2e-	transitie	0,00
bd76ec0be-	rijbaan lokale weg	0,00
b806ea04e-	rijbaan lokale weg	0,00
b80b40de7-	parkeervlak	0,00
b80cd61ef-	voetpad op trap	0,00
bb9aa2bc3-	voetpad	0,00
b8750b639-	voetpad	0,00
b2a4d98be-	transitie	0,00
b438f4601-	voetpad	0,00
bd7961e65-	voetpad	0,00
bd799c81f-	rijbaan lokale weg	0,00
b5c6fae18-	fietspad	0,00
b86ff12eb-	parkeervlak	0,00
b438f6d19-	transitie	0,00
b808f471a-	parkeervlak	0,00
b875ac81d-	rijbaan lokale weg	0,00
b5c71aa04-	rijbaan lokale weg	0,00
b438cad73-	voetpad	0,00
b438c3830-	inrit	0,00
b438e828e-	transitie	0,00
bd6ccdb12-	rijbaan lokale weg	0,00
bd72841d6-	inrit	0,00
b86eee72e-	parkeervlak	0,00
bd7654a41-	rijbaan lokale weg	0,00
b2edc8b78-	parkeervlak	0,00
b86c9842e-	parkeervlak	0,00
bd7b6ecf3-	voetpad	0,00
bd0e774e8-	rijbaan lokale weg	0,00
bd703a241-	voetpad	0,00
b2a9c0726-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f3d6582-	fietspad	0,00
b438dbf1c-	transitie	0,00
b438fbb4b-	transitie	0,00
b415e55fb-	voetpad op trap	0,00
b4167a509-	transitie	0,00

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
bd6e78ee2-	parkeervlak	0,00
bd74d2e67-	parkeervlak	0,00
b80fa64f5-	parkeervlak	0,00
bd727f3af-	rijbaan lokale weg	0,00
bd76ac8dd-	parkeervlak	0,00
bd77131e1-	rijbaan lokale weg	0,00
bd77d8dc6-	rijbaan lokale weg	0,00
b415fdc04-	voetpad	0,00
bd72fe27f-	rijbaan lokale weg	0,00
b8012015a-	voetpad	0,00
b8034f224-	parkeervlak	0,00
b805cec9c-	parkeervlak	0,00
b23ae7217-	rijbaan lokale weg	0,00
b2a9af578-	parkeervlak	0,00
b23aaa1ec-	voetpad	0,00
b2a99bcc4-	transitie	0,00
b23abb37d-	rijbaan lokale weg	0,00
b438f1ee4-	voetpad	0,00
b438d70e8-	voetpad	0,00
b2edc8b79-	voetpad	0,00
b8090a6c4-	parkeervlak	0,00
b80f0ef54-	parkeervlak	0,00
b4165a8c7-	transitie	0,00
bd7006ec3-	parkeervlak	0,00
b80ecd062-	parkeervlak	0,00
b80439858-	inrit	0,00
b873e3f6b-	parkeervlak	0,00
b2a9995a8-	rijbaan lokale weg	0,00
b23add5bf-	voetpad	0,00
b80df8aa7-	voetpad	0,00
b2a99bcc5-	voetpad	0,00
b2a9a591c-	rijbaan lokale weg	0,00
b2a9be007-	rijbaan lokale weg	0,00
b801a655c-	voetpad	0,00
bd719c2e6-	voetpad	0,00
b815508be-	voetpad	0,00
b23b3c8ed-	transitie	0,00
b8118c2a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2a996e97-	rijbaan lokale weg	0,00
b23a3c3a8-	transitie	0,00
b2a9c0723-	transitie	0,00
b2a99477f-	transitie	0,00
b9df6145d-	transitie	0,00
b2edc6463-	rijbaan lokale weg	0,00
b2edd00b5-	voetpad	0,00
b8135727a-	inrit	0,00
bd6d7b045-	parkeervlak	0,00
bd757dd87-	voetpad	0,00
b7fdc99b6-	parkeervlak	0,00
b805572fc-	parkeervlak	0,00
b8704dfb4-	voetpad	0,00
b7ff551a0-	inrit	0,00

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b810a4398-	inrit	0,00
bd7c0b183-	voetpad	0,00
b804a9db6-	inrit	0,00
b2f3d6583-	transitie	0,00
b23ab6549-	parkeervlak	0,00
b4390097a-	transitie	0,00
bd6b24e53-	parkeervlak	0,00
b4390cbe3-	rijbaan lokale weg	0,00
b23b17fa2-	voetpad	0,00
b4165cfe0-	voetpad	0,00
b4163ad83-	voetpad	0,00
b41666c3a-	voetpad	0,00
b81145578-	parkeervlak	0,00
bd6bb9cc2-	parkeervlak	0,00
bd783a7a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b230a2386-	voetgangersgebied	0,00
b230a98d9-	transitie	0,00
b22fcb6ba-	voetpad	0,00
b22f8981f-	rijbaan lokale weg	0,00
b230a98d3-	parkeervlak	0,00
b8746a361-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f4136d6-	parkeervlak	0,00
b873d54f7-	inrit	0,00
b23b17fa3-	transitie	0,00
b8752ff55-	rijbaan lokale weg	0,00
b8124342d-	voetpad	0,00
bd6bf94a6-	voetpad	0,00
b80c8cdc5-	parkeervlak	0,00
b81509b9b-	rijbaan lokale weg	0,00
b22f8bf30-	rijbaan lokale weg	0,00
bd70af5c9-	voetpad	0,00
b87356524-	parkeervlak	0,00
bd793d459-	parkeervlak	0,00
b230764d6-	transitie	0,00
b230abfef-	transitie	0,00
bd754a8ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b22ea66d0-	transitie	0,00
bd6e322bd-	rijbaan lokale weg	0,00
be8c52f29-	voetpad	0,00
bd7a587b0-	rijbaan lokale weg	0,00
bd0eb6cca-	parkeervlak	0,00
b800a86ce-	rijbaan lokale weg	0,00
bd0ea0d20-	voetpad	0,00
b872efd12-	parkeervlak	0,00
b80f5aaa3-	voetpad	0,00
b81189b92-	rijbaan lokale weg	0,00
b8700c0b5-	voetpad	0,00
b22f6c2fa-	rijbaan lokale weg	0,00
bd6fc28b5-	parkeervlak	0,00
b7fe0698f-	inrit	0,00
b9df6fee7-	transitie	0,00
b22f6c2f9-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b2301bfb7-	transitie	0,00
b9df61460-	voetpad	0,00
b926a7f76-	fietspad	0,00
b5babbc10c-	voetpad	0,00
b5c6f11cd-	voetpad	0,00
b926a7f75-	fietspad	0,00
b80cffa36-	voetpad	0,00
b870a1036-	fietspad	0,00
bd6b9eff5-	parkeervlak	0,00
b87606cdd-	voetpad	0,00
b8081b27c-	parkeervlak	0,00
b80b238fc-	parkeervlak	0,00
b9df6d7d0-	fietspad	0,00
b438d49d7-	voetpad	0,00
b23a60e23-	rijbaan lokale weg	0,00
b80231889-	voetpad	0,00
bd77b91da-	voetpad	0,00
bd7d6a9ec-	voetpad	0,00
b8758f33d-	voetpad	0,00
bd71136ca-	inrit	0,00
bd7cf5772-	rijbaan lokale weg	0,00
bd7b232aa-	parkeervlak	0,00
b80b434f9-	voetpad	0,00
b8110d3c1-	parkeervlak	0,00
b811937de-	parkeervlak	0,00
b438f4600-	voetpad	0,00
b8023dbe6-	rijbaan lokale weg	0,00
b87249d16-	fietspad	0,00
b8734067d-	voetpad	0,00
b9df6145f-	voetpad	0,00
b873b5901-	rijbaan lokale weg	0,00
b23ad8786-	rijbaan lokale weg	0,00
b86fa589e-	parkeervlak	0,00
b812c9932-	fietspad	0,00
b7fcd5744-	voetpad	0,00
b811b8202-	parkeervlak	0,00
bd7e3c912-	voetpad	0,00
bd78a85e1-	inrit	0,00
bd72b012d-	rijbaan lokale weg	0,00
bd77a5944-	voetpad	0,00
bd78cf70a-	rijbaan lokale weg	0,00
bd6e349cf-	rijbaan lokale weg	0,00
bd7525ee4-	voetpad	0,00
b4163ad84-	voetpad	0,00
bd70d18ca-	inrit	0,00
b808d9a3e-	voetpad op trap	0,00
b22fc8fa1-	voetpad	0,00
b82aa939a-	voetpad	0,00
bd6e4d090-	voetpad	0,00
b80c76e18-	voetpad	0,00
bd7dff946-	parkeervlak	0,00
bd7e158ec-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
bd7aa42f2-	parkeervlak	0,00
bd7935f20-	rijbaan lokale weg	0,00
bd7b69ece-	rijbaan lokale weg	0,00
bd76c9db5-	parkeervlak	0,00
bd70bb923-	parkeervlak	0,00
bd71ca94d-	rijbaan lokale weg	0,00
bd735610c-	voetpad	0,00
bd6f857e3-	parkeervlak	0,00
bd72449ef-	voetpad	0,00
bd74bcfbe-	parkeervlak	0,00
b874a4d29-	voetpad	0,00
bd70aceb6-	parkeervlak	0,00
b415f67b6-	transitie	0,00
bd708d2bf-	rijbaan lokale weg	0,00
b8153d029-	parkeervlak	0,00
b86d962d3-	rijbaan lokale weg	0,00
b872a1abc-	parkeervlak	0,00
b8737af3b-	parkeervlak	0,00
bd7af253b-	inrit	0,00
b80a5dcf2-	parkeervlak	0,00
b80a392d7-	voetpad	0,00
b80925496-	parkeervlak	0,00
b805ec180-	parkeervlak	0,00
bd6c428e5-	parkeervlak	0,00
bd6c49e1d-	parkeervlak	0,00
bd0eaf792-	voetpad	0,00
b80ba27d3-	voetpad	0,00
b805af0a6-	voetpad	0,00
b8156b691-	rijbaan lokale weg	0,00
b87339145-	voetpad	0,00
b87401449-	rijbaan lokale weg	0,00
b8040d900-	parkeervlak	0,00
b7ff10b91-	voetpad	0,00
b80249e46-	parkeervlak	0,00
b86d4a791-	parkeervlak	0,00
b8140bced-	voetpad	0,00
b86ed8781-	voetpad	0,00
b875f826c-	parkeervlak	0,00
b87637a5e-	voetpad	0,00
b80b93d65-	rijbaan lokale weg	0,00
b80dcf26e-	rijbaan lokale weg	0,00
b80f69518-	voetpad	0,00
b8107843f-	voetpad	0,00
b8152978e-	parkeervlak	0,00
b812593dc-	inrit	0,00
bd6c1b7b7-	parkeervlak	0,00
b9203def8-	parkeervlak	0,00
b86e4fb65-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fddd155-	parkeervlak	0,00
b8707ed36-	fietspad	0,00
b806fb1d1-	parkeervlak	0,00
b8079eabc-	parkeervlak	0,00

Model: Plangebied D4
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b80998109-	rijbaan lokale weg	0,00
bd737d232-	parkeervlak	0,00
b80588079-	parkeervlak	0,00
b438d9803-	rijbaan lokale weg	0,00
b87630524-	rijbaan lokale weg	0,00
b80cb8d0e-	voetpad	0,00
b873e667e-	voetpad	0,00
b86cf7812-	rijbaan lokale weg	0,00
bd6d60377-	voetpad	0,00
bd7d54a48-	rijbaan lokale weg	0,00
b7fdebbsc5-	parkeervlak	0,00
b87258786-	voetpad	0,00
b438cd490-	transitie	0,00
b5babsc10f-	parkeervlak	0,00

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0406100000		144374,53	479913,48	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144405,63	479799,41	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144456,82	479679,42	3,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144458,55	479707,34	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144467,23	479709,67	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144463,78	479703,98	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144471,23	479689,81	12,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144462,02	479685,52	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144427,03	479709,62	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144433,32	479709,63	12,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144445,60	479709,65	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144451,89	479701,54	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144414,78	479709,61	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144421,06	479701,51	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144463,78	479703,98	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144460,60	479689,30	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144462,53	479697,97	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144429,81	479696,57	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144448,37	479696,59	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144442,23	479696,59	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144436,09	479696,58	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144417,55	479696,56	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144411,42	479696,55	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144402,52	479696,54	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144469,94	479683,81	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144459,42	479683,61	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144408,64	479709,60	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144396,38	479709,58	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144396,38	479709,58	12,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144359,27	479709,54	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0406100000		144371,68	479709,55	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144377,83	479709,56	12,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144384,12	479701,46	13,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144399,15	479696,53	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144380,60	479696,51	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144374,46	479696,50	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144368,32	479696,50	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144361,98	479696,49	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144494,30	479633,22	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144441,15	479676,64	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144434,87	479638,28	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144451,67	479631,18	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144436,19	479675,19	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144415,54	479661,46	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144430,60	479665,85	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144425,49	479664,36	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144407,49	479675,93	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144404,61	479675,09	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144462,55	479588,63	5,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144468,38	479570,50	6,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144483,10	479584,47	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144415,61	479599,32	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144430,80	479563,58	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144423,22	479565,16	6,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144445,51	479575,70	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144453,46	479624,16	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144438,23	479627,07	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144424,42	479609,46	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144425,65	479604,26	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144431,96	479577,64	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0406100000		144437,80	479566,47	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144441,77	479570,30	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144430,90	479582,09	7,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144429,66	479587,30	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144411,71	479613,86	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144412,24	479632,64	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144418,81	479626,76	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144475,08	479648,36	6,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144453,81	479643,04	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144462,42	479637,51	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144469,12	479639,19	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144474,07	479640,42	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144438,80	479610,35	4,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144410,53	479618,82	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144429,82	479569,15	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144422,00	479623,39	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144428,53	479629,20	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144453,58	479561,82	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144395,65	479655,66	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144396,10	479672,62	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144395,65	479655,66	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144782,78	480053,37	3,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144744,59	479965,03	3,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144782,62	479994,20	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144769,72	479856,16	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144776,91	479942,52	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144880,76	479920,01	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144962,08	479955,42	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144968,74	479950,80	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144966,94	479860,61	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0406100000		144935,44	479946,84	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144935,44	479946,84	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144957,02	479928,73	4,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144961,61	479927,28	5,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144946,36	479904,86	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144953,81	479902,50	4,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144968,62	479897,44	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144977,66	479894,59	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144975,65	479885,36	12,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144973,51	479881,40	12,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144970,73	479872,62	12,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144968,93	479866,90	12,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144966,94	479860,61	9,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144972,37	479917,33	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144987,38	479925,42	9,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144989,01	479930,57	13,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144991,00	479936,86	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144992,99	479943,15	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144983,53	479952,64	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144935,70	479914,79	9,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144933,83	479908,82	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144932,20	479903,68	10,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144930,58	479898,52	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144928,95	479893,38	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144942,19	479968,23	9,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144951,67	479958,72	10,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144950,04	479953,57	9,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144943,25	479938,73	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144928,41	479931,23	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144882,13	479952,28	9,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0406100000		144888,91	479961,07	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144925,71	479883,07	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144921,50	479873,10	15,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144921,50	479873,10	12,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144914,35	479886,66	9,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144921,58	479866,00	18,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144937,77	479865,16	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144957,84	479931,32	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144956,37	479937,34	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144962,82	479930,38	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144961,35	479936,40	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144958,82	479945,11	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144961,89	479944,14	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144964,17	479945,34	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144967,24	479944,37	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144946,81	479896,30	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144945,33	479902,32	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144951,25	479893,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144949,78	479899,67	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144943,56	479885,99	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144942,08	479892,01	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144948,01	479883,34	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144946,53	479889,36	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144940,32	479875,68	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144938,84	479881,71	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144942,13	479875,40	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144597,82	479549,98	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144582,02	479601,63	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144609,34	479515,83	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144600,82	479525,34	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0406100000		144603,56	479532,90	8,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144600,33	479542,51	8,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144589,43	479559,46	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144592,13	479567,03	8,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144583,63	479576,47	8,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144587,77	479584,54	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144587,97	479590,56	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144567,71	479602,71	8,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144594,61	479604,61	10,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144631,01	479558,16	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144625,26	479575,22	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144638,52	479535,78	13,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144619,89	479554,42	14,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144620,25	479548,63	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144966,25	479637,56	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144523,95	479610,75	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144530,97	479601,91	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144617,56	479582,35	8,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144606,04	479568,78	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144603,21	479577,49	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144613,69	479552,33	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144613,59	479546,41	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144618,07	479533,10	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144622,29	479520,58	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144630,39	479523,28	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144552,67	479605,34	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144502,80	479692,26	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144586,53	479692,75	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144561,95	479619,99	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144575,06	479624,18	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0406100000		144501,51	479645,86	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144579,22	479656,86	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144566,94	479656,86	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144566,94	479656,86	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144585,36	479656,86	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144585,36	479648,76	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144594,27	479648,76	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144536,10	479656,90	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144523,82	479648,82	12,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144529,96	479656,90	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144542,24	479656,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144548,38	479656,90	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144548,38	479656,90	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144505,21	479683,80	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144505,21	479675,70	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144511,35	479683,80	12,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144517,49	479683,80	12,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144529,77	479675,70	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144523,63	479683,80	12,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144560,61	479683,83	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144554,47	479683,83	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144548,33	479683,83	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144548,33	479683,83	12,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144566,75	479683,83	12,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144572,89	479683,83	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144585,16	479675,72	12,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144579,03	479683,82	12,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144581,17	479709,68	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144581,17	479709,68	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144568,90	479701,56	11,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0406100000		144575,04	479701,57	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144550,35	479709,68	12,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144550,35	479709,68	12,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144544,21	479709,68	12,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144508,16	479703,94	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144515,43	479700,58	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144522,83	479627,81	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144520,12	479634,23	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144544,70	479686,38	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144581,79	479686,38	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144572,90	479689,50	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144567,59	479689,50	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144560,62	479689,50	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144554,48	479689,50	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144551,09	479686,38	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144532,53	479686,38	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144526,39	479686,38	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144520,25	479686,38	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144514,11	479686,38	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144520,32	479698,32	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144577,72	479696,73	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144565,38	479696,75	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144553,03	479696,73	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144546,89	479696,73	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144540,75	479696,73	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144534,65	479696,73	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144594,27	479644,02	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144588,12	479644,02	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144580,27	479644,02	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144575,84	479644,02	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plangebied D4
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0406100000		144569,70	479644,02	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144551,14	479644,02	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144556,93	479641,92	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144516,88	479634,04	3,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144520,89	479640,28	4,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144532,41	479701,60	12,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144525,36	479704,17	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144599,87	479639,28	3,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144571,62	479696,73	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		145005,05	479801,36	19,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		145066,47	479875,05	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		145002,49	479719,33	17,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144520,19	479644,04	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144526,58	479644,02	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144532,72	479644,02	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144538,85	479647,14	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144545,00	479644,02	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144560,67	479647,14	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144857,29	479842,48	26,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144951,68	479726,00	15,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144813,66	479934,35	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144726,50	479618,91	9,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144657,12	479652,95	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144632,63	479665,38	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144673,50	479652,59	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144405,42	479940,30	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144416,58	479944,03	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144613,69	479552,33	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144607,00	479946,92	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0406100000		144516,90	479588,19	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plangebied D4
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: Plangebied D4
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		144670,66	479712,13	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plangebied D4
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31
01	Muur	1,50	--	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Muur op het dak	1,50	8,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80


Model: Plangebied D4
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plangebied D4
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
01	parkeergarage	--
02	parkeergarage	0,00
03	laad- en losdock	0,00
04	laad- en losdock	--

LIDL (CORONAPERIODE)

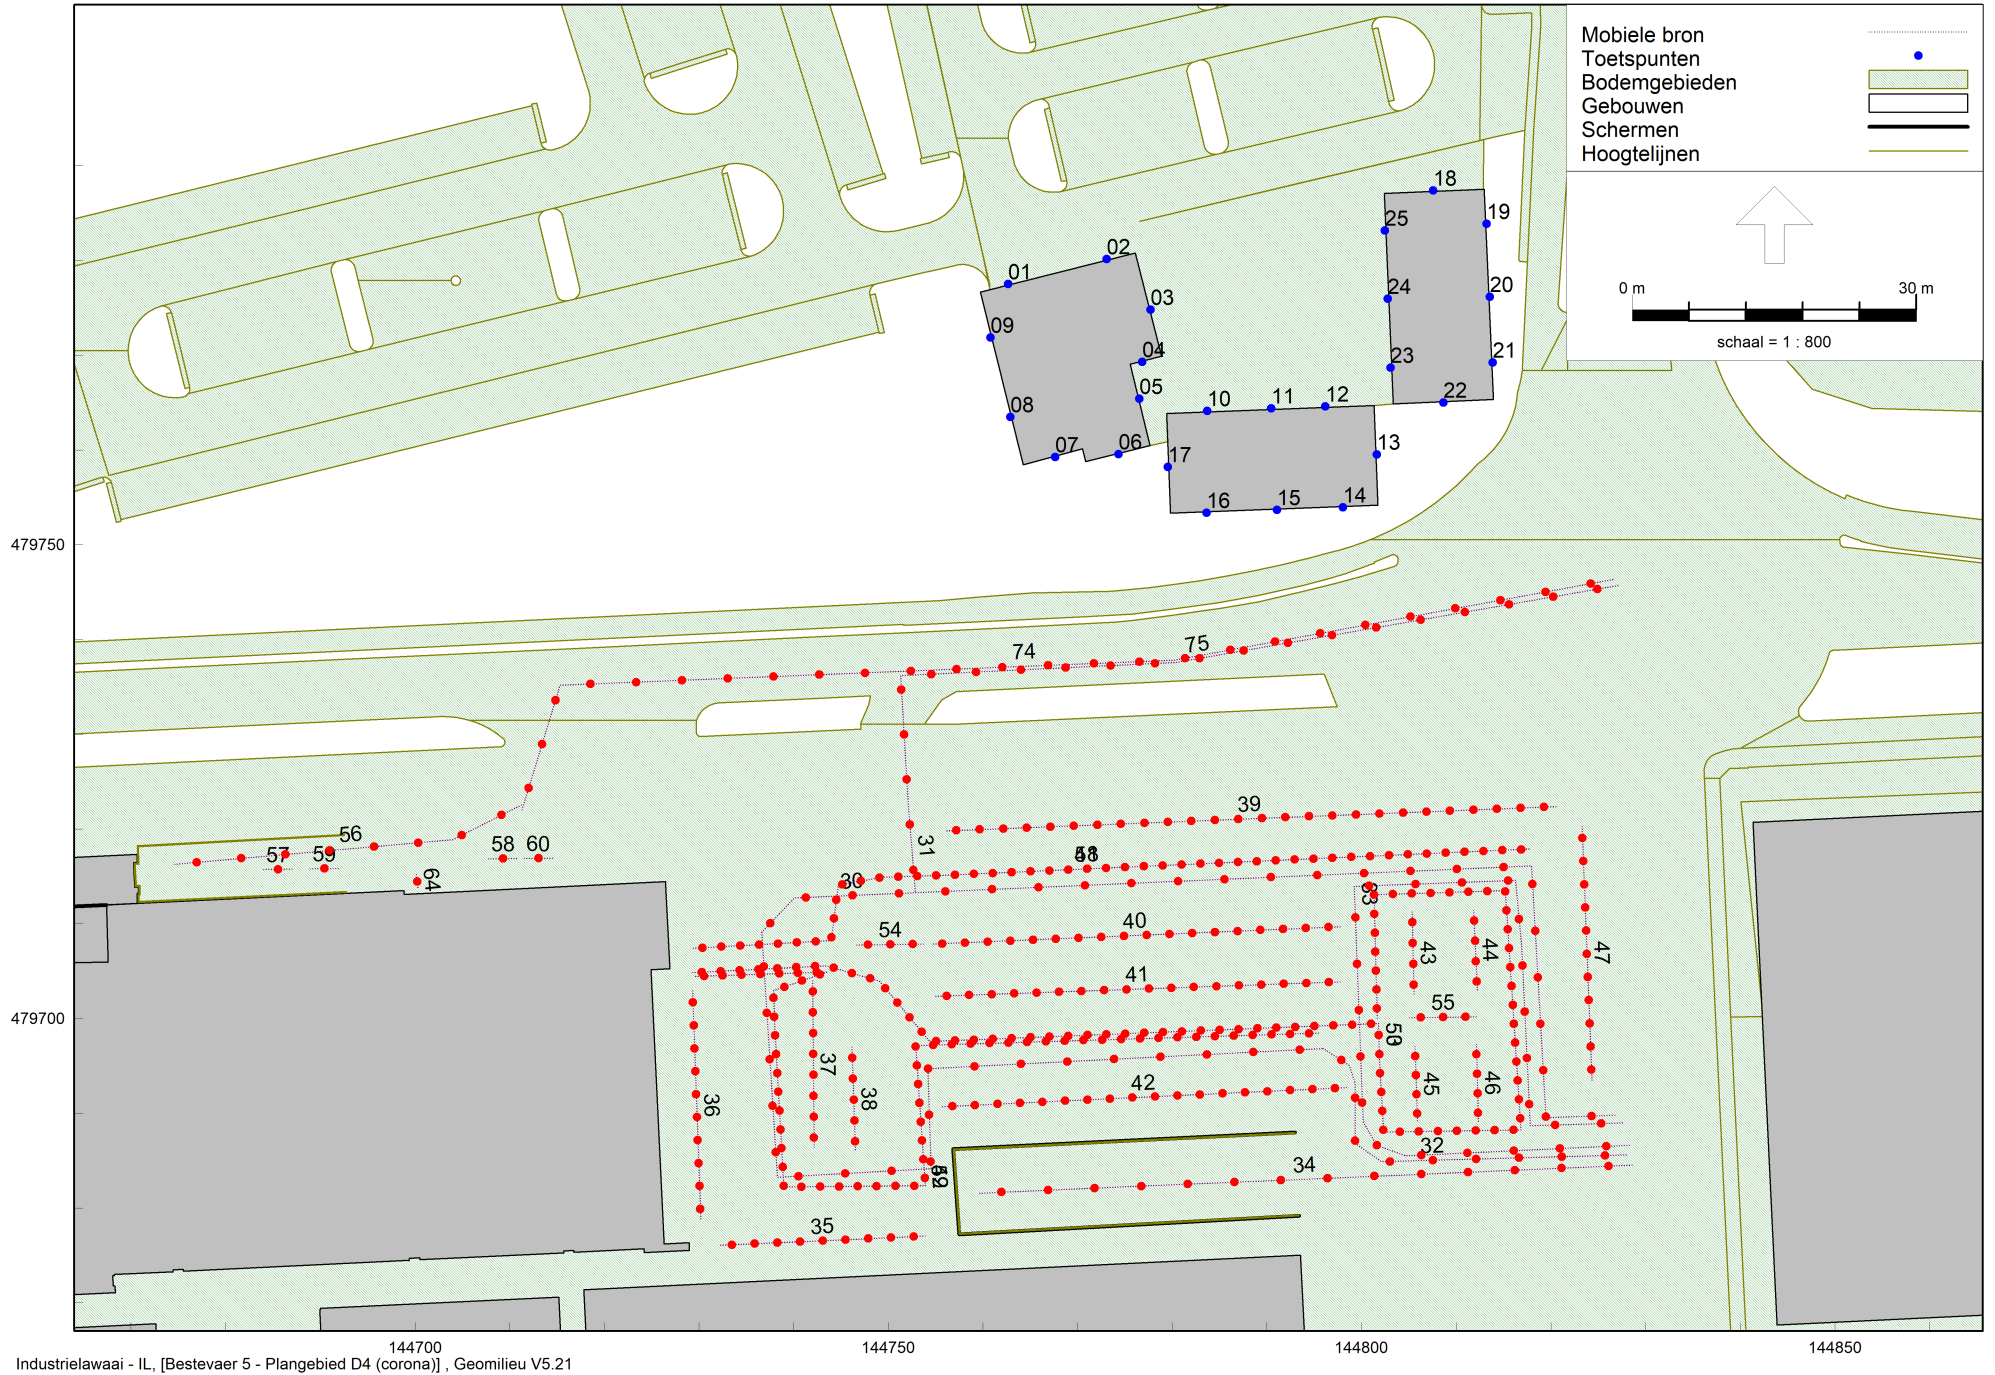

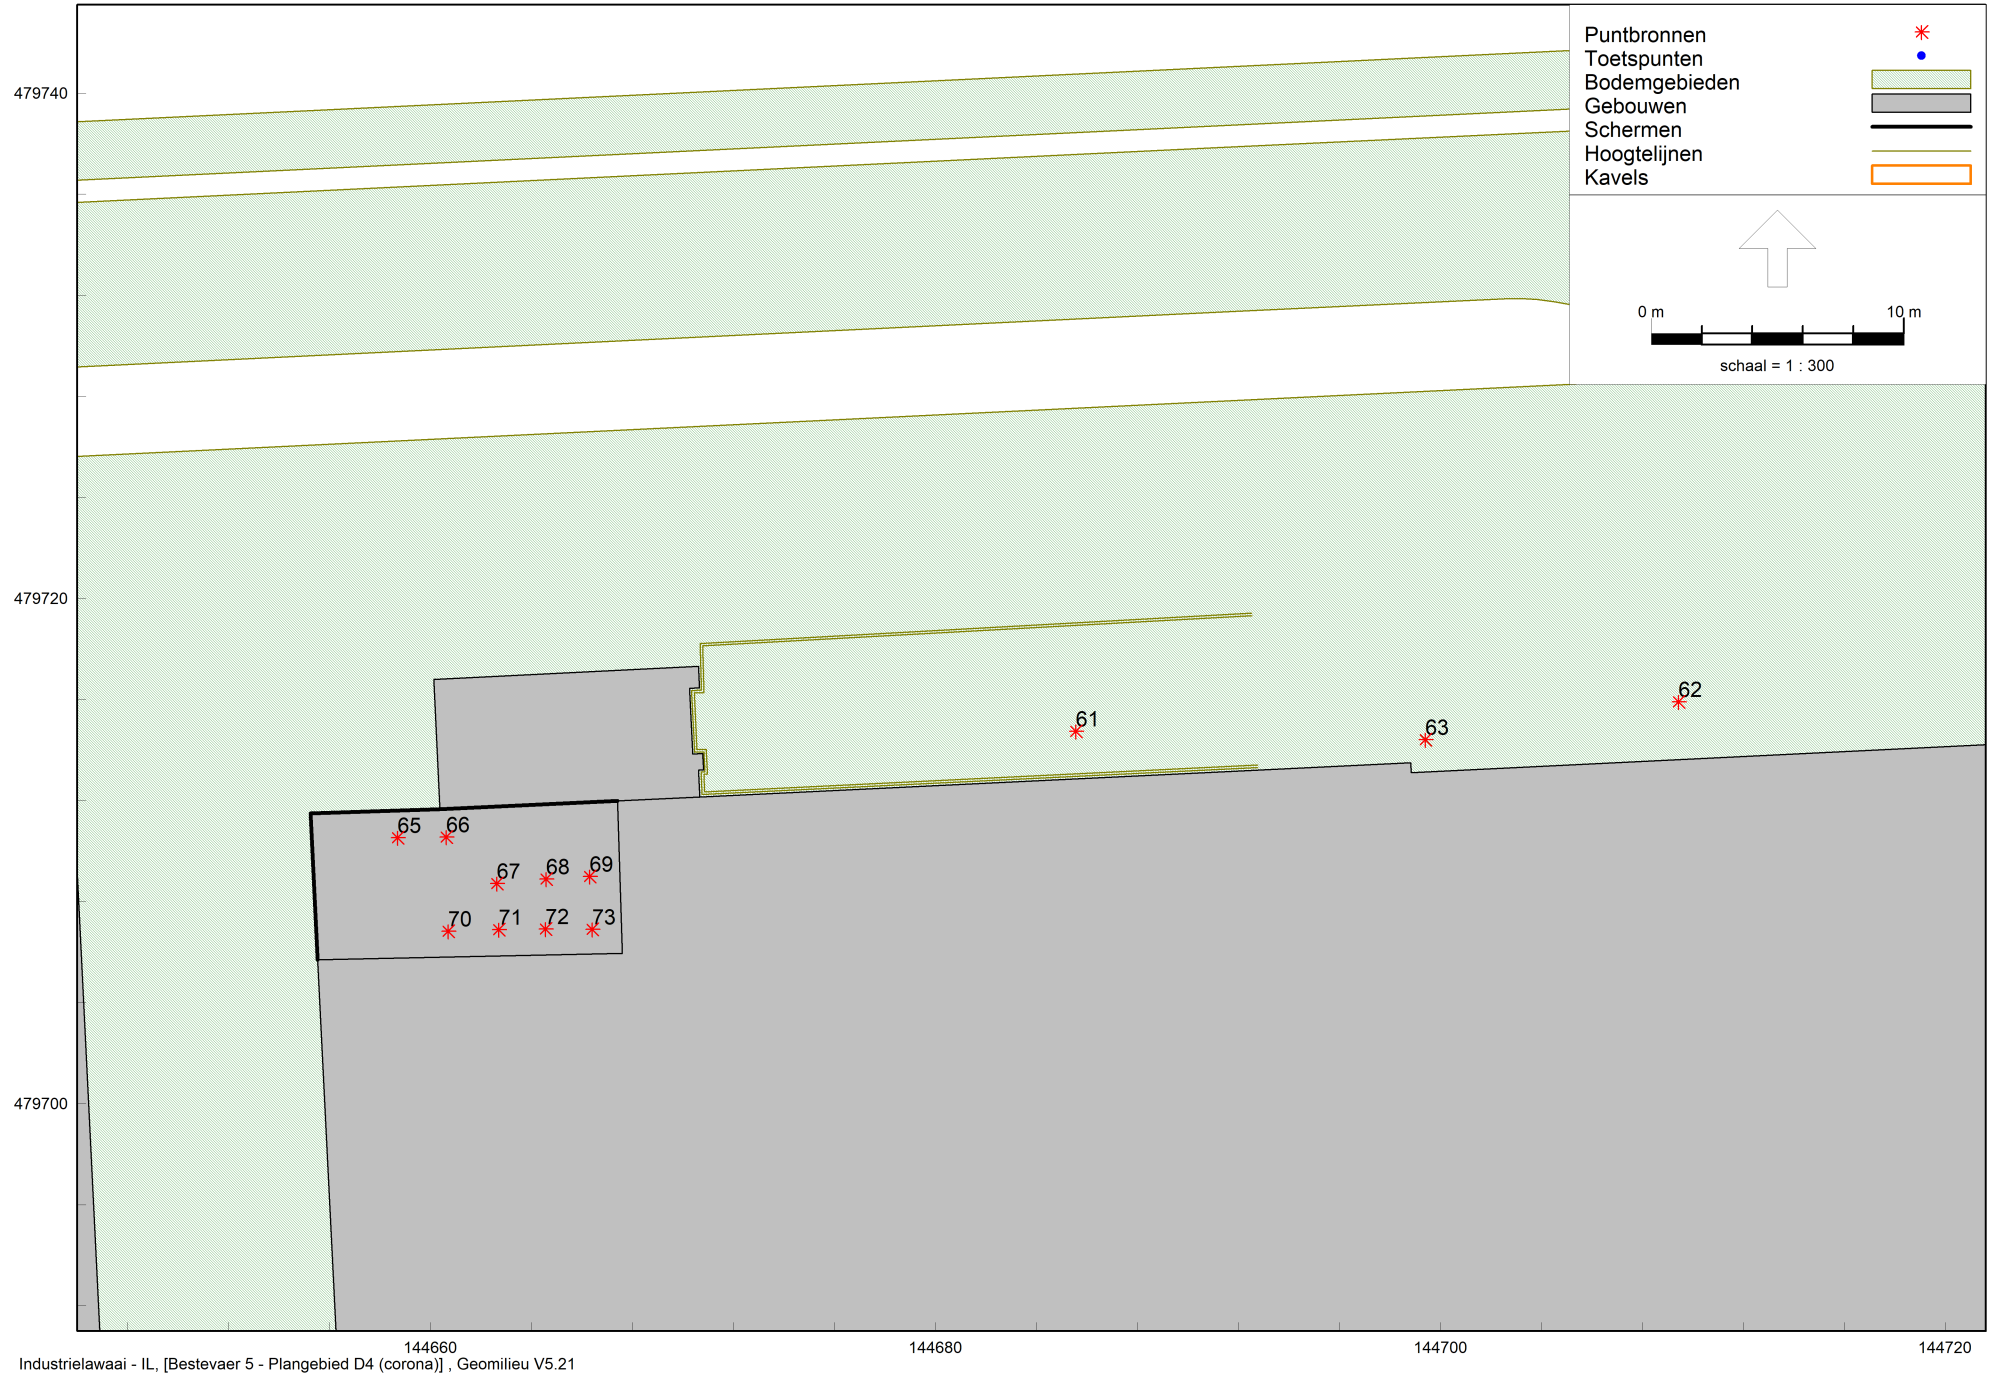

Model: Plangebied D4 (corona)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)
30	personenwagen dichtbij	Ltg: Lidl	0,75	20	1944	486	--	14,00	15,25
31	personenwagen dichtbij	Ltg: Lidl	0,75	20	972	243	--	17,09	18,34
32	personenwagen dichtbij	Ltg: Lidl	0,75	20	972	243	--	17,35	18,60
33	personenwagen veraf	Ltg: Lidl	0,75	20	324	81	--	21,80	23,05
34	personenwagen parkeergarage	Ltg: Lidl	0,75	20	288	72	--	22,26	23,51
35	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	46,98	42,21
36	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	46,95	42,18
37	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,36	42,59
38	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,35	42,58
39	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	46,84	42,07
40	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	46,98	42,21
41	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,03	42,26
42	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,03	42,25
43	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,39	42,62
44	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,47	42,70
45	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,73	42,95
46	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,64	42,86
47	dichtslaan portieren	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	46,91	42,13
48	winkelwagens (route 1)	Lamax: Lidl	0,75	5	1	1	--	44,78	40,01
49	winkelwagens (route 2)	Lamax: Lidl	0,75	5	1	1	--	44,80	40,03
50	winkelwagens (route 3)	Lamax: Lidl	0,75	5	1	1	--	44,77	40,00
51	winkelwagens (route 1)	Ltg: Lidl	0,75	5	907	227	--	15,20	16,45
52	winkelwagens (route 2)	Ltg: Lidl	0,75	5	907	227	--	15,23	16,47
53	winkelwagens (route 3)	Ltg: Lidl	0,75	5	518	130	--	17,63	18,86
54	overdekte winkelwagenstalling	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,05	42,28
55	overdekte winkelwagenstalling	Lamax: Lidl	0,75	10	1	1	--	47,05	42,28
56	manoeuvreren vrachtwagen	Ltg: Lidl	1,00	10	8	--	6	35,03	--
57	parkeerrem vrachtwagen	Lamax: Lidl	1,00	10	--	--	1	--	--
58	parkeerrem vrachtwagen	Lamax: Lidl	1,00	10	1	--	--	45,92	--
59	dichtslaan portier vrachtwagen	Lamax: Lidl	1,00	10	--	--	1	--	--
60	dichtslaan portier vrachtwagen	Lamax: Lidl	1,00	10	1	--	--	45,92	--
64	bevoorrading rolcontainers	Lamax: Lidl	1,00	4	1	--	--	44,94	--
74	vrachtwagens Lidl	Lih Lidl	1,00	40	8	--	6	40,93	--
75	personenwagens Lidl	Lih Lidl	0,75	40	2880	720	--	15,46	16,71

Model: Plangebied D4 (corona)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
30	--	0,00	63,00	70,00	75,00	81,00	83,00	82,00	76,00	66,00	87,57
31	--	0,00	63,00	70,00	75,00	81,00	83,00	82,00	76,00	66,00	87,57
32	--	0,00	63,00	70,00	75,00	81,00	83,00	82,00	76,00	66,00	87,57
33	--	0,00	63,00	70,00	75,00	81,00	83,00	82,00	76,00	66,00	87,57
34	--	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
35	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
36	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
37	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
38	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
39	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
40	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
41	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
42	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
43	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
44	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
45	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
46	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
47	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
48	--	45,20	63,80	69,30	71,40	89,70	89,20	86,50	86,00	83,80	94,59
49	--	45,20	63,80	69,30	71,40	89,70	89,20	86,50	86,00	83,80	94,59
50	--	45,20	63,80	69,30	71,40	89,70	89,20	86,50	86,00	83,80	94,59
51	--	0,00	51,30	57,10	61,20	63,70	69,10	75,30	77,50	76,80	81,77
52	--	0,00	51,30	57,10	61,20	63,70	69,10	75,30	77,50	76,80	81,77
53	--	0,00	51,30	57,10	61,20	63,70	69,10	75,30	77,50	76,80	81,77
54	--	62,60	71,60	76,80	78,60	85,30	95,10	98,10	97,80	99,00	103,83
55	--	62,60	71,60	76,80	78,60	85,30	95,10	98,10	97,80	99,00	103,83
56	34,52	0,00	76,00	80,00	80,00	89,00	92,00	101,00	92,00	83,00	102,30
57	44,15	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58
58	--	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58
59	44,15	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
60	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
64	--	45,40	60,30	64,60	75,50	78,90	80,30	73,90	63,30	56,00	84,00
74	40,42	0,00	84,00	88,00	93,00	98,00	102,00	100,00	93,00	83,00	105,71
75	--	0,00	72,00	74,00	78,00	83,00	89,00	88,00	80,00	72,00	92,66

Model: Plangebied D4 (corona)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Hdef.	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)
61	koelmotor vrachtwagen	Ltg: Lidl	1,00	Relatief	144685,56	479714,74	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	2,250	--
62	koelmotor vrachtwagen	Ltg: Lidl	1,00	Relatief	144709,44	479715,90	Normale puntbron	0,00	360,00	3,000	--	--	6,02
63	bevoorrading rolcontainers	Ltg: Lidl	1,50	Relatief	144699,41	479714,41	Normale puntbron	0,00	360,00	1,500	--	--	9,03
65	klimaatstelsysteem 1	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144658,70	479710,52	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	2,000	--	0,00
66	klimaatstelsysteem 2	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144660,62	479710,56	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	2,000	--	0,00
67	CO2 koelinstallatie 1	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144662,62	479708,71	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	0,00
68	CO2 koelinstallatie 2	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144664,57	479708,89	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	0,00
69	CO2 koelinstallatie 3	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144666,30	479708,99	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	0,00
70	CO2 koelinstallatie 4	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144660,69	479706,82	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	0,00
71	CO2 koelinstallatie 5	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144662,70	479706,88	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	0,00
72	CO2 koelinstallatie 6	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144664,55	479706,91	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	0,00
73	CO2 koelinstallatie 7	Ltg: Lidl	0,75	Relatief aan onderliggend item	144666,40	479706,90	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	0,00

Model: Plangebied D4 (corona)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
61	--	5,51	Nee	Nee	0,00	73,00	77,00	82,00	87,00	91,00	89,00	82,00	72,00	94,71
62	--	--	Nee	Nee	0,00	73,00	77,00	82,00	87,00	91,00	89,00	82,00	72,00	94,71
63	--	--	Nee	Nee	38,20	53,10	57,40	68,30	71,70	73,10	66,70	56,10	48,80	76,80
65	3,01	--	Nee	Nee	15,30	28,40	40,50	45,50	48,20	49,60	49,50	43,50	32,90	55,03
66	3,01	--	Nee	Nee	15,30	28,40	40,50	45,50	48,20	49,60	49,50	43,50	32,90	55,03
67	0,00	0,00	Nee	Nee	0,00	0,00	28,90	34,40	30,80	31,00	32,20	36,00	38,90	42,88
68	0,00	0,00	Nee	Nee	0,00	0,00	28,90	34,40	30,80	31,00	32,20	36,00	38,90	42,88
69	0,00	0,00	Nee	Nee	0,00	0,00	28,90	34,40	30,80	31,00	32,20	36,00	38,90	42,88
70	0,00	0,00	Nee	Nee	0,00	0,00	28,90	34,40	30,80	31,00	32,20	36,00	38,90	42,88
71	0,00	0,00	Nee	Nee	0,00	0,00	28,90	34,40	30,80	31,00	32,20	36,00	38,90	42,88
72	0,00	0,00	Nee	Nee	0,00	0,00	28,90	34,40	30,80	31,00	32,20	36,00	38,90	42,88
73	0,00	0,00	Nee	Nee	0,00	0,00	28,90	34,40	30,80	31,00	32,20	36,00	38,90	42,88

Model: Plangebied D4 (corona)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	noordgevel-1	144762,67	479777,50	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
02	noordgevel-1	144773,09	479780,14	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
03	oostgevel-1	144777,72	479774,79	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
04	oostgevel-1	144776,84	479769,28	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
05	oostgevel-1	144776,54	479765,39	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
06	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
07	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
08	westgevel-1	144762,90	479763,47	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
09	westgevel-1	144760,82	479771,85	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
10	noordgevel-2	144783,68	479764,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
11	noordgevel-2	144790,46	479764,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
12	noordgevel-2	144796,16	479764,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
13	oostgevel-2	144801,62	479759,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
14	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
15	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
16	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
17	westgevel-2	144779,52	479758,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
18	noordgevel-3	144807,58	479787,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
19	oostgevel-3	144813,21	479783,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
20	oostgevel-3	144813,55	479776,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
21	oostgevel-3	144813,85	479769,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
22	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
23	westgevel-3	144803,08	479768,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
24	westgevel-3	144802,76	479775,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
25	westgevel-3	144802,45	479783,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
26	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
27	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	0,00	Relatief	22,50	25,50	--	--
28	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
29	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	0,00	Relatief	22,50	25,50	--	--
30	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
31	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--

Model: Plangebied D4 (corona)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	16,50	19,50	Ja
02	16,50	19,50	Ja
03	16,50	19,50	Ja
04	16,50	19,50	Ja
05	16,50	19,50	Ja
06	16,50	19,50	Ja
07	16,50	19,50	Ja
08	16,50	19,50	Ja
09	16,50	19,50	Ja
10	13,50	--	Ja
11	13,50	--	Ja
12	13,50	--	Ja
13	13,50	--	Ja
14	13,50	--	Ja
15	13,50	--	Ja
16	13,50	--	Ja
17	13,50	--	Ja
18	13,50	--	Ja
19	13,50	--	Ja
20	13,50	--	Ja
21	13,50	--	Ja
22	13,50	--	Ja
23	13,50	--	Ja
24	13,50	--	Ja
25	13,50	--	Ja
26	16,50	19,50	Ja
27	--	--	Ja
28	16,50	19,50	Ja
29	--	--	Ja
30	13,50	16,50	Ja
31	--	--	Ja

BIJLAGE 2. BEREKENINGSRESULTATEN OPENBAAR PARKEERTERREIN

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg parkeerterrein
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	noordgevel-1	144762,67	479777,50	4,50	39,77	41,16	31,07	46,16
01_B	noordgevel-1	144762,67	479777,50	7,50	39,41	40,67	30,41	45,67
01_C	noordgevel-1	144762,67	479777,50	10,50	38,95	40,12	29,73	45,12
01_D	noordgevel-1	144762,67	479777,50	13,50	38,53	39,63	29,15	44,63
01_E	noordgevel-1	144762,67	479777,50	16,50	38,16	39,20	28,62	44,20
01_F	noordgevel-1	144762,67	479777,50	19,50	37,80	38,78	28,13	43,78
02_A	noordgevel-1	144773,09	479780,14	4,50	40,28	41,59	31,39	46,59
02_B	noordgevel-1	144773,09	479780,14	7,50	39,86	41,05	30,70	46,05
02_C	noordgevel-1	144773,09	479780,14	10,50	39,41	40,51	30,02	45,51
02_D	noordgevel-1	144773,09	479780,14	13,50	38,99	40,02	29,42	45,02
02_E	noordgevel-1	144773,09	479780,14	16,50	38,61	39,57	28,88	44,57
02_F	noordgevel-1	144773,09	479780,14	19,50	38,22	39,13	28,36	44,13
03_A	oostgevel-1	144777,72	479774,79	4,50	37,44	38,29	27,42	43,29
03_B	oostgevel-1	144777,72	479774,79	7,50	37,54	38,30	27,28	43,30
03_C	oostgevel-1	144777,72	479774,79	10,50	37,43	38,13	27,02	43,13
03_D	oostgevel-1	144777,72	479774,79	13,50	37,24	37,90	26,71	42,90
03_E	oostgevel-1	144777,72	479774,79	16,50	37,03	37,65	26,37	42,65
03_F	oostgevel-1	144777,72	479774,79	19,50	36,66	37,27	25,98	42,27
04_A	oostgevel-1	144776,84	479769,28	4,50	25,85	26,73	15,92	31,73
04_B	oostgevel-1	144776,84	479769,28	7,50	26,25	27,03	16,06	32,03
04_C	oostgevel-1	144776,84	479769,28	10,50	26,20	26,97	15,99	31,97
04_D	oostgevel-1	144776,84	479769,28	13,50	26,11	26,87	15,86	31,87
04_E	oostgevel-1	144776,84	479769,28	16,50	26,01	26,75	15,73	31,75
04_F	oostgevel-1	144776,84	479769,28	19,50	20,46	21,87	11,80	26,87
05_A	oostgevel-1	144776,54	479765,39	4,50	29,65	30,97	20,78	35,97
05_B	oostgevel-1	144776,54	479765,39	7,50	29,96	31,20	20,91	36,20
05_C	oostgevel-1	144776,54	479765,39	10,50	29,90	31,13	20,82	36,13
05_D	oostgevel-1	144776,54	479765,39	13,50	29,80	31,02	20,69	36,02
05_E	oostgevel-1	144776,54	479765,39	16,50	29,67	30,88	20,53	35,88
05_F	oostgevel-1	144776,54	479765,39	19,50	29,57	30,74	20,35	35,74
06_A	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	4,50	18,72	20,14	10,07	25,14
06_B	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	7,50	19,20	20,54	10,38	25,54
06_C	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	10,50	19,22	20,53	10,34	25,53
06_D	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	13,50	19,10	20,39	10,17	25,39
06_E	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	16,50	18,23	19,34	8,88	24,34
06_F	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	19,50	18,10	19,16	8,61	24,16
07_A	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	4,50	17,81	19,25	9,21	24,25
07_B	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	7,50	18,22	19,58	9,43	24,58
07_C	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	10,50	18,24	19,56	9,39	24,56
07_D	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	13,50	17,97	19,26	9,04	24,26
07_E	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	16,50	16,85	17,94	7,45	22,94
07_F	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	19,50	16,55	17,56	6,96	22,56
08_A	westgevel-1	144762,90	479763,47	4,50	29,95	31,78	22,18	36,78
08_B	westgevel-1	144762,90	479763,47	7,50	30,24	32,06	22,44	37,06
08_C	westgevel-1	144762,90	479763,47	10,50	30,15	31,95	22,33	36,95
08_D	westgevel-1	144762,90	479763,47	13,50	29,93	31,73	22,09	36,73
08_E	westgevel-1	144762,90	479763,47	16,50	29,64	31,44	21,80	36,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg parkeerterrein
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_F	westgevel-1	144762,90	479763,47	19,50	29,31	31,10	21,46	36,10
09_A	westgevel-1	144760,82	479771,85	4,50	32,57	34,39	24,77	39,39
09_B	westgevel-1	144760,82	479771,85	7,50	32,51	34,31	24,67	39,31
09_C	westgevel-1	144760,82	479771,85	10,50	32,19	33,97	24,31	38,97
09_D	westgevel-1	144760,82	479771,85	13,50	31,82	33,58	23,91	38,58
09_E	westgevel-1	144760,82	479771,85	16,50	31,42	33,18	23,49	38,18
09_F	westgevel-1	144760,82	479771,85	19,50	30,98	32,72	23,02	37,72
10_A	noordgevel-2	144783,68	479764,11	1,50	34,17	35,15	24,48	40,15
10_B	noordgevel-2	144783,68	479764,11	4,50	35,95	36,85	26,07	41,85
10_C	noordgevel-2	144783,68	479764,11	7,50	36,37	37,18	26,24	42,18
10_D	noordgevel-2	144783,68	479764,11	10,50	36,40	37,17	26,18	42,17
10_E	noordgevel-2	144783,68	479764,11	13,50	36,31	37,07	26,04	42,07
11_A	noordgevel-2	144790,46	479764,37	1,50	34,93	35,87	25,14	40,87
11_B	noordgevel-2	144790,46	479764,37	4,50	36,73	37,61	26,77	42,61
11_C	noordgevel-2	144790,46	479764,37	7,50	37,16	37,94	26,95	42,94
11_D	noordgevel-2	144790,46	479764,37	10,50	37,18	37,94	26,91	42,94
11_E	noordgevel-2	144790,46	479764,37	13,50	37,09	37,83	26,77	42,83
12_A	noordgevel-2	144796,16	479764,58	1,50	34,83	35,75	24,99	40,75
12_B	noordgevel-2	144796,16	479764,58	4,50	36,65	37,51	26,65	42,51
12_C	noordgevel-2	144796,16	479764,58	7,50	37,13	37,89	26,88	42,89
12_D	noordgevel-2	144796,16	479764,58	10,50	37,17	37,92	26,87	42,92
12_E	noordgevel-2	144796,16	479764,58	13,50	37,10	37,82	26,74	42,82
13_A	oostgevel-2	144801,62	479759,51	1,50	26,41	26,96	15,57	31,96
13_B	oostgevel-2	144801,62	479759,51	4,50	28,48	29,08	17,79	34,08
13_C	oostgevel-2	144801,62	479759,51	7,50	29,09	29,55	17,99	34,55
13_D	oostgevel-2	144801,62	479759,51	10,50	29,26	29,65	17,93	34,65
13_E	oostgevel-2	144801,62	479759,51	13,50	29,29	29,64	17,86	34,64
14_A	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	1,50	16,69	17,76	7,24	22,76
14_B	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	4,50	17,11	18,22	7,76	23,22
14_C	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	7,50	17,99	19,03	8,46	24,03
14_D	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	10,50	18,26	19,29	8,71	24,29
14_E	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	13,50	18,41	19,39	8,74	24,39
15_A	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	1,50	16,76	17,93	7,56	22,93
15_B	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	4,50	17,37	18,57	8,22	23,57
15_C	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	7,50	18,22	19,33	8,88	24,33
15_D	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	10,50	18,41	19,52	9,05	24,52
15_E	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	13,50	18,48	19,55	9,02	24,55
16_A	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	1,50	16,84	18,15	7,95	23,15
16_B	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	4,50	17,43	18,76	8,58	23,76
16_C	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	7,50	18,25	19,51	9,24	24,51
16_D	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	10,50	18,44	19,68	9,41	24,68
16_E	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	13,50	18,54	19,73	9,37	24,73
17_A	westgevel-2	144779,52	479758,19	1,50	24,36	25,22	14,36	30,22
17_B	westgevel-2	144779,52	479758,19	4,50	26,16	26,97	16,03	31,97
17_C	westgevel-2	144779,52	479758,19	7,50	26,72	27,43	16,32	32,43
17_D	westgevel-2	144779,52	479758,19	10,50	26,79	27,46	16,30	32,46
17_E	westgevel-2	144779,52	479758,19	13,50	26,76	27,42	16,21	32,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg parkeerterrein
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	noordgevel-3	144807,58	479787,38	1,50	39,44	40,65	30,33	45,65
18_B	noordgevel-3	144807,58	479787,38	4,50	40,08	41,06	30,42	46,06
18_C	noordgevel-3	144807,58	479787,38	7,50	39,81	40,70	29,90	45,70
18_D	noordgevel-3	144807,58	479787,38	10,50	39,43	40,24	29,33	45,24
18_E	noordgevel-3	144807,58	479787,38	13,50	39,05	39,80	28,77	44,80
19_A	oostgevel-3	144813,21	479783,84	1,50	30,22	30,46	18,42	35,46
19_B	oostgevel-3	144813,21	479783,84	4,50	31,64	31,76	19,44	36,76
19_C	oostgevel-3	144813,21	479783,84	7,50	31,64	31,72	19,29	36,72
19_D	oostgevel-3	144813,21	479783,84	10,50	31,51	31,57	19,07	36,57
19_E	oostgevel-3	144813,21	479783,84	13,50	31,32	31,36	18,81	36,36
20_A	oostgevel-3	144813,55	479776,13	1,50	26,59	26,62	14,06	31,62
20_B	oostgevel-3	144813,55	479776,13	4,50	28,75	28,75	16,09	33,75
20_C	oostgevel-3	144813,55	479776,13	7,50	28,84	28,80	16,00	33,80
20_D	oostgevel-3	144813,55	479776,13	10,50	28,81	28,75	15,92	33,75
20_E	oostgevel-3	144813,55	479776,13	13,50	28,71	28,65	15,80	33,65
21_A	oostgevel-3	144813,85	479769,22	1,50	24,12	24,25	11,94	29,25
21_B	oostgevel-3	144813,85	479769,22	4,50	26,71	26,83	14,52	31,83
21_C	oostgevel-3	144813,85	479769,22	7,50	26,87	26,92	14,43	31,92
21_D	oostgevel-3	144813,85	479769,22	10,50	26,87	26,92	14,39	31,92
21_E	oostgevel-3	144813,85	479769,22	13,50	26,89	26,91	14,31	31,91
22_A	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	1,50	16,38	17,62	7,34	22,62
22_B	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	4,50	17,65	18,76	8,28	23,76
22_C	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	7,50	18,19	19,26	8,74	24,26
22_D	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	10,50	18,43	19,51	9,00	24,51
22_E	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	13,50	18,55	19,61	9,08	24,61
23_A	westgevel-3	144803,08	479768,67	1,50	33,27	34,42	23,99	39,42
23_B	westgevel-3	144803,08	479768,67	4,50	35,06	36,13	25,57	41,13
23_C	westgevel-3	144803,08	479768,67	7,50	35,41	36,44	25,82	41,44
23_D	westgevel-3	144803,08	479768,67	10,50	35,45	36,46	25,82	41,46
23_E	westgevel-3	144803,08	479768,67	13,50	35,35	36,35	25,70	41,35
24_A	westgevel-3	144802,76	479775,94	1,50	34,79	36,00	25,64	41,00
24_B	westgevel-3	144802,76	479775,94	4,50	36,35	37,40	26,82	42,40
24_C	westgevel-3	144802,76	479775,94	7,50	36,54	37,56	26,93	42,56
24_D	westgevel-3	144802,76	479775,94	10,50	36,48	37,48	26,82	42,48
24_E	westgevel-3	144802,76	479775,94	13,50	36,35	37,31	26,61	42,31
25_A	westgevel-3	144802,45	479783,15	1,50	36,74	38,03	27,78	43,03
25_B	westgevel-3	144802,45	479783,15	4,50	37,86	38,96	28,47	43,96
25_C	westgevel-3	144802,45	479783,15	7,50	37,84	38,89	28,32	43,89
25_D	westgevel-3	144802,45	479783,15	10,50	37,64	38,64	28,01	43,64
25_E	westgevel-3	144802,45	479783,15	13,50	37,40	38,36	27,64	43,36
26_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	4,50	38,78	38,19	23,20	43,19
26_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	7,50	38,79	38,26	23,56	43,26
26_C	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	10,50	38,67	38,17	23,67	43,17
26_D	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	13,50	38,49	38,03	23,71	43,03
26_E	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	16,50	38,27	37,84	23,66	42,84
26_F	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	19,50	38,04	37,64	23,61	42,64
27_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	22,50	37,84	37,50	23,66	42,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg parkeerterrein
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	25,50	37,60	37,30	23,64	42,30
28_A	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	4,50	36,49	36,34	23,22	41,34
28_B	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	7,50	36,58	36,50	23,59	41,50
28_C	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	10,50	36,48	36,44	23,67	41,44
28_D	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	13,50	36,32	36,32	23,66	41,32
28_E	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	16,50	36,14	36,17	23,62	41,17
28_F	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	19,50	35,94	36,01	23,56	41,01
29_A	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	22,50	35,41	35,54	23,24	40,54
29_B	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	25,50	35,20	35,37	23,14	40,37
30_A	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	1,50	28,99	27,78	4,85	32,78
30_B	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	4,50	31,70	30,46	5,96	35,46
30_C	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	7,50	32,07	30,86	7,44	35,86
30_D	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	10,50	32,06	30,88	8,47	35,88
30_E	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	13,50	31,98	30,81	8,98	35,81
30_F	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	16,50	31,87	30,69	8,43	35,69
31_A	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	19,50	31,23	30,02	6,75	35,02
31_B	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	22,50	31,25	30,07	8,04	35,07
31_C	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	25,50	31,19	30,03	8,52	35,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmx: Parkeerterrein

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	noordgevel-1	144762,67	479777,50	4,50	67,04	67,04	67,04
01_B	noordgevel-1	144762,67	479777,50	7,50	66,50	66,50	66,50
01_C	noordgevel-1	144762,67	479777,50	10,50	65,77	65,77	65,77
01_D	noordgevel-1	144762,67	479777,50	13,50	64,93	64,93	64,93
01_E	noordgevel-1	144762,67	479777,50	16,50	64,07	64,07	64,07
01_F	noordgevel-1	144762,67	479777,50	19,50	63,25	63,25	63,25
02_A	noordgevel-1	144773,09	479780,14	4,50	69,74	69,74	69,74
02_B	noordgevel-1	144773,09	479780,14	7,50	68,88	68,88	68,88
02_C	noordgevel-1	144773,09	479780,14	10,50	67,81	67,81	67,81
02_D	noordgevel-1	144773,09	479780,14	13,50	66,69	66,69	66,69
02_E	noordgevel-1	144773,09	479780,14	16,50	65,61	65,61	65,61
02_F	noordgevel-1	144773,09	479780,14	19,50	64,61	64,61	64,61
03_A	oostgevel-1	144777,72	479774,79	4,50	66,34	66,34	66,34
03_B	oostgevel-1	144777,72	479774,79	7,50	65,96	65,96	65,96
03_C	oostgevel-1	144777,72	479774,79	10,50	65,42	65,42	65,42
03_D	oostgevel-1	144777,72	479774,79	13,50	64,79	64,79	64,79
03_E	oostgevel-1	144777,72	479774,79	16,50	64,12	64,12	64,12
03_F	oostgevel-1	144777,72	479774,79	19,50	63,45	63,45	63,45
04_A	oostgevel-1	144776,84	479769,28	4,50	54,20	54,20	54,20
04_B	oostgevel-1	144776,84	479769,28	7,50	54,14	54,14	54,14
04_C	oostgevel-1	144776,84	479769,28	10,50	54,03	54,03	54,03
04_D	oostgevel-1	144776,84	479769,28	13,50	53,84	53,84	53,84
04_E	oostgevel-1	144776,84	479769,28	16,50	53,63	53,63	53,63
04_F	oostgevel-1	144776,84	479769,28	19,50	49,28	49,28	49,28
05_A	oostgevel-1	144776,54	479765,39	4,50	59,94	59,94	59,94
05_B	oostgevel-1	144776,54	479765,39	7,50	59,83	59,83	59,83
05_C	oostgevel-1	144776,54	479765,39	10,50	59,67	59,67	59,67
05_D	oostgevel-1	144776,54	479765,39	13,50	59,45	59,45	59,45
05_E	oostgevel-1	144776,54	479765,39	16,50	59,19	59,19	59,19
05_F	oostgevel-1	144776,54	479765,39	19,50	58,90	58,90	58,90
06_A	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	4,50	46,87	46,87	46,87
06_B	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	7,50	46,65	46,65	46,65
06_C	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	10,50	46,61	46,61	46,61
06_D	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	13,50	46,54	46,54	46,54
06_E	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	16,50	45,89	45,89	45,89
06_F	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	19,50	44,40	44,40	44,40
07_A	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	4,50	44,97	44,97	44,97
07_B	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	7,50	44,95	44,95	44,95
07_C	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	10,50	46,03	46,03	46,03
07_D	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	13,50	45,97	45,97	45,97
07_E	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	16,50	44,39	44,39	44,39
07_F	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	19,50	40,97	40,97	40,97
08_A	westgevel-1	144762,90	479763,47	4,50	62,22	62,22	62,22
08_B	westgevel-1	144762,90	479763,47	7,50	61,88	61,88	61,88
08_C	westgevel-1	144762,90	479763,47	10,50	61,38	61,38	61,38
08_D	westgevel-1	144762,90	479763,47	13,50	60,77	60,77	60,77
08_E	westgevel-1	144762,90	479763,47	16,50	60,11	60,11	60,11
08_F	westgevel-1	144762,90	479763,47	19,50	59,38	59,38	59,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax: Parkeerterrein

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	westgevel-1	144760,82	479771,85	4,50	65,28	65,28	65,28
09_B	westgevel-1	144760,82	479771,85	7,50	64,65	64,65	64,65
09_C	westgevel-1	144760,82	479771,85	10,50	63,81	63,81	63,81
09_D	westgevel-1	144760,82	479771,85	13,50	62,86	62,86	62,86
09_E	westgevel-1	144760,82	479771,85	16,50	61,89	61,89	61,89
09_F	westgevel-1	144760,82	479771,85	19,50	60,93	60,93	60,93
10_A	noordgevel-2	144783,68	479764,11	1,50	63,48	63,48	63,48
10_B	noordgevel-2	144783,68	479764,11	4,50	64,56	64,56	64,56
10_C	noordgevel-2	144783,68	479764,11	7,50	64,42	64,42	64,42
10_D	noordgevel-2	144783,68	479764,11	10,50	64,21	64,21	64,21
10_E	noordgevel-2	144783,68	479764,11	13,50	63,95	63,95	63,95
11_A	noordgevel-2	144790,46	479764,37	1,50	62,89	62,89	62,89
11_B	noordgevel-2	144790,46	479764,37	4,50	64,16	64,16	64,16
11_C	noordgevel-2	144790,46	479764,37	7,50	64,04	64,04	64,04
11_D	noordgevel-2	144790,46	479764,37	10,50	63,86	63,86	63,86
11_E	noordgevel-2	144790,46	479764,37	13,50	63,63	63,63	63,63
12_A	noordgevel-2	144796,16	479764,58	1,50	62,68	62,68	62,68
12_B	noordgevel-2	144796,16	479764,58	4,50	64,02	64,02	64,02
12_C	noordgevel-2	144796,16	479764,58	7,50	63,92	63,92	63,92
12_D	noordgevel-2	144796,16	479764,58	10,50	63,75	63,75	63,75
12_E	noordgevel-2	144796,16	479764,58	13,50	63,54	63,54	63,54
13_A	oostgevel-2	144801,62	479759,51	1,50	58,46	58,46	58,46
13_B	oostgevel-2	144801,62	479759,51	4,50	60,89	60,89	60,89
13_C	oostgevel-2	144801,62	479759,51	7,50	60,83	60,83	60,83
13_D	oostgevel-2	144801,62	479759,51	10,50	60,71	60,71	60,71
13_E	oostgevel-2	144801,62	479759,51	13,50	60,56	60,56	60,56
14_A	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	1,50	40,22	40,22	40,22
14_B	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	4,50	42,27	42,27	42,27
14_C	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	7,50	42,24	42,24	42,24
14_D	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	10,50	42,76	42,76	42,76
14_E	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	13,50	42,75	42,75	42,75
15_A	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	1,50	41,03	41,03	41,03
15_B	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	4,50	42,99	42,99	42,99
15_C	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	7,50	42,85	42,85	42,85
15_D	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	10,50	42,90	42,90	42,90
15_E	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	13,50	42,89	42,89	42,89
16_A	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	1,50	41,83	41,83	41,83
16_B	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	4,50	43,55	43,55	43,55
16_C	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	7,50	43,85	43,85	43,85
16_D	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	10,50	44,11	44,11	44,11
16_E	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	13,50	44,16	44,16	44,16
17_A	westgevel-2	144779,52	479758,19	1,50	58,59	58,59	58,59
17_B	westgevel-2	144779,52	479758,19	4,50	60,38	60,38	60,38
17_C	westgevel-2	144779,52	479758,19	7,50	60,27	60,27	60,27
17_D	westgevel-2	144779,52	479758,19	10,50	60,10	60,10	60,10
17_E	westgevel-2	144779,52	479758,19	13,50	59,86	59,86	59,86
18_A	noordgevel-3	144807,58	479787,38	1,50	70,47	70,47	70,47
18_B	noordgevel-3	144807,58	479787,38	4,50	69,99	69,99	69,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax: Parkeerterrein

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_C	noordgevel-3	144807,58	479787,38	7,50	68,98	68,98	68,98
18_D	noordgevel-3	144807,58	479787,38	10,50	67,75	67,75	67,75
18_E	noordgevel-3	144807,58	479787,38	13,50	66,49	66,49	66,49
19_A	oostgevel-3	144813,21	479783,84	1,50	67,44	67,44	67,44
19_B	oostgevel-3	144813,21	479783,84	4,50	67,29	67,29	67,29
19_C	oostgevel-3	144813,21	479783,84	7,50	66,35	66,35	66,35
19_D	oostgevel-3	144813,21	479783,84	10,50	65,18	65,18	65,18
19_E	oostgevel-3	144813,21	479783,84	13,50	63,96	63,96	63,96
20_A	oostgevel-3	144813,55	479776,13	1,50	61,97	61,97	61,97
20_B	oostgevel-3	144813,55	479776,13	4,50	62,27	62,27	62,27
20_C	oostgevel-3	144813,55	479776,13	7,50	61,91	61,91	61,91
20_D	oostgevel-3	144813,55	479776,13	10,50	61,39	61,39	61,39
20_E	oostgevel-3	144813,55	479776,13	13,50	60,75	60,75	60,75
21_A	oostgevel-3	144813,85	479769,22	1,50	58,15	58,15	58,15
21_B	oostgevel-3	144813,85	479769,22	4,50	59,13	59,13	59,13
21_C	oostgevel-3	144813,85	479769,22	7,50	58,95	58,95	58,95
21_D	oostgevel-3	144813,85	479769,22	10,50	58,65	58,65	58,65
21_E	oostgevel-3	144813,85	479769,22	13,50	58,26	58,26	58,26
22_A	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	1,50	42,24	42,24	42,24
22_B	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	4,50	43,79	43,79	43,79
22_C	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	7,50	43,74	43,74	43,74
22_D	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	10,50	43,70	43,70	43,70
22_E	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	13,50	43,62	43,62	43,62
23_A	westgevel-3	144803,08	479768,67	1,50	61,71	61,71	61,71
23_B	westgevel-3	144803,08	479768,67	4,50	62,74	62,74	62,74
23_C	westgevel-3	144803,08	479768,67	7,50	62,61	62,61	62,61
23_D	westgevel-3	144803,08	479768,67	10,50	62,42	62,42	62,42
23_E	westgevel-3	144803,08	479768,67	13,50	62,17	62,17	62,17
24_A	westgevel-3	144802,76	479775,94	1,50	64,91	64,91	64,91
24_B	westgevel-3	144802,76	479775,94	4,50	64,77	64,77	64,77
24_C	westgevel-3	144802,76	479775,94	7,50	64,54	64,54	64,54
24_D	westgevel-3	144802,76	479775,94	10,50	64,19	64,19	64,19
24_E	westgevel-3	144802,76	479775,94	13,50	63,78	63,78	63,78
25_A	westgevel-3	144802,45	479783,15	1,50	67,72	67,72	67,72
25_B	westgevel-3	144802,45	479783,15	4,50	67,45	67,45	67,45
25_C	westgevel-3	144802,45	479783,15	7,50	66,91	66,91	66,91
25_D	westgevel-3	144802,45	479783,15	10,50	66,19	66,19	66,19
25_E	westgevel-3	144802,45	479783,15	13,50	65,40	65,40	65,40
26_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	4,50	65,83	65,83	65,83
26_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	7,50	65,47	65,47	65,47
26_C	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	10,50	64,97	64,97	64,97
26_D	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	13,50	64,38	64,38	64,38
26_E	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	16,50	63,76	63,76	63,76
26_F	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	19,50	63,12	63,12	63,12
27_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	22,50	62,51	62,51	62,51
27_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	25,50	61,20	61,20	61,20
28_A	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	4,50	64,32	64,32	64,32
28_B	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	7,50	64,06	64,06	64,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D4
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax: Parkeerterrein

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
28_C	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	10,50	63,68	63,68	63,68	
28_D	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	13,50	63,22	63,22	63,22	
28_E	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	16,50	62,71	62,71	62,71	
28_F	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	19,50	62,17	62,17	62,17	
29_A	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	22,50	61,06	61,06	61,06	
29_B	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	25,50	60,58	60,58	60,58	
30_A	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	1,50	57,70	57,70	57,70	
30_B	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	4,50	60,35	60,35	60,35	
30_C	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	7,50	60,29	60,29	60,29	
30_D	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	10,50	60,18	60,18	60,18	
30_E	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	13,50	60,03	60,03	60,03	
30_F	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	16,50	59,85	59,85	59,85	
31_A	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	19,50	59,36	59,36	59,36	
31_B	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	22,50	59,14	59,14	59,14	
31_C	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	25,50	58,92	58,92	58,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 3. BEREKENINGSRESULTATEN VANUIT NIEUWBOUWPLAN

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg: Bestaande gevoelige bestemmingen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	noordgevel-1	144762,67	479777,50	4,50	44,97	45,55	37,31	50,55
01_B	noordgevel-1	144762,67	479777,50	7,50	42,35	42,93	34,69	47,93
01_C	noordgevel-1	144762,67	479777,50	10,50	40,58	41,16	32,92	46,16
01_D	noordgevel-1	144762,67	479777,50	13,50	39,23	39,81	31,57	44,81
01_E	noordgevel-1	144762,67	479777,50	16,50	38,13	38,71	30,47	43,71
01_F	noordgevel-1	144762,67	479777,50	19,50	37,15	37,73	29,49	42,73
02_A	noordgevel-1	144773,09	479780,14	4,50	44,97	45,55	37,31	50,55
02_B	noordgevel-1	144773,09	479780,14	7,50	43,29	43,87	35,63	48,87
02_C	noordgevel-1	144773,09	479780,14	10,50	41,77	42,35	34,11	47,35
02_D	noordgevel-1	144773,09	479780,14	13,50	40,48	41,06	32,82	46,06
02_E	noordgevel-1	144773,09	479780,14	16,50	39,34	39,92	31,68	44,92
02_F	noordgevel-1	144773,09	479780,14	19,50	38,29	38,87	30,63	43,87
03_A	oostgevel-1	144777,72	479774,79	4,50	39,70	40,28	32,04	45,28
03_B	oostgevel-1	144777,72	479774,79	7,50	39,25	39,83	31,59	44,83
03_C	oostgevel-1	144777,72	479774,79	10,50	38,68	39,26	31,02	44,26
03_D	oostgevel-1	144777,72	479774,79	13,50	38,08	38,66	30,42	43,66
03_E	oostgevel-1	144777,72	479774,79	16,50	37,45	38,03	29,79	43,03
03_F	oostgevel-1	144777,72	479774,79	19,50	36,82	37,40	29,16	42,40
04_A	oostgevel-1	144776,84	479769,28	4,50	28,07	28,65	20,41	33,65
04_B	oostgevel-1	144776,84	479769,28	7,50	28,04	28,62	20,38	33,62
04_C	oostgevel-1	144776,84	479769,28	10,50	27,91	28,49	20,25	33,49
04_D	oostgevel-1	144776,84	479769,28	13,50	27,73	28,31	20,07	33,31
04_E	oostgevel-1	144776,84	479769,28	16,50	27,53	28,11	19,87	33,11
04_F	oostgevel-1	144776,84	479769,28	19,50	25,78	26,36	18,12	31,36
05_A	oostgevel-1	144776,54	479765,39	4,50	33,73	34,31	26,07	39,31
05_B	oostgevel-1	144776,54	479765,39	7,50	33,68	34,26	26,02	39,26
05_C	oostgevel-1	144776,54	479765,39	10,50	33,53	34,11	25,87	39,11
05_D	oostgevel-1	144776,54	479765,39	13,50	33,35	33,93	25,69	38,93
05_E	oostgevel-1	144776,54	479765,39	16,50	33,12	33,70	25,46	38,70
05_F	oostgevel-1	144776,54	479765,39	19,50	32,88	33,46	25,22	38,46
06_A	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	4,50	18,26	18,84	10,60	23,84
06_B	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	7,50	18,25	18,83	10,59	23,83
06_C	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	10,50	18,18	18,76	10,52	23,76
06_D	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	13,50	17,95	18,53	10,29	23,53
06_E	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	16,50	18,06	18,64	10,40	23,64
06_F	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	19,50	18,33	18,91	10,67	23,91
07_A	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	4,50	14,49	15,07	6,83	20,07
07_B	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	7,50	14,53	15,11	6,87	20,11
07_C	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	10,50	14,42	15,00	6,76	20,00
07_D	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	13,50	13,91	14,49	6,25	19,49
07_E	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	16,50	13,58	14,16	5,92	19,16
07_F	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	19,50	13,45	14,03	5,79	19,03
08_A	westgevel-1	144762,90	479763,47	4,50	16,03	16,61	8,37	21,61
08_B	westgevel-1	144762,90	479763,47	7,50	15,93	16,51	8,27	21,51
08_C	westgevel-1	144762,90	479763,47	10,50	15,69	16,27	8,03	21,27
08_D	westgevel-1	144762,90	479763,47	13,50	15,20	15,78	7,54	20,78
08_E	westgevel-1	144762,90	479763,47	16,50	14,49	15,07	6,83	20,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg: Bestaande gevoelige bestemmingen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_F	westgevel-1	144762,90	479763,47	19,50	14,04	14,62	6,38	19,62
09_A	westgevel-1	144760,82	479771,85	4,50	18,99	19,57	11,33	24,57
09_B	westgevel-1	144760,82	479771,85	7,50	18,45	19,03	10,79	24,03
09_C	westgevel-1	144760,82	479771,85	10,50	17,79	18,37	10,13	23,37
09_D	westgevel-1	144760,82	479771,85	13,50	17,05	17,63	9,39	22,63
09_E	westgevel-1	144760,82	479771,85	16,50	16,35	16,93	8,69	21,93
09_F	westgevel-1	144760,82	479771,85	19,50	15,42	16,00	7,76	21,00
10_A	noordgevel-2	144783,68	479764,11	1,50	37,10	37,68	29,44	42,68
10_B	noordgevel-2	144783,68	479764,11	4,50	37,76	38,34	30,10	43,34
10_C	noordgevel-2	144783,68	479764,11	7,50	37,63	38,21	29,97	43,21
10_D	noordgevel-2	144783,68	479764,11	10,50	37,39	37,97	29,73	42,97
10_E	noordgevel-2	144783,68	479764,11	13,50	37,10	37,68	29,44	42,68
11_A	noordgevel-2	144790,46	479764,37	1,50	37,00	37,58	29,34	42,58
11_B	noordgevel-2	144790,46	479764,37	4,50	37,59	38,17	29,93	43,17
11_C	noordgevel-2	144790,46	479764,37	7,50	37,45	38,03	29,79	43,03
11_D	noordgevel-2	144790,46	479764,37	10,50	37,21	37,79	29,55	42,79
11_E	noordgevel-2	144790,46	479764,37	13,50	36,91	37,49	29,25	42,49
12_A	noordgevel-2	144796,16	479764,58	1,50	36,81	37,39	29,15	42,39
12_B	noordgevel-2	144796,16	479764,58	4,50	37,52	38,10	29,86	43,10
12_C	noordgevel-2	144796,16	479764,58	7,50	37,38	37,96	29,72	42,96
12_D	noordgevel-2	144796,16	479764,58	10,50	37,16	37,74	29,50	42,74
12_E	noordgevel-2	144796,16	479764,58	13,50	36,88	37,46	29,22	42,46
13_A	oostgevel-2	144801,62	479759,51	1,50	26,89	27,47	19,23	32,47
13_B	oostgevel-2	144801,62	479759,51	4,50	28,42	29,00	20,76	34,00
13_C	oostgevel-2	144801,62	479759,51	7,50	28,32	28,90	20,66	33,90
13_D	oostgevel-2	144801,62	479759,51	10,50	28,15	28,73	20,49	33,73
13_E	oostgevel-2	144801,62	479759,51	13,50	27,96	28,54	20,30	33,54
14_A	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	1,50	13,26	13,84	5,60	18,84
14_B	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	4,50	15,23	15,81	7,57	20,81
14_C	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	7,50	15,12	15,70	7,46	20,70
14_D	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	10,50	14,93	15,51	7,27	20,51
14_E	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	13,50	14,74	15,32	7,08	20,32
15_A	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	1,50	13,60	14,18	5,94	19,18
15_B	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	4,50	15,43	16,01	7,77	21,01
15_C	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	7,50	15,39	15,97	7,73	20,97
15_D	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	10,50	15,26	15,84	7,60	20,84
15_E	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	13,50	15,03	15,61	7,37	20,61
16_A	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	1,50	13,08	13,66	5,42	18,66
16_B	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	4,50	14,75	15,33	7,09	20,33
16_C	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	7,50	14,74	15,32	7,08	20,32
16_D	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	10,50	14,61	15,19	6,95	20,19
16_E	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	13,50	14,41	14,99	6,75	19,99
17_A	westgevel-2	144779,52	479758,19	1,50	25,81	26,39	18,15	31,39
17_B	westgevel-2	144779,52	479758,19	4,50	26,84	27,42	19,18	32,42
17_C	westgevel-2	144779,52	479758,19	7,50	26,73	27,31	19,07	32,31
17_D	westgevel-2	144779,52	479758,19	10,50	26,53	27,11	18,87	32,11
17_E	westgevel-2	144779,52	479758,19	13,50	26,28	26,86	18,62	31,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg: Bestaande gevoelige bestemmingen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	noordgevel-3	144807,58	479787,38	1,50	44,89	45,47	37,23	50,47
18_B	noordgevel-3	144807,58	479787,38	4,50	44,08	44,66	36,42	49,66
18_C	noordgevel-3	144807,58	479787,38	7,50	42,78	43,36	35,12	48,36
18_D	noordgevel-3	144807,58	479787,38	10,50	41,51	42,09	33,85	47,09
18_E	noordgevel-3	144807,58	479787,38	13,50	40,37	40,95	32,71	45,95
19_A	oostgevel-3	144813,21	479783,84	1,50	31,09	31,67	23,43	36,67
19_B	oostgevel-3	144813,21	479783,84	4,50	31,54	32,12	23,88	37,12
19_C	oostgevel-3	144813,21	479783,84	7,50	31,29	31,87	23,63	36,87
19_D	oostgevel-3	144813,21	479783,84	10,50	30,96	31,54	23,30	36,54
19_E	oostgevel-3	144813,21	479783,84	13,50	30,56	31,14	22,90	36,14
20_A	oostgevel-3	144813,55	479776,13	1,50	25,99	26,57	18,33	31,57
20_B	oostgevel-3	144813,55	479776,13	4,50	27,65	28,23	19,99	33,23
20_C	oostgevel-3	144813,55	479776,13	7,50	27,50	28,08	19,84	33,08
20_D	oostgevel-3	144813,55	479776,13	10,50	27,36	27,94	19,70	32,94
20_E	oostgevel-3	144813,55	479776,13	13,50	27,18	27,76	19,52	32,76
21_A	oostgevel-3	144813,85	479769,22	1,50	23,65	24,23	15,99	29,23
21_B	oostgevel-3	144813,85	479769,22	4,50	25,96	26,54	18,30	31,54
21_C	oostgevel-3	144813,85	479769,22	7,50	25,86	26,44	18,20	31,44
21_D	oostgevel-3	144813,85	479769,22	10,50	25,74	26,32	18,08	31,32
21_E	oostgevel-3	144813,85	479769,22	13,50	25,62	26,20	17,96	31,20
22_A	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	1,50	16,85	17,43	9,19	22,43
22_B	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	4,50	18,30	18,88	10,64	23,88
22_C	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	7,50	18,24	18,82	10,58	23,82
22_D	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	10,50	18,17	18,75	10,51	23,75
22_E	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	13,50	18,17	18,75	10,51	23,75
23_A	westgevel-3	144803,08	479768,67	1,50	36,07	36,65	28,41	41,65
23_B	westgevel-3	144803,08	479768,67	4,50	36,61	37,19	28,95	42,19
23_C	westgevel-3	144803,08	479768,67	7,50	36,45	37,03	28,79	42,03
23_D	westgevel-3	144803,08	479768,67	10,50	36,21	36,79	28,55	41,79
23_E	westgevel-3	144803,08	479768,67	13,50	35,91	36,49	28,25	41,49
24_A	westgevel-3	144802,76	479775,94	1,50	38,34	38,92	30,68	43,92
24_B	westgevel-3	144802,76	479775,94	4,50	38,42	39,00	30,76	44,00
24_C	westgevel-3	144802,76	479775,94	7,50	38,12	38,70	30,46	43,70
24_D	westgevel-3	144802,76	479775,94	10,50	37,71	38,29	30,05	43,29
24_E	westgevel-3	144802,76	479775,94	13,50	37,23	37,81	29,57	42,81
25_A	westgevel-3	144802,45	479783,15	1,50	41,13	41,71	33,47	46,71
25_B	westgevel-3	144802,45	479783,15	4,50	40,80	41,38	33,14	46,38
25_C	westgevel-3	144802,45	479783,15	7,50	39,99	40,57	32,33	45,57
25_D	westgevel-3	144802,45	479783,15	10,50	39,08	39,66	31,42	44,66
25_E	westgevel-3	144802,45	479783,15	13,50	38,21	38,79	30,55	43,79
26_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	4,50	31,44	32,02	23,78	37,02
26_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	7,50	31,86	32,44	24,20	37,44
26_C	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	10,50	31,83	32,41	24,17	37,41
26_D	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	13,50	31,72	32,30	24,06	37,30
26_E	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	16,50	31,59	32,17	23,93	37,17
26_F	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	19,50	31,43	32,01	23,77	37,01
27_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	22,50	31,35	31,93	23,69	36,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg: Bestaande gevoelige bestemmingen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	25,50	31,15	31,73	23,49	36,73
28_A	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	4,50	31,49	32,07	23,83	37,07
28_B	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	7,50	31,89	32,47	24,23	37,47
28_C	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	10,50	31,86	32,44	24,20	37,44
28_D	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	13,50	31,75	32,33	24,09	37,33
28_E	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	16,50	31,61	32,19	23,95	37,19
28_F	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	19,50	31,45	32,03	23,79	37,03
29_A	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	22,50	31,09	31,67	23,43	36,67
29_B	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	25,50	30,90	31,48	23,24	36,48
30_A	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	1,50	5,33	5,91	-2,33	10,91
30_B	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	4,50	6,91	7,49	-0,75	12,49
30_C	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	7,50	8,23	8,81	0,57	13,81
30_D	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	10,50	8,55	9,13	0,89	14,13
30_E	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	13,50	8,54	9,12	0,88	14,12
30_F	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	16,50	8,49	9,07	0,83	14,07
31_A	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	19,50	8,10	8,68	0,44	13,68
31_B	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	22,50	7,98	8,56	0,32	13,56
31_C	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	25,50	7,79	8,37	0,13	13,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax: Plan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	noordgevel-1	144762,67	479777,50	4,50	45,11	45,11	45,11
01_B	noordgevel-1	144762,67	479777,50	7,50	44,92	44,92	44,92
01_C	noordgevel-1	144762,67	479777,50	10,50	44,64	44,64	44,64
01_D	noordgevel-1	144762,67	479777,50	13,50	44,25	44,25	44,25
01_E	noordgevel-1	144762,67	479777,50	16,50	43,79	43,79	43,79
01_F	noordgevel-1	144762,67	479777,50	19,50	43,29	43,29	43,29
02_A	noordgevel-1	144773,09	479780,14	4,50	56,04	56,04	56,04
02_B	noordgevel-1	144773,09	479780,14	7,50	55,89	55,89	55,89
02_C	noordgevel-1	144773,09	479780,14	10,50	55,65	55,65	55,65
02_D	noordgevel-1	144773,09	479780,14	13,50	55,33	55,33	55,33
02_E	noordgevel-1	144773,09	479780,14	16,50	54,97	54,97	54,97
02_F	noordgevel-1	144773,09	479780,14	19,50	54,61	54,61	54,61
03_A	oostgevel-1	144777,72	479774,79	4,50	81,68	81,68	81,68
03_B	oostgevel-1	144777,72	479774,79	7,50	75,97	75,97	75,97
03_C	oostgevel-1	144777,72	479774,79	10,50	72,43	72,43	72,43
03_D	oostgevel-1	144777,72	479774,79	13,50	69,94	69,94	69,94
03_E	oostgevel-1	144777,72	479774,79	16,50	68,44	68,44	68,44
03_F	oostgevel-1	144777,72	479774,79	19,50	67,39	67,39	67,39
04_A	oostgevel-1	144776,84	479769,28	4,50	77,58	77,58	77,58
04_B	oostgevel-1	144776,84	479769,28	7,50	75,97	75,97	75,97
04_C	oostgevel-1	144776,84	479769,28	10,50	74,16	74,16	74,16
04_D	oostgevel-1	144776,84	479769,28	13,50	72,46	72,46	72,46
04_E	oostgevel-1	144776,84	479769,28	16,50	70,96	70,96	70,96
04_F	oostgevel-1	144776,84	479769,28	19,50	69,64	69,64	69,64
05_A	oostgevel-1	144776,54	479765,39	4,50	77,02	77,02	77,02
05_B	oostgevel-1	144776,54	479765,39	7,50	75,38	75,38	75,38
05_C	oostgevel-1	144776,54	479765,39	10,50	73,77	73,77	73,77
05_D	oostgevel-1	144776,54	479765,39	13,50	72,20	72,20	72,20
05_E	oostgevel-1	144776,54	479765,39	16,50	70,80	70,80	70,80
05_F	oostgevel-1	144776,54	479765,39	19,50	69,55	69,55	69,55
06_A	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	4,50	51,85	51,85	51,85
06_B	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	7,50	50,98	50,98	50,98
06_C	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	10,50	49,86	49,86	49,86
06_D	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	13,50	49,41	49,41	49,41
06_E	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	16,50	49,22	49,22	49,22
06_F	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	19,50	49,25	49,25	49,25
07_A	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	4,50	47,06	47,06	47,06
07_B	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	7,50	46,75	46,75	46,75
07_C	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	10,50	46,29	46,29	46,29
07_D	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	13,50	45,67	45,67	45,67
07_E	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	16,50	45,17	45,17	45,17
07_F	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	19,50	45,01	45,01	45,01
08_A	westgevel-1	144762,90	479763,47	4,50	44,53	44,53	44,53
08_B	westgevel-1	144762,90	479763,47	7,50	44,27	44,27	44,27
08_C	westgevel-1	144762,90	479763,47	10,50	43,87	43,87	43,87
08_D	westgevel-1	144762,90	479763,47	13,50	43,24	43,24	43,24
08_E	westgevel-1	144762,90	479763,47	16,50	42,65	42,65	42,65
08_F	westgevel-1	144762,90	479763,47	19,50	42,03	42,03	42,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax: Plan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	westgevel-1	144760,82	479771,85	4,50	44,56	44,56	44,56
09_B	westgevel-1	144760,82	479771,85	7,50	44,40	44,40	44,40
09_C	westgevel-1	144760,82	479771,85	10,50	44,17	44,17	44,17
09_D	westgevel-1	144760,82	479771,85	13,50	43,80	43,80	43,80
09_E	westgevel-1	144760,82	479771,85	16,50	43,40	43,40	43,40
09_F	westgevel-1	144760,82	479771,85	19,50	42,96	42,96	42,96
10_A	noordgevel-2	144783,68	479764,11	1,50	85,00	85,00	85,00
10_B	noordgevel-2	144783,68	479764,11	4,50	81,12	81,12	81,12
10_C	noordgevel-2	144783,68	479764,11	7,50	75,97	75,97	75,97
10_D	noordgevel-2	144783,68	479764,11	10,50	72,67	72,67	72,67
10_E	noordgevel-2	144783,68	479764,11	13,50	70,36	70,36	70,36
11_A	noordgevel-2	144790,46	479764,37	1,50	80,54	80,54	80,54
11_B	noordgevel-2	144790,46	479764,37	4,50	78,75	78,75	78,75
11_C	noordgevel-2	144790,46	479764,37	7,50	75,11	75,11	75,11
11_D	noordgevel-2	144790,46	479764,37	10,50	72,25	72,25	72,25
11_E	noordgevel-2	144790,46	479764,37	13,50	70,09	70,09	70,09
12_A	noordgevel-2	144796,16	479764,58	1,50	78,40	78,40	78,40
12_B	noordgevel-2	144796,16	479764,58	4,50	77,30	77,30	77,30
12_C	noordgevel-2	144796,16	479764,58	7,50	74,66	74,66	74,66
12_D	noordgevel-2	144796,16	479764,58	10,50	72,29	72,29	72,29
12_E	noordgevel-2	144796,16	479764,58	13,50	70,38	70,38	70,38
13_A	oostgevel-2	144801,62	479759,51	1,50	62,28	62,28	62,28
13_B	oostgevel-2	144801,62	479759,51	4,50	62,44	62,44	62,44
13_C	oostgevel-2	144801,62	479759,51	7,50	62,26	62,26	62,26
13_D	oostgevel-2	144801,62	479759,51	10,50	61,98	61,98	61,98
13_E	oostgevel-2	144801,62	479759,51	13,50	61,64	61,64	61,64
14_A	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	1,50	46,11	46,11	46,11
14_B	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	4,50	45,99	45,99	45,99
14_C	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	7,50	45,56	45,56	45,56
14_D	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	10,50	44,85	44,85	44,85
14_E	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	13,50	44,04	44,04	44,04
15_A	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	1,50	46,72	46,72	46,72
15_B	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	4,50	46,59	46,59	46,59
15_C	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	7,50	46,08	46,08	46,08
15_D	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	10,50	45,32	45,32	45,32
15_E	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	13,50	44,41	44,41	44,41
16_A	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	1,50	46,66	46,66	46,66
16_B	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	4,50	46,52	46,52	46,52
16_C	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	7,50	46,02	46,02	46,02
16_D	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	10,50	45,37	45,37	45,37
16_E	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	13,50	44,76	44,76	44,76
17_A	westgevel-2	144779,52	479758,19	1,50	66,19	66,19	66,19
17_B	westgevel-2	144779,52	479758,19	4,50	66,20	66,20	66,20
17_C	westgevel-2	144779,52	479758,19	7,50	65,89	65,89	65,89
17_D	westgevel-2	144779,52	479758,19	10,50	65,38	65,38	65,38
17_E	westgevel-2	144779,52	479758,19	13,50	64,75	64,75	64,75
18_A	noordgevel-3	144807,58	479787,38	1,50	52,64	52,64	52,64
18_B	noordgevel-3	144807,58	479787,38	4,50	52,71	52,71	52,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax: Plan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_C	noordgevel-3	144807,58	479787,38	7,50	52,60	52,60	52,60
18_D	noordgevel-3	144807,58	479787,38	10,50	53,31	53,31	53,31
18_E	noordgevel-3	144807,58	479787,38	13,50	50,17	50,17	50,17
19_A	oostgevel-3	144813,21	479783,84	1,50	46,46	46,46	46,46
19_B	oostgevel-3	144813,21	479783,84	4,50	46,40	46,40	46,40
19_C	oostgevel-3	144813,21	479783,84	7,50	46,11	46,11	46,11
19_D	oostgevel-3	144813,21	479783,84	10,50	45,70	45,70	45,70
19_E	oostgevel-3	144813,21	479783,84	13,50	44,30	44,30	44,30
20_A	oostgevel-3	144813,55	479776,13	1,50	46,15	46,15	46,15
20_B	oostgevel-3	144813,55	479776,13	4,50	46,10	46,10	46,10
20_C	oostgevel-3	144813,55	479776,13	7,50	45,90	45,90	45,90
20_D	oostgevel-3	144813,55	479776,13	10,50	45,40	45,40	45,40
20_E	oostgevel-3	144813,55	479776,13	13,50	45,01	45,01	45,01
21_A	oostgevel-3	144813,85	479769,22	1,50	44,93	44,93	44,93
21_B	oostgevel-3	144813,85	479769,22	4,50	44,88	44,88	44,88
21_C	oostgevel-3	144813,85	479769,22	7,50	44,73	44,73	44,73
21_D	oostgevel-3	144813,85	479769,22	10,50	44,49	44,49	44,49
21_E	oostgevel-3	144813,85	479769,22	13,50	44,18	44,18	44,18
22_A	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	1,50	56,90	56,90	56,90
22_B	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	4,50	56,88	56,88	56,88
22_C	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	7,50	56,68	56,68	56,68
22_D	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	10,50	56,47	56,47	56,47
22_E	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	13,50	56,23	56,23	56,23
23_A	westgevel-3	144803,08	479768,67	1,50	73,44	73,44	73,44
23_B	westgevel-3	144803,08	479768,67	4,50	73,22	73,22	73,22
23_C	westgevel-3	144803,08	479768,67	7,50	72,27	72,27	72,27
23_D	westgevel-3	144803,08	479768,67	10,50	71,02	71,02	71,02
23_E	westgevel-3	144803,08	479768,67	13,50	69,72	69,72	69,72
24_A	westgevel-3	144802,76	479775,94	1,50	73,84	73,84	73,84
24_B	westgevel-3	144802,76	479775,94	4,50	73,44	73,44	73,44
24_C	westgevel-3	144802,76	479775,94	7,50	72,12	72,12	72,12
24_D	westgevel-3	144802,76	479775,94	10,50	70,55	70,55	70,55
24_E	westgevel-3	144802,76	479775,94	13,50	69,08	69,08	69,08
25_A	westgevel-3	144802,45	479783,15	1,50	75,62	75,62	75,62
25_B	westgevel-3	144802,45	479783,15	4,50	74,98	74,98	74,98
25_C	westgevel-3	144802,45	479783,15	7,50	73,11	73,11	73,11
25_D	westgevel-3	144802,45	479783,15	10,50	71,11	71,11	71,11
25_E	westgevel-3	144802,45	479783,15	13,50	69,33	69,33	69,33
26_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	4,50	54,30	54,30	54,30
26_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	7,50	55,43	55,43	55,43
26_C	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	10,50	55,41	55,41	55,41
26_D	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	13,50	55,38	55,38	55,38
26_E	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	16,50	55,34	55,34	55,34
26_F	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	19,50	55,29	55,29	55,29
27_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	22,50	55,18	55,18	55,18
27_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	25,50	55,11	55,11	55,11
28_A	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	4,50	54,06	54,06	54,06
28_B	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	7,50	55,27	55,27	55,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D4
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax: Plan

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
28_C	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	10,50	55,25	55,25	55,25	
28_D	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	13,50	55,22	55,22	55,22	
28_E	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	16,50	55,18	55,18	55,18	
28_F	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	19,50	55,13	55,13	55,13	
29_A	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	22,50	54,88	54,88	54,88	
29_B	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	25,50	54,81	54,81	54,81	
30_A	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	1,50	29,83	29,83	29,83	
30_B	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	4,50	31,22	31,22	31,22	
30_C	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	7,50	32,59	32,59	32,59	
30_D	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	10,50	33,15	33,15	33,15	
30_E	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	13,50	33,15	33,15	33,15	
30_F	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	16,50	33,15	33,15	33,15	
31_A	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	19,50	32,95	32,95	32,95	
31_B	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	22,50	32,99	32,99	32,99	
31_C	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	25,50	33,50	33,50	33,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	noordgevel-1	144762,67	479777,50	4,50	19,28	20,37	11,68	25,37
01_B	noordgevel-1	144762,67	479777,50	7,50	20,65	21,74	13,05	26,74
01_C	noordgevel-1	144762,67	479777,50	10,50	20,75	21,84	13,18	26,84
01_D	noordgevel-1	144762,67	479777,50	13,50	20,67	21,76	13,10	26,76
01_E	noordgevel-1	144762,67	479777,50	16,50	20,18	21,27	12,64	26,27
01_F	noordgevel-1	144762,67	479777,50	19,50	19,38	20,47	11,88	25,47
02_A	noordgevel-1	144773,09	479780,14	4,50	21,35	22,44	13,71	27,44
02_B	noordgevel-1	144773,09	479780,14	7,50	21,98	23,07	14,37	28,07
02_C	noordgevel-1	144773,09	479780,14	10,50	22,12	23,21	14,52	28,21
02_D	noordgevel-1	144773,09	479780,14	13,50	21,90	22,99	14,31	27,99
02_E	noordgevel-1	144773,09	479780,14	16,50	21,29	22,38	13,73	27,38
02_F	noordgevel-1	144773,09	479780,14	19,50	20,68	21,77	13,14	26,77
03_A	oostgevel-1	144777,72	479774,79	4,50	21,07	22,16	13,48	27,16
03_B	oostgevel-1	144777,72	479774,79	7,50	21,73	22,82	14,18	27,82
03_C	oostgevel-1	144777,72	479774,79	10,50	21,81	22,90	14,28	27,90
03_D	oostgevel-1	144777,72	479774,79	13,50	21,73	22,82	14,21	27,82
03_E	oostgevel-1	144777,72	479774,79	16,50	21,07	22,16	13,59	27,16
03_F	oostgevel-1	144777,72	479774,79	19,50	20,05	21,14	12,55	26,14
04_A	oostgevel-1	144776,84	479769,28	4,50	15,20	16,29	7,67	21,29
04_B	oostgevel-1	144776,84	479769,28	7,50	15,61	16,70	8,14	21,70
04_C	oostgevel-1	144776,84	479769,28	10,50	15,68	16,77	8,24	21,77
04_D	oostgevel-1	144776,84	479769,28	13,50	15,63	16,72	8,19	21,72
04_E	oostgevel-1	144776,84	479769,28	16,50	15,57	16,66	8,14	21,66
04_F	oostgevel-1	144776,84	479769,28	19,50	13,46	14,55	5,69	19,55
05_A	oostgevel-1	144776,54	479765,39	4,50	16,97	18,06	9,42	23,06
05_B	oostgevel-1	144776,54	479765,39	7,50	17,75	18,84	10,24	23,84
05_C	oostgevel-1	144776,54	479765,39	10,50	17,79	18,88	10,30	23,88
05_D	oostgevel-1	144776,54	479765,39	13,50	17,74	18,83	10,25	23,83
05_E	oostgevel-1	144776,54	479765,39	16,50	17,69	18,78	10,20	23,78
05_F	oostgevel-1	144776,54	479765,39	19,50	17,54	18,63	10,06	23,63
06_A	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	4,50	4,43	5,52	-3,26	10,52
06_B	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	7,50	5,07	6,16	-2,60	11,16
06_C	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	10,50	5,15	6,24	-2,51	11,24
06_D	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	13,50	5,03	6,12	-2,62	11,12
06_E	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	16,50	5,35	6,44	-2,30	11,44
06_F	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	19,50	5,75	6,84	-1,90	11,84
07_A	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	4,50	2,72	3,81	-4,99	8,81
07_B	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	7,50	3,62	4,71	-4,09	9,71
07_C	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	10,50	3,56	4,65	-4,12	9,65
07_D	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	13,50	3,05	4,14	-4,62	9,14
07_E	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	16,50	2,82	3,91	-4,84	8,91
07_F	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	19,50	2,88	3,97	-4,76	8,97
08_A	westgevel-1	144762,90	479763,47	4,50	2,25	3,34	-5,46	8,34
08_B	westgevel-1	144762,90	479763,47	7,50	3,29	4,38	-4,41	9,38
08_C	westgevel-1	144762,90	479763,47	10,50	3,19	4,28	-4,49	9,28
08_D	westgevel-1	144762,90	479763,47	13,50	2,38	3,47	-5,28	8,47
08_E	westgevel-1	144762,90	479763,47	16,50	1,83	2,92	-5,81	7,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_F	westgevel-1	144762,90	479763,47	19,50	1,65	2,74	-5,99	7,74
09_A	westgevel-1	144760,82	479771,85	4,50	2,97	4,06	-4,73	9,06
09_B	westgevel-1	144760,82	479771,85	7,50	4,04	5,13	-3,65	10,13
09_C	westgevel-1	144760,82	479771,85	10,50	3,98	5,07	-3,68	10,07
09_D	westgevel-1	144760,82	479771,85	13,50	3,18	4,27	-4,45	9,27
09_E	westgevel-1	144760,82	479771,85	16,50	2,48	3,57	-5,13	8,57
09_F	westgevel-1	144760,82	479771,85	19,50	2,08	3,17	-5,51	8,17
10_A	noordgevel-2	144783,68	479764,11	1,50	16,55	17,64	9,02	22,64
10_B	noordgevel-2	144783,68	479764,11	4,50	18,25	19,34	10,70	24,34
10_C	noordgevel-2	144783,68	479764,11	7,50	19,01	20,10	11,50	25,10
10_D	noordgevel-2	144783,68	479764,11	10,50	19,10	20,19	11,62	25,19
10_E	noordgevel-2	144783,68	479764,11	13,50	19,04	20,13	11,56	25,13
11_A	noordgevel-2	144790,46	479764,37	1,50	16,50	17,59	8,99	22,59
11_B	noordgevel-2	144790,46	479764,37	4,50	17,86	18,95	10,32	23,95
11_C	noordgevel-2	144790,46	479764,37	7,50	18,35	19,44	10,87	24,44
11_D	noordgevel-2	144790,46	479764,37	10,50	18,51	19,60	11,05	24,60
11_E	noordgevel-2	144790,46	479764,37	13,50	18,31	19,40	10,87	24,40
12_A	noordgevel-2	144796,16	479764,58	1,50	16,46	17,55	8,83	22,55
12_B	noordgevel-2	144796,16	479764,58	4,50	17,42	18,51	9,79	23,51
12_C	noordgevel-2	144796,16	479764,58	7,50	17,49	18,58	9,91	23,58
12_D	noordgevel-2	144796,16	479764,58	10,50	17,52	18,61	9,96	23,61
12_E	noordgevel-2	144796,16	479764,58	13,50	17,28	18,37	9,74	23,37
13_A	oostgevel-2	144801,62	479759,51	1,50	22,96	24,05	15,19	29,05
13_B	oostgevel-2	144801,62	479759,51	4,50	23,87	24,96	16,09	29,96
13_C	oostgevel-2	144801,62	479759,51	7,50	23,71	24,80	15,93	29,80
13_D	oostgevel-2	144801,62	479759,51	10,50	23,46	24,55	15,68	29,55
13_E	oostgevel-2	144801,62	479759,51	13,50	23,13	24,22	15,35	29,22
14_A	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	1,50	10,47	11,56	2,70	16,56
14_B	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	4,50	11,94	13,03	4,17	18,03
14_C	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	7,50	11,79	12,88	4,03	17,88
14_D	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	10,50	11,64	12,73	3,88	17,73
14_E	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	13,50	11,44	12,53	3,68	17,53
15_A	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	1,50	3,83	4,92	-3,89	9,92
15_B	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	4,50	6,02	7,11	-1,71	12,11
15_C	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	7,50	6,12	7,21	-1,60	12,21
15_D	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	10,50	6,04	7,13	-1,66	12,13
15_E	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	13,50	5,84	6,93	-1,86	11,93
16_A	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	1,50	2,50	3,59	-5,22	8,59
16_B	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	4,50	4,89	5,98	-2,85	10,98
16_C	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	7,50	5,13	6,22	-2,59	11,22
16_D	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	10,50	5,10	6,19	-2,62	11,19
16_E	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	13,50	4,74	5,83	-2,96	10,83
17_A	westgevel-2	144779,52	479758,19	1,50	4,41	5,50	-3,29	10,50
17_B	westgevel-2	144779,52	479758,19	4,50	6,46	7,55	-1,26	12,55
17_C	westgevel-2	144779,52	479758,19	7,50	7,17	8,26	-0,53	13,26
17_D	westgevel-2	144779,52	479758,19	10,50	7,18	8,27	-0,50	13,27
17_E	westgevel-2	144779,52	479758,19	13,50	7,01	8,10	-0,66	13,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	noordgevel-3	144807,58	479787,38	1,50	29,03	30,12	21,29	35,12
18_B	noordgevel-3	144807,58	479787,38	4,50	29,34	30,43	21,63	35,43
18_C	noordgevel-3	144807,58	479787,38	7,50	29,11	30,20	21,41	35,20
18_D	noordgevel-3	144807,58	479787,38	10,50	28,75	29,84	21,05	34,84
18_E	noordgevel-3	144807,58	479787,38	13,50	28,30	29,39	20,61	34,39
19_A	oostgevel-3	144813,21	479783,84	1,50	33,77	34,86	26,00	39,86
19_B	oostgevel-3	144813,21	479783,84	4,50	33,81	34,90	26,05	39,90
19_C	oostgevel-3	144813,21	479783,84	7,50	33,38	34,47	25,63	39,47
19_D	oostgevel-3	144813,21	479783,84	10,50	32,79	33,88	25,04	38,88
19_E	oostgevel-3	144813,21	479783,84	13,50	32,11	33,20	24,36	38,20
20_A	oostgevel-3	144813,55	479776,13	1,50	33,68	34,77	25,91	39,77
20_B	oostgevel-3	144813,55	479776,13	4,50	33,74	34,83	25,97	39,83
20_C	oostgevel-3	144813,55	479776,13	7,50	33,30	34,39	25,54	39,39
20_D	oostgevel-3	144813,55	479776,13	10,50	32,69	33,78	24,93	38,78
20_E	oostgevel-3	144813,55	479776,13	13,50	32,00	33,09	24,24	38,09
21_A	oostgevel-3	144813,85	479769,22	1,50	33,44	34,53	25,67	39,53
21_B	oostgevel-3	144813,85	479769,22	4,50	33,51	34,60	25,74	39,60
21_C	oostgevel-3	144813,85	479769,22	7,50	33,05	34,14	25,29	39,14
21_D	oostgevel-3	144813,85	479769,22	10,50	32,43	33,52	24,67	38,52
21_E	oostgevel-3	144813,85	479769,22	13,50	31,72	32,81	23,96	37,81
22_A	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	1,50	25,07	26,16	17,29	31,16
22_B	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	4,50	25,12	26,21	17,34	31,21
22_C	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	7,50	24,83	25,92	17,05	30,92
22_D	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	10,50	24,40	25,49	16,63	30,49
22_E	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	13,50	23,88	24,97	16,10	29,97
23_A	westgevel-3	144803,08	479768,67	1,50	14,39	15,48	6,76	20,48
23_B	westgevel-3	144803,08	479768,67	4,50	15,71	16,80	8,08	21,80
23_C	westgevel-3	144803,08	479768,67	7,50	15,76	16,85	8,16	21,85
23_D	westgevel-3	144803,08	479768,67	10,50	15,68	16,77	8,08	21,77
23_E	westgevel-3	144803,08	479768,67	13,50	15,27	16,36	7,69	21,36
24_A	westgevel-3	144802,76	479775,94	1,50	15,39	16,48	7,66	21,48
24_B	westgevel-3	144802,76	479775,94	4,50	16,57	17,66	8,84	22,66
24_C	westgevel-3	144802,76	479775,94	7,50	16,52	17,61	8,79	22,61
24_D	westgevel-3	144802,76	479775,94	10,50	16,44	17,53	8,72	22,53
24_E	westgevel-3	144802,76	479775,94	13,50	16,19	17,28	8,47	22,28
25_A	westgevel-3	144802,45	479783,15	1,50	14,66	15,75	6,91	20,75
25_B	westgevel-3	144802,45	479783,15	4,50	15,36	16,45	7,62	21,45
25_C	westgevel-3	144802,45	479783,15	7,50	15,32	16,41	7,59	21,41
25_D	westgevel-3	144802,45	479783,15	10,50	15,23	16,32	7,50	21,32
25_E	westgevel-3	144802,45	479783,15	13,50	14,91	16,00	7,19	21,00
26_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	4,50	29,90	30,99	22,90	35,99
26_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	7,50	29,27	30,36	22,20	35,36
26_C	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	10,50	28,55	29,64	21,41	34,64
26_D	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	13,50	27,87	28,96	20,67	33,96
26_E	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	16,50	27,20	28,29	19,93	33,29
26_F	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	19,50	26,70	27,79	19,38	32,79
27_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	22,50	26,36	27,45	18,99	32,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	25,50	25,95	27,04	18,54	32,04
28_A	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	4,50	27,25	28,34	19,98	33,34
28_B	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	7,50	27,12	28,21	19,79	33,21
28_C	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	10,50	26,75	27,84	19,36	32,84
28_D	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	13,50	26,37	27,46	18,93	32,46
28_E	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	16,50	25,96	27,05	18,48	32,05
28_F	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	19,50	25,59	26,68	18,07	31,68
29_A	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	22,50	24,89	25,98	17,34	30,98
29_B	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	25,50	24,60	25,69	17,02	30,69
30_A	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	1,50	25,50	26,59	18,81	31,59
30_B	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	4,50	25,34	26,43	18,64	31,43
30_C	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	7,50	24,76	25,85	18,06	30,85
30_D	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	10,50	24,00	25,09	17,31	30,09
30_E	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	13,50	23,18	24,27	16,49	29,27
30_F	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	16,50	22,31	23,40	15,62	28,40
31_A	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	19,50	21,17	22,26	14,47	27,26
31_B	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	22,50	20,42	21,51	13,72	26,51
31_C	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	25,50	19,70	20,79	13,00	25,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4. BEREKENINGSRESULTATEN LIDL

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg: Lidl
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	noordgevel-1	144762,67	479777,50	4,50	28,09	22,73	25,87	35,87
01_B	noordgevel-1	144762,67	479777,50	7,50	29,59	24,09	27,32	37,32
01_C	noordgevel-1	144762,67	479777,50	10,50	29,70	24,29	28,08	38,08
01_D	noordgevel-1	144762,67	479777,50	13,50	29,71	24,29	28,09	38,09
01_E	noordgevel-1	144762,67	479777,50	16,50	29,68	24,13	28,12	38,12
01_F	noordgevel-1	144762,67	479777,50	19,50	29,85	24,12	28,29	38,29
02_A	noordgevel-1	144773,09	479780,14	4,50	25,68	21,92	21,03	31,03
02_B	noordgevel-1	144773,09	479780,14	7,50	27,19	23,34	22,38	32,38
02_C	noordgevel-1	144773,09	479780,14	10,50	27,49	23,57	23,55	33,55
02_D	noordgevel-1	144773,09	479780,14	13,50	27,24	23,55	23,60	33,60
02_E	noordgevel-1	144773,09	479780,14	16,50	27,25	23,51	23,16	33,16
02_F	noordgevel-1	144773,09	479780,14	19,50	27,42	23,49	23,62	33,62
03_A	oostgevel-1	144777,72	479774,79	4,50	29,52	27,69	21,21	32,69
03_B	oostgevel-1	144777,72	479774,79	7,50	30,61	28,70	22,70	33,70
03_C	oostgevel-1	144777,72	479774,79	10,50	30,73	28,77	24,10	34,10
03_D	oostgevel-1	144777,72	479774,79	13,50	30,90	28,97	24,48	34,48
03_E	oostgevel-1	144777,72	479774,79	16,50	31,35	29,49	25,19	35,19
03_F	oostgevel-1	144777,72	479774,79	19,50	33,02	31,39	22,06	36,39
04_A	oostgevel-1	144776,84	479769,28	4,50	38,40	37,06	19,59	42,06
04_B	oostgevel-1	144776,84	479769,28	7,50	39,30	37,94	21,00	42,94
04_C	oostgevel-1	144776,84	479769,28	10,50	39,23	37,87	22,02	42,87
04_D	oostgevel-1	144776,84	479769,28	13,50	39,23	37,87	22,07	42,87
04_E	oostgevel-1	144776,84	479769,28	16,50	39,33	37,96	22,18	42,96
04_F	oostgevel-1	144776,84	479769,28	19,50	39,59	38,22	22,80	43,22
05_A	oostgevel-1	144776,54	479765,39	4,50	40,52	39,11	20,04	44,11
05_B	oostgevel-1	144776,54	479765,39	7,50	41,43	39,98	21,47	44,98
05_C	oostgevel-1	144776,54	479765,39	10,50	41,43	39,98	22,40	44,98
05_D	oostgevel-1	144776,54	479765,39	13,50	41,39	39,94	22,44	44,94
05_E	oostgevel-1	144776,54	479765,39	16,50	41,30	39,98	22,51	44,98
05_F	oostgevel-1	144776,54	479765,39	19,50	39,68	38,31	22,93	43,31
06_A	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	4,50	48,26	45,33	41,55	51,55
06_B	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	7,50	49,18	45,95	43,08	53,08
06_C	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	10,50	49,04	45,73	43,76	53,76
06_D	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	13,50	48,99	45,67	43,73	53,73
06_E	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	16,50	48,92	45,60	43,69	53,69
06_F	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	19,50	48,31	45,41	42,33	52,33
07_A	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	4,50	48,77	45,17	43,00	53,00
07_B	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	7,50	49,66	45,80	44,61	54,61
07_C	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	10,50	49,54	45,60	45,02	55,02
07_D	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	13,50	49,48	45,54	44,99	54,99
07_E	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	16,50	49,41	45,46	44,95	54,95
07_F	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	19,50	48,94	45,36	44,06	54,06
08_A	westgevel-1	144762,90	479763,47	4,50	46,59	42,67	40,85	50,85
08_B	westgevel-1	144762,90	479763,47	7,50	47,50	43,35	42,49	52,49
08_C	westgevel-1	144762,90	479763,47	10,50	47,36	43,10	42,81	52,81
08_D	westgevel-1	144762,90	479763,47	13,50	47,31	43,05	42,77	52,77
08_E	westgevel-1	144762,90	479763,47	16,50	47,23	42,98	42,70	52,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg: Lidl
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_F	westgevel-1	144762,90	479763,47	19,50	47,15	42,89	42,65	52,65
09_A	westgevel-1	144760,82	479771,85	4,50	45,31	40,89	40,09	50,09
09_B	westgevel-1	144760,82	479771,85	7,50	46,57	42,00	41,69	51,69
09_C	westgevel-1	144760,82	479771,85	10,50	46,47	41,80	42,16	52,16
09_D	westgevel-1	144760,82	479771,85	13,50	46,43	41,76	42,13	52,13
09_E	westgevel-1	144760,82	479771,85	16,50	46,36	41,71	42,06	52,06
09_F	westgevel-1	144760,82	479771,85	19,50	46,29	41,65	42,01	52,01
10_A	noordgevel-2	144783,68	479764,11	1,50	27,85	25,01	23,35	33,35
10_B	noordgevel-2	144783,68	479764,11	4,50	29,49	26,66	24,31	34,31
10_C	noordgevel-2	144783,68	479764,11	7,50	30,65	27,57	25,68	35,68
10_D	noordgevel-2	144783,68	479764,11	10,50	30,82	27,63	26,92	36,92
10_E	noordgevel-2	144783,68	479764,11	13,50	31,03	27,77	27,18	37,18
11_A	noordgevel-2	144790,46	479764,37	1,50	26,62	24,30	19,96	29,96
11_B	noordgevel-2	144790,46	479764,37	4,50	27,00	24,33	20,83	30,83
11_C	noordgevel-2	144790,46	479764,37	7,50	28,10	25,22	22,16	32,16
11_D	noordgevel-2	144790,46	479764,37	10,50	28,36	25,29	23,63	33,63
11_E	noordgevel-2	144790,46	479764,37	13,50	28,59	25,41	24,14	34,14
12_A	noordgevel-2	144796,16	479764,58	1,50	25,42	22,99	18,83	28,83
12_B	noordgevel-2	144796,16	479764,58	4,50	26,69	24,24	19,58	29,58
12_C	noordgevel-2	144796,16	479764,58	7,50	27,76	25,15	20,85	30,85
12_D	noordgevel-2	144796,16	479764,58	10,50	28,09	25,24	22,25	32,25
12_E	noordgevel-2	144796,16	479764,58	13,50	28,33	25,40	23,02	33,02
13_A	oostgevel-2	144801,62	479759,51	1,50	39,26	37,97	17,75	42,97
13_B	oostgevel-2	144801,62	479759,51	4,50	41,68	40,40	18,44	45,40
13_C	oostgevel-2	144801,62	479759,51	7,50	42,13	40,84	19,70	45,84
13_D	oostgevel-2	144801,62	479759,51	10,50	42,08	40,78	21,09	45,78
13_E	oostgevel-2	144801,62	479759,51	13,50	42,00	40,69	21,90	45,69
14_A	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	1,50	45,86	43,80	36,59	48,80
14_B	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	4,50	48,07	46,11	37,98	51,11
14_C	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	7,50	48,64	46,48	39,26	51,48
14_D	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	10,50	48,73	46,44	40,49	51,44
14_E	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	13,50	48,66	46,35	40,64	51,35
15_A	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	1,50	46,02	43,87	37,20	48,87
15_B	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	4,50	48,33	46,27	38,66	51,27
15_C	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	7,50	48,92	46,59	40,02	51,59
15_D	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	10,50	48,93	46,53	41,20	51,53
15_E	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	13,50	48,86	46,45	41,18	51,45
16_A	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	1,50	46,19	43,95	37,87	48,95
16_B	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	4,50	48,62	46,41	39,44	51,41
16_C	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	7,50	49,21	46,68	40,88	51,68
16_D	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	10,50	49,16	46,61	41,81	51,81
16_E	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	13,50	49,09	46,53	41,78	51,78
17_A	westgevel-2	144779,52	479758,19	1,50	45,06	41,93	37,79	47,79
17_B	westgevel-2	144779,52	479758,19	4,50	47,60	44,50	39,65	49,65
17_C	westgevel-2	144779,52	479758,19	7,50	48,60	45,13	41,12	51,12
17_D	westgevel-2	144779,52	479758,19	10,50	48,48	44,93	41,96	51,96
17_E	westgevel-2	144779,52	479758,19	13,50	48,44	44,88	41,93	51,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg: Lidl
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	noordgevel-3	144807,58	479787,38	1,50	24,90	22,98	15,58	27,98
18_B	noordgevel-3	144807,58	479787,38	4,50	25,30	23,33	15,97	28,33
18_C	noordgevel-3	144807,58	479787,38	7,50	24,38	21,87	17,04	27,04
18_D	noordgevel-3	144807,58	479787,38	10,50	25,09	22,40	18,11	28,11
18_E	noordgevel-3	144807,58	479787,38	13,50	25,19	22,41	19,06	29,06
19_A	oostgevel-3	144813,21	479783,84	1,50	31,77	30,40	15,51	35,40
19_B	oostgevel-3	144813,21	479783,84	4,50	33,72	32,38	15,81	37,38
19_C	oostgevel-3	144813,21	479783,84	7,50	35,21	33,88	16,86	38,88
19_D	oostgevel-3	144813,21	479783,84	10,50	35,50	34,15	17,91	39,15
19_E	oostgevel-3	144813,21	479783,84	13,50	35,50	34,14	18,92	39,14
20_A	oostgevel-3	144813,55	479776,13	1,50	33,25	31,91	15,88	36,91
20_B	oostgevel-3	144813,55	479776,13	4,50	35,36	34,05	16,22	39,05
20_C	oostgevel-3	144813,55	479776,13	7,50	36,63	35,32	17,15	40,32
20_D	oostgevel-3	144813,55	479776,13	10,50	36,75	35,42	18,24	40,42
20_E	oostgevel-3	144813,55	479776,13	13,50	36,73	35,39	19,20	40,39
21_A	oostgevel-3	144813,85	479769,22	1,50	35,65	34,35	15,55	39,35
21_B	oostgevel-3	144813,85	479769,22	4,50	37,98	36,69	16,18	41,69
21_C	oostgevel-3	144813,85	479769,22	7,50	38,84	37,55	17,27	42,55
21_D	oostgevel-3	144813,85	479769,22	10,50	38,84	37,54	18,38	42,54
21_E	oostgevel-3	144813,85	479769,22	13,50	38,80	37,49	19,27	42,49
22_A	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	1,50	41,31	40,03	18,33	45,03
22_B	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	4,50	43,74	42,48	18,97	47,48
22_C	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	7,50	44,51	43,24	20,29	48,24
22_D	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	10,50	44,31	43,02	21,99	48,02
22_E	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	13,50	44,28	42,98	24,20	47,98
23_A	westgevel-3	144803,08	479768,67	1,50	37,75	36,44	19,91	41,44
23_B	westgevel-3	144803,08	479768,67	4,50	40,23	38,93	20,55	43,93
23_C	westgevel-3	144803,08	479768,67	7,50	40,93	39,63	21,88	44,63
23_D	westgevel-3	144803,08	479768,67	10,50	40,93	39,61	23,54	44,61
23_E	westgevel-3	144803,08	479768,67	13,50	40,94	39,58	25,47	44,58
24_A	westgevel-3	144802,76	479775,94	1,50	34,50	32,72	27,23	37,72
24_B	westgevel-3	144802,76	479775,94	4,50	36,42	34,75	27,67	39,75
24_C	westgevel-3	144802,76	479775,94	7,50	37,47	35,76	28,81	40,76
24_D	westgevel-3	144802,76	479775,94	10,50	37,71	35,85	29,98	40,85
24_E	westgevel-3	144802,76	479775,94	13,50	37,80	35,89	30,66	40,89
25_A	westgevel-3	144802,45	479783,15	1,50	32,17	30,14	19,84	35,14
25_B	westgevel-3	144802,45	479783,15	4,50	33,22	31,25	20,29	36,25
25_C	westgevel-3	144802,45	479783,15	7,50	34,57	32,60	21,46	37,60
25_D	westgevel-3	144802,45	479783,15	10,50	35,06	32,90	22,75	37,90
25_E	westgevel-3	144802,45	479783,15	13,50	35,16	33,02	23,70	38,02
26_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	4,50	31,13	29,42	31,92	41,92
26_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	7,50	32,08	30,39	32,50	42,50
26_C	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	10,50	33,10	31,43	33,27	43,27
26_D	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	13,50	34,00	32,32	34,03	44,03
26_E	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	16,50	34,34	32,61	34,79	44,79
26_F	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	19,50	34,45	32,70	35,30	45,30
27_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	22,50	35,06	33,40	35,32	45,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg: Lidl
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	25,50	35,69	34,07	35,30	45,30
28_A	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	4,50	31,38	29,73	31,88	41,88
28_B	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	7,50	32,37	30,76	32,47	42,47
28_C	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	10,50	33,40	31,80	33,24	43,24
28_D	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	13,50	34,29	32,69	34,00	44,00
28_E	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	16,50	34,60	32,95	34,76	44,76
28_F	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	19,50	34,70	33,03	35,30	45,30
29_A	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	22,50	35,30	33,77	33,69	43,69
29_B	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	25,50	35,76	34,25	33,69	43,69
30_A	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	1,50	17,19	14,54	12,44	22,44
30_B	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	4,50	17,21	14,56	12,31	22,31
30_C	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	7,50	16,74	13,62	12,61	22,61
30_D	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	10,50	17,52	14,42	13,35	23,35
30_E	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	13,50	18,30	15,24	14,07	24,07
30_F	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	16,50	18,98	15,89	14,80	24,80
31_A	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	19,50	19,23	15,96	15,06	25,06
31_B	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	22,50	19,20	15,91	15,71	25,71
31_C	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	25,50	19,61	16,54	17,09	27,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax: Lidl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	noordgevel-1	144762,67	479777,50	4,50	42,48	37,36	41,80
01_B	noordgevel-1	144762,67	479777,50	7,50	44,04	38,34	43,28
01_C	noordgevel-1	144762,67	479777,50	10,50	44,07	38,43	44,01
01_D	noordgevel-1	144762,67	479777,50	13,50	44,07	38,48	44,01
01_E	noordgevel-1	144762,67	479777,50	16,50	44,10	37,98	44,04
01_F	noordgevel-1	144762,67	479777,50	19,50	44,30	38,41	44,17
02_A	noordgevel-1	144773,09	479780,14	4,50	39,64	37,02	37,65
02_B	noordgevel-1	144773,09	479780,14	7,50	41,28	37,63	39,01
02_C	noordgevel-1	144773,09	479780,14	10,50	41,57	37,62	40,14
02_D	noordgevel-1	144773,09	479780,14	13,50	40,95	37,59	40,16
02_E	noordgevel-1	144773,09	479780,14	16,50	40,99	37,59	39,57
02_F	noordgevel-1	144773,09	479780,14	19,50	41,16	37,18	39,86
03_A	oostgevel-1	144777,72	479774,79	4,50	46,83	46,83	37,82
03_B	oostgevel-1	144777,72	479774,79	7,50	47,44	47,44	39,28
03_C	oostgevel-1	144777,72	479774,79	10,50	47,41	47,41	40,61
03_D	oostgevel-1	144777,72	479774,79	13,50	47,37	47,37	40,90
03_E	oostgevel-1	144777,72	479774,79	16,50	47,35	47,35	41,51
03_F	oostgevel-1	144777,72	479774,79	19,50	46,64	46,64	38,88
04_A	oostgevel-1	144776,84	479769,28	4,50	55,92	55,92	36,64
04_B	oostgevel-1	144776,84	479769,28	7,50	55,88	55,88	38,05
04_C	oostgevel-1	144776,84	479769,28	10,50	55,80	55,80	39,05
04_D	oostgevel-1	144776,84	479769,28	13,50	55,68	55,68	39,07
04_E	oostgevel-1	144776,84	479769,28	16,50	55,53	55,53	39,15
04_F	oostgevel-1	144776,84	479769,28	19,50	55,37	55,37	39,47
05_A	oostgevel-1	144776,54	479765,39	4,50	56,59	56,59	37,12
05_B	oostgevel-1	144776,54	479765,39	7,50	56,57	56,57	38,56
05_C	oostgevel-1	144776,54	479765,39	10,50	56,53	56,53	39,48
05_D	oostgevel-1	144776,54	479765,39	13,50	56,46	56,46	39,49
05_E	oostgevel-1	144776,54	479765,39	16,50	56,38	56,38	39,54
05_F	oostgevel-1	144776,54	479765,39	19,50	56,29	56,29	39,75
06_A	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	4,50	61,52	58,33	58,94
06_B	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	7,50	62,99	58,61	60,48
06_C	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	10,50	62,96	58,55	61,17
06_D	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	13,50	62,92	58,46	61,14
06_E	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	16,50	62,86	58,34	61,09
06_F	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	19,50	61,47	58,21	59,72
07_A	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	4,50	63,30	58,96	60,46
07_B	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	7,50	64,50	59,02	62,09
07_C	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	10,50	64,47	58,94	62,50
07_D	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	13,50	64,41	58,84	62,47
07_E	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	16,50	64,34	58,72	62,43
07_F	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	19,50	63,48	58,57	61,56
08_A	westgevel-1	144762,90	479763,47	4,50	61,44	58,14	58,30
08_B	westgevel-1	144762,90	479763,47	7,50	62,58	58,46	59,98
08_C	westgevel-1	144762,90	479763,47	10,50	62,54	58,39	60,28
08_D	westgevel-1	144762,90	479763,47	13,50	62,48	58,30	60,23
08_E	westgevel-1	144762,90	479763,47	16,50	62,40	58,19	60,17
08_F	westgevel-1	144762,90	479763,47	19,50	62,31	58,06	60,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax: Lidl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	westgevel-1	144760,82	479771,85	4,50	60,62	56,29	57,66
09_B	westgevel-1	144760,82	479771,85	7,50	61,99	57,19	59,29
09_C	westgevel-1	144760,82	479771,85	10,50	61,96	57,14	59,74
09_D	westgevel-1	144760,82	479771,85	13,50	61,91	57,06	59,71
09_E	westgevel-1	144760,82	479771,85	16,50	61,83	56,98	59,66
09_F	westgevel-1	144760,82	479771,85	19,50	61,75	56,87	59,60
10_A	noordgevel-2	144783,68	479764,11	1,50	43,41	43,41	39,16
10_B	noordgevel-2	144783,68	479764,11	4,50	46,05	46,05	40,18
10_C	noordgevel-2	144783,68	479764,11	7,50	46,13	46,13	41,55
10_D	noordgevel-2	144783,68	479764,11	10,50	46,14	46,14	42,77
10_E	noordgevel-2	144783,68	479764,11	13,50	46,17	46,17	42,99
11_A	noordgevel-2	144790,46	479764,37	1,50	42,95	42,95	36,19
11_B	noordgevel-2	144790,46	479764,37	4,50	38,64	38,09	37,13
11_C	noordgevel-2	144790,46	479764,37	7,50	40,24	38,02	38,45
11_D	noordgevel-2	144790,46	479764,37	10,50	40,80	37,91	39,87
11_E	noordgevel-2	144790,46	479764,37	13,50	41,03	37,73	40,21
12_A	noordgevel-2	144796,16	479764,58	1,50	37,72	37,72	35,23
12_B	noordgevel-2	144796,16	479764,58	4,50	38,02	38,02	36,09
12_C	noordgevel-2	144796,16	479764,58	7,50	39,39	37,96	37,33
12_D	noordgevel-2	144796,16	479764,58	10,50	40,18	37,88	38,68
12_E	noordgevel-2	144796,16	479764,58	13,50	40,39	37,79	39,26
13_A	oostgevel-2	144801,62	479759,51	1,50	56,78	56,78	34,61
13_B	oostgevel-2	144801,62	479759,51	4,50	59,32	59,32	35,33
13_C	oostgevel-2	144801,62	479759,51	7,50	59,27	59,27	36,56
13_D	oostgevel-2	144801,62	479759,51	10,50	59,19	59,19	37,86
13_E	oostgevel-2	144801,62	479759,51	13,50	59,07	59,07	38,46
14_A	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	1,50	58,89	58,89	54,30
14_B	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	4,50	60,54	60,54	55,33
14_C	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	7,50	60,42	60,42	56,62
14_D	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	10,50	60,23	60,23	57,87
14_E	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	13,50	60,01	59,98	58,01
15_A	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	1,50	58,31	58,31	54,91
15_B	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	4,50	60,15	60,15	56,03
15_C	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	7,50	60,44	60,04	57,39
15_D	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	10,50	60,67	59,86	58,59
15_E	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	13,50	60,64	59,63	58,56
16_A	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	1,50	58,22	58,22	55,61
16_B	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	4,50	59,99	59,99	56,85
16_C	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	7,50	61,40	59,88	58,28
16_D	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	10,50	61,37	59,71	59,23
16_E	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	13,50	61,33	59,48	59,20
17_A	westgevel-2	144779,52	479758,19	1,50	59,08	57,45	55,55
17_B	westgevel-2	144779,52	479758,19	4,50	61,24	60,14	56,99
17_C	westgevel-2	144779,52	479758,19	7,50	62,87	60,50	58,46
17_D	westgevel-2	144779,52	479758,19	10,50	62,84	60,43	59,33
17_E	westgevel-2	144779,52	479758,19	13,50	62,79	60,35	59,29
18_A	noordgevel-3	144807,58	479787,38	1,50	43,41	43,41	32,70
18_B	noordgevel-3	144807,58	479787,38	4,50	44,75	44,75	33,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax: Lidl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_C	noordgevel-3	144807,58	479787,38	7,50	36,47	36,47	34,18
18_D	noordgevel-3	144807,58	479787,38	10,50	37,43	36,46	35,24
18_E	noordgevel-3	144807,58	479787,38	13,50	37,66	36,42	36,16
19_A	oostgevel-3	144813,21	479783,84	1,50	50,62	50,62	32,59
19_B	oostgevel-3	144813,21	479783,84	4,50	53,95	53,95	32,93
19_C	oostgevel-3	144813,21	479783,84	7,50	54,68	54,68	33,99
19_D	oostgevel-3	144813,21	479783,84	10,50	54,63	54,63	35,02
19_E	oostgevel-3	144813,21	479783,84	13,50	54,56	54,56	36,03
20_A	oostgevel-3	144813,55	479776,13	1,50	52,48	52,48	32,79
20_B	oostgevel-3	144813,55	479776,13	4,50	55,80	55,80	33,24
20_C	oostgevel-3	144813,55	479776,13	7,50	55,91	55,91	34,34
20_D	oostgevel-3	144813,55	479776,13	10,50	55,83	55,83	35,31
20_E	oostgevel-3	144813,55	479776,13	13,50	55,74	55,74	36,24
21_A	oostgevel-3	144813,85	479769,22	1,50	54,38	54,38	32,65
21_B	oostgevel-3	144813,85	479769,22	4,50	57,25	57,25	33,32
21_C	oostgevel-3	144813,85	479769,22	7,50	57,20	57,20	34,41
21_D	oostgevel-3	144813,85	479769,22	10,50	57,10	57,10	35,49
21_E	oostgevel-3	144813,85	479769,22	13,50	56,98	56,98	36,34
22_A	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	1,50	55,34	55,34	34,49
22_B	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	4,50	58,00	58,00	35,24
22_C	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	7,50	57,94	57,94	36,50
22_D	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	10,50	57,82	57,82	38,04
22_E	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	13,50	57,67	57,67	39,88
23_A	westgevel-3	144803,08	479768,67	1,50	54,24	54,24	35,83
23_B	westgevel-3	144803,08	479768,67	4,50	57,21	57,21	36,56
23_C	westgevel-3	144803,08	479768,67	7,50	57,15	57,15	37,85
23_D	westgevel-3	144803,08	479768,67	10,50	57,07	57,07	39,38
23_E	westgevel-3	144803,08	479768,67	13,50	56,96	56,96	41,17
24_A	westgevel-3	144802,76	479775,94	1,50	52,47	52,47	43,56
24_B	westgevel-3	144802,76	479775,94	4,50	55,76	55,76	44,02
24_C	westgevel-3	144802,76	479775,94	7,50	55,89	55,89	45,16
24_D	westgevel-3	144802,76	479775,94	10,50	55,82	55,82	46,31
24_E	westgevel-3	144802,76	479775,94	13,50	55,72	55,72	46,98
25_A	westgevel-3	144802,45	479783,15	1,50	51,15	51,15	35,56
25_B	westgevel-3	144802,45	479783,15	4,50	54,12	54,12	36,07
25_C	westgevel-3	144802,45	479783,15	7,50	54,83	54,83	37,22
25_D	westgevel-3	144802,45	479783,15	10,50	54,77	54,77	38,46
25_E	westgevel-3	144802,45	479783,15	13,50	54,70	54,70	39,36
26_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	4,50	45,93	45,93	49,31
26_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	7,50	47,14	47,14	49,91
26_C	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	10,50	48,35	48,35	50,68
26_D	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	13,50	48,79	48,79	51,44
26_E	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	16,50	48,77	48,77	52,20
26_F	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	19,50	48,75	48,75	52,70
27_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	22,50	48,81	48,81	52,72
27_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	25,50	48,79	48,79	52,70
28_A	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	4,50	45,94	45,94	47,75
28_B	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	7,50	47,18	47,18	48,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D4
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax: Lidl

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
28_C	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	10,50	48,40	48,40	49,14	
28_D	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	13,50	48,78	48,78	49,90	
28_E	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	16,50	48,75	48,75	50,66	
28_F	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	19,50	48,73	48,73	51,20	
29_A	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	22,50	48,62	48,62	50,84	
29_B	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	25,50	48,60	48,60	50,83	
30_A	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	1,50	32,23	32,23	28,85	
30_B	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	4,50	32,35	32,35	28,76	
30_C	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	7,50	29,73	27,09	29,14	
30_D	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	10,50	30,47	28,14	29,86	
30_E	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	13,50	31,21	29,18	30,55	
30_F	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	16,50	31,94	29,31	31,26	
31_A	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	19,50	32,49	30,41	31,62	
31_B	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	22,50	32,47	29,41	32,15	
31_C	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	25,50	32,46	30,52	33,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih Lidl
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	noordgevel-1	144762,67	479777,50	4,50	26,64	25,00	16,58	30,00
01_B	noordgevel-1	144762,67	479777,50	7,50	26,66	25,01	16,71	30,01
01_C	noordgevel-1	144762,67	479777,50	10,50	26,59	24,94	16,67	29,94
01_D	noordgevel-1	144762,67	479777,50	13,50	26,43	24,77	16,53	29,77
01_E	noordgevel-1	144762,67	479777,50	16,50	26,25	24,60	16,35	29,60
01_F	noordgevel-1	144762,67	479777,50	19,50	25,74	24,05	16,16	29,05
02_A	noordgevel-1	144773,09	479780,14	4,50	26,00	24,40	15,50	29,40
02_B	noordgevel-1	144773,09	479780,14	7,50	25,99	24,38	15,63	29,38
02_C	noordgevel-1	144773,09	479780,14	10,50	25,86	24,25	15,54	29,25
02_D	noordgevel-1	144773,09	479780,14	13,50	25,62	24,01	15,24	29,01
02_E	noordgevel-1	144773,09	479780,14	16,50	25,19	23,59	14,71	28,59
02_F	noordgevel-1	144773,09	479780,14	19,50	24,90	23,32	14,15	28,32
03_A	oostgevel-1	144777,72	479774,79	4,50	30,15	28,60	18,99	33,60
03_B	oostgevel-1	144777,72	479774,79	7,50	30,11	28,55	19,14	33,55
03_C	oostgevel-1	144777,72	479774,79	10,50	30,09	28,52	19,22	33,52
03_D	oostgevel-1	144777,72	479774,79	13,50	29,70	28,11	19,07	33,11
03_E	oostgevel-1	144777,72	479774,79	16,50	29,87	28,15	20,63	33,15
03_F	oostgevel-1	144777,72	479774,79	19,50	30,47	28,35	23,63	33,63
04_A	oostgevel-1	144776,84	479769,28	4,50	37,65	35,85	28,93	40,85
04_B	oostgevel-1	144776,84	479769,28	7,50	37,56	35,76	28,85	40,76
04_C	oostgevel-1	144776,84	479769,28	10,50	37,42	35,63	28,69	40,63
04_D	oostgevel-1	144776,84	479769,28	13,50	37,24	35,46	28,49	40,46
04_E	oostgevel-1	144776,84	479769,28	16,50	37,10	35,33	28,29	40,33
04_F	oostgevel-1	144776,84	479769,28	19,50	36,89	35,12	28,00	40,12
05_A	oostgevel-1	144776,54	479765,39	4,50	43,06	41,59	30,68	46,59
05_B	oostgevel-1	144776,54	479765,39	7,50	42,95	41,48	30,58	46,48
05_C	oostgevel-1	144776,54	479765,39	10,50	42,77	41,30	30,40	46,30
05_D	oostgevel-1	144776,54	479765,39	13,50	42,54	41,07	30,17	46,07
05_E	oostgevel-1	144776,54	479765,39	16,50	42,28	40,81	29,92	45,81
05_F	oostgevel-1	144776,54	479765,39	19,50	39,46	37,94	27,97	42,94
06_A	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	4,50	48,85	47,27	38,13	52,27
06_B	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	7,50	48,69	47,10	38,06	52,10
06_C	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	10,50	48,44	46,85	37,84	51,85
06_D	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	13,50	48,11	46,52	37,55	51,52
06_E	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	16,50	47,74	46,15	37,22	51,15
06_F	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	19,50	46,95	45,37	36,24	50,37
07_A	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	4,50	48,71	47,10	38,37	52,10
07_B	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	7,50	48,55	46,93	38,29	51,93
07_C	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	10,50	48,28	46,66	38,08	51,66
07_D	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	13,50	47,95	46,32	37,80	51,32
07_E	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	16,50	47,56	45,93	37,49	50,93
07_F	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	19,50	47,14	45,51	37,03	50,51
08_A	westgevel-1	144762,90	479763,47	4,50	45,13	43,52	34,77	48,52
08_B	westgevel-1	144762,90	479763,47	7,50	45,01	43,39	34,71	48,39
08_C	westgevel-1	144762,90	479763,47	10,50	44,80	43,18	34,54	48,18
08_D	westgevel-1	144762,90	479763,47	13,50	44,53	42,90	34,31	47,90
08_E	westgevel-1	144762,90	479763,47	16,50	44,21	42,58	34,03	47,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih Lidl
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_F	westgevel-1	144762,90	479763,47	19,50	43,86	42,23	33,72	47,23
09_A	westgevel-1	144760,82	479771,85	4,50	42,90	41,25	32,89	46,25
09_B	westgevel-1	144760,82	479771,85	7,50	42,84	41,19	32,95	46,19
09_C	westgevel-1	144760,82	479771,85	10,50	42,72	41,06	32,86	46,06
09_D	westgevel-1	144760,82	479771,85	13,50	42,55	40,89	32,72	45,89
09_E	westgevel-1	144760,82	479771,85	16,50	42,34	40,68	32,53	45,68
09_F	westgevel-1	144760,82	479771,85	19,50	42,11	40,45	32,32	45,45
10_A	noordgevel-2	144783,68	479764,11	1,50	29,37	27,71	19,53	32,71
10_B	noordgevel-2	144783,68	479764,11	4,50	30,54	28,90	20,43	33,90
10_C	noordgevel-2	144783,68	479764,11	7,50	30,38	28,73	20,42	33,73
10_D	noordgevel-2	144783,68	479764,11	10,50	30,18	28,53	20,29	33,53
10_E	noordgevel-2	144783,68	479764,11	13,50	29,61	27,94	19,90	32,94
11_A	noordgevel-2	144790,46	479764,37	1,50	28,57	26,98	18,03	31,98
11_B	noordgevel-2	144790,46	479764,37	4,50	29,61	28,05	18,64	33,05
11_C	noordgevel-2	144790,46	479764,37	7,50	29,46	27,89	18,60	32,89
11_D	noordgevel-2	144790,46	479764,37	10,50	29,16	27,58	18,37	32,58
11_E	noordgevel-2	144790,46	479764,37	13,50	28,64	27,08	17,66	32,08
12_A	noordgevel-2	144796,16	479764,58	1,50	28,69	27,14	17,68	32,14
12_B	noordgevel-2	144796,16	479764,58	4,50	29,57	28,04	18,24	33,04
12_C	noordgevel-2	144796,16	479764,58	7,50	29,41	27,87	18,16	32,87
12_D	noordgevel-2	144796,16	479764,58	10,50	29,12	27,57	17,96	32,57
12_E	noordgevel-2	144796,16	479764,58	13,50	28,66	27,12	17,49	32,12
13_A	oostgevel-2	144801,62	479759,51	1,50	47,93	46,40	36,53	51,40
13_B	oostgevel-2	144801,62	479759,51	4,50	48,08	46,55	36,62	51,55
13_C	oostgevel-2	144801,62	479759,51	7,50	47,81	46,28	36,36	51,28
13_D	oostgevel-2	144801,62	479759,51	10,50	47,40	45,88	35,94	50,88
13_E	oostgevel-2	144801,62	479759,51	13,50	46,92	45,40	35,46	50,40
14_A	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	1,50	52,47	50,93	41,16	55,93
14_B	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	4,50	52,62	51,08	41,30	56,08
14_C	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	7,50	52,20	50,67	40,93	55,67
14_D	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	10,50	51,64	50,10	40,36	55,10
14_E	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	13,50	51,00	49,47	39,73	54,47
15_A	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	1,50	51,93	50,40	40,60	55,40
15_B	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	4,50	52,18	50,65	40,85	55,65
15_C	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	7,50	51,82	50,28	40,54	55,28
15_D	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	10,50	51,31	49,78	40,04	54,78
15_E	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	13,50	50,73	49,20	39,47	54,20
16_A	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	1,50	51,51	49,97	40,16	54,97
16_B	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	4,50	51,83	50,29	40,52	55,29
16_C	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	7,50	51,51	49,97	40,24	54,97
16_D	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	10,50	51,05	49,51	39,80	54,51
16_E	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	13,50	50,51	48,97	39,28	53,97
17_A	westgevel-2	144779,52	479758,19	1,50	47,29	45,73	36,23	50,73
17_B	westgevel-2	144779,52	479758,19	4,50	48,16	46,61	37,11	51,61
17_C	westgevel-2	144779,52	479758,19	7,50	48,01	46,45	37,05	51,45
17_D	westgevel-2	144779,52	479758,19	10,50	47,78	46,21	36,82	51,21
17_E	westgevel-2	144779,52	479758,19	13,50	47,46	45,89	36,53	50,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih Lidl
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	noordgevel-3	144807,58	479787,38	1,50	25,16	23,60	14,21	28,60
18_B	noordgevel-3	144807,58	479787,38	4,50	27,02	25,48	15,87	30,48
18_C	noordgevel-3	144807,58	479787,38	7,50	27,31	25,77	16,16	30,77
18_D	noordgevel-3	144807,58	479787,38	10,50	27,21	25,71	15,40	30,71
18_E	noordgevel-3	144807,58	479787,38	13,50	24,49	22,94	13,46	27,94
19_A	oostgevel-3	144813,21	479783,84	1,50	37,25	35,77	25,04	40,77
19_B	oostgevel-3	144813,21	479783,84	4,50	39,59	38,13	27,05	43,13
19_C	oostgevel-3	144813,21	479783,84	7,50	39,54	38,08	27,00	43,08
19_D	oostgevel-3	144813,21	479783,84	10,50	39,41	37,95	26,88	42,95
19_E	oostgevel-3	144813,21	479783,84	13,50	39,25	37,78	26,71	42,78
20_A	oostgevel-3	144813,55	479776,13	1,50	39,89	38,36	28,53	43,36
20_B	oostgevel-3	144813,55	479776,13	4,50	41,51	40,01	29,77	45,01
20_C	oostgevel-3	144813,55	479776,13	7,50	41,41	39,90	29,67	44,90
20_D	oostgevel-3	144813,55	479776,13	10,50	41,22	39,72	29,49	44,72
20_E	oostgevel-3	144813,55	479776,13	13,50	40,98	39,48	29,24	44,48
21_A	oostgevel-3	144813,85	479769,22	1,50	43,16	41,60	32,20	46,60
21_B	oostgevel-3	144813,85	479769,22	4,50	43,79	42,27	32,32	47,27
21_C	oostgevel-3	144813,85	479769,22	7,50	43,61	42,08	32,14	47,08
21_D	oostgevel-3	144813,85	479769,22	10,50	43,32	41,80	31,85	46,80
21_E	oostgevel-3	144813,85	479769,22	13,50	42,96	41,44	31,48	46,44
22_A	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	1,50	48,12	46,58	36,86	51,58
22_B	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	4,50	48,44	46,91	37,03	51,91
22_C	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	7,50	48,25	46,72	36,86	51,72
22_D	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	10,50	47,95	46,42	36,56	51,42
22_E	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	13,50	47,57	46,04	36,17	51,04
23_A	westgevel-3	144803,08	479768,67	1,50	41,13	39,60	29,72	44,60
23_B	westgevel-3	144803,08	479768,67	4,50	42,01	40,51	30,11	45,51
23_C	westgevel-3	144803,08	479768,67	7,50	41,84	40,35	29,96	45,35
23_D	westgevel-3	144803,08	479768,67	10,50	41,58	40,09	29,70	45,09
23_E	westgevel-3	144803,08	479768,67	13,50	41,28	39,78	29,40	44,78
24_A	westgevel-3	144802,76	479775,94	1,50	34,24	32,58	24,36	37,58
24_B	westgevel-3	144802,76	479775,94	4,50	36,09	34,46	25,90	39,46
24_C	westgevel-3	144802,76	479775,94	7,50	36,08	34,46	25,82	39,46
24_D	westgevel-3	144802,76	479775,94	10,50	35,84	34,21	25,70	39,21
24_E	westgevel-3	144802,76	479775,94	13,50	35,73	34,10	25,59	39,10
25_A	westgevel-3	144802,45	479783,15	1,50	32,40	30,98	19,03	35,98
25_B	westgevel-3	144802,45	479783,15	4,50	34,64	33,23	21,01	38,23
25_C	westgevel-3	144802,45	479783,15	7,50	34,71	33,30	21,06	38,30
25_D	westgevel-3	144802,45	479783,15	10,50	34,56	33,15	20,78	38,15
25_E	westgevel-3	144802,45	479783,15	13,50	34,23	32,81	20,84	37,81
26_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	4,50	31,56	30,00	20,47	35,00
26_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	7,50	32,98	31,43	21,84	36,43
26_C	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	10,50	33,93	32,39	22,69	37,39
26_D	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	13,50	33,97	32,42	22,79	37,42
26_E	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	16,50	33,96	32,41	22,84	37,41
26_F	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	19,50	34,09	32,54	23,08	37,54
27_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	22,50	34,55	32,99	23,59	37,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih Lidl
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
27_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	25,50	34,51	32,94	23,55	37,94	
28_A	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	4,50	32,01	30,49	20,53	35,49	
28_B	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	7,50	33,41	31,89	21,95	36,89	
28_C	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	10,50	34,33	32,81	22,75	37,81	
28_D	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	13,50	34,40	32,88	22,84	37,88	
28_E	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	16,50	34,39	32,86	22,87	37,86	
28_F	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	19,50	34,52	32,99	23,19	37,99	
29_A	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	22,50	34,90	33,38	23,49	38,38	
29_B	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	25,50	34,80	33,27	23,40	38,27	
30_A	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	1,50	12,76	11,16	2,37	16,16	
30_B	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	4,50	13,12	11,52	2,60	16,52	
30_C	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	7,50	12,73	11,14	2,08	16,14	
30_D	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	10,50	13,85	12,27	3,11	17,27	
30_E	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	13,50	14,46	12,90	3,54	17,90	
30_F	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	16,50	14,60	13,03	3,73	18,03	
31_A	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	19,50	14,06	12,46	3,49	17,46	
31_B	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	22,50	14,27	12,68	3,71	17,68	
31_C	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	25,50	15,33	13,74	4,79	18,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LIDL (CORONAPERIODE)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4 (corona)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg: Lidl
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	noordgevel-1	144762,67	479777,50	4,50	28,42	23,52	25,87	35,87
01_B	noordgevel-1	144762,67	479777,50	7,50	29,90	24,89	27,32	37,32
01_C	noordgevel-1	144762,67	479777,50	10,50	30,02	25,09	28,08	38,08
01_D	noordgevel-1	144762,67	479777,50	13,50	30,03	25,08	28,09	38,09
01_E	noordgevel-1	144762,67	479777,50	16,50	29,99	24,92	28,12	38,12
01_F	noordgevel-1	144762,67	479777,50	19,50	30,15	24,92	28,29	38,29
02_A	noordgevel-1	144773,09	479780,14	4,50	26,14	22,71	21,03	31,03
02_B	noordgevel-1	144773,09	479780,14	7,50	27,64	24,13	22,38	32,38
02_C	noordgevel-1	144773,09	479780,14	10,50	27,93	24,36	23,55	33,55
02_D	noordgevel-1	144773,09	479780,14	13,50	27,71	24,34	23,60	33,60
02_E	noordgevel-1	144773,09	479780,14	16,50	27,72	24,30	23,16	33,16
02_F	noordgevel-1	144773,09	479780,14	19,50	27,86	24,29	23,62	33,62
03_A	oostgevel-1	144777,72	479774,79	4,50	30,22	28,48	21,21	33,48
03_B	oostgevel-1	144777,72	479774,79	7,50	31,30	29,49	22,70	34,49
03_C	oostgevel-1	144777,72	479774,79	10,50	31,41	29,57	24,10	34,57
03_D	oostgevel-1	144777,72	479774,79	13,50	31,58	29,76	24,48	34,76
03_E	oostgevel-1	144777,72	479774,79	16,50	32,04	30,29	25,19	35,29
03_F	oostgevel-1	144777,72	479774,79	19,50	33,75	32,18	22,06	37,18
04_A	oostgevel-1	144776,84	479769,28	4,50	39,17	37,85	19,59	42,85
04_B	oostgevel-1	144776,84	479769,28	7,50	40,07	38,74	21,00	43,74
04_C	oostgevel-1	144776,84	479769,28	10,50	40,00	38,66	22,02	43,66
04_D	oostgevel-1	144776,84	479769,28	13,50	40,00	38,66	22,07	43,66
04_E	oostgevel-1	144776,84	479769,28	16,50	40,10	38,76	22,18	43,76
04_F	oostgevel-1	144776,84	479769,28	19,50	40,36	39,01	22,80	44,01
05_A	oostgevel-1	144776,54	479765,39	4,50	41,29	39,90	20,04	44,90
05_B	oostgevel-1	144776,54	479765,39	7,50	42,19	40,78	21,47	45,78
05_C	oostgevel-1	144776,54	479765,39	10,50	42,19	40,77	22,40	45,77
05_D	oostgevel-1	144776,54	479765,39	13,50	42,15	40,74	22,44	45,74
05_E	oostgevel-1	144776,54	479765,39	16,50	42,08	40,77	22,51	45,77
05_F	oostgevel-1	144776,54	479765,39	19,50	40,45	39,10	22,93	44,10
06_A	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	4,50	48,81	46,12	41,55	51,55
06_B	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	7,50	49,70	46,75	43,08	53,08
06_C	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	10,50	49,55	46,52	43,76	53,76
06_D	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	13,50	49,49	46,46	43,73	53,73
06_E	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	16,50	49,43	46,39	43,69	53,69
06_F	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	19,50	48,86	46,21	42,33	52,33
07_A	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	4,50	49,25	45,97	43,00	53,00
07_B	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	7,50	50,11	46,60	44,61	54,61
07_C	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	10,50	49,98	46,40	45,02	55,02
07_D	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	13,50	49,93	46,34	44,99	54,99
07_E	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	16,50	49,85	46,25	44,95	54,95
07_F	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	19,50	49,42	46,15	44,06	54,06
08_A	westgevel-1	144762,90	479763,47	4,50	47,04	43,47	40,85	50,85
08_B	westgevel-1	144762,90	479763,47	7,50	47,93	44,14	42,49	52,49
08_C	westgevel-1	144762,90	479763,47	10,50	47,78	43,89	42,81	52,81
08_D	westgevel-1	144762,90	479763,47	13,50	47,72	43,84	42,77	52,77
08_E	westgevel-1	144762,90	479763,47	16,50	47,65	43,77	42,70	52,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4 (corona)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg: Lidl
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_F	westgevel-1	144762,90	479763,47	19,50	47,56	43,69	42,65	52,65
09_A	westgevel-1	144760,82	479771,85	4,50	45,71	41,69	40,09	50,09
09_B	westgevel-1	144760,82	479771,85	7,50	46,96	42,80	41,69	51,69
09_C	westgevel-1	144760,82	479771,85	10,50	46,85	42,59	42,16	52,16
09_D	westgevel-1	144760,82	479771,85	13,50	46,80	42,55	42,13	52,13
09_E	westgevel-1	144760,82	479771,85	16,50	46,74	42,51	42,06	52,06
09_F	westgevel-1	144760,82	479771,85	19,50	46,67	42,44	42,01	52,01
10_A	noordgevel-2	144783,68	479764,11	1,50	28,41	25,80	23,35	33,35
10_B	noordgevel-2	144783,68	479764,11	4,50	30,06	27,45	24,31	34,31
10_C	noordgevel-2	144783,68	479764,11	7,50	31,19	28,36	25,68	35,68
10_D	noordgevel-2	144783,68	479764,11	10,50	31,35	28,43	26,92	36,92
10_E	noordgevel-2	144783,68	479764,11	13,50	31,55	28,57	27,18	37,18
11_A	noordgevel-2	144790,46	479764,37	1,50	27,25	25,09	19,96	30,09
11_B	noordgevel-2	144790,46	479764,37	4,50	27,58	25,12	20,83	30,83
11_C	noordgevel-2	144790,46	479764,37	7,50	28,66	26,01	22,16	32,16
11_D	noordgevel-2	144790,46	479764,37	10,50	28,90	26,08	23,63	33,63
11_E	noordgevel-2	144790,46	479764,37	13,50	29,12	26,20	24,14	34,14
12_A	noordgevel-2	144796,16	479764,58	1,50	26,04	23,79	18,83	28,83
12_B	noordgevel-2	144796,16	479764,58	4,50	27,30	25,03	19,58	30,03
12_C	noordgevel-2	144796,16	479764,58	7,50	28,35	25,94	20,85	30,94
12_D	noordgevel-2	144796,16	479764,58	10,50	28,65	26,03	22,25	32,25
12_E	noordgevel-2	144796,16	479764,58	13,50	28,88	26,19	23,02	33,02
13_A	oostgevel-2	144801,62	479759,51	1,50	40,04	38,76	17,75	43,76
13_B	oostgevel-2	144801,62	479759,51	4,50	42,47	41,19	18,44	46,19
13_C	oostgevel-2	144801,62	479759,51	7,50	42,91	41,63	19,70	46,63
13_D	oostgevel-2	144801,62	479759,51	10,50	42,86	41,57	21,09	46,57
13_E	oostgevel-2	144801,62	479759,51	13,50	42,78	41,48	21,90	46,48
14_A	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	1,50	46,52	44,59	36,59	49,59
14_B	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	4,50	48,75	46,90	37,98	51,90
14_C	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	7,50	49,29	47,27	39,26	52,27
14_D	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	10,50	49,36	47,23	40,49	52,23
14_E	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	13,50	49,29	47,14	40,64	52,14
15_A	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	1,50	46,67	44,67	37,20	49,67
15_B	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	4,50	49,00	47,06	38,66	52,06
15_C	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	7,50	49,55	47,38	40,02	52,38
15_D	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	10,50	49,55	47,32	41,20	52,32
15_E	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	13,50	49,48	47,24	41,18	52,24
16_A	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	1,50	46,84	44,75	37,87	49,75
16_B	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	4,50	49,26	47,20	39,44	52,20
16_C	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	7,50	49,82	47,48	40,88	52,48
16_D	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	10,50	49,76	47,41	41,81	52,41
16_E	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	13,50	49,69	47,33	41,78	52,33
17_A	westgevel-2	144779,52	479758,19	1,50	45,59	42,72	37,79	47,79
17_B	westgevel-2	144779,52	479758,19	4,50	48,13	45,30	39,65	50,30
17_C	westgevel-2	144779,52	479758,19	7,50	49,09	45,92	41,12	51,12
17_D	westgevel-2	144779,52	479758,19	10,50	48,97	45,73	41,96	51,96
17_E	westgevel-2	144779,52	479758,19	13,50	48,92	45,68	41,93	51,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4 (corona)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg: Lidl
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	noordgevel-3	144807,58	479787,38	1,50	25,59	23,77	15,58	28,77
18_B	noordgevel-3	144807,58	479787,38	4,50	25,98	24,12	15,97	29,12
18_C	noordgevel-3	144807,58	479787,38	7,50	24,98	22,66	17,04	27,66
18_D	noordgevel-3	144807,58	479787,38	10,50	25,67	23,19	18,11	28,19
18_E	noordgevel-3	144807,58	479787,38	13,50	25,76	23,21	19,06	29,06
19_A	oostgevel-3	144813,21	479783,84	1,50	32,54	31,18	15,51	36,18
19_B	oostgevel-3	144813,21	479783,84	4,50	34,49	33,16	15,81	38,16
19_C	oostgevel-3	144813,21	479783,84	7,50	35,99	34,67	16,86	39,67
19_D	oostgevel-3	144813,21	479783,84	10,50	36,28	34,94	17,91	39,94
19_E	oostgevel-3	144813,21	479783,84	13,50	36,27	34,93	18,92	39,93
20_A	oostgevel-3	144813,55	479776,13	1,50	34,02	32,70	15,88	37,70
20_B	oostgevel-3	144813,55	479776,13	4,50	36,14	34,84	16,22	39,84
20_C	oostgevel-3	144813,55	479776,13	7,50	37,41	36,11	17,15	41,11
20_D	oostgevel-3	144813,55	479776,13	10,50	37,52	36,20	18,24	41,20
20_E	oostgevel-3	144813,55	479776,13	13,50	37,51	36,18	19,20	41,18
21_A	oostgevel-3	144813,85	479769,22	1,50	36,43	35,14	15,55	40,14
21_B	oostgevel-3	144813,85	479769,22	4,50	38,76	37,48	16,18	42,48
21_C	oostgevel-3	144813,85	479769,22	7,50	39,62	38,34	17,27	43,34
21_D	oostgevel-3	144813,85	479769,22	10,50	39,63	38,33	18,38	43,33
21_E	oostgevel-3	144813,85	479769,22	13,50	39,58	38,28	19,27	43,28
22_A	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	1,50	42,09	40,82	18,33	45,82
22_B	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	4,50	44,53	43,27	18,97	48,27
22_C	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	7,50	45,30	44,03	20,29	49,03
22_D	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	10,50	45,09	43,81	21,99	48,81
22_E	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	13,50	45,06	43,77	24,20	48,77
23_A	westgevel-3	144803,08	479768,67	1,50	38,53	37,23	19,91	42,23
23_B	westgevel-3	144803,08	479768,67	4,50	41,01	39,72	20,55	44,72
23_C	westgevel-3	144803,08	479768,67	7,50	41,71	40,42	21,88	45,42
23_D	westgevel-3	144803,08	479768,67	10,50	41,71	40,40	23,54	45,40
23_E	westgevel-3	144803,08	479768,67	13,50	41,71	40,37	25,47	45,37
24_A	westgevel-3	144802,76	479775,94	1,50	35,21	33,51	27,23	38,51
24_B	westgevel-3	144802,76	479775,94	4,50	37,14	35,54	27,67	40,54
24_C	westgevel-3	144802,76	479775,94	7,50	38,18	36,55	28,81	41,55
24_D	westgevel-3	144802,76	479775,94	10,50	38,41	36,64	29,98	41,64
24_E	westgevel-3	144802,76	479775,94	13,50	38,49	36,68	30,66	41,68
25_A	westgevel-3	144802,45	479783,15	1,50	32,84	30,93	19,84	35,93
25_B	westgevel-3	144802,45	479783,15	4,50	33,90	32,04	20,29	37,04
25_C	westgevel-3	144802,45	479783,15	7,50	35,25	33,39	21,46	38,39
25_D	westgevel-3	144802,45	479783,15	10,50	35,71	33,70	22,75	38,70
25_E	westgevel-3	144802,45	479783,15	13,50	35,82	33,81	23,70	38,81
26_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	4,50	31,85	30,21	31,92	41,92
26_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	7,50	32,80	31,18	32,50	42,50
26_C	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	10,50	33,83	32,22	33,27	43,27
26_D	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	13,50	34,72	33,11	34,03	44,03
26_E	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	16,50	35,05	33,40	34,79	44,79
26_F	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	19,50	35,16	33,49	35,30	45,30
27_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	22,50	35,79	34,19	35,32	45,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4 (corona)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg: Lidl
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	25,50	36,42	34,86	35,30	45,30
28_A	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	4,50	32,10	30,53	31,88	41,88
28_B	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	7,50	33,10	31,55	32,47	42,47
28_C	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	10,50	34,13	32,59	33,24	43,24
28_D	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	13,50	35,02	33,48	34,00	44,00
28_E	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	16,50	35,32	33,74	34,76	44,76
28_F	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	19,50	35,43	33,82	35,30	45,30
29_A	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	22,50	36,04	34,56	33,69	43,69
29_B	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	25,50	36,51	35,04	33,69	43,69
30_A	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	1,50	17,78	15,33	12,44	22,44
30_B	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	4,50	17,79	15,35	12,31	22,31
30_C	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	7,50	17,27	14,42	12,61	22,61
30_D	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	10,50	18,05	15,21	13,35	23,35
30_E	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	13,50	18,84	16,03	14,07	24,07
30_F	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	16,50	19,52	16,68	14,80	24,80
31_A	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	19,50	19,74	16,75	15,06	25,06
31_B	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	22,50	19,71	16,70	15,71	25,71
31_C	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	25,50	20,14	17,33	17,09	27,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4 (corona)
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax: Lidl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	noordgevel-1	144762,67	479777,50	4,50	42,48	37,36	41,80
01_B	noordgevel-1	144762,67	479777,50	7,50	44,04	38,34	43,28
01_C	noordgevel-1	144762,67	479777,50	10,50	44,07	38,43	44,01
01_D	noordgevel-1	144762,67	479777,50	13,50	44,07	38,48	44,01
01_E	noordgevel-1	144762,67	479777,50	16,50	44,10	37,98	44,04
01_F	noordgevel-1	144762,67	479777,50	19,50	44,30	38,41	44,17
02_A	noordgevel-1	144773,09	479780,14	4,50	39,64	37,02	37,65
02_B	noordgevel-1	144773,09	479780,14	7,50	41,28	37,63	39,01
02_C	noordgevel-1	144773,09	479780,14	10,50	41,57	37,62	40,14
02_D	noordgevel-1	144773,09	479780,14	13,50	40,95	37,59	40,16
02_E	noordgevel-1	144773,09	479780,14	16,50	40,99	37,59	39,57
02_F	noordgevel-1	144773,09	479780,14	19,50	41,16	37,18	39,86
03_A	oostgevel-1	144777,72	479774,79	4,50	46,83	46,83	37,82
03_B	oostgevel-1	144777,72	479774,79	7,50	47,44	47,44	39,28
03_C	oostgevel-1	144777,72	479774,79	10,50	47,41	47,41	40,61
03_D	oostgevel-1	144777,72	479774,79	13,50	47,37	47,37	40,90
03_E	oostgevel-1	144777,72	479774,79	16,50	47,35	47,35	41,51
03_F	oostgevel-1	144777,72	479774,79	19,50	46,64	46,64	38,88
04_A	oostgevel-1	144776,84	479769,28	4,50	55,92	55,92	36,64
04_B	oostgevel-1	144776,84	479769,28	7,50	55,88	55,88	38,05
04_C	oostgevel-1	144776,84	479769,28	10,50	55,80	55,80	39,05
04_D	oostgevel-1	144776,84	479769,28	13,50	55,68	55,68	39,07
04_E	oostgevel-1	144776,84	479769,28	16,50	55,53	55,53	39,15
04_F	oostgevel-1	144776,84	479769,28	19,50	55,37	55,37	39,47
05_A	oostgevel-1	144776,54	479765,39	4,50	56,59	56,59	37,12
05_B	oostgevel-1	144776,54	479765,39	7,50	56,57	56,57	38,56
05_C	oostgevel-1	144776,54	479765,39	10,50	56,53	56,53	39,48
05_D	oostgevel-1	144776,54	479765,39	13,50	56,46	56,46	39,49
05_E	oostgevel-1	144776,54	479765,39	16,50	56,38	56,38	39,54
05_F	oostgevel-1	144776,54	479765,39	19,50	56,29	56,29	39,75
06_A	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	4,50	61,52	58,33	58,94
06_B	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	7,50	62,99	58,61	60,48
06_C	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	10,50	62,96	58,55	61,17
06_D	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	13,50	62,92	58,46	61,14
06_E	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	16,50	62,86	58,34	61,09
06_F	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	19,50	61,47	58,21	59,72
07_A	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	4,50	63,30	58,96	60,46
07_B	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	7,50	64,50	59,02	62,09
07_C	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	10,50	64,47	58,94	62,50
07_D	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	13,50	64,41	58,84	62,47
07_E	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	16,50	64,34	58,72	62,43
07_F	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	19,50	63,48	58,57	61,56
08_A	westgevel-1	144762,90	479763,47	4,50	61,44	58,14	58,30
08_B	westgevel-1	144762,90	479763,47	7,50	62,58	58,46	59,98
08_C	westgevel-1	144762,90	479763,47	10,50	62,54	58,39	60,28
08_D	westgevel-1	144762,90	479763,47	13,50	62,48	58,30	60,23
08_E	westgevel-1	144762,90	479763,47	16,50	62,40	58,19	60,17
08_F	westgevel-1	144762,90	479763,47	19,50	62,31	58,06	60,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4 (corona)
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax: Lidl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	westgevel-1	144760,82	479771,85	4,50	60,62	56,29	57,66
09_B	westgevel-1	144760,82	479771,85	7,50	61,99	57,19	59,29
09_C	westgevel-1	144760,82	479771,85	10,50	61,96	57,14	59,74
09_D	westgevel-1	144760,82	479771,85	13,50	61,91	57,06	59,71
09_E	westgevel-1	144760,82	479771,85	16,50	61,83	56,98	59,66
09_F	westgevel-1	144760,82	479771,85	19,50	61,75	56,87	59,60
10_A	noordgevel-2	144783,68	479764,11	1,50	43,41	43,41	39,16
10_B	noordgevel-2	144783,68	479764,11	4,50	46,05	46,05	40,18
10_C	noordgevel-2	144783,68	479764,11	7,50	46,13	46,13	41,55
10_D	noordgevel-2	144783,68	479764,11	10,50	46,14	46,14	42,77
10_E	noordgevel-2	144783,68	479764,11	13,50	46,17	46,17	42,99
11_A	noordgevel-2	144790,46	479764,37	1,50	42,95	42,95	36,19
11_B	noordgevel-2	144790,46	479764,37	4,50	38,64	38,09	37,13
11_C	noordgevel-2	144790,46	479764,37	7,50	40,24	38,02	38,45
11_D	noordgevel-2	144790,46	479764,37	10,50	40,80	37,91	39,87
11_E	noordgevel-2	144790,46	479764,37	13,50	41,03	37,73	40,21
12_A	noordgevel-2	144796,16	479764,58	1,50	37,72	37,72	35,23
12_B	noordgevel-2	144796,16	479764,58	4,50	38,02	38,02	36,09
12_C	noordgevel-2	144796,16	479764,58	7,50	39,39	37,96	37,33
12_D	noordgevel-2	144796,16	479764,58	10,50	40,18	37,88	38,68
12_E	noordgevel-2	144796,16	479764,58	13,50	40,39	37,79	39,26
13_A	oostgevel-2	144801,62	479759,51	1,50	56,78	56,78	34,61
13_B	oostgevel-2	144801,62	479759,51	4,50	59,32	59,32	35,33
13_C	oostgevel-2	144801,62	479759,51	7,50	59,27	59,27	36,56
13_D	oostgevel-2	144801,62	479759,51	10,50	59,19	59,19	37,86
13_E	oostgevel-2	144801,62	479759,51	13,50	59,07	59,07	38,46
14_A	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	1,50	58,89	58,89	54,30
14_B	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	4,50	60,54	60,54	55,33
14_C	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	7,50	60,42	60,42	56,62
14_D	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	10,50	60,23	60,23	57,87
14_E	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	13,50	60,01	59,98	58,01
15_A	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	1,50	58,31	58,31	54,91
15_B	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	4,50	60,15	60,15	56,03
15_C	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	7,50	60,44	60,04	57,39
15_D	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	10,50	60,67	59,86	58,59
15_E	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	13,50	60,64	59,63	58,56
16_A	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	1,50	58,22	58,22	55,61
16_B	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	4,50	59,99	59,99	56,85
16_C	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	7,50	61,40	59,88	58,28
16_D	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	10,50	61,37	59,71	59,23
16_E	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	13,50	61,33	59,48	59,20
17_A	westgevel-2	144779,52	479758,19	1,50	59,08	57,45	55,55
17_B	westgevel-2	144779,52	479758,19	4,50	61,24	60,14	56,99
17_C	westgevel-2	144779,52	479758,19	7,50	62,87	60,50	58,46
17_D	westgevel-2	144779,52	479758,19	10,50	62,84	60,43	59,33
17_E	westgevel-2	144779,52	479758,19	13,50	62,79	60,35	59,29
18_A	noordgevel-3	144807,58	479787,38	1,50	43,41	43,41	32,70
18_B	noordgevel-3	144807,58	479787,38	4,50	44,75	44,75	33,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4 (corona)
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax: Lidl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_C	noordgevel-3	144807,58	479787,38	7,50	36,47	36,47	34,18
18_D	noordgevel-3	144807,58	479787,38	10,50	37,43	36,46	35,24
18_E	noordgevel-3	144807,58	479787,38	13,50	37,66	36,42	36,16
19_A	oostgevel-3	144813,21	479783,84	1,50	50,62	50,62	32,59
19_B	oostgevel-3	144813,21	479783,84	4,50	53,95	53,95	32,93
19_C	oostgevel-3	144813,21	479783,84	7,50	54,68	54,68	33,99
19_D	oostgevel-3	144813,21	479783,84	10,50	54,63	54,63	35,02
19_E	oostgevel-3	144813,21	479783,84	13,50	54,56	54,56	36,03
20_A	oostgevel-3	144813,55	479776,13	1,50	52,48	52,48	32,79
20_B	oostgevel-3	144813,55	479776,13	4,50	55,80	55,80	33,24
20_C	oostgevel-3	144813,55	479776,13	7,50	55,91	55,91	34,34
20_D	oostgevel-3	144813,55	479776,13	10,50	55,83	55,83	35,31
20_E	oostgevel-3	144813,55	479776,13	13,50	55,74	55,74	36,24
21_A	oostgevel-3	144813,85	479769,22	1,50	54,38	54,38	32,65
21_B	oostgevel-3	144813,85	479769,22	4,50	57,25	57,25	33,32
21_C	oostgevel-3	144813,85	479769,22	7,50	57,20	57,20	34,41
21_D	oostgevel-3	144813,85	479769,22	10,50	57,10	57,10	35,49
21_E	oostgevel-3	144813,85	479769,22	13,50	56,98	56,98	36,34
22_A	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	1,50	55,34	55,34	34,49
22_B	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	4,50	58,00	58,00	35,24
22_C	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	7,50	57,94	57,94	36,50
22_D	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	10,50	57,82	57,82	38,04
22_E	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	13,50	57,67	57,67	39,88
23_A	westgevel-3	144803,08	479768,67	1,50	54,24	54,24	35,83
23_B	westgevel-3	144803,08	479768,67	4,50	57,21	57,21	36,56
23_C	westgevel-3	144803,08	479768,67	7,50	57,15	57,15	37,85
23_D	westgevel-3	144803,08	479768,67	10,50	57,07	57,07	39,38
23_E	westgevel-3	144803,08	479768,67	13,50	56,96	56,96	41,17
24_A	westgevel-3	144802,76	479775,94	1,50	52,47	52,47	43,56
24_B	westgevel-3	144802,76	479775,94	4,50	55,76	55,76	44,02
24_C	westgevel-3	144802,76	479775,94	7,50	55,89	55,89	45,16
24_D	westgevel-3	144802,76	479775,94	10,50	55,82	55,82	46,31
24_E	westgevel-3	144802,76	479775,94	13,50	55,72	55,72	46,98
25_A	westgevel-3	144802,45	479783,15	1,50	51,15	51,15	35,56
25_B	westgevel-3	144802,45	479783,15	4,50	54,12	54,12	36,07
25_C	westgevel-3	144802,45	479783,15	7,50	54,83	54,83	37,22
25_D	westgevel-3	144802,45	479783,15	10,50	54,77	54,77	38,46
25_E	westgevel-3	144802,45	479783,15	13,50	54,70	54,70	39,36
26_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	4,50	45,93	45,93	49,31
26_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	7,50	47,14	47,14	49,91
26_C	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	10,50	48,35	48,35	50,68
26_D	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	13,50	48,79	48,79	51,44
26_E	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	16,50	48,77	48,77	52,20
26_F	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	19,50	48,75	48,75	52,70
27_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	22,50	48,81	48,81	52,72
27_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	25,50	48,79	48,79	52,70
28_A	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	4,50	45,94	45,94	47,75
28_B	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	7,50	47,18	47,18	48,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D4 (corona)
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax: Lidl

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
28_C	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	10,50	48,40	48,40	49,14	
28_D	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	13,50	48,78	48,78	49,90	
28_E	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	16,50	48,75	48,75	50,66	
28_F	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	19,50	48,73	48,73	51,20	
29_A	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	22,50	48,62	48,62	50,84	
29_B	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	25,50	48,60	48,60	50,83	
30_A	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	1,50	32,23	32,23	28,85	
30_B	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	4,50	32,35	32,35	28,76	
30_C	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	7,50	29,73	27,09	29,14	
30_D	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	10,50	30,47	28,14	29,86	
30_E	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	13,50	31,21	29,18	30,55	
30_F	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	16,50	31,94	29,31	31,26	
31_A	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	19,50	32,49	30,41	31,62	
31_B	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	22,50	32,47	29,41	32,15	
31_C	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	25,50	32,46	30,52	33,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4 (corona)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih Lidl
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	noordgevel-1	144762,67	479777,50	4,50	27,37	25,79	16,58	30,79
01_B	noordgevel-1	144762,67	479777,50	7,50	27,39	25,80	16,71	30,80
01_C	noordgevel-1	144762,67	479777,50	10,50	27,32	25,73	16,67	30,73
01_D	noordgevel-1	144762,67	479777,50	13,50	27,16	25,56	16,53	30,56
01_E	noordgevel-1	144762,67	479777,50	16,50	26,99	25,39	16,35	30,39
01_F	noordgevel-1	144762,67	479777,50	19,50	26,47	24,84	16,16	29,84
02_A	noordgevel-1	144773,09	479780,14	4,50	26,74	25,19	15,50	30,19
02_B	noordgevel-1	144773,09	479780,14	7,50	26,73	25,17	15,63	30,17
02_C	noordgevel-1	144773,09	479780,14	10,50	26,60	25,04	15,54	30,04
02_D	noordgevel-1	144773,09	479780,14	13,50	26,36	24,80	15,24	29,80
02_E	noordgevel-1	144773,09	479780,14	16,50	25,93	24,38	14,71	29,38
02_F	noordgevel-1	144773,09	479780,14	19,50	25,64	24,11	14,15	29,11
03_A	oostgevel-1	144777,72	479774,79	4,50	30,90	29,39	18,99	34,39
03_B	oostgevel-1	144777,72	479774,79	7,50	30,86	29,34	19,14	34,34
03_C	oostgevel-1	144777,72	479774,79	10,50	30,84	29,31	19,22	34,31
03_D	oostgevel-1	144777,72	479774,79	13,50	30,44	28,90	19,07	33,90
03_E	oostgevel-1	144777,72	479774,79	16,50	30,59	28,94	20,63	33,94
03_F	oostgevel-1	144777,72	479774,79	19,50	31,13	29,14	23,63	34,14
04_A	oostgevel-1	144776,84	479769,28	4,50	38,36	36,64	28,93	41,64
04_B	oostgevel-1	144776,84	479769,28	7,50	38,27	36,55	28,85	41,55
04_C	oostgevel-1	144776,84	479769,28	10,50	38,13	36,42	28,69	41,42
04_D	oostgevel-1	144776,84	479769,28	13,50	37,96	36,25	28,49	41,25
04_E	oostgevel-1	144776,84	479769,28	16,50	37,82	36,12	28,29	41,12
04_F	oostgevel-1	144776,84	479769,28	19,50	37,60	35,91	28,00	40,91
05_A	oostgevel-1	144776,54	479765,39	4,50	43,82	42,38	30,68	47,38
05_B	oostgevel-1	144776,54	479765,39	7,50	43,71	42,27	30,58	47,27
05_C	oostgevel-1	144776,54	479765,39	10,50	43,53	42,09	30,40	47,09
05_D	oostgevel-1	144776,54	479765,39	13,50	43,30	41,86	30,17	46,86
05_E	oostgevel-1	144776,54	479765,39	16,50	43,05	41,60	29,92	46,60
05_F	oostgevel-1	144776,54	479765,39	19,50	40,21	38,73	27,97	43,73
06_A	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	4,50	49,59	48,06	38,13	53,06
06_B	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	7,50	49,43	47,89	38,06	52,89
06_C	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	10,50	49,18	47,64	37,84	52,64
06_D	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	13,50	48,85	47,31	37,55	52,31
06_E	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	16,50	48,48	46,94	37,22	51,94
06_F	zuidgevel-1	144774,32	479759,53	19,50	47,69	46,16	36,24	51,16
07_A	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	4,50	49,45	47,89	38,37	52,89
07_B	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	7,50	49,29	47,72	38,29	52,72
07_C	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	10,50	49,02	47,45	38,08	52,45
07_D	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	13,50	48,68	47,11	37,80	52,11
07_E	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	16,50	48,30	46,72	37,49	51,72
07_F	zuidgevel-1	144767,63	479759,25	19,50	47,88	46,30	37,03	51,30
08_A	westgevel-1	144762,90	479763,47	4,50	45,87	44,31	34,77	49,31
08_B	westgevel-1	144762,90	479763,47	7,50	45,75	44,18	34,71	49,18
08_C	westgevel-1	144762,90	479763,47	10,50	45,54	43,97	34,54	48,97
08_D	westgevel-1	144762,90	479763,47	13,50	45,26	43,69	34,31	48,69
08_E	westgevel-1	144762,90	479763,47	16,50	44,94	43,37	34,03	48,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4 (corona)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih Lidl
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_F	westgevel-1	144762,90	479763,47	19,50	44,59	43,02	33,72	48,02
09_A	westgevel-1	144760,82	479771,85	4,50	43,63	42,04	32,89	47,04
09_B	westgevel-1	144760,82	479771,85	7,50	43,57	41,98	32,95	46,98
09_C	westgevel-1	144760,82	479771,85	10,50	43,45	41,85	32,86	46,85
09_D	westgevel-1	144760,82	479771,85	13,50	43,28	41,68	32,72	46,68
09_E	westgevel-1	144760,82	479771,85	16,50	43,08	41,47	32,53	46,47
09_F	westgevel-1	144760,82	479771,85	19,50	42,84	41,24	32,32	46,24
10_A	noordgevel-2	144783,68	479764,11	1,50	30,10	28,50	19,53	33,50
10_B	noordgevel-2	144783,68	479764,11	4,50	31,27	29,69	20,43	34,69
10_C	noordgevel-2	144783,68	479764,11	7,50	31,11	29,52	20,42	34,52
10_D	noordgevel-2	144783,68	479764,11	10,50	30,92	29,32	20,29	34,32
10_E	noordgevel-2	144783,68	479764,11	13,50	30,34	28,73	19,90	33,73
11_A	noordgevel-2	144790,46	479764,37	1,50	29,31	27,77	18,03	32,77
11_B	noordgevel-2	144790,46	479764,37	4,50	30,35	28,84	18,64	33,84
11_C	noordgevel-2	144790,46	479764,37	7,50	30,20	28,68	18,60	33,68
11_D	noordgevel-2	144790,46	479764,37	10,50	29,90	28,37	18,37	33,37
11_E	noordgevel-2	144790,46	479764,37	13,50	29,39	27,87	17,66	32,87
12_A	noordgevel-2	144796,16	479764,58	1,50	29,44	27,93	17,68	32,93
12_B	noordgevel-2	144796,16	479764,58	4,50	30,33	28,83	18,24	33,83
12_C	noordgevel-2	144796,16	479764,58	7,50	30,16	28,66	18,16	33,66
12_D	noordgevel-2	144796,16	479764,58	10,50	29,87	28,36	17,96	33,36
12_E	noordgevel-2	144796,16	479764,58	13,50	29,41	27,91	17,49	32,91
13_A	oostgevel-2	144801,62	479759,51	1,50	48,68	47,19	36,53	52,19
13_B	oostgevel-2	144801,62	479759,51	4,50	48,83	47,34	36,62	52,34
13_C	oostgevel-2	144801,62	479759,51	7,50	48,56	47,07	36,36	52,07
13_D	oostgevel-2	144801,62	479759,51	10,50	48,16	46,67	35,94	51,67
13_E	oostgevel-2	144801,62	479759,51	13,50	47,68	46,19	35,46	51,19
14_A	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	1,50	53,22	51,72	41,16	56,72
14_B	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	4,50	53,37	51,87	41,30	56,87
14_C	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	7,50	52,95	51,46	40,93	56,46
14_D	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	10,50	52,39	50,89	40,36	55,89
14_E	zuidgevel-2	144798,03	479753,92	13,50	51,75	50,26	39,73	55,26
15_A	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	1,50	52,69	51,19	40,60	56,19
15_B	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	4,50	52,93	51,44	40,85	56,44
15_C	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	7,50	52,57	51,07	40,54	56,07
15_D	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	10,50	52,07	50,57	40,04	55,57
15_E	zuidgevel-2	144791,08	479753,66	13,50	51,49	49,99	39,47	54,99
16_A	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	1,50	52,26	50,76	40,16	55,76
16_B	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	4,50	52,58	51,08	40,52	56,08
16_C	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	7,50	52,26	50,76	40,24	55,76
16_D	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	10,50	51,80	50,30	39,80	55,30
16_E	zuidgevel-2	144783,64	479753,37	13,50	51,27	49,76	39,28	54,76
17_A	westgevel-2	144779,52	479758,19	1,50	48,04	46,52	36,23	51,52
17_B	westgevel-2	144779,52	479758,19	4,50	48,91	47,40	37,11	52,40
17_C	westgevel-2	144779,52	479758,19	7,50	48,76	47,24	37,05	52,24
17_D	westgevel-2	144779,52	479758,19	10,50	48,52	47,00	36,82	52,00
17_E	westgevel-2	144779,52	479758,19	13,50	48,20	46,68	36,53	51,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4 (corona)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih Lidl
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	noordgevel-3	144807,58	479787,38	1,50	25,91	24,39	14,21	29,39
18_B	noordgevel-3	144807,58	479787,38	4,50	27,77	26,27	15,87	31,27
18_C	noordgevel-3	144807,58	479787,38	7,50	28,06	26,56	16,16	31,56
18_D	noordgevel-3	144807,58	479787,38	10,50	27,96	26,50	15,40	31,50
18_E	noordgevel-3	144807,58	479787,38	13,50	25,24	23,73	13,46	28,73
19_A	oostgevel-3	144813,21	479783,84	1,50	38,01	36,56	25,04	41,56
19_B	oostgevel-3	144813,21	479783,84	4,50	40,36	38,92	27,05	43,92
19_C	oostgevel-3	144813,21	479783,84	7,50	40,30	38,87	27,00	43,87
19_D	oostgevel-3	144813,21	479783,84	10,50	40,18	38,74	26,88	43,74
19_E	oostgevel-3	144813,21	479783,84	13,50	40,01	38,57	26,71	43,57
20_A	oostgevel-3	144813,55	479776,13	1,50	40,64	39,15	28,53	44,15
20_B	oostgevel-3	144813,55	479776,13	4,50	42,27	40,80	29,77	45,80
20_C	oostgevel-3	144813,55	479776,13	7,50	42,16	40,69	29,67	45,69
20_D	oostgevel-3	144813,55	479776,13	10,50	41,98	40,51	29,49	45,51
20_E	oostgevel-3	144813,55	479776,13	13,50	41,74	40,27	29,24	45,27
21_A	oostgevel-3	144813,85	479769,22	1,50	43,91	42,39	32,20	47,39
21_B	oostgevel-3	144813,85	479769,22	4,50	44,55	43,06	32,32	48,06
21_C	oostgevel-3	144813,85	479769,22	7,50	44,36	42,87	32,14	47,87
21_D	oostgevel-3	144813,85	479769,22	10,50	44,08	42,59	31,85	47,59
21_E	oostgevel-3	144813,85	479769,22	13,50	43,71	42,23	31,48	47,23
22_A	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	1,50	48,87	47,37	36,86	52,37
22_B	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	4,50	49,19	47,70	37,03	52,70
22_C	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	7,50	49,00	47,51	36,86	52,51
22_D	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	10,50	48,70	47,21	36,56	52,21
22_E	zuidgevel-3	144808,66	479764,99	13,50	48,32	46,83	36,17	51,83
23_A	westgevel-3	144803,08	479768,67	1,50	41,88	40,39	29,72	45,39
23_B	westgevel-3	144803,08	479768,67	4,50	42,76	41,30	30,11	46,30
23_C	westgevel-3	144803,08	479768,67	7,50	42,60	41,14	29,96	46,14
23_D	westgevel-3	144803,08	479768,67	10,50	42,34	40,88	29,70	45,88
23_E	westgevel-3	144803,08	479768,67	13,50	42,04	40,57	29,40	45,57
24_A	westgevel-3	144802,76	479775,94	1,50	34,97	33,37	24,36	38,37
24_B	westgevel-3	144802,76	479775,94	4,50	36,83	35,25	25,90	40,25
24_C	westgevel-3	144802,76	479775,94	7,50	36,82	35,25	25,82	40,25
24_D	westgevel-3	144802,76	479775,94	10,50	36,58	35,00	25,70	40,00
24_E	westgevel-3	144802,76	479775,94	13,50	36,47	34,89	25,59	39,89
25_A	westgevel-3	144802,45	479783,15	1,50	33,17	31,77	19,03	36,77
25_B	westgevel-3	144802,45	479783,15	4,50	35,42	34,02	21,01	39,02
25_C	westgevel-3	144802,45	479783,15	7,50	35,48	34,09	21,06	39,09
25_D	westgevel-3	144802,45	479783,15	10,50	35,33	33,94	20,78	38,94
25_E	westgevel-3	144802,45	479783,15	13,50	35,00	33,60	20,84	38,60
26_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	4,50	32,31	30,79	20,47	35,79
26_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	7,50	33,73	32,22	21,84	37,22
26_C	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	10,50	34,68	33,18	22,69	38,18
26_D	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	13,50	34,72	33,21	22,79	38,21
26_E	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	16,50	34,71	33,20	22,84	38,20
26_F	IJsselmeerstraat 16-76	144831,38	479845,44	19,50	34,84	33,33	23,08	38,33
27_A	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	22,50	35,30	33,78	23,59	38,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D4 (corona)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih Lidl
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	IJsselmeerstraat 16-76	144831,43	479844,21	25,50	35,25	33,73	23,55	38,73
28_A	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	4,50	32,76	31,28	20,53	36,28
28_B	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	7,50	34,17	32,68	21,95	37,68
28_C	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	10,50	35,08	33,60	22,75	38,60
28_D	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	13,50	35,15	33,67	22,84	38,67
28_E	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	16,50	35,14	33,65	22,87	38,65
28_F	IJsselmeerstraat 16-76	144834,22	479843,47	19,50	35,27	33,78	23,19	38,78
29_A	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	22,50	35,66	34,17	23,49	39,17
29_B	IJsselmeerstraat 16-76	144836,12	479843,54	25,50	35,55	34,06	23,40	39,06
30_A	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	1,50	13,50	11,95	2,37	16,95
30_B	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	4,50	13,86	12,31	2,60	17,31
30_C	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	7,50	13,47	11,93	2,08	16,93
30_D	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	10,50	14,59	13,06	3,11	18,06
30_E	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	13,50	15,21	13,69	3,54	18,69
30_F	IJsselmeerstraat 16-76	144846,53	479865,88	16,50	15,35	13,82	3,73	18,82
31_A	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	19,50	14,80	13,25	3,49	18,25
31_B	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	22,50	15,01	13,47	3,71	18,47
31_C	IJsselmeerstraat 16-76	144849,27	479865,99	25,50	16,08	14,53	4,79	19,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 5. CUMULATIEVE GELUIDSBELASTING

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]						incl. aftrek [dB]						excl. aftrek [dB] cumulatieve			
		Bestevaer			IJsselmeerstraat			Bestevaer			IJsselmeerstraat			Bestevaer	IJsselmeerstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som				
01-02 noordgevel-1	4,5	42,00	--	42,00	45,00	--	45,00	37,00	--	37,00	40,00	--	40,00	44,00	47,00		
01-02 noordgevel-1	7,5	0,00	--	0,00	45,00	--	45,00	0,00	--	0,00	40,00	--	40,00	44,00	47,00		
01-02 noordgevel-1	10,5	0,00	--	0,00	45,00	--	45,00	0,00	--	0,00	40,00	--	40,00	44,00	47,00		
01-02 noordgevel-1	13,5	0,00	--	0,00	45,00	--	45,00	0,00	--	0,00	40,00	--	40,00	44,00	47,00		
01-02 noordgevel-1	16,5	0,00	--	0,00	44,00	--	44,00	0,00	--	0,00	39,00	--	39,00	44,00	47,00		
01-02 noordgevel-1	19,5	0,00	--	0,00	44,00	--	44,00	0,00	--	0,00	39,00	--	39,00	44,00	47,00		
01-02 noordgevel-1	4,5	44,00	--	44,00	46,00	--	46,00	39,00	--	39,00	41,00	--	41,00	44,00	47,00		
01-02 noordgevel-1	7,5	37,00	--	37,00	47,00	--	47,00	32,00	--	32,00	42,00	--	42,00	44,00	47,00		
01-02 noordgevel-1	10,5	36,00	--	36,00	46,00	--	46,00	31,00	--	31,00	41,00	--	41,00	44,00	47,00		
01-02 noordgevel-1	13,5	37,00	--	37,00	46,00	--	46,00	32,00	--	32,00	41,00	--	41,00	44,00	47,00		
01-02 noordgevel-1	16,5	37,00	--	37,00	46,00	--	46,00	32,00	--	32,00	41,00	--	41,00	44,00	47,00		
01-02 noordgevel-1	19,5	37,00	--	37,00	46,00	--	46,00	32,00	--	32,00	41,00	--	41,00	44,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	4,5	45,00	--	45,00	47,00	--	47,00	40,00	--	40,00	42,00	--	42,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	7,5	41,00	--	41,00	47,00	--	47,00	36,00	--	36,00	42,00	--	42,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	10,5	41,00	--	41,00	47,00	--	47,00	36,00	--	36,00	42,00	--	42,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	13,5	42,00	--	42,00	47,00	--	47,00	37,00	--	37,00	42,00	--	42,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	16,5	44,00	--	44,00	46,00	--	46,00	39,00	--	39,00	41,00	--	41,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	19,5	49,00	--	49,00	46,00	--	46,00	44,00	--	44,00	41,00	--	41,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	4,5	40,00	--	40,00	41,00	--	41,00	35,00	--	35,00	36,00	--	36,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	7,5	40,00	--	40,00	41,00	--	41,00	35,00	--	35,00	36,00	--	36,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	10,5	41,00	--	41,00	41,00	--	41,00	36,00	--	36,00	36,00	--	36,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	13,5	43,00	--	43,00	41,00	--	41,00	38,00	--	38,00	36,00	--	36,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	16,5	47,00	--	47,00	36,00	--	36,00	42,00	--	42,00	31,00	--	31,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	19,5	53,00	--	53,00	25,00	--	25,00	48,00	--	48,00	20,00	--	20,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	4,5	41,00	--	41,00	43,00	--	43,00	36,00	--	36,00	38,00	--	38,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	7,5	41,00	--	41,00	43,00	--	43,00	36,00	--	36,00	38,00	--	38,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	10,5	41,00	--	41,00	43,00	--	43,00	36,00	--	36,00	38,00	--	38,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	13,5	43,00	--	43,00	43,00	--	43,00	38,00	--	38,00	38,00	--	38,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	16,5	47,00	--	47,00	43,00	--	43,00	42,00	--	42,00	38,00	--	38,00	54,00	47,00		
03-05 oostgevel-1	19,5	54,00	--	54,00	43,00	--	43,00	49,00	--	49,00	38,00	--	38,00	54,00	47,00		
06-07 zuidgevel-1	4,5	64,00	--	64,00	29,00	--	29,00	59,00	--	59,00	24,00	--	24,00	64,00	29,00		
06-07 zuidgevel-1	7,5	64,00	--	64,00	28,00	--	28,00	59,00	--	59,00	23,00	--	23,00	64,00	29,00		
06-07 zuidgevel-1	10,5	64,00	--	64,00	29,00	--	29,00	59,00	--	59,00	24,00	--	24,00	64,00	29,00		
06-07 zuidgevel-1	13,5	64,00	--	64,00	21,00	--	21,00	59,00	--	59,00	16,00	--	16,00	64,00	29,00		
06-07 zuidgevel-1	16,5	63,00	--	63,00	22,00	--	22,00	58,00	--	58,00	17,00	--	17,00	64,00	29,00		
06-07 zuidgevel-1	19,5	63,00	--	63,00	23,00	--	23,00	58,00	--	58,00	18,00	--	18,00	64,00	29,00		
06-07 zuidgevel-1	4,5	64,00	--	64,00	21,00	--	21,00	59,00	--	59,00	16,00	--	16,00	64,00	29,00		
06-07 zuidgevel-1	7,5	64,00	--	64,00	26,00	--	26,00	59,00	--	59,00	21,00	--	21,00	64,00	29,00		
06-07 zuidgevel-1	10,5	64,00	--	64,00	29,00	--	29,00	59,00	--	59,00	24,00	--	24,00	64,00	29,00		
06-07 zuidgevel-1	13,5	64,00	--	64,00	18,00	--	18,00	59,00	--	59,00	13,00	--	13,00	64,00	29,00		
06-07 zuidgevel-1	16,5	64,00	--	64,00	19,00	--	19,00	59,00	--	59,00	14,00	--	14,00	64,00	29,00		
06-07 zuidgevel-1	19,5	64,00	--	64,00	21,00	--	21,00	59,00	--	59,00	16,00	--	16,00	64,00	29,00		
08-09 westgevel-1	4,5	60,00	--	60,00	0,00	--	0,00	55,00	--	55,00	0,00	--	0,00	60,00	0,00		
08-09 westgevel-1	7,5	60,00	--	60,00	0,00	--	0,00	55,00	--	55,00	0,00	--	0,00	60,00	0,00		
08-09 westgevel-1	10,5	60,00	--	60,00	0,00	--	0,00	55,00	--	55,00	0,00	--	0,00	60,00	0,00		
08-09 westgevel-1	13,5	60,00	--	60,00	0,00	--	0,00	55,00	--	55,00	0,00	--	0,00	60,00	0,00		
08-09 westgevel-1	16,5	60,00	--	60,00	0,00	--	0,00	55,00	--	55,00	0,00	--	0,00	60,00	0,00		
08-09 westgevel-1	19,5	60,00	--	60,00	0,00	--	0,00	55,00	--	55,00	0,00	--	0,00	60,00	0,00		
08-09 westgevel-1	4,5	58,00	--	58,00	0,00	--	0,00	53,00	--	53,00	0,00	--	0,00	60,00	0,00		
08-09 westgevel-1	7,5	58,00	--	58,00	0,00	--	0,00	53,00	--	53,00	0,00	--	0,00	60,00	0,00		
08-09 westgevel-1	10,5	58,00	--	58,00	0,00	--	0,00	53,00	--	53,00	0,00	--	0,00	60,00	0,00		
08-09 westgevel-1	13,5	58,00	--	58,00	0,00	--	0,00	53,00	--	53,00	0,00	--	0,00	60,00	0,00		
08-09 westgevel-1	16,5	58,00	--	58,00	0,00	--	0,00	53,00	--	53,00	0,00	--	0,00	60,00	0,00		
08-09 westgevel-1	19,5	58,00	--	58,00	0,00	--	0,00	53,00	--	53,00	0,00	--	0,00	60,00	0,00		
10-12 noordgevel-2	1,5	44,00	--	44,00	43,00	--	43,00	39,00	--	39,00	38,00	--	38,00	45,00	45,00		
10-12 noordgevel-2	4,5	44,00	--	44,00	44,00	--	44,00	39,00	--	39,00	39,00	--	39,00	45,00	45,00		
10-12 noordgevel-2	7,5	44,00	--	44,00	45,00	--	45,00	39,00	--	39,00	40,00	--	40,00	45,00	45,00		
10-12 noordgevel-2	10,5	40,00	--	40,00	45,00	--	45,00	35,00	--	35,00	40,00	--	40,00	45,00	45,00		
10-12 noordgevel-2	13,5	41,00	--	41,00	44,00	--	44,00	36,00	--	36,00	39,00	--	39,00	45,00	45,00		
10-12 noordgevel-2	1,5	44,00	--	44,00	41,00	--	41,00	39,00	--	39,00	36,00	--	36,00	45,00	45,00		

toetspunt	hoogte [m]	excl: geluidsbelasting [dB]				maat- gevend
		L _{VL}	L _{IL}	L _{LL}	L _{cum}	
01-02 noordgevel-1	4,5	48,76	46,23	--	51	VL
01-02 noordgevel-1	7,5	48,76	45,76	--	51	VL
01-02 noordgevel-1	10,5	48,76	45,23	--	51	VL
01-02 noordgevel-1	13,5	48,76	44,76	--	51	VL
01-02 noordgevel-1	16,5	48,76	44,33	--	50	VL
01-02 noordgevel-1	19,5	48,76	43,93	--	50	VL
01-02 noordgevel-1	4,5	48,76	46,64	--	51	VL
01-02 noordgevel-1	7,5	48,76	46,13	--	51	VL
01-02 noordgevel-1	10,5	48,76	45,59	--	51	VL
01-02 noordgevel-1	13,5	48,76	45,11	--	51	VL
01-02 noordgevel-1	16,5	48,76	44,68	--	51	VL
01-02 noordgevel-1	19,5	48,76	44,25	--	50	VL
03-05 oostgevel-1	4,5	54,79	43,65	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	7,5	54,79	43,75	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	10,5	54,79	43,61	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	13,5	54,79	43,42	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	16,5	54,79	43,26	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	19,5	54,79	43,26	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	4,5	54,79	42,44	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	7,5	54,79	43,28	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	10,5	54,79	43,21	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	13,5	54,79	43,2	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	16,5	54,79	43,28	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	19,5	54,79	43,32	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	4,5	54,79	44,73	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	7,5	54,79	45,52	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	10,5	54,79	45,51	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	13,5	54,79	45,47	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	16,5	54,79	45,48	--	55	VL
03-05 oostgevel-1	19,5	54,79	44,01	--	55	VL
06-07 zuidgevel-1	4,5	64,00	51,56	--	64	VL
06-07 zuidgevel-1	7,5	64,00	53,08	--	64	VL
06-07 zuidgevel-1	10,5	64,00	53,77	--	64	VL
06-07 zuidgevel-1	13,5	64,00	53,74	--	64	VL
06-07 zuidgevel-1	16,5	64,00	53,69	--	64	VL
06-07 zuidgevel-1	19,5	64,00	52,33	--	64	VL
06-07 zuidgevel-1	4,5	64,00	53	--	64	VL
06-07 zuidgevel-1	7,5	64,00	54,61	--	65	VL
06-07 zuidgevel-1	10,5	64,00	55,02	--	65	VL
06-07 zuidgevel-1	13,5	64,00	54,99	--	65	VL
06-07 zuidgevel-1	16,5	64,00	54,95	--	65	VL
06-07 zuidgevel-1	19,5	64,00	54,06	--	65	VL
08-09 westgevel-1	4,5	60,00	50,91	--	61	VL
08-09 westgevel-1	7,5	60,00	52,53	--	61	VL
08-09 westgevel-1	10,5	60,00	52,85	--	61	VL
08-09 westgevel-1	13,5	60,00	52,81	--	61	VL
08-09 westgevel-1	16,5	60,00	52,74	--	61	VL
08-09 westgevel-1	19,5	60,00	52,68	--	61	VL
08-09 westgevel-1	4,5	60,00	50,22	--	61	VL
08-09 westgevel-1	7,5	60,00	51,78	--	61	VL
08-09 westgevel-1	10,5	60,00	52,23	--	61	VL
08-09 westgevel-1	13,5	60,00	52,19	--	61	VL
08-09 westgevel-1	16,5	60,00	52,12	--	61	VL
08-09 westgevel-1	19,5	60,00	52,07	--	61	VL
10-12 noordgevel-2	1,5	48,01	40,55	--	49	VL
10-12 noordgevel-2	4,5	48,01	42,25	--	49	VL
10-12 noordgevel-2	7,5	48,01	42,63	--	49	VL
10-12 noordgevel-2	10,5	48,01	42,63	--	49	VL
10-12 noordgevel-2	13,5	48,01	42,55	--	49	VL
10-12 noordgevel-2	1,5	48,01	41,16	--	49	VL

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]						incl. aftrek [dB]						excl. aftrek [dB] cumulatieve					
		Bestevaer			IJsselmeerstraat			Bestevaer			IJsselmeerstraat			Bestevaer	IJsselmeerstraat				
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som						
10-12 noordgevel-2	4,5	44,00	--	44,00	42,00	--	42,00	39,00	--	39,00	37,00	--	37,00	45,00	45,00				
10-12 noordgevel-2	7,5	45,00	--	45,00	43,00	--	43,00	40,00	--	40,00	38,00	--	38,00	45,00	45,00				
10-12 noordgevel-2	10,5	27,00	--	27,00	43,00	--	43,00	22,00	--	22,00	38,00	--	38,00	45,00	45,00				
10-12 noordgevel-2	13,5	31,00	--	31,00	42,00	--	42,00	26,00	--	26,00	37,00	--	37,00	45,00	45,00				
10-12 noordgevel-2	1,5	38,00	--	38,00	39,00	--	39,00	33,00	--	33,00	34,00	--	34,00	45,00	45,00				
10-12 noordgevel-2	4,5	37,00	--	37,00	40,00	--	40,00	32,00	--	32,00	35,00	--	35,00	45,00	45,00				
10-12 noordgevel-2	7,5	38,00	--	38,00	41,00	--	41,00	33,00	--	33,00	36,00	--	36,00	45,00	45,00				
10-12 noordgevel-2	10,5	22,00	--	22,00	41,00	--	41,00	17,00	--	17,00	36,00	--	36,00	45,00	45,00				
10-12 noordgevel-2	13,5	26,00	--	26,00	41,00	--	41,00	21,00	--	21,00	36,00	--	36,00	45,00	45,00				
13 oostgevel-2	1,5	64,00	--	64,00	48,00	--	48,00	59,00	--	59,00	43,00	--	43,00	64,00	48,00				
13 oostgevel-2	4,5	64,00	--	64,00	48,00	--	48,00	59,00	--	59,00	43,00	--	43,00	64,00	48,00				
13 oostgevel-2	7,5	64,00	--	64,00	48,00	--	48,00	59,00	--	59,00	43,00	--	43,00	64,00	48,00				
13 oostgevel-2	10,5	64,00	--	64,00	48,00	--	48,00	59,00	--	59,00	43,00	--	43,00	64,00	48,00				
13 oostgevel-2	13,5	64,00	--	64,00	48,00	--	48,00	59,00	--	59,00	43,00	--	43,00	64,00	48,00				
14-16 zuidgevel-2	1,5	67,00	--	67,00	0,00	--	0,00	62,00	--	62,00	0,00	--	0,00	67,00	0,00				
14-16 zuidgevel-2	4,5	67,00	--	67,00	0,00	--	0,00	62,00	--	62,00	0,00	--	0,00	67,00	0,00				
14-16 zuidgevel-2	7,5	67,00	--	67,00	0,00	--	0,00	62,00	--	62,00	0,00	--	0,00	67,00	0,00				
14-16 zuidgevel-2	10,5	66,00	--	66,00	0,00	--	0,00	61,00	--	61,00	0,00	--	0,00	67,00	0,00				
14-16 zuidgevel-2	13,5	66,00	--	66,00	0,00	--	0,00	61,00	--	61,00	0,00	--	0,00	67,00	0,00				
14-16 zuidgevel-2	1,5	67,00	--	67,00	0,00	--	0,00	62,00	--	62,00	0,00	--	0,00	67,00	0,00				
14-16 zuidgevel-2	4,5	67,00	--	67,00	0,00	--	0,00	62,00	--	62,00	0,00	--	0,00	67,00	0,00				
14-16 zuidgevel-2	7,5	66,00	--	66,00	0,00	--	0,00	61,00	--	61,00	0,00	--	0,00	67,00	0,00				
14-16 zuidgevel-2	10,5	66,00	--	66,00	0,00	--	0,00	61,00	--	61,00	0,00	--	0,00	67,00	0,00				
14-16 zuidgevel-2	13,5	66,00	--	66,00	0,00	--	0,00	61,00	--	61,00	0,00	--	0,00	67,00	0,00				
14-16 zuidgevel-2	1,5	66,00	--	66,00	0,00	--	0,00	61,00	--	61,00	0,00	--	0,00	67,00	0,00				
14-16 zuidgevel-2	4,5	66,00	--	66,00	0,00	--	0,00	61,00	--	61,00	0,00	--	0,00	67,00	0,00				
14-16 zuidgevel-2	7,5	66,00	--	66,00	0,00	--	0,00	61,00	--	61,00	0,00	--	0,00	67,00	0,00				
14-16 zuidgevel-2	10,5	66,00	--	66,00	0,00	--	0,00	61,00	--	61,00	0,00	--	0,00	67,00	0,00				
14-16 zuidgevel-2	13,5	66,00	--	66,00	0,00	--	0,00	61,00	--	61,00	0,00	--	0,00	67,00	0,00				
17 oostgevel-2	1,5	63,00	--	63,00	14,00	--	14,00	58,00	--	58,00	9,00	--	9,00	63,00	14,00				
17 oostgevel-2	4,5	63,00	--	63,00	0,00	--	0,00	58,00	--	58,00	0,00	--	0,00	63,00	14,00				
17 oostgevel-2	7,5	63,00	--	63,00	0,00	--	0,00	58,00	--	58,00	0,00	--	0,00	63,00	14,00				
17 oostgevel-2	10,5	63,00	--	63,00	0,00	--	0,00	58,00	--	58,00	0,00	--	0,00	63,00	14,00				
17 oostgevel-2	13,5	63,00	--	63,00	0,00	--	0,00	58,00	--	58,00	0,00	--	0,00	63,00	14,00				
18 noordgevel-3	1,5	42,00	--	42,00	53,00	--	53,00	37,00	--	37,00	48,00	--	48,00	43,00	53,00				
18 noordgevel-3	4,5	42,00	--	42,00	53,00	--	53,00	37,00	--	37,00	48,00	--	48,00	43,00	53,00				
18 noordgevel-3	7,5	42,00	--	42,00	53,00	--	53,00	37,00	--	37,00	48,00	--	48,00	43,00	53,00				
18 noordgevel-3	10,5	43,00	--	43,00	53,00	--	53,00	38,00	--	38,00	48,00	--	48,00	43,00	53,00				
18 noordgevel-3	13,5	43,00	--	43,00	52,00	--	52,00	38,00	--	38,00	47,00	--	47,00	43,00	53,00				
19-21 oostgevel-3	1,5	58,00	--	58,00	57,00	--	57,00	53,00	--	53,00	52,00	--	52,00	62,00	57,00				
19-21 oostgevel-3	4,5	59,00	--	59,00	57,00	--	57,00	54,00	--	54,00	52,00	--	52,00	62,00	57,00				
19-21 oostgevel-3	7,5	59,00	--	59,00	57,00	--	57,00	54,00	--	54,00	52,00	--	52,00	62,00	57,00				
19-21 oostgevel-3	10,5	59,00	--	59,00	56,00	--	56,00	54,00	--	54,00	51,00	--	51,00	62,00	57,00				
19-21 oostgevel-3	13,5	59,00	--	59,00	56,00	--	56,00	54,00	--	54,00	51,00	--	51,00	62,00	57,00				
19-21 oostgevel-3	1,5	60,00	--	60,00	57,00	--	57,00	55,00	--	55,00	52,00	--	52,00	62,00	57,00				
19-21 oostgevel-3	4,5	61,00	--	61,00	57,00	--	57,00	56,00	--	56,00	52,00	--	52,00	62,00	57,00				
19-21 oostgevel-3	7,5	61,00	--	61,00	57,00	--	57,00	56,00	--	56,00	52,00	--	52,00	62,00	57,00				
19-21 oostgevel-3	10,5	61,00	--	61,00	56,00	--	56,00	56,00	--	56,00	51,00	--	51,00	62,00	57,00				
19-21 oostgevel-3	13,5	61,00	--	61,00	56,00	--	56,00	56,00	--	56,00	51,00	--	51,00	62,00	57,00				
19-21 oostgevel-3	1,5	61,00	--	61,00	56,00	--	56,00	56,00	--	56,00	51,00	--	51,00	62,00	57,00				
19-21 oostgevel-3	4,5	62,00	--	62,00	56,00	--	56,00	57,00	--	57,00	51,00	--	51,00	62,00	57,00				
19-21 oostgevel-3	7,5	62,00	--	62,00	56,00	--	56,00	57,00	--	57,00	51,00	--	51,00	62,00	57,00				
19-21 oostgevel-3	10,5	61,00	--	61,00	56,00	--	56,00	56,00	--	56,00	51,00	--	51,00	62,00	57,00				
19-21 oostgevel-3	13,5	61,00	--	61,00	55,00	--	55,00	56,00	--	56,00	50,00	--	50,00	62,00	57,00				
22 zuidgevel-3	1,5	64,00	--	64,00	49,00	--	49,00	59,00	--	59,00	44,00	--	44,00	65,00	49,00				
22 zuidgevel-3	4,5	65,00	--	65,00	49,00	--	49,00	60,00	--	60,00	44,00	--	44,00	65,00	49,00				
22 zuidgevel-3	7,5	65,00	--	65,00	49,00	--	49,00	60,00	--	60,00	44,00	--	44,00	65,00	49,00				
22 zuidgevel-3	10,5	64,00	--	64,00	49,00	--	49,00	59,00	--	59,00	44,00	--	44,00	65,00	49,00				
22 zuidgevel-3	13,5	64,00	--	64,00	48,00	--	48,00	59,00	--	59,00	43,00	--	43,00	65,00	49,00				
23-25 westgevel-3	1,5	38,00	--	38,00	38,00	--	38,00	33,00	--	33,00	33,00	--	33,00	40,00	40,00				

toetspunt	hoogte [m]	excl: geluidsbelasting [dB]				maat- gevend
		L _{VL}	L _{IL}	L _{LL}	L _{cum}	
10-12 noordgevel-2	4,5	48,01	42,81	--	49	VL
10-12 noordgevel-2	7,5	48,01	43,17	--	50	VL
10-12 noordgevel-2	10,5	48,01	43,17	--	50	VL
10-12 noordgevel-2	13,5	48,01	43,07	--	49	VL
10-12 noordgevel-2	1,5	48,01	40,97	--	49	VL
10-12 noordgevel-2	4,5	48,01	42,71	--	49	VL
10-12 noordgevel-2	7,5	48,01	43,12	--	49	VL
10-12 noordgevel-2	10,5	48,01	43,15	--	50	VL
10-12 noordgevel-2	13,5	48,01	43,07	--	49	VL
13 oostgevel-2	1,5	64,11	43,3	--	64	VL
13 oostgevel-2	4,5	64,11	45,71	--	64	VL
13 oostgevel-2	7,5	64,11	46,15	--	64	VL
13 oostgevel-2	10,5	64,11	46,1	--	64	VL
13 oostgevel-2	13,5	64,11	46,02	--	64	VL
14-16 zuidgevel-2	1,5	67,00	48,81	--	67	VL
14-16 zuidgevel-2	4,5	67,00	51,11	--	67	VL
14-16 zuidgevel-2	7,5	67,00	51,48	--	67	VL
14-16 zuidgevel-2	10,5	67,00	51,44	--	67	VL
14-16 zuidgevel-2	13,5	67,00	51,36	--	67	VL
14-16 zuidgevel-2	1,5	67,00	48,88	--	67	VL
14-16 zuidgevel-2	4,5	67,00	51,27	--	67	VL
14-16 zuidgevel-2	7,5	67,00	51,6	--	67	VL
14-16 zuidgevel-2	10,5	67,00	51,54	--	67	VL
14-16 zuidgevel-2	13,5	67,00	51,46	--	67	VL
14-16 zuidgevel-2	1,5	67,00	48,96	--	67	VL
14-16 zuidgevel-2	4,5	67,00	51,42	--	67	VL
14-16 zuidgevel-2	7,5	67,00	51,69	--	67	VL
14-16 zuidgevel-2	10,5	67,00	51,81	--	67	VL
14-16 zuidgevel-2	13,5	67,00	51,78	--	67	VL
17 oostgevel-2	1,5	63,00	47,81	--	63	VL
17 oostgevel-2	4,5	63,00	49,67	--	63	VL
17 oostgevel-2	7,5	63,00	51,14	--	63	VL
17 oostgevel-2	10,5	63,00	51,97	--	63	VL
17 oostgevel-2	13,5	63,00	51,95	--	63	VL
18 noordgevel-3	1,5	53,41	45,73	--	54	VL
18 noordgevel-3	4,5	53,41	46,14	--	54	VL
18 noordgevel-3	7,5	53,41	45,75	--	54	VL
18 noordgevel-3	10,5	53,41	45,32	--	54	VL
18 noordgevel-3	13,5	53,41	44,88	--	54	VL
19-21 oostgevel-3	1,5	63,19	38,44	--	63	VL
19-21 oostgevel-3	4,5	63,19	40,09	--	63	VL
19-21 oostgevel-3	7,5	63,19	40,94	--	63	VL
19-21 oostgevel-3	10,5	63,19	41,06	--	63	VL
19-21 oostgevel-3	13,5	63,19	40,98	--	63	VL
19-21 oostgevel-3	1,5	63,19	38,04	--	63	VL
19-21 oostgevel-3	4,5	63,19	40,17	--	63	VL
19-21 oostgevel-3	7,5	63,19	41,19	--	63	VL
19-21 oostgevel-3	10,5	63,19	41,26	--	63	VL
19-21 oostgevel-3	13,5	63,19	41,23	--	63	VL
19-21 oostgevel-3	1,5	63,19	39,76	--	63	VL
19-21 oostgevel-3	4,5	63,19	42,12	--	63	VL
19-21 oostgevel-3	7,5	63,19	42,91	--	63	VL
19-21 oostgevel-3	10,5	63,19	42,9	--	63	VL
19-21 oostgevel-3	13,5	63,19	42,86	--	63	VL
22 zuidgevel-3	1,5	65,11	45,06	--	65	VL
22 zuidgevel-3	4,5	65,11	47,5	--	65	VL
22 zuidgevel-3	7,5	65,11	48,26	--	65	VL
22 zuidgevel-3	10,5	65,11	48,04	--	65	VL
22 zuidgevel-3	13,5	65,11	48	--	65	VL
23-25 westgevel-3	1,5	43,01	43,55	--	47	IL

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]			incl. aftrek [dB]						excl. aftrek [dB] cumulatieve				
		Bestevaer			IJsselmeerstraat			Bestevaer			IJsselmeerstraat			Bestevaer	IJsselmeerstraat
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som		
23-25 westgevel-3	4,5	38,00	--	38,00	39,00	--	39,00	33,00	--	33,00	34,00	--	34,00	40,00	40,00
23-25 westgevel-3	7,5	39,00	--	39,00	40,00	--	40,00	34,00	--	34,00	35,00	--	35,00	40,00	40,00
23-25 westgevel-3	10,5	37,00	--	37,00	40,00	--	40,00	32,00	--	32,00	35,00	--	35,00	40,00	40,00
23-25 westgevel-3	13,5	40,00	--	40,00	40,00	--	40,00	35,00	--	35,00	35,00	--	35,00	40,00	40,00
23-25 westgevel-3	1,5	37,00	--	37,00	36,00	--	36,00	32,00	--	32,00	31,00	--	31,00	40,00	40,00
23-25 westgevel-3	4,5	37,00	--	37,00	38,00	--	38,00	32,00	--	32,00	33,00	--	33,00	40,00	40,00
23-25 westgevel-3	7,5	37,00	--	37,00	38,00	--	38,00	32,00	--	32,00	33,00	--	33,00	40,00	40,00
23-25 westgevel-3	10,5	36,00	--	36,00	38,00	--	38,00	31,00	--	31,00	33,00	--	33,00	40,00	40,00
23-25 westgevel-3	13,5	38,00	--	38,00	38,00	--	38,00	33,00	--	33,00	33,00	--	33,00	40,00	40,00
23-25 westgevel-3	1,5	37,00	--	37,00	33,00	--	33,00	32,00	--	32,00	28,00	--	28,00	40,00	40,00
23-25 westgevel-3	4,5	37,00	--	37,00	35,00	--	35,00	32,00	--	32,00	30,00	--	30,00	40,00	40,00
23-25 westgevel-3	7,5	37,00	--	37,00	35,00	--	35,00	32,00	--	32,00	30,00	--	30,00	40,00	40,00
23-25 westgevel-3	10,5	36,00	--	36,00	35,00	--	35,00	31,00	--	31,00	30,00	--	30,00	40,00	40,00
23-25 westgevel-3	13,5	38,00	--	38,00	35,00	--	35,00	33,00	--	33,00	30,00	--	30,00	40,00	40,00

toetspunt	hoogte [m]	excl: geluidsbelasting [dB]				maat- gevend
		L _{VL}	L _{IL}	L _{LL}	L _{cum}	
23-25 westgevel-3	4,5	43,01	45,76	--	48	IL
23-25 westgevel-3	7,5	43,01	46,33	--	49	IL
23-25 westgevel-3	10,5	43,01	46,32	--	49	IL
23-25 westgevel-3	13,5	43,01	46,27	--	49	IL
23-25 westgevel-3	1,5	43,01	42,67	--	46	IL
23-25 westgevel-3	4,5	43,01	44,28	--	47	IL
23-25 westgevel-3	7,5	43,01	44,76	--	48	IL
23-25 westgevel-3	10,5	43,01	44,75	--	48	IL
23-25 westgevel-3	13,5	43,01	44,67	--	48	IL
23-25 westgevel-3	1,5	43,01	43,68	--	47	IL
23-25 westgevel-3	4,5	43,01	44,64	--	48	IL
23-25 westgevel-3	7,5	43,01	44,81	--	48	IL
23-25 westgevel-3	10,5	43,01	44,67	--	48	IL
23-25 westgevel-3	13,5	43,01	44,47	--	47	IL

