



renvooi

v = ventilatierooster

vloer, wanden en plafond van het kantoor, kantine en sanitaire ruimten hebben een Rc waarde volgens Bouwbesluit, zie EPC-berekening

sanitaire ruimten zijn aangesloten op een mechanische ventilatieunit kantoor is verder voorzien van natuurlijke ventilatie dmv ventilatiecosters van 16,8 dm³/s/m¹, alles volgens NEN 1087, zie ventilatieberekening

Installaties: gas volgens NEN 1078, elektra volgens NEN 1010, water volgens NEN 1006

trap, en traphek uitvoeren volgens Bouwbesluit; breedte trap 1 m, hoogte 3,2 m, aantrede 220 mm, optrede 187 mm trapafscheiding en leuning h=800 mm vanaf voorkant trede, trapafscheiding heeft geen opening > 100 mm en geen opstapmogelijkheden. vrije ruimte boven de trap is min. 2300 mm

alle deuren hebben een minimale doorgang van 850 mm breed en 2300 mm hoog



brandweervoorschriften

60 — 60 min weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) volgens Bouwbesluit 2012 en NEN6068 of NEN-EN 13501-2

L.S. deur welke te openen is zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen, zoals sleutels onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte te openen.

  Vluchtweg aanduidingsbord, uitvoering van de symbolen "UIT" en "NOODUITGANG" conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de NEN 3011/NEN-ISO 7010 en de zichtbaarheidseisen conform de NEN-EN 1838.

 brandslanghaspel 20m/ 19mm/ 6mm is aangesloten op een voorziening voor drinkwater als bedoeld in art. 6.12 van het Bouwbesluit 2012, die bij het mondstuk een statische druk geeft van niet minder dan 100 kPa en een capaciteit heeft van 1,3 m³/h bij gelijktijdig gebruik van 2 haspels en ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde vluchtroute voert.

☒ **6** schuimblusser gevuld met min. 6 liter schuim. Betreffende blusser dient te voldoen aan het Besluit "draagbare blustoestellen"

Niet-automatische brandmeldinstallatie is niet noodzakelijk

Gebruiksoppervlakte totaal < 1000 m2, het pand bestaat uit 1 brandcompartiment

De rechter zijgevel dient een WBDO van min.60 min te bezitten, dit wordt verkregen door het toepassen van een brandwerende beplating van buiten naar binnen van 60 min.

Loopafstand 45 m - voldoet

Bezettingsgraad Industrie 1 persoon per 70 m², Kantoor 1 persoon per 20 m²



Industrie: brandklasse zijde grenzend aan binnenlucht klasse D, grenzend aan buitenlucht klasse D, Rookklasse S2

Kantoor: brandklasse zijde grenzend aan binnenlucht klasse D, grenzend aan buitenlucht klasse D, Rookklasse S2

kleurenstaat

gevels
plint
kozijnen
deuren
sectiedeur
hekwerk

sandwichplaten, antraciet RAL 7016
 metselwerk, donkergrijs
 kunststof, antraciet RAL 7016
 hout , antraciet RAL 7016
 staal, antraciet RAL 7016
 spijlenhek staal, antraciet RAL 7016

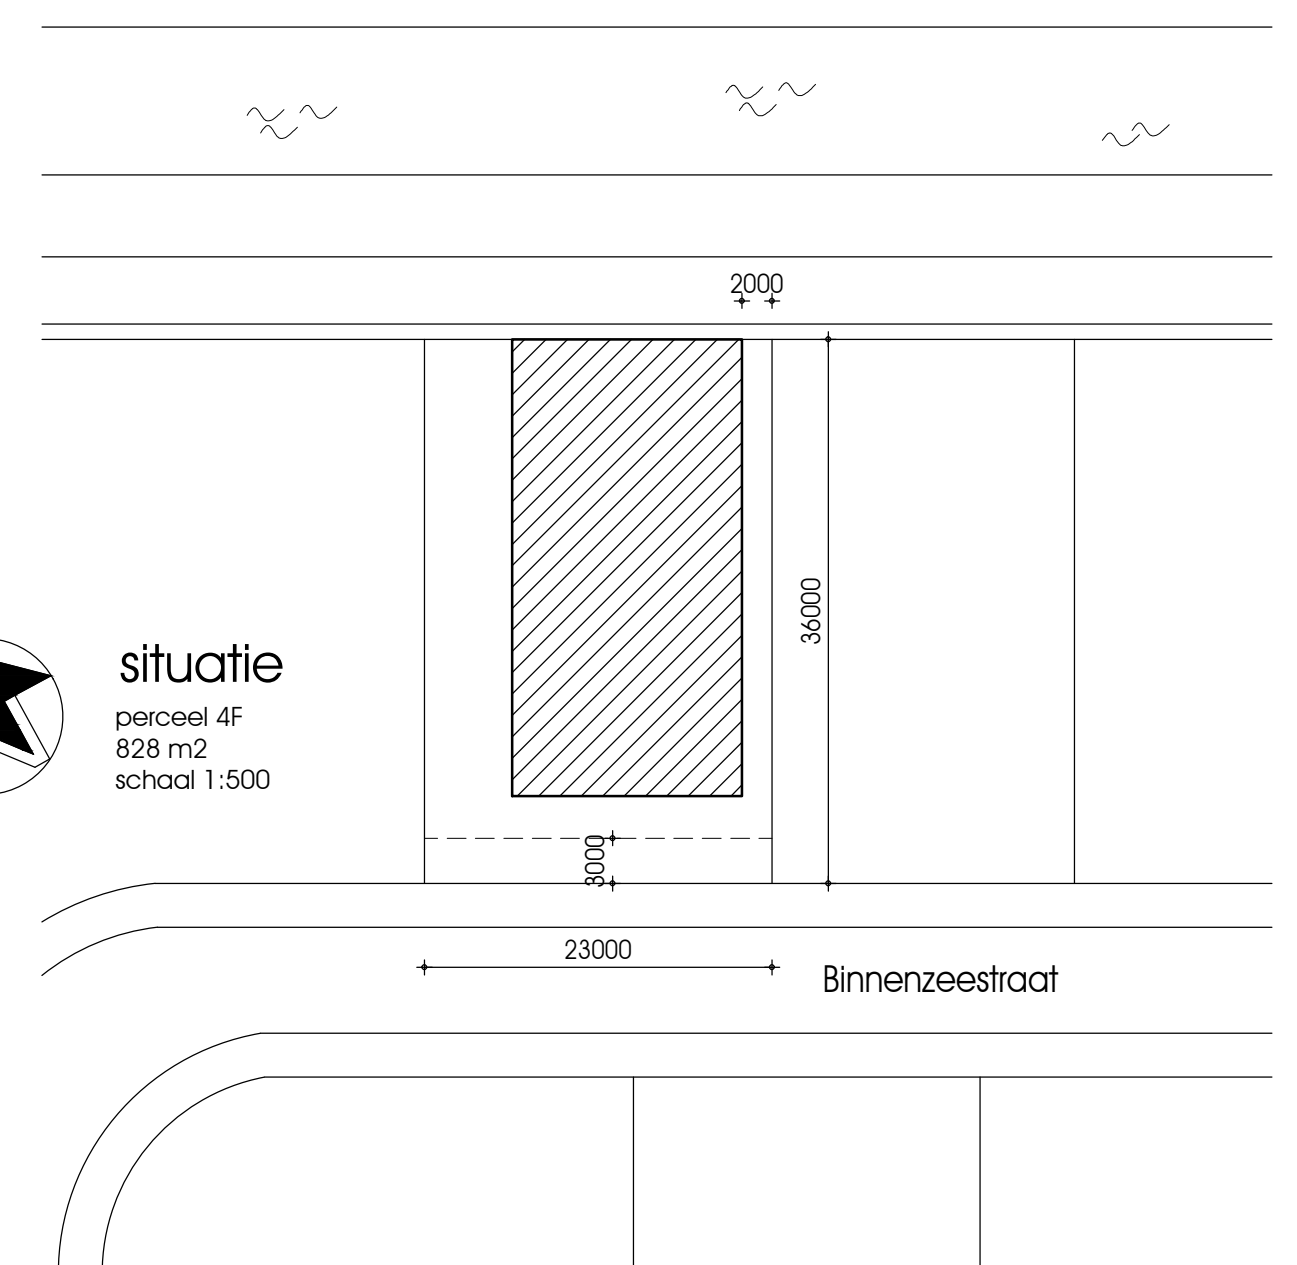

gewijzigd 2	25-01-2017	gevelpanelen, voorschriften	
gewijzigd 1	19-12-2016	gevelindeling	
01		schetsontwerp	
		bouw bedrijfsruimte op kavel 4F Baansteede Noord i.o.v. Taxi Ruiter te Purmerend	
getekend	C. Leurs	Bouw- en Handelsonderneming M. Havik b.v.	
formaat	A1		
schaal	1:100		
datum	04-11-2016		
			Fortweg 3 1471 EB Kwadijk Tel. 0299-621 617/621 232 Fax 0299-621 581