



METAFYS
bouw fysica en advies

postadres:
Uutkamp 8,
9431 KS Westerbork

bezoekadres:
Zandhoeklaan 20,
9431 BL Westerbork

t. 0593 - 856 778
e. info@metafys.nl
www.metafys.nl

KvK 71379487
BTW NL126908448B01
Bank NL91 RABO 0329 2078 81

RAPPORT

De Weesperschool te Weesp

- akoestisch onderzoek –

Projectnummer: 2018-77
Rapportnummer: R-1_2018-77
Datum: 12 februari 2019

Opdrachtgever:

BPD Ontwikkeling BV – regio Noord-West
De heer B. Djajadiningrat
Postbus 51262
1007 EG Amsterdam

Uitgevoerd door:

METAFYS
De heer B. van der Heiden
Uutkamp 8
9431 KS Westerbork

1 INLEIDING

In opdracht van BPD Ontwikkeling BV is, door Metafys, een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het plan De Weesperschool te Weesp. Dit plan betreft het realiseren 8 grondgebonden rijwoningen en 40 portiekwoningen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een wijziging van het bestemmingsplan. In het voorliggende onderzoek is, in het kader van de Wet geluidhinder, de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai bepaald.

Binnen het invloedsgebied van een weg (geluidzone) dient conform de Wet geluidhinder de geluidbelasting op gevels van nieuw te realiseren woningen bepaald te worden. Elke weg, behoudens een weg met een toegestane rijsnelheid van 30 km/u, heeft een geluidzone. Het plangebied is gelegen in de geluidzone van de Hogeweyselaan en de Gemeenschapspolderweg. De overige omliggende wegen hebben een toegestane rijsnelheid van 30 km/u waarvan de Gemeenschapspolderweg (deel 30 km/u), de Sinnigvelderstraat en de Waarschapsstraat relevant zijn, deze wegen zijn in het kader van goede ruimtelijke ordening beoordeeld. In onderhavige rapportage worden de uitgangspunten samengevat.

2 SITUATIE

Het plangebied is gelegen aan de Sinnigvelderstraat en de Waarschapsstraat te Weesp. De locatie is momenteel gedeeltelijk bestemd voor maatschappelijke doeleinden en gedeeltelijk voor groen. Het bestemmingsplan dient aangepast te worden om de realisatie van 8 grondgebonden rijwoningen en 40 portiekwoningen mogelijk te maken. Twee gebouwen worden gerealiseerd tussen de Sinnigvelderstraat en de Waarschapsstraat, één gebouw wordt ten westen van de Sinnigvelderstraat gerealiseerd. In figuur 2.1 is de ligging van het plan opgenomen (zie ook bijlage 1).

Figuur 2.1: ligging plangebied



3 NORMSTELLING

Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd een aantal situaties, waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (binnenstedelijk of buitenstedelijk). Aan het einde van een weg loopt de zone door over een afstand van één keer de zonebreedte. In tabel 3.1 worden de zonebreedten weergegeven.

Tabel 3.1: Zonebreedten

Aantal rijstroken	zonebreedten [m']	
	binnenstedelijk	buitenstedelijk
▪ 1 of 2	200	250
▪ 3 of 4	350	400
▪ 5 of meer	350	600

De Hogeweyselaan en de Gemeenschapspolderweg hebben een toegestane rijsnelheid van 50 km/u en daarmee een zone van 200 meter. De overige wegen in de nabijheid van het plan hebben een toegestane rijsnelheid van 30 km/u. De Gemeenschapspolderweg (deel 30 km/u), de Sinnigvelderstraat en de Waarschapsstraat zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening opgenomen in het onderzoek. Overige 30 km/u wegen hebben geen relevante intensiteit.

In de Wet geluidhinder (Wgh) worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nieuwe woningen langs een bestaande weg. Voor woningen binnen de wettelijke zone van een weg geldt overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh een ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van de gevel, de zogenaamde 'voorkeursgrenswaarde'. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB.

Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt conform artikel 83, lid 1 (Wgh) voor woningen gelegen binnen de zone van een weg met een buitenstedelijke ligging 53 dB. Voor woning die liggen in de zone van een weg met binnenstedelijke ligging, bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB (artikel 83, lid 1 Wgh).

Indien een plangebied is gelegen binnen de zone van twee of meer geluidzones dient op grond van artikel 110f van de Wet geluidhinder ook onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidbronnen.

In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, bij de berekening van de geluidbelasting een correctie mag worden toegepast. Dit is voor de periode tot 1 juli 2018 geregeld in artikel 3.4, lid 1 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012).

De hoogte van de correctie is afhankelijk van de toegestane rijsnelheid op en de geluidbelasting vanwege de weg. In tabel 3.2 is de hoogte van de correctie opgenomen.

Tabel 3.2: Correctie conform artikel 110g Wgh; artikel 3.4, lid 1 RMG2012

Toegestane rijsnelheid	Geluidbelasting vanwege de weg (excl. artikel 110g Wgh)	Correctie artikel 110g Wgh
▪ 50 km/u	- ¹	5 dB
▪ 70 km/u	< 56 dB	2 dB
	56 dB	3 dB
	57 dB	4 dB
	> 57 dB	2 dB

1 Correctie is niet afhankelijk van de geluidbelasting vanwege de weg

NB. Overeenkomstig artikel 1.3, lid 1 van het RMG2012 wordt de berekende geluidbelasting afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele, even getal. Vervolgens wordt de correctie conform artikel 110g Wgh toegepast.

Ten behoeve van de bepaling van de geluidwering van de gevels wordt de aftrek conform artikel 110^g van de Wet geluidhinder niet toegepast.

Samenloop geluid

Indien een plangebied is gelegen binnen de zone van twee of meerdere geluidzones dient, op grond van artikel 110^f van de Wet geluidhinder, onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidbronnen.

Gemeentelijk beleid

De gemeente Weesp heeft, aanvullend op de Wet geluidhinder, de 'Beleidsnota geluid: Hogere Waarden Wet geluidhinder' opgesteld. Voor het vaststellen van hogere waarden zijn voorschriften verbonden:

- Indien een geluidsgevoelige bestemming is gelegen in meerdere zones van verschillende geluidbronnen mag de gecumuleerde geluidsbelasting niet leiden tot een onacceptabele geluidbelasting. Gemeente Weesp accepteert bij deze beoordeling een ten hoogste gecumuleerde geluidsbelasting van de ten hoogste te verlenen hogere waarde +3 dB.
- Compenserende maatregelen bij het vaststellen van hogere waarden groter dan 53 dB vanwege wegverkeerslawaaï:
 - Akoestische compenserende maatregelen:
 - Een geluidsluwe gevel;
 - Een geluidsluwe buitenruimte;
 - Akoestisch gunstige indeling van de woning.

- Niet-akoestische compenserende factoren (geen harde eis), bijvoorbeeld:
 - veel groen;
 - aanwezigheid van een park;
 - een goed openbaar vervoer;
 - een kinderspeelplaatsje

4 VERKEERSGEGEVENS

De berekeningen zijn uitgevoerd voor het peiljaar 2030. De verkeersgegevens zijn door de gemeente Weesp aangeleverd. De intensiteiten betreffen het jaar 2023. Om te komen tot het peiljaar 2030 is rekening gehouden met 1,5% autonome groei per jaar. De verkeersverdelingen zijn bepaald op basis van aangeleverde tellingen. In tabel 4.1 zijn de gehanteerde verkeersgegevens van de maatgevende wegvakken opgenomen. De volledige verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 2.

Tabel 4.1: Verkeersgegevens maatgevende wegvakken (peiljaar 2030)

Weg	Wegdek- type	Snel- heid	Eetmaal- intensiteit	Periode	Uur- intensiteit	Voertuigverdeling		
						LV	MV	ZV
Hogeweyselaan Noord	DAB ²⁾	50 km/u	2023:11.505	Dag	7,2%	89,4%	6,7%	4,0%
				Avond	2,5%	96,0%	2,5%	1,5%
			2030:12.771	Nacht	0,5%	92,1%	7,2%	0,7%
Hogeweyselaan Zuid	DAB ²⁾	50 km/u	2023: 6.940	Dag	7,2%	89,4%	6,7%	4,0%
				Avond	2,5%	96,0%	2,5%	1,5%
			2030: 7.703	Nacht	0,5%	92,1%	7,2%	0,7%
Gemeenschaps- polderweg	DAB ²⁾	50 km/u	2023: 5.892	Dag	7,1%	83,8%	9,7%	6,5%
				Avond	2,1%	93,0%	4,1%	2,8%
			2030: 6.540	Nacht	0,7%	85,7%	9,7%	4,6%
Gemeenschaps- polderweg	Klinkers ¹⁾	30 km/u	2023: 2.602	Dag	6,6%	94,4%	4,0%	1,5%
				Avond	4,0%	98,5%	1,5%	0,0%
			2030: 2.888	Nacht	0,6%	98,4%	1,6%	0,0%
Sinnigverlder- straat	Klinkers ¹⁾	30 km/u	2023: 899	Dag	6,6%	94,4%	4,0%	1,5%
				Avond	4,0%	98,5%	1,5%	0,0%
			2030: 998	Nacht	0,6%	98,4%	1,6%	0,0%
Waarschaps- straat	Klinkers ¹⁾	30 km/u	2023: 400	Dag	6,6%	94,4%	4,0%	1,5%
				Avond	4,0%	98,5%	1,5%	0,0%
			2030: 444	Nacht	0,6%	98,4%	1,6%	0,0%

1) Deze klinkerverharding betreft elementenverharding in keperverband.

2) DAB = dicht asfalt beton of referentiewegdek

5 RESULTATEN

Algemeen

De berekeningen van de geluidbelastingen zijn uitgevoerd conform de Standaard rekenmethode 2 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, met behulp van een akoestisch rekenmodel (Geomilieu).

In het overdrachtsmodel wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met verzwakking door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie, afscherming door obstakels, reflectie tegen obstakels, verstrooiing en absorptie door installaties en vegetaties, reflecties tegen, verstrooiing door en absorptie van de bodem.

Voor de ingevoerde bodemgebieden is uitgegaan van $B_f = 0,0$ [-] (harde, reflecterende bodem), bijvoorbeeld de wegen en water. De standaard bodemfactor bedraagt $B_f = 0,5$ [-], een 50 % absorberende bodem. De bepaling van de geluidbelasting is uitgevoerd voor een hoogte van 1,5 meter boven iedere verdiepingvloer.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2.

Geluidbelasting

De geluidbelasting vanwege de omliggende wegen is berekend op de gevels van het te realiseren gebouwen 1, 2 en 3. In tabel 5.1 zijn de meest maatgevende geluidbelastingen per geveloriëntatie opgenomen. De geluidbelasting is voor zowel de gezoneerde wegen als niet gezoneerde wegen gegeven inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Op deze manier ontstaan vergelijkbare waarden en kan voor beide soorten wegen de voorkeursgrens-waarde als toetswaarde gebruikt worden. De volledige resultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 5.1: Berekende geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï

Beoordelingspunt	Geluidbelasting (L_{den}) [dB]			
	incl. aftrek artikel 110g Wgh			
	Gemeenschaps -polderweg	Hogeweyse- laan	Sinnigvelder- straat	Waarschaps- straat
Gebouw 1 (oost, Waarschapsstraat)				
■ Noordgevel (kopgevel)	40	34	37	45
■ Oostgevel	34	30	26	51
■ Zuidgevels (kopgevel)	26	23	32	45
■ Westgevel	36	32	38	33
Gebouw 2 (ten oosten van Sinnigvelderstr.)				
■ Noordgevel (kopgevel)	40	32	47	36
■ Oostgevel	37	30	36	38
■ Zuidgevels (kopgevel)	24	24	43	36
■ Westgevel	37	31	52	29
Gebouw 3 (ten westen van Sinnigvelderstr.)				
■ Noordgevel (kopgevel)	44	43	45	18
■ Oostgevel	42	33	50	32
■ Zuidgevels (kopgevel)	27	27	50	21
■ Westgevel	39	42	43	13

50 Geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde

Uit tabel 5.1 blijkt de geluidbelasting vanwege de Gemeenschapspolderweg en de Hogeweyselaan voldoet aan de voorkeursgrenswaarde conform de Wet geluidhinder. De geluidbelasting vanwege deze wegen vormen geen belemmering voor het realiseren van het woningbouwplan.

Vanwege de 30 km/u wegen Sinnigvelderstraat en Waarschapsstraat bedraagt de geluidbelasting respectievelijk ten hoogste 52 en 51 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Hiermee is de geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Er wordt wel voldaan aan de maximale grenswaarde. De gemeente dient te overwegen deze hogere geluidbelasting toe te staan.

Samenloop van geluid

Wanneer er sprake is van meerdere hogere waarden dient, conform artikel 110f Wgh, de samenloop van geluid beoordeeld te worden. Vanwege de gezoneerde wegen is er geen sprake van een hogere waarde. De samenloop van geluid hoeft, in het kader van de Wet geluidhinder, verder niet geoordeeld te worden.

Cumulatieve geluidbelasting

In het kader van het beschermen van het binnenniveau in de woningen, toetsing Bouwbesluit, is in tabel 5.2 de cumulatieve geluidbelasting vanwege alle omliggende wegen opgenomen. De geluidbelasting betreft de meest maatgevende waarde per verdiepingshoogte en per gevel oriëntatie.

Tabel 5.2: Cumulatieve geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï

Beoordelingspunt	Geluidbelasting (L_{cum}) [dB]			
	Excl. aftrek artikel 110g Wgh			
	Begane grond	1 ^e etage	2 ^e etage	3 ^e etage
Gebouw 1 (oost, Waarschapsstraat)				
■ Noordgevel (kopgevel)	50	51	51	0
■ Oostgevel	<u>56</u>	<u>56</u>	<u>55</u>	0
■ Zuidgevels (kopgevel)	50	50	50	0
■ Westgevel	43	45	46	0
Gebouw 2 (ten oosten van Sinnigvelderstr.)				
■ Noordgevel (kopgevel)	52	53	53	53
■ Oostgevel	43	45	47	46
■ Zuidgevels (kopgevel)	47	49	49	49
■ Westgevel	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>56</u>
Gebouw 3 (ten westen van Sinnigvelderstr.)				
■ Noordgevel (kopgevel)	52	53	53	53
■ Oostgevel	<u>54</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>55</u>
■ Zuidgevels (kopgevel)	<u>54</u>	<u>55</u>	<u>54</u>	<u>54</u>
■ Westgevel	49	49	49	50

56: onderstreepte waarde: geluidbelasting mogelijk relevant voor binnenniveau.

Uit tabel 5.2 blijkt de cumulatieve geluidbelasting ten hoogste 57 dB te bedragen. Conform de standaard detaillering en de huidige bouwwijze (o.a. ten aanzien van eisen vanwege EPC en luchtdichtheid) kan aangenomen worden dat de gevelwering tenminste 20 dB bedraagt. Daar waar de cumulatieve geluidbelasting 53 dB of meer bedraagt dient derhalve nader onderzocht te worden of de binnenwaarde van 33 dB geborgd kan worden.

Toetsing gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Weesp heeft, aanvullend op de Wet geluidhinder, de 'Beleidsnota geluid: Hogere Waarden Wet geluidhinder' opgesteld. Er hoeven geen hogere waarden vastgesteld te worden, het gemeentelijk beleid hoeft derhalve niet getoetst te worden.

Woon- en leefklimaat

In het kader van goede ruimtelijke ordening is het woon- en leefklimaat getoetst aan de hand van het gemeentelijk geluidbeleid.

Bronmaatregelen

Vanwege de Sinnigvelderstraat en de Waarschapsstraat is er sprake van een hogere geluidbelasting. Hoofdzakelijk als gevolg van de aanwezige klinkerbestrating. Wanneer het wegdek wordt vervangen door asfalt (DAB) wordt de geluidbelasting met 3 dB gereduceerd en kan voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde. De kosten van deze maatregel wegen echter niet op tegen de baten. Daarbij moet opgemerkt worden dat de verkeersintensiteiten van de Sinnigvelderstraat waarschijnlijk te hoog in het verkeersmodel zijn opgenomen. Deze weg is ter hoogte van het plan afgesloten waardoor er geen doorgaand verkeer mogelijk is.

Overdrachtsmaatregelen

Overdrachtsmaatregelen betreffen het plaatsen van een geluidscherm of wal. Deze maatregel stuit op stedenbouwkundige/landschappelijke bezwaren. Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger is niet mogelijk, het plan betreft een invulling tussen bestaande bebouwing.

Compenserende maatregelen

Alle woningen zijn voorzien van een geluidluwe gevel. De woningen kunnen hierdoor akoestisch gunstig ingedeeld worden, zodat bijvoorbeeld slaapkamers aan de geluidluwe zijde zijn gelegen. Door de aanwezigheid van een geluidluwe zijde zijn de tuinen van de grondgebonden woningen van Gebouw 1 tevens geluidluwe buitenruimten.

6 SAMENVATTING

In opdracht van BPD Ontwikkeling BV is, door Metafys, een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het plan De Weesperschool te Weesp. Dit plan betreft het realiseren 8 grondgebonden rijwoningen en 40 portiekwoningen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een wijziging van het bestemmingsplan. In het voorliggende onderzoek is, in het kader van de Wet geluidhinder, de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai bepaald.

Op basis van onderhavig onderzoek kan geconcludeerd worden dat:

- de geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegen Gemeenschapspolderweg en Hogeweyselaan respectievelijk ten hoogste 44 en 43 dB bedragen. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. De geluidbelasting van deze wegen is geen belemmering voor de realisatie van het plan;
- de geluidbelasting vanwege de 30 km/u wegen Sinnigvelderstraat en Waarschapsstraat respectievelijk ten hoogste 52 en 51 dB bedraagt. Deze geluidbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde maar voldoet ruim aan de maximale grenswaarde;
- het toepassen van bron- en overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting vanwege de Sinnigvelderstraat en Waarschapsstraat te reduceren onvoldoende doeltreffend/niet doelmatig zijn en stuiten op stedenbouwkundige/landschappelijke en financiële bezwaren;
- alle woningen voorzien zijn van een geluidluwe gevel. Hiermee is een goed woon- en leefklimaat geborgd;
- de cumulatieve geluidbelasting ten hoogste 57 dB (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh) bedraagt. De geluidwering van de gevels van de woningen dient getoetst te worden teneinde een binnenniveau van 33 dB te kunnen garanderen.



De gemeente Weesp wordt verzocht medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan voor de realisatie van de drie woongebouwen aan de Sinnigvelderstraat en de Waarschapsstraat te Weesp.

Metafys

ing. B. van der Heiden

Bijlage 1

Situatie

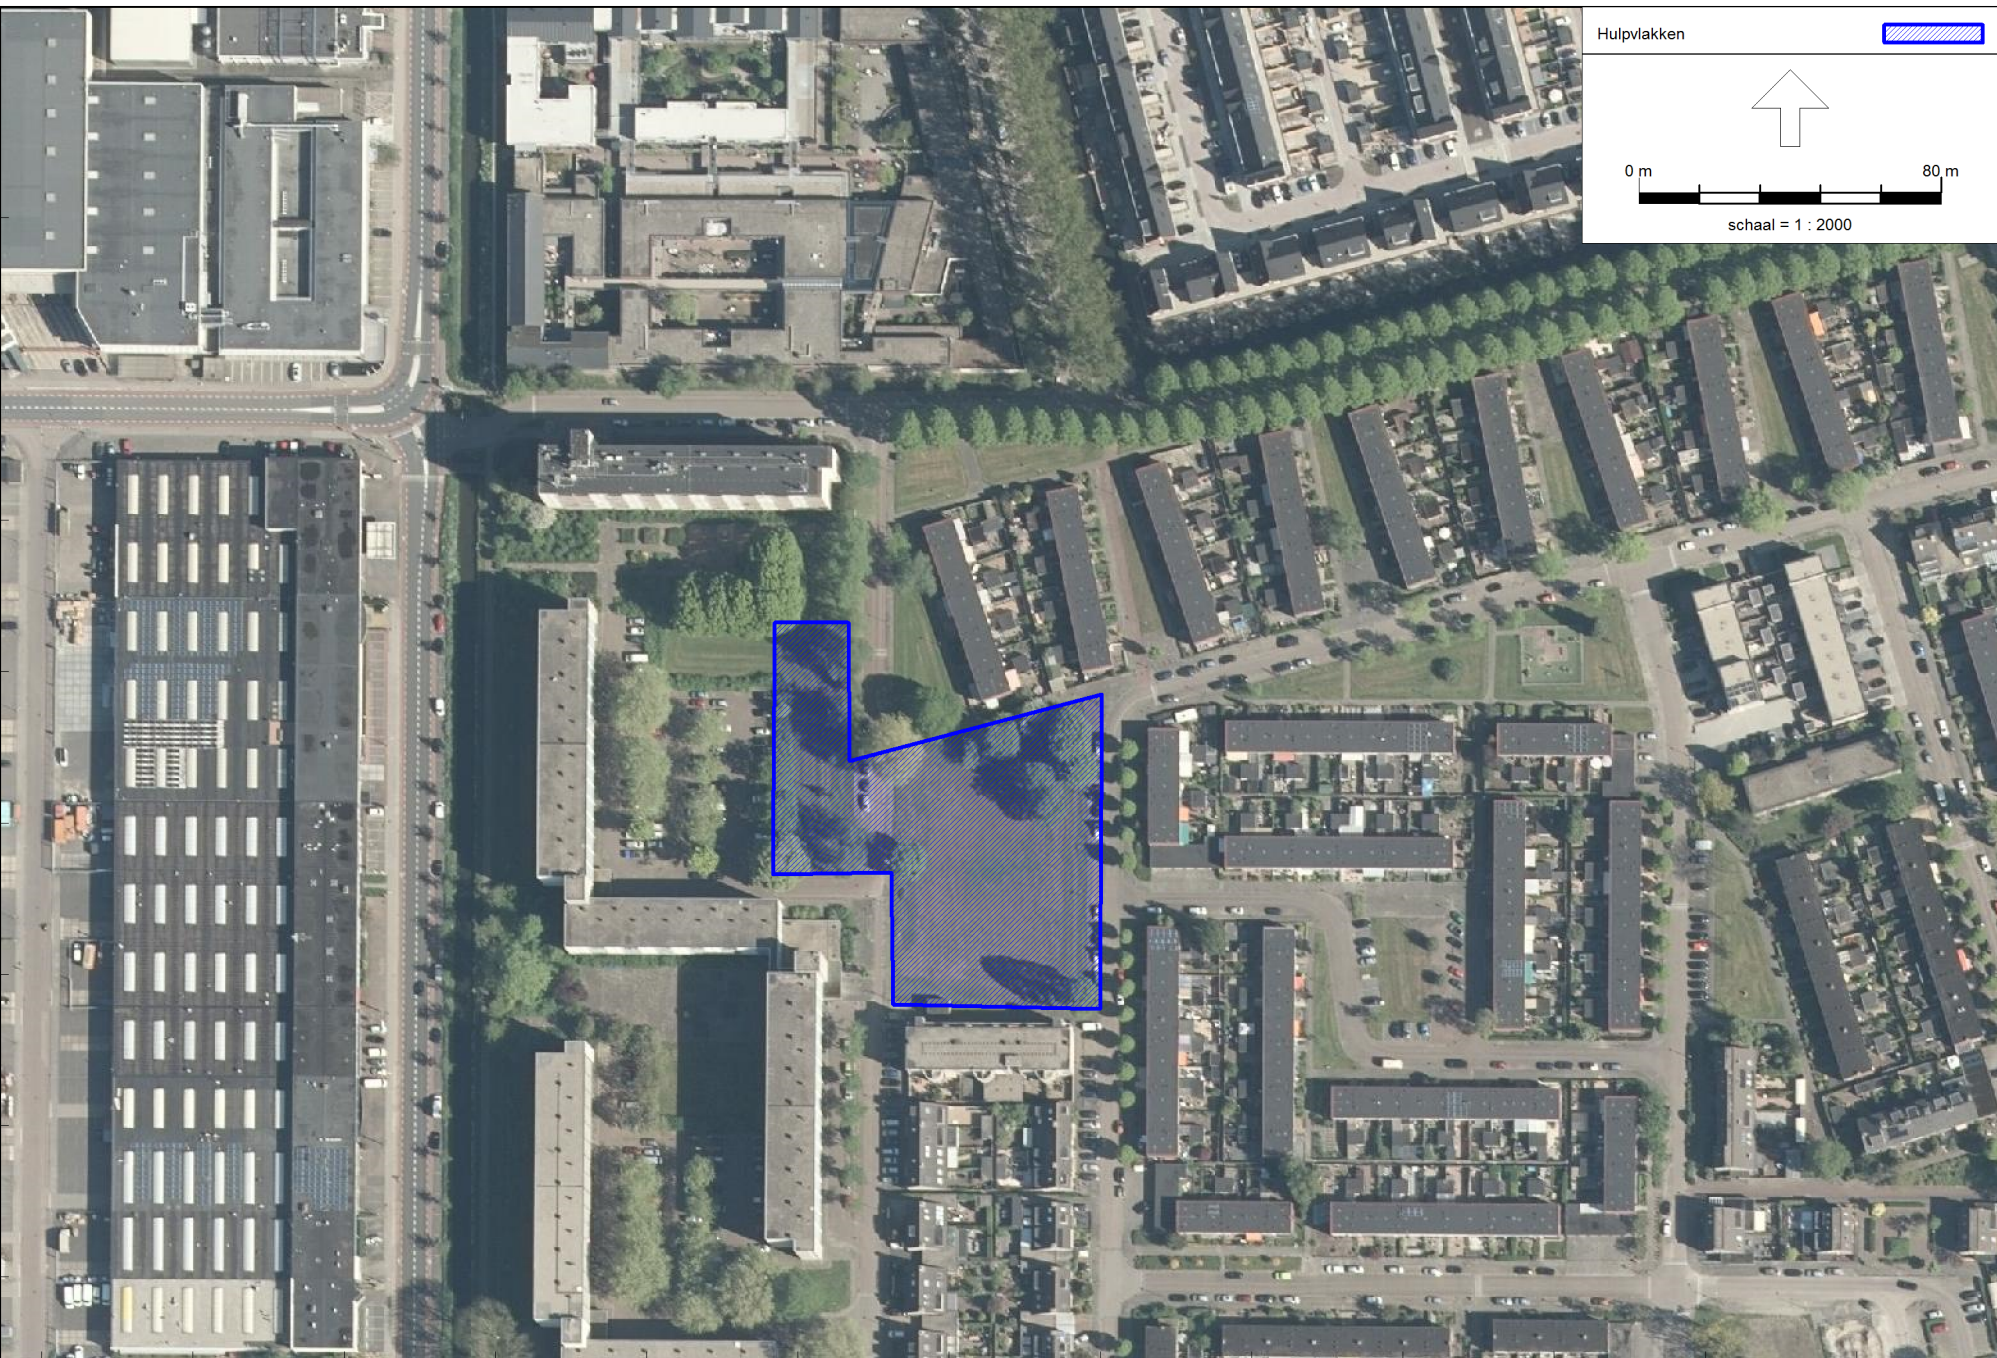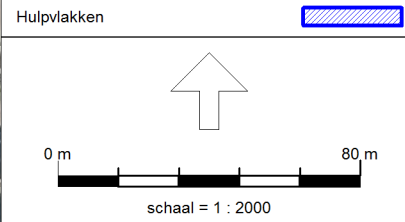

480600


130400

Wegverkeerslawai - RMW-2012, [versie van Weesp - Plan Weesperschool] , Geomilieu V4.50

130600


130800

situatie

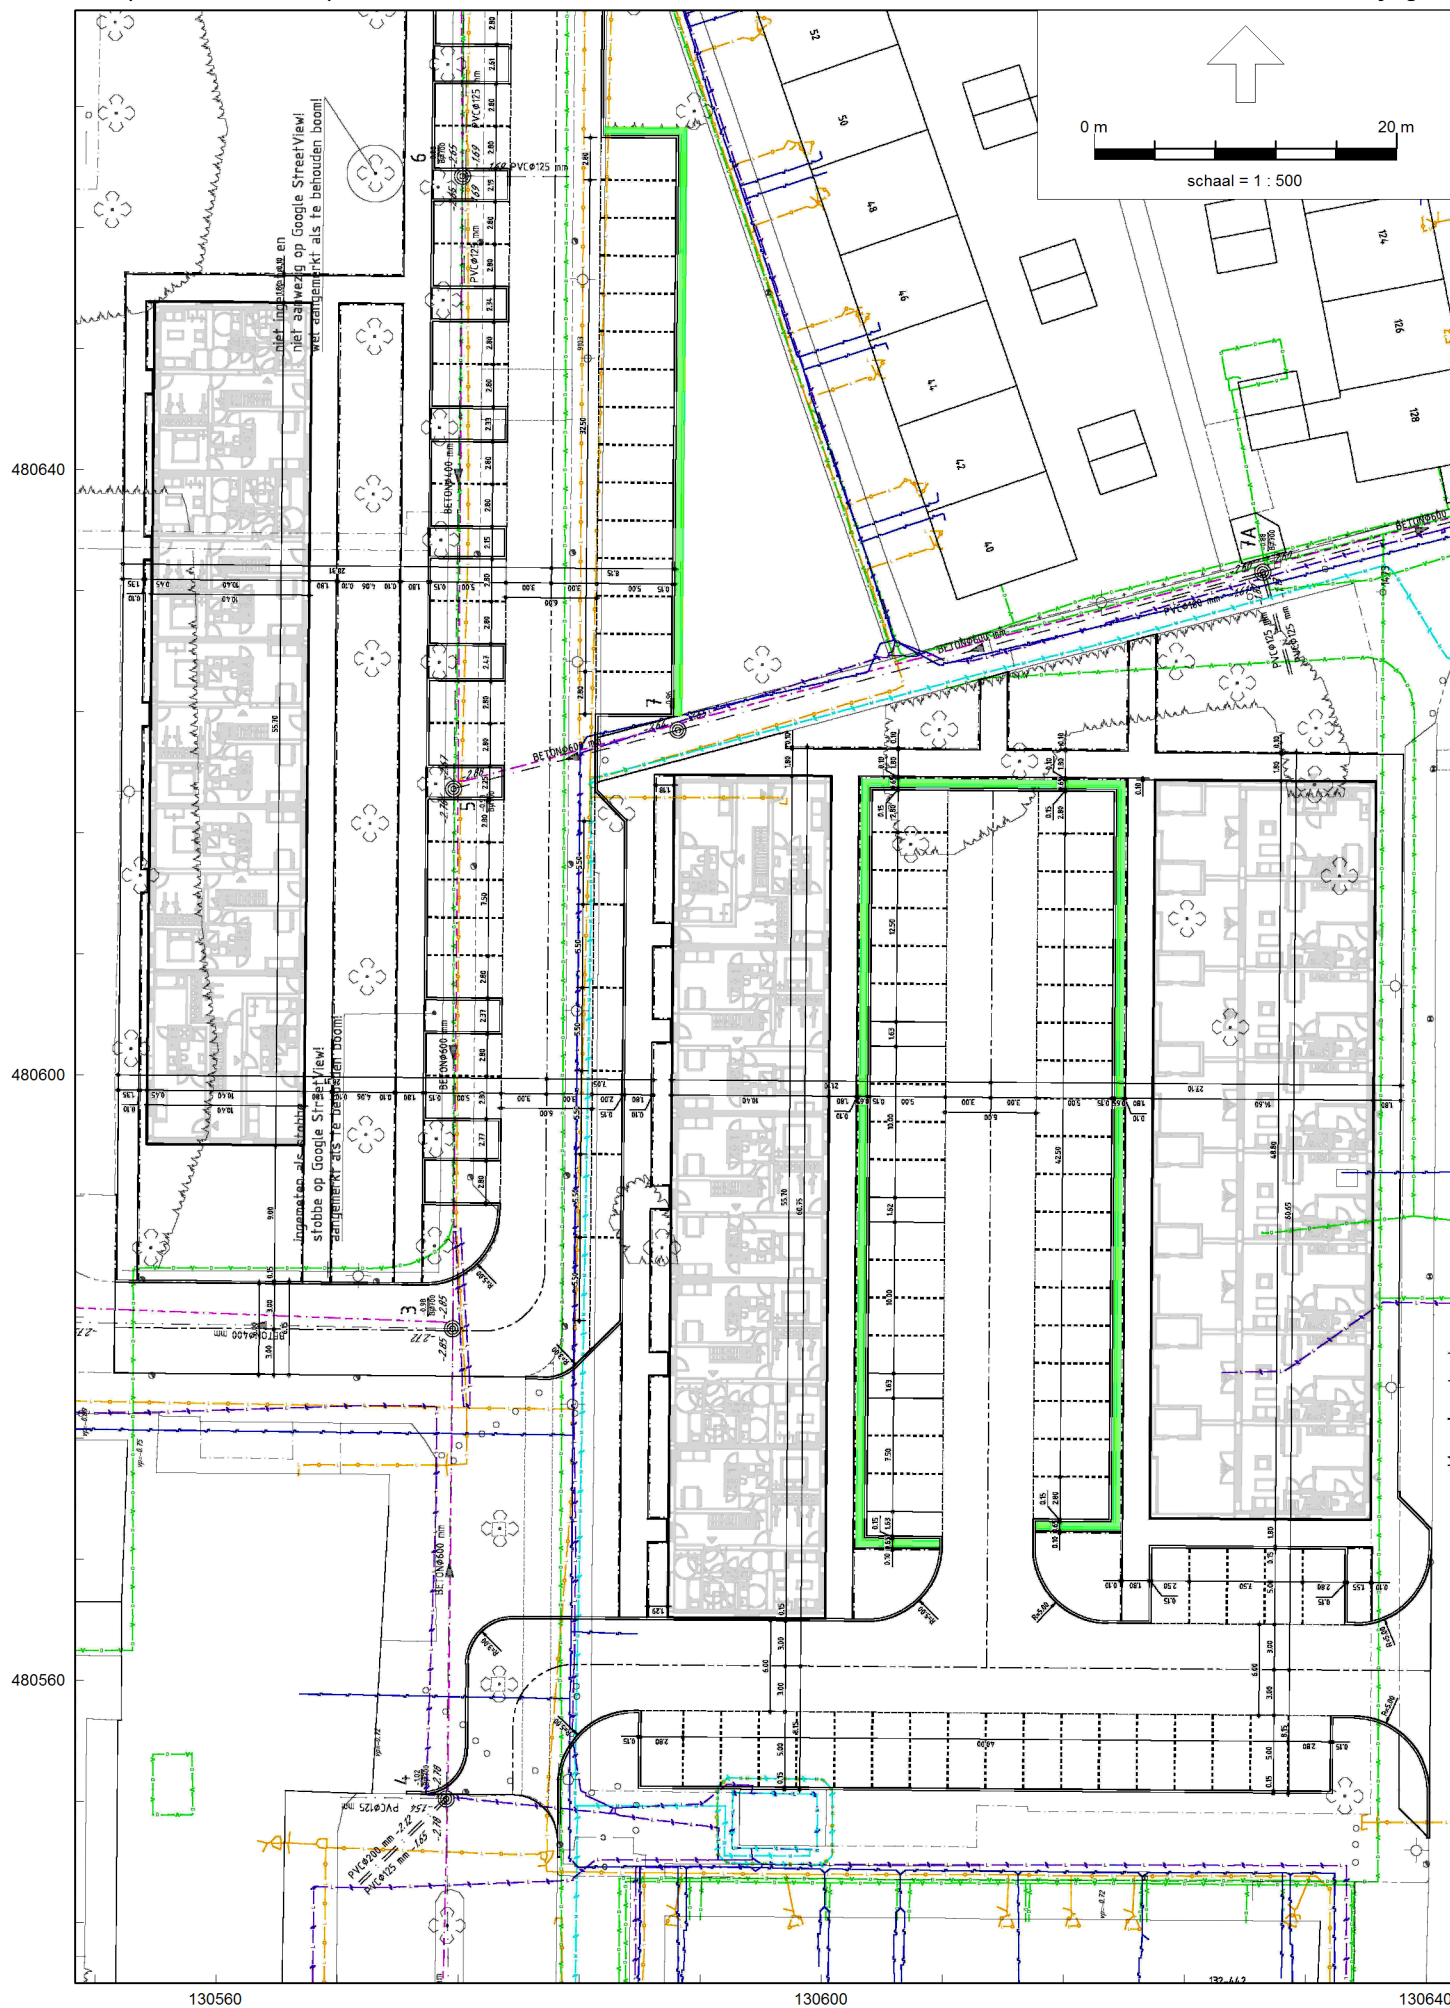

Bijlage 2

Invoergegevens

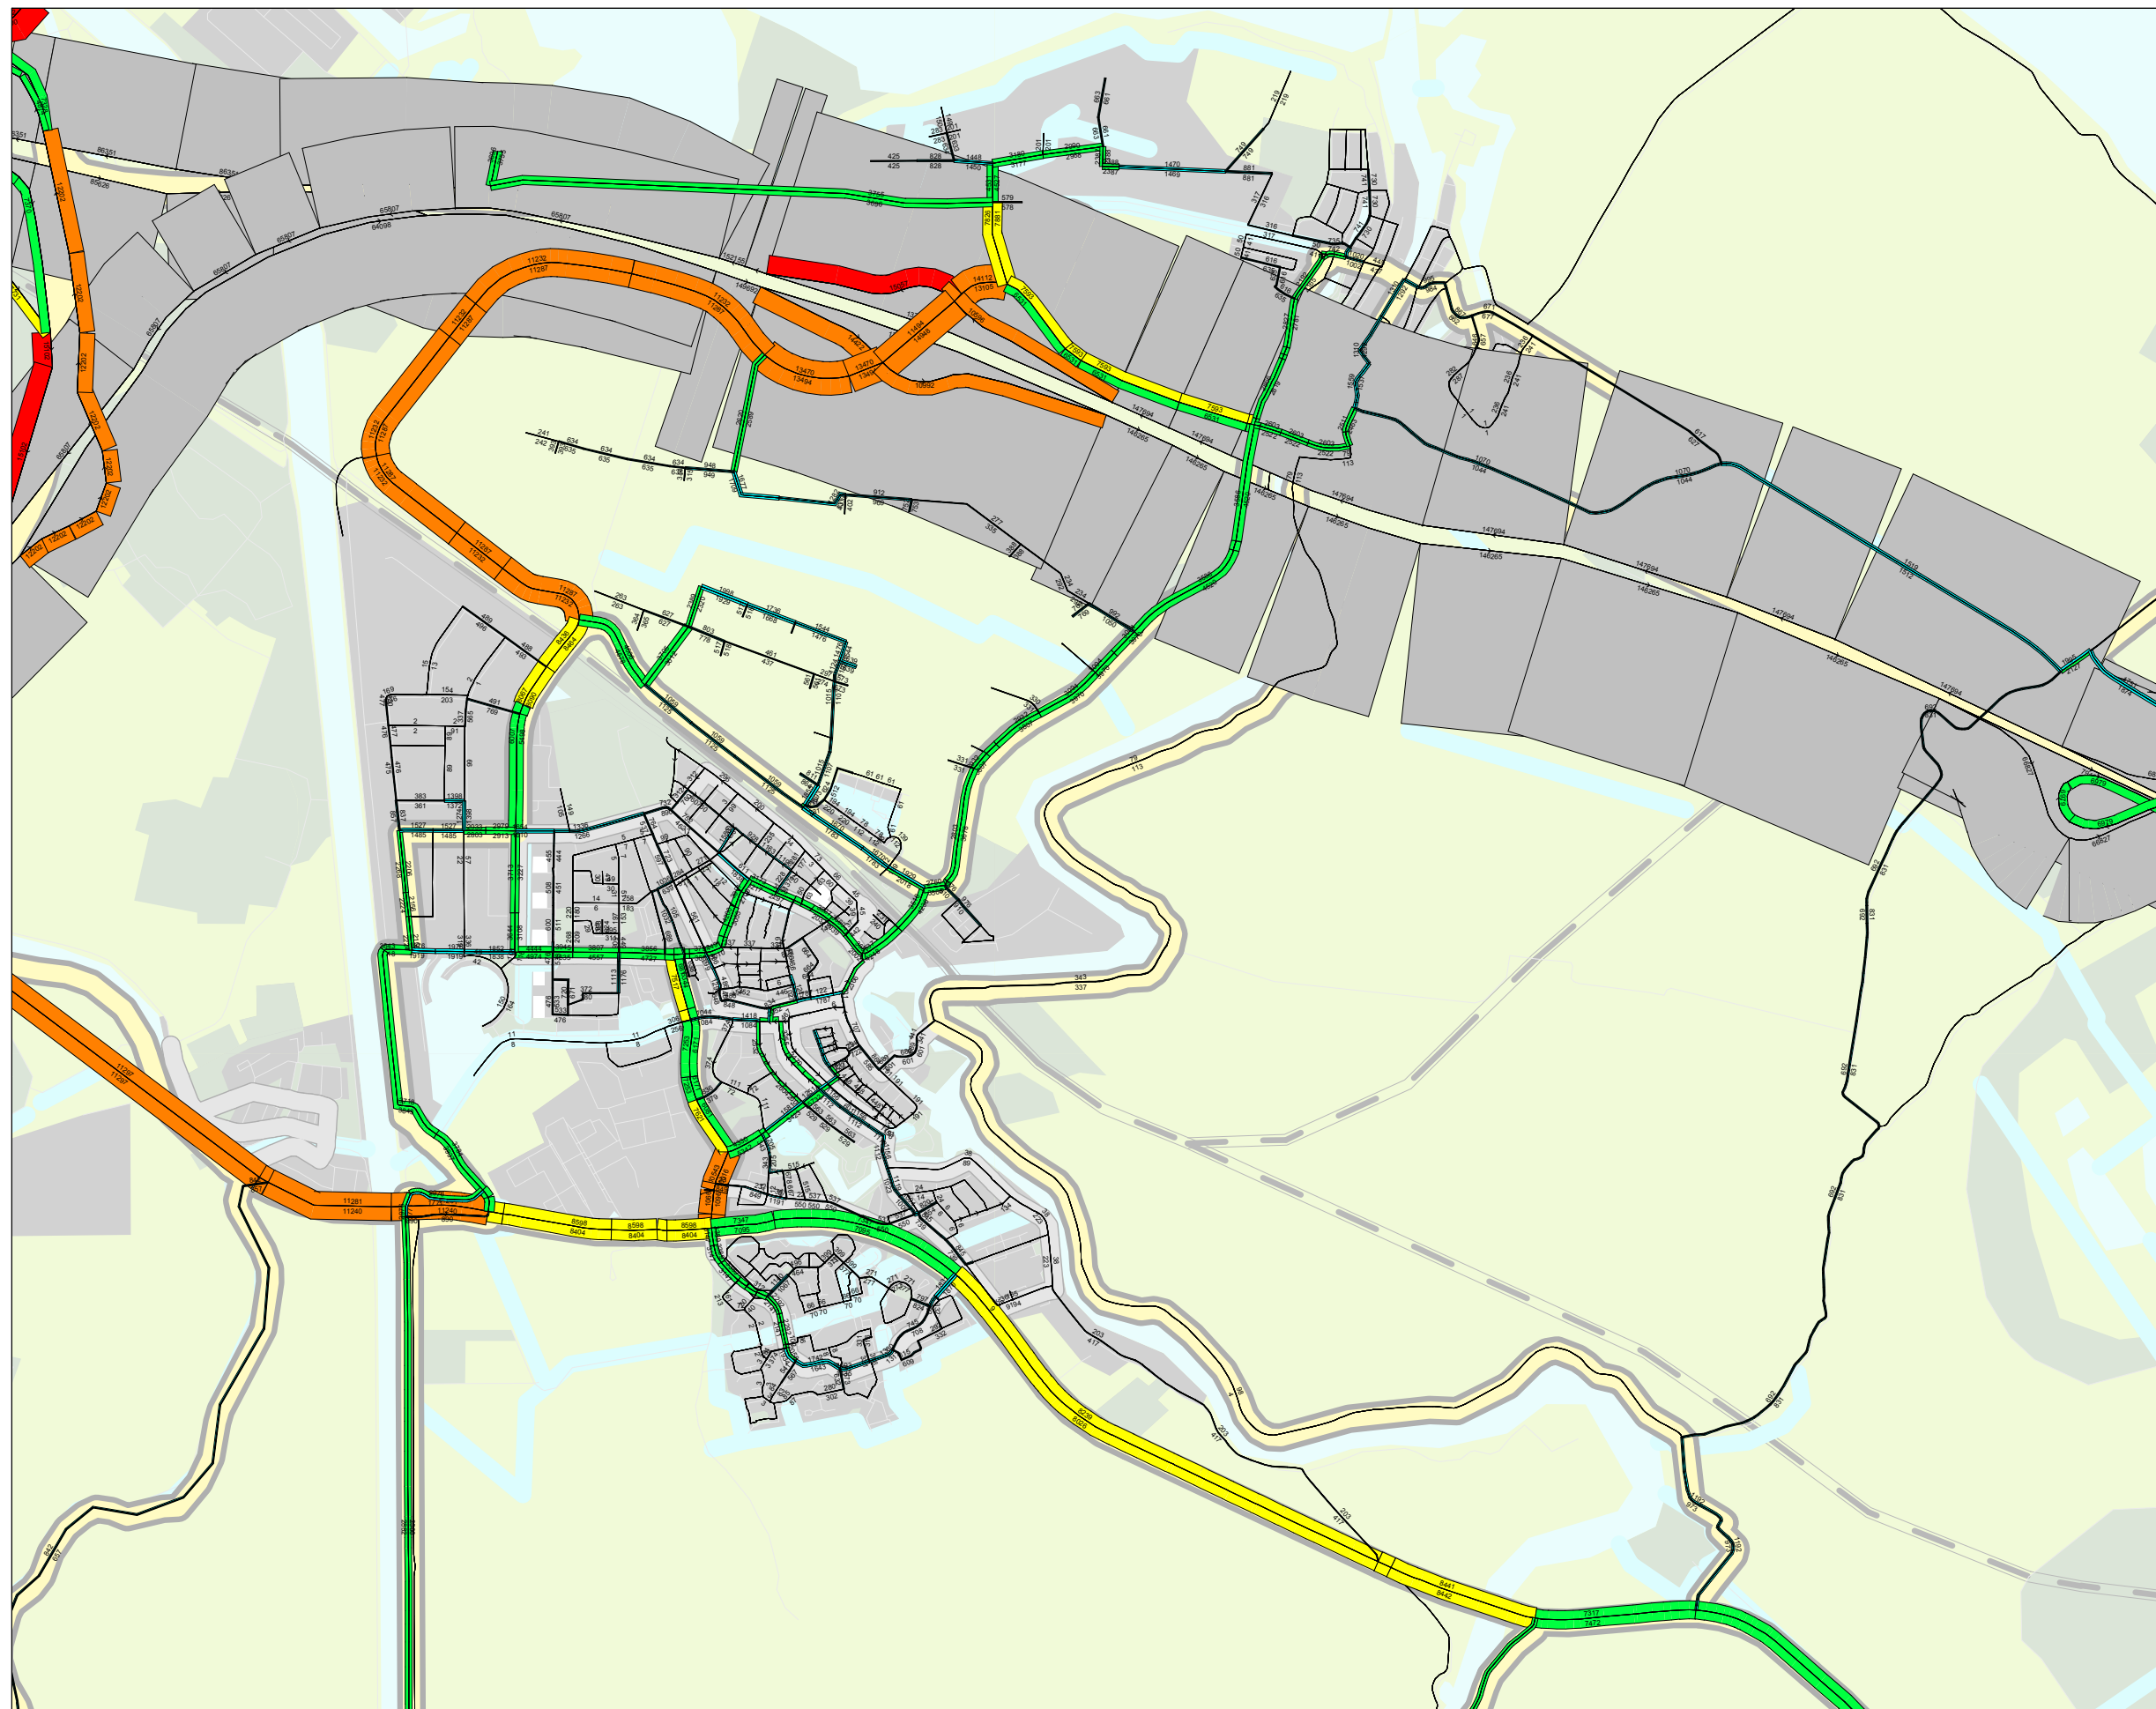

Legend

Nodes


junction

- ☐ <undefined>
- ☐ Equal Priority
- ☐ Give Way
- ☐ Traffic Signals
- ☐ Roundabout
- ☐ Roundabout with Signals
- ☐ All Entry Stop

Link Bandwidths

mvt etm


- ☐ 0 - 2000
- ☐ 2000 - 7500
- ☐ 7500 - 10000
- ☐ 10000 - 15000
- ☐ 15000 - 25000
- ☐ > 25000

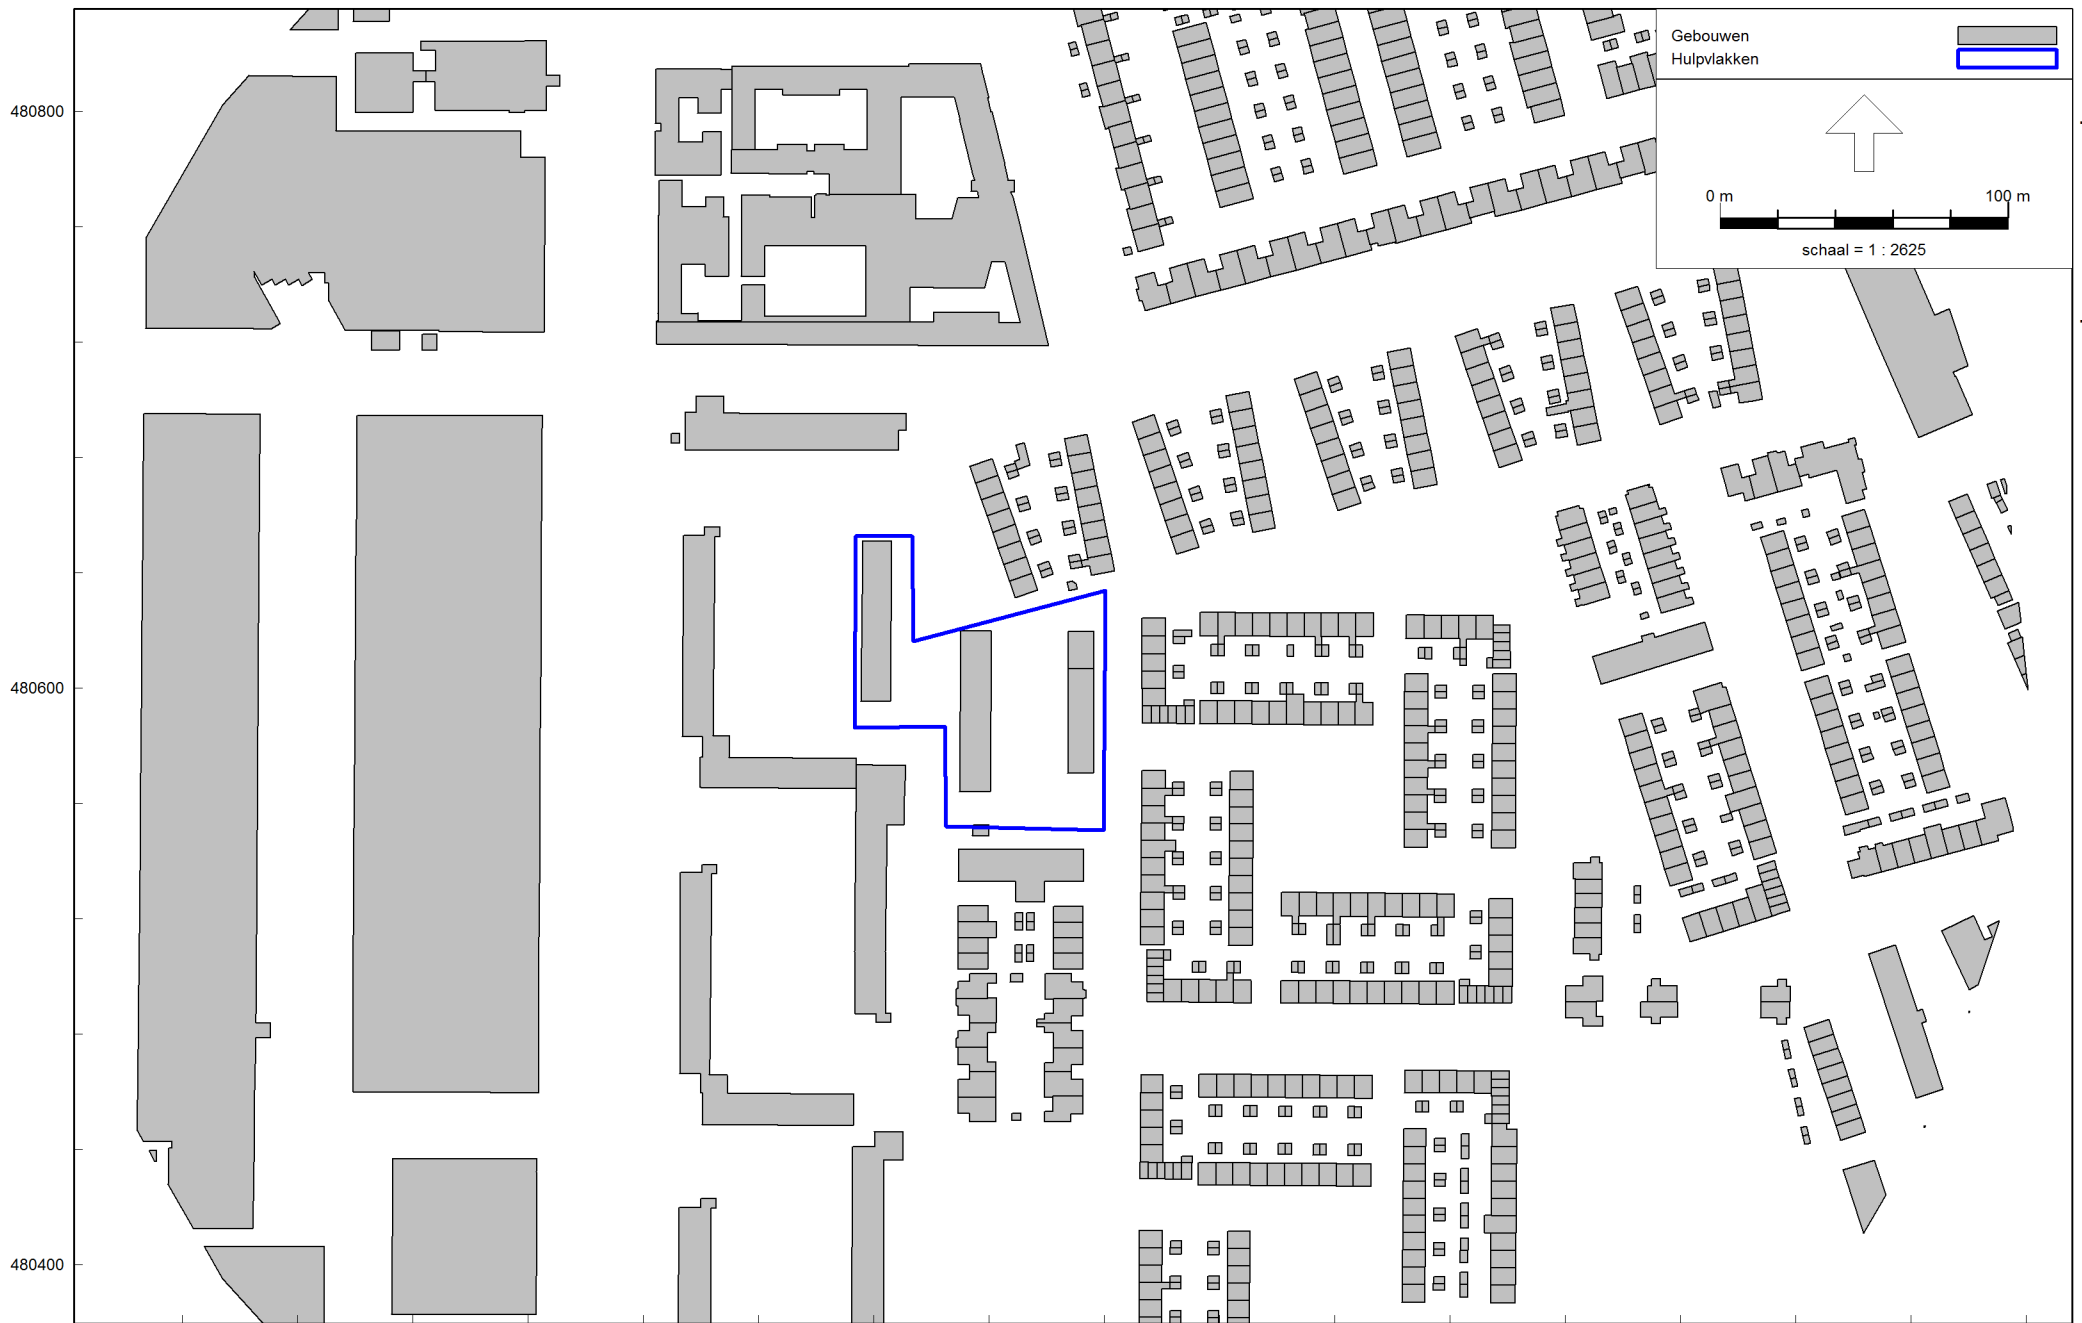

Wegverkeerslawaii - RMW-2012, [versie van Weesp - Plan Weesperschool] , Geomilieu V4.50


invoergegevens

gebouwen: vanwege grote hoeveelheid objecten is er geen lijst met items toegevoegd (model opvraagbaar)

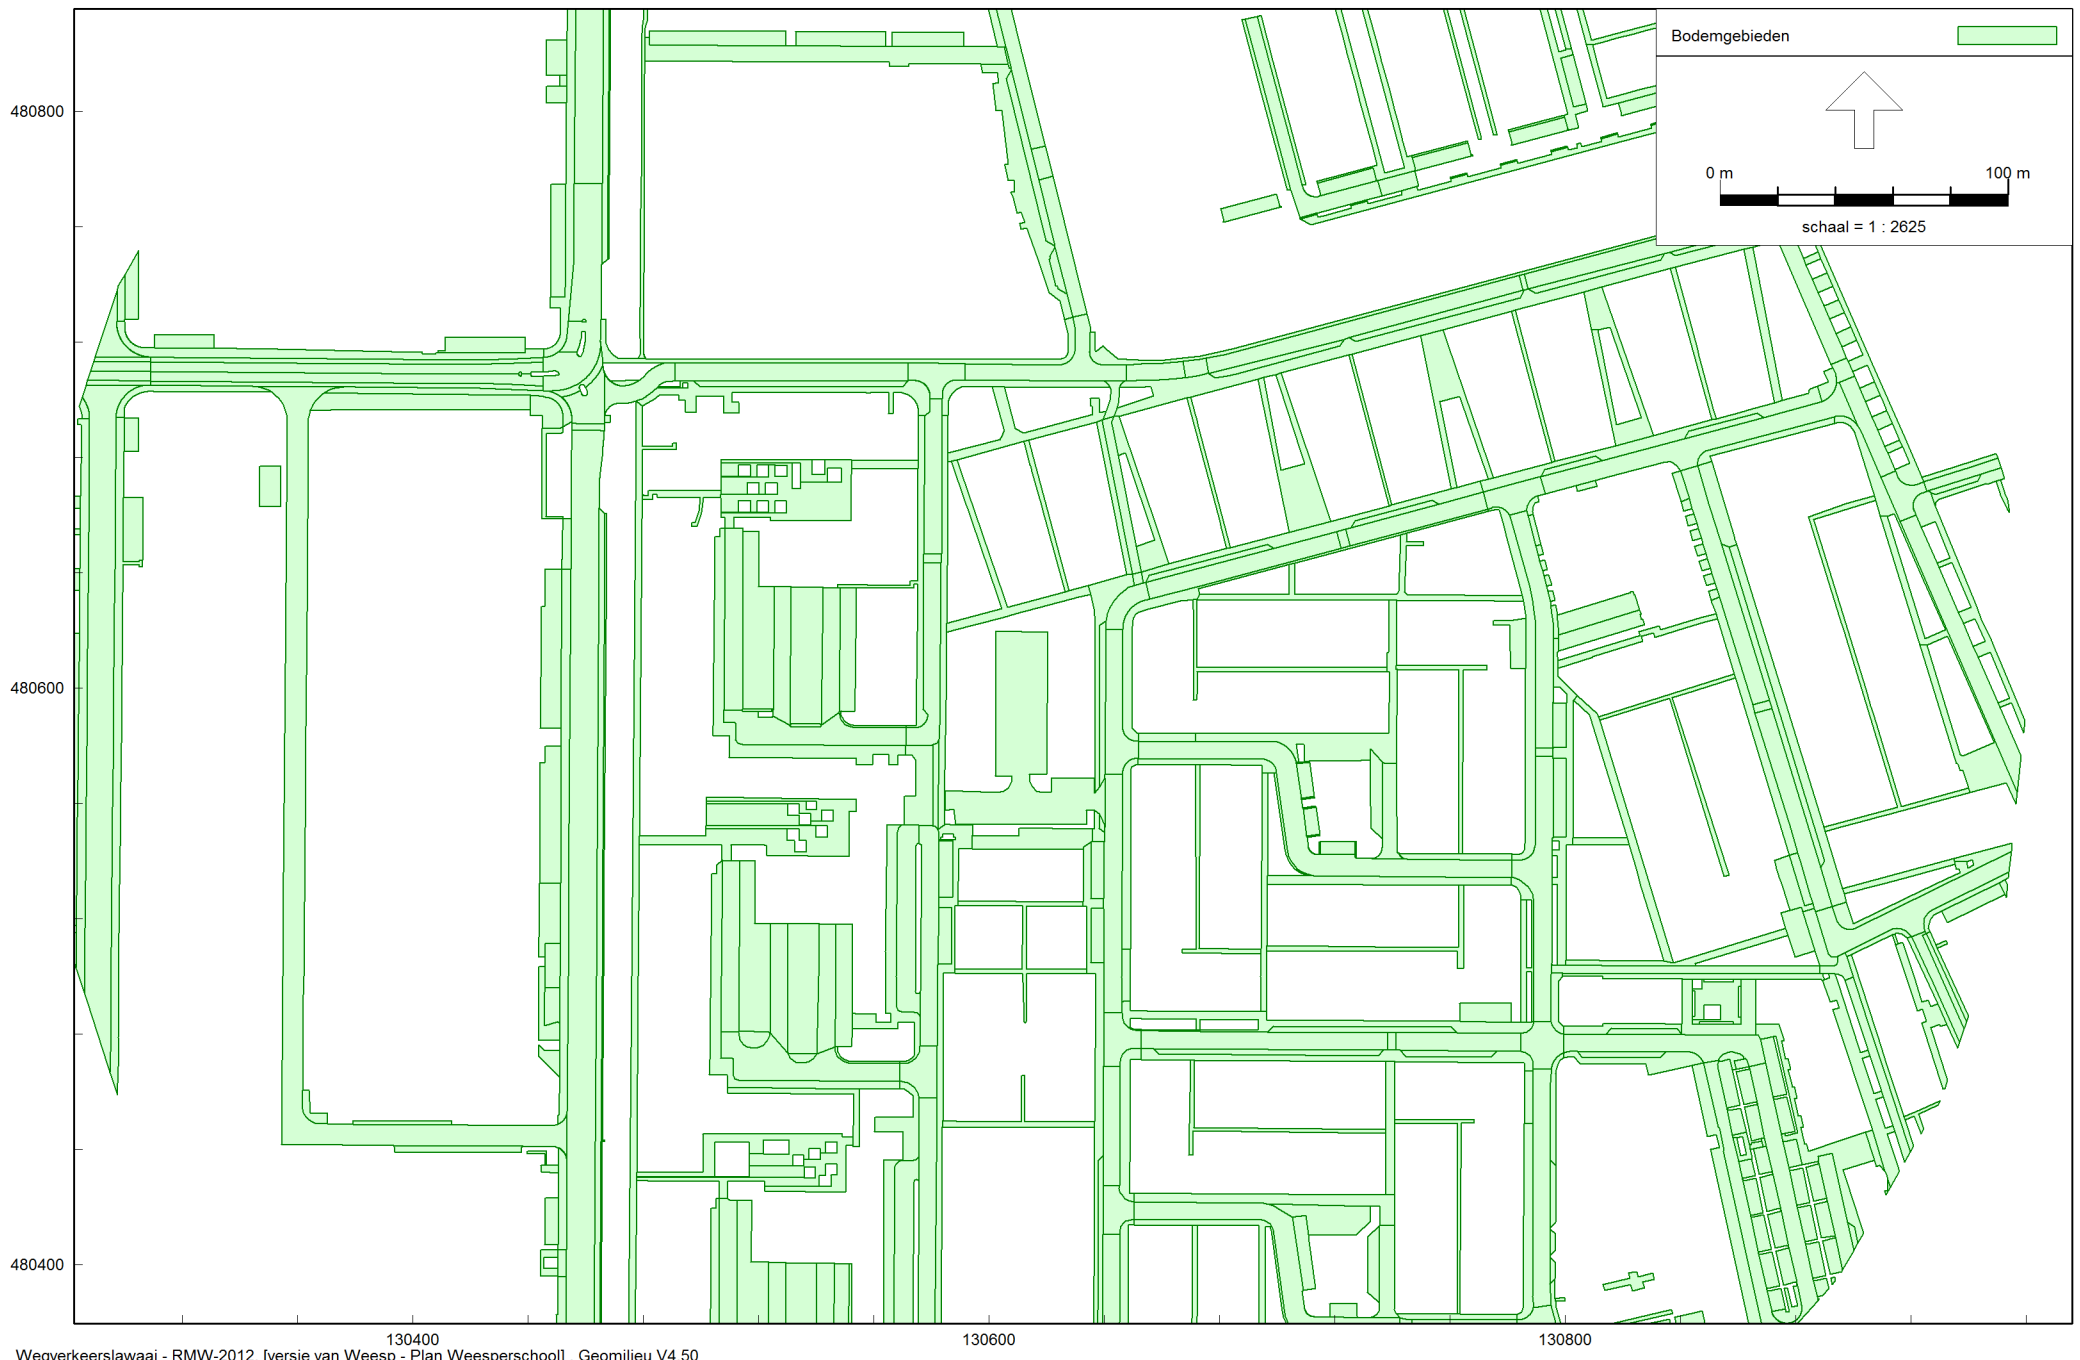


invoergegevens

bodemgebieden: vanwege grote hoeveelheid objecten is er geen lijst met items toegevoegd (model opvraagbaar)

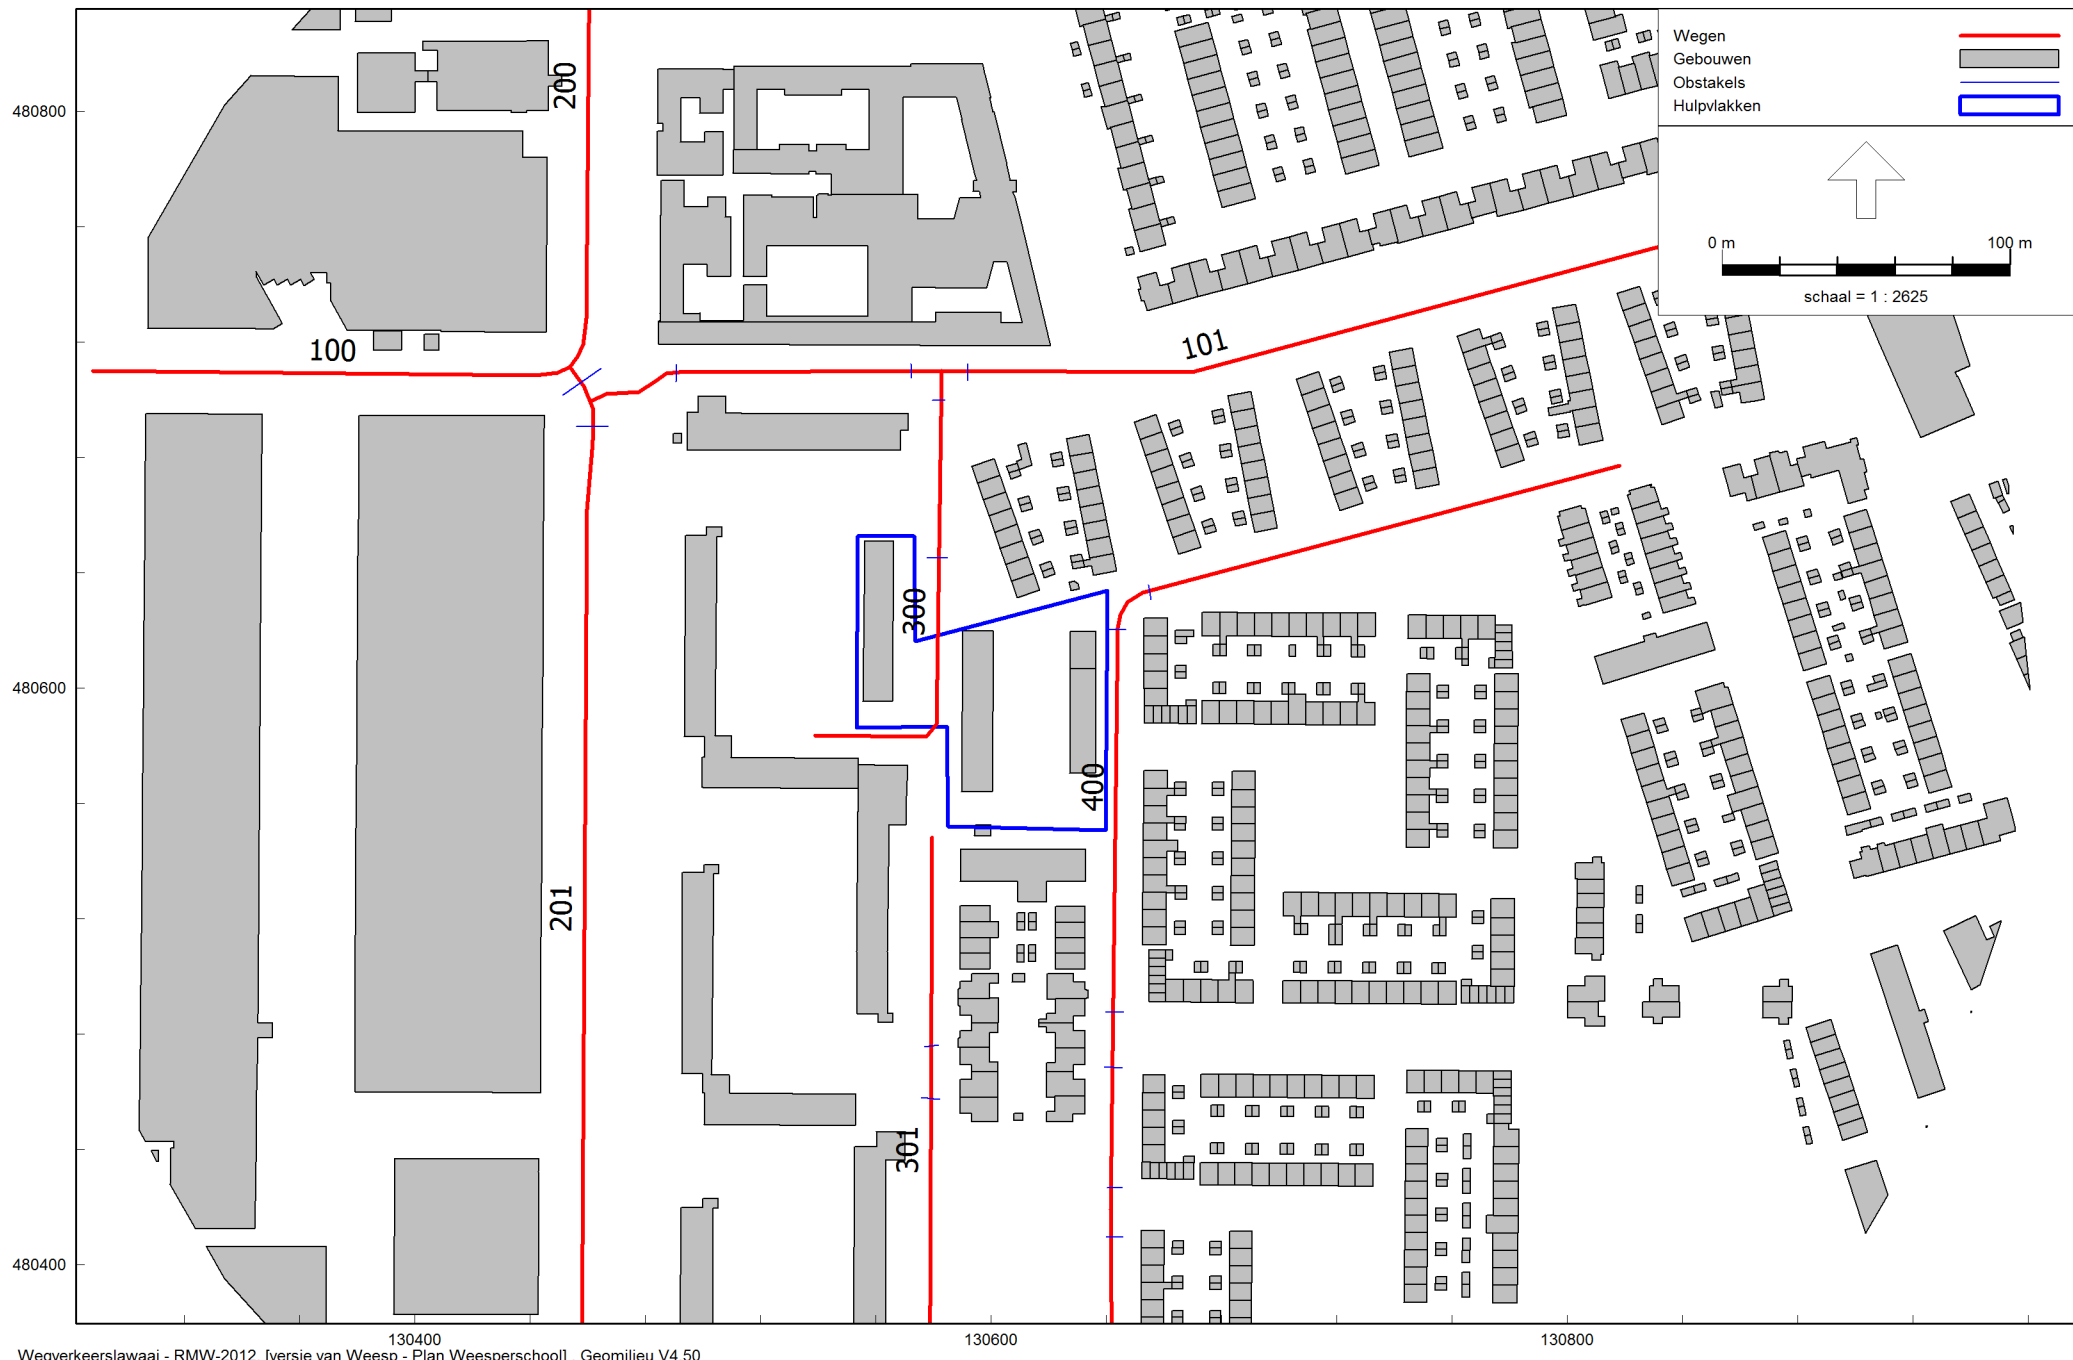

Wegverkeerslawaii - RMW-2012, [versie van Weesp - Plan Weesperschool] , Geomilieu V4.50

invoergegevens
wegen

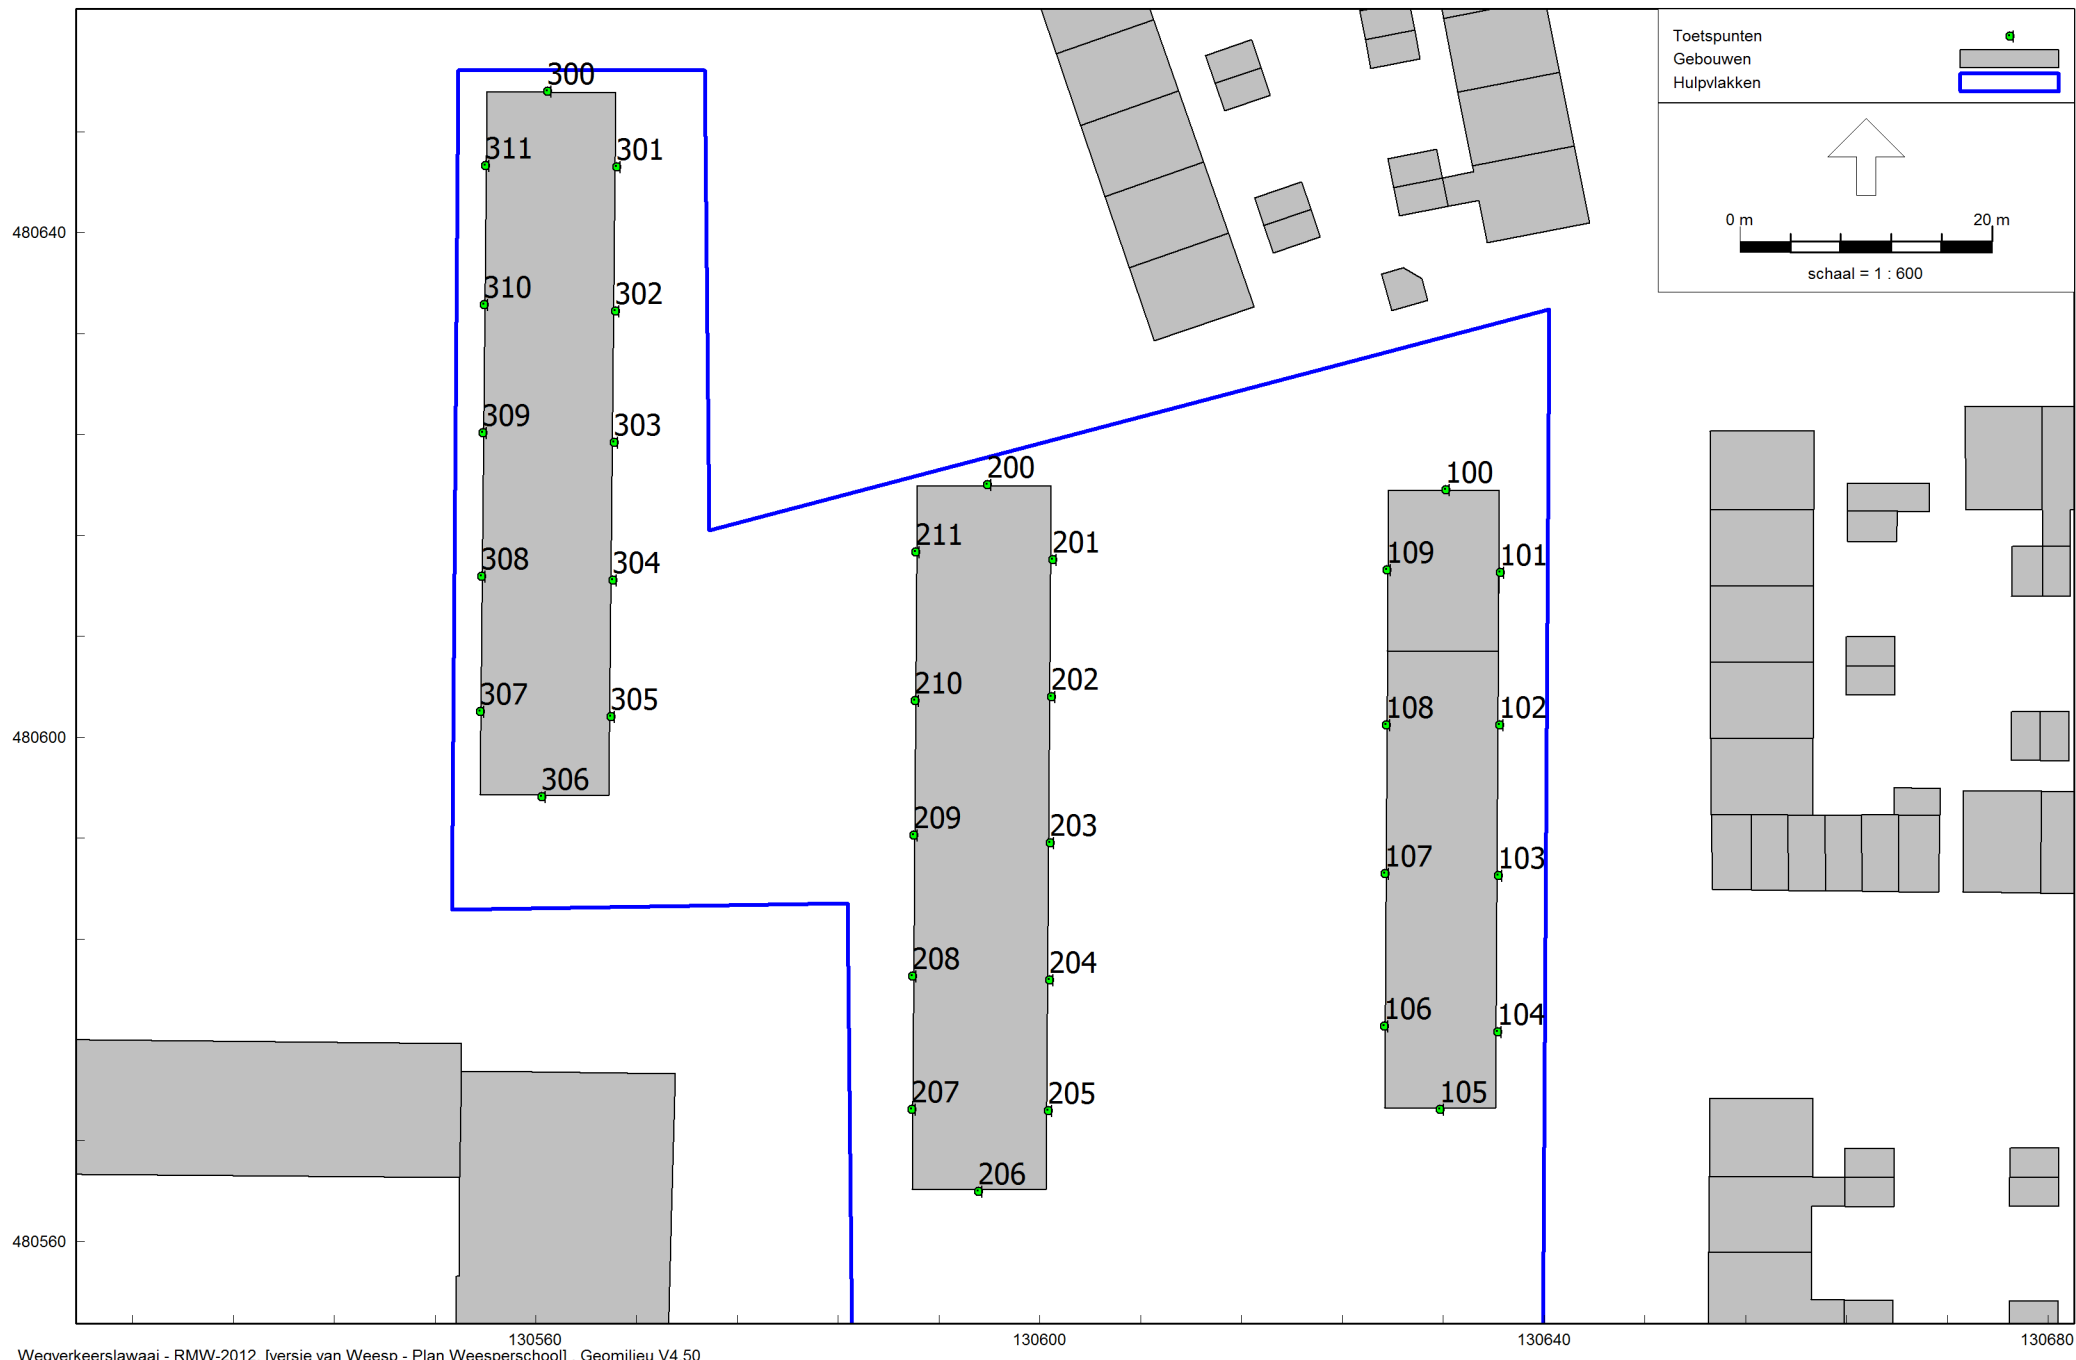

Wegverkeerslawaa - RMW-2012, [versie van Weesp - Plan Weeperschool] , Geomilieu V4.50

invoergegevens
wegen

Model: Plan Weesperschool
 versie van Weesp - Weesp
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
100	noordgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	oostgevel	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	oostgevel	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	oostgevel	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	oostgevel	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	zuidgevel	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	westgevel	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	westgevel	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	westgevel	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	westgevel	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
200	noordgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
201	oostgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
202	oostgevel	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
203	oostgevel	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
204	oostgevel	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
205	oostgevel	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
206	zuidgevel	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
207	westgevel	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
208	westgevel	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
209	westgevel	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
210	westgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
211	westgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
300	noordgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
301	oostgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
302	oostgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
303	oostgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
304	oostgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: Plan Weesperschool
versie van Weesp - Weesp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
305	oostgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
306	zuidgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
307	westgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
308	westgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
309	westgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
310	westgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
311	westgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: Plan Weesperschool
versie van Weesp - Weesp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
100	Gemeenschapspolderweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6540,00	7,10	2,10
101	Gemeenschapspolderweg	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2888,00	6,60	4,00
200	Hogeweyselaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12771,00	7,20	2,50
201	Hogeweyselaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7703,00	7,20	2,50
300	Sinnigvelderstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	998,00	6,60	4,00
301	Sinnigvelderstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	998,00	6,60	4,00
400	Waarschapsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	444,00	6,60	4,00

Model: Plan Weesperschool
versie van Weesp - Weesp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
100	0,70	83,80	93,00	85,70	9,70	4,10	9,70	6,50	2,80	4,60
101	0,60	94,40	98,50	98,40	4,00	1,50	1,60	1,50	--	--
200	0,50	89,40	96,00	92,10	6,70	2,50	7,20	4,00	1,50	0,70
201	0,50	89,40	96,00	92,10	6,70	2,50	7,20	4,00	1,50	0,70
300	0,60	94,40	98,50	98,40	4,00	1,50	1,60	1,50	--	--
301	0,60	94,40	98,50	98,40	4,00	1,50	1,60	1,50	--	--
400	0,60	94,40	98,50	98,40	4,00	1,50	1,60	1,50	--	--

Bijlage 3

Resultaten wegverkeerslawai

Rapport: Groepsreducties
Model: Plan Weesperschool

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gemeenschapspolderweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Hogeweyse laan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sinnigvelderstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Waarschapsstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeenschapspolderweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	noordgevel	1,50	33,25	29,01	21,24	32,83
100_B	noordgevel	4,50	37,07	32,94	25,26	36,72
100_C	noordgevel	7,50	39,81	35,74	28,11	39,50
101_A	oostgevel	1,50	30,39	25,90	18,22	29,88
101_B	oostgevel	4,50	32,23	27,74	20,13	31,74
101_C	oostgevel	7,50	34,62	30,56	22,56	34,23
102_A	oostgevel	1,50	30,35	25,90	18,27	29,87
102_B	oostgevel	4,50	31,89	27,46	19,80	31,41
102_C	oostgevel	7,50	33,04	28,96	20,87	32,62
103_A	oostgevel	1,50	29,01	24,50	16,80	28,49
103_B	oostgevel	4,50	30,12	25,69	17,81	29,59
103_C	oostgevel	7,50	30,78	26,60	18,46	30,31
104_A	oostgevel	1,50	28,16	23,39	16,05	27,61
104_B	oostgevel	4,50	29,02	24,55	16,68	28,48
104_C	oostgevel	7,50	28,94	24,64	16,47	28,41
105_A	zuidgevel	1,50	26,53	22,25	14,40	26,08
105_B	zuidgevel	4,50	26,59	22,24	14,42	26,11
105_C	zuidgevel	7,50	26,72	22,48	14,70	26,30
106_A	westgevel	1,50	31,60	27,69	19,71	31,28
106_B	westgevel	4,50	32,44	28,46	20,51	32,10
106_C	westgevel	7,50	33,60	29,57	21,66	33,25
107_A	westgevel	1,50	30,78	26,88	18,88	30,46
107_B	westgevel	4,50	32,48	28,57	20,56	32,16
107_C	westgevel	7,50	34,00	30,06	22,07	33,67
108_A	westgevel	1,50	29,70	25,75	17,80	29,37
108_B	westgevel	4,50	32,45	28,57	20,60	32,15
108_C	westgevel	7,50	34,69	30,82	22,85	34,40
109_A	westgevel	1,50	31,48	27,60	19,62	31,18
109_B	westgevel	4,50	34,04	30,19	22,16	33,74
109_C	westgevel	7,50	36,08	32,25	24,23	35,79
200_A	noordgevel	1,50	36,23	31,88	24,63	35,89
200_B	noordgevel	4,50	38,16	33,74	26,49	37,79
200_C	noordgevel	7,50	40,15	35,95	28,39	39,80
200_D	noordgevel	10,50	40,44	36,57	28,48	40,12
201_A	oostgevel	1,50	29,52	24,69	17,51	28,98
201_B	oostgevel	4,50	33,73	28,67	22,30	33,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeenschapspolderweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	oostgevel	7,50	36,92	32,54	25,38	36,59
201_D	oostgevel	10,50	36,95	33,26	25,06	36,69
202_A	oostgevel	1,50	30,04	25,31	18,13	29,54
202_B	oostgevel	4,50	33,37	28,34	21,95	32,94
202_C	oostgevel	7,50	35,65	31,23	24,11	35,31
202_D	oostgevel	10,50	35,77	32,06	23,86	35,50
203_A	oostgevel	1,50	28,94	24,19	17,07	28,45
203_B	oostgevel	4,50	30,76	26,05	18,93	30,29
203_C	oostgevel	7,50	32,54	28,44	20,48	32,14
203_D	oostgevel	10,50	34,21	30,46	22,27	33,92
204_A	oostgevel	1,50	27,58	22,97	15,39	27,04
204_B	oostgevel	4,50	29,20	24,64	17,03	28,68
204_C	oostgevel	7,50	31,00	26,88	18,76	30,56
204_D	oostgevel	10,50	32,60	28,79	20,59	32,28
205_A	oostgevel	1,50	27,76	23,10	15,70	27,24
205_B	oostgevel	4,50	28,78	24,32	16,58	28,27
205_C	oostgevel	7,50	29,94	25,81	17,65	29,48
205_D	oostgevel	10,50	31,75	27,92	19,72	31,42
206_A	zuidgevel	1,50	23,81	19,45	11,47	23,29
206_B	zuidgevel	4,50	23,96	19,48	11,57	23,41
206_C	zuidgevel	7,50	24,42	19,90	12,07	23,87
206_D	zuidgevel	10,50	24,80	20,45	12,66	24,33
207_A	westgevel	1,50	32,07	28,26	20,20	31,78
207_B	westgevel	4,50	32,39	28,44	20,40	32,04
207_C	westgevel	7,50	33,18	29,16	21,14	32,80
207_D	westgevel	10,50	33,96	29,93	21,94	33,59
208_A	westgevel	1,50	31,65	27,83	19,78	31,36
208_B	westgevel	4,50	32,44	28,48	20,45	32,09
208_C	westgevel	7,50	33,41	29,39	21,37	33,03
208_D	westgevel	10,50	34,38	30,34	22,34	34,00
209_A	westgevel	1,50	32,45	28,61	20,58	32,16
209_B	westgevel	4,50	33,71	29,77	21,74	33,37
209_C	westgevel	7,50	34,72	30,71	22,71	34,35
209_D	westgevel	10,50	35,80	31,74	23,83	35,43
210_A	westgevel	1,50	32,53	28,69	20,66	32,24
210_B	westgevel	4,50	33,89	29,94	21,92	33,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeenschapspolderweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
210_C	westgevel	7,50	34,98	30,96	22,97	34,61	
210_D	westgevel	10,50	36,14	32,07	24,19	35,77	
211_A	westgevel	1,50	33,79	29,95	21,88	33,49	
211_B	westgevel	4,50	35,20	31,26	23,19	34,85	
211_C	westgevel	7,50	36,35	32,36	24,33	35,99	
211_D	westgevel	10,50	37,37	33,32	25,41	37,01	
300_A	noordgevel	1,50	40,63	36,29	29,14	40,32	
300_B	noordgevel	4,50	42,15	37,83	30,48	41,80	
300_C	noordgevel	7,50	43,29	38,97	31,57	42,92	
300_D	noordgevel	10,50	43,98	39,67	32,30	43,63	
301_A	oostgevel	1,50	38,79	34,95	26,80	38,47	
301_B	oostgevel	4,50	40,67	36,72	28,62	40,31	
301_C	oostgevel	7,50	42,12	38,07	30,13	41,75	
301_D	oostgevel	10,50	42,46	38,56	30,37	42,10	
302_A	oostgevel	1,50	37,22	33,38	25,27	36,91	
302_B	oostgevel	4,50	38,97	35,02	26,94	38,61	
302_C	oostgevel	7,50	40,60	36,60	28,61	40,24	
302_D	oostgevel	10,50	40,94	37,05	28,85	40,58	
303_A	oostgevel	1,50	35,62	31,78	23,69	35,31	
303_B	oostgevel	4,50	37,20	33,26	25,19	36,85	
303_C	oostgevel	7,50	38,75	34,84	26,70	38,40	
303_D	oostgevel	10,50	39,56	35,72	27,52	39,23	
304_A	oostgevel	1,50	34,57	30,74	22,68	34,27	
304_B	oostgevel	4,50	36,04	32,11	24,06	35,70	
304_C	oostgevel	7,50	37,50	33,57	25,50	37,15	
304_D	oostgevel	10,50	38,45	34,63	26,43	38,13	
305_A	oostgevel	1,50	33,98	30,14	22,12	33,69	
305_B	oostgevel	4,50	35,25	31,29	23,30	34,91	
305_C	oostgevel	7,50	36,60	32,67	24,59	36,25	
305_D	oostgevel	10,50	37,72	33,84	25,73	37,39	
306_A	zuidgevel	1,50	25,76	21,71	13,83	25,40	
306_B	zuidgevel	4,50	25,94	21,75	13,91	25,53	
306_C	zuidgevel	7,50	26,77	22,53	14,72	26,34	
306_D	zuidgevel	10,50	27,49	23,22	15,52	27,08	
307_A	westgevel	1,50	30,04	25,92	18,09	29,66	
307_B	westgevel	4,50	30,09	25,91	18,13	29,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeenschapspolderweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
307_C	westgevel	7,50	30,53	26,29	18,60	30,13
307_D	westgevel	10,50	31,53	27,26	19,69	31,15
308_A	westgevel	1,50	34,56	29,45	23,52	34,22
308_B	westgevel	4,50	34,65	29,50	23,60	34,30
308_C	westgevel	7,50	35,25	30,07	24,21	34,90
308_D	westgevel	10,50	36,27	31,22	25,20	35,93
309_A	westgevel	1,50	37,43	32,00	26,67	37,12
309_B	westgevel	4,50	37,77	32,34	26,96	37,44
309_C	westgevel	7,50	38,33	32,86	27,54	38,00
309_D	westgevel	10,50	38,97	33,46	28,19	38,64
310_A	westgevel	1,50	37,42	32,04	26,68	37,12
310_B	westgevel	4,50	37,96	32,48	27,18	37,63
310_C	westgevel	7,50	38,66	33,15	27,88	38,33
310_D	westgevel	10,50	39,48	33,92	28,72	39,15
311_A	westgevel	1,50	36,42	30,44	25,93	36,11
311_B	westgevel	4,50	37,18	31,15	26,67	36,85
311_C	westgevel	7,50	38,02	31,96	27,51	37,69
311_D	westgevel	10,50	38,84	32,77	28,35	38,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweyselaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	noordgevel	1,50	29,65	24,01	17,38	28,90
100_B	noordgevel	4,50	32,08	26,48	19,81	31,34
100_C	noordgevel	7,50	34,42	28,96	22,23	33,72
101_A	oostgevel	1,50	27,00	21,25	14,67	26,22
101_B	oostgevel	4,50	29,33	23,69	17,05	28,58
101_C	oostgevel	7,50	29,96	24,51	17,78	29,26
102_A	oostgevel	1,50	27,29	21,56	14,97	26,51
102_B	oostgevel	4,50	28,99	23,31	16,69	28,23
102_C	oostgevel	7,50	30,33	24,90	18,16	29,64
103_A	oostgevel	1,50	26,67	20,94	14,36	25,90
103_B	oostgevel	4,50	27,75	22,04	15,43	26,98
103_C	oostgevel	7,50	26,21	20,66	13,97	25,48
104_A	oostgevel	1,50	26,10	20,36	13,78	25,32
104_B	oostgevel	4,50	27,00	21,29	14,68	26,23
104_C	oostgevel	7,50	25,93	20,38	13,70	25,21
105_A	zuidgevel	1,50	24,27	18,47	11,93	23,48
105_B	zuidgevel	4,50	24,29	18,43	11,92	23,48
105_C	zuidgevel	7,50	23,43	17,54	11,05	22,61
106_A	westgevel	1,50	26,93	21,19	14,61	26,15
106_B	westgevel	4,50	27,66	21,90	15,34	26,88
106_C	westgevel	7,50	28,90	23,22	16,61	28,14
107_A	westgevel	1,50	26,57	20,83	14,25	25,79
107_B	westgevel	4,50	27,33	21,55	14,99	26,54
107_C	westgevel	7,50	28,40	22,67	16,09	27,63
108_A	westgevel	1,50	26,49	20,74	14,17	25,71
108_B	westgevel	4,50	28,17	22,45	15,85	27,40
108_C	westgevel	7,50	29,88	24,25	17,61	29,13
109_A	westgevel	1,50	31,03	25,54	18,84	30,33
109_B	westgevel	4,50	31,86	26,32	19,63	31,14
109_C	westgevel	7,50	32,88	27,36	20,67	32,17
200_A	noordgevel	1,50	30,07	24,52	17,85	29,35
200_B	noordgevel	4,50	31,54	25,97	19,30	30,81
200_C	noordgevel	7,50	32,91	27,46	20,73	32,21
200_D	noordgevel	10,50	28,74	23,11	16,47	27,99
201_A	oostgevel	1,50	26,22	20,51	13,91	25,45
201_B	oostgevel	4,50	29,24	23,65	16,99	28,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweyselaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	oostgevel	7,50	31,11	25,71	18,95	30,43
201_D	oostgevel	10,50	--	--	--	--
202_A	oostgevel	1,50	26,43	20,71	14,12	25,66
202_B	oostgevel	4,50	28,51	22,86	16,23	27,76
202_C	oostgevel	7,50	29,41	23,94	17,22	28,71
202_D	oostgevel	10,50	--	--	--	--
203_A	oostgevel	1,50	25,81	20,07	13,49	25,03
203_B	oostgevel	4,50	27,19	21,47	14,88	26,42
203_C	oostgevel	7,50	27,83	22,34	15,63	27,12
203_D	oostgevel	10,50	--	--	--	--
204_A	oostgevel	1,50	25,23	19,50	12,92	24,46
204_B	oostgevel	4,50	26,26	20,51	13,93	25,48
204_C	oostgevel	7,50	24,86	19,21	12,58	24,11
204_D	oostgevel	10,50	--	--	--	--
205_A	oostgevel	1,50	25,85	20,13	13,53	25,08
205_B	oostgevel	4,50	27,33	21,66	15,03	26,57
205_C	oostgevel	7,50	26,52	21,01	14,30	25,80
205_D	oostgevel	10,50	--	--	--	--
206_A	zuidgevel	1,50	23,36	17,58	11,03	22,57
206_B	zuidgevel	4,50	23,52	17,68	11,17	22,72
206_C	zuidgevel	7,50	23,79	17,90	11,41	22,97
206_D	zuidgevel	10,50	24,96	19,05	12,57	24,14
207_A	westgevel	1,50	25,73	19,99	13,42	24,95
207_B	westgevel	4,50	26,21	20,39	13,86	25,41
207_C	westgevel	7,50	27,22	21,36	14,86	26,41
207_D	westgevel	10,50	28,89	23,07	16,54	28,09
208_A	westgevel	1,50	25,84	20,10	13,53	25,06
208_B	westgevel	4,50	26,34	20,53	14,00	25,55
208_C	westgevel	7,50	27,37	21,52	15,01	26,56
208_D	westgevel	10,50	28,88	23,06	16,53	28,08
209_A	westgevel	1,50	26,13	20,39	13,82	25,35
209_B	westgevel	4,50	26,60	20,79	14,26	25,81
209_C	westgevel	7,50	27,66	21,81	15,30	26,85
209_D	westgevel	10,50	29,07	23,24	16,72	28,27
210_A	westgevel	1,50	30,04	24,50	17,82	29,32
210_B	westgevel	4,50	30,67	25,13	18,45	29,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweyselaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_C	westgevel	7,50	31,20	25,63	18,97	30,47
210_D	westgevel	10,50	32,14	26,55	19,90	31,41
211_A	westgevel	1,50	27,46	21,78	15,18	26,70
211_B	westgevel	4,50	29,11	23,49	16,85	28,37
211_C	westgevel	7,50	29,91	24,27	17,65	29,16
211_D	westgevel	10,50	30,95	25,30	18,68	30,20
300_A	noordgevel	1,50	41,11	35,75	28,98	40,44
300_B	noordgevel	4,50	42,09	36,70	29,94	41,41
300_C	noordgevel	7,50	42,74	37,35	30,59	42,06
300_D	noordgevel	10,50	43,23	37,84	31,08	42,55
301_A	oostgevel	1,50	32,27	26,86	20,12	31,59
301_B	oostgevel	4,50	32,40	26,96	20,22	31,71
301_C	oostgevel	7,50	31,64	26,24	19,49	30,96
301_D	oostgevel	10,50	13,99	8,07	1,59	13,16
302_A	oostgevel	1,50	32,37	26,95	20,21	31,68
302_B	oostgevel	4,50	32,71	27,27	20,54	32,02
302_C	oostgevel	7,50	32,16	26,76	20,01	31,48
302_D	oostgevel	10,50	16,39	10,49	4,00	15,57
303_A	oostgevel	1,50	32,18	26,76	20,01	31,49
303_B	oostgevel	4,50	32,54	27,09	20,36	31,84
303_C	oostgevel	7,50	33,73	28,32	21,57	33,05
303_D	oostgevel	10,50	18,16	12,30	5,79	17,35
304_A	oostgevel	1,50	31,10	25,67	18,93	30,41
304_B	oostgevel	4,50	31,62	26,15	19,42	30,92
304_C	oostgevel	7,50	33,68	28,26	21,52	32,99
304_D	oostgevel	10,50	19,73	13,89	7,37	18,93
305_A	oostgevel	1,50	29,98	24,54	17,81	29,29
305_B	oostgevel	4,50	30,27	24,78	18,07	29,56
305_C	oostgevel	7,50	31,44	25,97	19,26	30,74
305_D	oostgevel	10,50	22,17	16,37	9,83	21,38
306_A	zuidgevel	1,50	24,93	19,26	12,66	24,18
306_B	zuidgevel	4,50	25,34	19,59	13,02	24,56
306_C	zuidgevel	7,50	26,33	20,52	13,99	25,54
306_D	zuidgevel	10,50	27,55	21,69	15,19	26,74
307_A	westgevel	1,50	38,26	32,85	26,10	37,58
307_B	westgevel	4,50	38,35	32,93	26,18	37,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweyselaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
307_C	westgevel	7,50	38,93	33,50	26,76	38,24
307_D	westgevel	10,50	39,65	34,21	27,48	38,96
308_A	westgevel	1,50	38,41	33,03	26,27	37,74
308_B	westgevel	4,50	38,96	33,56	26,81	38,28
308_C	westgevel	7,50	39,73	34,31	27,57	39,04
308_D	westgevel	10,50	40,53	35,11	28,36	39,84
309_A	westgevel	1,50	39,03	33,66	26,90	38,36
309_B	westgevel	4,50	39,84	34,43	27,68	39,16
309_C	westgevel	7,50	40,68	35,27	28,52	40,00
309_D	westgevel	10,50	41,53	36,12	29,37	40,85
310_A	westgevel	1,50	39,29	33,92	27,16	38,62
310_B	westgevel	4,50	40,37	34,98	28,22	39,69
310_C	westgevel	7,50	41,32	35,91	29,16	40,64
310_D	westgevel	10,50	42,14	36,74	29,99	41,46
311_A	westgevel	1,50	40,26	34,91	28,14	39,60
311_B	westgevel	4,50	41,42	36,03	29,27	40,74
311_C	westgevel	7,50	42,37	36,97	30,22	41,69
311_D	westgevel	10,50	43,08	37,68	30,93	42,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sinnigvelderstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
100_A	noordgevel	1,50	34,76	30,97	22,76	34,45	
100_B	noordgevel	4,50	36,92	33,03	24,83	36,56	
100_C	noordgevel	7,50	37,42	33,48	25,29	37,04	
101_A	oostgevel	1,50	25,00	20,85	12,66	24,53	
101_B	oostgevel	4,50	26,47	22,31	14,13	26,00	
101_C	oostgevel	7,50	24,20	19,98	11,80	23,70	
102_A	oostgevel	1,50	22,16	17,66	9,49	21,54	
102_B	oostgevel	4,50	23,17	18,73	10,55	22,57	
102_C	oostgevel	7,50	22,14	17,92	9,73	21,64	
103_A	oostgevel	1,50	21,99	17,53	9,36	21,39	
103_B	oostgevel	4,50	22,73	18,37	10,19	22,17	
103_C	oostgevel	7,50	21,51	17,27	9,09	21,00	
104_A	oostgevel	1,50	21,84	17,38	9,21	21,24	
104_B	oostgevel	4,50	22,43	18,04	9,85	21,85	
104_C	oostgevel	7,50	21,07	16,87	8,68	20,58	
105_A	zuidgevel	1,50	29,55	25,55	17,35	29,14	
105_B	zuidgevel	4,50	31,46	27,48	19,28	31,06	
105_C	zuidgevel	7,50	32,81	28,88	20,69	32,44	
106_A	westgevel	1,50	33,33	29,47	21,27	32,99	
106_B	westgevel	4,50	35,12	31,21	23,02	34,76	
106_C	westgevel	7,50	35,90	32,00	23,81	35,54	
107_A	westgevel	1,50	33,28	29,45	21,25	32,95	
107_B	westgevel	4,50	34,94	31,03	22,83	34,57	
107_C	westgevel	7,50	36,01	32,07	23,87	35,63	
108_A	westgevel	1,50	33,91	30,10	21,90	33,59	
108_B	westgevel	4,50	35,89	31,98	23,78	35,52	
108_C	westgevel	7,50	36,94	33,01	24,81	36,57	
109_A	westgevel	1,50	35,37	31,54	23,34	35,04	
109_B	westgevel	4,50	37,61	33,70	25,49	37,24	
109_C	westgevel	7,50	38,34	34,40	26,20	37,96	
200_A	noordgevel	1,50	47,05	43,07	34,88	46,65	
200_B	noordgevel	4,50	47,73	43,71	35,52	47,32	
200_C	noordgevel	7,50	47,60	43,56	35,36	47,18	
200_D	noordgevel	10,50	46,97	42,92	34,73	46,54	
201_A	oostgevel	1,50	33,08	29,21	21,01	32,73	
201_B	oostgevel	4,50	35,19	31,23	23,03	34,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sinnigvelderstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	oostgevel	7,50	35,97	31,98	23,78	35,57
201_D	oostgevel	10,50	31,34	27,46	19,26	30,99
202_A	oostgevel	1,50	31,94	28,08	19,89	31,60
202_B	oostgevel	4,50	33,79	29,83	21,64	33,40
202_C	oostgevel	7,50	35,09	31,11	22,91	34,69
202_D	oostgevel	10,50	32,68	28,86	20,66	32,36
203_A	oostgevel	1,50	30,15	26,25	18,06	29,79
203_B	oostgevel	4,50	31,74	27,77	19,58	31,35
203_C	oostgevel	7,50	33,47	29,51	21,31	33,08
203_D	oostgevel	10,50	31,46	27,65	19,45	31,14
204_A	oostgevel	1,50	28,01	24,08	15,89	27,64
204_B	oostgevel	4,50	29,42	25,44	17,25	29,02
204_C	oostgevel	7,50	30,91	26,93	18,73	30,51
204_D	oostgevel	10,50	27,39	23,51	15,31	27,04
205_A	oostgevel	1,50	26,61	22,67	14,48	26,23
205_B	oostgevel	4,50	27,83	23,85	15,66	27,43
205_C	oostgevel	7,50	29,04	25,03	16,84	28,63
205_D	oostgevel	10,50	24,40	20,44	12,25	24,01
206_A	zuidgevel	1,50	41,95	38,05	29,86	41,59
206_B	zuidgevel	4,50	43,02	39,11	30,91	42,65
206_C	zuidgevel	7,50	43,19	39,27	31,07	42,82
206_D	zuidgevel	10,50	43,12	39,19	30,99	42,75
207_A	westgevel	1,50	47,04	43,19	34,99	46,70
207_B	westgevel	4,50	47,86	43,97	35,77	47,50
207_C	westgevel	7,50	47,91	44,00	35,80	47,54
207_D	westgevel	10,50	47,73	43,82	35,63	47,37
208_A	westgevel	1,50	49,54	45,64	37,45	49,18
208_B	westgevel	4,50	49,90	45,97	37,78	49,53
208_C	westgevel	7,50	49,65	45,70	37,50	49,27
208_D	westgevel	10,50	49,21	45,27	37,07	48,83
209_A	westgevel	1,50	51,56	47,62	39,43	51,18
209_B	westgevel	4,50	51,65	47,68	39,48	51,26
209_C	westgevel	7,50	51,12	47,15	38,95	50,73
209_D	westgevel	10,50	50,46	46,49	38,29	50,07
210_A	westgevel	1,50	52,04	48,08	39,88	51,65
210_B	westgevel	4,50	52,16	48,16	39,97	51,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sinnigvelderstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_C	westgevel	7,50	51,63	47,62	39,42	51,22
210_D	westgevel	10,50	50,94	46,93	38,74	50,53
211_A	westgevel	1,50	52,37	48,37	40,18	51,97
211_B	westgevel	4,50	52,48	48,45	40,25	52,06
211_C	westgevel	7,50	51,93	47,89	39,69	51,51
211_D	westgevel	10,50	51,22	47,18	38,98	50,80
300_A	noordgevel	1,50	44,08	40,14	31,94	43,70
300_B	noordgevel	4,50	45,09	41,07	32,88	44,68
300_C	noordgevel	7,50	45,10	41,06	32,86	44,68
300_D	noordgevel	10,50	44,95	40,90	32,70	44,52
301_A	oostgevel	1,50	49,45	45,44	37,24	49,04
301_B	oostgevel	4,50	50,06	46,00	37,81	49,63
301_C	oostgevel	7,50	49,93	45,86	37,66	49,49
301_D	oostgevel	10,50	49,61	45,53	37,34	49,17
302_A	oostgevel	1,50	49,54	45,54	37,35	49,14
302_B	oostgevel	4,50	50,16	46,11	37,91	49,73
302_C	oostgevel	7,50	50,04	45,96	37,77	49,60
302_D	oostgevel	10,50	49,72	45,64	37,45	49,28
303_A	oostgevel	1,50	49,37	45,41	37,20	48,98
303_B	oostgevel	4,50	50,01	45,99	37,79	49,59
303_C	oostgevel	7,50	49,90	45,85	37,66	49,47
303_D	oostgevel	10,50	49,59	45,54	37,35	49,16
304_A	oostgevel	1,50	49,32	45,38	37,19	48,94
304_B	oostgevel	4,50	49,95	45,96	37,76	49,55
304_C	oostgevel	7,50	49,84	45,83	37,63	49,43
304_D	oostgevel	10,50	49,52	45,50	37,31	49,11
305_A	oostgevel	1,50	49,43	45,52	37,32	49,06
305_B	oostgevel	4,50	49,97	46,01	37,81	49,58
305_C	oostgevel	7,50	49,84	45,85	37,66	49,44
305_D	oostgevel	10,50	49,50	45,51	37,31	49,10
306_A	zuidgevel	1,50	49,79	45,88	37,68	49,42
306_B	zuidgevel	4,50	50,04	46,09	37,89	49,66
306_C	zuidgevel	7,50	49,71	45,74	37,54	49,32
306_D	zuidgevel	10,50	49,17	45,20	37,00	48,78
307_A	westgevel	1,50	43,26	39,31	31,11	42,88
307_B	westgevel	4,50	43,60	39,62	31,43	43,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sinnigvelderstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
307_C	westgevel	7,50	43,46	39,46	31,26	43,05
307_D	westgevel	10,50	43,18	39,18	30,98	42,77
308_A	westgevel	1,50	39,69	35,72	27,52	39,30
308_B	westgevel	4,50	40,91	36,89	28,69	40,49
308_C	westgevel	7,50	40,95	36,93	28,74	40,54
308_D	westgevel	10,50	40,92	36,89	28,69	40,50
309_A	westgevel	1,50	37,15	33,15	24,95	36,74
309_B	westgevel	4,50	38,77	34,73	26,53	38,35
309_C	westgevel	7,50	39,00	34,94	26,75	38,57
309_D	westgevel	10,50	39,12	35,05	26,86	38,68
310_A	westgevel	1,50	35,67	31,66	23,46	35,26
310_B	westgevel	4,50	37,42	33,36	25,16	36,99
310_C	westgevel	7,50	37,83	33,76	25,57	37,39
310_D	westgevel	10,50	38,04	33,96	25,76	37,60
311_A	westgevel	1,50	34,09	30,09	21,90	33,69
311_B	westgevel	4,50	35,71	31,65	23,45	35,28
311_C	westgevel	7,50	36,53	32,44	24,25	36,09
311_D	westgevel	10,50	36,79	32,69	24,50	36,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waarschapsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	noordgevel	1,50	44,78	40,69	32,50	44,34
100_B	noordgevel	4,50	45,09	40,97	32,78	44,63
100_C	noordgevel	7,50	44,87	40,73	32,54	44,40
101_A	oostgevel	1,50	51,12	46,97	38,78	50,65
101_B	oostgevel	4,50	50,90	46,74	38,56	50,43
101_C	oostgevel	7,50	50,14	45,98	37,80	49,67
102_A	oostgevel	1,50	50,89	46,78	38,59	50,44
102_B	oostgevel	4,50	50,63	46,51	38,33	50,17
102_C	oostgevel	7,50	49,80	45,68	37,49	49,34
103_A	oostgevel	1,50	50,57	46,50	38,31	50,13
103_B	oostgevel	4,50	50,33	46,24	38,06	49,89
103_C	oostgevel	7,50	49,44	45,36	37,17	49,00
104_A	oostgevel	1,50	50,31	46,27	38,09	49,89
104_B	oostgevel	4,50	50,06	46,02	37,83	49,64
104_C	oostgevel	7,50	49,20	45,15	36,96	48,77
105_A	zuidgevel	1,50	44,88	40,90	32,70	44,48
105_B	zuidgevel	4,50	45,20	41,19	33,00	44,79
105_C	zuidgevel	7,50	44,94	40,93	32,74	44,53
106_A	westgevel	1,50	26,96	22,93	14,74	26,54
106_B	westgevel	4,50	28,48	24,39	16,20	28,04
106_C	westgevel	7,50	29,46	25,33	17,14	29,00
107_A	westgevel	1,50	27,68	23,58	15,39	27,23
107_B	westgevel	4,50	28,90	24,73	16,55	28,42
107_C	westgevel	7,50	29,89	25,68	17,50	29,39
108_A	westgevel	1,50	31,71	27,66	19,47	31,28
108_B	westgevel	4,50	32,40	28,26	20,08	31,94
108_C	westgevel	7,50	33,39	29,24	21,05	32,92
109_A	westgevel	1,50	27,03	22,90	14,71	26,57
109_B	westgevel	4,50	28,13	23,94	15,76	27,64
109_C	westgevel	7,50	29,06	24,85	16,67	28,56
200_A	noordgevel	1,50	34,86	30,98	22,79	34,51
200_B	noordgevel	4,50	35,99	32,03	23,84	35,60
200_C	noordgevel	7,50	36,86	32,84	24,65	36,45
200_D	noordgevel	10,50	36,46	32,44	24,25	36,05
201_A	oostgevel	1,50	35,21	31,24	23,04	34,82
201_B	oostgevel	4,50	37,07	33,04	24,85	36,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waarschapsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	oostgevel	7,50	37,76	33,69	25,50	37,32
201_D	oostgevel	10,50	37,78	33,70	25,51	37,34
202_A	oostgevel	1,50	31,39	27,29	19,11	30,94
202_B	oostgevel	4,50	33,04	28,88	20,70	32,57
202_C	oostgevel	7,50	34,27	30,07	21,88	33,78
202_D	oostgevel	10,50	35,32	31,18	23,00	34,86
203_A	oostgevel	1,50	33,00	28,95	20,76	32,57
203_B	oostgevel	4,50	34,77	30,66	22,47	34,32
203_C	oostgevel	7,50	35,78	31,65	23,46	35,32
203_D	oostgevel	10,50	36,53	32,43	24,25	36,08
204_A	oostgevel	1,50	34,58	30,57	22,38	34,17
204_B	oostgevel	4,50	36,43	32,38	24,19	36,00
204_C	oostgevel	7,50	37,09	33,02	24,83	36,65
204_D	oostgevel	10,50	37,50	33,44	25,25	37,07
205_A	oostgevel	1,50	35,67	31,73	23,53	35,29
205_B	oostgevel	4,50	37,59	33,60	25,41	37,19
205_C	oostgevel	7,50	38,03	34,02	25,83	37,62
205_D	oostgevel	10,50	38,24	34,22	26,03	37,83
206_A	zuidgevel	1,50	34,44	30,49	22,29	34,06
206_B	zuidgevel	4,50	36,25	32,27	24,08	35,85
206_C	zuidgevel	7,50	36,71	32,72	24,53	36,31
206_D	zuidgevel	10,50	36,88	32,89	24,70	36,48
207_A	westgevel	1,50	21,10	17,00	8,82	20,65
207_B	westgevel	4,50	22,57	18,48	10,30	22,13
207_C	westgevel	7,50	24,05	20,01	11,82	23,63
207_D	westgevel	10,50	25,00	21,00	12,81	24,60
208_A	westgevel	1,50	15,70	11,09	2,93	15,04
208_B	westgevel	4,50	17,47	13,10	4,93	16,91
208_C	westgevel	7,50	19,42	15,26	7,07	18,94
208_D	westgevel	10,50	21,10	17,08	8,89	20,69
209_A	westgevel	1,50	15,66	11,03	2,86	14,99
209_B	westgevel	4,50	16,93	12,32	4,16	16,27
209_C	westgevel	7,50	19,46	15,10	6,92	18,90
209_D	westgevel	10,50	21,02	16,69	8,51	20,47
210_A	westgevel	1,50	15,73	11,06	2,90	15,04
210_B	westgevel	4,50	17,60	12,96	4,80	16,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waarschapsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_C	westgevel	7,50	20,32	15,93	7,76	19,75
210_D	westgevel	10,50	22,34	18,08	9,89	21,82
211_A	westgevel	1,50	27,99	24,07	15,88	27,62
211_B	westgevel	4,50	27,88	23,84	15,65	27,46
211_C	westgevel	7,50	28,84	24,76	16,57	28,40
211_D	westgevel	10,50	29,63	25,56	17,37	29,19
300_A	noordgevel	1,50	16,24	11,83	3,66	15,66
300_B	noordgevel	4,50	17,32	12,86	4,69	16,72
300_C	noordgevel	7,50	18,40	14,05	5,88	17,85
300_D	noordgevel	10,50	18,15	13,81	5,63	17,60
301_A	oostgevel	1,50	25,16	21,23	13,04	24,79
301_B	oostgevel	4,50	26,89	22,83	14,64	26,46
301_C	oostgevel	7,50	28,46	24,37	16,18	28,02
301_D	oostgevel	10,50	30,73	26,83	18,64	30,37
302_A	oostgevel	1,50	24,09	20,11	11,92	23,69
302_B	oostgevel	4,50	26,02	21,96	13,77	25,59
302_C	oostgevel	7,50	28,24	24,22	16,03	27,83
302_D	oostgevel	10,50	30,42	26,57	18,37	30,08
303_A	oostgevel	1,50	29,15	25,36	17,16	28,84
303_B	oostgevel	4,50	30,62	26,72	18,53	30,26
303_C	oostgevel	7,50	32,00	28,04	19,84	31,61
303_D	oostgevel	10,50	32,69	28,70	20,51	32,29
304_A	oostgevel	1,50	18,79	14,25	6,09	18,16
304_B	oostgevel	4,50	20,33	15,76	7,60	19,68
304_C	oostgevel	7,50	22,79	18,25	10,08	22,15
304_D	oostgevel	10,50	24,61	20,04	11,88	23,96
305_A	oostgevel	1,50	18,87	14,29	6,13	18,22
305_B	oostgevel	4,50	20,70	16,07	7,91	20,03
305_C	oostgevel	7,50	23,39	18,87	10,70	22,76
305_D	oostgevel	10,50	25,76	21,40	13,22	25,20
306_A	zuidgevel	1,50	17,07	12,49	4,32	16,42
306_B	zuidgevel	4,50	18,35	13,68	5,51	17,66
306_C	zuidgevel	7,50	20,31	15,59	7,43	19,60
306_D	zuidgevel	10,50	21,87	17,19	9,02	21,18
307_A	westgevel	1,50	10,85	6,13	-2,03	10,14
307_B	westgevel	4,50	11,61	6,86	-1,30	10,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waarschapsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
307_C	westgevel	7,50	12,76	8,02	-0,14	12,04
307_D	westgevel	10,50	12,97	8,34	0,18	12,30
308_A	westgevel	1,50	11,17	6,45	-1,71	10,46
308_B	westgevel	4,50	11,97	7,21	-0,95	11,25
308_C	westgevel	7,50	13,05	8,30	0,14	12,33
308_D	westgevel	10,50	13,27	8,62	0,45	12,59
309_A	westgevel	1,50	11,73	6,98	-1,18	11,01
309_B	westgevel	4,50	12,41	7,64	-0,52	11,68
309_C	westgevel	7,50	13,39	8,62	0,46	12,66
309_D	westgevel	10,50	13,68	8,99	0,83	12,98
310_A	westgevel	1,50	11,59	6,88	-1,28	10,89
310_B	westgevel	4,50	12,33	7,58	-0,58	11,61
310_C	westgevel	7,50	13,30	8,54	0,39	12,58
310_D	westgevel	10,50	13,58	8,91	0,75	12,89
311_A	westgevel	1,50	12,13	7,56	-0,61	11,48
311_B	westgevel	4,50	12,96	8,32	0,15	12,28
311_C	westgevel	7,50	13,75	9,08	0,91	13,06
311_D	westgevel	10,50	13,90	9,28	1,12	13,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	noordgevel	1,50	50,57	46,46	38,33	50,13
100_B	noordgevel	4,50	51,43	47,28	39,20	50,98
100_C	noordgevel	7,50	51,86	47,69	39,69	51,42
101_A	oostgevel	1,50	56,18	52,02	43,85	55,71
101_B	oostgevel	4,50	56,00	51,83	43,66	55,52
101_C	oostgevel	7,50	55,31	51,15	42,98	54,84
102_A	oostgevel	1,50	55,95	51,83	43,65	55,49
102_B	oostgevel	4,50	55,72	51,59	43,42	55,26
102_C	oostgevel	7,50	54,94	50,81	42,64	54,48
103_A	oostgevel	1,50	55,62	51,54	43,36	55,18
103_B	oostgevel	4,50	55,40	51,30	43,13	54,96
103_C	oostgevel	7,50	54,53	50,43	42,25	54,08
104_A	oostgevel	1,50	55,36	51,31	43,13	54,94
104_B	oostgevel	4,50	55,12	51,07	42,89	54,70
104_C	oostgevel	7,50	54,27	50,21	42,03	53,84
105_A	zuidgevel	1,50	50,10	46,10	37,93	49,70
105_B	zuidgevel	4,50	50,47	46,45	38,27	50,06
105_C	zuidgevel	7,50	50,29	46,27	38,09	49,88
106_A	westgevel	1,50	41,62	37,56	29,57	41,23
106_B	westgevel	4,50	42,99	38,90	30,90	42,59
106_C	westgevel	7,50	43,94	39,83	31,85	43,53
107_A	westgevel	1,50	41,40	37,35	29,35	41,02
107_B	westgevel	4,50	42,93	38,85	30,83	42,53
107_C	westgevel	7,50	44,12	40,02	32,01	43,71
108_A	westgevel	1,50	42,26	38,22	30,18	41,87
108_B	westgevel	4,50	44,05	39,97	31,93	43,64
108_C	westgevel	7,50	45,43	41,35	33,33	45,03
109_A	westgevel	1,50	43,21	39,07	31,16	42,81
109_B	westgevel	4,50	45,21	41,09	33,12	44,80
109_C	westgevel	7,50	46,35	42,23	34,27	45,94
200_A	noordgevel	1,50	52,70	48,68	40,58	52,31
200_B	noordgevel	4,50	53,53	49,45	41,37	53,11
200_C	noordgevel	7,50	53,73	49,64	41,57	53,31
200_D	noordgevel	10,50	53,19	49,16	41,01	52,78
201_A	oostgevel	1,50	43,24	39,10	31,11	42,82
201_B	oostgevel	4,50	45,65	41,34	33,61	45,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	oostgevel	7,50	47,08	42,84	35,07	46,66
201_D	oostgevel	10,50	45,90	42,01	33,81	45,54
202_A	oostgevel	1,50	41,42	37,14	29,31	40,97
202_B	oostgevel	4,50	43,63	39,17	31,64	43,17
202_C	oostgevel	7,50	45,19	40,89	33,20	44,76
202_D	oostgevel	10,50	44,56	40,67	32,48	44,21
203_A	oostgevel	1,50	41,23	36,96	29,09	40,78
203_B	oostgevel	4,50	42,93	38,63	30,76	42,46
203_C	oostgevel	7,50	44,25	40,08	32,04	43,80
203_D	oostgevel	10,50	44,31	40,37	32,18	43,93
204_A	oostgevel	1,50	41,44	37,26	29,25	41,00
204_B	oostgevel	4,50	43,14	38,95	30,92	42,69
204_C	oostgevel	7,50	43,99	39,87	31,74	43,55
204_D	oostgevel	10,50	44,02	40,04	31,85	43,62
205_A	oostgevel	1,50	42,10	37,97	29,96	41,68
205_B	oostgevel	4,50	43,83	39,70	31,64	43,40
205_C	oostgevel	7,50	44,34	40,25	32,13	43,91
205_D	oostgevel	10,50	44,26	40,28	32,09	43,86
206_A	zuidgevel	1,50	47,77	43,84	35,66	47,40
206_B	zuidgevel	4,50	48,93	44,99	36,80	48,55
206_C	zuidgevel	7,50	49,16	45,20	37,02	48,78
206_D	zuidgevel	10,50	49,15	45,19	37,01	48,77
207_A	westgevel	1,50	52,21	48,36	40,17	51,87
207_B	westgevel	4,50	53,03	49,12	40,93	52,67
207_C	westgevel	7,50	53,10	49,18	41,00	52,73
207_D	westgevel	10,50	52,99	49,05	40,88	52,62
208_A	westgevel	1,50	54,63	50,73	42,54	54,27
208_B	westgevel	4,50	55,00	51,07	42,88	54,63
208_C	westgevel	7,50	54,78	50,82	42,63	54,39
208_D	westgevel	10,50	54,40	50,43	42,26	54,01
209_A	westgevel	1,50	56,63	52,68	44,50	56,25
209_B	westgevel	4,50	56,73	52,76	44,57	56,34
209_C	westgevel	7,50	56,25	52,26	44,07	55,85
209_D	westgevel	10,50	55,64	51,65	43,47	55,24
210_A	westgevel	1,50	57,12	53,15	44,96	56,73
210_B	westgevel	4,50	57,25	53,25	45,07	56,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_C	westgevel	7,50	56,76	52,74	44,56	56,35
210_D	westgevel	10,50	56,14	52,11	43,95	55,73
211_A	westgevel	1,50	57,46	53,46	45,27	57,06
211_B	westgevel	4,50	57,59	53,56	45,37	57,17
211_C	westgevel	7,50	57,09	53,04	44,86	56,67
211_D	westgevel	10,50	56,47	52,41	44,24	56,04
300_A	noordgevel	1,50	52,00	47,64	40,02	51,56
300_B	noordgevel	4,50	53,13	48,72	41,07	52,66
300_C	noordgevel	7,50	53,61	49,17	41,55	53,14
300_D	noordgevel	10,50	53,88	49,42	41,86	53,41
301_A	oostgevel	1,50	54,89	50,88	42,71	54,49
301_B	oostgevel	4,50	55,62	51,55	43,39	55,19
301_C	oostgevel	7,50	55,68	51,59	43,45	55,25
301_D	oostgevel	10,50	55,42	51,38	43,18	55,00
302_A	oostgevel	1,50	54,88	50,87	42,70	54,48
302_B	oostgevel	4,50	55,57	51,50	43,34	55,14
302_C	oostgevel	7,50	55,59	51,51	43,35	55,16
302_D	oostgevel	10,50	55,31	51,25	43,06	54,88
303_A	oostgevel	1,50	54,67	50,69	42,51	54,28
303_B	oostgevel	4,50	55,35	51,32	43,15	54,94
303_C	oostgevel	7,50	55,38	51,32	43,16	54,96
303_D	oostgevel	10,50	55,08	51,06	42,87	54,67
304_A	oostgevel	1,50	54,53	50,58	42,40	54,15
304_B	oostgevel	4,50	55,19	51,18	43,00	54,78
304_C	oostgevel	7,50	55,19	51,16	42,99	54,78
304_D	oostgevel	10,50	54,87	50,86	42,66	54,46
305_A	oostgevel	1,50	54,60	50,68	42,50	54,23
305_B	oostgevel	4,50	55,17	51,19	43,01	54,78
305_C	oostgevel	7,50	55,11	51,10	42,93	54,71
305_D	oostgevel	10,50	54,80	50,82	42,63	54,40
306_A	zuidgevel	1,50	54,82	50,91	42,71	54,45
306_B	zuidgevel	4,50	55,08	51,11	42,93	54,69
306_C	zuidgevel	7,50	54,76	50,78	42,59	54,36
306_D	zuidgevel	10,50	54,24	50,25	42,07	53,84
307_A	westgevel	1,50	49,61	45,36	37,47	49,16
307_B	westgevel	4,50	49,88	45,61	37,72	49,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plan Weesperschool
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
307_C	westgevel	7,50	49,93	45,61	37,75	49,46
307_D	westgevel	10,50	49,98	45,59	37,80	49,49
308_A	westgevel	1,50	47,82	43,21	35,84	47,33
308_B	westgevel	4,50	48,64	44,06	36,61	48,15
308_C	westgevel	7,50	49,02	44,37	36,99	48,51
308_D	westgevel	10,50	49,46	44,76	37,45	48,95
309_A	westgevel	1,50	47,73	42,77	36,03	47,24
309_B	westgevel	4,50	48,65	43,73	36,86	48,15
309_C	westgevel	7,50	49,23	44,26	37,44	48,72
309_D	westgevel	10,50	49,81	44,79	38,04	49,29
310_A	westgevel	1,50	47,48	42,43	35,82	46,98
310_B	westgevel	4,50	48,56	43,51	36,80	48,04
310_C	westgevel	7,50	49,31	44,21	37,55	48,78
310_D	westgevel	10,50	50,00	44,86	38,27	49,47
311_A	westgevel	1,50	47,45	42,19	35,79	46,92
311_B	westgevel	4,50	48,59	43,31	36,85	48,03
311_C	westgevel	7,50	49,49	44,19	37,75	48,93
311_D	westgevel	10,50	50,16	44,83	38,44	49,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen