



Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting

Talmaweg te Barendrecht

Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting

Talmaweg te Barendrecht

Rapportnummer: M202838.002/GGO

Naam opdrachtgever: BOOT
de heer R. Hardeman

Adres opdrachtgever: Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Uitgevoerd door: G.R.M. Goertz

Contactpersoon: G.R.M. Goertz

Datum: 14 april 2021

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal
T (045) 575 32 55

Parklaan 21
5261 LR Vught
T (073) 303 27 00

info@aelmans.com

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T (0475) 459 260

www.aelmans.com

KvK 14091320
BTW 8170.53.189.B.01
Bankrekening 0115 2942 44
BIC RABONL2U
IBAN NL06 RABO 0115 2942 44



Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV van toepassing die u vindt op www.aelmans.com

Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	De Wet geluidhinder en het plangebied.....	5
2.1	Industrielawaai	5
2.2	Spoorweglawaai	5
2.3	Wegverkeerslawaai	5
2.4	Dove gevels.....	7
2.5	Cumulatie Wet geluidhinder	7
2.6	Goede ruimtelijke ordening.....	7
2.7	Bouwbesluit.....	8
2.8	Gemeentelijk geluidbeleid.....	8
2.9	Van toepassing op de huidige situatie.....	8
3	Uitgangspunten.....	9
3.1	Gebruikte wegverkeersgegevens	9
3.2	Toegepaste correcties	10
3.3	Omgevingskenmerken.....	10
3.4	Waarneempunten en -hoogten.....	11
4	Resultaten.....	12
4.1	Resultaten wegverkeer.....	12
4.2	Resultaten cumulatie.....	13
4.3	Karakteristieke geluidwering van de gevel.....	13
5	Conclusie	15
5.1	Wet geluidhinder.....	15
5.2	Cumulatie	15
5.3	Karakteristieke geluidwering van de gevel.....	16
6	Bijlagen.....	17

1 Inleiding

Opdrachtgever wenst een twintig tal woningen te realiseren op de locatie Talmaweg te Barendrecht. Vijf in het noordelijke gedeelte van de Talmaweg en vijftien in het zuidelijke gedeelte. Om dit te kunnen realiseren wordt een bestemmingsplan opgesteld. Onderdeel hiervan is het opstellen van een akoestisch onderzoek. Namens opdrachtgever is dit onderzoek door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV uitgevoerd.

In dit rapport is de geluidbelasting op de gevel (gevelbelasting) berekend ten gevolge van het omliggende wegennet voor het jaar 2021 + 10 jaar na realisatie en getoetst aan de normstelling uit de Wet geluidhinder. Tevens is voor deze “Nieuwe situatie” bepaald wat de cumulatieve geluidbelasting ter hoogte van het nieuwbouwproject is, zodat bezien kan worden of extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De berekeningen van de gevelbelasting zijn uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu van DGMR.

De geluidwering van de gevel van het te realiseren geluidgevoelige object is niet berekend. Deze zal, indien nodig, deel uitmaken van een vervolgonderzoek.


Figuur 1 (luchtfoto) geeft de ligging van de te onderzoeken planlocatie weer.




Figuur 1: Luchtfoto met aanduiding planlocaties

In onderhavig onderzoek is gesteld dat de begrenzing van het bouwvlak de gevels van de nieuw te bouwen woningen representeren.

In figuur 2 en 3 zijn de te toetsen gevels weergegeven.

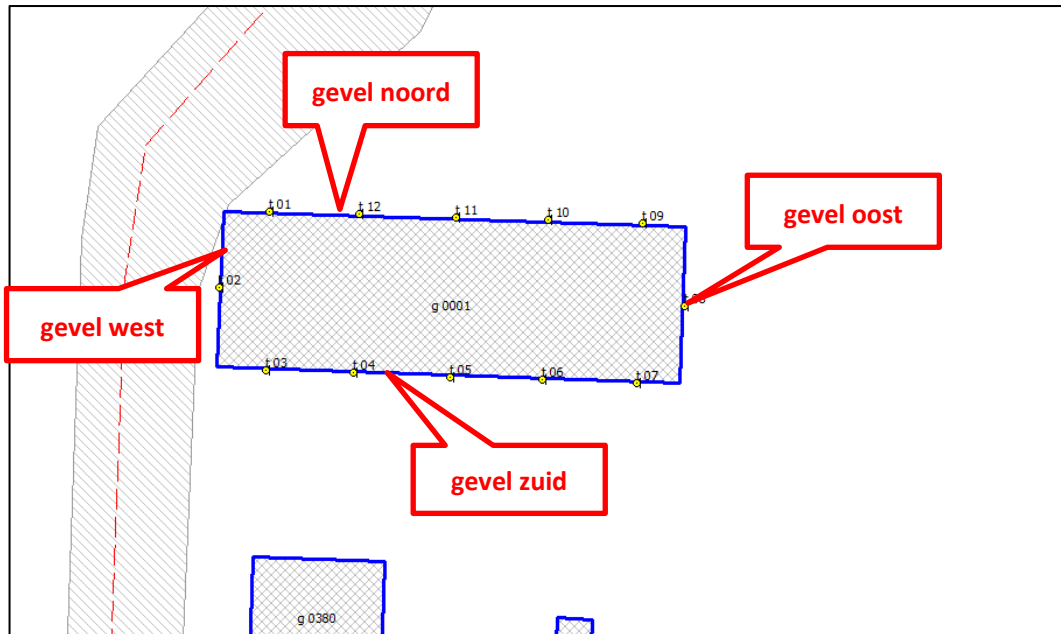

Figuur 2: Te toetsen gevels noord

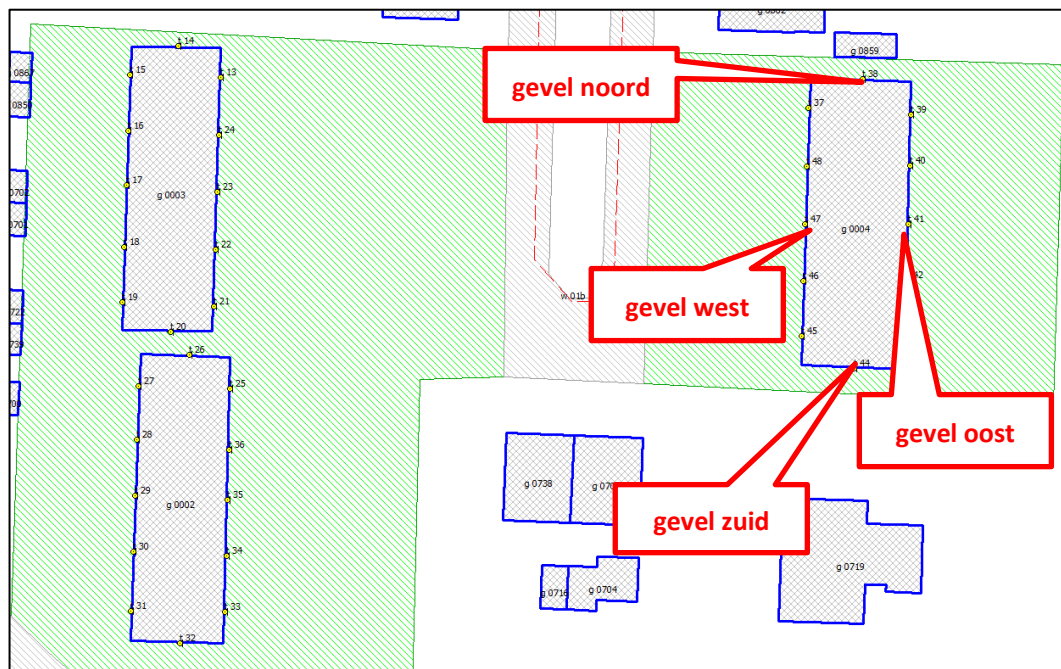

Figuur 3: Te toetsen gevels zuid

2 De Wet geluidhinder en het plangebied

2.1 Industrielawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor Industrielawaai.

2.2 Spoorweglawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor railverkeerslawaai.

2.3 Wegverkeerslawaai

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde “Nieuwe situaties”.

Is de geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het plan.

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Wanneer het college van B&W een hogere waarde vaststelt, zullen er in het vervolgtraject zodanige maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in geluidgevoelige ruimten niet meer bedraagt dan 33 dB.

Voor nog niet-geprojecteerde geluidgevoelige objecten zijn de normen weergegeven in navolgende tabel.

<i>Grenswaarden wegverkeer in buitenstedelijk/stedelijk gebied</i>	<i>dB</i>
Voorkeursgrenswaarde	48 / 48
Maximale ontheffingswaarde	53 / 63
Maximale ontheffingswaarde onderwijs-, kinderopvang- en gezondheidszorgfunctie	53 / 63
Maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 / -
Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	58 / 68
Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 / -

Tabel 1: Normen geluidbelasting in (buiten)stedelijk gebied

2.3.1 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

De begrippen stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn van belang in verband met de normstelling voor wegverkeerslawaaï. In artikel 1 van de Wet geluidhinder zijn de definities opgenomen.

Stedelijk gebied: het gebied in de zone van een weg binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied langs een autosnelweg of een autoweg.

Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersgegevens en verkeerstekens 1990.

In geval er sprake is van een planlocatie binnen de geluidzone van een auto(snel)weg, worden in stedelijk gebied gelegen wegen, anders dan deze auto(snel)weg, getoetst als zijnde stedelijk gebied.

2.3.2 Zones langs wegen

In artikel 74 Wgh zijn de geluidzones van wegen gedefinieerd. De geluidzone van een weg is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De geluidzones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.

In navolgende tabel worden de breedten van de geluidzone van alle typen wegen weergegeven.

<i>Aantal rijstroken</i>	<i>Buitenstedelijk gebied</i>	<i>Stedelijk gebied</i>
1 of 2	250 meter	200 meter
3 of 4	400 meter	350 meter
5 of meer	600 meter	350 meter

Tabel 2: Breedte van de geluidzone

2.3.3 Aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder

In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 staat opgenomen dat het berekende resultaat met een waarde wordt verminderd alvorens de toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. Deze aftrek houdt verband met het stiller worden van voertuigen in de toekomst en bedraagt:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, tenzij de berekende geluidbelasting zonder aftrek 56 dB of 57 dB bedraagt. Dan geldt namelijk een aftrek van respectievelijk 3 of 4 dB;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

2.3.4 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III

- bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;
- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
 - Zeer Open Asfalt Beton;
 - tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, m.u.v. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
 - uitgeborsteld beton;
 - geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
 - oppervlaktbewerking.

De toepassing van dit artikel geschiedt automatisch door het gebruikte rekenprogramma.

2.4 Dove gevels

Indien de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden en het terugbrengen van de geluidbelasting op de gevels door maatregelen niet mogelijk c.q. wenselijk is kunnen de betreffende geveldelen als “dove gevel” conform artikel 1b, lid 4 van de Wet geluidhinder worden uitgevoerd. Een “dove gevel” is namelijk geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Dit betekent derhalve dat er ter plaatse van verblijfsruimten geen draaiende delen (ramen en deuren) in deze gevel zijn toegestaan. Hier dient in de uitwerking van het plan rekening mee te worden gehouden in verband met de noodzakelijk spuiventilatie.

2.5 Cumulatie Wet geluidhinder

Artikel 110f van de Wet geluidhinder stelt dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere akoestisch relevante geluidbronnen. Artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 schrijft de wijze van cumuleren voor, waarbij rekening wordt gehouden met het verschil in hinderbeleving van verschillende geluidbronnen. Formeel zijn alleen bronnen met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde akoestisch relevant. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

2.6 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle gemodelleerde wegen inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden zowel de zoneplichtige als de niet-zoneplichtige wegen beschouwd. Op deze wijze wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat.

Bij de beoordeling wordt de geluidbelasting getoetst aan de classificering volgens de milieukwaliteitsmaat behorende bij de ‘methode Miedema’. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

<i>Geluidklasse</i>	<i>Beoordeling</i>
$L_{den} < 50$ dB	goed
$L_{den} 50 - 55$ dB	redelijk
$L_{den} 55 - 60$ dB	matig
$L_{den} 60 - 65$ dB	tamelijk slecht
$L_{den} 65 - 70$ dB	slecht
$L_{den} > 70$ dB	zeer slecht

Tabel 3: Classificering methode Miedema

Bij een milieukwaliteit 'goed' of 'redelijk' is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling 'matig', 'tamelijk slecht' en 'slecht' dient onderzocht te worden of de geluidbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen door toepassing van maatregelen.

2.7 Bouwbesluit

Artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 stelt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing voor woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg, spoorweg of industrieterrein.

2.8 Gemeentelijk geluidbeleid

Er is voor zover bekend geen vastgesteld gemeentelijk geluidbeleid.

2.9 Van toepassing op de huidige situatie

In navolgende tabel is vorenstaande wetgeving uitgewerkt voor de onderhavige relevante geluidbronnen.

<i>Bron</i>	<i>Eigenschappen</i>	<i>Toe te passen regel</i>
A15	Buitenstedelijk gebied Snelheid: 70+ km/uur Aantal rijstroken: 5+	Zonebreedte: 600 meter Aftrek art. 110g Wgh: 2 dB Max. ontheffingswaarde: 53 dB
Boerhaavelaan en Hoefslag	Stedelijk gebied Snelheid: 50 km/uur Aantal rijstroken: 2	Zonebreedte: 200 meter Aftrek art. 110g Wgh: 5 dB Max. ontheffingswaarde: 63 dB
Talmaweg, Dropsstraat en Concertweg	Snelheid: 30 km/uur Aantal rijstroken: 2	- -

Tabel 4: Uitwerking wetgeving voor onderhavige wegen

3 Uitgangspunten

3.1 Gebruikte wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens met betrekking tot de Talmaweg, Dropsstraat, Boerhavenlaan en Hoefslag zijn verkregen van de gemeente. Deze gegevens zijn te vinden in **bijlage 5**. Het betreft tellingen over de span van meerdere dagen, welke zijn gebruikt voor de bepaling van de etmaalintensiteit.

Het einde (zuiden) van de Talmaweg is in het model opgesplitst in heen en teruggaand vervoer. Gezien beide richtingen gemodelleerd zijn wordt per richting de helft van de etmaalintensiteit gebruikt die plaatsvindt over de gehele weg. Voor de Concertweg zijn geen gegevens bekend. Gezien de ligging kan er uitgegaan worden dat de etmaalintensiteit vergelijkbaar is met de Talmaweg. Gezien voor de zuidelijke woningen voor zowel de Talmaweg als de Concertweg hier het einde van een doodlopende weg is wordt dit gezien als een worst-case aanname.

De toekomstige verkeersgegevens voor de Rijksweg A15 zijn afkomstig uit het geluidregister hoofdwegennet (SWUNG-1) zoals deze beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente versie van het geluidregister hoofdwegennet. Ten behoeve van de modellering zijn deze gegevens direct overgenomen in het akoestisch rekenmodel.

Voor de verdeling van lichte, middelzware en zware motorvoertuigen over dag-, avond- en nachtperiode is gebruik gemaakt van het door het ministerie van VROM uitgegeven rapport “bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet Geluidhinder”, GF-DR-35-01. De Talmaweg, Concertweg en Dorpsstraat zijn als “Buurtverzamelwegen” beschouwd. De Boerhaavelaan en Hoefslag zijn als “Buurt/wijkontsluitingswegen, binnen kom” beschouwd.

In dit onderzoek wordt uitgegaan van het prognosejaar 2021 + 10 jaar na realisatie = 2031. Er is rekening gehouden met een autonome groei van 2%.

3.1.1 Ingevoerde modelgegevens

De aangeleverde gegevens zijn intensiteiten verspreid over meerdere dagen. Navolgend is kort weergegeven hoe de berekening van de etmaalintensiteiten tot stand is gekomen. In **bijlage 6** zijn de berekeningen door autonome groei toegevoegd. Zoals voorgaand vermeld zijn voor de Concertweg dezelfde gegevens aangehouden als voor de Talmaweg. Worst-case wordt naar boven afgerond.

Talmaweg	Totale intensiteit = $2498 + 3786 = 6284$. Gemeten over 7 dagen. Hieruit volgt een etmaalintensiteit van 898 voor het jaar 2017 en van 1185 voor het jaar 2031.
Dorpsstraat	Totale intensiteit = 6547. Gemeten over 5 dagen. Hieruit volgt een etmaalintensiteit van 1310 voor het jaar 2020 en van 1629 voor het jaar 2031.
Boerhaavelaan	Totale intensiteit = $18218 + 15223$. Gemeten over 12 dagen. Hieruit volgt een etmaalintensiteit van 2787 voor het jaar 2020 en van 3466 voor het jaar 2031.
Hoefslag	Totale intensiteit = $6685 + 9763 = 16448$. Gemeten over 7 dagen. Hieruit volgt een etmaalintensiteit van 2350 voor het jaar 2016 en van 3164 voor het jaar 2031.

Het wegdektype, de etmaalintensiteiten, de verdeling van de voertuigen en de uurintensiteiten van de Talmaweg is weergegeven in navolgende tabel. Alle ingevoerde modelgegevens zijn weergegeven in **bijlage 2**.

Talmaweg			
<i>Maximum snelheid</i>	30 km/uur		
<i>wegdektype</i>	Elementverharding in keperverband		
<i>Autonome groei</i>	2%		
<i>Etmaalintensiteit 2017</i>	898 motorvoertuigen		
<i>Etmaalintensiteit 2031</i>	1185 motorvoertuigen		
	<i>Dag (%)</i>	<i>Avond (%)</i>	<i>Nacht (%)</i>
<i>Gemiddeld per uur</i>	7,00%	2,60%	0,70%
<i>Licht verkeer</i>	94,00%	98,00%	96,00%
<i>Middelzwaar verkeer</i>	5,70%	1,90%	3,80%
<i>Zwaar verkeer</i>	0,30%	0,10%	0,20%

Tabel 5: Verkeersgegevens op de Talmaweg

3.2 Toegepaste correcties

Er zijn geen akoestisch relevante verkeersdrempels, kruispunten of rotondes, noch hellingen met een percentage groter dan 3% in de omgeving van het bouwplan aanwezig. Er hoeft ter hoogte van het plangebied dan ook geen hellingcorrectie of optrekcorrectie te worden toegepast.

3.3 Omgevingskenmerken

In de **bijlage 1** en **bijlage 2** zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De afmetingen en locaties van de bestaande gebouwen zijn middels een download ontleend aan Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG). De gebouwhoogten zijn ingeschat middels 3D BAG Data van 3D Geoinformation Group, TU Delft.

De omgeving is worst-case als akoestisch overwegend hard (bodemfactor 0,30) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor afhankelijk van het type gebied (gebaseerd op een download van TOP10NL via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)) een passende bodemfactor gehanteerd is:

- 1,00 (akoestisch zacht) voor onverhard gebied als grasland, akkerland, bos etc.;
- 0,50 (half hard) voor half verharding of tuinen/erven met afgewisseld harde en zachte delen en bij toepassing van ZOAB (op grond van paragraaf 2.8 RMG);
- 0,00 (hard) voor harde gebieden als water, erf- en wegverharding.

De gebruikte hoogtelijnen zijn afkomstig van de 3D Geluid TIN/Hoogtelijnen van PDOK. En verkregen middels een download.

3.4 Waarneempunten en -hoogten

In **bijlage 1** is de ligging van de waarneempunten weergegeven. In **bijlage 2** zijn de invoergegevens hiervan te vinden. Ter bepaling van de geluidbelasting zijn de waarneempunten geprojecteerd op een hoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) ten opzichte van het maaiveld. Een eventuele tweede verdieping is getoetst op 7,5 meter hoogte. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie).

4 Resultaten

4.1 Resultaten wegverkeer

Conform de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting als L_{den} waarde gepresenteerd.

In **bijlage 3** zijn de rekenresultaten te vinden. In onderstaande tabellen zijn de rekenresultaten van de beschouwde wegen samengevat. De resultaten zijn inclusief de ingeolge artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek.

<i>A15 / Boerhaavelaan / Hoefslag</i>	<i>begane grond</i>	<i>1^e verdieping</i>	<i>2^e verdieping</i>
<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>1,5 meter</i>	<i>4,5 meter</i>	<i>7,5 meter</i>
Alle beoordelingspunten	≤ 48	≤ 48	≤ 48

Tabel 6: Resultaten op gevels t.g.v. A15, Boerhaavelaan en Hoefslag

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de A15, Boerhaavelaan en Hoefslag overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van het bouwplan.

De Talmaweg is een niet zoneplichtige weg. Volledigheidshalve zijn de resultaten van de Talmaweg *exclusief aftrek* weergegeven in navolgende tabel.

<i>Talmaweg</i>	<i>begane grond</i>	<i>1^e verdieping</i>	<i>2^e verdieping</i>
<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>1,5 meter</i>	<i>4,5 meter</i>	<i>7,5 meter</i>
t 01 – woning noord – gevel noord	56	56	55
t 02 – woning noord – gevel west	59	59	57
t 03 – woning noord – gevel zuid	54	54	53
t 12 – woning noord – gevel noord	54	54	53
Alle overige beoordelingspunten	≤ 53	≤ 53	≤ 53

Tabel 7: Resultaten op gevels t.g.v. Talmaweg exclusief aftrek

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op de Talmaweg overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, uitgaande van een aftrek van 5 dB, op de gevels van het bouwplan met maximaal 6 dB. De Talmaweg is een niet zoneplichtige weg, derhalve hoeft er geen opvolgend hogere waarde procedure gestart te worden. Echter, daar de geluidbelasting exclusief correctie artikel 110g Wet geluidhinder hoger is dan 53 dB is formeel een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevel nodig.

4.2 Resultaten cumulatie

Wet geluidhinder

De cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één zoneplichtige geluidbron met een geluidbelasting boven de voorkeurswaarde. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald hoeft te worden, omdat de zoneplichtige wegen en spoorwegen niet resulteren in een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde.

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en ten behoeve van de bepaling van de benodigde geluidwering van de gevels ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat is (in verband met de hoogte van de geluidbelasting ten gevolge van de niet zoneplichtige wegen) de cumulatieve geluidbelasting bepaald inclusief alle gemodelleerde wegen. De resultaten zijn opgenomen in navolgende tabel.

<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>begane grond 1,5 meter</i>	<i>1^e verdieping 4,5 meter</i>	<i>2^e verdieping 7,5 meter</i>
t 01 – woning noord - gevel noord	57	57	56
t 02 – woning noord - gevel west	59	59	57
t 03 – woning noord - gevel zuid	54	54	54
t 10 – woning noord - gevel noord	≤ 53	≤ 53	54
t 11 – woning noord - gevel noord	≤ 53	54	54
t 12 – woning noord - gevel noord	55	55	55
Overige beoordelingspunten	≤ 53	≤ 53	≤ 53

Tabel 8: Resultaten gecumuleerde geluidbelasting

4.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel

De maximaal benodigde geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$), volgens het Bouwbesluit 2012 de hoogste cumulatieve waarde minus 33 dB met een minimum van 20 dB, bedraagt in het onderhavige geval 26 dB.

De gevel met de hoogste geluidbelasting is de westelijke gevel van de meest noordwestelijk gelegen woning. Deze ligt het dichtste tegen de Talmaweg aan. Voor de vorige (te slopen) bewoning op deze locatie is hier sprake van een blinde gevel. Indien aan de westelijke gevel van deze woning een blinde gevel wordt gerealiseerd dan wordt met een standaard spouwmuur al ruim voldoende gevelwering gerealiseerd. Voor de noordelijke (voor)gevel is een maximale benodigde gevelwering van 24 dB nodig.

Afhankelijk van de gekozen materialen (bijvoorbeeld HR++ glas) en toegepaste systemen (zoals mechanische balansventilatie) zullen de gevels van het gebouw een grotere geluidwering hebben

dan de minimale 20 dB uit het Bouwbesluit. In dat geval is ter waarborging van een binnenniveau van 33 dB een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet nodig. Wordt echter uitgegaan van bijvoorbeeld enkel glas en/of natuurlijke ventilatie, waarbij roosters nodig zijn in de desbetreffende gevels, dan is ter waarborging van het binnenniveau een akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels wel nodig.

5 Conclusie

Namens opdrachtgever is door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de toekomstige situatie aan de Talmaweg (diverse locaties). In het noordelijk gedeelte van de Talmaweg wenst opdrachtgever vijf woningen te realiseren. Voor het zuidelijke deel is de wens om vijftien woningen te realiseren.

5.1 Wet geluidhinder

Uit de toets in het kader van de Wet geluidhinder kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

weg	Voorkeurs-grenswaarde	Maximale ontheffings-waarde	Overschrijding voorkeurs-grenswaarde	Dove gevel	Hogere waarde
A15	48 dB	53 dB	-	-	-
Boerhaavelaan en Hoefslag	48 dB	63 dB	-	-	-

Tabel 9. Conclusies Wet geluidhinder

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de zoneplichtige wegen A15, Boerhaavelaan en Hoefslag overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van het bouwplan.

5.2 Cumulatie

Wet geluidhinder

Ter bepaling van de gecumuleerde waarde dient de totale geluidbelasting (exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder) te worden berekend van alle zoneplichtige (spoor)wegen, industrie en luchtvaart met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde. In het onderhavige geval is dit niet aan de orde.

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatie bepaald inclusief alle gemodelleerde geluidbronnen. Ter bepaling van de milieukwaliteit in de omgeving is deze gecumuleerde waarde getoetst aan de 'methode Miedema'. De maximale gecumuleerde waarde, welke voornamelijk wordt bepaald door de Talmaweg, bedraagt 59 dB, waarmee gesteld kan worden dat er sprake is van de kwalificatie 'matig' en daarmee dient bezien te worden of en welke maatregelen noodzakelijk zijn.

5.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel

<i>Grootheid</i>	<i>Hoogste waarde</i>
hoogste gecumuleerde geluidbelasting	59 dB
vereist binnenniveau	33 dB
Maximaal benodigde karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$)	26 dB

Tabel 10. Conclusies karakteristieke geluidwering van de gevel

Aangezien de cumulatieve geluidbelasting hoger is dan 53 dB dient er formeel een nader onderzoek te worden uitgevoerd ter bepaling van de geluidwering van de gevel. Het is echter aannemelijk dat de gevels dat de gevel van de nieuwbouwwoningen een grotere gevelwering hebben dan de minimale 20 dB uit het Bouwbesluit.

De maximale geluidbelasting ontstaat op de westelijke gevel van de meest noordwestelijk gelegen woning. Indien deze gevel als blind uitgevoerd wordt dan kan gesteld worden dat met een standaard spouwmuur de benodigde gevelwering ruim wordt gehaald.

Daarnaast is de gevelbelasting van de meest noordwestelijk gelegen woning 57 dB op de noordelijke (voor)gevel. Voor de drie hiernaast gelegen woningen is de maximale geluidbelasting 55 dB of 54 dB op de noordelijke (voor)gevel.

Een nader onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevel is niet aan de orde bij toepassing van HR++ glas en bijvoorbeeld balansventilatie. Bij handhaving van enkelglas en natuurlijke ventilatie, waarbij bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van roosters in deze gevels, is een akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevel wel aan de orde. Bij toepassing van de juiste materialen en constructies is een binnenniveau van 33 dB en daarmee een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd.

6 Bijlagen

- 1) Figuren
- 2) Invoergegevens
- 3) Rekenresultaten
- 4) Gecumuleerde rekenresultaten
- 5) Verkeersgegevens
- 6) Berekeningen etmaalintensiteit 2031


Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle aan ondergetekende bekende omstandigheden.


Opgemaakt te Baexem


A handwritten signature in black ink, appearing to be "G.R.M. Goertz", written over a light grey circular stamp.


G.R.M. Goertz




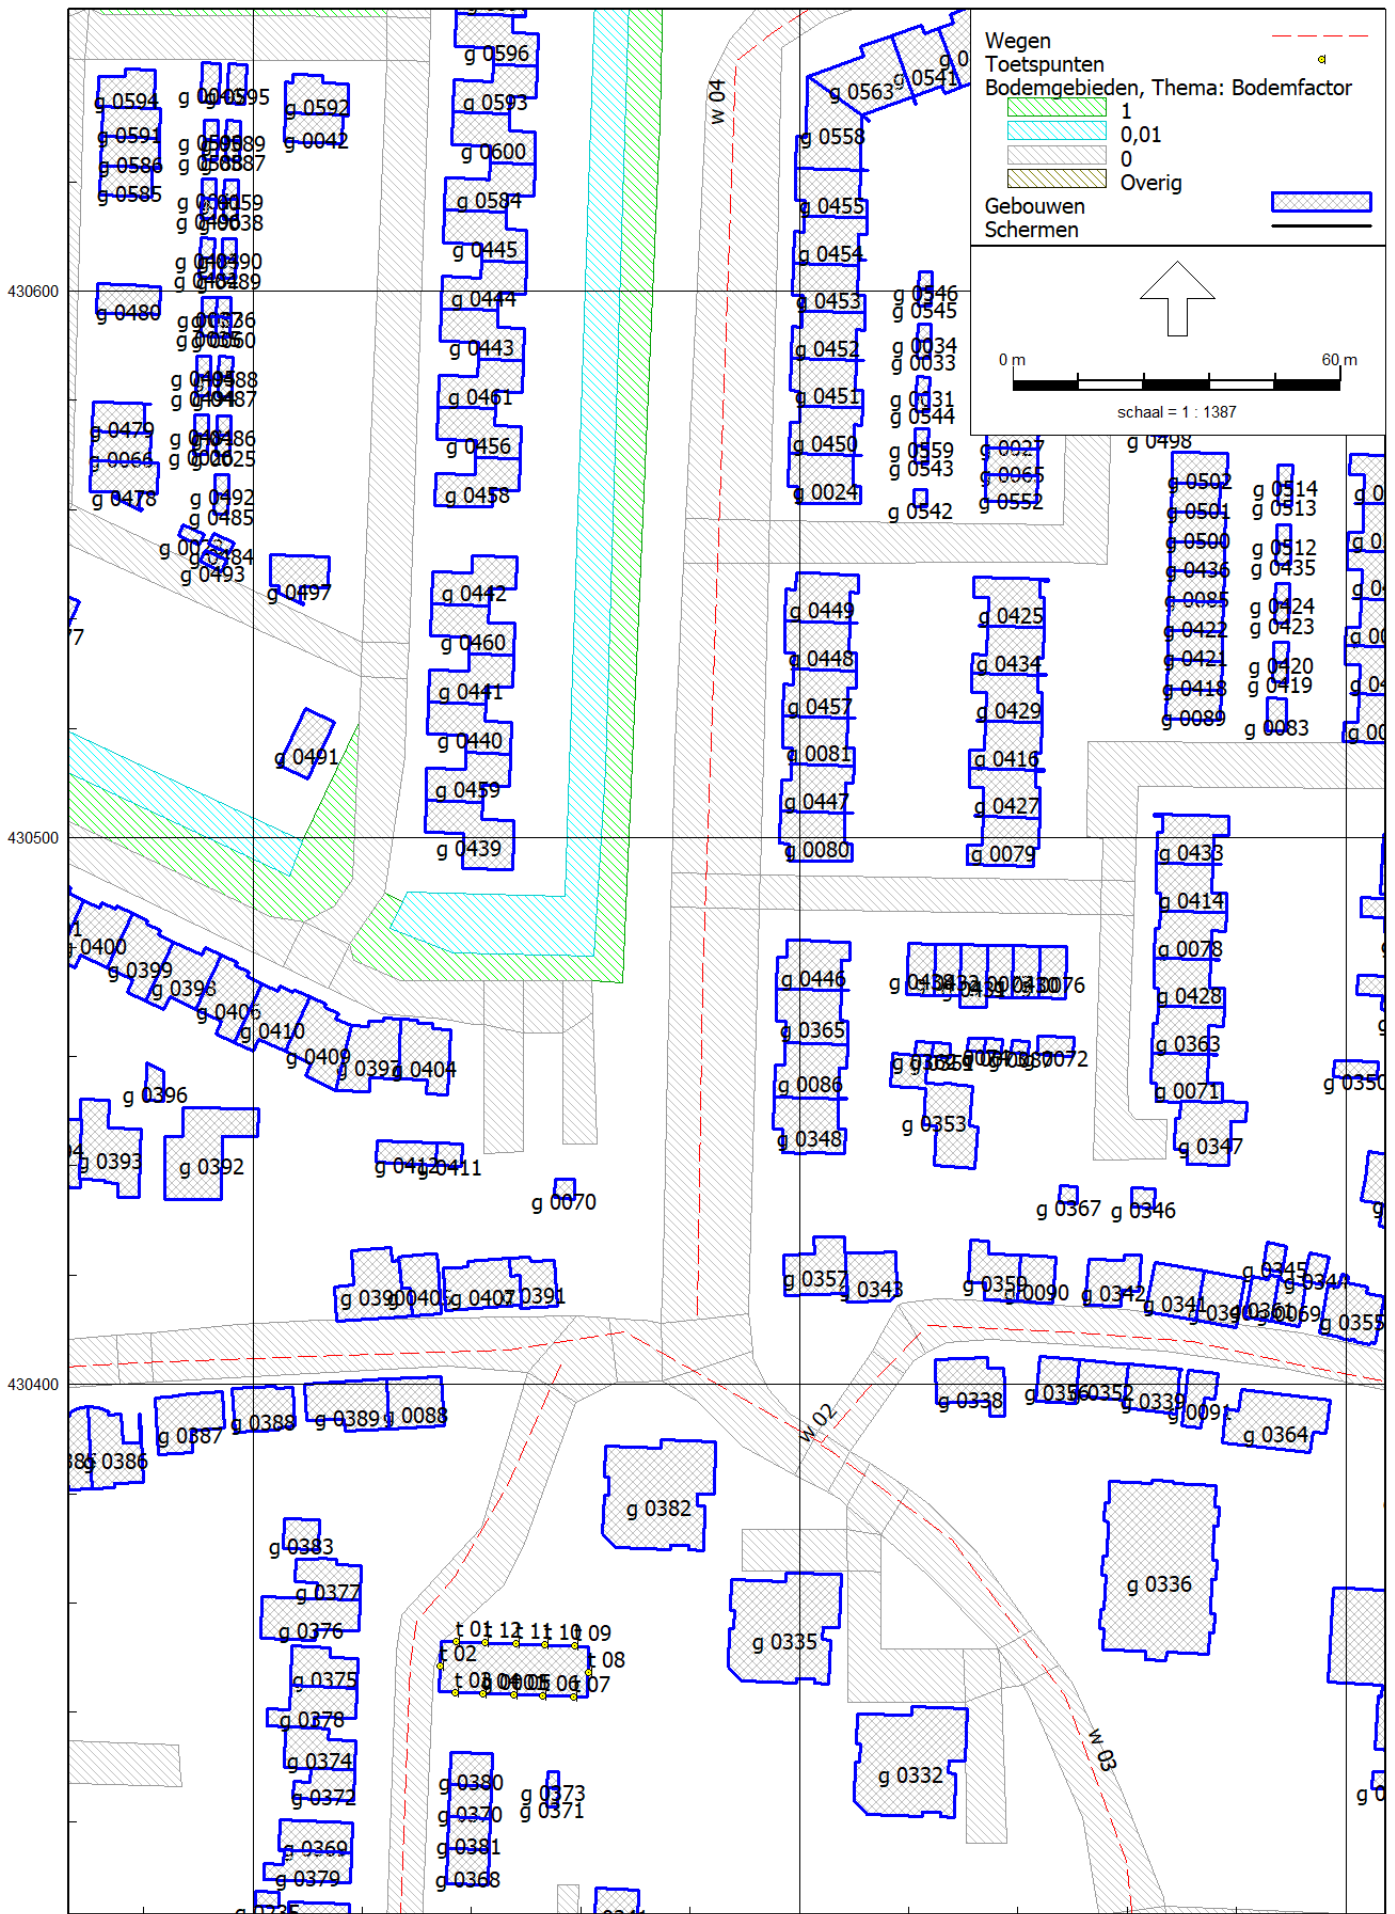

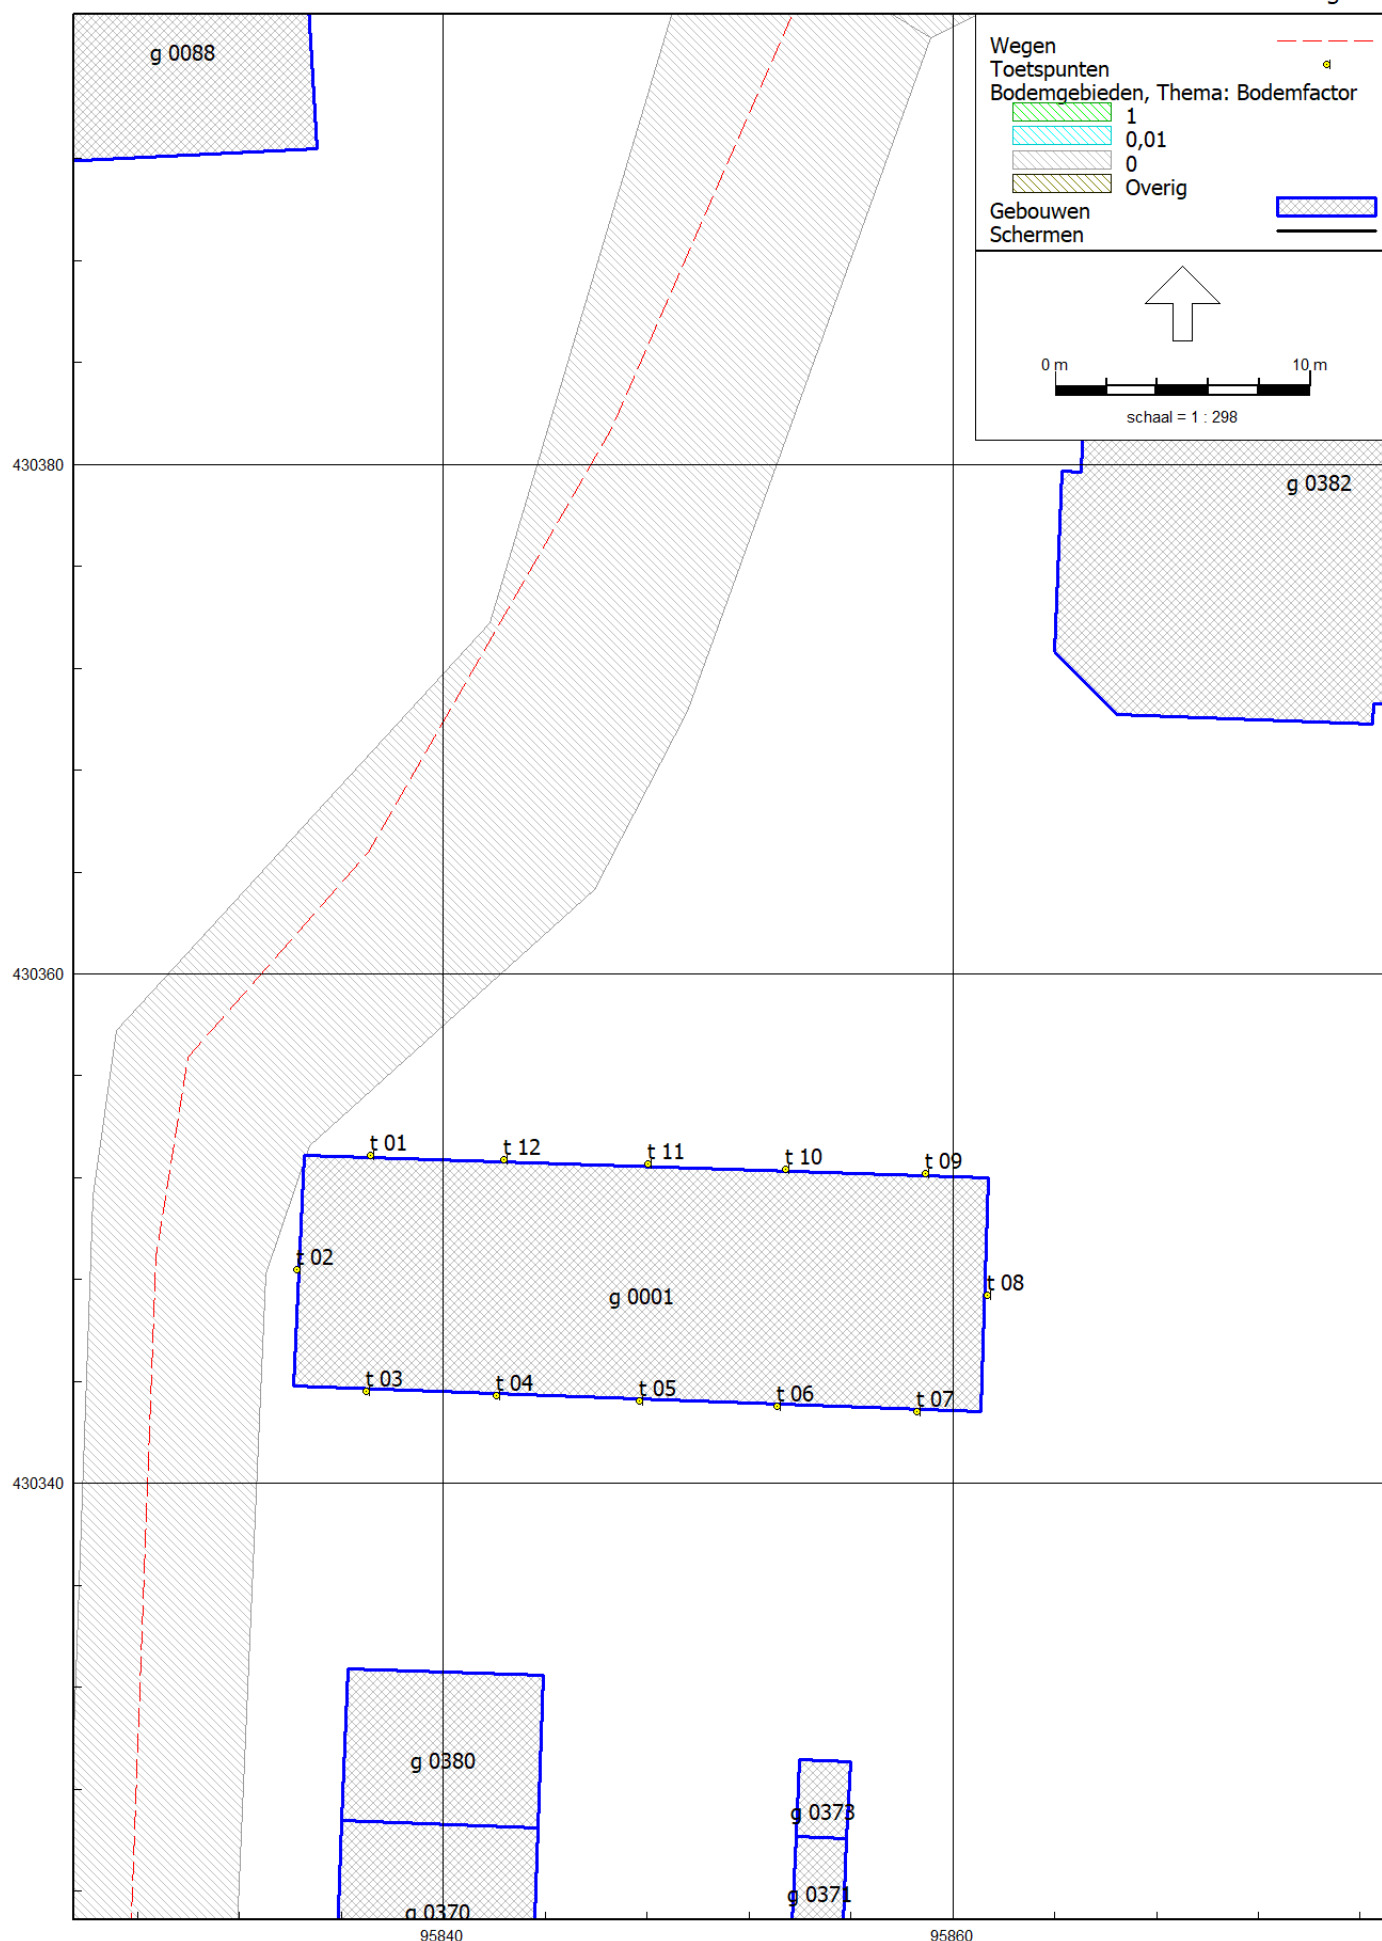

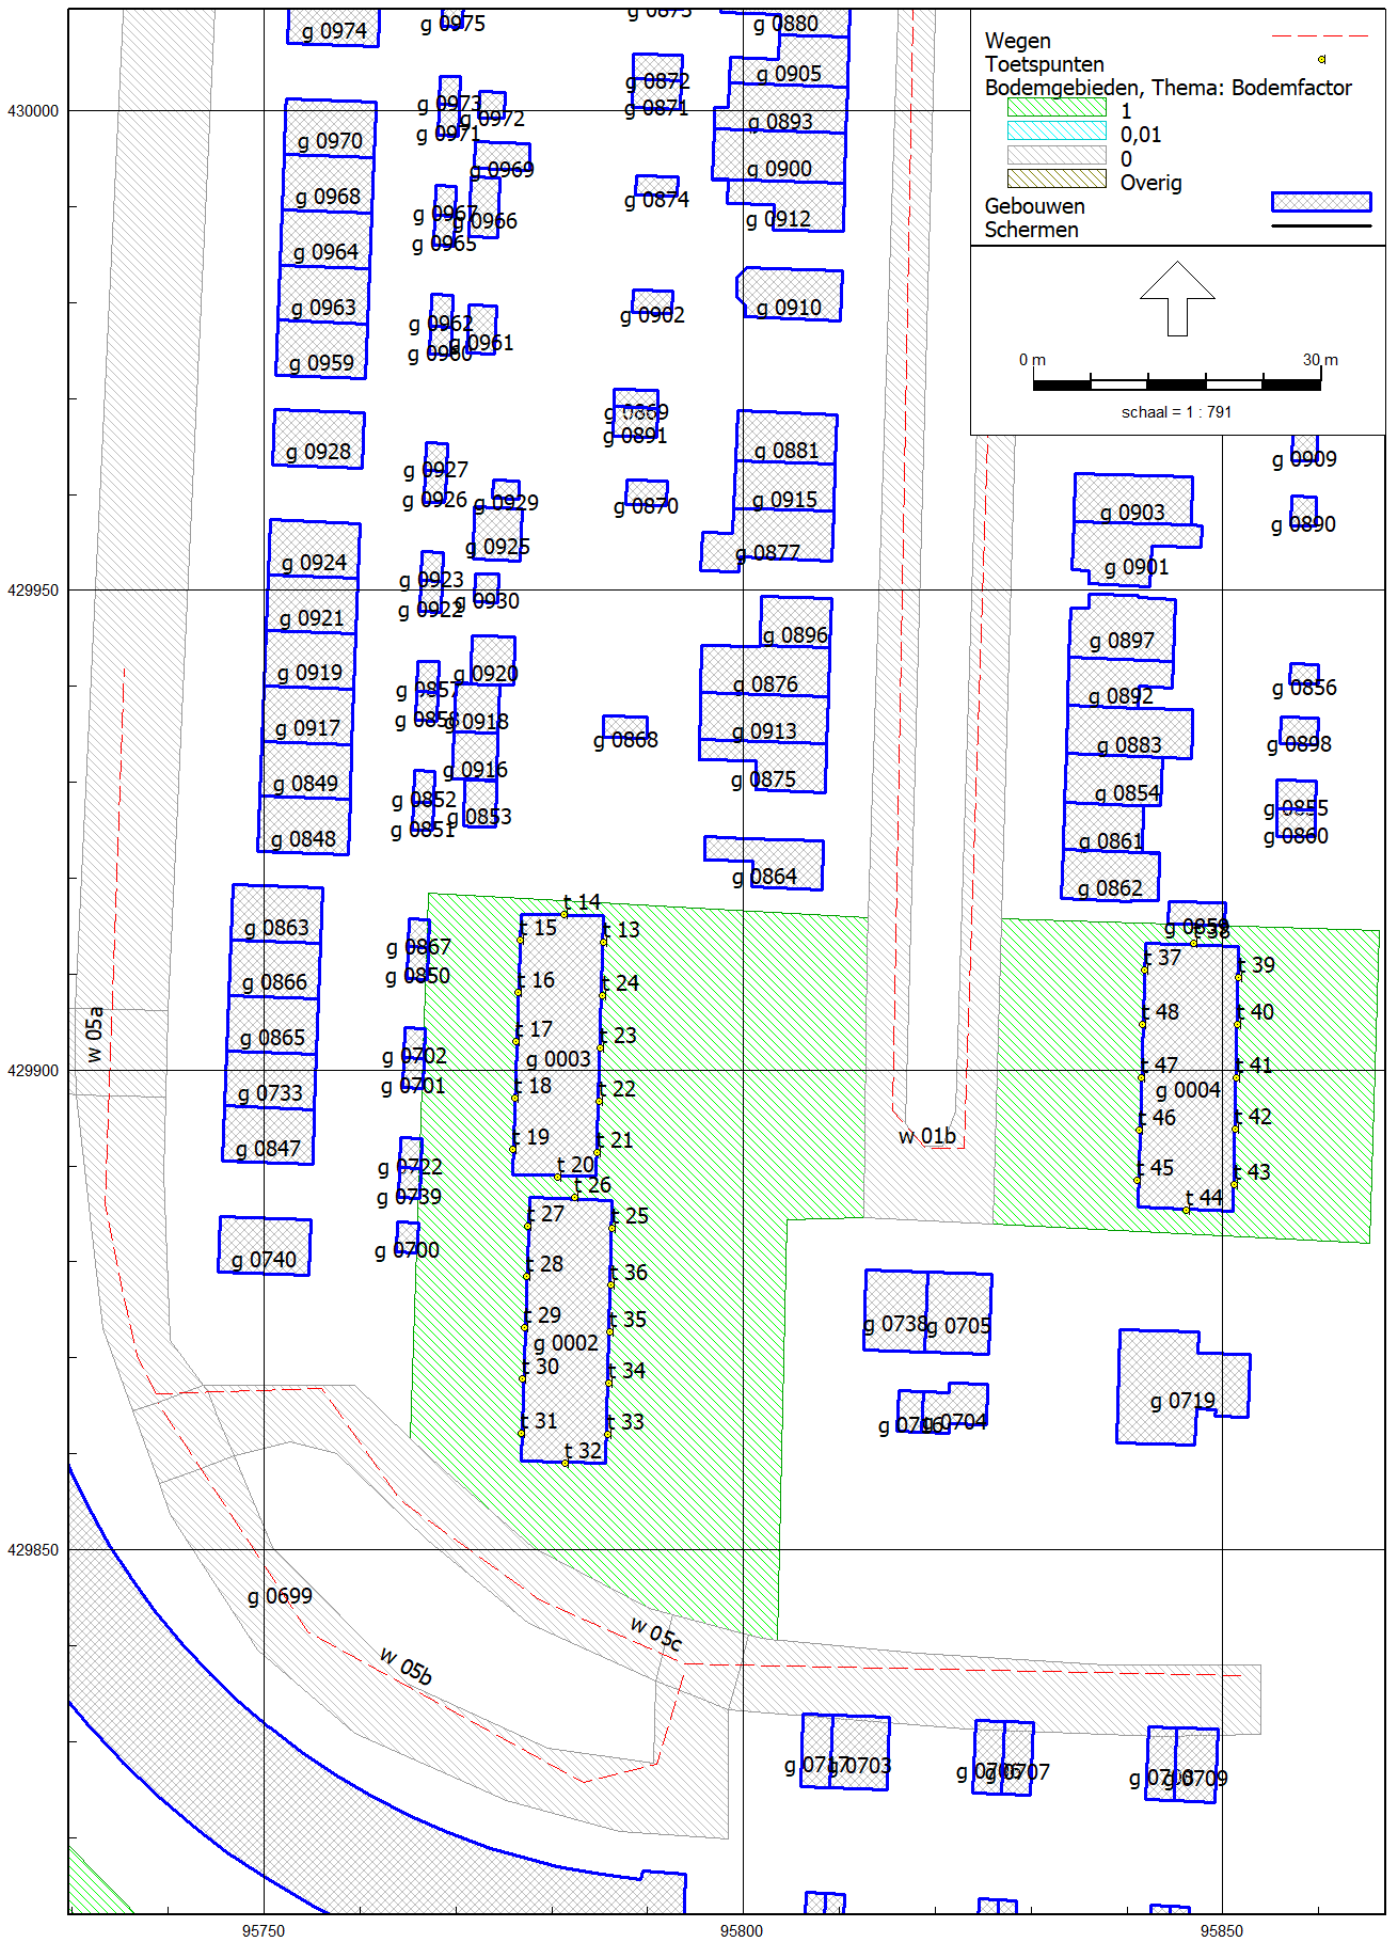

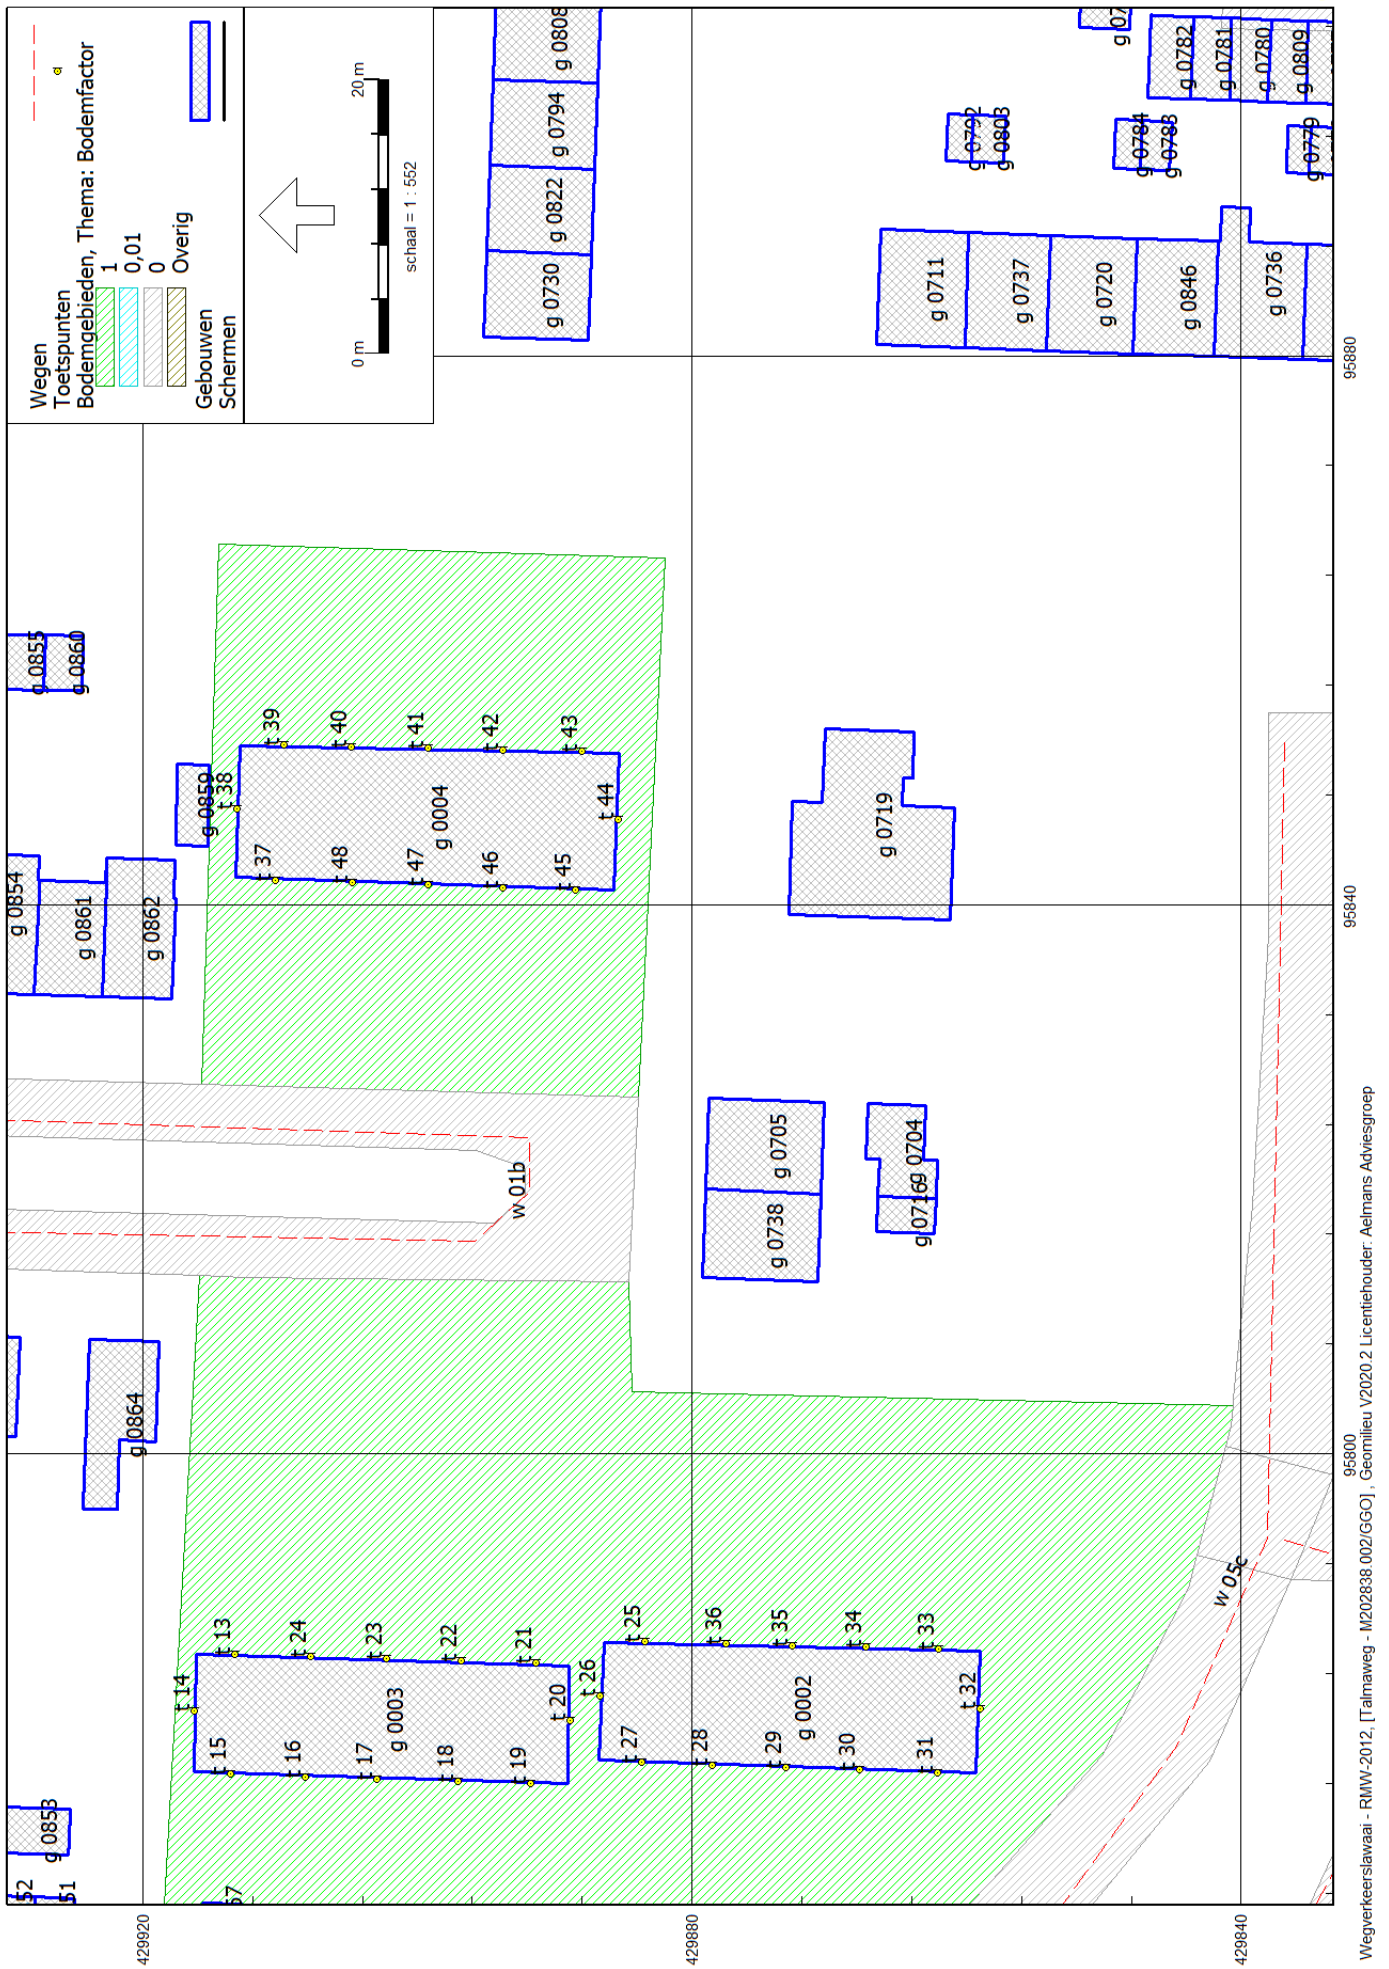

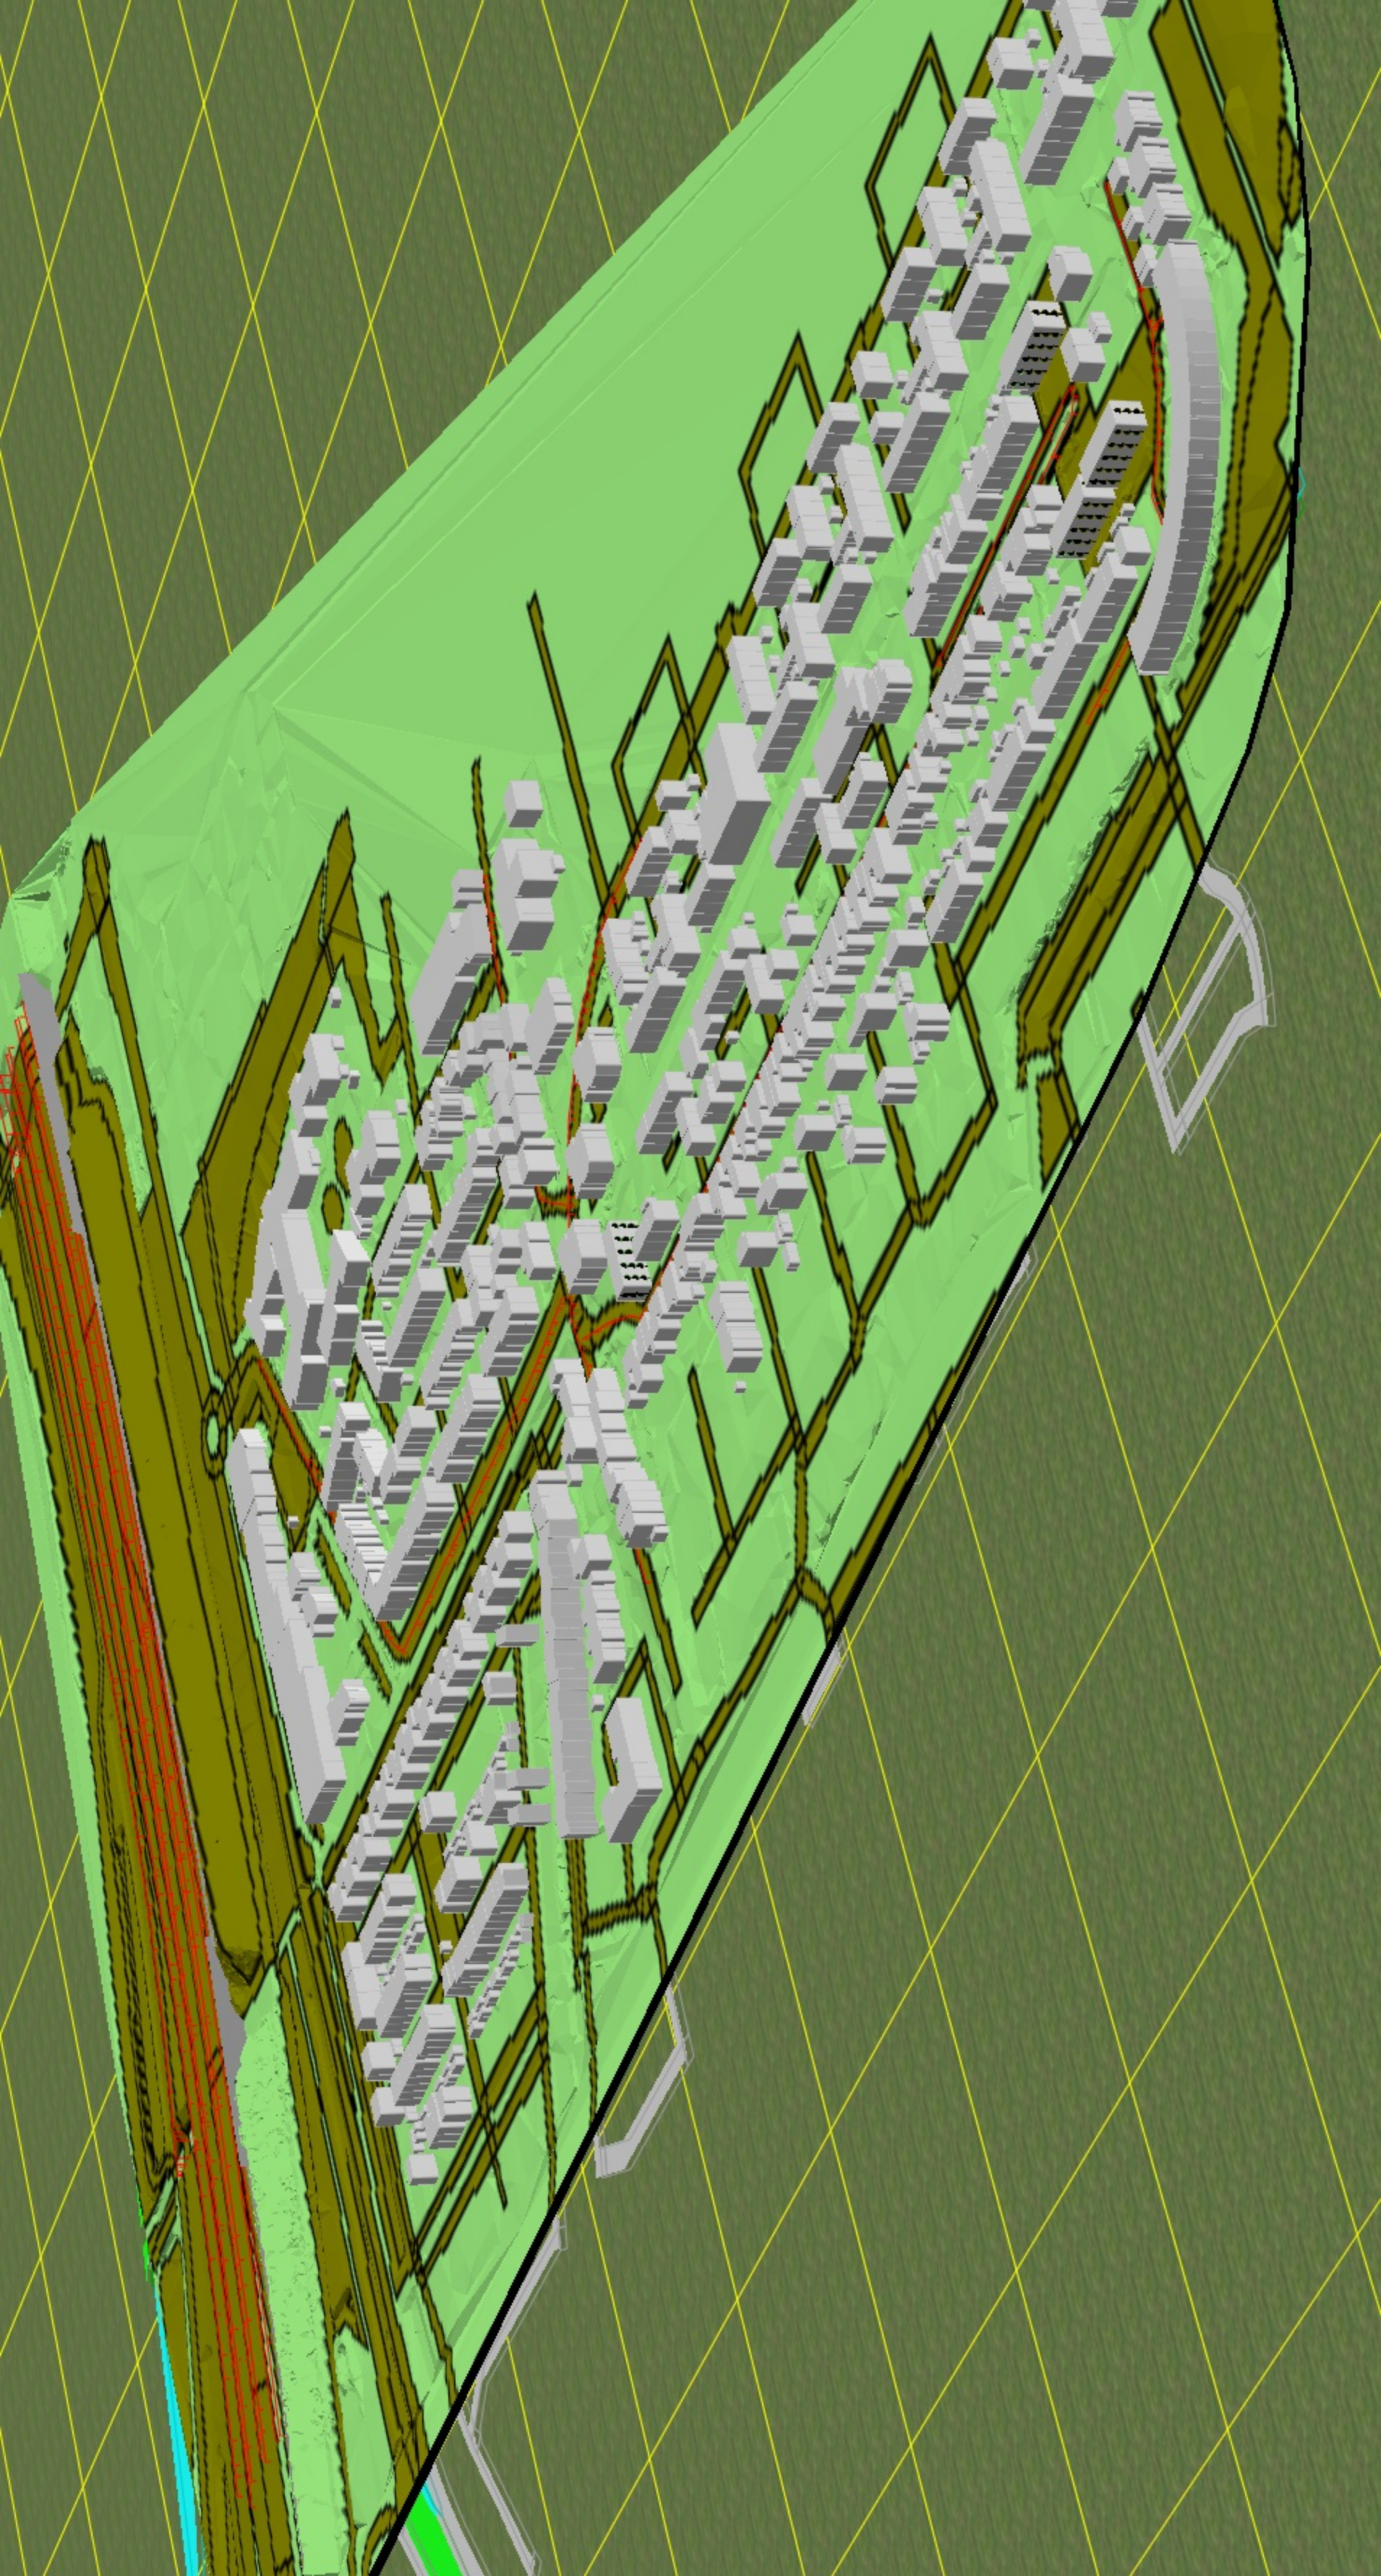

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GG0
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	Omschr.	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
w 05b	--	Concertweg	W9a	593,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
50	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	24596,00	6,33	3,93	1,03	86,91	93,59	85,43	4,24	1,76	5,12	8,86	4,65	9,45
343	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	25256,00	6,50	2,44	1,53	62,28	68,07	71,58	11,40	5,35	8,01	26,33	26,58	20,41
760	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	16500,00	6,56	2,39	1,46	48,48	54,82	58,92	15,60	7,61	11,62	35,92	37,56	29,46
599	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	24596,00	6,33	3,93	1,03	86,91	93,59	85,43	4,24	1,76	5,12	8,86	4,65	9,45
6292	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	13760,00	6,32	3,34	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
9182	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	16500,00	6,56	2,39	1,46	48,48	54,82	58,92	15,60	7,61	11,62	35,92	37,56	29,46
9862	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	25256,00	6,50	2,44	1,53	62,28	68,07	71,58	11,40	5,35	8,01	26,33	26,58	20,41
8724	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	34000,00	6,37	3,20	1,34	88,32	93,01	90,15	3,51	1,47	2,84	8,17	5,51	7,00
10447	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	11904,00	6,62	2,59	1,28	40,10	54,22	44,74	18,02	9,42	15,79	41,88	36,36	39,47
9058	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	16160,00	6,32	2,60	1,71	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
12849	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	34000,00	6,37	3,20	1,34	88,32	93,01	90,15	3,51	1,47	2,84	8,17	5,51	7,00
12244	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	24460,00	6,55	2,77	1,30	54,28	67,70	58,99	13,80	6,64	11,67	31,92	25,66	29,34
13178	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	34000,00	6,37	3,20	1,34	88,32	93,01	90,15	3,51	1,47	2,84	8,17	5,51	7,00
13974	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	13760,00	6,32	3,34	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
14439	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	34000,00	6,37	3,20	1,34	88,32	93,01	90,15	3,51	1,47	2,84	8,17	5,51	7,00
15882	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	13760,00	6,32	3,34	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
16494	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	24596,00	6,33	3,93	1,03	86,91	93,59	85,43	4,24	1,76	5,12	8,86	4,65	9,45
21711	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	24460,00	6,55	2,77	1,30	54,28	67,70	58,99	13,80	6,64	11,67	31,92	25,66	29,34
24647	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	34000,00	6,37	3,20	1,34	88,32	93,01	90,15	3,51	1,47	2,84	8,17	5,51	7,00
23601	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	16500,00	6,56	2,39	1,46	48,48	54,82	58,92	15,60	7,61	11,62	35,92	37,56	29,46
25313	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	11904,00	6,62	2,59	1,28	40,10	54,22	44,74	18,02	9,42	15,79	41,88	36,36	39,47
24864	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	13760,00	6,32	3,34	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
28750	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	16160,00	6,32	2,60	1,71	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
28878	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	25256,00	6,50	2,44	1,53	62,28	68,07	71,58	11,40	5,35	8,01	26,33	26,58	20,41
29104	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	24460,00	6,55	2,77	1,30	54,28	67,70	58,99	13,80	6,64	11,67	31,92	25,66	29,34
31489	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	16160,00	6,32	2,60	1,71	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
33115	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	24596,00	6,33	3,93	1,03	86,91	93,59	85,43	4,24	1,76	5,12	8,86	4,65	9,45
38578	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	24460,00	6,55	2,77	1,30	54,28	67,70	58,99	13,80	6,64	11,67	31,92	25,66	29,34
36920	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	16500,00	6,56	2,39	1,46	48,48	54,82	58,92	15,60	7,61	11,62	35,92	37,56	29,46
40865	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	11904,00	6,62	2,59	1,28	40,10	54,22	44,74	18,02	9,42	15,79	41,88	36,36	39,47
39099	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	25256,00	6,50	2,44	1,53	62,28	68,07	71,58	11,40	5,35	8,01	26,33	26,58	20,41
36609	A15	0 / 0,000 / 0,000	W2	16160,00	6,32	2,60	1,71	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
w 01a	Talmaweg	Talmaweg	W9a	1185,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
w 01b	Talmaweg	Talmaweg	W9a	593,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20

Model: M202838.002/GG0
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
w 05b	30	30	30	30	30	30	30	30	30
50	100	100	100	80	80	80	80	80	80
343	100	100	100	80	80	80	80	80	80
760	100	100	100	80	80	80	80	80	80
599	100	100	100	80	80	80	80	80	80
6292	100	100	100	80	80	80	80	80	80
9182	100	100	100	80	80	80	80	80	80
9862	100	100	100	80	80	80	80	80	80
8724	100	100	100	80	80	80	80	80	80
10447	100	100	100	80	80	80	80	80	80
9058	100	100	100	80	80	80	80	80	80
12849	100	100	100	80	80	80	80	80	80
12244	100	100	100	80	80	80	80	80	80
13178	100	100	100	80	80	80	80	80	80
13974	100	100	100	80	80	80	80	80	80
14439	100	100	100	80	80	80	80	80	80
15882	100	100	100	80	80	80	80	80	80
16494	100	100	100	80	80	80	80	80	80
21711	100	100	100	80	80	80	80	80	80
24647	100	100	100	80	80	80	80	80	80
23601	100	100	100	80	80	80	80	80	80
25313	100	100	100	80	80	80	80	80	80
24864	100	100	100	80	80	80	80	80	80
28750	100	100	100	80	80	80	80	80	80
28878	100	100	100	80	80	80	80	80	80
29104	100	100	100	80	80	80	80	80	80
31489	100	100	100	80	80	80	80	80	80
33115	100	100	100	80	80	80	80	80	80
38578	100	100	100	80	80	80	80	80	80
36920	100	100	100	80	80	80	80	80	80
40865	100	100	100	80	80	80	80	80	80
39099	100	100	100	80	80	80	80	80	80
36609	100	100	100	80	80	80	80	80	80
w 01a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
w 01b	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GG0
 Talmaweg - Gemeente Barendrecht
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	Omschr.	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
w 02	Dropsstraat	Dropsstraat	W9a	1629,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
w 03	Hoefslag	Hoefslag	W0	3164,00	6,48	3,73	0,92	84,96	92,23	84,31	10,65	6,17	10,89	4,38	1,61	4,79
w 04	Boerhaavelaan	Boerhaavelaan	W0	3466,00	6,48	3,73	0,92	84,96	92,23	84,31	10,65	6,17	10,89	4,38	1,61	4,79
w 05c	Concertweg	Concertweg	W9a	593,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
w 05a	Concertweg	Concertweg	W9a	1185,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20

Model: M202838.002/GG0
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
w 02	30	30	30	30	30	30	30	30	30
w 03	50	50	50	50	50	50	50	50	50
w 04	50	50	50	50	50	50	50	50	50
w 05c	30	30	30	30	30	30	30	30	30
w 05a	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: M202838.002/GG0
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1.L 63	Ref1.L 125	Ref1.L 250	Ref1.L 500	Ref1.L 1k	Ref1.L 2k	Ref1.L 4k	Ref1.L 8k	Ref1.R 63	Ref1.R 125
154		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
837		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1870		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6214		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M202838.002/GG0
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Ref1.R 250	Ref1.R 500	Ref1.R 1k	Ref1.R 2k	Ref1.R 4k	Ref1.R 8k
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
837	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hdef.	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	X	Y
t 01	woning noord - gevel noord	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95837,15	430352,88
t 02	woning noord - gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95834,23	430348,40
t 03	woning noord - gevel zuid	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95836,95	430343,62
t 04	woning noord - gevel zuid	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95842,07	430343,44
t 05	woning noord - gevel zuid	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95847,68	430343,23
t 06	woning noord - gevel zuid	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95853,10	430343,03
t 07	woning noord - gevel zuid	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95858,61	430342,82
t 08	woning noord - gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95861,37	430347,37
t 09	woning noord - gevel noord	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95858,93	430352,17
t 10	woning noord - gevel noord	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95853,42	430352,35
t 11	woning noord - gevel noord	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95848,04	430352,52
t 12	woning noord - gevel noord	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95842,39	430352,71
t 13	woning zuid - gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95785,42	429913,33
t 14	woning zuid - gevel noord	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95781,30	429916,27
t 15	woning zuid - gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95776,66	429913,58
t 16	woning zuid - gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95776,49	429908,14
t 17	woning zuid - gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95776,32	429902,93
t 18	woning zuid - gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95776,13	429897,04
t 19	woning zuid - gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95775,96	429891,76
t 20	woning zuid - gevel zuid	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95780,59	429888,89
t 21	woning zuid - gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95784,75	429891,35
t 22	woning zuid - gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95784,92	429896,79
t 23	woning zuid - gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95785,08	429902,28
t 24	woning zuid - gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95785,25	429907,78
t 25	woning zuid - gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95786,31	429883,45
t 26	woning zuid - gevel noord	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95782,34	429886,68
t 27	woning zuid - gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95777,52	429883,70
t 28	woning zuid - gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95777,35	429878,54
t 29	woning zuid - gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95777,16	429873,16
t 30	woning zuid - gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95776,98	429867,77
t 31	woning zuid - gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95776,79	429862,11
t 32	woning zuid - gevel zuid	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95781,44	429859,04
t 33	woning zuid - gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95785,81	429862,03
t 34	woning zuid - gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95785,93	429867,36
t 35	woning zuid - gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95786,06	429872,74
t 36	woning zuid - gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95786,17	429877,56
t 37	woning zuid - gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95841,80	429910,38
t 38	woning zuid - gevel noord	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95847,00	429913,16
t 39	woning zuid - gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95851,63	429909,68
t 40	woning zuid - gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95851,52	429904,81
t 41	woning zuid - gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95851,40	429899,20
t 42	woning zuid - gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95851,29	429893,81
t 43	woning zuid - gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95851,17	429888,04
t 44	woning zuid - gevel zuid	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95846,19	429885,40
t 45	woning zuid - gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95841,10	429888,46
t 46	woning zuid - gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95841,27	429893,78
t 47	woning zuid - gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95841,44	429899,22
t 48	woning zuid - gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	95841,61	429904,72

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	spoorbaanlichaam	0,00
	grasland	1,00
	spoorbaanlichaam	0,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	waterloop	0,01
	waterloop	0,01
	waterloop	0,01
	meer, plas	0,01
	waterloop	0,01
	waterloop	0,01
	waterloop	0,01
	waterloop	0,01
	waterloop	0,01
	waterloop	0,01
	waterloop	0,01
	waterloop	0,01
	waterloop	0,01
	meer, plas	0,01
	waterloop	0,01
	waterloop	0,01
	waterloop	0,01
	waterloop	0,01
	meer, plas	0,01

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat,overig	0,00
	lokale weg, straat	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00
	straat,overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg,overig	0,00
	straat,overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat,overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat,overig	0,00
	straat	0,00
	straat,overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat,overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat,overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat,overig	0,00
	straat,overig	0,00
	straat	0,00
	straat,overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat,overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat,overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg,overig	0,00
	lokale weg,overig	0,00
	lokale weg,overig	0,00
	autosnelweg	0,50
	lokale weg	0,00
	autosnelweg	0,50
	autosnelweg	0,50
	autosnelweg	0,50
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg,overig	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat, overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat, overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat, overig	0,00
	straat, overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat, overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat, overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0001	te realiseren woningen (noord)	9,00	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0002	te realiseren woningen (zuid)	9,00	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0003	te realiseren woningen (zuid)	9,00	-0,59	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0004	te realiseren woningen (zuid)	9,00	-0,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0005		8,50	0,04	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0006		2,50	-0,02	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0007		2,50	0,06	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0008		2,40	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0009		2,40	-0,15	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0010		2,60	-0,02	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0011		2,20	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0012		9,80	-0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0013		2,40	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0014		2,50	-0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0015		2,70	-0,18	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0016		2,40	-0,19	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0017		2,40	-0,19	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0018		2,60	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0019		2,40	-0,02	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0020		2,40	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0021		2,40	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0022		8,40	0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0023		2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0024		9,30	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0025		2,40	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0026		2,40	-0,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0027		8,60	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0028		8,60	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0029		2,70	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0030		2,10	-0,39	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0031		2,40	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0032		2,70	-0,33	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0033		2,30	-0,39	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0034		2,40	-0,39	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0035		2,40	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0036		2,40	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0037		2,50	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0038		2,40	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0039		8,40	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0040		8,50	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0041		2,40	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0042		8,60	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0043		2,40	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0044		8,50	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0045		2,40	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0046		2,50	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0047		2,40	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0048		2,40	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0049		2,40	-0,54	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0050		9,40	-0,22	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0051		8,60	-0,38	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0052		2,40	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0053		2,50	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0054		7,00	-0,32	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0055		2,50	0,10	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0056		6,90	-0,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0057		2,20	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0058		2,40	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0059		2,40	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0060		2,40	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0061		2,40	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0062		2,40	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0063		2,40	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0064		2,60	0,01	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0065		8,60	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0066		8,30	0,02	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0067		2,50	-0,15	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0068		2,40	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0069		6,50	0,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0070		2,50	-0,13	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0071		7,40	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0072		2,40	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0073		2,70	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0074		2,40	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0075		8,10	-0,55	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0076		8,40	-0,22	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0077		8,50	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0078		7,40	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0079		7,20	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0080		9,30	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0081		9,40	-0,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0082		7,40	-0,22	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0083		2,40	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0084		7,40	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0085		8,40	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0086		9,30	-0,14	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0087		2,30	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0088		6,50	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0089		8,50	-0,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0090		8,50	0,81	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0091		5,60	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0092		8,20	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0093		7,60	-0,35	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0094		8,10	-0,48	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0095		7,40	-0,48	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0096		7,50	-0,53	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0097		7,70	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0098		7,70	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0099		7,50	-0,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0100		7,70	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0101		7,50	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0102		2,90	-0,54	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0103		2,30	-0,56	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0104		3,80	-0,18	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0105		7,60	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0106		7,60	-0,39	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0107		7,60	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0108		7,50	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0109		8,00	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0110		7,80	-0,51	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0111		8,20	-0,62	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0112		8,00	-0,53	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0113		8,10	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0114		7,70	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0115		8,00	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0116		7,50	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0117		7,60	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0118		7,50	-0,53	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0119		7,80	-0,53	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0120		7,90	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0121		9,20	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0122		9,20	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0123		9,20	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0124		2,40	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0125		2,50	-0,40	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0126		2,40	-0,35	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0127		2,40	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0128		2,40	-0,33	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0129		2,80	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0130		2,40	-0,33	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0131		2,40	-0,54	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0132		2,40	-0,54	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0133		2,40	-0,32	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0134		2,40	-0,32	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0135		2,50	-0,57	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0136		2,50	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0137		2,50	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0138		2,40	-0,12	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0139		2,50	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0140		2,40	-0,58	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0141		9,10	-0,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0142		2,50	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0143		2,30	-0,19	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0144		2,90	-0,64	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0145		2,30	-0,19	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0146		9,30	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0147		2,40	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0148		2,40	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0149		8,50	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0150		8,50	-0,65	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0151		8,30	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0152		8,40	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0153		8,50	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0154		3,20	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0155		2,40	-0,56	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0156		2,30	-0,57	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0157		2,20	-0,54	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0158		8,30	-0,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0159		3,40	-0,53	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0160		2,20	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0161		3,40	-0,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0162		2,30	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0163		8,20	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0164		8,30	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0165		3,30	-0,84	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0166		2,30	-0,69	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0167		2,40	-0,55	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0168		8,40	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0169		2,30	-0,65	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0170		2,30	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0171		2,40	-0,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0172		2,40	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0173		8,40	-0,38	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0174		8,40	-0,35	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0175		8,30	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0176		2,40	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0177		8,40	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0178		2,40	-0,63	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0179		8,40	-0,63	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0180		8,50	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0181		8,40	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0182		8,30	-0,48	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0183		3,40	-0,61	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0184		3,40	-0,61	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0185		3,50	-0,69	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0186		2,40	-0,63	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0187		3,30	-0,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0188		2,80	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0189		7,80	-0,39	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0190		9,40	-0,10	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0191		9,20	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0192		2,70	-0,65	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0193		5,30	-0,64	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0194		2,50	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0195		2,40	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0196		2,40	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0197		2,40	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0198		3,40	-0,53	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0199		3,50	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0200		2,30	-0,66	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0201		6,80	-0,55	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0202		7,00	-0,35	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0203		6,90	-0,64	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0204		2,40	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0205		3,50	-0,33	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0206		2,60	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0207		2,60	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0208		6,70	-0,51	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0209		7,60	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0210		7,60	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0211		7,60	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0212		3,00	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0213		7,50	-0,22	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0214		3,90	-0,40	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0215		7,60	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0216		7,70	-0,51	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0217		2,30	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0218		7,70	-0,33	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0219		2,20	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0220		7,50	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0221		6,70	-0,51	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0222		6,90	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0223		7,60	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0224		2,40	-0,64	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0225		7,70	-0,56	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0226		7,70	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0227		2,40	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0228		9,10	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0229		7,60	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0230		7,80	-0,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0231		7,90	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0232		6,70	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0233		9,00	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0234		6,70	-0,59	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0235		2,70	-0,72	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0236		7,70	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0237		7,30	-0,53	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0238		7,60	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0239		7,50	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0240		6,80	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0241		7,60	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0242		6,70	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0243		6,70	-0,59	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0244		7,80	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0245		7,70	-0,40	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0246		7,60	-0,32	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0247		2,50	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0248		2,50	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0249		8,30	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0250		8,30	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0251		8,30	-0,38	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0252		2,30	-0,66	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0253		2,40	-0,66	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0254		2,30	-0,48	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0255		2,40	-0,48	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0256		3,30	-0,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0257		3,30	-0,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0258		3,30	-0,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0259		3,30	-0,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0260		3,30	-0,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0261		3,30	-0,64	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0262		8,50	-0,67	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0263		2,50	-0,33	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0264		2,40	-0,55	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0265		8,40	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0266		2,50	-0,70	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0267		8,40	-0,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0268		8,30	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0269		3,60	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0270		2,50	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0271		10,70	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0272		3,00	-0,18	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0273		2,60	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0274		2,90	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0275		3,10	-0,57	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0276		2,30	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0277		2,30	-0,38	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0278		3,10	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0279		3,20	-0,57	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0280		2,30	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0281		2,30	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0282		3,10	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0283		2,30	-0,38	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0284		3,10	-0,75	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0285		8,40	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0286		3,20	-0,74	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0287		3,20	-0,73	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0288		8,20	-0,32	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0289		8,20	-0,32	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0290		8,40	-0,39	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0291		8,10	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0292		8,40	-0,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0293		8,30	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0294		8,40	-0,51	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0295		3,00	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0296		8,50	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0297		3,20	-0,69	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0298		3,10	-0,68	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0299		2,40	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0300		2,40	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0301		2,30	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0302		2,40	-0,33	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0303		4,20	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0304		4,10	-0,35	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0305		2,30	-0,59	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0306		2,40	-0,38	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0307		2,40	-0,53	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0308		2,30	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0309		2,30	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0310		8,30	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0311		8,20	-0,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0312		8,40	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0313		8,20	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0314		8,30	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0315		8,40	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0316		8,20	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0317		8,20	-0,15	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0318		3,20	-0,72	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0319		3,20	-0,71	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0320		8,40	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0321		8,20	-0,39	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0322		8,90	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0323		9,00	-0,11	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0324		8,90	-0,11	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0325		2,60	-0,51	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0326		2,50	-0,57	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0327		2,50	-0,58	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0328		2,50	-0,53	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0329		2,60	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0330		8,90	-0,14	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0331		9,00	-0,16	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0332		8,40	-0,18	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0333		8,70	-0,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0334		12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0335		8,40	0,39	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0336		4,80	0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0337		2,60	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0338		8,40	1,13	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0339		7,50	0,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0340		6,80	1,10	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0341		6,80	0,15	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0342		8,50	1,12	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0343		6,70	0,97	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0344		2,80	-0,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0345		3,80	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0346		2,50	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0347		7,30	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0348		9,20	0,05	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0349		7,60	-0,67	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0350		2,80	-0,40	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0351		2,40	0,04	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0352		6,40	1,10	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0353		7,00	0,35	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0354		7,10	-0,67	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0355		8,80	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0356		7,20	1,10	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0357		7,90	0,10	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0358		6,90	-0,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0359		8,60	0,72	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0360		8,60	0,59	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0361		6,20	0,07	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0362		2,40	-0,40	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0363		7,40	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0364		6,30	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0365		9,30	-0,06	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0366		2,40	-0,04	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0367		2,90	-0,57	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0368		7,60	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0369		6,60	-0,71	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0370		7,60	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0371		2,40	-0,18	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0372		6,90	-0,74	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0373		2,50	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0374		6,80	-0,74	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0375		6,80	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0376		6,70	-0,72	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0377		6,70	-0,72	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0378		6,60	-0,57	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0379		6,70	-0,70	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0380		7,60	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0381		7,60	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0382		8,40	1,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0383		5,30	-0,57	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0384		4,00	-0,40	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0385		8,30	1,39	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0386		8,30	1,59	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0387		8,80	1,09	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0388		8,10	1,08	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0389		8,00	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0390		10,60	0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0391		9,20	0,98	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0392		7,30	-0,69	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0393		7,20	-0,33	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0394		7,20	-0,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0395		7,20	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0396		2,50	-0,51	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0397		9,70	-0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0398		9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0399		9,80	0,02	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0400		9,80	0,10	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0401		9,80	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0402		9,80	-0,13	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0403		9,80	-0,13	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0404		9,80	-0,01	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0405		7,20	1,10	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0406		9,80	-0,01	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0407		6,70	1,01	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0408		7,60	-0,54	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0409		9,70	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0410		9,90	-0,22	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0411		3,30	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0412		3,30	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0413		8,10	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0414		7,40	-0,22	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0415		7,00	-0,79	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0416		7,30	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0417		2,70	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0418		8,50	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0419		2,40	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0420		2,40	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0421		8,50	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0422		8,50	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0423		2,30	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0424		2,40	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0425		7,40	-0,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0426		7,40	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0427		7,40	-0,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0428		7,40	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0429		7,40	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0430		8,50	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0431		8,30	-0,55	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0432		8,40	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0433		7,40	-0,22	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0434		7,30	-0,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0435		2,40	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0436		8,50	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0437		7,40	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0438		8,60	-0,13	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0439		8,40	-0,08	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0440		8,60	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0441		8,60	-0,05	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0442		8,60	-0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0443		8,60	-0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0444		8,60	-0,09	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0445		8,60	-0,08	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0446		9,40	-0,06	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0447		9,30	-0,16	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0448		9,40	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0449		9,40	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0450		9,30	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0451		9,30	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0452		9,40	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0453		9,40	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0454		9,30	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0455		9,30	-0,12	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0456		8,60	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0457		9,30	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0458		8,60	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0459		8,60	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0460		8,60	-0,09	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0461		8,60	-0,01	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0462		9,80	-0,02	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0463		2,50	-0,33	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0464		2,40	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0465		2,30	0,07	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0466		8,40	-0,07	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0467		8,40	-0,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0468		8,30	0,01	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0469		11,20	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0470		8,40	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0471		2,40	-0,15	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0472		9,90	-0,11	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0473		8,30	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0474		2,40	0,07	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0475		2,40	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0476		2,60	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0477		11,30	-0,67	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0478		8,30	0,04	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0479		8,30	-0,07	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0480		8,40	0,01	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0481		2,40	-0,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0482		2,50	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0483		2,50	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0484		2,50	-0,06	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0485		2,50	-0,08	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0486		2,40	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0487		2,40	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0488		2,40	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0489		2,40	0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0490		2,40	0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0491		11,30	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0492		2,40	-0,08	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0493		2,40	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0494		2,40	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0495		2,40	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0496		2,50	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0497		8,50	-0,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0498		2,70	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0499		8,50	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0500		8,40	-0,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0501		8,50	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0502		8,50	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0503		6,80	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0504		8,50	-0,32	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0505		2,40	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0506		8,60	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0507		8,60	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0508		8,40	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0509		8,50	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0510		8,40	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0511		8,40	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0512		2,40	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0513		2,40	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0514		2,40	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0515		6,90	-0,12	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0516		7,30	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0517		7,40	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0518		7,40	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0519		2,70	-0,61	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0520		2,90	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0521		6,90	-0,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0522		7,70	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0523		6,90	-0,59	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0524		7,30	-0,59	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0525		6,60	-0,38	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0526		2,30	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0527		2,20	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0528		2,30	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0529		2,90	-0,19	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0530		3,60	-0,02	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0531		2,40	-0,40	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0532		2,40	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0533		2,30	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0534		7,30	-0,38	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0535		7,40	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0536		7,40	-0,33	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0537		7,00	-0,22	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0538		9,70	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0539		7,90	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0540		6,40	-0,07	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0541		9,50	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0542		2,40	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0543		2,40	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0544		2,40	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0545		2,40	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0546		2,40	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0547		9,30	-0,39	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0548		8,40	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0549		8,50	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0550		8,30	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0551		9,30	-0,19	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0552		8,50	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0553		2,50	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0554		9,40	-0,22	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0555		8,60	-0,38	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0556		6,90	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0557		2,40	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0558		9,10	-0,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0559		2,40	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0560		8,50	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0561		2,40	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0562		2,40	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0563		9,20	-0,32	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0564		8,40	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0565		8,40	-0,33	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0566		8,30	-0,13	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0567		8,30	0,06	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0568		2,40	0,04	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0569		8,30	0,06	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0570		2,40	0,04	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0571		8,40	0,06	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0572		2,50	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0573		8,30	0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0574		2,40	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0575		8,40	-0,18	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0576		2,50	-0,16	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0577		2,40	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0578		8,60	-0,08	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0579		2,40	-0,16	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0580		2,40	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0581		9,30	-0,12	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0582		2,50	-0,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0583		2,90	-0,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0584		8,50	-0,09	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0585		8,30	0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0586		8,40	0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0587		2,40	-0,18	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0588		2,40	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0589		2,40	-0,18	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0590		2,40	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0591		8,40	0,02	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0592		9,30	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0593		9,40	0,11	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0594		9,40	0,02	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0595		2,50	-0,19	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0596		9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0597		9,50	-0,08	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0598		9,40	-0,07	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0599		9,30	0,08	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0600		9,40	0,13	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0601		2,50	-0,10	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0602		8,70	-0,05	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0603		9,30	-0,08	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0604		2,50	-0,01	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0605		8,50	-0,15	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0606		8,40	-0,13	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0607		8,40	-0,13	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0608		8,30	-0,14	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0609		8,30	-0,14	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0610		8,40	-0,15	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0611		8,40	-0,15	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0612		2,50	-0,08	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0613		2,50	-0,19	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0614		2,60	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0615		2,50	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0616		2,60	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0617		8,50	-0,02	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0618		2,40	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0619		2,40	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0620		2,50	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0621		2,40	-0,09	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0622		2,50	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0623		2,40	-0,09	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0624		2,40	0,18	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0625		2,30	0,18	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0626		2,30	0,19	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0627		2,40	0,19	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0628		2,50	-0,14	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0629		2,40	-0,13	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0630		8,40	0,02	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0631		2,40	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0632		8,30	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0633		8,30	-0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0634		2,40	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0635		2,40	-0,32	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0636		8,40	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0637		2,40	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0638		2,40	-0,32	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0639		8,40	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0640		2,40	-0,09	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0641		2,40	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0642		8,50	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0643		2,60	-0,09	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0644		2,40	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0645		8,40	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0646		2,40	-0,12	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0647		2,50	0,13	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0648		8,70	-0,05	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0649		8,40	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0650		8,40	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0651		8,50	0,02	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0652		2,50	0,08	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0653		2,60	-0,15	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0654		2,40	0,04	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0655		2,50	-0,09	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0656		2,70	-0,07	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0657		2,80	-0,07	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0658		2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0659		2,50	-0,13	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0660		2,40	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0661		2,40	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0662		5,30	-0,68	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0663		2,40	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0664		2,40	-0,35	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0665		2,50	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0666		2,50	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0667		9,30	-0,19	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0668		8,50	-0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0669		8,40	-0,05	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0670		8,30	-0,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0671		8,30	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0672		8,40	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0673		9,10	-0,02	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0674		8,40	-0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0675		2,50	0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0676		8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0677		2,50	-0,05	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0678		8,70	-0,06	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0679		2,50	-0,18	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0680		2,50	-0,18	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0681		2,50	-0,32	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0682		8,60	-0,06	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0683		9,40	-0,05	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0684		8,60	0,04	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0685		8,60	0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0686		8,50	-0,10	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0687		8,40	-0,10	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0688		2,70	-0,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0689		2,70	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0690		9,30	-0,04	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0691		9,30	0,06	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0692		8,40	-0,05	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0693		2,40	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0694		2,40	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0695		8,40	-0,15	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0696		2,40	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0697		2,40	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0698		8,40	-0,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0699		8,30	-0,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0700		2,40	-0,76	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0701		2,40	-0,64	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0702		2,40	-0,64	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0703		2,50	-0,18	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0704		3,40	-0,77	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0705		7,60	-0,77	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0706		2,50	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0707		2,50	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0708		2,50	-0,55	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0709		2,50	-0,54	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0710		8,80	-0,32	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0711		8,80	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0712		2,70	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0713		8,80	-0,51	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0714		3,00	-0,51	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0715		2,30	-0,51	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0716		3,20	-0,77	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0717		2,50	-0,55	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0718		2,70	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0719		7,20	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0720		8,80	-0,22	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0721		2,90	-0,59	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0722		2,50	-0,73	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0723		8,80	-0,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0724		2,30	-0,48	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0725		8,80	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0726		8,60	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0727		7,50	-0,12	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0728		9,00	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0729		7,40	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0730		8,50	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0731		7,40	-0,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0732		7,30	-0,12	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0733		6,90	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0734		7,40	-0,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0735		7,40	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0736		8,80	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0737		8,80	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0738		7,50	-0,82	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0739		2,40	-0,73	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0740		6,80	-0,32	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0741		2,40	-0,51	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0742		2,30	-0,19	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0743		2,30	-0,58	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0744		2,30	-0,61	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0745		2,40	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0746		8,80	-0,69	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0747		3,40	-0,67	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0748		3,40	-0,69	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0749		2,30	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0750		3,40	-0,73	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0751		3,30	-0,70	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0752		3,30	-0,58	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0753		2,30	-0,58	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0754		2,30	-0,58	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0755		8,90	-0,38	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0756		9,00	-0,35	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0757		9,00	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0758		8,80	-0,19	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0759		8,90	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0760		8,80	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0761		2,40	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0762		8,90	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0763		8,80	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0764		2,30	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0765		3,40	-0,64	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0766		2,30	-0,51	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0767		3,30	-0,70	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0768		3,10	-0,55	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0769		8,90	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0770		2,30	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0771		3,40	-0,69	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0772		3,30	-0,32	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0773		3,30	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0774		8,80	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0775		3,10	-0,32	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0776		3,40	-0,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0777		3,30	-0,64	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0778		2,40	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0779		2,30	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0780		3,40	-0,58	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0781		3,30	-0,55	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0782		3,30	-0,57	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0783		2,30	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0784		2,30	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0785		2,30	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0786		2,30	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0787		2,40	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0788		2,30	-0,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0789		2,20	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0790		8,90	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0791		8,90	-0,35	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0792		2,30	-0,51	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0793		8,30	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0794		8,50	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0795		2,30	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0796		2,40	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0797		2,30	-0,39	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0798		2,40	-0,59	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0799		2,30	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0800		2,40	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0801		2,30	-0,62	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0802		8,50	-0,38	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0803		2,30	-0,51	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0804		9,00	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0805		8,90	-0,48	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0806		8,80	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0807		8,50	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0808		8,30	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0809		3,30	-0,68	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0810		3,20	-0,68	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0811		8,80	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0812		8,90	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0813		8,90	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0814		8,90	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0815		8,80	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0816		8,80	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0817		8,80	-0,39	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0818		8,40	-0,35	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0819		8,40	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0820		8,40	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0821		8,50	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0822		8,50	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0823		2,40	-0,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0824		2,40	-0,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0825		2,40	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0826		2,40	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0827		3,10	-0,63	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0828		3,20	-0,56	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0829		3,20	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0830		3,20	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0831		3,20	-0,40	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0832		3,20	-0,53	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0833		8,40	-0,66	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0834		3,60	-0,58	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0835		2,60	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0836		2,50	-0,68	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0837		8,20	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0838		2,40	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0839		8,20	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0840		2,50	-0,57	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0841		8,60	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0842		8,50	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0843		2,50	-0,68	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0844		8,60	-0,57	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0845		8,50	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0846		8,90	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0847		6,90	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0848		6,90	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0849		6,80	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0850		2,40	-0,76	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0851		2,40	-0,72	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0852		2,40	-0,72	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0853		3,70	-0,76	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0854		7,70	-0,51	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0855		2,70	-0,85	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0856		2,40	-0,77	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0857		2,50	-0,67	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0858		2,40	-0,67	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0859		2,80	-0,64	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0860		2,80	-0,85	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0861		7,90	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0862		7,80	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0863		6,80	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0864		7,70	-0,68	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0865		6,80	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0866		6,80	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0867		2,50	-0,76	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0868		2,10	-0,73	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0869		2,30	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0870		2,60	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0871		2,90	-0,54	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0872		2,40	-0,54	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0873		2,30	-0,66	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0874		2,30	-0,38	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0875		7,70	-0,78	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0876		7,60	-0,61	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0877		7,50	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0878		7,70	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0879		2,30	-0,59	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0880		7,70	-0,77	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0881		7,70	-0,55	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0882		7,90	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0883		7,70	-0,63	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0884		7,80	-0,75	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0885		7,50	-0,67	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0886		7,90	-0,62	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0887		2,40	-0,81	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0888		2,40	-0,81	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0889		2,70	-0,83	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0890		2,10	-0,72	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0891		2,30	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0892		7,80	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0893		7,50	-0,48	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0894		7,80	-0,77	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0895		7,40	-0,58	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0896		7,60	-0,61	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0897		7,80	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0898		2,90	-0,81	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0899		9,80	-0,57	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0900		7,40	-0,48	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0901		7,30	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0902		1,80	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0903		7,60	-0,71	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0904		7,60	-0,54	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0905		7,70	-0,63	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0906		7,70	-0,59	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0907		2,60	-0,83	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0908		2,90	-0,82	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0909		2,70	-0,81	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0910		7,70	-0,67	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0911		7,80	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0912		7,60	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0913		7,60	-0,69	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0914		7,90	-0,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0915		7,70	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0916		3,40	-0,74	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0917		6,80	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0918		3,40	-0,73	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0919		6,80	-0,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0920		3,70	-0,73	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0921		6,80	-0,22	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0922		2,40	-0,65	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0923		2,40	-0,65	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0924		6,80	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0925		4,60	-0,70	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0926		2,40	-0,66	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0927		2,40	-0,66	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0928		6,90	-0,16	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0929		2,30	-0,59	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0930		2,30	-0,73	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0931		8,60	-0,48	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0932		8,50	-0,58	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0933		8,40	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0934		8,40	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0935		2,90	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0936		8,50	-0,33	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0937		8,50	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0938		2,30	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0939		2,30	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0940		3,40	-0,74	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0941		3,00	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0942		3,20	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0943		2,40	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0944		8,30	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0945		8,40	-0,40	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0946		3,00	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0947		3,30	-0,70	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0948		3,40	-0,67	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0949		2,40	-0,53	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0950		2,40	-0,53	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0951		8,30	-0,35	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0952		3,30	-0,63	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0953		3,30	-0,59	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0954		3,30	-0,56	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0955		8,30	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0956		3,30	-0,66	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0957		2,40	-0,56	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0958		8,30	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0959		6,90	-0,35	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0960		2,40	-0,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 0961		2,70	-0,65	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0962		2,40	-0,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0963		6,90	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0964		6,90	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0965		2,50	-0,71	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0966		2,60	-0,80	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0967		2,40	-0,71	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0968		6,90	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0969		2,80	-0,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0970		6,90	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0971		2,40	-0,70	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0972		2,90	-0,70	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0973		2,40	-0,70	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0974		6,70	-0,22	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0975		2,40	-0,70	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0976		2,40	-0,70	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0977		6,80	-0,22	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0978		2,50	-0,62	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0979		6,90	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0980		2,40	-0,71	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0981		2,40	-0,71	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0982		6,80	-0,24	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0983		2,20	-0,38	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0984		2,40	-0,56	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0985		8,30	-0,23	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0986		2,40	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0987		2,40	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0988		2,40	-0,26	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0989		8,40	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0990		8,40	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0991		2,40	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0992		8,20	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0993		2,40	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0994		8,20	-0,12	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0995		8,40	-0,53	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0996		8,40	-0,33	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0997		8,30	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0998		8,40	-0,30	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 0999		8,40	-0,29	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1000		8,40	-0,39	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1001		2,20	-0,33	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1002		8,30	-0,18	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1003		8,30	-0,45	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1004		8,40	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1005		2,30	-0,33	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1006		8,50	-0,61	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1007		2,30	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1008		2,30	-0,65	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1009		2,30	-0,55	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1010		2,20	-0,56	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1011		2,30	-0,54	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1012		2,30	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1013		2,40	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1014		8,50	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1015		2,30	-0,47	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1016		3,40	-0,68	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1017		3,30	-0,64	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1018		8,30	-0,27	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1019		3,30	-0,61	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1020		2,30	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 1021		3,30	-0,62	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1022		2,40	-0,42	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1023		8,30	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1024		2,40	-0,40	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1025		2,40	-0,38	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1026		2,30	-0,86	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1027		2,50	-0,62	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1028		3,30	-0,70	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1029		3,40	-0,61	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1030		8,40	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1031		2,40	-0,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1032		8,40	-0,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1033		8,50	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1034		8,40	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1035		8,50	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1036		2,40	-0,60	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1037		8,40	-0,31	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1038		8,30	-0,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1039		3,30	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1040		3,30	-0,67	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1041		3,30	-0,84	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1042		3,20	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1043		3,20	-0,48	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1044		8,40	-0,53	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1045		2,30	-0,64	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1046		2,40	-0,64	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1047		7,40	-0,54	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1048		2,40	-0,73	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1049		3,10	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1050		7,50	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1051		3,10	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1052		6,80	-0,10	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1053		7,60	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1054		2,40	-0,54	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1055		7,40	-0,61	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1056		2,40	-0,54	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1057		2,10	-0,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1058		7,50	-0,44	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1059		8,10	-0,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1060		2,50	-0,65	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1061		9,20	-0,20	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1062		2,30	-0,73	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1063		7,30	-0,39	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1064		7,40	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1065		7,80	-0,66	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1066		7,70	-0,66	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1067		7,50	-0,68	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1068		7,80	-0,61	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1069		6,70	-0,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1070		8,10	-0,43	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1071		7,40	-0,53	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1072		7,30	-0,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1073		6,80	-0,33	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1074		6,80	-0,10	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1075		7,60	-0,34	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1076		2,90	-0,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1077		2,30	-0,46	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1078		2,30	-0,62	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1079		2,50	-0,64	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1080		2,40	-0,61	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: M202838.002/GGO
Talmaweg - Gemeente Barendrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 1081		3,30	-0,58	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1082		3,30	-0,58	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1083		2,60	-0,69	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1084		2,10	-0,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1085		2,20	-0,69	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 1086		2,20	-0,67	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 3.1
Rekenresultaten A15 incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M202838.002/GG0
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A15
Groepsreductie: Ja

Naam				Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving							
t 01_A	woning	noord - gevel	noord	1,50	35,85	31,88	28,79	37,21
t 01_B	woning	noord - gevel	noord	4,50	38,41	34,43	31,37	39,78
t 01_C	woning	noord - gevel	noord	7,50	40,07	36,08	33,05	41,44
t 02_A	woning	noord - gevel	west	1,50	36,58	32,55	29,52	37,93
t 02_B	woning	noord - gevel	west	4,50	38,39	34,38	31,35	39,75
t 02_C	woning	noord - gevel	west	7,50	39,17	35,15	32,14	40,54
t 03_A	woning	noord - gevel	zuid	1,50	35,31	31,27	28,25	36,66
t 03_B	woning	noord - gevel	zuid	4,50	36,86	32,87	29,81	38,22
t 03_C	woning	noord - gevel	zuid	7,50	40,28	36,25	33,24	41,64
t 04_A	woning	noord - gevel	zuid	1,50	34,55	30,56	27,48	35,90
t 04_B	woning	noord - gevel	zuid	4,50	36,11	32,13	29,06	37,47
t 04_C	woning	noord - gevel	zuid	7,50	39,38	35,35	32,34	40,74
t 05_A	woning	noord - gevel	zuid	1,50	36,45	32,47	29,39	37,81
t 05_B	woning	noord - gevel	zuid	4,50	37,72	33,72	30,68	39,08
t 05_C	woning	noord - gevel	zuid	7,50	38,62	34,61	31,57	39,98
t 06_A	woning	noord - gevel	zuid	1,50	36,70	32,71	29,64	38,06
t 06_B	woning	noord - gevel	zuid	4,50	38,21	34,19	31,17	39,57
t 06_C	woning	noord - gevel	zuid	7,50	38,87	34,85	31,83	40,23
t 07_A	woning	noord - gevel	zuid	1,50	36,61	32,61	29,55	37,96
t 07_B	woning	noord - gevel	zuid	4,50	38,32	34,29	31,28	39,68
t 07_C	woning	noord - gevel	zuid	7,50	38,91	34,87	31,86	40,26
t 08_A	woning	noord - gevel	oost	1,50	36,31	32,34	29,26	37,67
t 08_B	woning	noord - gevel	oost	4,50	38,18	34,18	31,14	39,54
t 08_C	woning	noord - gevel	oost	7,50	40,00	35,99	32,97	41,37
t 09_A	woning	noord - gevel	noord	1,50	35,05	31,08	27,99	36,41
t 09_B	woning	noord - gevel	noord	4,50	37,71	33,74	30,67	39,08
t 09_C	woning	noord - gevel	noord	7,50	39,07	35,09	32,06	40,45
t 10_A	woning	noord - gevel	noord	1,50	35,25	31,29	28,18	36,61
t 10_B	woning	noord - gevel	noord	4,50	37,97	34,00	30,94	39,34
t 10_C	woning	noord - gevel	noord	7,50	39,44	35,45	32,42	40,81
t 11_A	woning	noord - gevel	noord	1,50	35,96	31,99	28,89	37,31
t 11_B	woning	noord - gevel	noord	4,50	38,48	34,50	31,44	39,85
t 11_C	woning	noord - gevel	noord	7,50	39,90	35,92	32,88	41,28
t 12_A	woning	noord - gevel	noord	1,50	35,94	31,97	28,87	37,29
t 12_B	woning	noord - gevel	noord	4,50	38,57	34,59	31,53	39,94
t 12_C	woning	noord - gevel	noord	7,50	40,02	36,03	33,00	41,39
t 13_A	woning	zuid - gevel	oost	1,50	30,92	26,89	23,85	32,26
t 13_B	woning	zuid - gevel	oost	4,50	33,26	29,19	26,20	34,60
t 13_C	woning	zuid - gevel	oost	7,50	33,51	29,42	26,44	34,85
t 14_A	woning	zuid - gevel	noord	1,50	33,60	29,56	26,55	34,95
t 14_B	woning	zuid - gevel	noord	4,50	33,79	29,73	26,73	35,13
t 14_C	woning	zuid - gevel	noord	7,50	33,49	29,42	26,42	34,83
t 15_A	woning	zuid - gevel	west	1,50	30,05	26,01	23,00	31,40
t 15_B	woning	zuid - gevel	west	4,50	28,68	24,61	21,61	30,02
t 15_C	woning	zuid - gevel	west	7,50	24,91	20,85	17,86	26,26
t 16_A	woning	zuid - gevel	west	1,50	28,86	24,82	21,82	30,22
t 16_B	woning	zuid - gevel	west	4,50	28,43	24,38	21,38	29,78
t 16_C	woning	zuid - gevel	west	7,50	24,77	20,71	17,72	26,12
t 17_A	woning	zuid - gevel	west	1,50	28,66	24,62	21,61	30,01
t 17_B	woning	zuid - gevel	west	4,50	28,93	24,87	21,87	30,27
t 17_C	woning	zuid - gevel	west	7,50	24,68	20,62	17,64	26,03
t 18_A	woning	zuid - gevel	west	1,50	28,09	24,05	21,04	29,44
t 18_B	woning	zuid - gevel	west	4,50	28,81	24,75	21,75	30,15
t 18_C	woning	zuid - gevel	west	7,50	24,65	20,60	17,60	26,00
t 19_A	woning	zuid - gevel	west	1,50	28,74	24,70	21,68	30,09
t 19_B	woning	zuid - gevel	west	4,50	28,66	24,60	21,59	30,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.1
Rekenresultaten A15 incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M202838.002/GG0
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A15
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
t 19_C	woning zuid - gevel west	7,50	24,61	20,56	17,56	25,96		
t 20_A	woning zuid - gevel zuid	1,50	19,98	16,02	12,88	21,32		
t 20_B	woning zuid - gevel zuid	4,50	22,68	18,63	15,53	23,98		
t 20_C	woning zuid - gevel zuid	7,50	29,85	25,81	22,76	31,18		
t 21_A	woning zuid - gevel oost	1,50	30,32	26,32	23,25	31,67		
t 21_B	woning zuid - gevel oost	4,50	33,58	29,51	26,51	34,92		
t 21_C	woning zuid - gevel oost	7,50	34,62	30,53	27,53	35,95		
t 22_A	woning zuid - gevel oost	1,50	30,32	26,31	23,26	31,67		
t 22_B	woning zuid - gevel oost	4,50	33,13	29,06	26,06	34,47		
t 22_C	woning zuid - gevel oost	7,50	34,24	30,15	27,17	35,58		
t 23_A	woning zuid - gevel oost	1,50	30,28	26,27	23,22	31,63		
t 23_B	woning zuid - gevel oost	4,50	32,88	28,82	25,83	34,23		
t 23_C	woning zuid - gevel oost	7,50	34,11	30,03	27,03	35,44		
t 24_A	woning zuid - gevel oost	1,50	30,85	26,81	23,79	32,20		
t 24_B	woning zuid - gevel oost	4,50	33,32	29,25	26,26	34,66		
t 24_C	woning zuid - gevel oost	7,50	34,34	30,26	27,27	35,68		
t 25_A	woning zuid - gevel oost	1,50	30,38	26,34	23,30	31,72		
t 25_B	woning zuid - gevel oost	4,50	32,96	28,88	25,88	34,29		
t 25_C	woning zuid - gevel oost	7,50	33,54	29,44	26,45	34,86		
t 26_A	woning zuid - gevel noord	1,50	19,53	15,62	12,44	20,88		
t 26_B	woning zuid - gevel noord	4,50	21,58	17,54	14,44	22,89		
t 26_C	woning zuid - gevel noord	7,50	27,56	23,60	20,45	28,90		
t 27_A	woning zuid - gevel west	1,50	26,51	22,46	19,44	27,85		
t 27_B	woning zuid - gevel west	4,50	26,06	21,98	18,98	27,39		
t 27_C	woning zuid - gevel west	7,50	21,64	17,62	14,56	22,98		
t 28_A	woning zuid - gevel west	1,50	24,59	20,56	17,54	25,94		
t 28_B	woning zuid - gevel west	4,50	24,82	20,76	17,75	26,16		
t 28_C	woning zuid - gevel west	7,50	23,00	18,95	16,00	24,38		
t 29_A	woning zuid - gevel west	1,50	25,09	21,07	18,04	26,45		
t 29_B	woning zuid - gevel west	4,50	24,82	20,78	17,76	26,17		
t 29_C	woning zuid - gevel west	7,50	24,98	20,90	17,93	26,33		
t 30_A	woning zuid - gevel west	1,50	23,83	19,79	16,80	25,19		
t 30_B	woning zuid - gevel west	4,50	24,50	20,45	17,46	25,86		
t 30_C	woning zuid - gevel west	7,50	24,96	20,88	17,91	26,31		
t 31_A	woning zuid - gevel west	1,50	26,22	22,17	19,16	27,57		
t 31_B	woning zuid - gevel west	4,50	27,26	23,20	20,19	28,60		
t 31_C	woning zuid - gevel west	7,50	24,91	20,83	17,86	26,26		
t 32_A	woning zuid - gevel zuid	1,50	32,68	28,62	25,62	34,02		
t 32_B	woning zuid - gevel zuid	4,50	34,04	29,96	26,97	35,38		
t 32_C	woning zuid - gevel zuid	7,50	34,33	30,25	27,26	35,67		
t 33_A	woning zuid - gevel oost	1,50	31,01	26,95	23,94	32,35		
t 33_B	woning zuid - gevel oost	4,50	33,17	29,08	26,09	34,50		
t 33_C	woning zuid - gevel oost	7,50	33,57	29,47	26,49	34,90		
t 34_A	woning zuid - gevel oost	1,50	30,70	26,66	23,63	32,04		
t 34_B	woning zuid - gevel oost	4,50	33,09	29,01	26,01	34,42		
t 34_C	woning zuid - gevel oost	7,50	33,47	29,38	26,40	34,81		
t 35_A	woning zuid - gevel oost	1,50	30,34	26,31	23,26	31,68		
t 35_B	woning zuid - gevel oost	4,50	32,99	28,91	25,91	34,32		
t 35_C	woning zuid - gevel oost	7,50	33,32	29,22	26,24	34,65		
t 36_A	woning zuid - gevel oost	1,50	30,22	26,19	23,14	31,56		
t 36_B	woning zuid - gevel oost	4,50	32,90	28,83	25,82	34,23		
t 36_C	woning zuid - gevel oost	7,50	33,37	29,27	26,28	34,69		
t 37_A	woning zuid - gevel west	1,50	24,52	20,51	17,46	25,87		
t 37_B	woning zuid - gevel west	4,50	27,12	23,11	20,07	28,48		
t 37_C	woning zuid - gevel west	7,50	29,65	25,61	22,59	31,00		
t 38_A	woning zuid - gevel noord	1,50	28,17	24,12	21,07	29,50		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.1
Rekenresultaten A15 incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M202838.002/GG0
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A15
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
t 38_B	woning zuid - gevel noord	4,50	33,37	29,31	26,30	34,71		
t 38_C	woning zuid - gevel noord	7,50	34,67	30,60	27,61	36,01		
t 39_A	woning zuid - gevel oost	1,50	31,96	27,90	24,90	33,30		
t 39_B	woning zuid - gevel oost	4,50	33,56	29,48	26,48	34,89		
t 39_C	woning zuid - gevel oost	7,50	33,85	29,76	26,77	35,18		
t 40_A	woning zuid - gevel oost	1,50	31,65	27,59	24,59	32,99		
t 40_B	woning zuid - gevel oost	4,50	33,35	29,27	26,27	34,68		
t 40_C	woning zuid - gevel oost	7,50	33,66	29,57	26,58	34,99		
t 41_A	woning zuid - gevel oost	1,50	31,40	27,33	24,33	32,74		
t 41_B	woning zuid - gevel oost	4,50	33,25	29,16	26,17	34,58		
t 41_C	woning zuid - gevel oost	7,50	33,62	29,53	26,54	34,95		
t 42_A	woning zuid - gevel oost	1,50	31,41	27,35	24,34	32,75		
t 42_B	woning zuid - gevel oost	4,50	33,20	29,12	26,13	34,54		
t 42_C	woning zuid - gevel oost	7,50	33,60	29,51	26,52	34,93		
t 43_A	woning zuid - gevel oost	1,50	31,74	27,69	24,68	33,09		
t 43_B	woning zuid - gevel oost	4,50	33,42	29,34	26,34	34,75		
t 43_C	woning zuid - gevel oost	7,50	33,30	29,22	26,22	34,63		
t 44_A	woning zuid - gevel zuid	1,50	28,80	24,76	21,72	30,14		
t 44_B	woning zuid - gevel zuid	4,50	31,49	27,44	24,41	32,83		
t 44_C	woning zuid - gevel zuid	7,50	28,88	24,80	21,81	30,22		
t 45_A	woning zuid - gevel west	1,50	26,04	22,00	18,98	27,39		
t 45_B	woning zuid - gevel west	4,50	29,87	25,81	22,82	31,22		
t 45_C	woning zuid - gevel west	7,50	30,45	26,38	23,39	31,79		
t 46_A	woning zuid - gevel west	1,50	25,85	21,81	18,79	27,20		
t 46_B	woning zuid - gevel west	4,50	28,99	24,95	21,94	30,34		
t 46_C	woning zuid - gevel west	7,50	30,25	26,18	23,18	31,59		
t 47_A	woning zuid - gevel west	1,50	25,79	21,75	18,73	27,14		
t 47_B	woning zuid - gevel west	4,50	29,20	25,15	22,14	30,55		
t 47_C	woning zuid - gevel west	7,50	31,01	26,94	23,95	32,35		
t 48_A	woning zuid - gevel west	1,50	25,11	21,10	18,04	26,46		
t 48_B	woning zuid - gevel west	4,50	28,48	24,46	21,41	29,83		
t 48_C	woning zuid - gevel west	7,50	30,60	26,54	23,54	31,94		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.2
Rekenresultaten Boerhaavelaan incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M202838.002/GG0
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boerhaavelaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 01_A	woning noord - gevel noord		1,50	37,75	34,52	29,35	38,66	
t 01_B	woning noord - gevel noord		4,50	39,43	36,20	31,04	40,34	
t 01_C	woning noord - gevel noord		7,50	40,26	37,01	31,86	41,16	
t 02_A	woning noord - gevel west		1,50	31,03	27,81	22,64	31,94	
t 02_B	woning noord - gevel west		4,50	32,90	29,64	24,50	33,80	
t 02_C	woning noord - gevel west		7,50	33,83	30,58	25,44	34,74	
t 03_A	woning noord - gevel zuid		1,50	18,77	15,11	10,41	19,61	
t 03_B	woning noord - gevel zuid		4,50	22,02	18,36	13,65	22,86	
t 03_C	woning noord - gevel zuid		7,50	26,61	23,13	18,23	27,48	
t 04_A	woning noord - gevel zuid		1,50	17,07	13,38	8,71	17,90	
t 04_B	woning noord - gevel zuid		4,50	20,23	16,56	11,86	21,06	
t 04_C	woning noord - gevel zuid		7,50	25,11	21,66	16,73	25,98	
t 05_A	woning noord - gevel zuid		1,50	17,21	13,58	8,84	18,05	
t 05_B	woning noord - gevel zuid		4,50	18,69	15,12	10,33	19,55	
t 05_C	woning noord - gevel zuid		7,50	21,05	17,60	12,67	21,92	
t 06_A	woning noord - gevel zuid		1,50	17,39	13,76	9,03	18,23	
t 06_B	woning noord - gevel zuid		4,50	13,18	9,52	4,81	14,02	
t 06_C	woning noord - gevel zuid		7,50	13,33	9,69	4,96	14,17	
t 07_A	woning noord - gevel zuid		1,50	19,99	16,36	11,63	20,83	
t 07_B	woning noord - gevel zuid		4,50	19,95	16,32	11,59	20,79	
t 07_C	woning noord - gevel zuid		7,50	19,28	15,67	10,91	20,12	
t 08_A	woning noord - gevel oost		1,50	25,37	21,75	17,01	26,22	
t 08_B	woning noord - gevel oost		4,50	26,72	23,08	18,35	27,56	
t 08_C	woning noord - gevel oost		7,50	28,52	24,94	20,15	29,37	
t 09_A	woning noord - gevel noord		1,50	33,63	30,37	25,24	34,54	
t 09_B	woning noord - gevel noord		4,50	35,35	32,07	26,96	36,25	
t 09_C	woning noord - gevel noord		7,50	35,49	32,18	27,10	36,39	
t 10_A	woning noord - gevel noord		1,50	37,21	33,99	28,81	38,12	
t 10_B	woning noord - gevel noord		4,50	38,56	35,31	30,16	39,46	
t 10_C	woning noord - gevel noord		7,50	38,95	35,69	30,56	39,86	
t 11_A	woning noord - gevel noord		1,50	37,92	34,71	29,53	38,84	
t 11_B	woning noord - gevel noord		4,50	39,22	35,98	30,82	40,13	
t 11_C	woning noord - gevel noord		7,50	39,74	36,49	31,35	40,65	
t 12_A	woning noord - gevel noord		1,50	38,00	34,78	29,60	38,91	
t 12_B	woning noord - gevel noord		4,50	39,50	36,27	31,11	40,41	
t 12_C	woning noord - gevel noord		7,50	40,20	36,97	31,81	41,11	
t 13_A	woning zuid - gevel oost		1,50	13,48	9,85	5,11	14,32	
t 13_B	woning zuid - gevel oost		4,50	16,10	12,55	7,73	16,96	
t 13_C	woning zuid - gevel oost		7,50	19,59	16,21	11,21	20,48	
t 14_A	woning zuid - gevel noord		1,50	14,02	10,42	5,65	14,87	
t 14_B	woning zuid - gevel noord		4,50	16,08	12,55	7,71	16,94	
t 14_C	woning zuid - gevel noord		7,50	18,77	15,37	10,39	19,65	
t 15_A	woning zuid - gevel west		1,50	7,45	3,82	-0,91	8,29	
t 15_B	woning zuid - gevel west		4,50	-3,12	-6,92	-11,47	-2,30	
t 15_C	woning zuid - gevel west		7,50	-2,88	-6,71	-11,23	-2,07	
t 16_A	woning zuid - gevel west		1,50	9,90	6,40	1,53	10,77	
t 16_B	woning zuid - gevel west		4,50	--	--	--	--	
t 16_C	woning zuid - gevel west		7,50	--	--	--	--	
t 17_A	woning zuid - gevel west		1,50	-4,79	-8,48	-13,15	-3,96	
t 17_B	woning zuid - gevel west		4,50	-3,44	-7,23	-11,79	-2,62	
t 17_C	woning zuid - gevel west		7,50	-3,13	-6,96	-11,48	-2,32	
t 18_A	woning zuid - gevel west		1,50	-5,15	-8,83	-13,52	-4,32	
t 18_B	woning zuid - gevel west		4,50	-3,60	-7,38	-11,95	-2,78	
t 18_C	woning zuid - gevel west		7,50	-3,25	-7,08	-11,60	-2,44	
t 19_A	woning zuid - gevel west		1,50	-5,46	-9,12	-13,83	-4,62	
t 19_B	woning zuid - gevel west		4,50	-3,74	-7,51	-12,09	-2,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M202838.002/GG0
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boerhaavelaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 19_C	woning zuid - gevel west	7,50	-3,36	-7,19	-11,71	-2,55	
t 20_A	woning zuid - gevel zuid	1,50	2,71	-0,91	-5,66	3,55	
t 20_B	woning zuid - gevel zuid	4,50	5,24	1,48	-3,11	6,06	
t 20_C	woning zuid - gevel zuid	7,50	11,45	7,75	3,09	12,28	
t 21_A	woning zuid - gevel oost	1,50	14,90	11,34	6,53	15,75	
t 21_B	woning zuid - gevel oost	4,50	17,76	14,22	9,38	18,61	
t 21_C	woning zuid - gevel oost	7,50	21,08	17,69	12,70	21,96	
t 22_A	woning zuid - gevel oost	1,50	14,67	11,09	6,30	15,52	
t 22_B	woning zuid - gevel oost	4,50	17,61	14,08	9,24	18,47	
t 22_C	woning zuid - gevel oost	7,50	21,01	17,63	12,63	21,90	
t 23_A	woning zuid - gevel oost	1,50	14,44	10,85	6,08	15,29	
t 23_B	woning zuid - gevel oost	4,50	17,40	13,86	9,02	18,25	
t 23_C	woning zuid - gevel oost	7,50	20,96	17,58	12,58	21,85	
t 24_A	woning zuid - gevel oost	1,50	13,30	9,67	4,93	14,14	
t 24_B	woning zuid - gevel oost	4,50	15,92	12,35	7,56	16,78	
t 24_C	woning zuid - gevel oost	7,50	19,18	15,77	10,80	20,06	
t 25_A	woning zuid - gevel oost	1,50	12,11	8,49	3,74	12,95	
t 25_B	woning zuid - gevel oost	4,50	15,06	11,49	6,69	15,91	
t 25_C	woning zuid - gevel oost	7,50	18,73	15,33	10,35	19,61	
t 26_A	woning zuid - gevel noord	1,50	3,14	-0,41	-5,23	4,00	
t 26_B	woning zuid - gevel noord	4,50	4,90	1,14	-3,46	5,72	
t 26_C	woning zuid - gevel noord	7,50	11,33	7,59	2,97	12,15	
t 27_A	woning zuid - gevel west	1,50	-5,65	-9,29	-14,01	-4,81	
t 27_B	woning zuid - gevel west	4,50	-3,90	-7,68	-12,25	-3,08	
t 27_C	woning zuid - gevel west	7,50	-3,50	-7,33	-11,86	-2,69	
t 28_A	woning zuid - gevel west	1,50	--	--	--	--	
t 28_B	woning zuid - gevel west	4,50	--	--	--	--	
t 28_C	woning zuid - gevel west	7,50	--	--	--	--	
t 29_A	woning zuid - gevel west	1,50	--	--	--	--	
t 29_B	woning zuid - gevel west	4,50	--	--	--	--	
t 29_C	woning zuid - gevel west	7,50	--	--	--	--	
t 30_A	woning zuid - gevel west	1,50	--	--	--	--	
t 30_B	woning zuid - gevel west	4,50	--	--	--	--	
t 30_C	woning zuid - gevel west	7,50	--	--	--	--	
t 31_A	woning zuid - gevel west	1,50	--	--	--	--	
t 31_B	woning zuid - gevel west	4,50	--	--	--	--	
t 31_C	woning zuid - gevel west	7,50	--	--	--	--	
t 32_A	woning zuid - gevel zuid	1,50	--	--	--	--	
t 32_B	woning zuid - gevel zuid	4,50	--	--	--	--	
t 32_C	woning zuid - gevel zuid	7,50	--	--	--	--	
t 33_A	woning zuid - gevel oost	1,50	11,80	8,21	3,43	12,65	
t 33_B	woning zuid - gevel oost	4,50	14,79	11,23	6,42	15,64	
t 33_C	woning zuid - gevel oost	7,50	18,34	14,94	9,96	19,22	
t 34_A	woning zuid - gevel oost	1,50	11,88	8,28	3,51	12,73	
t 34_B	woning zuid - gevel oost	4,50	14,86	11,30	6,49	15,71	
t 34_C	woning zuid - gevel oost	7,50	18,48	15,08	10,10	19,36	
t 35_A	woning zuid - gevel oost	1,50	11,98	8,38	3,61	12,83	
t 35_B	woning zuid - gevel oost	4,50	14,97	11,40	6,60	15,82	
t 35_C	woning zuid - gevel oost	7,50	18,60	15,20	10,22	19,48	
t 36_A	woning zuid - gevel oost	1,50	12,05	8,45	3,68	12,90	
t 36_B	woning zuid - gevel oost	4,50	15,05	11,49	6,68	15,90	
t 36_C	woning zuid - gevel oost	7,50	18,67	15,27	10,29	19,55	
t 37_A	woning zuid - gevel west	1,50	-10,86	-14,58	-19,22	-10,03	
t 37_B	woning zuid - gevel west	4,50	-9,83	-13,67	-18,18	-9,02	
t 37_C	woning zuid - gevel west	7,50	-9,59	-13,47	-17,94	-8,79	
t 38_A	woning zuid - gevel noord	1,50	11,70	7,95	3,34	12,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.2
Rekenresultaten Boerhaavelaan incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M202838.002/GG0
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boerhaavelaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 38_B	woning zuid - gevel noord	4,50	15,14	11,51	6,77	15,98	
t 38_C	woning zuid - gevel noord	7,50	15,89	12,27	7,52	16,73	
t 39_A	woning zuid - gevel oost	1,50	13,23	9,64	4,85	14,07	
t 39_B	woning zuid - gevel oost	4,50	14,47	10,83	6,10	15,31	
t 39_C	woning zuid - gevel oost	7,50	15,29	11,68	6,92	16,13	
t 40_A	woning zuid - gevel oost	1,50	13,08	9,50	4,71	13,93	
t 40_B	woning zuid - gevel oost	4,50	14,45	10,82	6,08	15,29	
t 40_C	woning zuid - gevel oost	7,50	15,27	11,66	6,91	16,12	
t 41_A	woning zuid - gevel oost	1,50	12,77	9,21	4,40	13,62	
t 41_B	woning zuid - gevel oost	4,50	14,33	10,70	5,97	15,17	
t 41_C	woning zuid - gevel oost	7,50	15,23	11,61	6,86	16,07	
t 42_A	woning zuid - gevel oost	1,50	12,77	9,22	4,40	13,63	
t 42_B	woning zuid - gevel oost	4,50	14,36	10,74	5,99	15,20	
t 42_C	woning zuid - gevel oost	7,50	15,28	11,67	6,92	16,13	
t 43_A	woning zuid - gevel oost	1,50	12,90	9,36	4,53	13,76	
t 43_B	woning zuid - gevel oost	4,50	14,44	10,81	6,07	15,28	
t 43_C	woning zuid - gevel oost	7,50	15,36	11,75	7,00	16,21	
t 44_A	woning zuid - gevel zuid	1,50	9,51	5,74	1,15	10,33	
t 44_B	woning zuid - gevel zuid	4,50	11,05	7,34	2,69	11,88	
t 44_C	woning zuid - gevel zuid	7,50	8,87	5,45	0,49	9,75	
t 45_A	woning zuid - gevel west	1,50	-1,08	-4,82	-9,45	-0,26	
t 45_B	woning zuid - gevel west	4,50	1,52	-2,21	-6,84	2,35	
t 45_C	woning zuid - gevel west	7,50	2,87	-0,87	-5,49	3,69	
t 46_A	woning zuid - gevel west	1,50	-5,48	-9,15	-13,84	-4,64	
t 46_B	woning zuid - gevel west	4,50	-3,93	-7,75	-12,28	-3,12	
t 46_C	woning zuid - gevel west	7,50	-3,54	-7,41	-11,90	-2,74	
t 47_A	woning zuid - gevel west	1,50	3,63	-0,14	-4,72	4,45	
t 47_B	woning zuid - gevel west	4,50	8,32	4,71	-0,05	9,16	
t 47_C	woning zuid - gevel west	7,50	13,24	9,82	4,86	14,12	
t 48_A	woning zuid - gevel west	1,50	3,69	0,01	-4,67	4,53	
t 48_B	woning zuid - gevel west	4,50	6,53	2,86	-1,83	7,37	
t 48_C	woning zuid - gevel west	7,50	7,10	3,41	-1,26	7,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.3
Rekenresultaten Hoefslag incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M202838.002/GG0
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoefslag
Groepsreductie: Ja

Naam				Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving							
t 01_A	woning	noord - gevel	noord	1,50	31,16	27,94	22,76	32,07
t 01_B	woning	noord - gevel	noord	4,50	33,86	30,63	25,47	34,77
t 01_C	woning	noord - gevel	noord	7,50	34,21	30,96	25,81	35,11
t 02_A	woning	noord - gevel	west	1,50	27,76	24,55	19,36	28,67
t 02_B	woning	noord - gevel	west	4,50	28,32	25,09	19,93	29,23
t 02_C	woning	noord - gevel	west	7,50	23,99	20,79	15,59	24,90
t 03_A	woning	noord - gevel	zuid	1,50	29,96	26,74	21,56	30,87
t 03_B	woning	noord - gevel	zuid	4,50	31,92	28,70	23,52	32,83
t 03_C	woning	noord - gevel	zuid	7,50	32,20	28,96	23,81	33,11
t 04_A	woning	noord - gevel	zuid	1,50	31,76	28,55	23,36	32,67
t 04_B	woning	noord - gevel	zuid	4,50	32,57	29,35	24,18	33,48
t 04_C	woning	noord - gevel	zuid	7,50	32,88	29,64	24,49	33,79
t 05_A	woning	noord - gevel	zuid	1,50	31,27	28,07	22,87	32,18
t 05_B	woning	noord - gevel	zuid	4,50	32,46	29,23	24,06	33,37
t 05_C	woning	noord - gevel	zuid	7,50	33,34	30,10	24,94	34,25
t 06_A	woning	noord - gevel	zuid	1,50	30,75	27,54	22,35	31,66
t 06_B	woning	noord - gevel	zuid	4,50	32,01	28,77	23,62	32,92
t 06_C	woning	noord - gevel	zuid	7,50	32,99	29,75	24,60	33,90
t 07_A	woning	noord - gevel	zuid	1,50	31,74	28,55	23,35	32,66
t 07_B	woning	noord - gevel	zuid	4,50	33,20	29,97	24,80	34,11
t 07_C	woning	noord - gevel	zuid	7,50	34,15	30,92	25,76	35,06
t 08_A	woning	noord - gevel	oost	1,50	35,30	32,08	26,90	36,21
t 08_B	woning	noord - gevel	oost	4,50	37,78	34,55	29,39	38,69
t 08_C	woning	noord - gevel	oost	7,50	38,89	35,64	30,49	39,79
t 09_A	woning	noord - gevel	noord	1,50	33,03	29,76	24,64	33,93
t 09_B	woning	noord - gevel	noord	4,50	37,32	34,09	28,92	38,23
t 09_C	woning	noord - gevel	noord	7,50	38,54	35,29	30,14	39,44
t 10_A	woning	noord - gevel	noord	1,50	32,26	28,99	23,87	33,16
t 10_B	woning	noord - gevel	noord	4,50	36,16	32,93	27,77	37,07
t 10_C	woning	noord - gevel	noord	7,50	37,54	34,30	29,15	38,45
t 11_A	woning	noord - gevel	noord	1,50	31,67	28,41	23,27	32,57
t 11_B	woning	noord - gevel	noord	4,50	35,46	32,23	27,06	36,37
t 11_C	woning	noord - gevel	noord	7,50	36,88	33,64	28,49	37,79
t 12_A	woning	noord - gevel	noord	1,50	31,10	27,85	22,70	32,00
t 12_B	woning	noord - gevel	noord	4,50	34,28	31,04	25,88	35,19
t 12_C	woning	noord - gevel	noord	7,50	35,19	31,94	26,79	36,09
t 13_A	woning	zuid - gevel	oost	1,50	11,83	8,29	3,46	12,69
t 13_B	woning	zuid - gevel	oost	4,50	13,50	9,94	5,13	14,35
t 13_C	woning	zuid - gevel	oost	7,50	13,88	10,30	5,51	14,73
t 14_A	woning	zuid - gevel	noord	1,50	13,71	10,08	5,35	14,55
t 14_B	woning	zuid - gevel	noord	4,50	12,53	8,85	4,18	13,37
t 14_C	woning	zuid - gevel	noord	7,50	12,49	8,79	4,13	13,32
t 15_A	woning	zuid - gevel	west	1,50	8,99	5,40	0,61	9,83
t 15_B	woning	zuid - gevel	west	4,50	9,02	5,43	0,65	9,87
t 15_C	woning	zuid - gevel	west	7,50	9,99	6,46	1,62	10,85
t 16_A	woning	zuid - gevel	west	1,50	8,43	4,83	0,07	9,28
t 16_B	woning	zuid - gevel	west	4,50	6,82	3,13	-1,54	7,65
t 16_C	woning	zuid - gevel	west	7,50	7,04	3,32	-1,32	7,87
t 17_A	woning	zuid - gevel	west	1,50	7,02	3,42	-1,36	7,86
t 17_B	woning	zuid - gevel	west	4,50	6,86	3,18	-1,50	7,70
t 17_C	woning	zuid - gevel	west	7,50	7,17	3,46	-1,19	8,00
t 18_A	woning	zuid - gevel	west	1,50	6,54	2,97	-1,83	7,39
t 18_B	woning	zuid - gevel	west	4,50	7,90	4,24	-0,46	8,74
t 18_C	woning	zuid - gevel	west	7,50	8,27	4,59	-0,08	9,11
t 19_A	woning	zuid - gevel	west	1,50	8,60	5,04	0,23	9,45
t 19_B	woning	zuid - gevel	west	4,50	7,76	4,10	-0,60	8,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.3
Rekenresultaten Hoefslag incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M202838.002/GG0
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoefslag
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
t 19_C	woning zuid - gevel west	7,50	8,14	4,44	-0,22	8,97		
t 20_A	woning zuid - gevel zuid	1,50	3,31	-0,22	-5,07	4,17		
t 20_B	woning zuid - gevel zuid	4,50	5,38	1,69	-2,98	6,21		
t 20_C	woning zuid - gevel zuid	7,50	10,82	7,11	2,47	11,65		
t 21_A	woning zuid - gevel oost	1,50	10,40	6,82	2,03	11,25		
t 21_B	woning zuid - gevel oost	4,50	11,83	8,15	3,47	12,67		
t 21_C	woning zuid - gevel oost	7,50	13,35	9,63	4,99	14,18		
t 22_A	woning zuid - gevel oost	1,50	10,14	6,54	1,78	10,99		
t 22_B	woning zuid - gevel oost	4,50	11,78	8,09	3,41	12,61		
t 22_C	woning zuid - gevel oost	7,50	12,60	8,88	4,24	13,43		
t 23_A	woning zuid - gevel oost	1,50	10,04	6,42	1,67	10,88		
t 23_B	woning zuid - gevel oost	4,50	11,58	7,89	3,22	12,41		
t 23_C	woning zuid - gevel oost	7,50	12,31	8,60	3,95	13,14		
t 24_A	woning zuid - gevel oost	1,50	10,78	7,21	2,41	11,63		
t 24_B	woning zuid - gevel oost	4,50	13,12	9,57	4,75	13,98		
t 24_C	woning zuid - gevel oost	7,50	13,64	10,08	5,27	14,49		
t 25_A	woning zuid - gevel oost	1,50	11,15	7,61	2,78	12,01		
t 25_B	woning zuid - gevel oost	4,50	13,53	10,00	5,16	14,39		
t 25_C	woning zuid - gevel oost	7,50	14,07	10,52	5,70	14,93		
t 26_A	woning zuid - gevel noord	1,50	3,75	0,28	-4,63	4,62		
t 26_B	woning zuid - gevel noord	4,50	5,19	1,51	-3,17	6,03		
t 26_C	woning zuid - gevel noord	7,50	11,42	7,70	3,06	12,25		
t 27_A	woning zuid - gevel west	1,50	7,10	3,56	-1,27	7,96		
t 27_B	woning zuid - gevel west	4,50	6,26	2,61	-2,10	7,10		
t 27_C	woning zuid - gevel west	7,50	6,68	3,00	-1,68	7,52		
t 28_A	woning zuid - gevel west	1,50	3,91	0,37	-4,46	4,77		
t 28_B	woning zuid - gevel west	4,50	4,06	0,40	-4,30	4,90		
t 28_C	woning zuid - gevel west	7,50	4,44	0,74	-3,92	5,27		
t 29_A	woning zuid - gevel west	1,50	5,53	1,99	-2,84	6,39		
t 29_B	woning zuid - gevel west	4,50	4,01	0,33	-4,35	4,85		
t 29_C	woning zuid - gevel west	7,50	4,33	0,62	-4,03	5,16		
t 30_A	woning zuid - gevel west	1,50	3,42	-0,13	-4,95	4,28		
t 30_B	woning zuid - gevel west	4,50	3,84	0,17	-4,52	4,68		
t 30_C	woning zuid - gevel west	7,50	4,21	0,51	-4,15	5,04		
t 31_A	woning zuid - gevel west	1,50	7,27	3,73	-1,10	8,13		
t 31_B	woning zuid - gevel west	4,50	6,81	3,14	-1,55	7,65		
t 31_C	woning zuid - gevel west	7,50	7,18	3,47	-1,18	8,01		
t 32_A	woning zuid - gevel zuid	1,50	11,10	7,44	2,73	11,94		
t 32_B	woning zuid - gevel zuid	4,50	11,91	8,19	3,55	12,74		
t 32_C	woning zuid - gevel zuid	7,50	12,21	8,48	3,85	13,04		
t 33_A	woning zuid - gevel oost	1,50	10,38	6,82	2,02	11,24		
t 33_B	woning zuid - gevel oost	4,50	11,80	8,11	3,44	12,63		
t 33_C	woning zuid - gevel oost	7,50	12,18	8,46	3,82	13,01		
t 34_A	woning zuid - gevel oost	1,50	9,80	6,25	1,43	10,66		
t 34_B	woning zuid - gevel oost	4,50	11,21	7,53	2,85	12,05		
t 34_C	woning zuid - gevel oost	7,50	11,61	7,89	3,24	12,43		
t 35_A	woning zuid - gevel oost	1,50	9,73	6,17	1,36	10,58		
t 35_B	woning zuid - gevel oost	4,50	11,09	7,40	2,72	11,92		
t 35_C	woning zuid - gevel oost	7,50	11,47	7,75	3,11	12,30		
t 36_A	woning zuid - gevel oost	1,50	10,50	6,95	2,13	11,36		
t 36_B	woning zuid - gevel oost	4,50	11,87	8,19	3,51	12,71		
t 36_C	woning zuid - gevel oost	7,50	12,30	8,60	3,95	13,14		
t 37_A	woning zuid - gevel west	1,50	1,14	-2,43	-7,22	2,00		
t 37_B	woning zuid - gevel west	4,50	2,36	-1,34	-6,01	3,19		
t 37_C	woning zuid - gevel west	7,50	2,76	-0,96	-5,59	3,59		
t 38_A	woning zuid - gevel noord	1,50	11,14	7,48	2,77	11,98		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.3
Rekenresultaten Hoefslag incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M202838.002/GG0
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hoefslag
Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 38_B	woning zuid - gevel noord		4,50	12,87	9,20	4,50	13,70	
t 38_C	woning zuid - gevel noord		7,50	13,25	9,58	4,89	14,09	
t 39_A	woning zuid - gevel oost		1,50	11,22	7,61	2,85	12,06	
t 39_B	woning zuid - gevel oost		4,50	12,13	8,46	3,77	12,97	
t 39_C	woning zuid - gevel oost		7,50	12,51	8,84	4,15	13,35	
t 40_A	woning zuid - gevel oost		1,50	11,11	7,53	2,74	11,96	
t 40_B	woning zuid - gevel oost		4,50	12,21	8,55	3,84	13,05	
t 40_C	woning zuid - gevel oost		7,50	12,62	8,95	4,26	13,46	
t 41_A	woning zuid - gevel oost		1,50	10,76	7,19	2,39	11,61	
t 41_B	woning zuid - gevel oost		4,50	12,04	8,38	3,67	12,88	
t 41_C	woning zuid - gevel oost		7,50	12,47	8,80	4,11	13,31	
t 42_A	woning zuid - gevel oost		1,50	10,63	7,07	2,25	11,48	
t 42_B	woning zuid - gevel oost		4,50	11,93	8,28	3,56	12,77	
t 42_C	woning zuid - gevel oost		7,50	12,38	8,71	4,02	13,22	
t 43_A	woning zuid - gevel oost		1,50	10,69	7,14	2,32	11,55	
t 43_B	woning zuid - gevel oost		4,50	11,95	8,30	3,59	12,79	
t 43_C	woning zuid - gevel oost		7,50	12,40	8,73	4,04	13,24	
t 44_A	woning zuid - gevel zuid		1,50	8,78	5,22	0,41	9,63	
t 44_B	woning zuid - gevel zuid		4,50	10,49	6,86	2,12	11,33	
t 44_C	woning zuid - gevel zuid		7,50	6,55	2,87	-1,80	7,39	
t 45_A	woning zuid - gevel west		1,50	-8,44	-12,07	-16,80	-7,60	
t 45_B	woning zuid - gevel west		4,50	-7,22	-10,96	-15,58	-6,40	
t 45_C	woning zuid - gevel west		7,50	-6,93	-10,72	-15,28	-6,11	
t 46_A	woning zuid - gevel west		1,50	-1,50	-5,18	-9,87	-0,67	
t 46_B	woning zuid - gevel west		4,50	0,91	-2,77	-7,45	1,75	
t 46_C	woning zuid - gevel west		7,50	1,34	-2,39	-7,03	2,16	
t 47_A	woning zuid - gevel west		1,50	-1,15	-4,73	-9,52	-0,30	
t 47_B	woning zuid - gevel west		4,50	0,44	-3,29	-7,92	1,27	
t 47_C	woning zuid - gevel west		7,50	0,81	-2,96	-7,54	1,63	
t 48_A	woning zuid - gevel west		1,50	2,23	-1,38	-6,14	3,07	
t 48_B	woning zuid - gevel west		4,50	3,70	0,00	-4,66	4,53	
t 48_C	woning zuid - gevel west		7,50	4,13	0,39	-4,23	4,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.4
Rekenresultaten Talmaweg excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M202838.002/GG0
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Talmaweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
t 01_A	woning noord - gevel noord		1,50	56,43	50,76	45,80	56,12		
t 01_B	woning noord - gevel noord		4,50	56,06	50,38	45,42	55,75		
t 01_C	woning noord - gevel noord		7,50	55,16	49,48	44,52	54,85		
t 02_A	woning noord - gevel west		1,50	59,45	53,77	48,81	59,14		
t 02_B	woning noord - gevel west		4,50	58,71	53,03	48,07	58,40		
t 02_C	woning noord - gevel west		7,50	57,50	51,81	46,86	57,18		
t 03_A	woning noord - gevel zuid		1,50	54,41	48,77	43,79	54,11		
t 03_B	woning noord - gevel zuid		4,50	54,37	48,70	43,74	54,06		
t 03_C	woning noord - gevel zuid		7,50	53,79	48,11	43,15	53,48		
t 04_A	woning noord - gevel zuid		1,50	51,23	45,60	40,62	50,93		
t 04_B	woning noord - gevel zuid		4,50	51,41	45,75	40,78	51,10		
t 04_C	woning noord - gevel zuid		7,50	51,13	45,45	40,50	50,82		
t 05_A	woning noord - gevel zuid		1,50	48,69	43,08	38,09	48,40		
t 05_B	woning noord - gevel zuid		4,50	49,14	43,48	38,51	48,83		
t 05_C	woning noord - gevel zuid		7,50	49,03	43,35	38,39	48,72		
t 06_A	woning noord - gevel zuid		1,50	46,19	40,59	35,59	45,90		
t 06_B	woning noord - gevel zuid		4,50	47,41	41,75	36,78	47,10		
t 06_C	woning noord - gevel zuid		7,50	47,44	41,75	36,80	47,12		
t 07_A	woning noord - gevel zuid		1,50	44,05	38,46	33,45	43,76		
t 07_B	woning noord - gevel zuid		4,50	45,87	40,22	35,25	45,57		
t 07_C	woning noord - gevel zuid		7,50	46,10	40,42	35,47	45,79		
t 08_A	woning noord - gevel oost		1,50	32,56	26,85	21,91	32,24		
t 08_B	woning noord - gevel oost		4,50	37,84	32,21	27,22	37,54		
t 08_C	woning noord - gevel oost		7,50	39,02	33,34	28,38	38,71		
t 09_A	woning noord - gevel noord		1,50	48,42	42,82	37,82	48,13		
t 09_B	woning noord - gevel noord		4,50	49,91	44,28	39,30	49,61		
t 09_C	woning noord - gevel noord		7,50	50,01	44,36	39,39	49,71		
t 10_A	woning noord - gevel noord		1,50	50,20	44,59	39,59	49,91		
t 10_B	woning noord - gevel noord		4,50	51,04	45,40	40,43	50,74		
t 10_C	woning noord - gevel noord		7,50	51,00	45,34	40,37	50,69		
t 11_A	woning noord - gevel noord		1,50	51,96	46,33	41,35	51,66		
t 11_B	woning noord - gevel noord		4,50	52,43	46,78	41,80	52,12		
t 11_C	woning noord - gevel noord		7,50	52,25	46,59	41,62	51,94		
t 12_A	woning noord - gevel noord		1,50	54,00	48,35	43,38	53,70		
t 12_B	woning noord - gevel noord		4,50	54,12	48,46	43,49	53,81		
t 12_C	woning noord - gevel noord		7,50	53,73	48,05	43,10	53,42		
t 13_A	woning zuid - gevel oost		1,50	42,16	36,68	31,61	41,90		
t 13_B	woning zuid - gevel oost		4,50	44,19	38,58	33,58	43,90		
t 13_C	woning zuid - gevel oost		7,50	44,57	38,89	33,94	44,26		
t 14_A	woning zuid - gevel noord		1,50	37,86	32,17	27,23	37,55		
t 14_B	woning zuid - gevel noord		4,50	39,57	33,77	28,89	39,23		
t 14_C	woning zuid - gevel noord		7,50	40,34	34,47	29,63	39,98		
t 15_A	woning zuid - gevel west		1,50	26,96	21,21	16,30	26,63		
t 15_B	woning zuid - gevel west		4,50	28,04	22,33	17,39	27,72		
t 15_C	woning zuid - gevel west		7,50	29,47	23,66	18,78	29,12		
t 16_A	woning zuid - gevel west		1,50	24,20	18,33	13,49	23,84		
t 16_B	woning zuid - gevel west		4,50	25,55	19,78	14,88	25,21		
t 16_C	woning zuid - gevel west		7,50	27,07	21,13	16,33	26,69		
t 17_A	woning zuid - gevel west		1,50	23,62	17,72	12,89	23,24		
t 17_B	woning zuid - gevel west		4,50	23,45	17,42	12,67	23,04		
t 17_C	woning zuid - gevel west		7,50	24,97	18,79	14,13	24,52		
t 18_A	woning zuid - gevel west		1,50	24,59	18,86	13,94	24,26		
t 18_B	woning zuid - gevel west		4,50	24,49	18,62	13,78	24,13		
t 18_C	woning zuid - gevel west		7,50	25,79	19,76	15,01	25,38		
t 19_A	woning zuid - gevel west		1,50	24,78	19,09	14,14	24,46		
t 19_B	woning zuid - gevel west		4,50	24,78	18,96	14,09	24,43		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.4
Rekenresultaten Talmaweg excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M202838.002/GG0
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: Talmaweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
t 19_C	woning zuid - gevel west	7,50	26,04	20,06	15,28	25,64		
t 20_A	woning zuid - gevel zuid	1,50	35,03	29,65	24,53	34,81		
t 20_B	woning zuid - gevel zuid	4,50	37,74	32,26	27,20	37,49		
t 20_C	woning zuid - gevel zuid	7,50	38,20	32,60	27,60	37,91		
t 21_A	woning zuid - gevel oost	1,50	41,51	36,09	30,98	41,27		
t 21_B	woning zuid - gevel oost	4,50	43,83	38,30	33,26	43,56		
t 21_C	woning zuid - gevel oost	7,50	44,33	38,72	33,73	44,04		
t 22_A	woning zuid - gevel oost	1,50	41,91	36,48	31,38	41,67		
t 22_B	woning zuid - gevel oost	4,50	44,24	38,71	33,68	43,97		
t 22_C	woning zuid - gevel oost	7,50	44,69	39,08	34,09	44,40		
t 23_A	woning zuid - gevel oost	1,50	42,00	36,55	31,46	41,75		
t 23_B	woning zuid - gevel oost	4,50	44,43	38,88	33,85	44,15		
t 23_C	woning zuid - gevel oost	7,50	44,82	39,20	34,22	44,53		
t 24_A	woning zuid - gevel oost	1,50	41,93	36,45	31,38	41,67		
t 24_B	woning zuid - gevel oost	4,50	44,46	38,90	33,88	44,18		
t 24_C	woning zuid - gevel oost	7,50	44,85	39,21	34,24	44,55		
t 25_A	woning zuid - gevel oost	1,50	41,37	35,97	30,86	41,14		
t 25_B	woning zuid - gevel oost	4,50	43,48	37,95	32,91	43,21		
t 25_C	woning zuid - gevel oost	7,50	43,98	38,39	33,38	43,69		
t 26_A	woning zuid - gevel noord	1,50	39,57	34,19	29,07	39,35		
t 26_B	woning zuid - gevel noord	4,50	41,86	36,36	31,30	41,60		
t 26_C	woning zuid - gevel noord	7,50	42,49	36,89	31,89	42,20		
t 27_A	woning zuid - gevel west	1,50	28,14	22,57	17,55	27,86		
t 27_B	woning zuid - gevel west	4,50	28,00	22,29	17,36	27,68		
t 27_C	woning zuid - gevel west	7,50	29,09	23,27	18,40	28,74		
t 28_A	woning zuid - gevel west	1,50	30,22	24,69	19,66	29,95		
t 28_B	woning zuid - gevel west	4,50	30,09	24,45	19,47	29,79		
t 28_C	woning zuid - gevel west	7,50	31,09	25,36	20,44	30,76		
t 29_A	woning zuid - gevel west	1,50	30,62	25,09	20,06	30,35		
t 29_B	woning zuid - gevel west	4,50	30,56	24,91	19,95	30,26		
t 29_C	woning zuid - gevel west	7,50	31,58	25,85	20,93	31,25		
t 30_A	woning zuid - gevel west	1,50	30,87	25,34	20,30	30,60		
t 30_B	woning zuid - gevel west	4,50	31,06	25,43	20,46	30,77		
t 30_C	woning zuid - gevel west	7,50	32,05	26,36	21,42	31,74		
t 31_A	woning zuid - gevel west	1,50	30,26	24,69	19,68	29,98		
t 31_B	woning zuid - gevel west	4,50	30,79	25,14	20,17	30,49		
t 31_C	woning zuid - gevel west	7,50	31,75	26,05	21,11	31,43		
t 32_A	woning zuid - gevel zuid	1,50	33,10	27,58	22,54	32,84		
t 32_B	woning zuid - gevel zuid	4,50	33,92	28,35	23,33	33,64		
t 32_C	woning zuid - gevel zuid	7,50	34,76	29,15	24,15	34,47		
t 33_A	woning zuid - gevel oost	1,50	38,58	33,17	28,06	38,35		
t 33_B	woning zuid - gevel oost	4,50	40,63	35,10	30,06	40,36		
t 33_C	woning zuid - gevel oost	7,50	41,39	35,79	30,80	41,10		
t 34_A	woning zuid - gevel oost	1,50	39,21	33,82	28,71	38,98		
t 34_B	woning zuid - gevel oost	4,50	41,23	35,71	30,66	40,96		
t 34_C	woning zuid - gevel oost	7,50	41,91	36,32	31,32	41,63		
t 35_A	woning zuid - gevel oost	1,50	40,15	34,76	29,65	39,92		
t 35_B	woning zuid - gevel oost	4,50	42,16	36,64	31,60	41,90		
t 35_C	woning zuid - gevel oost	7,50	42,82	37,23	32,22	42,53		
t 36_A	woning zuid - gevel oost	1,50	40,64	35,25	30,14	40,41		
t 36_B	woning zuid - gevel oost	4,50	42,69	37,16	32,12	42,42		
t 36_C	woning zuid - gevel oost	7,50	43,26	37,66	32,66	42,97		
t 37_A	woning zuid - gevel west	1,50	48,37	42,89	37,83	48,12		
t 37_B	woning zuid - gevel west	4,50	49,06	43,48	38,46	48,77		
t 37_C	woning zuid - gevel west	7,50	49,08	43,44	38,46	48,78		
t 38_A	woning zuid - gevel noord	1,50	42,37	36,85	31,80	42,10		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.4
Rekenresultaten Talmaweg excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M202838.002/GG0
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Talmaweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 38_B	woning zuid - gevel noord		4,50	44,40	38,82	33,80	44,11	
t 38_C	woning zuid - gevel noord		7,50	44,78	39,10	34,14	44,47	
t 39_A	woning zuid - gevel oost		1,50	24,32	18,48	13,62	23,96	
t 39_B	woning zuid - gevel oost		4,50	25,25	19,35	14,53	24,88	
t 39_C	woning zuid - gevel oost		7,50	26,25	20,32	15,52	25,87	
t 40_A	woning zuid - gevel oost		1,50	22,91	16,89	12,14	22,50	
t 40_B	woning zuid - gevel oost		4,50	23,85	17,80	13,06	23,43	
t 40_C	woning zuid - gevel oost		7,50	24,33	18,24	13,53	23,91	
t 41_A	woning zuid - gevel oost		1,50	22,72	16,76	11,97	22,33	
t 41_B	woning zuid - gevel oost		4,50	23,34	17,32	12,56	22,93	
t 41_C	woning zuid - gevel oost		7,50	23,79	17,72	13,00	23,37	
t 42_A	woning zuid - gevel oost		1,50	20,63	14,41	9,77	20,17	
t 42_B	woning zuid - gevel oost		4,50	21,25	14,88	10,34	20,75	
t 42_C	woning zuid - gevel oost		7,50	21,94	15,51	11,01	21,43	
t 43_A	woning zuid - gevel oost		1,50	20,88	14,68	10,03	20,42	
t 43_B	woning zuid - gevel oost		4,50	20,85	14,47	9,93	20,35	
t 43_C	woning zuid - gevel oost		7,50	21,58	15,13	10,64	21,06	
t 44_A	woning zuid - gevel zuid		1,50	34,30	28,89	23,79	34,07	
t 44_B	woning zuid - gevel zuid		4,50	36,28	30,72	25,69	36,00	
t 44_C	woning zuid - gevel zuid		7,50	37,44	31,82	26,83	37,14	
t 45_A	woning zuid - gevel west		1,50	46,10	40,65	35,56	45,85	
t 45_B	woning zuid - gevel west		4,50	47,12	41,56	36,53	46,84	
t 45_C	woning zuid - gevel west		7,50	47,26	41,66	36,66	46,97	
t 46_A	woning zuid - gevel west		1,50	46,99	41,53	36,45	46,74	
t 46_B	woning zuid - gevel west		4,50	47,92	42,36	37,34	47,64	
t 46_C	woning zuid - gevel west		7,50	47,97	42,36	37,37	47,68	
t 47_A	woning zuid - gevel west		1,50	47,53	42,08	37,00	47,29	
t 47_B	woning zuid - gevel west		4,50	48,52	42,96	37,94	48,24	
t 47_C	woning zuid - gevel west		7,50	48,56	42,95	37,96	48,27	
t 48_A	woning zuid - gevel west		1,50	47,86	42,39	37,32	47,61	
t 48_B	woning zuid - gevel west		4,50	48,85	43,28	38,26	48,57	
t 48_C	woning zuid - gevel west		7,50	48,87	43,25	38,26	48,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten cumulatief excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M202838.002/GG0
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
t 01_A	woning noord - gevel noord	1,50	56,93	51,44	46,50	56,71			
t 01_B	woning noord - gevel noord	4,50	56,89	51,49	46,58	56,72			
t 01_C	woning noord - gevel noord	7,50	56,32	51,02	46,15	56,21			
t 02_A	woning noord - gevel west	1,50	59,53	53,90	48,96	59,25			
t 02_B	woning noord - gevel west	4,50	58,86	53,25	48,34	58,59			
t 02_C	woning noord - gevel west	7,50	57,73	52,13	47,25	57,48			
t 03_A	woning noord - gevel zuid	1,50	54,55	48,98	44,07	54,30			
t 03_B	woning noord - gevel zuid	4,50	54,58	49,02	44,15	54,35			
t 03_C	woning noord - gevel zuid	7,50	54,21	48,74	43,99	54,06			
t 04_A	woning noord - gevel zuid	1,50	51,54	46,08	41,19	51,35			
t 04_B	woning noord - gevel zuid	4,50	51,80	46,35	41,51	51,63			
t 04_C	woning noord - gevel zuid	7,50	51,81	46,45	41,77	51,74			
t 05_A	woning noord - gevel zuid	1,50	49,35	44,05	39,30	49,28			
t 05_B	woning noord - gevel zuid	4,50	49,90	44,61	39,93	49,86			
t 05_C	woning noord - gevel zuid	7,50	49,98	44,74	40,12	49,99			
t 06_A	woning noord - gevel zuid	1,50	47,29	42,16	37,56	47,36			
t 06_B	woning noord - gevel zuid	4,50	48,54	43,37	38,83	48,61			
t 06_C	woning noord - gevel zuid	7,50	48,76	43,63	39,14	48,87			
t 07_A	woning noord - gevel zuid	1,50	45,83	40,95	36,45	46,07			
t 07_B	woning noord - gevel zuid	4,50	47,56	42,61	38,16	47,78			
t 07_C	woning noord - gevel zuid	7,50	47,96	43,04	38,61	48,20			
t 08_A	woning noord - gevel oost	1,50	44,31	40,22	35,76	45,00			
t 08_B	woning noord - gevel oost	4,50	46,96	42,78	38,24	47,56			
t 08_C	woning noord - gevel oost	7,50	48,31	44,09	39,63	48,92			
t 09_A	woning noord - gevel noord	1,50	50,23	45,10	40,22	50,21			
t 09_B	woning noord - gevel noord	4,50	52,16	47,14	42,29	52,20			
t 09_C	woning noord - gevel noord	7,50	52,58	47,60	42,81	52,66			
t 10_A	woning noord - gevel noord	1,50	51,81	46,70	41,77	51,78			
t 10_B	woning noord - gevel noord	4,50	53,15	48,12	43,24	53,18			
t 10_C	woning noord - gevel noord	7,50	53,44	48,47	43,65	53,52			
t 11_A	woning noord - gevel noord	1,50	53,19	47,98	43,06	53,11			
t 11_B	woning noord - gevel noord	4,50	54,14	49,01	44,13	54,12			
t 11_C	woning noord - gevel noord	7,50	54,28	49,24	44,40	54,31			
t 12_A	woning noord - gevel noord	1,50	54,83	49,47	44,54	54,68			
t 12_B	woning noord - gevel noord	4,50	55,36	50,09	45,20	55,26			
t 12_C	woning noord - gevel noord	7,50	55,27	50,09	45,24	55,23			
t 13_A	woning zuid - gevel oost	1,50	43,40	38,10	33,32	43,32			
t 13_B	woning zuid - gevel oost	4,50	45,30	39,90	35,23	45,21			
t 13_C	woning zuid - gevel oost	7,50	45,75	40,29	35,64	45,64			
t 14_A	woning zuid - gevel noord	1,50	40,99	35,89	31,76	41,25			
t 14_B	woning zuid - gevel noord	4,50	42,13	36,85	32,63	42,26			
t 14_C	woning zuid - gevel noord	7,50	42,57	37,18	32,90	42,62			
t 15_A	woning zuid - gevel west	1,50	39,44	34,20	29,76	39,51			
t 15_B	woning zuid - gevel west	4,50	41,61	36,18	31,44	41,48			
t 15_C	woning zuid - gevel west	7,50	42,65	37,03	32,17	42,39			
t 16_A	woning zuid - gevel west	1,50	38,38	33,13	28,68	38,44			
t 16_B	woning zuid - gevel west	4,50	41,56	36,18	31,40	41,45			
t 16_C	woning zuid - gevel west	7,50	42,83	37,22	32,35	42,58			
t 17_A	woning zuid - gevel west	1,50	39,45	34,15	29,54	39,43			
t 17_B	woning zuid - gevel west	4,50	42,55	37,16	32,35	42,42			
t 17_C	woning zuid - gevel west	7,50	43,56	37,95	33,06	43,30			
t 18_A	woning zuid - gevel west	1,50	40,21	34,86	30,14	40,13			
t 18_B	woning zuid - gevel west	4,50	43,97	38,57	33,68	43,81			
t 18_C	woning zuid - gevel west	7,50	44,78	39,17	34,25	44,51			
t 19_A	woning zuid - gevel west	1,50	41,92	36,57	31,77	41,81			
t 19_B	woning zuid - gevel west	4,50	45,43	40,00	35,06	45,24			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten cumulatief excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M202838.002/GG0
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
t 19_C	woning zuid - gevel west	7,50	46,07	40,46	35,52	45,79		
t 20_A	woning zuid - gevel zuid	1,50	38,96	33,53	28,53	38,75		
t 20_B	woning zuid - gevel zuid	4,50	42,80	37,36	32,34	42,58		
t 20_C	woning zuid - gevel zuid	7,50	44,00	38,48	33,70	43,82		
t 21_A	woning zuid - gevel oost	1,50	42,77	37,51	32,71	42,71		
t 21_B	woning zuid - gevel oost	4,50	45,14	39,81	35,15	45,09		
t 21_C	woning zuid - gevel oost	7,50	45,77	40,41	35,81	45,73		
t 22_A	woning zuid - gevel oost	1,50	43,09	37,81	33,00	43,01		
t 22_B	woning zuid - gevel oost	4,50	45,40	40,04	35,33	45,32		
t 22_C	woning zuid - gevel oost	7,50	46,02	40,63	35,98	45,94		
t 23_A	woning zuid - gevel oost	1,50	43,19	37,89	33,08	43,10		
t 23_B	woning zuid - gevel oost	4,50	45,51	40,14	35,40	45,41		
t 23_C	woning zuid - gevel oost	7,50	46,07	40,67	36,02	45,99		
t 24_A	woning zuid - gevel oost	1,50	43,09	37,80	33,05	43,03		
t 24_B	woning zuid - gevel oost	4,50	45,49	40,11	35,42	45,41		
t 24_C	woning zuid - gevel oost	7,50	46,06	40,64	36,02	45,98		
t 25_A	woning zuid - gevel oost	1,50	43,49	38,23	33,38	43,41		
t 25_B	woning zuid - gevel oost	4,50	45,66	40,30	35,54	45,56		
t 25_C	woning zuid - gevel oost	7,50	46,13	40,72	36,00	46,02		
t 26_A	woning zuid - gevel noord	1,50	40,93	35,55	30,48	40,72		
t 26_B	woning zuid - gevel noord	4,50	43,49	38,00	32,98	43,25		
t 26_C	woning zuid - gevel noord	7,50	44,35	38,80	33,92	44,12		
t 27_A	woning zuid - gevel west	1,50	45,40	39,99	34,98	45,20		
t 27_B	woning zuid - gevel west	4,50	47,39	41,87	36,88	47,14		
t 27_C	woning zuid - gevel west	7,50	47,74	42,14	37,16	47,46		
t 28_A	woning zuid - gevel west	1,50	46,35	40,91	35,87	46,12		
t 28_B	woning zuid - gevel west	4,50	48,08	42,55	37,55	47,82		
t 28_C	woning zuid - gevel west	7,50	48,36	42,76	37,78	48,08		
t 29_A	woning zuid - gevel west	1,50	47,95	42,50	37,45	47,72		
t 29_B	woning zuid - gevel west	4,50	49,22	43,67	38,67	48,95		
t 29_C	woning zuid - gevel west	7,50	49,42	43,82	38,85	49,14		
t 30_A	woning zuid - gevel west	1,50	49,18	43,70	38,65	48,93		
t 30_B	woning zuid - gevel west	4,50	50,21	44,63	39,64	49,93		
t 30_C	woning zuid - gevel west	7,50	50,27	44,66	39,69	49,99		
t 31_A	woning zuid - gevel west	1,50	50,71	45,19	40,17	50,45		
t 31_B	woning zuid - gevel west	4,50	51,54	45,95	40,98	51,26		
t 31_C	woning zuid - gevel west	7,50	51,41	45,79	40,82	51,12		
t 32_A	woning zuid - gevel zuid	1,50	51,04	45,58	40,61	50,83		
t 32_B	woning zuid - gevel zuid	4,50	51,91	46,37	41,46	51,68		
t 32_C	woning zuid - gevel zuid	7,50	51,82	46,26	41,37	51,58		
t 33_A	woning zuid - gevel oost	1,50	45,26	39,94	35,05	45,14		
t 33_B	woning zuid - gevel oost	4,50	46,81	41,40	36,60	46,67		
t 33_C	woning zuid - gevel oost	7,50	47,10	41,65	36,89	46,96		
t 34_A	woning zuid - gevel oost	1,50	44,24	38,96	34,09	44,14		
t 34_B	woning zuid - gevel oost	4,50	46,05	40,68	35,91	45,94		
t 34_C	woning zuid - gevel oost	7,50	46,44	41,01	36,28	46,32		
t 35_A	woning zuid - gevel oost	1,50	43,72	38,46	33,59	43,63		
t 35_B	woning zuid - gevel oost	4,50	45,77	40,40	35,64	45,67		
t 35_C	woning zuid - gevel oost	7,50	46,26	40,85	36,11	46,14		
t 36_A	woning zuid - gevel oost	1,50	43,47	38,21	33,35	43,39		
t 36_B	woning zuid - gevel oost	4,50	45,57	40,21	35,46	45,48		
t 36_C	woning zuid - gevel oost	7,50	46,07	40,66	35,93	45,96		
t 37_A	woning zuid - gevel west	1,50	48,57	43,11	38,06	48,33		
t 37_B	woning zuid - gevel west	4,50	49,34	43,77	38,80	49,07		
t 37_C	woning zuid - gevel west	7,50	49,50	43,89	38,97	49,23		
t 38_A	woning zuid - gevel noord	1,50	42,74	37,32	32,46	42,58		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten cumulatief excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M202838.002/GG0
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
t 38_B	woning zuid - gevel noord	4,50	45,04	39,66	35,01	44,97		
t 38_C	woning zuid - gevel noord	7,50	45,59	40,15	35,62	45,53		
t 39_A	woning zuid - gevel oost	1,50	34,74	30,50	27,31	35,88		
t 39_B	woning zuid - gevel oost	4,50	36,24	32,00	28,84	37,40		
t 39_C	woning zuid - gevel oost	7,50	36,67	32,39	29,20	37,79		
t 40_A	woning zuid - gevel oost	1,50	34,33	30,11	26,95	35,50		
t 40_B	woning zuid - gevel oost	4,50	35,94	31,73	28,58	37,12		
t 40_C	woning zuid - gevel oost	7,50	36,33	32,09	28,93	37,49		
t 41_A	woning zuid - gevel oost	1,50	34,10	29,88	26,70	35,26		
t 41_B	woning zuid - gevel oost	4,50	35,82	31,61	28,47	37,00		
t 41_C	woning zuid - gevel oost	7,50	36,25	32,02	28,87	37,42		
t 42_A	woning zuid - gevel oost	1,50	34,18	29,96	26,75	35,33		
t 42_B	woning zuid - gevel oost	4,50	35,93	31,69	28,51	37,08		
t 42_C	woning zuid - gevel oost	7,50	36,43	32,15	28,95	37,54		
t 43_A	woning zuid - gevel oost	1,50	35,05	30,70	27,35	36,05		
t 43_B	woning zuid - gevel oost	4,50	36,67	32,29	28,98	37,67		
t 43_C	woning zuid - gevel oost	7,50	36,92	32,45	29,06	37,83		
t 44_A	woning zuid - gevel zuid	1,50	39,20	33,95	29,37	39,22		
t 44_B	woning zuid - gevel zuid	4,50	41,70	36,39	31,86	41,70		
t 44_C	woning zuid - gevel zuid	7,50	42,58	37,10	32,34	42,42		
t 45_A	woning zuid - gevel west	1,50	46,62	41,19	36,15	46,40		
t 45_B	woning zuid - gevel west	4,50	47,91	42,39	37,46	47,68		
t 45_C	woning zuid - gevel west	7,50	48,18	42,63	37,73	47,95		
t 46_A	woning zuid - gevel west	1,50	47,33	41,89	36,86	47,11		
t 46_B	woning zuid - gevel west	4,50	48,41	42,88	37,92	48,17		
t 46_C	woning zuid - gevel west	7,50	48,58	43,01	38,10	48,33		
t 47_A	woning zuid - gevel west	1,50	47,80	42,36	37,32	47,57		
t 47_B	woning zuid - gevel west	4,50	48,90	43,37	38,41	48,66		
t 47_C	woning zuid - gevel west	7,50	49,08	43,51	38,61	48,84		
t 48_A	woning zuid - gevel west	1,50	48,08	42,63	37,59	47,85		
t 48_B	woning zuid - gevel west	4,50	49,15	43,61	38,64	48,90		
t 48_C	woning zuid - gevel west	7,50	49,31	43,73	38,83	49,06		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 5

Auteur

Instituut	Gemeente Barendrecht
Afdeling	Ruimte
Straat	Binnenhof 1
Postcode	2991aa
Stad	Barendrecht
Land	Nederland
Contactpersoon	De hr Peter Tilro
Telefoon	+31-140180
E-Mail	p.tilro@barendrecht.nl

Built with **DataCollect Webreporter** version 1.0 at 07-07-2016 13:30:00**Meetplaats**

Naam	A IN hoefslag
Richting komende	schaatsbaan
Richting uitgaande	boerhaavelaan
Snelheidslimiet	50
Kommentaar	thv nummer 4
Toestel type	DSD

Tijd bereik

Startdatum	30-06-2016 11:00
Einddatum	07-07-2016 08:59
dagen	Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo
Tijd interval	60 Notulen
Tijd venster / dag	00:00 - 23:59

Snelheidsklassen

[V in km/h]

Tijd	Σ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	>110
00:00-07:00	1019	0	23	174	434	341	38	6	3	0	0	0	0
07:00-09:00	843	0	19	155	379	252	37	1	0	0	0	0	0
16:00-18:00	832	0	14	152	339	278	41	6	0	2	0	0	0
07:00-23:00	5646	1	139	1016	2548	1685	231	23	1	2	0	0	0
00:00-24:00	6685	1	162	1194	2992	2030	270	29	4	2	1	0	0

Snelheidscijfers

[V in km/h]

DSD SAFETY Succes

Vmin	Vavg	Vmax	V15	V50	V85	Vexc %
10	37	93	29	37	45	4.6

Vin	Vout	Vred	Vred %
37	-	-	-

Beschrijvingen

Vmin: Minimale snelheid

Vavg: Gemiddelde snelheid

Vmax: Maximale snelheid

V15: Limietsnelheid voor de eerste 15% van de voertuigen

V50: Limietsnelheid voor de eerste 50% van de voertuigen

V85: Limietsnelheid voor de eerste 85% van de voertuigen

Vexc %: Snelheidsoverschreiding in %

Vin: Gemiddelde inkomende snelheid

Vout: Gemiddelde uitgaande snelheid

Vred: Gemiddelde reductie van de snelheid tussen inkomende en uitgaande.

Auteur

Institutie	Gemeente Barendrecht
Afdeling	Ruimte
Straat	Binnenhof 1
Postcode	2991aa
Stad	Barendrecht
Land	Nederland
Contactpersoon	De hr Peter Tilro
Telefoon	+31-140180
E-Mail	p.tilro@barendrecht.nl

Built with **DataCollect Webreporter** version 1.0 at 07-07-2016 13:33:41**Meetplaats**

Naam	A UIT hoefslag
Richting komende	boerhaavelaan
Richting uitgaande	schaatsbaan
Snelheidslimiet	50
Kommentaar	thv 13
Toestel type	DSD

Tijd bereik

Startdatum	30-06-2016 11:00
Einddatum	07-07-2016 08:59
dagen	Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo
Tijd interval	60 Notulen
Tijd venster / dag	00:00 - 23:59

Snelheidsklassen

[V in km/h]

Tijd	Σ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	>110
00:00-07:00	972	2	207	197	122	276	142	24	2	0	0	0	0
07:00-09:00	1119	2	227	214	188	320	159	9	0	0	0	0	0
16:00-18:00	1254	0	228	247	133	357	245	35	8	1	0	0	0
07:00-23:00	8754	16	1648	1680	1154	2684	1370	161	36	4	0	0	1
00:00-24:00	9763	18	1858	1882	1284	2969	1524	185	38	4	0	0	1

Snelheidscijfers

[V in km/h]

DSD SAFETY Succes

Vmin	Vavg	Vmax	V15	V50	V85	Vexc %
7	37	112	19	40	52	17.9

Vin	Vout	Vred	Vred %
37	-	-	-

Beschrijvingen

Vmin: Minimale snelheid

Vavg: Gemiddelde snelheid

Vmax: Maximale snelheid

V15: Limietsnelheid voor de eerste 15% van de voertuigen

V50: Limietsnelheid voor de eerste 50% van de voertuigen

V85: Limietsnelheid voor de eerste 85% van de voertuigen

Vexc %: Snelheidsoverschreiding in %

Vin: Gemiddelde inkomende snelheid

Vout: Gemiddelde uitgaande snelheid

Vred: Gemiddelde reductie van de snelheid tussen inkomende en uitgaande.

Auteur

Instituut	Gemeente Barendrecht
Afdeling	Ruimte
Straat	Binnenhof 1
Postcode	2991aa
Stad	Barendrecht
Land	Nederland
Contactpersoon	De hr Peter Tilro
Telefoon	+31-140180
E-Mail	p.tilro@barendrecht.nl

Generated with **DataCollect Webreporter** version 1.0 at 06-04-2017 10:16:37**Meetplaats**

Naam	A IN Talmaweg
Richting komende	Dorpsstraat
Richting uitgaande	Talmaweg
Snelheidslimiet	30
Kommentaar	thv 17
Toestel type	DSD

Tijd bereik

Startdatum	23-03-2017 14:00
Einddatum	30-03-2017 10:59
dagen	Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo
Tijd interval	60 Notulen
Tijd venster / dag	00:00 - 23:59

Snelheidsklassen

[V in km/h]

Tijd	Σ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	>110
00:00-07:00	286	1	60	181	43	1	0	0	0	0	0	0	0
07:00-09:00	320	2	92	182	43	1	0	0	0	0	0	0	0
16:00-18:00	251	1	49	168	30	3	0	0	0	0	0	0	0
07:00-23:00	2207	12	559	1371	253	10	2	0	0	0	0	0	0
00:00-24:00	2498	13	621	1555	296	11	2	0	0	0	0	0	0

Snelheidscijfers

[V in km/h]

DSD SAFETY Succes

Vmin	Vavg	Vmax	V15	V50	V85	Vexc %
6	24	53	18	24	30	12.4

Vin	Vout	Vred	Vred %
24	-	-	-

Beschrijvingen

Vmin: Minimale snelheid

Vavg: Gemiddelde snelheid

Vmax: Maximale snelheid

V15: Limietsnelheid voor de eerste 15% van de voertuigen

V50: Limietsnelheid voor de eerste 50% van de voertuigen

V85: Limietsnelheid voor de eerste 85% van de voertuigen

Vexc %: Snelheidsoverschreiding in %

Vin: Gemiddelde inkomende snelheid

Vout: Gemiddelde uitgaande snelheid

Vred: Gemiddelde reductie van de snelheid tussen inkomende en uitgaande.

Auteur

Instituut	Gemeente Barendrecht
Afdeling	Ruimte
Straat	Binnenhof 1
Postcode	2991aa
Stad	Barendrecht
Land	Nederland
Contactpersoon	De hr Peter Tilro
Telefoon	+31-140180
E-Mail	p.tilro@barendrecht.nl

Generated with **DataCollect Webreporter** version 1.0 at 06-04-2017 10:24:46**Meetplaats**

Naam	A UIT Talmaweg
Richting komende	Talmaweg
Richting uitgaande	Dorpsstraat
Snelheidslimiet	30
Kommentaar	thv 30
Toestel type	DSD

Tijd bereik

Startdatum	23-03-2017 14:00
Einddatum	30-03-2017 12:59
dagen	Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo
Tijd interval	60 Notulen
Tijd venster / dag	00:00 - 23:59

Snelheidsklassen

[V in km/h]

Tijd	Σ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	>110
00:00-07:00	503	0	93	282	119	9	0	0	0	0	0	0	0
07:00-09:00	498	0	114	254	120	10	0	0	0	0	0	0	0
16:00-18:00	481	0	77	317	80	7	0	0	0	0	0	0	0
07:00-23:00	3255	7	662	1972	569	41	4	0	0	0	0	0	0
00:00-24:00	3786	7	761	2272	690	51	5	0	0	0	0	0	0

Snelheidscijfers

[V in km/h]

DSD SAFETY Succes

Vmin	Vavg	Vmax	V15	V50	V85	Vexc %
6	26	60	20	25	32	19.7

Vin	Vout	Vred	Vred %
26	-	-	-

Beschrijvingen

Vmin: Minimale snelheid

Vavg: Gemiddelde snelheid

Vmax: Maximale snelheid

V15: Limietsnelheid voor de eerste 15% van de voertuigen

V50: Limietsnelheid voor de eerste 50% van de voertuigen

V85: Limietsnelheid voor de eerste 85% van de voertuigen

Vexc %: Snelheidsoverschreiding in %

Vin: Gemiddelde inkomende snelheid

Vout: Gemiddelde uitgaande snelheid

Vred: Gemiddelde reductie van de snelheid tussen inkomende en uitgaande.

Auteur

Bedrijf	Gemeente Barendrecht
Afdeling	Ruimte
Straat	Binnenhof 1
Postcode	2991aa
Stad	Barendrecht
Land	Nederland
Contactpersoon	De hr P Tilro
Telefoon	+31-140180
E-Mail	p.tilro@bar-organisatie.nl

Generated with **DataCollect Webreporter** version 1.0 at 23-01-2020 11:00:13**Meetplaats**

Naam	Radar
Richting komend	Schaatsbaan
Richting uitgaand	Hoefslag
Snelheidslimiet	
Commentaar	Dorpsstraat 200
Toestel type	SDR Traffic+

Tijdsbestek

Startdatum	16-01-2020 08:00
Einddatum	21-01-2020 13:59
Dagen	Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo
Tijdsinterval	60 Minuten
Tijdsvenster	00:00 - 23:59

Lengte klassen

[L in m]

Beide richtingen		Schaatsbaan				Hoefslag			
Tijd	Σ	Σ	CAR	TRUCK	LONG	Σ	CAR	TRUCK	LONG
00:00-07:00	384	230	227	3	0	154	149	5	0
07:00-09:00	735	399	391	6	2	336	322	12	2
16:00-18:00	870	425	423	2	0	445	436	9	0
07:00-23:00	6112	3346	3275	62	9	2766	2675	86	5
00:00-24:00	6547	3606	3530	67	9	2941	2845	91	5

Snelheidscijfers

[V in km/h]

	Vmin	Vmax	Vavg	V15	V50	V85	Vexc %
Beide richtingen	4	61	23	16	21	31	17.6
Schaatsbaan	4	54	22	15	21	31	16.3
Hoefslag	4	61	23	16	22	32	19.1

Beschrijvingen

Vmin: Minimale snelheid

Vmax: Maximale snelheid

Vavg: Gemiddelde snelheid

V15: Limietsnelheid voor de eerste 15% van de voertuigen

V50: Limietsnelheid voor de eerste 50% van de voertuigen

V85: Limietsnelheid voor de eerste 85% van de voertuigen

Vexc %: Snelheidsoverschreiding in %

Auteur

Instituut	Gemeente Barendrecht
Afdeling	Ruimte
Straat	Binnenhof 1
Postcode	2991aa
Stad	Barendrecht
Land	Nederland
Contactpersoon	De hr Peter Tilro
Telefoon	+31-140180
E-Mail	p.tilro@barendrecht.nl

Built with **DataCollect Webreporter** version 1.0 at 07-07-2016 13:30:00**Meetplaats**

Naam	A IN hoefslag
Richting komende	schaatsbaan
Richting uitgaande	boerhaavelaan
Snelheidslimiet	50
Kommentaar	thv nummer 4
Toestel type	DSD

Tijd bereik

Startdatum	30-06-2016 11:00
Einddatum	07-07-2016 08:59
dagen	Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo
Tijd interval	60 Notulen
Tijd venster / dag	00:00 - 23:59

Snelheidsklassen

[V in km/h]

Tijd	Σ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	>110
00:00-07:00	1019	0	23	174	434	341	38	6	3	0	0	0	0
07:00-09:00	843	0	19	155	379	252	37	1	0	0	0	0	0
16:00-18:00	832	0	14	152	339	278	41	6	0	2	0	0	0
07:00-23:00	5646	1	139	1016	2548	1685	231	23	1	2	0	0	0
00:00-24:00	6685	1	162	1194	2992	2030	270	29	4	2	1	0	0

Snelheidscijfers

[V in km/h]

DSD SAFETY Succes

Vmin	Vavg	Vmax	V15	V50	V85	Vexc %
10	37	93	29	37	45	4.6

Vin	Vout	Vred	Vred %
37	-	-	-

Beschrijvingen

Vmin: Minimale snelheid

Vavg: Gemiddelde snelheid

Vmax: Maximale snelheid

V15: Limietsnelheid voor de eerste 15% van de voertuigen

V50: Limietsnelheid voor de eerste 50% van de voertuigen

V85: Limietsnelheid voor de eerste 85% van de voertuigen

Vexc %: Snelheidsoverschreiding in %

Vin: Gemiddelde inkomende snelheid

Vout: Gemiddelde uitgaande snelheid

Vred: Gemiddelde reductie van de snelheid tussen inkomende en uitgaande.

Auteur

Bedrijf	Gemeente Barendrecht
Afdeling	Ruimte
Straat	Binnenhof 1
Postcode	2991aa
Stad	Barendrecht
Land	Nederland
Contactpersoon	De hr P Tilro
Telefoon	+31-140180
E-Mail	p.tilro@bar-organisatie.nl

Generated with **DataCollect Webreporter** version 1.0 at 06-02-2020 10:35:45**Meetplaats**

Naam	A UIT Boerhavela
Richting komend	Hoefslag
Richting uitgaand	Henry Dunantlaan
Snelheidslimiet	
Commentaar	thv Yulius
Toestel type	DSD

Tijdsbestek

Startdatum	23-01-2020 08:00
Einddatum	04-02-2020 12:59
Dagen	Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo
Tijdsinterval	60 Minuten
Tijdsvenster	00:00 - 23:59

Snelheidsklassen

[V in km/h]

Tijd	Σ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	>110
00:00-07:00	1440	1	88	77	365	734	163	9	3	0	0	0	0
07:00-09:00	2042	2	154	178	615	948	135	9	1	0	0	0	0
16:00-18:00	1867	0	169	116	564	861	149	8	0	0	0	0	0
07:00-23:00	13649	8	1385	1069	4274	5884	964	57	6	2	0	0	0
00:00-24:00	15223	9	1486	1157	4677	6665	1149	69	9	2	0	0	0

Snelheidscijfers

[V in km/h]

DSD SAFETY Succes

Vmin	Vavg	Vmax	V15	V50	V85	Vexc %
5	39	86	27	41	48	8.1

Vin	Vout	Vred	Vred %
39	-	-	-

Beschrijvingen

Vmin: Minimale snelheid

Vavg: Gemiddelde snelheid

Vmax: Maximale snelheid

V15: Limietsnelheid voor de eerste 15% van de voertuigen

V50: Limietsnelheid voor de eerste 50% van de voertuigen

V85: Limietsnelheid voor de eerste 85% van de voertuigen

Vexc %: Snelheidsoverschreiding in %

Vin: Gemiddelde inkomende snelheid

Vout: Gemiddelde uitgaande snelheid

Vred: Gemiddelde reductie van de snelheid tussen inkomende en uitgaande.

BIJLAGE 6

Bepalen etmaalintensiteit

Autonome groei

2,0%

Jaar	Etmaalintensiteit	Etmaalintensiteit	
	Talmaweg	Jaar	Hoefslag
2017	898	2016	2350
2020	953	2020	2544

Jaar gegevens

2020

Gewenst jaar

2031

Autonome groei

2,0%

Jaar	Etmaalintensiteit			
	Talmaweg	Hoefslag	Boerhaavelaan	Dorpsstraat
2020	953	2544	2787	1310
2031	1185	3164	3466	1629