



Tauw



Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basisschool met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf

12 februari 2019



Verantwoording

Titel	Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basisschool met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf
Opdrachtgever	Vidomes
Projectleider	Harald Dickhof
Auteur(s)	Lennart Voortman
Projectnummer	1267932
Aantal pagina's	19
Datum	12 februari 2019
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
T +31 57 06 99 911
E info.deventer@tauw.com



Inhoud

1	Inleiding	5
2	Situatie.....	6
3	Beoordelingskader.....	7
3.1	WRO-toets richtafstanden 'Handreiking Bedrijven en milieuzonering'	7
3.2	Grenswaarden directe hinder Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.....	8
3.3	Beoordeling in het kader van de ruimtelijke onderbouwing.....	9
4	Gehanteerde uitgangspunten	9
4.1	Tekeningen en documenten.....	9
4.2	Rekenmethode	9
4.3	Waarneempunten.....	10
4.4	Beschrijving basisschool 'Het Mozaïek' met peuterspeelzaal 'De Open Hoek'	10
4.4.1	Openingstijden	10
4.4.2	Gebruik buitenspeelplein basisschool en peuterspeelzaal	10
4.4.3	Vervoersbewegingen	11
4.4.4	Overige akoestisch relevante bronnen	11
4.4.5	Akoestische gegevens	11
4.5	Beschrijving situatie kinderdagverblijf 'De Bloesemboom', Sasboutstraat 3.....	13
4.5.1	Openingstijden	13
4.5.2	Gebruik buitenspeelplein kinderdagverblijf	13
4.5.3	Vervoersbewegingen	13
4.5.4	Akoestische gegevens	13
4.5.5	Overige akoestische bronnen	14
5	Resultaten en beoordeling.....	14
5.1	Basisschool met peuterspeelzaal.....	14
5.1.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus basisschool met peuterspeelzaal.....	14
5.1.2	Maximale geluidniveaus basisschool met peuterspeelzaal.....	16
5.2	Kinderdagverblijf	16
5.2.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus kinderdagverblijf.....	16
5.2.2	Maximale geluidsniveaus kinderdagverblijf representatieve situatie	17
5.3	Beperking bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden	18



5.4	Cumulatie basisschool met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf.....	18
5.5	Indirecte hinder	19
5.6	Aanvaardbaar woon- en leefklimaat.....	19
6	Samenvatting en conclusie.....	21
6.1	Basisschool met peuterspeelzaal.....	21
6.2	Kinderdagverblijf	22
6.3	Beperking bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden	23
6.4	Cumulatie basisschool met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf.....	23
6.5	Indirecte hinder	24
6.6	Aanvaardbaar woon- en leefklimaat.....	24
Bijlage 1	Figuren.....	25
Bijlage 2	Invoergegevens	26
Bijlage 3	Resultaten basisschool met peuterspeelzaal	27
Bijlage 4	Resultaten kinderdagverblijf	28
Bijlage 5	Resultaten cumulatie	29
Bijlage 6	Resultaten indirecte hinder.....	30



1 Inleiding

Tauw heeft in opdracht van woningcorporatie Vidomes een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de vervangende nieuwbouw aan de Van der Goesstraat en de Van Schuijlenburchstraat. Vidomes heeft het voornemen om de huidige bebouwing te vervangen door nieuwbouw. De huidige bebouwing bestaat uit 86 maisonnettewoningen. Vidomes wenst na sloop 91 nieuwe eengezinswoningen te realiseren. Omdat de bouwvlakken van de nieuwbouw niet passen binnen het vigerende bestemmingsplan is een bestemmingsplanwijziging nodig. In het kader van deze bestemmingsplanwijziging en in het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwbouw ten gevolge van de spelende kinderen op het buitenspeelplein van de basisschool met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. Daarnaast is ten aanzien van de nabijgelegen gymzaal aan de zuidzijde van het plangebied en de gemengde bestemming aan de noordzijde onderzocht wat de richtafstanden voor geluid zijn en of deze bestemmingen een knelpunt vormen voor de planvorming.


Voor de geluidbelasting van de spelende kinderen op het buitenspeelplein van de basisschool met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf wordt aansluiting gezocht bij de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit en richtwaarden uit de VNG-publicatie Handreiking Bedrijven en milieuzonering. Voor de gymzaal en de gemengde bestemming is aangesloten bij richtafstanden uit de VNG-publicatie Handreiking Bedrijven en milieuzonering.

In hoofdstuk 2 wordt de toekomstige plansituatie geschetst. In hoofdstuk 3 wordt het beoordelingskader beschreven waarbij is aangesloten in het onderhavige akoestisch onderzoek. In de hoofdstukken 4 zijn de uitgangspunten van de basisschool met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf omschreven. Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van het onderzoek voor basisschool met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Ook is de cumulatie van beiden onderzocht. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies van het onderzoek samengevat.

2 Situatie

De herontwikkeling betreft 91 nieuwbouwwoningen binnen het plangebied aan de Van der Goesstraat en de Van Schuijlenburchstraat. Het kinderdagverblijf en de gemengde bestemming liggen aan de noord(oost)zijde van het plangebied. De basisschool met peuterspeelzaal en de gymzaal aan de zuid(oost)zijde. In figuur 2.1 is de huidige situatie weergegeven. In figuur 2.2 is de gewenste te realiseren plansituatie weergegeven.

De bebouwingsgrens in het gewijzigde bestemmingsplan schuift beperkt op in oostelijke richting. De rooilijn van het bouwvlak in het bestemmingsplan verschuift ongeveer 2 m ten opzichte van de feitelijke aanwezige bebouwing. De maximale bebouwingshoogte in het bestemmingsplan voor het bouwblok aan de Van Schuijlenburchstraat is 16,5 meter (appartementen) en aan de Van der Goesstraat 11 meter (eengezinswoningen). Dit is ook een wijziging ten opzichte van de bestaande bebouwing.

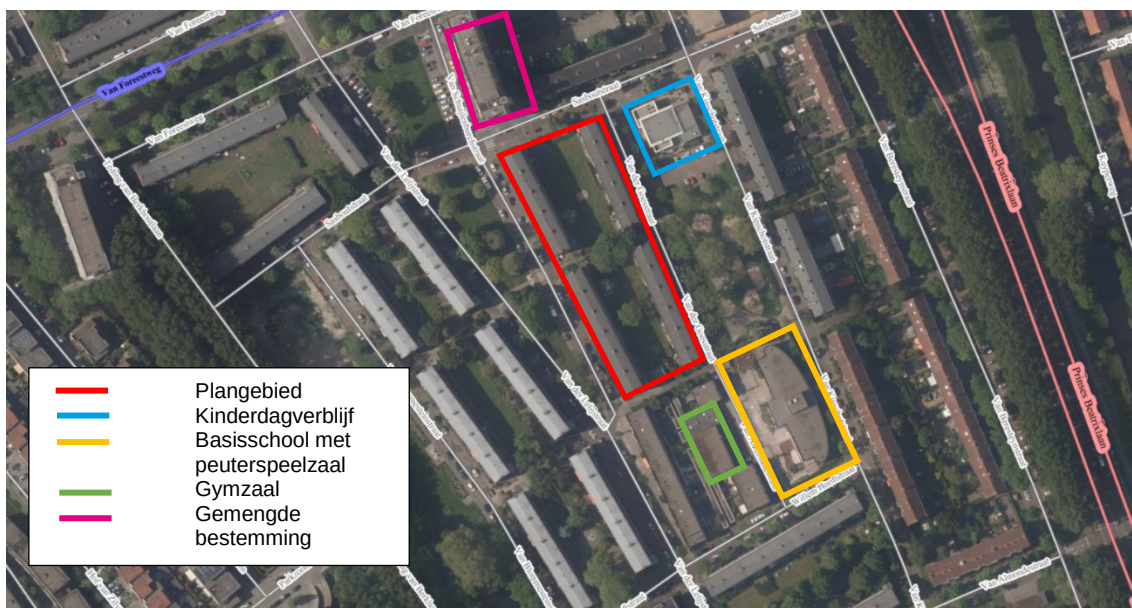

Figuur 2.1 Plangebied aan de Van der Goesstraat, Van Schuijlenburchstraat en ligging van het kinderdagverblijf, gemengde bestemming, basisschool met peuterspeelzaal en gymzaal



Figuur 2.2 Plansituatie 91 nieuwe eengezinswoningen langs de Van der Goesstraat en appartementen langs de Van Schuijlenburchstraat

3 Beoordelingskader

In dit hoofdstuk is een korte beschrijving van het beoordelingskader opgenomen waarbij is aangesloten om de geluidbelasting ten gevolge van de basisschool met peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, de gymzaal en de gemengde bestemming te beoordelen.

3.1 WRO-toets richtafstanden 'Handreiking Bedrijven en milieuzonering'

Goede ruimtelijke ordening voorkomt hinder en gevaar. Dit kan door voldoende afstand te houden tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven en instellingen) en gevoelige functies (zoals woningen). In de handreiking staan uitgebreide lijsten met richtafstanden. In de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' zijn richtafstanden opgenomen voor de meest voorkomende activiteiten. Op basis van deze richtafstanden dient te worden beoordeeld of voldoende afstand in acht wordt genomen tussen de nieuwe activiteit en de bestaande en nieuw gevoelige bestemmingen. Het plangebied kan getypeerd worden als gemengd gebied. Dit betekent dat voor de richtafstanden in de lijst van een stap lager uitgegaan mag worden.

De richtafstand voor de basisschool met peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en gymzaal bedraagt voor gemengd gebied, 10 meter voor geluid. De afstand van de basisschool met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf tot de nieuwbouw bedraagt ook ongeveer 10 meter en is daarom nader onderzocht voor de beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Opgemerkt wordt overigens dat er ten opzichte van de huidige situatie geen wezenlijke veranderingen zullen optreden ten aanzien van de geluidbelasting en dat er ook andere woningen op min of meer dezelfde afstand rondom de basisschool met peuterspeelzaal en het

kinderdagverblijf liggen. In dat opzicht vormt het nieuwbouwplan geen belemmering voor de basisschool met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.

De gymzaal ligt op ongeveer 20 meter en daarmee buiten de richtafstand voor geluid. Verder liggen er tussen het plangebied en de gymzaal bestaande woningen die het meest beperkend zijn voor de gymzaal. Het is daarom niet de verwachting dat de gymzaal beperkend zal zijn voor de planvorming en andersom.

De gemengde bestemming aan de noordzijde betreft voornamelijk kleine bedrijvigheid dat in gemengd gebied past. Het plangebied ligt op ongeveer 15 meter van deze gemengd bestemming af en ligt buiten de richtafstand voor geluid. Daarnaast bevinden zich op de bouwlaag boven de kleine bedrijvigheid bestaande woningen die het meest beperkend zijn. Het is daarom niet de verwachting dat het geluid van het gemengd gebied beperkend zal zijn voor de planvorming en andersom.

3.2 Grenswaarden directe hinder Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De basisschool met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf vallen onder de werkingssfeer van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit milieubeheer). In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voorschriften verbonden ten aanzien van geluid. Stemgeluid is daarbij uitgezonderd van beoordeling. De relevante grenswaarden voor geluid uit het Activiteitenbesluit zijn de volgende artikelen.

Afdeling 2.8. Geluidhinder

Artikel 2.17

1) Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

- a) De niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden

Tabel 3.1 Tabel 2.17a uit het Activiteitenbesluit

	07.00-19.00	19.00-23.00	23.00-07.00
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in- of aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in- of aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b) De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten



Artikel 2.18

- 1) *Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 6.12, blijft buiten beschouwing:*
 - h) *Het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs*

3.3 Beoordeling in het kader van de ruimtelijke onderbouwing

Naast de wettelijke bepalingen voortvloeiend uit de Wabo dient het akoestisch onderzoek ten behoeve van een afweging in het kader een goede ruimtelijke ordening. In verband hiermee is het stemgeluid van de spelende kinderen wel meegenomen in het akoestisch onderzoek. Dit is overigens naar verwachting ook de enige relevante geluidbron. De grenswaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}) (50, 45, 40 dB(A)) voor de dag-, avond- en nachtperiode uit het Activiteitenbesluit sluiten aan bij de gebiedstypering 'gemengd gebied' uit de VNG-brochure "Bedrijven en Milieuzonering". Voor maximale geluidsniveaus ("piekniveaus") geldt een geluidnorm van 70 dB(A) in de dagperiode. Voor verkeersaantrekkende werking gaat de brochure voor gemengd gebied uit van een etmaalwaarde van 50 dB(A).

4 Gehanteerde uitgangspunten

4.1 Tekeningen en documenten

In het onderzoek zijn de volgende tekeningen en documenten als uitgangspunt gehanteerd:

- Situatietekening 2018-03-23 DO-010 situatie voorlopig aangeleverd door de opdrachtgever
- Ontvangen informatie van basisschool "Het Mozaïek", peuterspeelzaal "De Open Hoek" en het kinderdagverblijf "Bloesemboom"
- Website ruimtelijke plannen

4.2 Rekenmethode

Door middel van een overdrachtsberekening zijn de optredende geluidsniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999'. Voor de modellering is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu versie 4.30.

Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Ook is rekening gehouden met reflecties en afscherming op het terrein van de inrichting en in de omgeving. Voor de bodem van de omgeving is in het rekenmodel uitgegaan van een akoestisch harde bodem met bodemfactor 0,0.



Bepaling van de geluidsniveaus vindt plaats op de beoordelingshoogtes van 1,5/ 4,5/7,5/10,5/13,5 en 16,5 meter bij de Van Schuijlenburchstraat en 1,5/4,5/7,5 en 9,5 meter bij de Van der Goesstraat. Voor de maximale beoordelingshoogte is daarbij 1,5 meter onder de maximale gebouwhoogte gehanteerd. Dit is halverwege de bovenste verdieping. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.

De maximale geluidsniveaus worden bepaald door de maatgevende immissieniveaus L_i opgehoogd met het verschil tussen het (gemeten) L_{Amax} en het (gemeten) L_{Aeq} onder aftrek van de meteocorrectie C_m .

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage 2 opgenomen. In bijlage 1 is de ligging van de objecten, de geluidsbronnen en de beoordelingspunten weergegeven.

4.3 Waarneempunten

In het rekenmodel zijn ter plaatse van het plangebied en de directe omgeving gebouwen gemodelleerd. Ter hoogte van de gevels van de toekomstige geluidgevoelige eengezinswoningen en appartementen zijn waarneempunten opgenomen ter bepaling van de geluidbelasting.

In bijlage 1 zijn figuren van het rekenmodel opgenomen. In bijlage 2 zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen.

4.4 Beschrijving basisschool 'Het Mozaïek' met peuterspeelzaal 'De Open Hoek'

Voor de berekeningen van de geluidbelasting van de basisschool en de peuterspeelzaal zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op de door de basisschool aangeleverde informatie. Hierbij is uitgegaan van de maximale mogelijkheden voor de locatie.

4.4.1 Openingstijden

- Basisschool: iedere werkdag geopend vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur
- De lestijden zijn van 08.30 uur tot 15.15 uur
- Peuterspeelzaal De Open Hoek: maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. Dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 14.00 uur

4.4.2 Gebruik buitenspeelplein basisschool en peuterspeelzaal

In tabel 4.1 is het gebruik van het buitenspeelplein van de basisschool en de peuterspeelzaal weergegeven. De tijdstippen van buitenspelen, locatie, leeftijdscategorie en het aantal kinderen dat per keer buiten speelt is opgenomen in de tabellen. De bedrijfssituatie is een representatieve situatie op een normale schooldag van de basisschool en bij de peuterspeelzaal.

De gehanteerde basisuitgangspunten zijn:

- Er kunnen maximaal 9 groepen van elk 30 personen aanwezig zijn in de school (=totaal 270 kinderen).

- Groep 1 & 2 spelen maximaal 90 minuten per dag buiten (waarvan 30 minuten 's ochtends, 30 minuten tussen de middag en 30 minuten 's middags).
- Groep 3 t/m 8 spelen maximaal 45 minuten per dag buiten (waarvan 15 minuten 's ochtends en 30 minuten tussen de middag).
- 15 kinderen gaan naar de voorschoolse opvang
- 50 kinderen gaan naar de naschoolse opvang

Tabel 4.1 Gebruik buitenspeelplein basisschool met peuterspeelzaal

Nr.	Omschrijving	Tijdstippen	Aantal kinderen	Leeftijds-categorie	Locatie
1	Voorschoolse opvang	07.30 - 08.30	15	4-12	Alkemadestraat 4
2	Pauze/speeltijd groep 1 & 2	09.00 - 09.30	68	4-6	Alkemadestraat 2
3	Pauze tijd groep 3 & 4	10.00 - 10.15	68	6-8	Alkemadestraat 2
4	Pauze tijd groep 5 & 6	10.15 - 10.30	68	8-10	Alkemadestraat 2
5	Pauze tijd groep 7 & 8	10.30 - 10.45	68	10-12	Alkemadestraat 2
6	Middagpauze groep 1 t/m 8	12.45 - 13.15	270	4-12	Alkemadestraat 2
7	Pauze/speeltijd groep 1 & 2	14.00 - 14.30	68	4-6	Alkemadestraat 2
8	Naschoolse opvang	15.15 - 18.30	50	4-12	Alkemadestraat 4
9	Peuterspeelzaal	10.30 - 12.00	20	2-4	Zijkant school, eigen plein tegen speeltuin gemeente aan.

4.4.3 Vervoersbewegingen

De vervoersbewegingen voor het halen en brengen kinderen en het komen en gaan van het personeel gebeurt op de openbare weg.

In het geluidonderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer¹ volgt dat er op de Van der Goesstraat 187 voertuigbewegingen per etmaal, waarvan 150 voertuigbewegingen in de dagperiode tijdens de openingstijden van de basisschool met peuterspeelzaal rijden.

Deze aantallen zijn gebaseerd op verkeerstellingen die in de periode van 10 januari 2018 tot en met 18 januari 2018 in de Van der Goesstraat zijn uitgevoerd door Dinaf Traffic Control b.v.

4.4.4 Overige akoestisch relevante bronnen

Er zijn naast bovengenoemde geluidbronnen geen andere relevante geluidbronnen zoals technische installaties aanwezig.

4.4.5 Akoestische gegevens

Voor de ingevoerde bronvermogens van de geluidbronnen is uitgegaan van literatuurgegevens. Deze bronvermogens zijn gebaseerd op de publicatie 202 'Het menselijk stemgeluid' uit het 'Journaal Geluid december 2009, nummer 10'. Hierin is voor kinderen op een schoolplein een

¹ Zie uitgangspunten rapportage over het wegverkeerslawaaï, rapportage R001-1267932LVT-V01-hdi-NL.

gemiddeld bronvermogen van 80-87 dB(A) weergegeven dat gebaseerd is op metingen van verschillende adviesbureaus. Voor een speelplaats bij een kinderdagverblijf wordt een gemiddeld bronvermogen van 73-77 dB(A) weergegeven. In dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van het slechtste scenario. Voor het stemgeluid van kinderen op het schoolplein van de basisschool wordt uitgegaan van een gemiddeld bronvermogen 87 dB(A) per kind en voor kinderen van 2-4 jaar (peuterspeelzaal) wordt uitgegaan van een gemiddeld bronvermogen 77 dB(A) per kind.

In de onderstaande tabellen 4.2 en 4.3 zijn de gehanteerde bronvermogens per activiteit weergegeven. Hierbij is uitgegaan van een buitenspeelplein met een oppervlak van 797 vierkante meter voor de basisschool en 220 vierkante meter voor de peuterspeelzaal.

Toelichting op de berekening van het bronvermogen:

- Voorschoolse opvang $87 \text{ dB(A)} + 10 * \log(15 \text{ kinderen}) = 99 \text{ dB(A)}$

Tabel 4.2 Bronvermogen gebruik buitenspeelplein basisschool

Nr.	Omschrijving	Tijdstippen	Aantal kinderen	Leeftijds-categorie	Bronvermogen [dB(A)]
1	Voorschoolse opvang	07.30 - 08.30	15	4-12	99
2	Pauze/speeltijd groep 1 & 2	09.00 - 09.30	68	4-6	105
3	Pauze tijd groep 3 & 4	10.00 - 10.15	68	6-8	105
4	Pauze tijd groep 5 & 6	10.15 - 10.30	68	8-10	105
5	Pauze tijd groep 7 & 8	10.30 - 10.45	68	10-12	105
6	Middagpauze groep 1 t/m 8	12.45 - 13.15	270	4-12	111
7	Pauze/speeltijd groep 1 & 2	14.00 - 14.30	68	4-6	105
8	Naschoolse opvang	15.15 - 18.30	50	4-12	104

Toelichting op de berekening van het bronvermogen:

- Peuterspeelzaal $77 \text{ dB(A)} + 10 * \log(20 \text{ kinderen}) = 90 \text{ dB(A)}$

Tabel 4.3 Gebruik buitenspeelplein peuterspeelzaal, representatieve dag

Nr.	Omschrijving	Tijdstippen	Maximaal aantal kinderen	Leeftijds-categorie	Bronvermogen [dB(A)]
9	Peuterspeelzaal	10.30 - 12.00	20	2-4	90

In het rekenmodel zijn voor deze activiteiten oppervlaktebronnen ingevoerd.

Voor de piekgeluiden van de spelende kinderen is een maximaal bronvermogen van 110 dB(A) gehanteerd². De piekgeluiden zijn gemodelleerd als puntbronnen op de rand van het speelterrein op de kortste afstand van de nieuwe eengezinswoningen. In bijlage 2 zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen.

4.5 Beschrijving situatie kinderdagverblijf 'De Bloesemboom', Sasboutstraat 3

Voor de berekeningen van de geluidbelasting van het kinderdagverblijf zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op de door het kinderdagverblijf aangeleverde informatie. Hierbij is uitgegaan van de maximale mogelijkheden voor de locatie.

4.5.1 Openingstijden

Kinderdagverblijf: iedere werkdag geopend vanaf 07.00 uur tot 19.00 uur

4.5.2 Gebruik buitenspeelplein kinderdagverblijf

In tabel 4.4 is het gebruik van het buitenspeelplein van het kinderdagverblijf weergegeven. De tijdstippen van buitenspelen, locatie, de groep, leeftijdscategorie en het aantal kinderen dat per keer buiten speelt is opgenomen in de tabel.

Tabel 4.4 Gebruik buitenspeelplein kinderdagverblijf 'De Bloesemboom'

Nr.	Omschrijving	Tijdstippen buitenspelen	Aantal kinderen	Leeftijds-categorie	Locatie
1	Peutergroep	8.00 - 9.30/ 10.30 - 11.30/ 16.00 - 18.00	16	1-4	Sasboutstraat 3
2	Verticale groep	8.00 - 9.30/ 10.30 - 11.30/ 16.00 - 18.00	12	1-4	Sasboutstraat 3
3	BSO	16.00 – 18.00	30	4-12	Sasboutstraat 3

4.5.3 Vervoersbewegingen

De vervoersbewegingen voor het halen en brengen kinderen en het komen en gaan van het personeel gebeurt op de openbare weg en wijzigt niet door de wijziging van de rooilijn van de eengezinswoningen.

In het geluidonderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer² volgt dat er op de Van der Goesstraat 187 personenauto's, waarvan 150 personenauto's in de dagperiode tijdens de openingstijden van de basisschool met peuterspeelzaal rijden.

4.5.4 Akoestische gegevens

Voor de ingevoerde bronvermogens van de geluidbronnen is uitgegaan van ervaringscijfers. Hierbij is voor het stemgeluid van kinderen van de buitenschoolse opvang (4-12 jaar) uitgegaan van een gemiddeld bronvermogen 87 dB(A) per kind². Voor kinderen van 1-4 jaar is uitgegaan van een gemiddeld bronvermogen 77 dB(A) per kind². In tabel 4.5 zijn de gehanteerde bronvermogens per activiteit weergegeven.

Toelichting op de berekening van het bronvermogen.

² Zie uitgangspunten rapportage over het wegverkeerslawaaai, rapportage R001-1267932LVT-V01-hdi-NL.

- Peutergroep $77 \text{ dB(A)} + 10 * \log(16 \text{ kinderen}) = 89 \text{ dB(A)}$
- BSO $87 \text{ dB(A)} + 10 * \log(30 \text{ kinderen}) = 89 \text{ dB(A)}$

Tabel 4.5 Bronvermogen gebruik buitenspeelplein kinderdagverblijf

Nr.	Omschrijving	Tijdstippen buitenspelen	Aantal kinderen	Leeftijds-categorie	Bronvermogen [dB(A)]
1	Peutergroep	8.00 - 9.30/ 10.30 - 11.30/ 16.00 - 18.00	16	1-4	89
2	Verticale groep	8.00 - 9.30/ 10.30 - 11.30/ 16.00 - 18.00	12	1-4	87
3	BSO	16.00 – 18.00	30	4-12	102

In het rekenmodel zijn voor deze bronnen oppervlaktebronnen ingevoerd. Voor de piekgeluiden van de spelende kinderen is een maximaal bronvermogen van 110 dB(A) gehanteerd². De piekgeluiden zijn gemodelleerd als puntbronnen. In bijlage 2 zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen.

4.5.5 Overige akoestische bronnen

Er zijn naast bovengenoemde geluidbronnen geen andere relevante geluidbronnen zoals technische installaties aanwezig.


5 Resultaten en beoordeling

In dit hoofdstuk is de geluidbelasting als gevolg de akoestisch relevante bronnen, het stemgeluid van spelende kinderen op de buitenspeelplaatsen, inzichtelijk gemaakt. In het Activiteitenbesluit is stemgeluid uitgesloten van beoordeling, maar het stemgeluid is in het onderzoek voor de ruimtelijke onderbouwing wel meegenomen en vergeleken met de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit die overeenkomen met de richtwaarden voor gemengd gebied uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering. De vergelijking met de grenswaarde geeft wel een indicatie van de mogelijke hinder.

5.1 Basisschool met peuterspeelzaal

5.1.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus basisschool met peuterspeelzaal

In figuur 5.1 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als gevolg van de basisschool met peuterspeelzaal op de gevels van de nieuwe eengezinswoningen en appartementen weergegeven.

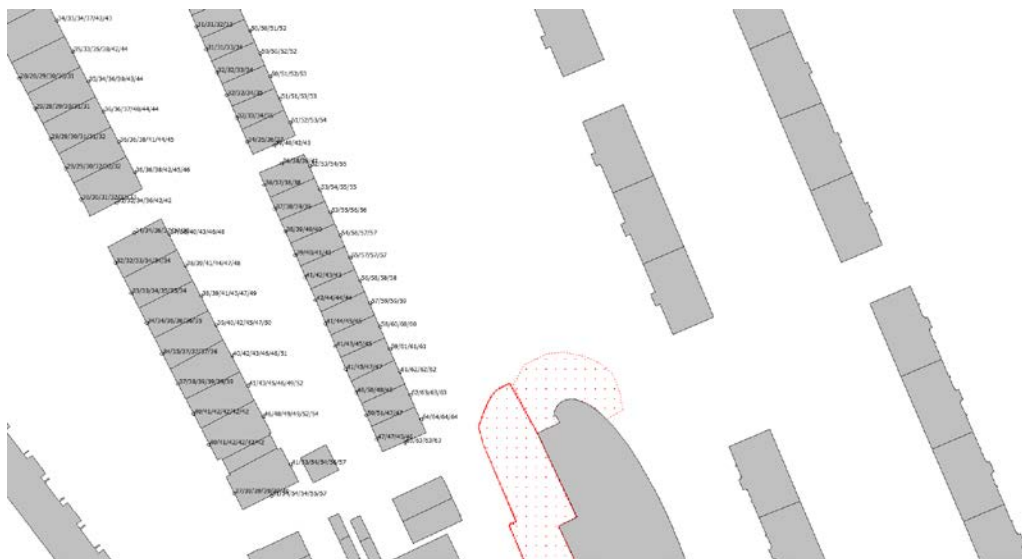

Figuur 5.1 langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als gevolg van de basisschool met peuterspeelzaal inclusief het stemgeluid op de gevels van de nieuwe eengezinswoningen en appartementen

De geluidbelasting op de voorgevels van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat aan de zuidoostzijde bedraagt maximaal 64 dB(A). In vergelijking tot de grenswaarden in het Activiteitenbesluit en de richtwaarde voor gemengd gebied, is de geluidbelasting aanzienlijk hoger dan de grenswaarde van 50 dB(A) voor de dagperiode en de richtwaarde van 50 dB(A) voor gemengd gebied. De geluidbelasting op de achtergevels van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat bedraagt maximaal 50 dB(A) met uitzondering van één beoordelingspunt op de eerste verdieping waar de geluidbelasting 51 dB(A) bedraagt. Daarmee is sprake van een geluidluwe gevel voor de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat.

Op de eerste verdieping van de achtergevel waar de geluidbelasting 51 dB(A) bedraagt ligt de grote slaapkamer. Uit indicatieve berekeningen blijkt dat de gevelwering van de grote slaapkamer ongeveer 43 dB bedraagt. Dit betekent dat het binnenniveau in de grote slaapkamer ongeveer $51 - 43 = 8$ dB(A) zal bedragen. Er wordt in de grote slaapkamer ruimschoots voldaan aan de binnenniveau eis van 35 dB(A).

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet mogelijk omdat door bronmaatregelen de bedrijfsvoering van de basisschool wordt beperkt en het plaatsen van schermen is ook niet wenselijk vanuit stedenbouwkundig oogpunt omdat het een open schoolplein is.

Wij adviseren daarom om de geluidgevoelige ruimtes aan de achterzijde van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat te realiseren. Als dat niet mogelijk is adviseren wij om voldoende gevelwering toe te passen.

Op de achtergevels van de appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat (dit is gevel die aan de zijde van de basisschool ligt) bedraagt de geluidbelasting maximaal 57 dB(A). In vergelijking tot de grenswaarden in het Activiteitenbesluit en de richtwaarde voor gemengd gebied, is de

geluidbelasting hoger dan de grenswaarde van 50 dB(A) voor de dagperiode en de richtwaarde van 50 dB(A) voor gemengd gebied. De geluidbelasting op de voorgevels van de appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat bedraagt maximaal 42 dB(A). Daarmee is sprake van een geluidluwe gevel voor de appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat.

Wij adviseren om de geluidgevoelige ruimtes aan de voorzijde van de appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat te realiseren. Als dat niet mogelijk is adviseren wij om voldoende gevelwering toe te passen.


5.1.2 Maximale geluidniveaus basisschool met peuterspeelzaal

Het maximale geluidniveau als gevolg van de basisschool met de peuterspeelzaal op de voorgevel van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat is maximaal 80 dB(A) en bij de appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat maximaal 70 dB(A) op de kopsekant van het bouwblok en 69 dB(A) op de achtergevel. Het maximale geluidniveau op de voorgevel van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat is hoger dan de grens- en richtwaarde van 70 dB(A) uit het Activiteitenbesluit en bij de gebiedstypering 'gemengd gebied'. Deze grenswaarde is niet van toepassing op het stemgeluid maar geeft wel een indicatie van de mogelijke hinderbeleving. De richtwaarde geldt wel voor stemgeluid en wordt overschreden. Wij adviseren daarom om de geluidgevoelige ruimtes aan de achterzijde van de woningen aan de Van der Goesstraat te realiseren. Als dat niet mogelijk is adviseren wij om voldoende gevelwering toe te passen. Een overzicht van alle resultaten ten gevolge van de basisschool met de peuterspeelzaal is opgenomen bij bijlage 3.

5.2 Kinderdagverblijf

5.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus kinderdagverblijf

In figuur 5.2 is het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als gevolg van het kinderdagverblijf op de gevels van de nieuwe woningen weergegeven.

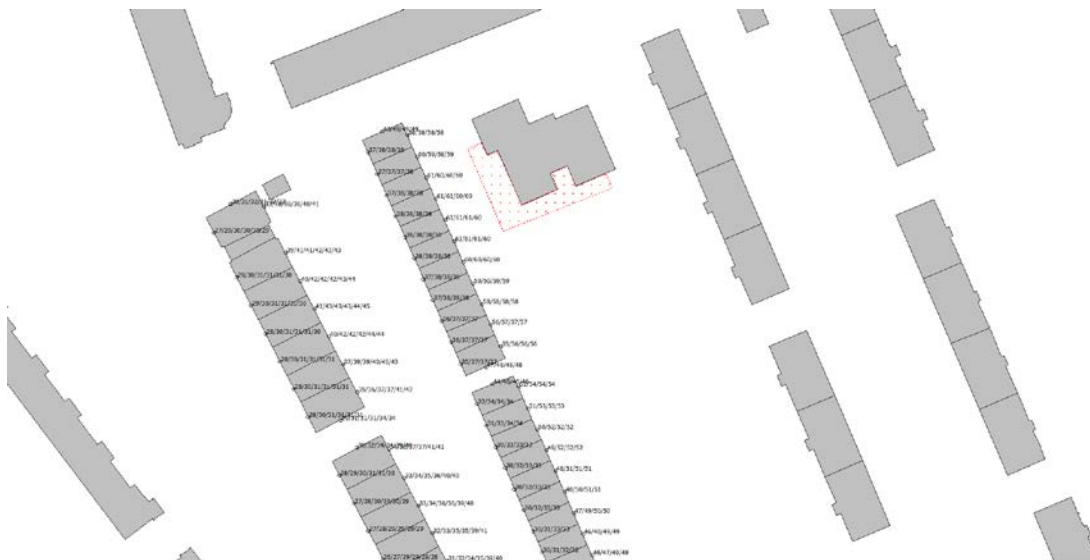

Figuur 5.2 langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als gevolg van het kinderdagverblijf inclusief het stemgeluid op de gevels van de nieuwe eengezinswoningen en appartementen

De geluidbelasting op de voorgevels van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat aan de noordoostzijde bedraagt maximaal 61 dB(A). In vergelijking tot de grenswaarden in het Activiteitenbesluit en de richtwaarde voor gemengd gebied, is de geluidbelasting aanzienlijk hoger dan de grenswaarde van 50 dB(A) voor de dagperiode en de richtwaarde van 50 dB(A) voor gemengd gebied. De geluidbelasting op de achtergevels van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat bedraagt maximaal 38 dB(A). Daarmee is sprake van een geluidluwe gevel voor de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat.

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet mogelijk omdat door bronmaatregelen de bedrijfsvoering van het kinderdagverblijf wordt beperkt en het plaatsen van schermen is niet wenselijk vanuit stedenbouwkundig oogpunt.

Wij adviseren daarom om de geluidgevoelige ruimtes aan de achterzijde van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat te realiseren. Als dat niet mogelijk is adviseren wij om voldoende gevelwering toe te passen.

Op de achtergevels van de appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat (dit is gevel die aan de zijde van het kinderdagverblijf ligt) bedraagt de geluidbelasting maximaal 45 dB(A). In vergelijking tot de grenswaarden in het Activiteitenbesluit en de richtwaarde voor gemengd gebied, is de geluidbelasting lager dan de grenswaarde van 50 dB(A) voor de dagperiode en de richtwaarde van 50 dB(A) voor gemengd gebied. Bij de appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat is daarmee sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ten aanzien van het geluid van het kinderdagverblijf.

5.2.2 Maximale geluidsniveaus kinderdagverblijf representatieve situatie

Het maximale geluidsniveau als gevolg van het kinderdagverblijf op de voorgevel van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat is maximaal 81 dB(A) en bij de appartementen aan de Van Schuijlenburgstraat maximaal 63 dB(A) op de achtergevel. Het maximale geluidsniveau op de voorgevel van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat is hoger dan de grens- en richtwaarde van 70 dB(A) uit het Activiteitenbesluit en bij de gebiedstypering 'gemengd gebied'. Deze grenswaarde is niet van toepassing op het stemgeluid maar geeft wel een indicatie van de mogelijke hinderbeleving. De richtwaarde geldt wel voor stemgeluid en wordt overschreden. Wij adviseren daarom om de geluidgevoelige ruimtes aan de achterzijde van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat te realiseren. Als dat niet mogelijk is adviseren wij om voldoende gevelwering toe te passen. Een overzicht van alle resultaten ten gevolge van het kinderdagverblijf zijn opgenomen bij bijlage 3.

Een overzicht van alle resultaten ten gevolge van het kinderdagverblijf is opgenomen bij bijlage 4.

5.3 Beperking bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden

De geluidbelasting van de basisschool met peuterspeelzaal en de geluidbelasting van het kinderdagverblijf wijzigt in de nieuwe situatie niet ten opzichte van de geluidbelasting in de huidige situatie. Dit betekent dat de basisschool met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf niet in de bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden zullen worden beperkt.

5.4 Cumulatie basisschool met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf

Omdat de geluidbelasting van de basisschool met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf beiden boven de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit liggen is ook de cumulatie van het geluid van beiden onderzocht.

In figuur 5.3 is het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau als gevolg van de cumulatie van de basisschool met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf op de gevels van de nieuwe eengezinswoningen en appartementen weergegeven.



Figuur 5.3 langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als gevolg van cumulatie basisschool met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf op de gevels van de nieuwe eengezinswoningen

De maximale waarde van de geluidbelasting neemt niet toe als gevolg van de cumulatie van het geluid van de basisschool met peuterspeelzaal en het geluid van het kinderdagverblijf. Ook is er nog steeds sprake van een geluidluwe gevel. De cumulatie heeft met name invloed op de eengezinswoningen aan de van der Goesstraat die tussen het kinderdagverblijf en de basisschool met peuterspeelzaal ligt en leidt tot een verhoging van maximaal 3 dB van de geluidbelasting bij deze eengezinswoningen.

Bij de nieuwe eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat is sprake van geluidluwe gevels en liggen de geluidgevoelige ruimten deels aan de achterzijde van de eengezinswoningen. Uit indicatieve berekeningen blijkt dat de gevelwering op de begane grond ongeveer 34 dB bedraagt.

Het binnenniveau in de woonkamer met keuken is in dat geval ongeveer $64-34=30$ dB(A). Er wordt in de woonkamer met keuken ruimschoots voldaan aan de binnenniveau eis van 35 dB(A).

Op de verdieping ligt de grote hoofdslaapkamer aan de achterzijde en aan de voorzijde bevinden zich twee kleine slaapkamers. Uit indicatieve berekeningen blijkt dat de gevelwering van de grote slaapkamer ongeveer 43 dB bedraagt en van de kleine slaapkamers ongeveer 28 dB. In de grote slaapkamer aan de achterzijde zal het binnenniveau ongeveer $51-43 = 8$ dB(A) bedragen. Er wordt in de grote hoofdslaapkamer ruimschoots voldaan aan de binnenniveau eis van 35 dB(A). In de kleine slaapkamers aan de voorzijde zal het binnenniveau ongeveer $64-28=36$ dB(A) bedragen. Er wordt in de kleine slaapkamers net niet voldaan aan de binnenniveau eis van 35 dB(A).

Het geluid van de basisschool met kinderdagverblijf is echter alleen in de dagperiode aanwezig. Omdat de bewoners over het algemeen niet in de dagperiode slapen verwachten wij niet dat, het net niet voldoen aan de binnenniveau eis, zal leiden tot een onaanvaardbare situatie. Bewoners die bijvoorbeeld 's nachts werken en overdag slapen kunnen dit in de grote hoofdslaapkamer aan de achterzijde doen. Het is ook aannemelijk dat dit in de praktijk zal gebeuren omdat de grote hoofdslaapkamer door volwassenen zal worden gebruikt en de kleine slaapkamers aan de voorzijde niet.

5.5 Indirecte hinder

Uit de berekening van het wegverkeer over de Van der Goesstraat volgt een geluidbelasting van 46 dB(A). Aangezien niet al het verkeer over deze weg kan worden toegeschreven aan de inrichting, zal de geluidbelasting ten gevolge van de indirecte hinder lager zijn dan 46 dB(A) en wordt ruim aan de richtwaarde van 50 dB(A) uit de VNG-publicatie voldaan. De indirecte hinder vormt hiermee geen belemmering voor het realiseren van de vervangende nieuwbouw. De resultaten zijn toegevoegd in bijlage 6.

5.6 Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

De geluidbelasting bij de nieuwbouw wijzigt niet ten opzichte van de geluidbelasting bij de huidige bebouwing. Ook het aantal eengezinswoningen en appartementen met een hogere geluidbelasting neemt niet of nauwelijks toe. Verder heeft de nieuwbouw een geluidluwe gevel dat in het hogere waarden beleid Wet geluidhinder van de gemeente Delft is opgenomen als eis voor een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet mogelijk. In dit akoestisch onderzoek is uitgegaan van het slechtste scenario ten aanzien van het bronvermogen van de spelende kinderen en het aantal spelende kinderen. In de praktijk verwachten we dat de geluidbelasting lager zal liggen. Wij adviseren om de geluidgevoelige ruimtes aan de achterzijde van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat te realiseren. Als dat niet mogelijk is adviseren wij om voldoende gevelwering toe te passen zodat een acceptabel binnenniveau wordt gewaarborgd. Op basis van een eerder uitgevoerd gevelweringsonderzoek voor wegverkeerlawaai is het de verwachting dat de gevelwering van de nieuwe, goed geïsoleerde, eengezinswoningen en appartementen voldoende bescherming biedt tegen het geluid van de



basisschool met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Hiermee is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

6 Samenvatting en conclusie

Tauw heeft in opdracht van woningcorporatie Vidomes een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de vervangende nieuwbouw aan de Van der Goesstraat en de Van Schuijlenburchstraat. Vidomes heeft het voornemen om de huidige bebouwing te vervangen door nieuwbouw. De huidige bebouwing bestaat uit 86 maisonnetwoningen. Vidomes wenst na sloop 91 nieuwe eengezinswoningen en appartementen te realiseren. Omdat de bouwvlakken van de nieuwbouw niet passen binnen het vigerende bestemmingsplan is een bestemmingsplanwijziging nodig. In het kader van deze bestemmingsplanwijziging en in het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwbouw ten gevolge van de spelende kinderen op het buitenspeelplein van de basisschool met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. Daarnaast is ten aanzien van nabijgelegen gymzaal aan de zuidzijde van het plangebied en de maatschappelijke bestemming onderzocht wat de richtafstanden voor geluid zijn.

Voor de geluidbelasting van de spelende kinderen op het buitenspeelplein van de basisschool met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf wordt aansluiting gezocht bij de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Voor de gymzaal en de gemengde bestemming is aangesloten bij de VNG-publicatie Handreiking Bedrijven en milieuzonering.

6.1 Basisschool met peuterspeelzaal

De geluidbelasting op de voorgevels van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat aan de zuidoostzijde bedraagt maximaal 64 dB(A). In vergelijking tot de grenswaarden in het Activiteitenbesluit en de richtwaarde voor gemengd gebied, is de geluidbelasting aanzienlijk hoger dan de grenswaarde van 50 dB(A) voor de dagperiode en de richtwaarde van 50 dB(A) voor gemengd gebied. De geluidbelasting op de achtergevels van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat bedraagt maximaal 50 dB(A) met uitzondering van een enkel beoordelingspunt op de eerste verdieping waar de geluidbelasting 51 dB(A) bedraagt. Daarmee is sprake van een geluidluwe gevel voor de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat.

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet mogelijk omdat door bronmaatregelen de bedrijfsvoering van het kinderdagverblijf wordt beperkt en het plaatsen van schermen is niet wenselijk vanuit stedenbouwkundig oogpunt.

Wij adviseren daarom om de geluidgevoelige ruimtes aan de achterzijde van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat te realiseren. Als dat niet mogelijk is adviseren wij om voldoende gevelwering toe te passen.

Op de achtergevels van de appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat (dit is gevel die aan de zijde van de basisschool ligt) bedraagt de geluidbelasting maximaal 57 dB(A). In vergelijking tot de grenswaarden in het Activiteitenbesluit en de richtwaarde voor gemengd gebied, is de geluidbelasting hoger dan de grenswaarde van 50 dB(A) voor de dagperiode en de richtwaarde

van 50 dB(A) voor gemengd gebied. De geluidbelasting op de voorgevels van de appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat bedraagt maximaal 42 dB(A). Daarmee is sprake van een geluidluwe gevel voor de appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat. Om een goed woon- en leefklimaat te waarborgen adviseren wij om de geluidgevoelige ruimtes aan de voorzijde van de appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat te realiseren. Als dat niet mogelijk is adviseren wij om voldoende gevelwering toe te passen.

Het maximale geluidsniveau als gevolg van de basisschool met de peuterspeelzaal op de voorgevel van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat is maximaal 80 dB(A) en bij de appartementen aan de Van Schuijlenburgstraat maximaal 70 dB(A) op de kopsekant van het bouwblok en 69 dB(A) op de achtergevel. Het maximale geluidsniveau op de voorgevel van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat is hoger dan de grens- en richtwaarde van 70 dB(A) uit het Activiteitenbesluit en bij de gebiedstypering 'gemengd gebied'. Deze grenswaarde is niet van toepassing op het stemgeluid maar geeft wel een indicatie van de mogelijke hinderbeleving. De richtwaarde geldt wel voor stemgeluid en wordt overschreden. Een overzicht van alle resultaten ten gevolge van de basisschool en de peuterspeelzaal zijn opgenomen bij bijlage 3.

6.2 Kinderdagverblijf

De geluidbelasting op de voorgevels van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat aan de noordoostzijde bedraagt maximaal 61 dB(A). In vergelijking tot de grenswaarden in het Activiteitenbesluit en de richtwaarde voor gemengd gebied, is de geluidbelasting aanzienlijk hoger dan de grenswaarde van 50 dB(A) voor de dagperiode en de richtwaarde van 50 dB(A) voor gemengd gebied. De geluidbelasting op de achtergevels van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat bedraagt maximaal 38 dB(A). Daarmee is sprake van een geluidluwe gevel voor de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat.

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet mogelijk omdat door bronmaatregelen de bedrijfsvoering van het kinderdagverblijf wordt beperkt en het plaatsen van schermen is niet wenselijk vanuit stedenbouwkundig oogpunt.

Wij adviseren daarom om de geluidgevoelige ruimtes aan de achterzijde van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat te realiseren. Als dat niet mogelijk is adviseren wij om voldoende gevelwering toe te passen.

Op de achtergevels van de appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat (dit is gevel die aan de zijde van het kinderdagverblijf ligt) bedraagt de geluidbelasting maximaal 45 dB(A). In vergelijking tot de grenswaarden in het Activiteitenbesluit en de richtwaarde voor gemengd gebied, is de geluidbelasting lager dan de grenswaarde van 50 dB(A) voor de dagperiode en de richtwaarde van 50 dB(A) voor gemengd gebied. Bij de appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat is daarmee sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ten aanzien van het geluid van het kinderdagverblijf en is een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd.

Het maximale geluidsniveau als gevolg van het kinderdagverblijf op de voorgevel van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat is maximaal 81 dB(A) en bij de appartementen aan de Van Schuijlenburgstraat maximaal 63 dB(A) op de achtergevel. Het maximale geluidsniveau op de voorgevel van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat is hoger dan de grens- en richtwaarde van 70 dB(A) uit het Activiteitenbesluit en bij de gebiedstypering 'gemengd gebied'. Deze grenswaarde is niet van toepassing op het stemgeluid maar geeft wel een indicatie van de mogelijke hinderbeleving. De richtwaarde geldt wel voor stemgeluid en wordt overschreden. Wij adviseren daarom om de geluidgevoelige ruimtes aan de achterzijde van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat te realiseren. Als dat niet mogelijk is adviseren wij om voldoende gevelwering toe te passen. Een overzicht van alle resultaten ten gevolge van het kinderdagverblijf zijn opgenomen bij bijlage 3.

6.3 Beperking bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden

De geluidbelasting van de basisschool met peuterspeelzaal en de geluidbelasting van het kinderdagverblijf wijzigt bij de vervangende nieuwbouw niet ten opzichte van de geluidbelasting bij de bestaande bebouwing. Dit betekent dat de basisschool en het kinderdagverblijf niet in de bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden zullen worden beperkt.

6.4 Cumulatie basisschool met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf

De maximale waarde van de geluidbelasting neemt niet toe als gevolg van de cumulatie van het geluid van de basisschool met peuterspeelzaal en het geluid van het kinderdagverblijf. Ook is er nog steeds sprake van een geluidluwe gevel. De cumulatie heeft met name invloed op de eengezinswoningen aan de van der Goesstraat die tussen het kinderdagverblijf en de basisschool met peuterspeelzaal ligt en leidt tot een verhoging van maximaal 3 dB van de geluidbelasting bij deze eengezinswoningen.

Bij de nieuwe eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat is sprake van geluidluwe gevels en liggen de geluidgevoelige ruimten deels aan de achterzijde van de eengezinswoningen. Uit indicatieve berekeningen blijkt dat de gevelwering op de begane grond ongeveer 34 dB bedraagt. Het binnenniveau in de woonkamer met keuken is in dat geval ongeveer $64 - 34 = 30$ dB(A). Er wordt in de woonkamer met keuken ruimschoots voldaan aan de binnenniveau eis van 35 dB(A).

Op de verdieping ligt de grote hoofdslaapkamer aan de achterzijde en aan de voorzijde bevinden zich twee kleine slaapkamers. Uit indicatieve berekeningen blijkt dat de gevelwering van de grote slaapkamer ongeveer 43 dB bedraagt en van de kleine slaapkamers ongeveer 28 dB. In de grote slaapkamer aan de achterzijde zal het binnenniveau ongeveer $51 - 43 = 8$ dB(A) bedragen. Er wordt in de grote hoofdslaapkamer ruimschoots voldaan aan de binnenniveau eis van 35 dB(A). In de kleine slaapkamers aan de voorzijde zal het binnenniveau ongeveer $64 - 28 = 36$ dB(A) bedragen. Er wordt in de kleine slaapkamers net niet voldaan aan de binnenniveau eis van 35 dB(A).

Het geluid van de basisschool met kinderdagverblijf is echter alleen in de dagperiode aanwezig. Omdat de bewoners over het algemeen niet in de dagperiode slapen verwachten wij niet dat, het

net niet voldoen aan de binnenniveau eis, zal leiden tot een onaanvaardbare situatie. Bewoners die bijvoorbeeld 's nachts werken en overdag slapen kunnen dit in de grote hoofdslaapkamer aan de achterzijde doen. Het is ook aannemelijk dat dit in de praktijk zal gebeuren omdat de grote hoofdslaapkamer door volwassenen zal worden gebruikt en de kleine slaapkamers aan de voorzijde niet.

6.5 Indirecte hinder

Uit de berekening van het wegverkeer over de Van der Goesstraat volgt een geluidbelasting van 46 dB(A). Aangezien niet al het verkeer over deze weg kan worden toegeschreven aan de inrichting, zal de geluidbelasting ten gevolge van de indirecte hinder lager zijn dan 46 dB(A) en wordt ruim aan de richtwaarde van 50 dB(A) uit de VNG-publicatie voldaan. De indirecte hinder vormt hiermee geen belemmering voor het realiseren van de vervangende nieuwbouw.

6.6 Aanvaardbaar woon- en leefklimaat


De geluidbelasting bij de nieuwbouw wijzigt niet ten opzichte van de geluidbelasting bij de huidige bebouwing. Ook het aantal eengezinswoningen en appartementen met een hogere geluidbelasting neemt niet of nauwelijks toe. Verder heeft de nieuwbouw een geluidluwe gevel dat in het hogere waarden beleid Wet geluidhinder van de gemeente Delft is opgenomen als eis voor een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet mogelijk. In dit akoestisch onderzoek is uitgegaan van het slechtste scenario ten aanzien van het bronvermogen van de spelende kinderen en het aantal spelende kinderen. In de praktijk verwachten we dat de geluidbelasting lager zal liggen. Wij adviseren om de geluidgevoelige ruimtes aan de achterzijde van de eengezinswoningen aan de Van der Goesstraat te realiseren. Als dat niet mogelijk is adviseren wij om voldoende gevelwering toe te passen zodat een acceptabel binnenniveau wordt gewaarborgd. Op basis van een eerder uitgevoerd gevelweringsonderzoek voor wegverkeerlawaai is het de verwachting dat de gevelwering van de nieuwe, goed geïsoleerde, eengezinswoningen en appartementen voldoende bescherming biedt tegen het geluid van de basisschool met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Hiermee is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.




Bijlage 1


Figuren




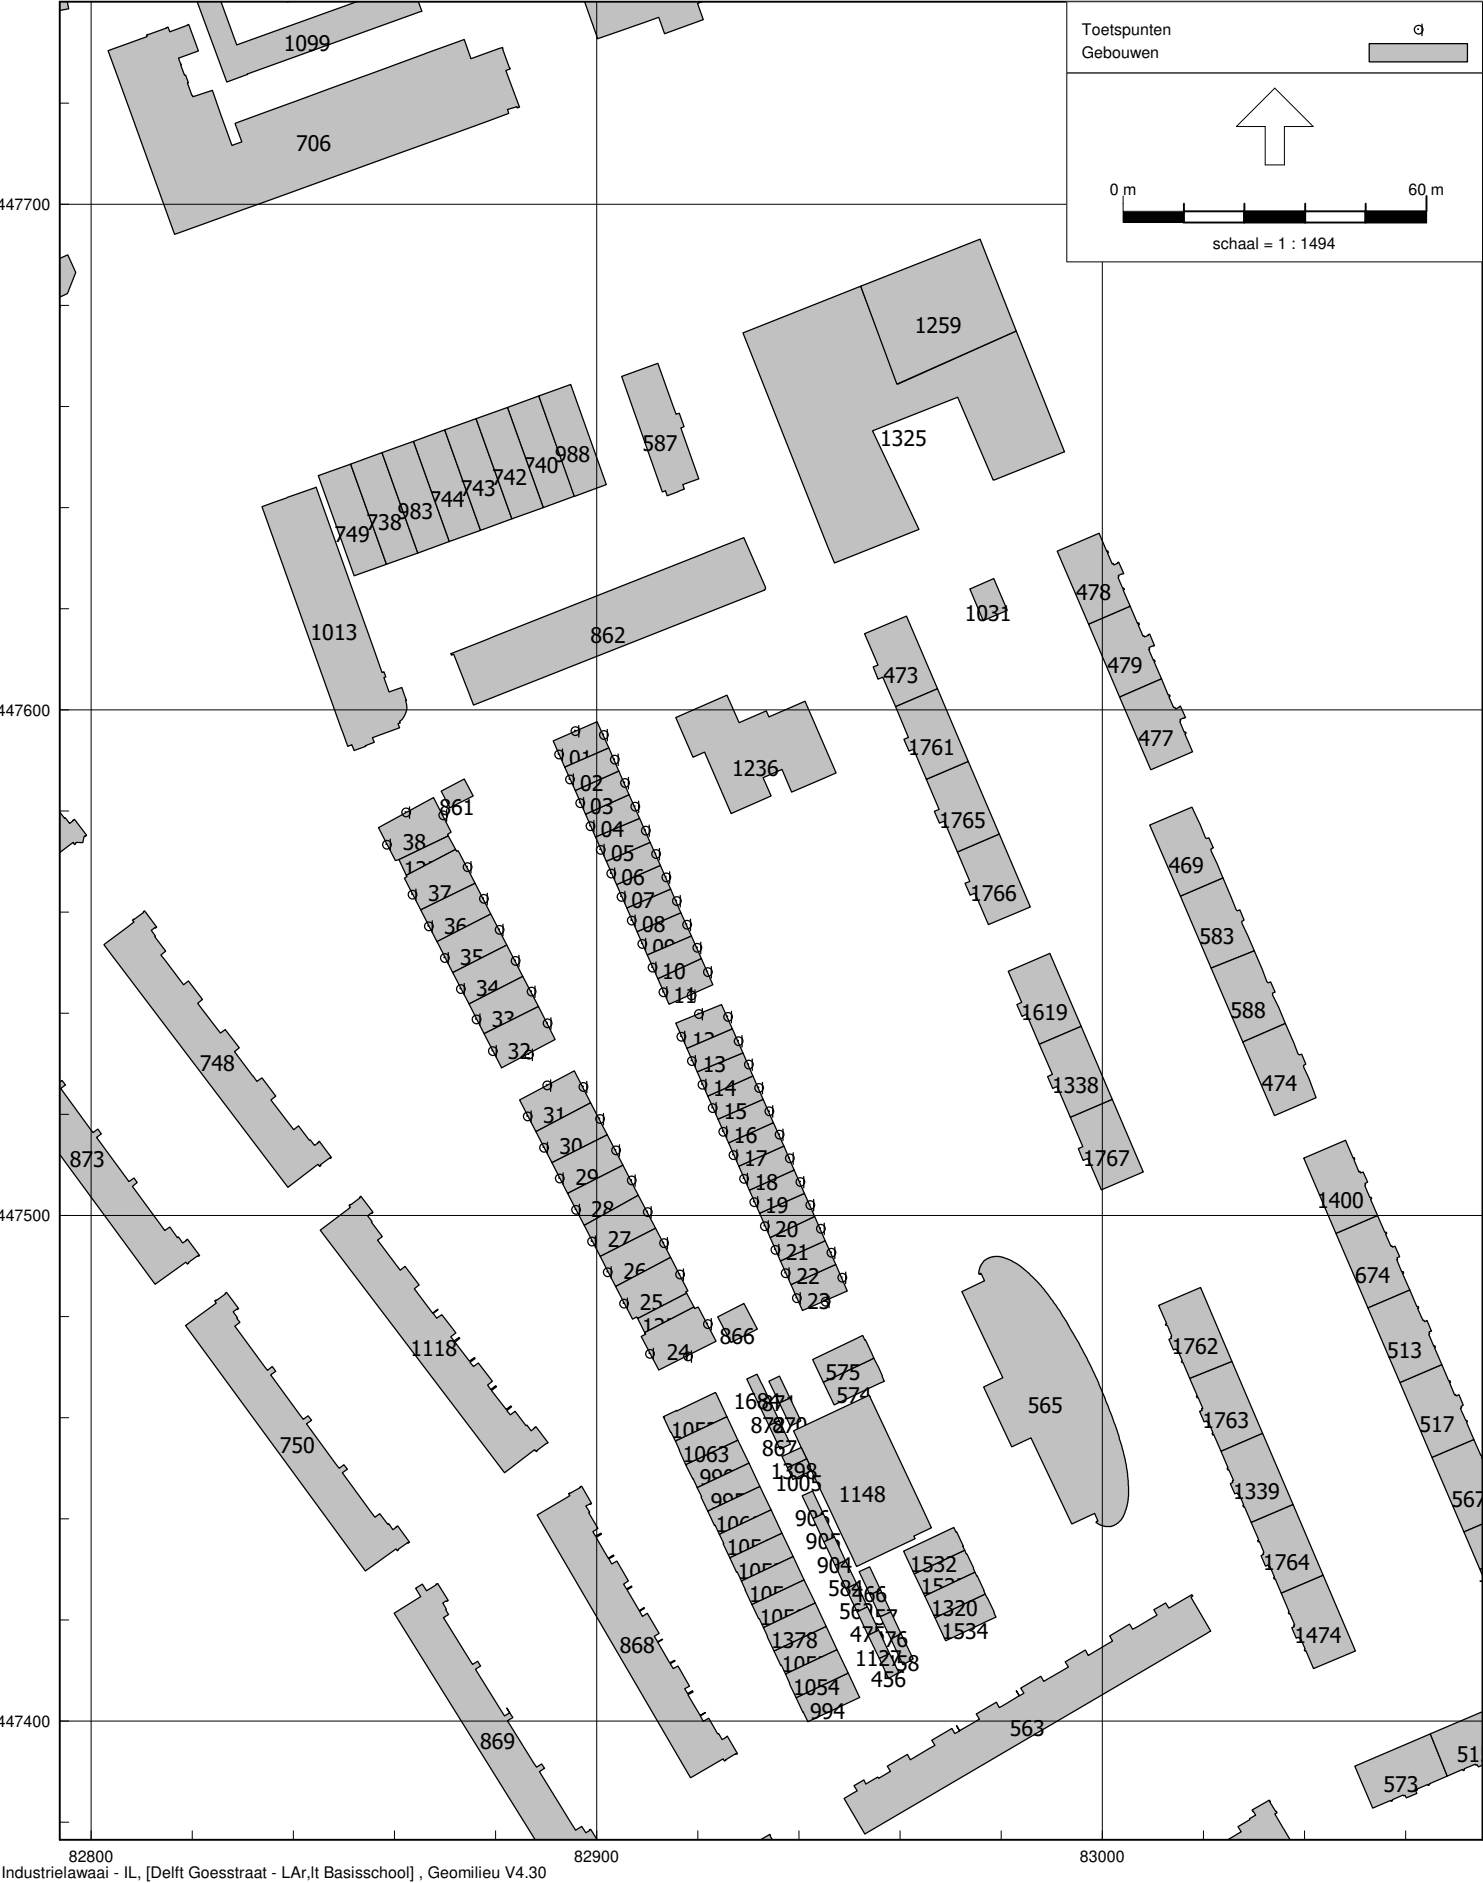




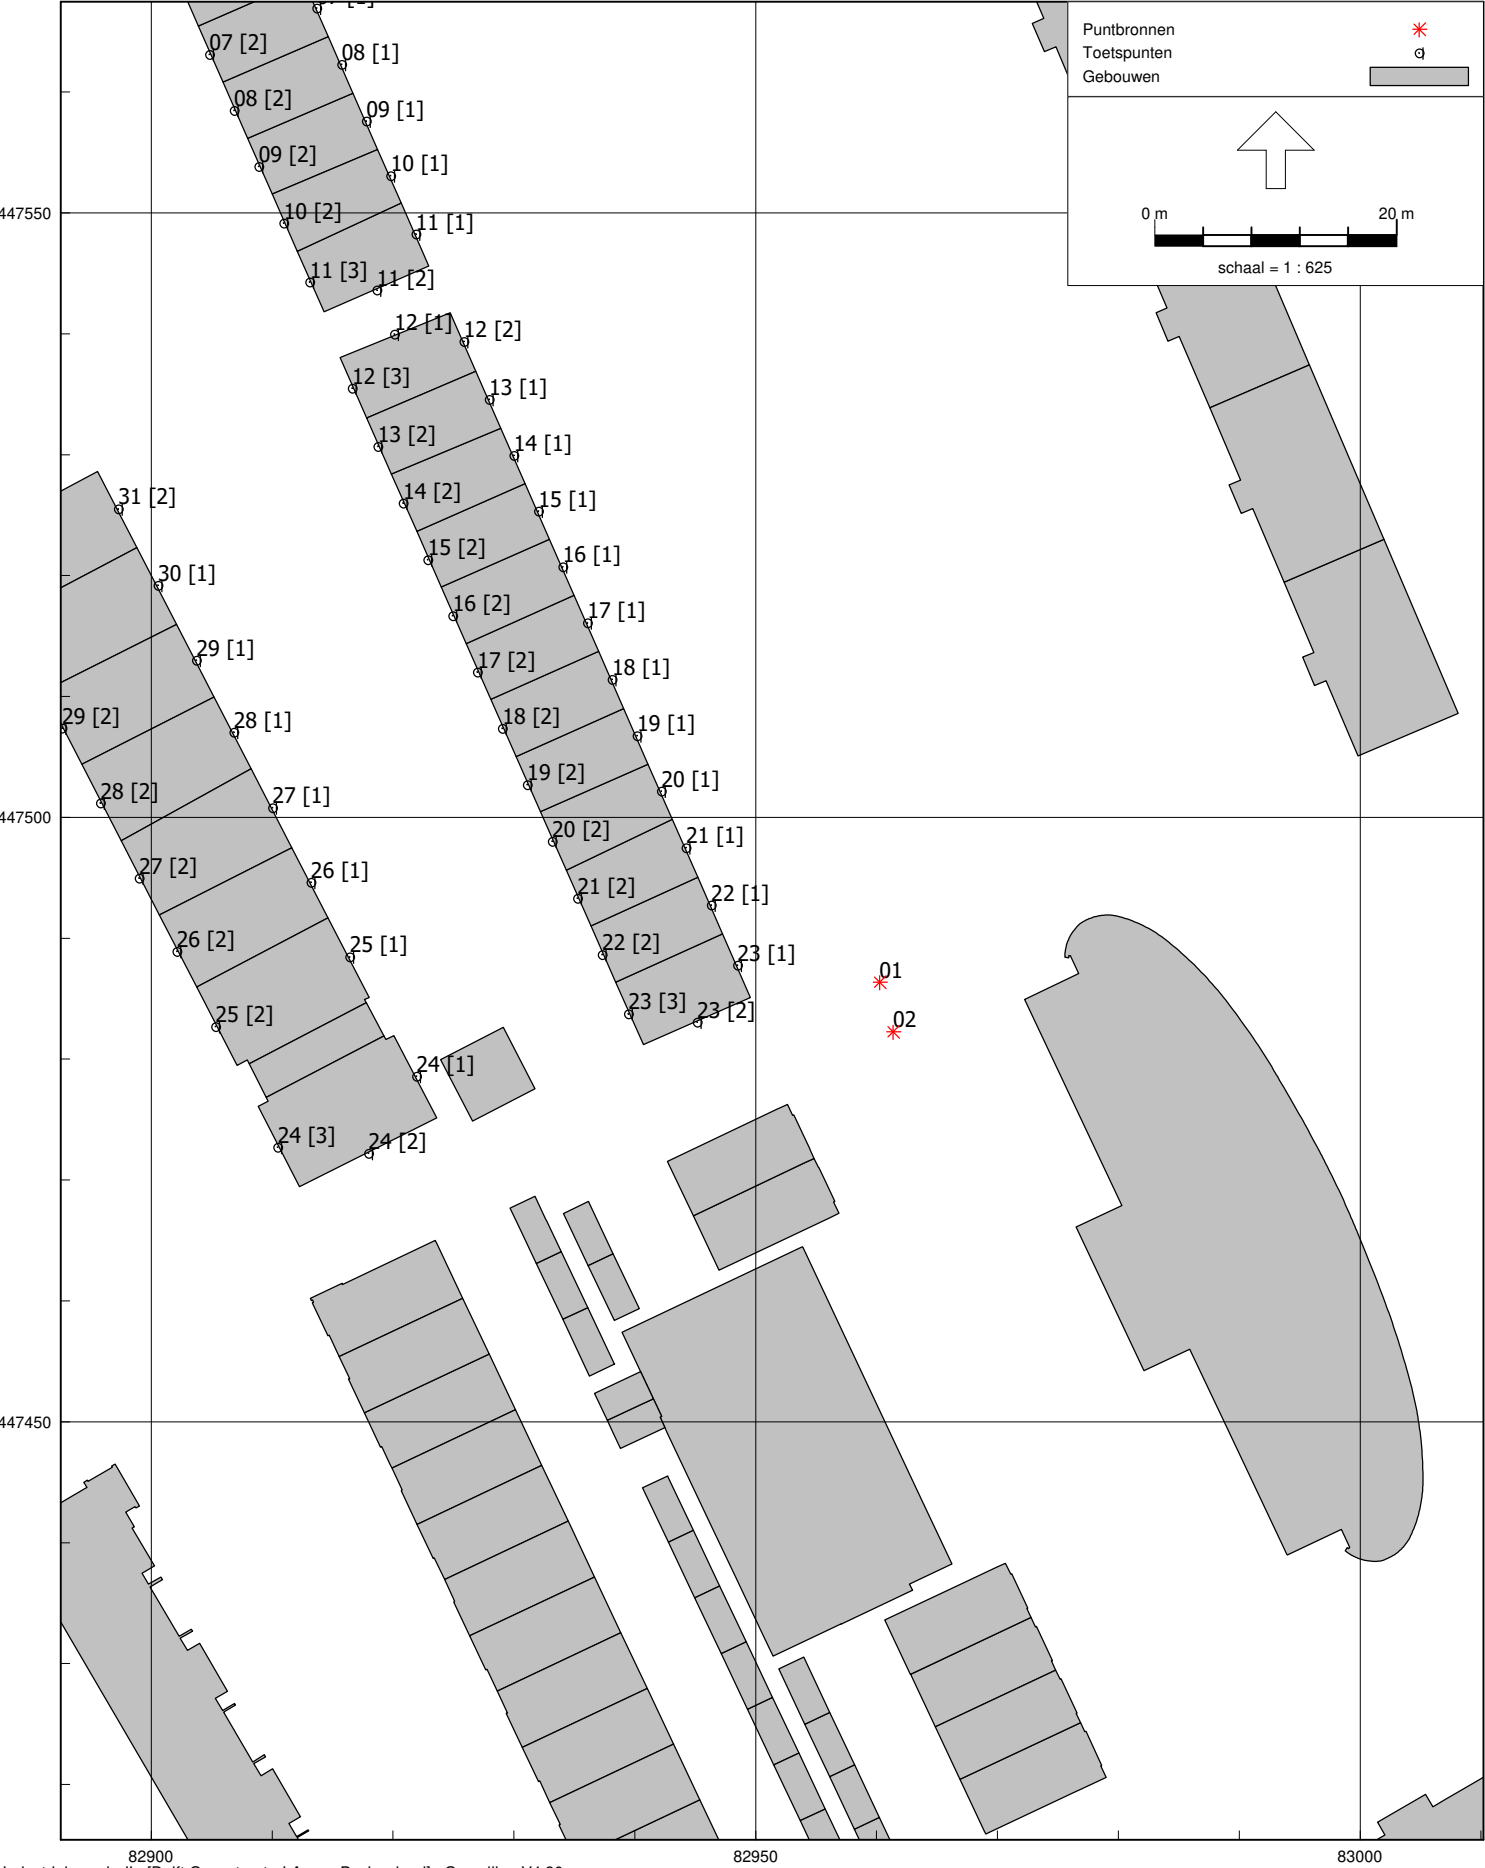

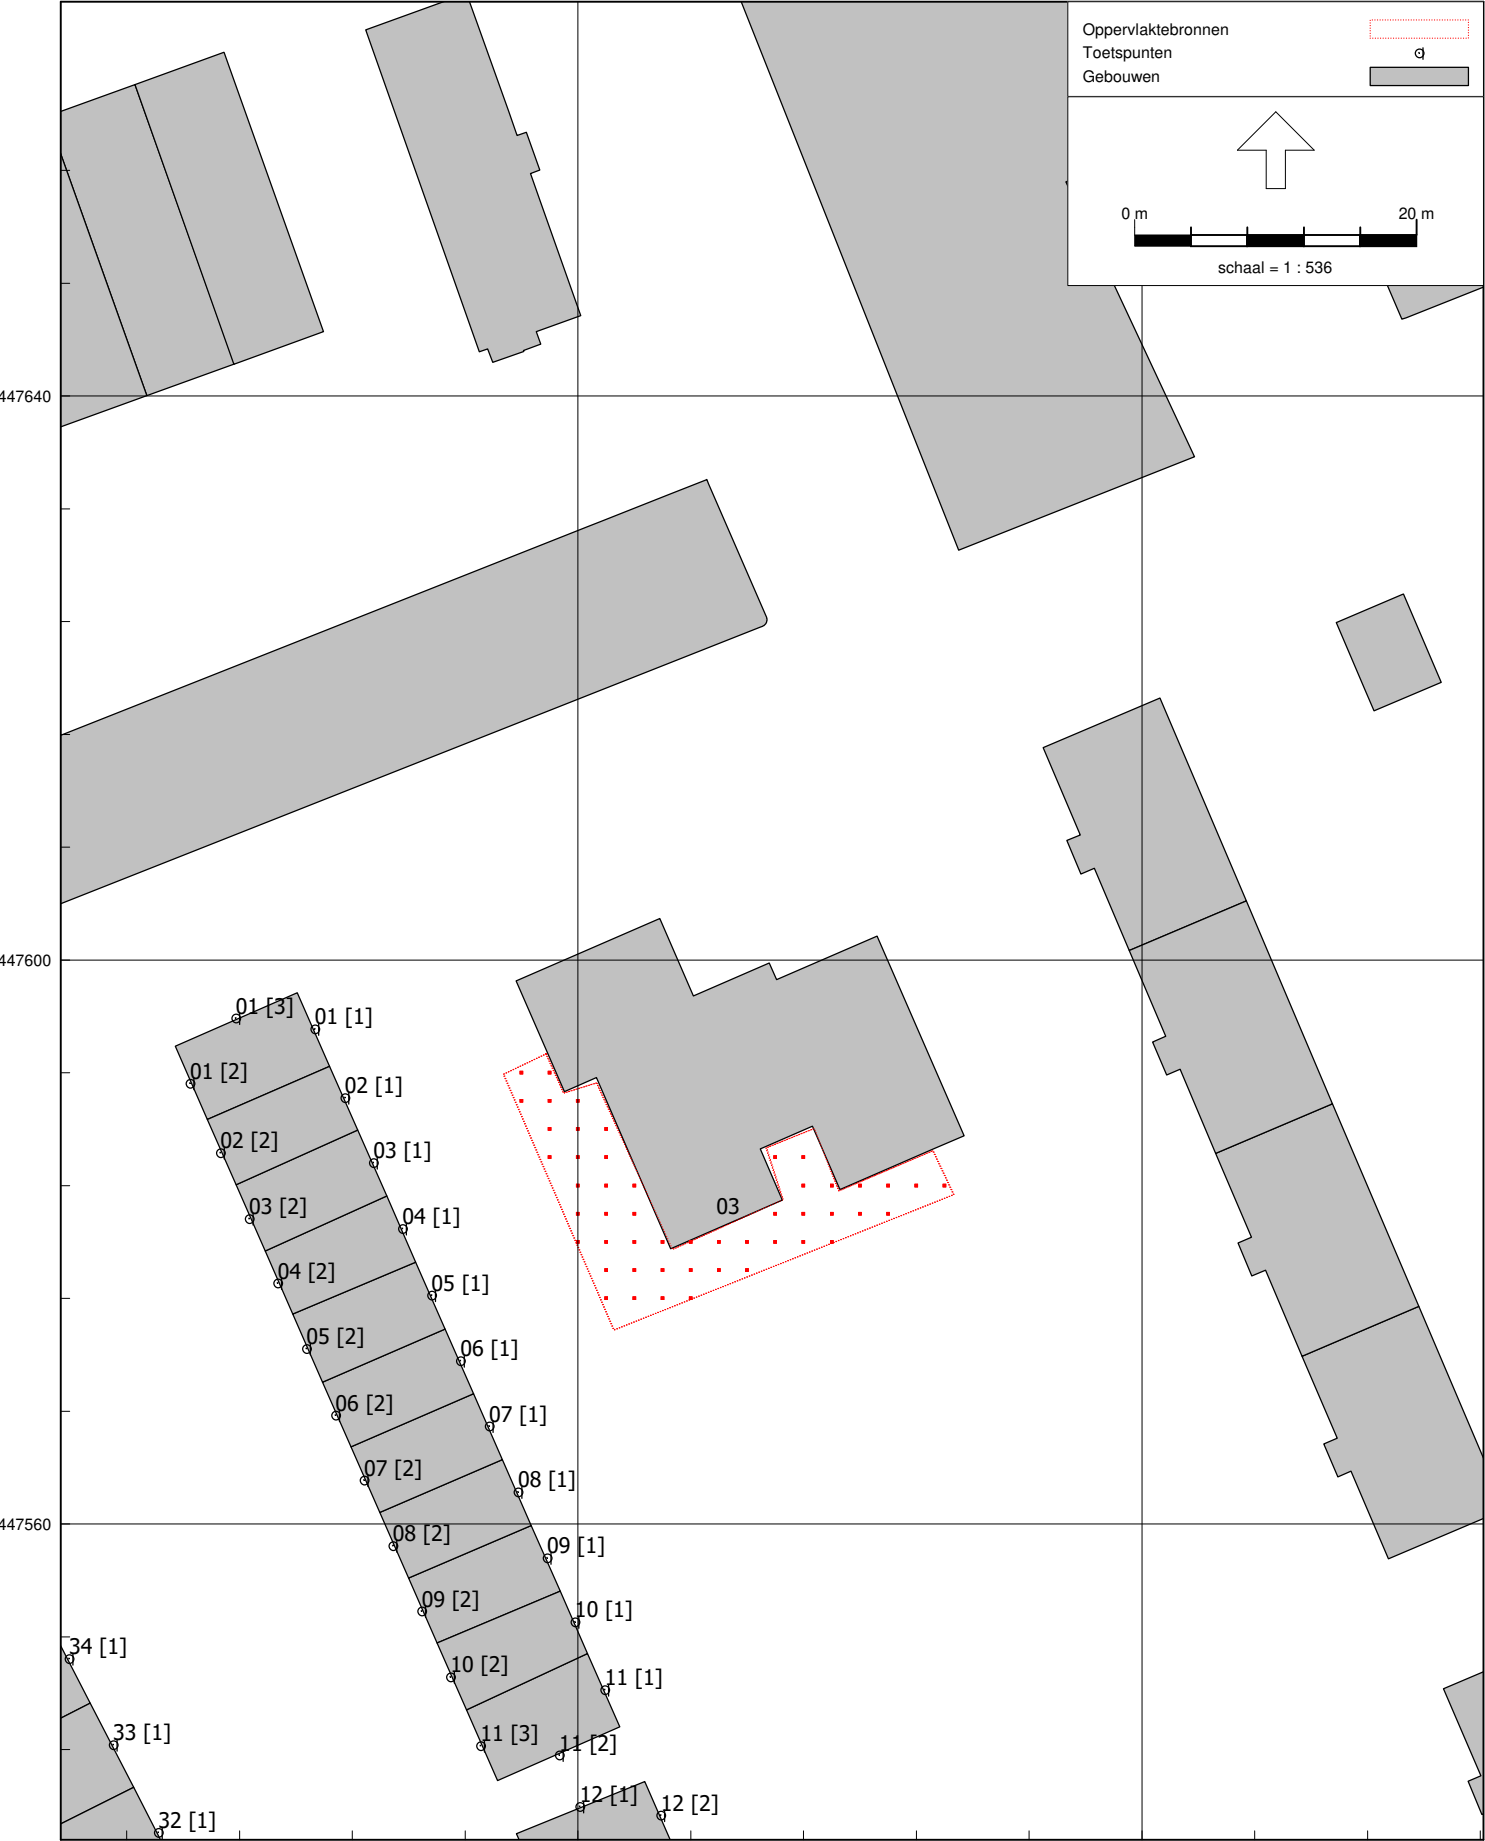

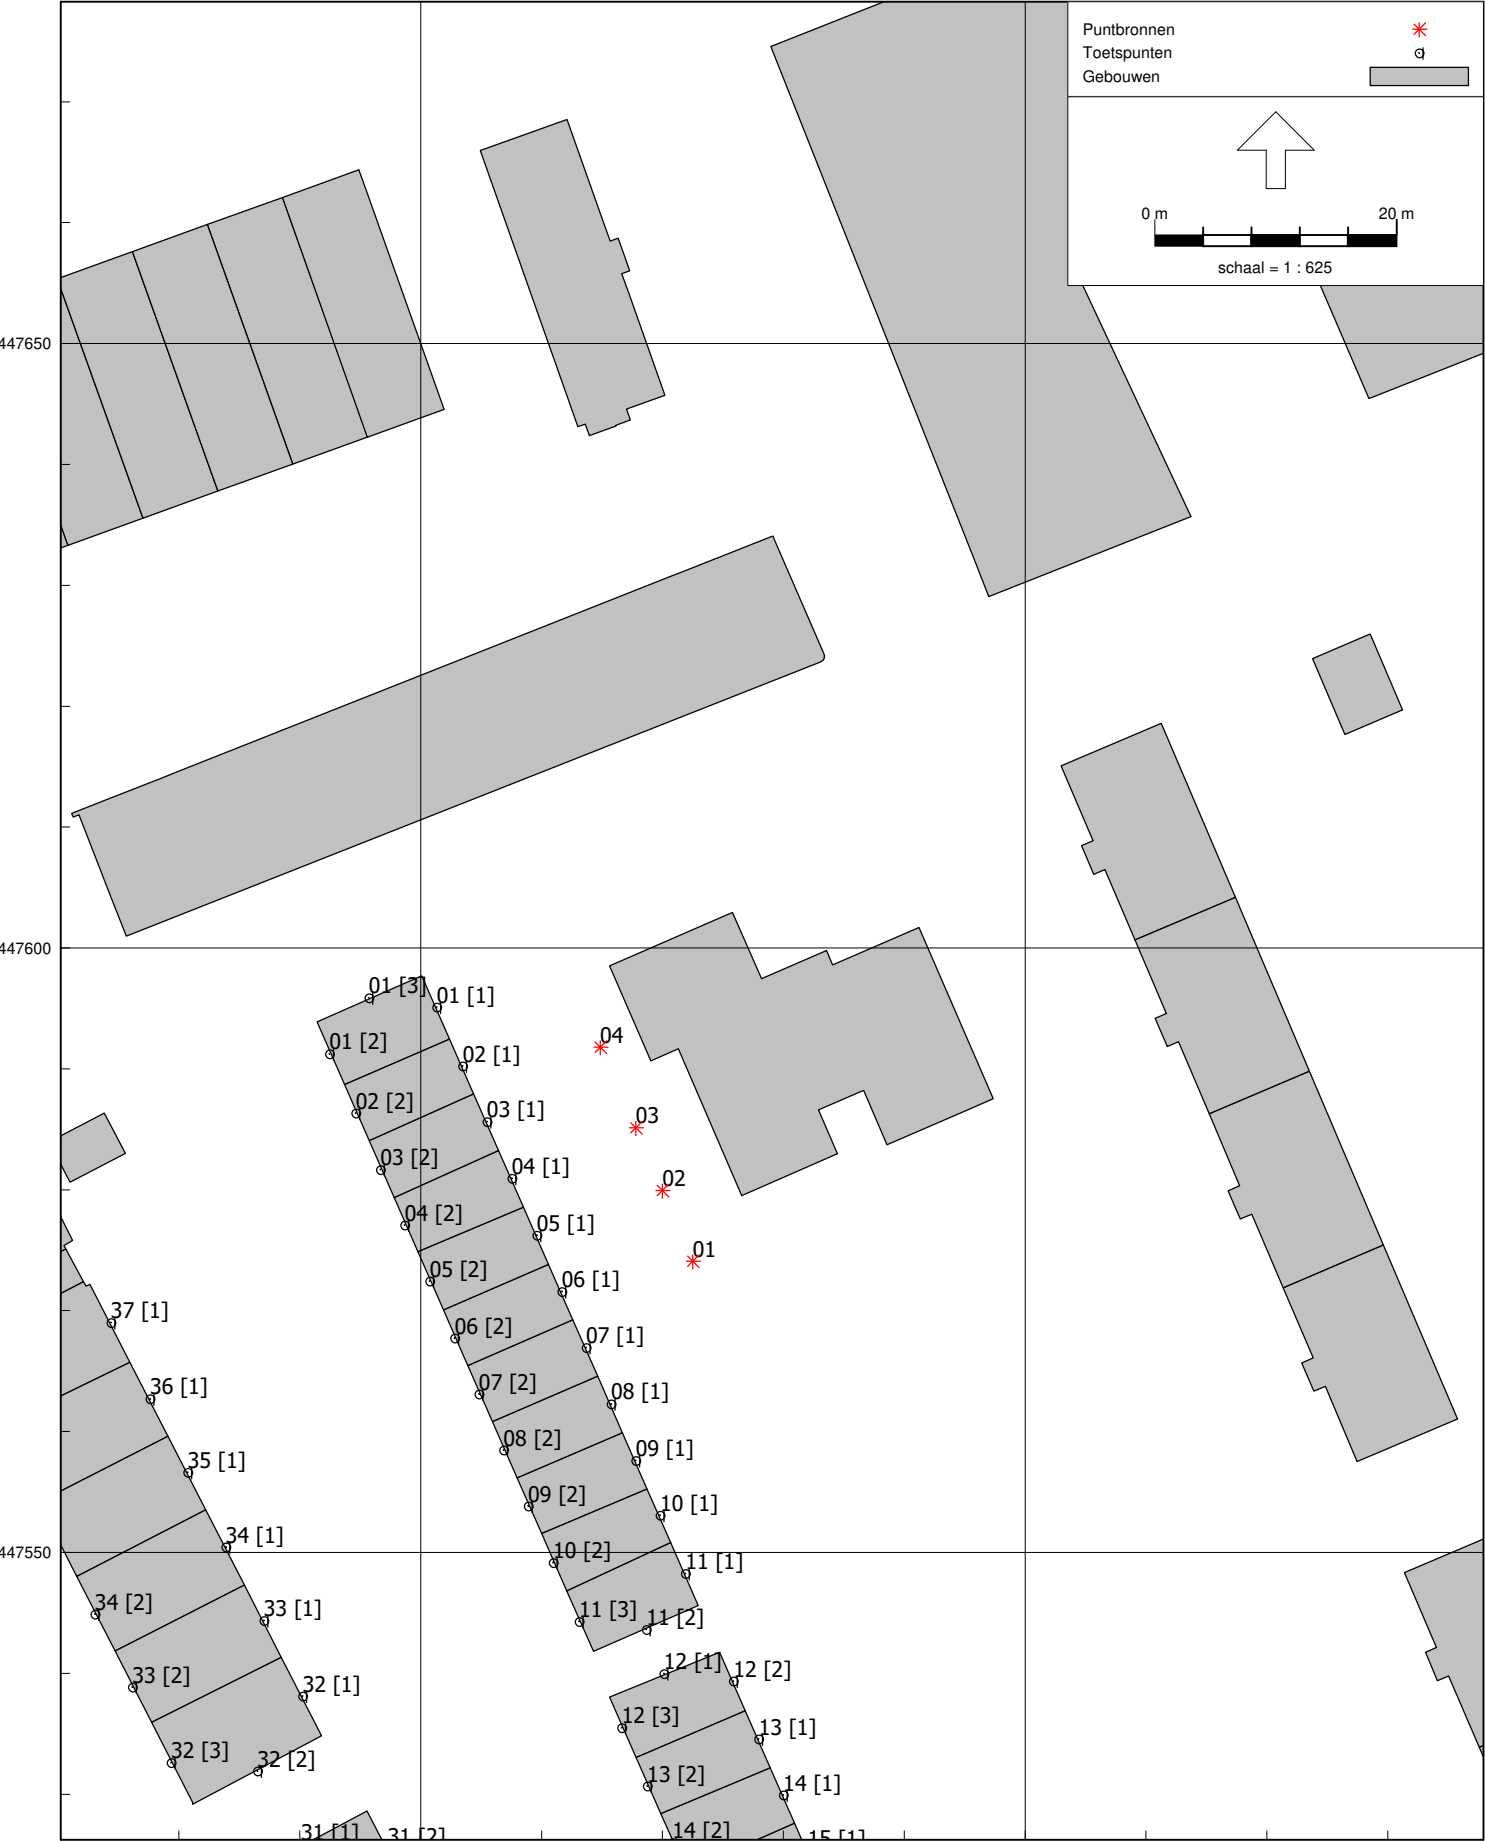

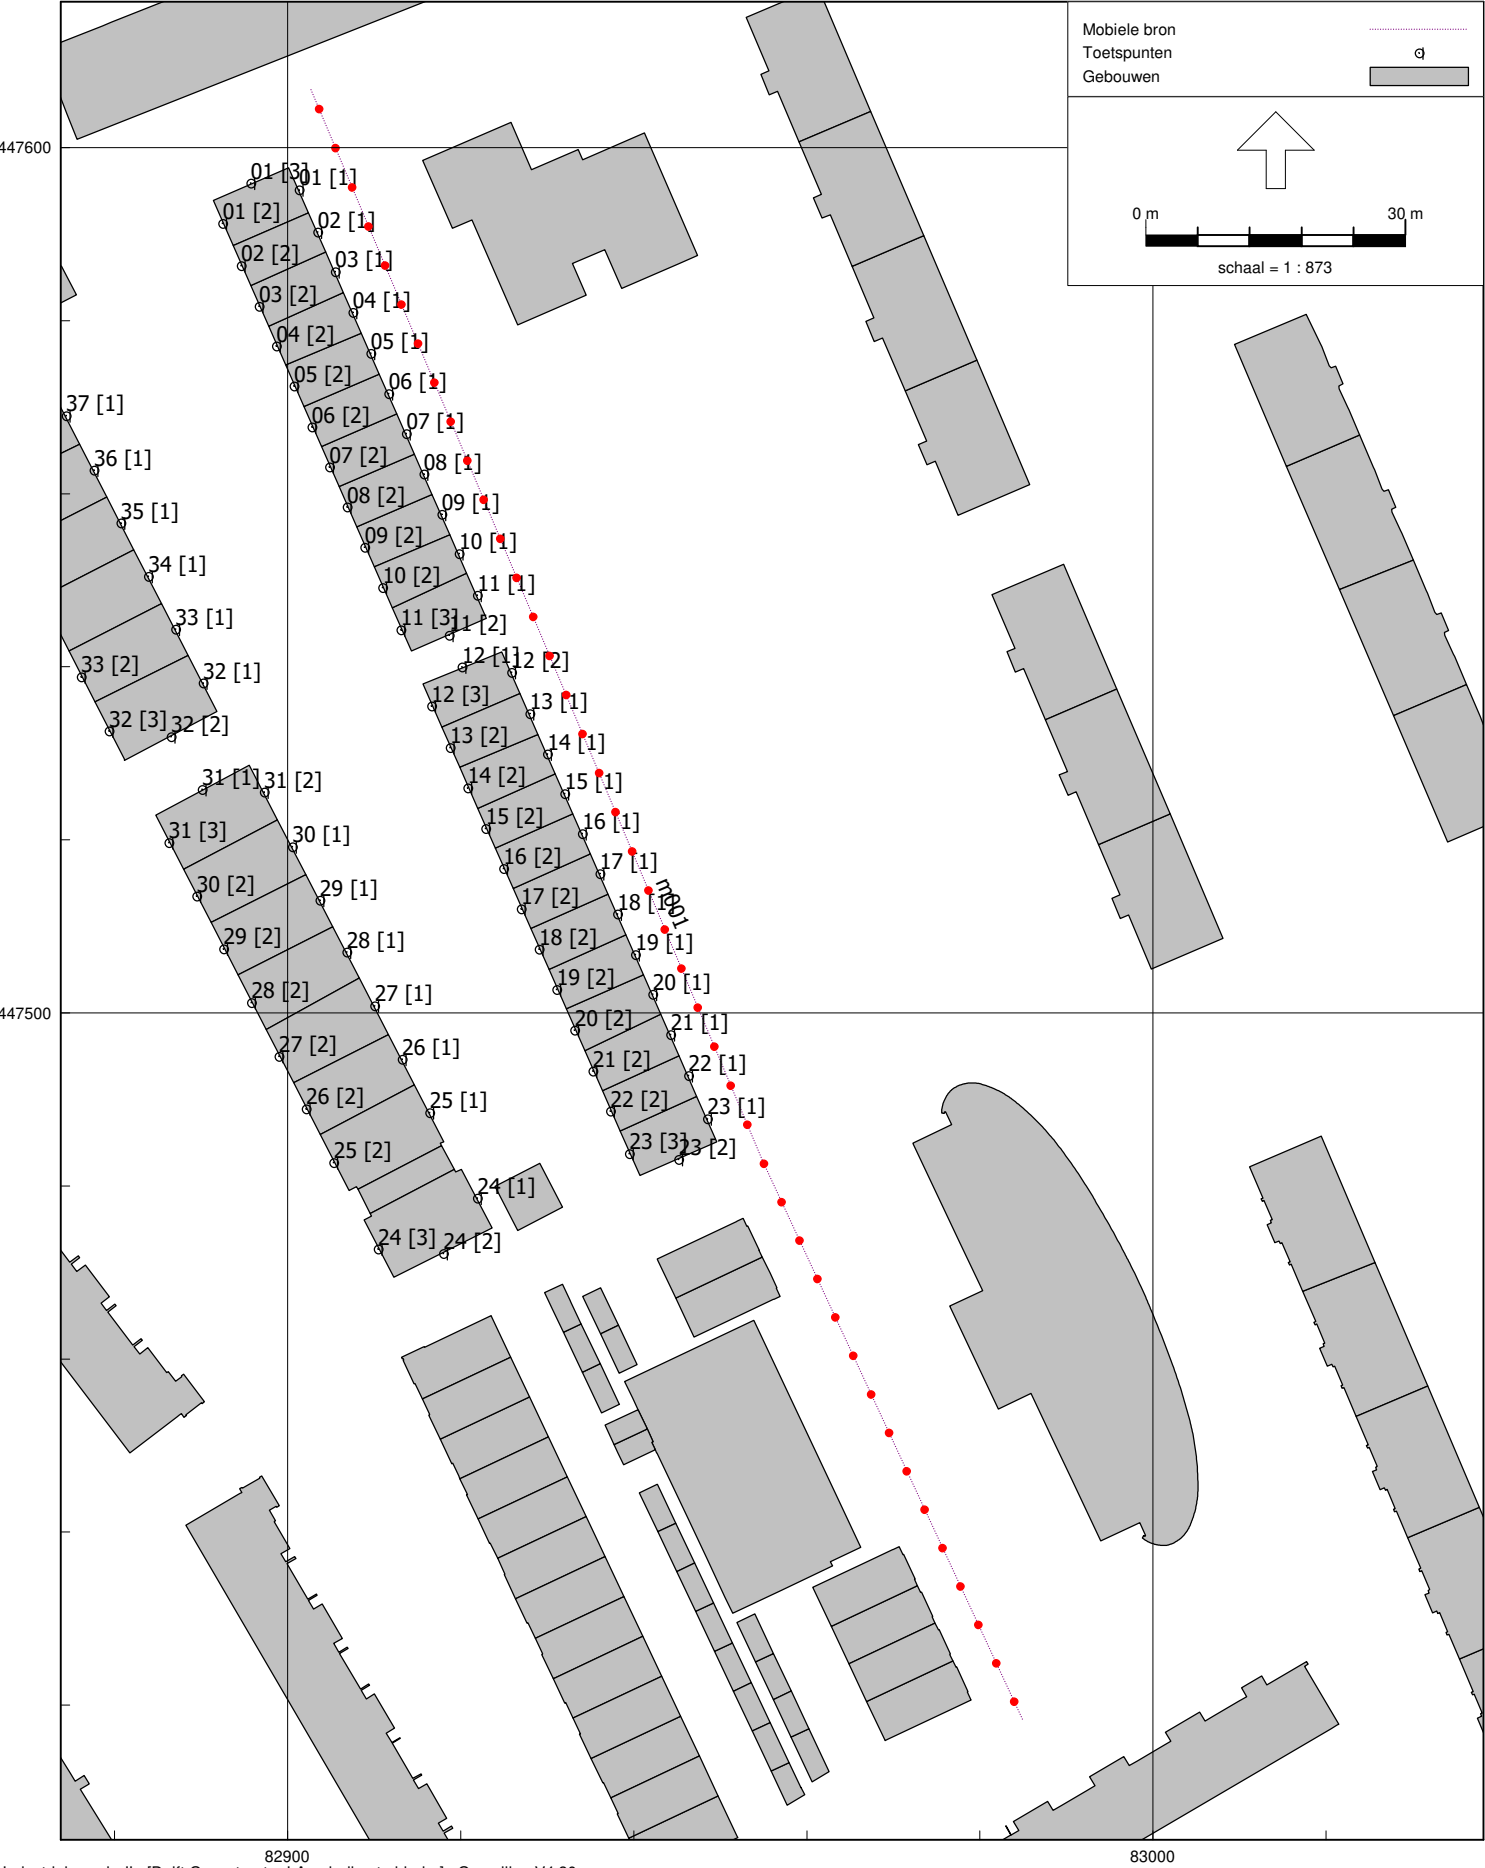



Tauw

Kenmerk

R005-1267932HDI-V05-hdi-NL

Bijlage 2

Invoergegevens

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LAr,lt Basisschool

Model eigenschap

Omschrijving	LAr,lt Basisschool
Verantwoordelijke	hui
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	hui op 30-1-2018
Laatst ingezien door	hdi op 12-12-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Cb(u) (D)
09	Peutelspeelzaal	09. Peuterspeelzaal 10.30 - 12:00 uur	82989,73	447489,76	1,00	1,00	0,00	Relatief	True	1,500
01	Basisschool representatief	01. Voorschoolse opvang	82998,58	447440,84	1,00	1,00	0,00	Relatief	True	1,000
02	Basisschool representatief	02. Pauze/speeltijd groep 1 & 2	82998,62	447440,51	1,00	1,00	0,00	Relatief	True	0,500
04	Basisschool representatief	04. Pauze tijd groep 5 en 6	82998,65	447440,86	1,00	1,00	0,00	Relatief	True	0,250
05	Basisschool representatief	05. Pauze tijd groep 7 en 8	82998,59	447440,73	1,00	1,00	0,00	Relatief	True	0,250
06	Basisschool representatief	06. Middagpauze groep 1 t/m 8	82998,66	447440,66	1,00	1,00	0,00	Relatief	True	0,500
03	Basisschool representatief	03. Pauze tijd groep 3 en 4	82998,59	447440,54	1,00	1,00	0,00	Relatief	True	0,250
07	Basisschool representatief	07.Pauze/speeltijd groep 1 & 2	82998,65	447440,81	1,00	1,00	0,00	Relatief	True	0,500
08	Basisschool representatief	08. Naschoolse opvang	82998,65	447440,81	1,00	1,00	0,00	Relatief	True	3,252

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	DeltaX	DeltaY	Negeer obj.	LwM2 Totaal	Lw Totaal	Red 1k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k
09	--	--	2	2	Ja	66,56	90,00	0,00	--	42,95	49,95	53,95	57,95	58,95	62,95
01	--	--	2	2	Ja	69,78	98,80	0,00	--	46,17	53,17	57,17	61,17	62,17	66,17
02	--	--	2	2	Ja	76,28	105,30	0,00	--	52,67	59,67	63,67	67,67	68,67	72,67
04	--	--	2	2	Ja	76,28	105,30	0,00	--	52,67	59,67	63,67	67,67	68,67	72,67
05	--	--	2	2	Ja	76,28	105,30	0,00	--	52,67	59,67	63,67	67,67	68,67	72,67
06	--	--	2	2	Ja	82,28	111,30	0,00	--	58,67	65,67	69,67	73,67	74,67	78,67
03	--	--	2	2	Ja	76,28	105,30	0,00	--	52,67	59,67	63,67	67,67	68,67	72,67
07	--	--	2	2	Ja	76,28	105,30	0,00	--	52,67	59,67	63,67	67,67	68,67	72,67
08	--	--	2	2	Ja	74,98	104,00	0,00	--	51,37	58,37	62,37	66,37	67,37	71,37

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
09	58,95	--	66,56	--	66,39	73,39	77,39	81,39	82,39	86,39	82,39	--	90,00
01	62,17	--	69,78	--	75,19	82,19	86,19	90,19	91,19	95,19	91,19	--	98,80
02	68,67	--	76,28	--	81,69	88,69	92,69	96,69	97,69	101,69	97,69	--	105,30
04	68,67	--	76,28	--	81,69	88,69	92,69	96,69	97,69	101,69	97,69	--	105,30
05	68,67	--	76,28	--	81,69	88,69	92,69	96,69	97,69	101,69	97,69	--	105,30
06	74,67	--	82,28	--	87,69	94,69	98,69	102,69	103,69	107,69	103,69	--	111,30
03	68,67	--	76,28	--	81,69	88,69	92,69	96,69	97,69	101,69	97,69	--	105,30
07	68,67	--	76,28	--	81,69	88,69	92,69	96,69	97,69	101,69	97,69	--	105,30
08	67,37	--	74,98	--	80,39	87,39	91,39	95,39	96,39	100,39	96,39	--	104,00

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
38	38	[1]	82862,25	447579,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
38	38	[2]	82869,58	447579,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
38	38	[3]	82858,42	447573,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01	01	[1]	82901,33	447595,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
01	01	[2]	82892,48	447591,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
01	01	[3]	82895,72	447595,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
12	12	[1]	82920,14	447539,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
12	12	[2]	82925,88	447539,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
12	12	[3]	82916,64	447535,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
31	31	[1]	82890,12	447525,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
31	31	[2]	82897,28	447525,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
31	31	[3]	82886,29	447519,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
37	37	[1]	82874,38	447569,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
37	37	[2]	82863,49	447563,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
36	36	[1]	82877,61	447562,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
36	36	[2]	82866,71	447557,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
35	35	[1]	82880,74	447556,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
35	35	[2]	82869,91	447551,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
34	34	[1]	82883,90	447550,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
34	34	[2]	82873,05	447544,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
33	33	[1]	82887,03	447544,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
33	33	[2]	82876,15	447538,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
32	32	[1]	82890,23	447538,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
32	32	[2]	82886,52	447531,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
32	32	[3]	82879,35	447532,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
30	30	[1]	82900,55	447519,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
30	30	[2]	82889,47	447513,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
29	29	[1]	82903,74	447513,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
29	29	[2]	82892,61	447507,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
28	28	[1]	82906,82	447507,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
28	28	[2]	82895,80	447501,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
27	27	[1]	82910,04	447500,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
27	27	[2]	82899,01	447494,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
26	26	[1]	82913,22	447494,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
26	26	[2]	82902,13	447488,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
25	25	[1]	82916,42	447488,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
25	25	[2]	82905,33	447482,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
24	24	[1]	82921,94	447478,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
24	24	[2]	82917,99	447472,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	24	24 [3]	82910,46	447472,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	23	23 [1]	82948,50	447487,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	23	23 [2]	82945,18	447483,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	23	23 [3]	82939,47	447483,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	22	22 [1]	82946,33	447492,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	22	22 [2]	82937,31	447488,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	21	21 [1]	82944,25	447497,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	21	21 [2]	82935,26	447493,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	20	20 [1]	82942,19	447502,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	20	20 [2]	82933,17	447498,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	19	19 [1]	82940,18	447506,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	19	19 [2]	82931,10	447502,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	18	18 [1]	82938,13	447511,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	18	18 [2]	82929,06	447507,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	17	17 [1]	82936,08	447516,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	17	17 [2]	82926,99	447512,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	16	16 [1]	82934,05	447520,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	16	16 [2]	82924,94	447516,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	15	15 [1]	82932,03	447525,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	15	15 [2]	82922,89	447521,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	14	14 [1]	82930,01	447529,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	14	14 [2]	82920,83	447525,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	13	13 [1]	82927,97	447534,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	13	13 [2]	82918,76	447530,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	11	11 [1]	82921,91	447548,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	11	11 [2]	82918,66	447543,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	11	11 [3]	82913,10	447544,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	09	09 [1]	82917,80	447557,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	09	09 [2]	82908,91	447553,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	10	10 [1]	82919,80	447553,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	10	10 [2]	82910,96	447549,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	08	08 [1]	82915,75	447562,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	08	08 [2]	82906,87	447558,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	07	07 [1]	82913,70	447566,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	07	07 [2]	82904,83	447563,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	06	06 [1]	82911,67	447571,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	06	06 [2]	82902,80	447567,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	05	05 [1]	82909,62	447576,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
	05	05 [2]	82900,74	447572,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
04	04	[1]	82907,55	447580,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
04	04	[2]	82898,70	447577,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
03	03	[1]	82905,50	447585,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
03	03	[2]	82896,68	447581,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
02	02	[1]	82903,48	447590,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja
02	02	[2]	82894,63	447586,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	9,50	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
679	679		82540,28	447298,42	10,88	10,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
678	678		82557,48	447292,97	11,12	11,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
677	677		82492,40	447581,87	14,30	14,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
682	682		82489,32	447879,38	27,44	27,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
681	681		82700,08	447448,07	8,29	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
680	680		82910,15	447787,57	38,91	38,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
676	676		82667,09	447843,59	7,43	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
672	672		83045,06	447183,08	15,55	15,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
671	671		83244,21	447096,57	26,58	26,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
670	670		83073,02	447362,78	10,67	10,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
675	675		83179,67	447118,55	9,46	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
674	674		83056,25	447496,45	13,42	13,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
673	673		83250,96	447695,88	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
683	683		82477,69	447449,87	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
693	693		82463,56	447554,23	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
692	692		82638,78	447219,86	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
691	691		82638,15	447192,15	4,44	4,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
696	696		82535,15	447159,01	10,37	10,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
695	695		82642,90	447223,88	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
694	694		82541,47	447150,14	10,44	10,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
690	690		82635,97	447443,95	9,50	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
686	686		82650,93	447454,02	2,20	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
685	685		82549,82	447430,61	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
684	684		82638,71	447480,01	9,60	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
689	689		82646,21	447381,87	11,66	11,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
688	688		82645,63	447471,72	9,49	9,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
687	687		82649,13	447467,54	9,54	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
652	652		82523,71	447449,71	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
651	651		82548,23	447397,93	7,31	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
650	650		82650,68	447449,92	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
655	655		82642,17	447475,87	9,47	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
654	654		82648,31	447429,18	10,02	10,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
653	653		82642,82	447366,91	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
649	649		82665,00	447448,54	9,63	9,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
645	645		82594,90	447349,77	2,93	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
644	644		82629,79	447451,35	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
643	643		82642,16	447436,55	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
648	648		82549,43	447483,58	33,21	33,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
647	647		82581,90	447350,64	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
646	646		82632,87	447447,67	9,46	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
656	656		82639,08	447440,23	9,46	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
666	666		82645,23	447432,86	9,48	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
665	665		82661,52	447452,70	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
664	664		82668,46	447444,40	9,69	9,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
669	669		82603,51	447650,86	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
668	668		82613,97	447651,58	8,67	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
667	667		82548,02	447585,36	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
663	663		82586,68	447542,32	9,63	9,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
659	659		82546,37	447587,68	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
658	658		82550,32	447615,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
657	657		82546,40	447571,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
662	662		82542,49	447568,31	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
661	661		82542,10	447610,22	8,61	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
660	660		82641,65	447662,94	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
733	733		82592,61	447852,35	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
732	732		82626,85	447856,95	13,46	13,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
731	731		82687,79	447757,45	13,23	13,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
736	736		82683,42	447747,94	13,13	13,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
735	735		82558,31	447765,73	8,67	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
734	734		82651,72	447805,98	13,50	13,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
730	730		82544,52	447822,32	8,76	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
726	726		82548,09	447888,65	9,46	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
725	725		82619,29	447853,02	13,25	13,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
724	724		82641,91	447822,95	13,04	13,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
729	729		82542,45	447771,26	8,79	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
728	728		82552,91	447755,92	9,21	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
727	727		82559,07	447746,09	9,83	9,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
737	737		82625,49	447844,78	13,44	13,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
747	747		82549,86	447825,66	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
746	746		82746,29	447392,84	8,17	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
745	745		82740,46	447400,96	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
750	750		82818,70	447478,25	11,04	11,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
749	749		82844,93	447646,33	6,91	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
748	748		82812,97	447557,06	14,22	14,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
744	744		82863,73	447653,12	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
740	740		82894,44	447645,62	10,80	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
739	739		82721,60	447531,30	13,59	13,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
738	738		82851,31	447648,63	6,91	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
743	743		82869,94	447655,36	8,49	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
742	742		82876,15	447657,60	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
741	741		82744,85	447776,24	15,19	15,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
706	706		82834,87	447718,37	18,24	18,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
705	705		82798,95	447754,86	5,55	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
704	704		82748,34	447826,76	15,24	15,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
709	709		82810,95	447845,50	15,59	15,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
708	708		82841,62	447806,20	15,44	15,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
707	707		82775,15	447751,02	16,35	16,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
703	703		82852,25	447791,67	15,64	15,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
699	699		82756,53	447813,49	15,68	15,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
698	698		82738,90	447839,06	15,46	15,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
697	697		82744,68	447875,36	5,85	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
702	702		82706,26	447852,50	4,23	4,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
701	701		82863,38	447848,24	18,80	18,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
700	700		82970,66	447239,66	4,64	4,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
710	710		82927,59	447256,25	12,85	12,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
720	720		82976,01	447161,64	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
719	719		83049,73	447146,02	6,81	6,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
718	718		82945,34	447240,51	9,02	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
723	723		83007,26	447249,32	4,22	4,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
722	722		82991,66	447147,95	3,51	3,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
721	721		83052,16	447151,90	6,24	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
717	717		83061,30	447154,20	6,92	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
713	713		83060,49	447157,80	6,40	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
712	712		82959,34	447147,44	8,42	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
711	711		83007,64	447153,95	17,24	17,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
716	716		83044,58	447272,02	4,20	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
715	715		82942,81	447290,60	9,89	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
714	714		82947,77	447187,47	11,58	11,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
571	571		82967,18	447152,98	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
570	570		83003,06	447148,32	8,48	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
569	569		82969,38	447154,53	8,42	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
574	574		82956,45	447468,18	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
573	573		83068,25	447389,12	13,27	13,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
572	572		82933,48	447358,36	15,18	15,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
568	568		83040,27	447324,61	9,88	9,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
564	564		83047,48	447313,73	9,84	9,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
563	563		82983,57	447404,98	13,82	13,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
562	562		82949,32	447426,22	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
567	567		83071,55	447437,41	13,38	13,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
566	566		82943,42	447329,51	14,76	14,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
565	565		82998,77	447439,33	10,96	10,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
575	575		82942,70	447471,55	8,66	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
585	585		83052,72	447321,57	9,81	9,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
584	584		82947,14	447430,83	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
583	583		83028,07	447558,44	16,05	16,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
588	588		83033,69	447543,97	16,09	16,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
587	587		82904,93	447665,96	14,18	14,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
586	586		83246,95	447708,00	8,21	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
582	582		83139,79	447805,16	12,74	12,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
578	578		83144,91	447164,80	6,64	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
577	577		83183,06	447204,16	11,89	11,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
576	576		83146,95	447134,86	6,40	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
581	581		83168,03	447149,80	6,66	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
580	580		83172,25	447152,79	6,56	6,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
579	579		83130,35	447158,65	6,70	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
544	544		83176,47	447155,78	6,33	6,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
543	543		83140,81	447214,68	6,67	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
542	542		83138,68	447164,54	6,66	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
547	547		83147,10	447170,50	6,40	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
546	546		83240,93	447480,38	8,82	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
545	545		83255,20	447546,05	8,94	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
541	541		83131,52	447653,25	7,14	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
537	537		83162,84	447654,89	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
536	536		83247,95	447568,11	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
535	535		83224,03	447626,20	15,00	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
540	540		83219,28	447546,37	8,85	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
539	539		83121,34	447642,47	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
538	538		83153,01	447575,00	10,94	10,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
548	548		83145,19	447611,73	3,19	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
558	558		83141,30	447581,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
557	557		83146,22	447649,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
556	556		83148,33	447602,16	3,96	3,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
561	561		83250,88	447562,95	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
560	560		83141,65	447843,24	10,92	10,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
559	559		83213,33	447841,77	11,17	11,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
555	555		83116,34	447845,86	11,59	11,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
551	551		83246,95	447708,00	8,30	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
550	550		83138,41	447870,76	10,96	10,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
549	549		83140,67	447850,66	11,08	11,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
554	554		83313,43	447443,52	18,94	18,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
553	553		83430,50	447471,75	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
552	552		83403,95	447547,17	9,59	9,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
625	625		83348,64	447573,35	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
624	624		83348,63	447552,24	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
623	623		83347,27	447584,23	2,04	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
628	628		83349,50	447578,77	3,12	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
627	627		83402,03	447549,86	9,93	9,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
626	626		83342,31	447611,17	8,03	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
622	622		83346,74	447602,22	9,67	9,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
618	618		83361,00	447550,60	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
617	617		83346,90	447604,82	7,67	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
616	616		83340,30	447549,46	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
621	621		83347,03	447529,00	7,67	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
620	620		83311,73	447548,82	9,40	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
619	619		83345,47	447533,75	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
629	629		83342,73	447883,18	9,20	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
639	639		83355,37	447851,94	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
638	638		83306,11	447858,32	11,60	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
637	637		83349,62	447873,18	9,01	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
642	642		83372,48	447848,37	2,82	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
641	641		83359,76	447845,65	9,26	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
640	640		83353,38	447729,79	5,80	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
636	636		82956,72	447138,73	8,65	8,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
632	632		82983,81	447142,40	3,63	3,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
631	631		83009,20	447133,73	3,29	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
630	630		82975,61	447128,95	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
635	635		83004,08	447121,93	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
634	634		83023,70	447135,77	14,51	14,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
633	633		82975,97	447136,86	3,45	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
598	598		82971,51	447137,11	3,25	3,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
597	597		82979,35	447142,66	3,46	3,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
596	596		82982,32	447136,09	8,49	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
601	601		83001,35	447128,19	3,65	3,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
600	600		83008,00	447124,70	8,42	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
599	599		83005,81	447127,93	3,38	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauf bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 1k
595	595		82963,69	447131,58	3,24	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
591	591		82974,48	447130,56	8,38	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
590	590		82994,08	447144,39	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
589	589		83012,04	447135,73	3,40	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
594	594		83017,85	447131,18	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
593	593		82968,13	447131,32	3,50	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
592	592		82983,45	447134,48	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
602	602		82995,22	447142,78	8,74	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
612	612		83011,92	447127,46	8,51	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
611	611		83017,01	447139,24	14,40	14,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
610	610		83015,84	447130,23	8,64	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
615	615		82955,11	447190,83	11,43	11,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
614	614		82979,93	447164,41	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
613	613		82995,61	447175,48	8,63	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
609	609		82960,80	447246,60	7,80	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
605	605		82981,14	447162,84	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
604	604		82985,06	447165,61	8,42	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
603	603		82975,32	447197,51	11,04	11,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
608	608		82990,70	447169,59	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
607	607		82995,06	447153,75	3,93	3,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
606	606		83002,89	447159,29	3,27	3,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
751	751		82967,56	447195,30	11,16	11,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
896	896		82952,40	447190,20	11,56	11,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
895	895		82997,91	447155,77	4,94	4,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
894	894		82966,13	447304,44	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
899	899		82989,63	447257,95	9,96	9,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
898	898		82999,07	447308,53	9,89	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
897	897		83025,74	447271,44	9,83	9,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
893	893		83011,99	447338,36	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
889	889		82995,52	447314,02	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
888	888		82938,32	447128,43	8,66	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
887	887		82924,10	447122,57	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
892	892		82922,74	447124,50	8,38	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
891	891		82926,67	447127,28	8,58	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
890	890		82919,00	447168,42	11,16	11,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
900	900		82916,96	447166,57	11,13	11,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
910	910		82931,94	447178,32	11,08	11,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
909	909		82912,64	447163,24	11,14	11,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
908	908		82931,65	447178,14	11,07	11,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
913	913		82938,08	447182,80	11,15	11,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
912	912		82903,09	447346,39	9,79	9,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
911	911		82936,24	447311,92	14,58	14,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
907	907		82911,53	447297,84	33,76	33,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
903	903		82938,72	447279,76	12,87	12,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
902	902		82930,34	447320,30	14,65	14,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
901	901		82915,91	447301,63	3,60	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
906	906		82940,65	447444,54	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
905	905		82942,77	447440,05	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
904	904		82944,96	447435,43	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
869	869		82859,93	447421,33	10,96	10,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
868	868		82888,23	447440,79	14,03	14,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
867	867		82934,04	447458,48	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
872	872		82931,86	447463,09	3,26	3,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
871	871		82934,09	447467,24	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
870	870		82936,15	447462,92	3,09	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
866	866		82923,95	447479,95	4,09	4,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
862	862		82933,40	447624,14	13,89	13,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
861	861		82869,25	447583,96	3,91	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
860	860		82863,86	447803,79	5,14	5,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
865	865		82872,33	447836,56	17,40	17,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
864	864		82874,10	447808,02	17,48	17,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
863	863		82846,46	447215,08	3,39	3,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
873	873		82777,06	447534,91	11,07	11,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
883	883		82776,10	447605,44	13,43	13,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
882	882		82781,15	447780,69	15,38	15,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
881	881		82838,27	447809,88	15,55	15,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
886	886		82802,12	447768,71	15,37	15,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
885	885		82817,73	447836,93	15,65	15,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
884	884		82794,27	447867,26	15,60	15,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
880	880		82828,79	447891,71	17,25	17,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
876	876		82780,30	447886,17	15,40	15,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
875	875		82706,62	447398,70	9,78	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
874	874		82663,11	447411,45	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
879	879		82680,78	447413,88	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
878	878		82688,87	447404,20	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
877	877		82683,41	447387,14	9,49	9,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
950	950		82682,36	447427,75	9,63	9,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
949	949		82689,62	447379,70	9,50	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
948	948		82696,21	447411,17	9,84	9,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
953	953		82710,11	447394,52	9,72	9,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
952	952		82678,87	447431,93	9,61	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
951	951		82701,23	447389,40	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
947	947		82692,75	447415,31	9,98	9,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
943	943		82713,57	447390,38	9,62	9,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
942	942		82667,23	447430,11	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
941	941		82669,14	447427,82	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
946	946		82664,95	447409,24	9,43	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
945	945		82676,56	447418,93	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
944	944		82675,41	447396,71	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
954	954		82686,92	447406,52	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
964	964		82707,39	447382,03	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
963	963		82719,48	447368,53	5,07	5,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
962	962		82720,50	447382,09	9,65	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
967	967		82727,15	447416,90	8,37	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
966	966		82657,95	447456,97	9,64	9,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
965	965		82663,51	447493,11	8,33	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
961	961		82695,55	447453,03	8,43	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
957	957		82720,00	447534,84	7,23	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
956	956		82652,55	447463,43	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
955	955		82669,39	447484,94	8,29	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
960	960		82684,70	447466,48	8,19	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
959	959		82680,16	447471,44	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
958	958		82686,04	447633,35	13,34	13,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
923	923		82664,49	447622,15	13,73	13,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
922	922		82652,69	447669,01	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
921	921		82660,63	447714,14	12,39	12,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
926	926		82663,73	447675,08	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
925	925		82705,76	447724,59	13,24	13,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
924	924		82697,50	447739,67	13,19	13,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
920	920		82658,21	447672,05	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
916	916		82678,75	447704,91	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
915	915		82674,77	447681,15	8,76	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
914	914		82680,29	447684,19	8,91	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
919	919		82677,15	447701,51	12,02	12,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
918	918		82656,91	447720,95	12,25	12,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
917	917		82660,63	447714,14	12,12	12,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
927	927		82669,25	447678,12	8,78	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
937	937		82689,49	447675,98	2,57	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
936	936		82690,15	447685,61	3,23	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
935	935		82674,71	447712,32	12,20	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
940	940		82488,01	447225,20	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
939	939		82510,84	447218,00	11,74	11,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
938	938		82512,07	447195,72	10,37	10,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
934	934		82515,23	447191,29	11,03	11,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
930	930		82491,24	447220,66	11,79	11,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
929	929		82494,37	447216,26	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
928	928		82513,85	447279,60	11,98	11,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
933	933		82520,66	447409,93	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
932	932		82533,18	447418,84	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
931	931		82519,58	447446,77	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
788	788		82471,68	447445,59	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
787	787		82509,72	447438,58	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
786	786		82545,64	447427,72	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
791	791		82705,53	447699,86	38,66	38,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
790	790		82717,85	447811,43	15,08	15,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
789	789		82660,68	447789,55	13,30	13,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
785	785		82651,72	447805,98	13,33	13,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
781	781		82707,02	447825,54	15,14	15,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
780	780		82736,88	447786,81	15,21	15,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
779	779		82669,03	447794,19	13,16	13,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
784	784		82725,99	447800,82	15,02	15,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
783	783		82662,98	447805,10	13,32	13,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
782	782		82675,80	447781,94	13,18	13,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
792	792		82703,20	447831,27	15,22	15,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
802	802		82718,76	447896,87	12,43	12,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
801	801		82475,78	447448,53	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
800	800		82502,86	447434,85	2,57	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
805	805		82527,67	447413,07	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
804	804		82518,13	447444,55	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
803	803		82537,35	447421,79	2,67	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
799	799		82541,52	447424,77	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
795	795		82513,90	447441,57	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
794	794		82471,23	447528,58	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
793	793		82534,77	447456,25	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
798	798		82471,73	447517,88	8,51	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
797	797		82489,64	447462,39	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 1k
796	796		82467,81	447515,09	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
761	761		82463,90	447512,30	8,21	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
760	760		82493,30	447520,70	8,31	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
759	759		82514,59	447480,14	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
764	764		82468,71	447532,10	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
763	763		82471,84	447534,33	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
762	762		82475,64	447528,94	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
758	758		82476,52	447537,67	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
754	754		82479,05	447534,14	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
753	753		82731,73	447863,96	15,45	15,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
752	752		82483,46	447534,51	2,21	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
757	757		82479,55	447523,45	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
756	756		82497,97	447468,31	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
755	755		82502,12	447471,26	2,84	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
765	765		82510,43	447477,16	2,57	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
775	775		82481,29	447537,56	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
774	774		82509,12	447474,46	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
773	773		82475,64	447520,66	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
778	778		82488,32	447459,62	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
777	777		82527,87	447452,70	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
776	776		82530,37	447601,87	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
772	772		82537,49	447577,01	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
768	768		82518,64	447593,52	8,05	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
767	767		82527,16	447574,95	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
766	766		82534,09	447571,83	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
771	771		82534,28	447604,65	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
770	770		82543,26	447585,45	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
769	769		82538,19	447607,43	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
842	842		82526,46	447599,08	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
841	841		82535,00	447580,50	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
840	840		82539,78	447580,39	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
845	845		82544,90	447583,15	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
844	844		82541,91	447577,39	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
843	843		82531,94	447574,84	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
839	839		82491,60	447667,08	7,70	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
835	835		82504,88	447668,95	4,25	4,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
834	834		82485,85	447676,14	3,41	3,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
833	833		82524,42	447793,77	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
838	838		82534,03	447793,09	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauf bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 1k
837	837		82535,60	447773,48	4,19	4,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
836	836		82527,29	447806,12	18,62	18,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
846	846		82534,13	447785,90	8,65	8,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
856	856		82513,27	447895,93	9,68	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
855	855		82502,88	447897,67	11,20	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
854	854		82523,94	447891,99	9,43	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
859	859		82550,87	447136,95	11,06	11,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
858	858		82629,34	447211,62	9,03	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
857	857		82590,54	447180,55	8,81	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
853	853		82624,93	447207,93	8,49	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
849	849		82578,42	447179,06	8,89	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
848	848		82594,70	447187,42	8,92	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
847	847		82610,26	447197,08	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
852	852		82571,33	447286,38	11,05	11,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
851	851		82598,37	447268,95	10,64	10,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
850	850		82559,36	447308,95	10,87	10,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
815	815		82602,15	447275,14	2,90	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
814	814		82617,51	447300,65	8,10	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
813	813		82590,73	447346,82	2,84	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
818	818		82624,39	447294,92	3,61	3,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
817	817		82623,73	447331,33	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
816	816		82628,73	447298,01	3,77	3,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
812	812		82632,88	447300,96	3,56	3,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
808	808		82566,28	447299,24	10,92	10,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
807	807		82572,47	447283,92	10,44	10,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
806	806		82583,87	447268,79	12,38	12,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
811	811		82615,53	447325,05	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
810	810		82574,67	447306,51	11,26	11,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
809	809		82619,77	447327,75	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
819	819		82578,73	447275,12	11,69	11,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
829	829		82577,60	447277,58	12,38	12,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
828	828		82585,40	447380,69	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
827	827		82580,00	447374,95	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
832	832		82584,36	447377,01	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
831	831		82610,28	447397,95	11,75	11,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
830	830		82555,13	447396,85	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
826	826		82563,44	447402,74	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
822	822		82575,93	447371,54	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
821	821		82559,29	447399,77	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
820	820		82570,01	447522,93	9,48	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
825	825		82593,60	447534,03	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
824	824		82600,84	447486,02	9,40	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
823	823		82624,12	447481,74	3,47	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
534	534		82581,62	447532,63	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
245	245		82585,87	447527,55	2,21	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
244	244		82591,61	447497,08	9,80	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
243	243		82597,06	447529,89	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
248	248		82618,59	447488,34	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
247	247		82614,40	447469,77	9,38	9,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
246	246		82642,54	447459,68	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
242	242		82644,48	447457,36	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
238	238		82582,32	447508,20	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
237	237		82592,04	447520,16	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
236	236		82585,43	447504,48	10,11	10,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
241	241		82588,53	447500,76	9,28	9,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
240	240		82603,98	447521,60	9,53	9,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
239	239		82630,24	447474,41	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
249	249		82624,81	447496,66	9,56	9,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
259	259		82638,32	447464,73	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
258	258		82635,22	447484,19	9,66	9,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
257	257		82604,36	447505,39	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
262	262		82636,38	447467,05	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
261	261		82579,71	447534,92	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
260	260		82587,77	447525,26	2,14	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
256	256		82593,93	447517,89	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
252	252		82590,14	447538,18	9,68	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
251	251		82594,69	447493,39	9,46	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
250	250		82612,44	447495,71	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
255	255		82576,17	447515,57	9,44	9,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
254	254		82598,20	447512,77	3,58	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
253	253		82597,76	447489,71	9,78	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
218	218		82616,68	447490,63	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
217	217		82617,48	447466,08	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
216	216		82626,01	447479,47	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
221	221		82566,94	447526,62	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
220	220		82578,35	447540,94	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
219	219		82573,09	447519,25	10,04	10,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
215	215		82606,29	447503,08	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 1k
211	211		82617,88	447504,95	9,81	9,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
210	210		82620,56	447462,40	9,47	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
209	209		82579,24	447511,88	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
214	214		82600,52	447525,74	9,62	9,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
213	213		82610,50	447498,03	2,57	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
212	212		82603,92	447482,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
222	222		82607,47	447517,42	9,60	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
232	232		82611,09	447473,74	9,96	9,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
231	231		82610,96	447513,24	9,66	9,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
230	230		82632,17	447472,10	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
235	235		82631,73	447488,37	9,62	9,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
234	234		82554,54	447594,42	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
233	233		82564,68	447619,75	8,32	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
229	229		82554,22	447576,66	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
225	225		82571,06	447612,20	8,55	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
224	224		82582,55	447596,06	8,58	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
223	223		82613,01	447634,04	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
228	228		82557,04	447590,92	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
227	227		82560,15	447593,15	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
226	226		82614,73	447631,00	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
299	299		82550,52	447591,56	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
298	298		82624,34	447613,94	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
297	297		82631,98	447620,29	8,67	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
302	302		82559,32	447594,32	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
301	301		82559,51	447628,28	8,75	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
300	300		82614,26	447644,02	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
296	296		82550,31	447573,88	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
292	292		82576,17	447603,63	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
291	291		82569,42	447715,72	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
290	290		82635,93	447659,80	8,70	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
295	295		82567,22	447731,64	8,99	8,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
294	294		82592,19	447675,20	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
293	293		82570,47	447725,88	9,84	9,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
303	303		82578,59	447711,41	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
313	313		82601,43	447671,05	9,64	9,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
312	312		82557,97	447735,80	3,22	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
311	311		82590,01	447691,24	8,94	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
316	316		82581,84	447705,67	13,83	13,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
315	315		82603,51	447655,13	9,98	9,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
314	314		82570,98	447712,85	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
310	310		82567,96	447793,65	8,70	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
306	306		82606,28	447815,46	8,84	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
305	305		82624,29	447798,39	12,37	12,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
304	304		82621,90	447782,62	12,36	12,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
309	309		82565,89	447835,67	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
308	308		82576,58	447842,34	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
307	307		82635,31	447847,69	13,31	13,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
272	272		82628,21	447773,57	12,20	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
271	271		82573,43	447796,76	8,76	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
270	270		82642,87	447837,69	13,34	13,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
275	275		82581,92	447845,68	8,81	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
274	274		82621,17	447783,96	12,27	12,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
273	273		82634,24	447833,14	13,41	13,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
269	269		82571,24	447839,01	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
265	265		82555,21	447829,00	8,81	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
264	264		82560,55	447832,33	8,71	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
263	263		82578,91	447799,88	8,78	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
268	268		82595,33	447809,22	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
267	267		82606,68	447823,58	8,65	8,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
266	266		82562,48	447790,53	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
276	276		82589,86	447806,11	8,59	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
286	286		82600,81	447812,34	8,65	8,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
285	285		82631,92	447766,77	12,43	12,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
284	284		82559,62	447876,99	2,57	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
289	289		82563,43	447864,09	9,66	9,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
288	288		82600,45	447887,14	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
287	287		82568,32	447882,42	3,36	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
283	283		82569,37	447867,79	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
279	279		82551,79	447882,72	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
278	278		82561,21	447874,45	8,75	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
277	277		82565,80	447880,84	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
282	282		82575,19	447871,42	9,44	9,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
281	281		82588,92	447879,97	9,60	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
280	280		82592,00	447890,07	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
137	137		82612,91	447861,51	13,31	13,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
136	136		82653,19	447205,16	4,32	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
135	135		82669,26	447404,08	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
140	140		82677,26	447394,50	9,44	9,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
139	139		82705,44	447384,38	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
138	138		82715,47	447429,65	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
134	134		82654,95	447444,81	2,18	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
130	130		82661,06	447437,49	3,90	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
129	129		82662,99	447435,18	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
128	128		82671,92	447440,25	9,65	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
133	133		82685,82	447423,60	9,62	9,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
132	132		82699,26	447391,76	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
131	131		82711,61	447376,95	2,92	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
141	141		82730,82	447411,23	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
151	151		82689,29	447419,46	9,61	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
150	150		82717,04	447386,23	9,77	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
149	149		82733,63	447378,63	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
154	154		82651,39	447425,49	9,51	9,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
153	153		82687,75	447381,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
152	152		82695,02	447396,83	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
148	148		82675,38	447436,11	9,65	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
144	144		82693,07	447399,16	2,18	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
143	143		82699,69	447407,00	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
142	142		83360,60	447544,03	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
147	147		83369,06	447530,84	3,67	3,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
146	146		83373,06	447519,47	2,24	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
145	145		83360,84	447515,24	8,35	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
110	110		83363,01	447545,67	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
109	109		83375,68	447540,60	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
108	108		83379,14	447536,82	9,74	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
113	113		83366,65	447529,21	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
112	112		83366,80	447536,37	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
111	111		83382,52	447532,90	9,26	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
107	107		83383,56	447527,86	9,26	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
103	103		83350,16	447519,51	7,69	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
102	102		83368,17	447525,48	2,19	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
101	101		83373,44	447545,07	8,14	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
104	104		83365,26	447540,16	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
105	105		83369,25	447517,91	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
106	106		83370,61	447527,05	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
114	114		83354,76	447558,36	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
124	124		83351,34	447595,85	9,34	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
123	123		83368,57	447561,11	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
122	122		83377,99	447624,34	2,96	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
127	127		83383,72	447614,48	3,08	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
126	126		83388,31	447578,79	10,26	10,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
125	125		83390,00	447575,42	9,59	9,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
121	121		83394,66	447565,98	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
117	117		83353,30	447569,46	2,18	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
116	116		83371,18	447647,45	9,82	9,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
115	115		83396,82	447561,61	9,95	9,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
119	119		83399,29	447556,60	9,57	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
118	118		83388,54	447606,15	3,13	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
120	120		83395,04	447603,29	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
191	191		83399,73	447631,18	9,78	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
190	190		83371,40	447627,95	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
189	189		83365,18	447565,02	8,37	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
194	194		83356,29	447582,93	9,81	9,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
193	193		83360,73	447573,97	9,50	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
192	192		83364,18	447567,02	7,72	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
188	188		83377,01	447626,30	3,28	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
184	184		83375,28	447604,90	9,91	9,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
183	183		83377,51	447647,85	9,47	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
182	182		83404,22	447579,04	2,57	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
187	187		83351,05	447574,97	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
186	186		83354,84	447565,69	2,21	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
185	185		83359,78	447575,89	9,50	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
195	195		83365,92	447623,91	8,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
205	205		83404,72	447586,50	4,29	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
204	204		83398,88	447612,02	9,15	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
203	203		83350,94	447567,71	3,05	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
208	208		83352,45	447564,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
207	207		83356,27	447554,65	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
206	206		83357,17	447559,98	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
202	202		83358,78	447640,68	9,89	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
198	198		83370,65	447614,31	8,65	8,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
197	197		83382,77	447616,46	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
196	196		83381,21	447602,47	10,02	10,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
201	201		83379,90	447595,50	8,67	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
200	200		83387,58	447608,12	3,26	3,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
199	199		83393,31	447598,26	3,14	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
164	164		83361,21	447843,57	2,77	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
163	163		83359,44	447842,34	2,79	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
162	162		83373,34	447880,76	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
167	167		83375,57	447870,69	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
166	166		83365,21	447858,80	9,27	9,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
165	165		83383,91	447859,37	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
161	161		83362,32	447896,75	9,15	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
157	157		83374,61	447889,69	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
156	156		83381,63	447860,89	9,29	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
155	155		83374,55	447865,41	9,17	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
160	160		83387,08	447858,48	2,84	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
159	159		83304,66	447884,85	14,41	14,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
158	158		83339,68	447876,18	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
168	168		83333,39	447893,14	11,87	11,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
178	178		83016,29	447288,36	9,63	9,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
177	177		82982,17	447268,21	9,97	9,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
176	176		82993,07	447271,60	9,79	9,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
181	181		82992,55	447319,68	9,85	9,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
180	180		83017,81	447315,55	3,49	3,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
179	179		83041,96	447344,95	9,82	9,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
175	175		83021,83	447276,58	9,96	9,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
171	171		83028,57	447321,84	2,92	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
170	170		82963,65	447302,71	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
169	169		82975,11	447254,66	2,94	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
174	174		83016,03	447331,45	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
173	173		83016,30	447318,13	6,52	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
172	172		83045,21	447339,39	9,78	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
317	317		82958,74	447299,28	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
462	462		82966,66	447273,86	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
461	461		82968,39	447271,19	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
460	460		83008,75	447298,82	9,68	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
465	465		83015,88	447340,63	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
464	464		83029,05	447297,44	13,19	13,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
463	463		82961,20	447300,99	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
459	459		82977,69	447255,17	3,16	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
455	455		82976,29	447281,27	9,81	9,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
454	454		83012,41	447293,49	9,72	9,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
453	453		83018,96	447335,33	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
458	458		82958,16	447416,30	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
457	457		82954,07	447424,99	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
456	456		82955,87	447412,39	2,57	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
466	466		82951,91	447429,56	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
476	476		82956,11	447420,65	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
475	475		82951,50	447421,61	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
474	474		83027,79	447534,34	16,06	16,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
479	479		83010,26	447609,48	15,89	15,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
478	478		83001,21	447631,16	16,06	16,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
477	477		83011,70	447606,14	15,97	15,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
473	473		82955,61	447608,87	14,58	14,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
469	469		83021,95	447572,71	16,08	16,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
468	468		83025,91	447879,22	14,78	14,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
467	467		83089,51	447125,58	6,48	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
472	472		83083,39	447125,39	6,55	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
471	471		83100,93	447133,66	6,64	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
470	470		83125,40	447119,60	6,91	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
435	435		83084,21	447121,82	6,73	6,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
434	434		83091,72	447131,29	6,67	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
433	433		83100,13	447137,24	6,50	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
438	438		83108,46	447143,14	6,75	6,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
437	437		83109,25	447139,56	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
436	436		83085,57	447175,55	6,43	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
432	432		83107,43	447191,04	6,51	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
428	428		83137,53	447163,73	6,53	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
427	427		83133,31	447205,20	6,76	6,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
426	426		83086,39	447171,96	6,67	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
431	431		83132,49	447208,79	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
430	430		83146,12	447221,71	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
429	429		83124,16	447202,89	6,27	6,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
439	439		83068,81	447163,69	6,54	6,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
449	449		83077,24	447169,66	6,01	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
448	448		83114,61	447196,12	6,86	6,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
447	447		83105,02	447185,16	6,61	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
452	452		83123,03	447202,09	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
451	451		83069,62	447160,10	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
450	450		83076,10	447168,84	6,67	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
446	446		83058,68	447276,06	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
442	442		83063,45	447268,93	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
441	441		83064,00	447309,02	10,02	10,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
440	440		83069,18	447301,71	10,49	10,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
445	445		83091,68	447375,90	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
444	444		83094,51	447376,90	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
443	443		83086,03	447373,91	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
516	516		83102,14	447373,44	3,03	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
515	515		83078,92	447393,68	13,19	13,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
514	514		83097,34	447377,90	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
519	519		83088,86	447374,91	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
518	518		83093,17	447399,79	13,26	13,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
517	517		83072,23	447459,24	13,45	13,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
513	513		83064,76	447476,65	13,05	13,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
509	509		83141,30	447581,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
508	508		83141,96	447621,31	3,23	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
507	507		83134,62	447643,69	7,25	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
512	512		83134,97	447601,05	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
511	511		83140,67	447647,62	7,87	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
510	510		83121,34	447642,47	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
520	520		83128,36	447662,80	3,09	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
530	530		83115,03	447712,24	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
529	529		83088,18	447728,65	12,58	12,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
528	528		83098,12	447710,17	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
533	533		83131,16	447727,01	8,07	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
532	532		83114,12	447679,33	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
531	531		83139,61	447721,57	8,02	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
527	527		83141,60	447730,36	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
523	523		83112,70	447724,89	8,10	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
522	522		83089,65	447715,83	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
521	521		83113,43	447718,52	7,93	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
526	526		83118,17	447652,11	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
525	525		83125,20	447672,36	3,15	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
524	524		83100,35	447717,08	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
489	489		83083,58	447818,71	11,62	11,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
488	488		83082,05	447787,55	12,75	12,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
487	487		83155,39	447140,84	6,30	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
492	492		83151,17	447137,85	6,68	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
491	491		83163,82	447146,81	6,68	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
490	490		83191,76	447146,12	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
486	486		83211,21	447127,51	5,09	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
482	482		83153,24	447170,70	6,62	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
481	481		83155,43	447176,40	6,72	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
480	480		83176,51	447412,20	3,23	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
485	485		83211,66	447483,42	8,84	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
484	484		83226,50	447524,37	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
483	483		83233,74	447502,31	8,91	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
493	493		83211,66	447483,42	8,93	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
503	503		83221,10	447540,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
502	502		83226,50	447524,37	8,86	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
501	501		83235,56	447496,76	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
506	506		83240,93	447480,38	9,03	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
505	505		83098,07	447789,46	13,10	13,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
504	504		83118,15	447829,74	11,81	11,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
500	500		83104,82	447869,29	11,53	11,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
496	496		83204,43	447505,45	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
495	495		83230,12	447513,33	8,95	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
494	494		83200,81	447516,46	8,94	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
499	499		83208,05	447494,42	8,85	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
498	498		83233,74	447502,31	8,93	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
497	497		83200,10	447522,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
354	354		83207,31	447496,67	8,67	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
353	353		83197,55	447530,10	8,90	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
352	352		83200,81	447516,46	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
357	357		83204,43	447505,45	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
356	356		83215,29	447472,39	8,91	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
355	355		83222,88	447535,38	8,97	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
351	351		83230,12	447513,33	8,91	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
347	347		83152,20	447625,49	7,89	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
346	346		83181,03	447624,86	2,93	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
345	345		83191,82	447599,25	10,26	10,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
350	350		83151,47	447592,57	3,16	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
349	349		83157,75	447627,31	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
348	348		83182,21	447596,09	16,78	16,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
358	358		83191,96	447589,17	10,49	10,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
368	368		83179,95	447634,63	7,74	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
367	367		83229,20	447568,24	4,29	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
366	366		83170,03	447621,25	2,80	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
371	371		83185,50	447636,45	7,71	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
370	370		83192,08	447628,49	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
369	369		83201,59	447592,35	11,09	11,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
365	365		83163,07	447589,80	3,08	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
361	361		83154,60	447583,02	3,10	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
360	360		83159,00	447617,64	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
359	359		83157,72	447573,46	3,17	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
364	364		83172,65	447592,95	3,14	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
363	363		83174,40	447632,80	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
362	362		83163,07	447579,65	11,10	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
327	327		83182,33	447586,00	10,51	10,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
326	326		83215,63	447557,47	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
325	325		83155,71	447723,39	7,89	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
330	330		83185,01	447662,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
329	329		83191,16	447727,57	2,18	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
328	328		83237,94	447679,00	7,87	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
324	324		83179,52	447739,12	8,03	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
320	320		83197,94	447728,32	8,25	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
319	319		83204,49	447668,49	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
318	318		83221,76	447744,04	11,34	11,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
323	323		83240,20	447733,28	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
322	322		83199,54	447722,04	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
321	321		83198,92	447666,73	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
331	331		83221,21	447673,74	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
341	341		83238,70	447746,15	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
340	340		83168,38	447656,71	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
339	339		83210,07	447670,24	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
344	344		83216,39	447730,50	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
343	343		83226,12	447740,25	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
342	342		83232,44	447740,99	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
338	338		83240,20	447733,28	8,15	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
334	334		83266,01	447513,12	9,02	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
333	333		83268,93	447504,24	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
332	332		83286,81	447535,89	8,91	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
337	337		83301,10	447522,30	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
336	336		83321,86	447522,68	8,95	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
335	335		83325,02	447513,07	8,70	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
408	408		83262,45	447523,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
407	407		83312,51	447518,93	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
406	406		83312,57	447506,98	2,07	2,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
411	411		83317,32	447531,83	8,79	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
410	410		83306,17	447538,15	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
409	409		83258,13	447540,88	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
405	405		83258,81	447535,05	8,97	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
401	401		83273,26	447491,09	8,84	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
400	400		83289,98	447526,29	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
399	399		83303,11	447535,75	2,00	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
404	404		83296,31	447507,10	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
403	403		83154,21	447736,24	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
402	402		83163,44	447724,30	7,97	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
412	412		83179,47	447660,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
422	422		83184,84	447726,85	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
421	421		83190,55	447663,98	8,40	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
420	420		83224,10	447731,41	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
425	425		83173,92	447658,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
424	424		83174,16	447725,56	7,79	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
423	423		83215,64	447671,99	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
419	419		83226,79	447675,50	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
415	415		83230,46	447804,12	13,21	13,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
414	414		83231,85	447795,40	13,08	13,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
413	413		83167,57	447784,50	13,17	13,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
418	418		83207,80	447813,22	12,61	12,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
417	417		83315,67	447509,34	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
416	416		83283,65	447545,48	8,82	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
381	381		83285,23	447540,68	9,59	9,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
380	380		83306,09	447510,51	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
379	379		83297,89	447502,31	9,08	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
384	384		83312,12	447508,38	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
383	383		83312,94	447517,62	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
382	382		83314,18	447541,38	8,74	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
378	378		83314,89	447539,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
374	374		83324,36	447510,44	8,81	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
373	373		83258,07	447537,30	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
372	372		83262,83	447526,59	8,89	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
377	377		83265,27	447515,37	8,98	8,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
376	376		83269,67	447501,99	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
375	375		83273,26	447491,09	8,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
385	385		83297,94	447531,88	9,51	9,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
395	395		83293,14	447516,70	8,85	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
394	394		83302,64	447537,19	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
393	393		83318,05	447529,62	9,66	9,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
398	398		83321,20	447520,04	8,95	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
397	397		83153,00	447806,72	13,19	13,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
396	396		83181,59	447893,00	11,10	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
392	392		83208,91	447878,96	11,33	11,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
388	388		83206,84	447896,35	11,11	11,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
387	387		83184,59	447873,13	11,10	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
386	386		83334,03	447504,80	3,59	3,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
391	391		83336,43	447609,20	2,20	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
390	390		83337,63	447607,86	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
389	389		83308,60	447566,99	8,76	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
968	968		83327,31	447588,89	7,66	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1547	1547		83332,49	447573,20	8,48	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1546	1546		83254,51	447551,88	8,97	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1545	1545		83287,56	447572,24	9,40	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1550	1550		83299,70	447557,22	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1549	1549		83302,58	447574,19	9,40	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1548	1548		83308,51	447558,57	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1544	1544		83333,32	447612,35	2,12	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1540	1540		83334,05	447568,46	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1539	1539		83343,02	447594,65	2,13	2,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1538	1538		83288,53	447564,42	9,47	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1543	1543		83292,57	447572,89	9,53	9,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1542	1542		83297,57	447573,54	8,84	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1541	1541		83339,19	447604,05	2,13	2,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1551	1551		83337,18	447558,95	8,67	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1561	1561		83345,12	447621,04	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1560	1560		83297,92	447559,27	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1559	1559		83322,60	447603,13	8,17	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1564	1564		83340,55	447593,18	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1563	1563		83335,61	447563,71	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1562	1562		83342,87	447587,49	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1558	1558		83251,96	447559,66	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1554	1554		83308,53	447562,76	6,78	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1553	1553		83345,28	447589,11	2,05	2,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1552	1552		83327,05	447621,65	5,86	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1557	1557		83275,99	447570,74	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1556	1556		83296,75	447555,05	3,24	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1555	1555		83335,22	447606,24	2,13	2,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1520	1520		83336,74	447602,52	2,12	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1519	1519		83341,47	447598,46	2,10	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1518	1518		83272,54	447716,20	8,12	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1523	1523		83254,96	447683,76	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1522	1522		83266,56	447734,34	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1521	1521		83257,79	447677,96	8,14	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1517	1517		83274,71	447743,83	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1513	1513		83276,54	447704,11	7,93	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1512	1512		83250,96	447695,88	8,30	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1511	1511		83266,56	447734,34	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1516	1516		83270,55	447722,25	8,15	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1515	1515		83280,53	447692,02	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1514	1514		83296,11	447878,98	14,52	14,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1524	1524		83346,54	447866,22	7,54	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1534	1534		82978,54	447421,53	8,76	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1533	1533		82974,48	447430,21	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1532	1532		82972,52	447434,59	8,82	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1537	1537		82645,31	447651,69	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1536	1536		82647,18	447652,72	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1535	1535		82678,43	447669,88	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1531	1531		82680,29	447670,91	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1527	1527		82669,24	447664,83	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1526	1526		82658,24	447658,79	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1525	1525		82648,67	447797,25	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1530	1530		82648,67	447797,25	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1529	1529		82642,39	447779,52	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1528	1528		82637,98	447779,59	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1601	1601		82597,50	447818,35	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1600	1600		82586,58	447812,12	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1599	1599		82564,99	447821,42	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1604	1604		82566,80	447822,55	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1603	1603		82554,33	447814,77	8,94	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1602	1602		82556,14	447815,90	11,82	11,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1598	1598		82573,80	447804,84	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1594	1594		82575,65	447805,89	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1593	1593		82564,69	447799,65	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1592	1592		82575,66	447828,07	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1597	1597		82577,46	447829,20	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1596	1596		82586,36	447834,75	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1595	1595		82588,17	447835,88	2,19	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1605	1605		82597,03	447841,40	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 1k
1615	1615		82672,67	447716,05	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1614	1614		82667,71	447725,14	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1613	1613		82667,71	447725,14	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1618	1618		82661,73	447736,10	2,14	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1617	1617		82661,73	447736,10	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1616	1616		82677,37	447744,69	2,24	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1612	1612		82677,37	447744,69	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1608	1608		82683,35	447733,71	2,18	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1607	1607		82683,35	447733,71	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1606	1606		82699,77	447735,54	13,22	13,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1611	1611		82688,30	447724,62	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1610	1610		82689,34	447722,71	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1609	1609		82658,02	447788,11	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1574	1574		82653,63	447788,15	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1573	1573		82509,00	447200,04	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1572	1572		82517,50	447209,48	10,39	10,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1577	1577		82530,93	447169,26	10,30	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1576	1576		82527,86	447173,56	11,01	11,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1575	1575		82522,62	447176,60	10,46	10,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1571	1571		82493,33	447261,92	11,02	11,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1567	1567		82497,64	447264,98	10,92	10,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1566	1566		82500,49	447270,09	10,98	10,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1565	1565		82506,56	447271,34	10,92	10,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1570	1570		82520,03	447266,30	11,20	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1569	1569		82524,20	447283,90	10,89	10,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1568	1568		82528,50	447286,97	11,55	11,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1578	1578		82531,37	447292,08	11,90	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1588	1588		82485,81	447443,70	9,20	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1587	1587		82484,75	447427,96	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1586	1586		82498,51	447427,71	9,20	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1591	1591		82500,92	447424,33	9,20	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1590	1590		82493,68	447415,42	9,06	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1589	1589		82496,64	447411,27	9,21	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1585	1585		82499,60	447407,11	9,20	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1581	1581		82509,47	447414,14	8,61	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1580	1580		82511,78	447413,74	6,14	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1579	1579		82511,04	447422,67	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1584	1584		82515,80	447424,77	9,09	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1583	1583		82519,97	447427,74	9,06	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1582	1582		83323,18	447636,85	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1439	1439		83328,14	447634,75	2,57	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1438	1438		83316,73	447631,35	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1437	1437		83293,07	447667,25	4,24	4,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1442	1442		83290,02	447697,55	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1441	1441		83294,33	447696,70	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1440	1440		83286,06	447709,57	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1436	1436		83290,37	447708,72	2,19	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1432	1432		83282,88	447719,71	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1431	1431		83278,82	447731,70	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1430	1430		83278,82	447731,70	2,20	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1435	1435		83368,65	447555,52	9,35	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1434	1434		83354,91	447588,64	9,47	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1433	1433		83351,18	447593,25	9,41	9,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1443	1443		83382,04	447591,17	9,54	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1453	1453		83367,87	447628,92	4,48	4,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1452	1452		83361,17	447628,96	5,64	5,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1451	1451		82528,33	447433,69	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1456	1456		82534,98	447438,43	9,01	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1455	1455		82534,98	447438,43	9,08	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1454	1454		82493,32	447436,78	9,19	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1450	1450		82496,02	447440,19	8,63	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1446	1446		82495,96	447436,01	7,29	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1445	1445		82489,09	447440,77	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1444	1444		82493,84	447446,81	9,04	9,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1449	1449		82513,52	447404,80	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1448	1448		82515,46	447402,08	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1447	1447		82520,33	447397,13	9,05	9,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1412	1412		82522,25	447394,40	9,25	9,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1411	1411		82542,24	447403,30	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1410	1410		82534,09	447394,00	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1415	1415		82547,24	447394,65	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1414	1414		82543,67	447404,32	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1413	1413		82477,29	447462,23	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1409	1409		82465,23	447463,32	9,02	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1405	1405		82475,81	447472,17	9,09	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1404	1404		82478,93	447473,07	8,98	8,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1403	1403		82483,13	447476,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1408	1408		82488,97	447480,23	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1407	1407		82495,59	447484,95	9,36	9,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1406	1406		83317,02	447893,20	2,80	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1416	1416		83320,27	447892,94	2,70	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1426	1426		82495,59	447484,95	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1425	1425		82499,74	447487,91	8,98	8,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1424	1424		82517,18	447463,42	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1429	1429		82517,18	447463,42	9,10	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1428	1428		82559,24	447129,51	10,52	10,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1427	1427		82554,00	447132,55	10,35	10,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1423	1423		82583,37	447169,15	7,09	7,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1419	1419		82595,86	447169,92	9,05	9,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1418	1418		82601,58	447175,98	7,92	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1417	1417		82617,52	447185,91	6,74	6,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1422	1422		82629,33	447191,19	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1421	1421		82622,18	447180,36	4,95	4,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1420	1420		82633,06	447197,33	6,47	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1493	1493		82644,42	447203,48	9,03	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1492	1492		82572,67	447339,86	9,19	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1491	1491		82575,62	447335,71	9,38	9,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1496	1496		82578,61	447331,52	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1495	1495		82581,60	447327,33	9,63	9,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1494	1494		82584,56	447323,17	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1490	1490		82595,63	447328,32	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1486	1486		82598,95	447323,67	9,20	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1485	1485		82599,70	447325,64	8,05	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1484	1484		82601,75	447327,10	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1489	1489		82600,65	447319,66	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1488	1488		82604,22	447314,66	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1487	1487		82607,38	447308,38	9,26	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1497	1497		82599,41	447302,33	9,17	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1507	1507		82613,43	447303,33	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1506	1506		82615,10	447300,99	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1505	1505		82614,88	447304,36	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1510	1510		82616,71	447309,62	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1509	1509		82620,86	447312,58	9,19	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1508	1508		82623,97	447313,48	9,05	9,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1504	1504		82620,00	447292,39	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1500	1500		82642,05	447305,81	3,96	3,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1499	1499		82637,04	447303,92	3,96	3,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1498	1498		82607,21	447340,51	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1503	1503		82601,98	447335,47	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1502	1502		82598,92	447334,60	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1501	1501		82597,07	447329,35	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1466	1466		82556,93	447416,40	9,17	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1465	1465		82560,03	447378,30	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1464	1464		82562,26	447382,55	9,04	9,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1469	1469		82568,08	447386,69	9,41	9,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1468	1468		82570,57	447388,46	9,28	9,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1467	1467		82563,34	447373,67	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1463	1463		82561,69	447375,98	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1459	1459		82565,80	447366,75	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1458	1458		82572,65	447358,97	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1457	1457		82577,84	447353,32	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1462	1462		82578,02	447356,10	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1461	1461		82585,87	447361,69	9,20	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1460	1460		82589,42	447365,53	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1470	1470		82650,65	447215,97	9,10	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1480	1480		83148,93	447722,69	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1479	1479		83105,92	447724,04	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1478	1478		83099,63	447723,31	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1483	1483		83099,63	447723,31	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1482	1482		83142,57	447721,97	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1481	1481		83142,57	447721,97	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1477	1477		83190,44	447733,82	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1473	1473		83184,07	447733,17	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1472	1472		83237,19	447732,99	2,21	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1471	1471		83233,17	447734,68	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1476	1476		83230,86	447732,26	2,16	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1475	1475		83226,82	447733,93	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1474	1474		83040,14	447414,22	13,06	13,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1619	1619		82984,03	447542,13	14,71	14,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1764	1764		83031,78	447433,26	13,21	13,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1763	1763		83021,73	447456,90	13,06	13,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1762	1762		83013,69	447475,74	13,43	13,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1767	1767		82995,26	447513,24	14,45	14,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1766	1766		82973,84	447566,08	14,62	14,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1765	1765		82966,80	447579,92	14,56	14,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1761	1761		82960,75	447594,19	14,60	14,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1757	1757		83221,18	447452,83	12,27	12,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1756	1756		83212,87	447450,27	12,13	12,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1755	1755		83247,09	447460,91	12,27	12,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1760	1760		83155,89	447537,48	10,68	10,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1759	1759		83175,51	447551,34	3,23	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1758	1758		83176,12	447549,44	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1768	1768		83192,07	447549,20	10,64	10,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1778	1778		83192,07	447549,20	10,95	10,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1777	1777		83187,93	447442,57	12,60	12,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1776	1776		83196,24	447445,14	12,15	12,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1781	1781		83192,29	447457,76	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1780	1780		83209,52	447460,95	12,31	12,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1779	1779		83208,93	447462,85	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1775	1775		83188,07	447467,18	12,30	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1771	1771		83185,37	447475,39	12,26	12,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1770	1770		83174,49	447480,91	12,20	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1769	1769		83171,79	447489,11	12,16	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1774	1774		83163,69	447513,73	12,08	12,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1773	1773		83163,69	447513,73	12,13	12,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1772	1772		83181,95	447519,74	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1737	1737		83184,66	447511,54	3,27	3,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1736	1736		83184,66	447511,54	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1735	1735		83190,06	447495,12	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1740	1740		83192,76	447486,92	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1739	1739		83195,47	447478,71	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1738	1738		83155,89	447537,48	11,14	11,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1734	1734		83172,85	447537,80	3,22	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1730	1730		83172,85	447537,80	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1729	1729		83179,28	447539,90	3,15	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1728	1728		83174,45	447548,89	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1733	1733		83264,28	447466,22	12,15	12,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1732	1732		83280,52	447471,24	12,31	12,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1731	1731		83272,40	447468,73	12,19	12,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1741	1741		83276,65	447483,74	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1751	1751		83252,88	447474,30	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1750	1750		83249,12	447496,38	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1749	1749		83231,05	447551,39	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1754	1754		83228,52	447550,56	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1753	1753		83247,55	447556,88	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1752	1752		83248,63	447545,06	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1748	1748		83142,72	447654,04	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1744	1744		83144,62	447654,67	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1743	1743		83246,59	447495,55	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1742	1742		83245,51	447507,35	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1747	1747		83242,99	447506,52	2,17	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1746	1746		83238,27	447529,40	2,19	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1745	1745		83235,74	447528,57	2,17	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1818	1818		83241,90	447518,36	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1817	1817		83239,37	447517,53	2,04	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1816	1816		83234,66	447540,41	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1821	1821		83232,13	447539,58	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1820	1820		83190,68	447526,53	2,78	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1819	1819		83193,22	447527,36	3,49	3,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1815	1815		83194,30	447515,49	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1811	1811		83196,84	447516,32	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1810	1810		83197,91	447504,48	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1809	1809		83200,45	447505,31	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1814	1814		83201,52	447493,46	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1813	1813		83204,06	447494,29	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1812	1812		83205,13	447482,45	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1822	1822		83207,67	447483,28	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1832	1832		83208,74	447471,43	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1831	1831		83211,28	447472,26	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1830	1830		83227,42	447562,50	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1835	1835		83224,90	447561,67	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1834	1834		83241,39	447567,12	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1833	1833		83243,92	447567,95	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1829	1829		83245,02	447556,05	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1825	1825		83155,65	447658,29	2,82	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1824	1824		83164,75	447661,28	2,67	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1823	1823		83175,79	447664,91	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1828	1828		83177,70	447665,53	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1827	1827		83186,82	447668,53	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1826	1826		83188,72	447669,15	2,82	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1791	1791		83202,89	447673,81	2,67	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1790	1790		83212,00	447676,80	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1789	1789		83213,90	447677,43	3,08	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1794	1794		83223,03	447680,43	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 1k
1793	1793		83234,04	447684,05	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1792	1792		83252,29	447476,21	5,59	5,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1788	1788		83260,41	447478,72	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1784	1784		83268,53	447481,23	3,26	3,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1783	1783		83252,72	447485,41	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1782	1782		83250,18	447484,58	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1787	1787		83252,25	447534,06	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1786	1786		83254,77	447534,89	2,11	2,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1785	1785		83255,89	447522,98	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1795	1795		83258,41	447523,81	2,24	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1805	1805		83259,45	447512,13	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1804	1804		83261,98	447512,96	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1803	1803		83265,63	447501,83	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1808	1808		83266,73	447489,96	3,30	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1807	1807		83269,26	447490,79	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1806	1806		83304,74	447484,94	12,21	12,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1802	1802		83313,05	447487,53	12,21	12,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1798	1798		83329,76	447492,74	12,27	12,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1797	1797		83321,40	447490,14	12,22	12,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1796	1796		83326,11	447504,40	4,77	4,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1801	1801		83317,77	447501,77	4,58	4,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1800	1800		83309,42	447499,14	6,38	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1799	1799		83395,21	447511,59	11,98	11,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1656	1656		83357,73	447495,30	12,09	12,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1655	1655		83363,12	447497,65	12,02	12,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1654	1654		83371,15	447501,13	12,10	12,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1659	1659		83379,18	447504,62	12,35	12,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1658	1658		83387,20	447508,11	12,09	12,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1657	1657		83388,88	447523,24	2,19	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1653	1653		83382,02	447520,12	2,09	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1649	1649		83374,00	447516,62	2,84	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1648	1648		83365,98	447513,12	3,07	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1647	1647		83359,53	447510,54	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1652	1652		83158,36	447122,49	2,17	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1651	1651		83160,82	447124,23	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1650	1650		83166,77	447128,42	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1660	1660		83169,26	447130,19	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1670	1670		83175,10	447134,33	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1669	1669		83177,70	447136,16	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1668	1668		83183,43	447140,22	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1673	1673		83205,92	447134,96	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1672	1672		83209,14	447133,38	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1671	1671		83180,06	447176,71	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1667	1667		83252,04	447682,97	2,24	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1663	1663		83247,76	447683,82	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1662	1662		83149,16	447690,50	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1661	1661		83343,68	447539,18	7,57	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1666	1666		83350,93	447545,24	8,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1665	1665		83373,37	447551,43	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1664	1664		83342,47	447613,78	7,56	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1629	1629		83135,07	447688,86	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1628	1628		83121,00	447687,22	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1627	1627		83112,12	447696,71	12,31	12,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1632	1632		83114,87	447696,92	12,11	12,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1631	1631		83126,22	447698,36	12,30	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1630	1630		83131,46	447698,85	12,28	12,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1626	1626		83244,49	447693,79	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1622	1622		83244,12	447706,97	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1621	1621		83239,82	447707,85	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1620	1620		83221,76	447698,94	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1625	1625		83219,62	447698,69	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1624	1624		83207,67	447697,30	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1623	1623		83205,55	447697,05	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1633	1633		83179,51	447694,03	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1643	1643		83177,40	447693,78	2,93	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1642	1642		83165,45	447692,39	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1641	1641		83176,85	447178,31	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1646	1646		83159,31	447205,98	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1645	1645		83157,93	447205,00	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1644	1644		83153,43	447214,33	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1640	1640		82980,51	447198,66	11,46	11,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1636	1636		82487,31	447260,70	10,80	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1635	1635		82497,38	447450,62	9,15	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1634	1634		82484,44	447255,59	11,53	11,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1639	1639		82547,69	447141,42	10,36	10,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1638	1638		82646,54	447211,95	6,63	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1637	1637		82500,47	447451,53	9,17	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1710	1710		82506,38	447455,73	9,07	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1709	1709		82510,53	447458,69	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1708	1708		82549,92	447389,02	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1713	1713		82542,99	447381,50	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1712	1712		82545,98	447377,31	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1711	1711		82563,79	447352,32	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1707	1707		82566,75	447348,17	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1703	1703		82569,71	447344,01	9,25	9,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1702	1702		82579,49	447350,98	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1701	1701		82530,09	447191,83	10,33	10,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1706	1706		82519,44	447181,07	11,02	11,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1705	1705		83163,33	447692,14	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1704	1704		83151,27	447690,74	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1714	1714		83153,07	447701,50	12,31	12,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1724	1724		83161,03	447702,27	12,17	12,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1723	1723		83166,23	447702,92	12,17	12,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1722	1722		83178,35	447704,01	12,34	12,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1727	1727		83185,32	447705,17	12,08	12,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1726	1726		83195,30	447706,33	12,31	12,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1725	1725		83201,84	447707,20	12,39	12,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1721	1721		83206,51	447707,30	12,34	12,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1717	1717		83217,33	447708,84	12,30	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1716	1716		83222,59	447709,17	12,33	12,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1715	1715		83330,69	447578,66	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1720	1720		83328,88	447584,14	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1719	1719		83320,99	447608,03	8,31	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1718	1718		83327,02	447614,20	8,33	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1683	1683		83326,25	447620,26	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1682	1682		83317,84	447617,47	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1681	1681		83340,19	447627,83	7,48	7,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1686	1686		83335,66	447642,28	8,37	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1685	1685		83322,78	447644,45	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1684	1684		82929,69	447467,68	2,96	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1680	1680		82675,69	447303,63	43,27	43,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1676	1676		82549,09	447436,20	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1675	1675		82587,40	447553,71	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1674	1674		82491,38	447442,39	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1679	1679		82540,79	447442,56	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1678	1678		82504,95	447492,93	9,06	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1677	1677		82513,58	447485,48	9,08	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1687	1687		82523,01	447467,57	9,10	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1697	1697		82531,31	447461,17	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1696	1696		82610,33	447341,43	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1695	1695		82629,79	447317,62	9,20	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1700	1700		82637,82	447311,06	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1699	1699		82621,12	447289,09	9,09	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1698	1698		82556,93	447416,40	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1694	1694		82561,09	447419,36	9,08	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1690	1690		83249,30	447353,42	21,18	21,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1689	1689		82574,72	447391,42	9,17	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1688	1688		82578,88	447394,38	9,21	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1693	1693		82602,48	447361,24	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1692	1692		82603,21	447355,67	2,93	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1691	1691		82570,08	447587,95	8,27	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1402	1402		82924,83	447173,80	11,15	11,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1113	1113		82937,43	447286,82	9,93	9,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1112	1112		82925,20	447372,36	14,51	14,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1111	1111		82867,33	447824,17	17,45	17,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1116	1116		82996,36	447124,66	3,61	3,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1115	1115		82993,53	447122,67	3,48	3,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1114	1114		82989,17	447138,51	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1110	1110		82833,47	447868,33	17,36	17,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1106	1106		82962,50	447193,65	11,23	11,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1105	1105		82970,17	447196,14	11,12	11,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1104	1104		83029,64	447266,30	9,85	9,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1109	1109		82956,17	447297,48	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1108	1108		83030,85	447295,07	10,02	10,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1107	1107		83027,08	447324,42	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1117	1117		83041,50	447301,83	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1127	1127		82953,69	447417,00	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1126	1126		83115,76	447196,94	6,72	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1125	1125		83138,62	447208,96	6,82	6,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1130	1130		83117,22	447278,01	9,37	9,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1129	1129		83071,55	447437,41	13,31	13,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1128	1128		83134,97	447601,05	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1124	1124		83111,83	447671,39	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1120	1120		83131,16	447727,01	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1119	1119		82549,11	447304,72	10,96	10,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1118	1118		82855,58	447498,83	14,10	14,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1123	1123		83043,15	447299,34	3,21	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1122	1122		83070,27	447841,19	11,49	11,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1121	1121		83159,60	447143,83	6,62	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1086	1086		83180,68	447158,76	6,56	6,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1085	1085		83215,29	447472,39	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1084	1084		83221,10	447540,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1089	1089		83245,40	447491,51	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1088	1088		83168,85	447630,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1087	1087		83217,46	447551,92	9,07	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1083	1083		83163,30	447629,14	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1079	1079		82546,64	447147,19	11,08	11,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1078	1078		83344,86	447582,61	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1077	1077		83278,53	447698,07	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1082	1082		83325,04	447830,88	11,45	11,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1081	1081		82665,43	447374,20	14,64	14,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1080	1080		82663,19	447568,20	35,00	35,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1090	1090		82587,27	447849,02	8,90	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1100	1100		82544,94	447756,46	10,25	10,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1099	1099		82828,83	447731,51	4,22	4,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1098	1098		83042,79	447274,37	3,17	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1103	1103		83368,51	447618,64	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1102	1102		83372,76	447610,01	8,58	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1101	1101		83404,72	447622,64	10,08	10,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1097	1097		83386,34	447633,42	10,13	10,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1093	1093		83402,76	447596,00	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1092	1092		83358,72	447556,19	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1091	1091		83392,73	447568,71	10,19	10,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1096	1096		82987,20	447148,20	3,68	3,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1095	1095		83000,92	447146,80	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1094	1094		82991,61	447358,56	13,82	13,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1167	1167		83142,74	447131,88	6,78	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1166	1166		83133,17	447672,19	10,61	10,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1165	1165		83292,50	447548,45	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1170	1170		83147,95	447731,07	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1169	1169		83138,49	447887,29	11,87	11,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1168	1168		83347,11	447577,11	2,21	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1164	1164		83348,60	447524,26	8,35	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1160	1160		83310,14	447553,66	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1159	1159		83369,37	447849,27	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1158	1158		83360,31	447855,39	9,29	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1163	1163		83105,92	447724,04	3,90	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1162	1162		83184,07	447733,17	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1161	1161		83153,75	447657,67	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1171	1171		83200,98	447673,18	2,78	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1181	1181		83235,94	447684,67	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1180	1180		83123,12	447687,47	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1179	1179		83244,49	447693,79	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1184	1184		83193,55	447695,66	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1183	1183		83175,10	447703,92	12,17	12,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1182	1182		83230,04	447710,48	12,29	12,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1178	1178		83346,12	447624,55	7,78	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1174	1174		83316,73	447631,35	8,63	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1173	1173		83282,88	447719,71	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1172	1172		82667,37	447663,81	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1177	1177		82595,65	447817,29	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1176	1176		82673,68	447714,19	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1175	1175		82703,82	447730,63	13,23	13,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1140	1140		82564,10	447375,64	7,42	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1139	1139		82567,57	447405,67	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1138	1138		82628,27	447492,52	9,70	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1143	1143		82626,71	447455,03	9,36	9,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1142	1142		82606,99	447478,66	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1141	1141		82563,75	447530,43	11,35	11,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1137	1137		82621,35	447500,80	9,53	9,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1133	1133		82623,63	447458,72	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1132	1132		82782,48	447684,06	6,64	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1131	1131		82600,13	447510,45	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1136	1136		82614,42	447509,09	9,96	9,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1135	1135		82625,30	447631,48	8,72	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1134	1134		82553,03	447588,06	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1144	1144		82559,54	447733,03	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1154	1154		82593,77	447672,42	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1153	1153		82593,26	447685,48	9,88	9,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1152	1152		82682,71	447411,57	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1157	1157		82668,89	447420,99	8,85	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1156	1156		82674,65	447421,21	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1155	1155		82713,54	447374,65	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1151	1151		82671,11	447401,87	9,49	9,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1147	1147		82709,77	447437,84	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1146	1146		82687,75	447894,93	9,85	9,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1145	1145		82781,15	447780,69	15,33	15,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1150	1150		82779,08	447887,07	15,58	15,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1149	1149		82601,92	447352,96	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1148	1148		82938,94	447457,40	7,54	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1005	1005		82942,23	447450,45	5,04	5,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1004	1004		82608,55	447321,87	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1003	1003		83050,89	447257,00	10,06	10,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1008	1008		83049,57	447263,14	9,96	9,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1007	1007		82692,71	447376,02	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1006	1006		82698,85	447368,65	9,94	9,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1002	1002		82695,78	447372,33	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
998	998		82701,93	447364,96	9,53	9,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
997	997		82712,54	447357,47	11,27	11,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
996	996		82964,85	447296,21	9,88	9,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1001	1001		83065,36	447287,21	10,12	10,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1000	1000		83068,62	447267,57	10,06	10,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
999	999		83089,67	447265,50	8,66	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1009	1009		82901,85	447151,40	11,02	11,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1019	1019		82971,69	447126,18	8,63	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1018	1018		83163,75	447182,29	6,54	6,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1017	1017		82903,98	447153,18	11,19	11,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1022	1022		82907,47	447157,20	11,23	11,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1021	1021		82895,91	447142,51	11,14	11,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1020	1020		82900,84	447149,30	11,71	11,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1016	1016		82889,80	447133,72	13,90	13,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1012	1012		83021,57	447336,84	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1011	1011		83021,57	447336,84	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1010	1010		83009,38	447336,82	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1015	1015		82554,54	447651,95	5,52	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1014	1014		82554,54	447651,95	5,52	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1013	1013		82862,33	447601,94	33,48	33,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
978	978		82840,40	447859,00	17,26	17,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
977	977		83161,56	447176,59	6,54	6,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
976	976		83190,45	447159,08	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
981	981		83190,45	447159,08	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
980	980		83184,57	447167,40	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
979	979		83012,47	447331,57	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
975	975		82587,62	447160,66	4,75	4,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
971	971		82605,28	447169,83	4,49	4,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
970	970		82605,30	447180,92	8,92	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
969	969		82602,37	447298,18	9,21	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
974	974		82616,73	447298,70	9,20	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
973	973		82546,13	447408,72	9,04	9,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
972	972		82538,58	447565,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
982	982		82540,00	447554,36	8,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
992	992		82560,88	447583,85	8,19	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
991	991		82556,97	447581,07	8,27	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
990	990		82917,63	447450,74	8,71	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
995	995		82919,91	447446,17	8,66	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
994	994		82939,43	447404,63	8,49	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
993	993		82695,55	447649,50	13,60	13,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
989	989		83371,44	447681,37	16,07	16,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
985	985		82647,17	447665,97	8,95	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
984	984		82650,93	447731,92	12,02	12,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
983	983		82857,52	447650,88	7,14	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
988	988		82895,29	447663,25	7,04	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
987	987		82834,83	447750,92	11,48	11,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
986	986		82775,15	447751,02	16,47	16,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1059	1059		83151,76	447651,26	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1058	1058		83157,30	447653,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1057	1057		83186,44	447858,48	11,07	11,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1062	1062		82542,24	447403,30	9,27	9,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1061	1061		83346,19	447878,16	9,08	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1060	1060		82921,99	447441,51	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1056	1056		82925,01	447435,10	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1052	1052		82926,34	447432,29	8,40	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1051	1051		82929,47	447425,91	8,58	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1050	1050		82930,70	447423,07	8,40	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1055	1055		82935,06	447413,85	8,64	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1054	1054		82938,10	447407,44	8,58	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1053	1053		82913,16	447460,21	8,55	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1063	1063		82916,31	447453,53	8,67	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1073	1073		83172,77	447184,07	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1072	1072		83172,77	447184,07	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1071	1071		83166,80	447192,49	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1076	1076		82587,60	447587,47	8,34	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1075	1075		82580,80	447695,35	8,94	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1074	1074		82582,38	447692,57	3,15	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1070	1070		82584,38	447802,99	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1066	1066		82598,28	447893,77	9,69	9,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1065	1065		82681,54	447642,87	13,47	13,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1064	1064		82662,75	447734,23	12,01	12,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1069	1069		82692,37	447680,11	9,62	9,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1068	1068		82686,40	447742,47	13,26	13,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1067	1067		82705,71	447886,85	12,10	12,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1032	1032		82819,60	447903,69	17,42	17,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1031	1031		82973,79	447623,93	4,41	4,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1030	1030		83131,80	447610,67	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1035	1035		83106,63	447717,81	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1034	1034		83108,98	447685,83	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1033	1033		83308,30	447414,80	15,56	15,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1029	1029		83113,38	447782,24	13,16	13,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1025	1025		83201,38	447602,39	3,20	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1024	1024		83172,70	447582,83	10,60	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1023	1023		83191,05	447638,28	7,67	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1028	1028		83203,32	447741,88	8,02	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1027	1027		83232,36	447677,25	7,97	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1026	1026		83174,16	447725,56	8,03	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1036	1036		83233,83	447700,35	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1046	1046		83188,49	447841,24	11,14	11,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1045	1045		83211,28	447859,00	11,25	11,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1044	1044		83324,18	447598,37	7,62	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1049	1049		83339,04	447596,88	3,36	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1048	1048		83325,75	447593,62	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1047	1047		83280,53	447692,02	7,79	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1043	1043		83272,54	447716,20	7,91	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1039	1039		83343,07	447871,26	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1038	1038		83412,82	447609,31	9,91	9,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1037	1037		83364,82	447647,04	9,85	9,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1042	1042		83393,47	447605,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1041	1041		83394,26	447589,39	9,76	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1040	1040		83371,49	447890,63	2,85	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1185	1185		82548,62	447410,49	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1330	1330		82581,71	447358,73	9,10	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1329	1329		82531,97	447163,48	10,97	10,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1328	1328		82531,01	447274,12	12,09	12,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1333	1333		82507,82	447416,45	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1332	1332		82524,19	447430,74	9,01	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1331	1331		82490,01	447441,42	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1327	1327		82543,89	447400,98	8,71	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1323	1323		83192,88	447455,87	2,05	2,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1322	1322		83177,27	447500,01	12,03	12,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1321	1321		83200,05	447471,12	2,24	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1326	1326		83256,16	447463,71	12,15	12,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1325	1325		82992,52	447651,02	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1324	1324		82620,03	447336,05	9,04	9,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1334	1334		82592,52	447366,43	9,08	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1344	1344		82467,47	447557,01	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1343	1343		83330,52	447632,23	4,02	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1342	1342		83184,57	447167,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1347	1347		82981,36	447294,32	9,99	9,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1346	1346		83186,13	447142,13	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1345	1345		83150,23	447215,91	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1341	1341		82548,94	447373,16	9,26	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1337	1337		82561,47	447379,34	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1336	1336		82557,82	447360,70	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1335	1335		83148,93	447722,69	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1340	1340		83190,44	447733,82	2,19	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1339	1339		83027,99	447442,73	12,89	12,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1338	1338		82989,17	447527,50	14,71	14,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1303	1303		83191,32	447406,03	18,86	18,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1302	1302		83204,56	447447,70	12,08	12,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1301	1301		83169,70	447547,35	3,19	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1306	1306		83166,39	447505,53	12,17	12,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1305	1305		83195,47	447478,71	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1304	1304		83179,28	447539,90	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1300	1300		83166,65	447661,90	2,57	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1296	1296		83224,93	447681,06	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1295	1295		83251,16	447545,89	5,41	5,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1294	1294		83263,10	447501,00	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1299	1299		83280,52	447555,09	6,71	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1298	1298		83309,95	447497,21	4,97	4,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1297	1297		83353,94	447508,70	3,96	3,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1307	1307		83145,54	447700,62	12,35	12,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1317	1317		83137,20	447689,10	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1316	1316		83136,04	447699,05	12,34	12,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1315	1315		83191,46	447695,41	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1320	1320		82964,85	447424,77	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1319	1319		82656,37	447657,76	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1318	1318		82584,73	447811,07	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1314	1314		82562,84	447798,59	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1310	1310		82598,83	447842,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1309	1309		83166,80	447192,49	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1308	1308		82500,64	447207,46	12,34	12,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1313	1313		82548,64	447286,68	10,90	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1312	1312		82509,18	447417,42	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1311	1311		82528,99	447415,87	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1384	1384		82493,79	447465,33	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1383	1383		82483,46	447526,23	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1382	1382		82518,64	447593,52	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1387	1387		82522,55	447596,30	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1386	1386		82529,67	447571,47	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1385	1385		82533,84	447776,53	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1381	1381		82656,84	447442,55	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1377	1377		83127,96	447152,78	6,56	6,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1376	1376		82703,13	447402,88	9,56	9,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1375	1375		82725,32	447371,29	5,06	5,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1380	1380		82681,57	447389,35	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1379	1379		82654,46	447421,81	9,96	9,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1378	1378		82932,98	447418,50	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1388	1388		82771,63	447793,12	15,33	15,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1398	1398		82936,67	447452,36	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1397	1397		83071,12	447298,28	10,09	10,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1396	1396		82894,64	447140,64	11,19	11,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1401	1401		82687,09	447573,77	13,41	13,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1400	1400		83051,91	447505,97	13,38	13,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1399	1399		82479,87	447252,33	11,55	11,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1395	1395		82538,31	447154,58	11,26	11,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1391	1391		82962,11	447151,82	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1390	1390		82948,07	447294,29	9,89	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1389	1389		82945,46	447186,33	11,11	11,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1394	1394		83038,97	447350,65	9,76	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1393	1393		82764,82	447670,29	2,24	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1392	1392		82480,89	447640,02	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1357	1357		82521,41	447667,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1356	1356		82532,51	447690,08	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1355	1355		83252,73	447809,17	5,85	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1360	1360		82484,89	447615,88	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1359	1359		82527,44	447338,86	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1358	1358		82526,34	447340,43	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1354	1354		82520,87	447348,17	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1350	1350		82520,83	447355,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1349	1349		82515,44	447362,74	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1348	1348		82506,27	447335,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1353	1353		82499,29	447335,60	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1352	1352		82499,99	447331,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1351	1351		82490,82	447327,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1361	1361		82491,53	447323,39	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1371	1371		82488,72	447311,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1370	1370		82481,36	447318,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1369	1369		82471,30	447315,82	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1374	1374		82468,95	447309,26	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1373	1373		82469,65	447307,92	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1372	1372		82487,01	447372,28	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1368	1368		82483,94	447367,17	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1364	1364		82477,92	447365,86	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1363	1363		82473,24	447362,56	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1362	1362		82468,59	447359,27	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1367	1367		82470,06	447347,34	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1366	1366		82462,29	447603,63	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1365	1365		82585,21	447885,87	2,88	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1222	1222		82517,52	447718,26	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1221	1221		82514,36	447722,76	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1220	1220		82511,20	447727,26	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1225	1225		82508,04	447731,76	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1224	1224		82504,34	447742,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1223	1223		82504,34	447742,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1219	1219		82501,25	447746,42	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1215	1215		82495,05	447755,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1214	1214		82495,05	447755,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1213	1213		82494,05	447761,66	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1218	1218		82487,84	447770,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1217	1217		82484,74	447774,95	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1216	1216		82484,74	447774,95	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1226	1226		82481,65	447779,38	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1236	1236		82932,92	447586,61	4,33	4,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1235	1235		83279,99	447556,68	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1234	1234		82606,05	447859,17	5,42	5,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1239	1239		82612,51	447850,59	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1238	1238		82634,99	447820,94	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1237	1237		82984,79	447264,76	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1233	1233		82956,06	447278,45	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1229	1229		82958,21	447279,98	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1228	1228		82961,49	447289,74	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1227	1227		82962,72	447287,65	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1232	1232		82471,35	447656,10	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1231	1231		82471,75	447162,71	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1230	1230		82483,49	447144,71	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1195	1195		82494,72	447128,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1194	1194		83397,12	447597,74	3,20	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1193	1193		82470,44	447142,58	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1198	1198		82474,86	447712,65	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1197	1197		82471,41	447717,57	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1196	1196		82467,97	447722,48	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1192	1192		82465,51	447728,08	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1188	1188		82462,06	447733,02	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1187	1187		82635,37	447792,41	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1186	1186		82636,40	447790,53	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1191	1191		82643,94	447768,63	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1190	1190		83308,79	447866,83	5,34	5,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1189	1189		83296,94	447714,88	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1199	1199		83320,36	447706,73	2,03	2,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1209	1209		83345,72	447811,88	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1208	1208		83351,33	447814,31	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1207	1207		83356,25	447817,73	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1212	1212		83361,18	447821,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1211	1211		83366,11	447824,58	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1210	1210		83371,03	447828,01	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1206	1206		83375,96	447831,43	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1202	1202		83380,88	447834,85	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1201	1201		83385,13	447839,26	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1200	1200		83390,06	447842,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1205	1205		83395,00	447846,10	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1204	1204		83401,52	447847,70	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1203	1203		83343,26	447815,33	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1276	1276		82694,38	447713,43	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1275	1275		82626,91	447799,89	4,16	4,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1274	1274		82644,96	447766,77	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1279	1279		83400,35	447586,78	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1278	1278		83403,48	447588,33	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1277	1277		82485,95	447124,11	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1273	1273		82458,59	447815,31	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1269	1269		82493,56	447230,17	7,02	7,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1268	1268		82685,52	447761,60	13,37	13,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1267	1267		82674,04	447768,17	13,26	13,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1272	1272		82675,10	447783,21	13,25	13,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1271	1271		82653,00	447745,75	12,37	12,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1270	1270		82652,34	447756,32	11,95	11,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1280	1280		82674,76	447757,70	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1290	1290		82659,46	447760,13	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1289	1289		82679,11	447763,15	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1288	1288		82677,34	447762,17	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1293	1293		82675,57	447761,20	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1292	1292		82673,80	447760,24	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1291	1291		82672,04	447759,27	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1287	1287		82670,28	447758,30	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1283	1283		82668,52	447757,34	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1282	1282		82666,75	447756,37	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1281	1281		82675,84	447769,16	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1286	1286		82674,04	447768,17	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1285	1285		82672,26	447767,19	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1284	1284		82670,50	447766,22	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1249	1249		82668,73	447765,25	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1248	1248		82666,96	447764,28	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1247	1247		82665,15	447763,39	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1252	1252		82663,37	447762,42	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1251	1251		82659,03	447749,06	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1250	1250		82650,40	447747,40	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1246	1246		82652,16	447748,37	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1242	1242		82653,93	447749,33	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
1241	1241		82655,69	447750,30	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1240	1240		82657,45	447751,27	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1245	1245		82659,21	447752,23	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1244	1244		82660,98	447753,20	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1243	1243		82662,76	447754,18	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1253	1253		82647,08	447753,42	3,51	3,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1263	1263		82648,84	447754,39	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1262	1262		82650,59	447755,35	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1261	1261		82652,34	447756,32	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1266	1266		82654,09	447757,29	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1265	1265		82655,82	447758,28	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1264	1264		82657,58	447759,24	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1260	1260		82644,96	447766,77	12,19	12,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1256	1256		82643,36	447763,42	12,29	12,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1255	1255		82665,00	447775,29	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1254	1254		82514,18	447690,39	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
38	38		82856,84	447576,74	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
01	01		82900,10	447597,69	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
12	12		82915,62	447538,03	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
31	31		82884,77	447522,84	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1259	1259		82952,24	447683,79	75,93	75,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1258	1258		82870,66	447575,10	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
37	37		82872,12	447572,39	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
36	36		82875,95	447565,71	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
35	35		82879,08	447559,62	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
34	34		82882,21	447553,52	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
33	33		82885,41	447547,30	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
32	32		82888,48	447541,31	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
30	30		82898,83	447522,30	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
29	29		82902,10	447515,96	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
28	28		82905,21	447509,94	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
27	27		82908,27	447504,02	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
26	26		82911,64	447497,49	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
25	25		82914,63	447491,69	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
1257	1257		82917,79	447484,66	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
24	24		82919,25	447481,91	18,00	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
23	23		82947,26	447490,36	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
22	22		82945,21	447495,03	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
21	21		82943,10	447499,84	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauf bv

Model: LAr,lt Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
20	20		82941,10	447504,40	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
19	19		82939,08	447509,01	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18	18		82937,00	447513,74	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
17	17		82934,97	447518,37	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
16	16		82932,95	447522,99	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15	15		82930,92	447527,61	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
14	14		82928,92	447532,18	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
13	13		82926,85	447536,90	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
11	11		82920,68	447550,81	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
09	09		82916,69	447559,90	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10	10		82918,73	447555,24	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
08	08		82914,64	447564,57	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
07	07		82912,59	447569,24	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
06	06		82910,57	447573,83	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
05	05		82908,49	447578,56	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
04	04		82906,43	447583,26	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
03	03		82904,38	447587,93	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
02	02		82902,39	447592,47	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LA,max Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	GeenDemping	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
01		Lmax kinderen	82960,26	447486,38	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000
02		Lmax kinderen	82961,36	447482,27	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LA,max Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	GeenRefl.	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
01	0,00	0,00	0,00	Nee	76,61	0,00	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	0,00	--	86,39	93,39	97,39
02	0,00	0,00	0,00	Nee	76,61	0,00	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	0,00	--	86,39	93,39	97,39

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LA,max Basisschool
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	101,39	102,39	106,39	102,39	--	110,00
02	101,39	102,39	106,39	102,39	--	110,00

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauf bv

Model: LAr,lt Kinderdagverblijf
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	DeltaX	DeltaY
02		2. Verticale groep	82917,76	447593,35	1,00	1,00	0,00	Relatief	True	4,500	--	--	2	2
01		1. Peutergroep	82917,71	447593,33	1,00	1,00	0,00	Relatief	True	4,500	--	--	2	2
03		3. BSO	82917,71	447593,33	1,00	1,00	0,00	Relatief	True	2,001	--	--	2	2

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,lt Kinderdagverblijf
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Negeer obj.	LwM2 Totaal	Lw Totaal	Red 1k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31
02	Ja	53,58	76,61	-11,19	--	41,16	48,16	52,16	56,16	57,16	61,16	57,16	--	64,77	--
01	Ja	53,58	76,61	-12,39	--	42,36	49,36	53,36	57,36	58,36	62,36	58,36	--	65,97	--
03	Ja	53,58	76,61	-25,19	--	55,16	62,16	66,16	70,16	71,16	75,16	71,16	--	78,77	--

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LAr,1t Kinderdagverblijf
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
02	64,19	71,19	75,19	79,19	80,19	84,19	80,19	--	87,80
01	65,39	72,39	76,39	80,39	81,39	85,39	81,39	--	89,00
03	78,19	85,19	89,19	93,19	94,19	98,19	94,19	--	101,80

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Taufw bv

Model: LA,max Kinderdagverblijf
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	GeenDemping	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)
03		Lmax kinderen	82917,80	447585,12	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	--	--
02		Lmax kinderen	82919,99	447579,95	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	--	--
01		Lmax kinderen	82922,50	447574,08	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	--	--
04		Lmax kinderen	82914,87	447591,79	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	--	--

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LA,max Kinderdagverblijf
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	GeenRefl.	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
03	0,00	--	--	Nee	76,61	0,00	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	0,00	--	86,39	93,39	97,39
02	0,00	--	--	Nee	76,61	0,00	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	0,00	--	86,39	93,39	97,39
01	0,00	--	--	Nee	76,61	0,00	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	0,00	--	86,39	93,39	97,39
04	0,00	--	--	Nee	76,61	0,00	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	-33,39	0,00	--	86,39	93,39	97,39

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Invoergegevens rekenmodel

1267932
Tauw bv

Model: LA,max Kinderdagverblijf
Delft Goesstraat - Delft
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
03	101,39	102,39	106,39	102,39	--	110,00
02	101,39	102,39	106,39	102,39	--	110,00
01	101,39	102,39	106,39	102,39	--	110,00
04	101,39	102,39	106,39	102,39	--	110,00



Bijlage 3

Resultaten basisschool met peuterspeelzaal

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten basisschool LAr,LT

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt Basisschool
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	01 [1]		1,50	48,3	--	--	48,3	65,1
01_A	01 [2]		1,50	28,8	--	--	28,8	45,7
01_A	01 [3]		1,50	36,9	--	--	36,9	53,6
01_B	01 [1]		4,50	47,8	--	--	47,8	63,7
01_B	01 [2]		4,50	28,4	--	--	28,4	44,2
01_B	01 [3]		4,50	36,5	--	--	36,5	52,2
01_C	01 [1]		7,50	48,7	--	--	48,7	63,5
01_C	01 [2]		7,50	29,1	--	--	29,1	43,9
01_C	01 [3]		7,50	37,7	--	--	37,7	52,4
01_D	01 [1]		9,50	49,4	--	--	49,4	63,5
01_D	01 [2]		9,50	29,6	--	--	29,6	43,7
01_D	01 [3]		9,50	39,1	--	--	39,1	53,1
02_A	02 [1]		1,50	48,4	--	--	48,4	65,2
02_A	02 [2]		1,50	28,9	--	--	28,9	45,8
02_B	02 [1]		4,50	48,1	--	--	48,1	63,9
02_B	02 [2]		4,50	28,5	--	--	28,5	44,3
02_C	02 [1]		7,50	49,0	--	--	49,0	63,7
02_C	02 [2]		7,50	29,4	--	--	29,4	44,1
02_D	02 [1]		9,50	49,7	--	--	49,7	63,7
02_D	02 [2]		9,50	30,1	--	--	30,1	44,2
03_A	03 [1]		1,50	48,6	--	--	48,6	65,4
03_A	03 [2]		1,50	29,2	--	--	29,2	46,0
03_B	03 [1]		4,50	48,3	--	--	48,3	64,0
03_B	03 [2]		4,50	28,9	--	--	28,9	44,6
03_C	03 [1]		7,50	49,3	--	--	49,3	63,9
03_C	03 [2]		7,50	29,8	--	--	29,8	44,4
03_D	03 [1]		9,50	50,0	--	--	50,0	63,9
03_D	03 [2]		9,50	30,7	--	--	30,7	44,6
04_A	04 [1]		1,50	48,8	--	--	48,8	65,5
04_A	04 [2]		1,50	29,5	--	--	29,5	46,3
04_B	04 [1]		4,50	48,6	--	--	48,6	64,3
04_B	04 [2]		4,50	29,2	--	--	29,2	44,8
04_C	04 [1]		7,50	49,6	--	--	49,6	64,1
04_C	04 [2]		7,50	30,1	--	--	30,1	44,6
04_D	04 [1]		9,50	50,4	--	--	50,4	64,1
04_D	04 [2]		9,50	31,1	--	--	31,1	44,9
05_A	05 [1]		1,50	49,0	--	--	49,0	65,7
05_A	05 [2]		1,50	29,9	--	--	29,9	46,7
05_B	05 [1]		4,50	48,9	--	--	48,9	64,5
05_B	05 [2]		4,50	29,8	--	--	29,8	45,3
05_C	05 [1]		7,50	50,0	--	--	50,0	64,3
05_C	05 [2]		7,50	30,7	--	--	30,7	45,1
05_D	05 [1]		9,50	50,8	--	--	50,8	64,3
05_D	05 [2]		9,50	31,8	--	--	31,8	45,4
06_A	06 [1]		1,50	49,2	--	--	49,2	65,9
06_A	06 [2]		1,50	30,7	--	--	30,7	47,4
06_B	06 [1]		4,50	49,3	--	--	49,3	64,7
06_B	06 [2]		4,50	30,6	--	--	30,6	46,0
06_C	06 [1]		7,50	50,4	--	--	50,4	64,6
06_C	06 [2]		7,50	31,7	--	--	31,7	45,9
06_D	06 [1]		9,50	51,2	--	--	51,2	64,6
06_D	06 [2]		9,50	32,9	--	--	32,9	46,3
07_A	07 [1]		1,50	49,6	--	--	49,6	66,2
07_A	07 [2]		1,50	31,3	--	--	31,3	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten basisschool LAr,LT

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt Basisschool
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_B	07 [1]		4,50	49,8	--	--	49,8	65,1
07_B	07 [2]		4,50	31,4	--	--	31,4	46,8
07_C	07 [1]		7,50	51,0	--	--	51,0	65,0
07_C	07 [2]		7,50	32,6	--	--	32,6	46,6
07_D	07 [1]		9,50	51,7	--	--	51,7	65,0
07_D	07 [2]		9,50	33,7	--	--	33,7	46,9
08_A	08 [1]		1,50	50,0	--	--	50,0	66,6
08_A	08 [2]		1,50	31,7	--	--	31,7	48,3
08_B	08 [1]		4,50	50,4	--	--	50,4	65,5
08_B	08 [2]		4,50	31,9	--	--	31,9	47,2
08_C	08 [1]		7,50	51,6	--	--	51,6	65,4
08_C	08 [2]		7,50	33,1	--	--	33,1	46,9
08_D	08 [1]		9,50	52,3	--	--	52,3	65,4
08_D	08 [2]		9,50	34,2	--	--	34,2	47,3
09_A	09 [1]		1,50	50,4	--	--	50,4	66,9
09_A	09 [2]		1,50	31,9	--	--	31,9	48,5
09_B	09 [1]		4,50	50,9	--	--	50,9	66,0
09_B	09 [2]		4,50	32,3	--	--	32,3	47,5
09_C	09 [1]		7,50	52,3	--	--	52,3	65,8
09_C	09 [2]		7,50	33,7	--	--	33,7	47,4
09_D	09 [1]		9,50	52,8	--	--	52,8	65,8
09_D	09 [2]		9,50	34,6	--	--	34,6	47,8
10_A	10 [1]		1,50	50,8	--	--	50,8	67,2
10_A	10 [2]		1,50	32,3	--	--	32,3	48,8
10_B	10 [1]		4,50	51,5	--	--	51,5	66,4
10_B	10 [2]		4,50	32,9	--	--	32,9	47,9
10_C	10 [1]		7,50	52,8	--	--	52,8	66,3
10_C	10 [2]		7,50	34,4	--	--	34,4	47,9
10_D	10 [1]		9,50	53,3	--	--	53,3	66,2
10_D	10 [2]		9,50	35,2	--	--	35,2	48,3
11_A	11 [1]		1,50	51,1	--	--	51,1	67,5
11_A	11 [2]		1,50	39,4	--	--	39,4	55,5
11_A	11 [3]		1,50	33,8	--	--	33,8	50,3
11_B	11 [1]		4,50	52,0	--	--	52,0	66,8
11_B	11 [2]		4,50	40,4	--	--	40,4	54,6
11_B	11 [3]		4,50	34,6	--	--	34,6	49,5
11_C	11 [1]		7,50	53,3	--	--	53,3	66,7
11_C	11 [2]		7,50	41,9	--	--	41,9	54,8
11_C	11 [3]		7,50	36,2	--	--	36,2	49,6
11_D	11 [1]		9,50	53,7	--	--	53,7	66,6
11_D	11 [2]		9,50	42,8	--	--	42,8	55,6
11_D	11 [3]		9,50	37,0	--	--	37,0	50,0
12_A	12 [1]		1,50	36,2	--	--	36,2	52,4
12_A	12 [2]		1,50	52,0	--	--	52,0	68,2
12_A	12 [3]		1,50	36,0	--	--	36,0	52,3
12_B	12 [1]		4,50	37,6	--	--	37,6	51,9
12_B	12 [2]		4,50	53,3	--	--	53,3	67,7
12_B	12 [3]		4,50	36,8	--	--	36,8	51,3
12_C	12 [1]		7,50	39,4	--	--	39,4	52,4
12_C	12 [2]		7,50	54,5	--	--	54,5	67,6
12_C	12 [3]		7,50	37,7	--	--	37,7	50,8
12_D	12 [1]		9,50	40,9	--	--	40,9	53,7
12_D	12 [2]		9,50	54,7	--	--	54,7	67,6
12_D	12 [3]		9,50	38,1	--	--	38,1	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten basisschool LAr,LT

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt Basisschool
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13_A	13 [1]		1,50	52,6	--	--	52,6	68,7
13_A	13 [2]		1,50	36,9	--	--	36,9	53,1
13_B	13 [1]		4,50	54,1	--	--	54,1	68,3
13_B	13 [2]		4,50	38,0	--	--	38,0	52,3
13_C	13 [1]		7,50	55,1	--	--	55,1	68,2
13_C	13 [2]		7,50	39,0	--	--	39,0	52,0
13_D	13 [1]		9,50	55,3	--	--	55,3	68,2
13_D	13 [2]		9,50	39,3	--	--	39,3	52,1
14_A	14 [1]		1,50	53,3	--	--	53,3	69,3
14_A	14 [2]		1,50	37,6	--	--	37,6	53,7
14_B	14 [1]		4,50	55,0	--	--	55,0	68,9
14_B	14 [2]		4,50	38,9	--	--	38,9	53,0
14_C	14 [1]		7,50	55,9	--	--	55,9	68,8
14_C	14 [2]		7,50	40,0	--	--	40,0	52,9
14_D	14 [1]		9,50	56,0	--	--	56,0	68,8
14_D	14 [2]		9,50	40,1	--	--	40,1	52,9
15_A	15 [1]		1,50	54,0	--	--	54,0	69,9
15_A	15 [2]		1,50	38,7	--	--	38,7	54,7
15_B	15 [1]		4,50	55,9	--	--	55,9	69,5
15_B	15 [2]		4,50	40,3	--	--	40,3	54,2
15_C	15 [1]		7,50	56,5	--	--	56,5	69,5
15_C	15 [2]		7,50	41,3	--	--	41,3	54,1
15_D	15 [1]		9,50	56,6	--	--	56,6	69,5
15_D	15 [2]		9,50	41,4	--	--	41,4	54,2
16_A	16 [1]		1,50	54,8	--	--	54,8	70,5
16_A	16 [2]		1,50	40,6	--	--	40,6	56,5
16_B	16 [1]		4,50	56,7	--	--	56,7	70,2
16_B	16 [2]		4,50	42,4	--	--	42,4	56,0
16_C	16 [1]		7,50	57,3	--	--	57,3	70,2
16_C	16 [2]		7,50	43,2	--	--	43,2	56,0
16_D	16 [1]		9,50	57,3	--	--	57,3	70,1
16_D	16 [2]		9,50	43,3	--	--	43,3	56,1
17_A	17 [1]		1,50	55,6	--	--	55,6	71,1
17_A	17 [2]		1,50	41,6	--	--	41,6	57,3
17_B	17 [1]		4,50	57,6	--	--	57,6	70,9
17_B	17 [2]		4,50	43,7	--	--	43,7	57,0
17_C	17 [1]		7,50	58,0	--	--	58,0	70,8
17_C	17 [2]		7,50	44,3	--	--	44,3	57,1
17_D	17 [1]		9,50	58,0	--	--	58,0	70,8
17_D	17 [2]		9,50	44,4	--	--	44,4	57,1
18_A	18 [1]		1,50	56,6	--	--	56,6	71,9
18_A	18 [2]		1,50	40,9	--	--	40,9	56,4
18_B	18 [1]		4,50	58,5	--	--	58,5	71,7
18_B	18 [2]		4,50	44,1	--	--	44,1	57,1
18_C	18 [1]		7,50	58,8	--	--	58,8	71,7
18_C	18 [2]		7,50	45,3	--	--	45,3	58,1
18_D	18 [1]		9,50	58,8	--	--	58,8	71,6
18_D	18 [2]		9,50	45,4	--	--	45,4	58,1
19_A	19 [1]		1,50	57,9	--	--	57,9	72,8
19_A	19 [2]		1,50	40,7	--	--	40,7	56,0
19_B	19 [1]		4,50	59,5	--	--	59,5	72,6
19_B	19 [2]		4,50	43,4	--	--	43,4	56,4
19_C	19 [1]		7,50	59,7	--	--	59,7	72,5
19_C	19 [2]		7,50	44,8	--	--	44,8	57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten basisschool LAr,LT

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt Basisschool
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
19_D	19 [1]		9,50	59,6	--	--	59,6	72,5
19_D	19 [2]		9,50	44,9	--	--	44,9	57,6
20_A	20 [1]		1,50	59,3	--	--	59,3	73,7
20_A	20 [2]		1,50	41,4	--	--	41,4	56,4
20_B	20 [1]		4,50	60,6	--	--	60,6	73,6
20_B	20 [2]		4,50	44,6	--	--	44,6	57,5
20_C	20 [1]		7,50	60,7	--	--	60,7	73,5
20_C	20 [2]		7,50	46,9	--	--	46,9	59,7
20_D	20 [1]		9,50	60,6	--	--	60,6	73,4
20_D	20 [2]		9,50	47,1	--	--	47,1	59,8
21_A	21 [1]		1,50	60,8	--	--	60,8	74,8
21_A	21 [2]		1,50	47,5	--	--	47,5	62,1
21_B	21 [1]		4,50	61,8	--	--	61,8	74,7
21_B	21 [2]		4,50	49,6	--	--	49,6	62,4
21_C	21 [1]		7,50	61,8	--	--	61,8	74,6
21_C	21 [2]		7,50	48,2	--	--	48,2	61,0
21_D	21 [1]		9,50	61,7	--	--	61,7	74,5
21_D	21 [2]		9,50	48,4	--	--	48,4	61,1
22_A	22 [1]		1,50	62,4	--	--	62,4	76,0
22_A	22 [2]		1,50	49,7	--	--	49,7	63,7
22_B	22 [1]		4,50	63,0	--	--	63,0	75,9
22_B	22 [2]		4,50	50,8	--	--	50,8	63,6
22_C	22 [1]		7,50	62,9	--	--	62,9	75,7
22_C	22 [2]		7,50	46,8	--	--	46,8	59,5
22_D	22 [1]		9,50	62,7	--	--	62,7	75,6
22_D	22 [2]		9,50	47,0	--	--	47,0	59,8
23_A	23 [1]		1,50	63,9	--	--	63,9	77,3
23_A	23 [2]		1,50	62,7	--	--	62,7	76,1
23_A	23 [3]		1,50	46,6	--	--	46,6	60,3
23_B	23 [1]		4,50	64,3	--	--	64,3	77,2
23_B	23 [2]		4,50	63,1	--	--	63,1	76,0
23_B	23 [3]		4,50	46,9	--	--	46,9	59,8
23_C	23 [1]		7,50	64,1	--	--	64,1	76,9
23_C	23 [2]		7,50	63,0	--	--	63,0	75,8
23_C	23 [3]		7,50	45,0	--	--	45,0	57,8
23_D	23 [1]		9,50	63,9	--	--	63,9	76,7
23_D	23 [2]		9,50	62,9	--	--	62,9	75,8
23_D	23 [3]		9,50	45,5	--	--	45,5	58,4
24_A	24 [1]		1,50	41,1	--	--	41,1	56,7
24_A	24 [2]		1,50	50,6	--	--	50,6	66,2
24_A	24 [3]		1,50	36,5	--	--	36,5	52,5
24_B	24 [1]		4,50	52,6	--	--	52,6	65,7
24_B	24 [2]		4,50	53,6	--	--	53,6	66,6
24_B	24 [3]		4,50	38,5	--	--	38,5	52,2
24_C	24 [1]		7,50	54,0	--	--	54,0	67,0
24_C	24 [2]		7,50	53,9	--	--	53,9	66,8
24_C	24 [3]		7,50	39,2	--	--	39,2	52,1
24_D	24 [1]		10,50	54,2	--	--	54,2	67,3
24_D	24 [2]		10,50	54,1	--	--	54,1	67,0
24_D	24 [3]		10,50	39,1	--	--	39,1	52,0
24_E	24 [1]		13,50	55,7	--	--	55,7	68,7
24_E	24 [2]		13,50	55,1	--	--	55,1	68,2
24_E	24 [3]		13,50	39,1	--	--	39,1	52,1
24_F	24 [1]		16,50	57,1	--	--	57,1	70,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten basisschool LAr,LT

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt Basisschool
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
24_F	24	[2]	16,50	56,8	--	--	56,8	69,7
24_F	24	[3]	16,50	40,2	--	--	40,2	53,1
25_A	25	[1]	1,50	45,5	--	--	45,5	61,1
25_A	25	[2]	1,50	39,9	--	--	39,9	55,7
25_B	25	[1]	4,50	48,0	--	--	48,0	61,2
25_B	25	[2]	4,50	41,4	--	--	41,4	54,9
25_C	25	[1]	7,50	48,7	--	--	48,7	61,5
25_C	25	[2]	7,50	42,0	--	--	42,0	54,8
25_D	25	[1]	10,50	49,5	--	--	49,5	62,2
25_D	25	[2]	10,50	42,0	--	--	42,0	54,8
25_E	25	[1]	13,50	51,7	--	--	51,7	64,6
25_E	25	[2]	13,50	42,0	--	--	42,0	54,7
25_F	25	[1]	16,50	54,1	--	--	54,1	67,1
25_F	25	[2]	16,50	42,1	--	--	42,1	54,8
26_A	26	[1]	1,50	41,1	--	--	41,1	57,3
26_A	26	[2]	1,50	39,7	--	--	39,7	55,7
26_B	26	[1]	4,50	43,2	--	--	43,2	57,2
26_B	26	[2]	4,50	41,0	--	--	41,0	54,7
26_C	26	[1]	7,50	44,7	--	--	44,7	57,7
26_C	26	[2]	7,50	41,9	--	--	41,9	54,7
26_D	26	[1]	10,50	46,4	--	--	46,4	59,3
26_D	26	[2]	10,50	42,0	--	--	42,0	54,7
26_E	26	[1]	13,50	49,1	--	--	49,1	62,1
26_E	26	[2]	13,50	42,0	--	--	42,0	54,7
26_F	26	[1]	16,50	52,1	--	--	52,1	65,1
26_F	26	[2]	16,50	42,1	--	--	42,1	54,9
27_A	27	[1]	1,50	39,8	--	--	39,8	56,1
27_A	27	[2]	1,50	36,5	--	--	36,5	52,6
27_B	27	[1]	4,50	41,6	--	--	41,6	56,0
27_B	27	[2]	4,50	37,6	--	--	37,6	51,8
27_C	27	[1]	7,50	43,4	--	--	43,4	56,5
27_C	27	[2]	7,50	38,7	--	--	38,7	51,7
27_D	27	[1]	10,50	45,6	--	--	45,6	58,5
27_D	27	[2]	10,50	38,8	--	--	38,8	51,6
27_E	27	[1]	13,50	47,8	--	--	47,8	60,7
27_E	27	[2]	13,50	38,7	--	--	38,7	51,5
27_F	27	[1]	16,50	50,9	--	--	50,9	63,8
27_F	27	[2]	16,50	38,7	--	--	38,7	51,5
28_A	28	[1]	1,50	38,9	--	--	38,9	55,4
28_A	28	[2]	1,50	34,4	--	--	34,4	50,7
28_B	28	[1]	4,50	40,5	--	--	40,5	55,1
28_B	28	[2]	4,50	35,2	--	--	35,2	49,8
28_C	28	[1]	7,50	42,3	--	--	42,3	55,6
28_C	28	[2]	7,50	36,5	--	--	36,5	49,6
28_D	28	[1]	10,50	45,1	--	--	45,1	57,9
28_D	28	[2]	10,50	36,8	--	--	36,8	49,6
28_E	28	[1]	13,50	46,9	--	--	46,9	59,7
28_E	28	[2]	13,50	36,6	--	--	36,6	49,4
28_F	28	[1]	16,50	49,8	--	--	49,8	62,7
28_F	28	[2]	16,50	36,4	--	--	36,4	49,2
29_A	29	[1]	1,50	38,2	--	--	38,2	54,7
29_A	29	[2]	1,50	33,7	--	--	33,7	50,1
29_B	29	[1]	4,50	39,5	--	--	39,5	54,3
29_B	29	[2]	4,50	34,3	--	--	34,3	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten basisschool LAr,LT

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt Basisschool
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
29_C	29 [1]		7,50	41,4	--	--	41,4	54,9
29_C	29 [2]		7,50	35,6	--	--	35,6	48,8
29_D	29 [1]		10,50	44,5	--	--	44,5	57,4
29_D	29 [2]		10,50	35,8	--	--	35,8	48,6
29_E	29 [1]		13,50	46,6	--	--	46,6	59,4
29_E	29 [2]		13,50	35,7	--	--	35,7	48,5
29_F	29 [1]		16,50	49,0	--	--	49,0	61,9
29_F	29 [2]		16,50	35,4	--	--	35,4	48,3
30_A	30 [1]		1,50	37,6	--	--	37,6	54,2
30_A	30 [2]		1,50	32,8	--	--	32,8	49,4
30_B	30 [1]		4,50	38,6	--	--	38,6	53,7
30_B	30 [2]		4,50	33,2	--	--	33,2	48,1
30_C	30 [1]		7,50	40,6	--	--	40,6	54,2
30_C	30 [2]		7,50	34,4	--	--	34,4	47,9
30_D	30 [1]		10,50	44,0	--	--	44,0	56,9
30_D	30 [2]		10,50	34,7	--	--	34,7	47,7
30_E	30 [1]		13,50	46,6	--	--	46,6	59,3
30_E	30 [2]		13,50	34,7	--	--	34,7	47,5
30_F	30 [1]		16,50	48,4	--	--	48,4	61,2
30_F	30 [2]		16,50	34,3	--	--	34,3	47,2
31_A	31 [1]		1,50	33,9	--	--	33,9	50,5
31_A	31 [2]		1,50	37,0	--	--	37,0	53,6
31_A	31 [3]		1,50	32,1	--	--	32,1	48,7
31_B	31 [1]		4,50	34,4	--	--	34,4	49,5
31_B	31 [2]		4,50	37,8	--	--	37,8	53,0
31_B	31 [3]		4,50	32,3	--	--	32,3	47,5
31_C	31 [1]		7,50	35,8	--	--	35,8	49,5
31_C	31 [2]		7,50	39,7	--	--	39,7	53,5
31_C	31 [3]		7,50	33,4	--	--	33,4	47,1
31_D	31 [1]		10,50	36,7	--	--	36,7	49,7
31_D	31 [2]		10,50	43,4	--	--	43,4	56,3
31_D	31 [3]		10,50	33,8	--	--	33,8	46,8
31_E	31 [1]		13,50	37,3	--	--	37,3	50,1
31_E	31 [2]		13,50	46,3	--	--	46,3	59,0
31_E	31 [3]		13,50	33,8	--	--	33,8	46,6
31_F	31 [1]		16,50	37,7	--	--	37,7	50,5
31_F	31 [2]		16,50	47,6	--	--	47,6	60,4
31_F	31 [3]		16,50	33,7	--	--	33,7	46,6
32_A	32 [1]		1,50	36,0	--	--	36,0	52,7
32_A	32 [2]		1,50	31,7	--	--	31,7	48,4
32_A	32 [3]		1,50	30,0	--	--	30,0	46,7
32_B	32 [1]		4,50	36,5	--	--	36,5	51,9
32_B	32 [2]		4,50	32,1	--	--	32,1	47,4
32_B	32 [3]		4,50	30,1	--	--	30,1	45,6
32_C	32 [1]		7,50	38,2	--	--	38,2	52,4
32_C	32 [2]		7,50	33,8	--	--	33,8	47,7
32_C	32 [3]		7,50	31,4	--	--	31,4	45,5
32_D	32 [1]		10,50	41,9	--	--	41,9	55,0
32_D	32 [2]		10,50	36,0	--	--	36,0	49,0
32_D	32 [3]		10,50	32,4	--	--	32,4	45,5
32_E	32 [1]		13,50	45,1	--	--	45,1	57,9
32_E	32 [2]		13,50	41,5	--	--	41,5	54,2
32_E	32 [3]		13,50	32,8	--	--	32,8	45,6
32_F	32 [1]		16,50	45,8	--	--	45,8	58,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten basisschool LAr,LT

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt Basisschool
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
32_F	32 [2]		16,50	42,3	--	--	42,3	55,0
32_F	32 [3]		16,50	33,0	--	--	33,0	45,8
33_A	33 [1]		1,50	35,7	--	--	35,7	52,5
33_A	33 [2]		1,50	29,3	--	--	29,3	46,2
33_B	33 [1]		4,50	36,0	--	--	36,0	51,6
33_B	33 [2]		4,50	29,3	--	--	29,3	44,9
33_C	33 [1]		7,50	37,6	--	--	37,6	52,0
33_C	33 [2]		7,50	30,5	--	--	30,5	44,9
33_D	33 [1]		10,50	41,1	--	--	41,1	54,4
33_D	33 [2]		10,50	31,6	--	--	31,6	44,9
33_E	33 [1]		13,50	44,4	--	--	44,4	57,2
33_E	33 [2]		13,50	32,0	--	--	32,0	44,9
33_F	33 [1]		16,50	45,0	--	--	45,0	57,8
33_F	33 [2]		16,50	32,2	--	--	32,2	45,0
34_A	34 [1]		1,50	36,0	--	--	36,0	52,9
34_A	34 [2]		1,50	29,0	--	--	29,0	45,9
34_B	34 [1]		4,50	35,9	--	--	35,9	51,5
34_B	34 [2]		4,50	28,7	--	--	28,7	44,5
34_C	34 [1]		7,50	37,4	--	--	37,4	51,9
34_C	34 [2]		7,50	29,8	--	--	29,8	44,4
34_D	34 [1]		10,50	40,5	--	--	40,5	53,9
34_D	34 [2]		10,50	30,9	--	--	30,9	44,4
34_E	34 [1]		13,50	43,9	--	--	43,9	56,7
34_E	34 [2]		13,50	31,4	--	--	31,4	44,4
34_F	34 [1]		16,50	44,5	--	--	44,5	57,2
34_F	34 [2]		16,50	31,6	--	--	31,6	44,5
35_A	35 [1]		1,50	35,0	--	--	35,0	51,9
35_A	35 [2]		1,50	28,7	--	--	28,7	45,6
35_B	35 [1]		4,50	34,3	--	--	34,3	50,1
35_B	35 [2]		4,50	28,4	--	--	28,4	44,2
35_C	35 [1]		7,50	35,9	--	--	35,9	50,6
35_C	35 [2]		7,50	29,3	--	--	29,3	43,9
35_D	35 [1]		10,50	39,0	--	--	39,0	52,6
35_D	35 [2]		10,50	30,2	--	--	30,2	43,8
35_E	35 [1]		13,50	43,0	--	--	43,0	55,9
35_E	35 [2]		13,50	30,9	--	--	30,9	43,9
35_F	35 [1]		16,50	44,0	--	--	44,0	56,7
35_F	35 [2]		16,50	31,1	--	--	31,1	44,0
36_A	36 [1]		1,50	34,6	--	--	34,6	51,5
36_A	36 [2]		1,50	27,9	--	--	27,9	44,9
36_B	36 [1]		4,50	33,3	--	--	33,3	49,1
36_B	36 [2]		4,50	27,6	--	--	27,6	43,5
36_C	36 [1]		7,50	34,7	--	--	34,7	49,6
36_C	36 [2]		7,50	28,5	--	--	28,5	43,4
36_D	36 [1]		10,50	37,7	--	--	37,7	51,5
36_D	36 [2]		10,50	29,6	--	--	29,6	43,4
36_E	36 [1]		13,50	42,3	--	--	42,3	55,2
36_E	36 [2]		13,50	30,4	--	--	30,4	43,5
36_F	36 [1]		16,50	43,7	--	--	43,7	56,4
36_F	36 [2]		16,50	30,7	--	--	30,7	43,6
37_A	37 [1]		1,50	33,9	--	--	33,9	50,8
37_A	37 [2]		1,50	27,5	--	--	27,5	44,5
37_B	37 [1]		4,50	32,7	--	--	32,7	48,7
37_B	37 [2]		4,50	27,1	--	--	27,1	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten basisschool LAr,LT

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt Basisschool
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
37_C	37 [1]		7,50	34,1	--	--	34,1	49,1
37_C	37 [2]		7,50	27,9	--	--	27,9	43,0
37_D	37 [1]		10,50	36,9	--	--	36,9	50,9
37_D	37 [2]		10,50	29,0	--	--	29,0	43,0
37_E	37 [1]		13,50	41,8	--	--	41,8	54,8
37_E	37 [2]		13,50	29,9	--	--	29,9	43,1
37_F	37 [1]		16,50	43,4	--	--	43,4	56,1
37_F	37 [2]		16,50	30,5	--	--	30,5	43,4
38_A	38 [1]		1,50	26,9	--	--	26,9	43,9
38_A	38 [2]		1,50	33,1	--	--	33,1	50,1
38_A	38 [3]		1,50	28,1	--	--	28,1	45,1
38_B	38 [1]		4,50	26,3	--	--	26,3	42,4
38_B	38 [2]		4,50	32,1	--	--	32,1	48,2
38_B	38 [3]		4,50	27,6	--	--	27,6	43,7
38_C	38 [1]		7,50	26,9	--	--	26,9	42,1
38_C	38 [2]		7,50	33,3	--	--	33,3	48,5
38_C	38 [3]		7,50	28,3	--	--	28,3	43,4
38_D	38 [1]		10,50	27,9	--	--	27,9	42,1
38_D	38 [2]		10,50	35,6	--	--	35,6	49,8
38_D	38 [3]		10,50	29,3	--	--	29,3	43,5
38_E	38 [1]		13,50	28,9	--	--	28,9	42,2
38_E	38 [2]		13,50	40,1	--	--	40,1	53,3
38_E	38 [3]		13,50	30,1	--	--	30,1	43,5
38_F	38 [1]		16,50	29,6	--	--	29,6	42,5
38_F	38 [2]		16,50	42,3	--	--	42,3	55,2
38_F	38 [3]		16,50	30,7	--	--	30,7	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten basisschool LA,max

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Basisschool
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag
01_A	01 [1]	1,50	57,5
01_A	01 [2]	1,50	38,3
01_A	01 [3]	1,50	44,8
01_B	01 [1]	4,50	57,4
01_B	01 [2]	4,50	38,2
01_B	01 [3]	4,50	44,6
01_C	01 [1]	7,50	58,6
01_C	01 [2]	7,50	38,9
01_C	01 [3]	7,50	46,0
01_D	01 [1]	9,50	59,4
01_D	01 [2]	9,50	38,0
01_D	01 [3]	9,50	47,5
02_A	02 [1]	1,50	57,7
02_A	02 [2]	1,50	38,4
02_B	02 [1]	4,50	57,7
02_B	02 [2]	4,50	38,4
02_C	02 [1]	7,50	59,0
02_C	02 [2]	7,50	39,1
02_D	02 [1]	9,50	59,8
02_D	02 [2]	9,50	38,6
03_A	03 [1]	1,50	57,9
03_A	03 [2]	1,50	38,6
03_B	03 [1]	4,50	58,0
03_B	03 [2]	4,50	38,7
03_C	03 [1]	7,50	59,3
03_C	03 [2]	7,50	39,5
03_D	03 [1]	9,50	60,2
03_D	03 [2]	9,50	40,6
04_A	04 [1]	1,50	58,1
04_A	04 [2]	1,50	38,8
04_B	04 [1]	4,50	58,4
04_B	04 [2]	4,50	39,1
04_C	04 [1]	7,50	59,8
04_C	04 [2]	7,50	39,9
04_D	04 [1]	9,50	60,7
04_D	04 [2]	9,50	41,1
05_A	05 [1]	1,50	58,4
05_A	05 [2]	1,50	39,0
05_B	05 [1]	4,50	58,8
05_B	05 [2]	4,50	39,1
05_C	05 [1]	7,50	60,2
05_C	05 [2]	7,50	40,4
05_D	05 [1]	9,50	61,1
05_D	05 [2]	9,50	41,6
06_A	06 [1]	1,50	58,6
06_A	06 [2]	1,50	39,3
06_B	06 [1]	4,50	59,3
06_B	06 [2]	4,50	39,9
06_C	06 [1]	7,50	60,8
06_C	06 [2]	7,50	40,9
06_D	06 [1]	9,50	61,4
06_D	06 [2]	9,50	41,9
07_A	07 [1]	1,50	58,9
07_A	07 [2]	1,50	42,0
07_B	07 [1]	4,50	59,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten basisschool LA,max

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Basisschool
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag
07_B	07 [2]	4,50	42,0
07_C	07 [1]	7,50	61,4
07_C	07 [2]	7,50	43,3
07_D	07 [1]	9,50	61,8
07_D	07 [2]	9,50	44,0
08_A	08 [1]	1,50	59,3
08_A	08 [2]	1,50	42,3
08_B	08 [1]	4,50	60,4
08_B	08 [2]	4,50	43,2
08_C	08 [1]	7,50	62,0
08_C	08 [2]	7,50	44,6
08_D	08 [1]	9,50	62,2
08_D	08 [2]	9,50	45,2
09_A	09 [1]	1,50	59,7
09_A	09 [2]	1,50	42,6
09_B	09 [1]	4,50	61,0
09_B	09 [2]	4,50	43,7
09_C	09 [1]	7,50	62,6
09_C	09 [2]	7,50	45,2
09_D	09 [1]	9,50	62,6
09_D	09 [2]	9,50	45,5
10_A	10 [1]	1,50	61,3
10_A	10 [2]	1,50	43,0
10_B	10 [1]	4,50	62,7
10_B	10 [2]	4,50	44,3
10_C	10 [1]	7,50	64,1
10_C	10 [2]	7,50	45,7
10_D	10 [1]	9,50	64,1
10_D	10 [2]	9,50	46,0
11_A	11 [1]	1,50	61,8
11_A	11 [2]	1,50	55,6
11_A	11 [3]	1,50	43,7
11_B	11 [1]	4,50	63,5
11_B	11 [2]	4,50	56,6
11_B	11 [3]	4,50	45,3
11_C	11 [1]	7,50	64,6
11_C	11 [2]	7,50	57,8
11_C	11 [3]	7,50	46,5
11_D	11 [1]	9,50	64,6
11_D	11 [2]	9,50	57,9
11_D	11 [3]	9,50	46,9
12_A	12 [1]	1,50	46,0
12_A	12 [2]	1,50	63,0
12_A	12 [3]	1,50	45,1
12_B	12 [1]	4,50	48,2
12_B	12 [2]	4,50	65,1
12_B	12 [3]	4,50	45,9
12_C	12 [1]	7,50	49,5
12_C	12 [2]	7,50	65,6
12_C	12 [3]	7,50	47,0
12_D	12 [1]	9,50	50,6
12_D	12 [2]	9,50	65,6
12_D	12 [3]	9,50	47,1
13_A	13 [1]	1,50	63,1
13_A	13 [2]	1,50	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten basisschool LA,max

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Basisschool
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag
13_B	13 [1]	4,50	65,3
13_B	13 [2]	4,50	48,0
13_C	13 [1]	7,50	65,8
13_C	13 [2]	7,50	47,6
13_D	13 [1]	9,50	65,7
13_D	13 [2]	9,50	47,6
14_A	14 [1]	1,50	64,6
14_A	14 [2]	1,50	46,6
14_B	14 [1]	4,50	67,0
14_B	14 [2]	4,50	48,9
14_C	14 [1]	7,50	67,0
14_C	14 [2]	7,50	48,3
14_D	14 [1]	9,50	66,9
14_D	14 [2]	9,50	48,3
15_A	15 [1]	1,50	65,6
15_A	15 [2]	1,50	47,1
15_B	15 [1]	4,50	67,8
15_B	15 [2]	4,50	49,4
15_C	15 [1]	7,50	67,7
15_C	15 [2]	7,50	49,3
15_D	15 [1]	9,50	67,7
15_D	15 [2]	9,50	48,9
16_A	16 [1]	1,50	66,7
16_A	16 [2]	1,50	47,8
16_B	16 [1]	4,50	68,6
16_B	16 [2]	4,50	49,9
16_C	16 [1]	7,50	68,5
16_C	16 [2]	7,50	49,9
16_D	16 [1]	9,50	68,5
16_D	16 [2]	9,50	49,5
17_A	17 [1]	1,50	68,0
17_A	17 [2]	1,50	48,8
17_B	17 [1]	4,50	69,6
17_B	17 [2]	4,50	50,8
17_C	17 [1]	7,50	69,5
17_C	17 [2]	7,50	50,8
17_D	17 [1]	9,50	69,4
17_D	17 [2]	9,50	50,7
18_A	18 [1]	1,50	69,5
18_A	18 [2]	1,50	50,0
18_B	18 [1]	4,50	70,7
18_B	18 [2]	4,50	51,9
18_C	18 [1]	7,50	70,5
18_C	18 [2]	7,50	51,9
18_D	18 [1]	9,50	70,5
18_D	18 [2]	9,50	51,9
19_A	19 [1]	1,50	71,4
19_A	19 [2]	1,50	53,0
19_B	19 [1]	4,50	71,9
19_B	19 [2]	4,50	54,5
19_C	19 [1]	7,50	71,8
19_C	19 [2]	7,50	54,4
19_D	19 [1]	9,50	71,6
19_D	19 [2]	9,50	54,4
20_A	20 [1]	1,50	73,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten basisschool LA,max

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Basisschool
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag
20_A	20 [2]	1,50	54,9
20_B	20 [1]	4,50	73,2
20_B	20 [2]	4,50	56,3
20_C	20 [1]	7,50	73,0
20_C	20 [2]	7,50	58,8
20_D	20 [1]	9,50	72,8
20_D	20 [2]	9,50	58,8
21_A	21 [1]	1,50	75,3
21_A	21 [2]	1,50	55,5
21_B	21 [1]	4,50	75,1
21_B	21 [2]	4,50	58,5
21_C	21 [1]	7,50	74,8
21_C	21 [2]	7,50	64,1
21_D	21 [1]	9,50	74,5
21_D	21 [2]	9,50	64,3
22_A	22 [1]	1,50	77,3
22_A	22 [2]	1,50	67,5
22_B	22 [1]	4,50	77,1
22_B	22 [2]	4,50	67,4
22_C	22 [1]	7,50	76,6
22_C	22 [2]	7,50	64,5
22_D	22 [1]	9,50	76,2
22_D	22 [2]	9,50	64,7
23_A	23 [1]	1,50	79,5
23_A	23 [2]	1,50	77,2
23_A	23 [3]	1,50	68,0
23_B	23 [1]	4,50	79,2
23_B	23 [2]	4,50	76,9
23_B	23 [3]	4,50	68,0
23_C	23 [1]	7,50	78,4
23_C	23 [2]	7,50	76,4
23_C	23 [3]	7,50	54,5
23_D	23 [1]	9,50	77,8
23_D	23 [2]	9,50	76,0
23_D	23 [3]	9,50	54,3
24_A	24 [1]	1,50	52,9
24_A	24 [2]	1,50	65,8
24_A	24 [3]	1,50	48,8
24_B	24 [1]	4,50	65,3
24_B	24 [2]	4,50	69,5
24_B	24 [3]	4,50	51,3
24_C	24 [1]	7,50	68,8
24_C	24 [2]	7,50	70,1
24_C	24 [3]	7,50	50,5
24_D	24 [1]	10,50	68,7
24_D	24 [2]	10,50	70,0
24_D	24 [3]	10,50	50,5
24_E	24 [1]	13,50	68,6
24_E	24 [2]	13,50	69,8
24_E	24 [3]	13,50	49,3
24_F	24 [1]	16,50	68,7
24_F	24 [2]	16,50	70,0
24_F	24 [3]	16,50	49,7
25_A	25 [1]	1,50	50,6
25_A	25 [2]	1,50	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten basisschool LA,max

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Basisschool
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag
25_B	25 [1]	4,50	52,8
25_B	25 [2]	4,50	58,9
25_C	25 [1]	7,50	53,3
25_C	25 [2]	7,50	59,0
25_D	25 [1]	10,50	54,6
25_D	25 [2]	10,50	59,0
25_E	25 [1]	13,50	60,6
25_E	25 [2]	13,50	58,9
25_F	25 [1]	16,50	60,9
25_F	25 [2]	16,50	58,9
26_A	26 [1]	1,50	48,6
26_A	26 [2]	1,50	56,6
26_B	26 [1]	4,50	50,9
26_B	26 [2]	4,50	58,1
26_C	26 [1]	7,50	51,5
26_C	26 [2]	7,50	58,5
26_D	26 [1]	10,50	52,6
26_D	26 [2]	10,50	58,5
26_E	26 [1]	13,50	57,8
26_E	26 [2]	13,50	58,4
26_F	26 [1]	16,50	57,6
26_F	26 [2]	16,50	58,4
27_A	27 [1]	1,50	47,2
27_A	27 [2]	1,50	49,5
27_B	27 [1]	4,50	49,6
27_B	27 [2]	4,50	50,7
27_C	27 [1]	7,50	49,9
27_C	27 [2]	7,50	51,4
27_D	27 [1]	10,50	50,6
27_D	27 [2]	10,50	51,4
27_E	27 [1]	13,50	51,3
27_E	27 [2]	13,50	51,2
27_F	27 [1]	16,50	49,6
27_F	27 [2]	16,50	51,1
28_A	28 [1]	1,50	46,4
28_A	28 [2]	1,50	44,0
28_B	28 [1]	4,50	48,7
28_B	28 [2]	4,50	44,4
28_C	28 [1]	7,50	49,5
28_C	28 [2]	7,50	45,4
28_D	28 [1]	10,50	51,0
28_D	28 [2]	10,50	45,4
28_E	28 [1]	13,50	57,3
28_E	28 [2]	13,50	45,0
28_F	28 [1]	16,50	57,1
28_F	28 [2]	16,50	45,1
29_A	29 [1]	1,50	45,8
29_A	29 [2]	1,50	42,7
29_B	29 [1]	4,50	47,8
29_B	29 [2]	4,50	42,7
29_C	29 [1]	7,50	49,0
29_C	29 [2]	7,50	43,9
29_D	29 [1]	10,50	50,6
29_D	29 [2]	10,50	43,9
29_E	29 [1]	13,50	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
 Rekenresultaten basisschool LA,max

1267932
 Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: LA,max Basisschool
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag
29_E	29 [2]	13,50	43,5
29_F	29 [1]	16,50	57,1
29_F	29 [2]	16,50	39,9
30_A	30 [1]	1,50	45,2
30_A	30 [2]	1,50	41,1
30_B	30 [1]	4,50	47,1
30_B	30 [2]	4,50	41,6
30_C	30 [1]	7,50	48,5
30_C	30 [2]	7,50	43,1
30_D	30 [1]	10,50	50,3
30_D	30 [2]	10,50	43,1
30_E	30 [1]	13,50	56,9
30_E	30 [2]	13,50	42,6
30_F	30 [1]	16,50	57,0
30_F	30 [2]	16,50	39,7
31_A	31 [1]	1,50	43,3
31_A	31 [2]	1,50	44,8
31_A	31 [3]	1,50	40,3
31_B	31 [1]	4,50	44,5
31_B	31 [2]	4,50	46,5
31_B	31 [3]	4,50	40,7
31_C	31 [1]	7,50	45,9
31_C	31 [2]	7,50	48,2
31_C	31 [3]	7,50	42,2
31_D	31 [1]	10,50	45,8
31_D	31 [2]	10,50	50,1
31_D	31 [3]	10,50	42,0
31_E	31 [1]	13,50	46,0
31_E	31 [2]	13,50	56,6
31_E	31 [3]	13,50	41,4
31_F	31 [1]	16,50	46,3
31_F	31 [2]	16,50	56,8
31_F	31 [3]	16,50	39,6
32_A	32 [1]	1,50	44,5
32_A	32 [2]	1,50	41,9
32_A	32 [3]	1,50	36,7
32_B	32 [1]	4,50	45,5
32_B	32 [2]	4,50	42,8
32_B	32 [3]	4,50	37,0
32_C	32 [1]	7,50	47,5
32_C	32 [2]	7,50	45,1
32_C	32 [3]	7,50	38,3
32_D	32 [1]	10,50	49,8
32_D	32 [2]	10,50	47,1
32_D	32 [3]	10,50	37,9
32_E	32 [1]	13,50	55,9
32_E	32 [2]	13,50	55,4
32_E	32 [3]	13,50	38,8
32_F	32 [1]	16,50	56,1
32_F	32 [2]	16,50	55,5
32_F	32 [3]	16,50	38,5
33_A	33 [1]	1,50	45,7
33_A	33 [2]	1,50	36,1
33_B	33 [1]	4,50	46,4
33_B	33 [2]	4,50	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
 Rekenresultaten basisschool LA,max

1267932
 Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: LA,max Basisschool
 LA,max totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag
33_C	33 [1]	7,50	48,2
33_C	33 [2]	7,50	37,4
33_D	33 [1]	10,50	50,4
33_D	33 [2]	10,50	37,5
33_E	33 [1]	13,50	56,0
33_E	33 [2]	13,50	37,6
33_F	33 [1]	16,50	56,1
33_F	33 [2]	16,50	37,1
34_A	34 [1]	1,50	45,6
34_A	34 [2]	1,50	37,3
34_B	34 [1]	4,50	46,1
34_B	34 [2]	4,50	35,8
34_C	34 [1]	7,50	47,7
34_C	34 [2]	7,50	36,8
34_D	34 [1]	10,50	50,5
34_D	34 [2]	10,50	36,8
34_E	34 [1]	13,50	55,7
34_E	34 [2]	13,50	36,9
34_F	34 [1]	16,50	55,7
34_F	34 [2]	16,50	35,2
35_A	35 [1]	1,50	43,8
35_A	35 [2]	1,50	34,5
35_B	35 [1]	4,50	43,7
35_B	35 [2]	4,50	34,5
35_C	35 [1]	7,50	45,3
35_C	35 [2]	7,50	35,5
35_D	35 [1]	10,50	49,1
35_D	35 [2]	10,50	36,7
35_E	35 [1]	13,50	55,3
35_E	35 [2]	13,50	36,9
35_F	35 [1]	16,50	55,4
35_F	35 [2]	16,50	36,4
36_A	36 [1]	1,50	42,3
36_A	36 [2]	1,50	35,2
36_B	36 [1]	4,50	41,0
36_B	36 [2]	4,50	35,1
36_C	36 [1]	7,50	42,9
36_C	36 [2]	7,50	34,9
36_D	36 [1]	10,50	46,9
36_D	36 [2]	10,50	36,2
36_E	36 [1]	13,50	54,6
36_E	36 [2]	13,50	36,4
36_F	36 [1]	16,50	54,7
36_F	36 [2]	16,50	35,8
37_A	37 [1]	1,50	41,5
37_A	37 [2]	1,50	34,1
37_B	37 [1]	4,50	40,5
37_B	37 [2]	4,50	34,0
37_C	37 [1]	7,50	42,3
37_C	37 [2]	7,50	34,4
37_D	37 [1]	10,50	46,5
37_D	37 [2]	10,50	35,6
37_E	37 [1]	13,50	54,3
37_E	37 [2]	13,50	36,1
37_F	37 [1]	16,50	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten basisschool LA,max

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Basisschool
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag
37_F	37 [2]	16,50	36,4
38_A	38 [1]	1,50	32,1
38_A	38 [2]	1,50	39,7
38_A	38 [3]	1,50	33,7
38_B	38 [1]	4,50	32,1
38_B	38 [2]	4,50	38,6
38_B	38 [3]	4,50	33,5
38_C	38 [1]	7,50	29,8
38_C	38 [2]	7,50	39,4
38_C	38 [3]	7,50	34,1
38_D	38 [1]	10,50	30,9
38_D	38 [2]	10,50	41,7
38_D	38 [3]	10,50	35,4
38_E	38 [1]	13,50	31,8
38_E	38 [2]	13,50	42,9
38_E	38 [3]	13,50	36,2
38_F	38 [1]	16,50	32,2
38_F	38 [2]	16,50	42,4
38_F	38 [3]	16,50	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage 4

Resultaten kinderdagverblijf

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultatenkinderdagverblijf LAr,LT

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt Kinderdagverblijf
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Etmaal	Li
01_A	01 [1]		1,50	58,0	58,0	65,5
01_A	01 [2]		1,50	36,9	36,9	45,1
01_A	01 [3]		1,50	48,0	48,0	55,9
01_B	01 [1]		4,50	58,0	58,0	65,4
01_B	01 [2]		4,50	37,7	37,7	45,0
01_B	01 [3]		4,50	48,6	48,6	55,9
01_C	01 [1]		7,50	57,8	57,8	65,2
01_C	01 [2]		7,50	37,7	37,7	45,0
01_C	01 [3]		7,50	48,6	48,6	55,9
01_D	01 [1]		9,50	57,6	57,6	65,0
01_D	01 [2]		9,50	37,8	37,8	45,2
01_D	01 [3]		9,50	48,5	48,5	55,9
02_A	02 [1]		1,50	59,5	59,5	66,9
02_A	02 [2]		1,50	37,0	37,0	44,9
02_B	02 [1]		4,50	59,4	59,4	66,7
02_B	02 [2]		4,50	37,5	37,5	44,8
02_C	02 [1]		7,50	59,1	59,1	66,4
02_C	02 [2]		7,50	37,4	37,4	44,8
02_D	02 [1]		9,50	58,8	58,8	66,1
02_D	02 [2]		9,50	37,5	37,5	44,9
03_A	03 [1]		1,50	60,6	60,6	67,9
03_A	03 [2]		1,50	37,5	37,5	45,1
03_B	03 [1]		4,50	60,4	60,4	67,8
03_B	03 [2]		4,50	37,7	37,7	45,1
03_C	03 [1]		7,50	60,0	60,0	67,3
03_C	03 [2]		7,50	37,6	37,6	44,9
03_D	03 [1]		9,50	59,6	59,6	67,0
03_D	03 [2]		9,50	37,5	37,5	44,9
04_A	04 [1]		1,50	61,1	61,1	68,4
04_A	04 [2]		1,50	37,9	37,9	45,5
04_B	04 [1]		4,50	60,9	60,9	68,2
04_B	04 [2]		4,50	38,1	38,1	45,4
04_C	04 [1]		7,50	60,4	60,4	67,8
04_C	04 [2]		7,50	37,9	37,9	45,3
04_D	04 [1]		9,50	60,0	60,0	67,4
04_D	04 [2]		9,50	37,9	37,9	45,2
05_A	05 [1]		1,50	61,3	61,3	68,7
05_A	05 [2]		1,50	38,0	38,0	45,7
05_B	05 [1]		4,50	61,1	61,1	68,5
05_B	05 [2]		4,50	38,3	38,3	45,6
05_C	05 [1]		7,50	60,7	60,7	68,1
05_C	05 [2]		7,50	38,1	38,1	45,5
05_D	05 [1]		9,50	60,4	60,4	67,7
05_D	05 [2]		9,50	38,0	38,0	45,4
06_A	06 [1]		1,50	61,1	61,1	68,5
06_A	06 [2]		1,50	37,7	37,7	45,5
06_B	06 [1]		4,50	60,9	60,9	68,3
06_B	06 [2]		4,50	38,1	38,1	45,4
06_C	06 [1]		7,50	60,5	60,5	67,8
06_C	06 [2]		7,50	37,9	37,9	45,3
06_D	06 [1]		9,50	60,1	60,1	67,5
06_D	06 [2]		9,50	37,8	37,8	45,2
07_A	07 [1]		1,50	60,5	60,5	67,9
07_A	07 [2]		1,50	37,4	37,4	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultatenkinderdagverblijf LAr,LT

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt Kinderdagverblijf
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Etmaal	Li
07_B	07 [1]	4,50	60,4	60,4	67,8
07_B	07 [2]	4,50	38,0	38,0	45,3
07_C	07 [1]	7,50	60,1	60,1	67,4
07_C	07 [2]	7,50	37,8	37,8	45,2
07_D	07 [1]	9,50	59,8	59,8	67,1
07_D	07 [2]	9,50	37,8	37,8	45,1
08_A	08 [1]	1,50	59,3	59,3	66,9
08_A	08 [2]	1,50	36,9	36,9	45,2
08_B	08 [1]	4,50	59,4	59,4	66,8
08_B	08 [2]	4,50	37,7	37,7	45,1
08_C	08 [1]	7,50	59,2	59,2	66,5
08_C	08 [2]	7,50	37,6	37,6	45,0
08_D	08 [1]	9,50	59,0	59,0	66,3
08_D	08 [2]	9,50	37,6	37,6	45,0
09_A	09 [1]	1,50	57,9	57,9	65,7
09_A	09 [2]	1,50	36,2	36,2	44,8
09_B	09 [1]	4,50	58,3	58,3	65,6
09_B	09 [2]	4,50	37,3	37,3	44,7
09_C	09 [1]	7,50	58,1	58,1	65,4
09_C	09 [2]	7,50	37,3	37,3	44,6
09_D	09 [1]	9,50	57,9	57,9	65,3
09_D	09 [2]	9,50	37,3	37,3	44,7
10_A	10 [1]	1,50	56,4	56,4	64,6
10_A	10 [2]	1,50	35,6	35,6	44,5
10_B	10 [1]	4,50	57,2	57,2	64,5
10_B	10 [2]	4,50	37,0	37,0	44,4
10_C	10 [1]	7,50	57,0	57,0	64,4
10_C	10 [2]	7,50	37,1	37,1	44,4
10_D	10 [1]	9,50	56,9	56,9	64,3
10_D	10 [2]	9,50	37,1	37,1	44,5
11_A	11 [1]	1,50	54,8	54,8	63,5
11_A	11 [2]	1,50	46,6	46,6	55,8
11_A	11 [3]	1,50	35,2	35,2	44,5
11_B	11 [1]	4,50	56,1	56,1	63,4
11_B	11 [2]	4,50	48,4	48,4	55,8
11_B	11 [3]	4,50	37,0	37,0	44,4
11_C	11 [1]	7,50	56,0	56,0	63,3
11_C	11 [2]	7,50	48,4	48,4	55,7
11_C	11 [3]	7,50	36,8	36,8	44,2
11_D	11 [1]	9,50	55,9	55,9	63,2
11_D	11 [2]	9,50	48,4	48,4	55,7
11_D	11 [3]	9,50	36,7	36,7	44,0
12_A	12 [1]	1,50	44,0	44,0	53,6
12_A	12 [2]	1,50	52,1	52,1	61,5
12_A	12 [3]	1,50	32,1	32,1	41,9
12_B	12 [1]	4,50	46,0	46,0	53,4
12_B	12 [2]	4,50	54,1	54,1	61,4
12_B	12 [3]	4,50	34,4	34,4	41,7
12_C	12 [1]	7,50	46,1	46,1	53,4
12_C	12 [2]	7,50	54,0	54,0	61,4
12_C	12 [3]	7,50	34,3	34,3	41,7
12_D	12 [1]	9,50	46,3	46,3	53,6
12_D	12 [2]	9,50	54,0	54,0	61,3
12_D	12 [3]	9,50	34,5	34,5	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultatenkinderdagverblijf LAr,LT

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt Kinderdagverblijf
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Etmaal	Li
13_A	13 [1]		1,50	50,8	50,8	60,6
13_A	13 [2]		1,50	30,9	30,9	40,9
13_B	13 [1]		4,50	53,1	53,1	60,5
13_B	13 [2]		4,50	33,4	33,4	40,8
13_C	13 [1]		7,50	53,1	53,1	60,4
13_C	13 [2]		7,50	33,5	33,5	40,9
13_D	13 [1]		9,50	53,0	53,0	60,4
13_D	13 [2]		9,50	34,0	34,0	41,3
14_A	14 [1]		1,50	49,9	49,9	59,9
14_A	14 [2]		1,50	30,1	30,1	40,3
14_B	14 [1]		4,50	52,4	52,4	59,8
14_B	14 [2]		4,50	32,5	32,5	40,1
14_C	14 [1]		7,50	52,4	52,4	59,7
14_C	14 [2]		7,50	32,9	32,9	40,2
14_D	14 [1]		9,50	52,3	52,3	59,7
14_D	14 [2]		9,50	33,1	33,1	40,4
15_A	15 [1]		1,50	49,2	49,2	59,3
15_A	15 [2]		1,50	29,9	29,9	40,2
15_B	15 [1]		4,50	51,6	51,6	59,2
15_B	15 [2]		4,50	32,2	32,2	40,0
15_C	15 [1]		7,50	51,8	51,8	59,1
15_C	15 [2]		7,50	32,8	32,8	40,1
15_D	15 [1]		9,50	51,8	51,8	59,1
15_D	15 [2]		9,50	33,0	33,0	40,3
16_A	16 [1]		1,50	48,5	48,5	58,8
16_A	16 [2]		1,50	29,7	29,7	40,2
16_B	16 [1]		4,50	50,8	50,8	58,6
16_B	16 [2]		4,50	31,7	31,7	39,9
16_C	16 [1]		7,50	51,3	51,3	58,6
16_C	16 [2]		7,50	32,6	32,6	40,0
16_D	16 [1]		9,50	51,2	51,2	58,6
16_D	16 [2]		9,50	32,8	32,8	40,2
17_A	17 [1]		1,50	47,9	47,9	58,3
17_A	17 [2]		1,50	29,9	29,9	40,5
17_B	17 [1]		4,50	49,9	49,9	58,1
17_B	17 [2]		4,50	31,6	31,6	40,1
17_C	17 [1]		7,50	50,8	50,8	58,1
17_C	17 [2]		7,50	32,8	32,8	40,1
17_D	17 [1]		9,50	50,7	50,7	58,1
17_D	17 [2]		9,50	32,9	32,9	40,3
18_A	18 [1]		1,50	47,1	47,1	57,7
18_A	18 [2]		1,50	30,1	30,1	40,8
18_B	18 [1]		4,50	49,0	49,0	57,5
18_B	18 [2]		4,50	31,5	31,5	40,2
18_C	18 [1]		7,50	50,1	50,1	57,4
18_C	18 [2]		7,50	32,6	32,6	40,0
18_D	18 [1]		9,50	50,1	50,1	57,4
18_D	18 [2]		9,50	32,7	32,7	40,1
19_A	19 [1]		1,50	46,4	46,4	57,1
19_A	19 [2]		1,50	29,8	29,8	40,5
19_B	19 [1]		4,50	48,0	48,0	56,8
19_B	19 [2]		4,50	30,9	30,9	39,8
19_C	19 [1]		7,50	49,4	49,4	56,7
19_C	19 [2]		7,50	32,2	32,2	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultatenkinderdagverblijf LAr,LT

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt Kinderdagverblijf
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Etmaal	Li
19_D	19	[1]	9,50	49,4	49,4	56,7
19_D	19	[2]	9,50	32,3	32,3	39,6
20_A	20	[1]	1,50	45,8	45,8	56,6
20_A	20	[2]	1,50	29,3	29,3	40,1
20_B	20	[1]	4,50	47,3	47,3	56,2
20_B	20	[2]	4,50	30,2	30,2	39,3
20_C	20	[1]	7,50	48,8	48,8	56,2
20_C	20	[2]	7,50	31,6	31,6	39,0
20_D	20	[1]	9,50	48,8	48,8	56,2
20_D	20	[2]	9,50	31,8	31,8	39,1
21_A	21	[1]	1,50	45,5	45,5	56,4
21_A	21	[2]	1,50	29,1	29,1	40,0
21_B	21	[1]	4,50	46,6	46,6	55,8
21_B	21	[2]	4,50	29,7	29,7	38,9
21_C	21	[1]	7,50	48,3	48,3	55,7
21_C	21	[2]	7,50	31,1	31,1	38,7
21_D	21	[1]	9,50	48,4	48,4	55,7
21_D	21	[2]	9,50	31,2	31,2	38,6
22_A	22	[1]	1,50	45,0	45,0	56,0
22_A	22	[2]	1,50	29,1	29,1	40,1
22_B	22	[1]	4,50	45,9	45,9	55,2
22_B	22	[2]	4,50	29,3	29,3	38,7
22_C	22	[1]	7,50	47,6	47,6	55,2
22_C	22	[2]	7,50	30,6	30,6	38,4
22_D	22	[1]	9,50	47,9	47,9	55,2
22_D	22	[2]	9,50	30,9	30,9	38,2
23_A	23	[1]	1,50	44,4	44,4	55,5
23_A	23	[2]	1,50	35,3	35,3	46,4
23_A	23	[3]	1,50	29,3	29,3	40,4
23_B	23	[1]	4,50	45,1	45,1	54,6
23_B	23	[2]	4,50	35,8	35,8	45,4
23_B	23	[3]	4,50	29,3	29,3	38,8
23_C	23	[1]	7,50	46,7	46,7	54,6
23_C	23	[2]	7,50	37,6	37,6	45,8
23_C	23	[3]	7,50	30,6	30,6	38,6
23_D	23	[1]	9,50	47,3	47,3	54,6
23_D	23	[2]	9,50	36,6	36,6	44,0
23_D	23	[3]	9,50	30,5	30,5	37,9
24_A	24	[1]	1,50	29,2	29,2	40,3
24_A	24	[2]	1,50	25,1	25,1	36,3
24_A	24	[3]	1,50	24,6	24,6	35,8
24_B	24	[1]	4,50	29,9	29,9	39,6
24_B	24	[2]	4,50	23,9	23,9	33,8
24_B	24	[3]	4,50	24,8	24,8	34,6
24_C	24	[1]	7,50	30,5	30,5	38,8
24_C	24	[2]	7,50	25,3	25,3	33,8
24_C	24	[3]	7,50	26,1	26,1	34,6
24_D	24	[1]	10,50	33,0	33,0	40,4
24_D	24	[2]	10,50	26,4	26,4	33,8
24_D	24	[3]	10,50	27,3	27,3	34,7
24_E	24	[1]	13,50	38,7	38,7	46,0
24_E	24	[2]	13,50	26,7	26,7	34,1
24_E	24	[3]	13,50	27,3	27,3	34,7
24_F	24	[1]	16,50	40,4	40,4	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultatenkinderdagverblijf LAr,LT

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt Kinderdagverblijf
LAr,lt totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Etmaal	Li
24_F	24	[2]	16,50	26,9	26,9	34,3
24_F	24	[3]	16,50	26,7	26,7	34,0
25_A	25	[1]	1,50	30,6	30,6	41,7
25_A	25	[2]	1,50	25,3	25,3	36,4
25_B	25	[1]	4,50	30,6	30,6	40,1
25_B	25	[2]	4,50	25,7	25,7	35,3
25_C	25	[1]	7,50	31,9	31,9	39,8
25_C	25	[2]	7,50	27,1	27,1	35,3
25_D	25	[1]	10,50	33,9	33,9	41,2
25_D	25	[2]	10,50	28,0	28,0	35,4
25_E	25	[1]	13,50	39,6	39,6	46,9
25_E	25	[2]	13,50	28,1	28,1	35,4
25_F	25	[1]	16,50	40,9	40,9	48,2
25_F	25	[2]	16,50	27,4	27,4	34,7
26_A	26	[1]	1,50	30,9	30,9	41,8
26_A	26	[2]	1,50	25,7	25,7	36,8
26_B	26	[1]	4,50	31,5	31,5	40,7
26_B	26	[2]	4,50	26,2	26,2	35,8
26_C	26	[1]	7,50	32,9	32,9	40,5
26_C	26	[2]	7,50	27,8	27,8	35,8
26_D	26	[1]	10,50	34,3	34,3	41,6
26_D	26	[2]	10,50	28,4	28,4	35,8
26_E	26	[1]	13,50	39,7	39,7	47,0
26_E	26	[2]	13,50	28,5	28,5	35,8
26_F	26	[1]	16,50	40,8	40,8	48,2
26_F	26	[2]	16,50	27,6	27,6	35,0
27_A	27	[1]	1,50	31,4	31,4	42,2
27_A	27	[2]	1,50	26,0	26,0	37,0
27_B	27	[1]	4,50	31,8	31,8	40,9
27_B	27	[2]	4,50	26,7	26,7	36,1
27_C	27	[1]	7,50	33,8	33,8	41,2
27_C	27	[2]	7,50	28,3	28,3	36,1
27_D	27	[1]	10,50	34,7	34,7	42,0
27_D	27	[2]	10,50	28,8	28,8	36,1
27_E	27	[1]	13,50	39,0	39,0	46,3
27_E	27	[2]	13,50	28,8	28,8	36,1
27_F	27	[1]	16,50	40,3	40,3	47,7
27_F	27	[2]	16,50	28,1	28,1	35,4
28_A	28	[1]	1,50	32,3	32,3	43,1
28_A	28	[2]	1,50	26,4	26,4	37,4
28_B	28	[1]	4,50	33,1	33,1	42,0
28_B	28	[2]	4,50	27,4	27,4	36,6
28_C	28	[1]	7,50	34,9	34,9	42,3
28_C	28	[2]	7,50	29,0	29,0	36,6
28_D	28	[1]	10,50	35,4	35,4	42,8
28_D	28	[2]	10,50	29,2	29,2	36,6
28_E	28	[1]	13,50	39,0	39,0	46,4
28_E	28	[2]	13,50	29,2	29,2	36,6
28_F	28	[1]	16,50	41,4	41,4	48,7
28_F	28	[2]	16,50	28,5	28,5	35,8
29_A	29	[1]	1,50	33,0	33,0	43,7
29_A	29	[2]	1,50	26,6	26,6	37,4
29_B	29	[1]	4,50	33,9	33,9	42,6
29_B	29	[2]	4,50	27,7	27,7	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultatenkinderdagverblijf LAr,LT

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt Kinderdagverblijf
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Etmaal	Li
29_C	29 [1]		7,50	35,6	35,6	42,9
29_C	29 [2]		7,50	29,3	29,3	36,8
29_D	29 [1]		10,50	36,0	36,0	43,4
29_D	29 [2]		10,50	29,4	29,4	36,8
29_E	29 [1]		13,50	39,2	39,2	46,5
29_E	29 [2]		13,50	29,4	29,4	36,8
29_F	29 [1]		16,50	40,4	40,4	47,7
29_F	29 [2]		16,50	28,8	28,8	36,2
30_A	30 [1]		1,50	32,8	32,8	43,4
30_A	30 [2]		1,50	27,1	27,1	37,9
30_B	30 [1]		4,50	33,7	33,7	42,2
30_B	30 [2]		4,50	28,4	28,4	37,3
30_C	30 [1]		7,50	35,1	35,1	42,5
30_C	30 [2]		7,50	29,9	29,9	37,3
30_D	30 [1]		10,50	35,6	35,6	42,9
30_D	30 [2]		10,50	29,9	29,9	37,3
30_E	30 [1]		13,50	39,7	39,7	47,0
30_E	30 [2]		13,50	29,9	29,9	37,3
30_F	30 [1]		16,50	40,4	40,4	47,7
30_F	30 [2]		16,50	29,5	29,5	36,8
31_A	31 [1]		1,50	30,3	30,3	40,8
31_A	31 [2]		1,50	34,4	34,4	44,8
31_A	31 [3]		1,50	27,8	27,8	38,4
31_B	31 [1]		4,50	32,1	32,1	40,5
31_B	31 [2]		4,50	35,8	35,8	43,9
31_B	31 [3]		4,50	29,2	29,2	37,9
31_C	31 [1]		7,50	33,5	33,5	40,9
31_C	31 [2]		7,50	36,6	36,6	44,0
31_C	31 [3]		7,50	30,5	30,5	37,9
31_D	31 [1]		10,50	34,4	34,4	41,7
31_D	31 [2]		10,50	36,7	36,7	44,1
31_D	31 [3]		10,50	30,5	30,5	37,9
31_E	31 [1]		13,50	39,3	39,3	46,6
31_E	31 [2]		13,50	41,0	41,0	48,4
31_E	31 [3]		13,50	30,6	30,6	37,9
31_F	31 [1]		16,50	40,5	40,5	47,8
31_F	31 [2]		16,50	41,4	41,4	48,7
31_F	31 [3]		16,50	30,2	30,2	37,5
32_A	32 [1]		1,50	34,5	34,5	44,6
32_A	32 [2]		1,50	29,0	29,0	39,5
32_A	32 [3]		1,50	28,0	28,0	38,6
32_B	32 [1]		4,50	36,3	36,3	43,9
32_B	32 [2]		4,50	30,7	30,7	38,9
32_B	32 [3]		4,50	29,7	29,7	38,1
32_C	32 [1]		7,50	36,5	36,5	43,9
32_C	32 [2]		7,50	31,4	31,4	38,8
32_C	32 [3]		7,50	30,7	30,7	38,0
32_D	32 [1]		10,50	36,8	36,8	44,2
32_D	32 [2]		10,50	31,5	31,5	38,8
32_D	32 [3]		10,50	30,6	30,6	38,0
32_E	32 [1]		13,50	41,4	41,4	48,8
32_E	32 [2]		13,50	33,7	33,7	41,0
32_E	32 [3]		13,50	30,7	30,7	38,0
32_F	32 [1]		16,50	42,0	42,0	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultatenkinderdagverblijf LAr,LT

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt Kinderdagverblijf
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Etmaal	Li
32_F	32 [2]		16,50	34,0	34,0	41,4
32_F	32 [3]		16,50	30,6	30,6	38,0
33_A	33 [1]		1,50	37,5	37,5	47,4
33_A	33 [2]		1,50	28,2	28,2	38,7
33_B	33 [1]		4,50	39,3	39,3	46,8
33_B	33 [2]		4,50	30,0	30,0	38,2
33_C	33 [1]		7,50	39,4	39,4	46,7
33_C	33 [2]		7,50	30,8	30,8	38,1
33_D	33 [1]		10,50	39,5	39,5	46,9
33_D	33 [2]		10,50	30,7	30,7	38,0
33_E	33 [1]		13,50	42,5	42,5	49,9
33_E	33 [2]		13,50	30,7	30,7	38,0
33_F	33 [1]		16,50	43,0	43,0	50,3
33_F	33 [2]		16,50	30,5	30,5	37,9
34_A	34 [1]		1,50	40,4	40,4	50,3
34_A	34 [2]		1,50	28,2	28,2	38,7
34_B	34 [1]		4,50	42,3	42,3	49,8
34_B	34 [2]		4,50	30,1	30,1	38,2
34_C	34 [1]		7,50	42,4	42,4	49,7
34_C	34 [2]		7,50	30,8	30,8	38,1
34_D	34 [1]		10,50	42,4	42,4	49,8
34_D	34 [2]		10,50	30,7	30,7	38,0
34_E	34 [1]		13,50	44,1	44,1	51,4
34_E	34 [2]		13,50	30,6	30,6	38,0
34_F	34 [1]		16,50	44,3	44,3	51,6
34_F	34 [2]		16,50	30,6	30,6	37,9
35_A	35 [1]		1,50	40,8	40,8	50,6
35_A	35 [2]		1,50	28,4	28,4	38,9
35_B	35 [1]		4,50	42,8	42,8	50,2
35_B	35 [2]		4,50	30,4	30,4	38,4
35_C	35 [1]		7,50	42,9	42,9	50,2
35_C	35 [2]		7,50	31,0	31,0	38,4
35_D	35 [1]		10,50	42,9	42,9	50,2
35_D	35 [2]		10,50	30,9	30,9	38,3
35_E	35 [1]		13,50	44,0	44,0	51,3
35_E	35 [2]		13,50	30,9	30,9	38,2
35_F	35 [1]		16,50	44,9	44,9	52,2
35_F	35 [2]		16,50	30,4	30,4	37,7
36_A	36 [1]		1,50	40,0	40,0	49,9
36_A	36 [2]		1,50	28,5	28,5	38,9
36_B	36 [1]		4,50	42,3	42,3	49,6
36_B	36 [2]		4,50	30,4	30,4	38,5
36_C	36 [1]		7,50	42,3	42,3	49,6
36_C	36 [2]		7,50	31,1	31,1	38,4
36_D	36 [1]		10,50	42,4	42,4	49,7
36_D	36 [2]		10,50	30,9	30,9	38,3
36_E	36 [1]		13,50	43,2	43,2	50,6
36_E	36 [2]		13,50	30,8	30,8	38,1
36_F	36 [1]		16,50	44,0	44,0	51,3
36_F	36 [2]		16,50	30,2	30,2	37,6
37_A	37 [1]		1,50	39,0	39,0	48,8
37_A	37 [2]		1,50	28,5	28,5	39,0
37_B	37 [1]		4,50	41,4	41,4	48,8
37_B	37 [2]		4,50	30,4	30,4	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultatenkinderdagverblijf LAr,LT

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt Kinderdagverblijf
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Etmaal	Li
37_C	37	[1]	7,50	41,4	41,4	48,7
37_C	37	[2]	7,50	31,0	31,0	38,4
37_D	37	[1]	10,50	41,5	41,5	48,9
37_D	37	[2]	10,50	30,9	30,9	38,2
37_E	37	[1]	13,50	42,7	42,7	50,0
37_E	37	[2]	13,50	30,6	30,6	38,0
37_F	37	[1]	16,50	43,5	43,5	50,8
37_F	37	[2]	16,50	30,1	30,1	37,4
38_A	38	[1]	1,50	29,8	29,8	40,1
38_A	38	[2]	1,50	32,8	32,8	42,9
38_A	38	[3]	1,50	27,3	27,3	37,8
38_B	38	[1]	4,50	31,3	31,3	39,2
38_B	38	[2]	4,50	37,6	37,6	45,1
38_B	38	[3]	4,50	29,1	29,1	37,4
38_C	38	[1]	7,50	31,6	31,6	39,0
38_C	38	[2]	7,50	38,0	38,0	45,3
38_C	38	[3]	7,50	29,9	29,9	37,2
38_D	38	[1]	10,50	31,5	31,5	38,8
38_D	38	[2]	10,50	38,3	38,3	45,6
38_D	38	[3]	10,50	29,8	29,8	37,2
38_E	38	[1]	13,50	31,5	31,5	38,9
38_E	38	[2]	13,50	40,1	40,1	47,5
38_E	38	[3]	13,50	29,7	29,7	37,1
38_F	38	[1]	16,50	31,8	31,8	39,1
38_F	38	[2]	16,50	40,9	40,9	48,3
38_F	38	[3]	16,50	29,1	29,1	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
 Rekenresultaten kinderdagverblijf LA,max

1267932
 Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: LA,max Kinderdagverblijf
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag
01_A	01 [1]	1,50	79,8
01_A	01 [2]	1,50	57,3
01_A	01 [3]	1,50	68,4
01_B	01 [1]	4,50	79,6
01_B	01 [2]	4,50	57,3
01_B	01 [3]	4,50	68,4
01_C	01 [1]	7,50	79,1
01_C	01 [2]	7,50	57,2
01_C	01 [3]	7,50	68,3
01_D	01 [1]	9,50	78,7
01_D	01 [2]	9,50	57,2
01_D	01 [3]	9,50	68,2
02_A	02 [1]	1,50	81,1
02_A	02 [2]	1,50	56,9
02_B	02 [1]	4,50	80,8
02_B	02 [2]	4,50	56,8
02_C	02 [1]	7,50	80,1
02_C	02 [2]	7,50	56,6
02_D	02 [1]	9,50	79,5
02_D	02 [2]	9,50	56,6
03_A	03 [1]	1,50	81,3
03_A	03 [2]	1,50	56,8
03_B	03 [1]	4,50	80,9
03_B	03 [2]	4,50	56,7
03_C	03 [1]	7,50	80,2
03_C	03 [2]	7,50	56,5
03_D	03 [1]	9,50	79,6
03_D	03 [2]	9,50	56,4
04_A	04 [1]	1,50	80,9
04_A	04 [2]	1,50	56,5
04_B	04 [1]	4,50	80,6
04_B	04 [2]	4,50	56,4
04_C	04 [1]	7,50	79,8
04_C	04 [2]	7,50	56,2
04_D	04 [1]	9,50	79,2
04_D	04 [2]	9,50	56,0
05_A	05 [1]	1,50	80,9
05_A	05 [2]	1,50	56,4
05_B	05 [1]	4,50	80,6
05_B	05 [2]	4,50	56,3
05_C	05 [1]	7,50	79,8
05_C	05 [2]	7,50	56,1
05_D	05 [1]	9,50	79,2
05_D	05 [2]	9,50	55,9
06_A	06 [1]	1,50	80,4
06_A	06 [2]	1,50	56,3
06_B	06 [1]	4,50	80,1
06_B	06 [2]	4,50	56,2
06_C	06 [1]	7,50	79,4
06_C	06 [2]	7,50	56,0
06_D	06 [1]	9,50	78,8
06_D	06 [2]	9,50	55,8
07_A	07 [1]	1,50	80,0
07_A	07 [2]	1,50	55,8
07_B	07 [1]	4,50	79,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
 Rekenresultaten kinderdagverblijf LA,max

1267932
 Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: LA,max Kinderdagverblijf
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag
07_B	07 [2]	4,50	55,7
07_C	07 [1]	7,50	78,8
07_C	07 [2]	7,50	55,6
07_D	07 [1]	9,50	78,1
07_D	07 [2]	9,50	55,4
08_A	08 [1]	1,50	78,4
08_A	08 [2]	1,50	55,1
08_B	08 [1]	4,50	78,1
08_B	08 [2]	4,50	55,1
08_C	08 [1]	7,50	77,5
08_C	08 [2]	7,50	55,0
08_D	08 [1]	9,50	77,0
08_D	08 [2]	9,50	54,9
09_A	09 [1]	1,50	76,5
09_A	09 [2]	1,50	54,5
09_B	09 [1]	4,50	76,3
09_B	09 [2]	4,50	54,4
09_C	09 [1]	7,50	75,9
09_C	09 [2]	7,50	54,3
09_D	09 [1]	9,50	75,5
09_D	09 [2]	9,50	54,2
10_A	10 [1]	1,50	74,7
10_A	10 [2]	1,50	53,5
10_B	10 [1]	4,50	74,5
10_B	10 [2]	4,50	53,8
10_C	10 [1]	7,50	74,3
10_C	10 [2]	7,50	53,7
10_D	10 [1]	9,50	74,0
10_D	10 [2]	9,50	53,7
11_A	11 [1]	1,50	72,9
11_A	11 [2]	1,50	58,2
11_A	11 [3]	1,50	52,4
11_B	11 [1]	4,50	72,9
11_B	11 [2]	4,50	59,1
11_B	11 [3]	4,50	53,3
11_C	11 [1]	7,50	72,7
11_C	11 [2]	7,50	59,1
11_C	11 [3]	7,50	53,2
11_D	11 [1]	9,50	72,6
11_D	11 [2]	9,50	59,3
11_D	11 [3]	9,50	52,0
12_A	12 [1]	1,50	52,9
12_A	12 [2]	1,50	68,9
12_A	12 [3]	1,50	47,8
12_B	12 [1]	4,50	54,4
12_B	12 [2]	4,50	70,2
12_B	12 [3]	4,50	50,2
12_C	12 [1]	7,50	54,7
12_C	12 [2]	7,50	70,1
12_C	12 [3]	7,50	50,2
12_D	12 [1]	9,50	55,4
12_D	12 [2]	9,50	70,0
12_D	12 [3]	9,50	50,3
13_A	13 [1]	1,50	67,8
13_A	13 [2]	1,50	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten kinderdagverblijf LA,max

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Kinderdagverblijf
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag
13_B	13 [1]	4,50	69,4
13_B	13 [2]	4,50	48,9
13_C	13 [1]	7,50	69,4
13_C	13 [2]	7,50	48,9
13_D	13 [1]	9,50	69,3
13_D	13 [2]	9,50	49,1
14_A	14 [1]	1,50	66,6
14_A	14 [2]	1,50	47,0
14_B	14 [1]	4,50	68,5
14_B	14 [2]	4,50	49,2
14_C	14 [1]	7,50	68,5
14_C	14 [2]	7,50	49,2
14_D	14 [1]	9,50	68,4
14_D	14 [2]	9,50	49,4
15_A	15 [1]	1,50	65,5
15_A	15 [2]	1,50	46,1
15_B	15 [1]	4,50	67,7
15_B	15 [2]	4,50	48,5
15_C	15 [1]	7,50	67,7
15_C	15 [2]	7,50	48,6
15_D	15 [1]	9,50	67,7
15_D	15 [2]	9,50	48,8
16_A	16 [1]	1,50	64,6
16_A	16 [2]	1,50	45,5
16_B	16 [1]	4,50	67,0
16_B	16 [2]	4,50	47,8
16_C	16 [1]	7,50	67,0
16_C	16 [2]	7,50	48,1
16_D	16 [1]	9,50	66,9
16_D	16 [2]	9,50	48,2
17_A	17 [1]	1,50	63,8
17_A	17 [2]	1,50	45,5
17_B	17 [1]	4,50	66,0
17_B	17 [2]	4,50	47,4
17_C	17 [1]	7,50	66,3
17_C	17 [2]	7,50	47,8
17_D	17 [1]	9,50	66,3
17_D	17 [2]	9,50	47,7
18_A	18 [1]	1,50	62,3
18_A	18 [2]	1,50	45,5
18_B	18 [1]	4,50	64,2
18_B	18 [2]	4,50	47,1
18_C	18 [1]	7,50	65,1
18_C	18 [2]	7,50	47,4
18_D	18 [1]	9,50	65,1
18_D	18 [2]	9,50	47,3
19_A	19 [1]	1,50	62,4
19_A	19 [2]	1,50	44,4
19_B	19 [1]	4,50	64,1
19_B	19 [2]	4,50	45,8
19_C	19 [1]	7,50	65,2
19_C	19 [2]	7,50	46,1
19_D	19 [1]	9,50	65,1
19_D	19 [2]	9,50	46,3
20_A	20 [1]	1,50	61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten kinderdagverblijf LA,max

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Kinderdagverblijf
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag
20_A	20 [2]	1,50	44,9
20_B	20 [1]	4,50	63,4
20_B	20 [2]	4,50	45,8
20_C	20 [1]	7,50	64,7
20_C	20 [2]	7,50	46,4
20_D	20 [1]	9,50	64,6
20_D	20 [2]	9,50	46,4
21_A	21 [1]	1,50	61,3
21_A	21 [2]	1,50	44,8
21_B	21 [1]	4,50	62,6
21_B	21 [2]	4,50	45,2
21_C	21 [1]	7,50	64,2
21_C	21 [2]	7,50	46,2
21_D	21 [1]	9,50	64,1
21_D	21 [2]	9,50	46,4
22_A	22 [1]	1,50	59,7
22_A	22 [2]	1,50	44,8
22_B	22 [1]	4,50	60,9
22_B	22 [2]	4,50	44,6
22_C	22 [1]	7,50	62,6
22_C	22 [2]	7,50	46,0
22_D	22 [1]	9,50	62,6
22_D	22 [2]	9,50	46,3
23_A	23 [1]	1,50	59,3
23_A	23 [2]	1,50	47,6
23_A	23 [3]	1,50	45,0
23_B	23 [1]	4,50	60,2
23_B	23 [2]	4,50	48,5
23_B	23 [3]	4,50	44,1
23_C	23 [1]	7,50	61,8
23_C	23 [2]	7,50	51,2
23_C	23 [3]	7,50	45,3
23_D	23 [1]	9,50	62,1
23_D	23 [2]	9,50	42,0
23_D	23 [3]	9,50	45,8
24_A	24 [1]	1,50	45,7
24_A	24 [2]	1,50	41,4
24_A	24 [3]	1,50	40,1
24_B	24 [1]	4,50	45,3
24_B	24 [2]	4,50	40,3
24_B	24 [3]	4,50	40,5
24_C	24 [1]	7,50	46,6
24_C	24 [2]	7,50	41,3
24_C	24 [3]	7,50	41,7
24_D	24 [1]	10,50	49,4
24_D	24 [2]	10,50	42,1
24_D	24 [3]	10,50	42,8
24_E	24 [1]	13,50	55,8
24_E	24 [2]	13,50	42,8
24_E	24 [3]	13,50	42,8
24_F	24 [1]	16,50	56,1
24_F	24 [2]	16,50	43,1
24_F	24 [3]	16,50	42,0
25_A	25 [1]	1,50	46,3
25_A	25 [2]	1,50	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten kinderdagverblijf LA,max

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Kinderdagverblijf
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag
25_B	25 [1]	4,50	46,8
25_B	25 [2]	4,50	41,6
25_C	25 [1]	7,50	48,5
25_C	25 [2]	7,50	43,1
25_D	25 [1]	10,50	50,0
25_D	25 [2]	10,50	44,0
25_E	25 [1]	13,50	56,3
25_E	25 [2]	13,50	44,0
25_F	25 [1]	16,50	56,8
25_F	25 [2]	16,50	43,1
26_A	26 [1]	1,50	47,1
26_A	26 [2]	1,50	41,6
26_B	26 [1]	4,50	47,3
26_B	26 [2]	4,50	42,2
26_C	26 [1]	7,50	48,8
26_C	26 [2]	7,50	43,7
26_D	26 [1]	10,50	50,3
26_D	26 [2]	10,50	44,5
26_E	26 [1]	13,50	56,5
26_E	26 [2]	13,50	44,5
26_F	26 [1]	16,50	56,8
26_F	26 [2]	16,50	43,6
27_A	27 [1]	1,50	46,8
27_A	27 [2]	1,50	42,0
27_B	27 [1]	4,50	47,8
27_B	27 [2]	4,50	42,8
27_C	27 [1]	7,50	49,8
27_C	27 [2]	7,50	44,5
27_D	27 [1]	10,50	50,3
27_D	27 [2]	10,50	44,8
27_E	27 [1]	13,50	56,6
27_E	27 [2]	13,50	44,8
27_F	27 [1]	16,50	56,8
27_F	27 [2]	16,50	44,0
28_A	28 [1]	1,50	45,9
28_A	28 [2]	1,50	42,5
28_B	28 [1]	4,50	47,1
28_B	28 [2]	4,50	43,4
28_C	28 [1]	7,50	48,9
28_C	28 [2]	7,50	45,1
28_D	28 [1]	10,50	50,2
28_D	28 [2]	10,50	45,2
28_E	28 [1]	13,50	56,8
28_E	28 [2]	13,50	45,2
28_F	28 [1]	16,50	56,9
28_F	28 [2]	16,50	44,5
29_A	29 [1]	1,50	46,3
29_A	29 [2]	1,50	42,7
29_B	29 [1]	4,50	47,8
29_B	29 [2]	4,50	44,2
29_C	29 [1]	7,50	49,0
29_C	29 [2]	7,50	45,3
29_D	29 [1]	10,50	50,6
29_D	29 [2]	10,50	45,3
29_E	29 [1]	13,50	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten kinderdagverblijf LA,max

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Kinderdagverblijf
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag
29_E	29 [2]	13,50	45,2
29_F	29 [1]	16,50	57,1
29_F	29 [2]	16,50	45,4
30_A	30 [1]	1,50	47,0
30_A	30 [2]	1,50	42,9
30_B	30 [1]	4,50	48,3
30_B	30 [2]	4,50	44,2
30_C	30 [1]	7,50	49,3
30_C	30 [2]	7,50	45,7
30_D	30 [1]	10,50	50,0
30_D	30 [2]	10,50	45,7
30_E	30 [1]	13,50	51,9
30_E	30 [2]	13,50	45,7
30_F	30 [1]	16,50	52,0
30_F	30 [2]	16,50	45,5
31_A	31 [1]	1,50	46,8
31_A	31 [2]	1,50	48,4
31_A	31 [3]	1,50	43,6
31_B	31 [1]	4,50	48,9
31_B	31 [2]	4,50	50,2
31_B	31 [3]	4,50	45,4
31_C	31 [1]	7,50	49,6
31_C	31 [2]	7,50	50,4
31_C	31 [3]	7,50	46,2
31_D	31 [1]	10,50	50,7
31_D	31 [2]	10,50	50,8
31_D	31 [3]	10,50	46,2
31_E	31 [1]	13,50	56,8
31_E	31 [2]	13,50	51,9
31_E	31 [3]	13,50	46,4
31_F	31 [1]	16,50	58,2
31_F	31 [2]	16,50	52,4
31_F	31 [3]	16,50	46,3
32_A	32 [1]	1,50	53,4
32_A	32 [2]	1,50	45,7
32_A	32 [3]	1,50	42,2
32_B	32 [1]	4,50	54,9
32_B	32 [2]	4,50	48,0
32_B	32 [3]	4,50	44,1
32_C	32 [1]	7,50	54,7
32_C	32 [2]	7,50	48,2
32_C	32 [3]	7,50	44,6
32_D	32 [1]	10,50	55,2
32_D	32 [2]	10,50	48,2
32_D	32 [3]	10,50	44,6
32_E	32 [1]	13,50	58,6
32_E	32 [2]	13,50	51,0
32_E	32 [3]	13,50	44,6
32_F	32 [1]	16,50	58,7
32_F	32 [2]	16,50	51,1
32_F	32 [3]	16,50	44,5
33_A	33 [1]	1,50	58,2
33_A	33 [2]	1,50	42,4
33_B	33 [1]	4,50	60,1
33_B	33 [2]	4,50	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten kinderdagverblijf LA,max

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Kinderdagverblijf
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag
33_C	33 [1]	7,50	60,1
33_C	33 [2]	7,50	44,8
33_D	33 [1]	10,50	60,1
33_D	33 [2]	10,50	44,8
33_E	33 [1]	13,50	60,2
33_E	33 [2]	13,50	44,7
33_F	33 [1]	16,50	60,2
33_F	33 [2]	16,50	44,9
34_A	34 [1]	1,50	59,0
34_A	34 [2]	1,50	42,7
34_B	34 [1]	4,50	61,2
34_B	34 [2]	4,50	44,7
34_C	34 [1]	7,50	61,2
34_C	34 [2]	7,50	45,3
34_D	34 [1]	10,50	61,2
34_D	34 [2]	10,50	45,3
34_E	34 [1]	13,50	61,2
34_E	34 [2]	13,50	45,3
34_F	34 [1]	16,50	61,2
34_F	34 [2]	16,50	45,2
35_A	35 [1]	1,50	59,6
35_A	35 [2]	1,50	43,0
35_B	35 [1]	4,50	61,8
35_B	35 [2]	4,50	45,2
35_C	35 [1]	7,50	61,8
35_C	35 [2]	7,50	45,6
35_D	35 [1]	10,50	61,8
35_D	35 [2]	10,50	45,6
35_E	35 [1]	13,50	61,8
35_E	35 [2]	13,50	45,6
35_F	35 [1]	16,50	61,8
35_F	35 [2]	16,50	45,5
36_A	36 [1]	1,50	60,1
36_A	36 [2]	1,50	43,3
36_B	36 [1]	4,50	62,4
36_B	36 [2]	4,50	45,5
36_C	36 [1]	7,50	62,4
36_C	36 [2]	7,50	45,9
36_D	36 [1]	10,50	62,4
36_D	36 [2]	10,50	45,9
36_E	36 [1]	13,50	62,4
36_E	36 [2]	13,50	45,9
36_F	36 [1]	16,50	62,3
36_F	36 [2]	16,50	45,9
37_A	37 [1]	1,50	60,7
37_A	37 [2]	1,50	43,5
37_B	37 [1]	4,50	63,0
37_B	37 [2]	4,50	45,9
37_C	37 [1]	7,50	63,0
37_C	37 [2]	7,50	46,1
37_D	37 [1]	10,50	63,0
37_D	37 [2]	10,50	46,1
37_E	37 [1]	13,50	62,9
37_E	37 [2]	13,50	46,2
37_F	37 [1]	16,50	62,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten kinderdagverblijf LA,max

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Kinderdagverblijf
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag
37_F	37 [2]	16,50	44,5
38_A	38 [1]	1,50	49,9
38_A	38 [2]	1,50	50,5
38_A	38 [3]	1,50	41,8
38_B	38 [1]	4,50	52,4
38_B	38 [2]	4,50	57,8
38_B	38 [3]	4,50	44,0
38_C	38 [1]	7,50	52,4
38_C	38 [2]	7,50	57,9
38_C	38 [3]	7,50	44,4
38_D	38 [1]	10,50	52,4
38_D	38 [2]	10,50	57,9
38_D	38 [3]	10,50	44,4
38_E	38 [1]	13,50	52,4
38_E	38 [2]	13,50	58,0
38_E	38 [3]	13,50	44,0
38_F	38 [1]	16,50	52,4
38_F	38 [2]	16,50	57,9
38_F	38 [3]	16,50	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage 5

Resultaten cumulatie

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultaten cumulatie

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt cumulatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Etmaal	Ni
01_A	01 [1]		1,50	58,5	58,5	68,3
01_A	01 [2]		1,50	37,5	37,5	48,4
01_A	01 [3]		1,50	48,3	48,3	58,0
01_B	01 [1]		4,50	58,5	58,5	67,6
01_B	01 [2]		4,50	38,1	38,1	47,6
01_B	01 [3]		4,50	48,8	48,8	57,5
01_C	01 [1]		7,50	58,3	58,3	67,4
01_C	01 [2]		7,50	38,2	38,2	47,5
01_C	01 [3]		7,50	48,9	48,9	57,5
01_D	01 [1]		9,50	58,2	58,2	67,3
01_D	01 [2]		9,50	38,5	38,5	47,5
01_D	01 [3]		9,50	49,0	49,0	57,7
02_A	02 [1]		1,50	59,8	59,8	69,2
02_A	02 [2]		1,50	37,7	37,7	48,4
02_B	02 [1]		4,50	59,7	59,7	68,5
02_B	02 [2]		4,50	38,0	38,0	47,6
02_C	02 [1]		7,50	59,5	59,5	68,3
02_C	02 [2]		7,50	38,1	38,1	47,5
02_D	02 [1]		9,50	59,3	59,3	68,1
02_D	02 [2]		9,50	38,3	38,3	47,5
03_A	03 [1]		1,50	60,8	60,8	69,8
03_A	03 [2]		1,50	38,1	38,1	48,6
03_B	03 [1]		4,50	60,7	60,7	69,3
03_B	03 [2]		4,50	38,3	38,3	47,9
03_C	03 [1]		7,50	60,3	60,3	69,0
03_C	03 [2]		7,50	38,3	38,3	47,7
03_D	03 [1]		9,50	60,1	60,1	68,7
03_D	03 [2]		9,50	38,3	38,3	47,7
04_A	04 [1]		1,50	61,3	61,3	70,2
04_A	04 [2]		1,50	38,5	38,5	49,0
04_B	04 [1]		4,50	61,1	61,1	69,7
04_B	04 [2]		4,50	38,6	38,6	48,1
04_C	04 [1]		7,50	60,8	60,8	69,3
04_C	04 [2]		7,50	38,6	38,6	48,0
04_D	04 [1]		9,50	60,5	60,5	69,0
04_D	04 [2]		9,50	38,7	38,7	48,1
05_A	05 [1]		1,50	61,6	61,6	70,5
05_A	05 [2]		1,50	38,7	38,7	49,2
05_B	05 [1]		4,50	61,4	61,4	69,9
05_B	05 [2]		4,50	38,8	38,8	48,5
05_C	05 [1]		7,50	61,1	61,1	69,6
05_C	05 [2]		7,50	38,9	38,9	48,3
05_D	05 [1]		9,50	60,8	60,8	69,3
05_D	05 [2]		9,50	39,0	39,0	48,4
06_A	06 [1]		1,50	61,3	61,3	70,4
06_A	06 [2]		1,50	38,5	38,5	49,5
06_B	06 [1]		4,50	61,2	61,2	69,9
06_B	06 [2]		4,50	38,8	38,8	48,7
06_C	06 [1]		7,50	60,9	60,9	69,5
06_C	06 [2]		7,50	38,9	38,9	48,6
06_D	06 [1]		9,50	60,6	60,6	69,3
06_D	06 [2]		9,50	39,0	39,0	48,8
07_A	07 [1]		1,50	60,8	60,8	70,2
07_A	07 [2]		1,50	38,4	38,4	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultaten cumulatief

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt cumulatief
LAr,lt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Etmaal	Li
07_B	07 [1]		4,50	60,8	60,8	69,7
07_B	07 [2]		4,50	38,8	38,8	49,1
07_C	07 [1]		7,50	60,6	60,6	69,4
07_C	07 [2]		7,50	38,9	38,9	48,9
07_D	07 [1]		9,50	60,4	60,4	69,2
07_D	07 [2]		9,50	39,2	39,2	49,1
08_A	08 [1]		1,50	59,8	59,8	69,8
08_A	08 [2]		1,50	38,1	38,1	50,0
08_B	08 [1]		4,50	59,9	59,9	69,2
08_B	08 [2]		4,50	38,7	38,7	49,3
08_C	08 [1]		7,50	59,9	59,9	69,0
08_C	08 [2]		7,50	39,0	39,0	49,1
08_D	08 [1]		9,50	59,8	59,8	68,9
08_D	08 [2]		9,50	39,3	39,3	49,3
09_A	09 [1]		1,50	58,6	58,6	69,4
09_A	09 [2]		1,50	37,5	37,5	50,0
09_B	09 [1]		4,50	59,0	59,0	68,8
09_B	09 [2]		4,50	38,5	38,5	49,3
09_C	09 [1]		7,50	59,1	59,1	68,7
09_C	09 [2]		7,50	38,9	38,9	49,2
09_D	09 [1]		9,50	59,1	59,1	68,6
09_D	09 [2]		9,50	39,2	39,2	49,5
10_A	10 [1]		1,50	57,5	57,5	69,1
10_A	10 [2]		1,50	37,3	37,3	50,2
10_B	10 [1]		4,50	58,2	58,2	68,6
10_B	10 [2]		4,50	38,5	38,5	49,5
10_C	10 [1]		7,50	58,4	58,4	68,4
10_C	10 [2]		7,50	38,9	38,9	49,5
10_D	10 [1]		9,50	58,5	58,5	68,4
10_D	10 [2]		9,50	39,3	39,3	49,8
11_A	11 [1]		1,50	56,4	56,4	69,0
11_A	11 [2]		1,50	47,3	47,3	58,7
11_A	11 [3]		1,50	37,6	37,6	51,3
11_B	11 [1]		4,50	57,5	57,5	68,4
11_B	11 [2]		4,50	49,0	49,0	58,2
11_B	11 [3]		4,50	39,0	39,0	50,6
11_C	11 [1]		7,50	57,9	57,9	68,3
11_C	11 [2]		7,50	49,3	49,3	58,3
11_C	11 [3]		7,50	39,5	39,5	50,7
11_D	11 [1]		9,50	57,9	57,9	68,3
11_D	11 [2]		9,50	49,5	49,5	58,7
11_D	11 [3]		9,50	39,9	39,9	50,9
12_A	12 [1]		1,50	44,7	44,7	56,1
12_A	12 [2]		1,50	55,0	55,0	69,1
12_A	12 [3]		1,50	37,5	37,5	52,6
12_B	12 [1]		4,50	46,6	46,6	55,7
12_B	12 [2]		4,50	56,7	56,7	68,6
12_B	12 [3]		4,50	38,8	38,8	51,8
12_C	12 [1]		7,50	46,9	46,9	56,0
12_C	12 [2]		7,50	57,3	57,3	68,5
12_C	12 [3]		7,50	39,4	39,4	51,3
12_D	12 [1]		9,50	47,4	47,4	56,7
12_D	12 [2]		9,50	57,4	57,4	68,5
12_D	12 [3]		9,50	39,7	39,7	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultaten cumulatie

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt cumulatie
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Etmaal	Li
13_A	13 [1]		1,50	54,8	54,8	69,3
13_A	13 [2]		1,50	37,9	37,9	53,4
13_B	13 [1]		4,50	56,7	56,7	68,9
13_B	13 [2]		4,50	39,3	39,3	52,6
13_C	13 [1]		7,50	57,2	57,2	68,8
13_C	13 [2]		7,50	40,1	40,1	52,3
13_D	13 [1]		9,50	57,3	57,3	68,8
13_D	13 [2]		9,50	40,4	40,4	52,4
14_A	14 [1]		1,50	54,9	54,9	69,8
14_A	14 [2]		1,50	38,3	38,3	53,9
14_B	14 [1]		4,50	56,9	56,9	69,4
14_B	14 [2]		4,50	39,8	39,8	53,3
14_C	14 [1]		7,50	57,5	57,5	69,3
14_C	14 [2]		7,50	40,7	40,7	53,1
14_D	14 [1]		9,50	57,5	57,5	69,3
14_D	14 [2]		9,50	40,9	40,9	53,1
15_A	15 [1]		1,50	55,2	55,2	70,3
15_A	15 [2]		1,50	39,3	39,3	54,9
15_B	15 [1]		4,50	57,3	57,3	69,9
15_B	15 [2]		4,50	40,9	40,9	54,4
15_C	15 [1]		7,50	57,8	57,8	69,9
15_C	15 [2]		7,50	41,8	41,8	54,3
15_D	15 [1]		9,50	57,9	57,9	69,8
15_D	15 [2]		9,50	42,0	42,0	54,4
16_A	16 [1]		1,50	55,7	55,7	70,8
16_A	16 [2]		1,50	40,9	40,9	56,6
16_B	16 [1]		4,50	57,7	57,7	70,5
16_B	16 [2]		4,50	42,7	42,7	56,1
16_C	16 [1]		7,50	58,2	58,2	70,5
16_C	16 [2]		7,50	43,6	43,6	56,1
16_D	16 [1]		9,50	58,3	58,3	70,4
16_D	16 [2]		9,50	43,7	43,7	56,2
17_A	17 [1]		1,50	56,3	56,3	71,3
17_A	17 [2]		1,50	41,9	41,9	57,4
17_B	17 [1]		4,50	58,3	58,3	71,1
17_B	17 [2]		4,50	44,0	44,0	57,1
17_C	17 [1]		7,50	58,7	58,7	71,1
17_C	17 [2]		7,50	44,6	44,6	57,2
17_D	17 [1]		9,50	58,7	58,7	71,0
17_D	17 [2]		9,50	44,7	44,7	57,2
18_A	18 [1]		1,50	57,1	57,1	72,0
18_A	18 [2]		1,50	41,3	41,3	56,5
18_B	18 [1]		4,50	59,0	59,0	71,9
18_B	18 [2]		4,50	44,3	44,3	57,2
18_C	18 [1]		7,50	59,4	59,4	71,8
18_C	18 [2]		7,50	45,5	45,5	58,1
18_D	18 [1]		9,50	59,3	59,3	71,8
18_D	18 [2]		9,50	45,6	45,6	58,2
19_A	19 [1]		1,50	58,2	58,2	72,9
19_A	19 [2]		1,50	41,1	41,1	56,1
19_B	19 [1]		4,50	59,8	59,8	72,7
19_B	19 [2]		4,50	43,7	43,7	56,5
19_C	19 [1]		7,50	60,1	60,1	72,7
19_C	19 [2]		7,50	45,0	45,0	57,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultaten cumulatief

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt cumulatief
LAr,lt totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Etmaal	Li
19_D	19	[1]	9,50	60,0	60,0	72,6
19_D	19	[2]	9,50	45,1	45,1	57,7
20_A	20	[1]	1,50	59,5	59,5	73,8
20_A	20	[2]	1,50	41,6	41,6	56,5
20_B	20	[1]	4,50	60,8	60,8	73,7
20_B	20	[2]	4,50	44,8	44,8	57,6
20_C	20	[1]	7,50	61,0	61,0	73,6
20_C	20	[2]	7,50	47,1	47,1	59,7
20_D	20	[1]	9,50	60,9	60,9	73,5
20_D	20	[2]	9,50	47,2	47,2	59,9
21_A	21	[1]	1,50	61,0	61,0	74,9
21_A	21	[2]	1,50	47,6	47,6	62,1
21_B	21	[1]	4,50	61,9	61,9	74,8
21_B	21	[2]	4,50	49,7	49,7	62,5
21_C	21	[1]	7,50	62,0	62,0	74,7
21_C	21	[2]	7,50	48,3	48,3	61,0
21_D	21	[1]	9,50	61,9	61,9	74,5
21_D	21	[2]	9,50	48,5	48,5	61,1
22_A	22	[1]	1,50	62,4	62,4	76,1
22_A	22	[2]	1,50	49,8	49,8	63,7
22_B	22	[1]	4,50	63,1	63,1	76,0
22_B	22	[2]	4,50	50,8	50,8	63,6
22_C	22	[1]	7,50	63,0	63,0	75,8
22_C	22	[2]	7,50	46,9	46,9	59,6
22_D	22	[1]	9,50	62,9	62,9	75,6
22_D	22	[2]	9,50	47,1	47,1	59,8
23_A	23	[1]	1,50	64,0	64,0	77,3
23_A	23	[2]	1,50	62,7	62,7	76,1
23_A	23	[3]	1,50	46,7	46,7	60,3
23_B	23	[1]	4,50	64,4	64,4	77,2
23_B	23	[2]	4,50	63,1	63,1	76,0
23_B	23	[3]	4,50	47,0	47,0	59,8
23_C	23	[1]	7,50	64,2	64,2	77,0
23_C	23	[2]	7,50	63,0	63,0	75,8
23_C	23	[3]	7,50	45,1	45,1	57,9
23_D	23	[1]	9,50	64,0	64,0	76,7
23_D	23	[2]	9,50	62,9	62,9	75,8
23_D	23	[3]	9,50	45,7	45,7	58,4
24_A	24	[1]	1,50	41,4	41,4	56,8
24_A	24	[2]	1,50	50,7	50,7	66,2
24_A	24	[3]	1,50	36,8	36,8	52,6
24_B	24	[1]	4,50	52,6	52,6	65,7
24_B	24	[2]	4,50	53,6	53,6	66,6
24_B	24	[3]	4,50	38,7	38,7	52,3
24_C	24	[1]	7,50	54,0	54,0	67,0
24_C	24	[2]	7,50	53,9	53,9	66,8
24_C	24	[3]	7,50	39,4	39,4	52,2
24_D	24	[1]	10,50	54,2	54,2	67,3
24_D	24	[2]	10,50	54,1	54,1	67,0
24_D	24	[3]	10,50	39,4	39,4	52,1
24_E	24	[1]	13,50	55,8	55,8	68,8
24_E	24	[2]	13,50	55,1	55,1	68,2
24_E	24	[3]	13,50	39,4	39,4	52,1
24_F	24	[1]	16,50	57,1	57,1	70,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultaten cumulatie

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA_{eq},lt cumulatie
LA_{eq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Etmaal	Li
24_F	24	[2]	16,50	56,8	56,8	69,7
24_F	24	[3]	16,50	40,4	40,4	53,2
25_A	25	[1]	1,50	45,7	45,7	61,2
25_A	25	[2]	1,50	40,0	40,0	55,7
25_B	25	[1]	4,50	48,1	48,1	61,3
25_B	25	[2]	4,50	41,5	41,5	54,9
25_C	25	[1]	7,50	48,8	48,8	61,5
25_C	25	[2]	7,50	42,2	42,2	54,9
25_D	25	[1]	10,50	49,6	49,6	62,3
25_D	25	[2]	10,50	42,2	42,2	54,8
25_E	25	[1]	13,50	52,0	52,0	64,6
25_E	25	[2]	13,50	42,1	42,1	54,8
25_F	25	[1]	16,50	54,4	54,4	67,1
25_F	25	[2]	16,50	42,2	42,2	54,9
26_A	26	[1]	1,50	41,5	41,5	57,4
26_A	26	[2]	1,50	39,9	39,9	55,7
26_B	26	[1]	4,50	43,5	43,5	57,3
26_B	26	[2]	4,50	41,2	41,2	54,8
26_C	26	[1]	7,50	44,9	44,9	57,8
26_C	26	[2]	7,50	42,1	42,1	54,8
26_D	26	[1]	10,50	46,7	46,7	59,4
26_D	26	[2]	10,50	42,1	42,1	54,8
26_E	26	[1]	13,50	49,6	49,6	62,2
26_E	26	[2]	13,50	42,1	42,1	54,8
26_F	26	[1]	16,50	52,5	52,5	65,2
26_F	26	[2]	16,50	42,3	42,3	54,9
27_A	27	[1]	1,50	40,4	40,4	56,3
27_A	27	[2]	1,50	36,9	36,9	52,8
27_B	27	[1]	4,50	42,1	42,1	56,1
27_B	27	[2]	4,50	38,0	38,0	51,9
27_C	27	[1]	7,50	43,8	43,8	56,6
27_C	27	[2]	7,50	39,1	39,1	51,8
27_D	27	[1]	10,50	45,9	45,9	58,6
27_D	27	[2]	10,50	39,2	39,2	51,7
27_E	27	[1]	13,50	48,3	48,3	60,9
27_E	27	[2]	13,50	39,1	39,1	51,6
27_F	27	[1]	16,50	51,2	51,2	63,9
27_F	27	[2]	16,50	39,0	39,0	51,6
28_A	28	[1]	1,50	39,8	39,8	55,6
28_A	28	[2]	1,50	35,0	35,0	50,9
28_B	28	[1]	4,50	41,2	41,2	55,3
28_B	28	[2]	4,50	35,9	35,9	50,0
28_C	28	[1]	7,50	43,0	43,0	55,8
28_C	28	[2]	7,50	37,2	37,2	49,8
28_D	28	[1]	10,50	45,5	45,5	58,0
28_D	28	[2]	10,50	37,5	37,5	49,8
28_E	28	[1]	13,50	47,6	47,6	59,9
28_E	28	[2]	13,50	37,3	37,3	49,6
28_F	28	[1]	16,50	50,4	50,4	62,8
28_F	28	[2]	16,50	37,0	37,0	49,4
29_A	29	[1]	1,50	39,4	39,4	55,1
29_A	29	[2]	1,50	34,5	34,5	50,4
29_B	29	[1]	4,50	40,5	40,5	54,6
29_B	29	[2]	4,50	35,1	35,1	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultaten cumulatie

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA_{eq},lt cumulatie
Groep: LA_{eq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Etmaal	Li
29_C	29	[1]	7,50	42,4	42,4	55,1
29_C	29	[2]	7,50	36,5	36,5	49,1
29_D	29	[1]	10,50	45,1	45,1	57,5
29_D	29	[2]	10,50	36,7	36,7	48,9
29_E	29	[1]	13,50	47,4	47,4	59,6
29_E	29	[2]	13,50	36,6	36,6	48,8
29_F	29	[1]	16,50	49,6	49,6	62,0
29_F	29	[2]	16,50	36,3	36,3	48,5
30_A	30	[1]	1,50	38,9	38,9	54,5
30_A	30	[2]	1,50	33,9	33,9	49,7
30_B	30	[1]	4,50	39,9	39,9	54,0
30_B	30	[2]	4,50	34,4	34,4	48,5
30_C	30	[1]	7,50	41,7	41,7	54,5
30_C	30	[2]	7,50	35,7	35,7	48,3
30_D	30	[1]	10,50	44,6	44,6	57,0
30_D	30	[2]	10,50	36,0	36,0	48,0
30_E	30	[1]	13,50	47,4	47,4	59,5
30_E	30	[2]	13,50	35,9	35,9	47,9
30_F	30	[1]	16,50	49,0	49,0	61,4
30_F	30	[2]	16,50	35,5	35,5	47,6
31_A	31	[1]	1,50	35,5	35,5	50,9
31_A	31	[2]	1,50	38,9	38,9	54,2
31_A	31	[3]	1,50	33,5	33,5	49,1
31_B	31	[1]	4,50	36,4	36,4	50,0
31_B	31	[2]	4,50	39,9	39,9	53,5
31_B	31	[3]	4,50	34,0	34,0	47,9
31_C	31	[1]	7,50	37,8	37,8	50,0
31_C	31	[2]	7,50	41,5	41,5	54,0
31_C	31	[3]	7,50	35,2	35,2	47,6
31_D	31	[1]	10,50	38,7	38,7	50,3
31_D	31	[2]	10,50	44,2	44,2	56,6
31_D	31	[3]	10,50	35,5	35,5	47,3
31_E	31	[1]	13,50	41,4	41,4	51,7
31_E	31	[2]	13,50	47,4	47,4	59,4
31_E	31	[3]	13,50	35,5	35,5	47,2
31_F	31	[1]	16,50	42,3	42,3	52,4
31_F	31	[2]	16,50	48,5	48,5	60,7
31_F	31	[3]	16,50	35,3	35,3	47,1
32_A	32	[1]	1,50	38,3	38,3	53,3
32_A	32	[2]	1,50	33,5	33,5	48,9
32_A	32	[3]	1,50	32,1	32,1	47,4
32_B	32	[1]	4,50	39,4	39,4	52,6
32_B	32	[2]	4,50	34,5	34,5	48,0
32_B	32	[3]	4,50	32,9	32,9	46,3
32_C	32	[1]	7,50	40,4	40,4	52,9
32_C	32	[2]	7,50	35,8	35,8	48,2
32_C	32	[3]	7,50	34,0	34,0	46,2
32_D	32	[1]	10,50	43,0	43,0	55,4
32_D	32	[2]	10,50	37,3	37,3	49,4
32_D	32	[3]	10,50	34,6	34,6	46,2
32_E	32	[1]	13,50	46,7	46,7	58,4
32_E	32	[2]	13,50	42,2	42,2	54,4
32_E	32	[3]	13,50	34,8	34,8	46,3
32_F	32	[1]	16,50	47,3	47,3	59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultaten cumulatie

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,lt cumulatie
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Etmaal	Li
32_F	32	[2]	16,50	42,9	42,9	55,2
32_F	32	[3]	16,50	34,9	34,9	46,5
33_A	33	[1]	1,50	39,7	39,7	53,7
33_A	33	[2]	1,50	31,8	31,8	46,9
33_B	33	[1]	4,50	41,0	41,0	52,9
33_B	33	[2]	4,50	32,7	32,7	45,8
33_C	33	[1]	7,50	41,6	41,6	53,1
33_C	33	[2]	7,50	33,6	33,6	45,7
33_D	33	[1]	10,50	43,4	43,4	55,1
33_D	33	[2]	10,50	34,2	34,2	45,7
33_E	33	[1]	13,50	46,6	46,6	57,9
33_E	33	[2]	13,50	34,4	34,4	45,7
33_F	33	[1]	16,50	47,1	47,1	58,5
33_F	33	[2]	16,50	34,4	34,4	45,8
34_A	34	[1]	1,50	41,8	41,8	54,8
34_A	34	[2]	1,50	31,6	31,6	46,7
34_B	34	[1]	4,50	43,2	43,2	53,7
34_B	34	[2]	4,50	32,5	32,5	45,4
34_C	34	[1]	7,50	43,6	43,6	53,9
34_C	34	[2]	7,50	33,3	33,3	45,3
34_D	34	[1]	10,50	44,6	44,6	55,3
34_D	34	[2]	10,50	33,8	33,8	45,3
34_E	34	[1]	13,50	47,0	47,0	57,8
34_E	34	[2]	13,50	34,1	34,1	45,3
34_F	34	[1]	16,50	47,4	47,4	58,3
34_F	34	[2]	16,50	34,1	34,1	45,4
35_A	35	[1]	1,50	41,8	41,8	54,3
35_A	35	[2]	1,50	31,6	31,6	46,5
35_B	35	[1]	4,50	43,4	43,4	53,2
35_B	35	[2]	4,50	32,5	32,5	45,2
35_C	35	[1]	7,50	43,6	43,6	53,4
35_C	35	[2]	7,50	33,2	33,2	45,0
35_D	35	[1]	10,50	44,4	44,4	54,6
35_D	35	[2]	10,50	33,6	33,6	44,9
35_E	35	[1]	13,50	46,5	46,5	57,2
35_E	35	[2]	13,50	33,9	33,9	44,9
35_F	35	[1]	16,50	47,5	47,5	58,0
35_F	35	[2]	16,50	33,8	33,8	44,9
36_A	36	[1]	1,50	41,1	41,1	53,8
36_A	36	[2]	1,50	31,2	31,2	45,9
36_B	36	[1]	4,50	42,8	42,8	52,4
36_B	36	[2]	4,50	32,2	32,2	44,7
36_C	36	[1]	7,50	43,0	43,0	52,6
36_C	36	[2]	7,50	33,0	33,0	44,6
36_D	36	[1]	10,50	43,6	43,6	53,7
36_D	36	[2]	10,50	33,3	33,3	44,6
36_E	36	[1]	13,50	45,8	45,8	56,5
36_E	36	[2]	13,50	33,6	33,6	44,6
36_F	36	[1]	16,50	46,8	46,8	57,6
36_F	36	[2]	16,50	33,5	33,5	44,5
37_A	37	[1]	1,50	40,2	40,2	53,0
37_A	37	[2]	1,50	31,1	31,1	45,6
37_B	37	[1]	4,50	41,9	41,9	51,8
37_B	37	[2]	4,50	32,1	32,1	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultaten cumulatie

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA_{eq},lt cumulatie
LA_{eq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Etmaal	Ni
37_C	37 [1]	7,50	42,1	42,1	52,0
37_C	37 [2]	7,50	32,8	32,8	44,3
37_D	37 [1]	10,50	42,8	42,8	53,0
37_D	37 [2]	10,50	33,1	33,1	44,3
37_E	37 [1]	13,50	45,3	45,3	56,0
37_E	37 [2]	13,50	33,3	33,3	44,3
37_F	37 [1]	16,50	46,4	46,4	57,3
37_F	37 [2]	16,50	33,3	33,3	44,3
38_A	38 [1]	1,50	31,6	31,6	45,4
38_A	38 [2]	1,50	35,9	35,9	50,8
38_A	38 [3]	1,50	30,7	30,7	45,9
38_B	38 [1]	4,50	32,5	32,5	44,1
38_B	38 [2]	4,50	38,7	38,7	50,0
38_B	38 [3]	4,50	31,4	31,4	44,6
38_C	38 [1]	7,50	32,9	32,9	43,8
38_C	38 [2]	7,50	39,2	39,2	50,2
38_C	38 [3]	7,50	32,2	32,2	44,4
38_D	38 [1]	10,50	33,0	33,0	43,8
38_D	38 [2]	10,50	40,1	40,1	51,2
38_D	38 [3]	10,50	32,5	32,5	44,4
38_E	38 [1]	13,50	33,4	33,4	43,9
38_E	38 [2]	13,50	43,2	43,2	54,3
38_E	38 [3]	13,50	33,0	33,0	44,4
38_F	38 [1]	16,50	33,8	33,8	44,1
38_F	38 [2]	16,50	44,7	44,7	56,0
38_F	38 [3]	16,50	33,0	33,0	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage 6

Resultaten indirecte hinder

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultaten indirecte hinder verkeer

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	01 [1]		1,50	44,5	--	--	44,5	71,5
01_A	01 [2]		1,50	23,7	--	--	23,7	50,9
01_A	01 [3]		1,50	36,7	--	--	36,7	63,6
01_B	01 [1]		4,50	43,8	--	--	43,8	70,7
01_B	01 [2]		4,50	24,1	--	--	24,1	51,0
01_B	01 [3]		4,50	36,4	--	--	36,4	63,4
01_C	01 [1]		7,50	42,6	--	--	42,6	69,6
01_C	01 [2]		7,50	23,4	--	--	23,4	50,3
01_C	01 [3]		7,50	35,8	--	--	35,8	62,8
01_D	01 [1]		9,50	41,9	--	--	41,9	68,8
01_D	01 [2]		9,50	23,5	--	--	23,5	50,4
01_D	01 [3]		9,50	35,4	--	--	35,4	62,3
02_A	02 [1]		1,50	44,8	--	--	44,8	71,9
02_A	02 [2]		1,50	21,8	--	--	21,8	49,2
02_B	02 [1]		4,50	44,1	--	--	44,1	71,1
02_B	02 [2]		4,50	22,2	--	--	22,2	49,2
02_C	02 [1]		7,50	43,0	--	--	43,0	69,9
02_C	02 [2]		7,50	22,5	--	--	22,5	49,5
02_D	02 [1]		9,50	42,3	--	--	42,3	69,2
02_D	02 [2]		9,50	22,5	--	--	22,5	49,4
03_A	03 [1]		1,50	44,9	--	--	44,9	72,0
03_A	03 [2]		1,50	21,7	--	--	21,7	49,1
03_B	03 [1]		4,50	44,2	--	--	44,2	71,2
03_B	03 [2]		4,50	21,9	--	--	21,9	49,0
03_C	03 [1]		7,50	43,1	--	--	43,1	70,0
03_C	03 [2]		7,50	21,8	--	--	21,8	48,8
03_D	03 [1]		9,50	42,3	--	--	42,3	69,3
03_D	03 [2]		9,50	21,7	--	--	21,7	48,6
04_A	04 [1]		1,50	45,0	--	--	45,0	72,1
04_A	04 [2]		1,50	21,1	--	--	21,1	48,6
04_B	04 [1]		4,50	44,3	--	--	44,3	71,3
04_B	04 [2]		4,50	21,3	--	--	21,3	48,4
04_C	04 [1]		7,50	43,2	--	--	43,2	70,1
04_C	04 [2]		7,50	21,3	--	--	21,3	48,2
04_D	04 [1]		9,50	42,4	--	--	42,4	69,4
04_D	04 [2]		9,50	21,1	--	--	21,1	48,0
05_A	05 [1]		1,50	45,1	--	--	45,1	72,2
05_A	05 [2]		1,50	21,3	--	--	21,3	48,9
05_B	05 [1]		4,50	44,4	--	--	44,4	71,3
05_B	05 [2]		4,50	21,6	--	--	21,6	48,7
05_C	05 [1]		7,50	43,3	--	--	43,3	70,2
05_C	05 [2]		7,50	21,6	--	--	21,6	48,5
05_D	05 [1]		9,50	42,5	--	--	42,5	69,4
05_D	05 [2]		9,50	21,4	--	--	21,4	48,4
06_A	06 [1]		1,50	45,1	--	--	45,1	72,2
06_A	06 [2]		1,50	21,3	--	--	21,3	49,0
06_B	06 [1]		4,50	44,4	--	--	44,4	71,3
06_B	06 [2]		4,50	21,8	--	--	21,8	48,8
06_C	06 [1]		7,50	43,2	--	--	43,2	70,1
06_C	06 [2]		7,50	21,7	--	--	21,7	48,7
06_D	06 [1]		9,50	42,4	--	--	42,4	69,3
06_D	06 [2]		9,50	21,6	--	--	21,6	48,5
07_A	07 [1]		1,50	45,1	--	--	45,1	72,2
07_A	07 [2]		1,50	21,3	--	--	21,3	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten indirecte hinder verkeer

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_B	07 [1]		4,50	44,4	--	--	44,4	71,3
07_B	07 [2]		4,50	21,7	--	--	21,7	48,7
07_C	07 [1]		7,50	43,1	--	--	43,1	70,0
07_C	07 [2]		7,50	21,6	--	--	21,6	48,6
07_D	07 [1]		9,50	42,3	--	--	42,3	69,2
07_D	07 [2]		9,50	21,5	--	--	21,5	48,4
08_A	08 [1]		1,50	45,1	--	--	45,1	72,2
08_A	08 [2]		1,50	21,4	--	--	21,4	49,0
08_B	08 [1]		4,50	44,4	--	--	44,4	71,3
08_B	08 [2]		4,50	21,8	--	--	21,8	48,8
08_C	08 [1]		7,50	43,1	--	--	43,1	70,0
08_C	08 [2]		7,50	21,7	--	--	21,7	48,6
08_D	08 [1]		9,50	42,3	--	--	42,3	69,2
08_D	08 [2]		9,50	21,6	--	--	21,6	48,5
09_A	09 [1]		1,50	45,2	--	--	45,2	72,3
09_A	09 [2]		1,50	21,6	--	--	21,6	49,2
09_B	09 [1]		4,50	44,4	--	--	44,4	71,3
09_B	09 [2]		4,50	21,9	--	--	21,9	49,0
09_C	09 [1]		7,50	43,1	--	--	43,1	70,0
09_C	09 [2]		7,50	21,8	--	--	21,8	48,8
09_D	09 [1]		9,50	42,3	--	--	42,3	69,2
09_D	09 [2]		9,50	21,7	--	--	21,7	48,6
10_A	10 [1]		1,50	45,3	--	--	45,3	72,3
10_A	10 [2]		1,50	21,5	--	--	21,5	49,1
10_B	10 [1]		4,50	44,4	--	--	44,4	71,4
10_B	10 [2]		4,50	21,8	--	--	21,8	48,9
10_C	10 [1]		7,50	43,1	--	--	43,1	70,0
10_C	10 [2]		7,50	21,7	--	--	21,7	48,7
10_D	10 [1]		9,50	42,3	--	--	42,3	69,2
10_D	10 [2]		9,50	21,7	--	--	21,7	48,6
11_A	11 [1]		1,50	45,3	--	--	45,3	72,4
11_A	11 [2]		1,50	38,4	--	--	38,4	65,4
11_A	11 [3]		1,50	22,4	--	--	22,4	50,0
11_B	11 [1]		4,50	44,5	--	--	44,5	71,4
11_B	11 [2]		4,50	38,1	--	--	38,1	65,0
11_B	11 [3]		4,50	22,7	--	--	22,7	49,7
11_C	11 [1]		7,50	43,1	--	--	43,1	70,0
11_C	11 [2]		7,50	37,3	--	--	37,3	64,2
11_C	11 [3]		7,50	22,6	--	--	22,6	49,5
11_D	11 [1]		9,50	42,3	--	--	42,3	69,2
11_D	11 [2]		9,50	36,8	--	--	36,8	63,6
11_D	11 [3]		9,50	22,6	--	--	22,6	49,5
12_A	12 [1]		1,50	38,4	--	--	38,4	65,3
12_A	12 [2]		1,50	45,5	--	--	45,5	72,6
12_A	12 [3]		1,50	23,7	--	--	23,7	51,2
12_B	12 [1]		4,50	38,0	--	--	38,0	64,9
12_B	12 [2]		4,50	44,6	--	--	44,6	71,5
12_B	12 [3]		4,50	23,9	--	--	23,9	50,9
12_C	12 [1]		7,50	37,3	--	--	37,3	64,2
12_C	12 [2]		7,50	43,2	--	--	43,2	70,1
12_C	12 [3]		7,50	23,9	--	--	23,9	50,8
12_D	12 [1]		9,50	36,7	--	--	36,7	63,6
12_D	12 [2]		9,50	42,3	--	--	42,3	69,3
12_D	12 [3]		9,50	23,9	--	--	23,9	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultaten indirecte hinder verkeer

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13_A	13 [1]		1,50	45,6	--	--	45,6	72,7
13_A	13 [2]		1,50	22,0	--	--	22,0	49,7
13_B	13 [1]		4,50	44,6	--	--	44,6	71,5
13_B	13 [2]		4,50	22,3	--	--	22,3	49,4
13_C	13 [1]		7,50	43,2	--	--	43,2	70,1
13_C	13 [2]		7,50	22,2	--	--	22,2	49,1
13_D	13 [1]		9,50	42,4	--	--	42,4	69,3
13_D	13 [2]		9,50	22,3	--	--	22,3	49,2
14_A	14 [1]		1,50	45,6	--	--	45,6	72,7
14_A	14 [2]		1,50	21,8	--	--	21,8	49,6
14_B	14 [1]		4,50	44,6	--	--	44,6	71,6
14_B	14 [2]		4,50	22,2	--	--	22,2	49,3
14_C	14 [1]		7,50	43,2	--	--	43,2	70,2
14_C	14 [2]		7,50	22,2	--	--	22,2	49,1
14_D	14 [1]		9,50	42,4	--	--	42,4	69,3
14_D	14 [2]		9,50	22,2	--	--	22,2	49,1
15_A	15 [1]		1,50	45,7	--	--	45,7	72,8
15_A	15 [2]		1,50	21,9	--	--	21,9	49,7
15_B	15 [1]		4,50	44,7	--	--	44,7	71,6
15_B	15 [2]		4,50	22,4	--	--	22,4	49,4
15_C	15 [1]		7,50	43,3	--	--	43,3	70,2
15_C	15 [2]		7,50	22,3	--	--	22,3	49,3
15_D	15 [1]		9,50	42,4	--	--	42,4	69,3
15_D	15 [2]		9,50	22,3	--	--	22,3	49,2
16_A	16 [1]		1,50	45,8	--	--	45,8	72,8
16_A	16 [2]		1,50	21,7	--	--	21,7	49,6
16_B	16 [1]		4,50	44,7	--	--	44,7	71,7
16_B	16 [2]		4,50	22,2	--	--	22,2	49,2
16_C	16 [1]		7,50	43,3	--	--	43,3	70,2
16_C	16 [2]		7,50	22,1	--	--	22,1	49,1
16_D	16 [1]		9,50	42,4	--	--	42,4	69,3
16_D	16 [2]		9,50	22,1	--	--	22,1	49,1
17_A	17 [1]		1,50	45,8	--	--	45,8	72,9
17_A	17 [2]		1,50	21,7	--	--	21,7	49,6
17_B	17 [1]		4,50	44,8	--	--	44,8	71,7
17_B	17 [2]		4,50	22,2	--	--	22,2	49,3
17_C	17 [1]		7,50	43,3	--	--	43,3	70,2
17_C	17 [2]		7,50	22,2	--	--	22,2	49,2
17_D	17 [1]		9,50	42,4	--	--	42,4	69,3
17_D	17 [2]		9,50	22,3	--	--	22,3	49,2
18_A	18 [1]		1,50	45,9	--	--	45,9	73,0
18_A	18 [2]		1,50	21,8	--	--	21,8	49,7
18_B	18 [1]		4,50	44,8	--	--	44,8	71,8
18_B	18 [2]		4,50	22,4	--	--	22,4	49,4
18_C	18 [1]		7,50	43,3	--	--	43,3	70,3
18_C	18 [2]		7,50	22,8	--	--	22,8	49,7
18_D	18 [1]		9,50	42,5	--	--	42,5	69,3
18_D	18 [2]		9,50	22,9	--	--	22,9	49,8
19_A	19 [1]		1,50	46,0	--	--	46,0	73,0
19_A	19 [2]		1,50	21,7	--	--	21,7	49,5
19_B	19 [1]		4,50	44,9	--	--	44,9	71,8
19_B	19 [2]		4,50	22,1	--	--	22,1	49,1
19_C	19 [1]		7,50	43,4	--	--	43,4	70,3
19_C	19 [2]		7,50	22,0	--	--	22,0	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultaten indirecte hinder verkeer

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
19_D	19 [1]		9,50	42,5	--	--	42,5	69,4
19_D	19 [2]		9,50	22,1	--	--	22,1	49,0
20_A	20 [1]		1,50	46,0	--	--	46,0	73,1
20_A	20 [2]		1,50	22,1	--	--	22,1	49,9
20_B	20 [1]		4,50	44,9	--	--	44,9	71,9
20_B	20 [2]		4,50	22,6	--	--	22,6	49,6
20_C	20 [1]		7,50	43,4	--	--	43,4	70,3
20_C	20 [2]		7,50	23,5	--	--	23,5	50,4
20_D	20 [1]		9,50	42,5	--	--	42,5	69,4
20_D	20 [2]		9,50	23,6	--	--	23,6	50,5
21_A	21 [1]		1,50	46,1	--	--	46,1	73,2
21_A	21 [2]		1,50	24,2	--	--	24,2	51,9
21_B	21 [1]		4,50	45,0	--	--	45,0	71,9
21_B	21 [2]		4,50	24,9	--	--	24,9	51,9
21_C	21 [1]		7,50	43,4	--	--	43,4	70,3
21_C	21 [2]		7,50	24,6	--	--	24,6	51,5
21_D	21 [1]		9,50	42,5	--	--	42,5	69,4
21_D	21 [2]		9,50	24,7	--	--	24,7	51,6
22_A	22 [1]		1,50	46,2	--	--	46,2	73,3
22_A	22 [2]		1,50	25,4	--	--	25,4	52,7
22_B	22 [1]		4,50	45,0	--	--	45,0	72,0
22_B	22 [2]		4,50	25,6	--	--	25,6	52,6
22_C	22 [1]		7,50	43,5	--	--	43,5	70,4
22_C	22 [2]		7,50	24,0	--	--	24,0	50,9
22_D	22 [1]		9,50	42,5	--	--	42,5	69,5
22_D	22 [2]		9,50	24,2	--	--	24,2	51,1
23_A	23 [1]		1,50	46,3	--	--	46,3	73,3
23_A	23 [2]		1,50	38,8	--	--	38,8	65,9
23_A	23 [3]		1,50	24,4	--	--	24,4	51,9
23_B	23 [1]		4,50	45,1	--	--	45,1	72,0
23_B	23 [2]		4,50	38,6	--	--	38,6	65,6
23_B	23 [3]		4,50	24,5	--	--	24,5	51,5
23_C	23 [1]		7,50	43,5	--	--	43,5	70,4
23_C	23 [2]		7,50	38,0	--	--	38,0	65,0
23_C	23 [3]		7,50	24,3	--	--	24,3	51,2
23_D	23 [1]		9,50	42,6	--	--	42,6	69,5
23_D	23 [2]		9,50	37,6	--	--	37,6	64,5
23_D	23 [3]		9,50	24,5	--	--	24,5	51,5
24_A	24 [1]		1,50	22,3	--	--	22,3	51,5
24_A	24 [2]		1,50	26,1	--	--	26,1	55,3
24_A	24 [3]		1,50	12,1	--	--	12,1	42,1
24_B	24 [1]		4,50	27,6	--	--	27,6	54,7
24_B	24 [2]		4,50	28,3	--	--	28,3	55,2
24_B	24 [3]		4,50	13,7	--	--	13,7	41,3
24_C	24 [1]		7,50	30,3	--	--	30,3	57,3
24_C	24 [2]		7,50	28,4	--	--	28,4	55,3
24_C	24 [3]		7,50	14,2	--	--	14,2	41,2
24_D	24 [1]		10,50	30,5	--	--	30,5	57,4
24_D	24 [2]		10,50	28,5	--	--	28,5	55,4
24_D	24 [3]		10,50	14,4	--	--	14,4	41,3
24_E	24 [1]		13,50	31,2	--	--	31,2	58,1
24_E	24 [2]		13,50	29,1	--	--	29,1	56,0
24_E	24 [3]		13,50	14,6	--	--	14,6	41,5
24_F	24 [1]		16,50	31,2	--	--	31,2	58,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultaten indirecte hinder verkeer

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
24_F	24	[2]	16,50	29,3	--	--	29,3	56,2
24_F	24	[3]	16,50	15,6	--	--	15,6	42,5
25_A	25	[1]	1,50	23,8	--	--	23,8	53,2
25_A	25	[2]	1,50	13,4	--	--	13,4	43,4
25_B	25	[1]	4,50	26,1	--	--	26,1	53,3
25_B	25	[2]	4,50	15,1	--	--	15,1	42,5
25_C	25	[1]	7,50	26,7	--	--	26,7	53,6
25_C	25	[2]	7,50	15,4	--	--	15,4	42,4
25_D	25	[1]	10,50	27,0	--	--	27,0	53,9
25_D	25	[2]	10,50	15,5	--	--	15,5	42,4
25_E	25	[1]	13,50	28,4	--	--	28,4	55,3
25_E	25	[2]	13,50	15,6	--	--	15,6	42,5
25_F	25	[1]	16,50	28,9	--	--	28,9	55,8
25_F	25	[2]	16,50	16,1	--	--	16,1	43,0
26_A	26	[1]	1,50	23,6	--	--	23,6	53,1
26_A	26	[2]	1,50	13,4	--	--	13,4	43,5
26_B	26	[1]	4,50	25,6	--	--	25,6	52,8
26_B	26	[2]	4,50	14,9	--	--	14,9	42,4
26_C	26	[1]	7,50	26,0	--	--	26,0	52,9
26_C	26	[2]	7,50	15,3	--	--	15,3	42,2
26_D	26	[1]	10,50	26,4	--	--	26,4	53,3
26_D	26	[2]	10,50	15,4	--	--	15,4	42,3
26_E	26	[1]	13,50	27,7	--	--	27,7	54,6
26_E	26	[2]	13,50	15,6	--	--	15,6	42,5
26_F	26	[1]	16,50	28,1	--	--	28,1	55,0
26_F	26	[2]	16,50	16,0	--	--	16,0	42,9
27_A	27	[1]	1,50	22,5	--	--	22,5	52,1
27_A	27	[2]	1,50	10,4	--	--	10,4	40,6
27_B	27	[1]	4,50	24,4	--	--	24,4	51,7
27_B	27	[2]	4,50	11,6	--	--	11,6	39,5
27_C	27	[1]	7,50	24,9	--	--	24,9	51,9
27_C	27	[2]	7,50	12,2	--	--	12,2	39,3
27_D	27	[1]	10,50	25,4	--	--	25,4	52,3
27_D	27	[2]	10,50	12,4	--	--	12,4	39,3
27_E	27	[1]	13,50	26,9	--	--	26,9	53,9
27_E	27	[2]	13,50	12,7	--	--	12,7	39,6
27_F	27	[1]	16,50	27,4	--	--	27,4	54,3
27_F	27	[2]	16,50	13,6	--	--	13,6	40,5
28_A	28	[1]	1,50	21,5	--	--	21,5	51,2
28_A	28	[2]	1,50	10,4	--	--	10,4	40,6
28_B	28	[1]	4,50	23,2	--	--	23,2	50,7
28_B	28	[2]	4,50	11,5	--	--	11,5	39,4
28_C	28	[1]	7,50	23,8	--	--	23,8	50,8
28_C	28	[2]	7,50	12,1	--	--	12,1	39,2
28_D	28	[1]	10,50	24,5	--	--	24,5	51,4
28_D	28	[2]	10,50	12,4	--	--	12,4	39,3
28_E	28	[1]	13,50	26,1	--	--	26,1	53,0
28_E	28	[2]	13,50	12,6	--	--	12,6	39,5
28_F	28	[1]	16,50	26,8	--	--	26,8	53,7
28_F	28	[2]	16,50	13,4	--	--	13,4	40,3
29_A	29	[1]	1,50	21,5	--	--	21,5	51,2
29_A	29	[2]	1,50	10,0	--	--	10,0	40,3
29_B	29	[1]	4,50	23,2	--	--	23,2	50,7
29_B	29	[2]	4,50	10,9	--	--	10,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultaten indirecte hinder verkeer

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
29_C	29 [1]		7,50	23,8	--	--	23,8	50,8
29_C	29 [2]		7,50	11,7	--	--	11,7	38,8
29_D	29 [1]		10,50	24,4	--	--	24,4	51,3
29_D	29 [2]		10,50	11,9	--	--	11,9	38,8
29_E	29 [1]		13,50	26,1	--	--	26,1	53,0
29_E	29 [2]		13,50	12,0	--	--	12,0	38,9
29_F	29 [1]		16,50	26,7	--	--	26,7	53,6
29_F	29 [2]		16,50	13,0	--	--	13,0	39,9
30_A	30 [1]		1,50	22,8	--	--	22,8	52,3
30_A	30 [2]		1,50	10,0	--	--	10,0	40,3
30_B	30 [1]		4,50	24,5	--	--	24,5	51,8
30_B	30 [2]		4,50	10,8	--	--	10,8	38,8
30_C	30 [1]		7,50	24,9	--	--	24,9	51,9
30_C	30 [2]		7,50	11,7	--	--	11,7	38,8
30_D	30 [1]		10,50	25,4	--	--	25,4	52,3
30_D	30 [2]		10,50	11,9	--	--	11,9	38,8
30_E	30 [1]		13,50	26,7	--	--	26,7	53,6
30_E	30 [2]		13,50	12,1	--	--	12,1	39,0
30_F	30 [1]		16,50	27,1	--	--	27,1	54,0
30_F	30 [2]		16,50	13,0	--	--	13,0	39,9
31_A	31 [1]		1,50	22,7	--	--	22,7	52,1
31_A	31 [2]		1,50	23,7	--	--	23,7	53,1
31_A	31 [3]		1,50	10,6	--	--	10,6	40,9
31_B	31 [1]		4,50	24,8	--	--	24,8	51,9
31_B	31 [2]		4,50	25,4	--	--	25,4	52,6
31_B	31 [3]		4,50	11,5	--	--	11,5	39,4
31_C	31 [1]		7,50	24,9	--	--	24,9	51,9
31_C	31 [2]		7,50	25,7	--	--	25,7	52,7
31_C	31 [3]		7,50	12,2	--	--	12,2	39,3
31_D	31 [1]		10,50	24,9	--	--	24,9	51,9
31_D	31 [2]		10,50	25,9	--	--	25,9	52,9
31_D	31 [3]		10,50	12,5	--	--	12,5	39,4
31_E	31 [1]		13,50	25,3	--	--	25,3	52,1
31_E	31 [2]		13,50	27,0	--	--	27,0	53,9
31_E	31 [3]		13,50	12,6	--	--	12,6	39,5
31_F	31 [1]		16,50	25,3	--	--	25,3	52,2
31_F	31 [2]		16,50	27,3	--	--	27,3	54,2
31_F	31 [3]		16,50	13,5	--	--	13,5	40,4
32_A	32 [1]		1,50	23,4	--	--	23,4	53,0
32_A	32 [2]		1,50	22,4	--	--	22,4	51,9
32_A	32 [3]		1,50	11,1	--	--	11,1	41,6
32_B	32 [1]		4,50	25,1	--	--	25,1	52,4
32_B	32 [2]		4,50	24,6	--	--	24,6	51,6
32_B	32 [3]		4,50	12,0	--	--	12,0	40,3
32_C	32 [1]		7,50	25,4	--	--	25,4	52,5
32_C	32 [2]		7,50	24,7	--	--	24,7	51,6
32_C	32 [3]		7,50	12,9	--	--	12,9	40,3
32_D	32 [1]		10,50	25,7	--	--	25,7	52,6
32_D	32 [2]		10,50	24,8	--	--	24,8	51,7
32_D	32 [3]		10,50	13,1	--	--	13,1	40,2
32_E	32 [1]		13,50	26,8	--	--	26,8	53,7
32_E	32 [2]		13,50	25,6	--	--	25,6	52,5
32_E	32 [3]		13,50	13,3	--	--	13,3	40,2
32_F	32 [1]		16,50	27,0	--	--	27,0	53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis
Rekenresultaten indirecte hinder verkeer

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
32_F	32 [2]		16,50	25,7	--	--	25,7	52,6
32_F	32 [3]		16,50	14,0	--	--	14,0	40,9
33_A	33 [1]		1,50	22,6	--	--	22,6	52,3
33_A	33 [2]		1,50	9,8	--	--	9,8	40,3
33_B	33 [1]		4,50	24,5	--	--	24,5	51,8
33_B	33 [2]		4,50	10,7	--	--	10,7	39,1
33_C	33 [1]		7,50	24,8	--	--	24,8	51,9
33_C	33 [2]		7,50	11,4	--	--	11,4	38,9
33_D	33 [1]		10,50	25,1	--	--	25,1	52,1
33_D	33 [2]		10,50	11,8	--	--	11,8	38,9
33_E	33 [1]		13,50	26,3	--	--	26,3	53,2
33_E	33 [2]		13,50	12,0	--	--	12,0	38,9
33_F	33 [1]		16,50	26,5	--	--	26,5	53,4
33_F	33 [2]		16,50	13,0	--	--	13,0	39,9
34_A	34 [1]		1,50	22,1	--	--	22,1	51,8
34_A	34 [2]		1,50	11,8	--	--	11,8	42,0
34_B	34 [1]		4,50	24,0	--	--	24,0	51,3
34_B	34 [2]		4,50	12,8	--	--	12,8	40,6
34_C	34 [1]		7,50	24,3	--	--	24,3	51,4
34_C	34 [2]		7,50	13,3	--	--	13,3	40,5
34_D	34 [1]		10,50	24,7	--	--	24,7	51,7
34_D	34 [2]		10,50	13,4	--	--	13,4	40,5
34_E	34 [1]		13,50	26,0	--	--	26,0	52,9
34_E	34 [2]		13,50	13,5	--	--	13,5	40,4
34_F	34 [1]		16,50	26,2	--	--	26,2	53,1
34_F	34 [2]		16,50	14,2	--	--	14,2	41,1
35_A	35 [1]		1,50	22,3	--	--	22,3	52,0
35_A	35 [2]		1,50	9,0	--	--	9,0	39,4
35_B	35 [1]		4,50	24,4	--	--	24,4	51,6
35_B	35 [2]		4,50	10,0	--	--	10,0	38,2
35_C	35 [1]		7,50	24,6	--	--	24,6	51,7
35_C	35 [2]		7,50	10,6	--	--	10,6	38,1
35_D	35 [1]		10,50	24,9	--	--	24,9	51,9
35_D	35 [2]		10,50	10,9	--	--	10,9	38,0
35_E	35 [1]		13,50	26,1	--	--	26,1	53,0
35_E	35 [2]		13,50	10,9	--	--	10,9	37,8
35_F	35 [1]		16,50	26,2	--	--	26,2	53,1
35_F	35 [2]		16,50	12,1	--	--	12,1	39,0
36_A	36 [1]		1,50	22,6	--	--	22,6	52,4
36_A	36 [2]		1,50	8,4	--	--	8,4	38,8
36_B	36 [1]		4,50	24,6	--	--	24,6	51,9
36_B	36 [2]		4,50	9,4	--	--	9,4	37,6
36_C	36 [1]		7,50	24,8	--	--	24,8	51,9
36_C	36 [2]		7,50	10,0	--	--	10,0	37,4
36_D	36 [1]		10,50	25,1	--	--	25,1	52,1
36_D	36 [2]		10,50	10,3	--	--	10,3	37,5
36_E	36 [1]		13,50	26,1	--	--	26,1	53,0
36_E	36 [2]		13,50	10,6	--	--	10,6	37,5
36_F	36 [1]		16,50	26,3	--	--	26,3	53,1
36_F	36 [2]		16,50	11,7	--	--	11,7	38,6
37_A	37 [1]		1,50	22,8	--	--	22,8	52,4
37_A	37 [2]		1,50	8,5	--	--	8,5	38,9
37_B	37 [1]		4,50	24,9	--	--	24,9	52,1
37_B	37 [2]		4,50	9,8	--	--	9,8	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Van der Goesstraat Van Schuijlenburchstraat te Delft, basis Rekenresultaten indirecte hinder verkeer

1267932
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
37_C	37 [1]		7,50	25,1	--	--	25,1	52,1
37_C	37 [2]		7,50	10,2	--	--	10,2	37,6
37_D	37 [1]		10,50	25,3	--	--	25,3	52,3
37_D	37 [2]		10,50	10,6	--	--	10,6	37,7
37_E	37 [1]		13,50	26,2	--	--	26,2	53,1
37_E	37 [2]		13,50	10,8	--	--	10,8	37,8
37_F	37 [1]		16,50	26,4	--	--	26,4	53,3
37_F	37 [2]		16,50	11,7	--	--	11,7	38,6
38_A	38 [1]		1,50	22,0	--	--	22,0	51,6
38_A	38 [2]		1,50	20,4	--	--	20,4	50,2
38_A	38 [3]		1,50	8,8	--	--	8,8	39,1
38_B	38 [1]		4,50	24,5	--	--	24,5	51,5
38_B	38 [2]		4,50	26,3	--	--	26,3	53,4
38_B	38 [3]		4,50	10,3	--	--	10,3	38,3
38_C	38 [1]		7,50	24,5	--	--	24,5	51,4
38_C	38 [2]		7,50	26,9	--	--	26,9	53,9
38_C	38 [3]		7,50	10,6	--	--	10,6	38,0
38_D	38 [1]		10,50	24,4	--	--	24,4	51,3
38_D	38 [2]		10,50	27,0	--	--	27,0	54,0
38_D	38 [3]		10,50	11,2	--	--	11,2	38,3
38_E	38 [1]		13,50	24,4	--	--	24,4	51,3
38_E	38 [2]		13,50	27,5	--	--	27,5	54,4
38_E	38 [3]		13,50	11,5	--	--	11,5	38,5
38_F	38 [1]		16,50	24,3	--	--	24,3	51,2
38_F	38 [2]		16,50	27,6	--	--	27,6	54,5
38_F	38 [3]		16,50	12,6	--	--	12,6	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen