

Keuringsinstituut
voor Waterleidingartikelen
KIWA nv

Hoofdkantoor
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon (070) (3*)95 35 35
Telefax (070) (3*)95 34 20
Telex 32480 kiwa nl

* per 01-01-1990

opdrachtgever

Stichting Onderwijs Bureau
Gasthuissteeg 12
2611 RH Delft

**SANERING-CERTIFICAAT
REIS-1987**

betreffende ondergrondse opslag
van aardolie producten

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREgistREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres)

Teding Van Berkhoutlaan 10
2614 BA Delft

datum van melding datum van sanering

28-05-1991 04-06-1991

omvang van de ondergrondse installatie

soort produkt	inhoud in liters	opmerkingen
HBO	3000	Geen.

controle van de bodem

de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank

- ☒ verontreiniging werd niet aangetroffen.
☐ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd.

wijze van saneren

de tankinstallatie is na leegzuigen:

- ☐ verwijderd, de tank(s) zijn naar een geaccepteerd verschromtingsbedrijf afgevoerd.
☒ inwendig gereinigd en gevuld met zand/lichtbeton/ (onderstrepen c.q. invullen)

saneringswerkzaamheden

de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd.

uitvoering

verantwoordelijke
uitvoerder

saneringsbedrijf

TRS Milieutechniek

Gravin Adélastraat 128

M. de Klerk

3032 HA Rotterdam

handtekening

datum

10-06-1991

registratie KIWA

registratienummer

datum

afd. KB

E00116

10-06-1991



exemplaar certificaat bestemd voor

geel
groen
wit
blauw
roze

eigenaar
gemeente
KIWA
provincie
saneringsbedrijf

Tekening van Berikbontkran 10
TEKENING TANK
INKL. AFSTANDEN TOT HET PAND
Zijten van School

GEGEVENS BIJ LOKALISEREN EN ORGANOLEPTISCH ONDERZOEK

DIEPTE BOVENKANT TANK CM. 50
DIEPTE GRONDWATER CM. 180
MANGAT ONDER WATER CM. 54.6
LENGTE AFZUIGSLANGEN MTR. 54.6

JA ☒ NEE ☒

MANGAT BEREIKBAAR MET KNIJPER JA ☐ NEE ☒
EXPLOSIEVE STOF IN TANK JA ☐ NEE ☒

DOORZAAK GEEN MONSTERNAME (OOK NOTEREN ONDER "BIJZONDERHEDEN")

GEGEVENS BIJ TANKOPENEN

MANGAT BIJZONDERHEDEN: GEEN BIJZONDERHEDEN / GAT IN ROMP GEMAAKT / MANGAT AAN DE ZIJKANT / MANGAT GEGOTEN IN BETON /

metalen buis op manganat


AANWEZIGE STOF IN TANK (OMCIRKELEN) NL. OLIE/ WATER / ZAND / SLUDGE

IN CENTIMETERS

HOEVEELHEID OLIE + WATER CM. Nihil
HOEVEELHEID WATER CM. 240
LENGTE TANK CM. 125
DIAMETER TANK CM.

BIJZONDERHEDEN:

GRONDMONSTER BIJ BORING 1 CM. DIEPTE 130
GRONDMONSTER BIJ BORING 2 CM. DIEPTE 180

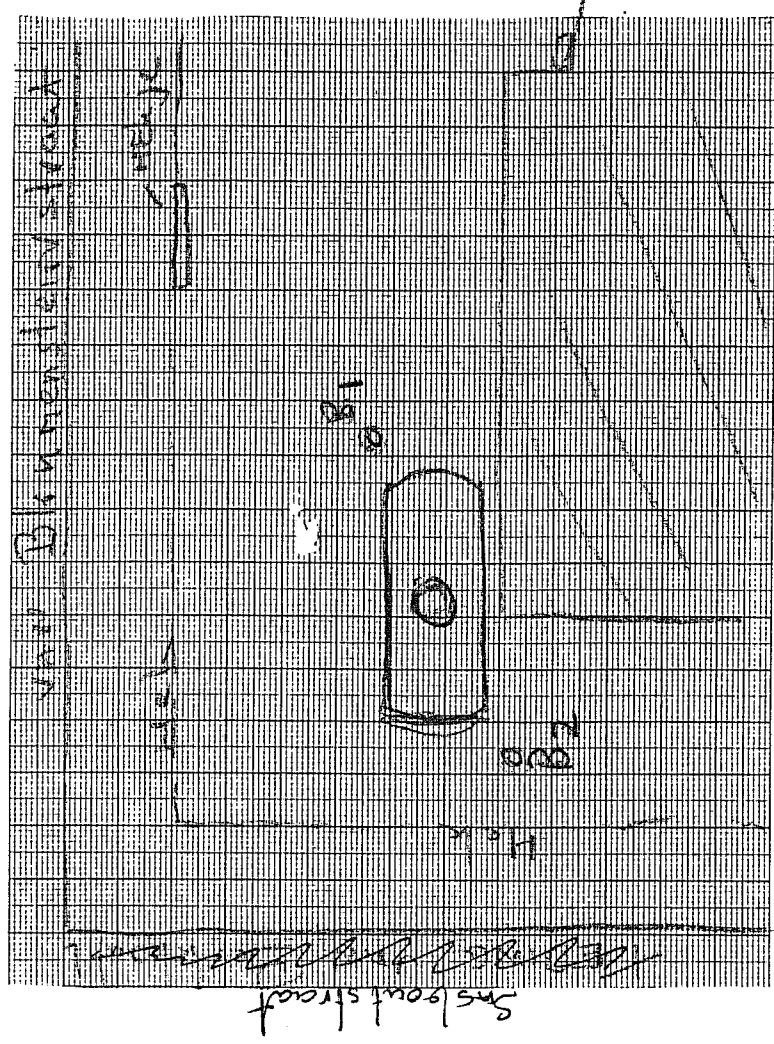

E 00116

