

	baksteen + isolatie
	gewapend beton
	prefab beton
	kalkzandsteen
	kalkzandsteen, 214mm, draagstructuur
	lichte scheidingswand systeemwand
	vluchtdoor (in vluchtrichting te openen zonder sleutel)
	30 min brandwerendheid conform NEN 6058
	60 min brandwerendheid conform NEN 6058
	30 min rookwerendheid conform NEN 6058
	30 minuten brandwerende deur/raam
	60 minuten brandwerende deur/raam
	zelfsluitende deur
	vluchtroute aanduiding

* ruimte voorzien van noodverlichting

- isolatie Eisen normen NEN 1068 en NEN 1070, voor Rioleringszaki door toelating buisvacuüm apparatuur
- beglazing norm NEN 3569,
- voertuigen voorbussen NEN 2778,
- o.a. warmteoverbrengend systeem congres installateur, trappen norm NEN 350,
- toelating 15mm, aarde 24mm
- ondergrondse / halverkeer L.A. 2000 en vries in 1000mm inbegrip,
- elektrische netten conform NEN 1010
- infrastructuurconform postkassen klasse BKSG**
- afvalnormen conform NEN 1070 en NEN 1070
- geluidnorm conform NEN 60577,
- koelkasten conform NEN 1087,
- rioleringsnormen NEN 2575

De noodoverstapingsinstallaties in de aangrenzende ruimten en elektrische aansluitingen die worden gebruikt voor de noodoverstapingsinstallaties zijn gereguleerd door de NEN 6088.

Het object wordt voorzien van een brandtransmissieinstallatie conform NEN 20335.



De bewakingsnorm is niet automatische bewaking aangemeld met ruimtebewaking ter plaatse van verschillende elektrische vloerzones.

Voor de noodoverstapingsinstallatie wordt de NEN 2575, de installaties worden ontworpen en uitgevoerd op basis van een nadere op het installatie programma van welke de goedkeuring heeft van de gemeente.

Brandbeveiligingszaki zijn aangebracht op de versterkende en afsluitende aan het gestelde in NENEN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m³ met een minimale plaatsing op het moment van, van 100 m³ tot gelijktijdig gebruik van een brandtransmissie.

Reuk en vlucht door deuren worden zonder fase ruisluiden kan worden gesproken

PEE-10-1, 0,92 N.A.P.

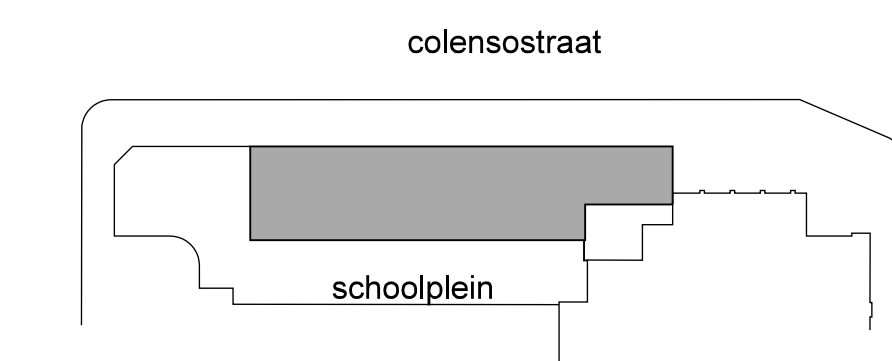

Postbus 358
2501 CJ Den Haag

wijziging datum

datum

bladnummer

44

757-X-11