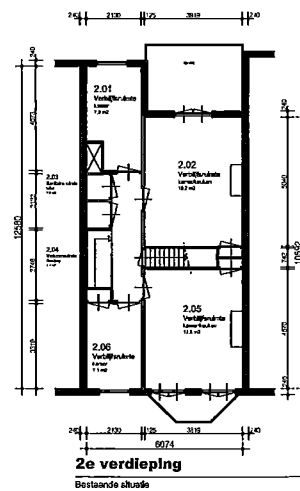
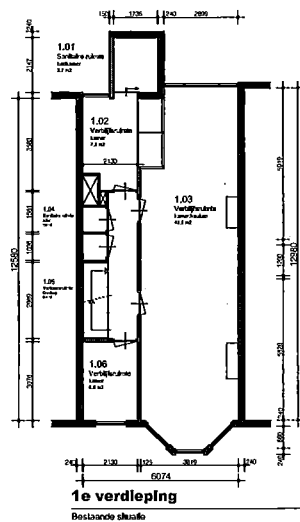
[illegible]

KADASTRAAL BEKEND
Gemeente Den Haag
Kadastraal bekend als de YY nummer 1
Schaal 1:1000
Deze kadastrale kaart is noodgedwongen

REVISIE OVERZICHT	
nr. draad	omschrijving
1	31.07.09 1e uitgave
A	
B	
C	
D	

Alle weiteren Konstellationen, die sich aus den drei Hauptmodellen ableiten lassen, sind in Tabelle 1 dargestellt. Die Tabelle zeigt, dass es sich um ein sehr komplexes System handelt, das eine Vielzahl von Faktoren umfasst. Die Tabelle ist in drei Spalten unterteilt: 'Modell', 'Faktor' und 'Einfluss'. Die Spalte 'Modell' enthält die Namen der Modelle, die Spalte 'Faktor' enthält die Faktoren, die auf das Modell einwirken, und die Spalte 'Einfluss' enthält die Art und Weise, wie der Faktor auf das Modell einwirkt.

Alle maten onderling en in het werk te controleren.

landbouw Prinsenvier Vastgoed Loosdrechtseweg 104 2552 AK Den Haag hoor: afdeling van het bouwteam Gallebosstraat 19 2561 SX Den Haag verm: Een voormalig driedubbele bovenswoning verbouwen tot vijf zelfstandige woningen exclusie: Bestaande situatie plannen, geven en doorsnede.	aanpak: 20080701 bestand: A1 schied: 1:100 verm: 0 bestand: A1 D01
--	---

Haaglanden Bouwadvies
Hepburnstraat 64
2168 GT Den Haag
070-322 5376 06-185 17330
www.haaglandenbouwadvies.nl



Brutvloeroppervlakte



BYO
BYO GR : 5,59 m2

Woning 1 (1e verdieping):

90,35 m ² minuscule opp. VR 55%; 19,6 m ²	
1,02 (kamer)	6,2 m ²
1,00 (slaapk.)	17,1 m ²
totaal opp. VR = 23,2 m ² (voldoet, meer dan 19,6 m ²)	

Daglichttoetreding:

1,02 (kamer)	6,2 m ² ; als 0,6; min. 1,2 m ² voldoet
1,03 (kamer)	17,1 m ² ; als 1,7; min. 4,2 m ² voldoet

Verdachte woning 1:

1,01 (douche)	14,0 m ² etc.
1,02 (kamer)	7,0 m ² etc.
1,03 (slaapk.)	21,0 m ² etc.
1,04 (badet)	7,0 m ² etc.

• Mechanische ventilatie:
Blaas CVC Eco-line 2
capaciteit 90,1 l/s

totaal 40,0 l/s benodigd 90,1 l/s aanwezig

Tussenvoer wordt door de 1e en 2e verdieping heen, verzakt en



BYO APP I	: 42,4 m2
BYO APP II	: 39,3 m2
BYO GR 1	: 9,72 m2

Woning 2 (1e verdieping):

GO: 34,8 m ²	mineraal opp. VR: 50%: 19,0 m ²
1,13 (kamer)	21,3 m ²
1,13 (dunnet)	6,6 m ²

total opp. VR 27,9 m² (voldoet, meer dan 19,0 m²)

Daglichtbesteding:

1,12 (kamer)	21,3 m ² ; als 21; naarw. 3,3 m ² voldoende
1,13 (dunnet)	6,6 m ² ; als 6,6; naarw. 1,2 m ² voldoende


Verlatingen:

1,11 (dunnet)	2,14 m ² ovc;	much, voldoende
1,12 (kamer)	2,14 m ² ovc;	much, voldoende
1,13 (dunnet)	7,70 m ² ovc;	much, voldoende

• **Mechanische ventilatie:**
biedt CNE ISO-10-2
capaciteit 90,5 l/s

total 42,0 l/s benodigd	90,5 l/s aanwezig, voldoende
-------------------------	------------------------------

Zonnepaneel op dak kan de nodige hoeveelheid warmte leveren



BYO APP III	: 34,7 m2
BYO APP IV	: 33,5 m2
BYO GR 2	: 5,43 m2

Woning 3 (2e verdieping):

GO: 28,7 m2	minimaal afk. VRI 55%: 15,8 m2
2,01 (kamer)	6,2 m2
2,02 (kamer)	12,1 m2

tot afk. VRI: 18,3 m2 (vrijdood, meer dan 15,8 m2)

Daglichttoetsing:



2,01 (kamer)	6,2 m2; afk. 60%; a.n.v. 3,72 m2 (vrijdood)
2,02 (kamer)	12,1 m2; afk. 12%; a.n.v. 2,02 m2 (vrijdood)

Verblijfsruimte woning 3:

2,01 (kamer)	7,70 Pt a.n.v.	mech. ventilatie
2,02 (kamer)	14,00 Pt a.n.v.	mech. ventilatie
2,03 (halo)	1,00 Pt a.n.v.	mech. ventilatie

• Mechanische ventilatie:
na CIVE ECO-lus 2
exemplar 90-11-1

totaf 42,0 Pt bezondgt; 50,1 Pt a.n.v.w.v. vrijdood



BVO APP V : 69,9 m2

Woning 4 (2a verdieping):

GO: 29,3 m2	interim afbouw VR: 66,96 m2	16,1 m2
2,13 (damer)		12,1 m2
2,13 (damer)		7,1 m2

total opbouw VR : 19,2 m2 (redelijk, meer dan 16,1 m2)

Daglichttoetreding:

2,13 (damer)	12,1 m2; eis 1,2: aanw. 3,0 m2 voldoende
2,13 (damer)	7,1 m2; eis 0,7: aanw. 1,1 m2 voldoende

Verlichting woning 4:

2,11 (damer)	14,0 l/s etw.	mech. verlichting
2,12 (schoke)	23,0 l/s etw.	mech. verlichting
2,13 (damer)	7,0 l/s etw.	mech. verlichting

* **Me technische voorstellen:**
Bov ECO-lan 2
capaciteit 90,1 l/s.


interim 42,0 l/s benodigd. 90,1 l/s verzorgd. voldoende

Toesmer versie kachl wa kessende bovenverdieping, vervolg 2a



Riding linen conform ENH 3515 en 7066/67/68,
Aanpaklinten in de werking conform ENH 1010 (voorzicht uit
VEEGEN).
Aanpaklinten tegen vloeistofvrij conform voor schil en VEENH,
Aanpaklinten tegen vloeistofvrij conform ENH 2753,
M.B.T. de verwerking in de laatste ruimtes zullen de
afmetingen 3,26 m x 2,24 mB met uitsluiting van loopspaan zijn. Wanneer
er wordt verwezen op de velden en de
Voorbereidingen te maken van de velden, kan worden,
a) Richtingsprofielen (d) zijn en op velds schiedingscondities
conform de ENH 2774 en afmet. 3,6 m en bij de velden.
Ruimtelijke van de schieding op het veld conform ENH 2555.
Conform de ENH 2555.
Overstroomcondities velds veld van de deur met een
klein van minimaal 20 mm, velds velds velds.
Conform de ENH 2555 en in geen lichtschieding velds velds velds
meer dan 200 m.
Oppervlakteberekening conform ENH 2546.

Brutovloeroppervlakte conform NEN 2580	
Appartement I (incl. gr. 4,15 m2):	46,6 m2
Appartement II (incl. gr. 4,15 m2):	43,5 m2
Appartement III (incl. gr. 4,15 m2):	38,9 m2
Appartement IV (incl. gr. 4,15 m2):	37,7 m2
Appartement V (incl. gr. 4,15 m2):	74,1 m2

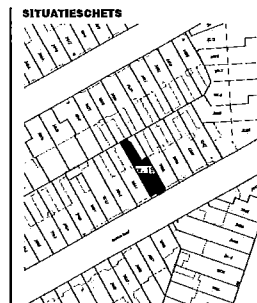[illegible]

REVISIE OVERZICHT

no	data	descriere
5	31.07.09	10 litraje
A		
B	23.03.10	achiziție gaze
C		
D		

Alle maten onderling en in het werk te controleren.

www.rijndael.nl	en:rijndael
Prinsesvier Vestiglood Landbouwschool 104 2522 AK Den Haag	20080701
	Samen A3
Beide afdelingen: de hal met de kerk Galliedestraat 19 2901 SM Den Haag	etice 1-100
taal1	julius
Een voornamig arbeidsbeleid tot bemerking verbuuren het vijf vijfzijdige a woningen	B
afkomstig	Hoogvrijdender
Berekeningen Romebusket, verhuur, uurtje, gebruik opdrachten en kruid voorperspectief	D03