




Gebiedsontwikkeling Werninkterrein Leiden

*Geactualiseerd windklimaatonderzoek met behulp van
CFD*

Gebiedsontwikkeling Werninkterrein Leiden

Geactualiseerd windklimaatonderzoek met behulp van CFD

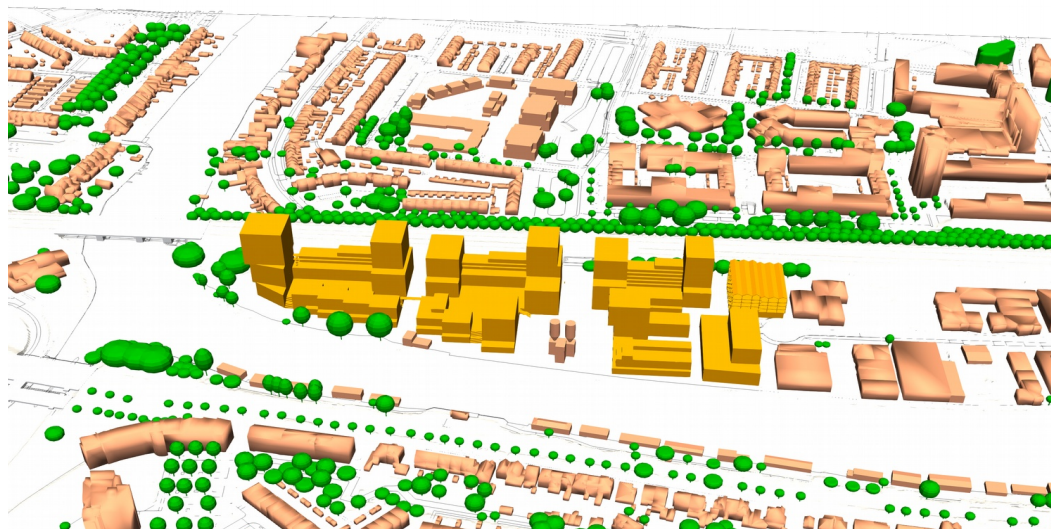

opdrachtgever ABB Ontwikkeling B.V. namens Rijnkade B.V.

rapportnummer O 16797-4-RA-003

datum 19 september 2022

referentie [REDACTED]

verantwoordelijke [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 85 822 86 00, mook@peutz.nl, www.peutz.nl

kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2008

mook – zoetermeer – groningen – düsseldorf – dortmund – berlijn – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Normstelling en uitgangspunten	5
2.1	Beslismodel NEN 8100	5
2.2	Windhinder en windgevaar volgens NEN 8100	5
2.2.1	Windhinder	5
2.2.2	Windgevaar	6
2.3	Windklimaat op de locatie	7
2.4	Simulatie windsnelheden met CFD	9
3	Rekenresultaten	10
3.1	Maatregelen ter verbetering van het windklimaat	13
4	Samenvatting en conclusies	14

1 Inleiding

In opdracht van ABB Ontwikkeling B.V. is met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) een indicatief onderzoek verricht naar de te verwachten windklimatsituatie rondom de geplande bebouwing op het Werninkterrein te Leiden.

Voor het vervaardigen van het CFD model is onder meer gebruik gemaakt van het door de opdrachtgever aangeleverde 3D stedenbouwkundig model van 10-08-2022. De stedenbouwkundige omgeving en de begroeiing is meegenomen aan de hand van gegevens uit openbare bronnen. In totaal is een gebied gemodelleerd is van circa 1200 bij 800 meter.

Het doel van het onderzoek was het vaststellen en beoordelen van het te verwachten windklimaat in de directe omgeving van de geplande bebouwing.

Voor de opzet van het onderzoek en de beoordeling van het windklimaat is uitgegaan van de Nederlandse norm NEN 8100:2006 Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving.

f1.1 Het gehanteerde 3D-model van de geplande bebouwing



In dit rapport wordt verslag gedaan van het verrichte onderzoek waarbij de volgende indeling is gehanteerd. In hoofdstuk 2 worden de normstelling en uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden gepresenteerd in hoofdstuk 3 van dit rapport. Tot slot is in hoofdstuk 4 een samenvatting van het onderzoek opgenomen en worden conclusies gegeven.

2 Normstelling en uitgangspunten

2.1 Beslismodel NEN 8100

De beoordeling van het windklimaat met betrekking tot windhinder en windgevaar, is in Nederland vastgelegd in de norm NEN 8100. Om te bepalen of windhinder en/of windgevaar te verwachten is, kan in eerste instantie gebruik worden gemaakt van het beslismodel in de NEN 8100. Hierin wordt onder meer beschreven in welke situaties windklimaatonderzoek nodig is. Voor gebouwen met een hoogte vanaf 30 meter wordt nader onderzoek met CFD- of windtunnelsimulatie noodzakelijk geacht. Gezien de maximale geplande bouwhoogte van 50 meter, wordt het uitvoeren van een windklimaatonderzoek als noodzakelijk beschouwd.

2.2 Windhinder en windgevaar volgens NEN 8100

De gevoeligheid van de mens voor wind is sterk afhankelijk van de activiteit waarmee men bezig is. Bij een laag activiteitsniveau (bijvoorbeeld wachten bij een bushalte, op een terrasje zitten) zullen lagere windsnelheden als hinderlijk ervaren kunnen worden dan bij een hoger activiteitsniveau. In de NEN 8100 wordt voor de beoordeling van het windklimaat derhalve onderscheid gemaakt tussen verschillende activiteitenklassen. Bij hogere windsnelheden kan tevens sprake zijn van gevaarlijke situaties zoals evenwichtsverlies bij het passeren van gebouwhoeken en dergelijke. Hiervoor wordt getoetst aan het specifieke gevaarcriterium.

2.2.1 Windhinder

Windhinder is iets wat in geen geval geheel te voorkomen is: als het stormt is de wind hinderlijk, wat voor maatregelen er ook getroffen worden. Het is daarom ook de kans op windhinder, die maatgevend gehouden wordt voor de beoordeling van het windklimaat. Voor windhinder wordt een drempelwaarde $v_{DR,H}$ aangehouden van 5 m/s uurgemiddelde windsnelheid op loop- of verblijfsniveau. Bij deze windsnelheid gaan mechanische effecten bij de ervaring van het windklimaat een rol spelen zoals bijvoorbeeld het omslaan van paraplu's, in de ogen waaien van stof en in meer extreme vorm het dichtwaaien van een autoportier en dergelijke.

Aan de hand van onderstaande tabel 2.1, afkomstig uit de NEN 8100, wordt een beoordeling gegeven van de te verwachten mate van windhinder.

t2.1 Criteria windhinder volgens NEN 8100

Overschrijdingskans $p(v_{\text{lok}} > v_{\text{DR,H}})$ in procenten van het aantal uren per jaar	Kwaliteitsklasse	Activiteit		
		I. Doorlopen	II. Slenteren	III. Langdurig zitten
< 2,5	A	Goed	Goed	Goed
2,5 – 5	B	Goed	Goed	Matig
5 – 10	C	Goed	Matig	Slecht
10 – 20	D	Matig	Slecht	Slecht
≥ 20	E	Slecht	Slecht	Slecht

Afhankelijk van de activiteitenklasse wordt de waardering van het lokale windklimaat gekwalificeerd met 'goed', 'matig' of 'slecht' (zie tabel 2.1). Bij een goed windklimaat ondervindt men geen overmatige windhinder. In een situatie zonder overmatige windhinder heeft het merendeel van het publiek onder normale omstandigheden geen last van windhinder. Bij een matig windklimaat ervaart men af en toe overmatige windhinder. In een slecht windklimaat ervaart men regelmatig overmatige windhinder. In een dergelijke situatie heeft het merendeel van het publiek last van windhinder.

Er wordt naar gestreefd, om binnen de verschillende activiteitenklassen, een goed, eventueel nog matig windklimaat te realiseren.

Activiteitenklasse 'langdurig zitten' is dusdanig kritisch dat deze met terughoudendheid wordt toegepast.

2.2.2 Windgevaar

Voor windgevaar wordt 15 m/s uurgemiddelde windsnelheid als drempelwaarde $v_{\text{DR,G}}$ gehanteerd.

Op basis van tabel 2.2, afkomstig uit de NEN 8100, wordt bepaald of sprake is van windgevaar.

t2.2 Criteria windgevaar volgens NEN 8100

Overschrijdingskans $p(v_{\text{lok}} > v_{\text{DR,G}})$ in procenten van het aantal uren per jaar	Kwalificatie
$0,05 < p < 0,30$	Beperkt risico
$p \geq 0,30$	Gevaarlijk


De norm stelt: "Situaties waarvoor een overschrijdingskans geldt van $0,05 < p < 0,30$ mogen alleen worden geaccepteerd als deze vallen binnen activiteiten klasse I (doorlopen). Voor activiteiten klasse II en III geldt de eis $p \leq 0,05$.

Situaties met een overschrijdingskans van $p \geq 0,30$ zijn evident gevaarlijk en behoren te allen tijde te worden vermeden; het publiek mag hier niet aan worden blootgesteld."

2.3 Windklimaat op de locatie

Voor de vertaling van de resultaten van de berekeningen naar de werkelijke situatie wordt gebruik gemaakt van een windstatistiek. De NEN 8100 verwijst voor de benodigde meteorologische gegevens naar de NPR 6097:2006 Toepassing van de statistiek van de uurgemiddelde windsnelheden voor Nederland. Met behulp van de bijbehorende software wordt voor de specifieke locatie een windstatistiek berekend op basis van meteorologische gegevens van een groot aantal meteorologische stations en gegevens omtrent terreinruwheden tot 6 km afstand van het plan. De terreinruwheden van het omliggend gebied worden per categorie weergegeven in figuur 2.1. De kleur geeft de terreinruwheid aan, rood staat bijvoorbeeld voor stedelijk bebouwd gebied.


f2.1 Terreinruwheid tot 6 km afstand volgens NPR 6097

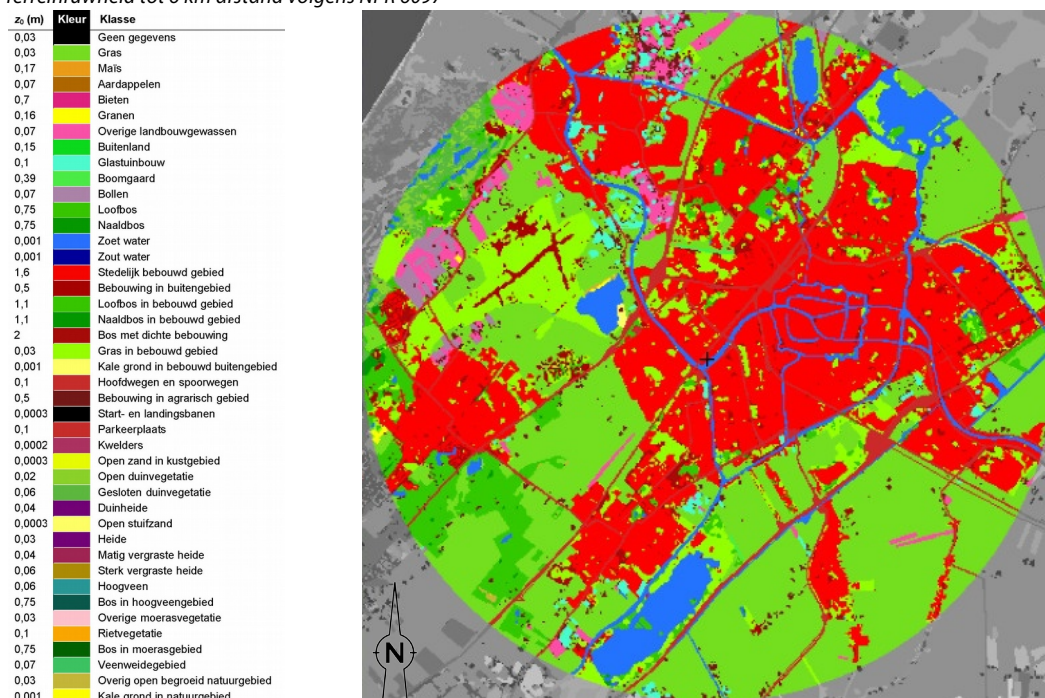

In figuur 2.2 is de op basis van de NPR 6097 berekende windroos op 60 meter hoogte boven de betreffende locatie weergegeven. In de windroos wordt de kans op het voorkomen van wind uit een bepaalde richting weergegeven alsmede de verdeling van windsnelheden binnen de betreffende richtingen. Uit de windroos en onderstaande windstatistiek (tabel 2.3) blijkt dat op de bouwlocatie met name bij wind uit het zuiden tot westen de hoogste windsnelheden optreden en dat de wind relatief vaak uit het zuidwesten (210° en 240°) komt. De zuidwesten wind is hiermee voor een groot deel bepalend voor het windklimaat op de bouwlocatie.

f2.2 Windroos betreffende locatie volgens NPR 6097

Windroos voor locatie X091900 Y463149.

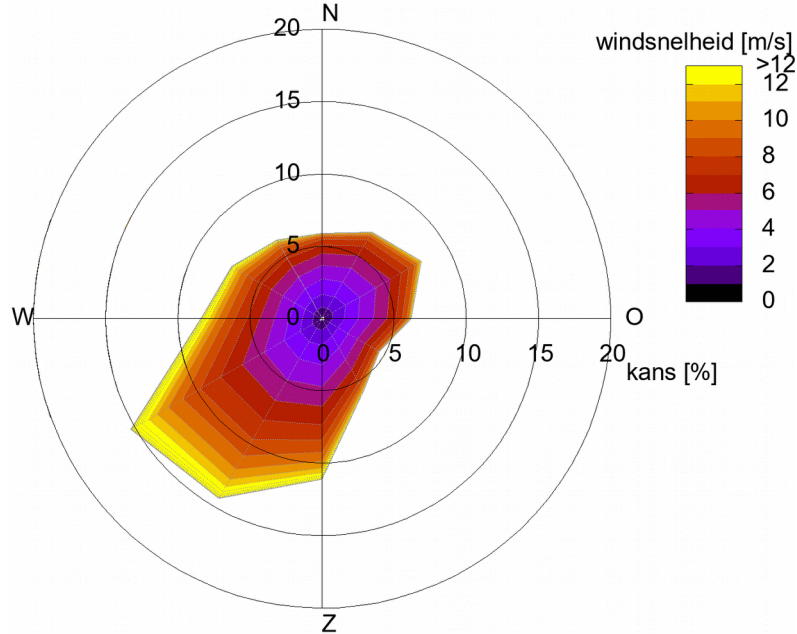

t2.3 Windstatistiek van de betreffende locatie volgens NPR 6097

Distributief overzicht windsnelheden 60 meter op basis van NPR 6097 in uren per jaar												totaal aantal uren: 8766.8	
Positie X091900 Y463149 Jaar 1963-2002												gemiddelde windsnelheid (m/s): 5.8	
wind snelheid	Noord 0°	30°	60°	Oost 90°	120°	150°	Zuid 180°	210°	240°	West 270°	300°	330°	
0.0 - 0.9	16.2	16.5	16.6	16.3	13.6	13.9	15.6	15.9	17.0	12.8	12.9	14.3	
1.0 - 1.9	56.0	56.3	58.3	48.3	39.3	43.0	54.0	55.8	54.2	43.6	45.2	48.3	
2.0 - 2.9	77.0	81.9	89.8	71.5	60.5	66.7	93.2	91.6	85.6	65.2	64.0	67.1	
3.0 - 3.9	92.7	100.8	100.0	85.8	70.3	82.2	117.0	119.7	114.7	80.9	74.8	78.7	
4.0 - 4.9	82.8	98.4	114.9	93.7	64.3	83.3	131.9	145.5	137.3	88.1	80.0	83.7	
5.0 - 5.9	70.0	86.4	101.3	79.7	56.2	71.9	120.4	148.1	150.2	89.7	77.5	72.7	
6.0 - 6.9	52.2	67.9	75.3	54.7	40.5	52.5	113.1	137.4	154.4	78.8	68.1	58.8	
7.0 - 7.9	33.6	42.1	53.1	39.2	28.5	34.3	90.1	133.5	140.8	70.7	57.8	43.3	
8.0 - 8.9	18.4	26.6	39.5	24.7	17.3	26.3	76.1	111.3	122.8	57.6	48.0	32.7	
9.0 - 9.9	9.2	15.4	22.4	13.3	6.9	14.4	53.0	94.5	103.3	43.3	34.9	21.6	
10.0 - 10.9	5.2	8.1	14.3	7.4	2.8	10.1	40.5	69.9	78.0	31.9	25.8	12.8	
11.0 - 11.9	2.5	3.6	7.9	3.8	1.1	4.8	28.4	51.8	60.0	23.3	18.4	6.8	
12.0 - 12.9	1.3	2.1	2.7	1.5	0.3	2.4	17.3	34.0	47.9	18.4	10.8	4.2	
13.0 - 13.9	0.8	0.5	1.0	0.8	0.2	0.7	10.6	21.5	28.6	12.2	8.0	2.6	
14.0 - 14.9	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	5.9	12.9	19.4	8.3	4.3	1.3	
15.0 - 15.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	2.9	6.7	12.6	5.1	2.0	0.5	
16.0 - 16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.3	6.7	3.3	1.1	0.4	
17.0 - 17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	3.7	1.9	0.8	0.2	
18.0 - 18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.3	2.2	1.1	0.3	0.1	
19.0 - 19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	1.2	0.5	0.2	0.0	
20.0 - 20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.2	0.2	0.0	
21.0 - 21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.1	0.0	
22.0 - 22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	
23.0 - 23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
24.0 - 24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
25.0 - 25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
26.0 - 26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27.0 - 27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28.0 - 28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29.0 - 29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30.0 - 30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31.0 - 31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
32.0 - 32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
33.0 - 33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
34.0 - 34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
35.0 - 35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
36.0 - 36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
37.0 - 37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
38.0 - 38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
39.0 - 39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
aantal uren	518.2	606.8	697.4	540.8	401.9	507.2	973.0	1257.0	1341.9	737.2	635.3	550.1	
gemiddelde snelheid	4.5	4.7	5.0	4.7	4.5	4.9	6.0	6.7	7.1	6.3	5.9	5.1	

2.4 Simulatie windsnelheden met CFD

Voor het uitvoeren van een windklimaatonderzoek beschikt Peutz over een eigen windtunnel. Als het gaat om relatief eenvoudige bebouwingssituaties, of bebouwingssituaties waar op voorhand van wordt verwacht dat geen grote windproblemen op gaan treden, kan worden volstaan met een numerieke simulatie met Computational Fluid Dynamics (CFD). In deze situatie is in overleg met de opdrachtgever van deze onderzoeksmethode uitgegaan. De rekenmethode is aan de hand van eerder uitgevoerde windtunnelprojecten gevalideerd.

De grenslaagstroming die in de praktijk (bij neutrale stabiliteit ten aanzien van het temperatuurprofiel) aanwezig is wordt aan de rand van het CFD-model opgewekt zodat het juiste windprofiel (afhankelijk van de terreinruwheid) wordt gesimuleerd. Verfijning van de lokale windsituatie vindt plaats door de direct omliggende bebouwing en begroeiing mee te modelleren.


De windsnelheden rondom het project worden met het CFD-model voor 12 windrichtingen berekend. Met behulp van de windstatistiek voor de bouwlocatie, zoals berekend in navolging van de NPR 6097, wordt vervolgens per windrichting de overschrijdingskansen voor de kritische uurgemiddelde windsnelheden van 5 en 15 m/s voor respectievelijk windhinder en windgevaar bepaald. De totale overschrijdingskans is de som van de overschrijdingskansen per windrichting, ook wel de hinderkans en de gevaarkans genoemd. Deze worden vervolgens getoetst aan de NEN 8100 om het lokale windklimaat te kunnen beoordelen.

In bijlage 1 is het technisch inlegvel, conform de NEN 8100, opgenomen. Het technisch inlegvel bevat een aantal rubrieken en aandachtspunten die een kort, schetsmatig overzicht geven van de relevante zaken van de CFD-berekeningen.

3 Rekenresultaten

In figuur 3.1 is een aanzicht gegeven van het rekengrid ter plaatse van de geplande bebouwing. De stalen constructie op het plein is niet meegenomen ter verbetering van het rekengrid. Naar verwachting zal dit nauwelijks tot geen invloed hebben op het windklimaat.

f3.1 Aanzicht oppervlakte grid rekenmodel

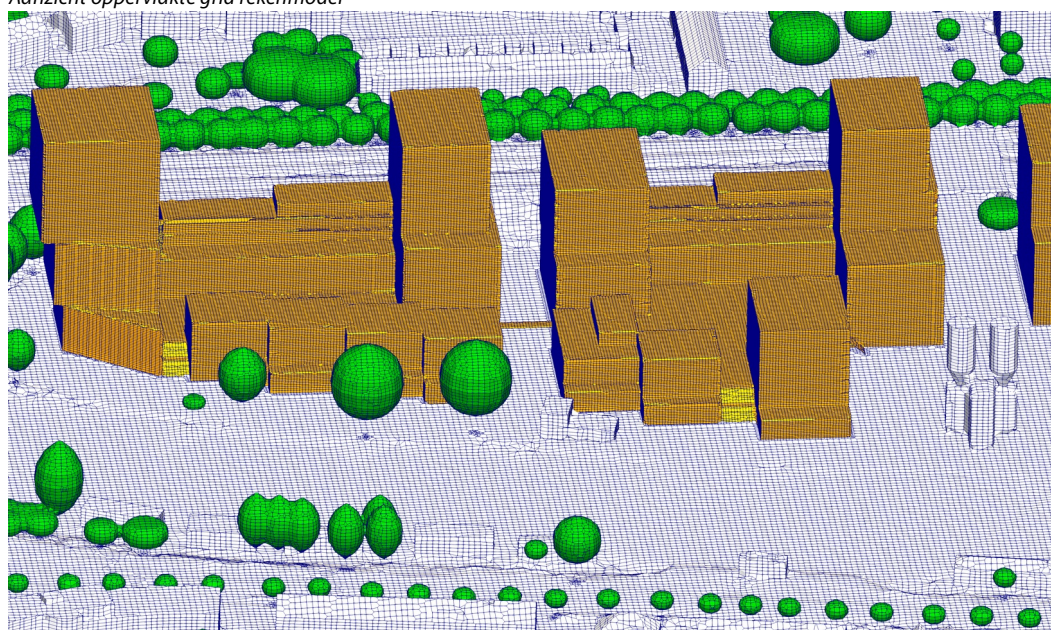


Het windklimaat wordt beoordeeld op basis van de uitgevoerde CFD-berekeningen, de windstatistiek van de betreffende locatie en de grenswaarden zoals beschreven in de paragrafen 2.2.1 en 2.2.2 betreffende windhinder en windgevaar.

In figuur 3.2 wordt in een horizontale doorsnede op hoofdhoogte (1,75 meter boven plaatselijk maaiveldniveau) de berekende hinderkans met kleurcontouren voor de geplande bebouwingssituatie weergegeven. De kleuren zijn afgestemd op de beoordelingscriteria uit de NEN 8100. Bij de beoordeling van het windklimaat wordt onderscheid gemaakt tussen de categorieën doorlopen en slenteren. Het criterium voor slenteren is van toepassing bij de gebouwentrees, verder wordt het criterium voor doorlopen gehanteerd. In slentergebieden wordt een hinderkans van minder dan 5%, overeenkomend met een beoordeling goed, nagestreefd. Het criterium voor langdurig zitten is niet toegepast.

Het aspect windgevaar wordt alleen tekstueel beoordeeld.

f3.2 Het te verwachten windklimaat in de geplande bebouwingssituatie, beoordeeld volgens de NEN 8100

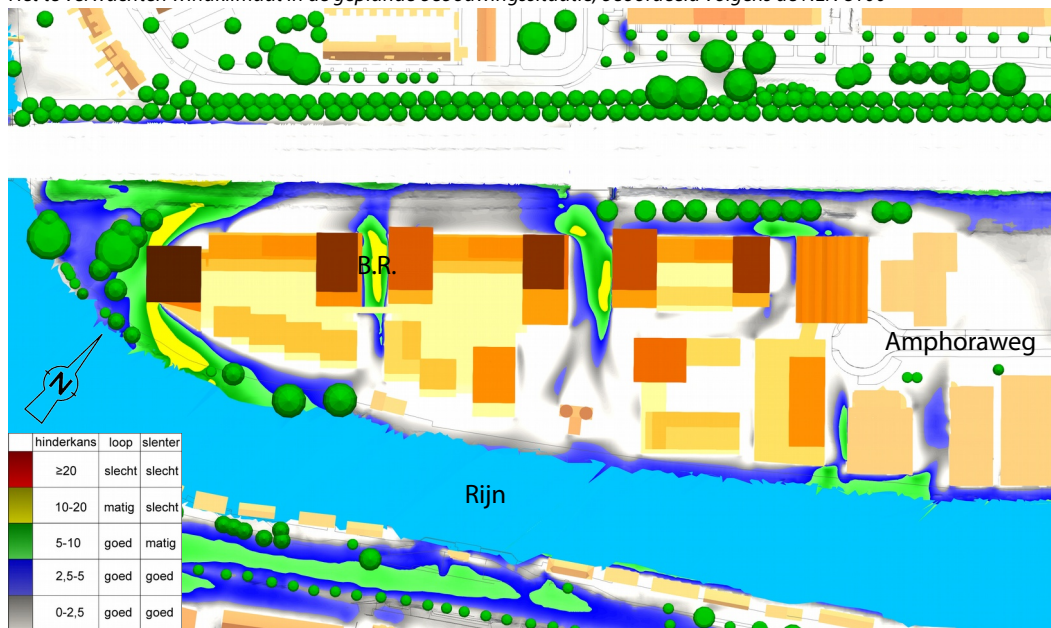

Uit de resultaten blijkt onder meer dat in en rondom het plan sprake is van een goed (grijs/blauw/groen in figuur 3.2), en lokaal matig (geel) windklimaat voor de activiteit doorlopen. Met name aan de zuidwesthoek van het terrein bij de toren, en in de doorgangen richting het spoor is sprake van een matig windklimaat.

Op basis van de berekeningen is er in de noordwestelijke doorgang lokaal beperkt risico op windgevaar te verwachten, aangegeven met B.R. in figuur 3.2.

Opgemerkt dient te worden dat het windremmende effect van de geplande begroeiing, gezien het beperkte effect bij jonge aanplant, niet in de berekening is meegenomen. Na een bepaalde groeiperiode kan de vastgestelde hinderkans als gevolg van de afschermende werking van de begroeiing in de praktijk afnemen. Daarnaast kan aan de hand van de resultaten van het onderzoek worden vastgesteld op welke plaatsen het afschermende effect van begroeiing gewenst is.

f3.3 Het te verwachten windklimaat in de op de verhoogde binnenterreinen en onder het overstek



Onder het overstek van de toren aan de zuidwestzijde van het plangebied is, aan de hoeken van de toren sprake van een matig windklimaat voor de activiteit doorlopen.

Voor windgevoelige functies, zoals verblijfsgebieden en gebouwentrees, wordt geadviseerd te streven naar een beoordeling goed voor de activiteit slenteren, overeenkomende met een hinderkans lager dan 5% (grijs/blauw in figuur 3.3).

Aan de meeste gevels van het plan is sprake van een goed windklimaat voor slenteren, uitgezonderd de gevels aan de doorgangen naar het spoor, en de gevels gemarkeerd met A. Deze gevels zijn op voorhand minder geschikt voor windgevoelige functies, zoals gebouwentrees. Mochten hier toch entrees gepland zijn wordt geadviseerd lokale windafschermende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door de entrees in een nis te leggen.

Op de verhoogde binnenterreinen is overwegend sprake van een goed windklimaat. Op het westelijke deel aangegeven met B is de beoordeling afhankelijk van de functie van het terrein. Hier is sprake van een goed windklimaat voor doorlopen (grijs/blauw/groen), of een goed (grijs/blauw) tot matig (groen) windklimaat voor de activiteit slenteren.

Het onderzoek voldoet aan het Leidse Hoogte Toetsingskader in de zin dat het is uitgevoerd conform de NEN 8100, en er geen sprake is van een beoordeling slecht of een overschrijding van het gevaarcriterium. De differentiatie voor verschillende functies in het gebied is gezien het globale karakter van een bestemmingsplan nog niet aan de orde. Desgewenst kan op basis van de onderzoeksresultaten de differentiatie op een later moment plaatsvinden.

3.1 Maatregelen ter verbetering van het windklimaat

Bij verdere uitwerking van het bouwplan kunnen maatregelen worden getroffen ter verbetering van het te verwachten windklimaat. Als eerst kan de gebouwworm worden aangepast: met name het creëren en vergroten van setbacks bij de torens, en het verkleinen van de bouwmassa van de torens kan het windklimaat aanzienlijk verbeteren. Daarnaast kan bij het plaatsen van windgevoelige functies, zoals gebouwentrees en verblijfsgebieden rekening worden gehouden met het te verwachten windklimaat. Bij voorkeur worden deze windgevoelige functies geplaatst in een gebied met een beoordeling goed voor de activiteit slenteren, overeenkomend met een hinderkans minder dan 5%. Mochten gebouwentrees vooralsnog in een gebied met hogere hinderkansen geplaatst worden, wordt geadviseerd de entrees in een nis te plaatsen. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van luifels en arcades om lokaal het windklimaat te verbeteren. De effectiviteit van deze maatregelen moet verder onderzocht worden.

Ook kunnen maatregelen worden getroffen in de terreininrichting. Looproutes rond de geplande bebouwing kunnen in gebieden met een gunstiger windklimaat geplaatst worden. Waar lokaal een verbetering van het windklimaat gewenst is kan dit worden gerealiseerd door het plaatsen van struiken en lage meerstammige, bladhoudende begroeiing. Ook kan het plaatsen van bomen op het terrein het te verwachten windklimaat verbeteren. Opgemerkt dient te worden dat bij begroeiing sprake is van seizoenseffecten, waardoor in de herfst en winter waarin de hoogste windsnelheden optreden, het windafschermende effect van begroeiing minimaal is.

4 Samenvatting en conclusies

In opdracht van ABB Ontwikkeling B.V. namens Rijnkade B.V. is met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) een indicatief onderzoek verricht naar de te verwachten windklimaatssituatie rondom de geplande bebouwing Gebiedsontwikkeling Werninkterrein Leiden. Het doel van het onderzoek was het vaststellen en beoordelen van het te verwachten windklimaat in de directe omgeving van de geplande bebouwing.

Voor de opzet van het onderzoek en de beoordeling van het windklimaat is uitgegaan van de Nederlandse norm NEN 8100:2006 Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving.

Uit de resultaten van het onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

- In en rondom het plan is sprake van een goed, en lokaal matig windklimaat voor de activiteit doorlopen. Met name aan de zuidwesthoek van het terrein bij de toren, en in de doorgangen richting het spoor is sprake van een matig windklimaat. Op basis van de berekeningen is er in de noordwestelijke doorgang lokaal beperkt risico op windgevaar te verwachten.
- Aan de meeste gevels van het plan is sprake van een goed windklimaat voor slenteren, uitgezonderd de gevels aan de doorgangen naar het spoor, en aan de gevels gemarkeerd met A. Deze gevels zijn op voorhand minder geschikt voor windgevoelige functies, zoals gebouwentrees. Mochten hier toch entrees gepland zijn wordt geadviseerd lokale windafschermende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door de entrees in een nis te leggen.
- Op de verhoogde binnenterreinen is overwegend sprake van een goed windklimaat. Op het westelijke deel is de beoordeling afhankelijk van de functie van het terrein. Hier is sprake van een goed windklimaat voor doorlopen, of een goed tot matig windklimaat voor de activiteit slenteren.
- Het te verwachten windklimaat kan bij het verder uitwerken van het plan worden verbeterd door aanpassingen in de gebouwworm, met name het creëren van setbacks en het verminderen van bouwmassa in de torens. Ook kan bij de plaatsing van windgevoelige functies rekening worden gehouden met het te verwachten windklimaat. Als laatst kan bij de terreininrichting rekening worden gehouden met het te verwachten windklimaat, waarbij bij het plaatsen van begroeiing rekening gehouden moet worden met eventuele seizoenseffecten.

Mook,



Dit rapport bevat 14 pagina's

Bijlage 1: Technisch inlegvel numerieke simulatie

Bijlage 1 Technisch inlegvel numerieke simulatie

Project	Projectgegevens			
Projectnaam	Gebiedsontwikkeling Werninkterrein Leiden			
Opdrachtgever	ABB Ontwikkeling B.V. namens Rijnkade B.V.			
Projectleider	ir. J. Groot Zevert			
Datum	19 september 2022			
Model	Algemene gegevens van het model			
Omvang gemodelleerd gebied	1200 x 800 meter			
Kerngebied	het gebied rondom de geplande nieuwbouw			
Omgeving	bebouwing/begroeiing			
Afmetingen model	1300 x 900 x 255 meter			
Blokkeringsgraad	<10%			
Gemodelleerd groen	jaargemiddelde situatie			
Onderzochte windrichtingen	12 (rondom in stappen van 30 graden)			
Onderzochte configuraties	geplande bebouwingssituatie			
Computeropstelling	Specifieke gegevens van gebruikte programmatuur			
Programmatuur	OpenFoam 9			
Algemeen	✓	FVM (eindige volume methode)		
	—	FEM (eindige elementen methode)		
	—	anders		
	✓	drie- dimensionaal	—	twee- dimensionaal
	✓	tijd- onafhankelijk	—	tijd- afhankelijk
	✓	isothermisch	—	thermisch
	—	passieve scalairs	—	actieve scalairs
Rekenrooster	Circa 11,5 miljoen cellen; verfijning t.p.v. de geplande bebouwing			
Turbulentiemodellering	k-ε-RNG-turbulentiemodel			
Convectieve differentieschema's	snelheidscomponenten: Gauss			
	turbulentie grootheden: Gauss			
	scalaire variabelen: -			
Randvoorwaarden	Gebruikte randvoorwaarden			
Instroomprofiel	logaritmisch snelheidsprofiel, windrichtingen 120° t/m 240°: z ₀ = 0,4 m; overige windrichtingen z ₀ = 0,7 m en bijbehorende profielen voor k en ε			
Uitlaat	constante druk			
Boven-/zijwanden	gesloten, wrijvingsloos			
Gegevensverwerking en -beoordeling	Informatie voor locatie en beoordeling windklimaat			
Amersfoortse coördinaten van de locatie	X = 091900 Y = 463149			
Toegepaste eisen	V _{DR} [m/s]	Gewenste kwaliteitsklasse	Overschrijdingskans [%]	Beoordeling
Voor comfort			p(v _{LOK} > v _{DR,H})	
Doorlopen	5,0	≤ D	< 20	≤ matig
Slenteren	5,0	≤ C	< 10	≤ matig
Zitten	5,0	≤ B	< 5	≤ matig
Regionale correctie	Geen correctie			
Voor gevaar			p(v _{LOK} > v _{DR,G})	
	15	n.v.t	0,05 < p < 0,30	beperkt risico
	15	n.v.t	p ≥ 0,30	gevaarlijk
Gepresenteerde resultaten		windhinder: figuren met p (v _{LOK} > v _{DR,H})-waarden, gevaar: tekstuele beoordeling		
Opmerkingen				