

Z/14/002018/2463
30 april 2014

Gemeente Leiderdorp
T.a.v. mevrouw I. van der Wiel
Postbus 35
2350 AA LEIDERDORP

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 00
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
		ODH-2014-00169606	Toetsing & Vergunningverlening Milieu	C.C. Los
29 APR. 2014				
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
1		00342750	T&V Groen, Geluid, Lucht & EV	06 528 84 257
Betreft				Email
Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet Achthoveneweg 41A te Leiderdorp				charlotte.los@odh.nl

Geachte mevrouw van der Wiel,

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht zenden wij u een exemplaar van de op 16 april 2014 ontvangen aanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet met betrekking tot bovengenoemde inrichting.

Hierbij stellen wij u in de gelegenheid tot uiterlijk **4 weken** na dagtekening van dit schrijven bij ons uw zienswijze ten aanzien van deze aanvraag naar voren te brengen. Indien wij na afloop van deze termijn geen reactie van u hebben ontvangen, nemen wij aan dat u geen gebruik wilt maken van de gelegenheid tot het geven van uw zienswijze.

De inhoudelijke contactpersoon is mevrouw C.C. Los van de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, tel.nr. 06- 528 84 257, e-mailadres: charlotte.los@odh.nl.

Afdeling toetsing & Vergunningverlening Milieu
Van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage: aanvraag

AFSCHRIFT



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Aanvraagformulier Agrariërs

Indieningsvereisten vvgb of vergunning van de Natuurbeschermingswet 1998 van projecten en/of handelingen nabij Natura 2000-gebieden en/of beschermde natuurmonumenten, waarbij enkel effecten van **stikstof** op het natuurgebied relevant zijn.¹

De volgende Natura 2000-gebieden zijn van belang² :

- Biesbosch (112)
- Coepelduynen (96)
- Duinen Goeree & Kwade Hoek (101)
- Grevelingen (115)
- Haringvliet (109)
- Kennemerland-Zuid (88)
- Lingegebied & Diefdijk-Zuid
- Meijendel & Berkheide (97)
- Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)
- Solleveld & Kapittelduinen (99)
- Uiterwaarden Lek (82)
- Voordelta (113)
- Voornes Duin (100)
- Westduinpark & Wapendal (98)
- Zouweboezem (105)
- Krammer Volkerak (114)
- Spanjaards Duin

¹ Als er behalve stikstof ook nog andere effecten van belang zijn, zoals geluid, licht, etc, dient u ook nog een algemeen concept-aanvraagformulier in te vullen. Dit kunt u opvragen via vergunningen@odh.nl

² De Natura 2000-gebieden Hollands Diep en de Oude Maas hoeven niet te worden getoetst, omdat de achtergronddepositie lager is dan de kritische depositiewaarde van de daar voorkomende habitattypen (bron PBL2012). Voor de Natura 2000-gebieden Boezemskinderdijk, De Wilck, Donckse laagten en Oude land van Strijen geldt dat deze niet gevoelig zijn voor stikstofdepositie en om die reden niet hoeven te worden getoetst (zie noot 4).

De volgende beschermde natuurmonumenten³ zijn van belang:

- Huys ten Donck
- Oeverlanden Giessen
- Smoutjesvlietlanden

In andere⁴ in Zuid-Holland gelegen Natura 2000-gebieden of beschermde natuurmonumenten is de stikstofproblematiek niet aan de orde. Een beoordeling o.g.v. de Natuurbeschermingswet 1998 i.r.t. stikstof is dan niet nodig.

Nadat u het formulier heeft ingevuld, kunt u dit sturen aan de Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of per mail naar: vergunningen@odh.nl.

³ Het gaat hier om zelfstandig beschermde natuurmonumenten. Externe werking op doelen van voormalig beschermde natuurmonumenten die binnen een Natura 2000-gebied zijn gelegen, is sedert de wijziging van de Crisis-en Herstelwet per 25 april 2013 komen te vervallen

⁴ De Natura 2000-gebieden Boezems Kinderdijk, De Wilck, Donkse Laagten, Oude land van Strijen en Broekvelden, Vettenbroek & polder Stein. Het laatste gebied wordt in de toekomst aangewezen voor een stikstofgevoelig habitatype. Op dat moment dient het wel getoetst te worden.

De beschermde natuurmonumenten Groote gat, Niemandshoek, De Oude Dee en Breede Gooi, Geerpolderplas en Oeverlanden Braassemermeer.

1 ALGEMEEN

Bestudeer bij iedere vraag de bijbehorende toelichting

1.1 Gegevens van initiatiefnemer

Naam bedrijf: Boerderij De Valk
 Bezoek adres: Achthovenerweg 41 a/b
 Postcode en plaats: 2351 AX Leiderdorp
 Postadres:
 Telefoonnummer: 06-1430 2338

Contactpersoon: Dhr. A. Roest
 Telefoonnummer contactpersoon:
 E-mailadres: boerderijdevalk@hotmail.com

1.2 Gegevens van de adviseur⁵

Naam bedrijf: Staro b.v.
 Bezoek adres: Lodderdijk 38 a
 Postcode en plaats: 5421 XB Gemert
 Postadres:
 Contactpersoon: dhr. E. Claassen
 Telefoonnummer contactpersoon: 06-5799 3812
 E-mailadres contactpersoon: eric@starobv.nl

1.3 Korte omschrijving van het project; voor agrarische bedrijven geef een omschrijving van het stalsysteem

Nieuwbouw en verbouw agrarische bedrijfspannen. Welke in 3 fase uit te voeren. De bedrijfspannen zullen ruimte bieden aan gelijk aantal runderen en schapen welke vergunde volgens Wet milieubeheer (Wm) d.d. 16 april 1999.

Fase 1= ligboxenstal en melkput

Fase 2= kalver- en jongveestal + overige bedrijfsruimte voor opslag en materieel

Fase 3= verbouw bestaande roosterstal naar ligboxenstal

.....
 Zie bijlage bestaande (BA-800) en nieuwe situatie (BA-801).

⁵ Indien de adviseur namens de initiatiefnemer de aanvraag indient, moet een machtiging bijgevoegd worden

1.4 Belang en aanleiding

Door strengere eisen op gebied van milieu en arbo zal nieuwbouw / verbouw van boerderij de Valk plaats moeten vinden. Door deze nieuwbouw zal ook een efficiëntie slag in bedrijfsvoering mogelijk zijn waardoor het bedrijf ook in de toekomst rendabel kan blijven draaien.

Zie voor verdere toelichting ruimtelijke onderbouwing.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.5 Samenhang met andere besluiten

Welke van de volgende besluiten of rapportages zijn benodigd voor uitvoering van het project:

☒ ~~nieuw bestemmingsplan / wijziging bestemmingsplan (streep door indien n.v.t.)~~

☒ ~~milieueffectrapportage (MER) of beoordeling~~

☐ omgevingsvergunning milieu

☒ ~~omgevingsvergunning overig~~

U bent voornemens om de toestemming inzake de Natuurbeschermingswet 1998:

☐ aan te laten haken bij de aanvraag om omgevingsvergunning

☐ als zelfstandige vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet aan te vragen

Contactgegevens gemeente

Naam gemeente:

Leiderdorp

Bezoek adres:

Willem-Alexanderlaan 1

Postcode en plaats:

2351 DZ Leiderdorp

Postadres:

Contactpersoon:

mevr. M. Hendriks

Telefoonnummer contactpersoon:

06-4680 9343

E-mailadres contactpersoon:

M.Hendriks@leiderdorp.nl

Contactgegevens omgevingsdienst

Naam omgevingsdienst:

omgevingsdienst West-Holland

Bezoek adres:

Schipholweg 128

Postcode en plaats:

2316 XD Leiden

Postadres:

Contactpersoon:

dhr. M. Nusteen

Telefoonnummer contactpersoon:

071-408 3242

E-mailadres contactpersoon:

m.nusteen@odwh.nl

1.6 Ondertekening

De aanvrager verklaart:

- ✓ alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt;
- ✓ bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de Omgevingsdienst Haaglanden (vergunningen@odh.nl) onder vermelding van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling is;
- ✓ dat de aanvrager alle gewenste Inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens ter stond en naar waarheid zal verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren;

Ondertekening

Ondergetekende, de aanvrager of degene die bevoegd is namens de aanvrager te handelen via machtiging, verklaart deze aanvraag en de daarbij behorende bijlage(n) naar waarheid te hebben opgesteld.

Plaats : Voorschoten


Datum : 16-04-2014

Naam ondertekenaar : dhr. A.C. Akerboom

Functie / hoedanigheid
ondertekenaar : projectleider

Machtiging (blijvoegen indien de aanvraag niet door de aanvrager zelf is ondertekend):

Handtekening :

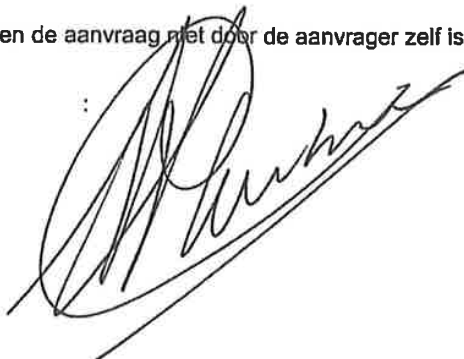

2 Effecten stikstofdepositie

2.1 Uw verzoek betreft een

- ☐ oprichting van een nieuw bedrijf
- ☒ uitbreiding/wijziging bestaand bedrijf (voeg een overzicht van milieuvergunningen/meldingen toe met kenmerken)

2.2 Kruis aan op welke van de volgende gebieden sprake is van stikstofdepositie?

Natura 2000-gebieden

- ☒ Biesbosch (112)*
- ☒ Coepelduynen (96)
- ☒ Duinen Goeree & Kwade Hoek (101)
- ☒ Grevelingen (115)*
- ☒ Haringvliet (109)
- ☒ Kennemerland-Zuid (88)*
- ☒ Lingegebied & Diefdijk-Zuid (70)*
- ☒ Meijendel & Berkheide (97)
- ☒ Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)
- ☒ Solleveld & Kapittelduinen (99)
- ☒ Uiterwaarden Lek (82)*
- ☒ Voordelta (113)*
- ☒ Veernes Duin (100)
- ☒ Westduinpark & Wapendal (98)
- ☒ Zouweboezem (105)
- ☒ Spanjaardsduin

*) provinciegrens overschrijdende gebieden, zie toelichting

Beschermde Natuurmonumenten

- ☒ Huis ten Donck
- ☒ Oeverlanden Giessen
- ☒ Smoutjesvlietlanden

2.3 Wijzigt de bedrijfsvoering ten opzichte van het feitelijke gebruik op 31 maart 2010?

- ☒ ja, ga door naar vraag 2.4
- ☐ nee, u heeft geen vergunning nodig

Toelichting antwoord:

Nieuwbouw en verbouw agrarische bedrijfspanden. Welke in 3 fase uit te voeren. De bedrijfspanden zullen ruimte bieden aan gelijk aantal runderen en schapen welke vergunde volgens Wet milieubeheer (Wm) d.d. 16 april 1999.

.....

.....

2.4 Is, als gevolg van de voorgenomen aanpassingen aan uw bedrijf, sprake van een toe- of afname of gelijkblijvende stikstofdepositie op de natuurgebieden die u in vraag 2.3 heeft aangekruist, ten opzichte van de referentiedata? LET OP er zijn meerdere referentiedata! Betrek daarbij ook de vergunningen die na de referentiedata zijn verleend (voeg stikstofberekeningen toe)

- ☒ er is sprake van een afname of gelijkblijvende depositie
Ja: dit dient te worden vastgelegd in een vergunning, aanvraag kan worden ingediend
- ☐ er is sprake van een toename, deze bedraagt maximaal mol N/ha/jaar ten opzichte van de referentiedata⁶,
Deze toename dient te worden beoordeeld, ga door naar vraag 2.5

2.5 Is het mogelijk om de toename van de stikstofdepositie te reduceren door middel van brongerichte maatregelen?

- ☐ ja, welke:
Geef aan of hiermee best beschikbare technieken wordt toegepast en of hiermee wordt voldaan aan geldende regelgeving (welke en voeg stikstofberekeningen toe)
- ☐ nee, waarom niet,
Geef daarbij aan of best beschikbare technieken worden toegepast en of hiermee wordt voldaan aan geldende regelgeving (welke)

Toelichting:

.....

.....

.....

.....

.....

2.6 Kan de stikstofdepositie op betrokken gebieden worden gesaldeerd met andere bedrijven?

- ☐ volledig (voeg stikstofberekeningen + vergunde rechten toe)
- ☐ gedeeltelijk (voeg stikstofberekeningen + vergunde rechten toe)
- ☐ nee

Toelichting:

.....

.....

.....

.....

.....

⁶ Een toename tot en met 0,05 mag conform jurisprudentie buiten beschouwing worden gelaten.

4.1 Beschermde gebieden

Natuurbeschermingswet 1998

Uit de kaarten van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van EZ blijkt dat in de omgeving van het plangebied enkele Natura 2000-gebieden liggen. Het betreft de volgende gebieden:

+ De Wilck	circa 2 km ten zuiden
+ Meijendel & Berkheide	circa 11 km ten westen
+ Coepelduynen	circa 13 km ten noordwesten
+ Nieuwkoopse Plassen & De Haack	circa 13 km ten oosten
+ Kennemerland Zuid	circa 14 km ten noordwesten
+ Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein	circa 16 km ten zuidoosten

In artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt aangegeven dat er geen activiteiten mogen plaatsvinden zonder vergunning die mogelijk de kwaliteit van het gebied verslechteren of soorten waarvoor het gebied is aangewezen verstoren.

Effectbeoordeling

Voor bovengenoemde Natura 2000-gebieden is de effectenindicator geraadpleegd op de website van het Ministerie van EZ. De effectenindicator geeft informatie over de gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de meest voorkomende storende factoren. De uitkomsten van de effectenindicator zijn per gebied weergegeven in bijlage 2.

De voorgenomen ontwikkeling kan gevolgen hebben ten aanzien van vermeting en verzuring van habitattypen of soorten. Verzuring en vermeting kan veroorzaakt worden door emissie van vervuilende gassen, zoals ammoniak, welke via aanvoer door de lucht neer kunnen slaan in de Natura 2000-gebieden. Voor de gebieden De Wilck en Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein is de stikstofproblematiek niet aan de orde. Het optreden van de overige storingsfactoren die zijn opgenomen in de effectenindicator is vanwege de afstand van het plangebied tot de Natura 2000-gebieden uit te sluiten.

De diersoorten en -aantallen zoals in de huidige situatie vergund, zijn weergegeven in tabel 1 (volgende pagina). De totale hoeveelheid ammoniak volgens deze vergunning bedraagt 3991,5 kg. Dit betreft een milieuvergunning van 1999. Deze vergunde situatie is aangemerkt als bestaand gebruik volgens de Natuurbeschermingswet 1998.

In de nieuwe situatie wordt het deel melkkoeien (RAV-code A1:100:1) vergroot van 155 stuks naar 200 stuks. Dit betekent dat 45 stuks runderen (RAV-code A7) vervangen worden door melkkoeien. Verder blijft in de nieuwe situatie het aantal dieren per RAV-code hetzelfde.

Door toepassing van emissie-vrije vloeren in de nieuwe stallen komt in de nieuwe situatie de totale hoeveelheid ammoniak op 3511,5 kg. Daarmee blijft de nieuwe situatie onder de vergunde hoeveelheid van 3991,5 kg NH₃. De dieraantallen en hoeveelheid ammoniak voor de nieuwe situatie is weergegeven in tabel 1 (volgende pagina).

Doordat er in de nieuwe situatie niet meer ammoniakemissie plaatsvindt dan in de in 1999 vergunde situatie (bestaand gebruik), zal de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden zeker niet meer worden dan in de huidige situatie. Er treedt zodoende geen verslechtering op van de kwaliteit van de aangewezen habitattypen en soorten in de Natura 2000-gebieden.

RAV-Code	Hoofdcategorie	Diercategorie	stalnr.	Aantal	NH3 per dier (kg)	NH3 totaal (kg)	Status	nieuwe situatie			nieuwe situatie (v.z.v. emissie-arme vloeren)		
								Aantal	NH3 per dier (kg)	NH3 totaal (kg)	NH3 per dier (kg)	NH3 totaal (kg)	
A7	rundvee	Diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	50	9,5	475	Vergund	50	9,5	475	9,5	475	
A3	rundvee	Diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	1	116	3,9	452,4	Vergund	116	3,9	452,4	3,9	452,4	
A7	rundvee	Diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	2	70	9,5	665	Vergund	65	9,5	617,5	9,5	617,5	
A7	rundvee	Diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	3	20	9,5	190	Vergund			0		0	
A7	rundvee	Diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	4	20	9,5	190	Vergund			0		0	
A4.100	rundvee	diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden	5	20	2,5	50	Vergund	20	2,5	50	2,5	50	
A4.100	rundvee	diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden	6	24	2,5	60	Vergund	24	2,5	60	2,5	60	
A3	rundvee	Diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	7	35	3,9	136,5	Vergund	35	3,9	136,5	3,9	136,5	
A2	rundvee	diercategorie zoekgoeden ouder dan 2 jaar	7	5	5,3	26,5	Vergund	5	5,3	26,5	5,3	26,5	
A2	rundvee	diercategorie zoekgoeden ouder dan 2 jaar	8	12	5,3	63,6	Vergund	12	5,3	63,6	5,3	63,6	
A1.100.1	rundvee	diercategorie melk- en kalffoelen ouder dan 2 jaar	9	80	9,5	760	Vergund	80	9,5	760	7,1	568	
A1.100.1	rundvee	diercategorie melk- en kalffoelen ouder dan 2 jaar	A	75	9,5	712,5	Vergund	120	9,5	1140	7,1	852	
		Rundvee totaal:		527				527		0		0	
B1	schapen	diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	A	300	0,7	210	Vergund	300	0,7	210	0,7	210	
				Totaal		3991,5		Totaal		3991,5	Totaal	3511,5	

Tabel1: Dieraantallen per RAV-code en hoeveelheid ammoniak in de huidige en nieuwe situatie

P.A.M. TEUNISSEN ARCHITECTENBURO B.V.



**Aanpassing vorm agrarisch bouwvlak
Boerderij de Valk
Achthovenerweg 41a/b
te Leiderdorp**




Projectnr: 1307
Datum: 16 april 2014
Auteur: Ir. AC. Akerboom

Wijzigen van bouwvlak in het bestemmingsplan

Boerderij de Valk gelegen aan de Achthovenerweg nr 41a/b te Leiderdorp is voornemens de aanwezige bedrijfspanden te vernieuwen c.q. uit te breiden.

Om de plannen te realiseren is aanpassing van het huidige bouwvlak, zoals weergegeven in het huidige bestemmingsplan "Buitengebied" Achthovenerpolder, wenselijk. Voor de bestaande en gewenste situatie wordt verwezen naar de bijgevoegde schets hieronder.

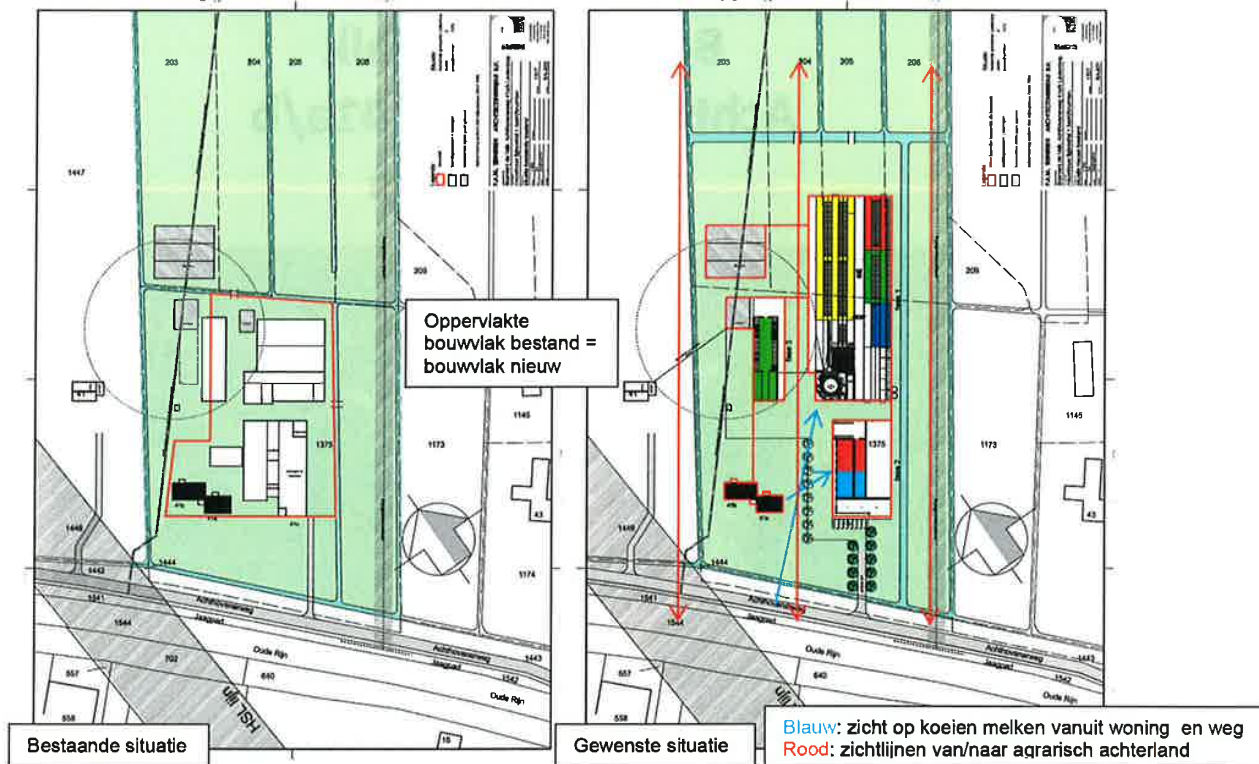

Om deze wijziging te realiseren vragen wij via een wijzigingsbevoegdheid collega B&W de wijziging van het bouwvlak mogelijk te maken. Voor deze wijziging refereren wij aan tekst in bestemmingsplan zoals hieronder aangegeven.

Artikel 30 Wijzigingsbevoegdheid

Via een wijzigingsbevoegdheid kunnen agrarische bedrijven van vorm veranderen indien de noodzaak hiervan voor de bedrijfsvoering wordt aangetoond en de totale oppervlakte van het bouwvlak gelijk blijft en de landschappelijke waarde niet wordt aangetast. Via een wijzigingsbevoegdheid kan een agrarisch bouwperceel onder voorwaarde worden vergroot tot maximaal 1,5 ha.

Onderbouwing wijziging bouwvlak

Hieronder wordt de noodzaak tot wijzigen van het bouwvlak toegelicht in punten economische noodzaak (1), waarom te wijzigen bouwvlak (2) en behoud van landschappelijke waarde (3).

1. Economische noodzaak van bedrijfsvoering

1. De nieuwbouw melkveehouderij is nodig zodat ook in de toekomst het bedrijf rendabel kan blijven exploiteren.
2. Door strengere Arbo-en milieuwetgeving is nieuwbouw van bedrijfspanden noodzakelijk. Zo voldoen de huidige panden niet meer aan de eisen op gebied van veiligheid en dierenwelzijn. Zo is asbest in huidige bebouwing aanwezig.
3. In kader van dierenwelzijn "duurzame stalbouw", worden hoge eisen gesteld aan ruimte/ per diereenheid. Huidige stallen voldoen niet aan deze eisen en dienen vergroot te worden.
4. Om een betere beheersbare bedrijfsvoering mogelijk te maken, dienen functies binnen grotere bouwvolume samengevoegd te worden.
5. Opslag capaciteit is in huidige situatie niet toereikend en dient vanuit wettelijke verplichting overheid (min. 7 mnd opslagcapaciteit) vergroot te worden.

2. Wijzigen bouwvlak

1. Optimaal grondgebruik. Nieuwe indelingen van bouwwerken binnen het huidige bouwvlak leiden tot problemen in de gewenste bedrijfsvoering.
2. Om te voorkomen dat bedrijfsvoering stil komt te liggen dient het nieuw te bouwen plan gefaseerd uitgevoerd te worden. Gefaseerd bouwen is alleen mogelijk als het bouwvlak aangepast wordt.
3. Door wijziging bouwvlak wordt het mogelijk een betere af- en toerit naar het erf te realiseren.
4. Nieuwbouw binnen het huidige bouwvlak door aanwezigheid ondergrondse leidingen (CO₂ en gasleidingen) aan weerszijde van het bouwvlak leidt tot beperking van nieuwbouw binnen huidige bouwvlak.

3. Behoud van Landschappelijke waarde

1. Door geringe uitbreiding naar achtergebied blijft de landschappelijke waarde gewaarborgd.
2. Zichtlijnen naar landschap vanaf de Achthovenerweg en Rijn blijven bestaan.
3. Door verleggen van het bouwvlak naar het achterland blijft het huidige landschapspatroon gehandhaafd en erkenbaar voor het buitengebied zoals beschreven in huidige bestemmingsplan.
4. Relatie tussen agrarische bedrijfsvoering en de omgeving kan worden vergroot. Planvoorstel biedt mogelijkheid om zichtlijnen te creëren vanaf Achthovenerweg naar bedrijfsvoering op het erf (koeien melken).

WET MILIEUBEHEER

Beschikking (nummer WM648)

Aanvraag

Op 13 januari 1999 hebben wij een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen van de heer **A. v.d. Valk, Veurseweg 163, 2252 AB Voorschoten**. Het betreft een aanvraag voor een (de gehele inrichting omvattende) revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, lid 1, Wm ten behoeve van een **melkrundveehouderij, gevestigd Achthovenerweg 41A te Leiderdorp**.

Overwegingen

Ontvankelijke aanvraag

De aanvraag is ontvankelijk verklaard en in behandeling genomen. Bij de aanvraag zijn conform wettelijk voorschrift voldoende gegevens verstrekt om, gelet op de (directe en indirecte) gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te kunnen beoordelen of de gevraagde beschikking kan worden gegeven.

Vergunningplichtige inrichting

Gelet op de in de aanvraag vermelde bedrijfsactiviteiten (hoofdactiviteit: het op bedrijfsmatige wijze houden van rundvee en schapen), is sprake van een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 Wm (lid 1, 3 en 4); de inrichting valt onder de omschrijving van de categorieën 1.1 (onder a), en 8.1 (onder a), genoemd in Bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb).

Op de inrichting is geen Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) als bedoeld in artikel 8.40 Wm van toepassing. Om die reden is de inrichting vergunningplichtig.

De inrichting is gelegen in het buitengebied van Leiderdorp. Er is geen sprake van aanpandige woonbebouwing; binnen een straal van ongeveer 200 meter bevinden zich geen woningen of andere als geluidgevoelige bestemming aan te merken objecten.

Vergunnings situatie

De inrichting is thans in werking op basis van de 11 januari 1994 verleende milieuvergunning (toentertijd Hinderwetvergunning genaamd). Daar de huidige bedrijfssituatie niet meer overeenkomt met de situatie zoals vastgelegd in genoemde thans vigerende milieuvergunning, is een revisievergunning noodzakelijk.

Gelet op het voornemen om, zoals vermeld onder punt 23 van het vergunning-aanvraagformulier, binnen afzienbare tijd bij de boerderij een nieuwe stal te bouwen en de huidige veestapel met ca. 75 stuks rundvee uit te breiden, wordt het volgende benadrukt. De voorgenomen bouw van de stal past overigens niet binnen het ter plekke vigerende bestemmingsplan. Onderwerpelijke (procedure van) milieu(revisie)-vergunningverlening staat echter los van een eventuele bestemmingsplan procedure in gevolge de Wet op de ruimtelijke ordening.

Vergunningprocedure

De (ontwerp)beschikking op de aanvraag is conform de paragrafen 3.5.2 tot en met 3.5.5 van de Algemene wet bestuursrecht tot stand gekomen. Het betreft de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van besluiten. Tevens is bij de beslissing

op de aanvraag het gestelde in de artikelen 8.8, 8.9 en hoofdstuk 13 Wm in acht genomen. De procedure bevat bepalingen over onder meer de ontvankelijkheid van de aanvraag, de (ontwerp)beschikking en de inspraakmogelijkheden (het inbrengen van bedenkingen en het instellen van beroep), en dient in principe zes maanden na de datum van ontvangst van de aanvraag afgerond te zijn.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen bedenkingen ingebracht. De definitieve versie wijkt dan ook niet af van het ontwerp.

Van de in artikel 8.28 Wm bedoelde coördinatieverplichting in het kader van een eventuele vergunningaanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is geen sprake. Het bedrijfsafvalwater is van huishoudelijke aard en wordt geloosd op het gemeenteriool. De inrichting is niet Wvo-vergunningplichtig.

Calamiteiten

Op grond van artikel 17.1 en 17.2 Wm moet de vergunninghouder een calamiteit, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, terstond aan ons melden. Ook moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen nemen, welke redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, om de gevolgen van die gebeurtenis te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

Overige regelgeving

Op de inrichting is naast de Wm ook de volgende (milieu)regelgeving van toepassing:

- Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA; Staatsblad 1997, nummer 663);
- Provinciale Milieuverordening (PMV; bepalingen ten aanzien van afval);
- Bouwbesluit (zoals eisen in kader van brandwerendheid van ruimten);
- Wet bodembescherming;
- Wet vervoer gevaarlijke stoffen (aanvoer dieselolie).

Voorschriften milieuvergunning

De Wm is gericht op een zo groot mogelijke bescherming van het milieu. Thans dient in de milieuvergunning aandacht besteed te worden aan alle mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dat betekent dat onderwerpelijke milieu(revisie)vergunning, naast voorschriften ter voorkoming van gevaar, schade en hinder voor de directe (woon)omgeving van de inrichting, ook voorschriften bevat gericht op de zorg voor:

- een doelmatige verwijdering, preventie en hergebruik van afvalstoffen; hieronder valt ook de afvoer van afvalwater via het openbaar riool;
- een zuinig gebruik van energie en grondstoffen.


Besluit

Gelet op het bovenstaande besluiten burgemeester en wethouders van Leiderdorp aan de heer **A. v.d. Valk** voornoemd de gevraagde milieuvergunning te verlenen onder de bepaling dat de bij de aanvraag ingediende en gewaarmerkte stukken deel uit maken van de vergunning en voorts onder de bijgevoegde voorschriften.

Leiderdorp, 16 april 1999

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Ruimtelijke ordening en Milieu,


C. Stoffer. 



WET MILIEUBEHEER

Voorschriften behorende bij de beschikking van burgemeester en wethouders van Leiderdorp van 16 april 1999 met kenmerk WM648, ten behoeve van melkrundveehouderij Van der Valk, gevestigd Achthoveneweg 41A te Leiderdorp.

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu,

C. Stoffert

INHOUDSOPGAVE

BEGRIPPEN.....	3
A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	5
a. Algemeen.....	5
b. Instructie van personeel.....	5
c. Diversen.....	5
B. BODEMBESCHERMING.....	5
a. Algemeen.....	5
b. Emballage.....	6
C. AFVALWATER.....	6
a. Algemeen.....	6
b. Lozingseisen.....	6
D. BRANDGEVAAR.....	7
a. Blusmiddelen.....	7
b. Stofexplosies.....	7
E. GELUID.....	8
F. ENERGIE.....	8
G. AFVALSTOFFEN.....	9
a. Algemeen.....	9
b. Preventie.....	9
c. Scheiding en opslag.....	9
d. Verwijdering.....	9
H. ELEKTRISCHE INSTALLATIE.....	10
I. HET HOUDEN VAN DIEREN.....	10
a. Algemeen.....	10
b. Stalventilatie.....	11
c. Opslag dunne mest.....	11
d. Opslag vaste mest.....	11
e. Transport en verwerking van mest.....	11
f. Veevoeder.....	11
g. Melklokaal.....	12

J.	BESTRIJDINGSMIDDELEN.....	12
K.	GASFLESSEN.....	13
a.	Algemeen.....	13
b.	Gebruik van Gasflessen.....	13
c.	Aanvullende eisen voor acetyleen.....	13
d.	Aanvullende eisen voor zuurstof.....	14
L.	OPSLAG VAN DIESEL IN BOVENGRONDSE TANK.....	14
a.	Algemeen.....	14
b.	Leidingen en appendages.....	14
c.	Vullen van een tank.....	16
d.	Inspectie, keuring, onderhoud en reparatie.....	16
e.	Lekdetectiesysteem.....	17
f.	Buiten gebruik stellen bovengrondse tank.....	18

BEGRIPPEN

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Afgewerkte olie:	afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Stb. 1993, 617);
Bevoegd gezag:	Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;
Afvalstoffen:	alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
Afvalwater:	alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
Bestrijdingsmiddel:	een stof of mengsel van stoffen als gedefinieerd in artikel 1 van de Bestrijdingsmiddelenwet (Stb. 1962, 288);
CPR 9-6:	de richtlijn CPR 9-6, "VLOEIBARE AARDOLIEPRODUKTEN, Buitenopslag van K3-producten in bovengrondse tanks (tot 150 m ³), Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen;
CPR (richtlijn):	richtlijn, uitgegeven door de Ministers van: - Sociale Zaken en Werkgelegenheid; - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; - Binnenlandse Zaken; - Verkeer en Waterstaat; onder auspiciën van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen;
Drukhouder:	technisch voortbrengsel, dat dient om een gas, met een kookpunt bij een absolute druk van 98,06 kPa van ten hoogste 45 °C, onder druk te bevatten;
Emballage:	glazen flessen tot 5 liter, kunststof flessen of vaten tot 60 liter, metalen bussen tot 25 liter, stalen vaten of fiberdrums tot 300 liter, papieren of kunststof zakken, laadketels;
Equivalent geluidsniveau (L_{Aeq}):	het energetisch gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981;
Erfscheiding:	de grens van het bedrijfsterrein of de rand van de waterkant;
Gasfles:	een voor meervoudig gebruik bestemde cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;
Geluidsniveau in dB(A):	het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in NEN 10651;

Geluidsgevoelige bestemmingen:	gebouwen of projecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);
Gevaarlijke afvalstoffen:	gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer;
GIVEG:	het Gasinstituut van de vereniging van exploitanten van gasbedrijven (vroegere benaming);
Huishoudelijk afvalwater:	afvalwater afkomstig uit particuliere huishoudens;
K3-vloeistof	een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 55 °C of hoger is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een verfprodukt waarvan het vlampunt 55 °C of hoger is;
KIWA:	instituut voor certificatie en keuringen, onderzoek en advies voor water, bouw en milieu, KIWA N.V.;
NEN:	een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;
Vloeistofdichte vloer	een vloer die voldoet aan de eisen gesteld in beoordelingsrichtlijnen BRL-2319 of BRL-2362 of een andere afdichtende constructie waarvan kan worden aangetoond dat aan alle functionele eisen zoals vermeld in BRL-2319 of BRL-2362 wordt voldaan.

VOORSCHRIFTEN MILIEUVERGUNNING

A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

a. Algemeen

1. Alle tot de aanvraag behorende stukken, maken deel uit van de vergunning.
2. De nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de inrichting dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen dan wel te worden beperkt; de inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.

b. Instructie van personeel

1. De in de inrichting werkzame personen moeten zodanig zijn geïnstrueerd dat zij hun werkzaamheden kunnen verrichten conform deze beschikking; een kopie van de bij deze beschikking behorende voorschriften dient daartoe altijd op het bedrijf ter inzage aanwezig te zijn.
2. Voordat personeelsleden van derden werkzaamheden mogen verrichten op het terrein van de inrichting moeten zij zodanig zijn geïnstrueerd, dat de door hen te verrichten werkzaamheden geen gevaar opleveren voor de installaties, opslag e.d. en niet in strijd zijn met het gestelde in deze beschikking.
3. Iedere werknemer van een afdeling waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, moet bekend zijn met de algemene veiligheidsvoorschriften, het gebruik van kleine blusmiddelen en de voorschriften in geval van brand.

c. Diversen

1. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze beschikking geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu.
2. Het vullen van een silo uit de bulkwagen moet zodanig geschieden, dat voor de omgeving hinderlijke stofverspreiding wordt voorkomen; het via de ontluchting ontwijkende stof moet worden opgevangen in een doeltreffende stofzak.
3. Het aantrekken van vogels, insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen door het treffen van doelmatige bestrijdings- resp. afschermingsmethoden; telkens wanneer in de inrichting ongedierte wordt waargenomen zoals ratten, muizen, insecten, mijten e.d. moeten daartegen doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden genomen.; eventueel toe te passen rodenticiden moeten zodanig zijn uitgelegd dat mensen/of huisdier daarmee niet zonder meer in contact kunnen komen.
4. Het vervoer in de inrichting van gevaarlijke of brandbare stoffen en bodembedreigende vloeistoffen moet met de grootste zorgvuldigheid geschieden; in de inrichting mogen zich niet meer chemicaliën en/of producten bevinden dan de maximale hoeveelheden zoals deze op de bij de aanvraag behorende bescheiden staan aangegeven.

B. BODEMBESCHERMING

a. Algemeen

1. De opslag en het gebruik van stoffen binnen de inrichting moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

2. Gemorste of gelekte vloeistof moet direct worden opgenomen; voldoende absorptiemiddelen moeten aanwezig zijn om eventuele gemorste of gelekte vloeistof op te nemen; verontreinigd absorptiemiddel dient gescheiden van andere stoffen te worden bewaard in vloeistofdicht, goed gesloten vaatwerk en als een gevaarlijke afvalstof te worden behandeld.

3. De vloer van een stal moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd, voor zover onder de vloer geen opslagruimte aanwezig is voor mest of gier.

b. Emballage

1. Vloeistoffen moeten worden opgeslagen in goed gesloten emballage die vloeistofdicht is en bestand is tegen de betreffende vloeistoffen.

2. Ledig ongereinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage.

3. Indien emballage lekt, moet de lekkage meteen worden verholpen en de inhoud meteen worden overgebracht in vloeistofdichte emballage.

4. Emballage moet zijn opgeslagen in of boven een lekbak.

C. AFVALWATER

a. Algemeen

1. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van riool en zuiveringsslib, verwijderd uit een openbaar riool of door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk,
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

2. Niet verontreinigd hemelwater van daken en terreinen behorende bij de inrichting moet rechtstreeks naar het hemelwaterriool, of naar het oppervlaktewater worden afgevoerd.

3. Een riolering voor het transport van afvalwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd en bestand zijn tegen de te transporteren stoffen.

4. Het is niet toegestaan een afvoer vanuit een ander perceel dan het in deze vergunning genoemde op de eigen bedrijfsriolering aan te sluiten of te laten aansluiten.

b. Lozingseisen

1. De in deze vergunning gestelde lozingseisen mogen niet door middel van verdunning worden bereikt.

2. De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- gevaarlijke afvalstoffen, behoudens voor zover in deze vergunning anders is aangegeven;
- grove afvalstoffen alsmede snel bezinkende stoffen;
- minerale oliën, accuzuur, rem- en koelvloeistoffen en (andere) niet met water mengbare vloeistoffen en emulsies
- bloed en grof afval (zoals darmen en vetstukken, mest, haren, veren, e.d.);

- verfresten en oplosmiddelen;
- gier en mest;
- afgewerkte olie alsmede met olie verontreinigde stoffen die vrijkomen bij het onderhouden, repareren en/of reinigen van motorvoertuigen of onderdelen daarvan;
- stoffen die brand- en explosiegevaar veroorzaken;
- stoffen die stankoverlast veroorzaken
- stoffen die verstopping of beschadiging van de riolering of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- giftige stoffen in hoeveelheden of concentraties, die naar het oordeel van het bevoegd gezag schadelijk kunnen zijn voor een goede werking van de rioolwaterzuiverings-inrichting.

3. Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:

- a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30 °C;
- b. de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager zijn dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN 6411;
- c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg per liter bedragen, bepaald volgens NEN 6487.

4. Spoel- en schrobwater van stallen en mestopslagen, mag niet in een openbaar riool worden gebracht.

5. Bedrijfsafvalwater afkomstig van composteringshopen of opslagen van organischemeststoffen, mag niet in een openbaar riool worden gebracht.

D. BRANDGEVAAR

a. Blusmiddelen

1. In de inrichting dienen ten minste de op de bij de vergunning behorende plattegrondtekening met  aangegeven poederblussers aanwezig te zijn, voorzien van een vulling van ten minste 6 kg.

2. In de inrichting dienen ten minste de op de bij de vergunning behorende plattegrondtekening met  aangegeven slanghaspels aanwezig te zijn.

3. Brandblusmiddelen die na het van kracht worden van deze beschikking worden aangeschaft mogen niet zijn voorzien van halon als blusmiddel.

4. Een brandblusmiddel moet op een in het oog lopende plaats of wijze zijn aangebracht, onbelemmerd bereikt kunnen worden, in goede staat van onderhoud verkeren en steeds voor direct gebruik beschikbaar zijn; brandblusmiddelen die op enigerlei wijze niet voldoende herkenbaar zijn (geplaatst in kasten e.d.) moeten zijn aangeduid door middel van een daarvoor geschikt pictogram; het onderhoud dient te geschieden overeenkomstig NEN 2559; een brandblusmiddel moet zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer.

5. Eénmaal per jaar moet een brandblusmiddel op bruikbaarheid worden onderzocht door een daartoe bevoegde instantie; een blusmiddel moet zijn voorzien van een label of sticker met daarop de laatste controledatum.

b. Stofexplosies

1. Tijdens reparatiewerkzaamheden aan stof bevattende installaties (zoals in de inrichting aanwezige voedersilo's) en installatie-onderdelen hiervan, dienen deze zoveel mogelijk te zijn geleegd; resterend product en eventueel uitgestroomd product moet, voordat aan de installatie reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, worden verwijderd.

2. Ontluchtingen en afzuigingen van verschillende stoffen bevattende installaties, bunkers en silo's moeten waar mogelijk gescheiden zijn uitgevoerd; stof bevattende installaties en installatieonderdelen zoals mixers, leidingen, transporteurs en dergelijke moeten zoveel mogelijk van bunkers en silo's zijn gescheiden.

E. GELUID

1. Het equivalente geluidsniveau L_{Aeq} veroorzaakt door geluidbronnen binnen de inrichting mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

2. Het maximale geluidsniveau (L_{max}) veroorzaakt door de inrichting, mag niet meer bedragen dan 10 dB(A) boven de in de betreffende periode geldende equivalente geluidgrenswaarden.

3. Het voorgaande voorschrift is niet van toepassing op het laden en lossen, inclusief aan- en afvoerbewegingen ten behoeve van het bevoorraden van de inrichting, voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

4. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen geldt gedurende de dagperiode de grenswaarde voor de avondperiode.

5. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, alsmede de beoordeling van de meetresultaten moet gebeuren overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01, ICG-rapport uitgave 1981.

6. Gedurende het laden en/of lossen mag de motor van een transportvoertuig niet in werking zijn, tenzij dit noodzakelijk is voor het gebruik van de laad- en losapparatuur van het voertuig; verbrandingsmotoren die niet zijn voorzien van deugdelijke geluiddempers mogen in de inrichting niet in werking zijn.

7. Gedurende het laden en/of lossen moet een eventueel in werking zijnde muziekinstallatie van een transportvoertuig, zodanig zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is. In de inrichting aanwezige omroep- en/of muziekinstallaties moeten zodanig zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.

F. ENERGIE

1. Binnen de inrichting dient aandacht te worden besteed aan de mogelijkheden van het terugdringen van het energieverbruik.

Hierbij dient de aandacht uit te gaan naar:

- (bouwkundige) isolatie (wanden, ramen, deuren, vloeren, daken, plafonds, leidingen, tanks);
- ventilatie en afzuiging (warmteterugwinning);
- installaties (HR-, VR-ketels, (klok)thermostaatregelingen);
- verlichting (energiezuinige armaturen, spaarlampen, condensator- en transformatorloze TL-verlichting, naderingsschakelaars voor verlichting van ruimten waar weinig gebruik wordt gemaakt);
- mogelijke toepassing van zonne- en windenergie.

Energiebesparingen moeten zoveel mogelijk worden doorgevoerd.

2. De buitenverlichting moet automatisch uitschakelen indien voldoende (dag)licht aanwezig is.

3. Leidingen voor perslucht moeten luchtdicht zijn en jaarlijks op luchtdichtheid worden getoetst.

G. AFVALSTOFFEN

a. Algemeen

1. Het is verboden afvalstoffen, van welke aard dan ook, op het terrein van de inrichting te verbranden.
2. Op het terrein van de inrichting mogen afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen, of met afvalstoffen verontreinigd water, niet op of in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen; het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging van de omgeving kan optreden.
3. Afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen, moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd; het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
4. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven; zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting te worden geborgen in een deugdelijke water- en luchtdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daartoe bestemde ruimte.

b. Preventie

1. Binnen de inrichting dient het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te worden beperkt door:
 - effectief grondstofverbruik;
 - hergebruik en recycling;
 - een optimaal gebruik van de interne verzamel- en opbuksystemen;
 - ontwikkeling en inschakeling van betere processen of producten.

c. Scheiding en opslag

1. Binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen, die afzonderlijk verwerkt moeten worden, moeten gescheiden worden bewaard; afvalstoffen die voor herverwerking in aanmerking komen, zoals papier- en kartonafval, dienen apart van het restafval naar aard en soort gescheiden te worden ingezameld en te worden bewaard in daarvoor geschikte en afsluitbare containers; deze afvalstoffen dienen aan een herverwerker voor de betreffende afvalstof te worden aangeboden.
2. Afvalstoffen, inclusief gevaarlijke afvalstoffen, die de bodem kunnen verontreinigen, moeten worden bewaard in goed gesloten, voor de desbetreffende stoffen geschikte, verpakkingen; deze verpakte afvalstoffen moeten worden bewaard in of boven een lekbak.
3. Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden binnen de inrichting; van afvalstoffen afkomstige geur, stof of percolaat mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden; gemorste of gelekte stoffen moeten zo spoedig mogelijk worden opgeruimd.
4. De afvalcontainer moet, telkens wanneer deze vol is, worden afgevoerd en onmiddellijk worden vervangen door een lege afvalcontainer of moet worden geleegd waarna de inhoud met een geschikt transportmiddel uit de inrichting wordt afgevoerd; het legen van de container en het afvoeren van het afval moet zodanig geschieden, dat zich geen afval buiten de inrichting verspreidt.

d. Verwijdering

1. Afvalstoffen mogen, behoudens bedrijfsafvalstoffen voor direct hergebruik, niet binnen de inrichting worden be- of verwerkt of worden vernietigd; het is verboden afvalstoffen, van welke aard dan ook, op het terrein van de inrichting te storten, te begraven of te doen of te laten uitvloeien.

2. Stoffen die bij menging agressief, brandbevorderend en/of explosief met elkaar kunnen reageren mogen niet met elkaar in contact kunnen geraken.

3. Stoffen die om welke reden dan ook niet (meer) worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden afgevoerd; voorafgaand aan de afvoer dient van deze stoffen te worden nagegaan of nuttige toepassing elders mogelijk is.

4. Afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd naar daartoe bestemde inrichtingen; gevaarlijke afvalstoffen moeten geregeld worden afgevoerd; het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

5. Afvalstoffen moeten aan daartoe gerechtigde instanties worden afgegeven; voor zover in redelijkheid kan worden verlangd, moet gekozen worden voor afgifte (via een inzamelaar) aan een verwerker die een verwerkingsmethode hanteert met de minstnadelige gevolgen voor het milieu, te weten (in volgorde van toenemende nadelige gevolgen voor het milieu):

- producthergebruik;
- materiaalhergebruik;
- nuttige toepassing;
- verwijdering met omzetting van energie;
- verwijdering op andere wijze dan storten;
- storten;

vergunninghouder moet zich op de hoogte stellen van de uiteindelijke verwerkingswijzen van de binnen de inrichting vrijgekomen en afgegeven afvalstoffen.

6. De afgiftebonnen, dan wel omschrijvings- of meldingsformulieren die betrekking hebben op het afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen, moeten gedurende 5 jaar worden bewaard; deze documenten moeten altijd aan een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag kunnen worden getoond.

7. Bij (gedeeltelijke) beëindiging van bedrijfsactiviteiten dienen de in de inrichting aanwezige grond- en hulpstoffen, die ten behoeve van deze activiteiten aanwezig zijn en niet meer bruikbaar zijn voor de overige binnen de inrichting voorkomende activiteiten, alsmede de afvalstoffen die bij deze activiteit(en) zijn ontstaan, uiterlijk binnen twee maanden na de beëindiging te worden afgevoerd uit de inrichting.

H. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

1. De elektrische installatie binnen de inrichting, moet zodanig zijn, dat hierdoor in de omgeving van de inrichting geen storing optreedt in telecommunicatieverbindingen, alsmede in radio- en televisieontvangst.

2. De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften zoals aangegeven in de norm NEN 1010 voor zover deze hierop van toepassing zijn.

I. HET HOUDEN VAN DIEREN

a. Algemeen

1. In de inrichting mogen gelijktijdig niet meer dieren gehouden worden dan de aantallen, vermeld in de tot de vergunning behorende bescheiden die als zodanig zijn gewaarmerkt.

2. Bewijzen dat de in het vorige voorschrift bedoelde aantallen niet worden overschreden, zoals landbouwtellingen of boekhoudkundige gegevens, moeten te allen tijde op verzoek van een namens het bevoegd gezag controlerend persoon worden getoond.

b. Stalventilatie

1. Ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden; deuren moeten gesloten zijn behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren/of goederen.
2. In de gevels van hokken of stallen, die op de grens van de inrichting staan, mogen geen luchtafvoeropeningen voorkomen.

c. Opslag dunne mest

1. Dunne mest en gier moeten worden opgeslagen in een hiertoe bestemde mestdichte opslagruimte; deze opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.
2. Het spoel- en schrobwater uit stallen en mestopslagen moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
3. Gedurende de opslagperiode mag de mest niet in beweging worden gehouden, behoudens voor menging gedurende korte tijd ten behoeve van het ledigen van de opslagruimte.

d. Opslag vaste mest

1. De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening; de stapeling van de mest moet zodanig geschieden dat uitzakkend vocht niet van de mestplaat kan vloeien; dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
2. De in de stallen aanwezige vaste mest moet zo vaak als nodig worden verzameld en overgebracht naar een mestplaat als bedoeld in het voorgaande voorschrift, dan wel direct uit de inrichting worden afgevoerd.

e. Transport en verwerking van mest

1. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien; deze bepaling is niet van toepassing bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
2. Het is in de inrichting verboden dierlijke meststoffen te drogen, te mengen, om te zetten of op enigerlei andere wijze te verwerken, anders dan ten behoeve van de normale bemestingspraktijk.
3. Bij het verwijderen van mest of gier mag de omgeving niet worden verontreinigd; transport van dunne mest of gier moet geschieden in gesloten tankwagens; vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen die op correcte wijze zijn beladen.

f. Veevoeder

1. De dieren mogen niet worden gevoerd met snel aan bederf onderhevige etensresten, die van elders (bijvoorbeeld restaurants) worden betrokken; deze etensresten mogen niet in de inrichting aanwezig zijn.
2. De voederproducten dienen direct na aanvoer te worden afgedekt en luchtdicht te worden afgesloten.

3. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet in uitsluitend daarvoor bestemde, tegen ongedierte afgesloten, opslagplaatsen worden bewaard.
4. Brijvoerders en/of bestanddelen van brijvoerders moeten worden aan- en afgevoerd van en naar de inrichting door middel van een daartoe geschikte, gesloten transportmiddel.
5. Brijvoerders en/of bestanddelen van brijvoerders mogen uitsluitend worden bewaard in goed afgesloten opslagruimten, containers of tanks.

g. Melklokaal

1. Reinigings-, schrob- en spoelwater, afkomstig van het schoonmaken van de melkinstallatie en het melklokaal, mag in de mest- en gierkelder worden opgeslagen, indien eenreinigings- en ontsmettingsmiddel op anorganische basis wordt gebruikt, waarbij het desinfectiebestanddeel wordt gevormd door waterstofperoxide of door hypochloriet en loog.
2. Indien een reinigings- en ontsmettingsmiddel van andere samenstelling wordt gebruikt, moet het reinigings-, schrob- en spoelwater worden opgevangen in een speciaal daarvoor bestemde vloeistofdichte bak; dit afvalwater dient regelmatig uit de inrichting te worden afgevoerd conform de daarop wettelijk van toepassing zijnde regelingen.
3. Reinigings- en ontsmettingsmiddelen voor de melkapparatuur moeten zijn opgeslagen in goed gesloten vaatwerk.

J. BESTRIJDINGSMIDDELEN

1. Bestrijdingsmiddelen en ongereinigde ledige verpakkingen daarvan mogen uitsluitend zijn opgeslagen in een daartoe bestemde kast; in de kast mag niet meer dan 25 kg van die middelen zijn opgeslagen.
2. De kast moet van een deugdelijke constructie zijn, doelmatig zijn ingericht en in een goede staat van onderhoud verkeren; de kast moet doelmatig zijn geventileerd.
3. In de kast mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht; de elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN-1010 met de aanvullende voorschriften voor installaties in vochtige ruimten met bijtende gassen, dampen en stoffen zoals vermeld in hoofdstuk 75.
4. Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten zijn opgesteld in of boven een lekbak.
5. De bestrijdingsmiddelen moeten droog en koel worden bewaard; binnen een afstand van ten minste 2 m van de kast mogen geen vuren/of oppervlakken met een temperatuur van meer dan 350 °Celsius of licht ontvlambare stoffen aanwezig zijn.
6. Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten gescheiden van vaste bestrijdingsmiddelen zijn opgeslagen; onderlinge vermenging van de bestrijdingsmiddelen en beschadigingen van de verpakkingen moeten worden voorkomen; gemorste bestrijdingsmiddelen moeten direct worden opgeruimd; hiertoe moeten voldoende absorptiemiddelen en vaatwerk aanwezig zijn.
7. De toegangsdeur van de kast dient, buiten de tijd dat hier door een bevoegd persoon bestrijdingsmiddelen worden ingezet of uitgehaald, met een deugdelijk slot zodanig te zijn afgesloten dat deze door onbevoegden niet kan worden geopend.
8. Op de toegangsdeur van de kast moet duidelijk leesbaar het opschrift "BESTRIJDINGSMIDDELEN" zijn aangebracht, alsmede een afbeelding van een doodshoofd van ten minste 60 mm hoog.

9. Nabij de kast moet een blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg.

K. GASFLESSEN

a. Algemeen

1. In de inrichting mogen geen gasflessen aanwezig zijn, waarvan de goedkeuring niet, of blijkens de in de gasfles ingeponste datum niet tijdig, heeft plaatsgevonden door de Dienst, een door de Dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG aangewezen instantie; de beproeving moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.
2. Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
3. Voorkomen moet zijn dat gasflessen kunnen omvallen of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen; de gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende vloer waar geen plassen kunnen ontstaan.
4. Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld.
5. Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen als voor gevulde gasflessen; lege gasflessen moeten zoveel mogelijk gescheiden worden opgeslagen naar de aard van het gevaarsaspect.
6. Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "defect" respectievelijk "lek"; ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand- en explosiegevaar, dan wel verstikkingsgevaar te voorkomen.

b. Gebruik van gasflessen

1. Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd op een vaste plaats zijn ondergebracht.
2. Leidingen, toebehoren en pakkingmateriaal moeten mechanisch voldoende sterk zijn, bestand zijn tegen de optredende druk en temperatuur en geschikt zijn voor het te transporteren gas.
3. De afsluiter van een gasfles die niet in gebruik is moet gesloten zijn; afsluiters moeten goed bereikbaar zijn.

c. Aanvullende eisen voor acetyleen

1. Aansluitingen, leidingen, afsluiters, reduceertoestellen en overig toebehoren voor acetyleen mogen niet van koper zijn, noch van legeringen die meer dan 63% koper bevatten.
2. De gasdruk in een branderslang moet kunnen worden geregeld door middel van een reduceertoestel, voorzien van manometers; een reduceertoestel voor acetyleen mag niet hoger zijn afgesteld dan 1 bar; tussen het reduceertoestel van de acetyleendisousfles en de slang moet een door de Arbeidsinspectie goedgekeurde vlamdover zijn gemonteerd, tenzij een op vaste gereduceerde druk (100 kPa) afgesteld reduceertoestel wordt gebruikt, aan welke toestel een onderdrukventiel is gemonteerd.
3. De gastoevoer naar de las- en snijbranders moet afsluitbaar zijn nabij de branders.
4. Tijdens het in gebruik zijn van een acetyleendisousfles moet de sleutel voor het openen en sluiten op de afsluiter aanwezig zijn.

5. Een brander en de aan deze brander en flessen verbonden slangen moeten als ze niet in gebruik zijn, uitsluitend zijn opgehangen over een nabij de flessen geplaatst slangzadel; de slangen moeten met slangklemmen zijn bevestigd aan de brander en aan de flessen.

d. Aanvullende eisen voor zuurstof

1. Alle onderdelen van een leiding voor zuurstof, waarin een druk kan optreden die hoger is dan 2.500 kPa (25 bar) en niet hoger dan 15.000 kPa (150 bar), moeten zijn vervaardigd van koper, messing of roestvast staal; onderdelen van een leiding voor zuurstof, waarin een druk kan optreden die hoger is dan 15.000 kPa (150 bar), moeten van koper of messing zijn vervaardigd.

2. Alle onderdelen van zuurstofinstallaties, die in aanraking kunnen komen met zuurstof, moeten vrij zijn van olie, vet en stof.

3. Voordat een zuurstofinstallatie in gebruik wordt genomen, moet deze worden ontvet met een onbrandbaar ontvettingsmiddel en daarna worden gespoeld met stikstof.

4. De verbinding van een gasfles aan een verzamelleiding voor zuurstof moet zodanig zijn dat het onmogelijk is om andere dan zuurstofflessen daarop aan te sluiten, één en ander volgens NEN 3268.

L. OPSLAG VAN DIESEL IN BOVENGRONDSE TANK

a. Algemeen

1. Binnen een straal van 3 meter vanaf de tank, mag er niet worden gerookt en geen open vuur aanwezig zijn.

2. Een tank moet blijvend vloeistofdicht zijn; de stijfheid en de sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.

3. Een tank moet zijn geplaatst boven een ondergrond die uit onbrandbaar materiaal bestaat; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat moet een doelmatige fundatie zijn aangebracht; een tank moet zodanig zijn opgesteld dat geen verzakking kan plaatsvinden; een hiervoor aangelegde fundering en de ondersteunende constructie moet eveneens onbrandbaar zijn uitgevoerd.

4. Het uitwendige van een tank moet tegen corrosie zijn beschermd door middel van een speciaal hierop gerichte oppervlaktebehandeling en het aanbrengen van een coating of verflaag.

5. Een tank moet van een afsluitbare opening zijn voorzien waardoor het mogelijk is het inwendige wandoppervlak aan een volledig en nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.

b. Leidingen en appendages

1. Leidingen en appendages moeten vloeistofdicht zijn, voldoende sterk zijn en op plaatsen waar vervoermiddelen of grote voorwerpen deze leidingen kunnen raken doeltreffend tegen beschadiging zijn beveiligd en moeten voldoen aan de normen genoemd in bijlage II en III van de CPR 9-6.

2. Flexibele leidingen mogen worden toegepast mits deze hiertoe door KIWA zijn gekeurd of gecertificeerd overeenkomstig BRL-K 780; flexibele leidingen moeten doelmatig zijn ondersteund.

3. De verbindingen van leidingen en flexibele verbindingstukken moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding.

4. Leidingen moeten zodanig met gelaste verbindingen, flensverbindingen of fitwerk zijn uitgevoerd, dat bij zetting van de tank of de leidingen geen gevaarlijke mechanische spanningen kunnen optreden die voor het leidingwerk schadelijk kunnen zijn; koperen leidingen moeten elektrisch zijn geïsoleerd van de tank.
5. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
6. De zich direct tegen de buitenwand van de tank bevindende verbindingstukken en de appendages beneden het hoogste vloeistofniveau moeten van staal zijn vervaardigd.
7. De standbuizen van vul- en peilleidingen moeten binnen de tank en boven het hoogste vloeistofniveau zijn voorzien van een gaatje met een diameter van 3 mm; leidingen die beneden het hoogste vloeistofniveau zijn aangesloten (b.v. met standbuizen) en waarin door hevelwerking produkt uit de tank kan stromen, moeten voorzien zijn van eenanti-hevelvoorziening.
8. Leidingen moeten afdoende tegen corrosie zijn beschermd; de aanleg van leidingen moet zodanig zijn dat beschadiging, door welke oorzaak dan ook wordt voorkomen.
9. Een tank moet zijn voorzien van een enkele ontluchtingsleiding met een inwendige middellijn van ten minste de helft van de inwendige diameter van de vulleiding, maar ten minste 38 mm; de ontluchtingsleiding moet te allen tijde een open verbinding van de tank met de buitenlucht verzekeren en zodanig zijn geconstrueerd dat inregenen wordt voorkomen; de uitmonding van de ontluchtingsleiding van een tank moet zich op een zodanige plaats bevinden, dat ontwijkende gasmengsels zich niet kunnen verzamelen in een besloten ruimte, nog kunnen uitstromen nabij schoorstenen, ramen of andere openingen in gebouwen, noch stankoverlast kunnen veroorzaken in de omgeving; de ontluchtingsleiding mag zich niet in een spouw bevinden.
10. Een afleverslang moet zijn voorzien van een vulpistool met een automatische afslagkraan; indien de opstelling van tank en slangen dat nodig maakt, moet een voorziening aanwezig zijn die als hevelbreker dienst kan doen; het vulpistool moet op een speciaal hiervoor bestemde plaats kunnen worden opgeborgen.
11. Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter, moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.
12. Het afleveren van vloeistof is verboden, indien daarbij wordt gerookt of open vuur aanwezig is, of de motor waaraan de vloeistof wordt afgeleverd, in werking is.
13. Leidingen moeten bovengronds zijn aangebracht.
14. Een tank moet ten minste 3 meter van een bewaarplaats van brandgevaarlijke stoffen zijn verwijderd; de afstand tussen een tank en deerscheiding moet ten minste 3 m bedragen.
15. De omgeving van een tank moet tot op een afstand van 3 m vrij worden gehouden van (brand-)gevaarlijke stoffen.
16. Een tank moet zijn geplaatst boven dan wel in een lekbak.
17. Ten behoeve van de bepaling van het vloeistofniveau, moet zonodig een doelmatige standplaats zijn ingericht.
18. Een tank moet aan ten minste twee zijden goed bereikbaar zijn.
19. Indien gevaar voor mechanische beschadiging van leidingen of appendages bestaat (b.v. door aanrijding of vallende voorwerpen), moeten deze hiertegen zijn beschermd.

c. Vullen van een tank

1. Alvorens met het vullen wordt begonnen moet door middel van een peilstok of vloeistofstand-aanwijzer de vloeistofinhoud worden bepaald; het opnemen van de vloeistofinhoud met een peilstok moet geschieden door een speciaal daartoe bestemde peilopening die, behoudens tijdens het peilen, gesloten moet zijn.
2. Peilstokken moeten zijn vervaardigd van kunststof of van metaal dat onedeler is dan staal (bijv. aluminium), zodat vonkvorming en galvanische corrosie zo veel mogelijk wordt tegengegaan; tevens moeten peilstokken zijn voorzien van een elastisch einde om te voorkomen dat de tankwand wordt beschadigd door het peilen.
3. Het vullen van een tank uit een tankwagen moet geschieden door een zowel aan de aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde losslang; de tankwagen moet tijdens het lossen in de open lucht zijn opgesteld; het vullen van een tank moet zonder lekken of morsen van vloeistof geschieden; tijdens het vullen mag de peilgelegenheid niet zijn geopend; een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter die niet is voorzien van een vulleiding met een overvulbeveiliging, mag worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatische afslagkraan.
4. Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld moet de vulopening of vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.
5. Ten minste éénmaal per jaar moet een tank op de aanwezigheid van water worden gecontroleerd; eventueel aanwezig water moet worden verwijderd en moet worden afgevoerd naar een daarvoor bestemd inzamelpunt.
6. Een tank mag slechts voor 95% worden gevuld; indien een tank wordt gevuld via een vulleiding, moet deze aansluiting in de tank zijn voorzien van een overvulbeveiliging, die zodanig is uitgevoerd, dat de tank voor ten hoogste 95% kan worden gevuld; een overvulbeveiliging moet zijn voorzien van een KIWA-keur conform BRL-K 636; het vulpunt moet dan zijn voorzien van een afsluiter en een morsbak, terwijl de vulleiding zonodig moet zijn voorzien van een anti-hevel systeem.

d. Inspectie, keuring, onderhoud en reparatie

1. Voor het in gebruik nemen van een installatie moet een door of namens KIWA afgegeven geregistreerd certificaat zijn afgegeven, dat is overgelegd aan het bevoegd gezag; in dit certificaat moet zijn vermeld dat de uitvoering van de installatie voldoet aan het gestelde in CPR 9-6.
2. Een tank verkeert in slechte staat wanneer, rekening houdend met de toelaatbare maatafwijking, minder dan 90% van de genormeerde wanddikte is overgebleven na een gelijkmatige aantasting door corrosie of minder dan 67% van de genormeerde wanddikte na een aantasting door putvormige corrosie; indien een tank in slechte staat verkeert moet:
 - a. deze aantasting terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag;
 - b. de vloeistof zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden uit de tank zijn verwijderd;
 - c. binnen vier maanden de geledigde tank zijn verwijderd of op andere wijze zijn voorkomen dat de tank in gebruik kan worden genomen, tenzij de tank in overleg met KIWA wordt hersteld en door KIWA een herstelcertificaat wordt afgegeven waarin is aangegeven dat de tank weer voldoet aan de gestelde normen.
3. Beschadigingen aan een tank, een fundering en een lekbak moeten worden direct worden gerepareerd; na reparatie moet door KIWA worden vastgesteld of nog wordt voldaan aan de van toepassing zijnde normen.

4. Een installatie moet vloeistofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen of na een grote reparatie door een beproeving moet worden aangetoond; een eventuele inwendige inspectie moet voorafgaan aan de dichtheidsbeproeving.

5. De door of namens KIWA uit te voeren beproeving moet geschieden met lucht met een overdruk van 30 kPa, waarbij de tank voor maximaal 1/3 gevuld mag zijn met product; bij de beproeving moet op de tank een U-vormige open pijp met waterkolom als veiligheid zijn aangebracht; de pijp moet (gedeeltelijk) doorzichtig zijn en moet een minimale diameter van ten minste 1 1/4" hebben; bij de dichtheidsbeproeving moet na stabilisatie van de druk de overdruk gedurende ten minste 15 minuten constant zijn; is dit niet het geval, dan is de tankinstallatie afgekeurd en moet deze direct buiten gebruik worden gesteld; tijdens deze beproeving mogen zich geen personen op of nabij de tank bevinden.

6. Vervolgens moeten de aansluitingen en de afdichting van het mangat worden gecontroleerd op dichtheid door afzepen; bij het afzepen mag geen vloeistof in de leidingen aanwezig zijn; het leidingwerk moet bij de eerste beproeving productvrij zijn.

7. Voor de beproeving moet tijdig (ten minste 2 x 24 uur tevoren) kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag, zodat een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag in de gelegenheid is om bij de beproeving aanwezig te zijn.

8. Van elke beproeving, keuring, meting of inspectie moeten de feiten en de gegevens worden vastgelegd in een logboek of kaartstelsel, dat in de inrichting aanwezig moet zijn en te allen tijde aan een door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar of controlerend persoon moet kunnen worden getoond; een afschrift van een beproevings-, keurings-, meet- of inspectierapport moet aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

9. Indien aan een tank ingrijpende werkzaamheden moeten worden verricht of wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat de sterkte van een tank is aangetast moet dit aan het bevoegd gezag worden gemeld.

9. Lekdetectiesysteem

1. De ruimte tussen de binnen- en buitenwand van de dubbelwandige tank moet zijn gevuld met een lekdetectievloeistof waarop met behulp van een lekdetectiesysteem continu gecontroleerd wordt of het niveau van deze vloeistof verandert; het lekdetectiesysteem moet simpel en doelmatig zijn en moet gedurende ten minste 15 jaar kunnen functioneren; ten minste éénmaal per maand moet door vergunninghouder worden gecontroleerd (bijvoorbeeld door visuele controle) of het niveau van de lekdetectievloeistof is gewijzigd; van de controle dient aantekening te worden gemaakt in het milieulogboek; indien blijkt dat de binnen- of buitenwand van de tank lek is moet dit aan het bevoegd gezag worden gemeld en dient de tank zo spoedig mogelijk te worden gerepareerd door een door het KIWA erkende deskundige.

2. Een lekdetectiesysteem moet ten minste eens per 15 jaar door of namens KIWA worden gecontroleerd op goede werking; bij het constateren van gebreken die kunnen leiden tot het optreden van niet gedetecteerde lekken, moet het systeem binnen een periode van een maand zijn hersteld.

3. Een detectiemedium mag niet corrosief zijn, geen gevaar voor mens of milieu vormen en moet gedurende lange tijd - ten minste 15 jaar - zijn eigenschappen behouden; ook bij extreme omgevingstemperatuur (+ 40 tot - 20 °C) moet het detectiemedium goed functioneren.

4. Indien blijkt dat de binnen- of de buitenwand van een dubbelwandige tank lek is, moet de tank binnen drie maanden zijn vervangen of hersteld, waarna ingebruikname kan plaatsvinden na beproeving overeenkomstig voorgaande voorschriften.

f. Buiten gebruik stellen bovengrondse tank

1. Het buiten gebruik stellen van een tankinstallatie dient te geschieden door het ledigen en schoonmaken van een tank en leidingen; het buiten gebruik stellen en het afvoeren van de tank mag uitsluitend geschieden door een tanksanerder die door KIWA is gecertificeerd overeenkomstig Beoordelingsrichtlijn BRL-K 902/02 Tanksanering huisbrandolie/dieselolie; een bewijs van de sanering alsmede de resultaten van bodemonderzoek moeten worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

2. Alvorens met het schoonmaken van een tank die niet in een lekbak ligt wordt begonnen, moet worden vastgesteld of zich bodemverontreiniging door vloeistof uit de tank heeft voorgedaan, tenzij in de tank water of huishoudelijk afvalwater was opgeslagen; hierbij dient ten minste bemonstering van de bodem plaats te vinden door op twee plaatsen grondboringen te verrichten zo dicht mogelijk buiten de horizontale projectie van de tank; de grondboringen moeten worden verricht tot een diepte van ten minste 0,5 m onder het maaiveld.

3. De nog in de tank aanwezige vloeistof- en sludgeresten moeten doeltreffend uit de tank worden verwijderd; wanneer een tank geledigd is, dient dit aan het bevoegd gezag te worden gemeld.

4. De bij het inwendig reinigen van een bovengrondse tank vrijgekomen vloeistof- en sludgeresten, olie-absorberende schoonmaakmiddelen en verontreinigde spoelmiddelen moeten uit de inrichting worden afgevoerd.

5. Een schoongemaakte tank kan als schoon schroot uit de inrichting worden afgevoerd, of indien deze nog in goede conditie verkeert in afwachting van hergebruik binnen de inrichting worden bewaard.

