


RENVOOI

GEVELS


SPOUWMUUR



METSELWERK 100mm
LUCHTSPOUW 40mm
ISOLATIE 140mm
KALKZANDSTEEN 100mm
Rc-WAARDE ZIE EPC-BEREKENING; MIN. 4,50m²/KW

DAKEN



HELLEND DAK



DAKPANNEN CONFORM AFWERKSTAAT
VENTILATIEADJES CONFORM FABRIKANT TER GOEDEKEURING
PAKLATTEN 22x42mm
TENGELS 22x42mm
PREFAB DAKELEMENT
Rc-WAARDE ZIE EPC-BEREKENING; MIN. 6,00m²/KW



VLOEREN

BEGANE GRONDVLOER



BREEDPLAATVLOER / KANAALPLAATVLOER MET ISOLATIE
AFWERKLAAG 70mm
Rc-WAARDE ZIE EPC-BEREKENING; MIN. 4,50m²/KW

VERDIEPINGVLOER



BEKISTINGSPLAATVLOER / KANAALPLAATVLOER
AFWERKVLOER 70mm

BINNENWANDEN

LICHTE SCHEIDINGSWAND
















STANDAARD: 70/100mm
BADKAMER: 100mm
ZWAAR: 100mm; B_{ik} > -20 dB(A) *iso* > -20 dB(A)

WONINGSCHIEDENDE WAND



MATERIALEN



INSTALLATIE (ventilatie, warmwater en verwarming)

ALGEMENE WARMWATERVOORZIENING EN C.V. TOESTEL OPSTELLEN VOLGENS INSTALLATEUR + NEN 3028 EN 1078
DE INSTALLATIE IN TECHNIEKRUMTES HEEFT EEN MAX. GELUIDSOVERDRACHT VAN 30 dB(A) CONFORM ART 3.9 BB

V

Vs



VENTILATIE ROOSTER

RUIMTE MET VENTILATIE INVOER VENTIEL

RUIMTE MET VENTILATIE INVOER VENTIEL IN WAND

RUIMTE MET VENTILATIE AFVOER VENTIEL

RUIMTE MET VENTILATIE AFVOER VENTIEL IN WAND

PLAATS VENTILATIESYSTEEM, CONFORM ART 3.28 BB

PLAATS CV (WARMWATER TOESTEL)INSTALLATIE MET HR-KETEL

CONFORM ART 6.13 BB


RADIATOR (PLAATS EN AFMETING DOOR INSTALLATEUR TE BEPALEN)

VERDELER VERWARMINGSSYSTEEM MET OMKASTING














VERDELER VERWARMINGSSYSTEEM

TRAPPEN & BALUSTRADES

LEUNING 900x LOOPLIEN

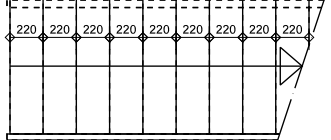

1000xVL



TRAP CONFORM ART 2.33 BB

WONINGEN: Om_{ax} = 188mm Amin = 220mm

BREEDTE MIN 800 mm

TRAPPENHUIZEN: Om_{ax} = 188mm Amin = 220mm

BREEDTE MIN 800 mm

TRAPLEUNING MIN 800 MAX 1000mm BOVEN DE LOOPLIEN

HOUTEN HEK/ BALUSTRADE CONFORM AFD 2.3 BB

HORIZONTAAL, GEMETEN AFSTAND TOT SCHALMGAT MAX 50mm

GEEN OPENINGEN BREDER DAN 100mm TUSSEN 200 EN 700mm BOVEN VLOER

GEEN OPSTAPMOEGELIJKHEDEN TUSSEN 200 EN 700mm BOVEN VLOER

1,0m HOOG, INWIJEN DE VLOER HOGER LIGT DAN

13,0m BOVEN VLOERPEIL, DAN 1,2m HOOG

METERKAST MET METERPLAAT, CONFORM NEN 2768

BOUWKUNDIG METERKAST

PREFAB METERKAST

PREFAB METERKAST (STADSVERWARMING)

KEUKENBLOK VOLGENS TEKENING PROJECT KEUKENLEVERANCIER

DRINKWATERVOORZIENING CONFORM NEN 1006

KOOKTOESTEL

KOELKAST

VAATWASMACHINE

MET KOUDWATER AANSLUITING

WASDROGER

WASMACHINE

MET KOUDWATER AANSLUITING

SANITAIRE VOORZIENINGEN

DE INSTALLATIE IN BAD- EN WC-RUIMTES HEEFT EEN MAX. GELUIDSOVERDRACHT VAN 30 dB(A) CONFORM ART 3.9 BB

WANDTEGELWERK:

KEUKEN 4 RIJEN BOVEN AANRECHT TOT ONDERZIJDE BOVENKASTJES

TPV DE KEUKENAPPARATUUR DOORZETTEN TOT OP DE VLOER

BADKAMER RONDOM 1800 mm HOOG, TPV DOUCHEBAK 2100 mm HOOG/ VERDIEPING HOOG

TOILET TOT 1400 mm+ VLOER/ VERDIEPING HOOG

VLOERTEGELWERK:

BADKAMER EN TOILET GEHELE RUIMTE

SANITAIRE RUIMTEN WATERDICHT AFWERKEN OF BBSL

FONTEIN MET KOUDWATER AANSLUITING

WATERCLOSET MET KOUDWATER AANSLUITING

TRILLINGSVRIJ OPSTELLEN

WASTAFEL MET KOUDE- EN WARMWATER AANSLUITING

UITSTORTGOOTSTEEN MET KOUDE- EN WARMWATER AANSLUITING

DOUCHEPLEK, AFSCHOT

MET KOUDE- EN WARMWATER AANSLUITING

OPSTELPLAATS BAD

MET KOUDE- EN WARMWATER AANSLUITING

LIFT

min. 800x2300mm

DE LIFT VEROORZAAKT IN DE VERBLIJFSRUIMTE VAN DE AANGRENZENDE

WONINGEN EEN KARAKTERISTIEK GELUIDSNIVEAU VAN MAX 30 dB(A).

BIJ DE OPSTELLING VAN DE LIFT REKENING HOUDEN MET HET VOLGENDE:

- DE LIFTMACHINE TRILLINGSVRIJ OPHANGEN

- GELEIDERAILS VOORZIEN VAN LEIDSLOFFEN MET KUNSTSTOF VOERING OF

GELEIDEROLLEN MET RUBBER LOOPVAK

- ONTDOELNEN WAND EN VLOERPLATEN LIETKOOL

- LIFTDEUREN MET GELEIDELIJK SNEELHOEDVERLOOP

- BESTURINGSAPPARATUUR TRILLINGSISOLEREND OPSTELLEN

- LIFT VOORZIEN VAN VENTILATIE, TOEVOER VIA DEURNADEN AFVOER

MIDDELS DAKDOORVOER

- NOODLICHTVOORZIENING CONFORM NEN-EN 1838

EN ART 6.3 lid 4.5 en 7 (BINNEN 15 SEC. GEDURENDE 60 min)

LIFT

1100x2100

min. 800x2300mm

OVERIGE

ERFGRENS

