




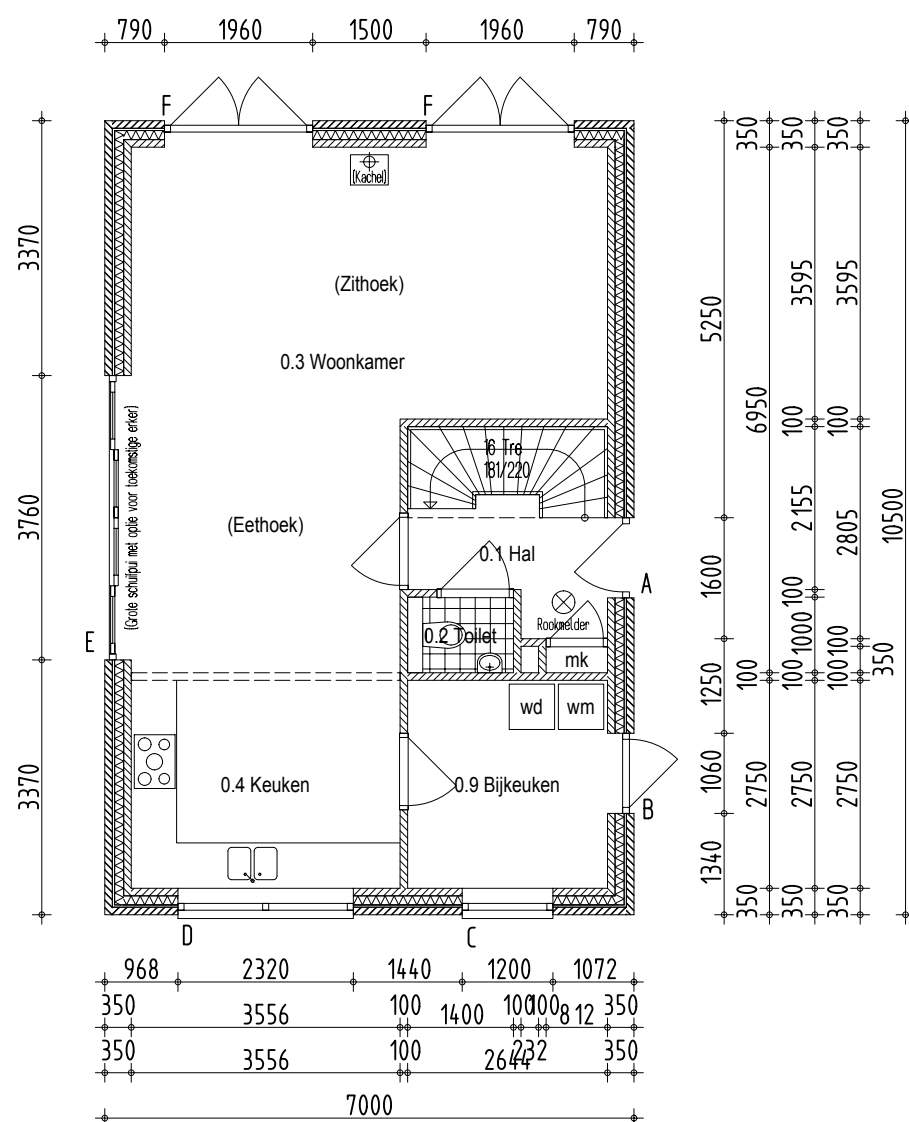

Begane grond

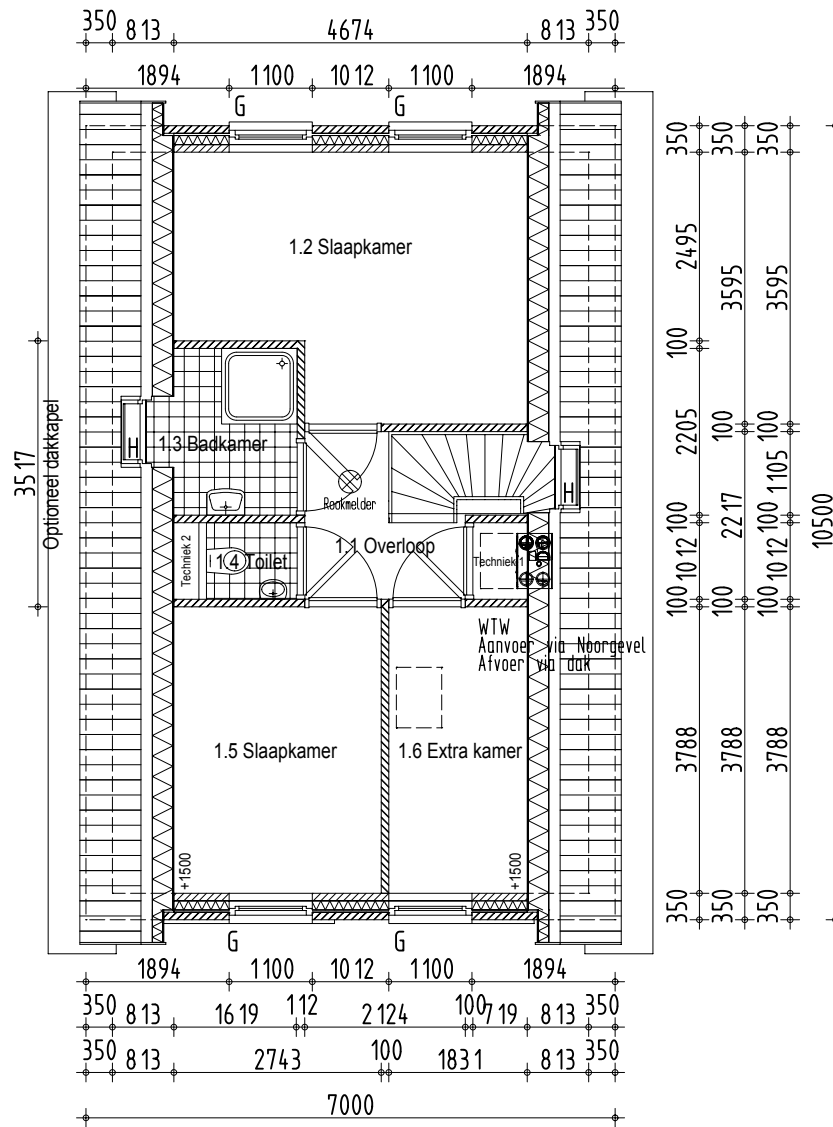

Verdieping

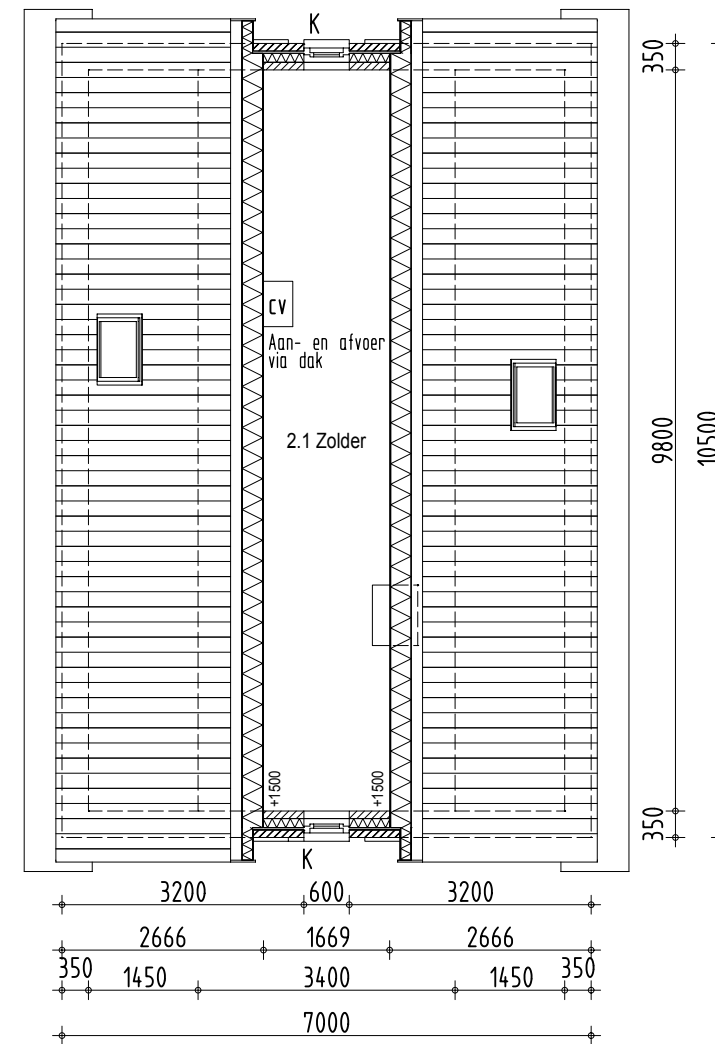

Zolder

Renvooi

- Geïsoleerde spouwmuur
- Kalkzandsteen binnenwanden
- Tegelwerk
- Vloertegelwerk
- Meterkast:
 - Aansluiten volgens Nuts-aansluitvoorwaarden.
 - Ventilatie min. 2,0 dm³/s (d.m.v. rooster of kier onder in en rooster boven in deur);
 - Afmeting, indeling en leidingdoorvoeren volgens NEN 2768;
- Niet-ioniserende rookmelder die is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit en die voldoet aan de primaire inrichtingseisen en de primaire producteisen volgens NEN 2555 (rookmelders gelust, aangesloten op lichtnet en voorzien van noodstroomaccu)

Alle binnendeuren een vrije doorgang van min. 2300 hoog en min. 850 breed

Alle (trap)leuningen volgens bouwbesluit afdeling 2.5 en voorzien van stijlen h.o.h. max. 100

Leidingplan, aansluitpunten en aansluitvoorwaarden gas volgens NEN 1078
 Leidingplan, aansluitpunten en aansluitvoorwaarden water volgens NEN 1006
 Leidingplan, aansluitpunten en aansluitvoorwaarden elektra volgens NEN 1010
 Leidingplan, aansluitpunten en aansluitvoorwaarden gas, water, en elektra volgens de Nuts-aansluitvoorwaarden.

De volgens NEN 5087 bereikbare ramen en deuren moeten voldoen aan een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid weerstandsklasse 2 en aan Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Wering van ratten en muizen:
 - Alle kanalen t.b.v. ventilatie kruipruimte voorzien van rooster;
 - Open stootvoegen voorzien van muizerrooster.



Teken- en adviesbureau
J.M. Zevenhoven

Noordeinde 18 2445 XD Aarlanderveen

Telefoon 0172 755 182 / 06 24 44 32 88

www.jmzevenhoven.nl

info@jmzevenhoven.nl

Opdrachtgever : Fam. E. Kroon, Churchillaan 99, 2421 GS, Nieuwkoop					
Werk : Nieuwbouw woning, Zuideinde 59, 2421 AB, Nieuwkoop					
Omschrijving : Ontwerp O2 Bestektekoning Plattegronden					
Getekend	Datum	Schaal	Formaat	Werknummer	Blad
JZ / TZ	25 juni 2014	1:100	A3	xxx	09
Gewijzigd	10 april 2015	xxx	xxx	xxx	xxx