





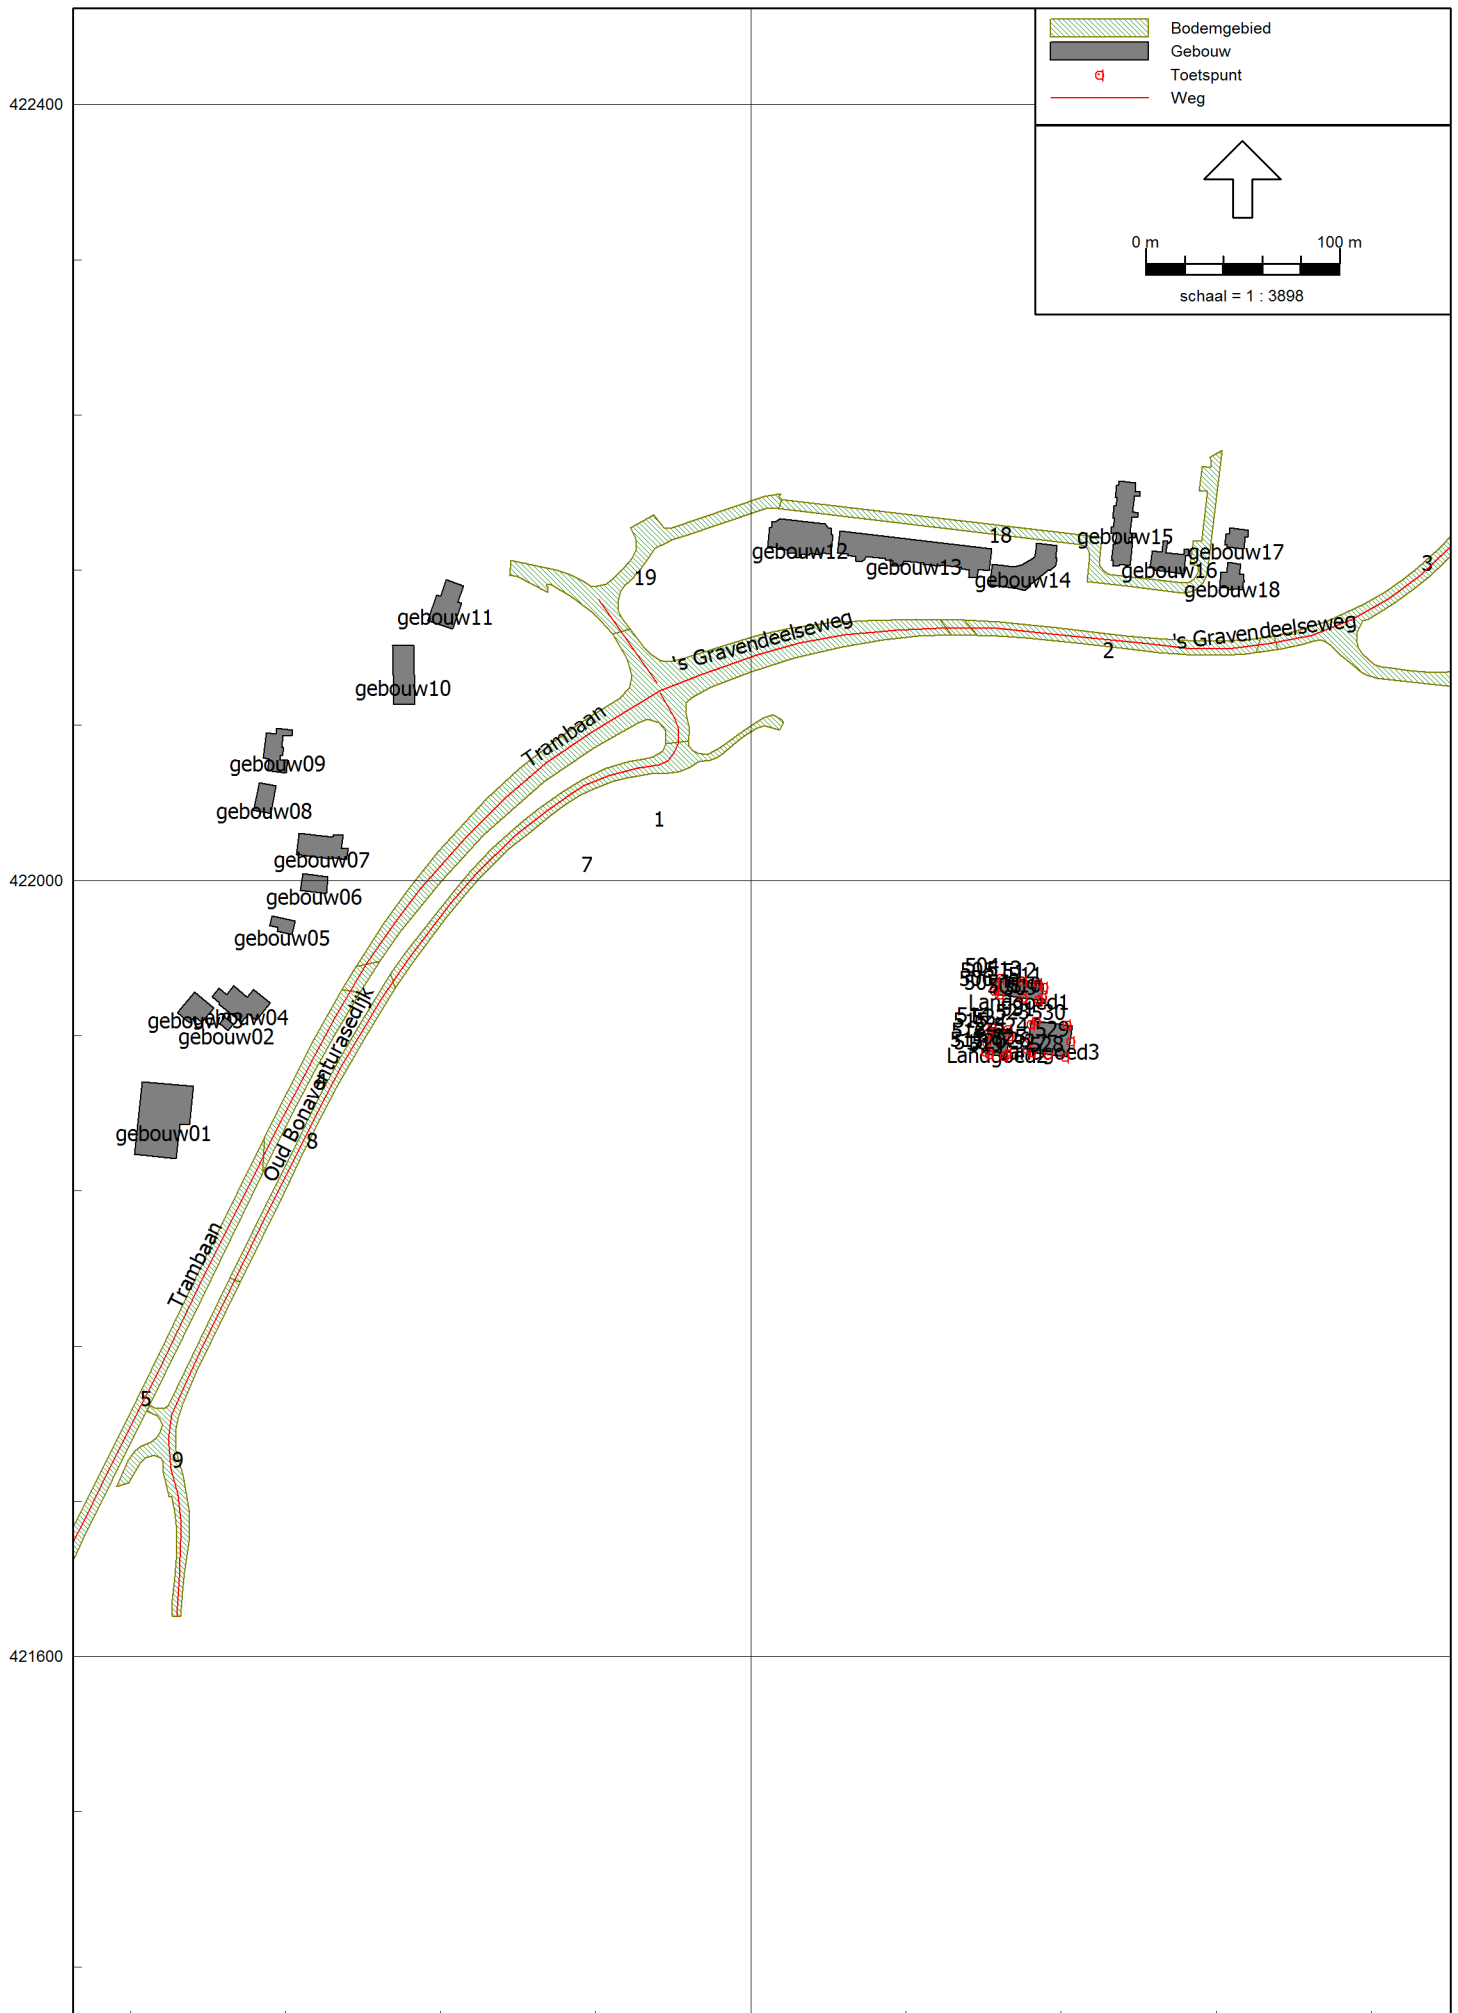

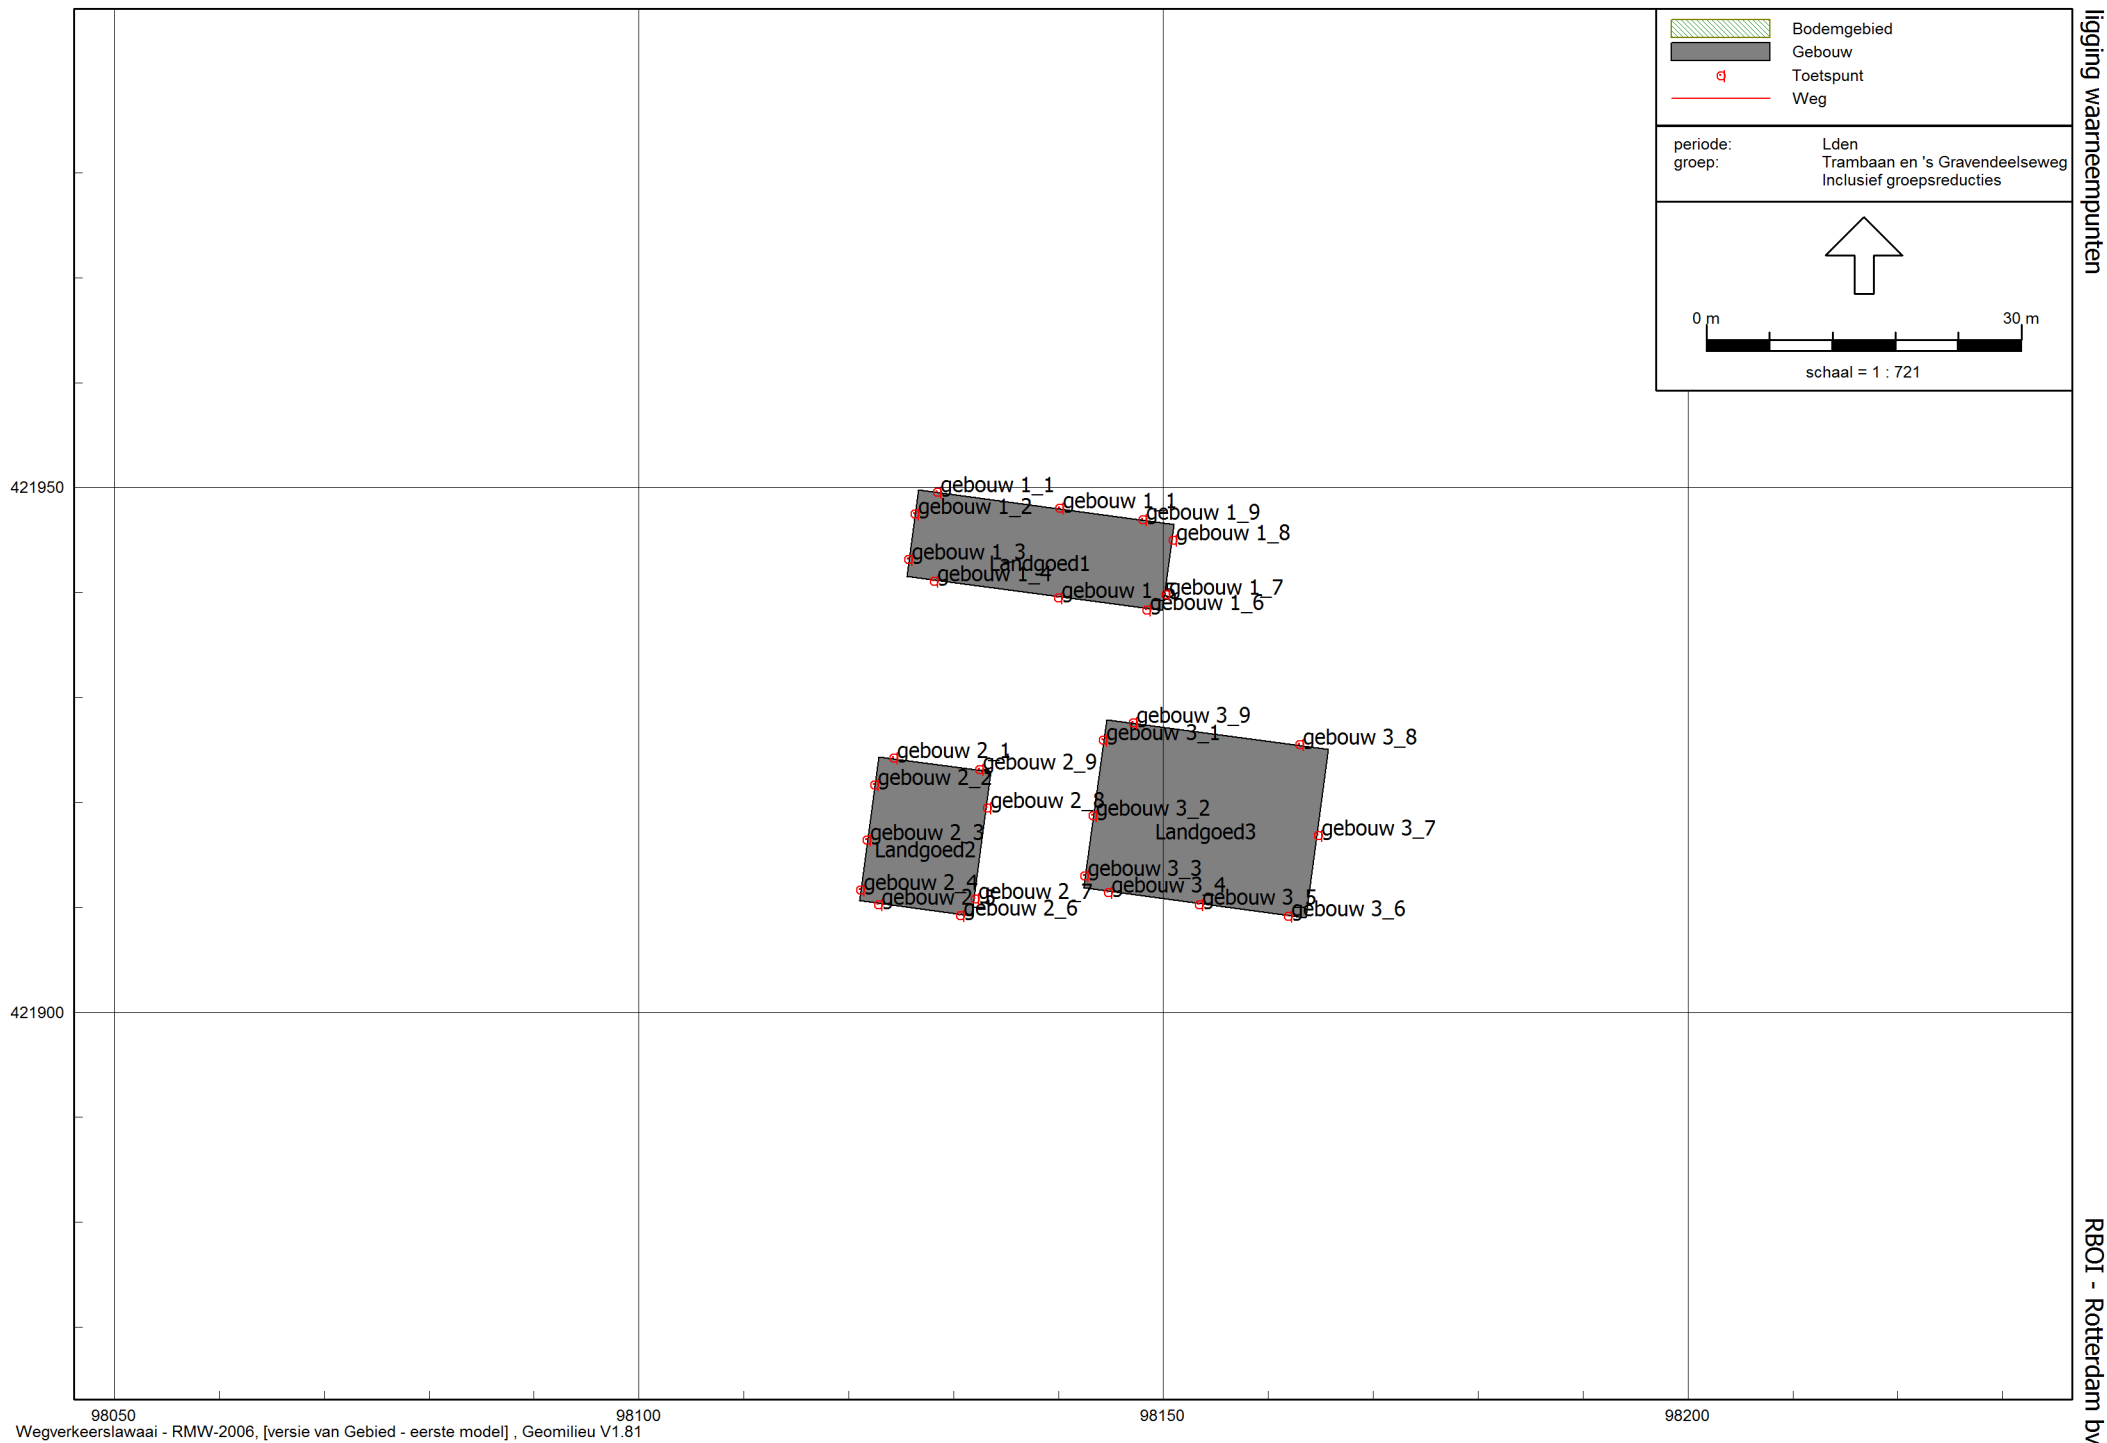

resultaten Oud Bonaventurasedijk incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oud Bonaventurasedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
gebouw 1_1_A		1,50	31,69	30,06	24,32	33,37
gebouw 1_1_A		1,50	32,15	30,52	24,78	33,83
gebouw 1_1_B		4,50	32,59	30,95	25,22	34,27
gebouw 1_1_B		4,50	33,07	31,43	25,69	34,75
gebouw 1_1_C		7,50	33,03	31,39	25,66	34,71
gebouw 1_1_C		7,50	33,54	31,89	26,17	35,22
gebouw 1_2_A		1,50	34,47	32,83	27,09	36,15
gebouw 1_2_B		4,50	35,33	33,69	27,96	37,01
gebouw 1_2_C		7,50	35,74	34,10	28,37	37,42
gebouw 1_3_A		1,50	34,37	32,74	27,00	36,05
gebouw 1_3_B		4,50	35,23	33,59	27,86	36,91
gebouw 1_3_C		7,50	35,63	33,99	28,26	37,31
gebouw 1_4_A		1,50	30,05	28,41	22,68	31,73
gebouw 1_4_B		4,50	30,84	29,19	23,47	32,52
gebouw 1_4_C		7,50	31,18	29,53	23,82	32,86
gebouw 1_5_A		1,50	29,71	28,07	22,34	31,39
gebouw 1_5_B		4,50	30,49	28,84	23,12	32,17
gebouw 1_5_C		7,50	30,78	29,13	23,42	32,46
gebouw 1_6_A		1,50	29,59	27,95	22,22	31,27
gebouw 1_6_B		4,50	30,38	28,74	23,02	32,06
gebouw 1_6_C		7,50	30,72	29,07	23,36	32,40
gebouw 1_7_A		1,50	--	--	--	--
gebouw 1_7_B		4,50	--	--	--	--
gebouw 1_7_C		7,50	--	--	--	--
gebouw 1_8_A		1,50	--	--	--	--
gebouw 1_8_B		4,50	--	--	--	--
gebouw 1_8_C		7,50	--	--	--	--
gebouw 1_9_A		1,50	31,36	29,73	23,99	33,04
gebouw 1_9_B		4,50	32,25	30,61	24,88	33,93
gebouw 1_9_C		7,50	32,68	31,03	25,31	34,36
gebouw 2_1_A		1,50	33,19	31,56	25,82	34,87
gebouw 2_1_B		4,50	34,07	32,43	26,70	35,75
gebouw 2_1_C		7,50	34,49	32,84	27,12	36,17
gebouw 2_2_A		1,50	34,27	32,64	26,90	35,95
gebouw 2_2_B		4,50	35,12	33,48	27,75	36,80
gebouw 2_2_C		7,50	35,51	33,87	28,15	37,19
gebouw 2_3_A		1,50	34,22	32,59	26,85	35,90
gebouw 2_3_B		4,50	35,07	33,43	27,70	36,75
gebouw 2_3_C		7,50	35,45	33,81	28,09	37,13
gebouw 2_4_A		1,50	34,16	32,53	26,79	35,84
gebouw 2_4_B		4,50	35,01	33,37	27,64	36,69
gebouw 2_4_C		7,50	35,39	33,75	28,02	37,07
gebouw 2_5_A		1,50	29,61	27,97	22,24	31,29
gebouw 2_5_B		4,50	30,39	28,74	23,02	32,07
gebouw 2_5_C		7,50	30,68	29,04	23,32	32,36
gebouw 2_6_A		1,50	29,40	27,77	22,03	31,08
gebouw 2_6_B		4,50	30,19	28,54	22,82	31,87
gebouw 2_6_C		7,50	30,46	28,82	23,10	32,14
gebouw 2_7_A		1,50	24,00	22,37	16,63	25,68
gebouw 2_7_B		4,50	24,99	23,34	17,63	26,67
gebouw 2_7_C		7,50	25,87	24,21	18,51	27,55
gebouw 2_8_A		1,50	29,40	27,76	22,03	31,08
gebouw 2_8_B		4,50	30,29	28,65	22,92	31,97
gebouw 2_8_C		7,50	30,89	29,24	23,52	32,57
gebouw 2_9_A		1,50	33,60	31,97	26,23	35,28
gebouw 2_9_B		4,50	34,47	32,83	27,10	36,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten Oud Bonaventurasedijk incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oud Bonaventurasedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
gebouw 2_9_C		7,50	34,89	33,24	27,52	36,57
gebouw 3_1_A		1,50	32,96	31,32	25,58	34,64
gebouw 3_1_B		4,50	33,82	32,18	26,45	35,50
gebouw 3_1_C		7,50	34,29	32,65	26,93	35,97
gebouw 3_2_A		1,50	29,73	28,09	22,35	31,41
gebouw 3_2_B		4,50	30,65	29,00	23,28	32,33
gebouw 3_2_C		7,50	31,36	29,71	23,99	33,04
gebouw 3_3_A		1,50	23,46	21,81	16,09	25,14
gebouw 3_3_B		4,50	24,41	22,75	17,05	26,09
gebouw 3_3_C		7,50	26,16	24,49	18,81	27,84
gebouw 3_4_A		1,50	26,07	24,43	18,70	27,75
gebouw 3_4_B		4,50	26,86	25,21	19,50	28,54
gebouw 3_4_C		7,50	27,34	25,69	19,98	29,02
gebouw 3_5_A		1,50	27,39	25,76	20,02	29,07
gebouw 3_5_B		4,50	28,18	26,53	20,81	29,86
gebouw 3_5_C		7,50	28,55	26,90	21,19	30,23
gebouw 3_6_A		1,50	27,80	26,18	20,43	29,48
gebouw 3_6_B		4,50	28,59	26,94	21,22	30,27
gebouw 3_6_C		7,50	28,92	27,27	21,56	30,60
gebouw 3_7_A		1,50	--	--	--	--
gebouw 3_7_B		4,50	--	--	--	--
gebouw 3_7_C		7,50	--	--	--	--
gebouw 3_8_A		1,50	28,59	26,96	21,22	30,27
gebouw 3_8_B		4,50	29,43	27,79	22,07	31,11
gebouw 3_8_C		7,50	30,03	28,38	22,67	31,71
gebouw 3_9_A		1,50	30,43	28,79	23,06	32,11
gebouw 3_9_B		4,50	31,26	29,62	23,90	32,94
gebouw 3_9_C		7,50	31,74	30,09	24,37	33,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten Trambaan/s-Gravendeelseweg incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trambaan en 's Gravendeelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
gebouw 1_1_A		1,50	45,57	41,93	39,34	47,39
gebouw 1_1_A		1,50	45,62	41,97	39,40	47,45
gebouw 1_1_B		4,50	46,57	42,90	40,36	48,40
gebouw 1_1_B		4,50	46,62	42,95	40,41	48,45
gebouw 1_1_C		7,50	47,06	43,38	40,85	48,89
gebouw 1_1_C		7,50	47,12	43,43	40,90	48,94
gebouw 1_2_A		1,50	44,28	40,62	38,06	46,11
gebouw 1_2_B		4,50	45,22	41,53	39,00	47,04
gebouw 1_2_C		7,50	45,67	41,97	39,45	47,49
gebouw 1_3_A		1,50	44,20	40,54	37,98	46,03
gebouw 1_3_B		4,50	45,13	41,44	38,92	46,96
gebouw 1_3_C		7,50	45,57	41,87	39,36	47,40
gebouw 1_4_A		1,50	39,16	35,57	32,94	41,00
gebouw 1_4_B		4,50	40,07	36,45	33,86	41,91
gebouw 1_4_C		7,50	40,59	36,95	34,37	42,42
gebouw 1_5_A		1,50	40,93	37,29	34,71	42,76
gebouw 1_5_B		4,50	41,89	38,22	35,68	43,72
gebouw 1_5_C		7,50	42,25	38,56	36,04	44,08
gebouw 1_6_A		1,50	41,89	38,27	35,67	43,72
gebouw 1_6_B		4,50	42,86	39,20	36,64	44,69
gebouw 1_6_C		7,50	43,28	39,62	37,07	45,11
gebouw 1_7_A		1,50	43,95	40,35	37,72	45,78
gebouw 1_7_B		4,50	44,98	41,35	38,77	46,82
gebouw 1_7_C		7,50	45,42	41,78	39,20	47,25
gebouw 1_8_A		1,50	44,07	40,47	37,84	45,90
gebouw 1_8_B		4,50	45,10	41,47	38,89	46,94
gebouw 1_8_C		7,50	45,55	41,91	39,33	47,38
gebouw 1_9_A		1,50	45,52	41,87	39,29	47,34
gebouw 1_9_B		4,50	46,52	42,86	40,31	48,35
gebouw 1_9_C		7,50	47,01	43,34	40,80	48,84
gebouw 2_1_A		1,50	42,81	39,12	36,60	44,64
gebouw 2_1_B		4,50	43,79	40,07	37,59	45,62
gebouw 2_1_C		7,50	44,42	40,69	38,21	46,24
gebouw 2_2_A		1,50	43,81	40,15	37,60	45,64
gebouw 2_2_B		4,50	44,74	41,04	38,54	46,57
gebouw 2_2_C		7,50	45,13	41,43	38,92	46,96
gebouw 2_3_A		1,50	43,63	39,96	37,42	45,46
gebouw 2_3_B		4,50	44,56	40,86	38,35	46,39
gebouw 2_3_C		7,50	44,94	41,24	38,73	46,77
gebouw 2_4_A		1,50	43,25	39,59	37,03	45,08
gebouw 2_4_B		4,50	44,14	40,46	37,94	45,97
gebouw 2_4_C		7,50	44,54	40,85	38,34	46,37
gebouw 2_5_A		1,50	38,21	34,62	31,99	40,05
gebouw 2_5_B		4,50	39,06	35,43	32,84	40,89
gebouw 2_5_C		7,50	39,34	35,71	33,13	41,18
gebouw 2_6_A		1,50	37,95	34,35	31,72	39,78
gebouw 2_6_B		4,50	38,80	35,17	32,58	40,63
gebouw 2_6_C		7,50	39,07	35,44	32,85	40,90
gebouw 2_7_A		1,50	32,99	29,21	26,80	34,81
gebouw 2_7_B		4,50	34,23	30,41	28,04	36,05
gebouw 2_7_C		7,50	36,11	32,31	29,92	37,93
gebouw 2_8_A		1,50	37,84	34,13	31,63	39,66
gebouw 2_8_B		4,50	39,04	35,27	32,85	40,87
gebouw 2_8_C		7,50	39,95	36,19	33,77	41,78
gebouw 2_9_A		1,50	40,60	36,84	34,41	42,43
gebouw 2_9_B		4,50	41,61	37,81	35,42	43,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten Trambaan/s-Gravendeelseweg incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trambaan en 's Gravendeelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
gebouw 2_9_C		7,50	42,45	38,65	36,25	44,27
gebouw 3_1_A		1,50	40,16	36,47	33,95	41,99
gebouw 3_1_B		4,50	41,15	37,42	34,95	42,98
gebouw 3_1_C		7,50	41,80	38,07	35,61	43,63
gebouw 3_2_A		1,50	36,26	32,41	30,08	38,08
gebouw 3_2_B		4,50	37,47	33,55	31,31	39,29
gebouw 3_2_C		7,50	38,65	34,77	32,48	40,47
gebouw 3_3_A		1,50	34,58	30,84	28,37	36,40
gebouw 3_3_B		4,50	35,64	31,88	29,45	37,47
gebouw 3_3_C		7,50	37,26	33,50	31,08	39,09
gebouw 3_4_A		1,50	34,84	31,24	28,62	36,68
gebouw 3_4_B		4,50	35,72	32,08	29,50	37,55
gebouw 3_4_C		7,50	36,20	32,55	29,98	38,03
gebouw 3_5_A		1,50	36,09	32,49	29,86	37,92
gebouw 3_5_B		4,50	36,96	33,32	30,74	38,79
gebouw 3_5_C		7,50	37,32	33,68	31,11	39,15
gebouw 3_6_A		1,50	36,46	32,86	30,24	38,30
gebouw 3_6_B		4,50	37,31	33,68	31,09	39,14
gebouw 3_6_C		7,50	37,65	34,01	31,43	39,48
gebouw 3_7_A		1,50	40,76	37,16	34,53	42,59
gebouw 3_7_B		4,50	41,77	38,13	35,55	43,60
gebouw 3_7_C		7,50	42,19	38,55	35,98	44,02
gebouw 3_8_A		1,50	44,41	40,81	38,18	46,24
gebouw 3_8_B		4,50	45,39	41,76	39,17	47,22
gebouw 3_8_C		7,50	45,86	42,23	39,65	47,70
gebouw 3_9_A		1,50	42,51	38,89	36,29	44,34
gebouw 3_9_B		4,50	43,51	39,86	37,31	45,35
gebouw 3_9_C		7,50	44,05	40,39	37,85	45,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten cumulatie

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oud Bonaventurasedijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
gebouw 1_1_A		1,50	31,69	30,06	24,32	33,37
gebouw 1_1_A		1,50	32,15	30,52	24,78	33,83
gebouw 1_1_B		4,50	32,59	30,95	25,22	34,27
gebouw 1_1_B		4,50	33,07	31,43	25,69	34,75
gebouw 1_1_C		7,50	33,03	31,39	25,66	34,71
gebouw 1_1_C		7,50	33,54	31,89	26,17	35,22
gebouw 1_2_A		1,50	34,47	32,83	27,09	36,15
gebouw 1_2_B		4,50	35,33	33,69	27,96	37,01
gebouw 1_2_C		7,50	35,74	34,10	28,37	37,42
gebouw 1_3_A		1,50	34,37	32,74	27,00	36,05
gebouw 1_3_B		4,50	35,23	33,59	27,86	36,91
gebouw 1_3_C		7,50	35,63	33,99	28,26	37,31
gebouw 1_4_A		1,50	30,05	28,41	22,68	31,73
gebouw 1_4_B		4,50	30,84	29,19	23,47	32,52
gebouw 1_4_C		7,50	31,18	29,53	23,82	32,86
gebouw 1_5_A		1,50	29,71	28,07	22,34	31,39
gebouw 1_5_B		4,50	30,49	28,84	23,12	32,17
gebouw 1_5_C		7,50	30,78	29,13	23,42	32,46
gebouw 1_6_A		1,50	29,59	27,95	22,22	31,27
gebouw 1_6_B		4,50	30,38	28,74	23,02	32,06
gebouw 1_6_C		7,50	30,72	29,07	23,36	32,40
gebouw 1_7_A		1,50	--	--	--	--
gebouw 1_7_B		4,50	--	--	--	--
gebouw 1_7_C		7,50	--	--	--	--
gebouw 1_8_A		1,50	--	--	--	--
gebouw 1_8_B		4,50	--	--	--	--
gebouw 1_8_C		7,50	--	--	--	--
gebouw 1_9_A		1,50	31,36	29,73	23,99	33,04
gebouw 1_9_B		4,50	32,25	30,61	24,88	33,93
gebouw 1_9_C		7,50	32,68	31,03	25,31	34,36
gebouw 2_1_A		1,50	33,19	31,56	25,82	34,87
gebouw 2_1_B		4,50	34,07	32,43	26,70	35,75
gebouw 2_1_C		7,50	34,49	32,84	27,12	36,17
gebouw 2_2_A		1,50	34,27	32,64	26,90	35,95
gebouw 2_2_B		4,50	35,12	33,48	27,75	36,80
gebouw 2_2_C		7,50	35,51	33,87	28,15	37,19
gebouw 2_3_A		1,50	34,22	32,59	26,85	35,90
gebouw 2_3_B		4,50	35,07	33,43	27,70	36,75
gebouw 2_3_C		7,50	35,45	33,81	28,09	37,13
gebouw 2_4_A		1,50	34,16	32,53	26,79	35,84
gebouw 2_4_B		4,50	35,01	33,37	27,64	36,69
gebouw 2_4_C		7,50	35,39	33,75	28,02	37,07
gebouw 2_5_A		1,50	29,61	27,97	22,24	31,29
gebouw 2_5_B		4,50	30,39	28,74	23,02	32,07
gebouw 2_5_C		7,50	30,68	29,04	23,32	32,36
gebouw 2_6_A		1,50	29,40	27,77	22,03	31,08
gebouw 2_6_B		4,50	30,19	28,54	22,82	31,87
gebouw 2_6_C		7,50	30,46	28,82	23,10	32,14
gebouw 2_7_A		1,50	24,00	22,37	16,63	25,68
gebouw 2_7_B		4,50	24,99	23,34	17,63	26,67
gebouw 2_7_C		7,50	25,87	24,21	18,51	27,55
gebouw 2_8_A		1,50	29,40	27,76	22,03	31,08
gebouw 2_8_B		4,50	30,29	28,65	22,92	31,97
gebouw 2_8_C		7,50	30,89	29,24	23,52	32,57
gebouw 2_9_A		1,50	33,60	31,97	26,23	35,28
gebouw 2_9_B		4,50	34,47	32,83	27,10	36,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten cumulatie
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oud Bonaventurasedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
gebouw 2_9_C		7,50	34,89	33,24	27,52	36,57
gebouw 3_1_A		1,50	32,96	31,32	25,58	34,64
gebouw 3_1_B		4,50	33,82	32,18	26,45	35,50
gebouw 3_1_C		7,50	34,29	32,65	26,93	35,97
gebouw 3_2_A		1,50	29,73	28,09	22,35	31,41
gebouw 3_2_B		4,50	30,65	29,00	23,28	32,33
gebouw 3_2_C		7,50	31,36	29,71	23,99	33,04
gebouw 3_3_A		1,50	23,46	21,81	16,09	25,14
gebouw 3_3_B		4,50	24,41	22,75	17,05	26,09
gebouw 3_3_C		7,50	26,16	24,49	18,81	27,84
gebouw 3_4_A		1,50	26,07	24,43	18,70	27,75
gebouw 3_4_B		4,50	26,86	25,21	19,50	28,54
gebouw 3_4_C		7,50	27,34	25,69	19,98	29,02
gebouw 3_5_A		1,50	27,39	25,76	20,02	29,07
gebouw 3_5_B		4,50	28,18	26,53	20,81	29,86
gebouw 3_5_C		7,50	28,55	26,90	21,19	30,23
gebouw 3_6_A		1,50	27,80	26,18	20,43	29,48
gebouw 3_6_B		4,50	28,59	26,94	21,22	30,27
gebouw 3_6_C		7,50	28,92	27,27	21,56	30,60
gebouw 3_7_A		1,50	--	--	--	--
gebouw 3_7_B		4,50	--	--	--	--
gebouw 3_7_C		7,50	--	--	--	--
gebouw 3_8_A		1,50	28,59	26,96	21,22	30,27
gebouw 3_8_B		4,50	29,43	27,79	22,07	31,11
gebouw 3_8_C		7,50	30,03	28,38	22,67	31,71
gebouw 3_9_A		1,50	30,43	28,79	23,06	32,11
gebouw 3_9_B		4,50	31,26	29,62	23,90	32,94
gebouw 3_9_C		7,50	31,74	30,09	24,37	33,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten cumulatie

excl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oud Bonaventurasedijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
gebouw 1_1_A		1,50	36,69	35,06	29,32	38,37
gebouw 1_1_A		1,50	37,15	35,52	29,78	38,83
gebouw 1_1_B		4,50	37,59	35,95	30,22	39,27
gebouw 1_1_B		4,50	38,07	36,43	30,69	39,75
gebouw 1_1_C		7,50	38,03	36,39	30,66	39,71
gebouw 1_1_C		7,50	38,54	36,89	31,17	40,22
gebouw 1_2_A		1,50	39,47	37,83	32,09	41,15
gebouw 1_2_B		4,50	40,33	38,69	32,96	42,01
gebouw 1_2_C		7,50	40,74	39,10	33,37	42,42
gebouw 1_3_A		1,50	39,37	37,74	32,00	41,05
gebouw 1_3_B		4,50	40,23	38,59	32,86	41,91
gebouw 1_3_C		7,50	40,63	38,99	33,26	42,31
gebouw 1_4_A		1,50	35,05	33,41	27,68	36,73
gebouw 1_4_B		4,50	35,84	34,19	28,47	37,52
gebouw 1_4_C		7,50	36,18	34,53	28,82	37,86
gebouw 1_5_A		1,50	34,71	33,07	27,34	36,39
gebouw 1_5_B		4,50	35,49	33,84	28,12	37,17
gebouw 1_5_C		7,50	35,78	34,13	28,42	37,46
gebouw 1_6_A		1,50	34,59	32,95	27,22	36,27
gebouw 1_6_B		4,50	35,38	33,74	28,02	37,06
gebouw 1_6_C		7,50	35,72	34,07	28,36	37,40
gebouw 1_7_A		1,50	--	--	--	--
gebouw 1_7_B		4,50	--	--	--	--
gebouw 1_7_C		7,50	--	--	--	--
gebouw 1_8_A		1,50	--	--	--	--
gebouw 1_8_B		4,50	--	--	--	--
gebouw 1_8_C		7,50	--	--	--	--
gebouw 1_9_A		1,50	36,36	34,73	28,99	38,04
gebouw 1_9_B		4,50	37,25	35,61	29,88	38,93
gebouw 1_9_C		7,50	37,68	36,03	30,31	39,36
gebouw 2_1_A		1,50	38,19	36,56	30,82	39,87
gebouw 2_1_B		4,50	39,07	37,43	31,70	40,75
gebouw 2_1_C		7,50	39,49	37,84	32,12	41,17
gebouw 2_2_A		1,50	39,27	37,64	31,90	40,95
gebouw 2_2_B		4,50	40,12	38,48	32,75	41,80
gebouw 2_2_C		7,50	40,51	38,87	33,15	42,19
gebouw 2_3_A		1,50	39,22	37,59	31,85	40,90
gebouw 2_3_B		4,50	40,07	38,43	32,70	41,75
gebouw 2_3_C		7,50	40,45	38,81	33,09	42,13
gebouw 2_4_A		1,50	39,16	37,53	31,79	40,84
gebouw 2_4_B		4,50	40,01	38,37	32,64	41,69
gebouw 2_4_C		7,50	40,39	38,75	33,02	42,07
gebouw 2_5_A		1,50	34,61	32,97	27,24	36,29
gebouw 2_5_B		4,50	35,39	33,74	28,02	37,07
gebouw 2_5_C		7,50	35,68	34,04	28,32	37,36
gebouw 2_6_A		1,50	34,40	32,77	27,03	36,08
gebouw 2_6_B		4,50	35,19	33,54	27,82	36,87
gebouw 2_6_C		7,50	35,46	33,82	28,10	37,14
gebouw 2_7_A		1,50	29,00	27,37	21,63	30,68
gebouw 2_7_B		4,50	29,99	28,34	22,63	31,67
gebouw 2_7_C		7,50	30,87	29,21	23,51	32,55
gebouw 2_8_A		1,50	34,40	32,76	27,03	36,08
gebouw 2_8_B		4,50	35,29	33,65	27,92	36,97
gebouw 2_8_C		7,50	35,89	34,24	28,52	37,57
gebouw 2_9_A		1,50	38,60	36,97	31,23	40,28
gebouw 2_9_B		4,50	39,47	37,83	32,10	41,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

resultaten cumulatie
excl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oud Bonaventurasedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
gebouw 2_9_C		7,50	39,89	38,24	32,52	41,57
gebouw 3_1_A		1,50	37,96	36,32	30,58	39,64
gebouw 3_1_B		4,50	38,82	37,18	31,45	40,50
gebouw 3_1_C		7,50	39,29	37,65	31,93	40,97
gebouw 3_2_A		1,50	34,73	33,09	27,35	36,41
gebouw 3_2_B		4,50	35,65	34,00	28,28	37,33
gebouw 3_2_C		7,50	36,36	34,71	28,99	38,04
gebouw 3_3_A		1,50	28,46	26,81	21,09	30,14
gebouw 3_3_B		4,50	29,41	27,75	22,05	31,09
gebouw 3_3_C		7,50	31,16	29,49	23,81	32,84
gebouw 3_4_A		1,50	31,07	29,43	23,70	32,75
gebouw 3_4_B		4,50	31,86	30,21	24,50	33,54
gebouw 3_4_C		7,50	32,34	30,69	24,98	34,02
gebouw 3_5_A		1,50	32,39	30,76	25,02	34,07
gebouw 3_5_B		4,50	33,18	31,53	25,81	34,86
gebouw 3_5_C		7,50	33,55	31,90	26,19	35,23
gebouw 3_6_A		1,50	32,80	31,18	25,43	34,48
gebouw 3_6_B		4,50	33,59	31,94	26,22	35,27
gebouw 3_6_C		7,50	33,92	32,27	26,56	35,60
gebouw 3_7_A		1,50	--	--	--	--
gebouw 3_7_B		4,50	--	--	--	--
gebouw 3_7_C		7,50	--	--	--	--
gebouw 3_8_A		1,50	33,59	31,96	26,22	35,27
gebouw 3_8_B		4,50	34,43	32,79	27,07	36,11
gebouw 3_8_C		7,50	35,03	33,38	27,67	36,71
gebouw 3_9_A		1,50	35,43	33,79	28,06	37,11
gebouw 3_9_B		4,50	36,26	34,62	28,90	37,94
gebouw 3_9_C		7,50	36,74	35,09	29,37	38,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

lijst van wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))
s Gravende	's Gravendeelseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	50	50
Trambaan	Trambaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	50	50
Trambaan	Trambaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	80	80	80	80	80
s Gravende	's Gravendeelseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	80	80	80	80	80
Oud Bonave	Oud Bonaventurasedijk	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	60	60	60	60	60

lijst van wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4
s Gravende	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14320,00	6,35	3,01	1,47	--
Trambaan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18270,00	6,35	3,01	1,47	--
Trambaan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	18270,00	6,35	3,01	1,47	--
s Gravende	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	14320,00	6,35	3,01	1,47	--
Oud Bonave	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	6140,00	6,08	4,55	1,11	--

lijst van wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
s Gravende	--	--	--	--	81,20	88,90	80,90	--	14,00	9,10	12,00	--	4,80	2,00	7,10	--	--	--	--	--
Trambaan	--	--	--	--	81,20	88,90	80,90	--	14,00	9,10	12,00	--	4,80	2,00	7,10	--	--	--	--	--
Trambaan	--	--	--	--	81,20	88,90	80,90	--	14,00	9,10	12,00	--	4,80	2,00	7,10	--	--	--	--	--
s Gravende	--	--	--	--	81,20	88,90	80,90	--	14,00	9,10	12,00	--	4,80	2,00	7,10	--	--	--	--	--
Oud Bonave	--	--	--	--	94,57	95,12	91,08	--	5,43	2,90	4,59	--	3,00	1,98	4,33	--	--	--	--	--

lijst van wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
s Gravende	738,37	383,19	170,30	--	127,30	39,22	25,26	--	43,65	8,62	14,95	--	87,49	95,26	102,70
Trambaan	942,04	488,89	217,27	--	162,42	50,04	32,23	--	55,69	11,00	19,07	--	88,55	96,32	103,76
Trambaan	942,04	488,89	217,27	--	162,42	50,04	32,23	--	55,69	11,00	19,07	--	85,73	95,87	101,15
s Gravende	738,37	383,19	170,30	--	127,30	39,22	25,26	--	43,65	8,62	14,95	--	84,67	94,81	100,09
Oud Bonave	353,04	265,74	62,07	--	20,27	8,10	3,13	--	11,20	5,53	2,95	--	81,64	89,87	96,01

lijst van wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
s Gravende	105,69	110,57	107,45	100,81	92,98	82,71	90,34	97,50	101,10	106,77	103,52	96,82	88,23	81,45
Trambaan	106,74	111,63	108,50	101,86	94,03	83,77	91,40	98,56	102,16	107,83	104,58	97,88	89,29	82,50
Trambaan	107,75	113,24	109,48	102,65	91,98	81,02	91,29	96,50	103,17	109,70	105,95	99,10	88,17	79,85
s Gravende	106,69	112,19	108,42	101,59	90,93	79,96	90,23	95,44	102,11	108,65	104,89	98,04	87,11	78,79
Oud Bonave	101,67	107,74	104,19	97,41	87,47	79,42	87,45	93,31	99,62	106,17	102,58	95,77	85,44	74,56

lijst van wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
s Gravende	89,06	96,47	99,78	104,41	101,24	94,61	86,81	--	--	--	--	--	--	--
Trambaan	90,12	97,53	100,84	105,47	102,30	95,67	87,87	--	--	--	--	--	--	--
Trambaan	89,56	94,89	101,79	107,02	103,21	96,36	85,72	--	--	--	--	--	--	--
s Gravende	88,50	93,83	100,73	105,96	102,15	95,31	84,66	--	--	--	--	--	--	--
Oud Bonave	82,61	88,80	94,59	100,36	96,80	90,02	80,17	--	--	--	--	--	--	--

lijst van wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE	P4	8k
s Gravende	--		
Trambaan	--		
Trambaan	--		
s Gravende	--		
Oud Bonave	--		

lijst van toetspunten

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
gebouw 1_1		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 1_2		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 1_3		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 1_4		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 1_5		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 1_6		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 1_7		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 1_8		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 1_9		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 1_1		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 2_1		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 2_2		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 2_3		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 2_4		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 2_5		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 2_6		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 2_7		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 2_8		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 2_9		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 3_1		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 3_2		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 3_3		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 3_4		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 3_5		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 3_6		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 3_7		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 3_8		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
gebouw 3_9		0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

lijst van gebouwen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw13	gebouw	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw14	gebouw	9.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw12	gebouw	9.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw15	gebouw	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw16	gebouw	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw18	gebouw	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw17	gebouw	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw11	gebouw	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw10	gebouw	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw09	gebouw	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw08	gebouw	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw07	gebouw	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw06	gebouw	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw05	gebouw	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw04	gebouw	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw03	gebouw	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw02	gebouw	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
gebouw01	gebouw	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Landgoed1		9.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Landgoed2		9.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Landgoed3		9.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

lijst van bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Bf
		0.00
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
		0.00
1		0.00