



IBAN NL15 RABO 0307 33 99 20

KvK Gouda 29037057

Lid INCE • NAG • ABAV • Ti-Kviv

www.av-consulting.nl

NL - 8033.00.591.B.01

Rapport 2006006366-20201127w-1

11 maart 2020

**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI**

**NIEUWBOUW WONINGEN
VEERWEG/VONDELLAAN
PAPENDRECHT**

AKOESTIEK

TRILLINGEN

**MILIEU-
VERGUNNINGEN**

LUCHTONDERZOEK

Opdrachtgever
BPI Vastgoed B.V.
Tuindersweg 34
Barendrecht 2991 LR
Tel: +31 (0)6-28901919

Adviseur
Fabio Calissi, M. Sc.

Namens dezen
Dhr. Benjamin Vos

**BEZWAAR
EN BEROEP**

Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd volgens onze voorwaarden zoals op de achterzijde afgedrukt, alsmede de "regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieur" (R.V.O.I., 2001) gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag. Orders are accepted and carried out according to our regulations as printed on the backside and the "regulation of the relation between principal and consultant-engineer" (R.V.O.I., 2001) filed at the office of the district-court of The Hague (the Netherlands).

Postbus 705
2800 AS Gouda
T 0182 352311
F 0182 354711

INHOUDSOPGAVE**Blz.****Inhoudsopgave**

1. INLEIDING.....	2
1.1. Algemeen	2
1.2. Gegevens	2
2. UITGANGSPUNTEN.....	3
2.1. Algemeen	3
2.2. Uitzonderingen zoneringsregime.....	3
2.3. Situatie	3
2.4. Invoergegevens ten behoeve van het model.....	5
2.5. De met methode II berekende geluidsbelastingen	5
3. NORMSTELLING WET GELUIDHINDER.....	6
3.1. Algemeen	6
3.2. Bestaande Situaties	6
3.3. Nieuwe Situaties	6
3.4. Vervangende nieuwbouw	7
3.5. Onderhavige situatie.....	7
4. REKENRESULTATEN.....	8
4.1. Geluidbelasting 2030.....	8
5. HOGERE WAARDEN BELEID.....	10
5.1. Algemeen	10
5.2. Bron- en overdrachtsmaatregelen onderhavige situatie.....	11
5.3. Geluidluwe gevel en buitenruimte.....	11
6. CONCLUSIES	13

BIJLAGEN:

1. INVOERGEGEVENS REKENMODEL
2. RESULTATEN BEREKENING
3. FIGUREN
4. VERKEERSGEGEVENS
5. TEKENINGEN

© 2020 AV-CONSULTING B.V. ®

Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd of openbaar worden gemaakt in de ruimste zin des woords zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AV-Consulting B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

In opdracht van BPI Vastgoed B.V. is door AV-Consulting B.V. een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidsbelasting op de gevels van een te realiseren appartementencomplex (94 appartementen) op de kruising tussen de Veerweg en de Vondellaan te Papendrecht.

Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting ter plaatse van de te realiseren appartementen vanwege het wegverkeer op de in de omgeving gelegen wegen.

Op grond van de Wet Geluidhinder dient bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd binnen de zones van wegen en industrieterreinen. De appartementen zijn gelegen binnen de zone van de Veerweg. Daarnaast ligt het bouwplan binnen de invloedssfeer van enkele 30 km/uur wegen, namelijk de Vondellaan, de Rozenstraat, de Constantijn Huygenslaan, de Scheidingslaan, de Muilwijckstraat, de Marnixstraat, de Pieter Langendijkstraat en de Gerrit van Dalenstraat.

De overige wegen in de omgeving dragen niet significant bij aan de geluidsbelasting op de gevels van de woningen.

Voor het akoestisch onderzoek is de Standaard-Rekenmethode II toegepast (RMW 2012; met behulp van GEOMILIEU 5.21). Deze methode geeft in deze situatie de meest representatieve geluidsbelasting.

1.2. Gegevens

Ten behoeve van het voorliggend onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- 1) Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012.
- 2) Kadastrale gegevens van het gebied zoals gedownload via PDOK (geïmporteerd als GML-files).
- 3) Gegevens met betrekking tot de ligging en de hoogte van de gebouwen zoals gedownload via PDOK (3D Gebouwhoogte NL; geïmporteerd als GML-files).
- 4) Google Earth ondergrond van de inrichting en de omgeving (digitale ondergrond).
- 5) Diverse tekeningen van het project (situatietekening, plattegrond, gevelaanzichten, doorsneden) d.d. 17-12-2019 opgegeven door BPI Vastgoed B.V.
- 6) Wet Geluidhinder, zoals deze luidt per 1 juli 2012.
- 7) Beleidsadvies met onderwerp 'Geluidbeleid hogere waarden Wgh en 30 km/uur wegen gemeente Papendrecht' zoals opgegeven door Milieudienst Zuid-Holland Zuid.
- 8) Verkeersgegevens zoals opgegeven door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

2. UITGANGSPUNTEN

2.1. Algemeen

Op grond van de Wet geluidhinder heeft iedere weg een zone aan weerszijden van de weg met een breedte die afhankelijk is van de inrichting van die weg (artikel 74 Wgh).

De zone is het aandachtsgebied waarbinnen het akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. De zone is van belang voor "**nieuwe situaties**". Gelet op artikel 76 van de Wet geluidhinder is de afdeling **nieuwe situaties niet van toepassing** ten aanzien van **conserverende onderdelen van een bestemmingsplan**. Dit zijn de onderdelen van een bestemmingsplan die slechts een vastlegging betekenen van onderdelen waarin de weg en de nabij gelegen woningen en andere geluidsgevoelige objecten **reeds zijn of worden gerealiseerd** (d.w.z. de bouwvergunning is afgegeven op het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld).

2.2. Uitzonderingen zoneringsregime

Krachtens lid 1 van artikel 74 Wgh heeft iedere weg aan weerszijden een zone die afhankelijk is van het aantal rijstroken en van de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 1 weergegeven.

Tabel 1: Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte (m)	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
2	200	250

Het eerste lid van artikel 74 Wgh geldt niet met betrekking tot een weg:

- die gelegen is binnen een als woonerf aangeduid gebied, of
- waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

De weg heeft in dat geval geen zone.

2.3. Situatie

Het plangebied is gelegen aan de op de kruising tussen de Veerweg en de Vondellaan. Op de locatie zullen 94 nieuwe woningen (appartementen) gerealiseerd worden.

De te bouwen woningen zijn gelegen binnen de zone van:

- Veerweg (50 km/uur).


Daarnaast ligt het bouwplan binnen de invloedssfeer van enkele 30km/uur wegen, namelijk:

- Vondellaan (30 km/uur);
- Muilwijkstraat (30 km/uur);
- Rozenstraat (30 km/uur);
- Constantijn Huygenslaan (30 km/uur);
- Scheidingslaan (30 km/uur);
- Marnixstraat (30 km/uur);
- Pieter Langendijkstraat (30 km/uur);
- Gerrit van Dalenstraat (30 km/uur).

Op deze wegen geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. Deze wegen hebben derhalve geen zone op grond van de Wet geluidhinder en hoeft in het onderzoek in principe niet beschouwd te worden. In het kader van een zorgvuldige ruimtelijke ordening is de geluidsbelasting vanwege deze wegen wel berekend. De geluidbelasting vanwege deze wegen dient ook meegenomen te worden bij het bepalen van de cumulatieve geluidsbelasting, die gebruikt wordt bij het berekenen van de geluidwering van de gevels van de woning in het kader van het Bouwbesluit.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Papendrecht en is dus gelegen in stedelijk gebied.

In figuur 1 is het plangebied grafisch weergegeven. Volledige tekeningen van de nieuwe situatie zijn in bijlage 5 te vinden.

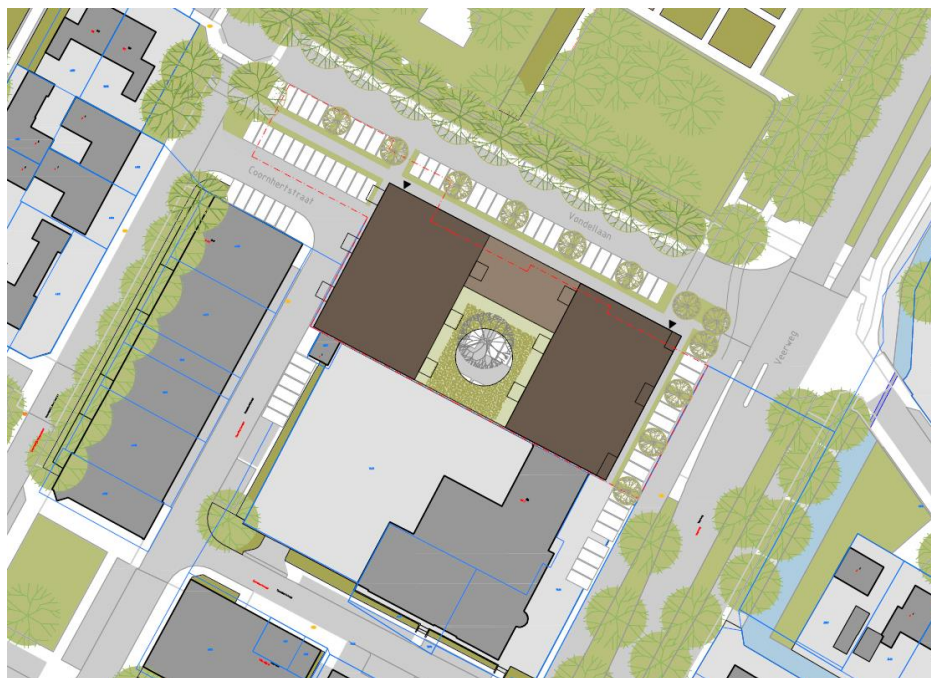

Figuur 1: plangebied met het te realiseren appartementengebouw.

2.4. Invoergegevens ten behoeve van het model

Gelet op de Wet geluidhinder dient voor het berekenen van de geluidsbelasting van een weg uitgegaan te worden van een maatgevende geluidsintensiteit. Dat wil zeggen een etmaalintensiteit zoals die binnen 10 jaar wordt verwacht.

De verkeersgegevens van de relevante wegen zijn verstrekt door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De gehanteerde verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 4. De berekende situatie betreft het jaar 2030.

De gehanteerde verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 4.

2.5. De met methode II berekende geluidsbelastingen

Volgens artikel 1 van de Wet geluidhinder is de "geluidsbelasting" vanwege een weg als volgt gedefinieerd: de geluidsbelasting in L_{den} (dB) op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar als omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PbEG L 189). De geluidsbelasting is met behulp van formule [1] te berekenen.

$$L_{den} = 10 \log \left(\frac{12 \cdot 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 \cdot 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 \cdot 10^{\frac{L_{night}+10}{10}}}{24} \right) \quad [1]$$

Waarin:

L_{den}	gelijk is aan de geluidsbelasting	[dB]
L_{day}	gelijk is aan de geluidsbelasting overdag	[dB(A)]
$L_{evening}$	gelijk is aan de geluidsbelasting in de avond	[dB(A)]
L_{night}	gelijk is aan de geluidsbelasting in de nacht	[dB(A)]

Voor het uitvoeren van de berekeningen is gebruik gemaakt van het rekenprogramma GEOMILIEU 5.21. De toegepaste rekenmethode is het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Op grond van artikel 3.4 van Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (art. 110 Wgh) mogen de berekende geluidsbelastingen gecorrigeerd (verminderd) worden:

- met 3 dB voor de wegen waar de snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur en de geluidsbelasting vanwege de weg 56 dB is;
- met 4 dB voor de wegen waar de snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur en de geluidsbelasting zonder toepassing 57 dB is;
- met 2 dB voor de wegen waar de snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur en de geluidsbelasting afwijkt van voornoemd waarden;
- met 5 dB van de overige wegen.

Deze correctie houdt verband met de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller zal worden door technische ontwikkelingen en aanscherping van het type keuringseisen.

3. NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1. Algemeen

De Wet geluidhinder kent verschillende normwaarden voor de ten hoogste toegelaten geluidsbelasting die afhankelijk is van de fase waarin de geluidsgevoelige objecten zich bevinden ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan. Te onderscheiden zijn "bestaande situaties" en "nieuwe situaties".

3.2. Bestaande Situaties

Van een "bestaande situatie" is sprake als weg én woningen reeds bestaan (of mogelijk is gemaakt) op **1 maart 1986** (het tijdstip waarop het onderdeel "bestaande situaties" in werking is getreden). Eén en ander is geregeld in de artikelen 88 t/m 90 Wgh.

3.3. Nieuwe Situaties

Nieuwe situaties ingevolge de Wet geluidhinder zijn situaties waarin door het vaststellen van een bestemmingsplan of herziening van een bestemmingsplan de bouw van geluidsgevoelige objecten (woningen) of de aanleg van een weg of de reconstructie van een weg mogelijk wordt gemaakt.

Indien binnen de zone van de weg geluidsgevoelige objecten of bestemmingen liggen, zal een akoestisch onderzoek uitgevoerd dienen te worden naar de te verwachten geluidsbelasting op de gevels van de geluidsgevoelige objecten of naar de geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen. Tevens dient de doeltreffendheid van geluidsbeperkende maatregelen te worden onderzocht waardoor de geluidsbelasting kan worden teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB dan wel de maximaal toelaatbare hogere waarde.

Bij het bepalen van geluidsbeperkende maatregelen geldt de volgorde van voorkeur:

- 1) Bronmaatregelen.
- 2) Overdrachtsmaatregelen.
- 3) Gevelmaatregelen.

Op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder kan het College van Burgemeester en Wethouders een hogere waarde vaststellen dan de voorkeursgrenswaarde. Dit kan alleen in dié gevallen waarin maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel op overwegende bezwaren stuit van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. Voorwaarde voor het verlenen van een hogere waarde is dat de geluidsbelasting binnen de geluidsgevoelige ruimten de maximaal toelaatbare waarden niet overschrijdt.

Tabel 2: Grenswaarden wegverkeerslawaaï nieuwe woning bestaande weg

Situatie: Nieuwe woning/ bestaande weg	Voorkeursgrenswaarde	Hoogst toelaatbare gevelbelasting met onthefing	Hoogst toelaatbaar binnenniveau
Nieuw te bouwen woningen	48 dB	Stedelijk: 63 dB Buitenstedelijk: 53 dB	33 dB
Nieuw te bouwen agrarische bedrijfswoning	48 dB	Stedelijk: n.v.t. Buitenstedelijk 58 dB	33 dB
Vervangende nieuwbouw	48 dB	Stedelijk: 68 dB Buitenstedelijk: 58 dB	33 dB

NB: Stedelijk gebied is het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de bebouwde kom alsmede het gebied binnen de bebouwde kom binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Zie artikel 1 van de Wgh voor de exacte definitie.

3.4. Vervangende nieuwbouw

De kwalificatie van een bouwplan als "vervangende nieuwbouw" binnen de zone van een weg betekent dat hierop een ruimere normstelling van toepassing is, e.e.a. is geregeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. Voor vervangende nieuwbouw gelden een aantal strikte criteria.

3.5. Onderhavige situatie

De onderhavige situatie betreft een nieuwe situatie, waarbij een nieuwe woningen binnen de zone van bestaande wegen worden gerealiseerd. De te realiseren woningen zijn gelegen binnen de bebouwde kom (stedelijk gebied). Er geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB en een hoogst toelaatbare gevelbelasting van 63 dB.

4. REKENRESULTATEN

4.1. Geluidbelasting 2030

In het rekenmodel zijn enkele toetspunten ingevoerd ter plaatse van de gevels van de nieuw te bouwen woningen. Ter plaatse van deze toetspunten is de geluidsbelasting berekend van de omliggende wegen. In bijlage 3D is een grafisch overzicht van de positie van de toetspunten gegeven.

De rekenresultaten voor zowel de afzonderlijke wegen als de cumulatieve geluidsbelasting zijn te vinden in bijlage 2. In tabellen 3 en 4 zijn de rekenresultaten vanwege de Veerweg en de Vondellaan gegeven. De geluidsbelasting vanwege de overige wegen ligt namelijk lager dan 48 dB.

Tabel 3: rekenresultaten vanwege de Veerweg na 5 dB aftrek ex. art. 110 Wgh.

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_B	Gb02 Gevel O-1	7,5	54	51	44	55
29_A	Gb02 Gevel O-1	4,5	54	51	44	55
29_C	Gb02 Gevel O-1	10,5	54	51	44	54
31_B	Gb02 Gevel O-2	7,5	54	51	44	54
31_A	Gb02 Gevel O-2	4,5	54	51	44	54
33_B	Gb02 Gevel O-3	7,5	54	51	44	54
31_C	Gb02 Gevel O-2	10,5	54	51	44	54
33_A	Gb02 Gevel O-3	4,5	54	51	44	54
29_D	Gb02 Gevel O-1	13,5	54	51	44	54

Tabel 4: rekenresultaten vanwege de Vondellaan na 5 dB aftrek ex. art. 110 Wgh.

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_A	Gb02 Gevel N-1	4,5	54	50	44	54
22_A	Gb03 Gevel N-2	4,5	54	50	44	54
26_A	Gb02 Gevel N-2	4,5	54	50	43	54
21_A	Gb03 Gevel N-1	4,5	54	50	43	54
09_A	Gb01 Gevel N-2	4,5	53	50	43	54
07_A	Gb01 Gevel N-1	4,5	53	50	43	54
25_B	Gb02 Gevel N-1	7,5	53	50	43	53

Uit de rekenresultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden door zowel de Veerweg als de Vondellaan.

Er dienen voor de Veerweg hogere grenswaarden aangevraagd te worden. Voor de Vondellaan hoeven geen hogere grenswaarden aangevraagd te worden omdat dit een 30 km/uur-weg betreft.

Alvorens een hogere grenswaarde kan worden verleend dient bekeken te worden welke maatregelen er mogelijk zijn om de geluidsbelasting te reduceren. Er dient daarbij conform het beleid van de gemeente Papendrecht ook gekeken te worden naar de cumulatieve geluidsbelasting (inclusief aftrek voor het stiller worden van het verkeer!). De cumulatieve geluidsbelasting van alle berekende wegen (na aftrek op grond van art. 110 Wgh) is weergegeven in tabel 5.

Tabel 5: Cumulatieve geluidsbelasting na aftrek op grond van art. 110 Wgh. voor het stiller worden van het verkeer.

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_A	Gb02 Gevel N-2	4,5	56	52	46	56
26_B	Gb02 Gevel N-2	7,5	55	52	46	56
29_A	Gb02 Gevel O-1	4,5	55	52	45	56
29_B	Gb02 Gevel O-1	7,5	55	52	45	56
25_A	Gb02 Gevel N-1	4,5	55	52	45	55
26_C	Gb02 Gevel N-2	10,5	55	52	45	55
29_C	Gb02 Gevel O-1	10,5	55	52	45	55
25_B	Gb02 Gevel N-1	7,5	55	52	45	55
22_A	Gb03 Gevel N-2	4,5	55	51	45	55
31_A	Gb02 Gevel O-2	4,5	54	52	45	55

5. HOGERE WAARDEN BELEID

5.1. Algemeen

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden dient er een Hogere Grenswaarde aangevraagd te worden. In het 'Geluidbeleid hogere waarden Wgh en 30 km/uur wegen gemeente Papendrecht' is beleid opgesteld voor de vaststelling van Hogere Grenswaarden. Het beleid komt er op neer dat een Hogere Grenswaarde slechts onder bepaalde voorwaarden verleend kan worden. Alvorens een hogere grenswaarde kan worden verleend dient bekeken te worden welke maatregelen er mogelijk zijn om de geluidsbelasting te reduceren.

Bij de realisatie van meer dan 25 woningen dient gekeken te worden naar bronmaatregelen of overdrachtsmaatregelen:

Maatregelen aan de bron kunnen zijn:

- Beperking van het autoverkeer
- Beperking van de rijsnelheid
- De aanleg van geluidsreducerend asfalt

Maatregelen in het overgangsgebied (overdrachtsmaatregelen) kunnen bestaan uit:

- Plaatsing van schermen of wallen
- De realisatie van afschermende niet-geluidsgevoelige bebouwing zoals kantoren
- Vergroting van de afstand tussen de woningen en de bron

Indien bronmaatregelen of overdrachtsmaatregelen niet mogelijk blijken te zijn, dienen er maatregelen getroffen te worden om de geluidwering van de gevels van de woningen te verbeteren.

Geluidluwe gevel of buitenruimte

Het 'Geluidbeleid hogere waarden Wgh en 30 km/uur wegen gemeente Papendrecht' stelt dat er gekeken dient te worden naar de totale geluidsbelasting. In het beleid staat:

"Hogere waarden worden vastgesteld per geluidsbron (wegverkeer, railverkeer en industrie). Voor een woning kunnen dus meerdere hogere waarden worden vastgesteld. De vaststelling van meerdere hogere waarden mag niet leiden tot een onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting (alle geluidsbronnen opgeteld).

Daarom beoordeelt de gemeente Papendrecht verzoeken om hogere waarden op basis van de cumulatieve geluidsbelasting LCUM* op een woning (inclusief aftrek voor het stiller worden van het verkeer):

- LCUM* van ten hoogste 53 dB -> *een geluidluwe gevel (of buitenruimte) is een streven.*
- LCUM* 54 dB tot en met 64 dB -> *een geluidluwe gevel (of buitenruimte) is een voorwaarde."*

In het onderhavige geval bedraagt de cumulatieve geluidsbelasting maximaal 61 dB(A) en ligt dus tussen de 54 dB tot en met 64 dB. Een geluidluwe gevel of buitenruimte is dus een voorwaarde.

5.2. Bron- en overdrachtsmaatregelen onderhavige situatie

In de onderhavige situatie is er sprake van de realisatie van meer dan 25 woningen. Er dient dus gekeken te worden naar maatregelen aan de bron of in het overgangsgedebied.

Beperking van het autoverkeer of van de rijsnelheid is niet zondermeer mogelijk omdat de Veerweg voor de betreffende wijk een belangrijke verkeersader vormt. De kosten voor de aanleg van geluidsreducerend asfalt staan niet in verhouding tot de omvang van het plan. Plaatsing van schermen, wallen of niet-geluidsgevoelige gebouwen stuit op stedenbouwkundige bezwaren en staat bovendien niet in verhouding tot de omvang van het plan. Vergroting van de afstand tussen de woning en de bron is niet mogelijk omdat hiervoor geen ruimte is op het betreffende perceel.


Wij van mening dat het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen niet in verhouding staat tot de aard en omvang van het plan. Wel dienen er maatregelen getroffen te worden om een goede geluidwering van de gevels en daarmee een goed akoestisch binnenklimaat in de woning te waarborgen.

5.3. Geluidluwe gevel en buitenruimte


Behalve bij de woningen langs de noordoost gevel en de zuidoost gevel, is er bij alle woningen reeds sprake van een geluidluwe gevel waar de geluidsbelasting van alle afzonderlijke bronnen lager ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Bij de woningen waar in de huidige situatie geen sprake is van een geluidluwe gevel (of buitenruimte), zal een afsluitbaar balkon (loggia) gerealiseerd worden. Op deze wijze wordt bij deze woningen ook voorzien in een geluidluwe gevel/buitenruimte.

Figuur 2: Locatie waar afsluitbaar balkon moet worden gerealiseerd vanwege Veerweg (geel gemarkeerd).

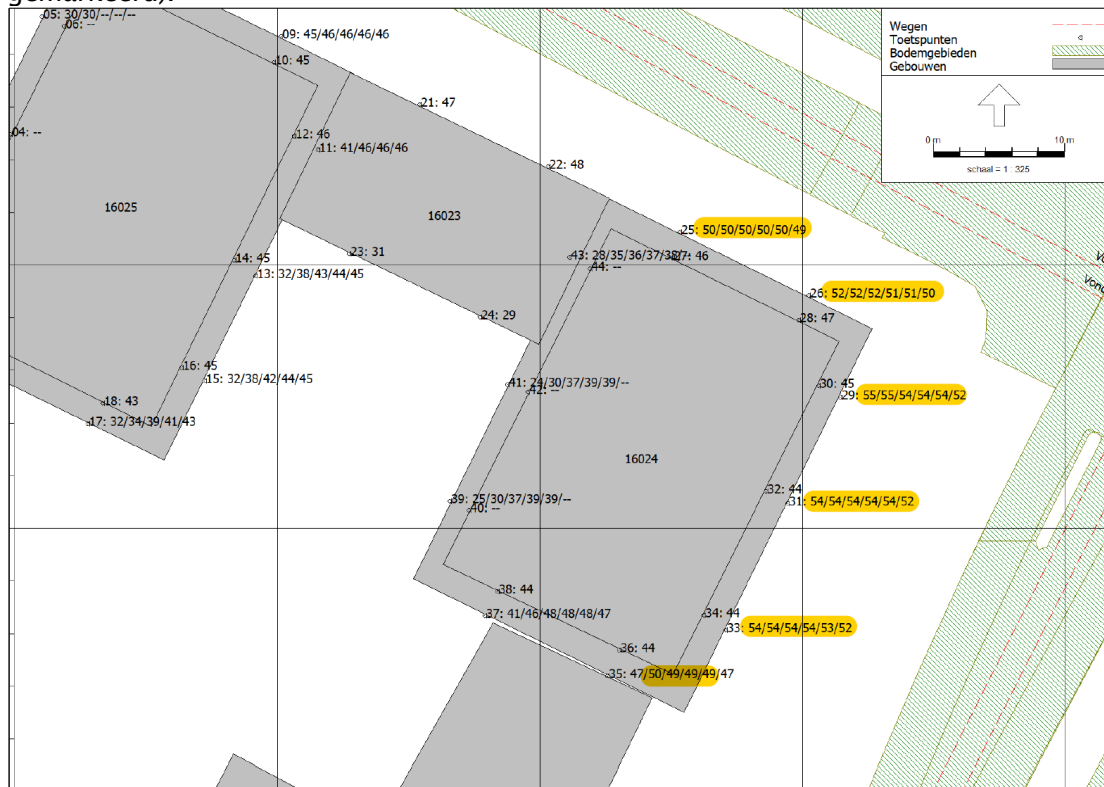

Figuur 3: Locatie waar afsluitbaar balkon moet worden gerealiseerd vanwege Vondellaan (geel gemarkeerd).

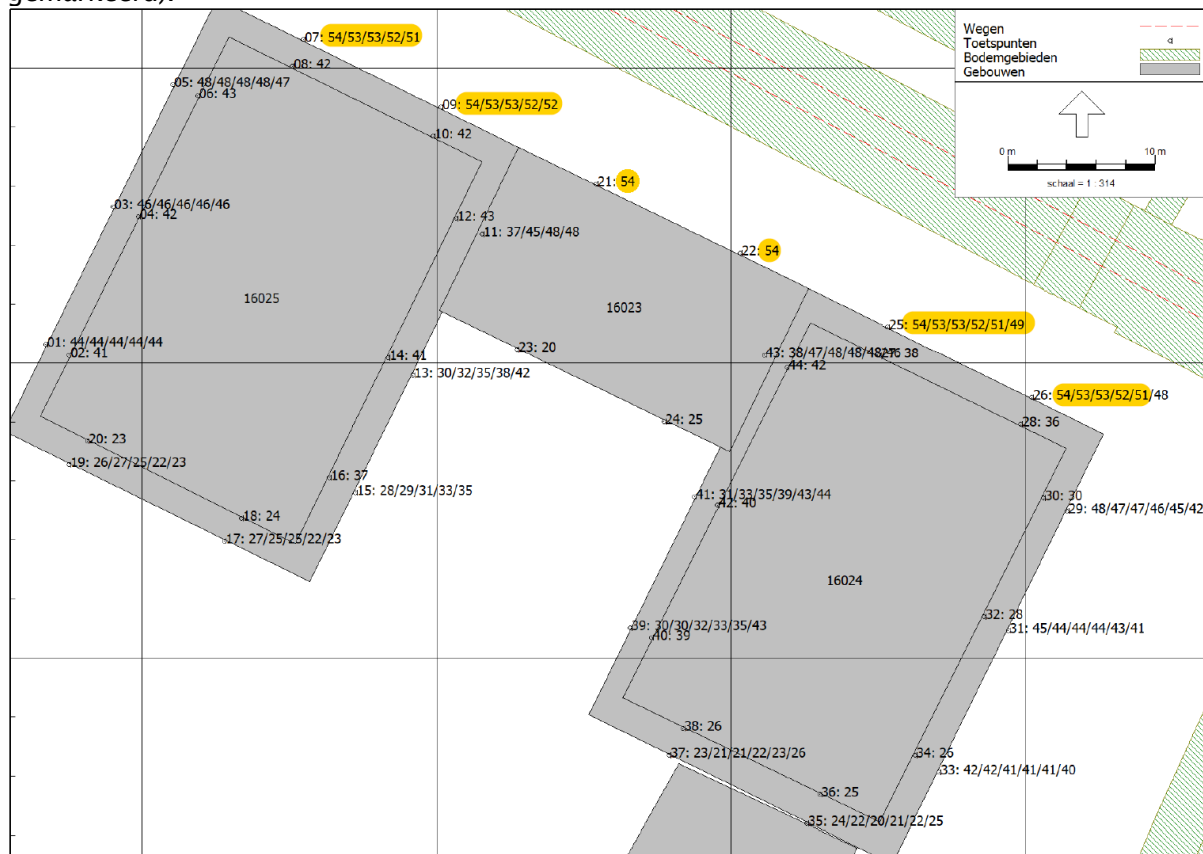

6. CONCLUSIES

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting vanwege zowel de Veerweg als de Vondellaan, na aftrek van 5 dB op grond van artikel 110 Wet geluidhinder, hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden. De geluidsbelasting deze wegen ligt wel lager dan de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde van 63 dB Lden.

Er dienen voor de Veerweg hogere grenswaarden aangevraagd te worden bij het college van Burgemeester en Wethouders. Voor de Vondellaan hoeven geen hogere grenswaarden aangevraagd te worden omdat dit een 30 km/uur-weg betreft.

Bij de meeste woningen is reeds sprake van een geluidluwe gevel of buitenruimte. Bij de woningen waar in de huidige situatie nog geen sprake is van een geluidluwe gevel (of buitenruimte), zal een afsluitbaar balkon (loggia) gerealiseerd worden.

Er dient in het kader van het Bouwbesluit nog een onderzoek plaats te vinden naar de geluidwering van de gevels van de woningen. Bij dit onderzoek dient uitgegaan te worden van de cumulatieve geluidsbelasting van alle wegen zonder aftrek op grond van artikel 110 Wet geluidhinder.

AV-CONSULTING B.V.
RAADGEVENDE INGENIEURS

BIJLAGE 1:
INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
Constantijn Huygenslaan	11269	6	10:33, 5 mrt 2020	-225	2	Constantij	Constantijn Huygenslaan	Polylijn
Constantijn Huygenslaan	11270	6	10:33, 5 mrt 2020	-227	2	Constantij	Constantijn Huygenslaan	Polylijn
Constantijn Huygenslaan	11271	6	10:33, 5 mrt 2020	-229	2	Constantij	Constantijn Huygenslaan	Polylijn
Constantijn Huygenslaan	11272	6	10:33, 5 mrt 2020	-231	2	Constantij	Constantijn Huygenslaan	Polylijn
Vondellaan	11267	7	10:32, 5 mrt 2020	-221	2	Vondellaan	Vondellaan	Polylijn
Vondellaan	11268	7	10:32, 5 mrt 2020	-223	2	Vondellaan	Vondellaan	Polylijn
Vondellaan	11273	7	10:32, 5 mrt 2020	-233	2	Vondellaan	Vondellaan	Polylijn
Vondellaan	11274	7	10:32, 5 mrt 2020	-235	2	Vondellaan	Vondellaan	Polylijn
Vondellaan	11281	7	10:32, 5 mrt 2020	-249	2	Vondellaan	Vondellaan	Polylijn
Vondellaan	11282	7	10:32, 5 mrt 2020	-251	2	Vondellaan	Vondellaan	Polylijn
Vondellaan	11291	7	10:32, 5 mrt 2020	-269	2	Vondellaan	Vondellaan	Polylijn
Vondellaan	11292	7	10:32, 5 mrt 2020	-271	2	Vondellaan	Vondellaan	Polylijn
Veerweg	11289	8	10:33, 5 mrt 2020	-265	2	Veerweg	Veerweg	Polylijn
Veerweg	11290	8	10:33, 5 mrt 2020	-267	2	Veerweg	Veerweg	Polylijn
Veerweg	11297	8	10:33, 5 mrt 2020	-281	2	Veerweg	Veerweg	Polylijn
Veerweg	11298	8	15:18, 11 mrt 2020	-283	2	Veerweg	Veerweg	Polylijn
Veerweg	11299	8	15:17, 11 mrt 2020	-285	2	Veerweg	Veerweg	Polylijn
Veerweg	11300	8	15:17, 11 mrt 2020	-287	2	Veerweg	Veerweg	Polylijn
Veerweg	11301	8	10:33, 5 mrt 2020	-289	2	Veerweg	Veerweg	Polylijn
Veerweg	11302	8	10:33, 5 mrt 2020	-291	2	Veerweg	Veerweg	Polylijn
Muilwijkstraat	11275	9	10:33, 5 mrt 2020	-237	1	Muilwijcks	Muilwijkstraat	Polylijn
Muilwijkstraat	11276	9	10:33, 5 mrt 2020	-239	1	Muilwijcks	Muilwijkstraat	Polylijn
Muilwijkstraat	11279	9	10:33, 5 mrt 2020	-245	2	Muilwijcks	Muilwijkstraat	Polylijn
Muilwijkstraat	11280	9	10:33, 5 mrt 2020	-247	2	Muilwijcks	Muilwijkstraat	Polylijn
Scheidingslaan	11283	10	10:33, 5 mrt 2020	-253	2	Scheidings	Scheidingslaan	Polylijn
Scheidingslaan	11284	10	10:33, 5 mrt 2020	-255	2	Scheidings	Scheidingslaan	Polylijn
Scheidingslaan	11285	10	10:33, 5 mrt 2020	-257	2	Scheidings	Scheidingslaan	Polylijn
Scheidingslaan	11286	10	10:33, 5 mrt 2020	-259	2	Scheidings	Scheidingslaan	Polylijn
Rozenstraat	11287	11	10:33, 5 mrt 2020	-261	2	Rozenstraa	Rozenstraat	Polylijn
Rozenstraat	11288	11	10:33, 5 mrt 2020	-263	2	Rozenstraa	Rozenstraat	Polylijn
Marnixstraat	11293	181	10:33, 5 mrt 2020	-273	2	Marnixstra	Marnixstraat	Polylijn
Marnixstraat	11294	181	10:33, 5 mrt 2020	-275	2	Marnixstra	Marnixstraat	Polylijn
Marnixstraat	11295	181	10:33, 5 mrt 2020	-277	2	Marnixstra	Marnixstraat	Polylijn
Marnixstraat	11296	181	10:33, 5 mrt 2020	-279	2	Marnixstra	Marnixstraat	Polylijn
Pieter Langendijkstraat	11265	182	10:34, 5 mrt 2020	-217	2	Pieter Lan	Pieter Langendijkstraat	Polylijn
Pieter Langendijkstraat	11266	182	10:34, 5 mrt 2020	-219	2	Pieter Lan	Pieter Langendijkstraat	Polylijn
Gerrit van Dalenstraat	11277	183	10:34, 5 mrt 2020	-241	2	Gerrit van	Gerrit van Dalenstraat	Polylijn
Gerrit van Dalenstraat	11278	183	10:34, 5 mrt 2020	-243	2	Gerrit van	Gerrit van Dalenstraat	Polylijn

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
Constantijn Huygenslaan	106518,46	426913,55	106625,42	427110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constantijn Huygenslaan	106516,71	426914,51	106623,67	427111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constantijn Huygenslaan	106625,43	427110,25	106638,88	427135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constantijn Huygenslaan	106623,66	427111,19	106637,11	427136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vondellaan	106468,39	427238,16	106637,46	427135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vondellaan	106469,47	427239,84	106638,52	427136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vondellaan	106637,48	427135,26	106737,64	427080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vondellaan	106638,50	427136,99	106738,56	427081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vondellaan	106737,65	427080,08	106748,50	427074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vondellaan	106738,55	427081,86	106749,40	427076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vondellaan	106461,41	427242,53	106468,40	427238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vondellaan	106462,48	427244,22	106469,46	427239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veerweg	106571,31	426756,82	106631,99	426860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veerweg	106569,64	426757,93	106630,11	426861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veerweg	106690,61	426961,59	106630,19	426861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veerweg	106692,35	426960,60	106631,91	426860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veerweg	106692,36	426960,63	106749,85	427075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veerweg	106690,59	426961,56	106748,06	427075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veerweg	106749,74	427074,88	106838,34	427234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veerweg	106748,17	427076,12	106836,62	427235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muilwijkstraat	106731,51	426814,77	106820,01	426985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muilwijkstraat	106729,69	426815,61	106818,81	426986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muilwijkstraat	106729,70	426815,61	106687,41	426723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muilwijkstraat	106731,51	426814,76	106689,23	426722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scheidingslaan	106748,46	427074,63	106818,65	426985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scheidingslaan	106749,44	427076,37	106820,16	426986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scheidingslaan	106818,71	426985,28	106870,48	426951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scheidingslaan	106820,10	426986,72	106871,52	426952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozenstraat	106820,09	426985,27	106941,99	427185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozenstraat	106818,72	426986,73	106940,15	427186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marnixstraat	106451,94	427064,47	106401,00	426970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marnixstraat	106453,70	427063,53	106402,74	426969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marnixstraat	106453,33	427064,86	106410,22	427119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marnixstraat	106452,31	427063,14	106408,44	427120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pieter Langendijkstraat	106410,22	427119,18	106469,82	427238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pieter Langendijkstraat	106408,43	427120,07	106468,04	427239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerrit van Dalenstraat	106730,17	426814,29	106941,17	426724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerrit van Dalenstraat	106731,03	426816,09	106941,61	426726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
Constantijn Huygenslaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	223,89	223,89
Constantijn Huygenslaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	223,89	223,89
Constantijn Huygenslaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	28,74	28,74
Constantijn Huygenslaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	28,74	28,74
Vondellaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	197,92	197,92
Vondellaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	197,89	197,89
Vondellaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	114,39	114,39
Vondellaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	114,28	114,28
Vondellaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	12,15	12,15
Vondellaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	12,15	12,15
Vondellaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	8,24	8,24
Vondellaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	8,24	8,24
Veerweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	120,76	120,76
Veerweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	120,28	120,28
Veerweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	116,93	116,93
Veerweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	116,97	116,97
Veerweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	128,22	128,22
Veerweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	128,05	128,05
Veerweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	182,41	182,41
Veerweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	182,15	182,15
Muilwijkstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	17	193,37	193,37
Muilwijkstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	17	194,36	194,36
Muilwijkstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	101,75	101,75
Muilwijkstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	101,72	101,72
Scheidingslaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	16	114,23	114,23
Scheidingslaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	16	114,93	114,93
Scheidingslaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	62,14	62,14
Scheidingslaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	61,70	61,70
Rozenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	17	234,61	234,61
Rozenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	17	233,76	233,76
Marnixstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	106,52	106,52
Marnixstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	106,57	106,57
Marnixstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	88,37	88,37
Marnixstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	92,16	92,16
Pieter Langendijkstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	133,42	133,42
Pieter Langendijkstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	133,43	133,43
Gerrit van Dalenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	14	229,57	229,57
Gerrit van Dalenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	14	229,13	229,13

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Constantijn Huygenslaan	7,72	43,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Constantijn Huygenslaan	7,73	43,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Constantijn Huygenslaan	28,74	28,74	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Constantijn Huygenslaan	28,74	28,74	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Vondellaan	2,12	60,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Vondellaan	2,16	60,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Vondellaan	5,06	27,97	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Vondellaan	5,07	27,90	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Vondellaan	12,15	12,15	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Vondellaan	12,15	12,15	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Vondellaan	8,24	8,24	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Vondellaan	8,24	8,24	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Veerweg	0,03	82,06	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Veerweg	0,03	82,16	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Veerweg	0,01	30,32	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a
Veerweg	0,01	30,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a
Veerweg	0,01	29,06	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a
Veerweg	0,01	29,13	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a
Veerweg	9,32	54,37	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Veerweg	9,13	54,18	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Muilwijkstraat	0,78	57,69	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Muilwijkstraat	0,78	57,70	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Muilwijkstraat	10,50	71,87	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Muilwijkstraat	10,50	71,87	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Scheidingslaan	0,01	28,67	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Scheidingslaan	0,01	29,71	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Scheidingslaan	3,70	48,20	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Scheidingslaan	3,59	48,01	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Rozenstraat	0,01	40,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Rozenstraat	0,01	40,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Marnixstraat	0,01	47,48	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Marnixstraat	0,01	47,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Marnixstraat	25,14	36,05	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Marnixstraat	27,04	36,05	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Pieter Langendijkstraat	23,10	32,98	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Pieter Langendijkstraat	23,10	32,97	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Gerrit van Dalenstraat	0,32	39,01	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Gerrit van Dalenstraat	0,23	39,01	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Constantijn Huygenslaan	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Constantijn Huygenslaan	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Constantijn Huygenslaan	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Constantijn Huygenslaan	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Vondellaan	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Vondellaan	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Vondellaan	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Vondellaan	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Vondellaan	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Vondellaan	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Vondellaan	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Vondellaan	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Veerweg	Referentiewegdek	30	30	30	--	30	30	30
Veerweg	Referentiewegdek	30	30	30	--	30	30	30
Veerweg	SMA-NL5	50	50	50	--	50	50	50
Veerweg	SMA-NL5	50	50	50	--	50	50	50
Veerweg	SMA-NL5	50	50	50	--	50	50	50
Veerweg	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50
Veerweg	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50
Muilwijkstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Muilwijkstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Muilwijkstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Muilwijkstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Scheidingslaan	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Scheidingslaan	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Scheidingslaan	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Rozenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Rozenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Marnixstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Marnixstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Marnixstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Marnixstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Pieter Langendijkstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Pieter Langendijkstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Gerrit van Dalenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
Gerrit van Dalenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965
Constantijn Huygenslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Constantijn Huygenslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Constantijn Huygenslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Constantijn Huygenslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Vondellaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Vondellaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Vondellaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Vondellaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Vondellaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Vondellaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Vondellaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Vondellaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Veerweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Veerweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Veerweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False
Veerweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False
Veerweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False
Veerweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False
Veerweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False
Muilwijkstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Muilwijkstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Muilwijkstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Muilwijkstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Scheidingslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Scheidingslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Scheidingslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Rozenstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Rozenstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Marnixstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Marnixstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Marnixstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Marnixstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Pieter Langendijkstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Pieter Langendijkstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gerrit van Dalenstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gerrit van Dalenstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
Constantijn Huygenslaan	36,51	6,66	3,66	0,72	--	--	--	--	--	47,53	52,19
Constantijn Huygenslaan	75,89	6,66	3,66	0,72	--	--	--	--	--	47,53	52,19
Constantijn Huygenslaan	514,81	6,61	3,68	0,74	--	--	--	--	--	80,34	86,98
Constantijn Huygenslaan	539,49	6,61	3,68	0,74	--	--	--	--	--	80,34	86,98
Vondellaan	744,54	6,54	3,86	0,76	--	--	--	--	--	95,50	97,58
Vondellaan	751,36	6,54	3,86	0,76	--	--	--	--	--	95,50	97,58
Vondellaan	910,20	6,56	3,81	0,75	--	--	--	--	--	90,04	93,55
Vondellaan	941,71	6,56	3,81	0,75	--	--	--	--	--	90,04	93,55
Vondellaan	910,20	6,56	3,81	0,75	--	--	--	--	--	90,04	93,55
Vondellaan	941,71	6,56	3,81	0,75	--	--	--	--	--	90,04	93,55
Vondellaan	731,88	6,53	3,87	0,76	--	--	--	--	--	96,06	97,89
Vondellaan	720,65	6,53	3,87	0,76	--	--	--	--	--	96,06	97,89
Veerweg	1523,76	6,52	4,17	0,63	--	--	--	--	--	93,40	96,65
Veerweg	1860,69	6,52	4,17	0,63	--	--	--	--	--	93,40	96,65
Veerweg	2070,16	6,51	4,18	0,64	--	--	--	--	--	93,92	96,93
Veerweg	1715,35	6,51	4,18	0,64	--	--	--	--	--	93,92	96,93
Veerweg	1715,35	6,51	4,18	0,64	--	--	--	--	--	93,92	96,93
Veerweg	2070,16	6,51	4,18	0,64	--	--	--	--	--	93,92	96,93
Veerweg	2795,29	6,58	3,53	0,87	--	--	--	--	--	93,22	96,54
Veerweg	3235,11	6,58	3,53	0,87	--	--	--	--	--	93,22	96,54
Muilwijkstraat	129,97	6,51	3,93	0,77	--	--	--	--	--	100,00	100,00
Muilwijkstraat	134,06	6,51	3,93	0,77	--	--	--	--	--	100,00	100,00
Muilwijkstraat	268,50	6,52	3,92	0,76	--	--	--	--	--	99,15	99,55
Muilwijkstraat	419,25	6,52	3,92	0,76	--	--	--	--	--	99,15	99,55
Scheidingslaan	393,74	6,52	3,92	0,76	--	--	--	--	--	99,38	99,67
Scheidingslaan	340,24	6,52	3,92	0,76	--	--	--	--	--	99,38	99,67
Scheidingslaan	331,59	6,52	3,92	0,76	--	--	--	--	--	99,26	99,61
Scheidingslaan	288,27	6,52	3,92	0,76	--	--	--	--	--	99,26	99,61
Rozenstraat	33,15	6,54	3,94	0,77	--	--	--	--	--	99,92	99,96
Rozenstraat	27,07	6,54	3,94	0,77	--	--	--	--	--	99,92	99,96
Marnixstraat	111,23	6,53	3,93	0,77	--	--	--	--	--	99,44	99,71
Marnixstraat	113,11	6,53	3,93	0,77	--	--	--	--	--	99,44	99,71
Marnixstraat	404,54	6,52	3,90	0,76	--	--	--	--	--	98,04	98,96
Marnixstraat	413,14	6,52	3,90	0,76	--	--	--	--	--	98,04	98,96
Pieter Langendijkstraat	708,65	6,53	3,90	0,76	--	--	--	--	--	97,71	98,78
Pieter Langendijkstraat	726,70	6,53	3,90	0,76	--	--	--	--	--	97,71	98,78
Gerrit van Dalenstraat	297,98	6,52	3,91	0,76	--	--	--	--	--	98,68	99,30
Gerrit van Dalenstraat	143,13	6,52	3,91	0,76	--	--	--	--	--	98,68	99,30

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)
Constantijn Huygenslaan	51,84	--	51,74	47,39	48,01	--	0,73	0,42	0,15	--	--	--
Constantijn Huygenslaan	51,84	--	51,74	47,39	48,01	--	0,73	0,42	0,15	--	--	--
Constantijn Huygenslaan	83,85	--	15,69	10,78	15,36	--	3,97	2,24	0,79	--	--	--
Constantijn Huygenslaan	83,85	--	15,69	10,78	15,36	--	3,97	2,24	0,79	--	--	--
Vondellaan	96,52	--	3,25	1,75	3,24	--	1,25	0,67	0,24	--	--	--
Vondellaan	96,52	--	3,25	1,75	3,24	--	1,25	0,67	0,24	--	--	--
Vondellaan	91,96	--	8,04	5,41	7,66	--	1,91	1,04	0,37	--	--	--
Vondellaan	91,96	--	8,04	5,41	7,66	--	1,91	1,04	0,37	--	--	--
Vondellaan	91,96	--	8,04	5,41	7,66	--	1,91	1,04	0,37	--	--	--
Vondellaan	91,96	--	8,04	5,41	7,66	--	1,91	1,04	0,37	--	--	--
Vondellaan	96,96	--	2,84	1,53	2,83	--	1,09	0,58	0,21	--	--	--
Vondellaan	96,96	--	2,84	1,53	2,83	--	1,09	0,58	0,21	--	--	--
Veerweg	95,43	--	4,85	2,46	4,12	--	1,76	0,89	0,45	--	--	--
Veerweg	95,43	--	4,85	2,46	4,12	--	1,76	0,89	0,45	--	--	--
Veerweg	95,80	--	4,46	2,25	3,78	--	1,62	0,82	0,41	--	--	--
Veerweg	95,80	--	4,46	2,25	3,78	--	1,62	0,82	0,41	--	--	--
Veerweg	95,80	--	4,46	2,25	3,78	--	1,62	0,82	0,41	--	--	--
Veerweg	93,74	--	5,15	2,82	4,93	--	1,63	0,64	1,33	--	--	--
Veerweg	93,74	--	5,15	2,82	4,93	--	1,63	0,64	1,33	--	--	--
Muilwijkstraat	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Muilwijkstraat	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Muilwijkstraat	99,35	--	0,61	0,32	0,61	--	0,24	0,12	0,05	--	--	--
Muilwijkstraat	99,35	--	0,61	0,32	0,61	--	0,24	0,12	0,05	--	--	--
Scheidingslaan	99,53	--	0,45	0,24	0,44	--	0,17	0,09	0,03	--	--	--
Scheidingslaan	99,53	--	0,45	0,24	0,44	--	0,17	0,09	0,03	--	--	--
Scheidingslaan	99,43	--	0,53	0,28	0,53	--	0,20	0,11	0,04	--	--	--
Scheidingslaan	99,43	--	0,53	0,28	0,53	--	0,20	0,11	0,04	--	--	--
Rozenstraat	99,94	--	0,06	0,03	0,06	--	0,02	0,01	--	--	--	--
Rozenstraat	99,94	--	0,06	0,03	0,06	--	0,02	0,01	--	--	--	--
Marnixstraat	99,57	--	0,40	0,21	0,40	--	0,15	0,08	0,03	--	--	--
Marnixstraat	99,57	--	0,40	0,21	0,40	--	0,15	0,08	0,03	--	--	--
Marnixstraat	98,50	--	1,41	0,75	1,40	--	0,54	0,29	0,10	--	--	--
Marnixstraat	98,50	--	1,41	0,75	1,40	--	0,54	0,29	0,10	--	--	--
Pieter Langendijkstraat	98,24	--	1,66	0,88	1,64	--	0,64	0,34	0,12	--	--	--
Pieter Langendijkstraat	98,24	--	1,66	0,88	1,64	--	0,64	0,34	0,12	--	--	--
Gerrit van Dalenstraat	98,99	--	0,95	0,51	0,94	--	0,37	0,19	0,07	--	--	--
Gerrit van Dalenstraat	98,99	--	0,95	0,51	0,94	--	0,37	0,19	0,07	--	--	--

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)
Constantijn Huygenslaan	--	--	1,16	0,70	0,14	--	1,26	0,63	0,13	--	0,02	0,01
Constantijn Huygenslaan	--	--	2,40	1,45	0,28	--	2,62	1,32	0,26	--	0,04	0,01
Constantijn Huygenslaan	--	--	27,34	16,48	3,19	--	5,34	2,04	0,59	--	1,35	0,42
Constantijn Huygenslaan	--	--	28,65	17,27	3,35	--	5,60	2,14	0,61	--	1,42	0,44
Vondellaan	--	--	46,50	28,04	5,46	--	1,58	0,50	0,18	--	0,61	0,19
Vondellaan	--	--	46,93	28,30	5,51	--	1,60	0,51	0,19	--	0,61	0,19
Vondellaan	--	--	53,76	32,44	6,28	--	4,80	1,88	0,52	--	1,14	0,36
Vondellaan	--	--	55,62	33,56	6,49	--	4,97	1,94	0,54	--	1,18	0,37
Vondellaan	--	--	53,76	32,44	6,28	--	4,80	1,88	0,52	--	1,14	0,36
Vondellaan	--	--	55,62	33,56	6,49	--	4,97	1,94	0,54	--	1,18	0,37
Vondellaan	--	--	45,91	27,73	5,39	--	1,36	0,43	0,16	--	0,52	0,16
Vondellaan	--	--	45,20	27,30	5,31	--	1,34	0,43	0,15	--	0,51	0,16
Veerweg	--	--	92,79	61,41	9,16	--	4,82	1,56	0,40	--	1,75	0,57
Veerweg	--	--	113,31	74,99	11,19	--	5,88	1,91	0,48	--	2,14	0,69
Veerweg	--	--	126,57	83,88	12,69	--	6,01	1,95	0,50	--	2,18	0,71
Veerweg	--	--	104,88	69,50	10,52	--	4,98	1,61	0,41	--	1,81	0,59
Veerweg	--	--	104,88	69,50	10,52	--	4,98	1,61	0,41	--	1,81	0,59
Veerweg	--	--	126,57	83,88	12,69	--	6,01	1,95	0,50	--	2,18	0,71
Veerweg	--	--	171,46	95,26	22,80	--	9,47	2,78	1,20	--	3,00	0,63
Veerweg	--	--	198,44	110,25	26,38	--	10,96	3,22	1,39	--	3,47	0,73
Muilwijkstraat	--	--	8,46	5,11	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Muilwijkstraat	--	--	8,73	5,27	1,03	--	--	--	--	--	--	--
Muilwijkstraat	--	--	17,36	10,48	2,03	--	0,11	0,03	0,01	--	0,04	0,01
Muilwijkstraat	--	--	27,10	16,36	3,17	--	0,17	0,05	0,02	--	0,07	0,02
Scheidingslaan	--	--	25,51	15,38	2,98	--	0,12	0,04	0,01	--	0,04	0,01
Scheidingslaan	--	--	22,05	13,29	2,57	--	0,10	0,03	0,01	--	0,04	0,01
Scheidingslaan	--	--	21,46	12,95	2,51	--	0,11	0,04	0,01	--	0,04	0,01
Scheidingslaan	--	--	18,66	11,26	2,18	--	0,10	0,03	0,01	--	0,04	0,01
Rozenstraat	--	--	2,17	1,31	0,26	--	--	--	--	--	--	--
Rozenstraat	--	--	1,77	1,07	0,21	--	--	--	--	--	--	--
Marnixstraat	--	--	7,22	4,36	0,85	--	0,03	0,01	--	--	0,01	--
Marnixstraat	--	--	7,34	4,43	0,87	--	0,03	0,01	--	--	0,01	--
Marnixstraat	--	--	25,86	15,61	3,03	--	0,37	0,12	0,04	--	0,14	0,05
Marnixstraat	--	--	26,41	15,94	3,09	--	0,38	0,12	0,04	--	0,15	0,05
Pieter Langendijkstraat	--	--	45,22	27,30	5,29	--	0,77	0,24	0,09	--	0,30	0,09
Pieter Langendijkstraat	--	--	46,37	28,00	5,43	--	0,79	0,25	0,09	--	0,30	0,10
Gerrit van Dalenstraat	--	--	19,17	11,57	2,24	--	0,18	0,06	0,02	--	0,07	0,02
Gerrit van Dalenstraat	--	--	9,21	5,56	1,08	--	0,09	0,03	0,01	--	0,03	0,01

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
Constantijn Huygenslaan	--	--	92,4	73,87	79,24	89,38	81,98	84,53	79,60	74,71
Constantijn Huygenslaan	--	--	95,5	77,05	82,42	92,56	85,15	87,71	82,78	77,89
Constantijn Huygenslaan	0,03	--	100,6	81,87	87,35	96,79	92,07	94,56	88,78	83,90
Constantijn Huygenslaan	0,03	--	100,8	82,07	87,55	96,99	92,27	94,76	88,98	84,11
Vondellaan	0,01	--	99,0	79,59	84,36	92,47	91,39	94,56	88,01	82,94
Vondellaan	0,01	--	99,0	79,63	84,40	92,51	91,42	94,60	88,05	82,98
Vondellaan	0,03	--	101,3	82,25	87,39	96,41	93,11	96,02	89,84	84,85
Vondellaan	0,03	--	101,4	82,40	87,54	96,56	93,26	96,17	89,98	85,00
Vondellaan	0,03	--	101,3	82,25	87,39	96,41	93,11	96,02	89,84	84,85
Vondellaan	0,03	--	101,4	82,40	87,54	96,56	93,26	96,17	89,98	85,00
Vondellaan	0,01	--	98,8	79,27	83,95	91,88	91,17	94,40	87,80	82,72
Vondellaan	0,01	--	98,7	79,20	83,88	91,82	91,10	94,33	87,73	82,65
Veerweg	0,04	--	99,8	76,16	80,75	90,17	90,93	95,96	93,25	86,73
Veerweg	0,05	--	100,7	77,03	81,62	91,04	91,80	96,83	94,12	87,59
Veerweg	0,05	--	103,7	77,37	83,50	90,66	96,41	100,08	96,11	89,90
Veerweg	0,05	--	102,8	76,55	82,68	89,84	95,59	99,26	95,29	89,08
Veerweg	0,05	--	102,8	76,55	82,68	89,84	95,59	99,26	95,29	89,08
Veerweg	0,05	--	103,7	77,37	83,50	90,66	96,41	100,08	96,11	89,90
Veerweg	0,32	--	106,4	78,09	85,43	92,21	96,80	102,85	99,48	92,75
Veerweg	0,37	--	107,1	78,73	86,06	92,84	97,43	103,48	100,12	93,38
Muilwijkstraat	--	--	89,8	69,58	72,98	76,24	82,59	86,28	79,29	74,06
Muilwijkstraat	--	--	90,0	69,71	73,11	76,37	82,72	86,41	79,42	74,19
Muilwijkstraat	--	--	93,3	73,31	77,15	82,80	86,00	89,57	82,68	77,49
Muilwijkstraat	--	--	95,2	75,24	79,08	84,74	87,93	91,51	84,62	79,42
Scheidingslaan	--	--	94,9	74,82	78,56	83,77	87,59	91,20	84,28	79,08
Scheidingslaan	--	--	94,2	74,19	77,92	83,14	86,96	90,56	83,65	78,44
Scheidingslaan	--	--	94,2	74,15	77,93	83,37	86,88	90,47	83,56	78,37
Scheidingslaan	--	--	93,6	73,54	77,32	82,76	86,27	89,86	82,95	77,76
Rozenstraat	--	--	83,9	63,72	67,17	70,78	76,70	80,37	73,40	68,17
Rozenstraat	--	--	83,0	62,84	66,29	69,90	75,82	79,49	72,52	67,29
Marnixstraat	--	--	89,4	69,29	72,99	78,05	82,09	85,70	78,78	73,57
Marnixstraat	--	--	89,4	69,36	73,06	78,13	82,16	85,77	78,85	73,64
Marnixstraat	--	--	95,5	75,73	79,96	86,89	88,08	91,52	84,75	79,60
Marnixstraat	--	--	95,6	75,82	80,05	86,98	88,18	91,61	84,84	79,69
Pieter Langendijkstraat	0,01	--	98,1	78,35	82,69	89,87	90,62	94,02	87,28	82,14
Pieter Langendijkstraat	0,01	--	98,2	78,46	82,80	89,98	90,73	94,13	87,38	82,25
Gerrit van Dalenstraat	--	--	93,9	74,04	78,07	84,39	86,59	90,10	83,26	78,09
Gerrit van Dalenstraat	--	--	90,8	70,86	74,89	81,21	83,40	86,91	80,07	74,90

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Constantijn Huygenslaan	73,57	91,93	70,91	76,25	86,38	79,06	81,69	76,69	71,79	70,58
Constantijn Huygenslaan	76,75	95,11	74,09	79,43	89,56	82,24	84,86	79,87	74,97	73,75
Constantijn Huygenslaan	81,41	100,45	78,02	83,27	92,52	88,52	91,32	85,30	80,34	77,21
Constantijn Huygenslaan	81,61	100,65	78,22	83,47	92,72	88,73	91,53	85,50	80,55	77,41
Vondellaan	77,77	98,61	76,35	80,71	87,97	88,58	91,97	85,24	80,10	73,73
Vondellaan	77,81	98,64	76,39	80,75	88,01	88,62	92,01	85,27	80,14	73,77
Vondellaan	81,22	100,98	78,82	83,66	92,31	90,06	93,23	86,83	81,77	77,29
Vondellaan	81,37	101,13	78,97	83,81	92,46	90,21	93,37	86,97	81,92	77,43
Vondellaan	81,22	100,98	78,82	83,66	92,31	90,06	93,23	86,83	81,77	77,29
Vondellaan	81,37	101,13	78,97	83,81	92,46	90,21	93,37	86,97	81,92	77,43
Vondellaan	77,28	98,31	76,12	80,40	87,45	88,43	91,86	85,09	79,95	73,33
Vondellaan	77,21	98,25	76,06	80,33	87,39	88,37	91,79	85,03	79,89	73,27
Veerweg	81,26	99,59	72,95	77,09	85,68	88,28	93,59	90,63	84,03	77,20
Veerweg	82,13	100,46	73,82	77,96	86,55	89,15	94,46	91,50	84,89	78,07
Veerweg	81,39	103,26	74,69	80,19	86,99	93,99	97,79	93,61	87,43	78,28
Veerweg	80,57	102,44	73,87	79,37	86,17	93,18	96,97	92,79	86,62	77,46
Veerweg	80,57	102,44	73,87	79,37	86,17	93,18	96,97	92,79	86,62	77,46
Veerweg	81,39	103,26	74,69	80,19	86,99	93,99	97,79	93,61	87,43	78,28
Veerweg	83,54	105,70	74,33	81,40	87,62	93,31	99,88	96,44	89,66	79,77
Veerweg	84,17	106,33	74,97	82,03	88,26	93,95	100,52	97,07	90,30	80,40
Muilwijkstraat	64,68	88,98	67,39	70,78	74,05	80,40	84,08	77,09	71,87	62,49
Muilwijkstraat	64,81	89,11	67,52	70,92	74,18	80,53	84,22	77,23	72,00	62,62
Muilwijkstraat	69,54	92,60	70,83	74,48	79,27	83,67	87,29	80,36	75,15	66,59
Muilwijkstraat	71,48	94,53	72,77	76,41	81,20	85,60	89,23	82,29	77,08	68,52
Scheidingslaan	70,80	94,14	72,42	76,01	80,50	85,30	88,94	81,99	76,78	68,03
Scheidingslaan	70,17	93,50	71,78	75,37	79,86	84,66	88,31	81,36	76,14	67,40
Scheidingslaan	70,25	93,45	71,71	75,34	79,99	84,57	88,20	81,26	76,05	67,41
Scheidingslaan	69,64	92,84	71,11	74,73	79,39	83,96	87,60	80,65	75,44	66,80
Rozenstraat	58,96	83,11	61,49	64,91	68,36	74,48	78,17	71,18	65,96	56,66
Rozenstraat	58,08	82,23	60,61	64,03	67,48	73,60	77,29	70,30	65,08	55,78
Marnixstraat	65,19	88,62	66,91	70,48	74,85	79,81	83,45	76,50	71,28	62,47
Marnixstraat	65,26	88,69	66,99	70,55	74,92	79,88	83,53	76,57	71,36	62,54
Marnixstraat	72,84	94,91	72,97	76,89	82,85	85,60	89,15	82,28	77,10	69,39
Marnixstraat	72,93	95,00	73,06	76,98	82,94	85,69	89,24	82,37	77,19	69,49
Pieter Langendijkstraat	75,68	97,51	75,52	79,51	85,70	88,09	91,61	84,76	79,59	72,10
Pieter Langendijkstraat	75,79	97,62	75,62	79,61	85,81	88,20	91,72	84,87	79,69	72,21
Gerrit van Dalenstraat	70,71	93,29	71,44	75,21	80,59	84,18	87,78	80,87	75,67	67,51
Gerrit van Dalenstraat	67,53	90,10	68,26	72,03	77,41	81,00	84,59	77,69	72,49	64,33

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
Constantijn Huygenslaan	88,98	63,88	69,20	79,35	71,97	74,62	69,63	64,73	63,53
Constantijn Huygenslaan	92,16	67,05	72,38	82,53	75,15	77,79	72,81	67,91	66,71
Constantijn Huygenslaan	96,65	71,66	76,77	86,37	81,40	84,38	78,54	73,55	70,83
Constantijn Huygenslaan	96,86	71,86	76,98	86,57	81,61	84,59	78,75	73,75	71,03
Vondellaan	95,49	69,76	74,12	82,07	81,47	84,93	78,30	73,16	67,36
Vondellaan	95,53	69,80	74,16	82,11	81,51	84,97	78,34	73,20	67,40
Vondellaan	97,64	72,23	77,02	86,06	82,93	86,19	79,91	74,84	70,78
Vondellaan	97,79	72,38	77,17	86,20	83,08	86,34	80,06	74,99	70,92
Vondellaan	97,64	72,23	77,02	86,06	82,93	86,19	79,91	74,84	70,78
Vondellaan	97,79	72,38	77,17	86,20	83,08	86,34	80,06	74,99	70,92
Vondellaan	95,29	69,48	73,77	81,52	81,33	84,81	78,14	72,98	66,92
Vondellaan	95,23	69,42	73,70	81,45	81,26	84,74	78,07	72,92	66,86
Veerweg	96,87	65,22	69,36	78,52	80,04	85,41	82,56	75,95	69,66
Veerweg	97,74	66,09	70,22	79,39	80,91	86,28	83,43	76,81	70,53
Veerweg	100,82	66,68	72,51	79,51	85,84	89,67	85,58	79,40	70,48
Veerweg	100,00	65,87	71,70	78,69	85,02	88,86	84,77	78,59	69,67
Veerweg	100,00	65,87	71,70	78,69	85,02	88,86	84,77	78,59	69,67
Veerweg	100,82	66,68	72,51	79,51	85,84	89,67	85,58	79,40	70,48
Veerweg	102,56	69,13	76,44	83,17	87,85	94,00	90,63	83,89	74,58
Veerweg	103,20	69,76	77,08	83,80	88,48	94,64	91,27	84,53	75,22
Muilwijkstraat	86,78	60,31	63,71	66,97	73,32	77,00	70,02	64,79	55,41
Muilwijkstraat	86,92	60,44	63,84	67,10	73,45	77,14	70,15	64,92	55,54
Muilwijkstraat	90,17	63,84	67,52	72,85	76,54	80,18	73,27	68,06	59,77
Muilwijkstraat	92,10	65,77	69,45	74,78	78,48	82,12	75,20	69,99	61,70
Scheidingslaan	91,77	65,38	68,98	73,87	78,16	81,82	74,88	69,67	61,10
Scheidingslaan	91,14	64,75	68,35	73,24	77,53	81,18	74,25	69,03	60,46
Scheidingslaan	91,06	64,70	68,34	73,47	77,44	81,08	74,16	68,95	60,53
Scheidingslaan	90,45	64,09	67,73	72,86	76,83	80,48	73,55	68,34	59,92
Rozenstraat	80,88	54,42	57,84	61,37	67,39	71,08	64,10	58,87	49,60
Rozenstraat	80,00	53,54	56,96	60,49	66,51	70,20	63,22	57,99	48,72
Marnixstraat	86,27	59,92	63,51	68,29	72,72	76,38	69,44	64,22	55,59
Marnixstraat	86,34	59,99	63,58	68,36	72,80	76,45	69,51	64,30	55,67
Marnixstraat	92,24	66,12	70,06	76,67	78,47	82,06	75,23	70,05	62,75
Marnixstraat	92,33	66,21	70,15	76,76	78,57	82,15	75,32	70,14	62,84
Pieter Langendijkstraat	94,77	68,70	72,71	79,58	80,96	84,52	77,73	72,54	65,50
Pieter Langendijkstraat	94,87	68,81	72,82	79,69	81,07	84,63	77,83	72,65	65,61
Gerrit van Dalenstraat	90,75	64,51	68,30	74,27	77,06	80,67	73,80	68,60	60,76
Gerrit van Dalenstraat	87,56	61,32	65,12	71,08	73,87	77,49	70,61	65,41	57,57

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Constantijn Huygenslaan	81,93	--	--	--	--	--	--	--	--
Constantijn Huygenslaan	85,11	--	--	--	--	--	--	--	--
Constantijn Huygenslaan	90,06	--	--	--	--	--	--	--	--
Constantijn Huygenslaan	90,27	--	--	--	--	--	--	--	--
Vondellaan	88,70	--	--	--	--	--	--	--	--
Vondellaan	88,74	--	--	--	--	--	--	--	--
Vondellaan	90,88	--	--	--	--	--	--	--	--
Vondellaan	91,02	--	--	--	--	--	--	--	--
Vondellaan	90,88	--	--	--	--	--	--	--	--
Vondellaan	91,02	--	--	--	--	--	--	--	--
Vondellaan	88,47	--	--	--	--	--	--	--	--
Vondellaan	88,40	--	--	--	--	--	--	--	--
Veerweg	88,81	--	--	--	--	--	--	--	--
Veerweg	89,68	--	--	--	--	--	--	--	--
Veerweg	92,75	--	--	--	--	--	--	--	--
Veerweg	91,93	--	--	--	--	--	--	--	--
Veerweg	91,93	--	--	--	--	--	--	--	--
Veerweg	92,75	--	--	--	--	--	--	--	--
Veerweg	96,82	--	--	--	--	--	--	--	--
Veerweg	97,46	--	--	--	--	--	--	--	--
Muilwijkstraat	79,70	--	--	--	--	--	--	--	--
Muilwijkstraat	79,84	--	--	--	--	--	--	--	--
Muilwijkstraat	83,12	--	--	--	--	--	--	--	--
Muilwijkstraat	85,06	--	--	--	--	--	--	--	--
Scheidingslaan	84,69	--	--	--	--	--	--	--	--
Scheidingslaan	84,06	--	--	--	--	--	--	--	--
Scheidingslaan	83,99	--	--	--	--	--	--	--	--
Scheidingslaan	83,39	--	--	--	--	--	--	--	--
Rozenstraat	73,80	--	--	--	--	--	--	--	--
Rozenstraat	72,92	--	--	--	--	--	--	--	--
Marnixstraat	79,24	--	--	--	--	--	--	--	--
Marnixstraat	79,31	--	--	--	--	--	--	--	--
Marnixstraat	85,28	--	--	--	--	--	--	--	--
Marnixstraat	85,37	--	--	--	--	--	--	--	--
Pieter Langendijkstraat	87,82	--	--	--	--	--	--	--	--
Pieter Langendijkstraat	87,93	--	--	--	--	--	--	--	--
Gerrit van Dalenstraat	83,73	--	--	--	--	--	--	--	--
Gerrit van Dalenstraat	80,55	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) Totaal
Constantijn Huygenslaan	--
Constantijn Huygenslaan	--
Constantijn Huygenslaan	--
Constantijn Huygenslaan	--
Vondellaan	--
Vondellaan	--
Vondellaan	--
Vondellaan	--
Vondellaan	--
Vondellaan	--
Vondellaan	--
Vondellaan	--
Vondellaan	--
Veerweg	--
Veerweg	--
Veerweg	--
Veerweg	--
Veerweg	--
Muilwijkstraat	--
Muilwijkstraat	--
Muilwijkstraat	--
Muilwijkstraat	--
Scheidingslaan	--
Scheidingslaan	--
Scheidingslaan	--
Scheidingslaan	--
Rozenstraat	--
Rozenstraat	--
Marnixstraat	--
Marnixstraat	--
Marnixstraat	--
Marnixstraat	--
Pieter Langendijkstraat	--
Pieter Langendijkstraat	--
Gerrit van Dalenstraat	--
Gerrit van Dalenstraat	--

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y
--	1018	0	10:07, 5 mrt 2020	-81	5	01	Gb01 Gevel W-1	Punt	106653,41	427081,27
--	16026	0	10:08, 5 mrt 2020	-293	1	02	Gb01 Gevel W-1 top	Punt	106655,05	427080,57
--	16027	0	10:07, 5 mrt 2020	-299	5	03	Gb01 Gevel W-2	Punt	106658,00	427090,59
--	16028	0	10:08, 5 mrt 2020	-305	1	04	Gb01 Gevel W-2 top	Punt	106659,71	427089,96
--	16029	0	15:35, 6 mrt 2020	-311	5	05	Gb01 Gevel W-3	Punt	106662,08	427098,89
--	16030	0	15:35, 6 mrt 2020	-317	1	06	Gb01 Gevel W-3 top	Punt	106663,77	427098,14
--	16031	0	10:05, 5 mrt 2020	-323	5	07	Gb01 Gevel N-1	Punt	106670,92	427101,97
--	16032	0	10:08, 5 mrt 2020	-329	1	08	Gb01 Gevel N-1 top	Punt	106670,17	427100,12
--	16033	0	10:08, 5 mrt 2020	-335	5	09	Gb01 Gevel N-2	Punt	106680,27	427097,37
--	16034	0	10:09, 5 mrt 2020	-341	1	10	Gb01 Gevel N-2 top	Punt	106679,73	427095,41
--	16035	0	10:10, 5 mrt 2020	-347	4	11	Gb01 Gevel O-1	Punt	106683,08	427088,74
--	16036	0	10:10, 5 mrt 2020	-353	1	12	Gb01 Gevel O-1 top	Punt	106681,31	427089,82
--	16037	0	10:11, 5 mrt 2020	-359	5	13	Gb01 Gevel O-2	Punt	106678,38	427079,17
--	16038	0	10:11, 5 mrt 2020	-365	1	14	Gb01 Gevel O-2 top	Punt	106676,70	427080,39
--	16039	0	15:34, 6 mrt 2020	-371	5	15	Gb01 Gevel O-3	Punt	106674,46	427071,20
--	16040	0	10:12, 5 mrt 2020	-377	1	16	Gb01 Gevel O-3 top	Punt	106672,71	427072,21
--	16041	0	10:13, 5 mrt 2020	-383	5	17	Gb01 Gevel Z-1	Punt	106665,57	427067,92
--	16042	0	10:13, 5 mrt 2020	-389	1	18	Gb01 Gevel Z-1 top	Punt	106666,73	427069,49
--	16043	0	10:14, 5 mrt 2020	-395	5	19	Gb01 Gevel Z-2	Punt	106655,03	427073,10
--	16044	0	10:14, 5 mrt 2020	-401	1	20	Gb01 Gevel Z-2 top	Punt	106656,26	427074,70
--	16045	0	10:16, 5 mrt 2020	-407	1	21	Gb03 Gevel N-1	Punt	106690,85	427092,18
--	16046	0	10:16, 5 mrt 2020	-413	1	22	Gb03 Gevel N-2	Punt	106700,60	427087,45
--	16047	0	10:16, 5 mrt 2020	-419	1	23	Gb03 Gevel Z-1	Punt	106685,45	427080,89
--	16048	0	11:23, 5 mrt 2020	-425	1	24	Gb03 Gevel Z-2	Punt	106695,43	427076,06
--	16049	0	10:19, 5 mrt 2020	-431	6	25	Gb02 Gevel N-1	Punt	106710,65	427082,50
--	16050	0	11:21, 5 mrt 2020	-437	6	26	Gb02 Gevel N-2	Punt	106720,44	427077,69
--	16051	0	11:21, 5 mrt 2020	-443	1	27	Gb02 Gevel N-1 top	Punt	106710,08	427080,56
--	16052	0	11:21, 5 mrt 2020	-449	1	28	Gb02 Gevel N-2 top	Punt	106719,67	427075,84
--	16053	0	11:21, 5 mrt 2020	-455	6	29	Gb02 Gevel O-1	Punt	106722,83	427069,96
--	16054	0	11:21, 5 mrt 2020	-461	1	30	Gb02 Gevel O-1 top	Punt	106721,21	427070,85
--	16055	0	11:32, 5 mrt 2020	-467	6	31	Gb02 Gevel O-2	Punt	106718,85	427061,88
--	16056	0	11:32, 5 mrt 2020	-473	1	32	Gb02 Gevel O-2 top	Punt	106717,18	427062,79
--	16057	0	11:21, 5 mrt 2020	-479	6	33	Gb02 Gevel O-3	Punt	106714,11	427052,25
--	16058	0	11:22, 5 mrt 2020	-485	1	34	Gb02 Gevel O-3 top	Punt	106712,48	427053,39
--	16059	0	11:22, 5 mrt 2020	-491	6	35	Gb02 Gevel Z-1	Punt	106705,13	427048,78
--	16060	0	11:22, 5 mrt 2020	-497	1	36	Gb02 Gevel Z-1 top	Punt	106706,03	427050,74
--	16061	0	11:22, 5 mrt 2020	-503	6	37	Gb02 Gevel Z-2	Punt	106695,79	427053,37
--	16062	0	11:22, 5 mrt 2020	-509	1	38	Gb02 Gevel Z-2 top	Punt	106696,73	427055,20
--	16063	0	11:22, 5 mrt 2020	-515	6	39	Gb02 Gevel W-1	Punt	106693,15	427062,05
--	16064	0	11:22, 5 mrt 2020	-521	1	40	Gb02 Gevel W-1 top	Punt	106694,58	427061,39
--	16065	0	11:22, 5 mrt 2020	-527	6	41	Gb02 Gevel W-2	Punt	106697,52	427070,94
--	16066	0	11:22, 5 mrt 2020	-533	1	42	Gb02 Gevel W-2 top	Punt	106699,08	427070,35
--	16067	0	11:22, 5 mrt 2020	-539	6	43	Gb02 Gevel W-3	Punt	106702,26	427080,58
--	16068	0	11:22, 5 mrt 2020	-545	1	44	Gb02 Gevel W-3 top	Punt	106703,79	427079,72

Model: eerste model
 Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
 Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
 Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
 Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
 Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00

Naam	Omschr.	Bf
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00

Naam	Omschr.	Bf
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00

Naam	Omschr.	Bf
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00
voetpad/open	verharding/tegels	0,00

[illegible]

[illegible]

Model: eerste model
 Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
 Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
 Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	313	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101165715	Polygoon	106855,79	427009,39	6,32
--	314	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101167770	Polygoon	106528,09	427066,44	6,24
--	321	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101170290	Polygoon	106824,55	427286,98	3,56
--	324	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101156481	Polygoon	106832,57	427157,09	5,82
--	326	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101155978	Polygoon	106613,66	427128,88	7,47
--	332	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101164035	Polygoon	106525,60	427113,06	6,76
--	343	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101165731	Polygoon	106653,21	427008,42	6,63
--	344	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101164427	Polygoon	106864,29	427076,01	2,82
--	350	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101169726	Polygoon	106893,54	427084,84	6,45
--	352	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101156531	Polygoon	106718,53	426975,70	5,77
--	356	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101159298	Polygoon	106836,06	427325,51	3,86
--	358	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101163667	Polygoon	106603,01	427222,45	13,06
--	367	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101165300	Polygoon	106811,63	427131,32	2,76
--	370	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101164463	Polygoon	106791,62	427072,19	3,50
--	371	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101171471	Polygoon	106808,30	427094,25	5,63
--	379	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101162474	Polygoon	106638,00	426991,40	3,28
--	399	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101162516	Polygoon	106787,91	426828,57	6,46
--	400	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101162918	Polygoon	106568,32	427087,79	3,29
--	409	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101168822	Polygoon	106743,03	427349,23	3,54
--	414	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101156124	Polygoon	106851,08	426997,84	2,35
--	416	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101160802	Polygoon	106502,52	427017,14	6,98
--	417	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101161742	Polygoon	106639,18	426833,39	6,71
--	425	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101158481	Polygoon	106968,20	427060,63	7,52
--	429	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101160381	Polygoon	106771,19	427318,17	3,29
--	430	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101160819	Polygoon	106686,99	426771,90	7,10
--	437	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101164563	Polygoon	106875,78	426984,44	6,21
--	438	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101164946	Polygoon	106514,75	427040,31	6,84
--	440	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101167938	Polygoon	106527,60	426808,03	25,73
--	445	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101156191	Polygoon	106711,88	426958,63	6,18
--	451	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101159937	Polygoon	106720,75	426842,35	6,74
--	464	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101164192	Polygoon	106570,02	426982,97	25,06
--	481	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101161374	Polygoon	106489,06	427026,84	6,46
--	483	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101159956	Polygoon	106783,23	426942,21	6,48
--	486	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101167976	Polygoon	106837,70	426994,25	6,60
--	488	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101167979	Polygoon	106740,75	426805,31	7,00
--	501	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101160908	Polygoon	106664,42	426875,14	6,65
--	517	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101170730	Polygoon	106905,57	427171,06	5,74
--	521	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101155333	Polygoon	106724,10	426985,57	5,60
--	539	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101170816	Polygoon	106709,10	426940,36	6,16
--	549	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101161904	Polygoon	106821,45	426964,72	6,68
--	569	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101160534	Polygoon	106744,73	426889,48	6,73
--	570	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101164716	Polygoon	106761,04	426841,55	6,68
--	571	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101163932	Polygoon	106588,13	427145,64	6,98
--	578	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101171006	Polygoon	106915,20	427096,22	4,69
--	586	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101158240	Polygoon	106785,02	426997,98	6,64
--	587	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101156376	Polygoon	106597,03	427092,92	2,86
--	598	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101164720	Polygoon	106597,17	427231,72	5,10
--	607	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101157826	Polygoon	106913,98	427161,29	5,30
--	609	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101156389	Polygoon	106731,49	426997,85	6,58
--	634	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101158280	Polygoon	106488,62	426992,48	7,07
--	637	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101159685	Polygoon	106747,42	426832,56	6,36
--	655	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101169162	Polygoon	106711,67	426822,11	8,06
--	656	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101157428	Polygoon	106908,19	427058,91	2,44
--	666	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101173245	Polygoon	106505,48	427103,98	6,61
--	669	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101174349	Polygoon	106835,48	427112,45	3,43
--	677	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101173454	Polygoon	106689,75	426918,84	6,04
--	688	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101172104	Polygoon	106697,09	426931,94	5,76
--	689	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101173162	Polygoon	106764,71	427019,90	5,67
--	690	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101173704	Polygoon	106779,59	427010,29	2,02
--	695	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.102434549	Polygoon	106600,69	427042,39	4,20

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id
--	6,32	0,00	Relatief	4	144,31	510,18	7,95	64,21	overig	
--	6,24	0,00	Relatief	4	115,44	359,31	7,10	50,62	overig	
--	3,56	0,00	Relatief	8	72,84	216,79	2,51	16,18	overig	
--	5,82	0,00	Relatief	7	54,57	149,55	0,59	15,52	overig	
--	7,47	0,00	Relatief	4	47,73	133,31	8,92	14,95	overig	
--	6,76	0,00	Relatief	4	123,62	523,14	10,12	51,69	overig	
--	6,63	0,00	Relatief	12	225,15	1683,53	4,31	38,98	overig	
--	2,82	0,00	Relatief	24	329,02	1316,28	2,73	25,16	overig	
--	6,45	0,00	Relatief	4	63,33	201,24	8,80	22,87	overig	
--	5,77	0,00	Relatief	4	33,86	69,80	7,10	9,83	overig	
--	3,86	0,00	Relatief	10	86,28	317,65	2,35	16,76	overig	
--	13,06	0,00	Relatief	8	107,96	803,08	2,84	23,38	religieus gebouw	
--	2,76	0,00	Relatief	10	70,85	202,46	1,28	18,99	overig	
--	3,50	0,00	Relatief	13	71,40	195,79	0,64	11,10	overig	
--	5,63	0,00	Relatief	10	70,63	209,05	2,27	16,67	overig	
--	3,28	0,00	Relatief	4	102,28	627,33	20,43	30,71	overig	
--	6,46	0,00	Relatief	8	247,46	827,39	3,68	76,60	overig	
--	3,29	0,00	Relatief	20	197,15	583,27	2,92	46,35	overig	
--	3,54	0,00	Relatief	6	66,04	255,14	2,64	18,66	overig	
--	2,35	0,00	Relatief	4	31,51	60,37	6,58	9,17	overig	
--	6,98	0,00	Relatief	4	113,15	389,79	8,03	48,55	overig	
--	6,71	0,00	Relatief	4	108,29	395,60	8,71	45,44	overig	
--	7,52	0,00	Relatief	4	118,84	477,92	9,59	49,83	overig	
--	3,29	0,00	Relatief	4	89,80	466,74	16,35	28,55	overig	
--	7,10	0,00	Relatief	4	114,06	373,43	7,55	49,49	overig	
--	6,21	0,00	Relatief	4	170,52	627,49	8,14	77,12	overig	
--	6,84	0,00	Relatief	4	114,94	430,66	8,86	48,61	overig	
--	25,73	0,00	Relatief	4	255,14	1617,39	14,28	113,30	overig	
--	6,18	0,00	Relatief	4	37,60	85,84	7,82	10,98	overig	
--	6,74	0,00	Relatief	4	114,47	382,12	7,72	49,52	overig	
--	25,06	0,00	Relatief	4	223,43	1586,49	16,70	95,02	overig	
--	6,46	0,00	Relatief	4	122,68	454,31	8,62	52,72	overig	
--	6,48	0,00	Relatief	4	103,34	364,36	8,43	43,24	overig	
--	6,60	0,00	Relatief	4	90,68	313,75	8,52	36,82	overig	
--	7,00	0,00	Relatief	4	89,97	313,49	8,62	36,36	overig	
--	6,65	0,00	Relatief	4	108,42	371,64	8,05	46,16	overig	
--	5,74	0,00	Relatief	6	63,85	183,01	5,49	19,45	overig	
--	5,60	0,00	Relatief	4	32,75	66,39	7,38	9,00	overig	
--	6,16	0,00	Relatief	4	40,10	92,55	7,21	12,84	overig	
--	6,68	0,00	Relatief	4	100,40	341,58	8,12	42,08	overig	
--	6,73	0,00	Relatief	4	135,60	441,66	7,30	60,50	overig	
--	6,68	0,00	Relatief	9	251,11	956,90	0,83	63,91	overig	
--	6,98	0,00	Relatief	4	83,30	278,02	8,35	33,30	overig	
--	4,69	0,00	Relatief	4	73,68	262,39	9,65	27,19	overig	
--	6,64	0,00	Relatief	4	44,57	117,74	8,61	13,67	overig	
--	2,86	0,00	Relatief	8	49,42	95,44	2,05	11,92	overig	
--	5,10	0,00	Relatief	8	149,91	920,33	5,27	31,78	overig	
--	5,30	0,00	Relatief	4	42,36	106,51	8,21	12,97	overig	
--	6,58	0,00	Relatief	4	36,55	82,42	8,09	10,18	overig	
--	7,07	0,00	Relatief	4	112,88	373,30	7,65	48,79	overig	
--	6,36	0,00	Relatief	4	103,45	364,85	8,43	43,30	overig	
--	8,06	0,00	Relatief	4	45,42	123,94	9,13	13,58	overig	
--	2,44	0,00	Relatief	4	30,67	57,15	6,39	8,94	overig	
--	6,61	0,00	Relatief	4	54,22	148,46	7,61	19,50	overig	
--	3,43	0,00	Relatief	4	36,88	81,57	7,36	11,08	overig	
--	6,04	0,00	Relatief	4	35,98	76,21	6,82	11,17	overig	
--	5,76	0,00	Relatief	4	35,83	72,95	6,26	11,65	overig	
--	5,67	0,00	Relatief	4	33,20	65,66	6,50	10,10	overig	
--	2,02	0,00	Relatief	4	33,20	65,66	6,50	10,10	overig	
--	4,20	0,00	Relatief	4	173,56	1294,26	19,13	67,65	overig	

Model: eerste model
 Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	711	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.102434107	Polygoon	106887,37	427140,88	6,28
--	712	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.102434108	Polygoon	106873,51	427117,02	6,24
--	729	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101163103	Polygoon	106688,81	427006,62	6,51
--	741	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.102434110	Polygoon	106973,90	427144,43	9,38
--	742	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.123693181	Polygoon	106870,98	427091,69	5,46
--	744	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.123693133	Polygoon	106853,69	427120,85	6,13
--	754	0	10:39, 1 nov 2018		NL.TOP10NL.101167266	Polygoon	107002,05	427180,87	9,32
--	1033	0	10:43, 2 nov 2018		NL.TOP10NL.101157216	Polygoon	106885,57	427262,07	11,50
--	1035	0	10:43, 2 nov 2018		NL.TOP10NL.101170018	Polygoon	106942,55	427209,33	8,69
--	1036	0	10:43, 2 nov 2018		NL.TOP10NL.101170019	Polygoon	106922,48	427220,83	8,70
--	1037	0	10:43, 2 nov 2018		NL.TOP10NL.101170020	Polygoon	106959,68	427237,96	6,03
--	1039	0	10:43, 2 nov 2018		NL.TOP10NL.101171015	Polygoon	106901,28	427234,36	11,51
--	1041	0	10:43, 2 nov 2018		NL.TOP10NL.101171017	Polygoon	106938,49	427250,59	6,07
--	1043	0	10:43, 2 nov 2018		NL.TOP10NL.101171203	Polygoon	106917,52	427263,22	8,79
--	16021	0	10:19, 5 mrt 2020	gb02	bg t/m 10e verd	Rechthoek	106704,70	427085,32	32,50
--	16022	0	10:07, 5 mrt 2020	gb01	bg t/m 6e verd	Rechthoek	106671,38	427065,17	18,00
--	16023	0	09:58, 5 mrt 2020	gb03		Rechthoek	106705,26	427085,09	7,00
--	16024	0	10:20, 5 mrt 2020	gb02-1	11e verdieping	Polygoon	106710,12	427048,89	35,50
--	16025	0	10:08, 5 mrt 2020	gb01-1	7e verdieping	Polygoon	106653,08	427076,40	22,00

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id
--	6,28	0,00	Relatief	8	64,49	123,26	3,26	18,15	overig	
--	6,24	0,00	Relatief	8	68,25	152,46	3,11	22,07	overig	
--	6,51	0,00	Relatief	8	154,65	1059,86	5,95	45,05	overig	
--	9,38	0,00	Relatief	8	118,25	676,65	2,91	30,04	overig	
--	5,46	0,00	Relatief	6	47,17	117,38	3,78	12,19	overig	
--	6,13	0,00	Relatief	6	44,53	102,92	4,00	11,64	overig	
--	9,32	0,00	Relatief	12	272,98	1149,59	1,50	74,99	overig	
--	11,50	0,00	Relatief	4	34,50	70,59	6,68	10,57	overig	
--	8,69	0,00	Relatief	4	69,59	254,99	10,49	24,30	overig	
--	8,70	0,00	Relatief	4	69,59	254,99	10,49	24,30	overig	
--	6,03	0,00	Relatief	4	69,59	254,99	10,49	24,30	overig	
--	11,51	0,00	Relatief	4	69,59	254,99	10,49	24,30	overig	
--	6,07	0,00	Relatief	4	69,59	254,99	10,49	24,30	overig	
--	8,79	0,00	Relatief	4	69,59	254,99	10,49	24,30	overig	
--	32,50	0,00	Relatief	4	110,88	745,52	22,94	32,50		
--	18,00	0,00	Relatief	4	111,70	756,76	23,13	32,72		
--	7,00	0,00	Relatief	4	68,39	269,42	12,31	21,88		
--	35,50	0,00	Relatief	4	95,54	550,02	19,34	28,50		
--	22,00	0,00	Relatief	4	96,09	554,49	19,18	28,82		

Model: eerste model
Versie van 200600366-20201127 Veerweg - 200600366-20180616 Veerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	Fabio
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMW-2012
Aangemaakt door	Eric op 31-10-2018
Laatst ingezien door	Fabio op 11-3-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.41
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

BIJLAGE 2:
RESULTATEN BEREKENING

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Veerweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_B	Gb02 Gevel O-1	7,50	54,14	51,41	44,40	54,69
29_A	Gb02 Gevel O-1	4,50	54,13	51,41	44,37	54,68
29_C	Gb02 Gevel O-1	10,50	53,93	51,20	44,19	54,48
31_B	Gb02 Gevel O-2	7,50	53,96	51,30	44,08	54,48
31_A	Gb02 Gevel O-2	4,50	53,95	51,29	44,04	54,47
33_B	Gb02 Gevel O-3	7,50	53,79	51,17	43,75	54,28
31_C	Gb02 Gevel O-2	10,50	53,75	51,08	43,86	54,27
33_A	Gb02 Gevel O-3	4,50	53,75	51,15	43,68	54,23
29_D	Gb02 Gevel O-1	13,50	53,67	50,93	43,94	54,22
33_C	Gb02 Gevel O-3	10,50	53,57	50,96	43,53	54,06
31_D	Gb02 Gevel O-2	13,50	53,46	50,79	43,57	53,98
29_E	Gb02 Gevel O-1	16,50	53,28	50,53	43,57	53,83
33_D	Gb02 Gevel O-3	13,50	53,30	50,69	43,27	53,79
31_E	Gb02 Gevel O-2	16,50	53,07	50,39	43,21	53,60
33_E	Gb02 Gevel O-3	16,50	52,92	50,29	42,92	53,42
29_F	Gb02 Gevel O-1	31,50	51,60	48,82	41,99	52,18
31_F	Gb02 Gevel O-2	31,50	51,41	48,67	41,68	51,96
26_B	Gb02 Gevel N-2	7,50	51,18	48,17	42,09	51,88
26_A	Gb02 Gevel N-2	4,50	51,11	48,10	42,00	51,80
33_F	Gb02 Gevel O-3	31,50	51,21	48,53	41,35	51,74
26_C	Gb02 Gevel N-2	10,50	50,95	47,93	41,85	51,64
26_D	Gb02 Gevel N-2	13,50	50,76	47,74	41,67	51,46
26_E	Gb02 Gevel N-2	16,50	50,47	47,45	41,39	51,17
25_B	Gb02 Gevel N-1	7,50	49,36	46,33	40,32	50,07
25_C	Gb02 Gevel N-1	10,50	49,20	46,17	40,15	49,91
25_A	Gb02 Gevel N-1	4,50	49,19	46,17	40,13	49,90
26_F	Gb02 Gevel N-2	31,50	49,16	46,11	40,13	49,87
25_D	Gb02 Gevel N-1	13,50	49,09	46,06	40,05	49,80
25_E	Gb02 Gevel N-1	16,50	48,89	45,86	39,85	49,60
35_B	Gb02 Gevel Z-1	10,50	49,17	46,71	38,65	49,56
35_C	Gb02 Gevel Z-1	13,50	48,98	46,53	38,47	49,38
35_D	Gb02 Gevel Z-1	16,50	48,73	46,28	38,21	49,13
35_E	Gb02 Gevel Z-1	19,50	48,26	45,80	37,74	48,65
25_F	Gb02 Gevel N-1	31,50	47,91	44,87	38,89	48,63
22_A	Gb03 Gevel N-2	4,50	47,37	44,33	38,35	48,09
37_C	Gb02 Gevel Z-2	13,50	47,69	45,23	37,21	48,09
37_D	Gb02 Gevel Z-2	16,50	47,56	45,10	37,09	47,97
37_E	Gb02 Gevel Z-2	19,50	47,46	44,99	36,99	47,86
35_F	Gb02 Gevel Z-1	31,50	46,83	44,38	36,32	47,23
28_A	Gb02 Gevel N-2 top	34,50	46,07	42,95	37,20	46,82
35_A	Gb02 Gevel Z-1	7,50	46,32	43,82	35,96	46,75
21_A	Gb03 Gevel N-1	4,50	45,83	42,78	36,83	46,55
37_F	Gb02 Gevel Z-2	31,50	46,13	43,65	35,71	46,55
12_A	Gb01 Gevel O-1 top	19,50	45,76	42,80	36,62	46,45
11_D	Gb01 Gevel O-1	16,50	45,66	42,68	36,55	46,36
37_B	Gb02 Gevel Z-2	10,50	45,93	43,47	35,48	46,34
09_C	Gb01 Gevel N-2	10,50	45,42	42,38	36,42	46,14
11_C	Gb01 Gevel O-1	13,50	45,42	42,39	36,39	46,14
09_D	Gb01 Gevel N-2	13,50	45,36	42,32	36,37	46,09
09_B	Gb01 Gevel N-2	7,50	45,23	42,19	36,23	45,95
09_E	Gb01 Gevel N-2	16,50	45,14	42,10	36,15	45,87
11_B	Gb01 Gevel O-1	10,50	45,03	41,98	36,05	45,76
27_A	Gb02 Gevel N-1 top	34,50	44,98	41,87	36,11	45,74
14_A	Gb01 Gevel O-2 top	19,50	44,79	41,99	35,30	45,40
07_D	Gb01 Gevel N-1	13,50	44,61	41,56	35,61	45,33
30_A	Gb02 Gevel O-1 top	34,50	44,68	41,76	35,35	45,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_A	Gb01 Gevel O-3 top	19,50	44,76	42,10	34,92	45,30
07_C	Gb01 Gevel N-1	10,50	44,53	41,49	35,54	45,26
09_A	Gb01 Gevel N-2	4,50	44,51	41,47	35,50	45,23
15_E	Gb01 Gevel O-3	16,50	44,45	41,78	34,62	44,99
07_E	Gb01 Gevel N-1	16,50	44,24	41,20	35,24	44,96
07_B	Gb01 Gevel N-1	7,50	44,22	41,19	35,20	44,94
13_E	Gb01 Gevel O-2	16,50	44,26	41,44	34,82	44,88
10_A	Gb01 Gevel N-2 top	19,50	43,86	40,80	34,94	44,61
13_D	Gb01 Gevel O-2	13,50	43,58	40,70	34,26	44,23
07_A	Gb01 Gevel N-1	4,50	43,50	40,47	34,49	44,22
32_A	Gb02 Gevel O-2 top	34,50	43,50	40,65	33,98	44,09
34_A	Gb02 Gevel O-3 top	34,50	43,47	40,70	33,74	44,01
15_D	Gb01 Gevel O-3	13,50	43,27	40,54	33,58	43,84
38_A	Gb02 Gevel Z-2 top	34,50	43,40	40,89	33,03	43,82
36_A	Gb02 Gevel Z-1 top	34,50	43,39	40,93	32,88	43,79
08_A	Gb01 Gevel N-1 top	19,50	42,60	39,53	33,74	43,37
13_C	Gb01 Gevel O-2	10,50	42,57	39,65	33,36	43,25
18_A	Gb01 Gevel Z-1 top	19,50	42,48	40,01	32,04	42,89
17_E	Gb01 Gevel Z-1	16,50	42,37	39,90	31,92	42,78
15_C	Gb01 Gevel O-3	10,50	41,85	39,08	32,26	42,44
20_A	Gb01 Gevel Z-2 top	19,50	41,13	38,65	30,71	41,55
37_A	Gb02 Gevel Z-2	7,50	40,78	38,19	30,61	41,24
17_D	Gb01 Gevel Z-1	13,50	40,80	38,32	30,36	41,21
11_A	Gb01 Gevel O-1	7,50	40,26	37,22	31,25	40,98
19_E	Gb01 Gevel Z-2	16,50	39,96	37,48	29,54	40,38
17_C	Gb01 Gevel Z-1	10,50	38,92	36,44	28,44	39,32
41_E	Gb02 Gevel W-2	16,50	38,56	35,49	29,57	39,28
39_E	Gb02 Gevel W-1	16,50	38,49	35,41	29,58	39,24
19_D	Gb01 Gevel Z-2	13,50	38,79	36,31	28,35	39,20
41_D	Gb02 Gevel W-2	13,50	38,21	35,13	29,26	38,94
39_D	Gb02 Gevel W-1	13,50	38,09	35,02	29,19	38,84
13_B	Gb01 Gevel O-2	7,50	37,82	34,88	28,56	38,48
43_E	Gb02 Gevel W-3	19,50	37,23	34,50	27,49	37,78
15_B	Gb01 Gevel O-3	7,50	37,02	34,20	27,40	37,59
41_C	Gb02 Gevel W-2	10,50	36,58	33,52	27,64	37,32
19_C	Gb01 Gevel Z-2	10,50	36,81	34,33	26,32	37,21
39_C	Gb02 Gevel W-1	10,50	36,38	33,32	27,46	37,13
43_D	Gb02 Gevel W-3	16,50	36,04	33,21	26,53	36,64
43_C	Gb02 Gevel W-3	13,50	35,39	32,51	26,03	36,03
43_B	Gb02 Gevel W-3	10,50	34,07	31,14	24,84	34,74
17_B	Gb01 Gevel Z-1	7,50	34,01	31,44	23,51	34,38
19_B	Gb01 Gevel Z-2	7,50	32,19	29,61	21,68	32,55
15_A	Gb01 Gevel O-3	4,50	31,86	29,12	21,74	32,29
13_A	Gb01 Gevel O-2	4,50	31,07	28,29	21,06	31,52
17_A	Gb01 Gevel Z-1	4,50	31,17	28,53	20,68	31,52
23_A	Gb03 Gevel Z-1	4,50	30,18	27,50	19,95	30,60
19_A	Gb01 Gevel Z-2	4,50	29,94	27,30	19,43	30,29
41_B	Gb02 Gevel W-2	7,50	29,20	26,15	20,03	29,86
39_B	Gb02 Gevel W-1	7,50	29,03	25,97	19,92	29,71
05_B	Gb01 Gevel W-3	7,50	28,98	26,03	19,74	29,64
05_A	Gb01 Gevel W-3	4,50	28,87	25,93	19,58	29,52
03_A	Gb01 Gevel W-2	4,50	28,30	25,23	19,31	29,02
03_B	Gb01 Gevel W-2	7,50	28,18	25,09	19,27	28,93
24_A	Gb03 Gevel Z-2	4,50	28,29	25,49	18,49	28,80
43_A	Gb02 Gevel W-3	7,50	27,64	24,76	18,10	28,22
01_B	gb01 Gevel W-1	7,50	26,30	23,34	17,22	27,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	gb01 Gevel W-1	4,50	25,32	22,47	15,79	25,91
39_A	Gb02 Gevel W-1	4,50	24,77	21,79	15,27	25,34
41_A	Gb02 Gevel W-2	4,50	23,82	20,92	14,10	24,33
01_C	gb01 Gevel W-1	10,50	--	--	--	--
01_D	gb01 Gevel W-1	13,50	--	--	--	--
01_E	gb01 Gevel W-1	16,50	--	--	--	--
02_A	Gb01 Gevel W-1 top	19,50	--	--	--	--
03_C	Gb01 Gevel W-2	10,50	--	--	--	--
03_D	Gb01 Gevel W-2	13,50	--	--	--	--
03_E	Gb01 Gevel W-2	16,50	--	--	--	--
04_A	Gb01 Gevel W-2 top	19,50	--	--	--	--
05_C	Gb01 Gevel W-3	10,50	--	--	--	--
05_D	Gb01 Gevel W-3	13,50	--	--	--	--
05_E	Gb01 Gevel W-3	16,50	--	--	--	--
06_A	Gb01 Gevel W-3 top	19,50	--	--	--	--
39_F	Gb02 Gevel W-1	31,50	--	--	--	--
40_A	Gb02 Gevel W-1 top	34,50	--	--	--	--
41_F	Gb02 Gevel W-2	31,50	--	--	--	--
42_A	Gb02 Gevel W-2 top	34,50	--	--	--	--
43_F	Gb02 Gevel W-3	31,50	--	--	--	--
44_A	Gb02 Gevel W-3 top	34,50	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_A	Gb02 Gevel N-1	4,50	53,67	50,32	43,56	53,96
22_A	Gb03 Gevel N-2	4,50	53,65	50,31	43,54	53,94
26_A	Gb02 Gevel N-2	4,50	53,59	50,25	43,48	53,88
21_A	Gb03 Gevel N-1	4,50	53,57	50,23	43,47	53,86
09_A	Gb01 Gevel N-2	4,50	53,44	50,10	43,34	53,73
07_A	Gb01 Gevel N-1	4,50	53,25	49,90	43,14	53,54
25_B	Gb02 Gevel N-1	7,50	53,17	49,83	43,07	53,46
26_B	Gb02 Gevel N-2	7,50	53,07	49,72	42,96	53,36
09_B	Gb01 Gevel N-2	7,50	53,04	49,70	42,93	53,33
07_B	Gb01 Gevel N-1	7,50	52,87	49,54	42,77	53,17
25_C	Gb02 Gevel N-1	10,50	52,53	49,19	42,43	52,82
09_C	Gb01 Gevel N-2	10,50	52,49	49,15	42,39	52,78
26_C	Gb02 Gevel N-2	10,50	52,39	49,05	42,28	52,68
07_C	Gb01 Gevel N-1	10,50	52,36	49,02	42,26	52,65
09_D	Gb01 Gevel N-2	13,50	51,87	48,54	41,78	52,17
25_D	Gb02 Gevel N-1	13,50	51,85	48,51	41,75	52,14
07_D	Gb01 Gevel N-1	13,50	51,77	48,44	41,68	52,07
26_D	Gb02 Gevel N-2	13,50	51,67	48,32	41,56	51,96
09_E	Gb01 Gevel N-2	16,50	51,26	47,92	41,16	51,55
07_E	Gb01 Gevel N-1	16,50	51,18	47,85	41,09	51,48
25_E	Gb02 Gevel N-1	16,50	51,17	47,83	41,06	51,46
26_E	Gb02 Gevel N-2	16,50	50,95	47,61	40,85	51,24
25_F	Gb02 Gevel N-1	31,50	48,24	44,90	38,14	48,53
05_A	Gb01 Gevel W-3	4,50	48,17	44,86	38,10	48,48
43_C	Gb02 Gevel W-3	13,50	48,14	44,79	38,03	48,43
26_F	Gb02 Gevel N-2	31,50	47,94	44,60	37,84	48,23
05_B	Gb01 Gevel W-3	7,50	47,86	44,54	37,77	48,16
43_D	Gb02 Gevel W-3	16,50	47,78	44,43	37,67	48,07
05_C	Gb01 Gevel W-3	10,50	47,69	44,38	37,61	48,00
11_C	Gb01 Gevel O-1	13,50	47,50	44,18	37,40	47,80
43_E	Gb02 Gevel W-3	19,50	47,37	44,02	37,26	47,66
11_D	Gb01 Gevel O-1	16,50	47,30	43,95	37,19	47,59
05_D	Gb01 Gevel W-3	13,50	47,26	43,95	37,19	47,57
29_A	Gb02 Gevel O-1	4,50	47,25	43,90	37,14	47,54
29_B	Gb02 Gevel O-1	7,50	46,84	43,49	36,73	47,13
05_E	Gb01 Gevel W-3	16,50	46,80	43,50	36,73	47,11
29_C	Gb02 Gevel O-1	10,50	46,34	43,00	36,24	46,63
43_B	Gb02 Gevel W-3	10,50	46,23	42,98	36,17	46,56
03_B	Gb01 Gevel W-2	7,50	45,92	42,61	35,85	46,23
03_C	Gb01 Gevel W-2	10,50	45,86	42,54	35,78	46,16
03_A	Gb01 Gevel W-2	4,50	45,85	42,53	35,77	46,15
43_F	Gb02 Gevel W-3	31,50	45,73	42,40	35,64	46,03
29_D	Gb02 Gevel O-1	13,50	45,73	42,38	35,62	46,02
03_D	Gb01 Gevel W-2	13,50	45,66	42,35	35,58	45,97
03_E	Gb01 Gevel W-2	16,50	45,36	42,06	35,30	45,68
29_E	Gb02 Gevel O-1	16,50	45,09	41,74	34,98	45,38
11_B	Gb01 Gevel O-1	10,50	44,32	41,03	34,24	44,63
31_A	Gb02 Gevel O-2	4,50	44,25	40,90	34,14	44,54
41_F	Gb02 Gevel W-2	31,50	44,05	40,72	33,96	44,35
01_C	gb01 Gevel W-1	10,50	44,00	40,69	33,93	44,31
31_B	Gb02 Gevel O-2	7,50	44,02	40,67	33,91	44,31
01_B	gb01 Gevel W-1	7,50	43,97	40,67	33,90	44,28
01_D	gb01 Gevel W-1	13,50	43,89	40,58	33,82	44,20
01_E	gb01 Gevel W-1	16,50	43,84	40,55	33,78	44,16
31_C	Gb02 Gevel O-2	10,50	43,77	40,42	33,66	44,06
31_D	Gb02 Gevel O-2	13,50	43,38	40,03	33,27	43,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	gb01 Gevel W-1	4,50	43,33	40,00	33,24	43,63
31_E	Gb02 Gevel O-2	16,50	43,00	39,65	32,89	43,29
41_E	Gb02 Gevel W-2	16,50	42,73	39,47	32,66	43,05
12_A	Gb01 Gevel O-1 top	19,50	42,68	39,38	32,60	42,99
39_F	Gb02 Gevel W-1	31,50	42,66	39,34	32,57	42,96
06_A	Gb01 Gevel W-3 top	19,50	42,46	39,26	32,47	42,82
08_A	Gb01 Gevel N-1 top	19,50	42,16	38,77	32,06	42,44
44_A	Gb02 Gevel W-3 top	34,50	41,97	38,70	31,92	42,30
10_A	Gb01 Gevel N-2 top	19,50	42,01	38,59	31,89	42,28
13_E	Gb01 Gevel O-2	16,50	41,91	38,63	31,83	42,22
04_A	Gb01 Gevel W-2 top	19,50	41,77	38,58	31,78	42,13
29_F	Gb02 Gevel O-1	31,50	41,84	38,49	31,73	42,13
33_A	Gb02 Gevel O-3	4,50	41,49	38,14	31,38	41,78
33_B	Gb02 Gevel O-3	7,50	41,40	38,05	31,29	41,69
33_C	Gb02 Gevel O-3	10,50	41,19	37,84	31,07	41,48
33_D	Gb02 Gevel O-3	13,50	41,00	37,65	30,89	41,29
33_E	Gb02 Gevel O-3	16,50	40,77	37,42	30,66	41,06
31_F	Gb02 Gevel O-2	31,50	40,72	37,37	30,61	41,01
02_A	Gb01 Gevel W-1 top	19,50	40,61	37,41	30,62	40,97
14_A	Gb01 Gevel O-2 top	19,50	40,51	37,22	30,43	40,82
42_A	Gb02 Gevel W-2 top	34,50	40,09	36,82	30,04	40,42
33_F	Gb02 Gevel O-3	31,50	39,25	35,90	29,14	39,54
40_A	Gb02 Gevel W-1 top	34,50	39,15	35,90	29,11	39,48
41_D	Gb02 Gevel W-2	13,50	38,67	35,24	28,53	38,93
43_A	Gb02 Gevel W-3	7,50	38,24	34,69	28,05	38,46
13_D	Gb01 Gevel O-2	13,50	37,90	34,46	27,75	38,16
27_A	Gb02 Gevel N-1 top	34,50	37,41	34,02	27,33	37,70
11_A	Gb01 Gevel O-1	7,50	36,99	33,44	26,81	37,21
16_A	Gb01 Gevel O-3 top	19,50	36,65	33,28	26,53	36,93
28_A	Gb02 Gevel N-2 top	34,50	36,06	32,56	25,92	36,31
39_E	Gb02 Gevel W-1	16,50	35,24	31,75	25,08	35,48
15_E	Gb01 Gevel O-3	16,50	35,12	31,64	24,96	35,36
41_C	Gb02 Gevel W-2	10,50	35,13	31,57	24,93	35,34
13_C	Gb01 Gevel O-2	10,50	34,44	30,87	24,25	34,65
39_D	Gb02 Gevel W-1	13,50	33,02	29,47	22,84	33,24
15_D	Gb01 Gevel O-3	13,50	32,78	29,23	22,60	33,00
41_B	Gb02 Gevel W-2	7,50	32,61	29,00	22,41	32,81
13_B	Gb01 Gevel O-2	7,50	31,93	28,30	21,71	32,12
39_C	Gb02 Gevel W-1	10,50	31,30	27,71	21,10	31,51
15_C	Gb01 Gevel O-3	10,50	30,89	27,28	20,68	31,09
41_A	Gb02 Gevel W-2	4,50	30,79	27,20	20,60	31,00
39_B	Gb02 Gevel W-1	7,50	30,15	26,57	19,97	30,37
13_A	Gb01 Gevel O-2	4,50	29,66	26,03	19,45	29,86
39_A	Gb02 Gevel W-1	4,50	29,40	25,86	19,23	29,63
30_A	Gb02 Gevel O-1 top	34,50	29,33	25,78	19,14	29,55
15_B	Gb01 Gevel O-3	7,50	29,29	25,66	19,08	29,49
32_A	Gb02 Gevel O-2 top	34,50	27,71	24,15	17,51	27,92
15_A	Gb01 Gevel O-3	4,50	27,70	24,10	17,50	27,91
19_B	Gb01 Gevel Z-2	7,50	26,36	23,19	16,42	26,74
17_A	Gb01 Gevel Z-1	4,50	26,34	23,02	16,29	26,65
34_A	Gb02 Gevel O-3 top	34,50	26,11	22,55	15,92	26,33
19_A	Gb01 Gevel Z-2	4,50	25,94	22,66	15,93	26,28
38_A	Gb02 Gevel Z-2 top	34,50	25,56	22,26	15,50	25,88
37_F	Gb02 Gevel Z-2	31,50	25,46	22,16	15,40	25,78
19_C	Gb01 Gevel Z-2	10,50	25,00	21,82	15,05	25,38
17_B	Gb01 Gevel Z-1	7,50	24,99	21,81	15,04	25,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_A	Gb02 Gevel Z-1 top	34,50	25,02	21,77	15,00	25,36
35_F	Gb02 Gevel Z-1	31,50	24,49	21,23	14,46	24,82
17_C	Gb01 Gevel Z-1	10,50	24,23	21,03	14,27	24,60
24_A	Gb03 Gevel Z-2	4,50	24,27	20,86	14,16	24,54
35_A	Gb02 Gevel Z-1	7,50	24,01	20,67	13,93	24,31
18_A	Gb01 Gevel Z-1 top	19,50	23,52	20,23	13,48	23,84
20_A	Gb01 Gevel Z-2 top	19,50	23,09	19,78	13,03	23,40
37_A	Gb02 Gevel Z-2	7,50	23,00	19,53	12,87	23,26
37_E	Gb02 Gevel Z-2	19,50	22,64	19,39	12,61	22,98
17_E	Gb01 Gevel Z-1	16,50	22,39	19,10	12,35	22,71
19_E	Gb01 Gevel Z-2	16,50	22,36	19,06	12,31	22,68
37_D	Gb02 Gevel Z-2	16,50	21,83	18,56	11,79	22,16
19_D	Gb01 Gevel Z-2	13,50	21,56	18,28	11,52	21,89
35_E	Gb02 Gevel Z-1	19,50	21,53	18,30	11,53	21,88
17_D	Gb01 Gevel Z-1	13,50	21,52	18,23	11,48	21,84
35_B	Gb02 Gevel Z-1	10,50	21,21	17,92	11,17	21,53
37_C	Gb02 Gevel Z-2	13,50	20,82	17,53	10,77	21,14
35_D	Gb02 Gevel Z-1	16,50	20,67	17,43	10,67	21,02
37_B	Gb02 Gevel Z-2	10,50	20,57	17,25	10,54	20,89
35_C	Gb02 Gevel Z-1	13,50	19,85	16,60	9,84	20,19
23_A	Gb03 Gevel Z-1	4,50	19,77	16,35	9,64	20,04

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Constantijn Huygenslaan
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05_A	Gb01 Gevel W-3	4,50	44,42	40,69	34,07	44,55
05_B	Gb01 Gevel W-3	7,50	43,54	39,85	33,21	43,69
05_C	Gb01 Gevel W-3	10,50	43,21	39,56	32,90	43,37
05_D	Gb01 Gevel W-3	13,50	43,02	39,40	32,72	43,19
05_E	Gb01 Gevel W-3	16,50	42,94	39,33	32,64	43,11
03_D	Gb01 Gevel W-2	13,50	42,67	39,09	32,39	42,86
03_E	Gb01 Gevel W-2	16,50	42,66	39,10	32,38	42,85
03_C	Gb01 Gevel W-2	10,50	42,64	39,02	32,34	42,81
03_B	Gb01 Gevel W-2	7,50	42,48	38,82	32,16	42,64
03_A	Gb01 Gevel W-2	4,50	42,48	38,78	32,14	42,62
01_E	gb01 Gevel W-1	16,50	42,18	38,68	31,93	42,39
01_D	gb01 Gevel W-1	13,50	42,01	38,48	31,74	42,21
06_A	Gb01 Gevel W-3 top	19,50	41,77	38,26	31,50	41,97
04_A	Gb01 Gevel W-2 top	19,50	41,66	38,19	31,40	41,88
01_C	gb01 Gevel W-1	10,50	41,53	37,96	31,24	41,71
02_A	Gb01 Gevel W-1 top	19,50	41,46	38,04	31,23	41,70
01_B	gb01 Gevel W-1	7,50	40,10	36,54	29,82	40,29
07_B	Gb01 Gevel N-1	7,50	38,63	34,84	28,25	38,74
07_A	Gb01 Gevel N-1	4,50	38,57	34,77	28,19	38,68
07_C	Gb01 Gevel N-1	10,50	38,55	34,75	28,17	38,66
07_D	Gb01 Gevel N-1	13,50	38,46	34,66	28,08	38,57
07_E	Gb01 Gevel N-1	16,50	38,32	34,53	27,95	38,43
09_B	Gb01 Gevel N-2	7,50	36,96	33,16	26,58	37,07
09_C	Gb01 Gevel N-2	10,50	36,96	33,16	26,58	37,07
09_D	Gb01 Gevel N-2	13,50	36,93	33,13	26,55	37,04
09_E	Gb01 Gevel N-2	16,50	36,85	33,05	26,47	36,96
09_A	Gb01 Gevel N-2	4,50	36,68	32,89	26,31	36,79
01_A	gb01 Gevel W-1	4,50	36,12	32,51	25,83	36,30
19_E	Gb01 Gevel Z-2	16,50	35,64	32,67	25,63	36,05
20_A	Gb01 Gevel Z-2 top	19,50	35,05	32,08	25,04	35,46
19_D	Gb01 Gevel Z-2	13,50	34,89	31,91	24,87	35,29
21_A	Gb03 Gevel N-1	4,50	35,16	31,37	24,79	35,27
17_E	Gb01 Gevel Z-1	16,50	34,13	31,15	24,11	34,53
44_A	Gb02 Gevel W-3 top	34,50	34,25	30,84	24,04	34,49
19_C	Gb01 Gevel Z-2	10,50	33,74	30,76	23,72	34,14
18_A	Gb01 Gevel Z-1 top	19,50	33,66	30,67	23,64	34,06
40_A	Gb02 Gevel W-1 top	34,50	33,72	30,58	23,63	34,06
43_F	Gb02 Gevel W-3	31,50	33,64	30,22	23,42	33,88
22_A	Gb03 Gevel N-2	4,50	33,69	29,89	23,31	33,80
17_D	Gb01 Gevel Z-1	13,50	33,10	30,11	23,08	33,50
39_F	Gb02 Gevel W-1	31,50	33,07	29,99	23,01	33,44
42_A	Gb02 Gevel W-2 top	34,50	32,69	29,53	22,59	33,03
25_D	Gb02 Gevel N-1	13,50	32,85	29,05	22,48	32,96
17_C	Gb01 Gevel Z-1	10,50	32,52	29,55	22,51	32,93
25_C	Gb02 Gevel N-1	10,50	32,82	29,01	22,44	32,93
19_B	Gb01 Gevel Z-2	7,50	32,52	29,54	22,50	32,92
25_E	Gb02 Gevel N-1	16,50	32,81	29,01	22,44	32,92
37_F	Gb02 Gevel Z-2	31,50	32,39	29,38	22,36	32,78
25_B	Gb02 Gevel N-1	7,50	32,47	28,66	22,09	32,58
25_F	Gb02 Gevel N-1	31,50	32,47	28,66	22,09	32,58
41_F	Gb02 Gevel W-2	31,50	32,15	29,04	22,08	32,51
38_A	Gb02 Gevel Z-2 top	34,50	32,01	29,00	21,98	32,40
17_B	Gb01 Gevel Z-1	7,50	31,74	28,77	21,73	32,15
35_F	Gb02 Gevel Z-1	31,50	31,67	28,65	21,63	32,06
26_D	Gb02 Gevel N-2	13,50	31,71	27,90	21,33	31,82
26_E	Gb02 Gevel N-2	16,50	31,71	27,90	21,33	31,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Constantijn Huygenslaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_C	Gb02 Gevel N-2	10,50	31,63	27,83	21,25	31,74
36_A	Gb02 Gevel Z-1 top	34,50	31,23	28,22	21,20	31,62
25_A	Gb02 Gevel N-1	4,50	31,46	27,66	21,08	31,57
37_E	Gb02 Gevel Z-2	19,50	31,00	28,01	20,98	31,40
37_D	Gb02 Gevel Z-2	16,50	30,93	27,94	20,91	31,33
26_F	Gb02 Gevel N-2	31,50	31,11	27,30	20,73	31,22
35_E	Gb02 Gevel Z-1	19,50	30,76	27,78	20,74	31,16
26_B	Gb02 Gevel N-2	7,50	31,02	27,21	20,64	31,13
39_E	Gb02 Gevel W-1	16,50	30,72	27,70	20,69	31,11
08_A	Gb01 Gevel N-1 top	19,50	30,92	27,06	20,53	31,01
35_D	Gb02 Gevel Z-1	16,50	30,57	27,59	20,55	30,97
37_C	Gb02 Gevel Z-2	13,50	30,51	27,53	20,49	30,91
35_C	Gb02 Gevel Z-1	13,50	30,02	27,05	20,00	30,43
19_A	Gb01 Gevel Z-2	4,50	29,96	26,97	19,93	30,36
39_D	Gb02 Gevel W-1	13,50	29,97	26,96	19,94	30,36
26_A	Gb02 Gevel N-2	4,50	30,16	26,35	19,78	30,27
41_E	Gb02 Gevel W-2	16,50	29,70	26,67	19,66	30,08
17_A	Gb01 Gevel Z-1	4,50	29,54	26,56	19,52	29,94
37_B	Gb02 Gevel Z-2	10,50	29,53	26,55	19,51	29,93
41_D	Gb02 Gevel W-2	13,50	28,88	25,87	18,85	29,27
39_C	Gb02 Gevel W-1	10,50	28,81	25,81	18,79	29,21
35_B	Gb02 Gevel Z-1	10,50	28,62	25,64	18,61	29,03
43_E	Gb02 Gevel W-3	19,50	28,66	25,51	18,57	29,00
12_A	Gb01 Gevel O-1 top	19,50	28,73	25,18	18,46	28,93
39_B	Gb02 Gevel W-1	7,50	27,98	24,97	17,95	28,37
37_A	Gb02 Gevel Z-2	7,50	27,95	24,97	17,93	28,35
43_D	Gb02 Gevel W-3	16,50	27,93	24,84	17,87	28,29
41_C	Gb02 Gevel W-2	10,50	27,72	24,71	17,69	28,11
11_D	Gb01 Gevel O-1	16,50	27,65	24,16	17,41	27,87
39_A	Gb02 Gevel W-1	4,50	27,38	24,32	17,33	27,75
41_A	Gb02 Gevel W-2	4,50	27,26	24,21	17,21	27,64
43_C	Gb02 Gevel W-3	13,50	26,96	23,89	16,91	27,33
11_C	Gb01 Gevel O-1	13,50	27,05	23,59	16,81	27,27
24_A	Gb03 Gevel Z-2	4,50	26,73	23,69	16,69	27,11
10_A	Gb01 Gevel N-2 top	19,50	26,87	22,94	16,47	26,94
35_A	Gb02 Gevel Z-1	7,50	26,47	23,48	16,45	26,87
41_B	Gb02 Gevel W-2	7,50	26,43	23,41	16,40	26,82
43_B	Gb02 Gevel W-3	10,50	25,95	22,88	15,90	26,32
27_A	Gb02 Gevel N-1 top	34,50	26,20	22,36	15,81	26,30
11_B	Gb01 Gevel O-1	10,50	25,41	22,00	15,19	25,65
43_A	Gb02 Gevel W-3	7,50	23,10	19,97	13,03	23,45
23_A	Gb03 Gevel Z-1	4,50	22,06	19,08	12,04	22,46
11_A	Gb01 Gevel O-1	7,50	22,11	18,83	11,96	22,40
28_A	Gb02 Gevel N-2 top	34,50	20,48	16,49	10,07	20,54
13_B	Gb01 Gevel O-2	7,50	19,58	16,50	9,52	19,95
15_B	Gb01 Gevel O-3	7,50	19,40	16,32	9,34	19,77
14_A	Gb01 Gevel O-2 top	19,50	19,22	16,01	9,11	19,54
13_E	Gb01 Gevel O-2	16,50	19,12	15,94	9,02	19,45
13_D	Gb01 Gevel O-2	13,50	18,41	15,23	8,31	18,74
13_C	Gb01 Gevel O-2	10,50	17,63	14,43	7,52	17,95
15_A	Gb01 Gevel O-3	4,50	17,46	14,35	7,39	17,82
16_A	Gb01 Gevel O-3 top	19,50	17,32	14,00	7,16	17,60
13_A	Gb01 Gevel O-2	4,50	17,15	14,03	7,07	17,50
15_E	Gb01 Gevel O-3	16,50	16,72	13,39	6,56	17,00
15_C	Gb01 Gevel O-3	10,50	16,60	13,34	6,46	16,90
15_D	Gb01 Gevel O-3	13,50	16,08	12,75	5,92	16,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Constantijn Huygenslaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_B	Gb02 Gevel O-3	7,50	10,44	7,45	0,42	10,84
31_A	Gb02 Gevel O-2	4,50	10,28	7,29	0,25	10,68
33_A	Gb02 Gevel O-3	4,50	10,17	7,13	0,12	10,55
31_B	Gb02 Gevel O-2	7,50	9,68	6,70	-0,34	10,08
29_A	Gb02 Gevel O-1	4,50	7,89	4,91	-2,13	8,29
29_B	Gb02 Gevel O-1	7,50	5,03	2,05	-5,00	5,43
29_C	Gb02 Gevel O-1	10,50	--	--	--	--
29_D	Gb02 Gevel O-1	13,50	--	--	--	--
29_E	Gb02 Gevel O-1	16,50	--	--	--	--
29_F	Gb02 Gevel O-1	31,50	--	--	--	--
30_A	Gb02 Gevel O-1 top	34,50	--	--	--	--
31_C	Gb02 Gevel O-2	10,50	--	--	--	--
31_D	Gb02 Gevel O-2	13,50	--	--	--	--
31_E	Gb02 Gevel O-2	16,50	--	--	--	--
31_F	Gb02 Gevel O-2	31,50	--	--	--	--
32_A	Gb02 Gevel O-2 top	34,50	--	--	--	--
33_C	Gb02 Gevel O-3	10,50	--	--	--	--
33_D	Gb02 Gevel O-3	13,50	--	--	--	--
33_E	Gb02 Gevel O-3	16,50	--	--	--	--
33_F	Gb02 Gevel O-3	31,50	--	--	--	--
34_A	Gb02 Gevel O-3 top	34,50	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Gerrit van Dalenstraat
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_A	Gb02 Gevel O-2 top	34,50	21,80	19,24	12,23	22,45
31_F	Gb02 Gevel O-2	31,50	21,72	19,18	12,17	22,38
34_A	Gb02 Gevel O-3 top	34,50	21,73	19,17	12,16	22,38
33_F	Gb02 Gevel O-3	31,50	21,43	18,87	11,87	22,08
35_F	Gb02 Gevel Z-1	31,50	21,41	18,85	11,84	22,06
36_A	Gb02 Gevel Z-1 top	34,50	21,33	18,77	11,77	21,98
38_A	Gb02 Gevel Z-2 top	34,50	21,21	18,65	11,64	21,86
30_A	Gb02 Gevel O-1 top	34,50	21,05	18,48	11,48	21,69
29_F	Gb02 Gevel O-1	31,50	20,77	18,21	11,21	21,42
37_F	Gb02 Gevel Z-2	31,50	20,62	18,05	11,05	21,26
35_E	Gb02 Gevel Z-1	19,50	18,90	16,36	9,35	19,56
33_E	Gb02 Gevel O-3	16,50	18,32	15,79	8,77	18,98
31_E	Gb02 Gevel O-2	16,50	18,22	15,68	8,67	18,88
35_D	Gb02 Gevel Z-1	16,50	18,18	15,65	8,63	18,84
37_E	Gb02 Gevel Z-2	19,50	18,14	15,60	8,59	18,80
16_A	Gb01 Gevel O-3 top	19,50	17,71	15,17	8,16	18,37
29_E	Gb02 Gevel O-1	16,50	17,48	14,94	7,92	18,13
20_A	Gb01 Gevel Z-2 top	19,50	17,44	14,91	7,89	18,10
33_D	Gb02 Gevel O-3	13,50	17,44	14,89	7,89	18,09
37_D	Gb02 Gevel Z-2	16,50	17,44	14,89	7,88	18,09
35_C	Gb02 Gevel Z-1	13,50	17,25	14,71	7,70	17,91
31_D	Gb02 Gevel O-2	13,50	17,24	14,70	7,69	17,90
18_A	Gb01 Gevel Z-1 top	19,50	17,21	14,67	7,65	17,86
15_E	Gb01 Gevel O-3	16,50	16,90	14,35	7,35	17,55
29_D	Gb02 Gevel O-1	13,50	16,69	14,15	7,14	17,35
33_B	Gb02 Gevel O-3	7,50	16,63	14,06	7,06	17,27
19_E	Gb01 Gevel Z-2	16,50	16,56	14,02	7,00	17,21
29_B	Gb02 Gevel O-1	7,50	16,56	13,99	6,99	17,20
37_C	Gb02 Gevel Z-2	13,50	16,52	13,97	6,97	17,17
33_C	Gb02 Gevel O-3	10,50	16,49	13,93	6,93	17,14
17_E	Gb01 Gevel Z-1	16,50	16,45	13,91	6,90	17,11
31_C	Gb02 Gevel O-2	10,50	16,46	13,90	6,90	17,11
31_B	Gb02 Gevel O-2	7,50	16,34	13,76	6,77	16,98
29_C	Gb02 Gevel O-1	10,50	16,18	13,63	6,62	16,83
35_B	Gb02 Gevel Z-1	10,50	15,94	13,38	6,38	16,59
15_D	Gb01 Gevel O-3	13,50	15,79	13,23	6,23	16,44
33_A	Gb02 Gevel O-3	4,50	15,49	12,86	5,89	16,11
17_D	Gb01 Gevel Z-1	13,50	15,40	12,84	5,84	16,05
29_A	Gb02 Gevel O-1	4,50	15,40	12,78	5,81	16,02
19_D	Gb01 Gevel Z-2	13,50	15,34	12,78	5,78	15,99
37_B	Gb02 Gevel Z-2	10,50	15,34	12,77	5,78	15,99
31_A	Gb02 Gevel O-2	4,50	15,33	12,69	5,73	15,95
15_C	Gb01 Gevel O-3	10,50	14,80	12,23	5,23	15,44
41_E	Gb02 Gevel W-2	16,50	14,65	12,11	5,10	15,31
35_A	Gb02 Gevel Z-1	7,50	14,65	12,05	5,07	15,28
17_C	Gb01 Gevel Z-1	10,50	14,55	11,99	4,99	15,20
19_C	Gb01 Gevel Z-2	10,50	14,29	11,72	4,73	14,94
37_A	Gb02 Gevel Z-2	7,50	14,19	11,60	4,61	14,83
15_B	Gb01 Gevel O-3	7,50	14,18	11,58	4,60	14,81
14_A	Gb01 Gevel O-2 top	19,50	13,62	11,04	4,05	14,26
41_D	Gb02 Gevel W-2	13,50	13,24	10,69	3,68	13,89
17_B	Gb01 Gevel Z-1	7,50	13,25	10,64	3,66	13,88
43_E	Gb02 Gevel W-3	19,50	13,21	10,64	3,64	13,85
26_A	Gb02 Gevel N-2	4,50	13,06	10,51	3,50	13,71
19_B	Gb01 Gevel Z-2	7,50	13,04	10,44	3,45	13,67
26_B	Gb02 Gevel N-2	7,50	12,99	10,44	3,43	13,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Gerrit van Dalenstraat
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_C	Gb02 Gevel W-2	10,50	12,68	10,13	3,12	13,33
43_D	Gb02 Gevel W-3	16,50	12,54	9,93	2,95	13,17
25_B	Gb02 Gevel N-1	7,50	12,43	9,89	2,87	13,08
25_A	Gb02 Gevel N-1	4,50	11,83	9,29	2,28	12,49
41_B	Gb02 Gevel W-2	7,50	11,39	8,82	1,82	12,03
17_A	Gb01 Gevel Z-1	4,50	11,33	8,59	1,67	11,90
21_A	Gb03 Gevel N-1	4,50	11,03	8,52	1,49	11,70
15_A	Gb01 Gevel O-3	4,50	10,70	7,97	1,05	11,28
13_E	Gb01 Gevel O-2	16,50	10,63	7,98	1,03	11,24
19_A	Gb01 Gevel Z-2	4,50	10,29	7,55	0,64	10,87
43_C	Gb02 Gevel W-3	13,50	10,04	7,38	0,43	10,65
11_A	Gb01 Gevel O-1	7,50	9,48	6,90	-0,09	10,12
13_B	Gb01 Gevel O-2	7,50	9,35	6,68	-0,27	9,95
13_D	Gb01 Gevel O-2	13,50	9,25	6,57	-0,37	9,85
24_A	Gb03 Gevel Z-2	4,50	9,18	6,47	-0,46	9,77
39_A	Gb02 Gevel W-1	4,50	8,62	5,93	-1,01	9,21
09_B	Gb01 Gevel N-2	7,50	8,50	5,96	-1,06	9,15
09_A	Gb01 Gevel N-2	4,50	8,37	5,86	-1,17	9,04
07_B	Gb01 Gevel N-1	7,50	8,38	5,83	-1,18	9,03
07_A	Gb01 Gevel N-1	4,50	8,26	5,74	-1,28	8,93
41_A	Gb02 Gevel W-2	4,50	8,22	5,52	-1,41	8,81
22_A	Gb03 Gevel N-2	4,50	7,96	5,44	-1,59	8,62
13_C	Gb01 Gevel O-2	10,50	7,98	5,26	-1,66	8,56
43_B	Gb02 Gevel W-3	10,50	7,81	5,10	-1,83	8,40
13_A	Gb01 Gevel O-2	4,50	7,66	4,89	-2,01	8,22
25_C	Gb02 Gevel N-1	10,50	7,01	4,44	-2,56	7,65
43_A	Gb02 Gevel W-3	7,50	6,95	4,21	-2,71	7,52
23_A	Gb03 Gevel Z-1	4,50	6,32	3,60	-3,32	6,90
11_D	Gb01 Gevel O-1	16,50	5,89	3,26	-3,71	6,51
26_C	Gb02 Gevel N-2	10,50	5,72	3,15	-3,85	6,36
12_A	Gb01 Gevel O-1 top	19,50	5,56	2,84	-4,09	6,14
11_C	Gb01 Gevel O-1	13,50	5,27	2,64	-4,33	5,89
03_B	Gb01 Gevel W-2	7,50	4,68	2,11	-4,89	5,32
11_B	Gb01 Gevel O-1	10,50	4,60	1,97	-4,99	5,22
09_C	Gb01 Gevel N-2	10,50	3,65	1,08	-5,92	4,29
09_D	Gb01 Gevel N-2	13,50	3,55	0,98	-6,02	4,19
09_E	Gb01 Gevel N-2	16,50	3,37	0,80	-6,20	4,01
07_C	Gb01 Gevel N-1	10,50	3,10	0,53	-6,47	3,74
07_D	Gb01 Gevel N-1	13,50	2,95	0,37	-6,62	3,59
07_E	Gb01 Gevel N-1	16,50	2,77	0,19	-6,81	3,41
03_A	Gb01 Gevel W-2	4,50	2,03	-0,61	-7,57	2,65
05_B	Gb01 Gevel W-3	7,50	1,77	-0,93	-7,87	2,36
05_A	Gb01 Gevel W-3	4,50	1,23	-1,50	-8,42	1,81
25_D	Gb02 Gevel N-1	13,50	-10,08	-12,90	-19,77	-9,54
25_E	Gb02 Gevel N-1	16,50	-10,13	-12,94	-19,82	-9,58
39_B	Gb02 Gevel W-1	7,50	-11,77	-14,60	-21,46	-11,23
26_D	Gb02 Gevel N-2	13,50	-12,94	-15,79	-22,64	-12,41
26_E	Gb02 Gevel N-2	16,50	-13,08	-15,93	-22,79	-12,55
01_A	gb01 Gevel W-1	4,50	--	--	--	--
01_B	gb01 Gevel W-1	7,50	--	--	--	--
01_C	gb01 Gevel W-1	10,50	--	--	--	--
01_D	gb01 Gevel W-1	13,50	--	--	--	--
01_E	gb01 Gevel W-1	16,50	--	--	--	--
02_A	Gb01 Gevel W-1 top	19,50	--	--	--	--
03_C	Gb01 Gevel W-2	10,50	--	--	--	--
03_D	Gb01 Gevel W-2	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Gerrit van Dalenstraat
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03_E	Gb01 Gevel W-2	16,50	--	--	--	--
04_A	Gb01 Gevel W-2 top	19,50	--	--	--	--
05_C	Gb01 Gevel W-3	10,50	--	--	--	--
05_D	Gb01 Gevel W-3	13,50	--	--	--	--
05_E	Gb01 Gevel W-3	16,50	--	--	--	--
06_A	Gb01 Gevel W-3 top	19,50	--	--	--	--
08_A	Gb01 Gevel N-1 top	19,50	--	--	--	--
10_A	Gb01 Gevel N-2 top	19,50	--	--	--	--
25_F	Gb02 Gevel N-1	31,50	--	--	--	--
26_F	Gb02 Gevel N-2	31,50	--	--	--	--
27_A	Gb02 Gevel N-1 top	34,50	--	--	--	--
28_A	Gb02 Gevel N-2 top	34,50	--	--	--	--
39_C	Gb02 Gevel W-1	10,50	--	--	--	--
39_D	Gb02 Gevel W-1	13,50	--	--	--	--
39_E	Gb02 Gevel W-1	16,50	--	--	--	--
39_F	Gb02 Gevel W-1	31,50	--	--	--	--
40_A	Gb02 Gevel W-1 top	34,50	--	--	--	--
41_F	Gb02 Gevel W-2	31,50	--	--	--	--
42_A	Gb02 Gevel W-2 top	34,50	--	--	--	--
43_F	Gb02 Gevel W-3	31,50	--	--	--	--
44_A	Gb02 Gevel W-3 top	34,50	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marnixstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
02_A	Gb01 Gevel W-1 top	19,50	25,24	22,63	15,65	25,87
04_A	Gb01 Gevel W-2 top	19,50	25,21	22,59	15,61	25,83
06_A	Gb01 Gevel W-3 top	19,50	24,53	21,93	14,94	25,16
20_A	Gb01 Gevel Z-2 top	19,50	24,49	21,91	14,91	25,13
40_A	Gb02 Gevel W-1 top	34,50	24,44	21,82	14,85	25,06
39_F	Gb02 Gevel W-1	31,50	24,41	21,81	14,83	25,04
42_A	Gb02 Gevel W-2 top	34,50	24,28	21,67	14,69	24,91
03_E	Gb01 Gevel W-2	16,50	24,27	21,64	14,67	24,89
37_F	Gb02 Gevel Z-2	31,50	24,24	21,64	14,66	24,87
41_F	Gb02 Gevel W-2	31,50	24,23	21,63	14,65	24,86
38_A	Gb02 Gevel Z-2 top	34,50	24,19	21,60	14,61	24,83
44_A	Gb02 Gevel W-3 top	34,50	24,14	21,52	14,55	24,76
43_F	Gb02 Gevel W-3	31,50	24,07	21,46	14,48	24,70
01_E	gb01 Gevel W-1	16,50	24,03	21,40	14,43	24,65
05_E	Gb01 Gevel W-3	16,50	24,00	21,36	14,39	24,61
18_A	Gb01 Gevel Z-1 top	19,50	23,79	21,21	14,22	24,43
35_F	Gb02 Gevel Z-1	31,50	23,79	21,19	14,21	24,42
36_A	Gb02 Gevel Z-1 top	34,50	23,73	21,15	14,16	24,37
19_E	Gb01 Gevel Z-2	16,50	23,69	21,06	14,09	24,31
03_D	Gb01 Gevel W-2	13,50	23,21	20,56	13,59	23,82
05_D	Gb01 Gevel W-3	13,50	22,92	20,27	13,30	23,53
01_D	gb01 Gevel W-1	13,50	22,82	20,17	13,21	23,43
17_E	Gb01 Gevel Z-1	16,50	22,81	20,19	13,21	23,43
19_D	Gb01 Gevel Z-2	13,50	22,70	20,05	13,08	23,31
37_E	Gb02 Gevel Z-2	19,50	22,20	19,59	12,61	22,83
03_C	Gb01 Gevel W-2	10,50	22,16	19,51	12,54	22,77
05_C	Gb01 Gevel W-3	10,50	21,76	19,10	12,13	22,36
17_D	Gb01 Gevel Z-1	13,50	21,65	19,01	12,04	22,26
19_C	Gb01 Gevel Z-2	10,50	21,60	18,93	11,97	22,20
01_C	gb01 Gevel W-1	10,50	21,57	18,90	11,94	22,17
35_E	Gb02 Gevel Z-1	19,50	21,29	18,71	11,71	21,93
37_D	Gb02 Gevel Z-2	16,50	21,01	18,38	11,41	21,63
39_E	Gb02 Gevel W-1	16,50	20,96	18,32	11,36	21,58
35_D	Gb02 Gevel Z-1	16,50	20,53	17,93	10,94	21,16
03_B	Gb01 Gevel W-2	7,50	20,31	17,65	10,68	20,91
19_B	Gb01 Gevel Z-2	7,50	20,22	17,58	10,60	20,83
17_C	Gb01 Gevel Z-1	10,50	20,13	17,46	10,51	20,73
05_B	Gb01 Gevel W-3	7,50	20,08	17,41	10,45	20,68
37_C	Gb02 Gevel Z-2	13,50	19,96	17,31	10,35	20,57
39_D	Gb02 Gevel W-1	13,50	19,91	17,26	10,30	20,52
01_B	gb01 Gevel W-1	7,50	19,77	17,11	10,14	20,37
05_A	Gb01 Gevel W-3	4,50	19,16	16,47	9,52	19,75
35_C	Gb02 Gevel Z-1	13,50	19,08	16,46	9,49	19,70
19_A	Gb01 Gevel Z-2	4,50	19,05	16,40	9,43	19,66
03_A	Gb01 Gevel W-2	4,50	18,98	16,28	9,33	19,57
17_A	Gb01 Gevel Z-1	4,50	18,61	15,93	8,97	19,20
39_C	Gb02 Gevel W-1	10,50	18,55	15,87	8,92	19,15
37_B	Gb02 Gevel Z-2	10,50	18,42	15,76	8,80	19,02
17_B	Gb01 Gevel Z-1	7,50	18,35	15,70	8,73	18,96
14_A	Gb01 Gevel O-2 top	19,50	18,02	15,38	8,41	18,63
01_A	gb01 Gevel W-1	4,50	17,90	15,21	8,26	18,49
39_B	Gb02 Gevel W-1	7,50	17,82	15,19	8,21	18,44
37_A	Gb02 Gevel Z-2	7,50	17,72	15,08	8,11	18,33
39_A	Gb02 Gevel W-1	4,50	17,50	14,85	7,88	18,11
35_B	Gb02 Gevel Z-1	10,50	16,93	14,28	7,32	17,54
13_E	Gb01 Gevel O-2	16,50	15,64	12,99	6,02	16,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marnixstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_A	Gb02 Gevel Z-1	7,50	15,05	12,36	5,42	15,64
15_A	Gb01 Gevel O-3	4,50	14,10	11,40	4,46	14,69
13_D	Gb01 Gevel O-2	13,50	13,75	11,08	4,13	14,35
07_A	Gb01 Gevel N-1	4,50	13,25	10,53	3,59	13,83
12_A	Gb01 Gevel O-1 top	19,50	12,86	10,32	3,36	13,53
09_A	Gb01 Gevel N-2	4,50	12,89	10,18	3,23	13,47
16_A	Gb01 Gevel O-3 top	19,50	12,85	10,17	3,20	13,44
08_A	Gb01 Gevel N-1 top	19,50	12,84	10,12	3,18	13,42
07_B	Gb01 Gevel N-1	7,50	12,80	10,07	3,14	13,38
07_E	Gb01 Gevel N-1	16,50	12,65	9,93	2,98	13,22
10_A	Gb01 Gevel N-2 top	19,50	12,50	9,78	2,84	13,08
09_B	Gb01 Gevel N-2	7,50	12,46	9,74	2,80	13,04
07_C	Gb01 Gevel N-1	10,50	12,36	9,64	2,70	12,94
07_D	Gb01 Gevel N-1	13,50	12,37	9,65	2,70	12,94
41_E	Gb02 Gevel W-2	16,50	12,21	9,74	2,76	12,92
09_E	Gb01 Gevel N-2	16,50	12,33	9,60	2,66	12,90
09_D	Gb01 Gevel N-2	13,50	12,05	9,32	2,38	12,62
09_C	Gb01 Gevel N-2	10,50	12,03	9,31	2,37	12,61
11_D	Gb01 Gevel O-1	16,50	11,73	9,25	2,27	12,43
15_E	Gb01 Gevel O-3	16,50	11,81	9,20	2,20	12,43
15_D	Gb01 Gevel O-3	13,50	10,96	8,34	1,34	11,57
29_A	Gb02 Gevel O-1	4,50	10,73	7,91	1,02	11,27
13_C	Gb01 Gevel O-2	10,50	10,57	7,80	0,90	11,13
41_D	Gb02 Gevel W-2	13,50	10,26	7,81	0,82	10,98
11_C	Gb01 Gevel O-1	13,50	10,13	7,67	0,68	10,84
43_E	Gb02 Gevel W-3	19,50	10,10	7,23	0,39	10,63
13_A	Gb01 Gevel O-2	4,50	9,71	6,95	0,06	10,28
31_B	Gb02 Gevel O-2	7,50	9,67	7,00	0,04	10,27
13_B	Gb01 Gevel O-2	7,50	9,38	6,58	-0,30	9,93
15_C	Gb01 Gevel O-3	10,50	8,63	5,97	-1,00	9,23
31_A	Gb02 Gevel O-2	4,50	7,93	5,21	-1,73	8,51
11_B	Gb01 Gevel O-1	10,50	7,18	4,66	-2,31	7,86
41_C	Gb02 Gevel W-2	10,50	6,38	3,86	-3,10	7,06
23_A	Gb03 Gevel Z-1	4,50	6,15	3,55	-3,40	6,79
43_D	Gb02 Gevel W-3	16,50	6,25	3,35	-3,47	6,76
15_B	Gb01 Gevel O-3	7,50	5,51	2,78	-4,14	6,09
11_A	Gb01 Gevel O-1	7,50	5,19	2,61	-4,34	5,84
24_A	Gb03 Gevel Z-2	4,50	5,17	2,54	-4,39	5,80
41_A	Gb02 Gevel W-2	4,50	4,90	2,27	-4,66	5,53
29_B	Gb02 Gevel O-1	7,50	4,91	2,04	-4,81	5,43
33_B	Gb02 Gevel O-3	7,50	4,82	1,92	-4,93	5,33
33_A	Gb02 Gevel O-3	4,50	4,50	1,59	-5,25	5,00
41_B	Gb02 Gevel W-2	7,50	4,07	1,51	-5,45	4,73
43_C	Gb02 Gevel W-3	13,50	3,34	0,45	-6,38	3,86
43_B	Gb02 Gevel W-3	10,50	1,13	-1,73	-8,57	1,66
43_A	Gb02 Gevel W-3	7,50	-0,08	-2,89	-9,75	0,47
21_A	Gb03 Gevel N-1	4,50	-1,83	-4,77	-11,59	-1,34
22_A	Gb03 Gevel N-2	4,50	-5,42	-8,37	-15,18	-4,93
26_A	Gb02 Gevel N-2	4,50	-5,80	-8,21	-15,21	-5,06
25_A	Gb02 Gevel N-1	4,50	-5,79	-8,74	-15,56	-5,30
25_B	Gb02 Gevel N-1	7,50	--	--	--	--
25_C	Gb02 Gevel N-1	10,50	--	--	--	--
25_D	Gb02 Gevel N-1	13,50	--	--	--	--
25_E	Gb02 Gevel N-1	16,50	--	--	--	--
25_F	Gb02 Gevel N-1	31,50	--	--	--	--
26_B	Gb02 Gevel N-2	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marnixstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_C	Gb02 Gevel N-2	10,50	--	--	--	--
26_D	Gb02 Gevel N-2	13,50	--	--	--	--
26_E	Gb02 Gevel N-2	16,50	--	--	--	--
26_F	Gb02 Gevel N-2	31,50	--	--	--	--
27_A	Gb02 Gevel N-1 top	34,50	--	--	--	--
28_A	Gb02 Gevel N-2 top	34,50	--	--	--	--
29_C	Gb02 Gevel O-1	10,50	--	--	--	--
29_D	Gb02 Gevel O-1	13,50	--	--	--	--
29_E	Gb02 Gevel O-1	16,50	--	--	--	--
29_F	Gb02 Gevel O-1	31,50	--	--	--	--
30_A	Gb02 Gevel O-1 top	34,50	--	--	--	--
31_C	Gb02 Gevel O-2	10,50	--	--	--	--
31_D	Gb02 Gevel O-2	13,50	--	--	--	--
31_E	Gb02 Gevel O-2	16,50	--	--	--	--
31_F	Gb02 Gevel O-2	31,50	--	--	--	--
32_A	Gb02 Gevel O-2 top	34,50	--	--	--	--
33_C	Gb02 Gevel O-3	10,50	--	--	--	--
33_D	Gb02 Gevel O-3	13,50	--	--	--	--
33_E	Gb02 Gevel O-3	16,50	--	--	--	--
33_F	Gb02 Gevel O-3	31,50	--	--	--	--
34_A	Gb02 Gevel O-3 top	34,50	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muilwijkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_A	Gb02 Gevel O-3 top	34,50	23,76	21,54	14,47	24,58
32_A	Gb02 Gevel O-2 top	34,50	23,51	21,28	14,21	24,33
33_F	Gb02 Gevel O-3	31,50	23,36	21,15	14,07	24,19
30_A	Gb02 Gevel O-1 top	34,50	23,13	20,90	13,83	23,95
31_F	Gb02 Gevel O-2	31,50	22,95	20,72	13,65	23,77
35_F	Gb02 Gevel Z-1	31,50	22,86	20,63	13,56	23,68
36_A	Gb02 Gevel Z-1 top	34,50	22,84	20,61	13,54	23,66
29_F	Gb02 Gevel O-1	31,50	22,58	20,36	13,29	23,40
37_F	Gb02 Gevel Z-2	31,50	22,41	20,18	13,11	23,23
38_A	Gb02 Gevel Z-2 top	34,50	21,64	19,41	12,34	22,46
37_E	Gb02 Gevel Z-2	19,50	19,11	16,89	9,82	19,93
35_E	Gb02 Gevel Z-1	19,50	19,09	16,86	9,79	19,91
33_E	Gb02 Gevel O-3	16,50	18,69	16,44	9,37	19,50
37_D	Gb02 Gevel Z-2	16,50	18,23	16,01	8,94	19,05
35_D	Gb02 Gevel Z-1	16,50	18,00	15,77	8,71	18,82
31_E	Gb02 Gevel O-2	16,50	17,86	15,62	8,56	18,67
33_B	Gb02 Gevel O-3	7,50	17,86	15,60	8,54	18,66
29_E	Gb02 Gevel O-1	16,50	17,80	15,57	8,50	18,62
33_D	Gb02 Gevel O-3	13,50	17,73	15,47	8,41	18,53
37_C	Gb02 Gevel Z-2	13,50	17,59	15,37	8,30	18,41
29_D	Gb02 Gevel O-1	13,50	17,58	15,35	8,28	18,40
31_D	Gb02 Gevel O-2	13,50	17,46	15,23	8,16	18,28
33_C	Gb02 Gevel O-3	10,50	17,19	14,90	7,85	17,98
33_A	Gb02 Gevel O-3	4,50	17,16	14,91	7,84	17,97
35_C	Gb02 Gevel Z-1	13,50	17,04	14,81	7,75	17,86
37_B	Gb02 Gevel Z-2	10,50	16,52	14,29	7,22	17,34
29_C	Gb02 Gevel O-1	10,50	16,52	14,28	7,22	17,33
31_C	Gb02 Gevel O-2	10,50	16,25	14,01	6,95	17,06
17_E	Gb01 Gevel Z-1	16,50	16,11	13,83	6,77	16,90
35_B	Gb02 Gevel Z-1	10,50	15,90	13,66	6,60	16,71
31_B	Gb02 Gevel O-2	7,50	15,57	13,33	6,26	16,38
29_B	Gb02 Gevel O-1	7,50	15,52	13,28	6,21	16,33
35_A	Gb02 Gevel Z-1	7,50	15,42	13,15	6,09	16,22
19_E	Gb01 Gevel Z-2	16,50	15,40	13,10	6,04	16,18
18_A	Gb01 Gevel Z-1 top	19,50	15,24	12,99	5,93	16,05
17_D	Gb01 Gevel Z-1	13,50	15,21	12,92	5,86	16,00
19_D	Gb01 Gevel Z-2	13,50	14,73	12,43	5,37	15,51
29_A	Gb02 Gevel O-1	4,50	14,48	12,23	5,17	15,29
31_A	Gb02 Gevel O-2	4,50	14,44	12,19	5,12	15,25
37_A	Gb02 Gevel Z-2	7,50	14,30	12,04	4,98	15,10
17_C	Gb01 Gevel Z-1	10,50	14,24	11,94	4,88	15,02
20_A	Gb01 Gevel Z-2 top	19,50	14,11	11,85	4,79	14,91
19_C	Gb01 Gevel Z-2	10,50	13,78	11,47	4,41	14,55
16_A	Gb01 Gevel O-3 top	19,50	13,69	11,43	4,37	14,49
17_B	Gb01 Gevel Z-1	7,50	13,63	11,30	4,25	14,40
19_B	Gb01 Gevel Z-2	7,50	13,43	11,07	4,03	14,18
15_E	Gb01 Gevel O-3	16,50	12,82	10,55	3,50	13,62
17_A	Gb01 Gevel Z-1	4,50	12,22	9,87	2,83	12,98
15_D	Gb01 Gevel O-3	13,50	11,62	9,34	2,29	12,41
19_A	Gb01 Gevel Z-2	4,50	11,18	8,82	1,78	11,93
13_E	Gb01 Gevel O-2	16,50	10,70	8,37	1,33	11,47
15_C	Gb01 Gevel O-3	10,50	10,40	8,11	1,06	11,19
14_A	Gb01 Gevel O-2 top	19,50	10,30	7,94	0,91	11,05
15_A	Gb01 Gevel O-3	4,50	10,30	7,94	0,91	11,05
13_D	Gb01 Gevel O-2	13,50	9,75	7,42	0,38	10,52
15_B	Gb01 Gevel O-3	7,50	9,68	7,37	0,33	10,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muilwijkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_A	Gb01 Gevel O-2	4,50	9,49	7,06	0,06	10,21
23_A	Gb03 Gevel Z-1	4,50	9,15	6,69	-0,31	9,86
13_C	Gb01 Gevel O-2	10,50	8,49	6,13	-0,89	9,25
39_A	Gb02 Gevel W-1	4,50	8,37	5,96	-1,08	9,09
13_B	Gb01 Gevel O-2	7,50	8,04	5,66	-1,36	8,79
12_A	Gb01 Gevel O-1 top	19,50	7,78	5,32	-1,68	8,49
39_B	Gb02 Gevel W-1	7,50	7,63	5,22	-1,83	8,35
11_D	Gb01 Gevel O-1	16,50	6,90	4,43	-2,57	7,60
43_E	Gb02 Gevel W-3	19,50	6,34	4,11	-2,96	7,16
11_C	Gb01 Gevel O-1	13,50	6,38	3,92	-3,07	7,09
24_A	Gb03 Gevel Z-2	4,50	5,94	3,68	-3,39	6,74
11_B	Gb01 Gevel O-1	10,50	5,87	3,41	-3,58	6,58
11_A	Gb01 Gevel O-1	7,50	5,69	3,22	-3,77	6,39
43_D	Gb02 Gevel W-3	16,50	5,57	3,33	-3,74	6,38
41_E	Gb02 Gevel W-2	16,50	4,85	2,66	-4,42	5,69
26_D	Gb02 Gevel N-2	13,50	4,72	2,53	-4,55	5,56
43_C	Gb02 Gevel W-3	13,50	4,71	2,47	-4,60	5,52
41_A	Gb02 Gevel W-2	4,50	4,16	1,79	-5,23	4,91
41_D	Gb02 Gevel W-2	13,50	3,78	1,58	-5,50	4,61
43_B	Gb02 Gevel W-3	10,50	3,35	1,10	-5,96	4,16
43_A	Gb02 Gevel W-3	7,50	2,72	0,44	-6,61	3,51
41_C	Gb02 Gevel W-2	10,50	2,24	0,05	-7,03	3,08
26_C	Gb02 Gevel N-2	10,50	2,06	-0,13	-7,21	2,90
41_B	Gb02 Gevel W-2	7,50	1,57	-0,66	-7,72	2,39
39_E	Gb02 Gevel W-1	16,50	0,15	-2,04	-9,12	0,99
39_D	Gb02 Gevel W-1	13,50	-0,79	-2,99	-10,07	0,04
26_B	Gb02 Gevel N-2	7,50	-0,86	-3,06	-10,14	-0,03
39_C	Gb02 Gevel W-1	10,50	-2,08	-4,28	-11,35	-1,25
26_E	Gb02 Gevel N-2	16,50	-2,44	-4,63	-11,71	-1,60
26_A	Gb02 Gevel N-2	4,50	-3,29	-5,48	-12,56	-2,45
01_B	gb01 Gevel W-1	7,50	-4,36	-6,86	-13,84	-3,67
01_A	gb01 Gevel W-1	4,50	-4,40	-6,89	-13,87	-3,70
05_B	Gb01 Gevel W-3	7,50	-6,17	-8,66	-15,65	-5,48
05_A	Gb01 Gevel W-3	4,50	-6,21	-8,69	-15,68	-5,51
03_B	Gb01 Gevel W-2	7,50	-7,24	-9,74	-16,72	-6,55
03_A	Gb01 Gevel W-2	4,50	-7,30	-9,79	-16,77	-6,60
01_C	gb01 Gevel W-1	10,50	--	--	--	--
01_D	gb01 Gevel W-1	13,50	--	--	--	--
01_E	gb01 Gevel W-1	16,50	--	--	--	--
02_A	Gb01 Gevel W-1 top	19,50	--	--	--	--
03_C	Gb01 Gevel W-2	10,50	--	--	--	--
03_D	Gb01 Gevel W-2	13,50	--	--	--	--
03_E	Gb01 Gevel W-2	16,50	--	--	--	--
04_A	Gb01 Gevel W-2 top	19,50	--	--	--	--
05_C	Gb01 Gevel W-3	10,50	--	--	--	--
05_D	Gb01 Gevel W-3	13,50	--	--	--	--
05_E	Gb01 Gevel W-3	16,50	--	--	--	--
06_A	Gb01 Gevel W-3 top	19,50	--	--	--	--
07_A	Gb01 Gevel N-1	4,50	--	--	--	--
07_B	Gb01 Gevel N-1	7,50	--	--	--	--
07_C	Gb01 Gevel N-1	10,50	--	--	--	--
07_D	Gb01 Gevel N-1	13,50	--	--	--	--
07_E	Gb01 Gevel N-1	16,50	--	--	--	--
08_A	Gb01 Gevel N-1 top	19,50	--	--	--	--
09_A	Gb01 Gevel N-2	4,50	--	--	--	--
09_B	Gb01 Gevel N-2	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muilwijkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_C	Gb01 Gevel N-2	10,50	--	--	--	--
09_D	Gb01 Gevel N-2	13,50	--	--	--	--
09_E	Gb01 Gevel N-2	16,50	--	--	--	--
10_A	Gb01 Gevel N-2 top	19,50	--	--	--	--
21_A	Gb03 Gevel N-1	4,50	--	--	--	--
22_A	Gb03 Gevel N-2	4,50	--	--	--	--
25_A	Gb02 Gevel N-1	4,50	--	--	--	--
25_B	Gb02 Gevel N-1	7,50	--	--	--	--
25_C	Gb02 Gevel N-1	10,50	--	--	--	--
25_D	Gb02 Gevel N-1	13,50	--	--	--	--
25_E	Gb02 Gevel N-1	16,50	--	--	--	--
25_F	Gb02 Gevel N-1	31,50	--	--	--	--
26_F	Gb02 Gevel N-2	31,50	--	--	--	--
27_A	Gb02 Gevel N-1 top	34,50	--	--	--	--
28_A	Gb02 Gevel N-2 top	34,50	--	--	--	--
39_F	Gb02 Gevel W-1	31,50	--	--	--	--
40_A	Gb02 Gevel W-1 top	34,50	--	--	--	--
41_F	Gb02 Gevel W-2	31,50	--	--	--	--
42_A	Gb02 Gevel W-2 top	34,50	--	--	--	--
43_F	Gb02 Gevel W-3	31,50	--	--	--	--
44_A	Gb02 Gevel W-3 top	34,50	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pieter Langendijkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06_A	Gb01 Gevel W-3 top	19,50	28,67	25,90	18,98	29,23
04_A	Gb01 Gevel W-2 top	19,50	28,31	25,55	18,62	28,87
02_A	Gb01 Gevel W-1 top	19,50	28,27	25,49	18,57	28,82
01_E	gb01 Gevel W-1	16,50	28,00	25,23	18,31	28,56
03_E	Gb01 Gevel W-2	16,50	28,00	25,23	18,30	28,55
05_E	Gb01 Gevel W-3	16,50	27,96	25,20	18,27	28,52
01_C	gb01 Gevel W-1	10,50	27,78	25,00	18,07	28,33
05_D	Gb01 Gevel W-3	13,50	27,70	24,94	18,01	28,26
03_D	Gb01 Gevel W-2	13,50	27,69	24,92	18,00	28,25
39_F	Gb02 Gevel W-1	31,50	27,60	24,82	17,90	28,15
40_A	Gb02 Gevel W-1 top	34,50	27,60	24,81	17,90	28,15
03_C	Gb01 Gevel W-2	10,50	27,58	24,81	17,88	28,13
41_F	Gb02 Gevel W-2	31,50	27,56	24,78	17,86	28,11
42_A	Gb02 Gevel W-2 top	34,50	27,57	24,78	17,86	28,11
01_D	gb01 Gevel W-1	13,50	27,49	24,71	17,79	28,04
44_A	Gb02 Gevel W-3 top	34,50	27,49	24,71	17,79	28,04
43_F	Gb02 Gevel W-3	31,50	27,45	24,67	17,75	28,00
01_B	gb01 Gevel W-1	7,50	27,22	24,49	17,55	27,79
05_C	Gb01 Gevel W-3	10,50	27,06	24,29	17,37	27,62
03_B	Gb01 Gevel W-2	7,50	26,88	24,14	17,20	27,45
03_A	Gb01 Gevel W-2	4,50	26,56	23,79	16,86	27,11
05_B	Gb01 Gevel W-3	7,50	25,76	23,00	16,07	26,32
05_A	Gb01 Gevel W-3	4,50	25,75	22,99	16,05	26,31
01_A	gb01 Gevel W-1	4,50	24,99	22,24	15,31	25,55
20_A	Gb01 Gevel Z-2 top	19,50	24,87	22,16	15,20	25,45
37_F	Gb02 Gevel Z-2	31,50	24,50	21,73	14,80	25,05
19_E	Gb01 Gevel Z-2	16,50	24,20	21,42	14,50	24,75
35_F	Gb02 Gevel Z-1	31,50	24,16	21,38	14,46	24,71
38_A	Gb02 Gevel Z-2 top	34,50	23,73	21,01	14,06	24,30
19_D	Gb01 Gevel Z-2	13,50	23,73	20,95	14,03	24,28
17_C	Gb01 Gevel Z-1	10,50	23,66	20,91	13,97	24,22
19_C	Gb01 Gevel Z-2	10,50	23,63	20,86	13,93	24,18
08_A	Gb01 Gevel N-1 top	19,50	23,51	20,79	13,84	24,08
17_E	Gb01 Gevel Z-1	16,50	23,50	20,72	13,80	24,05
17_D	Gb01 Gevel Z-1	13,50	23,48	20,70	13,78	24,03
17_A	Gb01 Gevel Z-1	4,50	23,32	20,56	13,63	23,88
17_B	Gb01 Gevel Z-1	7,50	23,24	20,52	13,57	23,81
19_B	Gb01 Gevel Z-2	7,50	23,21	20,48	13,54	23,78
19_A	Gb01 Gevel Z-2	4,50	23,06	20,30	13,37	23,62
18_A	Gb01 Gevel Z-1 top	19,50	22,87	20,16	13,20	23,45
35_B	Gb02 Gevel Z-1	10,50	22,88	20,14	13,20	23,45
07_E	Gb01 Gevel N-1	16,50	22,82	20,09	13,14	23,39
09_E	Gb01 Gevel N-2	16,50	22,64	19,92	12,97	23,21
07_D	Gb01 Gevel N-1	13,50	22,16	19,44	12,49	22,73
10_A	Gb01 Gevel N-2 top	19,50	22,14	19,38	12,45	22,70
35_A	Gb02 Gevel Z-1	7,50	22,11	19,33	12,41	22,66
37_B	Gb02 Gevel Z-2	10,50	22,10	19,35	12,41	22,66
09_D	Gb01 Gevel N-2	13,50	22,02	19,30	12,35	22,59
37_E	Gb02 Gevel Z-2	19,50	22,03	19,27	12,34	22,59
37_A	Gb02 Gevel Z-2	7,50	21,69	18,92	12,00	22,25
35_E	Gb02 Gevel Z-1	19,50	21,58	18,81	11,88	22,13
35_C	Gb02 Gevel Z-1	13,50	21,56	18,81	11,87	22,12
36_A	Gb02 Gevel Z-1 top	34,50	21,53	18,82	11,87	22,11
25_F	Gb02 Gevel N-1	31,50	21,52	18,73	11,81	22,06
25_E	Gb02 Gevel N-1	16,50	21,41	18,66	11,72	21,97
07_C	Gb01 Gevel N-1	10,50	21,35	18,61	11,67	21,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Pieter Langendijkstraat
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_D	Gb02 Gevel Z-2	16,50	21,36	18,60	11,67	21,92
09_C	Gb01 Gevel N-2	10,50	21,27	18,53	11,59	21,84
26_F	Gb02 Gevel N-2	31,50	21,15	18,35	11,44	21,69
27_A	Gb02 Gevel N-1 top	34,50	21,10	18,39	11,43	21,68
26_E	Gb02 Gevel N-2	16,50	21,04	18,29	11,35	21,60
35_D	Gb02 Gevel Z-1	16,50	20,96	18,19	11,27	21,52
25_D	Gb02 Gevel N-1	13,50	20,94	18,19	11,26	21,50
21_A	Gb03 Gevel N-1	4,50	20,61	17,81	10,90	21,15
26_D	Gb02 Gevel N-2	13,50	20,52	17,77	10,84	21,08
37_C	Gb02 Gevel Z-2	13,50	20,52	17,75	10,82	21,07
39_C	Gb02 Gevel W-1	10,50	20,43	17,69	10,75	21,00
07_A	Gb01 Gevel N-1	4,50	20,16	17,35	10,45	20,70
07_B	Gb01 Gevel N-1	7,50	20,11	17,30	10,40	20,65
25_C	Gb02 Gevel N-1	10,50	20,08	17,31	10,38	20,63
43_E	Gb02 Gevel W-3	19,50	19,84	16,96	10,09	20,35
39_B	Gb02 Gevel W-1	7,50	19,70	16,92	10,00	20,25
26_C	Gb02 Gevel N-2	10,50	19,60	16,82	9,90	20,15
25_A	Gb02 Gevel N-1	4,50	19,49	16,69	9,78	20,03
16_A	Gb01 Gevel O-3 top	19,50	19,29	16,46	9,57	19,82
25_B	Gb02 Gevel N-1	7,50	19,26	16,44	9,54	19,79
09_B	Gb01 Gevel N-2	7,50	19,10	16,28	9,38	19,63
26_A	Gb02 Gevel N-2	4,50	19,08	16,27	9,37	19,62
22_A	Gb03 Gevel N-2	4,50	19,07	16,27	9,36	19,61
43_D	Gb02 Gevel W-3	16,50	18,92	16,07	9,18	19,44
09_A	Gb01 Gevel N-2	4,50	18,86	16,04	9,14	19,39
26_B	Gb02 Gevel N-2	7,50	18,83	16,02	9,12	19,37
15_E	Gb01 Gevel O-3	16,50	18,49	15,66	8,77	19,02
43_C	Gb02 Gevel W-3	13,50	18,36	15,54	8,64	18,89
43_B	Gb02 Gevel W-3	10,50	18,26	15,43	8,53	18,79
28_A	Gb02 Gevel N-2 top	34,50	18,16	15,44	8,49	18,73
15_D	Gb01 Gevel O-3	13,50	17,82	15,03	8,12	18,37
15_A	Gb01 Gevel O-3	4,50	17,15	14,44	7,49	17,73
15_C	Gb01 Gevel O-3	10,50	17,15	14,42	7,47	17,72
15_B	Gb01 Gevel O-3	7,50	16,97	14,27	7,30	17,55
41_C	Gb02 Gevel W-2	10,50	16,92	14,14	7,22	17,47
39_A	Gb02 Gevel W-1	4,50	16,51	13,57	6,73	17,00
41_B	Gb02 Gevel W-2	7,50	16,16	13,36	6,45	16,70
43_A	Gb02 Gevel W-3	7,50	15,75	12,98	6,05	16,30
33_B	Gb02 Gevel O-3	7,50	13,22	10,49	3,55	13,79
41_A	Gb02 Gevel W-2	4,50	13,25	10,32	3,48	13,74
12_A	Gb01 Gevel O-1 top	19,50	13,26	10,24	3,44	13,71
14_A	Gb01 Gevel O-2 top	19,50	12,13	9,06	2,29	12,57
33_A	Gb02 Gevel O-3	4,50	11,75	8,96	2,04	12,29
41_E	Gb02 Gevel W-2	16,50	11,28	8,19	1,43	11,71
39_E	Gb02 Gevel W-1	16,50	11,20	8,13	1,36	11,64
11_D	Gb01 Gevel O-1	16,50	10,18	7,09	0,33	10,61
13_E	Gb01 Gevel O-2	16,50	9,57	6,47	-0,28	10,00
31_A	Gb02 Gevel O-2	4,50	9,22	6,33	-0,53	9,73
41_D	Gb02 Gevel W-2	13,50	7,93	4,82	-1,92	8,35
11_C	Gb01 Gevel O-1	13,50	7,71	4,64	-2,13	8,15
39_D	Gb02 Gevel W-1	13,50	7,62	4,51	-2,23	8,04
13_D	Gb01 Gevel O-2	13,50	7,29	4,23	-2,54	7,73
24_A	Gb03 Gevel Z-2	4,50	6,81	3,89	-2,95	7,31
23_A	Gb03 Gevel Z-1	4,50	6,03	3,16	-3,71	6,55
11_B	Gb01 Gevel O-1	10,50	5,77	2,73	-4,05	6,22
13_C	Gb01 Gevel O-2	10,50	5,50	2,47	-4,31	5,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pieter Langendijkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_A	Gb01 Gevel O-1	7,50	5,01	2,01	-4,79	5,48
13_A	Gb01 Gevel O-2	4,50	4,82	1,88	-4,96	5,31
13_B	Gb01 Gevel O-2	7,50	4,81	1,82	-4,98	5,28
31_B	Gb02 Gevel O-2	7,50	2,09	-0,90	-7,71	2,56
29_B	Gb02 Gevel O-1	7,50	-7,56	-10,68	-17,42	-7,14
29_A	Gb02 Gevel O-1	4,50	-7,67	-10,78	-17,52	-7,25
29_C	Gb02 Gevel O-1	10,50	--	--	--	--
29_D	Gb02 Gevel O-1	13,50	--	--	--	--
29_E	Gb02 Gevel O-1	16,50	--	--	--	--
29_F	Gb02 Gevel O-1	31,50	--	--	--	--
30_A	Gb02 Gevel O-1 top	34,50	--	--	--	--
31_C	Gb02 Gevel O-2	10,50	--	--	--	--
31_D	Gb02 Gevel O-2	13,50	--	--	--	--
31_E	Gb02 Gevel O-2	16,50	--	--	--	--
31_F	Gb02 Gevel O-2	31,50	--	--	--	--
32_A	Gb02 Gevel O-2 top	34,50	--	--	--	--
33_C	Gb02 Gevel O-3	10,50	--	--	--	--
33_D	Gb02 Gevel O-3	13,50	--	--	--	--
33_E	Gb02 Gevel O-3	16,50	--	--	--	--
33_F	Gb02 Gevel O-3	31,50	--	--	--	--
34_A	Gb02 Gevel O-3 top	34,50	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rozenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_F	Gb02 Gevel O-1	31,50	21,53	19,31	12,22	22,35
31_F	Gb02 Gevel O-2	31,50	21,38	19,15	12,07	22,19
30_A	Gb02 Gevel O-1 top	34,50	21,31	19,08	12,00	22,12
32_A	Gb02 Gevel O-2 top	34,50	21,20	18,97	11,89	22,01
34_A	Gb02 Gevel O-3 top	34,50	21,19	18,96	11,88	22,00
33_F	Gb02 Gevel O-3	31,50	21,11	18,88	11,80	21,92
29_E	Gb02 Gevel O-1	16,50	20,72	18,50	11,42	21,54
31_E	Gb02 Gevel O-2	16,50	20,51	18,29	11,21	21,33
33_E	Gb02 Gevel O-3	16,50	20,24	18,02	10,94	21,06
26_F	Gb02 Gevel N-2	31,50	20,09	17,86	10,78	20,90
29_D	Gb02 Gevel O-1	13,50	19,90	17,68	10,60	20,72
31_D	Gb02 Gevel O-2	13,50	19,68	17,45	10,37	20,49
28_A	Gb02 Gevel N-2 top	34,50	19,48	17,25	10,17	20,29
33_D	Gb02 Gevel O-3	13,50	19,42	17,20	10,11	20,24
25_F	Gb02 Gevel N-1	31,50	19,19	16,97	9,89	20,01
29_C	Gb02 Gevel O-1	10,50	18,70	16,48	9,39	19,52
31_C	Gb02 Gevel O-2	10,50	18,61	16,39	9,31	19,43
26_E	Gb02 Gevel N-2	16,50	18,59	16,37	9,28	19,41
33_C	Gb02 Gevel O-3	10,50	18,20	15,98	8,90	19,02
29_B	Gb02 Gevel O-1	7,50	17,92	15,69	8,61	18,73
31_B	Gb02 Gevel O-2	7,50	17,88	15,66	8,58	18,70
25_E	Gb02 Gevel N-1	16,50	17,46	15,23	8,15	18,27
26_D	Gb02 Gevel N-2	13,50	17,39	15,17	8,08	18,21
27_A	Gb02 Gevel N-1 top	34,50	17,37	15,15	8,07	18,19
33_B	Gb02 Gevel O-3	7,50	17,31	15,08	8,00	18,12
31_A	Gb02 Gevel O-2	4,50	16,22	13,99	6,91	17,03
25_D	Gb02 Gevel N-1	13,50	16,16	13,94	6,85	16,98
26_C	Gb02 Gevel N-2	10,50	16,15	13,92	6,84	16,96
29_A	Gb02 Gevel O-1	4,50	16,06	13,83	6,75	16,87
25_C	Gb02 Gevel N-1	10,50	15,19	12,97	5,89	16,01
33_A	Gb02 Gevel O-3	4,50	15,07	12,84	5,76	15,88
09_E	Gb01 Gevel N-2	16,50	14,69	12,46	5,38	15,50
26_B	Gb02 Gevel N-2	7,50	14,54	12,31	5,23	15,35
10_A	Gb01 Gevel N-2 top	19,50	14,50	12,27	5,19	15,31
07_E	Gb01 Gevel N-1	16,50	13,79	11,57	4,49	14,61
09_D	Gb01 Gevel N-2	13,50	13,67	11,45	4,36	14,49
25_B	Gb02 Gevel N-1	7,50	13,45	11,23	4,15	14,27
08_A	Gb01 Gevel N-1 top	19,50	13,41	11,19	4,11	14,23
12_A	Gb01 Gevel O-1 top	19,50	13,36	11,13	4,05	14,17
07_D	Gb01 Gevel N-1	13,50	12,82	10,60	3,51	13,64
09_C	Gb01 Gevel N-2	10,50	12,52	10,29	3,21	13,33
26_A	Gb02 Gevel N-2	4,50	11,98	9,75	2,67	12,79
07_C	Gb01 Gevel N-1	10,50	11,47	9,25	2,17	12,29
25_A	Gb02 Gevel N-1	4,50	11,03	8,80	1,72	11,84
11_D	Gb01 Gevel O-1	16,50	10,87	8,65	1,56	11,69
09_B	Gb01 Gevel N-2	7,50	10,52	8,29	1,21	11,33
11_C	Gb01 Gevel O-1	13,50	9,94	7,72	0,63	10,76
22_A	Gb03 Gevel N-2	4,50	9,82	7,59	0,51	10,63
07_B	Gb01 Gevel N-1	7,50	9,32	7,09	0,01	10,13
09_A	Gb01 Gevel N-2	4,50	9,27	7,04	-0,04	10,08
21_A	Gb03 Gevel N-1	4,50	9,15	6,92	-0,16	9,96
11_B	Gb01 Gevel O-1	10,50	8,62	6,40	-0,69	9,44
07_A	Gb01 Gevel N-1	4,50	7,89	5,66	-1,42	8,70
36_A	Gb02 Gevel Z-1 top	34,50	7,89	5,66	-1,42	8,70
35_A	Gb02 Gevel Z-1	7,50	7,88	5,65	-1,43	8,69
14_A	Gb01 Gevel O-2 top	19,50	6,61	4,39	-2,70	7,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rozenstraat
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_A	Gb01 Gevel O-1	7,50	6,38	4,15	-2,93	7,19
37_A	Gb02 Gevel Z-2	7,50	5,81	3,58	-3,50	6,62
41_E	Gb02 Gevel W-2	16,50	4,70	2,47	-4,61	5,51
17_B	Gb01 Gevel Z-1	7,50	4,18	1,95	-5,13	4,99
43_E	Gb02 Gevel W-3	19,50	4,16	1,93	-5,15	4,97
19_B	Gb01 Gevel Z-2	7,50	3,83	1,60	-5,48	4,64
15_B	Gb01 Gevel O-3	7,50	3,73	1,49	-5,58	4,54
41_D	Gb02 Gevel W-2	13,50	3,33	1,10	-5,98	4,14
19_A	Gb01 Gevel Z-2	4,50	3,09	0,85	-6,23	3,90
37_B	Gb02 Gevel Z-2	10,50	2,58	0,35	-6,73	3,39
43_D	Gb02 Gevel W-3	16,50	2,47	0,25	-6,84	3,29
17_A	Gb01 Gevel Z-1	4,50	2,37	0,13	-6,94	3,18
15_A	Gb01 Gevel O-3	4,50	1,94	-0,30	-7,38	2,75
13_B	Gb01 Gevel O-2	7,50	1,68	-0,56	-7,64	2,49
35_F	Gb02 Gevel Z-1	31,50	1,25	-0,97	-8,05	2,07
15_C	Gb01 Gevel O-3	10,50	1,11	-1,12	-8,20	1,92
13_A	Gb01 Gevel O-2	4,50	1,03	-1,21	-8,29	1,84
43_C	Gb02 Gevel W-3	13,50	0,67	-1,56	-8,64	1,48
39_E	Gb02 Gevel W-1	16,50	0,65	-1,59	-8,67	1,46
41_C	Gb02 Gevel W-2	10,50	0,55	-1,68	-8,76	1,36
13_C	Gb01 Gevel O-2	10,50	0,42	-1,81	-8,89	1,23
37_E	Gb02 Gevel Z-2	19,50	-0,22	-2,45	-9,53	0,59
35_E	Gb02 Gevel Z-1	19,50	-0,32	-2,54	-9,62	0,50
38_A	Gb02 Gevel Z-2 top	34,50	-0,67	-2,90	-9,98	0,14
37_D	Gb02 Gevel Z-2	16,50	-0,82	-3,05	-10,13	-0,01
13_E	Gb01 Gevel O-2	16,50	-1,01	-3,24	-10,32	-0,20
13_D	Gb01 Gevel O-2	13,50	-1,03	-3,27	-10,34	-0,22
39_D	Gb02 Gevel W-1	13,50	-1,03	-3,27	-10,35	-0,22
35_D	Gb02 Gevel Z-1	16,50	-1,05	-3,28	-10,36	-0,24
43_B	Gb02 Gevel W-3	10,50	-1,05	-3,28	-10,36	-0,24
37_F	Gb02 Gevel Z-2	31,50	-1,41	-3,64	-10,72	-0,60
41_B	Gb02 Gevel W-2	7,50	-1,48	-3,72	-10,80	-0,67
35_B	Gb02 Gevel Z-1	10,50	-1,49	-3,72	-10,80	-0,68
15_D	Gb01 Gevel O-3	13,50	-1,57	-3,81	-10,88	-0,76
37_C	Gb02 Gevel Z-2	13,50	-1,63	-3,85	-10,93	-0,81
16_A	Gb01 Gevel O-3 top	19,50	-1,72	-3,96	-11,04	-0,91
35_C	Gb02 Gevel Z-1	13,50	-1,90	-4,13	-11,21	-1,09
43_A	Gb02 Gevel W-3	7,50	-2,23	-4,46	-11,54	-1,42
39_C	Gb02 Gevel W-1	10,50	-2,46	-4,70	-11,78	-1,65
15_E	Gb01 Gevel O-3	16,50	-2,58	-4,82	-11,89	-1,77
23_A	Gb03 Gevel Z-1	4,50	-2,84	-5,08	-12,16	-2,03
05_B	Gb01 Gevel W-3	7,50	-2,91	-5,15	-12,23	-2,10
05_A	Gb01 Gevel W-3	4,50	-3,04	-5,28	-12,36	-2,23
39_A	Gb02 Gevel W-1	4,50	-3,20	-5,44	-12,51	-2,39
39_B	Gb02 Gevel W-1	7,50	-3,31	-5,55	-12,63	-2,50
41_A	Gb02 Gevel W-2	4,50	-3,48	-5,72	-12,80	-2,67
03_B	Gb01 Gevel W-2	7,50	-3,52	-5,76	-12,83	-2,71
03_A	Gb01 Gevel W-2	4,50	-4,16	-6,40	-13,48	-3,35
19_E	Gb01 Gevel Z-2	16,50	-6,44	-8,69	-15,76	-5,63
20_A	Gb01 Gevel Z-2 top	19,50	-6,50	-8,74	-15,81	-5,69
19_D	Gb01 Gevel Z-2	13,50	-7,06	-9,31	-16,38	-6,25
19_C	Gb01 Gevel Z-2	10,50	-7,36	-9,60	-16,67	-6,55
24_A	Gb03 Gevel Z-2	4,50	-7,69	-9,91	-17,00	-6,87
17_E	Gb01 Gevel Z-1	16,50	-8,45	-10,69	-17,77	-7,64
17_D	Gb01 Gevel Z-1	13,50	-9,23	-11,47	-18,55	-8,42
17_C	Gb01 Gevel Z-1	10,50	-9,35	-11,59	-18,67	-8,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rozenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_B	gb01 Gevel W-1	7,50	-9,91	-12,15	-19,22	-9,10
01_A	gb01 Gevel W-1	4,50	-10,12	-12,36	-19,44	-9,31
18_A	Gb01 Gevel Z-1 top	19,50	-10,25	-12,49	-19,57	-9,44
01_C	gb01 Gevel W-1	10,50	--	--	--	--
01_D	gb01 Gevel W-1	13,50	--	--	--	--
01_E	gb01 Gevel W-1	16,50	--	--	--	--
02_A	Gb01 Gevel W-1 top	19,50	--	--	--	--
03_C	Gb01 Gevel W-2	10,50	--	--	--	--
03_D	Gb01 Gevel W-2	13,50	--	--	--	--
03_E	Gb01 Gevel W-2	16,50	--	--	--	--
04_A	Gb01 Gevel W-2 top	19,50	--	--	--	--
05_C	Gb01 Gevel W-3	10,50	--	--	--	--
05_D	Gb01 Gevel W-3	13,50	--	--	--	--
05_E	Gb01 Gevel W-3	16,50	--	--	--	--
06_A	Gb01 Gevel W-3 top	19,50	--	--	--	--
39_F	Gb02 Gevel W-1	31,50	--	--	--	--
40_A	Gb02 Gevel W-1 top	34,50	--	--	--	--
41_F	Gb02 Gevel W-2	31,50	--	--	--	--
42_A	Gb02 Gevel W-2 top	34,50	--	--	--	--
43_F	Gb02 Gevel W-3	31,50	--	--	--	--
44_A	Gb02 Gevel W-3 top	34,50	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Scheidingslaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_B	Gb02 Gevel O-1	7,50	38,49	36,11	29,04	39,22
29_C	Gb02 Gevel O-1	10,50	38,47	36,10	29,03	39,21
29_A	Gb02 Gevel O-1	4,50	38,40	36,02	28,95	39,13
29_D	Gb02 Gevel O-1	13,50	38,32	35,95	28,87	39,05
29_E	Gb02 Gevel O-1	16,50	38,07	35,70	28,62	38,80
31_C	Gb02 Gevel O-2	10,50	37,79	35,42	28,34	38,52
31_B	Gb02 Gevel O-2	7,50	37,73	35,35	28,28	38,46
31_A	Gb02 Gevel O-2	4,50	37,62	35,25	28,17	38,35
31_D	Gb02 Gevel O-2	13,50	37,61	35,24	28,16	38,34
31_E	Gb02 Gevel O-2	16,50	37,51	35,14	28,07	38,25
29_F	Gb02 Gevel O-1	31,50	36,92	34,55	27,48	37,66
33_E	Gb02 Gevel O-3	16,50	36,66	34,30	27,22	37,40
33_C	Gb02 Gevel O-3	10,50	36,65	34,28	27,20	37,38
33_D	Gb02 Gevel O-3	13,50	36,60	34,23	27,15	37,33
33_B	Gb02 Gevel O-3	7,50	36,57	34,20	27,12	37,30
31_F	Gb02 Gevel O-2	31,50	36,51	34,14	27,07	37,25
33_A	Gb02 Gevel O-3	4,50	36,25	33,88	26,80	36,98
33_F	Gb02 Gevel O-3	31,50	35,97	33,60	26,52	36,70
26_A	Gb02 Gevel N-2	4,50	35,80	33,43	26,35	36,53
26_B	Gb02 Gevel N-2	7,50	35,69	33,31	26,24	36,42
26_C	Gb02 Gevel N-2	10,50	35,53	33,16	26,09	36,27
26_D	Gb02 Gevel N-2	13,50	35,33	32,96	25,89	36,07
30_A	Gb02 Gevel O-1 top	34,50	35,33	32,97	25,89	36,07
26_E	Gb02 Gevel N-2	16,50	35,10	32,73	25,65	35,83
32_A	Gb02 Gevel O-2 top	34,50	35,01	32,65	25,57	35,75
34_A	Gb02 Gevel O-3 top	34,50	34,57	32,21	25,13	35,31
25_B	Gb02 Gevel N-1	7,50	33,65	31,27	24,20	34,38
26_F	Gb02 Gevel N-2	31,50	33,64	31,27	24,19	34,37
25_A	Gb02 Gevel N-1	4,50	33,61	31,23	24,16	34,34
25_C	Gb02 Gevel N-1	10,50	33,56	31,20	24,12	34,30
25_D	Gb02 Gevel N-1	13,50	33,39	31,02	23,95	34,13
25_E	Gb02 Gevel N-1	16,50	33,25	30,88	23,80	33,98
25_F	Gb02 Gevel N-1	31,50	32,25	29,88	22,81	32,99
22_A	Gb03 Gevel N-2	4,50	31,09	28,72	21,64	31,82
09_B	Gb01 Gevel N-2	7,50	29,39	27,02	19,94	30,12
09_C	Gb01 Gevel N-2	10,50	29,29	26,92	19,84	30,02
09_D	Gb01 Gevel N-2	13,50	29,14	26,76	19,69	29,87
09_E	Gb01 Gevel N-2	16,50	29,09	26,71	19,64	29,82
21_A	Gb03 Gevel N-1	4,50	29,03	26,66	19,58	29,76
09_A	Gb01 Gevel N-2	4,50	28,42	26,05	18,97	29,15
07_B	Gb01 Gevel N-1	7,50	28,25	25,88	18,81	28,99
07_C	Gb01 Gevel N-1	10,50	28,18	25,81	18,73	28,91
07_D	Gb01 Gevel N-1	13,50	28,15	25,78	18,71	28,89
07_E	Gb01 Gevel N-1	16,50	28,11	25,73	18,66	28,84
07_A	Gb01 Gevel N-1	4,50	27,27	24,89	17,82	28,00
36_A	Gb02 Gevel Z-1 top	34,50	25,26	22,90	15,82	26,00
35_F	Gb02 Gevel Z-1	31,50	24,98	22,59	15,52	25,70
37_F	Gb02 Gevel Z-2	31,50	24,20	21,80	14,74	24,92
43_E	Gb02 Gevel W-3	19,50	24,10	21,73	14,66	24,84
43_D	Gb02 Gevel W-3	16,50	24,04	21,66	14,59	24,77
10_A	Gb01 Gevel N-2 top	19,50	23,77	21,42	14,34	24,51
43_C	Gb02 Gevel W-3	13,50	23,74	21,39	14,30	24,48
35_E	Gb02 Gevel Z-1	19,50	23,61	21,24	14,16	24,34
35_D	Gb02 Gevel Z-1	16,50	23,13	20,76	13,69	23,87
37_E	Gb02 Gevel Z-2	19,50	22,71	20,34	13,27	23,45
37_D	Gb02 Gevel Z-2	16,50	22,23	19,86	12,79	22,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Scheidingslaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_B	Gb02 Gevel Z-1	10,50	22,02	19,62	12,56	22,74
43_B	Gb02 Gevel W-3	10,50	21,70	19,35	12,27	22,44
18_A	Gb01 Gevel Z-1 top	19,50	21,41	19,04	11,96	22,14
35_A	Gb02 Gevel Z-1	7,50	21,05	18,68	11,60	21,78
35_C	Gb02 Gevel Z-1	13,50	20,94	18,55	11,48	21,66
37_B	Gb02 Gevel Z-2	10,50	20,66	18,28	11,21	21,39
28_A	Gb02 Gevel N-2 top	34,50	20,69	18,23	11,19	21,38
37_A	Gb02 Gevel Z-2	7,50	20,39	18,01	10,94	21,12
20_A	Gb01 Gevel Z-2 top	19,50	20,23	17,86	10,79	20,97
17_E	Gb01 Gevel Z-1	16,50	20,03	17,65	10,58	20,76
13_C	Gb01 Gevel O-2	10,50	20,01	17,66	10,57	20,75
15_C	Gb01 Gevel O-3	10,50	19,50	17,15	10,06	20,24
11_B	Gb01 Gevel O-1	10,50	19,13	16,77	9,69	19,87
17_B	Gb01 Gevel Z-1	7,50	18,96	16,55	9,49	19,68
19_E	Gb01 Gevel Z-2	16,50	18,68	16,30	9,23	19,41
37_C	Gb02 Gevel Z-2	13,50	18,52	16,10	9,05	19,23
15_B	Gb01 Gevel O-3	7,50	18,40	16,02	8,95	19,13
17_C	Gb01 Gevel Z-1	10,50	17,81	15,42	8,35	18,53
19_B	Gb01 Gevel Z-2	7,50	17,75	15,33	8,28	18,46
13_B	Gb01 Gevel O-2	7,50	17,66	15,28	8,21	18,39
38_A	Gb02 Gevel Z-2 top	34,50	17,46	15,01	7,97	18,16
17_D	Gb01 Gevel Z-1	13,50	17,32	14,93	7,87	18,05
05_A	Gb01 Gevel W-3	4,50	17,28	14,90	7,83	18,01
05_B	Gb01 Gevel W-3	7,50	17,21	14,82	7,75	17,93
08_A	Gb01 Gevel N-1 top	19,50	17,17	14,74	7,69	17,88
19_D	Gb01 Gevel Z-2	13,50	16,60	14,21	7,14	17,32
11_A	Gb01 Gevel O-1	7,50	16,53	14,15	7,07	17,26
19_C	Gb01 Gevel Z-2	10,50	16,06	13,65	6,60	16,78
13_E	Gb01 Gevel O-2	16,50	16,01	13,66	6,58	16,75
16_A	Gb01 Gevel O-3 top	19,50	15,87	13,51	6,43	16,61
14_A	Gb01 Gevel O-2 top	19,50	15,78	13,43	6,35	16,52
15_E	Gb01 Gevel O-3	16,50	15,69	13,34	6,26	16,43
17_A	Gb01 Gevel Z-1	4,50	15,69	13,21	6,19	16,38
13_D	Gb01 Gevel O-2	13,50	15,47	13,12	6,04	16,21
27_A	Gb02 Gevel N-1 top	34,50	15,33	12,82	5,81	16,00
15_D	Gb01 Gevel O-3	13,50	15,12	12,77	5,69	15,86
19_A	Gb01 Gevel Z-2	4,50	15,06	12,58	5,55	15,75
43_A	Gb02 Gevel W-3	7,50	14,77	12,35	5,30	15,48
12_A	Gb01 Gevel O-1 top	19,50	14,28	11,92	4,84	15,02
11_D	Gb01 Gevel O-1	16,50	14,10	11,74	4,66	14,84
15_A	Gb01 Gevel O-3	4,50	14,04	11,59	4,55	14,74
11_C	Gb01 Gevel O-1	13,50	13,67	11,31	4,23	14,41
13_A	Gb01 Gevel O-2	4,50	13,46	11,02	3,97	14,16
23_A	Gb03 Gevel Z-1	4,50	12,76	10,32	3,27	13,46
24_A	Gb03 Gevel Z-2	4,50	9,30	6,90	-0,16	10,02
41_E	Gb02 Gevel W-2	16,50	8,71	6,31	-0,75	9,43
39_E	Gb02 Gevel W-1	16,50	8,60	6,20	-0,86	9,32
41_D	Gb02 Gevel W-2	13,50	8,43	6,04	-1,03	9,15
39_D	Gb02 Gevel W-1	13,50	8,32	5,92	-1,14	9,04
41_C	Gb02 Gevel W-2	10,50	8,13	5,74	-1,33	8,85
39_C	Gb02 Gevel W-1	10,50	7,88	5,49	-1,57	8,61
41_B	Gb02 Gevel W-2	7,50	7,36	4,98	-2,09	8,09
39_A	Gb02 Gevel W-1	4,50	7,20	4,81	-2,26	7,92
39_B	Gb02 Gevel W-1	7,50	7,10	4,72	-2,35	7,83
41_A	Gb02 Gevel W-2	4,50	6,98	4,59	-2,47	7,71
01_A	gb01 Gevel W-1	4,50	-6,68	-9,06	-16,13	-5,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheidingslaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_B	gb01 Gevel W-1	7,50	--	--	--	--
01_C	gb01 Gevel W-1	10,50	--	--	--	--
01_D	gb01 Gevel W-1	13,50	--	--	--	--
01_E	gb01 Gevel W-1	16,50	--	--	--	--
02_A	Gb01 Gevel W-1 top	19,50	--	--	--	--
03_A	Gb01 Gevel W-2	4,50	--	--	--	--
03_B	Gb01 Gevel W-2	7,50	--	--	--	--
03_C	Gb01 Gevel W-2	10,50	--	--	--	--
03_D	Gb01 Gevel W-2	13,50	--	--	--	--
03_E	Gb01 Gevel W-2	16,50	--	--	--	--
04_A	Gb01 Gevel W-2 top	19,50	--	--	--	--
05_C	Gb01 Gevel W-3	10,50	--	--	--	--
05_D	Gb01 Gevel W-3	13,50	--	--	--	--
05_E	Gb01 Gevel W-3	16,50	--	--	--	--
06_A	Gb01 Gevel W-3 top	19,50	--	--	--	--
39_F	Gb02 Gevel W-1	31,50	--	--	--	--
40_A	Gb02 Gevel W-1 top	34,50	--	--	--	--
41_F	Gb02 Gevel W-2	31,50	--	--	--	--
42_A	Gb02 Gevel W-2 top	34,50	--	--	--	--
43_F	Gb02 Gevel W-3	31,50	--	--	--	--
44_A	Gb02 Gevel W-3 top	34,50	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: (hoofdgroep)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_A	Gb02 Gevel N-2	4,50	55,61	52,39	45,89	56,05
26_B	Gb02 Gevel N-2	7,50	55,30	52,10	45,62	55,76
29_A	Gb02 Gevel O-1	4,50	55,05	52,23	45,23	55,55
29_B	Gb02 Gevel O-1	7,50	54,98	52,17	45,21	55,50
25_A	Gb02 Gevel N-1	4,50	55,05	51,79	45,24	55,45
26_C	Gb02 Gevel N-2	10,50	54,81	51,62	45,17	55,28
29_C	Gb02 Gevel O-1	10,50	54,73	51,93	44,95	55,25
25_B	Gb02 Gevel N-1	7,50	54,77	51,50	44,98	55,18
22_A	Gb03 Gevel N-2	4,50	54,64	51,34	44,77	55,01
31_A	Gb02 Gevel O-2	4,50	54,50	51,77	44,57	54,99
31_B	Gb02 Gevel O-2	7,50	54,49	51,76	44,58	54,99
29_D	Gb02 Gevel O-1	13,50	54,43	51,62	44,67	54,95
26_D	Gb02 Gevel N-2	13,50	54,33	51,14	44,72	54,81
31_C	Gb02 Gevel O-2	10,50	54,28	51,55	44,37	54,78
25_C	Gb02 Gevel N-1	10,50	54,26	51,02	44,52	54,69
21_A	Gb03 Gevel N-1	4,50	54,33	51,03	44,39	54,68
33_B	Gb02 Gevel O-3	7,50	54,11	51,49	44,08	54,60
33_A	Gb02 Gevel O-3	4,50	54,08	51,44	44,03	54,56
29_E	Gb02 Gevel O-1	16,50	54,01	51,20	44,27	54,54
31_D	Gb02 Gevel O-2	13,50	53,97	51,25	44,09	54,48
09_A	Gb01 Gevel N-2	4,50	54,07	50,76	44,09	54,41
33_C	Gb02 Gevel O-3	10,50	53,90	51,26	43,87	54,38
26_E	Gb02 Gevel N-2	16,50	53,83	50,64	44,24	54,32
25_D	Gb02 Gevel N-1	13,50	53,77	50,55	44,07	54,22
07_A	Gb01 Gevel N-1	4,50	53,83	50,53	43,83	54,16
09_B	Gb01 Gevel N-2	7,50	53,81	50,51	43,87	54,16
33_D	Gb02 Gevel O-3	13,50	53,64	51,00	43,63	54,13
31_E	Gb02 Gevel O-2	16,50	53,59	50,86	43,72	54,10
07_B	Gb01 Gevel N-1	7,50	53,61	50,28	43,63	53,94
33_E	Gb02 Gevel O-3	16,50	53,28	50,62	43,29	53,77
09_C	Gb01 Gevel N-2	10,50	53,39	50,09	43,48	53,75
25_E	Gb02 Gevel N-1	16,50	53,28	50,06	43,59	53,73
07_C	Gb01 Gevel N-1	10,50	53,19	49,88	43,25	53,54
09_D	Gb01 Gevel N-2	13,50	52,88	49,60	43,00	53,26
07_D	Gb01 Gevel N-1	13,50	52,72	49,42	42,81	53,08
09_E	Gb01 Gevel N-2	16,50	52,36	49,07	42,49	52,74
29_F	Gb02 Gevel O-1	31,50	52,18	49,36	42,53	52,74
07_E	Gb01 Gevel N-1	16,50	52,20	48,89	42,28	52,56
31_F	Gb02 Gevel O-2	31,50	51,91	49,15	42,16	52,45
26_F	Gb02 Gevel N-2	31,50	51,72	48,55	42,25	52,25
33_F	Gb02 Gevel O-3	31,50	51,61	48,92	41,75	52,13
25_F	Gb02 Gevel N-1	31,50	51,21	48,02	41,67	51,72
11_C	Gb01 Gevel O-1	13,50	49,62	46,41	39,96	50,08
11_D	Gb01 Gevel O-1	16,50	49,60	46,40	39,92	50,06
05_A	Gb01 Gevel W-3	4,50	49,77	46,35	39,63	50,03
35_B	Gb02 Gevel Z-1	10,50	49,24	46,79	38,73	49,64
05_B	Gb01 Gevel W-3	7,50	49,29	45,90	39,17	49,57
35_C	Gb02 Gevel Z-1	13,50	49,08	46,62	38,58	49,48
05_C	Gb01 Gevel W-3	10,50	49,05	45,66	38,91	49,32
35_D	Gb02 Gevel Z-1	16,50	48,85	46,38	38,36	49,25
05_D	Gb01 Gevel W-3	13,50	48,69	45,31	38,57	48,97
35_E	Gb02 Gevel Z-1	19,50	48,39	45,93	37,89	48,79
43_C	Gb02 Gevel W-3	13,50	48,42	45,11	38,35	48,73
43_C	Gb02 Gevel W-3	13,50	48,42	45,11	38,35	48,73
05_E	Gb01 Gevel W-3	16,50	48,35	44,97	38,22	48,63
43_D	Gb02 Gevel W-3	16,50	48,14	44,82	38,06	48,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: (hoofdgroep)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43_D	Gb02 Gevel W-3	16,50	48,14	44,82	38,06	48,44
11_B	Gb01 Gevel O-1	10,50	47,73	44,59	38,28	48,28
37_C	Gb02 Gevel Z-2	13,50	47,81	45,35	37,36	48,22
37_C	Gb02 Gevel Z-2	13,50	47,81	45,35	37,36	48,22
43_E	Gb02 Gevel W-3	19,50	47,85	44,57	37,78	48,17
43_E	Gb02 Gevel W-3	19,50	47,85	44,57	37,78	48,17
12_A	Gb01 Gevel O-1 top	19,50	47,56	44,49	38,12	48,13
37_D	Gb02 Gevel Z-2	16,50	47,72	45,23	37,27	48,12
37_D	Gb02 Gevel Z-2	16,50	47,72	45,23	37,27	48,12
37_E	Gb02 Gevel Z-2	19,50	47,62	45,14	37,17	48,03
37_E	Gb02 Gevel Z-2	19,50	47,62	45,14	37,17	48,03
03_B	Gb01 Gevel W-2	7,50	47,65	44,23	37,51	47,91
03_C	Gb01 Gevel W-2	10,50	47,61	44,23	37,46	47,88
03_A	Gb01 Gevel W-2	4,50	47,60	44,16	37,46	47,86
03_D	Gb01 Gevel W-2	13,50	47,49	44,10	37,35	47,76
03_E	Gb01 Gevel W-2	16,50	47,30	43,92	37,17	47,58
35_F	Gb02 Gevel Z-1	31,50	47,10	44,61	36,63	47,50
28_A	Gb02 Gevel N-2 top	34,50	46,52	43,37	37,56	47,23
43_B	Gb02 Gevel W-3	10,50	46,56	43,32	36,54	46,90
43_B	Gb02 Gevel W-3	10,50	46,56	43,32	36,54	46,90
37_F	Gb02 Gevel Z-2	31,50	46,47	43,95	36,08	46,88
37_F	Gb02 Gevel Z-2	31,50	46,47	43,95	36,08	46,88
35_A	Gb02 Gevel Z-1	7,50	46,43	43,92	36,08	46,86
13_E	Gb01 Gevel O-2	16,50	46,27	43,29	36,61	46,78
14_A	Gb01 Gevel O-2 top	19,50	46,19	43,28	36,55	46,73
10_A	Gb01 Gevel N-2 top	19,50	46,14	42,94	36,79	46,71
37_B	Gb02 Gevel Z-2	10,50	46,10	43,64	35,66	46,52
37_B	Gb02 Gevel Z-2	10,50	46,10	43,64	35,66	46,52
01_E	gb01 Gevel W-1	16,50	46,19	42,83	36,08	46,48
27_A	Gb02 Gevel N-1 top	34,50	45,75	42,60	36,71	46,44
01_D	gb01 Gevel W-1	13,50	46,14	42,76	36,00	46,41
43_F	Gb02 Gevel W-3	31,50	46,08	42,77	35,99	46,38
43_F	Gb02 Gevel W-3	31,50	46,08	42,77	35,99	46,38
01_C	gb01 Gevel W-1	10,50	46,03	42,64	35,89	46,30
08_A	Gb01 Gevel N-1 top	19,50	45,60	42,35	36,15	46,12
30_A	Gb02 Gevel O-1 top	34,50	45,33	42,49	35,97	45,98
16_A	Gb01 Gevel O-3 top	19,50	45,42	42,67	35,54	45,92
01_B	gb01 Gevel W-1	7,50	45,59	42,23	35,48	45,88
06_A	Gb01 Gevel W-3 top	19,50	45,27	41,95	35,17	45,57
15_E	Gb01 Gevel O-3	16,50	44,99	42,23	35,10	45,49
13_D	Gb01 Gevel O-2	13,50	44,64	41,65	35,17	45,21
04_A	Gb01 Gevel W-2 top	19,50	44,87	41,58	34,78	45,18
32_A	Gb02 Gevel O-2 top	34,50	44,26	41,47	34,75	44,87
41_F	Gb02 Gevel W-2	31,50	44,45	41,17	34,38	44,77
41_F	Gb02 Gevel W-2	31,50	44,45	41,17	34,38	44,77
41_E	Gb02 Gevel W-2	16,50	44,33	41,10	34,55	44,75
41_E	Gb02 Gevel W-2	16,50	44,33	41,10	34,55	44,75
34_A	Gb02 Gevel O-3 top	34,50	44,15	41,43	34,47	44,72
02_A	Gb01 Gevel W-1 top	19,50	44,23	40,94	34,13	44,54
01_A	gb01 Gevel W-1	4,50	44,21	40,85	34,10	44,50
38_A	Gb02 Gevel Z-2 top	34,50	43,92	41,38	33,62	44,35
38_A	Gb02 Gevel Z-2 top	34,50	43,92	41,38	33,62	44,35
36_A	Gb02 Gevel Z-1 top	34,50	43,91	41,40	33,47	44,31
15_D	Gb01 Gevel O-3	13,50	43,68	40,89	33,95	44,22
13_C	Gb01 Gevel O-2	10,50	43,23	40,23	33,90	43,85
18_A	Gb01 Gevel Z-1 top	19,50	43,20	40,68	32,86	43,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: (hoofdgroep)
Ja


Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_F	Gb02 Gevel W-1	31,50	43,29	40,02	33,22	43,61
39_F	Gb02 Gevel W-1	31,50	43,29	40,02	33,22	43,61
17_E	Gb01 Gevel Z-1	16,50	43,14	40,60	32,78	43,56
44_A	Gb02 Gevel W-3 top	34,50	42,84	39,57	32,78	43,16
44_A	Gb02 Gevel W-3 top	34,50	42,84	39,57	32,78	43,16
15_C	Gb01 Gevel O-3	10,50	42,25	39,42	32,63	42,81
20_A	Gb01 Gevel Z-2 top	19,50	42,34	39,76	32,06	42,77
11_A	Gb01 Gevel O-1	7,50	42,00	38,81	32,64	42,57
41_D	Gb02 Gevel W-2	13,50	41,70	38,46	32,14	42,19
41_D	Gb02 Gevel W-2	13,50	41,70	38,46	32,14	42,19
17_D	Gb01 Gevel Z-1	13,50	41,67	39,14	31,33	42,09
19_E	Gb01 Gevel Z-2	16,50	41,58	38,97	31,33	42,01
37_A	Gb02 Gevel Z-2	7,50	41,21	38,57	31,05	41,66
37_A	Gb02 Gevel Z-2	7,50	41,21	38,57	31,05	41,66
42_A	Gb02 Gevel W-2 top	34,50	41,11	37,89	31,09	41,46
42_A	Gb02 Gevel W-2 top	34,50	41,11	37,89	31,09	41,46
39_E	Gb02 Gevel W-1	16,50	40,69	37,51	31,35	41,26
39_E	Gb02 Gevel W-1	16,50	40,69	37,51	31,35	41,26
19_D	Gb01 Gevel Z-2	13,50	40,54	37,91	30,28	40,96
40_A	Gb02 Gevel W-1 top	34,50	40,58	37,39	30,56	40,93
40_A	Gb02 Gevel W-1 top	34,50	40,58	37,39	30,56	40,93
17_C	Gb01 Gevel Z-1	10,50	40,13	37,54	29,79	40,54
39_D	Gb02 Gevel W-1	13,50	39,80	36,65	30,54	40,41
39_D	Gb02 Gevel W-1	13,50	39,80	36,65	30,54	40,41
41_C	Gb02 Gevel W-2	10,50	39,28	36,05	29,82	39,80
41_C	Gb02 Gevel W-2	10,50	39,28	36,05	29,82	39,80
13_B	Gb01 Gevel O-2	7,50	38,92	35,85	29,47	39,48
19_C	Gb01 Gevel Z-2	10,50	39,00	36,34	28,73	39,41
43_A	Gb02 Gevel W-3	7,50	38,78	35,31	28,64	39,03
43_A	Gb02 Gevel W-3	7,50	38,78	35,31	28,64	39,03
39_C	Gb02 Gevel W-1	10,50	38,22	35,08	28,95	38,83
39_C	Gb02 Gevel W-1	10,50	38,22	35,08	28,95	38,83
15_B	Gb01 Gevel O-3	7,50	37,88	34,97	28,17	38,40
17_B	Gb01 Gevel Z-1	7,50	36,75	34,01	26,53	37,15
19_B	Gb01 Gevel Z-2	7,50	36,33	33,52	26,18	36,74
41_B	Gb02 Gevel W-2	7,50	35,01	31,65	25,13	35,37
41_B	Gb02 Gevel W-2	7,50	35,01	31,65	25,13	35,37
17_A	Gb01 Gevel Z-1	4,50	34,78	31,94	24,59	35,17
19_A	Gb01 Gevel Z-2	4,50	34,33	31,47	24,20	34,73
39_B	Gb02 Gevel W-1	7,50	34,21	30,99	24,45	34,64
39_B	Gb02 Gevel W-1	7,50	34,21	30,99	24,45	34,64
15_A	Gb01 Gevel O-3	4,50	33,63	30,68	23,52	34,01
13_A	Gb01 Gevel O-2	4,50	33,63	30,53	23,55	33,99
41_A	Gb02 Gevel W-2	4,50	33,05	29,71	22,95	33,34
41_A	Gb02 Gevel W-2	4,50	33,05	29,71	22,95	33,34
39_A	Gb02 Gevel W-1	4,50	32,65	29,40	22,66	33,00
39_A	Gb02 Gevel W-1	4,50	32,65	29,40	22,66	33,00
24_A	Gb03 Gevel Z-2	4,50	31,59	28,61	21,66	32,02
23_A	Gb03 Gevel Z-1	4,50	31,28	28,52	21,09	31,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


BIJLAGE 3:


FIGUREN

Figuur 1: Bodemgebieden
11 mrt 2020, 16:09

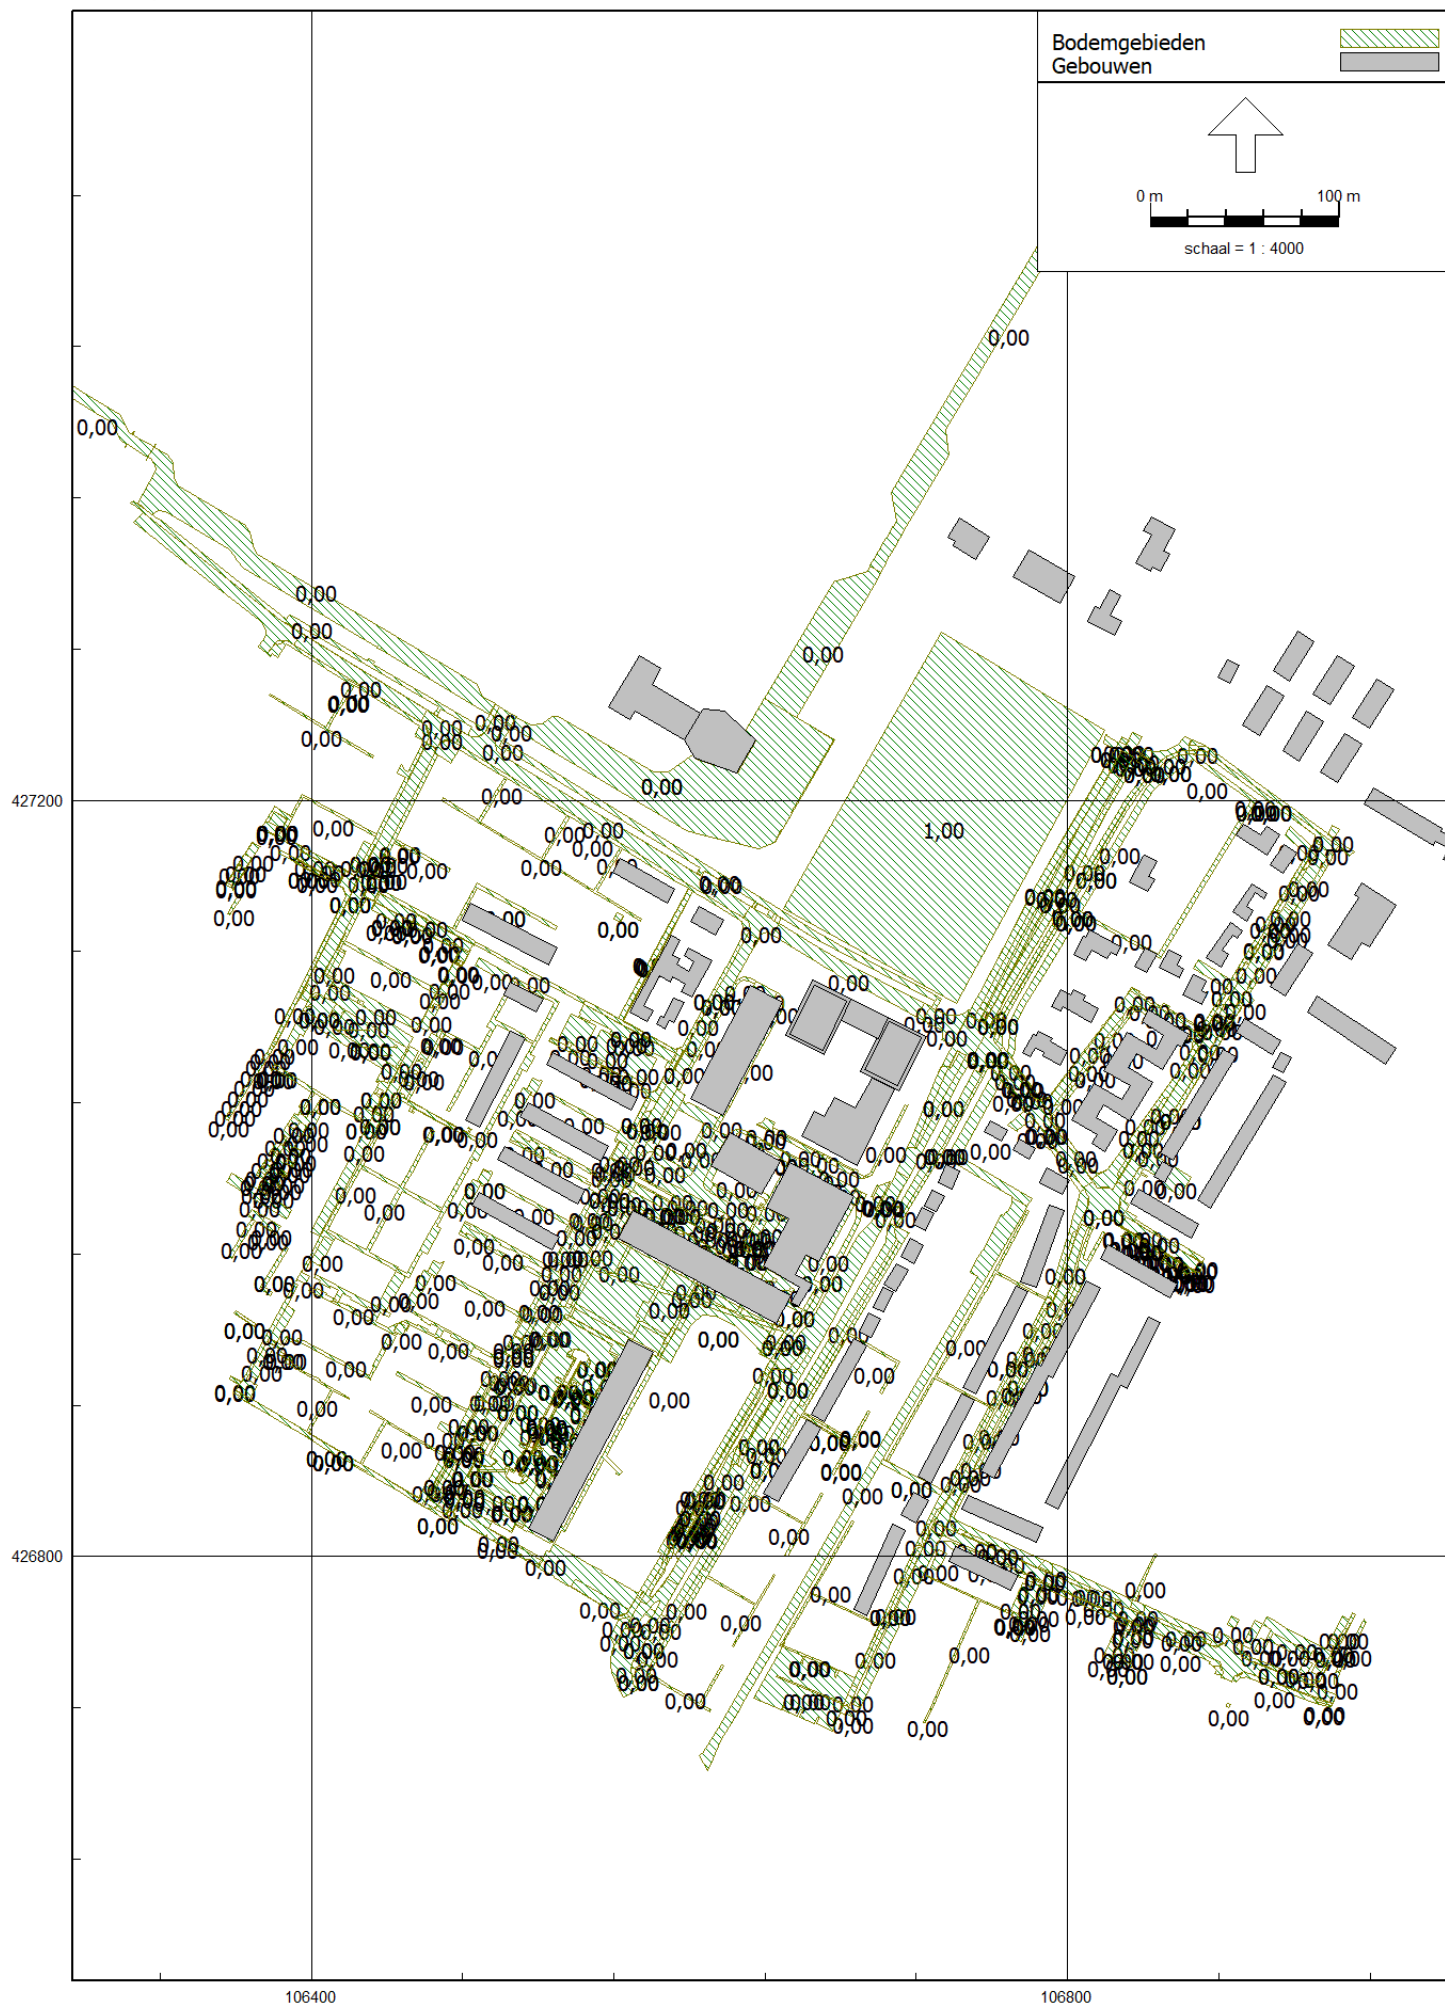


11 mrt 2020, 16:10



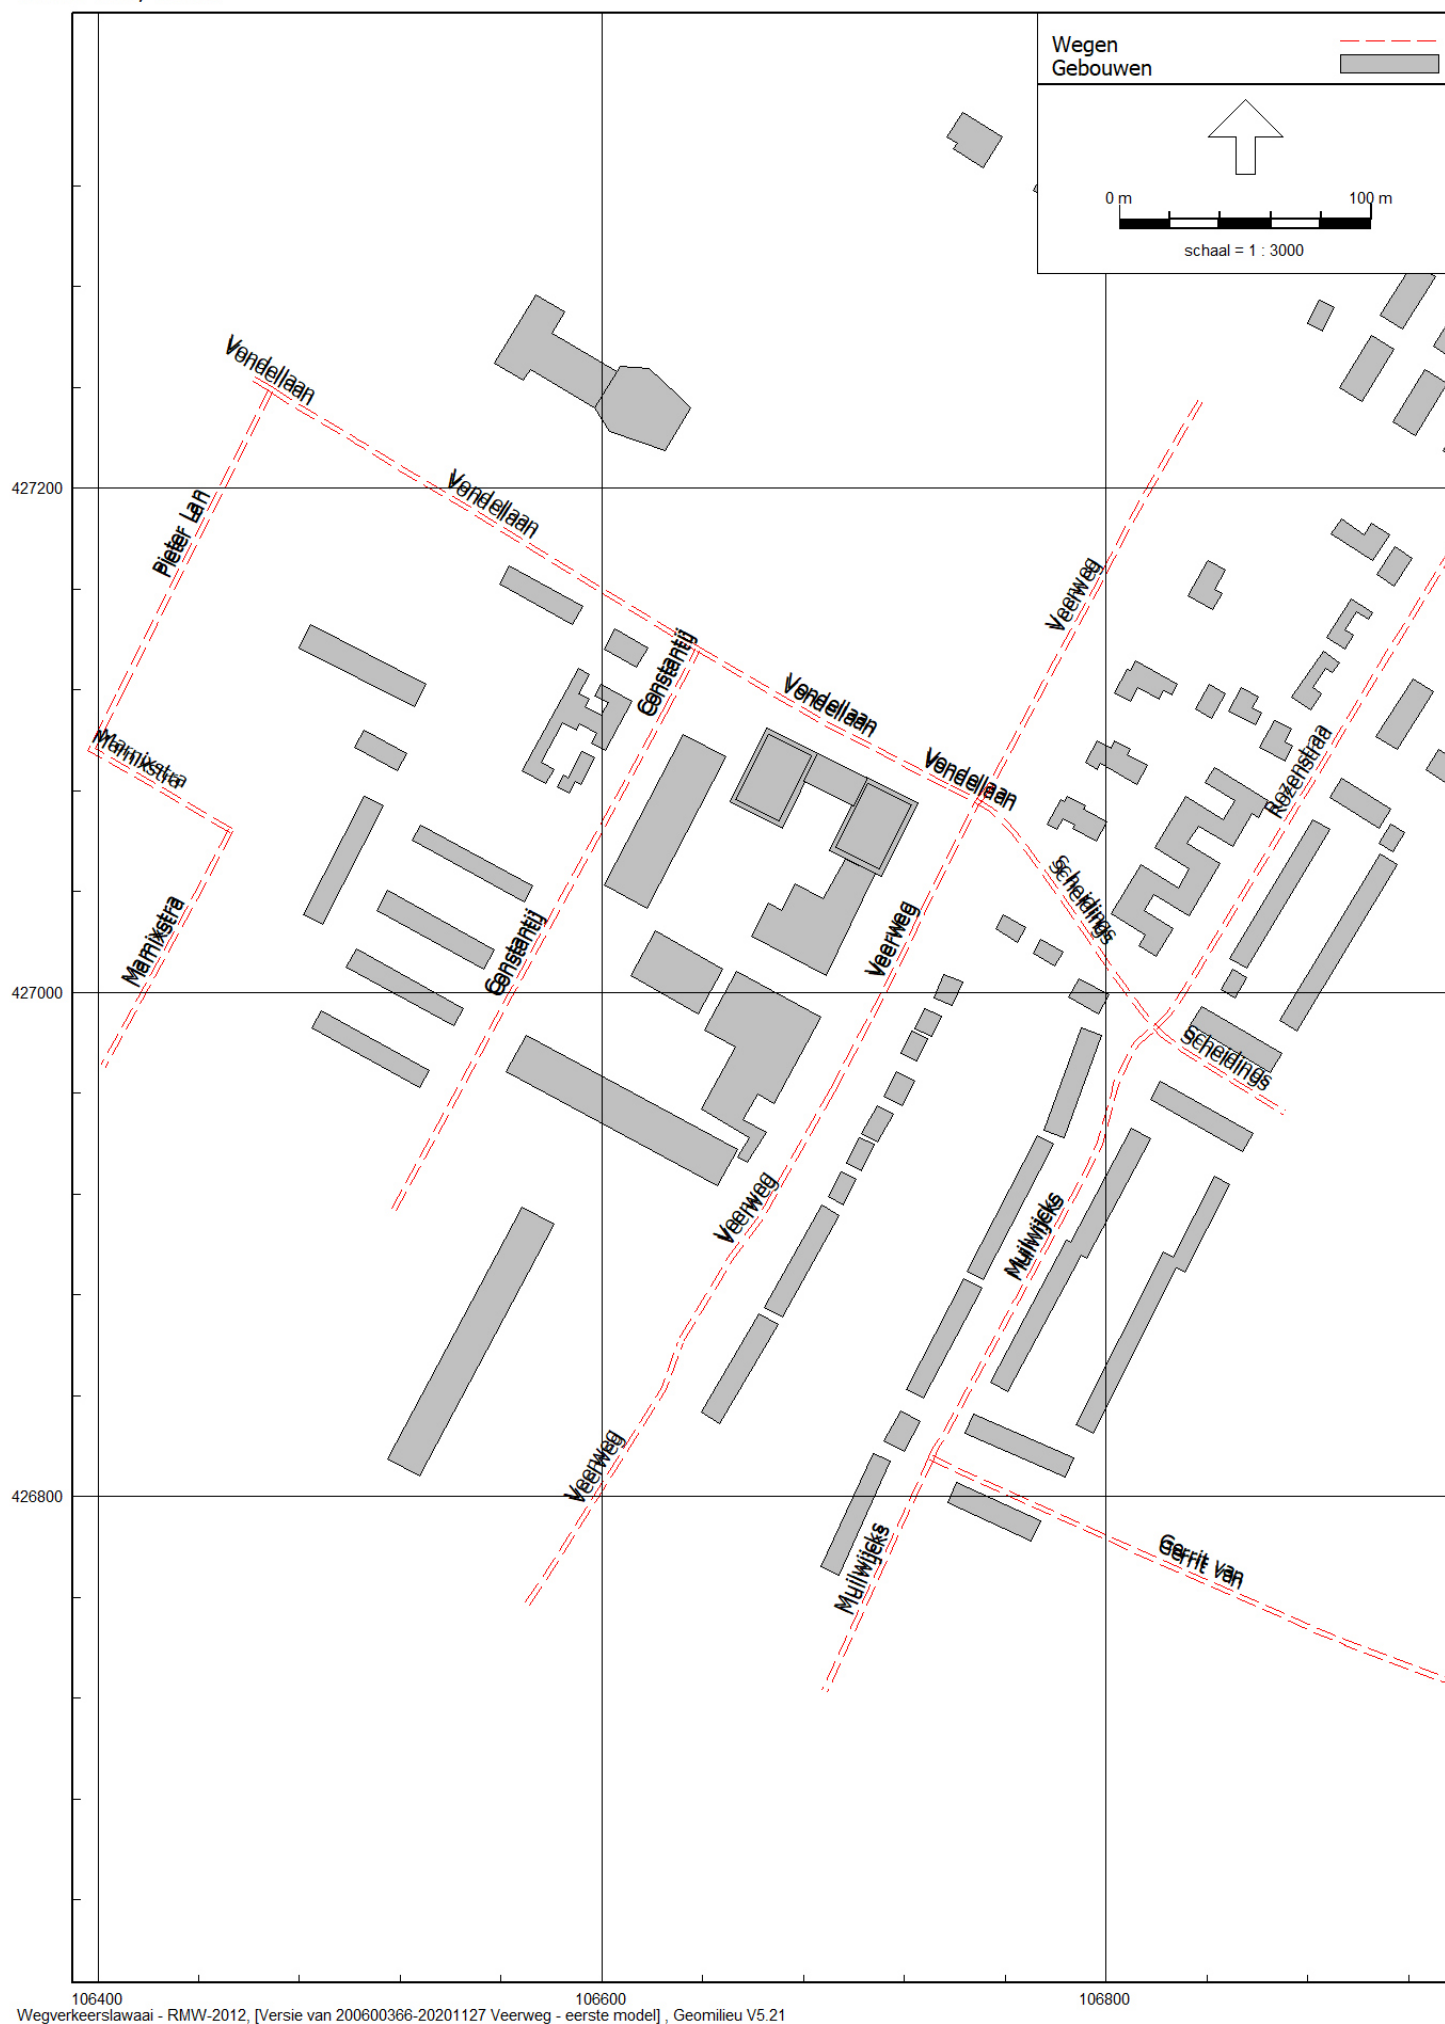

Figuur 4: Toetspunten
9 mrt 2020, 16:55

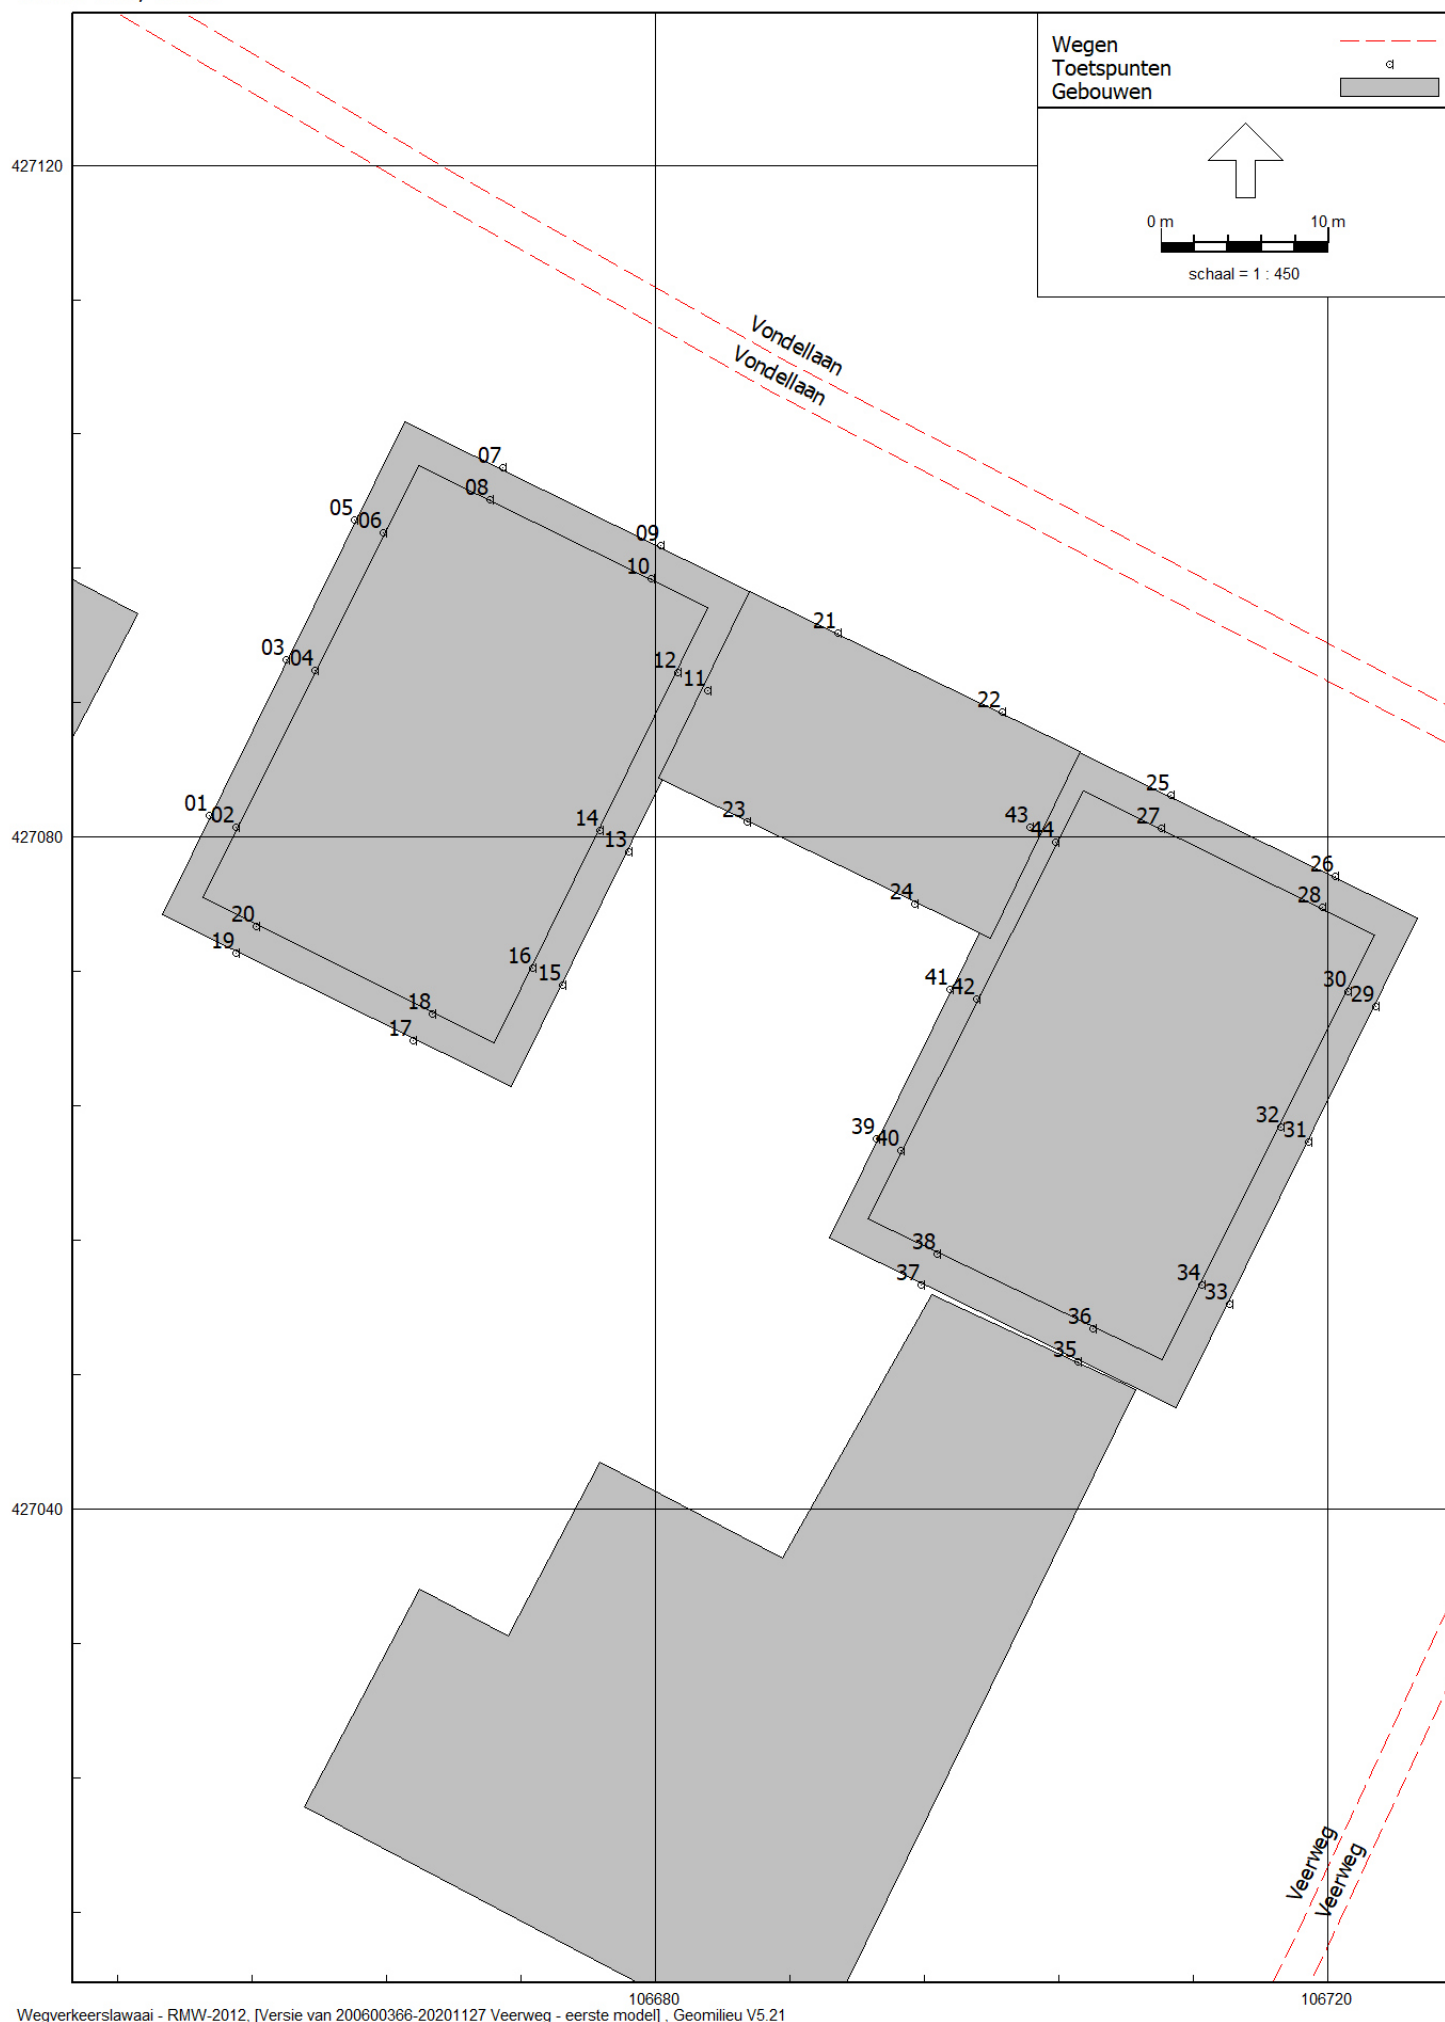

BIJLAGE 4:
VERKEERSGEGEVENS

KNOOP A	KNOOP B	START PCT	END PCT	NAAM	SNELPAD	INTENS R	INTENS L	pers dag	pers dag	pers avond	pers avond	pers nacht	pers nacht	Mi Zw dag	Mi Zw dag	Mi Zw avond	Mi Zw avond	Mi Zw nacht	Mi Zw nacht	Zw dag	Zw dag	Zw avond	Zw avond	Zw nacht	Zw nacht	Dag Rechts	Dag Links	Avond Rechts	Avond Links
11826,0	11836,0	0,0	100,0	Constantijn Huygenslaan	30,0	503,2	495,9	83,7	86,1	90,7	92,2	87,0	89,0	11,8	10,1	6,7	5,7	12,1	10,3	4,5	3,9	2,6	2,2	0,9	0,8	6,6	6,6	3,7	3,7
11836,0	11900,0	0,0	7,4	Vondellaan	30,0	898,6	898,1	91,7	94,1	95,4	96,8	93,5	95,4	6,0	4,3	3,3	2,3	6,1	4,2	2,3	1,6	1,3	0,9	0,5	0,3	6,6	6,5	3,8	3,8
11898,0	11958,0	0,0	19,0	Muilwijkstraat	30,0	130,0	134,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11898,0	12076,0	0,0	22,2	Gerrit van Dalenstraat	30,0	298,0	143,1	98,8	98,5	99,3	99,2	99,0	98,9	0,9	1,1	0,5	0,6	0,9	1,1	0,3	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	6,5	6,5	3,9	3,9
11900,0	11914,0	0,0	100,0	Vondellaan	30,0	898,6	898,1	91,7	94,1	95,4	96,8	93,5	95,4	6,0	4,3	3,3	2,3	6,1	4,2	2,3	1,6	1,3	0,9	0,5	0,3	6,6	6,5	3,8	3,8
11914,0	12002,0	0,0	100,0	Veerweg	50,0	2783,7	3191,5	92,1	95,9	96,5	98,2	92,5	96,1	5,7	3,0	2,6	1,3	5,7	3,0	2,2	1,2	0,9	0,4	1,8	0,9	6,6	6,6	3,5	3,6
11958,0	12032,0	0,0	100,0	Scheidingslaan	30,0	331,6	288,3	99,2	99,4	99,6	99,7	99,4	99,5	0,6	0,5	0,3	0,2	0,6	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11958,0	12080,0	0,0	12,5	Rozenstraat	30,0	33,1	27,1	99,9	99,9	100,0	100,0	99,9	99,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11878,0	11914,0	0,0	19,5	Veerweg	50,0	1715,3	2070,2	91,3	96,1	95,6	98,0	94,0	97,3	6,4	2,9	3,3	1,4	5,5	2,4	2,3	1,0	1,2	0,5	0,6	0,3	6,5	6,5	4,1	4,2
11914,0	11958,0	0,0	8,8	Scheidingslaan	30,0	393,7	340,2	99,3	99,5	99,6	99,7	99,5	99,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11898,0	59251,0	0,0	29,4	Muilwijkstraat	30,0	268,5	419,2	99,2	99,1	99,6	99,5	99,4	99,3	0,6	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11730,0	11836,0	75,8	100,0	Vondellaan	30,0	744,5	751,4	94,9	96,1	97,2	97,9	96,0	97,0	3,7	2,8	2,0	1,5	3,7	2,8	1,4	1,1	0,8	0,6	0,3	0,2	6,5	6,5	3,9	3,9
11758,0	11826,0	67,4	86,8	Constantijn Huygenslaan	30,0	24,9	32,3	95,3	94,3	97,5	96,9	96,3	95,6	3,4	4,1	1,8	2,2	3,4	4,1	1,3	1,6	0,7	0,8	0,3	0,3	6,5	6,5	3,9	3,8
11758,0	11826,0	86,8	100,0	Constantijn Huygenslaan	30,0	24,9	32,3	95,3	94,3	97,5	96,9	96,3	95,6	3,4	4,1	1,8	2,2	3,4	4,1	1,3	1,6	0,7	0,8	0,3	0,3	6,5	6,5	3,9	3,8
11836,0	11900,0	74,3	87,4	Vondellaan	30,0	898,6	898,1	91,7	94,1	95,4	96,8	93,5	95,4	6,0	4,3	3,3	2,3	6,1	4,2	2,3	1,6	1,3	0,9	0,5	0,3	6,6	6,5	3,8	3,8
11878,0	11914,0	26,6	26,6	Veerweg	50,0	1715,3	2070,2	91,3	96,1	95,6	98,0	94,0	97,3	6,4	2,9	3,3	1,4	5,5	2,4	2,3	1,0	1,2	0,5	0,6	0,3	6,5	6,5	4,1	4,2
11898,0	11958,0	19,0	36,8	Muilwijkstraat	30,0	130,0	134,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11898,0	11958,0	77,1	77,1	Muilwijkstraat	30,0	130,0	134,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11914,0	11958,0	50,6	50,7	Scheidingslaan	30,0	393,7	340,2	99,3	99,5	99,6	99,7	99,5	99,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11898,0	12076,0	22,2	23,5	Gerrit van Dalenstraat	30,0	298,0	143,1	98,8	98,5	99,3	99,2	99,0	98,9	0,9	1,1	0,5	0,6	0,9	1,1	0,3	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	6,5	6,5	3,9	3,9
11958,0	12080,0	12,5	15,1	Rozenstraat	30,0	33,1	27,1	99,9	99,9	100,0	100,0	99,9	99,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11958,0	12080,0	41,3	41,3	Rozenstraat	30,0	33,1	27,1	99,9	99,9	100,0	100,0	99,9	99,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11878,0	101930,0	0,0	25,4	Veerweg	50,0	2070,2	1715,3	96,1	91,3	98,0	95,6	97,3	94,0	2,9	6,4	1,4	3,3	2,4	5,5	1,0	2,3	0,5	1,2	0,3	0,6	6,5	6,5	4,2	4,1
11878,0	101930,0	34,5	74,6	Veerweg	50,0	2070,2	1715,3	96,1	91,3	98,0	95,6	97,3	94,0	2,9	6,4	1,4	3,3	2,4	5,5	1,0	2,3	0,5	1,2	0,3	0,6	6,5	6,5	4,2	4,1
11758,0	11826,0	44,6	60,7	Constantijn Huygenslaan	30,0	24,9	32,3	95,3	94,3	97,5	96,9	96,3	95,6	3,4	4,1	1,8	2,2	3,4	4,1	1,3	1,6	0,7	0,8	0,3	0,3	6,5	6,5	3,9	3,8
11758,0	11826,0	60,7	67,4	Constantijn Huygenslaan	30,0	24,9	32,3	95,3	94,3	97,5	96,9	96,3	95,6	3,4	4,1	1,8	2,2	3,4	4,1	1,3	1,6	0,7	0,8	0,3	0,3	6,5	6,5	3,9	3,8
11836,0	11900,0	7,4	45,4	Vondellaan	30,0	898,6	898,1	91,7	94,1	95,4	96,8	93,5	95,4	6,0	4,3	3,3	2,3	6,1	4,2	2,3	1,6	1,3	0,9	0,5	0,3	6,6	6,5	3,8	3,8
11836,0	11900,0	45,4	74,3	Vondellaan	30,0	898,6	898,1	91,7	94,1	95,4	96,8	93,5	95,4	6,0	4,3	3,3	2,3	6,1	4,2	2,3	1,6	1,3	0,9	0,5	0,3	6,6	6,5	3,8	3,8
11836,0	11900,0	87,4	100,0	Vondellaan	30,0	898,6	898,1	91,7	94,1	95,4	96,8	93,5	95,4	6,0	4,3	3,3	2,3	6,1	4,2	2,3	1,6	1,3	0,9	0,5	0,3	6,6	6,5	3,8	3,8
11898,0	11958,0	36,8	77,1	Muilwijkstraat	30,0	130,0	134,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11898,0	11958,0	83,3	100,0	Muilwijkstraat	30,0	130,0	134,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11958,0	12080,0	15,1	41,3	Rozenstraat	30,0	33,1	27,1	99,9	99,9	100,0	100,0	99,9	99,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11958,0	12080,0	49,0	66,3	Rozenstraat	30,0	33,1	27,1	99,9	99,9	100,0	100,0	99,9	99,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11958,0	12080,0	66,3	75,9	Rozenstraat	30,0	33,1	27,1	99,9	99,9	100,0	100,0	99,9	99,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11878,0	11914,0	19,5	26,6	Veerweg	50,0	1715,3	2070,2	91,3	96,1	95,6	98,0	94,0	97,3	6,4	2,9	3,3	1,4	5,5	2,4	2,3	1,0	1,2	0,5	0,6	0,3	6,5	6,5	4,1	4,2
11878,0	11914,0	89,8	100,0	Veerweg	50,0	1715,3	2070,2	91,3	96,1	95,6	98,0	94,0	97,3	6,4	2,9	3,3	1,4	5,5	2,4	2,3	1,0	1,2	0,5	0,6	0,3	6,5	6,5	4,1	4,2
11914,0	11958,0	8,8	8,8	Scheidingslaan	30,0	393,7	340,2	99,3	99,5	99,6	99,7	99,5	99,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11914,0	11958,0	45,4	45,4	Scheidingslaan	30,0	393,7	340,2	99,3	99,5	99,6	99,7	99,5	99,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11878,0	101930,0	25,4	25,4	Veerweg	50,0	2070,2	1715,3	96,1	91,3	98,0	95,6	97,3	94,0	2,9	6,4	1,4	3,3	2,4	5,5	1,0	2,3	0,5	1,2	0,3	0,6	6,5	6,5	4,2	4,1
11878,0	101930,0	74,6	74,6	Veerweg	50,0	2070,2	1715,3	96,1	91,3	98,0	95,6	97,3	94,0	2,9	6,4	1,4	3,3	2,4	5,5	1,0	2,3	0,5	1,2	0,3	0,6	6,5	6,5	4,2	4,1
11878,0	11914,0	28,9	28,9	Veerweg	50,0	1715,3	2070,2	91,3	96,1	95,6	98,0	94,0	97,3	6,4	2,9	3,3	1,4	5,5	2,4	2,3	1,0	1,2	0,5	0,6	0,3	6,5	6,5	4,1	4,2
11878,0	11914,0	26,6	28,9	Veerweg	50,0	1715,3	2070,2	91,3	96,1	95,6	98,0	94,0	97,3	6,4	2,9	3,3	1,4	5,5	2,4	2,3	1,0	1,2	0,5	0,6	0,3	6,5	6,5	4,1	4,2
11878,0	11914,0	28,9	89,8	Veerweg	50,0	1715,3	2070,2	91,3	96,1	95,6	98,0	94,0	97,3	6,4	2,9	3,3	1,4	5,5	2,4	2,3	1,0	1,2	0,5	0,6	0,3	6,5	6,5	4,1	4,2
11878,0	101930,0	25,4	34,5	Veerweg	50,0	2070,2	1715,3	96,1	91,3	98,0	95,6	97,3	94,0	2,9	6,4	1,4	3,3	2,4	5,5	1,0	2,3	0,5	1,2	0,3	0,6	6,5	6,5	4,2	4,1
11898,0	11958,0	77,1	83,3	Muilwijkstraat	30,0	130,0	134,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	3,9	3,9
11914,0	11958,0	8,8	45,4	Scheidingslaan	30,0	393,7	340,2																						

Nacht Rechts	Nacht Links	EI Maal Rechts	Rechts nvt	EI Maal Links	Rechts nvt	BUS Dag UUR	Rechts nvt	BUS Dag UUR	Links nvt	BUS Avond UUR	Rechts nvt	BUS Avond UUR	Links nvt	BUS Nacht UUR	Rechts nvt	BUS Nacht UUR	Links nvt	WEGDEK
0,7	0,7	27,6	0,0	27,6	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	27,6	0,0	27,6	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	27,6	0,0	27,6	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,9	0,9	27,6	0,0	27,6	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	referent
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	referent
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	27,6	0,0	27,6	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	27,6	0,0	27,6	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	27,6	0,0	27,6	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	referent
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	straatba
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	Microfle
0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	

BIJLAGE 5:
TEKENINGEN

VONDELLAAN massastudie - 17.12.2019

overzicht aantallen

segment - koop duur	47 appartementen: > 90/95m2 GO
segment - koop middenduur	47 appartementen: < 90/95m2 GO
TOTAAL	94 woningen (excl./incl. berging gekoppeld)

BVO gebouw **12.139m2 BVO** *verhouding GO/BVO:* 0,72 / 0,76

BVO parkeren (gebouwd) 1.876m2 BVO

NB.: GO per woning is aangegeven in oppervlak: excl.buitenberging / incl. buitenberging (indien gekoppeld).
BVO gebouw is excl. parkeergarage maar incl. gebouwgebonden bergingen, excl. externe buitenruimten

parkeren


binnen bouwblok op mv	72 pp	73 pp
op maaiveld	71 pp	71 pp
(12pp ventweg Veerweg, 14pp langs Vondellaan, 45pp haaks Vondellaan/Coomhertstr.)		
op maaiveld	10pp	0pp
(20pp DUBBELGEBRUIK ventweg Veerweg, en Coomhertstraat)		
TOTAAL parkeerplaatsen	153pp	144 pp
	> 7pp overmaat	> 2pp tekort

bergingen

bergingen op verdiepingen te koppelen met appartement (GO woning), collectieve fietsenstalling op BG (212m2 BVO).

bouwfysica / installatie



eventuele geluidbelasting vanuit Veerweg n.t.b. / Ruimtereservering voor evt. collectieve installaties ed. n.t.b. > Input van adviseurs noodzakelijk.

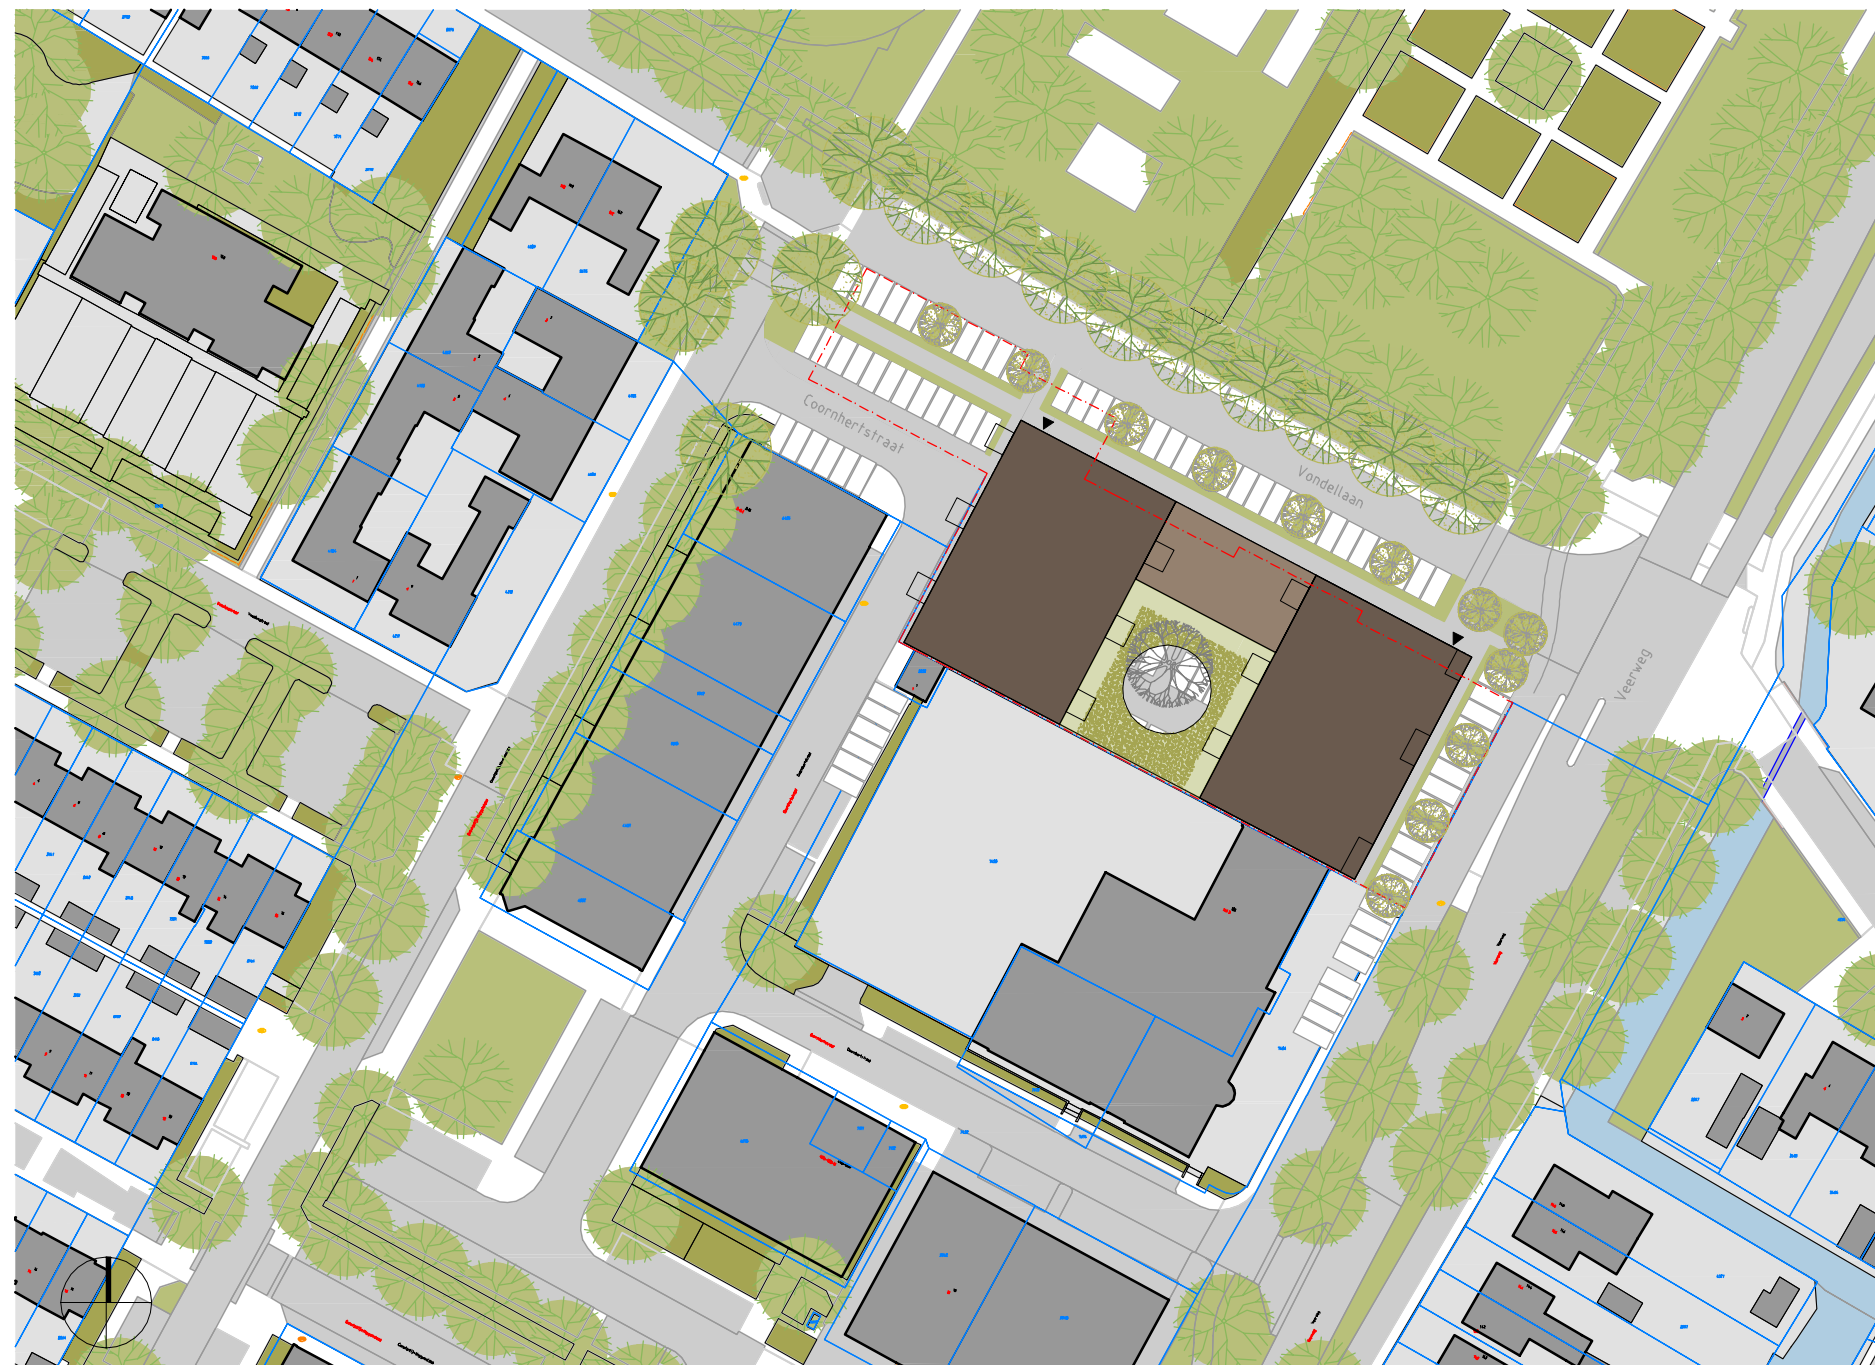


1:1000




1:500

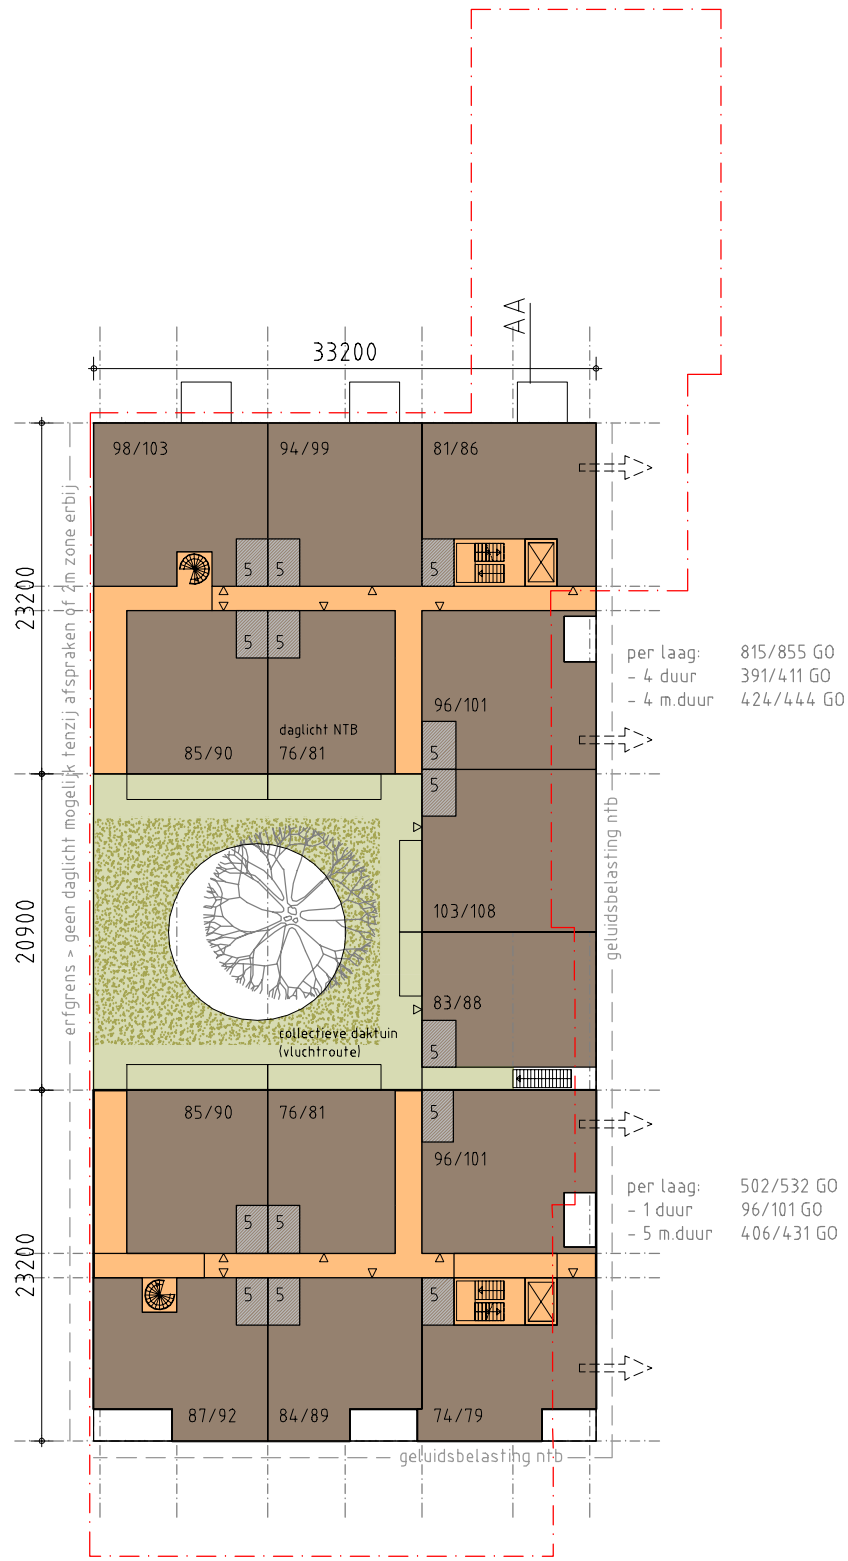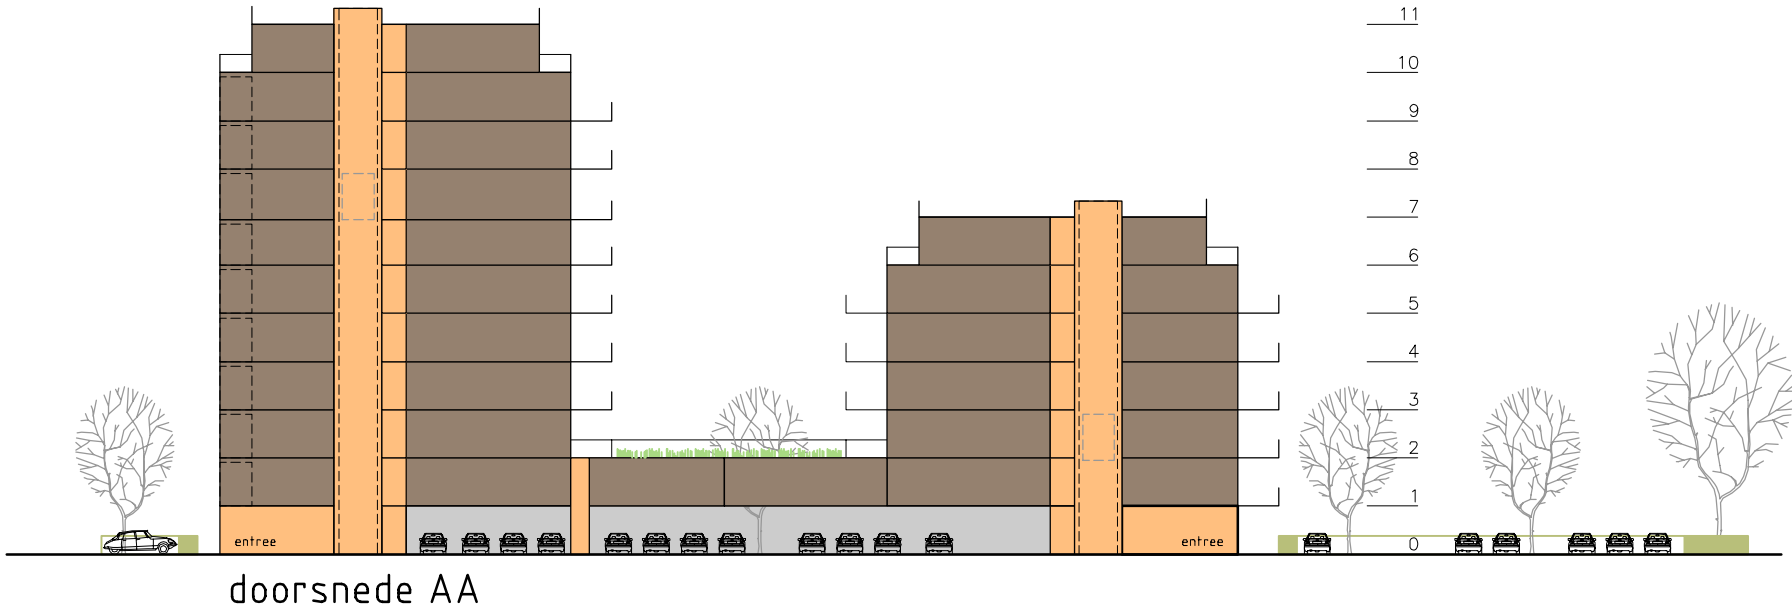


+1 735+1.004 = 1.739m² BV0

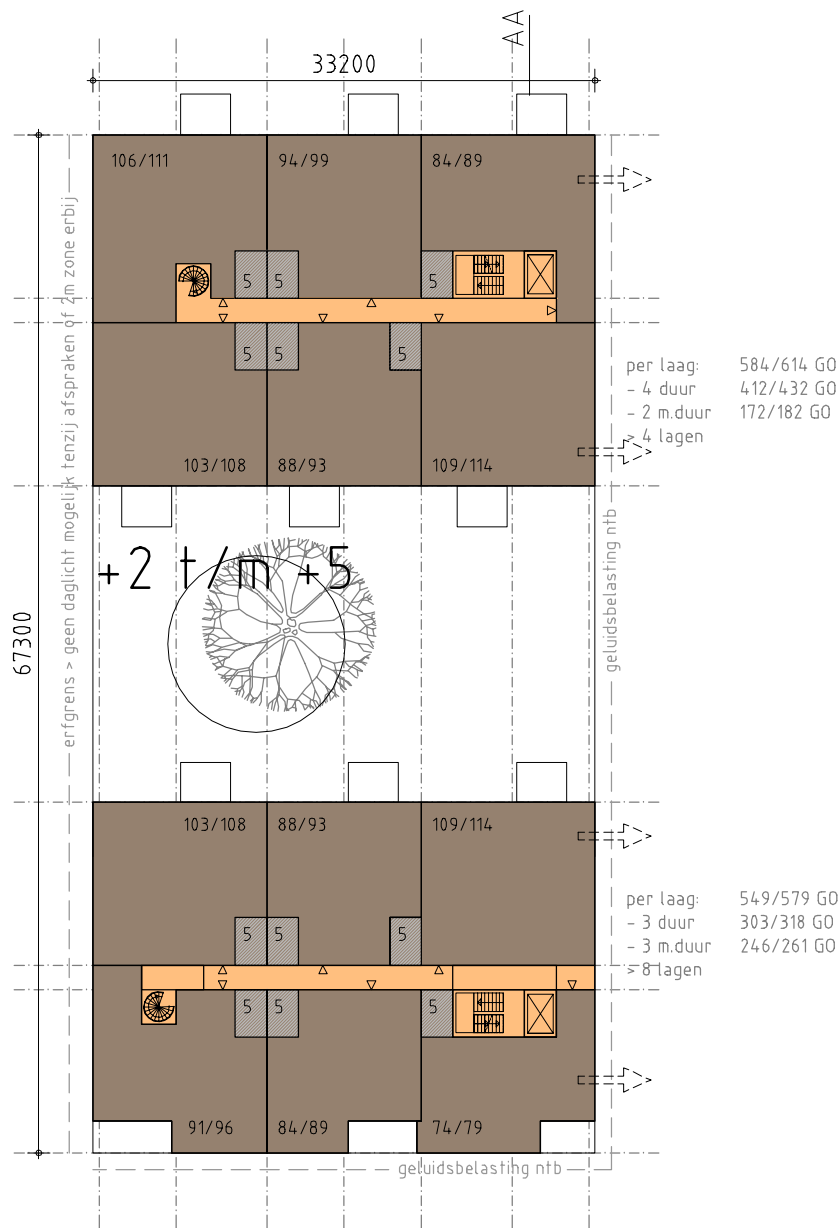

+2 t/m +9 742+770 > 4L/8L = 9.016

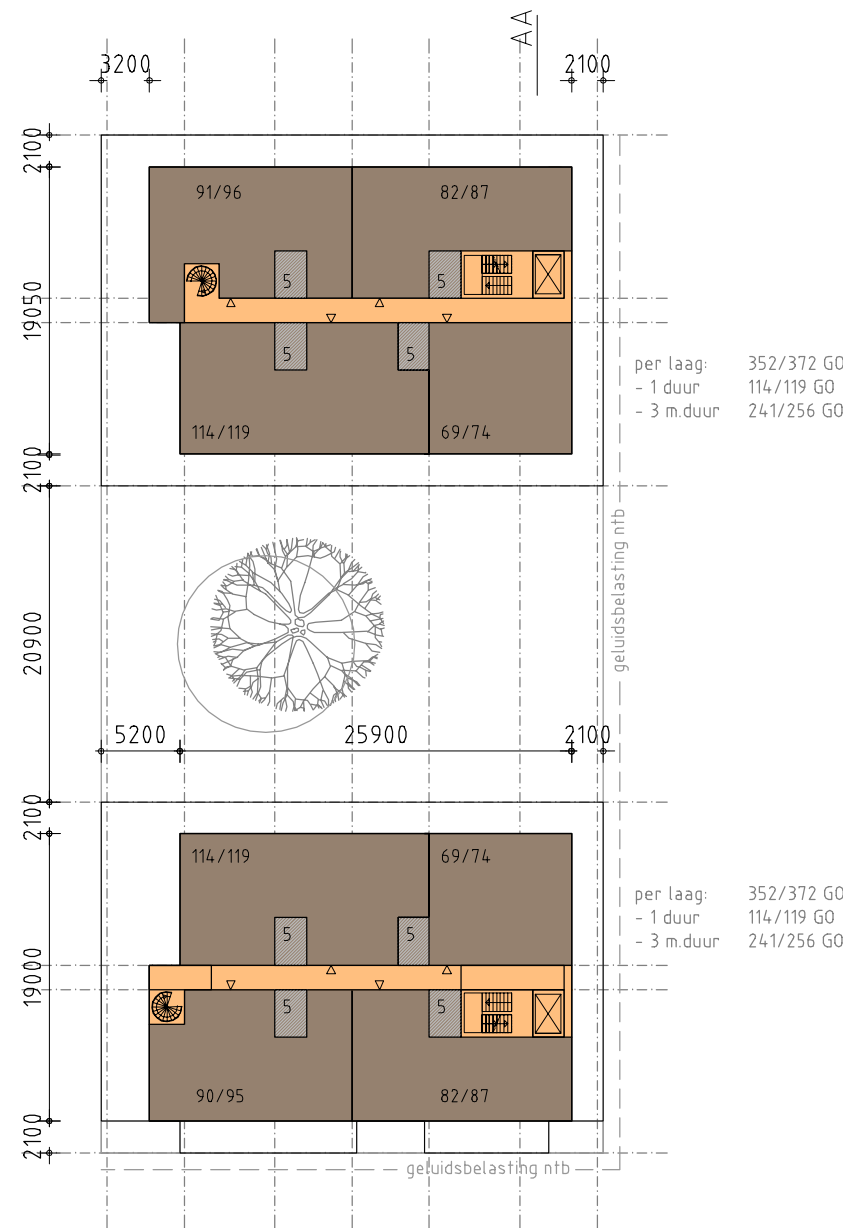

+10 / +6 setback 513+513 = 1.026m²



1:500

