

Bestemmingsplan Katendrecht

Akoestisch onderzoek geluid op gevels



Inhoudsopgave

1 Inleiding	5
1.1 Aanleiding	5
1.2 Geluidbronnen	6
1.2.1 Aan wetgeving gebonden geluidbronnen	6
1.2.2 Relevante niet-aan wetgeving gebonden geluidbronnen	6
1.3 Trillingen	6
1.4 Onderzoeksdoel	6
1.5 Leeswijzer	6
2 Planbeschrijving	8
3 Wetgeving en beleid	10
3.1 Wet geluidhinder	10
3.1.1 Geluidzones	10
3.1.2 Geluidgevoelige bestemmingen	11
3.1.3 Dosismaat	11
3.1.4 Aftrek Artikel 110g Wgh	12
3.1.5 Geluidbelasting andere geluidgevoelige gebouwen	12
3.1.6 Optrektoeslag	12
3.1.7 Voorkeurswaarde en maximaal toelaatbare geluidbelasting	12
3.1.8 Cumulatie	13
3.2 Rotterdams ontheffingsbeleid	13
3.2.1 Geluidluwe gevels en buitenruimten	13
3.2.2 30 km/uur-wegen	14
3.3 Actieplan Geluid Rotterdam	14
3.4 Trillingen vanwege het spoor	15
4 Uitgangspunten	17
4.1 Algemene uitgangspunten	17
4.2 Relevante geluidbronnen	17
4.2.1 Wegverkeer	17
4.2.2 Tramlijnen	19
4.2.3 Relevante 30 km/u wegen	19
4.2.4 Optrektoeslag	20
4.2.5 Artikel 110g Wgh	20
4.3 Railverkeer	20
4.4 Industrie	20
4.5 Akoestisch rekenmodel	20
4.5.1 Software	20



4.6	Rekenpunten per locatie	21
5	Resultaten en toetsing	22
5.1	Wegverkeerslawaaï	22
5.1.1	Geluidbelasting zoneplichtige wegen	22
5.1.2	Geluidbelasting 30 km/u wegen	24
5.2	Railverkeerslawaaï	24
5.3	Industrielawaaï	24
5.4	Cumulatie geluid conform Wgh	25
5.5	Ontheffingsbeleid Rotterdam	26
5.5.1	Wegverkeer	26
5.5.2	Railverkeer	26
5.5.3	Industrie	26
6	Maatregelen	27
6.1	Wegverkeer	27
6.1.1	Bronmaatregelen	27
6.1.2	Overdrachtsmaatregelen	28
6.1.3	Ontvangersmaatregelen	28
6.2	Railverkeer	29
6.2.1	Bronmaatregelen	29
6.2.2	Overdrachtsmaatregelen	29
6.2.3	Ontvangermaatregelen	30
6.3	Industrielawaaï	30
6.3.1	Bronmaatregelen	30
6.3.2	Overdrachtsmaatregelen	31
6.3.3	Ontvangermaatregelen	31
7	Conclusies en aanbevelingen	32
7.1	Conclusies	32
7.1.1	Wegverkeer	32
7.1.2	Railverkeerslawaaï	32
7.1.3	Industrielawaaï	33
7.1.4	Procedure hogere waarde	33
7.1.5	Ontheffingsbeleid Rotterdam	34
Bijlage 1:	Wetgeving en beleid	36
Bijlage 2:	Plankaart akoestisch onderzoek	37
Bijlage 3:	Verkeersgegevens	38
Bijlage 4:	Rekenmodel	44
Bijlage 5:	Rekenresultaten wegverkeerslawaaï	54



Bijlage 6:	Rekenresultaten railverkeerslawaaï	55
Bijlage 7:	Rekenresultaten industrielawaaï	56
Bijlage 8:	Gecumuleerde geluidbelastingen	57
Bijlage 9:	Geluidzones Industrielawaaï	58
Bijlage 10:	Geluidluwe gevels	60
Colofon		70




Inleiding

1.1 Aanleiding

Voor de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan, dat realisatie van geluidgevoelige bestemmingen mogelijk maakt, moeten voor geluidgevoelige bestemmingen de Wet geluidhinder (Wgh) en de Luchtvaartwet in acht worden genomen. Geluidgevoelige bestemmingen zijn onder andere woningen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, kinderdagverblijven en onderwijsgebouwen.

Het bestemmingsplan Katendrecht biedt de planologische mogelijkheden om op 32 locaties nieuwe woningen te realiseren, deels door middel van transformatie van horeca, winkels en kantoren en deels door nieuwbouw.

In Figuur 1 zijn het plangebied en de ligging van de locaties weergegeven (zie Bijlage 2 voor een kaart in een groter formaat). In hoofdstuk 2 wordt in meer detail ingegaan op de te onderzoeken objecten.

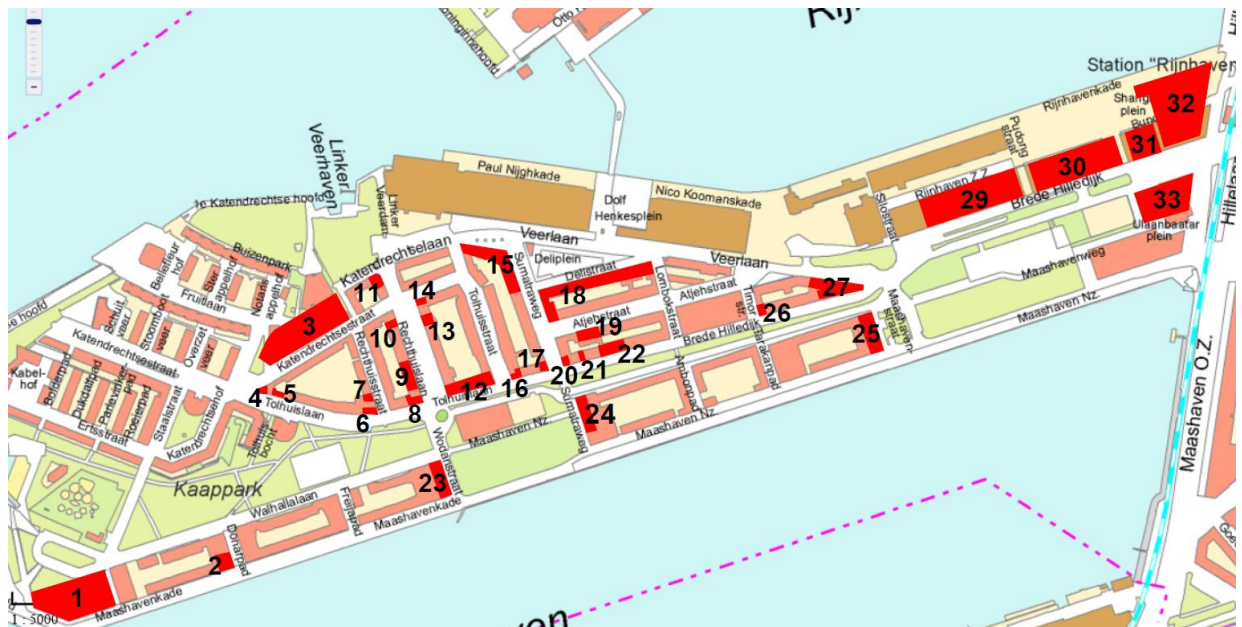

Figuur 1 Ligging van locaties voor nieuwe woningen in bestemmingsplan Katendrecht

1.2 Geluidbronnen

1.2.1 Aan wetgeving gebonden geluidbronnen

Voor dit plan zijn de wettelijke geluidbronnen wegverkeer, railverkeer en industrielawaai relevant. Het aspect luchtvaartlawaai is voor dit bestemmingsplan niet van belang. De beoogde ontwikkelingen liggen namelijk niet binnen de geluidzone van een luchtvaartterrein.

1.2.2 Relevante niet-aan wetgeving gebonden geluidbronnen

Ten behoeve van een goede ruimtelijke onderbouwing (GRO) van het bestemmingsplan en conform het ontheffingsbeleid Wgh van de gemeente Rotterdam wordt ingegaan op de invloed van andere relevante niet-wettelijke geluidbronnen binnen of in de directe omgeving van het plangebied op de beoogde ontwikkellocaties, zoals scheepvaart op de Nieuwe Maas en 30 km/uur-wegen.

[Scheepvaart](#)

De ontwikkellocaties bevinden zich ruim buiten de geluidcontouren van de scheepvaart op de Nieuwe Maas. Derhalve wordt de scheepvaart op de Nieuwe Maas in dit onderzoek niet beschouwd als een relevante niet-wettelijke geluidbron.

[30 km/uur-wegen](#)

Binnen het plangebied ligt een aantal 30 km/uur-wegen. In dit onderzoek wordt ingegaan op de geluidbelasting afkomstig van de relevante 30 km/uur-wegen op de ontwikkellocaties.

1.3 Trillingen

Locatie W32 en W33 bevinden zich op korte afstand tot de metrolijnen D en E. De afstand is echter groter dan 25 meter, waardoor mogelijke hinder bij of schade aan de beoogde woningen niet te verwachten is en verder niet is onderzocht (zie paragraaf 3.4).

1.4 Onderzoeksdoel

Doel van het voorliggend onderzoek is om te bepalen of en onder welke voorwaarden de beoogde woningen volgens de bepalingen van de Wgh en het gemeentelijk ontheffingsbeleid kunnen worden gerealiseerd.

1.5 Leeswijzer

Het plan is beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 geeft aan welke wetgeving en beleid relevant is voor dit plan. Hoofdstuk 4 beschrijft de uitgangspunten. In hoofdstuk 5 zijn de



resultaten en de toetsing van de resultaten beschreven. Hoofdstuk 6 gaat in op mogelijke maatregelen. De conclusie is opgenomen in hoofdstuk 7.



2

Planbeschrijving

De drie nu geldende bestemmingsplannen voor Katendrecht zijn deels niet meer actueel onder andere in verband met actuele beleid ten aanzien van de geïntensiveerde Rotterdamse woningbouwopgave alsmede de in de gemeenteraad vastgestelde actualisering (2017) van de Gebiedskoers Detailhandel Feijenoord. Het opstellen van het bestemmingsplan gebeurt in het kader van het Meerjarenprogramma actualisering bestemmingsplannen.

Het nieuwe bestemmingsplan laat op 32 locaties realisatie van woningen toe. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om bestaande gebouwen (met name op de begane grond) waar momenteel geen woningen aanwezig zijn of vergund.

In de oostelijke helft van het plangebied (locaties 29 t/m locatie 33) worden hoge nieuwe gebouwen met daarin woningen toegelaten.

Op grond van de Wgh moet bij het opstellen van een bestemmingsplan akoestisch onderzoek worden gedaan naar woonbestemmingen die nog niet zijn gerealiseerd, of waar nog geen bouwvergunning voor is afgegeven. De ontwikkellocaties zijn in figuur 1 weergegeven. De locaties zijn tevens in bijlage 4a als locaties W01 t/m W33 aangeduid (locatie W28 is in de loop van het onderzoek vervallen). Een kaart waarop de locaties met locatienummers zijn aangeduid, is in bijlage 2 opgenomen. In tabel 2.1 is voor alle locaties aangegeven voor welk type geluidgevoelige functies die op de locaties worden toegelaten onderzoek is gedaan en uit hoeveel bouwlagen de locaties bestaan, dan wel welke bouwlagen van de (bestaande) gebouwen als een nieuwe ontwikkeling worden beschouwd.

Tabel 1 Functie, aantal en aantal bouwlagen (hoogte) per locatie

Locatie	Functie	Aantal	Bouwlaag
W01	Wonen/MV*	184	1 t/m 15 (55 m.)
W02	Wonen	12	1 t/m 3
W03	Wonen/MV	60	1 t/m 4
W04, W07, W13, W20, W22, W26	Wonen	2	Begane grond
W05, W19, W25	Wonen	3	Begane grond
W06, W08, W10, W14, W16, W17, W21	Wonen	1	Begane grond
W09	Wonen	7	Begane grond
W11	Wonen	8	1 t/m 4
W12	Wonen	11	Begane grond
W15	Wonen	15	Begane grond



W18	Wonen	25	Begane grond
W23	Wonen	5	Begane grond
W24	Wonen	4	Begane grond
W27	Wonen	12	Begane grond
W29	Wonen	205	1 t/m 30
W30	Wonen	450	1 t/m 30
W31	Wonen	22	9 t/m 11
W32	Wonen	170	1 t/m 6, 13 en 43 (max 130 m.)
W33	Wonen	220	1 t/m 37

* Maatschappelijke voorziening, waaronder andere geluidgevoelige bestemmingen



3

Wetgeving en beleid

De vigerende Wet geluidhinder en het Rotterdamse beleid zijn beschreven in bijlage 1. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd binnen de kaders van genoemde wetgeving en beleid. In bijlage 1 is tevens een omschrijving gegeven van voorkomende akoestisch begrippen.

3.1 Wet geluidhinder

Voor de geluidbronnen wegverkeer (inclusief tramverkeer), railverkeer en industrielawaai is de Wgh van toepassing. Tramverkeer valt binnen de Wgh onder wegverkeer. Uitzondering hierop zijn 30 km/uur-wegen. Deze zijn vrijgesteld van toetsing aan de Wgh.

3.1.1 Geluidzones

Zones langs wegen (inclusief tramverkeer)

Alle wegen of stedelijke spoorwegen (trams) met een maximumsnelheid die hoger is dan 30 km/uur hebben een geluidzone. De zonebreedte langs een weg of tramweg is afhankelijk van de ligging van de weg of tramweg in stedelijk of buitenstedelijk gebied en het aantal rijstroken of tramsporen van die weg of tramweg. De voor dit onderzoek relevante wegen zijn stedelijke wegen bestaande uit 2 of meer rijstroken. De relevante stedelijke zoneplichtige wegen voor de onderzochte locaties zijn met hun zonebreedte in



Tabel 5 weergegeven.

Zones langs spoorwegen

Voor het railverkeerslawaai zijn de metrolijnen D en E, die ten oosten van het plangebied rijden, relevant. Deze metrolijnen hebben op grond van de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder een wettelijke geluidzone van 100 meter. Er zijn geen bovengrondse hoofdspoorwegen relevant in dit gebied.

Zones rond industrieterreinen

In het Rijnmondgebied zijn reeds in de jaren '90 rond meerdere industrieterreinen waarop zich zogenaamde 'grote lawaaimakers' bevinden 50 dB(A) geluidcontouren vastgesteld. Een vastgestelde geluidcontour mag door de op het industrieterrein gelegen bedrijven gezamenlijk niet worden overschreden. De geluidzone is (kort gezegd) het gebied tussen de grens van het industrieterrein en de daaromheen vastgestelde 50 dB(A)-geluidcontour.

Een groot deel van het plangebied bevindt zich binnen de geluidzone van het industrieterrein "Waal-/Eemhaven". Tevens ligt het gehele plangebied binnen de geluidzone van het industrieterrein "Maas-/Rijnhaven". Deze industrieterreinen zijn derhalve in dit onderzoek de relevante geluidbronnen voor het plangebied. De ligging van de vastgestelde 50 dB(A)-geluidcontouren rond deze terreinen is in Bijlage 8 opgenomen.

3.1.2 Geluidgevoelige bestemmingen

Als een bestemming als geluidgevoelig is aangemerkt gelden de regels uit de Wgh. In de Wgh worden onder andere woningen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, kinderdagverblijven en scholen als geluidgevoelige bestemmingen aangemerkt. Dit bestemmingsplan maakt realisatie van woningen en maatschappelijke voorzieningen mogelijk.

3.1.3 Dosismaat

Weg- en railverkeer

Voor de geluidbelasting wordt voor weg- en railverkeer de L_{den} als dosismaat gebruikt, met als eenheid dB. De L_{den} (Day-Evening-Night) gaat uit van een (gewogen) gemiddelde geluidniveau gedurende het jaar. Omdat geluiden in de avond en nacht hinderlijker zijn dan overdag, tellen die zwaarder mee. Voor deze dagdelen wordt 5 resp. 10 dB opgeteld in de berekening.

Industrie

Voor de geluidbelasting van industrielawaai wordt de L_{etmaal} als dosismaat gebruikt, met als eenheid dB(A). De L_{etmaal} is de hoogste geluidbelasting van:

- L_{day}
- $L_{evening} + 5 \text{ dB}$
- $L_{night} + 10 \text{ dB}$



Omdat geluiden in de avond en nacht hinderlijker zijn dan overdag, tellen die zwaarder mee en wordt 5 resp. 10 dB straffactor gehanteerd.

3.1.4 Aftrek Artikel 110g Wgh

Voor wegverkeer geldt een bepaling uit Artikel 110g Wgh. Voordat de berekende geluidbelasting wordt getoetst aan de voorkeursgrenswaarde mag, conform artikel 110g van de Wgh, een correctie worden toegepast. Conform artikel 3.4 van het Reken en meetvoorschrift Geluid 2012, is deze aftrek voor wegen waar 70 km/uur of harder gereden mag worden (meestal) 2 dB en voor de overige wegen 5 dB. Omdat op de maatgevende wegen in dit onderzoek allemaal een maximale snelheid is toegestaan van 50 km/uur, bedraagt de aftrek in alle gevallen 5 dB.

Op wegen waar ook trams rijden vindt de aftrek plaats op de geluidbelasting van de gehele weg inclusief het tramgeluid.

Voor andere geluidbronnen dan wegverkeer (bijvoorbeeld railverkeer of industrielawaai), en bij de bepaling van de benodigde gevelisolatie om te kunnen voldoen aan de grenswaarden uit het Bouwbesluit, wordt de geluidbelasting *zonder* aftrek gebruikt.

3.1.5 Geluidbelasting andere geluidgevoelige gebouwen

Bij de bepaling van de geluidbelasting op de gevel van andere geluidgevoelige bestemmingen dan woningen, bijvoorbeeld scholen, wordt de geluidbelasting over de periode 19.00 - 23.00 uur (avond) en de periode 23.00 - 07.00 uur (nacht) buiten beschouwing gelaten voor zover die functie in de betrokken periode niet als zodanig wordt gebruikt.

Op alle locaties zijn woningen bestemd, daarom zijn alle periodes in de toetsing meegenomen.

3.1.6 Optrektoeslag

Door de aanwezigheid van kruispunten en snelheidsbeperkende maatregelen kan de geluidbelasting vanwege het wegverkeer door het afremmen en optrekken toenemen. De Wgh schrijft toepassing van een straffactor voor bij de berekende geluidbelasting in de situaties waarbij sprake is van een met verkeerslichten geregeld kruispunt of snelheidsbeperkende maatregelen waardoor de gemiddelde snelheid ten minste gehalveerd wordt.

3.1.7 Voorkeurswaarde en maximaal toelaatbare geluidbelasting

In Tabel 2 zijn de relevante voorkeurswaarden en maximaal toelaatbare geluidbelastingen (met ontheffing) voor de geplande woningen in dit bestemmingsplan als gevolg van wegverkeerslawaaï (inclusief tramverkeerslawaaï), railverkeerslawaaï en industrielawaai weergegeven. Bij overschrijding van de voorkeurswaarde is onderzoek naar maatregelen noodzakelijk en/of kan ontheffing in de vorm van een hogere grenswaarde worden



aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. De geluidbelasting op de gevel van de locaties mag de in de Wgh genoemde maximale grenswaarde niet overschrijden.

Tabel 2 Grenswaarden voor de geluidbelasting binnen de geluidzone van een weg, spoorweg of industrieterrein, in stedelijk gebied

Geluidgevoelige bestemming	Voorkeurswaarde [dB]			Maximaal toelaatbare geluidbelasting (met ontheffing, in stedelijk gebied) [dB]		
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Woning	48 dB	55 dB	50 dB(A)	63 dB	68 dB	55 dB(A)*
Andere geluidgevoelige gebouwen	48 dB	53 dB	50 dB(A)	63 dB	68 dB	55 dB(A)*

* 60 dB(A) onder toepassing van de Zeehavennorm

3.1.8 Cumulatie

Cumulatie wordt conform de Wgh toegepast indien de voorkeurswaarde op een locatie door meerdere zoneplichtige geluidbronsorten wordt overschreden. In dit onderzoek kan er bij één of meerdere locaties sprake zijn van cumulatie van de geluidbronnen wegverkeer, railverkeer en industrie.

3.2 Rotterdams ontheffingsbeleid

Het ontheffingsbeleid is alleen van toepassing op nieuwe woningen waarvoor hogere waarden moeten worden vastgesteld en geldt niet voor andere geluidgevoelige bestemmingen.

3.2.1 Geluidluwe gevels en buitenruimten

Eén van de belangrijkste criteria van het gemeentelijke ontheffingsbeleid is het creëren van minimaal één geluidluwe gevel en indien van toepassing minimaal één geluidluwe buitenruimte per woning. Conform dit beleid wordt een gevel als geluidluw aangemerkt indien de geluidcumulatie van alle zoneplichtige (deel)bronnen binnen één bronsoort een bepaalde waarde niet overschrijdt. In onderstaande tabel is de grenswaarde voor een geluidluwe gevel per bronsoort weergegeven.

Tabel 3 Grenswaarden geluidluwe gevels per bronsoort conform het Rotterdams ontheffingsbeleid

Geluidbron	Grenswaarde 'geluidluw'	Toelichting
Wegverkeer	53 dB	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen na aftrek conform artikel 110g Wgh



Railverkeer	55 dB	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle spoorwegen
Industrie	50 dB(A)	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle industrieterreinen

3.2.2 30 km/uur-wegen

Conform het gemeentelijke ontheffingsbeleid alsmede ten behoeve van een Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) van een ruimtelijk plan dient de geluidbelasting vanwege niet-zoneplichtige geluidbronnen bij dat plan inzichtelijk te worden gemaakt.

Uit indicatief onderzoek is gebleken dat de geluidbelastingen als gevolg van 30km/u wegen met maximale verkeersintensiteiten van 600 mvt¹/etmaal bij klinkers, 900 mvt/etmaal bij klinkers in keperverband en 1400 mvt/etmaal bij asfalt over het algemeen kleiner dan of gelijk aan 53 dB (inclusief aftrek artikel 110g Wgh) zijn. Met de DCMR is in maart 2009 afgesproken dat dergelijke wegen niet in een geluidonderzoek betrokken hoeven te worden.

De geluidbelasting vanwege relevante 30 km/u wegen met etmaalintensiteiten boven de genoemde waarden wordt wel inzichtelijk gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders zal de geluidbelasting afkomstig van de niet-zoneplichtige geluidbronnen in overweging nemen bij het vaststellen van een hogere waarde.

3.3 Actieplan Geluid Rotterdam

Uit de Geluidkaarten 2016 blijkt dat 376.000 Rotterdammers op een plek wonen met te veel geluid. Hiervan zijn ruim 105.000 Rotterdammers (ernstig) gehinderd door geluid. Door de geluidkaarten is de hinder door wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en het industrielawaai van gezoneerde industrieterreinen in kaart gebracht. Het stedelijk wegverkeer geeft de meeste hinder (91.060 gehinderden). Om deze problematiek aan te pakken en om te voldoen aan de wettelijke verplichting heeft Rotterdam het Actieplan geluid 2019-2023 opgesteld. Dit actieplan richt zich met name op het wegverkeer.

Bij de aanpak van geluid is in het Actieplan uitgegaan van een geluidbelasting van 53 dB, de zogenaamde plandrempel, voor het gehele Rotterdamse grondgebied. De plandrempel is afgeleid van een advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Vanaf 53 dB treden negatieve gezondheidsgevolgen op. In grote delen van de stad wordt de plandrempel van 53 dB overschreden. De plandrempel heeft betrekking op alle geluidbronnen afzonderlijk, dus zonder cumulatie van verschillende geluidbronsoorten. Wat de plandrempel voor wegverkeer betreft, is dat de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen zonder aftrek conform artikel

¹ Mvt = motorvoertuigen



110g van de Wgh. De plandrempel is een signaalwaarde en wordt alleen gebuikt voor het kiezen en afwegen van maatregelen in het kader van het actieplan.

3.4 Trillingen vanwege het spoor

In Nederland bestaat tot op heden geen wetgeving voor het voorkomen van hinder of schade door trillingen. De richtlijnen van de Stichting Bouwresearch (SBR) vormen het belangrijkste toetsingskader voor trillingen.

De ervaring leert dat trillingen niet onderscheidend zijn bij woningen op een minimale afstand van 25 meter van spoor. Het onderzoeksgebied van trillingen bij de (ondergrondse) spoortracés in Rotterdam beslaat daarom, naast de ruimte boven en onder het spoortracé, het gebied binnen een afstand van 25 meter vanaf de buitenste spoorstaaf. Buiten dit gebied treden vrijwel nooit voelbare trillingen op. Om schade aan gebouwen en trillinghinder bij personen in gebouwen als gevolg van de passages van de treinen te voorkomen, dient aandacht te worden besteed aan het trillingsniveau bij de gebouwen die boven, onder of binnen 25 meter afstand van het spoor zijn gepland. Omdat er in dit onderzoek geen ontwikkellocaties zijn binnen 25 meter van het spoor, is trillingshinder verder niet onderzocht. Voor de volledigheid is hieronder wel het juridisch kader weergegeven over trillingen.

Wat richt- en grenswaarden betreft, gaat de voorkeur (op grond van jurisprudentie) uit naar de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening als juridisch kader. In deze handreiking worden richt- en grenswaarden naar gebiedstypologie onderscheiden. Voor het bestemmingsplangebied worden, conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, de richt- en grenswaarden voor stadscentra als juridisch kader gehanteerd. Hierbij wordt de normstelling gerelateerd aan de woonfunctie. Dit betekent dat in de dag-, avond- en nachtperiode de streefwaarden gelden zoals weergegeven in Tabel 4.

Tabel 4 Richt- en grenswaarden trillingen

Gebouwfunctie	A1 (dag/avond/nacht)	A2 (dag/avond/nacht)	A3 (dag/avond/nacht)
Woning stadscentra	0.15/0.15/0.1	2.5/1.5/0.2	0.07/0.07/0.05

Waarbij:

A1 streefwaarden voor de trillingssterkte $V_{\max}$ (de grootste momentane waarde van de trillingssterkte - dimensieloos)

A2 hoogste streefwaarde voor de trillingssterkte $V_{\max}$

A3 streefwaarden voor de trillingssterkte V_{per} (de gemiddelde trillingssterkte over de beoordelingsperiode - dimensieloos)

Bij deze waarden worden de volgende opmerkingen geplaatst:



- de waarde van de maximale trillingssterkte van de ruimte ($V_{\max}$) dient kleiner te zijn dan A1, of;
- de waarde van de maximale trillingssterkte dient kleiner te zijn dan de waarde A2 én de trillingssterkte over de beoordelingsperiode (V_{per}) dient kleiner te zijn dan de waarde A3.

Toelichting: Een trillingssterkte $V_{\max}$ van bijvoorbeeld 0,06 in de nachtperiode voldoet aan de streefwaarde. Een trillingssterkte $V_{\max}$ van bijvoorbeeld 0,18 in de nachtperiode voldoet alleen aan de streefwaarde als de V_{per} niet hoger is dan 0,05.



4

Uitgangspunten

4.1 Algemene uitgangspunten

De volgende gegevens zijn als uitgangspunt gehanteerd bij het onderzoek:

- Kaart met de bestandsnaam “bpKatendrecht.dwg”, geleverd door SO op 19 september 2018.
- Kaart met de bestandsnaam “NL.IMRO.0599.BP1099Katendrecht-co02.dwg”, geleverd door SO op 22 september 2020.
- Startnotitie bestemmingsplan Katendrecht van 9 november 2018.
- Aanvullende informatie over gewijzigde locaties, hoogtes en functie aangeleverd door SO op 22 september 2020.
- De posities van harde/zachte bodemgebieden, de ligging van de wegen, het wegdektype van de stedelijke wegen, de locaties en hoogte informatie van de bestaande bebouwing zijn verkregen door middel van het GisWeb 2.1 van gemeente Rotterdam.
- De verwachte verkeersintensiteiten van de gemeentelijke wegen en trams voor het jaar 2032 zijn op 10 augustus 2021 door SO/afdeling Verkeer en Vervoer verstrekt, zie bijlage 3a t/m 3d.
- De verwachte verkeersintensiteiten van de metrolijnen D en E voor het jaar 2032 zijn per mail van 13 augustus 2021 door de RET verstrekt, zie bijlage 3e.

4.2 Relevante geluidbronnen

4.2.1 Wegverkeer

Voor het wegverkeerslawaai afkomstig van stedelijke wegen zijn de in



Tabel 5 genoemde wegen van belang. In bijlage 3b is een uitgebreid overzicht opgenomen van de gebruikte verkeersgegevens. In deze bijlage zijn voor het prognosejaar 2030 de weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten opgenomen die worden verwacht bij realisatie van alle mogelijke ontwikkelingen van het bestemmingsplan en de wijde omgeving van het plangebied. Deze gegevens moeten worden gebruikt bij een geluidonderzoek naar wegverkeerslawaaï. Niet alle aangeleverde wegen zijn onderzocht omdat de locaties niet binnen de geluidzones van deze wegen vallen of omdat ze voor de locaties geen relevante 30 km/uur-wegen zijn. Tabel 5 geeft een overzicht van de etmaalintensiteit, de snelheid, het wegdektype en de zonebreedte per wegvak van de relevante wegen die zijn onderzocht. De cursief weergegeven wegvakken zijn niet-zoneplichtig.



Tabel 5 Verkeersgegevens relevante stedelijke wegen

Naam	Gemiddelde etmaalintensiteit 2030 (weekdag) [mvt]	Snelheid [km/u]	Wegdek*	Geluidszone [m]
Brede Hilledijk	5365-10750	50	DAB/DDA	200
Tolhuislaan	2850	50	DAB	200
<i>Tolhuislaan</i>	2695	30	<i>DAB</i>	-
Hillelaan	17905-19550	50	DAB	350
Laan op Zuid	16670-19240	50	DAB	350
Maashaven NZ	3580	50	DAB	200
Maashaven OZ	18125	50	DAB	350
Maashavenstraat	3580	50	DAB	200
Posthumalaan	19550	50	DAB	350

*DAB = dicht asfalt beton, DDA = dunne deklagen A klinkers = klinkers in keperverband

4.2.2 Tramlijnen

Langs het plangebied rijden de tramlijnen 20, 23, 25. In bijlage 3c is de ligging van de tramlijnen weergegeven.

De tramrails liggen op de Laan op Zuid grotendeels in grasbaan. Ter hoogte van de tramhaltes en kruisingen liggen de rails in DAB, beton of straatstenen.

De tramintensiteiten en het snelheidsprofiel voor deze tramlijnen zijn weergegeven in bijlage 3c respectievelijk 3d.

4.2.3 Relevante 30 km/u wegen

De voor dit bestemmingsplan relevante 30 km/uur-weg is de Tolhuislaan (westelijk deel) zie



Tabel 5. Het wegdek van deze weg bestaat nu en in de toekomst uit DAB.

4.2.4 Optrektoeslag

Bij de berekening van de geluidbelasting van wegen is een optrektoeslag meegenomen voor de met verkeerslichten geregelde kruisingen binnen een afstand van 150 meter tot de locaties. In bijlage 4a is te zien voor welke kruisingen een optrektoeslag is meegenomen bij de berekeningen.

4.2.5 Artikel 110g Wgh

De toe te passen aftrek conform artikel 110g Wgh bedraagt 5 dB, aangezien de maximumsnelheid op deze wegen 50 km/uur of lager is.

4.3 Railverkeer

Ten oosten van deze locatie ligt het metrospoor. De zone van de metro is 100 meter. De locaties 31, 32 en 33 liggen in de zone van de metro.

De zonebreedte van de bovengrondse sporen ten oosten van het plangebied bedraagt maximaal 300 meter. De locaties liggen niet binnen geluidzone van dit spoortraject.

4.4 Industrie

De locaties liggen binnen de geluidzone van het industrieterrein Maas- en Rijnhaven, en grotendeels binnen de zone van Waal- Eemhaven. Deze industrieterreinen zijn daarom relevant voor de locaties.

4.5 Akoestisch rekenmodel

4.5.1 Software

[Weg- en railverkeerslawaaai](#)

Voor de wegen, tramlijnen en spoortrajecten is een rekenmodel gemaakt met behulp van het programma WinHavik (versie 9.1) van DirActivity software. Het programma maakt bij de berekeningen gebruik van het Royal Haskoning rekenhartten voor wegverkeerslawaaai (versie 17) en railverkeerslawaaai (versie 17). Het modelleren en rekenen is volgens SRMII conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Een overzicht van het rekenmodel is opgenomen in bijlage 4.



Industrie

Voor de berekening van het industrielawaai is gerekend met softwarepakket Geomilieu, versie 5.21. De modellen en de rekenmethode zijn volgens de Handleiding Rekenen en Meten Industrielawaai 1999.

Voor de Maas- Rijnhaven zijn door de DCMR twee modellen aangeleverd, op 20 april 2021: Model 5A met op Katendrecht zowel de geluidemissie van Provimi en Codrico, en Model 5B met alleen Provimi.

Voor de Waal- Eemhaven van DCMR het bouwplanmodel ontvangen, versie 20 september 2010, waarin mogelijke ontwikkelingen op dit industrieterrein tot en met 2025 zijn verwerkt in de geluidemissie.

4.6 Rekenpunten per locatie

Op de gevels van de onderzochte locaties zijn voor elke bouwlaag rekenpunten op 1,5 meter boven de vloerhoogte gekozen. Per bouwlaag is uitgegaan van een hoogte van 3 meter. Op de rekenpunten is de equivalente geluidbelasting berekend. Een overzicht van de gehanteerde rekenpunten voor wegverkeer en railverkeer is weergegeven in bijlage 4.



5

Resultaten en toetsing

5.1 Wegverkeerslawaaï

5.1.1 Geluidbelasting zoneplichtige wegen

In bijlage 5 is een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten weergegeven van de zoneplichtige wegen en tramspooren bij de onderzochte locaties. De geluidbelastingen vanwege de Laan op Zuid, Maashaven N.Z. en Maashavenstraat zijn onderzocht en liggen onder de voorkeurswaarde van 48 dB. Omwille van de overzichtelijkheid van dit rapport zijn deze rekenresultaten niet in de bijlage opgenomen. Ook rekenresultaten met een geluidbelasting lager dan 30 dB zijn niet opgenomen. Omdat locaties 1 en 2 alleen liggen langs wegen met een maximale snelheid van 30 km/uur met een verkeersintensiteit van ca. 800 voertuigen per etmaal, zijn van locaties 1 en 2 ook geen geluidbelastingen in de bijlagen opgenomen.

In Tabel 6 is de maximaal berekende geluidbelasting voor de onderzochte locaties weergegeven als gevolg van de zoneplichtige wegen en tramspooren. De gepresenteerde resultaten zijn inclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g van de Wgh.

Tabel 6 Maximaal berekende geluidbelasting op onderzochte locaties per zoneplichtige weg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Locatie	Weg	Rekenpunt	Hoogte rekenpunt [m]	L _{den} [dB]	Overschrijding [ja/nee]	
					Voorkeur [48 dB]	Maximaal [63 dB]
1-11	Alle	Alle	alle	<= 48	nee	nee
12	Tolhuislaan	5-7	1,5	52	ja	nee
	overig	Alle	alle	<= 48	nee	nee
13-15	Alle	Alle	alle	<= 48	nee	nee
16	Brede Hilledijk	4	1,5	56	ja	Nee
	Overig	Alle	alle	<= 48	nee	Nee
17	Brede Hilledijk	1-2	1,5	56	ja	Nee
	Overig	Alle	alle	<= 48	nee	Nee
18-19	Alle	Alle	alle	<= 48	nee	nee
20	Brede Hilledijk	4	1,5	56	ja	Nee
	Overig	Alle	alle	<= 48	nee	nee
21	Brede Hilledijk	1-2	1,5	56	ja	Nee



Locatie	Weg	Rekenpunt	Hoogte rekenpunt [m]	L _{den} [dB]	Overschrijding [ja/nee]	
					Voorkeur [48 dB]	Maximaal [63 dB]
	Overig	Alle	alle	<= 48	nee	nee
22	Brede Hilledijk	1-4	1,5	56	ja	Nee
	Overig	Alle	alle	<= 48	nee	nee
23	Alle	Alle	alle	<= 48	nee	nee
24	Brede Hilledijk	1-2	1,5	56	ja	Nee
	Overig	Alle	alle	<= 48	nee	nee
25	Brede Hilledijk	2	1,5	58	ja	Nee
	Overig	Alle	alle	<= 48	nee	nee
26	Brede Hilledijk	6-7	1,5	56	ja	Nee
	Overig	Alle	alle	<= 48	nee	nee
27	Brede Hilledijk	6	1,5	58	ja	Nee
	Overig	Alle	alle	<= 48	nee	nee
29	Brede Hilledijk	117	4,5	57	ja	nee
	Overig	Alle	alle	<= 48	nee	nee
30	Brede Hilledijk	115-116	4,5-16,5	58	ja	Nee
	Overig	Alle	alle	<= 48	nee	nee
31	Brede Hilledijk	7-9	26,5-32,5	58	ja	Nee
	Hillelaan	7	26,5-32,5	51	ja	Nee
	Overig	Alle	alle	<= 48	nee	nee
32	Brede Hilledijk	103, 118-119	1,5-16,5	59	ja	Nee
	Posthumalaan	141-143	22,5-31,5	49	ja	nee
	Hillelaan	102, 113-116	4,5-16,5	61	ja	Nee
	Overig	Alle	alle	<= 48	nee	nee
33	Brede Hilledijk	102	4,5	61	ja	nee
	Hillelaan	107-110	4,5-22,5	60	ja	nee
	Maashaven Oostzijde	110-115	13,5-64,5	52	ja	nee
	Overig	alle	alle	<= 48	nee	nee

Uit de tabel blijkt dat de geluidbelasting op locatie 1 t/m 11, 13-15, 18, 19 en 23 aan de voorkeurswaarde (48 dB) voldoet.

Op de overige locaties wordt de voorkeurswaarde (48 dB) overschreden vanwege de Brede Hillelaan, de Posthumalaan, de Maashaven Oostzijde en/of de Tolhuislaan. De maximaal toelaatbare geluidbelastingen vanwege een stedelijke weg voor woningen (63 dB) worden daarbij niet overschreden.



5.1.2 Geluidbelasting 30 km/u wegen

In bijlage 5 is een overzicht van de rekenresultaten weergegeven van de voor dit bestemmingsplan relevante 30 km/uur-weg de Tolhuislaan (deel 30 km/uur).

De maximaal berekende geluidbelasting (inclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh) vanwege de Tolhuislaan is 51 dB op locatie 4, 5 en 6.

5.2 Railverkeerslawaaï

In bijlage 6 is een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten bij de onderzochte locaties weergegeven vanwege railverkeerslawaaï (de metro). Alleen de locaties 31 t/m 33 liggen in de zone van de metro.

De maximaal berekende geluidbelastingen vanwege de metro staan in Tabel 7:

Tabel 7 Maximaal berekende geluidbelasting op onderzochte locaties ten gevolge van de metro

Locatie	Spoor	Rekenpunt	Hoogte rekenpunt [m]	L _{den} [dB]	Overschrijding [ja/nee]	
					Voorkeur [48 dB]	Maximaal [63 dB]
31	Metro	7	26,5-32,5	60	ja	nee
32	Metro	115-116	10,5-28,5	66	ja	nee
33	Metro	107-110	7,5-22,5	67	ja	nee

De voorkeurswaarde van 55 dB wordt op alle drie de locaties overschreden. De maximaal toegestane geluidbelasting (68 dB) wordt daarbij niet overschreden.

5.3 Industrielawaai

In bijlage 7 is een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten bij de onderzochte locaties weergegeven vanwege Industrielawaai. Alle locaties liggen in de geluidzone van de Maas-Rijnhaven. De meeste locaties liggen ook in de geluidzone van de Waal- Eemhaven. Alleen de locaties 29 t/m 33 liggen niet in de zone van de Waal- Eemhaven, maar zijn voor de volledigheid wel opgenomen in de bijlage.

De maximaal berekende geluidbelastingen vanwege Industrielawaai staan in Tabel 7:



Tabel 8 Maximaal berekende geluidbelasting op onderzochte locaties ten gevolge industrielaawaai

Locatie	Industrieterrein	Rekenpunt	Hoogte rekenpunt [m]	Letmaal [dB(A)]	Overschrijding [ja/nee]	
					Voorkeur [50 dB(A)]	Maximaal [55 dB(A)]*
1	Maas- Rijnhaven (5A)	104-111	23,5-53,5	54	ja	nee
	Maas- Rijnhaven (5B)	104-111	23,5-53,5	54	ja	nee
	Waal - Eemhaven	110-113	11,5-23,5	53	ja	nee
2	Maas- Rijnhaven (5A)	2	7,5	52	ja	nee
	Maas- Rijnhaven (5B)	2	7,5	52	ja	nee
	Waal - Eemhaven	1-3	1,5-7,5	51	ja	nee
3-10	alle	alle	alle	<= 50	nee	nee
11	Maas- Rijnhaven (5A)	2-5	7,5-10,5	52	ja	nee
	Maas- Rijnhaven (5B)	2-5	7,5-10,5	52	ja	nee
12-14	alle	alle	alle	<= 50	nee	nee
15	Maas- Rijnhaven (5A)	3	1,5	54	ja	nee
	Maas- Rijnhaven (5B)	3	1,5	54	ja	nee
16-28	alle	alle	alle	<= 50	nee	nee
29	Maas- Rijnhaven (5A)	100,129	1,5-10,5	61	ja	ja
30-33	alle	alle	alle	<= 50	nee	nee

* Voor de Waal- Eemhaven is een ontheffing mogelijk tot en met 60 dB(A) op grond van de Zeehavennorm.

De voorkeurswaarde van 50 dB(A) voor de Waal - Eemhaven wordt alleen bij locatie 1 en 2 overschreden. De voorkeurswaarde wordt op die locaties ook overschreden voor de Maas- Rijnhaven (voor optie 5A en 5B). De voorkeurswaarde voor de Maas- Rijnhaven wordt ook overschreden op locaties 11 en 15 (optie 5A en 5B), en op locatie 29 (alleen optie 5A).

Op locatie 29 wordt ook de maximale waarde van 55 dB(A) overschreden voor de Maas- Rijnhaven, bij optie 5A.

5.4 Cumulatie geluid conform Wgh

Er is op een aantal rekenpunten sprake van een overschrijding van de voorkeurswaarde vanwege wegverkeer, industrielaawaai en/of railverkeer. Daarom is een cumulatie van meerdere bronsoorten aan de orde. In bijlage 8 is een uitgebreid overzicht weergegeven van de cumulatieve geluidbelastingen vanwege wegverkeer, industrielaawaai en railverkeer. De daarbij gebruikte (cumulatieve) geluidbelastingen vanwege wegverkeer zijn exclusief de aftrek conform artikel 110g van de Wgh. De cumulatie is uitgevoerd conform Bijlage 1 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG2012).



5.5 Ontheffingsbeleid Rotterdam

5.5.1 Wegverkeer

De gecumuleerde geluidbelasting inclusief aftrek conform artikel 110g van de Wgh is vanwege alle wegen bij de locaties per bouwlaag berekend. Deze waarden zijn in bijlage 10 bij de locaties gevisualiseerd. Uit de resultaten blijkt dat de locaties beschikken over minimaal 1 geluidluwe zijde en voldoen daarmee aan het ontheffingsbeleid. Echter, op de grotere bouwlocaties 27, 29 t/m 33 is het aantal geluidluwe gevels beperkt, en zal er bij de definitieve bouwplannen aandacht moeten worden geschonken om op woningniveau nogmaals te analyseren of voldaan wordt aan het ontheffingsbeleid.

5.5.2 Railverkeer

De geluidbelasting van de metro is bij de locaties binnen de zone per bouwlaag berekend. Deze waarden zijn in bijlage 10 bij de locaties gevisualiseerd. Uit de resultaten blijkt dat de locaties beschikken over minimaal 1 geluidluwe zijde en voldoen daarmee aan het ontheffingsbeleid. Echter, het aantal geluidluwe gevels is beperkt, en er zal bij de definitieve bouwplannen aandacht moeten worden geschonken om op woningniveau nogmaals te analyseren of voldaan wordt aan het ontheffingsbeleid.

5.5.3 Industrie

De gecumuleerde geluidbelasting vanwege de industrieterreinen Maas- Rijnhaven en Waal-Eemhaven is berekend. De locaties met geluidluwe gevels zijn weergegeven in bijlage 10.

Uit de resultaten blijkt dat de meeste locaties vanwege industrielawaai beschikken over 1 of meer geluidluwe zijden. Alleen op de locaties 1, 2, 3, 11, 12, 15, 23, 24, 29 en 33 zijn er niet-geluidluwe gevels². Op de locaties 1, 2, 11, 15 en 29 is een groot deel van de rekenlocaties niet-geluidluw, en er zal bij de definitieve bouwplannen aandacht moeten worden geschonken om op woningniveau nogmaals te analyseren of voldaan wordt aan het ontheffingsbeleid.

² De niet-geluidluwe rekenpunten van locatie 29 zijn wel geluidluw als gerekend wordt met versie 5B van de Maas-Rijnhaven (alleen Provimi, geen Codrico).



6

Maatregelen

Wet geluidhinder

Bij een overschrijding van de maximaal toelaatbare waarde op de gevel, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Wgh, mogen geen geluidgevoelige bestemmingen in het bestemmingsplan worden toegelaten. Dit betekent dat de geluidbelasting bij deze bestemmingen in ieder geval moet worden beperkt tot de maximaal toelaatbare geluidbelasting. Tevens bestaat bij een overschrijding van de voorkeurswaarde de verplichting om te onderzoeken of mogelijk anderszins de geluidbelasting door middel van maatregelen tot de voorkeurswaarde teruggebracht kan worden.

Actieplan geluid

Bij locatie 12, 16, 17, 20 t/m 22, 24 t/m 27 en 29 t/m 33 is de cumulatieve geluidbelasting, zonder aftrek conform artikel 110g van de Wgh, vanwege onderzochte zoneplichtige wegen hoger dan 53 dB, zie één na laatste kolom van bijlage 5. De plandrempel van 53 dB wordt bij deze locaties overschreden. In het kader van het Actieplan geluid moeten geluidreducerende maatregelen ter beperking van de geluidbelasting worden overwogen.

Mogelijke maatregelen

Bij het toepassen van maatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen aan de bron, in de overdracht en bij de ontvanger. Een belangrijk criterium van het al dan niet treffen van maatregelen is de doeltreffendheid of redelijkheid van de maatregelen.

6.1 Wegverkeer

De voorkeurswaarde (48 dB) wordt op locaties overschreden. De maximaal toelaatbare geluidbelastingen vanwege een stedelijke weg voor woningen (63 dB) wordt daarbij niet overschreden.

6.1.1 Bronmaatregelen

Als bronmaatregel kan gedacht worden aan vermindering van (vracht)verkeer, snelheidsverlaging en/of toepassing van stillere wegdekken.

Gelet op de (toekomstige) ontwikkelingen binnen en in de directe omgeving van het plangebied is een vermindering van (vracht)verkeer op de genoemde wegen niet aan de orde.

Gezien de verkeersfunctie van de wegen in het plangebied, die meestal alleen voor bestemmingsverkeer in en uit Katendrecht fungeren, is een snelheidsverlaging naar 30 km/uur



een maatregel die valt te adviseren. Een uitzondering is de Posthumalaan/Hillelaan/Maashaven O.Z.. Deze weg is namelijk een doorgaande weg, waarbij een snelheidsverlaging niet past bij het karakter en de functie van de weg.

Op de Brede Hilledijk en de Tolhuislaan ten westen van de aansluiting Veerlaan is reeds een stiller asfalttype (dunne geluidreducerende deklaag) toegepast.

Op de overige wegen waardoor de voorkeurswaarde wordt overschreden ligt momenteel DAB. Met het toepassen van stillere asfalttypes, bijvoorbeeld akoestisch geoptimaliseerd Steenmastiekasfalt (SMA-NL 8G+), op deze wegen is het mogelijk een geluidreductie van 2 à 3 dB te bereiken. Dit is met name voor de Brede Hilledijk tussen de Hillelaan en de Veerlaan een mogelijkheid die aanbevolen wordt, omdat daarmee bij een groot aantal woningen in dit bestemmingsplan een geluidreductie kan worden gehaald.

Door de aanleg van een stiller wegdek op deze wegen kan de geluidbelasting veelal niet worden teruggebracht tot de voorkeurswaarde. Een ontheffing blijft daarom voor de meeste locaties ook met stiller asfalt noodzakelijk.

6.1.2 Overdrachtsmaatregelen

Hierbij kan worden gedacht aan afstandsvergroting en/of afschermende maatregelen. Aangezien de ontwikkelingen binnen de bestaande bebouwing plaatsvinden is een afstandsvergroting niet aan de orde.

De onderhavige wegen bevinden zich in een stedelijk gebied. Het plaatsen van een geluidscherm langs deze wegen is vanuit verkeerskundig en stedenbouwkundig oogpunt niet mogelijk/wenselijk.

6.1.3 Ontvangersmaatregelen

Indien bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of onvoldoende blijken te zijn om de geluidbelasting tot de voorkeurswaarde te beperken, moet bij woningen met een geluidbelasting hoger dan 53 dB (norm voor de geluidluwe gevel conform het ontheffingsbeleid Rotterdam) door een akoestisch gunstige indeling van woningen een goed akoestisch klimaat worden gecreëerd. Hierbij kan worden gedacht aan de situering van niet-geluidgevoelige functies aan de wegzijde en de situering van geluidgevoelige ruimtes, met name (hoofd)slaapkamers, voor zover mogelijk aan de minst belaste gevels.

Conform het Bouwbesluit 2012 is de karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de hoogst toelaatbare geluidsbelasting en 33 dB. Het realiseren van een binnenwaarde van 33 dB in de beoogde woningen is door middel van aanvullende geluidwerende gevelvoorzieningen technisch en financieel haalbaar.



Ter bepaling van de benodigde gevelgeluidwering van de beoogde woningen kunnen in principe de rekenresultaten van de zoneplichtige wegen uit bijlage 5 als uitgangspunt voor de berekeningen worden gebruikt. Echter, het bevoegd gezag kan bij het toetsen van de aanvraag voor een bouwvergunning eisen dat de geluidbelasting vanwege de relevante 30 km/uur-wegen bij het onderzoek naar de benodigde gevelgeluidwering moet worden betrokken.

6.2 Railverkeer

Als gevolg van het railverkeer wordt de voorkeurswaarde voor woningen (55 dB) op locaties 31 t/m 33 overschreden. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor woningen (68 dB) wordt daarbij niet overschreden.

6.2.1 Bronmaatregelen

Hierbij kan worden gedacht aan het toepassen van een stillere bovenbouw, het toepassen van raildempers, het akoestisch slijpen van rails, het vervangen van bestaand materieel en het verlagen van de intensiteiten op het spoor. Het verlagen van de intensiteiten of het vervangen van materieel is gezien de functie en het gebruik van de spoorlijn niet aan de orde.

Maatregelen op of aan spoorwegen vallen onder het domein van de spoorbeheerder, in dit geval de RET. Binnen het kader van dit bestemmingsplan kunnen op het gebied van maatregelen daarom geen eisen worden gesteld tenzij hierover bestuurlijke overeenstemming wordt bereikt.

6.2.2 Overdrachtsmaatregelen

Hierbij kan worden gedacht aan afstandsvergroting en/of afscherpende maatregelen. Bij alle locaties gaat het om ontwikkelingen binnen de bestaande bebouwing. Een afstandsvergroting is daarom niet aan de orde.

Langs de voor de locatie akoestisch relevante delen van het spoor staan momenteel geen geluidschermen. Hier kan een geluidscherm worden geplaatst. Voor het effect en doelmatigheid van een aanvullend geluidscherm is uitgebreid geluidonderzoek nodig dat buiten de kaders van het akoestisch onderzoek voor dit bestemmingsplan valt.

Het plaatsen, verhogen en vervangen van geluidschermen direct langs het spoor is aan de spoorbeheerder RET.



6.2.3 Ontvangermaatregelen

Indien bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of onvoldoende blijken te zijn om de geluidbelasting tot de voorkeurswaarde te beperken, moet bij woningen met een geluidbelasting hoger dan 55 dB (norm voor de geluidluwe gevel conform het ontheffingsbeleid Rotterdam, zie Tabel 3) door een akoestisch gunstige indeling van woningen een goed akoestisch klimaat worden gecreëerd. Hierbij kan worden gedacht aan de situering van niet-geluidgevoelige functies aan de spoorzijde en de situering van geluidgevoelige ruimtes, met name (hoofd)slaapkamers, voor zover mogelijk aan de minst belaste gevels.

Conform het Bouwbesluit 2012 is de karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de hoogst toelaatbare geluidsbelasting en 33 dB. Het realiseren van een binnenwaarde van 33 dB in de beoogde woningen is door middel van aanvullende geluidwerende gevelvoorzieningen technisch en financieel haalbaar.

6.3 Industrielawaai

De voorkeurswaarde van 50 dB(A) voor de Waal - Eemhaven wordt alleen bij locatie 1 en 2 overschreden. De voorkeurswaarde wordt op die locaties ook overschreden voor de Maas- Rijnhaven (voor optie 5A en 5B). De voorkeurswaarde voor de Maas- Rijnhaven wordt ook overschreden op locaties 11 en 15 (optie 5A en 5B), en op locatie 29 (alleen optie 5A).

Op locatie 29 wordt ook de maximale waarde van 55 dB(A) overschreden voor de Maas- Rijnhaven, bij optie 5A (inclusief Provimi en Codrico).

6.3.1 Bronmaatregelen

Voor beide industrieterreinen is reeds een saneringsprogramma vastgesteld en uitgevoerd. Daarin zijn vrijwel alle mogelijke bronmaatregelen onderzocht en uitgevoerd.

Voor het industrieterrein Maas- Rijnhaven is een mogelijke bronmaatregel om uit te gaan van versie 5B, dus met alleen Provimi, en geen Codrico. Met die maatregel is woningbouw op locatie 29 mogelijk, omdat daarmee voorkomen wordt dat de maximale ontheffingswaarde overschreden wordt.

Voor het industrieterrein Waal- Eemhaven een toekomstverkenning van de akoestische effecten plaatsgevonden, waarbij rekening is gehouden met de voorgenomen intensivering van het industrieterrein. Dit heeft geleid tot het Convenant Geluidruimte Waal- /Eemhaven; vastgesteld op 3 december 2010. Met het convenant is tevens het geluidbronnenmodel 2025 vastgesteld. Dit bronnenmodel is gebaseerd met de beoogde invulling van het industrieterrein Waal- /Eemhaven.



6.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een lang scherm langs de industrieterreinen heeft weinig tot geen effect, omdat het hierbij om een uitgestrekt industrieterrein gaat waarop de geluidbronnen verspreid liggen. Tevens zijn er wegens de aanwezigheid van hoge geluidbronnen hoge geluidschermen nodig. Het plaatsen van een hoog scherm nabij het plangebied is vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. Bovendien is het plaatsen van lange en hoge schermen langs het industrieterrein of het plangebied niet doelmatig en financieel niet haalbaar.

Op locatie 29 wordt de maximale ontheffingswaarde overschreden en op diverse andere locaties wordt niet voldaan aan het ontheffingenbeleid van de gemeente Rotterdam, omdat er bij een groot deel van de locatie geen geluidluwe gevels aanwezig zijn. Mogelijke oplossingen zijn de toepassing van een vliesgevel, of afschermbare loggia's waarmee de geluidbelasting op de werkelijke gevel tot de maximaal toelaatbare waarde voor een geluidluwe gevel worden beperkt.

6.3.3 Ontvangermaatregelen

Door een adequate akoestische inrichting van het plan en een akoestisch gunstige indeling van woningen, bijvoorbeeld door geluidluwe binnentuinen te creëren, kan een goed akoestisch klimaat worden gecreëerd. Hierbij kan worden gedacht de situering van geluidgevoelige ruimtes binnen een woning, met name (hoofd)slaapkamers, voor zover mogelijk aan de minst belaste gevels.

In gevallen waar de geluidbelasting niet tot de maximale waarde (55 dB(A)) terug gebracht kan worden, kunnen dove gevels worden toegepast. Een 'dove gevel' wordt niet getoetst aan de Wgh.

Het realiseren van een binnenwaarde van 35 dB(A) bij de beoogde is door middel van aanvullende geluidwerende gevelvoorzieningen technisch en financieel haalbaar.



7

Conclusies en aanbevelingen

dBvision heeft in opdracht van de afdeling Bestemmingsplannen en Milieu van de gemeente Rotterdam akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het bestemmingplan Katendrecht. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op 32 locaties woningen en op 2 locaties overige geluidgevoelige functies te realiseren. Omdat deze functies nog niet zijn gerealiseerd noch vergund, worden ze in het kader van de Wgh als een nieuwe situatie aangemerkt. Deze locaties zijn daarom akoestisch onderzocht.

Voor het plan zijn weg- en railverkeerslawaai en industrielawaai van belang. Bepaald is wat de geluidbelasting vanwege deze bronnen op de gevels van de locaties is en of deze voldoet aan de eisen van de Wgh. Daarnaast is bepaald of het plan voldoet aan het ontheffingsbeleid van de gemeente Rotterdam.

7.1 Conclusies

7.1.1 Wegverkeer

De voorkeurswaarde (48 dB) wordt op veel locaties overschreden. De maximaal toelaatbare geluidbelastingen vanwege een stedelijke weg voor woningen (63 dB) wordt daarbij niet overschreden.

De cumulatieve geluidbelasting, zonder aftrek conform artikel 110g van de Wgh, vanwege alle onderzochte zoneplichtige wegen is op 15 van de 32 locaties eveneens hoger dan 53 dB. De plandrempel van 53 dB, zoals genoemd in het Rotterdams Actieplan geluid 2019-2023, wordt bij deze locaties overschreden.

Bronmaatregelen worden aanbevolen. Indien geen bron- en/of overdrachtsmaatregelen (kunnen) worden getroffen om de geluidbelasting tot voorkeurswaarde voor de geluidbelasting, wordt geadviseerd om hogere waarden aan te vragen bij het college van burgemeester en wethouders.

7.1.2 Railverkeerslawaai

De voorkeurswaarde, evenals de plandrempel uit het actieplan geluid van de gemeente Rotterdam, van 55 dB wordt op locaties 31 t/m 33 vanwege railverkeer (de metro) overschreden. De maximaal toelaatbare geluidbelasting van 68 dB voor woningen wordt daarbij niet overschreden. Maatregelen zijn gewenst, waarvoor overleg met de RET nodig is.



Indien geen bron- en/of overdrachtsmaatregelen (kunnen) worden getroffen om de geluidbelasting tot voorkeurswaarde te beperken, wordt geadviseerd om hogere waarden aan te vragen bij het college van burgemeester en wethouders.

7.1.3 Industrielawaai

Maas- Rijnhaven

De voorkeurswaarde wordt op locaties 1, 2, 11 en 15 overschreden voor de Maas- Rijnhaven (voor optie 5A en 5B). De voorkeurswaarde voor de Maas- Rijnhaven wordt ook overschreden op locatie 29 (alleen optie 5A, inclusief Provimi en Codrico). Op locatie 29 wordt bij optie 5A ook de maximale waarde van 55 dB(A) overschreden voor de Maas- Rijnhaven. Maatregelen bij optie 5A zijn noodzakelijk om woningbouw mogelijk te maken op locatie 29. Op de overige locaties zijn maatregelen wenselijk, maar niet eenvoudig te realiseren.

Waal - Eemhaven

De voorkeurswaarde wordt op locaties 1 en 2 overschreden voor de Waal- Eemhaven. Maatregelen zijn wenselijk, maar niet eenvoudig te realiseren.

7.1.4 Procedure hogere waarde

Indien geen bron- en/of overdrachtsmaatregelen worden getroffen, is het niet mogelijk om de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai, Industrielawaai en railverkeerslawaai tot de voorkeurswaarde te beperken. In dat geval dienen de maximaal berekende geluidbelastingen als hogere waarden te worden aangevraagd. De daarbij vast te stellen hogere waarden zijn in Tabel 9 weergegeven. Deze waarden dienen bij het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van het bestemmingsplan Katendrecht als hogere waarden te worden aangevraagd.

Tabel 9 Aan te vragen hogere waarden.

Locatie	Bestemming	Zoneringsplichtige bron	L _{den} wegverkeer [dB]*	L _{den} Railverkeer [dB]	L _{etmaal} industrie [dB(A)]
1	Wonen/ Overig geluidgevoelig	Maas-Rijnhaven (5A of 5B) Waal- Eemhaven			54 53
2	Wonen	Maas-Rijnhaven (5A of 5B) Waal- Eemhaven			52 51
11	Wonen	Maas-Rijnhaven (5A of 5B)			52
12	Wonen	Tolhuislaan	52		
15	Wonen	Maas-Rijnhaven (5A of 5B)			54
16	Wonen	Brede Hilledijk	56		
17	Wonen	Brede Hilledijk	56		
20	Wonen	Brede Hilledijk	56		



Locatie	Bestemming	Zoneringsplichtige bron	L _{den} wegverkeer [dB]*	L _{den} Railverkeer [dB]	L _{etmaal} industrie [dB(A)]
21	Wonen	Brede Hilledijk	56		
22	Wonen	Brede Hilledijk	56		
24	Wonen	Brede Hilledijk	56		
25	Wonen	Brede Hilledijk	58		
26	Wonen	Brede Hilledijk	56		
27	Wonen	Brede Hilledijk	58		
29	Wonen	Maas-Rijnhaven (5A) Brede Hilledijk	57		dove gevel**
30	Wonen	Brede Hilledijk	58		
31	Wonen	Brede Hilledijk Hillelaan metro	58 51	60	
32	Wonen	Brede Hilledijk Posthumalaan Hillelaan metro	59 49 61	66	
33	Wonen	Brede Hilledijk Hillelaan Maashaven Oostzijde metro	61 60 52	67	

* Deze waarden zijn inclusief de aftrek van 5 dB uit Artikel 110g Wgh

** Voor de woningen aan de noordzijde wordt de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) overschreden, en is een dove gevel, of andere geluidwerende constructie, aan de gevel noodzakelijk. Aan de zuidzijde zijn wel hogere waarden mogelijk, tot maximaal 55 dB(A), zonder aanvullende geluidwerende constructies.

7.1.5 Ontheffingsbeleid Rotterdam

Wegverkeer

De meeste locaties hebben aan alle zijden geluidluwe gevels en voldoen daarmee aan het ontheffingsbeleid.

Van de locaties 12, 25 en 26 zijn een beperkt aantal waarneempunten niet geluidsluw. Op deze locaties kan eveneens voldaan worden aan het ontheffingsbeleid, door bij de indeling van de woning rekening ervoor te zorgen dat er minimaal een slaapkamer aan een geluidluwe gevel ligt.

Op de grotere locaties 27, 29 t/m 33 is het aantal geluidluwe gevels beperkt, en zal er bij de definitieve bouwplannen aandacht moeten worden geschonken om op woningniveau te analyseren of voldaan wordt aan het ontheffingsbeleid, of zullen aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. In het kader van de procedure hogere waarden moet tevens worden onderbouwd waarom de beoogde woningen op deze locaties gewenst zijn.



Railverkeer

De locaties 1 t/m 27, 29 en 30 liggen niet in de zone van een railverkeersbron en voldoen daarmee aan het ontheffingsbeleid.

Bij de locaties 31 t/m 33 is het aantal geluidluwe gevels beperkt, en zal er bij de definitieve bouwplannen aandacht moeten worden geschonken om op woningniveau te analyseren of voldaan wordt aan het ontheffingsbeleid, of zullen aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. In het kader van de procedure hogere waarden moet tevens worden onderbouwd waarom de beoogde woningen op deze locaties gewenst zijn.

Industrie

Uit de resultaten blijkt dat de meeste locaties vanwege industrielawaai beschikken over 1 of meer geluidluwe zijden. Alleen op de locaties 1, 2, 3, 11, 12, 15, 23, 24, 29 en 33 zijn er niet-geluidluwe gevels³. Op de locaties 1, 2, 11, 15 en 29 is een groot deel van de rekenlocaties niet-geluidluw, en er zal bij de definitieve bouwplannen aandacht moeten worden geschonken om op woningniveau nogmaals te analyseren of voldaan wordt aan het ontheffingsbeleid. In het kader van de procedure hogere waarden moet tevens worden onderbouwd waarom de beoogde woningen op deze locaties gewenst zijn.

³ De niet-geluidluwe rekenpunten van locatie 29 zijn wel geluidluw als gerekend wordt met versie 5B van de Maas-Rijnhaven (alleen Provimi, geen Codrico).



Bijlage 1:

Wetgeving en beleid



Bijlage 1 Wetgeving en beleid

Conform de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij het voorbereiden van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek verricht te worden. Het onderzoek wordt gedaan indien het bestemmingsplan geluidgevoelige bestemmingen, waaronder woningen en scholen, binnen de geluidzone van een weg, spoorweg of industrieterrein mogelijk maakt.

In de Wgh is een aantal zaken vastgelegd ten aanzien van de voorkeurswaarde en de maximaal toelaatbare waarde voor gevels van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen. In deze bijlage wordt het wettelijke kader ten aanzien van wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai beschreven.

1.1 Wet geluidhinder

1.1.1 Akoestische begrippen

In deze paragraaf wordt een omschrijving gegeven van de volgende begrippen:

- Geluidgevoelige bestemmingen
- Dove gevel
- Geluidzone
- Equivalent geluidniveau
- L_{den} -waarde
- L_{etmaal} -waarde
- Voorkeurswaarde
- Binnenwaarde
- Hogere waarde

Geluidgevoelige bestemmingen

Als een bestemming, dat kan een gebouw of een terrein zijn, als geluidgevoelig is aangemerkt, gelden de regels uit de Wet geluidhinder. Geluidgevoelige bestemmingen zijn:

- woningen;
- andere geluidgevoelige gebouwen:
 - onderwijsinstellingen;
 - ziekenhuizen;
 - verpleeghuizen;
 - verzorgingstehuizen;
 - psychiatrische inrichtingen;
 - kinderdagverblijven.
- geluidgevoelige terreinen:
 - woonwagenstandplaatsen;
 - ligplaatsen in water bestemd voor woonschepen.

Dove gevel

Een dove gevel is een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan

een geluidsgevoelige ruimte.

Geluidzone

De geluidzone is het aandachtsgebied waarbinnen akoestisch onderzoek moet plaatsvinden, indien er zich geluidgevoelige gebouwen bevinden. Binnen de geluidzone gelden voor geluidgevoelige gebouwen de normen van de Wgh.

Equivalent geluidniveau

Het equivalent geluidniveau is het energetisch gemiddelde geluidniveau over een periode (tijd). Voor het bepalen van het equivalent geluidniveau gaat de Wgh uit van 3 perioden:

- dagperiode (7.00 uur - 19.00 uur);
- avondperiode (19.00 uur - 23.00 uur);
- nachtperiode (23.00 uur - 7.00 uur).

L_{den}-waarde

De naam staat voor: level – day – evening – night. Dit is een energetisch gemiddeld geluidniveau over alle perioden, waarbij in de avond 5 dB als straftoeslag wordt bijgeteld en in de nacht 10 dB. Deze dosismaat heeft als eenheid de dB. Deze dosismaat wordt gehanteerd voor weg- en railverkeerslawaaï.

L_{etmaal}-waarde

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) met betrekking tot een industrieterrein is de hoogste van de volgende drie waarden: de waarde van het equivalente geluidniveau over de periode 07.00–19.00 uur (dag), de waarde van het equivalente geluidniveau over de periode 19.00–23.00 (avond) verhoogd met 5 dB(A) of de met 10 dB(A) verhoogde waarde van het equivalente geluidniveau over de periode 23.00–07.00 uur (nacht).

Deze dosismaat wordt voor industrielawaai gehanteerd.

Voorkeurswaarde

De voorkeurswaarde is de geluidbelasting die voor de verschillende geluidgevoelige bestemmingen op basis van de Wgh in ieder geval toelaatbaar wordt geacht en waarvoor dan ook geen geluidreducerende voorzieningen hoeven te worden getroffen.

Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (maximaal toelaatbare waarde)

Dit is de maximale geluidbelasting binnen een geluidzone, die conform de Wgh en onder bepaalde voorwaarden, op de gevel van geluidgevoelige gebouwen alsmede aan de grens van geluidgevoelige terreinen, na verlening van een ontheffing toelaatbaar is.

Binnenwaarde

De geluidbelasting in de leefruimte van bijvoorbeeld een woning ten gevolge van de geluidbelasting afkomstig van geluidbronnen van buiten de woning.

Hogere waarde

Als de voorkeurswaarde wordt overschreden en kleiner of gelijk is aan de te hoogste toelaatbare geluidbelasting, kan een hogere waarde worden verleend. De hogere waarden worden verleend door het college van Burgemeester & Wethouders (B & W) op basis van het gemeentelijke ontheffingenbeleid Wgh. Hierin is een aantal voorwaarden opgenomen om een hogere waarde toe te staan.

1.1.2 Wegverkeerslawaa

Geluidzone

Op basis van de Wgh hebben alle wegen en sporen een geluidzone. Woonerven en 30 km/uur gebieden hebben echter geen geluidzone. De zonebreedte langs een weg of spoorweg is afhankelijk van de ligging van de weg of de spoorweg in stedelijk of buitenstedelijk gebied en het aantal rijstroken. De zonebreedte van wegen en sporen is in tabel 1.1 weergegeven.

Tabel 1.1: Breedte van geluidzones in binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied

Aantal rijstroken of sporen	Binnenstedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200m	250m
3 of 4	350m	400m
5 of meer	350m	600m*

* deze geluidzone geldt alleen voor wegen en niet voor sporen.

Grenswaarden

In tabel 1.2 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeer volgens de Wgh.

Tabel 1.2: Grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een weg

Geluidgevoelige Bestemming	Voorkeurswaarde [dB]	Max. hogere waarde vanwege een buitenstedelijke weg [dB]	Max. hogere waarde vanwege een stedelijke weg [dB]
Woning (nieuwbouw)	48	53/58 ¹⁾	63
Woning (vervangende nieuwbouw)	48	58/63 ²⁾	68 ³⁾
Ander geluidgevoelig gebouw	48	53	63
Geluidgevoelig terreinen	48	53	53

- 1) de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor een agrarische bedrijfswoning is in een buitenstedelijk gebied 58 dB, Wgh artikel 83 lid 4.
- 2) in geval van vervanging van bestaande geluidgevoelige gebouwen door woningen is de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor de woningen gelegen buiten de bebouwde kom 58 dB en binnen de bebouwde kom 63 dB, Wgh, artikel 83 lid 6 en lid 7
- 3) in geval van vervanging van bestaande geluidgevoelige gebouwen door woningen, Wgh, artikel 83 lid 5

Conform artikel 83 van de Wgh gelden de volgende voorwaarden voor het toepassen van 'vervangende nieuwbouw':

- de vervanging mag niet leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
- de vervanging mag niet leiden tot een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

In tabel 1.3 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor de geluidbelasting voor woningen vanwege een nieuwe (nog te projecteren) weg volgens de Wgh.

Tabel 1.3: Grenswaarden voor de geluidbelasting bij woningen binnen de geluidzone van een nieuwe weg

Status van de woning	Voorkeurswaarde [dB]	Max. hogere waarde vanwege een buitenstedelijke weg [dB]	Max. hogere waarde vanwege een stedelijke weg [dB]
Woning aanwezig of in aanbouw	48	58	63
Geprojecteerde woning	48	53	58
Geprojecteerde agrarische bedrijfswoning	48	58	58

In tabel 1.4 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor de geluidbelasting bij andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een nieuwe (nog te projecteren) weg volgens het Besluit geluidhinder.

Tabel 1.4: Grenswaarden voor de geluidbelasting bij andere geluidgevoelige bestemmingen vanwege een nieuwe weg

Geluidgevoelig gebouw/bestemming		Voorkeurswaarde [dB]	Max. hogere waarde vanwege een buitenstedelijke weg [dB]	Max. hogere waarde vanwege een stedelijke weg [dB]
Ander geluidgevoelig gebouw	Aanwezig of in aanbouw	48	58	63
	nieuw	48	53	63
Geluidgevoelig terrein		48	53	53

Artikel 110g Wgh

Ter anticipatie op het steeds stiller worden van motorvoertuigen mag alvorens te toetsen aan de geldende grenswaarden een aftrek worden toegepast op de berekende geluidbelasting.

1) Deze aftrek bedraagt tot 1 juli 2018:

- 3 dB voor wegen waar de maximumsnelheid gelijk is aan, of hoger is dan 70 km/uur en de geluidbelasting vanwege de weg zonder aftrek 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waar de maximumsnelheid gelijk is aan, of hoger is dan 70 km/uur en de geluidbelasting vanwege de weg zonder aftrek 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waar de maximumsnelheid gelijk is aan, of hoger is dan 70 km/uur en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;

2) Deze aftrek bedraagt vanaf 1 juli 2018:

- 2 dB voor wegen waar de maximumsnelheid gelijk is aan, of hoger is dan 70 km/uur;
- 5 dB voor overige wegen.

Overigens mag de aftrek niet worden toegepast voor het bepalen van de in het Bouwbesluit omschreven vereiste geluidwering.

Indien een spoorweg onderdeel is van een weg wordt de bovengenoemde aftrek toegepast op de gecumuleerde geluidbelasting vanwege die weg en spoorweg.


1.1.3 Railverkeerslawai

Geluidzone

Spoortrajecten waarlangs een geluidzone geldt zijn in twee categorieën verdeeld, namelijk lokale/regionale spoortrajecten en landelijke spoortrajecten

Geluidzone van locale/regionale spoortrajecten

Conform de Wet geluidhinder (artikel 106) geldt langs bepaalde spoortrajecten een geluidzone. Deze spoortrajecten zijn met hun zonebreedte vastgesteld in de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder. Globaal betekent dit voor Rotterdam dat langs de metrolijnen en de RandstadRail een geluidzone geldt van 100 meter breed. Waar de spoorlijn ondertunneld is bedraagt de zonebreedte 25 meter. Tevens geldt voor 3 spoortrajecten van de Havenspoorlijn, t.w. trajecten 691, 692 en 699 een geluidzone 100 meter. Deze spoortrajecten zijn onderstaand weergegeven.

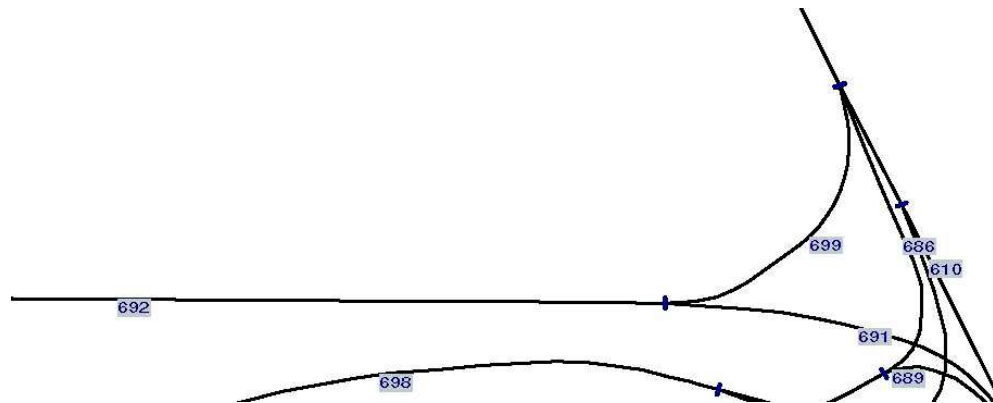

Geluidzone van landelijke spoortrajecten

Voor (landelijke) spoortrajecten waarvoor conform de Wet milieubeheer geluidproductieplafonds (GPP's) zijn vastgesteld, is de zonebreedte afhankelijk van de hoogte van het GPP op het betrokken referentiepunt langs die spoorweg (artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder). In de onderstaande tabel is de breedte van de geluidzone weergegeven.

Tabel 1.5: zonebreedte spoorweg op geluidproductieplafondkaart

Hoogte geluidproductieplafond (GPP) [dB]	Breedte van de geluidzone [m]
< 56 dB	100
56 dB ≤ GPP < 61 dB	200
61 dB ≤ GPP < 66 dB	300
66 dB ≤ GPP < 71 dB	600
71 dB ≤ GPP < 74 dB	900
≥ 74 dB	1200

Bij het bepalen van de zonebreedte wordt opgemerkt dat:

Indien zich langs een spoorweg een zone bevindt met verschillende breedten, geldt voor de aansluiting van de verschillende zonedelen dat het breedste zonedeel verlengd dient te worden over een afstand van 1/3 van de breedte van het betreffende zonedeel. Dit deel overlapt het aangrenzende smallere zonedeel (art. 1.4a, 1 Bg).

Indien bij een deel van een spoorweg een afschermende voorziening staat, die is opgenomen in het register (art. 11.25 Wm), is de breedte van de zone langs het deel en aan de kant van de spoorweg waar de voorziening staat gelijk aan de breedte van het breedste zonedeel direct naast de uiteinden van de afschermende voorziening (art. 1.4a, 4 Bg).

Grenswaarden

In tabel 1.6 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeer volgens de Wgh.

Tabel 1.6: Grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een spoorweg

Geluidgevoelige Bestemming	Voorkeurswaarde [dB]	Max. hogere waarde vanwege een spoorweg [dB]
Woning (nieuwbouw)	55	68
Ander geluidgevoelig gebouw	53	68
Geluidgevoelig terrein	55	63

1.1.4 Industrielawaai

Geluidzone

Op grond van de Wgh moet rond alle industrieterreinen waarop minimaal één zogenaamde 'grote lawaaimaker' zich kan vestigen, een geluidzone zijn vastgesteld. Buiten deze geluidzone mag de geluidbelasting vanwege het betreffende industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven gaan. Wanneer geluidgevoelige gebouwen binnen de geluidzone van een industrieterrein vallen, moeten deze gebouwen akoestisch worden onderzocht en aan de normen van de Wgh voldoen.

Grenswaarden

In tabel 1.7 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige gebouwen ten gevolge van Industrielawaai volgens de Wgh.

Tabel 1.7: Grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een industrieterrein

Geluidgevoelige Bestemming	Voorkeurswaarde [dB(A)]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB(A)]
Woning	50	55
Woning	50	60 ¹⁾
Woning (vervangende nieuwbouw)	50	65 ²⁾
Andere geluidgevoelige gebouwen bestaande uit onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of verpleeghuizen	50	60
Andere geluidgevoelige gebouwen bestaande uit verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen of kinderdagverblijven	50	55
Geluidgevoelige terreinen	50	55

1) met toepassing van zeehavennorm op grond van artikel 60 van de Wgh

2) in geval van vervangende nieuwbouw op grond van artikel 61 van de Wgh

Conform artikel 61 van de Wgh gelden de volgende voorwaarden voor het toepassen van 'vervangende nieuwbouw':

- de vervanging mag niet leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
- de vervanging mag niet leiden tot een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

1.1.5 Cumulatie geluidbronnen

Wanneer geluidgevoelige locaties zijn gelegen in verschillende geluidzones en de voorkeurswaarde vanwege meer dan één bronsoort wordt overschreden, dient de geluidbelasting te worden gecumuleerd. De rekenmethode voor het cumuleren is beschreven in het "Reken en meetvoorschrift geluid 2012". De als gevolg van artikel 110g Wgh bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek wordt bij deze rekenmethode niet geëffectueerd.

1.1.6 Hogere waarde

Indien de geluidbelasting op de gevel, als gevolg van wegverkeer en/of industrieterreinen, hoger is dan de voorkeurswaarde kan het college van Burgemeester en Wethouders onder in de Wet geluidhinder en het gemeentelijk ontheffingenbeleid gestelde voorwaarden een hogere waarde verlenen.

1.2 Ontheffingsbeleid Wgh Rotterdam

1.2.1 Het ontheffingsbeleid

De Wgh draagt een gemeente op om het vaststellen van een hogere waarde met argumenten te motiveren. Hiertoe heeft de gemeente Rotterdam de nota 'Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder voor bouw- en bestemmingsplannen in de gemeente Rotterdam' vastgesteld. Het bestemmingsplan moet aan dit beleid voldoen.

Het ontheffingsbeleid is alleen van toepassing op nieuwe woningen waarvoor hogere waarden moeten

worden vastgesteld. Dit beleid heeft als doel het voorkomen en/of minimaliseren van het aantal geluidgehinderden in ruimtelijke plannen. Conform dit beleid moeten, afhankelijk van de planfase, mogelijke maatregelen worden onderzocht, en indien mogelijk getroffen, om de geluidbelasting bij de nieuwe woningen te beperken. Het ontheffingsbeleid houdt vast aan de volgende maatregelen in de volgorde:

- 1) maatregelen aan de bron, en als dit niet (voldoende) kan
- 2) overdrachtsmaatregelen, en als dit niet (voldoende) kan
- 3) maatregelen bij de ontvanger.

Eén van de belangrijkste criteria van het gemeentelijke ontheffingsbeleid is het creëren van minimaal één geluidluwe gevel. Dit betekent dat hieraan bij de verdere uitwerking van de ontwikkellocaties aandacht moet worden besteed.

Conform dit beleid wordt een gevel als geluidluw aangemerkt indien de geluidcumulatie van alle zoneplichtige (deel)bronnen binnen één bronsoort een bepaalde waarde niet overschrijdt. In tabel 1.8 is de grenswaarde voor een geluidluwe gevel per bronsoort weergegeven.

Tabel 1.8: Grenswaarde geluidluwe gevel per bronsoort conform het ontheffingsbeleid Rotterdam

Geluidbron	Grenswaarde 'geluidluw'	Toelichting
Wegverkeer	53 dB	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek conform artikel 110g Wgh
Railverkeer	55 dB	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle spoortrajecten
Industrie	50 dB(A)	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle industrieterreinen

Slechts bij uitzondering kan van het ontheffingsbeleid worden afgeweken. In dat geval dient te worden gemotiveerd waarom maatregelen ter beperking van de geluidbelasting en/of realisatie van minimaal één geluidluwe gevel niet of onvoldoende doeltreffend zijn.

1.2.2 30 km/uur wegen



30 km/uur wegen hebben conform de Wet geluidhinder geen geluidzone en vallen derhalve buiten het toetsingskader van de Wet geluidhinder.

Echter, conform het gemeentelijke ontheffingsbeleid alsmede ten behoeve van een Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) van een ruimtelijk plan dient de geluidbelasting vanwege deze niet zoneplichtige wegen bij dat plan inzichtelijk te worden gemaakt. Het college van Burgemeester en Wethouders zullen de geluidbelasting afkomstig van de niet-zoneplichtige wegen in overweging nemen bij het vaststellen van een hogere waarde.

Bijlage 2:

Plankaart akoestisch onderzoek



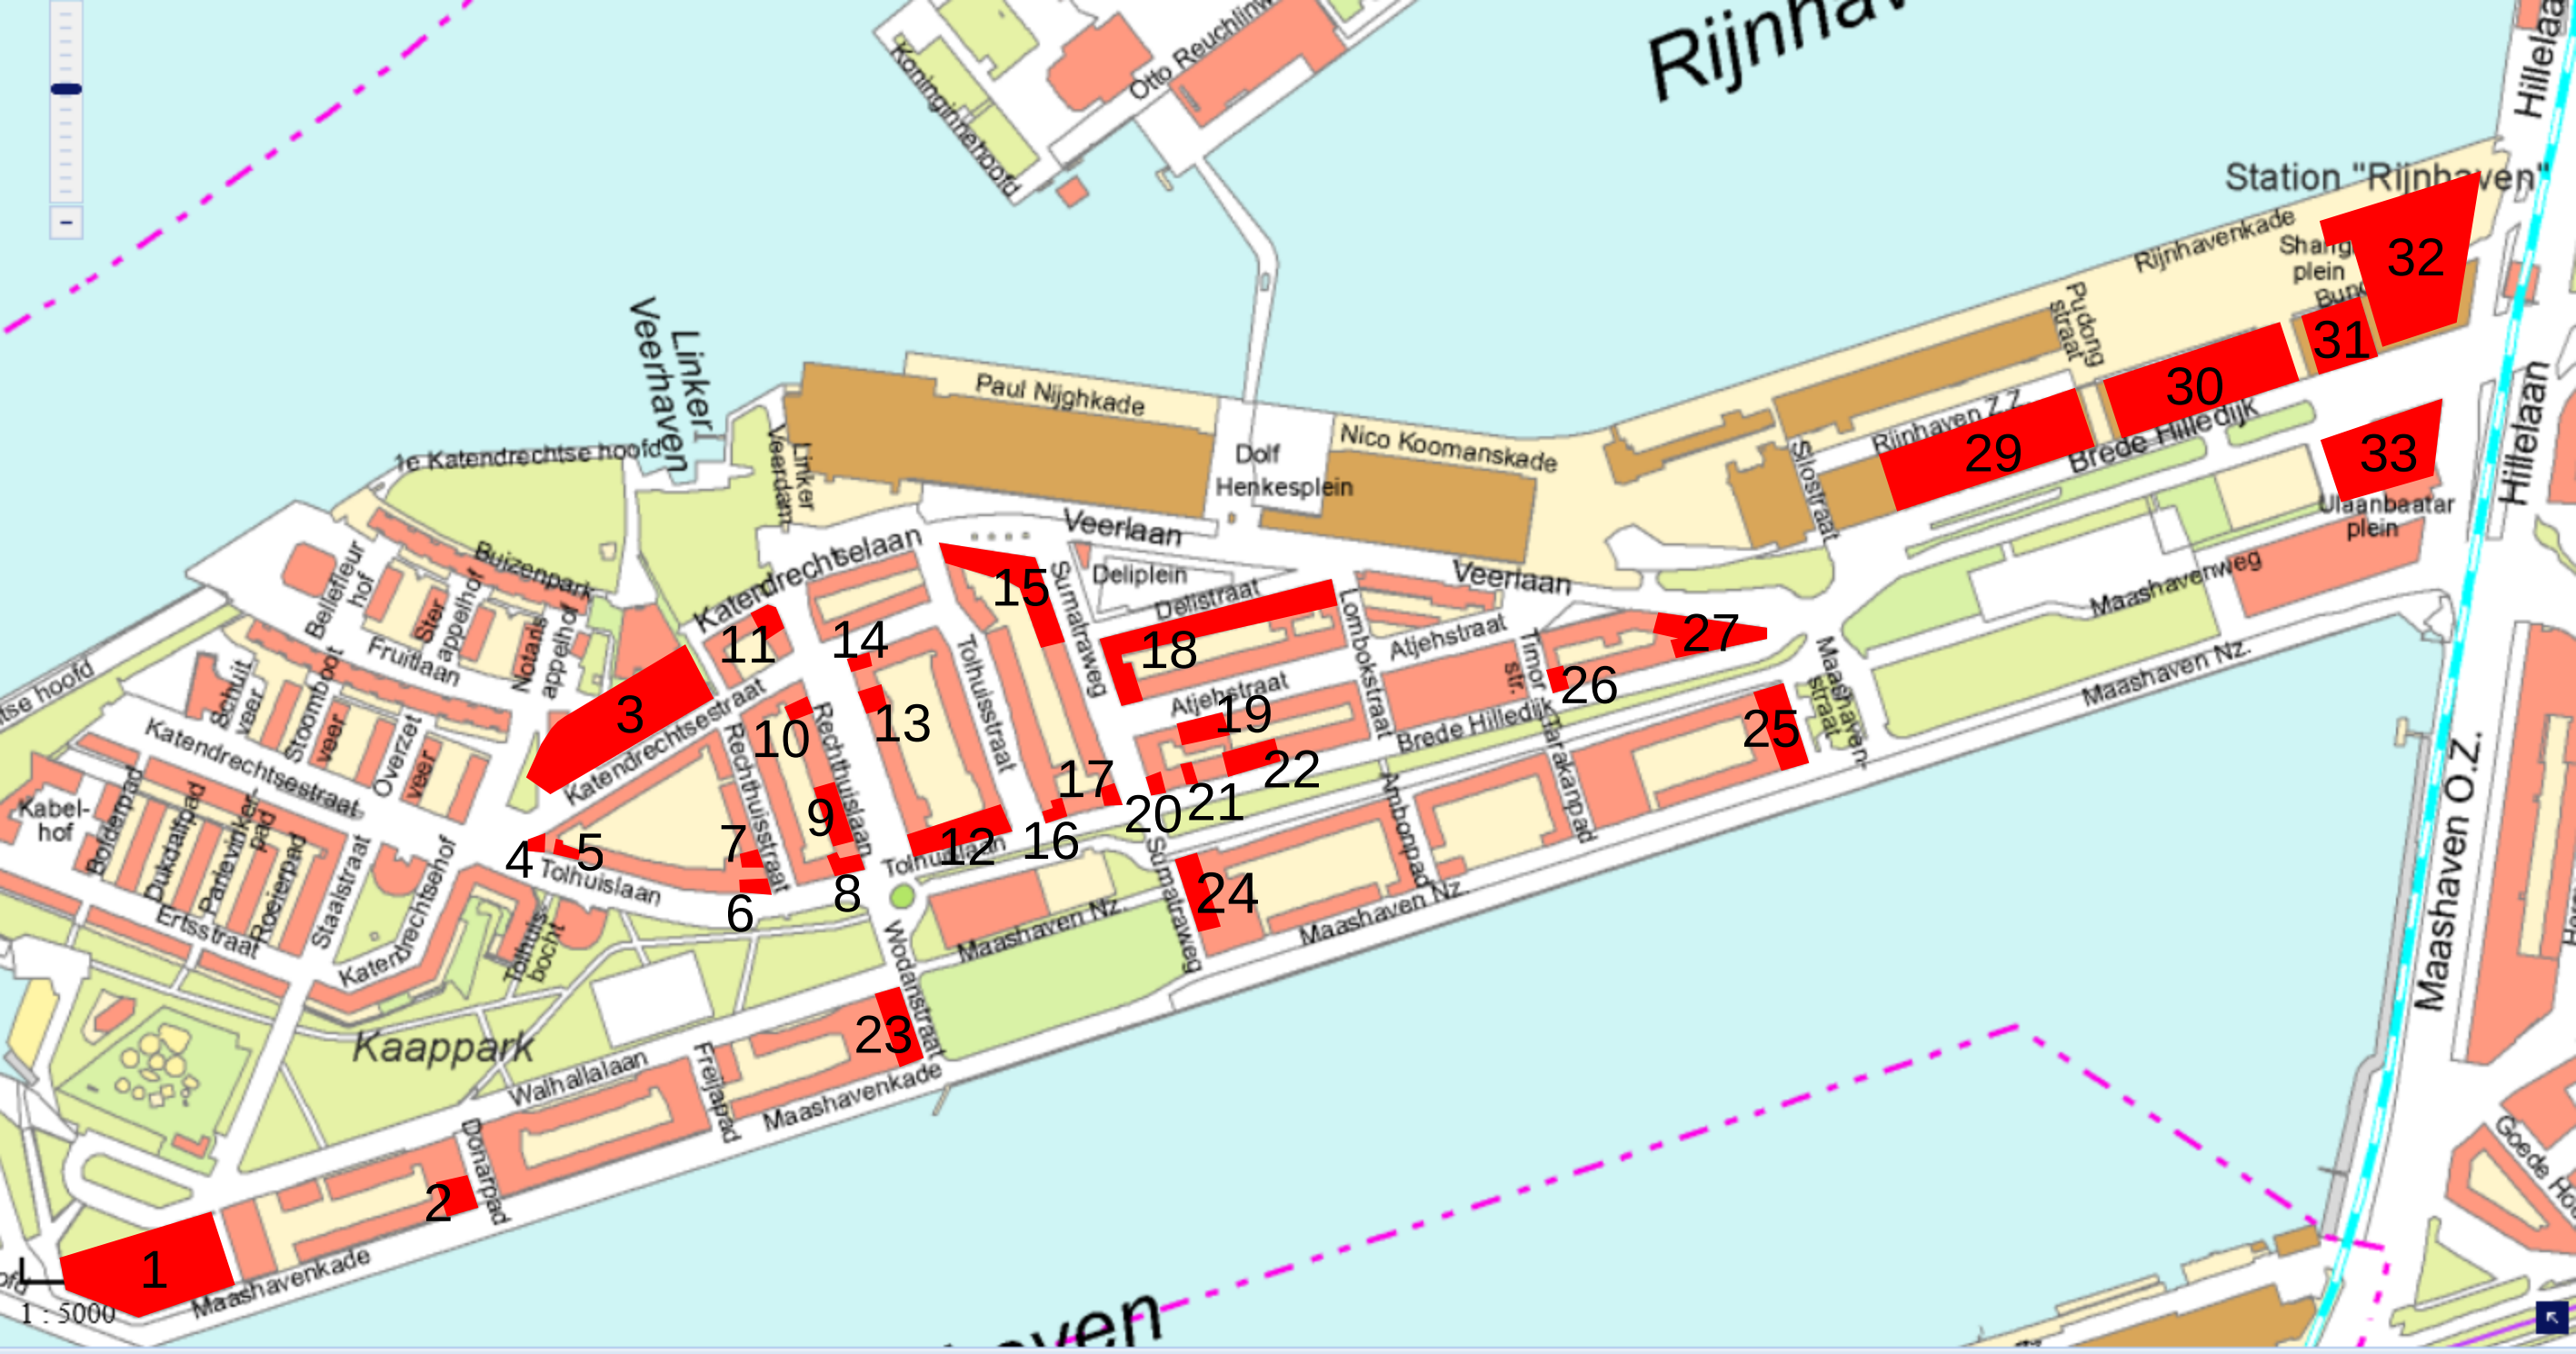

1:5000


Bijlage 3:

Verkeersgegevens

- a: overzicht linknummers wegvakken
- b: verkeersintensiteiten wegverkeer
- c: verkeersintensiteiten tramverkeer en ligging trambanen
- d: snelheidsprofiel tramverkeer
- e: verkeersintensiteiten metro



3a: Overzicht linknummers wegvakken

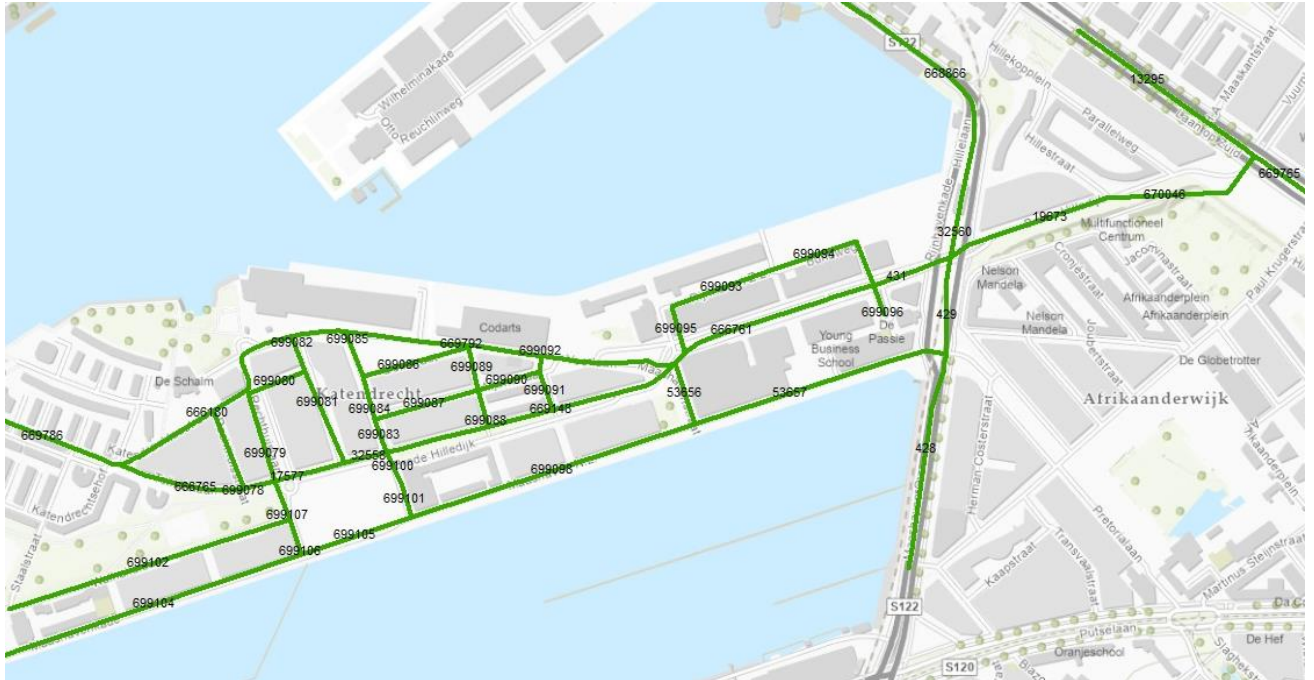

3b Intensiteiten wegverkeer



LINKNR	NAAM	etmaal	SNELW	LV_GDU32	MV_GDU32	ZV_GDU32	LV_GAU32	MV_GAU32	ZV_GAU32	LV_GNU32	MV_GNU32	ZV_GNU32
428	Maashaven O.z.	18125	50	1150	30	11	595	8	4	164	5	2
429	Hillelaan	17905	50	1140	28	11	589	8	4	163	5	2
431	Brede Hilledijk	10750	50	721	16	4	333	4	0	61	2	0
13295	Laan op Zuid	16670	50	1073	17	6	555	4	2	153	2	2
17577	Tolhuislaan	2850	50	192	4	0	89	0	0	17	0	0
19673	Brede Hilledijk	7345	50	489	14	4	226	4	0	41	2	0
32558	Brede Hilledijk	8395	50	559	16	4	258	4	0	47	2	0
32560	Hillelaan	19550	50	1247	28	11	645	8	4	179	5	2
53656	Maashavenstraat	3580	40	237	8	2	109	2	0	20	0	0
53657	Maashavenstraat	3580	50	237	8	2	109	2	0	20	0	0
666180	Katendrechtsestraat	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0
666761	Brede Hilledijk	5365	50	360	8	2	166	2	0	31	0	0
666765	Tolhuislaan	2695	30	182	3	0	85	0	0	15	0	0
668866	Posthumalaan	19550	50	1247	28	11	645	8	4	179	5	2
669148	Brede Hilledijk	8395	50	559	16	4	258	4	0	47	2	0
669765	Laan op Zuid	19240	50	1230	25	10	637	7	4	176	4	2
669786	Katendrechtsestraat	2715	30	184	3	0	85	0	0	15	0	0
669792	Veerlaan	810	50	54	2	0	24	0	0	4	0	0
670046	Brede Hilledijk	7350	50	490	14	4	226	4	0	41	2	0
699078	Rechthuisstraat	810	30	53	2	1	25	1	0	4	0	0
699079	Rechthuislaan	810	30	53	2	1	25	1	0	4	0	0
699080	Katendrechtsestraat	810	30	53	2	1	25	1	0	4	0	0
699081	Tolhuisstraat	810	30	53	2	1	25	1	0	4	0	0
699082	Tolhuisstraat	810	30	53	2	1	25	1	0	4	0	0
699083	Sumatrastraat	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0
699084	Sumatrastraat	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0
699085	Sumatrastraat	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0
699086	Delistraat	810	30	53	2	1	25	1	0	4	0	0
699087	Atjehstraat	810	30	53	2	1	25	1	0	4	0	0
699088	Lombokstraat	810	30	53	2	1	25	1	0	4	0	0
699089	Lombokstraat	810	30	53	2	1	25	1	0	4	0	0
699090	Atjehstraat	810	30	53	2	1	25	1	0	4	0	0
699091	Timorstraat	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0
699092	Timorstraat	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0
699093	Rijnhaven Zuidzijde	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0
699094	Rijnhaven Zuidzijde	810	30	53	2	1	25	1	0	4	0	0
699095	Silostraat	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0
699096	Tolhuislaan	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0
699098	Maashavenkade	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0
699100	Sumatrastraat	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0
699101	Sumatrastraat	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0
699102	Walhallalaan	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0
699104	Maashavenkade	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0
699105	Maashavenkade	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0
699106	Wodanstraat	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0
699107	Wodanstraat	810	30	54	2	0	24	0	0	4	0	0

3c: verkeersintensiteiten tramverkeer en ligging trambanen

Intensiteiten tramverkeer

LINKNR	NAAM	TRAM_WKD	TRAM_GDU	TRAM_GAU	TRAM_GNU
352869	Laan op Zuid	1032	72	34	10

De trambanen zijn als gele lijnen in onderstaande figuur weergegeven. De enige trambaan op een weg met een zone tot in het bestemmingsplangebied is de trambaan op de Laan op Zuid.



3d:Snelheidsprofiel tram

Bijlage Snelheidsprofiel tram

Voor gescheiden trambanen geldt het onderstaande snelheidsprofiel

halte 20 km/h
bocht 20 km/h

snelheid	afgelegde afstand
20 km/h	0m
30 km/h	10m
40 km/h	50m
50 km/h	100m
60 km/h	175m

versnellen

van	tot	gemiddelde snelheid	lengte lijnstuk
bij de halte of bocht		20 km/h	-
halte	10m	25 km/h	10m
10m	50m	35 km/h	40m
50m	100m	45 km/h	50m
100m	175m	55 km/h	75m

vertragen

van	tot	gemiddelde snelheid	lengte lijnstuk
0m	30m	55 km/h	30m
30m	50m	45 km/h	20m
50m	65m	35 km/h	15m
65m	80m	25 km/h	15m
bij de halte of bocht		20 km/h	-

Voor trambanen met gemengd verkeer geldt het onderstaande snelheidsprofiel

halte 20 km/h
bocht 20 km/h
Overige delen 40 km/h



3e: verkeersintensiteiten metro

(Het snelheidsprofiel van de metro is overeenkomstig de laatste versie van het akoestisch spoorboekje (ASWIN, v2011))



Metro-intensiteiten Rijnhaven <> Maashaven

Jaargemiddelde dag

Metrotreinen per dagdeel per richting

Traject	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)
Maashaven > Rijnhaven (DE)	176,3	32,0	25,3
Rijnhaven > Maashaven (DE)	174,0	33,8	26,2

Metrotreinen per uur per richting

Traject	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)
Maashaven > Rijnhaven (DE)	14,7	8,0	3,2
Rijnhaven > Maashaven (DE)	14,5	8,4	3,3

Rijtuigen SG3 per dagdeel per richting

Traject	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)
Maashaven > Rijnhaven (DE)	249,4	48,1	45,2
Rijnhaven > Maashaven (DE)	245,0	51,7	33,8

Rijtuigen SG3 per uur per richting

Traject	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)
Maashaven > Rijnhaven (DE)	20,8	12,0	5,7
Rijnhaven > Maashaven (DE)	20,4	12,9	4,2

Rijtuigen M/SG2/1 per dagdeel per richting

Traject	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)
Maashaven > Rijnhaven (DE)	154,7	6,7	10,0
Rijnhaven > Maashaven (DE)	154,4	6,7	6,1

Rijtuigen M/SG2/1 per uur per richting

Traject	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)
Maashaven > Rijnhaven (DE)	12,9	1,7	1,3
Rijnhaven > Maashaven (DE)	12,9	1,7	0,8

Definities en uitgangspunten:

- Een metrotrein is het geheel van één of meerdere gekoppelde rijtuigen die als compositie ingezet worden
- Een rijtuig is de kleinste (ondeelbare) materieeleenheid en bestaat uit twee (M/SG2/1) of drie (SG3) bakken
- Het aantal metrotreinen per dagdeel / per uur is gebaseerd op dienstregeling 2018
- Een rit hoort tot het betreffende traject en uurblok als deze rit minimaal een deel van het traject aflegt en het traject betreden wordt op een tijdstip dat valt binnen het uurblok
- Eventuele buitendienstritten zijn niet in deze aantallen opgenomen
- Materieelinzet is gebaseerd op dienstregeling 2018, met aanname spitsverdichting lijn E en SG2/1 op lijn A
- Jaargemiddelde dag is het gewogen gemiddelde van de maandag-vrijdag jaardienst, de maandag-vrijdag vakantiedienst, zaterdag jaardienst, zaterdag vakantiedienst en zondagdienst

Bijlage 4:

Rekenmodel

- a: overzicht rekenmodel weg- en railverkeerslawaaï
- b: overzicht industrielawaaï
- c: detail rekenpunten




4a: overzicht rekenmodel weg- en railverkeerslawai



dBvision

project Bestemmingsplan Katendrecht
opdrachtgever SO

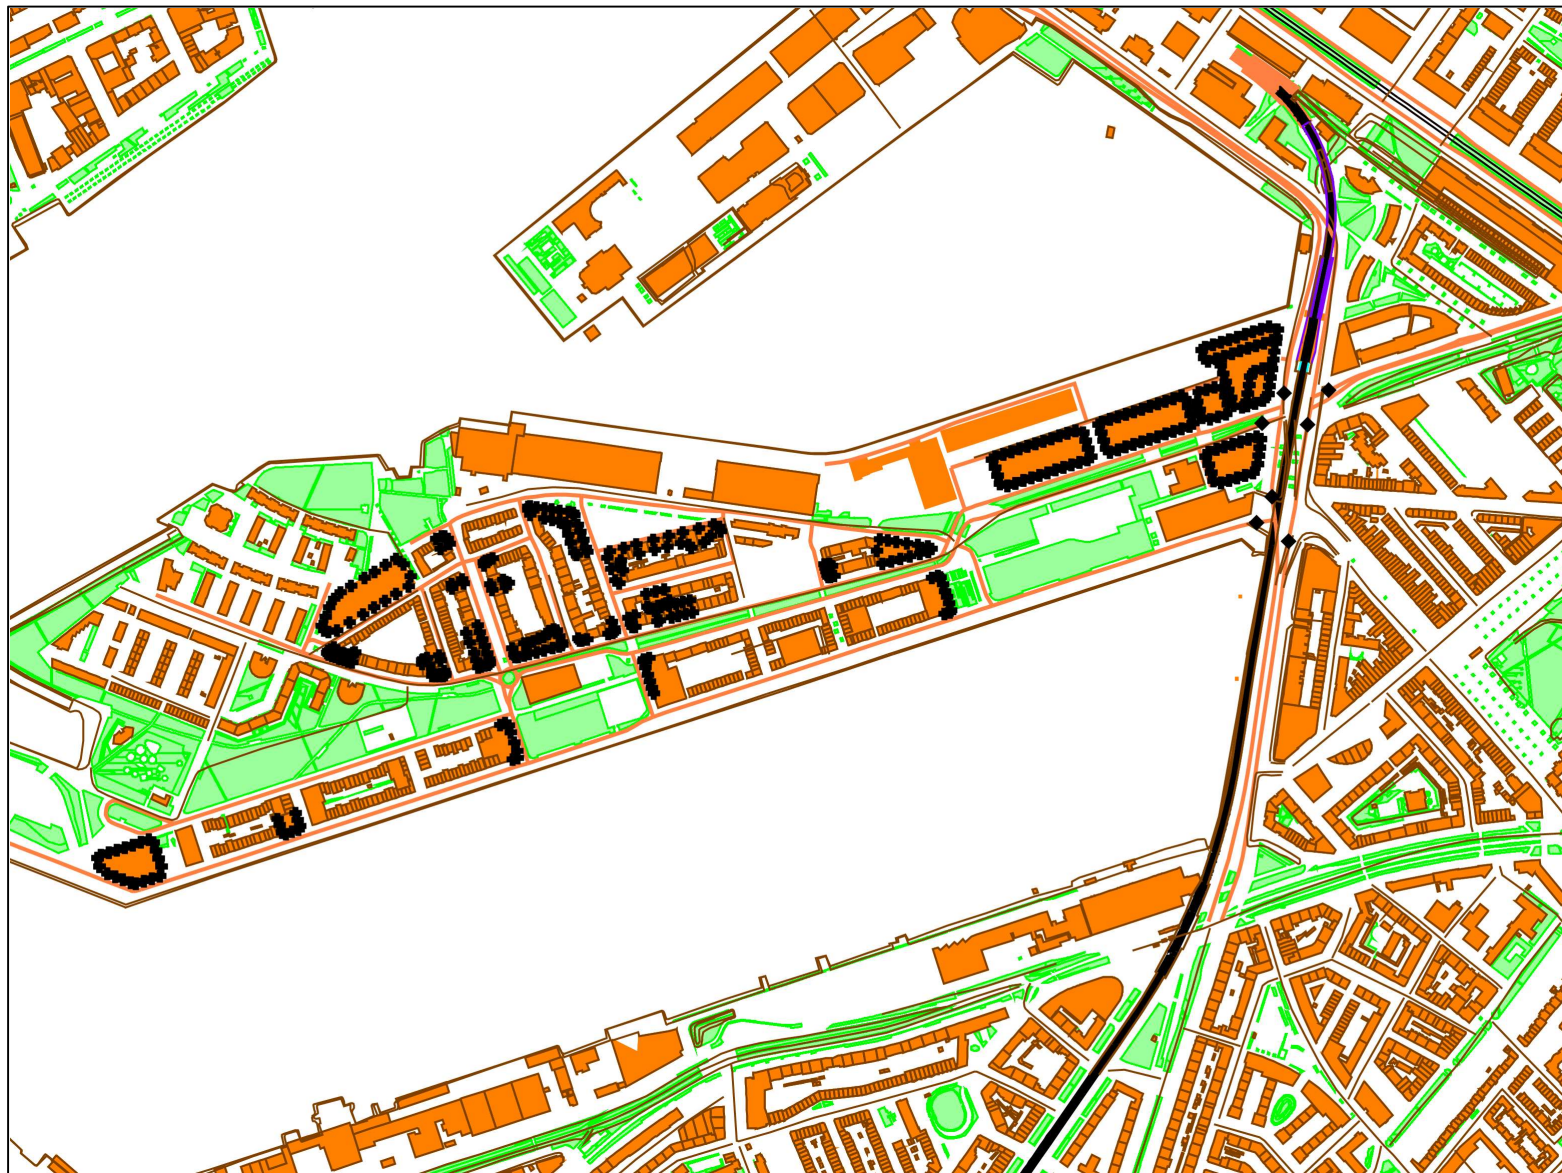


objecten

- bodemabsorptie
- gebouw
- bebouwing
- baanvak
- rijlijn
- tram
- scherp scherm
- stomp scherm
- extrastomp scherm
- hoogtelijn met scherm
- hoogtelijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

omschrijving

Bijlaga 4
Overzicht rekenmodel
weg- en railverkeerslawaa
Akoestisch onderzoek
Bestemmingsplan Katendrecht
3-8-2021


4b: Geluidmodel Maas- Rijnhaven, variant 5A

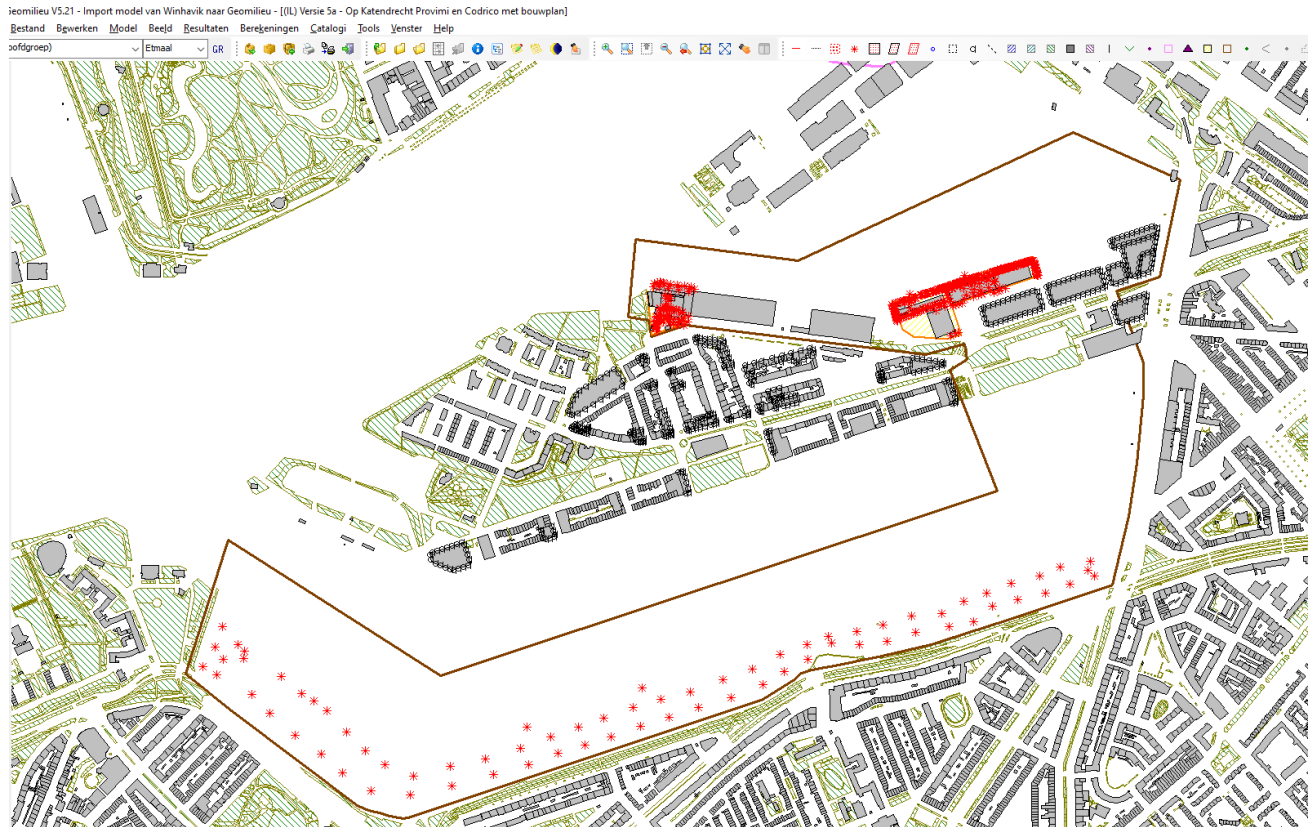


4b: Geluidmodel Maas- Rijnhaven, variant 5B

Geomilieu V5.21 - Import model van WinhaviK naar Geomilieu - (0L) Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan]


Bestand Bewerken Model Beeld Resultaten Berekeningen Catalogi Tools Venster Help

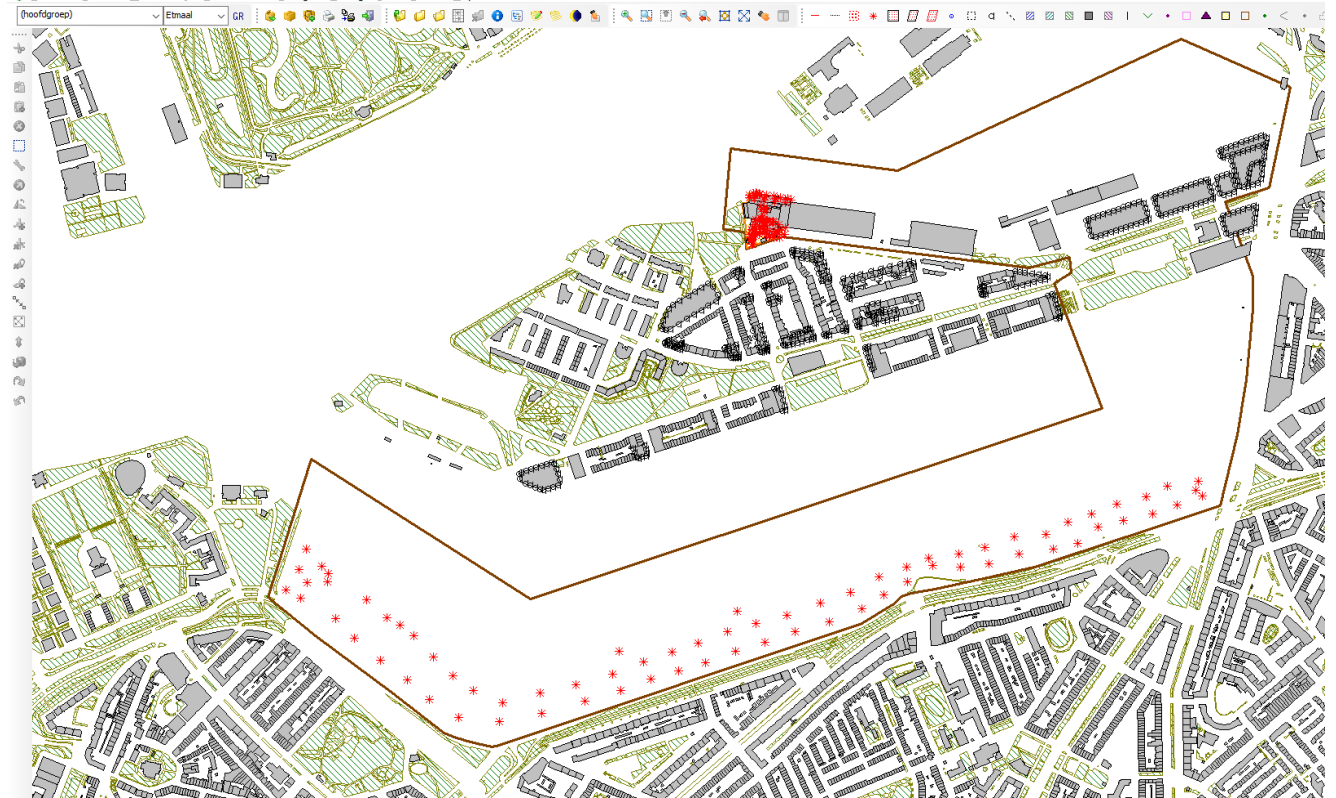

4b: Geluidmodel Waal- Eemhaven (overzicht)

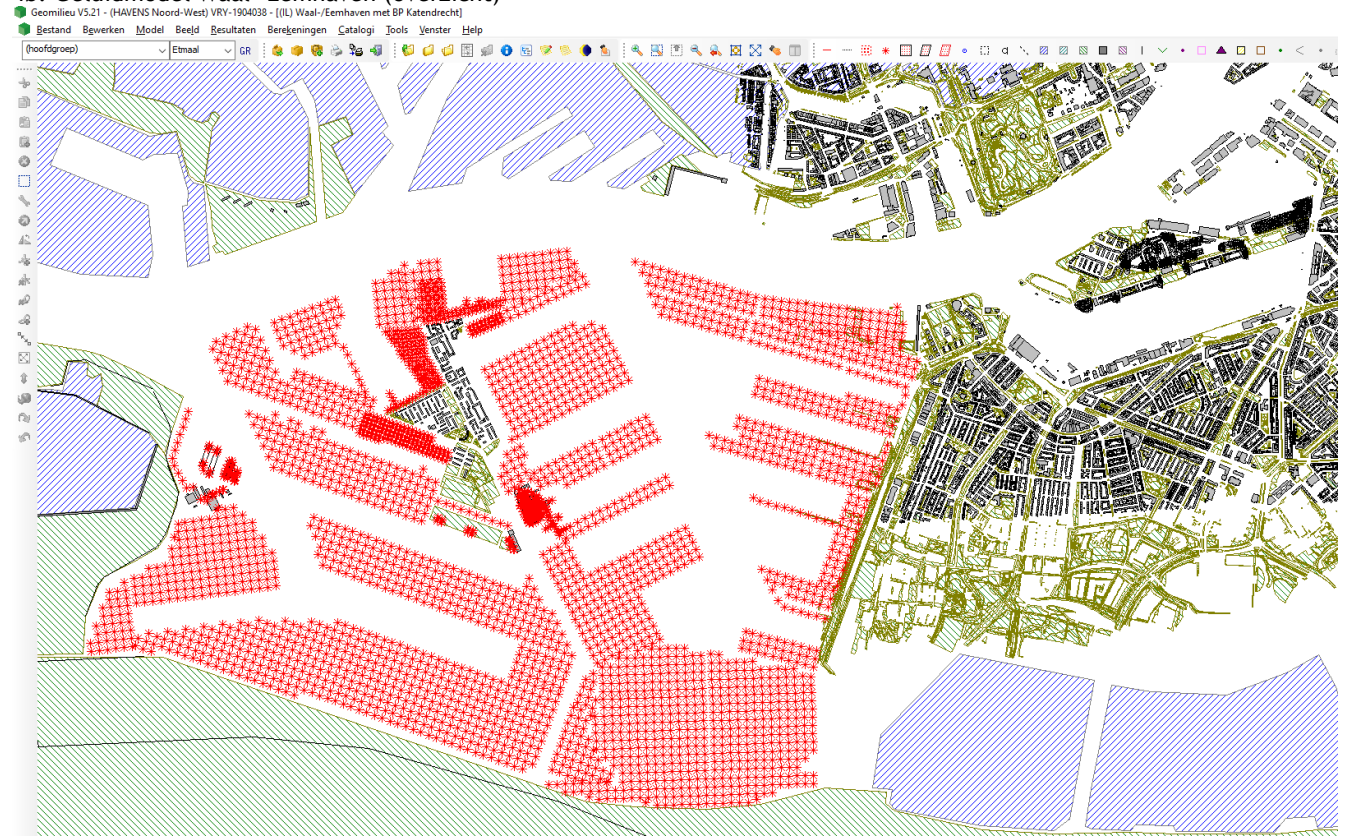

4b: Geluidmodel Waal- Eemhaven (plangebied)

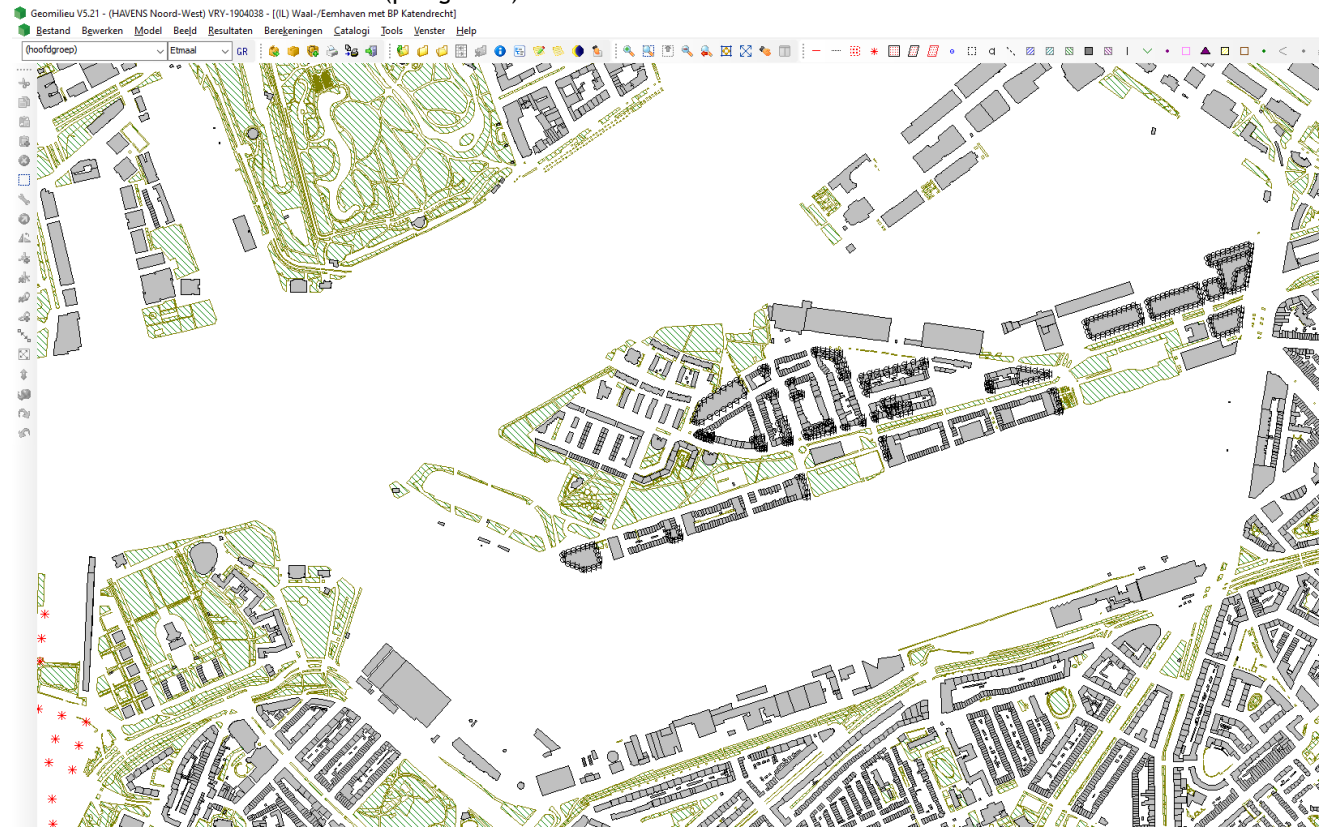

4c: Overzicht rekenpunten (alle modellen)

W01 en W02




W03 t/m W14




W15 t/m W22




W23, W24

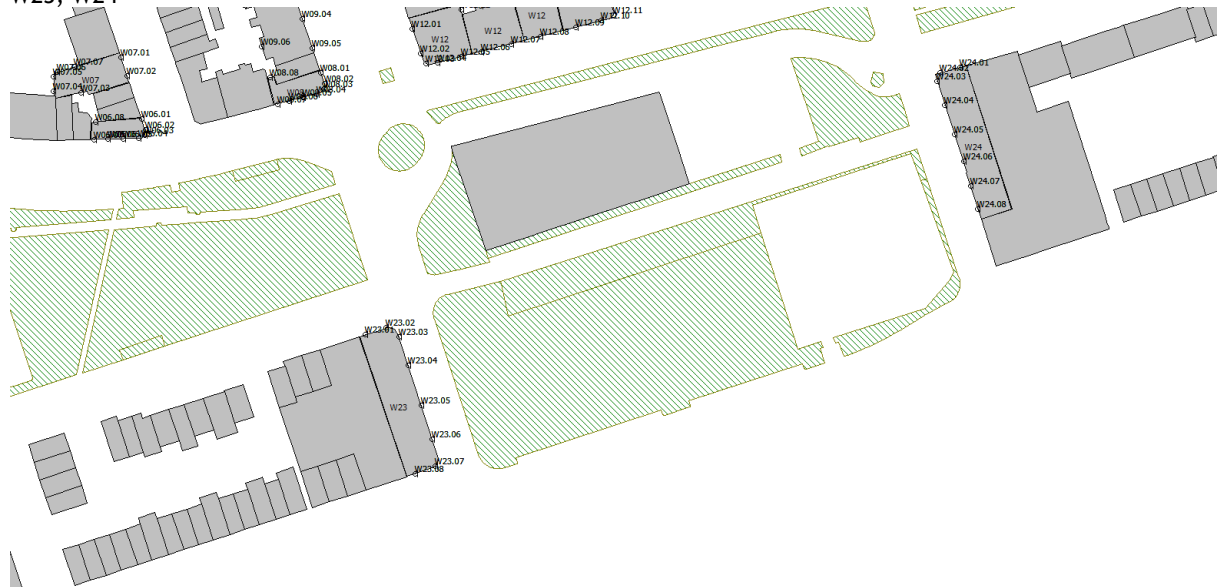


W25 t/m W27

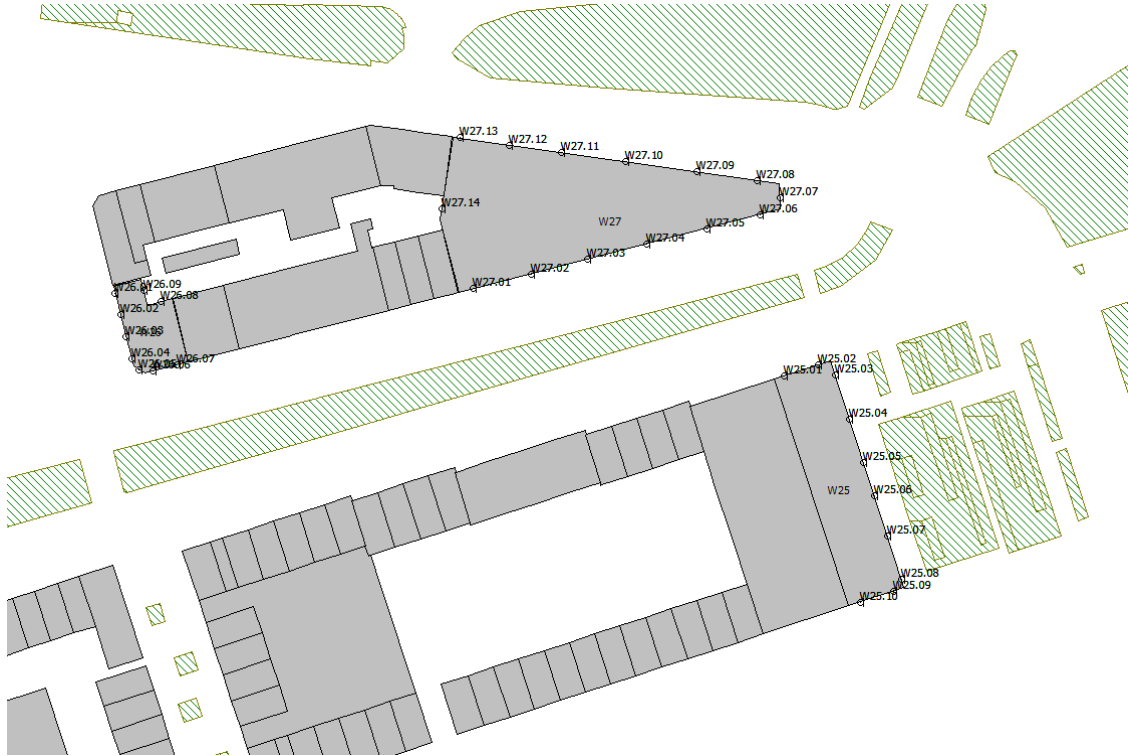

W29 t/m W31

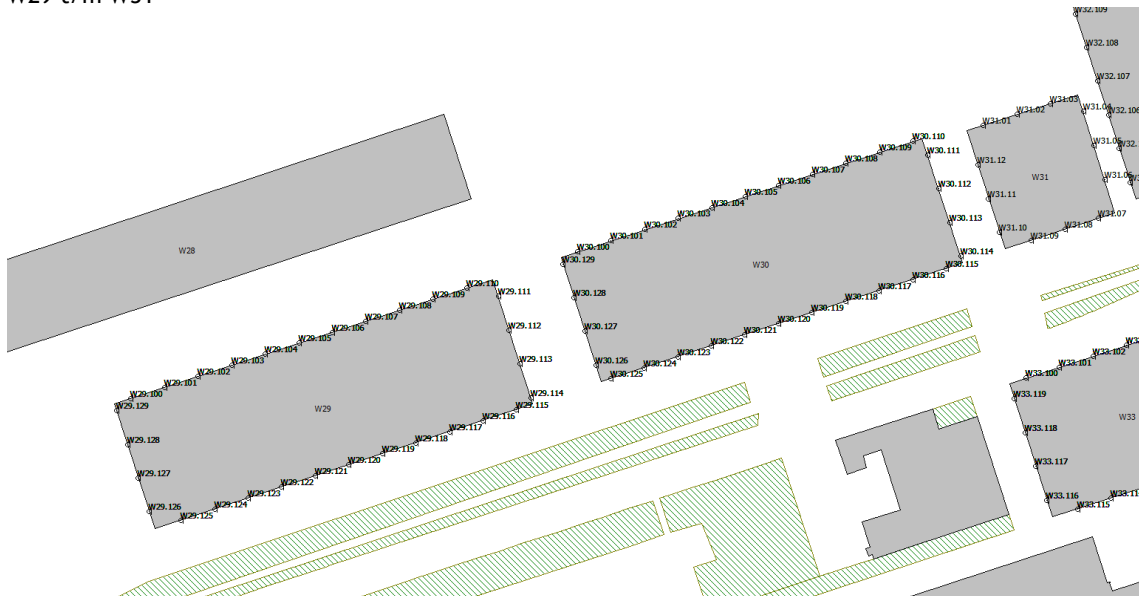

W30 t/m W33

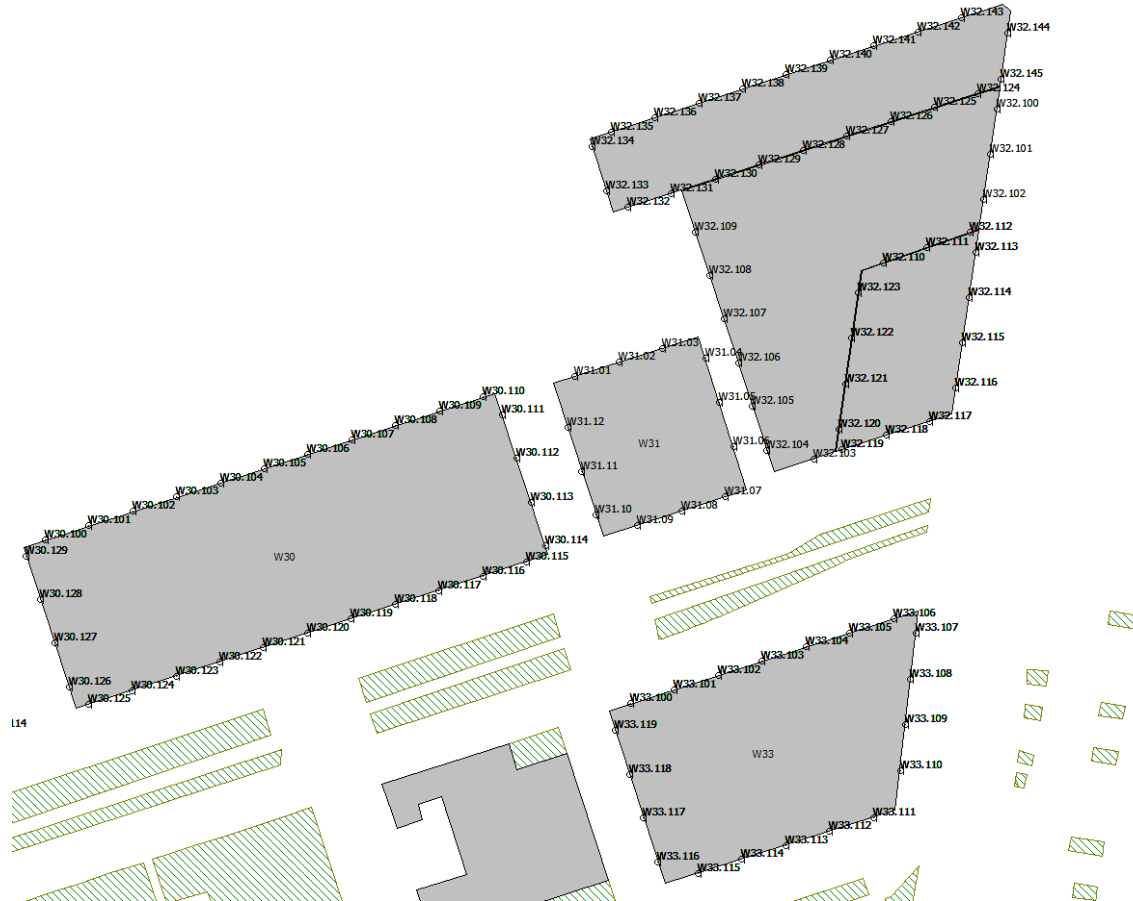

Bijlage 5:

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï



Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g				incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W03	W03.01	1,5																											
W03	W03.01	4,5																											
W03	W03.01	7,5																											
W03	W03.01	10,5																											
W03	W03.02	1,5																											
W03	W03.02	4,5																											
W03	W03.02	7,5																											
W03	W03.02	10,5																											
W03	W03.03	1,5																											
W03	W03.03	4,5																											
W03	W03.03	7,5																											
W03	W03.03	10,5																											
W03	W03.04	1,5																											
W03	W03.04	4,5																											
W03	W03.04	7,5																											
W03	W03.04	10,5																											
W03	W03.05	1,5																											
W03	W03.05	4,5																											
W03	W03.05	7,5																											
W03	W03.05	10,5																											
W03	W03.13	1,5																											
W03	W03.13	4,5																											
W03	W03.13	7,5																											
W03	W03.13	10,5																											
W03	W03.14	1,5																											
W03	W03.14	4,5																											
W03	W03.14	7,5																											
W03	W03.14	10,5																											
W03	W03.15	1,5																											
W03	W03.15	4,5																											
W03	W03.15	7,5																											
W03	W03.15	10,5																											
W03	W03.16	1,5																											
W03	W03.16	4,5																											
W03	W03.16	7,5																											
W03	W03.16	10,5																											
W03	W03.17	1,5																											
W03	W03.17	4,5																											
W03	W03.17	7,5																											
W03	W03.17	10,5																											
W03	W03.18	1,5																											
W03	W03.18	4,5																											
W03	W03.18	7,5	30,61				30,62																						
W03	W03.18	10,5	31,43				31,45																						
W03	W03.19	1,5																											
W03	W03.19	4,5																											
W03	W03.19	7,5	30,54				30,55																						
W03	W03.19	10,5	32,14				32,16																						
W03	W03.20	1,5																											
W03	W03.20	4,5																											
W03	W03.20	7,5																											
W03	W03.20	10,5																											
W03	W03.21	1,5																											
W03	W03.21	4,5																											

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL,CUM}	L _{VL,CUM}		
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	
W03	W03.21	7,5																													
W03	W03.21	10,5																													
W04	W04.01	1,5																													
W04	W04.02	1,5																													
W04	W04.03	1,5																													
W04	W04.08	1,5																													
W04	W04.09	1,5																													
W05	W05.01	1,5																													
W05	W05.02	1,5																													
W05	W05.03	1,5																													
W05	W05.04	1,5																					32,13			32,15					
W05	W05.05	1,5																													
W05	W05.06	1,5																													
W05	W05.07	1,5																													
W05	W05.08	1,5																													
W05	W05.09	1,5																													
W05	W05.10	1,5																													
W06	W06.01	1,5																					35,83	32,30		35,85	31,0				
W06	W06.02	1,5	38,28	34,34		38,32	33,0																41,33	37,81	30,43	41,35	36,0				
W06	W06.03	1,5	40,84	36,90	30,29	40,87	36,0																42,03	38,51	31,13	42,05	37,0				
W06	W06.04	1,5																					38,96	35,45		38,99	34,0				
W06	W06.05	1,5																					37,50	33,98		37,52	33,0				
W06	W06.06	1,5																					37,64	34,12		37,66	33,0				
W06	W06.07	1,5																					38,13	34,62		38,16	33,0				
W06	W06.08	1,5																													
W07	W07.01	1,5																													
W07	W07.02	1,5																													
W07	W07.03	1,5																													
W07	W07.04	1,5																													
W07	W07.05	1,5																													
W07	W07.06	1,5																													
W07	W07.07	1,5																													
W08	W08.01	1,5	42,57	38,64	32,05	42,61	38,0																50,07	46,55	39,17	50,09	45,0				
W08	W08.02	1,5	46,08	42,16	35,54	46,11	41,0																50,80	47,28	39,90	50,82	46,0				
W08	W08.03	1,5	47,03	43,11	36,48	47,06	42,0																51,28	47,76	40,38	51,30	46,0				
W08	W08.04	1,5	45,46	41,54	34,93	45,50	41,0																51,11	47,58	40,20	51,13	46,0				
W08	W08.05	1,5	45,54	41,62	35,01	45,58	41,0																49,70	46,18	38,80	49,72	45,0				
W08	W08.06	1,5	45,55	41,63	35,02	45,59	41,0																48,74	45,22	37,84	48,76	44,0				
W08	W08.07	1,5	45,79	41,87	35,26	45,83	41,0																47,86	44,33	36,95	47,88	43,0				
W08	W08.08	1,5																													
W09	W09.01	1,5	30,70			30,72																	41,44	37,92	30,54	41,46	36,0				
W09	W09.02	1,5	30,67			30,68																	43,58	40,06	32,68	43,60	39,0				
W09	W09.03	1,5	30,18			30,20																	44,54	41,01	33,63	44,56	40,0				
W09	W09.04	1,5	30,30			30,32																	46,14	42,62	35,24	46,16	41,0				
W09	W09.05	1,5	36,89	32,93		36,93	32,0																48,03	44,50	37,12	48,05	43,0				
W09	W09.06	1,5																													
W09	W09.07	1,5																													
W09	W09.08	1,5																													
W10	W10.01	1,5																					38,87	35,35		38,89	34,0				
W10	W10.02	1,5																					40,40	36,87		40,42	35,0				
W10	W10.03	1,5																													
W10	W10.04	1,5																													
W11	W11.01	1,5																													
W11	W11.01	4,5																													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	
			L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W11	W11.01	7,5																											
W11	W11.01	10,5																											
W11	W11.02	1,5																											
W11	W11.02	4,5																											
W11	W11.02	7,5																											
W11	W11.02	10,5																											
W11	W11.03	1,5																											
W11	W11.03	4,5																											
W11	W11.03	7,5																											
W11	W11.03	10,5																											
W11	W11.04	1,5																					32,69			32,71			
W11	W11.04	4,5																					31,82			31,84			
W11	W11.04	7,5	30,49			30,50																	32,00			32,02			
W11	W11.04	10,5	31,23			31,25																	32,57			32,59			
W11	W11.05	1,5																					34,44	30,91		34,46			
W11	W11.05	4,5																					33,52			33,54			
W11	W11.05	7,5																					33,80	30,27		33,82			
W11	W11.05	10,5	30,26			30,27																	34,39	30,86		34,41			
W11	W11.06	1,5																											
W11	W11.06	4,5																											
W11	W11.06	7,5																											
W11	W11.06	10,5																											
W12	W12.01	1,5	39,80	35,88		39,84	35,0																48,89	45,36	37,98	48,91	44,0		
W12	W12.02	1,5																					51,72	48,19	40,81	51,74	47,0		
W12	W12.03	1,5																					55,11	51,59	44,21	55,13	50,0	55,0	50,0
W12	W12.04	1,5	48,00	44,08	37,46	48,03	43,0																56,35	52,83	45,45	56,37	51,0	56,0	51,0
W12	W12.05	1,5	48,17	44,25	37,62	48,20	43,0																56,62	53,10	45,72	56,64	52,0	57,0	52,0
W12	W12.06	1,5	48,74	44,82	38,19	48,77	44,0																56,49	52,97	45,59	56,51	52,0	57,0	52,0
W12	W12.07	1,5	49,62	45,70	39,08	49,65	45,0																56,59	53,07	45,69	56,61	52,0	57,0	52,0
W12	W12.08	1,5	50,49	46,57	39,96	50,53	46,0																56,44	52,92	45,54	56,46	51,0	56,0	51,0
W12	W12.09	1,5	52,50	48,57	41,97	52,54	48,0																56,22	52,70	45,32	56,24	51,0	56,0	51,0
W12	W12.10	1,5	54,66	50,74	44,14	54,70	50,0																55,86	52,34	44,96	55,88	51,0	58,5	53,5
W12	W12.11	1,5	55,26	51,34	44,74	55,30	50,0																53,79	50,26	42,88	53,81	49,0	57,5	52,5
W12	W12.12	1,5	54,70	50,78	44,18	54,74	50,0																47,79	44,27	36,89	47,81	43,0	55,0	50,0
W12	W12.13	1,5	51,94	48,01	41,42	51,98	47,0																45,53	42,01	34,63	45,55	41,0		
W12	W12.14	1,5	49,14	45,21	38,62	49,18	44,0																43,59	40,06	32,69	43,61	39,0		
W12	W12.15	1,5	43,95	40,02	33,43	43,99	39,0																						
W12	W12.16	1,5																											
W12	W12.17	1,5																											
W12	W12.18	1,5																											
W12	W12.19	1,5																											
W12	W12.20	1,5																											
W12	W12.21	1,5																											
W12	W12.22	1,5	30,07			30,08																							
W13	W13.01	1,5																					39,35	35,83		39,37	34,0		
W13	W13.02	1,5																					39,45	35,92		39,47	34,0		
W13	W13.03	1,5	30,66			30,68																							
W13	W13.04	1,5	30,18			30,19																							
W13	W13.05	1,5																											
W13	W13.06	1,5																											
W14	W14.01	1,5																					37,84	34,32		37,86	33,0		
W14	W14.02	1,5																					33,85	30,32		33,87			
W14	W14.03	1,5																											
W14	W14.04	1,5																											

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}		
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]		
W14	W14.05	1,5																													
W15	W15.01	1,5																													
W15	W15.02	1,5	30,25			30,28																	30,32			30,34					
W15	W15.03	1,5																													
W15	W15.04	1,5																													
W15	W15.05	1,5																													
W15	W15.06	1,5	32,66			32,70																									
W15	W15.07	1,5	33,13			33,16																									
W15	W15.08	1,5	33,44			33,48																									
W15	W15.09	1,5	30,96			30,99																									
W15	W15.10	1,5	31,56			31,58																									
W15	W15.11	1,5	39,40	35,45		39,43	34,0																								
W15	W15.12	1,5	38,77	34,80		38,80	34,0																								
W15	W15.13	1,5	39,50	35,53		39,53	35,0																								
W15	W15.14	1,5	40,47	36,51		40,51	36,0																								
W15	W15.15	1,5	40,06	36,10		40,09	35,0																								
W15	W15.16	1,5	40,92	36,97	30,40	40,95	36,0																								
W15	W15.17	1,5	31,25			31,27																									
W15	W15.18	1,5																													
W15	W15.19	1,5																													
W15	W15.20	1,5																													
W15	W15.21	1,5																													
W15	W15.22	1,5																													
W15	W15.23	1,5																													
W15	W15.24	1,5																													
W15	W15.25	1,5																													
W16	W16.01	1,5	54,18	50,25	43,66	54,22	49,0																50,57	47,04	39,66	50,59	46,0	54,0	49,0		
W16	W16.02	1,5	58,68	54,75	48,16	58,72	54,0																50,77	47,25	39,87	50,79	46,0	59,0	54,0		
W16	W16.03	1,5	60,49	56,57	49,97	60,53	56,0																50,48	46,96	39,58	50,50	45,0	61,0	56,0		
W16	W16.04	1,5	60,88	56,95	50,36	60,92	56,0																48,53	45,01	37,63	48,55	44,0	61,0	56,0		
W17	W17.01	1,5	61,06	57,14	50,54	61,10	56,0																43,34	39,82	32,44	43,36	38,0	61,0	56,0		
W17	W17.02	1,5	61,00	57,08	50,48	61,04	56,0																43,28	39,76	32,38	43,30	38,0	61,0	56,0		
W17	W17.03	1,5	59,65	55,73	49,13	59,69	55,0																31,47			31,49		60,0	55,0		
W17	W17.04	1,5	56,22	52,30	45,70	56,26	51,0																32,71			32,73		56,0	51,0		
W17	W17.05	1,5	53,58	49,66	43,06	53,62	49,0																					54,0	49,0		
W18	W18.01	1,5	45,39	41,47	34,87	45,43	40,0																								
W18	W18.02	1,5	44,87	40,93	34,36	44,91	40,0																								
W18	W18.03	1,5	42,94	39,00	32,42	42,98	38,0																								
W18	W18.04	1,5	41,77	37,83	31,26	41,81	37,0																								
W18	W18.05	1,5																													
W18	W18.06	1,5																													
W18	W18.07	1,5																													
W18	W18.08	1,5																													
W18	W18.09	1,5																													
W18	W18.10	1,5	32,62			32,58																									
W18	W18.11	1,5	35,31	31,37		35,30	30,0																								
W18	W18.12	1,5	34,03	30,06		34,06																									
W18	W18.13	1,5	44,48	40,57	33,70	44,45	39,0																								
W18	W18.14	1,5	45,53	41,62	34,76	45,50	41,0																								
W18	W18.15	1,5	32,47			32,49																									
W18	W18.16	1,5	32,52			32,54																									
W18	W18.17	1,5	32,44			32,46																									
W18	W18.18	1,5	30,62			30,65																									
W18	W18.19	1,5	32,78			32,80																									

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W18	W18.20	1,5	33,06			33,07																							
W18	W18.21	1,5	33,17			33,18																							
W18	W18.22	1,5	32,84			32,85																							
W18	W18.23	1,5	32,51			32,53																							
W18	W18.24	1,5																											
W18	W18.25	1,5	31,55			31,57																							
W19	W19.01	1,5	38,75	34,92		38,79	34,0																						
W19	W19.02	1,5	39,73	35,87		39,76	35,0																						
W19	W19.03	1,5	40,56	36,70		40,59	36,0																						
W19	W19.04	1,5	34,57	30,52		34,59	30,0																						
W19	W19.05	1,5	36,01	31,99		36,04	31,0																						
W19	W19.06	1,5	36,09	32,07		36,12	31,0																						
W19	W19.07	1,5	35,94	31,91		35,97	31,0																						
W19	W19.08	1,5	35,79	31,76		35,82	31,0																						
W19	W19.09	1,5	33,24			33,27																							
W20	W20.01	1,5	53,68	49,75	43,16	53,72	49,0																					54,0	49,0
W20	W20.02	1,5	56,25	52,32	45,73	56,29	51,0																36,52	33,00		36,54	32,0	56,0	51,0
W20	W20.03	1,5	59,72	55,79	49,20	59,76	55,0																41,06	37,54	30,16	41,08	36,0	60,0	55,0
W20	W20.04	1,5	60,91	56,99	50,39	60,95	56,0																39,97	36,45		40,00	35,0	61,0	56,0
W20	W20.05	1,5	34,62	30,64		34,65	30,0																						
W21	W21.01	1,5	60,95	57,03	50,43	60,99	56,0																37,55	34,03		37,57	33,0	61,0	56,0
W21	W21.02	1,5	60,97	57,05	50,44	61,01	56,0																37,53	34,01		37,55	33,0	61,0	56,0
W21	W21.03	1,5	33,22			33,24																							
W21	W21.04	1,5	33,19			33,21																							
W22	W22.01	1,5	61,02	57,10	50,49	61,06	56,0																36,83	33,31		36,85	32,0	61,0	56,0
W22	W22.02	1,5	61,06	57,14	50,54	61,10	56,0																32,42			32,44		61,0	56,0
W22	W22.03	1,5	61,10	57,18	50,58	61,14	56,0																37,66	34,13		37,68	33,0	61,0	56,0
W22	W22.04	1,5	61,12	57,20	50,59	61,16	56,0																37,94	34,41		37,96	33,0	61,0	56,0
W22	W22.05	1,5	30,93			30,95																							
W22	W22.06	1,5	31,32			31,33																							
W22	W22.07	1,5	31,63			31,64																							
W22	W22.08	1,5	32,84			32,86																							
W23	W23.01	1,5	31,62			31,63																	43,73	40,20	32,82	43,75	39,0		
W23	W23.02	1,5	35,40	31,40		35,43	30,0																43,94	40,42	33,04	43,96	39,0		
W23	W23.03	1,5	35,16	31,22		35,19	30,0																43,27	39,76	32,38	43,30	38,0		
W23	W23.04	1,5	36,42	32,53		36,46	31,0																42,62	39,10	31,72	42,64	38,0		
W23	W23.05	1,5	38,07	34,21		38,11	33,0																40,51	37,00		40,54	36,0		
W23	W23.06	1,5	37,66	33,78		37,70	33,0																40,16	36,65		40,19	35,0		
W23	W23.07	1,5	33,16			33,19																							
W23	W23.08	1,5																											
W24	W24.01	1,5	60,95	57,03	50,43	60,99	56,0																38,81	35,30		38,84	34,0	61,0	56,0
W24	W24.02	1,5	60,81	56,88	50,28	60,85	56,0																40,01	36,49		40,03	35,0	61,0	56,0
W24	W24.03	1,5	56,77	52,84	46,24	56,81	52,0																38,88	35,37		38,91	34,0	57,0	52,0
W24	W24.04	1,5	54,25	50,33	43,73	54,29	49,0																38,32	34,82		38,35	33,0	54,0	49,0
W24	W24.05	1,5	51,87	47,96	41,35	51,91	47,0																37,27	33,77		37,30	32,0		
W24	W24.06	1,5	50,37	46,46	39,85	50,41	45,0																36,15	32,64		36,18	31,0		
W24	W24.07	1,5	48,93	45,02	38,41	48,97	44,0																36,85	33,33		36,87	32,0		
W24	W24.08	1,5	47,87	43,96	37,34	47,91	43,0																35,88	32,36		35,90	31,0		
W25	W25.01	1,5	61,84	57,97	51,29	61,88	57,0																					62,0	57,0
W25	W25.02	1,5	62,78	58,95	52,22	62,83	58,0																					63,0	58,0
W25	W25.03	1,5	59,13	55,38	48,55	59,19	54,0																					59,0	54,0
W25	W25.04	1,5	56,12	52,38	45,53	56,18	51,0																					56,0	51,0
W25	W25.05	1,5	53,67	49,93	43,08	53,73	49,0																					54,0	49,0
W25	W25.06	1,5	52,39	48,67	41,80	52,45	47,0																						

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk				Posthumalaan						Hillelaan					Maashaven Oostzijde						Tolhuislaan						Cumulatief		Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}				
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]				
W25	W25.07	1,5	51,18	47,47	40,59	51,25	46,0																										
W25	W25.08	1,5	49,98	46,27	39,38	50,04	45,0																										
W25	W25.09	1,5	33,16			33,21																											
W25	W25.10	1,5	32,52			32,56																											
W26	W26.01	1,5	53,84	49,93	43,16	53,84	49,0																					54,0	49,0				
W26	W26.02	1,5	54,74	50,83	44,07	54,74	50,0																					55,0	50,0				
W26	W26.03	1,5	55,78	51,87	45,12	55,78	51,0																					56,0	51,0				
W26	W26.04	1,5	57,00	53,09	46,36	57,01	52,0																					57,0	52,0				
W26	W26.05	1,5	59,95	56,03	49,36	59,97	55,0																					60,0	55,0				
W26	W26.06	1,5	61,38	57,47	50,82	61,41	56,0																					61,0	56,0				
W26	W26.07	1,5	61,44	57,53	50,89	61,47	56,0																					61,0	56,0				
W26	W26.08	1,5	31,79			31,81																											
W26	W26.09	1,5	35,31	31,26		35,33	30,0																										
W27	W27.01	1,5	61,71	57,80	51,18	61,75	57,0																					62,0	57,0				
W27	W27.02	1,5	61,73	57,82	51,20	61,77	57,0																					62,0	57,0				
W27	W27.03	1,5	62,01	58,11	51,48	62,05	57,0																					62,0	57,0				
W27	W27.04	1,5	61,87	57,97	51,34	61,91	57,0																					62,0	57,0				
W27	W27.05	1,5	62,07	58,19	51,54	62,12	57,0																					62,0	57,0				
W27	W27.06	1,5	62,77	58,93	52,22	62,82	58,0																					63,0	58,0				
W27	W27.07	1,5	62,11	58,35	51,53	62,17	57,0																					62,0	57,0				
W27	W27.08	1,5	55,98	52,27	45,39	56,05	51,0																					56,0	51,0				
W27	W27.09	1,5	53,10	49,39	42,49	53,16	48,0																										
W27	W27.10	1,5	50,40	46,71	39,80	50,47	45,0																										
W27	W27.11	1,5	49,89	46,20	39,29	49,96	45,0																										
W27	W27.12	1,5	48,06	44,37	37,44	48,12	43,0																										
W27	W27.13	1,5	47,53	43,83	36,91	47,59	43,0																										
W27	W27.14	1,5	34,53	30,50		34,55	30,0																										
W29	W29.100	1,5	44,70	40,98	34,11	44,76	40,0						31,93			32,91																	
W29	W29.100	4,5	44,84	41,13	34,25	44,91	40,0						31,59			32,57																	
W29	W29.100	7,5	45,70	41,99	35,11	45,77	41,0						31,23			32,21																	
W29	W29.100	10,5	46,27	42,56	35,68	46,34	41,0						30,88			31,86																	
W29	W29.100	13,5	46,46	42,75	35,87	46,53	42,0						30,78			31,76																	
W29	W29.100	16,5	46,54	42,82	35,94	46,60	42,0						31,01			31,99																	
W29	W29.100	19,5	46,52	42,81	35,93	46,59	42,0						31,25			32,23																	
W29	W29.100	22,5	46,50	42,79	35,91	46,57	42,0						31,49			32,47																	
W29	W29.100	25,5	46,48	42,76	35,89	46,54	42,0						31,74			32,72																	
W29	W29.100	28,5	46,46	42,74	35,86	46,52	42,0						31,98			32,96																	
W29	W29.100	31,5	46,43	42,71	35,83	46,49	41,0						32,22			33,20																	
W29	W29.100	34,5	46,39	42,67	35,80	46,45	41,0						32,48			33,46																	
W29	W29.100	37,5	46,36	42,64	35,76	46,42	41,0						32,73			33,71																	
W29	W29.100	40,5	46,32	42,61	35,73	46,39	41,0						32,95			33,93																	
W29	W29.100	43,5	46,28	42,57	35,69	46,35	41,0						33,09	30,03		34,07																	
W29	W29.100	46,5	46,24	42,53	35,65	46,31	41,0						33,19	30,13		34,17																	
W29	W29.100	49,5	46,20	42,48	35,61	46,26	41,0						33,57	30,51		34,55	30,0																
W29	W29.100	52,5	46,16	42,44	35,57	46,22	41,0						33,86	30,80		34,84	30,0																
W29	W29.100	55,5	46,11	42,40	35,52	46,18	41,0						33,97	30,91		34,95	30,0																
W29	W29.100	58,5	46,07	42,35	35,47	46,13	41,0						33,99	30,94		34,97	30,0																
W29	W29.100	61,5	46,02	42,30	35,43	46,08	41,0						34,08	31,02		35,06	30,0																
W29	W29.100	64,5	45,97	42,25	35,38	46,03	41,0						34,46	31,41		35,44	30,0																
W29	W29.100	67,5	45,92	42,20	35,33	45,98	41,0						34,65	31,59		35,62	31,0																
W29	W29.100	70,5	45,87	42,16	35,28	45,94	41,0						34,76	31,70		35,73	31,0																
W29	W29.100	73,5	45,83	42,11	35,24	45,89	41,0						34,82	31,76		35,79	31,0																
W29	W29.100	76,5	45,78	42,06	35,19	45,84	41,0						34,81	31,76		35,79																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W29	W29.101	1,5	43,96	40,25	33,36	44,02	39,0						34,74	31,69		35,72	31,0												
W29	W29.101	4,5	43,95	40,24	33,35	44,01	39,0						34,38	31,33		35,36	30,0												
W29	W29.101	7,5	44,77	41,06	34,17	44,83	40,0						34,03	30,97		35,00	30,0												
W29	W29.101	10,5	45,44	41,73	34,84	45,50	41,0						33,66	30,61		34,64	30,0												
W29	W29.101	13,5	45,67	41,96	35,07	45,73	41,0						33,60	30,54		34,58	30,0												
W29	W29.101	16,5	45,72	42,01	35,12	45,78	41,0						33,84	30,78		34,82	30,0												
W29	W29.101	19,5	45,71	42,00	35,11	45,77	41,0						34,08	31,02		35,06	30,0												
W29	W29.101	22,5	45,69	41,98	35,09	45,75	41,0						34,33	31,27		35,30	30,0												
W29	W29.101	25,5	45,67	41,96	35,07	45,73	41,0						34,57	31,51		35,55	31,0												
W29	W29.101	28,5	45,65	41,94	35,05	45,71	41,0						34,82	31,76		35,80	31,0												
W29	W29.101	31,5	45,62	41,91	35,02	45,68	41,0						35,07	32,01		36,05	31,0												
W29	W29.101	34,5	45,58	41,88	34,99	45,65	41,0						35,32	32,26		36,30	31,0												
W29	W29.101	37,5	45,55	41,84	34,96	45,62	41,0						35,58	32,52		36,56	32,0												
W29	W29.101	40,5	45,52	41,81	34,92	45,58	41,0						35,79	32,73		36,77	32,0												
W29	W29.101	43,5	45,48	41,78	34,89	45,55	41,0						35,93	32,87		36,91	32,0												
W29	W29.101	46,5	45,45	41,74	34,85	45,51	41,0						36,05	32,99		37,03	32,0												
W29	W29.101	49,5	45,41	41,70	34,81	45,47	40,0						36,54	33,48		37,51	33,0												
W29	W29.101	52,5	45,37	41,66	34,77	45,43	40,0						36,99	33,93		37,97	33,0												
W29	W29.101	55,5	45,32	41,62	34,73	45,39	40,0						37,15	34,09		38,12	33,0												
W29	W29.101	58,5	45,28	41,57	34,68	45,34	40,0						36,90	33,85		37,88	33,0												
W29	W29.101	61,5	45,24	41,53	34,64	45,30	40,0						37,19	34,14		38,17	33,0												
W29	W29.101	64,5	45,19	41,48	34,59	45,25	40,0						37,47	34,42		38,45	33,0												
W29	W29.101	67,5	45,15	41,43	34,55	45,21	40,0						37,60	34,55		38,58	34,0												
W29	W29.101	70,5	45,10	41,39	34,50	45,16	40,0						37,69	34,64		38,67	34,0												
W29	W29.101	73,5	45,06	41,34	34,46	45,12	40,0						37,71	34,66		38,69	34,0												
W29	W29.101	76,5	45,01	41,30	34,42	45,08	40,0						37,71	34,65		38,68	34,0												
W29	W29.101	79,5	44,99	41,27	34,39	45,05	40,0						37,73	34,68		38,71	34,0												
W29	W29.101	82,5	44,96	41,24	34,36	45,02	40,0						37,76	34,71		38,74	34,0												
W29	W29.101	85,5	44,98	41,26	34,37	45,04	40,0						37,80	34,74		38,78	34,0												
W29	W29.101	88,5	44,99	41,26	34,38	45,05	40,0						37,84	34,78		38,82	34,0												
W29	W29.102	1,5	41,14	37,40	30,55	41,20	36,0						34,90	31,85		35,88	31,0												
W29	W29.102	4,5	41,03	37,30	30,44	41,09	36,0						34,53	31,48		35,51	31,0												
W29	W29.102	7,5	41,79	38,07	31,20	41,85	37,0						34,17	31,12		35,15	30,0												
W29	W29.102	10,5	42,47	38,74	31,87	42,53	38,0						33,80	30,75		34,78	30,0												
W29	W29.102	13,5	42,67	38,95	32,08	42,73	38,0						33,82	30,76		34,79	30,0												
W29	W29.102	16,5	42,83	39,10	32,24	42,89	38,0						34,06	31,00		35,04	30,0												
W29	W29.102	19,5	42,84	39,11	32,25	42,90	38,0						34,31	31,25		35,29	30,0												
W29	W29.102	22,5	42,82	39,09	32,23	42,88	38,0						34,56	31,50		35,54	31,0												
W29	W29.102	25,5	42,80	39,07	32,21	42,86	38,0						34,82	31,76		35,80	31,0												
W29	W29.102	28,5	42,78	39,05	32,19	42,84	38,0						35,08	32,02		36,06	31,0												
W29	W29.102	31,5	42,76	39,03	32,17	42,82	38,0						35,35	32,29		36,33	31,0												
W29	W29.102	34,5	42,73	39,00	32,14	42,79	38,0						35,79	32,74		36,77	32,0												
W29	W29.102	37,5	42,70	38,97	32,11	42,76	38,0						36,14	33,09		37,12	32,0												
W29	W29.102	40,5	42,67	38,94	32,08	42,73	38,0						36,31	33,25		37,28	32,0												
W29	W29.102	43,5	42,64	38,91	32,05	42,70	38,0						36,44	33,38		37,42	32,0												
W29	W29.102	46,5	42,61	38,88	32,02	42,67	38,0						36,57	33,52		37,55	33,0												
W29	W29.102	49,5	42,57	38,84	31,98	42,63	38,0						37,07	34,01		38,05	33,0												
W29	W29.102	52,5	42,54	38,81	31,95	42,60	38,0						37,26	34,21		38,24	33,0												
W29	W29.102	55,5	42,50	38,77	31,91	42,56	38,0						37,35	34,30		38,33	33,0												
W29	W29.102	58,5	42,46	38,73	31,87	42,52	38,0						37,11	34,06		38,09	33,0												
W29	W29.102	61,5	42,42	38,69	31,83	42,48	37,0						37,51	34,46		38,49	33,0												
W29	W29.102	64,5	42,38	38,65	31,79	42,44	37,0						37,71	34,66		38,69	34,0												
W29	W29.102	67,5	42,35	38,61	31,76	42,41	37,0						37,81	34,76		38,79	34,0												
W29	W29.102	70,5	42,32	38,58	31,73	42,38	37,0						37,87	34,82		38,85	34,0												
W29	W29.102	73,5	42,30	38,56	31,71	42,36	37,0						37,88	34,83		38,86	34,0												
W29	W29.102	76,5	42,30	38,56	31,71	42,36	37,0						37,89	34,83		38,86	34,0												
W29	W29.102	79,5	42,32	38,58	31,72	42,38	37,0						37,91	34,86		38,89	34,0												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g										incl. aftrek art. 110g											Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W29	W29.102	82,5	42,34	38,60	31,74	42,40	37,0						37,95	34,89		38,93	34,0												
W29	W29.102	85,5	42,49	38,74	31,89	42,54	38,0						37,99	34,93		38,97	34,0												
W29	W29.102	88,5	42,67	38,91	32,07	42,72	38,0						38,03	34,97		39,00	34,0												
W29	W29.103	1,5	42,66	38,95	32,07	42,73	38,0						36,57	33,52		37,55	33,0												
W29	W29.103	4,5	42,09	38,37	31,49	42,15	37,0						36,20	33,15		37,18	32,0												
W29	W29.103	7,5	42,73	39,01	32,13	42,79	38,0						35,82	32,77		36,80	32,0												
W29	W29.103	10,5	43,39	39,67	32,79	43,45	38,0						35,46	32,41		36,44	31,0												
W29	W29.103	13,5	43,91	40,20	33,32	43,98	39,0						35,50	32,45		36,48	31,0												
W29	W29.103	16,5	44,14	40,42	33,54	44,20	39,0						35,75	32,70		36,73	32,0												
W29	W29.103	19,5	44,16	40,45	33,57	44,23	39,0						36,00	32,95		36,98	32,0												
W29	W29.103	22,5	44,15	40,43	33,56	44,21	39,0						36,26	33,20		37,24	32,0												
W29	W29.103	25,5	44,14	40,42	33,54	44,20	39,0						36,52	33,46		37,49	32,0												
W29	W29.103	28,5	44,12	40,40	33,52	44,18	39,0						36,78	33,72		37,76	33,0												
W29	W29.103	31,5	44,10	40,38	33,50	44,16	39,0						37,04	33,98		38,02	33,0												
W29	W29.103	34,5	44,08	40,36	33,48	44,14	39,0						37,41	34,36		38,39	33,0												
W29	W29.103	37,5	44,06	40,34	33,46	44,12	39,0						37,72	34,67		38,70	34,0												
W29	W29.103	40,5	44,03	40,32	33,44	44,10	39,0						37,88	34,82		38,86	34,0												
W29	W29.103	43,5	44,01	40,29	33,41	44,07	39,0						37,97	34,92		38,95	34,0												
W29	W29.103	46,5	43,98	40,27	33,39	44,05	39,0						38,22	35,16		39,20	34,0												
W29	W29.103	49,5	43,96	40,24	33,36	44,02	39,0						38,48	35,42	30,16	39,45	34,0												
W29	W29.103	52,5	43,93	40,21	33,34	43,99	39,0						38,61	35,55	30,29	39,58	35,0												
W29	W29.103	55,5	43,90	40,18	33,30	43,96	39,0						38,65	35,60	30,34	39,63	35,0												
W29	W29.103	58,5	43,87	40,15	33,27	43,93	39,0						38,59	35,54	30,28	39,57	35,0												
W29	W29.103	61,5	43,84	40,12	33,24	43,90	39,0						38,86	35,81	30,55	39,84	35,0												
W29	W29.103	64,5	43,81	40,09	33,21	43,87	39,0						38,97	35,92	30,66	39,95	35,0												
W29	W29.103	67,5	43,78	40,06	33,18	43,84	39,0						39,04	35,99	30,72	40,02	35,0												
W29	W29.103	70,5	43,75	40,03	33,16	43,81	39,0						39,06	36,00	30,74	40,03	35,0												
W29	W29.103	73,5	43,75	40,02	33,15	43,81	39,0						39,07	36,01	30,75	40,04	35,0												
W29	W29.103	76,5	43,74	40,02	33,14	43,80	39,0						39,09	36,04	30,78	40,07	35,0												
W29	W29.103	79,5	43,79	40,06	33,18	43,85	39,0						39,11	36,05	30,79	40,08	35,0												
W29	W29.103	82,5	43,78	40,05	33,17	43,84	39,0						39,14	36,09	30,83	40,12	35,0												
W29	W29.103	85,5	43,83	40,10	33,22	43,89	39,0						39,17	36,12	30,86	40,15	35,0												
W29	W29.103	88,5	43,88	40,15	33,27	43,94	39,0						39,23	36,17	30,91	40,20	35,0												
W29	W29.104	1,5	41,80	38,04	31,23	41,86	37,0						36,29	33,24		37,27	32,0												
W29	W29.104	4,5	41,00	37,24	30,43	41,06	36,0						35,93	32,88		36,91	32,0												
W29	W29.104	7,5	41,46	37,70	30,89	41,52	37,0						35,56	32,51		36,54	32,0												
W29	W29.104	10,5	42,01	38,25	31,44	42,07	37,0						35,21	32,15		36,19	31,0												
W29	W29.104	13,5	42,53	38,77	31,96	42,59	38,0						35,24	32,18		36,22	31,0												
W29	W29.104	16,5	43,03	39,27	32,46	43,09	38,0						35,50	32,44		36,48	31,0												
W29	W29.104	19,5	43,18	39,42	32,61	43,24	38,0						35,76	32,70		36,74	32,0												
W29	W29.104	22,5	43,17	39,41	32,60	43,23	38,0						36,03	32,98		37,01	32,0												
W29	W29.104	25,5	43,16	39,40	32,59	43,22	38,0						36,32	33,26		37,30	32,0												
W29	W29.104	28,5	43,15	39,39	32,58	43,21	38,0						36,77	33,71		37,74	33,0												
W29	W29.104	31,5	43,13	39,37	32,56	43,19	38,0						36,58	33,52		37,56	33,0												
W29	W29.104	34,5	43,12	39,36	32,55	43,18	38,0						37,04	33,99		38,02	33,0												
W29	W29.104	37,5	43,10	39,34	32,53	43,16	38,0						37,44	34,38		38,42	33,0												
W29	W29.104	40,5	43,09	39,32	32,52	43,15	38,0						37,42	34,36		38,40	33,0												
W29	W29.104	43,5	43,07	39,31	32,50	43,13	38,0						37,54	34,49		38,52	34,0												
W29	W29.104	46,5	43,05	39,29	32,48	43,11	38,0						37,94	34,88		38,92	34,0												
W29	W29.104	49,5	43,03	39,26	32,46	43,09	38,0						38,17	35,12		39,15	34,0												
W29	W29.104	52,5	43,01	39,24	32,44	43,07	38,0						38,29	35,23		39,27	34,0												
W29	W29.104	55,5	42,98	39,22	32,41	43,04	38,0						38,37	35,32	30,06	39,35	34,0												
W29	W29.104	58,5	42,96	39,20	32,39	43,02	38,0						38,60	35,55	30,29	39,58	35,0												
W29	W29.104	61,5	42,94	39,18	32,37	43,00	38,0						38,70	35,65	30,39	39,68	35,0												
W29	W29.104	64,5	42,92	39,16	32,35	42,98	38,0						38,83	35,78	30,52	39,81	35,0												
W29	W29.104	67,5	42,90	39,14	32,33	42,96	38,0						38,92	35,86	30,60	39,89	35,0												
W29	W29.104	70,5	42,89	39,12	32,32	42,95	38,0						38,53	35,48	30,22	39,51	35,0												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g									incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W29	W29.104	73,5	42,91	39,14	32,33	42,97	38,0						38,58	35,53	30,26	39,56	35,0												
W29	W29.104	76,5	42,93	39,17	32,35	42,99	38,0						38,65	35,59	30,33	39,62	35,0												
W29	W29.104	79,5	43,01	39,24	32,42	43,06	38,0						38,73	35,67	30,42	39,71	35,0												
W29	W29.104	82,5	43,06	39,29	32,47	43,11	38,0						38,98	35,93	30,67	39,96	35,0												
W29	W29.104	85,5	43,09	39,31	32,50	43,14	38,0						39,25	36,19	30,94	40,23	35,0												
W29	W29.104	88,5	43,16	39,39	32,57	43,21	38,0						39,44	36,39	31,13	40,42	35,0												
W29	W29.105	1,5											37,58	34,53		38,56	34,0												
W29	W29.105	4,5											37,21	34,16		38,19	33,0												
W29	W29.105	7,5											36,85	33,79		37,83	33,0												
W29	W29.105	10,5											36,52	33,47		37,50	33,0												
W29	W29.105	13,5											36,64	33,58		37,62	33,0												
W29	W29.105	16,5											36,96	33,91		37,94	33,0												
W29	W29.105	19,5											37,32	34,26		38,30	33,0												
W29	W29.105	22,5											37,63	34,58		38,61	34,0												
W29	W29.105	25,5											37,95	34,89		38,93	34,0												
W29	W29.105	28,5											38,36	35,30	30,05	39,34	34,0												
W29	W29.105	31,5											38,37	35,32	30,06	39,35	34,0												
W29	W29.105	34,5											38,47	35,41	30,16	39,45	34,0												
W29	W29.105	37,5											38,79	35,74	30,48	39,77	35,0												
W29	W29.105	40,5											38,98	35,92	30,67	39,96	35,0												
W29	W29.105	43,5											38,92	35,87	30,61	39,90	35,0												
W29	W29.105	46,5											39,28	36,23	30,97	40,26	35,0												
W29	W29.105	49,5											39,50	36,44	31,19	40,48	35,0												
W29	W29.105	52,5											39,61	36,56	31,30	40,59	36,0												
W29	W29.105	55,5											39,75	36,69	31,43	40,72	36,0												
W29	W29.105	58,5											40,06	37,01	31,75	41,04	36,0												
W29	W29.105	61,5											40,06	37,01	31,75	41,04	36,0												
W29	W29.105	64,5											40,17	37,12	31,86	41,15	36,0												
W29	W29.105	67,5											40,23	37,18	31,92	41,21	36,0												
W29	W29.105	70,5											40,32	37,26	32,00	41,29	36,0												
W29	W29.105	73,5											40,45	37,40	32,14	41,43	36,0												
W29	W29.105	76,5											40,66	37,60	32,35	41,64	37,0												
W29	W29.105	79,5	30,45			30,44							41,49	38,44	33,17	42,47	37,0												
W29	W29.105	82,5	32,19			32,18							42,22	39,17	33,90	43,20	38,0												
W29	W29.105	85,5	33,07			33,06							42,45	39,40	34,13	43,43	38,0												
W29	W29.105	88,5	33,64			33,62							42,79	39,74	34,48	43,77	39,0												
W29	W29.106	1,5											37,82	34,77		38,80	34,0												
W29	W29.106	4,5											37,43	34,38		38,41	33,0												
W29	W29.106	7,5											37,04	33,99		38,02	33,0												
W29	W29.106	10,5											36,73	33,67		37,70	33,0												
W29	W29.106	13,5											36,88	33,83		37,86	33,0												
W29	W29.106	16,5											37,15	34,10		38,13	33,0												
W29	W29.106	19,5											37,42	34,36		38,40	33,0												
W29	W29.106	22,5											37,69	34,64		38,67	34,0												
W29	W29.106	25,5											37,98	34,92		38,95	34,0												
W29	W29.106	28,5											38,36	35,30	30,05	39,34	34,0												
W29	W29.106	31,5											38,66	35,61	30,35	39,64	35,0												
W29	W29.106	34,5											39,00	35,94	30,69	39,98	35,0												
W29	W29.106	37,5											39,26	36,21	30,95	40,24	35,0												
W29	W29.106	40,5											39,40	36,34	31,09	40,38	35,0												
W29	W29.106	43,5											39,45	36,40	31,14	40,43	35,0												
W29	W29.106	46,5											39,76	36,71	31,45	40,74	36,0												
W29	W29.106	49,5											39,90	36,84	31,58	40,87	36,0												
W29	W29.106	52,5											39,96	36,91	31,65	40,94	36,0												
W29	W29.106	55,5											40,19	37,14	31,88	41,17	36,0												
W29	W29.106	58,5											40,36	37,31	32,05	41,34	36,0												
W29	W29.106	61,5											40,30	37,25	31,99	41,28	36,0												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W29	W29.106	64,5											40,35	37,30	32,03	41,33	36,0												
W29	W29.106	67,5											40,37	37,32	32,06	41,35	36,0												
W29	W29.106	70,5											40,41	37,36	32,10	41,39	36,0												
W29	W29.106	73,5											40,46	37,40	32,14	41,43	36,0												
W29	W29.106	76,5											40,51	37,46	32,20	41,49	36,0												
W29	W29.106	79,5											40,58	37,52	32,26	41,55	37,0												
W29	W29.106	82,5	30,69			30,68							40,66	37,61	32,35	41,64	37,0												
W29	W29.106	85,5	32,20			32,19							40,91	37,86	32,60	41,89	37,0												
W29	W29.106	88,5	33,07			33,07							41,36	38,31	33,05	42,34	37,0												
W29	W29.107	1,5											37,72	34,67		38,70	34,0												
W29	W29.107	4,5											37,34	34,29		38,32	33,0												
W29	W29.107	7,5											36,95	33,90		37,93	33,0												
W29	W29.107	10,5											36,74	33,68		37,71	33,0												
W29	W29.107	13,5											37,05	33,99		38,02	33,0												
W29	W29.107	16,5											37,39	34,34		38,37	33,0												
W29	W29.107	19,5											37,71	34,66		38,69	34,0												
W29	W29.107	22,5											38,02	34,97		39,00	34,0												
W29	W29.107	25,5											38,02	34,97		39,00	34,0												
W29	W29.107	28,5											38,34	35,28	30,02	39,31	34,0												
W29	W29.107	31,5											38,71	35,65	30,40	39,69	35,0												
W29	W29.107	34,5											39,03	35,98	30,72	40,01	35,0												
W29	W29.107	37,5											39,29	36,24	30,98	40,27	35,0												
W29	W29.107	40,5											39,48	36,42	31,16	40,45	35,0												
W29	W29.107	43,5											39,83	36,77	31,51	40,80	36,0												
W29	W29.107	46,5											40,11	37,06	31,80	41,09	36,0												
W29	W29.107	49,5											40,27	37,22	31,95	41,25	36,0												
W29	W29.107	52,5											40,37	37,32	32,06	41,35	36,0												
W29	W29.107	55,5											40,49	37,44	32,17	41,47	36,0												
W29	W29.107	58,5											40,62	37,57	32,31	41,60	37,0												
W29	W29.107	61,5											40,70	37,65	32,38	41,68	37,0												
W29	W29.107	64,5											40,75	37,70	32,44	41,73	37,0												
W29	W29.107	67,5											40,80	37,75	32,49	41,78	37,0												
W29	W29.107	70,5											40,86	37,81	32,55	41,84	37,0												
W29	W29.107	73,5	30,20			30,24							40,93	37,87	32,61	41,90	37,0												
W29	W29.107	76,5	31,15			31,19							40,98	37,93	32,67	41,96	37,0												
W29	W29.107	79,5	32,49			32,53							41,06	38,01	32,74	42,04	37,0												
W29	W29.107	82,5	33,47			33,49							41,21	38,16	32,90	42,19	37,0												
W29	W29.107	85,5	33,91	30,01		33,93							41,55	38,50	33,24	42,53	38,0												
W29	W29.107	88,5	34,36	30,46		34,38							41,71	38,66	33,40	42,69	38,0												
W29	W29.108	1,5											37,84	34,79		38,82	34,0												
W29	W29.108	4,5											37,44	34,39		38,42	33,0												
W29	W29.108	7,5											37,05	33,99		38,02	33,0												
W29	W29.108	10,5											36,80	33,74		37,78	33,0												
W29	W29.108	13,5											36,99	33,94		37,97	33,0												
W29	W29.108	16,5											37,28	34,22		38,25	33,0												
W29	W29.108	19,5											37,56	34,51		38,54	34,0												
W29	W29.108	22,5											37,85	34,80		38,83	34,0												
W29	W29.108	25,5											37,72	34,67		38,70	34,0												
W29	W29.108	28,5											38,04	34,98		39,01	34,0												
W29	W29.108	31,5											38,37	35,31	30,06	39,35	34,0												
W29	W29.108	34,5											38,74	35,69	30,43	39,72	35,0												
W29	W29.108	37,5											39,03	35,97	30,72	40,01	35,0												
W29	W29.108	40,5											39,19	36,13	30,87	40,16	35,0												
W29	W29.108	43,5											39,57	36,52	31,26	40,55	36,0												
W29	W29.108	46,5											39,75	36,70	31,43	40,73	36,0												
W29	W29.108	49,5											39,83	36,78	31,52	40,81	36,0												
W29	W29.108	52,5											40,08	37,02	31,76	41,05	36,0												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W29	W29.108	55,5											40,32	37,27	32,00	41,30	36,0												
W29	W29.108	58,5											40,13	37,09	31,82	41,11	36,0												
W29	W29.108	61,5											40,25	37,20	31,93	41,23	36,0												
W29	W29.108	64,5											40,32	37,27	32,00	41,30	36,0												
W29	W29.108	67,5											40,39	37,34	32,07	41,37	36,0												
W29	W29.108	70,5											40,47	37,42	32,16	41,45	36,0												
W29	W29.108	73,5											40,56	37,51	32,25	41,54	37,0												
W29	W29.108	76,5	30,04			30,08							40,85	37,80	32,54	41,83	37,0												
W29	W29.108	79,5	30,89			30,93							41,06	38,01	32,74	42,04	37,0												
W29	W29.108	82,5	32,07			32,10							41,47	38,42	33,16	42,45	37,0												
W29	W29.108	85,5	33,21			33,24							41,74	38,69	33,42	42,72	38,0												
W29	W29.108	88,5	33,66			33,68							42,09	39,04	33,77	43,07	38,0												
W29	W29.109	1,5	34,33	30,62		34,39							38,04	34,99		39,02	34,0												
W29	W29.109	4,5	34,73	31,02		34,79	30,0						37,63	34,58		38,61	34,0												
W29	W29.109	7,5	35,64	31,93		35,70	31,0						37,24	34,18		38,21	33,0												
W29	W29.109	10,5	36,22	32,51		36,28	31,0						37,04	33,99		38,02	33,0												
W29	W29.109	13,5	36,21	32,51		36,28	31,0						37,30	34,24		38,27	33,0												
W29	W29.109	16,5	36,20	32,50		36,27	31,0						37,70	34,65		38,68	34,0												
W29	W29.109	19,5	36,18	32,48		36,25	31,0						38,05	35,00		39,03	34,0												
W29	W29.109	22,5	36,16	32,45		36,22	31,0						38,39	35,33	30,07	39,36	34,0	33,04			34,01								
W29	W29.109	25,5	36,12	32,42		36,19	31,0						38,71	35,65	30,39	39,68	35,0	33,89	30,81		34,87	30,0							
W29	W29.109	28,5	36,09	32,39		36,16	31,0						38,68	35,62	30,36	39,65	35,0	34,20	31,11		35,17	30,0							
W29	W29.109	31,5	36,07	32,37		36,14	31,0						38,73	35,67	30,42	39,71	35,0	34,50	31,41		35,48	30,0							
W29	W29.109	34,5	36,05	32,34		36,11	31,0						39,00	35,95	30,69	39,98	35,0	34,85	31,75		35,82	31,0							
W29	W29.109	37,5	36,02	32,32		36,09	31,0						39,18	36,12	30,86	40,15	35,0	35,02	31,92		36,00	31,0							
W29	W29.109	40,5	35,99	32,28		36,05	31,0						39,34	36,29	31,03	40,32	35,0	35,07	31,96		36,05	31,0							
W29	W29.109	43,5	35,96	32,25		36,02	31,0						39,73	36,68	31,42	40,71	36,0	35,09	31,98		36,07	31,0							
W29	W29.109	46,5	35,92	32,21		35,98	31,0						39,93	36,87	31,61	40,90	36,0	35,09	31,97		36,06	31,0							
W29	W29.109	49,5	35,87	32,16		35,93	31,0						40,03	36,98	31,72	41,01	36,0	35,08	31,97		36,06	31,0							
W29	W29.109	52,5	35,75	32,04		35,81	31,0						40,38	37,33	32,06	41,36	36,0	35,07	31,96		36,05	31,0							
W29	W29.109	55,5	35,69	31,99		35,76	31,0						40,55	37,51	32,24	41,53	37,0	35,07	31,95		36,04	31,0							
W29	W29.109	58,5	35,64	31,93		35,70	31,0						40,67	37,62	32,35	41,65	37,0	35,06	31,95		36,04	31,0							
W29	W29.109	61,5	35,60	31,89		35,66	31,0						40,72	37,67	32,40	41,70	37,0	35,06	31,94		36,03	31,0							
W29	W29.109	64,5	35,57	31,86		35,63	31,0						40,77	37,72	32,46	41,75	37,0	35,05	31,94		36,03	31,0							
W29	W29.109	67,5	35,54	31,83		35,60	31,0						40,88	37,83	32,56	41,86	37,0	35,04	31,93		36,02	31,0							
W29	W29.109	70,5	35,53	31,81		35,59	31,0						40,98	37,92	32,66	41,95	37,0	35,04	31,92		36,01	31,0							
W29	W29.109	73,5	35,52	31,80		35,58	31,0						40,75	37,70	32,44	41,73	37,0	35,03	31,92		36,01	31,0							
W29	W29.109	76,5	35,53	31,80		35,59	31,0						40,90	37,85	32,59	41,88	37,0	35,03	31,91		36,00	31,0							
W29	W29.109	79,5	35,78	32,05		35,82	31,0						41,51	38,46	33,20	42,49	37,0	35,03	31,91		36,00	31,0							
W29	W29.109	82,5	35,90	32,16		35,94	31,0						41,86	38,81	33,54	42,84	38,0	35,03	31,91		36,00	31,0							
W29	W29.109	85,5	36,04	32,29		36,07	31,0						42,06	39,02	33,75	43,04	38,0	35,04	31,92		36,02	31,0							
W29	W29.109	88,5	36,70	32,93		36,74	32,0						42,14	39,10	33,83	43,12	38,0	35,03	31,91		36,00	31,0							
W29	W29.110	1,5	37,91	34,21		37,98	33,0						37,58	34,53		38,56	34,0	33,22	30,11		34,20								
W29	W29.110	4,5	38,47	34,77		38,53	34,0						37,15	34,10		38,13	33,0	33,14	30,02		34,11								
W29	W29.110	7,5	39,44	35,74		39,50	35,0						36,73	33,68		37,71	33,0	33,12	30,00		34,09								
W29	W29.110	10,5	39,92	36,22		39,99	35,0						36,51	33,46		37,49	32,0	33,47	30,35		34,44								
W29	W29.110	13,5	39,91	36,21		39,97	35,0						36,77	33,72		37,75	33,0	34,10	30,99		35,08	30,0							
W29	W29.110	16,5	39,89	36,19		39,96	35,0						37,06	34,01		38,04	33,0	34,68	31,57		35,66	31,0							
W29	W29.110	19,5	39,87	36,17		39,93	35,0						37,35	34,30		38,33	33,0	35,87	32,77		36,85	32,0							
W29	W29.110	22,5	39,84	36,14		39,91	35,0						37,65	34,59		38,63	34,0	37,13	34,03		38,10	33,0							
W29	W29.110	25,5	39,81	36,11		39,88	35,0						37,95	34,89		38,92	34,0	37,54	34,44		38,51	34,0							
W29	W29.110	28,5	39,77	36,07		39,84	35,0						38,25	35,20		39,23	34,0	37,80	34,70		38,77	34,0							
W29	W29.110	31,5	39,73	36,03		39,80	35,0						38,56	35,51	30,25	39,54	35,0	38,07	34,97		39,05	34,0							
W29	W29.110	34,5	39,69	35,99		39,76	35,0						38,81	35,76	30,50	39,79	35,0	38,35	35,25	30,1	39,33	34,0							
W29	W29.110	37,5	39,65	35,95		39,72	35,0						38,97	35,91	30,65	39,94	35,0	38,62	35,52	30,3	39,60	35,0							
W29	W29.110	40,5	39,61	35,91																									

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk				Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	Cumulatief		
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W29	W29.110	46,5	39,51	35,81		39,58	35,0						39,76	36,71	31,45	40,74	36,0	38,92	35,81	30,6	39,90	35,0								
W29	W29.110	49,5	39,46	35,76		39,53	35,0						39,96	36,91	31,65	40,94	36,0	38,92	35,81	30,6	39,90	35,0								
W29	W29.110	52,5	39,41	35,70		39,47	34,0						40,25	37,20	31,94	41,23	36,0	38,93	35,81	30,6	39,90	35,0								
W29	W29.110	55,5	39,35	35,65		39,42	34,0						40,37	37,32	32,05	41,35	36,0	38,92	35,81	30,6	39,90	35,0								
W29	W29.110	58,5	39,29	35,59		39,36	34,0						40,44	37,39	32,12	41,42	36,0	38,92	35,80	30,6	39,89	35,0								
W29	W29.110	61,5	39,24	35,54		39,31	34,0						40,50	37,45	32,18	41,48	36,0	38,91	35,80	30,6	39,89	35,0								
W29	W29.110	64,5	39,19	35,49		39,26	34,0						40,57	37,52	32,26	41,55	37,0	38,90	35,79	30,6	39,88	35,0								
W29	W29.110	67,5	39,15	35,45		39,22	34,0						40,81	37,75	32,49	41,78	37,0	38,90	35,78	30,6	39,87	35,0								
W29	W29.110	70,5	39,15	35,44		39,21	34,0						41,05	38,00	32,74	42,03	37,0	38,89	35,78	30,6	39,87	35,0								
W29	W29.110	73,5	39,18	35,47		39,24	34,0						41,20	38,15	32,88	42,18	37,0	38,89	35,77	30,6	39,86	35,0								
W29	W29.110	76,5	39,16	35,45		39,22	34,0						41,75	38,70	33,43	42,73	38,0	38,88	35,76	30,6	39,85	35,0								
W29	W29.110	79,5	39,26	35,54		39,32	34,0						42,13	39,08	33,81	43,11	38,0	38,87	35,76	30,6	39,85	35,0								
W29	W29.110	82,5	39,33	35,61		39,39	34,0						42,40	39,35	34,08	43,38	38,0	38,87	35,75	30,6	39,84	35,0								
W29	W29.110	85,5	39,35	35,63		39,41	34,0						42,67	39,62	34,35	43,65	39,0	38,87	35,75	30,6	39,84	35,0								
W29	W29.110	88,5	39,39	35,66		39,44	34,0						42,80	39,76	34,49	43,78	39,0	38,85	35,74	30,6	39,83	35,0								
W29	W29.111	1,5	49,09	45,40	38,48	49,15	44,0						37,25	34,20		38,23	33,0	41,81	38,69	33,5	42,78	38,0								
W29	W29.111	4,5	50,69	47,00	40,09	50,76	46,0						36,84	33,79		37,82	33,0	41,93	38,81	33,6	42,90	38,0								
W29	W29.111	7,5	51,03	47,33	40,42	51,09	46,0						36,43	33,38		37,41	32,0	42,08	38,96	33,8	43,05	38,0								
W29	W29.111	10,5	51,01	47,32	40,41	51,08	46,0						36,27	33,22		37,25	32,0	42,35	39,24	34,1	43,33	38,0								
W29	W29.111	13,5	50,96	47,27	40,36	51,03	46,0						36,47	33,42		37,45	32,0	42,69	39,57	34,4	43,66	39,0								
W29	W29.111	16,5	50,91	47,21	40,30	50,97	46,0						36,76	33,70		37,73	33,0	43,41	40,30	35,1	44,39	39,0								
W29	W29.111	19,5	50,83	47,14	40,23	50,90	46,0						37,03	33,98		38,01	33,0	44,84	41,73	36,5	45,81	41,0								
W29	W29.111	22,5	50,74	47,05	40,14	50,81	46,0						37,28	34,23		38,26	33,0	45,72	42,62	37,4	46,69	42,0								
W29	W29.111	25,5	50,65	46,96	40,05	50,72	46,0						36,99	33,93		37,96	33,0	46,19	43,09	37,9	47,16	42,0								
W29	W29.111	28,5	50,55	46,86	39,95	50,62	46,0						37,35	34,29		38,32	33,0	46,51	43,40	38,2	47,48	42,0								
W29	W29.111	31,5	50,45	46,75	39,84	50,51	46,0						37,72	34,67		38,70	34,0	46,77	43,67	38,5	47,75	43,0								
W29	W29.111	34,5	50,32	46,63	39,72	50,39	45,0						37,96	34,91		38,94	34,0	47,02	43,91	38,7	48,00	43,0								
W29	W29.111	37,5	50,21	46,52	39,60	50,27	45,0						38,07	35,02		39,05	34,0	47,24	44,13	39,0	48,22	43,0								
W29	W29.111	40,5	50,07	46,38	39,47	50,14	45,0						38,19	35,14		39,17	34,0	47,43	44,32	39,1	48,41	43,0								
W29	W29.111	43,5	49,95	46,26	39,35	50,02	45,0						38,24	35,19		39,22	34,0	47,58	44,47	39,3	48,56	44,0								
W29	W29.111	46,5	49,83	46,14	39,23	49,90	45,0						38,29	35,24		39,27	34,0	47,68	44,57	39,4	48,66	44,0								
W29	W29.111	49,5	49,71	46,02	39,11	49,78	45,0						38,33	35,28	30,02	39,31	34,0	47,71	44,60	39,4	48,69	44,0								
W29	W29.111	52,5	49,59	45,90	38,98	49,65	45,0						38,37	35,32	30,06	39,35	34,0	47,74	44,62	39,5	48,71	44,0								
W29	W29.111	55,5	49,46	45,77	38,86	49,53	45,0						38,43	35,38	30,12	39,41	34,0	47,68	44,57	39,4	48,66	44,0								
W29	W29.111	58,5	49,34	45,65	38,74	49,41	44,0						38,51	35,46	30,19	39,49	34,0	47,58	44,47	39,3	48,56	44,0								
W29	W29.111	61,5	49,22	45,52	38,61	49,28	44,0						37,95	34,90		38,93	34,0	47,46	44,34	39,2	48,43	43,0								
W29	W29.111	64,5	49,09	45,40	38,49	49,16	44,0						38,08	35,03		39,06	34,0	47,39	44,27	39,1	48,36	43,0								
W29	W29.111	67,5	48,97	45,28	38,37	49,04	44,0						38,61	35,56	30,29	39,59	35,0	47,36	44,25	39,1	48,34	43,0								
W29	W29.111	70,5	48,85	45,15	38,24	48,91	44,0						38,90	35,85	30,58	39,88	35,0	47,35	44,24	39,1	48,33	43,0								
W29	W29.111	73,5	48,73	45,03	38,12	48,79	44,0						39,09	36,04	30,77	40														

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk				Posthumalaan						Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}		
						incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	
W29	W29.112	37,5	51,72	48,03	41,12	51,79	47,0						31,68				32,66	48,64	45,53	40,3	49,61	45,0									
W29	W29.112	40,5	51,58	47,89	40,98	51,65	47,0										30,52	48,80	45,69	40,5	49,77	45,0									
W29	W29.112	43,5	51,44	47,74	40,83	51,50	47,0											48,92	45,81	40,6	49,89	45,0									
W29	W29.112	46,5	51,29	47,60	40,69	51,36	46,0											48,98	45,87	40,7	49,96	45,0									
W29	W29.112	49,5	51,15	47,46	40,55	51,22	46,0											49,01	45,90	40,7	49,99	45,0									
W29	W29.112	52,5	51,01	47,31	40,40	51,07	46,0											49,03	45,92	40,7	50,01	45,0									
W29	W29.112	55,5	50,87	47,17	40,26	50,93	46,0											48,99	45,88	40,7	49,97	45,0									
W29	W29.112	58,5	50,72	47,03	40,12	50,79	46,0											48,90	45,79	40,6	49,88	45,0									
W29	W29.112	61,5	50,58	46,89	39,98	50,65	46,0											48,82	45,70	40,5	49,79	45,0									
W29	W29.112	64,5	50,45	46,75	39,84	50,51	46,0											48,78	45,67	40,5	49,76	45,0									
W29	W29.112	67,5	50,31	46,62	39,71	50,38	45,0											48,77	45,66	40,5	49,75	45,0									
W29	W29.112	70,5	50,18	46,48	39,57	50,24	45,0											48,77	45,65	40,5	49,74	45,0									
W29	W29.112	73,5	50,04	46,35	39,44	50,11	45,0											48,76	45,65	40,5	49,74	45,0									
W29	W29.112	76,5	49,91	46,22	39,31	49,98	45,0											48,75	45,64	40,5	49,73	45,0									
W29	W29.112	79,5	49,78	46,09	39,18	49,85	45,0											48,74	45,63	40,5	49,72	45,0									
W29	W29.112	82,5	49,66	45,96	39,05	49,72	45,0											48,73	45,62	40,4	49,71	45,0									
W29	W29.112	85,5	49,53	45,84	38,93	49,60	45,0											48,73	45,61	40,4	49,70	45,0									
W29	W29.112	88,5	49,41	45,71	38,80	49,47	44,0											48,72	45,61	40,4	49,70	45,0									
W29	W29.113	1,5	53,94	50,25	43,33	54,00	49,0									30,22		42,35	39,24	34,1	43,32	38,0						54,0	49,0		
W29	W29.113	4,5	54,92	51,23	44,32	54,99	50,0									30,27		42,57	39,46	34,3	43,55	39,0						55,0	50,0		
W29	W29.113	7,5	55,00	51,31	44,39	55,06	50,0									30,19		42,70	39,58	34,4	43,67	39,0						55,0	50,0		
W29	W29.113	10,5	54,94	51,25	44,34	55,01	50,0									30,30		43,03	39,91	34,7	44,00	39,0						55,0	50,0		
W29	W29.113	13,5	54,83	51,14	44,23	54,90	50,0									30,49		43,44	40,32	35,2	44,41	39,0						55,0	50,0		
W29	W29.113	16,5	54,70	51,01	44,10	54,77	50,0									30,88		44,43	41,32	36,1	45,41	40,0						55,0	50,0		
W29	W29.113	19,5	54,55	50,86	43,95	54,62	50,0						31,58			32,56		46,07	42,97	37,8	47,05	42,0						55,0	50,0		
W29	W29.113	22,5	54,39	50,70	43,79	54,46	49,0						32,64			33,62		47,15	44,05	38,9	48,12	43,0						54,0	49,0		
W29	W29.113	25,5	54,21	50,52	43,61	54,28	49,0						33,07	30,01		34,04		47,87	44,77	39,6	48,84	44,0						54,0	49,0		
W29	W29.113	28,5	54,04	50,35	43,44	54,11	49,0						30,09			31,07		48,37	45,27	40,1	49,35	44,0						54,0	49,0		
W29	W29.113	31,5	53,87	50,18	43,26	53,93	49,0						32,73			33,71		48,75	45,65	40,5	49,72	45,0						54,0	49,0		
W29	W29.113	34,5	53,70	50,00	43,09	53,76	49,0						33,08	30,02		34,06		49,03	45,93	40,7	50,01	45,0						54,0	49,0		
W29	W29.113	37,5	53,52	49,83	42,92	53,59	49,0						33,16	30,11		34,14		49,23	46,12	40,9	50,21	45,0						54,0	49,0		
W29	W29.113	40,5	53,36	49,66	42,75	53,42	48,0						33,33	30,27		34,31		49,42	46,32	41,1	50,40	45,0									
W29	W29.113	43,5	53,19	49,50	42,58	53,25	48,0											49,55	46,45	41,3	50,53	46,0									
W29	W29.113	46,5	53,02	49,33	42,42	53,09	48,0										30,28	49,64	46,53	41,3	50,61	46,0									
W29	W29.113	49,5	52,86	49,17	42,26	52,93	48,0						30,86			31,84		49,70	46,59	41,4	50,68	46,0									
W29	W29.113	52,5	52,67	48,98	42,06	52,73	48,0						32,86			33,84		49,76	46,65	41,5	50,74	46,0									
W29	W29.113	55,5	52,51	48,82	41,90	52,57	48,0						33,45	30,40		34,43		49,74	46,63	41,5	50,72	46,0									
W29	W29.113	58,5	52,35	48,66	41,75	52,42	47,0						33,56	30,51		34,54	30,0	49,65	46,54	41,4	50,62	46,0									
W29	W29.113	61,5	52,20	48,51	41,60	52,27	47,0						33,75	30,70		34,73	30,0	49,62	46,51	41,3	50,60	46,0									
W29	W29.113	64,5	52,05	48,36	41,45	52,12	47,0						34,15	31,10		35,13	30,0	49,59	46,48	41,3	50,57	46,0									
W29	W29.113	67,5	51,91	48,21	41,30	51,97	47,0						34,33	31,28		35,31	30,0	49,60	46,49	41,3	50,58	46,0									
W29	W29.113	70,5	51,76	48,07	41,16	51,83	47,0						34,																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief				
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]		[dB]	[dB]		[dB]	[dB]	
W29	W29.114	28,5	56,36	52,67	45,75	56,42	51,0						42,91	39,85	34,60	43,89	39,0	48,69	45,59	40,4	49,66	45,0										56,0	51,0	
W29	W29.114	31,5	56,15	52,46	45,54	56,21	51,0						42,71	39,65	34,40	43,69	39,0	49,01	45,91	40,7	49,99	45,0										56,0	51,0	
W29	W29.114	34,5	55,95	52,27	45,34	56,02	51,0						42,75	39,69	34,44	43,73	39,0	49,27	46,16	41,0	50,25	45,0										56,0	51,0	
W29	W29.114	37,5	55,77	52,08	45,15	55,83	51,0						42,29	39,23	33,98	43,27	38,0	49,45	46,34	41,2	50,42	45,0										56,0	51,0	
W29	W29.114	40,5	55,58	51,90	44,97	55,65	51,0						42,18	39,12	33,88	43,16	38,0	49,60	46,49	41,3	50,58	46,0										56,0	51,0	
W29	W29.114	43,5	55,34	51,65	44,73	55,40	50,0						42,21	39,15	33,90	43,19	38,0	49,72	46,61	41,4	50,69	46,0										55,0	50,0	
W29	W29.114	46,5	55,17	51,48	44,56	55,23	50,0						42,27	39,20	33,96	43,25	38,0	49,78	46,67	41,5	50,76	46,0										55,0	50,0	
W29	W29.114	49,5	55,00	51,32	44,39	55,07	50,0						42,51	39,45	34,21	43,49	38,0	49,84	46,74	41,6	50,82	46,0										55,0	50,0	
W29	W29.114	52,5	54,84	51,15	44,23	54,90	50,0						42,84	39,78	34,53	43,82	39,0	49,88	46,77	41,6	50,86	46,0										55,0	50,0	
W29	W29.114	55,5	54,69	51,00	44,07	54,75	50,0						42,67	39,61	34,35	43,64	39,0	49,84	46,73	41,6	50,82	46,0										55,0	50,0	
W29	W29.114	58,5	54,53	50,85	43,92	54,60	50,0						42,67	39,61	34,36	43,65	39,0	49,79	46,68	41,5	50,77	46,0										55,0	50,0	
W29	W29.114	61,5	54,39	50,70	43,77	54,45	49,0						42,72	39,66	34,41	43,70	39,0	49,77	46,66	41,5	50,75	46,0										54,0	49,0	
W29	W29.114	64,5	54,25	50,56	43,63	54,31	49,0						42,77	39,71	34,46	43,75	39,0	49,76	46,65	41,5	50,74	46,0										54,0	49,0	
W29	W29.114	67,5	54,11	50,42	43,49	54,17	49,0						42,78	39,72	34,47	43,76	39,0	49,77	46,66	41,5	50,75	46,0										54,0	49,0	
W29	W29.114	70,5	53,97	50,28	43,36	54,03	49,0						42,36	39,30	34,05	43,34	38,0	49,76	46,65	41,5	50,73	46,0										54,0	49,0	
W29	W29.114	73,5	53,84	50,15	43,22	53,90	49,0						42,35	39,29	34,04	43,33	38,0	49,74	46,63	41,5	50,72	46,0										54,0	49,0	
W29	W29.114	76,5	53,71	50,03	43,10	53,78	49,0						42,35	39,29	34,04	43,33	38,0	49,74	46,63	41,5	50,72	46,0										54,0	49,0	
W29	W29.114	79,5	53,59	49,90	42,97	53,65	49,0						42,34	39,28	34,03	43,32	38,0	49,74	46,63	41,5	50,72	46,0										54,0	49,0	
W29	W29.114	82,5	53,47	49,78	42,85	53,53	49,0						42,34	39,28	34,03	43,32	38,0	49,75	46,64	41,5	50,73	46,0										54,0	49,0	
W29	W29.114	85,5	53,35	49,66	42,74	53,41	48,0						42,34	39,28	34,04	43,32	38,0	49,74	46,63	41,5	50,72	46,0												
W29	W29.114	88,5	53,24	49,55	42,62	53,30	48,0						42,40	39,34	34,09	43,38	38,0	49,73	46,62	41,4	50,70	46,0												
W29	W29.115	1,5	61,15	57,46	50,54	61,21	56,0						43,30	40,24	34,99	44,28	39,0	43,69	40,58	35,4	44,67	40,0										61,0	56,0	
W29	W29.115	4,5	61,43	57,74	50,82	61,49	56,0						42,84	39,78	34,52	43,81	39,0	44,02	40,90	35,7	45,00	40,0										61,0	56,0	
W29	W29.115	7,5	61,32	57,63	50,72	61,39	56,0						42,41	39,35	34,10	43,39	38,0	44,50	41,38	36,2	45,48	40,0										61,0	56,0	
W29	W29.115	10,5	61,14	57,45	50,53	61,20	56,0						42,69	39,63	34,38	43,67	39,0	45,05	41,93	36,8	46,03	41,0										61,0	56,0	
W29	W29.115	13,5	60,93	57,24	50,32	60,99	56,0						42,73	39,67	34,41	43,70	39,0	45,84	42,72	37,6	46,81	42,0										61,0	56,0	
W29	W29.115	16,5	60,70	57,01	50,09	60,76	56,0						42,59	39,53	34,28	43,57	39,0	46,37	43,26	38,1	47,35	42,0										61,0	56,0	
W29	W29.115	19,5	60,47	56,78	49,86	60,53	56,0						42,99	39,94	34,68	43,97	39,0	47,26	44,16	39,0	48,24	43,0										61,0	56,0	
W29	W29.115	22,5	60,21	56,52	49,60	60,27	55,0						43,50	40,44	35,19	44,48	39,0	47,96	44,86	39,7	48,93	44,0										60,0	55,0	
W29	W29.115	25,5	59,99	56,29	49,38	60,05	55,0						43,74	40,69	35,43	44,72	40,0	48,35	45,26	40,1	49,33	44,0										60,0	55,0	
W29	W29.115	28,5	59,77	56,08	49,16	59,83	55,0						43,83	40,77	35,51	44,80	40,0	48,78	45,68	40,5	49,75	45,0										60,0	55,0	
W29	W29.115	31,5	59,56	55,86	48,95	59,62	55,0						43,66	40,60	35,35	44,64	40,0	49,11	46,00	40,8	50,08	45,0										60,0	55,0	
W29	W29.115	34,5	59,36	55,66	48,75	59,42	54,0						43,76	40,71	35,45	44,74	40,0	49,34	46,23	41,0	50,31	45,0										59,0	54,0	
W29	W29.115	37,5	59,17	55,47	48,55	59,23	54,0						43,78	40,72	35,47	44,76	40,0	49,50	46,39	41,2	50,47	45,0										59,0	54,0	
W29	W29.115	40,5	58,94	55,25	48,33	59,00	54,0						43,78	40,73																				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief				
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{DEN}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{DEN}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{DEN}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					Conform art 110f	Conform art 110g
																																	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W29	W29.116	19,5	60,43	56,74	49,82	60,49	55,0						42,20	39,14	33,89	43,18	38,0	47,16	44,06	38,9	48,14	43,0										60,0	55,0	
W29	W29.116	22,5	60,17	56,48	49,56	60,23	55,0						42,79	39,73	34,48	43,77	39,0	47,85	44,75	39,6	48,83	44,0										60,0	55,0	
W29	W29.116	25,5	59,95	56,25	49,34	60,01	55,0						43,22	40,17	34,91	44,20	39,0	48,24	45,14	39,9	49,21	44,0										60,0	55,0	
W29	W29.116	28,5	59,72	56,03	49,12	59,79	55,0						43,38	40,33	35,07	44,36	39,0	48,70	45,60	40,4	49,67	45,0										60,0	55,0	
W29	W29.116	31,5	59,51	55,82	48,90	59,57	55,0						43,43	40,37	35,12	44,41	39,0	49,10	45,99	40,8	50,07	45,0										60,0	55,0	
W29	W29.116	34,5	59,31	55,61	48,70	59,37	54,0						43,31	40,25	35,00	44,29	39,0	49,34	46,24	41,1	50,32	45,0										59,0	54,0	
W29	W29.116	37,5	59,11	55,42	48,50	59,17	54,0						43,29	40,23	34,98	44,27	39,0	49,57	46,46	41,3	50,55	46,0										59,0	54,0	
W29	W29.116	40,5	58,90	55,20	48,29	58,96	54,0						43,35	40,29	35,04	44,33	39,0	49,69	46,59	41,4	50,67	46,0										59,0	54,0	
W29	W29.116	43,5	58,71	55,02	48,10	58,77	54,0						43,37	40,32	35,06	44,35	39,0	49,79	46,68	41,5	50,76	46,0										59,0	54,0	
W29	W29.116	46,5	58,54	54,84	47,93	58,60	54,0						43,43	40,37	35,12	44,41	39,0	49,86	46,76	41,6	50,84	46,0										59,0	54,0	
W29	W29.116	49,5	58,38	54,68	47,77	58,44	53,0						43,48	40,42	35,17	44,46	39,0	49,84	46,73	41,6	50,82	46,0										58,0	53,0	
W29	W29.116	52,5	58,21	54,52	47,60	58,27	53,0						43,40	40,34	35,09	44,38	39,0	49,75	46,64	41,5	50,73	46,0										58,0	53,0	
W29	W29.116	55,5	58,06	54,36	47,45	58,12	53,0						43,50	40,44	35,19	44,48	39,0	49,75	46,64	41,5	50,73	46,0										58,0	53,0	
W29	W29.116	58,5	57,90	54,20	47,29	57,96	53,0						43,52	40,47	35,21	44,50	39,0	49,73	46,62	41,4	50,71	46,0										58,0	53,0	
W29	W29.116	61,5	57,75	54,05	47,14	57,81	53,0						43,53	40,47	35,22	44,51	40,0	49,71	46,60	41,4	50,69	46,0										58,0	53,0	
W29	W29.116	64,5	57,61	53,91	47,00	57,67	53,0						43,55	40,49	35,24	44,53	40,0	49,71	46,60	41,4	50,69	46,0										58,0	53,0	
W29	W29.116	67,5	57,47	53,77	46,86	57,53	53,0						43,30	40,24	34,99	44,28	39,0	49,69	46,58	41,4	50,67	46,0										58,0	53,0	
W29	W29.116	70,5	57,34	53,64	46,73	57,40	52,0						43,31	40,25	34,99	44,28	39,0	49,69	46,58	41,4	50,67	46,0										57,0	52,0	
W29	W29.116	73,5	57,21	53,51	46,60	57,27	52,0						43,31	40,25	34,99	44,28	39,0	49,68	46,57	41,4	50,66	46,0										57,0	52,0	
W29	W29.116	76,5	57,09	53,39	46,48	57,15	52,0						43,30	40,24	34,99	44,28	39,0	49,67	46,56	41,4	50,65	46,0										57,0	52,0	
W29	W29.116	79,5	56,97	53,27	46,36	57,03	52,0						43,29	40,23	34,98	44,27	39,0	49,67	46,56	41,4	50,65	46,0										57,0	52,0	
W29	W29.116	82,5	56,84	53,14	46,23	56,90	52,0						43,29	40,23	34,98	44,27	39,0	49,67	46,56	41,4	50,65	46,0										57,0	52,0	
W29	W29.116	85,5	56,72	53,02	46,11	56,78	52,0						43,28	40,22	34,97	44,26	39,0	49,67	46,56	41,4	50,65	46,0										57,0	52,0	
W29	W29.116	88,5	56,61	52,90	46,00	56,67	52,0						43,28	40,22	34,97	44,26	39,0	49,66	46,55	41,4	50,64	46,0										57,0	52,0	
W29	W29.117	1,5	61,18	57,49	50,57	61,24	56,0						41,42	38,36	33,11	42,40	37,0	43,94	40,83	35,7	44,92	40,0										61,0	56,0	
W29	W29.117	4,5	61,45	57,76	50,85	61,52	57,0						41,00	37,94	32,69	41,98	37,0	44,22	41,10	35,9	45,19	40,0										62,0	57,0	
W29	W29.117	7,5	61,36	57,67	50,75	61,42	56,0						40,59	37,53	32,28	41,57	37,0	44,60	41,48	36,3	45,57	41,0										61,0	56,0	
W29	W29.117	10,5	61,19	57,49	50,58	61,25	56,0						40,94	37,88	32,63	41,92	37,0	45,32	42,20	37,0	46,29	41,0										61,0	56,0	
W29	W29.117	13,5	60,98	57,29	50,38	61,05	56,0						41,40	38,34	33,09	42,38	37,0	46,11	42,99	37,8	47,08	42,0										61,0	56,0	
W29	W29.117	16,5	60,76	57,07	50,15	60,82	56,0						41,93	38,87	33,62	42,91	38,0	46,53	43,42	38,2	47,51	43,0										61,0	56,0	
W29	W29.117	19,5	60,54	56,85	49,93	60,60	56,0						42,37	39,31	34,06	43,35	38,0	47,06	43,95	38,8	48,03	43,0										61,0	56,0	
W29	W29.117	22,5	60,30	56,61	49,70	60,37	55,0						42,96	39,90	34,64	43,93	39,0	47,74	44,63	39,4	48,71	44,0										60,0	55,0	
W29	W29.117	25,5	60,09	56,39	49,48	60,15	55,0						43,39	40,33	35,08	44,37	39,0	48,09	44,99	39,8	49,06	44,0										60,0	55,0	
W29	W29.117	28,5	59,87	56,18	49,26	59,93	55,0						43,61	40,55	35,30	44,59	40,0	48,53	45,43	40,2	49,50	45,0												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief					
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W29	W29.118	10,5	61,07	57,38	50,46	61,13	56,0						40,45	37,39	32,14	41,43	36,0	45,40	42,28	37,1	46,37	41,0											61,0	56,0	
W29	W29.118	13,5	60,85	57,16	50,24	60,91	56,0						40,94	37,88	32,63	41,92	37,0	46,14	43,02	37,9	47,11	42,0										61,0	56,0		
W29	W29.118	16,5	60,62	56,93	50,01	60,68	56,0						40,84	37,78	32,53	41,82	37,0	46,54	43,43	38,2	47,51	43,0										61,0	56,0		
W29	W29.118	19,5	60,39	56,69	49,78	60,45	55,0						41,33	38,27	33,02	42,31	37,0	46,87	43,76	38,6	47,84	43,0										60,0	55,0		
W29	W29.118	22,5	60,15	56,46	49,55	60,22	55,0						41,76	38,70	33,45	42,74	38,0	47,47	44,37	39,2	48,45	43,0										60,0	55,0		
W29	W29.118	25,5	59,93	56,23	49,32	59,99	55,0						42,26	39,20	33,95	43,24	38,0	47,83	44,73	39,5	48,81	44,0										60,0	55,0		
W29	W29.118	28,5	59,71	56,01	49,10	59,77	55,0						42,48	39,43	34,17	43,46	38,0	48,27	45,17	40,0	49,24	44,0										60,0	55,0		
W29	W29.118	31,5	59,50	55,80	48,89	59,56	55,0						42,55	39,49	34,24	43,53	39,0	48,58	45,48	40,3	49,56	45,0										60,0	55,0		
W29	W29.118	34,5	59,30	55,60	48,69	59,36	54,0						42,30	39,24	33,99	43,28	38,0	48,85	45,74	40,6	49,82	45,0										59,0	54,0		
W29	W29.118	37,5	59,10	55,40	48,49	59,16	54,0						42,40	39,34	34,09	43,38	38,0	49,03	45,92	40,7	50,00	45,0										59,0	54,0		
W29	W29.118	40,5	58,89	55,20	48,29	58,96	54,0						42,48	39,42	34,17	43,46	38,0	49,19	46,08	40,9	50,17	45,0										59,0	54,0		
W29	W29.118	43,5	58,72	55,02	48,11	58,78	54,0						42,50	39,44	34,19	43,48	38,0	49,29	46,18	41,0	50,27	45,0										59,0	54,0		
W29	W29.118	46,5	58,54	54,84	47,93	58,60	54,0						42,51	39,45	34,20	43,49	38,0	49,31	46,20	41,0	50,29	45,0										59,0	54,0		
W29	W29.118	49,5	58,37	54,67	47,76	58,43	53,0						42,54	39,48	34,23	43,52	39,0	49,35	46,24	41,1	50,32	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.118	52,5	58,21	54,51	47,60	58,27	53,0						42,30	39,24	33,99	43,28	38,0	49,34	46,23	41,0	50,31	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.118	55,5	58,05	54,34	47,44	58,11	53,0						42,48	39,42	34,17	43,46	38,0	49,34	46,23	41,1	50,32	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.118	58,5	57,90	54,20	47,29	57,96	53,0						42,61	39,55	34,30	43,59	39,0	49,34	46,23	41,1	50,32	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.118	61,5	57,75	54,05	47,14	57,81	53,0						42,65	39,59	34,34	43,63	39,0	49,32	46,21	41,0	50,30	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.118	64,5	57,60	53,90	46,99	57,66	53,0						42,65	39,59	34,34	43,63	39,0	49,33	46,22	41,0	50,31	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.118	67,5	57,46	53,75	46,85	57,52	53,0						42,67	39,61	34,36	43,65	39,0	49,33	46,22	41,0	50,31	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.118	70,5	57,33	53,63	46,72	57,39	52,0						42,72	39,66	34,41	43,70	39,0	49,34	46,22	41,0	50,31	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.118	73,5	57,20	53,50	46,59	57,26	52,0						42,74	39,68	34,43	43,72	39,0	49,35	46,24	41,1	50,33	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.118	76,5	57,07	53,37	46,46	57,13	52,0						42,74	39,68	34,43	43,72	39,0	49,35	46,24	41,1	50,33	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.118	79,5	56,96	53,26	46,35	57,02	52,0						42,74	39,68	34,43	43,72	39,0	49,34	46,23	41,1	50,32	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.118	82,5	56,83	53,13	46,22	56,89	52,0						42,73	39,67	34,42	43,71	39,0	49,33	46,22	41,0	50,31	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.118	85,5	56,70	53,00	46,09	56,76	52,0						42,73	39,67	34,42	43,71	39,0	49,33	46,21	41,0	50,30	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.118	88,5	56,59	52,89	45,98	56,65	52,0						42,72	39,66	34,42	43,70	39,0	49,32	46,21	41,0	50,30	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.119	1,5	61,08	57,39	50,48	61,15	56,0						41,10	38,04	32,79	42,08	37,0	44,74	41,64	36,5	45,72	41,0										61,0	56,0		
W29	W29.119	4,5	61,38	57,69	50,78	61,45	56,0						40,67	37,61	32,36	41,65	37,0	44,97	41,85	36,7	45,94	41,0										61,0	56,0		
W29	W29.119	7,5	61,28	57,58	50,67	61,34	56,0						40,24	37,18	31,93	41,22	36,0	45,18	42,06	36,9	46,15	41,0										61,0	56,0		
W29	W29.119	10,5	61,09	57,39	50,48	61,15	56,0						40,21	37,15	31,90	41,19	36,0	45,77	42,65	37,5	46,74	42,0										61,0	56,0		
W29	W29.119	13,5	60,86	57,17	50,25	60,92	56,0						40,30	37,24	31,99	41,28	36,0	46,45	43,34	38,2	47,43	42,0										61,0	56,0		
W29	W29.119	16,5	60,62	56,93	50,01	60,68	56,0						40,31	37,25	32,01	41,29	36,0	46,79	43,68	38,5	47,76	43,0										61,0	56,0		
W29	W29.119	19,5	60,38	56,69	49,78	60,45	55,0						40,67	37,60	32,36	41,65	37,0	46,92	43,81	38,6	47,89	43,0										60,0	55,0		
W29	W29.119	22,5	60,15	56,45	49,54	60,21																													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief					
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W29	W29.120	1,5	61,07	57,38	50,47	61,14	56,0						41,40	38,34	33,09	42,38	37,0	44,60	41,50	36,3	45,57	41,0											61,0	56,0	
W29	W29.120	4,5	61,37	57,68	50,76	61,43	56,0						40,98	37,92	32,67	41,96	37,0	44,78	41,67	36,5	45,76	41,0										61,0	56,0		
W29	W29.120	7,5	61,26	57,57	50,66	61,33	56,0						40,57	37,51	32,26	41,55	37,0	45,03	41,91	36,7	46,00	41,0										61,0	56,0		
W29	W29.120	10,5	61,07	57,38	50,46	61,13	56,0						40,50	37,45	32,19	41,48	36,0	45,65	42,53	37,4	46,62	42,0										61,0	56,0		
W29	W29.120	13,5	60,84	57,15	50,24	60,91	56,0						40,72	37,66	32,41	41,70	37,0	46,22	43,11	37,9	47,20	42,0										61,0	56,0		
W29	W29.120	16,5	60,61	56,91	50,00	60,67	56,0						40,62	37,56	32,31	41,60	37,0	46,62	43,51	38,3	47,60	43,0										61,0	56,0		
W29	W29.120	19,5	60,38	56,68	49,77	60,44	55,0						40,81	37,75	32,50	41,79	37,0	46,68	43,57	38,4	47,66	43,0										60,0	55,0		
W29	W29.120	22,5	60,14	56,44	49,53	60,20	55,0						41,20	38,14	32,89	42,18	37,0	47,18	44,08	38,9	48,16	43,0										60,0	55,0		
W29	W29.120	25,5	59,92	56,22	49,31	59,98	55,0						41,68	38,62	33,37	42,66	38,0	47,55	44,45	39,3	48,52	44,0										60,0	55,0		
W29	W29.120	28,5	59,69	55,99	49,08	59,75	55,0						42,05	38,99	33,74	43,03	38,0	47,97	44,87	39,7	48,95	44,0										60,0	55,0		
W29	W29.120	31,5	59,48	55,78	48,87	59,54	55,0						42,19	39,13	33,88	43,17	38,0	48,28	45,17	40,0	49,25	44,0										60,0	55,0		
W29	W29.120	34,5	59,27	55,57	48,66	59,33	54,0						41,96	38,90	33,65	42,94	38,0	48,53	45,42	40,2	49,50	45,0										59,0	54,0		
W29	W29.120	37,5	59,07	55,37	48,46	59,13	54,0						41,97	38,91	33,67	42,95	38,0	48,71	45,60	40,4	49,68	45,0										59,0	54,0		
W29	W29.120	40,5	58,87	55,17	48,26	58,93	54,0						42,05	38,99	33,74	43,03	38,0	48,84	45,73	40,6	49,82	45,0										59,0	54,0		
W29	W29.120	43,5	58,67	54,97	48,06	58,73	54,0						42,14	39,08	33,83	43,12	38,0	48,93	45,82	40,6	49,91	45,0										59,0	54,0		
W29	W29.120	46,5	58,50	54,80	47,89	58,56	54,0						42,17	39,11	33,86	43,15	38,0	48,98	45,87	40,7	49,96	45,0										59,0	54,0		
W29	W29.120	49,5	58,32	54,62	47,71	58,38	53,0						42,18	39,12	33,87	43,16	38,0	49,01	45,90	40,7	49,99	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.120	52,5	58,16	54,46	47,55	58,22	53,0						41,96	38,90	33,65	42,94	38,0	49,04	45,93	40,8	50,02	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.120	55,5	58,00	54,30	47,39	58,06	53,0						42,00	38,94	33,69	42,98	38,0	49,05	45,94	40,8	50,03	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.120	58,5	57,85	54,15	47,24	57,91	53,0						42,16	39,10	33,85	43,14	38,0	49,04	45,92	40,8	50,01	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.120	61,5	57,70	54,00	47,09	57,76	53,0						42,32	39,26	34,01	43,30	38,0	49,04	45,93	40,8	50,02	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.120	64,5	57,53	53,83	46,93	57,60	53,0						42,37	39,32	34,06	43,35	38,0	49,05	45,94	40,8	50,03	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.120	67,5	57,39	53,69	46,78	57,45	52,0						42,39	39,33	34,08	43,37	38,0	49,06	45,95	40,8	50,04	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.120	70,5	57,25	53,55	46,64	57,31	52,0						42,41	39,36	34,10	43,39	38,0	49,07	45,96	40,8	50,05	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.120	73,5	57,12	53,41	46,51	57,18	52,0						42,47	39,41	34,15	43,44	38,0	49,08	45,96	40,8	50,05	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.120	76,5	57,00	53,30	46,39	57,06	52,0						42,44	39,39	34,13	43,42	38,0	49,06	45,95	40,8	50,04	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.120	79,5	56,88	53,18	46,27	56,94	52,0						42,46	39,40	34,15	43,44	38,0	49,04	45,93	40,8	50,02	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.120	82,5	56,75	53,05	46,14	56,81	52,0						42,46	39,40	34,16	43,44	38,0	49,03	45,92	40,7	50,01	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.120	85,5	56,62	52,92	46,01	56,68	52,0						42,46	39,40	34,16	43,44	38,0	49,03	45,92	40,7	50,01	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.120	88,5	56,51	52,80	45,90	56,57	52,0						42,46	39,40	34,15	43,44	38,0	49,02	45,91	40,7	50,00	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.121	1,5	61,04	57,34	50,43	61,10	56,0						39,63	36,57	31,32	40,61	36,0	44,52	41,42	36,2	45,50	41,0										61,0	56,0		
W29	W29.121	4,5	61,34	57,65	50,74	61,41	56,0						39,33	36,27	31,02	40,31	35,0	44,77	41,66	36,5	45,75	41,0										61,0	56,0		
W29	W29.121	7,5	61,24	57,55	50,64	61,31	56,0						38,96	35,90	30,65	39,94	35,0	44,94	41,82	36,7	45,91	41,0										61,0	56,0		
W29	W29.121	10,5	61,05	57,36	50,45	61,12	56,0						38,82	35,76	30,51	39,80	35,0	45,63	42,51	37,3	46,60	42,0										61,0	56,0		
W29	W29.121	13,5	60,82	57,13	50,22	60,89	56,0	</																											

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk				Posthumalaan						Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief					
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					Conform art 110f	Conform art 110g	
																																	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W29	W29.121	82,5	56,69	52,98	46,08	56,75	52,0						41,29	38,23	32,99	42,27	37,0	49,04	45,92	40,8	50,01	45,0											57,0	52,0	
W29	W29.121	85,5	56,57	52,86	45,96	56,63	52,0						41,30	38,24	32,99	42,28	37,0	49,04	45,93	40,8	50,02	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.121	88,5	56,45	52,74	45,85	56,51	52,0						41,29	38,23	32,98	42,27	37,0	49,04	45,93	40,8	50,02	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.122	1,5	61,09	57,40	50,48	61,15	56,0						40,15	37,09	31,84	41,13	36,0	44,51	41,40	36,2	45,48	40,0										61,0	56,0		
W29	W29.122	4,5	61,40	57,70	50,79	61,46	56,0						39,75	36,69	31,45	40,73	36,0	44,71	41,59	36,4	45,68	41,0										61,0	56,0		
W29	W29.122	7,5	61,29	57,60	50,69	61,36	56,0						39,37	36,30	31,06	40,35	35,0	44,84	41,72	36,6	45,82	41,0										61,0	56,0		
W29	W29.122	10,5	61,10	57,40	50,49	61,16	56,0						39,19	36,13	30,88	40,17	35,0	45,51	42,39	37,2	46,48	41,0										61,0	56,0		
W29	W29.122	13,5	60,86	57,17	50,26	60,93	56,0						39,61	36,55	31,30	40,59	36,0	46,13	43,01	37,8	47,10	42,0										61,0	56,0		
W29	W29.122	16,5	60,62	56,93	50,02	60,69	56,0						39,36	36,30	31,05	40,34	35,0	46,50	43,39	38,2	47,48	42,0										61,0	56,0		
W29	W29.122	19,5	60,39	56,69	49,78	60,45	55,0						39,83	36,77	31,52	40,81	36,0	46,40	43,30	38,1	47,38	42,0										60,0	55,0		
W29	W29.122	22,5	60,15	56,46	49,55	60,22	55,0						40,20	37,13	31,89	41,18	36,0	46,71	43,60	38,4	47,68	43,0										60,0	55,0		
W29	W29.122	25,5	59,93	56,23	49,32	59,99	55,0						40,56	37,50	32,25	41,54	37,0	47,13	44,03	38,8	48,10	43,0										60,0	55,0		
W29	W29.122	28,5	59,70	56,01	49,10	59,77	55,0						41,07	38,01	32,76	42,05	37,0	47,57	44,46	39,3	48,54	44,0										60,0	55,0		
W29	W29.122	31,5	59,49	55,80	48,89	59,56	55,0						41,32	38,26	33,01	42,30	37,0	47,90	44,79	39,6	48,87	44,0										60,0	55,0		
W29	W29.122	34,5	59,28	55,59	48,68	59,35	54,0						41,41	38,35	33,10	42,39	37,0	48,15	45,04	39,9	49,12	44,0										59,0	54,0		
W29	W29.122	37,5	59,09	55,39	48,48	59,15	54,0						41,11	38,05	32,80	42,09	37,0	48,36	45,25	40,1	49,34	44,0										59,0	54,0		
W29	W29.122	40,5	58,90	55,20	48,29	58,96	54,0						41,13	38,07	32,82	42,11	37,0	48,50	45,39	40,2	49,48	44,0										59,0	54,0		
W29	W29.122	43,5	58,70	55,00	48,09	58,76	54,0						41,18	38,12	32,87	42,16	37,0	48,58	45,47	40,3	49,55	45,0										59,0	54,0		
W29	W29.122	46,5	58,52	54,82	47,92	58,59	54,0						41,33	38,27	33,02	42,31	37,0	48,65	45,54	40,4	49,62	45,0										59,0	54,0		
W29	W29.122	49,5	58,35	54,65	47,75	58,42	53,0						41,38	38,32	33,07	42,36	37,0	48,72	45,61	40,4	49,69	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.122	52,5	58,19	54,49	47,58	58,25	53,0						41,40	38,34	33,09	42,38	37,0	48,75	45,64	40,5	49,73	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.122	55,5	58,04	54,34	47,43	58,10	53,0						41,13	38,07	32,82	42,11	37,0	48,76	45,65	40,5	49,74	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.122	58,5	57,89	54,19	47,28	57,95	53,0						41,18	38,11	32,87	42,16	37,0	48,76	45,65	40,5	49,74	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.122	61,5	57,74	54,04	47,13	57,80	53,0						41,38	38,32	33,07	42,36	37,0	48,76	45,65	40,5	49,74	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.122	64,5	57,60	53,90	46,99	57,66	53,0						41,55	38,49	33,24	42,53	38,0	48,77	45,66	40,5	49,75	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.122	67,5	57,46	53,75	46,85	57,52	53,0						41,61	38,55	33,30	42,59	38,0	48,78	45,67	40,5	49,76	45,0										58,0	53,0		
W29	W29.122	70,5	57,31	53,61	46,70	57,37	52,0						41,63	38,57	33,32	42,61	38,0	48,79	45,68	40,5	49,77	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.122	73,5	57,18	53,48	46,57	57,24	52,0						41,65	38,59	33,34	42,63	38,0	48,79	45,68	40,5	49,77	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.122	76,5	57,05	53,35	46,44	57,11	52,0						41,70	38,64	33,39	42,68	38,0	48,78	45,67	40,5	49,76	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.122	79,5	56,92	53,22	46,31	56,98	52,0						41,69	38,63	33,37	42,66	38,0	48,77	45,66	40,5	49,75	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.122	82,5	56,80	53,09	46,19	56,86	52,0						41,71	38,65	33,40	42,69	38,0	48,76	45,65	40,5	49,74	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.122	85,5	56,68	52,98	46,07	56,74	52,0						41,72	38,66	33,41	42,70	38,0	48,76	45,64	40,5	49,73	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.122	88,5	56,55	52,85	45,94	56,61	52,0						41,72	38,66	33,41	42,70	38,0	48,75	45,63	40,5	49,72	45,0										57,0	52,0		
W29	W29.123	1,5	61,01	57,32	50,40	61,07	56,0						39,51	36,46	31,20	40,49	35,0	44,69	41,59	36,4	4														

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

Brede Hilledijk							Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{DEN}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{DEN}	L _{VL_CUM} Conform art 110f	L _{VL_CUM} Conform art 110g	
																													(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W29	W29.123	73,5	57,04	53,34	46,43	57,10	52,0						40,98	37,92	32,67	41,96	37,0	48,83	45,72	40,5	49,81	45,0						57,0	52,0	
W29	W29.123	76,5	56,91	53,21	46,30	56,97	52,0						41,00	37,94	32,69	41,98	37,0	48,84	45,73	40,6	49,82	45,0						57,0	52,0	
W29	W29.123	79,5	56,79	53,09	46,18	56,85	52,0						40,99	37,93	32,68	41,97	37,0	48,84	45,72	40,6	49,81	45,0						57,0	52,0	
W29	W29.123	82,5	56,65	52,95	46,04	56,71	52,0						41,02	37,96	32,71	42,00	37,0	48,83	45,72	40,5	49,81	45,0						57,0	52,0	
W29	W29.123	85,5	56,53	52,83	45,92	56,59	52,0						41,03	37,97	32,72	42,01	37,0	48,83	45,72	40,5	49,81	45,0						57,0	52,0	
W29	W29.123	88,5	56,42	52,72	45,81	56,48	51,0						41,03	37,97	32,72	42,01	37,0	48,82	45,71	40,5	49,80	45,0						56,0	51,0	
W29	W29.124	1,5	61,04	57,35	50,44	61,11	56,0						39,33	36,27	31,02	40,31	35,0	44,40	41,29	36,1	45,37	40,0						61,0	56,0	
W29	W29.124	4,5	61,35	57,66	50,75	61,42	56,0						38,96	35,90	30,65	39,94	35,0	44,65	41,54	36,4	45,63	41,0						61,0	56,0	
W29	W29.124	7,5	61,25	57,56	50,65	61,32	56,0						38,59	35,53	30,28	39,57	35,0	44,77	41,65	36,5	45,74	41,0						61,0	56,0	
W29	W29.124	10,5	61,07	57,38	50,47	61,14	56,0						38,27	35,20		39,25	34,0	45,50	42,38	37,2	46,47	41,0						61,0	56,0	
W29	W29.124	13,5	60,85	57,16	50,25	60,92	56,0						38,52	35,45	30,21	39,50	35,0	46,00	42,88	37,7	46,97	42,0						61,0	56,0	
W29	W29.124	16,5	60,61	56,91	50,01	60,68	56,0						38,48	35,42	30,17	39,46	34,0	46,42	43,30	38,1	47,39	42,0						61,0	56,0	
W29	W29.124	19,5	60,37	56,68	49,77	60,44	55,0						38,48	35,41	30,17	39,46	34,0	46,16	43,05	37,9	47,14	42,0						60,0	55,0	
W29	W29.124	22,5	60,14	56,45	49,54	60,21	55,0						38,80	35,73	30,49	39,78	35,0	46,32	43,21	38,0	47,29	42,0						60,0	55,0	
W29	W29.124	25,5	59,92	56,22	49,32	59,99	55,0						39,14	36,07	30,83	40,12	35,0	46,78	43,67	38,5	47,76	43,0						60,0	55,0	
W29	W29.124	28,5	59,70	56,01	49,10	59,77	55,0						39,62	36,56	31,31	40,60	36,0	47,20	44,10	38,9	48,18	43,0						60,0	55,0	
W29	W29.124	31,5	59,49	55,79	48,89	59,56	55,0						40,18	37,12	31,87	41,16	36,0	47,55	44,44	39,3	48,52	44,0						60,0	55,0	
W29	W29.124	34,5	59,28	55,58	48,68	59,35	54,0						40,44	37,38	32,13	41,42	36,0	47,81	44,70	39,5	48,78	44,0						59,0	54,0	
W29	W29.124	37,5	59,08	55,38	48,48	59,15	54,0						40,50	37,44	32,19	41,48	36,0	48,05	44,94	39,8	49,03	44,0						59,0	54,0	
W29	W29.124	40,5	58,87	55,17	48,27	58,94	54,0						40,15	37,08	31,84	41,13	36,0	48,20	45,10	39,9	49,18	44,0						59,0	54,0	
W29	W29.124	43,5	58,69	54,99	48,09	58,76	54,0						40,18	37,11	31,87	41,16	36,0	48,30	45,19	40,0	49,28	44,0						59,0	54,0	
W29	W29.124	46,5	58,52	54,81	47,91	58,58	54,0						40,22	37,16	31,92	41,20	36,0	48,37	45,26	40,1	49,35	44,0						59,0	54,0	
W29	W29.124	49,5	58,34	54,64	47,74	58,41	53,0						40,10	37,04	31,79	41,08	36,0	48,44	45,33	40,2	49,42	44,0						58,0	53,0	
W29	W29.124	52,5	58,18	54,48	47,58	58,25	53,0						40,32	37,26	32,01	41,30	36,0	48,48	45,37	40,2	49,46	44,0						58,0	53,0	
W29	W29.124	55,5	58,03	54,33	47,43	58,10	53,0						40,41	37,35	32,10	41,39	36,0	48,48	45,37	40,2	49,46	44,0						58,0	53,0	
W29	W29.124	58,5	57,88	54,17	47,27	57,94	53,0						40,45	37,39	32,14	41,43	36,0	48,48	45,37	40,2	49,46	44,0						58,0	53,0	
W29	W29.124	61,5	57,72	54,01	47,11	57,78	53,0						40,19	37,13	31,88	41,17	36,0	48,48	45,36	40,2	49,45	44,0						58,0	53,0	
W29	W29.124	64,5	57,58	53,87	46,97	57,64	53,0						40,43	37,37	32,12	41,41	36,0	48,48	45,37	40,2	49,46	44,0						58,0	53,0	
W29	W29.124	67,5	57,43	53,73	46,83	57,50	53,0						40,64	37,58	32,33	41,62	37,0	48,49	45,37	40,2	49,46	44,0						58,0	53,0	
W29	W29.124	70,5	57,30	53,59	46,69	57,36	52,0						40,72	37,66	32,41	41,70	37,0	48,49	45,38	40,2	49,47	44,0						57,0	52,0	
W29	W29.124	73,5	57,17	53,46	46,56	57,23	52,0						40,74	37,68	32,43	41,72	37,0	48,50	45,39	40,2	49,48	44,0						57,0	52,0	
W29	W29.124	76,5	57,05	53,34	46,45	57,11	52,0						40,75	37,69	32,44	41,73	37,0	48,50	45,39	40,2	49,48	44,0						57,0	52,0	
W29	W29.124	79,5	56,93	53,22	46,32	56,99	52,0						40,78	37,72	32,47	41,76	37,0	48,49	45,37	40,2	49,46	44,0						57,0	52,0	
W29	W29.124	82,5	56,79	53,08	46,18	56,85	52,0						40,84	37,78	32,53	41,82	37,0	48,48	45,37	40,2	49,46	44,0						57,0	52,0	
W29	W29.124	85,5	56,67	52,96	46,07	56,73	52,0						40,87	37,81	32,56	41,85	37,0	48,47	45,35	40,2	49,44	44,0						57,0	52,0	
W29	W29.124	88,5	56,56	52,85	45,95	56,62	52,0						40,88	37,82	32,57	41,86	37,0	48,46	45,35	40,2	49,44	44,0						57,0	52,0	
W29	W29.125	1,5	61,01	57,31	50,41	61,08	56,0						38,41	35,35	30,10	39,39	34,0	44,67	41,56	36,4	45,64	41,0						61,0	56,0	
W29	W29.125	4,5	61,33																											

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief			
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}		
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)		
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]		
W29	W29.125	64,5	57,52	53,81	46,91	57,58	53,0						40,18	37,12	31,88	41,16	36,0	48,45	45,33	40,2	49,42	44,0						58,0	53,0		
W29	W29.125	67,5	57,37	53,66	46,77	57,43	52,0						40,34	37,28	32,03	41,32	36,0	48,45	45,34	40,2	49,43	44,0						57,0	52,0		
W29	W29.125	70,5	57,22	53,51	46,62	57,28	52,0						40,41	37,35	32,10	41,39	36,0	48,46	45,34	40,2	49,43	44,0						57,0	52,0		
W29	W29.125	73,5	57,10	53,39	46,50	57,16	52,0						40,44	37,38	32,14	41,42	36,0	48,46	45,35	40,2	49,44	44,0						57,0	52,0		
W29	W29.125	76,5	56,96	53,25	46,36	57,02	52,0						40,44	37,38	32,13	41,42	36,0	48,47	45,36	40,2	49,45	44,0						57,0	52,0		
W29	W29.125	79,5	56,83	53,12	46,23	56,89	52,0						40,45	37,39	32,14	41,43	36,0	48,48	45,36	40,2	49,45	44,0						57,0	52,0		
W29	W29.125	82,5	56,71	52,99	46,11	56,77	52,0						40,46	37,40	32,15	41,44	36,0	48,44	45,33	40,2	49,42	44,0						57,0	52,0		
W29	W29.125	85,5	56,58	52,87	45,98	56,64	52,0						40,51	37,45	32,21	41,49	36,0	48,43	45,32	40,2	49,41	44,0						57,0	52,0		
W29	W29.125	88,5	56,46	52,74	45,86	56,52	52,0						40,51	37,45	32,21	41,49	36,0	48,42	45,31	40,1	49,40	44,0						57,0	52,0		
W29	W29.126	1,5	56,47	52,77	45,87	56,54	52,0											35,16	32,00		36,13	31,0						57,0	52,0		
W29	W29.126	4,5	57,03	53,33	46,43	57,10	52,0											35,83	32,66		36,80	32,0						57,0	52,0		
W29	W29.126	7,5	57,07	53,37	46,47	57,14	52,0											36,78	33,61		37,75	33,0						57,0	52,0		
W29	W29.126	10,5	57,01	53,30	46,41	57,07	52,0											39,65	36,51	31,4	40,63	36,0						57,0	52,0		
W29	W29.126	13,5	56,89	53,19	46,29	56,96	52,0											41,04	37,92	32,8	42,02	37,0						57,0	52,0		
W29	W29.126	16,5	56,74	53,04	46,14	56,81	52,0											41,12	38,00	32,8	42,09	37,0						57,0	52,0		
W29	W29.126	19,5	56,59	52,88	45,99	56,65	52,0											37,29	34,16		38,26	33,0						57,0	52,0		
W29	W29.126	22,5	56,43	52,72	45,84	56,50	51,0														30,56								56,0	51,0	
W29	W29.126	25,5	56,28	52,57	45,69	56,35	51,0																						56,0	51,0	
W29	W29.126	28,5	56,12	52,40	45,52	56,18	51,0																						56,0	51,0	
W29	W29.126	31,5	55,95	52,24	45,35	56,01	51,0																						56,0	51,0	
W29	W29.126	34,5	55,79	52,08	45,19	55,85	51,0																						56,0	51,0	
W29	W29.126	37,5	55,63	51,91	45,03	55,69	51,0																						56,0	51,0	
W29	W29.126	40,5	55,46	51,74	44,86	55,52	51,0																						56,0	51,0	
W29	W29.126	43,5	55,30	51,58	44,70	55,36	50,0																						55,0	50,0	
W29	W29.126	46,5	55,16	51,44	44,56	55,22	50,0																						55,0	50,0	
W29	W29.126	49,5	55,01	51,29	44,41	55,07	50,0																						55,0	50,0	
W29	W29.126	52,5	54,85	51,13	44,25	54,91	50,0																						55,0	50,0	
W29	W29.126	55,5	54,72	51,00	44,12	54,78	50,0																						55,0	50,0	
W29	W29.126	58,5	54,58	50,86	43,98	54,64	50,0																						55,0	50,0	
W29	W29.126	61,5	54,44	50,72	43,84	54,50	49,0																						54,0	49,0	
W29	W29.126	64,5	54,30	50,57	43,70	54,36	49,0																						54,0	49,0	
W29	W29.126	67,5	54,18	50,45	43,58	54,24	49,0																						54,0	49,0	
W29	W29.126	70,5	54,01	50,29	43,42	54,07	49,0																						54,0	49,0	
W29	W29.126	73,5	53,88	50,15	43,28	53,94	49,0																						54,0	49,0	
W29	W29.126	76,5	53,75	50,02	43,15	53,81	49,0																						54,0	49,0	
W29	W29.126	79,5	53,66	49,93	43,06	53,72	49,0																						54,0	49,0	
W29	W29.126	82,5	53,56	49,83	42,97	53,62	49,0																						54,0	49,0	
W29	W29.126	85,5	53,45	49,71	42,85	53,51	49,0																						54,0	49,0	
W29	W29.126	88,5	53,32	49,59	42,73	53,38	48,0																								
W29	W29.127	1,5	53,98	50,28	43,38	54,05	49,0											34,23	31,07		35,21	30,0						54,0	49,0		
W29	W29.127	4,5	55,01	51,31	44,40	55,07	50,0											34,91	31,73		35,88	31,0						55,0	50,0		
W29	W29.127	7,5	55,19	51,49	44,59	55,26	50,0											35,92	32,75		36,90	32,0						55,0	50,0		
W29	W29.127	10,5	55,24	51,54	44,64	55,31	50,0											39,47	36,33	31,2	40,45	35,0						55,0	50,0		
W29	W29.127	13,5	55,21	51,51	44,61	55,28	50,0											40,49	37,36	32,2	41,46	36,0						55,0	50,0		
W29	W29.127	16,5	55,15	51,44	44,55	55,21	50,0											40,81	37,70	32,5	41,79	37,0						55,0	50,0		
W29	W29.127	19,5	55,05	51,35	44,46	55,12	50,0											36,37	33,25		37,34	32,0						55,0	50,0		
W29	W29.127	22,5	54,97	51,26	44,37	55,03	50,0																						55,0	50,0	
W29	W29.127	25,5	54,88	51,17	44,28	54,94	50,0																						55,0	50,0	
W29	W29.127	28,5	54,79	51,08	44,19	54,85	50,0																						55,0	50,0	
W29	W29.127	31,5	54,68	50,97	44,08	54,74	50,0																						55,0	50,0	
W29	W29.127	34,5	54,58	50,86	43,97	54,64	50,0																						55,0	50,0	
W29	W29.127	37,5	54,46	50,75	43,86	54,52	50,0																						55,0	50,0	
W29	W29.127	40,5	54,34	50,62	43,73	54,40	49,0																						54,0	49,0	
W29	W29.127	43,5	54,20	50,49	43,60	54,26	49,0																						54,0	49,0	
W29	W29.127	46,5	54,09	50,37	43,49	54,15	49,0																						54,0	49,0	
W29	W29.127	49,5	54,00	50,28	43,39	54,06	49,0																						54,0	49,0	
W29	W29.127	52,5	53,90	50,18	43,30	53,96	4																								

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

		Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	L _{VL,CUM} Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W29	W29.127	55,5	53,79	50,07	43,19	53,85	49,0																					54,0	49,0	
W29	W29.127	58,5	53,69	49,97	43,09	53,75	49,0																					54,0	49,0	
W29	W29.127	61,5	53,58	49,86	42,98	53,64	49,0																					54,0	49,0	
W29	W29.127	64,5	53,50	49,77	42,89	53,56	49,0																					54,0	49,0	
W29	W29.127	67,5	53,39	49,66	42,79	53,45	48,0																							
W29	W29.127	70,5	53,23	49,50	42,63	53,29	48,0																							
W29	W29.127	73,5	53,14	49,41	42,54	53,20	48,0																							
W29	W29.127	76,5	53,02	49,28	42,42	53,08	48,0																							
W29	W29.127	79,5	52,89	49,15	42,29	52,95	48,0																							
W29	W29.127	82,5	52,78	49,05	42,18	52,84	48,0																							
W29	W29.127	85,5	52,64	48,91	42,04	52,70	48,0																							
W29	W29.127	88,5	52,55	48,82	41,95	52,61	48,0																							
W29	W29.128	1,5	52,43	48,72	41,83	52,49	47,0											33,96	30,81			34,93	30,0							
W29	W29.128	4,5	53,46	49,75	42,86	53,52	49,0											34,28	31,12			35,26	30,0					54,0	49,0	
W29	W29.128	7,5	53,79	50,09	43,20	53,86	49,0											34,90	31,74			35,88	31,0					54,0	49,0	
W29	W29.128	10,5	53,97	50,27	43,37	54,04	49,0											37,25	34,11			38,22	33,0					54,0	49,0	
W29	W29.128	13,5	54,03	50,32	43,43	54,09	49,0											38,89	35,76	30,6		39,86	35,0					54,0	49,0	
W29	W29.128	16,5	54,01	50,30	43,41	54,07	49,0											39,14	36,02	30,9		40,11	35,0					54,0	49,0	
W29	W29.128	19,5	53,96	50,25	43,37	54,03	49,0											35,18	32,06			36,15	31,0					54,0	49,0	
W29	W29.128	22,5	53,90	50,19	43,31	53,97	49,0																					54,0	49,0	
W29	W29.128	25,5	53,85	50,13	43,25	53,91	49,0																					54,0	49,0	
W29	W29.128	28,5	53,80	50,08	43,20	53,86	49,0																					54,0	49,0	
W29	W29.128	31,5	53,75	50,03	43,15	53,81	49,0																					54,0	49,0	
W29	W29.128	34,5	53,67	49,96	43,08	53,74	49,0																					54,0	49,0	
W29	W29.128	37,5	53,58	49,87	42,99	53,65	49,0																					54,0	49,0	
W29	W29.128	40,5	53,50	49,78	42,90	53,56	49,0																					54,0	49,0	
W29	W29.128	43,5	53,42	49,70	42,82	53,48	48,0																							
W29	W29.128	46,5	53,32	49,60	42,73	53,38	48,0																							
W29	W29.128	49,5	53,22	49,50	42,62	53,28	48,0																							
W29	W29.128	52,5	53,14	49,41	42,54	53,20	48,0																							
W29	W29.128	55,5	53,07	49,35	42,48	53,13	48,0																							
W29	W29.128	58,5	53,04	49,32	42,45	53,10	48,0																							
W29	W29.128	61,5	53,01	49,28	42,41	53,07	48,0																							
W29	W29.128	64,5	52,94	49,21	42,34	53,00	48,0																							
W29	W29.128	67,5	52,85	49,12	42,25	52,91	48,0																							
W29	W29.128	70,5	52,75	49,02	42,15	52,81	48,0																							
W29	W29.128	73,5	52,63	48,89	42,03	52,69	48,0																							
W29	W29.128	76,5	52,52	48,78	41,92	52,58	48,0																							
W29	W29.128	79,5	52,39	48,64	41,79	52,44	47,0																							
W29	W29.128	82,5	52,30	48,55	41,70	52,35	47,0																							
W29	W29.128	85,5	52,14	48,40	41,55	52,20	47,0																							
W29	W29.128	88,5	51,97	48,23	41,37	52,03	47,0																							
W29	W29.129	1,5	53,08	49,35	42,50	53,14	48,0											32,40				33,37								
W29	W29.129	4,5	53,65	49,92	43,06	53,71	49,0											32,66				33,63						54,0	49,0	
W29	W29.129	7,5	54,30	50,57	43,71	54,36	49,0											33,13				34,11						54,0	49,0	
W29	W29.129	10,5	54,74	51,01	44,15	54,80	50,0											34,69	31,54			35,66	31,0					55,0	50,0	
W29	W29.129	13,5	54,81	51,08	44,22	54,87	50,0											36,33	33,20			37,30	32,0					55,0	50,0	
W29	W29.129	16,5	54,80	51,07	44,22	54,86	50,0											37,61	34,50			38,59	34,0					55,0	50,0	
W29	W29.129	19,5	54,77	51,04	44,19	54,83	50,0											34,26	31,14			35,23	30,0					55,0	50,0	
W29	W29.129	22,5	54,74	51,00	44,15	54,80	50,0																					55,0	50,0	
W29	W29.129	25,5	54,69	50,96	44,11	54,75	50,0																					55,0	50,0	
W29	W29.129	28,5	54,66	50,92	44,07	54,72	50,0																					55,0	50,0	
W29	W29.129	31,5	54,62,																											

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï zoneplichtige wegen

		Brede Hilledijk						Posthumalaan						Hillelaan					Maashaven Oostzijde						Tolhuislaan						Cumulatief		Cumulatief		
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
						incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g						Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W29	W29.129	46,5	54,35	50,61	43,77	54,41	49,0											30,62					31,60											54,0	49,0
W29	W29.129	49,5	54,28	50,54	43,70	54,34	49,0											31,12					32,09											54,0	49,0
W29	W29.129	52,5	54,21	50,47	43,63	54,27	49,0											31,37					32,34											54,0	49,0
W29	W29.129	55,5	54,14	50,40	43,55	54,20	49,0																											54,0	49,0
W29	W29.129	58,5	54,09	50,35	43,51	54,15	49,0																											54,0	49,0
W29	W29.129	61,5	54,06	50,32	43,48	54,12	49,0																											54,0	49,0
W29	W29.129	64,5	54,04	50,29	43,45	54,10	49,0																											54,0	49,0
W29	W29.129	67,5	54,02	50,27	43,43	54,08	49,0																											54,0	49,0
W29	W29.129	70,5	53,95	50,20	43,36	54,01	49,0																											54,0	49,0
W29	W29.129	73,5	53,87	50,12	43,28	53,93	49,0																											54,0	49,0
W29	W29.129	76,5	53,80	50,05	43,21	53,86	49,0																											54,0	49,0
W29	W29.129	79,5	53,74	49,99	43,15	53,80	49,0																											54,0	49,0
W29	W29.129	82,5	53,62	49,87	43,03	53,68	49,0																											54,0	49,0
W29	W29.129	85,5	53,55	49,80	42,96	53,61	49,0																											54,0	49,0
W29	W29.129	88,5	53,42	49,66	42,83	53,47	48,0																												
W30	W30.100	1,5						47,84	44,79	39,52	48,82	44,0	36,86	33,81			37,84	33,0																	
W30	W30.100	4,5						47,49	44,43	39,17	48,46	43,0	36,40	33,35			37,38	32,0																	
W30	W30.100	7,5						47,11	44,06	38,79	48,09	43,0	35,95	32,90			36,93	32,0																	
W30	W30.100	10,5						46,86	43,81	38,54	47,84	43,0	36,05	33,00			37,03	32,0																	
W30	W30.100	13,5						46,96	43,91	38,64	47,94	43,0	36,39	33,33			37,36	32,0																	
W30	W30.100	16,5						47,13	44,08	38,81	48,11	43,0	36,73	33,67			37,71	33,0																	
W30	W30.100	19,5						47,39	44,34	39,07	48,37	43,0	37,08	34,02			38,06	33,0																	
W30	W30.100	22,5						47,65	44,60	39,33	48,63	44,0	37,44	34,39			38,42	33,0																	
W30	W30.100	25,5						47,91	44,86	39,59	48,89	44,0	37,87	34,81			38,84	34,0																	
W30	W30.100	28,5						48,17	45,12	39,85	49,15	44,0	38,33	35,28	30,02		39,31	34,0																	
W30	W30.100	31,5						48,43	45,38	40,11	49,41	44,0	38,66	35,61	30,35		39,64	35,0																	
W30	W30.100	34,5						48,61	45,55	40,29	49,58	45,0	38,91	35,86	30,60		39,89	35,0																	
W30	W30.100	37,5						48,73	45,68	40,41	49,71	45,0	39,51	36,46	31,20		40,49	35,0																	
W30	W30.100	40,5						48,77	45,71	40,45	49,74	45,0	39,85	36,80	31,53		40,83	36,0																	
W30	W30.100	43,5						48,80	45,74	40,48	49,77	45,0	40,03	36,98	31,71		41,01	36,0																	
W30	W30.100	46,5						48,78	45,73	40,46	49,76	45,0	40,43	37,39	32,12		41,41	36,0																	
W30	W30.100	49,5						48,76	45,70	40,44	49,73	45,0	40,65	37,60	32,33		41,63	37,0																	
W30	W30.100	52,5						48,76	45,71	40,44	49,74	45,0	40,78	37,74	32,47		41,76	37,0																	
W30	W30.100	55,5						48,76	45,70	40,44	49,73	45,0	40,89	37,85	32,58		41,87	37,0																	
W30	W30.100	58,5						48,75	45,70	40,43	49,73	45,0	41,01	37,96	32,69		41,99	37,0																	
W30	W30.100	61,5						48,75	45,70	40,43	49,73	45,0	41,15	38,10	32,83		42,13	37,0																	
W30	W30.100	64,5						48,75	45,69	40,43	49,72	45,0	41,35	38,29	33,03		42,32	37,0																	
W30	W30.100	67,5						48,71	45,65	40,39	49,68	45,0	41,90	38,85	33,58		42,88	38,0																	
W30	W30.100	70,5						48,70	45,65	40,38	49,68	45,0	42,51	39,46	34,19		43,49	38,0																	
W30	W30.100	73,5						48,71	45,66	40,39	49,69	45,0	42,89	39,84	34,57		43,87	39,0																	
W30	W30.100	76,5						48,68	45,62	40,36	49,65	45,0	43,31	40,27	34,99		44,29	39,0																	
W30	W30.100	79,5						48,67	45,61	40,35	49,64	45,0	43,77	40,72	35,45		44,75	40,0																	
W30	W30.100	82,5						48,66	45,61	40,34	49,64	45,0	44,15	41,11	35,83		45,13	40,0																	
W30	W30.100	85,5						48,65	45,60	40,33	49,63	45,0	44,13	41,09	35,82		45,11	40,0																	
W30	W30.100	88,5	30,88			30,91		48,64	45,59	40,32	49,62	45,0	44,20	41,15	35,88		45,18	40,0																	
W30	W30.101	1,5						48,21	45,16	39,89	49,19	44,0	35,64	32,59			36,62	32,0																	
W30	W30.101	4,5						47,87	44,81	39,54	48,84	44,0	35,18	32,13			36,16	31,0																	
W30	W30.101	7,5						47,16	44,11	38,84	48,14	43,0	34,74	31,68			35,71	31,0																	
W30	W30.101	10,5						46,94	43,89	38,62	47,92	43,0	34,93	31,87			35,90	31,0																	
W30	W30.101	13,5						47,00	43,95	38,68	47,98	43,0	35,27	32,22			36,25	31,0																	
W30	W30.101	16,5						47,26	44,20	38,94	48,23	43,0	35,63	32,57			36,60	32,0																	
W30	W30.101	19,5						47,52	44,47	39,20	48,50	43,0	35,99	32,93			36,97	32,0																	
W30	W30.101	22,5						47,79	44,74	39,47	48,77	44,0	36,37	33,																					

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W30	W30.101	37,5						48,88	45,83	40,56	49,86	45,0	38,78	35,73	30,47	39,76	35,0												
W30	W30.101	40,5						48,94	45,88	40,62	49,91	45,0	39,08	36,03	30,76	40,06	35,0												
W30	W30.101	43,5						48,96	45,91	40,64	49,94	45,0	39,30	36,25	30,99	40,28	35,0												
W30	W30.101	46,5						48,97	45,92	40,65	49,95	45,0	39,86	36,81	31,54	40,84	36,0												
W30	W30.101	49,5						48,98	45,92	40,66	49,95	45,0	40,14	37,10	31,82	41,12	36,0												
W30	W30.101	52,5						48,98	45,92	40,66	49,95	45,0	40,31	37,26	31,99	41,29	36,0												
W30	W30.101	55,5						48,97	45,92	40,65	49,95	45,0	40,48	37,43	32,16	41,46	36,0												
W30	W30.101	58,5						48,96	45,91	40,64	49,94	45,0	40,66	37,61	32,34	41,64	37,0												
W30	W30.101	61,5						48,96	45,91	40,64	49,94	45,0	41,05	38,01	32,74	42,03	37,0												
W30	W30.101	64,5						48,95	45,90	40,63	49,93	45,0	41,43	38,39	33,12	42,41	37,0												
W30	W30.101	67,5						48,94	45,89	40,62	49,92	45,0	42,48	39,43	34,16	43,46	38,0												
W30	W30.101	70,5						48,94	45,88	40,62	49,91	45,0	43,02	39,98	34,70	44,00	39,0												
W30	W30.101	73,5						48,93	45,88	40,61	49,91	45,0	43,22	40,18	34,90	44,20	39,0												
W30	W30.101	76,5						48,92	45,87	40,60	49,90	45,0	43,48	40,44	35,16	44,46	39,0												
W30	W30.101	79,5						48,91	45,86	40,59	49,89	45,0	43,87	40,83	35,55	44,85	40,0												
W30	W30.101	82,5	30,83			30,86		48,90	45,85	40,58	49,88	45,0	44,18	41,14	35,86	45,16	40,0												
W30	W30.101	85,5	31,08			31,12		48,89	45,84	40,57	49,87	45,0	44,33	41,29	36,02	45,31	40,0												
W30	W30.101	88,5	31,25			31,28		48,88	45,83	40,56	49,86	45,0	44,31	41,27	35,99	45,29	40,0												
W30	W30.102	1,5						48,34	45,29	40,02	49,32	44,0	35,63	32,58		36,61	32,0												
W30	W30.102	4,5						47,95	44,90	39,63	48,93	44,0	35,20	32,15		36,18	31,0												
W30	W30.102	7,5						47,22	44,17	38,90	48,20	43,0	34,80	31,74		35,77	31,0												
W30	W30.102	10,5						47,10	44,05	38,78	48,08	43,0	35,01	31,95		35,99	31,0												
W30	W30.102	13,5						47,21	44,16	38,89	48,19	43,0	35,65	32,60		36,63	32,0												
W30	W30.102	16,5						47,47	44,41	39,15	48,44	43,0	36,13	33,08		37,11	32,0												
W30	W30.102	19,5						47,74	44,68	39,42	48,71	44,0	36,55	33,50		37,53	33,0												
W30	W30.102	22,5						48,01	44,95	39,69	48,98	44,0	36,13	33,07		37,10	32,0												
W30	W30.102	25,5						48,28	45,23	39,96	49,26	44,0	35,97	32,91		36,95	32,0												
W30	W30.102	28,5						48,55	45,50	40,23	49,53	45,0	36,50	33,44		37,47	32,0												
W30	W30.102	31,5						48,79	45,73	40,47	49,76	45,0	36,84	33,78		37,82	33,0												
W30	W30.102	34,5						48,92	45,86	40,60	49,89	45,0	37,18	34,12		38,16	33,0												
W30	W30.102	37,5						49,04	45,99	40,72	50,02	45,0	38,07	35,02		39,05	34,0												
W30	W30.102	40,5						49,08	46,02	40,75	50,05	45,0	38,50	35,45	30,19	39,48	34,0												
W30	W30.102	43,5						49,07	46,02	40,75	50,05	45,0	39,15	36,11	30,84	40,13	35,0												
W30	W30.102	46,5						49,09	46,04	40,77	50,07	45,0	39,56	36,51	31,24	40,54	36,0												
W30	W30.102	49,5						49,10	46,05	40,78	50,08	45,0	39,79	36,75	31,48	40,77	36,0												
W30	W30.102	52,5						49,10	46,05	40,78	50,08	45,0	40,03	36,98	31,71	41,01	36,0												
W30	W30.102	55,5						49,10	46,05	40,78	50,08	45,0	40,26	37,21	31,94	41,24	36,0												
W30	W30.102	58,5						49,10	46,04	40,78	50,07	45,0	40,26	37,21	31,95	41,24	36,0												
W30	W30.102	61,5						49,09	46,04	40,77	50,07	45,0	40,87	37,82	32,55	41,85	37,0												
W30	W30.102	64,5						49,08	46,03	40,76	50,06	45,0	42,20	39,16	33,89	43,18	38,0												
W30	W30.102	67,5						49,08	46,02	40,76	50,05	45,0	42,57	39,53	34,25	43,55	39,0												
W30	W30.102	70,5						49,07	46,02	40,75	50,05	45,0	43,10	40,06	34,78	44,08	39,0												
W30	W30.102	73,5						49,06	46,01	40,74	50,04	45,0	43,64	40,60	35,32	44,62	40,0												
W30	W30.102	76,5						49,05	46,00	40,73	50,03	45,0	43,91	40,87	35,59	44,89	40,0												
W30	W30.102	79,5						49,05	45,99	40,73	50,02	45,0	43,89	40,85	35,57	44,87	40,0												
W30	W30.102	82,5						49,04	45,98	40,72	50,01	45,0	44,20	41,16	35,88	45,18	40,0												
W30	W30.102	85,5	30,76			30,80		49,03	45,97	40,71	50,00	45,0	44,47	41,43	36,15	45,45	40,0												
W30	W30.102	88,5	31,02			31,05		49,02	45,96	40,70	49,99	45,0	44,65	41,61	36,33	45,63	41,0												
W30	W30.103	1,5						47,95	44,89	39,62	48,92	44,0	36,13	33,08		37,11	32,0												
W30	W30.103	4,5						47,56	44,51	39,24	48,54	44,0	35,69	32,64		36,67	32,0												
W30	W30.103	7,5						47,20	44,15	38,87	48,17	43,0	35,40	32,35		36,38	31,0												
W30	W30.103	10,5						47,15	44,10	38,83	48,13	43,0	35,96	32,90		36,93	32,0												
W30	W30.103	13,5						47,23	44,17	38,91	48,20	43,0	36,44	33,39		37,42	32,0												
W30	W30.103	16,5						47,49	44,44	39,17	48,47	43,0	36,86	33,81		37,84	33,0												
W30	W30.103	19,5						47,77	44,72	39,45	48,75	44,0	36,65	33,60		37,63	33,0												
W30	W30.103	22,5						48,05	45,00	39,73	49,03	44,0	37,08	34,02		38,06	33,0												
W30	W30.103	25,5						48,33	45,28																				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{VL_CUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	L _{VL_CUM} Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W30	W30.103	28,5						48,61	45,56	40,29	49,59	45,0	38,13	35,07			39,10	34,0												
W30	W30.103	31,5						48,81	45,76	40,49	49,79	45,0	38,56	35,51			30,25	39,54	35,0											
W30	W30.103	34,5						48,97	45,91	40,65	49,94	45,0	39,30	36,25			30,99	40,28	35,0											
W30	W30.103	37,5						49,06	46,01	40,74	50,04	45,0	39,84	36,79			31,52	40,82	36,0											
W30	W30.103	40,5						49,11	46,06	40,79	50,09	45,0	39,79	36,74			31,47	40,77	36,0											
W30	W30.103	43,5						49,14	46,08	40,81	50,11	45,0	40,38	37,33			32,06	41,36	36,0											
W30	W30.103	46,5						49,11	46,06	40,79	50,09	45,0	40,60	37,55			32,28	41,58	37,0											
W30	W30.103	49,5	30,51			30,53		49,12	46,07	40,80	50,10	45,0	40,74	37,69			32,42	41,72	37,0											
W30	W30.103	52,5						49,12	46,07	40,80	50,10	45,0	40,92	37,87			32,60	41,90	37,0											
W30	W30.103	55,5						49,12	46,06	40,80	50,09	45,0	41,11	38,06			32,80	42,09	37,0											
W30	W30.103	58,5						49,11	46,06	40,79	50,09	45,0	41,39	38,34			33,08	42,37	37,0											
W30	W30.103	61,5						49,11	46,06	40,79	50,09	45,0	42,32	39,27			34,00	43,30	38,0											
W30	W30.103	64,5						49,10	46,05	40,78	50,08	45,0	43,10	40,06			34,79	44,08	39,0											
W30	W30.103	67,5						49,10	46,05	40,78	50,08	45,0	43,57	40,53			35,25	44,55	40,0											
W30	W30.103	70,5						49,09	46,04	40,77	50,07	45,0	43,88	40,84			35,56	44,86	40,0											
W30	W30.103	73,5						49,09	46,03	40,77	50,06	45,0	44,33	41,29			36,01	45,31	40,0											
W30	W30.103	76,5						49,08	46,02	40,76	50,05	45,0	44,61	41,57			36,29	45,59	41,0											
W30	W30.103	79,5						49,07	46,02	40,75	50,05	45,0	44,72	41,68			36,40	45,70	41,0											
W30	W30.103	82,5						49,06	46,01	40,74	50,04	45,0	44,74	41,70			36,42	45,72	41,0											
W30	W30.103	85,5						49,05	46,00	40,73	50,03	45,0	44,88	41,84			36,57	45,86	41,0											
W30	W30.103	88,5	30,82			30,85		49,04	45,99	40,72	50,02	45,0	45,05	42,01			36,74	46,03	41,0											
W30	W30.104	1,5						48,46	45,41	40,14	49,44	44,0	36,68	33,63				37,66	33,0											
W30	W30.104	4,5						48,09	45,04	39,77	49,07	44,0	36,22	33,17				37,20	32,0											
W30	W30.104	7,5						47,37	44,32	39,05	48,35	43,0	35,85	32,80				36,83	32,0											
W30	W30.104	10,5						47,33	44,28	39,01	48,31	43,0	35,98	32,93				36,96	32,0											
W30	W30.104	13,5						47,41	44,36	39,09	48,39	43,0	36,33	33,28				37,31	32,0											
W30	W30.104	16,5						47,68	44,63	39,36	48,66	44,0	36,70	33,64				37,67	33,0											
W30	W30.104	19,5						47,96	44,91	39,64	48,94	44,0	36,22	33,16				37,20	32,0											
W30	W30.104	22,5						48,24	45,19	39,92	49,22	44,0	36,64	33,58				37,62	33,0											
W30	W30.104	25,5						48,52	45,47	40,20	49,50	45,0	37,22	34,16				38,19	33,0											
W30	W30.104	28,5						48,79	45,74	40,47	49,77	45,0	37,69	34,64				38,67	34,0											
W30	W30.104	31,5						48,97	45,92	40,65	49,95	45,0	38,02	34,96				39,00	34,0											
W30	W30.104	34,5						49,08	46,03	40,76	50,06	45,0	38,93	35,88			30,61	39,91	35,0											
W30	W30.104	37,5						49,18	46,13	40,86	50,16	45,0	39,33	36,28			31,01	40,31	35,0											
W30	W30.104	40,5						49,24	46,19	40,92	50,22	45,0	39,89	36,84			31,57	40,87	36,0											
W30	W30.104	43,5	30,42			30,44		49,23	46,18	40,91	50,21	45,0	40,28	37,23			31,96	41,26	36,0											
W30	W30.104	46,5	31,22			31,24		49,25	46,20	40,93	50,23	45,0	39,91	36,87			31,60	40,89	36,0											
W30	W30.104	49,5	32,17			32,19		49,26	46,20	40,94	50,23	45,0	40,15	37,10			31,83	41,13	36,0											
W30	W30.104	52,5	30,11			30,13		49,25	46,20	40,93	50,23	45,0	40,39	37,34			32,07	41,37	36,0											
W30	W30.104	55,5						49,25	46,20	40,93	50,23	45,0	40,76	37,71			32,45	41,74	37,0											
W30	W30.104	58,5						49,24	46,19	40,92	50,22	45,0	41,72	38,67			33,40	42,70	38,0											
W30	W30.104	61,5						49,24	46,19	40,92	50,22	45,0	42,93	39,89			34,62	43,91	39,0											
W30	W30.104	64,5						49,23	46,18	40,91	50,21	45,0	43,33	40,29			35,01	44,31	39,0											
W30	W30.104	67,5						49,22	46,17	40,90	50,20	45,0	44,01	40,97			35,69	44,99	40,0											
W30	W30.104	70,5						49,21	46,16	40,89	50,19	45,0	44,48	41,45			36,16	45,46	40,0											
W30	W30.104	73,5						49,21	46,15	40,89	50,18	45,0	44,50	41,46			36,18	45,48	40,0											
W30	W30.104	76,5						49,20	46,15	40,88	50,18	45,0	44,65	41,61			36,33	45,63	41,0											
W30	W30.104	79,5						49,19	46,14	40,87	50,17	45,0	45,08	42,04			36,76	46,06	41,0											
W30	W30.104	82,5						49,18	46,13	40,86	50,16	45,0	45,23	42,19			36,91	46,21	41,0											
W30	W30.104	85,5						49,17	46,12	40,85	50,15	45,0	45,15	42,11			36,84	46,13	41,0											
W30	W30.104	88,5						49,16	46,11	40,84	50,14	45,0	45,19	42,15			36,88	46,17	41,0											
W30	W30.105	1,5						47,85	44,80	39,52	48,82	44,0	34,44	31,39				35,42	30,0											
W30	W30.105	4,5						47,45	44,40	39,12	48,42	43,0	34,01	30,95				34,99	30,0											
W30	W30.105	7,5						47,13	44,08	38,81	48,11	43,0	33,81	30,75				34,79	30,0											
W30	W30.105	10,5						47,13	44,08	38,81	48,11	43,0	34,00	30,94				34,98	30,0											
W30	W30.105	13,5						47,23	44,17	38,90	48,20	43,0	34,37	31,30				35,35	30,0											
W30	W30.105	16,5						47,50	44,45	39,18	48,48	43,0	34,77	31,70				35,75												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{VL_CUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	L _{VL_CUM} Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W30	W30.105	19,5						47,79	44,74	39,47	48,77	44,0	35,20	32,13		36,18	31,0												
W30	W30.105	22,5						48,08	45,03	39,76	49,06	44,0	35,68	32,62		36,66	32,0												
W30	W30.105	25,5						48,37	45,32	40,05	49,35	44,0	36,39	33,32		37,37	32,0												
W30	W30.105	28,5						48,63	45,58	40,31	49,61	45,0	36,90	33,84		37,88	33,0												
W30	W30.105	31,5						48,79	45,74	40,47	49,77	45,0	37,46	34,40		38,44	33,0												
W30	W30.105	34,5						48,92	45,87	40,60	49,90	45,0	38,95	35,90	30,64	39,93	35,0												
W30	W30.105	37,5						49,01	45,96	40,69	49,99	45,0	39,47	36,43	31,16	40,45	35,0												
W30	W30.105	40,5						49,06	46,01	40,74	50,04	45,0	40,47	37,42	32,15	41,45	36,0												
W30	W30.105	43,5						49,08	46,03	40,76	50,06	45,0	40,79	37,75	32,47	41,77	37,0												
W30	W30.105	46,5						49,09	46,04	40,77	50,07	45,0	41,00	37,95	32,68	41,98	37,0												
W30	W30.105	49,5	30,74			30,75		49,10	46,05	40,78	50,08	45,0	41,27	38,22	32,95	42,25	37,0												
W30	W30.105	52,5						49,10	46,04	40,77	50,07	45,0	41,66	38,60	33,34	42,63	38,0												
W30	W30.105	55,5						49,09	46,04	40,77	50,07	45,0	42,53	39,48	34,21	43,51	39,0												
W30	W30.105	58,5						49,09	46,04	40,77	50,07	45,0	43,84	40,79	35,52	44,82	40,0												
W30	W30.105	61,5						49,08	46,03	40,76	50,06	45,0	44,30	41,26	35,98	45,28	40,0												
W30	W30.105	64,5						49,08	46,03	40,76	50,06	45,0	44,94	41,90	36,62	45,92	41,0												
W30	W30.105	67,5						49,06	46,01	40,74	50,04	45,0	45,36	42,32	37,04	46,34	41,0												
W30	W30.105	70,5						49,05	46,00	40,73	50,03	45,0	45,58	42,54	37,27	46,56	42,0												
W30	W30.105	73,5						49,04	45,99	40,72	50,02	45,0	45,79	42,75	37,47	46,77	42,0												
W30	W30.105	76,5						49,03	45,98	40,71	50,01	45,0	45,80	42,75	37,48	46,78	42,0												
W30	W30.105	79,5						49,02	45,97	40,70	50,00	45,0	45,92	42,88	37,61	46,90	42,0												
W30	W30.105	82,5						49,01	45,96	40,69	49,99	45,0	46,19	43,14	37,87	47,17	42,0												
W30	W30.105	85,5						49,00	45,95	40,68	49,98	45,0	46,40	43,35	38,08	47,38	42,0												
W30	W30.105	88,5						48,99	45,94	40,67	49,97	45,0	46,38	43,33	38,06	47,36	42,0												
W30	W30.106	1,5						47,93	44,88	39,61	48,91	44,0	32,96			33,94													
W30	W30.106	4,5						47,53	44,48	39,21	48,51	44,0	32,45			33,43													
W30	W30.106	7,5						47,24	44,19	38,92	48,22	43,0	32,28			33,26													
W30	W30.106	10,5						47,25	44,20	38,93	48,23	43,0	32,64			33,62													
W30	W30.106	13,5						47,48	44,43	39,16	48,46	43,0	33,03			34,01													
W30	W30.106	16,5						47,76	44,71	39,44	48,74	44,0	33,46	30,40		34,44													
W30	W30.106	19,5						48,05	45,00	39,73	49,03	44,0	33,89	30,83		34,87	30,0												
W30	W30.106	22,5						48,34	45,29	40,02	49,32	44,0	34,34	31,28		35,32	30,0												
W30	W30.106	25,5						48,64	45,59	40,32	49,62	45,0	34,84	31,78		35,82	31,0												
W30	W30.106	28,5						48,88	45,83	40,56	49,86	45,0	35,30	32,23		36,28	31,0												
W30	W30.106	31,5						49,03	45,98	40,71	50,01	45,0	36,73	33,67		37,71	33,0												
W30	W30.106	34,5						49,15	46,10	40,83	50,13	45,0	37,91	34,86		38,89	34,0												
W30	W30.106	37,5						49,20	46,15	40,88	50,18	45,0	38,95	35,91	30,64	39,93	35,0												
W30	W30.106	40,5						49,25	46,20	40,93	50,23	45,0	39,74	36,70	31,42	40,72	36,0												
W30	W30.106	43,5						49,28	46,23	40,96	50,26	45,0	40,03	36,98	31,71	41,01	36,0												
W30	W30.106	46,5						49,26	46,21	40,94	50,24	45,0	40,37	37,32	32,05	41,35	36,0												
W30	W30.106	49,5						49,26	46,21	40,94	50,24	45,0	40,70	37,65	32,39	41,68	37,0												
W30	W30.106	52,5						49,26	46,20	40,94	50,23	45,0	41,41	38,36	33,09	42,39	37,0												
W30	W30.106	55,5						49,25	46,20	40,93	50,23	45,0	43,14	40,09	34,82	44,12	39,0												
W30	W30.106	58,5						49,24	46,19	40,92	50,22	45,0	43,78	40,74	35,47	44,76	40,0												
W30	W30.106	61,5						49,23	46,18	40,91	50,21	45,0	44,43	41,39	36,11	45,41	40,0												
W30	W30.106	64,5						49,23	46,17	40,91	50,20	45,0	45,11	42,07	36,78	46,08	41,0												
W30	W30.106	67,5						49,22	46,17	40,90	50,20	45,0	45,49	42,46	37,17	46,47	41,0												
W30	W30.106	70,5						49,21	46,16	40,89	50,19	45,0	45,57	42,53	37,25	46,55	42,0												
W30	W30.106	73,5						49,20	46,15	40,88	50,18	45,0	45,86	42,82	37,54	46,84	42,0												
W30	W30.106	76,5						49,19	46,14	40,87	50,17	45,0	46,22	43,18	37,90	47,20	42,0												
W30	W30.106	79,5						49,18	46,13	40,86	50,16	45,0	46,20	43,16	37,88	47,18	42,0												
W30	W30.106	82,5						49,17	46,12	40,85	50,15	45,0	46,35	43,30	38,03	47,33	42,0												
W30	W30.106	85,5						49,16	46,11	40,84	50,14	45,0	46,33	43,28	38,01	47,31	42,0												
W30	W30.106	88,5						49,15	46,10	40,83	50,13	45,0	46,47	43,43	38,16	47,45	42,0												
W30	W30.107	1,5						48,13	45,08	39,81	49,11	44,0	31,52			32,50													
W30	W30.107	4,5						47,70	44,65	39,38	48,68	44,0	31,14			32,12													
W30	W30.107	7,5						47,42	44,37	39,09	48,39	43,0	30,92			31,90													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W30	W30.107	10,5						47,38	44,33	39,06	48,36	43,0	30,85			31,82													
W30	W30.107	13,5						47,61	44,55	39,28	48,58	44,0	31,02			31,99													
W30	W30.107	16,5						47,89	44,84	39,57	48,87	44,0	31,45			32,42													
W30	W30.107	19,5						48,19	45,13	39,86	49,16	44,0	31,90			32,88													
W30	W30.107	22,5						48,48	45,43	40,16	49,46	44,0	32,38			33,36													
W30	W30.107	25,5						48,77	45,72	40,45	49,75	45,0	32,98			33,96													
W30	W30.107	28,5						48,98	45,93	40,66	49,96	45,0	33,80	30,71		34,78	30,0												
W30	W30.107	31,5						49,13	46,08	40,81	50,11	45,0	36,48	33,42		37,45	32,0												
W30	W30.107	34,5						49,24	46,19	40,92	50,22	45,0	37,54	34,49		38,52	34,0												
W30	W30.107	37,5						49,31	46,26	40,99	50,29	45,0	39,16	36,12	30,84	40,14	35,0												
W30	W30.107	40,5						49,36	46,31	41,04	50,34	45,0	39,77	36,72	31,45	40,75	36,0	34,34	31,23			35,32	30,0						
W30	W30.107	43,5						49,40	46,34	41,08	50,37	45,0	40,11	37,06	31,79	41,09	36,0	34,96	31,85			35,94	31,0						
W30	W30.107	46,5						49,46	46,41	41,14	50,44	45,0	40,49	37,43	32,17	41,46	36,0	35,34	32,21			36,31	31,0						
W30	W30.107	49,5						49,48	46,42	41,15	50,45	45,0	41,01	37,96	32,70	41,99	37,0	35,56	32,42			36,54	32,0						
W30	W30.107	52,5						49,51	46,46	41,19	50,49	45,0	42,99	39,95	34,68	43,97	39,0	35,68	32,53			36,65	32,0						
W30	W30.107	55,5						49,51	46,46	41,19	50,49	45,0	44,00	40,95	35,68	44,98	40,0	35,79	32,64			36,76	32,0						
W30	W30.107	58,5						49,51	46,46	41,19	50,49	45,0	44,74	41,70	36,42	45,72	41,0	35,90	32,75			36,87	32,0						
W30	W30.107	61,5						49,50	46,45	41,18	50,48	45,0	45,54	42,50	37,22	46,52	42,0	36,01	32,86			36,98	32,0						
W30	W30.107	64,5						49,49	46,44	41,17	50,47	45,0	45,92	42,88	37,60	46,90	42,0	36,12	32,97			37,09	32,0						
W30	W30.107	67,5						49,49	46,43	41,16	50,46	45,0	45,90	42,86	37,58	46,88	42,0	35,91	32,76			36,88	32,0						
W30	W30.107	70,5						49,48	46,42	41,16	50,45	45,0	46,32	43,27	38,00	47,30	42,0	36,02	32,87			36,99	32,0						
W30	W30.107	73,5						49,47	46,41	41,15	50,44	45,0	46,40	43,36	38,08	47,38	42,0	36,13	32,98			37,10	32,0						
W30	W30.107	76,5						49,46	46,41	41,14	50,44	45,0	46,54	43,50	38,22	47,52	43,0	36,24	33,10			37,22	32,0						
W30	W30.107	79,5						49,45	46,40	41,13	50,43	45,0	46,74	43,70	38,43	47,72	43,0												
W30	W30.107	82,5						49,44	46,38	41,12	50,41	45,0	46,87	43,83	38,55	47,85	43,0												
W30	W30.107	85,5						49,43	46,37	41,10	50,40	45,0	46,96	43,91	38,64	47,94	43,0												
W30	W30.107	88,5						49,41	46,36	41,09	50,39	45,0	46,91	43,87	38,59	47,89	43,0												
W30	W30.108	1,5						48,09	45,04	39,76	49,06	44,0	35,87	32,81		36,84	32,0												
W30	W30.108	4,5						47,66	44,61	39,34	48,64	44,0	35,51	32,45		36,49	31,0												
W30	W30.108	7,5						47,39	44,34	39,07	48,37	43,0	35,22	32,17		36,20	31,0												
W30	W30.108	10,5						47,36	44,31	39,04	48,34	43,0	34,99	31,93		35,97	31,0												
W30	W30.108	13,5						47,57	44,52	39,25	48,55	44,0	34,99	31,93		35,97	31,0												
W30	W30.108	16,5						47,85	44,80	39,53	48,83	44,0	35,31	32,24		36,29	31,0												
W30	W30.108	19,5						48,15	45,10	39,83	49,13	44,0	35,65	32,58		36,63	32,0												
W30	W30.108	22,5						48,45	45,40	40,13	49,43	44,0	36,02	32,95		37,00	32,0												
W30	W30.108	25,5						48,74	45,69	40,42	49,72	45,0	36,49	33,42		37,47	32,0												
W30	W30.108	28,5						48,94	45,89	40,62	49,92	45,0	37,23	34,16		38,21	33,0												
W30	W30.108	31,5						49,09	46,04	40,77	50,07	45,0	39,33	36,28	31,02	40,31	35,0												
W30	W30.108	34,5						49,20	46,15	40,88	50,18	45,0	40,41	37,36	32,09	41,39	36,0												
W30	W30.108	37,5						49,27	46,22	40,95	50,25	45,0	41,39	38,34	33,07	42,37	37,0												
W30	W30.108	40,5						49,32	46,27	41,00	50,30	45,0	41,70	38,65	33,38	42,68	38,0	33,57	30,46			34,55	30,0						
W30	W30.108	43,5						49,37	46,31	41,04	50,34	45,0	42,01	38,96	33,70	42,99	38,0	34,09	30,97			35,06	30,0						
W30	W30.108	46,5						49,45	46,40	41,13	50,43	45,0	42,35	39,30	34,04	43,33	38,0	34,44	31,30			35,42	30,0						
W30	W30.108	49,5						49,54	46,49	41,22	50,52	46,0	43,55	40,50	35,23	44,53	40,0	34,64	31,48			35,61	31,0						
W30	W30.108	52,5						49,63	46,58	41,31	50,61	46,0	44,57	41,53	36,25	45,55	41,0	34,74	31,58			35,71	31,0						
W30	W30.108	55,5						49,65	46,60	41,33	50,63	46,0	45,11	42,07	36,79	46,09	41,0	34,83	31,68			35,81	31,0						
W30	W30.108	58,5						49,65	46,60	41,33	50,63	46,0	46,01	42,98	37,69	46,99	42,0	34,93	31,77			35,90	31,0						
W30	W30.108	61,5						49,65	46,60	41,33	50,63	46,0	46,44	43,40	38,12	47,42	42,0	35,03	31,87			36,00	31,0						
W30	W30.108	64,5						49,64	46,59	41,32	50,62	46,0	46,66	43,62	38,34	47,64	43,0	35,12	31,97			36,10	31,0						
W30	W30.108	67,5						49,63	46,58	41,31	50,61	46,0	46,88	43,83	38,56	47,86	43,0	34,61	31,45			35,58	31,0						
W30	W30.108	70,5						49,62	46,57	41,30	50,60	46,0	46,94	43,90	38,62	47,92	43,0												
W30	W30.108	73,5						49,61	46,56	41,29	50,59	46,0	47,16	44,12	38,84	48,14	43,0												
W30	W30.108	76,5						49,60	46,55	41,28	50,58	46,0	47,19	44,14	38,87	48,17	43,0												
W30	W30.108	79,5						49,59	46,54	41,27	50,57	46,0	47,28	44,24	38,97	48,26	43,0												
W30	W30.108	82,5						49,58	46																				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	Cumulatief	
locatie	reken-punt	reken-hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
						incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f	Conform art 110g	
																													(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]		[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W30	W30.109	1,5						47,58	44,53	39,26	48,56	44,0	34,63	31,57		35,61	31,0													
W30	W30.109	4,5						47,15	44,10	38,83	48,13	43,0	34,27	31,21		35,25	30,0													
W30	W30.109	7,5						46,88	43,83	38,56	47,86	43,0	34,03	30,97		35,01	30,0													
W30	W30.109	10,5						46,85	43,80	38,53	47,83	43,0	33,87	30,81		34,85	30,0													
W30	W30.109	13,5						47,09	44,04	38,77	48,07	43,0	33,91	30,85		34,89	30,0													
W30	W30.109	16,5						47,38	44,33	39,06	48,36	43,0	34,25	31,18		35,23	30,0													
W30	W30.109	19,5						47,68	44,63	39,36	48,66	44,0	34,62	31,55		35,60	31,0													
W30	W30.109	22,5						47,98	44,93	39,66	48,96	44,0	35,04	31,96		36,01	31,0													
W30	W30.109	25,5						48,27	45,22	39,95	49,25	44,0	35,58	32,51		36,56	32,0													
W30	W30.109	28,5						48,47	45,42	40,15	49,45	44,0	37,03	33,96		38,01	33,0													
W30	W30.109	31,5						48,62	45,57	40,30	49,60	45,0	38,62	35,56	30,30	39,59	35,0													
W30	W30.109	34,5						48,72	45,67	40,40	49,70	45,0	40,12	37,07	31,80	41,10	36,0													
W30	W30.109	37,5						48,77	45,72	40,45	49,75	45,0	40,74	37,69	32,42	41,72	37,0													
W30	W30.109	40,5						48,81	45,76	40,49	49,79	45,0	41,13	38,08	32,82	42,11	37,0													
W30	W30.109	43,5						48,85	45,80	40,53	49,83	45,0	41,56	38,50	33,24	42,53	38,0													
W30	W30.109	46,5						49,03	45,98	40,71	50,01	45,0	42,66	39,60	34,34	43,63	39,0													
W30	W30.109	49,5						49,34	46,29	41,01	50,31	45,0	43,86	40,82	35,54	44,84	40,0													
W30	W30.109	52,5						49,45	46,40	41,13	50,43	45,0	44,63	41,59	36,31	45,61	41,0													
W30	W30.109	55,5						49,49	46,44	41,16	50,46	45,0	45,81	42,77	37,49	46,79	42,0													
W30	W30.109	58,5						49,48	46,43	41,16	50,46	45,0	46,45	43,41	38,13	47,43	42,0													
W30	W30.109	61,5						49,48	46,43	41,15	50,45	45,0	46,80	43,76	38,48	47,78	43,0													
W30	W30.109	64,5						49,47	46,42	41,15	50,45	45,0	47,15	44,11	38,83	48,13	43,0													
W30	W30.109	67,5						49,46	46,41	41,14	50,44	45,0	47,09	44,05	38,77	48,07	43,0													
W30	W30.109	70,5						49,45	46,40	41,13	50,43	45,0	47,37	44,33	39,05	48,35	43,0													
W30	W30.109	73,5						49,44	46,39	41,12	50,42	45,0	47,43	44,39	39,12	48,41	43,0													
W30	W30.109	76,5						49,43	46,38	41,11	50,41	45,0	47,64	44,60	39,33	48,62	44,0													
W30	W30.109	79,5						49,42	46,36	41,09	50,39	45,0	47,76	44,72	39,44	48,74	44,0													
W30	W30.109	82,5						49,40	46,35	41,08	50,38	45,0	47,76	44,71	39,44	48,74	44,0													
W30	W30.109	85,5						49,39	46,34	41,07	50,37	45,0	47,79	44,74	39,47	48,77	44,0													
W30	W30.109	88,5						49,38	46,33	41,06	50,36	45,0	47,76	44,72	39,45	48,74	44,0													
W30	W30.110	1,5						47,40	44,35	39,07	48,37	43,0	35,81	32,76		36,79	32,0													
W30	W30.110	4,5						46,99	43,94	38,67	47,97	43,0	35,45	32,40		36,43	31,0													
W30	W30.110	7,5						46,74	43,69	38,42	47,72	43,0	35,22	32,16		36,20	31,0													
W30	W30.110	10,5						46,75	43,70	38,43	47,73	43,0	35,05	31,99		36,03	31,0													
W30	W30.110	13,5						46,94	43,89	38,62	47,92	43,0	35,06	32,00		36,04	31,0													
W30	W30.110	16,5						47,21	44,15	38,89	48,18	43,0	35,36	32,29		36,34	31,0													
W30	W30.110	19,5						47,50	44,45	39,18	48,48	43,0	35,70	32,63		36,68	32,0													
W30	W30.110	22,5						47,79	44,74	39,47	48,77	44,0	36,11	33,04		37,09	32,0													
W30	W30.110	25,5						48,07	45,02	39,75	49,05	44,0	36,65	33,58		37,63	33,0													
W30	W30.110	28,5						48,27	45,22	39,95	49,25	44,0	38,51	35,46	30,20	39,49	34,0													
W30	W30.110	31,5						48,42	45,37	40,10	49,40	44,0	39,49	36,43	31,17	40,46	35,0													
W30	W30.110	34,5						48,53	45,48	40,21	49,51	45,0	40,92	37,87	32,60	41,90	37,0													
W30	W30.110	37,5						48,61	45,56	40,29	49,59	45,0	41,30	38,25	32,98	42,28	37,0													
W30	W30.110	40,5						48,68	45,63	40,36	49,66	45,0	41,77	38,72	33,46	42,75	38,0													
W30	W30.110	43,5						48,81	45,75	40,49	49,78	45,0	42,47	39,42	34,16	43,45	38,0	30,13												
W30	W30.110	46,5	30,17			30,18		49,18	46,13	40,86	50,16	45,0	44,05	41,00	35,73	45,03	40,0	30,50												
W30	W30.110	49,5	31,27			31,28		49,64	46,59	41,31	50,61	46,0	44,37	41,32	36,05	45,35	40,0	30,75												
W30	W30.110	52,5	30,52			30,54		49,85	46,80	41,53	50,83	46,0	45,48	42,44	37,16	46,46	41,0	30,88												
W30	W30.110	55,5						49,89	46,84	41,57	50,87	46,0	46,28	43,25	37,96	47,26	42,0	31,02												
W30	W30.110	58,5						49,89	46,84	41,57	50,87	46,0	46,68	43,64	38,36	47,66	43,0	31,15												
W30	W30.110	61,5						49,89	46,84	41,57	50,87	46,0	47,16	44,12	38,84	48,14	43,0	31,28												
W30	W30.110	64,5						49,88	46,83	41,56	50,86	46,0	47,39	44,35	39,08	48,37	43,0	31,41												
W30	W30.110	67,5						49,87	46,82	41,55	50,85	46,0	47,58	44,54	39,26	48,56	44,0	31,54												
W30	W30.110	70,5						49,86	46,81	41,54	50,84	46,0	47,69	44,64	39,37	48,67	44,0	31,67												
W30	W30.110	73,5						49,85	46,80	41,53	50,83	46,0	47,79	44,74	39,47	48,77	44,0	31,81												
W30	W30.110	76,5						49,84	46,79	41,52	50,82	46,0	47,86	44,81	39,54	48,84	44,0	31,94												
W30	W30.110	79,5																												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W30	W30.110	82,5						49,81	46,76	41,49	50,79	46,0	48,05	45,01	39,74	49,03	44,0												
W30	W30.110	85,5						49,80	46,75	41,48	50,78	46,0	47,92	44,87	39,60	48,90	44,0												
W30	W30.110	88,5						49,79	46,74	41,47	50,77	46,0	48,08	45,03	39,76	49,06	44,0												
W30	W30.111	1,5	50,73	47,06	40,04	50,78	46,0	46,44	43,39	38,12	47,42	42,0				32,30													
W30	W30.111	4,5	52,25	48,58	41,56	52,30	47,0	46,01	42,96	37,69	46,99	42,0	31,78			32,76													
W30	W30.111	7,5	52,66	48,99	41,98	52,71	48,0	45,71	42,65	37,39	46,68	42,0	32,00			32,98													
W30	W30.111	10,5	52,66	49,00	41,98	52,71	48,0	45,64	42,59	37,32	46,62	42,0	32,42			33,40													
W30	W30.111	13,5	52,62	48,95	41,93	52,67	48,0	45,87	42,82	37,55	46,85	42,0	32,69			33,67													
W30	W30.111	16,5	52,56	48,89	41,87	52,61	48,0	46,16	43,10	37,84	47,13	42,0	32,92			33,90													
W30	W30.111	19,5	52,49	48,82	41,80	52,54	48,0	46,51	43,46	38,19	47,49	42,0	33,18	30,08		34,16		33,51	30,42		34,49								
W30	W30.111	22,5	52,41	48,74	41,72	52,46	47,0	46,89	43,84	38,57	47,87	43,0	33,47	30,36		34,45		34,94	31,85		35,91					31,0			
W30	W30.111	25,5	52,33	48,66	41,64	52,38	47,0	47,19	44,13	38,86	48,16	43,0	34,10	30,98		35,07	30,0	35,32	32,22		36,29					31,0			
W30	W30.111	28,5	52,24	48,57	41,55	52,29	47,0	47,41	44,36	39,09	48,39	43,0	35,97	32,86		36,95	32,0	35,72	32,62		36,69					32,0			
W30	W30.111	31,5	52,14	48,47	41,45	52,19	47,0	47,57	44,52	39,25	48,55	44,0	37,66	34,55		38,64	34,0	36,03	32,92		37,01					32,0			
W30	W30.111	34,5	52,05	48,38	41,36	52,10	47,0	47,65	44,60	39,33	48,63	44,0	38,84	35,73	30,56	39,82	35,0	36,20	33,09		37,18					32,0			
W30	W30.111	37,5	51,97	48,29	41,28	52,01	47,0	47,56	44,50	39,24	48,53	44,0	41,70	38,61	33,41	42,68	38,0	36,42	33,30		37,39					32,0			
W30	W30.111	40,5	51,87	48,20	41,18	51,92	47,0	47,60	44,55	39,28	48,58	44,0	44,86	41,79	36,55	45,84	41,0	38,32	35,21	30,0	39,30					34,0			
W30	W30.111	43,5	51,83	48,16	41,14	51,88	47,0	47,84	44,79	39,52	48,82	44,0	47,39	44,33	39,09	48,37	43,0	38,83	35,72	30,5	39,81					35,0			
W30	W30.111	46,5	51,78	48,10	41,09	51,82	47,0	48,37	45,32	40,05	49,35	44,0	48,64	45,58	40,34	49,62	45,0	38,98	35,87	30,7	39,96					35,0			
W30	W30.111	49,5	51,70	48,02	41,00	51,74	47,0	49,01	45,96	40,68	49,98	45,0	49,40	46,33	41,09	50,38	45,0	39,11	35,98	30,8	40,08					35,0			
W30	W30.111	52,5	51,83	48,16	41,13	51,87	47,0	49,36	46,32	41,04	50,34	45,0	50,06	46,99	41,76	51,04	46,0	39,16	36,03	30,9	40,13					35,0			
W30	W30.111	55,5	52,03	48,37	41,33	52,08	47,0	49,47	46,42	41,15	50,45	45,0	50,59	47,52	42,28	51,57	47,0	39,22	36,09	30,9	40,19					35,0			
W30	W30.111	58,5	52,09	48,43	41,39	52,14	47,0	49,58	46,53	41,26	50,56	46,0	50,94	47,87	42,63	51,92	47,0	39,28	36,15	31,0	40,25					35,0			
W30	W30.111	61,5	52,07	48,41	41,36	52,11	47,0	49,67	46,62	41,35	50,65	46,0	51,28	48,21	42,98	52,26	47,0	39,34	36,21	31,1	40,31					35,0			
W30	W30.111	64,5	52,06	48,40	41,35	52,10	47,0	49,74	46,69	41,42	50,72	46,0	51,51	48,44	43,21	52,49	47,0	39,40	36,27	31,1	40,37					35,0			
W30	W30.111	67,5	52,03	48,37	41,31	52,07	47,0	49,81	46,76	41,49	50,79	46,0	51,61	48,54	43,31	52,59	48,0	39,15	36,02	30,9	40,12					35,0			
W30	W30.111	70,5	52,10	48,45	41,38	52,14	47,0	49,86	46,81	41,54	50,84	46,0	51,61	48,53	43,30	52,58	48,0	39,21	36,08	30,9	40,18					35,0			
W30	W30.111	73,5	52,24	48,59	41,52	52,28	47,0	49,91	46,86	41,59	50,89	46,0	51,64	48,57	43,34	52,62	48,0	39,27	36,14	31,0	40,24					35,0			
W30	W30.111	76,5	52,46	48,82	41,75	52,51	48,0	49,94	46,89	41,62	50,92	46,0	51,62	48,55	43,32	52,60	48,0	38,05	34,93		39,02					34,0			
W30	W30.111	79,5	52,65	49,00	41,93	52,69	48,0	49,95	46,90	41,63	50,93	46,0	51,59	48,51	43,28	52,56	48,0	38,04	34,92		39,01					34,0			
W30	W30.111	82,5	52,76	49,12	42,04	52,80	48,0	49,94	46,89	41,62	50,92	46,0	51,56	48,48	43,25	52,53	48,0	35,72	32,61		36,70					32,0			
W30	W30.111	85,5	52,76	49,12	42,04	52,80	48,0	49,94	46,89	41,62	50,92	46,0	51,60	48,52	43,30	52,58	48,0	35,71	32,60		36,69					32,0			
W30	W30.111	88,5	52,67	49,03	41,95	52,71	48,0	49,93	46,88	41,61	50,91	46,0	51,63	48,55	43,32	52,60	48,0	35,70	32,59		36,67					32,0			
W30	W30.112	1,5	53,00	49,32	42,31	53,04	48,0	45,59	42,54	37,27	46,57	42,0	32,70			33,68													
W30	W30.112	4,5	54,49	50,82	43,80	54,54	50,0	45,19	42,14	36,87	46,17	41,0	32,16			33,14												55,0	50,0
W30	W30.112	7,5	54,73	51,05	44,04	54,77	50,0	44,84	41,78	36,52	45,81	41,0	32,33			33,31												55,0	50,0
W30	W30.112	10,5	54,68	51,01	44,00	54,73	50,0	44,68	41,63	36,36	45,66	41,0	32,73			33,71												55,0	50,0
W30	W30.112	13,5	54,62	50,94	43,93	54,66	50,0	44,85	41,79	36,53	45,82	41,0	32,92			33,90				30,30								55,0	50,0
W30	W30.112	16,5	54,53	50,86	43,85	54,58	50,0	45,09	42,04	36,77	46,07	41,0	33,08	30,00		34,06		33,35	30,24		34,32						55,0	50,0	
W30	W30.112	19,5	54,44	50,76	43,75	54,48	49,0	45,37	42,32	37,05	46,35	41,0	33,23	30,15		34,21		36,62	33,53		37,60					33,0	54,0	49,0	
W30	W30.112	22,5	54,33	50,66	43,65	54,38	49,0	45,65	42,60	37,33	46,63	42,0	33,32	30,23		34,30		37,69	34,60		38,66					34,0	54,0	49,0	
W30	W30.112	25,5	54,22	50,55	43,53	54,27	49,0	45,93	42,87	37,61	46,90	42,0	33,44	30,33		34,42		38,10	35,01		39,08					34,0	54,0	49,0	
W30	W30.112	28,5	54,10	50,43	43,41	54,15	49,0	46,19	43,14	37,87	47,17	42,0	33,96	30,83		34,93	30,0	38,43	35,33	30,1	39,40					34,0	54,0	49,0	
W30	W30.112	31,5	53,98	50,30	43,29	54,02	49,0	46,39	43,34	38,07	47,37	42,0	35,08	31,93		36,05	31,0	38,60	35,50	30,3	39,58					35,0	54,0	49,0	
W30	W30.112	34,5	53,85	50,18	43,16	53,90	49,0	46,56	43,50	38,24	47,53	43,0	36,66	33,51		37,63	33,0	38,72	35,61	30,4	39,70					35,0	54,0	49,0	
W30	W30.112	37,5	53,74	50,06	43,05	53,78	49,0	46,83	43,78	38,51	47,81	43,0	41,28	38,18	32,98	42,25	37,0	38,88	35,77	30,6	39,86					35,0	54,0	49,0	
W30	W30.112	40,5	53,66	49,98	42,97	53,70	49,0	46,87	43,81	38,55	47,																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief				
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]		[dB]	[dB]		[dB]	[dB]	
W30	W30.112	73,5	54,24	50,58	43,53	54,28	49,0	50,03	46,98	41,71	51,01	46,0	51,59	48,52	43,29	52,57	48,0	38,95	35,84	30,7	39,93	35,0										54,0	49,0	
W30	W30.112	76,5	54,18	50,52	43,47	54,22	49,0	50,07	47,02	41,75	51,05	46,0	51,53	48,45	43,23	52,51	48,0	38,94	35,83	30,7	39,92	35,0										54,0	49,0	
W30	W30.112	79,5	54,09	50,43	43,38	54,13	49,0	49,93	46,88	41,61	50,91	46,0	51,59	48,52	43,29	52,57	48,0	38,93	35,82	30,6	39,91	35,0										54,0	49,0	
W30	W30.112	82,5	54,05	50,39	43,33	54,09	49,0	49,92	46,87	41,60	50,90	46,0	51,55	48,47	43,24	52,52	48,0	38,92	35,80	30,6	39,89	35,0										54,0	49,0	
W30	W30.112	85,5	54,00	50,35	43,29	54,05	49,0	49,92	46,86	41,60	50,89	46,0	51,59	48,51	43,28	52,56	48,0	38,56	35,45	30,3	39,54	35,0										54,0	49,0	
W30	W30.112	88,5	53,97	50,32	43,26	54,02	49,0	49,91	46,86	41,59	50,89	46,0	51,62	48,55	43,32	52,60	48,0	38,55	35,44	30,3	39,53	35,0										54,0	49,0	
W30	W30.113	1,5	56,19	52,52	45,50	56,24	51,0	45,43	42,37	37,10	46,40	41,0	32,81			33,79																56,0	51,0	
W30	W30.113	4,5	57,31	53,64	46,62	57,36	52,0	45,04	41,99	36,72	46,02	41,0	32,31			33,29																57,0	52,0	
W30	W30.113	7,5	57,45	53,78	46,76	57,50	53,0	44,66	41,61	36,34	45,64	41,0	32,52			33,50																58,0	53,0	
W30	W30.113	10,5	57,38	53,71	46,69	57,43	52,0	44,46	41,41	36,14	45,44	40,0	32,91			33,89																57,0	52,0	
W30	W30.113	13,5	57,28	53,60	46,58	57,32	52,0	44,59	41,54	36,27	45,57	41,0	33,09	30,01		34,07					30,70										57,0	52,0		
W30	W30.113	16,5	57,15	53,48	46,46	57,20	52,0	44,81	41,76	36,49	45,79	41,0	33,25	30,17		34,23		33,71	30,60		34,68	30,0									57,0	52,0		
W30	W30.113	19,5	57,02	53,35	46,33	57,07	52,0	45,08	42,03	36,76	46,06	41,0	33,39	30,31		34,37		37,07	33,98		38,05	33,0									57,0	52,0		
W30	W30.113	22,5	56,87	53,20	46,18	56,92	52,0	45,35	42,30	37,03	46,33	41,0	33,45	30,36		34,43		37,96	34,88		38,94	34,0									57,0	52,0		
W30	W30.113	25,5	56,72	53,05	46,03	56,77	52,0	45,62	42,57	37,30	46,60	42,0	33,56	30,45		34,54	30,0	38,37	35,28	30,1	39,35	34,0									57,0	52,0		
W30	W30.113	28,5	56,57	52,89	45,87	56,61	52,0	45,89	42,84	37,57	46,87	42,0	34,04	30,91		35,01	30,0	38,69	35,59	30,4	39,66	35,0									57,0	52,0		
W30	W30.113	31,5	56,41	52,74	45,72	56,46	51,0	46,05	43,00	37,73	47,03	42,0	35,18	32,03		36,16	31,0	38,82	35,71	30,5	39,80	35,0									56,0	51,0		
W30	W30.113	34,5	56,26	52,58	45,56	56,30	51,0	46,22	43,16	37,90	47,19	42,0	37,55	34,41		38,53	34,0	38,91	35,80	30,6	39,89	35,0									56,0	51,0		
W30	W30.113	37,5	56,12	52,45	45,43	56,17	51,0	46,29	43,23	37,97	47,26	42,0	44,21	41,13	35,90	45,18	40,0	39,08	35,97	30,8	40,05	35,0									56,0	51,0		
W30	W30.113	40,5	56,05	52,38	45,36	56,10	51,0	46,49	43,43	38,17	47,46	42,0	48,33	45,27	40,03	49,31	44,0	39,19	36,08	30,9	40,17	35,0									56,0	51,0		
W30	W30.113	43,5	56,01	52,34	45,32	56,06	51,0	46,75	43,69	38,43	47,72	43,0	49,87	46,80	41,57	50,85	46,0	39,19	36,08	30,9	40,16	35,0									56,0	51,0		
W30	W30.113	46,5	55,87	52,20	45,17	55,91	51,0	46,95	43,89	38,63	47,92	43,0	50,58	47,51	42,28	51,56	47,0	39,18	36,07	30,9	40,16	35,0									56,0	51,0		
W30	W30.113	49,5	55,88	52,21	45,18	55,92	51,0	47,73	44,68	39,41	48,71	44,0	51,03	47,96	42,73	52,01	47,0	39,18	36,07	30,9	40,16	35,0									56,0	51,0		
W30	W30.113	52,5	56,07	52,40	45,36	56,11	51,0	48,34	45,29	40,02	49,32	44,0	51,27	48,19	42,96	52,24	47,0	39,02	35,91	30,7	39,99	35,0									56,0	51,0		
W30	W30.113	55,5	55,99	52,32	45,29	56,03	51,0	48,78	45,73	40,46	49,76	45,0	51,46	48,38	43,16	52,44	47,0	38,87	35,76	30,6	39,85	35,0									56,0	51,0		
W30	W30.113	58,5	55,90	52,24	45,20	55,95	51,0	49,10	46,05	40,78	50,08	45,0	51,68	48,61	43,38	52,66	48,0	38,86	35,75	30,6	39,83	35,0									56,0	51,0		
W30	W30.113	61,5	55,83	52,16	45,12	55,87	51,0	49,26	46,21	40,93	50,23	45,0	51,87	48,80	43,57	52,85	48,0	38,84	35,73	30,6	39,82	35,0									56,0	51,0		
W30	W30.113	64,5	55,87	52,21	45,16	55,91	51,0	49,36	46,31	41,04	50,34	45,0	51,97	48,90	43,67	52,95	48,0	38,83	35,72	30,5	39,80	35,0									56,0	51,0		
W30	W30.113	67,5	56,02	52,36	45,30	56,06	51,0	49,45	46,40	41,13	50,43	45,0	51,85	48,78	43,55	52,83	48,0	38,81	35,70	30,5	39,79	35,0									56,0	51,0		
W30	W30.113	70,5	56,24	52,58	45,52	56,28	51,0	49,52	46,47	41,20	50,50	45,0	51,90	48,83	43,60	52,88	48,0	38,80	35,69	30,5	39,78	35,0									56,0	51,0		
W30	W30.113	73,5	56,21	52,55	45,49	56,25	51,0	49,57	46,52	41,25	50,55	46,0	51,96	48,89	43,66	52,94	48,0	38,79	35,68	30,5	39,77	35,0									56,0	51,0		
W30	W30.113	76,5	56,10	52,44	45,38	56,14	51,0	49,61	46,56	41,29	50,59	46,0	51,97	48,89	43,67	52,95	48,0	38,78	35,67	30,5	39,75	35,0									56,0	51,0		
W30	W30.113	79,5	55,98	52,32																														

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief						
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{DEN}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{DEN}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{DEN}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}		
							incl. aftrek art. 110g										incl. aftrek art. 110g																incl. aftrek art. 110g		Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	
W30	W30.114	64,5	57,73	54,05	47,02	57,77	53,0	49,38	46,33	41,06	50,36	45,0	51,73	48,66	43,43	52,71	48,0	39,01	35,90	30,7	39,99	35,0											58,0	53,0		
W30	W30.114	67,5	57,59	53,91	46,88	57,63	53,0	49,48	46,43	41,16	50,46	45,0	51,74	48,67	43,44	52,72	48,0	39,00	35,89	30,7	39,97	35,0											58,0	53,0		
W30	W30.114	70,5	57,44	53,76	46,74	57,48	52,0	49,55	46,50	41,23	50,53	46,0	51,80	48,73	43,50	52,78	48,0	38,98	35,87	30,7	39,96	35,0											57,0	52,0		
W30	W30.114	73,5	57,31	53,63	46,60	57,35	52,0	49,60	46,55	41,28	50,58	46,0	51,85	48,78	43,54	52,83	48,0	38,97	35,86	30,7	39,95	35,0											57,0	52,0		
W30	W30.114	76,5	57,18	53,49	46,47	57,22	52,0	49,65	46,59	41,33	50,62	46,0	51,90	48,82	43,59	52,87	48,0	38,96	35,85	30,7	39,94	35,0											57,0	52,0		
W30	W30.114	79,5	57,05	53,36	46,34	57,09	52,0	49,66	46,60	41,34	50,63	46,0	51,86	48,79	43,56	52,84	48,0	38,94	35,83	30,7	39,92	35,0											57,0	52,0		
W30	W30.114	82,5	56,92	53,24	46,22	56,96	52,0	49,65	46,60	41,33	50,63	46,0	51,87	48,80	43,57	52,85	48,0	38,93	35,82	30,6	39,91	35,0											57,0	52,0		
W30	W30.114	85,5	56,80	53,11	46,09	56,84	52,0	49,64	46,59	41,32	50,62	46,0	51,82	48,75	43,52	52,80	48,0	38,91	35,81	30,6	39,89	35,0											57,0	52,0		
W30	W30.114	88,5	56,68	52,99	45,97	56,72	52,0	49,64	46,58	41,32	50,61	46,0	51,88	48,81	43,57	52,86	48,0	38,90	35,79	30,6	39,88	35,0											57,0	52,0		
W30	W30.115	1,5	62,36	58,64	51,72	62,41	57,0	31,14			32,11		49,83	46,77	41,52	50,81	46,0	34,95	31,79		35,93	31,0											62,0	57,0		
W30	W30.115	4,5	62,87	59,15	52,22	62,92	58,0	30,97				31,95	49,49	46,42	41,18	50,47	45,0	36,26	33,09		37,23	32,0											63,0	58,0		
W30	W30.115	7,5	62,86	59,15	52,21	62,91	58,0	30,68				31,65	50,15	47,09	41,84	51,13	46,0	37,15	33,98		38,13	33,0											63,0	58,0		
W30	W30.115	10,5	62,71	59,00	52,07	62,76	58,0	30,27				31,25	50,87	47,81	42,56	51,85	47,0	38,67	35,51	30,4	39,64	35,0											63,0	58,0		
W30	W30.115	13,5	62,53	58,82	51,88	62,58	58,0					30,94	51,20	48,14	42,89	52,18	47,0	42,67	39,55	34,4	43,64	39,0											63,0	58,0		
W30	W30.115	16,5	62,33	58,62	51,68	62,38	57,0					30,49	51,31	48,24	43,00	52,29	47,0	45,15	42,05	36,9	46,12	41,0											62,0	57,0		
W30	W30.115	19,5	62,08	58,36	51,42	62,12	57,0					30,63	51,36	48,30	43,05	52,34	47,0	46,72	43,63	38,4	47,70	43,0											62,0	57,0		
W30	W30.115	22,5	61,87	58,16	51,22	61,92	57,0						51,37	48,31	43,06	52,35	47,0	46,95	43,86	38,7	47,93	43,0											62,0	57,0		
W30	W30.115	25,5	61,67	57,96	51,02	61,72	57,0						51,36	48,29	43,05	52,34	47,0	47,31	44,21	39,0	48,28	43,0											62,0	57,0		
W30	W30.115	28,5	61,46	57,75	50,81	61,51	57,0						51,34	48,28	43,03	52,32	47,0	47,41	44,31	39,1	48,39	43,0											62,0	57,0		
W30	W30.115	31,5	61,25	57,53	50,59	61,29	56,0						51,32	48,25	43,01	52,30	47,0	47,62	44,51	39,3	48,60	44,0											61,0	56,0		
W30	W30.115	34,5	61,05	57,33	50,39	61,09	56,0						51,29	48,23	42,99	52,27	47,0	47,79	44,68	39,5	48,77	44,0											61,0	56,0		
W30	W30.115	37,5	60,87	57,16	50,21	60,92	56,0						51,21	48,15	42,90	52,19	47,0	47,92	44,81	39,6	48,90	44,0											61,0	56,0		
W30	W30.115	40,5	60,62	56,91	49,96	60,67	56,0	31,75			32,73		51,17	48,11	42,87	52,15	47,0	48,01	44,89	39,7	48,98	44,0											61,0	56,0		
W30	W30.115	43,5	60,45	56,74	49,79	60,50	55,0	34,35	31,30			35,32	30,0	51,13	48,07	42,82	52,11	47,0	48,03	44,92	39,7	49,01	44,0										60,0	55,0		
W30	W30.115	46,5	60,28	56,57	49,62	60,33	55,0	34,56	31,50			35,53	31,0	51,10	48,03	42,79	52,08	47,0	48,04	44,93	39,8	49,02	44,0										60,0	55,0		
W30	W30.115	49,5	60,11	56,40	49,45	60,16	55,0	34,91	31,85			35,89	31,0	51,01	47,94	42,70	51,99	47,0	48,07	44,96	39,8	49,05	44,0										60,0	55,0		
W30	W30.115	52,5	59,95	56,24	49,29	60,00	55,0	35,36	32,29			36,34	31,0	50,97	47,90	42,66	51,95	47,0	48,07	44,95	39,8	49,04	44,0										60,0	55,0		
W30	W30.115	55,5	59,79	56,08	49,13	59,84	55,0	37,14	34,08			38,11	33,0	50,88	47,82	42,57	51,86	47,0	48,02	44,91	39,7	49,00	44,0										60,0	55,0		
W30	W30.115	58,5	59,64	55,93	48,98	59,69	55,0	38,95	35,90	30,63	39,93	35,0	50,84	47,78	42,53	51,82	47,0	48,03	44,92	39,7	49,01	44,0											60,0	55,0		
W30	W30.115	61,5	59,50	55,78	48,84	59,54	55,0	40,10	37,06	31,78	41,08	36,0	50,79	47,73	42,49	51,77	47,0	48,04	44,93	39,8	49,02	44,0											60,0	55,0		
W30	W30.115	64,5	59,35	55,64	48,69	59,40	54,0	40,88	37,84	32,56	41,86	37,0	50,65	47,58	42,34	51,63	47,0	47,97	44,86	39,7	48,95	44,0											59,0	54,0		
W30	W30.115	67,5	59,21	55,50	48,55	59,26	54,0	41,48	38,44	33,16	42,46	37,0	50,60	47,54	42,29	51,58	47,0	47,98	44,86	39,7																

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk										Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}		
							incl. aftrek art. 110g										incl. aftrek art. 110g																incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]		
W30	W30.116	55,5	59,40	55,69	48,75	59,45	54,0						50,11	47,05	41,80	51,09	46,0	48,48	45,37	40,2	49,46	44,0										59,0	54,0			
W30	W30.116	58,5	59,26	55,54	48,61	59,31	54,0						49,83	46,77	41,52	50,81	46,0	48,48	45,37	40,2	49,46	44,0										59,0	54,0			
W30	W30.116	61,5	59,12	55,40	48,47	59,17	54,0	32,73				33,70	49,79	46,73	41,48	50,77	46,0	48,48	45,37	40,2	49,46	44,0										59,0	54,0			
W30	W30.116	64,5	58,98	55,26	48,33	59,03	54,0	35,80	32,76			36,78	49,75	46,69	41,44	50,73	46,0	48,48	45,37	40,2	49,46	44,0										59,0	54,0			
W30	W30.116	67,5	58,85	55,13	48,20	58,90	54,0	37,32	34,28			38,30	49,71	46,65	41,40	50,69	46,0	48,48	45,37	40,2	49,46	44,0										59,0	54,0			
W30	W30.116	70,5	58,71	54,99	48,06	58,76	54,0	38,32	35,29	30,00		39,30	49,67	46,61	41,36	50,65	46,0	48,47	45,35	40,2	49,44	44,0										59,0	54,0			
W30	W30.116	73,5	58,58	54,86	47,93	58,63	54,0	39,02	35,98	30,70		40,00	49,62	46,56	41,31	50,60	46,0	48,45	45,34	40,2	49,43	44,0										59,0	54,0			
W30	W30.116	76,5	58,45	54,73	47,80	58,50	53,0	39,56	36,51	31,23		40,53	49,58	46,52	41,27	50,56	46,0	48,36	45,25	40,1	49,34	44,0										58,0	53,0			
W30	W30.116	79,5	58,32	54,60	47,67	58,37	53,0	39,99	36,95	31,67		40,97	49,54	46,48	41,23	50,52	46,0	48,34	45,23	40,1	49,32	44,0										58,0	53,0			
W30	W30.116	82,5	58,20	54,48	47,55	58,25	53,0	40,20	37,15	31,87		41,17	49,50	46,44	41,19	50,48	45,0	48,33	45,22	40,0	49,31	44,0										58,0	53,0			
W30	W30.116	85,5	58,09	54,37	47,44	58,14	53,0	40,25	37,20	31,92		41,22	49,48	46,42	41,17	50,46	45,0	48,32	45,21	40,0	49,30	44,0										58,0	53,0			
W30	W30.116	88,5	57,97	54,25	47,32	58,02	53,0	40,26	37,21	31,94		41,24	49,46	46,39	41,15	50,44	45,0	48,31	45,20	40,0	49,29	44,0										58,0	53,0			
W30	W30.117	1,5	61,70	57,97	51,09	61,76	57,0	34,79	31,74			35,77	48,47	45,42	40,16	49,45	44,0	35,26	32,08		36,23	31,0										62,0	57,0			
W30	W30.117	4,5	62,16	58,44	51,54	62,22	57,0	34,73	31,67			35,70	47,88	44,82	39,56	48,85	44,0	36,96	33,78		37,93	33,0										62,0	57,0			
W30	W30.117	7,5	62,15	58,43	51,53	62,21	57,0	34,85	31,79			35,82	48,38	45,33	40,07	49,36	44,0	37,87	34,69		38,85	34,0										62,0	57,0			
W30	W30.117	10,5	61,99	58,28	51,37	62,05	57,0	33,54	30,49			34,52	49,03	45,97	40,72	50,01	45,0	39,46	36,30	31,2	40,44	35,0										62,0	57,0			
W30	W30.117	13,5	61,81	58,09	51,18	61,86	57,0	33,28	30,22			34,25	49,56	46,51	41,25	50,54	46,0	43,09	39,97	34,8	44,07	39,0										62,0	57,0			
W30	W30.117	16,5	61,60	57,89	50,98	61,66	57,0	32,08				33,05	49,77	46,71	41,45	50,74	46,0	44,96	41,86	36,7	45,94	41,0										62,0	57,0			
W30	W30.117	19,5	61,30	57,58	50,67	61,35	56,0	32,22				33,19	49,84	46,79	41,53	50,82	46,0	46,91	43,81	38,6	47,88	43,0										61,0	56,0			
W30	W30.117	22,5	61,09	57,37	50,46	61,14	56,0						49,88	46,82	41,57	50,86	46,0	47,60	44,50	39,3	48,57	44,0										61,0	56,0			
W30	W30.117	25,5	60,89	57,18	50,26	60,94	56,0						49,87	46,82	41,56	50,85	46,0	48,27	45,17	40,0	49,24	44,0										61,0	56,0			
W30	W30.117	28,5	60,68	56,97	50,05	60,73	56,0						49,87	46,81	41,56	50,85	46,0	48,54	45,44	40,3	49,52	45,0										61,0	56,0			
W30	W30.117	31,5	60,46	56,74	49,83	60,51	56,0						49,86	46,80	41,55	50,84	46,0	48,76	45,66	40,5	49,74	45,0										61,0	56,0			
W30	W30.117	34,5	60,26	56,55	49,63	60,31	55,0						49,84	46,78	41,53	50,82	46,0	48,91	45,80	40,6	49,88	45,0										60,0	55,0			
W30	W30.117	37,5	60,08	56,37	49,45	60,13	55,0						49,67	46,61	41,35	50,64	46,0	49,01	45,90	40,7	49,98	45,0										60,0	55,0			
W30	W30.117	40,5	59,78	56,07	49,14	59,83	55,0						49,64	46,59	41,33	50,62	46,0	49,07	45,96	40,8	50,05	45,0										60,0	55,0			
W30	W30.117	43,5	59,61	55,90	48,98	59,66	55,0						49,61	46,55	41,29	50,58	46,0	49,12	46,01	40,8	50,09	45,0										60,0	55,0			
W30	W30.117	46,5	59,45	55,73	48,81	59,50	55,0						49,58	46,52	41,27	50,56	46,0	49,14	46,03	40,9	50,12	45,0										60,0	55,0			
W30	W30.117	49,5	59,29	55,58	48,65	59,34	54,0						49,55	46,49	41,24	50,53	46,0	49,16	46,05	40,9	50,14	45,0										59,0	54,0			
W30	W30.117	52,5	59,14	55,42	48,50	59,19	54,0						49,52	46,46	41,21	50,50	45,0	49,16	46,05	40,9	50,14	45,0										59,0	54,0			
W30	W30.117	55,5	58,99	55,28	48,35	59,04	54,0						49,49	46,43	41,17	50,46	45,0	49,17	46,06	40,9	50,15	45,0										59,0	54,0			
W30	W30.117	58,5	58,84	55,13	48,21	58,89	54,0						49,45	46,40	41,14	50,43	45,0	49,09	45,98	40,8	50,07	45,0										59,0	54,0			
W30	W30.117	61,5	58,70	54,99	48,06	58,75	54,0						49,42	46,36	41,10	50,39	45,0	49,01	45,90	40,7	49,99	45,0										59,0	54,0			
W30	W30.117	64,5	58,57	54,																																

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief				
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]		[dB]	[dB]				
W30	W30.118	46,5	59,23	55,52	48,60	59,28	54,0						48,98	45,92	40,66	49,95	45,0	49,67	46,56	41,4	50,65	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.118	49,5	59,07	55,36	48,44	59,12	54,0						48,94	45,88	40,62	49,91	45,0	49,68	46,57	41,4	50,66	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.118	52,5	58,92	55,22	48,29	58,98	54,0						48,91	45,86	40,59	49,89	45,0	49,65	46,54	41,4	50,63	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.118	55,5	58,78	55,07	48,15	58,83	54,0						48,88	45,83	40,57	49,86	45,0	49,61	46,51	41,3	50,59	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.118	58,5	58,64	54,93	48,01	58,69	54,0						48,85	45,80	40,54	49,83	45,0	49,62	46,51	41,3	50,60	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.118	61,5	58,50	54,79	47,87	58,55	54,0						48,81	45,76	40,50	49,79	45,0	49,61	46,50	41,3	50,59	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.118	64,5	58,37	54,66	47,73	58,42	53,0						48,78	45,73	40,47	49,76	45,0	49,59	46,48	41,3	50,57	46,0										58,0	53,0	
W30	W30.118	67,5	58,23	54,52	47,60	58,28	53,0						48,75	45,70	40,43	49,73	45,0	49,57	46,46	41,3	50,55	46,0										58,0	53,0	
W30	W30.118	70,5	58,10	54,39	47,47	58,15	53,0						48,40	45,34	40,08	49,37	44,0	49,50	46,39	41,2	50,47	45,0										58,0	53,0	
W30	W30.118	73,5	57,97	54,26	47,34	58,02	53,0						48,35	45,30	40,04	49,33	44,0	49,48	46,37	41,2	50,46	45,0										58,0	53,0	
W30	W30.118	76,5	57,85	54,14	47,21	57,90	53,0						48,32	45,26	40,00	49,29	44,0	49,47	46,36	41,2	50,45	45,0										58,0	53,0	
W30	W30.118	79,5	57,73	54,02	47,09	57,78	53,0						48,28	45,23	39,96	49,26	44,0	49,46	46,35	41,2	50,43	45,0										58,0	53,0	
W30	W30.118	82,5	57,62	53,91	46,98	57,67	53,0						48,24	45,19	39,93	49,22	44,0	49,45	46,34	41,2	50,42	45,0										58,0	53,0	
W30	W30.118	85,5	57,50	53,79	46,86	57,55	53,0						48,20	45,15	39,89	49,18	44,0	49,38	46,27	41,1	50,36	45,0										58,0	53,0	
W30	W30.118	88,5	57,38	53,67	46,74	57,43	52,0						48,16	45,11	39,84	49,14	44,0	49,37	46,26	41,1	50,35	45,0										57,0	52,0	
W30	W30.119	1,5	61,49	57,78	50,88	61,55	57,0						46,72	43,68	38,41	47,70	43,0	35,94	32,77		36,92	32,0										62,0	57,0	
W30	W30.119	4,5	61,85	58,14	51,24	61,91	57,0						46,10	43,05	37,78	47,08	42,0	37,73	34,56		38,70	34,0										62,0	57,0	
W30	W30.119	7,5	61,82	58,11	51,21	61,88	57,0						46,53	43,48	38,21	47,51	43,0	38,71	35,54	30,5	39,69	35,0										62,0	57,0	
W30	W30.119	10,5	61,66	57,96	51,05	61,72	57,0						47,13	44,08	38,81	48,11	43,0	39,81	36,64	31,6	40,78	36,0										62,0	57,0	
W30	W30.119	13,5	61,47	57,77	50,85	61,53	57,0						47,73	44,68	39,41	48,71	44,0	43,15	40,02	34,9	44,12	39,0										62,0	57,0	
W30	W30.119	16,5	61,25	57,55	50,64	61,31	56,0						48,10	45,05	39,78	49,08	44,0	45,14	42,03	36,8	46,11	41,0										61,0	56,0	
W30	W30.119	19,5	60,93	57,23	50,31	60,99	56,0						48,21	45,16	39,89	49,19	44,0	47,12	44,02	38,8	48,09	43,0										61,0	56,0	
W30	W30.119	22,5	60,71	57,01	50,10	60,77	56,0						48,23	45,18	39,91	49,21	44,0	47,90	44,81	39,6	48,88	44,0										61,0	56,0	
W30	W30.119	25,5	60,51	56,81	49,89	60,57	56,0						48,22	45,17	39,90	49,20	44,0	48,61	45,52	40,3	49,59	45,0										61,0	56,0	
W30	W30.119	28,5	60,30	56,59	49,67	60,35	55,0						48,20	45,15	39,89	49,18	44,0	48,93	45,83	40,6	49,91	45,0										60,0	55,0	
W30	W30.119	31,5	60,07	56,37	49,45	60,13	55,0						48,19	45,14	39,88	49,17	44,0	49,29	46,18	41,0	50,26	45,0										60,0	55,0	
W30	W30.119	34,5	59,87	56,17	49,25	59,93	55,0						48,18	45,13	39,86	49,16	44,0	49,52	46,42	41,2	50,50	45,0										60,0	55,0	
W30	W30.119	37,5	59,69	55,98	49,07	59,75	55,0						48,14	45,09	39,83	49,12	44,0	49,71	46,60	41,4	50,68	46,0										60,0	55,0	
W30	W30.119	40,5	59,36	55,66	48,74	59,42	54,0						48,12	45,07	39,81	49,10	44,0	49,82	46,72	41,5	50,80	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.119	43,5	59,19	55,49	48,56	59,25	54,0						48,10	45,05	39,79	49,08	44,0	49,93	46,82	41,6	50,90	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.119	46,5	59,02	55,32	48,40	59,08	54,0						48,08	45,03	39,76	49,06	44,0	49,98	46,87	41,7	50,96	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.119	49,5	58,86	55,16	48,24	58,92	54,0						48,05	45,00	39,73	49,03	44,0	50,00	46,89	41,7	50,98	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.119	52,5	58,71	55,01	48,09	58,77	54,0						48,02	44,97	39,70	49,00	44,0	50,01	46,90	41,7	50,99	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.119	55,5	58,57	54,86	47,94	58,62	54,0						47,99	44,94	39,68	48,97	44,0	50,00	46,90	41,7	50,98	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.119	58,5	58,42	54,72	47,79	58,48	53,0						47,96	44,																				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief						
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}		
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)		
			[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W30	W30.120	37,5	59,68	55,98	49,06	59,74	55,0						47,80	44,75	39,49	48,78	44,0	49,89	46,78	41,6	50,87	46,0											60,0	55,0		
W30	W30.120	40,5	59,36	55,67	48,74	59,42	54,0						47,66	44,61	39,35	48,64	44,0	50,01	46,91	41,7	50,99	46,0										59,0	54,0			
W30	W30.120	43,5	59,19	55,49	48,56	59,25	54,0						47,59	44,54	39,28	48,57	44,0	50,10	47,00	41,8	51,08	46,0										59,0	54,0			
W30	W30.120	46,5	59,03	55,33	48,40	59,09	54,0						47,57	44,52	39,25	48,55	44,0	50,17	47,06	41,9	51,14	46,0										59,0	54,0			
W30	W30.120	49,5	58,87	55,18	48,25	58,93	54,0						47,54	44,49	39,22	48,52	44,0	50,23	47,12	41,9	51,21	46,0										59,0	54,0			
W30	W30.120	52,5	58,72	55,03	48,09	58,78	54,0						47,51	44,46	39,20	48,49	43,0	50,29	47,18	42,0	51,26	46,0										59,0	54,0			
W30	W30.120	55,5	58,58	54,88	47,95	58,64	54,0						47,49	44,44	39,17	48,47	43,0	50,26	47,15	42,0	51,24	46,0										59,0	54,0			
W30	W30.120	58,5	58,43	54,74	47,81	58,49	53,0						47,46	44,41	39,15	48,44	43,0	50,26	47,15	42,0	51,24	46,0										58,0	53,0			
W30	W30.120	61,5	58,29	54,59	47,66	58,35	53,0						47,44	44,39	39,12	48,42	43,0	50,27	47,16	42,0	51,24	46,0										58,0	53,0			
W30	W30.120	64,5	58,15	54,46	47,52	58,21	53,0						47,19	44,14	38,88	48,17	43,0	50,18	47,07	41,9	51,16	46,0										58,0	53,0			
W30	W30.120	67,5	58,02	54,33	47,39	58,08	53,0						47,16	44,11	38,85	48,14	43,0	50,13	47,02	41,8	51,11	46,0										58,0	53,0			
W30	W30.120	70,5	57,89	54,19	47,26	57,95	53,0						47,13	44,08	38,82	48,11	43,0	50,12	47,01	41,8	51,10	46,0										58,0	53,0			
W30	W30.120	73,5	57,76	54,07	47,13	57,82	53,0						47,10	44,05	38,78	48,08	43,0	50,11	47,00	41,8	51,09	46,0										58,0	53,0			
W30	W30.120	76,5	57,64	53,94	47,01	57,70	53,0						47,07	44,01	38,75	48,04	43,0	50,09	46,98	41,8	51,07	46,0										58,0	53,0			
W30	W30.120	79,5	57,52	53,82	46,89	57,58	53,0						47,03	43,98	38,72	48,01	43,0	50,08	46,97	41,8	51,06	46,0										58,0	53,0			
W30	W30.120	82,5	57,40	53,71	46,77	57,46	52,0						47,00	43,95	38,69	47,98	43,0	50,01	46,90	41,7	50,99	46,0										57,0	52,0			
W30	W30.120	85,5	57,29	53,60	46,66	57,35	52,0						46,97	43,91	38,65	47,94	43,0	50,00	46,89	41,7	50,97	46,0										57,0	52,0			
W30	W30.120	88,5	57,19	53,49	46,55	57,24	52,0						46,93	43,88	38,62	47,91	43,0	49,98	46,87	41,7	50,96	46,0										57,0	52,0			
W30	W30.121	1,5	61,44	57,75	50,83	61,50	57,0						45,83	42,78	37,51	46,81	42,0	37,15	33,99		38,12	33,0										62,0	57,0			
W30	W30.121	4,5	61,73	58,04	51,12	61,79	57,0						45,20	42,15	36,89	46,18	41,0	38,73	35,57	30,5	39,71	35,0										62,0	57,0			
W30	W30.121	7,5	61,67	57,98	51,06	61,73	57,0						45,36	42,31	37,04	46,34	41,0	39,64	36,48	31,4	40,62	36,0										62,0	57,0			
W30	W30.121	10,5	61,51	57,83	50,90	61,58	57,0						45,90	42,85	37,58	46,88	42,0	40,58	37,42	32,3	41,55	37,0										62,0	57,0			
W30	W30.121	13,5	61,32	57,63	50,70	61,38	56,0						46,43	43,38	38,12	47,41	42,0	43,62	40,49	35,3	44,59	40,0										61,0	56,0			
W30	W30.121	16,5	61,10	57,41	50,48	61,16	56,0						46,94	43,89	38,63	47,92	43,0	45,65	42,54	37,4	46,63	42,0										61,0	56,0			
W30	W30.121	19,5	60,80	57,11	50,18	60,86	56,0						47,18	44,13	38,87	48,16	43,0	47,51	44,41	39,2	48,48	43,0										61,0	56,0			
W30	W30.121	22,5	60,58	56,89	49,96	60,64	56,0						47,26	44,21	38,95	48,24	43,0	48,24	45,15	39,9	49,22	44,0										61,0	56,0			
W30	W30.121	25,5	60,37	56,68	49,75	60,43	55,0						47,34	44,29	39,03	48,32	43,0	48,94	45,84	40,6	49,91	45,0										60,0	55,0			
W30	W30.121	28,5	60,16	56,47	49,54	60,22	55,0						47,44	44,39	39,13	48,42	43,0	49,30	46,20	41,0	50,27	45,0										60,0	55,0			
W30	W30.121	31,5	59,94	56,25	49,32	60,00	55,0						47,55	44,50	39,24	48,53	44,0	49,63	46,53	41,3	50,61	46,0										60,0	55,0			
W30	W30.121	34,5	59,73	56,04	49,11	59,79	55,0						47,50	44,45	39,19	48,48	43,0	49,87	46,76	41,6	50,84	46,0										60,0	55,0			
W30	W30.121	37,5	59,54	55,85	48,92	59,60	55,0						47,29	44,24	38,98	48,27	43,0	50,05	46,94	41,8	51,02	46,0										60,0	55,0			
W30	W30.121	40,5	59,24	55,55	48,62	59,30	54,0						47,14	44,09	38,82	48,12	43,0	50,23	47,12	41,9	51,21	46,0										59,0	54,0			
W30	W30.121	43,5	59,07	55,38	48,44	59,13	54,0						47,12	44,07	38,80	48,10	43,0	50,30	47,19	42,0	51,27	46,0										59,0	54,0			
W30	W30.121	46,5	58,90	55,21	48,28	58,96	54,0						47,10	44,05	38,79	48,08	43,0	50,34	47,23	42,1	51,32	46,0										59,0	54,0			
W30	W30.121	49,5	58,74	55,05	48,12	58,80	54,																													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief				
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{DEN}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g	L _{VL_CUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	L _{VL_CUM} Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]						[dB]	[dB]
W30	W30.122	28,5	59,94	56,25	49,32	60,00	55,0						47,01	43,96	38,70	47,99	43,0	49,31	46,21	41,0	50,28	45,0										60,0	55,0	
W30	W30.122	31,5	59,71	56,02	49,09	59,77	55,0						47,12	44,07	38,81	48,10	43,0	49,62	46,51	41,3	50,59	46,0										60,0	55,0	
W30	W30.122	34,5	59,50	55,81	48,88	59,56	55,0						47,10	44,05	38,79	48,08	43,0	49,83	46,73	41,5	50,81	46,0										60,0	55,0	
W30	W30.122	37,5	59,31	55,62	48,69	59,37	54,0						46,88	43,82	38,56	47,85	43,0	49,99	46,88	41,7	50,96	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.122	40,5	59,01	55,32	48,39	59,07	54,0						46,74	43,69	38,43	47,72	43,0	50,17	47,06	41,9	51,15	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.122	43,5	58,84	55,15	48,22	58,90	54,0						46,68	43,63	38,37	47,66	43,0	50,31	47,20	42,0	51,28	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.122	46,5	58,66	54,97	48,04	58,72	54,0						46,67	43,61	38,35	47,64	43,0	50,41	47,30	42,1	51,38	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.122	49,5	58,50	54,81	47,88	58,56	54,0						46,65	43,60	38,33	47,63	43,0	50,47	47,36	42,2	51,44	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.122	52,5	58,34	54,65	47,71	58,40	53,0						46,63	43,58	38,32	47,61	43,0	50,49	47,39	42,2	51,47	46,0										58,0	53,0	
W30	W30.122	55,5	58,18	54,49	47,56	58,24	53,0						46,61	43,55	38,29	47,58	43,0	50,49	47,39	42,2	51,47	46,0										58,0	53,0	
W30	W30.122	58,5	58,03	54,34	47,41	58,09	53,0						46,59	43,53	38,27	47,56	43,0	50,48	47,37	42,2	51,46	46,0										58,0	53,0	
W30	W30.122	61,5	57,88	54,20	47,26	57,94	53,0						46,57	43,52	38,26	47,55	43,0	50,39	47,28	42,1	51,36	46,0										58,0	53,0	
W30	W30.122	64,5	57,75	54,06	47,12	57,81	53,0						46,56	43,51	38,25	47,54	43,0	50,40	47,29	42,1	51,38	46,0										58,0	53,0	
W30	W30.122	67,5	57,60	53,91	46,98	57,66	53,0						46,59	43,54	38,28	47,57	43,0	50,39	47,28	42,1	51,37	46,0										58,0	53,0	
W30	W30.122	70,5	57,47	53,78	46,84	57,53	53,0						46,60	43,54	38,28	47,57	43,0	50,39	47,28	42,1	51,37	46,0										58,0	53,0	
W30	W30.122	73,5	57,34	53,65	46,71	57,40	52,0						46,57	43,52	38,26	47,55	43,0	50,40	47,29	42,1	51,37	46,0										57,0	52,0	
W30	W30.122	76,5	57,21	53,52	46,58	57,27	52,0						46,56	43,51	38,25	47,54	43,0	50,40	47,29	42,1	51,37	46,0										57,0	52,0	
W30	W30.122	79,5	57,08	53,39	46,46	57,14	52,0						46,56	43,51	38,24	47,54	43,0	50,39	47,28	42,1	51,37	46,0										57,0	52,0	
W30	W30.122	82,5	56,96	53,27	46,33	57,02	52,0						46,56	43,50	38,24	47,53	43,0	50,38	47,27	42,1	51,36	46,0										57,0	52,0	
W30	W30.122	85,5	56,84	53,15	46,22	56,90	52,0						46,53	43,48	38,21	47,51	43,0	50,32	47,21	42,0	51,30	46,0										57,0	52,0	
W30	W30.122	88,5	56,73	53,04	46,10	56,79	52,0						46,50	43,45	38,19	47,48	42,0	50,31	47,20	42,0	51,28	46,0										57,0	52,0	
W30	W30.123	1,5	61,18	57,49	50,57	61,24	56,0						44,93	41,88	36,61	45,91	41,0	41,45	38,34	33,2	42,42	37,0										61,0	56,0	
W30	W30.123	4,5	61,48	57,79	50,87	61,54	57,0						44,45	41,40	36,14	45,43	40,0	42,10	38,98	33,8	43,08	38,0										62,0	57,0	
W30	W30.123	7,5	61,39	57,70	50,78	61,45	56,0						44,37	41,32	36,06	45,35	40,0	42,42	39,28	34,1	43,39	38,0										61,0	56,0	
W30	W30.123	10,5	61,21	57,53	50,60	61,28	56,0						44,79	41,74	36,48	45,77	41,0	42,84	39,70	34,6	43,81	39,0										61,0	56,0	
W30	W30.123	13,5	61,00	57,31	50,38	61,06	56,0						45,26	42,21	36,95	46,24	41,0	44,07	40,94	35,8	45,04	40,0										61,0	56,0	
W30	W30.123	16,5	60,76	57,08	50,15	60,83	56,0						45,74	42,68	37,42	46,71	42,0	45,66	42,55	37,4	46,64	42,0										61,0	56,0	
W30	W30.123	19,5	60,48	56,79	49,86	60,54	56,0						46,11	43,05	37,79	47,08	42,0	47,41	44,30	39,1	48,38	43,0										61,0	56,0	
W30	W30.123	22,5	60,23	56,55	49,62	60,30	55,0						46,26	43,21	37,94	47,24	42,0	48,17	45,07	39,9	49,14	44,0										60,0	55,0	
W30	W30.123	25,5	60,01	56,32	49,40	60,07	55,0						46,37	43,32	38,06	47,35	42,0	48,76	45,66	40,5	49,73	45,0										60,0	55,0	
W30	W30.123	28,5	59,79	56,10	49,17	59,85	55,0						46,47	43,42	38,16	47,45	42,0	49,18	46,08	40,9	50,15	45,0										60,0	55,0	
W30	W30.123	31,5	59,57	55,88	48,95	59,63	55,0						46,58	43,52	38,26	47,55	43,0	49,50	46,40	41,2	50,48	45,0										60,0	55,0	
W30	W30.123	34,5	59,35	55,66	48,74	59,41	54,0						46,54	43,48	38,22	47,51	43,0	49,73	46,63	41,4	50,71	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.123	37,5	59,16	55,47	48,54	59,22	54,0						46,42	43,37	38,11	47,40	42,0	49,91	46,80	41,6	50,88	46,0										59,0	54,0	
W30	W30.123	40,5	58,89	55,20	48,27	58,95	54,0						46,13	43,07	37,81	47,10	42,0	50,03	46,93	41,7	51,01	46,0												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief					
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{DEN}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{DEN}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{DEN}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g																	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]		[dB]	[dB]					
W30	W30.124	19,5	60,41	56,72	49,80	60,47	55,0						45,24	42,18	36,92	46,21	41,0	47,36	44,26	39,1	48,33	43,0									60,0	55,0			
W30	W30.124	22,5	60,15	56,46	49,54	60,21	55,0						45,58	42,53	37,27	46,56	42,0	48,14	45,04	39,8	49,11	44,0									60,0	55,0			
W30	W30.124	25,5	59,93	56,24	49,32	59,99	55,0						45,72	42,67	37,41	46,70	42,0	48,69	45,60	40,4	49,67	45,0									60,0	55,0			
W30	W30.124	28,5	59,71	56,02	49,09	59,77	55,0						45,55	42,50	37,24	46,53	42,0	49,10	46,00	40,8	50,07	45,0									60,0	55,0			
W30	W30.124	31,5	59,48	55,79	48,87	59,54	55,0						45,62	42,57	37,31	46,60	42,0	49,42	46,32	41,1	50,39	45,0									60,0	55,0			
W30	W30.124	34,5	59,27	55,58	48,66	59,33	54,0						45,61	42,56	37,30	46,59	42,0	49,65	46,55	41,4	50,63	46,0									59,0	54,0			
W30	W30.124	37,5	59,07	55,37	48,45	59,13	54,0						45,57	42,52	37,26	46,55	42,0	49,84	46,74	41,6	50,82	46,0									59,0	54,0			
W30	W30.124	40,5	58,81	55,12	48,20	58,87	54,0						45,59	42,54	37,28	46,57	42,0	49,99	46,88	41,7	50,96	46,0									59,0	54,0			
W30	W30.124	43,5	58,63	54,93	48,01	58,69	54,0						45,38	42,32	37,06	46,35	41,0	50,09	46,98	41,8	51,07	46,0									59,0	54,0			
W30	W30.124	46,5	58,45	54,76	47,84	58,51	54,0						45,44	42,38	37,12	46,41	41,0	50,20	47,09	41,9	51,17	46,0									59,0	54,0			
W30	W30.124	49,5	58,28	54,59	47,67	58,34	53,0						45,44	42,39	37,13	46,42	41,0	50,24	47,14	42,0	51,22	46,0									58,0	53,0			
W30	W30.124	52,5	58,11	54,42	47,50	58,17	53,0						45,43	42,38	37,12	46,41	41,0	50,25	47,14	42,0	51,22	46,0									58,0	53,0			
W30	W30.124	55,5	57,95	54,26	47,34	58,01	53,0						45,43	42,38	37,11	46,41	41,0	50,22	47,11	41,9	51,20	46,0									58,0	53,0			
W30	W30.124	58,5	57,80	54,11	47,19	57,86	53,0						45,43	42,38	37,11	46,41	41,0	50,19	47,08	41,9	51,16	46,0									58,0	53,0			
W30	W30.124	61,5	57,65	53,95	47,03	57,71	53,0						45,42	42,37	37,11	46,40	41,0	50,15	47,05	41,9	51,13	46,0									58,0	53,0			
W30	W30.124	64,5	57,49	53,80	46,87	57,55	53,0						45,41	42,35	37,09	46,38	41,0	50,14	47,03	41,9	51,12	46,0									58,0	53,0			
W30	W30.124	67,5	57,34	53,65	46,73	57,40	52,0						45,40	42,34	37,08	46,37	41,0	50,15	47,04	41,9	51,13	46,0									57,0	52,0			
W30	W30.124	70,5	57,20	53,51	46,59	57,26	52,0						45,39	42,34	37,08	46,37	41,0	50,16	47,05	41,9	51,14	46,0									57,0	52,0			
W30	W30.124	73,5	57,06	53,37	46,45	57,12	52,0						45,42	42,37	37,11	46,40	41,0	50,15	47,04	41,9	51,13	46,0									57,0	52,0			
W30	W30.124	76,5	56,93	53,24	46,32	56,99	52,0						45,44	42,38	37,12	46,41	41,0	50,15	47,04	41,9	51,12	46,0									57,0	52,0			
W30	W30.124	79,5	56,80	53,11	46,19	56,86	52,0						45,45	42,40	37,14	46,43	41,0	50,14	47,03	41,9	51,12	46,0									57,0	52,0			
W30	W30.124	82,5	56,68	52,99	46,07	56,74	52,0						45,48	42,43	37,17	46,46	41,0	50,14	47,03	41,9	51,12	46,0									57,0	52,0			
W30	W30.124	85,5	56,55	52,86	45,94	56,61	52,0						45,49	42,44	37,17	46,47	41,0	50,13	47,02	41,8	51,10	46,0									57,0	52,0			
W30	W30.124	88,5	56,44	52,74	45,82	56,50	51,0						45,49	42,43	37,17	46,46	41,0	50,11	47,00	41,8	51,09	46,0									56,0	51,0			
W30	W30.125	1,5	61,14	57,45	50,53	61,20	56,0						43,61	40,56	35,29	44,59	40,0	42,83	39,72	34,5	43,81	39,0									61,0	56,0			
W30	W30.125	4,5	61,43	57,74	50,82	61,49	56,0						43,16	40,11	34,85	44,14	39,0	43,28	40,16	35,0	44,26	39,0									61,0	56,0			
W30	W30.125	7,5	61,34	57,65	50,73	61,40	56,0						42,95	39,90	34,64	43,93	39,0	43,68	40,55	35,4	44,65	40,0									61,0	56,0			
W30	W30.125	10,5	61,16	57,47	50,55	61,22	56,0						43,38	40,32	35,06	44,35	39,0	44,07	40,94	35,8	45,04	40,0									61,0	56,0			
W30	W30.125	13,5	60,95	57,26	50,34	61,01	56,0						43,83	40,77	35,51	44,80	40,0	44,91	41,79	36,6	45,89	41,0									61,0	56,0			
W30	W30.125	16,5	60,71	57,02	50,10	60,77	56,0						44,28	41,22	35,96	45,25	40,0	46,02	42,91	37,7	47,00	42,0									61,0	56,0			
W30	W30.125	19,5	60,45	56,76	49,83	60,51	56,0						44,72	41,67	36,41	45,70	41,0	47,37	44,27	39,1	48,35	43,0									61,0	56,0			
W30	W30.125	22,5	60,20	56,51	49,59	60,26	55,0						45,08	42,03	36,77	46,06	41,0	48,12	45,02	39,8	49,09	44,0									60,0	55,0			
W30	W30.125	25,5	59,97	56,28	49,36	60,03	55,0						45,25	42,20	36,94	46,23	41,0	48,61	45,52	40,3	49,59	45,0									60,0	55,0			
W30	W30.125	28,5	59,75	56,06	49,14	59,81	55,0						45,12	42,07	36,81	46,10	41,0	49,04	45,94	40,7	50,01	45,0									60,0	55,0			
W30	W30.125	31,5	59,54	55,85	48,92	59,60	55,0						45,17	42,12	36,86	46,15	41,0	49,36	46,26	41,1	50,34	45,0									60,0	55,0			
W30																																			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	
W30	W30.126	10,5	56,64	52,95	46,04	56,71	52,0						31,42			32,40		37,98	34,85		38,95	34,0						57,0	52,0	
W30	W30.126	13,5	56,48	52,79	45,88	56,55	52,0						31,80			32,78		39,01	35,89	30,7	39,99	35,0						57,0	52,0	
W30	W30.126	16,5	56,30	52,61	45,69	56,36	51,0						32,18			33,16		39,18	36,06	30,9	40,15	35,0						56,0	51,0	
W30	W30.126	19,5	56,11	52,41	45,50	56,17	51,0						32,57			33,55		38,97	35,85	30,7	39,94	35,0						56,0	51,0	
W30	W30.126	22,5	55,91	52,22	45,30	55,97	51,0						32,95			33,93		37,38	34,26		38,35	33,0						56,0	51,0	
W30	W30.126	25,5	55,70	52,01	45,10	55,77	51,0						33,23	30,16		34,21		35,43	32,31		36,40	31,0						56,0	51,0	
W30	W30.126	28,5	55,50	51,81	44,90	55,57	51,0						33,30	30,24		34,28		35,44	32,32		36,41	31,0						56,0	51,0	
W30	W30.126	31,5	55,31	51,61	44,70	55,37	50,0						33,30	30,24		34,28		35,90	32,78		36,87	32,0						55,0	50,0	
W30	W30.126	34,5	55,11	51,42	44,51	55,18	50,0						33,30	30,24		34,28		36,18	33,06		37,15	32,0						55,0	50,0	
W30	W30.126	37,5	54,92	51,23	44,32	54,99	50,0						33,29	30,23		34,27		36,39	33,28		37,37	32,0						55,0	50,0	
W30	W30.126	40,5	54,74	51,05	44,14	54,81	50,0						33,29	30,22		34,27		36,59	33,47		37,56	33,0						55,0	50,0	
W30	W30.126	43,5	54,56	50,87	43,96	54,63	50,0						33,28	30,21		34,26		36,78	33,66		37,75	33,0						55,0	50,0	
W30	W30.126	46,5	54,39	50,69	43,78	54,45	49,0						33,27	30,20		34,25		36,97	33,85		37,94	33,0						54,0	49,0	
W30	W30.126	49,5	54,21	50,52	43,60	54,27	49,0						33,26	30,19		34,24		37,16	34,04		38,13	33,0						54,0	49,0	
W30	W30.126	52,5	54,04	50,35	43,44	54,11	49,0						33,25	30,18		34,23		37,32	34,21		38,30	33,0						54,0	49,0	
W30	W30.126	55,5	53,88	50,19	43,28	53,95	49,0						33,24	30,17		34,22		37,42	34,31		38,40	33,0						54,0	49,0	
W30	W30.126	58,5	53,73	50,03	43,12	53,79	49,0						33,23	30,16		34,21		37,47	34,35		38,44	33,0						54,0	49,0	
W30	W30.126	61,5	53,57	49,88	42,97	53,64	49,0						33,22	30,15		34,20		37,51	34,39		38,49	33,0						54,0	49,0	
W30	W30.126	64,5	53,42	49,73	42,82	53,49	48,0						33,20	30,14		34,18		37,54	34,42		38,52	34,0								
W30	W30.126	67,5	53,28	49,58	42,67	53,34	48,0						33,16	30,09		34,14		37,56	34,44		38,54	34,0								
W30	W30.126	70,5	53,12	49,43	42,52	53,19	48,0						33,14	30,07		34,12		37,57	34,45		38,54	34,0								
W30	W30.126	73,5	52,99	49,29	42,38	53,05	48,0						33,12	30,06		34,10		37,57	34,45		38,54	34,0								
W30	W30.126	76,5	52,85	49,16	42,24	52,91	48,0						33,11	30,04		34,09		37,57	34,45		38,54	34,0								
W30	W30.126	79,5	52,72	49,02	42,11	52,78	48,0						33,09	30,03		34,07		37,57	34,45		38,54	34,0								
W30	W30.126	82,5	52,59	48,89	41,98	52,65	48,0						33,08	30,01		34,06		37,57	34,45		38,55	34,0								
W30	W30.126	85,5	52,44	48,74	41,83	52,50	47,0						33,07	30,00		34,05		37,57	34,45		38,55	34,0								
W30	W30.126	88,5	52,31	48,62	41,71	52,38	47,0						33,06			34,04		37,56	34,43		38,53	34,0								
W30	W30.127	1,5	52,97	49,28	42,37	53,04	48,0											34,84	31,74		35,82	31,0								
W30	W30.127	4,5	54,17	50,48	43,56	54,23	49,0											34,83	31,71		35,80	31,0						54,0	49,0	
W30	W30.127	7,5	54,25	50,56	43,65	54,32	49,0											34,65	31,53		35,63	31,0						54,0	49,0	
W30	W30.127	10,5	54,20	50,50	43,59	54,26	49,0											34,46	31,33		35,43	30,0						54,0	49,0	
W30	W30.127	13,5	54,10	50,40	43,49	54,16	49,0											34,26	31,14		35,24	30,0						54,0	49,0	
W30	W30.127	16,5	53,98	50,29	43,37	54,04	49,0											34,04	30,92		35,01	30,0						54,0	49,0	
W30	W30.127	19,5	53,84	50,15	43,24	53,91	49,0											33,97	30,85		34,94	30,0						54,0	49,0	
W30	W30.127	22,5	53,70	50,01	43,10	53,77	49,0											34,15	31,02		35,12	30,0						54,0	49,0	
W30	W30.127	25,5	53,55	49,86	42,94	53,61	49,0											34,63	31,51		35,60	31,0						54,0	49,0	
W30	W30.127	28,5	53,39	49,70	42,79	53,46	48,0											35,09	31,97		36,07	31,0								
W30	W30.127	31,5	53,23	49,54	42,63	53,30	48,0											35,64	32,52		36,61	32,0								
W30	W30.127	34,5	53,07	49,38	42,46	53,13	48,0											35,94	32,82		36,91	32,0								
W30	W30.127	37,5	52,90	49,21	42,30	52,97	48,0											36,17	33,05		37,14	32,0								
W30	W30.127	40,5	52,74	49,05	42,14	52,81	48,0											36,36	33,24		37,33	32,0								
W30	W30.127	43,5	52,58	48,89	41,98	52,65	48,0											36,55	33,43		37,52	33,0								
W30	W30.127	46,5	52,42	48,73	41,82	52,49	47,0											36,74	33,62		37,71	33,0								
W30	W30.127	49,5	52,26	48,57	41,66	52,33	47,0											36,92	33,80		37,89	33,0								
W30	W30.127	52,5	52,11	48,41	41,50	52,17	47,0											37,09	33,98		38,07	33,0								
W30	W30.127	55,5	51,95	48,26	41,35	52,02	47,0						30,38			31,36		37,21	34,10		38,19	33,0								
W30	W30.127	58,5	51,80	48,11	41,20	51,87	47,0						31,22			32,20		37,28	34,16		38,25	33,0								
W30	W30.127	61,5	51,65	47,96	41,05	51,72	47,0						31,46			32,44		37,32	34,20		38,30	33,0								
W30	W30.127	64,5	51,50	47,81	40,90	51,57	47,0						31,57			32,55		37,36	34,24		38,34	33,0								
W30	W30.127	67,5	51,36	47,67	40,76	51,43	46,0						31,85			32,82		37,38	34,26		38,36	33,0								
W30	W30.127	70,5	51,22	47,52	40,61	51,28	46,0						32,19			33,17		37,39	34,27		38,37	33,0								
W30	W30.127	73,5	51,08	47,38	40,47	51,14	46,0						32,33			33,31		37,40	34,27		38,37	33,0								
W30	W30.127	76,5	50,94	47,25	40,34	51,01	46,0						32,44			33,42		37,40	34,27		38,37	33,0								

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W30	W30.128	1,5	50,26	46,57	39,66	50,33	45,0						36,10	33,05		37,08	32,0	34,88	31,77		35,85	31,0							
W30	W30.128	4,5	51,83	48,14	41,23	51,90	47,0						35,69	32,64		36,67	32,0	34,87	31,75		35,85	31,0							
W30	W30.128	7,5	52,01	48,32	41,40	52,07	47,0						35,28	32,23		36,26	31,0	34,72	31,60		35,70	31,0							
W30	W30.128	10,5	51,97	48,28	41,37	52,04	47,0						35,06	32,00		36,04	31,0	34,58	31,45		35,55	31,0							
W30	W30.128	13,5	51,90	48,21	41,30	51,97	47,0						35,28	32,22		36,26	31,0	34,46	31,33		35,43	30,0							
W30	W30.128	16,5	51,82	48,13	41,22	51,89	47,0						35,57	32,51		36,54	32,0	34,35	31,22		35,32	30,0							
W30	W30.128	19,5	51,73	48,04	41,12	51,79	47,0						35,86	32,80		36,84	32,0	34,42	31,29		35,39	30,0							
W30	W30.128	22,5	51,62	47,93	41,02	51,69	47,0						36,16	33,10		37,13	32,0	34,80	31,66		35,77	31,0							
W30	W30.128	25,5	51,51	47,82	40,90	51,57	47,0						36,46	33,40		37,43	32,0	35,65	32,52		36,62	32,0							
W30	W30.128	28,5	51,39	47,69	40,78	51,45	46,0						36,76	33,71		37,74	33,0	37,16	34,05		38,14	33,0							
W30	W30.128	31,5	51,26	47,57	40,65	51,32	46,0						37,14	34,08		38,11	33,0	38,31	35,20	30,0	39,29	34,0							
W30	W30.128	34,5	51,13	47,44	40,52	51,19	46,0						37,44	34,39		38,42	33,0	39,16	36,06	30,9	40,14	35,0							
W30	W30.128	37,5	50,99	47,30	40,39	51,06	46,0						37,67	34,61		38,64	34,0	39,73	36,63	31,4	40,70	36,0							
W30	W30.128	40,5	50,86	47,17	40,25	50,92	46,0						37,78	34,73		38,76	34,0	40,14	37,04	31,8	41,11	36,0							
W30	W30.128	43,5	50,72	47,03	40,12	50,79	46,0						37,84	34,79		38,82	34,0	40,41	37,31	32,1	41,38	36,0							
W30	W30.128	46,5	50,58	46,89	39,98	50,65	46,0						37,88	34,82		38,85	34,0	40,75	37,65	32,5	41,73	37,0							
W30	W30.128	49,5	50,44	46,75	39,84	50,51	46,0						37,93	34,87		38,90	34,0	41,03	37,92	32,7	42,00	37,0							
W30	W30.128	52,5	50,30	46,61	39,70	50,37	45,0						37,99	34,94		38,97	34,0	41,19	38,08	32,9	42,17	37,0							
W30	W30.128	55,5	50,17	46,47	39,56	50,23	45,0						38,20	35,15		39,18	34,0	41,40	38,30	33,1	42,38	37,0							
W30	W30.128	58,5	50,03	46,34	39,42	50,09	45,0						38,33	35,28	30,01	39,31	34,0	41,59	38,48	33,3	42,57	38,0							
W30	W30.128	61,5	49,89	46,20	39,29	49,96	45,0						38,46	35,41	30,14	39,44	34,0	41,76	38,65	33,5	42,73	38,0							
W30	W30.128	64,5	49,76	46,06	39,15	49,82	45,0						38,53	35,48	30,22	39,51	35,0	41,84	38,73	33,5	42,81	38,0							
W30	W30.128	67,5	49,62	45,93	39,02	49,69	45,0						38,60	35,55	30,29	39,58	35,0	41,88	38,77	33,6	42,86	38,0							
W30	W30.128	70,5	49,49	45,80	38,89	49,56	45,0						38,69	35,64	30,37	39,67	35,0	41,92	38,81	33,6	42,90	38,0							
W30	W30.128	73,5	49,36	45,67	38,76	49,43	44,0						38,74	35,69	30,42	39,72	35,0	41,96	38,85	33,7	42,94	38,0							
W30	W30.128	76,5	49,23	45,54	38,63	49,30	44,0						38,77	35,71	30,45	39,74	35,0	41,99	38,88	33,7	42,97	38,0							
W30	W30.128	79,5	49,11	45,41	38,50	49,17	44,0						38,80	35,75	30,49	39,78	35,0	42,01	38,90	33,7	42,99	38,0							
W30	W30.128	82,5	48,98	45,28	38,38	49,05	44,0						38,89	35,84	30,58	39,87	35,0	42,02	38,91	33,7	43,00	38,0							
W30	W30.128	85,5	48,85	45,16	38,25	48,92	44,0						38,95	35,90	30,64	39,93	35,0	42,03	38,92	33,7	43,01	38,0							
W30	W30.128	88,5	48,73	45,03	38,12	48,79	44,0						39,00	35,95	30,69	39,98	35,0	42,09	38,98	33,8	43,07	38,0							
W30	W30.129	1,5	48,49	44,80	37,88	48,55	44,0											34,71	31,59		35,68	31,0							
W30	W30.129	4,5	50,10	46,40	39,49	50,16	45,0											34,65	31,52		35,62	31,0							
W30	W30.129	7,5	50,49	46,80	39,89	50,56	46,0											34,55	31,42		35,52	31,0							
W30	W30.129	10,5	50,47	46,78	39,87	50,54	46,0											34,51	31,38		35,48	30,0							
W30	W30.129	13,5	50,43	46,73	39,82	50,49	45,0											34,55	31,41		35,52	31,0							
W30	W30.129	16,5	50,37	46,68	39,77	50,44	45,0											34,70	31,56		35,67	31,0							
W30	W30.129	19,5	50,30	46,61	39,70	50,37	45,0											35,48	32,35		36,45	31,0							
W30	W30.129	22,5	50,23	46,53	39,62	50,29	45,0											37,68	34,57		38,66	34,0							
W30	W30.129	25,5	50,14	46,45	39,54	50,21	45,0											39,39	36,29	31,1	40,37	35,0							
W30	W30.129	28,5	50,05	46,35	39,44	50,11	45,0											40,50	37,40	32,2	41,47	36,0							
W30	W30.129	31,5	49,95	46,25	39,34	50,01	45,0											41,15	38,05	32,9	42,12	37,0							
W30	W30.129	34,5	49,85	46,15	39,24	49,91	45,0											41,62	38,52	33,3	42,59	38,0							
W30	W30.129	37,5	49,74	46,05	39,14	49,81	45,0											41,95	38,85	33,7	42,93	38,0							
W30	W30.129	40,5	49,63	45,94	39,02	49,69	45,0											42,19	39,09	33,9	43,16	38,0							
W30	W30.129	43,5	49,52	45,82	38,91	49,58	45,0											42,35	39,24	34,1	43,32	38,0							
W30	W30.129	46,5	49,40	45,71	38,80	49,47	44,0											42,57	39,46	34,3	43,54	39,0							
W30	W30.129	49,5	49,29	45,59	38,68	49,35	44,0											42,72	39,62	34,4	43,70	39,0							
W30	W30.129	52,5	49,17	45,47	38,56	49,23	44,0											42,81	39,71	34,5	43,79	39,0							
W30	W30.129	55,5	49,05	45,36	38,45	49,12	44,0											42,91	39,81	34,6	43,89	39,0							
W30	W30.129	58,5	48,93	45,24	38,33	49,00	44,0											43,01	39,90	34,7	43,99	39,0							
W30	W30.129	61,5	48,81	45,12	38,21	48,88	44,0											43,11	40,00	34,8	44,09	39,0							
W30	W30.129	64,5	48,70	45,00	38,09	48,76	44,0											43,15	40,05	34,9	44,13	39,0							
W30	W30.129	67,5	48,58	44,88	37,97	48,64	44,0											43,17	40,06	34,9	44,15	39,0							

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

Brede Hilledijk							Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W30	W30.129	82,5	48,03	44,33	37,43	48,10	43,0						31,45			32,43		43,23	40,12	34,9	44,21	39,0								
W30	W30.129	85,5	47,93	44,24	37,33	48,00	43,0						31,90			32,87		43,23	40,12	34,9	44,21	39,0								
W30	W30.129	88,5	47,82	44,12	37,22	47,89	43,0						32,01			32,99		43,27	40,16	35,0	44,25	39,0								
W31	W31.01	26,5						46,10	43,05	37,78	47,08	42,0	39,21	36,15	30,89	40,18	35,0													
W31	W31.01	29,5						46,27	43,22	37,95	47,25	42,0	41,12	38,07	32,80	42,10	37,0													
W31	W31.01	32,5						46,46	43,40	38,14	47,43	42,0	42,07	39,03	33,76	43,05	38,0													
W31	W31.02	26,5						43,41	40,37	35,09	44,39	39,0	41,04	37,99	32,73	42,02	37,0													
W31	W31.02	29,5						43,68	40,63	35,36	44,66	40,0	43,24	40,20	34,92	44,22	39,0													
W31	W31.02	32,5	30,93			30,94		43,95	40,90	35,63	44,93	40,0	43,87	40,83	35,55	44,85	40,0													
W31	W31.03	26,5						39,23	36,19	30,90	40,20	35,0	42,78	39,74	34,47	43,76	39,0													
W31	W31.03	29,5						39,51	36,47	31,19	40,49	35,0	44,02	40,98	35,70	45,00	40,0													
W31	W31.03	32,5	32,94			32,95		39,86	36,82	31,54	40,84	36,0	44,67	41,62	36,36	45,65	41,0													
W31	W31.04	26,5	51,77	48,10	41,06	51,81	47,0	37,88	34,82		38,85	34,0	48,70	45,59	40,42	49,68	45,0	30,22			31,19									
W31	W31.04	29,5	51,53	47,86	40,82	51,57	47,0	35,40	32,33		36,37	31,0	49,57	46,46	41,29	50,55	46,0	31,51			32,48									
W31	W31.04	32,5	51,35	47,67	40,63	51,39	46,0	35,69	32,62		36,67	32,0	50,36	47,25	42,08	51,34	46,0	32,72			33,70									
W31	W31.05	26,5	53,65	49,97	42,94	53,69	49,0						51,71	48,59	43,43	52,69	48,0	34,20	31,06		35,17	30,0					54,0	49,0		
W31	W31.05	29,5	53,85	50,17	43,14	53,89	49,0						52,12	49,00	43,84	53,10	48,0	33,73	30,59		34,70	30,0					54,0	49,0		
W31	W31.05	32,5	54,27	50,59	43,56	54,31	49,0			30,95			52,19	49,07	43,91	53,17	48,0	34,05	30,94		35,03	30,0					54,0	49,0		
W31	W31.06	26,5	56,94	53,25	46,23	56,98	52,0						54,32	51,20	46,04	55,30	50,0	32,70			33,67						59,1	54,1		
W31	W31.06	29,5	57,61	53,93	46,90	57,65	53,0				30,42		54,35	51,23	46,07	55,33	50,0	32,34			33,32						59,8	54,8		
W31	W31.06	32,5	57,48	53,79	46,77	57,52	53,0	30,31		31,28			54,32	51,20	46,04	55,30	50,0				30,10						59,8	54,8		
W31	W31.07	26,5	62,81	59,10	52,12	62,85	58,0						55,44	52,35	47,14	56,42	51,0	34,66	31,53		35,63	31,0					63,8	58,8		
W31	W31.07	29,5	62,58	58,86	51,88	62,61	58,0						55,40	52,31	47,11	56,38	51,0	32,03			33,01						63,8	58,8		
W31	W31.07	32,5	62,35	58,64	51,66	62,39	57,0						55,29	52,20	46,99	56,27	51,0										63,0	58,0		
W31	W31.08	26,5	62,65	58,94	51,96	62,69	58,0						54,51	51,43	46,21	55,49	50,0	33,78	30,65		34,75	30,0					63,6	58,6		
W31	W31.08	29,5	62,42	58,71	51,73	62,46	57,0						54,47	51,39	46,17	55,45	50,0				30,06						62,8	57,8		
W31	W31.08	32,5	62,19	58,48	51,50	62,23	57,0						54,38	51,29	46,08	55,36	50,0										62,8	57,8		
W31	W31.09	26,5	62,50	58,79	51,81	62,54	58,0						53,53	50,46	45,23	54,51	50,0	33,80	30,67		34,77	30,0					63,6	58,6		
W31	W31.09	29,5	62,26	58,56	51,58	62,30	57,0						53,50	50,43	45,20	54,48	49,0										62,6	57,6		
W31	W31.09	32,5	62,03	58,33	51,34	62,07	57,0						53,47	50,40	45,17	54,45	49,0										62,6	57,6		
W31	W31.10	26,5	56,87	53,23	46,20	56,93	52,0	41,15	38,10	32,83	42,13	37,0	43,43	40,38	35,12	44,41	39,0	32,01			32,98						57,0	52,0		
W31	W31.10	29,5	56,64	53,00	45,97	56,70	52,0	41,41	38,36	33,09	42,39	37,0	43,42	40,36	35,10	44,39	39,0	32,18			33,15						57,0	52,0		
W31	W31.10	32,5	56,44	52,80	45,77	56,50	51,0	41,53	38,48	33,21	42,51	38,0	43,40	40,34	35,09	44,38	39,0	32,37			33,34						56,0	51,0		
W31	W31.11	26,5	54,78	51,16	44,09	54,84	50,0	40,19	37,14	31,86	41,16	36,0						35,50	32,38		36,47	31,0					55,0	50,0		
W31	W31.11	29,5	54,63	51,00	43,94	54,69	50,0	40,36	37,31	32,03	41,33	36,0						35,68	32,56		36,65	32,0					55,0	50,0		
W31	W31.11	32,5	54,43	50,81	43,74	54,49	49,0	40,46	37,41	32,13	41,43	36,0			30,30			35,87	32,75		36,84	32,0					54,0	49,0		
W31	W31.12	26,5	52,87	49,25	42,16	52,92	48,0	37,21	34,17		38,18	33,0						37,54	34,42		38,51	34,0								
W31	W31.12	29,5	52,75	49,13	42,04	52,80	48,0	37,41	34,37		38,38	33,0			30,15			37,75	34,63		38,72	34,0								
W31	W31.12	32,5	52,60	48,99	41,90	52,66	48,0	37,61	34,57		38,59	34,0			30,49			37,95	34,83		38,92	34,0								
W32	W32.100	1,5	48,19	44,37	37,52	48,21	43,0	43,65	40,60	35,32	44,62	40,0	63,51	60,40	55,22	64,49	59,0	48,60	45,49	40,3	49,58	45,0					64,0	59,0		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief			
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}		
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)		
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]		
W32	W32.103	1,5	63,41	59,68	52,71	63,44	58,0						56,21	53,11	47,92	57,19	52,0	35,09	31,93		36,06	31,0						64,0	59,0		
W32	W32.103	4,5	63,90	60,18	53,20	63,93	59,0						57,54	54,43	49,25	58,52	54,0	35,32	32,16		36,30	31,0						65,2	60,2		
W32	W32.103	7,5	63,85	60,13	53,16	63,89	59,0						57,98	54,88	49,69	58,96	54,0	35,67	32,50		36,64	32,0						65,2	60,2		
W32	W32.103	10,5	63,70	59,98	53,01	63,74	59,0						58,07	54,96	49,78	59,05	54,0	36,87	33,71		37,84	33,0						65,2	60,2		
W32	W32.103	13,5	63,51	59,78	52,82	63,54	59,0						58,09	54,99	49,80	59,07	54,0	38,39	35,25	30,1	39,37	34,0						65,2	60,2		
W32	W32.103	16,5	63,30	59,57	52,61	63,33	58,0						58,08	54,97	49,79	59,06	54,0	39,81	36,68	31,5	40,78	36,0						64,5	59,5		
W32	W32.104	1,5	58,14	54,55	47,40	58,19	53,0						48,02	44,96	39,70	48,99	44,0												58,0	53,0	
W32	W32.104	4,5	59,09	55,50	48,35	59,14	54,0						48,63	45,57	40,32	49,61	45,0												59,0	54,0	
W32	W32.104	7,5	59,14	55,55	48,41	59,19	54,0						49,73	46,67	41,41	50,70	46,0												59,0	54,0	
W32	W32.104	10,5	59,04	55,44	48,30	59,09	54,0						49,94	46,88	41,63	50,92	46,0												59,0	54,0	
W32	W32.104	13,5	58,90	55,31	48,16	58,95	54,0						49,92	46,86	41,61	50,90	46,0												59,0	54,0	
W32	W32.104	16,5	58,74	55,15	48,00	58,79	54,0						49,91	46,85	41,60	50,89	46,0												59,0	54,0	
W32	W32.105	1,5	53,94	50,35	43,20	53,99	49,0						42,88	39,82	34,56	43,85	39,0												54,0	49,0	
W32	W32.105	4,5	55,39	51,80	44,66	55,44	50,0						43,22	40,16	34,91	44,20	39,0												55,0	50,0	
W32	W32.105	7,5	55,52	51,93	44,78	55,57	51,0						44,32	41,26	36,01	45,30	40,0												56,0	51,0	
W32	W32.105	10,5	55,46	51,87	44,72	55,51	51,0						44,75	41,69	36,44	45,73	41,0												56,0	51,0	
W32	W32.105	13,5	55,38	51,79	44,64	55,43	50,0						44,77	41,71	36,46	45,75	41,0												55,0	50,0	
W32	W32.105	16,5	55,27	51,68	44,53	55,32	50,0						44,82	41,76	36,51	45,80	41,0												55,0	50,0	
W32	W32.106	1,5	50,77	47,18	40,03	50,82	46,0						30,83			31,81															
W32	W32.106	4,5	52,36	48,77	41,63	52,41	47,0						30,50			31,48															
W32	W32.106	7,5	52,63	49,04	41,90	52,68	48,0						31,32			32,30															
W32	W32.106	10,5	52,63	49,04	41,89	52,68	48,0						32,05			33,03															
W32	W32.106	13,5	52,58	48,99	41,85	52,63	48,0						32,79			33,77															
W32	W32.106	16,5	52,51	48,92	41,78	52,56	48,0						33,77	30,67		34,75	30,0														
W32	W32.107	1,5	48,76	45,17	38,03	48,81	44,0						33,94	30,88		34,92	30,0														
W32	W32.107	4,5	50,19	46,60	39,46	50,24	45,0						33,64	30,58		34,62	30,0														
W32	W32.107	7,5	50,70	47,11	39,96	50,75	46,0						33,67	30,61		34,65	30,0														
W32	W32.107	10,5	50,77	47,17	40,03	50,82	46,0						33,74	30,67		34,72	30,0														
W32	W32.107	13,5	50,73	47,14	40,00	50,78	46,0						33,82	30,75		34,80	30,0														
W32	W32.107	16,5	50,68	47,09	39,95	50,73	46,0						34,17	31,09		35,14	30,0														
W32	W32.108	1,5	47,02	43,43	36,28	47,07	42,0						34,56	31,51		35,54	31,0														
W32	W32.108	4,5	48,00	44,41	37,26	48,05	43,0						34,23	31,18		35,21	30,0														
W32	W32.108	7,5	48,83	45,24	38,10	48,88	44,0						34,00	30,94		34,98	30,0														
W32	W32.108	10,5	48,99	45,40	38,25	49,04	44,0						33,84	30,78		34,82	30,0														
W32	W32.108	13,5	48,96	45,37	38,23	49,01	44,0						33,75	30,68		34,73	30,0														
W32	W32.108	16,5	48,93	45,34	38,19	48,98	44,0						33,91	30,84		34,89	30,0														
W32	W32.109	1,5	46,29	42,70	35,55	46,34	41,0						34,45	31,39		35,42	30,0														
W32	W32.109	4,5	46,80	43,21	36,07	46,85	42,0						34,11	31,06		35,09	30,0														
W32	W32.109	7,5	47,88	44,28	37,14	47,93	43,0						33,82	30,77		34,80	30,0														
W32	W32.109	10,5	48,11	44,52	37,38	48,16	43,0						33,57	30,51		34,55	30,0														
W32	W32.109	13,5	48,10	44,51	37,37	48,15	43,0						33,32	30,26		34,29															
W32	W32.109	16,5	48,08	44,48	37,34	48,13	43,0						33,28	30,22		34,26															
W32	W32.110	31,5	40,08	36,23		40,09	35,0	36,96	33,91		37,94	33,0	53,97	50,93	45,64	54,94	50,0												55,0	50,0	
W32	W32.110	34,5	40,61	36,74		40,62	36,0	37,33	34,26		38,30	33,0	55,24	52,21	46,92	56,22	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.110	37,5	40,70	36,82	30,04	40,71	36,0	33,45	30,30		34,42		55,89	52,85	47,57	56,87	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.110	40,5	40,72	36,83	30,06	40,73	36,0	37,85	34,76		38,83	34,0	55,94	52,90	47,62	56,92	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.110	43,5	40,84	36,97	30,18	40,85	36,0	45,06	42,02	36,74	46,04	41,0	55,88	52,84	47,56	56,86	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.110	46,5	40,92	37,06	30,26	40,93	36,0	48,64	45,61	40,31	49,62	45,0	55,83	52,78	47,51	56,81	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.110	49,5	41,15	37,30	30,48	41,16	36,0	50,00	46,96	41,68	50,98	46,0	55,78	52,74	47,46	56,76	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.110	52,5	38,26	34,40		38,27	33,0	50,56	47,51	42,23	51,53	47,0	55,70	52,66	47,38	56,68	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.110	55,5						50,68	47,64	42,36	51,66	47,0	55,69	52,65	47,37	56,67	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.110	58,5						50,70	47,65	42,37	51,67	47,0	55,81	52,77	47,49	56,79	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.110	61,5						50,69	47,64	42,37	51,67	47,0	55,92	52,88	47,60	56,90	52														

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{VL_CUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	L _{VL_CUM} Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	
W32	W32.112	49,5	39,85	35,97		39,86	35,0	50,46	47,42	42,13	51,43	46,0	58,54	55,50	50,22	59,52	55,0												60,0	55,0	
W32	W32.112	52,5	35,07	31,20		35,08	30,0	50,74	47,69	42,42	51,72	47,0	58,35	55,31	50,03	59,33	54,0												59,0	54,0	
W32	W32.112	55,5						50,77	47,72	42,45	51,75	47,0	58,07	55,03	49,75	59,05	54,0												59,0	54,0	
W32	W32.112	58,5						50,76	47,72	42,44	51,74	47,0	57,76	54,72	49,44	58,74	54,0												59,0	54,0	
W32	W32.112	61,5						50,75	47,70	42,43	51,73	47,0	57,56	54,52	49,24	58,54	54,0												59,0	54,0	
W32	W32.112	64,5						50,74	47,69	42,42	51,72	47,0	57,40	54,36	49,08	58,38	53,0												58,0	53,0	
W32	W32.112	67,5						50,73	47,68	42,40	51,70	47,0	57,17	54,12	48,85	58,15	53,0												58,0	53,0	
W32	W32.112	70,5						50,71	47,67	42,39	51,69	47,0	57,01	53,97	48,69	57,99	53,0												58,0	53,0	
W32	W32.112	73,5						50,70	47,65	42,37	51,67	47,0	56,86	53,82	48,54	57,84	53,0												58,0	53,0	
W32	W32.112	76,5						50,68	47,63	42,36	51,66	47,0	56,71	53,67	48,39	57,69	53,0												58,0	53,0	
W32	W32.112	79,5						50,66	47,62	42,34	51,64	47,0	56,54	53,50	48,22	57,52	53,0												58,0	53,0	
W32	W32.112	82,5						50,65	47,60	42,33	51,63	47,0	56,39	53,35	48,07	57,37	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.112	85,5						50,64	47,59	42,31	51,61	47,0	56,29	53,25	47,97	57,27	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.112	88,5						50,63	47,58	42,31	51,61	47,0	56,15	53,11	47,83	57,13	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.112	91,5						50,63	47,58	42,30	51,60	47,0	56,01	52,97	47,69	56,99	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.112	94,5						50,61	47,56	42,29	51,59	47,0	55,91	52,87	47,59	56,89	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.112	97,5						50,59	47,54	42,27	51,57	47,0	55,79	52,75	47,47	56,77	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.112	100,5						50,57	47,52	42,25	51,55	47,0	55,69	52,65	47,37	56,67	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.112	103,5						50,55	47,50	42,23	51,53	47,0	55,60	52,56	47,28	56,58	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.112	106,5						50,49	47,45	42,17	51,47	46,0	55,51	52,46	47,19	56,49	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.112	109,5						50,47	47,42	42,15	51,45	46,0	55,22	52,17	46,90	56,20	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.112	112,5						50,45	47,40	42,13	51,43	46,0	55,12	52,08	46,80	56,10	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.112	115,5						50,43	47,38	42,11	51,41	46,0	55,03	51,99	46,71	56,01	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.112	118,5						50,37	47,32	42,05	51,35	46,0	54,94	51,90	46,62	55,92	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.112	121,5						50,35	47,30	42,02	51,32	46,0	54,86	51,81	46,54	55,84	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.112	124,5						50,32	47,28	42,00	51,30	46,0	54,77	51,73	46,45	55,75	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.112	127,5						50,30	47,25	41,98	51,28	46,0	54,68	51,64	46,36	55,66	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.113	1,5	51,03	47,22	40,35	51,05	46,0	44,59	41,55	36,27	45,57	41,0	64,00	60,87	55,72	64,97	60,0	48,80	45,69	40,5	49,78	45,0							65,0	60,0	
W32	W32.113	4,5	52,40	48,61	41,72	52,42	47,0	44,28	41,23	35,95	45,25	40,0	64,52	61,39	56,24	65,49	60,0	48,35	45,24	40,1	49,33	44,0							65,0	60,0	
W32	W32.113	7,5	52,80	48,99	42,12	52,82	48,0	44,11	41,06	35,78	45,08	40,0	64,64	61,51	56,37	65,62	61,0	47,77	44,66	39,5	48,75	44,0							66,0	61,0	
W32	W32.113	10,5	52,85	49,04	42,17	52,87	48,0	44,15	41,10	35,82	45,12	40,0	64,63	61,50	56,35	65,60	61,0	47,65	44,54	39,4	48,63	44,0							66,0	61,0	
W32	W32.113	13,6	52,87	49,06	42,20	52,89	48,0	44,49	41,44	36,17	45,47	40,0	64,54	61,41	56,26	65,51	61,0	47,79	44,67	39,5	48,76	44,0							66,0	61,0	
W32	W32.113	16,5	52,87	49,06	42,20	52,89	48,0	44,88	41,83	36,56	45,86	41,0	64,41	61,28	56,14	65,39	60,0	48,05	44,93	39,8	49,02	44,0							65,0	60,0	
W32	W32.113	19,5	52,84	49,02	42,16	52,86	48,0	44,61	41,56	36,28	45,58	41,0	64,27	61,14	56,00	65,25	60,0	48,37	45,25	40,1	49,34	44,0							65,0	60,0	
W32	W32.113	22,5	52,77	48,95	42,09	52,79	48,0	44,70	41,65	36,37	45,67	41,0	64,12	60,99	55,85	65,10	60,0	48,63	45,51	40,3	49,60	45,0							65,0	60,0	
W32	W32.113	25,5	52,71	48,90	42,04	52,73	48,0	44,08	41,04	35,76	45,06	40,0	63,95	60,82	55,68	64,93	60,0	49,01	45,89	40,7	49,98	45,0							65,0	60,0	
W32	W32.113	28,5	52,63	48,81	41,96	52,65	48,0	43,39	40,35	35,06	44,36	39,0	63,77	60,64	55,50	64,75	60,0	49,39	46,28	41,1	50,37	45,0							65,0	60,0	
W32	W32.113	31,5	52,56	48,74	41,88	52,58	48,0	43,40	40,35	35,07	44,37	39,0	63,59	60,46	55,32	64,57	60,0	49,48	46,37	41,2	50,45	45,0							65,0	60,0	
W32	W32.113	34,5	52,46	48,63	41,78	52,47	47,0	43,38	40,34	35,06	44,36	39,0	63,43	60,30																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief					
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	
W32	W32.113	91,5	51,17	47,28	40,51	51,18	46,0	41,22	38,18	32,89	42,19	37,0	60,58	57,45	52,31	61,56	57,0	47,45	44,34	39,2	48,43	43,0											62,0	57,0	
W32	W32.113	94,5	51,08	47,19	40,43	51,09	46,0	41,19	38,15	32,87	42,17	37,0	60,47	57,34	52,20	61,45	56,0	47,44	44,33	39,2	48,42	43,0											61,0	56,0	
W32	W32.113	97,5	50,99	47,10	40,34	51,00	46,0	41,16	38,12	32,84	42,14	37,0	60,35	57,22	52,08	61,33	56,0	47,41	44,30	39,1	48,39	43,0											61,0	56,0	
W32	W32.113	100,5	50,90	47,01	40,24	50,91	46,0	41,13	38,09	32,81	42,11	37,0	60,24	57,11	51,97	61,22	56,0	47,38	44,27	39,1	48,36	43,0											61,0	56,0	
W32	W32.113	103,5	50,81	46,92	40,16	50,82	46,0	41,10	38,06	32,78	42,08	37,0	60,14	57,00	51,87	61,12	56,0	47,36	44,24	39,1	48,33	43,0											61,0	56,0	
W32	W32.113	106,5	50,73	46,83	40,07	50,73	46,0	41,07	38,03	32,75	42,05	37,0	59,78	56,64	51,51	60,76	56,0	47,34	44,23	39,1	48,32	43,0											61,0	56,0	
W32	W32.113	109,5	50,64	46,75	39,99	50,65	46,0	41,04	38,00	32,71	42,01	37,0	59,67	56,54	51,40	60,65	56,0	47,32	44,21	39,0	48,30	43,0											61,0	56,0	
W32	W32.113	112,5	50,56	46,66	39,91	50,57	46,0	41,01	37,96	32,68	41,98	37,0	59,57	56,44	51,30	60,55	56,0	47,30	44,19	39,0	48,28	43,0											61,0	56,0	
W32	W32.113	115,5	50,47	46,57	39,81	50,47	45,0	40,98	37,93	32,65	41,95	37,0	59,47	56,33	51,20	60,45	55,0	47,28	44,17	39,0	48,26	43,0											60,0	55,0	
W32	W32.113	118,5	50,38	46,49	39,73	50,39	45,0	40,94	37,90	32,62	41,92	37,0	59,37	56,23	51,10	60,35	55,0	47,26	44,15	39,0	48,24	43,0											60,0	55,0	
W32	W32.113	121,5	50,29	46,39	39,64	50,30	45,0	40,91	37,87	32,59	41,89	37,0	59,27	56,13	51,00	60,25	55,0	47,24	44,13	39,0	48,22	43,0											60,0	55,0	
W32	W32.113	124,5	50,21	46,31	39,56	50,22	45,0	40,88	37,83	32,55	41,85	37,0	59,17	56,04	50,90	60,15	55,0	47,22	44,11	38,9	48,20	43,0											60,0	55,0	
W32	W32.113	127,5	50,13	46,23	39,48	50,14	45,0	40,84	37,80	32,52	41,82	37,0	59,08	55,94	50,81	60,06	55,0	47,20	44,09	38,9	48,18	43,0											60,0	55,0	
W32	W32.114	1,5	52,59	48,81	41,90	52,61	48,0	44,39	41,34	36,07	45,37	40,0	64,02	60,88	55,75	65,00	60,0	49,09	45,98	40,8	50,07	45,0											65,0	60,0	
W32	W32.114	4,5	53,94	50,17	43,25	53,96	49,0	44,12	41,07	35,80	45,10	40,0	64,53	61,39	56,26	65,51	61,0	48,62	45,51	40,3	49,60	45,0											66,3	61,3	
W32	W32.114	7,5	54,14	50,36	43,46	54,16	49,0	43,94	40,89	35,62	44,92	40,0	64,65	61,51	56,38	65,63	61,0	48,12	45,00	39,8	49,09	44,0											66,3	61,3	
W32	W32.114	10,5	54,17	50,38	43,48	54,19	49,0	43,87	40,82	35,55	44,85	40,0	64,63	61,50	56,36	65,61	61,0	48,07	44,95	39,8	49,04	44,0											66,3	61,3	
W32	W32.114	13,6	54,15	50,36	43,46	54,17	49,0	44,26	41,21	35,94	45,24	40,0	64,54	61,40	56,27	65,52	61,0	48,27	45,15	40,0	49,24	44,0											66,3	61,3	
W32	W32.114	16,5	54,10	50,31	43,42	54,12	49,0	44,67	41,62	36,34	45,64	41,0	64,42	61,28	56,15	65,40	60,0	48,59	45,47	40,3	49,56	45,0											65,3	60,3	
W32	W32.114	19,5	54,03	50,24	43,35	54,05	49,0	44,35	41,30	36,02	45,32	40,0	64,27	61,13	56,00	65,25	60,0	48,97	45,86	40,7	49,95	45,0											65,3	60,3	
W32	W32.114	22,5	53,95	50,16	43,27	53,97	49,0	44,47	41,42	36,15	45,45	40,0	64,12	60,98	55,85	65,10	60,0	49,07	45,96	40,8	50,05	45,0											65,3	60,3	
W32	W32.114	25,5	53,88	50,08	43,20	53,90	49,0	44,36	41,32	36,04	45,34	40,0	63,95	60,81	55,68	64,93	60,0	49,38	46,27	41,1	50,36	45,0											65,3	60,3	
W32	W32.114	28,5	53,78	49,98	43,10	53,80	49,0	42,17	39,13	33,85	43,15	38,0	63,77	60,64	55,50	64,75	60,0	49,68	46,57	41,4	50,66	46,0											65,3	60,3	
W32	W32.114	31,5	53,71	49,91	43,04	53,73	49,0	42,22	39,18	33,90	43,20	38,0	63,60	60,46	55,33	64,58	60,0	49,83	46,72	41,5	50,81	46,0											65,3	60,3	
W32	W32.114	34,5	53,65	49,84	42,97	53,67	49,0	42,22	39,18	33,90	43,20	38,0	63,43	60,29	55,16	64,41	59,0	49,94	46,83	41,7	50,92	46,0											64,4	59,4	
W32	W32.114	37,5	53,44	49,63	42,76	53,46	48,0	41,35	38,31	33,02	42,32	37,0	63,24	60,10	54,97	64,22	59,0	49,50	46,39	41,2	50,48	45,0											64,0	59,0	
W32	W32.114	40,5	53,24	49,43	42,57	53,26	48,0	41,34	38,30	33,02	42,32	37,0	63,05	59,91	54,78	64,03	59,0	49,54	46,43	41,3	50,52	46,0											64,0	59,0	
W32	W32.114	43,5	53,17	49,36	42,50	53,19	48,0	41,34	38,29	33,01	42,31	37,0	62,89	59,75	54,62	63,87	59,0	49,58	46,47	41,3	50,55	46,0											64,0	59,0	
W32	W32.114	46,5	53,08	49,26	42,41	53,10	48,0	41,32	38,28	33,00	42,30	37,0	62,74	59,60	54,47	63,72	59,0	49,59	46,48	41,3	50,57	46,0											64,0	59,0	
W32	W32.114	49,5	52,97	49,15	42,30	52,99	48,0	41,31	38,26	32,98	42,28	37,0	62,59	59,45	54,32	63,57	59,0	49,61	46,50	41,3	50,58	46,0											64,0	59,0	
W32	W32.114	52,5	52,96	49,13	42,29	52,98	48,0	41,29																											

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief				
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					Conform art 110f	Conform art 110g
																																	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W32	W32.115	4,5	55,84	52,11	45,15	55,87	51,0	43,74	40,69	35,41	44,71	40,0	64,53	61,39	56,26	65,51	61,0	50,12	47,01	41,8	51,10	46,0										66,4	61,4	
W32	W32.115	7,5	55,95	52,20	45,26	55,98	51,0	43,62	40,57	35,30	44,60	40,0	64,64	61,50	56,38	65,62	61,0	49,84	46,73	41,6	50,82	46,0										66,4	61,4	
W32	W32.115	10,5	55,95	52,19	45,26	55,98	51,0	43,52	40,47	35,19	44,49	39,0	64,63	61,49	56,36	65,61	61,0	49,99	46,88	41,7	50,97	46,0										66,4	61,4	
W32	W32.115	13,6	55,89	52,13	45,20	55,92	51,0	43,82	40,77	35,49	44,79	40,0	64,53	61,39	56,27	65,51	61,0	50,33	47,22	42,0	51,31	46,0										66,4	61,4	
W32	W32.115	16,5	55,80	52,04	45,11	55,83	51,0	44,24	41,19	35,92	45,22	40,0	64,41	61,26	56,14	65,38	60,0	50,66	47,55	42,4	51,64	47,0										65,5	60,5	
W32	W32.115	19,5	55,68	51,92	44,99	55,71	51,0	44,31	41,27	35,99	45,29	40,0	64,26	61,11	55,99	65,23	60,0	50,91	47,80	42,6	51,88	47,0										65,5	60,5	
W32	W32.115	22,5	55,55	51,78	44,86	55,57	51,0	44,49	41,45	36,17	45,47	40,0	64,10	60,95	55,83	65,07	60,0	51,10	47,99	42,8	52,08	47,0										65,5	60,5	
W32	W32.115	25,5	55,36	51,59	44,67	55,38	50,0	44,34	41,29	36,01	45,31	40,0	63,92	60,78	55,66	64,90	60,0	51,27	48,16	43,0	52,25	47,0										65,4	60,4	
W32	W32.115	28,5	55,22	51,44	44,53	55,24	50,0	43,45	40,41	35,12	44,42	39,0	63,76	60,61	55,49	64,73	60,0	51,47	48,36	43,2	52,45	47,0										65,4	60,4	
W32	W32.115	31,5	55,05	51,27	44,36	55,07	50,0	42,16	39,12	33,83	43,13	38,0	63,57	60,43	55,31	64,55	60,0	51,62	48,51	43,3	52,60	48,0										65,4	60,4	
W32	W32.115	34,5	54,90	51,11	44,21	54,92	50,0	41,19	38,15	32,87	42,17	37,0	63,38	60,23	55,11	64,35	59,0	51,63	48,53	43,3	52,61	48,0										64,5	59,5	
W32	W32.115	37,5	54,70	50,91	44,02	54,72	50,0	41,08	38,04	32,75	42,05	37,0	63,20	60,05	54,93	64,17	59,0	51,36	48,25	43,1	52,34	47,0										64,5	59,5	
W32	W32.115	40,5	54,62	50,82	43,93	54,64	50,0	41,07	38,03	32,75	42,05	37,0	63,03	59,88	54,76	64,00	59,0	51,38	48,27	43,1	52,36	47,0										64,5	59,5	
W32	W32.115	43,5	54,50	50,70	43,82	54,52	50,0	41,07	38,03	32,74	42,04	37,0	62,87	59,73	54,61	63,85	59,0	51,39	48,28	43,1	52,37	47,0										64,5	59,5	
W32	W32.115	46,5	54,33	50,53	43,65	54,35	49,0	41,06	38,02	32,74	42,04	37,0	62,73	59,58	54,46	63,70	59,0	51,40	48,29	43,1	52,38	47,0										64,4	59,4	
W32	W32.115	49,5	54,20	50,39	43,52	54,22	49,0	41,05	38,00	32,72	42,02	37,0	62,56	59,42	54,30	63,54	59,0	51,40	48,29	43,1	52,38	47,0										64,4	59,4	
W32	W32.115	52,5	54,06	50,25	43,39	54,08	49,0	41,03	37,99	32,71	42,01	37,0	62,35	59,20	54,08	63,32	58,0	51,40	48,29	43,1	52,37	47,0										63,5	58,5	
W32	W32.115	55,5	53,88	50,06	43,20	53,90	49,0	41,02	37,98	32,69	41,99	37,0	62,15	59,00	53,88	63,12	58,0	51,12	48,01	42,8	52,09	47,0										63,5	58,5	
W32	W32.115	58,5	53,74	49,93	43,07	53,76	49,0	41,01	37,96	32,68	41,98	37,0	61,98	58,84	53,72	62,96	58,0	50,94	47,83	42,7	51,92	47,0										63,5	58,5	
W32	W32.115	61,5	53,61	49,79	42,93	53,63	49,0	40,99	37,95	32,67	41,97	37,0	61,81	58,67	53,55	62,79	58,0	50,85	47,74	42,6	51,82	47,0										63,5	58,5	
W32	W32.115	64,5	53,48	49,66	42,81	53,50	49,0	40,96	37,92	32,64	41,94	37,0	61,67	58,53	53,41	62,65	58,0	50,83	47,72	42,5	51,81	47,0										63,5	58,5	
W32	W32.115	67,5	53,35	49,53	42,68	53,37	48,0	40,95	37,90	32,62	41,92	37,0	61,53	58,39	53,27	62,51	58,0	50,81	47,71	42,5	51,79	47,0										63,0	58,0	
W32	W32.115	70,5	53,22	49,40	42,55	53,24	48,0	40,93	37,89	32,60	41,90	37,0	61,40	58,26	53,14	62,38	57,0	50,49	47,39	42,2	51,47	46,0										62,0	57,0	
W32	W32.115	73,5	53,10	49,27	42,43	53,12	48,0	40,91	37,87	32,59	41,89	37,0	61,26	58,11	52,99	62,23	57,0	50,35	47,24	42,1	51,33	46,0										62,0	57,0	
W32	W32.115	76,5	52,98	49,15	42,30	52,99	48,0	40,88	37,84	32,55	41,85	37,0	61,13	57,98	52,86	62,10	57,0	50,12	47,01	41,8	51,09	46,0										62,0	57,0	
W32	W32.115	79,5	52,86	49,03	42,19	52,88	48,0	40,86	37,81	32,53	41,83	37,0	61,00	57,86	52,74	61,98	57,0	50,10	46,99	41,8	51,07	46,0										62,0	57,0	
W32	W32.115	82,5	52,74	48,91	42,07	52,76	48,0	40,83	37,79	32,51	41,81	37,0	60,88	57,74	52,62	61,86	57,0	50,06	46,96	41,8	51,04	46,0										62,0	57,0	
W32	W32.115	85,5	52,63	48,80	41,96	52,65	48,0	40,81	37,77	32,49	41,79	37,0	60,77	57,62	52,50	61,74	57,0	50,03	46,93	41,7	51,01	46,0										62,0	57,0	
W32	W32.115	88,5	52,52	48,68	41,85	52,53	48,0	40,79	37,74	32,46	41,76	37,0	60,65	57,50	52,39	61,63	57,0	50,01	46,90	41,7	50,99	46,0										62,0	57,0	
W32	W32.115	91,5	52,41	48,57	41,74	52,42	47,0	40,76	37,72	32,44	41,74	37,0	60,53	57,38	52,26	61,50	57,0	49,98	46,88	41,7	50,96	46,0										62,0	57,0	
W32	W32.115	94,5	52,30	48,46	41,63	52,31	47,0	40,74																										

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief				
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]				[dB]		
W32	W32.116	46,5	55,52	51,76	44,83	55,55	51,0	40,88	37,83	32,55	41,85	37,0	62,91	59,76	54,65	63,89	59,0	50,41	47,30	42,1	51,38	46,0										64,6	59,6	
W32	W32.116	49,5	55,32	51,55	44,63	55,34	50,0	40,87	37,83	32,54	41,84	37,0	62,76	59,61	54,50	63,74	59,0	50,42	47,31	42,1	51,39	46,0									64,5	59,5		
W32	W32.116	52,5	55,12	51,36	44,43	55,15	50,0	40,86	37,81	32,53	41,83	37,0	62,56	59,41	54,30	63,54	59,0	50,42	47,32	42,1	51,40	46,0									64,5	59,5		
W32	W32.116	55,5	54,95	51,18	44,26	54,97	50,0	40,85	37,80	32,52	41,82	37,0	62,38	59,23	54,11	63,35	58,0	50,07	46,96	41,8	51,05	46,0									63,6	58,6		
W32	W32.116	58,5	54,78	51,01	44,09	54,80	50,0	40,83	37,79	32,51	41,81	37,0	62,21	59,06	53,94	63,18	58,0	49,97	46,86	41,7	50,95	46,0									63,6	58,6		
W32	W32.116	61,5	54,62	50,84	43,93	54,64	50,0	40,82	37,78	32,50	41,80	37,0	62,03	58,88	53,76	63,00	58,0	49,78	46,67	41,5	50,76	46,0									63,6	58,6		
W32	W32.116	64,5	54,46	50,68	43,77	54,48	49,0	40,80	37,76	32,48	41,78	37,0	61,90	58,75	53,63	62,87	58,0	49,79	46,69	41,5	50,77	46,0									63,5	58,5		
W32	W32.116	67,5	54,30	50,53	43,62	54,33	49,0	40,78	37,74	32,46	41,76	37,0	61,77	58,62	53,51	62,75	58,0	49,80	46,69	41,5	50,77	46,0									63,5	58,5		
W32	W32.116	70,5	54,15	50,37	43,46	54,17	49,0	40,77	37,72	32,44	41,74	37,0	61,62	58,47	53,36	62,60	58,0	49,38	46,28	41,1	50,36	45,0									63,5	58,5		
W32	W32.116	73,5	54,01	50,22	43,32	54,03	49,0	40,75	37,71	32,43	41,73	37,0	61,50	58,35	53,23	62,47	57,0	49,08	45,97	40,8	50,05	45,0									62,6	57,6		
W32	W32.116	76,5	53,86	50,08	43,18	53,88	49,0	40,72	37,67	32,39	41,69	37,0	61,38	58,23	53,11	62,35	57,0	48,92	45,81	40,6	49,89	45,0									62,6	57,6		
W32	W32.116	79,5	53,73	49,94	43,04	53,75	49,0	40,70	37,65	32,37	41,67	37,0	61,26	58,11	53,00	62,24	57,0	48,90	45,80	40,6	49,88	45,0									62,6	57,6		
W32	W32.116	82,5	53,59	49,80	42,91	53,61	49,0	40,68	37,63	32,35	41,65	37,0	61,14	57,99	52,88	62,12	57,0	48,85	45,74	40,6	49,83	45,0									62,6	57,6		
W32	W32.116	85,5	53,46	49,67	42,78	53,48	48,0	40,65	37,61	32,33	41,63	37,0	61,03	57,88	52,77	62,01	57,0	48,82	45,71	40,5	49,80	45,0									62,0	57,0		
W32	W32.116	88,5	53,33	49,54	42,65	53,35	48,0	40,63	37,59	32,31	41,61	37,0	60,92	57,77	52,65	61,89	57,0	48,81	45,70	40,5	49,78	45,0									62,0	57,0		
W32	W32.116	91,5	53,21	49,42	42,53	53,23	48,0	40,61	37,57	32,29	41,59	37,0	60,80	57,65	52,53	61,77	57,0	48,79	45,68	40,5	49,77	45,0									62,0	57,0		
W32	W32.116	94,5	53,09	49,29	42,40	53,11	48,0	40,59	37,54	32,26	41,56	37,0	60,69	57,54	52,43	61,67	57,0	48,77	45,66	40,5	49,75	45,0									62,0	57,0		
W32	W32.116	97,5	52,97	49,17	42,28	52,99	48,0	40,56	37,52	32,24	41,54	37,0	60,58	57,43	52,32	61,56	57,0	48,76	45,65	40,5	49,73	45,0									62,0	57,0		
W32	W32.116	100,5	52,85	49,05	42,16	52,87	48,0	40,54	37,50	32,21	41,51	37,0	60,48	57,32	52,21	61,45	56,0	48,72	45,61	40,4	49,70	45,0									61,0	56,0		
W32	W32.116	103,5	52,73	48,93	42,05	52,75	48,0	40,51	37,47	32,19	41,49	36,0	60,30	57,15	52,04	61,28	56,0	48,67	45,56	40,4	49,65	45,0									61,0	56,0		
W32	W32.116	106,5	52,62	48,82	41,94	52,64	48,0	40,49	37,44	32,16	41,46	36,0	60,11	56,96	51,85	61,09	56,0	48,65	45,54	40,4	49,63	45,0									61,0	56,0		
W32	W32.116	109,5	52,51	48,71	41,83	52,53	48,0	40,46	37,42	32,14	41,44	36,0	60,01	56,86	51,75	60,99	56,0	48,62	45,51	40,3	49,60	45,0									61,0	56,0		
W32	W32.116	112,5	52,40	48,60	41,72	52,42	47,0	40,44	37,39	32,11	41,41	36,0	59,91	56,76	51,65	60,89	56,0	48,60	45,49	40,3	49,58	45,0									61,0	56,0		
W32	W32.116	115,5	52,30	48,49	41,62	52,32	47,0	40,41	37,36	32,08	41,38	36,0	59,81	56,66	51,55	60,79	56,0	48,57	45,46	40,3	49,55	45,0									61,0	56,0		
W32	W32.116	118,5	52,20	48,39	41,52	52,22	47,0	40,38	37,34	32,06	41,36	36,0	59,71	56,56	51,45	60,69	56,0	48,55	45,44	40,3	49,52	45,0									61,0	56,0		
W32	W32.116	121,5	52,09	48,29	41,42	52,11	47,0	40,35	37,31	32,03	41,33	36,0	59,62	56,46	51,35	60,59	56,0	48,52	45,41	40,2	49,50	45,0									61,0	56,0		
W32	W32.116	124,5	51,99	48,18	41,32	52,01	47,0	40,32	37,28	32,00	41,30	36,0	59,52	56,37	51,26	60,50	55,0	48,49	45,38	40,2	49,47	44,0									60,0	55,0		
W32	W32.116	127,5	51,90	48,08	41,22	51,92	47,0	40,30	37,25	31,97	41,27	36,0	59,43	56,28	51,17	60,41	55,0	48,47	45,36	40,2	49,44	44,0									60,0	55,0		
W32	W32.117	1,5	62,94	59,21	52,25	62,97	58,0						60,86	57,74	52,58	61,84	57,0	50,74	47,64	42,5	51,72	47,0									65,5	60,5		
W32	W32.117	4,5	63,25	59,52	52,55	63,28	58,0						61,59	58,47	53,31	62,57	58,0	50,21	47,10	41,9	51,18	46,0									66,0	61,0		
W32	W32.117	7,5	63,23	59,49	52,53	63,26	58,0						61,72	58,60	53,44	62,70	58,0	49,98	46,87	41,7	50,95	46,0									66,0	61,0		
W32	W32.117	10,5	63,08	59,34	52,38	63,11	58,0						61,70	58,59	53,42	62,68	58,0	50,15																

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief					
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
						incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W32	W32.117	88,5	58,34	54,56	47,66	58,36	53,0						57,49	54,37	49,21	58,47	53,0	50,05	46,94	41,8	51,03	46,0											61,0	56,0	
W32	W32.117	91,5	58,22	54,44	47,54	58,24	53,0						57,37	54,24	49,09	58,34	53,0	50,03	46,92	41,7	51,00	46,0										61,0	56,0		
W32	W32.117	94,5	58,10	54,32	47,43	58,13	53,0						57,24	54,12	48,97	58,22	53,0	50,01	46,90	41,7	50,98	46,0										61,0	56,0		
W32	W32.117	97,5	57,98	54,20	47,31	58,01	53,0						57,13	54,00	48,85	58,10	53,0	49,99	46,88	41,7	50,96	46,0										61,0	56,0		
W32	W32.117	100,5	57,87	54,09	47,20	57,90	53,0						57,01	53,89	48,73	57,99	53,0	49,96	46,85	41,7	50,94	46,0										61,0	56,0		
W32	W32.117	103,5	57,76	53,98	47,09	57,79	53,0						56,89	53,77	48,62	57,87	53,0	49,93	46,82	41,6	50,90	46,0										61,0	56,0		
W32	W32.117	106,5	57,65	53,87	46,98	57,68	53,0						56,78	53,66	48,50	57,76	53,0	49,89	46,78	41,6	50,86	46,0										61,0	56,0		
W32	W32.117	109,5	57,54	53,75	46,87	57,57	53,0						56,67	53,55	48,39	57,65	53,0	49,86	46,75	41,6	50,83	46,0										61,0	56,0		
W32	W32.117	112,5	57,43	53,65	46,76	57,46	52,0						56,56	53,44	48,28	57,54	53,0	49,83	46,72	41,5	50,81	46,0										60,5	55,5		
W32	W32.117	115,5	57,33	53,54	46,66	57,36	52,0						56,45	53,33	48,18	57,43	52,0	49,80	46,69	41,5	50,78	46,0										60,0	55,0		
W32	W32.117	118,5	57,21	53,42	46,54	57,24	52,0						56,35	53,23	48,07	57,33	52,0	49,77	46,66	41,5	50,75	46,0										60,0	55,0		
W32	W32.117	121,5	57,11	53,32	46,44	57,14	52,0						56,24	53,12	47,97	57,22	52,0	49,74	46,63	41,5	50,72	46,0										60,0	55,0		
W32	W32.117	124,5	57,01	53,22	46,34	57,04	52,0						56,14	53,02	47,86	57,12	52,0	49,72	46,61	41,4	50,69	46,0										60,0	55,0		
W32	W32.117	127,5	56,91	53,12	46,24	56,94	52,0						56,04	52,92	47,76	57,02	52,0	49,73	46,62	41,4	50,70	46,0										60,0	55,0		
W32	W32.118	1,5	63,26	59,52	52,56	63,29	58,0						58,98	55,87	50,70	59,96	55,0	45,91	42,81	37,6	46,88	42,0										64,8	59,8		
W32	W32.118	4,5	63,63	59,90	52,93	63,66	59,0						60,11	57,00	51,83	61,09	56,0	45,41	42,31	37,1	46,39	41,0										65,8	60,8		
W32	W32.118	7,5	63,60	59,86	52,90	63,63	59,0						60,41	57,30	52,13	61,39	56,0	45,37	42,26	37,1	46,35	41,0										65,8	60,8		
W32	W32.118	10,5	63,44	59,71	52,75	63,47	58,0						60,47	57,36	52,19	61,45	56,0	45,78	42,67	37,5	46,76	42,0										65,1	60,1		
W32	W32.118	13,6	63,24	59,50	52,54	63,27	58,0						60,44	57,33	52,16	61,42	56,0	46,44	43,33	38,2	47,42	42,0										65,1	60,1		
W32	W32.118	16,5	63,03	59,29	52,33	63,06	58,0						60,40	57,28	52,12	61,38	56,0	46,92	43,81	38,6	47,90	43,0										65,1	60,1		
W32	W32.118	19,5	62,80	59,05	52,10	62,83	58,0						60,32	57,21	52,04	61,30	56,0	46,95	43,84	38,7	47,93	43,0										65,1	60,1		
W32	W32.118	22,5	62,55	58,81	51,86	62,58	58,0						60,22	57,10	51,93	61,19	56,0	47,15	44,04	38,9	48,13	43,0										65,1	60,1		
W32	W32.118	25,5	62,32	58,57	51,63	62,35	57,0						60,10	56,99	51,82	61,08	56,0	47,12	44,01	38,8	48,10	43,0										64,5	59,5		
W32	W32.118	28,5	62,09	58,34	51,40	62,12	57,0						59,99	56,88	51,71	60,97	56,0	47,15	44,04	38,9	48,13	43,0										64,5	59,5		
W32	W32.118	31,5	61,86	58,11	51,17	61,89	57,0						59,87	56,75	51,59	60,85	56,0	47,36	44,26	39,1	48,33	43,0										64,5	59,5		
W32	W32.118	34,5	61,64	57,89	50,95	61,67	57,0						59,69	56,57	51,40	60,66	56,0	47,35	44,25	39,1	48,32	43,0										64,5	59,5		
W32	W32.118	37,5	61,43	57,68	50,74	61,46	56,0						59,54	56,43	51,26	60,52	56,0	46,99	43,88	38,7	47,96	43,0										64,0	59,0		
W32	W32.118	40,5	61,23	57,48	50,55	61,26	56,0						59,35	56,23	51,07	60,33	55,0	46,79	43,68	38,5	47,76	43,0										63,5	58,5		
W32	W32.118	43,5	61,00	57,25	50,31	61,03	56,0						59,19	56,08	50,91	60,17	55,0	46,77	43,66	38,5	47,74	43,0										63,5	58,5		
W32	W32.118	46,5	60,81	57,06	50,12	60,84	56,0						59,04	55,92	50,76	60,02	55,0	46,75	43,65	38,5	47,73	43,0										63,5	58,5		
W32	W32.118	49,5	60,63	56,87	49,94	60,66	56,0	30,78			31,76		58,91	55,79	50,63	59,89	55,0	46,71	43,61	38,4	47,69	43,0										63,5	58,5		
W32	W32.118	52,5	60,45	56,70	49,77	60,48	55,0	31,04			32,02		58,72	55,61	50,44	59,70	55,0	46,67	43,57	38,4	47,65	43,0										63,0	58,0		
W32	W32.118	55,5	60,28	56,52	49,59	60,31	55,0	31,28			32,25		58,58	55,47	50,30	59,56	55,0	46,65	43,55	38,4	47,63	43,0										63,0	58,0		
W32	W32.118	58,5	60,11	56,35	49,43	60,14	55,0	31,44			32,42		58,42	55,31	50,14	59,40	54,0	46,63	43,53	38,3	47,61	43,0										62,5	57,5		
W																																			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief					
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W32	W32.119	1,5	63,40	59,67	52,70	63,43	58,0						57,10	53,99	48,81	58,08	53,0	35,20	32,03		36,17	31,0											64,2	59,2	
W32	W32.119	4,5	63,84	60,11	53,14	63,87	59,0						58,43	55,32	50,15	59,41	54,0	35,43	32,26		36,41	31,0											65,2	60,2	
W32	W32.119	7,5	63,80	60,07	53,10	63,83	59,0						58,81	55,70	50,52	59,79	55,0	35,81	32,64		36,79	32,0											65,5	60,5	
W32	W32.119	10,5	63,65	59,92	52,95	63,68	59,0						58,88	55,77	50,60	59,86	55,0	37,09	33,93		38,07	33,0											65,5	60,5	
W32	W32.119	13,6	63,45	59,71	52,75	63,48	58,0						58,88	55,78	50,60	59,86	55,0	38,59	35,44	30,3	39,56	35,0											64,8	59,8	
W32	W32.119	16,5	63,24	59,51	52,55	63,27	58,0						58,85	55,75	50,57	59,83	55,0	39,79	36,65	31,5	40,76	36,0											64,8	59,8	
W32	W32.119	19,5	63,02	59,28	52,33	63,05	58,0						58,80	55,69	50,51	59,78	55,0	38,66	35,52	30,4	39,64	35,0											64,8	59,8	
W32	W32.119	22,5	62,78	59,04	52,09	62,81	58,0						58,72	55,62	50,44	59,70	55,0	38,89	35,74	30,6	39,86	35,0											64,8	59,8	
W32	W32.119	25,5	62,56	58,82	51,87	62,59	58,0						58,65	55,54	50,36	59,63	55,0	37,44	34,29		38,41	33,0											64,8	59,8	
W32	W32.119	28,5	62,33	58,59	51,64	62,36	57,0						58,56	55,46	50,28	59,54	55,0	37,79	34,66		38,77	34,0											64,1	59,1	
W32	W32.119	31,5	62,10	58,36	51,41	62,13	57,0						58,48	55,37	50,19	59,46	54,0	38,28	35,17		39,25	34,0											63,8	58,8	
W32	W32.119	34,5	61,89	58,14	51,20	61,92	57,0						58,34	55,24	50,06	59,32	54,0	38,85	35,75	30,6	39,82	35,0											63,8	58,8	
W32	W32.119	37,5	61,68	57,93	51,00	61,71	57,0						58,20	55,09	49,92	59,18	54,0	35,91	32,81		36,88	32,0											63,8	58,8	
W32	W32.119	40,5	61,46	57,71	50,77	61,49	56,0						58,01	54,90	49,73	58,99	54,0	35,25	32,16		36,23	31,0											63,1	58,1	
W32	W32.119	43,5	61,26	57,51	50,57	61,29	56,0						57,80	54,69	49,51	58,78	54,0	32,43			33,41												63,1	58,1	
W32	W32.119	46,5	61,07	57,32	50,39	61,10	56,0				30,22		57,60	54,49	49,32	58,58	54,0																63,1	58,1	
W32	W32.119	49,5	60,89	57,14	50,20	60,92	56,0	34,93	31,90		35,91	31,0	57,49	54,38	49,21	58,47	53,0																62,8	57,8	
W32	W32.119	52,5	60,71	56,96	50,03	60,74	56,0	36,39	33,36		37,37	32,0	57,39	54,28	49,10	58,37	53,0																62,8	57,8	
W32	W32.119	55,5	60,54	56,79	49,85	60,57	56,0	36,53	33,50		37,51	33,0	57,25	54,14	48,97	58,23	53,0																62,8	57,8	
W32	W32.119	58,5	60,37	56,62	49,69	60,40	55,0	36,64	33,60		37,61	33,0	57,11	54,01	48,83	58,09	53,0																62,1	57,1	
W32	W32.119	61,5	60,21	56,46	49,53	60,24	55,0	36,70	33,66		37,68	33,0	56,97	53,86	48,69	57,95	53,0																62,1	57,1	
W32	W32.119	64,5	60,06	56,30	49,38	60,09	55,0	36,72	33,68		37,70	33,0	56,79	53,68	48,51	57,77	53,0																62,1	57,1	
W32	W32.119	67,5	59,91	56,15	49,23	59,94	55,0	36,72	33,67		37,70	33,0	56,68	53,57	48,39	57,66	53,0																62,1	57,1	
W32	W32.119	70,5	59,76	56,00	49,08	59,79	55,0	36,71	33,67		37,69	33,0	56,52	53,41	48,23	57,50	53,0																62,1	57,1	
W32	W32.119	73,5	59,62	55,86	48,94	59,65	55,0	36,71	33,67		37,69	33,0	56,28	53,17	48,00	57,26	52,0																61,8	56,8	
W32	W32.119	76,5	59,48	55,72	48,80	59,51	55,0	36,71	33,66		37,68	33,0	56,12	53,01	47,83	57,10	52,0																61,8	56,8	
W32	W32.119	79,5	59,35	55,58	48,67	59,38	54,0	36,70	33,66		37,68	33,0	56,00	52,89	47,72	56,98	52,0																61,1	56,1	
W32	W32.119	82,5	59,21	55,45	48,54	59,24	54,0	36,70	33,65		37,67	33,0	55,84	52,73	47,56	56,82	52,0																61,1	56,1	
W32	W32.119	85,5	59,09	55,32	48,41	59,12	54,0	36,69	33,64		37,67	33,0	55,73	52,62	47,44	56,71	52,0																61,1	56,1	
W32	W32.119	88,5	58,96	55,19	48,28	58,99	54,0	36,68	33,64		37,66	33,0	55,62	52,51	47,33	56,60	52,0																61,1	56,1	
W32	W32.119	91,5	58,84	55,06	48,16	58,86	54,0	36,68	33,63		37,66	33,0	55,51	52,40	47,22	56,49	51,0																60,8	55,8	
W32	W32.119	94,5	58,72	54,94	48,04	58,74	54,0	36,67	33,63		37,65	33,0	55,40	52,29	47,12	56,38	51,0																60,8	55,8	
W32	W32.119	97,5	58,60	54,83	47,92	58,63	54,0	36,67	33,62		37,64	33,0	55,29	52,18	47,01	56,27	51,0																60,8	55,8	
W32	W32.119	100,5	58,49	54,71	47,81	58,51	54,0	36,66	33,62		37,64	33,0	55,19	52,08	46,90	56,17	51,0																60,8	55,8	
W32	W32.119	103,5	58,37	54,59	47,69	58,39	53,0	36,65	33,61		37,63																								

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief			
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}		
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)		
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]		
W32	W32.120	73,5	55,14	51,52	44,44	55,19	50,0	48,15	45,10	39,83	49,13	44,0	38,78	35,74	30,46	39,76	35,0												55,0	50,0	
W32	W32.120	76,5	55,02	51,40	44,31	55,07	50,0	48,14	45,09	39,82	49,12	44,0	38,85	35,81	30,53	39,83	35,0												55,0	50,0	
W32	W32.120	79,5	54,90	51,28	44,19	54,95	50,0	48,13	45,08	39,81	49,11	44,0	38,88	35,83	30,56	39,86	35,0												55,0	50,0	
W32	W32.120	82,5	54,78	51,16	44,07	54,83	50,0	48,12	45,07	39,80	49,10	44,0	38,91	35,86	30,59	39,89	35,0												55,0	50,0	
W32	W32.120	85,5	54,67	51,04	43,96	54,72	50,0	48,11	45,05	39,79	49,08	44,0	38,95	35,90	30,64	39,93	35,0												55,0	50,0	
W32	W32.120	88,5	54,55	50,93	43,85	54,60	50,0	48,09	45,04	39,77	49,07	44,0	39,27	36,22	30,95	40,25	35,0												55,0	50,0	
W32	W32.120	91,5	54,44	50,82	43,74	54,49	49,0	48,08	45,03	39,76	49,06	44,0	39,48	36,43	31,16	40,46	35,0												54,0	49,0	
W32	W32.120	94,5	54,34	50,71	43,63	54,39	49,0	48,07	45,02	39,75	49,05	44,0	39,82	36,77	31,50	40,80	36,0												54,0	49,0	
W32	W32.120	97,5	54,23	50,61	43,53	54,28	49,0	48,07	45,02	39,75	49,05	44,0	40,04	37,00	31,73	41,02	36,0												54,0	49,0	
W32	W32.120	100,5	54,14	50,51	43,43	54,19	49,0	48,08	45,03	39,76	49,06	44,0	40,10	37,05	31,78	41,08	36,0												54,0	49,0	
W32	W32.120	103,5	54,03	50,40	43,32	54,08	49,0	48,11	45,06	39,79	49,09	44,0	40,17	37,12	31,85	41,15	36,0												54,0	49,0	
W32	W32.120	106,5	53,94	50,32	43,24	53,99	49,0	48,11	45,06	39,79	49,09	44,0	40,56	37,51	32,24	41,54	37,0												54,0	49,0	
W32	W32.120	109,5	53,85	50,22	43,14	53,90	49,0	48,10	45,05	39,78	49,08	44,0	40,67	37,62	32,35	41,65	37,0												54,0	49,0	
W32	W32.120	112,5	53,74	50,12	43,04	53,79	49,0	48,09	45,04	39,77	49,07	44,0	40,71	37,66	32,40	41,69	37,0												54,0	49,0	
W32	W32.120	115,5	53,65	50,02	42,95	53,70	49,0	48,07	45,02	39,75	49,05	44,0	40,77	37,72	32,45	41,75	37,0												54,0	49,0	
W32	W32.120	118,5	53,50	49,87	42,80	53,55	49,0	48,06	45,01	39,74	49,04	44,0	40,39	37,34	32,08	41,37	36,0												54,0	49,0	
W32	W32.120	121,5	53,37	49,75	42,67	53,42	48,0	48,04	44,99	39,72	49,02	44,0	40,40	37,36	32,09	41,38	36,0														
W32	W32.120	124,5	53,27	49,64	42,57	53,32	48,0	48,03	44,98	39,71	49,01	44,0	39,23	36,18	30,91	40,21	35,0														
W32	W32.120	127,5	53,17	49,55	42,47	53,22	48,0	48,01	44,96	39,69	48,99	44,0	39,28	36,23	30,96	40,26	35,0														
W32	W32.121	31,5	53,24	49,65	42,52	53,30	48,0						45,67	42,61	37,35	46,64	42,0														
W32	W32.121	34,5	54,31	50,72	43,58	54,36	49,0			30,11			46,09	43,04	37,78	47,07	42,0												54,0	49,0	
W32	W32.121	37,5	55,07	51,48	44,34	55,12	50,0	32,35			33,32		46,63	43,57	38,31	47,60	43,0												55,0	50,0	
W32	W32.121	40,5	55,02	51,43	44,29	55,07	50,0	35,13	32,03		36,11	31,0	46,52	43,47	38,21	47,50	43,0												55,0	50,0	
W32	W32.121	43,5	54,91	51,32	44,18	54,96	50,0	41,04	37,99	32,72	42,02	37,0	46,07	43,02	37,76	47,05	42,0												55,0	50,0	
W32	W32.121	46,5	54,83	51,23	44,10	54,88	50,0	45,29	42,26	36,97	46,27	41,0	43,91	40,86	35,60	44,89	40,0												55,0	50,0	
W32	W32.121	49,5	54,76	51,16	44,03	54,81	50,0	47,36	44,32	39,03	48,33	43,0	43,33	40,27	35,01	44,30	39,0												55,0	50,0	
W32	W32.121	52,5	54,68	51,08	43,95	54,73	50,0	48,23	45,19	39,90	49,20	44,0	36,13	33,08		37,11	32,0												55,0	50,0	
W32	W32.121	55,5	54,44	50,84	43,72	54,49	49,0	48,43	45,38	40,11	49,41	44,0	36,71	33,66		37,69	33,0												54,0	49,0	
W32	W32.121	58,5	54,26	50,66	43,54	54,31	49,0	48,48	45,43	40,15	49,45	44,0	37,68	34,62		38,65	34,0												54,0	49,0	
W32	W32.121	61,5	54,07	50,47	43,35	54,12	49,0	48,48	45,42	40,15	49,45	44,0	39,07	36,02	30,75	40,05	35,0												54,0	49,0	
W32	W32.121	64,5	53,86	50,26	43,14	53,91	49,0	48,47	45,42	40,15	49,45	44,0	39,31	36,27	30,99	40,29	35,0												54,0	49,0	
W32	W32.121	67,5	53,80	50,20	43,09	53,86	49,0	48,46	45,41	40,14	49,44	44,0	39,49	36,45	31,18	40,47	35,0												54,0	49,0	
W32	W32.121	70,5	53,64	50,04	42,93	53,70	49,0	48,45	45,40	40,13	49,43	44,0	40,05	37,00	31,73	41,03	36,0												54,0	49,0	
W32	W32.121	73,5	53,64	50,03	42,92	53,69	49,0	48,44	45,39	40,12	49,42	44,0	40,31	37,27	31,99	41,29	36,0												54,0	49,0	
W32	W32.121	76,5	53,57	49,96	42,86	53,62	49,0	48,43	45,38	40,10	49,40	44,0	40,67	37,63	32,36	41,65	37,0												54,0	49,0	
W32	W32.121	79,5	53,65	50,04	42,94	53,70	49,0	48,41	45,36	40,09	49,39	44,0	40,74	37,69	32,42	41,72	37,0												54,0	49,0	
W32	W32.121	82,5	53,66	50,05	42,95	53,71	49,0	48,40	45,35	40,08	49,38	44,0	40,84	37,79	32,52	41,82	37,0												54,0	49,0	
W32	W32.121	85,5	53,61	50,00	42,90	53,66	49,0	48,39	45,34	40,07	49,37	44,0	40,87	37,82	32,55	41,85	37,0												54,0	49,0	
W32	W32.121	88,5	53,51	49,90	42,80	53,56	49,0	48,38	45,33	40,06	49,36	44,0	40,88	37,83	32,57	41,86	37,0												54,0	49,0	
W32	W32.121	91,5	53,41	49,80	42,70	53,46	48,0	48,37	45,32	40,05	49,35	44,0	40,96	37,91	32,64	41,94	37,0														
W32	W32.121	94,5	53,31	49,69	42,60	53,36	48,0	48,36	45,31	40,04	49,34	44,0	41,14	38,09	32,83	42,12	37,0														
W32	W32.121	97,5	53,20	49,59	42,49	53,25	48,0	48,36	45,31	40,04	49,34	44,0	41,16	38,11	32,84	42,14	37,0														
W32	W32.121	100,5	53,10	49,49	42,39	53,15	48,0	48,37	45,32	40,05	49,35	44,0	41,23	38,18	32,92	42,21	37,0														
W32	W32.121	103,5	53,01	49,39	42,30	53,06	48,0	48,36	45,31	40,04	49,34	44,0	41,37	38,32	33,06	42,35	37,0														
W32	W32.121	106,5	52,91	49,29	42,20	52,96	48,0	48,35	45,30	40,03	49,33	44,0	41,64	38,59	33,32	42,62	38,0														
W32	W32.121	109,5	52,83	49,21	42,12	52,88	48,0	48,33	45,28	40,01	49,31	44,0	41,76	38,71	33,45	42,74	38,0														
W32	W32.121	112,5	52,76	49,14	42,05	52,81	48,0	48,32	45,27	40,00	49,30	44,0	41,78	38,73	33,46	42,76															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
	punt	hoogte																											
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W32	W32.122	46,5	52,77	49,18	42,03	52,82	48,0	46,39	43,36	38,06	47,37	42,0	45,49	42,43	37,18	46,47	41,0												
W32	W32.122	49,5	53,13	49,54	42,40	53,18	48,0	48,13	45,10	39,81	49,11	44,0	43,65	40,59	35,33	44,62	40,0												
W32	W32.122	52,5	53,16	49,57	42,43	53,21	48,0	48,64	45,59	40,31	49,61	45,0	43,78	40,73	35,47	44,76	40,0												
W32	W32.122	55,5	53,06	49,46	42,33	53,11	48,0	48,75	45,70	40,43	49,73	45,0	38,89	35,83	30,58	39,87	35,0												
W32	W32.122	58,5	52,83	49,23	42,10	52,88	48,0	48,76	45,71	40,44	49,74	45,0	38,02	34,96		39,00	34,0												
W32	W32.122	61,5	52,63	49,03	41,90	52,68	48,0	48,75	45,70	40,43	49,73	45,0	38,96	35,91	30,65	39,94	35,0												
W32	W32.122	64,5	52,54	48,94	41,82	52,59	48,0	48,74	45,69	40,42	49,72	45,0	39,84	36,79	31,52	40,82	36,0												
W32	W32.122	67,5	52,49	48,89	41,76	52,54	48,0	48,73	45,68	40,41	49,71	45,0	40,28	37,23	31,96	41,26	36,0												
W32	W32.122	70,5	52,41	48,80	41,68	52,46	47,0	48,72	45,67	40,40	49,70	45,0	40,56	37,51	32,24	41,54	37,0												
W32	W32.122	73,5	52,23	48,63	41,51	52,28	47,0	48,71	45,66	40,39	49,69	45,0	41,03	37,98	32,71	42,01	37,0												
W32	W32.122	76,5	52,16	48,55	41,44	52,21	47,0	48,70	45,65	40,38	49,68	45,0	41,19	38,14	32,87	42,17	37,0												
W32	W32.122	79,5	51,97	48,36	41,25	52,02	47,0	48,69	45,64	40,37	49,67	45,0	41,37	38,32	33,06	42,35	37,0												
W32	W32.122	82,5	51,89	48,28	41,17	51,94	47,0	48,68	45,63	40,36	49,66	45,0	41,58	38,53	33,27	42,56	38,0												
W32	W32.122	85,5	51,82	48,21	41,10	51,87	47,0	48,68	45,63	40,36	49,66	45,0	41,61	38,56	33,30	42,59	38,0												
W32	W32.122	88,5	51,67	48,06	40,95	51,72	47,0	48,69	45,64	40,36	49,66	45,0	41,69	38,64	33,38	42,67	38,0												
W32	W32.122	91,5	51,62	48,01	40,91	51,67	47,0	48,68	45,63	40,36	49,66	45,0	41,71	38,65	33,39	42,68	38,0												
W32	W32.122	94,5	51,60	48,00	40,89	51,66	47,0	48,67	45,62	40,35	49,65	45,0	41,72	38,67	33,41	42,70	38,0												
W32	W32.122	97,5	51,66	48,05	40,94	51,71	47,0	48,66	45,61	40,34	49,64	45,0	41,88	38,83	33,57	42,86	38,0												
W32	W32.122	100,5	51,66	48,05	40,94	51,71	47,0	48,64	45,59	40,32	49,62	45,0	41,91	38,86	33,60	42,89	38,0												
W32	W32.122	103,5	51,74	48,13	41,02	51,79	47,0	48,63	45,58	40,31	49,61	45,0	41,92	38,87	33,61	42,90	38,0												
W32	W32.122	106,5	51,83	48,22	41,11	51,88	47,0	48,61	45,56	40,29	49,59	45,0	41,98	38,92	33,66	42,95	38,0												
W32	W32.122	109,5	51,85	48,24	41,13	51,90	47,0	48,60	45,55	40,27	49,57	45,0	41,98	38,92	33,66	42,95	38,0												
W32	W32.122	112,5	51,84	48,23	41,12	51,89	47,0	48,58	45,53	40,26	49,56	45,0	41,97	38,91	33,66	42,95	38,0												
W32	W32.122	115,5	51,77	48,16	41,06	51,82	47,0	48,56	45,51	40,24	49,54	45,0	41,96	38,90	33,65	42,94	38,0												
W32	W32.122	118,5	51,70	48,08	40,98	51,75	47,0	48,55	45,50	40,23	49,53	45,0	41,95	38,89	33,63	42,92	38,0												
W32	W32.122	121,5	51,63	48,02	40,92	51,68	47,0	48,53	45,48	40,21	49,51	45,0	41,94	38,89	33,63	42,92	38,0												
W32	W32.122	124,5	51,57	47,95	40,85	51,62	47,0	48,47	45,41	40,14	49,44	44,0	41,93	38,88	33,62	42,91	38,0												
W32	W32.122	127,5	51,49	47,87	40,78	51,54	47,0	48,45	45,40	40,13	49,43	44,0	41,93	38,88	33,62	42,91	38,0												
W32	W32.123	31,5	47,17	43,57	36,44	47,22	42,0						43,83	40,78	35,52	44,81	40,0												
W32	W32.123	34,5	48,29	44,70	37,57	48,35	43,0				30,46		44,32	41,27	36,01	45,30	40,0												
W32	W32.123	37,5	49,45	45,85	38,72	49,50	45,0	32,23			33,20		44,74	41,68	36,43	45,72	41,0												
W32	W32.123	40,5	50,18	46,59	39,45	50,23	45,0	36,24	33,14		37,22	32,0	45,07	42,01	36,75	46,04	41,0												
W32	W32.123	43,5	50,41	46,81	39,68	50,46	45,0	43,83	40,79	35,51	44,81	40,0	45,32	42,26	37,00	46,29	41,0												
W32	W32.123	46,5	50,54	46,95	39,81	50,59	46,0	47,55	44,51	39,22	48,52	44,0	45,39	42,33	37,08	46,37	41,0												
W32	W32.123	49,5	50,62	47,02	39,89	50,67	46,0	48,81	45,77	40,49	49,79	45,0	44,36	41,30	36,05	45,34	40,0												
W32	W32.123	52,5	50,87	47,27	40,14	50,92	46,0	49,07	46,02	40,74	50,04	45,0	43,34	40,28	35,03	44,32	39,0												
W32	W32.123	55,5	51,19	47,59	40,45	51,24	46,0	49,08	46,03	40,76	50,06	45,0	42,94	39,88	34,63	43,92	39,0												
W32	W32.123	58,5	51,43	47,84	40,70	51,48	46,0	49,07	46,02	40,75	50,05	45,0	39,98	36,92	31,67	40,96	36,0												
W32	W32.123	61,5	51,56	47,97	40,83	51,61	47,0	49,06	46,01	40,74	50,04	45,0	37,75	34,69		38,73	34,0												
W32	W32.123	64,5	51,61	48,02	40,88	51,66	47,0	49,05	46,00	40,73	50,03	45,0	37,95	34,88		38,93	34,0												
W32	W32.123	67,5	51,40	47,80	40,67	51,45	46,0	49,04	45,99	40,72	50,02	45,0	38,50	35,44	30,19	39,48	34,0												
W32	W32.123	70,5	51,21	47,61	40,48	51,26	46,0	49,03	45,98	40,71	50,01	45,0	38,71	35,65	30,40	39,69	35,0												
W32	W32.123	73,5	51,20	47,60	40,47	51,25	46,0	49,02	45,97	40,70	50,00	45,0	39,44	36,38	31,13	40,42	35,0												
W32	W32.123	76,5	51,18	47,58	40,46	51,23	46,0	49,01	45,96	40,69	49,99	45,0	39,95	36,89	31,63	40,92	36,0												
W32	W32.123	79,5	51,19	47,59	40,47	51,24	46,0	49,00	45,95	40,67	49,97	45,0	40,12	37,07	31,81	41,10	36,0												
W32	W32.123	82,5	51,18	47,57	40,45	51,23	46,0	48,98	45,93	40,66	49,96	45,0	40,44	37,39	32,13	41,42	36,0												
W32	W32.123	85,5	51,02	47,42	40,30	51,07	46,0	48,98	45,93	40,66	49,96	45,0	40,58	37,52	32,27	41,56	37,0												
W32	W32.123	88,5	50,95	47,34	40,23	51,00	46,0	48,98	45,93	40,66	49,96	45,0	40,62	37,57	32,31	41,60	37,0												
W32	W32.123	91,5	50,87	47,26	40,15	50,92	46,0	48,98	45,93	40,66	49,96	45,0	40,70	37,64	32,39	41,68</													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief			
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}		
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]		
W32	W32.123	118,5	50,25	46,64	39,53	50,30	45,0	48,84	45,79	40,52	49,82	45,0	41,40	38,34	33,09	42,38	37,0														
W32	W32.123	121,5	50,32	46,70	39,60	50,37	45,0	48,82	45,77	40,50	49,80	45,0	41,37	38,32	33,06	42,35	37,0														
W32	W32.123	124,5	50,39	46,77	39,67	50,44	45,0	48,80	45,75	40,48	49,78	45,0	41,35	38,29	33,04	42,33	37,0														
W32	W32.123	127,5	50,43	46,82	39,71	50,48	45,0	48,79	45,73	40,46	49,76	45,0	41,32	38,26	33,01	42,30	37,0														
W32	W32.124	31,5	48,33	44,45	37,68	48,34	43,0						61,24	58,13	52,95	62,22	57,0	47,22	44,11	38,9	48,19	43,0						62,0	57,0		
W32	W32.124	34,5	48,36	44,48	37,71	48,37	43,0						61,08	57,97	52,79	62,06	57,0	46,96	43,86	38,7	47,94	43,0						62,0	57,0		
W32	W32.124	37,5	48,26	44,37	37,61	48,27	43,0						60,93	57,83	52,64	61,91	57,0	46,57	43,46	38,3	47,55	43,0						62,0	57,0		
W32	W32.125	31,5	46,96	43,03	36,32	46,96	42,0						59,40	56,31	51,11	60,38	55,0	40,60	37,51	32,3	41,58	37,0						60,0	55,0		
W32	W32.125	34,5	47,02	43,09	36,39	47,03	42,0						59,71	56,60	51,42	60,69	56,0	40,10	37,01	31,8	41,08	36,0						61,0	56,0		
W32	W32.125	37,5	47,06	43,13	36,42	47,06	42,0						59,60	56,50	51,32	60,58	56,0	37,07	33,98		38,05	33,0						61,0	56,0		
W32	W32.126	31,5	46,05	42,08	35,42	46,05	41,0						55,27	52,16	46,98	56,25	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.126	34,5	46,47	42,53	35,84	46,47	41,0						55,59	52,49	47,31	56,57	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.126	37,5	46,68	42,75	36,04	46,68	42,0						56,67	53,57	48,38	57,65	53,0												58,0	53,0	
W32	W32.127	31,5	44,98	41,03	34,35	44,98	40,0	35,37	32,33		36,34	31,0	53,63	50,53	45,34	54,61	50,0												55,0	50,0	
W32	W32.127	34,5	45,83	41,93	35,18	45,84	41,0	35,65	32,60		36,62	32,0	53,72	50,61	45,43	54,70	50,0												55,0	50,0	
W32	W32.127	37,5	46,35	42,47	35,70	46,36	41,0	35,58	32,52		36,55	32,0	53,79	50,69	45,51	54,77	50,0												55,0	50,0	
W32	W32.128	31,5	42,62	38,73	31,98	42,63	38,0						52,71	49,62	44,42	53,69	49,0												54,0	49,0	
W32	W32.128	34,5	44,16	40,35	33,50	44,18	39,0						53,34	50,25	45,05	54,32	49,0												54,0	49,0	
W32	W32.128	37,5	45,10	41,31	34,42	45,12	40,0						53,42	50,32	45,13	54,40	49,0												54,0	49,0	
W32	W32.129	31,5	42,27	38,47	31,60	42,29	37,0						51,51	48,42	43,21	52,49	47,0														
W32	W32.129	34,5	44,41	40,67	33,72	44,44	39,0						52,53	49,45	44,24	53,51	49,0												54,0	49,0	
W32	W32.129	37,5	45,57	41,85	34,88	45,61	41,0						53,12	50,03	44,82	54,10	49,0												54,0	49,0	
W32	W32.130	31,5	44,67	41,01	33,96	44,71	40,0						49,25	46,16	40,95	50,23	45,0														
W32	W32.130	34,5	45,93	42,27	35,22	45,97	41,0						50,82	47,73	42,52	51,80	47,0														
W32	W32.130	37,5	46,90	43,25	36,19	46,95	42,0						51,54	48,46	43,25	52,52	48,0														
W32	W32.131	1,5	45,50	41,85	34,77	45,54	41,0						32,72			33,70					30,34										
W32	W32.131	4,5	45,82	42,17	35,09	45,86	41,0						32,40			33,38															
W32	W32.131	7,5	46,92	43,28	36,20	46,96	42,0						32,86			33,84															
W32	W32.131	10,5	47,22	43,57	36,49	47,26	42,0						33,26	30,15		34,24															
W32	W32.131	13,6	47,24	43,60	36,52	47,28	42,0						33,72	30,59		34,70	30,0														
W32	W32.131	16,5	47,23	43,59	36,51	47,27	42,0						35,23	32,07		36,21	31,0														
W32	W32.131	19,5	47,19	43,55	36,47	47,23	42,0						36,45	33,29		37,43	32,0														
W32	W32.131	22,5	46,99	43,34	36,27	47,03	42,0						38,29	35,15	30,03	39,27	34,0														
W32	W32.131	25,5	46,56	42,91	35,84	46,60	42,0						43,18	40,09	34,89	44,16	39,0														
W32	W32.131	28,5	46,35	42,70	35,64	46,40	41,0						46,86	43,78	38,56	47,84	43,0														
W32	W32.131	31,5	46,57	42,91	35,85	46,61	42,0						48,02	44,94	39,72	49,00	44,0														
W32	W32.131	34,5	46,76	43,10	36,05	46,80	42,0						48,76	45,68	40,47	49,74	45,0														
W32	W32.131	37,5	47,12	43,46	36,41	47,16	42,0						49,94	46,86	41,64	50,92	46,0														
W32	W32.132	1,5	40,41	36,75		40,45	35,0	34,20	31,17		35,18	30,0	32,39			33,37															
W32	W32.132	4,5	40,80	37,15	30,09	40,85	36,0	33,91	30,88		34,89	30,0	32,04			33,02															
W32	W32.132	7,5	41,90	38,25	31,18	41,94	37,0	33,60	30,57		34,58	30,0	32,46			33,44															
W32	W32.132	10,5	42,14	38,49	31,42	42,18	37,0	33,16	30,13		34,14		32,99			33,97															
W32	W32.132	13,6	42,16	38,50	31,44	42,20	37,0	32,87			33,85		33,83	30,68		34,80	30,0														
W32	W32.132	16,5	42,16	38,50	31,44	42,20	37,0	32,86			33,84		34,55	31,40		35,52	31,0														
W32	W32.132	19,5	42,15	38,49	31,43	42,19	37,0	33,06	30,02		34,03		35,58	32,42		36,55	32,0														
W32	W32.132	22,5	42,14	38,48	31,43	42,18	37,0	33,28	30,24		34,25		37,12	33,97		38,09	33,0														
W32	W32.132	25,5	42,23	38,56	31,52	42,27	37,0	33,51	30,47		34,49		40,45	37,34	32,17	41,43	36,0														
W32	W32.132	28,5	42,53	38,85	31,82	42,57	38,0	33,79	30,74		34,76	30,0	44,21	41,13	35,91	45,19	40,0														
W32	W32.132	31,5	42,71	39,03	32,01	42,75	38,0	34,09	31,04		35,06	30,0	47,15	44,08	38,85	48,13	43,0														
W32	W32.132	34,5	43,01	39,34	32,31	43,05	38,0	34,43	31,38		35,41	30,0	47,84	44,76	39,53	48,81	44,0														
W32	W32.132	37,5	44,00	40,33	33,29	44,04	39,0						48,46	45,38	40,16	49,44	44,0														
W32	W32.133	1,5						42,02	38,98	33,69	42,99	38,0	30,36			31,34															
W32	W32.133	4,5						41,69	38,65	3																					

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W32	W32.133	19,5						41,52	38,47	33,19	42,49	37,0					30,32												
W32	W32.133	22,5						41,75	38,71	33,43	42,73	38,0					30,52												
W32	W32.133	25,5						41,99	38,95	33,67	42,97	38,0					30,72												
W32	W32.133	28,5						42,23	39,18	33,90	43,20	38,0					30,91												
W32	W32.133	31,5						42,46	39,42	34,14	43,44	38,0	30,13				31,11												
W32	W32.133	34,5						42,69	39,65	34,37	43,67	39,0	30,33				31,31												
W32	W32.133	37,5						41,85	38,80	33,52	42,82	38,0	30,53				31,51												
W32	W32.134	1,5	37,39	33,78		37,44	32,0	41,61	38,57	33,29	42,59	38,0	30,27				31,25												
W32	W32.134	4,5	37,38	33,77		37,43	32,0	41,28	38,24	32,95	42,25	37,0					30,88												
W32	W32.134	7,5	38,24	34,63		38,29	33,0	40,94	37,90	32,61	41,91	37,0					30,55												
W32	W32.134	10,5	38,95	35,34		39,00	34,0	40,77	37,73	32,45	41,75	37,0					30,25												
W32	W32.134	13,6	39,05	35,45		39,10	34,0	40,80	37,76	32,47	41,77	37,0																	
W32	W32.134	16,5	39,04	35,44		39,09	34,0	40,99	37,95	32,66	41,96	37,0																	
W32	W32.134	19,5	39,03	35,42		39,08	34,0	41,23	38,18	32,90	42,20	37,0					30,21												
W32	W32.134	22,5	39,01	35,41		39,06	34,0	41,47	38,43	33,14	42,44	37,0					30,42												
W32	W32.134	25,5	38,99	35,39		39,04	34,0	41,71	38,67	33,38	42,68	38,0					30,62												
W32	W32.134	28,5	38,97	35,36		39,02	34,0	41,95	38,91	33,62	42,92	38,0					30,82												
W32	W32.134	31,5	38,94	35,34		38,99	34,0	42,19	39,15	33,87	43,17	38,0	30,05				31,03												
W32	W32.134	34,5	38,92	35,31		38,97	34,0	42,40	39,36	34,07	43,37	38,0	30,25				31,23												
W32	W32.134	37,5	38,90	35,29		38,95	34,0	42,57	39,52	34,24	43,54	39,0	30,46				31,44												
W32	W32.135	1,5						50,17	47,13	41,85	51,15	46,0	48,99	45,94	40,67	49,97	45,0												
W32	W32.135	4,5						50,03	46,99	41,71	51,01	46,0	48,56	45,51	40,24	49,54	45,0												
W32	W32.135	7,5						50,19	47,14	41,86	51,16	46,0	49,03	45,99	40,71	50,01	45,0												
W32	W32.135	10,5						50,33	47,28	42,00	51,30	46,0	49,71	46,67	41,39	50,69	46,0												
W32	W32.135	13,6						50,67	47,62	42,34	51,64	47,0	50,18	47,14	41,87	51,16	46,0												
W32	W32.135	16,5						51,03	47,98	42,70	52,00	47,0	50,34	47,30	42,02	51,32	46,0												
W32	W32.135	19,5						51,25	48,21	42,93	52,23	47,0	50,48	47,44	42,17	51,46	46,0												
W32	W32.135	22,5						51,42	48,37	43,10	52,40	47,0	50,64	47,60	42,32	51,62	47,0												
W32	W32.135	25,5						51,50	48,46	43,18	52,48	47,0	50,66	47,61	42,34	51,64	47,0												
W32	W32.135	28,5						51,58	48,53	43,25	52,55	48,0	50,68	47,63	42,36	51,66	47,0												
W32	W32.135	31,5						51,59	48,54	43,27	52,57	48,0	50,73	47,68	42,41	51,71	47,0												
W32	W32.135	34,5						51,57	48,52	43,25	52,55	48,0	50,68	47,64	42,36	51,66	47,0												
W32	W32.135	37,5						51,53	48,49	43,21	52,51	48,0	50,73	47,69	42,41	51,71	47,0												
W32	W32.136	1,5						50,31	47,27	41,99	51,29	46,0	49,22	46,18	40,90	50,20	45,0	36,75	33,64			37,73	33,0						
W32	W32.136	4,5						50,25	47,20	41,92	51,22	46,0	48,94	45,89	40,62	49,92	45,0	36,80	33,68			37,78	33,0						
W32	W32.136	7,5						50,45	47,40	42,12	51,42	46,0	49,54	46,50	41,22	50,52	46,0	36,72	33,60			37,70	33,0						
W32	W32.136	10,5						50,66	47,62	42,34	51,64	47,0	50,24	47,20	41,92	51,22	46,0	36,62	33,49			37,60	33,0						
W32	W32.136	13,6						50,96	47,92	42,64	51,94	47,0	50,55	47,50	42,23	51,53	47,0	36,56	33,41			37,53	33,0						
W32	W32.136	16,5						51,30	48,26	42,98	52,28	47,0	50,77	47,73	42,45	51,75	47,0	36,33	33,18			37,30	32,0						
W32	W32.136	19,5						51,52	48,47	43,19	52,49	47,0	50,92	47,87	42,60	51,90	47,0	36,17	33,03			37,15	32,0						
W32	W32.136	22,5						51,68	48,63	43,36	52,66	48,0	50,95	47,90	42,63	51,93	47,0	35,97	32,83			36,95	32,0						
W32	W32.136	25,5						51,78	48,73	43,45	52,75	48,0	50,97	47,93	42,66	51,95	47,0	35,76	32,62			36,74	32,0						
W32	W32.136	28,5						51,84	48,79	43,52	52,82	48,0	51,01	47,96	42,69	51,99	47,0	35,83	32,69			36,81	32,0						
W32	W32.136	31,5						51,88	48,83	43,55	52,85	48,0	50,95	47,91	42,63	51,93	47,0	35,95	32,80			36,92	32,0						
W32	W32.136	34,5						51,81	48,76	43,48	52,78	48,0	50,99	47,95	42,67	51,97	47,0	36,10	32,96			37,08	32,0						
W32	W32.136	37,5						51,82	48,77	43,50	52,80	48,0	51,01	47,97	42,70	51,99	47,0	36,24	33,09			37,21	32,0						
W32	W32.137	1,5						50,50	47,46	42,18	51,48	46,0	50,23	47,19	41,91	51,21	46,0	36,10	32,98			37,08	32,0						
W32	W32.137	4,5						50,47	47,42	42,14	51,44	46,0	50,05	47,01	41,73	51,03	46,0	36,21	33,07			37,19	32,0						
W32	W32.137	7,5						50,68	47,63	42,35	51,65	47,0	50,63	47,59	42,31	51,61	47,0	36,16	33,01			37,13	32,0						
W32	W32.137	10,5						50,91	47,87	42,59	51,89	47,0	51,31	48,26	42,99	52,29	47,0	36,12	32,96			37,09	32,0						
W32	W32.137	13,6						51,22	48,17	42,90	52,20	47,0	51,55	48,51	43,23	52,53	48,0	36,10	32,95			37,07	32,0						
W32	W32.137	16,5						51,53	48,48	43,21	52,51	48,0	51,75	48,71	43,43	52,73	48,0	35,96	32,81			36,93	32,0						
W32	W32.137	19,5						51,74	48,69	43,42	52,72	48,0	51,89	48,85	43,57	52,87	48,0	36,06	32,91			37,03	32,0						
W32	W32.137	22,5						51,91	48,86	43,58	52,88	48,0	51,92	48,88	43,60	52,90	48,0	37,27	34,13			38,24	33,0						
W32	W32.137	25,5						52,00	48,95																				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W32	W32.137	34,5						52,00	48,95	43,68	52,98	48,0	51,98	48,94	43,66	52,96	48,0	35,05	31,90		36,02	31,0							
W32	W32.137	37,5						52,00	48,96	43,68	52,98	48,0	52,00	48,96	43,68	52,98	48,0	35,13	31,99		36,11	31,0							
W32	W32.138	1,5						50,88	47,84	42,56	51,86	47,0	50,30	47,26	41,98	51,28	46,0	30,03			31,00								
W32	W32.138	4,5						50,84	47,80	42,52	51,82	47,0	50,35	47,31	42,03	51,33	46,0	30,26			31,23								
W32	W32.138	7,5						51,04	47,99	42,71	52,01	47,0	51,14	48,10	42,82	52,12	47,0	30,25			31,22								
W32	W32.138	10,5						51,22	48,17	42,90	52,20	47,0	51,72	48,67	43,40	52,70	48,0	30,28			31,25								
W32	W32.138	13,6						51,58	48,53	43,26	52,56	48,0	51,95	48,91	43,63	52,93	48,0	30,33			31,30								
W32	W32.138	16,5						51,86	48,81	43,54	52,84	48,0	52,11	49,06	43,79	53,09	48,0				30,37								
W32	W32.138	19,5						52,07	49,02	43,74	53,04	48,0	52,14	49,10	43,82	53,12	48,0				30,25								
W32	W32.138	22,5						52,23	49,18	43,91	53,21	48,0	52,17	49,13	43,85	53,15	48,0				30,12								
W32	W32.138	25,5						52,30	49,25	43,98	53,28	48,0	52,11	49,07	43,79	53,09	48,0												
W32	W32.138	28,5						52,36	49,31	44,04	53,34	48,0	52,14	49,10	43,82	53,12	48,0												
W32	W32.138	31,5						52,25	49,20	43,92	53,22	48,0	52,18	49,14	43,86	53,16	48,0												
W32	W32.138	34,5						52,26	49,21	43,94	53,24	48,0	52,20	49,16	43,88	53,18	48,0				30,07								
W32	W32.138	37,5						52,27	49,22	43,94	53,24	48,0	52,19	49,15	43,87	53,17	48,0				30,13								
W32	W32.139	1,5						50,81	47,77	42,49	51,79	47,0	50,93	47,89	42,61	51,91	47,0	34,84	31,70		35,82	31,0							
W32	W32.139	4,5						50,88	47,84	42,56	51,86	47,0	51,17	48,13	42,86	52,15	47,0	34,74	31,59		35,71	31,0							
W32	W32.139	7,5						51,13	48,09	42,81	52,11	47,0	52,03	48,99	43,71	53,01	48,0	34,63	31,48		35,60	31,0							
W32	W32.139	10,5						51,17	48,12	42,85	52,15	47,0	52,52	49,48	44,20	53,50	49,0	34,53	31,38		35,50	31,0						54,0	49,0
W32	W32.139	13,6						51,58	48,53	43,25	52,55	48,0	52,69	49,64	44,37	53,67	49,0	34,40	31,25		35,37	30,0						54,0	49,0
W32	W32.139	16,5						51,83	48,78	43,50	52,80	48,0	52,79	49,74	44,47	53,77	49,0	34,04	30,89		35,01	30,0						54,0	49,0
W32	W32.139	19,5						52,01	48,97	43,69	52,99	48,0	52,84	49,80	44,52	53,82	49,0	33,91	30,76		34,88	30,0						54,0	49,0
W32	W32.139	22,5						52,15	49,10	43,83	53,13	48,0	52,77	49,73	44,45	53,75	49,0	33,75	30,60		34,72	30,0						54,0	49,0
W32	W32.139	25,5						52,21	49,16	43,88	53,18	48,0	52,81	49,77	44,49	53,79	49,0	33,68	30,54		34,65	30,0						54,0	49,0
W32	W32.139	28,5						52,15	49,10	43,83	53,13	48,0	52,84	49,80	44,52	53,82	49,0	33,81	30,67		34,78	30,0						54,0	49,0
W32	W32.139	31,5						52,14	49,10	43,82	53,12	48,0	52,86	49,82	44,54	53,84	49,0	33,94	30,80		34,92	30,0						54,0	49,0
W32	W32.139	34,5						52,16	49,11	43,84	53,14	48,0	52,85	49,81	44,53	53,83	49,0	34,08	30,94		35,05	30,0						54,0	49,0
W32	W32.139	37,5						52,04	48,99	43,72	53,02	48,0	52,85	49,80	44,53	53,83	49,0	34,21	31,07		35,18	30,0						54,0	49,0
W32	W32.140	1,5						50,90	47,86	42,57	51,87	47,0	52,19	49,15	43,87	53,17	48,0	30,92			31,89							54,0	49,0
W32	W32.140	4,5						50,96	47,91	42,63	51,93	47,0	52,57	49,52	44,25	53,55	49,0	30,86			31,84							54,0	49,0
W32	W32.140	7,5						51,20	48,16	42,88	52,18	47,0	53,43	50,38	45,11	54,41	49,0	30,80			31,78							54,0	49,0
W32	W32.140	10,5						51,45	48,41	43,13	52,43	47,0	53,65	50,61	45,33	54,63	50,0	30,78			31,75							55,0	50,0
W32	W32.140	13,6						51,84	48,80	43,52	52,82	48,0	53,84	50,80	45,52	54,82	50,0	30,53			31,50							55,0	50,0
W32	W32.140	16,5						52,08	49,03	43,75	53,05	48,0	53,87	50,83	45,55	54,85	50,0	30,23			31,20							55,0	50,0
W32	W32.140	19,5						52,26	49,22	43,94	53,24	48,0	53,88	50,84	45,56	54,86	50,0	30,30			31,27							55,0	50,0
W32	W32.140	22,5						52,38	49,34	44,06	53,36	48,0	53,83	50,79	45,51	54,81	50,0	30,47			31,45							55,0	50,0
W32	W32.140	25,5						52,40	49,35	44,07	53,37	48,0	53,85	50,80	45,53	54,83	50,0				30,46							55,0	50,0
W32	W32.140	28,5						52,37	49,33	44,05	53,35	48,0	53,86	50,81	45,54	54,84	50,0				30,33							55,0	50,0
W32	W32.140	31,5						52,39	49,34	44,07	53,37	48,0	53,85	50,80	45,53	54,83	50,0				30,48							55,0	50,0
W32	W32.140	34,5						52,30	49,25	43,97	53,27	48,0	53,84	50,80	45,52	54,82	50,0				30,63							55,0	50,0
W32	W32.140	37,5						52,30	49,26	43,98	53,28	48,0	53,83	50,79	45,51	54,81	50,0				30,76							55,0	50,0
W32	W32.141	1,5						51,07	48,03	42,75	52,05	47,0	52,54	49,50	44,22	53,52	49,0											54,0	49,0
W32	W32.141	4,5						51,20	48,15	42,87	52,17	47,0	53,22	50,18	44,90	54,20	49,0											54,0	49,0
W32	W32.141	7,5						51,51	48,46	43,18	52,48	47,0	54,06	51,02	45,74	55,04	50,0											55,0	50,0
W32	W32.141	10,5						51,64	48,59	43,31	52,61	48,0	54,29	51,25	45,97	55,27	50,0											55,0	50,0
W32	W32.141	13,6						51,94	48,89	43,61	52,91	48,0	54,45	51,41	46,13	55,43	50,0											55,0	50,0
W32	W32.141	16,5						52,16	49,11	43,83	53,13	48,0	54,51	51,47	46,19	55,49	50,0											55,0	50,0
W32	W32.141	19,5						52,34	49,29	44,02	53,32	48,0	54,47	51,43	46,15	55,45	50,0											55,0	50,0
W32	W32.141	22,5						52,46	49,41	44,13	53,43	48,0	54,52	51,48	46,20	55,50	51,0											56,0	51,0
W32	W32.141	25,5						52,48	49,43	44,15	53,45	48,0	54,47	51,43	46,15	55,45	50,0											55,0	50,0
W32	W32.141	28,5						52,53	49,48	44,20	53,50	49,0	54,47	51,43	46,15	55,45	50,0											57,5	52,5
W32	W32.141	31,5						52,44	49,40	44,12	53,42	48,0	54,46	51,42															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den} incl. aftrek art. 110g	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}		
																														(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	
W32	W32.142	10,5						51,75	48,71	43,43	52,73	48,0	55,42	52,38	47,10	56,40	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.142	13,6						52,09	49,05	43,77	53,07	48,0	55,49	52,44	47,17	56,47	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.142	16,5						52,31	49,26	43,99	53,29	48,0	55,46	52,42	47,14	56,44	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.142	19,5						52,46	49,41	44,14	53,44	48,0	55,42	52,38	47,10	56,40	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.142	22,5						52,55	49,50	44,22	53,52	49,0	55,43	52,39	47,11	56,41	51,0												58,1	53,1	
W32	W32.142	25,5						52,57	49,53	44,25	53,55	49,0	55,42	52,38	47,10	56,40	51,0												58,1	53,1	
W32	W32.142	28,5						52,57	49,52	44,25	53,55	49,0	55,40	52,36	47,08	56,38	51,0												58,1	53,1	
W32	W32.142	31,5						52,53	49,48	44,21	53,51	49,0	55,37	52,33	47,05	56,35	51,0												58,1	53,1	
W32	W32.142	34,5						52,46	49,41	44,13	53,43	48,0	55,32	52,28	47,00	56,30	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.142	37,5						52,32	49,28	44,00	53,30	48,0	55,26	52,22	46,94	56,24	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.143	1,5	31,99			32,01		51,04	48,00	42,72	52,02	47,0	54,98	51,95	46,66	55,96	51,0												56,0	51,0	
W32	W32.143	4,5	32,74			32,75		51,18	48,14	42,85	52,15	47,0	56,01	52,97	47,69	56,99	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.143	7,5						51,48	48,43	43,15	52,45	47,0	56,54	53,50	48,22	57,52	53,0												58,0	53,0	
W32	W32.143	10,5						51,79	48,75	43,46	52,76	48,0	56,71	53,67	48,39	57,69	53,0												58,0	53,0	
W32	W32.143	13,6						52,13	49,08	43,80	53,10	48,0	56,73	53,69	48,41	57,71	53,0												58,0	53,0	
W32	W32.143	16,5						52,34	49,29	44,01	53,31	48,0	56,66	53,62	48,34	57,64	53,0												58,0	53,0	
W32	W32.143	19,5						52,49	49,45	44,17	53,47	48,0	56,64	53,60	48,32	57,62	53,0												58,0	53,0	
W32	W32.143	22,5						52,55	49,51	44,23	53,53	49,0	56,63	53,59	48,30	57,60	53,0												59,5	54,5	
W32	W32.143	25,5						52,60	49,56	44,28	53,58	49,0	56,59	53,55	48,27	57,57	53,0												59,5	54,5	
W32	W32.143	28,5						52,52	49,48	44,20	53,50	49,0	56,54	53,50	48,21	57,51	53,0												59,5	54,5	
W32	W32.143	31,5						52,48	49,43	44,15	53,45	48,0	56,48	53,43	48,15	57,45	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.143	34,5						52,41	49,37	44,09	53,39	48,0	56,41	53,37	48,09	57,39	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.143	37,5						52,41	49,36	44,08	53,38	48,0	56,34	53,29	48,01	57,31	52,0												57,0	52,0	
W32	W32.144	1,5	46,92	43,11	36,24	46,94	42,0	44,40	41,36	36,08	45,38	40,0	63,15	60,06	54,85	64,13	59,0	49,80	46,69	41,5	50,78	46,0						64,0	59,0		
W32	W32.144	4,5	46,95	43,13	36,27	46,97	42,0	45,00	41,96	36,67	45,97	41,0	63,80	60,71	55,51	64,78	60,0	49,31	46,20	41,0	50,29	45,0						65,0	60,0		
W32	W32.144	7,5	47,77	43,96	37,10	47,79	43,0	45,27	42,23	36,94	46,24	41,0	64,01	60,92	55,72	64,99	60,0	48,71	45,60	40,4	49,69	45,0						65,0	60,0		
W32	W32.144	10,5	48,32	44,51	37,64	48,34	43,0	45,88	42,84	37,55	46,85	42,0	64,04	60,95	55,75	65,02	60,0	48,61	45,49	40,3	49,58	45,0						65,0	60,0		
W32	W32.144	13,6	48,41	44,59	37,73	48,43	43,0	46,42	43,38	38,09	47,39	42,0	64,00	60,91	55,70	64,98	60,0	48,78	45,67	40,5	49,76	45,0						65,0	60,0		
W32	W32.144	16,5	48,48	44,67	37,81	48,50	43,0	46,56	43,52	38,23	47,53	43,0	63,90	60,81	55,61	64,88	60,0	49,04	45,93	40,8	50,02	45,0						65,0	60,0		
W32	W32.144	19,5	48,53	44,72	37,86	48,55	44,0	46,69	43,65	38,36	47,66	43,0	63,80	60,71	55,51	64,78	60,0	49,37	46,25	41,1	50,34	45,0						65,0	60,0		
W32	W32.144	22,5	48,58	44,77	37,91	48,60	44,0	46,89	43,85	38,57	47,87	43,0	63,68	60,59	55,39	64,66	60,0	49,80	46,69	41,5	50,78	46,0						65,0	60,0		
W32	W32.144	25,5	48,60	44,79	37,93	48,62	44,0	46,60	43,56	38,27	47,57	43,0	63,55	60,46	55,26	64,53	60,0	50,29	47,18	42,0	51,27	46,0						65,0	60,0		
W32	W32.144	28,5	48,61	44,79	37,94	48,63	44,0	46,18	43,13	37,85	47,15	42,0	63,42	60,32	55,13	64,40	59,0	50,48	47,37	42,2	51,46	46,0						64,0	59,0		
W32	W32.144	31,5	48,62	44,80	37,94	48,64	44,0	45,41	42,36	37,08	46,38	41,0	63,28	60,18	54,98	64,25	59,0	50,39	47,28	42,1	51,37	46,0						64,0	59,0		
W32	W32.144	34,5	48,63	44,80	37,95	48,64	44,0	45,39	42,35	37,06	46,36	41,0	63,13	60,03	54,83	64,10	59,0	50,31	47,20	42,0	51,29	46,0						64,0	59,0		
W32	W32.144	37,5	48,48	44,65	37,81	48,50	43,0	45,37	42,33	37,05	46,35	41,0	62,99	59,89	54,69	63,96	59,0	50,29	47,18	42,0	51,27	46,0						64,0	59,0		
W32	W32.145	1,5	47,70	43,89	37,03	47,72	43,0	44,41	41,36	36,08	45,38	40,0	63,39	60,29	55,10	64,37	59,0	48,56	45,45	40,3	49,54	45,0						64,0	59,0		
W32	W32.145	4,5	47,98	44,17	37,31	48,00	43,0	44,87	41,83	36,55	45,85	41,0	64,00	60,90																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W33	W33.100	25,5	62,75	59,04	52,08	62,79	58,0	41,60	38,54	33,28	42,57	38,0	52,25	49,17	43,94	53,22	48,0	34,64	31,53				35,62	31,0				63,0	58,0
W33	W33.100	28,5	62,50	58,79	51,83	62,54	58,0	41,48	38,42	33,16	42,45	37,0	52,17	49,10	43,87	53,15	48,0	34,82	31,70				35,79	31,0				63,0	58,0
W33	W33.100	31,5	62,26	58,55	51,60	62,31	57,0	41,17	38,11	32,85	42,14	37,0	52,04	48,96	43,74	53,02	48,0	35,00	31,88				35,97	31,0				62,0	57,0
W33	W33.100	34,5	62,04	58,33	51,37	62,08	57,0	40,65	37,59	32,33	41,62	37,0	52,01	48,93	43,71	52,99	48,0	35,19	32,07				36,16	31,0				62,0	57,0
W33	W33.100	37,5	61,83	58,11	51,16	61,87	57,0	41,64	38,58	33,32	42,61	38,0	51,91	48,84	43,61	52,89	48,0	35,38	32,26				36,36	31,0				62,0	57,0
W33	W33.100	40,5	61,62	57,90	50,95	61,66	57,0	42,98	39,93	34,66	43,96	39,0	51,81	48,74	43,51	52,79	48,0	35,53	32,41				36,51	32,0				62,0	57,0
W33	W33.100	43,5	61,39	57,68	50,73	61,44	56,0	43,47	40,42	35,15	44,45	39,0	51,75	48,67	43,45	52,73	48,0	35,68	32,56				36,66	32,0				61,0	56,0
W33	W33.100	46,5	61,20	57,49	50,54	61,25	56,0	43,78	40,72	35,46	44,75	40,0	51,72	48,65	43,42	52,70	48,0	35,88	32,76				36,85	32,0				61,0	56,0
W33	W33.100	49,5	61,02	57,31	50,36	61,07	56,0	44,53	41,47	36,21	45,50	41,0	51,64	48,56	43,33	52,61	48,0	36,05	32,93				37,03	32,0				61,0	56,0
W33	W33.100	52,5	60,84	57,13	50,18	60,89	56,0	45,90	42,85	37,58	46,88	42,0	51,54	48,47	43,24	52,52	48,0	36,18	33,06				37,16	32,0				61,0	56,0
W33	W33.100	55,5	60,67	56,96	50,01	60,72	56,0	47,05	44,00	38,72	48,02	43,0	51,55	48,47	43,24	52,52	48,0	36,25	33,13				37,22	32,0				61,0	56,0
W33	W33.100	58,5	60,51	56,79	49,85	60,55	56,0	47,58	44,54	39,26	48,56	44,0	51,50	48,42	43,19	52,47	47,0	36,29	33,17				37,26	32,0				61,0	56,0
W33	W33.100	61,5	60,34	56,62	49,68	60,38	55,0	47,88	44,84	39,56	48,86	44,0	51,35	48,28	43,05	52,33	47,0	36,29	33,17				37,26	32,0				60,0	55,0
W33	W33.100	64,5	60,15	56,43	49,49	60,19	55,0	48,12	45,07	39,79	49,09	44,0	51,32	48,25	43,02	52,30	47,0	36,29	33,16				37,26	32,0				60,0	55,0
W33	W33.100	67,5	60,00	56,28	49,34	60,04	55,0	48,29	45,24	39,96	49,26	44,0	51,29	48,22	42,99	52,27	47,0	36,28	33,16				37,26	32,0				60,0	55,0
W33	W33.100	70,5	59,85	56,13	49,19	59,89	55,0	48,40	45,35	40,08	49,38	44,0	51,18	48,10	42,87	52,15	47,0	36,28	33,15				37,25	32,0				60,0	55,0
W33	W33.100	73,5	59,70	55,98	49,04	59,74	55,0	48,47	45,42	40,15	49,45	44,0	51,14	48,07	42,84	52,12	47,0	36,27	33,15				37,25	32,0				60,0	55,0
W33	W33.100	76,5	59,56	55,84	48,90	59,60	55,0	48,48	45,43	40,16	49,46	44,0	51,05	47,97	42,74	52,02	47,0	36,27	33,14				37,24	32,0				60,0	55,0
W33	W33.100	79,5	59,33	55,61	48,67	59,37	54,0	48,49	45,43	40,16	49,46	44,0	50,94	47,87	42,64	51,92	47,0	36,26	33,14				37,24	32,0				59,0	54,0
W33	W33.100	82,5	59,15	55,43	48,49	59,19	54,0	48,48	45,43	40,16	49,46	44,0	50,86	47,79	42,56	51,84	47,0	36,26	33,13				37,23	32,0				59,0	54,0
W33	W33.100	85,5	58,98	55,25	48,32	59,02	54,0	48,48	45,42	40,16	49,45	44,0	50,84	47,77	42,54	51,82	47,0	36,25	33,13				37,22	32,0				59,0	54,0
W33	W33.100	88,5	58,83	55,11	48,17	58,87	54,0	48,47	45,42	40,15	49,45	44,0	50,83	47,75	42,52	51,80	47,0	36,24	33,12				37,22	32,0				59,0	54,0
W33	W33.100	91,5	58,70	54,98	48,05	58,75	54,0	48,46	45,41	40,14	49,44	44,0	50,78	47,71	42,48	51,76	47,0	36,24	33,12				37,21	32,0				59,0	54,0
W33	W33.100	94,5	58,58	54,86	47,93	58,63	54,0	48,46	45,41	40,14	49,44	44,0	50,69	47,61	42,38	51,66	47,0	36,23	33,11				37,21	32,0				59,0	54,0
W33	W33.100	97,5	58,46	54,74	47,81	58,51	54,0	48,46	45,41	40,14	49,44	44,0	50,63	47,56	42,33	51,61	47,0											59,0	54,0
W33	W33.100	100,5	58,35	54,62	47,69	58,39	53,0	48,38	45,32	40,06	49,35	44,0	50,53	47,46	42,23	51,51	47,0											58,0	53,0
W33	W33.100	103,5	58,22	54,50	47,57	58,27	53,0	48,29	45,24	39,97	49,27	44,0	50,47	47,40	42,17	51,45	46,0											58,0	53,0
W33	W33.100	106,5	58,11	54,38	47,45	58,15	53,0	48,29	45,23	39,97	49,26	44,0	50,37	47,29	42,07	51,35	46,0											58,0	53,0
W33	W33.100	109,5	58,00	54,27	47,34	58,04	53,0	48,31	45,25	39,99	49,28	44,0	50,31	47,24	42,01	51,29	46,0											58,0	53,0
W33	W33.101	1,5	65,28	61,59	54,58	65,32	60,0	41,23	38,18	32,91	42,21	37,0	51,40	48,33	43,10	52,38	47,0											65,0	60,0
W33	W33.101	4,5	65,35	61,65	54,65	65,39	60,0	40,98	37,93	32,66	41,96	37,0	51,55	48,47	43,25	52,53	48,0											65,0	60,0
W33	W33.101	7,5	65,09	61,40	54,40	65,13	60,0	40,66	37,60	32,34	41,63	37,0	52,41	49,32	44,11	53,39	48,0											65,0	60,0
W33	W33.101	10,5	64,74	61,05	54,05	64,78	60,0	40,38	37,33	32,06	41,36	36,0	52,91	49,83	44,61	53,89	49,0											65,3	60,3
W33	W33.101	13,5	64,39	60,69	53,70	64,43	59,0	40,30	37,24	31,98	41,27	36,0	53,08	50,00	44,78	54,06	49,0											64,4	59,4
W33	W33.101	16,5	64,05	60,36	53,37	64,09	59,0	40,36	37,31	32,05	41,34	36,0	53,12	50,03	44,82	54,10	49,0											64,4	59,4
W33	W33.101	19,5	63,74	60,04	53,05	63,78	59,0	40,57	37,52	32,25	41,55	37,0	53,13	50,05	44,84	54,11	49,0											64,4	59,4
W33	W33.101	22,5	63,44	59,74	52,76	63,48	58,0	40,74	37,68	32,42	41,71	37,0	53,13	50,05	44,83	54,11	49,0											63,5	58,5
W33	W33.101	25,5	63,17	59,47	52,49	63,21	58,0	40,99	37,93	32,67	41,96	37,0	53,11	50,03	44,82	54,09	49,0											63,5	58,5
W33	W33.101	28,5	62,91	59,20	52,23	62,95	58,0	40,69	37,63	32,38	41,67	37,0	52,90	49,82	44,60	53,88	49,0											63,5	58,5
W33	W33.101	31,5	62,66	58,95	51,98	62,70	58,0	39,91	36,85	31,60	40,89	36,0	52,82	49,74	44,52	53,80	49,0											63,5	58,5
W33	W33.101	34,5	62,42	58,72	51,74	62,46	57,0	39,87	36,80	31,55	40,84	36,0	52,66	49,58	44,36	53,64	49,0											62,6	57,6
W33	W33.101	37,5	62,20	58,49	51,52	62,24	57,0	42,31	39,26	33,99	43,29	38,0	52,49	49,41	44,19	53,47	48,0											62,0	57,0
W33	W33.101	40,5	61,98	58,27	51,31	62,02	57,0	43,74	40,69	35,41	44,71	40,0	52,38	49,30	44,08	53,36	48,0											62,0	57,0
W33	W33.101	43,5	61,74	58,03	51,06	61,78	57,0	44,19	41,14	35,87	45,17	40,0	52,36	49,28	44,06	53,34	48,0											62,0	57,0
W33	W33.101	46,5	61,54	57,83	50,86	61,58	57,0	44,57	41,51	36,25	45,54	41,0	5																

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk						Posthumalaan						Hillelaan						Maashaven Oostzijde						Tolhuislaan						Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
						incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f	Conform art 110g
																																	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W33	W33.101	85,5	59,21	55,49	48,54	59,25	54,0	48,95	45,90	40,63	49,93	45,0	51,49	48,41	43,19	52,47	47,0																59,0	54,0
W33	W33.101	88,5	59,07	55,34	48,40	59,11	54,0	48,94	45,89	40,62	49,92	45,0	51,43	48,35	43,13	52,41	47,0																59,0	54,0
W33	W33.101	91,5	58,94	55,21	48,27	58,98	54,0	48,93	45,88	40,61	49,91	45,0	51,37	48,28	43,07	52,35	47,0																59,0	54,0
W33	W33.101	94,5	58,81	55,09	48,14	58,85	54,0	48,89	45,84	40,57	49,87	45,0	51,26	48,18	42,96	52,24	47,0																59,0	54,0
W33	W33.101	97,5	58,69	54,97	48,02	58,73	54,0	48,88	45,83	40,56	49,86	45,0	51,20	48,12	42,90	52,18	47,0																59,0	54,0
W33	W33.101	100,5	58,57	54,85	47,90	58,61	54,0	48,87	45,82	40,55	49,85	45,0	51,09	48,01	42,79	52,07	47,0																59,0	54,0
W33	W33.101	103,5	58,45	54,72	47,78	58,49	53,0	48,61	45,56	40,29	49,59	45,0	51,02	47,94	42,73	52,00	47,0																58,0	53,0
W33	W33.101	106,5	58,33	54,61	47,66	58,37	53,0	48,40	45,35	40,08	49,38	44,0	50,91	47,83	42,62	51,89	47,0																58,0	53,0
W33	W33.101	109,5	58,22	54,49	47,55	58,26	53,0	48,41	45,36	40,09	49,39	44,0	50,85	47,77	42,55	51,83	47,0																58,0	53,0
W33	W33.102	1,5	65,46	61,76	54,75	65,49	60,0	41,16	38,11	32,84	42,14	37,0	52,39	49,31	44,10	53,37	48,0																65,0	60,0
W33	W33.102	4,5	65,52	61,82	54,82	65,56	61,0	40,89	37,84	32,57	41,87	37,0	52,81	49,72	44,52	53,79	49,0																66,3	61,3
W33	W33.102	7,5	65,26	61,56	54,56	65,30	60,0	40,56	37,50	32,24	41,53	37,0	53,68	50,59	45,39	54,66	50,0																65,4	60,4
W33	W33.102	10,5	64,92	61,22	54,22	64,96	60,0	40,31	37,25	31,99	41,28	36,0	54,09	51,00	45,79	55,07	50,0																65,4	60,4
W33	W33.102	13,5	64,58	60,88	53,89	64,62	60,0	40,25	37,19	31,93	41,22	36,0	54,20	51,11	45,90	55,18	50,0																65,4	60,4
W33	W33.102	16,5	64,25	60,55	53,56	64,29	59,0	40,38	37,32	32,06	41,35	36,0	54,23	51,14	45,93	55,21	50,0																64,5	59,5
W33	W33.102	19,5	63,95	60,24	53,25	63,98	59,0	40,63	37,57	32,31	41,60	37,0	54,23	51,15	45,94	55,21	50,0																64,5	59,5
W33	W33.102	22,5	63,65	59,94	52,96	63,69	59,0	41,18	38,12	32,86	42,15	37,0	54,22	51,13	45,93	55,20	50,0																64,5	59,5
W33	W33.102	25,5	63,38	59,67	52,69	63,42	58,0	41,25	38,19	32,93	42,22	37,0	54,12	51,03	45,82	55,10	50,0																63,6	58,6
W33	W33.102	28,5	63,12	59,41	52,44	63,16	58,0	40,42	37,36	32,10	41,39	36,0	53,93	50,84	45,63	54,91	50,0																63,6	58,6
W33	W33.102	31,5	62,88	59,16	52,19	62,92	58,0	40,15	37,08	31,83	41,12	36,0	53,78	50,69	45,48	54,76	50,0																63,6	58,6
W33	W33.102	34,5	62,64	58,92	51,96	62,68	58,0	38,96	35,89	30,64	39,93	35,0	53,62	50,54	45,33	54,60	50,0																63,6	58,6
W33	W33.102	37,5	62,42	58,70	51,74	62,46	57,0	41,23	38,18	32,91	42,21	37,0	53,46	50,37	45,16	54,44	49,0																62,6	57,6
W33	W33.102	40,5	62,21	58,48	51,52	62,24	57,0	42,12	39,08	33,80	43,10	38,0	53,42	50,33	45,12	54,40	49,0																62,6	57,6
W33	W33.102	43,5	61,96	58,24	51,28	62,00	57,0	42,56	39,50	34,24	43,53	39,0	53,38	50,30	45,09	54,36	49,0																62,6	57,6
W33	W33.102	46,5	61,76	58,04	51,08	61,80	57,0	43,13	40,07	34,81	44,10	39,0	53,34	50,25	45,04	54,32	49,0																62,6	57,6
W33	W33.102	49,5	61,57	57,85	50,89	61,61	57,0	44,39	41,34	36,07	45,37	40,0	53,29	50,20	44,99	54,27	49,0																62,6	57,6
W33	W33.102	52,5	61,39	57,66	50,71	61,43	56,0	45,79	42,74	37,47	46,77	42,0	53,25	50,16	44,95	54,23	49,0																61,8	56,8
W33	W33.102	55,5	61,21	57,49	50,53	61,25	56,0	47,03	43,98	38,70	48,00	43,0	53,25	50,16	44,95	54,23	49,0																61,8	56,8
W33	W33.102	58,5	61,05	57,32	50,37	61,09	56,0	47,89	44,85	39,57	48,87	44,0	53,20	50,12	44,91	54,18	49,0																61,8	56,8
W33	W33.102	61,5	60,87	57,14	50,19	60,91	56,0	48,26	45,22	39,94	49,24	44,0	53,12	50,03	44,82	54,10	49,0																61,8	56,8
W33	W33.102	64,5	60,65	56,92	49,97	60,69	56,0	48,49	45,45	40,17	49,47	44,0	53,08	49,99	44,78	54,06	49,0																61,8	56,8
W33	W33.102	67,5	60,50	56,76	49,82	60,53	56,0	48,67	45,62	40,35	49,65	45,0	53,02	49,93	44,72	54,00	49,0																61,8	56,8
W33	W33.102	70,5	60,34	56,60	49,66	60,37	55,0	48,83	45,78	40,51	49,81	45,0	52,81	49,73	44,52	53,79	49,0																61,0	56,0
W33	W33.102	73,5	60,19	56,45	49,51	60,22	55,0	48,87	45,82	40,55	49,85	45,0	52,68	49,59	44,38	53,66	49,0																61,0	56,0
W33	W33.102	76,5	60,05	56,31	49,37	60,08	55,0	48,87	45,82	40,55	49,85	45,0	52,57	49,48	44,27	53,55	49,0																61,0	56,0
W33	W33.102	79,5	59,79	56,05	49,12	59,83	55,0	48,88	45,82	40,56	49,85	45,0	52,50	49,42	44,21	53,48	48,0																60,0	55,0
W33	W33.102	82,5	59,60	55,86	48,92	59,63	55,0	48,88	45,82	40,56	49,85	45,0	52,43	49,35	44,14	53,41	48,0																60,0	55,0
W33	W33.102	85,5	59,45	55,71	48,78	59,49	54,0	48,88	45,83	40,56	49,86	45,0	52,37	49,28	44,07	53,35	48,0																59,0	54,0
W33	W33.102	88,5	59,31	55,57	48,64	59,35	54,0	48,89	45,83	40,57	49,86	45,0	52,26	49,17	43,96	53,24	48,0																59,0	54,0
W33	W33.102	91,5	59,19	55,45	48,51	59,22	54,0	48,89	45,84	40,57	49,87	45,0	52,19	49,10	43,90	53,17	48,0																59,0	54,0
W33	W33.102	94,5	59,06	55,32	48,39	59,10	54,0	48,89	45,84	40,57	49,87	45,0	52,08	49,00	43,79	53,06	48,0																59,0	54,0
W33	W33.102	97,5	58,94	55,20	48,27	58,98	54,0	48,88	45,83	40,56	49,86	45,0	52,01	48,93	43,72	52,99	48,0																59,0	54,0
W33	W33.102	100,5	58,83	55,08	48,16	58,86	54,0	48,87	45,82	40,55	49,85	45,0	51,90	48,82	43,61	52,88	48,0																59,0	54,0
W33	W33.102	103,5	58,70	54,96	48,03	58,74	54,0	48,79	45,73	40,47	49,76	45,0																						

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief				
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W33	W33.103	28,5	63,11	59,39	52,42	63,15	58,0	39,64	36,58	31,32	40,61	36,0	55,06	51,97	46,77	56,04	51,0																63,8	58,8
W33	W33.103	31,5	62,87	59,14	52,18	62,90	58,0	38,21	35,15		39,19	34,0	54,92	51,82	46,63	55,90	51,0																63,8	58,8
W33	W33.103	34,5	62,63	58,91	51,95	62,67	58,0	37,61	34,54		38,59	34,0	54,72	51,63	46,43	55,70	51,0																63,8	58,8
W33	W33.103	37,5	62,42	58,69	51,73	62,45	57,0	40,56	37,52	32,24	41,54	37,0	54,67	51,58	46,38	55,65	51,0																63,0	58,0
W33	W33.103	40,5	62,20	58,47	51,52	62,24	57,0	40,91	37,87	32,59	41,89	37,0	54,61	51,52	46,32	55,59	51,0																63,0	58,0
W33	W33.103	43,5	61,94	58,21	51,26	61,98	57,0	41,57	38,51	33,26	42,55	38,0	54,55	51,46	46,26	55,53	51,0																63,0	58,0
W33	W33.103	46,5	61,74	58,01	51,06	61,78	57,0	42,57	39,51	34,25	43,54	39,0	54,49	51,40	46,20	55,47	50,0																62,8	57,8
W33	W33.103	49,5	61,56	57,82	50,87	61,59	57,0	44,26	41,21	35,94	45,24	40,0	54,43	51,34	46,14	55,41	50,0																62,8	57,8
W33	W33.103	52,5	61,37	57,64	50,69	61,41	56,0	45,49	42,44	37,16	46,46	41,0	54,38	51,29	46,09	55,36	50,0																62,0	57,0
W33	W33.103	55,5	61,20	57,47	50,52	61,24	56,0	46,49	43,45	38,17	47,47	42,0	54,32	51,22	46,02	55,29	50,0																62,0	57,0
W33	W33.103	58,5	61,03	57,30	50,35	61,07	56,0	47,45	44,41	39,13	48,43	43,0	54,25	51,16	45,96	55,23	50,0																62,0	57,0
W33	W33.103	61,5	60,86	57,12	50,18	60,89	56,0	47,99	44,95	39,67	48,97	44,0	54,19	51,09	45,89	55,16	50,0																62,0	57,0
W33	W33.103	64,5	60,62	56,89	49,94	60,66	56,0	48,33	45,29	40,01	49,31	44,0	54,06	50,96	45,76	55,03	50,0																62,0	57,0
W33	W33.103	67,5	60,47	56,73	49,79	60,50	55,0	48,49	45,44	40,17	49,47	44,0	53,92	50,83	45,63	54,90	50,0																61,2	56,2
W33	W33.103	70,5	60,31	56,57	49,63	60,34	55,0	48,54	45,49	40,22	49,52	45,0	53,76	50,66	45,47	54,74	50,0																61,2	56,2
W33	W33.103	73,5	60,16	56,42	49,49	60,20	55,0	48,55	45,50	40,23	49,53	45,0	53,68	50,59	45,39	54,66	50,0																61,2	56,2
W33	W33.103	76,5	60,02	56,28	49,34	60,05	55,0	48,55	45,50	40,23	49,53	45,0	53,61	50,51	45,32	54,59	50,0																61,2	56,2
W33	W33.103	79,5	59,75	56,01	49,08	59,79	55,0	48,55	45,50	40,23	49,53	45,0	53,53	50,44	45,24	54,51	50,0																61,2	56,2
W33	W33.103	82,5	59,56	55,81	48,89	59,59	55,0	48,54	45,49	40,22	49,52	45,0	53,46	50,36	45,17	54,44	49,0																61,0	56,0
W33	W33.103	85,5	59,43	55,68	48,75	59,46	54,0	48,53	45,48	40,21	49,51	45,0	53,38	50,29	45,09	54,36	49,0																60,2	55,2
W33	W33.103	88,5	59,29	55,54	48,61	59,32	54,0	48,52	45,47	40,20	49,50	45,0	53,28	50,18	44,98	54,25	49,0																60,2	55,2
W33	W33.103	91,5	59,16	55,41	48,48	59,19	54,0	48,51	45,46	40,19	49,49	44,0	53,20	50,10	44,91	54,18	49,0																60,2	55,2
W33	W33.103	94,5	59,04	55,29	48,36	59,07	54,0	48,50	45,45	40,18	49,48	44,0	53,12	50,03	44,83	54,10	49,0																60,2	55,2
W33	W33.103	97,5	58,91	55,16	48,24	58,94	54,0	48,49	45,44	40,17	49,47	44,0	53,05	49,95	44,76	54,03	49,0																60,2	55,2
W33	W33.103	100,5	58,80	55,05	48,12	58,83	54,0	48,48	45,43	40,16	49,46	44,0	52,97	49,88	44,68	53,95	49,0																60,2	55,2
W33	W33.103	103,5	58,67	54,92	48,00	58,70	54,0	48,47	45,42	40,15	49,45	44,0	52,90	49,80	44,60	53,87	49,0																60,2	55,2
W33	W33.103	106,5	58,56	54,81	47,89	58,59	54,0	48,24	45,19	39,92	49,22	44,0	52,82	49,73	44,53	53,80	49,0																60,2	55,2
W33	W33.103	109,5	58,45	54,70	47,78	58,48	53,0	47,92	44,87	39,60	48,90	44,0	52,75	49,65	44,45	53,72	49,0																59,5	54,5
W33	W33.104	1,5	64,80	61,09	54,10	64,83	60,0	39,97	36,92	31,65	40,95	36,0	54,73	51,63	46,44	55,71	51,0																65,5	60,5
W33	W33.104	4,5	65,01	61,30	54,31	65,04	60,0	40,30	37,25	31,98	41,28	36,0	55,63	52,53	47,35	56,61	52,0																65,6	60,6
W33	W33.104	7,5	64,85	61,13	54,15	64,88	60,0	40,30	37,26	31,98	41,28	36,0	56,28	53,18	47,99	57,26	52,0																65,6	60,6
W33	W33.104	10,5	64,59	60,88	53,89	64,62	60,0	40,12	37,08	31,80	41,10	36,0	56,51	53,41	48,22	57,49	52,0																65,6	60,6
W33	W33.104	13,5	64,31	60,60	53,62	64,35	59,0	40,19	37,15	31,87	41,17	36,0	56,57	53,47	48,28	57,55	53,0																65,0	60,0
W33	W33.104	16,5	64,04	60,32	53,34	64,07	59,0	40,46	37,41	32,13	41,43	36,0	56,59	53,49	48,30	57,57	53,0																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief				
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{V,CUM}	L _{V,CUM}
						incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					Conform art 110f	Conform art 110g
																																	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]			[dB]	[dB]		
W33	W33.104	79,5	59,60	55,86	48,92	59,63	55,0	47,42	44,36	39,10	48,39	43,0	54,85	51,75	46,56	55,83	51,0															61,5	56,5	
W33	W33.104	82,5	59,43	55,69	48,76	59,47	54,0	47,41	44,36	39,09	48,39	43,0	54,78	51,68	46,49	55,76	51,0															60,8	55,8	
W33	W33.104	85,5	59,30	55,55	48,62	59,33	54,0	47,40	44,35	39,08	48,38	43,0	54,70	51,60	46,41	55,68	51,0															60,8	55,8	
W33	W33.104	88,5	59,15	55,40	48,47	59,18	54,0	47,39	44,34	39,07	48,37	43,0	54,62	51,52	46,33	55,60	51,0															60,8	55,8	
W33	W33.104	91,5	59,02	55,27	48,34	59,05	54,0	47,38	44,33	39,06	48,36	43,0	54,54	51,44	46,25	55,52	51,0															60,8	55,8	
W33	W33.104	94,5	58,90	55,15	48,22	58,93	54,0	47,37	44,32	39,05	48,35	43,0	54,46	51,36	46,17	55,44	50,0															60,5	55,5	
W33	W33.104	97,5	58,77	55,02	48,10	58,80	54,0	47,36	44,31	39,04	48,34	43,0	54,38	51,28	46,09	55,36	50,0															60,5	55,5	
W33	W33.104	100,5	58,65	54,90	47,98	58,68	54,0	47,35	44,30	39,03	48,33	43,0	54,30	51,20	46,01	55,28	50,0															60,5	55,5	
W33	W33.104	103,5	58,52	54,77	47,84	58,55	54,0	47,34	44,29	39,02	48,32	43,0	54,22	51,12	45,93	55,20	50,0															60,5	55,5	
W33	W33.104	106,5	58,40	54,65	47,73	58,43	53,0	47,33	44,28	39,01	48,31	43,0	54,14	51,04	45,86	55,12	50,0															59,8	54,8	
W33	W33.104	109,5	58,29	54,54	47,61	58,32	53,0	47,27	44,21	38,95	48,24	43,0	54,01	50,91	45,72	54,99	50,0															59,8	54,8	
W33	W33.105	1,5	64,56	60,84	53,86	64,59	60,0	41,44	38,38	33,12	42,41	37,0	56,28	53,17	47,99	57,26	52,0															65,6	60,6	
W33	W33.105	4,5	64,80	61,08	54,10	64,83	60,0	41,31	38,26	32,99	42,29	37,0	57,24	54,13	48,95	58,22	53,0															65,8	60,8	
W33	W33.105	7,5	64,67	60,94	53,97	64,70	60,0	41,15	38,10	32,83	42,13	37,0	57,74	54,64	49,46	58,72	54,0															66,0	61,0	
W33	W33.105	10,5	64,45	60,72	53,75	64,48	59,0	41,00	37,94	32,68	41,97	37,0	57,94	54,83	49,65	58,92	54,0															65,2	60,2	
W33	W33.105	13,5	64,19	60,46	53,50	64,22	59,0	41,15	38,10	32,83	42,13	37,0	57,99	54,88	49,70	58,97	54,0															65,2	60,2	
W33	W33.105	16,5	63,93	60,20	53,24	63,96	59,0	41,44	38,39	33,12	42,42	37,0	57,99	54,88	49,70	58,97	54,0															65,2	60,2	
W33	W33.105	19,5	63,67	59,93	52,97	63,70	59,0	41,85	38,80	33,53	42,83	38,0	57,97	54,86	49,68	58,95	54,0															65,2	60,2	
W33	W33.105	22,5	63,41	59,67	52,72	63,44	58,0	41,99	38,94	33,67	42,97	38,0	57,90	54,79	49,62	58,88	54,0															64,5	59,5	
W33	W33.105	25,5	63,16	59,42	52,47	63,19	58,0	42,32	39,27	34,00	43,30	38,0	57,85	54,74	49,56	58,83	54,0															64,5	59,5	
W33	W33.105	28,5	62,92	59,18	52,23	62,95	58,0	41,65	38,60	33,33	42,63	38,0	57,75	54,64	49,46	58,73	54,0															64,5	59,5	
W33	W33.105	31,5	62,69	58,95	52,00	62,72	58,0	40,63	37,58	32,31	41,61	37,0	57,68	54,57	49,40	58,66	54,0															64,5	59,5	
W33	W33.105	34,5	62,47	58,72	51,78	62,50	57,0	39,92	36,87	31,60	40,90	36,0	57,61	54,50	49,32	58,59	54,0															63,8	58,8	
W33	W33.105	37,5	62,25	58,51	51,56	62,28	57,0	38,93	35,87	30,61	39,90	35,0	57,53	54,43	49,25	58,51	54,0															63,8	58,8	
W33	W33.105	40,5	62,04	58,30	51,36	62,07	57,0	37,78	34,71		38,76	34,0	57,46	54,35	49,17	58,44	53,0															63,5	58,5	
W33	W33.105	43,5	61,77	58,02	51,08	61,80	57,0	39,09	36,03	30,78	40,07	35,0	57,38	54,27	49,09	58,36	53,0															63,5	58,5	
W33	W33.105	46,5	61,57	57,82	50,88	61,60	57,0	41,18	38,14	32,86	42,16	37,0	57,30	54,19	49,01	58,28	53,0															63,5	58,5	
W33	W33.105	49,5	61,38	57,63	50,70	61,41	56,0	43,03	39,99	34,70	44,00	39,0	57,22	54,11	48,93	58,20	53,0															62,8	57,8	
W33	W33.105	52,5	61,20	57,45	50,52	61,23	56,0	44,39	41,35	36,07	45,37	40,0	57,14	54,03	48,85	58,12	53,0															62,8	57,8	
W33	W33.105	55,5	61,03	57,27	50,34	61,06	56,0	44,93	41,89	36,60	45,90	41,0	57,05	53,94	48,77	58,03	53,0															62,8	57,8	
W33	W33.105	58,5	60,86	57,10	50,17	60,89	56,0	45,14	42,09	36,82	46,12	41,0	56,91	53,80	48,63	57,89	53,0															62,8	57,8	
W33	W33.105	61,5	60,68	56,92	50,00	60,71	56,0	45,43	42,38	37,11	46,41	41,0	56,77	53,66	48,49	57,75	53,0															62,8	57,8	
W33	W33.105	64,5	60,41	56,66	49,73	60,44	55,0	45,65	42,60	37,33	46,63	42,0	56,65	53,54	48,36	57,63	53,0															62,1	57,1	
W33	W33.105	67,5	60,26	56,50	49,58	60,29	55,0	45,80	42,75	37,48	46,78	42,0	56,56	53,45	48,28	57,54	53,0															62,1	57,1	
W33	W33.105	70,5	60,09	56,34	49,41	60,12	55,0	45,92	42,87	37,60	46,90	42,0	56,48	53,37	48,19	57,46	52,0															61,8	56,8	
W33	W33.105	73,5	59,95	56,19	49,27	59,98	55,0	45,97	42,92	37,65	46,95	42,0	56,39	53,29	48,11	57,37	52,0															61,8	56,8	
W33	W33.105	76,5	59,81	56,05	49,13	59,84	55,0	45,98	42,92	37,65	46,95	42,0	56,32	53,21	48,03	57,30	52,0															61,8	56,8	
W33	W33.105	79,5	59,54	55,78	48,86	59,57	55,0	45,98	42,92	37,66	46,95	42,0	56,24	53,13	47,95	57,22	52,0															61,8	56,8	
W33	W33.105	82,5	59,39	55,63	48,71	59,42	54,0	45,97	42,92	37,65	46,95	42,0	56,16	53,05	47,87	57,14	52,0															61,1	56,1	
W33	W33.105	85,5	59,25	55,49	48,58	59,28	54,0	45,96	42,91	37,64	46,94	42,0	56,08	52,97	47,80	57,06	52,0															61,1	56,1	
W33	W33.105	88,5	59,10	55,34	48,43	59,13	54,0	45,96	42,90	37,64	46,93	42,0	56,01	52,90	47,72	56,99	52,0															61,1	56,1	
W33	W33.105	91,5	58,98	55,21	48,30	59,01	54,0	45,95	42,89	37,63	46,92	42,0	55,93	52,82	47,65	56,91	52,0															61,1	56,1	
W33	W33.105	94,5	58,85	55,08	48,17	58,88	54,0	45,94	42,89	37,62	46,92	42,0	55,85	52,74	47,56	56,83	52,0															61,1	56,1	
W33	W33.105	97,5	58,73	54,96	48,05	58,76	54,0	45,93	42,88	37,61	46,91	42,0	55,77	52,66	47,48	56,75	52,0															61,1	56,1	
W33	W33.105	100,5	58,60	54,83	47,92	58,63	54,0	45																										

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief	
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}		
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f	Conform art 110g		
																													(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	
W33	W33.106	19,5	63,42	59,68	52,73	63,45	58,0	41,56	38,51	33,24	42,54	38,0	59,33	56,21	51,05	60,31	55,0											64,8	59,8		
W33	W33.106	22,5	63,17	59,43	52,48	63,20	58,0	41,91	38,87	33,59	42,89	38,0	59,26	56,15	50,98	60,24	55,0											64,8	59,8		
W33	W33.106	25,5	62,93	59,18	52,24	62,96	58,0	42,20	39,15	33,88	43,18	38,0	59,18	56,07	50,90	60,16	55,0											64,8	59,8		
W33	W33.106	28,5	62,70	58,95	52,01	62,73	58,0	41,49	38,45	33,17	42,47	37,0	59,10	55,98	50,81	60,07	55,0											64,8	59,8		
W33	W33.106	31,5	62,47	58,72	51,78	62,50	57,0	40,28	37,24	31,95	41,25	36,0	59,01	55,89	50,72	59,98	55,0											64,1	59,1		
W33	W33.106	34,5	62,24	58,49	51,56	62,27	57,0	39,40	36,36	31,08	40,38	35,0	58,91	55,80	50,63	59,89	55,0											64,1	59,1		
W33	W33.106	37,5	62,03	58,28	51,35	62,06	57,0	38,13	35,08		39,10	34,0	58,82	55,71	50,54	59,80	55,0											64,1	59,1		
W33	W33.106	40,5	61,81	58,06	51,13	61,84	57,0	36,34	33,28		37,31	32,0	58,73	55,61	50,45	59,71	55,0											64,1	59,1		
W33	W33.106	43,5	61,55	57,80	50,87	61,58	57,0	37,34	34,29		38,32	33,0	58,63	55,52	50,35	59,61	55,0											64,1	59,1		
W33	W33.106	46,5	61,36	57,60	50,67	61,39	56,0	40,05	37,01	31,72	41,02	36,0	58,54	55,42	50,26	59,52	55,0											63,5	58,5		
W33	W33.106	49,5	61,18	57,42	50,49	61,21	56,0	39,72	36,68	31,39	40,69	36,0	58,45	55,33	50,16	59,42	54,0											63,1	58,1		
W33	W33.106	52,5	60,99	57,23	50,31	61,02	56,0	39,91	36,87	31,59	40,89	36,0	58,35	55,24	50,07	59,33	54,0											63,1	58,1		
W33	W33.106	55,5	60,82	57,06	50,14	60,85	56,0	40,14	37,09	31,81	41,11	36,0	58,21	55,10	49,93	59,19	54,0											63,1	58,1		
W33	W33.106	58,5	60,66	56,89	49,97	60,68	56,0	40,14	37,09	31,82	41,12	36,0	58,06	54,94	49,78	59,04	54,0											63,1	58,1		
W33	W33.106	61,5	60,47	56,71	49,79	60,50	55,0	40,48	37,43	32,16	41,46	36,0	57,96	54,85	49,68	58,94	54,0											62,5	57,5		
W33	W33.106	64,5	60,22	56,46	49,54	60,25	55,0	41,03	37,98	32,71	42,01	37,0	57,87	54,76	49,59	58,85	54,0											62,5	57,5		
W33	W33.106	67,5	60,07	56,30	49,39	60,10	55,0	41,40	38,36	33,08	42,38	37,0	57,78	54,66	49,50	58,76	54,0											62,5	57,5		
W33	W33.106	70,5	59,91	56,15	49,23	59,94	55,0	41,64	38,59	33,31	42,61	38,0	57,69	54,57	49,41	58,67	54,0											62,5	57,5		
W33	W33.106	73,5	59,77	56,00	49,09	59,80	55,0	41,68	38,64	33,36	42,66	38,0	57,60	54,49	49,32	58,58	54,0											62,5	57,5		
W33	W33.106	76,5	59,61	55,84	48,93	59,64	55,0	41,70	38,66	33,38	42,68	38,0	57,52	54,40	49,24	58,50	53,0											62,1	57,1		
W33	W33.106	79,5	59,37	55,60	48,69	59,40	54,0	41,72	38,67	33,39	42,69	38,0	57,43	54,32	49,15	58,41	53,0											61,5	56,5		
W33	W33.106	82,5	59,23	55,46	48,55	59,26	54,0	41,70	38,66	33,38	42,68	38,0	57,35	54,23	49,07	58,33	53,0											61,5	56,5		
W33	W33.106	85,5	59,09	55,32	48,41	59,12	54,0	41,70	38,65	33,38	42,68	38,0	57,26	54,15	48,98	58,24	53,0											61,5	56,5		
W33	W33.106	88,5	58,94	55,17	48,26	58,97	54,0	41,69	38,64	33,37	42,67	38,0	57,18	54,06	48,90	58,16	53,0											61,5	56,5		
W33	W33.106	91,5	58,81	55,04	48,14	58,84	54,0	41,68	38,64	33,36	42,66	38,0	57,10	53,98	48,82	58,08	53,0											61,5	56,5		
W33	W33.106	94,5	58,69	54,92	48,01	58,72	54,0	41,68	38,63	33,35	42,65	38,0	57,02	53,91	48,74	58,00	53,0											61,5	56,5		
W33	W33.106	97,5	58,56	54,79	47,88	58,59	54,0	41,67	38,62	33,35	42,65	38,0	56,94	53,83	48,66	57,92	53,0											61,5	56,5		
W33	W33.106	100,5	58,44	54,67	47,77	58,47	53,0	41,66	38,61	33,34	42,64	38,0	56,84	53,72	48,56	57,82	53,0											61,0	56,0		
W33	W33.106	103,5	58,31	54,53	47,63	58,33	53,0	41,65	38,61	33,33	42,63	38,0	56,76	53,64	48,48	57,74	53,0											61,0	56,0		
W33	W33.106	106,5	58,19	54,42	47,52	58,22	53,0	41,65	38,60	33,33	42,63	38,0	56,68	53,56	48,40	57,66	53,0											61,0	56,0		
W33	W33.106	109,5	58,08	54,31	47,41	58,11	53,0	41,65	38,60	33,33	42,63	38,0	56,40	53,28	48,12	57,38	52,0											60,5	55,5		
W33	W33.107	1,5	56,27	52,60	45,55	56,31	51,0	41,93	38,87	33,61	42,90	38,0	63,39	60,27	55,11	64,37	59,0	52,44	49,32	44,2	53,42	48,0					64,6	59,6			
W33	W33.107	4,5	56,68	53,02	45,97	56,72	52,0	41,89	38,83	33,57	42,86	38,0	64,01	60,88	55,73	64,98	60,0	51,97	48,84	43,7	52,94	48,0					65,6	60,6			
W33	W33.107	7,5	56,65	52,98	45,93	56,69	52,0	41,89	38,83	33,57	42,86	38,0	64,12	61,00	55,85	65,10	60,0	51,96	48,83	43,7	52,93	48,0					65,6	60,6			
W33	W33.107	10,5	56,58	52,90	45,86	56,62	52,0	41,68	38,63	33,36	42,66	38,0	64,08	60,95	55,80	65,05	60,0	52,34	49,21	44,1	53,31	48,0					65,6	60,6			
W33	W33.107	13,5	56,48	52,80	45,77	56,52	52,0	42,19	39,15	33,87	43,17	38,0	63,99	60,87	55,72	64,97	60,0	52,66	49,54	44,4	53,64	49,0					65,9	60,			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk										Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{DEN}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den}	L _{den</}

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief	
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)		
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W33	W33.109	10,5	53,18	49,47	42,47	53,21	48,0	40,12	37,06	31,80	41,09	36,0	63,97	60,84	55,70	64,95	60,0	53,77	50,63	45,5	54,74	50,0						65,4	60,4		
W33	W33.109	13,5	53,30	49,59	42,60	53,33	48,0	40,15	37,11	31,83	41,13	36,0	63,87	60,73	55,59	64,84	60,0	54,05	50,91	45,8	55,02	50,0						65,4	60,4		
W33	W33.109	16,5	53,33	49,62	42,63	53,36	48,0	40,28	37,24	31,96	41,26	36,0	63,74	60,61	55,47	64,72	60,0	54,26	51,12	46,0	55,23	50,0						65,4	60,4		
W33	W33.109	19,5	53,24	49,53	42,54	53,27	48,0	40,72	37,67	32,39	41,69	37,0	63,59	60,45	55,32	64,57	60,0	54,39	51,25	46,1	55,36	50,0						65,4	60,4		
W33	W33.109	22,5	53,13	49,41	42,43	53,16	48,0	41,11	38,07	32,78	42,08	37,0	63,42	60,29	55,15	64,40	59,0	54,49	51,35	46,2	55,46	50,0						64,5	59,5		
W33	W33.109	25,5	52,84	49,12	42,14	52,87	48,0	41,47	38,42	33,14	42,44	37,0	63,27	60,14	55,00	64,25	59,0	54,54	51,40	46,3	55,52	51,0						64,6	59,6		
W33	W33.109	28,5	52,67	48,94	41,97	52,70	48,0	41,79	38,75	33,46	42,76	38,0	63,08	59,94	54,81	64,06	59,0	54,58	51,44	46,3	55,55	51,0						64,6	59,6		
W33	W33.109	31,5	52,58	48,85	41,88	52,61	48,0	40,78	37,74	32,46	41,76	37,0	62,88	59,75	54,61	63,86	59,0	54,62	51,48	46,3	55,59	51,0						64,6	59,6		
W33	W33.109	34,5	52,49	48,75	41,79	52,52	48,0	40,20	37,16	31,87	41,17	36,0	62,64	59,51	54,37	63,62	59,0	54,62	51,48	46,3	55,59	51,0						64,6	59,6		
W33	W33.109	37,5	52,37	48,63	41,67	52,40	47,0	39,34	36,30	31,01	40,31	35,0	62,48	59,34	54,21	63,46	58,0	54,61	51,47	46,3	55,59	51,0						63,8	58,8		
W33	W33.109	40,5	52,26	48,52	41,56	52,29	47,0	38,72	35,68	30,39	39,69	35,0	62,31	59,18	54,04	63,29	58,0	54,60	51,46	46,3	55,58	51,0						63,8	58,8		
W33	W33.109	43,5	52,10	48,37	41,41	52,13	47,0	37,84	34,80		38,81	34,0	62,15	59,02	53,88	63,13	58,0	54,59	51,45	46,3	55,56	51,0						63,8	58,8		
W33	W33.109	46,5	51,98	48,24	41,28	52,01	47,0	37,85	34,81		38,83	34,0	61,98	58,85	53,71	62,96	58,0	54,57	51,43	46,3	55,54	51,0						63,8	58,8		
W33	W33.109	49,5	51,87	48,13	41,17	51,90	47,0	37,86	34,82		38,83	34,0	61,83	58,70	53,56	62,81	58,0	54,54	51,40	46,3	55,51	51,0						63,8	58,8		
W33	W33.109	52,5	51,77	48,03	41,07	51,80	47,0	37,86	34,81		38,83	34,0	61,64	58,51	53,37	62,62	58,0	54,46	51,32	46,2	55,43	50,0						63,6	58,6		
W33	W33.109	55,5	51,64	47,90	40,94	51,67	47,0	37,86	34,81		38,83	34,0	61,43	58,30	53,16	62,41	57,0	54,13	51,00	45,9	55,11	50,0						62,8	57,8		
W33	W33.109	58,5	51,54	47,80	40,84	51,57	47,0	37,86	34,81		38,83	34,0	61,14	58,01	52,87	62,12	57,0	53,88	50,74	45,6	54,85	50,0						62,8	57,8		
W33	W33.109	61,5	51,44	47,69	40,75	51,47	46,0	37,85	34,81		38,83	34,0	61,00	57,86	52,72	61,97	57,0	53,83	50,69	45,6	54,80	50,0						62,8	57,8		
W33	W33.109	64,5	51,34	47,59	40,65	51,37	46,0	37,85	34,80		38,82	34,0	60,86	57,73	52,59	61,84	57,0	53,80	50,66	45,5	54,78	50,0						62,8	57,8		
W33	W33.109	67,5	51,24	47,49	40,55	51,27	46,0	37,84	34,79		38,81	34,0	60,72	57,59	52,45	61,70	57,0	53,77	50,63	45,5	54,75	50,0						62,8	57,8		
W33	W33.109	70,5	51,15	47,40	40,46	51,18	46,0	37,82	34,77		38,79	34,0	60,59	57,46	52,32	61,57	57,0	53,33	50,19	45,1	54,30	49,0						62,6	57,6		
W33	W33.109	73,5	51,06	47,30	40,37	51,09	46,0	37,80	34,76		38,78	34,0	60,46	57,32	52,19	61,44	56,0	53,16	50,02	44,9	54,14	49,0						61,8	56,8		
W33	W33.109	76,5	50,96	47,21	40,27	50,99	46,0	37,80	34,75		38,77	34,0	60,33	57,20	52,06	61,31	56,0	52,93	49,79	44,7	53,91	49,0						61,8	56,8		
W33	W33.109	79,5	50,87	47,11	40,18	50,90	46,0	37,79	34,75		38,77	34,0	60,20	57,07	51,93	61,18	56,0	52,89	49,75	44,6	53,87	49,0						61,8	56,8		
W33	W33.109	82,5	50,78	47,02	40,09	50,81	46,0	37,80	34,75		38,77	34,0	60,08	56,95	51,81	61,06	56,0	52,83	49,69	44,6	53,81	49,0						61,8	56,8		
W33	W33.109	85,5	50,66	46,90	39,97	50,69	46,0	37,74	34,69		38,71	34,0	59,96	56,83	51,69	60,94	56,0	52,79	49,65	44,5	53,76	49,0						61,8	56,8		
W33	W33.109	88,5	50,48	46,72	39,79	50,51	46,0	37,72	34,68		38,70	34,0	59,84	56,71	51,57	60,82	56,0	52,72	49,58	44,5	53,70	49,0						61,8	56,8		
W33	W33.109	91,5	50,39	46,63	39,70	50,42	45,0	37,71	34,66		38,69	34,0	59,72	56,59	51,45	60,70	56,0	52,66	49,52	44,4	53,64	49,0						61,8	56,8		
W33	W33.109	94,5	50,30	46,54	39,61	50,33	45,0	37,70	34,65		38,67	34,0	59,59	56,46	51,32	60,57	56,0	52,62	49,48	44,3	53,59	49,0						61,8	56,8		
W33	W33.109	97,5	50,21	46,45	39,52	50,24	45,0	37,68	34,63		38,66	34,0	59,48	56,35	51,21	60,46	55,0	52,57	49,43	44,3	53,54	49,0						61,0	56,0		
W33	W33.109	100,5	50,00	46,25	39,31	50,03	45,0	37,66	34,62		38,64	34,0	59,37	56,24	51,10	60,35	55,0	52,52	49,38	44,3	53,50	49,0						61,0	56,0		
W33	W33.109	103,5	49,92	46,16	39,23	49,95	45,0	37,65	34,60		38,63	34,0	59,18	56,04	50,91	60,16	55,0	52,48	49,33	44,2	53,45	48,0						60,0	55,0		
W33	W33.109	106,5	49,80	46,04	39,11	49,83	45,0	37,63	34,59		38,61	34,0	59,07	55,94	50,80	60,05	55,0	52,43	49,29	44,2	53,40	48,0						60,0	55,0		
W33	W33.109	109,5	49,70	45,94	39,02	49,73	45,0	37,62	34,57		38,59	34,0	58,96	55,83	50,69	59,94	55,0	52,38	49,24	44,1	53,35	48,0						60,0	55,0		
W33	W33.110	1,5	50,59	46,87	39,89	50,62	46,0	40,41	37,35	32,09	41,38	36,0	63,26	60,12	54,99	64,24	59,0	54,40	51,26	46,1	55,38	50,0						64,5	59,5		
W33	W33.110	4,5	51,40	47,71	40,70	51,44	46,0	40,31	37,25	31,99	41,28	36,0	63,85	60,70	55,58	64,82	60,0	54,28	51,13	46,0	55,25	50,0						65,4	60,4		
W33	W33.110	7,5	51,80	48,10	41,09	51,83	47,0	40,26	37,20	31,95	41,24	36,0	63,91	60,77	55,65	64,89	60,0	54,61	51,47	46,3	55,59	51,0						65,5	60,5		
W33	W33.110	10,5	52,01	48,30	41,30	52,04	47,0	40,41	37,35	32,09	41,38	36,0	63,86	60,72	55,60	64,84	60,0	54,94	51,79	46,7	55,91	51,0						65,5	60,5		
W33	W33.110	13,5	52,18	48,47	41,47	52,21	47,0	40,67	37,42	32,35	41,65	37,0	63,76	60,61	55,49	64,73	60,0	55,17	52,03	46,9	56,15	51,0						65,5	60,5		
W33	W33.110	16,5	52,29	48,58	41,59	52,32	47,0	40,54	37,49	32,22	41,52	37,0	63,62	60,48	55,36	64,60	60,0	55,34	52,19	47,1	56,31	51,0						65,5	60,5		
W33	W33.110	19,5	52,26	48,54	41,56	52,29	47,0	40,56	37,52	32,23	41,53	37,0	63,48	60,34	55,21	64,46	59,0	55,44	52,30	47,2	56,42	51,0						64,6	59,6		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief					
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g					Conform art 110f	Conform art 110g	
																																	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W33	W33.110	61,5	50,59	46,84	39,90	50,62	46,0	37,67	34,62		38,65	34,0	60,87	57,73	52,60	61,85	57,0	54,73	51,59	46,5	55,71	51,0											63,0	58,0	
W33	W33.110	64,5	50,51	46,76	39,82	50,54	46,0	37,66	34,62		38,64	34,0	60,73	57,59	52,46	61,71	57,0	54,69	51,54	46,4	55,66	51,0											63,0	58,0	
W33	W33.110	67,5	50,43	46,68	39,74	50,46	45,0	37,66	34,62		38,64	34,0	60,59	57,45	52,32	61,57	57,0	54,60	51,45	46,3	55,57	51,0											63,0	58,0	
W33	W33.110	70,5	50,36	46,60	39,67	50,39	45,0	37,64	34,60		38,62	34,0	60,45	57,31	52,19	61,43	56,0	54,10	50,96	45,8	55,08	50,0											62,0	57,0	
W33	W33.110	73,5	50,28	46,53	39,60	50,31	45,0	37,62	34,58		38,60	34,0	60,32	57,18	52,05	61,30	56,0	53,90	50,75	45,6	54,87	50,0											62,0	57,0	
W33	W33.110	76,5	50,22	46,46	39,53	50,25	45,0	37,62	34,57		38,59	34,0	60,19	57,05	51,92	61,17	56,0	53,79	50,64	45,5	54,76	50,0											62,0	57,0	
W33	W33.110	79,5	50,14	46,38	39,46	50,17	45,0	37,61	34,57		38,59	34,0	60,06	56,92	51,80	61,04	56,0	53,74	50,59	45,5	54,71	50,0											62,0	57,0	
W33	W33.110	82,5	50,07	46,31	39,38	50,10	45,0	37,62	34,57		38,59	34,0	59,94	56,80	51,67	60,92	56,0	53,67	50,52	45,4	54,64	50,0											62,0	57,0	
W33	W33.110	85,5	49,99	46,23	39,31	50,02	45,0	37,56	34,51		38,54	34,0	59,82	56,68	51,55	60,80	56,0	53,62	50,47	45,4	54,59	50,0											62,0	57,0	
W33	W33.110	88,5	49,91	46,14	39,22	49,93	45,0	37,55	34,50		38,52	34,0	59,70	56,56	51,43	60,68	56,0	53,57	50,42	45,3	54,54	50,0											62,0	57,0	
W33	W33.110	91,5	49,81	46,04	39,12	49,83	45,0	37,53	34,49		38,51	34,0	59,58	56,44	51,32	60,56	56,0	53,49	50,34	45,2	54,46	49,0											61,8	56,8	
W33	W33.110	94,5	49,70	45,94	39,02	49,73	45,0	37,52	34,47		38,49	33,0	59,47	56,33	51,20	60,45	55,0	53,44	50,29	45,2	54,41	49,0											61,0	56,0	
W33	W33.110	97,5	49,56	45,79	38,87	49,58	45,0	37,50	34,46		38,48	33,0	59,35	56,21	51,09	60,33	55,0	53,38	50,23	45,1	54,35	49,0											61,0	56,0	
W33	W33.110	100,5	49,45	45,68	38,76	49,47	44,0	37,49	34,44		38,47	33,0	59,21	56,07	50,94	60,19	55,0	53,33	50,18	45,1	54,30	49,0											61,0	56,0	
W33	W33.110	103,5	49,37	45,60	38,68	49,39	44,0	37,47	34,43		38,45	33,0	59,05	55,91	50,78	60,03	55,0	53,27	50,12	45,0	54,24	49,0											61,0	56,0	
W33	W33.110	106,5	49,30	45,53	38,61	49,32	44,0	37,46	34,41		38,43	33,0	58,94	55,80	50,67	59,92	55,0	53,22	50,07	44,9	54,19	49,0											61,0	56,0	
W33	W33.110	109,5	49,22	45,45	38,54	49,25	44,0	37,44	34,40		38,42	33,0	58,83	55,69	50,57	59,81	55,0	53,16	50,01	44,9	54,13	49,0											61,0	56,0	
W33	W33.111	1,5						31,46			32,43		59,88	56,74	51,62	60,86	56,0	54,32	51,18	46,1	55,30	50,0											62,0	57,0	
W33	W33.111	4,5						32,63			33,60		60,71	57,56	52,45	61,69	57,0	54,37	51,23	46,1	55,35	50,0											62,8	57,8	
W33	W33.111	7,5						33,91	30,76		34,88	30,0	60,74	57,59	52,48	61,72	57,0	54,94	51,79	46,7	55,91	51,0											63,0	58,0	
W33	W33.111	10,5						35,93	32,82		36,91	32,0	60,69	57,54	52,42	61,66	57,0	55,29	52,14	47,0	56,26	51,0											63,0	58,0	
W33	W33.111	13,5						38,75	35,68	30,44	39,73	35,0	60,59	57,44	52,33	61,57	57,0	55,66	52,51	47,4	56,63	52,0											63,2	58,2	
W33	W33.111	16,5						34,07	31,03		35,05	30,0	60,46	57,31	52,19	61,43	56,0	55,90	52,75	47,6	56,87	52,0											62,5	57,5	
W33	W33.111	19,5											60,27	57,12	52,01	61,25	56,0	56,00	52,84	47,7	56,97	52,0											62,5	57,5	
W33	W33.111	22,5											60,07	56,92	51,81	61,05	56,0	56,03	52,88	47,8	57,00	52,0											62,5	57,5	
W33	W33.111	25,5											59,91	56,76	51,65	60,89	56,0	56,06	52,91	47,8	57,03	52,0											62,5	57,5	
W33	W33.111	28,5											59,74	56,59	51,47	60,71	56,0	56,07	52,92	47,8	57,04	52,0											62,5	57,5	
W33	W33.111	31,5											59,53	56,38	51,26	60,50	55,0	56,07	52,92	47,8	57,04	52,0											61,8	56,8	
W33	W33.111	34,5											59,20	56,05	50,93	60,17	55,0	56,06	52,91	47,8	57,03	52,0											61,8	56,8	
W33	W33.111	37,5											59,02	55,87	50,76	60,00	55,0	56,04	52,89	47,8	57,01	52,0											61,8	56,8	
W33	W33.111	40,5											58,84	55,69	50,58	59,82	55,0	56,02	52,86	47,8	56,99	52,0											61,8	56,8	
W33	W33.111	43,5											58,65	55,50	50,39	59,63	55,0	55,98	52,83	47,7	56,96	52,0											61,8	56,8	
W33	W33.111	46,5											58,48	55,33	50,21	59,45	54,0	55,95	52,80	47,7	56,92	52,0											61,1	56,1	
W33	W33.																																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W33	W33.112	1,5	40,28	36,64		40,33	35,0	32,01			32,98		57,59	54,45	49,32	58,57	54,0	49,90	46,76	41,6	50,88	46,0						59,0	54,0	
W33	W33.112	4,5	39,71	36,05		39,76	35,0	33,15			34,12		58,91	55,76	50,64	59,88	55,0	50,43	47,28	42,2	51,40	46,0						60,0	55,0	
W33	W33.112	7,5	39,94	36,27		39,99	35,0	34,38	31,24		35,35	30,0	59,02	55,88	50,75	60,00	55,0	51,36	48,21	43,1	52,33	47,0						60,0	55,0	
W33	W33.112	10,5	40,79	37,13	30,11	40,84	36,0	36,45	33,34		37,43	32,0	59,02	55,87	50,75	59,99	55,0	51,72	48,57	43,5	52,69	48,0						60,0	55,0	
W33	W33.112	13,5	41,43	37,77	30,75	41,48	36,0	39,31	36,24	31,00	40,29	35,0	58,98	55,84	50,72	59,96	55,0	52,73	49,58	44,5	53,70	49,0						61,0	56,0	
W33	W33.112	16,5	40,83	37,19	30,11	40,87	36,0	36,68	33,64		37,66	33,0	58,90	55,76	50,64	59,88	55,0	55,09	51,96	46,8	56,07	51,0						61,5	56,5	
W33	W33.112	19,5	40,68	37,05		40,73	36,0						58,76	55,62	50,50	59,74	55,0	55,88	52,73	47,6	56,85	52,0						61,8	56,8	
W33	W33.112	22,5	40,53	36,92		40,58	36,0						58,65	55,51	50,39	59,63	55,0	55,94	52,79	47,7	56,91	52,0						61,8	56,8	
W33	W33.112	25,5	39,38	35,77		39,43	34,0						58,55	55,41	50,29	59,53	55,0	55,97	52,82	47,7	56,94	52,0						61,8	56,8	
W33	W33.112	28,5	33,16			33,20							58,44	55,30	50,18	59,42	54,0	55,97	52,83	47,7	56,95	52,0						61,1	56,1	
W33	W33.112	31,5											58,25	55,11	49,99	59,23	54,0	55,97	52,82	47,7	56,94	52,0						61,1	56,1	
W33	W33.112	34,5											58,09	54,95	49,83	59,07	54,0	55,96	52,81	47,7	56,93	52,0						61,1	56,1	
W33	W33.112	37,5											57,77	54,63	49,51	58,75	54,0	55,94	52,79	47,7	56,91	52,0						61,1	56,1	
W33	W33.112	40,5											57,63	54,49	49,37	58,61	54,0	55,91	52,76	47,6	56,88	52,0						61,1	56,1	
W33	W33.112	43,5											57,47	54,32	49,20	58,44	53,0	55,88	52,73	47,6	56,85	52,0						60,5	55,5	
W33	W33.112	46,5											57,32	54,18	49,06	58,30	53,0	55,84	52,69	47,6	56,81	52,0						60,5	55,5	
W33	W33.112	49,5											57,18	54,04	48,92	58,16	53,0	55,81	52,66	47,5	56,78	52,0						60,5	55,5	
W33	W33.112	52,5											57,04	53,89	48,77	58,01	53,0	55,78	52,63	47,5	56,75	52,0						60,5	55,5	
W33	W33.112	55,5											56,90	53,75	48,63	57,87	53,0	55,75	52,60	47,5	56,72	52,0						60,5	55,5	
W33	W33.112	58,5											56,73	53,59	48,47	57,71	53,0	55,65	52,50	47,4	56,62	52,0						60,5	55,5	
W33	W33.112	61,5											56,59	53,45	48,33	57,57	53,0	55,36	52,21	47,1	56,33	51,0						60,1	55,1	
W33	W33.112	64,5											56,46	53,31	48,19	57,43	52,0	55,25	52,10	47,0	56,22	51,0						59,5	54,5	
W33	W33.112	67,5											56,01	52,86	47,74	56,98	52,0	55,03	51,88	46,8	56,00	51,0						59,5	54,5	
W33	W33.112	70,5											55,87	52,72	47,60	56,84	52,0	54,99	51,84	46,7	55,96	51,0						59,5	54,5	
W33	W33.112	73,5											55,73	52,58	47,47	56,71	52,0	54,94	51,79	46,7	55,91	51,0						59,5	54,5	
W33	W33.112	76,5											55,59	52,45	47,33	56,57	52,0	54,85	51,70	46,6	55,82	51,0						59,5	54,5	
W33	W33.112	79,5											55,46	52,32	47,20	56,44	51,0	54,39	51,24	46,1	55,36	50,0						58,5	53,5	
W33	W33.112	82,5											55,33	52,19	47,07	56,31	51,0	54,25	51,10	46,0	55,22	50,0						58,5	53,5	
W33	W33.112	85,5											55,20	52,06	46,94	56,18	51,0	53,99	50,84	45,7	54,96	50,0						58,5	53,5	
W33	W33.112	88,5											55,08	51,93	46,81	56,05	51,0	53,93	50,78	45,7	54,90	50,0						58,5	53,5	
W33	W33.112	91,5											54,95	51,80	46,69	55,93	51,0	53,87	50,72	45,6	54,84	50,0						58,5	53,5	
W33	W33.112	94,5											54,83	51,68	46,56	55,80	51,0	53,81	50,66	45,5	54,78	50,0						58,5	53,5	
W33	W33.112	97,5											54,71	51,56	46,44	55,68	51,0	53,75	50,60	45,5	54,72	50,0						58,5	53,5	
W33	W33.112	100,5											54,59	51,44	46,32	55,56	51,0	53,69	50,54	45,4	54,66	50,0						58,5	53,5	
W33	W33.112	103,5											54,47	51,32	46,21	55,45	50,0	53,64	50,49	45,4	54,61	50,0						58,0	53,0	
W33	W33.112	106,5											54,35	51,21	46,09	55,33	50,0	53,57	50,42	45,3	54,54	50,0						58,0	53,0	
W33	W33.112	109,5											54,24	51,09	45,98	55,22	50,0	53,51	50,36	45,3	54,49	49,0						57,5	52,5	
W33	W33.113	1,5	41,18	37,55	30,47	41,23	36,0	31,47			32,44		55,40	52,27	47,13	56,38	51,0	39,49	36,32	31,2	40,47	35,0						56,0	51,0	
W33	W33.113	4,5	40,69	37,05	30,00	40,74	36,0	32,75			33,72		56,89	53,75	48,62	57,87	53,0	40,53	37,35	32,3	41,51	37,0						58,0	53,0	
W33	W33.113	7,5	41,00	37,35	30,31	41,05	36,0	34,05	30,91		35,02	30,0	57,11	53,97	48,84	58,09	53,0	42,07	38,88	33,8	43,04	38,0						58,0	53,0	
W33	W33.113	10,5	42,16	38,52	31,48	42,22	37,0	36,12	33,01		37,10	32,0	57,15	54,01	48,88	58,13	53,0	43,47	40,27	35,2	44,44	39,0						58,0	53,0	
W33	W33.113	13,5	43,03	39,39	32,35	43,09	38,0	38,38	35,30	30,07	39,35	34,0	57,14	54,00	48,87	58,12	53,0	47,32	44,15	39,1	48,29	43,0						58,0	53,0	
W33	W33.113	16,5	41,11	37,48	30,39	41,16	36,0	34,94	31,90		35,92	31,0	57,10	53,97	48,84	58,08	53,0	52,74	49,60	44,5	53,71	49,0						59,5	54,5	
W33	W33.113	19,5	40,57	36,94		40,62	36,0						57,06	53,92	48,79	58,04	53,0	55,09	51,95	46,8	56,06	51,0						60,1	55,1	
W33	W33.113	22,5	40,37	36,75		40,42	35,0						57,15	54,02	48,88	58,13	53,0	55,74	52,60	47,5	56,72	52,0						60,5	55,5	
W33	W33.113	25,5	39,76	36,15		39,81	35,0						57,21	54,07	48,94	58,19	53,0	55,84	52,70	47,6	56,82	52,0						60,5	55,5	
W33	W33.113	28,5	36,45	32,82		36,50	31,0						57,13	54,00	48,87	58,11	53,0	55,85	52,70	47,6	56,82	52,0						60,5	55,5	
W33	W33.113	31,5	32,56			32,61							56,99	53,85	48,72	57,97	53,0	55,85	52,70	47,6	56,82	52,0						60,5	55,5	
W33	W33.113	34,5											56,85	53,72	48,58	57,83	53,0	55,84	52,70	47,6	56,82	52,0						60,5	55,5	
W33	W33.113	37,5											56,70	53,56	48,43	57,68	53,0	55,82	52,68	47,6	56,80	52,0						6		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
W33	W33.113	52,5											55,92	52,78	47,65	56,90	52,0	55,66	52,51	47,4	56,63	52,0						60,0	55,0
W33	W33.113	55,5											55,80	52,66	47,53	56,78	52,0	55,63	52,48	47,4	56,60	52,0						60,0	55,0
W33	W33.113	58,5											55,68	52,54	47,41	56,66	52,0	55,60	52,46	47,3	56,58	52,0						60,0	55,0
W33	W33.113	61,5											55,56	52,42	47,29	56,54	52,0	55,54	52,39	47,3	56,51	52,0						60,0	55,0
W33	W33.113	64,5											55,41	52,27	47,14	56,39	51,0	55,23	52,08	47,0	56,20	51,0						59,0	54,0
W33	W33.113	67,5											55,28	52,15	47,02	56,26	51,0	55,09	51,94	46,8	56,06	51,0						59,0	54,0
W33	W33.113	70,5											55,16	52,03	46,90	56,14	51,0	55,04	51,89	46,8	56,01	51,0						59,0	54,0
W33	W33.113	73,5											54,73	51,60	46,47	55,71	51,0	54,81	51,67	46,5	55,79	51,0						59,0	54,0
W33	W33.113	76,5											54,61	51,47	46,34	55,59	51,0	54,76	51,62	46,5	55,74	51,0						59,0	54,0
W33	W33.113	79,5											54,49	51,35	46,22	55,47	50,0	54,72	51,57	46,5	55,69	51,0						58,5	53,5
W33	W33.113	82,5											54,37	51,23	46,10	55,35	50,0	54,68	51,54	46,4	55,66	51,0						58,5	53,5
W33	W33.113	85,5											54,25	51,11	45,98	55,23	50,0	54,26	51,11	46,0	55,23	50,0						58,0	53,0
W33	W33.113	88,5											54,13	51,00	45,87	55,11	50,0	54,04	50,89	45,8	55,01	50,0						58,0	53,0
W33	W33.113	91,5											54,02	50,88	45,75	55,00	50,0	53,78	50,64	45,5	54,76	50,0						58,0	53,0
W33	W33.113	94,5											53,90	50,77	45,64	54,88	50,0	53,73	50,58	45,5	54,70	50,0						58,0	53,0
W33	W33.113	97,5											53,79	50,65	45,52	54,77	50,0	53,67	50,52	45,4	54,64	50,0						58,0	53,0
W33	W33.113	100,5											53,68	50,54	45,41	54,66	50,0	53,62	50,47	45,4	54,59	50,0						58,0	53,0
W33	W33.113	103,5											53,57	50,43	45,30	54,55	50,0	53,56	50,41	45,3	54,53	50,0						58,0	53,0
W33	W33.113	106,5											53,46	50,32	45,19	54,44	49,0	53,50	50,36	45,2	54,48	49,0						57,0	52,0
W33	W33.113	109,5											53,35	50,21	45,09	54,33	49,0	53,45	50,30	45,2	54,42	49,0						57,0	52,0
W33	W33.114	1,5	40,79	37,15	30,11	40,85	36,0						54,25	51,12	45,98	55,23	50,0	41,34	38,17	33,1	42,32	37,0						55,0	50,0
W33	W33.114	4,5	40,36	36,71		40,41	35,0						55,39	52,26	47,12	56,37	51,0	41,35	38,16	33,1	42,32	37,0						56,0	51,0
W33	W33.114	7,5	40,66	37,00		40,71	36,0	30,19			31,16		55,79	52,66	47,52	56,77	52,0	41,84	38,64	33,6	42,82	38,0						57,0	52,0
W33	W33.114	10,5	41,98	38,32	31,31	42,03	37,0	33,22	30,08		34,19		55,95	52,81	47,67	56,92	52,0	43,20	39,98	35,0	44,17	39,0						57,0	52,0
W33	W33.114	13,5	43,41	39,76	32,75	43,47	38,0	37,10	34,02		38,07	33,0	56,02	52,89	47,75	57,00	52,0	47,09	43,92	38,8	48,07	43,0						57,0	52,0
W33	W33.114	16,5	40,41	36,75		40,45	35,0	32,18			33,15		55,72	52,58	47,45	56,70	52,0	52,10	48,97	43,8	53,07	48,0						57,0	52,0
W33	W33.114	19,5	39,77	36,12		39,82	35,0						55,41	52,28	47,14	56,39	51,0	54,25	51,12	46,0	55,22	50,0						58,5	53,5
W33	W33.114	22,5	39,45	35,83		39,50	35,0						55,38	52,24	47,10	56,35	51,0	55,26	52,12	47,0	56,23	51,0						59,0	54,0
W33	W33.114	25,5	39,25	35,64		39,30	34,0						55,59	52,46	47,32	56,57	52,0	55,66	52,52	47,4	56,64	52,0						60,0	55,0
W33	W33.114	28,5	36,88	33,27		36,93	32,0						55,84	52,71	47,56	56,81	52,0	55,77	52,63	47,5	56,75	52,0						60,0	55,0
W33	W33.114	31,5	31,50			31,55							55,84	52,71	47,57	56,82	52,0	55,78	52,64	47,5	56,76	52,0						60,0	55,0
W33	W33.114	34,5											55,74	52,61	47,47	56,72	52,0	55,78	52,63	47,5	56,75	52,0						60,0	55,0
W33	W33.114	37,5											55,61	52,48	47,34	56,59	52,0	55,76	52,62	47,5	56,74	52,0						60,0	55,0
W33	W33.114	40,5											55,49	52,36	47,22	56,47	51,0	55,74	52,60	47,5	56,72	52,0						59,5	54,5
W33	W33.114	43,5											55,22	52,09	46,95	56,20	51,0	55,71	52,57	47,4	56,69	52,0						59,5	54,5
W33	W33.114	46,5											55,10	51,97	46,82	56,07	51,0	55,69	52,54	47,4	56,66	52,0						59,5	54,5
W33	W33.114	49,5											54,99	51,86	46,72	55,97	51,0	55,65	52,51	47,4	56,63	52,0						59,5	54,5
W33	W33.114	52,5											54,89	51,76	46,62	55,87	51,0	55,61	52,47	47,3	56,59	52,0						59,5	54,5
W33	W33.114	55,5											54,79	51,65	46,51	55,76	51,0	55,57	52,43	47,3	56,55	52,0						59,5	54,5
W33	W33.114	58,5											54,68	51,55	46,41	55,66	51,0	55,54	52,40	47,3	56,52	52,0						59,5	54,5
W33	W33.114	61,5											54,58	51,44	46,30	55,55	51,0	55,50	52,36	47,2	56,48	51,0						59,0	54,0
W33	W33.114	64,5											54,47	51,34	46,20	55,45	50,0	55,47	52,33	47,2	56,45	51,0						58,5	53,5
W33	W33.114	67,5											54,36	51,23	46,09	55,34	50,0	55,39	52,24	47,1	56,36	51,0						58,5	53,5
W33	W33.114	70,5											54,22	51,09	45,95	55,20	50,0	55,07	51,92	46,8	56,04	51,0						58,5	53,5
W33	W33.114	73,5											54,12	50,98	45,84	55,09	50,0	54,91	51,77	46,6	55,89	51,0						58,5	53,5
W33	W33.114	76,5											54,01	50,88	45,74	54,99	50,0	54,75	51,61	46,5	55,73	51,0						58,5	53,5
W33	W33.114	79,5											53,58	50,44	45,30	54,55	50,0	54,63	51,48	46,4	55,60	51,0						58,5	53,5
W33	W33.114	82,5											53,47	50,33	45,19	54,44	49,0	54,57	51,42	46,3	55,54	51,0						58,1	53,1
W33	W33.114	85,5											53,36	50,23	45,09	54,34	49,0	54,51	51,37	46,2	55,49	50,0						57,5	52,5
W33	W33.114	88,5											53,25	50,12	44,98	54,23	49,0	54,47	51,32	46,2	55,44	50,0						57,5	52,5
W33	W33.114	91,5											53,15	50,01	44,87	54,12	49,0	54,21	51,06	45,9	55,18	50,0						57,5	52,5
W33	W33.114	94,5											53,04	49,91	44,77	54,02	49,0	53,93	50,78	45,7	54,90	50,0						57,5	52,5
W																													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	
W33	W33.114	103,5											52,73	49,60	44,46	53,71	49,0	53,46	50,32	45,2	54,44	49,0						57,0	52,0	
W33	W33.114	106,5											52,63	49,49	44,36	53,61	49,0	53,41	50,26	45,1	54,38	49,0						57,0	52,0	
W33	W33.114	109,5											52,53	49,39	44,26	53,51	49,0	53,35	50,21	45,1	54,33	49,0						57,0	52,0	
W33	W33.115	1,5	41,06	37,37	30,40	41,11	36,0						52,73	49,61	44,46	53,71	49,0	39,63	36,46	31,4	40,61	36,0						54,0	49,0	
W33	W33.115	4,5	40,79	37,09	30,14	40,84	36,0						53,64	50,52	45,37	54,62	50,0	39,52	36,33	31,3	40,49	35,0						55,0	50,0	
W33	W33.115	7,5	40,97	37,26	30,33	41,02	36,0						54,36	51,23	46,08	55,33	50,0	39,91	36,71	31,7	40,89	36,0						55,0	50,0	
W33	W33.115	10,5	42,11	38,41	31,47	42,16	37,0	31,67			32,64		54,55	51,42	46,27	55,52	51,0	41,43	38,21	33,2	42,41	37,0						56,0	51,0	
W33	W33.115	13,5	43,86	40,18	33,23	43,92	39,0	34,32	31,22		35,29	30,0	54,65	51,52	46,37	55,62	51,0	46,36	43,19	38,1	47,33	42,0						56,0	51,0	
W33	W33.115	16,5	40,12	36,45		40,16	35,0						54,44	51,31	46,17	55,42	50,0	51,87	48,74	43,6	52,84	48,0						55,0	50,0	
W33	W33.115	19,5	40,09	36,45		40,14	35,0						54,15	51,02	45,88	55,13	50,0	53,83	50,70	45,6	54,80	50,0						58,0	53,0	
W33	W33.115	22,5	40,58	36,97		40,63	36,0						54,07	50,95	45,80	55,05	50,0	54,72	51,59	46,4	55,69	51,0						58,5	53,5	
W33	W33.115	25,5	40,62	37,02		40,67	36,0						54,13	51,01	45,86	55,11	50,0	55,31	52,17	47,0	56,28	51,0						58,5	53,5	
W33	W33.115	28,5	37,69	34,08		37,74	33,0						54,35	51,22	46,07	55,32	50,0	55,53	52,40	47,3	56,51	52,0						59,1	54,1	
W33	W33.115	31,5	34,03	30,41		34,08							54,49	51,36	46,21	55,46	50,0	55,64	52,50	47,4	56,62	52,0						59,1	54,1	
W33	W33.115	34,5											54,59	51,47	46,31	55,57	51,0	55,65	52,52	47,4	56,63	52,0						59,5	54,5	
W33	W33.115	37,5											54,60	51,47	46,32	55,57	51,0	55,65	52,51	47,4	56,62	52,0						59,5	54,5	
W33	W33.115	40,5											54,46	51,34	46,19	55,44	50,0	55,63	52,49	47,4	56,60	52,0						59,1	54,1	
W33	W33.115	43,5											54,36	51,23	46,08	55,33	50,0	55,59	52,45	47,3	56,57	52,0						59,1	54,1	
W33	W33.115	46,5											54,13	51,01	45,86	55,11	50,0	55,56	52,42	47,3	56,54	52,0						59,1	54,1	
W33	W33.115	49,5											54,01	50,88	45,73	54,98	50,0	55,54	52,40	47,3	56,51	52,0						59,1	54,1	
W33	W33.115	52,5											53,92	50,80	45,65	54,90	50,0	55,50	52,36	47,2	56,47	51,0						58,5	53,5	
W33	W33.115	55,5											53,83	50,71	45,56	54,81	50,0	55,47	52,33	47,2	56,44	51,0						58,5	53,5	
W33	W33.115	58,5											53,74	50,62	45,47	54,72	50,0	55,43	52,30	47,2	56,41	51,0						58,5	53,5	
W33	W33.115	61,5											53,65	50,52	45,37	54,62	50,0	55,39	52,25	47,1	56,37	51,0						58,5	53,5	
W33	W33.115	64,5											53,56	50,43	45,28	54,53	50,0	55,35	52,21	47,1	56,33	51,0						58,5	53,5	
W33	W33.115	67,5											53,46	50,34	45,19	54,44	49,0	55,30	52,16	47,0	56,28	51,0						58,1	53,1	
W33	W33.115	70,5											53,37	50,25	45,10	54,35	49,0	55,22	52,08	46,9	56,19	51,0						58,1	53,1	
W33	W33.115	73,5											53,23	50,11	44,96	54,21	49,0	54,90	51,76	46,6	55,87	51,0						58,1	53,1	
W33	W33.115	76,5											53,10	49,97	44,82	54,07	49,0	54,83	51,69	46,6	55,80	51,0						58,1	53,1	
W33	W33.115	79,5											53,00	49,87	44,72	53,97	49,0	54,72	51,58	46,4	55,69	51,0						58,1	53,1	
W33	W33.115	82,5											52,81	49,69	44,54	53,79	49,0	54,54	51,40	46,3	55,51	51,0						58,1	53,1	
W33	W33.115	85,5											52,52	49,39	44,24	53,49	48,0	54,47	51,33	46,2	55,44	50,0						55,0	50,0	
W33	W33.115	88,5											52,42	49,30	44,15	53,40	48,0	54,42	51,28	46,2	55,40	50,0						55,0	50,0	
W33	W33.115	91,5											52,32	49,20	44,05	53,30	48,0	54,37	51,23	46,1	55,35	50,0						55,0	50,0	
W33	W33.115	94,5											52,23	49,10	43,95	53,20	48,0	54,32	51,18	46,0	55,29	50,0						55,0	50,0	
W33	W33.115	97,5											52,13	49,01	43,86	53,11	48,0	54,11	50,97	45,8	55,08	50,0						55,0	50,0	
W33	W33.115	100,5											52,04	48,91	43,76	53,01	48,0	53,77	50,63	45,5	54,75	50,0						55,0	50,0	
W33	W33.115	103,5											51,94	48,81	43,67	52,92	48,0	53,62	50,48	45,3	54,59	50,0						55,0	50,0	
W33	W33.115	106,5											51,85	48,72	43,57	52,82	48,0	53,38	50,24	45,1	54,36	49,0						54,0	49,0	
W33	W33.115	109,5											51,75	48,63	43,48	52,73	48,0	53,33	50,19	45,1	54,31	49,0						54,0	49,0	
W33	W33.116	1,5	49,41	45,74	38,79	49,48	44,0	30,42			31,40										30,11									
W33	W33.116	4,5	50,86	47,18	40,23	50,92	46,0	30,15			31,13							30,35			31,32									
W33	W33.116	7,5	51,49	47,80	40,86	51,55	47,0				30,85					30,83		32,45			33,42									
W33	W33.116	10,5	52,46	48,77	41,84	52,52	48,0				30,42		31,05					35,89	32,70		36,86	32,0								
W33	W33.116	13,5	52,88	49,19	42,28	52,95	48,0				30,12		32,16			33,14		43,31	40,20	35,0	44,28	39,0								
W33	W33.116	16,5	52,41	48,71	41,81	52,48	47,0						31,67			32,65		46,94	43,85	38,6	47,91	43,0								
W33	W33.116	19,5	52,68	48,98	42,08	52,75	48,0						31,12			32,10		47,96	44,86	39,7	48,93	44,0								
W33	W33.116	22,5	52,89	49,19	42,29	52,96	48,0			30,16						30,80		48,25	45,14	40,0	49,22	44,0								
W33	W33.116	25,5	52,99	49,29	42,39	53,06	48,0				30,34					30,28		48,49	45,38	40,2	49,47	44,0								
W33	W33.116	28,5	53,00	49,30	42,40	53,07	48,0				30,52							48,65	45,54	40,4	49,63	45,0								
W33	W33.116	31,5	53,00	49,30	42,40	53,07	48,0				30,70							48,81	45,70	40,5	49,79	45,0								
W33	W33.116	34,5	53,03	49,33	42,43	53,10	48,0				30,88							48,94	45,83	40,7	49,92	45,0								
W33																														

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	
W33	W33.116	43,5	53,28	49,58	42,68	53,35	48,0	30,43				31,41						49,15	46,04	40,9	50,13	45,0								
W33	W33.116	46,5	53,26	49,56	42,66	53,33	48,0	30,61				31,59						49,18	46,07	40,9	50,16	45,0								
W33	W33.116	49,5	53,19	49,49	42,59	53,26	48,0	30,79				31,77						49,21	46,10	40,9	50,19	45,0								
W33	W33.116	52,5	53,12	49,42	42,52	53,19	48,0	30,97				31,94						49,25	46,14	41,0	50,23	45,0								
W33	W33.116	55,5	53,05	49,34	42,45	53,11	48,0	31,10				32,08						49,30	46,19	41,0	50,28	45,0								
W33	W33.116	58,5	52,97	49,26	42,37	53,03	48,0	31,12				32,10						49,33	46,22	41,0	50,31	45,0								
W33	W33.116	61,5	52,90	49,19	42,30	52,96	48,0	31,12				32,09						49,18	46,07	40,9	50,16	45,0								
W33	W33.116	64,5	52,82	49,11	42,22	52,88	48,0	31,12				32,09						49,15	46,03	40,9	50,12	45,0								
W33	W33.116	67,5	52,75	49,04	42,15	52,81	48,0	31,11				32,09						49,17	46,05	40,9	50,14	45,0								
W33	W33.116	70,5	52,67	48,96	42,07	52,73	48,0	31,11				32,09						49,10	45,99	40,8	50,08	45,0								
W33	W33.116	73,5	52,59	48,89	42,00	52,66	48,0	31,11				32,09						49,09	45,98	40,8	50,07	45,0								
W33	W33.116	76,5	52,52	48,81	41,92	52,58	48,0	31,10				32,08						49,08	45,97	40,8	50,06	45,0								
W33	W33.116	79,5	52,44	48,73	41,85	52,51	48,0	31,10				32,07						49,04	45,93	40,8	50,02	45,0								
W33	W33.116	82,5	52,37	48,66	41,77	52,43	47,0	31,10				32,07						49,01	45,90	40,7	49,99	45,0								
W33	W33.116	85,5	52,30	48,59	41,70	52,36	47,0	31,10				32,08						48,76	45,65	40,5	49,74	45,0								
W33	W33.116	88,5	52,22	48,51	41,63	52,29	47,0	31,11				32,09						48,65	45,54	40,4	49,63	45,0								
W33	W33.116	91,5	52,15	48,44	41,56	52,22	47,0	31,14				32,11						48,63	45,52	40,3	49,61	45,0								
W33	W33.116	94,5	52,08	48,37	41,48	52,14	47,0	31,17				32,15						48,52	45,41	40,2	49,50	45,0								
W33	W33.116	97,5	52,01	48,29	41,41	52,07	47,0	31,25				32,22						48,50	45,39	40,2	49,48	44,0								
W33	W33.116	100,5	51,93	48,22	41,34	52,00	47,0	31,41				32,39						48,48	45,37	40,2	49,46	44,0								
W33	W33.116	103,5	51,86	48,15	41,27	51,93	47,0	32,37				33,35						48,25	45,14	40,0	49,23	44,0								
W33	W33.116	106,5	51,79	48,07	41,19	51,85	47,0	34,00	30,96			34,97	30,0					48,03	44,92	39,7	49,01	44,0								
W33	W33.116	109,5	51,72	48,00	41,12	51,78	47,0	34,26	31,23			35,24	30,0					47,76	44,65	39,5	48,74	44,0								
W33	W33.117	1,5	51,31	47,64	40,68	51,37	46,0	30,48				31,45																		
W33	W33.117	4,5	52,75	49,08	42,12	52,81	48,0	30,21				31,18									30,64									
W33	W33.117	7,5	53,16	49,48	42,53	53,22	48,0					30,90	32,17			33,15		33,97	30,76		34,94	30,0								
W33	W33.117	10,5	53,96	50,29	43,33	54,02	49,0					30,53				30,84		38,32	35,16	30,1	39,29	34,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	13,5	54,02	50,33	43,41	54,08	49,0					30,23	30,13			31,11		43,83	40,72	35,5	44,81	40,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	16,5	54,28	50,59	43,67	54,34	49,0					30,00				30,61		46,79	43,70	38,5	47,76	43,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	19,5	54,04	50,36	43,44	54,11	49,0					30,15						47,72	44,63	39,4	48,70	44,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	22,5	54,07	50,38	43,47	54,14	49,0					30,33						47,95	44,85	39,7	48,93	44,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	25,5	54,06	50,37	43,46	54,13	49,0					30,52						48,21	45,11	39,9	49,19	44,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	28,5	54,22	50,53	43,62	54,29	49,0					30,70						48,35	45,24	40,1	49,33	44,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	31,5	54,28	50,59	43,68	54,35	49,0					30,88						48,53	45,42	40,2	49,51	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	34,5	54,37	50,68	43,77	54,44	49,0	30,09				31,06						48,67	45,56	40,4	49,65	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	37,5	54,31	50,61	43,70	54,37	49,0	30,27				31,25						48,78	45,67	40,5	49,76	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	40,5	54,22	50,53	43,62	54,29	49,0	30,45				31,42						48,87	45,76	40,6	49,85	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	43,5	54,13	50,43	43,53	54,20	49,0	30,62				31,60						48,93	45,82	40,6	49,91	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	46,5	54,03	50,34	43,43	54,10	49,0	30,81				31,78						48,95	45,84	40,7	49,93	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	49,5	53,94	50,25	43,34	54,01	49,0	30,99				31,97						48,97	45,86	40,7	49,95	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	52,5	53,85	50,15	43,25	53,92	49,0	31,17				32,14						48,96	45,85	40,7	49,94	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	55,5	53,76	50,06	43,16	53,83	49,0	31,26				32,24						48,97	45,86	40,7	49,95	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	58,5	53,66	49,97	43,06	53,73	49,0	31,26				32,23						48,98	45,87	40,7	49,96	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	61,5	53,57	49,88	42,97	53,64	49,0	31,26				32,23						48,98	45,87	40,7	49,96	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	64,5	53,48	49,78	42,88	53,55	49,0	31,25				32,23						48,96	45,85	40,7	49,94	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.117	67,5	53,39	49,69	42,79	53,46	48,0	31,25				32,23						48,93	45,82	40,6	49,91	45,0								
W33	W33.117	70,5	53,30	49,60	42,70	53,37	48,0	31,25				32,23						48,90	45,79	40,6	49,88	45,0								
W33	W33.117	73,5	53,21	49,52	42,61	53,28	48,0	31,25				32,22						48,88	45,77	40,6	49,86	45,0								
W33	W33.117	76,5	53,13	49,43	42,53	53,20	48,0	31,24				32,21						48,76	45,65	40,5	49,74	45,0								
W33	W33.117	79,5	53,04	49,34	42,44	53,11	48,0	31,23				32,21						48,73	45,62	40,4	49,71	45,0								
W33	W33.117	82,5	52,95	49,26	42,35	53,02	48,0	31,23				32,21						48,72	45,61	40,4	49,70	45,0								
W33	W33.117	85,5	52,87	49,17	42,27	52,94	48,0	31,24				32,21						48,68	45,56	40,4	49,65	45,0								
W33	W33.117	88,5	52,78	49,0																										

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
							incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	
W33	W33.117	94,5	52,62	48,92	42,02	52,69	48,0	31,31				32,29						48,43	45,31	40,1	49,40	44,0								
W33	W33.117	97,5	52,53	48,83	41,94	52,60	48,0	31,40				32,38						48,31	45,20	40,0	49,29	44,0								
W33	W33.117	100,5	52,45	48,75	41,85	52,52	48,0	31,64				32,62						48,18	45,07	39,9	49,16	44,0								
W33	W33.117	103,5	52,37	48,67	41,77	52,44	47,0	33,33	30,29			34,30						47,86	44,75	39,6	48,84	44,0								
W33	W33.117	106,5	52,29	48,59	41,69	52,36	47,0	34,27	31,24			35,25	30,0					47,43	44,32	39,1	48,41	43,0								
W33	W33.117	109,5	52,21	48,51	41,61	52,28	47,0	34,41	31,37			35,38	30,0					47,30	44,19	39,0	48,27	43,0								
W33	W33.118	1,5	54,02	50,34	43,40	54,08	49,0	30,52				31,50																54,0	49,0	
W33	W33.118	4,5	54,95	51,28	44,34	55,02	50,0	30,25				31,22						30,64			31,62							55,0	50,0	
W33	W33.118	7,5	55,23	51,55	44,61	55,29	50,0					30,94	31,04			32,02		34,12	30,90		35,09	30,0						55,0	50,0	
W33	W33.118	10,5	55,71	52,03	45,09	55,77	51,0					30,64				30,50		37,74	34,57		38,71	34,0						56,0	51,0	
W33	W33.118	13,5	55,89	52,21	45,28	55,96	51,0					30,35	30,14			31,12		43,55	40,44	35,3	44,53	40,0						56,0	51,0	
W33	W33.118	16,5	55,98	52,29	45,37	56,04	51,0					30,15				30,34		46,48	43,39	38,2	47,46	42,0						56,0	51,0	
W33	W33.118	19,5	55,96	52,27	45,36	56,03	51,0					30,33						47,38	44,29	39,1	48,36	43,0						56,0	51,0	
W33	W33.118	22,5	55,90	52,21	45,29	55,96	51,0					30,51						47,66	44,56	39,4	48,64	44,0						56,0	51,0	
W33	W33.118	25,5	55,88	52,19	45,27	55,94	51,0					30,70						47,94	44,83	39,7	48,92	44,0						56,0	51,0	
W33	W33.118	28,5	55,74	52,05	45,14	55,81	51,0					30,88						48,06	44,95	39,8	49,04	44,0						56,0	51,0	
W33	W33.118	31,5	55,59	51,90	44,98	55,65	51,0	30,09				31,07						48,25	45,14	40,0	49,23	44,0						56,0	51,0	
W33	W33.118	34,5	55,46	51,77	44,86	55,53	51,0	30,28				31,26						48,40	45,29	40,1	49,38	44,0						56,0	51,0	
W33	W33.118	37,5	55,34	51,65	44,74	55,41	50,0	30,47				31,44						48,52	45,41	40,2	49,50	45,0						55,0	50,0	
W33	W33.118	40,5	55,22	51,53	44,62	55,29	50,0	30,65				31,62						48,61	45,50	40,3	49,59	45,0						55,0	50,0	
W33	W33.118	43,5	55,10	51,41	44,50	55,17	50,0	30,83				31,80						48,68	45,56	40,4	49,65	45,0						55,0	50,0	
W33	W33.118	46,5	54,99	51,29	44,38	55,05	50,0	31,01				31,99						48,70	45,59	40,4	49,68	45,0						55,0	50,0	
W33	W33.118	49,5	54,87	51,18	44,27	54,94	50,0	31,20				32,17						48,73	45,62	40,4	49,71	45,0						55,0	50,0	
W33	W33.118	52,5	54,76	51,06	44,15	54,82	50,0	31,36				32,33						48,75	45,64	40,5	49,73	45,0						55,0	50,0	
W33	W33.118	55,5	54,64	50,95	44,04	54,71	50,0	31,40				32,37						48,73	45,62	40,4	49,71	45,0						55,0	50,0	
W33	W33.118	58,5	54,53	50,84	43,93	54,60	50,0	31,40				32,37						48,73	45,62	40,4	49,71	45,0						55,0	50,0	
W33	W33.118	61,5	54,42	50,73	43,82	54,49	49,0	31,39				32,37						48,73	45,61	40,4	49,70	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.118	64,5	54,32	50,62	43,71	54,38	49,0	31,39				32,37						48,74	45,63	40,5	49,72	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.118	67,5	54,21	50,52	43,61	54,28	49,0	31,39				32,37						48,71	45,60	40,4	49,69	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.118	70,5	54,11	50,41	43,50	54,17	49,0	31,39				32,36						48,69	45,58	40,4	49,67	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.118	73,5	54,01	50,31	43,40	54,07	49,0	31,39				32,36						48,64	45,53	40,4	49,62	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.118	76,5	53,91	50,21	43,30	53,97	49,0	31,37				32,34						48,62	45,50	40,3	49,59	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.118	79,5	53,81	50,11	43,20	53,87	49,0	31,36				32,33						48,61	45,50	40,3	49,59	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.118	82,5	53,71	50,01	43,10	53,77	49,0	31,36				32,34						48,59	45,48	40,3	49,57	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.118	85,5	53,61	49,92	43,01	53,68	49,0	31,37				32,34						48,58	45,47	40,3	49,56	45,0						54,0	49,0	
W33	W33.118	88,5	53,52	49,82	42,91	53,58	49,0	31,38				32,36						48,46	45,34	40,2	49,43	44,0						54,0	49,0	
W33	W33.118	91,5	53,42	49,73	42,82	53,49	48,0	31,41				32,39						48,45	45,34	40,2	49,43	44,0								
W33	W33.118	94,5	53,33	49,63	42,73	53,40	48,0	31,47				32,45						48,34	45,23	40,1	49,32	44,0								
W33	W33.118	97,5	53,24	49,54	42,63	53,30	48,0	31,61				32,59						48,23	45,12	39,9	49,21	44,0								
W33	W33.118	100,5	53,15	49,45	42,54	53,21	48,0	32,06				33,04						47,94	44,83	39,7	48,92	44,0								
W33	W33.118	103,5	53,06	49,36	42,46	53,13	48,0	34,20	31,17			35,18	30,0					47,35	44,24	39,1	48,33	43,0								
W33	W33.118	106,5	52,97	49,27	42,37	53,04	48,0	34,51	31,47			35,48	30,0					47,18	44,06	38,9	48,15	43,0								
W33	W33.118	109,5	52,89	49,19	42,28	52,95	48,0	34,74	31,70			35,71	31,0					47,14	44,03	38,9	48,12	43,0								
W33	W33.119	1,5	57,87	54,19	47,26	57,94	53,0	30,61				31,59		39,69	36,64	31,37	40,67	36,0			30,52							58,0	53,0	
W33	W33.119	4,5	58,28	54,59	47,67	58,34	53,0	30,33				31,31		39,08	36,03	30,77	40,06	35,0	31,36		32,33						58,0	53,0		
W33	W33.119	7,5	58,36	54,68	47,75	58,43	53,0	30,04				31,02		39,63	36,58	31,32	40,61	36,0	35,10	31,89		36,07	31,0				58,0	53,0		
W33	W33.119	10,5	58,33	54,65	47,72	58,40	53,0					30,71						38,34	35,18	30,1	39,31	34,0					58,0	53,0		
W33	W33.119	13,5	58,04	54,35	47,43	58,10	53,0					30,41						43,62	40,51	35,3	44,60	40,0					58,0	53,0		
W33	W33.119	16,5	57,90	54,21	47,30	57,97	53,0					30,28						46,22	43,13	37,9	47,20	42,0					58,0	53,0		
W33	W33.119	19,5	57,73	54,04	47,12	57,79	53,0					30,47						47,10	44,01	38,8	48,08	43,0					58,0	53,0		
W33	W33.119	22,5	57,48	53,79	46,88	57,55	53,0					30,66						47,43	44,33	39,1	48,41	43,0					58,0	53,0		
W33	W33.119	25,5	57,21	53,5																										

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai zoneplichtige wegen

			Brede Hilledijk					Posthumalaan					Hillelaan					Maashaven Oostzijde					Tolhuislaan					Cumulatief		Cumulatief					
locatie	reken-	reken-	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{den}	L _{VL_CUM}	L _{VL_CUM}	
	punt	hoogte					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g					incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g						incl. aftrek art. 110g				incl. aftrek art. 110g	Conform art 110f	Conform art 110g
																																	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	(alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	
W33	W33.119	34,5	56,68	52,99	46,08	56,75	52,0	30,44			31,42							48,24	45,13	40,0	49,22	44,0										57,0	52,0		
W33	W33.119	37,5	56,51	52,82	45,91	56,58	52,0	30,63			31,61							48,37	45,26	40,1	49,35	44,0										57,0	52,0		
W33	W33.119	40,5	56,35	52,65	45,74	56,41	51,0	30,82			31,79							48,46	45,35	40,2	49,44	44,0										56,0	51,0		
W33	W33.119	43,5	56,19	52,50	45,59	56,26	51,0	31,00			31,98							48,52	45,41	40,2	49,50	45,0										56,0	51,0		
W33	W33.119	46,5	56,04	52,34	45,43	56,10	51,0	31,19			32,16							48,56	45,44	40,3	49,53	45,0										56,0	51,0		
W33	W33.119	49,5	55,89	52,20	45,29	55,96	51,0	31,38			32,35							48,58	45,47	40,3	49,56	45,0										56,0	51,0		
W33	W33.119	52,5	55,74	52,05	45,14	55,81	51,0	31,51			32,49							48,60	45,49	40,3	49,58	45,0										56,0	51,0		
W33	W33.119	55,5	55,61	51,91	45,00	55,67	51,0	31,52			32,49							48,58	45,47	40,3	49,56	45,0										56,0	51,0		
W33	W33.119	58,5	55,47	51,78	44,87	55,54	51,0	31,51			32,49							48,59	45,48	40,3	49,57	45,0										56,0	51,0		
W33	W33.119	61,5	55,34	51,65	44,74	55,41	50,0	31,51			32,49							48,60	45,49	40,3	49,58	45,0										55,0	50,0		
W33	W33.119	64,5	55,21	51,52	44,61	55,28	50,0	31,51			32,48							48,61	45,50	40,3	49,59	45,0										55,0	50,0		
W33	W33.119	67,5	55,09	51,40	44,49	55,16	50,0	31,50			32,48							48,63	45,52	40,3	49,61	45,0										55,0	50,0		
W33	W33.119	70,5	54,97	51,27	44,37	55,04	50,0	31,50			32,48							48,60	45,49	40,3	49,58	45,0										55,0	50,0		
W33	W33.119	73,5	54,85	51,15	44,25	54,92	50,0	31,50			32,47							48,38	45,27	40,1	49,36	44,0										55,0	50,0		
W33	W33.119	76,5	54,73	51,04	44,13	54,80	50,0	31,49			32,47							48,30	45,19	40,0	49,28	44,0										55,0	50,0		
W33	W33.119	79,5	54,62	50,92	44,02	54,69	50,0	31,49			32,47							48,29	45,18	40,0	49,27	44,0										55,0	50,0		
W33	W33.119	82,5	54,51	50,81	43,90	54,57	50,0	31,50			32,47							48,30	45,18	40,0	49,27	44,0										55,0	50,0		
W33	W33.119	85,5	54,40	50,70	43,79	54,46	49,0	31,50			32,48							48,29	45,18	40,0	49,27	44,0										54,0	49,0		
W33	W33.119	88,5	54,29	50,59	43,69	54,36	49,0	31,52			32,50							48,28	45,17	40,0	49,26	44,0										54,0	49,0		
W33	W33.119	91,5	54,18	50,49	43,58	54,25	49,0	31,55			32,53							48,14	45,02	39,9	49,11	44,0										54,0	49,0		
W33	W33.119	94,5	54,08	50,39	43,48	54,15	49,0	31,63			32,61							48,13	45,01	39,8	49,10	44,0										54,0	49,0		
W33	W33.119	97,5	53,98	50,28	43,38	54,05	49,0	31,83			32,81							47,82	44,71	39,5	48,80	44,0										54,0	49,0		
W33	W33.119	100,5	53,88	50,18	43,28	53,95	49,0	33,38	30,35		34,36							47,15	44,04	38,9	48,13	43,0										54,0	49,0		
W33	W33.119	103,5	53,78	50,09	43,18	53,85	49,0	34,50	31,47		35,48	30,0						46,72	43,61	38,4	47,70	43,0										54,0	49,0		
W33	W33.119	106,5	53,69	49,99	43,09	53,76	49,0	34,72	31,68		35,69	31,0						46,70	43,59	38,4	47,68	43,0										54,0	49,0		
W33	W33.119	109,5	53,59	49,90	42,99	53,66	49,0	35,04	31,99		36,01	31,0						46,64	43,53	38,4	47,62	43,0										54,0	49,0		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï 30 km/u wegen

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Tolhuislaan				
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
							incl. aftrek art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W03	W03.01	1,5					
W03	W03.01	4,5					
W03	W03.01	7,5					
W03	W03.01	10,5					
W03	W03.02	1,5					
W03	W03.02	4,5					
W03	W03.02	7,5					
W03	W03.02	10,5					
W03	W03.03	1,5					
W03	W03.03	4,5					
W03	W03.03	7,5					
W03	W03.03	10,5					
W03	W03.04	1,5					
W03	W03.04	4,5					
W03	W03.04	7,5					
W03	W03.04	10,5					
W03	W03.05	1,5					
W03	W03.05	4,5					
W03	W03.05	7,5					
W03	W03.05	10,5					
W03	W03.13	1,5					
W03	W03.13	4,5					
W03	W03.13	7,5					
W03	W03.13	10,5					
W03	W03.14	1,5					
W03	W03.14	4,5					
W03	W03.14	7,5					
W03	W03.14	10,5					
W03	W03.15	1,5					
W03	W03.15	4,5					
W03	W03.15	7,5					
W03	W03.15	10,5					
W03	W03.16	1,5					
W03	W03.16	4,5					
W03	W03.16	7,5					
W03	W03.16	10,5					
W03	W03.17	1,5					
W03	W03.17	4,5					
W03	W03.17	7,5					
W03	W03.17	10,5					
W03	W03.18	1,5					
W03	W03.18	4,5					
W03	W03.18	7,5					

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï 30 km/u wegen

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Tolhuislaan				
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
							incl. aftrek art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W03	W03.18	10,5					
W03	W03.19	1,5					
W03	W03.19	4,5					
W03	W03.19	7,5					
W03	W03.19	10,5					
W03	W03.20	1,5					
W03	W03.20	4,5					
W03	W03.20	7,5					
W03	W03.20	10,5					
W03	W03.21	1,5					
W03	W03.21	4,5					
W03	W03.21	7,5					
W03	W03.21	10,5					
W04	W04.01	1,5					
W04	W04.02	1,5					
W04	W04.03	1,5					
W04	W04.08	1,5					
W04	W04.09	1,5					
W05	W05.01	1,5					
W05	W05.02	1,5					
W05	W05.03	1,5					
W05	W05.04	1,5	32,13			32,15	
W05	W05.05	1,5					
W05	W05.06	1,5					
W05	W05.07	1,5					
W05	W05.08	1,5					
W05	W05.09	1,5					
W05	W05.10	1,5					
W06	W06.01	1,5	35,83	32,30		35,85	31,0
W06	W06.02	1,5	41,33	37,81	30,43	41,35	36,0
W06	W06.03	1,5	42,03	38,51	31,13	42,05	37,0
W06	W06.04	1,5	38,96	35,45		38,99	34,0
W06	W06.05	1,5	37,50	33,98		37,52	33,0
W06	W06.06	1,5	37,64	34,12		37,66	33,0
W06	W06.07	1,5	38,13	34,62		38,16	33,0
W06	W06.08	1,5					
W07	W07.01	1,5					
W07	W07.02	1,5					
W07	W07.03	1,5					
W07	W07.04	1,5					
W07	W07.05	1,5					
W07	W07.06	1,5					
W07	W07.07	1,5					

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai 30 km/u wegen

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Tolhuislaan				
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
							incl. aftrek art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W08	W08.01	1,5	50,07	46,55	39,17	50,09	45,0
W08	W08.02	1,5	50,80	47,28	39,90	50,82	46,0
W08	W08.03	1,5	51,28	47,76	40,38	51,30	46,0
W08	W08.04	1,5	51,11	47,58	40,20	51,13	46,0
W08	W08.05	1,5	49,70	46,18	38,80	49,72	45,0
W08	W08.06	1,5	48,74	45,22	37,84	48,76	44,0
W08	W08.07	1,5	47,86	44,33	36,95	47,88	43,0
W08	W08.08	1,5					
W09	W09.01	1,5	41,44	37,92	30,54	41,46	36,0
W09	W09.02	1,5	43,58	40,06	32,68	43,60	39,0
W09	W09.03	1,5	44,54	41,01	33,63	44,56	40,0
W09	W09.04	1,5	46,14	42,62	35,24	46,16	41,0
W09	W09.05	1,5	48,03	44,50	37,12	48,05	43,0
W09	W09.06	1,5					
W09	W09.07	1,5					
W09	W09.08	1,5					
W10	W10.01	1,5	38,87	35,35		38,89	34,0
W10	W10.02	1,5	40,40	36,87		40,42	35,0
W10	W10.03	1,5					
W10	W10.04	1,5					
W11	W11.01	1,5					
W11	W11.01	4,5					
W11	W11.01	7,5					
W11	W11.01	10,5					
W11	W11.02	1,5					
W11	W11.02	4,5					
W11	W11.02	7,5					
W11	W11.02	10,5					
W11	W11.03	1,5					
W11	W11.03	4,5					
W11	W11.03	7,5					
W11	W11.03	10,5					
W11	W11.04	1,5	32,69			32,71	
W11	W11.04	4,5	31,82			31,84	
W11	W11.04	7,5	32,00			32,02	
W11	W11.04	10,5	32,57			32,59	
W11	W11.05	1,5	34,44	30,91		34,46	
W11	W11.05	4,5	33,52			33,54	
W11	W11.05	7,5	33,80	30,27		33,82	
W11	W11.05	10,5	34,39	30,86		34,41	
W11	W11.06	1,5					
W11	W11.06	4,5					
W11	W11.06	7,5					

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï 30 km/u wegen

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Tolhuislaan				
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
							incl. aftrek art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W11	W11.06	10,5					
W12	W12.01	1,5	48,89	45,36	37,98	48,91	44,0
W12	W12.02	1,5	51,72	48,19	40,81	51,74	47,0
W12	W12.03	1,5	55,11	51,59	44,21	55,13	50,0
W12	W12.04	1,5	56,35	52,83	45,45	56,37	51,0
W12	W12.05	1,5	56,62	53,10	45,72	56,64	52,0
W12	W12.06	1,5	56,49	52,97	45,59	56,51	52,0
W12	W12.07	1,5	56,59	53,07	45,69	56,61	52,0
W12	W12.08	1,5	56,44	52,92	45,54	56,46	51,0
W12	W12.09	1,5	56,22	52,70	45,32	56,24	51,0
W12	W12.10	1,5	55,86	52,34	44,96	55,88	51,0
W12	W12.11	1,5	53,79	50,26	42,88	53,81	49,0
W12	W12.12	1,5	47,79	44,27	36,89	47,81	43,0
W12	W12.13	1,5	45,53	42,01	34,63	45,55	41,0
W12	W12.14	1,5	43,59	40,06	32,69	43,61	39,0
W12	W12.15	1,5					
W12	W12.16	1,5					
W12	W12.17	1,5					
W12	W12.18	1,5					
W12	W12.19	1,5					
W12	W12.20	1,5					
W12	W12.21	1,5					
W12	W12.22	1,5					
W13	W13.01	1,5	39,35	35,83		39,37	34,0
W13	W13.02	1,5	39,45	35,92		39,47	34,0
W13	W13.03	1,5					
W13	W13.04	1,5					
W13	W13.05	1,5					
W13	W13.06	1,5					
W14	W14.01	1,5	37,84	34,32		37,86	33,0
W14	W14.02	1,5	33,85	30,32		33,87	
W14	W14.03	1,5					
W14	W14.04	1,5					
W14	W14.05	1,5					
W15	W15.01	1,5					
W15	W15.02	1,5	30,32			30,34	
W15	W15.03	1,5					
W15	W15.04	1,5					
W15	W15.05	1,5					
W15	W15.06	1,5					
W15	W15.07	1,5					
W15	W15.08	1,5					
W15	W15.09	1,5					

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai 30 km/u wegen

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Tolhuislaan				
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
							incl. aftrek art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W15	W15.10	1,5					
W15	W15.11	1,5					
W15	W15.12	1,5					
W15	W15.13	1,5					
W15	W15.14	1,5					
W15	W15.15	1,5					
W15	W15.16	1,5					
W15	W15.17	1,5					
W15	W15.18	1,5					
W15	W15.19	1,5					
W15	W15.20	1,5					
W15	W15.21	1,5					
W15	W15.22	1,5					
W15	W15.23	1,5					
W15	W15.24	1,5					
W15	W15.25	1,5					
W16	W16.01	1,5	50,57	47,04	39,66	50,59	46,0
W16	W16.02	1,5	50,77	47,25	39,87	50,79	46,0
W16	W16.03	1,5	50,48	46,96	39,58	50,50	45,0
W16	W16.04	1,5	48,53	45,01	37,63	48,55	44,0
W17	W17.01	1,5	43,34	39,82	32,44	43,36	38,0
W17	W17.02	1,5	43,28	39,76	32,38	43,30	38,0
W17	W17.03	1,5	31,47			31,49	
W17	W17.04	1,5	32,71			32,73	
W17	W17.05	1,5					
W18	W18.01	1,5					
W18	W18.02	1,5					
W18	W18.03	1,5					
W18	W18.04	1,5					
W18	W18.05	1,5					
W18	W18.06	1,5					
W18	W18.07	1,5					
W18	W18.08	1,5					
W18	W18.09	1,5					
W18	W18.10	1,5					
W18	W18.11	1,5					
W18	W18.15	1,5					
W18	W18.16	1,5					
W18	W18.17	1,5					
W18	W18.18	1,5					
W18	W18.19	1,5					
W18	W18.20	1,5					
W18	W18.21	1,5					

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai 30 km/u wegen

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Tolhuislaan				
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
							incl. aftrek art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W18	W18.22	1,5					
W18	W18.23	1,5					
W18	W18.24	1,5					
W18	W18.25	1,5					
W19	W19.01	1,5					
W19	W19.02	1,5					
W19	W19.03	1,5					
W19	W19.04	1,5					
W19	W19.05	1,5					
W19	W19.06	1,5					
W19	W19.07	1,5					
W19	W19.08	1,5					
W19	W19.09	1,5					
W20	W20.01	1,5					
W20	W20.02	1,5	36,52	33,00		36,54	32,0
W20	W20.03	1,5	41,06	37,54	30,16	41,08	36,0
W20	W20.04	1,5	39,97	36,45		40,00	35,0
W20	W20.05	1,5					
W21	W21.01	1,5	37,55	34,03		37,57	33,0
W21	W21.02	1,5	37,53	34,01		37,55	33,0
W21	W21.03	1,5					
W21	W21.04	1,5					
W22	W22.01	1,5	36,83	33,31		36,85	32,0
W22	W22.02	1,5	32,42			32,44	
W22	W22.03	1,5	37,66	34,13		37,68	33,0
W22	W22.04	1,5	37,94	34,41		37,96	33,0
W22	W22.05	1,5					
W22	W22.06	1,5					
W22	W22.07	1,5					
W22	W22.08	1,5					
W23	W23.01	1,5	43,73	40,20	32,82	43,75	39,0
W23	W23.02	1,5	43,94	40,42	33,04	43,96	39,0
W23	W23.03	1,5	43,27	39,76	32,38	43,30	38,0
W23	W23.04	1,5	42,62	39,10	31,72	42,64	38,0
W23	W23.05	1,5	40,51	37,00		40,54	36,0
W23	W23.06	1,5	40,16	36,65		40,19	35,0
W23	W23.07	1,5					
W23	W23.08	1,5					
W24	W24.01	1,5	38,81	35,30		38,84	34,0
W24	W24.02	1,5	40,01	36,49		40,03	35,0
W24	W24.03	1,5	38,88	35,37		38,91	34,0
W24	W24.04	1,5	38,32	34,82		38,35	33,0
W24	W24.05	1,5	37,27	33,77		37,30	32,0

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai 30 km/u wegen

			Tolhuislaan				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					incl. aftrek
							art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W24	W24.06	1,5	36,15	32,64		36,18	31,0
W24	W24.07	1,5	36,85	33,33		36,87	32,0
W24	W24.08	1,5	35,88	32,36		35,90	31,0

Bijlage 6:

Rekenresultaten railverkeerslawaaï



Bijlage 6 - Railverkeerslawai metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W31	W31.03	26,5	44,29	40,55	36,82	45,49	45,0
W31	W31.03	29,5	45,21	41,46	37,74	46,41	46,0
W31	W31.03	32,5	45,65	41,91	38,18	46,85	47,0
W31	W31.04	26,5	52,61	48,86	45,14	53,81	54,0
W31	W31.04	29,5	52,59	48,85	45,13	53,80	54,0
W31	W31.04	32,5	52,58	48,83	45,11	53,78	54,0
W31	W31.05	26,5	55,84	52,10	48,38	57,05	57,0
W31	W31.05	29,5	55,27	51,53	47,81	56,48	56,0
W31	W31.05	32,5	55,11	51,36	47,64	56,31	56,0
W31	W31.06	26,5	58,27	54,52	50,80	59,47	59,0
W31	W31.06	29,5	57,97	54,22	50,50	59,17	59,0
W31	W31.06	32,5	57,71	53,97	50,25	58,92	59,0
W31	W31.07	26,5	58,79	55,04	51,32	59,99	60,0
W31	W31.07	29,5	58,55	54,81	51,09	59,76	60,0
W31	W31.07	32,5	58,40	54,65	50,93	59,60	60,0
W31	W31.08	26,5	57,42	53,67	49,95	58,62	59,0
W31	W31.08	29,5	57,13	53,39	49,67	58,34	58,0
W31	W31.08	32,5	57,00	53,26	49,53	58,20	58,0
W31	W31.09	26,5	56,58	52,84	49,11	57,78	58,0
W31	W31.09	29,5	56,36	52,62	48,90	57,57	58,0
W31	W31.09	32,5	56,22	52,48	48,75	57,42	57,0
W32	W32.100	1,5	52,59	48,85	45,12	53,79	54,0
W32	W32.100	4,5	54,41	50,66	46,94	55,61	56,0
W32	W32.100	7,5	56,40	52,66	48,94	57,61	58,0
W32	W32.100	10,5	57,67	53,92	50,20	58,87	59,0
W32	W32.100	13,5	58,41	54,67	50,94	59,61	60,0
W32	W32.100	16,5	58,61	54,87	51,14	59,81	60,0
W32	W32.101	1,5	53,70	49,95	46,23	54,90	55,0
W32	W32.101	4,5	55,73	51,99	48,26	56,93	57,0
W32	W32.101	7,5	57,82	54,08	50,35	59,02	59,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.101	10,5	58,97	55,23	51,50	60,17	60,0
W32	W32.101	13,5	59,64	55,89	52,17	60,84	61,0
W32	W32.101	16,5	59,89	56,15	52,42	61,09	61,0
W32	W32.102	1,5	55,26	51,51	47,79	56,46	56,0
W32	W32.102	4,5	57,35	53,60	49,88	58,55	59,0
W32	W32.102	7,5	59,47	55,73	52,00	60,67	61,0
W32	W32.102	10,5	60,55	56,81	53,08	61,75	62,0
W32	W32.102	13,5	61,06	57,32	53,59	62,26	62,0
W32	W32.102	16,5	61,30	57,56	53,83	62,50	62,0
W32	W32.103	1,5	58,64	54,90	51,18	59,85	60,0
W32	W32.103	4,5	60,25	56,50	52,78	61,45	61,0
W32	W32.103	7,5	60,97	57,23	53,50	62,17	62,0
W32	W32.103	10,5	61,35	57,60	53,88	62,55	63,0
W32	W32.103	13,5	61,53	57,79	54,06	62,73	63,0
W32	W32.103	16,5	61,58	57,84	54,12	62,79	63,0
W32	W32.104	1,5	52,54	48,80	45,08	53,75	54,0
W32	W32.104	4,5	53,90	50,16	46,43	55,10	55,0
W32	W32.104	7,5	54,25	50,50	46,78	55,45	55,0
W32	W32.104	10,5	54,39	50,65	46,93	55,60	56,0
W32	W32.104	13,5	54,45	50,70	46,98	55,65	56,0
W32	W32.104	16,5	54,49	50,74	47,02	55,69	56,0
W32	W32.105	1,5	46,86	43,11	39,39	48,06	48,0
W32	W32.105	4,5	48,12	44,37	40,65	49,32	49,0
W32	W32.105	7,5	48,42	44,68	40,96	49,63	50,0
W32	W32.105	10,5	48,47	44,72	41,00	49,67	50,0
W32	W32.105	13,5	48,56	44,81	41,09	49,76	50,0
W32	W32.105	16,5	48,84	45,09	41,37	50,04	50,0
W32	W32.106	1,5	34,70	30,96		35,91	36,0
W32	W32.106	4,5	35,33	31,58		36,53	37,0
W32	W32.106	7,5	35,82	32,07		37,02	37,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.106	10,5	36,30	32,55		37,50	38,0
W32	W32.106	13,5	37,49	33,74	30,02	38,69	39,0
W32	W32.106	16,5	39,68	35,94	32,22	40,89	41,0
W32	W32.107	1,5	37,63	33,89	30,16	38,83	39,0
W32	W32.107	4,5	37,82	34,08	30,35	39,02	39,0
W32	W32.107	7,5	37,96	34,22	30,49	39,16	39,0
W32	W32.107	10,5	38,08	34,33	30,61	39,28	39,0
W32	W32.107	13,5	38,47	34,73	31,00	39,67	40,0
W32	W32.107	16,5	39,42	35,68	31,95	40,62	41,0
W32	W32.108	1,5	35,51	31,77		36,71	37,0
W32	W32.108	4,5	35,67	31,93		36,88	37,0
W32	W32.108	7,5	35,79	32,05		36,99	37,0
W32	W32.108	10,5	35,87	32,13		37,08	37,0
W32	W32.108	13,5	36,18	32,44		37,39	37,0
W32	W32.108	16,5	36,85	33,11		38,06	38,0
W32	W32.109	1,5	35,77	32,03		36,97	37,0
W32	W32.109	4,5	35,84	32,10		37,04	37,0
W32	W32.109	7,5	35,82	32,08		37,03	37,0
W32	W32.109	10,5	35,68	31,94		36,88	37,0
W32	W32.109	13,5	35,56	31,82		36,77	37,0
W32	W32.109	16,5	35,58	31,83		36,78	37,0
W32	W32.110	31,5	51,72	47,98	44,26	52,93	53,0
W32	W32.110	34,5	52,45	48,70	44,98	53,65	54,0
W32	W32.110	37,5	52,89	49,15	45,43	54,10	54,0
W32	W32.110	40,5	53,03	49,29	45,56	54,23	54,0
W32	W32.110	43,5	53,22	49,48	45,75	54,42	54,0
W32	W32.110	46,5	53,80	50,06	46,34	55,01	55,0
W32	W32.110	49,5	54,21	50,47	46,74	55,41	55,0
W32	W32.110	52,5	54,38	50,64	46,91	55,58	56,0
W32	W32.110	55,5	53,56	49,82	46,09	54,76	55,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.110	58,5	53,07	49,33	45,60	54,27	54,0
W32	W32.110	61,5	52,43	48,69	44,96	53,63	54,0
W32	W32.110	64,5	52,41	48,67	44,94	53,61	54,0
W32	W32.110	67,5	52,08	48,34	44,61	53,28	53,0
W32	W32.110	70,5	52,11	48,37	44,64	53,31	53,0
W32	W32.110	73,5	52,15	48,41	44,68	53,35	53,0
W32	W32.110	76,5	52,23	48,49	44,76	53,43	53,0
W32	W32.110	79,5	52,26	48,52	44,79	53,46	53,0
W32	W32.110	82,5	52,29	48,55	44,82	53,49	53,0
W32	W32.110	85,5	52,32	48,58	44,85	53,52	54,0
W32	W32.110	88,5	52,37	48,63	44,90	53,57	54,0
W32	W32.110	91,5	52,36	48,62	44,89	53,56	54,0
W32	W32.110	94,5	52,36	48,62	44,90	53,57	54,0
W32	W32.110	97,5	52,36	48,62	44,89	53,56	54,0
W32	W32.110	100,5	52,35	48,61	44,88	53,55	54,0
W32	W32.110	103,5	52,25	48,51	44,78	53,45	53,0
W32	W32.110	106,5	52,23	48,49	44,76	53,43	53,0
W32	W32.110	109,5	52,23	48,49	44,76	53,43	53,0
W32	W32.110	112,5	52,22	48,48	44,75	53,42	53,0
W32	W32.110	115,5	52,19	48,45	44,72	53,39	53,0
W32	W32.110	118,5	52,19	48,45	44,72	53,39	53,0
W32	W32.110	121,5	52,17	48,43	44,70	53,37	53,0
W32	W32.110	124,5	52,16	48,42	44,69	53,36	53,0
W32	W32.110	127,5	52,13	48,39	44,66	53,33	53,0
W32	W32.111	31,5	52,90	49,15	45,43	54,10	54,0
W32	W32.111	34,5	53,39	49,65	45,92	54,59	55,0
W32	W32.111	37,5	53,53	49,79	46,06	54,73	55,0
W32	W32.111	40,5	53,65	49,91	46,18	54,85	55,0
W32	W32.111	43,5	53,77	50,03	46,30	54,97	55,0
W32	W32.111	46,5	54,38	50,64	46,91	55,58	56,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.111	49,5	54,71	50,97	47,24	55,91	56,0
W32	W32.111	52,5	54,30	50,55	46,83	55,50	56,0
W32	W32.111	55,5	53,63	49,89	46,16	54,83	55,0
W32	W32.111	58,5	52,88	49,14	45,41	54,08	54,0
W32	W32.111	61,5	52,70	48,96	45,23	53,90	54,0
W32	W32.111	64,5	52,61	48,87	45,14	53,81	54,0
W32	W32.111	67,5	52,70	48,96	45,23	53,90	54,0
W32	W32.111	70,5	52,77	49,03	45,30	53,97	54,0
W32	W32.111	73,5	52,81	49,07	45,34	54,01	54,0
W32	W32.111	76,5	52,86	49,12	45,39	54,06	54,0
W32	W32.111	79,5	52,91	49,17	45,44	54,11	54,0
W32	W32.111	82,5	52,94	49,20	45,47	54,14	54,0
W32	W32.111	85,5	52,95	49,21	45,48	54,15	54,0
W32	W32.111	88,5	52,98	49,24	45,51	54,18	54,0
W32	W32.111	91,5	53,00	49,26	45,53	54,20	54,0
W32	W32.111	94,5	52,99	49,25	45,52	54,19	54,0
W32	W32.111	97,5	52,87	49,13	45,40	54,07	54,0
W32	W32.111	100,5	52,88	49,14	45,41	54,08	54,0
W32	W32.111	103,5	52,89	49,15	45,42	54,09	54,0
W32	W32.111	106,5	52,81	49,07	45,34	54,01	54,0
W32	W32.111	109,5	52,79	49,05	45,32	53,99	54,0
W32	W32.111	112,5	52,78	49,04	45,31	53,98	54,0
W32	W32.111	115,5	52,76	49,02	45,29	53,96	54,0
W32	W32.111	118,5	52,74	49,00	45,27	53,94	54,0
W32	W32.111	121,5	52,71	48,97	45,24	53,91	54,0
W32	W32.111	124,5	52,67	48,93	45,20	53,87	54,0
W32	W32.111	127,5	52,62	48,88	45,15	53,82	54,0
W32	W32.112	31,5	54,66	50,91	47,19	55,86	56,0
W32	W32.112	34,5	54,68	50,93	47,21	55,88	56,0
W32	W32.112	37,5	54,76	51,02	47,29	55,96	56,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.112	40,5	54,77	51,03	47,30	55,97	56,0
W32	W32.112	43,5	54,90	51,15	47,43	56,10	56,0
W32	W32.112	46,5	55,11	51,37	47,64	56,31	56,0
W32	W32.112	49,5	54,91	51,17	47,44	56,11	56,0
W32	W32.112	52,5	54,40	50,66	46,93	55,60	56,0
W32	W32.112	55,5	53,56	49,82	46,09	54,76	55,0
W32	W32.112	58,5	52,68	48,94	45,21	53,88	54,0
W32	W32.112	61,5	52,51	48,77	45,04	53,71	54,0
W32	W32.112	64,5	52,56	48,82	45,09	53,76	54,0
W32	W32.112	67,5	52,65	48,91	45,18	53,85	54,0
W32	W32.112	70,5	52,72	48,98	45,25	53,92	54,0
W32	W32.112	73,5	52,78	49,04	45,31	53,98	54,0
W32	W32.112	76,5	52,78	49,04	45,31	53,98	54,0
W32	W32.112	79,5	52,78	49,04	45,31	53,98	54,0
W32	W32.112	82,5	52,73	48,99	45,26	53,93	54,0
W32	W32.112	85,5	52,60	48,86	45,13	53,80	54,0
W32	W32.112	88,5	52,58	48,84	45,11	53,78	54,0
W32	W32.112	91,5	52,57	48,83	45,10	53,77	54,0
W32	W32.112	94,5	52,56	48,82	45,09	53,76	54,0
W32	W32.112	97,5	52,55	48,81	45,08	53,75	54,0
W32	W32.112	100,5	52,54	48,80	45,07	53,74	54,0
W32	W32.112	103,5	52,50	48,76	45,03	53,70	54,0
W32	W32.112	106,5	52,47	48,73	45,01	53,68	54,0
W32	W32.112	109,5	52,45	48,71	44,98	53,65	54,0
W32	W32.112	112,5	52,33	48,59	44,86	53,53	54,0
W32	W32.112	115,5	52,30	48,56	44,83	53,50	54,0
W32	W32.112	118,5	52,27	48,53	44,80	53,47	53,0
W32	W32.112	121,5	52,25	48,51	44,78	53,45	53,0
W32	W32.112	124,5	52,22	48,48	44,75	53,42	53,0
W32	W32.112	127,5	52,17	48,43	44,70	53,37	53,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaa metro

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Metro				
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
							afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.113	1,5	57,15	53,40	49,68	58,35	58,0
W32	W32.113	4,5	59,37	55,62	51,90	60,57	61,0
W32	W32.113	7,5	61,66	57,91	54,19	62,86	63,0
W32	W32.113	10,5	62,76	59,02	55,29	63,96	64,0
W32	W32.113	13,6	63,13	59,39	55,67	64,34	64,0
W32	W32.113	16,5	63,22	59,47	55,75	64,42	64,0
W32	W32.113	19,5	63,39	59,64	55,92	64,59	65,0
W32	W32.113	22,5	63,45	59,70	55,98	64,65	65,0
W32	W32.113	25,5	63,44	59,70	55,98	64,65	65,0
W32	W32.113	28,5	63,48	59,73	56,01	64,68	65,0
W32	W32.113	31,5	63,49	59,75	56,02	64,69	65,0
W32	W32.113	34,5	63,28	59,54	55,81	64,48	64,0
W32	W32.113	37,5	62,97	59,22	55,50	64,17	64,0
W32	W32.113	40,5	62,82	59,07	55,35	64,02	64,0
W32	W32.113	43,5	62,71	58,96	55,24	63,91	64,0
W32	W32.113	46,5	62,61	58,86	55,14	63,81	64,0
W32	W32.113	49,5	62,50	58,75	55,03	63,70	64,0
W32	W32.113	52,5	62,37	58,63	54,90	63,57	64,0
W32	W32.113	55,5	62,27	58,52	54,80	63,47	63,0
W32	W32.113	58,5	62,14	58,39	54,67	63,34	63,0
W32	W32.113	61,5	62,05	58,31	54,59	63,26	63,0
W32	W32.113	64,5	61,94	58,20	54,47	63,14	63,0
W32	W32.113	67,5	61,78	58,04	54,32	62,99	63,0
W32	W32.113	70,5	61,66	57,92	54,19	62,86	63,0
W32	W32.113	73,5	61,40	57,65	53,93	62,60	63,0
W32	W32.113	76,5	61,16	57,42	53,70	62,37	62,0
W32	W32.113	79,5	61,04	57,30	53,58	62,25	62,0
W32	W32.113	82,5	60,91	57,16	53,44	62,11	62,0
W32	W32.113	85,5	60,79	57,05	53,32	61,99	62,0
W32	W32.113	88,5	60,67	56,93	53,20	61,87	62,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.113	91,5	60,56	56,81	53,09	61,76	62,0
W32	W32.113	94,5	60,42	56,68	52,95	61,62	62,0
W32	W32.113	97,5	60,31	56,56	52,84	61,51	62,0
W32	W32.113	100,5	60,20	56,45	52,73	61,40	61,0
W32	W32.113	103,5	60,09	56,35	52,62	61,29	61,0
W32	W32.113	106,5	59,97	56,23	52,50	61,17	61,0
W32	W32.113	109,5	59,87	56,12	52,40	61,07	61,0
W32	W32.113	112,5	59,76	56,02	52,30	60,97	61,0
W32	W32.113	115,5	59,66	55,92	52,20	60,87	61,0
W32	W32.113	118,5	59,56	55,82	52,10	60,77	61,0
W32	W32.113	121,5	59,47	55,72	52,00	60,67	61,0
W32	W32.113	124,5	59,37	55,62	51,90	60,57	61,0
W32	W32.113	127,5	59,25	55,51	51,78	60,45	60,0
W32	W32.114	1,5	58,20	54,46	50,74	59,41	59,0
W32	W32.114	4,5	60,48	56,74	53,02	61,69	62,0
W32	W32.114	7,5	62,82	59,07	55,35	64,02	64,0
W32	W32.114	10,5	63,93	60,18	56,46	65,13	65,0
W32	W32.114	13,6	64,22	60,48	56,75	65,42	65,0
W32	W32.114	16,5	64,23	60,49	56,77	65,44	65,0
W32	W32.114	19,5	64,28	60,53	56,81	65,48	65,0
W32	W32.114	22,5	64,23	60,49	56,76	65,43	65,0
W32	W32.114	25,5	64,15	60,41	56,69	65,36	65,0
W32	W32.114	28,5	64,10	60,36	56,63	65,30	65,0
W32	W32.114	31,5	63,97	60,22	56,50	65,17	65,0
W32	W32.114	34,5	63,75	60,01	56,28	64,95	65,0
W32	W32.114	37,5	63,52	59,77	56,05	64,72	65,0
W32	W32.114	40,5	63,39	59,64	55,92	64,59	65,0
W32	W32.114	43,5	63,25	59,51	55,78	64,45	64,0
W32	W32.114	46,5	63,08	59,34	55,62	64,29	64,0
W32	W32.114	49,5	62,96	59,22	55,49	64,16	64,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.114	52,5	62,84	59,09	55,37	64,04	64,0
W32	W32.114	55,5	62,71	58,96	55,24	63,91	64,0
W32	W32.114	58,5	62,56	58,82	55,09	63,76	64,0
W32	W32.114	61,5	62,45	58,71	54,98	63,65	64,0
W32	W32.114	64,5	62,31	58,57	54,84	63,51	64,0
W32	W32.114	67,5	62,16	58,41	54,69	63,36	63,0
W32	W32.114	70,5	62,01	58,26	54,54	63,21	63,0
W32	W32.114	73,5	61,73	57,99	54,27	62,94	63,0
W32	W32.114	76,5	61,60	57,86	54,13	62,80	63,0
W32	W32.114	79,5	61,46	57,72	54,00	62,67	63,0
W32	W32.114	82,5	61,30	57,56	53,84	62,51	63,0
W32	W32.114	85,5	61,18	57,43	53,71	62,38	62,0
W32	W32.114	88,5	61,06	57,31	53,59	62,26	62,0
W32	W32.114	91,5	60,94	57,19	53,47	62,14	62,0
W32	W32.114	94,5	60,82	57,07	53,35	62,02	62,0
W32	W32.114	97,5	60,70	56,96	53,23	61,90	62,0
W32	W32.114	100,5	60,59	56,84	53,12	61,79	62,0
W32	W32.114	103,5	60,48	56,73	53,01	61,68	62,0
W32	W32.114	106,5	60,36	56,61	52,89	61,56	62,0
W32	W32.114	109,5	60,25	56,51	52,78	61,45	61,0
W32	W32.114	112,5	60,14	56,40	52,67	61,34	61,0
W32	W32.114	115,5	60,04	56,30	52,57	61,24	61,0
W32	W32.114	118,5	59,94	56,20	52,47	61,14	61,0
W32	W32.114	121,5	59,82	56,08	52,36	61,03	61,0
W32	W32.114	124,5	59,72	55,98	52,26	60,93	61,0
W32	W32.114	127,5	59,61	55,86	52,14	60,81	61,0
W32	W32.115	1,5	58,90	55,15	51,43	60,10	60,0
W32	W32.115	4,5	61,22	57,47	53,75	62,42	62,0
W32	W32.115	7,5	63,49	59,74	56,02	64,69	65,0
W32	W32.115	10,5	64,55	60,80	57,08	65,75	66,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.115	13,6	64,78	61,03	57,31	65,98	66,0
W32	W32.115	16,5	64,76	61,02	57,30	65,97	66,0
W32	W32.115	19,5	64,73	60,99	57,26	65,93	66,0
W32	W32.115	22,5	64,65	60,90	57,18	65,85	66,0
W32	W32.115	25,5	64,52	60,78	57,06	65,73	66,0
W32	W32.115	28,5	64,41	60,66	56,94	65,61	66,0
W32	W32.115	31,5	64,18	60,44	56,71	65,38	65,0
W32	W32.115	34,5	63,99	60,25	56,52	65,19	65,0
W32	W32.115	37,5	63,80	60,06	56,34	65,01	65,0
W32	W32.115	40,5	63,66	59,91	56,19	64,86	65,0
W32	W32.115	43,5	63,51	59,77	56,05	64,72	65,0
W32	W32.115	46,5	63,37	59,62	55,90	64,57	65,0
W32	W32.115	49,5	63,23	59,49	55,77	64,44	64,0
W32	W32.115	52,5	63,07	59,32	55,60	64,27	64,0
W32	W32.115	55,5	62,93	59,19	55,47	64,14	64,0
W32	W32.115	58,5	62,78	59,03	55,31	63,98	64,0
W32	W32.115	61,5	62,64	58,89	55,17	63,84	64,0
W32	W32.115	64,5	62,48	58,74	55,01	63,68	64,0
W32	W32.115	67,5	62,34	58,60	54,88	63,55	64,0
W32	W32.115	70,5	62,19	58,44	54,72	63,39	63,0
W32	W32.115	73,5	61,98	58,23	54,51	63,18	63,0
W32	W32.115	76,5	61,85	58,10	54,38	63,05	63,0
W32	W32.115	79,5	61,72	57,97	54,25	62,92	63,0
W32	W32.115	82,5	61,58	57,84	54,11	62,78	63,0
W32	W32.115	85,5	61,45	57,71	53,99	62,66	63,0
W32	W32.115	88,5	61,33	57,58	53,86	62,53	63,0
W32	W32.115	91,5	61,20	57,46	53,74	62,41	62,0
W32	W32.115	94,5	61,08	57,34	53,61	62,28	62,0
W32	W32.115	97,5	60,96	57,22	53,49	62,16	62,0
W32	W32.115	100,5	60,83	57,09	53,36	62,03	62,0
W32	W32.115	103,5	60,72	56,98	53,25	61,92	62,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.115	106,5	60,60	56,85	53,13	61,80	62,0
W32	W32.115	109,5	60,49	56,75	53,02	61,69	62,0
W32	W32.115	112,5	60,38	56,64	52,92	61,59	62,0
W32	W32.115	115,5	60,28	56,54	52,81	61,48	61,0
W32	W32.115	118,5	60,18	56,43	52,71	61,38	61,0
W32	W32.115	121,5	60,07	56,33	52,61	61,28	61,0
W32	W32.115	124,5	59,96	56,21	52,49	61,16	61,0
W32	W32.115	127,5	59,86	56,12	52,40	61,07	61,0
W32	W32.116	1,5	59,47	55,73	52,00	60,67	61,0
W32	W32.116	4,5	61,78	58,04	54,31	62,98	63,0
W32	W32.116	7,5	63,89	60,14	56,42	65,09	65,0
W32	W32.116	10,5	64,85	61,11	57,39	66,06	66,0
W32	W32.116	13,6	65,04	61,29	57,57	66,24	66,0
W32	W32.116	16,5	65,02	61,27	57,55	66,22	66,0
W32	W32.116	19,5	64,96	61,21	57,49	66,16	66,0
W32	W32.116	22,5	64,86	61,12	57,40	66,07	66,0
W32	W32.116	25,5	64,72	60,98	57,26	65,93	66,0
W32	W32.116	28,5	64,54	60,80	57,08	65,75	66,0
W32	W32.116	31,5	64,30	60,55	56,83	65,50	66,0
W32	W32.116	34,5	64,11	60,37	56,65	65,32	65,0
W32	W32.116	37,5	63,96	60,22	56,50	65,17	65,0
W32	W32.116	40,5	63,82	60,08	56,35	65,02	65,0
W32	W32.116	43,5	63,68	59,93	56,21	64,88	65,0
W32	W32.116	46,5	63,52	59,78	56,06	64,73	65,0
W32	W32.116	49,5	63,38	59,64	55,91	64,58	65,0
W32	W32.116	52,5	63,20	59,46	55,74	64,41	64,0
W32	W32.116	55,5	63,04	59,29	55,57	64,24	64,0
W32	W32.116	58,5	62,88	59,13	55,41	64,08	64,0
W32	W32.116	61,5	62,72	58,98	55,26	63,93	64,0
W32	W32.116	64,5	62,57	58,82	55,10	63,77	64,0
W32	W32.116	67,5	62,42	58,68	54,96	63,63	64,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.116	70,5	62,23	58,49	54,77	63,44	63,0
W32	W32.116	73,5	62,08	58,34	54,62	63,29	63,0
W32	W32.116	76,5	61,95	58,20	54,48	63,15	63,0
W32	W32.116	79,5	61,81	58,07	54,35	63,02	63,0
W32	W32.116	82,5	61,68	57,94	54,22	62,89	63,0
W32	W32.116	85,5	61,55	57,81	54,09	62,76	63,0
W32	W32.116	88,5	61,42	57,68	53,96	62,63	63,0
W32	W32.116	91,5	61,29	57,55	53,83	62,50	62,0
W32	W32.116	94,5	61,17	57,43	53,70	62,37	62,0
W32	W32.116	97,5	61,04	57,29	53,57	62,24	62,0
W32	W32.116	100,5	60,92	57,18	53,45	62,12	62,0
W32	W32.116	103,5	60,81	57,06	53,34	62,01	62,0
W32	W32.116	106,5	60,68	56,94	53,21	61,88	62,0
W32	W32.116	109,5	60,57	56,83	53,10	61,77	62,0
W32	W32.116	112,5	60,46	56,72	53,00	61,67	62,0
W32	W32.116	115,5	60,36	56,61	52,89	61,56	62,0
W32	W32.116	118,5	60,26	56,51	52,79	61,46	61,0
W32	W32.116	121,5	60,15	56,41	52,69	61,36	61,0
W32	W32.116	124,5	60,05	56,31	52,59	61,26	61,0
W32	W32.116	127,5	59,95	56,21	52,49	61,16	61,0
W32	W32.117	1,5	59,43	55,68	51,96	60,63	61,0
W32	W32.117	4,5	61,41	57,66	53,94	62,61	63,0
W32	W32.117	7,5	63,01	59,27	55,54	64,21	64,0
W32	W32.117	10,5	63,71	59,96	56,24	64,91	65,0
W32	W32.117	13,6	63,84	60,10	56,38	65,05	65,0
W32	W32.117	16,5	63,82	60,08	56,35	65,02	65,0
W32	W32.117	19,5	63,77	60,02	56,30	64,97	65,0
W32	W32.117	22,5	63,64	59,90	56,18	64,85	65,0
W32	W32.117	25,5	63,45	59,71	55,98	64,65	65,0
W32	W32.117	28,5	63,16	59,42	55,70	64,37	64,0
W32	W32.117	31,5	62,93	59,19	55,47	64,14	64,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.117	34,5	62,74	59,00	55,27	63,94	64,0
W32	W32.117	37,5	62,60	58,86	55,14	63,81	64,0
W32	W32.117	40,5	62,46	58,72	54,99	63,66	64,0
W32	W32.117	43,5	62,31	58,57	54,85	63,52	64,0
W32	W32.117	46,5	62,17	58,42	54,70	63,37	63,0
W32	W32.117	49,5	61,98	58,24	54,52	63,19	63,0
W32	W32.117	52,5	61,84	58,09	54,37	63,04	63,0
W32	W32.117	55,5	61,69	57,95	54,23	62,90	63,0
W32	W32.117	58,5	61,54	57,80	54,08	62,75	63,0
W32	W32.117	61,5	61,40	57,65	53,93	62,60	63,0
W32	W32.117	64,5	61,25	57,51	53,78	62,45	62,0
W32	W32.117	67,5	61,11	57,36	53,64	62,31	62,0
W32	W32.117	70,5	60,96	57,22	53,50	62,17	62,0
W32	W32.117	73,5	60,82	57,08	53,36	62,03	62,0
W32	W32.117	76,5	60,68	56,94	53,22	61,89	62,0
W32	W32.117	79,5	60,55	56,80	53,08	61,75	62,0
W32	W32.117	82,5	60,41	56,67	52,95	61,62	62,0
W32	W32.117	85,5	60,28	56,54	52,81	61,48	61,0
W32	W32.117	88,5	60,15	56,41	52,68	61,35	61,0
W32	W32.117	91,5	60,02	56,28	52,56	61,23	61,0
W32	W32.117	94,5	59,90	56,15	52,43	61,10	61,0
W32	W32.117	97,5	59,78	56,03	52,31	60,98	61,0
W32	W32.117	100,5	59,66	55,91	52,19	60,86	61,0
W32	W32.117	103,5	59,54	55,79	52,07	60,74	61,0
W32	W32.117	106,5	59,42	55,68	51,95	60,62	61,0
W32	W32.117	109,5	59,31	55,56	51,84	60,51	61,0
W32	W32.117	112,5	59,19	55,45	51,73	60,40	60,0
W32	W32.117	115,5	59,09	55,34	51,62	60,29	60,0
W32	W32.117	118,5	58,98	55,23	51,51	60,18	60,0
W32	W32.117	121,5	58,88	55,13	51,41	60,08	60,0
W32	W32.117	124,5	58,77	55,03	51,31	59,98	60,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.117	127,5	58,67	54,93	51,20	59,87	60,0
W32	W32.118	1,5	59,59	55,85	52,13	60,80	61,0
W32	W32.118	4,5	61,23	57,48	53,76	62,43	62,0
W32	W32.118	7,5	62,40	58,66	54,93	63,60	64,0
W32	W32.118	10,5	62,93	59,18	55,46	64,13	64,0
W32	W32.118	13,6	63,11	59,36	55,64	64,31	64,0
W32	W32.118	16,5	63,12	59,37	55,65	64,32	64,0
W32	W32.118	19,5	63,07	59,33	55,61	64,28	64,0
W32	W32.118	22,5	63,02	59,28	55,56	64,23	64,0
W32	W32.118	25,5	62,85	59,11	55,39	64,06	64,0
W32	W32.118	28,5	62,58	58,84	55,11	63,78	64,0
W32	W32.118	31,5	62,35	58,61	54,89	63,56	64,0
W32	W32.118	34,5	62,15	58,41	54,69	63,36	63,0
W32	W32.118	37,5	62,04	58,30	54,58	63,25	63,0
W32	W32.118	40,5	61,93	58,19	54,47	63,14	63,0
W32	W32.118	43,5	61,82	58,07	54,35	63,02	63,0
W32	W32.118	46,5	61,62	57,88	54,16	62,83	63,0
W32	W32.118	49,5	61,50	57,76	54,03	62,70	63,0
W32	W32.118	52,5	61,39	57,64	53,92	62,59	63,0
W32	W32.118	55,5	61,26	57,52	53,80	62,47	62,0
W32	W32.118	58,5	61,14	57,40	53,68	62,35	62,0
W32	W32.118	61,5	61,02	57,27	53,55	62,22	62,0
W32	W32.118	64,5	60,89	57,15	53,43	62,10	62,0
W32	W32.118	67,5	60,77	57,02	53,30	61,97	62,0
W32	W32.118	70,5	60,64	56,90	53,17	61,84	62,0
W32	W32.118	73,5	60,52	56,77	53,05	61,72	62,0
W32	W32.118	76,5	60,39	56,65	52,93	61,60	62,0
W32	W32.118	79,5	60,27	56,53	52,80	61,47	61,0
W32	W32.118	82,5	60,15	56,40	52,68	61,35	61,0
W32	W32.118	85,5	60,03	56,29	52,56	61,23	61,0
W32	W32.118	88,5	59,91	56,17	52,45	61,12	61,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.118	91,5	59,80	56,05	52,33	61,00	61,0
W32	W32.118	94,5	59,68	55,94	52,21	60,88	61,0
W32	W32.118	97,5	59,57	55,82	52,10	60,77	61,0
W32	W32.118	100,5	59,45	55,71	51,99	60,66	61,0
W32	W32.118	103,5	59,34	55,60	51,88	60,55	61,0
W32	W32.118	106,5	59,24	55,49	51,77	60,44	60,0
W32	W32.118	109,5	59,13	55,38	51,66	60,33	60,0
W32	W32.118	112,5	59,02	55,28	51,56	60,23	60,0
W32	W32.118	115,5	58,92	55,17	51,45	60,12	60,0
W32	W32.118	118,5	58,82	55,08	51,35	60,02	60,0
W32	W32.118	121,5	58,72	54,98	51,26	59,93	60,0
W32	W32.118	124,5	58,63	54,88	51,16	59,83	60,0
W32	W32.118	127,5	58,53	54,78	51,06	59,73	60,0
W32	W32.119	1,5	59,06	55,32	51,59	60,26	60,0
W32	W32.119	4,5	60,63	56,89	53,17	61,84	62,0
W32	W32.119	7,5	61,51	57,76	54,04	62,71	63,0
W32	W32.119	10,5	61,92	58,17	54,45	63,12	63,0
W32	W32.119	13,6	62,08	58,33	54,61	63,28	63,0
W32	W32.119	16,5	62,12	58,37	54,65	63,32	63,0
W32	W32.119	19,5	62,08	58,34	54,61	63,28	63,0
W32	W32.119	22,5	62,07	58,32	54,60	63,27	63,0
W32	W32.119	25,5	61,89	58,14	54,42	63,09	63,0
W32	W32.119	28,5	61,68	57,93	54,21	62,88	63,0
W32	W32.119	31,5	61,40	57,65	53,93	62,60	63,0
W32	W32.119	34,5	61,20	57,45	53,73	62,40	62,0
W32	W32.119	37,5	61,08	57,34	53,61	62,28	62,0
W32	W32.119	40,5	60,99	57,25	53,53	62,20	62,0
W32	W32.119	43,5	60,80	57,05	53,33	62,00	62,0
W32	W32.119	46,5	60,70	56,95	53,23	61,90	62,0
W32	W32.119	49,5	60,60	56,86	53,13	61,80	62,0
W32	W32.119	52,5	60,51	56,76	53,04	61,71	62,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.119	55,5	60,41	56,66	52,94	61,61	62,0
W32	W32.119	58,5	60,30	56,56	52,84	61,51	62,0
W32	W32.119	61,5	60,20	56,45	52,73	61,40	61,0
W32	W32.119	64,5	60,09	56,34	52,62	61,29	61,0
W32	W32.119	67,5	59,97	56,23	52,51	61,18	61,0
W32	W32.119	70,5	59,86	56,12	52,40	61,07	61,0
W32	W32.119	73,5	59,75	56,01	52,29	60,96	61,0
W32	W32.119	76,5	59,64	55,90	52,17	60,84	61,0
W32	W32.119	79,5	59,53	55,79	52,06	60,73	61,0
W32	W32.119	82,5	59,42	55,68	51,95	60,62	61,0
W32	W32.119	85,5	59,31	55,57	51,84	60,51	61,0
W32	W32.119	88,5	59,20	55,46	51,74	60,41	60,0
W32	W32.119	91,5	59,09	55,35	51,63	60,30	60,0
W32	W32.119	94,5	58,99	55,24	51,52	60,19	60,0
W32	W32.119	97,5	58,88	55,14	51,42	60,09	60,0
W32	W32.119	100,5	58,78	55,03	51,31	59,98	60,0
W32	W32.119	103,5	58,67	54,93	51,21	59,88	60,0
W32	W32.119	106,5	58,57	54,83	51,10	59,77	60,0
W32	W32.119	109,5	58,47	54,72	51,00	59,67	60,0
W32	W32.119	112,5	58,37	54,62	50,90	59,57	60,0
W32	W32.119	115,5	58,27	54,53	50,81	59,48	59,0
W32	W32.119	118,5	58,18	54,43	50,71	59,38	59,0
W32	W32.119	121,5	58,09	54,34	50,62	59,29	59,0
W32	W32.119	124,5	57,99	54,25	50,53	59,20	59,0
W32	W32.119	127,5	57,90	54,16	50,44	59,11	59,0
W32	W32.120	31,5	49,48	45,73	42,01	50,68	51,0
W32	W32.120	34,5	49,48	45,73	42,01	50,68	51,0
W32	W32.120	37,5	49,49	45,74	42,02	50,69	51,0
W32	W32.120	40,5	49,19	45,44	41,72	50,39	50,0
W32	W32.120	43,5	35,69	31,94		36,89	37,0
W32	W32.120	46,5	37,88	34,14	30,42	39,09	39,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.120	49,5	39,19	35,45	31,73	40,40	40,0
W32	W32.120	52,5	39,31	35,57	31,85	40,52	41,0
W32	W32.120	55,5	39,32	35,58	31,85	40,52	41,0
W32	W32.120	58,5	39,36	35,61	31,89	40,56	41,0
W32	W32.120	61,5	39,43	35,69	31,97	40,64	41,0
W32	W32.120	64,5	39,63	35,88	32,16	40,83	41,0
W32	W32.120	67,5	40,54	36,80	33,07	41,74	42,0
W32	W32.120	70,5	41,08	37,33	33,61	42,28	42,0
W32	W32.120	73,5	41,27	37,52	33,80	42,47	42,0
W32	W32.120	76,5	41,59	37,85	34,13	42,80	43,0
W32	W32.120	79,5	41,77	38,02	34,30	42,97	43,0
W32	W32.120	82,5	41,81	38,07	34,35	43,02	43,0
W32	W32.120	85,5	41,84	38,09	34,37	43,04	43,0
W32	W32.120	88,5	41,87	38,13	34,41	43,08	43,0
W32	W32.120	91,5	42,05	38,31	34,58	43,25	43,0
W32	W32.120	94,5	42,32	38,57	34,85	43,52	44,0
W32	W32.120	97,5	42,66	38,91	35,19	43,86	44,0
W32	W32.120	100,5	42,80	39,05	35,33	44,00	44,0
W32	W32.120	103,5	43,54	39,80	36,07	44,74	45,0
W32	W32.120	106,5	44,11	40,37	36,64	45,31	45,0
W32	W32.120	109,5	44,29	40,55	36,82	45,49	45,0
W32	W32.120	112,5	44,42	40,67	36,95	45,62	46,0
W32	W32.120	115,5	44,47	40,73	37,00	45,67	46,0
W32	W32.120	118,5	44,51	40,77	37,04	45,71	46,0
W32	W32.120	121,5	43,74	40,00	36,27	44,94	45,0
W32	W32.120	124,5	43,75	40,01	36,29	44,96	45,0
W32	W32.120	127,5	43,75	40,01	36,28	44,95	45,0
W32	W32.121	31,5	50,70	46,96	43,24	51,91	52,0
W32	W32.121	34,5	50,69	46,95	43,23	51,90	52,0
W32	W32.121	37,5	50,77	47,03	43,30	51,97	52,0
W32	W32.121	40,5	50,78	47,03	43,31	51,98	52,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.121	43,5	50,78	47,04	43,31	51,98	52,0
W32	W32.121	46,5	40,66	36,92	33,19	41,86	42,0
W32	W32.121	49,5	41,31	37,57	33,84	42,51	43,0
W32	W32.121	52,5	41,76	38,01	34,29	42,96	43,0
W32	W32.121	55,5	41,93	38,19	34,46	43,13	43,0
W32	W32.121	58,5	42,20	38,45	34,73	43,40	43,0
W32	W32.121	61,5	42,99	39,24	35,52	44,19	44,0
W32	W32.121	64,5	43,15	39,40	35,68	44,35	44,0
W32	W32.121	67,5	43,49	39,75	36,02	44,69	45,0
W32	W32.121	70,5	44,09	40,35	36,62	45,29	45,0
W32	W32.121	73,5	44,29	40,54	36,82	45,49	45,0
W32	W32.121	76,5	44,37	40,62	36,90	45,57	46,0
W32	W32.121	79,5	44,51	40,77	37,04	45,71	46,0
W32	W32.121	82,5	44,58	40,84	37,12	45,79	46,0
W32	W32.121	85,5	44,59	40,84	37,12	45,79	46,0
W32	W32.121	88,5	44,57	40,83	37,11	45,78	46,0
W32	W32.121	91,5	44,56	40,81	37,09	45,76	46,0
W32	W32.121	94,5	44,55	40,80	37,08	45,75	46,0
W32	W32.121	97,5	44,54	40,80	37,08	45,75	46,0
W32	W32.121	100,5	44,57	40,83	37,11	45,78	46,0
W32	W32.121	103,5	44,72	40,98	37,25	45,92	46,0
W32	W32.121	106,5	44,89	41,15	37,42	46,09	46,0
W32	W32.121	109,5	44,89	41,15	37,43	46,10	46,0
W32	W32.121	112,5	44,91	41,16	37,44	46,11	46,0
W32	W32.121	115,5	44,90	41,16	37,44	46,11	46,0
W32	W32.121	118,5	44,94	41,19	37,47	46,14	46,0
W32	W32.121	121,5	45,00	41,25	37,53	46,20	46,0
W32	W32.121	124,5	45,03	41,29	37,57	46,24	46,0
W32	W32.121	127,5	45,04	41,30	37,57	46,24	46,0
W32	W32.122	31,5	50,39	46,65	42,92	51,59	52,0
W32	W32.122	34,5	50,43	46,68	42,96	51,63	52,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.122	37,5	50,48	46,74	43,02	51,69	52,0
W32	W32.122	40,5	50,49	46,74	43,02	51,69	52,0
W32	W32.122	43,5	50,48	46,74	43,01	51,68	52,0
W32	W32.122	46,5	49,84	46,10	42,38	51,05	51,0
W32	W32.122	49,5	40,78	37,04	33,32	41,99	42,0
W32	W32.122	52,5	41,67	37,93	34,20	42,87	43,0
W32	W32.122	55,5	42,34	38,60	34,87	43,54	44,0
W32	W32.122	58,5	43,07	39,32	35,60	44,27	44,0
W32	W32.122	61,5	43,37	39,63	35,90	44,57	45,0
W32	W32.122	64,5	44,21	40,46	36,74	45,41	45,0
W32	W32.122	67,5	44,46	40,71	36,99	45,66	46,0
W32	W32.122	70,5	44,69	40,94	37,22	45,89	46,0
W32	W32.122	73,5	45,19	41,44	37,72	46,39	46,0
W32	W32.122	76,5	45,35	41,61	37,88	46,55	47,0
W32	W32.122	79,5	45,43	41,68	37,96	46,63	47,0
W32	W32.122	82,5	45,54	41,80	38,07	46,74	47,0
W32	W32.122	85,5	45,62	41,88	38,16	46,83	47,0
W32	W32.122	88,5	45,64	41,89	38,17	46,84	47,0
W32	W32.122	91,5	45,63	41,88	38,16	46,83	47,0
W32	W32.122	94,5	45,61	41,87	38,14	46,81	47,0
W32	W32.122	97,5	45,59	41,85	38,12	46,79	47,0
W32	W32.122	100,5	45,57	41,83	38,11	46,78	47,0
W32	W32.122	103,5	45,56	41,81	38,09	46,76	47,0
W32	W32.122	106,5	45,54	41,79	38,07	46,74	47,0
W32	W32.122	109,5	45,52	41,78	38,05	46,72	47,0
W32	W32.122	112,5	45,50	41,76	38,04	46,71	47,0
W32	W32.122	115,5	45,49	41,74	38,02	46,69	47,0
W32	W32.122	118,5	45,50	41,76	38,03	46,70	47,0
W32	W32.122	121,5	45,53	41,78	38,06	46,73	47,0
W32	W32.122	124,5	45,58	41,84	38,12	46,79	47,0
W32	W32.122	127,5	45,59	41,84	38,12	46,79	47,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.123	31,5	49,87	46,13	42,40	51,07	51,0
W32	W32.123	34,5	50,11	46,37	42,65	51,32	51,0
W32	W32.123	37,5	50,13	46,39	42,67	51,34	51,0
W32	W32.123	40,5	50,13	46,38	42,66	51,33	51,0
W32	W32.123	43,5	50,12	46,38	42,66	51,33	51,0
W32	W32.123	46,5	50,15	46,41	42,68	51,35	51,0
W32	W32.123	49,5	46,86	43,12	39,39	48,06	48,0
W32	W32.123	52,5	41,02	37,28	33,55	42,22	42,0
W32	W32.123	55,5	41,61	37,86	34,14	42,81	43,0
W32	W32.123	58,5	42,51	38,77	35,04	43,71	44,0
W32	W32.123	61,5	43,07	39,33	35,60	44,27	44,0
W32	W32.123	64,5	43,67	39,92	36,20	44,87	45,0
W32	W32.123	67,5	44,33	40,59	36,87	45,54	46,0
W32	W32.123	70,5	44,60	40,86	37,14	45,81	46,0
W32	W32.123	73,5	45,28	41,54	37,82	46,49	46,0
W32	W32.123	76,5	45,95	42,20	38,48	47,15	47,0
W32	W32.123	79,5	46,15	42,41	38,69	47,36	47,0
W32	W32.123	82,5	46,34	42,60	38,88	47,55	48,0
W32	W32.123	85,5	46,56	42,81	39,09	47,76	48,0
W32	W32.123	88,5	46,66	42,92	39,19	47,86	48,0
W32	W32.123	91,5	46,69	42,95	39,22	47,89	48,0
W32	W32.123	94,5	46,69	42,95	39,23	47,90	48,0
W32	W32.123	97,5	46,68	42,94	39,21	47,88	48,0
W32	W32.123	100,5	46,66	42,92	39,20	47,87	48,0
W32	W32.123	103,5	46,65	42,90	39,18	47,85	48,0
W32	W32.123	106,5	46,63	42,89	39,16	47,83	48,0
W32	W32.123	109,5	46,62	42,87	39,15	47,82	48,0
W32	W32.123	112,5	46,60	42,86	39,14	47,81	48,0
W32	W32.123	115,5	46,59	42,84	39,12	47,79	48,0
W32	W32.123	118,5	46,59	42,85	39,12	47,79	48,0
W32	W32.123	121,5	46,60	42,85	39,13	47,80	48,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.123	124,5	46,63	42,89	39,16	47,83	48,0
W32	W32.123	127,5	46,64	42,90	39,17	47,84	48,0
W32	W32.124	31,5	57,46	53,71	49,99	58,66	59,0
W32	W32.124	34,5	57,60	53,85	50,13	58,80	59,0
W32	W32.124	37,5	57,55	53,81	50,09	58,76	59,0
W32	W32.125	31,5	57,68	53,94	50,22	58,89	59,0
W32	W32.125	34,5	57,89	54,14	50,42	59,09	59,0
W32	W32.125	37,5	57,93	54,19	50,47	59,14	59,0
W32	W32.126	31,5	56,41	52,67	48,94	57,61	58,0
W32	W32.126	34,5	56,53	52,79	49,07	57,74	58,0
W32	W32.126	37,5	56,60	52,86	49,14	57,81	58,0
W32	W32.127	31,5	55,07	51,32	47,60	56,27	56,0
W32	W32.127	34,5	55,39	51,64	47,92	56,59	57,0
W32	W32.127	37,5	55,56	51,81	48,09	56,76	57,0
W32	W32.128	31,5	52,52	48,77	45,05	53,72	54,0
W32	W32.128	34,5	53,20	49,46	45,73	54,40	54,0
W32	W32.128	37,5	53,46	49,71	45,99	54,66	55,0
W32	W32.129	31,5	50,27	46,53	42,80	51,47	51,0
W32	W32.129	34,5	51,04	47,30	43,58	52,25	52,0
W32	W32.129	37,5	51,32	47,57	43,85	52,52	53,0
W32	W32.130	31,5	48,06	44,32	40,60	49,27	49,0
W32	W32.130	34,5	48,78	45,04	41,32	49,99	50,0
W32	W32.130	37,5	49,36	45,62	41,89	50,56	51,0
W32	W32.138	1,5	52,01	48,27	44,54	53,21	53,0
W32	W32.138	4,5	52,28	48,54	44,81	53,48	53,0
W32	W32.138	7,5	53,49	49,75	46,02	54,69	55,0
W32	W32.138	10,5	54,81	51,07	47,34	56,01	56,0
W32	W32.138	13,6	55,96	52,22	48,49	57,16	57,0
W32	W32.138	16,5	56,48	52,74	49,01	57,68	58,0
W32	W32.138	19,5	56,81	53,07	49,34	58,01	58,0
W32	W32.138	22,5	56,85	53,11	49,38	58,05	58,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.138	25,5	56,79	53,05	49,32	57,99	58,0
W32	W32.138	28,5	56,57	52,83	49,10	57,77	58,0
W32	W32.138	31,5	56,48	52,74	49,01	57,68	58,0
W32	W32.138	34,5	56,45	52,71	48,98	57,65	58,0
W32	W32.138	37,5	56,44	52,70	48,97	57,64	58,0
W32	W32.139	1,5	52,57	48,83	45,10	53,77	54,0
W32	W32.139	4,5	53,02	49,28	45,55	54,22	54,0
W32	W32.139	7,5	54,33	50,59	46,86	55,53	56,0
W32	W32.139	10,5	55,74	52,00	48,27	56,94	57,0
W32	W32.139	13,6	56,84	53,10	49,37	58,04	58,0
W32	W32.139	16,5	57,29	53,55	49,82	58,49	58,0
W32	W32.139	19,5	57,62	53,88	50,15	58,82	59,0
W32	W32.139	22,5	57,54	53,80	50,07	58,74	59,0
W32	W32.139	25,5	57,28	53,54	49,81	58,48	58,0
W32	W32.139	28,5	57,14	53,40	49,67	58,34	58,0
W32	W32.139	31,5	57,08	53,34	49,61	58,28	58,0
W32	W32.139	34,5	57,10	53,36	49,63	58,30	58,0
W32	W32.139	37,5	57,14	53,40	49,67	58,34	58,0
W32	W32.140	1,5	52,72	48,98	45,25	53,92	54,0
W32	W32.140	4,5	53,41	49,67	45,94	54,61	55,0
W32	W32.140	7,5	54,91	51,17	47,44	56,11	56,0
W32	W32.140	10,5	56,46	52,72	48,99	57,66	58,0
W32	W32.140	13,6	57,49	53,75	50,02	58,69	59,0
W32	W32.140	16,5	57,90	54,16	50,43	59,10	59,0
W32	W32.140	19,5	58,09	54,35	50,62	59,29	59,0
W32	W32.140	22,5	57,94	54,20	50,47	59,14	59,0
W32	W32.140	25,5	57,70	53,96	50,23	58,90	59,0
W32	W32.140	28,5	57,61	53,87	50,14	58,81	59,0
W32	W32.140	31,5	57,61	53,87	50,14	58,81	59,0
W32	W32.140	34,5	57,61	53,87	50,14	58,81	59,0
W32	W32.140	37,5	57,67	53,93	50,20	58,87	59,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.141	1,5	52,86	49,12	45,39	54,06	54,0
W32	W32.141	4,5	53,69	49,95	46,22	54,89	55,0
W32	W32.141	7,5	55,26	51,52	47,79	56,46	56,0
W32	W32.141	10,5	56,88	53,14	49,41	58,08	58,0
W32	W32.141	13,6	57,85	54,11	50,38	59,05	59,0
W32	W32.141	16,5	58,26	54,52	50,79	59,46	59,0
W32	W32.141	19,5	58,29	54,55	50,82	59,49	59,0
W32	W32.141	22,5	58,04	54,30	50,57	59,24	59,0
W32	W32.141	25,5	57,90	54,16	50,43	59,10	59,0
W32	W32.141	28,5	57,87	54,13	50,40	59,07	59,0
W32	W32.141	31,5	57,91	54,17	50,44	59,11	59,0
W32	W32.141	34,5	57,98	54,24	50,51	59,18	59,0
W32	W32.141	37,5	58,04	54,30	50,57	59,24	59,0
W32	W32.142	1,5	52,94	49,20	45,47	54,14	54,0
W32	W32.142	4,5	54,09	50,35	46,62	55,29	55,0
W32	W32.142	7,5	55,90	52,16	48,43	57,10	57,0
W32	W32.142	10,5	57,64	53,90	50,17	58,84	59,0
W32	W32.142	13,6	58,52	54,78	51,05	59,72	60,0
W32	W32.142	16,5	58,95	55,21	51,48	60,15	60,0
W32	W32.142	19,5	58,73	54,99	51,26	59,93	60,0
W32	W32.142	22,5	58,38	54,64	50,92	59,59	60,0
W32	W32.142	25,5	58,30	54,56	50,83	59,50	60,0
W32	W32.142	28,5	58,35	54,61	50,88	59,55	60,0
W32	W32.142	31,5	58,43	54,69	50,96	59,63	60,0
W32	W32.142	34,5	58,55	54,81	51,08	59,75	60,0
W32	W32.142	37,5	58,65	54,91	51,18	59,85	60,0
W32	W32.143	1,5	52,67	48,93	45,20	53,87	54,0
W32	W32.143	4,5	54,38	50,64	46,91	55,58	56,0
W32	W32.143	7,5	56,53	52,79	49,06	57,73	58,0
W32	W32.143	10,5	58,54	54,80	51,07	59,74	60,0
W32	W32.143	13,6	59,39	55,65	51,93	60,60	61,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.143	16,5	59,47	55,73	52,00	60,67	61,0
W32	W32.143	19,5	59,08	55,34	51,61	60,28	60,0
W32	W32.143	22,5	58,92	55,18	51,45	60,12	60,0
W32	W32.143	25,5	58,92	55,18	51,45	60,12	60,0
W32	W32.143	28,5	59,02	55,28	51,55	60,22	60,0
W32	W32.143	31,5	59,23	55,49	51,76	60,43	60,0
W32	W32.143	34,5	59,31	55,57	51,84	60,51	61,0
W32	W32.143	37,5	59,25	55,51	51,78	60,45	60,0
W32	W32.144	1,5	52,93	49,19	45,46	54,13	54,0
W32	W32.144	4,5	54,89	51,15	47,43	56,10	56,0
W32	W32.144	7,5	57,10	53,36	49,63	58,30	58,0
W32	W32.144	10,5	59,07	55,33	51,60	60,27	60,0
W32	W32.144	13,6	59,80	56,06	52,33	61,00	61,0
W32	W32.144	16,5	59,69	55,95	52,22	60,89	61,0
W32	W32.144	19,5	59,42	55,67	51,95	60,62	61,0
W32	W32.144	22,5	59,60	55,86	52,13	60,80	61,0
W32	W32.144	25,5	59,91	56,17	52,44	61,11	61,0
W32	W32.144	28,5	60,10	56,36	52,64	61,31	61,0
W32	W32.144	31,5	60,11	56,37	52,64	61,31	61,0
W32	W32.144	34,5	60,05	56,31	52,58	61,25	61,0
W32	W32.144	37,5	59,91	56,17	52,44	61,11	61,0
W32	W32.145	1,5	52,68	48,94	45,21	53,88	54,0
W32	W32.145	4,5	54,45	50,71	46,98	55,65	56,0
W32	W32.145	7,5	56,53	52,79	49,06	57,73	58,0
W32	W32.145	10,5	58,11	54,37	50,64	59,31	59,0
W32	W32.145	13,6	58,89	55,14	51,42	60,09	60,0
W32	W32.145	16,5	58,86	55,12	51,39	60,06	60,0
W32	W32.145	19,5	58,93	55,18	51,46	60,13	60,0
W32	W32.145	22,5	59,22	55,48	51,76	60,43	60,0
W32	W32.145	25,5	59,51	55,77	52,04	60,71	61,0
W32	W32.145	28,5	59,72	55,98	52,25	60,92	61,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W32	W32.145	31,5	59,75	56,01	52,28	60,95	61,0
W32	W32.145	34,5	59,79	56,05	52,32	60,99	61,0
W32	W32.145	37,5	59,63	55,88	52,16	60,83	61,0
W33	W33.100	1,5	51,81	48,07	44,35	53,02	53,0
W33	W33.100	4,5	53,23	49,48	45,76	54,43	54,0
W33	W33.100	7,5	54,11	50,36	46,64	55,31	55,0
W33	W33.100	10,5	54,54	50,79	47,07	55,74	56,0
W33	W33.100	13,5	54,77	51,03	47,31	55,98	56,0
W33	W33.100	16,5	54,92	51,18	47,45	56,12	56,0
W33	W33.100	19,5	54,97	51,22	47,50	56,17	56,0
W33	W33.100	22,5	54,99	51,25	47,53	56,20	56,0
W33	W33.100	25,5	54,97	51,23	47,51	56,18	56,0
W33	W33.100	28,5	54,40	50,65	46,93	55,60	56,0
W33	W33.100	31,5	54,39	50,64	46,92	55,59	56,0
W33	W33.100	34,5	54,37	50,63	46,90	55,57	56,0
W33	W33.100	37,5	54,36	50,61	46,89	55,56	56,0
W33	W33.100	40,5	54,35	50,61	46,88	55,55	56,0
W33	W33.100	43,5	54,40	50,66	46,94	55,61	56,0
W33	W33.100	46,5	54,40	50,66	46,93	55,60	56,0
W33	W33.100	49,5	54,32	50,57	46,85	55,52	56,0
W33	W33.100	52,5	54,07	50,32	46,60	55,27	55,0
W33	W33.100	55,5	54,15	50,41	46,68	55,35	55,0
W33	W33.100	58,5	54,24	50,49	46,77	55,44	55,0
W33	W33.100	61,5	54,20	50,45	46,73	55,40	55,0
W33	W33.100	64,5	54,24	50,49	46,77	55,44	55,0
W33	W33.100	67,5	54,22	50,48	46,75	55,42	55,0
W33	W33.100	70,5	54,25	50,51	46,79	55,46	55,0
W33	W33.100	73,5	54,26	50,51	46,79	55,46	55,0
W33	W33.100	76,5	54,24	50,49	46,77	55,44	55,0
W33	W33.100	79,5	54,21	50,46	46,74	55,41	55,0
W33	W33.100	82,5	54,17	50,43	46,71	55,38	55,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.100	85,5	54,13	50,39	46,67	55,34	55,0
W33	W33.100	88,5	54,09	50,35	46,63	55,30	55,0
W33	W33.100	91,5	54,05	50,31	46,59	55,26	55,0
W33	W33.100	94,5	53,94	50,20	46,48	55,15	55,0
W33	W33.100	97,5	53,81	50,06	46,34	55,01	55,0
W33	W33.100	100,5	53,74	50,00	46,28	54,95	55,0
W33	W33.100	103,5	53,65	49,91	46,18	54,85	55,0
W33	W33.100	106,5	53,55	49,80	46,08	54,75	55,0
W33	W33.100	109,5	53,50	49,75	46,03	54,70	55,0
W33	W33.101	1,5	52,53	48,79	45,07	53,74	54,0
W33	W33.101	4,5	54,02	50,28	46,55	55,22	55,0
W33	W33.101	7,5	54,82	51,07	47,35	56,02	56,0
W33	W33.101	10,5	55,18	51,43	47,71	56,38	56,0
W33	W33.101	13,5	55,40	51,66	47,93	56,60	57,0
W33	W33.101	16,5	55,53	51,78	48,06	56,73	57,0
W33	W33.101	19,5	55,57	51,82	48,10	56,77	57,0
W33	W33.101	22,5	55,58	51,84	48,12	56,79	57,0
W33	W33.101	25,5	55,16	51,42	47,70	56,37	56,0
W33	W33.101	28,5	54,68	50,94	47,22	55,89	56,0
W33	W33.101	31,5	54,67	50,92	47,20	55,87	56,0
W33	W33.101	34,5	54,65	50,90	47,18	55,85	56,0
W33	W33.101	37,5	54,63	50,88	47,16	55,83	56,0
W33	W33.101	40,5	54,61	50,86	47,14	55,81	56,0
W33	W33.101	43,5	54,61	50,87	47,15	55,82	56,0
W33	W33.101	46,5	54,59	50,85	47,13	55,80	56,0
W33	W33.101	49,5	54,58	50,83	47,11	55,78	56,0
W33	W33.101	52,5	54,57	50,83	47,11	55,78	56,0
W33	W33.101	55,5	54,60	50,85	47,13	55,80	56,0
W33	W33.101	58,5	54,65	50,90	47,18	55,85	56,0
W33	W33.101	61,5	54,60	50,85	47,13	55,80	56,0
W33	W33.101	64,5	54,64	50,89	47,17	55,84	56,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaa metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.101	67,5	54,63	50,89	47,17	55,84	56,0
W33	W33.101	70,5	54,61	50,87	47,15	55,82	56,0
W33	W33.101	73,5	54,55	50,80	47,08	55,75	56,0
W33	W33.101	76,5	54,51	50,76	47,04	55,71	56,0
W33	W33.101	79,5	54,46	50,71	46,99	55,66	56,0
W33	W33.101	82,5	54,37	50,63	46,91	55,58	56,0
W33	W33.101	85,5	54,33	50,58	46,86	55,53	56,0
W33	W33.101	88,5	54,28	50,54	46,82	55,49	55,0
W33	W33.101	91,5	54,24	50,49	46,77	55,44	55,0
W33	W33.101	94,5	54,12	50,38	46,66	55,33	55,0
W33	W33.101	97,5	54,06	50,32	46,60	55,27	55,0
W33	W33.101	100,5	53,96	50,21	46,49	55,16	55,0
W33	W33.101	103,5	53,86	50,12	46,39	55,06	55,0
W33	W33.101	106,5	53,79	50,04	46,32	54,99	55,0
W33	W33.101	109,5	53,72	49,98	46,26	54,93	55,0
W33	W33.102	1,5	53,56	49,81	46,09	54,76	55,0
W33	W33.102	4,5	55,07	51,32	47,60	56,27	56,0
W33	W33.102	7,5	55,74	51,99	48,27	56,94	57,0
W33	W33.102	10,5	56,07	52,33	48,61	57,28	57,0
W33	W33.102	13,5	56,27	52,53	48,81	57,48	57,0
W33	W33.102	16,5	56,37	52,63	48,90	57,57	58,0
W33	W33.102	19,5	56,40	52,66	48,94	57,61	58,0
W33	W33.102	22,5	56,41	52,66	48,94	57,61	58,0
W33	W33.102	25,5	55,73	51,99	48,26	56,93	57,0
W33	W33.102	28,5	55,49	51,74	48,02	56,69	57,0
W33	W33.102	31,5	55,46	51,71	47,99	56,66	57,0
W33	W33.102	34,5	55,41	51,66	47,94	56,61	57,0
W33	W33.102	37,5	55,38	51,63	47,91	56,58	57,0
W33	W33.102	40,5	55,35	51,60	47,88	56,55	57,0
W33	W33.102	43,5	55,35	51,60	47,88	56,55	57,0
W33	W33.102	46,5	55,30	51,55	47,83	56,50	56,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.102	49,5	55,30	51,56	47,83	56,50	56,0
W33	W33.102	52,5	55,30	51,56	47,83	56,50	56,0
W33	W33.102	55,5	55,35	51,60	47,88	56,55	57,0
W33	W33.102	58,5	55,39	51,65	47,93	56,60	57,0
W33	W33.102	61,5	55,35	51,60	47,88	56,55	57,0
W33	W33.102	64,5	55,33	51,58	47,86	56,53	57,0
W33	W33.102	67,5	55,30	51,56	47,84	56,51	57,0
W33	W33.102	70,5	55,23	51,48	47,76	56,43	56,0
W33	W33.102	73,5	55,18	51,43	47,71	56,38	56,0
W33	W33.102	76,5	55,12	51,37	47,65	56,32	56,0
W33	W33.102	79,5	55,04	51,29	47,57	56,24	56,0
W33	W33.102	82,5	54,98	51,24	47,51	56,18	56,0
W33	W33.102	85,5	54,93	51,18	47,46	56,13	56,0
W33	W33.102	88,5	54,87	51,13	47,40	56,07	56,0
W33	W33.102	91,5	54,75	51,01	47,29	55,96	56,0
W33	W33.102	94,5	54,65	50,91	47,18	55,85	56,0
W33	W33.102	97,5	54,56	50,81	47,09	55,76	56,0
W33	W33.102	100,5	54,45	50,70	46,98	55,65	56,0
W33	W33.102	103,5	54,35	50,60	46,88	55,55	56,0
W33	W33.102	106,5	54,29	50,54	46,82	55,49	55,0
W33	W33.102	109,5	54,22	50,47	46,75	55,42	55,0
W33	W33.103	1,5	54,55	50,80	47,08	55,75	56,0
W33	W33.103	4,5	56,03	52,29	48,57	57,24	57,0
W33	W33.103	7,5	56,64	52,90	49,17	57,84	58,0
W33	W33.103	10,5	56,98	53,24	49,52	58,19	58,0
W33	W33.103	13,5	57,17	53,43	49,70	58,37	58,0
W33	W33.103	16,5	57,25	53,50	49,78	58,45	58,0
W33	W33.103	19,5	57,27	53,53	49,80	58,47	58,0
W33	W33.103	22,5	57,13	53,39	49,66	58,33	58,0
W33	W33.103	25,5	56,50	52,76	49,03	57,70	58,0
W33	W33.103	28,5	56,48	52,73	49,01	57,68	58,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaa metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.103	31,5	56,45	52,70	48,98	57,65	58,0
W33	W33.103	34,5	56,40	52,65	48,93	57,60	58,0
W33	W33.103	37,5	56,37	52,62	48,90	57,57	58,0
W33	W33.103	40,5	56,34	52,59	48,87	57,54	58,0
W33	W33.103	43,5	56,29	52,55	48,83	57,50	58,0
W33	W33.103	46,5	56,24	52,49	48,77	57,44	57,0
W33	W33.103	49,5	56,21	52,46	48,74	57,41	57,0
W33	W33.103	52,5	56,18	52,43	48,71	57,38	57,0
W33	W33.103	55,5	56,14	52,39	48,67	57,34	57,0
W33	W33.103	58,5	56,12	52,38	48,65	57,32	57,0
W33	W33.103	61,5	56,09	52,35	48,62	57,29	57,0
W33	W33.103	64,5	56,00	52,25	48,53	57,20	57,0
W33	W33.103	67,5	55,88	52,14	48,41	57,08	57,0
W33	W33.103	70,5	55,77	52,03	48,31	56,98	57,0
W33	W33.103	73,5	55,65	51,91	48,19	56,86	57,0
W33	W33.103	76,5	55,59	51,84	48,12	56,79	57,0
W33	W33.103	79,5	55,52	51,77	48,05	56,72	57,0
W33	W33.103	82,5	55,43	51,68	47,96	56,63	57,0
W33	W33.103	85,5	55,36	51,62	47,90	56,57	57,0
W33	W33.103	88,5	55,30	51,55	47,83	56,50	56,0
W33	W33.103	91,5	55,18	51,43	47,71	56,38	56,0
W33	W33.103	94,5	55,06	51,32	47,60	56,27	56,0
W33	W33.103	97,5	55,00	51,25	47,53	56,20	56,0
W33	W33.103	100,5	54,92	51,17	47,45	56,12	56,0
W33	W33.103	103,5	54,76	51,02	47,29	55,96	56,0
W33	W33.103	106,5	54,69	50,94	47,22	55,89	56,0
W33	W33.103	109,5	54,62	50,87	47,15	55,82	56,0
W33	W33.104	1,5	54,88	51,13	47,41	56,08	56,0
W33	W33.104	4,5	56,44	52,70	48,98	57,65	58,0
W33	W33.104	7,5	57,05	53,30	49,58	58,25	58,0
W33	W33.104	10,5	57,41	53,67	49,95	58,62	59,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.104	13,5	57,57	53,83	50,11	58,78	59,0
W33	W33.104	16,5	57,62	53,88	50,15	58,82	59,0
W33	W33.104	19,5	57,62	53,87	50,15	58,82	59,0
W33	W33.104	22,5	57,49	53,74	50,02	58,69	59,0
W33	W33.104	25,5	57,35	53,61	49,88	58,55	59,0
W33	W33.104	28,5	57,33	53,58	49,86	58,53	59,0
W33	W33.104	31,5	57,29	53,55	49,83	58,50	58,0
W33	W33.104	34,5	57,25	53,51	49,78	58,45	58,0
W33	W33.104	37,5	57,21	53,47	49,75	58,42	58,0
W33	W33.104	40,5	57,17	53,43	49,71	58,38	58,0
W33	W33.104	43,5	57,13	53,38	49,66	58,33	58,0
W33	W33.104	46,5	57,08	53,33	49,61	58,28	58,0
W33	W33.104	49,5	57,02	53,27	49,55	58,22	58,0
W33	W33.104	52,5	56,94	53,19	49,47	58,14	58,0
W33	W33.104	55,5	56,86	53,12	49,39	58,06	58,0
W33	W33.104	58,5	56,82	53,08	49,36	58,03	58,0
W33	W33.104	61,5	56,77	53,03	49,31	57,98	58,0
W33	W33.104	64,5	56,66	52,92	49,20	57,87	58,0
W33	W33.104	67,5	56,58	52,83	49,11	57,78	58,0
W33	W33.104	70,5	56,50	52,76	49,03	57,70	58,0
W33	W33.104	73,5	56,44	52,70	48,98	57,65	58,0
W33	W33.104	76,5	56,37	52,62	48,90	57,57	58,0
W33	W33.104	79,5	56,30	52,55	48,83	57,50	58,0
W33	W33.104	82,5	56,23	52,48	48,76	57,43	57,0
W33	W33.104	85,5	56,16	52,41	48,69	57,36	57,0
W33	W33.104	88,5	56,06	52,31	48,59	57,26	57,0
W33	W33.104	91,5	55,99	52,24	48,52	57,19	57,0
W33	W33.104	94,5	55,91	52,17	48,44	57,11	57,0
W33	W33.104	97,5	55,84	52,09	48,37	57,04	57,0
W33	W33.104	100,5	55,73	51,99	48,27	56,94	57,0
W33	W33.104	103,5	55,66	51,91	48,19	56,86	57,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaa metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.104	106,5	55,53	51,79	48,07	56,74	57,0
W33	W33.104	109,5	55,30	51,55	47,83	56,50	56,0
W33	W33.105	1,5	55,30	51,56	47,83	56,50	56,0
W33	W33.105	4,5	56,99	53,24	49,52	58,19	58,0
W33	W33.105	7,5	57,65	53,91	50,18	58,85	59,0
W33	W33.105	10,5	58,03	54,29	50,57	59,24	59,0
W33	W33.105	13,5	58,16	54,41	50,69	59,36	59,0
W33	W33.105	16,5	58,18	54,43	50,71	59,38	59,0
W33	W33.105	19,5	58,18	54,43	50,71	59,38	59,0
W33	W33.105	22,5	58,11	54,37	50,65	59,32	59,0
W33	W33.105	25,5	58,06	54,32	50,60	59,27	59,0
W33	W33.105	28,5	58,03	54,28	50,56	59,23	59,0
W33	W33.105	31,5	57,99	54,24	50,52	59,19	59,0
W33	W33.105	34,5	57,92	54,17	50,45	59,12	59,0
W33	W33.105	37,5	57,87	54,12	50,40	59,07	59,0
W33	W33.105	40,5	57,81	54,06	50,34	59,01	59,0
W33	W33.105	43,5	57,74	54,00	50,28	58,95	59,0
W33	W33.105	46,5	57,68	53,93	50,21	58,88	59,0
W33	W33.105	49,5	57,61	53,86	50,14	58,81	59,0
W33	W33.105	52,5	57,53	53,79	50,07	58,74	59,0
W33	W33.105	55,5	57,45	53,70	49,98	58,65	59,0
W33	W33.105	58,5	57,35	53,60	49,88	58,55	59,0
W33	W33.105	61,5	57,28	53,53	49,81	58,48	58,0
W33	W33.105	64,5	57,20	53,45	49,73	58,40	58,0
W33	W33.105	67,5	57,12	53,38	49,65	58,32	58,0
W33	W33.105	70,5	57,05	53,31	49,59	58,26	58,0
W33	W33.105	73,5	56,99	53,25	49,53	58,20	58,0
W33	W33.105	76,5	56,92	53,17	49,45	58,12	58,0
W33	W33.105	79,5	56,84	53,10	49,37	58,04	58,0
W33	W33.105	82,5	56,77	53,03	49,31	57,98	58,0
W33	W33.105	85,5	56,70	52,96	49,24	57,91	58,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.105	88,5	56,61	52,87	49,15	57,82	58,0
W33	W33.105	91,5	56,54	52,80	49,07	57,74	58,0
W33	W33.105	94,5	56,42	52,68	48,95	57,62	58,0
W33	W33.105	97,5	56,35	52,61	48,88	57,55	58,0
W33	W33.105	100,5	56,28	52,53	48,81	57,48	57,0
W33	W33.105	103,5	56,20	52,45	48,73	57,40	57,0
W33	W33.105	106,5	56,12	52,38	48,66	57,33	57,0
W33	W33.105	109,5	56,03	52,28	48,56	57,23	57,0
W33	W33.106	1,5	55,68	51,94	48,22	56,89	57,0
W33	W33.106	4,5	57,59	53,85	50,13	58,80	59,0
W33	W33.106	7,5	58,44	54,69	50,97	59,64	60,0
W33	W33.106	10,5	58,85	55,11	51,39	60,06	60,0
W33	W33.106	13,5	58,94	55,20	51,48	60,15	60,0
W33	W33.106	16,5	58,93	55,19	51,47	60,14	60,0
W33	W33.106	19,5	58,94	55,19	51,47	60,14	60,0
W33	W33.106	22,5	58,91	55,16	51,44	60,11	60,0
W33	W33.106	25,5	58,88	55,13	51,41	60,08	60,0
W33	W33.106	28,5	58,82	55,08	51,35	60,02	60,0
W33	W33.106	31,5	58,76	55,02	51,30	59,97	60,0
W33	W33.106	34,5	58,70	54,95	51,23	59,90	60,0
W33	W33.106	37,5	58,63	54,88	51,16	59,83	60,0
W33	W33.106	40,5	58,55	54,81	51,08	59,75	60,0
W33	W33.106	43,5	58,46	54,72	50,99	59,66	60,0
W33	W33.106	46,5	58,38	54,64	50,92	59,59	60,0
W33	W33.106	49,5	58,31	54,56	50,84	59,51	60,0
W33	W33.106	52,5	58,21	54,47	50,74	59,41	59,0
W33	W33.106	55,5	58,05	54,31	50,59	59,26	59,0
W33	W33.106	58,5	57,90	54,16	50,44	59,11	59,0
W33	W33.106	61,5	57,80	54,05	50,33	59,00	59,0
W33	W33.106	64,5	57,71	53,96	50,24	58,91	59,0
W33	W33.106	67,5	57,63	53,88	50,16	58,83	59,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawai metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.106	70,5	57,54	53,80	50,07	58,74	59,0
W33	W33.106	73,5	57,44	53,69	49,97	58,64	59,0
W33	W33.106	76,5	57,35	53,61	49,88	58,55	59,0
W33	W33.106	79,5	57,27	53,52	49,80	58,47	58,0
W33	W33.106	82,5	57,18	53,44	49,71	58,38	58,0
W33	W33.106	85,5	57,10	53,35	49,63	58,30	58,0
W33	W33.106	88,5	57,01	53,27	49,55	58,22	58,0
W33	W33.106	91,5	56,93	53,18	49,46	58,13	58,0
W33	W33.106	94,5	56,85	53,10	49,38	58,05	58,0
W33	W33.106	97,5	56,77	53,02	49,30	57,97	58,0
W33	W33.106	100,5	56,68	52,94	49,22	57,89	58,0
W33	W33.106	103,5	56,60	52,86	49,13	57,80	58,0
W33	W33.106	106,5	56,52	52,78	49,05	57,72	58,0
W33	W33.106	109,5	56,44	52,70	48,98	57,65	58,0
W33	W33.107	1,5	63,42	59,67	55,95	64,62	65,0
W33	W33.107	4,5	64,69	60,95	57,23	65,90	66,0
W33	W33.107	7,5	65,41	61,66	57,94	66,61	67,0
W33	W33.107	10,5	65,51	61,76	58,04	66,71	67,0
W33	W33.107	13,5	65,52	61,77	58,05	66,72	67,0
W33	W33.107	16,5	65,47	61,72	58,00	66,67	67,0
W33	W33.107	19,5	65,41	61,66	57,94	66,61	67,0
W33	W33.107	22,5	65,25	61,50	57,78	66,45	66,0
W33	W33.107	25,5	64,94	61,20	57,47	66,14	66,0
W33	W33.107	28,5	64,59	60,84	57,12	65,79	66,0
W33	W33.107	31,5	64,42	60,67	56,95	65,62	66,0
W33	W33.107	34,5	64,27	60,53	56,81	65,48	65,0
W33	W33.107	37,5	64,12	60,37	56,65	65,32	65,0
W33	W33.107	40,5	63,97	60,22	56,50	65,17	65,0
W33	W33.107	43,5	63,81	60,06	56,34	65,01	65,0
W33	W33.107	46,5	63,65	59,91	56,19	64,86	65,0
W33	W33.107	49,5	63,50	59,75	56,03	64,70	65,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.107	52,5	63,31	59,57	55,84	64,51	65,0
W33	W33.107	55,5	63,13	59,38	55,66	64,33	64,0
W33	W33.107	58,5	62,96	59,22	55,49	64,16	64,0
W33	W33.107	61,5	62,81	59,06	55,34	64,01	64,0
W33	W33.107	64,5	62,66	58,91	55,19	63,86	64,0
W33	W33.107	67,5	62,51	58,76	55,04	63,71	64,0
W33	W33.107	70,5	62,36	58,61	54,89	63,56	64,0
W33	W33.107	73,5	62,22	58,47	54,75	63,42	63,0
W33	W33.107	76,5	62,08	58,33	54,61	63,28	63,0
W33	W33.107	79,5	61,94	58,19	54,47	63,14	63,0
W33	W33.107	82,5	61,80	58,06	54,34	63,01	63,0
W33	W33.107	85,5	61,67	57,93	54,20	62,87	63,0
W33	W33.107	88,5	61,54	57,80	54,07	62,74	63,0
W33	W33.107	91,5	61,42	57,67	53,95	62,62	63,0
W33	W33.107	94,5	61,29	57,54	53,82	62,49	62,0
W33	W33.107	97,5	61,17	57,42	53,70	62,37	62,0
W33	W33.107	100,5	61,05	57,30	53,58	62,25	62,0
W33	W33.107	103,5	60,93	57,18	53,46	62,13	62,0
W33	W33.107	106,5	60,82	57,07	53,35	62,02	62,0
W33	W33.107	109,5	60,70	56,96	53,24	61,91	62,0
W33	W33.108	1,5	63,73	59,99	56,27	64,94	65,0
W33	W33.108	4,5	64,88	61,14	57,42	66,09	66,0
W33	W33.108	7,5	65,53	61,78	58,06	66,73	67,0
W33	W33.108	10,5	65,59	61,85	58,13	66,80	67,0
W33	W33.108	13,5	65,59	61,85	58,13	66,80	67,0
W33	W33.108	16,5	65,56	61,82	58,09	66,76	67,0
W33	W33.108	19,5	65,48	61,74	58,02	66,69	67,0
W33	W33.108	22,5	65,34	61,59	57,87	66,54	67,0
W33	W33.108	25,5	65,02	61,28	57,55	66,22	66,0
W33	W33.108	28,5	64,63	60,89	57,17	65,84	66,0
W33	W33.108	31,5	64,46	60,72	56,99	65,66	66,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.108	34,5	64,31	60,57	56,85	65,52	66,0
W33	W33.108	37,5	64,16	60,41	56,69	65,36	65,0
W33	W33.108	40,5	64,00	60,26	56,53	65,20	65,0
W33	W33.108	43,5	63,84	60,09	56,37	65,04	65,0
W33	W33.108	46,5	63,67	59,93	56,21	64,88	65,0
W33	W33.108	49,5	63,51	59,77	56,05	64,72	65,0
W33	W33.108	52,5	63,33	59,59	55,87	64,54	65,0
W33	W33.108	55,5	63,15	59,41	55,69	64,36	64,0
W33	W33.108	58,5	62,99	59,24	55,52	64,19	64,0
W33	W33.108	61,5	62,83	59,09	55,37	64,04	64,0
W33	W33.108	64,5	62,68	58,93	55,21	63,88	64,0
W33	W33.108	67,5	62,53	58,78	55,06	63,73	64,0
W33	W33.108	70,5	62,38	58,63	54,91	63,58	64,0
W33	W33.108	73,5	62,23	58,49	54,76	63,43	63,0
W33	W33.108	76,5	62,09	58,34	54,62	63,29	63,0
W33	W33.108	79,5	61,95	58,20	54,48	63,15	63,0
W33	W33.108	82,5	61,81	58,07	54,34	63,01	63,0
W33	W33.108	85,5	61,68	57,93	54,21	62,88	63,0
W33	W33.108	88,5	61,54	57,80	54,08	62,75	63,0
W33	W33.108	91,5	61,42	57,67	53,95	62,62	63,0
W33	W33.108	94,5	61,29	57,55	53,82	62,49	62,0
W33	W33.108	97,5	61,16	57,42	53,70	62,37	62,0
W33	W33.108	100,5	61,04	57,30	53,58	62,25	62,0
W33	W33.108	103,5	60,93	57,18	53,46	62,13	62,0
W33	W33.108	106,5	60,81	57,06	53,34	62,01	62,0
W33	W33.108	109,5	60,70	56,95	53,23	61,90	62,0
W33	W33.109	1,5	63,95	60,20	56,48	65,15	65,0
W33	W33.109	4,5	65,04	61,29	57,57	66,24	66,0
W33	W33.109	7,5	65,64	61,89	58,17	66,84	67,0
W33	W33.109	10,5	65,69	61,94	58,22	66,89	67,0
W33	W33.109	13,5	65,67	61,93	58,21	66,88	67,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.109	16,5	65,64	61,89	58,17	66,84	67,0
W33	W33.109	19,5	65,56	61,81	58,09	66,76	67,0
W33	W33.109	22,5	65,40	61,65	57,93	66,60	67,0
W33	W33.109	25,5	65,11	61,37	57,64	66,31	66,0
W33	W33.109	28,5	64,69	60,95	57,23	65,90	66,0
W33	W33.109	31,5	64,51	60,76	57,04	65,71	66,0
W33	W33.109	34,5	64,35	60,61	56,89	65,56	66,0
W33	W33.109	37,5	64,20	60,45	56,73	65,40	65,0
W33	W33.109	40,5	64,04	60,29	56,57	65,24	65,0
W33	W33.109	43,5	63,87	60,12	56,40	65,07	65,0
W33	W33.109	46,5	63,71	59,96	56,24	64,91	65,0
W33	W33.109	49,5	63,54	59,80	56,08	64,75	65,0
W33	W33.109	52,5	63,37	59,63	55,90	64,57	65,0
W33	W33.109	55,5	63,20	59,46	55,73	64,40	64,0
W33	W33.109	58,5	63,03	59,29	55,57	64,24	64,0
W33	W33.109	61,5	62,87	59,13	55,41	64,08	64,0
W33	W33.109	64,5	62,72	58,97	55,25	63,92	64,0
W33	W33.109	67,5	62,57	58,82	55,10	63,77	64,0
W33	W33.109	70,5	62,42	58,67	54,95	63,62	64,0
W33	W33.109	73,5	62,27	58,53	54,80	63,47	63,0
W33	W33.109	76,5	62,13	58,38	54,66	63,33	63,0
W33	W33.109	79,5	61,99	58,24	54,52	63,19	63,0
W33	W33.109	82,5	61,85	58,11	54,39	63,06	63,0
W33	W33.109	85,5	61,72	57,97	54,25	62,92	63,0
W33	W33.109	88,5	61,59	57,84	54,12	62,79	63,0
W33	W33.109	91,5	61,46	57,71	53,99	62,66	63,0
W33	W33.109	94,5	61,33	57,59	53,86	62,53	63,0
W33	W33.109	97,5	61,21	57,46	53,74	62,41	62,0
W33	W33.109	100,5	61,09	57,34	53,62	62,29	62,0
W33	W33.109	103,5	60,97	57,22	53,50	62,17	62,0
W33	W33.109	106,5	60,85	57,11	53,39	62,06	62,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.109	109,5	60,74	57,00	53,27	61,94	62,0
W33	W33.110	1,5	64,21	60,46	56,74	65,41	65,0
W33	W33.110	4,5	65,19	61,45	57,73	66,40	66,0
W33	W33.110	7,5	65,74	61,99	58,27	66,94	67,0
W33	W33.110	10,5	65,78	62,03	58,31	66,98	67,0
W33	W33.110	13,5	65,76	62,02	58,30	66,97	67,0
W33	W33.110	16,5	65,72	61,97	58,25	66,92	67,0
W33	W33.110	19,5	65,63	61,89	58,17	66,84	67,0
W33	W33.110	22,5	65,46	61,71	57,99	66,66	67,0
W33	W33.110	25,5	65,21	61,47	57,75	66,42	66,0
W33	W33.110	28,5	64,80	61,06	57,34	66,01	66,0
W33	W33.110	31,5	64,59	60,85	57,13	65,80	66,0
W33	W33.110	34,5	64,44	60,69	56,97	65,64	66,0
W33	W33.110	37,5	64,27	60,53	56,81	65,48	65,0
W33	W33.110	40,5	64,11	60,36	56,64	65,31	65,0
W33	W33.110	43,5	63,94	60,19	56,47	65,14	65,0
W33	W33.110	46,5	63,77	60,02	56,30	64,97	65,0
W33	W33.110	49,5	63,60	59,86	56,13	64,80	65,0
W33	W33.110	52,5	63,43	59,68	55,96	64,63	65,0
W33	W33.110	55,5	63,26	59,52	55,79	64,46	64,0
W33	W33.110	58,5	63,09	59,35	55,63	64,30	64,0
W33	W33.110	61,5	62,93	59,19	55,46	64,13	64,0
W33	W33.110	64,5	62,77	59,03	55,31	63,98	64,0
W33	W33.110	67,5	62,62	58,87	55,15	63,82	64,0
W33	W33.110	70,5	62,47	58,72	55,00	63,67	64,0
W33	W33.110	73,5	62,32	58,58	54,85	63,52	64,0
W33	W33.110	76,5	62,18	58,43	54,71	63,38	63,0
W33	W33.110	79,5	62,03	58,29	54,57	63,24	63,0
W33	W33.110	82,5	61,89	58,15	54,43	63,10	63,0
W33	W33.110	85,5	61,76	58,01	54,29	62,96	63,0
W33	W33.110	88,5	61,63	57,88	54,16	62,83	63,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.110	91,5	61,50	57,76	54,04	62,71	63,0
W33	W33.110	94,5	61,37	57,63	53,90	62,57	63,0
W33	W33.110	97,5	61,24	57,50	53,78	62,45	62,0
W33	W33.110	100,5	61,12	57,38	53,66	62,33	62,0
W33	W33.110	103,5	61,00	57,26	53,54	62,21	62,0
W33	W33.110	106,5	60,89	57,14	53,42	62,09	62,0
W33	W33.110	109,5	60,77	57,03	53,31	61,98	62,0
W33	W33.111	1,5	63,20	59,45	55,73	64,40	64,0
W33	W33.111	4,5	64,00	60,25	56,53	65,20	65,0
W33	W33.111	7,5	64,39	60,64	56,92	65,59	66,0
W33	W33.111	10,5	64,42	60,67	56,95	65,62	66,0
W33	W33.111	13,5	64,41	60,66	56,94	65,61	66,0
W33	W33.111	16,5	64,27	60,53	56,81	65,48	65,0
W33	W33.111	19,5	64,19	60,44	56,72	65,39	65,0
W33	W33.111	22,5	64,05	60,31	56,59	65,26	65,0
W33	W33.111	25,5	63,86	60,12	56,40	65,07	65,0
W33	W33.111	28,5	63,42	59,68	55,96	64,63	65,0
W33	W33.111	31,5	63,22	59,47	55,75	64,42	64,0
W33	W33.111	34,5	63,04	59,29	55,57	64,24	64,0
W33	W33.111	37,5	62,88	59,14	55,42	64,09	64,0
W33	W33.111	40,5	62,72	58,98	55,26	63,93	64,0
W33	W33.111	43,5	62,56	58,82	55,09	63,76	64,0
W33	W33.111	46,5	62,39	58,65	54,93	63,60	64,0
W33	W33.111	49,5	62,23	58,48	54,76	63,43	63,0
W33	W33.111	52,5	62,06	58,32	54,60	63,27	63,0
W33	W33.111	55,5	61,90	58,16	54,44	63,11	63,0
W33	W33.111	58,5	61,74	58,00	54,28	62,95	63,0
W33	W33.111	61,5	61,59	57,84	54,12	62,79	63,0
W33	W33.111	64,5	61,43	57,69	53,96	62,63	63,0
W33	W33.111	67,5	61,28	57,53	53,81	62,48	62,0
W33	W33.111	70,5	61,13	57,38	53,66	62,33	62,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.111	73,5	60,98	57,23	53,51	62,18	62,0
W33	W33.111	76,5	60,83	57,09	53,37	62,04	62,0
W33	W33.111	79,5	60,69	56,95	53,23	61,90	62,0
W33	W33.111	82,5	60,55	56,81	53,09	61,76	62,0
W33	W33.111	85,5	60,42	56,67	52,95	61,62	62,0
W33	W33.111	88,5	60,28	56,54	52,82	61,49	61,0
W33	W33.111	91,5	60,15	56,40	52,68	61,35	61,0
W33	W33.111	94,5	60,02	56,28	52,55	61,22	61,0
W33	W33.111	97,5	59,89	56,15	52,43	61,10	61,0
W33	W33.111	100,5	59,77	56,02	52,30	60,97	61,0
W33	W33.111	103,5	59,65	55,90	52,18	60,85	61,0
W33	W33.111	106,5	59,53	55,78	52,06	60,73	61,0
W33	W33.111	109,5	59,41	55,67	51,95	60,62	61,0
W33	W33.112	1,5	62,07	58,32	54,60	63,27	63,0
W33	W33.112	4,5	62,81	59,07	55,35	64,02	64,0
W33	W33.112	7,5	63,07	59,32	55,60	64,27	64,0
W33	W33.112	10,5	63,13	59,39	55,67	64,34	64,0
W33	W33.112	13,5	63,21	59,46	55,74	64,41	64,0
W33	W33.112	16,5	63,28	59,53	55,81	64,48	64,0
W33	W33.112	19,5	63,29	59,54	55,82	64,49	64,0
W33	W33.112	22,5	63,18	59,44	55,72	64,39	64,0
W33	W33.112	25,5	63,06	59,31	55,59	64,26	64,0
W33	W33.112	28,5	62,72	58,97	55,25	63,92	64,0
W33	W33.112	31,5	62,47	58,72	55,00	63,67	64,0
W33	W33.112	34,5	62,20	58,45	54,73	63,40	63,0
W33	W33.112	37,5	62,08	58,34	54,62	63,29	63,0
W33	W33.112	40,5	61,96	58,22	54,50	63,17	63,0
W33	W33.112	43,5	61,84	58,09	54,37	63,04	63,0
W33	W33.112	46,5	61,71	57,96	54,24	62,91	63,0
W33	W33.112	49,5	61,58	57,83	54,11	62,78	63,0
W33	W33.112	52,5	61,45	57,70	53,98	62,65	63,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.112	55,5	61,31	57,57	53,85	62,52	63,0
W33	W33.112	58,5	61,18	57,43	53,71	62,38	62,0
W33	W33.112	61,5	61,05	57,30	53,58	62,25	62,0
W33	W33.112	64,5	60,91	57,17	53,45	62,12	62,0
W33	W33.112	67,5	60,78	57,04	53,31	61,98	62,0
W33	W33.112	70,5	60,65	56,91	53,18	61,85	62,0
W33	W33.112	73,5	60,52	56,78	53,06	61,73	62,0
W33	W33.112	76,5	60,39	56,65	52,93	61,60	62,0
W33	W33.112	79,5	60,27	56,52	52,80	61,47	61,0
W33	W33.112	82,5	60,14	56,40	52,68	61,35	61,0
W33	W33.112	85,5	60,02	56,28	52,55	61,22	61,0
W33	W33.112	88,5	59,90	56,15	52,43	61,10	61,0
W33	W33.112	91,5	59,78	56,04	52,31	60,98	61,0
W33	W33.112	94,5	59,66	55,92	52,20	60,87	61,0
W33	W33.112	97,5	59,55	55,80	52,08	60,75	61,0
W33	W33.112	100,5	59,43	55,69	51,97	60,64	61,0
W33	W33.112	103,5	59,32	55,58	51,85	60,52	61,0
W33	W33.112	106,5	59,21	55,46	51,74	60,41	60,0
W33	W33.112	109,5	59,10	55,36	51,64	60,31	60,0
W33	W33.113	1,5	60,52	56,78	53,05	61,72	62,0
W33	W33.113	4,5	61,19	57,44	53,72	62,39	62,0
W33	W33.113	7,5	61,42	57,67	53,95	62,62	63,0
W33	W33.113	10,5	61,52	57,78	54,05	62,72	63,0
W33	W33.113	13,5	61,75	58,00	54,28	62,95	63,0
W33	W33.113	16,5	62,17	58,43	54,71	63,38	63,0
W33	W33.113	19,5	62,51	58,77	55,04	63,71	64,0
W33	W33.113	22,5	62,49	58,74	55,02	63,69	64,0
W33	W33.113	25,5	62,39	58,64	54,92	63,59	64,0
W33	W33.113	28,5	62,22	58,48	54,75	63,42	63,0
W33	W33.113	31,5	61,87	58,13	54,41	63,08	63,0
W33	W33.113	34,5	61,70	57,95	54,23	62,90	63,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.113	37,5	61,48	57,74	54,02	62,69	63,0
W33	W33.113	40,5	61,39	57,64	53,92	62,59	63,0
W33	W33.113	43,5	61,29	57,54	53,82	62,49	62,0
W33	W33.113	46,5	61,19	57,44	53,72	62,39	62,0
W33	W33.113	49,5	61,08	57,34	53,62	62,29	62,0
W33	W33.113	52,5	60,98	57,23	53,51	62,18	62,0
W33	W33.113	55,5	60,87	57,12	53,40	62,07	62,0
W33	W33.113	58,5	60,76	57,01	53,29	61,96	62,0
W33	W33.113	61,5	60,64	56,90	53,18	61,85	62,0
W33	W33.113	64,5	60,53	56,79	53,07	61,74	62,0
W33	W33.113	67,5	60,42	56,68	52,95	61,62	62,0
W33	W33.113	70,5	60,31	56,56	52,84	61,51	62,0
W33	W33.113	73,5	60,19	56,45	52,73	61,40	61,0
W33	W33.113	76,5	60,08	56,34	52,62	61,29	61,0
W33	W33.113	79,5	59,97	56,23	52,51	61,18	61,0
W33	W33.113	82,5	59,86	56,12	52,40	61,07	61,0
W33	W33.113	85,5	59,75	56,01	52,29	60,96	61,0
W33	W33.113	88,5	59,64	55,90	52,18	60,85	61,0
W33	W33.113	91,5	59,54	55,79	52,07	60,74	61,0
W33	W33.113	94,5	59,43	55,69	51,96	60,63	61,0
W33	W33.113	97,5	59,33	55,58	51,86	60,53	61,0
W33	W33.113	100,5	59,22	55,48	51,76	60,43	60,0
W33	W33.113	103,5	59,12	55,37	51,65	60,32	60,0
W33	W33.113	106,5	59,02	55,27	51,55	60,22	60,0
W33	W33.113	109,5	58,92	55,17	51,45	60,12	60,0
W33	W33.114	1,5	58,51	54,77	51,04	59,71	60,0
W33	W33.114	4,5	59,34	55,59	51,87	60,54	61,0
W33	W33.114	7,5	59,60	55,86	52,14	60,81	61,0
W33	W33.114	10,5	59,81	56,07	52,34	61,01	61,0
W33	W33.114	13,5	60,23	56,48	52,76	61,43	61,0
W33	W33.114	16,5	60,84	57,09	53,37	62,04	62,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaa metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.114	19,5	61,46	57,72	54,00	62,67	63,0
W33	W33.114	22,5	61,80	58,06	54,34	63,01	63,0
W33	W33.114	25,5	61,76	58,02	54,30	62,97	63,0
W33	W33.114	28,5	61,63	57,88	54,16	62,83	63,0
W33	W33.114	31,5	61,39	57,64	53,92	62,59	63,0
W33	W33.114	34,5	61,21	57,46	53,74	62,41	62,0
W33	W33.114	37,5	60,93	57,18	53,46	62,13	62,0
W33	W33.114	40,5	60,77	57,03	53,31	61,98	62,0
W33	W33.114	43,5	60,70	56,95	53,23	61,90	62,0
W33	W33.114	46,5	60,61	56,86	53,14	61,81	62,0
W33	W33.114	49,5	60,52	56,78	53,06	61,73	62,0
W33	W33.114	52,5	60,44	56,69	52,97	61,64	62,0
W33	W33.114	55,5	60,35	56,60	52,88	61,55	62,0
W33	W33.114	58,5	60,25	56,51	52,79	61,46	61,0
W33	W33.114	61,5	60,16	56,42	52,69	61,36	61,0
W33	W33.114	64,5	60,07	56,32	52,60	61,27	61,0
W33	W33.114	67,5	59,97	56,23	52,50	61,17	61,0
W33	W33.114	70,5	59,87	56,13	52,41	61,08	61,0
W33	W33.114	73,5	59,78	56,03	52,31	60,98	61,0
W33	W33.114	76,5	59,68	55,94	52,22	60,89	61,0
W33	W33.114	79,5	59,59	55,84	52,12	60,79	61,0
W33	W33.114	82,5	59,49	55,74	52,02	60,69	61,0
W33	W33.114	85,5	59,39	55,65	51,92	60,59	61,0
W33	W33.114	88,5	59,30	55,55	51,83	60,50	60,0
W33	W33.114	91,5	59,20	55,45	51,73	60,40	60,0
W33	W33.114	94,5	59,10	55,36	51,64	60,31	60,0
W33	W33.114	97,5	59,01	55,26	51,54	60,21	60,0
W33	W33.114	100,5	58,91	55,17	51,45	60,12	60,0
W33	W33.114	103,5	58,82	55,08	51,36	60,03	60,0
W33	W33.114	106,5	58,73	54,98	51,26	59,93	60,0
W33	W33.114	109,5	58,64	54,89	51,17	59,84	60,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaa metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.115	1,5	57,11	53,36	49,64	58,31	58,0
W33	W33.115	4,5	58,00	54,25	50,53	59,20	59,0
W33	W33.115	7,5	58,30	54,56	50,84	59,51	60,0
W33	W33.115	10,5	58,54	54,80	51,08	59,75	60,0
W33	W33.115	13,5	59,14	55,39	51,67	60,34	60,0
W33	W33.115	16,5	59,73	55,98	52,26	60,93	61,0
W33	W33.115	19,5	60,64	56,90	53,18	61,85	62,0
W33	W33.115	22,5	61,10	57,35	53,63	62,30	62,0
W33	W33.115	25,5	61,26	57,51	53,79	62,46	62,0
W33	W33.115	28,5	61,14	57,39	53,67	62,34	62,0
W33	W33.115	31,5	61,03	57,29	53,56	62,23	62,0
W33	W33.115	34,5	60,81	57,06	53,34	62,01	62,0
W33	W33.115	37,5	60,64	56,90	53,18	61,85	62,0
W33	W33.115	40,5	60,29	56,54	52,82	61,49	61,0
W33	W33.115	43,5	60,22	56,47	52,75	61,42	61,0
W33	W33.115	46,5	60,14	56,39	52,67	61,34	61,0
W33	W33.115	49,5	60,07	56,32	52,60	61,27	61,0
W33	W33.115	52,5	59,99	56,25	52,53	61,20	61,0
W33	W33.115	55,5	59,92	56,17	52,45	61,12	61,0
W33	W33.115	58,5	59,84	56,09	52,37	61,04	61,0
W33	W33.115	61,5	59,76	56,01	52,29	60,96	61,0
W33	W33.115	64,5	59,68	55,93	52,21	60,88	61,0
W33	W33.115	67,5	59,60	55,85	52,13	60,80	61,0
W33	W33.115	70,5	59,51	55,77	52,05	60,72	61,0
W33	W33.115	73,5	59,43	55,69	51,96	60,63	61,0
W33	W33.115	76,5	59,35	55,60	51,88	60,55	61,0
W33	W33.115	79,5	59,26	55,51	51,79	60,46	60,0
W33	W33.115	82,5	59,17	55,43	51,71	60,38	60,0
W33	W33.115	85,5	59,09	55,34	51,62	60,29	60,0
W33	W33.115	88,5	59,00	55,26	51,54	60,21	60,0
W33	W33.115	91,5	58,92	55,17	51,45	60,12	60,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.115	94,5	58,83	55,09	51,37	60,04	60,0
W33	W33.115	97,5	58,75	55,00	51,28	59,95	60,0
W33	W33.115	100,5	58,66	54,92	51,19	59,86	60,0
W33	W33.115	103,5	58,58	54,83	51,11	59,78	60,0
W33	W33.115	106,5	58,49	54,75	51,03	59,70	60,0
W33	W33.115	109,5	58,41	54,66	50,94	59,61	60,0
W33	W33.116	1,5	36,41	32,66		37,61	38,0
W33	W33.116	4,5	39,79	36,04	32,32	40,99	41,0
W33	W33.116	7,5	43,08	39,34	35,62	44,29	44,0
W33	W33.116	10,5	44,50	40,75	37,03	45,70	46,0
W33	W33.116	13,5	46,45	42,70	38,98	47,65	48,0
W33	W33.116	16,5	46,89	43,15	39,43	48,10	48,0
W33	W33.116	19,5	46,78	43,03	39,31	47,98	48,0
W33	W33.116	22,5	46,20	42,45	38,73	47,40	47,0
W33	W33.116	25,5	46,16	42,42	38,70	47,37	47,0
W33	W33.116	28,5	45,94	42,19	38,47	47,14	47,0
W33	W33.116	31,5	46,00	42,25	38,53	47,20	47,0
W33	W33.116	34,5	46,01	42,26	38,54	47,21	47,0
W33	W33.116	37,5	45,95	42,20	38,48	47,15	47,0
W33	W33.116	40,5	45,84	42,09	38,37	47,04	47,0
W33	W33.116	43,5	45,73	41,99	38,27	46,94	47,0
W33	W33.116	46,5	45,65	41,90	38,18	46,85	47,0
W33	W33.116	49,5	45,53	41,78	38,06	46,73	47,0
W33	W33.116	52,5	45,45	41,70	37,98	46,65	47,0
W33	W33.116	55,5	45,44	41,69	37,97	46,64	47,0
W33	W33.116	58,5	45,44	41,70	37,97	46,64	47,0
W33	W33.116	61,5	45,42	41,67	37,95	46,62	47,0
W33	W33.116	64,5	45,41	41,66	37,94	46,61	47,0
W33	W33.116	67,5	45,42	41,68	37,96	46,63	47,0
W33	W33.116	70,5	45,42	41,68	37,96	46,63	47,0
W33	W33.116	73,5	45,39	41,64	37,92	46,59	47,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.116	76,5	45,36	41,61	37,89	46,56	47,0
W33	W33.116	79,5	45,33	41,59	37,87	46,54	47,0
W33	W33.116	82,5	45,33	41,59	37,87	46,54	47,0
W33	W33.116	85,5	45,34	41,59	37,87	46,54	47,0
W33	W33.116	88,5	45,32	41,57	37,85	46,52	47,0
W33	W33.116	91,5	45,33	41,59	37,87	46,54	47,0
W33	W33.116	94,5	45,32	41,58	37,86	46,53	47,0
W33	W33.116	97,5	45,26	41,51	37,79	46,46	46,0
W33	W33.116	100,5	45,24	41,49	37,77	46,44	46,0
W33	W33.116	103,5	44,97	41,23	37,51	46,18	46,0
W33	W33.116	106,5	44,86	41,11	37,39	46,06	46,0
W33	W33.116	109,5	44,55	40,81	37,09	45,76	46,0
W33	W33.117	1,5	36,15	32,41		37,35	37,0
W33	W33.117	4,5	38,56	34,81	31,09	39,76	40,0
W33	W33.117	7,5	43,87	40,12	36,40	45,07	45,0
W33	W33.117	10,5	45,53	41,78	38,06	46,73	47,0
W33	W33.117	13,5	47,05	43,30	39,58	48,25	48,0
W33	W33.117	16,5	46,76	43,02	39,29	47,96	48,0
W33	W33.117	19,5	46,77	43,03	39,31	47,98	48,0
W33	W33.117	22,5	46,26	42,52	38,80	47,47	47,0
W33	W33.117	25,5	46,37	42,62	38,90	47,57	48,0
W33	W33.117	28,5	46,16	42,41	38,69	47,36	47,0
W33	W33.117	31,5	45,90	42,16	38,44	47,11	47,0
W33	W33.117	34,5	45,96	42,21	38,49	47,16	47,0
W33	W33.117	37,5	45,89	42,15	38,43	47,10	47,0
W33	W33.117	40,5	45,80	42,05	38,33	47,00	47,0
W33	W33.117	43,5	45,73	41,98	38,26	46,93	47,0
W33	W33.117	46,5	45,55	41,81	38,09	46,76	47,0
W33	W33.117	49,5	45,53	41,79	38,07	46,74	47,0
W33	W33.117	52,5	45,42	41,68	37,96	46,63	47,0
W33	W33.117	55,5	45,45	41,71	37,99	46,66	47,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.117	58,5	45,49	41,74	38,02	46,69	47,0
W33	W33.117	61,5	45,50	41,76	38,04	46,71	47,0
W33	W33.117	64,5	45,53	41,79	38,07	46,74	47,0
W33	W33.117	67,5	45,55	41,80	38,08	46,75	47,0
W33	W33.117	70,5	45,54	41,79	38,07	46,74	47,0
W33	W33.117	73,5	45,44	41,69	37,97	46,64	47,0
W33	W33.117	76,5	45,44	41,69	37,97	46,64	47,0
W33	W33.117	79,5	45,44	41,70	37,98	46,65	47,0
W33	W33.117	82,5	45,46	41,72	38,00	46,67	47,0
W33	W33.117	85,5	45,46	41,72	37,99	46,66	47,0
W33	W33.117	88,5	45,44	41,69	37,97	46,64	47,0
W33	W33.117	91,5	45,43	41,69	37,96	46,63	47,0
W33	W33.117	94,5	45,39	41,65	37,92	46,59	47,0
W33	W33.117	97,5	45,36	41,61	37,89	46,56	47,0
W33	W33.117	100,5	45,17	41,43	37,71	46,38	46,0
W33	W33.117	103,5	44,99	41,24	37,52	46,19	46,0
W33	W33.117	106,5	44,64	40,89	37,17	45,84	46,0
W33	W33.117	109,5	44,34	40,59	36,87	45,54	46,0
W33	W33.118	1,5	36,64	32,90		37,85	38,0
W33	W33.118	4,5	38,95	35,20	31,48	40,15	40,0
W33	W33.118	7,5	43,62	39,88	36,15	44,82	45,0
W33	W33.118	10,5	45,60	41,86	38,14	46,81	47,0
W33	W33.118	13,5	47,54	43,80	40,08	48,75	49,0
W33	W33.118	16,5	47,51	43,77	40,05	48,72	49,0
W33	W33.118	19,5	47,26	43,52	39,79	48,46	48,0
W33	W33.118	22,5	46,65	42,91	39,19	47,86	48,0
W33	W33.118	25,5	46,61	42,86	39,14	47,81	48,0
W33	W33.118	28,5	46,37	42,62	38,90	47,57	48,0
W33	W33.118	31,5	46,34	42,59	38,87	47,54	48,0
W33	W33.118	34,5	46,24	42,49	38,77	47,44	47,0
W33	W33.118	37,5	46,23	42,48	38,76	47,43	47,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.118	40,5	46,20	42,45	38,73	47,40	47,0
W33	W33.118	43,5	46,10	42,35	38,63	47,30	47,0
W33	W33.118	46,5	45,92	42,17	38,45	47,12	47,0
W33	W33.118	49,5	45,86	42,11	38,39	47,06	47,0
W33	W33.118	52,5	45,77	42,02	38,30	46,97	47,0
W33	W33.118	55,5	45,61	41,86	38,14	46,81	47,0
W33	W33.118	58,5	45,59	41,84	38,12	46,79	47,0
W33	W33.118	61,5	45,58	41,84	38,12	46,79	47,0
W33	W33.118	64,5	45,57	41,82	38,10	46,77	47,0
W33	W33.118	67,5	45,55	41,81	38,09	46,76	47,0
W33	W33.118	70,5	45,53	41,79	38,07	46,74	47,0
W33	W33.118	73,5	45,50	41,76	38,04	46,71	47,0
W33	W33.118	76,5	45,50	41,76	38,04	46,71	47,0
W33	W33.118	79,5	45,50	41,76	38,04	46,71	47,0
W33	W33.118	82,5	45,52	41,78	38,05	46,72	47,0
W33	W33.118	85,5	45,51	41,76	38,04	46,71	47,0
W33	W33.118	88,5	45,50	41,75	38,03	46,70	47,0
W33	W33.118	91,5	45,48	41,73	38,01	46,68	47,0
W33	W33.118	94,5	45,47	41,72	38,00	46,67	47,0
W33	W33.118	97,5	45,39	41,64	37,92	46,59	47,0
W33	W33.118	100,5	45,13	41,39	37,67	46,34	46,0
W33	W33.118	103,5	44,79	41,04	37,32	45,99	46,0
W33	W33.118	106,5	44,39	40,65	36,93	45,60	46,0
W33	W33.118	109,5	44,49	40,74	37,02	45,69	46,0
W33	W33.119	1,5	41,37	37,63	33,90	42,57	43,0
W33	W33.119	4,5	43,18	39,43	35,71	44,38	44,0
W33	W33.119	7,5	46,20	42,45	38,73	47,40	47,0
W33	W33.119	10,5	45,58	41,83	38,11	46,78	47,0
W33	W33.119	13,5	46,89	43,15	39,43	48,10	48,0
W33	W33.119	16,5	46,44	42,70	38,97	47,64	48,0
W33	W33.119	19,5	46,49	42,74	39,02	47,69	48,0

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai metro

			Metro				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte					afgerond
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
W33	W33.119	22,5	46,03	42,29	38,57	47,24	47,0
W33	W33.119	25,5	45,98	42,23	38,51	47,18	47,0
W33	W33.119	28,5	45,78	42,04	38,32	46,99	47,0
W33	W33.119	31,5	45,65	41,90	38,18	46,85	47,0
W33	W33.119	34,5	45,52	41,78	38,06	46,73	47,0
W33	W33.119	37,5	45,55	41,81	38,08	46,75	47,0
W33	W33.119	40,5	45,51	41,77	38,05	46,72	47,0
W33	W33.119	43,5	45,41	41,66	37,94	46,61	47,0
W33	W33.119	46,5	45,25	41,50	37,78	46,45	46,0
W33	W33.119	49,5	45,17	41,43	37,71	46,38	46,0
W33	W33.119	52,5	45,17	41,42	37,70	46,37	46,0
W33	W33.119	55,5	44,99	41,24	37,52	46,19	46,0
W33	W33.119	58,5	44,98	41,23	37,51	46,18	46,0
W33	W33.119	61,5	44,98	41,24	37,52	46,19	46,0
W33	W33.119	64,5	44,98	41,24	37,51	46,18	46,0
W33	W33.119	67,5	44,97	41,22	37,50	46,17	46,0
W33	W33.119	70,5	44,97	41,22	37,50	46,17	46,0
W33	W33.119	73,5	44,98	41,23	37,51	46,18	46,0
W33	W33.119	76,5	44,98	41,23	37,51	46,18	46,0
W33	W33.119	79,5	44,95	41,21	37,49	46,16	46,0
W33	W33.119	82,5	44,98	41,23	37,51	46,18	46,0
W33	W33.119	85,5	44,98	41,23	37,51	46,18	46,0
W33	W33.119	88,5	44,98	41,24	37,51	46,18	46,0
W33	W33.119	91,5	44,93	41,19	37,47	46,14	46,0
W33	W33.119	94,5	44,85	41,11	37,39	46,06	46,0
W33	W33.119	97,5	44,60	40,85	37,13	45,80	46,0
W33	W33.119	100,5	44,20	40,46	36,74	45,41	45,0
W33	W33.119	103,5	43,56	39,81	36,09	44,76	45,0
W33	W33.119	106,5	43,59	39,84	36,12	44,79	45,0
W33	W33.119	109,5	43,73	39,99	36,27	44,94	45,0
W33	W33.101	49,5	61,90	58,18	51,24	61,94	62,0

Bijlage 7:

Rekenresultaten industrielawaai



Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W01.100_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	50,50	52,45	47,48	42,59	52,59
W01.100_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	20,50	51,24	46,28	41,37	51,37
W01.100_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	32,50	52,31	47,34	42,43	52,43
W01.100_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	2,50	49,39	44,42	39,50	49,50
W01.100_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	53,50	52,49	47,53	42,63	52,63
W01.100_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	23,50	51,64	46,67	41,77	51,77
W01.100_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	35,50	52,37	47,40	42,49	52,49
W01.100_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	5,50	49,52	44,56	39,66	49,66
W01.100_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	26,50	52,04	47,07	42,16	52,16
W01.100_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	38,50	52,40	47,43	42,52	52,52
W01.100_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	8,50	49,84	44,87	39,97	49,97
W01.100_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	29,50	52,21	47,24	42,32	52,32
W01.100_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	41,50	52,41	47,44	42,54	52,54
W01.100_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	11,50	50,19	45,22	40,32	50,32
W01.100_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	44,50	52,43	47,46	42,55	52,55
W01.100_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	14,50	50,57	45,60	40,70	50,70
W01.100_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	47,50	52,44	47,47	42,57	52,57
W01.100_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	17,50	50,96	45,99	41,08	51,08
W01.101_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	50,50	52,67	47,68	42,74	52,74
W01.101_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	20,50	51,58	46,59	41,65	51,65
W01.101_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	32,50	52,56	47,57	42,62	52,62
W01.101_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	2,50	49,70	44,72	39,78	49,78
W01.101_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	53,50	52,71	47,73	42,79	52,79
W01.101_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	23,50	51,98	47,00	42,05	52,05
W01.101_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	35,50	52,60	47,61	42,67	52,67
W01.101_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	5,50	49,87	44,89	39,96	49,96
W01.101_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	26,50	52,35	47,37	42,42	52,42
W01.101_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	38,50	52,62	47,63	42,69	52,69
W01.101_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	8,50	50,16	45,18	40,25	50,25
W01.101_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	29,50	52,45	47,47	42,52	52,52
W01.101_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	41,50	52,63	47,65	42,70	52,70
W01.101_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	11,50	50,53	45,55	40,61	50,61
W01.101_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	44,50	52,64	47,66	42,72	52,72
W01.101_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	14,50	50,91	45,93	41,00	51,00
W01.101_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	47,50	52,65	47,67	42,73	52,73
W01.101_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	17,50	51,31	46,33	41,39	51,39
W01.102_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	50,50	52,89	47,91	42,96	52,96
W01.102_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	20,50	51,93	46,95	42,00	52,00
W01.102_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	32,50	52,81	47,82	42,87	52,87
W01.102_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	2,50	49,93	44,93	39,94	49,94
W01.102_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	53,50	52,94	47,96	43,01	53,01
W01.102_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	23,50	52,34	47,35	42,40	52,40
W01.102_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	35,50	52,83	47,85	42,89	52,89
W01.102_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	5,50	50,11	45,12	40,12	50,12
W01.102_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	26,50	52,61	47,62	42,67	52,67
W01.102_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	38,50	52,85	47,87	42,92	52,92
W01.102_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	8,50	50,46	45,46	40,47	50,47
W01.102_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	29,50	52,71	47,73	42,77	52,77
W01.102_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	41,50	52,86	47,88	42,93	52,93
W01.102_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	11,50	50,83	45,83	40,84	50,84
W01.102_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	44,50	52,87	47,89	42,94	52,94
W01.102_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	14,50	51,22	46,22	41,23	51,23
W01.102_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	47,50	52,88	47,90	42,95	52,95
W01.102_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	17,50	51,62	46,63	41,68	51,68
W01.103_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	50,50	53,14	48,15	43,21	53,21
W01.103_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	20,50	52,30	47,32	42,37	52,37
W01.103_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	32,50	53,06	48,07	43,12	53,12
W01.103_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	2,50	50,22	45,22	40,22	50,22
W01.103_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	53,50	53,18	48,20	43,25	53,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W01.103_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	23,50	52,71	47,73	42,77	52,77
W01.103_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	35,50	53,08	48,10	43,15	53,15
W01.103_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	5,50	50,44	45,44	40,44	50,44
W01.103_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	26,50	52,88	47,89	42,94	52,94
W01.103_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	38,50	53,10	48,11	43,17	53,17
W01.103_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	8,50	50,79	45,79	40,79	50,79
W01.103_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	29,50	52,98	48,00	43,05	53,05
W01.103_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	41,50	53,11	48,13	43,18	53,18
W01.103_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	11,50	51,16	46,16	41,16	51,16
W01.103_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	44,50	53,12	48,13	43,19	53,19
W01.103_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	14,50	51,55	46,55	41,56	51,56
W01.103_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	47,50	53,13	48,14	43,20	53,20
W01.103_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	17,50	51,94	46,96	41,99	51,99
W01.104_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	50,50	54,32	49,32	44,32	54,32
W01.104_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	20,50	53,45	48,46	43,46	53,46
W01.104_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	32,50	54,20	49,20	44,21	54,21
W01.104_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	2,50	51,35	46,35	41,35	51,35
W01.104_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	53,50	54,31	49,32	44,32	54,32
W01.104_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	23,50	53,83	48,83	43,83	53,83
W01.104_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	35,50	54,25	49,25	44,25	54,25
W01.104_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	5,50	51,58	46,58	41,58	51,58
W01.104_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	26,50	53,97	48,98	43,98	53,98
W01.104_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	38,50	54,28	49,28	44,28	54,28
W01.104_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	8,50	51,90	46,90	41,90	51,90
W01.104_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	29,50	54,12	49,12	44,12	54,12
W01.104_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	41,50	54,31	49,31	44,31	54,31
W01.104_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	11,50	52,26	47,26	42,26	52,26
W01.104_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	44,50	54,32	49,32	44,32	54,32
W01.104_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	14,50	52,65	47,65	42,65	52,65
W01.104_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	47,50	54,32	49,32	44,32	54,32
W01.104_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	17,50	53,05	48,05	43,05	53,05
W01.105_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	50,50	54,30	49,30	44,30	54,30
W01.105_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	20,50	53,43	48,43	43,44	53,44
W01.105_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	32,50	54,19	49,19	44,19	54,19
W01.105_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	2,50	51,33	46,33	41,33	51,33
W01.105_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	53,50	54,30	49,30	44,30	54,30
W01.105_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	23,50	53,81	48,81	43,81	53,81
W01.105_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	35,50	54,24	49,24	44,24	54,24
W01.105_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	5,50	51,56	46,56	41,56	51,56
W01.105_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	26,50	53,96	48,96	43,96	53,96
W01.105_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	38,50	54,27	49,27	44,27	54,27
W01.105_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	8,50	51,88	46,88	41,88	51,88
W01.105_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	29,50	54,10	49,10	44,10	54,10
W01.105_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	41,50	54,29	49,29	44,29	54,29
W01.105_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	11,50	52,24	47,24	42,24	52,24
W01.105_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	44,50	54,30	49,30	44,30	54,30
W01.105_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	14,50	52,63	47,63	42,63	52,63
W01.105_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	47,50	54,30	49,30	44,30	54,30
W01.105_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	17,50	53,03	48,03	43,03	53,03
W01.106_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	50,50	54,29	49,29	44,29	54,29
W01.106_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	20,50	53,42	48,42	43,42	53,42
W01.106_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	32,50	54,18	49,18	44,18	54,18
W01.106_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	2,50	51,32	46,32	41,32	51,32
W01.106_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	53,50	54,29	49,29	44,29	54,29
W01.106_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	23,50	53,80	48,80	43,80	53,80
W01.106_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	35,50	54,23	49,23	44,23	54,23
W01.106_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	5,50	51,54	46,54	41,54	51,54
W01.106_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	26,50	53,95	48,95	43,95	53,95
W01.106_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	38,50	54,26	49,26	44,26	54,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W01.106_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	8,50	51,86	46,86	41,86	51,86
W01.106_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	29,50	54,08	49,08	44,08	54,08
W01.106_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	41,50	54,28	49,28	44,28	54,28
W01.106_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	11,50	52,22	47,22	42,22	52,22
W01.106_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	44,50	54,29	49,29	44,29	54,29
W01.106_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	14,50	52,62	47,62	42,62	52,62
W01.106_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	47,50	54,29	49,29	44,29	54,29
W01.106_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	17,50	53,02	48,02	43,02	53,02
W01.107_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	50,50	54,29	49,29	44,29	54,29
W01.107_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	20,50	53,41	48,41	43,41	53,41
W01.107_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	32,50	54,18	49,18	44,18	54,18
W01.107_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	2,50	51,31	46,31	41,31	51,31
W01.107_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	53,50	54,28	49,28	44,29	54,29
W01.107_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	23,50	53,80	48,80	43,80	53,80
W01.107_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	35,50	54,23	49,23	44,23	54,23
W01.107_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	5,50	51,54	46,54	41,54	51,54
W01.107_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	26,50	53,95	48,95	43,95	53,95
W01.107_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	38,50	54,27	49,27	44,27	54,27
W01.107_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	8,50	51,85	46,85	41,85	51,85
W01.107_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	29,50	54,08	49,08	44,08	54,08
W01.107_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	41,50	54,28	49,28	44,28	54,28
W01.107_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	11,50	52,21	47,21	42,21	52,21
W01.107_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	44,50	54,29	49,29	44,29	54,29
W01.107_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	14,50	52,60	47,60	42,61	52,61
W01.107_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	47,50	54,29	49,29	44,29	54,29
W01.107_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	17,50	53,00	48,00	43,00	53,00
W01.108_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	50,50	54,14	49,14	44,14	54,14
W01.108_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	20,50	53,23	48,23	43,23	53,23
W01.108_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	32,50	54,04	49,04	44,04	54,04
W01.108_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	2,50	51,12	46,12	41,12	51,12
W01.108_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	53,50	54,14	49,14	44,14	54,14
W01.108_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	23,50	53,64	48,64	43,64	53,64
W01.108_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	35,50	54,10	49,10	44,10	54,10
W01.108_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	5,50	51,34	46,34	41,34	51,34
W01.108_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	26,50	53,81	48,81	43,81	53,81
W01.108_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	38,50	54,13	49,13	44,13	54,13
W01.108_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	8,50	51,66	46,66	41,66	51,66
W01.108_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	29,50	53,93	48,93	43,93	53,93
W01.108_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	41,50	54,14	49,14	44,15	54,15
W01.108_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	11,50	52,03	47,03	42,03	52,03
W01.108_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	44,50	54,15	49,15	44,15	54,15
W01.108_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	14,50	52,42	47,42	42,42	52,42
W01.108_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	47,50	54,15	49,15	44,15	54,15
W01.108_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	17,50	52,83	47,83	42,83	52,83
W01.109_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	50,50	54,01	49,01	44,01	54,01
W01.109_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	20,50	53,03	48,03	43,03	53,03
W01.109_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	32,50	53,88	48,88	43,89	53,89
W01.109_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	2,50	50,97	45,97	40,97	50,97
W01.109_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	53,50	53,99	48,99	43,99	53,99
W01.109_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	23,50	53,42	48,42	43,42	53,42
W01.109_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	35,50	53,96	48,96	43,96	53,96
W01.109_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	5,50	51,18	46,18	41,18	51,18
W01.109_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	26,50	53,66	48,66	43,66	53,66
W01.109_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	38,50	54,00	49,00	44,00	54,00
W01.109_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	8,50	51,48	46,48	41,49	51,49
W01.109_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	29,50	53,78	48,78	43,78	53,78
W01.109_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	41,50	54,01	49,01	44,01	54,01
W01.109_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	11,50	51,84	46,84	41,84	51,84
W01.109_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	44,50	54,02	49,02	44,02	54,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W01.109_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	14,50	52,23	47,23	42,23	52,23
W01.109_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	47,50	54,02	49,02	44,02	54,02
W01.109_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	17,50	52,63	47,63	42,63	52,63
W01.110_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	50,50	53,87	48,87	43,87	53,87
W01.110_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	20,50	52,82	47,82	42,82	52,82
W01.110_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	32,50	53,72	48,72	43,73	53,73
W01.110_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	2,50	50,82	45,82	40,82	50,82
W01.110_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	53,50	53,85	48,85	43,85	53,85
W01.110_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	23,50	53,21	48,21	43,21	53,21
W01.110_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	35,50	53,82	48,82	43,82	53,82
W01.110_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	5,50	51,00	46,00	41,00	51,00
W01.110_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	26,50	53,50	48,50	43,50	53,50
W01.110_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	38,50	53,86	48,86	43,86	53,86
W01.110_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	8,50	51,30	46,30	41,30	51,30
W01.110_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	29,50	53,62	48,62	43,62	53,62
W01.110_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	41,50	53,87	48,87	43,87	53,87
W01.110_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	11,50	51,65	46,65	41,65	51,65
W01.110_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	44,50	53,88	48,88	43,88	53,88
W01.110_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	14,50	52,04	47,04	42,04	52,04
W01.110_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	47,50	53,87	48,87	43,88	53,88
W01.110_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	17,50	52,42	47,42	42,43	52,43
W01.110_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	50,50	53,73	48,74	43,74	53,74
W01.111_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	20,50	52,61	47,61	42,61	52,61
W01.111_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	32,50	53,57	48,57	43,57	53,57
W01.111_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	2,50	50,67	45,67	40,67	50,67
W01.111_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	53,50	53,71	48,71	43,72	53,72
W01.111_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	23,50	53,00	48,00	43,00	53,00
W01.111_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	35,50	53,67	48,67	43,67	53,67
W01.111_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	5,50	50,84	45,84	40,84	50,84
W01.111_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	26,50	53,34	48,34	43,34	53,34
W01.111_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	38,50	53,72	48,72	43,72	53,72
W01.111_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	8,50	51,13	46,13	41,13	51,13
W01.111_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	29,50	53,47	48,47	43,47	53,47
W01.111_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	41,50	53,73	48,73	43,74	53,74
W01.111_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	11,50	51,47	46,47	41,47	51,47
W01.111_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	44,50	53,74	48,74	43,74	53,74
W01.111_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	14,50	51,85	46,85	41,85	51,85
W01.111_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	47,50	53,74	48,74	43,74	53,74
W01.111_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	17,50	52,23	47,23	42,23	52,23
W01.112_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	50,50	49,23	44,23	39,23	49,23
W01.112_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	20,50	47,80	42,80	37,80	47,80
W01.112_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	32,50	48,89	43,89	38,90	48,90
W01.112_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	2,50	46,13	41,13	36,13	46,13
W01.112_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	53,50	49,41	44,41	39,41	49,41
W01.112_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	23,50	48,17	43,17	38,18	48,18
W01.112_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	35,50	49,01	44,01	39,01	49,01
W01.112_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	5,50	46,22	41,22	36,22	46,22
W01.112_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	26,50	48,54	43,54	38,54	48,54
W01.112_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	38,50	49,11	44,11	39,11	49,11
W01.112_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	8,50	46,40	41,40	36,40	46,40
W01.112_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	29,50	48,75	43,75	38,76	48,76
W01.112_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	41,50	49,15	44,15	39,15	49,15
W01.112_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	11,50	46,69	41,69	36,69	46,69
W01.112_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	44,50	49,16	44,17	39,17	49,17
W01.112_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	14,50	47,05	42,05	37,05	47,05
W01.112_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	47,50	49,18	44,18	39,19	49,19
W01.112_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	17,50	47,42	42,42	37,43	47,43
W01.113_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	50,50	48,56	43,56	38,57	48,57
W01.113_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	20,50	47,01	42,01	37,02	47,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W01.113_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	32,50	48,16	43,17	38,17	48,17
W01.113_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	2,50	45,48	40,48	35,49	45,49
W01.113_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	53,50	48,76	43,77	38,78	48,78
W01.113_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	23,50	47,37	42,38	37,39	47,39
W01.113_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	35,50	48,29	43,29	38,30	48,30
W01.113_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	5,50	45,52	40,52	35,53	45,53
W01.113_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	26,50	47,74	42,74	37,75	47,75
W01.113_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	38,50	48,40	43,41	38,42	48,42
W01.113_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	8,50	45,67	40,67	35,68	45,68
W01.113_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	29,50	47,99	43,00	38,00	48,00
W01.113_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	41,50	48,47	43,47	38,48	48,48
W01.113_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	11,50	45,92	40,92	35,94	45,94
W01.113_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	44,50	48,49	43,49	38,50	48,50
W01.113_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	14,50	46,27	41,28	36,29	46,29
W01.113_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	47,50	48,51	43,51	38,52	48,52
W01.113_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	17,50	46,64	41,64	36,65	46,65
W01.114_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	50,50	40,64	36,09	32,14	42,14
W01.114_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	20,50	37,94	33,43	29,74	39,74
W01.114_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	32,50	39,21	34,71	30,90	40,90
W01.114_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	2,50	36,44	31,87	27,95	37,95
W01.114_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	53,50	42,32	37,64	33,41	43,41
W01.114_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	23,50	38,32	33,81	30,11	40,11
W01.114_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	35,50	39,41	34,90	31,08	41,08
W01.114_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	5,50	36,24	31,72	27,91	37,91
W01.114_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	26,50	38,70	34,19	30,45	40,45
W01.114_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	38,50	39,58	35,08	31,24	41,24
W01.114_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	8,50	36,45	31,95	28,18	38,18
W01.114_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	29,50	39,00	34,50	30,71	40,71
W01.114_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	41,50	39,74	35,23	31,39	41,39
W01.114_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	11,50	36,78	32,27	28,53	38,53
W01.114_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	44,50	39,92	35,41	31,56	41,56
W01.114_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	14,50	37,17	32,66	28,94	38,94
W01.114_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	47,50	40,16	35,65	31,77	41,77
W01.114_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	17,50	37,57	33,05	29,37	39,37
W01.115_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	50,50	39,22	34,78	31,14	41,14
W01.115_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	20,50	36,06	31,78	28,57	38,57
W01.115_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	32,50	37,38	33,07	29,69	39,69
W01.115_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	2,50	34,76	30,44	26,99	36,99
W01.115_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	53,50	41,37	36,73	32,66	42,66
W01.115_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	23,50	36,45	32,18	28,95	38,95
W01.115_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	35,50	37,61	33,28	29,88	39,88
W01.115_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	5,50	34,33	30,08	26,85	36,85
W01.115_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	26,50	36,83	32,54	29,27	39,27
W01.115_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	38,50	37,82	33,48	30,05	40,05
W01.115_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	8,50	34,52	30,31	27,10	37,10
W01.115_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	29,50	37,14	32,85	29,50	39,50
W01.115_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	41,50	38,02	33,68	30,23	40,23
W01.115_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	11,50	34,86	30,63	27,41	37,41
W01.115_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	44,50	38,25	33,89	30,42	40,42
W01.115_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	14,50	35,27	30,99	27,75	37,75
W01.115_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	47,50	38,57	34,19	30,67	40,67
W01.115_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	17,50	35,68	31,41	28,20	38,20
W01.116_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	50,50	38,79	34,42	30,92	40,92
W01.116_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	20,50	35,45	31,31	28,32	38,32
W01.116_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	32,50	36,80	32,60	29,42	39,42
W01.116_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	2,50	33,87	29,72	26,55	36,55
W01.116_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	53,50	41,01	36,40	32,43	42,43
W01.116_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	23,50	35,86	31,71	28,72	38,72
W01.116_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	35,50	37,04	32,82	29,61	39,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W01.116_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	5,50	33,73	29,67	26,74	36,74
W01.116_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	26,50	36,24	32,06	29,01	39,01
W01.116_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	38,50	37,25	33,02	29,79	39,79
W01.116_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	8,50	33,91	29,89	26,98	36,98
W01.116_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	29,50	36,55	32,37	29,23	39,23
W01.116_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	41,50	37,47	33,23	29,97	39,97
W01.116_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	11,50	34,23	30,19	27,28	37,28
W01.116_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	44,50	37,72	33,46	30,17	40,17
W01.116_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	14,50	34,66	30,56	27,61	37,61
W01.116_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	47,50	38,09	33,80	30,44	40,44
W01.116_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	17,50	35,06	30,92	27,95	37,95
W01.117_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	50,50	38,69	34,33	30,90	40,90
W01.117_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	20,50	35,26	31,14	28,29	38,29
W01.117_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	32,50	36,61	32,44	29,37	39,37
W01.117_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	2,50	34,03	29,87	26,71	36,71
W01.117_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	53,50	40,99	36,38	32,44	42,44
W01.117_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	23,50	35,67	31,55	28,69	38,69
W01.117_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	35,50	36,86	32,67	29,57	39,57
W01.117_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	5,50	33,55	29,56	26,73	36,73
W01.117_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	26,50	36,03	31,89	28,96	38,96
W01.117_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	38,50	37,07	32,87	29,74	39,74
W01.117_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	8,50	33,68	29,73	26,95	36,95
W01.117_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	29,50	36,35	32,19	29,17	39,17
W01.117_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	41,50	37,30	33,08	29,92	39,92
W01.117_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	11,50	34,02	30,04	27,25	37,25
W01.117_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	44,50	37,56	33,32	30,12	40,12
W01.117_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	14,50	34,47	30,39	27,57	37,57
W01.117_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	47,50	37,96	33,68	30,41	40,41
W01.117_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	17,50	34,85	30,76	27,92	37,92
W01.118_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	50,50	38,68	34,33	30,96	40,96
W01.118_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	20,50	35,24	31,16	28,36	38,36
W01.118_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	32,50	36,58	32,43	29,43	39,43
W01.118_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	2,50	33,91	29,76	26,65	36,65
W01.118_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	53,50	41,02	36,41	32,50	42,50
W01.118_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	23,50	35,65	31,58	28,77	38,77
W01.118_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	35,50	36,82	32,65	29,61	39,61
W01.118_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	5,50	33,59	29,62	26,84	36,84
W01.118_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	26,50	36,02	31,90	29,02	39,02
W01.118_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	38,50	37,03	32,85	29,78	39,78
W01.118_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	8,50	33,82	29,87	27,10	37,10
W01.118_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	29,50	36,33	32,20	29,23	39,23
W01.118_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	41,50	37,26	33,06	29,96	39,96
W01.118_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	11,50	33,96	30,04	27,32	37,32
W01.118_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	44,50	37,54	33,31	30,17	40,17
W01.118_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	14,50	34,41	30,41	27,65	37,65
W01.118_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	47,50	37,94	33,67	30,45	40,45
W01.118_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	17,50	34,82	30,78	28,00	38,00
W01.119_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	50,50	38,92	34,59	31,18	41,18
W01.119_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	20,50	35,53	31,47	28,62	38,62
W01.119_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	32,50	36,86	32,72	29,66	39,66
W01.119_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	2,50	34,60	30,28	26,92	36,92
W01.119_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	53,50	41,21	36,62	32,69	42,69
W01.119_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	23,50	35,93	31,86	29,00	39,00
W01.119_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	35,50	37,09	32,93	29,85	39,85
W01.119_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	5,50	34,92	30,73	27,60	37,60
W01.119_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	26,50	36,30	32,18	29,25	39,25
W01.119_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	38,50	37,29	33,12	30,02	40,02
W01.119_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	8,50	34,38	30,35	27,46	37,46
W01.119_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	29,50	36,61	32,49	29,47	39,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W01.119_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	41,50	37,52	33,33	30,19	40,19
W01.119_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	11,50	34,41	30,46	27,64	37,64
W01.119_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	44,50	37,79	33,58	30,40	40,40
W01.119_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	14,50	34,69	30,73	27,91	37,91
W01.119_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	47,50	38,18	33,93	30,68	40,68
W01.119_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	17,50	35,10	31,09	28,26	38,26
W01.120_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	50,50	40,45	35,95	32,21	42,21
W01.120_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	20,50	37,65	33,30	29,87	39,87
W01.120_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	32,50	38,89	34,47	30,91	40,91
W01.120_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	2,50	37,19	32,59	28,66	38,66
W01.120_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	53,50	42,25	37,59	33,50	43,50
W01.120_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	23,50	38,04	33,67	30,23	40,23
W01.120_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	35,50	39,08	34,65	31,08	41,08
W01.120_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	5,50	36,69	32,27	28,71	38,71
W01.120_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	26,50	38,40	34,00	30,50	40,50
W01.120_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	38,50	39,24	34,80	31,22	41,22
W01.120_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	8,50	36,53	32,18	28,73	38,73
W01.120_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	29,50	38,67	34,26	30,72	40,72
W01.120_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	41,50	39,41	34,97	31,37	41,37
W01.120_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	11,50	36,76	32,45	28,99	38,99
W01.120_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	44,50	39,62	35,17	31,55	41,55
W01.120_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	14,50	37,14	32,80	29,33	39,33
W01.120_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	47,50	39,91	35,44	31,79	41,79
W01.120_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	17,50	37,27	32,94	29,51	39,51
W02.01_A	Donarpad 9	1,50	51,04	46,04	41,05	51,05
W02.01_B	Donarpad 9	4,50	51,20	46,20	41,20	51,20
W02.01_C	Donarpad 9	7,50	51,48	46,48	41,48	51,48
W02.02_A	Donarpad 9	1,50	51,03	46,03	41,03	51,03
W02.02_B	Donarpad 9	4,50	51,21	46,21	41,21	51,21
W02.02_C	Donarpad 9	7,50	51,54	46,54	41,54	51,54
W02.03_A	Donarpad 9	1,50	51,00	46,00	41,01	51,01
W02.03_B	Donarpad 9	4,50	51,12	46,12	41,12	51,12
W02.03_C	Donarpad 9	7,50	51,42	46,42	41,42	51,42
W02.04_A	Donarpad 9	1,50	48,26	43,27	38,27	48,27
W02.04_B	Donarpad 9	4,50	48,54	43,55	38,55	48,55
W02.04_C	Donarpad 9	7,50	49,14	44,15	39,16	49,16
W02.05_A	Donarpad 9	1,50	47,94	42,94	37,94	47,94
W02.05_B	Donarpad 9	4,50	48,25	43,25	38,26	48,26
W02.05_C	Donarpad 9	7,50	48,90	43,91	38,92	48,92
W02.06_A	Donarpad 9	1,50	47,54	42,55	37,55	47,55
W02.06_B	Donarpad 9	4,50	47,83	42,83	37,84	47,84
W02.06_C	Donarpad 9	7,50	48,62	43,63	38,64	48,64
W02.07_A	Donarpad 9	1,50	41,37	36,39	31,43	41,43
W02.07_B	Donarpad 9	4,50	41,92	36,93	31,99	41,99
W02.07_C	Donarpad 9	7,50	42,66	37,68	32,73	42,73
W02.08_A	Donarpad 9	1,50	43,59	38,60	33,61	43,61
W02.08_B	Donarpad 9	4,50	43,51	38,52	33,54	43,54
W02.08_C	Donarpad 9	7,50	44,89	39,91	34,94	44,94
W02.09_A	Donarpad 9	1,50	49,07	44,07	39,07	49,07
W02.09_B	Donarpad 9	4,50	49,18	44,18	39,19	49,19
W02.09_C	Donarpad 9	7,50	49,56	44,56	39,57	49,57
W03.01_A	Schalm-Steiger [1]	1,50	43,23	38,66	35,95	45,95
W03.01_B	Schalm-Steiger [1]	4,50	43,42	39,07	36,37	46,37
W03.01_C	Schalm-Steiger [1]	7,50	44,37	39,87	37,06	47,06
W03.01_D	Schalm-Steiger [1]	10,50	45,37	40,76	37,85	47,85
W03.02_A	Schalm-Steiger [2]	1,50	42,69	38,07	35,42	45,42
W03.02_B	Schalm-Steiger [2]	4,50	42,79	38,42	35,83	45,83
W03.02_C	Schalm-Steiger [2]	7,50	43,68	39,21	36,53	46,53
W03.02_D	Schalm-Steiger [2]	10,50	44,35	39,83	37,18	47,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W03.03_A	Schalm-Steiger [3]		1,50	41,44	37,64	35,41	45,41
W03.03_B	Schalm-Steiger [3]		4,50	41,50	37,95	35,89	45,89
W03.03_C	Schalm-Steiger [3]		7,50	42,39	38,78	36,65	46,65
W03.03_D	Schalm-Steiger [3]		10,50	43,03	39,39	37,27	47,27
W03.04_A	Schalm-Steiger [4]		1,50	41,10	37,15	34,58	44,58
W03.04_B	Schalm-Steiger [4]		4,50	41,06	37,32	34,93	44,93
W03.04_C	Schalm-Steiger [4]		7,50	41,81	38,08	35,66	45,66
W03.04_D	Schalm-Steiger [4]		10,50	42,24	38,48	36,21	46,21
W03.05_A	Schalm-Steiger [5]		1,50	40,67	36,69	34,36	44,36
W03.05_B	Schalm-Steiger [5]		4,50	40,72	36,96	34,78	44,78
W03.05_C	Schalm-Steiger [5]		7,50	41,31	37,57	35,32	45,32
W03.05_D	Schalm-Steiger [5]		10,50	41,96	38,31	36,10	46,10
W03.06_A	Schalm-Steiger [6]		1,50	40,94	37,29	35,45	45,45
W03.06_B	Schalm-Steiger [6]		4,50	40,68	37,41	35,86	45,86
W03.06_C	Schalm-Steiger [6]		7,50	41,11	37,99	36,49	46,49
W03.06_D	Schalm-Steiger [6]		10,50	41,53	37,82	35,70	45,70
W03.07_A	Schalm-Steiger [7]		1,50	35,79	31,59	28,40	38,40
W03.07_B	Schalm-Steiger [7]		4,50	34,51	30,76	28,20	38,20
W03.07_C	Schalm-Steiger [7]		7,50	35,21	31,54	29,00	39,00
W03.07_D	Schalm-Steiger [7]		10,50	37,49	33,85	31,34	41,34
W03.08_A	Schalm-Steiger [8]		1,50	38,03	34,61	32,64	42,64
W03.08_B	Schalm-Steiger [8]		4,50	37,75	34,00	31,62	41,62
W03.08_C	Schalm-Steiger [8]		7,50	38,32	34,71	32,46	42,46
W03.08_D	Schalm-Steiger [8]		10,50	39,52	35,83	33,47	43,47
W03.09_A	Schalm-Steiger [9]		1,50	35,90	31,88	28,76	38,76
W03.09_B	Schalm-Steiger [9]		4,50	36,59	32,57	29,46	39,46
W03.09_C	Schalm-Steiger [9]		7,50	37,82	33,82	30,46	40,46
W03.09_D	Schalm-Steiger [9]		10,50	38,98	34,88	31,35	41,35
W03.10_A	Schalm-Steiger [10]		1,50	35,65	30,81	26,21	36,21
W03.10_B	Schalm-Steiger [10]		4,50	36,46	31,67	27,22	37,22
W03.10_C	Schalm-Steiger [10]		7,50	38,72	33,88	29,30	39,30
W03.10_D	Schalm-Steiger [10]		10,50	39,55	34,74	30,25	40,25
W03.11_A	Schalm-Steiger [11]		1,50	37,55	32,78	28,45	38,45
W03.11_B	Schalm-Steiger [11]		4,50	37,45	32,73	28,52	38,52
W03.11_C	Schalm-Steiger [11]		7,50	39,43	34,83	30,90	40,90
W03.11_D	Schalm-Steiger [11]		10,50	40,93	36,46	32,78	42,78
W03.12_A	Schalm-Steiger [12]		1,50	37,63	32,76	28,11	38,11
W03.12_B	Schalm-Steiger [12]		4,50	37,38	32,60	28,17	38,17
W03.12_C	Schalm-Steiger [12]		7,50	38,66	33,91	29,56	39,56
W03.12_D	Schalm-Steiger [12]		10,50	40,58	35,92	31,78	41,78
W03.13_A	Schalm-Steiger [13]		1,50	37,03	32,18	27,60	37,60
W03.13_B	Schalm-Steiger [13]		4,50	37,18	32,37	27,91	37,91
W03.13_C	Schalm-Steiger [13]		7,50	38,36	33,53	29,01	39,01
W03.13_D	Schalm-Steiger [13]		10,50	39,94	35,08	30,46	40,46
W03.14_A	Schalm-Steiger [14]		1,50	34,97	30,07	25,35	35,35
W03.14_B	Schalm-Steiger [14]		4,50	36,49	31,59	26,88	36,88
W03.14_C	Schalm-Steiger [14]		7,50	38,33	33,43	28,71	38,71
W03.14_D	Schalm-Steiger [14]		10,50	40,52	35,63	30,91	40,91
W03.15_A	Schalm-Steiger [15]		1,50	35,20	30,29	25,56	35,56
W03.15_B	Schalm-Steiger [15]		4,50	37,06	32,13	27,37	37,37
W03.15_C	Schalm-Steiger [15]		7,50	38,70	33,83	29,18	39,18
W03.15_D	Schalm-Steiger [15]		10,50	40,17	35,48	31,33	41,33
W03.16_A	Schalm-Steiger [16]		1,50	34,26	29,57	25,44	35,44
W03.16_B	Schalm-Steiger [16]		4,50	35,48	30,82	26,74	36,74
W03.16_C	Schalm-Steiger [16]		7,50	37,56	32,90	28,80	38,80
W03.16_D	Schalm-Steiger [16]		10,50	39,07	34,32	30,02	40,02
W03.17_A	Schalm-Steiger [17]		1,50	37,71	36,03	35,36	45,36
W03.17_B	Schalm-Steiger [17]		4,50	36,04	32,51	30,40	40,40
W03.17_C	Schalm-Steiger [17]		7,50	37,61	33,79	31,28	41,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W03.17_D	Schalm-Steiger [17]	10,50	39,86	35,69	32,62	42,62
W03.18_A	Schalm-Steiger [18]	1,50	34,70	29,78	25,45	35,45
W03.18_B	Schalm-Steiger [18]	4,50	35,95	31,05	26,60	36,60
W03.18_C	Schalm-Steiger [18]	7,50	37,36	32,46	27,94	37,94
W03.18_D	Schalm-Steiger [18]	10,50	39,48	34,62	30,17	40,17
W03.19_A	Schalm-Steiger [19]	1,50	35,13	30,87	27,40	37,40
W03.19_B	Schalm-Steiger [19]	4,50	36,50	32,54	29,66	39,66
W03.19_C	Schalm-Steiger [19]	7,50	38,39	34,12	30,74	40,74
W03.19_D	Schalm-Steiger [19]	10,50	40,54	36,05	32,22	42,22
W03.20_A	Schalm-Steiger [20]	1,50	33,97	29,56	26,19	36,19
W03.20_B	Schalm-Steiger [20]	4,50	35,80	31,27	27,54	37,54
W03.20_C	Schalm-Steiger [20]	7,50	37,08	32,58	28,89	38,89
W03.20_D	Schalm-Steiger [20]	10,50	38,95	34,58	31,18	41,18
W03.21_A	Schalm-Steiger [21]	1,50	41,69	36,52	33,76	43,76
W03.21_B	Schalm-Steiger [21]	4,50	41,95	36,95	34,10	44,10
W03.21_C	Schalm-Steiger [21]	7,50	43,10	37,99	34,97	44,97
W03.21_D	Schalm-Steiger [21]	10,50	44,74	39,70	36,57	46,57
W04.01_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	40,60	35,64	30,73	40,73
W04.02_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	40,73	35,74	30,79	40,79
W04.03_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	38,13	33,16	28,26	38,26
W04.04_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	38,66	33,82	29,29	39,29
W04.05_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	35,95	31,34	27,32	37,32
W04.06_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	34,57	30,13	26,44	36,44
W04.07_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	34,86	30,37	26,59	36,59
W04.08_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	34,61	30,15	26,38	36,38
W04.09_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	31,29	26,55	22,28	32,28
W05.01_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	38,35	33,40	28,54	38,54
W05.02_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	38,49	33,57	28,84	38,84
W05.03_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	39,54	34,63	29,93	39,93
W05.04_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	40,69	35,81	31,15	41,15
W05.05_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	32,08	27,32	22,99	32,99
W05.06_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	31,16	26,39	22,07	32,07
W05.07_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	32,73	28,06	23,92	33,92
W05.08_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	36,17	31,26	26,52	36,52
W05.09_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	33,52	28,66	24,07	34,07
W05.10_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	35,28	30,42	25,83	35,83
W06.01_A	Rechthuisstraat 43	1,50	40,38	35,46	30,50	40,50
W06.02_A	Rechthuisstraat 43	1,50	40,04	35,12	30,16	40,16
W06.03_A	Rechthuisstraat 43	1,50	42,50	37,61	32,80	42,80
W06.04_A	Rechthuisstraat 43	1,50	42,84	37,86	32,91	42,91
W06.05_A	Rechthuisstraat 43	1,50	42,82	37,83	32,85	42,85
W06.06_A	Rechthuisstraat 43	1,50	42,70	37,71	32,73	42,73
W06.07_A	Rechthuisstraat 43	1,50	42,95	37,97	33,01	43,01
W06.08_A	Rechthuisstraat 43	1,50	35,92	31,06	26,38	36,38
W07.01_A	Rechthuisstraat 29	1,50	40,42	35,92	32,04	42,04
W07.02_A	Rechthuisstraat 29	1,50	40,87	36,31	32,33	42,33
W07.03_A	Rechthuisstraat 29	1,50	35,64	30,76	26,14	36,14
W07.04_A	Rechthuisstraat 29	1,50	33,69	29,02	24,79	34,79
W07.05_A	Rechthuisstraat 29	1,50	34,52	30,07	26,48	36,48
W07.06_A	Rechthuisstraat 29	1,50	33,43	28,57	23,89	33,89
W07.07_A	Rechthuisstraat 29	1,50	33,08	28,19	23,47	33,47
W08.01_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	42,06	37,75	34,40	44,40
W08.02_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	42,14	37,80	34,42	44,42
W08.03_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	43,19	38,31	33,68	43,68
W08.04_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	44,05	39,07	34,11	44,11
W08.05_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	44,07	39,08	34,11	44,11
W08.06_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	43,27	38,28	33,31	43,31
W08.07_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	43,48	38,51	33,57	43,57
W08.08_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	35,18	30,28	25,49	35,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W09.01_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	42,50	38,19	34,84	44,84
W09.02_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	42,48	38,17	34,82	44,82
W09.03_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	42,58	38,23	34,80	44,80
W09.04_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	42,14	37,85	34,51	44,51
W09.05_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	42,01	37,73	34,41	44,41
W09.06_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	36,56	31,65	26,83	36,83
W09.07_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	37,13	32,49	28,40	38,40
W09.08_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	37,87	33,23	29,17	39,17
W10.01_A	Rechthuislaan 9-11	1,50	41,68	37,38	34,18	44,18
W10.02_A	Rechthuislaan 9-11	1,50	41,26	37,03	33,90	43,90
W10.03_A	Rechthuislaan 9-11	1,50	35,34	31,19	27,88	37,88
W10.04_A	Rechthuislaan 9-11	1,50	35,05	30,65	26,91	36,91
W11.01_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	1,50	47,64	43,26	39,28	49,28
W11.01_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	4,50	48,94	44,53	40,29	50,29
W11.01_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	7,50	50,08	45,47	41,10	51,10
W11.01_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	10,50	50,24	45,68	41,42	51,42
W11.02_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	1,50	47,93	43,65	39,62	49,62
W11.02_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	4,50	49,65	45,26	40,93	50,93
W11.02_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	7,50	50,59	46,02	41,61	51,61
W11.02_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	10,50	50,69	46,17	41,85	51,85
W11.03_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	1,50	48,42	44,05	39,91	49,91
W11.03_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	4,50	50,18	45,76	41,32	51,32
W11.03_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	7,50	50,98	46,40	41,90	51,90
W11.03_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	10,50	51,13	46,59	42,17	52,17
W11.04_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	1,50	48,68	44,20	39,97	49,97
W11.04_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	4,50	50,42	45,91	41,35	51,35
W11.04_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	7,50	51,34	46,63	42,02	52,02
W11.04_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	10,50	51,58	46,93	42,34	52,34
W11.05_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	1,50	48,44	43,88	39,67	49,67
W11.05_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	4,50	50,05	45,37	40,86	50,86
W11.05_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	7,50	51,32	46,28	41,65	51,65
W11.05_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	10,50	51,47	46,48	41,91	51,91
W11.06_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	1,50	37,03	32,56	28,70	38,70
W11.06_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	4,50	38,42	33,85	29,73	39,73
W11.06_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	7,50	39,94	35,29	31,01	41,01
W11.06_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	10,50	42,57	37,80	33,30	43,30
W12.01_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	43,27	38,42	33,82	43,82
W12.02_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	43,32	38,49	33,94	43,94
W12.03_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	42,58	37,75	33,19	43,19
W12.04_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	42,61	37,76	33,13	43,13
W12.05_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	42,73	38,10	34,07	44,07
W12.06_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	43,69	38,80	34,12	44,12
W12.07_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	43,29	38,45	33,85	43,85
W12.08_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	43,06	38,25	33,75	43,75
W12.09_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	43,29	38,60	34,43	44,43
W12.10_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	43,67	38,77	34,03	44,03
W12.11_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	45,02	40,15	35,45	45,45
W12.12_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	45,67	40,90	35,90	45,90
W12.13_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	44,95	40,30	35,19	45,30
W12.14_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	44,39	39,72	34,63	44,72
W12.15_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	38,95	34,52	30,95	40,95
W12.16_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	38,43	33,62	29,05	39,05
W12.17_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	38,44	33,98	30,36	40,36
W12.18_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	38,16	33,30	28,63	38,63
W12.19_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	37,53	32,62	27,83	37,83
W12.20_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	37,75	32,86	28,12	38,12
W12.21_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	37,91	33,28	29,11	39,11
W12.22_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	40,60	36,84	33,59	43,59
W13.01_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	40,04	36,00	32,90	42,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W13.02_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	40,26	36,13	32,93	42,93
W13.03_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	38,65	33,99	28,87	38,99
W13.04_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	37,94	33,39	28,24	38,39
W13.05_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	34,53	29,95	25,54	35,54
W13.06_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	36,23	31,56	26,94	36,94
W14.01_A	Rechthuislaan 16	1,50	43,40	39,11	35,82	45,82
W14.02_A	Rechthuislaan 16	1,50	42,80	38,40	34,95	44,95
W14.03_A	Rechthuislaan 16	1,50	41,40	37,03	34,05	44,05
W14.04_A	Rechthuislaan 16	1,50	38,68	34,30	30,58	40,58
W14.05_A	Rechthuislaan 16	1,50	38,29	33,85	29,87	39,87
W15.01_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	51,21	47,05	41,47	52,05
W15.02_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	52,23	47,92	42,26	52,92
W15.03_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	52,84	48,50	42,64	53,50
W15.04_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	52,62	48,29	42,46	53,29
W15.05_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	51,86	47,64	41,94	52,64
W15.06_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	50,80	46,62	41,16	51,62
W15.07_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	49,85	45,89	40,78	50,89
W15.08_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	48,87	45,00	40,17	50,17
W15.09_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	47,99	44,28	39,98	49,98
W15.10_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	47,00	43,38	39,39	49,39
W15.11_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	38,40	34,44	30,94	40,94
W15.12_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	38,62	34,38	30,59	40,59
W15.13_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	37,67	33,26	29,10	39,10
W15.14_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	38,03	33,72	29,76	39,76
W15.15_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	40,21	35,63	31,31	41,31
W15.16_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	40,54	35,79	31,19	41,19
W15.17_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	36,56	31,95	27,69	37,69
W15.18_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	39,00	35,74	33,58	43,58
W15.19_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	38,03	34,47	31,89	41,89
W15.20_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	37,07	33,48	30,76	40,76
W15.21_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	36,86	32,91	29,57	39,57
W15.22_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	34,38	30,20	26,32	36,32
W15.23_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	37,00	33,23	30,30	40,30
W15.24_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	36,94	32,93	28,95	38,95
W15.25_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	37,39	33,76	30,72	40,72
W16.01_A	Brede Hilledijk 279-281	1,50	44,02	39,62	35,45	45,45
W16.02_A	Brede Hilledijk 279-281	1,50	45,06	40,14	35,34	45,34
W16.03_A	Brede Hilledijk 279-281	1,50	44,84	39,86	34,90	44,90
W16.04_A	Brede Hilledijk 279-281	1,50	44,83	39,84	34,86	44,86
W17.01_A	Brede Hilledijk 271	1,50	45,24	40,26	35,30	45,30
W17.02_A	Brede Hilledijk 271	1,50	45,33	40,34	35,36	45,36
W17.03_A	Brede Hilledijk 271	1,50	45,06	40,08	35,13	45,13
W17.04_A	Brede Hilledijk 271	1,50	40,74	35,82	31,00	41,00
W17.05_A	Brede Hilledijk 271	1,50	40,38	35,63	31,26	41,26
W18.01_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	41,22	36,33	31,56	41,56
W18.02_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	42,07	37,31	32,85	42,85
W18.03_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	41,28	36,58	32,30	42,30
W18.04_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	40,04	35,52	31,61	41,61
W18.05_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	37,28	33,36	30,39	40,39
W18.06_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	43,02	39,52	36,36	46,36
W18.07_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	41,91	38,72	35,85	45,85
W18.08_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	41,36	38,25	35,48	45,48
W18.09_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	41,48	38,35	35,77	45,77
W18.10_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	41,09	37,98	35,49	45,49
W18.11_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	40,98	37,79	35,28	45,28
W18.12_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	40,62	37,42	34,94	44,94
W18.13_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	38,46	33,63	29,01	39,01
W18.14_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	37,94	33,14	28,27	38,27
W18.15_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	31,26	26,68	22,45	32,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W18.16_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	32,64	28,19	24,21	34,21
W18.17_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	33,23	29,66	26,86	36,86
W18.18_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	32,72	28,78	25,61	35,61
W18.19_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	33,53	29,76	26,83	36,83
W18.20_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	33,63	30,09	27,39	37,39
W18.21_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	33,49	29,27	25,77	35,77
W18.22_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	34,43	30,44	27,16	37,16
W18.23_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	34,60	29,99	25,71	35,71
W18.24_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	34,10	30,30	27,45	37,45
W18.25_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	36,36	32,25	28,89	38,89
W19.01_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	39,95	35,06	30,29	40,29
W19.02_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	37,79	32,93	28,22	38,22
W19.03_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	37,78	32,97	28,40	38,40
W19.04_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	39,30	34,47	29,86	39,86
W19.05_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	38,19	33,36	28,75	38,75
W19.06_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	38,41	33,57	28,94	38,94
W19.07_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	38,01	33,22	28,74	38,74
W19.08_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	38,87	34,04	29,42	39,42
W19.09_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	39,26	34,37	29,57	39,57
W20.01_A	Sumatraweg 20-22	1,50	45,46	40,61	35,78	45,78
W20.02_A	Sumatraweg 20-22	1,50	46,28	41,38	36,50	46,50
W20.03_A	Sumatraweg 20-22	1,50	46,14	41,20	36,36	46,36
W20.04_A	Sumatraweg 20-22	1,50	45,74	40,76	35,80	45,80
W20.05_A	Sumatraweg 20-22	1,50	37,68	32,93	28,50	38,50
W21.01_A	Brede Hilledijk 257	1,50	45,23	40,31	35,43	45,43
W21.02_A	Brede Hilledijk 257	1,50	45,11	40,32	35,88	45,88
W21.03_A	Brede Hilledijk 257	1,50	39,31	34,44	29,76	39,76
W21.04_A	Brede Hilledijk 257	1,50	38,91	34,10	29,54	39,54
W22.01_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	43,39	38,56	34,04	44,04
W22.02_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	43,04	38,16	33,52	43,52
W22.03_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	41,02	36,24	31,86	41,86
W22.04_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	39,50	34,83	30,71	40,71
W22.05_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	35,86	30,98	26,28	36,28
W22.06_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	38,44	33,55	28,81	38,81
W22.07_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	38,95	34,08	29,38	39,38
W22.08_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	38,39	33,53	28,86	38,86
W23.01_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	40,07	36,05	32,94	42,94
W23.02_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	41,27	37,03	33,62	43,62
W23.03_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	43,51	38,97	35,04	45,04
W23.04_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	43,58	39,02	35,05	45,05
W23.05_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	43,81	39,21	35,17	45,17
W23.06_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	44,33	39,67	35,52	45,52
W23.07_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	49,31	44,32	39,38	49,38
W23.08_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	49,30	44,31	39,32	49,32
W24.01_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	40,81	36,58	33,03	43,03
W24.02_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	43,18	38,38	33,88	43,88
W24.03_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	47,39	42,43	37,54	47,54
W24.04_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	47,48	42,58	37,89	47,89
W24.05_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	46,94	42,02	37,25	47,25
W24.06_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	46,60	41,68	36,91	46,91
W24.07_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	46,91	42,00	37,24	47,24
W24.08_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	46,93	42,03	37,32	47,32
W25.01_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	37,22	32,39	27,78	37,78
W25.02_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	38,68	33,83	29,18	39,18
W25.03_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	40,72	35,74	30,77	40,77
W25.04_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	40,65	35,66	30,68	40,68
W25.05_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	40,70	35,71	30,73	40,73
W25.06_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	40,81	35,82	30,83	40,83
W25.07_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	41,01	36,01	31,03	41,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W25.08_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	42,00	37,00	32,02	42,02	
W25.09_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	45,93	40,93	35,94	45,94	
W25.10_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	45,96	40,97	35,98	45,98	
W26.01_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	41,04	36,64	32,96	42,96	
W26.02_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	40,20	35,90	32,39	42,39	
W26.03_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	40,17	35,86	32,32	42,32	
W26.04_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	40,19	35,87	32,31	42,31	
W26.05_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	40,05	35,76	32,28	42,28	
W26.06_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	38,86	34,09	29,67	39,67	
W26.07_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	38,19	33,31	28,66	38,66	
W26.08_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	33,46	28,62	24,00	34,00	
W26.09_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	34,35	29,53	25,00	35,00	
W27.01_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	36,92	32,00	27,20	37,20	
W27.02_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	36,19	31,25	26,42	36,42	
W27.03_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	35,29	30,35	25,51	35,51	
W27.04_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	35,15	30,21	25,35	35,35	
W27.05_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	35,60	30,64	25,75	35,75	
W27.06_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	39,03	34,05	29,11	39,11	
W27.07_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	39,94	34,98	30,05	40,05	
W27.08_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	37,59	33,85	31,18	41,18	
W27.09_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	35,65	32,57	30,58	40,58	
W27.10_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	35,92	32,85	30,87	40,87	
W27.11_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	36,09	33,07	31,13	41,13	
W27.12_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	36,58	33,63	31,75	41,75	
W27.13_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	37,63	35,00	33,44	43,44	
W27.14_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	32,27	27,52	23,12	33,12	
W29.100_A	W29 [1]	79,50	40,04	35,13	33,31	43,31	
W29.100_A	W29 [1]	49,50	39,20	34,48	32,86	42,86	
W29.100_A	W29 [1]	19,50	39,20	34,44	30,12	40,12	
W29.100_A	W29 [1]	61,50	39,83	34,88	33,17	43,17	
W29.100_A	W29 [1]	31,50	37,50	31,84	29,55	39,55	
W29.100_A	W29 [1]	1,50	38,26	33,34	28,56	38,56	
W29.100_B	W29 [1]	82,50	40,10	35,21	33,35	43,35	
W29.100_B	W29 [1]	52,50	39,38	34,60	32,95	42,95	
W29.100_B	W29 [1]	22,50	38,16	33,69	30,07	40,07	
W29.100_B	W29 [1]	64,50	39,86	34,92	33,19	43,19	
W29.100_B	W29 [1]	34,50	37,82	32,22	29,93	39,93	
W29.100_B	W29 [1]	4,50	38,55	33,64	28,88	38,88	
W29.100_C	W29 [1]	85,50	40,25	35,35	33,43	43,43	
W29.100_C	W29 [1]	55,50	39,55	34,71	33,03	43,03	
W29.100_C	W29 [1]	25,50	39,38	33,97	30,33	40,33	
W29.100_C	W29 [1]	67,50	39,89	34,95	33,21	43,21	
W29.100_C	W29 [1]	37,50	38,06	32,80	30,85	40,85	
W29.100_C	W29 [1]	7,50	38,59	33,69	28,98	38,98	
W29.100_D	W29 [1]	88,50	40,76	35,86	33,69	43,69	
W29.100_D	W29 [1]	58,50	39,72	34,81	33,11	43,11	
W29.100_D	W29 [1]	28,50	37,16	31,23	28,71	38,71	
W29.100_D	W29 [1]	70,50	39,92	34,99	33,23	43,23	
W29.100_D	W29 [1]	40,50	38,15	33,02	31,26	41,26	
W29.100_D	W29 [1]	10,50	38,51	33,65	29,03	39,03	
W29.100_E	W29 [1]	73,50	39,96	35,03	33,25	43,25	
W29.100_E	W29 [1]	43,50	38,65	33,95	32,41	42,41	
W29.100_E	W29 [1]	13,50	38,87	34,05	29,52	39,52	
W29.100_F	W29 [1]	76,50	39,98	35,08	33,28	43,28	
W29.100_F	W29 [1]	46,50	38,98	34,31	32,74	42,74	
W29.100_F	W29 [1]	16,50	39,09	34,29	29,86	39,86	
W29.101_A	W29 [2]	79,50	39,27	34,40	32,89	42,89	
W29.101_A	W29 [2]	49,50	38,46	33,81	32,48	42,48	
W29.101_A	W29 [2]	19,50	37,06	32,54	28,73	38,73	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.101_A	W29 [2]	61,50	39,14	34,21	32,79	42,79
W29.101_A	W29 [2]	31,50	34,77	31,39	30,12	40,12
W29.101_A	W29 [2]	1,50	36,51	31,63	26,94	36,94
W29.101_B	W29 [2]	82,50	39,33	34,46	32,92	42,92
W29.101_B	W29 [2]	52,50	38,64	33,92	32,56	42,56
W29.101_B	W29 [2]	22,50	36,86	32,76	29,80	39,80
W29.101_B	W29 [2]	64,50	39,16	34,24	32,80	42,80
W29.101_B	W29 [2]	34,50	35,61	32,54	31,35	41,35
W29.101_B	W29 [2]	4,50	37,38	32,49	27,79	37,79
W29.101_C	W29 [2]	85,50	39,47	34,60	32,99	42,99
W29.101_C	W29 [2]	55,50	38,81	34,03	32,63	42,63
W29.101_C	W29 [2]	25,50	37,52	33,02	30,07	40,07
W29.101_C	W29 [2]	67,50	39,18	34,27	32,82	42,82
W29.101_C	W29 [2]	37,50	36,26	33,27	32,09	42,09
W29.101_C	W29 [2]	7,50	37,70	32,82	28,16	38,16
W29.101_D	W29 [2]	88,50	40,01	35,14	33,25	43,25
W29.101_D	W29 [2]	58,50	38,99	34,13	32,71	42,71
W29.101_D	W29 [2]	28,50	34,21	30,46	28,95	38,95
W29.101_D	W29 [2]	70,50	39,20	34,29	32,83	42,83
W29.101_D	W29 [2]	40,50	36,26	33,28	32,21	42,21
W29.101_D	W29 [2]	10,50	38,10	33,25	28,65	38,65
W29.101_E	W29 [2]	73,50	39,23	34,32	32,85	42,85
W29.101_E	W29 [2]	43,50	38,02	33,52	32,30	42,30
W29.101_E	W29 [2]	13,50	37,49	32,74	28,40	38,40
W29.101_F	W29 [2]	76,50	39,25	34,35	32,87	42,87
W29.101_F	W29 [2]	46,50	38,24	33,67	32,39	42,39
W29.101_F	W29 [2]	16,50	37,72	33,04	28,87	38,87
W29.102_A	W29 [3]	79,50	38,96	34,09	32,67	42,67
W29.102_A	W29 [3]	49,50	38,12	33,50	32,26	42,26
W29.102_A	W29 [3]	19,50	36,05	31,78	28,49	38,49
W29.102_A	W29 [3]	61,50	38,81	33,91	32,56	42,56
W29.102_A	W29 [3]	31,50	32,63	30,43	29,50	39,50
W29.102_A	W29 [3]	1,50	34,58	29,76	25,22	35,22
W29.102_B	W29 [3]	82,50	39,03	34,17	32,70	42,70
W29.102_B	W29 [3]	52,50	38,30	33,62	32,33	42,33
W29.102_B	W29 [3]	22,50	35,94	31,80	28,81	38,81
W29.102_B	W29 [3]	64,50	38,86	33,95	32,59	42,59
W29.102_B	W29 [3]	34,50	33,44	31,29	30,33	40,33
W29.102_B	W29 [3]	4,50	35,71	30,87	26,29	36,29
W29.102_C	W29 [3]	85,50	39,16	34,30	32,77	42,77
W29.102_C	W29 [3]	55,50	38,47	33,72	32,41	42,41
W29.102_C	W29 [3]	25,50	35,77	31,69	28,83	38,83
W29.102_C	W29 [3]	67,50	38,88	33,98	32,61	42,61
W29.102_C	W29 [3]	37,50	34,20	32,10	31,15	41,15
W29.102_C	W29 [3]	7,50	36,20	31,37	26,83	36,83
W29.102_D	W29 [3]	88,50	39,72	34,85	33,03	43,03
W29.102_D	W29 [3]	58,50	38,64	33,82	32,48	42,48
W29.102_D	W29 [3]	28,50	31,68	28,99	27,75	37,75
W29.102_D	W29 [3]	70,50	38,90	34,01	32,62	42,62
W29.102_D	W29 [3]	40,50	34,95	32,84	31,96	41,96
W29.102_D	W29 [3]	10,50	36,89	32,07	27,59	37,59
W29.102_E	W29 [3]	73,50	38,93	34,03	32,63	42,63
W29.102_E	W29 [3]	43,50	37,67	33,23	32,09	42,09
W29.102_E	W29 [3]	13,50	35,89	31,24	27,15	37,15
W29.102_F	W29 [3]	76,50	38,94	34,05	32,65	42,65
W29.102_F	W29 [3]	46,50	37,91	33,38	32,18	42,18
W29.102_F	W29 [3]	16,50	36,18	31,70	27,98	37,98
W29.103_A	W29 [4]	79,50	38,75	33,90	32,52	42,52
W29.103_A	W29 [4]	49,50	37,86	33,29	32,10	42,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.103_A	W29 [4]	19,50	35,45	31,39	28,42	38,42
W29.103_A	W29 [4]	61,50	38,56	33,71	32,40	42,40
W29.103_A	W29 [4]	31,50	32,10	30,24	29,37	39,37
W29.103_A	W29 [4]	1,50	33,75	28,98	24,61	34,61
W29.103_B	W29 [4]	82,50	38,81	33,97	32,55	42,55
W29.103_B	W29 [4]	52,50	38,04	33,41	32,17	42,17
W29.103_B	W29 [4]	22,50	35,21	31,29	28,54	38,54
W29.103_B	W29 [4]	64,50	38,65	33,77	32,45	42,45
W29.103_B	W29 [4]	34,50	32,65	30,75	29,82	39,82
W29.103_B	W29 [4]	4,50	35,64	30,81	26,29	36,29
W29.103_C	W29 [4]	85,50	38,94	34,10	32,61	42,61
W29.103_C	W29 [4]	55,50	38,22	33,52	32,25	42,25
W29.103_C	W29 [4]	25,50	34,80	30,98	28,38	38,38
W29.103_C	W29 [4]	67,50	38,67	33,79	32,46	42,46
W29.103_C	W29 [4]	37,50	33,38	31,43	30,45	40,45
W29.103_C	W29 [4]	7,50	35,72	30,92	26,48	36,48
W29.103_D	W29 [4]	88,50	39,53	34,68	32,88	42,88
W29.103_D	W29 [4]	58,50	38,39	33,62	32,32	42,32
W29.103_D	W29 [4]	28,50	31,01	28,77	27,67	37,67
W29.103_D	W29 [4]	70,50	38,69	33,82	32,47	42,47
W29.103_D	W29 [4]	40,50	34,39	32,55	31,73	41,73
W29.103_D	W29 [4]	10,50	36,56	31,77	27,36	37,36
W29.103_E	W29 [4]	73,50	38,71	33,84	32,48	42,48
W29.103_E	W29 [4]	43,50	37,39	33,00	31,93	41,93
W29.103_E	W29 [4]	13,50	35,39	30,80	26,86	36,86
W29.103_F	W29 [4]	76,50	38,74	33,88	32,50	42,50
W29.103_F	W29 [4]	46,50	37,67	33,18	32,02	42,02
W29.103_F	W29 [4]	16,50	35,70	31,38	27,97	37,97
W29.104_A	W29 [5]	79,50	38,64	33,80	32,38	42,38
W29.104_A	W29 [5]	49,50	37,68	33,14	31,94	41,94
W29.104_A	W29 [5]	19,50	34,81	30,57	27,27	37,27
W29.104_A	W29 [5]	61,50	38,37	33,56	32,23	42,23
W29.104_A	W29 [5]	31,50	30,33	27,62	26,08	36,08
W29.104_A	W29 [5]	1,50	33,88	29,15	24,81	34,81
W29.104_B	W29 [5]	82,50	38,69	33,88	32,42	42,42
W29.104_B	W29 [5]	52,50	37,86	33,25	32,01	42,01
W29.104_B	W29 [5]	22,50	34,38	30,21	27,01	37,01
W29.104_B	W29 [5]	64,50	38,51	33,64	32,30	42,30
W29.104_B	W29 [5]	34,50	30,80	28,24	26,83	36,83
W29.104_B	W29 [5]	4,50	34,92	30,15	25,75	35,75
W29.104_C	W29 [5]	85,50	38,75	33,93	32,45	42,45
W29.104_C	W29 [5]	55,50	38,04	33,37	32,09	42,09
W29.104_C	W29 [5]	25,50	33,36	29,46	26,67	36,67
W29.104_C	W29 [5]	67,50	38,54	33,67	32,32	42,32
W29.104_C	W29 [5]	37,50	32,48	30,42	29,37	39,37
W29.104_C	W29 [5]	7,50	35,58	30,81	26,41	36,41
W29.104_D	W29 [5]	88,50	39,35	34,52	32,73	42,73
W29.104_D	W29 [5]	58,50	38,20	33,47	32,16	42,16
W29.104_D	W29 [5]	28,50	30,06	27,28	25,68	35,68
W29.104_D	W29 [5]	70,50	38,56	33,70	32,33	42,33
W29.104_D	W29 [5]	40,50	34,16	32,36	31,54	41,54
W29.104_D	W29 [5]	10,50	36,24	31,49	27,14	37,14
W29.104_E	W29 [5]	73,50	38,58	33,73	32,34	42,34
W29.104_E	W29 [5]	43,50	37,20	32,83	31,76	41,76
W29.104_E	W29 [5]	13,50	34,93	30,40	26,56	36,56
W29.104_F	W29 [5]	76,50	38,60	33,75	32,36	42,36
W29.104_F	W29 [5]	46,50	37,49	33,02	31,86	41,86
W29.104_F	W29 [5]	16,50	35,07	30,71	27,21	37,21
W29.105_A	W29 [6]	79,50	38,49	33,65	32,24	42,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.105_A	W29 [6]	49,50	37,48	32,97	31,78	41,78
W29.105_A	W29 [6]	19,50	34,20	29,73	26,01	36,01
W29.105_A	W29 [6]	61,50	38,17	33,39	32,07	42,07
W29.105_A	W29 [6]	31,50	29,57	26,56	24,75	34,75
W29.105_A	W29 [6]	1,50	34,03	29,29	24,94	34,94
W29.105_B	W29 [6]	82,50	38,54	33,73	32,28	42,28
W29.105_B	W29 [6]	52,50	37,66	33,07	31,85	41,85
W29.105_B	W29 [6]	22,50	34,12	29,71	26,07	36,07
W29.105_B	W29 [6]	64,50	38,33	33,48	32,14	42,14
W29.105_B	W29 [6]	34,50	30,12	27,32	25,71	35,71
W29.105_B	W29 [6]	4,50	34,85	30,09	25,71	35,71
W29.105_C	W29 [6]	85,50	38,60	33,80	32,31	42,31
W29.105_C	W29 [6]	55,50	37,84	33,20	31,92	41,92
W29.105_C	W29 [6]	25,50	31,06	27,27	24,61	34,61
W29.105_C	W29 [6]	67,50	38,38	33,52	32,17	42,17
W29.105_C	W29 [6]	37,50	32,11	30,02	28,94	38,94
W29.105_C	W29 [6]	7,50	35,57	30,80	26,41	36,41
W29.105_D	W29 [6]	88,50	39,23	34,41	32,59	42,59
W29.105_D	W29 [6]	58,50	38,00	33,30	32,00	42,00
W29.105_D	W29 [6]	28,50	29,26	26,15	24,22	34,22
W29.105_D	W29 [6]	70,50	38,40	33,55	32,19	42,19
W29.105_D	W29 [6]	40,50	33,97	32,18	31,37	41,37
W29.105_D	W29 [6]	10,50	36,17	31,43	27,09	37,09
W29.105_E	W29 [6]	73,50	38,43	33,58	32,20	42,20
W29.105_E	W29 [6]	43,50	37,00	32,65	31,60	41,60
W29.105_E	W29 [6]	13,50	34,54	30,00	26,11	36,11
W29.105_F	W29 [6]	76,50	38,45	33,61	32,21	42,21
W29.105_F	W29 [6]	46,50	37,30	32,86	31,70	41,70
W29.105_F	W29 [6]	16,50	34,43	29,92	26,10	36,10
W29.106_A	W29 [7]	79,50	38,35	33,53	32,10	42,10
W29.106_A	W29 [7]	49,50	37,31	32,82	31,62	41,62
W29.106_A	W29 [7]	19,50	34,13	29,53	25,52	35,52
W29.106_A	W29 [7]	61,50	37,99	33,25	31,91	41,91
W29.106_A	W29 [7]	31,50	29,29	26,08	24,02	34,02
W29.106_A	W29 [7]	1,50	33,71	29,00	24,74	34,74
W29.106_B	W29 [7]	82,50	38,40	33,61	32,14	42,14
W29.106_B	W29 [7]	52,50	37,48	32,93	31,70	41,70
W29.106_B	W29 [7]	22,50	34,05	29,50	25,57	35,57
W29.106_B	W29 [7]	64,50	38,15	33,34	31,99	41,99
W29.106_B	W29 [7]	34,50	29,90	27,01	25,29	35,29
W29.106_B	W29 [7]	4,50	35,15	30,37	25,96	35,96
W29.106_C	W29 [7]	85,50	38,45	33,67	32,16	42,16
W29.106_C	W29 [7]	55,50	37,65	33,05	31,77	41,77
W29.106_C	W29 [7]	25,50	28,87	25,34	22,93	32,93
W29.106_C	W29 [7]	67,50	38,24	33,40	32,03	42,03
W29.106_C	W29 [7]	37,50	32,11	30,05	28,99	38,99
W29.106_C	W29 [7]	7,50	35,81	31,01	26,56	36,56
W29.106_D	W29 [7]	88,50	39,11	34,30	32,46	42,46
W29.106_D	W29 [7]	58,50	37,82	33,15	31,84	41,84
W29.106_D	W29 [7]	28,50	28,96	25,58	23,35	33,35
W29.106_D	W29 [7]	70,50	38,26	33,43	32,05	42,05
W29.106_D	W29 [7]	40,50	33,83	32,04	31,20	41,20
W29.106_D	W29 [7]	10,50	36,22	31,43	26,98	36,98
W29.106_E	W29 [7]	73,50	38,31	33,46	32,07	42,07
W29.106_E	W29 [7]	43,50	36,83	32,51	31,45	41,45
W29.106_E	W29 [7]	13,50	34,48	29,81	25,63	35,63
W29.106_F	W29 [7]	76,50	38,33	33,48	32,07	42,07
W29.106_F	W29 [7]	46,50	37,12	32,71	31,54	41,54
W29.106_F	W29 [7]	16,50	34,25	29,62	25,53	35,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.107_A	W29 [8]	79,50	38,25	33,41	31,97	41,97
W29.107_A	W29 [8]	49,50	37,15	32,69	31,47	41,47
W29.107_A	W29 [8]	19,50	35,83	31,06	26,64	36,64
W29.107_A	W29 [8]	61,50	37,82	33,11	31,76	41,76
W29.107_A	W29 [8]	31,50	29,23	25,87	23,69	33,69
W29.107_A	W29 [8]	1,50	33,81	29,02	24,56	34,56
W29.107_B	W29 [8]	82,50	38,30	33,49	32,00	42,00
W29.107_B	W29 [8]	52,50	37,32	32,79	31,55	41,55
W29.107_B	W29 [8]	22,50	35,74	30,99	26,64	36,64
W29.107_B	W29 [8]	64,50	37,98	33,20	31,83	41,83
W29.107_B	W29 [8]	34,50	29,96	27,06	25,36	35,36
W29.107_B	W29 [8]	4,50	35,26	30,43	25,86	35,86
W29.107_C	W29 [8]	85,50	38,44	33,65	32,08	42,08
W29.107_C	W29 [8]	55,50	37,49	32,90	31,62	41,62
W29.107_C	W29 [8]	25,50	28,65	24,95	22,35	32,35
W29.107_C	W29 [8]	67,50	38,11	33,27	31,90	41,90
W29.107_C	W29 [8]	37,50	32,12	30,05	29,00	39,00
W29.107_C	W29 [8]	7,50	36,93	32,06	27,39	37,39
W29.107_D	W29 [8]	88,50	38,98	34,18	32,33	42,33
W29.107_D	W29 [8]	58,50	37,66	33,01	31,69	41,69
W29.107_D	W29 [8]	28,50	28,87	25,32	22,89	32,89
W29.107_D	W29 [8]	70,50	38,13	33,31	31,92	41,92
W29.107_D	W29 [8]	40,50	33,73	31,90	31,04	41,04
W29.107_D	W29 [8]	10,50	37,33	32,46	27,80	37,80
W29.107_E	W29 [8]	73,50	38,18	33,34	31,93	41,93
W29.107_E	W29 [8]	43,50	36,63	32,38	31,30	41,30
W29.107_E	W29 [8]	13,50	36,40	31,57	27,02	37,02
W29.107_F	W29 [8]	76,50	38,20	33,37	31,94	41,94
W29.107_F	W29 [8]	46,50	36,97	32,58	31,40	41,40
W29.107_F	W29 [8]	16,50	35,94	31,15	26,68	36,68
W29.108_A	W29 [9]	79,50	38,16	33,28	31,77	41,77
W29.108_A	W29 [9]	49,50	37,01	32,51	31,24	41,24
W29.108_A	W29 [9]	19,50	31,91	27,39	23,50	33,50
W29.108_A	W29 [9]	61,50	37,67	32,93	31,53	41,53
W29.108_A	W29 [9]	31,50	29,48	25,95	23,60	33,60
W29.108_A	W29 [9]	1,50	34,45	29,59	24,97	34,97
W29.108_B	W29 [9]	82,50	38,20	33,36	31,80	41,80
W29.108_B	W29 [9]	52,50	37,17	32,62	31,32	41,32
W29.108_B	W29 [9]	22,50	31,90	27,40	23,59	33,59
W29.108_B	W29 [9]	64,50	37,83	33,03	31,61	41,61
W29.108_B	W29 [9]	34,50	30,33	27,40	25,70	35,70
W29.108_B	W29 [9]	4,50	34,11	29,28	24,72	34,72
W29.108_C	W29 [9]	85,50	38,21	33,39	31,82	41,82
W29.108_C	W29 [9]	55,50	37,34	32,73	31,39	41,39
W29.108_C	W29 [9]	25,50	28,91	24,99	22,14	32,14
W29.108_C	W29 [9]	67,50	37,99	33,12	31,68	41,68
W29.108_C	W29 [9]	37,50	32,25	30,05	28,93	38,93
W29.108_C	W29 [9]	7,50	34,62	29,78	25,23	35,23
W29.108_D	W29 [9]	88,50	38,73	33,90	32,06	42,06
W29.108_D	W29 [9]	58,50	37,51	32,84	31,46	41,46
W29.108_D	W29 [9]	28,50	29,13	25,36	22,71	32,71
W29.108_D	W29 [9]	70,50	38,03	33,17	31,71	41,71
W29.108_D	W29 [9]	40,50	33,68	31,73	30,82	40,82
W29.108_D	W29 [9]	10,50	34,95	30,12	25,59	35,59
W29.108_E	W29 [9]	73,50	38,08	33,21	31,73	41,73
W29.108_E	W29 [9]	43,50	36,43	32,21	31,07	41,07
W29.108_E	W29 [9]	13,50	34,88	30,09	25,61	35,61
W29.108_F	W29 [9]	76,50	38,11	33,24	31,75	41,75
W29.108_F	W29 [9]	46,50	36,82	32,40	31,17	41,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.108_F	W29 [9]	16,50	31,98	27,41	23,43	33,43
W29.109_A	W29 [10]	79,50	38,14	33,28	31,69	41,69
W29.109_A	W29 [10]	49,50	36,96	32,48	31,14	41,14
W29.109_A	W29 [10]	19,50	30,46	27,12	25,04	35,04
W29.109_A	W29 [10]	61,50	37,61	32,90	31,43	41,43
W29.109_A	W29 [10]	31,50	30,15	26,38	23,87	33,87
W29.109_A	W29 [10]	1,50	34,99	30,45	26,61	36,61
W29.109_B	W29 [10]	82,50	38,03	33,19	31,65	41,65
W29.109_B	W29 [10]	52,50	37,12	32,58	31,22	41,22
W29.109_B	W29 [10]	22,50	30,51	27,23	25,22	35,22
W29.109_B	W29 [10]	64,50	37,77	33,00	31,51	41,51
W29.109_B	W29 [10]	34,50	31,24	28,36	26,80	36,80
W29.109_B	W29 [10]	4,50	34,05	29,64	26,05	36,05
W29.109_C	W29 [10]	85,50	38,01	33,20	31,66	41,66
W29.109_C	W29 [10]	55,50	37,29	32,69	31,29	41,29
W29.109_C	W29 [10]	25,50	30,46	27,27	25,42	35,42
W29.109_C	W29 [10]	67,50	37,93	33,09	31,58	41,58
W29.109_C	W29 [10]	37,50	32,76	30,39	29,17	39,17
W29.109_C	W29 [10]	7,50	34,22	29,82	26,24	36,24
W29.109_D	W29 [10]	88,50	38,65	33,82	31,95	41,95
W29.109_D	W29 [10]	58,50	37,45	32,80	31,36	41,36
W29.109_D	W29 [10]	28,50	29,80	25,79	22,93	32,93
W29.109_D	W29 [10]	70,50	38,01	33,15	31,63	41,63
W29.109_D	W29 [10]	40,50	33,86	31,72	30,72	40,72
W29.109_D	W29 [10]	10,50	34,22	29,85	26,35	36,35
W29.109_E	W29 [10]	73,50	38,06	33,19	31,65	41,65
W29.109_E	W29 [10]	43,50	36,37	32,19	30,95	40,95
W29.109_E	W29 [10]	13,50	34,23	29,91	26,49	36,49
W29.109_F	W29 [10]	76,50	38,10	33,23	31,67	41,67
W29.109_F	W29 [10]	46,50	36,78	32,37	31,07	41,07
W29.109_F	W29 [10]	16,50	30,51	27,06	24,86	34,86
W29.110_A	W29 [11]	79,50	38,30	33,44	31,69	41,69
W29.110_A	W29 [11]	49,50	36,94	32,48	31,06	41,06
W29.110_A	W29 [11]	19,50	31,69	27,75	25,53	35,53
W29.110_A	W29 [11]	61,50	37,61	32,91	31,36	41,36
W29.110_A	W29 [11]	31,50	30,91	26,83	24,17	34,17
W29.110_A	W29 [11]	1,50	36,03	31,26	27,31	37,31
W29.110_B	W29 [11]	82,50	38,15	33,30	31,63	41,63
W29.110_B	W29 [11]	52,50	37,11	32,59	31,14	41,14
W29.110_B	W29 [11]	22,50	31,69	27,81	25,67	35,67
W29.110_B	W29 [11]	64,50	37,77	33,02	31,44	41,44
W29.110_B	W29 [11]	34,50	32,17	29,10	27,50	37,50
W29.110_B	W29 [11]	4,50	34,62	29,96	26,37	36,37
W29.110_C	W29 [11]	85,50	38,02	33,22	31,60	41,60
W29.110_C	W29 [11]	55,50	37,28	32,70	31,21	41,21
W29.110_C	W29 [11]	25,50	32,07	28,06	25,94	35,94
W29.110_C	W29 [11]	67,50	37,94	33,12	31,51	41,51
W29.110_C	W29 [11]	37,50	33,30	30,64	29,30	39,30
W29.110_C	W29 [11]	7,50	34,83	30,18	26,58	36,58
W29.110_D	W29 [11]	88,50	38,63	33,81	31,88	41,88
W29.110_D	W29 [11]	58,50	37,44	32,80	31,28	41,28
W29.110_D	W29 [11]	28,50	30,56	26,20	23,15	33,15
W29.110_D	W29 [11]	70,50	38,08	33,22	31,59	41,59
W29.110_D	W29 [11]	40,50	34,16	31,75	30,64	40,64
W29.110_D	W29 [11]	10,50	34,81	30,20	26,66	36,66
W29.110_E	W29 [11]	73,50	38,15	33,29	31,62	41,62
W29.110_E	W29 [11]	43,50	36,40	32,19	30,86	40,86
W29.110_E	W29 [11]	13,50	34,81	30,26	26,82	36,82
W29.110_F	W29 [11]	76,50	38,22	33,36	31,66	41,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.110_F	W29 [11]	46,50	36,77	32,37	30,99	40,99
W29.110_F	W29 [11]	16,50	31,71	27,67	25,33	35,33
W29.111_A	W29 [12]	79,50	38,03	33,06	28,13	38,13
W29.111_A	W29 [12]	49,50	36,77	31,81	26,89	36,89
W29.111_A	W29 [12]	19,50	35,02	29,99	25,10	35,10
W29.111_A	W29 [12]	61,50	37,38	32,41	27,48	37,48
W29.111_A	W29 [12]	31,50	35,52	30,53	25,62	35,62
W29.111_A	W29 [12]	1,50	37,32	32,32	27,42	37,42
W29.111_B	W29 [12]	82,50	38,28	33,31	28,38	38,38
W29.111_B	W29 [12]	52,50	36,95	31,99	27,06	37,06
W29.111_B	W29 [12]	22,50	35,14	30,11	25,22	35,22
W29.111_B	W29 [12]	64,50	37,49	32,53	27,60	37,60
W29.111_B	W29 [12]	34,50	35,72	30,74	25,83	35,83
W29.111_B	W29 [12]	4,50	37,24	32,22	27,28	37,28
W29.111_C	W29 [12]	85,50	38,74	33,77	28,85	38,85
W29.111_C	W29 [12]	55,50	37,11	32,14	27,22	37,22
W29.111_C	W29 [12]	25,50	35,29	30,25	25,29	35,29
W29.111_C	W29 [12]	67,50	37,58	32,62	27,69	37,69
W29.111_C	W29 [12]	37,50	35,93	30,95	26,05	36,05
W29.111_C	W29 [12]	7,50	37,24	32,22	27,28	37,28
W29.111_D	W29 [12]	88,50	39,84	34,89	30,00	40,00
W29.111_D	W29 [12]	58,50	37,25	32,28	27,35	37,35
W29.111_D	W29 [12]	28,50	35,32	30,33	25,41	35,41
W29.111_D	W29 [12]	70,50	37,67	32,71	27,78	37,78
W29.111_D	W29 [12]	40,50	36,14	31,17	26,27	36,27
W29.111_D	W29 [12]	10,50	36,64	31,62	26,68	36,68
W29.111_E	W29 [12]	73,50	37,76	32,80	27,87	37,87
W29.111_E	W29 [12]	43,50	36,38	31,42	26,51	36,51
W29.111_E	W29 [12]	13,50	36,66	31,63	26,70	36,70
W29.111_F	W29 [12]	76,50	37,87	32,91	27,98	37,98
W29.111_F	W29 [12]	46,50	36,58	31,62	26,70	36,70
W29.111_F	W29 [12]	16,50	34,96	29,93	25,04	35,04
W29.112_A	W29 [13]	79,50	39,05	34,08	29,39	39,39
W29.112_A	W29 [13]	49,50	37,68	32,72	28,10	38,10
W29.112_A	W29 [13]	19,50	36,03	31,10	26,28	36,28
W29.112_A	W29 [13]	61,50	38,26	33,29	28,63	38,63
W29.112_A	W29 [13]	31,50	36,46	31,58	26,93	36,93
W29.112_A	W29 [13]	1,50	37,67	32,71	27,82	37,82
W29.112_B	W29 [13]	82,50	39,28	34,32	29,63	39,63
W29.112_B	W29 [13]	52,50	37,83	32,87	28,23	38,23
W29.112_B	W29 [13]	22,50	36,08	31,14	26,33	36,33
W29.112_B	W29 [13]	64,50	38,40	33,43	28,75	38,75
W29.112_B	W29 [13]	34,50	36,64	31,76	27,13	37,13
W29.112_B	W29 [13]	4,50	37,55	32,59	27,70	37,70
W29.112_C	W29 [13]	85,50	39,68	34,73	30,06	40,06
W29.112_C	W29 [13]	55,50	37,97	33,01	28,37	38,37
W29.112_C	W29 [13]	25,50	36,16	31,23	26,42	36,42
W29.112_C	W29 [13]	67,50	38,53	33,56	28,88	38,88
W29.112_C	W29 [13]	37,50	36,85	31,99	27,43	37,43
W29.112_C	W29 [13]	7,50	37,75	32,79	27,90	37,90
W29.112_D	W29 [13]	88,50	40,64	35,73	31,10	41,10
W29.112_D	W29 [13]	58,50	38,12	33,15	28,50	38,50
W29.112_D	W29 [13]	28,50	36,29	31,36	26,58	36,58
W29.112_D	W29 [13]	70,50	38,66	33,68	28,99	38,99
W29.112_D	W29 [13]	40,50	37,05	32,18	27,61	37,61
W29.112_D	W29 [13]	10,50	36,56	31,61	26,77	36,77
W29.112_E	W29 [13]	73,50	38,77	33,79	29,10	39,10
W29.112_E	W29 [13]	43,50	37,35	32,40	27,79	37,79
W29.112_E	W29 [13]	13,50	36,47	31,53	26,69	36,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.112_F	W29 [13]	76,50	38,89	33,92	29,23	39,23
W29.112_F	W29 [13]	46,50	37,51	32,56	27,95	37,95
W29.112_F	W29 [13]	16,50	36,02	31,09	26,27	36,27
W29.113_A	W29 [14]	79,50	41,06	36,09	31,16	41,16
W29.113_A	W29 [14]	49,50	39,89	34,92	29,98	39,98
W29.113_A	W29 [14]	19,50	39,12	34,14	29,20	39,20
W29.113_A	W29 [14]	61,50	40,36	35,39	30,45	40,45
W29.113_A	W29 [14]	31,50	39,13	34,16	29,23	39,23
W29.113_A	W29 [14]	1,50	38,09	33,10	28,16	38,16
W29.113_B	W29 [14]	82,50	41,22	36,25	31,33	41,33
W29.113_B	W29 [14]	52,50	40,01	35,04	30,10	40,10
W29.113_B	W29 [14]	22,50	39,09	34,11	29,17	39,17
W29.113_B	W29 [14]	64,50	40,47	35,50	30,56	40,56
W29.113_B	W29 [14]	34,50	39,21	34,23	29,30	39,30
W29.113_B	W29 [14]	4,50	38,44	33,45	28,50	38,50
W29.113_C	W29 [14]	85,50	41,45	36,49	31,60	41,60
W29.113_C	W29 [14]	55,50	40,13	35,15	30,22	40,22
W29.113_C	W29 [14]	25,50	39,07	34,09	29,15	39,15
W29.113_C	W29 [14]	67,50	40,59	35,61	30,67	40,67
W29.113_C	W29 [14]	37,50	39,35	34,37	29,44	39,44
W29.113_C	W29 [14]	7,50	39,67	34,68	29,73	39,73
W29.113_D	W29 [14]	88,50	42,01	37,08	32,25	42,25
W29.113_D	W29 [14]	58,50	40,25	35,27	30,34	40,34
W29.113_D	W29 [14]	28,50	39,08	34,10	29,17	39,17
W29.113_D	W29 [14]	70,50	40,70	35,72	30,79	40,79
W29.113_D	W29 [14]	40,50	39,49	34,52	29,59	39,59
W29.113_D	W29 [14]	10,50	39,36	34,37	29,42	39,42
W29.113_E	W29 [14]	73,50	40,81	35,83	30,90	40,90
W29.113_E	W29 [14]	43,50	39,63	34,65	29,72	39,72
W29.113_E	W29 [14]	13,50	39,29	34,31	29,36	39,36
W29.113_F	W29 [14]	76,50	40,93	35,95	31,02	41,02
W29.113_F	W29 [14]	46,50	39,76	34,78	29,85	39,85
W29.113_F	W29 [14]	16,50	39,17	34,18	29,24	39,24
W29.114_A	W29 [15]	79,50	40,91	35,93	31,00	41,00
W29.114_A	W29 [15]	49,50	39,94	34,96	30,02	40,02
W29.114_A	W29 [15]	19,50	39,00	34,01	29,06	39,06
W29.114_A	W29 [15]	61,50	40,35	35,36	30,42	40,42
W29.114_A	W29 [15]	31,50	39,19	34,21	29,27	39,27
W29.114_A	W29 [15]	1,50	37,58	32,60	27,66	37,66
W29.114_B	W29 [15]	82,50	41,02	36,05	31,13	41,13
W29.114_B	W29 [15]	52,50	40,05	35,07	30,12	40,12
W29.114_B	W29 [15]	22,50	39,03	34,05	29,10	39,10
W29.114_B	W29 [15]	64,50	40,44	35,46	30,51	40,51
W29.114_B	W29 [15]	34,50	39,29	34,30	29,36	39,36
W29.114_B	W29 [15]	4,50	38,48	33,49	28,55	38,55
W29.114_C	W29 [15]	85,50	41,18	36,22	31,33	41,33
W29.114_C	W29 [15]	55,50	40,15	35,17	30,22	40,22
W29.114_C	W29 [15]	25,50	39,07	34,09	29,14	39,14
W29.114_C	W29 [15]	67,50	40,54	35,55	30,61	40,61
W29.114_C	W29 [15]	37,50	39,41	34,43	29,49	39,49
W29.114_C	W29 [15]	7,50	39,09	34,10	29,15	39,15
W29.114_D	W29 [15]	88,50	41,59	36,66	31,82	41,82
W29.114_D	W29 [15]	58,50	40,25	35,26	30,32	40,32
W29.114_D	W29 [15]	28,50	39,13	34,14	29,20	39,20
W29.114_D	W29 [15]	70,50	40,63	35,65	30,71	40,71
W29.114_D	W29 [15]	40,50	39,54	34,56	29,62	39,62
W29.114_D	W29 [15]	10,50	39,02	34,03	29,08	39,08
W29.114_E	W29 [15]	73,50	40,71	35,73	30,79	40,79
W29.114_E	W29 [15]	43,50	39,68	34,70	29,76	39,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.114_E	W29 [15]	13,50	38,80	33,81	28,86	38,86
W29.114_F	W29 [15]	76,50	40,81	35,83	30,89	40,89
W29.114_F	W29 [15]	46,50	39,82	34,83	29,89	39,89
W29.114_F	W29 [15]	16,50	38,95	33,96	29,01	39,01
W29.115_A	W29 [16]	79,50	46,05	41,05	36,06	46,06
W29.115_A	W29 [16]	49,50	45,29	40,30	35,31	45,31
W29.115_A	W29 [16]	19,50	44,02	39,02	34,04	44,04
W29.115_A	W29 [16]	61,50	45,66	40,67	35,68	45,68
W29.115_A	W29 [16]	31,50	44,39	39,39	34,41	44,41
W29.115_A	W29 [16]	1,50	42,45	37,45	32,47	42,47
W29.115_B	W29 [16]	82,50	46,11	41,12	36,13	46,13
W29.115_B	W29 [16]	52,50	45,40	40,40	35,42	45,42
W29.115_B	W29 [16]	22,50	44,08	39,09	34,10	44,10
W29.115_B	W29 [16]	64,50	45,74	40,74	35,76	45,76
W29.115_B	W29 [16]	34,50	44,53	39,54	34,55	44,55
W29.115_B	W29 [16]	4,50	42,75	37,76	32,77	42,77
W29.115_C	W29 [16]	85,50	46,18	41,18	36,19	46,19
W29.115_C	W29 [16]	55,50	45,49	40,49	35,51	45,51
W29.115_C	W29 [16]	25,50	44,16	39,16	34,18	44,18
W29.115_C	W29 [16]	67,50	45,81	40,82	35,83	45,83
W29.115_C	W29 [16]	37,50	44,70	39,71	34,72	44,72
W29.115_C	W29 [16]	7,50	43,14	38,14	33,16	43,16
W29.115_D	W29 [16]	88,50	46,21	41,22	36,24	46,24
W29.115_D	W29 [16]	58,50	45,58	40,58	35,60	45,60
W29.115_D	W29 [16]	28,50	44,27	39,27	34,29	44,29
W29.115_D	W29 [16]	70,50	45,88	40,89	35,90	45,90
W29.115_D	W29 [16]	40,50	44,87	39,87	34,89	44,89
W29.115_D	W29 [16]	10,50	43,75	38,75	33,77	43,77
W29.115_E	W29 [16]	73,50	45,95	40,96	35,97	45,97
W29.115_E	W29 [16]	43,50	45,02	40,02	35,04	45,04
W29.115_E	W29 [16]	13,50	43,81	38,81	33,83	43,83
W29.115_F	W29 [16]	76,50	45,99	40,99	36,00	46,00
W29.115_F	W29 [16]	46,50	45,16	40,17	35,18	45,18
W29.115_F	W29 [16]	16,50	43,96	38,96	33,97	43,97
W29.116_A	W29 [17]	79,50	46,07	41,07	36,08	46,08
W29.116_A	W29 [17]	49,50	45,31	40,32	35,34	45,34
W29.116_A	W29 [17]	19,50	44,03	39,03	34,05	44,05
W29.116_A	W29 [17]	61,50	45,68	40,68	35,70	45,70
W29.116_A	W29 [17]	31,50	44,41	39,41	34,43	44,43
W29.116_A	W29 [17]	1,50	42,46	37,47	32,49	42,49
W29.116_B	W29 [17]	82,50	46,13	41,13	36,14	46,14
W29.116_B	W29 [17]	52,50	45,41	40,42	35,44	45,44
W29.116_B	W29 [17]	22,50	44,09	39,10	34,11	44,11
W29.116_B	W29 [17]	64,50	45,75	40,76	35,78	45,78
W29.116_B	W29 [17]	34,50	44,55	39,56	34,58	44,58
W29.116_B	W29 [17]	4,50	42,63	37,64	32,66	42,66
W29.116_C	W29 [17]	85,50	46,19	41,20	36,21	46,21
W29.116_C	W29 [17]	55,50	45,51	40,51	35,53	45,53
W29.116_C	W29 [17]	25,50	44,17	39,18	34,19	44,19
W29.116_C	W29 [17]	67,50	45,83	40,83	35,85	45,85
W29.116_C	W29 [17]	37,50	44,73	39,73	34,75	44,75
W29.116_C	W29 [17]	7,50	43,12	38,13	33,15	43,15
W29.116_D	W29 [17]	88,50	46,22	41,23	36,26	46,26
W29.116_D	W29 [17]	58,50	45,60	40,60	35,62	45,62
W29.116_D	W29 [17]	28,50	44,28	39,29	34,31	44,31
W29.116_D	W29 [17]	70,50	45,90	40,90	35,92	45,92
W29.116_D	W29 [17]	40,50	44,89	39,90	34,92	44,92
W29.116_D	W29 [17]	10,50	43,70	38,71	33,72	43,72
W29.116_E	W29 [17]	73,50	45,96	40,97	35,99	45,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.116_E	W29 [17]	43,50	45,04	40,05	35,07	45,07
W29.116_E	W29 [17]	13,50	43,81	38,81	33,83	43,83
W29.116_F	W29 [17]	76,50	46,00	41,01	36,03	46,03
W29.116_F	W29 [17]	46,50	45,19	40,19	35,21	45,21
W29.116_F	W29 [17]	16,50	43,94	38,95	33,96	43,96
W29.117_A	W29 [18]	79,50	46,09	41,10	36,11	46,11
W29.117_A	W29 [18]	49,50	45,35	40,36	35,38	45,38
W29.117_A	W29 [18]	19,50	44,05	39,06	34,08	44,08
W29.117_A	W29 [18]	61,50	45,71	40,72	35,73	45,73
W29.117_A	W29 [18]	31,50	44,44	39,44	34,47	44,47
W29.117_A	W29 [18]	1,50	42,53	37,53	32,55	42,55
W29.117_B	W29 [18]	82,50	46,16	41,16	36,17	46,17
W29.117_B	W29 [18]	52,50	45,45	40,46	35,48	45,48
W29.117_B	W29 [18]	22,50	44,12	39,12	34,14	44,14
W29.117_B	W29 [18]	64,50	45,78	40,79	35,81	45,81
W29.117_B	W29 [18]	34,50	44,59	39,60	34,62	44,62
W29.117_B	W29 [18]	4,50	42,62	37,63	32,65	42,65
W29.117_C	W29 [18]	85,50	46,22	41,22	36,24	46,24
W29.117_C	W29 [18]	55,50	45,54	40,55	35,57	45,57
W29.117_C	W29 [18]	25,50	44,20	39,21	34,23	44,23
W29.117_C	W29 [18]	67,50	45,86	40,86	35,88	45,88
W29.117_C	W29 [18]	37,50	44,76	39,77	34,79	44,79
W29.117_C	W29 [18]	7,50	43,02	38,02	33,04	43,04
W29.117_D	W29 [18]	88,50	46,25	41,26	36,29	46,29
W29.117_D	W29 [18]	58,50	45,63	40,63	35,65	45,65
W29.117_D	W29 [18]	28,50	44,32	39,32	34,34	44,34
W29.117_D	W29 [18]	70,50	45,92	40,93	35,95	45,95
W29.117_D	W29 [18]	40,50	44,93	39,94	34,96	44,96
W29.117_D	W29 [18]	10,50	43,63	38,63	33,65	43,65
W29.117_E	W29 [18]	73,50	45,99	41,00	36,02	46,02
W29.117_E	W29 [18]	43,50	45,08	40,09	35,11	45,11
W29.117_E	W29 [18]	13,50	43,82	38,82	33,84	43,84
W29.117_F	W29 [18]	76,50	46,03	41,04	36,06	46,06
W29.117_F	W29 [18]	46,50	45,22	40,23	35,25	45,25
W29.117_F	W29 [18]	16,50	43,96	38,96	33,98	43,98
W29.118_A	W29 [19]	79,50	46,14	41,14	36,16	46,16
W29.118_A	W29 [19]	49,50	45,40	40,40	35,43	45,43
W29.118_A	W29 [19]	19,50	44,09	39,09	34,11	44,11
W29.118_A	W29 [19]	61,50	45,75	40,76	35,78	45,78
W29.118_A	W29 [19]	31,50	44,48	39,49	34,51	44,51
W29.118_A	W29 [19]	1,50	42,61	37,61	32,63	42,63
W29.118_B	W29 [19]	82,50	46,20	41,20	36,22	46,22
W29.118_B	W29 [19]	52,50	45,50	40,50	35,52	45,52
W29.118_B	W29 [19]	22,50	44,15	39,16	34,18	44,18
W29.118_B	W29 [19]	64,50	45,83	40,83	35,85	45,85
W29.118_B	W29 [19]	34,50	44,64	39,65	34,67	44,67
W29.118_B	W29 [19]	4,50	42,54	37,54	32,57	42,57
W29.118_C	W29 [19]	85,50	46,26	41,27	36,28	46,28
W29.118_C	W29 [19]	55,50	45,59	40,59	35,61	45,61
W29.118_C	W29 [19]	25,50	44,24	39,25	34,27	44,27
W29.118_C	W29 [19]	67,50	45,90	40,90	35,92	45,92
W29.118_C	W29 [19]	37,50	44,82	39,82	34,84	44,84
W29.118_C	W29 [19]	7,50	43,07	38,07	33,09	43,09
W29.118_D	W29 [19]	88,50	46,29	41,31	36,34	46,34
W29.118_D	W29 [19]	58,50	45,67	40,68	35,70	45,70
W29.118_D	W29 [19]	28,50	44,36	39,36	34,39	44,39
W29.118_D	W29 [19]	70,50	45,97	40,97	35,99	45,99
W29.118_D	W29 [19]	40,50	44,99	39,99	35,02	45,02
W29.118_D	W29 [19]	10,50	43,58	38,58	33,60	43,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.118_E	W29 [19]	73,50	46,03	41,04	36,06	46,06
W29.118_E	W29 [19]	43,50	45,13	40,14	35,16	45,16
W29.118_E	W29 [19]	13,50	43,83	38,83	33,85	43,85
W29.118_F	W29 [19]	76,50	46,07	41,08	36,10	46,10
W29.118_F	W29 [19]	46,50	45,27	40,28	35,30	45,30
W29.118_F	W29 [19]	16,50	43,98	38,99	34,01	44,01
W29.119_A	W29 [20]	79,50	46,20	41,20	36,22	46,22
W29.119_A	W29 [20]	49,50	45,46	40,47	35,49	45,49
W29.119_A	W29 [20]	19,50	44,12	39,13	34,15	44,15
W29.119_A	W29 [20]	61,50	45,82	40,82	35,84	45,84
W29.119_A	W29 [20]	31,50	44,54	39,55	34,57	44,57
W29.119_A	W29 [20]	1,50	43,12	38,12	33,13	43,13
W29.119_B	W29 [20]	82,50	46,26	41,26	36,28	46,28
W29.119_B	W29 [20]	52,50	45,56	40,56	35,58	45,58
W29.119_B	W29 [20]	22,50	44,20	39,20	34,22	44,22
W29.119_B	W29 [20]	64,50	45,89	40,89	35,91	45,91
W29.119_B	W29 [20]	34,50	44,70	39,71	34,73	44,73
W29.119_B	W29 [20]	4,50	42,66	37,67	32,69	42,69
W29.119_C	W29 [20]	85,50	46,32	41,33	36,34	46,34
W29.119_C	W29 [20]	55,50	45,65	40,66	35,68	45,68
W29.119_C	W29 [20]	25,50	44,29	39,30	34,32	44,32
W29.119_C	W29 [20]	67,50	45,96	40,97	35,98	45,98
W29.119_C	W29 [20]	37,50	44,88	39,88	34,90	44,90
W29.119_C	W29 [20]	7,50	43,13	38,14	33,15	43,15
W29.119_D	W29 [20]	88,50	46,35	41,37	36,40	46,40
W29.119_D	W29 [20]	58,50	45,74	40,74	35,76	45,76
W29.119_D	W29 [20]	28,50	44,41	39,42	34,44	44,44
W29.119_D	W29 [20]	70,50	46,03	41,03	36,05	46,05
W29.119_D	W29 [20]	40,50	45,05	40,06	35,08	45,08
W29.119_D	W29 [20]	10,50	43,51	38,51	33,53	43,53
W29.119_E	W29 [20]	73,50	46,09	41,10	36,12	46,12
W29.119_E	W29 [20]	43,50	45,19	40,20	35,22	45,22
W29.119_E	W29 [20]	13,50	43,86	38,87	33,88	43,88
W29.119_F	W29 [20]	76,50	46,13	41,14	36,16	46,16
W29.119_F	W29 [20]	46,50	45,34	40,34	35,36	45,36
W29.119_F	W29 [20]	16,50	44,02	39,03	34,05	44,05
W29.120_A	W29 [21]	79,50	46,23	41,23	36,25	46,25
W29.120_A	W29 [21]	49,50	45,46	40,47	35,49	45,49
W29.120_A	W29 [21]	19,50	44,12	39,13	34,14	44,14
W29.120_A	W29 [21]	61,50	45,82	40,82	35,84	45,84
W29.120_A	W29 [21]	31,50	44,55	39,55	34,57	44,57
W29.120_A	W29 [21]	1,50	43,00	38,00	33,01	43,01
W29.120_B	W29 [21]	82,50	46,29	41,30	36,32	46,32
W29.120_B	W29 [21]	52,50	45,56	40,56	35,58	45,58
W29.120_B	W29 [21]	22,50	44,20	39,20	34,22	44,22
W29.120_B	W29 [21]	64,50	45,89	40,90	35,91	45,91
W29.120_B	W29 [21]	34,50	44,71	39,71	34,74	44,74
W29.120_B	W29 [21]	4,50	43,22	38,22	33,24	43,24
W29.120_C	W29 [21]	85,50	46,36	41,36	36,38	46,38
W29.120_C	W29 [21]	55,50	45,65	40,66	35,68	45,68
W29.120_C	W29 [21]	25,50	44,29	39,30	34,32	44,32
W29.120_C	W29 [21]	67,50	45,96	40,97	35,99	45,99
W29.120_C	W29 [21]	37,50	44,89	39,89	34,91	44,91
W29.120_C	W29 [21]	7,50	43,47	38,48	33,49	43,49
W29.120_D	W29 [21]	88,50	46,42	41,43	36,46	46,46
W29.120_D	W29 [21]	58,50	45,74	40,74	35,76	45,76
W29.120_D	W29 [21]	28,50	44,41	39,42	34,44	44,44
W29.120_D	W29 [21]	70,50	46,03	41,03	36,05	46,05
W29.120_D	W29 [21]	40,50	45,06	40,06	35,09	45,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.120_D	W29 [21]	10,50	43,52	38,52	33,54	43,54
W29.120_E	W29 [21]	73,50	46,10	41,10	36,12	46,12
W29.120_E	W29 [21]	43,50	45,20	40,20	35,22	45,22
W29.120_E	W29 [21]	13,50	43,89	38,90	33,91	43,91
W29.120_F	W29 [21]	76,50	46,16	41,17	36,19	46,19
W29.120_F	W29 [21]	46,50	45,34	40,35	35,37	45,37
W29.120_F	W29 [21]	16,50	44,03	39,03	34,05	44,05
W29.121_A	W29 [22]	79,50	46,31	41,31	36,33	46,33
W29.121_A	W29 [22]	49,50	45,55	40,56	35,58	45,58
W29.121_A	W29 [22]	19,50	44,18	39,18	34,20	44,20
W29.121_A	W29 [22]	61,50	45,90	40,90	35,92	45,92
W29.121_A	W29 [22]	31,50	44,63	39,63	34,66	44,66
W29.121_A	W29 [22]	1,50	43,39	38,39	33,41	43,41
W29.121_B	W29 [22]	82,50	46,37	41,38	36,40	46,40
W29.121_B	W29 [22]	52,50	45,65	40,65	35,67	45,67
W29.121_B	W29 [22]	22,50	44,26	39,26	34,28	44,28
W29.121_B	W29 [22]	64,50	45,97	40,98	36,00	46,00
W29.121_B	W29 [22]	34,50	44,79	39,80	34,82	44,82
W29.121_B	W29 [22]	4,50	43,21	38,21	33,23	43,23
W29.121_C	W29 [22]	85,50	46,40	41,41	36,43	46,43
W29.121_C	W29 [22]	55,50	45,74	40,74	35,76	45,76
W29.121_C	W29 [22]	25,50	44,36	39,37	34,39	44,39
W29.121_C	W29 [22]	67,50	46,04	41,05	36,07	46,07
W29.121_C	W29 [22]	37,50	44,97	39,98	35,00	45,00
W29.121_C	W29 [22]	7,50	43,43	38,43	33,45	43,45
W29.121_D	W29 [22]	88,50	46,46	41,48	36,51	46,51
W29.121_D	W29 [22]	58,50	45,82	40,83	35,85	45,85
W29.121_D	W29 [22]	28,50	44,49	39,49	34,52	44,52
W29.121_D	W29 [22]	70,50	46,11	41,12	36,14	46,14
W29.121_D	W29 [22]	40,50	45,14	40,15	35,17	45,17
W29.121_D	W29 [22]	10,50	43,55	38,56	33,57	43,57
W29.121_E	W29 [22]	73,50	46,18	41,18	36,20	46,20
W29.121_E	W29 [22]	43,50	45,29	40,29	35,31	45,31
W29.121_E	W29 [22]	13,50	43,95	38,95	33,97	43,97
W29.121_F	W29 [22]	76,50	46,24	41,25	36,27	46,27
W29.121_F	W29 [22]	46,50	45,43	40,44	35,46	45,46
W29.121_F	W29 [22]	16,50	44,09	39,09	34,10	44,10
W29.122_A	W29 [23]	79,50	46,35	41,36	36,38	46,38
W29.122_A	W29 [23]	49,50	45,60	40,61	35,63	45,63
W29.122_A	W29 [23]	19,50	44,20	39,21	34,22	44,22
W29.122_A	W29 [23]	61,50	45,95	40,95	35,98	45,98
W29.122_A	W29 [23]	31,50	44,67	39,68	34,70	44,70
W29.122_A	W29 [23]	1,50	42,57	37,57	32,59	42,59
W29.122_B	W29 [23]	82,50	46,42	41,43	36,45	46,45
W29.122_B	W29 [23]	52,50	45,70	40,70	35,73	45,73
W29.122_B	W29 [23]	22,50	44,28	39,29	34,30	44,30
W29.122_B	W29 [23]	64,50	46,02	41,03	36,05	46,05
W29.122_B	W29 [23]	34,50	44,84	39,85	34,87	44,87
W29.122_B	W29 [23]	4,50	43,04	38,04	33,05	43,05
W29.122_C	W29 [23]	85,50	46,45	41,46	36,49	46,49
W29.122_C	W29 [23]	55,50	45,79	40,79	35,82	45,82
W29.122_C	W29 [23]	25,50	44,40	39,40	34,42	44,42
W29.122_C	W29 [23]	67,50	46,09	41,10	36,12	46,12
W29.122_C	W29 [23]	37,50	45,02	40,03	35,05	45,05
W29.122_C	W29 [23]	7,50	43,30	38,31	33,32	43,32
W29.122_D	W29 [23]	88,50	46,51	41,53	36,57	46,57
W29.122_D	W29 [23]	58,50	45,87	40,88	35,90	45,90
W29.122_D	W29 [23]	28,50	44,53	39,53	34,55	44,55
W29.122_D	W29 [23]	70,50	46,16	41,16	36,19	46,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.122_D	W29 [23]	40,50	45,19	40,20	35,22	45,22
W29.122_D	W29 [23]	10,50	43,51	38,51	33,53	43,53
W29.122_E	W29 [23]	73,50	46,22	41,23	36,25	46,25
W29.122_E	W29 [23]	43,50	45,33	40,34	35,36	45,36
W29.122_E	W29 [23]	13,50	43,98	38,98	34,00	44,00
W29.122_F	W29 [23]	76,50	46,29	41,30	36,32	46,32
W29.122_F	W29 [23]	46,50	45,48	40,49	35,51	45,51
W29.122_F	W29 [23]	16,50	44,11	39,11	34,13	44,13
W29.123_A	W29 [24]	79,50	46,41	41,42	36,44	46,44
W29.123_A	W29 [24]	49,50	45,66	40,67	35,69	45,69
W29.123_A	W29 [24]	19,50	44,23	39,23	34,25	44,25
W29.123_A	W29 [24]	61,50	46,00	41,01	36,04	46,04
W29.123_A	W29 [24]	31,50	44,72	39,73	34,75	44,75
W29.123_A	W29 [24]	1,50	42,58	37,58	32,60	42,60
W29.123_B	W29 [24]	82,50	46,47	41,48	36,51	46,51
W29.123_B	W29 [24]	52,50	45,75	40,76	35,79	45,79
W29.123_B	W29 [24]	22,50	44,32	39,32	34,34	44,34
W29.123_B	W29 [24]	64,50	46,08	41,09	36,11	46,11
W29.123_B	W29 [24]	34,50	44,90	39,90	34,92	44,92
W29.123_B	W29 [24]	4,50	43,03	38,03	33,05	43,05
W29.123_C	W29 [24]	85,50	46,51	41,52	36,55	46,55
W29.123_C	W29 [24]	55,50	45,84	40,85	35,88	45,88
W29.123_C	W29 [24]	25,50	44,44	39,44	34,46	44,46
W29.123_C	W29 [24]	67,50	46,15	41,15	36,18	46,18
W29.123_C	W29 [24]	37,50	45,08	40,09	35,11	45,11
W29.123_C	W29 [24]	7,50	43,30	38,31	33,32	43,32
W29.123_D	W29 [24]	88,50	46,57	41,59	36,64	46,64
W29.123_D	W29 [24]	58,50	45,93	40,93	35,96	45,96
W29.123_D	W29 [24]	28,50	44,57	39,58	34,60	44,60
W29.123_D	W29 [24]	70,50	46,21	41,22	36,25	46,25
W29.123_D	W29 [24]	40,50	45,25	40,26	35,29	45,29
W29.123_D	W29 [24]	10,50	43,57	38,57	33,59	43,59
W29.123_E	W29 [24]	73,50	46,28	41,29	36,31	46,31
W29.123_E	W29 [24]	43,50	45,39	40,40	35,43	45,43
W29.123_E	W29 [24]	13,50	43,97	38,97	33,99	43,99
W29.123_F	W29 [24]	76,50	46,34	41,35	36,38	46,38
W29.123_F	W29 [24]	46,50	45,54	40,55	35,57	45,57
W29.123_F	W29 [24]	16,50	44,12	39,13	34,14	44,14
W29.124_A	W29 [25]	79,50	46,26	41,27	36,31	46,31
W29.124_A	W29 [25]	49,50	45,54	40,56	35,59	45,59
W29.124_A	W29 [25]	19,50	44,04	39,05	34,08	44,08
W29.124_A	W29 [25]	61,50	45,87	40,89	35,92	45,92
W29.124_A	W29 [25]	31,50	44,59	39,60	34,63	44,63
W29.124_A	W29 [25]	1,50	42,55	37,56	32,58	42,58
W29.124_B	W29 [25]	82,50	46,32	41,33	36,37	46,37
W29.124_B	W29 [25]	52,50	45,64	40,65	35,69	45,69
W29.124_B	W29 [25]	22,50	44,14	39,15	34,18	44,18
W29.124_B	W29 [25]	64,50	45,94	40,96	35,99	45,99
W29.124_B	W29 [25]	34,50	44,77	39,78	34,81	44,81
W29.124_B	W29 [25]	4,50	42,90	37,91	32,93	42,93
W29.124_C	W29 [25]	85,50	46,35	41,36	36,40	46,40
W29.124_C	W29 [25]	55,50	45,72	40,74	35,77	45,77
W29.124_C	W29 [25]	25,50	44,27	39,28	34,31	44,31
W29.124_C	W29 [25]	67,50	46,01	41,02	36,06	46,06
W29.124_C	W29 [25]	37,50	44,96	39,97	35,00	45,00
W29.124_C	W29 [25]	7,50	43,10	38,11	33,13	43,13
W29.124_D	W29 [25]	88,50	46,40	41,43	36,49	46,49
W29.124_D	W29 [25]	58,50	45,80	40,81	35,85	45,85
W29.124_D	W29 [25]	28,50	44,42	39,43	34,46	44,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.124_D	W29 [25]	70,50	46,07	41,09	36,12	46,12
W29.124_D	W29 [25]	40,50	45,13	40,15	35,18	45,18
W29.124_D	W29 [25]	10,50	43,35	38,36	33,38	43,38
W29.124_E	W29 [25]	73,50	46,13	41,15	36,18	46,18
W29.124_E	W29 [25]	43,50	45,28	40,29	35,33	45,33
W29.124_E	W29 [25]	13,50	43,74	38,74	33,77	43,77
W29.124_F	W29 [25]	76,50	46,20	41,21	36,25	46,25
W29.124_F	W29 [25]	46,50	45,42	40,43	35,48	45,48
W29.124_F	W29 [25]	16,50	43,92	38,93	33,96	43,96
W29.125_A	W29 [26]	79,50	46,29	41,32	36,38	46,38
W29.125_A	W29 [26]	49,50	45,57	40,60	35,67	45,67
W29.125_A	W29 [26]	19,50	44,06	39,07	34,11	44,11
W29.125_A	W29 [26]	61,50	45,91	40,93	36,00	46,00
W29.125_A	W29 [26]	31,50	44,62	39,64	34,70	44,70
W29.125_A	W29 [26]	1,50	42,58	37,60	32,64	42,64
W29.125_B	W29 [26]	82,50	46,36	41,38	36,45	46,45
W29.125_B	W29 [26]	52,50	45,67	40,70	35,76	45,76
W29.125_B	W29 [26]	22,50	44,16	39,18	34,22	44,22
W29.125_B	W29 [26]	64,50	45,98	41,00	36,07	46,07
W29.125_B	W29 [26]	34,50	44,81	39,83	34,91	44,91
W29.125_B	W29 [26]	4,50	43,07	38,08	33,12	43,12
W29.125_C	W29 [26]	85,50	46,41	41,43	36,50	46,50
W29.125_C	W29 [26]	55,50	45,75	40,78	35,85	45,85
W29.125_C	W29 [26]	25,50	44,30	39,31	34,36	44,36
W29.125_C	W29 [26]	67,50	46,04	41,07	36,13	46,13
W29.125_C	W29 [26]	37,50	45,00	40,03	35,11	45,11
W29.125_C	W29 [26]	7,50	43,39	38,41	33,44	43,44
W29.125_D	W29 [26]	88,50	46,47	41,50	36,60	46,60
W29.125_D	W29 [26]	58,50	45,83	40,86	35,93	45,93
W29.125_D	W29 [26]	28,50	44,45	39,47	34,52	44,52
W29.125_D	W29 [26]	70,50	46,11	41,13	36,20	46,20
W29.125_D	W29 [26]	40,50	45,17	40,19	35,27	45,27
W29.125_D	W29 [26]	10,50	43,60	38,61	33,64	43,64
W29.125_E	W29 [26]	73,50	46,17	41,20	36,26	46,26
W29.125_E	W29 [26]	43,50	45,31	40,34	35,41	45,41
W29.125_E	W29 [26]	13,50	43,80	38,81	33,85	43,85
W29.125_F	W29 [26]	76,50	46,23	41,26	36,32	46,32
W29.125_F	W29 [26]	46,50	45,46	40,48	35,56	45,56
W29.125_F	W29 [26]	16,50	43,92	38,93	33,96	43,96
W29.126_A	W29 [27]	79,50	46,20	41,42	37,36	47,36
W29.126_A	W29 [27]	49,50	45,44	40,68	36,69	46,69
W29.126_A	W29 [27]	19,50	43,90	38,91	33,94	43,94
W29.126_A	W29 [27]	61,50	45,85	41,08	37,08	47,08
W29.126_A	W29 [27]	31,50	43,88	38,90	33,95	43,95
W29.126_A	W29 [27]	1,50	41,85	36,86	31,88	41,88
W29.126_B	W29 [27]	82,50	46,26	41,48	37,41	47,41
W29.126_B	W29 [27]	52,50	45,56	40,80	36,82	46,82
W29.126_B	W29 [27]	22,50	44,08	39,09	34,12	44,12
W29.126_B	W29 [27]	64,50	45,91	41,14	37,13	47,13
W29.126_B	W29 [27]	34,50	44,08	39,11	34,18	44,18
W29.126_B	W29 [27]	4,50	42,06	37,08	32,10	42,10
W29.126_C	W29 [27]	85,50	46,31	41,53	37,45	47,45
W29.126_C	W29 [27]	55,50	45,67	40,90	36,92	46,92
W29.126_C	W29 [27]	25,50	43,53	38,54	33,58	43,58
W29.126_C	W29 [27]	67,50	45,97	41,20	37,17	47,17
W29.126_C	W29 [27]	37,50	44,26	39,30	34,41	44,41
W29.126_C	W29 [27]	7,50	42,40	37,41	32,44	42,44
W29.126_D	W29 [27]	88,50	46,38	41,60	37,51	47,51
W29.126_D	W29 [27]	58,50	45,76	40,99	37,00	47,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.126_D	W29 [27]	28,50	43,69	38,71	33,76	43,76
W29.126_D	W29 [27]	70,50	46,03	41,25	37,22	47,22
W29.126_D	W29 [27]	40,50	44,47	39,54	34,73	44,73
W29.126_D	W29 [27]	10,50	42,87	37,88	32,91	42,91
W29.126_E	W29 [27]	73,50	46,09	41,31	37,27	47,27
W29.126_E	W29 [27]	43,50	44,75	40,00	35,66	45,66
W29.126_E	W29 [27]	13,50	43,52	38,53	33,55	43,55
W29.126_F	W29 [27]	76,50	46,15	41,37	37,32	47,32
W29.126_F	W29 [27]	46,50	45,05	40,46	36,52	46,52
W29.126_F	W29 [27]	16,50	43,79	38,80	33,82	43,82
W29.127_A	W29 [28]	79,50	46,10	41,32	37,29	47,29
W29.127_A	W29 [28]	49,50	45,32	40,56	36,61	46,61
W29.127_A	W29 [28]	19,50	43,89	38,90	33,94	43,94
W29.127_A	W29 [28]	61,50	45,74	40,97	37,01	47,01
W29.127_A	W29 [28]	31,50	43,71	38,73	33,80	43,80
W29.127_A	W29 [28]	1,50	41,94	36,95	31,98	41,98
W29.127_B	W29 [28]	82,50	46,16	41,38	37,34	47,34
W29.127_B	W29 [28]	52,50	45,44	40,69	36,75	46,75
W29.127_B	W29 [28]	22,50	43,98	38,99	34,03	44,03
W29.127_B	W29 [28]	64,50	45,80	41,04	37,06	47,06
W29.127_B	W29 [28]	34,50	43,90	38,93	34,02	44,02
W29.127_B	W29 [28]	4,50	42,03	37,05	32,08	42,08
W29.127_C	W29 [28]	85,50	46,22	41,44	37,39	47,39
W29.127_C	W29 [28]	55,50	45,55	40,79	36,84	46,84
W29.127_C	W29 [28]	25,50	43,37	38,39	33,44	43,44
W29.127_C	W29 [28]	67,50	45,87	41,09	37,10	47,10
W29.127_C	W29 [28]	37,50	44,10	39,15	34,26	44,26
W29.127_C	W29 [28]	7,50	42,03	37,04	32,08	42,08
W29.127_D	W29 [28]	88,50	46,29	41,51	37,45	47,45
W29.127_D	W29 [28]	58,50	45,65	40,89	36,93	46,93
W29.127_D	W29 [28]	28,50	43,53	38,55	33,60	43,60
W29.127_D	W29 [28]	70,50	45,93	41,15	37,15	47,15
W29.127_D	W29 [28]	40,50	44,30	39,37	34,58	44,58
W29.127_D	W29 [28]	10,50	42,54	37,56	32,59	42,59
W29.127_E	W29 [28]	73,50	45,98	41,21	37,20	47,20
W29.127_E	W29 [28]	43,50	44,59	39,85	35,52	45,52
W29.127_E	W29 [28]	13,50	43,51	38,53	33,56	43,56
W29.127_F	W29 [28]	76,50	46,04	41,27	37,25	47,25
W29.127_F	W29 [28]	46,50	44,90	40,33	36,43	46,43
W29.127_F	W29 [28]	16,50	43,77	38,79	33,82	43,82
W29.128_A	W29 [29]	79,50	46,25	41,27	37,27	47,27
W29.128_A	W29 [29]	49,50	45,45	40,49	36,58	46,58
W29.128_A	W29 [29]	19,50	44,18	39,19	34,25	44,25
W29.128_A	W29 [29]	61,50	45,91	40,91	36,98	46,98
W29.128_A	W29 [29]	31,50	43,55	38,58	33,68	43,68
W29.128_A	W29 [29]	1,50	41,85	36,88	31,95	41,95
W29.128_B	W29 [29]	82,50	46,31	41,33	37,32	47,32
W29.128_B	W29 [29]	52,50	45,59	40,63	36,72	46,72
W29.128_B	W29 [29]	22,50	43,89	38,91	33,97	43,97
W29.128_B	W29 [29]	64,50	45,97	40,98	37,03	47,03
W29.128_B	W29 [29]	34,50	43,75	38,79	33,90	43,90
W29.128_B	W29 [29]	4,50	42,05	37,08	32,14	42,14
W29.128_C	W29 [29]	85,50	46,37	41,39	37,37	47,37
W29.128_C	W29 [29]	55,50	45,71	40,74	36,82	46,82
W29.128_C	W29 [29]	25,50	43,85	38,87	33,94	43,94
W29.128_C	W29 [29]	67,50	46,03	41,04	37,08	47,08
W29.128_C	W29 [29]	37,50	43,96	39,00	34,15	44,15
W29.128_C	W29 [29]	7,50	42,45	37,48	32,54	42,54
W29.128_D	W29 [29]	88,50	46,44	41,46	37,43	47,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.128_D	W29 [29]	58,50	45,82	40,83	36,91	46,91
W29.128_D	W29 [29]	28,50	43,38	38,40	33,49	43,49
W29.128_D	W29 [29]	70,50	46,09	41,10	37,13	47,13
W29.128_D	W29 [29]	40,50	44,16	39,24	34,47	44,47
W29.128_D	W29 [29]	10,50	43,12	38,14	33,20	43,20
W29.128_E	W29 [29]	73,50	46,14	41,15	37,17	47,17
W29.128_E	W29 [29]	43,50	44,49	39,74	35,45	45,45
W29.128_E	W29 [29]	13,50	43,93	38,95	34,00	44,00
W29.128_F	W29 [29]	76,50	46,20	41,21	37,22	47,22
W29.128_F	W29 [29]	46,50	44,87	40,26	36,40	46,40
W29.128_F	W29 [29]	16,50	44,20	39,22	34,27	44,27
W29.129_A	W29 [30]	79,50	46,19	41,21	37,24	47,24
W29.129_A	W29 [30]	49,50	45,36	40,42	36,55	46,55
W29.129_A	W29 [30]	19,50	44,42	39,48	34,68	44,68
W29.129_A	W29 [30]	61,50	45,84	40,85	36,95	46,95
W29.129_A	W29 [30]	31,50	43,92	38,64	34,00	44,00
W29.129_A	W29 [30]	1,50	42,41	37,44	32,54	42,54
W29.129_B	W29 [30]	82,50	46,25	41,27	37,29	47,29
W29.129_B	W29 [30]	52,50	45,52	40,57	36,69	46,69
W29.129_B	W29 [30]	22,50	43,86	38,94	34,20	44,20
W29.129_B	W29 [30]	64,50	45,91	40,92	37,00	47,00
W29.129_B	W29 [30]	34,50	44,14	38,88	34,28	44,28
W29.129_B	W29 [30]	4,50	42,56	37,60	32,71	42,71
W29.129_C	W29 [30]	85,50	46,31	41,33	37,34	47,34
W29.129_C	W29 [30]	55,50	45,65	40,68	36,79	46,79
W29.129_C	W29 [30]	25,50	44,39	39,20	34,46	44,46
W29.129_C	W29 [30]	67,50	45,97	40,98	37,05	47,05
W29.129_C	W29 [30]	37,50	44,36	39,11	34,53	44,53
W29.129_C	W29 [30]	7,50	42,67	37,72	32,85	42,85
W29.129_D	W29 [30]	88,50	46,39	41,41	37,40	47,40
W29.129_D	W29 [30]	58,50	45,76	40,77	36,88	46,88
W29.129_D	W29 [30]	28,50	43,73	38,45	33,81	43,81
W29.129_D	W29 [30]	70,50	46,03	41,04	37,10	47,10
W29.129_D	W29 [30]	40,50	44,56	39,36	34,95	44,95
W29.129_D	W29 [30]	10,50	43,40	38,45	33,59	43,59
W29.129_E	W29 [30]	73,50	46,08	41,10	37,14	47,14
W29.129_E	W29 [30]	43,50	44,89	39,86	35,79	45,79
W29.129_E	W29 [30]	13,50	44,03	39,08	34,22	44,22
W29.129_F	W29 [30]	76,50	46,14	41,15	37,19	47,19
W29.129_F	W29 [30]	46,50	45,18	40,25	36,39	46,39
W29.129_F	W29 [30]	16,50	44,31	39,36	34,53	44,53
W30.100_A	[1]	79,50	37,68	32,87	31,19	41,19
W30.100_A	[1]	49,50	36,22	31,87	30,53	40,53
W30.100_A	[1]	19,50	30,32	25,71	22,86	32,86
W30.100_A	[1]	61,50	36,85	32,26	30,80	40,80
W30.100_A	[1]	31,50	33,99	27,89	25,75	35,75
W30.100_A	[1]	1,50	31,88	26,91	23,15	33,15
W30.100_B	[1]	82,50	37,89	33,07	31,28	41,28
W30.100_B	[1]	52,50	36,39	31,97	30,60	40,60
W30.100_B	[1]	22,50	30,61	26,22	23,66	33,66
W30.100_B	[1]	64,50	37,01	32,36	30,87	40,87
W30.100_B	[1]	34,50	34,73	29,71	28,18	38,18
W30.100_B	[1]	4,50	31,74	26,64	22,58	32,58
W30.100_C	[1]	85,50	38,30	33,47	31,48	41,48
W30.100_C	[1]	55,50	36,55	32,06	30,66	40,66
W30.100_C	[1]	25,50	31,68	26,75	24,09	34,09
W30.100_C	[1]	67,50	37,17	32,46	30,94	40,94
W30.100_C	[1]	37,50	35,30	30,81	29,47	39,47
W30.100_C	[1]	7,50	31,68	26,53	22,34	32,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.100_D	[1]	88,50	39,08	34,24	31,89	41,89
W30.100_D	[1]	58,50	36,70	32,16	30,73	40,73
W30.100_D	[1]	28,50	34,23	27,52	24,73	34,73
W30.100_D	[1]	70,50	37,33	32,56	31,02	41,02
W30.100_D	[1]	40,50	35,63	31,36	30,13	40,13
W30.100_D	[1]	10,50	31,56	26,44	22,39	32,39
W30.100_E	[1]	73,50	37,48	32,66	31,09	41,09
W30.100_E	[1]	43,50	35,87	31,58	30,28	40,28
W30.100_E	[1]	13,50	31,50	26,47	22,60	32,60
W30.100_F	[1]	76,50	37,54	32,74	31,13	41,13
W30.100_F	[1]	46,50	36,06	31,74	30,42	40,42
W30.100_F	[1]	16,50	30,50	25,67	22,42	32,42
W30.101_A	[2]	79,50	37,39	32,60	30,99	40,99
W30.101_A	[2]	49,50	35,91	31,59	30,33	40,33
W30.101_A	[2]	19,50	29,96	25,17	22,27	32,27
W30.101_A	[2]	61,50	36,54	31,98	30,59	40,59
W30.101_A	[2]	31,50	34,03	28,84	27,40	37,40
W30.101_A	[2]	1,50	31,56	26,79	23,62	33,62
W30.101_B	[2]	82,50	37,52	32,73	31,05	41,05
W30.101_B	[2]	52,50	36,07	31,69	30,40	40,40
W30.101_B	[2]	22,50	30,33	25,90	23,49	33,49
W30.101_B	[2]	64,50	36,70	32,08	30,66	40,66
W30.101_B	[2]	34,50	34,61	30,00	28,75	38,75
W30.101_B	[2]	4,50	31,76	27,03	23,85	33,85
W30.101_C	[2]	85,50	37,70	32,90	31,13	41,13
W30.101_C	[2]	55,50	36,23	31,78	30,46	40,46
W30.101_C	[2]	25,50	32,00	27,26	25,17	35,17
W30.101_C	[2]	67,50	36,86	32,19	30,74	40,74
W30.101_C	[2]	37,50	35,11	30,86	29,70	39,70
W30.101_C	[2]	7,50	31,80	27,11	23,97	33,97
W30.101_D	[2]	88,50	38,30	33,49	31,43	41,43
W30.101_D	[2]	58,50	36,38	31,88	30,53	40,53
W30.101_D	[2]	28,50	34,12	27,90	25,75	35,75
W30.101_D	[2]	70,50	37,03	32,30	30,82	40,82
W30.101_D	[2]	40,50	35,32	31,10	29,93	39,93
W30.101_D	[2]	10,50	31,32	25,91	21,41	31,41
W30.101_E	[2]	73,50	37,21	32,41	30,90	40,90
W30.101_E	[2]	43,50	35,55	31,30	30,08	40,08
W30.101_E	[2]	13,50	31,15	25,85	21,62	31,62
W30.101_F	[2]	76,50	37,30	32,51	30,95	40,95
W30.101_F	[2]	46,50	35,74	31,46	30,21	40,21
W30.101_F	[2]	16,50	30,68	25,58	21,94	31,94
W30.102_A	[3]	79,50	37,09	32,32	30,79	40,79
W30.102_A	[3]	49,50	35,72	31,42	30,16	40,16
W30.102_A	[3]	19,50	28,22	24,81	22,63	32,63
W30.102_A	[3]	61,50	36,34	31,81	30,44	40,44
W30.102_A	[3]	31,50	34,07	29,30	28,04	38,04
W30.102_A	[3]	1,50	30,38	26,58	23,94	33,94
W30.102_B	[3]	82,50	37,18	32,40	30,84	40,84
W30.102_B	[3]	52,50	35,88	31,53	30,25	40,25
W30.102_B	[3]	22,50	29,26	26,48	25,02	35,02
W30.102_B	[3]	64,50	36,49	31,91	30,51	40,51
W30.102_B	[3]	34,50	34,51	30,03	28,84	38,84
W30.102_B	[3]	4,50	30,42	26,65	24,05	34,05
W30.102_C	[3]	85,50	37,34	32,56	30,91	40,91
W30.102_C	[3]	55,50	36,04	31,62	30,31	40,31
W30.102_C	[3]	25,50	32,12	27,37	25,76	35,76
W30.102_C	[3]	67,50	36,65	32,01	30,58	40,58
W30.102_C	[3]	37,50	34,94	30,73	29,57	39,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.102_C	[3]	7,50	30,70	26,85	24,12	34,12
W30.102_D	[3]	88,50	37,96	33,16	31,20	41,20
W30.102_D	[3]	58,50	36,19	31,71	30,37	40,37
W30.102_D	[3]	28,50	33,51	27,98	26,33	36,33
W30.102_D	[3]	70,50	36,79	32,09	30,64	40,64
W30.102_D	[3]	40,50	35,14	30,94	29,77	39,77
W30.102_D	[3]	10,50	30,05	25,46	21,40	31,40
W30.102_E	[3]	73,50	36,95	32,18	30,72	40,72
W30.102_E	[3]	43,50	35,36	31,13	29,91	39,91
W30.102_E	[3]	13,50	29,85	25,40	21,65	31,65
W30.102_F	[3]	76,50	37,04	32,25	30,76	40,76
W30.102_F	[3]	46,50	35,55	31,29	30,04	40,04
W30.102_F	[3]	16,50	29,53	25,41	22,27	32,27
W30.103_A	[4]	79,50	36,86	32,11	30,63	40,63
W30.103_A	[4]	49,50	35,48	31,21	29,98	39,98
W30.103_A	[4]	19,50	28,17	25,01	23,11	33,11
W30.103_A	[4]	61,50	36,09	31,60	30,27	40,27
W30.103_A	[4]	31,50	34,02	29,48	28,28	38,28
W30.103_A	[4]	1,50	30,08	26,50	24,01	34,01
W30.103_B	[4]	82,50	36,95	32,19	30,67	40,67
W30.103_B	[4]	52,50	35,64	31,33	30,09	40,09
W30.103_B	[4]	22,50	29,38	26,88	25,65	35,65
W30.103_B	[4]	64,50	36,23	31,69	30,33	40,33
W30.103_B	[4]	34,50	34,32	29,92	28,76	38,76
W30.103_B	[4]	4,50	30,41	26,79	24,25	34,25
W30.103_C	[4]	85,50	37,10	32,34	30,73	40,73
W30.103_C	[4]	55,50	35,80	31,42	30,15	40,15
W30.103_C	[4]	25,50	32,66	27,52	26,02	36,02
W30.103_C	[4]	67,50	36,38	31,78	30,40	40,40
W30.103_C	[4]	37,50	34,72	30,54	29,41	39,41
W30.103_C	[4]	7,50	30,63	27,00	24,46	34,46
W30.103_D	[4]	88,50	37,73	32,95	31,02	41,02
W30.103_D	[4]	58,50	35,94	31,51	30,21	40,21
W30.103_D	[4]	28,50	33,39	28,12	26,64	36,64
W30.103_D	[4]	70,50	36,53	31,88	30,47	40,47
W30.103_D	[4]	40,50	34,92	30,74	29,60	39,60
W30.103_D	[4]	10,50	29,85	25,29	21,33	31,33
W30.103_E	[4]	73,50	36,69	31,97	30,54	40,54
W30.103_E	[4]	43,50	35,12	30,92	29,74	39,74
W30.103_E	[4]	13,50	29,70	25,31	21,68	31,68
W30.103_F	[4]	76,50	36,82	32,05	30,60	40,60
W30.103_F	[4]	46,50	35,31	31,08	29,86	39,86
W30.103_F	[4]	16,50	29,61	25,59	22,61	32,61
W30.104_A	[5]	79,50	36,75	32,16	30,78	40,78
W30.104_A	[5]	49,50	35,33	31,18	30,03	40,03
W30.104_A	[5]	19,50	28,32	25,38	23,75	33,75
W30.104_A	[5]	61,50	35,94	31,60	30,36	40,36
W30.104_A	[5]	31,50	33,95	29,61	28,50	38,50
W30.104_A	[5]	1,50	30,45	26,80	24,42	34,42
W30.104_B	[5]	82,50	36,83	32,24	30,82	40,82
W30.104_B	[5]	52,50	35,49	31,32	30,15	40,15
W30.104_B	[5]	22,50	29,63	27,33	26,28	36,28
W30.104_B	[5]	64,50	36,08	31,69	30,43	40,43
W30.104_B	[5]	34,50	34,21	29,97	28,89	38,89
W30.104_B	[5]	4,50	30,78	27,08	24,64	34,64
W30.104_C	[5]	85,50	36,98	32,37	30,88	40,88
W30.104_C	[5]	55,50	35,65	31,41	30,22	40,22
W30.104_C	[5]	25,50	32,79	27,92	26,60	36,60
W30.104_C	[5]	67,50	36,23	31,79	30,51	40,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.104_C	[5]	37,50	34,57	30,51	29,44	39,44
W30.104_C	[5]	7,50	30,79	27,14	24,77	34,77
W30.104_D	[5]	88,50	37,62	32,96	31,16	41,16
W30.104_D	[5]	58,50	35,79	31,50	30,29	40,29
W30.104_D	[5]	28,50	33,37	28,48	27,20	37,20
W30.104_D	[5]	70,50	36,38	31,89	30,58	40,58
W30.104_D	[5]	40,50	34,77	30,71	29,63	39,63
W30.104_D	[5]	10,50	30,81	27,24	24,96	34,96
W30.104_E	[5]	73,50	36,54	32,00	30,66	40,66
W30.104_E	[5]	43,50	34,97	30,88	29,77	39,77
W30.104_E	[5]	13,50	29,56	25,24	21,80	31,80
W30.104_F	[5]	76,50	36,70	32,09	30,75	40,75
W30.104_F	[5]	46,50	35,16	31,05	29,90	39,90
W30.104_F	[5]	16,50	29,35	25,56	22,98	32,98
W30.105_A	[6]	79,50	36,59	32,01	30,65	40,65
W30.105_A	[6]	49,50	35,14	31,01	29,87	39,87
W30.105_A	[6]	19,50	28,98	26,37	25,10	35,10
W30.105_A	[6]	61,50	35,75	31,43	30,21	40,21
W30.105_A	[6]	31,50	33,91	29,80	28,79	38,79
W30.105_A	[6]	1,50	31,11	27,15	24,61	34,61
W30.105_B	[6]	82,50	36,66	32,08	30,69	40,69
W30.105_B	[6]	52,50	35,30	31,15	29,99	39,99
W30.105_B	[6]	22,50	30,29	28,23	27,38	37,38
W30.105_B	[6]	64,50	35,89	31,53	30,29	40,29
W30.105_B	[6]	34,50	34,14	30,06	29,02	39,02
W30.105_B	[6]	4,50	31,24	27,30	24,76	34,76
W30.105_C	[6]	85,50	36,82	32,24	30,76	40,76
W30.105_C	[6]	55,50	35,46	31,25	30,08	40,08
W30.105_C	[6]	25,50	33,15	28,73	27,67	37,67
W30.105_C	[6]	67,50	36,04	31,63	30,36	40,36
W30.105_C	[6]	37,50	34,39	30,35	29,29	39,29
W30.105_C	[6]	7,50	31,22	27,34	24,88	34,88
W30.105_D	[6]	88,50	37,46	32,82	31,03	41,03
W30.105_D	[6]	58,50	35,61	31,34	30,15	40,15
W30.105_D	[6]	28,50	33,50	29,16	28,12	38,12
W30.105_D	[6]	70,50	36,19	31,73	30,43	40,43
W30.105_D	[6]	40,50	34,58	30,54	29,47	39,47
W30.105_D	[6]	10,50	31,23	27,45	25,09	35,09
W30.105_E	[6]	73,50	36,34	31,83	30,51	40,51
W30.105_E	[6]	43,50	34,78	30,71	29,62	39,62
W30.105_E	[6]	13,50	29,54	25,25	22,01	32,01
W30.105_F	[6]	76,50	36,50	31,93	30,59	40,59
W30.105_F	[6]	46,50	34,97	30,88	29,75	39,75
W30.105_F	[6]	16,50	29,89	26,17	23,77	33,77
W30.106_A	[7]	79,50	36,54	31,97	30,57	40,57
W30.106_A	[7]	49,50	35,06	30,95	29,76	39,76
W30.106_A	[7]	19,50	30,11	27,62	26,55	36,55
W30.106_A	[7]	61,50	35,67	31,38	30,12	40,12
W30.106_A	[7]	31,50	33,88	29,81	28,75	38,75
W30.106_A	[7]	1,50	32,65	28,27	25,81	35,81
W30.106_B	[7]	82,50	36,63	32,06	30,61	40,61
W30.106_B	[7]	52,50	35,22	31,08	29,88	39,88
W30.106_B	[7]	22,50	31,08	28,96	28,15	38,15
W30.106_B	[7]	64,50	35,81	31,47	30,19	40,19
W30.106_B	[7]	34,50	34,12	30,07	28,97	38,97
W30.106_B	[7]	4,50	32,35	28,06	25,74	35,74
W30.106_C	[7]	85,50	36,81	32,24	30,69	40,69
W30.106_C	[7]	55,50	35,39	31,20	29,98	39,98
W30.106_C	[7]	25,50	33,39	29,33	28,34	38,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.106_C	[7]	67,50	35,95	31,57	30,26	40,26
W30.106_C	[7]	37,50	34,32	30,27	29,16	39,16
W30.106_C	[7]	7,50	32,30	28,08	25,84	35,84
W30.106_D	[7]	88,50	37,56	32,92	31,01	41,01
W30.106_D	[7]	58,50	35,53	31,29	30,05	40,05
W30.106_D	[7]	28,50	33,61	29,54	28,53	38,53
W30.106_D	[7]	70,50	36,10	31,67	30,33	40,33
W30.106_D	[7]	40,50	34,51	30,47	29,36	39,36
W30.106_D	[7]	10,50	32,29	28,18	26,03	36,03
W30.106_E	[7]	73,50	36,25	31,77	30,41	40,41
W30.106_E	[7]	43,50	34,71	30,65	29,51	39,51
W30.106_E	[7]	13,50	30,43	26,38	23,82	33,82
W30.106_F	[7]	76,50	36,41	31,87	30,49	40,49
W30.106_F	[7]	46,50	34,91	30,82	29,64	39,64
W30.106_F	[7]	16,50	31,01	27,76	26,05	36,05
W30.107_A	[8]	79,50	36,38	31,81	30,43	40,43
W30.107_A	[8]	49,50	34,87	30,77	29,60	39,60
W30.107_A	[8]	19,50	31,12	28,10	26,88	36,88
W30.107_A	[8]	61,50	35,47	31,21	29,97	39,97
W30.107_A	[8]	31,50	33,76	29,70	28,61	38,61
W30.107_A	[8]	1,50	33,31	28,82	26,44	36,44
W30.107_B	[8]	82,50	36,46	31,91	30,47	40,47
W30.107_B	[8]	52,50	35,03	30,90	29,72	39,72
W30.107_B	[8]	22,50	31,63	29,02	28,08	38,08
W30.107_B	[8]	64,50	35,61	31,31	30,04	40,04
W30.107_B	[8]	34,50	33,94	29,90	28,80	38,80
W30.107_B	[8]	4,50	33,11	28,68	26,41	36,41
W30.107_C	[8]	85,50	36,64	32,07	30,55	40,55
W30.107_C	[8]	55,50	35,19	31,03	29,83	39,83
W30.107_C	[8]	25,50	33,38	29,33	28,24	38,24
W30.107_C	[8]	67,50	35,76	31,40	30,11	40,11
W30.107_C	[8]	37,50	34,12	30,09	28,99	38,99
W30.107_C	[8]	7,50	32,79	28,48	26,38	36,38
W30.107_D	[8]	88,50	37,36	32,73	30,86	40,86
W30.107_D	[8]	58,50	35,34	31,13	29,91	39,91
W30.107_D	[8]	28,50	33,57	29,50	28,41	38,41
W30.107_D	[8]	70,50	35,90	31,50	30,18	40,18
W30.107_D	[8]	40,50	34,31	30,28	29,19	39,19
W30.107_D	[8]	10,50	32,78	28,58	26,58	36,58
W30.107_E	[8]	73,50	36,05	31,60	30,26	40,26
W30.107_E	[8]	43,50	34,52	30,48	29,35	39,35
W30.107_E	[8]	13,50	31,12	27,01	24,79	34,79
W30.107_F	[8]	76,50	36,21	31,70	30,34	40,34
W30.107_F	[8]	46,50	34,71	30,64	29,48	39,48
W30.107_F	[8]	16,50	31,76	28,42	26,84	36,84
W30.108_A	[9]	79,50	36,08	31,55	30,23	40,23
W30.108_A	[9]	49,50	34,57	30,51	29,41	39,41
W30.108_A	[9]	19,50	33,24	28,71	27,57	37,57
W30.108_A	[9]	61,50	35,19	30,97	29,79	39,79
W30.108_A	[9]	31,50	33,47	29,45	28,41	38,41
W30.108_A	[9]	1,50	35,10	29,09	26,59	36,59
W30.108_B	[9]	82,50	36,18	31,65	30,29	40,29
W30.108_B	[9]	52,50	34,73	30,64	29,53	39,53
W30.108_B	[9]	22,50	33,12	28,92	27,92	37,92
W30.108_B	[9]	64,50	35,32	31,06	29,86	39,86
W30.108_B	[9]	34,50	33,65	29,63	28,60	38,60
W30.108_B	[9]	4,50	35,08	29,11	26,64	36,64
W30.108_C	[9]	85,50	36,33	31,79	30,36	40,36
W30.108_C	[9]	55,50	34,89	30,77	29,64	39,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.108_C	[9]	25,50	33,13	29,10	28,06	38,06
W30.108_C	[9]	67,50	35,46	31,15	29,93	39,93
W30.108_C	[9]	37,50	33,83	29,82	28,79	38,79
W30.108_C	[9]	7,50	34,70	28,75	26,52	36,52
W30.108_D	[9]	88,50	36,92	32,33	30,60	40,60
W30.108_D	[9]	58,50	35,04	30,88	29,73	39,73
W30.108_D	[9]	28,50	33,29	29,26	28,22	38,22
W30.108_D	[9]	70,50	35,61	31,25	30,00	40,00
W30.108_D	[9]	40,50	34,01	30,01	28,98	38,98
W30.108_D	[9]	10,50	34,63	28,84	26,72	36,72
W30.108_E	[9]	73,50	35,76	31,35	30,07	40,07
W30.108_E	[9]	43,50	34,22	30,21	29,15	39,15
W30.108_E	[9]	13,50	33,57	27,48	25,18	35,18
W30.108_F	[9]	76,50	35,92	31,45	30,15	40,15
W30.108_F	[9]	46,50	34,41	30,38	29,29	39,29
W30.108_F	[9]	16,50	33,69	28,50	26,88	36,88
W30.109_A	[10]	79,50	35,90	31,42	30,10	40,10
W30.109_A	[10]	49,50	34,42	30,37	29,27	39,27
W30.109_A	[10]	19,50	33,36	28,98	27,72	37,72
W30.109_A	[10]	61,50	35,02	30,84	29,66	39,66
W30.109_A	[10]	31,50	33,33	29,30	28,25	38,25
W30.109_A	[10]	1,50	35,13	29,30	26,79	36,79
W30.109_B	[10]	82,50	36,04	31,54	30,18	40,18
W30.109_B	[10]	52,50	34,57	30,50	29,38	39,38
W30.109_B	[10]	22,50	33,09	28,91	27,82	37,82
W30.109_B	[10]	64,50	35,16	30,93	29,73	39,73
W30.109_B	[10]	34,50	33,50	29,49	28,44	38,44
W30.109_B	[10]	4,50	35,09	29,31	26,83	36,83
W30.109_C	[10]	85,50	36,19	31,68	30,25	40,25
W30.109_C	[10]	55,50	34,73	30,63	29,50	39,50
W30.109_C	[10]	25,50	33,01	28,98	27,92	37,92
W30.109_C	[10]	67,50	35,30	31,02	29,80	39,80
W30.109_C	[10]	37,50	33,68	29,67	28,63	38,63
W30.109_C	[10]	7,50	34,70	28,96	26,73	36,73
W30.109_D	[10]	88,50	36,79	32,22	30,50	40,50
W30.109_D	[10]	58,50	34,88	30,75	29,60	39,60
W30.109_D	[10]	28,50	33,16	29,13	28,08	38,08
W30.109_D	[10]	70,50	35,44	31,12	29,87	39,87
W30.109_D	[10]	40,50	33,87	29,86	28,82	38,82
W30.109_D	[10]	10,50	34,63	29,06	26,95	36,95
W30.109_E	[10]	73,50	35,58	31,22	29,94	39,94
W30.109_E	[10]	43,50	34,07	30,07	29,00	39,00
W30.109_E	[10]	13,50	34,59	29,46	27,71	37,71
W30.109_F	[10]	76,50	35,75	31,32	30,02	40,02
W30.109_F	[10]	46,50	34,26	30,24	29,15	39,15
W30.109_F	[10]	16,50	33,59	28,60	26,99	36,99
W30.110_A	[11]	79,50	35,84	31,38	30,00	40,00
W30.110_A	[11]	49,50	34,39	30,33	29,16	39,16
W30.110_A	[11]	19,50	33,64	29,41	28,09	38,09
W30.110_A	[11]	61,50	34,98	30,81	29,57	39,57
W30.110_A	[11]	31,50	33,29	29,25	28,14	38,14
W30.110_A	[11]	1,50	35,27	29,74	27,44	37,44
W30.110_B	[11]	82,50	36,01	31,50	30,09	40,09
W30.110_B	[11]	52,50	34,54	30,46	29,27	39,27
W30.110_B	[11]	22,50	33,38	29,14	27,82	37,82
W30.110_B	[11]	64,50	35,11	30,90	29,63	39,63
W30.110_B	[11]	34,50	33,47	29,44	28,32	38,32
W30.110_B	[11]	4,50	35,19	29,73	27,45	37,45
W30.110_C	[11]	85,50	36,16	31,65	30,16	40,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.110_C	[11]	55,50	34,69	30,59	29,39	39,39
W30.110_C	[11]	25,50	33,33	29,21	27,93	37,93
W30.110_C	[11]	67,50	35,25	30,99	29,70	39,70
W30.110_C	[11]	37,50	33,65	29,62	28,51	38,51
W30.110_C	[11]	7,50	34,78	29,38	27,34	37,34
W30.110_D	[11]	88,50	36,75	32,18	30,41	40,41
W30.110_D	[11]	58,50	34,84	30,71	29,50	39,50
W30.110_D	[11]	28,50	33,43	29,33	28,07	38,07
W30.110_D	[11]	70,50	35,39	31,08	29,77	39,77
W30.110_D	[11]	40,50	33,83	29,81	28,69	38,69
W30.110_D	[11]	10,50	34,73	29,49	27,56	37,56
W30.110_E	[11]	73,50	35,53	31,18	29,84	39,84
W30.110_E	[11]	43,50	34,04	30,02	28,88	38,88
W30.110_E	[11]	13,50	34,83	30,06	28,44	38,44
W30.110_F	[11]	76,50	35,69	31,28	29,92	39,92
W30.110_F	[11]	46,50	34,23	30,20	29,04	39,04
W30.110_F	[11]	16,50	33,86	29,12	27,49	37,49
W30.111_A	[12]	79,50	28,24	23,42	18,92	28,92
W30.111_A	[12]	49,50	26,71	21,89	17,45	27,45
W30.111_A	[12]	19,50	35,29	30,83	27,17	37,17
W30.111_A	[12]	61,50	27,24	22,42	17,96	27,96
W30.111_A	[12]	31,50	36,36	31,86	28,13	38,13
W30.111_A	[12]	1,50	33,07	28,28	25,18	35,18
W30.111_B	[12]	82,50	28,68	23,86	19,35	29,35
W30.111_B	[12]	52,50	26,86	22,05	17,60	27,60
W30.111_B	[12]	22,50	35,50	31,04	27,38	37,38
W30.111_B	[12]	64,50	27,36	22,54	18,07	28,07
W30.111_B	[12]	34,50	25,76	20,94	16,51	26,51
W30.111_B	[12]	4,50	33,21	28,44	25,33	35,33
W30.111_C	[12]	85,50	29,48	24,66	20,12	30,12
W30.111_C	[12]	55,50	27,01	22,19	17,74	27,74
W30.111_C	[12]	25,50	35,90	31,42	27,70	37,70
W30.111_C	[12]	67,50	27,48	22,66	18,19	28,19
W30.111_C	[12]	37,50	25,93	21,12	16,69	26,69
W30.111_C	[12]	7,50	33,10	28,40	25,42	35,42
W30.111_D	[12]	88,50	31,97	27,16	22,59	32,59
W30.111_D	[12]	58,50	27,13	22,31	17,86	27,86
W30.111_D	[12]	28,50	36,34	31,83	28,06	38,06
W30.111_D	[12]	70,50	27,62	22,80	18,32	28,32
W30.111_D	[12]	40,50	26,13	21,31	16,88	26,88
W30.111_D	[12]	10,50	33,65	29,18	26,43	36,43
W30.111_E	[12]	73,50	27,79	22,97	18,48	28,48
W30.111_E	[12]	43,50	26,33	21,52	17,08	27,08
W30.111_E	[12]	13,50	35,43	30,90	27,75	37,75
W30.111_F	[12]	76,50	27,99	23,17	18,68	28,68
W30.111_F	[12]	46,50	26,54	21,73	17,29	27,29
W30.111_F	[12]	16,50	35,38	31,05	27,78	37,78
W30.112_A	[13]	79,50	28,77	23,85	19,19	29,19
W30.112_A	[13]	49,50	27,35	22,43	17,81	27,81
W30.112_A	[13]	19,50	34,52	29,55	24,68	34,68
W30.112_A	[13]	61,50	27,84	22,92	18,29	28,29
W30.112_A	[13]	31,50	35,13	30,14	25,20	35,20
W30.112_A	[13]	1,50	31,90	27,31	23,79	33,79
W30.112_B	[13]	82,50	29,15	24,24	19,57	29,57
W30.112_B	[13]	52,50	27,51	22,59	17,97	27,97
W30.112_B	[13]	22,50	34,71	29,75	24,87	34,87
W30.112_B	[13]	64,50	27,94	23,02	18,39	28,39
W30.112_B	[13]	34,50	26,35	21,44	16,83	26,83
W30.112_B	[13]	4,50	32,06	27,47	23,92	33,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.112_C	[13]	85,50	29,93	25,04	20,37	30,37
W30.112_C	[13]	55,50	27,63	22,71	18,09	28,09
W30.112_C	[13]	25,50	35,02	30,06	25,18	35,18
W30.112_C	[13]	67,50	28,05	23,13	18,50	28,50
W30.112_C	[13]	37,50	26,55	21,63	17,03	27,03
W30.112_C	[13]	7,50	32,38	27,75	24,11	34,11
W30.112_D	[13]	88,50	32,60	27,74	23,09	33,09
W30.112_D	[13]	58,50	27,74	22,82	18,19	28,19
W30.112_D	[13]	28,50	35,32	30,36	25,47	35,47
W30.112_D	[13]	70,50	28,18	23,26	18,62	28,62
W30.112_D	[13]	40,50	26,76	21,85	17,24	27,24
W30.112_D	[13]	10,50	33,20	28,53	24,73	34,73
W30.112_E	[13]	73,50	28,33	23,40	18,76	28,76
W30.112_E	[13]	43,50	26,98	22,06	17,45	27,45
W30.112_E	[13]	13,50	34,42	29,67	25,65	35,65
W30.112_F	[13]	76,50	28,51	23,59	18,94	28,94
W30.112_F	[13]	46,50	27,19	22,27	17,66	27,66
W30.112_F	[13]	16,50	34,74	29,99	25,93	35,93
W30.113_A	[14]	79,50	30,13	25,18	20,41	30,41
W30.113_A	[14]	49,50	28,96	24,01	19,27	29,27
W30.113_A	[14]	19,50	35,58	30,60	25,66	35,66
W30.113_A	[14]	61,50	29,38	24,43	19,68	29,68
W30.113_A	[14]	31,50	35,67	30,68	25,73	35,73
W30.113_A	[14]	1,50	35,11	30,30	26,09	36,09
W30.113_B	[14]	82,50	30,43	25,49	20,72	30,72
W30.113_B	[14]	52,50	29,11	24,16	19,41	29,41
W30.113_B	[14]	22,50	35,56	30,58	25,65	35,65
W30.113_B	[14]	64,50	29,47	24,51	19,76	29,76
W30.113_B	[14]	34,50	27,97	23,02	18,28	28,28
W30.113_B	[14]	4,50	35,10	30,30	26,08	36,08
W30.113_C	[14]	85,50	31,07	26,15	21,39	31,39
W30.113_C	[14]	55,50	29,21	24,26	19,51	29,51
W30.113_C	[14]	25,50	35,59	30,61	25,68	35,68
W30.113_C	[14]	67,50	29,55	24,60	19,85	29,85
W30.113_C	[14]	37,50	28,17	23,23	18,48	28,48
W30.113_C	[14]	7,50	35,28	30,47	26,23	36,23
W30.113_D	[14]	88,50	33,65	28,77	24,07	34,07
W30.113_D	[14]	58,50	29,30	24,35	19,60	29,60
W30.113_D	[14]	28,50	35,65	30,67	25,74	35,74
W30.113_D	[14]	70,50	29,65	24,70	19,94	29,94
W30.113_D	[14]	40,50	28,40	23,45	18,70	28,70
W30.113_D	[14]	10,50	35,75	30,93	26,63	36,63
W30.113_E	[14]	73,50	29,77	24,82	20,06	30,06
W30.113_E	[14]	43,50	28,62	23,67	18,93	28,93
W30.113_E	[14]	13,50	35,88	31,06	26,75	36,75
W30.113_F	[14]	76,50	29,91	24,97	20,20	30,20
W30.113_F	[14]	46,50	28,81	23,86	19,11	29,11
W30.113_F	[14]	16,50	35,88	31,06	26,77	36,77
W30.114_A	[15]	79,50	34,79	29,82	24,92	34,92
W30.114_A	[15]	49,50	34,01	29,04	24,13	34,13
W30.114_A	[15]	19,50	32,58	27,62	22,76	32,76
W30.114_A	[15]	61,50	34,36	29,39	24,49	34,49
W30.114_A	[15]	31,50	33,13	28,15	23,24	33,24
W30.114_A	[15]	1,50	30,94	26,10	21,71	31,71
W30.114_B	[15]	82,50	34,94	29,97	25,08	35,08
W30.114_B	[15]	52,50	34,13	29,16	24,26	34,26
W30.114_B	[15]	22,50	32,70	27,74	22,88	32,88
W30.114_B	[15]	64,50	34,43	29,45	24,55	34,55
W30.114_B	[15]	34,50	33,07	28,09	23,19	33,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.114_B	[15]	4,50	30,88	26,05	21,67	31,67
W30.114_C	[15]	85,50	35,21	30,25	25,37	35,37
W30.114_C	[15]	55,50	34,23	29,25	24,35	34,35
W30.114_C	[15]	25,50	32,83	27,88	23,02	33,02
W30.114_C	[15]	67,50	34,49	29,51	24,61	34,61
W30.114_C	[15]	37,50	33,27	28,29	23,39	33,39
W30.114_C	[15]	7,50	30,74	25,92	21,57	31,57
W30.114_D	[15]	88,50	36,65	31,74	26,94	36,94
W30.114_D	[15]	58,50	34,30	29,32	24,42	34,42
W30.114_D	[15]	28,50	32,96	27,98	23,08	33,08
W30.114_D	[15]	70,50	34,55	29,58	24,67	34,67
W30.114_D	[15]	40,50	33,48	28,51	23,61	33,61
W30.114_D	[15]	10,50	30,68	25,87	21,54	31,54
W30.114_E	[15]	73,50	34,62	29,64	24,74	34,74
W30.114_E	[15]	43,50	33,70	28,72	23,82	33,82
W30.114_E	[15]	13,50	32,64	27,77	23,22	33,22
W30.114_F	[15]	76,50	34,69	29,72	24,82	34,82
W30.114_F	[15]	46,50	33,86	28,89	23,98	33,98
W30.114_F	[15]	16,50	32,69	27,82	23,28	33,28
W30.115_A	[16]	79,50	44,18	39,18	34,20	44,20
W30.115_A	[16]	49,50	43,42	38,42	33,44	43,44
W30.115_A	[16]	19,50	41,87	36,87	31,88	41,88
W30.115_A	[16]	61,50	43,81	38,81	33,82	43,82
W30.115_A	[16]	31,50	42,48	37,48	32,49	42,49
W30.115_A	[16]	1,50	40,10	35,11	30,13	40,13
W30.115_B	[16]	82,50	44,23	39,23	34,25	44,25
W30.115_B	[16]	52,50	43,54	38,55	33,56	43,56
W30.115_B	[16]	22,50	41,98	36,99	32,00	42,00
W30.115_B	[16]	64,50	43,88	38,89	33,90	43,90
W30.115_B	[16]	34,50	42,62	37,62	32,63	42,63
W30.115_B	[16]	4,50	40,34	35,35	30,37	40,37
W30.115_C	[16]	85,50	44,24	39,24	34,26	44,26
W30.115_C	[16]	55,50	43,64	38,64	33,66	43,66
W30.115_C	[16]	25,50	42,16	37,17	32,18	42,18
W30.115_C	[16]	67,50	43,95	38,95	33,97	43,97
W30.115_C	[16]	37,50	42,77	37,78	32,79	42,79
W30.115_C	[16]	7,50	40,48	35,48	30,50	40,50
W30.115_D	[16]	88,50	44,26	39,28	34,32	44,32
W30.115_D	[16]	58,50	43,73	38,73	33,74	43,74
W30.115_D	[16]	28,50	42,35	37,35	32,36	42,36
W30.115_D	[16]	70,50	44,01	39,02	34,03	44,03
W30.115_D	[16]	40,50	42,95	37,96	32,97	42,97
W30.115_D	[16]	10,50	40,80	35,81	30,82	40,82
W30.115_E	[16]	73,50	44,07	39,08	34,09	44,09
W30.115_E	[16]	43,50	43,13	38,14	33,15	43,15
W30.115_E	[16]	13,50	41,29	36,30	31,32	41,32
W30.115_F	[16]	76,50	44,13	39,13	34,14	44,14
W30.115_F	[16]	46,50	43,28	38,29	33,30	43,30
W30.115_F	[16]	16,50	41,77	36,77	31,79	41,79
W30.116_A	[17]	79,50	45,65	40,65	35,66	45,66
W30.116_A	[17]	49,50	45,13	40,13	35,14	45,14
W30.116_A	[17]	19,50	43,14	38,14	33,15	43,15
W30.116_A	[17]	61,50	45,39	40,39	35,40	45,40
W30.116_A	[17]	31,50	44,10	39,11	34,11	44,11
W30.116_A	[17]	1,50	40,47	35,47	30,49	40,49
W30.116_B	[17]	82,50	45,68	40,68	35,69	45,69
W30.116_B	[17]	52,50	45,21	40,21	35,22	45,22
W30.116_B	[17]	22,50	43,35	38,35	33,36	43,36
W30.116_B	[17]	64,50	45,44	40,45	35,45	45,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.116_B	[17]	34,50	44,29	39,29	34,30	44,30
W30.116_B	[17]	4,50	40,91	35,91	30,93	40,93
W30.116_C	[17]	85,50	45,69	40,69	35,70	45,70
W30.116_C	[17]	55,50	45,28	40,28	35,29	45,29
W30.116_C	[17]	25,50	43,64	38,64	33,65	43,65
W30.116_C	[17]	67,50	45,49	40,49	35,50	45,50
W30.116_C	[17]	37,50	44,48	39,48	34,49	44,49
W30.116_C	[17]	7,50	41,04	36,04	31,06	41,06
W30.116_D	[17]	88,50	45,70	40,71	35,74	45,74
W30.116_D	[17]	58,50	45,34	40,34	35,35	45,35
W30.116_D	[17]	28,50	43,93	38,93	33,94	43,94
W30.116_D	[17]	70,50	45,53	40,54	35,55	45,55
W30.116_D	[17]	40,50	44,69	39,70	34,70	44,70
W30.116_D	[17]	10,50	41,33	36,33	31,35	41,35
W30.116_E	[17]	73,50	45,57	40,58	35,59	45,59
W30.116_E	[17]	43,50	44,90	39,90	34,91	44,91
W30.116_E	[17]	13,50	42,14	37,14	32,15	42,15
W30.116_F	[17]	76,50	45,61	40,61	35,62	45,62
W30.116_F	[17]	46,50	45,02	40,03	35,03	45,03
W30.116_F	[17]	16,50	42,97	37,97	32,98	42,98
W30.117_A	[18]	79,50	46,08	41,08	36,09	46,09
W30.117_A	[18]	49,50	45,60	40,60	35,61	45,61
W30.117_A	[18]	19,50	43,52	38,53	33,53	43,53
W30.117_A	[18]	61,50	45,85	40,85	35,86	45,86
W30.117_A	[18]	31,50	44,54	39,54	34,55	44,55
W30.117_A	[18]	1,50	40,97	35,97	30,99	40,99
W30.117_B	[18]	82,50	46,11	41,11	36,12	46,12
W30.117_B	[18]	52,50	45,68	40,68	35,69	45,69
W30.117_B	[18]	22,50	43,74	38,74	33,75	43,75
W30.117_B	[18]	64,50	45,89	40,90	35,91	45,91
W30.117_B	[18]	34,50	44,73	39,73	34,74	44,74
W30.117_B	[18]	4,50	41,49	36,50	31,51	41,51
W30.117_C	[18]	85,50	46,11	41,12	36,13	46,13
W30.117_C	[18]	55,50	45,75	40,75	35,76	45,76
W30.117_C	[18]	25,50	44,05	39,05	34,06	44,06
W30.117_C	[18]	67,50	45,94	40,94	35,95	45,95
W30.117_C	[18]	37,50	44,94	39,94	34,95	44,95
W30.117_C	[18]	7,50	41,61	36,62	31,63	41,63
W30.117_D	[18]	88,50	46,12	41,13	36,16	46,16
W30.117_D	[18]	58,50	45,80	40,80	35,81	45,81
W30.117_D	[18]	28,50	44,36	39,36	34,37	44,37
W30.117_D	[18]	70,50	45,98	40,98	35,99	45,99
W30.117_D	[18]	40,50	45,15	40,16	35,17	45,17
W30.117_D	[18]	10,50	41,67	36,67	31,68	41,68
W30.117_E	[18]	73,50	46,01	41,01	36,02	46,02
W30.117_E	[18]	43,50	45,36	40,37	35,38	45,38
W30.117_E	[18]	13,50	42,42	37,43	32,44	42,44
W30.117_F	[18]	76,50	46,05	41,05	36,06	46,06
W30.117_F	[18]	46,50	45,49	40,49	35,50	45,50
W30.117_F	[18]	16,50	43,34	38,34	33,35	43,35
W30.118_A	[19]	79,50	45,15	40,16	35,17	45,17
W30.118_A	[19]	49,50	44,51	39,51	34,52	44,52
W30.118_A	[19]	19,50	42,77	37,78	32,79	42,79
W30.118_A	[19]	61,50	44,85	39,86	34,87	44,87
W30.118_A	[19]	31,50	43,47	38,48	33,49	43,49
W30.118_A	[19]	1,50	41,39	36,39	31,40	41,40
W30.118_B	[19]	82,50	45,19	40,20	35,21	45,21
W30.118_B	[19]	52,50	44,62	39,62	34,64	44,64
W30.118_B	[19]	22,50	42,91	37,91	32,92	42,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.118_B	[19]	64,50	44,91	39,92	34,93	44,93
W30.118_B	[19]	34,50	43,64	38,64	33,65	43,65
W30.118_B	[19]	4,50	41,87	36,88	31,89	41,89
W30.118_C	[19]	85,50	45,20	40,21	35,22	45,22
W30.118_C	[19]	55,50	44,71	39,71	34,73	44,73
W30.118_C	[19]	25,50	43,11	38,11	33,12	43,12
W30.118_C	[19]	67,50	44,97	39,97	34,98	44,98
W30.118_C	[19]	37,50	43,82	38,83	33,84	43,84
W30.118_C	[19]	7,50	41,96	36,96	31,97	41,97
W30.118_D	[19]	88,50	45,22	40,23	35,26	45,26
W30.118_D	[19]	58,50	44,79	39,79	34,80	44,80
W30.118_D	[19]	28,50	43,32	38,32	33,33	43,33
W30.118_D	[19]	70,50	45,02	40,02	35,03	45,03
W30.118_D	[19]	40,50	44,02	39,02	34,04	44,04
W30.118_D	[19]	10,50	41,87	36,87	31,88	41,88
W30.118_E	[19]	73,50	45,07	40,07	35,08	45,08
W30.118_E	[19]	43,50	44,21	39,22	34,23	44,23
W30.118_E	[19]	13,50	42,16	37,16	32,17	42,17
W30.118_F	[19]	76,50	45,11	40,11	35,13	45,13
W30.118_F	[19]	46,50	44,37	39,37	34,38	44,38
W30.118_F	[19]	16,50	42,66	37,66	32,67	42,67
W30.119_A	[20]	79,50	45,14	40,14	35,16	45,16
W30.119_A	[20]	49,50	44,45	39,46	34,47	44,47
W30.119_A	[20]	19,50	42,83	37,83	32,84	42,84
W30.119_A	[20]	61,50	44,83	39,83	34,84	44,84
W30.119_A	[20]	31,50	43,43	38,43	33,45	43,45
W30.119_A	[20]	1,50	41,74	36,75	31,76	41,76
W30.119_B	[20]	82,50	45,18	40,19	35,20	45,20
W30.119_B	[20]	52,50	44,57	39,58	34,59	44,59
W30.119_B	[20]	22,50	42,94	37,94	32,95	42,95
W30.119_B	[20]	64,50	44,89	39,89	34,91	44,91
W30.119_B	[20]	34,50	43,59	38,59	33,61	43,61
W30.119_B	[20]	4,50	42,13	37,13	32,14	42,14
W30.119_C	[20]	85,50	45,19	40,20	35,21	45,21
W30.119_C	[20]	55,50	44,67	39,67	34,69	44,69
W30.119_C	[20]	25,50	43,11	38,12	33,13	43,13
W30.119_C	[20]	67,50	44,95	39,95	34,97	44,97
W30.119_C	[20]	37,50	43,78	38,78	33,79	43,79
W30.119_C	[20]	7,50	42,14	37,15	32,16	42,16
W30.119_D	[20]	88,50	45,21	40,22	35,25	45,25
W30.119_D	[20]	58,50	44,75	39,76	34,77	44,77
W30.119_D	[20]	28,50	43,27	38,28	33,29	43,29
W30.119_D	[20]	70,50	45,00	40,01	35,02	45,02
W30.119_D	[20]	40,50	43,97	38,97	33,99	43,99
W30.119_D	[20]	10,50	42,21	37,21	32,22	42,22
W30.119_E	[20]	73,50	45,05	40,05	35,07	45,07
W30.119_E	[20]	43,50	44,16	39,16	34,17	44,17
W30.119_E	[20]	13,50	42,44	37,44	32,45	42,45
W30.119_F	[20]	76,50	45,10	40,10	35,11	45,11
W30.119_F	[20]	46,50	44,31	39,32	34,33	44,33
W30.119_F	[20]	16,50	42,74	37,74	32,75	42,75
W30.120_A	[21]	79,50	45,12	40,13	35,14	45,14
W30.120_A	[21]	49,50	44,43	39,43	34,45	44,45
W30.120_A	[21]	19,50	42,90	37,90	32,92	42,92
W30.120_A	[21]	61,50	44,82	39,82	34,84	44,84
W30.120_A	[21]	31,50	43,41	38,42	33,43	43,43
W30.120_A	[21]	1,50	42,23	37,23	32,24	42,24
W30.120_B	[21]	82,50	45,17	40,17	35,19	45,19
W30.120_B	[21]	52,50	44,55	39,55	34,57	44,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.120_B	[21]	22,50	42,99	37,99	33,01	43,01
W30.120_B	[21]	64,50	44,89	39,89	34,91	44,91
W30.120_B	[21]	34,50	43,57	38,58	33,59	43,59
W30.120_B	[21]	4,50	42,48	37,48	32,50	42,50
W30.120_C	[21]	85,50	45,18	40,18	35,20	45,20
W30.120_C	[21]	55,50	44,65	39,65	34,67	44,67
W30.120_C	[21]	25,50	43,12	38,13	33,14	43,14
W30.120_C	[21]	67,50	44,95	39,96	34,97	44,97
W30.120_C	[21]	37,50	43,76	38,76	33,78	43,78
W30.120_C	[21]	7,50	42,57	37,57	32,59	42,59
W30.120_D	[21]	88,50	45,19	40,21	35,24	45,24
W30.120_D	[21]	58,50	44,74	39,74	34,76	44,76
W30.120_D	[21]	28,50	43,26	38,27	33,28	43,28
W30.120_D	[21]	70,50	45,01	40,01	35,03	45,03
W30.120_D	[21]	40,50	43,95	38,95	33,97	43,97
W30.120_D	[21]	10,50	42,63	37,63	32,65	42,65
W30.120_E	[21]	73,50	45,06	40,06	35,08	45,08
W30.120_E	[21]	43,50	44,13	39,13	34,15	44,15
W30.120_E	[21]	13,50	42,77	37,78	32,79	42,79
W30.120_F	[21]	76,50	45,08	40,08	35,10	45,10
W30.120_F	[21]	46,50	44,28	39,29	34,30	44,30
W30.120_F	[21]	16,50	42,84	37,84	32,85	42,85
W30.121_A	[22]	79,50	45,23	40,24	35,26	45,26
W30.121_A	[22]	49,50	44,52	39,53	34,54	44,54
W30.121_A	[22]	19,50	43,01	38,02	33,04	43,04
W30.121_A	[22]	61,50	44,91	39,92	34,94	44,94
W30.121_A	[22]	31,50	43,51	38,52	33,54	43,54
W30.121_A	[22]	1,50	42,22	37,22	32,25	42,25
W30.121_B	[22]	82,50	45,28	40,29	35,31	45,31
W30.121_B	[22]	52,50	44,64	39,65	34,66	44,66
W30.121_B	[22]	22,50	43,10	38,11	33,12	43,12
W30.121_B	[22]	64,50	44,99	39,99	35,01	45,01
W30.121_B	[22]	34,50	43,67	38,67	33,69	43,69
W30.121_B	[22]	4,50	42,34	37,34	32,36	42,36
W30.121_C	[22]	85,50	45,29	40,30	35,32	45,32
W30.121_C	[22]	55,50	44,74	39,75	34,76	44,76
W30.121_C	[22]	25,50	43,23	38,23	33,25	43,25
W30.121_C	[22]	67,50	45,06	40,06	35,08	45,08
W30.121_C	[22]	37,50	43,85	38,86	33,88	43,88
W30.121_C	[22]	7,50	42,64	37,65	32,67	42,67
W30.121_D	[22]	88,50	45,31	40,33	35,36	45,36
W30.121_D	[22]	58,50	44,83	39,84	34,86	44,86
W30.121_D	[22]	28,50	43,36	38,37	33,38	43,38
W30.121_D	[22]	70,50	45,12	40,12	35,14	45,14
W30.121_D	[22]	40,50	44,05	39,05	34,07	44,07
W30.121_D	[22]	10,50	42,75	37,76	32,78	42,78
W30.121_E	[22]	73,50	45,17	40,17	35,19	45,19
W30.121_E	[22]	43,50	44,22	39,23	34,25	44,25
W30.121_E	[22]	13,50	42,91	37,91	32,93	42,93
W30.121_F	[22]	76,50	45,19	40,19	35,21	45,21
W30.121_F	[22]	46,50	44,38	39,38	34,40	44,40
W30.121_F	[22]	16,50	42,95	37,95	32,97	42,97
W30.122_A	[23]	79,50	45,29	40,29	35,32	45,32
W30.122_A	[23]	49,50	44,56	39,56	34,58	44,58
W30.122_A	[23]	19,50	43,08	38,08	33,10	43,10
W30.122_A	[23]	61,50	44,95	39,96	34,97	44,97
W30.122_A	[23]	31,50	43,56	38,56	33,58	43,58
W30.122_A	[23]	1,50	41,88	36,88	31,90	41,90
W30.122_B	[23]	82,50	45,33	40,34	35,37	45,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.122_B	[23]	52,50	44,68	39,68	34,70	44,70
W30.122_B	[23]	22,50	43,16	38,17	33,18	43,18
W30.122_B	[23]	64,50	45,03	40,03	35,05	45,05
W30.122_B	[23]	34,50	43,71	38,72	33,73	43,73
W30.122_B	[23]	4,50	42,03	37,04	32,06	42,06
W30.122_C	[23]	85,50	45,35	40,36	35,38	45,38
W30.122_C	[23]	55,50	44,78	39,78	34,80	44,80
W30.122_C	[23]	25,50	43,28	38,28	33,30	43,30
W30.122_C	[23]	67,50	45,10	40,10	35,12	45,12
W30.122_C	[23]	37,50	43,90	38,91	33,92	43,92
W30.122_C	[23]	7,50	42,66	37,66	32,68	42,68
W30.122_D	[23]	88,50	45,37	40,38	35,43	45,43
W30.122_D	[23]	58,50	44,87	39,87	34,89	44,89
W30.122_D	[23]	28,50	43,41	38,41	33,43	43,43
W30.122_D	[23]	70,50	45,16	40,16	35,18	45,18
W30.122_D	[23]	40,50	44,09	39,10	34,12	44,12
W30.122_D	[23]	10,50	42,83	37,83	32,85	42,85
W30.122_E	[23]	73,50	45,21	40,22	35,24	45,24
W30.122_E	[23]	43,50	44,27	39,27	34,29	44,29
W30.122_E	[23]	13,50	42,99	37,99	33,01	43,01
W30.122_F	[23]	76,50	45,24	40,24	35,27	45,27
W30.122_F	[23]	46,50	44,42	39,42	34,44	44,44
W30.122_F	[23]	16,50	43,02	38,02	33,04	43,04
W30.123_A	[24]	79,50	45,31	40,32	35,35	45,35
W30.123_A	[24]	49,50	44,58	39,59	34,60	44,60
W30.123_A	[24]	19,50	43,13	38,13	33,14	43,14
W30.123_A	[24]	61,50	44,97	39,98	34,99	44,99
W30.123_A	[24]	31,50	43,59	38,59	33,61	43,61
W30.123_A	[24]	1,50	41,84	36,84	31,86	41,86
W30.123_B	[24]	82,50	45,36	40,38	35,41	45,41
W30.123_B	[24]	52,50	44,70	39,70	34,72	44,72
W30.123_B	[24]	22,50	43,20	38,21	33,22	43,22
W30.123_B	[24]	64,50	45,05	40,05	35,07	45,07
W30.123_B	[24]	34,50	43,75	38,75	33,77	43,77
W30.123_B	[24]	4,50	41,95	36,96	31,98	41,98
W30.123_C	[24]	85,50	45,41	40,43	35,46	45,46
W30.123_C	[24]	55,50	44,80	39,80	34,82	44,82
W30.123_C	[24]	25,50	43,31	38,32	33,33	43,33
W30.123_C	[24]	67,50	45,12	40,12	35,14	45,14
W30.123_C	[24]	37,50	43,93	38,94	33,95	43,95
W30.123_C	[24]	7,50	42,67	37,68	32,69	42,69
W30.123_D	[24]	88,50	45,44	40,46	35,50	45,50
W30.123_D	[24]	58,50	44,89	39,89	34,91	44,91
W30.123_D	[24]	28,50	43,44	38,45	33,46	43,46
W30.123_D	[24]	70,50	45,18	40,18	35,20	45,20
W30.123_D	[24]	40,50	44,13	39,13	34,15	44,15
W30.123_D	[24]	10,50	42,87	37,88	32,90	42,90
W30.123_E	[24]	73,50	45,24	40,24	35,26	45,26
W30.123_E	[24]	43,50	44,29	39,30	34,31	44,31
W30.123_E	[24]	13,50	43,03	38,04	33,06	43,06
W30.123_F	[24]	76,50	45,26	40,27	35,29	45,29
W30.123_F	[24]	46,50	44,44	39,45	34,46	44,46
W30.123_F	[24]	16,50	43,06	38,07	33,08	43,08
W30.124_A	[25]	79,50	45,60	40,61	35,63	45,63
W30.124_A	[25]	49,50	44,84	39,85	34,86	44,86
W30.124_A	[25]	19,50	43,46	38,47	33,48	43,48
W30.124_A	[25]	61,50	45,23	40,23	35,25	45,25
W30.124_A	[25]	31,50	43,87	38,87	33,89	43,89
W30.124_A	[25]	1,50	41,91	36,92	31,94	41,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.124_B	[25]	82,50	45,66	40,67	35,70	45,70
W30.124_B	[25]	52,50	44,95	39,96	34,97	44,97
W30.124_B	[25]	22,50	43,53	38,54	33,55	43,55
W30.124_B	[25]	64,50	45,31	40,31	35,33	45,33
W30.124_B	[25]	34,50	44,02	39,03	34,04	44,04
W30.124_B	[25]	4,50	42,06	37,06	32,08	42,08
W30.124_C	[25]	85,50	45,72	40,74	35,78	45,78
W30.124_C	[25]	55,50	45,05	40,06	35,07	45,07
W30.124_C	[25]	25,50	43,62	38,63	33,64	43,64
W30.124_C	[25]	67,50	45,38	40,39	35,40	45,40
W30.124_C	[25]	37,50	44,21	39,21	34,23	44,23
W30.124_C	[25]	7,50	42,96	37,96	32,98	42,98
W30.124_D	[25]	88,50	45,75	40,78	35,83	45,83
W30.124_D	[25]	58,50	45,14	40,15	35,16	45,16
W30.124_D	[25]	28,50	43,74	38,74	33,76	43,76
W30.124_D	[25]	70,50	45,45	40,45	35,47	45,47
W30.124_D	[25]	40,50	44,40	39,40	34,42	44,42
W30.124_D	[25]	10,50	43,21	38,21	33,23	43,23
W30.124_E	[25]	73,50	45,51	40,52	35,54	45,54
W30.124_E	[25]	43,50	44,56	39,56	34,58	44,58
W30.124_E	[25]	13,50	43,34	38,34	33,35	43,35
W30.124_F	[25]	76,50	45,55	40,55	35,57	45,57
W30.124_F	[25]	46,50	44,71	39,71	34,72	44,72
W30.124_F	[25]	16,50	43,39	38,39	33,41	43,41
W30.125_A	[26]	79,50	45,63	40,64	35,67	45,67
W30.125_A	[26]	49,50	44,88	39,88	34,91	44,91
W30.125_A	[26]	19,50	43,51	38,51	33,53	43,53
W30.125_A	[26]	61,50	45,26	40,26	35,29	45,29
W30.125_A	[26]	31,50	43,91	38,92	33,94	43,94
W30.125_A	[26]	1,50	42,30	37,31	32,34	42,34
W30.125_B	[26]	82,50	45,69	40,71	35,74	45,74
W30.125_B	[26]	52,50	44,99	39,99	35,01	45,01
W30.125_B	[26]	22,50	43,58	38,58	33,60	43,60
W30.125_B	[26]	64,50	45,34	40,34	35,37	45,37
W30.125_B	[26]	34,50	44,07	39,07	34,09	44,09
W30.125_B	[26]	4,50	42,43	37,44	32,47	42,47
W30.125_C	[26]	85,50	45,75	40,77	35,82	45,82
W30.125_C	[26]	55,50	45,08	40,09	35,11	45,11
W30.125_C	[26]	25,50	43,67	38,67	33,69	43,69
W30.125_C	[26]	67,50	45,41	40,42	35,44	45,44
W30.125_C	[26]	37,50	44,25	39,26	34,28	44,28
W30.125_C	[26]	7,50	43,13	38,14	33,16	43,16
W30.125_D	[26]	88,50	45,79	40,81	35,89	45,89
W30.125_D	[26]	58,50	45,17	40,18	35,20	45,20
W30.125_D	[26]	28,50	43,78	38,79	33,81	43,81
W30.125_D	[26]	70,50	45,48	40,48	35,51	45,51
W30.125_D	[26]	40,50	44,44	39,44	34,47	44,47
W30.125_D	[26]	10,50	43,40	38,40	33,43	43,43
W30.125_E	[26]	73,50	45,54	40,55	35,57	45,57
W30.125_E	[26]	43,50	44,60	39,60	34,62	44,62
W30.125_E	[26]	13,50	43,35	38,36	33,38	43,38
W30.125_F	[26]	76,50	45,57	40,58	35,61	45,61
W30.125_F	[26]	46,50	44,74	39,75	34,77	44,77
W30.125_F	[26]	16,50	43,44	38,44	33,46	43,46
W30.126_A	[27]	79,50	44,89	39,89	34,91	44,91
W30.126_A	[27]	49,50	44,21	39,21	34,22	44,22
W30.126_A	[27]	19,50	42,72	37,72	32,73	42,73
W30.126_A	[27]	61,50	44,56	39,56	34,58	44,58
W30.126_A	[27]	31,50	43,19	38,20	33,21	43,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.126_A	[27]	1,50	41,53	36,53	31,55	41,55
W30.126_B	[27]	82,50	44,94	39,95	34,98	44,98
W30.126_B	[27]	52,50	44,31	39,32	34,33	44,33
W30.126_B	[27]	22,50	42,80	37,81	32,82	42,82
W30.126_B	[27]	64,50	44,63	39,63	34,65	44,65
W30.126_B	[27]	34,50	43,36	38,36	33,38	43,38
W30.126_B	[27]	4,50	41,54	36,54	31,56	41,56
W30.126_C	[27]	85,50	45,01	40,02	35,07	45,07
W30.126_C	[27]	55,50	44,40	39,41	34,42	44,42
W30.126_C	[27]	25,50	42,90	37,91	32,92	42,92
W30.126_C	[27]	67,50	44,69	39,70	34,71	44,71
W30.126_C	[27]	37,50	43,55	38,56	33,57	43,57
W30.126_C	[27]	7,50	42,13	37,14	32,15	42,15
W30.126_D	[27]	88,50	45,07	40,10	35,18	45,18
W30.126_D	[27]	58,50	44,48	39,49	34,50	44,50
W30.126_D	[27]	28,50	43,04	38,04	33,06	43,06
W30.126_D	[27]	70,50	44,75	39,76	34,77	44,77
W30.126_D	[27]	40,50	43,75	38,76	33,77	43,77
W30.126_D	[27]	10,50	42,49	37,49	32,51	42,51
W30.126_E	[27]	73,50	44,81	39,81	34,83	44,83
W30.126_E	[27]	43,50	43,92	38,93	33,94	43,94
W30.126_E	[27]	13,50	42,58	37,58	32,60	42,60
W30.126_F	[27]	76,50	44,83	39,84	34,85	44,85
W30.126_F	[27]	46,50	44,07	39,07	34,09	44,09
W30.126_F	[27]	16,50	42,66	37,66	32,67	42,67
W30.127_A	[28]	79,50	42,76	37,78	32,81	42,81
W30.127_A	[28]	49,50	42,30	37,30	32,33	42,33
W30.127_A	[28]	19,50	40,15	35,15	30,18	40,18
W30.127_A	[28]	61,50	42,60	37,61	32,64	42,64
W30.127_A	[28]	31,50	41,04	36,05	31,08	41,08
W30.127_A	[28]	1,50	40,25	35,25	30,27	40,27
W30.127_B	[28]	82,50	42,83	37,85	32,90	42,90
W30.127_B	[28]	52,50	42,41	37,41	32,44	42,44
W30.127_B	[28]	22,50	40,35	35,36	30,39	40,39
W30.127_B	[28]	64,50	42,65	37,66	32,68	42,68
W30.127_B	[28]	34,50	41,27	36,28	31,31	41,31
W30.127_B	[28]	4,50	40,07	35,07	30,10	40,10
W30.127_C	[28]	85,50	42,97	38,00	33,07	43,07
W30.127_C	[28]	55,50	42,48	37,49	32,52	42,52
W30.127_C	[28]	25,50	40,57	35,58	30,61	40,61
W30.127_C	[28]	67,50	42,69	37,69	32,72	42,72
W30.127_C	[28]	37,50	41,51	36,52	31,55	41,55
W30.127_C	[28]	7,50	40,01	35,02	30,04	40,04
W30.127_D	[28]	88,50	43,33	38,38	33,53	43,53
W30.127_D	[28]	58,50	42,55	37,55	32,58	42,58
W30.127_D	[28]	28,50	40,80	35,81	30,84	40,84
W30.127_D	[28]	70,50	42,72	37,73	32,75	42,75
W30.127_D	[28]	40,50	41,76	36,77	31,79	41,79
W30.127_D	[28]	10,50	39,88	34,88	29,91	39,91
W30.127_E	[28]	73,50	42,74	37,75	32,78	42,78
W30.127_E	[28]	43,50	41,97	36,98	32,01	42,01
W30.127_E	[28]	13,50	39,86	34,87	29,90	39,90
W30.127_F	[28]	76,50	42,72	37,73	32,76	42,76
W30.127_F	[28]	46,50	42,14	37,15	32,17	42,17
W30.127_F	[28]	16,50	39,97	34,98	30,01	40,01
W30.128_A	[29]	79,50	41,41	36,45	31,56	41,56
W30.128_A	[29]	49,50	41,05	36,09	31,18	41,18
W30.128_A	[29]	19,50	38,72	33,73	28,78	38,78
W30.128_A	[29]	61,50	41,28	36,31	31,41	41,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.128_A	[29]	31,50	39,71	34,73	29,79	39,79
W30.128_A	[29]	1,50	38,76	33,77	28,81	38,81
W30.128_B	[29]	82,50	41,50	36,55	31,67	41,67
W30.128_B	[29]	52,50	41,16	36,20	31,29	41,29
W30.128_B	[29]	22,50	38,96	33,97	29,02	39,02
W30.128_B	[29]	64,50	41,30	36,33	31,43	41,43
W30.128_B	[29]	34,50	39,97	35,00	30,08	40,08
W30.128_B	[29]	4,50	38,57	33,58	28,62	38,62
W30.128_C	[29]	85,50	41,71	36,77	31,92	41,92
W30.128_C	[29]	55,50	41,22	36,25	31,35	41,35
W30.128_C	[29]	25,50	39,21	34,22	29,27	39,27
W30.128_C	[29]	67,50	41,31	36,35	31,44	41,44
W30.128_C	[29]	37,50	40,23	35,27	30,38	40,38
W30.128_C	[29]	7,50	38,37	33,38	28,43	38,43
W30.128_D	[29]	88,50	42,23	37,31	32,56	42,56
W30.128_D	[29]	58,50	41,25	36,29	31,38	41,38
W30.128_D	[29]	28,50	39,46	34,47	29,53	39,53
W30.128_D	[29]	70,50	41,33	36,37	31,46	41,46
W30.128_D	[29]	40,50	40,49	35,52	30,63	40,63
W30.128_D	[29]	10,50	38,33	33,34	28,39	38,39
W30.128_E	[29]	73,50	41,35	36,39	31,49	41,49
W30.128_E	[29]	43,50	40,74	35,77	30,87	40,87
W30.128_E	[29]	13,50	38,34	33,36	28,41	38,41
W30.128_F	[29]	76,50	41,36	36,39	31,50	41,50
W30.128_F	[29]	46,50	40,91	35,94	31,04	41,04
W30.128_F	[29]	16,50	38,49	33,51	28,56	38,56
W30.129_A	[30]	79,50	42,06	37,13	33,71	43,71
W30.129_A	[30]	49,50	41,49	36,70	33,29	43,29
W30.129_A	[30]	19,50	38,04	33,17	28,52	38,52
W30.129_A	[30]	61,50	41,81	36,94	33,51	43,51
W30.129_A	[30]	31,50	39,86	34,53	30,20	40,20
W30.129_A	[30]	1,50	38,09	33,14	28,25	38,25
W30.129_B	[30]	82,50	42,14	37,21	33,76	43,76
W30.129_B	[30]	52,50	41,62	36,80	33,37	43,37
W30.129_B	[30]	22,50	38,31	33,47	28,90	38,90
W30.129_B	[30]	64,50	41,86	36,97	33,55	43,55
W30.129_B	[30]	34,50	40,27	35,22	31,46	41,46
W30.129_B	[30]	4,50	37,88	32,93	28,06	38,06
W30.129_C	[30]	85,50	42,31	37,38	33,88	43,88
W30.129_C	[30]	55,50	41,70	36,87	33,43	43,43
W30.129_C	[30]	25,50	38,71	33,77	29,18	39,18
W30.129_C	[30]	67,50	41,91	37,01	33,59	43,59
W30.129_C	[30]	37,50	40,62	35,74	32,25	42,25
W30.129_C	[30]	7,50	37,69	32,75	27,90	37,90
W30.129_D	[30]	88,50	42,71	37,78	34,17	44,17
W30.129_D	[30]	58,50	41,76	36,90	33,47	43,47
W30.129_D	[30]	28,50	39,57	34,13	29,56	39,57
W30.129_D	[30]	70,50	41,96	37,04	33,62	43,62
W30.129_D	[30]	40,50	40,92	36,14	32,81	42,81
W30.129_D	[30]	10,50	37,66	32,73	27,91	37,91
W30.129_E	[30]	73,50	42,00	37,06	33,65	43,65
W30.129_E	[30]	43,50	41,18	36,40	33,02	43,02
W30.129_E	[30]	13,50	37,67	32,76	28,00	38,00
W30.129_F	[30]	76,50	42,02	37,09	33,67	43,67
W30.129_F	[30]	46,50	41,35	36,57	33,17	43,17
W30.129_F	[30]	16,50	37,81	32,93	28,23	38,23
W31.01_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	33,15	29,03	27,70	37,70
W31.01_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	33,36	29,24	27,87	37,87
W31.01_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	33,84	29,66	28,16	38,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W31.02_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	33,31	29,14	27,68	37,68
W31.02_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	33,52	29,36	27,86	37,86
W31.02_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	34,05	29,83	28,17	38,17
W31.03_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	33,54	29,32	27,70	37,70
W31.03_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	33,80	29,58	27,90	37,90
W31.03_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	34,59	30,29	28,33	38,33
W31.04_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	28,64	23,99	19,70	29,70
W31.04_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	29,54	24,86	20,49	30,49
W31.04_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	31,43	26,67	22,24	32,24
W31.05_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	28,34	23,54	18,98	28,98
W31.05_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	28,99	24,19	19,63	29,63
W31.05_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	30,83	26,03	21,48	31,48
W31.06_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	28,26	23,32	18,54	28,54
W31.06_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	28,85	23,92	19,14	29,14
W31.06_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	30,52	25,62	20,88	30,88
W31.07_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	39,81	34,82	29,84	39,84
W31.07_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	39,80	34,81	29,83	39,83
W31.07_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	39,83	34,84	29,86	39,86
W31.08_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	40,53	35,54	30,56	40,56
W31.08_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	40,56	35,57	30,59	40,59
W31.08_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	40,63	35,63	30,66	40,66
W31.09_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	41,78	36,79	31,80	41,80
W31.09_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	41,88	36,88	31,90	41,90
W31.09_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	41,99	37,00	32,02	42,02
W31.10_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	41,14	36,15	31,16	41,16
W31.10_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	41,32	36,32	31,34	41,34
W31.10_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	41,49	36,49	31,51	41,51
W31.11_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	38,23	33,24	28,26	38,26
W31.11_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	38,57	33,57	28,60	38,60
W31.11_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	38,80	33,81	28,83	38,83
W31.12_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	35,31	30,34	25,41	35,41
W31.12_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	35,71	30,73	25,81	35,81
W31.12_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	35,95	30,98	26,05	36,05
W32.100_A	[8]	1,50	30,55	25,68	20,95	30,95
W32.100_B	[8]	4,50	30,80	25,93	21,17	31,17
W32.100_C	[8]	7,50	28,61	23,79	19,18	29,18
W32.100_D	[8]	10,50	28,77	23,95	19,34	29,34
W32.100_E	[8]	13,50	28,83	24,03	19,45	29,45
W32.100_F	[8]	16,50	30,50	25,65	20,92	30,92
W32.101_A	[9]	1,50	30,16	25,19	20,26	30,26
W32.101_B	[9]	4,50	30,06	25,09	20,16	30,16
W32.101_C	[9]	7,50	28,65	23,69	18,79	28,79
W32.101_D	[9]	10,50	28,52	23,57	18,69	28,69
W32.101_E	[9]	13,50	28,54	23,61	18,77	28,77
W32.101_F	[9]	16,50	30,04	25,17	20,41	30,41
W32.102_A	[10]	1,50	30,37	25,40	20,53	30,53
W32.102_B	[10]	4,50	29,67	24,70	19,86	29,86
W32.102_C	[10]	7,50	28,10	23,17	18,40	28,40
W32.102_D	[10]	10,50	27,66	22,75	18,02	28,02
W32.102_E	[10]	13,50	27,75	22,87	18,20	28,20
W32.102_F	[10]	16,50	29,29	24,50	19,95	29,95
W32.103_A	[18]	1,50	37,84	32,85	27,89	37,89
W32.103_B	[18]	4,50	38,09	33,10	28,14	38,14
W32.103_C	[18]	7,50	39,11	34,12	29,14	39,14
W32.103_D	[18]	10,50	39,14	34,15	29,18	39,18
W32.103_E	[18]	13,50	39,05	34,06	29,09	39,09
W32.103_F	[18]	16,50	39,10	34,12	29,15	39,15
W32.104_A	[19]	1,50	31,08	26,09	21,18	31,18
W32.104_B	[19]	4,50	31,20	26,21	21,30	31,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.104_C	[19]	7,50	31,33	26,35	21,43	31,43
W32.104_D	[19]	10,50	31,23	26,24	21,33	31,33
W32.104_E	[19]	13,50	31,18	26,20	21,30	31,30
W32.104_F	[19]	16,50	31,18	26,20	21,30	31,30
W32.105_A	[20]	1,50	27,77	22,81	18,06	28,06
W32.105_B	[20]	4,50	27,69	22,73	17,99	27,99
W32.105_C	[20]	7,50	27,71	22,76	18,03	28,03
W32.105_D	[20]	10,50	27,94	22,99	18,27	28,27
W32.105_E	[20]	13,50	28,01	23,08	18,38	28,38
W32.105_F	[20]	16,50	28,15	23,25	18,61	28,61
W32.106_A	[21]	1,50	28,59	23,67	18,88	28,88
W32.106_B	[21]	4,50	28,65	23,73	18,95	28,95
W32.106_C	[21]	7,50	28,83	23,92	19,16	29,16
W32.106_D	[21]	10,50	28,99	24,10	19,39	29,39
W32.106_E	[21]	13,50	29,13	24,27	19,62	29,62
W32.106_F	[21]	16,50	29,38	24,58	20,04	30,04
W32.107_A	[22]	1,50	34,98	29,93	27,92	37,92
W32.107_B	[22]	4,50	34,95	29,98	27,98	37,98
W32.107_C	[22]	7,50	34,99	30,20	28,31	38,31
W32.107_D	[22]	10,50	35,08	30,46	28,61	38,61
W32.107_E	[22]	13,50	35,15	30,65	28,83	38,83
W32.107_F	[22]	16,50	35,23	30,84	29,05	39,05
W32.108_A	[23]	1,50	34,24	29,36	27,24	37,24
W32.108_B	[23]	4,50	34,17	29,33	27,23	37,23
W32.108_C	[23]	7,50	34,16	29,38	27,29	37,29
W32.108_D	[23]	10,50	34,19	29,48	27,39	37,39
W32.108_E	[23]	13,50	34,23	29,58	27,49	37,49
W32.108_F	[23]	16,50	34,44	29,85	27,70	37,70
W32.109_A	[24]	1,50	35,28	30,07	27,70	37,70
W32.109_B	[24]	4,50	35,32	30,17	27,80	37,80
W32.109_C	[24]	7,50	35,35	30,36	28,08	38,08
W32.109_D	[24]	10,50	35,40	30,65	28,55	38,55
W32.109_E	[24]	13,50	35,49	30,87	28,81	38,81
W32.109_F	[24]	16,50	35,80	31,35	29,32	39,32
W32.110_A	[1]	109,50	36,99	32,39	30,03	40,03
W32.110_A	[1]	79,50	36,32	31,82	29,60	39,60
W32.110_A	[1]	49,50	35,09	30,74	28,63	38,63
W32.110_A	[1]	19,50	33,95	29,31	27,11	37,11
W32.110_A	[1]	121,50	37,24	32,64	30,19	40,19
W32.110_A	[1]	91,50	36,77	32,17	29,89	39,89
W32.110_A	[1]	61,50	35,63	31,26	29,13	39,13
W32.110_A	[1]	31,50	35,13	30,65	28,13	38,13
W32.110_A	[1]	1,50	25,51	20,57	15,97	25,97
W32.110_B	[1]	112,50	37,07	32,47	30,08	40,08
W32.110_B	[1]	82,50	36,45	31,92	29,68	39,68
W32.110_B	[1]	52,50	35,24	30,89	28,79	38,79
W32.110_B	[1]	22,50	34,21	29,68	27,45	37,45
W32.110_B	[1]	124,50	37,35	32,73	30,24	40,24
W32.110_B	[1]	94,50	36,81	32,21	29,92	39,92
W32.110_B	[1]	64,50	35,75	31,37	29,24	39,24
W32.110_B	[1]	34,50	35,76	31,22	28,52	38,52
W32.110_B	[1]	4,50	25,44	20,51	15,93	25,93
W32.110_C	[1]	115,50	37,11	32,51	30,11	40,11
W32.110_C	[1]	85,50	36,58	32,02	29,76	39,76
W32.110_C	[1]	55,50	35,37	31,03	28,92	38,92
W32.110_C	[1]	25,50	34,51	30,02	27,67	37,67
W32.110_C	[1]	127,50	37,61	32,97	30,38	40,38
W32.110_C	[1]	97,50	36,84	32,24	29,94	39,94
W32.110_C	[1]	67,50	35,87	31,47	29,34	39,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.110_C	[1]	37,50	34,37	30,02	27,93	37,93
W32.110_C	[1]	7,50	25,87	20,95	16,34	26,34
W32.110_D	[1]	118,50	37,18	32,58	30,15	40,15
W32.110_D	[1]	88,50	36,68	32,10	29,83	39,83
W32.110_D	[1]	58,50	35,51	31,14	29,03	39,03
W32.110_D	[1]	28,50	34,92	30,44	27,95	37,95
W32.110_D	[1]	100,50	36,87	32,27	29,96	39,96
W32.110_D	[1]	70,50	35,97	31,55	29,40	39,40
W32.110_D	[1]	40,50	34,56	30,21	28,12	38,12
W32.110_D	[1]	10,50	26,81	21,89	17,23	27,23
W32.110_E	[1]	103,50	36,91	32,31	29,98	39,98
W32.110_E	[1]	73,50	36,09	31,64	29,47	39,47
W32.110_E	[1]	43,50	34,78	30,42	28,30	38,30
W32.110_E	[1]	13,60	28,61	23,70	18,99	28,99
W32.110_F	[1]	106,50	36,95	32,35	30,01	40,01
W32.110_F	[1]	76,50	36,20	31,73	29,53	39,53
W32.110_F	[1]	46,50	34,94	30,59	28,47	38,47
W32.110_F	[1]	16,50	29,32	24,60	20,21	30,21
W32.111_A	[2]	109,50	36,08	31,57	29,55	39,55
W32.111_A	[2]	79,50	35,51	31,10	29,18	39,18
W32.111_A	[2]	49,50	34,18	29,95	28,16	38,16
W32.111_A	[2]	19,50	33,83	29,19	27,00	37,00
W32.111_A	[2]	121,50	36,33	31,80	29,69	39,69
W32.111_A	[2]	91,50	35,92	31,39	29,43	39,43
W32.111_A	[2]	61,50	34,80	30,53	28,71	38,71
W32.111_A	[2]	31,50	34,23	29,84	27,63	37,63
W32.111_A	[2]	1,50	26,54	21,59	16,91	26,91
W32.111_B	[2]	112,50	36,15	31,63	29,59	39,59
W32.111_B	[2]	82,50	35,62	31,18	29,25	39,25
W32.111_B	[2]	52,50	34,34	30,11	28,33	38,33
W32.111_B	[2]	22,50	34,01	29,48	27,28	37,28
W32.111_B	[2]	124,50	36,44	31,90	29,74	39,74
W32.111_B	[2]	94,50	35,96	31,43	29,46	39,46
W32.111_B	[2]	64,50	34,94	30,66	28,82	38,82
W32.111_B	[2]	34,50	34,93	30,47	28,03	38,03
W32.111_B	[2]	4,50	26,89	21,94	17,24	27,24
W32.111_C	[2]	115,50	36,20	31,68	29,61	39,61
W32.111_C	[2]	85,50	35,73	31,26	29,31	39,31
W32.111_C	[2]	55,50	34,50	30,27	28,47	38,47
W32.111_C	[2]	25,50	34,03	29,58	27,38	37,38
W32.111_C	[2]	127,50	36,74	32,17	29,89	39,89
W32.111_C	[2]	97,50	35,98	31,46	29,48	39,48
W32.111_C	[2]	67,50	35,06	30,77	28,92	38,92
W32.111_C	[2]	37,50	33,47	29,24	27,48	37,48
W32.111_C	[2]	7,50	27,39	22,45	17,73	27,73
W32.111_D	[2]	118,50	36,27	31,74	29,65	39,65
W32.111_D	[2]	88,50	35,82	31,33	29,37	39,37
W32.111_D	[2]	58,50	34,66	30,41	28,60	38,60
W32.111_D	[2]	28,50	34,09	29,69	27,49	37,49
W32.111_D	[2]	100,50	36,00	31,49	29,50	39,50
W32.111_D	[2]	70,50	35,18	30,86	28,99	38,99
W32.111_D	[2]	40,50	33,67	29,43	27,66	37,66
W32.111_D	[2]	10,50	27,93	23,00	18,26	28,26
W32.111_E	[2]	103,50	36,03	31,51	29,51	39,51
W32.111_E	[2]	73,50	35,29	30,94	29,05	39,05
W32.111_E	[2]	43,50	33,87	29,64	27,84	37,84
W32.111_E	[2]	13,60	28,59	23,69	18,97	28,97
W32.111_F	[2]	106,50	36,05	31,54	29,53	39,53
W32.111_F	[2]	76,50	35,40	31,02	29,12	39,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.111_F	[2]	46,50	34,02	29,79	28,00	38,00
W32.111_F	[2]	16,50	28,91	24,21	19,86	29,86
W32.112_A	[3]	109,50	35,75	31,28	29,37	39,37
W32.112_A	[3]	79,50	35,19	30,83	29,01	39,01
W32.112_A	[3]	49,50	33,87	29,68	27,98	37,98
W32.112_A	[3]	19,50	33,59	28,99	26,87	36,87
W32.112_A	[3]	121,50	35,99	31,50	29,50	39,50
W32.112_A	[3]	91,50	35,58	31,11	29,25	39,25
W32.112_A	[3]	61,50	34,50	30,28	28,53	38,53
W32.112_A	[3]	31,50	34,02	29,65	27,48	37,48
W32.112_A	[3]	1,50	28,13	23,17	18,39	28,39
W32.112_B	[3]	112,50	35,82	31,34	29,40	39,40
W32.112_B	[3]	82,50	35,29	30,91	29,07	39,07
W32.112_B	[3]	52,50	34,03	29,85	28,14	38,14
W32.112_B	[3]	22,50	33,68	29,18	27,08	37,08
W32.112_B	[3]	124,50	36,09	31,60	29,55	39,55
W32.112_B	[3]	94,50	35,64	31,16	29,29	39,29
W32.112_B	[3]	64,50	34,64	30,40	28,64	38,64
W32.112_B	[3]	34,50	34,76	30,32	27,90	37,90
W32.112_B	[3]	4,50	28,37	23,41	18,62	28,62
W32.112_C	[3]	115,50	35,86	31,38	29,43	39,43
W32.112_C	[3]	85,50	35,40	30,98	29,13	39,13
W32.112_C	[3]	55,50	34,19	30,01	28,30	38,30
W32.112_C	[3]	25,50	33,76	29,33	27,20	37,20
W32.112_C	[3]	127,50	36,40	31,88	29,69	39,69
W32.112_C	[3]	97,50	35,67	31,18	29,31	39,31
W32.112_C	[3]	67,50	34,76	30,51	28,74	38,74
W32.112_C	[3]	37,50	33,14	28,95	27,29	37,29
W32.112_C	[3]	7,50	28,58	23,63	18,84	28,84
W32.112_D	[3]	118,50	35,92	31,44	29,46	39,46
W32.112_D	[3]	88,50	35,49	31,04	29,18	39,18
W32.112_D	[3]	58,50	34,36	30,15	28,43	38,43
W32.112_D	[3]	28,50	33,88	29,49	27,34	37,34
W32.112_D	[3]	100,50	35,68	31,21	29,32	39,32
W32.112_D	[3]	70,50	34,88	30,61	28,83	38,83
W32.112_D	[3]	40,50	33,35	29,16	27,47	37,47
W32.112_D	[3]	10,50	28,16	23,22	18,47	28,47
W32.112_E	[3]	103,50	35,70	31,22	29,33	39,33
W32.112_E	[3]	73,50	34,98	30,68	28,89	38,89
W32.112_E	[3]	43,50	33,56	29,37	27,65	37,65
W32.112_E	[3]	13,60	28,13	23,25	18,56	28,56
W32.112_F	[3]	106,50	35,73	31,25	29,35	39,35
W32.112_F	[3]	76,50	35,08	30,75	28,95	38,95
W32.112_F	[3]	46,50	33,71	29,52	27,81	37,81
W32.112_F	[3]	16,50	28,48	23,81	19,51	29,51
W32.113_A	[4]	109,50	33,23	28,25	23,36	33,36
W32.113_A	[4]	79,50	32,45	27,48	22,60	32,60
W32.113_A	[4]	49,50	31,82	26,85	21,96	31,96
W32.113_A	[4]	19,50	29,95	24,98	20,10	30,10
W32.113_A	[4]	121,50	34,39	29,42	24,51	34,51
W32.113_A	[4]	91,50	32,66	27,69	22,80	32,80
W32.113_A	[4]	61,50	32,25	27,28	22,39	32,39
W32.113_A	[4]	31,50	30,53	25,56	20,68	30,68
W32.113_A	[4]	1,50	31,87	26,89	21,96	31,96
W32.113_B	[4]	112,50	33,41	28,44	23,54	33,54
W32.113_B	[4]	82,50	32,50	27,53	22,64	32,64
W32.113_B	[4]	52,50	32,04	27,07	22,18	32,18
W32.113_B	[4]	22,50	30,10	25,13	20,25	30,25
W32.113_B	[4]	124,50	35,03	30,05	25,14	35,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.113_B	[4]	94,50	32,72	27,75	22,87	32,87
W32.113_B	[4]	64,50	32,29	27,32	22,43	32,43
W32.113_B	[4]	34,50	30,73	25,76	20,88	30,88
W32.113_B	[4]	4,50	31,05	26,07	21,16	31,16
W32.113_C	[4]	115,50	33,65	28,68	23,78	33,78
W32.113_C	[4]	85,50	32,54	27,57	22,69	32,69
W32.113_C	[4]	55,50	32,13	27,16	22,26	32,26
W32.113_C	[4]	25,50	30,26	25,29	20,41	30,41
W32.113_C	[4]	127,50	36,17	31,21	26,30	36,30
W32.113_C	[4]	97,50	32,79	27,82	22,93	32,93
W32.113_C	[4]	67,50	32,31	27,34	22,45	32,45
W32.113_C	[4]	37,50	30,94	25,97	21,09	31,09
W32.113_C	[4]	7,50	30,26	25,29	20,39	30,39
W32.113_D	[4]	118,50	33,97	29,00	24,09	34,09
W32.113_D	[4]	88,50	32,60	27,63	22,74	32,74
W32.113_D	[4]	58,50	32,20	27,23	22,34	32,34
W32.113_D	[4]	28,50	30,36	25,39	20,51	30,51
W32.113_D	[4]	100,50	32,87	27,90	23,01	33,01
W32.113_D	[4]	70,50	32,34	27,37	22,49	32,49
W32.113_D	[4]	40,50	31,15	26,18	21,30	31,30
W32.113_D	[4]	10,50	29,80	24,83	19,95	29,95
W32.113_E	[4]	103,50	32,97	28,00	23,11	33,11
W32.113_E	[4]	73,50	32,38	27,41	22,52	32,52
W32.113_E	[4]	43,50	31,38	26,41	21,52	31,52
W32.113_E	[4]	13,60	29,80	24,83	19,95	29,95
W32.113_F	[4]	106,50	33,08	28,11	23,22	33,22
W32.113_F	[4]	76,50	32,41	27,44	22,56	32,56
W32.113_F	[4]	46,50	31,60	26,63	21,74	31,74
W32.113_F	[4]	16,50	29,83	24,86	19,98	29,98
W32.114_A	[5]	109,50	34,00	29,02	24,10	34,10
W32.114_A	[5]	79,50	33,15	28,17	23,26	33,26
W32.114_A	[5]	49,50	32,64	27,66	22,74	32,74
W32.114_A	[5]	19,50	30,57	25,58	20,68	30,68
W32.114_A	[5]	121,50	35,36	30,38	25,44	35,44
W32.114_A	[5]	91,50	33,36	28,37	23,46	33,46
W32.114_A	[5]	61,50	32,97	27,99	23,07	33,07
W32.114_A	[5]	31,50	31,29	26,31	21,40	31,40
W32.114_A	[5]	1,50	32,36	27,37	22,43	32,43
W32.114_B	[5]	112,50	34,21	29,23	24,31	34,31
W32.114_B	[5]	82,50	33,19	28,21	23,30	33,30
W32.114_B	[5]	52,50	32,81	27,82	22,90	32,90
W32.114_B	[5]	22,50	30,70	25,72	20,82	30,82
W32.114_B	[5]	124,50	36,06	31,07	26,13	36,13
W32.114_B	[5]	94,50	33,43	28,45	23,54	33,54
W32.114_B	[5]	64,50	33,00	28,02	23,10	33,10
W32.114_B	[5]	34,50	31,50	26,52	21,61	31,61
W32.114_B	[5]	4,50	31,03	26,04	21,12	31,12
W32.114_C	[5]	115,50	34,49	29,51	24,58	34,58
W32.114_C	[5]	85,50	33,24	28,25	23,34	33,34
W32.114_C	[5]	55,50	32,88	27,89	22,98	32,98
W32.114_C	[5]	25,50	30,88	25,89	20,99	30,99
W32.114_C	[5]	127,50	36,69	31,72	26,79	36,79
W32.114_C	[5]	97,50	33,51	28,52	23,61	33,61
W32.114_C	[5]	67,50	33,02	28,03	23,12	33,12
W32.114_C	[5]	37,50	31,73	26,74	21,83	31,83
W32.114_C	[5]	7,50	30,46	25,47	20,56	30,56
W32.114_D	[5]	118,50	34,86	29,88	24,95	34,95
W32.114_D	[5]	88,50	33,29	28,31	23,40	33,40
W32.114_D	[5]	58,50	32,93	27,95	23,03	33,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.114_D	[5]	28,50	31,08	26,10	21,19	31,19
W32.114_D	[5]	100,50	33,59	28,61	23,70	33,70
W32.114_D	[5]	70,50	33,05	28,07	23,15	33,15
W32.114_D	[5]	40,50	31,95	26,97	22,05	32,05
W32.114_D	[5]	10,50	30,76	25,78	20,86	30,86
W32.114_E	[5]	103,50	33,70	28,72	23,80	33,80
W32.114_E	[5]	73,50	33,08	28,10	23,19	33,19
W32.114_E	[5]	43,50	32,18	27,20	22,28	32,28
W32.114_E	[5]	13,60	30,32	25,34	20,44	30,44
W32.114_F	[5]	106,50	33,84	28,86	23,94	33,94
W32.114_F	[5]	76,50	33,11	28,13	23,22	33,22
W32.114_F	[5]	46,50	32,41	27,43	22,51	32,51
W32.114_F	[5]	16,50	30,41	25,42	20,52	30,52
W32.115_A	[6]	109,50	34,44	29,45	24,52	34,52
W32.115_A	[6]	79,50	33,50	28,52	23,60	33,60
W32.115_A	[6]	49,50	33,04	28,06	23,13	33,13
W32.115_A	[6]	19,50	30,95	25,97	21,06	31,06
W32.115_A	[6]	121,50	36,01	31,02	26,08	36,08
W32.115_A	[6]	91,50	33,71	28,73	23,81	33,81
W32.115_A	[6]	61,50	33,31	28,33	23,41	33,41
W32.115_A	[6]	31,50	31,69	26,71	21,79	31,79
W32.115_A	[6]	1,50	33,26	28,27	23,32	33,32
W32.115_B	[6]	112,50	34,68	29,69	24,76	34,76
W32.115_B	[6]	82,50	33,54	28,56	23,64	33,64
W32.115_B	[6]	52,50	33,16	28,18	23,25	33,25
W32.115_B	[6]	22,50	31,09	26,11	21,20	31,20
W32.115_B	[6]	124,50	36,87	31,88	26,93	36,93
W32.115_B	[6]	94,50	33,80	28,81	23,89	33,89
W32.115_B	[6]	64,50	33,34	28,36	23,44	33,44
W32.115_B	[6]	34,50	31,91	26,93	22,01	32,01
W32.115_B	[6]	4,50	30,88	25,89	20,98	30,98
W32.115_C	[6]	115,50	34,99	30,00	25,07	35,07
W32.115_C	[6]	85,50	33,59	28,61	23,69	33,69
W32.115_C	[6]	55,50	33,23	28,25	23,33	33,33
W32.115_C	[6]	25,50	31,29	26,30	21,39	31,39
W32.115_C	[6]	127,50	37,07	32,10	27,16	37,16
W32.115_C	[6]	97,50	33,89	28,90	23,98	33,98
W32.115_C	[6]	67,50	33,36	28,38	23,46	33,46
W32.115_C	[6]	37,50	32,13	27,15	22,23	32,23
W32.115_C	[6]	7,50	30,81	25,82	20,91	30,91
W32.115_D	[6]	118,50	35,41	30,42	25,49	35,49
W32.115_D	[6]	88,50	33,65	28,66	23,75	33,75
W32.115_D	[6]	58,50	33,28	28,30	23,37	33,37
W32.115_D	[6]	28,50	31,49	26,50	21,59	31,59
W32.115_D	[6]	100,50	33,98	29,00	24,08	34,08
W32.115_D	[6]	70,50	33,39	28,41	23,49	33,49
W32.115_D	[6]	40,50	32,35	27,37	22,45	32,45
W32.115_D	[6]	10,50	31,08	26,10	21,18	31,18
W32.115_E	[6]	103,50	34,10	29,11	24,19	34,19
W32.115_E	[6]	73,50	33,43	28,44	23,53	33,53
W32.115_E	[6]	43,50	32,58	27,60	22,68	32,68
W32.115_E	[6]	13,60	30,72	25,73	20,82	30,82
W32.115_F	[6]	106,50	34,25	29,26	24,34	34,34
W32.115_F	[6]	76,50	33,46	28,48	23,56	33,56
W32.115_F	[6]	46,50	32,81	27,83	22,91	32,91
W32.115_F	[6]	16,50	30,82	25,83	20,92	30,92
W32.116_A	[7]	109,50	35,29	30,31	25,39	35,39
W32.116_A	[7]	79,50	34,21	29,24	24,32	34,32
W32.116_A	[7]	49,50	33,75	28,77	23,85	33,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.116_A	[7]	19,50	31,87	26,89	21,98	31,98
W32.116_A	[7]	121,50	37,11	32,13	27,18	37,18
W32.116_A	[7]	91,50	34,45	29,48	24,56	34,56
W32.116_A	[7]	61,50	33,98	29,01	24,09	34,09
W32.116_A	[7]	31,50	32,48	27,51	22,59	32,59
W32.116_A	[7]	1,50	30,87	25,88	20,97	30,97
W32.116_B	[7]	112,50	35,57	30,59	25,66	35,66
W32.116_B	[7]	82,50	34,26	29,29	24,37	34,37
W32.116_B	[7]	52,50	33,83	28,85	23,93	33,93
W32.116_B	[7]	22,50	31,96	26,98	22,07	32,07
W32.116_B	[7]	124,50	38,33	33,34	28,39	38,39
W32.116_B	[7]	94,50	34,54	29,57	24,65	34,65
W32.116_B	[7]	64,50	34,02	29,04	24,13	34,13
W32.116_B	[7]	34,50	32,68	27,71	22,79	32,79
W32.116_B	[7]	4,50	31,82	26,84	21,90	31,90
W32.116_C	[7]	115,50	35,93	30,95	26,01	36,01
W32.116_C	[7]	85,50	34,32	29,34	24,43	34,43
W32.116_C	[7]	55,50	33,90	28,92	24,00	34,00
W32.116_C	[7]	25,50	32,13	27,15	22,24	32,24
W32.116_C	[7]	127,50	38,14	33,17	28,24	38,24
W32.116_C	[7]	97,50	34,66	29,68	24,76	34,76
W32.116_C	[7]	67,50	34,05	29,07	24,16	34,16
W32.116_C	[7]	37,50	32,89	27,91	22,99	32,99
W32.116_C	[7]	7,50	31,73	26,75	21,82	31,82
W32.116_D	[7]	118,50	36,41	31,43	26,50	36,50
W32.116_D	[7]	88,50	34,38	29,40	24,49	34,49
W32.116_D	[7]	58,50	33,94	28,97	24,05	34,05
W32.116_D	[7]	28,50	32,30	27,33	22,41	32,41
W32.116_D	[7]	100,50	34,78	29,80	24,88	34,88
W32.116_D	[7]	70,50	34,08	29,11	24,20	34,20
W32.116_D	[7]	40,50	33,10	28,12	23,20	33,20
W32.116_D	[7]	10,50	32,00	27,01	22,09	32,09
W32.116_E	[7]	103,50	34,91	29,93	25,01	35,01
W32.116_E	[7]	73,50	34,12	29,15	24,24	34,24
W32.116_E	[7]	43,50	33,32	28,34	23,42	33,42
W32.116_E	[7]	13,60	31,63	26,66	21,75	31,75
W32.116_F	[7]	106,50	35,08	30,10	25,18	35,18
W32.116_F	[7]	76,50	34,17	29,19	24,28	34,28
W32.116_F	[7]	46,50	33,54	28,56	23,64	33,64
W32.116_F	[7]	16,50	31,73	26,75	21,84	31,84
W32.117_A	[8]	109,50	41,01	36,04	31,11	41,11
W32.117_A	[8]	79,50	39,79	34,83	29,92	39,92
W32.117_A	[8]	49,50	38,85	33,88	28,96	38,96
W32.117_A	[8]	19,50	38,62	33,63	28,66	38,66
W32.117_A	[8]	121,50	42,66	37,68	32,73	42,73
W32.117_A	[8]	91,50	40,20	35,24	30,32	40,32
W32.117_A	[8]	61,50	39,22	34,26	29,34	39,34
W32.117_A	[8]	31,50	38,44	33,46	28,53	38,53
W32.117_A	[8]	1,50	36,60	31,61	26,64	36,64
W32.117_B	[8]	112,50	41,23	36,26	31,33	41,33
W32.117_B	[8]	82,50	39,89	34,93	30,02	40,02
W32.117_B	[8]	52,50	38,95	33,98	29,06	39,06
W32.117_B	[8]	22,50	38,57	33,59	28,64	38,64
W32.117_B	[8]	124,50	43,78	38,80	33,84	43,84
W32.117_B	[8]	94,50	40,31	35,35	30,43	40,43
W32.117_B	[8]	64,50	39,32	34,35	29,44	39,44
W32.117_B	[8]	34,50	38,45	33,48	28,55	38,55
W32.117_B	[8]	4,50	37,34	32,35	27,38	37,38
W32.117_C	[8]	115,50	41,59	36,61	31,68	41,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.117_C	[8]	85,50	39,99	35,03	30,12	40,12
W32.117_C	[8]	55,50	39,04	34,07	29,15	39,15
W32.117_C	[8]	25,50	38,52	33,54	28,59	38,59
W32.117_C	[8]	127,50	44,63	39,64	34,68	44,68
W32.117_C	[8]	97,50	40,43	35,46	30,55	40,55
W32.117_C	[8]	67,50	39,41	34,44	29,53	39,53
W32.117_C	[8]	37,50	38,48	33,51	28,58	38,58
W32.117_C	[8]	7,50	39,19	34,19	29,21	39,21
W32.117_D	[8]	118,50	42,10	37,12	32,18	42,18
W32.117_D	[8]	88,50	40,10	35,13	30,22	40,22
W32.117_D	[8]	58,50	39,13	34,16	29,25	39,25
W32.117_D	[8]	28,50	38,47	33,50	28,55	38,55
W32.117_D	[8]	100,50	40,56	35,59	30,67	40,67
W32.117_D	[8]	70,50	39,50	34,54	29,63	39,63
W32.117_D	[8]	40,50	38,54	33,57	28,64	38,64
W32.117_D	[8]	10,50	39,42	34,42	29,45	39,45
W32.117_E	[8]	103,50	40,69	35,72	30,80	40,80
W32.117_E	[8]	73,50	39,60	34,64	29,73	39,73
W32.117_E	[8]	43,50	38,64	33,67	28,75	38,75
W32.117_E	[8]	13,60	38,49	33,49	28,53	38,53
W32.117_F	[8]	106,50	40,84	35,87	30,94	40,94
W32.117_F	[8]	76,50	39,70	34,74	29,84	39,84
W32.117_F	[8]	46,50	38,75	33,78	28,86	38,86
W32.117_F	[8]	16,50	38,60	33,61	28,64	38,64
W32.118_A	[9]	109,50	41,07	36,12	31,23	41,23
W32.118_A	[9]	79,50	39,80	34,84	29,95	39,95
W32.118_A	[9]	49,50	38,75	33,78	28,85	38,85
W32.118_A	[9]	19,50	38,67	33,68	28,71	38,71
W32.118_A	[9]	121,50	42,70	37,73	32,81	42,81
W32.118_A	[9]	91,50	40,24	35,30	30,43	40,43
W32.118_A	[9]	61,50	39,15	34,18	29,26	39,26
W32.118_A	[9]	31,50	38,39	33,41	28,47	38,47
W32.118_A	[9]	1,50	35,93	30,94	26,00	36,00
W32.118_B	[9]	112,50	41,29	36,34	31,45	41,45
W32.118_B	[9]	82,50	39,91	34,96	30,09	40,09
W32.118_B	[9]	52,50	38,85	33,88	28,95	38,95
W32.118_B	[9]	22,50	38,61	33,63	28,67	38,67
W32.118_B	[9]	124,50	43,82	38,84	33,91	43,91
W32.118_B	[9]	94,50	40,36	35,41	30,55	40,55
W32.118_B	[9]	64,50	39,26	34,29	29,37	39,37
W32.118_B	[9]	34,50	38,39	33,41	28,48	38,48
W32.118_B	[9]	4,50	36,73	31,74	26,78	36,78
W32.118_C	[9]	115,50	41,63	36,67	31,77	41,77
W32.118_C	[9]	85,50	40,02	35,08	30,22	40,22
W32.118_C	[9]	55,50	38,95	33,98	29,05	39,05
W32.118_C	[9]	25,50	38,51	33,53	28,58	38,58
W32.118_C	[9]	127,50	44,66	39,68	34,75	44,75
W32.118_C	[9]	97,50	40,48	35,53	30,67	40,67
W32.118_C	[9]	67,50	39,36	34,40	29,48	39,48
W32.118_C	[9]	37,50	38,41	33,43	28,50	38,50
W32.118_C	[9]	7,50	38,60	33,61	28,64	38,64
W32.118_D	[9]	118,50	42,16	37,19	32,29	42,29
W32.118_D	[9]	88,50	40,13	35,18	30,32	40,32
W32.118_D	[9]	58,50	39,05	34,08	29,16	39,16
W32.118_D	[9]	28,50	38,44	33,46	28,51	38,51
W32.118_D	[9]	100,50	40,62	35,66	30,79	40,79
W32.118_D	[9]	70,50	39,47	34,50	29,59	39,59
W32.118_D	[9]	40,50	38,46	33,48	28,55	38,55
W32.118_D	[9]	10,50	38,82	33,83	28,86	38,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.118_E	[9]	103,50	40,75	35,80	30,92	40,92
W32.118_E	[9]	73,50	39,58	34,61	29,70	39,70
W32.118_E	[9]	43,50	38,55	33,58	28,65	38,65
W32.118_E	[9]	13,60	38,56	33,57	28,60	38,60
W32.118_F	[9]	106,50	40,90	35,94	31,07	41,07
W32.118_F	[9]	76,50	39,69	34,72	29,82	39,82
W32.118_F	[9]	46,50	38,65	33,68	28,75	38,75
W32.118_F	[9]	16,50	38,65	33,66	28,69	38,69
W32.119_A	[10]	109,50	41,55	36,63	31,97	41,97
W32.119_A	[10]	79,50	40,21	35,27	30,41	40,41
W32.119_A	[10]	49,50	39,11	34,15	29,26	39,26
W32.119_A	[10]	19,50	38,96	33,99	29,06	39,06
W32.119_A	[10]	121,50	42,96	38,02	33,27	43,27
W32.119_A	[10]	91,50	40,74	35,87	31,25	41,25
W32.119_A	[10]	61,50	39,54	34,58	29,70	39,70
W32.119_A	[10]	31,50	38,73	33,76	28,86	38,86
W32.119_A	[10]	1,50	36,36	31,41	26,57	36,57
W32.119_B	[10]	112,50	41,74	36,82	32,15	42,15
W32.119_B	[10]	82,50	40,33	35,40	30,56	40,56
W32.119_B	[10]	52,50	39,21	34,26	29,37	39,37
W32.119_B	[10]	22,50	38,89	33,92	29,00	39,00
W32.119_B	[10]	124,50	44,03	39,08	34,28	44,28
W32.119_B	[10]	94,50	40,91	36,01	31,40	41,40
W32.119_B	[10]	64,50	39,65	34,70	29,81	39,81
W32.119_B	[10]	34,50	38,73	33,76	28,86	38,86
W32.119_B	[10]	4,50	37,09	32,13	27,26	37,26
W32.119_C	[10]	115,50	41,99	37,07	32,38	42,38
W32.119_C	[10]	85,50	40,45	35,53	30,73	40,73
W32.119_C	[10]	55,50	39,32	34,36	29,48	39,48
W32.119_C	[10]	25,50	38,83	33,86	28,94	38,94
W32.119_C	[10]	127,50	44,81	39,85	35,03	45,03
W32.119_C	[10]	97,50	41,03	36,12	31,50	41,50
W32.119_C	[10]	67,50	39,76	34,81	29,93	39,93
W32.119_C	[10]	37,50	38,75	33,79	28,89	38,89
W32.119_C	[10]	7,50	38,84	33,86	28,95	38,95
W32.119_D	[10]	118,50	42,47	37,54	32,82	42,82
W32.119_D	[10]	88,50	40,59	35,69	30,95	40,95
W32.119_D	[10]	58,50	39,43	34,47	29,59	39,59
W32.119_D	[10]	28,50	38,77	33,80	28,89	38,89
W32.119_D	[10]	100,50	41,15	36,24	31,61	41,61
W32.119_D	[10]	70,50	39,87	34,92	30,04	40,04
W32.119_D	[10]	40,50	38,81	33,85	28,96	38,96
W32.119_D	[10]	10,50	39,06	34,08	29,16	39,16
W32.119_E	[10]	103,50	41,27	36,35	31,72	41,72
W32.119_E	[10]	73,50	39,99	35,03	30,16	40,16
W32.119_E	[10]	43,50	38,91	33,95	29,05	39,05
W32.119_E	[10]	13,60	38,86	33,89	28,97	38,97
W32.119_F	[10]	106,50	41,40	36,48	31,84	41,84
W32.119_F	[10]	76,50	40,10	35,15	30,28	40,28
W32.119_F	[10]	46,50	39,01	34,05	29,16	39,16
W32.119_F	[10]	16,50	38,95	33,97	29,05	39,05
W32.120_A	[11]	109,50	42,31	37,43	33,46	43,46
W32.120_A	[11]	79,50	40,46	35,50	30,59	40,59
W32.120_A	[11]	49,50	39,35	34,38	29,44	39,44
W32.120_A	[11]	19,50	38,25	33,27	28,30	38,30
W32.120_A	[11]	121,50	43,38	38,48	34,31	44,31
W32.120_A	[11]	91,50	41,07	36,31	31,98	41,98
W32.120_A	[11]	61,50	39,79	34,82	29,88	39,88
W32.120_A	[11]	31,50	39,06	34,08	29,13	39,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.120_A	[11]	1,50	31,13	26,15	21,28	31,28
W32.120_B	[11]	112,50	42,45	37,57	33,58	43,58
W32.120_B	[11]	82,50	40,58	35,62	30,74	40,74
W32.120_B	[11]	52,50	39,46	34,49	29,55	39,55
W32.120_B	[11]	22,50	38,91	33,93	28,97	38,97
W32.120_B	[11]	124,50	43,94	39,03	34,78	44,78
W32.120_B	[11]	94,50	41,59	36,82	32,96	42,96
W32.120_B	[11]	64,50	39,90	34,93	30,00	40,00
W32.120_B	[11]	34,50	38,96	33,99	29,04	39,04
W32.120_B	[11]	4,50	31,09	26,10	21,23	31,23
W32.120_C	[11]	115,50	42,64	37,76	33,73	43,73
W32.120_C	[11]	85,50	40,70	35,76	30,91	40,91
W32.120_C	[11]	55,50	39,57	34,59	29,66	39,66
W32.120_C	[11]	25,50	38,90	33,92	28,96	38,96
W32.120_C	[11]	127,50	45,06	40,13	35,72	45,72
W32.120_C	[11]	97,50	41,88	36,99	33,11	43,11
W32.120_C	[11]	67,50	40,01	35,04	30,11	40,11
W32.120_C	[11]	37,50	38,95	33,97	29,03	39,03
W32.120_C	[11]	7,50	31,15	26,17	21,30	31,30
W32.120_D	[11]	118,50	42,98	38,09	34,00	44,00
W32.120_D	[11]	88,50	40,84	35,94	31,18	41,18
W32.120_D	[11]	58,50	39,68	34,70	29,77	39,77
W32.120_D	[11]	28,50	38,93	33,95	29,00	39,00
W32.120_D	[11]	100,50	41,99	37,10	33,20	43,20
W32.120_D	[11]	70,50	40,12	35,15	30,22	40,22
W32.120_D	[11]	40,50	39,05	34,07	29,13	39,13
W32.120_D	[11]	10,50	31,49	26,52	21,66	31,66
W32.120_E	[11]	103,50	42,08	37,20	33,28	43,28
W32.120_E	[11]	73,50	40,23	35,27	30,34	40,34
W32.120_E	[11]	43,50	39,15	34,17	29,23	39,23
W32.120_E	[11]	13,60	31,99	27,03	22,17	32,17
W32.120_F	[11]	106,50	42,19	37,31	33,37	43,37
W32.120_F	[11]	76,50	40,35	35,38	30,46	40,46
W32.120_F	[11]	46,50	39,25	34,27	29,33	39,33
W32.120_F	[11]	16,50	34,00	29,03	24,15	34,15
W32.121_A	[12]	109,50	42,37	37,49	33,51	43,51
W32.121_A	[12]	79,50	40,73	35,73	31,02	41,02
W32.121_A	[12]	49,50	39,57	34,57	29,84	39,84
W32.121_A	[12]	19,50	34,60	29,65	24,75	34,75
W32.121_A	[12]	121,50	43,22	38,32	34,19	44,19
W32.121_A	[12]	91,50	41,46	36,73	32,75	42,75
W32.121_A	[12]	61,50	40,03	35,03	30,31	40,31
W32.121_A	[12]	31,50	37,52	32,63	27,92	37,92
W32.121_A	[12]	1,50	28,46	23,50	18,71	28,71
W32.121_B	[12]	112,50	42,50	37,62	33,61	43,61
W32.121_B	[12]	82,50	40,85	35,85	31,16	41,16
W32.121_B	[12]	52,50	39,68	34,68	29,96	39,96
W32.121_B	[12]	22,50	35,24	30,28	25,40	35,40
W32.121_B	[12]	124,50	43,59	38,69	34,49	44,49
W32.121_B	[12]	94,50	41,88	37,00	33,10	43,10
W32.121_B	[12]	64,50	40,15	35,14	30,43	40,43
W32.121_B	[12]	34,50	39,50	34,50	29,73	39,73
W32.121_B	[12]	4,50	28,47	23,51	18,71	28,71
W32.121_C	[12]	115,50	42,65	37,77	33,73	43,73
W32.121_C	[12]	85,50	40,98	35,99	31,33	41,33
W32.121_C	[12]	55,50	39,80	34,80	30,08	40,08
W32.121_C	[12]	25,50	35,62	30,68	25,82	35,82
W32.121_C	[12]	127,50	44,70	39,78	35,42	45,42
W32.121_C	[12]	97,50	41,99	37,11	33,20	43,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.121_C	[12]	67,50	40,27	35,26	30,54	40,54
W32.121_C	[12]	37,50	38,71	33,70	28,99	38,99
W32.121_C	[12]	7,50	28,77	23,82	19,02	29,02
W32.121_D	[12]	118,50	42,88	38,00	33,92	43,92
W32.121_D	[12]	88,50	41,16	36,20	31,63	41,63
W32.121_D	[12]	58,50	39,92	34,91	30,19	40,19
W32.121_D	[12]	28,50	36,30	31,37	26,57	36,57
W32.121_D	[12]	100,50	42,08	37,20	33,28	43,28
W32.121_D	[12]	70,50	40,38	35,37	30,65	40,65
W32.121_D	[12]	40,50	39,23	34,23	29,49	39,49
W32.121_D	[12]	10,50	29,30	24,35	19,54	29,54
W32.121_E	[12]	103,50	42,17	37,29	33,35	43,35
W32.121_E	[12]	73,50	40,50	35,49	30,77	40,77
W32.121_E	[12]	43,50	39,34	34,34	29,60	39,60
W32.121_E	[12]	13,60	30,23	25,30	20,52	30,52
W32.121_F	[12]	106,50	42,26	37,39	33,43	43,43
W32.121_F	[12]	76,50	40,61	35,61	30,89	40,89
W32.121_F	[12]	46,50	39,45	34,45	29,72	39,72
W32.121_F	[12]	16,50	32,87	27,97	23,19	33,19
W32.122_A	[13]	109,50	42,47	37,59	33,58	43,58
W32.122_A	[13]	79,50	41,37	36,53	32,70	42,70
W32.122_A	[13]	49,50	40,18	35,39	31,64	41,64
W32.122_A	[13]	19,50	33,29	28,41	24,05	34,05
W32.122_A	[13]	121,50	43,12	38,23	34,11	44,11
W32.122_A	[13]	91,50	41,93	37,05	33,16	43,16
W32.122_A	[13]	61,50	40,67	35,88	32,12	42,12
W32.122_A	[13]	31,50	36,26	31,50	27,29	37,29
W32.122_A	[13]	1,50	27,53	22,57	17,83	27,83
W32.122_B	[13]	112,50	42,58	37,69	33,67	43,67
W32.122_B	[13]	82,50	41,48	36,64	32,80	42,80
W32.122_B	[13]	52,50	40,30	35,52	31,78	41,78
W32.122_B	[13]	22,50	33,74	28,87	24,49	34,49
W32.122_B	[13]	124,50	43,43	38,53	34,36	44,36
W32.122_B	[13]	94,50	42,02	37,14	33,23	43,23
W32.122_B	[13]	64,50	40,79	35,99	32,23	42,23
W32.122_B	[13]	34,50	39,38	34,53	30,66	40,66
W32.122_B	[13]	4,50	27,54	22,59	17,84	27,84
W32.122_C	[13]	115,50	42,71	37,82	33,77	43,77
W32.122_C	[13]	85,50	41,60	36,75	32,90	42,90
W32.122_C	[13]	55,50	40,43	35,64	31,90	41,90
W32.122_C	[13]	25,50	34,33	29,46	25,06	35,06
W32.122_C	[13]	127,50	43,91	39,00	34,75	44,75
W32.122_C	[13]	97,50	42,12	37,23	33,30	43,30
W32.122_C	[13]	67,50	40,91	36,10	32,34	42,34
W32.122_C	[13]	37,50	39,06	34,29	30,64	40,64
W32.122_C	[13]	7,50	27,81	22,86	18,12	28,12
W32.122_D	[13]	118,50	42,87	37,98	33,90	43,90
W32.122_D	[13]	88,50	41,76	36,90	33,02	43,02
W32.122_D	[13]	58,50	40,55	35,76	32,01	42,01
W32.122_D	[13]	28,50	34,96	30,13	25,76	35,76
W32.122_D	[13]	100,50	42,21	37,33	33,37	43,37
W32.122_D	[13]	70,50	41,02	36,21	32,43	42,43
W32.122_D	[13]	40,50	39,67	34,89	31,14	41,14
W32.122_D	[13]	10,50	28,42	23,48	18,71	28,71
W32.122_E	[13]	103,50	42,29	37,41	33,44	43,44
W32.122_E	[13]	73,50	41,13	36,32	32,52	42,52
W32.122_E	[13]	43,50	39,90	35,11	31,35	41,35
W32.122_E	[13]	13,60	29,51	24,60	19,84	29,84
W32.122_F	[13]	106,50	42,37	37,49	33,51	43,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.122_F	[13]	76,50	41,25	36,42	32,61	42,61
W32.122_F	[13]	46,50	40,04	35,26	31,50	41,50
W32.122_F	[13]	16,50	32,24	27,39	22,73	32,73
W32.123_A	[14]	109,50	42,52	37,63	33,62	43,62
W32.123_A	[14]	79,50	40,55	35,74	32,11	42,11
W32.123_A	[14]	49,50	39,21	34,48	30,96	40,96
W32.123_A	[14]	19,50	34,58	29,89	27,46	37,46
W32.123_A	[14]	121,50	43,00	38,11	34,01	44,01
W32.123_A	[14]	91,50	41,84	36,97	33,09	43,09
W32.123_A	[14]	61,50	39,75	35,01	31,48	41,48
W32.123_A	[14]	31,50	36,63	32,00	28,98	38,98
W32.123_A	[14]	1,50	26,81	21,86	17,17	27,17
W32.123_B	[14]	112,50	42,61	37,73	33,70	43,70
W32.123_B	[14]	82,50	40,70	35,88	32,23	42,23
W32.123_B	[14]	52,50	39,35	34,62	31,11	41,11
W32.123_B	[14]	22,50	34,86	30,28	27,80	37,80
W32.123_B	[14]	124,50	43,25	38,36	34,21	44,21
W32.123_B	[14]	94,50	41,99	37,11	33,20	43,20
W32.123_B	[14]	64,50	39,89	35,14	31,60	41,60
W32.123_B	[14]	34,50	38,55	33,80	30,24	40,24
W32.123_B	[14]	4,50	26,66	21,71	17,04	27,04
W32.123_C	[14]	115,50	42,72	37,84	33,78	43,78
W32.123_C	[14]	85,50	40,88	36,05	32,37	42,37
W32.123_C	[14]	55,50	39,48	34,75	31,24	41,24
W32.123_C	[14]	25,50	35,19	30,63	28,05	38,05
W32.123_C	[14]	127,50	43,56	38,66	34,46	44,46
W32.123_C	[14]	97,50	42,10	37,22	33,29	43,29
W32.123_C	[14]	67,50	40,02	35,26	31,71	41,71
W32.123_C	[14]	37,50	38,01	33,31	29,94	39,94
W32.123_C	[14]	7,50	26,94	22,00	17,32	27,32
W32.123_D	[14]	118,50	42,85	37,96	33,88	43,88
W32.123_D	[14]	88,50	41,19	36,34	32,60	42,60
W32.123_D	[14]	58,50	39,62	34,88	31,36	41,36
W32.123_D	[14]	28,50	35,72	31,16	28,40	38,40
W32.123_D	[14]	100,50	42,28	37,39	33,42	43,42
W32.123_D	[14]	70,50	40,15	35,38	31,81	41,81
W32.123_D	[14]	40,50	38,51	33,79	30,33	40,33
W32.123_D	[14]	10,50	27,58	22,65	17,94	27,94
W32.123_E	[14]	103,50	42,35	37,47	33,49	43,49
W32.123_E	[14]	73,50	40,27	35,49	31,90	41,90
W32.123_E	[14]	43,50	38,90	34,16	30,64	40,64
W32.123_E	[14]	13,60	28,71	23,80	19,07	29,07
W32.123_F	[14]	106,50	42,43	37,55	33,55	43,55
W32.123_F	[14]	76,50	40,41	35,61	32,01	42,01
W32.123_F	[14]	46,50	39,06	34,33	30,81	40,81
W32.123_F	[14]	16,50	31,54	26,69	22,00	32,00
W32.124_A	[1]	19,50	31,78	27,61	24,50	34,50
W32.124_A	[1]	31,50	33,08	28,85	25,60	35,60
W32.124_A	[1]	1,50	28,46	23,69	19,17	29,17
W32.124_B	[1]	22,50	31,86	27,75	24,70	34,70
W32.124_B	[1]	34,50	34,15	29,79	26,31	36,31
W32.124_B	[1]	4,50	28,48	23,68	19,10	29,10
W32.124_C	[1]	25,50	32,09	27,97	24,90	34,90
W32.124_C	[1]	37,50	34,44	30,10	26,63	36,63
W32.124_C	[1]	7,50	28,50	23,69	19,10	29,10
W32.124_D	[1]	28,50	32,41	28,26	25,15	35,15
W32.124_D	[1]	10,50	28,71	23,90	19,36	29,36
W32.124_E	[1]	13,60	29,30	24,47	19,93	29,93
W32.124_F	[1]	16,50	30,81	25,96	21,37	31,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.125_A	[2]	19,50	31,08	27,36	24,86	34,86
W32.125_A	[2]	31,50	32,58	28,66	25,90	35,90
W32.125_A	[2]	1,50	28,27	23,47	18,94	28,94
W32.125_B	[2]	22,50	31,27	27,56	25,08	35,08
W32.125_B	[2]	34,50	34,18	29,99	26,81	36,81
W32.125_B	[2]	4,50	28,30	23,51	19,00	29,00
W32.125_C	[2]	25,50	31,52	27,78	25,26	35,26
W32.125_C	[2]	37,50	34,49	30,31	27,13	37,13
W32.125_C	[2]	7,50	28,32	23,53	19,05	29,05
W32.125_D	[2]	28,50	31,89	28,09	25,50	35,50
W32.125_D	[2]	10,50	28,58	23,80	19,36	29,36
W32.125_E	[2]	13,60	29,20	24,41	19,94	29,94
W32.125_F	[2]	16,50	30,45	25,64	21,15	31,15
W32.126_A	[3]	19,50	31,89	27,48	24,84	34,84
W32.126_A	[3]	31,50	33,05	28,73	25,88	35,88
W32.126_A	[3]	1,50	28,60	23,81	19,25	29,25
W32.126_B	[3]	22,50	32,04	27,71	25,09	35,09
W32.126_B	[3]	34,50	34,52	30,03	26,79	36,79
W32.126_B	[3]	4,50	28,62	23,85	19,35	29,35
W32.126_C	[3]	25,50	32,24	27,95	25,29	35,29
W32.126_C	[3]	37,50	34,80	30,34	27,10	37,10
W32.126_C	[3]	7,50	28,66	23,89	19,39	29,39
W32.126_D	[3]	28,50	32,57	28,28	25,54	35,54
W32.126_D	[3]	10,50	28,90	24,14	19,68	29,68
W32.126_E	[3]	13,60	29,29	24,54	20,08	30,08
W32.126_F	[3]	16,50	30,27	25,52	21,04	31,04
W32.127_A	[4]	19,50	31,78	27,41	24,86	34,86
W32.127_A	[4]	31,50	33,06	28,76	25,97	35,97
W32.127_A	[4]	1,50	29,01	24,23	19,69	29,69
W32.127_B	[4]	22,50	31,96	27,67	25,14	35,14
W32.127_B	[4]	34,50	34,57	30,11	26,90	36,90
W32.127_B	[4]	4,50	29,00	24,23	19,74	29,74
W32.127_C	[4]	25,50	32,18	27,92	25,35	35,35
W32.127_C	[4]	37,50	34,95	30,49	27,27	37,27
W32.127_C	[4]	7,50	28,97	24,21	19,76	29,76
W32.127_D	[4]	28,50	32,51	28,26	25,61	35,61
W32.127_D	[4]	10,50	29,10	24,35	19,92	29,92
W32.127_E	[4]	13,60	29,33	24,61	20,24	30,24
W32.127_F	[4]	16,50	30,15	25,43	21,05	31,05
W32.128_A	[5]	19,50	32,58	28,14	25,37	35,37
W32.128_A	[5]	31,50	34,15	29,73	26,65	36,65
W32.128_A	[5]	1,50	29,28	24,51	20,03	30,03
W32.128_B	[5]	22,50	32,81	28,44	25,67	35,67
W32.128_B	[5]	34,50	35,99	31,41	27,85	37,85
W32.128_B	[5]	4,50	29,24	24,47	20,00	30,00
W32.128_C	[5]	25,50	33,10	28,74	25,91	35,91
W32.128_C	[5]	37,50	36,43	31,84	28,26	38,26
W32.128_C	[5]	7,50	29,19	24,46	20,10	30,10
W32.128_D	[5]	28,50	33,44	29,09	26,18	36,18
W32.128_D	[5]	10,50	29,29	24,56	20,23	30,23
W32.128_E	[5]	13,60	29,50	24,81	20,55	30,55
W32.128_F	[5]	16,50	30,37	25,66	21,38	31,38
W32.129_A	[6]	19,50	33,56	29,16	25,77	35,77
W32.129_A	[6]	31,50	36,28	31,66	28,03	38,03
W32.129_A	[6]	1,50	29,78	25,02	20,60	30,60
W32.129_B	[6]	22,50	34,30	29,74	26,49	36,49
W32.129_B	[6]	34,50	37,81	33,10	29,18	39,18
W32.129_B	[6]	4,50	29,71	24,95	20,55	30,55
W32.129_C	[6]	25,50	34,72	30,17	26,86	36,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.129_C	[6]	37,50	38,17	33,47	29,54	39,54
W32.129_C	[6]	7,50	29,78	25,03	20,67	30,67
W32.129_D	[6]	28,50	35,32	30,75	27,31	37,31
W32.129_D	[6]	10,50	29,95	25,20	20,85	30,85
W32.129_E	[6]	13,60	30,27	25,55	21,25	31,25
W32.129_F	[6]	16,50	31,43	26,67	22,28	32,28
W32.130_A	[7]	19,50	34,39	29,89	26,18	36,18
W32.130_A	[7]	31,50	37,45	32,76	28,89	38,89
W32.130_A	[7]	1,50	30,18	25,46	21,16	31,16
W32.130_B	[7]	22,50	35,20	30,53	26,91	36,91
W32.130_B	[7]	34,50	38,85	34,10	30,03	40,03
W32.130_B	[7]	4,50	30,09	25,38	21,09	31,09
W32.130_C	[7]	25,50	35,65	31,01	27,44	37,44
W32.130_C	[7]	37,50	39,25	34,50	30,42	40,42
W32.130_C	[7]	7,50	30,16	25,45	21,16	31,16
W32.130_D	[7]	28,50	36,15	31,52	27,88	37,88
W32.130_D	[7]	10,50	30,51	25,79	21,47	31,47
W32.130_E	[7]	13,60	30,79	26,08	21,80	31,80
W32.130_F	[7]	16,50	31,62	26,87	22,51	32,51
W32.131_A	[8]	19,50	35,74	31,46	28,13	38,13
W32.131_A	[8]	31,50	38,31	33,81	30,29	40,29
W32.131_A	[8]	1,50	32,39	27,73	23,56	33,56
W32.131_B	[8]	22,50	36,53	32,09	28,72	38,72
W32.131_B	[8]	34,50	39,42	34,84	31,14	41,14
W32.131_B	[8]	4,50	32,47	27,84	23,75	33,75
W32.131_C	[8]	25,50	36,89	32,47	29,21	39,21
W32.131_C	[8]	37,50	39,88	35,29	31,54	41,54
W32.131_C	[8]	7,50	32,67	28,10	24,16	34,16
W32.131_D	[8]	28,50	37,28	32,86	29,55	39,55
W32.131_D	[8]	10,50	32,73	28,21	24,36	34,36
W32.131_E	[8]	13,60	33,16	28,68	24,94	34,94
W32.131_F	[8]	16,50	34,40	29,96	26,29	36,29
W32.132_A	[9]	19,50	32,94	29,15	27,15	37,15
W32.132_A	[9]	31,50	35,10	31,10	28,93	38,93
W32.132_A	[9]	1,50	32,41	27,91	24,30	34,30
W32.132_B	[9]	22,50	33,48	29,64	27,58	37,58
W32.132_B	[9]	34,50	36,75	32,53	29,86	39,86
W32.132_B	[9]	4,50	32,37	27,91	24,36	34,36
W32.132_C	[9]	25,50	34,15	30,18	28,23	38,23
W32.132_C	[9]	37,50	37,88	33,53	30,58	40,58
W32.132_C	[9]	7,50	32,43	28,04	24,61	34,61
W32.132_D	[9]	28,50	34,46	30,52	28,51	38,51
W32.132_D	[9]	10,50	32,56	28,22	24,86	34,86
W32.132_E	[9]	13,60	32,03	27,89	24,85	34,85
W32.132_F	[9]	16,50	31,70	28,03	25,67	35,67
W32.133_A	[10]	19,50	34,71	30,51	28,66	38,66
W32.133_A	[10]	31,50	36,09	31,89	29,98	39,98
W32.133_A	[10]	1,50	34,38	29,63	27,63	37,63
W32.133_B	[10]	22,50	34,95	30,77	28,90	38,90
W32.133_B	[10]	34,50	37,00	32,73	30,57	40,57
W32.133_B	[10]	4,50	34,33	29,63	27,67	37,67
W32.133_C	[10]	25,50	35,44	31,19	29,42	39,42
W32.133_C	[10]	37,50	37,71	33,38	31,03	41,03
W32.133_C	[10]	7,50	34,32	29,72	27,79	37,79
W32.133_D	[10]	28,50	35,67	31,47	29,65	39,65
W32.133_D	[10]	10,50	34,49	29,96	27,98	37,98
W32.133_E	[10]	13,60	34,57	30,13	28,16	38,16
W32.133_F	[10]	16,50	34,64	30,37	28,51	38,51
W32.134_A	[11]	19,50	35,08	30,70	28,57	38,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.134_A	[11]	31,50	36,23	31,87	29,79	39,79
W32.134_A	[11]	1,50	34,80	30,06	27,93	37,93
W32.134_B	[11]	22,50	35,32	30,95	28,81	38,81
W32.134_B	[11]	34,50	36,98	32,60	30,32	40,32
W32.134_B	[11]	4,50	34,77	30,08	27,95	37,95
W32.134_C	[11]	25,50	35,71	31,29	29,26	39,26
W32.134_C	[11]	37,50	37,46	33,05	30,66	40,66
W32.134_C	[11]	7,50	34,79	30,16	28,04	38,04
W32.134_D	[11]	28,50	35,89	31,53	29,49	39,49
W32.134_D	[11]	10,50	35,04	30,45	28,24	38,24
W32.134_E	[11]	13,60	35,02	30,51	28,33	38,33
W32.134_F	[11]	16,50	35,03	30,58	28,43	38,43
W32.135_A	[12]	19,50	34,65	30,34	28,59	38,59
W32.135_A	[12]	31,50	34,48	30,25	28,40	38,40
W32.135_A	[12]	1,50	34,83	30,14	28,25	38,25
W32.135_B	[12]	22,50	34,68	30,44	28,69	38,69
W32.135_B	[12]	34,50	34,70	30,48	28,62	38,62
W32.135_B	[12]	4,50	34,70	30,06	28,21	38,21
W32.135_C	[12]	25,50	34,16	29,88	28,03	38,03
W32.135_C	[12]	37,50	35,13	30,89	28,94	38,94
W32.135_C	[12]	7,50	34,67	30,09	28,27	38,27
W32.135_D	[12]	28,50	34,23	29,99	28,15	38,15
W32.135_D	[12]	10,50	34,70	30,18	28,36	38,36
W32.135_E	[12]	13,60	34,69	30,24	28,44	38,44
W32.135_F	[12]	16,50	34,67	30,28	28,50	38,50
W32.136_A	[13]	19,50	34,41	30,12	28,42	38,42
W32.136_A	[13]	31,50	34,17	29,90	28,05	38,05
W32.136_A	[13]	1,50	34,56	29,89	28,08	38,08
W32.136_B	[13]	22,50	34,42	30,21	28,52	38,52
W32.136_B	[13]	34,50	34,49	30,20	28,29	38,29
W32.136_B	[13]	4,50	34,45	29,82	28,05	38,05
W32.136_C	[13]	25,50	33,86	29,54	27,72	37,72
W32.136_C	[13]	37,50	35,20	30,85	28,72	38,72
W32.136_C	[13]	7,50	34,42	29,86	28,10	38,10
W32.136_D	[13]	28,50	33,93	29,66	27,83	37,83
W32.136_D	[13]	10,50	34,44	29,94	28,19	38,19
W32.136_E	[13]	13,60	34,42	29,99	28,26	38,26
W32.136_F	[13]	16,50	34,42	30,05	28,34	38,34
W32.137_A	[14]	19,50	34,06	29,80	28,21	38,21
W32.137_A	[14]	31,50	33,75	29,52	27,79	37,79
W32.137_A	[14]	1,50	35,10	30,38	28,27	38,27
W32.137_B	[14]	22,50	34,06	29,88	28,30	38,30
W32.137_B	[14]	34,50	34,06	29,82	28,03	38,03
W32.137_B	[14]	4,50	35,13	30,45	28,31	38,31
W32.137_C	[14]	25,50	33,47	29,18	27,48	37,48
W32.137_C	[14]	37,50	34,70	30,40	28,41	38,41
W32.137_C	[14]	7,50	34,14	29,60	27,92	37,92
W32.137_D	[14]	28,50	33,53	29,30	27,59	37,59
W32.137_D	[14]	10,50	34,11	29,64	27,98	37,98
W32.137_E	[14]	13,60	34,08	29,68	28,05	38,05
W32.137_F	[14]	16,50	34,07	29,73	28,12	38,12
W32.138_A	[15]	19,50	33,52	28,99	27,34	37,34
W32.138_A	[15]	31,50	33,36	29,19	27,57	37,57
W32.138_A	[15]	1,50	34,68	29,73	27,51	37,51
W32.138_B	[15]	22,50	33,52	29,07	27,43	37,43
W32.138_B	[15]	34,50	33,64	29,46	27,80	37,80
W32.138_B	[15]	4,50	34,88	29,96	27,63	37,63
W32.138_C	[15]	25,50	33,06	28,82	27,25	37,25
W32.138_C	[15]	37,50	34,23	30,01	28,17	38,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.138_C	[15]	7,50	33,66	28,84	27,08	37,08
W32.138_D	[15]	28,50	33,11	28,95	27,36	37,36
W32.138_D	[15]	10,50	33,62	28,86	27,14	37,14
W32.138_E	[15]	13,60	33,58	28,90	27,20	37,20
W32.138_F	[15]	16,50	33,55	28,94	27,27	37,27
W32.139_A	[16]	19,50	32,79	28,42	26,89	36,89
W32.139_A	[16]	31,50	33,07	28,94	27,39	37,39
W32.139_A	[16]	1,50	34,08	29,23	27,06	37,06
W32.139_B	[16]	22,50	32,79	28,51	26,99	36,99
W32.139_B	[16]	34,50	33,35	29,21	27,62	37,62
W32.139_B	[16]	4,50	34,37	29,55	27,23	37,23
W32.139_C	[16]	25,50	32,79	28,59	27,09	37,09
W32.139_C	[16]	37,50	33,83	29,67	27,96	37,96
W32.139_C	[16]	7,50	32,93	28,24	26,59	36,59
W32.139_D	[16]	28,50	32,83	28,71	27,20	37,20
W32.139_D	[16]	10,50	32,88	28,27	26,66	36,66
W32.139_E	[16]	13,60	32,84	28,31	26,73	36,73
W32.139_F	[16]	16,50	32,81	28,36	26,81	36,81
W32.140_A	[17]	19,50	32,66	28,29	26,76	36,76
W32.140_A	[17]	31,50	32,90	28,77	27,24	37,24
W32.140_A	[17]	1,50	33,70	28,88	26,82	36,82
W32.140_B	[17]	22,50	32,65	28,37	26,85	36,85
W32.140_B	[17]	34,50	33,17	29,04	27,46	37,46
W32.140_B	[17]	4,50	33,87	29,07	26,92	36,92
W32.140_C	[17]	25,50	32,65	28,45	26,95	36,95
W32.140_C	[17]	37,50	33,62	29,48	27,78	37,78
W32.140_C	[17]	7,50	32,77	28,09	26,46	36,46
W32.140_D	[17]	28,50	32,68	28,56	27,05	37,05
W32.140_D	[17]	10,50	32,73	28,12	26,53	36,53
W32.140_E	[17]	13,60	32,69	28,17	26,60	36,60
W32.140_F	[17]	16,50	32,68	28,23	26,68	36,68
W32.141_A	[18]	19,50	32,70	28,30	26,70	36,70
W32.141_A	[18]	31,50	32,89	28,74	27,14	37,14
W32.141_A	[18]	1,50	33,59	28,76	26,71	36,71
W32.141_B	[18]	22,50	32,69	28,37	26,78	36,78
W32.141_B	[18]	34,50	33,15	28,99	27,36	37,36
W32.141_B	[18]	4,50	33,74	28,93	26,80	36,80
W32.141_C	[18]	25,50	32,69	28,44	26,87	36,87
W32.141_C	[18]	37,50	33,59	29,41	27,67	37,67
W32.141_C	[18]	7,50	32,80	28,10	26,40	36,40
W32.141_D	[18]	28,50	32,73	28,56	26,98	36,98
W32.141_D	[18]	10,50	32,77	28,14	26,47	36,47
W32.141_E	[18]	13,60	32,73	28,18	26,54	36,54
W32.141_F	[18]	16,50	32,72	28,24	26,61	36,61
W32.142_A	[19]	19,50	32,61	28,21	26,58	36,58
W32.142_A	[19]	31,50	32,78	28,62	27,01	37,01
W32.142_A	[19]	1,50	33,49	28,67	26,62	36,62
W32.142_B	[19]	22,50	32,60	28,27	26,67	36,67
W32.142_B	[19]	34,50	33,04	28,87	27,23	37,23
W32.142_B	[19]	4,50	33,70	28,90	26,74	36,74
W32.142_C	[19]	25,50	32,61	28,36	26,76	36,76
W32.142_C	[19]	37,50	33,49	29,31	27,55	37,55
W32.142_C	[19]	7,50	32,70	28,01	26,30	36,30
W32.142_D	[19]	28,50	32,63	28,45	26,86	36,86
W32.142_D	[19]	10,50	32,67	28,05	26,36	36,36
W32.142_E	[19]	13,60	32,64	28,09	26,43	36,43
W32.142_F	[19]	16,50	32,63	28,15	26,50	36,50
W32.143_A	[20]	19,50	32,60	28,19	26,51	36,51
W32.143_A	[20]	31,50	32,59	28,45	26,86	36,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.143_A	[20]	1,50	33,39	28,58	26,52	36,52
W32.143_B	[20]	22,50	32,57	28,23	26,58	36,58
W32.143_B	[20]	34,50	32,84	28,69	27,07	37,07
W32.143_B	[20]	4,50	33,47	28,69	26,58	36,58
W32.143_C	[20]	25,50	32,57	28,30	26,67	36,67
W32.143_C	[20]	37,50	33,32	29,14	27,39	37,39
W32.143_C	[20]	7,50	33,56	28,82	26,65	36,65
W32.143_D	[20]	28,50	32,58	28,39	26,76	36,76
W32.143_D	[20]	10,50	32,66	28,04	26,31	36,31
W32.143_E	[20]	13,60	32,63	28,08	26,36	36,36
W32.143_F	[20]	16,50	32,61	28,13	26,43	36,43
W32.144_A	[21]	19,50	29,72	25,44	22,98	32,98
W32.144_A	[21]	31,50	28,24	23,41	18,78	28,78
W32.144_A	[21]	1,50	29,19	24,48	20,04	30,04
W32.144_B	[21]	22,50	27,42	22,57	17,94	27,94
W32.144_B	[21]	34,50	28,86	24,04	19,43	29,43
W32.144_B	[21]	4,50	29,29	24,67	20,48	30,48
W32.144_C	[21]	25,50	27,60	22,75	18,13	28,13
W32.144_C	[21]	37,50	30,25	25,50	21,01	31,01
W32.144_C	[21]	7,50	30,01	25,81	22,51	32,51
W32.144_D	[21]	28,50	27,87	23,03	18,40	28,40
W32.144_D	[21]	10,50	28,55	24,95	22,60	32,60
W32.144_E	[21]	13,60	29,65	25,26	22,75	32,75
W32.144_F	[21]	16,50	29,69	25,34	22,86	32,86
W32.145_A	[22]	19,50	31,74	26,76	22,01	32,01
W32.145_A	[22]	31,50	32,07	27,21	22,59	32,59
W32.145_A	[22]	1,50	29,62	25,00	20,79	30,79
W32.145_B	[22]	22,50	31,64	26,77	22,13	32,13
W32.145_B	[22]	34,50	32,26	27,42	22,82	32,82
W32.145_B	[22]	4,50	30,10	25,45	21,21	31,21
W32.145_C	[22]	25,50	31,86	26,99	22,34	32,34
W32.145_C	[22]	37,50	32,66	27,86	23,37	33,37
W32.145_C	[22]	7,50	28,41	23,86	19,77	29,77
W32.145_D	[22]	28,50	31,98	27,11	22,48	32,48
W32.145_D	[22]	10,50	28,25	23,62	19,58	29,58
W32.145_E	[22]	13,60	29,15	24,36	20,27	30,27
W32.145_F	[22]	16,50	30,43	25,57	21,21	31,21
W33.100_A	[1]	109,50	38,86	34,04	31,15	41,15
W33.100_A	[1]	79,50	43,10	38,12	33,17	43,17
W33.100_A	[1]	49,50	42,40	37,41	32,43	42,43
W33.100_A	[1]	19,50	41,06	36,07	31,09	41,09
W33.100_A	[1]	91,50	42,45	37,50	32,64	42,64
W33.100_A	[1]	61,50	42,75	37,76	32,79	42,79
W33.100_A	[1]	31,50	41,53	36,54	31,56	41,56
W33.100_A	[1]	1,50	39,83	34,84	29,87	39,87
W33.100_B	[1]	82,50	43,08	38,10	33,16	43,16
W33.100_B	[1]	52,50	42,50	37,51	32,54	42,54
W33.100_B	[1]	22,50	41,13	36,14	31,16	41,16
W33.100_B	[1]	94,50	42,52	37,60	32,83	42,83
W33.100_B	[1]	64,50	42,82	37,83	32,86	42,86
W33.100_B	[1]	34,50	41,67	36,68	31,70	41,70
W33.100_B	[1]	4,50	40,01	35,03	30,06	40,06
W33.100_C	[1]	85,50	42,35	37,38	32,46	42,46
W33.100_C	[1]	55,50	42,59	37,60	32,62	42,62
W33.100_C	[1]	25,50	41,26	36,27	31,29	41,29
W33.100_C	[1]	97,50	35,56	31,43	28,35	38,35
W33.100_C	[1]	67,50	42,89	37,90	32,94	42,94
W33.100_C	[1]	37,50	41,82	36,82	31,85	41,85
W33.100_C	[1]	7,50	40,38	35,39	30,42	40,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.100_D	[1]	88,50	42,40	37,43	32,53	42,53
W33.100_D	[1]	58,50	42,67	37,68	32,71	42,71
W33.100_D	[1]	28,50	41,41	36,42	31,44	41,44
W33.100_D	[1]	100,50	36,12	32,43	30,02	40,02
W33.100_D	[1]	70,50	42,96	37,97	33,01	43,01
W33.100_D	[1]	40,50	41,99	37,00	32,03	42,03
W33.100_D	[1]	10,50	40,49	35,50	30,53	40,53
W33.100_E	[1]	103,50	36,93	32,94	30,52	40,52
W33.100_E	[1]	73,50	43,02	38,04	33,08	43,08
W33.100_E	[1]	43,50	42,14	37,15	32,18	42,18
W33.100_E	[1]	13,50	40,92	35,93	30,96	40,96
W33.100_F	[1]	106,50	38,13	33,33	30,73	40,73
W33.100_F	[1]	76,50	43,06	38,08	33,12	43,12
W33.100_F	[1]	46,50	42,28	37,29	32,31	42,31
W33.100_F	[1]	16,50	41,01	36,02	31,04	41,04
W33.101_A	[2]	109,50	37,70	32,94	30,46	40,46
W33.101_A	[2]	79,50	42,18	37,20	32,26	42,26
W33.101_A	[2]	49,50	41,36	36,37	31,40	41,40
W33.101_A	[2]	19,50	40,23	35,24	30,27	40,27
W33.101_A	[2]	91,50	41,33	36,40	31,58	41,58
W33.101_A	[2]	61,50	41,77	36,78	31,82	41,82
W33.101_A	[2]	31,50	40,53	35,54	30,57	40,57
W33.101_A	[2]	1,50	39,52	34,54	29,57	39,57
W33.101_B	[2]	82,50	42,17	37,20	32,26	42,26
W33.101_B	[2]	52,50	41,48	36,49	31,53	41,53
W33.101_B	[2]	22,50	40,26	35,27	30,30	40,30
W33.101_B	[2]	94,50	41,41	36,51	31,81	41,81
W33.101_B	[2]	64,50	41,85	36,87	31,91	41,91
W33.101_B	[2]	34,50	40,64	35,66	30,69	40,69
W33.101_B	[2]	4,50	39,70	34,71	29,74	39,74
W33.101_C	[2]	85,50	41,22	36,26	31,36	41,36
W33.101_C	[2]	55,50	41,58	36,59	31,63	41,63
W33.101_C	[2]	25,50	40,35	35,36	30,39	40,39
W33.101_C	[2]	97,50	33,36	29,69	27,28	37,28
W33.101_C	[2]	67,50	41,94	36,95	31,99	41,99
W33.101_C	[2]	37,50	40,77	35,78	30,81	40,81
W33.101_C	[2]	7,50	39,84	34,85	29,88	39,88
W33.101_D	[2]	88,50	41,27	36,32	31,45	41,45
W33.101_D	[2]	58,50	41,68	36,69	31,73	41,73
W33.101_D	[2]	28,50	40,45	35,46	30,49	40,49
W33.101_D	[2]	100,50	34,19	31,04	29,26	39,26
W33.101_D	[2]	70,50	42,01	37,03	32,08	42,08
W33.101_D	[2]	40,50	40,93	35,94	30,97	40,97
W33.101_D	[2]	10,50	39,88	34,89	29,92	39,92
W33.101_E	[2]	103,50	35,30	31,68	29,81	39,81
W33.101_E	[2]	73,50	42,09	37,11	32,15	42,15
W33.101_E	[2]	43,50	41,08	36,10	31,13	41,13
W33.101_E	[2]	13,50	40,18	35,19	30,21	40,21
W33.101_F	[2]	106,50	36,89	32,14	30,03	40,03
W33.101_F	[2]	76,50	42,14	37,16	32,21	42,21
W33.101_F	[2]	46,50	41,22	36,24	31,27	41,27
W33.101_F	[2]	16,50	40,21	35,22	30,25	40,25
W33.102_A	[3]	109,50	37,21	32,47	30,15	40,15
W33.102_A	[3]	79,50	40,90	35,93	31,02	41,02
W33.102_A	[3]	49,50	39,83	34,86	29,91	39,91
W33.102_A	[3]	19,50	39,20	34,22	29,26	39,26
W33.102_A	[3]	91,50	39,77	34,86	30,11	40,11
W33.102_A	[3]	61,50	40,35	35,38	30,44	40,44
W33.102_A	[3]	31,50	39,18	34,20	29,24	39,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.102_A	[3]	1,50	39,12	34,14	29,17	39,17
W33.102_B	[3]	82,50	40,90	35,94	31,04	41,04
W33.102_B	[3]	52,50	39,97	34,99	30,05	40,05
W33.102_B	[3]	22,50	39,17	34,18	29,22	39,22
W33.102_B	[3]	94,50	39,88	35,03	30,45	40,45
W33.102_B	[3]	64,50	40,47	35,49	30,56	40,56
W33.102_B	[3]	34,50	39,25	34,26	29,31	39,31
W33.102_B	[3]	4,50	39,23	34,25	29,28	39,28
W33.102_C	[3]	85,50	39,61	34,67	29,83	39,83
W33.102_C	[3]	55,50	40,10	35,12	30,18	40,18
W33.102_C	[3]	25,50	39,15	34,17	29,21	39,21
W33.102_C	[3]	97,50	32,45	29,03	26,88	36,88
W33.102_C	[3]	67,50	40,58	35,60	30,67	40,67
W33.102_C	[3]	37,50	39,32	34,34	29,39	39,39
W33.102_C	[3]	7,50	39,37	34,38	29,41	39,41
W33.102_D	[3]	88,50	39,69	34,76	29,96	39,96
W33.102_D	[3]	58,50	40,23	35,25	30,32	40,32
W33.102_D	[3]	28,50	39,15	34,17	29,22	39,22
W33.102_D	[3]	100,50	33,41	30,52	28,97	38,97
W33.102_D	[3]	70,50	40,68	35,71	30,78	40,78
W33.102_D	[3]	40,50	39,44	34,46	29,51	39,51
W33.102_D	[3]	10,50	39,34	34,36	29,39	39,39
W33.102_E	[3]	103,50	34,73	31,19	29,52	39,52
W33.102_E	[3]	73,50	40,78	35,81	30,88	40,88
W33.102_E	[3]	43,50	39,57	34,59	29,65	39,65
W33.102_E	[3]	13,50	39,31	34,32	29,36	39,36
W33.102_F	[3]	106,50	36,38	31,67	29,74	39,74
W33.102_F	[3]	76,50	40,84	35,87	30,95	40,95
W33.102_F	[3]	46,50	39,70	34,72	29,78	39,78
W33.102_F	[3]	16,50	39,25	34,26	29,30	39,30
W33.103_A	[4]	109,50	36,94	32,23	29,97	39,97
W33.103_A	[4]	79,50	40,24	35,28	30,39	40,39
W33.103_A	[4]	49,50	39,12	34,15	29,22	39,22
W33.103_A	[4]	19,50	40,01	35,02	30,06	40,06
W33.103_A	[4]	91,50	38,87	33,98	29,29	39,29
W33.103_A	[4]	61,50	39,62	34,65	29,73	39,73
W33.103_A	[4]	31,50	40,34	35,36	30,40	40,40
W33.103_A	[4]	1,50	39,15	34,17	29,21	39,21
W33.103_B	[4]	82,50	40,22	35,27	30,39	40,39
W33.103_B	[4]	52,50	39,24	34,27	29,35	39,35
W33.103_B	[4]	22,50	40,05	35,06	30,10	40,10
W33.103_B	[4]	94,50	39,00	34,19	29,73	39,73
W33.103_B	[4]	64,50	39,75	34,78	29,86	39,86
W33.103_B	[4]	34,50	38,62	33,64	28,71	38,71
W33.103_B	[4]	4,50	39,31	34,33	29,37	39,37
W33.103_C	[4]	85,50	38,66	33,74	28,94	38,94
W33.103_C	[4]	55,50	39,37	34,40	29,47	39,47
W33.103_C	[4]	25,50	40,14	35,15	30,19	40,19
W33.103_C	[4]	97,50	31,97	28,69	26,70	36,70
W33.103_C	[4]	67,50	39,87	34,90	29,99	39,99
W33.103_C	[4]	37,50	38,67	33,70	28,76	38,76
W33.103_C	[4]	7,50	39,49	34,50	29,54	39,54
W33.103_D	[4]	88,50	38,76	33,85	29,10	39,10
W33.103_D	[4]	58,50	39,49	34,52	29,60	39,60
W33.103_D	[4]	28,50	40,25	35,27	30,31	40,31
W33.103_D	[4]	100,50	33,01	30,26	28,83	38,83
W33.103_D	[4]	70,50	39,99	35,02	30,11	40,11
W33.103_D	[4]	40,50	38,77	33,80	28,86	38,86
W33.103_D	[4]	10,50	39,66	34,67	29,71	39,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.103_E	[4]	103,50	34,72	30,91	29,34	39,34
W33.103_E	[4]	73,50	40,10	35,14	30,23	40,23
W33.103_E	[4]	43,50	38,88	33,91	28,98	38,98
W33.103_E	[4]	13,50	39,93	34,94	29,98	39,98
W33.103_F	[4]	106,50	36,08	31,40	29,55	39,55
W33.103_F	[4]	76,50	40,17	35,21	30,31	40,31
W33.103_F	[4]	46,50	39,00	34,03	29,10	39,10
W33.103_F	[4]	16,50	39,98	34,99	30,03	40,03
W33.104_A	[5]	109,50	36,74	32,06	29,83	39,83
W33.104_A	[5]	79,50	39,64	34,69	29,82	39,82
W33.104_A	[5]	49,50	38,52	33,56	28,65	38,65
W33.104_A	[5]	19,50	39,25	34,27	29,32	39,32
W33.104_A	[5]	91,50	38,03	33,18	28,56	38,56
W33.104_A	[5]	61,50	38,99	34,02	29,12	39,12
W33.104_A	[5]	31,50	38,57	33,60	28,67	38,67
W33.104_A	[5]	1,50	38,92	33,93	28,98	38,98
W33.104_B	[5]	82,50	39,54	34,60	29,74	39,74
W33.104_B	[5]	52,50	38,64	33,67	28,77	38,77
W33.104_B	[5]	22,50	39,26	34,28	29,33	39,33
W33.104_B	[5]	94,50	38,21	33,46	29,13	39,13
W33.104_B	[5]	64,50	39,11	34,15	29,25	39,25
W33.104_B	[5]	34,50	38,09	33,11	28,19	38,19
W33.104_B	[5]	4,50	39,01	34,03	29,07	39,07
W33.104_C	[5]	85,50	37,78	32,88	28,14	38,14
W33.104_C	[5]	55,50	38,75	33,79	28,88	38,88
W33.104_C	[5]	25,50	39,31	34,33	29,39	39,39
W33.104_C	[5]	97,50	31,71	28,49	26,58	36,58
W33.104_C	[5]	67,50	39,23	34,27	29,37	39,37
W33.104_C	[5]	37,50	38,12	33,15	28,23	38,23
W33.104_C	[5]	7,50	39,03	34,05	29,09	39,09
W33.104_D	[5]	88,50	37,90	33,02	28,33	38,33
W33.104_D	[5]	58,50	38,87	33,91	29,00	39,00
W33.104_D	[5]	28,50	39,36	34,38	29,43	39,43
W33.104_D	[5]	100,50	32,80	30,10	28,74	38,74
W33.104_D	[5]	70,50	39,34	34,39	29,50	39,50
W33.104_D	[5]	40,50	38,20	33,24	28,32	38,32
W33.104_D	[5]	10,50	39,11	34,13	29,17	39,17
W33.104_E	[5]	103,50	34,78	30,75	29,21	39,21
W33.104_E	[5]	73,50	39,47	34,51	29,62	39,62
W33.104_E	[5]	43,50	38,31	33,34	28,43	38,43
W33.104_E	[5]	13,50	39,27	34,29	29,34	39,34
W33.104_F	[5]	106,50	35,86	31,22	29,41	39,41
W33.104_F	[5]	76,50	39,57	34,61	29,73	39,73
W33.104_F	[5]	46,50	38,41	33,45	28,54	38,54
W33.104_F	[5]	16,50	39,27	34,29	29,33	39,33
W33.105_A	[6]	109,50	36,59	31,92	29,71	39,71
W33.105_A	[6]	79,50	39,06	34,12	29,27	39,27
W33.105_A	[6]	49,50	37,99	33,03	28,14	38,14
W33.105_A	[6]	19,50	38,83	33,85	28,91	38,91
W33.105_A	[6]	91,50	37,14	32,33	27,83	37,83
W33.105_A	[6]	61,50	38,42	33,47	28,59	38,59
W33.105_A	[6]	31,50	37,58	32,62	27,71	37,71
W33.105_A	[6]	1,50	38,54	33,55	28,61	38,61
W33.105_B	[6]	82,50	38,93	34,00	29,18	39,18
W33.105_B	[6]	52,50	38,09	33,14	28,25	38,25
W33.105_B	[6]	22,50	38,81	33,83	28,89	38,89
W33.105_B	[6]	94,50	37,37	32,70	28,59	38,59
W33.105_B	[6]	64,50	38,54	33,58	28,71	38,71
W33.105_B	[6]	34,50	37,60	32,63	27,72	37,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.105_B	[6]	4,50	38,65	33,67	28,72	38,72
W33.105_C	[6]	85,50	36,84	31,97	27,30	37,30
W33.105_C	[6]	55,50	38,20	33,24	28,36	38,36
W33.105_C	[6]	25,50	38,83	33,85	28,91	38,91
W33.105_C	[6]	97,50	31,70	28,43	26,53	36,53
W33.105_C	[6]	67,50	38,65	33,70	28,82	38,82
W33.105_C	[6]	37,50	37,62	32,66	27,75	37,75
W33.105_C	[6]	7,50	38,73	33,75	28,80	38,80
W33.105_D	[6]	88,50	36,98	32,14	27,53	37,53
W33.105_D	[6]	58,50	38,31	33,36	28,47	38,47
W33.105_D	[6]	28,50	38,71	33,74	28,80	38,80
W33.105_D	[6]	100,50	32,77	30,03	28,67	38,67
W33.105_D	[6]	70,50	38,76	33,81	28,94	38,94
W33.105_D	[6]	40,50	37,69	32,72	27,82	37,82
W33.105_D	[6]	10,50	38,83	33,85	28,90	38,90
W33.105_E	[6]	103,50	34,95	30,64	29,10	39,10
W33.105_E	[6]	73,50	38,88	33,93	29,06	39,06
W33.105_E	[6]	43,50	37,78	32,82	27,93	37,93
W33.105_E	[6]	13,50	38,86	33,88	28,94	38,94
W33.105_F	[6]	106,50	35,69	31,07	29,28	39,28
W33.105_F	[6]	76,50	38,98	34,03	29,17	39,17
W33.105_F	[6]	46,50	37,88	32,92	28,03	38,03
W33.105_F	[6]	16,50	38,84	33,86	28,91	38,91
W33.106_A	[7]	109,50	36,57	31,91	29,65	39,65
W33.106_A	[7]	79,50	38,57	33,64	28,82	38,82
W33.106_A	[7]	49,50	37,53	32,58	27,71	37,71
W33.106_A	[7]	19,50	38,40	33,42	28,49	38,49
W33.106_A	[7]	91,50	36,31	31,55	27,18	37,18
W33.106_A	[7]	61,50	37,95	33,00	28,15	38,15
W33.106_A	[7]	31,50	37,18	32,21	27,32	37,32
W33.106_A	[7]	1,50	38,09	33,11	28,17	38,17
W33.106_B	[7]	82,50	38,41	33,49	28,70	38,70
W33.106_B	[7]	52,50	37,64	32,68	27,82	37,82
W33.106_B	[7]	22,50	38,37	33,39	28,47	38,47
W33.106_B	[7]	94,50	36,58	32,03	28,17	38,17
W33.106_B	[7]	64,50	38,06	33,11	28,26	38,26
W33.106_B	[7]	34,50	37,17	32,21	27,33	37,33
W33.106_B	[7]	4,50	38,22	33,24	28,30	38,30
W33.106_C	[7]	85,50	36,00	31,16	26,56	36,56
W33.106_C	[7]	55,50	37,74	32,79	27,93	37,93
W33.106_C	[7]	25,50	38,37	33,40	28,47	38,47
W33.106_C	[7]	97,50	31,77	28,53	26,61	36,61
W33.106_C	[7]	67,50	38,16	33,22	28,37	38,37
W33.106_C	[7]	37,50	37,19	32,23	27,35	37,35
W33.106_C	[7]	7,50	38,38	33,41	28,47	38,47
W33.106_D	[7]	88,50	36,14	31,33	26,81	36,81
W33.106_D	[7]	58,50	37,85	32,90	28,04	38,04
W33.106_D	[7]	28,50	38,34	33,37	28,45	38,45
W33.106_D	[7]	100,50	33,10	30,11	28,66	38,66
W33.106_D	[7]	70,50	38,27	33,33	28,48	38,48
W33.106_D	[7]	40,50	37,24	32,28	27,41	37,41
W33.106_D	[7]	10,50	38,45	33,47	28,54	38,54
W33.106_E	[7]	103,50	35,14	30,69	29,05	39,05
W33.106_E	[7]	73,50	38,38	33,44	28,60	38,60
W33.106_E	[7]	43,50	37,34	32,38	27,51	37,51
W33.106_E	[7]	13,50	38,46	33,48	28,54	38,54
W33.106_F	[7]	106,50	35,69	31,07	29,22	39,22
W33.106_F	[7]	76,50	38,49	33,55	28,72	38,72
W33.106_F	[7]	46,50	37,43	32,48	27,61	37,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.106_F	[7]	16,50	38,41	33,44	28,50	38,50
W33.107_A	[8]	109,50	36,35	31,40	26,51	36,51
W33.107_A	[8]	79,50	34,78	29,79	24,85	34,85
W33.107_A	[8]	49,50	34,58	29,59	24,64	34,64
W33.107_A	[8]	19,50	32,65	27,66	22,72	32,72
W33.107_A	[8]	91,50	34,65	29,65	24,72	34,72
W33.107_A	[8]	61,50	34,69	29,69	24,75	34,75
W33.107_A	[8]	31,50	33,44	28,45	23,50	33,50
W33.107_A	[8]	1,50	33,42	28,42	23,47	33,47
W33.107_B	[8]	82,50	34,70	29,71	24,77	34,77
W33.107_B	[8]	52,50	34,62	29,63	24,68	34,68
W33.107_B	[8]	22,50	32,86	27,86	22,92	32,92
W33.107_B	[8]	94,50	34,68	29,69	24,76	34,76
W33.107_B	[8]	64,50	34,70	29,71	24,77	34,77
W33.107_B	[8]	34,50	33,68	28,69	23,74	33,74
W33.107_B	[8]	4,50	33,48	28,48	23,53	33,53
W33.107_C	[8]	85,50	34,71	29,72	24,78	34,78
W33.107_C	[8]	55,50	34,65	29,65	24,71	34,71
W33.107_C	[8]	25,50	32,98	27,99	23,05	33,05
W33.107_C	[8]	97,50	34,73	29,74	24,82	34,82
W33.107_C	[8]	67,50	34,72	29,73	24,79	34,79
W33.107_C	[8]	37,50	33,92	28,93	23,98	33,98
W33.107_C	[8]	7,50	33,67	28,67	23,72	33,72
W33.107_D	[8]	88,50	34,74	29,75	24,81	34,81
W33.107_D	[8]	58,50	34,67	29,67	24,73	34,73
W33.107_D	[8]	28,50	33,21	28,21	23,27	33,27
W33.107_D	[8]	100,50	34,81	29,83	24,92	34,92
W33.107_D	[8]	70,50	34,73	29,74	24,80	34,80
W33.107_D	[8]	40,50	34,17	29,18	24,23	34,23
W33.107_D	[8]	10,50	32,95	27,95	23,01	33,01
W33.107_E	[8]	103,50	34,95	29,97	25,06	35,06
W33.107_E	[8]	73,50	34,75	29,76	24,82	34,82
W33.107_E	[8]	43,50	34,41	29,42	24,47	34,47
W33.107_E	[8]	13,50	32,32	27,33	22,39	32,39
W33.107_F	[8]	106,50	35,25	30,28	25,37	35,37
W33.107_F	[8]	76,50	34,77	29,78	24,84	34,84
W33.107_F	[8]	46,50	34,51	29,52	24,58	34,58
W33.107_F	[8]	16,50	32,48	27,49	22,55	32,55
W33.108_A	[9]	109,50	36,83	31,87	26,96	36,96
W33.108_A	[9]	79,50	35,30	30,31	25,36	35,36
W33.108_A	[9]	49,50	35,15	30,16	25,20	35,20
W33.108_A	[9]	19,50	33,06	28,07	23,12	33,12
W33.108_A	[9]	91,50	35,23	30,23	25,29	35,29
W33.108_A	[9]	61,50	35,23	30,24	25,29	35,29
W33.108_A	[9]	31,50	34,02	29,03	24,08	34,08
W33.108_A	[9]	1,50	34,35	29,36	24,41	34,41
W33.108_B	[9]	82,50	35,26	30,27	25,32	35,32
W33.108_B	[9]	52,50	35,18	30,19	25,23	35,23
W33.108_B	[9]	22,50	33,28	28,29	23,34	33,34
W33.108_B	[9]	94,50	35,26	30,26	25,32	35,32
W33.108_B	[9]	64,50	35,25	30,25	25,31	35,31
W33.108_B	[9]	34,50	34,28	29,28	24,33	34,33
W33.108_B	[9]	4,50	34,37	29,38	24,44	34,44
W33.108_C	[9]	85,50	35,22	30,22	25,28	35,28
W33.108_C	[9]	55,50	35,20	30,21	25,25	35,25
W33.108_C	[9]	25,50	33,53	28,53	23,58	33,58
W33.108_C	[9]	97,50	35,30	30,30	25,36	35,36
W33.108_C	[9]	67,50	35,26	30,27	25,32	35,32
W33.108_C	[9]	37,50	34,53	29,54	24,59	34,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.108_C	[9]	7,50	34,00	29,00	24,04	34,04
W33.108_D	[9]	88,50	35,20	30,21	25,26	35,26
W33.108_D	[9]	58,50	35,22	30,22	25,27	35,27
W33.108_D	[9]	28,50	33,77	28,78	23,83	33,83
W33.108_D	[9]	100,50	35,36	30,37	25,43	35,43
W33.108_D	[9]	70,50	35,26	30,27	25,32	35,32
W33.108_D	[9]	40,50	34,80	29,80	24,85	34,85
W33.108_D	[9]	10,50	34,43	29,44	24,47	34,47
W33.108_E	[9]	103,50	35,49	30,50	25,56	35,56
W33.108_E	[9]	73,50	35,28	30,28	25,34	35,34
W33.108_E	[9]	43,50	35,02	30,03	25,07	35,07
W33.108_E	[9]	13,50	32,93	27,93	22,98	32,98
W33.108_F	[9]	106,50	35,76	30,77	25,84	35,84
W33.108_F	[9]	76,50	35,29	30,30	25,35	35,35
W33.108_F	[9]	46,50	35,09	30,10	25,14	35,14
W33.108_F	[9]	16,50	32,88	27,89	22,94	32,94
W33.109_A	[10]	109,50	37,52	32,55	27,63	37,63
W33.109_A	[10]	79,50	36,11	31,12	26,16	36,16
W33.109_A	[10]	49,50	36,02	31,02	26,06	36,06
W33.109_A	[10]	19,50	33,94	28,94	23,99	33,99
W33.109_A	[10]	91,50	36,08	31,09	26,13	36,13
W33.109_A	[10]	61,50	36,10	31,10	26,14	36,14
W33.109_A	[10]	31,50	34,94	29,95	24,99	34,99
W33.109_A	[10]	1,50	35,14	30,15	25,20	35,20
W33.109_B	[10]	82,50	36,12	31,13	26,17	36,17
W33.109_B	[10]	52,50	36,05	31,05	26,09	36,09
W33.109_B	[10]	22,50	34,18	29,19	24,23	34,23
W33.109_B	[10]	94,50	36,11	31,11	26,16	36,16
W33.109_B	[10]	64,50	36,11	31,12	26,16	36,16
W33.109_B	[10]	34,50	35,20	30,21	25,25	35,25
W33.109_B	[10]	4,50	35,05	30,06	25,11	35,11
W33.109_C	[10]	85,50	36,05	31,06	26,10	36,10
W33.109_C	[10]	55,50	36,07	31,07	26,11	36,11
W33.109_C	[10]	25,50	34,43	29,44	24,48	34,48
W33.109_C	[10]	97,50	36,14	31,15	26,20	36,20
W33.109_C	[10]	67,50	36,12	31,13	26,17	36,17
W33.109_C	[10]	37,50	35,47	30,47	25,51	35,51
W33.109_C	[10]	7,50	35,08	30,08	25,11	35,11
W33.109_D	[10]	88,50	36,06	31,07	26,11	36,11
W33.109_D	[10]	58,50	36,08	31,09	26,13	36,13
W33.109_D	[10]	28,50	34,69	29,69	24,73	34,73
W33.109_D	[10]	100,50	36,20	31,21	26,25	36,25
W33.109_D	[10]	70,50	36,12	31,13	26,17	36,17
W33.109_D	[10]	40,50	35,73	30,74	25,78	35,78
W33.109_D	[10]	10,50	35,48	30,48	25,51	35,51
W33.109_E	[10]	103,50	36,30	31,31	26,36	36,36
W33.109_E	[10]	73,50	36,13	31,14	26,18	36,18
W33.109_E	[10]	43,50	35,90	30,91	25,94	35,94
W33.109_E	[10]	13,50	34,56	29,56	24,60	34,60
W33.109_F	[10]	106,50	36,54	31,55	26,61	36,61
W33.109_F	[10]	76,50	36,14	31,15	26,19	36,19
W33.109_F	[10]	46,50	35,97	30,97	26,01	36,01
W33.109_F	[10]	16,50	33,71	28,72	23,76	33,76
W33.110_A	[11]	109,50	38,56	33,59	28,66	38,66
W33.110_A	[11]	79,50	37,44	32,44	27,48	37,48
W33.110_A	[11]	49,50	37,32	32,32	27,35	37,35
W33.110_A	[11]	19,50	35,28	30,28	25,31	35,31
W33.110_A	[11]	91,50	37,41	32,41	27,45	37,45
W33.110_A	[11]	61,50	37,39	32,40	27,43	37,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.110_A	[11]	31,50	36,29	31,30	26,33	36,33
W33.110_A	[11]	1,50	35,90	30,92	25,97	35,97
W33.110_B	[11]	82,50	37,45	32,46	27,49	37,49
W33.110_B	[11]	52,50	37,34	32,35	27,38	37,38
W33.110_B	[11]	22,50	35,52	30,53	25,56	35,56
W33.110_B	[11]	94,50	37,43	32,43	27,47	37,47
W33.110_B	[11]	64,50	37,41	32,41	27,45	37,45
W33.110_B	[11]	34,50	36,56	31,56	26,59	36,59
W33.110_B	[11]	4,50	35,78	30,80	25,86	35,86
W33.110_C	[11]	85,50	37,42	32,42	27,45	37,45
W33.110_C	[11]	55,50	37,36	32,37	27,40	37,40
W33.110_C	[11]	25,50	35,78	30,78	25,81	35,81
W33.110_C	[11]	97,50	37,46	32,46	27,50	37,50
W33.110_C	[11]	67,50	37,42	32,43	27,46	37,46
W33.110_C	[11]	37,50	36,83	31,83	26,86	36,86
W33.110_C	[11]	7,50	35,93	30,94	26,00	36,00
W33.110_D	[11]	88,50	37,39	32,40	27,43	37,43
W33.110_D	[11]	58,50	37,38	32,38	27,41	37,41
W33.110_D	[11]	28,50	36,03	31,04	26,07	36,07
W33.110_D	[11]	100,50	37,50	32,51	27,55	37,55
W33.110_D	[11]	70,50	37,43	32,44	27,47	37,47
W33.110_D	[11]	40,50	37,09	32,09	27,12	37,12
W33.110_D	[11]	10,50	36,24	31,24	26,27	36,27
W33.110_E	[11]	103,50	37,59	32,59	27,63	37,63
W33.110_E	[11]	73,50	37,43	32,43	27,46	37,46
W33.110_E	[11]	43,50	37,20	32,21	27,23	37,23
W33.110_E	[11]	13,50	36,49	31,49	26,51	36,51
W33.110_F	[11]	106,50	37,77	32,78	27,83	37,83
W33.110_F	[11]	76,50	37,43	32,44	27,47	37,47
W33.110_F	[11]	46,50	37,27	32,28	27,30	37,30
W33.110_F	[11]	16,50	35,04	30,04	25,08	35,08
W33.111_A	[12]	109,50	46,07	41,07	36,09	46,09
W33.111_A	[12]	79,50	45,82	40,82	35,82	45,82
W33.111_A	[12]	49,50	45,42	40,42	35,43	45,43
W33.111_A	[12]	19,50	42,91	37,91	32,92	42,92
W33.111_A	[12]	91,50	45,92	40,92	35,92	45,92
W33.111_A	[12]	61,50	45,63	40,63	35,63	45,63
W33.111_A	[12]	31,50	44,56	39,56	34,56	44,56
W33.111_A	[12]	1,50	36,54	31,57	26,65	36,65
W33.111_B	[12]	82,50	45,84	40,85	35,85	45,85
W33.111_B	[12]	52,50	45,48	40,48	35,49	45,49
W33.111_B	[12]	22,50	43,73	38,73	33,74	43,74
W33.111_B	[12]	94,50	45,93	40,93	35,94	45,94
W33.111_B	[12]	64,50	45,67	40,67	35,68	45,68
W33.111_B	[12]	34,50	44,76	39,76	34,77	44,77
W33.111_B	[12]	4,50	36,64	31,67	26,75	36,75
W33.111_C	[12]	85,50	45,87	40,87	35,88	45,88
W33.111_C	[12]	55,50	45,53	40,53	35,54	45,54
W33.111_C	[12]	25,50	44,19	39,19	34,19	44,19
W33.111_C	[12]	97,50	45,96	40,96	35,97	45,97
W33.111_C	[12]	67,50	45,71	40,71	35,72	45,72
W33.111_C	[12]	37,50	44,97	39,98	34,98	44,98
W33.111_C	[12]	7,50	36,94	31,97	27,03	37,03
W33.111_D	[12]	88,50	45,89	40,89	35,90	45,90
W33.111_D	[12]	58,50	45,58	40,58	35,59	45,59
W33.111_D	[12]	28,50	44,36	39,37	34,37	44,37
W33.111_D	[12]	100,50	45,98	40,99	35,99	45,99
W33.111_D	[12]	70,50	45,75	40,75	35,75	45,75
W33.111_D	[12]	40,50	45,17	40,17	35,18	45,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.111_D	[12]	10,50	37,49	32,50	27,52	37,52
W33.111_E	[12]	103,50	46,01	41,01	36,02	46,02
W33.111_E	[12]	73,50	45,78	40,78	35,79	45,79
W33.111_E	[12]	43,50	45,27	40,27	35,27	45,27
W33.111_E	[12]	13,50	38,33	33,33	28,35	38,35
W33.111_F	[12]	106,50	46,04	41,04	36,05	46,05
W33.111_F	[12]	76,50	45,79	40,79	35,79	45,79
W33.111_F	[12]	46,50	45,35	40,35	35,36	45,36
W33.111_F	[12]	16,50	41,78	36,79	31,79	41,79
W33.112_A	[13]	109,50	46,16	41,17	36,19	46,19
W33.112_A	[13]	79,50	45,92	40,92	35,92	45,92
W33.112_A	[13]	49,50	45,53	40,53	35,53	45,53
W33.112_A	[13]	19,50	42,91	37,91	32,92	42,92
W33.112_A	[13]	91,50	46,02	41,02	36,02	46,02
W33.112_A	[13]	61,50	45,73	40,73	35,74	45,74
W33.112_A	[13]	31,50	44,68	39,68	34,68	44,68
W33.112_A	[13]	1,50	35,97	31,02	26,17	36,17
W33.112_B	[13]	82,50	45,95	40,95	35,95	45,95
W33.112_B	[13]	52,50	45,58	40,59	35,59	45,59
W33.112_B	[13]	22,50	43,74	38,74	33,75	43,75
W33.112_B	[13]	94,50	46,03	41,03	36,04	46,04
W33.112_B	[13]	64,50	45,77	40,78	35,78	45,78
W33.112_B	[13]	34,50	44,89	39,89	34,89	44,89
W33.112_B	[13]	4,50	36,10	31,16	26,31	36,31
W33.112_C	[13]	85,50	45,97	40,97	35,98	45,98
W33.112_C	[13]	55,50	45,64	40,64	35,64	45,64
W33.112_C	[13]	25,50	44,30	39,30	34,31	44,31
W33.112_C	[13]	97,50	46,06	41,06	36,06	46,06
W33.112_C	[13]	67,50	45,81	40,81	35,82	45,82
W33.112_C	[13]	37,50	45,10	40,11	35,11	45,11
W33.112_C	[13]	7,50	36,39	31,42	26,52	36,52
W33.112_D	[13]	88,50	45,99	40,99	36,00	46,00
W33.112_D	[13]	58,50	45,68	40,69	35,69	45,69
W33.112_D	[13]	28,50	44,48	39,48	34,49	44,49
W33.112_D	[13]	100,50	46,08	41,08	36,09	46,09
W33.112_D	[13]	70,50	45,85	40,85	35,86	45,86
W33.112_D	[13]	40,50	45,28	40,29	35,29	45,29
W33.112_D	[13]	10,50	37,03	32,03	27,06	37,06
W33.112_E	[13]	103,50	46,11	41,11	36,12	46,12
W33.112_E	[13]	73,50	45,88	40,89	35,89	45,89
W33.112_E	[13]	43,50	45,38	40,38	35,38	45,38
W33.112_E	[13]	13,50	38,02	33,02	28,04	38,04
W33.112_F	[13]	106,50	46,13	41,14	36,15	46,15
W33.112_F	[13]	76,50	45,89	40,89	35,89	45,89
W33.112_F	[13]	46,50	45,46	40,46	35,47	45,47
W33.112_F	[13]	16,50	41,68	36,68	31,69	41,69
W33.113_A	[14]	109,50	46,22	41,23	36,25	46,25
W33.113_A	[14]	79,50	46,00	41,00	36,00	46,00
W33.113_A	[14]	49,50	45,62	40,62	35,62	45,62
W33.113_A	[14]	19,50	43,06	38,06	33,06	43,06
W33.113_A	[14]	91,50	46,10	41,10	36,11	46,11
W33.113_A	[14]	61,50	45,82	40,82	35,82	45,82
W33.113_A	[14]	31,50	44,79	39,79	34,79	44,79
W33.113_A	[14]	1,50	34,27	29,32	24,43	34,43
W33.113_B	[14]	82,50	46,03	41,03	36,03	46,03
W33.113_B	[14]	52,50	45,67	40,67	35,68	45,68
W33.113_B	[14]	22,50	43,85	38,85	33,86	43,86
W33.113_B	[14]	94,50	46,11	41,11	36,12	46,12
W33.113_B	[14]	64,50	45,86	40,86	35,86	45,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.113_B	[14]	34,50	45,00	40,00	35,01	45,01
W33.113_B	[14]	4,50	34,58	29,64	24,78	34,78
W33.113_C	[14]	85,50	46,06	41,06	36,06	46,06
W33.113_C	[14]	55,50	45,72	40,72	35,73	45,73
W33.113_C	[14]	25,50	44,41	39,41	34,41	44,41
W33.113_C	[14]	97,50	46,12	41,12	36,13	46,13
W33.113_C	[14]	67,50	45,90	40,90	35,90	45,90
W33.113_C	[14]	37,50	45,22	40,22	35,23	45,23
W33.113_C	[14]	7,50	35,10	30,16	25,28	35,28
W33.113_D	[14]	88,50	46,08	41,08	36,08	46,08
W33.113_D	[14]	58,50	45,77	40,77	35,78	45,78
W33.113_D	[14]	28,50	44,59	39,59	34,59	44,59
W33.113_D	[14]	100,50	46,15	41,15	36,16	46,16
W33.113_D	[14]	70,50	45,93	40,93	35,94	45,94
W33.113_D	[14]	40,50	45,38	40,38	35,39	45,39
W33.113_D	[14]	10,50	36,17	31,21	26,33	36,33
W33.113_E	[14]	103,50	46,17	41,18	36,19	46,19
W33.113_E	[14]	73,50	45,97	40,97	35,97	45,97
W33.113_E	[14]	43,50	45,47	40,48	35,48	45,48
W33.113_E	[14]	13,50	37,98	33,01	28,10	38,10
W33.113_F	[14]	106,50	46,20	41,21	36,22	46,22
W33.113_F	[14]	76,50	45,97	40,97	35,97	45,97
W33.113_F	[14]	46,50	45,55	40,56	35,56	45,56
W33.113_F	[14]	16,50	41,70	36,70	31,71	41,71
W33.114_A	[15]	109,50	46,31	41,32	36,36	46,36
W33.114_A	[15]	79,50	46,11	41,11	36,11	46,11
W33.114_A	[15]	49,50	45,73	40,73	35,74	45,74
W33.114_A	[15]	19,50	43,21	38,21	33,22	43,22
W33.114_A	[15]	91,50	46,21	41,21	36,22	46,22
W33.114_A	[15]	61,50	45,93	40,93	35,93	45,93
W33.114_A	[15]	31,50	44,92	39,92	34,92	44,92
W33.114_A	[15]	1,50	33,16	28,24	23,45	33,45
W33.114_B	[15]	82,50	46,14	41,14	36,14	46,14
W33.114_B	[15]	52,50	45,79	40,79	35,79	45,79
W33.114_B	[15]	22,50	44,01	39,01	34,01	44,01
W33.114_B	[15]	94,50	46,23	41,23	36,24	46,24
W33.114_B	[15]	64,50	45,97	40,97	35,98	45,98
W33.114_B	[15]	34,50	45,13	40,13	35,14	45,14
W33.114_B	[15]	4,50	33,46	28,55	23,79	33,79
W33.114_C	[15]	85,50	46,16	41,17	36,17	46,17
W33.114_C	[15]	55,50	45,84	40,84	35,84	45,84
W33.114_C	[15]	25,50	44,53	39,53	34,53	44,53
W33.114_C	[15]	97,50	46,22	41,22	36,23	46,23
W33.114_C	[15]	67,50	46,01	41,01	36,01	46,01
W33.114_C	[15]	37,50	45,35	40,35	35,36	45,36
W33.114_C	[15]	7,50	34,12	29,19	24,37	34,37
W33.114_D	[15]	88,50	46,19	41,19	36,19	46,19
W33.114_D	[15]	58,50	45,88	40,88	35,89	45,89
W33.114_D	[15]	28,50	44,71	39,71	34,72	44,72
W33.114_D	[15]	100,50	46,24	41,24	36,26	46,26
W33.114_D	[15]	70,50	46,04	41,04	36,05	46,05
W33.114_D	[15]	40,50	45,50	40,50	35,50	45,50
W33.114_D	[15]	10,50	35,35	30,40	25,55	35,55
W33.114_E	[15]	103,50	46,27	41,27	36,29	46,29
W33.114_E	[15]	73,50	46,08	41,08	36,08	46,08
W33.114_E	[15]	43,50	45,59	40,59	35,60	45,60
W33.114_E	[15]	13,50	37,07	32,11	27,22	37,22
W33.114_F	[15]	106,50	46,30	41,30	36,32	46,32
W33.114_F	[15]	76,50	46,08	41,08	36,08	46,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.114_F	[15]	46,50	45,67	40,67	35,67	45,67
W33.114_F	[15]	16,50	41,36	36,36	31,37	41,37
W33.115_A	[16]	109,50	46,41	41,42	36,47	46,47
W33.115_A	[16]	79,50	46,24	41,24	36,25	46,25
W33.115_A	[16]	49,50	45,86	40,87	35,87	45,87
W33.115_A	[16]	19,50	43,40	38,40	33,41	43,41
W33.115_A	[16]	91,50	46,36	41,36	36,36	46,36
W33.115_A	[16]	61,50	46,06	41,06	36,07	46,07
W33.115_A	[16]	31,50	45,07	40,07	35,08	45,08
W33.115_A	[16]	1,50	33,33	28,47	23,83	33,83
W33.115_B	[16]	82,50	46,27	41,27	36,28	46,28
W33.115_B	[16]	52,50	45,92	40,92	35,93	45,93
W33.115_B	[16]	22,50	44,21	39,21	34,21	44,21
W33.115_B	[16]	94,50	46,37	41,37	36,38	46,38
W33.115_B	[16]	64,50	46,10	41,10	36,11	46,11
W33.115_B	[16]	34,50	45,29	40,29	35,29	45,29
W33.115_B	[16]	4,50	33,95	29,06	24,38	34,38
W33.115_C	[16]	85,50	46,30	41,30	36,31	46,31
W33.115_C	[16]	55,50	45,97	40,97	35,98	45,98
W33.115_C	[16]	25,50	44,68	39,68	34,68	44,68
W33.115_C	[16]	97,50	46,39	41,39	36,41	46,41
W33.115_C	[16]	67,50	46,14	41,14	36,15	46,15
W33.115_C	[16]	37,50	45,51	40,51	35,51	45,51
W33.115_C	[16]	7,50	34,52	29,59	24,78	34,78
W33.115_D	[16]	88,50	46,33	41,33	36,34	46,34
W33.115_D	[16]	58,50	46,02	41,02	36,02	46,02
W33.115_D	[16]	28,50	44,86	39,86	34,87	44,87
W33.115_D	[16]	100,50	46,34	41,34	36,37	46,37
W33.115_D	[16]	70,50	46,18	41,18	36,19	46,19
W33.115_D	[16]	40,50	45,63	40,63	35,64	45,64
W33.115_D	[16]	10,50	35,54	30,60	25,77	35,77
W33.115_E	[16]	103,50	46,37	41,38	36,41	46,41
W33.115_E	[16]	73,50	46,21	41,21	36,22	46,22
W33.115_E	[16]	43,50	45,73	40,73	35,73	45,73
W33.115_E	[16]	13,50	36,72	31,77	26,89	36,89
W33.115_F	[16]	106,50	46,39	41,40	36,44	46,44
W33.115_F	[16]	76,50	46,21	41,21	36,22	46,22
W33.115_F	[16]	46,50	45,80	40,80	35,81	45,81
W33.115_F	[16]	16,50	41,21	36,22	31,23	41,23
W33.116_A	[17]	109,50	46,56	41,69	37,13	47,13
W33.116_A	[17]	79,50	47,56	42,57	37,59	47,59
W33.116_A	[17]	49,50	47,14	42,15	37,17	47,17
W33.116_A	[17]	19,50	45,00	40,01	35,03	45,03
W33.116_A	[17]	91,50	47,69	42,71	37,75	47,75
W33.116_A	[17]	61,50	47,37	42,38	37,40	47,40
W33.116_A	[17]	31,50	46,32	41,33	36,35	46,35
W33.116_A	[17]	1,50	35,12	30,18	25,30	35,30
W33.116_B	[17]	82,50	47,59	42,60	37,63	47,63
W33.116_B	[17]	52,50	47,20	42,21	37,23	47,23
W33.116_B	[17]	22,50	45,56	40,56	35,58	45,58
W33.116_B	[17]	94,50	47,73	42,76	37,83	47,83
W33.116_B	[17]	64,50	47,42	42,43	37,45	47,45
W33.116_B	[17]	34,50	46,53	41,53	36,55	46,55
W33.116_B	[17]	4,50	35,60	30,65	25,77	35,77
W33.116_C	[17]	85,50	47,63	42,64	37,67	47,67
W33.116_C	[17]	55,50	47,26	42,27	37,29	47,29
W33.116_C	[17]	25,50	45,96	40,96	35,98	45,98
W33.116_C	[17]	97,50	47,78	42,84	38,00	48,00
W33.116_C	[17]	67,50	47,46	42,47	37,49	47,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.116_C	[17]	37,50	46,73	41,74	36,76	46,76
W33.116_C	[17]	7,50	36,58	31,64	26,76	36,76
W33.116_D	[17]	88,50	47,66	42,67	37,71	47,71
W33.116_D	[17]	58,50	47,32	42,33	37,35	47,35
W33.116_D	[17]	28,50	46,13	41,14	36,16	46,16
W33.116_D	[17]	100,50	47,61	42,68	37,89	47,89
W33.116_D	[17]	70,50	47,51	42,51	37,54	47,54
W33.116_D	[17]	40,50	46,87	41,88	36,90	46,90
W33.116_D	[17]	10,50	38,90	33,95	29,07	39,07
W33.116_E	[17]	103,50	46,47	41,63	37,07	47,07
W33.116_E	[17]	73,50	47,55	42,55	37,58	47,58
W33.116_E	[17]	43,50	46,98	41,98	37,00	47,00
W33.116_E	[17]	13,50	41,37	36,40	31,47	41,47
W33.116_F	[17]	106,50	46,50	41,66	37,11	47,11
W33.116_F	[17]	76,50	47,54	42,54	37,57	47,57
W33.116_F	[17]	46,50	47,07	42,07	37,09	47,09
W33.116_F	[17]	16,50	44,00	39,01	34,04	44,04
W33.117_A	[18]	109,50	46,52	41,60	37,05	47,05
W33.117_A	[18]	79,50	47,30	42,31	37,33	47,33
W33.117_A	[18]	49,50	46,92	41,92	36,94	46,94
W33.117_A	[18]	19,50	44,82	39,83	34,84	44,84
W33.117_A	[18]	91,50	47,43	42,44	37,48	47,48
W33.117_A	[18]	61,50	47,14	42,15	37,16	47,16
W33.117_A	[18]	31,50	46,06	41,07	36,08	46,08
W33.117_A	[18]	1,50	35,08	30,09	25,14	35,14
W33.117_B	[18]	82,50	47,33	42,34	37,36	47,36
W33.117_B	[18]	52,50	46,98	41,99	37,00	47,00
W33.117_B	[18]	22,50	45,24	40,24	35,26	45,26
W33.117_B	[18]	94,50	47,46	42,48	37,55	47,55
W33.117_B	[18]	64,50	47,19	42,20	37,21	47,21
W33.117_B	[18]	34,50	46,26	41,27	36,28	46,28
W33.117_B	[18]	4,50	35,59	30,61	25,66	35,66
W33.117_C	[18]	85,50	47,36	42,37	37,40	47,40
W33.117_C	[18]	55,50	47,04	42,04	37,06	47,06
W33.117_C	[18]	25,50	45,69	40,69	35,71	45,71
W33.117_C	[18]	97,50	47,50	42,56	37,73	47,73
W33.117_C	[18]	67,50	47,24	42,24	37,26	47,26
W33.117_C	[18]	37,50	46,47	41,48	36,49	46,49
W33.117_C	[18]	7,50	36,49	31,51	26,57	36,57
W33.117_D	[18]	88,50	47,39	42,40	37,44	47,44
W33.117_D	[18]	58,50	47,09	42,10	37,11	47,11
W33.117_D	[18]	28,50	45,87	40,88	35,89	45,89
W33.117_D	[18]	100,50	46,29	41,39	36,66	46,66
W33.117_D	[18]	70,50	47,28	42,28	37,30	47,30
W33.117_D	[18]	40,50	46,64	41,64	36,66	46,66
W33.117_D	[18]	10,50	39,17	34,23	29,38	39,38
W33.117_E	[18]	103,50	46,36	41,52	36,98	46,98
W33.117_E	[18]	73,50	47,31	42,32	37,34	47,34
W33.117_E	[18]	43,50	46,75	41,75	36,76	46,76
W33.117_E	[18]	13,50	42,00	37,01	32,03	42,03
W33.117_F	[18]	106,50	46,40	41,56	37,03	47,03
W33.117_F	[18]	76,50	47,33	42,33	37,35	47,35
W33.117_F	[18]	46,50	46,84	41,85	36,86	46,86
W33.117_F	[18]	16,50	44,22	39,23	34,24	44,24
W33.118_A	[19]	109,50	46,49	41,52	36,98	46,98
W33.118_A	[19]	79,50	47,28	42,29	37,30	47,30
W33.118_A	[19]	49,50	46,86	41,86	36,87	46,87
W33.118_A	[19]	19,50	44,80	39,80	34,81	44,81
W33.118_A	[19]	91,50	47,12	42,13	37,18	47,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5B alleen Provimi)

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.118_A	[19]	61,50	47,10	42,10	37,11	47,11
W33.118_A	[19]	31,50	45,97	40,97	35,98	45,98
W33.118_A	[19]	1,50	36,75	31,77	26,83	36,83
W33.118_B	[19]	82,50	47,04	42,04	37,07	47,07
W33.118_B	[19]	52,50	46,93	41,93	36,94	46,94
W33.118_B	[19]	22,50	45,15	40,16	35,17	45,17
W33.118_B	[19]	94,50	47,15	42,17	37,24	47,24
W33.118_B	[19]	64,50	47,14	42,15	37,16	47,16
W33.118_B	[19]	34,50	46,16	41,17	36,18	46,18
W33.118_B	[19]	4,50	37,05	32,07	27,14	37,14
W33.118_C	[19]	85,50	47,06	42,07	37,10	47,10
W33.118_C	[19]	55,50	46,99	41,99	37,00	47,00
W33.118_C	[19]	25,50	45,61	40,61	35,62	45,62
W33.118_C	[19]	97,50	46,52	41,60	36,81	46,81
W33.118_C	[19]	67,50	47,19	42,19	37,21	47,21
W33.118_C	[19]	37,50	46,37	41,37	36,38	46,38
W33.118_C	[19]	7,50	37,75	32,78	27,85	37,85
W33.118_D	[19]	88,50	47,09	42,10	37,14	47,14
W33.118_D	[19]	58,50	47,04	42,04	37,06	47,06
W33.118_D	[19]	28,50	45,79	40,79	35,80	45,80
W33.118_D	[19]	100,50	46,19	41,28	36,56	46,56
W33.118_D	[19]	70,50	47,23	42,23	37,25	47,25
W33.118_D	[19]	40,50	46,57	41,57	36,58	46,58
W33.118_D	[19]	10,50	39,60	34,61	29,65	39,65
W33.118_E	[19]	103,50	46,26	41,42	36,90	46,90
W33.118_E	[19]	73,50	47,27	42,27	37,29	47,29
W33.118_E	[19]	43,50	46,68	41,68	36,69	46,69
W33.118_E	[19]	13,50	42,41	37,42	32,44	42,44
W33.118_F	[19]	106,50	46,33	41,47	36,95	46,95
W33.118_F	[19]	76,50	47,29	42,30	37,31	47,31
W33.118_F	[19]	46,50	46,78	41,78	36,79	46,79
W33.118_F	[19]	16,50	44,36	39,36	34,37	44,37
W33.119_A	[20]	109,50	46,40	41,43	36,90	46,90
W33.119_A	[20]	79,50	47,49	42,50	37,52	47,52
W33.119_A	[20]	49,50	46,98	41,98	36,99	46,99
W33.119_A	[20]	19,50	45,01	40,01	35,02	45,02
W33.119_A	[20]	91,50	47,31	42,33	37,37	47,37
W33.119_A	[20]	61,50	47,24	42,24	37,25	47,25
W33.119_A	[20]	31,50	46,07	41,07	36,08	46,08
W33.119_A	[20]	1,50	39,89	34,90	29,93	39,93
W33.119_B	[20]	82,50	47,22	42,23	37,25	47,25
W33.119_B	[20]	52,50	47,05	42,06	37,07	47,07
W33.119_B	[20]	22,50	45,31	40,31	35,32	45,32
W33.119_B	[20]	94,50	47,35	42,37	37,44	47,44
W33.119_B	[20]	64,50	47,29	42,29	37,30	47,30
W33.119_B	[20]	34,50	46,25	41,25	36,26	46,26
W33.119_B	[20]	4,50	40,16	35,17	30,19	40,19
W33.119_C	[20]	85,50	47,24	42,25	37,28	47,28
W33.119_C	[20]	55,50	47,12	42,12	37,13	47,13
W33.119_C	[20]	25,50	45,71	40,72	35,73	45,73
W33.119_C	[20]	97,50	46,04	41,12	36,36	46,36
W33.119_C	[20]	67,50	47,34	42,34	37,35	47,35
W33.119_C	[20]	37,50	46,45	41,45	36,46	46,46
W33.119_C	[20]	7,50	40,53	35,54	30,57	40,57
W33.119_D	[20]	88,50	47,28	42,29	37,32	47,32
W33.119_D	[20]	58,50	47,18	42,18	37,19	47,19
W33.119_D	[20]	28,50	45,89	40,90	35,90	45,90
W33.119_D	[20]	100,50	46,10	41,22	36,57	46,57
W33.119_D	[20]	70,50	47,39	42,39	37,40	47,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5b - Op Katendrecht alleen Provimi met bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.119_D	[20]	40,50	46,65	41,66	36,67	46,67
W33.119_D	[20]	10,50	41,36	36,37	31,39	41,39
W33.119_E	[20]	103,50	46,18	41,33	36,81	46,81
W33.119_E	[20]	73,50	47,43	42,43	37,45	47,45
W33.119_E	[20]	43,50	46,78	41,79	36,80	46,80
W33.119_E	[20]	13,50	43,16	38,16	33,18	43,18
W33.119_F	[20]	106,50	46,37	41,40	36,87	46,87
W33.119_F	[20]	76,50	47,47	42,48	37,49	47,49
W33.119_F	[20]	46,50	46,89	41,89	36,90	46,90
W33.119_F	[20]	16,50	44,71	39,71	34,72	44,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W01.100_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		50,50	30,04	29,32	26,41	36,41	
W01.100_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		20,50	28,50	27,79	24,76	34,76	
W01.100_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		32,50	28,53	27,81	24,81	34,81	
W01.100_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		2,50	38,93	37,75	34,93	44,93	
W01.100_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		53,50	32,65	31,93	29,07	39,07	
W01.100_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		23,50	28,51	27,80	24,77	34,77	
W01.100_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		35,50	28,57	27,85	24,85	34,85	
W01.100_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		5,50	37,66	36,48	33,74	43,74	
W01.100_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		26,50	28,51	27,80	24,77	34,77	
W01.100_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		38,50	28,63	27,91	24,93	34,93	
W01.100_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		8,50	37,37	36,17	33,40	43,40	
W01.100_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		29,50	28,52	27,80	24,79	34,79	
W01.100_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		41,50	28,76	28,04	25,06	35,06	
W01.100_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		11,50	37,12	35,90	33,09	43,09	
W01.100_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		44,50	28,96	28,23	25,27	35,27	
W01.100_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		14,50	37,23	36,00	33,17	43,17	
W01.100_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		47,50	29,31	28,58	25,64	35,64	
W01.100_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]		17,50	36,35	35,02	32,20	42,20	
W01.101_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		50,50	29,09	28,37	25,47	35,47	
W01.101_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		20,50	27,23	26,52	23,42	33,42	
W01.101_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		32,50	27,25	26,54	23,49	33,49	
W01.101_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		2,50	40,45	39,60	36,23	46,23	
W01.101_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		53,50	32,42	31,70	28,87	38,87	
W01.101_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		23,50	27,23	26,52	23,43	33,43	
W01.101_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		35,50	27,29	26,58	23,54	33,54	
W01.101_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		5,50	39,01	38,21	34,60	44,60	
W01.101_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		26,50	27,22	26,52	23,44	33,44	
W01.101_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		38,50	27,36	26,65	23,63	33,63	
W01.101_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		8,50	38,77	37,97	34,30	44,30	
W01.101_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		29,50	27,23	26,52	23,45	33,45	
W01.101_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		41,50	27,50	26,78	23,78	33,78	
W01.101_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		11,50	38,36	37,50	33,48	43,48	
W01.101_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		44,50	27,71	27,00	24,02	34,02	
W01.101_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		14,50	38,62	37,75	33,84	43,84	
W01.101_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		47,50	28,11	27,39	24,44	34,44	
W01.101_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]		17,50	37,82	36,96	32,77	42,77	
W01.102_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		50,50	29,08	28,37	25,49	35,49	
W01.102_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		20,50	27,14	26,44	23,36	33,36	
W01.102_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		32,50	27,16	26,46	23,43	33,43	
W01.102_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		2,50	40,42	39,68	37,01	47,01	
W01.102_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		53,50	32,73	32,01	29,19	39,19	
W01.102_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		23,50	27,14	26,44	23,37	33,37	
W01.102_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		35,50	27,21	26,50	23,48	33,48	
W01.102_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		5,50	38,58	37,77	35,12	45,12	
W01.102_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		26,50	27,14	26,43	23,37	33,37	
W01.102_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		38,50	27,28	26,57	23,58	33,58	
W01.102_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		8,50	38,08	37,22	34,55	44,55	
W01.102_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		29,50	27,14	26,44	23,39	33,39	
W01.102_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		41,50	27,42	26,71	23,73	33,73	
W01.102_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		11,50	37,30	36,30	33,42	43,42	
W01.102_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		44,50	27,65	26,94	23,98	33,98	
W01.102_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		14,50	37,25	36,25	33,38	43,38	
W01.102_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		47,50	28,06	27,34	24,42	34,42	
W01.102_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]		17,50	35,87	34,62	31,70	41,70	
W01.103_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		50,50	29,51	28,80	25,98	35,98	
W01.103_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		20,50	27,70	27,00	24,03	34,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W01.103_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		32,50	27,71	27,00	24,07	34,07	
W01.103_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		2,50	41,50	41,17	38,75	48,75	
W01.103_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		53,50	32,96	32,24	29,44	39,44	
W01.103_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		23,50	27,70	27,00	24,03	34,03	
W01.103_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		35,50	27,74	27,04	24,12	34,12	
W01.103_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		5,50	40,04	39,76	37,32	47,32	
W01.103_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		26,50	27,69	26,99	24,03	34,03	
W01.103_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		38,50	27,81	27,10	24,20	34,20	
W01.103_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		8,50	39,61	39,34	36,99	46,99	
W01.103_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		29,50	27,69	26,99	24,04	34,04	
W01.103_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		41,50	27,94	27,23	24,33	34,33	
W01.103_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		11,50	39,01	38,73	36,50	46,50	
W01.103_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		44,50	28,15	27,44	24,56	34,56	
W01.103_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		14,50	38,85	38,59	36,39	46,39	
W01.103_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		47,50	28,58	27,87	25,02	35,02	
W01.103_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]		17,50	38,18	37,95	35,91	45,91	
W01.104_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		50,50	43,78	43,28	40,50	50,50	
W01.104_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		20,50	44,09	43,59	40,79	50,79	
W01.104_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		32,50	43,90	43,40	40,63	50,63	
W01.104_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		2,50	44,48	43,85	41,18	51,18	
W01.104_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		53,50	43,95	43,42	40,62	50,62	
W01.104_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		23,50	44,05	43,55	40,75	50,75	
W01.104_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		35,50	43,86	43,35	40,59	50,59	
W01.104_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		5,50	44,64	44,06	41,26	51,26	
W01.104_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		26,50	44,01	43,50	40,71	50,71	
W01.104_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		38,50	43,82	43,31	40,55	50,55	
W01.104_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		8,50	44,43	43,90	41,06	51,06	
W01.104_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		29,50	43,96	43,45	40,67	50,67	
W01.104_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		41,50	43,79	43,28	40,52	50,52	
W01.104_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		11,50	44,13	43,63	40,78	50,78	
W01.104_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		44,50	43,77	43,26	40,50	50,50	
W01.104_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		14,50	44,09	43,59	40,75	50,75	
W01.104_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		47,50	43,76	43,25	40,49	50,49	
W01.104_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]		17,50	44,12	43,62	40,80	50,80	
W01.105_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		50,50	43,91	43,40	40,59	50,59	
W01.105_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		20,50	44,21	43,70	40,88	50,88	
W01.105_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		32,50	44,03	43,51	40,72	50,72	
W01.105_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		2,50	44,24	43,63	40,95	50,95	
W01.105_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		53,50	44,05	43,52	40,70	50,70	
W01.105_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		23,50	44,18	43,67	40,85	50,85	
W01.105_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		35,50	43,98	43,47	40,68	50,68	
W01.105_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		5,50	44,39	43,82	41,02	51,02	
W01.105_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		26,50	44,13	43,62	40,81	50,81	
W01.105_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		38,50	43,94	43,42	40,65	50,65	
W01.105_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		8,50	44,33	43,81	40,95	50,95	
W01.105_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		29,50	44,08	43,57	40,77	50,77	
W01.105_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		41,50	43,91	43,39	40,62	50,62	
W01.105_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		11,50	44,24	43,74	40,87	50,87	
W01.105_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		44,50	43,89	43,38	40,60	50,60	
W01.105_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		14,50	44,20	43,69	40,83	50,83	
W01.105_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		47,50	43,89	43,38	40,59	50,59	
W01.105_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]		17,50	44,23	43,73	40,89	50,89	
W01.106_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		50,50	44,09	43,55	40,73	50,73	
W01.106_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		20,50	44,37	43,85	41,01	51,01	
W01.106_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		32,50	44,20	43,67	40,86	50,86	
W01.106_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		2,50	44,22	43,59	40,92	50,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W01.106_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		53,50	44,21	43,67	40,81	50,81	
W01.106_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		23,50	44,34	43,81	40,98	50,98	
W01.106_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		35,50	44,15	43,62	40,82	50,82	
W01.106_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		5,50	44,35	43,77	41,01	51,01	
W01.106_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		26,50	44,29	43,77	40,94	50,94	
W01.106_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		38,50	44,11	43,58	40,78	50,78	
W01.106_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		8,50	44,46	43,93	41,06	51,06	
W01.106_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		29,50	44,25	43,72	40,90	50,90	
W01.106_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		41,50	44,09	43,55	40,75	50,75	
W01.106_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		11,50	44,41	43,89	41,01	51,01	
W01.106_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		44,50	44,07	43,54	40,74	50,74	
W01.106_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		14,50	44,37	43,85	40,97	50,97	
W01.106_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		47,50	44,07	43,54	40,73	50,73	
W01.106_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]		17,50	44,38	43,86	41,01	51,01	
W01.107_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		50,50	44,92	44,32	41,41	51,41	
W01.107_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		20,50	45,18	44,59	41,69	51,69	
W01.107_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		32,50	45,02	44,42	41,54	51,54	
W01.107_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		2,50	44,84	44,17	41,48	51,48	
W01.107_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		53,50	44,98	44,37	41,43	51,43	
W01.107_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		23,50	45,15	44,56	41,66	51,66	
W01.107_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		35,50	44,98	44,38	41,50	51,50	
W01.107_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		5,50	45,02	44,37	41,60	51,60	
W01.107_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		26,50	45,11	44,51	41,62	51,62	
W01.107_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		38,50	44,94	44,34	41,47	51,47	
W01.107_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		8,50	45,23	44,63	41,74	51,74	
W01.107_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		29,50	45,07	44,47	41,58	51,58	
W01.107_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		41,50	44,92	44,32	41,44	51,44	
W01.107_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		11,50	45,23	44,64	41,72	51,72	
W01.107_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		44,50	44,91	44,31	41,42	51,42	
W01.107_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		14,50	45,19	44,60	41,68	51,68	
W01.107_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		47,50	44,91	44,31	41,41	51,41	
W01.107_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]		17,50	45,18	44,59	41,69	51,69	
W01.108_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		50,50	46,07	45,37	42,15	52,15	
W01.108_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		20,50	46,24	45,56	42,42	52,42	
W01.108_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		32,50	46,13	45,44	42,29	52,29	
W01.108_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		2,50	45,81	45,07	42,13	52,13	
W01.108_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		53,50	46,08	45,38	42,15	52,15	
W01.108_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		23,50	46,22	45,54	42,40	52,40	
W01.108_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		35,50	46,10	45,40	42,25	52,25	
W01.108_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		5,50	46,00	45,28	42,28	52,28	
W01.108_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		26,50	46,19	45,51	42,36	52,36	
W01.108_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		38,50	46,07	45,37	42,21	52,21	
W01.108_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		8,50	46,22	45,53	42,43	52,43	
W01.108_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		29,50	46,17	45,48	42,33	52,33	
W01.108_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		41,50	46,05	45,36	42,19	52,19	
W01.108_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		11,50	46,26	45,58	42,44	52,44	
W01.108_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		44,50	46,06	45,35	42,17	52,17	
W01.108_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		14,50	46,24	45,56	42,42	52,42	
W01.108_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		47,50	46,06	45,36	42,16	52,16	
W01.108_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]		17,50	46,24	45,55	42,42	52,42	
W01.109_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		50,50	46,11	45,41	42,19	52,19	
W01.109_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		20,50	46,27	45,59	42,46	52,46	
W01.109_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		32,50	46,17	45,48	42,32	52,32	
W01.109_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		2,50	45,81	45,08	42,10	52,10	
W01.109_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		53,50	46,12	45,43	42,18	52,18	
W01.109_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		23,50	46,26	45,57	42,43	52,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W01.109_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		35,50	46,14	45,44	42,28	52,28	
W01.109_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		5,50	46,02	45,31	42,31	52,31	
W01.109_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		26,50	46,23	45,54	42,40	52,40	
W01.109_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		38,50	46,11	45,41	42,25	52,25	
W01.109_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		8,50	46,25	45,56	42,46	52,46	
W01.109_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		29,50	46,20	45,51	42,36	52,36	
W01.109_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		41,50	46,10	45,40	42,22	52,22	
W01.109_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		11,50	46,30	45,62	42,49	52,49	
W01.109_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		44,50	46,10	45,40	42,21	52,21	
W01.109_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		14,50	46,29	45,61	42,47	52,47	
W01.109_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		47,50	46,10	45,40	42,19	52,19	
W01.109_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]		17,50	46,28	45,60	42,46	52,46	
W01.110_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		50,50	46,15	45,45	42,22	52,22	
W01.110_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		20,50	46,31	45,63	42,49	52,49	
W01.110_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		32,50	46,21	45,52	42,35	52,35	
W01.110_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		2,50	45,84	45,11	42,06	52,06	
W01.110_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		53,50	46,17	45,47	42,22	52,22	
W01.110_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		23,50	46,30	45,61	42,46	52,46	
W01.110_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		35,50	46,18	45,48	42,32	52,32	
W01.110_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		5,50	46,07	45,35	42,35	52,35	
W01.110_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		26,50	46,27	45,58	42,43	52,43	
W01.110_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		38,50	46,15	45,45	42,28	52,28	
W01.110_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		8,50	46,28	45,59	42,50	52,50	
W01.110_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		29,50	46,24	45,55	42,39	52,39	
W01.110_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		41,50	46,13	45,43	42,26	52,26	
W01.110_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		11,50	46,34	45,67	42,54	52,54	
W01.110_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		44,50	46,14	45,44	42,24	52,24	
W01.110_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		14,50	46,34	45,66	42,52	52,52	
W01.110_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		47,50	46,14	45,44	42,23	52,23	
W01.110_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]		17,50	46,32	45,64	42,50	52,50	
W01.111_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		50,50	46,19	45,49	42,26	52,26	
W01.111_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		20,50	46,36	45,67	42,52	52,52	
W01.111_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		32,50	46,25	45,56	42,39	52,39	
W01.111_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		2,50	45,84	45,10	42,01	52,01	
W01.111_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		53,50	46,21	45,51	42,26	52,26	
W01.111_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		23,50	46,34	45,65	42,50	52,50	
W01.111_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		35,50	46,22	45,52	42,35	52,35	
W01.111_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		5,50	46,10	45,38	42,38	52,38	
W01.111_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		26,50	46,31	45,63	42,47	52,47	
W01.111_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		38,50	46,19	45,49	42,32	52,32	
W01.111_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		8,50	46,31	45,62	42,53	52,53	
W01.111_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		29,50	46,29	45,60	42,43	52,43	
W01.111_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		41,50	46,18	45,48	42,29	52,29	
W01.111_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		11,50	46,39	45,71	42,58	52,58	
W01.111_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		44,50	46,18	45,48	42,28	52,28	
W01.111_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		14,50	46,39	45,71	42,56	52,56	
W01.111_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		47,50	46,18	45,48	42,27	52,27	
W01.111_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]		17,50	46,37	45,69	42,54	52,54	
W01.112_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		50,50	46,23	45,53	42,29	52,29	
W01.112_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		20,50	46,38	45,70	42,55	52,55	
W01.112_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		32,50	46,28	45,59	42,41	52,41	
W01.112_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		2,50	45,88	45,16	41,99	51,99	
W01.112_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		53,50	46,25	45,55	42,29	52,29	
W01.112_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		23,50	46,36	45,68	42,52	52,52	
W01.112_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		35,50	46,25	45,55	42,38	52,38	
W01.112_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		5,50	46,15	45,45	42,43	52,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W01.112_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		26,50	46,34	45,65	42,49	52,49	
W01.112_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		38,50	46,22	45,52	42,35	52,35	
W01.112_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		8,50	46,34	45,66	42,56	52,56	
W01.112_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		29,50	46,31	45,63	42,45	52,45	
W01.112_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		41,50	46,21	45,51	42,32	52,32	
W01.112_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		11,50	46,42	45,74	42,61	52,61	
W01.112_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		44,50	46,21	45,51	42,31	52,31	
W01.112_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		14,50	46,42	45,74	42,60	52,60	
W01.112_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		47,50	46,22	45,52	42,30	52,30	
W01.112_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]		17,50	46,40	45,72	42,57	52,57	
W01.113_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		50,50	46,21	45,52	42,28	52,28	
W01.113_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		20,50	46,37	45,69	42,53	52,53	
W01.113_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		32,50	46,27	45,58	42,41	52,41	
W01.113_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		2,50	45,95	45,24	42,08	52,08	
W01.113_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		53,50	46,23	45,54	42,28	52,28	
W01.113_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		23,50	46,36	45,67	42,51	52,51	
W01.113_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		35,50	46,23	45,54	42,37	52,37	
W01.113_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		5,50	46,21	45,53	42,49	52,49	
W01.113_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		26,50	46,33	45,65	42,48	52,48	
W01.113_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		38,50	46,21	45,51	42,34	52,34	
W01.113_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		8,50	46,36	45,69	42,58	52,58	
W01.113_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		29,50	46,30	45,61	42,45	52,45	
W01.113_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		41,50	46,20	45,50	42,31	52,31	
W01.113_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		11,50	46,42	45,74	42,61	52,61	
W01.113_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		44,50	46,20	45,50	42,30	52,30	
W01.113_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		14,50	46,40	45,72	42,59	52,59	
W01.113_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		47,50	46,20	45,51	42,29	52,29	
W01.113_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]		17,50	46,38	45,70	42,56	52,56	
W01.114_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		50,50	43,62	42,71	39,08	49,08	
W01.114_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		20,50	43,56	42,66	39,19	49,19	
W01.114_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		32,50	43,56	42,65	39,12	49,12	
W01.114_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		2,50	43,38	42,49	39,26	49,26	
W01.114_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		53,50	43,78	42,88	39,27	49,27	
W01.114_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		23,50	43,59	42,68	39,19	49,19	
W01.114_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		35,50	43,54	42,63	39,08	49,08	
W01.114_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		5,50	43,50	42,61	39,27	49,27	
W01.114_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		26,50	43,59	42,69	39,17	49,17	
W01.114_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		38,50	43,53	42,62	39,06	49,06	
W01.114_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		8,50	43,56	42,67	39,28	49,28	
W01.114_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		29,50	43,58	42,68	39,15	49,15	
W01.114_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		41,50	43,54	42,63	39,05	49,05	
W01.114_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		11,50	43,58	42,69	39,27	49,27	
W01.114_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		44,50	43,56	42,65	39,04	49,04	
W01.114_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		14,50	43,56	42,67	39,24	49,24	
W01.114_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		47,50	43,58	42,67	39,05	49,05	
W01.114_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]		17,50	43,56	42,66	39,20	49,20	
W01.115_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]		50,50	43,13	42,19	38,48	48,48	
W01.115_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]		20,50	43,05	42,11	38,56	48,56	
W01.115_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]		32,50	43,06	42,12	38,50	48,50	
W01.115_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]		2,50	42,96	42,02	38,75	48,75	
W01.115_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]		53,50	43,32	42,39	38,70	48,70	
W01.115_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]		23,50	43,07	42,14	38,56	48,56	
W01.115_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]		35,50	43,04	42,10	38,47	48,47	
W01.115_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]		5,50	43,06	42,14	38,72	48,72	
W01.115_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]		26,50	43,08	42,14	38,55	48,55	
W01.115_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]		38,50	43,03	42,09	38,44	48,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
W01.115_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	8,50	43,04	42,11	38,65	48,65		
W01.115_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	29,50	43,08	42,14	38,53	48,53		
W01.115_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	41,50	43,05	42,10	38,43	48,43		
W01.115_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	11,50	43,06	42,13	38,65	48,65		
W01.115_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	44,50	43,07	42,12	38,43	48,43		
W01.115_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	14,50	43,05	42,12	38,62	48,62		
W01.115_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	47,50	43,09	42,14	38,44	48,44		
W01.115_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	17,50	43,03	42,10	38,57	48,57		
W01.116_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	50,50	42,94	41,97	38,22	48,22		
W01.116_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	20,50	42,85	41,89	38,30	48,30		
W01.116_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	32,50	42,87	41,91	38,24	48,24		
W01.116_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	2,50	42,87	41,92	38,58	48,58		
W01.116_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	53,50	43,12	42,17	38,45	48,45		
W01.116_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	23,50	42,88	41,92	38,30	48,30		
W01.116_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	35,50	42,85	41,89	38,21	48,21		
W01.116_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	5,50	42,95	42,00	38,55	48,55		
W01.116_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	26,50	42,88	41,93	38,30	48,30		
W01.116_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	38,50	42,83	41,87	38,19	48,19		
W01.116_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	8,50	42,84	41,90	38,40	48,40		
W01.116_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	29,50	42,88	41,93	38,28	48,28		
W01.116_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	41,50	42,85	41,88	38,18	48,18		
W01.116_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	11,50	42,87	41,91	38,40	48,40		
W01.116_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	44,50	42,87	41,91	38,18	48,18		
W01.116_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	14,50	42,86	41,90	38,37	48,37		
W01.116_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	47,50	42,89	41,93	38,18	48,18		
W01.116_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	17,50	42,83	41,88	38,31	48,31		
W01.117_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	50,50	42,80	41,82	38,05	48,05		
W01.117_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	20,50	42,71	41,73	38,13	48,13		
W01.117_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	32,50	42,72	41,75	38,07	48,07		
W01.117_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	2,50	42,90	41,94	38,54	48,54		
W01.117_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	53,50	42,99	42,03	38,30	48,30		
W01.117_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	23,50	42,74	41,76	38,13	48,13		
W01.117_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	35,50	42,71	41,73	38,04	48,04		
W01.117_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	5,50	42,90	41,93	38,47	48,47		
W01.117_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	26,50	42,74	41,77	38,12	48,12		
W01.117_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	38,50	42,70	41,72	38,02	48,02		
W01.117_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	8,50	42,72	41,76	38,24	48,24		
W01.117_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	29,50	42,74	41,77	38,10	48,10		
W01.117_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	41,50	42,71	41,73	38,00	48,00		
W01.117_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	11,50	42,75	41,78	38,24	48,24		
W01.117_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	44,50	42,73	41,75	38,00	48,00		
W01.117_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	14,50	42,73	41,76	38,21	48,21		
W01.117_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	47,50	42,75	41,77	38,01	48,01		
W01.117_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	17,50	42,69	41,72	38,13	48,13		
W01.118_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	50,50	42,68	41,69	37,92	47,92		
W01.118_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	20,50	42,58	41,59	37,98	47,98		
W01.118_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	32,50	42,62	41,63	37,94	47,94		
W01.118_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	2,50	42,89	41,92	38,50	48,50		
W01.118_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	53,50	42,89	41,91	38,18	48,18		
W01.118_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	23,50	42,62	41,63	37,99	47,99		
W01.118_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	35,50	42,60	41,61	37,91	47,91		
W01.118_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	5,50	42,86	41,87	38,41	48,41		
W01.118_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	26,50	42,63	41,64	37,98	47,98		
W01.118_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	38,50	42,58	41,59	37,88	47,88		
W01.118_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	8,50	42,64	41,66	38,13	48,13		
W01.118_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	29,50	42,63	41,64	37,97	47,97		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
W01.118_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	41,50	42,60	41,60	37,87	47,87		
W01.118_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	11,50	42,64	41,66	38,11	48,11		
W01.118_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	44,50	42,62	41,62	37,87	47,87		
W01.118_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	14,50	42,63	41,63	38,07	48,07		
W01.118_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	47,50	42,64	41,64	37,88	47,88		
W01.118_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	17,50	42,57	41,58	37,99	47,99		
W01.119_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	50,50	42,58	41,58	37,81	47,81		
W01.119_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	20,50	42,49	41,49	37,87	47,87		
W01.119_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	32,50	42,52	41,52	37,83	47,83		
W01.119_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	2,50	42,89	41,91	38,48	48,48		
W01.119_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	53,50	42,80	41,82	38,08	48,08		
W01.119_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	23,50	42,52	41,52	37,88	47,88		
W01.119_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	35,50	42,50	41,50	37,80	47,80		
W01.119_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	5,50	42,85	41,85	38,39	48,39		
W01.119_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	26,50	42,53	41,54	37,88	47,88		
W01.119_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	38,50	42,49	41,49	37,77	47,77		
W01.119_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	8,50	42,61	41,61	38,09	48,09		
W01.119_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	29,50	42,53	41,54	37,86	47,86		
W01.119_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	41,50	42,50	41,49	37,76	47,76		
W01.119_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	11,50	42,57	41,57	38,03	48,03		
W01.119_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	44,50	42,52	41,51	37,76	47,76		
W01.119_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	14,50	42,55	41,55	37,99	47,99		
W01.119_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	47,50	42,54	41,53	37,76	47,76		
W01.119_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	17,50	42,52	41,52	37,93	47,93		
W01.120_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	50,50	42,50	41,49	37,72	47,72		
W01.120_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	20,50	42,40	41,40	37,79	47,79		
W01.120_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	32,50	42,43	41,43	37,74	47,74		
W01.120_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	2,50	43,29	42,32	38,88	48,88		
W01.120_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	53,50	42,72	41,73	38,00	48,00		
W01.120_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	23,50	42,43	41,43	37,79	47,79		
W01.120_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	35,50	42,41	41,41	37,71	47,71		
W01.120_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	5,50	42,98	42,00	38,52	48,52		
W01.120_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	26,50	42,45	41,45	37,79	47,79		
W01.120_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	38,50	42,40	41,40	37,68	47,68		
W01.120_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	8,50	42,70	41,71	38,21	48,21		
W01.120_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	29,50	42,45	41,45	37,77	47,77		
W01.120_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	41,50	42,41	41,40	37,67	47,67		
W01.120_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	11,50	42,56	41,58	38,03	48,03		
W01.120_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	44,50	42,43	41,43	37,67	47,67		
W01.120_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	14,50	42,55	41,56	38,00	48,00		
W01.120_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	47,50	42,45	41,44	37,67	47,67		
W01.120_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	17,50	42,50	41,49	37,91	47,91		
W02.01_A	Donarpad 9	1,50	44,30	43,72	41,02	51,02		
W02.01_B	Donarpad 9	4,50	44,23	43,66	40,94	50,94		
W02.01_C	Donarpad 9	7,50	43,98	43,44	40,72	50,72		
W02.02_A	Donarpad 9	1,50	44,45	43,85	41,17	51,17		
W02.02_B	Donarpad 9	4,50	44,33	43,74	41,05	51,05		
W02.02_C	Donarpad 9	7,50	44,20	43,62	40,92	50,92		
W02.03_A	Donarpad 9	1,50	44,50	43,89	41,21	51,21		
W02.03_B	Donarpad 9	4,50	44,34	43,74	41,06	51,06		
W02.03_C	Donarpad 9	7,50	44,28	43,69	41,00	51,00		
W02.04_A	Donarpad 9	1,50	40,94	40,51	37,67	47,67		
W02.04_B	Donarpad 9	4,50	41,39	40,95	38,05	48,05		
W02.04_C	Donarpad 9	7,50	42,32	41,91	38,85	48,85		
W02.05_A	Donarpad 9	1,50	39,69	39,13	36,50	46,50		
W02.05_B	Donarpad 9	4,50	40,67	40,15	37,53	47,53		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W02.05_C	Donarpad 9	7,50	42,67	42,18	39,61	49,61
W02.06_A	Donarpad 9	1,50	39,31	38,69	36,31	46,31
W02.06_B	Donarpad 9	4,50	40,36	39,77	37,43	47,43
W02.06_C	Donarpad 9	7,50	42,22	41,58	39,20	49,20
W02.07_A	Donarpad 9	1,50	38,81	38,20	35,67	45,67
W02.07_B	Donarpad 9	4,50	39,17	38,54	35,99	45,99
W02.07_C	Donarpad 9	7,50	39,88	39,27	36,78	46,78
W02.08_A	Donarpad 9	1,50	37,10	36,49	33,15	43,15
W02.08_B	Donarpad 9	4,50	37,54	36,90	33,61	43,61
W02.08_C	Donarpad 9	7,50	38,41	37,84	34,66	44,66
W02.09_A	Donarpad 9	1,50	34,56	33,92	30,99	40,99
W02.09_B	Donarpad 9	4,50	34,82	34,17	31,28	41,28
W02.09_C	Donarpad 9	7,50	34,62	34,02	31,10	41,10
W03.01_A	Schalm-Steiger [1]	1,50	37,94	37,30	34,63	44,63
W03.01_B	Schalm-Steiger [1]	4,50	39,05	38,48	35,71	45,71
W03.01_C	Schalm-Steiger [1]	7,50	40,08	39,56	36,62	46,62
W03.01_D	Schalm-Steiger [1]	10,50	40,76	40,19	37,22	47,22
W03.02_A	Schalm-Steiger [2]	1,50	37,26	36,65	33,99	43,99
W03.02_B	Schalm-Steiger [2]	4,50	38,36	37,80	35,03	45,03
W03.02_C	Schalm-Steiger [2]	7,50	40,03	39,55	36,58	46,58
W03.02_D	Schalm-Steiger [2]	10,50	40,59	40,07	37,09	47,09
W03.03_A	Schalm-Steiger [3]	1,50	36,89	36,23	33,51	43,51
W03.03_B	Schalm-Steiger [3]	4,50	38,01	37,42	34,68	44,68
W03.03_C	Schalm-Steiger [3]	7,50	39,67	39,20	36,23	46,23
W03.03_D	Schalm-Steiger [3]	10,50	40,68	40,21	37,23	47,23
W03.04_A	Schalm-Steiger [4]	1,50	36,69	36,01	33,33	43,33
W03.04_B	Schalm-Steiger [4]	4,50	37,65	37,04	34,32	44,32
W03.04_C	Schalm-Steiger [4]	7,50	39,26	38,70	35,86	45,86
W03.04_D	Schalm-Steiger [4]	10,50	40,93	40,45	37,50	47,50
W03.05_A	Schalm-Steiger [5]	1,50	36,64	35,89	33,15	43,15
W03.05_B	Schalm-Steiger [5]	4,50	37,52	36,81	34,09	44,09
W03.05_C	Schalm-Steiger [5]	7,50	38,94	38,27	35,58	45,58
W03.05_D	Schalm-Steiger [5]	10,50	41,30	40,73	37,86	47,86
W03.06_A	Schalm-Steiger [6]	1,50	36,33	35,57	32,77	42,77
W03.06_B	Schalm-Steiger [6]	4,50	37,34	36,59	33,79	43,79
W03.06_C	Schalm-Steiger [6]	7,50	38,89	38,12	35,33	45,33
W03.06_D	Schalm-Steiger [6]	10,50	42,06	41,35	38,39	48,39
W03.07_A	Schalm-Steiger [7]	1,50	35,83	35,14	32,41	42,41
W03.07_B	Schalm-Steiger [7]	4,50	36,70	36,01	33,25	43,25
W03.07_C	Schalm-Steiger [7]	7,50	38,37	37,66	34,80	44,80
W03.07_D	Schalm-Steiger [7]	10,50	42,18	41,43	38,18	48,18
W03.08_A	Schalm-Steiger [8]	1,50	35,19	34,43	31,68	41,68
W03.08_B	Schalm-Steiger [8]	4,50	35,99	35,25	32,47	42,47
W03.08_C	Schalm-Steiger [8]	7,50	37,30	36,56	33,69	43,69
W03.08_D	Schalm-Steiger [8]	10,50	40,58	39,84	36,66	46,66
W03.09_A	Schalm-Steiger [9]	1,50	35,37	34,66	32,10	42,10
W03.09_B	Schalm-Steiger [9]	4,50	36,16	35,46	32,88	42,88
W03.09_C	Schalm-Steiger [9]	7,50	37,55	36,89	34,27	44,27
W03.09_D	Schalm-Steiger [9]	10,50	40,56	39,92	37,09	47,09
W03.10_A	Schalm-Steiger [10]	1,50	35,80	34,94	32,12	42,12
W03.10_B	Schalm-Steiger [10]	4,50	36,35	35,46	32,72	42,72
W03.10_C	Schalm-Steiger [10]	7,50	37,28	36,32	33,53	43,53
W03.10_D	Schalm-Steiger [10]	10,50	39,11	38,12	35,19	45,19
W03.11_A	Schalm-Steiger [11]	1,50	37,98	37,10	34,04	44,04
W03.11_B	Schalm-Steiger [11]	4,50	38,70	37,79	34,66	44,66
W03.11_C	Schalm-Steiger [11]	7,50	39,36	38,37	35,24	45,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht Etmaal
W03.11_D	Schalm-Steiger [11]		10,50	40,03	39,00	35,81 45,81
W03.12_A	Schalm-Steiger [12]		1,50	38,20	37,44	34,65 44,65
W03.12_B	Schalm-Steiger [12]		4,50	38,97	38,20	35,44 45,44
W03.12_C	Schalm-Steiger [12]		7,50	39,84	39,00	36,09 46,09
W03.12_D	Schalm-Steiger [12]		10,50	40,72	39,82	36,76 46,76
W03.13_A	Schalm-Steiger [13]		1,50	38,40	37,70	35,21 45,21
W03.13_B	Schalm-Steiger [13]		4,50	39,43	38,76	36,36 46,36
W03.13_C	Schalm-Steiger [13]		7,50	40,41	39,74	37,30 47,30
W03.13_D	Schalm-Steiger [13]		10,50	40,80	40,09	37,59 47,59
W03.14_A	Schalm-Steiger [14]		1,50	37,57	37,04	34,69 44,69
W03.14_B	Schalm-Steiger [14]		4,50	38,87	38,40	36,10 46,10
W03.14_C	Schalm-Steiger [14]		7,50	39,21	38,73	36,37 46,37
W03.14_D	Schalm-Steiger [14]		10,50	40,04	39,52	37,13 47,13
W03.15_A	Schalm-Steiger [15]		1,50	37,16	36,70	34,41 44,41
W03.15_B	Schalm-Steiger [15]		4,50	38,53	38,10	35,78 45,78
W03.15_C	Schalm-Steiger [15]		7,50	39,19	38,69	36,13 46,13
W03.15_D	Schalm-Steiger [15]		10,50	39,21	38,76	36,11 46,11
W03.16_A	Schalm-Steiger [16]		1,50	37,72	37,22	34,92 44,92
W03.16_B	Schalm-Steiger [16]		4,50	38,09	37,66	35,46 45,46
W03.16_C	Schalm-Steiger [16]		7,50	38,64	38,15	35,91 45,91
W03.16_D	Schalm-Steiger [16]		10,50	39,46	38,94	36,66 46,66
W03.17_A	Schalm-Steiger [17]		1,50	38,86	38,22	35,73 45,73
W03.17_B	Schalm-Steiger [17]		4,50	39,00	38,37	35,93 45,93
W03.17_C	Schalm-Steiger [17]		7,50	39,31	38,67	36,25 46,25
W03.17_D	Schalm-Steiger [17]		10,50	39,90	39,32	36,93 46,93
W03.18_A	Schalm-Steiger [18]		1,50	40,23	39,54	37,05 47,05
W03.18_B	Schalm-Steiger [18]		4,50	40,83	40,08	37,56 47,56
W03.18_C	Schalm-Steiger [18]		7,50	40,61	39,92	37,56 47,56
W03.18_D	Schalm-Steiger [18]		10,50	40,31	39,77	37,42 47,42
W03.19_A	Schalm-Steiger [19]		1,50	41,24	40,48	37,79 47,79
W03.19_B	Schalm-Steiger [19]		4,50	41,97	41,17	38,43 48,43
W03.19_C	Schalm-Steiger [19]		7,50	41,67	40,99	38,48 48,48
W03.19_D	Schalm-Steiger [19]		10,50	40,30	39,72	37,27 47,27
W03.20_A	Schalm-Steiger [20]		1,50	37,02	36,50	34,00 44,00
W03.20_B	Schalm-Steiger [20]		4,50	36,01	35,24	32,64 42,64
W03.20_C	Schalm-Steiger [20]		7,50	38,37	37,75	35,20 45,20
W03.20_D	Schalm-Steiger [20]		10,50	39,62	38,87	36,05 46,05
W03.21_A	Schalm-Steiger [21]		1,50	37,71	37,20	34,71 44,71
W03.21_B	Schalm-Steiger [21]		4,50	38,20	37,67	35,11 45,11
W03.21_C	Schalm-Steiger [21]		7,50	39,31	38,78	36,27 46,27
W03.21_D	Schalm-Steiger [21]		10,50	41,27	40,67	37,95 47,95
W04.01_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263		1,50	34,51	33,81	30,80 40,80
W04.02_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263		1,50	34,78	34,02	31,06 41,06
W04.03_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263		1,50	35,47	34,74	31,96 41,96
W04.04_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263		1,50	36,22	35,65	33,25 43,25
W04.05_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263		1,50	38,10	37,60	35,33 45,33
W04.06_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263		1,50	40,39	40,04	38,08 48,08
W04.07_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263		1,50	40,46	40,11	38,08 48,08
W04.08_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263		1,50	39,96	39,53	37,45 47,45
W04.09_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263		1,50	36,34	35,75	32,99 42,99
W05.01_A	Tolhuislaan 255 t/m 261		1,50	34,20	33,25	30,22 40,22
W05.02_A	Tolhuislaan 255 t/m 261		1,50	33,00	32,11	29,04 39,04
W05.03_A	Tolhuislaan 255 t/m 261		1,50	32,81	31,94	28,77 38,77
W05.04_A	Tolhuislaan 255 t/m 261		1,50	33,41	32,63	29,60 39,60
W05.05_A	Tolhuislaan 255 t/m 261		1,50	35,42	34,72	31,74 41,74
W05.06_A	Tolhuislaan 255 t/m 261		1,50	34,85	34,14	31,13 41,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W05.07_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	32,20	31,32	27,74	37,74
W05.08_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	32,20	31,41	28,27	38,27
W05.09_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	35,50	34,72	31,62	41,62
W05.10_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	38,68	37,81	34,90	44,90
W06.01_A	Rechthuisstraat 43	1,50	40,07	39,36	36,78	46,78
W06.02_A	Rechthuisstraat 43	1,50	40,57	39,87	37,05	47,05
W06.03_A	Rechthuisstraat 43	1,50	40,77	39,81	37,14	47,14
W06.04_A	Rechthuisstraat 43	1,50	42,60	41,86	39,05	49,05
W06.05_A	Rechthuisstraat 43	1,50	42,38	41,66	38,85	48,85
W06.06_A	Rechthuisstraat 43	1,50	42,27	41,58	38,72	48,72
W06.07_A	Rechthuisstraat 43	1,50	42,16	41,48	38,62	48,62
W06.08_A	Rechthuisstraat 43	1,50	37,58	37,02	34,66	44,66
W07.01_A	Rechthuisstraat 29	1,50	34,00	33,25	30,64	40,64
W07.02_A	Rechthuisstraat 29	1,50	34,93	34,20	31,76	41,76
W07.03_A	Rechthuisstraat 29	1,50	30,97	30,39	27,53	37,53
W07.04_A	Rechthuisstraat 29	1,50	31,95	31,25	28,54	38,54
W07.05_A	Rechthuisstraat 29	1,50	32,45	31,74	28,80	38,80
W07.06_A	Rechthuisstraat 29	1,50	34,04	33,24	30,02	40,02
W07.07_A	Rechthuisstraat 29	1,50	33,74	32,98	29,83	39,83
W08.01_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	39,54	38,72	35,96	45,96
W08.02_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	39,68	38,74	35,75	45,75
W08.03_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	40,21	39,12	36,40	46,40
W08.04_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	42,54	41,72	38,99	48,99
W08.05_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	42,24	41,47	38,74	48,74
W08.06_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	42,13	41,39	38,64	48,64
W08.07_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	42,12	41,39	38,65	48,65
W08.08_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	32,96	32,09	29,44	39,44
W09.01_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	33,29	32,46	29,89	39,89
W09.02_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	33,66	32,78	30,33	40,33
W09.03_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	35,43	34,57	32,40	42,40
W09.04_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	37,31	36,58	34,59	44,59
W09.05_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	39,29	38,60	36,29	46,29
W09.06_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	30,41	29,70	27,05	37,05
W09.07_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	29,22	28,48	25,95	35,95
W09.08_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	28,75	27,93	25,19	35,19
W10.01_A	Rechthuislaan 9-11	1,50	37,49	36,40	33,17	43,17
W10.02_A	Rechthuislaan 9-11	1,50	36,09	35,11	31,68	41,68
W10.03_A	Rechthuislaan 9-11	1,50	33,76	32,66	29,55	39,55
W10.04_A	Rechthuislaan 9-11	1,50	32,48	31,23	28,29	38,29
W11.01_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	1,50	39,64	38,64	35,65	45,65
W11.01_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	4,50	40,66	39,68	36,64	46,64
W11.01_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	7,50	41,70	40,75	37,73	47,73
W11.01_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	10,50	42,10	41,14	37,90	47,90
W11.02_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	1,50	39,97	38,98	35,99	45,99
W11.02_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	4,50	41,12	40,13	37,12	47,12
W11.02_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	7,50	42,54	41,61	38,63	48,63
W11.02_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	10,50	42,42	41,43	38,20	48,20
W11.03_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	1,50	39,56	38,47	35,38	45,38
W11.03_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	4,50	40,05	38,98	35,87	45,87
W11.03_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	7,50	41,15	40,14	37,15	47,15
W11.03_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	10,50	40,54	39,52	36,38	46,38
W11.04_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	1,50	38,85	37,98	35,02	45,02
W11.04_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	4,50	39,15	38,26	35,15	45,15
W11.04_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	7,50	40,19	39,37	36,31	46,31
W11.04_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	10,50	38,24	37,44	34,29	44,29
W11.05_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtselaan 2	1,50	39,99	39,31	36,79	46,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W11.05_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	4,50	40,30	39,67	37,19	47,19
W11.05_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	7,50	40,23	39,52	37,11	47,11
W11.05_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	10,50	36,54	35,71	33,11	43,11
W11.06_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	1,50	32,83	32,38	30,28	40,28
W11.06_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	4,50	34,06	33,55	31,45	41,45
W11.06_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	7,50	34,94	34,38	32,21	42,21
W11.06_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	10,50	34,91	34,22	31,78	41,78
W12.01_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	37,81	37,07	34,81	44,81
W12.02_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	40,50	39,92	37,28	47,28
W12.03_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	41,68	40,97	38,31	48,31
W12.04_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	42,28	41,44	38,74	48,74
W12.05_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	42,48	41,64	38,96	48,96
W12.06_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	42,41	41,57	38,95	48,95
W12.07_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	42,57	41,72	39,08	49,08
W12.08_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	42,63	41,79	39,19	49,19
W12.09_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	42,68	41,83	39,23	49,23
W12.10_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	43,14	42,22	39,57	49,57
W12.11_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	41,02	39,88	37,04	47,04
W12.12_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	39,04	38,30	35,96	45,96
W12.13_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	36,20	35,50	33,38	43,38
W12.14_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	35,65	34,89	32,34	42,34
W12.15_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	37,59	36,92	34,47	44,47
W12.16_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	37,39	36,73	34,22	44,22
W12.17_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	36,83	36,20	33,83	43,83
W12.18_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	37,81	37,06	34,61	44,61
W12.19_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	37,94	37,12	34,47	44,47
W12.20_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	37,51	36,63	33,93	43,93
W12.21_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	37,77	36,84	34,21	44,21
W12.22_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	36,81	35,98	33,47	43,47
W13.01_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	32,11	31,36	28,73	38,73
W13.02_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	31,89	31,09	28,52	38,52
W13.03_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	34,45	33,66	31,06	41,06
W13.04_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	34,33	33,60	31,07	41,07
W13.05_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	33,82	32,99	30,33	40,33
W13.06_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	33,71	33,08	30,70	40,70
W14.01_A	Rechthuislaan 16	1,50	36,82	35,98	33,46	43,46
W14.02_A	Rechthuislaan 16	1,50	38,16	37,43	34,97	44,97
W14.03_A	Rechthuislaan 16	1,50	39,40	38,68	36,19	46,19
W14.04_A	Rechthuislaan 16	1,50	39,79	39,12	36,66	46,66
W14.05_A	Rechthuislaan 16	1,50	39,52	38,86	36,42	46,42
W15.01_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	38,71	38,35	36,02	46,02
W15.02_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	38,32	37,92	35,42	45,42
W15.03_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	38,18	37,59	34,93	44,93
W15.04_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	37,78	37,12	34,59	44,59
W15.05_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	35,27	34,44	32,21	42,21
W15.06_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	35,85	35,07	32,96	42,96
W15.07_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	37,61	37,05	34,91	44,91
W15.08_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	37,82	37,41	34,89	44,89
W15.09_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	37,35	37,05	34,79	44,79
W15.10_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	37,83	37,50	35,07	45,07
W15.11_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	34,19	33,66	31,82	41,82
W15.12_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	36,45	35,92	34,15	44,15
W15.13_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	37,18	36,83	35,36	45,36
W15.14_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	39,24	38,96	36,98	46,98
W15.15_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	39,90	39,48	37,04	47,04
W15.16_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	40,20	39,58	37,27	47,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal			
W15.17_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	30,82	30,34	27,94	37,94			
W15.18_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	31,94	31,48	28,95	38,95			
W15.19_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	34,12	33,36	30,75	40,75			
W15.20_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	32,99	32,27	29,97	39,97			
W15.21_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	31,88	31,33	29,15	39,15			
W15.22_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	31,09	30,39	27,84	37,84			
W15.23_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	31,34	30,55	27,85	37,85			
W15.24_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	30,73	29,96	27,21	37,21			
W15.25_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	32,33	31,67	28,99	38,99			
W16.01_A	Brede Hilledijk 279-281	1,50	39,59	39,01	36,72	46,72			
W16.02_A	Brede Hilledijk 279-281	1,50	41,54	40,84	38,20	48,20			
W16.03_A	Brede Hilledijk 279-281	1,50	42,64	41,69	38,93	48,93			
W16.04_A	Brede Hilledijk 279-281	1,50	42,57	41,63	38,81	48,81			
W17.01_A	Brede Hilledijk 271	1,50	42,22	41,13	38,18	48,18			
W17.02_A	Brede Hilledijk 271	1,50	42,50	41,37	38,38	48,38			
W17.03_A	Brede Hilledijk 271	1,50	40,88	39,70	36,64	46,64			
W17.04_A	Brede Hilledijk 271	1,50	39,69	38,75	36,06	46,06			
W17.05_A	Brede Hilledijk 271	1,50	40,38	39,63	37,18	47,18			
W18.01_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	38,17	37,36	35,03	45,03			
W18.02_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	35,78	34,96	32,61	42,61			
W18.03_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	34,28	33,50	31,27	41,27			
W18.04_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	35,46	34,70	32,56	42,56			
W18.05_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	39,93	39,18	36,80	46,80			
W18.06_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	41,05	40,37	37,94	47,94			
W18.07_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	40,76	39,94	37,56	47,56			
W18.08_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	40,57	39,62	37,16	47,16			
W18.09_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	40,54	39,81	37,36	47,36			
W18.10_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	40,06	39,28	36,86	46,86			
W18.11_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	38,07	37,19	34,35	44,35			
W18.12_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	37,93	37,18	34,57	44,57			
W18.13_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	36,28	35,30	32,35	42,35			
W18.14_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	33,27	32,35	29,26	39,26			
W18.15_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	30,39	29,66	27,20	37,20			
W18.16_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	36,39	35,59	33,06	43,06			
W18.17_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	37,10	36,10	33,29	43,29			
W18.18_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	35,50	34,70	32,01	42,01			
W18.19_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	37,70	36,92	34,34	44,34			
W18.20_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	39,26	38,40	35,62	45,62			
W18.21_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	38,95	37,99	35,38	45,38			
W18.22_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	38,70	37,65	34,96	44,96			
W18.23_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	38,73	37,68	34,82	44,82			
W18.24_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	36,90	36,06	32,09	42,09			
W18.25_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	35,33	34,51	31,40	41,40			
W19.01_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	37,57	36,76	34,53	44,53			
W19.02_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	37,40	36,52	34,23	44,23			
W19.03_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	37,88	36,96	34,57	44,57			
W19.04_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	35,99	35,40	33,31	43,31			
W19.05_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	37,21	36,71	34,63	44,63			
W19.06_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	37,20	36,77	34,66	44,66			
W19.07_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	37,72	37,27	35,07	45,07			
W19.08_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	38,66	38,14	36,01	46,01			
W19.09_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	36,48	35,97	33,68	43,68			
W20.01_A	Sumatraweg 20-22	1,50	36,36	35,66	33,44	43,44			
W20.02_A	Sumatraweg 20-22	1,50	37,90	37,23	34,87	44,87			
W20.03_A	Sumatraweg 20-22	1,50	40,83	40,03	37,13	47,13			
W20.04_A	Sumatraweg 20-22	1,50	42,01	40,92	37,90	47,90			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W20.05_A	Sumatraweg 20-22	1,50	39,63	38,94	36,45	46,45
W21.01_A	Brede Hilledijk 257	1,50	41,85	40,74	37,93	47,93
W21.02_A	Brede Hilledijk 257	1,50	41,45	40,40	37,59	47,59
W21.03_A	Brede Hilledijk 257	1,50	38,18	37,44	35,01	45,01
W21.04_A	Brede Hilledijk 257	1,50	38,46	37,70	35,24	45,24
W22.01_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	41,23	40,18	37,55	47,55
W22.02_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	41,49	40,42	37,77	47,77
W22.03_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	41,39	40,38	37,75	47,75
W22.04_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	41,52	40,57	37,90	47,90
W22.05_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	35,74	35,05	32,69	42,69
W22.06_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	36,43	35,77	33,37	43,37
W22.07_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	37,61	36,95	34,57	44,57
W22.08_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	37,44	36,77	34,31	44,31
W23.01_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	42,08	41,04	37,74	47,74
W23.02_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	42,08	41,04	37,80	47,80
W23.03_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	37,36	36,22	33,39	43,39
W23.04_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	37,43	36,18	33,04	43,04
W23.05_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	37,06	35,83	32,27	42,27
W23.06_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	36,44	35,46	31,29	41,29
W23.07_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	41,64	41,01	38,47	48,47
W23.08_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	42,40	41,89	39,31	49,31
W24.01_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	37,84	37,12	34,31	44,31
W24.02_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	38,21	37,52	34,71	44,71
W24.03_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	38,61	37,71	35,04	45,04
W24.04_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	39,20	38,22	35,69	45,69
W24.05_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	39,92	38,96	36,58	46,58
W24.06_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	40,46	39,50	37,22	47,22
W24.07_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	41,13	40,27	38,03	48,03
W24.08_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	41,75	41,03	38,63	48,63
W25.01_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	38,56	37,35	34,02	44,02
W25.02_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	38,79	37,59	34,28	44,28
W25.03_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	33,14	31,84	29,12	39,12
W25.04_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	32,19	30,72	27,62	37,62
W25.05_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	32,05	30,62	27,39	37,39
W25.06_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	31,87	30,58	27,36	37,36
W25.07_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	31,46	30,36	26,94	36,94
W25.08_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	32,21	31,37	28,22	38,22
W25.09_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	40,12	39,62	37,32	47,32
W25.10_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	40,06	39,57	37,29	47,29
W26.01_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	38,95	38,33	35,71	45,71
W26.02_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	38,93	38,24	35,45	45,45
W26.03_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	39,24	38,42	35,70	45,70
W26.04_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	39,44	38,54	35,89	45,89
W26.05_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	39,63	38,65	35,88	45,88
W26.06_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	40,61	39,48	36,59	46,59
W26.07_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	40,40	39,30	36,40	46,40
W26.08_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	33,34	32,22	29,25	39,25
W26.09_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	35,83	34,97	32,45	42,45
W27.01_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	38,49	37,66	35,09	45,09
W27.02_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	38,45	37,63	35,06	45,06
W27.03_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	38,45	37,64	35,09	45,09
W27.04_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	38,56	37,78	35,24	45,24
W27.05_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	38,69	37,93	35,33	45,33
W27.06_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	38,83	38,11	35,48	45,48
W27.07_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	34,83	34,16	31,37	41,37
W27.08_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	34,17	33,55	30,54	40,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving				Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W27.09_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m				1,50	34,01	33,46	30,35	40,35	
W27.10_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m				1,50	33,94	33,50	30,34	40,34	
W27.11_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m				1,50	34,36	33,88	30,92	40,92	
W27.12_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m				1,50	34,61	34,13	31,27	41,27	
W27.13_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m				1,50	34,89	34,36	31,64	41,64	
W27.14_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m				1,50	34,06	33,13	30,59	40,59	
W29.100_A	W29 [1]				79,50	38,94	37,96	34,99	44,99	
W29.100_A	W29 [1]				49,50	37,39	36,61	33,69	43,69	
W29.100_A	W29 [1]				19,50	32,18	31,36	28,53	38,53	
W29.100_A	W29 [1]				61,50	38,89	37,95	34,98	44,98	
W29.100_A	W29 [1]				31,50	32,94	32,14	29,35	39,35	
W29.100_A	W29 [1]				1,50	32,31	31,50	29,04	39,04	
W29.100_B	W29 [1]				82,50	38,41	37,44	34,29	44,29	
W29.100_B	W29 [1]				52,50	37,51	36,71	33,80	43,80	
W29.100_B	W29 [1]				22,50	32,25	31,45	28,65	38,65	
W29.100_B	W29 [1]				64,50	39,05	38,10	35,09	45,09	
W29.100_B	W29 [1]				34,50	33,31	32,52	29,72	39,72	
W29.100_B	W29 [1]				4,50	32,36	31,55	29,07	39,07	
W29.100_C	W29 [1]				85,50	38,39	37,41	34,24	44,24	
W29.100_C	W29 [1]				55,50	37,63	36,82	33,93	43,93	
W29.100_C	W29 [1]				25,50	32,43	31,63	28,83	38,83	
W29.100_C	W29 [1]				67,50	39,05	38,09	35,09	45,09	
W29.100_C	W29 [1]				37,50	34,01	33,26	30,38	40,38	
W29.100_C	W29 [1]				7,50	32,34	31,52	29,05	39,05	
W29.100_D	W29 [1]				88,50	38,58	37,63	34,51	44,51	
W29.100_D	W29 [1]				58,50	37,85	37,01	34,11	44,11	
W29.100_D	W29 [1]				28,50	32,66	31,86	29,08	39,08	
W29.100_D	W29 [1]				70,50	39,05	38,09	35,10	45,10	
W29.100_D	W29 [1]				40,50	34,84	34,10	31,24	41,24	
W29.100_D	W29 [1]				10,50	32,41	31,59	29,12	39,12	
W29.100_E	W29 [1]				73,50	39,01	38,04	35,02	45,02	
W29.100_E	W29 [1]				43,50	36,09	35,35	32,56	42,56	
W29.100_E	W29 [1]				13,50	32,54	31,71	29,22	39,22	
W29.100_F	W29 [1]				76,50	38,82	37,85	34,82	44,82	
W29.100_F	W29 [1]				46,50	37,29	36,52	33,60	43,60	
W29.100_F	W29 [1]				16,50	32,62	31,78	29,14	39,14	
W29.101_A	W29 [2]				79,50	38,66	37,61	34,54	44,54	
W29.101_A	W29 [2]				49,50	37,19	36,36	33,30	43,30	
W29.101_A	W29 [2]				19,50	32,43	31,64	28,83	38,83	
W29.101_A	W29 [2]				61,50	38,73	37,72	34,63	44,63	
W29.101_A	W29 [2]				31,50	33,28	32,48	29,67	39,67	
W29.101_A	W29 [2]				1,50	32,55	31,77	29,39	39,39	
W29.101_B	W29 [2]				82,50	38,14	37,12	33,83	43,83	
W29.101_B	W29 [2]				52,50	37,27	36,43	33,39	43,39	
W29.101_B	W29 [2]				22,50	32,57	31,78	28,95	38,95	
W29.101_B	W29 [2]				64,50	38,80	37,79	34,69	44,69	
W29.101_B	W29 [2]				34,50	33,69	32,90	30,05	40,05	
W29.101_B	W29 [2]				4,50	32,59	31,81	29,42	39,42	
W29.101_C	W29 [2]				85,50	37,85	36,82	33,49	43,49	
W29.101_C	W29 [2]				55,50	37,40	36,55	33,52	43,52	
W29.101_C	W29 [2]				25,50	32,74	31,95	29,13	39,13	
W29.101_C	W29 [2]				67,50	38,80	37,78	34,69	44,69	
W29.101_C	W29 [2]				37,50	34,63	33,87	30,78	40,78	
W29.101_C	W29 [2]				7,50	32,59	31,79	29,40	39,40	
W29.101_D	W29 [2]				88,50	38,10	37,10	33,85	43,85	
W29.101_D	W29 [2]				58,50	37,66	36,77	33,75	43,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.101_D	W29 [2]	28,50	32,98	32,18	29,38	39,38
W29.101_D	W29 [2]	70,50	38,80	37,78	34,69	44,69
W29.101_D	W29 [2]	40,50	35,32	34,55	31,47	41,47
W29.101_D	W29 [2]	10,50	32,68	31,89	29,54	39,54
W29.101_E	W29 [2]	73,50	38,78	37,76	34,67	44,67
W29.101_E	W29 [2]	43,50	36,34	35,51	32,44	42,44
W29.101_E	W29 [2]	13,50	32,80	32,01	29,61	39,61
W29.101_F	W29 [2]	76,50	38,56	37,51	34,39	44,39
W29.101_F	W29 [2]	46,50	37,12	36,29	33,24	43,24
W29.101_F	W29 [2]	16,50	32,81	32,01	29,43	39,43
W29.102_A	W29 [3]	79,50	38,61	37,54	34,47	44,47
W29.102_A	W29 [3]	49,50	37,34	36,45	33,36	43,36
W29.102_A	W29 [3]	19,50	32,75	31,97	29,16	39,16
W29.102_A	W29 [3]	61,50	38,76	37,71	34,62	44,62
W29.102_A	W29 [3]	31,50	33,65	32,85	29,99	39,99
W29.102_A	W29 [3]	1,50	32,86	32,12	29,83	39,83
W29.102_B	W29 [3]	82,50	38,06	37,03	33,82	43,82
W29.102_B	W29 [3]	52,50	37,40	36,51	33,43	43,43
W29.102_B	W29 [3]	22,50	32,90	32,12	29,29	39,29
W29.102_B	W29 [3]	64,50	38,79	37,74	34,64	44,64
W29.102_B	W29 [3]	34,50	34,07	33,27	30,35	40,35
W29.102_B	W29 [3]	4,50	32,91	32,17	29,86	39,86
W29.102_C	W29 [3]	85,50	37,63	36,58	33,18	43,18
W29.102_C	W29 [3]	55,50	37,54	36,63	33,57	43,57
W29.102_C	W29 [3]	25,50	33,10	32,32	29,47	39,47
W29.102_C	W29 [3]	67,50	38,78	37,73	34,64	44,64
W29.102_C	W29 [3]	37,50	35,06	34,27	31,03	41,03
W29.102_C	W29 [3]	7,50	32,91	32,16	29,86	39,86
W29.102_D	W29 [3]	88,50	37,89	36,87	33,58	43,58
W29.102_D	W29 [3]	58,50	37,83	36,88	33,84	43,84
W29.102_D	W29 [3]	28,50	33,33	32,54	29,70	39,70
W29.102_D	W29 [3]	70,50	38,77	37,72	34,63	44,63
W29.102_D	W29 [3]	40,50	35,65	34,84	31,62	41,62
W29.102_D	W29 [3]	10,50	33,00	32,26	29,98	39,98
W29.102_E	W29 [3]	73,50	38,76	37,71	34,63	44,63
W29.102_E	W29 [3]	43,50	36,65	35,77	32,62	42,62
W29.102_E	W29 [3]	13,50	33,08	32,33	29,99	39,99
W29.102_F	W29 [3]	76,50	38,53	37,45	34,33	44,33
W29.102_F	W29 [3]	46,50	37,27	36,39	33,29	43,29
W29.102_F	W29 [3]	16,50	32,91	32,14	29,56	39,56
W29.103_A	W29 [4]	79,50	38,64	37,58	34,57	44,57
W29.103_A	W29 [4]	49,50	37,56	36,65	33,56	43,56
W29.103_A	W29 [4]	19,50	33,09	32,30	29,48	39,48
W29.103_A	W29 [4]	61,50	38,84	37,79	34,75	44,75
W29.103_A	W29 [4]	31,50	34,03	33,25	30,33	40,33
W29.103_A	W29 [4]	1,50	33,79	32,99	30,68	40,68
W29.103_B	W29 [4]	82,50	37,91	36,88	33,64	43,64
W29.103_B	W29 [4]	52,50	37,62	36,70	33,63	43,63
W29.103_B	W29 [4]	22,50	33,29	32,53	29,64	39,64
W29.103_B	W29 [4]	64,50	38,85	37,80	34,77	44,77
W29.103_B	W29 [4]	34,50	34,48	33,69	30,69	40,69
W29.103_B	W29 [4]	4,50	33,21	32,50	30,24	40,24
W29.103_C	W29 [4]	85,50	37,48	36,41	32,98	42,98
W29.103_C	W29 [4]	55,50	37,76	36,82	33,78	43,78
W29.103_C	W29 [4]	25,50	33,49	32,72	29,82	39,82
W29.103_C	W29 [4]	67,50	38,83	37,79	34,76	44,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.103_C	W29 [4]	37,50	35,43	34,62	31,36	41,36
W29.103_C	W29 [4]	7,50	33,22	32,51	30,25	40,25
W29.103_D	W29 [4]	88,50	37,76	36,72	33,39	43,39
W29.103_D	W29 [4]	58,50	38,11	37,13	34,14	44,14
W29.103_D	W29 [4]	28,50	33,71	32,93	30,03	40,03
W29.103_D	W29 [4]	70,50	38,82	37,78	34,75	44,75
W29.103_D	W29 [4]	40,50	35,99	35,16	31,95	41,95
W29.103_D	W29 [4]	10,50	33,32	32,62	30,38	40,38
W29.103_E	W29 [4]	73,50	38,82	37,77	34,75	44,75
W29.103_E	W29 [4]	43,50	37,05	36,15	33,04	43,04
W29.103_E	W29 [4]	13,50	33,38	32,66	30,35	40,35
W29.103_F	W29 [4]	76,50	38,59	37,52	34,46	44,46
W29.103_F	W29 [4]	46,50	37,51	36,60	33,51	43,51
W29.103_F	W29 [4]	16,50	32,96	32,18	29,50	39,50
W29.104_A	W29 [5]	79,50	38,64	37,59	34,71	44,71
W29.104_A	W29 [5]	49,50	37,71	36,76	33,78	43,78
W29.104_A	W29 [5]	19,50	33,43	32,65	29,82	39,82
W29.104_A	W29 [5]	61,50	38,90	37,87	34,98	44,98
W29.104_A	W29 [5]	31,50	34,17	33,36	30,53	40,53
W29.104_A	W29 [5]	1,50	34,15	33,34	31,02	41,02
W29.104_B	W29 [5]	82,50	37,79	36,73	33,51	43,51
W29.104_B	W29 [5]	52,50	37,77	36,82	33,86	43,86
W29.104_B	W29 [5]	22,50	33,46	32,68	29,87	39,87
W29.104_B	W29 [5]	64,50	38,90	37,86	34,98	44,98
W29.104_B	W29 [5]	34,50	34,70	33,88	30,95	40,95
W29.104_B	W29 [5]	4,50	33,47	32,78	30,53	40,53
W29.104_C	W29 [5]	85,50	37,36	36,28	32,83	42,83
W29.104_C	W29 [5]	55,50	37,91	36,95	34,02	44,02
W29.104_C	W29 [5]	25,50	33,62	32,84	30,02	40,02
W29.104_C	W29 [5]	67,50	38,88	37,85	34,97	44,97
W29.104_C	W29 [5]	37,50	35,65	34,82	31,67	41,67
W29.104_C	W29 [5]	7,50	33,50	32,80	30,56	40,56
W29.104_D	W29 [5]	88,50	37,65	36,60	33,26	43,26
W29.104_D	W29 [5]	58,50	38,40	37,39	34,58	44,58
W29.104_D	W29 [5]	28,50	33,84	33,04	30,22	40,22
W29.104_D	W29 [5]	70,50	38,87	37,84	34,97	44,97
W29.104_D	W29 [5]	40,50	36,24	35,38	32,32	42,32
W29.104_D	W29 [5]	10,50	33,59	32,90	30,67	40,67
W29.104_E	W29 [5]	73,50	38,87	37,84	34,97	44,97
W29.104_E	W29 [5]	43,50	37,37	36,44	33,45	43,45
W29.104_E	W29 [5]	13,50	33,70	33,01	30,70	40,70
W29.104_F	W29 [5]	76,50	38,66	37,61	34,71	44,71
W29.104_F	W29 [5]	46,50	37,67	36,72	33,74	43,74
W29.104_F	W29 [5]	16,50	33,12	32,33	29,58	39,58
W29.105_A	W29 [6]	79,50	38,46	37,38	34,49	44,49
W29.105_A	W29 [6]	49,50	37,85	36,89	34,05	44,05
W29.105_A	W29 [6]	19,50	33,73	32,93	30,13	40,13
W29.105_A	W29 [6]	61,50	38,98	37,97	35,24	45,24
W29.105_A	W29 [6]	31,50	34,41	33,59	30,81	40,81
W29.105_A	W29 [6]	1,50	34,45	33,65	31,33	41,33
W29.105_B	W29 [6]	82,50	37,67	36,61	33,39	43,39
W29.105_B	W29 [6]	52,50	37,92	36,95	34,13	44,13
W29.105_B	W29 [6]	22,50	33,69	32,90	30,14	40,14
W29.105_B	W29 [6]	64,50	38,97	37,96	35,23	45,23
W29.105_B	W29 [6]	34,50	35,02	34,17	31,30	41,30
W29.105_B	W29 [6]	4,50	33,70	33,01	30,78	40,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.105_C	W29 [6]	85,50	37,26	36,16	32,69	42,69
W29.105_C	W29 [6]	55,50	38,07	37,10	34,31	44,31
W29.105_C	W29 [6]	25,50	33,85	33,05	30,29	40,29
W29.105_C	W29 [6]	67,50	38,95	37,94	35,22	45,22
W29.105_C	W29 [6]	37,50	35,87	35,03	32,00	42,00
W29.105_C	W29 [6]	7,50	33,74	33,05	30,82	40,82
W29.105_D	W29 [6]	88,50	37,55	36,49	33,14	43,14
W29.105_D	W29 [6]	58,50	38,66	37,65	35,01	45,01
W29.105_D	W29 [6]	28,50	34,07	33,26	30,50	40,50
W29.105_D	W29 [6]	70,50	38,94	37,94	35,21	45,21
W29.105_D	W29 [6]	40,50	36,52	35,64	32,72	42,72
W29.105_D	W29 [6]	10,50	33,82	33,14	30,91	40,91
W29.105_E	W29 [6]	73,50	38,94	37,94	35,21	45,21
W29.105_E	W29 [6]	43,50	37,64	36,69	33,84	43,84
W29.105_E	W29 [6]	13,50	33,91	33,22	30,91	40,91
W29.105_F	W29 [6]	76,50	38,78	37,74	34,99	44,99
W29.105_F	W29 [6]	46,50	37,81	36,85	34,00	44,00
W29.105_F	W29 [6]	16,50	33,39	32,60	29,89	39,89
W29.106_A	W29 [7]	79,50	38,31	37,21	34,33	44,33
W29.106_A	W29 [7]	49,50	37,95	36,99	34,30	44,30
W29.106_A	W29 [7]	19,50	33,94	33,13	30,41	40,41
W29.106_A	W29 [7]	61,50	39,02	38,04	35,47	45,47
W29.106_A	W29 [7]	31,50	34,62	33,79	31,10	41,10
W29.106_A	W29 [7]	1,50	34,75	33,91	31,57	41,57
W29.106_B	W29 [7]	82,50	37,57	36,49	33,29	43,29
W29.106_B	W29 [7]	52,50	38,02	37,06	34,39	44,39
W29.106_B	W29 [7]	22,50	33,89	33,09	30,41	40,41
W29.106_B	W29 [7]	64,50	39,01	38,03	35,46	45,46
W29.106_B	W29 [7]	34,50	35,35	34,49	31,73	41,73
W29.106_B	W29 [7]	4,50	33,84	33,14	30,91	40,91
W29.106_C	W29 [7]	85,50	37,37	36,28	32,84	42,84
W29.106_C	W29 [7]	55,50	38,18	37,22	34,59	44,59
W29.106_C	W29 [7]	25,50	34,04	33,24	30,56	40,56
W29.106_C	W29 [7]	67,50	38,99	38,01	35,45	45,45
W29.106_C	W29 [7]	37,50	36,04	35,18	32,33	42,33
W29.106_C	W29 [7]	7,50	33,91	33,21	30,99	40,99
W29.106_D	W29 [7]	88,50	37,47	36,40	33,04	43,04
W29.106_D	W29 [7]	58,50	38,82	37,84	35,35	45,35
W29.106_D	W29 [7]	28,50	34,27	33,45	30,77	40,77
W29.106_D	W29 [7]	70,50	38,98	38,01	35,44	45,44
W29.106_D	W29 [7]	40,50	36,79	35,90	33,17	43,17
W29.106_D	W29 [7]	10,50	33,96	33,26	31,01	41,01
W29.106_E	W29 [7]	73,50	38,98	38,01	35,44	45,44
W29.106_E	W29 [7]	43,50	37,79	36,84	34,13	44,13
W29.106_E	W29 [7]	13,50	33,96	33,24	30,89	40,89
W29.106_F	W29 [7]	76,50	38,85	37,85	35,26	45,26
W29.106_F	W29 [7]	46,50	37,91	36,95	34,25	44,25
W29.106_F	W29 [7]	16,50	33,65	32,84	30,20	40,20
W29.107_A	W29 [8]	79,50	38,19	37,07	34,23	44,23
W29.107_A	W29 [8]	49,50	38,06	37,11	34,52	44,52
W29.107_A	W29 [8]	19,50	34,06	33,25	30,62	40,62
W29.107_A	W29 [8]	61,50	39,05	38,10	35,64	45,64
W29.107_A	W29 [8]	31,50	34,83	33,99	31,36	41,36
W29.107_A	W29 [8]	1,50	34,93	34,04	31,65	41,65
W29.107_B	W29 [8]	82,50	37,47	36,38	33,20	43,20
W29.107_B	W29 [8]	52,50	38,13	37,18	34,62	44,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.107_B	W29 [8]	22,50	34,08	33,27	30,67	40,67
W29.107_B	W29 [8]	64,50	39,04	38,09	35,63	45,63
W29.107_B	W29 [8]	34,50	35,66	34,80	32,11	42,11
W29.107_B	W29 [8]	4,50	33,89	33,16	30,90	40,90
W29.107_C	W29 [8]	85,50	37,49	36,39	32,95	42,95
W29.107_C	W29 [8]	55,50	38,31	37,35	34,85	44,85
W29.107_C	W29 [8]	25,50	34,23	33,42	30,81	40,81
W29.107_C	W29 [8]	67,50	39,03	38,08	35,62	45,62
W29.107_C	W29 [8]	37,50	36,20	35,35	32,63	42,63
W29.107_C	W29 [8]	7,50	34,00	33,26	31,02	41,02
W29.107_D	W29 [8]	88,50	37,39	36,32	32,96	42,96
W29.107_D	W29 [8]	58,50	38,96	38,01	35,58	45,58
W29.107_D	W29 [8]	28,50	34,46	33,63	31,03	41,03
W29.107_D	W29 [8]	70,50	39,02	38,07	35,61	45,61
W29.107_D	W29 [8]	40,50	37,10	36,20	33,62	43,62
W29.107_D	W29 [8]	10,50	34,06	33,32	31,04	41,04
W29.107_E	W29 [8]	73,50	39,02	38,08	35,62	45,62
W29.107_E	W29 [8]	43,50	37,93	36,98	34,37	44,37
W29.107_E	W29 [8]	13,50	34,01	33,25	30,85	40,85
W29.107_F	W29 [8]	76,50	38,92	37,96	35,48	45,48
W29.107_F	W29 [8]	46,50	38,02	37,07	34,47	44,47
W29.107_F	W29 [8]	16,50	33,90	33,08	30,49	40,49
W29.108_A	W29 [9]	79,50	38,01	36,88	34,05	44,05
W29.108_A	W29 [9]	49,50	38,11	37,19	34,68	44,68
W29.108_A	W29 [9]	19,50	34,05	33,23	30,66	40,66
W29.108_A	W29 [9]	61,50	39,05	38,13	35,75	45,75
W29.108_A	W29 [9]	31,50	34,94	34,09	31,51	41,51
W29.108_A	W29 [9]	1,50	35,09	34,18	31,72	41,72
W29.108_B	W29 [9]	82,50	37,39	36,31	33,13	43,13
W29.108_B	W29 [9]	52,50	38,19	37,26	34,78	44,78
W29.108_B	W29 [9]	22,50	34,17	33,35	30,77	40,77
W29.108_B	W29 [9]	64,50	39,03	38,12	35,74	45,74
W29.108_B	W29 [9]	34,50	35,84	34,99	32,32	42,32
W29.108_B	W29 [9]	4,50	34,75	33,88	31,45	41,45
W29.108_C	W29 [9]	85,50	37,63	36,57	33,19	43,19
W29.108_C	W29 [9]	55,50	38,39	37,47	35,06	45,06
W29.108_C	W29 [9]	25,50	34,32	33,49	30,92	40,92
W29.108_C	W29 [9]	67,50	39,02	38,11	35,73	45,73
W29.108_C	W29 [9]	37,50	36,32	35,47	32,83	42,83
W29.108_C	W29 [9]	7,50	34,03	33,25	30,96	40,96
W29.108_D	W29 [9]	88,50	37,32	36,24	32,88	42,88
W29.108_D	W29 [9]	58,50	39,02	38,11	35,73	45,73
W29.108_D	W29 [9]	28,50	34,55	33,72	31,14	41,14
W29.108_D	W29 [9]	70,50	39,01	38,11	35,72	45,72
W29.108_D	W29 [9]	40,50	37,37	36,49	34,00	44,00
W29.108_D	W29 [9]	10,50	34,09	33,30	30,97	40,97
W29.108_E	W29 [9]	73,50	39,02	38,11	35,73	45,73
W29.108_E	W29 [9]	43,50	38,00	37,08	34,55	44,55
W29.108_E	W29 [9]	13,50	34,02	33,19	30,70	40,70
W29.108_F	W29 [9]	76,50	38,96	38,04	35,64	45,64
W29.108_F	W29 [9]	46,50	38,07	37,14	34,63	44,63
W29.108_F	W29 [9]	16,50	34,06	33,23	30,67	40,67
W29.109_A	W29 [10]	79,50	37,84	36,69	33,86	43,86
W29.109_A	W29 [10]	49,50	38,10	37,18	34,71	44,71
W29.109_A	W29 [10]	19,50	34,65	33,77	30,91	40,91
W29.109_A	W29 [10]	61,50	38,98	38,09	35,72	45,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.109_A	W29 [10]	31,50	35,05	34,20	31,60	41,60
W29.109_A	W29 [10]	1,50	36,09	35,08	32,39	42,39
W29.109_B	W29 [10]	82,50	37,29	36,20	33,02	43,02
W29.109_B	W29 [10]	52,50	38,17	37,26	34,81	44,81
W29.109_B	W29 [10]	22,50	34,74	33,86	31,00	41,00
W29.109_B	W29 [10]	64,50	38,97	38,08	35,71	45,71
W29.109_B	W29 [10]	34,50	35,93	35,06	32,39	42,39
W29.109_B	W29 [10]	4,50	35,84	34,85	32,17	42,17
W29.109_C	W29 [10]	85,50	37,78	36,77	33,60	43,60
W29.109_C	W29 [10]	55,50	38,44	37,54	35,19	45,19
W29.109_C	W29 [10]	25,50	34,89	34,01	31,16	41,16
W29.109_C	W29 [10]	67,50	38,95	38,07	35,70	45,70
W29.109_C	W29 [10]	37,50	36,41	35,54	32,93	42,93
W29.109_C	W29 [10]	7,50	35,19	34,25	31,66	41,66
W29.109_D	W29 [10]	88,50	37,26	36,17	32,81	42,81
W29.109_D	W29 [10]	58,50	38,98	38,09	35,72	45,72
W29.109_D	W29 [10]	28,50	34,65	33,80	31,21	41,21
W29.109_D	W29 [10]	70,50	38,95	38,06	35,70	45,70
W29.109_D	W29 [10]	40,50	37,55	36,66	34,18	44,18
W29.109_D	W29 [10]	10,50	35,24	34,30	31,67	41,67
W29.109_E	W29 [10]	73,50	38,96	38,08	35,71	45,71
W29.109_E	W29 [10]	43,50	37,99	37,07	34,57	44,57
W29.109_E	W29 [10]	13,50	35,23	34,27	31,54	41,54
W29.109_F	W29 [10]	76,50	38,90	38,01	35,64	45,64
W29.109_F	W29 [10]	46,50	38,05	37,13	34,64	44,64
W29.109_F	W29 [10]	16,50	34,63	33,73	30,88	40,88
W29.110_A	W29 [11]	79,50	37,70	36,56	33,74	43,74
W29.110_A	W29 [11]	49,50	38,02	37,12	34,66	44,66
W29.110_A	W29 [11]	19,50	34,99	34,17	31,15	41,15
W29.110_A	W29 [11]	61,50	38,88	38,02	35,66	45,66
W29.110_A	W29 [11]	31,50	35,16	34,29	31,71	41,71
W29.110_A	W29 [11]	1,50	36,48	35,49	32,66	42,66
W29.110_B	W29 [11]	82,50	37,21	36,11	32,85	42,85
W29.110_B	W29 [11]	52,50	38,10	37,21	34,77	44,77
W29.110_B	W29 [11]	22,50	35,08	34,26	31,24	41,24
W29.110_B	W29 [11]	64,50	38,87	38,00	35,65	45,65
W29.110_B	W29 [11]	34,50	35,92	35,03	32,38	42,38
W29.110_B	W29 [11]	4,50	36,30	35,32	32,49	42,49
W29.110_C	W29 [11]	85,50	37,76	36,76	33,65	43,65
W29.110_C	W29 [11]	55,50	38,48	37,60	35,30	45,30
W29.110_C	W29 [11]	25,50	35,22	34,40	31,40	41,40
W29.110_C	W29 [11]	67,50	38,86	37,99	35,64	45,64
W29.110_C	W29 [11]	37,50	36,45	35,56	32,99	42,99
W29.110_C	W29 [11]	7,50	35,58	34,66	31,90	41,90
W29.110_D	W29 [11]	88,50	37,20	36,11	32,75	42,75
W29.110_D	W29 [11]	58,50	38,89	38,03	35,67	45,67
W29.110_D	W29 [11]	28,50	34,71	33,86	31,28	41,28
W29.110_D	W29 [11]	70,50	38,86	37,99	35,64	45,64
W29.110_D	W29 [11]	40,50	37,63	36,73	34,26	44,26
W29.110_D	W29 [11]	10,50	35,64	34,72	31,92	41,92
W29.110_E	W29 [11]	73,50	38,87	38,01	35,65	45,65
W29.110_E	W29 [11]	43,50	37,91	37,01	34,51	44,51
W29.110_E	W29 [11]	13,50	35,69	34,77	31,92	41,92
W29.110_F	W29 [11]	76,50	38,72	37,82	35,48	45,48
W29.110_F	W29 [11]	46,50	37,97	37,07	34,59	44,59
W29.110_F	W29 [11]	16,50	34,98	34,13	31,14	41,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.111_A	W29 [12]	79,50	33,75	32,79	29,70	39,70
W29.111_A	W29 [12]	49,50	32,40	31,41	28,49	38,49
W29.111_A	W29 [12]	19,50	32,29	31,36	28,37	38,37
W29.111_A	W29 [12]	61,50	32,42	31,44	28,54	38,54
W29.111_A	W29 [12]	31,50	32,56	31,54	28,64	38,64
W29.111_A	W29 [12]	1,50	33,94	32,93	30,17	40,17
W29.111_B	W29 [12]	82,50	34,46	33,54	30,37	40,37
W29.111_B	W29 [12]	52,50	32,39	31,40	28,49	38,49
W29.111_B	W29 [12]	22,50	32,36	31,43	28,43	38,43
W29.111_B	W29 [12]	64,50	32,46	31,47	28,58	38,58
W29.111_B	W29 [12]	34,50	32,63	31,60	28,66	38,66
W29.111_B	W29 [12]	4,50	33,92	32,91	30,20	40,20
W29.111_C	W29 [12]	85,50	35,24	34,35	31,37	41,37
W29.111_C	W29 [12]	55,50	32,40	31,41	28,50	38,50
W29.111_C	W29 [12]	25,50	32,47	31,53	28,53	38,53
W29.111_C	W29 [12]	67,50	32,52	31,54	28,65	38,65
W29.111_C	W29 [12]	37,50	32,45	31,46	28,52	38,52
W29.111_C	W29 [12]	7,50	33,82	32,82	30,16	40,16
W29.111_D	W29 [12]	88,50	37,44	36,61	34,00	44,00
W29.111_D	W29 [12]	58,50	32,40	31,42	28,51	38,51
W29.111_D	W29 [12]	28,50	32,32	31,31	28,49	38,49
W29.111_D	W29 [12]	70,50	32,61	31,64	28,76	38,76
W29.111_D	W29 [12]	40,50	32,42	31,43	28,50	38,50
W29.111_D	W29 [12]	10,50	33,85	32,84	30,14	40,14
W29.111_E	W29 [12]	73,50	32,77	31,80	28,92	38,92
W29.111_E	W29 [12]	43,50	32,40	31,41	28,49	38,49
W29.111_E	W29 [12]	13,50	33,90	32,87	30,10	40,10
W29.111_F	W29 [12]	76,50	33,02	32,05	29,14	39,14
W29.111_F	W29 [12]	46,50	32,39	31,40	28,49	38,49
W29.111_F	W29 [12]	16,50	32,23	31,31	28,31	38,31
W29.112_A	W29 [13]	79,50	31,22	30,47	28,15	38,15
W29.112_A	W29 [13]	49,50	30,06	29,30	27,00	37,00
W29.112_A	W29 [13]	19,50	30,15	29,39	27,10	37,10
W29.112_A	W29 [13]	61,50	30,14	29,38	27,09	37,09
W29.112_A	W29 [13]	31,50	30,10	29,34	27,04	37,04
W29.112_A	W29 [13]	1,50	32,79	31,87	29,60	39,60
W29.112_B	W29 [13]	82,50	32,00	31,24	28,94	38,94
W29.112_B	W29 [13]	52,50	30,06	29,30	27,01	37,01
W29.112_B	W29 [13]	22,50	30,14	29,38	27,08	37,08
W29.112_B	W29 [13]	64,50	30,20	29,44	27,15	37,15
W29.112_B	W29 [13]	34,50	30,08	29,33	27,03	37,03
W29.112_B	W29 [13]	4,50	32,74	31,83	29,58	39,58
W29.112_C	W29 [13]	85,50	33,43	32,67	30,35	40,35
W29.112_C	W29 [13]	55,50	30,08	29,32	27,03	37,03
W29.112_C	W29 [13]	25,50	30,12	29,37	27,07	37,07
W29.112_C	W29 [13]	67,50	30,28	29,53	27,23	37,23
W29.112_C	W29 [13]	37,50	30,07	29,31	27,02	37,02
W29.112_C	W29 [13]	7,50	32,74	31,83	29,58	39,58
W29.112_D	W29 [13]	88,50	36,69	35,91	33,53	43,53
W29.112_D	W29 [13]	58,50	30,10	29,34	27,05	37,05
W29.112_D	W29 [13]	28,50	30,11	29,35	27,05	37,05
W29.112_D	W29 [13]	70,50	30,41	29,66	27,36	37,36
W29.112_D	W29 [13]	40,50	30,06	29,30	27,01	37,01
W29.112_D	W29 [13]	10,50	32,74	31,83	29,57	39,57
W29.112_E	W29 [13]	73,50	30,60	29,84	27,55	37,55
W29.112_E	W29 [13]	43,50	30,05	29,29	27,00	37,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.112_E	W29 [13]	13,50	32,64	31,72	29,46	39,46
W29.112_F	W29 [13]	76,50	30,84	30,09	27,78	37,78
W29.112_F	W29 [13]	46,50	30,05	29,29	27,00	37,00
W29.112_F	W29 [13]	16,50	30,16	29,40	27,11	37,11
W29.113_A	W29 [14]	79,50	33,98	33,12	31,08	41,08
W29.113_A	W29 [14]	49,50	33,60	32,72	30,71	40,71
W29.113_A	W29 [14]	19,50	33,79	32,90	30,88	40,88
W29.113_A	W29 [14]	61,50	33,57	32,69	30,68	40,68
W29.113_A	W29 [14]	31,50	33,72	32,83	30,81	40,81
W29.113_A	W29 [14]	1,50	33,91	33,13	31,22	41,22
W29.113_B	W29 [14]	82,50	34,37	33,52	31,46	41,46
W29.113_B	W29 [14]	52,50	33,59	32,71	30,70	40,70
W29.113_B	W29 [14]	22,50	33,78	32,88	30,87	40,87
W29.113_B	W29 [14]	64,50	33,58	32,70	30,69	40,69
W29.113_B	W29 [14]	34,50	33,70	32,81	30,79	40,79
W29.113_B	W29 [14]	4,50	34,54	33,70	31,75	41,75
W29.113_C	W29 [14]	85,50	35,18	34,36	32,24	42,24
W29.113_C	W29 [14]	55,50	33,58	32,70	30,69	40,69
W29.113_C	W29 [14]	25,50	33,75	32,86	30,85	40,85
W29.113_C	W29 [14]	67,50	33,60	32,72	30,71	40,71
W29.113_C	W29 [14]	37,50	33,68	32,79	30,77	40,77
W29.113_C	W29 [14]	7,50	34,82	33,94	31,95	41,95
W29.113_D	W29 [14]	88,50	37,36	36,58	34,32	44,32
W29.113_D	W29 [14]	58,50	33,57	32,69	30,68	40,68
W29.113_D	W29 [14]	28,50	33,74	32,85	30,83	40,83
W29.113_D	W29 [14]	70,50	33,64	32,76	30,74	40,74
W29.113_D	W29 [14]	40,50	33,65	32,77	30,75	40,75
W29.113_D	W29 [14]	10,50	34,86	33,98	31,98	41,98
W29.113_E	W29 [14]	73,50	33,70	32,83	30,81	40,81
W29.113_E	W29 [14]	43,50	33,63	32,75	30,74	40,74
W29.113_E	W29 [14]	13,50	34,30	33,36	31,32	41,32
W29.113_F	W29 [14]	76,50	33,81	32,94	30,91	40,91
W29.113_F	W29 [14]	46,50	33,62	32,73	30,72	40,72
W29.113_F	W29 [14]	16,50	33,80	32,90	30,89	40,89
W29.114_A	W29 [15]	79,50	34,98	34,15	31,47	41,47
W29.114_A	W29 [15]	49,50	34,95	34,15	31,47	41,47
W29.114_A	W29 [15]	19,50	35,10	34,30	31,63	41,63
W29.114_A	W29 [15]	61,50	34,88	34,07	31,40	41,40
W29.114_A	W29 [15]	31,50	35,07	34,27	31,58	41,58
W29.114_A	W29 [15]	1,50	34,08	33,29	30,76	40,76
W29.114_B	W29 [15]	82,50	35,15	34,32	31,62	41,62
W29.114_B	W29 [15]	52,50	34,93	34,13	31,45	41,45
W29.114_B	W29 [15]	22,50	35,10	34,30	31,63	41,63
W29.114_B	W29 [15]	64,50	34,87	34,06	31,39	41,39
W29.114_B	W29 [15]	34,50	35,05	34,26	31,57	41,57
W29.114_B	W29 [15]	4,50	34,61	33,79	31,22	41,22
W29.114_C	W29 [15]	85,50	35,56	34,69	31,97	41,97
W29.114_C	W29 [15]	55,50	34,91	34,11	31,43	41,43
W29.114_C	W29 [15]	25,50	35,07	34,27	31,59	41,59
W29.114_C	W29 [15]	67,50	34,86	34,05	31,38	41,38
W29.114_C	W29 [15]	37,50	35,03	34,24	31,55	41,55
W29.114_C	W29 [15]	7,50	34,92	34,08	31,53	41,53
W29.114_D	W29 [15]	88,50	37,05	36,11	33,29	43,29
W29.114_D	W29 [15]	58,50	34,89	34,09	31,41	41,41
W29.114_D	W29 [15]	28,50	35,08	34,28	31,59	41,59
W29.114_D	W29 [15]	70,50	34,86	34,05	31,38	41,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.114_D	W29 [15]	40,50	35,01	34,21	31,53	41,53
W29.114_D	W29 [15]	10,50	35,11	34,28	31,73	41,73
W29.114_E	W29 [15]	73,50	34,88	34,07	31,40	41,40
W29.114_E	W29 [15]	43,50	34,99	34,19	31,51	41,51
W29.114_E	W29 [15]	13,50	34,98	34,14	31,53	41,53
W29.114_F	W29 [15]	76,50	34,89	34,08	31,40	41,40
W29.114_F	W29 [15]	46,50	34,97	34,17	31,49	41,49
W29.114_F	W29 [15]	16,50	35,04	34,22	31,59	41,59
W29.115_A	W29 [16]	79,50	39,73	39,07	36,91	46,91
W29.115_A	W29 [16]	49,50	40,02	39,36	37,17	47,17
W29.115_A	W29 [16]	19,50	40,24	39,58	37,40	47,40
W29.115_A	W29 [16]	61,50	39,91	39,26	37,08	47,08
W29.115_A	W29 [16]	31,50	40,17	39,52	37,32	47,32
W29.115_A	W29 [16]	1,50	37,87	37,12	35,12	45,12
W29.115_B	W29 [16]	82,50	39,74	39,08	36,91	46,91
W29.115_B	W29 [16]	52,50	39,99	39,34	37,15	47,15
W29.115_B	W29 [16]	22,50	40,23	39,58	37,39	47,39
W29.115_B	W29 [16]	64,50	39,89	39,23	37,05	47,05
W29.115_B	W29 [16]	34,50	40,15	39,50	37,30	47,30
W29.115_B	W29 [16]	4,50	39,09	38,43	36,30	46,30
W29.115_C	W29 [16]	85,50	39,93	39,24	37,02	47,02
W29.115_C	W29 [16]	55,50	39,97	39,31	37,12	47,12
W29.115_C	W29 [16]	25,50	40,19	39,54	37,35	47,35
W29.115_C	W29 [16]	67,50	39,87	39,21	37,03	47,03
W29.115_C	W29 [16]	37,50	40,12	39,47	37,27	47,27
W29.115_C	W29 [16]	7,50	40,00	39,33	37,20	47,20
W29.115_D	W29 [16]	88,50	39,69	39,04	36,86	46,86
W29.115_D	W29 [16]	58,50	39,94	39,29	37,10	47,10
W29.115_D	W29 [16]	28,50	40,18	39,53	37,33	47,33
W29.115_D	W29 [16]	70,50	39,84	39,19	37,01	47,01
W29.115_D	W29 [16]	40,50	40,10	39,45	37,25	47,25
W29.115_D	W29 [16]	10,50	40,21	39,54	37,39	47,39
W29.115_E	W29 [16]	73,50	39,83	39,17	36,99	46,99
W29.115_E	W29 [16]	43,50	40,07	39,42	37,22	47,22
W29.115_E	W29 [16]	13,50	40,21	39,54	37,39	47,39
W29.115_F	W29 [16]	76,50	39,79	39,13	36,96	46,96
W29.115_F	W29 [16]	46,50	40,04	39,39	37,20	47,20
W29.115_F	W29 [16]	16,50	40,22	39,56	37,40	47,40
W29.116_A	W29 [17]	79,50	39,75	39,11	36,97	46,97
W29.116_A	W29 [17]	49,50	40,08	39,43	37,25	47,25
W29.116_A	W29 [17]	19,50	40,30	39,64	37,48	47,48
W29.116_A	W29 [17]	61,50	39,98	39,33	37,16	47,16
W29.116_A	W29 [17]	31,50	40,23	39,59	37,40	47,40
W29.116_A	W29 [17]	1,50	37,70	36,94	34,96	44,96
W29.116_B	W29 [17]	82,50	39,80	39,14	36,98	46,98
W29.116_B	W29 [17]	52,50	40,05	39,40	37,23	47,23
W29.116_B	W29 [17]	22,50	40,29	39,64	37,46	47,46
W29.116_B	W29 [17]	64,50	39,95	39,30	37,13	47,13
W29.116_B	W29 [17]	34,50	40,21	39,56	37,37	47,37
W29.116_B	W29 [17]	4,50	38,91	38,22	36,11	46,11
W29.116_C	W29 [17]	85,50	40,00	39,31	37,11	47,11
W29.116_C	W29 [17]	55,50	40,03	39,38	37,20	47,20
W29.116_C	W29 [17]	25,50	40,25	39,61	37,43	47,43
W29.116_C	W29 [17]	67,50	39,93	39,28	37,11	47,11
W29.116_C	W29 [17]	37,50	40,18	39,54	37,35	47,35
W29.116_C	W29 [17]	7,50	39,97	39,32	37,21	47,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.116_D	W29 [17]	88,50	39,76	39,10	36,94	46,94
W29.116_D	W29 [17]	58,50	40,00	39,35	37,18	47,18
W29.116_D	W29 [17]	28,50	40,24	39,60	37,41	47,41
W29.116_D	W29 [17]	70,50	39,91	39,26	37,09	47,09
W29.116_D	W29 [17]	40,50	40,16	39,51	37,33	47,33
W29.116_D	W29 [17]	10,50	40,24	39,58	37,45	47,45
W29.116_E	W29 [17]	73,50	39,89	39,24	37,07	47,07
W29.116_E	W29 [17]	43,50	40,13	39,48	37,30	47,30
W29.116_E	W29 [17]	13,50	40,26	39,60	37,46	47,46
W29.116_F	W29 [17]	76,50	39,84	39,18	37,03	47,03
W29.116_F	W29 [17]	46,50	40,10	39,46	37,28	47,28
W29.116_F	W29 [17]	16,50	40,28	39,62	37,47	47,47
W29.117_A	W29 [18]	79,50	39,80	39,17	37,05	47,05
W29.117_A	W29 [18]	49,50	40,14	39,50	37,34	47,34
W29.117_A	W29 [18]	19,50	40,35	39,70	37,55	47,55
W29.117_A	W29 [18]	61,50	40,04	39,39	37,24	47,24
W29.117_A	W29 [18]	31,50	40,29	39,65	37,48	47,48
W29.117_A	W29 [18]	1,50	37,57	36,79	34,79	44,79
W29.117_B	W29 [18]	82,50	39,90	39,23	37,11	47,11
W29.117_B	W29 [18]	52,50	40,12	39,47	37,31	47,31
W29.117_B	W29 [18]	22,50	40,34	39,70	37,54	47,54
W29.117_B	W29 [18]	64,50	40,02	39,37	37,22	47,22
W29.117_B	W29 [18]	34,50	40,27	39,63	37,46	47,46
W29.117_B	W29 [18]	4,50	38,69	37,97	35,86	45,86
W29.117_C	W29 [18]	85,50	39,96	39,29	37,14	47,14
W29.117_C	W29 [18]	55,50	40,09	39,44	37,29	47,29
W29.117_C	W29 [18]	25,50	40,31	39,67	37,51	47,51
W29.117_C	W29 [18]	67,50	39,99	39,34	37,20	47,20
W29.117_C	W29 [18]	37,50	40,25	39,60	37,43	47,43
W29.117_C	W29 [18]	7,50	39,94	39,30	37,20	47,20
W29.117_D	W29 [18]	88,50	39,82	39,17	37,03	47,03
W29.117_D	W29 [18]	58,50	40,07	39,42	37,26	47,26
W29.117_D	W29 [18]	28,50	40,30	39,66	37,49	47,49
W29.117_D	W29 [18]	70,50	39,97	39,32	37,17	47,17
W29.117_D	W29 [18]	40,50	40,22	39,58	37,41	47,41
W29.117_D	W29 [18]	10,50	40,28	39,62	37,51	47,51
W29.117_E	W29 [18]	73,50	39,96	39,31	37,16	47,16
W29.117_E	W29 [18]	43,50	40,19	39,55	37,38	47,38
W29.117_E	W29 [18]	13,50	40,31	39,66	37,54	47,54
W29.117_F	W29 [18]	76,50	39,89	39,24	37,10	47,10
W29.117_F	W29 [18]	46,50	40,16	39,52	37,36	47,36
W29.117_F	W29 [18]	16,50	40,33	39,67	37,54	47,54
W29.118_A	W29 [19]	79,50	39,86	39,23	37,14	47,14
W29.118_A	W29 [19]	49,50	40,20	39,56	37,42	47,42
W29.118_A	W29 [19]	19,50	40,40	39,75	37,63	47,63
W29.118_A	W29 [19]	61,50	40,10	39,46	37,33	47,33
W29.118_A	W29 [19]	31,50	40,35	39,72	37,57	47,57
W29.118_A	W29 [19]	1,50	37,51	36,70	34,72	44,72
W29.118_B	W29 [19]	82,50	39,96	39,30	37,20	47,20
W29.118_B	W29 [19]	52,50	40,17	39,54	37,40	47,40
W29.118_B	W29 [19]	22,50	40,39	39,76	37,62	47,62
W29.118_B	W29 [19]	64,50	40,08	39,44	37,30	47,30
W29.118_B	W29 [19]	34,50	40,33	39,69	37,54	47,54
W29.118_B	W29 [19]	4,50	38,57	37,82	35,72	45,72
W29.118_C	W29 [19]	85,50	39,89	39,26	37,14	47,14
W29.118_C	W29 [19]	55,50	40,15	39,51	37,37	47,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.118_C	W29 [19]	25,50	40,37	39,74	37,60	47,60
W29.118_C	W29 [19]	67,50	40,06	39,41	37,28	47,28
W29.118_C	W29 [19]	37,50	40,30	39,67	37,52	47,52
W29.118_C	W29 [19]	7,50	39,93	39,29	37,20	47,20
W29.118_D	W29 [19]	88,50	39,89	39,25	37,11	47,11
W29.118_D	W29 [19]	58,50	40,12	39,49	37,35	47,35
W29.118_D	W29 [19]	28,50	40,36	39,72	37,58	47,58
W29.118_D	W29 [19]	70,50	40,04	39,39	37,26	47,26
W29.118_D	W29 [19]	40,50	40,28	39,64	37,50	47,50
W29.118_D	W29 [19]	10,50	40,31	39,66	37,57	47,57
W29.118_E	W29 [19]	73,50	40,02	39,38	37,24	47,24
W29.118_E	W29 [19]	43,50	40,25	39,61	37,47	47,47
W29.118_E	W29 [19]	13,50	40,36	39,71	37,62	47,62
W29.118_F	W29 [19]	76,50	39,92	39,29	37,18	47,18
W29.118_F	W29 [19]	46,50	40,22	39,59	37,45	47,45
W29.118_F	W29 [19]	16,50	40,38	39,73	37,62	47,62
W29.119_A	W29 [20]	79,50	39,92	39,30	37,21	47,21
W29.119_A	W29 [20]	49,50	40,26	39,63	37,50	47,50
W29.119_A	W29 [20]	19,50	40,46	39,82	37,70	47,70
W29.119_A	W29 [20]	61,50	40,16	39,53	37,41	47,41
W29.119_A	W29 [20]	31,50	40,41	39,79	37,65	47,65
W29.119_A	W29 [20]	1,50	37,48	36,65	34,65	44,65
W29.119_B	W29 [20]	82,50	40,03	39,38	37,28	47,28
W29.119_B	W29 [20]	52,50	40,24	39,61	37,48	47,48
W29.119_B	W29 [20]	22,50	40,45	39,82	37,69	47,69
W29.119_B	W29 [20]	64,50	40,14	39,51	37,39	47,39
W29.119_B	W29 [20]	34,50	40,39	39,77	37,62	47,62
W29.119_B	W29 [20]	4,50	38,51	37,73	35,63	45,63
W29.119_C	W29 [20]	85,50	39,93	39,31	37,21	47,21
W29.119_C	W29 [20]	55,50	40,21	39,58	37,45	47,45
W29.119_C	W29 [20]	25,50	40,43	39,81	37,68	47,68
W29.119_C	W29 [20]	67,50	40,12	39,48	37,36	47,36
W29.119_C	W29 [20]	37,50	40,37	39,74	37,60	47,60
W29.119_C	W29 [20]	7,50	39,93	39,27	37,18	47,18
W29.119_D	W29 [20]	88,50	39,96	39,33	37,20	47,20
W29.119_D	W29 [20]	58,50	40,19	39,56	37,43	47,43
W29.119_D	W29 [20]	28,50	40,42	39,79	37,66	47,66
W29.119_D	W29 [20]	70,50	40,10	39,46	37,34	47,34
W29.119_D	W29 [20]	40,50	40,34	39,71	37,58	47,58
W29.119_D	W29 [20]	10,50	40,36	39,71	37,63	47,63
W29.119_E	W29 [20]	73,50	40,08	39,44	37,33	47,33
W29.119_E	W29 [20]	43,50	40,31	39,69	37,55	47,55
W29.119_E	W29 [20]	13,50	40,43	39,79	37,70	47,70
W29.119_F	W29 [20]	76,50	39,97	39,35	37,25	47,25
W29.119_F	W29 [20]	46,50	40,29	39,66	37,53	47,53
W29.119_F	W29 [20]	16,50	40,44	39,80	37,70	47,70
W29.120_A	W29 [21]	79,50	39,98	39,37	37,30	47,30
W29.120_A	W29 [21]	49,50	40,32	39,70	37,57	47,57
W29.120_A	W29 [21]	19,50	40,51	39,88	37,77	47,77
W29.120_A	W29 [21]	61,50	40,22	39,59	37,48	47,48
W29.120_A	W29 [21]	31,50	40,47	39,85	37,72	47,72
W29.120_A	W29 [21]	1,50	37,42	36,57	34,56	44,56
W29.120_B	W29 [21]	82,50	40,08	39,44	37,35	47,35
W29.120_B	W29 [21]	52,50	40,29	39,67	37,55	47,55
W29.120_B	W29 [21]	22,50	40,50	39,88	37,76	47,76
W29.120_B	W29 [21]	64,50	40,19	39,57	37,46	47,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.120_B	W29 [21]	34,50	40,45	39,83	37,70	47,70
W29.120_B	W29 [21]	4,50	38,45	37,63	35,54	45,54
W29.120_C	W29 [21]	85,50	39,90	39,29	37,20	47,20
W29.120_C	W29 [21]	55,50	40,27	39,64	37,53	47,53
W29.120_C	W29 [21]	25,50	40,50	39,88	37,75	47,75
W29.120_C	W29 [21]	67,50	40,17	39,55	37,43	47,43
W29.120_C	W29 [21]	37,50	40,42	39,80	37,67	47,67
W29.120_C	W29 [21]	7,50	39,81	39,15	37,04	47,04
W29.120_D	W29 [21]	88,50	40,02	39,39	37,27	47,27
W29.120_D	W29 [21]	58,50	40,24	39,62	37,50	47,50
W29.120_D	W29 [21]	28,50	40,48	39,86	37,73	47,73
W29.120_D	W29 [21]	70,50	40,15	39,53	37,42	47,42
W29.120_D	W29 [21]	40,50	40,40	39,78	37,65	47,65
W29.120_D	W29 [21]	10,50	40,38	39,74	37,66	47,66
W29.120_E	W29 [21]	73,50	40,14	39,51	37,40	47,40
W29.120_E	W29 [21]	43,50	40,37	39,75	37,62	47,62
W29.120_E	W29 [21]	13,50	40,48	39,84	37,76	47,76
W29.120_F	W29 [21]	76,50	40,01	39,40	37,31	47,31
W29.120_F	W29 [21]	46,50	40,34	39,72	37,60	47,60
W29.120_F	W29 [21]	16,50	40,49	39,86	37,77	47,77
W29.121_A	W29 [22]	79,50	40,09	39,48	37,41	47,41
W29.121_A	W29 [22]	49,50	40,40	39,78	37,68	47,68
W29.121_A	W29 [22]	19,50	40,57	39,95	37,86	47,86
W29.121_A	W29 [22]	61,50	40,30	39,68	37,58	47,58
W29.121_A	W29 [22]	31,50	40,55	39,94	37,82	47,82
W29.121_A	W29 [22]	1,50	37,39	36,55	34,54	44,54
W29.121_B	W29 [22]	82,50	40,16	39,53	37,45	47,45
W29.121_B	W29 [22]	52,50	40,37	39,76	37,65	47,65
W29.121_B	W29 [22]	22,50	40,58	39,96	37,85	47,85
W29.121_B	W29 [22]	64,50	40,27	39,66	37,56	47,56
W29.121_B	W29 [22]	34,50	40,52	39,92	37,80	47,80
W29.121_B	W29 [22]	4,50	38,37	37,54	35,49	45,49
W29.121_C	W29 [22]	85,50	39,98	39,38	37,31	47,31
W29.121_C	W29 [22]	55,50	40,35	39,73	37,63	47,63
W29.121_C	W29 [22]	25,50	40,58	39,96	37,85	47,85
W29.121_C	W29 [22]	67,50	40,25	39,63	37,54	47,54
W29.121_C	W29 [22]	37,50	40,50	39,89	37,77	47,77
W29.121_C	W29 [22]	7,50	39,66	38,98	36,85	46,85
W29.121_D	W29 [22]	88,50	40,10	39,48	37,37	47,37
W29.121_D	W29 [22]	58,50	40,32	39,71	37,60	47,60
W29.121_D	W29 [22]	28,50	40,57	39,95	37,84	47,84
W29.121_D	W29 [22]	70,50	40,23	39,61	37,52	47,52
W29.121_D	W29 [22]	40,50	40,47	39,86	37,75	47,75
W29.121_D	W29 [22]	10,50	40,42	39,79	37,72	47,72
W29.121_E	W29 [22]	73,50	40,21	39,59	37,50	47,50
W29.121_E	W29 [22]	43,50	40,45	39,84	37,72	47,72
W29.121_E	W29 [22]	13,50	40,54	39,91	37,84	47,84
W29.121_F	W29 [22]	76,50	40,08	39,48	37,41	47,41
W29.121_F	W29 [22]	46,50	40,42	39,81	37,70	47,70
W29.121_F	W29 [22]	16,50	40,56	39,93	37,86	47,86
W29.122_A	W29 [23]	79,50	40,18	39,57	37,51	47,51
W29.122_A	W29 [23]	49,50	40,49	39,88	37,78	47,78
W29.122_A	W29 [23]	19,50	40,65	40,03	37,95	47,95
W29.122_A	W29 [23]	61,50	40,38	39,77	37,68	47,68
W29.122_A	W29 [23]	31,50	40,65	40,04	37,93	47,93
W29.122_A	W29 [23]	1,50	37,16	36,36	34,38	44,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.122_B	W29 [23]	82,50	40,25	39,63	37,56	47,56
W29.122_B	W29 [23]	52,50	40,46	39,85	37,75	47,75
W29.122_B	W29 [23]	22,50	40,65	40,04	37,95	47,95
W29.122_B	W29 [23]	64,50	40,36	39,75	37,66	47,66
W29.122_B	W29 [23]	34,50	40,63	40,02	37,91	47,91
W29.122_B	W29 [23]	4,50	38,27	37,45	35,44	45,44
W29.122_C	W29 [23]	85,50	40,07	39,48	37,41	47,41
W29.122_C	W29 [23]	55,50	40,43	39,83	37,73	47,73
W29.122_C	W29 [23]	25,50	40,66	40,05	37,95	47,95
W29.122_C	W29 [23]	67,50	40,34	39,72	37,64	47,64
W29.122_C	W29 [23]	37,50	40,59	39,99	37,87	47,87
W29.122_C	W29 [23]	7,50	39,49	38,78	36,64	46,64
W29.122_D	W29 [23]	88,50	40,19	39,57	37,47	47,47
W29.122_D	W29 [23]	58,50	40,41	39,80	37,71	47,71
W29.122_D	W29 [23]	28,50	40,65	40,04	37,94	47,94
W29.122_D	W29 [23]	70,50	40,32	39,70	37,62	47,62
W29.122_D	W29 [23]	40,50	40,56	39,96	37,85	47,85
W29.122_D	W29 [23]	10,50	40,44	39,81	37,75	47,75
W29.122_E	W29 [23]	73,50	40,30	39,68	37,60	47,60
W29.122_E	W29 [23]	43,50	40,54	39,93	37,83	47,83
W29.122_E	W29 [23]	13,50	40,60	39,97	37,91	47,91
W29.122_F	W29 [23]	76,50	40,17	39,57	37,51	47,51
W29.122_F	W29 [23]	46,50	40,51	39,90	37,80	47,80
W29.122_F	W29 [23]	16,50	40,63	40,01	37,95	47,95
W29.123_A	W29 [24]	79,50	40,28	39,67	37,61	47,61
W29.123_A	W29 [24]	49,50	40,57	39,97	37,87	47,87
W29.123_A	W29 [24]	19,50	40,70	40,09	38,03	48,03
W29.123_A	W29 [24]	61,50	40,46	39,86	37,77	47,77
W29.123_A	W29 [24]	31,50	40,72	40,12	38,01	48,01
W29.123_A	W29 [24]	1,50	37,17	36,37	34,39	44,39
W29.123_B	W29 [24]	82,50	40,33	39,72	37,65	47,65
W29.123_B	W29 [24]	52,50	40,54	39,94	37,85	47,85
W29.123_B	W29 [24]	22,50	40,71	40,11	38,03	48,03
W29.123_B	W29 [24]	64,50	40,44	39,83	37,75	47,75
W29.123_B	W29 [24]	34,50	40,71	40,11	38,00	48,00
W29.123_B	W29 [24]	4,50	38,18	37,38	35,40	45,40
W29.123_C	W29 [24]	85,50	40,16	39,57	37,50	47,50
W29.123_C	W29 [24]	55,50	40,51	39,91	37,82	47,82
W29.123_C	W29 [24]	25,50	40,72	40,12	38,03	48,03
W29.123_C	W29 [24]	67,50	40,42	39,81	37,73	47,73
W29.123_C	W29 [24]	37,50	40,70	40,09	37,98	47,98
W29.123_C	W29 [24]	7,50	39,34	38,62	36,49	46,49
W29.123_D	W29 [24]	88,50	40,27	39,66	37,57	47,57
W29.123_D	W29 [24]	58,50	40,49	39,89	37,80	47,80
W29.123_D	W29 [24]	28,50	40,72	40,12	38,02	48,02
W29.123_D	W29 [24]	70,50	40,39	39,79	37,71	47,71
W29.123_D	W29 [24]	40,50	40,64	40,05	37,94	47,94
W29.123_D	W29 [24]	10,50	40,46	39,83	37,77	47,77
W29.123_E	W29 [24]	73,50	40,38	39,77	37,69	47,69
W29.123_E	W29 [24]	43,50	40,62	40,02	37,92	47,92
W29.123_E	W29 [24]	13,50	40,64	40,02	37,97	47,97
W29.123_F	W29 [24]	76,50	40,24	39,66	37,60	47,60
W29.123_F	W29 [24]	46,50	40,59	39,99	37,89	47,89
W29.123_F	W29 [24]	16,50	40,68	40,06	38,01	48,01
W29.124_A	W29 [25]	79,50	40,38	39,77	37,70	47,70
W29.124_A	W29 [25]	49,50	40,65	40,05	37,94	47,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.124_A	W29 [25]	19,50	40,73	40,13	38,06	48,06
W29.124_A	W29 [25]	61,50	40,55	39,94	37,84	47,84
W29.124_A	W29 [25]	31,50	40,77	40,17	38,06	48,06
W29.124_A	W29 [25]	1,50	37,27	36,48	34,50	44,50
W29.124_B	W29 [25]	82,50	40,24	39,65	37,58	47,58
W29.124_B	W29 [25]	52,50	40,62	40,02	37,91	47,91
W29.124_B	W29 [25]	22,50	40,76	40,16	38,08	48,08
W29.124_B	W29 [25]	64,50	40,52	39,92	37,82	47,82
W29.124_B	W29 [25]	34,50	40,77	40,17	38,06	48,06
W29.124_B	W29 [25]	4,50	38,09	37,32	35,36	45,36
W29.124_C	W29 [25]	85,50	40,24	39,65	37,57	47,57
W29.124_C	W29 [25]	55,50	40,60	40,00	37,89	47,89
W29.124_C	W29 [25]	25,50	40,77	40,18	38,08	48,08
W29.124_C	W29 [25]	67,50	40,50	39,89	37,80	47,80
W29.124_C	W29 [25]	37,50	40,77	40,17	38,05	48,05
W29.124_C	W29 [25]	7,50	39,20	38,47	36,34	46,34
W29.124_D	W29 [25]	88,50	40,35	39,74	37,63	47,63
W29.124_D	W29 [25]	58,50	40,57	39,97	37,87	47,87
W29.124_D	W29 [25]	28,50	40,77	40,17	38,07	48,07
W29.124_D	W29 [25]	70,50	40,47	39,87	37,77	47,77
W29.124_D	W29 [25]	40,50	40,77	40,16	38,04	48,04
W29.124_D	W29 [25]	10,50	40,45	39,82	37,76	47,76
W29.124_E	W29 [25]	73,50	40,44	39,83	37,74	47,74
W29.124_E	W29 [25]	43,50	40,70	40,10	37,99	47,99
W29.124_E	W29 [25]	13,50	40,67	40,05	38,00	48,00
W29.124_F	W29 [25]	76,50	40,32	39,74	37,66	47,66
W29.124_F	W29 [25]	46,50	40,67	40,07	37,96	47,96
W29.124_F	W29 [25]	16,50	40,71	40,10	38,04	48,04
W29.125_A	W29 [26]	79,50	40,55	39,94	37,86	47,86
W29.125_A	W29 [26]	49,50	40,82	40,22	38,10	48,10
W29.125_A	W29 [26]	19,50	40,82	40,22	38,16	48,16
W29.125_A	W29 [26]	61,50	40,72	40,11	38,01	48,01
W29.125_A	W29 [26]	31,50	40,88	40,28	38,19	48,19
W29.125_A	W29 [26]	1,50	37,54	36,79	34,88	44,88
W29.125_B	W29 [26]	82,50	40,42	39,83	37,75	47,75
W29.125_B	W29 [26]	52,50	40,80	40,20	38,08	48,08
W29.125_B	W29 [26]	22,50	40,87	40,27	38,20	48,20
W29.125_B	W29 [26]	64,50	40,69	40,09	37,98	47,98
W29.125_B	W29 [26]	34,50	40,87	40,28	38,18	48,18
W29.125_B	W29 [26]	4,50	38,15	37,41	35,50	45,50
W29.125_C	W29 [26]	85,50	40,42	39,83	37,74	47,74
W29.125_C	W29 [26]	55,50	40,77	40,17	38,05	48,05
W29.125_C	W29 [26]	25,50	40,88	40,29	38,21	48,21
W29.125_C	W29 [26]	67,50	40,67	40,06	37,96	47,96
W29.125_C	W29 [26]	37,50	40,88	40,28	38,17	48,17
W29.125_C	W29 [26]	7,50	39,11	38,38	36,32	46,32
W29.125_D	W29 [26]	88,50	40,51	39,90	37,78	47,78
W29.125_D	W29 [26]	58,50	40,75	40,14	38,03	48,03
W29.125_D	W29 [26]	28,50	40,88	40,29	38,20	48,20
W29.125_D	W29 [26]	70,50	40,65	40,04	37,94	47,94
W29.125_D	W29 [26]	40,50	40,90	40,30	38,18	48,18
W29.125_D	W29 [26]	10,50	40,45	39,84	37,79	47,79
W29.125_E	W29 [26]	73,50	40,59	39,99	37,89	47,89
W29.125_E	W29 [26]	43,50	40,94	40,32	38,19	48,19
W29.125_E	W29 [26]	13,50	40,76	40,15	38,11	48,11
W29.125_F	W29 [26]	76,50	40,50	39,91	37,83	47,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.125_F	W29 [26]	46,50	40,85	40,25	38,13	48,13
W29.125_F	W29 [26]	16,50	40,80	40,20	38,15	48,15
W29.126_A	W29 [27]	79,50	41,13	40,37	37,74	47,74
W29.126_A	W29 [27]	49,50	41,22	40,49	37,88	47,88
W29.126_A	W29 [27]	19,50	39,89	39,30	37,09	47,09
W29.126_A	W29 [27]	61,50	41,29	40,54	37,90	47,90
W29.126_A	W29 [27]	31,50	40,00	39,41	37,16	47,16
W29.126_A	W29 [27]	1,50	35,99	35,17	32,90	42,90
W29.126_B	W29 [27]	82,50	41,09	40,34	37,70	47,70
W29.126_B	W29 [27]	52,50	41,31	40,56	37,94	47,94
W29.126_B	W29 [27]	22,50	39,96	39,38	37,15	47,15
W29.126_B	W29 [27]	64,50	41,26	40,51	37,87	47,87
W29.126_B	W29 [27]	34,50	40,00	39,42	37,16	47,16
W29.126_B	W29 [27]	4,50	36,50	35,73	33,47	43,47
W29.126_C	W29 [27]	85,50	41,08	40,33	37,69	47,69
W29.126_C	W29 [27]	55,50	41,33	40,58	37,94	47,94
W29.126_C	W29 [27]	25,50	39,99	39,41	37,17	47,17
W29.126_C	W29 [27]	67,50	41,24	40,48	37,84	47,84
W29.126_C	W29 [27]	37,50	40,02	39,43	37,16	47,16
W29.126_C	W29 [27]	7,50	37,69	37,01	34,66	44,66
W29.126_D	W29 [27]	88,50	41,09	40,33	37,70	47,70
W29.126_D	W29 [27]	58,50	41,32	40,57	37,92	47,92
W29.126_D	W29 [27]	28,50	39,99	39,41	37,17	47,17
W29.126_D	W29 [27]	70,50	41,21	40,45	37,82	47,82
W29.126_D	W29 [27]	40,50	40,07	39,46	37,18	47,18
W29.126_D	W29 [27]	10,50	39,37	38,80	36,59	46,59
W29.126_E	W29 [27]	73,50	41,17	40,42	37,79	47,79
W29.126_E	W29 [27]	43,50	40,22	39,60	37,27	47,27
W29.126_E	W29 [27]	13,50	39,82	39,22	37,03	47,03
W29.126_F	W29 [27]	76,50	41,14	40,38	37,75	47,75
W29.126_F	W29 [27]	46,50	41,13	40,41	37,83	47,83
W29.126_F	W29 [27]	16,50	39,87	39,27	37,07	47,07
W29.127_A	W29 [28]	79,50	41,12	40,36	37,72	47,72
W29.127_A	W29 [28]	49,50	40,97	40,23	37,63	47,63
W29.127_A	W29 [28]	19,50	37,26	36,65	34,90	44,90
W29.127_A	W29 [28]	61,50	41,27	40,52	37,88	47,88
W29.127_A	W29 [28]	31,50	37,41	36,80	35,00	45,00
W29.127_A	W29 [28]	1,50	33,22	32,69	30,88	40,88
W29.127_B	W29 [28]	82,50	41,08	40,32	37,69	47,69
W29.127_B	W29 [28]	52,50	41,19	40,44	37,82	47,82
W29.127_B	W29 [28]	22,50	37,33	36,72	34,95	44,95
W29.127_B	W29 [28]	64,50	41,25	40,49	37,85	47,85
W29.127_B	W29 [28]	34,50	37,47	36,85	35,04	45,04
W29.127_B	W29 [28]	4,50	33,74	33,22	31,42	41,42
W29.127_C	W29 [28]	85,50	41,07	40,31	37,67	47,67
W29.127_C	W29 [28]	55,50	41,27	40,52	37,89	47,89
W29.127_C	W29 [28]	25,50	37,36	36,76	34,98	44,98
W29.127_C	W29 [28]	67,50	41,22	40,46	37,83	47,83
W29.127_C	W29 [28]	37,50	37,57	36,96	35,11	45,11
W29.127_C	W29 [28]	7,50	34,54	34,03	32,27	42,27
W29.127_D	W29 [28]	88,50	41,07	40,31	37,67	47,67
W29.127_D	W29 [28]	58,50	41,28	40,52	37,89	47,89
W29.127_D	W29 [28]	28,50	37,38	36,77	34,99	44,99
W29.127_D	W29 [28]	70,50	41,19	40,44	37,80	47,80
W29.127_D	W29 [28]	40,50	37,80	37,17	35,27	45,27
W29.127_D	W29 [28]	10,50	36,74	36,17	34,45	44,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.127_E	W29 [28]	73,50	41,16	40,41	37,77	47,77
W29.127_E	W29 [28]	43,50	38,34	37,69	35,67	45,67
W29.127_E	W29 [28]	13,50	37,26	36,65	34,91	44,91
W29.127_F	W29 [28]	76,50	41,13	40,37	37,74	47,74
W29.127_F	W29 [28]	46,50	40,70	39,97	37,43	47,43
W29.127_F	W29 [28]	16,50	37,30	36,69	34,94	44,94
W29.128_A	W29 [29]	79,50	41,11	40,36	37,72	47,72
W29.128_A	W29 [29]	49,50	40,47	39,71	37,18	47,18
W29.128_A	W29 [29]	19,50	33,71	32,76	30,61	40,61
W29.128_A	W29 [29]	61,50	41,22	40,47	37,85	47,85
W29.128_A	W29 [29]	31,50	34,11	33,18	31,01	41,01
W29.128_A	W29 [29]	1,50	31,00	30,25	28,22	38,22
W29.128_B	W29 [29]	82,50	41,08	40,32	37,68	47,68
W29.128_B	W29 [29]	52,50	40,78	40,03	37,53	47,53
W29.128_B	W29 [29]	22,50	33,83	32,88	30,74	40,74
W29.128_B	W29 [29]	64,50	41,23	40,48	37,85	47,85
W29.128_B	W29 [29]	34,50	34,30	33,38	31,20	41,20
W29.128_B	W29 [29]	4,50	31,25	30,48	28,45	38,45
W29.128_C	W29 [29]	85,50	41,06	40,31	37,66	47,66
W29.128_C	W29 [29]	55,50	40,95	40,19	37,70	47,70
W29.128_C	W29 [29]	25,50	33,90	32,96	30,80	40,80
W29.128_C	W29 [29]	67,50	41,21	40,46	37,82	47,82
W29.128_C	W29 [29]	37,50	34,62	33,72	31,53	41,53
W29.128_C	W29 [29]	7,50	31,66	30,83	28,78	38,78
W29.128_D	W29 [29]	88,50	41,06	40,30	37,65	47,65
W29.128_D	W29 [29]	58,50	41,01	40,25	37,75	47,75
W29.128_D	W29 [29]	28,50	33,99	33,05	30,89	40,89
W29.128_D	W29 [29]	70,50	41,19	40,44	37,80	47,80
W29.128_D	W29 [29]	40,50	35,20	34,33	32,10	42,10
W29.128_D	W29 [29]	10,50	33,36	32,39	30,25	40,25
W29.128_E	W29 [29]	73,50	41,16	40,40	37,77	47,77
W29.128_E	W29 [29]	43,50	36,38	35,55	33,25	43,25
W29.128_E	W29 [29]	13,50	33,93	32,96	30,81	40,81
W29.128_F	W29 [29]	76,50	41,13	40,37	37,74	47,74
W29.128_F	W29 [29]	46,50	40,02	39,26	36,76	46,76
W29.128_F	W29 [29]	16,50	33,99	33,02	30,87	40,87
W29.129_A	W29 [30]	79,50	41,21	40,46	37,86	47,86
W29.129_A	W29 [30]	49,50	40,03	39,38	36,84	46,84
W29.129_A	W29 [30]	19,50	31,93	31,18	28,69	38,69
W29.129_A	W29 [30]	61,50	41,21	40,48	37,92	47,92
W29.129_A	W29 [30]	31,50	32,53	31,79	29,30	39,30
W29.129_A	W29 [30]	1,50	31,28	30,48	28,01	38,01
W29.129_B	W29 [30]	82,50	41,07	40,32	37,67	47,67
W29.129_B	W29 [30]	52,50	40,37	39,72	37,24	47,24
W29.129_B	W29 [30]	22,50	32,02	31,28	28,79	38,79
W29.129_B	W29 [30]	64,50	41,33	40,59	37,98	47,98
W29.129_B	W29 [30]	34,50	32,88	32,15	29,64	39,64
W29.129_B	W29 [30]	4,50	31,45	30,64	28,16	38,16
W29.129_C	W29 [30]	85,50	41,06	40,31	37,66	47,66
W29.129_C	W29 [30]	55,50	40,58	39,93	37,47	47,47
W29.129_C	W29 [30]	25,50	32,14	31,40	28,91	38,91
W29.129_C	W29 [30]	67,50	41,32	40,57	37,97	47,97
W29.129_C	W29 [30]	37,50	33,34	32,60	30,13	40,13
W29.129_C	W29 [30]	7,50	31,63	30,81	28,35	38,35
W29.129_D	W29 [30]	88,50	41,06	40,30	37,64	47,64
W29.129_D	W29 [30]	58,50	40,70	40,04	37,57	47,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.129_D	W29 [30]	28,50	32,30	31,56	29,07	39,07
W29.129_D	W29 [30]	70,50	41,30	40,56	37,95	47,95
W29.129_D	W29 [30]	40,50	34,19	33,44	30,99	40,99
W29.129_D	W29 [30]	10,50	32,18	31,38	29,02	39,02
W29.129_E	W29 [30]	73,50	41,27	40,52	37,91	47,91
W29.129_E	W29 [30]	43,50	35,75	35,00	32,55	42,55
W29.129_E	W29 [30]	13,50	32,43	31,64	29,30	39,30
W29.129_F	W29 [30]	76,50	41,22	40,47	37,86	47,86
W29.129_F	W29 [30]	46,50	39,53	38,87	36,34	46,34
W29.129_F	W29 [30]	16,50	32,50	31,69	29,27	39,27
W30.100_A	[1]	79,50	36,86	35,73	32,95	42,95
W30.100_A	[1]	49,50	37,38	36,56	34,27	44,27
W30.100_A	[1]	19,50	33,91	33,04	30,18	40,18
W30.100_A	[1]	61,50	38,16	37,38	35,09	45,09
W30.100_A	[1]	31,50	34,69	33,74	31,16	41,16
W30.100_A	[1]	1,50	36,25	35,32	32,69	42,69
W30.100_B	[1]	82,50	36,83	35,72	32,38	42,38
W30.100_B	[1]	52,50	37,52	36,71	34,45	44,45
W30.100_B	[1]	22,50	34,05	33,19	30,33	40,33
W30.100_B	[1]	64,50	38,15	37,37	35,08	45,08
W30.100_B	[1]	34,50	35,24	34,30	31,72	41,72
W30.100_B	[1]	4,50	36,21	35,26	32,66	42,66
W30.100_C	[1]	85,50	37,20	36,14	32,89	42,89
W30.100_C	[1]	55,50	38,00	37,20	35,00	45,00
W30.100_C	[1]	25,50	34,23	33,36	30,52	40,52
W30.100_C	[1]	67,50	38,14	37,36	35,07	45,07
W30.100_C	[1]	37,50	36,19	35,28	32,91	42,91
W30.100_C	[1]	7,50	35,96	35,04	32,47	42,47
W30.100_D	[1]	88,50	37,93	36,97	33,93	43,93
W30.100_D	[1]	58,50	38,18	37,40	35,10	45,10
W30.100_D	[1]	28,50	34,52	33,64	30,83	40,83
W30.100_D	[1]	70,50	38,15	37,37	35,07	45,07
W30.100_D	[1]	40,50	37,17	36,35	34,01	44,01
W30.100_D	[1]	10,50	35,19	34,34	31,88	41,88
W30.100_E	[1]	73,50	38,18	37,39	35,09	45,09
W30.100_E	[1]	43,50	37,26	36,45	34,13	44,13
W30.100_E	[1]	13,50	35,29	34,42	31,92	41,92
W30.100_F	[1]	76,50	37,77	36,89	34,63	44,63
W30.100_F	[1]	46,50	37,32	36,50	34,20	44,20
W30.100_F	[1]	16,50	33,84	32,96	30,10	40,10
W30.101_A	[2]	79,50	36,76	35,64	32,88	42,88
W30.101_A	[2]	49,50	37,28	36,50	34,28	44,28
W30.101_A	[2]	19,50	33,78	32,89	30,14	40,14
W30.101_A	[2]	61,50	38,04	37,28	35,03	45,03
W30.101_A	[2]	31,50	34,71	33,75	31,20	41,20
W30.101_A	[2]	1,50	36,55	35,66	33,20	43,20
W30.101_B	[2]	82,50	36,85	35,74	32,44	42,44
W30.101_B	[2]	52,50	37,46	36,68	34,50	44,50
W30.101_B	[2]	22,50	33,92	33,04	30,29	40,29
W30.101_B	[2]	64,50	38,03	37,27	35,02	45,02
W30.101_B	[2]	34,50	35,21	34,27	31,78	41,78
W30.101_B	[2]	4,50	36,47	35,57	33,13	43,13
W30.101_C	[2]	85,50	37,18	36,13	32,89	42,89
W30.101_C	[2]	55,50	37,93	37,17	34,97	44,97
W30.101_C	[2]	25,50	34,11	33,22	30,49	40,49
W30.101_C	[2]	67,50	38,03	37,27	35,01	45,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.101_C	[2]	37,50	36,32	35,46	33,22	43,22
W30.101_C	[2]	7,50	36,32	35,45	33,02	43,02
W30.101_D	[2]	88,50	37,60	36,60	33,42	43,42
W30.101_D	[2]	58,50	38,05	37,29	35,04	45,04
W30.101_D	[2]	28,50	34,41	33,51	30,81	40,81
W30.101_D	[2]	70,50	38,04	37,28	35,02	45,02
W30.101_D	[2]	40,50	37,09	36,29	34,04	44,04
W30.101_D	[2]	10,50	35,43	34,65	32,42	42,42
W30.101_E	[2]	73,50	38,04	37,27	35,01	45,01
W30.101_E	[2]	43,50	37,17	36,38	34,15	44,15
W30.101_E	[2]	13,50	35,51	34,71	32,45	42,45
W30.101_F	[2]	76,50	37,62	36,76	34,52	44,52
W30.101_F	[2]	46,50	37,22	36,43	34,21	44,21
W30.101_F	[2]	16,50	34,29	33,31	30,62	40,62
W30.102_A	[3]	79,50	36,65	35,53	32,77	42,77
W30.102_A	[3]	49,50	37,25	36,49	34,29	44,29
W30.102_A	[3]	19,50	33,62	32,70	30,07	40,07
W30.102_A	[3]	61,50	37,94	37,20	34,95	44,95
W30.102_A	[3]	31,50	34,72	33,76	31,24	41,24
W30.102_A	[3]	1,50	36,85	36,02	33,68	43,68
W30.102_B	[3]	82,50	36,82	35,73	32,43	42,43
W30.102_B	[3]	52,50	37,48	36,72	34,57	44,57
W30.102_B	[3]	22,50	33,77	32,85	30,23	40,23
W30.102_B	[3]	64,50	37,93	37,20	34,94	44,94
W30.102_B	[3]	34,50	35,23	34,30	31,86	41,86
W30.102_B	[3]	4,50	36,75	35,92	33,60	43,60
W30.102_C	[3]	85,50	37,10	36,04	32,75	42,75
W30.102_C	[3]	55,50	37,89	37,15	34,93	44,93
W30.102_C	[3]	25,50	33,96	33,04	30,44	40,44
W30.102_C	[3]	67,50	37,93	37,20	34,94	44,94
W30.102_C	[3]	37,50	36,50	35,69	33,51	43,51
W30.102_C	[3]	7,50	36,72	35,90	33,56	43,56
W30.102_D	[3]	88,50	37,38	36,35	33,12	43,12
W30.102_D	[3]	58,50	37,95	37,21	34,96	44,96
W30.102_D	[3]	28,50	34,28	33,35	30,78	40,78
W30.102_D	[3]	70,50	37,95	37,21	34,96	44,96
W30.102_D	[3]	40,50	37,06	36,29	34,06	44,06
W30.102_D	[3]	10,50	35,70	35,01	32,95	42,95
W30.102_E	[3]	73,50	37,89	37,14	34,89	44,89
W30.102_E	[3]	43,50	37,14	36,38	34,17	44,17
W30.102_E	[3]	13,50	35,77	35,05	32,95	42,95
W30.102_F	[3]	76,50	37,48	36,62	34,40	44,40
W30.102_F	[3]	46,50	37,18	36,42	34,21	44,21
W30.102_F	[3]	16,50	34,88	33,98	31,61	41,61
W30.103_A	[4]	79,50	36,48	35,35	32,56	42,56
W30.103_A	[4]	49,50	37,09	36,34	34,16	44,16
W30.103_A	[4]	19,50	33,46	32,52	29,98	39,98
W30.103_A	[4]	61,50	37,76	37,04	34,79	44,79
W30.103_A	[4]	31,50	34,63	33,68	31,20	41,20
W30.103_A	[4]	1,50	37,11	36,36	34,09	44,09
W30.103_B	[4]	82,50	36,77	35,67	32,36	42,36
W30.103_B	[4]	52,50	37,39	36,64	34,52	44,52
W30.103_B	[4]	22,50	33,62	32,68	30,15	40,15
W30.103_B	[4]	64,50	37,76	37,03	34,78	44,78
W30.103_B	[4]	34,50	35,20	34,27	31,91	41,91
W30.103_B	[4]	4,50	37,03	36,28	34,02	44,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.103_C	[4]	85,50	37,02	35,95	32,62	42,62
W30.103_C	[4]	55,50	37,76	37,03	34,79	44,79
W30.103_C	[4]	25,50	33,82	32,88	30,37	40,37
W30.103_C	[4]	67,50	37,76	37,04	34,79	44,79
W30.103_C	[4]	37,50	36,50	35,70	33,58	43,58
W30.103_C	[4]	7,50	37,01	36,25	33,97	43,97
W30.103_D	[4]	88,50	37,23	36,18	32,92	42,92
W30.103_D	[4]	58,50	37,77	37,05	34,80	44,80
W30.103_D	[4]	28,50	34,14	33,19	30,69	40,69
W30.103_D	[4]	70,50	37,79	37,06	34,80	44,80
W30.103_D	[4]	40,50	36,90	36,13	33,93	43,93
W30.103_D	[4]	10,50	35,97	35,35	33,41	43,41
W30.103_E	[4]	73,50	37,71	36,97	34,72	44,72
W30.103_E	[4]	43,50	36,97	36,22	34,04	44,04
W30.103_E	[4]	13,50	35,98	35,32	33,34	43,34
W30.103_F	[4]	76,50	37,31	36,45	34,23	44,23
W30.103_F	[4]	46,50	37,01	36,26	34,08	44,08
W30.103_F	[4]	16,50	35,91	35,24	33,20	43,20
W30.104_A	[5]	79,50	36,27	35,13	32,28	42,28
W30.104_A	[5]	49,50	36,92	36,17	34,02	44,02
W30.104_A	[5]	19,50	33,38	32,44	29,94	39,94
W30.104_A	[5]	61,50	37,56	36,84	34,58	44,58
W30.104_A	[5]	31,50	34,56	33,62	31,18	41,18
W30.104_A	[5]	1,50	37,34	36,65	34,34	44,34
W30.104_B	[5]	82,50	36,71	35,61	32,27	42,27
W30.104_B	[5]	52,50	37,24	36,49	34,39	44,39
W30.104_B	[5]	22,50	33,54	32,60	30,11	40,11
W30.104_B	[5]	64,50	37,55	36,83	34,58	44,58
W30.104_B	[5]	34,50	35,20	34,28	31,98	41,98
W30.104_B	[5]	4,50	37,27	36,58	34,26	44,26
W30.104_C	[5]	85,50	36,94	35,85	32,50	42,50
W30.104_C	[5]	55,50	37,56	36,84	34,59	44,59
W30.104_C	[5]	25,50	33,76	32,82	30,34	40,34
W30.104_C	[5]	67,50	37,56	36,84	34,59	44,59
W30.104_C	[5]	37,50	36,45	35,67	33,54	43,54
W30.104_C	[5]	7,50	37,23	36,53	34,19	44,19
W30.104_D	[5]	88,50	37,13	36,07	32,78	42,78
W30.104_D	[5]	58,50	37,56	36,85	34,59	44,59
W30.104_D	[5]	28,50	34,08	33,13	30,68	40,68
W30.104_D	[5]	70,50	37,59	36,87	34,60	44,60
W30.104_D	[5]	40,50	36,73	35,97	33,80	43,80
W30.104_D	[5]	10,50	36,99	36,32	34,03	44,03
W30.104_E	[5]	73,50	37,52	36,78	34,53	44,53
W30.104_E	[5]	43,50	36,80	36,05	33,89	43,89
W30.104_E	[5]	13,50	36,13	35,55	33,55	43,55
W30.104_F	[5]	76,50	37,10	36,24	34,02	44,02
W30.104_F	[5]	46,50	36,83	36,08	33,93	43,93
W30.104_F	[5]	16,50	36,20	35,61	33,56	43,56
W30.105_A	[6]	79,50	36,09	34,93	32,01	42,01
W30.105_A	[6]	49,50	36,72	35,97	33,82	43,82
W30.105_A	[6]	19,50	33,30	32,36	29,90	39,90
W30.105_A	[6]	61,50	37,32	36,60	34,34	44,34
W30.105_A	[6]	31,50	34,42	33,49	31,10	41,10
W30.105_A	[6]	1,50	37,53	36,89	34,56	44,56
W30.105_B	[6]	82,50	36,65	35,54	32,18	42,18
W30.105_B	[6]	52,50	37,05	36,30	34,19	44,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.105_B	[6]	22,50	33,46	32,52	30,07	40,07
W30.105_B	[6]	64,50	37,32	36,60	34,34	44,34
W30.105_B	[6]	34,50	35,15	34,25	32,00	42,00
W30.105_B	[6]	4,50	37,48	36,84	34,49	44,49
W30.105_C	[6]	85,50	36,86	35,76	32,39	42,39
W30.105_C	[6]	55,50	37,33	36,61	34,35	44,35
W30.105_C	[6]	25,50	33,69	32,74	30,31	40,31
W30.105_C	[6]	67,50	37,33	36,61	34,35	44,35
W30.105_C	[6]	37,50	36,31	35,54	33,39	43,39
W30.105_C	[6]	7,50	37,43	36,78	34,42	44,42
W30.105_D	[6]	88,50	37,03	35,96	32,67	42,67
W30.105_D	[6]	58,50	37,33	36,61	34,35	44,35
W30.105_D	[6]	28,50	33,99	33,04	30,63	40,63
W30.105_D	[6]	70,50	37,36	36,64	34,37	44,37
W30.105_D	[6]	40,50	36,51	35,76	33,59	43,59
W30.105_D	[6]	10,50	37,29	36,66	34,31	44,31
W30.105_E	[6]	73,50	37,31	36,56	34,31	44,31
W30.105_E	[6]	43,50	36,57	35,83	33,66	43,66
W30.105_E	[6]	13,50	36,33	35,81	33,76	43,76
W30.105_F	[6]	76,50	36,89	36,01	33,78	43,78
W30.105_F	[6]	46,50	36,61	35,87	33,71	43,71
W30.105_F	[6]	16,50	36,41	35,87	33,80	43,80
W30.106_A	[7]	79,50	35,95	34,77	31,80	41,80
W30.106_A	[7]	49,50	36,55	35,80	33,66	43,66
W30.106_A	[7]	19,50	33,18	32,24	29,79	39,79
W30.106_A	[7]	61,50	37,11	36,39	34,10	44,10
W30.106_A	[7]	31,50	34,34	33,41	31,05	41,05
W30.106_A	[7]	1,50	37,69	37,10	34,67	44,67
W30.106_B	[7]	82,50	36,60	35,47	32,11	42,11
W30.106_B	[7]	52,50	36,86	36,12	33,97	43,97
W30.106_B	[7]	22,50	33,34	32,40	29,96	39,96
W30.106_B	[7]	64,50	37,11	36,39	34,10	44,10
W30.106_B	[7]	34,50	35,13	34,22	32,00	42,00
W30.106_B	[7]	4,50	37,69	37,10	34,66	44,66
W30.106_C	[7]	85,50	36,79	35,67	32,29	42,29
W30.106_C	[7]	55,50	37,12	36,40	34,11	44,11
W30.106_C	[7]	25,50	33,57	32,62	30,20	40,20
W30.106_C	[7]	67,50	37,12	36,40	34,11	44,11
W30.106_C	[7]	37,50	36,19	35,43	33,27	43,27
W30.106_C	[7]	7,50	37,63	37,02	34,57	44,57
W30.106_D	[7]	88,50	36,95	35,88	32,57	42,57
W30.106_D	[7]	58,50	37,11	36,39	34,11	44,11
W30.106_D	[7]	28,50	33,89	32,94	30,56	40,56
W30.106_D	[7]	70,50	37,15	36,43	34,13	44,13
W30.106_D	[7]	40,50	36,33	35,58	33,42	43,42
W30.106_D	[7]	10,50	37,58	36,98	34,53	44,53
W30.106_E	[7]	73,50	37,10	36,35	34,06	44,06
W30.106_E	[7]	43,50	36,38	35,63	33,47	43,47
W30.106_E	[7]	13,50	36,56	36,07	33,93	43,93
W30.106_F	[7]	76,50	36,66	35,77	33,51	43,51
W30.106_F	[7]	46,50	36,42	35,68	33,52	43,52
W30.106_F	[7]	16,50	36,61	36,12	33,95	43,95
W30.107_A	[8]	79,50	35,78	34,56	31,50	41,50
W30.107_A	[8]	49,50	36,37	35,62	33,43	43,43
W30.107_A	[8]	19,50	33,04	32,07	29,58	39,58
W30.107_A	[8]	61,50	36,86	36,13	33,81	43,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.107_A	[8]	31,50	34,21	33,26	30,87	40,87
W30.107_A	[8]	1,50	37,32	36,70	33,97	43,97
W30.107_B	[8]	82,50	36,54	35,41	32,04	42,04
W30.107_B	[8]	52,50	36,67	35,93	33,71	43,71
W30.107_B	[8]	22,50	33,20	32,23	29,74	39,74
W30.107_B	[8]	64,50	36,86	36,13	33,81	43,81
W30.107_B	[8]	34,50	35,11	34,22	32,03	42,03
W30.107_B	[8]	4,50	37,70	37,13	34,68	44,68
W30.107_C	[8]	85,50	36,68	35,56	32,15	42,15
W30.107_C	[8]	55,50	36,87	36,14	33,82	43,82
W30.107_C	[8]	25,50	33,41	32,45	29,99	39,99
W30.107_C	[8]	67,50	36,88	36,14	33,81	43,81
W30.107_C	[8]	37,50	36,01	35,24	33,03	43,03
W30.107_C	[8]	7,50	37,62	37,04	34,58	44,58
W30.107_D	[8]	88,50	36,88	35,80	32,48	42,48
W30.107_D	[8]	58,50	36,86	36,14	33,81	43,81
W30.107_D	[8]	28,50	33,75	32,78	30,35	40,35
W30.107_D	[8]	70,50	36,91	36,18	33,84	43,84
W30.107_D	[8]	40,50	36,12	35,37	33,16	43,16
W30.107_D	[8]	10,50	37,65	37,05	34,59	44,59
W30.107_E	[8]	73,50	36,87	36,10	33,77	43,77
W30.107_E	[8]	43,50	36,16	35,41	33,20	43,20
W30.107_E	[8]	13,50	36,60	36,13	33,94	43,94
W30.107_F	[8]	76,50	36,40	35,48	33,17	43,17
W30.107_F	[8]	46,50	36,21	35,46	33,25	43,25
W30.107_F	[8]	16,50	36,63	36,16	33,96	43,96
W30.108_A	[9]	79,50	35,73	34,51	31,44	41,44
W30.108_A	[9]	49,50	36,17	35,41	33,16	43,16
W30.108_A	[9]	19,50	34,04	33,26	31,13	41,13
W30.108_A	[9]	61,50	36,58	35,83	33,44	43,44
W30.108_A	[9]	31,50	34,05	33,08	30,65	40,65
W30.108_A	[9]	1,50	36,94	36,25	33,29	43,29
W30.108_B	[9]	82,50	36,50	35,37	31,98	41,98
W30.108_B	[9]	52,50	36,43	35,68	33,37	43,37
W30.108_B	[9]	22,50	33,04	32,05	29,53	39,53
W30.108_B	[9]	64,50	36,58	35,84	33,44	43,44
W30.108_B	[9]	34,50	35,07	34,20	32,03	42,03
W30.108_B	[9]	4,50	37,70	37,10	34,62	44,62
W30.108_C	[9]	85,50	36,59	35,47	32,05	42,05
W30.108_C	[9]	55,50	36,58	35,85	33,46	43,46
W30.108_C	[9]	25,50	33,25	32,27	29,78	39,78
W30.108_C	[9]	67,50	36,60	35,85	33,45	43,45
W30.108_C	[9]	37,50	35,78	35,00	32,71	42,71
W30.108_C	[9]	7,50	37,64	37,03	34,53	44,53
W30.108_D	[9]	88,50	36,82	35,73	32,40	42,40
W30.108_D	[9]	58,50	36,58	35,84	33,45	43,45
W30.108_D	[9]	28,50	33,57	32,58	30,10	40,10
W30.108_D	[9]	70,50	36,64	35,89	33,48	43,48
W30.108_D	[9]	40,50	35,87	35,10	32,82	42,82
W30.108_D	[9]	10,50	37,66	37,04	34,52	44,52
W30.108_E	[9]	73,50	36,60	35,81	33,41	43,41
W30.108_E	[9]	43,50	35,91	35,14	32,86	42,86
W30.108_E	[9]	13,50	36,64	36,14	33,88	43,88
W30.108_F	[9]	76,50	36,12	35,16	32,78	42,78
W30.108_F	[9]	46,50	35,96	35,20	32,92	42,92
W30.108_F	[9]	16,50	36,66	36,16	33,90	43,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.109_A	[10]	79,50	35,69	34,47	31,39	41,39
W30.109_A	[10]	49,50	35,89	35,11	32,79	42,79
W30.109_A	[10]	19,50	34,96	34,35	32,11	42,11
W30.109_A	[10]	61,50	36,25	35,49	33,02	43,02
W30.109_A	[10]	31,50	33,87	32,87	30,39	40,39
W30.109_A	[10]	1,50	36,67	35,88	32,64	42,64
W30.109_B	[10]	82,50	36,46	35,32	31,92	41,92
W30.109_B	[10]	52,50	36,15	35,39	32,98	42,98
W30.109_B	[10]	22,50	32,87	31,84	29,26	39,26
W30.109_B	[10]	64,50	36,25	35,49	33,02	43,02
W30.109_B	[10]	34,50	34,92	34,05	31,80	41,80
W30.109_B	[10]	4,50	37,70	37,00	34,44	44,44
W30.109_C	[10]	85,50	36,51	35,39	31,94	41,94
W30.109_C	[10]	55,50	36,25	35,50	33,03	43,03
W30.109_C	[10]	25,50	33,04	32,02	29,46	39,46
W30.109_C	[10]	67,50	36,28	35,51	33,03	43,03
W30.109_C	[10]	37,50	35,46	34,67	32,28	42,28
W30.109_C	[10]	7,50	37,69	36,99	34,42	44,42
W30.109_D	[10]	88,50	36,76	35,67	32,33	42,33
W30.109_D	[10]	58,50	36,25	35,49	33,03	43,03
W30.109_D	[10]	28,50	33,39	32,37	29,83	39,83
W30.109_D	[10]	70,50	36,32	35,55	33,06	43,06
W30.109_D	[10]	40,50	35,54	34,75	32,38	42,38
W30.109_D	[10]	10,50	37,68	36,96	34,38	44,38
W30.109_E	[10]	73,50	36,30	35,49	32,99	42,99
W30.109_E	[10]	43,50	35,58	34,79	32,42	42,42
W30.109_E	[10]	13,50	37,46	36,76	34,17	44,17
W30.109_F	[10]	76,50	35,80	34,77	32,29	42,29
W30.109_F	[10]	46,50	35,64	34,86	32,49	42,49
W30.109_F	[10]	16,50	36,70	36,08	33,72	43,72
W30.110_A	[11]	79,50	35,68	34,46	31,35	41,35
W30.110_A	[11]	49,50	35,57	34,75	32,31	42,31
W30.110_A	[11]	19,50	35,29	34,71	32,16	42,16
W30.110_A	[11]	61,50	35,86	35,07	32,49	42,49
W30.110_A	[11]	31,50	33,71	32,69	30,18	40,18
W30.110_A	[11]	1,50	36,48	35,69	32,37	42,37
W30.110_B	[11]	82,50	36,43	35,28	31,87	41,87
W30.110_B	[11]	52,50	35,82	35,02	32,47	42,47
W30.110_B	[11]	22,50	32,74	31,68	29,05	39,05
W30.110_B	[11]	64,50	35,87	35,08	32,49	42,49
W30.110_B	[11]	34,50	34,67	33,78	31,40	41,40
W30.110_B	[11]	4,50	37,58	36,82	34,13	44,13
W30.110_C	[11]	85,50	36,46	35,33	31,88	41,88
W30.110_C	[11]	55,50	35,86	35,07	32,50	42,50
W30.110_C	[11]	25,50	32,90	31,85	29,22	39,22
W30.110_C	[11]	67,50	35,90	35,10	32,51	42,51
W30.110_C	[11]	37,50	35,13	34,31	31,78	41,78
W30.110_C	[11]	7,50	37,59	36,82	34,11	44,11
W30.110_D	[11]	88,50	36,72	35,62	32,28	42,28
W30.110_D	[11]	58,50	35,86	35,07	32,49	42,49
W30.110_D	[11]	28,50	33,20	32,16	29,56	39,56
W30.110_D	[11]	70,50	35,96	35,15	32,54	42,54
W30.110_D	[11]	40,50	35,19	34,38	31,86	41,86
W30.110_D	[11]	10,50	37,60	36,83	34,11	44,11
W30.110_E	[11]	73,50	35,92	35,06	32,45	42,45
W30.110_E	[11]	43,50	35,23	34,42	31,90	41,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Waal- Eemhaven

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.110_E	[11]	13,50	37,44	36,66	33,93	43,93
W30.110_F	[11]	76,50	35,44	34,34	31,72	41,72
W30.110_F	[11]	46,50	35,30	34,49	31,99	41,99
W30.110_F	[11]	16,50	36,56	35,87	33,34	43,34
W30.111_A	[12]	79,50	24,31	23,54	21,13	31,13
W30.111_A	[12]	49,50	24,40	23,75	21,45	31,45
W30.111_A	[12]	19,50	33,14	32,64	30,00	40,00
W30.111_A	[12]	61,50	24,44	23,79	21,50	31,50
W30.111_A	[12]	31,50	28,61	27,55	24,61	34,61
W30.111_A	[12]	1,50	36,25	35,54	32,83	42,83
W30.111_B	[12]	82,50	24,69	23,92	21,53	31,53
W30.111_B	[12]	52,50	24,41	23,75	21,46	31,46
W30.111_B	[12]	22,50	29,98	29,07	26,40	36,40
W30.111_B	[12]	64,50	24,47	23,81	21,53	31,53
W30.111_B	[12]	34,50	24,44	23,79	21,48	31,48
W30.111_B	[12]	4,50	36,19	35,49	32,75	42,75
W30.111_C	[12]	85,50	25,45	24,69	22,31	32,31
W30.111_C	[12]	55,50	24,41	23,76	21,46	31,46
W30.111_C	[12]	25,50	29,97	29,06	26,39	36,39
W30.111_C	[12]	67,50	24,51	23,85	21,58	31,58
W30.111_C	[12]	37,50	24,43	23,78	21,47	31,47
W30.111_C	[12]	7,50	35,97	35,31	32,56	42,56
W30.111_D	[12]	88,50	27,86	27,10	24,74	34,74
W30.111_D	[12]	58,50	24,42	23,77	21,48	31,48
W30.111_D	[12]	28,50	29,96	29,05	26,38	36,38
W30.111_D	[12]	70,50	24,57	23,92	21,65	31,65
W30.111_D	[12]	40,50	24,41	23,76	21,46	31,46
W30.111_D	[12]	10,50	35,86	35,20	32,47	42,47
W30.111_E	[12]	73,50	24,43	23,74	21,45	31,45
W30.111_E	[12]	43,50	24,41	23,76	21,45	31,45
W30.111_E	[12]	13,50	35,73	35,09	32,40	42,40
W30.111_F	[12]	76,50	24,17	23,42	21,04	31,04
W30.111_F	[12]	46,50	24,40	23,75	21,45	31,45
W30.111_F	[12]	16,50	35,56	34,90	32,30	42,30
W30.112_A	[13]	79,50	22,98	22,23	19,84	29,84
W30.112_A	[13]	49,50	22,98	22,33	20,10	30,10
W30.112_A	[13]	19,50	27,18	26,46	24,08	34,08
W30.112_A	[13]	61,50	23,05	22,40	20,19	30,19
W30.112_A	[13]	31,50	23,00	22,36	20,10	30,10
W30.112_A	[13]	1,50	34,92	34,27	31,69	41,69
W30.112_B	[13]	82,50	23,46	22,70	20,33	30,33
W30.112_B	[13]	52,50	22,99	22,34	20,11	30,11
W30.112_B	[13]	22,50	27,17	26,45	24,07	34,07
W30.112_B	[13]	64,50	23,09	22,44	20,24	30,24
W30.112_B	[13]	34,50	22,99	22,34	20,10	30,10
W30.112_B	[13]	4,50	34,90	34,25	31,67	41,67
W30.112_C	[13]	85,50	24,51	23,76	21,41	31,41
W30.112_C	[13]	55,50	23,00	22,35	20,13	30,13
W30.112_C	[13]	25,50	27,16	26,44	24,07	34,07
W30.112_C	[13]	67,50	23,15	22,50	20,30	30,30
W30.112_C	[13]	37,50	22,98	22,34	20,09	30,09
W30.112_C	[13]	7,50	34,82	34,16	31,55	41,55
W30.112_D	[13]	88,50	27,68	26,92	24,59	34,59
W30.112_D	[13]	58,50	23,02	22,37	20,15	30,15
W30.112_D	[13]	28,50	27,16	26,44	24,06	34,06
W30.112_D	[13]	70,50	23,06	22,39	20,17	30,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.112_D	[13]	40,50	22,98	22,33	20,09	30,09
W30.112_D	[13]	10,50	34,80	34,15	31,53	41,53
W30.112_E	[13]	73,50	22,81	22,09	19,78	29,78
W30.112_E	[13]	43,50	22,97	22,32	20,09	30,09
W30.112_E	[13]	13,50	34,79	34,13	31,52	41,52
W30.112_F	[13]	76,50	22,72	21,96	19,56	29,56
W30.112_F	[13]	46,50	22,97	22,32	20,09	30,09
W30.112_F	[13]	16,50	34,78	34,12	31,51	41,51
W30.113_A	[14]	79,50	23,24	22,49	20,14	30,14
W30.113_A	[14]	49,50	23,23	22,55	20,36	30,36
W30.113_A	[14]	19,50	30,43	29,71	27,73	37,73
W30.113_A	[14]	61,50	23,30	22,62	20,44	30,44
W30.113_A	[14]	31,50	28,50	27,68	25,70	35,70
W30.113_A	[14]	1,50	35,44	34,70	32,26	42,26
W30.113_B	[14]	82,50	23,75	23,00	20,67	30,67
W30.113_B	[14]	52,50	23,24	22,56	20,37	30,37
W30.113_B	[14]	22,50	30,41	29,69	27,71	37,71
W30.113_B	[14]	64,50	23,34	22,66	20,48	30,48
W30.113_B	[14]	34,50	23,25	22,58	20,36	30,36
W30.113_B	[14]	4,50	35,43	34,69	32,25	42,25
W30.113_C	[14]	85,50	24,81	24,06	21,75	31,75
W30.113_C	[14]	55,50	23,25	22,57	20,39	30,39
W30.113_C	[14]	25,50	30,40	29,68	27,70	37,70
W30.113_C	[14]	67,50	23,31	22,63	20,46	30,46
W30.113_C	[14]	37,50	23,24	22,57	20,36	30,36
W30.113_C	[14]	7,50	35,34	34,59	32,13	42,13
W30.113_D	[14]	88,50	28,29	27,53	25,21	35,21
W30.113_D	[14]	58,50	23,27	22,59	20,41	30,41
W30.113_D	[14]	28,50	30,38	29,66	27,68	37,68
W30.113_D	[14]	70,50	23,09	22,38	20,14	30,14
W30.113_D	[14]	40,50	23,23	22,56	20,35	30,35
W30.113_D	[14]	10,50	35,32	34,57	32,12	42,12
W30.113_E	[14]	73,50	22,88	22,14	19,80	29,80
W30.113_E	[14]	43,50	23,23	22,55	20,35	30,35
W30.113_E	[14]	13,50	35,31	34,56	32,11	42,11
W30.113_F	[14]	76,50	22,97	22,23	19,87	29,87
W30.113_F	[14]	46,50	23,23	22,55	20,35	30,35
W30.113_F	[14]	16,50	35,20	34,47	32,03	42,03
W30.114_A	[15]	79,50	27,14	26,41	24,21	34,21
W30.114_A	[15]	49,50	27,26	26,55	24,45	34,45
W30.114_A	[15]	19,50	34,36	33,91	31,12	41,12
W30.114_A	[15]	61,50	27,25	26,53	24,43	34,43
W30.114_A	[15]	31,50	34,08	33,70	30,92	40,92
W30.114_A	[15]	1,50	35,96	35,30	32,61	42,61
W30.114_B	[15]	82,50	27,39	26,65	24,45	34,45
W30.114_B	[15]	52,50	27,26	26,55	24,44	34,44
W30.114_B	[15]	22,50	34,34	33,90	31,10	41,10
W30.114_B	[15]	64,50	27,25	26,54	24,44	34,44
W30.114_B	[15]	34,50	27,34	26,63	24,51	34,51
W30.114_B	[15]	4,50	35,88	35,25	32,55	42,55
W30.114_C	[15]	85,50	27,95	27,22	25,00	35,00
W30.114_C	[15]	55,50	27,25	26,54	24,43	34,43
W30.114_C	[15]	25,50	34,35	33,91	31,10	41,10
W30.114_C	[15]	67,50	27,18	26,46	24,35	34,35
W30.114_C	[15]	37,50	27,32	26,61	24,50	34,50
W30.114_C	[15]	7,50	35,81	35,19	32,46	42,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.114_D	[15]	88,50	30,40	29,65	27,38	37,38
W30.114_D	[15]	58,50	27,25	26,53	24,43	34,43
W30.114_D	[15]	28,50	34,35	33,91	31,09	41,09
W30.114_D	[15]	70,50	27,01	26,28	24,11	34,11
W30.114_D	[15]	40,50	27,30	26,59	24,48	34,48
W30.114_D	[15]	10,50	35,83	35,21	32,47	42,47
W30.114_E	[15]	73,50	26,94	26,20	24,01	34,01
W30.114_E	[15]	43,50	27,28	26,58	24,47	34,47
W30.114_E	[15]	13,50	35,86	35,25	32,49	42,49
W30.114_F	[15]	76,50	27,01	26,28	24,08	34,08
W30.114_F	[15]	46,50	27,27	26,56	24,46	34,46
W30.114_F	[15]	16,50	34,99	34,50	31,77	41,77
W30.115_A	[16]	79,50	38,72	38,14	36,02	46,02
W30.115_A	[16]	49,50	38,94	38,38	36,25	46,25
W30.115_A	[16]	19,50	39,26	38,68	36,54	46,54
W30.115_A	[16]	61,50	38,85	38,28	36,16	46,16
W30.115_A	[16]	31,50	39,15	38,59	36,44	46,44
W30.115_A	[16]	1,50	39,31	38,70	36,59	46,59
W30.115_B	[16]	82,50	38,71	38,13	36,01	46,01
W30.115_B	[16]	52,50	38,92	38,35	36,23	46,23
W30.115_B	[16]	22,50	39,23	38,65	36,51	46,51
W30.115_B	[16]	64,50	38,83	38,26	36,14	46,14
W30.115_B	[16]	34,50	39,07	38,51	36,37	46,37
W30.115_B	[16]	4,50	39,35	38,74	36,63	46,63
W30.115_C	[16]	85,50	38,68	38,10	35,97	45,97
W30.115_C	[16]	55,50	38,89	38,33	36,20	46,20
W30.115_C	[16]	25,50	39,21	38,64	36,49	46,49
W30.115_C	[16]	67,50	38,80	38,23	36,11	46,11
W30.115_C	[16]	37,50	39,05	38,48	36,34	46,34
W30.115_C	[16]	7,50	39,32	38,72	36,61	46,61
W30.115_D	[16]	88,50	38,87	38,26	36,09	46,09
W30.115_D	[16]	58,50	38,87	38,30	36,18	46,18
W30.115_D	[16]	28,50	39,19	38,62	36,47	46,47
W30.115_D	[16]	70,50	38,77	38,19	36,07	46,07
W30.115_D	[16]	40,50	39,02	38,46	36,32	46,32
W30.115_D	[16]	10,50	39,30	38,71	36,59	46,59
W30.115_E	[16]	73,50	38,74	38,17	36,04	46,04
W30.115_E	[16]	43,50	38,99	38,43	36,30	46,30
W30.115_E	[16]	13,50	39,31	38,72	36,59	46,59
W30.115_F	[16]	76,50	38,73	38,15	36,03	46,03
W30.115_F	[16]	46,50	38,97	38,40	36,27	46,27
W30.115_F	[16]	16,50	39,30	38,71	36,57	46,57
W30.116_A	[17]	79,50	38,75	38,17	36,05	46,05
W30.116_A	[17]	49,50	38,98	38,41	36,28	46,28
W30.116_A	[17]	19,50	39,26	38,69	36,55	46,55
W30.116_A	[17]	61,50	38,88	38,31	36,18	46,18
W30.116_A	[17]	31,50	39,17	38,61	36,46	46,46
W30.116_A	[17]	1,50	39,28	38,67	36,56	46,56
W30.116_B	[17]	82,50	38,75	38,17	36,04	46,04
W30.116_B	[17]	52,50	38,95	38,39	36,25	46,25
W30.116_B	[17]	22,50	39,24	38,67	36,53	46,53
W30.116_B	[17]	64,50	38,86	38,29	36,16	46,16
W30.116_B	[17]	34,50	39,11	38,55	36,40	46,40
W30.116_B	[17]	4,50	39,36	38,75	36,64	46,64
W30.116_C	[17]	85,50	38,73	38,14	36,01	46,01
W30.116_C	[17]	55,50	38,93	38,36	36,23	46,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.116_C	[17]	25,50	39,22	38,65	36,51	46,51
W30.116_C	[17]	67,50	38,83	38,26	36,14	46,14
W30.116_C	[17]	37,50	39,08	38,52	36,37	46,37
W30.116_C	[17]	7,50	39,30	38,71	36,60	46,60
W30.116_D	[17]	88,50	38,88	38,27	36,10	46,10
W30.116_D	[17]	58,50	38,90	38,34	36,21	46,21
W30.116_D	[17]	28,50	39,20	38,64	36,49	46,49
W30.116_D	[17]	70,50	38,80	38,23	36,10	46,10
W30.116_D	[17]	40,50	39,05	38,49	36,35	46,35
W30.116_D	[17]	10,50	39,28	38,70	36,58	46,58
W30.116_E	[17]	73,50	38,77	38,20	36,07	46,07
W30.116_E	[17]	43,50	39,03	38,47	36,32	46,32
W30.116_E	[17]	13,50	39,29	38,71	36,58	46,58
W30.116_F	[17]	76,50	38,76	38,18	36,06	46,06
W30.116_F	[17]	46,50	39,00	38,44	36,30	46,30
W30.116_F	[17]	16,50	39,28	38,71	36,58	46,58
W30.117_A	[18]	79,50	38,79	38,21	36,08	46,08
W30.117_A	[18]	49,50	39,01	38,45	36,30	46,30
W30.117_A	[18]	19,50	39,29	38,72	36,57	46,57
W30.117_A	[18]	61,50	38,92	38,35	36,21	46,21
W30.117_A	[18]	31,50	39,19	38,63	36,47	46,47
W30.117_A	[18]	1,50	39,24	38,64	36,54	46,54
W30.117_B	[18]	82,50	38,79	38,20	36,07	46,07
W30.117_B	[18]	52,50	38,99	38,42	36,28	46,28
W30.117_B	[18]	22,50	39,26	38,70	36,55	46,55
W30.117_B	[18]	64,50	38,89	38,32	36,19	46,19
W30.117_B	[18]	34,50	39,14	38,58	36,42	46,42
W30.117_B	[18]	4,50	39,42	38,83	36,74	46,74
W30.117_C	[18]	85,50	38,77	38,19	36,04	46,04
W30.117_C	[18]	55,50	38,96	38,40	36,26	46,26
W30.117_C	[18]	25,50	39,24	38,68	36,53	46,53
W30.117_C	[18]	67,50	38,87	38,30	36,17	46,17
W30.117_C	[18]	37,50	39,12	38,55	36,40	46,40
W30.117_C	[18]	7,50	39,36	38,77	36,68	46,68
W30.117_D	[18]	88,50	38,89	38,29	36,12	46,12
W30.117_D	[18]	58,50	38,94	38,37	36,23	46,23
W30.117_D	[18]	28,50	39,23	38,66	36,51	46,51
W30.117_D	[18]	70,50	38,84	38,26	36,13	46,13
W30.117_D	[18]	40,50	39,09	38,53	36,38	46,38
W30.117_D	[18]	10,50	39,30	38,72	36,60	46,60
W30.117_E	[18]	73,50	38,81	38,23	36,10	46,10
W30.117_E	[18]	43,50	39,06	38,50	36,35	46,35
W30.117_E	[18]	13,50	39,31	38,73	36,60	46,60
W30.117_F	[18]	76,50	38,79	38,22	36,09	46,09
W30.117_F	[18]	46,50	39,04	38,47	36,33	46,33
W30.117_F	[18]	16,50	39,30	38,73	36,59	46,59
W30.118_A	[19]	79,50	38,82	38,24	36,11	46,11
W30.118_A	[19]	49,50	39,04	38,48	36,33	46,33
W30.118_A	[19]	19,50	39,31	38,74	36,59	46,59
W30.118_A	[19]	61,50	38,94	38,38	36,24	46,24
W30.118_A	[19]	31,50	39,20	38,64	36,48	46,48
W30.118_A	[19]	1,50	39,14	38,55	36,45	46,45
W30.118_B	[19]	82,50	38,83	38,24	36,10	46,10
W30.118_B	[19]	52,50	39,02	38,45	36,30	46,30
W30.118_B	[19]	22,50	39,29	38,72	36,57	46,57
W30.118_B	[19]	64,50	38,92	38,35	36,22	46,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Waal- Eemhaven

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.118_B	[19]	34,50	39,17	38,61	36,45	46,45
W30.118_B	[19]	4,50	39,47	38,89	36,82	46,82
W30.118_C	[19]	85,50	38,83	38,24	36,09	46,09
W30.118_C	[19]	55,50	38,99	38,43	36,28	46,28
W30.118_C	[19]	25,50	39,26	38,70	36,55	46,55
W30.118_C	[19]	67,50	38,90	38,33	36,19	46,19
W30.118_C	[19]	37,50	39,15	38,58	36,43	46,43
W30.118_C	[19]	7,50	39,47	38,90	36,84	46,84
W30.118_D	[19]	88,50	38,92	38,31	36,14	46,14
W30.118_D	[19]	58,50	38,97	38,40	36,26	46,26
W30.118_D	[19]	28,50	39,25	38,69	36,53	46,53
W30.118_D	[19]	70,50	38,87	38,30	36,16	46,16
W30.118_D	[19]	40,50	39,12	38,56	36,40	46,40
W30.118_D	[19]	10,50	39,32	38,74	36,63	46,63
W30.118_E	[19]	73,50	38,84	38,27	36,13	46,13
W30.118_E	[19]	43,50	39,09	38,53	36,38	46,38
W30.118_E	[19]	13,50	39,32	38,75	36,62	46,62
W30.118_F	[19]	76,50	38,83	38,25	36,11	46,11
W30.118_F	[19]	46,50	39,07	38,50	36,35	46,35
W30.118_F	[19]	16,50	39,32	38,75	36,61	46,61
W30.119_A	[20]	79,50	38,86	38,28	36,14	46,14
W30.119_A	[20]	49,50	39,07	38,51	36,35	46,35
W30.119_A	[20]	19,50	39,34	38,77	36,62	46,62
W30.119_A	[20]	61,50	38,98	38,41	36,26	46,26
W30.119_A	[20]	31,50	39,22	38,66	36,50	46,50
W30.119_A	[20]	1,50	39,04	38,47	36,36	46,36
W30.119_B	[20]	82,50	38,87	38,28	36,14	46,14
W30.119_B	[20]	52,50	39,05	38,48	36,33	46,33
W30.119_B	[20]	22,50	39,31	38,75	36,59	46,59
W30.119_B	[20]	64,50	38,95	38,38	36,24	46,24
W30.119_B	[20]	34,50	39,20	38,64	36,48	46,48
W30.119_B	[20]	4,50	39,50	38,93	36,84	46,84
W30.119_C	[20]	85,50	38,89	38,30	36,14	46,14
W30.119_C	[20]	55,50	39,02	38,46	36,31	46,31
W30.119_C	[20]	25,50	39,29	38,73	36,57	46,57
W30.119_C	[20]	67,50	38,93	38,36	36,22	46,22
W30.119_C	[20]	37,50	39,18	38,62	36,45	46,45
W30.119_C	[20]	7,50	39,52	38,96	36,85	46,85
W30.119_D	[20]	88,50	38,96	38,35	36,17	46,17
W30.119_D	[20]	58,50	39,00	38,43	36,28	46,28
W30.119_D	[20]	28,50	39,27	38,71	36,55	46,55
W30.119_D	[20]	70,50	38,91	38,33	36,19	46,19
W30.119_D	[20]	40,50	39,15	38,59	36,43	46,43
W30.119_D	[20]	10,50	39,34	38,76	36,65	46,65
W30.119_E	[20]	73,50	38,88	38,30	36,16	46,16
W30.119_E	[20]	43,50	39,13	38,56	36,40	46,40
W30.119_E	[20]	13,50	39,35	38,77	36,64	46,64
W30.119_F	[20]	76,50	38,86	38,28	36,14	46,14
W30.119_F	[20]	46,50	39,10	38,54	36,38	46,38
W30.119_F	[20]	16,50	39,34	38,77	36,63	46,63
W30.120_A	[21]	79,50	38,90	38,31	36,16	46,16
W30.120_A	[21]	49,50	39,10	38,54	36,38	46,38
W30.120_A	[21]	19,50	39,36	38,80	36,64	46,64
W30.120_A	[21]	61,50	39,01	38,44	36,29	46,29
W30.120_A	[21]	31,50	39,26	38,69	36,52	46,52
W30.120_A	[21]	1,50	38,98	38,41	36,31	46,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.120_B	[21]	82,50	38,91	38,32	36,17	46,17
W30.120_B	[21]	52,50	39,08	38,51	36,36	46,36
W30.120_B	[21]	22,50	39,34	38,78	36,62	46,62
W30.120_B	[21]	64,50	38,98	38,41	36,27	46,27
W30.120_B	[21]	34,50	39,23	38,67	36,50	46,50
W30.120_B	[21]	4,50	39,50	38,93	36,83	46,83
W30.120_C	[21]	85,50	38,94	38,34	36,18	46,18
W30.120_C	[21]	55,50	39,05	38,49	36,33	46,33
W30.120_C	[21]	25,50	39,32	38,75	36,59	46,59
W30.120_C	[21]	67,50	38,96	38,39	36,24	46,24
W30.120_C	[21]	37,50	39,21	38,65	36,48	46,48
W30.120_C	[21]	7,50	39,50	38,93	36,80	46,80
W30.120_D	[21]	88,50	39,01	38,40	36,22	46,22
W30.120_D	[21]	58,50	39,03	38,46	36,31	46,31
W30.120_D	[21]	28,50	39,30	38,74	36,57	46,57
W30.120_D	[21]	70,50	38,94	38,37	36,22	46,22
W30.120_D	[21]	40,50	39,18	38,62	36,45	46,45
W30.120_D	[21]	10,50	39,37	38,79	36,67	46,67
W30.120_E	[21]	73,50	38,91	38,34	36,19	46,19
W30.120_E	[21]	43,50	39,16	38,59	36,43	46,43
W30.120_E	[21]	13,50	39,37	38,80	36,67	46,67
W30.120_F	[21]	76,50	38,89	38,32	36,17	46,17
W30.120_F	[21]	46,50	39,13	38,57	36,40	46,40
W30.120_F	[21]	16,50	39,37	38,80	36,65	46,65
W30.121_A	[22]	79,50	38,96	38,38	36,24	46,24
W30.121_A	[22]	49,50	39,17	38,60	36,45	46,45
W30.121_A	[22]	19,50	39,42	38,86	36,71	46,71
W30.121_A	[22]	61,50	39,07	38,50	36,36	46,36
W30.121_A	[22]	31,50	39,32	38,76	36,60	46,60
W30.121_A	[22]	1,50	38,90	38,33	36,25	46,25
W30.121_B	[22]	82,50	38,99	38,40	36,25	46,25
W30.121_B	[22]	52,50	39,14	38,58	36,43	46,43
W30.121_B	[22]	22,50	39,40	38,84	36,69	46,69
W30.121_B	[22]	64,50	39,04	38,48	36,34	46,34
W30.121_B	[22]	34,50	39,30	38,74	36,57	46,57
W30.121_B	[22]	4,50	39,49	38,92	36,83	46,83
W30.121_C	[22]	85,50	39,03	38,43	36,27	46,27
W30.121_C	[22]	55,50	39,12	38,55	36,40	46,40
W30.121_C	[22]	25,50	39,37	38,81	36,66	46,66
W30.121_C	[22]	67,50	39,02	38,45	36,31	46,31
W30.121_C	[22]	37,50	39,27	38,71	36,55	46,55
W30.121_C	[22]	7,50	39,47	38,89	36,79	46,79
W30.121_D	[22]	88,50	39,10	38,49	36,30	46,30
W30.121_D	[22]	58,50	39,09	38,53	36,38	46,38
W30.121_D	[22]	28,50	39,35	38,79	36,63	46,63
W30.121_D	[22]	70,50	39,00	38,43	36,29	46,29
W30.121_D	[22]	40,50	39,25	38,69	36,53	46,53
W30.121_D	[22]	10,50	39,41	38,84	36,73	46,73
W30.121_E	[22]	73,50	38,98	38,40	36,26	46,26
W30.121_E	[22]	43,50	39,22	38,66	36,50	46,50
W30.121_E	[22]	13,50	39,42	38,84	36,73	46,73
W30.121_F	[22]	76,50	38,96	38,38	36,24	46,24
W30.121_F	[22]	46,50	39,19	38,63	36,48	46,48
W30.121_F	[22]	16,50	39,41	38,85	36,71	46,71
W30.122_A	[23]	79,50	39,09	38,51	36,36	46,36
W30.122_A	[23]	49,50	39,30	38,73	36,58	46,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.122_A	[23]	19,50	39,55	38,98	36,84	46,84
W30.122_A	[23]	61,50	39,20	38,63	36,49	46,49
W30.122_A	[23]	31,50	39,45	38,89	36,73	46,73
W30.122_A	[23]	1,50	38,76	38,18	36,14	46,14
W30.122_B	[23]	82,50	39,12	38,53	36,38	46,38
W30.122_B	[23]	52,50	39,27	38,70	36,56	46,56
W30.122_B	[23]	22,50	39,53	38,96	36,81	46,81
W30.122_B	[23]	64,50	39,17	38,60	36,47	46,47
W30.122_B	[23]	34,50	39,43	38,86	36,71	46,71
W30.122_B	[23]	4,50	39,48	38,91	36,81	46,81
W30.122_C	[23]	85,50	39,18	38,57	36,41	46,41
W30.122_C	[23]	55,50	39,25	38,68	36,53	46,53
W30.122_C	[23]	25,50	39,50	38,94	36,79	46,79
W30.122_C	[23]	67,50	39,15	38,58	36,44	46,44
W30.122_C	[23]	37,50	39,40	38,84	36,68	46,68
W30.122_C	[23]	7,50	39,49	38,91	36,82	46,82
W30.122_D	[23]	88,50	39,27	38,65	36,45	46,45
W30.122_D	[23]	58,50	39,22	38,65	36,51	46,51
W30.122_D	[23]	28,50	39,48	38,92	36,76	46,76
W30.122_D	[23]	70,50	39,13	38,56	36,42	46,42
W30.122_D	[23]	40,50	39,38	38,81	36,66	46,66
W30.122_D	[23]	10,50	39,53	38,95	36,85	46,85
W30.122_E	[23]	73,50	39,11	38,53	36,39	46,39
W30.122_E	[23]	43,50	39,35	38,78	36,63	46,63
W30.122_E	[23]	13,50	39,53	38,96	36,85	46,85
W30.122_F	[23]	76,50	39,08	38,51	36,37	46,37
W30.122_F	[23]	46,50	39,32	38,76	36,61	46,61
W30.122_F	[23]	16,50	39,54	38,96	36,84	46,84
W30.123_A	[24]	79,50	39,21	38,62	36,47	46,47
W30.123_A	[24]	49,50	39,43	38,85	36,69	46,69
W30.123_A	[24]	19,50	39,67	39,09	36,94	46,94
W30.123_A	[24]	61,50	39,32	38,74	36,60	46,60
W30.123_A	[24]	31,50	39,58	39,01	36,84	46,84
W30.123_A	[24]	1,50	38,59	38,00	35,98	45,98
W30.123_B	[24]	82,50	39,24	38,64	36,48	46,48
W30.123_B	[24]	52,50	39,40	38,82	36,67	46,67
W30.123_B	[24]	22,50	39,65	39,07	36,92	46,92
W30.123_B	[24]	64,50	39,30	38,72	36,57	46,57
W30.123_B	[24]	34,50	39,56	38,98	36,82	46,82
W30.123_B	[24]	4,50	39,44	38,87	36,77	46,77
W30.123_C	[24]	85,50	39,32	38,70	36,53	46,53
W30.123_C	[24]	55,50	39,37	38,79	36,65	46,65
W30.123_C	[24]	25,50	39,63	39,05	36,89	46,89
W30.123_C	[24]	67,50	39,28	38,69	36,55	46,55
W30.123_C	[24]	37,50	39,53	38,96	36,79	46,79
W30.123_C	[24]	7,50	39,60	39,01	36,91	46,91
W30.123_D	[24]	88,50	39,43	38,80	36,59	46,59
W30.123_D	[24]	58,50	39,35	38,77	36,62	46,62
W30.123_D	[24]	28,50	39,59	39,02	36,86	46,86
W30.123_D	[24]	70,50	39,26	38,67	36,53	46,53
W30.123_D	[24]	40,50	39,50	38,93	36,77	46,77
W30.123_D	[24]	10,50	39,65	39,06	36,95	46,95
W30.123_E	[24]	73,50	39,23	38,65	36,51	46,51
W30.123_E	[24]	43,50	39,48	38,90	36,74	46,74
W30.123_E	[24]	13,50	39,65	39,06	36,95	46,95
W30.123_F	[24]	76,50	39,21	38,62	36,48	46,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.123_F	[24]	46,50	39,45	38,87	36,72	46,72
W30.123_F	[24]	16,50	39,66	39,07	36,94	46,94
W30.124_A	[25]	79,50	39,30	38,70	36,55	46,55
W30.124_A	[25]	49,50	39,53	38,94	36,78	46,78
W30.124_A	[25]	19,50	39,77	39,18	37,02	47,02
W30.124_A	[25]	61,50	39,43	38,84	36,68	46,68
W30.124_A	[25]	31,50	39,69	39,10	36,92	46,92
W30.124_A	[25]	1,50	38,40	37,79	35,77	45,77
W30.124_B	[25]	82,50	39,33	38,72	36,56	46,56
W30.124_B	[25]	52,50	39,51	38,91	36,75	46,75
W30.124_B	[25]	22,50	39,76	39,17	37,00	47,00
W30.124_B	[25]	64,50	39,41	38,81	36,66	46,66
W30.124_B	[25]	34,50	39,67	39,08	36,90	46,90
W30.124_B	[25]	4,50	39,37	38,80	36,71	46,71
W30.124_C	[25]	85,50	39,42	38,80	36,61	46,61
W30.124_C	[25]	55,50	39,48	38,89	36,73	46,73
W30.124_C	[25]	25,50	39,73	39,14	36,97	46,97
W30.124_C	[25]	67,50	39,38	38,78	36,64	46,64
W30.124_C	[25]	37,50	39,64	39,05	36,88	46,88
W30.124_C	[25]	7,50	39,67	39,06	36,95	46,95
W30.124_D	[25]	88,50	39,61	38,96	36,72	46,72
W30.124_D	[25]	58,50	39,46	38,86	36,71	46,71
W30.124_D	[25]	28,50	39,70	39,11	36,94	46,94
W30.124_D	[25]	70,50	39,36	38,76	36,62	46,62
W30.124_D	[25]	40,50	39,62	39,02	36,85	46,85
W30.124_D	[25]	10,50	39,75	39,14	37,03	47,03
W30.124_E	[25]	73,50	39,34	38,74	36,59	46,59
W30.124_E	[25]	43,50	39,59	39,00	36,83	46,83
W30.124_E	[25]	13,50	39,75	39,15	37,03	47,03
W30.124_F	[25]	76,50	39,31	38,71	36,57	46,57
W30.124_F	[25]	46,50	39,56	38,97	36,80	46,80
W30.124_F	[25]	16,50	39,76	39,16	37,02	47,02
W30.125_A	[26]	79,50	39,40	38,79	36,63	46,63
W30.125_A	[26]	49,50	39,65	39,04	36,87	46,87
W30.125_A	[26]	19,50	39,88	39,27	37,10	47,10
W30.125_A	[26]	61,50	39,54	38,93	36,77	46,77
W30.125_A	[26]	31,50	39,80	39,20	37,01	47,01
W30.125_A	[26]	1,50	38,22	37,59	35,58	45,58
W30.125_B	[26]	82,50	39,42	38,80	36,63	46,63
W30.125_B	[26]	52,50	39,62	39,01	36,84	46,84
W30.125_B	[26]	22,50	39,87	39,26	37,09	47,09
W30.125_B	[26]	64,50	39,51	38,90	36,74	46,74
W30.125_B	[26]	34,50	39,78	39,17	36,99	46,99
W30.125_B	[26]	4,50	39,33	38,75	36,65	46,65
W30.125_C	[26]	85,50	39,50	38,86	36,67	46,67
W30.125_C	[26]	55,50	39,59	38,98	36,82	46,82
W30.125_C	[26]	25,50	39,84	39,23	37,06	47,06
W30.125_C	[26]	67,50	39,49	38,88	36,72	46,72
W30.125_C	[26]	37,50	39,75	39,15	36,97	46,97
W30.125_C	[26]	7,50	39,73	39,11	36,99	46,99
W30.125_D	[26]	88,50	39,82	39,14	36,86	46,86
W30.125_D	[26]	58,50	39,57	38,96	36,79	46,79
W30.125_D	[26]	28,50	39,82	39,21	37,03	47,03
W30.125_D	[26]	70,50	39,47	38,85	36,70	46,70
W30.125_D	[26]	40,50	39,73	39,12	36,94	46,94
W30.125_D	[26]	10,50	39,85	39,23	37,10	47,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.125_E	[26]	73,50	39,45	38,83	36,68	46,68
W30.125_E	[26]	43,50	39,70	39,09	36,92	46,92
W30.125_E	[26]	13,50	39,85	39,23	37,10	47,10
W30.125_F	[26]	76,50	39,42	38,80	36,65	46,65
W30.125_F	[26]	46,50	39,67	39,06	36,89	46,89
W30.125_F	[26]	16,50	39,87	39,25	37,10	47,10
W30.126_A	[27]	79,50	35,38	34,63	32,77	42,77
W30.126_A	[27]	49,50	35,40	34,65	32,81	42,81
W30.126_A	[27]	19,50	35,63	34,87	33,03	43,03
W30.126_A	[27]	61,50	35,33	34,58	32,74	42,74
W30.126_A	[27]	31,50	35,55	34,80	32,95	42,95
W30.126_A	[27]	1,50	34,73	34,15	32,49	42,49
W30.126_B	[27]	82,50	35,56	34,81	32,92	42,92
W30.126_B	[27]	52,50	35,38	34,63	32,79	42,79
W30.126_B	[27]	22,50	35,61	34,85	33,01	43,01
W30.126_B	[27]	64,50	35,32	34,56	32,72	42,72
W30.126_B	[27]	34,50	35,53	34,77	32,93	42,93
W30.126_B	[27]	4,50	34,98	34,32	32,57	42,57
W30.126_C	[27]	85,50	36,01	35,27	33,32	43,32
W30.126_C	[27]	55,50	35,36	34,61	32,77	42,77
W30.126_C	[27]	25,50	35,59	34,83	32,99	42,99
W30.126_C	[27]	67,50	35,31	34,55	32,72	42,72
W30.126_C	[27]	37,50	35,50	34,75	32,90	42,90
W30.126_C	[27]	7,50	35,59	34,83	33,01	43,01
W30.126_D	[27]	88,50	37,43	36,68	34,54	44,54
W30.126_D	[27]	58,50	35,34	34,59	32,75	42,75
W30.126_D	[27]	28,50	35,57	34,81	32,97	42,97
W30.126_D	[27]	70,50	35,30	34,55	32,71	42,71
W30.126_D	[27]	40,50	35,47	34,72	32,88	42,88
W30.126_D	[27]	10,50	35,67	34,90	33,07	43,07
W30.126_E	[27]	73,50	35,32	34,56	32,72	42,72
W30.126_E	[27]	43,50	35,45	34,70	32,86	42,86
W30.126_E	[27]	13,50	35,64	34,88	33,05	43,05
W30.126_F	[27]	76,50	35,32	34,58	32,73	42,73
W30.126_F	[27]	46,50	35,43	34,67	32,83	42,83
W30.126_F	[27]	16,50	35,62	34,86	33,02	43,02
W30.127_A	[28]	79,50	28,39	27,65	25,47	35,47
W30.127_A	[28]	49,50	27,23	26,49	24,40	34,40
W30.127_A	[28]	19,50	27,30	26,55	24,47	34,47
W30.127_A	[28]	61,50	27,35	26,60	24,52	34,52
W30.127_A	[28]	31,50	27,26	26,51	24,42	34,42
W30.127_A	[28]	1,50	27,86	27,12	25,07	35,07
W30.127_B	[28]	82,50	29,48	28,73	26,52	36,52
W30.127_B	[28]	52,50	27,24	26,50	24,41	34,41
W30.127_B	[28]	22,50	27,29	26,55	24,46	34,46
W30.127_B	[28]	64,50	27,42	26,67	24,59	34,59
W30.127_B	[28]	34,50	27,25	26,50	24,41	34,41
W30.127_B	[28]	4,50	27,96	27,20	25,14	35,14
W30.127_C	[28]	85,50	31,41	30,66	28,40	38,40
W30.127_C	[28]	55,50	27,26	26,52	24,44	34,44
W30.127_C	[28]	25,50	27,27	26,53	24,44	34,44
W30.127_C	[28]	67,50	27,53	26,78	24,70	34,70
W30.127_C	[28]	37,50	27,23	26,49	24,40	34,40
W30.127_C	[28]	7,50	27,52	26,77	24,73	34,73
W30.127_D	[28]	88,50	35,07	34,31	31,93	41,93
W30.127_D	[28]	58,50	27,30	26,55	24,47	34,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.127_D	[28]	28,50	27,27	26,52	24,43	34,43
W30.127_D	[28]	70,50	27,69	26,94	24,85	34,85
W30.127_D	[28]	40,50	27,23	26,48	24,39	34,39
W30.127_D	[28]	10,50	27,52	26,77	24,73	34,73
W30.127_E	[28]	73,50	27,91	27,16	25,07	35,07
W30.127_E	[28]	43,50	27,22	26,48	24,39	34,39
W30.127_E	[28]	13,50	27,51	26,77	24,73	34,73
W30.127_F	[28]	76,50	28,04	27,27	25,10	35,10
W30.127_F	[28]	46,50	27,22	26,48	24,39	34,39
W30.127_F	[28]	16,50	27,30	26,55	24,47	34,47
W30.128_A	[29]	79,50	28,38	27,58	25,12	35,12
W30.128_A	[29]	49,50	28,21	27,41	25,19	35,19
W30.128_A	[29]	19,50	28,32	27,51	25,29	35,29
W30.128_A	[29]	61,50	28,31	27,51	25,30	35,30
W30.128_A	[29]	31,50	28,24	27,44	25,20	35,20
W30.128_A	[29]	1,50	28,75	27,96	25,79	35,79
W30.128_B	[29]	82,50	29,16	28,38	25,93	35,93
W30.128_B	[29]	52,50	28,22	27,42	25,20	35,20
W30.128_B	[29]	22,50	28,34	27,53	25,29	35,29
W30.128_B	[29]	64,50	28,38	27,58	25,38	35,38
W30.128_B	[29]	34,50	28,23	27,42	25,19	35,19
W30.128_B	[29]	4,50	28,68	27,90	25,76	35,76
W30.128_C	[29]	85,50	31,19	30,41	28,00	38,00
W30.128_C	[29]	55,50	28,24	27,43	25,22	35,22
W30.128_C	[29]	25,50	28,34	27,53	25,30	35,30
W30.128_C	[29]	67,50	28,47	27,67	25,48	35,48
W30.128_C	[29]	37,50	28,22	27,42	25,19	35,19
W30.128_C	[29]	7,50	28,46	27,65	25,49	35,49
W30.128_D	[29]	88,50	34,91	34,14	31,69	41,69
W30.128_D	[29]	58,50	28,27	27,46	25,25	35,25
W30.128_D	[29]	28,50	28,33	27,52	25,28	35,28
W30.128_D	[29]	70,50	28,62	27,82	25,64	35,64
W30.128_D	[29]	40,50	28,21	27,41	25,18	35,18
W30.128_D	[29]	10,50	28,49	27,69	25,52	35,52
W30.128_E	[29]	73,50	28,85	28,05	25,87	35,87
W30.128_E	[29]	43,50	28,21	27,40	25,18	35,18
W30.128_E	[29]	13,50	28,51	27,71	25,52	35,52
W30.128_F	[29]	76,50	28,70	27,86	25,53	35,53
W30.128_F	[29]	46,50	28,20	27,40	25,18	35,18
W30.128_F	[29]	16,50	28,30	27,49	25,27	35,27
W30.129_A	[30]	79,50	35,52	34,44	31,48	41,48
W30.129_A	[30]	49,50	36,82	36,03	33,69	43,69
W30.129_A	[30]	19,50	33,32	32,40	29,75	39,75
W30.129_A	[30]	61,50	37,27	36,60	34,40	44,40
W30.129_A	[30]	31,50	34,60	33,65	31,03	41,03
W30.129_A	[30]	1,50	33,00	32,09	29,65	39,65
W30.129_B	[30]	82,50	35,51	34,51	31,00	41,00
W30.129_B	[30]	52,50	36,91	36,13	33,83	43,83
W30.129_B	[30]	22,50	33,49	32,58	29,92	39,92
W30.129_B	[30]	64,50	37,26	36,59	34,38	44,38
W30.129_B	[30]	34,50	35,18	34,24	31,60	41,60
W30.129_B	[30]	4,50	33,06	32,15	29,76	39,76
W30.129_C	[30]	85,50	36,02	35,05	31,69	41,69
W30.129_C	[30]	55,50	37,18	36,49	34,34	44,34
W30.129_C	[30]	25,50	33,68	32,77	30,12	40,12
W30.129_C	[30]	67,50	37,26	36,58	34,38	44,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam							Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Toetspunt	Omschrijving										
W30.129_C	[30]						37,50	35,84	34,96	32,50	42,50
W30.129_C	[30]						7,50	33,13	32,23	29,84	39,84
W30.129_D	[30]						88,50	37,31	36,41	33,42	43,42
W30.129_D	[30]						58,50	37,29	36,61	34,41	44,41
W30.129_D	[30]						28,50	33,99	33,07	30,44	40,44
W30.129_D	[30]						70,50	37,27	36,59	34,38	44,38
W30.129_D	[30]						40,50	36,63	35,82	33,44	43,44
W30.129_D	[30]						10,50	33,27	32,38	29,93	39,93
W30.129_E	[30]						73,50	37,30	36,62	34,40	44,40
W30.129_E	[30]						43,50	36,72	35,92	33,55	43,55
W30.129_E	[30]						13,50	33,40	32,49	29,96	39,96
W30.129_F	[30]						76,50	36,72	35,93	33,71	43,71
W30.129_F	[30]						46,50	36,77	35,97	33,62	43,62
W30.129_F	[30]						16,50	33,21	32,28	29,61	39,61
W31.01_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						26,50	32,13	31,17	28,53	38,53
W31.01_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						29,50	32,26	31,36	28,73	38,73
W31.01_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						32,50	32,81	32,06	29,61	39,61
W31.02_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						26,50	32,70	31,62	28,88	38,88
W31.02_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						29,50	32,90	31,87	29,16	39,16
W31.02_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						32,50	33,28	32,37	29,67	39,67
W31.03_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						26,50	32,98	31,86	29,05	39,05
W31.03_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						29,50	33,32	32,21	29,43	39,43
W31.03_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						32,50	33,81	32,78	29,93	39,93
W31.04_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						26,50	29,28	28,31	25,70	35,70
W31.04_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						29,50	29,74	28,78	26,20	36,20
W31.04_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						32,50	30,52	29,59	26,95	36,95
W31.05_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						26,50	24,81	24,16	21,72	31,72
W31.05_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						29,50	25,75	25,09	22,72	32,72
W31.05_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						32,50	28,29	27,64	25,38	35,38
W31.06_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						26,50	24,93	24,28	22,16	32,16
W31.06_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						29,50	25,86	25,21	23,10	33,10
W31.06_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						32,50	28,31	27,65	25,58	35,58
W31.07_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						26,50	38,99	38,44	36,31	46,31
W31.07_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						29,50	38,97	38,42	36,29	46,29
W31.07_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						32,50	38,96	38,40	36,27	46,27
W31.08_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						26,50	39,02	38,46	36,33	46,33
W31.08_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						29,50	39,00	38,45	36,31	46,31
W31.08_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						32,50	38,98	38,42	36,29	46,29
W31.09_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						26,50	39,05	38,49	36,36	46,36
W31.09_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						29,50	39,03	38,47	36,34	46,34
W31.09_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						32,50	39,01	38,45	36,32	46,32
W31.10_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						26,50	32,90	32,12	30,19	40,19
W31.10_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						29,50	32,88	32,10	30,17	40,17
W31.10_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						32,50	32,86	32,08	30,15	40,15
W31.11_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						26,50	25,08	24,43	22,34	32,34
W31.11_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						29,50	25,07	24,42	22,33	32,33
W31.11_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						32,50	25,06	24,41	22,32	32,32
W31.12_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						26,50	25,33	24,68	22,42	32,42
W31.12_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						29,50	25,32	24,67	22,41	32,41
W31.12_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos						32,50	25,31	24,66	22,40	32,40
W32.100_A	[8]						1,50	28,55	27,95	25,22	35,22
W32.100_B	[8]						4,50	28,85	28,25	25,51	35,51
W32.100_C	[8]						7,50	28,04	27,31	24,49	34,49
W32.100_D	[8]						10,50	26,88	26,13	23,27	33,27
W32.100_E	[8]						13,50	27,27	26,50	23,61	33,61
W32.100_F	[8]						16,50	28,94	28,20	25,62	35,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Waal- Eemhaven

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.101_A	[9]	1,50	26,70	25,68	23,31	33,31
W32.101_B	[9]	4,50	27,06	26,02	23,64	33,64
W32.101_C	[9]	7,50	25,99	24,89	22,27	32,27
W32.101_D	[9]	10,50	24,65	23,90	21,47	31,47
W32.101_E	[9]	13,50	25,38	24,63	22,20	32,20
W32.101_F	[9]	16,50	28,15	27,40	25,02	35,02
W32.102_A	[10]	1,50	25,64	24,70	21,92	31,92
W32.102_B	[10]	4,50	26,24	25,27	22,43	32,43
W32.102_C	[10]	7,50	24,94	24,19	21,53	31,53
W32.102_D	[10]	10,50	24,72	23,96	21,48	31,48
W32.102_E	[10]	13,50	25,46	24,72	22,24	32,24
W32.102_F	[10]	16,50	28,16	27,41	24,94	34,94
W32.103_A	[18]	1,50	37,39	36,95	35,12	45,12
W32.103_B	[18]	4,50	37,69	37,25	35,36	45,36
W32.103_C	[18]	7,50	38,51	38,06	36,05	46,05
W32.103_D	[18]	10,50	38,12	37,63	35,63	45,63
W32.103_E	[18]	13,50	37,64	37,10	35,26	45,26
W32.103_F	[18]	16,50	37,65	37,11	35,27	45,27
W32.104_A	[19]	1,50	27,92	27,22	25,12	35,12
W32.104_B	[19]	4,50	27,98	27,28	25,16	35,16
W32.104_C	[19]	7,50	28,02	27,31	25,19	35,19
W32.104_D	[19]	10,50	27,71	26,98	24,92	34,92
W32.104_E	[19]	13,50	27,81	27,08	25,01	35,01
W32.104_F	[19]	16,50	27,95	27,21	25,13	35,13
W32.105_A	[20]	1,50	25,27	24,48	21,98	31,98
W32.105_B	[20]	4,50	25,36	24,56	22,06	32,06
W32.105_C	[20]	7,50	25,47	24,68	22,15	32,15
W32.105_D	[20]	10,50	25,64	24,84	22,29	32,29
W32.105_E	[20]	13,50	25,93	25,12	22,53	32,53
W32.105_F	[20]	16,50	26,50	25,67	22,97	32,97
W32.106_A	[21]	1,50	26,99	26,20	23,65	33,65
W32.106_B	[21]	4,50	27,09	26,30	23,74	33,74
W32.106_C	[21]	7,50	27,23	26,43	23,86	33,86
W32.106_D	[21]	10,50	27,45	26,65	24,06	34,06
W32.106_E	[21]	13,50	27,88	27,07	24,45	34,45
W32.106_F	[21]	16,50	29,58	28,76	26,02	36,02
W32.107_A	[22]	1,50	32,79	31,71	28,83	38,83
W32.107_B	[22]	4,50	32,92	31,83	28,93	38,93
W32.107_C	[22]	7,50	33,04	31,95	29,06	39,06
W32.107_D	[22]	10,50	33,18	32,09	29,20	39,20
W32.107_E	[22]	13,50	33,36	32,28	29,40	39,40
W32.107_F	[22]	16,50	34,07	33,04	30,23	40,23
W32.108_A	[23]	1,50	33,60	32,66	29,54	39,54
W32.108_B	[23]	4,50	33,70	32,76	29,64	39,64
W32.108_C	[23]	7,50	33,79	32,84	29,71	39,71
W32.108_D	[23]	10,50	33,92	32,96	29,84	39,84
W32.108_E	[23]	13,50	34,06	33,11	30,00	40,00
W32.108_F	[23]	16,50	34,48	33,55	30,52	40,52
W32.109_A	[24]	1,50	34,52	33,65	30,32	40,32
W32.109_B	[24]	4,50	34,63	33,77	30,45	40,45
W32.109_C	[24]	7,50	34,70	33,84	30,50	40,50
W32.109_D	[24]	10,50	34,81	33,96	30,64	40,64
W32.109_E	[24]	13,50	34,93	34,08	30,77	40,77
W32.109_F	[24]	16,50	35,28	34,44	31,22	41,22
W32.110_A	[1]	109,50	37,58	36,58	33,50	43,50
W32.110_A	[1]	79,50	36,69	35,61	32,46	42,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.110_A	[1]	49,50	34,12	33,05	30,10	40,10
W32.110_A	[1]	19,50	32,80	31,78	28,75	38,75
W32.110_A	[1]	121,50	37,62	36,63	33,51	43,51
W32.110_A	[1]	91,50	37,59	36,59	33,55	43,55
W32.110_A	[1]	61,50	34,25	33,18	30,22	40,22
W32.110_A	[1]	31,50	33,73	32,67	29,66	39,66
W32.110_A	[1]	1,50	22,98	22,16	19,41	29,41
W32.110_B	[1]	112,50	37,59	36,59	33,50	43,50
W32.110_B	[1]	82,50	36,93	35,90	32,81	42,81
W32.110_B	[1]	52,50	34,13	33,07	30,11	40,11
W32.110_B	[1]	22,50	33,00	31,97	28,91	38,91
W32.110_B	[1]	124,50	37,65	36,67	33,54	43,54
W32.110_B	[1]	94,50	37,59	36,59	33,55	43,55
W32.110_B	[1]	64,50	34,32	33,25	30,30	40,30
W32.110_B	[1]	34,50	33,75	32,69	29,68	39,68
W32.110_B	[1]	4,50	23,30	22,49	19,79	29,79
W32.110_C	[1]	115,50	37,59	36,60	33,50	43,50
W32.110_C	[1]	85,50	37,31	36,32	33,31	43,31
W32.110_C	[1]	55,50	34,17	33,10	30,14	40,14
W32.110_C	[1]	25,50	33,26	32,21	29,20	39,20
W32.110_C	[1]	127,50	37,74	36,77	33,66	43,66
W32.110_C	[1]	97,50	37,60	36,59	33,55	43,55
W32.110_C	[1]	67,50	34,43	33,36	30,42	40,42
W32.110_C	[1]	37,50	33,77	32,70	29,70	39,70
W32.110_C	[1]	7,50	23,87	23,09	20,43	30,43
W32.110_D	[1]	118,50	37,60	36,61	33,50	43,50
W32.110_D	[1]	88,50	37,59	36,59	33,55	43,55
W32.110_D	[1]	58,50	34,20	33,13	30,17	40,17
W32.110_D	[1]	28,50	33,57	32,49	29,51	39,51
W32.110_D	[1]	100,50	37,59	36,59	33,54	43,54
W32.110_D	[1]	70,50	34,66	33,56	30,63	40,63
W32.110_D	[1]	40,50	33,80	32,73	29,75	39,75
W32.110_D	[1]	10,50	24,84	24,08	21,53	31,53
W32.110_E	[1]	103,50	37,59	36,58	33,52	43,52
W32.110_E	[1]	73,50	35,06	33,93	31,02	41,02
W32.110_E	[1]	43,50	33,91	32,84	29,90	39,90
W32.110_E	[1]	13,60	27,09	26,36	24,00	34,00
W32.110_F	[1]	106,50	37,58	36,58	33,51	43,51
W32.110_F	[1]	76,50	35,94	34,79	31,82	41,82
W32.110_F	[1]	46,50	34,01	32,93	30,01	40,01
W32.110_F	[1]	16,50	30,56	29,69	27,11	37,11
W32.111_A	[2]	109,50	37,15	36,11	32,93	42,93
W32.111_A	[2]	79,50	36,64	35,57	32,40	42,40
W32.111_A	[2]	49,50	34,12	33,08	30,07	40,07
W32.111_A	[2]	19,50	32,94	31,95	28,87	38,87
W32.111_A	[2]	121,50	37,20	36,17	32,94	42,94
W32.111_A	[2]	91,50	37,18	36,13	32,99	42,99
W32.111_A	[2]	61,50	34,25	33,21	30,20	40,20
W32.111_A	[2]	31,50	33,73	32,70	29,63	39,63
W32.111_A	[2]	1,50	23,76	23,01	20,44	30,44
W32.111_B	[2]	112,50	37,16	36,12	32,92	42,92
W32.111_B	[2]	82,50	36,83	35,79	32,65	42,65
W32.111_B	[2]	52,50	34,13	33,10	30,08	40,08
W32.111_B	[2]	22,50	33,15	32,14	29,05	39,05
W32.111_B	[2]	124,50	37,23	36,21	32,98	42,98
W32.111_B	[2]	94,50	37,17	36,13	32,98	42,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.111_B	[2]	64,50	34,32	33,28	30,28	40,28
W32.111_B	[2]	34,50	33,75	32,71	29,65	39,65
W32.111_B	[2]	4,50	24,27	23,54	21,06	31,06
W32.111_C	[2]	115,50	37,17	36,13	32,92	42,92
W32.111_C	[2]	85,50	37,05	36,01	32,84	42,84
W32.111_C	[2]	55,50	34,16	33,13	30,11	40,11
W32.111_C	[2]	25,50	33,40	32,38	29,32	39,32
W32.111_C	[2]	127,50	37,34	36,34	33,13	43,13
W32.111_C	[2]	97,50	37,17	36,13	32,97	42,97
W32.111_C	[2]	67,50	34,44	33,39	30,40	40,40
W32.111_C	[2]	37,50	33,76	32,73	29,67	39,67
W32.111_C	[2]	7,50	25,13	24,42	22,05	32,05
W32.111_D	[2]	118,50	37,18	36,15	32,93	42,93
W32.111_D	[2]	88,50	37,18	36,14	32,99	42,99
W32.111_D	[2]	58,50	34,20	33,16	30,15	40,15
W32.111_D	[2]	28,50	33,63	32,59	29,55	39,55
W32.111_D	[2]	100,50	37,16	36,12	32,96	42,96
W32.111_D	[2]	70,50	34,67	33,60	30,62	40,62
W32.111_D	[2]	40,50	33,80	32,76	29,72	39,72
W32.111_D	[2]	10,50	26,56	25,89	23,63	33,63
W32.111_E	[2]	103,50	37,16	36,12	32,95	42,95
W32.111_E	[2]	73,50	35,09	33,98	31,02	41,02
W32.111_E	[2]	43,50	33,93	32,88	29,89	39,89
W32.111_E	[2]	13,60	28,33	27,66	25,38	35,38
W32.111_F	[2]	106,50	37,15	36,11	32,94	42,94
W32.111_F	[2]	76,50	36,01	34,88	31,89	41,89
W32.111_F	[2]	46,50	34,01	32,97	29,99	39,99
W32.111_F	[2]	16,50	30,64	29,78	27,22	37,22
W32.112_A	[3]	109,50	36,96	35,90	32,66	42,66
W32.112_A	[3]	79,50	36,60	35,53	32,33	42,33
W32.112_A	[3]	49,50	34,20	33,19	30,13	40,13
W32.112_A	[3]	19,50	33,11	32,13	29,01	39,01
W32.112_A	[3]	121,50	37,00	35,96	32,68	42,68
W32.112_A	[3]	91,50	36,99	35,93	32,73	42,73
W32.112_A	[3]	61,50	34,32	33,31	30,25	40,25
W32.112_A	[3]	31,50	33,84	32,83	29,70	39,70
W32.112_A	[3]	1,50	25,18	24,45	22,09	32,09
W32.112_B	[3]	112,50	36,96	35,91	32,66	42,66
W32.112_B	[3]	82,50	36,76	35,71	32,51	42,51
W32.112_B	[3]	52,50	34,21	33,20	30,14	40,14
W32.112_B	[3]	22,50	33,32	32,33	29,20	39,20
W32.112_B	[3]	124,50	37,04	36,00	32,72	42,72
W32.112_B	[3]	94,50	36,98	35,92	32,72	42,72
W32.112_B	[3]	64,50	34,39	33,37	30,33	40,33
W32.112_B	[3]	34,50	33,85	32,84	29,72	39,72
W32.112_B	[3]	4,50	25,72	25,01	22,71	32,71
W32.112_C	[3]	115,50	36,97	35,92	32,66	42,66
W32.112_C	[3]	85,50	36,92	35,87	32,65	42,65
W32.112_C	[3]	55,50	34,24	33,23	30,17	40,17
W32.112_C	[3]	25,50	33,58	32,57	29,46	39,46
W32.112_C	[3]	127,50	37,16	36,14	32,88	42,88
W32.112_C	[3]	97,50	36,97	35,91	32,70	42,70
W32.112_C	[3]	67,50	34,51	33,48	30,44	40,44
W32.112_C	[3]	37,50	33,86	32,85	29,75	39,75
W32.112_C	[3]	7,50	26,52	25,85	23,64	33,64
W32.112_D	[3]	118,50	36,98	35,93	32,66	42,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.112_D	[3]	88,50	36,99	35,94	32,74	42,74
W32.112_D	[3]	58,50	34,27	33,26	30,20	40,20
W32.112_D	[3]	28,50	33,80	32,79	29,69	39,69
W32.112_D	[3]	100,50	36,97	35,91	32,69	42,69
W32.112_D	[3]	70,50	34,74	33,68	30,66	40,66
W32.112_D	[3]	40,50	33,90	32,89	29,81	39,81
W32.112_D	[3]	10,50	27,67	27,06	24,91	34,91
W32.112_E	[3]	103,50	36,96	35,90	32,68	42,68
W32.112_E	[3]	73,50	35,17	34,07	31,06	41,06
W32.112_E	[3]	43,50	34,03	33,01	29,96	39,96
W32.112_E	[3]	13,60	28,75	28,09	25,80	35,80
W32.112_F	[3]	106,50	36,96	35,90	32,67	42,67
W32.112_F	[3]	76,50	36,11	34,99	31,96	41,96
W32.112_F	[3]	46,50	34,11	33,10	30,06	40,06
W32.112_F	[3]	16,50	30,68	29,83	27,30	37,30
W32.113_A	[4]	109,50	23,03	22,29	19,92	29,92
W32.113_A	[4]	79,50	22,81	22,06	19,71	29,71
W32.113_A	[4]	49,50	22,97	22,22	19,85	29,85
W32.113_A	[4]	19,50	23,60	22,83	20,22	30,22
W32.113_A	[4]	121,50	23,90	23,15	20,76	30,76
W32.113_A	[4]	91,50	22,80	22,05	19,70	29,70
W32.113_A	[4]	61,50	22,90	22,15	19,79	29,79
W32.113_A	[4]	31,50	23,09	22,34	19,96	29,96
W32.113_A	[4]	1,50	23,99	23,18	20,52	30,52
W32.113_B	[4]	112,50	23,15	22,40	20,03	30,03
W32.113_B	[4]	82,50	22,80	22,05	19,70	29,70
W32.113_B	[4]	52,50	22,95	22,20	19,83	29,83
W32.113_B	[4]	22,50	23,20	22,44	20,03	30,03
W32.113_B	[4]	124,50	24,55	23,80	21,42	31,42
W32.113_B	[4]	94,50	22,81	22,06	19,71	29,71
W32.113_B	[4]	64,50	22,88	22,13	19,77	29,77
W32.113_B	[4]	34,50	23,07	22,32	19,94	29,94
W32.113_B	[4]	4,50	23,95	23,15	20,51	30,51
W32.113_C	[4]	115,50	23,30	22,56	20,18	30,18
W32.113_C	[4]	85,50	22,80	22,04	19,70	29,70
W32.113_C	[4]	55,50	22,93	22,19	19,82	29,82
W32.113_C	[4]	25,50	23,13	22,39	20,00	30,00
W32.113_C	[4]	127,50	26,20	25,45	23,06	33,06
W32.113_C	[4]	97,50	22,83	22,08	19,73	29,73
W32.113_C	[4]	67,50	22,86	22,11	19,76	29,76
W32.113_C	[4]	37,50	23,05	22,30	19,92	29,92
W32.113_C	[4]	7,50	23,73	22,97	20,43	30,43
W32.113_D	[4]	118,50	23,54	22,79	20,40	30,40
W32.113_D	[4]	88,50	22,79	22,04	19,70	29,70
W32.113_D	[4]	58,50	22,92	22,17	19,80	29,80
W32.113_D	[4]	28,50	23,11	22,37	19,98	29,98
W32.113_D	[4]	100,50	22,86	22,10	19,76	29,76
W32.113_D	[4]	70,50	22,85	22,10	19,74	29,74
W32.113_D	[4]	40,50	23,02	22,28	19,90	29,90
W32.113_D	[4]	10,50	23,64	22,88	20,32	30,32
W32.113_E	[4]	103,50	22,90	22,15	19,79	29,79
W32.113_E	[4]	73,50	22,83	22,08	19,73	29,73
W32.113_E	[4]	43,50	23,00	22,26	19,88	29,88
W32.113_E	[4]	13,60	23,59	22,82	20,24	30,24
W32.113_F	[4]	106,50	22,95	22,20	19,84	29,84
W32.113_F	[4]	76,50	22,82	22,07	19,72	29,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.113_F	[4]	46,50	22,98	22,24	19,87	29,87
W32.113_F	[4]	16,50	23,59	22,83	20,23	30,23
W32.114_A	[5]	109,50	22,13	21,39	19,03	29,03
W32.114_A	[5]	79,50	21,83	21,09	18,75	28,75
W32.114_A	[5]	49,50	22,03	21,30	18,94	28,94
W32.114_A	[5]	19,50	22,79	22,03	19,36	29,36
W32.114_A	[5]	121,50	23,06	22,33	19,96	29,96
W32.114_A	[5]	91,50	21,84	21,10	18,76	28,76
W32.114_A	[5]	61,50	21,96	21,23	18,88	28,88
W32.114_A	[5]	31,50	22,14	21,42	19,04	29,04
W32.114_A	[5]	1,50	22,75	22,00	19,43	29,43
W32.114_B	[5]	112,50	22,25	21,51	19,15	29,15
W32.114_B	[5]	82,50	21,82	21,08	18,74	28,74
W32.114_B	[5]	52,50	22,01	21,28	18,92	28,92
W32.114_B	[5]	22,50	22,20	21,48	19,10	29,10
W32.114_B	[5]	124,50	23,87	23,13	20,77	30,77
W32.114_B	[5]	94,50	21,86	21,12	18,78	28,78
W32.114_B	[5]	64,50	21,95	21,22	18,87	28,87
W32.114_B	[5]	34,50	22,12	21,40	19,03	29,03
W32.114_B	[5]	4,50	22,71	21,95	19,36	29,36
W32.114_C	[5]	115,50	22,42	21,68	19,31	29,31
W32.114_C	[5]	85,50	21,82	21,08	18,74	28,74
W32.114_C	[5]	55,50	21,99	21,27	18,91	28,91
W32.114_C	[5]	25,50	22,18	21,46	19,08	29,08
W32.114_C	[5]	127,50	25,85	25,11	22,74	32,74
W32.114_C	[5]	97,50	21,88	21,14	18,80	28,80
W32.114_C	[5]	67,50	21,93	21,20	18,86	28,86
W32.114_C	[5]	37,50	22,10	21,38	19,01	29,01
W32.114_C	[5]	7,50	22,71	21,95	19,34	29,34
W32.114_D	[5]	118,50	22,66	21,92	19,55	29,55
W32.114_D	[5]	88,50	21,83	21,08	18,75	28,75
W32.114_D	[5]	58,50	21,98	21,25	18,90	28,90
W32.114_D	[5]	28,50	22,16	21,44	19,06	29,06
W32.114_D	[5]	100,50	21,92	21,18	18,84	28,84
W32.114_D	[5]	70,50	21,85	21,11	18,77	28,77
W32.114_D	[5]	40,50	22,08	21,35	18,99	28,99
W32.114_D	[5]	10,50	22,72	21,97	19,35	29,35
W32.114_E	[5]	103,50	21,97	21,23	18,88	28,88
W32.114_E	[5]	73,50	21,84	21,10	18,76	28,76
W32.114_E	[5]	43,50	22,06	21,33	18,97	28,97
W32.114_E	[5]	13,60	22,74	21,98	19,35	29,35
W32.114_F	[5]	106,50	22,04	21,30	18,95	28,95
W32.114_F	[5]	76,50	21,83	21,09	18,75	28,75
W32.114_F	[5]	46,50	22,04	21,31	18,95	28,95
W32.114_F	[5]	16,50	22,75	22,00	19,35	29,35
W32.115_A	[6]	109,50	22,65	21,92	19,62	29,62
W32.115_A	[6]	79,50	22,40	21,67	19,39	29,39
W32.115_A	[6]	49,50	22,79	22,10	19,86	29,86
W32.115_A	[6]	19,50	23,49	22,77	20,25	30,25
W32.115_A	[6]	121,50	23,54	22,81	20,50	30,50
W32.115_A	[6]	91,50	22,40	21,66	19,39	29,39
W32.115_A	[6]	61,50	22,73	22,04	19,80	29,80
W32.115_A	[6]	31,50	22,91	22,23	19,97	29,97
W32.115_A	[6]	1,50	23,50	22,80	20,36	30,36
W32.115_B	[6]	112,50	22,76	22,03	19,73	29,73
W32.115_B	[6]	82,50	22,39	21,66	19,39	29,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.115_B	[6]	52,50	22,78	22,09	19,85	29,85
W32.115_B	[6]	22,50	22,97	22,28	20,03	30,03
W32.115_B	[6]	124,50	24,28	23,55	21,23	31,23
W32.115_B	[6]	94,50	22,41	21,68	19,40	29,40
W32.115_B	[6]	64,50	22,71	22,02	19,79	29,79
W32.115_B	[6]	34,50	22,89	22,21	19,95	29,95
W32.115_B	[6]	4,50	23,45	22,74	20,27	30,27
W32.115_C	[6]	115,50	22,92	22,19	19,88	29,88
W32.115_C	[6]	85,50	22,39	21,65	19,38	29,38
W32.115_C	[6]	55,50	22,76	22,07	19,83	29,83
W32.115_C	[6]	25,50	22,95	22,27	20,01	30,01
W32.115_C	[6]	127,50	26,14	25,41	23,07	33,07
W32.115_C	[6]	97,50	22,44	21,70	19,42	29,42
W32.115_C	[6]	67,50	22,69	21,99	19,76	29,76
W32.115_C	[6]	37,50	22,87	22,18	19,94	29,94
W32.115_C	[6]	7,50	23,45	22,74	20,27	30,27
W32.115_D	[6]	118,50	23,15	22,42	20,11	30,11
W32.115_D	[6]	88,50	22,39	21,66	19,38	29,38
W32.115_D	[6]	58,50	22,74	22,05	19,82	29,82
W32.115_D	[6]	28,50	22,93	22,25	19,99	29,99
W32.115_D	[6]	100,50	22,47	21,73	19,45	29,45
W32.115_D	[6]	70,50	22,46	21,73	19,46	29,46
W32.115_D	[6]	40,50	22,85	22,16	19,92	29,92
W32.115_D	[6]	10,50	23,46	22,75	20,27	30,27
W32.115_E	[6]	103,50	22,51	21,78	19,49	29,49
W32.115_E	[6]	73,50	22,42	21,68	19,41	29,41
W32.115_E	[6]	43,50	22,83	22,14	19,90	29,90
W32.115_E	[6]	13,60	23,47	22,76	20,26	30,26
W32.115_F	[6]	106,50	22,57	21,84	19,55	29,55
W32.115_F	[6]	76,50	22,40	21,67	19,40	29,40
W32.115_F	[6]	46,50	22,81	22,12	19,88	29,88
W32.115_F	[6]	16,50	23,49	22,77	20,26	30,26
W32.116_A	[7]	109,50	25,12	24,40	22,22	32,22
W32.116_A	[7]	79,50	25,01	24,29	22,15	32,15
W32.116_A	[7]	49,50	25,51	24,84	22,78	32,78
W32.116_A	[7]	19,50	25,93	25,24	23,07	33,07
W32.116_A	[7]	121,50	25,71	24,99	22,75	32,75
W32.116_A	[7]	91,50	24,98	24,26	22,11	32,11
W32.116_A	[7]	61,50	25,44	24,77	22,71	32,71
W32.116_A	[7]	31,50	25,65	24,98	22,91	32,91
W32.116_A	[7]	1,50	26,05	25,37	23,21	33,21
W32.116_B	[7]	112,50	25,19	24,47	22,28	32,28
W32.116_B	[7]	82,50	25,00	24,28	22,13	32,13
W32.116_B	[7]	52,50	25,50	24,82	22,77	32,77
W32.116_B	[7]	22,50	25,70	25,03	22,96	32,96
W32.116_B	[7]	124,50	26,20	25,48	23,23	33,23
W32.116_B	[7]	94,50	24,99	24,27	22,11	32,11
W32.116_B	[7]	64,50	25,42	24,75	22,69	32,69
W32.116_B	[7]	34,50	25,62	24,95	22,89	32,89
W32.116_B	[7]	4,50	26,00	25,31	23,13	33,13
W32.116_C	[7]	115,50	25,29	24,57	22,37	32,37
W32.116_C	[7]	85,50	24,99	24,27	22,12	32,12
W32.116_C	[7]	55,50	25,48	24,80	22,75	32,75
W32.116_C	[7]	25,50	25,69	25,02	22,95	32,95
W32.116_C	[7]	127,50	27,56	26,83	24,53	34,53
W32.116_C	[7]	97,50	24,99	24,27	22,12	32,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.116_C	[7]	67,50	25,26	24,57	22,47	32,47
W32.116_C	[7]	37,50	25,60	24,93	22,86	32,86
W32.116_C	[7]	7,50	26,00	25,31	23,12	33,12
W32.116_D	[7]	118,50	25,45	24,73	22,51	32,51
W32.116_D	[7]	88,50	24,98	24,26	22,12	32,12
W32.116_D	[7]	58,50	25,46	24,79	22,73	32,73
W32.116_D	[7]	28,50	25,67	25,00	22,93	32,93
W32.116_D	[7]	100,50	25,01	24,29	22,13	32,13
W32.116_D	[7]	70,50	25,06	24,34	22,19	32,19
W32.116_D	[7]	40,50	25,58	24,91	22,84	32,84
W32.116_D	[7]	10,50	26,01	25,32	23,12	33,12
W32.116_E	[7]	103,50	25,04	24,32	22,15	32,15
W32.116_E	[7]	73,50	25,04	24,33	22,18	32,18
W32.116_E	[7]	43,50	25,56	24,89	22,82	32,82
W32.116_E	[7]	13,60	26,02	25,33	23,11	33,11
W32.116_F	[7]	106,50	25,07	24,35	22,18	32,18
W32.116_F	[7]	76,50	25,03	24,31	22,16	32,16
W32.116_F	[7]	46,50	25,53	24,86	22,80	32,80
W32.116_F	[7]	16,50	26,03	25,34	23,12	33,12
W32.117_A	[8]	109,50	38,44	37,84	35,65	45,65
W32.117_A	[8]	79,50	38,12	37,56	35,41	45,41
W32.117_A	[8]	49,50	38,29	37,77	35,64	45,64
W32.117_A	[8]	19,50	38,26	37,77	35,67	45,67
W32.117_A	[8]	121,50	38,50	37,89	35,65	45,65
W32.117_A	[8]	91,50	38,34	37,73	35,56	45,56
W32.117_A	[8]	61,50	38,21	37,68	35,56	45,56
W32.117_A	[8]	31,50	38,36	37,85	35,73	45,73
W32.117_A	[8]	1,50	37,79	37,37	35,34	45,34
W32.117_B	[8]	112,50	38,46	37,86	35,66	45,66
W32.117_B	[8]	82,50	38,19	37,62	35,46	45,46
W32.117_B	[8]	52,50	38,27	37,74	35,61	45,61
W32.117_B	[8]	22,50	38,26	37,77	35,67	45,67
W32.117_B	[8]	124,50	38,52	37,91	35,65	45,65
W32.117_B	[8]	94,50	38,33	37,73	35,56	45,56
W32.117_B	[8]	64,50	38,19	37,66	35,54	45,54
W32.117_B	[8]	34,50	38,38	37,87	35,72	45,72
W32.117_B	[8]	4,50	37,94	37,50	35,45	45,45
W32.117_C	[8]	115,50	38,47	37,87	35,65	45,65
W32.117_C	[8]	85,50	38,26	37,67	35,51	45,51
W32.117_C	[8]	55,50	38,25	37,72	35,59	45,59
W32.117_C	[8]	25,50	38,27	37,78	35,67	45,67
W32.117_C	[8]	127,50	38,59	37,97	35,69	45,69
W32.117_C	[8]	97,50	38,32	37,72	35,55	45,55
W32.117_C	[8]	67,50	38,14	37,61	35,47	45,47
W32.117_C	[8]	37,50	38,37	37,85	35,71	45,71
W32.117_C	[8]	7,50	38,30	37,79	35,72	45,72
W32.117_D	[8]	118,50	38,48	37,88	35,65	45,65
W32.117_D	[8]	88,50	38,35	37,74	35,58	45,58
W32.117_D	[8]	58,50	38,23	37,70	35,58	45,58
W32.117_D	[8]	28,50	38,30	37,80	35,69	45,69
W32.117_D	[8]	100,50	38,32	37,72	35,54	45,54
W32.117_D	[8]	70,50	38,10	37,56	35,42	45,42
W32.117_D	[8]	40,50	38,36	37,84	35,70	45,70
W32.117_D	[8]	10,50	38,37	37,85	35,76	45,76
W32.117_E	[8]	103,50	38,33	37,72	35,53	45,53
W32.117_E	[8]	73,50	38,09	37,55	35,41	45,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Waal- Eemhaven

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.117_E	[8]	43,50	38,34	37,82	35,68	45,68
W32.117_E	[8]	13,60	38,26	37,77	35,66	45,66
W32.117_F	[8]	106,50	38,34	37,74	35,54	45,54
W32.117_F	[8]	76,50	38,10	37,55	35,40	45,40
W32.117_F	[8]	46,50	38,31	37,79	35,66	45,66
W32.117_F	[8]	16,50	38,27	37,78	35,67	45,67
W32.118_A	[9]	109,50	38,61	37,99	35,77	45,77
W32.118_A	[9]	79,50	38,23	37,68	35,53	45,53
W32.118_A	[9]	49,50	38,39	37,87	35,74	45,74
W32.118_A	[9]	19,50	38,23	37,74	35,70	45,70
W32.118_A	[9]	121,50	38,64	38,02	35,75	45,75
W32.118_A	[9]	91,50	38,58	37,96	35,77	45,77
W32.118_A	[9]	61,50	38,31	37,79	35,67	45,67
W32.118_A	[9]	31,50	38,38	37,87	35,80	45,80
W32.118_A	[9]	1,50	37,75	37,36	35,45	45,45
W32.118_B	[9]	112,50	38,61	38,00	35,77	45,77
W32.118_B	[9]	82,50	38,32	37,75	35,58	45,58
W32.118_B	[9]	52,50	38,37	37,85	35,72	45,72
W32.118_B	[9]	22,50	38,23	37,74	35,70	45,70
W32.118_B	[9]	124,50	38,66	38,04	35,76	45,76
W32.118_B	[9]	94,50	38,58	37,96	35,77	45,77
W32.118_B	[9]	64,50	38,29	37,77	35,65	45,65
W32.118_B	[9]	34,50	38,47	37,95	35,83	45,83
W32.118_B	[9]	4,50	37,91	37,51	35,60	45,60
W32.118_C	[9]	115,50	38,62	38,00	35,76	45,76
W32.118_C	[9]	85,50	38,48	37,88	35,70	45,70
W32.118_C	[9]	55,50	38,35	37,83	35,70	45,70
W32.118_C	[9]	25,50	38,24	37,76	35,71	45,71
W32.118_C	[9]	127,50	38,72	38,10	35,79	45,79
W32.118_C	[9]	97,50	38,57	37,95	35,76	45,76
W32.118_C	[9]	67,50	38,24	37,72	35,59	45,59
W32.118_C	[9]	37,50	38,47	37,95	35,82	45,82
W32.118_C	[9]	7,50	38,51	38,05	36,15	46,15
W32.118_D	[9]	118,50	38,63	38,01	35,76	45,76
W32.118_D	[9]	88,50	38,59	37,97	35,78	45,78
W32.118_D	[9]	58,50	38,33	37,81	35,69	45,69
W32.118_D	[9]	28,50	38,28	37,79	35,73	45,73
W32.118_D	[9]	100,50	38,56	37,95	35,75	45,75
W32.118_D	[9]	70,50	38,20	37,67	35,53	45,53
W32.118_D	[9]	40,50	38,46	37,94	35,81	45,81
W32.118_D	[9]	10,50	38,62	38,15	36,24	46,24
W32.118_E	[9]	103,50	38,56	37,94	35,74	45,74
W32.118_E	[9]	73,50	38,20	37,66	35,52	45,52
W32.118_E	[9]	43,50	38,43	37,92	35,79	45,79
W32.118_E	[9]	13,60	38,21	37,73	35,69	45,69
W32.118_F	[9]	106,50	38,57	37,95	35,73	45,73
W32.118_F	[9]	76,50	38,20	37,66	35,52	45,52
W32.118_F	[9]	46,50	38,41	37,89	35,77	45,77
W32.118_F	[9]	16,50	38,23	37,75	35,70	45,70
W32.119_A	[10]	109,50	39,16	38,47	36,14	46,14
W32.119_A	[10]	79,50	38,27	37,73	35,60	45,60
W32.119_A	[10]	49,50	38,42	37,91	35,81	45,81
W32.119_A	[10]	19,50	38,05	37,55	35,59	45,59
W32.119_A	[10]	121,50	39,18	38,50	36,10	46,10
W32.119_A	[10]	91,50	39,14	38,46	36,17	46,17
W32.119_A	[10]	61,50	38,34	37,83	35,73	45,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.119_A	[10]	31,50	38,23	37,71	35,72	45,72
W32.119_A	[10]	1,50	37,72	37,31	35,44	45,44
W32.119_B	[10]	112,50	39,16	38,48	36,13	46,13
W32.119_B	[10]	82,50	38,35	37,80	35,65	45,65
W32.119_B	[10]	52,50	38,40	37,89	35,79	45,79
W32.119_B	[10]	22,50	38,05	37,55	35,59	45,59
W32.119_B	[10]	124,50	39,20	38,51	36,10	46,10
W32.119_B	[10]	94,50	39,16	38,47	36,18	46,18
W32.119_B	[10]	64,50	38,33	37,81	35,72	45,72
W32.119_B	[10]	34,50	38,43	37,93	35,84	45,84
W32.119_B	[10]	4,50	37,91	37,50	35,62	45,62
W32.119_C	[10]	115,50	39,17	38,48	36,12	46,12
W32.119_C	[10]	85,50	38,61	38,01	35,81	45,81
W32.119_C	[10]	55,50	38,38	37,87	35,77	45,77
W32.119_C	[10]	25,50	38,06	37,55	35,59	45,59
W32.119_C	[10]	127,50	39,24	38,55	36,11	46,11
W32.119_C	[10]	97,50	39,17	38,48	36,18	46,18
W32.119_C	[10]	67,50	38,28	37,76	35,66	45,66
W32.119_C	[10]	37,50	38,50	37,99	35,88	45,88
W32.119_C	[10]	7,50	38,75	38,31	36,42	46,42
W32.119_D	[10]	118,50	39,17	38,49	36,11	46,11
W32.119_D	[10]	88,50	39,11	38,44	36,16	46,16
W32.119_D	[10]	58,50	38,36	37,85	35,75	45,75
W32.119_D	[10]	28,50	38,10	37,59	35,62	45,62
W32.119_D	[10]	100,50	39,17	38,48	36,17	46,17
W32.119_D	[10]	70,50	38,24	37,72	35,61	45,61
W32.119_D	[10]	40,50	38,49	37,99	35,88	45,88
W32.119_D	[10]	10,50	38,88	38,43	36,54	46,54
W32.119_E	[10]	103,50	39,16	38,47	36,16	46,16
W32.119_E	[10]	73,50	38,23	37,71	35,59	45,59
W32.119_E	[10]	43,50	38,47	37,96	35,85	45,85
W32.119_E	[10]	13,60	38,08	37,57	35,60	45,60
W32.119_F	[10]	106,50	39,16	38,47	36,14	46,14
W32.119_F	[10]	76,50	38,24	37,71	35,59	45,59
W32.119_F	[10]	46,50	38,44	37,94	35,83	45,83
W32.119_F	[10]	16,50	38,10	37,59	35,61	45,61
W32.120_A	[11]	109,50	39,98	39,22	36,63	46,63
W32.120_A	[11]	79,50	37,48	36,96	35,02	45,02
W32.120_A	[11]	49,50	37,55	37,06	35,19	45,19
W32.120_A	[11]	19,50	34,35	33,55	31,65	41,65
W32.120_A	[11]	121,50	39,99	39,23	36,59	46,59
W32.120_A	[11]	91,50	39,78	39,04	36,53	46,53
W32.120_A	[11]	61,50	37,48	36,99	35,12	45,12
W32.120_A	[11]	31,50	35,67	34,99	33,10	43,10
W32.120_A	[11]	1,50	29,41	28,71	26,65	36,65
W32.120_B	[11]	112,50	39,98	39,22	36,62	46,62
W32.120_B	[11]	82,50	37,64	37,09	35,12	45,12
W32.120_B	[11]	52,50	37,53	37,04	35,17	45,17
W32.120_B	[11]	22,50	34,65	33,85	31,96	41,96
W32.120_B	[11]	124,50	39,99	39,24	36,58	46,58
W32.120_B	[11]	94,50	39,89	39,14	36,62	46,62
W32.120_B	[11]	64,50	37,47	36,98	35,10	45,10
W32.120_B	[11]	34,50	37,08	36,54	34,58	44,58
W32.120_B	[11]	4,50	29,52	28,82	26,75	36,75
W32.120_C	[11]	115,50	39,98	39,22	36,61	46,61
W32.120_C	[11]	85,50	38,04	37,44	35,38	45,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.120_C	[11]	55,50	37,51	37,02	35,15	45,15
W32.120_C	[11]	25,50	34,79	34,01	32,11	42,11
W32.120_C	[11]	127,50	40,00	39,24	36,57	46,57
W32.120_C	[11]	97,50	39,98	39,22	36,67	46,67
W32.120_C	[11]	67,50	37,43	36,93	35,05	45,05
W32.120_C	[11]	37,50	37,53	37,04	35,14	45,14
W32.120_C	[11]	7,50	29,60	28,89	26,78	36,78
W32.120_D	[11]	118,50	39,98	39,22	36,60	46,60
W32.120_D	[11]	88,50	39,66	38,92	36,46	46,46
W32.120_D	[11]	58,50	37,49	37,01	35,13	45,13
W32.120_D	[11]	28,50	35,06	34,31	32,42	42,42
W32.120_D	[11]	100,50	39,98	39,22	36,66	46,66
W32.120_D	[11]	70,50	37,38	36,88	34,98	44,98
W32.120_D	[11]	40,50	37,61	37,13	35,25	45,25
W32.120_D	[11]	10,50	29,95	29,24	27,11	37,11
W32.120_E	[11]	103,50	39,99	39,23	36,66	46,66
W32.120_E	[11]	73,50	37,38	36,88	34,97	44,97
W32.120_E	[11]	43,50	37,59	37,11	35,23	45,23
W32.120_E	[11]	13,60	30,70	29,99	27,84	37,84
W32.120_F	[11]	106,50	39,98	39,22	36,64	46,64
W32.120_F	[11]	76,50	37,41	36,90	34,98	44,98
W32.120_F	[11]	46,50	37,57	37,09	35,21	45,21
W32.120_F	[11]	16,50	32,80	32,12	30,04	40,04
W32.121_A	[12]	109,50	39,96	39,20	36,61	46,61
W32.121_A	[12]	79,50	35,61	34,89	33,01	43,01
W32.121_A	[12]	49,50	35,37	34,68	32,95	42,95
W32.121_A	[12]	19,50	29,79	29,08	27,05	37,05
W32.121_A	[12]	121,50	39,97	39,21	36,57	46,57
W32.121_A	[12]	91,50	39,69	38,93	36,40	46,40
W32.121_A	[12]	61,50	35,35	34,67	32,92	42,92
W32.121_A	[12]	31,50	32,87	32,28	30,44	40,44
W32.121_A	[12]	1,50	26,52	25,79	23,51	33,51
W32.121_B	[12]	112,50	39,96	39,20	36,60	46,60
W32.121_B	[12]	82,50	35,97	35,25	33,31	43,31
W32.121_B	[12]	52,50	35,36	34,67	32,94	42,94
W32.121_B	[12]	22,50	30,16	29,49	27,47	37,47
W32.121_B	[12]	124,50	39,98	39,22	36,56	46,56
W32.121_B	[12]	94,50	39,83	39,07	36,53	46,53
W32.121_B	[12]	64,50	35,37	34,68	32,93	42,93
W32.121_B	[12]	34,50	34,64	33,96	32,15	42,15
W32.121_B	[12]	4,50	26,70	25,98	23,70	33,70
W32.121_C	[12]	115,50	39,96	39,20	36,59	46,59
W32.121_C	[12]	85,50	36,83	36,09	34,06	44,06
W32.121_C	[12]	55,50	35,35	34,66	32,93	42,93
W32.121_C	[12]	25,50	30,87	30,21	28,17	38,17
W32.121_C	[12]	127,50	39,98	39,23	36,56	46,56
W32.121_C	[12]	97,50	39,96	39,19	36,64	46,64
W32.121_C	[12]	67,50	35,38	34,69	32,93	42,93
W32.121_C	[12]	37,50	35,22	34,53	32,78	42,78
W32.121_C	[12]	7,50	26,99	26,27	24,00	34,00
W32.121_D	[12]	118,50	39,96	39,21	36,58	46,58
W32.121_D	[12]	88,50	39,49	38,73	36,23	46,23
W32.121_D	[12]	58,50	35,35	34,66	32,92	42,92
W32.121_D	[12]	28,50	31,72	31,11	29,12	39,12
W32.121_D	[12]	100,50	39,96	39,20	36,64	46,64
W32.121_D	[12]	70,50	35,29	34,58	32,79	42,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.121_D	[12]	40,50	35,39	34,70	32,97	42,97
W32.121_D	[12]	10,50	27,52	26,80	24,54	34,54
W32.121_E	[12]	103,50	39,97	39,21	36,64	46,64
W32.121_E	[12]	73,50	35,31	34,59	32,75	42,75
W32.121_E	[12]	43,50	35,40	34,71	32,98	42,98
W32.121_E	[12]	13,60	28,65	27,92	25,67	35,67
W32.121_F	[12]	106,50	39,97	39,20	36,63	46,63
W32.121_F	[12]	76,50	35,42	34,70	32,84	42,84
W32.121_F	[12]	46,50	35,38	34,69	32,96	42,96
W32.121_F	[12]	16,50	30,97	30,27	28,12	38,12
W32.122_A	[13]	109,50	39,94	39,18	36,60	46,60
W32.122_A	[13]	79,50	35,41	34,52	31,77	41,77
W32.122_A	[13]	49,50	34,38	33,55	31,34	41,34
W32.122_A	[13]	19,50	29,84	29,08	26,55	36,55
W32.122_A	[13]	121,50	39,95	39,19	36,55	46,55
W32.122_A	[13]	91,50	39,70	38,92	36,34	46,34
W32.122_A	[13]	61,50	34,42	33,59	31,37	41,37
W32.122_A	[13]	31,50	32,28	31,52	29,25	39,25
W32.122_A	[13]	1,50	25,44	24,70	22,27	32,27
W32.122_B	[13]	112,50	39,94	39,18	36,58	46,58
W32.122_B	[13]	82,50	35,86	34,98	32,29	42,29
W32.122_B	[13]	52,50	34,38	33,54	31,34	41,34
W32.122_B	[13]	22,50	30,12	29,38	26,92	36,92
W32.122_B	[13]	124,50	39,96	39,20	36,55	46,55
W32.122_B	[13]	94,50	39,80	39,03	36,46	46,46
W32.122_B	[13]	64,50	34,47	33,64	31,41	41,41
W32.122_B	[13]	34,50	33,76	32,94	30,69	40,69
W32.122_B	[13]	4,50	25,66	24,91	22,49	32,49
W32.122_C	[13]	115,50	39,94	39,18	36,57	46,57
W32.122_C	[13]	85,50	36,82	35,97	33,43	43,43
W32.122_C	[13]	55,50	34,38	33,55	31,34	41,34
W32.122_C	[13]	25,50	30,64	29,89	27,50	37,50
W32.122_C	[13]	127,50	39,96	39,21	36,54	46,54
W32.122_C	[13]	97,50	39,94	39,17	36,62	46,62
W32.122_C	[13]	67,50	34,54	33,71	31,47	41,47
W32.122_C	[13]	37,50	34,21	33,38	31,17	41,17
W32.122_C	[13]	7,50	25,98	25,23	22,82	32,82
W32.122_D	[13]	118,50	39,95	39,19	36,56	46,56
W32.122_D	[13]	88,50	39,50	38,72	36,14	46,14
W32.122_D	[13]	58,50	34,40	33,56	31,35	41,35
W32.122_D	[13]	28,50	31,35	30,59	28,26	38,26
W32.122_D	[13]	100,50	39,95	39,18	36,63	46,63
W32.122_D	[13]	70,50	34,55	33,70	31,43	41,43
W32.122_D	[13]	40,50	34,37	33,54	31,33	41,33
W32.122_D	[13]	10,50	26,54	25,79	23,40	33,40
W32.122_E	[13]	103,50	39,95	39,19	36,62	46,62
W32.122_E	[13]	73,50	34,28	33,34	30,96	40,96
W32.122_E	[13]	43,50	34,39	33,56	31,35	41,35
W32.122_E	[13]	13,60	27,82	27,08	24,72	34,72
W32.122_F	[13]	106,50	39,95	39,19	36,61	46,61
W32.122_F	[13]	76,50	34,88	33,96	31,36	41,36
W32.122_F	[13]	46,50	34,38	33,55	31,35	41,35
W32.122_F	[13]	16,50	31,08	30,29	27,87	37,87
W32.123_A	[14]	109,50	39,93	39,17	36,58	46,58
W32.123_A	[14]	79,50	36,70	35,65	32,58	42,58
W32.123_A	[14]	49,50	34,43	33,38	30,74	40,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.123_A	[14]	19,50	32,56	31,48	28,64	38,64
W32.123_A	[14]	121,50	39,93	39,18	36,54	46,54
W32.123_A	[14]	91,50	39,75	38,96	36,37	46,37
W32.123_A	[14]	61,50	34,51	33,46	30,81	40,81
W32.123_A	[14]	31,50	33,63	32,53	29,76	39,76
W32.123_A	[14]	1,50	24,73	23,97	21,39	31,39
W32.123_B	[14]	112,50	39,92	39,17	36,57	46,57
W32.123_B	[14]	82,50	37,00	35,98	32,99	42,99
W32.123_B	[14]	52,50	34,44	33,39	30,75	40,75
W32.123_B	[14]	22,50	32,72	31,64	28,82	38,82
W32.123_B	[14]	124,50	39,94	39,18	36,53	46,53
W32.123_B	[14]	94,50	39,80	39,02	36,44	46,44
W32.123_B	[14]	64,50	34,57	33,52	30,86	40,86
W32.123_B	[14]	34,50	34,23	33,15	30,48	40,48
W32.123_B	[14]	4,50	24,95	24,19	21,62	31,62
W32.123_C	[14]	115,50	39,93	39,17	36,56	46,56
W32.123_C	[14]	85,50	37,61	36,66	33,87	43,87
W32.123_C	[14]	55,50	34,45	33,41	30,76	40,76
W32.123_C	[14]	25,50	32,90	31,81	29,02	39,02
W32.123_C	[14]	127,50	39,94	39,19	36,52	46,52
W32.123_C	[14]	97,50	39,92	39,16	36,60	46,60
W32.123_C	[14]	67,50	34,66	33,61	30,95	40,95
W32.123_C	[14]	37,50	34,38	33,31	30,67	40,67
W32.123_C	[14]	7,50	25,29	24,52	21,97	31,97
W32.123_D	[14]	118,50	39,93	39,17	36,55	46,55
W32.123_D	[14]	88,50	39,56	38,76	36,15	46,15
W32.123_D	[14]	58,50	34,48	33,43	30,78	40,78
W32.123_D	[14]	28,50	33,21	32,09	29,32	39,32
W32.123_D	[14]	100,50	39,93	39,16	36,60	46,60
W32.123_D	[14]	70,50	34,88	33,80	31,13	41,13
W32.123_D	[14]	40,50	34,47	33,40	30,79	40,79
W32.123_D	[14]	10,50	25,87	25,11	22,59	32,59
W32.123_E	[14]	103,50	39,93	39,17	36,61	46,61
W32.123_E	[14]	73,50	35,11	33,96	31,27	41,27
W32.123_E	[14]	43,50	34,44	33,38	30,74	40,74
W32.123_E	[14]	13,60	27,11	26,35	23,89	33,89
W32.123_F	[14]	106,50	39,93	39,17	36,59	46,59
W32.123_F	[14]	76,50	35,99	34,86	31,99	41,99
W32.123_F	[14]	46,50	34,44	33,39	30,75	40,75
W32.123_F	[14]	16,50	30,69	29,94	27,58	37,58
W32.124_A	[1]	19,50	32,50	31,64	29,15	39,15
W32.124_A	[1]	31,50	34,01	33,21	30,63	40,63
W32.124_A	[1]	1,50	32,93	32,06	29,71	39,71
W32.124_B	[1]	22,50	32,71	31,85	29,37	39,37
W32.124_B	[1]	34,50	34,09	33,29	30,70	40,70
W32.124_B	[1]	4,50	32,68	31,83	29,45	39,45
W32.124_C	[1]	25,50	33,20	32,30	29,85	39,85
W32.124_C	[1]	37,50	34,33	33,51	30,88	40,88
W32.124_C	[1]	7,50	32,76	31,92	29,52	39,52
W32.124_D	[1]	28,50	33,68	32,85	30,32	40,32
W32.124_D	[1]	10,50	32,89	32,06	29,66	39,66
W32.124_E	[1]	13,60	33,17	32,37	29,98	39,98
W32.124_F	[1]	16,50	33,79	33,01	30,66	40,66
W32.125_A	[2]	19,50	32,52	31,67	29,16	39,16
W32.125_A	[2]	31,50	33,99	33,18	30,54	40,54
W32.125_A	[2]	1,50	33,07	32,20	29,87	39,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Waal- Eemhaven

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.125_B	[2]	22,50	32,71	31,85	29,35	39,35
W32.125_B	[2]	34,50	34,07	33,27	30,61	40,61
W32.125_B	[2]	4,50	32,86	32,03	29,63	39,63
W32.125_C	[2]	25,50	33,12	32,24	29,76	39,76
W32.125_C	[2]	37,50	34,31	33,48	30,78	40,78
W32.125_C	[2]	7,50	32,91	32,08	29,69	39,69
W32.125_D	[2]	28,50	33,66	32,82	30,27	40,27
W32.125_D	[2]	10,50	33,05	32,23	29,84	39,84
W32.125_E	[2]	13,60	33,31	32,51	30,13	40,13
W32.125_F	[2]	16,50	33,82	33,05	30,68	40,68
W32.126_A	[3]	19,50	32,57	31,71	29,18	39,18
W32.126_A	[3]	31,50	33,99	33,19	30,52	40,52
W32.126_A	[3]	1,50	33,30	32,45	30,14	40,14
W32.126_B	[3]	22,50	32,73	31,87	29,35	39,35
W32.126_B	[3]	34,50	34,08	33,29	30,60	40,60
W32.126_B	[3]	4,50	33,17	32,35	29,96	39,96
W32.126_C	[3]	25,50	33,05	32,19	29,69	39,69
W32.126_C	[3]	37,50	34,31	33,50	30,76	40,76
W32.126_C	[3]	7,50	33,17	32,35	29,97	39,97
W32.126_D	[3]	28,50	33,60	32,75	30,22	40,22
W32.126_D	[3]	10,50	33,29	32,48	30,09	40,09
W32.126_E	[3]	13,60	33,48	32,69	30,30	40,30
W32.126_F	[3]	16,50	33,86	33,08	30,70	40,70
W32.127_A	[4]	19,50	32,63	31,77	29,21	39,21
W32.127_A	[4]	31,50	34,04	33,24	30,53	40,53
W32.127_A	[4]	1,50	33,51	32,66	30,37	40,37
W32.127_B	[4]	22,50	32,76	31,90	29,35	39,35
W32.127_B	[4]	34,50	34,17	33,37	30,63	40,63
W32.127_B	[4]	4,50	33,55	32,70	30,36	40,36
W32.127_C	[4]	25,50	33,02	32,16	29,62	39,62
W32.127_C	[4]	37,50	34,39	33,57	30,79	40,79
W32.127_C	[4]	7,50	33,38	32,56	30,21	40,21
W32.127_D	[4]	28,50	33,59	32,71	30,16	40,16
W32.127_D	[4]	10,50	33,48	32,68	30,31	40,31
W32.127_E	[4]	13,60	33,65	32,85	30,46	40,46
W32.127_F	[4]	16,50	33,90	33,12	30,72	40,72
W32.128_A	[5]	19,50	32,72	31,85	29,26	39,26
W32.128_A	[5]	31,50	34,16	33,36	30,66	40,66
W32.128_A	[5]	1,50	33,70	32,85	30,56	40,56
W32.128_B	[5]	22,50	32,84	31,97	29,40	39,40
W32.128_B	[5]	34,50	34,35	33,57	30,82	40,82
W32.128_B	[5]	4,50	33,83	32,98	30,65	40,65
W32.128_C	[5]	25,50	33,05	32,19	29,63	39,63
W32.128_C	[5]	37,50	34,56	33,76	30,97	40,97
W32.128_C	[5]	7,50	33,59	32,78	30,42	40,42
W32.128_D	[5]	28,50	33,63	32,74	30,19	40,19
W32.128_D	[5]	10,50	33,68	32,87	30,49	40,49
W32.128_E	[5]	13,60	33,79	33,00	30,59	40,59
W32.128_F	[5]	16,50	33,96	33,17	30,74	40,74
W32.129_A	[6]	19,50	33,25	32,38	29,90	39,90
W32.129_A	[6]	31,50	35,10	34,26	31,71	41,71
W32.129_A	[6]	1,50	33,86	33,01	30,69	40,69
W32.129_B	[6]	22,50	33,38	32,51	30,05	40,05
W32.129_B	[6]	34,50	35,42	34,60	31,99	41,99
W32.129_B	[6]	4,50	34,00	33,15	30,81	40,81
W32.129_C	[6]	25,50	33,61	32,75	30,29	40,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Waal- Eemhaven

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.129_C	[6]	37,50	35,60	34,76	32,12	42,12
W32.129_C	[6]	7,50	33,77	32,95	30,58	40,58
W32.129_D	[6]	28,50	34,20	33,30	30,85	40,85
W32.129_D	[6]	10,50	33,86	33,04	30,65	40,65
W32.129_E	[6]	13,60	33,97	33,17	30,76	40,76
W32.129_F	[6]	16,50	34,18	33,39	30,98	40,98
W32.130_A	[7]	19,50	34,88	34,03	31,67	41,67
W32.130_A	[7]	31,50	36,51	35,65	33,23	43,23
W32.130_A	[7]	1,50	34,12	33,26	30,92	40,92
W32.130_B	[7]	22,50	35,08	34,24	31,91	41,91
W32.130_B	[7]	34,50	36,77	35,93	33,43	43,43
W32.130_B	[7]	4,50	34,25	33,40	31,04	41,04
W32.130_C	[7]	25,50	35,33	34,48	32,16	42,16
W32.130_C	[7]	37,50	36,90	36,04	33,52	43,52
W32.130_C	[7]	7,50	34,07	33,24	30,85	40,85
W32.130_D	[7]	28,50	35,76	34,89	32,56	42,56
W32.130_D	[7]	10,50	34,14	33,33	30,92	40,92
W32.130_E	[7]	13,60	34,30	33,50	31,07	41,07
W32.130_F	[7]	16,50	34,65	33,87	31,47	41,47
W32.131_A	[8]	19,50	35,79	34,84	32,23	42,23
W32.131_A	[8]	31,50	37,11	36,25	33,84	43,84
W32.131_A	[8]	1,50	34,29	33,49	31,08	41,08
W32.131_B	[8]	22,50	35,91	34,97	32,39	42,39
W32.131_B	[8]	34,50	37,38	36,56	34,08	44,08
W32.131_B	[8]	4,50	34,41	33,62	31,18	41,18
W32.131_C	[8]	25,50	36,08	35,15	32,61	42,61
W32.131_C	[8]	37,50	37,47	36,65	34,14	44,14
W32.131_C	[8]	7,50	34,36	33,60	31,10	41,10
W32.131_D	[8]	28,50	36,42	35,51	33,03	43,03
W32.131_D	[8]	10,50	34,46	33,70	31,21	41,21
W32.131_E	[8]	13,60	34,77	34,01	31,51	41,51
W32.131_F	[8]	16,50	35,66	34,89	32,42	42,42
W32.132_A	[9]	19,50	35,97	35,22	32,71	42,71
W32.132_A	[9]	31,50	37,37	36,75	34,45	44,45
W32.132_A	[9]	1,50	35,17	34,33	31,86	41,86
W32.132_B	[9]	22,50	36,15	35,43	32,96	42,96
W32.132_B	[9]	34,50	37,66	37,08	34,69	44,69
W32.132_B	[9]	4,50	35,36	34,53	32,05	42,05
W32.132_C	[9]	25,50	36,34	35,63	33,18	43,18
W32.132_C	[9]	37,50	37,74	37,16	34,75	44,75
W32.132_C	[9]	7,50	35,34	34,53	32,00	42,00
W32.132_D	[9]	28,50	36,65	35,97	33,56	43,56
W32.132_D	[9]	10,50	35,49	34,71	32,17	42,17
W32.132_E	[9]	13,60	36,00	35,24	32,70	42,70
W32.132_F	[9]	16,50	36,48	35,74	33,24	43,24
W32.133_A	[10]	19,50	36,79	35,91	32,61	42,61
W32.133_A	[10]	31,50	37,03	36,23	33,00	43,00
W32.133_A	[10]	1,50	36,25	35,31	31,97	41,97
W32.133_B	[10]	22,50	36,71	35,85	32,55	42,55
W32.133_B	[10]	34,50	37,34	36,58	33,28	43,28
W32.133_B	[10]	4,50	36,41	35,48	32,20	42,20
W32.133_C	[10]	25,50	36,69	35,84	32,52	42,52
W32.133_C	[10]	37,50	37,51	36,76	33,50	43,50
W32.133_C	[10]	7,50	36,54	35,63	32,35	42,35
W32.133_D	[10]	28,50	36,79	35,95	32,66	42,66
W32.133_D	[10]	10,50	36,70	35,81	32,55	42,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.133_E	[10]	13,60	36,73	35,83	32,55	42,55
W32.133_F	[10]	16,50	36,76	35,87	32,57	42,57
W32.134_A	[11]	19,50	37,70	36,70	33,43	43,43
W32.134_A	[11]	31,50	37,54	36,62	33,39	43,39
W32.134_A	[11]	1,50	37,41	36,36	33,02	43,02
W32.134_B	[11]	22,50	37,59	36,61	33,33	43,33
W32.134_B	[11]	34,50	37,79	36,91	33,65	43,65
W32.134_B	[11]	4,50	37,58	36,55	33,32	43,32
W32.134_C	[11]	25,50	37,30	36,31	32,95	42,95
W32.134_C	[11]	37,50	37,93	37,07	33,85	43,85
W32.134_C	[11]	7,50	37,61	36,59	33,35	43,35
W32.134_D	[11]	28,50	37,37	36,40	33,09	43,09
W32.134_D	[11]	10,50	37,62	36,61	33,36	43,36
W32.134_E	[11]	13,60	37,65	36,64	33,38	43,38
W32.134_F	[11]	16,50	37,68	36,67	33,40	43,40
W32.135_A	[12]	19,50	39,15	38,15	35,03	45,03
W32.135_A	[12]	31,50	37,19	36,21	32,87	42,87
W32.135_A	[12]	1,50	38,73	37,66	34,25	44,25
W32.135_B	[12]	22,50	38,80	37,85	34,73	44,73
W32.135_B	[12]	34,50	37,20	36,22	32,90	42,90
W32.135_B	[12]	4,50	39,09	38,07	34,98	44,98
W32.135_C	[12]	25,50	37,14	36,14	32,83	42,83
W32.135_C	[12]	37,50	37,35	36,39	33,14	43,14
W32.135_C	[12]	7,50	39,11	38,10	35,00	45,00
W32.135_D	[12]	28,50	37,20	36,22	32,94	42,94
W32.135_D	[12]	10,50	39,12	38,11	35,00	45,00
W32.135_E	[12]	13,60	39,13	38,13	35,01	45,01
W32.135_F	[12]	16,50	39,14	38,14	35,01	45,01
W32.136_A	[13]	19,50	39,00	37,91	34,76	44,76
W32.136_A	[13]	31,50	36,91	35,89	32,50	42,50
W32.136_A	[13]	1,50	38,81	37,72	34,56	44,56
W32.136_B	[13]	22,50	38,74	37,67	34,54	44,54
W32.136_B	[13]	34,50	36,93	35,91	32,55	42,55
W32.136_B	[13]	4,50	38,94	37,84	34,73	44,73
W32.136_C	[13]	25,50	36,97	35,95	32,58	42,58
W32.136_C	[13]	37,50	37,10	36,11	32,82	42,82
W32.136_C	[13]	7,50	38,96	37,87	34,74	44,74
W32.136_D	[13]	28,50	36,94	35,92	32,52	42,52
W32.136_D	[13]	10,50	38,97	37,88	34,74	44,74
W32.136_E	[13]	13,60	38,98	37,89	34,75	44,75
W32.136_F	[13]	16,50	38,99	37,90	34,75	44,75
W32.137_A	[14]	19,50	38,82	37,68	34,42	44,42
W32.137_A	[14]	31,50	36,74	35,68	32,25	42,25
W32.137_A	[14]	1,50	38,76	37,58	34,39	44,39
W32.137_B	[14]	22,50	38,72	37,57	34,34	44,34
W32.137_B	[14]	34,50	36,75	35,70	32,29	42,29
W32.137_B	[14]	4,50	38,78	37,61	34,41	44,41
W32.137_C	[14]	25,50	36,78	35,73	32,27	42,27
W32.137_C	[14]	37,50	36,90	35,88	32,53	42,53
W32.137_C	[14]	7,50	38,79	37,63	34,42	44,42
W32.137_D	[14]	28,50	36,74	35,69	32,24	42,24
W32.137_D	[14]	10,50	38,80	37,65	34,42	44,42
W32.137_E	[14]	13,60	38,81	37,66	34,42	44,42
W32.137_F	[14]	16,50	38,82	37,67	34,42	44,42
W32.138_A	[15]	19,50	38,51	37,35	33,92	43,92
W32.138_A	[15]	31,50	36,61	35,53	32,05	42,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.138_A	[15]	1,50	38,48	37,30	33,93	43,93
W32.138_B	[15]	22,50	38,39	37,22	33,82	43,82
W32.138_B	[15]	34,50	36,63	35,56	32,10	42,10
W32.138_B	[15]	4,50	38,49	37,32	33,94	43,94
W32.138_C	[15]	25,50	36,62	35,54	32,04	42,04
W32.138_C	[15]	37,50	36,77	35,72	32,33	42,33
W32.138_C	[15]	7,50	38,50	37,34	33,95	43,95
W32.138_D	[15]	28,50	36,61	35,53	32,04	42,04
W32.138_D	[15]	10,50	38,51	37,35	33,95	43,95
W32.138_E	[15]	13,60	38,52	37,36	33,94	43,94
W32.138_F	[15]	16,50	38,52	37,36	33,94	43,94
W32.139_A	[16]	19,50	38,25	37,09	33,47	43,47
W32.139_A	[16]	31,50	36,51	35,42	31,90	41,90
W32.139_A	[16]	1,50	38,25	37,08	33,52	43,52
W32.139_B	[16]	22,50	38,18	37,01	33,42	43,42
W32.139_B	[16]	34,50	36,53	35,44	31,95	41,95
W32.139_B	[16]	4,50	38,27	37,10	33,54	43,54
W32.139_C	[16]	25,50	36,52	35,42	31,90	41,90
W32.139_C	[16]	37,50	36,68	35,63	32,21	42,21
W32.139_C	[16]	7,50	38,28	37,11	33,54	43,54
W32.139_D	[16]	28,50	36,52	35,42	31,90	41,90
W32.139_D	[16]	10,50	38,28	37,12	33,53	43,53
W32.139_E	[16]	13,60	38,28	37,12	33,52	43,52
W32.139_F	[16]	16,50	38,27	37,11	33,49	43,49
W32.140_A	[17]	19,50	37,90	36,76	33,07	43,07
W32.140_A	[17]	31,50	36,44	35,33	31,80	41,80
W32.140_A	[17]	1,50	37,90	36,75	33,12	43,12
W32.140_B	[17]	22,50	37,88	36,74	33,05	43,05
W32.140_B	[17]	34,50	36,46	35,36	31,85	41,85
W32.140_B	[17]	4,50	37,92	36,78	33,13	43,13
W32.140_C	[17]	25,50	36,45	35,34	31,79	41,79
W32.140_C	[17]	37,50	36,63	35,57	32,15	42,15
W32.140_C	[17]	7,50	37,92	36,78	33,12	43,12
W32.140_D	[17]	28,50	36,44	35,33	31,79	41,79
W32.140_D	[17]	10,50	37,92	36,78	33,11	43,11
W32.140_E	[17]	13,60	37,92	36,78	33,09	43,09
W32.140_F	[17]	16,50	37,91	36,78	33,08	43,08
W32.141_A	[18]	19,50	37,43	36,34	32,58	42,58
W32.141_A	[18]	31,50	36,37	35,26	31,72	41,72
W32.141_A	[18]	1,50	37,41	36,30	32,60	42,60
W32.141_B	[18]	22,50	37,41	36,32	32,56	42,56
W32.141_B	[18]	34,50	36,40	35,29	31,77	41,77
W32.141_B	[18]	4,50	37,43	36,33	32,62	42,62
W32.141_C	[18]	25,50	36,39	35,26	31,71	41,71
W32.141_C	[18]	37,50	36,58	35,51	32,10	42,10
W32.141_C	[18]	7,50	37,44	36,34	32,62	42,62
W32.141_D	[18]	28,50	36,38	35,26	31,71	41,71
W32.141_D	[18]	10,50	37,45	36,35	32,61	42,61
W32.141_E	[18]	13,60	37,45	36,35	32,60	42,60
W32.141_F	[18]	16,50	37,45	36,35	32,59	42,59
W32.142_A	[19]	19,50	36,96	35,87	32,08	42,08
W32.142_A	[19]	31,50	36,31	35,19	31,64	41,64
W32.142_A	[19]	1,50	36,93	35,83	32,10	42,10
W32.142_B	[19]	22,50	36,94	35,85	32,07	42,07
W32.142_B	[19]	34,50	36,34	35,23	31,70	41,70
W32.142_B	[19]	4,50	36,95	35,86	32,12	42,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.142_C	[19]	25,50	36,40	35,29	31,74	41,74
W32.142_C	[19]	37,50	36,54	35,47	32,05	42,05
W32.142_C	[19]	7,50	36,96	35,87	32,12	42,12
W32.142_D	[19]	28,50	36,32	35,19	31,63	41,63
W32.142_D	[19]	10,50	36,97	35,88	32,11	42,11
W32.142_E	[19]	13,60	36,98	35,89	32,11	42,11
W32.142_F	[19]	16,50	36,97	35,89	32,09	42,09
W32.143_A	[20]	19,50	36,77	35,69	32,01	42,01
W32.143_A	[20]	31,50	36,28	35,15	31,60	41,60
W32.143_A	[20]	1,50	36,75	35,66	32,04	42,04
W32.143_B	[20]	22,50	36,75	35,67	32,00	42,00
W32.143_B	[20]	34,50	36,30	35,19	31,66	41,66
W32.143_B	[20]	4,50	36,77	35,69	32,06	42,06
W32.143_C	[20]	25,50	36,48	35,37	31,81	41,81
W32.143_C	[20]	37,50	36,51	35,44	32,02	42,02
W32.143_C	[20]	7,50	36,78	35,70	32,05	42,05
W32.143_D	[20]	28,50	36,35	35,24	31,74	41,74
W32.143_D	[20]	10,50	36,79	35,71	32,05	42,05
W32.143_E	[20]	13,60	36,80	35,72	32,04	42,04
W32.143_F	[20]	16,50	36,79	35,71	32,03	42,03
W32.144_A	[21]	19,50	29,67	28,99	25,18	35,18
W32.144_A	[21]	31,50	26,02	25,28	22,88	32,88
W32.144_A	[21]	1,50	30,84	29,88	27,12	37,12
W32.144_B	[21]	22,50	25,64	24,93	22,39	32,39
W32.144_B	[21]	34,50	26,69	25,95	23,55	33,55
W32.144_B	[21]	4,50	31,04	30,09	27,31	37,31
W32.144_C	[21]	25,50	25,53	24,79	22,39	32,39
W32.144_C	[21]	37,50	28,78	28,05	25,63	35,63
W32.144_C	[21]	7,50	31,04	30,09	27,21	37,21
W32.144_D	[21]	28,50	25,71	24,97	22,57	32,57
W32.144_D	[21]	10,50	31,46	30,54	27,19	37,19
W32.144_E	[21]	13,60	31,59	30,68	27,25	37,25
W32.144_F	[21]	16,50	31,31	30,48	26,99	36,99
W32.145_A	[22]	19,50	29,84	29,15	26,65	36,65
W32.145_A	[22]	31,50	29,87	29,16	26,77	36,77
W32.145_A	[22]	1,50	31,17	30,40	27,75	37,75
W32.145_B	[22]	22,50	29,75	29,04	26,62	36,62
W32.145_B	[22]	34,50	30,08	29,36	26,95	36,95
W32.145_B	[22]	4,50	31,27	30,51	27,89	37,89
W32.145_C	[22]	25,50	29,78	29,07	26,70	36,70
W32.145_C	[22]	37,50	30,86	30,11	27,62	37,62
W32.145_C	[22]	7,50	30,83	30,04	27,23	37,23
W32.145_D	[22]	28,50	29,78	29,07	26,69	36,69
W32.145_D	[22]	10,50	30,55	29,73	26,90	36,90
W32.145_E	[22]	13,60	30,77	29,97	27,16	37,16
W32.145_F	[22]	16,50	30,48	29,72	26,96	36,96
W33.100_A	[1]	109,50	37,96	37,00	33,93	43,93
W33.100_A	[1]	79,50	38,11	37,09	34,55	44,55
W33.100_A	[1]	49,50	38,88	37,98	35,76	45,76
W33.100_A	[1]	19,50	38,84	37,96	35,81	45,81
W33.100_A	[1]	91,50	37,73	36,74	33,66	43,66
W33.100_A	[1]	61,50	38,80	37,91	35,67	45,67
W33.100_A	[1]	31,50	38,90	38,01	35,83	45,83
W33.100_A	[1]	1,50	38,27	37,34	35,24	45,24
W33.100_B	[1]	82,50	38,05	37,01	34,22	44,22
W33.100_B	[1]	52,50	38,86	37,96	35,74	45,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.100_B	[1]	22,50	38,83	37,95	35,80	45,80
W33.100_B	[1]	94,50	37,73	36,73	33,65	43,65
W33.100_B	[1]	64,50	38,79	37,89	35,65	45,65
W33.100_B	[1]	34,50	38,98	38,09	35,86	45,86
W33.100_B	[1]	4,50	38,40	37,48	35,38	45,38
W33.100_C	[1]	85,50	37,72	36,71	33,67	43,67
W33.100_C	[1]	55,50	38,84	37,94	35,71	45,71
W33.100_C	[1]	25,50	38,83	37,96	35,80	45,80
W33.100_C	[1]	97,50	37,73	36,74	33,65	43,65
W33.100_C	[1]	67,50	38,76	37,86	35,62	45,62
W33.100_C	[1]	37,50	38,97	38,07	35,85	45,85
W33.100_C	[1]	7,50	38,65	37,75	35,66	45,66
W33.100_D	[1]	88,50	37,74	36,74	33,67	43,67
W33.100_D	[1]	58,50	38,82	37,92	35,69	45,69
W33.100_D	[1]	28,50	38,85	37,97	35,80	45,80
W33.100_D	[1]	100,50	37,74	36,75	33,65	43,65
W33.100_D	[1]	70,50	38,71	37,82	35,58	45,58
W33.100_D	[1]	40,50	38,95	38,05	35,83	45,83
W33.100_D	[1]	10,50	38,83	37,95	35,83	45,83
W33.100_E	[1]	103,50	37,75	36,76	33,66	43,66
W33.100_E	[1]	73,50	38,70	37,80	35,56	45,56
W33.100_E	[1]	43,50	38,92	38,03	35,80	45,80
W33.100_E	[1]	13,50	38,90	38,02	35,88	45,88
W33.100_F	[1]	106,50	37,78	36,80	33,70	43,70
W33.100_F	[1]	76,50	38,60	37,68	35,38	45,38
W33.100_F	[1]	46,50	38,90	38,01	35,78	45,78
W33.100_F	[1]	16,50	38,85	37,97	35,83	45,83
W33.101_A	[2]	109,50	37,47	36,48	33,28	43,28
W33.101_A	[2]	79,50	37,55	36,48	33,86	43,86
W33.101_A	[2]	49,50	38,33	37,40	35,15	45,15
W33.101_A	[2]	19,50	38,28	37,37	35,20	45,20
W33.101_A	[2]	91,50	37,20	36,17	32,94	42,94
W33.101_A	[2]	61,50	38,27	37,33	35,07	45,07
W33.101_A	[2]	31,50	38,37	37,44	35,23	45,23
W33.101_A	[2]	1,50	38,16	37,21	35,09	45,09
W33.101_B	[2]	82,50	37,54	36,47	33,59	43,59
W33.101_B	[2]	52,50	38,31	37,38	35,13	45,13
W33.101_B	[2]	22,50	38,28	37,37	35,19	45,19
W33.101_B	[2]	94,50	37,20	36,17	32,93	42,93
W33.101_B	[2]	64,50	38,25	37,32	35,05	45,05
W33.101_B	[2]	34,50	38,43	37,50	35,26	45,26
W33.101_B	[2]	4,50	38,29	37,35	35,23	45,23
W33.101_C	[2]	85,50	37,17	36,14	32,94	42,94
W33.101_C	[2]	55,50	38,30	37,37	35,11	45,11
W33.101_C	[2]	25,50	38,28	37,37	35,19	45,19
W33.101_C	[2]	97,50	37,20	36,18	32,93	42,93
W33.101_C	[2]	67,50	38,22	37,28	35,02	45,02
W33.101_C	[2]	37,50	38,42	37,49	35,24	45,24
W33.101_C	[2]	7,50	38,46	37,54	35,40	45,40
W33.101_D	[2]	88,50	37,20	36,17	32,95	42,95
W33.101_D	[2]	58,50	38,28	37,35	35,09	45,09
W33.101_D	[2]	28,50	38,30	37,39	35,20	45,20
W33.101_D	[2]	100,50	37,21	36,19	32,93	42,93
W33.101_D	[2]	70,50	38,17	37,24	34,97	44,97
W33.101_D	[2]	40,50	38,40	37,47	35,22	45,22
W33.101_D	[2]	10,50	38,36	37,43	35,28	45,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.101_E	[2]	103,50	37,23	36,21	32,95	42,95
W33.101_E	[2]	73,50	38,17	37,24	34,96	44,96
W33.101_E	[2]	43,50	38,38	37,45	35,20	45,20
W33.101_E	[2]	13,50	38,37	37,45	35,29	45,29
W33.101_F	[2]	106,50	37,27	36,26	33,00	43,00
W33.101_F	[2]	76,50	38,07	37,12	34,79	44,79
W33.101_F	[2]	46,50	38,35	37,42	35,18	45,18
W33.101_F	[2]	16,50	38,29	37,38	35,22	45,22
W33.102_A	[3]	109,50	37,28	36,26	33,01	43,01
W33.102_A	[3]	79,50	37,32	36,20	33,54	43,54
W33.102_A	[3]	49,50	38,07	37,11	34,85	44,85
W33.102_A	[3]	19,50	38,02	37,07	34,90	44,90
W33.102_A	[3]	91,50	37,01	35,95	32,65	42,65
W33.102_A	[3]	61,50	38,01	37,05	34,78	44,78
W33.102_A	[3]	31,50	38,12	37,16	34,94	44,94
W33.102_A	[3]	1,50	38,05	37,09	34,97	44,97
W33.102_B	[3]	82,50	37,37	36,26	33,34	43,34
W33.102_B	[3]	52,50	38,05	37,09	34,83	44,83
W33.102_B	[3]	22,50	38,02	37,08	34,89	44,89
W33.102_B	[3]	94,50	37,00	35,95	32,64	42,64
W33.102_B	[3]	64,50	37,99	37,03	34,75	44,75
W33.102_B	[3]	34,50	38,17	37,21	34,96	44,96
W33.102_B	[3]	4,50	38,16	37,21	35,08	45,08
W33.102_C	[3]	85,50	36,97	35,92	32,65	42,65
W33.102_C	[3]	55,50	38,04	37,08	34,81	44,81
W33.102_C	[3]	25,50	38,03	37,09	34,89	44,89
W33.102_C	[3]	97,50	37,00	35,95	32,64	42,64
W33.102_C	[3]	67,50	37,95	36,99	34,71	44,71
W33.102_C	[3]	37,50	38,16	37,20	34,94	44,94
W33.102_C	[3]	7,50	38,23	37,28	35,11	45,11
W33.102_D	[3]	88,50	37,00	35,95	32,66	42,66
W33.102_D	[3]	58,50	38,02	37,06	34,79	44,79
W33.102_D	[3]	28,50	38,05	37,10	34,90	44,90
W33.102_D	[3]	100,50	37,01	35,96	32,64	42,64
W33.102_D	[3]	70,50	37,92	36,95	34,67	44,67
W33.102_D	[3]	40,50	38,14	37,18	34,92	44,92
W33.102_D	[3]	10,50	38,10	37,15	34,98	44,98
W33.102_E	[3]	103,50	37,03	35,99	32,66	42,66
W33.102_E	[3]	73,50	37,91	36,95	34,66	44,66
W33.102_E	[3]	43,50	38,11	37,15	34,90	44,90
W33.102_E	[3]	13,50	38,11	37,16	34,98	44,98
W33.102_F	[3]	106,50	37,07	36,04	32,72	42,72
W33.102_F	[3]	76,50	37,83	36,85	34,50	44,50
W33.102_F	[3]	46,50	38,09	37,13	34,87	44,87
W33.102_F	[3]	16,50	38,03	37,09	34,91	44,91
W33.103_A	[4]	109,50	37,14	36,10	32,82	42,82
W33.103_A	[4]	79,50	37,23	36,10	33,51	43,51
W33.103_A	[4]	49,50	37,85	36,87	34,64	44,64
W33.103_A	[4]	19,50	37,81	36,85	34,70	44,70
W33.103_A	[4]	91,50	36,85	35,78	32,44	42,44
W33.103_A	[4]	61,50	37,79	36,81	34,57	44,57
W33.103_A	[4]	31,50	37,92	36,94	34,75	44,75
W33.103_A	[4]	1,50	37,94	36,98	34,88	44,88
W33.103_B	[4]	82,50	37,25	36,13	33,17	43,17
W33.103_B	[4]	52,50	37,83	36,85	34,62	44,62
W33.103_B	[4]	22,50	37,81	36,85	34,69	44,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Result. Waal- Eemhaven

Bijlage 7

dBvision

Rapport: Resultatentabel
 Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.103_B	[4]	94,50	36,85	35,78	32,43	42,43
W33.103_B	[4]	64,50	37,77	36,78	34,54	44,54
W33.103_B	[4]	34,50	37,95	36,97	34,75	44,75
W33.103_B	[4]	4,50	38,02	37,06	34,94	44,94
W33.103_C	[4]	85,50	36,82	35,75	32,44	42,44
W33.103_C	[4]	55,50	37,82	36,84	34,61	44,61
W33.103_C	[4]	25,50	37,82	36,86	34,69	44,69
W33.103_C	[4]	97,50	36,85	35,78	32,43	42,43
W33.103_C	[4]	67,50	37,73	36,75	34,50	44,50
W33.103_C	[4]	37,50	37,93	36,96	34,73	44,73
W33.103_C	[4]	7,50	38,04	37,06	34,91	44,91
W33.103_D	[4]	88,50	36,85	35,77	32,45	42,45
W33.103_D	[4]	58,50	37,80	36,82	34,59	44,59
W33.103_D	[4]	28,50	37,85	36,88	34,70	44,70
W33.103_D	[4]	100,50	36,86	35,79	32,43	42,43
W33.103_D	[4]	70,50	37,70	36,72	34,46	44,46
W33.103_D	[4]	40,50	37,91	36,94	34,71	44,71
W33.103_D	[4]	10,50	37,88	36,91	34,76	44,76
W33.103_E	[4]	103,50	36,88	35,81	32,45	42,45
W33.103_E	[4]	73,50	37,71	36,72	34,46	44,46
W33.103_E	[4]	43,50	37,89	36,91	34,69	44,69
W33.103_E	[4]	13,50	37,88	36,92	34,76	44,76
W33.103_F	[4]	106,50	36,92	35,86	32,51	42,51
W33.103_F	[4]	76,50	37,64	36,63	34,31	44,31
W33.103_F	[4]	46,50	37,87	36,89	34,67	44,67
W33.103_F	[4]	16,50	37,82	36,86	34,71	44,71
W33.104_A	[5]	109,50	37,04	35,99	32,69	42,69
W33.104_A	[5]	79,50	37,25	36,14	33,61	43,61
W33.104_A	[5]	49,50	37,69	36,70	34,49	44,49
W33.104_A	[5]	19,50	37,67	36,70	34,57	44,57
W33.104_A	[5]	91,50	36,75	35,66	32,30	42,30
W33.104_A	[5]	61,50	37,64	36,65	34,42	44,42
W33.104_A	[5]	31,50	37,77	36,79	34,60	44,60
W33.104_A	[5]	1,50	37,85	36,89	34,81	44,81
W33.104_B	[5]	82,50	37,17	36,04	33,06	43,06
W33.104_B	[5]	52,50	37,68	36,69	34,47	44,47
W33.104_B	[5]	22,50	37,68	36,71	34,56	44,56
W33.104_B	[5]	94,50	36,74	35,66	32,29	42,29
W33.104_B	[5]	64,50	37,61	36,62	34,38	44,38
W33.104_B	[5]	34,50	37,79	36,81	34,60	44,60
W33.104_B	[5]	4,50	37,88	36,92	34,82	44,82
W33.104_C	[5]	85,50	36,72	35,63	32,30	42,30
W33.104_C	[5]	55,50	37,66	36,67	34,46	44,46
W33.104_C	[5]	25,50	37,69	36,72	34,56	44,56
W33.104_C	[5]	97,50	36,74	35,66	32,29	42,29
W33.104_C	[5]	67,50	37,57	36,58	34,34	44,34
W33.104_C	[5]	37,50	37,77	36,79	34,58	44,58
W33.104_C	[5]	7,50	37,88	36,89	34,76	44,76
W33.104_D	[5]	88,50	36,75	35,66	32,31	42,31
W33.104_D	[5]	58,50	37,65	36,66	34,44	44,44
W33.104_D	[5]	28,50	37,72	36,74	34,57	44,57
W33.104_D	[5]	100,50	36,75	35,67	32,29	42,29
W33.104_D	[5]	70,50	37,55	36,56	34,31	44,31
W33.104_D	[5]	40,50	37,76	36,77	34,56	44,56
W33.104_D	[5]	10,50	37,73	36,76	34,63	44,63
W33.104_E	[5]	103,50	36,77	35,70	32,31	42,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.104_E	[5]	73,50	37,56	36,57	34,31	44,31
W33.104_E	[5]	43,50	37,73	36,75	34,54	44,54
W33.104_E	[5]	13,50	37,73	36,76	34,62	44,62
W33.104_F	[5]	106,50	36,82	35,75	32,38	42,38
W33.104_F	[5]	76,50	37,50	36,49	34,17	44,17
W33.104_F	[5]	46,50	37,71	36,72	34,51	44,51
W33.104_F	[5]	16,50	37,69	36,72	34,59	44,59
W33.105_A	[6]	109,50	36,96	35,90	32,59	42,59
W33.105_A	[6]	79,50	37,20	36,09	33,57	43,57
W33.105_A	[6]	49,50	37,54	36,54	34,34	44,34
W33.105_A	[6]	19,50	37,52	36,54	34,41	44,41
W33.105_A	[6]	91,50	36,66	35,57	32,18	42,18
W33.105_A	[6]	61,50	37,49	36,48	34,27	44,27
W33.105_A	[6]	31,50	37,62	36,62	34,45	44,45
W33.105_A	[6]	1,50	37,81	36,84	34,76	44,76
W33.105_B	[6]	82,50	37,09	35,96	32,95	42,95
W33.105_B	[6]	52,50	37,52	36,52	34,32	44,32
W33.105_B	[6]	22,50	37,53	36,55	34,41	44,41
W33.105_B	[6]	94,50	36,66	35,56	32,17	42,17
W33.105_B	[6]	64,50	37,45	36,44	34,22	44,22
W33.105_B	[6]	34,50	37,64	36,64	34,44	44,44
W33.105_B	[6]	4,50	37,78	36,81	34,74	44,74
W33.105_C	[6]	85,50	36,64	35,54	32,18	42,18
W33.105_C	[6]	55,50	37,51	36,51	34,30	44,30
W33.105_C	[6]	25,50	37,54	36,55	34,41	44,41
W33.105_C	[6]	97,50	36,66	35,56	32,17	42,17
W33.105_C	[6]	67,50	37,42	36,41	34,18	44,18
W33.105_C	[6]	37,50	37,62	36,62	34,42	44,42
W33.105_C	[6]	7,50	37,64	36,67	34,59	44,59
W33.105_D	[6]	88,50	36,66	35,57	32,19	42,19
W33.105_D	[6]	58,50	37,50	36,49	34,28	44,28
W33.105_D	[6]	28,50	37,57	36,58	34,43	44,43
W33.105_D	[6]	100,50	36,67	35,58	32,17	42,17
W33.105_D	[6]	70,50	37,40	36,40	34,16	44,16
W33.105_D	[6]	40,50	37,60	36,60	34,40	44,40
W33.105_D	[6]	10,50	37,65	36,68	34,59	44,59
W33.105_E	[6]	103,50	36,69	35,60	32,19	42,19
W33.105_E	[6]	73,50	37,41	36,41	34,16	44,16
W33.105_E	[6]	43,50	37,58	36,58	34,38	44,38
W33.105_E	[6]	13,50	37,58	36,60	34,47	44,47
W33.105_F	[6]	106,50	36,73	35,65	32,26	42,26
W33.105_F	[6]	76,50	37,39	36,36	34,05	44,05
W33.105_F	[6]	46,50	37,56	36,56	34,36	44,36
W33.105_F	[6]	16,50	37,55	36,56	34,44	44,44
W33.106_A	[7]	109,50	36,89	35,83	32,51	42,51
W33.106_A	[7]	79,50	37,05	35,92	33,38	43,38
W33.106_A	[7]	49,50	37,35	36,34	34,13	44,13
W33.106_A	[7]	19,50	37,34	36,34	34,21	44,21
W33.106_A	[7]	91,50	36,59	35,49	32,09	42,09
W33.106_A	[7]	61,50	37,30	36,29	34,06	44,06
W33.106_A	[7]	31,50	37,44	36,43	34,24	44,24
W33.106_A	[7]	1,50	37,91	36,95	34,84	44,84
W33.106_B	[7]	82,50	36,96	35,80	32,75	42,75
W33.106_B	[7]	52,50	37,34	36,32	34,11	44,11
W33.106_B	[7]	22,50	37,35	36,35	34,21	44,21
W33.106_B	[7]	94,50	36,59	35,49	32,08	42,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.106_B	[7]	64,50	37,26	36,24	34,00	44,00
W33.106_B	[7]	34,50	37,45	36,43	34,23	44,23
W33.106_B	[7]	4,50	37,92	36,94	34,83	44,83
W33.106_C	[7]	85,50	36,57	35,46	32,09	42,09
W33.106_C	[7]	55,50	37,33	36,31	34,09	44,09
W33.106_C	[7]	25,50	37,36	36,36	34,21	44,21
W33.106_C	[7]	97,50	36,59	35,49	32,08	42,08
W33.106_C	[7]	67,50	37,23	36,21	33,97	43,97
W33.106_C	[7]	37,50	37,43	36,41	34,21	44,21
W33.106_C	[7]	7,50	37,72	36,76	34,67	44,67
W33.106_D	[7]	88,50	36,60	35,49	32,10	42,10
W33.106_D	[7]	58,50	37,31	36,30	34,08	44,08
W33.106_D	[7]	28,50	37,40	36,39	34,23	44,23
W33.106_D	[7]	100,50	36,60	35,50	32,09	42,09
W33.106_D	[7]	70,50	37,22	36,20	33,95	43,95
W33.106_D	[7]	40,50	37,41	36,40	34,19	44,19
W33.106_D	[7]	10,50	37,47	36,50	34,43	44,43
W33.106_E	[7]	103,50	36,62	35,52	32,11	42,11
W33.106_E	[7]	73,50	37,24	36,22	33,95	43,95
W33.106_E	[7]	43,50	37,39	36,37	34,17	44,17
W33.106_E	[7]	13,50	37,39	36,40	34,26	44,26
W33.106_F	[7]	106,50	36,67	35,58	32,18	42,18
W33.106_F	[7]	76,50	37,23	36,19	33,85	43,85
W33.106_F	[7]	46,50	37,37	36,35	34,15	44,15
W33.106_F	[7]	16,50	37,37	36,38	34,24	44,24
W33.107_A	[8]	109,50	27,18	26,43	24,09	34,09
W33.107_A	[8]	79,50	23,50	22,71	20,42	30,42
W33.107_A	[8]	49,50	24,19	23,42	21,24	31,24
W33.107_A	[8]	19,50	24,36	23,59	21,39	31,39
W33.107_A	[8]	91,50	23,15	22,39	20,04	30,04
W33.107_A	[8]	61,50	24,13	23,35	21,18	31,18
W33.107_A	[8]	31,50	24,29	23,52	21,33	31,33
W33.107_A	[8]	1,50	34,46	33,57	30,93	40,93
W33.107_B	[8]	82,50	23,25	22,49	20,15	30,15
W33.107_B	[8]	52,50	24,18	23,40	21,23	31,23
W33.107_B	[8]	22,50	24,34	23,57	21,38	31,38
W33.107_B	[8]	94,50	23,26	22,51	20,15	30,15
W33.107_B	[8]	64,50	23,97	23,20	21,00	31,00
W33.107_B	[8]	34,50	24,27	23,50	21,31	31,31
W33.107_B	[8]	4,50	34,97	34,10	31,48	41,48
W33.107_C	[8]	85,50	23,02	22,27	19,92	29,92
W33.107_C	[8]	55,50	24,16	23,39	21,22	31,22
W33.107_C	[8]	25,50	24,32	23,55	21,36	31,36
W33.107_C	[8]	97,50	23,42	22,67	20,32	30,32
W33.107_C	[8]	67,50	23,80	23,05	20,85	30,85
W33.107_C	[8]	37,50	24,25	23,48	21,30	31,30
W33.107_C	[8]	7,50	35,82	34,87	32,22	42,22
W33.107_D	[8]	88,50	23,07	22,32	19,97	29,97
W33.107_D	[8]	58,50	24,15	23,38	21,21	31,21
W33.107_D	[8]	28,50	24,31	23,54	21,35	31,35
W33.107_D	[8]	100,50	23,67	22,92	20,57	30,57
W33.107_D	[8]	70,50	23,76	23,01	20,82	30,82
W33.107_D	[8]	40,50	24,23	23,46	21,28	31,28
W33.107_D	[8]	10,50	35,16	34,02	31,16	41,16
W33.107_E	[8]	103,50	24,09	23,33	20,99	30,99
W33.107_E	[8]	73,50	23,76	23,01	20,83	30,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.107_E	[8]	43,50	24,22	23,45	21,26	31,26
W33.107_E	[8]	13,50	25,11	24,29	21,83	31,83
W33.107_F	[8]	106,50	24,88	24,12	21,78	31,78
W33.107_F	[8]	76,50	23,66	22,90	20,67	30,67
W33.107_F	[8]	46,50	24,20	23,43	21,25	31,25
W33.107_F	[8]	16,50	24,71	23,90	21,64	31,64
W33.108_A	[9]	109,50	26,84	26,09	23,77	33,77
W33.108_A	[9]	79,50	21,89	21,14	18,79	28,79
W33.108_A	[9]	49,50	22,84	22,07	19,81	29,81
W33.108_A	[9]	19,50	23,00	22,23	19,95	29,95
W33.108_A	[9]	91,50	22,11	21,37	19,02	29,02
W33.108_A	[9]	61,50	22,78	22,01	19,75	29,75
W33.108_A	[9]	31,50	22,94	22,16	19,89	29,89
W33.108_A	[9]	1,50	33,72	32,63	29,58	39,58
W33.108_B	[9]	82,50	21,92	21,17	18,82	28,82
W33.108_B	[9]	52,50	22,83	22,06	19,80	29,80
W33.108_B	[9]	22,50	22,99	22,21	19,94	29,94
W33.108_B	[9]	94,50	22,23	21,49	19,14	29,14
W33.108_B	[9]	64,50	22,66	21,89	19,63	29,63
W33.108_B	[9]	34,50	22,92	22,14	19,87	29,87
W33.108_B	[9]	4,50	34,28	33,16	30,16	40,16
W33.108_C	[9]	85,50	21,96	21,22	18,87	28,87
W33.108_C	[9]	55,50	22,82	22,04	19,79	29,79
W33.108_C	[9]	25,50	22,97	22,20	19,92	29,92
W33.108_C	[9]	97,50	22,41	21,67	19,33	29,33
W33.108_C	[9]	67,50	22,51	21,76	19,50	29,50
W33.108_C	[9]	37,50	22,90	22,13	19,86	29,86
W33.108_C	[9]	7,50	34,92	33,66	30,65	40,65
W33.108_D	[9]	88,50	22,02	21,28	18,93	28,93
W33.108_D	[9]	58,50	22,81	22,04	19,79	29,79
W33.108_D	[9]	28,50	22,95	22,18	19,90	29,90
W33.108_D	[9]	100,50	22,68	21,94	19,60	29,60
W33.108_D	[9]	70,50	22,49	21,75	19,50	29,50
W33.108_D	[9]	40,50	22,88	22,11	19,84	29,84
W33.108_D	[9]	10,50	34,62	33,22	30,16	40,16
W33.108_E	[9]	103,50	23,13	22,39	20,07	30,07
W33.108_E	[9]	73,50	22,50	21,76	19,51	29,51
W33.108_E	[9]	43,50	22,87	22,09	19,83	29,83
W33.108_E	[9]	13,50	24,07	23,22	20,60	30,60
W33.108_F	[9]	106,50	24,12	23,37	21,06	31,06
W33.108_F	[9]	76,50	22,26	21,48	19,13	29,13
W33.108_F	[9]	46,50	22,85	22,08	19,82	29,82
W33.108_F	[9]	16,50	23,02	22,25	19,97	29,97
W33.109_A	[10]	109,50	27,08	26,34	24,04	34,04
W33.109_A	[10]	79,50	22,19	21,46	19,15	29,15
W33.109_A	[10]	49,50	23,00	22,24	20,02	30,02
W33.109_A	[10]	19,50	23,16	22,41	20,16	30,16
W33.109_A	[10]	91,50	22,40	21,66	19,36	29,36
W33.109_A	[10]	61,50	22,95	22,18	19,96	29,96
W33.109_A	[10]	31,50	23,10	22,34	20,10	30,10
W33.109_A	[10]	1,50	32,83	31,74	27,99	37,99
W33.109_B	[10]	82,50	22,22	21,48	19,18	29,18
W33.109_B	[10]	52,50	22,99	22,23	20,01	30,01
W33.109_B	[10]	22,50	23,15	22,39	20,15	30,15
W33.109_B	[10]	94,50	22,51	21,78	19,48	29,48
W33.109_B	[10]	64,50	22,83	22,07	19,85	29,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.109_B	[10]	34,50	23,08	22,32	20,08	30,08
W33.109_B	[10]	4,50	33,49	32,39	28,66	38,66
W33.109_C	[10]	85,50	22,26	21,52	19,22	29,22
W33.109_C	[10]	55,50	22,98	22,22	20,00	30,00
W33.109_C	[10]	25,50	23,13	22,37	20,13	30,13
W33.109_C	[10]	97,50	22,69	21,95	19,65	29,65
W33.109_C	[10]	67,50	22,69	21,95	19,73	29,73
W33.109_C	[10]	37,50	23,06	22,30	20,07	30,07
W33.109_C	[10]	7,50	34,09	33,01	29,10	39,10
W33.109_D	[10]	88,50	22,32	21,58	19,28	29,28
W33.109_D	[10]	58,50	22,97	22,21	19,99	29,99
W33.109_D	[10]	28,50	23,11	22,36	20,12	30,12
W33.109_D	[10]	100,50	22,95	22,21	19,92	29,92
W33.109_D	[10]	70,50	22,69	21,95	19,73	29,73
W33.109_D	[10]	40,50	23,04	22,29	20,05	30,05
W33.109_D	[10]	10,50	33,58	32,60	28,59	38,59
W33.109_E	[10]	103,50	23,41	22,67	20,39	30,39
W33.109_E	[10]	73,50	22,62	21,87	19,63	29,63
W33.109_E	[10]	43,50	23,03	22,27	20,04	30,04
W33.109_E	[10]	13,50	24,78	24,03	21,78	31,78
W33.109_F	[10]	106,50	24,36	23,62	21,33	31,33
W33.109_F	[10]	76,50	22,18	21,44	19,13	29,13
W33.109_F	[10]	46,50	23,01	22,25	20,03	30,03
W33.109_F	[10]	16,50	23,18	22,43	20,18	30,18
W33.110_A	[11]	109,50	27,77	27,03	24,75	34,75
W33.110_A	[11]	79,50	23,70	22,97	20,78	30,78
W33.110_A	[11]	49,50	24,36	23,62	21,47	31,47
W33.110_A	[11]	19,50	24,53	23,79	21,63	31,63
W33.110_A	[11]	91,50	23,84	23,12	20,93	30,93
W33.110_A	[11]	61,50	24,31	23,57	21,42	31,42
W33.110_A	[11]	31,50	24,46	23,72	21,57	31,57
W33.110_A	[11]	1,50	31,02	30,16	26,79	36,79
W33.110_B	[11]	82,50	23,71	22,99	20,79	30,79
W33.110_B	[11]	52,50	24,35	23,61	21,46	31,46
W33.110_B	[11]	22,50	24,52	23,78	21,62	31,62
W33.110_B	[11]	94,50	23,94	23,22	21,02	31,02
W33.110_B	[11]	64,50	24,20	23,47	21,33	31,33
W33.110_B	[11]	34,50	24,45	23,71	21,55	31,55
W33.110_B	[11]	4,50	31,66	30,80	27,17	37,17
W33.110_C	[11]	85,50	23,74	23,02	20,82	30,82
W33.110_C	[11]	55,50	24,34	23,60	21,45	31,45
W33.110_C	[11]	25,50	24,50	23,76	21,60	31,60
W33.110_C	[11]	97,50	24,08	23,36	21,15	31,15
W33.110_C	[11]	67,50	24,09	23,36	21,23	31,23
W33.110_C	[11]	37,50	24,43	23,69	21,53	31,53
W33.110_C	[11]	7,50	31,49	30,66	27,03	37,03
W33.110_D	[11]	88,50	23,78	23,06	20,86	30,86
W33.110_D	[11]	58,50	24,33	23,58	21,44	31,44
W33.110_D	[11]	28,50	24,48	23,74	21,58	31,58
W33.110_D	[11]	100,50	24,30	23,58	21,37	31,37
W33.110_D	[11]	70,50	24,08	23,36	21,23	31,23
W33.110_D	[11]	40,50	24,41	23,67	21,52	31,52
W33.110_D	[11]	10,50	29,71	28,94	25,64	35,64
W33.110_E	[11]	103,50	24,68	23,95	21,73	31,73
W33.110_E	[11]	73,50	23,96	23,22	21,04	31,04
W33.110_E	[11]	43,50	24,39	23,65	21,50	31,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.110_E	[11]	13,50	27,23	26,54	24,55	34,55
W33.110_F	[11]	106,50	25,43	24,70	22,46	32,46
W33.110_F	[11]	76,50	23,73	23,00	20,80	30,80
W33.110_F	[11]	46,50	24,38	23,63	21,49	31,49
W33.110_F	[11]	16,50	24,54	23,80	21,64	31,64
W33.111_A	[12]	109,50	38,56	37,96	35,78	45,78
W33.111_A	[12]	79,50	38,53	37,96	35,85	45,85
W33.111_A	[12]	49,50	38,84	38,26	36,13	46,13
W33.111_A	[12]	19,50	38,77	38,19	35,98	45,98
W33.111_A	[12]	91,50	38,45	37,87	35,76	45,76
W33.111_A	[12]	61,50	38,73	38,15	36,03	46,03
W33.111_A	[12]	31,50	39,00	38,42	36,27	46,27
W33.111_A	[12]	1,50	37,86	36,96	34,02	44,02
W33.111_B	[12]	82,50	38,51	37,93	35,82	45,82
W33.111_B	[12]	52,50	38,81	38,23	36,10	46,10
W33.111_B	[12]	22,50	39,01	38,44	36,28	46,28
W33.111_B	[12]	94,50	38,43	37,85	35,74	45,74
W33.111_B	[12]	64,50	38,70	38,12	36,00	46,00
W33.111_B	[12]	34,50	38,97	38,40	36,25	46,25
W33.111_B	[12]	4,50	37,94	37,05	34,11	44,11
W33.111_C	[12]	85,50	38,48	37,90	35,80	45,80
W33.111_C	[12]	55,50	38,79	38,21	36,08	46,08
W33.111_C	[12]	25,50	39,01	38,44	36,29	46,29
W33.111_C	[12]	97,50	38,42	37,84	35,73	45,73
W33.111_C	[12]	67,50	38,67	38,09	35,97	45,97
W33.111_C	[12]	37,50	38,95	38,37	36,23	46,23
W33.111_C	[12]	7,50	37,97	37,11	34,20	44,20
W33.111_D	[12]	88,50	38,46	37,88	35,78	45,78
W33.111_D	[12]	58,50	38,76	38,18	36,05	46,05
W33.111_D	[12]	28,50	39,02	38,44	36,30	46,30
W33.111_D	[12]	100,50	38,42	37,84	35,71	45,71
W33.111_D	[12]	70,50	38,64	38,06	35,95	45,95
W33.111_D	[12]	40,50	38,92	38,34	36,20	46,20
W33.111_D	[12]	10,50	38,21	37,39	34,52	44,52
W33.111_E	[12]	103,50	38,42	37,84	35,70	45,70
W33.111_E	[12]	73,50	38,60	38,02	35,91	45,91
W33.111_E	[12]	43,50	38,89	38,31	36,18	46,18
W33.111_E	[12]	13,50	38,29	37,64	34,93	44,93
W33.111_F	[12]	106,50	38,44	37,86	35,71	45,71
W33.111_F	[12]	76,50	38,57	37,99	35,88	45,88
W33.111_F	[12]	46,50	38,87	38,29	36,15	46,15
W33.111_F	[12]	16,50	38,55	37,97	35,71	45,71
W33.112_A	[13]	109,50	38,62	38,02	35,83	45,83
W33.112_A	[13]	79,50	38,60	38,02	35,90	45,90
W33.112_A	[13]	49,50	38,91	38,32	36,18	46,18
W33.112_A	[13]	19,50	38,85	38,27	36,05	46,05
W33.112_A	[13]	91,50	38,51	37,93	35,81	45,81
W33.112_A	[13]	61,50	38,80	38,21	36,08	46,08
W33.112_A	[13]	31,50	39,07	38,48	36,33	46,33
W33.112_A	[13]	1,50	38,48	37,57	34,58	44,58
W33.112_B	[13]	82,50	38,58	37,99	35,88	45,88
W33.112_B	[13]	52,50	38,88	38,30	36,16	46,16
W33.112_B	[13]	22,50	39,08	38,50	36,33	46,33
W33.112_B	[13]	94,50	38,50	37,91	35,79	45,79
W33.112_B	[13]	64,50	38,77	38,18	36,05	46,05
W33.112_B	[13]	34,50	39,04	38,46	36,31	46,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.112_B	[13]	4,50	38,55	37,65	34,65	44,65
W33.112_C	[13]	85,50	38,55	37,97	35,85	45,85
W33.112_C	[13]	55,50	38,86	38,27	36,13	46,13
W33.112_C	[13]	25,50	39,09	38,51	36,34	46,34
W33.112_C	[13]	97,50	38,49	37,90	35,78	45,78
W33.112_C	[13]	67,50	38,74	38,15	36,02	46,02
W33.112_C	[13]	37,50	39,02	38,43	36,28	46,28
W33.112_C	[13]	7,50	38,66	37,79	34,79	44,79
W33.112_D	[13]	88,50	38,53	37,94	35,83	45,83
W33.112_D	[13]	58,50	38,83	38,24	36,11	46,11
W33.112_D	[13]	28,50	39,09	38,51	36,35	46,35
W33.112_D	[13]	100,50	38,49	37,90	35,77	45,77
W33.112_D	[13]	70,50	38,71	38,12	36,00	46,00
W33.112_D	[13]	40,50	38,99	38,40	36,26	46,26
W33.112_D	[13]	10,50	38,84	37,99	35,04	45,04
W33.112_E	[13]	103,50	38,49	37,90	35,76	45,76
W33.112_E	[13]	73,50	38,67	38,09	35,96	45,96
W33.112_E	[13]	43,50	38,96	38,38	36,23	46,23
W33.112_E	[13]	13,50	38,75	38,06	35,22	45,22
W33.112_F	[13]	106,50	38,51	37,92	35,76	45,76
W33.112_F	[13]	76,50	38,64	38,05	35,93	45,93
W33.112_F	[13]	46,50	38,94	38,35	36,21	46,21
W33.112_F	[13]	16,50	38,56	37,99	35,71	45,71
W33.113_A	[14]	109,50	38,71	38,10	35,89	45,89
W33.113_A	[14]	79,50	38,69	38,09	35,96	45,96
W33.113_A	[14]	49,50	39,00	38,40	36,24	46,24
W33.113_A	[14]	19,50	38,99	38,40	36,17	46,17
W33.113_A	[14]	91,50	38,60	38,00	35,87	45,87
W33.113_A	[14]	61,50	38,89	38,29	36,14	46,14
W33.113_A	[14]	31,50	39,15	38,56	36,39	46,39
W33.113_A	[14]	1,50	38,19	37,37	34,25	44,25
W33.113_B	[14]	82,50	38,66	38,07	35,93	45,93
W33.113_B	[14]	52,50	38,97	38,37	36,22	46,22
W33.113_B	[14]	22,50	39,17	38,58	36,40	46,40
W33.113_B	[14]	94,50	38,58	37,99	35,85	45,85
W33.113_B	[14]	64,50	38,85	38,26	36,11	46,11
W33.113_B	[14]	34,50	39,13	38,54	36,37	46,37
W33.113_B	[14]	4,50	38,27	37,45	34,34	44,34
W33.113_C	[14]	85,50	38,63	38,04	35,91	45,91
W33.113_C	[14]	55,50	38,94	38,35	36,19	46,19
W33.113_C	[14]	25,50	39,18	38,59	36,41	46,41
W33.113_C	[14]	97,50	38,57	37,98	35,84	45,84
W33.113_C	[14]	67,50	38,82	38,23	36,08	46,08
W33.113_C	[14]	37,50	39,10	38,51	36,34	46,34
W33.113_C	[14]	7,50	38,37	37,57	34,49	44,49
W33.113_D	[14]	88,50	38,61	38,02	35,89	45,89
W33.113_D	[14]	58,50	38,91	38,32	36,17	46,17
W33.113_D	[14]	28,50	39,18	38,59	36,41	46,41
W33.113_D	[14]	100,50	38,57	37,98	35,82	45,82
W33.113_D	[14]	70,50	38,79	38,20	36,06	46,06
W33.113_D	[14]	40,50	39,08	38,48	36,32	46,32
W33.113_D	[14]	10,50	38,57	37,80	34,79	44,79
W33.113_E	[14]	103,50	38,57	37,98	35,82	45,82
W33.113_E	[14]	73,50	38,76	38,16	36,02	46,02
W33.113_E	[14]	43,50	39,05	38,46	36,29	46,29
W33.113_E	[14]	13,50	38,52	37,92	35,13	45,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.113_F	[14]	106,50	38,59	38,00	35,82	45,82
W33.113_F	[14]	76,50	38,72	38,13	35,99	45,99
W33.113_F	[14]	46,50	39,02	38,43	36,27	46,27
W33.113_F	[14]	16,50	38,63	38,06	35,76	45,76
W33.114_A	[15]	109,50	38,83	38,21	35,97	45,97
W33.114_A	[15]	79,50	38,80	38,20	36,04	46,04
W33.114_A	[15]	49,50	39,12	38,51	36,33	46,33
W33.114_A	[15]	19,50	39,15	38,55	36,31	46,31
W33.114_A	[15]	91,50	38,71	38,11	35,96	45,96
W33.114_A	[15]	61,50	39,01	38,40	36,23	46,23
W33.114_A	[15]	31,50	39,28	38,68	36,48	46,48
W33.114_A	[15]	1,50	38,47	37,66	34,55	44,55
W33.114_B	[15]	82,50	38,77	38,17	36,02	46,02
W33.114_B	[15]	52,50	39,09	38,49	36,31	46,31
W33.114_B	[15]	22,50	39,30	38,70	36,50	46,50
W33.114_B	[15]	94,50	38,70	38,10	35,94	45,94
W33.114_B	[15]	64,50	38,98	38,38	36,21	46,21
W33.114_B	[15]	34,50	39,25	38,65	36,46	46,46
W33.114_B	[15]	4,50	38,59	37,80	34,69	44,69
W33.114_C	[15]	85,50	38,75	38,15	36,00	46,00
W33.114_C	[15]	55,50	39,06	38,46	36,28	46,28
W33.114_C	[15]	25,50	39,30	38,71	36,51	46,51
W33.114_C	[15]	97,50	38,69	38,09	35,92	45,92
W33.114_C	[15]	67,50	38,94	38,34	36,17	46,17
W33.114_C	[15]	37,50	39,23	38,62	36,43	46,43
W33.114_C	[15]	7,50	38,61	37,83	34,73	44,73
W33.114_D	[15]	88,50	38,73	38,13	35,97	45,97
W33.114_D	[15]	58,50	39,04	38,43	36,26	46,26
W33.114_D	[15]	28,50	39,30	38,70	36,50	46,50
W33.114_D	[15]	100,50	38,69	38,09	35,91	45,91
W33.114_D	[15]	70,50	38,92	38,31	36,15	46,15
W33.114_D	[15]	40,50	39,20	38,60	36,41	46,41
W33.114_D	[15]	10,50	38,81	38,05	35,05	45,05
W33.114_E	[15]	103,50	38,69	38,09	35,90	45,90
W33.114_E	[15]	73,50	38,88	38,28	36,12	46,12
W33.114_E	[15]	43,50	39,17	38,57	36,38	46,38
W33.114_E	[15]	13,50	38,65	38,06	35,29	45,29
W33.114_F	[15]	106,50	38,71	38,10	35,90	45,90
W33.114_F	[15]	76,50	38,84	38,24	36,08	46,08
W33.114_F	[15]	46,50	39,14	38,54	36,36	46,36
W33.114_F	[15]	16,50	38,81	38,22	35,92	45,92
W33.115_A	[16]	109,50	39,02	38,38	36,11	46,11
W33.115_A	[16]	79,50	39,00	38,38	36,18	46,18
W33.115_A	[16]	49,50	39,33	38,71	36,50	46,50
W33.115_A	[16]	19,50	39,39	38,77	36,50	46,50
W33.115_A	[16]	91,50	38,91	38,29	36,10	46,10
W33.115_A	[16]	61,50	39,23	38,60	36,40	46,40
W33.115_A	[16]	31,50	39,49	38,87	36,64	46,64
W33.115_A	[16]	1,50	38,85	38,10	35,09	45,09
W33.115_B	[16]	82,50	38,97	38,35	36,16	46,16
W33.115_B	[16]	52,50	39,31	38,68	36,47	46,47
W33.115_B	[16]	22,50	39,52	38,90	36,66	46,66
W33.115_B	[16]	94,50	38,90	38,28	36,08	46,08
W33.115_B	[16]	64,50	39,20	38,57	36,37	46,37
W33.115_B	[16]	34,50	39,47	38,84	36,62	46,62
W33.115_B	[16]	4,50	39,01	38,27	35,27	45,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.115_C	[16]	85,50	38,95	38,32	36,14	46,14
W33.115_C	[16]	55,50	39,28	38,65	36,45	46,45
W33.115_C	[16]	25,50	39,52	38,90	36,68	46,68
W33.115_C	[16]	97,50	38,89	38,27	36,06	46,06
W33.115_C	[16]	67,50	39,16	38,53	36,34	46,34
W33.115_C	[16]	37,50	39,44	38,82	36,59	46,59
W33.115_C	[16]	7,50	39,18	38,45	35,44	45,44
W33.115_D	[16]	88,50	38,93	38,31	36,12	46,12
W33.115_D	[16]	58,50	39,26	38,63	36,42	46,42
W33.115_D	[16]	28,50	39,51	38,89	36,66	46,66
W33.115_D	[16]	100,50	38,88	38,26	36,05	46,05
W33.115_D	[16]	70,50	39,13	38,50	36,31	46,31
W33.115_D	[16]	40,50	39,41	38,79	36,57	46,57
W33.115_D	[16]	10,50	39,16	38,43	35,43	45,43
W33.115_E	[16]	103,50	38,89	38,26	36,04	46,04
W33.115_E	[16]	73,50	39,10	38,47	36,28	46,28
W33.115_E	[16]	43,50	39,39	38,76	36,55	46,55
W33.115_E	[16]	13,50	38,82	38,21	35,38	45,38
W33.115_F	[16]	106,50	38,90	38,28	36,04	46,04
W33.115_F	[16]	76,50	39,05	38,42	36,23	46,23
W33.115_F	[16]	46,50	39,36	38,73	36,52	46,52
W33.115_F	[16]	16,50	39,09	38,47	36,15	46,15
W33.116_A	[17]	109,50	40,20	39,45	36,84	46,84
W33.116_A	[17]	79,50	40,35	39,59	37,04	47,04
W33.116_A	[17]	49,50	40,98	40,19	37,66	47,66
W33.116_A	[17]	19,50	41,01	40,21	37,73	47,73
W33.116_A	[17]	91,50	40,24	39,49	36,93	46,93
W33.116_A	[17]	61,50	40,88	40,09	37,56	47,56
W33.116_A	[17]	31,50	41,09	40,29	37,78	47,78
W33.116_A	[17]	1,50	37,88	37,42	34,82	44,82
W33.116_B	[17]	82,50	40,31	39,55	37,00	47,00
W33.116_B	[17]	52,50	40,96	40,16	37,63	47,63
W33.116_B	[17]	22,50	41,06	40,26	37,79	47,79
W33.116_B	[17]	94,50	40,23	39,47	36,91	46,91
W33.116_B	[17]	64,50	40,86	40,06	37,53	47,53
W33.116_B	[17]	34,50	41,11	40,31	37,78	47,78
W33.116_B	[17]	4,50	38,08	37,62	35,02	45,02
W33.116_C	[17]	85,50	40,28	39,52	36,97	46,97
W33.116_C	[17]	55,50	40,93	40,14	37,61	47,61
W33.116_C	[17]	25,50	41,06	40,26	37,79	47,79
W33.116_C	[17]	97,50	40,22	39,46	36,89	46,89
W33.116_C	[17]	67,50	40,82	40,03	37,50	47,50
W33.116_C	[17]	37,50	41,09	40,29	37,76	47,76
W33.116_C	[17]	7,50	38,35	37,87	35,26	45,26
W33.116_D	[17]	88,50	40,26	39,50	36,95	46,95
W33.116_D	[17]	58,50	40,91	40,11	37,58	47,58
W33.116_D	[17]	28,50	41,06	40,26	37,78	47,78
W33.116_D	[17]	100,50	40,21	39,46	36,88	46,88
W33.116_D	[17]	70,50	40,79	39,99	37,47	47,47
W33.116_D	[17]	40,50	41,06	40,27	37,73	47,73
W33.116_D	[17]	10,50	39,22	38,63	35,99	45,99
W33.116_E	[17]	103,50	40,21	39,45	36,86	46,86
W33.116_E	[17]	73,50	40,76	39,96	37,43	47,43
W33.116_E	[17]	43,50	41,03	40,24	37,71	47,71
W33.116_E	[17]	13,50	40,39	39,65	37,08	47,08
W33.116_F	[17]	106,50	40,21	39,45	36,85	46,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.116_F	[17]	76,50	40,59	39,81	37,27	47,27
W33.116_F	[17]	46,50	41,01	40,21	37,68	47,68
W33.116_F	[17]	16,50	40,91	40,12	37,62	47,62
W33.117_A	[18]	109,50	40,20	39,45	36,84	46,84
W33.117_A	[18]	79,50	40,39	39,62	37,10	47,10
W33.117_A	[18]	49,50	41,00	40,22	37,78	47,78
W33.117_A	[18]	19,50	41,05	40,27	37,91	47,91
W33.117_A	[18]	91,50	40,24	39,48	36,93	46,93
W33.117_A	[18]	61,50	40,90	40,12	37,68	47,68
W33.117_A	[18]	31,50	41,09	40,31	37,90	47,90
W33.117_A	[18]	1,50	29,68	28,90	26,86	36,86
W33.117_B	[18]	82,50	40,30	39,54	36,99	46,99
W33.117_B	[18]	52,50	40,98	40,19	37,75	47,75
W33.117_B	[18]	22,50	41,07	40,29	37,92	47,92
W33.117_B	[18]	94,50	40,23	39,47	36,91	46,91
W33.117_B	[18]	64,50	40,88	40,09	37,66	47,66
W33.117_B	[18]	34,50	41,12	40,34	37,90	47,90
W33.117_B	[18]	4,50	30,47	29,70	27,62	37,62
W33.117_C	[18]	85,50	40,28	39,52	36,97	46,97
W33.117_C	[18]	55,50	40,95	40,17	37,73	47,73
W33.117_C	[18]	25,50	41,06	40,29	37,91	47,91
W33.117_C	[18]	97,50	40,22	39,46	36,89	46,89
W33.117_C	[18]	67,50	40,85	40,06	37,63	47,63
W33.117_C	[18]	37,50	41,10	40,32	37,87	47,87
W33.117_C	[18]	7,50	32,14	31,37	29,23	39,23
W33.117_D	[18]	88,50	40,26	39,50	36,95	46,95
W33.117_D	[18]	58,50	40,93	40,14	37,70	47,70
W33.117_D	[18]	28,50	41,06	40,28	37,90	47,90
W33.117_D	[18]	100,50	40,21	39,45	36,88	46,88
W33.117_D	[18]	70,50	40,81	40,02	37,59	47,59
W33.117_D	[18]	40,50	41,08	40,30	37,85	47,85
W33.117_D	[18]	10,50	35,92	35,12	32,80	42,80
W33.117_E	[18]	103,50	40,21	39,45	36,86	46,86
W33.117_E	[18]	73,50	40,79	40,00	37,56	47,56
W33.117_E	[18]	43,50	41,05	40,27	37,83	47,83
W33.117_E	[18]	13,50	40,26	39,48	37,03	47,03
W33.117_F	[18]	106,50	40,20	39,45	36,85	46,85
W33.117_F	[18]	76,50	40,59	39,80	37,29	47,29
W33.117_F	[18]	46,50	41,03	40,24	37,80	47,80
W33.117_F	[18]	16,50	40,95	40,17	37,79	47,79
W33.118_A	[19]	109,50	40,20	39,45	36,83	46,83
W33.118_A	[19]	79,50	40,44	39,66	37,20	47,20
W33.118_A	[19]	49,50	41,07	40,32	38,02	48,02
W33.118_A	[19]	19,50	41,14	40,40	38,16	48,16
W33.118_A	[19]	91,50	40,24	39,48	36,92	46,92
W33.118_A	[19]	61,50	40,98	40,23	37,93	47,93
W33.118_A	[19]	31,50	41,15	40,41	38,14	48,14
W33.118_A	[19]	1,50	29,90	29,07	26,98	36,98
W33.118_B	[19]	82,50	40,33	39,57	37,05	47,05
W33.118_B	[19]	52,50	41,05	40,30	38,00	48,00
W33.118_B	[19]	22,50	41,14	40,40	38,16	48,16
W33.118_B	[19]	94,50	40,23	39,47	36,91	46,91
W33.118_B	[19]	64,50	40,96	40,20	37,91	47,91
W33.118_B	[19]	34,50	41,19	40,44	38,14	48,14
W33.118_B	[19]	4,50	30,66	29,85	27,74	37,74
W33.118_C	[19]	85,50	40,27	39,51	36,96	46,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Waal- Eemhaven
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.118_C	[19]	55,50	41,03	40,27	37,98	47,98
W33.118_C	[19]	25,50	41,13	40,39	38,14	48,14
W33.118_C	[19]	97,50	40,22	39,46	36,89	46,89
W33.118_C	[19]	67,50	40,93	40,17	37,87	47,87
W33.118_C	[19]	37,50	41,17	40,42	38,12	48,12
W33.118_C	[19]	7,50	32,15	31,34	29,15	39,15
W33.118_D	[19]	88,50	40,26	39,50	36,94	46,94
W33.118_D	[19]	58,50	41,00	40,25	37,95	47,95
W33.118_D	[19]	28,50	41,13	40,39	38,13	48,13
W33.118_D	[19]	100,50	40,21	39,45	36,87	46,87
W33.118_D	[19]	70,50	40,89	40,13	37,83	47,83
W33.118_D	[19]	40,50	41,15	40,40	38,10	48,10
W33.118_D	[19]	10,50	35,93	35,15	32,93	42,93
W33.118_E	[19]	103,50	40,21	39,45	36,86	46,86
W33.118_E	[19]	73,50	40,87	40,11	37,81	47,81
W33.118_E	[19]	43,50	41,12	40,37	38,07	48,07
W33.118_E	[19]	13,50	40,44	39,68	37,37	47,37
W33.118_F	[19]	106,50	40,20	39,45	36,85	46,85
W33.118_F	[19]	76,50	40,63	39,85	37,46	47,46
W33.118_F	[19]	46,50	41,10	40,35	38,05	48,05
W33.118_F	[19]	16,50	41,04	40,30	38,05	48,05
W33.119_A	[20]	109,50	40,20	39,44	36,83	46,83
W33.119_A	[20]	79,50	40,45	39,67	37,30	47,30
W33.119_A	[20]	49,50	41,10	40,37	38,18	48,18
W33.119_A	[20]	19,50	41,15	40,44	38,30	48,30
W33.119_A	[20]	91,50	40,24	39,48	36,92	46,92
W33.119_A	[20]	61,50	41,00	40,28	38,09	48,09
W33.119_A	[20]	31,50	41,16	40,44	38,28	48,28
W33.119_A	[20]	1,50	35,90	35,14	33,26	43,26
W33.119_B	[20]	82,50	40,41	39,64	37,17	47,17
W33.119_B	[20]	52,50	41,07	40,35	38,16	48,16
W33.119_B	[20]	22,50	41,14	40,43	38,29	48,29
W33.119_B	[20]	94,50	40,22	39,46	36,90	46,90
W33.119_B	[20]	64,50	40,98	40,25	38,07	48,07
W33.119_B	[20]	34,50	41,21	40,49	38,30	48,30
W33.119_B	[20]	4,50	36,10	35,33	33,43	43,43
W33.119_C	[20]	85,50	40,26	39,50	36,95	46,95
W33.119_C	[20]	55,50	41,05	40,32	38,14	48,14
W33.119_C	[20]	25,50	41,14	40,42	38,28	48,28
W33.119_C	[20]	97,50	40,21	39,45	36,89	46,89
W33.119_C	[20]	67,50	40,95	40,22	38,04	48,04
W33.119_C	[20]	37,50	41,20	40,47	38,28	48,28
W33.119_C	[20]	7,50	36,59	35,82	33,88	43,88
W33.119_D	[20]	88,50	40,25	39,49	36,94	46,94
W33.119_D	[20]	58,50	41,03	40,30	38,11	48,11
W33.119_D	[20]	28,50	41,14	40,42	38,27	48,27
W33.119_D	[20]	100,50	40,21	39,45	36,87	46,87
W33.119_D	[20]	70,50	40,91	40,19	38,00	48,00
W33.119_D	[20]	40,50	41,17	40,45	38,26	48,26
W33.119_D	[20]	10,50	38,40	37,62	35,49	45,49
W33.119_E	[20]	103,50	40,20	39,45	36,86	46,86
W33.119_E	[20]	73,50	40,89	40,16	37,97	47,97
W33.119_E	[20]	43,50	41,15	40,42	38,23	48,23
W33.119_E	[20]	13,50	40,68	39,95	37,77	47,77
W33.119_F	[20]	106,50	40,20	39,44	36,84	46,84
W33.119_F	[20]	76,50	40,74	40,00	37,75	47,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Waal-/Eemhaven met BP Katendrecht
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.119_F	[20]	46,50	41,12	40,40	38,21	48,21
W33.119_F	[20]	16,50	41,10	40,38	38,24	48,24

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W01.100_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	50,50	52,46	47,49	42,59	52,59
W01.100_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	20,50	51,25	46,28	41,38	51,38
W01.100_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	32,50	52,32	47,34	42,43	52,43
W01.100_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	2,50	49,40	44,42	39,50	49,50
W01.100_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	53,50	52,50	47,53	42,64	52,64
W01.100_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	23,50	51,65	46,67	41,77	51,77
W01.100_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	35,50	52,38	47,41	42,50	52,50
W01.100_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	5,50	49,53	44,56	39,66	49,66
W01.100_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	26,50	52,05	47,07	42,16	52,16
W01.100_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	38,50	52,40	47,43	42,52	52,52
W01.100_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	8,50	49,84	44,87	39,97	49,97
W01.100_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	29,50	52,22	47,24	42,33	52,33
W01.100_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	41,50	52,42	47,45	42,54	52,54
W01.100_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	11,50	50,19	45,22	40,32	50,32
W01.100_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	44,50	52,44	47,46	42,56	52,56
W01.100_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	14,50	50,58	45,60	40,70	50,70
W01.100_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	47,50	52,45	47,47	42,58	52,58
W01.100_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [1]	17,50	50,96	45,99	41,08	51,08
W01.101_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	50,50	52,67	47,69	42,75	52,75
W01.101_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	20,50	51,58	46,60	41,66	51,66
W01.101_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	32,50	52,56	47,57	42,63	52,63
W01.101_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	2,50	49,70	44,72	39,78	49,78
W01.101_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	53,50	52,72	47,73	42,79	52,79
W01.101_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	23,50	51,99	47,00	42,06	52,06
W01.101_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	35,50	52,60	47,61	42,67	52,67
W01.101_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	5,50	49,87	44,89	39,96	49,96
W01.101_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	26,50	52,36	47,37	42,42	52,42
W01.101_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	38,50	52,62	47,64	42,69	52,69
W01.101_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	8,50	50,16	45,18	40,25	50,25
W01.101_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	29,50	52,46	47,47	42,53	52,53
W01.101_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	41,50	52,64	47,65	42,71	52,71
W01.101_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	11,50	50,53	45,55	40,61	50,61
W01.101_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	44,50	52,65	47,66	42,72	52,72
W01.101_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	14,50	50,91	45,93	41,00	51,00
W01.101_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	47,50	52,66	47,67	42,73	52,73
W01.101_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [2]	17,50	51,31	46,33	41,39	51,39
W01.102_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	50,50	52,90	47,91	42,97	52,97
W01.102_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	20,50	51,94	46,95	42,00	52,00
W01.102_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	32,50	52,81	47,82	42,88	52,88
W01.102_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	2,50	49,93	44,93	39,94	49,94
W01.102_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	53,50	52,95	47,96	43,02	53,02
W01.102_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	23,50	52,34	47,35	42,41	52,41
W01.102_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	35,50	52,84	47,85	42,90	52,90
W01.102_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	5,50	50,11	45,12	40,12	50,12
W01.102_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	26,50	52,61	47,62	42,67	52,67
W01.102_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	38,50	52,86	47,87	42,92	52,92
W01.102_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	8,50	50,46	45,46	40,47	50,47
W01.102_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	29,50	52,72	47,73	42,78	52,78
W01.102_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	41,50	52,87	47,88	42,93	52,93
W01.102_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	11,50	50,83	45,83	40,84	50,84
W01.102_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	44,50	52,88	47,89	42,95	52,95
W01.102_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	14,50	51,22	46,22	41,23	51,23
W01.102_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	47,50	52,89	47,90	42,95	52,95
W01.102_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [3]	17,50	51,62	46,63	41,68	51,68
W01.103_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	50,50	53,14	48,15	43,21	53,21
W01.103_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	20,50	52,31	47,32	42,37	52,37
W01.103_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	32,50	53,07	48,08	43,13	53,13
W01.103_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	2,50	50,22	45,22	40,22	50,22
W01.103_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	53,50	53,19	48,20	43,26	53,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W01.103_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	23,50	52,72	47,73	42,78	52,78
W01.103_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	35,50	53,09	48,10	43,15	53,15
W01.103_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	5,50	50,44	45,44	40,44	50,44
W01.103_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	26,50	52,89	47,90	42,94	52,94
W01.103_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	38,50	53,11	48,12	43,17	53,17
W01.103_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	8,50	50,79	45,79	40,79	50,79
W01.103_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	29,50	52,99	48,00	43,05	53,05
W01.103_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	41,50	53,12	48,13	43,18	53,18
W01.103_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	11,50	51,16	46,16	41,16	51,16
W01.103_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	44,50	53,13	48,14	43,19	53,19
W01.103_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	14,50	51,55	46,55	41,56	51,56
W01.103_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	47,50	53,13	48,14	43,20	53,20
W01.103_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [4]	17,50	51,95	46,96	41,99	51,99
W01.104_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	50,50	54,32	49,32	44,32	54,32
W01.104_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	20,50	53,46	48,46	43,46	53,46
W01.104_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	32,50	54,21	49,21	44,21	54,21
W01.104_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	2,50	51,35	46,35	41,35	51,35
W01.104_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	53,50	54,32	49,32	44,32	54,32
W01.104_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	23,50	53,83	48,83	43,83	53,83
W01.104_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	35,50	54,25	49,25	44,25	54,25
W01.104_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	5,50	51,58	46,58	41,58	51,58
W01.104_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	26,50	53,98	48,98	43,98	53,98
W01.104_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	38,50	54,28	49,28	44,29	54,29
W01.104_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	8,50	51,90	46,90	41,90	51,90
W01.104_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	29,50	54,12	49,12	44,12	54,12
W01.104_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	41,50	54,31	49,31	44,31	54,31
W01.104_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	11,50	52,26	47,26	42,26	52,26
W01.104_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	44,50	54,32	49,32	44,32	54,32
W01.104_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	14,50	52,65	47,65	42,65	52,65
W01.104_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	47,50	54,32	49,32	44,32	54,32
W01.104_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [5]	17,50	53,05	48,05	43,05	53,05
W01.105_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	50,50	54,30	49,30	44,30	54,30
W01.105_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	20,50	53,44	48,44	43,44	53,44
W01.105_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	32,50	54,19	49,19	44,19	54,19
W01.105_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	2,50	51,33	46,33	41,33	51,33
W01.105_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	53,50	54,30	49,30	44,30	54,30
W01.105_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	23,50	53,81	48,81	43,81	53,81
W01.105_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	35,50	54,24	49,24	44,24	54,24
W01.105_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	5,50	51,56	46,56	41,56	51,56
W01.105_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	26,50	53,96	48,96	43,96	53,96
W01.105_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	38,50	54,27	49,27	44,27	54,27
W01.105_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	8,50	51,88	46,88	41,88	51,88
W01.105_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	29,50	54,10	49,10	44,10	54,10
W01.105_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	41,50	54,29	49,29	44,29	54,29
W01.105_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	11,50	52,24	47,24	42,24	52,24
W01.105_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	44,50	54,30	49,30	44,30	54,30
W01.105_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	14,50	52,63	47,63	42,63	52,63
W01.105_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	47,50	54,30	49,30	44,30	54,30
W01.105_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [6]	17,50	53,03	48,03	43,03	53,03
W01.106_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	50,50	54,29	49,29	44,29	54,29
W01.106_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	20,50	53,42	48,42	43,42	53,42
W01.106_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	32,50	54,18	49,18	44,19	54,19
W01.106_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	2,50	51,32	46,32	41,32	51,32
W01.106_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	53,50	54,29	49,29	44,29	54,29
W01.106_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	23,50	53,80	48,80	43,80	53,80
W01.106_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	35,50	54,23	49,23	44,23	54,23
W01.106_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	5,50	51,55	46,54	41,55	51,55
W01.106_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	26,50	53,95	48,95	43,95	53,95
W01.106_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	38,50	54,26	49,26	44,27	54,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W01.106_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	8,50	51,86	46,86	41,86	51,86
W01.106_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	29,50	54,08	49,08	44,08	54,08
W01.106_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	41,50	54,28	49,28	44,28	54,28
W01.106_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	11,50	52,22	47,22	42,22	52,22
W01.106_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	44,50	54,29	49,29	44,29	54,29
W01.106_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	14,50	52,62	47,62	42,62	52,62
W01.106_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	47,50	54,29	49,29	44,29	54,29
W01.106_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [7]	17,50	53,02	48,02	43,02	53,02
W01.107_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	50,50	54,29	49,29	44,29	54,29
W01.107_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	20,50	53,41	48,41	43,41	53,41
W01.107_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	32,50	54,18	49,18	44,18	54,18
W01.107_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	2,50	51,31	46,31	41,31	51,31
W01.107_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	53,50	54,28	49,29	44,29	54,29
W01.107_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	23,50	53,80	48,80	43,80	53,80
W01.107_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	35,50	54,23	49,23	44,23	54,23
W01.107_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	5,50	51,54	46,54	41,54	51,54
W01.107_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	26,50	53,95	48,95	43,95	53,95
W01.107_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	38,50	54,27	49,27	44,27	54,27
W01.107_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	8,50	51,85	46,85	41,85	51,85
W01.107_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	29,50	54,08	49,08	44,08	54,08
W01.107_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	41,50	54,28	49,28	44,28	54,28
W01.107_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	11,50	52,21	47,21	42,21	52,21
W01.107_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	44,50	54,29	49,29	44,29	54,29
W01.107_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	14,50	52,60	47,60	42,61	52,61
W01.107_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	47,50	54,29	49,29	44,29	54,29
W01.107_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [8]	17,50	53,00	48,00	43,01	53,01
W01.108_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	50,50	54,14	49,14	44,14	54,14
W01.108_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	20,50	53,23	48,23	43,23	53,23
W01.108_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	32,50	54,04	49,04	44,04	54,04
W01.108_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	2,50	51,12	46,12	41,12	51,12
W01.108_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	53,50	54,14	49,14	44,14	54,14
W01.108_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	23,50	53,64	48,64	43,64	53,64
W01.108_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	35,50	54,10	49,10	44,10	54,10
W01.108_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	5,50	51,34	46,34	41,34	51,34
W01.108_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	26,50	53,81	48,81	43,81	53,81
W01.108_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	38,50	54,13	49,13	44,13	54,13
W01.108_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	8,50	51,66	46,66	41,66	51,66
W01.108_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	29,50	53,93	48,93	43,93	53,93
W01.108_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	41,50	54,15	49,15	44,15	54,15
W01.108_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	11,50	52,03	47,03	42,03	52,03
W01.108_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	44,50	54,15	49,15	44,15	54,15
W01.108_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	14,50	52,42	47,42	42,42	52,42
W01.108_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	47,50	54,15	49,15	44,15	54,15
W01.108_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [9]	17,50	52,83	47,83	42,83	52,83
W01.109_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	50,50	54,01	49,01	44,01	54,01
W01.109_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	20,50	53,03	48,03	43,03	53,03
W01.109_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	32,50	53,88	48,88	43,89	53,89
W01.109_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	2,50	50,97	45,97	40,97	50,97
W01.109_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	53,50	53,99	48,99	43,99	53,99
W01.109_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	23,50	53,42	48,42	43,42	53,42
W01.109_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	35,50	53,96	48,96	43,96	53,96
W01.109_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	5,50	51,18	46,18	41,18	51,18
W01.109_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	26,50	53,66	48,66	43,66	53,66
W01.109_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	38,50	54,00	49,00	44,00	54,00
W01.109_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	8,50	51,48	46,48	41,49	51,49
W01.109_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	29,50	53,78	48,78	43,78	53,78
W01.109_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	41,50	54,01	49,01	44,01	54,01
W01.109_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	11,50	51,84	46,84	41,84	51,84
W01.109_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	44,50	54,02	49,02	44,02	54,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W01.109_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	14,50	52,23	47,23	42,23	52,23
W01.109_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	47,50	54,02	49,02	44,02	54,02
W01.109_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [10]	17,50	52,63	47,63	42,63	52,63
W01.110_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	50,50	53,87	48,87	43,87	53,87
W01.110_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	20,50	52,82	47,82	42,82	52,82
W01.110_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	32,50	53,72	48,72	43,73	53,73
W01.110_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	2,50	50,82	45,82	40,82	50,82
W01.110_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	53,50	53,85	48,85	43,85	53,85
W01.110_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	23,50	53,21	48,21	43,21	53,21
W01.110_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	35,50	53,82	48,82	43,82	53,82
W01.110_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	5,50	51,00	46,00	41,00	51,00
W01.110_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	26,50	53,50	48,50	43,50	53,50
W01.110_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	38,50	53,86	48,86	43,86	53,86
W01.110_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	8,50	51,30	46,30	41,30	51,30
W01.110_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	29,50	53,62	48,62	43,62	53,62
W01.110_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	41,50	53,87	48,87	43,87	53,87
W01.110_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	11,50	51,65	46,65	41,65	51,65
W01.110_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	44,50	53,88	48,88	43,88	53,88
W01.110_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	14,50	52,04	47,04	42,04	52,04
W01.110_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	47,50	53,87	48,87	43,88	53,88
W01.110_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [11]	17,50	52,42	47,42	42,43	52,43
W01.110_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	50,50	53,74	48,74	43,74	53,74
W01.111_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	20,50	52,61	47,61	42,61	52,61
W01.111_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	32,50	53,57	48,57	43,57	53,57
W01.111_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	2,50	50,67	45,67	40,67	50,67
W01.111_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	53,50	53,71	48,71	43,72	53,72
W01.111_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	23,50	53,00	48,00	43,00	53,00
W01.111_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	35,50	53,67	48,67	43,67	53,67
W01.111_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	5,50	50,84	45,84	40,84	50,84
W01.111_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	26,50	53,34	48,34	43,34	53,34
W01.111_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	38,50	53,72	48,72	43,72	53,72
W01.111_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	8,50	51,13	46,13	41,13	51,13
W01.111_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	29,50	53,47	48,47	43,47	53,47
W01.111_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	41,50	53,73	48,73	43,74	53,74
W01.111_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	11,50	51,47	46,47	41,47	51,47
W01.111_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	44,50	53,74	48,74	43,74	53,74
W01.111_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	14,50	51,85	46,85	41,85	51,85
W01.111_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	47,50	53,74	48,74	43,74	53,74
W01.111_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [12]	17,50	52,23	47,23	42,23	52,23
W01.112_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	50,50	49,23	44,23	39,23	49,23
W01.112_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	20,50	47,80	42,80	37,80	47,80
W01.112_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	32,50	48,89	43,89	38,90	48,90
W01.112_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	2,50	46,13	41,13	36,13	46,13
W01.112_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	53,50	49,41	44,41	39,41	49,41
W01.112_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	23,50	48,17	43,17	38,18	48,18
W01.112_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	35,50	49,01	44,01	39,01	49,01
W01.112_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	5,50	46,22	41,22	36,22	46,22
W01.112_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	26,50	48,54	43,54	38,54	48,54
W01.112_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	38,50	49,11	44,11	39,11	49,11
W01.112_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	8,50	46,40	41,40	36,40	46,40
W01.112_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	29,50	48,75	43,75	38,76	48,76
W01.112_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	41,50	49,15	44,15	39,15	49,15
W01.112_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	11,50	46,69	41,69	36,69	46,69
W01.112_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	44,50	49,17	44,17	39,17	49,17
W01.112_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	14,50	47,05	42,05	37,05	47,05
W01.112_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	47,50	49,18	44,18	39,19	49,19
W01.112_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [13]	17,50	47,42	42,42	37,43	47,43
W01.113_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	50,50	48,56	43,56	38,57	48,57
W01.113_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	20,50	47,01	42,01	37,02	47,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W01.113_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	32,50	48,16	43,17	38,18	48,18
W01.113_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	2,50	45,48	40,48	35,49	45,49
W01.113_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	53,50	48,76	43,77	38,78	48,78
W01.113_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	23,50	47,37	42,38	37,39	47,39
W01.113_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	35,50	48,29	43,29	38,30	48,30
W01.113_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	5,50	45,52	40,52	35,53	45,53
W01.113_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	26,50	47,74	42,74	37,75	47,75
W01.113_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	38,50	48,41	43,41	38,42	48,42
W01.113_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	8,50	45,67	40,67	35,68	45,68
W01.113_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	29,50	47,99	43,00	38,00	48,00
W01.113_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	41,50	48,47	43,47	38,48	48,48
W01.113_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	11,50	45,92	40,93	35,94	45,94
W01.113_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	44,50	48,49	43,49	38,50	48,50
W01.113_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	14,50	46,28	41,28	36,29	46,29
W01.113_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	47,50	48,51	43,51	38,52	48,52
W01.113_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [14]	17,50	46,64	41,64	36,65	46,65
W01.114_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	50,50	40,75	36,14	32,22	42,22
W01.114_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	20,50	38,09	33,48	29,80	39,80
W01.114_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	32,50	39,34	34,76	30,97	40,97
W01.114_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	2,50	36,65	31,91	28,03	38,03
W01.114_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	53,50	42,40	37,67	33,47	43,47
W01.114_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	23,50	38,46	33,86	30,18	40,18
W01.114_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	35,50	39,53	34,96	31,16	41,16
W01.114_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	5,50	36,48	31,76	27,99	37,99
W01.114_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	26,50	38,83	34,23	30,52	40,52
W01.114_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	38,50	39,70	35,13	31,32	41,32
W01.114_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	8,50	36,67	31,99	28,25	38,25
W01.114_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	29,50	39,13	34,55	30,78	40,78
W01.114_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	41,50	39,86	35,29	31,47	41,47
W01.114_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	11,50	36,99	32,32	28,62	38,62
W01.114_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	44,50	40,04	35,46	31,63	41,63
W01.114_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	14,50	37,36	32,71	29,02	39,02
W01.114_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	47,50	40,28	35,70	31,84	41,84
W01.114_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [15]	17,50	37,74	33,10	29,44	39,44
W01.115_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	50,50	39,38	34,85	31,24	41,24
W01.115_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	20,50	36,30	31,85	28,66	38,66
W01.115_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	32,50	37,57	33,15	29,79	39,79
W01.115_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	2,50	35,07	30,50	27,09	37,09
W01.115_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	53,50	41,47	36,77	32,73	42,73
W01.115_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	23,50	36,67	32,24	29,04	39,04
W01.115_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	35,50	37,79	33,36	29,98	39,98
W01.115_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	5,50	34,67	30,15	26,96	36,96
W01.115_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	26,50	37,03	32,61	29,36	39,36
W01.115_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	38,50	38,00	33,56	30,16	40,16
W01.115_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	8,50	34,85	30,38	27,20	37,20
W01.115_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	29,50	37,34	32,92	29,60	39,60
W01.115_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	41,50	38,20	33,75	30,33	40,33
W01.115_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	11,50	35,18	30,70	27,52	37,52
W01.115_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	44,50	38,43	33,97	30,52	40,52
W01.115_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	14,50	35,56	31,06	27,85	37,85
W01.115_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	47,50	38,74	34,26	30,77	40,77
W01.115_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [16]	17,50	35,95	31,47	28,29	38,29
W01.116_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	50,50	38,97	34,50	31,03	41,03
W01.116_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	20,50	35,73	31,38	28,42	38,42
W01.116_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	32,50	37,02	32,69	29,53	39,53
W01.116_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	2,50	34,27	29,79	26,67	36,67
W01.116_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	53,50	41,12	36,45	32,50	42,50
W01.116_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	23,50	36,11	31,79	28,81	38,81
W01.116_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	35,50	37,25	32,91	29,72	39,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W01.116_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	5,50	34,13	29,75	26,85	36,85
W01.116_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	26,50	36,47	32,14	29,11	39,11
W01.116_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	38,50	37,46	33,11	29,90	39,90
W01.116_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	8,50	34,29	29,96	27,08	37,08
W01.116_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	29,50	36,78	32,45	29,34	39,34
W01.116_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	41,50	37,68	33,32	30,08	40,08
W01.116_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	11,50	34,61	30,28	27,39	37,39
W01.116_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	44,50	37,93	33,55	30,28	40,28
W01.116_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	14,50	34,99	30,63	27,71	37,71
W01.116_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	47,50	38,29	33,88	30,55	40,55
W01.116_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [17]	17,50	35,36	31,00	28,05	38,05
W01.117_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	50,50	38,87	34,41	31,01	41,01
W01.117_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	20,50	35,56	31,22	28,39	38,39
W01.117_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	32,50	36,85	32,53	29,49	39,49
W01.117_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	2,50	34,42	29,94	26,82	36,82
W01.117_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	53,50	41,10	36,43	32,51	42,51
W01.117_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	23,50	35,94	31,63	28,79	38,79
W01.117_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	35,50	37,09	32,76	29,68	39,68
W01.117_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	5,50	33,98	29,63	26,84	36,84
W01.117_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	26,50	36,28	31,97	29,06	39,06
W01.117_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	38,50	37,30	32,96	29,86	39,86
W01.117_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	8,50	34,09	29,80	27,06	37,06
W01.117_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	29,50	36,59	32,28	29,28	39,28
W01.117_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	41,50	37,52	33,17	30,04	40,04
W01.117_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	11,50	34,42	30,12	27,36	37,36
W01.117_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	44,50	37,78	33,41	30,24	40,24
W01.117_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	14,50	34,83	30,48	27,68	37,68
W01.117_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	47,50	38,17	33,77	30,52	40,52
W01.117_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [18]	17,50	35,18	30,84	28,02	38,02
W01.118_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	50,50	38,87	34,42	31,07	41,07
W01.118_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	20,50	35,54	31,24	28,46	38,46
W01.118_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	32,50	36,82	32,53	29,54	39,54
W01.118_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	2,50	34,31	29,83	26,75	36,75
W01.118_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	53,50	41,14	36,47	32,58	42,58
W01.118_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	23,50	35,93	31,65	28,87	38,87
W01.118_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	35,50	37,05	32,75	29,73	39,73
W01.118_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	5,50	34,02	29,70	26,95	36,95
W01.118_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	26,50	36,27	31,98	29,12	39,12
W01.118_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	38,50	37,26	32,94	29,90	39,90
W01.118_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	8,50	34,22	29,95	27,21	37,21
W01.118_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	29,50	36,57	32,29	29,34	39,34
W01.118_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	41,50	37,49	33,15	30,08	40,08
W01.118_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	11,50	34,37	30,13	27,43	37,43
W01.118_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	44,50	37,76	33,41	30,28	40,28
W01.118_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	14,50	34,78	30,49	27,76	37,76
W01.118_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	47,50	38,15	33,76	30,57	40,57
W01.118_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [19]	17,50	35,15	30,86	28,10	38,10
W01.119_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	50,50	39,12	34,67	31,28	41,28
W01.119_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	20,50	35,84	31,54	28,72	38,72
W01.119_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	32,50	37,11	32,81	29,78	39,78
W01.119_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	2,50	34,99	30,34	27,03	37,03
W01.119_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	53,50	41,33	36,67	32,77	42,77
W01.119_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	23,50	36,22	31,94	29,10	39,10
W01.119_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	35,50	37,33	33,03	29,96	39,96
W01.119_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	5,50	35,28	30,79	27,69	37,69
W01.119_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	26,50	36,57	32,27	29,35	39,35
W01.119_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	38,50	37,53	33,22	30,13	40,13
W01.119_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	8,50	34,78	30,42	27,56	37,56
W01.119_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	29,50	36,86	32,57	29,57	39,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W01.119_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	41,50	37,76	33,42	30,30	40,30
W01.119_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	11,50	34,83	30,54	27,74	37,74
W01.119_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	44,50	38,03	33,67	30,51	40,51
W01.119_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	14,50	35,08	30,81	28,02	38,02
W01.119_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	47,50	38,41	34,02	30,79	40,79
W01.119_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [20]	17,50	35,45	31,17	28,35	38,35
W01.120_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	50,50	40,60	36,01	32,29	42,29
W01.120_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	20,50	37,85	33,35	29,95	39,95
W01.120_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	32,50	39,05	34,54	30,99	40,99
W01.120_A	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	2,50	37,41	32,63	28,73	38,73
W01.120_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	53,50	42,36	37,63	33,56	43,56
W01.120_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	23,50	38,22	33,73	30,30	40,30
W01.120_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	35,50	39,24	34,72	31,16	41,16
W01.120_B	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	5,50	36,93	32,31	28,78	38,78
W01.120_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	26,50	38,57	34,06	30,58	40,58
W01.120_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	38,50	39,40	34,87	31,31	41,31
W01.120_C	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	8,50	36,78	32,22	28,80	38,80
W01.120_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	29,50	38,84	34,32	30,80	40,80
W01.120_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	41,50	39,57	35,03	31,46	41,46
W01.120_D	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	11,50	37,00	32,50	29,07	39,07
W01.120_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	44,50	39,78	35,23	31,64	41,64
W01.120_E	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	14,50	37,37	32,85	29,40	39,40
W01.120_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	47,50	40,06	35,51	31,88	41,88
W01.120_F	De Scharnierlocatie of De Globetrotter [21]	17,50	37,49	32,99	29,59	39,59
W02.01_A	Donarpad 9	1,50	51,05	46,05	41,05	51,05
W02.01_B	Donarpad 9	4,50	51,20	46,20	41,20	51,20
W02.01_C	Donarpad 9	7,50	51,48	46,48	41,49	51,49
W02.02_A	Donarpad 9	1,50	51,03	46,03	41,03	51,03
W02.02_B	Donarpad 9	4,50	51,21	46,21	41,21	51,21
W02.02_C	Donarpad 9	7,50	51,54	46,54	41,55	51,55
W02.03_A	Donarpad 9	1,50	51,01	46,01	41,01	51,01
W02.03_B	Donarpad 9	4,50	51,12	46,12	41,12	51,12
W02.03_C	Donarpad 9	7,50	51,42	46,42	41,42	51,42
W02.04_A	Donarpad 9	1,50	48,27	43,27	38,27	48,27
W02.04_B	Donarpad 9	4,50	48,55	43,55	38,55	48,55
W02.04_C	Donarpad 9	7,50	49,14	44,15	39,16	49,16
W02.05_A	Donarpad 9	1,50	47,94	42,94	37,94	47,94
W02.05_B	Donarpad 9	4,50	48,25	43,25	38,26	48,26
W02.05_C	Donarpad 9	7,50	48,91	43,91	38,93	48,93
W02.06_A	Donarpad 9	1,50	47,54	42,55	37,55	47,55
W02.06_B	Donarpad 9	4,50	47,83	42,83	37,84	47,84
W02.06_C	Donarpad 9	7,50	48,62	43,63	38,64	48,64
W02.07_A	Donarpad 9	1,50	41,42	36,40	31,45	41,45
W02.07_B	Donarpad 9	4,50	41,96	36,94	32,01	42,01
W02.07_C	Donarpad 9	7,50	42,69	37,68	32,74	42,74
W02.08_A	Donarpad 9	1,50	43,61	38,60	33,62	43,62
W02.08_B	Donarpad 9	4,50	43,54	38,52	33,56	43,56
W02.08_C	Donarpad 9	7,50	44,92	39,91	34,95	44,95
W02.09_A	Donarpad 9	1,50	49,07	44,07	39,07	49,07
W02.09_B	Donarpad 9	4,50	49,18	44,18	39,19	49,19
W02.09_C	Donarpad 9	7,50	49,56	44,56	39,58	49,58
W03.01_A	Schalm-Steiger [1]	1,50	43,43	38,70	36,02	46,02
W03.01_B	Schalm-Steiger [1]	4,50	43,64	39,11	36,44	46,44
W03.01_C	Schalm-Steiger [1]	7,50	44,57	39,91	37,13	47,13
W03.01_D	Schalm-Steiger [1]	10,50	45,55	40,80	37,92	47,92
W03.02_A	Schalm-Steiger [2]	1,50	42,70	38,07	35,42	45,42
W03.02_B	Schalm-Steiger [2]	4,50	42,80	38,42	35,84	45,84
W03.02_C	Schalm-Steiger [2]	7,50	43,70	39,22	36,54	46,54
W03.02_D	Schalm-Steiger [2]	10,50	44,38	39,83	37,19	47,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W03.03_A	Schalm-Steiger [3]	1,50	41,46	37,64	35,42	45,42
W03.03_B	Schalm-Steiger [3]	4,50	41,52	37,96	35,90	45,90
W03.03_C	Schalm-Steiger [3]	7,50	42,41	38,78	36,66	46,66
W03.03_D	Schalm-Steiger [3]	10,50	43,06	39,40	37,28	47,28
W03.04_A	Schalm-Steiger [4]	1,50	41,44	37,24	34,74	44,74
W03.04_B	Schalm-Steiger [4]	4,50	41,46	37,43	35,10	45,10
W03.04_C	Schalm-Steiger [4]	7,50	42,27	38,19	35,82	45,82
W03.04_D	Schalm-Steiger [4]	10,50	42,27	38,49	36,22	46,22
W03.05_A	Schalm-Steiger [5]	1,50	40,82	36,72	34,42	44,42
W03.05_B	Schalm-Steiger [5]	4,50	40,92	37,01	34,85	44,85
W03.05_C	Schalm-Steiger [5]	7,50	41,72	37,65	35,43	45,43
W03.05_D	Schalm-Steiger [5]	10,50	41,99	38,32	36,11	46,11
W03.06_A	Schalm-Steiger [6]	1,50	40,99	37,31	35,47	45,47
W03.06_B	Schalm-Steiger [6]	4,50	40,71	37,41	35,86	45,86
W03.06_C	Schalm-Steiger [6]	7,50	41,13	38,00	36,50	46,50
W03.06_D	Schalm-Steiger [6]	10,50	41,56	37,82	35,71	45,71
W03.07_A	Schalm-Steiger [7]	1,50	36,05	31,65	28,51	38,51
W03.07_B	Schalm-Steiger [7]	4,50	34,94	30,86	28,36	38,36
W03.07_C	Schalm-Steiger [7]	7,50	36,22	31,82	29,33	39,33
W03.07_D	Schalm-Steiger [7]	10,50	37,60	33,91	31,39	41,39
W03.08_A	Schalm-Steiger [8]	1,50	38,11	34,62	32,66	42,66
W03.08_B	Schalm-Steiger [8]	4,50	37,85	34,02	31,67	41,67
W03.08_C	Schalm-Steiger [8]	7,50	38,51	34,75	32,52	42,52
W03.08_D	Schalm-Steiger [8]	10,50	40,04	35,92	33,63	43,63
W03.09_A	Schalm-Steiger [9]	1,50	35,93	31,89	28,77	38,77
W03.09_B	Schalm-Steiger [9]	4,50	36,62	32,58	29,47	39,47
W03.09_C	Schalm-Steiger [9]	7,50	37,84	33,83	30,47	40,47
W03.09_D	Schalm-Steiger [9]	10,50	39,03	34,89	31,37	41,37
W03.10_A	Schalm-Steiger [10]	1,50	35,68	30,82	26,23	36,23
W03.10_B	Schalm-Steiger [10]	4,50	36,49	31,68	27,24	37,24
W03.10_C	Schalm-Steiger [10]	7,50	38,75	33,89	29,31	39,31
W03.10_D	Schalm-Steiger [10]	10,50	39,59	34,76	30,27	40,27
W03.11_A	Schalm-Steiger [11]	1,50	37,58	32,79	28,47	38,47
W03.11_B	Schalm-Steiger [11]	4,50	37,48	32,73	28,54	38,54
W03.11_C	Schalm-Steiger [11]	7,50	39,46	34,84	30,91	40,91
W03.11_D	Schalm-Steiger [11]	10,50	40,95	36,47	32,79	42,79
W03.12_A	Schalm-Steiger [12]	1,50	37,68	32,78	28,15	38,15
W03.12_B	Schalm-Steiger [12]	4,50	37,43	32,62	28,20	38,20
W03.12_C	Schalm-Steiger [12]	7,50	38,72	33,93	29,59	39,59
W03.12_D	Schalm-Steiger [12]	10,50	40,63	35,93	31,81	41,81
W03.13_A	Schalm-Steiger [13]	1,50	37,20	32,21	27,69	37,69
W03.13_B	Schalm-Steiger [13]	4,50	37,41	32,42	28,02	38,02
W03.13_C	Schalm-Steiger [13]	7,50	38,62	33,58	29,14	39,14
W03.13_D	Schalm-Steiger [13]	10,50	40,21	35,13	30,59	40,59
W03.14_A	Schalm-Steiger [14]	1,50	35,25	30,15	25,57	35,57
W03.14_B	Schalm-Steiger [14]	4,50	36,73	31,65	27,03	37,03
W03.14_C	Schalm-Steiger [14]	7,50	38,53	33,48	28,84	38,84
W03.14_D	Schalm-Steiger [14]	10,50	40,74	35,68	31,04	41,04
W03.15_A	Schalm-Steiger [15]	1,50	35,42	30,34	25,69	35,69
W03.15_B	Schalm-Steiger [15]	4,50	37,24	32,17	27,46	37,46
W03.15_C	Schalm-Steiger [15]	7,50	38,86	33,86	29,26	39,26
W03.15_D	Schalm-Steiger [15]	10,50	40,33	35,52	31,40	41,40
W03.16_A	Schalm-Steiger [16]	1,50	34,55	29,68	25,68	35,68
W03.16_B	Schalm-Steiger [16]	4,50	35,77	30,92	26,95	36,95
W03.16_C	Schalm-Steiger [16]	7,50	37,78	32,98	28,97	38,97
W03.16_D	Schalm-Steiger [16]	10,50	39,30	34,40	30,22	40,22
W03.17_A	Schalm-Steiger [17]	1,50	37,88	36,06	35,39	45,39
W03.17_B	Schalm-Steiger [17]	4,50	36,51	32,58	30,50	40,50
W03.17_C	Schalm-Steiger [17]	7,50	37,97	33,86	31,39	41,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W03.17_D	Schalm-Steiger [17]	10,50	40,14	35,75	32,73	42,73
W03.18_A	Schalm-Steiger [18]	1,50	35,22	29,94	25,81	35,81
W03.18_B	Schalm-Steiger [18]	4,50	36,46	31,21	26,97	36,97
W03.18_C	Schalm-Steiger [18]	7,50	37,91	32,61	28,31	38,31
W03.18_D	Schalm-Steiger [18]	10,50	39,93	34,73	30,44	40,44
W03.19_A	Schalm-Steiger [19]	1,50	36,17	31,09	27,84	37,84
W03.19_B	Schalm-Steiger [19]	4,50	37,45	32,73	29,96	39,96
W03.19_C	Schalm-Steiger [19]	7,50	38,92	34,26	30,99	40,99
W03.19_D	Schalm-Steiger [19]	10,50	41,10	36,19	32,51	42,51
W03.20_A	Schalm-Steiger [20]	1,50	34,17	29,61	26,30	36,30
W03.20_B	Schalm-Steiger [20]	4,50	35,95	31,32	27,65	37,65
W03.20_C	Schalm-Steiger [20]	7,50	37,26	32,63	28,99	38,99
W03.20_D	Schalm-Steiger [20]	10,50	39,12	34,63	31,27	41,27
W03.21_A	Schalm-Steiger [21]	1,50	41,73	36,53	33,78	43,78
W03.21_B	Schalm-Steiger [21]	4,50	41,99	36,96	34,12	44,12
W03.21_C	Schalm-Steiger [21]	7,50	43,14	38,00	34,99	44,99
W03.21_D	Schalm-Steiger [21]	10,50	44,79	39,71	36,59	46,59
W04.01_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	40,64	35,64	30,75	40,75
W04.02_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	40,75	35,75	30,81	40,81
W04.03_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	38,18	33,17	28,29	38,29
W04.04_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	38,70	33,83	29,31	39,31
W04.05_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	36,01	31,35	27,35	37,35
W04.06_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	35,12	30,27	26,74	36,74
W04.07_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	35,46	30,52	26,92	36,92
W04.08_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	35,18	30,31	26,73	36,73
W04.09_A	Katendrechtsestraat 198 en Tolhuislaan 263	1,50	31,74	26,68	22,55	32,55
W05.01_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	38,43	33,42	28,58	38,58
W05.02_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	38,53	33,57	28,85	38,85
W05.03_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	39,57	34,64	29,95	39,95
W05.04_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	40,74	35,82	31,17	41,17
W05.05_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	32,44	27,41	23,17	33,17
W05.06_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	31,24	26,41	22,10	32,10
W05.07_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	32,78	28,07	23,94	33,94
W05.08_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	36,19	31,26	26,53	36,53
W05.09_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	33,56	28,67	24,09	34,09
W05.10_A	Tolhuislaan 255 t/m 261	1,50	35,42	30,46	25,91	35,91
W06.01_A	Rechthuisstraat 43	1,50	40,39	35,46	30,50	40,50
W06.02_A	Rechthuisstraat 43	1,50	40,08	35,13	30,19	40,19
W06.03_A	Rechthuisstraat 43	1,50	42,52	37,62	32,82	42,82
W06.04_A	Rechthuisstraat 43	1,50	42,88	37,87	32,94	42,94
W06.05_A	Rechthuisstraat 43	1,50	42,85	37,84	32,87	42,87
W06.06_A	Rechthuisstraat 43	1,50	42,73	37,72	32,75	42,75
W06.07_A	Rechthuisstraat 43	1,50	42,98	37,98	33,03	43,03
W06.08_A	Rechthuisstraat 43	1,50	36,01	31,08	26,43	36,43
W07.01_A	Rechthuisstraat 29	1,50	40,43	35,92	32,05	42,05
W07.02_A	Rechthuisstraat 29	1,50	40,88	36,32	32,34	42,34
W07.03_A	Rechthuisstraat 29	1,50	35,72	30,78	26,19	36,19
W07.04_A	Rechthuisstraat 29	1,50	33,76	29,04	24,83	34,83
W07.05_A	Rechthuisstraat 29	1,50	34,64	30,09	26,53	36,53
W07.06_A	Rechthuisstraat 29	1,50	33,68	28,61	23,99	33,99
W07.07_A	Rechthuisstraat 29	1,50	33,38	28,25	23,64	33,64
W08.01_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	42,12	37,76	34,41	44,41
W08.02_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	42,18	37,81	34,43	44,43
W08.03_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	43,22	38,32	33,69	43,69
W08.04_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	44,11	39,08	34,14	44,14
W08.05_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	44,11	39,09	34,13	44,13
W08.06_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	43,33	38,29	33,34	43,34
W08.07_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	43,53	38,52	33,60	43,60
W08.08_A	Rechthuislaan 47A-51	1,50	35,30	30,31	25,56	35,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W09.01_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	42,51	38,19	34,85	44,85
W09.02_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	42,49	38,18	34,82	44,82
W09.03_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	42,59	38,23	34,80	44,80
W09.04_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	42,16	37,85	34,51	44,51
W09.05_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	42,03	37,74	34,42	44,42
W09.06_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	36,58	31,66	26,85	36,85
W09.07_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	37,17	32,50	28,43	38,43
W09.08_A	Rechthuislaan 31 t/m 41	1,50	37,90	33,24	29,19	39,19
W10.01_A	Rechthuislaan 9-11	1,50	41,72	37,39	34,20	44,20
W10.02_A	Rechthuislaan 9-11	1,50	41,30	37,04	33,91	43,91
W10.03_A	Rechthuislaan 9-11	1,50	35,46	31,21	27,93	37,93
W10.04_A	Rechthuislaan 9-11	1,50	35,25	30,68	26,96	36,96
W11.01_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	1,50	47,65	43,27	39,29	49,29
W11.01_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	4,50	48,95	44,53	40,29	50,29
W11.01_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	7,50	50,09	45,48	41,12	51,12
W11.01_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	10,50	50,27	45,68	41,43	51,43
W11.02_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	1,50	47,94	43,65	39,63	49,63
W11.02_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	4,50	49,66	45,26	40,93	50,93
W11.02_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	7,50	50,60	46,03	41,62	51,62
W11.02_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	10,50	50,73	46,18	41,87	51,87
W11.03_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	1,50	48,44	44,05	39,92	49,92
W11.03_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	4,50	50,20	45,77	41,33	51,33
W11.03_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	7,50	51,00	46,41	41,92	51,92
W11.03_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	10,50	51,18	46,61	42,22	52,22
W11.04_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	1,50	48,70	44,21	39,98	49,98
W11.04_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	4,50	50,44	45,91	41,36	51,36
W11.04_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	7,50	51,36	46,64	42,03	52,03
W11.04_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	10,50	51,62	46,95	42,39	52,39
W11.05_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	1,50	48,47	43,88	39,68	49,68
W11.05_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	4,50	50,07	45,38	40,88	50,88
W11.05_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	7,50	51,34	46,29	41,68	51,68
W11.05_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	10,50	51,52	46,50	41,95	51,95
W11.06_A	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	1,50	37,24	32,61	28,80	38,80
W11.06_B	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	4,50	38,62	33,91	29,83	39,83
W11.06_C	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	7,50	40,13	35,35	31,11	41,11
W11.06_D	Rechthuislaan 1/Katendrechtse laan 2	10,50	42,70	37,84	33,38	43,38
W12.01_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	43,29	38,43	33,83	43,83
W12.02_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	43,34	38,50	33,95	43,95
W12.03_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	42,62	37,76	33,21	43,21
W12.04_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	42,67	37,77	33,15	43,15
W12.05_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	42,78	38,11	34,09	44,09
W12.06_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	43,73	38,81	34,15	44,15
W12.07_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	43,33	38,46	33,87	43,87
W12.08_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	43,11	38,26	33,78	43,78
W12.09_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	43,33	38,61	34,46	44,46
W12.10_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	43,72	38,79	34,06	44,06
W12.11_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	45,03	40,15	35,45	45,45
W12.12_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	45,68	40,90	35,91	45,91
W12.13_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	44,96	40,30	35,19	45,30
W12.14_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	44,39	39,72	34,64	44,72
W12.15_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	39,04	34,54	31,00	41,00
W12.16_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	38,57	33,65	29,13	39,13
W12.17_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	38,52	33,99	30,39	40,39
W12.18_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	38,27	33,33	28,70	38,70
W12.19_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	37,69	32,66	27,93	37,93
W12.20_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	37,98	32,90	28,22	38,22
W12.21_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	37,95	33,29	29,13	39,13
W12.22_A	Tolhuislaan 1 t/m 15 en 105 t/m 119	1,50	40,62	36,84	33,60	43,60
W13.01_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	40,15	36,02	32,93	42,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W13.02_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	40,36	36,15	32,96	42,96
W13.03_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	38,88	34,05	29,04	39,05
W13.04_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	38,01	33,40	28,27	38,40
W13.05_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	35,09	30,07	25,81	35,81
W13.06_A	Rechthuislaan 26-28	1,50	36,34	31,58	26,97	36,97
W14.01_A	Rechthuislaan 16	1,50	43,48	39,13	35,86	45,86
W14.02_A	Rechthuislaan 16	1,50	42,86	38,42	35,00	45,00
W14.03_A	Rechthuislaan 16	1,50	41,55	37,07	34,13	44,13
W14.04_A	Rechthuislaan 16	1,50	38,96	34,38	30,75	40,75
W14.05_A	Rechthuislaan 16	1,50	38,51	33,92	30,03	40,03
W15.01_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	51,23	47,06	41,48	52,06
W15.02_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	52,25	47,92	42,27	52,92
W15.03_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	52,88	48,51	42,67	53,51
W15.04_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	52,78	48,31	42,52	53,31
W15.05_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	52,03	47,66	42,01	52,66
W15.06_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	50,94	46,64	41,24	51,64
W15.07_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	50,03	45,92	40,89	50,92
W15.08_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	49,23	45,06	40,34	50,34
W15.09_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	48,41	44,36	40,17	50,17
W15.10_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	47,36	43,45	39,56	49,56
W15.11_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	40,05	34,92	31,85	41,85
W15.12_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	39,38	34,76	31,16	41,16
W15.13_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	38,64	33,82	29,97	39,97
W15.14_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	39,23	34,42	30,92	40,92
W15.15_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	41,18	35,85	31,55	41,55
W15.16_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	41,54	36,00	31,37	41,54
W15.17_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	37,24	32,09	27,97	37,97
W15.18_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	39,41	35,81	33,67	43,67
W15.19_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	38,55	34,64	32,10	42,10
W15.20_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	37,38	33,57	30,92	40,92
W15.21_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	37,21	32,98	29,68	39,68
W15.22_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	35,37	30,47	26,79	36,79
W15.23_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	37,94	33,41	30,59	40,59
W15.24_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	37,27	33,02	29,11	39,11
W15.25_A	Veerlaan 58 t/m 70 en Sumatraweg 1 t/m 17	1,50	37,70	33,83	30,84	40,84
W16.01_A	Brede Hilledijk 279-281	1,50	44,04	39,62	35,46	45,46
W16.02_A	Brede Hilledijk 279-281	1,50	45,08	40,15	35,35	45,35
W16.03_A	Brede Hilledijk 279-281	1,50	44,86	39,87	34,91	44,91
W16.04_A	Brede Hilledijk 279-281	1,50	44,86	39,85	34,89	44,89
W17.01_A	Brede Hilledijk 271	1,50	45,28	40,28	35,33	45,33
W17.02_A	Brede Hilledijk 271	1,50	45,37	40,35	35,38	45,38
W17.03_A	Brede Hilledijk 271	1,50	45,08	40,09	35,14	45,14
W17.04_A	Brede Hilledijk 271	1,50	40,79	35,84	31,03	41,03
W17.05_A	Brede Hilledijk 271	1,50	40,43	35,65	31,30	41,30
W18.01_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	41,41	36,36	31,64	41,64
W18.02_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	42,23	37,34	32,93	42,93
W18.03_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	41,40	36,61	32,36	42,36
W18.04_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	40,17	35,56	31,69	41,69
W18.05_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	39,18	33,82	30,73	40,73
W18.06_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	43,44	39,66	36,47	46,47
W18.07_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	42,48	38,91	35,98	45,98
W18.08_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	41,90	38,40	35,61	45,61
W18.09_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	41,96	38,47	35,88	45,88
W18.10_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	41,70	38,10	35,61	45,61
W18.11_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	42,02	37,98	35,53	45,53
W18.12_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	42,18	37,60	35,19	45,19
W18.13_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	39,15	33,82	29,31	39,31
W18.14_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	38,41	33,29	28,52	38,52
W18.15_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	32,28	27,06	22,90	32,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W18.16_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	33,79	28,57	24,83	34,83
W18.17_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	34,10	29,82	27,12	37,12
W18.18_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	35,73	29,16	26,25	36,25
W18.19_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	37,45	30,86	28,50	38,50
W18.20_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	37,08	30,82	28,49	38,49
W18.21_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	36,23	30,04	27,10	37,10
W18.22_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	35,99	30,77	27,72	37,72
W18.23_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	35,96	30,26	26,32	36,32
W18.24_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	35,36	30,57	27,77	37,77
W18.25_A	Atjehstraat 79, Sumatraweg 1 t/m 8 en Delistr	1,50	37,09	32,42	29,16	39,16
W19.01_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	40,19	35,13	30,44	40,44
W19.02_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	38,22	33,08	28,52	38,52
W19.03_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	38,28	33,10	28,66	38,66
W19.04_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	39,35	34,48	29,88	39,88
W19.05_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	38,45	33,43	28,89	38,89
W19.06_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	38,59	33,61	29,03	39,03
W19.07_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	38,15	33,25	28,81	38,81
W19.08_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	39,00	34,10	29,52	39,52
W19.09_A	Atjehstraat 90 t/m 96	1,50	39,35	34,39	29,62	39,62
W20.01_A	Sumatraweg 20-22	1,50	45,48	40,61	35,79	45,79
W20.02_A	Sumatraweg 20-22	1,50	46,30	41,39	36,52	46,52
W20.03_A	Sumatraweg 20-22	1,50	46,17	41,21	36,38	46,38
W20.04_A	Sumatraweg 20-22	1,50	45,78	40,77	35,83	45,83
W20.05_A	Sumatraweg 20-22	1,50	37,81	32,97	28,56	38,56
W21.01_A	Brede Hilledijk 257	1,50	45,27	40,32	35,46	45,46
W21.02_A	Brede Hilledijk 257	1,50	45,14	40,33	35,90	45,90
W21.03_A	Brede Hilledijk 257	1,50	39,41	34,47	29,82	39,82
W21.04_A	Brede Hilledijk 257	1,50	39,02	34,13	29,60	39,60
W22.01_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	43,43	38,57	34,07	44,07
W22.02_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	43,07	38,17	33,54	43,54
W22.03_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	41,06	36,26	31,89	41,89
W22.04_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	39,65	34,87	30,76	40,76
W22.05_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	36,27	31,11	26,56	36,56
W22.06_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	38,77	33,63	28,99	38,99
W22.07_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	39,19	34,14	29,51	39,51
W22.08_A	Brede Hilledijk 245 en 251	1,50	38,63	33,59	28,97	38,97
W23.01_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	40,11	36,06	32,95	42,95
W23.02_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	41,30	37,04	33,63	43,63
W23.03_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	43,53	38,98	35,05	45,05
W23.04_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	43,62	39,03	35,07	45,07
W23.05_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	43,88	39,22	35,19	45,19
W23.06_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	44,41	39,69	35,53	45,53
W23.07_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	49,32	44,33	39,38	49,38
W23.08_A	Wodanstraat 11 t/m 21	1,50	49,31	44,31	39,33	49,33
W24.01_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	40,94	36,62	33,09	43,09
W24.02_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	43,26	38,40	33,92	43,92
W24.03_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	47,40	42,43	37,55	47,55
W24.04_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	47,49	42,59	37,90	47,90
W24.05_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	46,96	42,03	37,25	47,25
W24.06_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	46,61	41,68	36,92	46,92
W24.07_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	46,92	42,00	37,24	47,24
W24.08_A	Sumatraweg 30 t/m 34	1,50	46,94	42,04	37,33	47,33
W25.01_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	39,64	35,34	33,05	43,05
W25.02_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	40,61	36,34	33,82	43,82
W25.03_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	42,01	37,49	34,41	44,41
W25.04_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	41,82	37,33	34,17	44,17
W25.05_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	41,58	37,27	34,02	44,02
W25.06_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	41,61	37,27	33,94	43,94
W25.07_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	41,72	37,33	33,88	43,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W25.08_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	42,50	37,76	34,00	44,00
W25.09_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	45,95	40,96	36,00	46,00
W25.10_A	Maashavenstraat 1 t/m 81	1,50	45,98	40,99	36,02	46,02
W26.01_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	42,18	36,79	33,17	43,17
W26.02_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	41,45	36,05	32,59	42,59
W26.03_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	41,33	36,00	32,51	42,51
W26.04_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	40,61	35,92	32,37	42,37
W26.05_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	40,28	35,80	32,32	42,32
W26.06_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	39,17	34,14	29,74	39,74
W26.07_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	38,62	33,38	28,78	38,78
W26.08_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	34,15	28,87	24,33	34,33
W26.09_A	Brede Hilledijk 183-185 en Timorstraat 10	1,50	34,85	29,72	25,27	35,27
W27.01_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	37,78	32,29	27,86	37,86
W27.02_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	37,54	32,82	29,97	39,97
W27.03_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	37,05	32,37	29,88	39,88
W27.04_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	37,09	32,43	30,07	40,07
W27.05_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	36,45	30,87	26,13	36,45
W27.06_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	39,45	34,23	29,43	39,45
W27.07_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	42,42	37,41	34,77	44,77
W27.08_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	42,72	36,29	33,47	43,47
W27.09_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	42,42	34,77	32,04	42,42
W27.10_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	43,29	34,87	31,92	43,29
W27.11_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	43,74	35,96	32,33	43,74
W27.12_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	44,06	38,12	33,16	44,06
W27.13_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	44,35	38,77	34,64	44,64
W27.14_A	Brede Hilledijk 141 t/m 159 en Veerlaan 2 t/m	1,50	34,25	29,03	23,97	34,25
W29.100_A	W29 [1]	79,50	49,95	43,76	43,45	53,45
W29.100_A	W29 [1]	49,50	50,66	46,77	46,62	56,62
W29.100_A	W29 [1]	19,50	52,49	49,99	49,87	59,87
W29.100_A	W29 [1]	61,50	50,11	45,44	45,24	55,24
W29.100_A	W29 [1]	31,50	51,76	48,79	48,71	58,71
W29.100_A	W29 [1]	1,50	52,82	50,92	50,85	60,85
W29.100_B	W29 [1]	82,50	49,91	43,53	43,20	53,20
W29.100_B	W29 [1]	52,50	50,51	46,43	46,27	56,27
W29.100_B	W29 [1]	22,50	52,25	49,64	49,53	59,53
W29.100_B	W29 [1]	64,50	50,01	45,14	44,92	54,92
W29.100_B	W29 [1]	34,50	51,60	48,53	48,43	58,43
W29.100_B	W29 [1]	4,50	53,02	50,98	50,90	60,90
W29.100_C	W29 [1]	85,50	49,87	43,33	42,97	52,97
W29.100_C	W29 [1]	55,50	50,36	46,10	45,93	55,93
W29.100_C	W29 [1]	25,50	52,12	49,33	49,21	59,21
W29.100_C	W29 [1]	67,50	49,91	44,82	44,58	54,58
W29.100_C	W29 [1]	37,50	51,39	48,17	48,07	58,07
W29.100_C	W29 [1]	7,50	53,06	50,95	50,85	60,85
W29.100_D	W29 [1]	88,50	49,78	43,20	42,75	52,75
W29.100_D	W29 [1]	58,50	50,23	45,78	45,60	55,60
W29.100_D	W29 [1]	28,50	51,85	48,96	48,88	58,88
W29.100_D	W29 [1]	70,50	49,89	44,54	44,29	54,29
W29.100_D	W29 [1]	40,50	51,19	47,80	47,70	57,70
W29.100_D	W29 [1]	10,50	52,97	50,80	50,70	60,70
W29.100_E	W29 [1]	73,50	50,02	44,27	44,00	54,00
W29.100_E	W29 [1]	43,50	51,01	47,47	47,35	57,35
W29.100_E	W29 [1]	13,50	52,85	50,59	50,48	60,48
W29.100_F	W29 [1]	76,50	49,92	44,02	43,73	53,73
W29.100_F	W29 [1]	46,50	50,83	47,12	46,99	56,99
W29.100_F	W29 [1]	16,50	52,68	50,30	50,19	60,19
W29.101_A	W29 [2]	79,50	49,75	43,41	43,18	53,18
W29.101_A	W29 [2]	49,50	50,14	46,25	46,14	56,14
W29.101_A	W29 [2]	19,50	51,47	48,76	48,64	58,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.101_A	W29 [2]	61,50	50,14	45,05	44,90	54,90
W29.101_A	W29 [2]	31,50	50,94	47,95	47,89	57,89
W29.101_A	W29 [2]	1,50	51,58	49,33	49,26	59,26
W29.101_B	W29 [2]	82,50	49,68	43,19	42,94	52,94
W29.101_B	W29 [2]	52,50	50,02	45,94	45,82	55,82
W29.101_B	W29 [2]	22,50	51,32	48,50	48,41	58,41
W29.101_B	W29 [2]	64,50	50,13	44,75	44,58	54,58
W29.101_B	W29 [2]	34,50	50,85	47,79	47,72	57,72
W29.101_B	W29 [2]	4,50	51,82	49,41	49,32	59,32
W29.101_C	W29 [2]	85,50	49,55	42,98	42,71	52,71
W29.101_C	W29 [2]	55,50	49,92	45,64	45,51	55,51
W29.101_C	W29 [2]	25,50	51,21	48,29	48,19	58,19
W29.101_C	W29 [2]	67,50	50,08	44,46	44,28	54,28
W29.101_C	W29 [2]	37,50	50,72	47,51	47,43	57,43
W29.101_C	W29 [2]	7,50	51,95	49,42	49,31	59,31
W29.101_D	W29 [2]	88,50	49,52	42,85	42,51	52,51
W29.101_D	W29 [2]	58,50	49,91	45,34	45,20	55,20
W29.101_D	W29 [2]	28,50	50,99	48,02	47,96	57,96
W29.101_D	W29 [2]	70,50	50,00	44,17	43,98	53,98
W29.101_D	W29 [2]	40,50	50,52	47,19	47,11	57,11
W29.101_D	W29 [2]	10,50	51,93	49,33	49,22	59,22
W29.101_E	W29 [2]	73,50	49,92	43,91	43,71	53,71
W29.101_E	W29 [2]	43,50	50,43	46,88	46,79	56,79
W29.101_E	W29 [2]	13,50	51,74	49,17	49,06	59,06
W29.101_F	W29 [2]	76,50	49,83	43,65	43,43	53,43
W29.101_F	W29 [2]	46,50	50,27	46,56	46,46	56,46
W29.101_F	W29 [2]	16,50	51,63	48,99	48,87	58,87
W29.102_A	W29 [3]	79,50	49,52	43,04	42,83	52,83
W29.102_A	W29 [3]	49,50	50,45	45,57	45,46	55,46
W29.102_A	W29 [3]	19,50	50,54	47,32	47,19	57,19
W29.102_A	W29 [3]	61,50	50,05	44,54	44,39	54,39
W29.102_A	W29 [3]	31,50	50,19	46,86	46,81	56,81
W29.102_A	W29 [3]	1,50	50,46	47,57	47,50	57,50
W29.102_B	W29 [3]	82,50	49,44	42,83	42,60	52,60
W29.102_B	W29 [3]	52,50	50,37	45,31	45,19	55,19
W29.102_B	W29 [3]	22,50	50,43	47,18	47,06	57,06
W29.102_B	W29 [3]	64,50	49,95	44,27	44,11	54,11
W29.102_B	W29 [3]	34,50	50,20	46,78	46,72	56,72
W29.102_B	W29 [3]	4,50	50,72	47,68	47,59	57,59
W29.102_C	W29 [3]	85,50	49,35	42,64	42,38	52,38
W29.102_C	W29 [3]	55,50	50,25	45,05	44,92	54,92
W29.102_C	W29 [3]	25,50	50,34	47,01	46,91	56,91
W29.102_C	W29 [3]	67,50	49,86	44,02	43,85	53,85
W29.102_C	W29 [3]	37,50	50,24	46,56	46,50	56,50
W29.102_C	W29 [3]	7,50	50,89	47,71	47,60	57,60
W29.102_D	W29 [3]	88,50	49,34	42,53	42,20	52,20
W29.102_D	W29 [3]	58,50	50,15	44,79	44,65	54,65
W29.102_D	W29 [3]	28,50	50,17	46,81	46,76	56,76
W29.102_D	W29 [3]	70,50	49,76	43,76	43,58	53,58
W29.102_D	W29 [3]	40,50	50,11	46,34	46,27	56,27
W29.102_D	W29 [3]	10,50	50,91	47,71	47,56	57,56
W29.102_E	W29 [3]	73,50	49,69	43,50	43,31	53,31
W29.102_E	W29 [3]	43,50	50,12	46,09	46,00	56,00
W29.102_E	W29 [3]	13,50	50,72	47,56	47,44	57,44
W29.102_F	W29 [3]	76,50	49,61	43,26	43,06	53,06
W29.102_F	W29 [3]	46,50	50,21	45,83	45,73	55,73
W29.102_F	W29 [3]	16,50	50,64	47,45	47,33	57,33
W29.103_A	W29 [4]	79,50	49,35	42,62	42,41	52,41
W29.103_A	W29 [4]	49,50	50,20	44,87	44,76	54,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.103_A	W29 [4]	19,50	49,78	46,05	45,85	55,85
W29.103_A	W29 [4]	61,50	49,85	44,02	43,87	53,87
W29.103_A	W29 [4]	31,50	49,69	45,94	45,80	55,80
W29.103_A	W29 [4]	1,50	49,59	45,79	45,65	55,65
W29.103_B	W29 [4]	82,50	49,26	42,43	42,21	52,21
W29.103_B	W29 [4]	52,50	50,12	44,66	44,54	54,54
W29.103_B	W29 [4]	22,50	49,70	45,98	45,78	55,78
W29.103_B	W29 [4]	64,50	49,78	43,80	43,65	53,65
W29.103_B	W29 [4]	34,50	49,76	45,75	45,69	55,69
W29.103_B	W29 [4]	4,50	49,92	46,16	46,00	56,00
W29.103_C	W29 [4]	85,50	49,18	42,26	42,01	52,01
W29.103_C	W29 [4]	55,50	50,02	44,45	44,32	54,32
W29.103_C	W29 [4]	25,50	49,65	45,93	45,74	55,74
W29.103_C	W29 [4]	67,50	49,71	43,57	43,41	53,41
W29.103_C	W29 [4]	37,50	49,89	45,61	45,54	55,54
W29.103_C	W29 [4]	7,50	50,08	46,22	46,04	56,04
W29.103_D	W29 [4]	88,50	49,17	42,17	41,84	51,84
W29.103_D	W29 [4]	58,50	49,93	44,23	44,09	54,09
W29.103_D	W29 [4]	28,50	49,55	45,82	45,67	55,67
W29.103_D	W29 [4]	70,50	49,58	43,27	43,09	53,09
W29.103_D	W29 [4]	40,50	49,95	45,46	45,39	55,39
W29.103_D	W29 [4]	10,50	50,14	46,27	46,05	56,05
W29.103_E	W29 [4]	73,50	49,50	43,06	42,87	52,87
W29.103_E	W29 [4]	43,50	50,09	45,28	45,19	55,19
W29.103_E	W29 [4]	13,50	49,92	46,17	45,97	55,97
W29.103_F	W29 [4]	76,50	49,44	42,82	42,62	52,62
W29.103_F	W29 [4]	46,50	50,21	45,08	44,98	54,98
W29.103_F	W29 [4]	16,50	49,87	46,12	45,92	55,92
W29.104_A	W29 [5]	79,50	49,16	42,20	41,98	51,98
W29.104_A	W29 [5]	49,50	49,95	44,13	44,02	54,02
W29.104_A	W29 [5]	19,50	49,15	44,86	44,63	54,63
W29.104_A	W29 [5]	61,50	49,82	43,42	43,26	53,26
W29.104_A	W29 [5]	31,50	49,12	44,86	44,70	54,70
W29.104_A	W29 [5]	1,50	48,74	43,93	43,73	53,73
W29.104_B	W29 [5]	82,50	49,07	42,03	41,79	51,79
W29.104_B	W29 [5]	52,50	49,89	43,96	43,83	53,83
W29.104_B	W29 [5]	22,50	49,09	44,83	44,61	54,61
W29.104_B	W29 [5]	64,50	49,76	43,24	43,07	53,07
W29.104_B	W29 [5]	34,50	49,26	44,92	44,75	54,75
W29.104_B	W29 [5]	4,50	49,28	44,82	44,64	54,64
W29.104_C	W29 [5]	85,50	48,99	41,86	41,61	51,61
W29.104_C	W29 [5]	55,50	49,81	43,79	43,65	53,65
W29.104_C	W29 [5]	25,50	49,06	44,81	44,61	54,61
W29.104_C	W29 [5]	67,50	49,69	43,05	42,87	52,87
W29.104_C	W29 [5]	37,50	49,42	44,66	44,59	54,59
W29.104_C	W29 [5]	7,50	49,46	44,91	44,70	54,70
W29.104_D	W29 [5]	88,50	48,97	41,80	41,46	51,46
W29.104_D	W29 [5]	58,50	49,88	43,61	43,46	53,46
W29.104_D	W29 [5]	28,50	49,06	44,75	44,58	54,58
W29.104_D	W29 [5]	70,50	49,62	42,86	42,68	52,68
W29.104_D	W29 [5]	40,50	49,53	44,60	44,52	54,52
W29.104_D	W29 [5]	10,50	49,53	45,00	44,74	54,74
W29.104_E	W29 [5]	73,50	49,52	42,59	42,39	52,39
W29.104_E	W29 [5]	43,50	49,73	44,46	44,36	54,36
W29.104_E	W29 [5]	13,50	49,29	44,92	44,69	54,69
W29.104_F	W29 [5]	76,50	49,49	42,40	42,19	52,19
W29.104_F	W29 [5]	46,50	49,91	44,30	44,19	54,19
W29.104_F	W29 [5]	16,50	49,23	44,90	44,66	54,66
W29.105_A	W29 [6]	79,50	49,24	41,73	41,49	51,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.105_A	W29 [6]	49,50	49,69	43,34	43,21	53,21
W29.105_A	W29 [6]	19,50	48,54	43,72	43,46	53,46
W29.105_A	W29 [6]	61,50	49,60	42,77	42,60	52,60
W29.105_A	W29 [6]	31,50	48,78	43,79	43,61	53,61
W29.105_A	W29 [6]	1,50	47,93	42,36	42,09	52,09
W29.105_B	W29 [6]	82,50	48,94	41,56	41,31	51,31
W29.105_B	W29 [6]	52,50	49,64	43,20	43,06	53,06
W29.105_B	W29 [6]	22,50	48,56	43,73	43,47	53,47
W29.105_B	W29 [6]	64,50	49,55	42,61	42,43	52,43
W29.105_B	W29 [6]	34,50	49,05	43,89	43,71	53,71
W29.105_B	W29 [6]	4,50	48,58	43,59	43,37	53,37
W29.105_C	W29 [6]	85,50	48,83	41,41	41,14	51,14
W29.105_C	W29 [6]	55,50	49,57	43,06	42,91	52,91
W29.105_C	W29 [6]	25,50	48,62	43,70	43,49	53,49
W29.105_C	W29 [6]	67,50	49,49	42,45	42,27	52,27
W29.105_C	W29 [6]	37,50	49,44	43,91	43,73	53,73
W29.105_C	W29 [6]	7,50	48,80	43,71	43,46	53,46
W29.105_D	W29 [6]	88,50	48,81	41,37	41,02	51,02
W29.105_D	W29 [6]	58,50	49,65	42,91	42,75	52,75
W29.105_D	W29 [6]	28,50	48,66	43,67	43,49	53,49
W29.105_D	W29 [6]	70,50	49,42	42,29	42,09	52,09
W29.105_D	W29 [6]	40,50	49,67	43,68	43,60	53,60
W29.105_D	W29 [6]	10,50	48,89	43,82	43,52	53,52
W29.105_E	W29 [6]	73,50	49,36	42,12	41,91	51,91
W29.105_E	W29 [6]	43,50	49,97	43,59	43,48	53,48
W29.105_E	W29 [6]	13,50	48,63	43,75	43,48	53,48
W29.105_F	W29 [6]	76,50	49,29	41,88	41,66	51,66
W29.105_F	W29 [6]	46,50	50,30	43,47	43,35	53,35
W29.105_F	W29 [6]	16,50	48,58	43,74	43,47	53,47
W29.106_A	W29 [7]	79,50	49,05	41,30	41,05	51,05
W29.106_A	W29 [7]	49,50	50,17	42,56	42,42	52,42
W29.106_A	W29 [7]	19,50	47,97	42,80	42,49	52,49
W29.106_A	W29 [7]	61,50	49,39	42,11	41,93	51,93
W29.106_A	W29 [7]	31,50	48,33	42,83	42,63	52,63
W29.106_A	W29 [7]	1,50	47,01	41,18	40,86	50,86
W29.106_B	W29 [7]	82,50	48,78	41,09	40,82	50,82
W29.106_B	W29 [7]	52,50	50,16	42,46	42,30	52,30
W29.106_B	W29 [7]	22,50	48,19	42,82	42,52	52,52
W29.106_B	W29 [7]	64,50	49,34	41,98	41,78	51,78
W29.106_B	W29 [7]	34,50	48,62	42,94	42,74	52,74
W29.106_B	W29 [7]	4,50	47,83	42,59	42,32	52,32
W29.106_C	W29 [7]	85,50	48,64	40,95	40,66	50,66
W29.106_C	W29 [7]	55,50	50,12	42,34	42,18	52,18
W29.106_C	W29 [7]	25,50	48,15	42,74	42,54	52,54
W29.106_C	W29 [7]	67,50	49,28	41,85	41,64	51,64
W29.106_C	W29 [7]	37,50	49,10	43,03	42,82	52,82
W29.106_C	W29 [7]	7,50	48,10	42,76	42,46	52,46
W29.106_D	W29 [7]	88,50	48,62	40,95	40,57	50,57
W29.106_D	W29 [7]	58,50	50,07	42,23	42,05	52,05
W29.106_D	W29 [7]	28,50	48,23	42,75	42,54	52,54
W29.106_D	W29 [7]	70,50	49,21	41,72	41,50	51,50
W29.106_D	W29 [7]	40,50	49,38	43,07	42,85	52,85
W29.106_D	W29 [7]	10,50	48,19	42,87	42,52	52,52
W29.106_E	W29 [7]	73,50	49,15	41,57	41,34	51,34
W29.106_E	W29 [7]	43,50	49,66	42,76	42,64	52,64
W29.106_E	W29 [7]	13,50	47,94	42,80	42,49	52,49
W29.106_F	W29 [7]	76,50	49,09	41,43	41,19	51,19
W29.106_F	W29 [7]	46,50	50,02	42,67	42,53	52,53
W29.106_F	W29 [7]	16,50	47,93	42,79	42,49	52,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.107_A	W29 [8]	79,50	48,82	40,80	40,53	50,53
W29.107_A	W29 [8]	49,50	49,89	41,84	41,68	51,68
W29.107_A	W29 [8]	19,50	47,87	42,01	41,59	51,59
W29.107_A	W29 [8]	61,50	49,74	41,49	41,28	51,28
W29.107_A	W29 [8]	31,50	47,95	41,94	41,71	51,71
W29.107_A	W29 [8]	1,50	46,21	40,12	39,72	49,72
W29.107_B	W29 [8]	82,50	48,78	40,70	40,41	50,41
W29.107_B	W29 [8]	52,50	49,88	41,76	41,58	51,58
W29.107_B	W29 [8]	22,50	47,93	42,04	41,63	51,63
W29.107_B	W29 [8]	64,50	49,68	41,39	41,17	51,17
W29.107_B	W29 [8]	34,50	48,23	42,08	41,86	51,86
W29.107_B	W29 [8]	4,50	47,06	41,28	40,92	50,92
W29.107_C	W29 [8]	85,50	48,52	40,53	40,21	50,21
W29.107_C	W29 [8]	55,50	49,85	41,67	41,49	51,49
W29.107_C	W29 [8]	25,50	47,81	41,84	41,61	51,61
W29.107_C	W29 [8]	67,50	49,61	41,27	41,04	51,04
W29.107_C	W29 [8]	37,50	48,79	42,21	41,98	51,98
W29.107_C	W29 [8]	7,50	47,57	41,94	41,51	51,51
W29.107_D	W29 [8]	88,50	48,44	40,51	40,10	50,10
W29.107_D	W29 [8]	58,50	49,80	41,58	41,38	51,38
W29.107_D	W29 [8]	28,50	47,85	41,86	41,63	51,63
W29.107_D	W29 [8]	70,50	49,54	41,16	40,92	50,92
W29.107_D	W29 [8]	40,50	49,07	42,29	42,05	52,05
W29.107_D	W29 [8]	10,50	47,68	42,06	41,59	51,59
W29.107_E	W29 [8]	73,50	49,47	41,03	40,79	50,79
W29.107_E	W29 [8]	43,50	49,36	41,99	41,85	51,85
W29.107_E	W29 [8]	13,50	47,59	42,05	41,60	51,60
W29.107_F	W29 [8]	76,50	48,87	40,91	40,66	50,66
W29.107_F	W29 [8]	46,50	49,72	41,92	41,77	51,77
W29.107_F	W29 [8]	16,50	47,55	42,00	41,57	51,57
W29.108_A	W29 [9]	79,50	49,10	40,31	40,01	50,01
W29.108_A	W29 [9]	49,50	49,60	41,15	40,97	50,97
W29.108_A	W29 [9]	19,50	47,50	40,63	40,47	50,47
W29.108_A	W29 [9]	61,50	49,48	40,88	40,64	50,64
W29.108_A	W29 [9]	31,50	47,64	40,80	40,70	50,70
W29.108_A	W29 [9]	1,50	45,92	39,04	38,67	48,67
W29.108_B	W29 [9]	82,50	49,04	40,22	39,90	49,90
W29.108_B	W29 [9]	52,50	49,59	41,09	40,89	50,89
W29.108_B	W29 [9]	22,50	47,53	40,69	40,53	50,53
W29.108_B	W29 [9]	64,50	49,44	40,80	40,56	50,56
W29.108_B	W29 [9]	34,50	47,97	40,97	40,87	50,87
W29.108_B	W29 [9]	4,50	46,82	39,98	39,71	49,71
W29.108_C	W29 [9]	85,50	48,91	40,12	39,79	49,79
W29.108_C	W29 [9]	55,50	49,57	41,02	40,81	50,81
W29.108_C	W29 [9]	25,50	47,53	40,68	40,59	50,59
W29.108_C	W29 [9]	67,50	49,40	40,72	40,47	50,47
W29.108_C	W29 [9]	37,50	48,54	41,16	41,04	51,04
W29.108_C	W29 [9]	7,50	47,08	40,69	40,43	50,43
W29.108_D	W29 [9]	88,50	48,17	40,05	39,64	49,64
W29.108_D	W29 [9]	58,50	49,53	40,95	40,73	50,73
W29.108_D	W29 [9]	28,50	47,56	40,70	40,61	50,61
W29.108_D	W29 [9]	70,50	49,31	40,61	40,34	50,34
W29.108_D	W29 [9]	40,50	48,80	41,26	41,14	51,14
W29.108_D	W29 [9]	10,50	47,19	40,77	40,49	50,49
W29.108_E	W29 [9]	73,50	49,23	40,50	40,23	50,23
W29.108_E	W29 [9]	43,50	49,10	41,26	41,10	51,10
W29.108_E	W29 [9]	13,50	47,37	40,79	40,51	50,51
W29.108_F	W29 [9]	76,50	49,16	40,40	40,12	50,12
W29.108_F	W29 [9]	46,50	49,42	41,21	41,04	51,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.108_F	W29 [9]	16,50	47,44	40,60	40,43	50,43
W29.109_A	W29 [10]	79,50	48,78	39,86	39,52	49,52
W29.109_A	W29 [10]	49,50	49,26	40,53	40,31	50,31
W29.109_A	W29 [10]	19,50	47,40	39,84	39,71	49,71
W29.109_A	W29 [10]	61,50	49,14	40,32	40,06	50,06
W29.109_A	W29 [10]	31,50	47,50	40,04	39,92	49,92
W29.109_A	W29 [10]	1,50	46,20	38,38	37,91	47,91
W29.109_B	W29 [10]	82,50	48,70	39,75	39,41	49,41
W29.109_B	W29 [10]	52,50	49,24	40,48	40,26	50,26
W29.109_B	W29 [10]	22,50	47,42	39,92	39,79	49,79
W29.109_B	W29 [10]	64,50	49,11	40,26	39,98	49,98
W29.109_B	W29 [10]	34,50	47,75	40,27	40,15	50,15
W29.109_B	W29 [10]	4,50	47,04	39,06	38,74	48,74
W29.109_C	W29 [10]	85,50	48,63	39,66	39,32	49,32
W29.109_C	W29 [10]	55,50	49,23	40,43	40,19	50,19
W29.109_C	W29 [10]	25,50	47,46	40,00	39,88	49,88
W29.109_C	W29 [10]	67,50	49,05	40,20	39,91	49,91
W29.109_C	W29 [10]	37,50	48,34	40,47	40,33	50,33
W29.109_C	W29 [10]	7,50	47,24	39,90	39,63	49,63
W29.109_D	W29 [10]	88,50	48,40	39,72	39,27	49,27
W29.109_D	W29 [10]	58,50	49,19	40,38	40,12	50,12
W29.109_D	W29 [10]	28,50	47,49	39,95	39,83	49,83
W29.109_D	W29 [10]	70,50	48,97	40,12	39,82	49,82
W29.109_D	W29 [10]	40,50	48,56	40,59	40,44	50,44
W29.109_D	W29 [10]	10,50	47,39	39,98	39,71	49,71
W29.109_E	W29 [10]	73,50	48,90	40,02	39,70	49,70
W29.109_E	W29 [10]	43,50	48,83	40,61	40,42	50,42
W29.109_E	W29 [10]	13,50	47,70	40,02	39,74	49,74
W29.109_F	W29 [10]	76,50	48,84	39,94	39,61	49,61
W29.109_F	W29 [10]	46,50	49,10	40,58	40,37	50,37
W29.109_F	W29 [10]	16,50	47,40	39,80	39,66	49,66
W29.110_A	W29 [11]	79,50	48,54	39,47	39,06	49,06
W29.110_A	W29 [11]	49,50	48,97	39,95	39,70	49,70
W29.110_A	W29 [11]	19,50	47,67	39,15	38,99	48,99
W29.110_A	W29 [11]	61,50	48,86	39,80	39,49	49,49
W29.110_A	W29 [11]	31,50	47,52	39,33	39,18	49,18
W29.110_A	W29 [11]	1,50	47,03	37,82	37,17	47,17
W29.110_B	W29 [11]	82,50	48,47	39,36	38,97	48,97
W29.110_B	W29 [11]	52,50	48,96	39,92	39,65	49,65
W29.110_B	W29 [11]	22,50	47,62	39,25	39,08	49,08
W29.110_B	W29 [11]	64,50	48,83	39,76	39,43	49,43
W29.110_B	W29 [11]	34,50	47,69	39,63	39,47	49,47
W29.110_B	W29 [11]	4,50	47,80	38,23	37,82	47,82
W29.110_C	W29 [11]	85,50	48,41	39,26	38,87	48,87
W29.110_C	W29 [11]	55,50	48,94	39,88	39,60	49,60
W29.110_C	W29 [11]	25,50	47,61	39,35	39,18	49,18
W29.110_C	W29 [11]	67,50	48,78	39,71	39,37	49,37
W29.110_C	W29 [11]	37,50	48,25	39,83	39,65	49,65
W29.110_C	W29 [11]	7,50	47,89	38,95	38,59	48,59
W29.110_D	W29 [11]	88,50	48,38	39,34	38,84	48,84
W29.110_D	W29 [11]	58,50	48,90	39,84	39,55	49,55
W29.110_D	W29 [11]	28,50	47,56	39,24	39,09	49,09
W29.110_D	W29 [11]	70,50	48,71	39,66	39,30	49,30
W29.110_D	W29 [11]	40,50	48,44	39,96	39,78	49,78
W29.110_D	W29 [11]	10,50	47,96	39,29	38,95	48,95
W29.110_E	W29 [11]	73,50	48,65	39,60	39,23	49,23
W29.110_E	W29 [11]	43,50	48,62	40,00	39,77	49,77
W29.110_E	W29 [11]	13,50	48,03	39,33	38,99	48,99
W29.110_F	W29 [11]	76,50	48,58	39,53	39,14	49,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.110_F	W29 [11]	46,50	48,83	39,98	39,74	49,74
W29.110_F	W29 [11]	16,50	47,71	39,10	38,93	48,93
W29.111_A	W29 [12]	79,50	43,01	35,68	33,61	43,61
W29.111_A	W29 [12]	49,50	44,07	35,34	33,75	44,07
W29.111_A	W29 [12]	19,50	45,72	34,79	33,64	45,72
W29.111_A	W29 [12]	61,50	43,54	35,52	33,72	43,72
W29.111_A	W29 [12]	31,50	45,01	34,94	33,67	45,01
W29.111_A	W29 [12]	1,50	45,37	34,61	32,36	45,37
W29.111_B	W29 [12]	82,50	42,98	35,79	33,65	43,65
W29.111_B	W29 [12]	52,50	43,93	35,40	33,75	43,93
W29.111_B	W29 [12]	22,50	45,55	34,83	33,66	45,55
W29.111_B	W29 [12]	64,50	43,42	35,54	33,70	43,70
W29.111_B	W29 [12]	34,50	44,84	35,01	33,69	44,84
W29.111_B	W29 [12]	4,50	46,44	34,79	32,71	46,44
W29.111_C	W29 [12]	85,50	43,07	36,04	33,77	43,77
W29.111_C	W29 [12]	55,50	43,79	35,44	33,74	43,79
W29.111_C	W29 [12]	25,50	45,39	34,87	33,66	45,39
W29.111_C	W29 [12]	67,50	43,29	35,56	33,68	43,68
W29.111_C	W29 [12]	37,50	44,68	35,07	33,71	44,68
W29.111_C	W29 [12]	7,50	46,50	35,28	33,47	46,50
W29.111_D	W29 [12]	88,50	43,49	36,76	34,20	44,20
W29.111_D	W29 [12]	58,50	43,67	35,48	33,73	43,73
W29.111_D	W29 [12]	28,50	45,19	34,88	33,66	45,19
W29.111_D	W29 [12]	70,50	43,19	35,57	33,65	43,65
W29.111_D	W29 [12]	40,50	44,52	35,14	33,72	44,52
W29.111_D	W29 [12]	10,50	46,42	35,37	33,88	46,42
W29.111_E	W29 [12]	73,50	43,09	35,59	33,63	43,63
W29.111_E	W29 [12]	43,50	44,37	35,22	33,74	44,37
W29.111_E	W29 [12]	13,50	46,34	35,42	33,93	46,34
W29.111_F	W29 [12]	76,50	43,06	35,62	33,62	43,62
W29.111_F	W29 [12]	46,50	44,21	35,28	33,74	44,21
W29.111_F	W29 [12]	16,50	45,88	34,77	33,64	45,88
W29.112_A	W29 [13]	79,50	42,92	35,18	32,05	42,92
W29.112_A	W29 [13]	49,50	43,41	34,25	31,56	43,41
W29.112_A	W29 [13]	19,50	44,35	33,02	30,56	44,35
W29.112_A	W29 [13]	61,50	43,13	34,64	31,77	43,13
W29.112_A	W29 [13]	31,50	43,88	33,40	30,93	43,88
W29.112_A	W29 [13]	1,50	43,55	33,77	30,48	43,55
W29.112_B	W29 [13]	82,50	42,97	35,36	32,17	42,97
W29.112_B	W29 [13]	52,50	43,33	34,35	31,61	43,33
W29.112_B	W29 [13]	22,50	44,23	33,09	30,64	44,23
W29.112_B	W29 [13]	64,50	43,08	34,73	31,81	43,08
W29.112_B	W29 [13]	34,50	43,77	33,54	31,05	43,77
W29.112_B	W29 [13]	4,50	44,81	33,71	30,50	44,81
W29.112_C	W29 [13]	85,50	43,09	35,68	32,40	43,09
W29.112_C	W29 [13]	55,50	43,25	34,45	31,67	43,25
W29.112_C	W29 [13]	25,50	44,09	33,15	30,70	44,09
W29.112_C	W29 [13]	67,50	43,03	34,82	31,85	43,03
W29.112_C	W29 [13]	37,50	43,68	33,72	31,21	43,68
W29.112_C	W29 [13]	7,50	45,03	33,95	30,77	45,03
W29.112_D	W29 [13]	88,50	43,55	36,51	33,06	43,55
W29.112_D	W29 [13]	58,50	43,18	34,54	31,72	43,18
W29.112_D	W29 [13]	28,50	43,98	33,24	30,77	43,98
W29.112_D	W29 [13]	70,50	42,98	34,90	31,90	42,98
W29.112_D	W29 [13]	40,50	43,58	33,87	31,32	43,58
W29.112_D	W29 [13]	10,50	44,83	33,19	30,43	44,83
W29.112_E	W29 [13]	73,50	42,94	34,97	31,93	42,94
W29.112_E	W29 [13]	43,50	43,52	34,02	31,42	43,52
W29.112_E	W29 [13]	13,50	44,77	33,18	30,48	44,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.112_F	W29 [13]	76,50	42,92	35,06	31,98	42,92
W29.112_F	W29 [13]	46,50	43,52	34,14	31,50	43,52
W29.112_F	W29 [13]	16,50	44,45	32,90	30,33	44,45
W29.113_A	W29 [14]	79,50	44,26	36,50	32,32	44,26
W29.113_A	W29 [14]	49,50	43,79	35,48	31,53	43,79
W29.113_A	W29 [14]	19,50	43,95	34,81	31,02	43,95
W29.113_A	W29 [14]	61,50	44,13	35,88	31,84	44,13
W29.113_A	W29 [14]	31,50	43,68	34,83	31,04	43,68
W29.113_A	W29 [14]	1,50	42,21	33,78	29,99	42,21
W29.113_B	W29 [14]	82,50	44,29	36,64	32,44	44,29
W29.113_B	W29 [14]	52,50	44,01	35,58	31,61	44,01
W29.113_B	W29 [14]	22,50	43,88	34,79	31,00	43,88
W29.113_B	W29 [14]	64,50	44,18	35,98	31,91	44,18
W29.113_B	W29 [14]	34,50	43,64	34,89	31,09	43,64
W29.113_B	W29 [14]	4,50	43,53	34,10	30,27	43,53
W29.113_C	W29 [14]	85,50	44,37	36,86	32,65	44,37
W29.113_C	W29 [14]	55,50	44,05	35,68	31,68	44,05
W29.113_C	W29 [14]	25,50	43,80	34,77	30,99	43,80
W29.113_C	W29 [14]	67,50	44,24	36,08	31,98	44,24
W29.113_C	W29 [14]	37,50	43,63	35,01	31,18	43,63
W29.113_C	W29 [14]	7,50	44,29	35,22	31,22	44,29
W29.113_D	W29 [14]	88,50	44,65	37,42	33,19	44,65
W29.113_D	W29 [14]	58,50	44,03	35,78	31,76	44,03
W29.113_D	W29 [14]	28,50	43,73	34,78	31,00	43,73
W29.113_D	W29 [14]	70,50	44,24	36,17	32,06	44,24
W29.113_D	W29 [14]	40,50	43,63	35,13	31,27	43,63
W29.113_D	W29 [14]	10,50	44,18	34,98	31,10	44,18
W29.113_E	W29 [14]	73,50	44,25	36,27	32,14	44,25
W29.113_E	W29 [14]	43,50	43,64	35,25	31,36	43,64
W29.113_E	W29 [14]	13,50	44,13	34,95	31,10	44,13
W29.113_F	W29 [14]	76,50	44,25	36,38	32,22	44,25
W29.113_F	W29 [14]	46,50	43,69	35,36	31,45	43,69
W29.113_F	W29 [14]	16,50	44,01	34,84	31,02	44,01
W29.114_A	W29 [15]	79,50	43,81	36,12	31,55	43,81
W29.114_A	W29 [15]	49,50	43,12	35,21	30,74	43,12
W29.114_A	W29 [15]	19,50	43,13	34,32	29,96	43,13
W29.114_A	W29 [15]	61,50	43,55	35,58	31,06	43,55
W29.114_A	W29 [15]	31,50	43,02	34,51	30,12	43,02
W29.114_A	W29 [15]	1,50	41,08	32,92	28,58	41,08
W29.114_B	W29 [15]	82,50	43,84	36,23	31,66	43,84
W29.114_B	W29 [15]	52,50	43,18	35,30	30,82	43,18
W29.114_B	W29 [15]	22,50	43,10	34,35	29,99	43,10
W29.114_B	W29 [15]	64,50	43,55	35,67	31,14	43,55
W29.114_B	W29 [15]	34,50	43,01	34,59	30,20	43,01
W29.114_B	W29 [15]	4,50	42,46	33,77	29,36	42,46
W29.114_C	W29 [15]	85,50	43,89	36,40	31,84	43,89
W29.114_C	W29 [15]	55,50	43,29	35,40	30,90	43,29
W29.114_C	W29 [15]	25,50	43,07	34,39	30,02	43,07
W29.114_C	W29 [15]	67,50	43,60	35,76	31,22	43,60
W29.114_C	W29 [15]	37,50	43,01	34,71	30,30	43,01
W29.114_C	W29 [15]	7,50	43,25	34,37	29,94	43,25
W29.114_D	W29 [15]	88,50	44,10	36,83	32,32	44,10
W29.114_D	W29 [15]	58,50	43,48	35,49	30,98	43,48
W29.114_D	W29 [15]	28,50	43,04	34,44	30,07	43,04
W29.114_D	W29 [15]	70,50	43,71	35,85	31,30	43,71
W29.114_D	W29 [15]	40,50	43,02	34,83	30,41	43,02
W29.114_D	W29 [15]	10,50	43,24	34,33	29,96	43,24
W29.114_E	W29 [15]	73,50	43,75	35,93	31,37	43,75
W29.114_E	W29 [15]	43,50	43,05	34,96	30,52	43,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.114_E	W29 [15]	13,50	43,12	34,13	29,79	43,12
W29.114_F	W29 [15]	76,50	43,80	36,02	31,45	43,80
W29.114_F	W29 [15]	46,50	43,08	35,09	30,63	43,08
W29.114_F	W29 [15]	16,50	43,14	34,27	29,92	43,14
W29.115_A	W29 [16]	79,50	46,11	41,07	36,12	46,12
W29.115_A	W29 [16]	49,50	45,38	40,33	35,41	45,41
W29.115_A	W29 [16]	19,50	44,19	39,08	34,19	44,19
W29.115_A	W29 [16]	61,50	45,74	40,70	35,77	45,77
W29.115_A	W29 [16]	31,50	44,54	39,44	34,54	44,54
W29.115_A	W29 [16]	1,50	42,64	37,51	32,63	42,64
W29.115_B	W29 [16]	82,50	46,17	41,14	36,19	46,19
W29.115_B	W29 [16]	52,50	45,48	40,43	35,51	45,51
W29.115_B	W29 [16]	22,50	44,25	39,14	34,25	44,25
W29.115_B	W29 [16]	64,50	45,81	40,77	35,84	45,84
W29.115_B	W29 [16]	34,50	44,68	39,58	34,68	44,68
W29.115_B	W29 [16]	4,50	42,95	37,81	32,92	42,95
W29.115_C	W29 [16]	85,50	46,24	41,20	36,25	46,25
W29.115_C	W29 [16]	55,50	45,57	40,52	35,60	45,60
W29.115_C	W29 [16]	25,50	44,33	39,21	34,33	44,33
W29.115_C	W29 [16]	67,50	45,88	40,84	35,90	45,90
W29.115_C	W29 [16]	37,50	44,84	39,75	34,85	44,85
W29.115_C	W29 [16]	7,50	43,36	38,20	33,33	43,36
W29.115_D	W29 [16]	88,50	46,28	41,24	36,31	46,31
W29.115_D	W29 [16]	58,50	45,66	40,61	35,69	45,69
W29.115_D	W29 [16]	28,50	44,43	39,32	34,43	44,43
W29.115_D	W29 [16]	70,50	45,95	40,91	35,97	45,97
W29.115_D	W29 [16]	40,50	45,00	39,91	35,01	45,01
W29.115_D	W29 [16]	10,50	43,93	38,81	33,93	43,93
W29.115_E	W29 [16]	73,50	46,01	40,98	36,04	46,04
W29.115_E	W29 [16]	43,50	45,14	40,06	35,15	45,15
W29.115_E	W29 [16]	13,50	43,99	38,87	33,99	43,99
W29.115_F	W29 [16]	76,50	46,05	41,01	36,06	46,06
W29.115_F	W29 [16]	46,50	45,26	40,20	35,29	45,29
W29.115_F	W29 [16]	16,50	44,13	39,01	34,13	44,13
W29.116_A	W29 [17]	79,50	46,12	41,09	36,14	46,14
W29.116_A	W29 [17]	49,50	45,40	40,36	35,45	45,45
W29.116_A	W29 [17]	19,50	44,20	39,09	34,22	44,22
W29.116_A	W29 [17]	61,50	45,75	40,72	35,80	45,80
W29.116_A	W29 [17]	31,50	44,56	39,46	34,58	44,58
W29.116_A	W29 [17]	1,50	42,65	37,52	32,65	42,65
W29.116_B	W29 [17]	82,50	46,18	41,15	36,21	46,21
W29.116_B	W29 [17]	52,50	45,50	40,46	35,55	45,55
W29.116_B	W29 [17]	22,50	44,26	39,16	34,28	44,28
W29.116_B	W29 [17]	64,50	45,83	40,79	35,87	45,87
W29.116_B	W29 [17]	34,50	44,70	39,61	34,72	44,72
W29.116_B	W29 [17]	4,50	42,84	37,70	32,83	42,84
W29.116_C	W29 [17]	85,50	46,25	41,22	36,27	46,27
W29.116_C	W29 [17]	55,50	45,59	40,55	35,64	45,64
W29.116_C	W29 [17]	25,50	44,34	39,23	34,36	44,36
W29.116_C	W29 [17]	67,50	45,90	40,86	35,94	45,94
W29.116_C	W29 [17]	37,50	44,87	39,78	34,89	44,89
W29.116_C	W29 [17]	7,50	43,34	38,19	33,33	43,34
W29.116_D	W29 [17]	88,50	46,29	41,26	36,34	46,34
W29.116_D	W29 [17]	58,50	45,68	40,64	35,72	45,72
W29.116_D	W29 [17]	28,50	44,45	39,34	34,47	44,47
W29.116_D	W29 [17]	70,50	45,96	40,93	36,00	46,00
W29.116_D	W29 [17]	40,50	45,02	39,95	35,05	45,05
W29.116_D	W29 [17]	10,50	43,90	38,77	33,91	43,91
W29.116_E	W29 [17]	73,50	46,02	41,00	36,07	46,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.116_E	W29 [17]	43,50	45,15	40,09	35,19	45,19
W29.116_E	W29 [17]	13,50	43,98	38,87	34,01	44,01
W29.116_F	W29 [17]	76,50	46,05	41,03	36,10	46,10
W29.116_F	W29 [17]	46,50	45,28	40,23	35,33	45,33
W29.116_F	W29 [17]	16,50	44,12	39,01	34,14	44,14
W29.117_A	W29 [18]	79,50	46,14	41,13	36,20	46,20
W29.117_A	W29 [18]	49,50	45,44	40,40	35,50	45,50
W29.117_A	W29 [18]	19,50	44,22	39,13	34,27	44,27
W29.117_A	W29 [18]	61,50	45,77	40,75	35,84	45,84
W29.117_A	W29 [18]	31,50	44,59	39,50	34,63	44,63
W29.117_A	W29 [18]	1,50	42,72	37,60	32,73	42,73
W29.117_B	W29 [18]	82,50	46,21	41,19	36,26	46,26
W29.117_B	W29 [18]	52,50	45,53	40,50	35,60	45,60
W29.117_B	W29 [18]	22,50	44,29	39,19	34,33	44,33
W29.117_B	W29 [18]	64,50	45,85	40,83	35,91	45,91
W29.117_B	W29 [18]	34,50	44,74	39,65	34,78	44,78
W29.117_B	W29 [18]	4,50	42,83	37,69	32,83	42,83
W29.117_C	W29 [18]	85,50	46,27	41,25	36,32	46,32
W29.117_C	W29 [18]	55,50	45,62	40,59	35,68	45,68
W29.117_C	W29 [18]	25,50	44,37	39,27	34,41	44,41
W29.117_C	W29 [18]	67,50	45,92	40,90	35,98	45,98
W29.117_C	W29 [18]	37,50	44,90	39,82	34,94	44,94
W29.117_C	W29 [18]	7,50	43,24	38,10	33,26	43,26
W29.117_D	W29 [18]	88,50	46,32	41,29	36,38	46,38
W29.117_D	W29 [18]	58,50	45,70	40,67	35,76	45,76
W29.117_D	W29 [18]	28,50	44,47	39,38	34,52	44,52
W29.117_D	W29 [18]	70,50	45,98	40,96	36,05	46,05
W29.117_D	W29 [18]	40,50	45,05	39,99	35,10	45,10
W29.117_D	W29 [18]	10,50	43,83	38,70	33,86	43,86
W29.117_E	W29 [18]	73,50	46,04	41,03	36,11	46,11
W29.117_E	W29 [18]	43,50	45,18	40,14	35,25	45,25
W29.117_E	W29 [18]	13,50	44,00	38,89	34,04	44,04
W29.117_F	W29 [18]	76,50	46,08	41,07	36,15	46,15
W29.117_F	W29 [18]	46,50	45,31	40,28	35,38	45,38
W29.117_F	W29 [18]	16,50	44,13	39,03	34,18	44,18
W29.118_A	W29 [19]	79,50	46,19	41,18	36,26	46,26
W29.118_A	W29 [19]	49,50	45,48	40,45	35,56	45,56
W29.118_A	W29 [19]	19,50	44,27	39,16	34,32	44,32
W29.118_A	W29 [19]	61,50	45,82	40,80	35,89	45,89
W29.118_A	W29 [19]	31,50	44,65	39,55	34,70	44,70
W29.118_A	W29 [19]	1,50	42,81	37,68	32,82	42,82
W29.118_B	W29 [19]	82,50	46,25	41,24	36,31	46,31
W29.118_B	W29 [19]	52,50	45,57	40,55	35,65	45,65
W29.118_B	W29 [19]	22,50	44,33	39,23	34,38	44,38
W29.118_B	W29 [19]	64,50	45,89	40,87	35,96	45,96
W29.118_B	W29 [19]	34,50	44,79	39,71	34,84	44,84
W29.118_B	W29 [19]	4,50	42,77	37,62	32,79	42,79
W29.118_C	W29 [19]	85,50	46,32	41,30	36,37	46,37
W29.118_C	W29 [19]	55,50	45,66	40,64	35,74	45,74
W29.118_C	W29 [19]	25,50	44,42	39,32	34,46	44,46
W29.118_C	W29 [19]	67,50	45,96	40,94	36,03	46,03
W29.118_C	W29 [19]	37,50	44,96	39,88	35,01	45,01
W29.118_C	W29 [19]	7,50	43,30	38,16	33,34	43,34
W29.118_D	W29 [19]	88,50	46,36	41,34	36,44	46,44
W29.118_D	W29 [19]	58,50	45,74	40,72	35,82	45,82
W29.118_D	W29 [19]	28,50	44,53	39,43	34,58	44,58
W29.118_D	W29 [19]	70,50	46,03	41,01	36,09	46,09
W29.118_D	W29 [19]	40,50	45,11	40,05	35,17	45,17
W29.118_D	W29 [19]	10,50	43,79	38,66	33,83	43,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.118_E	W29 [19]	73,50	46,09	41,07	36,16	46,16
W29.118_E	W29 [19]	43,50	45,22	40,19	35,31	45,31
W29.118_E	W29 [19]	13,50	44,02	38,91	34,07	44,07
W29.118_F	W29 [19]	76,50	46,13	41,11	36,19	46,19
W29.118_F	W29 [19]	46,50	45,36	40,33	35,44	45,44
W29.118_F	W29 [19]	16,50	44,17	39,06	34,22	44,22
W29.119_A	W29 [20]	79,50	46,26	41,24	36,32	46,32
W29.119_A	W29 [20]	49,50	45,55	40,52	35,64	45,64
W29.119_A	W29 [20]	19,50	44,31	39,21	34,38	44,38
W29.119_A	W29 [20]	61,50	45,89	40,86	35,96	45,96
W29.119_A	W29 [20]	31,50	44,71	39,62	34,77	44,77
W29.119_A	W29 [20]	1,50	43,31	38,18	33,32	43,32
W29.119_B	W29 [20]	82,50	46,32	41,30	36,37	46,37
W29.119_B	W29 [20]	52,50	45,64	40,61	35,73	45,73
W29.119_B	W29 [20]	22,50	44,38	39,28	34,45	44,45
W29.119_B	W29 [20]	64,50	45,96	40,94	36,03	46,03
W29.119_B	W29 [20]	34,50	44,85	39,77	34,92	44,92
W29.119_B	W29 [20]	4,50	42,90	37,75	32,93	42,93
W29.119_C	W29 [20]	85,50	46,38	41,36	36,44	46,44
W29.119_C	W29 [20]	55,50	45,73	40,70	35,81	45,81
W29.119_C	W29 [20]	25,50	44,47	39,37	34,53	44,53
W29.119_C	W29 [20]	67,50	46,03	41,01	36,10	46,10
W29.119_C	W29 [20]	37,50	45,02	39,95	35,09	45,09
W29.119_C	W29 [20]	7,50	43,37	38,23	33,43	43,43
W29.119_D	W29 [20]	88,50	46,43	41,40	36,51	46,51
W29.119_D	W29 [20]	58,50	45,82	40,79	35,89	45,89
W29.119_D	W29 [20]	28,50	44,58	39,49	34,65	44,65
W29.119_D	W29 [20]	70,50	46,09	41,07	36,16	46,16
W29.119_D	W29 [20]	40,50	45,17	40,12	35,25	45,25
W29.119_D	W29 [20]	10,50	43,74	38,60	33,79	43,79
W29.119_E	W29 [20]	73,50	46,16	41,14	36,22	46,22
W29.119_E	W29 [20]	43,50	45,29	40,26	35,38	45,38
W29.119_E	W29 [20]	13,50	44,07	38,95	34,13	44,13
W29.119_F	W29 [20]	76,50	46,20	41,17	36,26	46,26
W29.119_F	W29 [20]	46,50	45,43	40,40	35,52	45,52
W29.119_F	W29 [20]	16,50	44,21	39,11	34,28	44,28
W29.120_A	W29 [21]	79,50	46,29	41,27	36,36	46,36
W29.120_A	W29 [21]	49,50	45,56	40,53	35,65	45,65
W29.120_A	W29 [21]	19,50	44,32	39,22	34,41	44,41
W29.120_A	W29 [21]	61,50	45,89	40,87	35,97	45,97
W29.120_A	W29 [21]	31,50	44,72	39,63	34,80	44,80
W29.120_A	W29 [21]	1,50	43,21	38,08	33,24	43,24
W29.120_B	W29 [21]	82,50	46,35	41,33	36,42	46,42
W29.120_B	W29 [21]	52,50	45,65	40,62	35,74	45,74
W29.120_B	W29 [21]	22,50	44,39	39,29	34,48	44,48
W29.120_B	W29 [21]	64,50	45,97	40,94	36,04	46,04
W29.120_B	W29 [21]	34,50	44,87	39,79	34,95	44,95
W29.120_B	W29 [21]	4,50	43,45	38,31	33,50	43,50
W29.120_C	W29 [21]	85,50	46,42	41,40	36,48	46,48
W29.120_C	W29 [21]	55,50	45,74	40,71	35,83	45,83
W29.120_C	W29 [21]	25,50	44,49	39,39	34,57	44,57
W29.120_C	W29 [21]	67,50	46,03	41,01	36,11	46,11
W29.120_C	W29 [21]	37,50	45,03	39,96	35,12	45,12
W29.120_C	W29 [21]	7,50	43,71	38,58	33,79	43,79
W29.120_D	W29 [21]	88,50	46,50	41,47	36,57	46,57
W29.120_D	W29 [21]	58,50	45,82	40,79	35,90	45,90
W29.120_D	W29 [21]	28,50	44,60	39,50	34,68	44,68
W29.120_D	W29 [21]	70,50	46,10	41,08	36,17	46,17
W29.120_D	W29 [21]	40,50	45,18	40,13	35,28	45,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.120_D	W29 [21]	10,50	43,77	38,63	33,84	43,84
W29.120_E	W29 [21]	73,50	46,16	41,14	36,23	46,23
W29.120_E	W29 [21]	43,50	45,30	40,27	35,41	45,41
W29.120_E	W29 [21]	13,50	44,12	39,00	34,19	44,19
W29.120_F	W29 [21]	76,50	46,23	41,21	36,30	46,30
W29.120_F	W29 [21]	46,50	45,44	40,41	35,54	45,54
W29.120_F	W29 [21]	16,50	44,23	39,13	34,32	44,32
W29.121_A	W29 [22]	79,50	46,37	41,35	36,45	46,45
W29.121_A	W29 [22]	49,50	45,65	40,63	35,76	45,76
W29.121_A	W29 [22]	19,50	44,40	39,30	34,49	44,49
W29.121_A	W29 [22]	61,50	45,98	40,96	36,07	46,07
W29.121_A	W29 [22]	31,50	44,82	39,73	34,91	44,91
W29.121_A	W29 [22]	1,50	43,61	38,48	33,64	43,64
W29.121_B	W29 [22]	82,50	46,44	41,42	36,51	46,51
W29.121_B	W29 [22]	52,50	45,74	40,71	35,84	45,84
W29.121_B	W29 [22]	22,50	44,47	39,37	34,57	44,57
W29.121_B	W29 [22]	64,50	46,05	41,03	36,14	46,14
W29.121_B	W29 [22]	34,50	44,97	39,89	35,06	45,06
W29.121_B	W29 [22]	4,50	43,46	38,33	33,54	43,54
W29.121_C	W29 [22]	85,50	46,47	41,45	36,54	46,54
W29.121_C	W29 [22]	55,50	45,83	40,80	35,93	45,93
W29.121_C	W29 [22]	25,50	44,57	39,47	34,66	44,66
W29.121_C	W29 [22]	67,50	46,12	41,10	36,20	46,20
W29.121_C	W29 [22]	37,50	45,13	40,07	35,23	45,23
W29.121_C	W29 [22]	7,50	43,69	38,56	33,79	43,79
W29.121_D	W29 [22]	88,50	46,55	41,52	36,63	46,63
W29.121_D	W29 [22]	58,50	45,91	40,88	36,00	46,00
W29.121_D	W29 [22]	28,50	44,69	39,59	34,78	44,78
W29.121_D	W29 [22]	70,50	46,18	41,16	36,26	46,26
W29.121_D	W29 [22]	40,50	45,27	40,23	35,38	45,38
W29.121_D	W29 [22]	10,50	43,81	38,68	33,91	43,91
W29.121_E	W29 [22]	73,50	46,25	41,23	36,32	46,32
W29.121_E	W29 [22]	43,50	45,40	40,37	35,51	45,51
W29.121_E	W29 [22]	13,50	44,20	39,07	34,28	44,28
W29.121_F	W29 [22]	76,50	46,31	41,29	36,38	46,38
W29.121_F	W29 [22]	46,50	45,53	40,51	35,65	45,65
W29.121_F	W29 [22]	16,50	44,32	39,20	34,41	44,41
W29.122_A	W29 [23]	79,50	46,43	41,40	36,50	46,50
W29.122_A	W29 [23]	49,50	45,71	40,68	35,83	45,83
W29.122_A	W29 [23]	19,50	44,44	39,33	34,55	44,55
W29.122_A	W29 [23]	61,50	46,04	41,01	36,13	46,13
W29.122_A	W29 [23]	31,50	44,87	39,78	34,98	44,98
W29.122_A	W29 [23]	1,50	42,86	37,70	32,91	42,91
W29.122_B	W29 [23]	82,50	46,49	41,47	36,56	46,56
W29.122_B	W29 [23]	52,50	45,80	40,77	35,91	45,91
W29.122_B	W29 [23]	22,50	44,51	39,41	34,62	44,62
W29.122_B	W29 [23]	64,50	46,11	41,08	36,20	46,20
W29.122_B	W29 [23]	34,50	45,03	39,95	35,14	45,14
W29.122_B	W29 [23]	4,50	43,33	38,19	33,45	43,45
W29.122_C	W29 [23]	85,50	46,52	41,50	36,60	46,60
W29.122_C	W29 [23]	55,50	45,89	40,86	35,99	45,99
W29.122_C	W29 [23]	25,50	44,62	39,52	34,73	44,73
W29.122_C	W29 [23]	67,50	46,17	41,15	36,26	46,26
W29.122_C	W29 [23]	37,50	45,18	40,12	35,30	45,30
W29.122_C	W29 [23]	7,50	43,60	38,46	33,72	43,72
W29.122_D	W29 [23]	88,50	46,60	41,57	36,69	46,69
W29.122_D	W29 [23]	58,50	45,96	40,93	36,06	46,06
W29.122_D	W29 [23]	28,50	44,74	39,64	34,84	44,84
W29.122_D	W29 [23]	70,50	46,24	41,21	36,32	46,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.122_D	W29 [23]	40,50	45,32	40,29	35,46	45,46
W29.122_D	W29 [23]	10,50	43,80	38,66	33,92	43,92
W29.122_E	W29 [23]	73,50	46,30	41,28	36,38	46,38
W29.122_E	W29 [23]	43,50	45,45	40,43	35,58	45,58
W29.122_E	W29 [23]	13,50	44,25	39,12	34,35	44,35
W29.122_F	W29 [23]	76,50	46,36	41,34	36,44	46,44
W29.122_F	W29 [23]	46,50	45,59	40,57	35,72	45,72
W29.122_F	W29 [23]	16,50	44,37	39,24	34,47	44,47
W29.123_A	W29 [24]	79,50	46,49	41,46	36,57	46,57
W29.123_A	W29 [24]	49,50	45,77	40,75	35,91	45,91
W29.123_A	W29 [24]	19,50	44,50	39,38	34,64	44,64
W29.123_A	W29 [24]	61,50	46,10	41,08	36,21	46,21
W29.123_A	W29 [24]	31,50	44,94	39,85	35,07	45,07
W29.123_A	W29 [24]	1,50	42,91	37,73	32,99	42,99
W29.123_B	W29 [24]	82,50	46,55	41,53	36,63	46,63
W29.123_B	W29 [24]	52,50	45,86	40,84	35,99	45,99
W29.123_B	W29 [24]	22,50	44,57	39,47	34,72	44,72
W29.123_B	W29 [24]	64,50	46,17	41,14	36,27	46,27
W29.123_B	W29 [24]	34,50	45,10	40,02	35,23	45,23
W29.123_B	W29 [24]	4,50	43,36	38,21	33,53	43,53
W29.123_C	W29 [24]	85,50	46,59	41,56	36,67	46,67
W29.123_C	W29 [24]	55,50	45,95	40,92	36,07	46,07
W29.123_C	W29 [24]	25,50	44,68	39,58	34,82	44,82
W29.123_C	W29 [24]	67,50	46,23	41,21	36,33	46,33
W29.123_C	W29 [24]	37,50	45,24	40,19	35,40	45,40
W29.123_C	W29 [24]	7,50	43,63	38,49	33,80	43,80
W29.123_D	W29 [24]	88,50	46,67	41,64	36,77	46,77
W29.123_D	W29 [24]	58,50	46,03	41,00	36,14	46,14
W29.123_D	W29 [24]	28,50	44,81	39,71	34,94	44,94
W29.123_D	W29 [24]	70,50	46,30	41,27	36,39	46,39
W29.123_D	W29 [24]	40,50	45,39	40,36	35,55	45,55
W29.123_D	W29 [24]	10,50	43,89	38,75	34,05	44,05
W29.123_E	W29 [24]	73,50	46,36	41,34	36,45	46,45
W29.123_E	W29 [24]	43,50	45,52	40,49	35,67	45,67
W29.123_E	W29 [24]	13,50	44,27	39,13	34,40	44,40
W29.123_F	W29 [24]	76,50	46,42	41,40	36,51	46,51
W29.123_F	W29 [24]	46,50	45,66	40,63	35,80	45,80
W29.123_F	W29 [24]	16,50	44,42	39,28	34,55	44,55
W29.124_A	W29 [25]	79,50	46,34	41,32	36,45	46,45
W29.124_A	W29 [25]	49,50	45,67	40,66	35,86	45,86
W29.124_A	W29 [25]	19,50	44,37	39,23	34,55	44,55
W29.124_A	W29 [25]	61,50	45,98	40,96	36,13	46,13
W29.124_A	W29 [25]	31,50	44,83	39,75	35,02	45,02
W29.124_A	W29 [25]	1,50	42,92	37,74	33,06	43,06
W29.124_B	W29 [25]	82,50	46,40	41,38	36,51	46,51
W29.124_B	W29 [25]	52,50	45,76	40,74	35,94	45,94
W29.124_B	W29 [25]	22,50	44,42	39,33	34,63	44,63
W29.124_B	W29 [25]	64,50	46,04	41,03	36,18	46,18
W29.124_B	W29 [25]	34,50	44,98	39,92	35,18	45,18
W29.124_B	W29 [25]	4,50	43,26	38,12	33,51	43,51
W29.124_C	W29 [25]	85,50	46,43	41,41	36,54	46,54
W29.124_C	W29 [25]	55,50	45,83	40,83	36,01	46,01
W29.124_C	W29 [25]	25,50	44,55	39,45	34,75	44,75
W29.124_C	W29 [25]	67,50	46,10	41,09	36,24	46,24
W29.124_C	W29 [25]	37,50	45,12	40,10	35,34	45,34
W29.124_C	W29 [25]	7,50	43,46	38,33	33,72	43,72
W29.124_D	W29 [25]	88,50	46,52	41,48	36,65	46,65
W29.124_D	W29 [25]	58,50	45,91	40,90	36,06	46,06
W29.124_D	W29 [25]	28,50	44,68	39,59	34,88	44,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.124_D	W29 [25]	70,50	46,16	41,15	36,29	46,29
W29.124_D	W29 [25]	40,50	45,28	40,27	35,50	45,50
W29.124_D	W29 [25]	10,50	43,71	38,57	33,94	43,94
W29.124_E	W29 [25]	73,50	46,22	41,21	36,35	46,35
W29.124_E	W29 [25]	43,50	45,42	40,41	35,63	45,63
W29.124_E	W29 [25]	13,50	44,07	38,94	34,28	44,28
W29.124_F	W29 [25]	76,50	46,28	41,27	36,40	46,40
W29.124_F	W29 [25]	46,50	45,56	40,54	35,76	45,76
W29.124_F	W29 [25]	16,50	44,26	39,12	34,45	44,45
W29.125_A	W29 [26]	79,50	46,42	41,39	36,57	46,57
W29.125_A	W29 [26]	49,50	45,78	40,74	36,02	46,02
W29.125_A	W29 [26]	19,50	44,52	39,31	34,72	44,72
W29.125_A	W29 [26]	61,50	46,08	41,04	36,26	46,26
W29.125_A	W29 [26]	31,50	45,00	39,84	35,20	45,20
W29.125_A	W29 [26]	1,50	43,16	37,84	33,25	43,25
W29.125_B	W29 [26]	82,50	46,48	41,45	36,63	46,63
W29.125_B	W29 [26]	52,50	45,87	40,83	36,09	46,09
W29.125_B	W29 [26]	22,50	44,58	39,41	34,80	44,80
W29.125_B	W29 [26]	64,50	46,14	41,10	36,30	46,30
W29.125_B	W29 [26]	34,50	45,12	40,02	35,38	45,38
W29.125_B	W29 [26]	4,50	43,62	38,35	33,82	43,82
W29.125_C	W29 [26]	85,50	46,54	41,50	36,68	46,68
W29.125_C	W29 [26]	55,50	45,94	40,91	36,16	46,16
W29.125_C	W29 [26]	25,50	44,69	39,54	34,92	44,92
W29.125_C	W29 [26]	67,50	46,20	41,16	36,36	46,36
W29.125_C	W29 [26]	37,50	45,26	40,20	35,54	45,54
W29.125_C	W29 [26]	7,50	43,93	38,68	34,14	44,14
W29.125_D	W29 [26]	88,50	46,63	41,58	36,80	46,80
W29.125_D	W29 [26]	58,50	46,01	40,98	36,22	46,22
W29.125_D	W29 [26]	28,50	44,85	39,68	35,05	45,05
W29.125_D	W29 [26]	70,50	46,26	41,22	36,41	46,41
W29.125_D	W29 [26]	40,50	45,42	40,36	35,68	45,68
W29.125_D	W29 [26]	10,50	44,10	38,88	34,32	44,32
W29.125_E	W29 [26]	73,50	46,31	41,27	36,46	46,46
W29.125_E	W29 [26]	43,50	45,54	40,49	35,80	45,80
W29.125_E	W29 [26]	13,50	44,28	39,06	34,48	44,48
W29.125_F	W29 [26]	76,50	46,37	41,33	36,52	46,52
W29.125_F	W29 [26]	46,50	45,68	40,63	35,92	45,92
W29.125_F	W29 [26]	16,50	44,40	39,18	34,59	44,59
W29.126_A	W29 [27]	79,50	49,29	44,99	43,02	53,02
W29.126_A	W29 [27]	49,50	49,83	46,17	44,44	54,44
W29.126_A	W29 [27]	19,50	50,08	46,70	45,27	55,27
W29.126_A	W29 [27]	61,50	49,65	45,81	43,89	53,89
W29.126_A	W29 [27]	31,50	49,90	46,43	44,93	54,93
W29.126_A	W29 [27]	1,50	48,95	45,36	44,07	54,07
W29.126_B	W29 [27]	82,50	49,25	44,91	42,90	52,90
W29.126_B	W29 [27]	52,50	49,79	46,08	44,30	54,30
W29.126_B	W29 [27]	22,50	50,08	46,68	45,21	55,21
W29.126_B	W29 [27]	64,50	49,61	45,70	43,72	53,72
W29.126_B	W29 [27]	34,50	49,90	46,41	44,89	54,89
W29.126_B	W29 [27]	4,50	49,54	46,17	45,05	55,05
W29.126_C	W29 [27]	85,50	49,19	44,84	42,77	52,77
W29.126_C	W29 [27]	55,50	49,73	45,99	44,17	54,17
W29.126_C	W29 [27]	25,50	49,91	46,51	45,07	55,07
W29.126_C	W29 [27]	67,50	49,66	45,63	43,58	53,58
W29.126_C	W29 [27]	37,50	49,89	46,37	44,82	54,82
W29.126_C	W29 [27]	7,50	49,80	46,49	45,26	55,26
W29.126_D	W29 [27]	88,50	49,20	44,78	42,66	52,66
W29.126_D	W29 [27]	58,50	49,69	45,89	44,01	54,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.126_D	W29 [27]	28,50	49,90	46,46	44,99	54,99
W29.126_D	W29 [27]	70,50	49,62	45,53	43,43	53,43
W29.126_D	W29 [27]	40,50	49,86	46,31	44,72	54,72
W29.126_D	W29 [27]	10,50	49,92	46,67	45,35	55,35
W29.126_E	W29 [27]	73,50	49,56	45,44	43,29	53,29
W29.126_E	W29 [27]	43,50	49,87	46,30	44,67	54,67
W29.126_E	W29 [27]	13,50	50,04	46,73	45,35	55,35
W29.126_F	W29 [27]	76,50	49,35	45,07	43,16	53,16
W29.126_F	W29 [27]	46,50	49,86	46,25	44,57	54,57
W29.126_F	W29 [27]	16,50	50,08	46,73	45,32	55,32
W29.127_A	W29 [28]	79,50	49,57	44,88	43,14	53,14
W29.127_A	W29 [28]	49,50	50,23	46,28	44,82	54,82
W29.127_A	W29 [28]	19,50	50,82	47,37	46,29	56,29
W29.127_A	W29 [28]	61,50	50,02	45,85	44,17	54,17
W29.127_A	W29 [28]	31,50	50,54	46,92	45,78	55,78
W29.127_A	W29 [28]	1,50	50,14	46,89	46,07	56,07
W29.127_B	W29 [28]	82,50	49,55	44,79	42,99	52,99
W29.127_B	W29 [28]	52,50	50,17	46,15	44,63	54,63
W29.127_B	W29 [28]	22,50	50,78	47,29	46,18	56,18
W29.127_B	W29 [28]	64,50	49,98	45,74	43,99	53,99
W29.127_B	W29 [28]	34,50	50,54	46,87	45,69	55,69
W29.127_B	W29 [28]	4,50	50,48	47,20	46,39	56,39
W29.127_C	W29 [28]	85,50	49,45	44,70	42,84	52,84
W29.127_C	W29 [28]	55,50	50,11	46,02	44,44	54,44
W29.127_C	W29 [28]	25,50	50,60	47,09	46,01	56,01
W29.127_C	W29 [28]	67,50	50,02	45,64	43,82	53,82
W29.127_C	W29 [28]	37,50	50,47	46,78	45,56	55,56
W29.127_C	W29 [28]	7,50	50,63	47,37	46,49	56,49
W29.127_D	W29 [28]	88,50	49,44	44,62	42,70	52,70
W29.127_D	W29 [28]	58,50	50,05	45,90	44,27	54,27
W29.127_D	W29 [28]	28,50	50,56	46,99	45,87	55,87
W29.127_D	W29 [28]	70,50	49,81	45,21	43,64	53,64
W29.127_D	W29 [28]	40,50	50,41	46,66	45,38	55,38
W29.127_D	W29 [28]	10,50	50,70	47,42	46,49	56,49
W29.127_E	W29 [28]	73,50	49,74	45,09	43,47	53,47
W29.127_E	W29 [28]	43,50	50,36	46,54	45,20	55,20
W29.127_E	W29 [28]	13,50	50,84	47,48	46,46	56,46
W29.127_F	W29 [28]	76,50	49,65	44,98	43,30	53,30
W29.127_F	W29 [28]	46,50	50,31	46,41	45,01	55,01
W29.127_F	W29 [28]	16,50	50,85	47,44	46,39	56,39
W29.128_A	W29 [29]	79,50	50,61	45,19	43,59	53,59
W29.128_A	W29 [29]	49,50	51,20	46,98	45,69	55,69
W29.128_A	W29 [29]	19,50	51,97	48,60	47,89	57,89
W29.128_A	W29 [29]	61,50	51,22	46,38	44,84	54,84
W29.128_A	W29 [29]	31,50	51,50	47,85	47,08	57,08
W29.128_A	W29 [29]	1,50	51,59	48,65	48,24	58,24
W29.128_B	W29 [29]	82,50	50,54	45,08	43,41	53,41
W29.128_B	W29 [29]	52,50	51,15	46,81	45,44	55,44
W29.128_B	W29 [29]	22,50	51,83	48,40	47,68	57,68
W29.128_B	W29 [29]	64,50	51,03	45,89	44,59	54,59
W29.128_B	W29 [29]	34,50	51,43	47,72	46,91	56,91
W29.128_B	W29 [29]	4,50	51,83	48,77	48,31	58,31
W29.128_C	W29 [29]	85,50	50,43	44,97	43,24	53,24
W29.128_C	W29 [29]	55,50	51,15	46,63	45,20	55,20
W29.128_C	W29 [29]	25,50	51,72	48,20	47,46	57,46
W29.128_C	W29 [29]	67,50	50,97	45,74	44,38	54,38
W29.128_C	W29 [29]	37,50	51,33	47,54	46,68	56,68
W29.128_C	W29 [29]	7,50	51,97	48,93	48,38	58,38
W29.128_D	W29 [29]	88,50	50,38	44,87	43,08	53,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W29.128_D	W29 [29]	58,50	51,27	46,47	44,98	54,98
W29.128_D	W29 [29]	28,50	51,54	47,96	47,23	57,23
W29.128_D	W29 [29]	70,50	50,84	45,59	44,17	54,17
W29.128_D	W29 [29]	40,50	51,26	47,40	46,43	56,43
W29.128_D	W29 [29]	10,50	52,02	48,90	48,31	58,31
W29.128_E	W29 [29]	73,50	50,78	45,45	43,97	53,97
W29.128_E	W29 [29]	43,50	51,25	47,32	46,18	56,18
W29.128_E	W29 [29]	13,50	52,08	48,87	48,22	58,22
W29.128_F	W29 [29]	76,50	50,73	45,32	43,77	53,77
W29.128_F	W29 [29]	46,50	51,17	47,15	45,94	55,94
W29.128_F	W29 [29]	16,50	52,06	48,76	48,07	58,07
W29.129_A	W29 [30]	79,50	50,46	45,11	43,75	53,75
W29.129_A	W29 [30]	49,50	51,38	47,17	46,49	56,49
W29.129_A	W29 [30]	19,50	52,91	50,09	49,75	59,75
W29.129_A	W29 [30]	61,50	50,97	46,20	45,26	55,26
W29.129_A	W29 [30]	31,50	52,19	48,83	48,45	58,45
W29.129_A	W29 [30]	1,50	53,03	50,92	50,75	60,75
W29.129_B	W29 [30]	82,50	50,43	44,98	43,55	53,55
W29.129_B	W29 [30]	52,50	51,27	46,92	46,18	56,18
W29.129_B	W29 [30]	22,50	52,65	49,71	49,38	59,38
W29.129_B	W29 [30]	64,50	50,89	45,99	44,98	54,98
W29.129_B	W29 [30]	34,50	52,06	48,57	48,16	58,16
W29.129_B	W29 [30]	4,50	53,24	50,98	50,80	60,80
W29.129_C	W29 [30]	85,50	50,36	44,85	43,35	53,35
W29.129_C	W29 [30]	55,50	51,17	46,68	45,87	55,87
W29.129_C	W29 [30]	25,50	52,55	49,41	49,04	59,04
W29.129_C	W29 [30]	67,50	50,82	45,77	44,69	54,69
W29.129_C	W29 [30]	37,50	51,90	48,25	47,79	57,79
W29.129_C	W29 [30]	7,50	53,28	50,95	50,74	60,74
W29.129_D	W29 [30]	88,50	50,32	44,75	43,18	53,18
W29.129_D	W29 [30]	58,50	51,07	46,44	45,57	55,57
W29.129_D	W29 [30]	28,50	52,28	49,03	48,68	58,68
W29.129_D	W29 [30]	70,50	50,69	45,59	44,44	54,44
W29.129_D	W29 [30]	40,50	51,73	47,95	47,43	57,43
W29.129_D	W29 [30]	10,50	53,27	50,84	50,60	60,60
W29.129_E	W29 [30]	73,50	50,64	45,42	44,20	54,20
W29.129_E	W29 [30]	43,50	51,62	47,69	47,12	57,12
W29.129_E	W29 [30]	13,50	53,21	50,65	50,37	60,37
W29.129_F	W29 [30]	76,50	50,59	45,25	43,96	53,96
W29.129_F	W29 [30]	46,50	51,50	47,43	46,82	56,82
W29.129_F	W29 [30]	16,50	53,08	50,39	50,08	60,08
W30.100_A	[1]	79,50	47,37	38,13	37,66	47,66
W30.100_A	[1]	49,50	47,54	38,24	37,94	47,94
W30.100_A	[1]	19,50	47,03	37,03	36,84	47,03
W30.100_A	[1]	61,50	47,52	38,21	37,85	47,85
W30.100_A	[1]	31,50	46,71	37,46	37,24	47,24
W30.100_A	[1]	1,50	46,93	35,32	34,91	46,93
W30.100_B	[1]	82,50	47,36	38,12	37,60	47,60
W30.100_B	[1]	52,50	47,55	38,24	37,92	47,92
W30.100_B	[1]	22,50	46,93	37,18	36,98	46,98
W30.100_B	[1]	64,50	47,51	38,20	37,82	47,82
W30.100_B	[1]	34,50	46,89	37,81	37,58	47,58
W30.100_B	[1]	4,50	48,01	35,63	35,26	48,01
W30.100_C	[1]	85,50	47,36	38,20	37,59	47,59
W30.100_C	[1]	55,50	47,59	38,23	37,90	47,90
W30.100_C	[1]	25,50	46,86	37,29	37,08	47,08
W30.100_C	[1]	67,50	47,47	38,19	37,80	47,80
W30.100_C	[1]	37,50	47,28	38,04	37,78	47,78
W30.100_C	[1]	7,50	48,09	36,21	35,88	48,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.100_D	[1]	88,50	47,43	38,43	37,65	47,65
W30.100_D	[1]	58,50	47,55	38,22	37,88	47,88
W30.100_D	[1]	28,50	46,83	37,37	37,12	47,12
W30.100_D	[1]	70,50	47,43	38,18	37,77	47,77
W30.100_D	[1]	40,50	47,33	38,18	37,92	47,92
W30.100_D	[1]	10,50	47,95	36,60	36,32	47,95
W30.100_E	[1]	73,50	47,42	38,16	37,74	47,74
W30.100_E	[1]	43,50	47,43	38,22	37,94	47,94
W30.100_E	[1]	13,50	47,91	36,96	36,70	47,91
W30.100_F	[1]	76,50	47,39	38,14	37,70	47,70
W30.100_F	[1]	46,50	47,50	38,24	37,95	47,95
W30.100_F	[1]	16,50	47,29	36,95	36,74	47,29
W30.101_A	[2]	79,50	47,03	37,73	37,26	47,26
W30.101_A	[2]	49,50	47,08	37,77	37,47	47,47
W30.101_A	[2]	19,50	46,97	36,49	36,29	46,97
W30.101_A	[2]	61,50	47,17	37,77	37,41	47,41
W30.101_A	[2]	31,50	46,26	37,10	36,88	46,88
W30.101_A	[2]	1,50	45,93	34,92	34,52	45,93
W30.101_B	[2]	82,50	47,02	37,73	37,23	47,23
W30.101_B	[2]	52,50	47,08	37,78	37,46	47,46
W30.101_B	[2]	22,50	46,30	36,64	36,45	46,45
W30.101_B	[2]	64,50	47,16	37,76	37,39	47,39
W30.101_B	[2]	34,50	46,49	37,38	37,15	47,15
W30.101_B	[2]	4,50	47,28	35,19	34,80	47,28
W30.101_C	[2]	85,50	47,00	37,72	37,17	47,17
W30.101_C	[2]	55,50	47,13	37,77	37,44	47,44
W30.101_C	[2]	25,50	46,28	36,84	36,62	46,62
W30.101_C	[2]	67,50	47,13	37,76	37,37	47,37
W30.101_C	[2]	37,50	46,86	37,60	37,34	47,34
W30.101_C	[2]	7,50	47,40	35,71	35,36	47,40
W30.101_D	[2]	88,50	47,05	37,87	37,20	47,20
W30.101_D	[2]	58,50	47,19	37,77	37,42	47,42
W30.101_D	[2]	28,50	46,29	36,92	36,67	46,67
W30.101_D	[2]	70,50	47,10	37,75	37,35	47,35
W30.101_D	[2]	40,50	46,93	37,69	37,43	47,43
W30.101_D	[2]	10,50	47,24	35,85	35,53	47,24
W30.101_E	[2]	73,50	47,10	37,75	37,32	47,32
W30.101_E	[2]	43,50	46,94	37,74	37,45	47,45
W30.101_E	[2]	13,50	47,25	36,37	36,10	47,25
W30.101_F	[2]	76,50	47,05	37,74	37,29	47,29
W30.101_F	[2]	46,50	47,07	37,76	37,47	47,47
W30.101_F	[2]	16,50	47,19	36,43	36,19	47,19
W30.102_A	[3]	79,50	46,69	37,33	36,87	46,87
W30.102_A	[3]	49,50	46,67	37,35	37,03	47,03
W30.102_A	[3]	19,50	46,19	35,98	35,81	46,19
W30.102_A	[3]	61,50	46,76	37,36	36,99	46,99
W30.102_A	[3]	31,50	45,61	36,73	36,49	46,49
W30.102_A	[3]	1,50	44,75	34,52	34,16	44,75
W30.102_B	[3]	82,50	46,67	37,32	36,84	46,84
W30.102_B	[3]	52,50	46,63	37,36	37,03	47,03
W30.102_B	[3]	22,50	46,19	36,22	36,05	46,19
W30.102_B	[3]	64,50	46,76	37,36	36,98	46,98
W30.102_B	[3]	34,50	45,92	36,95	36,70	46,70
W30.102_B	[3]	4,50	46,26	34,68	34,33	46,26
W30.102_C	[3]	85,50	46,66	37,33	36,82	46,82
W30.102_C	[3]	55,50	46,71	37,36	37,01	47,01
W30.102_C	[3]	25,50	45,64	36,38	36,18	46,18
W30.102_C	[3]	67,50	46,74	37,36	36,96	46,96
W30.102_C	[3]	37,50	46,31	37,15	36,88	46,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.102_C	[3]	7,50	46,49	35,15	34,81	46,49
W30.102_D	[3]	88,50	46,72	37,48	36,82	46,82
W30.102_D	[3]	58,50	46,77	37,36	37,00	47,00
W30.102_D	[3]	28,50	45,59	36,48	36,24	46,24
W30.102_D	[3]	70,50	46,72	37,36	36,94	46,94
W30.102_D	[3]	40,50	46,37	37,24	36,96	46,96
W30.102_D	[3]	10,50	46,30	35,15	34,83	46,30
W30.102_E	[3]	73,50	46,70	37,36	36,93	46,93
W30.102_E	[3]	43,50	46,43	37,29	37,00	47,00
W30.102_E	[3]	13,50	46,36	35,79	35,53	46,36
W30.102_F	[3]	76,50	46,70	37,34	36,90	46,90
W30.102_F	[3]	46,50	46,50	37,33	37,02	47,02
W30.102_F	[3]	16,50	46,34	35,92	35,69	46,34
W30.103_A	[4]	79,50	46,28	36,98	36,52	46,52
W30.103_A	[4]	49,50	46,11	36,95	36,62	46,62
W30.103_A	[4]	19,50	45,42	35,55	35,38	45,42
W30.103_A	[4]	61,50	46,32	36,99	36,61	46,61
W30.103_A	[4]	31,50	45,03	36,37	36,12	46,12
W30.103_A	[4]	1,50	43,62	34,19	33,82	43,82
W30.103_B	[4]	82,50	46,27	36,98	36,50	46,50
W30.103_B	[4]	52,50	46,13	36,97	36,63	46,63
W30.103_B	[4]	22,50	45,47	35,84	35,66	45,66
W30.103_B	[4]	64,50	46,34	36,99	36,60	46,60
W30.103_B	[4]	34,50	45,40	36,53	36,27	46,27
W30.103_B	[4]	4,50	45,21	34,31	33,93	45,21
W30.103_C	[4]	85,50	46,27	37,00	36,48	46,48
W30.103_C	[4]	55,50	46,23	36,97	36,62	46,62
W30.103_C	[4]	25,50	45,60	35,98	35,76	45,76
W30.103_C	[4]	67,50	46,32	36,99	36,59	46,59
W30.103_C	[4]	37,50	45,77	36,73	36,45	46,45
W30.103_C	[4]	7,50	45,58	34,73	34,36	45,58
W30.103_D	[4]	88,50	46,34	37,18	36,51	46,51
W30.103_D	[4]	58,50	46,34	36,97	36,61	46,61
W30.103_D	[4]	28,50	45,02	36,09	35,85	45,85
W30.103_D	[4]	70,50	46,30	37,00	36,58	46,58
W30.103_D	[4]	40,50	45,84	36,82	36,53	46,53
W30.103_D	[4]	10,50	45,34	34,55	34,21	45,34
W30.103_E	[4]	73,50	46,28	37,00	36,57	46,57
W30.103_E	[4]	43,50	45,83	36,88	36,58	46,58
W30.103_E	[4]	13,50	45,42	35,15	34,86	45,42
W30.103_F	[4]	76,50	46,29	36,99	36,54	46,54
W30.103_F	[4]	46,50	45,91	36,92	36,61	46,61
W30.103_F	[4]	16,50	45,45	35,50	35,24	45,45
W30.104_A	[5]	79,50	45,94	36,75	36,29	46,29
W30.104_A	[5]	49,50	45,45	36,64	36,31	46,31
W30.104_A	[5]	19,50	44,68	35,20	35,03	45,03
W30.104_A	[5]	61,50	45,94	36,70	36,33	46,33
W30.104_A	[5]	31,50	44,59	36,06	35,80	45,80
W30.104_A	[5]	1,50	42,76	34,00	33,60	43,60
W30.104_B	[5]	82,50	45,93	36,75	36,27	46,27
W30.104_B	[5]	52,50	45,66	36,66	36,33	46,33
W30.104_B	[5]	22,50	44,75	35,53	35,36	45,36
W30.104_B	[5]	64,50	45,96	36,72	36,33	46,33
W30.104_B	[5]	34,50	44,95	36,20	35,94	45,94
W30.104_B	[5]	4,50	44,18	34,07	33,65	44,18
W30.104_C	[5]	85,50	45,92	36,78	36,26	46,26
W30.104_C	[5]	55,50	45,73	36,68	36,33	46,33
W30.104_C	[5]	25,50	44,94	35,68	35,45	45,45
W30.104_C	[5]	67,50	45,98	36,73	36,32	46,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.104_C	[5]	37,50	45,24	36,39	36,11	46,11
W30.104_C	[5]	7,50	44,80	34,39	34,01	44,80
W30.104_D	[5]	88,50	46,01	36,97	36,31	46,31
W30.104_D	[5]	58,50	45,88	36,69	36,32	46,32
W30.104_D	[5]	28,50	44,90	35,79	35,55	45,55
W30.104_D	[5]	70,50	45,95	36,74	36,32	46,32
W30.104_D	[5]	40,50	45,29	36,48	36,19	46,19
W30.104_D	[5]	10,50	44,92	34,85	34,50	44,92
W30.104_E	[5]	73,50	45,94	36,75	36,32	46,32
W30.104_E	[5]	43,50	45,28	36,55	36,25	46,25
W30.104_E	[5]	13,50	44,60	34,60	34,29	44,60
W30.104_F	[5]	76,50	45,94	36,76	36,31	46,31
W30.104_F	[5]	46,50	45,39	36,60	36,28	46,28
W30.104_F	[5]	16,50	44,67	35,09	34,84	44,84
W30.105_A	[6]	79,50	45,31	36,86	35,98	45,98
W30.105_A	[6]	49,50	44,63	36,74	35,97	45,97
W30.105_A	[6]	19,50	44,14	35,57	34,79	44,79
W30.105_A	[6]	61,50	45,25	36,80	36,00	46,00
W30.105_A	[6]	31,50	44,38	36,30	35,54	45,54
W30.105_A	[6]	1,50	42,26	34,34	33,38	43,38
W30.105_B	[6]	82,50	45,32	36,86	35,96	45,96
W30.105_B	[6]	52,50	44,68	36,77	35,98	45,98
W30.105_B	[6]	22,50	44,22	35,90	35,17	45,17
W30.105_B	[6]	64,50	45,29	36,82	36,00	46,00
W30.105_B	[6]	34,50	44,42	36,40	35,64	45,64
W30.105_B	[6]	4,50	43,39	34,40	33,37	43,39
W30.105_C	[6]	85,50	45,33	36,89	35,96	45,96
W30.105_C	[6]	55,50	44,95	36,78	35,99	45,99
W30.105_C	[6]	25,50	44,32	36,03	35,27	45,27
W30.105_C	[6]	67,50	45,32	36,83	36,00	46,00
W30.105_C	[6]	37,50	44,46	36,52	35,76	45,76
W30.105_C	[6]	7,50	44,24	34,71	33,69	44,24
W30.105_D	[6]	88,50	45,42	37,07	36,01	46,01
W30.105_D	[6]	58,50	45,10	36,79	35,99	45,99
W30.105_D	[6]	28,50	44,28	36,13	35,37	45,37
W30.105_D	[6]	70,50	45,33	36,84	35,99	45,99
W30.105_D	[6]	40,50	44,43	36,59	35,84	45,84
W30.105_D	[6]	10,50	44,41	35,14	34,13	44,41
W30.105_E	[6]	73,50	45,33	36,85	35,99	45,99
W30.105_E	[6]	43,50	44,48	36,66	35,90	45,90
W30.105_E	[6]	13,50	44,02	34,84	33,79	44,02
W30.105_F	[6]	76,50	45,33	36,86	36,00	46,00
W30.105_F	[6]	46,50	44,57	36,71	35,94	45,94
W30.105_F	[6]	16,50	44,13	35,41	34,50	44,50
W30.106_A	[7]	79,50	45,03	36,61	35,71	45,71
W30.106_A	[7]	49,50	44,18	36,44	35,64	45,64
W30.106_A	[7]	19,50	43,58	35,41	34,64	44,64
W30.106_A	[7]	61,50	44,89	36,53	35,70	45,70
W30.106_A	[7]	31,50	43,85	36,00	35,22	45,22
W30.106_A	[7]	1,50	41,87	34,35	33,34	43,34
W30.106_B	[7]	82,50	45,04	36,62	35,70	45,70
W30.106_B	[7]	52,50	44,23	36,47	35,67	45,67
W30.106_B	[7]	22,50	43,69	35,72	34,99	44,99
W30.106_B	[7]	64,50	44,93	36,54	35,70	45,70
W30.106_B	[7]	34,50	44,21	36,10	35,32	45,32
W30.106_B	[7]	4,50	42,69	34,30	33,26	43,26
W30.106_C	[7]	85,50	45,07	36,66	35,70	45,70
W30.106_C	[7]	55,50	44,33	36,49	35,68	45,68
W30.106_C	[7]	25,50	43,79	35,85	35,08	45,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.106_C	[7]	67,50	44,97	36,56	35,70	45,70
W30.106_C	[7]	37,50	44,30	36,20	35,42	45,42
W30.106_C	[7]	7,50	43,64	34,56	33,53	43,64
W30.106_D	[7]	88,50	45,18	36,90	35,78	45,78
W30.106_D	[7]	58,50	44,70	36,51	35,69	45,69
W30.106_D	[7]	28,50	43,73	35,90	35,14	45,14
W30.106_D	[7]	70,50	44,99	36,57	35,70	45,70
W30.106_D	[7]	40,50	43,98	36,27	35,50	45,50
W30.106_D	[7]	10,50	43,89	34,94	33,93	43,93
W30.106_E	[7]	73,50	45,01	36,59	35,71	45,71
W30.106_E	[7]	43,50	44,04	36,34	35,56	45,56
W30.106_E	[7]	13,50	43,41	34,55	33,47	43,47
W30.106_F	[7]	76,50	45,03	36,60	35,71	45,71
W30.106_F	[7]	46,50	44,10	36,40	35,61	45,61
W30.106_F	[7]	16,50	43,55	35,20	34,28	44,28
W30.107_A	[8]	79,50	44,76	36,34	35,43	45,43
W30.107_A	[8]	49,50	43,81	36,12	35,32	45,32
W30.107_A	[8]	19,50	43,18	35,17	34,35	44,35
W30.107_A	[8]	61,50	44,58	36,23	35,39	45,39
W30.107_A	[8]	31,50	43,44	35,68	34,88	44,88
W30.107_A	[8]	1,50	41,60	34,27	33,23	43,23
W30.107_B	[8]	82,50	44,77	36,35	35,42	45,42
W30.107_B	[8]	52,50	43,87	36,16	35,35	45,35
W30.107_B	[8]	22,50	43,29	35,46	34,70	44,70
W30.107_B	[8]	64,50	44,63	36,24	35,40	45,40
W30.107_B	[8]	34,50	43,79	35,77	34,97	44,97
W30.107_B	[8]	4,50	42,20	34,22	33,14	43,14
W30.107_C	[8]	85,50	44,80	36,39	35,42	45,42
W30.107_C	[8]	55,50	43,91	36,19	35,37	45,37
W30.107_C	[8]	25,50	43,36	35,55	34,75	44,75
W30.107_C	[8]	67,50	44,68	36,27	35,41	45,41
W30.107_C	[8]	37,50	43,97	35,87	35,08	45,08
W30.107_C	[8]	7,50	43,10	34,38	33,35	43,35
W30.107_D	[8]	88,50	44,92	36,62	35,50	45,50
W30.107_D	[8]	58,50	44,14	36,21	35,39	45,39
W30.107_D	[8]	28,50	43,31	35,61	34,81	44,81
W30.107_D	[8]	70,50	44,69	36,28	35,42	45,42
W30.107_D	[8]	40,50	43,96	35,94	35,16	45,16
W30.107_D	[8]	10,50	43,50	34,72	33,71	43,71
W30.107_E	[8]	73,50	44,72	36,30	35,42	45,42
W30.107_E	[8]	43,50	43,65	36,01	35,22	45,22
W30.107_E	[8]	13,50	42,95	34,24	33,14	43,14
W30.107_F	[8]	76,50	44,74	36,31	35,42	45,42
W30.107_F	[8]	46,50	43,76	36,08	35,28	45,28
W30.107_F	[8]	16,50	43,13	34,93	33,96	43,96
W30.108_A	[9]	79,50	44,43	36,08	35,20	45,20
W30.108_A	[9]	49,50	43,35	35,83	35,05	45,05
W30.108_A	[9]	19,50	42,87	35,06	34,24	44,24
W30.108_A	[9]	61,50	43,87	35,96	35,15	45,15
W30.108_A	[9]	31,50	42,93	35,40	34,62	44,62
W30.108_A	[9]	1,50	41,60	34,24	33,17	43,17
W30.108_B	[9]	82,50	44,46	36,09	35,19	45,19
W30.108_B	[9]	52,50	43,42	35,88	35,09	45,09
W30.108_B	[9]	22,50	42,85	35,21	34,45	44,45
W30.108_B	[9]	64,50	44,26	35,98	35,16	45,16
W30.108_B	[9]	34,50	43,32	35,48	34,70	44,70
W30.108_B	[9]	4,50	42,02	34,23	33,10	43,10
W30.108_C	[9]	85,50	44,48	36,12	35,19	45,19
W30.108_C	[9]	55,50	43,45	35,92	35,12	45,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.108_C	[9]	25,50	42,69	35,28	34,50	44,50
W30.108_C	[9]	67,50	44,32	36,01	35,17	45,17
W30.108_C	[9]	37,50	43,46	35,57	34,80	44,80
W30.108_C	[9]	7,50	42,70	34,30	33,25	43,25
W30.108_D	[9]	88,50	44,61	36,32	35,26	45,26
W30.108_D	[9]	58,50	43,63	35,94	35,14	45,14
W30.108_D	[9]	28,50	42,80	35,32	34,54	44,54
W30.108_D	[9]	70,50	44,34	36,03	35,18	45,18
W30.108_D	[9]	40,50	43,48	35,65	34,88	44,88
W30.108_D	[9]	10,50	43,23	34,60	33,57	43,57
W30.108_E	[9]	73,50	44,36	36,04	35,19	45,19
W30.108_E	[9]	43,50	43,51	35,72	34,95	44,95
W30.108_E	[9]	13,50	42,65	34,05	32,93	42,93
W30.108_F	[9]	76,50	44,40	36,06	35,19	45,19
W30.108_F	[9]	46,50	43,35	35,79	35,01	45,01
W30.108_F	[9]	16,50	42,80	34,66	33,67	43,67
W30.109_A	[10]	79,50	44,14	35,84	34,95	44,95
W30.109_A	[10]	49,50	43,05	35,57	34,78	44,78
W30.109_A	[10]	19,50	42,44	34,80	33,93	43,93
W30.109_A	[10]	61,50	43,46	35,71	34,90	44,90
W30.109_A	[10]	31,50	42,51	35,13	34,35	44,35
W30.109_A	[10]	1,50	41,33	34,16	33,06	43,06
W30.109_B	[10]	82,50	44,18	35,86	34,96	44,96
W30.109_B	[10]	52,50	43,02	35,61	34,82	44,82
W30.109_B	[10]	22,50	42,40	34,98	34,18	44,18
W30.109_B	[10]	64,50	43,95	35,73	34,91	44,91
W30.109_B	[10]	34,50	42,91	35,21	34,43	44,43
W30.109_B	[10]	4,50	41,61	34,15	33,01	43,01
W30.109_C	[10]	85,50	44,24	35,90	34,96	44,96
W30.109_C	[10]	55,50	43,08	35,66	34,86	44,86
W30.109_C	[10]	25,50	42,21	35,02	34,23	44,23
W30.109_C	[10]	67,50	44,02	35,76	34,92	44,92
W30.109_C	[10]	37,50	43,01	35,30	34,52	44,52
W30.109_C	[10]	7,50	42,17	34,18	33,11	43,11
W30.109_D	[10]	88,50	44,35	36,09	35,03	45,03
W30.109_D	[10]	58,50	43,16	35,69	34,89	44,89
W30.109_D	[10]	28,50	42,34	35,06	34,28	44,28
W30.109_D	[10]	70,50	44,04	35,78	34,93	44,93
W30.109_D	[10]	40,50	43,05	35,38	34,61	44,61
W30.109_D	[10]	10,50	42,80	34,45	33,41	43,41
W30.109_E	[10]	73,50	44,06	35,80	34,94	44,94
W30.109_E	[10]	43,50	43,10	35,45	34,68	44,68
W30.109_E	[10]	13,50	43,04	34,88	33,93	43,93
W30.109_F	[10]	76,50	44,10	35,82	34,95	44,95
W30.109_F	[10]	46,50	43,23	35,52	34,74	44,74
W30.109_F	[10]	16,50	42,34	34,39	33,38	43,38
W30.110_A	[11]	79,50	44,00	35,66	34,74	44,74
W30.110_A	[11]	49,50	43,04	35,36	34,55	44,55
W30.110_A	[11]	19,50	42,27	34,65	33,73	43,73
W30.110_A	[11]	61,50	43,16	35,51	34,68	44,68
W30.110_A	[11]	31,50	42,35	34,90	34,09	44,09
W30.110_A	[11]	1,50	41,30	34,19	33,11	43,11
W30.110_B	[11]	82,50	44,04	35,68	34,76	44,76
W30.110_B	[11]	52,50	42,96	35,40	34,59	44,59
W30.110_B	[11]	22,50	42,23	34,80	33,95	43,95
W30.110_B	[11]	64,50	43,44	35,53	34,69	44,69
W30.110_B	[11]	34,50	42,70	34,98	34,18	44,18
W30.110_B	[11]	4,50	41,49	34,18	33,06	43,06
W30.110_C	[11]	85,50	44,11	35,72	34,76	44,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.110_C	[11]	55,50	42,88	35,44	34,62	44,62
W30.110_C	[11]	25,50	42,01	34,86	34,01	44,01
W30.110_C	[11]	67,50	43,88	35,56	34,70	44,70
W30.110_C	[11]	37,50	42,75	35,07	34,27	44,27
W30.110_C	[11]	7,50	41,94	34,17	33,13	43,13
W30.110_D	[11]	88,50	44,11	35,92	34,83	44,83
W30.110_D	[11]	58,50	42,95	35,49	34,66	44,66
W30.110_D	[11]	28,50	42,15	34,90	34,06	44,06
W30.110_D	[11]	70,50	43,89	35,59	34,71	44,71
W30.110_D	[11]	40,50	42,81	35,15	34,36	44,36
W30.110_D	[11]	10,50	42,59	34,41	33,40	43,40
W30.110_E	[11]	73,50	43,91	35,61	34,73	44,73
W30.110_E	[11]	43,50	42,87	35,23	34,43	44,43
W30.110_E	[11]	13,50	42,92	34,89	33,94	43,94
W30.110_F	[11]	76,50	43,95	35,64	34,74	44,74
W30.110_F	[11]	46,50	42,97	35,30	34,50	44,50
W30.110_F	[11]	16,50	42,17	34,27	33,23	43,23
W30.111_A	[12]	79,50	30,34	24,33	20,98	30,98
W30.111_A	[12]	49,50	29,43	23,05	19,96	29,96
W30.111_A	[12]	19,50	38,60	31,61	28,79	38,79
W30.111_A	[12]	61,50	29,68	23,47	20,27	30,27
W30.111_A	[12]	31,50	38,82	32,54	29,57	39,57
W30.111_A	[12]	1,50	37,65	29,58	27,49	37,65
W30.111_B	[12]	82,50	30,67	24,73	21,33	31,33
W30.111_B	[12]	52,50	29,50	23,17	20,05	30,05
W30.111_B	[12]	22,50	38,54	31,83	29,02	39,02
W30.111_B	[12]	64,50	29,75	23,56	20,34	30,34
W30.111_B	[12]	34,50	35,16	23,51	21,49	35,16
W30.111_B	[12]	4,50	37,81	29,72	27,62	37,81
W30.111_C	[12]	85,50	31,26	25,47	22,00	32,00
W30.111_C	[12]	55,50	29,57	23,28	20,13	30,13
W30.111_C	[12]	25,50	38,56	32,16	29,27	39,27
W30.111_C	[12]	67,50	29,82	23,66	20,42	30,42
W30.111_C	[12]	37,50	30,35	22,47	19,55	30,35
W30.111_C	[12]	7,50	37,84	29,69	27,66	37,84
W30.111_D	[12]	88,50	33,41	27,83	24,20	34,20
W30.111_D	[12]	58,50	29,63	23,38	20,20	30,20
W30.111_D	[12]	28,50	38,81	32,51	29,52	39,52
W30.111_D	[12]	70,50	29,91	23,78	20,51	30,51
W30.111_D	[12]	40,50	29,25	22,61	19,65	29,65
W30.111_D	[12]	10,50	38,28	30,23	28,20	38,28
W30.111_E	[12]	73,50	30,02	23,92	20,63	30,63
W30.111_E	[12]	43,50	29,30	22,77	19,76	29,76
W30.111_E	[12]	13,50	38,70	31,64	29,13	39,13
W30.111_F	[12]	76,50	30,16	24,10	20,78	30,78
W30.111_F	[12]	46,50	29,35	22,92	19,87	29,87
W30.111_F	[12]	16,50	38,70	31,75	29,13	39,13
W30.112_A	[13]	79,50	30,11	24,28	20,32	30,32
W30.112_A	[13]	49,50	29,14	22,98	19,24	29,24
W30.112_A	[13]	19,50	35,48	29,80	25,39	35,48
W30.112_A	[13]	61,50	29,45	23,41	19,59	29,59
W30.112_A	[13]	31,50	35,79	30,24	25,50	35,79
W30.112_A	[13]	1,50	33,06	27,67	24,56	34,56
W30.112_B	[13]	82,50	30,42	24,64	20,66	30,66
W30.112_B	[13]	52,50	29,26	23,12	19,35	29,35
W30.112_B	[13]	22,50	35,65	30,00	25,59	35,65
W30.112_B	[13]	64,50	29,52	23,51	19,66	29,66
W30.112_B	[13]	34,50	29,18	22,12	18,56	29,18
W30.112_B	[13]	4,50	33,12	27,80	24,63	34,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.112_C	[13]	85,50	31,09	25,41	21,37	31,37
W30.112_C	[13]	55,50	29,33	23,23	19,43	29,43
W30.112_C	[13]	25,50	35,91	30,30	25,86	35,91
W30.112_C	[13]	67,50	29,59	23,61	19,74	29,74
W30.112_C	[13]	37,50	28,74	22,29	18,69	28,74
W30.112_C	[13]	7,50	33,47	28,06	24,78	34,78
W30.112_D	[13]	88,50	33,47	28,04	23,89	33,89
W30.112_D	[13]	58,50	29,39	23,32	19,51	29,51
W30.112_D	[13]	28,50	36,16	30,58	26,12	36,16
W30.112_D	[13]	70,50	29,68	23,72	19,84	29,84
W30.112_D	[13]	40,50	28,82	22,47	18,83	28,83
W30.112_D	[13]	10,50	34,26	28,78	25,32	35,32
W30.112_E	[13]	73,50	29,76	23,86	19,96	29,96
W30.112_E	[13]	43,50	28,94	22,66	18,98	28,98
W30.112_E	[13]	13,50	35,32	29,89	26,16	36,16
W30.112_F	[13]	76,50	29,90	24,03	20,11	30,11
W30.112_F	[13]	46,50	29,05	22,84	19,12	29,12
W30.112_F	[13]	16,50	35,63	30,20	26,44	36,44
W30.113_A	[14]	79,50	31,00	25,46	21,20	31,20
W30.113_A	[14]	49,50	30,10	24,36	20,22	30,22
W30.113_A	[14]	19,50	36,06	30,72	26,03	36,06
W30.113_A	[14]	61,50	30,38	24,75	20,55	30,55
W30.113_A	[14]	31,50	35,98	30,76	25,96	35,98
W30.113_A	[14]	1,50	35,44	30,40	26,35	36,35
W30.113_B	[14]	82,50	31,27	25,76	21,49	31,49
W30.113_B	[14]	52,50	30,20	24,49	20,33	30,33
W30.113_B	[14]	22,50	36,05	30,71	26,04	36,05
W30.113_B	[14]	64,50	30,44	24,83	20,62	30,62
W30.113_B	[14]	34,50	29,41	23,45	19,45	29,45
W30.113_B	[14]	4,50	35,44	30,40	26,34	36,34
W30.113_C	[14]	85,50	31,87	26,41	22,12	32,12
W30.113_C	[14]	55,50	30,26	24,59	20,41	30,41
W30.113_C	[14]	25,50	36,07	30,75	26,08	36,08
W30.113_C	[14]	67,50	30,50	24,91	20,70	30,70
W30.113_C	[14]	37,50	29,54	23,64	19,61	29,61
W30.113_C	[14]	7,50	35,64	30,56	26,48	36,48
W30.113_D	[14]	88,50	34,33	29,00	24,69	34,69
W30.113_D	[14]	58,50	30,30	24,67	20,49	30,49
W30.113_D	[14]	28,50	36,12	30,80	26,11	36,12
W30.113_D	[14]	70,50	30,59	25,00	20,78	30,78
W30.113_D	[14]	40,50	29,70	23,84	19,78	29,78
W30.113_D	[14]	10,50	36,11	31,02	26,87	36,87
W30.113_E	[14]	73,50	30,69	25,11	20,88	30,88
W30.113_E	[14]	43,50	29,86	24,05	19,95	29,95
W30.113_E	[14]	13,50	36,28	31,15	27,00	37,00
W30.113_F	[14]	76,50	30,82	25,25	21,01	31,01
W30.113_F	[14]	46,50	29,99	24,22	20,09	30,09
W30.113_F	[14]	16,50	36,31	31,16	27,03	37,03
W30.114_A	[15]	79,50	35,10	29,92	25,21	35,21
W30.114_A	[15]	49,50	34,38	29,16	24,48	34,48
W30.114_A	[15]	19,50	33,38	27,85	23,39	33,39
W30.114_A	[15]	61,50	34,68	29,49	24,79	34,79
W30.114_A	[15]	31,50	33,60	28,30	23,67	33,67
W30.114_A	[15]	1,50	31,68	26,36	22,34	32,34
W30.114_B	[15]	82,50	35,25	30,07	25,37	35,37
W30.114_B	[15]	52,50	34,48	29,28	24,59	34,59
W30.114_B	[15]	22,50	33,48	27,98	23,55	33,55
W30.114_B	[15]	64,50	34,74	29,55	24,85	34,85
W30.114_B	[15]	34,50	33,54	28,25	23,62	33,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.114_B	[15]	4,50	31,63	26,30	22,28	32,28
W30.114_C	[15]	85,50	35,53	30,35	25,67	35,67
W30.114_C	[15]	55,50	34,56	29,35	24,66	34,66
W30.114_C	[15]	25,50	33,60	28,11	23,68	33,68
W30.114_C	[15]	67,50	34,81	29,61	24,91	34,91
W30.114_C	[15]	37,50	33,72	28,44	23,80	33,80
W30.114_C	[15]	7,50	31,57	26,17	22,20	32,20
W30.114_D	[15]	88,50	37,02	31,85	27,28	37,28
W30.114_D	[15]	58,50	34,62	29,43	24,73	34,73
W30.114_D	[15]	28,50	33,64	28,18	23,62	33,64
W30.114_D	[15]	70,50	34,86	29,67	24,97	34,97
W30.114_D	[15]	40,50	33,91	28,65	24,00	34,00
W30.114_D	[15]	10,50	31,63	26,14	22,20	32,20
W30.114_E	[15]	73,50	34,92	29,74	25,03	35,03
W30.114_E	[15]	43,50	34,10	28,86	24,19	34,19
W30.114_E	[15]	13,50	33,35	27,96	23,71	33,71
W30.114_F	[15]	76,50	35,00	29,82	25,11	35,11
W30.114_F	[15]	46,50	34,25	29,02	24,34	34,34
W30.114_F	[15]	16,50	33,44	28,02	23,81	33,81
W30.115_A	[16]	79,50	44,22	39,20	34,23	44,23
W30.115_A	[16]	49,50	43,46	38,44	33,48	43,48
W30.115_A	[16]	19,50	41,93	36,89	31,94	41,94
W30.115_A	[16]	61,50	43,85	38,82	33,86	43,86
W30.115_A	[16]	31,50	42,53	37,50	32,55	42,55
W30.115_A	[16]	1,50	40,18	35,13	30,20	40,20
W30.115_B	[16]	82,50	44,27	39,24	34,28	44,28
W30.115_B	[16]	52,50	43,58	38,56	33,60	43,60
W30.115_B	[16]	22,50	42,05	37,01	32,06	42,06
W30.115_B	[16]	64,50	43,92	38,90	33,93	43,93
W30.115_B	[16]	34,50	42,67	37,64	32,69	42,69
W30.115_B	[16]	4,50	40,41	35,37	30,43	40,43
W30.115_C	[16]	85,50	44,28	39,26	34,30	44,30
W30.115_C	[16]	55,50	43,68	38,66	33,70	43,70
W30.115_C	[16]	25,50	42,22	37,19	32,24	42,24
W30.115_C	[16]	67,50	43,99	38,97	34,00	44,00
W30.115_C	[16]	37,50	42,83	37,80	32,84	42,84
W30.115_C	[16]	7,50	40,55	35,50	30,56	40,56
W30.115_D	[16]	88,50	44,33	39,30	34,39	44,39
W30.115_D	[16]	58,50	43,77	38,74	33,78	43,78
W30.115_D	[16]	28,50	42,41	37,37	32,42	42,42
W30.115_D	[16]	70,50	44,05	39,03	34,07	44,07
W30.115_D	[16]	40,50	43,00	37,97	33,02	43,02
W30.115_D	[16]	10,50	40,87	35,82	30,88	40,88
W30.115_E	[16]	73,50	44,11	39,09	34,12	44,12
W30.115_E	[16]	43,50	43,18	38,15	33,19	43,19
W30.115_E	[16]	13,50	41,37	36,32	31,37	41,37
W30.115_F	[16]	76,50	44,16	39,14	34,18	44,18
W30.115_F	[16]	46,50	43,33	38,30	33,34	43,34
W30.115_F	[16]	16,50	41,83	36,79	31,84	41,84
W30.116_A	[17]	79,50	45,67	40,66	35,69	45,69
W30.116_A	[17]	49,50	45,16	40,14	35,17	45,17
W30.116_A	[17]	19,50	43,19	38,15	33,19	43,19
W30.116_A	[17]	61,50	45,42	40,40	35,43	45,43
W30.116_A	[17]	31,50	44,15	39,12	34,15	44,15
W30.116_A	[17]	1,50	40,54	35,49	30,55	40,55
W30.116_B	[17]	82,50	45,71	40,69	35,72	45,72
W30.116_B	[17]	52,50	45,24	40,22	35,25	45,25
W30.116_B	[17]	22,50	43,40	38,37	33,41	43,41
W30.116_B	[17]	64,50	45,47	40,45	35,48	45,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.116_B	[17]	34,50	44,33	39,30	34,33	44,33
W30.116_B	[17]	4,50	40,97	35,93	30,98	40,98
W30.116_C	[17]	85,50	45,72	40,70	35,73	45,73
W30.116_C	[17]	55,50	45,31	40,29	35,32	45,32
W30.116_C	[17]	25,50	43,69	38,66	33,69	43,69
W30.116_C	[17]	67,50	45,52	40,50	35,53	45,53
W30.116_C	[17]	37,50	44,52	39,50	34,53	44,53
W30.116_C	[17]	7,50	41,10	36,06	31,11	41,11
W30.116_D	[17]	88,50	45,75	40,73	35,78	45,78
W30.116_D	[17]	58,50	45,37	40,35	35,38	45,38
W30.116_D	[17]	28,50	43,97	38,95	33,98	43,98
W30.116_D	[17]	70,50	45,56	40,54	35,57	45,57
W30.116_D	[17]	40,50	44,73	39,71	34,74	44,74
W30.116_D	[17]	10,50	41,40	36,35	31,40	41,40
W30.116_E	[17]	73,50	45,60	40,58	35,61	45,61
W30.116_E	[17]	43,50	44,93	39,91	34,94	44,94
W30.116_E	[17]	13,50	42,20	37,16	32,20	42,20
W30.116_F	[17]	76,50	45,64	40,62	35,65	45,65
W30.116_F	[17]	46,50	45,06	40,04	35,06	45,06
W30.116_F	[17]	16,50	43,02	37,98	33,02	43,02
W30.117_A	[18]	79,50	46,10	41,09	36,12	46,12
W30.117_A	[18]	49,50	45,63	40,61	35,64	45,64
W30.117_A	[18]	19,50	43,58	38,54	33,58	43,58
W30.117_A	[18]	61,50	45,88	40,86	35,89	45,89
W30.117_A	[18]	31,50	44,58	39,56	34,59	44,59
W30.117_A	[18]	1,50	41,04	35,99	31,05	41,05
W30.117_B	[18]	82,50	46,14	41,12	36,15	46,15
W30.117_B	[18]	52,50	45,71	40,69	35,72	45,72
W30.117_B	[18]	22,50	43,80	38,76	33,80	43,80
W30.117_B	[18]	64,50	45,92	40,91	35,93	45,93
W30.117_B	[18]	34,50	44,77	39,75	34,78	44,78
W30.117_B	[18]	4,50	41,55	36,52	31,57	41,57
W30.117_C	[18]	85,50	46,14	41,13	36,16	46,16
W30.117_C	[18]	55,50	45,78	40,76	35,78	45,78
W30.117_C	[18]	25,50	44,10	39,07	34,10	44,10
W30.117_C	[18]	67,50	45,96	40,95	35,97	45,97
W30.117_C	[18]	37,50	44,98	39,95	34,98	44,98
W30.117_C	[18]	7,50	41,68	36,63	31,69	41,69
W30.117_D	[18]	88,50	46,17	41,15	36,20	46,20
W30.117_D	[18]	58,50	45,83	40,81	35,84	45,84
W30.117_D	[18]	28,50	44,40	39,37	34,41	44,41
W30.117_D	[18]	70,50	46,00	40,99	36,01	46,01
W30.117_D	[18]	40,50	45,19	40,17	35,20	45,20
W30.117_D	[18]	10,50	41,74	36,69	31,74	41,74
W30.117_E	[18]	73,50	46,04	41,02	36,05	46,05
W30.117_E	[18]	43,50	45,40	40,38	35,41	45,41
W30.117_E	[18]	13,50	42,49	37,44	32,49	42,49
W30.117_F	[18]	76,50	46,07	41,06	36,08	46,08
W30.117_F	[18]	46,50	45,52	40,50	35,53	45,53
W30.117_F	[18]	16,50	43,40	38,36	33,40	43,40
W30.118_A	[19]	79,50	45,19	40,17	35,20	45,20
W30.118_A	[19]	49,50	44,55	39,52	34,56	44,56
W30.118_A	[19]	19,50	42,85	37,80	32,85	42,85
W30.118_A	[19]	61,50	44,89	39,87	34,90	44,90
W30.118_A	[19]	31,50	43,53	38,50	33,54	43,54
W30.118_A	[19]	1,50	41,45	36,41	31,47	41,47
W30.118_B	[19]	82,50	45,23	40,21	35,24	45,24
W30.118_B	[19]	52,50	44,66	39,64	34,67	44,67
W30.118_B	[19]	22,50	42,98	37,93	32,98	42,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.118_B	[19]	64,50	44,95	39,93	34,96	44,96
W30.118_B	[19]	34,50	43,70	38,66	33,71	43,71
W30.118_B	[19]	4,50	41,93	36,89	31,94	41,94
W30.118_C	[19]	85,50	45,24	40,22	35,26	45,26
W30.118_C	[19]	55,50	44,75	39,73	34,76	44,76
W30.118_C	[19]	25,50	43,17	38,13	33,18	43,18
W30.118_C	[19]	67,50	45,00	39,98	35,02	45,02
W30.118_C	[19]	37,50	43,88	38,84	33,89	43,89
W30.118_C	[19]	7,50	42,02	36,98	32,03	42,03
W30.118_D	[19]	88,50	45,27	40,24	35,31	45,31
W30.118_D	[19]	58,50	44,82	39,80	34,84	44,84
W30.118_D	[19]	28,50	43,38	38,34	33,39	43,39
W30.118_D	[19]	70,50	45,05	40,03	35,07	45,07
W30.118_D	[19]	40,50	44,07	39,04	34,08	44,08
W30.118_D	[19]	10,50	41,94	36,89	31,94	41,94
W30.118_E	[19]	73,50	45,10	40,08	35,12	45,12
W30.118_E	[19]	43,50	44,26	39,23	34,27	44,27
W30.118_E	[19]	13,50	42,24	37,18	32,23	42,24
W30.118_F	[19]	76,50	45,14	40,12	35,16	45,16
W30.118_F	[19]	46,50	44,41	39,38	34,42	44,42
W30.118_F	[19]	16,50	42,74	37,68	32,73	42,74
W30.119_A	[20]	79,50	45,18	40,16	35,20	45,20
W30.119_A	[20]	49,50	44,51	39,47	34,52	44,52
W30.119_A	[20]	19,50	42,91	37,85	32,91	42,91
W30.119_A	[20]	61,50	44,87	39,84	34,88	44,88
W30.119_A	[20]	31,50	43,50	38,45	33,51	43,51
W30.119_A	[20]	1,50	41,81	36,77	31,83	41,83
W30.119_B	[20]	82,50	45,22	40,20	35,24	45,24
W30.119_B	[20]	52,50	44,62	39,59	34,63	44,63
W30.119_B	[20]	22,50	43,02	37,96	33,02	43,02
W30.119_B	[20]	64,50	44,93	39,91	34,95	44,95
W30.119_B	[20]	34,50	43,66	38,61	33,67	43,67
W30.119_B	[20]	4,50	42,19	37,15	32,20	42,20
W30.119_C	[20]	85,50	45,23	40,21	35,25	45,25
W30.119_C	[20]	55,50	44,72	39,69	34,73	44,73
W30.119_C	[20]	25,50	43,19	38,14	33,20	43,20
W30.119_C	[20]	67,50	44,99	39,97	35,01	45,01
W30.119_C	[20]	37,50	43,84	38,80	33,85	43,85
W30.119_C	[20]	7,50	42,22	37,16	32,22	42,22
W30.119_D	[20]	88,50	45,26	40,24	35,30	45,30
W30.119_D	[20]	58,50	44,79	39,77	34,81	44,81
W30.119_D	[20]	28,50	43,35	38,30	33,35	43,35
W30.119_D	[20]	70,50	45,04	40,02	35,06	45,06
W30.119_D	[20]	40,50	44,03	38,99	34,04	44,04
W30.119_D	[20]	10,50	42,29	37,23	32,28	42,29
W30.119_E	[20]	73,50	45,09	40,07	35,11	45,11
W30.119_E	[20]	43,50	44,21	39,17	34,22	44,22
W30.119_E	[20]	13,50	42,52	37,46	32,51	42,52
W30.119_F	[20]	76,50	45,13	40,11	35,15	45,15
W30.119_F	[20]	46,50	44,36	39,33	34,37	44,37
W30.119_F	[20]	16,50	42,82	37,76	32,82	42,82
W30.120_A	[21]	79,50	45,16	40,14	35,18	45,18
W30.120_A	[21]	49,50	44,48	39,45	34,50	44,50
W30.120_A	[21]	19,50	42,99	37,93	33,00	43,00
W30.120_A	[21]	61,50	44,86	39,84	34,88	44,88
W30.120_A	[21]	31,50	43,49	38,44	33,50	43,50
W30.120_A	[21]	1,50	42,29	37,25	32,31	42,31
W30.120_B	[21]	82,50	45,21	40,18	35,23	45,23
W30.120_B	[21]	52,50	44,60	39,57	34,62	44,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.120_B	[21]	22,50	43,08	38,02	33,09	43,09
W30.120_B	[21]	64,50	44,93	39,91	34,95	44,95
W30.120_B	[21]	34,50	43,64	38,60	33,65	43,65
W30.120_B	[21]	4,50	42,54	37,50	32,56	42,56
W30.120_C	[21]	85,50	45,22	40,20	35,24	45,24
W30.120_C	[21]	55,50	44,70	39,67	34,72	44,72
W30.120_C	[21]	25,50	43,21	38,15	33,22	43,22
W30.120_C	[21]	67,50	45,00	39,97	35,02	45,02
W30.120_C	[21]	37,50	43,83	38,78	33,84	43,84
W30.120_C	[21]	7,50	42,64	37,59	32,65	42,65
W30.120_D	[21]	88,50	45,25	40,22	35,30	45,30
W30.120_D	[21]	58,50	44,78	39,76	34,80	44,80
W30.120_D	[21]	28,50	43,34	38,29	33,35	43,35
W30.120_D	[21]	70,50	45,05	40,03	35,07	45,07
W30.120_D	[21]	40,50	44,01	38,97	34,03	44,03
W30.120_D	[21]	10,50	42,71	37,65	32,71	42,71
W30.120_E	[21]	73,50	45,10	40,08	35,12	45,12
W30.120_E	[21]	43,50	44,19	39,15	34,20	44,20
W30.120_E	[21]	13,50	42,86	37,80	32,86	42,86
W30.120_F	[21]	76,50	45,12	40,10	35,14	45,14
W30.120_F	[21]	46,50	44,34	39,31	34,36	44,36
W30.120_F	[21]	16,50	42,92	37,86	32,93	42,93
W30.121_A	[22]	79,50	45,28	40,26	35,30	45,30
W30.121_A	[22]	49,50	44,58	39,54	34,60	44,60
W30.121_A	[22]	19,50	43,11	38,05	33,13	43,13
W30.121_A	[22]	61,50	44,96	39,94	34,99	44,99
W30.121_A	[22]	31,50	43,59	38,54	33,61	43,61
W30.121_A	[22]	1,50	42,30	37,25	32,32	42,32
W30.121_B	[22]	82,50	45,32	40,30	35,35	45,35
W30.121_B	[22]	52,50	44,70	39,66	34,72	44,72
W30.121_B	[22]	22,50	43,20	38,13	33,21	43,21
W30.121_B	[22]	64,50	45,04	40,01	35,06	45,06
W30.121_B	[22]	34,50	43,75	38,69	33,76	43,76
W30.121_B	[22]	4,50	42,41	37,37	32,43	42,43
W30.121_C	[22]	85,50	45,34	40,32	35,37	45,37
W30.121_C	[22]	55,50	44,79	39,76	34,82	44,82
W30.121_C	[22]	25,50	43,32	38,26	33,33	43,33
W30.121_C	[22]	67,50	45,10	40,08	35,13	45,13
W30.121_C	[22]	37,50	43,93	38,88	33,94	43,94
W30.121_C	[22]	7,50	42,72	37,67	32,73	42,73
W30.121_D	[22]	88,50	45,37	40,34	35,42	45,42
W30.121_D	[22]	58,50	44,88	39,85	34,91	44,91
W30.121_D	[22]	28,50	43,45	38,39	33,46	43,46
W30.121_D	[22]	70,50	45,16	40,14	35,18	45,18
W30.121_D	[22]	40,50	44,12	39,07	34,13	44,13
W30.121_D	[22]	10,50	42,84	37,78	32,85	42,85
W30.121_E	[22]	73,50	45,21	40,19	35,24	45,24
W30.121_E	[22]	43,50	44,29	39,25	34,31	44,31
W30.121_E	[22]	13,50	43,01	37,94	33,01	43,01
W30.121_F	[22]	76,50	45,23	40,21	35,26	45,26
W30.121_F	[22]	46,50	44,44	39,40	34,46	44,46
W30.121_F	[22]	16,50	43,05	37,98	33,06	43,06
W30.122_A	[23]	79,50	45,33	40,31	35,36	45,36
W30.122_A	[23]	49,50	44,63	39,58	34,64	44,64
W30.122_A	[23]	19,50	43,19	38,12	33,20	43,20
W30.122_A	[23]	61,50	45,01	39,97	35,03	45,03
W30.122_A	[23]	31,50	43,65	38,59	33,66	43,66
W30.122_A	[23]	1,50	41,97	36,91	32,00	42,00
W30.122_B	[23]	82,50	45,38	40,36	35,41	45,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.122_B	[23]	52,50	44,74	39,70	34,76	44,76
W30.122_B	[23]	22,50	43,27	38,20	33,28	43,28
W30.122_B	[23]	64,50	45,08	40,05	35,10	45,10
W30.122_B	[23]	34,50	43,80	38,74	33,81	43,81
W30.122_B	[23]	4,50	42,13	37,07	32,14	42,14
W30.122_C	[23]	85,50	45,40	40,37	35,43	45,43
W30.122_C	[23]	55,50	44,84	39,80	34,86	44,86
W30.122_C	[23]	25,50	43,38	38,32	33,40	43,40
W30.122_C	[23]	67,50	45,15	40,12	35,17	45,17
W30.122_C	[23]	37,50	43,99	38,93	34,00	44,00
W30.122_C	[23]	7,50	42,76	37,69	32,76	42,76
W30.122_D	[23]	88,50	45,43	40,41	35,49	45,49
W30.122_D	[23]	58,50	44,92	39,89	34,95	44,95
W30.122_D	[23]	28,50	43,51	38,44	33,52	43,52
W30.122_D	[23]	70,50	45,21	40,18	35,23	45,23
W30.122_D	[23]	40,50	44,18	39,12	34,19	44,19
W30.122_D	[23]	10,50	42,93	37,86	32,93	42,93
W30.122_E	[23]	73,50	45,26	40,24	35,29	45,29
W30.122_E	[23]	43,50	44,34	39,29	34,35	44,35
W30.122_E	[23]	13,50	43,10	38,02	33,10	43,10
W30.122_F	[23]	76,50	45,28	40,26	35,31	45,31
W30.122_F	[23]	46,50	44,49	39,44	34,50	44,50
W30.122_F	[23]	16,50	43,13	38,05	33,13	43,13
W30.123_A	[24]	79,50	45,37	40,34	35,40	45,40
W30.123_A	[24]	49,50	44,66	39,61	34,67	44,67
W30.123_A	[24]	19,50	43,25	38,17	33,26	43,26
W30.123_A	[24]	61,50	45,03	40,00	35,05	45,05
W30.123_A	[24]	31,50	43,70	38,63	33,71	43,71
W30.123_A	[24]	1,50	41,96	36,88	31,97	41,97
W30.123_B	[24]	82,50	45,42	40,39	35,46	45,46
W30.123_B	[24]	52,50	44,77	39,72	34,78	44,78
W30.123_B	[24]	22,50	43,33	38,24	33,33	43,33
W30.123_B	[24]	64,50	45,11	40,07	35,13	45,13
W30.123_B	[24]	34,50	43,85	38,78	33,86	43,86
W30.123_B	[24]	4,50	42,09	37,00	32,09	42,09
W30.123_C	[24]	85,50	45,47	40,44	35,52	45,52
W30.123_C	[24]	55,50	44,86	39,82	34,88	44,88
W30.123_C	[24]	25,50	43,44	38,35	33,44	43,44
W30.123_C	[24]	67,50	45,18	40,14	35,20	45,20
W30.123_C	[24]	37,50	44,04	38,97	34,05	44,05
W30.123_C	[24]	7,50	42,79	37,71	32,79	42,79
W30.123_D	[24]	88,50	45,51	40,48	35,57	45,57
W30.123_D	[24]	58,50	44,95	39,91	34,97	44,97
W30.123_D	[24]	28,50	43,56	38,48	33,56	43,56
W30.123_D	[24]	70,50	45,24	40,20	35,26	45,26
W30.123_D	[24]	40,50	44,22	39,16	34,23	44,23
W30.123_D	[24]	10,50	43,00	37,91	32,99	43,00
W30.123_E	[24]	73,50	45,29	40,26	35,32	45,32
W30.123_E	[24]	43,50	44,39	39,33	34,39	44,39
W30.123_E	[24]	13,50	43,16	38,08	33,16	43,16
W30.123_F	[24]	76,50	45,32	40,29	35,35	45,35
W30.123_F	[24]	46,50	44,53	39,47	34,54	44,54
W30.123_F	[24]	16,50	43,20	38,11	33,20	43,20
W30.124_A	[25]	79,50	45,67	40,63	35,70	45,70
W30.124_A	[25]	49,50	44,94	39,87	34,94	44,94
W30.124_A	[25]	19,50	43,61	38,50	33,59	43,61
W30.124_A	[25]	61,50	45,31	40,26	35,32	45,32
W30.124_A	[25]	31,50	44,00	38,91	33,99	44,00
W30.124_A	[25]	1,50	42,07	36,96	32,06	42,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.124_B	[25]	82,50	45,73	40,69	35,77	45,77
W30.124_B	[25]	52,50	45,04	39,98	35,05	45,05
W30.124_B	[25]	22,50	43,68	38,57	33,66	43,68
W30.124_B	[25]	64,50	45,38	40,34	35,40	45,40
W30.124_B	[25]	34,50	44,15	39,06	34,14	44,15
W30.124_B	[25]	4,50	42,23	37,10	32,20	42,23
W30.124_C	[25]	85,50	45,79	40,76	35,84	45,84
W30.124_C	[25]	55,50	45,13	40,08	35,14	45,14
W30.124_C	[25]	25,50	43,77	38,66	33,75	43,77
W30.124_C	[25]	67,50	45,45	40,41	35,47	45,47
W30.124_C	[25]	37,50	44,33	39,24	34,32	44,33
W30.124_C	[25]	7,50	43,10	37,99	33,08	43,10
W30.124_D	[25]	88,50	45,84	40,80	35,91	45,91
W30.124_D	[25]	58,50	45,22	40,17	35,24	45,24
W30.124_D	[25]	28,50	43,88	38,78	33,86	43,88
W30.124_D	[25]	70,50	45,52	40,48	35,54	45,54
W30.124_D	[25]	40,50	44,51	39,43	34,50	44,51
W30.124_D	[25]	10,50	43,36	38,25	33,33	43,36
W30.124_E	[25]	73,50	45,58	40,54	35,60	45,60
W30.124_E	[25]	43,50	44,67	39,59	34,66	44,67
W30.124_E	[25]	13,50	43,49	38,38	33,47	43,49
W30.124_F	[25]	76,50	45,61	40,57	35,63	45,63
W30.124_F	[25]	46,50	44,81	39,74	34,80	44,81
W30.124_F	[25]	16,50	43,54	38,43	33,52	43,54
W30.125_A	[26]	79,50	45,75	40,68	35,77	45,77
W30.125_A	[26]	49,50	45,05	39,93	35,04	45,05
W30.125_A	[26]	19,50	43,81	38,58	33,73	43,81
W30.125_A	[26]	61,50	45,40	40,31	35,41	45,41
W30.125_A	[26]	31,50	44,18	38,98	34,11	44,18
W30.125_A	[26]	1,50	42,63	37,38	32,54	42,63
W30.125_B	[26]	82,50	45,81	40,74	35,85	45,85
W30.125_B	[26]	52,50	45,15	40,04	35,15	45,15
W30.125_B	[26]	22,50	43,87	38,65	33,79	43,87
W30.125_B	[26]	64,50	45,47	40,38	35,48	45,48
W30.125_B	[26]	34,50	44,32	39,13	34,26	44,32
W30.125_B	[26]	4,50	42,78	37,50	32,66	42,78
W30.125_C	[26]	85,50	45,87	40,81	35,93	45,93
W30.125_C	[26]	55,50	45,24	40,13	35,24	45,24
W30.125_C	[26]	25,50	43,95	38,74	33,88	43,95
W30.125_C	[26]	67,50	45,54	40,45	35,55	45,55
W30.125_C	[26]	37,50	44,49	39,31	34,44	44,49
W30.125_C	[26]	7,50	43,44	38,20	33,34	43,44
W30.125_D	[26]	88,50	45,92	40,85	36,00	46,00
W30.125_D	[26]	58,50	45,32	40,22	35,32	45,32
W30.125_D	[26]	28,50	44,06	38,85	33,99	44,06
W30.125_D	[26]	70,50	45,60	40,52	35,62	45,62
W30.125_D	[26]	40,50	44,66	39,50	34,62	44,66
W30.125_D	[26]	10,50	43,70	38,47	33,61	43,70
W30.125_E	[26]	73,50	45,66	40,58	35,68	45,68
W30.125_E	[26]	43,50	44,80	39,65	34,77	44,80
W30.125_E	[26]	13,50	43,66	38,43	33,57	43,66
W30.125_F	[26]	76,50	45,70	40,62	35,71	45,71
W30.125_F	[26]	46,50	44,94	39,80	34,91	44,94
W30.125_F	[26]	16,50	43,74	38,51	33,66	43,74
W30.126_A	[27]	79,50	45,75	39,93	35,01	45,75
W30.126_A	[27]	49,50	45,52	39,25	34,34	45,52
W30.126_A	[27]	19,50	45,06	37,77	32,90	45,06
W30.126_A	[27]	61,50	45,66	39,60	34,69	45,66
W30.126_A	[27]	31,50	45,11	38,24	33,36	45,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.126_A	[27]	1,50	43,36	36,58	31,71	43,36
W30.126_B	[27]	82,50	45,78	39,98	35,08	45,78
W30.126_B	[27]	52,50	45,58	39,35	34,44	45,58
W30.126_B	[27]	22,50	45,07	37,86	32,98	45,07
W30.126_B	[27]	64,50	45,68	39,67	34,75	45,68
W30.126_B	[27]	34,50	45,17	38,41	33,52	45,17
W30.126_B	[27]	4,50	44,14	36,60	31,73	44,14
W30.126_C	[27]	85,50	45,81	40,06	35,17	45,81
W30.126_C	[27]	55,50	45,61	39,44	34,53	45,61
W30.126_C	[27]	25,50	45,09	37,96	33,08	45,09
W30.126_C	[27]	67,50	45,70	39,73	34,81	45,70
W30.126_C	[27]	37,50	45,25	38,60	33,71	45,25
W30.126_C	[27]	7,50	44,86	37,19	32,31	44,86
W30.126_D	[27]	88,50	45,85	40,13	35,28	45,85
W30.126_D	[27]	58,50	45,64	39,52	34,61	45,64
W30.126_D	[27]	28,50	45,10	38,09	33,21	45,10
W30.126_D	[27]	70,50	45,72	39,79	34,87	45,72
W30.126_D	[27]	40,50	45,35	38,80	33,90	45,35
W30.126_D	[27]	10,50	45,05	37,55	32,67	45,05
W30.126_E	[27]	73,50	45,73	39,85	34,93	45,73
W30.126_E	[27]	43,50	45,42	38,97	34,06	45,42
W30.126_E	[27]	13,50	45,09	37,64	32,77	45,09
W30.126_F	[27]	76,50	45,73	39,87	34,95	45,73
W30.126_F	[27]	46,50	45,46	39,11	34,21	45,46
W30.126_F	[27]	16,50	45,06	37,72	32,85	45,06
W30.127_A	[28]	79,50	45,45	37,85	33,03	45,45
W30.127_A	[28]	49,50	45,14	37,38	32,56	45,14
W30.127_A	[28]	19,50	44,52	35,29	30,58	44,52
W30.127_A	[28]	61,50	45,54	37,68	32,86	45,54
W30.127_A	[28]	31,50	44,51	36,15	31,39	44,51
W30.127_A	[28]	1,50	43,42	35,34	30,55	43,42
W30.127_B	[28]	82,50	45,44	37,92	33,12	45,44
W30.127_B	[28]	52,50	45,37	37,49	32,67	45,37
W30.127_B	[28]	22,50	44,53	35,49	30,77	44,53
W30.127_B	[28]	64,50	45,59	37,73	32,90	45,59
W30.127_B	[28]	34,50	44,56	36,38	31,61	44,56
W30.127_B	[28]	4,50	44,52	35,17	30,39	44,52
W30.127_C	[28]	85,50	45,48	38,07	33,29	45,48
W30.127_C	[28]	55,50	45,36	37,57	32,74	45,36
W30.127_C	[28]	25,50	44,56	35,70	30,97	44,56
W30.127_C	[28]	67,50	45,59	37,76	32,94	45,59
W30.127_C	[28]	37,50	44,63	36,62	31,83	44,63
W30.127_C	[28]	7,50	44,85	35,12	30,37	44,85
W30.127_D	[28]	88,50	45,65	38,45	33,74	45,65
W30.127_D	[28]	58,50	45,40	37,63	32,80	45,40
W30.127_D	[28]	28,50	44,53	35,92	31,17	44,53
W30.127_D	[28]	70,50	45,57	37,80	32,97	45,57
W30.127_D	[28]	40,50	44,72	36,85	32,06	44,72
W30.127_D	[28]	10,50	44,80	35,01	30,29	44,80
W30.127_E	[28]	73,50	45,54	37,82	33,00	45,54
W30.127_E	[28]	43,50	44,83	37,07	32,26	44,83
W30.127_E	[28]	13,50	44,76	35,01	30,32	44,76
W30.127_F	[28]	76,50	45,47	37,80	32,98	45,47
W30.127_F	[28]	46,50	44,91	37,23	32,42	44,91
W30.127_F	[28]	16,50	44,52	35,12	30,42	44,52
W30.128_A	[29]	79,50	46,08	36,99	33,05	46,08
W30.128_A	[29]	49,50	46,12	36,71	32,88	46,12
W30.128_A	[29]	19,50	45,39	34,76	31,39	45,39
W30.128_A	[29]	61,50	46,36	36,90	33,00	46,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W30.128_A	[29]	31,50	45,16	35,59	32,03	45,16
W30.128_A	[29]	1,50	44,50	34,57	30,92	44,50
W30.128_B	[29]	82,50	46,05	37,08	33,12	46,05
W30.128_B	[29]	52,50	46,26	36,80	32,94	46,26
W30.128_B	[29]	22,50	45,34	34,98	31,57	45,34
W30.128_B	[29]	64,50	46,32	36,91	33,01	46,32
W30.128_B	[29]	34,50	45,19	35,81	32,20	45,19
W30.128_B	[29]	4,50	45,78	34,43	30,85	45,78
W30.128_C	[29]	85,50	46,06	37,27	33,29	46,06
W30.128_C	[29]	55,50	46,34	36,85	32,98	46,34
W30.128_C	[29]	25,50	45,31	35,18	31,72	45,31
W30.128_C	[29]	67,50	46,26	36,92	33,01	46,26
W30.128_C	[29]	37,50	45,28	36,04	32,39	45,28
W30.128_C	[29]	7,50	45,92	34,31	30,83	45,92
W30.128_D	[29]	88,50	46,21	37,76	33,77	46,21
W30.128_D	[29]	58,50	46,40	36,88	32,99	46,40
W30.128_D	[29]	28,50	45,23	35,38	31,87	45,23
W30.128_D	[29]	70,50	46,21	36,93	33,01	46,21
W30.128_D	[29]	40,50	45,46	36,25	32,55	45,46
W30.128_D	[29]	10,50	45,89	34,33	30,92	45,89
W30.128_E	[29]	73,50	46,17	36,94	33,02	46,17
W30.128_E	[29]	43,50	45,89	36,45	32,68	45,89
W30.128_E	[29]	13,50	45,82	34,40	31,04	45,82
W30.128_F	[29]	76,50	46,12	36,95	33,01	46,12
W30.128_F	[29]	46,50	46,13	36,59	32,79	46,13
W30.128_F	[29]	16,50	45,46	34,58	31,26	45,46
W30.129_A	[30]	79,50	48,13	39,95	38,46	48,46
W30.129_A	[30]	49,50	48,31	40,02	38,73	48,73
W30.129_A	[30]	19,50	47,40	38,45	37,46	47,46
W30.129_A	[30]	61,50	48,28	40,04	38,66	48,66
W30.129_A	[30]	31,50	47,25	39,06	37,93	47,93
W30.129_A	[30]	1,50	46,89	36,84	35,32	46,89
W30.129_B	[30]	82,50	48,11	39,95	38,41	48,41
W30.129_B	[30]	52,50	48,31	40,05	38,72	48,72
W30.129_B	[30]	22,50	47,32	38,62	37,62	47,62
W30.129_B	[30]	64,50	48,26	40,03	38,63	48,63
W30.129_B	[30]	34,50	47,38	39,39	38,27	48,27
W30.129_B	[30]	4,50	47,88	37,04	35,70	47,88
W30.129_C	[30]	85,50	48,12	40,00	38,41	48,41
W30.129_C	[30]	55,50	48,34	40,06	38,71	48,71
W30.129_C	[30]	25,50	47,29	38,76	37,72	47,72
W30.129_C	[30]	67,50	48,24	40,02	38,60	48,60
W30.129_C	[30]	37,50	47,73	39,63	38,48	48,48
W30.129_C	[30]	7,50	47,95	37,46	36,30	47,95
W30.129_D	[30]	88,50	48,19	40,19	38,46	48,46
W30.129_D	[30]	58,50	48,30	40,05	38,68	48,68
W30.129_D	[30]	28,50	47,29	38,89	37,78	47,78
W30.129_D	[30]	70,50	48,21	40,00	38,57	48,57
W30.129_D	[30]	40,50	48,01	39,82	38,65	48,65
W30.129_D	[30]	10,50	47,97	38,01	37,03	47,97
W30.129_E	[30]	73,50	48,19	39,98	38,54	48,54
W30.129_E	[30]	43,50	48,07	39,92	38,70	48,70
W30.129_E	[30]	13,50	47,93	38,23	37,28	47,93
W30.129_F	[30]	76,50	48,16	39,96	38,50	48,50
W30.129_F	[30]	46,50	48,15	39,98	38,72	48,72
W30.129_F	[30]	16,50	47,47	38,32	37,36	47,47
W31.01_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	41,71	33,60	32,97	42,97
W31.01_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	41,88	33,69	33,04	43,04
W31.01_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	42,24	33,87	33,16	43,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W31.02_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	41,83	33,92	32,94	42,94
W31.02_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	42,01	34,01	33,01	43,01
W31.02_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	42,38	34,21	33,14	43,14
W31.03_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	41,70	34,03	33,04	43,04
W31.03_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	41,92	34,14	33,13	43,13
W31.03_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	42,32	34,43	33,29	43,29
W31.04_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	31,03	25,12	22,15	32,15
W31.04_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	32,06	25,81	22,63	32,63
W31.04_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	33,53	27,52	24,18	34,18
W31.05_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	30,47	24,29	20,85	30,85
W31.05_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	31,06	24,90	21,40	31,40
W31.05_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	32,63	26,61	22,97	32,97
W31.06_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	29,24	23,69	19,56	29,56
W31.06_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	29,84	24,29	20,16	30,16
W31.06_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	31,59	25,99	21,89	31,89
W31.07_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	39,95	34,86	29,96	39,96
W31.07_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	39,95	34,85	29,97	39,97
W31.07_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	40,03	34,90	30,05	40,05
W31.08_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	40,68	35,58	30,69	40,69
W31.08_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	40,71	35,61	30,72	40,72
W31.08_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	40,82	35,69	30,83	40,83
W31.09_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	41,93	36,83	31,94	41,94
W31.09_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	42,03	36,93	32,04	42,04
W31.09_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	42,18	37,05	32,18	42,18
W31.10_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	41,23	36,18	31,25	41,25
W31.10_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	41,40	36,35	31,43	41,43
W31.10_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	41,57	36,52	31,59	41,59
W31.11_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	38,57	33,34	28,59	38,59
W31.11_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	38,88	33,67	28,90	38,90
W31.11_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	39,09	33,90	29,11	39,11
W31.12_A	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	26,50	37,17	30,88	26,91	37,17
W31.12_B	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	29,50	37,43	31,23	27,18	37,43
W31.12_C	Brede Hilledijk 95 en Bundweg 6, Santos	32,50	37,58	31,44	27,35	37,58
W32.100_A	[8]	1,50	31,42	25,91	21,59	31,59
W32.100_B	[8]	4,50	31,64	26,16	21,81	31,81
W32.100_C	[8]	7,50	29,99	24,20	20,25	30,25
W32.100_D	[8]	10,50	30,15	24,38	20,47	30,47
W32.100_E	[8]	13,50	30,34	24,53	20,73	30,73
W32.100_F	[8]	16,50	31,88	26,16	22,27	32,27
W32.101_A	[9]	1,50	30,56	25,29	20,58	30,58
W32.101_B	[9]	4,50	30,47	25,20	20,51	30,51
W32.101_C	[9]	7,50	29,24	23,87	19,33	29,33
W32.101_D	[9]	10,50	29,19	23,79	19,32	29,32
W32.101_E	[9]	13,50	29,33	23,89	19,56	29,56
W32.101_F	[9]	16,50	30,97	25,56	21,50	31,50
W32.102_A	[10]	1,50	30,69	25,49	20,81	30,81
W32.102_B	[10]	4,50	30,05	24,82	20,21	30,21
W32.102_C	[10]	7,50	28,68	23,35	18,93	28,93
W32.102_D	[10]	10,50	28,37	22,99	18,70	28,70
W32.102_E	[10]	13,50	28,60	23,18	19,03	29,03
W32.102_F	[10]	16,50	30,33	24,93	21,06	31,06
W32.103_A	[18]	1,50	38,07	32,92	28,10	38,10
W32.103_B	[18]	4,50	38,32	33,17	28,34	38,34
W32.103_C	[18]	7,50	39,30	34,17	29,31	39,31
W32.103_D	[18]	10,50	39,36	34,21	29,36	39,36
W32.103_E	[18]	13,50	39,31	34,13	29,29	39,31
W32.103_F	[18]	16,50	39,48	34,21	29,44	39,48
W32.104_A	[19]	1,50	31,45	26,25	21,65	31,65
W32.104_B	[19]	4,50	31,57	26,37	21,78	31,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.104_C	[19]	7,50	31,72	26,50	21,90	31,90
W32.104_D	[19]	10,50	31,66	26,41	21,82	31,82
W32.104_E	[19]	13,50	31,68	26,38	21,82	31,82
W32.104_F	[19]	16,50	31,74	26,39	21,86	31,86
W32.105_A	[20]	1,50	28,78	23,27	19,32	29,32
W32.105_B	[20]	4,50	28,73	23,22	19,30	29,30
W32.105_C	[20]	7,50	28,81	23,24	19,32	29,32
W32.105_D	[20]	10,50	29,09	23,47	19,54	29,54
W32.105_E	[20]	13,50	29,27	23,57	19,68	29,68
W32.105_F	[20]	16,50	30,01	24,00	20,51	30,51
W32.106_A	[21]	1,50	32,74	25,43	22,84	32,84
W32.106_B	[21]	4,50	33,03	25,55	23,00	33,03
W32.106_C	[21]	7,50	33,26	25,73	23,19	33,26
W32.106_D	[21]	10,50	33,49	25,90	23,37	33,49
W32.106_E	[21]	13,50	33,72	26,05	23,53	33,72
W32.106_F	[21]	16,50	34,03	26,29	23,75	34,03
W32.107_A	[22]	1,50	40,86	33,63	32,60	42,60
W32.107_B	[22]	4,50	40,91	33,67	32,62	42,62
W32.107_C	[22]	7,50	41,22	33,78	32,72	42,72
W32.107_D	[22]	10,50	41,63	34,05	33,01	43,01
W32.107_E	[22]	13,50	42,09	34,33	33,30	43,30
W32.107_F	[22]	16,50	42,54	34,61	33,60	43,60
W32.108_A	[23]	1,50	40,03	32,74	31,87	41,87
W32.108_B	[23]	4,50	39,98	32,69	31,82	41,82
W32.108_C	[23]	7,50	40,29	32,68	31,81	41,81
W32.108_D	[23]	10,50	40,73	32,89	32,05	42,05
W32.108_E	[23]	13,50	41,23	33,16	32,35	42,35
W32.108_F	[23]	16,50	41,75	33,51	32,69	42,69
W32.109_A	[24]	1,50	40,87	33,21	32,20	42,20
W32.109_B	[24]	4,50	40,93	33,26	32,23	42,23
W32.109_C	[24]	7,50	41,27	33,35	32,34	42,34
W32.109_D	[24]	10,50	41,71	33,66	32,72	42,72
W32.109_E	[24]	13,50	42,21	33,95	33,05	43,05
W32.109_F	[24]	16,50	42,82	34,37	33,46	43,46
W32.110_A	[1]	109,50	42,82	34,59	33,30	43,30
W32.110_A	[1]	79,50	42,79	34,60	33,22	43,22
W32.110_A	[1]	49,50	41,70	34,05	32,78	42,78
W32.110_A	[1]	19,50	39,61	32,30	30,84	40,84
W32.110_A	[1]	121,50	43,05	34,71	33,33	43,33
W32.110_A	[1]	91,50	42,80	34,76	33,30	43,30
W32.110_A	[1]	61,50	41,94	34,32	33,03	43,03
W32.110_A	[1]	31,50	41,07	33,66	32,12	42,12
W32.110_A	[1]	1,50	26,62	20,98	16,98	26,98
W32.110_B	[1]	112,50	42,85	34,63	33,31	43,31
W32.110_B	[1]	82,50	42,82	34,66	33,25	43,25
W32.110_B	[1]	52,50	41,75	34,13	32,86	42,86
W32.110_B	[1]	22,50	40,13	32,73	31,27	41,27
W32.110_B	[1]	124,50	43,17	34,75	33,33	43,33
W32.110_B	[1]	94,50	42,81	34,77	33,30	43,30
W32.110_B	[1]	64,50	42,09	34,37	33,05	43,05
W32.110_B	[1]	34,50	41,30	34,00	32,35	42,35
W32.110_B	[1]	4,50	26,59	20,97	17,05	27,05
W32.110_C	[1]	115,50	42,88	34,64	33,31	43,31
W32.110_C	[1]	85,50	42,81	34,70	33,27	43,27
W32.110_C	[1]	55,50	41,82	34,21	32,93	42,93
W32.110_C	[1]	25,50	40,45	33,09	31,59	41,59
W32.110_C	[1]	127,50	43,30	34,89	33,39	43,39
W32.110_C	[1]	97,50	42,81	34,78	33,30	43,30
W32.110_C	[1]	67,50	42,25	34,42	33,09	43,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.110_C	[1]	37,50	41,09	33,48	32,21	42,21
W32.110_C	[1]	7,50	27,01	21,41	17,46	27,46
W32.110_D	[1]	118,50	42,92	34,68	33,32	43,32
W32.110_D	[1]	88,50	42,79	34,72	33,28	43,28
W32.110_D	[1]	58,50	41,88	34,27	32,98	42,98
W32.110_D	[1]	28,50	40,90	33,44	31,89	41,89
W32.110_D	[1]	100,50	42,82	34,79	33,30	43,30
W32.110_D	[1]	70,50	42,55	34,46	33,13	43,13
W32.110_D	[1]	40,50	41,42	33,69	32,43	42,43
W32.110_D	[1]	10,50	27,88	22,33	18,33	28,33
W32.110_E	[1]	103,50	42,84	34,80	33,30	43,30
W32.110_E	[1]	73,50	42,70	34,51	33,16	43,16
W32.110_E	[1]	43,50	41,55	33,87	32,62	42,62
W32.110_E	[1]	13,60	29,59	24,12	20,05	30,05
W32.110_F	[1]	106,50	42,80	34,57	33,30	43,30
W32.110_F	[1]	76,50	42,73	34,56	33,19	43,19
W32.110_F	[1]	46,50	41,63	33,97	32,71	42,71
W32.110_F	[1]	16,50	31,14	25,46	22,16	32,16
W32.111_A	[2]	109,50	42,45	34,03	32,98	42,98
W32.111_A	[2]	79,50	42,46	34,13	32,92	42,92
W32.111_A	[2]	49,50	41,36	33,57	32,47	42,47
W32.111_A	[2]	19,50	39,18	32,11	30,65	40,65
W32.111_A	[2]	121,50	42,59	34,13	32,99	42,99
W32.111_A	[2]	91,50	42,48	34,25	32,98	42,98
W32.111_A	[2]	61,50	41,59	33,87	32,73	42,73
W32.111_A	[2]	31,50	40,70	33,13	31,76	41,76
W32.111_A	[2]	1,50	27,41	21,91	17,71	27,71
W32.111_B	[2]	112,50	42,47	34,06	32,98	42,98
W32.111_B	[2]	82,50	42,49	34,17	32,94	42,94
W32.111_B	[2]	52,50	41,42	33,64	32,54	42,54
W32.111_B	[2]	22,50	39,87	32,46	31,01	41,01
W32.111_B	[2]	124,50	42,80	34,18	33,01	43,01
W32.111_B	[2]	94,50	42,47	34,26	32,99	42,99
W32.111_B	[2]	64,50	41,72	33,91	32,75	42,75
W32.111_B	[2]	34,50	40,92	33,49	32,00	42,00
W32.111_B	[2]	4,50	27,72	22,27	18,07	28,07
W32.111_C	[2]	115,50	42,50	34,07	32,98	42,98
W32.111_C	[2]	85,50	42,51	34,21	32,96	42,96
W32.111_C	[2]	55,50	41,47	33,73	32,62	42,62
W32.111_C	[2]	25,50	40,21	32,71	31,28	41,28
W32.111_C	[2]	127,50	42,97	34,32	33,05	43,05
W32.111_C	[2]	97,50	42,47	34,26	32,98	42,98
W32.111_C	[2]	67,50	41,90	33,96	32,79	42,79
W32.111_C	[2]	37,50	40,75	33,01	31,89	41,89
W32.111_C	[2]	7,50	28,19	22,78	18,56	28,56
W32.111_D	[2]	118,50	42,54	34,10	32,99	42,99
W32.111_D	[2]	88,50	42,51	34,22	32,97	42,97
W32.111_D	[2]	58,50	41,54	33,81	32,68	42,68
W32.111_D	[2]	28,50	40,53	32,92	31,51	41,51
W32.111_D	[2]	100,50	42,47	34,27	32,98	42,98
W32.111_D	[2]	70,50	42,13	34,01	32,84	42,84
W32.111_D	[2]	40,50	41,09	33,22	32,12	42,12
W32.111_D	[2]	10,50	28,74	23,33	19,13	29,13
W32.111_E	[2]	103,50	42,48	34,27	32,98	42,98
W32.111_E	[2]	73,50	42,36	34,05	32,86	42,86
W32.111_E	[2]	43,50	41,22	33,38	32,29	42,29
W32.111_E	[2]	13,60	29,51	24,09	20,00	30,00
W32.111_F	[2]	106,50	42,44	34,02	32,98	42,98
W32.111_F	[2]	76,50	42,43	34,09	32,89	42,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.111_F	[2]	46,50	41,30	33,49	32,40	42,40
W32.111_F	[2]	16,50	30,70	25,11	21,87	31,87
W32.112_A	[3]	109,50	42,24	33,78	32,79	42,79
W32.112_A	[3]	79,50	42,26	33,90	32,73	42,73
W32.112_A	[3]	49,50	41,19	33,33	32,27	42,27
W32.112_A	[3]	19,50	38,79	31,88	30,46	40,46
W32.112_A	[3]	121,50	42,35	33,87	32,80	42,80
W32.112_A	[3]	91,50	42,32	34,00	32,79	42,79
W32.112_A	[3]	61,50	41,42	33,64	32,54	42,54
W32.112_A	[3]	31,50	40,51	32,88	31,50	41,50
W32.112_A	[3]	1,50	28,77	23,40	19,00	29,00
W32.112_B	[3]	112,50	42,26	33,81	32,79	42,79
W32.112_B	[3]	82,50	42,28	33,93	32,75	42,75
W32.112_B	[3]	52,50	41,25	33,41	32,34	42,34
W32.112_B	[3]	22,50	39,60	32,15	30,75	40,75
W32.112_B	[3]	124,50	42,43	33,92	32,82	42,82
W32.112_B	[3]	94,50	42,28	34,02	32,80	42,80
W32.112_B	[3]	64,50	41,48	33,68	32,56	42,56
W32.112_B	[3]	34,50	40,76	33,30	31,80	41,80
W32.112_B	[3]	4,50	28,99	23,64	19,23	29,23
W32.112_C	[3]	115,50	42,28	33,82	32,79	42,79
W32.112_C	[3]	85,50	42,31	33,97	32,77	42,77
W32.112_C	[3]	55,50	41,31	33,50	32,43	42,43
W32.112_C	[3]	25,50	40,05	32,42	31,02	41,02
W32.112_C	[3]	127,50	42,71	34,07	32,87	42,87
W32.112_C	[3]	97,50	42,27	34,03	32,80	42,80
W32.112_C	[3]	67,50	41,68	33,73	32,60	42,60
W32.112_C	[3]	37,50	40,57	32,75	31,68	41,68
W32.112_C	[3]	7,50	29,21	23,87	19,48	29,48
W32.112_D	[3]	118,50	42,31	33,85	32,80	42,80
W32.112_D	[3]	88,50	42,32	33,99	32,79	42,79
W32.112_D	[3]	58,50	41,36	33,58	32,50	42,50
W32.112_D	[3]	28,50	40,35	32,67	31,26	41,26
W32.112_D	[3]	100,50	42,27	34,02	32,79	42,79
W32.112_D	[3]	70,50	41,88	33,78	32,64	42,64
W32.112_D	[3]	40,50	40,92	32,98	31,91	41,91
W32.112_D	[3]	10,50	28,93	23,54	19,29	29,29
W32.112_E	[3]	103,50	42,27	34,03	32,79	42,79
W32.112_E	[3]	73,50	42,14	33,82	32,67	42,67
W32.112_E	[3]	43,50	41,05	33,15	32,09	42,09
W32.112_E	[3]	13,60	29,13	23,67	19,64	29,64
W32.112_F	[3]	106,50	42,23	33,77	32,79	42,79
W32.112_F	[3]	76,50	42,21	33,86	32,70	42,70
W32.112_F	[3]	46,50	41,13	33,26	32,20	42,20
W32.112_F	[3]	16,50	30,35	24,75	21,58	31,58
W32.113_A	[4]	109,50	33,59	28,37	23,71	33,71
W32.113_A	[4]	79,50	32,93	27,63	23,00	33,00
W32.113_A	[4]	49,50	32,57	27,02	22,42	32,57
W32.113_A	[4]	19,50	31,02	25,18	20,65	31,02
W32.113_A	[4]	121,50	34,68	29,52	24,81	34,81
W32.113_A	[4]	91,50	33,09	27,83	23,19	33,19
W32.113_A	[4]	61,50	32,86	27,43	22,81	32,86
W32.113_A	[4]	31,50	31,53	25,78	21,27	31,53
W32.113_A	[4]	1,50	32,44	26,98	22,24	32,44
W32.113_B	[4]	112,50	33,77	28,56	23,88	33,88
W32.113_B	[4]	82,50	32,96	27,67	23,04	33,04
W32.113_B	[4]	52,50	32,74	27,23	22,62	32,74
W32.113_B	[4]	22,50	31,15	25,35	20,82	31,15
W32.113_B	[4]	124,50	35,30	30,15	25,44	35,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.113_B	[4]	94,50	33,15	27,89	23,24	33,24
W32.113_B	[4]	64,50	32,89	27,47	22,85	32,89
W32.113_B	[4]	34,50	31,71	25,98	21,46	31,71
W32.113_B	[4]	4,50	31,73	26,19	21,49	31,73
W32.113_C	[4]	115,50	33,97	28,79	24,11	34,11
W32.113_C	[4]	85,50	33,00	27,72	23,08	33,08
W32.113_C	[4]	55,50	32,80	27,31	22,70	32,80
W32.113_C	[4]	25,50	31,26	25,51	20,99	31,26
W32.113_C	[4]	127,50	36,45	31,31	26,61	36,61
W32.113_C	[4]	97,50	33,21	27,96	23,31	33,31
W32.113_C	[4]	67,50	32,88	27,49	22,86	32,88
W32.113_C	[4]	37,50	31,88	26,18	21,65	31,88
W32.113_C	[4]	7,50	31,09	25,44	20,82	31,09
W32.113_D	[4]	118,50	34,28	29,10	24,41	34,41
W32.113_D	[4]	88,50	33,04	27,77	23,13	33,13
W32.113_D	[4]	58,50	32,86	27,39	22,77	32,86
W32.113_D	[4]	28,50	31,37	25,62	21,10	31,37
W32.113_D	[4]	100,50	33,28	28,03	23,38	33,38
W32.113_D	[4]	70,50	32,87	27,52	22,90	32,90
W32.113_D	[4]	40,50	32,04	26,38	21,83	32,04
W32.113_D	[4]	10,50	30,76	25,01	20,44	30,76
W32.113_E	[4]	103,50	33,35	28,13	23,47	33,47
W32.113_E	[4]	73,50	32,88	27,56	22,93	32,93
W32.113_E	[4]	43,50	32,22	26,60	22,03	32,22
W32.113_E	[4]	13,60	30,82	25,01	20,45	30,82
W32.113_F	[4]	106,50	33,46	28,24	23,58	33,58
W32.113_F	[4]	76,50	32,90	27,59	22,96	32,96
W32.113_F	[4]	46,50	32,39	26,81	22,22	32,39
W32.113_F	[4]	16,50	30,91	25,06	20,51	30,91
W32.114_A	[5]	109,50	34,23	29,09	24,31	34,31
W32.114_A	[5]	79,50	33,47	28,26	23,50	33,50
W32.114_A	[5]	49,50	33,10	27,76	23,01	33,10
W32.114_A	[5]	19,50	31,25	25,71	21,02	31,25
W32.114_A	[5]	121,50	35,53	30,44	25,62	35,62
W32.114_A	[5]	91,50	33,65	28,46	23,70	33,70
W32.114_A	[5]	61,50	33,33	28,08	23,33	33,33
W32.114_A	[5]	31,50	31,99	26,45	21,76	31,99
W32.114_A	[5]	1,50	32,75	27,44	22,63	32,75
W32.114_B	[5]	112,50	34,44	29,31	24,51	34,51
W32.114_B	[5]	82,50	33,50	28,30	23,54	33,54
W32.114_B	[5]	52,50	33,22	27,92	23,17	33,22
W32.114_B	[5]	22,50	31,42	25,85	21,17	31,42
W32.114_B	[5]	124,50	36,22	31,14	26,31	36,31
W32.114_B	[5]	94,50	33,72	28,53	23,77	33,77
W32.114_B	[5]	64,50	33,35	28,11	23,36	33,36
W32.114_B	[5]	34,50	32,19	26,66	21,97	32,19
W32.114_B	[5]	4,50	31,54	26,14	21,39	31,54
W32.114_C	[5]	115,50	34,68	29,58	24,78	34,78
W32.114_C	[5]	85,50	33,54	28,34	23,58	33,58
W32.114_C	[5]	55,50	33,26	27,99	23,24	33,26
W32.114_C	[5]	25,50	31,60	26,03	21,35	31,60
W32.114_C	[5]	127,50	36,88	31,80	27,02	37,02
W32.114_C	[5]	97,50	33,77	28,61	23,84	33,84
W32.114_C	[5]	67,50	33,36	28,13	23,37	33,37
W32.114_C	[5]	37,50	32,38	26,87	22,17	32,38
W32.114_C	[5]	7,50	31,03	25,58	20,87	31,03
W32.114_D	[5]	118,50	35,05	29,95	25,14	35,14
W32.114_D	[5]	88,50	33,59	28,40	23,63	33,63
W32.114_D	[5]	58,50	33,30	28,05	23,29	33,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.114_D	[5]	28,50	31,80	26,24	21,55	31,80
W32.114_D	[5]	100,50	33,86	28,69	23,92	33,92
W32.114_D	[5]	70,50	33,39	28,16	23,40	33,40
W32.114_D	[5]	40,50	32,57	27,09	22,38	32,57
W32.114_D	[5]	10,50	31,32	25,88	21,15	31,32
W32.114_E	[5]	103,50	33,95	28,80	24,02	34,02
W32.114_E	[5]	73,50	33,41	28,19	23,43	33,43
W32.114_E	[5]	43,50	32,76	27,31	22,59	32,76
W32.114_E	[5]	13,60	30,94	25,46	20,76	30,94
W32.114_F	[5]	106,50	34,08	28,94	24,15	34,15
W32.114_F	[5]	76,50	33,44	28,22	23,47	33,47
W32.114_F	[5]	46,50	32,96	27,53	22,80	32,96
W32.114_F	[5]	16,50	31,06	25,55	20,86	31,06
W32.115_A	[6]	109,50	34,62	29,51	24,71	34,71
W32.115_A	[6]	79,50	33,76	28,59	23,82	33,82
W32.115_A	[6]	49,50	33,36	28,14	23,38	33,38
W32.115_A	[6]	19,50	31,58	26,07	21,37	31,58
W32.115_A	[6]	121,50	36,15	31,07	26,23	36,23
W32.115_A	[6]	91,50	33,94	28,80	24,02	34,02
W32.115_A	[6]	61,50	33,61	28,41	23,64	33,64
W32.115_A	[6]	31,50	32,25	26,82	22,13	32,25
W32.115_A	[6]	1,50	33,58	28,32	23,48	33,58
W32.115_B	[6]	112,50	34,85	29,75	24,94	34,94
W32.115_B	[6]	82,50	33,80	28,63	23,86	33,86
W32.115_B	[6]	52,50	33,47	28,26	23,50	33,50
W32.115_B	[6]	22,50	31,75	26,21	21,52	31,75
W32.115_B	[6]	124,50	37,00	31,92	27,07	37,07
W32.115_B	[6]	94,50	34,01	28,88	24,10	34,10
W32.115_B	[6]	64,50	33,63	28,44	23,67	33,67
W32.115_B	[6]	34,50	32,42	27,03	22,33	32,42
W32.115_B	[6]	4,50	31,40	25,98	21,25	31,40
W32.115_C	[6]	115,50	35,16	30,06	25,24	35,24
W32.115_C	[6]	85,50	33,84	28,68	23,90	33,90
W32.115_C	[6]	55,50	33,54	28,33	23,56	33,56
W32.115_C	[6]	25,50	31,90	26,41	21,71	31,90
W32.115_C	[6]	127,50	37,24	32,16	27,35	37,35
W32.115_C	[6]	97,50	34,09	28,97	24,19	34,19
W32.115_C	[6]	67,50	33,65	28,46	23,69	33,69
W32.115_C	[6]	37,50	32,59	27,25	22,53	32,59
W32.115_C	[6]	7,50	31,34	25,91	21,19	31,34
W32.115_D	[6]	118,50	35,57	30,48	25,64	35,64
W32.115_D	[6]	88,50	33,89	28,73	23,96	33,96
W32.115_D	[6]	58,50	33,58	28,37	23,61	33,61
W32.115_D	[6]	28,50	32,10	26,61	21,92	32,10
W32.115_D	[6]	100,50	34,18	29,06	24,27	34,27
W32.115_D	[6]	70,50	33,67	28,49	23,72	33,72
W32.115_D	[6]	40,50	32,77	27,47	22,74	32,77
W32.115_D	[6]	10,50	31,58	26,18	21,44	31,58
W32.115_E	[6]	103,50	34,30	29,18	24,39	34,39
W32.115_E	[6]	73,50	33,70	28,52	23,75	33,75
W32.115_E	[6]	43,50	32,96	27,69	22,96	32,96
W32.115_E	[6]	13,60	31,29	25,83	21,12	31,29
W32.115_F	[6]	106,50	34,44	29,32	24,52	34,52
W32.115_F	[6]	76,50	33,73	28,55	23,78	33,78
W32.115_F	[6]	46,50	33,16	27,92	23,17	33,17
W32.115_F	[6]	16,50	31,41	25,93	21,23	31,41
W32.116_A	[7]	109,50	35,47	30,37	25,55	35,55
W32.116_A	[7]	79,50	34,46	29,31	24,54	34,54
W32.116_A	[7]	49,50	34,09	28,85	24,09	34,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.116_A	[7]	19,50	32,39	26,99	22,28	32,39
W32.116_A	[7]	121,50	37,24	32,17	27,30	37,30
W32.116_A	[7]	91,50	34,67	29,54	24,76	34,76
W32.116_A	[7]	61,50	34,28	29,08	24,32	34,32
W32.116_A	[7]	31,50	32,99	27,61	22,91	32,99
W32.116_A	[7]	1,50	31,50	25,99	21,29	31,50
W32.116_B	[7]	112,50	35,74	30,64	25,81	35,81
W32.116_B	[7]	82,50	34,51	29,36	24,58	34,58
W32.116_B	[7]	52,50	34,15	28,93	24,17	34,17
W32.116_B	[7]	22,50	32,49	27,09	22,38	32,49
W32.116_B	[7]	124,50	38,43	33,38	28,49	38,49
W32.116_B	[7]	94,50	34,75	29,63	24,85	34,85
W32.116_B	[7]	64,50	34,32	29,12	24,35	34,35
W32.116_B	[7]	34,50	33,16	27,81	23,10	33,16
W32.116_B	[7]	4,50	32,32	26,92	22,17	32,32
W32.116_C	[7]	115,50	36,08	30,99	26,16	36,16
W32.116_C	[7]	85,50	34,56	29,41	24,64	34,64
W32.116_C	[7]	55,50	34,21	29,00	24,24	34,24
W32.116_C	[7]	25,50	32,65	27,25	22,55	32,65
W32.116_C	[7]	127,50	38,29	33,22	28,38	38,38
W32.116_C	[7]	97,50	34,86	29,74	24,95	34,95
W32.116_C	[7]	67,50	34,33	29,14	24,38	34,38
W32.116_C	[7]	37,50	33,34	28,01	23,29	33,34
W32.116_C	[7]	7,50	32,24	26,84	22,10	32,24
W32.116_D	[7]	118,50	36,56	31,48	26,63	36,63
W32.116_D	[7]	88,50	34,60	29,47	24,69	34,69
W32.116_D	[7]	58,50	34,24	29,04	24,28	34,28
W32.116_D	[7]	28,50	32,82	27,43	22,73	32,82
W32.116_D	[7]	100,50	34,98	29,86	25,07	35,07
W32.116_D	[7]	70,50	34,36	29,18	24,42	34,42
W32.116_D	[7]	40,50	33,53	28,21	23,48	33,53
W32.116_D	[7]	10,50	32,48	27,10	22,35	32,48
W32.116_E	[7]	103,50	35,10	29,99	25,19	35,19
W32.116_E	[7]	73,50	34,40	29,22	24,45	34,45
W32.116_E	[7]	43,50	33,70	28,43	23,69	33,70
W32.116_E	[7]	13,60	32,14	26,75	22,04	32,14
W32.116_F	[7]	106,50	35,27	30,16	25,35	35,35
W32.116_F	[7]	76,50	34,43	29,26	24,49	34,49
W32.116_F	[7]	46,50	33,90	28,65	23,90	33,90
W32.116_F	[7]	16,50	32,25	26,85	22,14	32,25
W32.117_A	[8]	109,50	41,20	36,09	31,26	41,26
W32.117_A	[8]	79,50	40,04	34,89	30,12	40,12
W32.117_A	[8]	49,50	39,22	33,97	29,22	39,22
W32.117_A	[8]	19,50	38,99	33,71	28,90	38,99
W32.117_A	[8]	121,50	42,79	37,72	32,84	42,84
W32.117_A	[8]	91,50	40,43	35,29	30,50	40,50
W32.117_A	[8]	61,50	39,55	34,33	29,57	39,57
W32.117_A	[8]	31,50	38,88	33,56	28,81	38,88
W32.117_A	[8]	1,50	37,20	31,70	26,93	37,20
W32.117_B	[8]	112,50	41,41	36,30	31,47	41,47
W32.117_B	[8]	82,50	40,14	34,99	30,21	40,21
W32.117_B	[8]	52,50	39,30	34,06	29,30	39,30
W32.117_B	[8]	22,50	38,97	33,67	28,89	38,97
W32.117_B	[8]	124,50	43,89	38,82	33,92	43,92
W32.117_B	[8]	94,50	40,53	35,40	30,60	40,60
W32.117_B	[8]	64,50	39,63	34,42	29,66	39,66
W32.117_B	[8]	34,50	38,89	33,57	28,83	38,89
W32.117_B	[8]	4,50	37,82	32,43	27,64	37,82
W32.117_C	[8]	115,50	41,75	36,65	31,81	41,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.117_C	[8]	85,50	40,23	35,09	30,30	40,30
W32.117_C	[8]	55,50	39,39	34,15	29,39	39,39
W32.117_C	[8]	25,50	38,94	33,62	28,85	38,94
W32.117_C	[8]	127,50	44,73	39,67	34,76	44,76
W32.117_C	[8]	97,50	40,64	35,52	30,71	40,71
W32.117_C	[8]	67,50	39,71	34,51	29,75	39,75
W32.117_C	[8]	37,50	38,91	33,60	28,86	38,91
W32.117_C	[8]	7,50	39,51	34,25	29,40	39,51
W32.117_D	[8]	118,50	42,25	37,16	32,30	42,30
W32.117_D	[8]	88,50	40,33	35,19	30,40	40,40
W32.117_D	[8]	58,50	39,47	34,24	29,48	39,48
W32.117_D	[8]	28,50	38,90	33,59	28,83	38,90
W32.117_D	[8]	100,50	40,76	35,64	30,83	40,83
W32.117_D	[8]	70,50	39,78	34,61	29,84	39,84
W32.117_D	[8]	40,50	38,96	33,66	28,92	38,96
W32.117_D	[8]	10,50	39,71	34,48	29,62	39,71
W32.117_E	[8]	103,50	40,89	35,77	30,96	40,96
W32.117_E	[8]	73,50	39,87	34,71	29,94	39,94
W32.117_E	[8]	43,50	39,04	33,76	29,01	39,04
W32.117_E	[8]	13,60	38,85	33,57	28,75	38,85
W32.117_F	[8]	106,50	41,03	35,92	31,09	41,09
W32.117_F	[8]	76,50	39,95	34,80	30,04	40,04
W32.117_F	[8]	46,50	39,13	33,87	29,12	39,13
W32.117_F	[8]	16,50	38,96	33,69	28,87	38,96
W32.118_A	[9]	109,50	41,29	36,16	31,38	41,38
W32.118_A	[9]	79,50	40,09	34,91	30,14	40,14
W32.118_A	[9]	49,50	39,20	33,87	29,12	39,20
W32.118_A	[9]	19,50	39,19	33,76	28,97	39,19
W32.118_A	[9]	121,50	42,84	37,76	32,91	42,91
W32.118_A	[9]	91,50	40,50	35,35	30,61	40,61
W32.118_A	[9]	61,50	39,54	34,26	29,50	39,54
W32.118_A	[9]	31,50	38,94	33,51	28,77	38,94
W32.118_A	[9]	1,50	36,90	31,07	26,37	36,90
W32.118_B	[9]	112,50	41,50	36,38	31,58	41,58
W32.118_B	[9]	82,50	40,19	35,02	30,28	40,28
W32.118_B	[9]	52,50	39,29	33,96	29,21	39,29
W32.118_B	[9]	22,50	39,13	33,72	28,93	39,13
W32.118_B	[9]	124,50	43,94	38,87	33,99	43,99
W32.118_B	[9]	94,50	40,61	35,47	30,71	40,71
W32.118_B	[9]	64,50	39,62	34,37	29,60	39,62
W32.118_B	[9]	34,50	38,94	33,51	28,77	38,94
W32.118_B	[9]	4,50	37,50	31,85	27,11	37,50
W32.118_C	[9]	115,50	41,82	36,71	31,90	41,90
W32.118_C	[9]	85,50	40,30	35,14	30,40	40,40
W32.118_C	[9]	55,50	39,37	34,06	29,31	39,37
W32.118_C	[9]	25,50	39,04	33,62	28,85	39,04
W32.118_C	[9]	127,50	44,78	39,71	34,82	44,82
W32.118_C	[9]	97,50	40,73	35,59	30,83	40,83
W32.118_C	[9]	67,50	39,69	34,47	29,70	39,70
W32.118_C	[9]	37,50	38,95	33,53	28,79	38,95
W32.118_C	[9]	7,50	39,11	33,69	28,87	39,11
W32.118_D	[9]	118,50	42,32	37,23	32,40	42,40
W32.118_D	[9]	88,50	40,40	35,24	30,50	40,50
W32.118_D	[9]	58,50	39,46	34,16	29,40	39,46
W32.118_D	[9]	28,50	38,98	33,55	28,79	38,98
W32.118_D	[9]	100,50	40,85	35,72	30,95	40,95
W32.118_D	[9]	70,50	39,79	34,58	29,80	39,80
W32.118_D	[9]	40,50	38,99	33,58	28,84	38,99
W32.118_D	[9]	10,50	39,28	33,90	29,08	39,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.118_E	[9]	103,50	40,98	35,85	31,07	41,07
W32.118_E	[9]	73,50	39,89	34,68	29,91	39,91
W32.118_E	[9]	43,50	39,05	33,67	28,93	39,05
W32.118_E	[9]	13,60	39,06	33,65	28,85	39,06
W32.118_F	[9]	106,50	41,12	35,99	31,21	41,21
W32.118_F	[9]	76,50	39,99	34,79	30,02	40,02
W32.118_F	[9]	46,50	39,12	33,77	29,03	39,12
W32.118_F	[9]	16,50	39,15	33,74	28,94	39,15
W32.119_A	[10]	109,50	41,88	36,70	32,16	42,16
W32.119_A	[10]	79,50	40,70	35,36	30,68	40,70
W32.119_A	[10]	49,50	39,97	34,28	29,63	39,97
W32.119_A	[10]	19,50	39,99	34,11	29,43	39,99
W32.119_A	[10]	121,50	43,20	38,07	33,42	43,42
W32.119_A	[10]	91,50	41,15	35,95	31,47	41,47
W32.119_A	[10]	61,50	40,27	34,70	30,03	40,27
W32.119_A	[10]	31,50	39,87	33,90	29,27	39,87
W32.119_A	[10]	1,50	38,52	31,57	27,02	38,52
W32.119_B	[10]	112,50	42,05	36,88	32,33	42,33
W32.119_B	[10]	82,50	40,80	35,49	30,82	40,82
W32.119_B	[10]	52,50	40,05	34,38	29,73	40,05
W32.119_B	[10]	22,50	39,97	34,05	29,38	39,97
W32.119_B	[10]	124,50	44,26	39,12	34,40	44,40
W32.119_B	[10]	94,50	41,30	36,09	31,61	41,61
W32.119_B	[10]	64,50	40,25	34,81	30,13	40,25
W32.119_B	[10]	34,50	39,86	33,90	29,27	39,86
W32.119_B	[10]	4,50	38,89	32,28	27,68	38,89
W32.119_C	[10]	115,50	42,29	37,13	32,55	42,55
W32.119_C	[10]	85,50	40,90	35,62	30,98	40,98
W32.119_C	[10]	55,50	40,13	34,49	29,83	40,13
W32.119_C	[10]	25,50	39,94	33,99	29,33	39,94
W32.119_C	[10]	127,50	45,01	39,90	35,16	45,16
W32.119_C	[10]	97,50	41,40	36,20	31,71	41,71
W32.119_C	[10]	67,50	40,33	34,91	30,24	40,33
W32.119_C	[10]	37,50	39,87	33,93	29,30	39,87
W32.119_C	[10]	7,50	40,03	33,96	29,25	40,03
W32.119_D	[10]	118,50	42,74	37,59	32,98	42,98
W32.119_D	[10]	88,50	41,01	35,77	31,19	41,19
W32.119_D	[10]	58,50	40,20	34,59	29,93	40,20
W32.119_D	[10]	28,50	39,90	33,94	29,29	39,90
W32.119_D	[10]	100,50	41,51	36,31	31,81	41,81
W32.119_D	[10]	70,50	40,42	35,02	30,34	40,42
W32.119_D	[10]	40,50	39,87	33,99	29,36	39,87
W32.119_D	[10]	10,50	40,16	34,18	29,46	40,16
W32.119_E	[10]	103,50	41,62	36,42	31,91	41,91
W32.119_E	[10]	73,50	40,51	35,13	30,45	40,51
W32.119_E	[10]	43,50	39,92	34,08	29,45	39,92
W32.119_E	[10]	13,60	39,89	34,00	29,31	39,89
W32.119_F	[10]	106,50	41,74	36,55	32,03	42,03
W32.119_F	[10]	76,50	40,60	35,25	30,56	40,60
W32.119_F	[10]	46,50	39,90	34,18	29,54	39,90
W32.119_F	[10]	16,50	39,94	34,09	29,41	39,94
W32.120_A	[11]	109,50	42,95	37,56	33,78	43,78
W32.120_A	[11]	79,50	41,31	35,68	31,12	41,31
W32.120_A	[11]	49,50	40,44	34,60	30,11	40,44
W32.120_A	[11]	19,50	39,08	33,48	28,93	39,08
W32.120_A	[11]	121,50	44,38	38,66	34,78	44,78
W32.120_A	[11]	91,50	41,83	36,47	32,39	42,39
W32.120_A	[11]	61,50	40,79	35,02	30,50	40,79
W32.120_A	[11]	31,50	39,95	34,32	29,84	39,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.120_A	[11]	1,50	31,58	26,34	21,84	31,84
W32.120_B	[11]	112,50	43,13	37,71	33,90	43,90
W32.120_B	[11]	82,50	41,41	35,80	31,25	41,41
W32.120_B	[11]	52,50	40,53	34,71	30,20	40,53
W32.120_B	[11]	22,50	39,71	34,14	29,60	39,71
W32.120_B	[11]	124,50	44,93	39,21	35,23	45,23
W32.120_B	[11]	94,50	42,28	36,96	33,29	43,29
W32.120_B	[11]	64,50	40,87	35,13	30,60	40,87
W32.120_B	[11]	34,50	39,90	34,23	29,76	39,90
W32.120_B	[11]	4,50	31,55	26,31	21,84	31,84
W32.120_C	[11]	115,50	43,32	37,89	34,04	44,04
W32.120_C	[11]	85,50	41,51	35,93	31,41	41,51
W32.120_C	[11]	55,50	40,61	34,81	30,30	40,61
W32.120_C	[11]	25,50	39,71	34,14	29,63	39,71
W32.120_C	[11]	127,50	45,92	40,28	36,12	46,12
W32.120_C	[11]	97,50	42,56	37,13	33,44	43,44
W32.120_C	[11]	67,50	40,96	35,24	30,69	40,96
W32.120_C	[11]	37,50	39,90	34,22	29,76	39,90
W32.120_C	[11]	7,50	31,65	26,38	21,92	31,92
W32.120_D	[11]	118,50	43,76	38,23	34,33	44,33
W32.120_D	[11]	88,50	41,64	36,10	31,66	41,66
W32.120_D	[11]	58,50	40,70	34,92	30,40	40,70
W32.120_D	[11]	28,50	39,76	34,19	29,71	39,76
W32.120_D	[11]	100,50	42,65	37,23	33,52	43,52
W32.120_D	[11]	70,50	41,04	35,34	30,80	41,04
W32.120_D	[11]	40,50	40,00	34,31	29,84	40,00
W32.120_D	[11]	10,50	32,02	26,73	22,28	32,28
W32.120_E	[11]	103,50	42,74	37,33	33,60	43,60
W32.120_E	[11]	73,50	41,13	35,45	30,90	41,13
W32.120_E	[11]	43,50	40,14	34,41	29,93	40,14
W32.120_E	[11]	13,60	32,60	27,26	22,85	32,85
W32.120_F	[11]	106,50	42,84	37,44	33,69	43,69
W32.120_F	[11]	76,50	41,22	35,57	31,01	41,22
W32.120_F	[11]	46,50	40,36	34,51	30,02	40,36
W32.120_F	[11]	16,50	34,76	29,30	24,94	34,94
W32.121_A	[12]	109,50	43,77	37,67	33,93	43,93
W32.121_A	[12]	79,50	42,35	35,92	31,57	42,35
W32.121_A	[12]	49,50	41,54	34,82	30,54	41,54
W32.121_A	[12]	19,50	35,86	29,94	25,59	35,86
W32.121_A	[12]	121,50	44,94	38,63	34,93	44,94
W32.121_A	[12]	91,50	42,86	36,89	33,14	43,14
W32.121_A	[12]	61,50	41,90	35,25	30,95	41,90
W32.121_A	[12]	31,50	38,52	32,91	28,72	38,72
W32.121_A	[12]	1,50	29,03	23,76	19,43	29,43
W32.121_B	[12]	112,50	44,26	37,88	34,23	44,26
W32.121_B	[12]	82,50	42,42	36,04	31,70	42,42
W32.121_B	[12]	52,50	41,63	34,92	30,64	41,63
W32.121_B	[12]	22,50	36,46	30,56	26,20	36,46
W32.121_B	[12]	124,50	45,20	38,97	35,20	45,20
W32.121_B	[12]	94,50	43,17	37,15	33,47	43,47
W32.121_B	[12]	64,50	41,98	35,36	31,05	41,98
W32.121_B	[12]	34,50	40,22	34,68	30,25	40,25
W32.121_B	[12]	4,50	29,05	23,79	19,50	29,50
W32.121_C	[12]	115,50	44,49	38,05	34,42	44,49
W32.121_C	[12]	85,50	42,50	36,18	31,86	42,50
W32.121_C	[12]	55,50	41,72	35,03	30,75	41,72
W32.121_C	[12]	25,50	36,78	30,96	26,63	36,78
W32.121_C	[12]	127,50	46,00	40,01	36,02	46,02
W32.121_C	[12]	97,50	43,26	37,26	33,57	43,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.121_C	[12]	67,50	42,06	35,48	31,15	42,06
W32.121_C	[12]	37,50	39,76	33,99	29,78	39,78
W32.121_C	[12]	7,50	29,37	24,10	19,80	29,80
W32.121_D	[12]	118,50	44,71	38,30	34,66	44,71
W32.121_D	[12]	88,50	42,63	36,38	32,13	42,63
W32.121_D	[12]	58,50	41,81	35,14	30,85	41,81
W32.121_D	[12]	28,50	37,40	31,66	27,39	37,40
W32.121_D	[12]	100,50	43,33	37,36	33,65	43,65
W32.121_D	[12]	70,50	42,15	35,58	31,25	42,15
W32.121_D	[12]	40,50	40,48	34,49	30,22	40,48
W32.121_D	[12]	10,50	29,94	24,63	20,33	30,33
W32.121_E	[12]	103,50	43,41	37,45	33,73	43,73
W32.121_E	[12]	73,50	42,23	35,69	31,35	42,23
W32.121_E	[12]	43,50	41,15	34,60	30,33	41,15
W32.121_E	[12]	13,60	30,92	25,59	21,33	31,33
W32.121_F	[12]	106,50	43,50	37,55	33,81	43,81
W32.121_F	[12]	76,50	42,30	35,81	31,46	42,30
W32.121_F	[12]	46,50	41,44	34,71	30,44	41,44
W32.121_F	[12]	16,50	33,73	28,29	24,07	34,07
W32.122_A	[13]	109,50	44,59	38,04	34,61	44,61
W32.122_A	[13]	79,50	43,63	36,99	33,71	43,71
W32.122_A	[13]	49,50	42,86	35,97	32,86	42,86
W32.122_A	[13]	19,50	35,50	28,93	25,31	35,50
W32.122_A	[13]	121,50	45,09	38,75	35,11	45,11
W32.122_A	[13]	91,50	43,90	37,46	34,08	44,08
W32.122_A	[13]	61,50	43,23	36,40	33,24	43,24
W32.122_A	[13]	31,50	37,99	32,08	28,63	38,63
W32.122_A	[13]	1,50	28,18	22,89	18,65	28,65
W32.122_B	[13]	112,50	44,67	38,15	34,70	44,70
W32.122_B	[13]	82,50	43,64	37,09	33,79	43,79
W32.122_B	[13]	52,50	42,95	36,08	32,97	42,97
W32.122_B	[13]	22,50	35,91	29,39	25,76	35,91
W32.122_B	[13]	124,50	45,29	39,03	35,34	45,34
W32.122_B	[13]	94,50	43,97	37,55	34,14	44,14
W32.122_B	[13]	64,50	43,30	36,50	33,33	43,33
W32.122_B	[13]	34,50	40,91	35,05	31,79	41,79
W32.122_B	[13]	4,50	28,21	22,94	18,75	28,75
W32.122_C	[13]	115,50	44,78	38,37	34,81	44,81
W32.122_C	[13]	85,50	43,69	37,19	33,86	43,86
W32.122_C	[13]	55,50	43,04	36,19	33,06	43,06
W32.122_C	[13]	25,50	36,36	29,99	26,35	36,36
W32.122_C	[13]	127,50	45,67	39,56	35,91	45,91
W32.122_C	[13]	97,50	44,01	37,64	34,21	44,21
W32.122_C	[13]	67,50	43,35	36,61	33,42	43,42
W32.122_C	[13]	37,50	41,69	34,97	32,03	42,03
W32.122_C	[13]	7,50	28,50	23,22	19,03	29,03
W32.122_D	[13]	118,50	44,92	38,52	34,94	44,94
W32.122_D	[13]	88,50	43,79	37,32	33,97	43,97
W32.122_D	[13]	58,50	43,13	36,30	33,15	43,15
W32.122_D	[13]	28,50	36,89	30,69	27,11	37,11
W32.122_D	[13]	100,50	44,24	37,74	34,31	44,31
W32.122_D	[13]	70,50	43,42	36,70	33,49	43,49
W32.122_D	[13]	40,50	42,45	35,50	32,44	42,45
W32.122_D	[13]	10,50	29,14	23,84	19,65	29,65
W32.122_E	[13]	103,50	44,45	37,83	34,40	44,45
W32.122_E	[13]	73,50	43,50	36,80	33,56	43,56
W32.122_E	[13]	43,50	42,66	35,71	32,62	42,66
W32.122_E	[13]	13,60	30,27	24,96	20,80	30,80
W32.122_F	[13]	106,50	44,53	37,94	34,51	44,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.122_F	[13]	76,50	43,57	36,89	33,64	43,64
W32.122_F	[13]	46,50	42,77	35,85	32,75	42,77
W32.122_F	[13]	16,50	33,19	27,79	23,76	33,76
W32.123_A	[14]	109,50	44,91	38,52	35,36	45,36
W32.123_A	[14]	79,50	43,94	37,10	34,49	44,49
W32.123_A	[14]	49,50	42,94	36,19	33,82	43,82
W32.123_A	[14]	19,50	39,87	32,65	31,04	41,04
W32.123_A	[14]	121,50	45,17	38,81	35,60	45,60
W32.123_A	[14]	91,50	44,52	38,02	35,05	45,05
W32.123_A	[14]	61,50	43,27	36,57	34,13	44,13
W32.123_A	[14]	31,50	41,45	34,44	32,54	42,54
W32.123_A	[14]	1,50	27,70	22,23	18,10	28,10
W32.123_B	[14]	112,50	44,97	38,60	35,40	45,40
W32.123_B	[14]	82,50	43,98	37,20	34,55	44,55
W32.123_B	[14]	52,50	43,03	36,29	33,91	43,91
W32.123_B	[14]	22,50	40,28	33,12	31,51	41,51
W32.123_B	[14]	124,50	45,34	39,01	35,72	45,72
W32.123_B	[14]	94,50	44,60	38,12	35,12	45,12
W32.123_B	[14]	64,50	43,43	36,66	34,20	44,20
W32.123_B	[14]	34,50	42,25	35,58	33,19	43,19
W32.123_B	[14]	4,50	27,59	22,14	18,11	28,11
W32.123_C	[14]	115,50	45,03	38,68	35,46	45,46
W32.123_C	[14]	85,50	44,04	37,32	34,62	44,62
W32.123_C	[14]	55,50	43,11	36,39	34,00	44,00
W32.123_C	[14]	25,50	40,55	33,48	31,83	41,83
W32.123_C	[14]	127,50	45,54	39,26	35,88	45,88
W32.123_C	[14]	97,50	44,66	38,21	35,17	45,17
W32.123_C	[14]	67,50	43,54	36,75	34,26	44,26
W32.123_C	[14]	37,50	42,21	35,33	33,14	43,14
W32.123_C	[14]	7,50	27,89	22,44	18,42	28,42
W32.123_D	[14]	118,50	45,10	38,78	35,52	45,52
W32.123_D	[14]	88,50	44,18	37,53	34,75	44,75
W32.123_D	[14]	58,50	43,19	36,48	34,07	44,07
W32.123_D	[14]	28,50	40,88	33,89	32,17	42,17
W32.123_D	[14]	100,50	44,76	38,34	35,25	45,25
W32.123_D	[14]	70,50	43,76	36,84	34,32	44,32
W32.123_D	[14]	40,50	42,56	35,69	33,42	43,42
W32.123_D	[14]	10,50	28,54	23,11	19,10	29,10
W32.123_E	[14]	103,50	44,81	38,40	35,29	45,29
W32.123_E	[14]	73,50	43,82	36,92	34,37	44,37
W32.123_E	[14]	43,50	42,76	35,96	33,63	43,63
W32.123_E	[14]	13,60	29,70	24,29	20,33	30,33
W32.123_F	[14]	106,50	44,85	38,46	35,32	45,32
W32.123_F	[14]	76,50	43,88	37,01	34,44	44,44
W32.123_F	[14]	46,50	42,86	36,08	33,73	43,73
W32.123_F	[14]	16,50	32,62	27,25	23,44	33,44
W32.124_A	[1]	19,50	36,11	29,95	28,40	38,40
W32.124_A	[1]	31,50	37,68	31,23	29,63	39,63
W32.124_A	[1]	1,50	30,92	25,17	22,46	32,46
W32.124_B	[1]	22,50	36,88	30,17	28,67	38,67
W32.124_B	[1]	34,50	38,21	31,91	30,10	40,10
W32.124_B	[1]	4,50	30,92	25,18	22,47	32,47
W32.124_C	[1]	25,50	37,15	30,44	28,95	38,95
W32.124_C	[1]	37,50	38,56	32,29	30,53	40,53
W32.124_C	[1]	7,50	31,01	25,31	22,70	32,70
W32.124_D	[1]	28,50	37,36	30,75	29,25	39,25
W32.124_D	[1]	10,50	31,26	25,56	23,00	33,00
W32.124_E	[1]	13,60	31,76	26,07	23,46	33,46
W32.124_F	[1]	16,50	32,93	27,39	24,61	34,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.125_A	[2]	19,50	36,16	30,33	29,24	39,24
W32.125_A	[2]	31,50	37,62	31,61	30,41	40,41
W32.125_A	[2]	1,50	31,04	25,28	22,84	32,84
W32.125_B	[2]	22,50	36,86	30,58	29,51	39,51
W32.125_B	[2]	34,50	38,31	32,43	30,89	40,89
W32.125_B	[2]	4,50	31,06	25,33	22,89	32,89
W32.125_C	[2]	25,50	37,12	30,86	29,79	39,79
W32.125_C	[2]	37,50	38,63	32,74	31,20	41,20
W32.125_C	[2]	7,50	31,16	25,45	23,10	33,10
W32.125_D	[2]	28,50	37,31	31,17	30,07	40,07
W32.125_D	[2]	10,50	31,44	25,75	23,44	33,44
W32.125_E	[2]	13,60	31,97	26,27	23,89	33,89
W32.125_F	[2]	16,50	32,96	27,37	24,89	34,89
W32.126_A	[3]	19,50	37,28	30,57	29,45	39,45
W32.126_A	[3]	31,50	38,38	31,84	30,65	40,65
W32.126_A	[3]	1,50	32,32	25,53	23,00	33,00
W32.126_B	[3]	22,50	37,79	30,86	29,76	39,76
W32.126_B	[3]	34,50	38,97	32,59	31,07	41,07
W32.126_B	[3]	4,50	32,43	25,70	23,29	33,29
W32.126_C	[3]	25,50	37,99	31,15	30,05	40,05
W32.126_C	[3]	37,50	39,32	32,89	31,37	41,37
W32.126_C	[3]	7,50	32,61	25,84	23,51	33,51
W32.126_D	[3]	28,50	38,15	31,46	30,33	40,33
W32.126_D	[3]	10,50	32,94	26,13	23,85	33,85
W32.126_E	[3]	13,60	33,37	26,52	24,24	34,24
W32.126_F	[3]	16,50	34,12	27,44	25,11	35,11
W32.127_A	[4]	19,50	37,55	30,72	29,69	39,69
W32.127_A	[4]	31,50	38,53	32,04	30,91	40,91
W32.127_A	[4]	1,50	32,95	26,01	23,54	33,54
W32.127_B	[4]	22,50	37,91	31,05	30,04	40,04
W32.127_B	[4]	34,50	39,09	32,77	31,30	41,30
W32.127_B	[4]	4,50	33,03	26,16	23,82	33,82
W32.127_C	[4]	25,50	38,09	31,34	30,32	40,32
W32.127_C	[4]	37,50	39,47	33,11	31,62	41,62
W32.127_C	[4]	7,50	33,19	26,23	23,97	33,97
W32.127_D	[4]	28,50	38,28	31,66	30,61	40,61
W32.127_D	[4]	10,50	33,50	26,48	24,30	34,30
W32.127_E	[4]	13,60	33,89	26,79	24,66	34,66
W32.127_F	[4]	16,50	34,57	27,58	25,44	35,44
W32.128_A	[5]	19,50	38,29	31,25	30,08	40,08
W32.128_A	[5]	31,50	39,34	32,67	31,34	41,34
W32.128_A	[5]	1,50	33,58	26,40	24,03	34,03
W32.128_B	[5]	22,50	38,61	31,61	30,46	40,46
W32.128_B	[5]	34,50	40,06	33,64	31,84	41,84
W32.128_B	[5]	4,50	33,66	26,52	24,26	34,26
W32.128_C	[5]	25,50	38,82	31,92	30,76	40,76
W32.128_C	[5]	37,50	40,47	34,01	32,18	42,18
W32.128_C	[5]	7,50	33,82	26,53	24,33	34,33
W32.128_D	[5]	28,50	39,02	32,25	31,05	41,05
W32.128_D	[5]	10,50	34,15	26,82	24,75	34,75
W32.128_E	[5]	13,60	34,56	27,12	25,12	35,12
W32.128_F	[5]	16,50	35,25	27,91	25,87	35,87
W32.129_A	[6]	19,50	39,15	31,92	30,43	40,43
W32.129_A	[6]	31,50	40,50	33,82	31,96	41,96
W32.129_A	[6]	1,50	34,44	27,28	25,18	35,18
W32.129_B	[6]	22,50	39,57	32,42	30,93	40,93
W32.129_B	[6]	34,50	41,21	34,78	32,51	42,51
W32.129_B	[6]	4,50	34,47	27,28	25,24	35,24
W32.129_C	[6]	25,50	39,80	32,79	31,26	41,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.129_C	[6]	37,50	41,56	35,11	32,82	42,82
W32.129_C	[6]	7,50	34,72	27,41	25,41	35,41
W32.129_D	[6]	28,50	40,08	33,25	31,62	41,62
W32.129_D	[6]	10,50	35,10	27,70	25,77	35,77
W32.129_E	[6]	13,60	35,57	28,10	26,22	36,22
W32.129_F	[6]	16,50	36,34	28,98	26,93	36,93
W32.130_A	[7]	19,50	40,16	32,52	30,86	40,86
W32.130_A	[7]	31,50	41,52	34,63	32,51	42,51
W32.130_A	[7]	1,50	35,36	27,88	25,89	35,89
W32.130_B	[7]	22,50	40,53	33,03	31,34	41,34
W32.130_B	[7]	34,50	42,18	35,57	33,08	43,08
W32.130_B	[7]	4,50	35,39	27,83	25,88	35,88
W32.130_C	[7]	25,50	40,75	33,44	31,74	41,74
W32.130_C	[7]	37,50	42,53	35,94	33,41	43,41
W32.130_C	[7]	7,50	35,69	27,98	26,08	36,08
W32.130_D	[7]	28,50	40,98	33,83	32,05	42,05
W32.130_D	[7]	10,50	36,16	28,36	26,47	36,47
W32.130_E	[7]	13,60	36,65	28,74	26,91	36,91
W32.130_F	[7]	16,50	37,30	29,39	27,46	37,46
W32.131_A	[8]	19,50	41,62	33,76	32,09	42,09
W32.131_A	[8]	31,50	42,81	35,56	33,53	43,53
W32.131_A	[8]	1,50	38,20	30,23	28,34	38,34
W32.131_B	[8]	22,50	42,02	34,26	32,52	42,52
W32.131_B	[8]	34,50	43,28	36,30	33,99	43,99
W32.131_B	[8]	4,50	38,21	30,33	28,47	38,47
W32.131_C	[8]	25,50	42,22	34,61	32,90	42,90
W32.131_C	[8]	37,50	43,59	36,70	34,32	44,32
W32.131_C	[8]	7,50	38,58	30,56	28,73	38,73
W32.131_D	[8]	28,50	42,41	34,93	33,16	43,16
W32.131_D	[8]	10,50	39,01	30,74	28,99	39,01
W32.131_E	[8]	13,60	39,59	31,19	29,47	39,59
W32.131_F	[8]	16,50	40,32	32,12	30,25	40,32
W32.132_A	[9]	19,50	41,73	32,35	31,48	41,73
W32.132_A	[9]	31,50	42,56	33,77	32,71	42,71
W32.132_A	[9]	1,50	39,00	30,86	29,36	39,36
W32.132_B	[9]	22,50	42,08	32,73	31,82	42,08
W32.132_B	[9]	34,50	42,99	34,63	33,17	43,17
W32.132_B	[9]	4,50	39,01	30,90	29,43	39,43
W32.132_C	[9]	25,50	42,28	33,14	32,24	42,28
W32.132_C	[9]	37,50	43,45	35,37	33,64	43,64
W32.132_C	[9]	7,50	39,41	31,03	29,61	39,61
W32.132_D	[9]	28,50	42,38	33,39	32,44	42,44
W32.132_D	[9]	10,50	39,93	31,27	29,89	39,93
W32.132_E	[9]	13,60	40,57	31,36	30,21	40,57
W32.132_F	[9]	16,50	40,98	31,72	30,83	40,98
W32.133_A	[10]	19,50	45,70	33,98	33,03	45,70
W32.133_A	[10]	31,50	46,00	34,96	33,91	46,00
W32.133_A	[10]	1,50	43,27	32,75	31,72	43,27
W32.133_B	[10]	22,50	45,81	34,26	33,30	45,81
W32.133_B	[10]	34,50	46,12	35,46	34,24	46,12
W32.133_B	[10]	4,50	43,49	32,87	31,87	43,49
W32.133_C	[10]	25,50	45,89	34,53	33,59	45,89
W32.133_C	[10]	37,50	46,25	35,89	34,52	46,25
W32.133_C	[10]	7,50	43,97	33,04	32,06	43,97
W32.133_D	[10]	28,50	45,93	34,71	33,73	45,93
W32.133_D	[10]	10,50	44,52	33,30	32,30	44,52
W32.133_E	[10]	13,60	45,12	33,52	32,53	45,12
W32.133_F	[10]	16,50	45,55	33,77	32,82	45,55
W32.134_A	[11]	19,50	46,01	34,98	34,22	46,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.134_A	[11]	31,50	46,29	35,77	34,96	46,29
W32.134_A	[11]	1,50	43,74	33,84	33,01	43,74
W32.134_B	[11]	22,50	46,12	35,24	34,48	46,12
W32.134_B	[11]	34,50	46,43	36,16	35,23	46,43
W32.134_B	[11]	4,50	43,92	33,95	33,14	43,92
W32.134_C	[11]	25,50	46,21	35,47	34,73	46,21
W32.134_C	[11]	37,50	46,56	36,43	35,42	46,56
W32.134_C	[11]	7,50	44,37	34,12	33,32	44,37
W32.134_D	[11]	28,50	46,23	35,60	34,84	46,23
W32.134_D	[11]	10,50	44,89	34,41	33,59	44,89
W32.134_E	[11]	13,60	45,43	34,60	33,80	45,43
W32.134_F	[11]	16,50	45,84	34,77	34,00	45,84
W32.135_A	[12]	19,50	45,34	34,03	33,34	45,34
W32.135_A	[12]	31,50	45,70	34,22	33,54	45,70
W32.135_A	[12]	1,50	43,08	33,14	32,27	43,08
W32.135_B	[12]	22,50	45,47	34,19	33,51	45,47
W32.135_B	[12]	34,50	45,84	34,42	33,73	45,84
W32.135_B	[12]	4,50	43,33	33,24	32,43	43,33
W32.135_C	[12]	25,50	45,50	34,01	33,36	45,50
W32.135_C	[12]	37,50	45,97	34,71	33,97	45,97
W32.135_C	[12]	7,50	43,74	33,43	32,66	43,74
W32.135_D	[12]	28,50	45,53	34,09	33,43	45,53
W32.135_D	[12]	10,50	44,18	33,62	32,87	44,18
W32.135_E	[12]	13,60	44,69	33,79	33,06	44,69
W32.135_F	[12]	16,50	45,12	33,90	33,19	45,12
W32.136_A	[13]	19,50	44,95	33,78	33,12	44,95
W32.136_A	[13]	31,50	45,35	33,87	33,20	45,35
W32.136_A	[13]	1,50	42,79	32,84	32,00	42,79
W32.136_B	[13]	22,50	45,10	33,90	33,24	45,10
W32.136_B	[13]	34,50	45,49	34,10	33,40	45,49
W32.136_B	[13]	4,50	43,03	32,94	32,14	43,03
W32.136_C	[13]	25,50	45,14	33,68	33,04	45,14
W32.136_C	[13]	37,50	45,65	34,49	33,67	45,65
W32.136_C	[13]	7,50	43,33	33,12	32,36	43,33
W32.136_D	[13]	28,50	45,19	33,76	33,11	45,19
W32.136_D	[13]	10,50	43,74	33,33	32,59	43,74
W32.136_E	[13]	13,60	44,21	33,48	32,77	44,21
W32.136_F	[13]	16,50	44,65	33,61	32,92	44,65
W32.137_A	[14]	19,50	44,62	33,49	32,86	44,62
W32.137_A	[14]	31,50	45,09	33,57	32,95	45,09
W32.137_A	[14]	1,50	42,63	32,92	31,85	42,63
W32.137_B	[14]	22,50	44,78	33,60	32,99	44,78
W32.137_B	[14]	34,50	45,17	33,80	33,15	45,17
W32.137_B	[14]	4,50	42,88	33,10	32,06	42,88
W32.137_C	[14]	25,50	44,85	33,38	32,78	44,85
W32.137_C	[14]	37,50	45,31	34,17	33,42	45,31
W32.137_C	[14]	7,50	42,98	32,82	32,09	42,98
W32.137_D	[14]	28,50	44,91	33,46	32,86	44,91
W32.137_D	[14]	10,50	43,36	33,02	32,32	43,36
W32.137_E	[14]	13,60	43,81	33,19	32,52	43,81
W32.137_F	[14]	16,50	44,24	33,31	32,66	44,24
W32.138_A	[15]	19,50	44,21	32,98	32,37	44,21
W32.138_A	[15]	31,50	44,80	33,28	32,70	44,80
W32.138_A	[15]	1,50	42,31	32,42	31,35	42,31
W32.138_B	[15]	22,50	44,42	33,09	32,50	44,42
W32.138_B	[15]	34,50	44,86	33,50	32,89	44,86
W32.138_B	[15]	4,50	42,58	32,72	31,62	42,58
W32.138_C	[15]	25,50	44,52	33,06	32,52	44,52
W32.138_C	[15]	37,50	45,00	33,86	33,17	45,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.138_C	[15]	7,50	42,60	32,29	31,57	42,60
W32.138_D	[15]	28,50	44,61	33,15	32,59	44,61
W32.138_D	[15]	10,50	42,95	32,49	31,81	42,95
W32.138_E	[15]	13,60	43,38	32,68	32,03	43,38
W32.138_F	[15]	16,50	43,80	32,80	32,17	43,80
W32.139_A	[16]	19,50	44,56	32,52	31,97	44,56
W32.139_A	[16]	31,50	45,21	32,97	32,40	45,21
W32.139_A	[16]	1,50	42,60	31,94	30,90	42,60
W32.139_B	[16]	22,50	44,85	32,65	32,10	44,85
W32.139_B	[16]	34,50	45,27	33,19	32,60	45,27
W32.139_B	[16]	4,50	42,89	32,28	31,18	42,89
W32.139_C	[16]	25,50	44,98	32,75	32,22	44,98
W32.139_C	[16]	37,50	45,37	33,52	32,87	45,37
W32.139_C	[16]	7,50	42,96	31,78	31,12	42,96
W32.139_D	[16]	28,50	45,08	32,83	32,29	45,08
W32.139_D	[16]	10,50	43,31	32,00	31,37	43,31
W32.139_E	[16]	13,60	43,73	32,21	31,62	43,73
W32.139_F	[16]	16,50	44,14	32,34	31,76	44,14
W32.140_A	[17]	19,50	44,27	32,29	31,72	44,27
W32.140_A	[17]	31,50	45,05	32,73	32,16	45,05
W32.140_A	[17]	1,50	42,41	31,61	30,62	42,41
W32.140_B	[17]	22,50	44,64	32,41	31,85	44,64
W32.140_B	[17]	34,50	45,10	32,96	32,37	45,10
W32.140_B	[17]	4,50	42,65	31,87	30,86	42,65
W32.140_C	[17]	25,50	44,79	32,52	31,97	44,79
W32.140_C	[17]	37,50	45,16	33,29	32,64	45,16
W32.140_C	[17]	7,50	42,74	31,56	30,89	42,74
W32.140_D	[17]	28,50	44,92	32,60	32,05	44,92
W32.140_D	[17]	10,50	43,06	31,76	31,12	43,06
W32.140_E	[17]	13,60	43,46	31,96	31,35	43,46
W32.140_F	[17]	16,50	43,85	32,11	31,52	43,85
W32.141_A	[18]	19,50	43,91	32,17	31,57	43,91
W32.141_A	[18]	31,50	44,79	32,61	32,01	44,79
W32.141_A	[18]	1,50	42,17	31,44	30,44	42,17
W32.141_B	[18]	22,50	44,30	32,29	31,70	44,30
W32.141_B	[18]	34,50	44,85	32,84	32,22	44,85
W32.141_B	[18]	4,50	42,37	31,68	30,66	42,37
W32.141_C	[18]	25,50	44,51	32,40	31,81	44,51
W32.141_C	[18]	37,50	44,90	33,16	32,49	44,90
W32.141_C	[18]	7,50	42,46	31,45	30,73	42,46
W32.141_D	[18]	28,50	44,67	32,50	31,91	44,67
W32.141_D	[18]	10,50	42,76	31,63	30,94	42,76
W32.141_E	[18]	13,60	43,13	31,82	31,17	43,13
W32.141_F	[18]	16,50	43,51	31,99	31,36	43,51
W32.142_A	[19]	19,50	43,56	31,91	31,28	43,56
W32.142_A	[19]	31,50	44,53	32,37	31,74	44,53
W32.142_A	[19]	1,50	41,93	31,23	30,21	41,93
W32.142_B	[19]	22,50	43,94	32,03	31,41	43,94
W32.142_B	[19]	34,50	44,59	32,60	31,96	44,59
W32.142_B	[19]	4,50	42,11	31,48	30,40	42,11
W32.142_C	[19]	25,50	44,23	32,14	31,53	44,23
W32.142_C	[19]	37,50	44,65	32,96	32,27	44,65
W32.142_C	[19]	7,50	42,17	31,19	30,44	42,17
W32.142_D	[19]	28,50	44,41	32,25	31,63	44,41
W32.142_D	[19]	10,50	42,45	31,37	30,65	42,45
W32.142_E	[19]	13,60	42,81	31,55	30,86	42,81
W32.142_F	[19]	16,50	43,17	31,73	31,07	43,17
W32.143_A	[20]	19,50	43,23	31,77	31,10	43,23
W32.143_A	[20]	31,50	44,27	32,17	31,55	44,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W32.143_A	[20]	1,50	41,70	31,08	30,04	41,70
W32.143_B	[20]	22,50	43,61	31,88	31,23	43,61
W32.143_B	[20]	34,50	44,33	32,40	31,77	44,33
W32.143_B	[20]	4,50	41,85	31,25	30,19	41,85
W32.143_C	[20]	25,50	43,97	31,98	31,34	43,97
W32.143_C	[20]	37,50	44,40	32,78	32,09	44,40
W32.143_C	[20]	7,50	42,03	31,47	30,42	42,03
W32.143_D	[20]	28,50	44,16	32,09	31,45	44,16
W32.143_D	[20]	10,50	42,17	31,23	30,47	42,17
W32.143_E	[20]	13,60	42,51	31,40	30,67	42,51
W32.143_F	[20]	16,50	42,86	31,57	30,87	42,86
W32.144_A	[21]	19,50	31,46	25,85	23,65	33,65
W32.144_A	[21]	31,50	29,95	24,01	20,27	30,27
W32.144_A	[21]	1,50	30,53	24,93	21,16	31,16
W32.144_B	[21]	22,50	29,56	23,15	19,37	29,56
W32.144_B	[21]	34,50	30,49	24,65	20,95	30,95
W32.144_B	[21]	4,50	30,58	25,12	21,53	31,53
W32.144_C	[21]	25,50	30,34	23,35	19,59	30,34
W32.144_C	[21]	37,50	31,90	26,29	22,91	32,91
W32.144_C	[21]	7,50	31,17	26,17	23,23	33,23
W32.144_D	[21]	28,50	30,56	23,63	19,88	30,56
W32.144_D	[21]	10,50	30,17	25,41	23,33	33,33
W32.144_E	[21]	13,60	31,06	25,71	23,49	33,49
W32.144_F	[21]	16,50	31,19	25,76	23,55	33,55
W32.145_A	[22]	19,50	32,84	27,23	23,28	33,28
W32.145_A	[22]	31,50	33,29	27,71	23,90	33,90
W32.145_A	[22]	1,50	31,23	25,61	22,22	32,22
W32.145_B	[22]	22,50	32,85	27,23	23,35	33,35
W32.145_B	[22]	34,50	33,51	27,94	24,19	34,19
W32.145_B	[22]	4,50	31,57	25,98	22,48	32,48
W32.145_C	[22]	25,50	33,05	27,45	23,57	33,57
W32.145_C	[22]	37,50	34,07	28,59	25,16	35,16
W32.145_C	[22]	7,50	30,47	24,64	21,53	31,53
W32.145_D	[22]	28,50	33,16	27,59	23,73	33,73
W32.145_D	[22]	10,50	30,35	24,50	21,51	31,51
W32.145_E	[22]	13,60	31,06	25,18	22,11	32,11
W32.145_F	[22]	16,50	32,03	26,20	22,76	32,76
W33.100_A	[1]	109,50	39,49	34,21	31,46	41,46
W33.100_A	[1]	79,50	43,31	38,17	33,31	43,31
W33.100_A	[1]	49,50	42,64	37,46	32,60	42,64
W33.100_A	[1]	19,50	41,36	36,14	31,29	41,36
W33.100_A	[1]	91,50	42,72	37,57	32,83	42,83
W33.100_A	[1]	61,50	42,97	37,81	32,94	42,97
W33.100_A	[1]	31,50	41,83	36,60	31,76	41,83
W33.100_A	[1]	1,50	40,08	34,91	30,07	40,08
W33.100_B	[1]	82,50	43,29	38,15	33,30	43,30
W33.100_B	[1]	52,50	42,74	37,56	32,70	42,74
W33.100_B	[1]	22,50	41,43	36,20	31,37	41,43
W33.100_B	[1]	94,50	42,79	37,66	33,02	43,02
W33.100_B	[1]	64,50	43,04	37,88	33,01	43,04
W33.100_B	[1]	34,50	41,96	36,74	31,89	41,96
W33.100_B	[1]	4,50	40,27	35,09	30,25	40,27
W33.100_C	[1]	85,50	42,59	37,44	32,63	42,63
W33.100_C	[1]	55,50	42,82	37,65	32,78	42,82
W33.100_C	[1]	25,50	41,57	36,34	31,50	41,57
W33.100_C	[1]	97,50	36,78	31,71	28,88	38,88
W33.100_C	[1]	67,50	43,11	37,95	33,09	43,11
W33.100_C	[1]	37,50	42,10	36,89	32,04	42,10
W33.100_C	[1]	7,50	40,62	35,45	30,60	40,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.100_D	[1]	88,50	42,64	37,49	32,71	42,71
W33.100_D	[1]	58,50	42,90	37,73	32,86	42,90
W33.100_D	[1]	28,50	41,72	36,49	31,65	41,72
W33.100_D	[1]	100,50	37,23	32,67	30,42	40,42
W33.100_D	[1]	70,50	43,17	38,02	33,15	43,17
W33.100_D	[1]	40,50	42,26	37,06	32,21	42,26
W33.100_D	[1]	10,50	40,75	35,56	30,72	40,75
W33.100_E	[1]	103,50	37,88	33,16	30,88	40,88
W33.100_E	[1]	73,50	43,23	38,09	33,22	43,23
W33.100_E	[1]	43,50	42,40	37,21	32,35	42,40
W33.100_E	[1]	13,50	41,19	35,99	31,14	41,19
W33.100_F	[1]	106,50	38,87	33,53	31,09	41,09
W33.100_F	[1]	76,50	43,27	38,13	33,27	43,27
W33.100_F	[1]	46,50	42,53	37,34	32,48	42,53
W33.100_F	[1]	16,50	41,29	36,08	31,23	41,29
W33.101_A	[2]	109,50	38,50	33,24	30,97	40,97
W33.101_A	[2]	79,50	42,42	37,26	32,43	42,43
W33.101_A	[2]	49,50	41,65	36,44	31,61	41,65
W33.101_A	[2]	19,50	40,57	35,32	30,50	40,57
W33.101_A	[2]	91,50	41,67	36,51	31,90	41,90
W33.101_A	[2]	61,50	42,03	36,84	32,01	42,03
W33.101_A	[2]	31,50	40,88	35,62	30,81	40,88
W33.101_A	[2]	1,50	39,79	34,61	29,77	39,79
W33.101_B	[2]	82,50	42,41	37,25	32,43	42,43
W33.101_B	[2]	52,50	41,76	36,56	31,72	41,76
W33.101_B	[2]	22,50	40,61	35,35	30,54	40,61
W33.101_B	[2]	94,50	41,76	36,63	32,15	42,15
W33.101_B	[2]	64,50	42,11	36,93	32,09	42,11
W33.101_B	[2]	34,50	40,99	35,74	30,92	40,99
W33.101_B	[2]	4,50	39,96	34,78	29,94	39,96
W33.101_C	[2]	85,50	41,52	36,33	31,58	41,58
W33.101_C	[2]	55,50	41,86	36,66	31,82	41,86
W33.101_C	[2]	25,50	40,70	35,44	30,63	40,70
W33.101_C	[2]	97,50	35,22	30,25	28,19	38,19
W33.101_C	[2]	67,50	42,19	37,01	32,17	42,19
W33.101_C	[2]	37,50	41,10	35,86	31,04	41,10
W33.101_C	[2]	7,50	40,10	34,92	30,07	40,10
W33.101_D	[2]	88,50	41,57	36,40	31,68	41,68
W33.101_D	[2]	58,50	41,95	36,75	31,92	41,95
W33.101_D	[2]	28,50	40,81	35,54	30,73	40,81
W33.101_D	[2]	100,50	35,79	31,48	29,90	39,90
W33.101_D	[2]	70,50	42,26	37,09	32,25	42,26
W33.101_D	[2]	40,50	41,25	36,01	31,19	41,25
W33.101_D	[2]	10,50	40,17	34,96	30,13	40,17
W33.101_E	[2]	103,50	36,61	32,07	30,38	40,38
W33.101_E	[2]	73,50	42,33	37,16	32,33	42,33
W33.101_E	[2]	43,50	41,40	36,17	31,34	41,40
W33.101_E	[2]	13,50	40,46	35,26	30,42	40,46
W33.101_F	[2]	106,50	37,83	32,50	30,59	40,59
W33.101_F	[2]	76,50	42,38	37,21	32,38	42,38
W33.101_F	[2]	46,50	41,52	36,31	31,48	41,52
W33.101_F	[2]	16,50	40,53	35,29	30,46	40,53
W33.102_A	[3]	109,50	38,05	32,79	30,67	40,67
W33.102_A	[3]	79,50	41,21	36,01	31,24	41,24
W33.102_A	[3]	49,50	40,22	34,95	30,19	40,22
W33.102_A	[3]	19,50	39,60	34,31	29,54	39,60
W33.102_A	[3]	91,50	40,21	35,02	30,56	40,56
W33.102_A	[3]	61,50	40,70	35,46	30,69	40,70
W33.102_A	[3]	31,50	39,63	34,30	29,56	39,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.102_A	[3]	1,50	39,39	34,21	29,39	39,39
W33.102_B	[3]	82,50	41,21	36,02	31,27	41,27
W33.102_B	[3]	52,50	40,35	35,08	30,32	40,35
W33.102_B	[3]	22,50	39,59	34,28	29,52	39,59
W33.102_B	[3]	94,50	40,34	35,19	30,89	40,89
W33.102_B	[3]	64,50	40,81	35,57	30,80	40,81
W33.102_B	[3]	34,50	39,69	34,37	29,62	39,69
W33.102_B	[3]	4,50	39,51	34,32	29,50	39,51
W33.102_C	[3]	85,50	40,02	34,77	30,13	40,13
W33.102_C	[3]	55,50	40,47	35,21	30,44	40,47
W33.102_C	[3]	25,50	39,59	34,28	29,52	39,59
W33.102_C	[3]	97,50	34,57	29,67	27,87	37,87
W33.102_C	[3]	67,50	40,91	35,68	30,90	40,91
W33.102_C	[3]	37,50	39,76	34,44	29,69	39,76
W33.102_C	[3]	7,50	39,65	34,45	29,63	39,65
W33.102_D	[3]	88,50	40,09	34,87	30,27	40,27
W33.102_D	[3]	58,50	40,59	35,34	30,57	40,59
W33.102_D	[3]	28,50	39,60	34,28	29,53	39,60
W33.102_D	[3]	100,50	35,20	31,01	29,64	39,64
W33.102_D	[3]	70,50	41,00	35,79	31,01	41,01
W33.102_D	[3]	40,50	39,87	34,56	29,81	39,87
W33.102_D	[3]	10,50	39,65	34,43	29,62	39,65
W33.102_E	[3]	103,50	36,13	31,61	30,12	40,12
W33.102_E	[3]	73,50	41,09	35,88	31,10	41,10
W33.102_E	[3]	43,50	39,98	34,69	29,94	39,98
W33.102_E	[3]	13,50	39,64	34,40	29,60	39,64
W33.102_F	[3]	106,50	37,38	32,05	30,31	40,31
W33.102_F	[3]	76,50	41,15	35,95	31,18	41,18
W33.102_F	[3]	46,50	40,10	34,82	30,06	40,10
W33.102_F	[3]	16,50	39,61	34,35	29,56	39,61
W33.103_A	[4]	109,50	37,86	32,61	30,58	40,58
W33.103_A	[4]	79,50	40,59	35,38	30,67	40,67
W33.103_A	[4]	49,50	39,57	34,26	29,56	39,57
W33.103_A	[4]	19,50	40,33	35,11	30,31	40,33
W33.103_A	[4]	91,50	39,44	34,21	29,91	39,91
W33.103_A	[4]	61,50	40,02	34,76	30,04	40,04
W33.103_A	[4]	31,50	40,68	35,44	30,66	40,68
W33.103_A	[4]	1,50	39,42	34,25	29,45	39,45
W33.103_B	[4]	82,50	40,58	35,37	30,67	40,67
W33.103_B	[4]	52,50	39,68	34,38	29,68	39,68
W33.103_B	[4]	22,50	40,38	35,15	30,36	40,38
W33.103_B	[4]	94,50	39,58	34,42	30,33	40,33
W33.103_B	[4]	64,50	40,14	34,88	30,16	40,16
W33.103_B	[4]	34,50	39,12	33,77	29,09	39,12
W33.103_B	[4]	4,50	39,58	34,41	29,61	39,61
W33.103_C	[4]	85,50	39,16	33,88	29,35	39,35
W33.103_C	[4]	55,50	39,79	34,51	29,80	39,80
W33.103_C	[4]	25,50	40,48	35,24	30,46	40,48
W33.103_C	[4]	97,50	34,36	29,47	27,86	37,86
W33.103_C	[4]	67,50	40,25	35,00	30,28	40,28
W33.103_C	[4]	37,50	39,17	33,82	29,14	39,17
W33.103_C	[4]	7,50	39,75	34,58	29,77	39,77
W33.103_D	[4]	88,50	39,26	34,00	29,52	39,52
W33.103_D	[4]	58,50	39,91	34,63	29,92	39,92
W33.103_D	[4]	28,50	40,59	35,36	30,58	40,59
W33.103_D	[4]	100,50	35,00	30,83	29,60	39,60
W33.103_D	[4]	70,50	40,36	35,12	30,39	40,39
W33.103_D	[4]	40,50	39,26	33,92	29,23	39,26
W33.103_D	[4]	10,50	39,93	34,75	29,95	39,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.103_E	[4]	103,50	36,17	31,42	30,03	40,03
W33.103_E	[4]	73,50	40,46	35,23	30,51	40,51
W33.103_E	[4]	43,50	39,36	34,03	29,34	39,36
W33.103_E	[4]	13,50	40,21	35,02	30,21	40,21
W33.103_F	[4]	106,50	37,18	31,85	30,21	40,21
W33.103_F	[4]	76,50	40,53	35,31	30,59	40,59
W33.103_F	[4]	46,50	39,46	34,15	29,45	39,46
W33.103_F	[4]	16,50	40,28	35,07	30,27	40,28
W33.104_A	[5]	109,50	37,94	32,44	30,44	40,44
W33.104_A	[5]	79,50	40,19	34,90	30,42	40,42
W33.104_A	[5]	49,50	39,22	33,82	29,42	39,42
W33.104_A	[5]	19,50	39,62	34,36	29,58	39,62
W33.104_A	[5]	91,50	38,92	33,47	29,35	39,35
W33.104_A	[5]	61,50	39,62	34,27	29,82	39,82
W33.104_A	[5]	31,50	39,11	33,75	29,11	39,11
W33.104_A	[5]	1,50	39,17	34,00	29,18	39,18
W33.104_B	[5]	82,50	40,10	34,81	30,36	40,36
W33.104_B	[5]	52,50	39,32	33,93	29,51	39,51
W33.104_B	[5]	22,50	39,64	34,37	29,60	39,64
W33.104_B	[5]	94,50	39,09	33,74	29,83	39,83
W33.104_B	[5]	64,50	39,72	34,38	29,93	39,93
W33.104_B	[5]	34,50	38,84	33,38	28,95	38,95
W33.104_B	[5]	4,50	39,27	34,10	29,28	39,28
W33.104_C	[5]	85,50	38,61	33,20	29,00	39,00
W33.104_C	[5]	55,50	39,41	34,04	29,61	39,61
W33.104_C	[5]	25,50	39,70	34,43	29,68	39,70
W33.104_C	[5]	97,50	34,73	29,31	27,77	37,77
W33.104_C	[5]	67,50	39,82	34,49	30,03	40,03
W33.104_C	[5]	37,50	38,87	33,43	29,02	39,02
W33.104_C	[5]	7,50	39,30	34,12	29,31	39,31
W33.104_D	[5]	88,50	38,72	33,32	29,16	39,16
W33.104_D	[5]	58,50	39,52	34,15	29,72	39,72
W33.104_D	[5]	28,50	39,77	34,49	29,75	39,77
W33.104_D	[5]	100,50	35,32	30,69	29,51	39,51
W33.104_D	[5]	70,50	39,93	34,61	30,14	40,14
W33.104_D	[5]	40,50	38,95	33,52	29,14	39,14
W33.104_D	[5]	10,50	39,40	34,20	29,40	39,40
W33.104_E	[5]	103,50	36,54	31,26	29,91	39,91
W33.104_E	[5]	73,50	40,04	34,73	30,25	40,25
W33.104_E	[5]	43,50	39,04	33,62	29,23	39,23
W33.104_E	[5]	13,50	39,57	34,36	29,56	39,57
W33.104_F	[5]	106,50	37,29	31,67	30,07	40,07
W33.104_F	[5]	76,50	40,12	34,83	30,35	40,35
W33.104_F	[5]	46,50	39,13	33,72	29,32	39,32
W33.104_F	[5]	16,50	39,60	34,37	29,57	39,60
W33.105_A	[6]	109,50	38,14	32,30	30,32	40,32
W33.105_A	[6]	79,50	39,99	34,35	29,93	39,99
W33.105_A	[6]	49,50	39,15	33,32	28,97	39,15
W33.105_A	[6]	19,50	39,20	33,93	29,16	39,20
W33.105_A	[6]	91,50	38,51	32,68	28,73	38,73
W33.105_A	[6]	61,50	39,49	33,73	29,35	39,49
W33.105_A	[6]	31,50	38,28	32,80	28,22	38,28
W33.105_A	[6]	1,50	38,80	33,62	28,81	38,81
W33.105_B	[6]	82,50	39,89	34,24	29,85	39,89
W33.105_B	[6]	52,50	39,23	33,42	29,06	39,23
W33.105_B	[6]	22,50	39,22	33,92	29,16	39,22
W33.105_B	[6]	94,50	38,68	33,02	29,35	39,35
W33.105_B	[6]	64,50	39,57	33,84	29,45	39,57
W33.105_B	[6]	34,50	38,77	32,92	28,54	38,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.105_B	[6]	4,50	38,92	33,74	28,93	38,93
W33.105_C	[6]	85,50	38,30	32,35	28,30	38,30
W33.105_C	[6]	55,50	39,31	33,52	29,16	39,31
W33.105_C	[6]	25,50	39,25	33,95	29,21	39,25
W33.105_C	[6]	97,50	35,33	29,23	27,71	37,71
W33.105_C	[6]	67,50	39,66	33,95	29,55	39,66
W33.105_C	[6]	37,50	38,83	32,95	28,60	38,83
W33.105_C	[6]	7,50	39,00	33,82	29,01	39,01
W33.105_D	[6]	88,50	38,40	32,50	28,49	38,49
W33.105_D	[6]	58,50	39,40	33,63	29,25	39,40
W33.105_D	[6]	28,50	39,18	33,85	29,14	39,18
W33.105_D	[6]	100,50	35,83	30,60	29,43	39,43
W33.105_D	[6]	70,50	39,75	34,06	29,65	39,75
W33.105_D	[6]	40,50	38,91	33,03	28,70	38,91
W33.105_D	[6]	10,50	39,12	33,92	29,11	39,12
W33.105_E	[6]	103,50	37,05	31,15	29,80	39,80
W33.105_E	[6]	73,50	39,84	34,17	29,75	39,84
W33.105_E	[6]	43,50	38,99	33,13	28,79	38,99
W33.105_E	[6]	13,50	39,17	33,96	29,16	39,17
W33.105_F	[6]	106,50	37,52	31,53	29,94	39,94
W33.105_F	[6]	76,50	39,92	34,27	29,85	39,92
W33.105_F	[6]	46,50	39,07	33,22	28,88	39,07
W33.105_F	[6]	16,50	39,18	33,94	29,15	39,18
W33.106_A	[7]	109,50	38,10	32,29	30,27	40,27
W33.106_A	[7]	79,50	39,57	33,89	29,55	39,57
W33.106_A	[7]	49,50	38,78	32,90	28,62	38,78
W33.106_A	[7]	19,50	38,78	33,52	28,76	38,78
W33.106_A	[7]	91,50	37,89	31,97	28,21	38,21
W33.106_A	[7]	61,50	39,09	33,30	28,98	39,09
W33.106_A	[7]	31,50	37,90	32,41	27,87	37,90
W33.106_A	[7]	1,50	38,36	33,18	28,39	38,39
W33.106_B	[7]	82,50	39,45	33,76	29,45	39,45
W33.106_B	[7]	52,50	38,85	33,00	28,71	38,85
W33.106_B	[7]	22,50	38,79	33,49	28,75	38,79
W33.106_B	[7]	94,50	38,09	32,40	29,02	39,02
W33.106_B	[7]	64,50	39,17	33,40	29,08	39,17
W33.106_B	[7]	34,50	38,42	32,53	28,22	38,42
W33.106_B	[7]	4,50	38,49	33,31	28,51	38,51
W33.106_C	[7]	85,50	37,68	31,61	27,73	37,73
W33.106_C	[7]	55,50	38,93	33,10	28,80	38,93
W33.106_C	[7]	25,50	38,82	33,50	28,78	38,82
W33.106_C	[7]	97,50	35,30	29,32	27,78	37,78
W33.106_C	[7]	67,50	39,26	33,50	29,17	39,26
W33.106_C	[7]	37,50	38,48	32,56	28,28	38,48
W33.106_C	[7]	7,50	38,66	33,48	28,68	38,68
W33.106_D	[7]	88,50	37,78	31,77	27,93	37,93
W33.106_D	[7]	58,50	39,01	33,20	28,89	39,01
W33.106_D	[7]	28,50	38,82	33,49	28,80	38,82
W33.106_D	[7]	100,50	35,95	30,68	29,43	39,43
W33.106_D	[7]	70,50	39,34	33,60	29,26	39,34
W33.106_D	[7]	40,50	38,55	32,62	28,37	38,55
W33.106_D	[7]	10,50	38,74	33,55	28,76	38,76
W33.106_E	[7]	103,50	37,14	31,19	29,76	39,76
W33.106_E	[7]	73,50	39,43	33,71	29,36	39,43
W33.106_E	[7]	43,50	38,63	32,72	28,46	38,63
W33.106_E	[7]	13,50	38,77	33,56	28,78	38,78
W33.106_F	[7]	106,50	37,49	31,53	29,90	39,90
W33.106_F	[7]	76,50	39,51	33,82	29,46	39,51
W33.106_F	[7]	46,50	38,70	32,81	28,54	38,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.106_F	[7]	16,50	38,76	33,52	28,76	38,76
W33.107_A	[8]	109,50	36,55	31,47	26,72	36,72
W33.107_A	[8]	79,50	34,96	29,86	25,05	35,05
W33.107_A	[8]	49,50	34,78	29,66	24,86	34,86
W33.107_A	[8]	19,50	32,93	27,76	23,01	33,01
W33.107_A	[8]	91,50	34,84	29,72	24,93	34,93
W33.107_A	[8]	61,50	34,87	29,76	24,96	34,96
W33.107_A	[8]	31,50	33,70	28,55	23,80	33,80
W33.107_A	[8]	1,50	33,59	28,50	23,68	33,68
W33.107_B	[8]	82,50	34,88	29,77	24,97	34,97
W33.107_B	[8]	52,50	34,81	29,70	24,89	34,89
W33.107_B	[8]	22,50	33,14	27,96	23,21	33,21
W33.107_B	[8]	94,50	34,87	29,76	24,96	34,96
W33.107_B	[8]	64,50	34,89	29,78	24,98	34,98
W33.107_B	[8]	34,50	33,93	28,78	24,02	34,02
W33.107_B	[8]	4,50	33,64	28,55	23,74	33,74
W33.107_C	[8]	85,50	34,90	29,79	24,99	34,99
W33.107_C	[8]	55,50	34,84	29,72	24,92	34,92
W33.107_C	[8]	25,50	33,27	28,09	23,34	33,34
W33.107_C	[8]	97,50	34,92	29,81	25,02	35,02
W33.107_C	[8]	67,50	34,91	29,80	25,00	35,00
W33.107_C	[8]	37,50	34,15	29,01	24,23	34,23
W33.107_C	[8]	7,50	33,83	28,74	23,92	33,92
W33.107_D	[8]	88,50	34,93	29,82	25,02	35,02
W33.107_D	[8]	58,50	34,85	29,74	24,94	34,94
W33.107_D	[8]	28,50	33,49	28,32	23,57	33,57
W33.107_D	[8]	100,50	35,00	29,90	25,12	35,12
W33.107_D	[8]	70,50	34,91	29,81	25,00	35,00
W33.107_D	[8]	40,50	34,39	29,26	24,47	34,47
W33.107_D	[8]	10,50	33,15	28,03	23,24	33,24
W33.107_E	[8]	103,50	35,14	30,04	25,26	35,26
W33.107_E	[8]	73,50	34,93	29,83	25,02	35,02
W33.107_E	[8]	43,50	34,62	29,49	24,69	34,69
W33.107_E	[8]	13,50	32,58	27,43	22,67	32,67
W33.107_F	[8]	106,50	35,44	30,34	25,57	35,57
W33.107_F	[8]	76,50	34,95	29,84	25,04	35,04
W33.107_F	[8]	46,50	34,71	29,59	24,79	34,79
W33.107_F	[8]	16,50	32,74	27,59	22,83	32,83
W33.108_A	[9]	109,50	36,98	31,92	27,11	37,11
W33.108_A	[9]	79,50	35,43	30,36	25,50	35,50
W33.108_A	[9]	49,50	35,29	30,20	25,35	35,35
W33.108_A	[9]	19,50	33,25	28,13	23,32	33,32
W33.108_A	[9]	91,50	35,36	30,28	25,43	35,43
W33.108_A	[9]	61,50	35,36	30,29	25,43	35,43
W33.108_A	[9]	31,50	34,20	29,09	24,27	34,27
W33.108_A	[9]	1,50	34,46	29,40	24,54	34,54
W33.108_B	[9]	82,50	35,39	30,31	25,46	35,46
W33.108_B	[9]	52,50	35,31	30,23	25,38	35,38
W33.108_B	[9]	22,50	33,48	28,36	23,54	33,54
W33.108_B	[9]	94,50	35,39	30,31	25,46	35,46
W33.108_B	[9]	64,50	35,38	30,30	25,45	35,45
W33.108_B	[9]	34,50	34,45	29,34	24,51	34,51
W33.108_B	[9]	4,50	34,48	29,43	24,56	34,56
W33.108_C	[9]	85,50	35,35	30,27	25,42	35,42
W33.108_C	[9]	55,50	35,33	30,25	25,40	35,40
W33.108_C	[9]	25,50	33,72	28,60	23,79	33,79
W33.108_C	[9]	97,50	35,43	30,35	25,50	35,50
W33.108_C	[9]	67,50	35,39	30,32	25,46	35,46
W33.108_C	[9]	37,50	34,70	29,60	24,76	34,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.108_C	[9]	7,50	34,12	29,05	24,18	34,18
W33.108_D	[9]	88,50	35,33	30,26	25,41	35,41
W33.108_D	[9]	58,50	35,35	30,27	25,42	35,42
W33.108_D	[9]	28,50	33,96	28,85	24,03	34,03
W33.108_D	[9]	100,50	35,50	30,42	25,57	35,57
W33.108_D	[9]	70,50	35,39	30,32	25,46	35,46
W33.108_D	[9]	40,50	34,95	29,86	25,01	35,01
W33.108_D	[9]	10,50	34,54	29,48	24,60	34,60
W33.108_E	[9]	103,50	35,62	30,54	25,70	35,70
W33.108_E	[9]	73,50	35,41	30,33	25,48	35,48
W33.108_E	[9]	43,50	35,16	30,08	25,22	35,22
W33.108_E	[9]	13,50	33,09	27,99	23,16	33,16
W33.108_F	[9]	106,50	35,90	30,82	25,99	35,99
W33.108_F	[9]	76,50	35,42	30,34	25,49	35,49
W33.108_F	[9]	46,50	35,23	30,15	25,29	35,29
W33.108_F	[9]	16,50	33,07	27,96	23,14	33,14
W33.109_A	[10]	109,50	37,64	32,59	27,76	37,76
W33.109_A	[10]	79,50	36,21	31,16	26,27	36,27
W33.109_A	[10]	49,50	36,12	31,06	26,18	36,18
W33.109_A	[10]	19,50	34,08	29,00	24,14	34,14
W33.109_A	[10]	91,50	36,18	31,12	26,24	36,24
W33.109_A	[10]	61,50	36,19	31,14	26,26	36,26
W33.109_A	[10]	31,50	35,08	30,00	25,14	35,14
W33.109_A	[10]	1,50	35,33	30,21	25,38	35,38
W33.109_B	[10]	82,50	36,22	31,16	26,28	36,28
W33.109_B	[10]	52,50	36,15	31,09	26,21	36,21
W33.109_B	[10]	22,50	34,33	29,24	24,39	34,39
W33.109_B	[10]	94,50	36,20	31,15	26,27	36,27
W33.109_B	[10]	64,50	36,21	31,15	26,27	36,27
W33.109_B	[10]	34,50	35,33	30,26	25,39	35,39
W33.109_B	[10]	4,50	35,24	30,12	25,29	35,29
W33.109_C	[10]	85,50	36,15	31,09	26,22	36,22
W33.109_C	[10]	55,50	36,17	31,11	26,23	36,23
W33.109_C	[10]	25,50	34,58	29,49	24,63	34,63
W33.109_C	[10]	97,50	36,24	31,19	26,31	36,31
W33.109_C	[10]	67,50	36,22	31,17	26,29	36,29
W33.109_C	[10]	37,50	35,59	30,52	25,65	35,65
W33.109_C	[10]	7,50	35,19	30,13	25,25	35,25
W33.109_D	[10]	88,50	36,16	31,10	26,23	36,23
W33.109_D	[10]	58,50	36,18	31,13	26,24	36,24
W33.109_D	[10]	28,50	34,83	29,74	24,88	34,88
W33.109_D	[10]	100,50	36,30	31,24	26,37	36,37
W33.109_D	[10]	70,50	36,22	31,16	26,28	36,28
W33.109_D	[10]	40,50	35,85	30,78	25,90	35,90
W33.109_D	[10]	10,50	35,55	30,51	25,60	35,60
W33.109_E	[10]	103,50	36,40	31,35	26,48	36,48
W33.109_E	[10]	73,50	36,23	31,18	26,30	36,30
W33.109_E	[10]	43,50	36,01	30,95	26,06	36,06
W33.109_E	[10]	13,50	34,66	29,60	24,71	34,71
W33.109_F	[10]	106,50	36,64	31,59	26,73	36,73
W33.109_F	[10]	76,50	36,24	31,19	26,30	36,30
W33.109_F	[10]	46,50	36,07	31,01	26,13	36,13
W33.109_F	[10]	16,50	33,84	28,77	23,91	33,91
W33.110_A	[11]	109,50	38,64	33,61	28,74	38,74
W33.110_A	[11]	79,50	37,50	32,46	27,53	37,53
W33.110_A	[11]	49,50	37,38	32,34	27,40	37,40
W33.110_A	[11]	19,50	35,36	30,30	25,38	35,38
W33.110_A	[11]	91,50	37,47	32,43	27,50	37,50
W33.110_A	[11]	61,50	37,46	32,42	27,48	37,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.110_A	[11]	31,50	36,38	31,32	26,40	36,40
W33.110_A	[11]	1,50	36,06	30,96	26,10	36,10
W33.110_B	[11]	82,50	37,51	32,47	27,54	37,54
W33.110_B	[11]	52,50	37,41	32,37	27,43	37,43
W33.110_B	[11]	22,50	35,61	30,55	25,63	35,63
W33.110_B	[11]	94,50	37,49	32,45	27,52	37,52
W33.110_B	[11]	64,50	37,47	32,43	27,50	37,50
W33.110_B	[11]	34,50	36,64	31,59	26,66	36,66
W33.110_B	[11]	4,50	35,95	30,84	25,99	35,99
W33.110_C	[11]	85,50	37,48	32,44	27,50	37,50
W33.110_C	[11]	55,50	37,43	32,38	27,45	37,45
W33.110_C	[11]	25,50	35,87	30,80	25,88	35,88
W33.110_C	[11]	97,50	37,52	32,48	27,55	37,55
W33.110_C	[11]	67,50	37,49	32,44	27,51	37,51
W33.110_C	[11]	37,50	36,90	31,85	26,92	36,92
W33.110_C	[11]	7,50	36,02	30,97	26,07	36,07
W33.110_D	[11]	88,50	37,46	32,42	27,48	37,48
W33.110_D	[11]	58,50	37,44	32,40	27,47	37,47
W33.110_D	[11]	28,50	36,12	31,06	26,14	36,14
W33.110_D	[11]	100,50	37,57	32,53	27,60	37,60
W33.110_D	[11]	70,50	37,50	32,46	27,52	37,52
W33.110_D	[11]	40,50	37,16	32,11	27,18	37,18
W33.110_D	[11]	10,50	36,30	31,26	26,32	36,32
W33.110_E	[11]	103,50	37,65	32,61	27,69	37,69
W33.110_E	[11]	73,50	37,49	32,45	27,51	37,51
W33.110_E	[11]	43,50	37,27	32,22	27,29	37,29
W33.110_E	[11]	13,50	36,54	31,51	26,56	36,56
W33.110_F	[11]	106,50	37,84	32,80	27,90	37,90
W33.110_F	[11]	76,50	37,49	32,45	27,52	37,52
W33.110_F	[11]	46,50	37,34	32,29	27,36	37,36
W33.110_F	[11]	16,50	35,12	30,07	25,15	35,15
W33.111_A	[12]	109,50	46,08	41,08	36,10	46,10
W33.111_A	[12]	79,50	45,83	40,82	35,83	45,83
W33.111_A	[12]	49,50	45,43	40,43	35,44	45,44
W33.111_A	[12]	19,50	42,93	37,92	32,93	42,93
W33.111_A	[12]	91,50	45,93	40,92	35,93	45,93
W33.111_A	[12]	61,50	45,64	40,63	35,64	45,64
W33.111_A	[12]	31,50	44,57	39,56	34,57	44,57
W33.111_A	[12]	1,50	36,70	31,62	26,80	36,80
W33.111_B	[12]	82,50	45,85	40,85	35,86	45,86
W33.111_B	[12]	52,50	45,49	40,48	35,49	45,49
W33.111_B	[12]	22,50	43,75	38,74	33,75	43,75
W33.111_B	[12]	94,50	45,94	40,94	35,95	45,95
W33.111_B	[12]	64,50	45,68	40,67	35,69	45,69
W33.111_B	[12]	34,50	44,78	39,77	34,78	44,78
W33.111_B	[12]	4,50	36,79	31,72	26,89	36,89
W33.111_C	[12]	85,50	45,88	40,87	35,88	45,88
W33.111_C	[12]	55,50	45,54	40,54	35,55	45,55
W33.111_C	[12]	25,50	44,20	39,19	34,21	44,21
W33.111_C	[12]	97,50	45,97	40,96	35,98	45,98
W33.111_C	[12]	67,50	45,72	40,71	35,73	45,73
W33.111_C	[12]	37,50	44,99	39,98	34,99	44,99
W33.111_C	[12]	7,50	37,06	32,01	27,16	37,16
W33.111_D	[12]	88,50	45,90	40,89	35,91	45,91
W33.111_D	[12]	58,50	45,59	40,58	35,60	45,60
W33.111_D	[12]	28,50	44,38	39,37	34,38	44,38
W33.111_D	[12]	100,50	45,99	40,99	36,00	46,00
W33.111_D	[12]	70,50	45,76	40,75	35,76	45,76
W33.111_D	[12]	40,50	45,19	40,18	35,19	45,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.111_D	[12]	10,50	37,59	32,54	27,64	37,64
W33.111_E	[12]	103,50	46,02	41,02	36,03	46,03
W33.111_E	[12]	73,50	45,79	40,79	35,80	45,80
W33.111_E	[12]	43,50	45,28	40,27	35,28	45,28
W33.111_E	[12]	13,50	38,38	33,35	28,42	38,42
W33.111_F	[12]	106,50	46,05	41,04	36,06	46,06
W33.111_F	[12]	76,50	45,80	40,79	35,80	45,80
W33.111_F	[12]	46,50	45,37	40,36	35,37	45,37
W33.111_F	[12]	16,50	41,80	36,79	31,81	41,81
W33.112_A	[13]	109,50	46,18	41,17	36,20	46,20
W33.112_A	[13]	79,50	45,93	40,92	35,93	45,93
W33.112_A	[13]	49,50	45,54	40,53	35,54	45,54
W33.112_A	[13]	19,50	42,93	37,92	32,94	42,94
W33.112_A	[13]	91,50	46,03	41,02	36,03	46,03
W33.112_A	[13]	61,50	45,74	40,74	35,75	45,75
W33.112_A	[13]	31,50	44,69	39,68	34,70	44,70
W33.112_A	[13]	1,50	36,12	31,07	26,31	36,31
W33.112_B	[13]	82,50	45,96	40,95	35,96	45,96
W33.112_B	[13]	52,50	45,60	40,59	35,60	45,60
W33.112_B	[13]	22,50	43,76	38,75	33,76	43,76
W33.112_B	[13]	94,50	46,04	41,03	36,04	46,04
W33.112_B	[13]	64,50	45,79	40,78	35,79	45,79
W33.112_B	[13]	34,50	44,90	39,89	34,91	44,91
W33.112_B	[13]	4,50	36,25	31,20	26,44	36,44
W33.112_C	[13]	85,50	45,98	40,98	35,99	45,99
W33.112_C	[13]	55,50	45,65	40,64	35,65	45,65
W33.112_C	[13]	25,50	44,32	39,31	34,32	44,32
W33.112_C	[13]	97,50	46,07	41,06	36,07	46,07
W33.112_C	[13]	67,50	45,82	40,82	35,83	45,83
W33.112_C	[13]	37,50	45,12	40,11	35,12	45,12
W33.112_C	[13]	7,50	36,49	31,45	26,60	36,60
W33.112_D	[13]	88,50	46,00	41,00	36,01	46,01
W33.112_D	[13]	58,50	45,70	40,69	35,70	45,70
W33.112_D	[13]	28,50	44,50	39,49	34,50	44,50
W33.112_D	[13]	100,50	46,09	41,09	36,10	46,10
W33.112_D	[13]	70,50	45,86	40,85	35,87	45,87
W33.112_D	[13]	40,50	45,30	40,29	35,30	45,30
W33.112_D	[13]	10,50	37,11	32,05	27,11	37,11
W33.112_E	[13]	103,50	46,12	41,11	36,13	46,13
W33.112_E	[13]	73,50	45,89	40,89	35,90	45,90
W33.112_E	[13]	43,50	45,39	40,38	35,40	45,40
W33.112_E	[13]	13,50	38,09	33,03	28,08	38,09
W33.112_F	[13]	106,50	46,15	41,14	36,16	46,16
W33.112_F	[13]	76,50	45,90	40,89	35,90	45,90
W33.112_F	[13]	46,50	45,47	40,47	35,48	45,48
W33.112_F	[13]	16,50	41,70	36,69	31,71	41,71
W33.113_A	[14]	109,50	46,24	41,23	36,27	46,27
W33.113_A	[14]	79,50	46,01	41,00	36,01	46,01
W33.113_A	[14]	49,50	45,63	40,62	35,64	45,64
W33.113_A	[14]	19,50	43,08	38,06	33,08	43,08
W33.113_A	[14]	91,50	46,11	41,10	36,11	46,11
W33.113_A	[14]	61,50	45,83	40,82	35,83	45,83
W33.113_A	[14]	31,50	44,81	39,79	34,81	44,81
W33.113_A	[14]	1,50	34,55	29,39	24,62	34,62
W33.113_B	[14]	82,50	46,04	41,03	36,04	46,04
W33.113_B	[14]	52,50	45,69	40,68	35,69	45,69
W33.113_B	[14]	22,50	43,87	38,86	33,88	43,88
W33.113_B	[14]	94,50	46,12	41,11	36,13	46,13
W33.113_B	[14]	64,50	45,87	40,86	35,87	45,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht
Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.113_B	[14]	34,50	45,02	40,01	35,02	45,02
W33.113_B	[14]	4,50	34,82	29,70	24,94	34,94
W33.113_C	[14]	85,50	46,07	41,06	36,07	46,07
W33.113_C	[14]	55,50	45,74	40,73	35,74	45,74
W33.113_C	[14]	25,50	44,42	39,41	34,43	44,43
W33.113_C	[14]	97,50	46,13	41,13	36,14	46,14
W33.113_C	[14]	67,50	45,91	40,90	35,91	45,91
W33.113_C	[14]	37,50	45,23	40,22	35,24	45,24
W33.113_C	[14]	7,50	35,32	30,20	25,40	35,40
W33.113_D	[14]	88,50	46,09	41,08	36,09	46,09
W33.113_D	[14]	58,50	45,78	40,78	35,79	45,79
W33.113_D	[14]	28,50	44,61	39,59	34,61	44,61
W33.113_D	[14]	100,50	46,16	41,15	36,17	46,17
W33.113_D	[14]	70,50	45,94	40,94	35,95	45,95
W33.113_D	[14]	40,50	45,40	40,39	35,40	45,40
W33.113_D	[14]	10,50	36,33	31,24	26,40	36,40
W33.113_E	[14]	103,50	46,19	41,18	36,20	46,20
W33.113_E	[14]	73,50	45,98	40,97	35,98	45,98
W33.113_E	[14]	43,50	45,49	40,48	35,49	45,49
W33.113_E	[14]	13,50	38,10	33,03	28,15	38,15
W33.113_F	[14]	106,50	46,21	41,21	36,23	46,23
W33.113_F	[14]	76,50	45,98	40,97	35,98	45,98
W33.113_F	[14]	46,50	45,57	40,56	35,57	45,57
W33.113_F	[14]	16,50	41,73	36,71	31,74	41,74
W33.114_A	[15]	109,50	46,33	41,33	36,37	46,37
W33.114_A	[15]	79,50	46,12	41,11	36,13	46,13
W33.114_A	[15]	49,50	45,75	40,74	35,75	45,75
W33.114_A	[15]	19,50	43,23	38,22	33,24	43,24
W33.114_A	[15]	91,50	46,22	41,21	36,23	46,23
W33.114_A	[15]	61,50	45,94	40,93	35,95	45,95
W33.114_A	[15]	31,50	44,94	39,92	34,94	44,94
W33.114_A	[15]	1,50	33,71	28,41	23,90	33,90
W33.114_B	[15]	82,50	46,15	41,14	36,15	46,15
W33.114_B	[15]	52,50	45,80	40,79	35,80	45,80
W33.114_B	[15]	22,50	44,03	39,01	34,03	44,03
W33.114_B	[15]	94,50	46,24	41,23	36,25	46,25
W33.114_B	[15]	64,50	45,98	40,97	35,99	45,99
W33.114_B	[15]	34,50	45,15	40,14	35,15	45,15
W33.114_B	[15]	4,50	33,90	28,73	24,27	34,27
W33.114_C	[15]	85,50	46,18	41,17	36,18	46,18
W33.114_C	[15]	55,50	45,85	40,84	35,85	45,85
W33.114_C	[15]	25,50	44,55	39,53	34,55	44,55
W33.114_C	[15]	97,50	46,23	41,22	36,24	46,24
W33.114_C	[15]	67,50	46,02	41,01	36,03	46,03
W33.114_C	[15]	37,50	45,37	40,36	35,37	45,37
W33.114_C	[15]	7,50	34,69	29,35	24,82	34,82
W33.114_D	[15]	88,50	46,20	41,19	36,20	46,20
W33.114_D	[15]	58,50	45,90	40,89	35,90	45,90
W33.114_D	[15]	28,50	44,73	39,72	34,73	44,73
W33.114_D	[15]	100,50	46,26	41,25	36,27	46,27
W33.114_D	[15]	70,50	46,06	41,05	36,06	46,06
W33.114_D	[15]	40,50	45,51	40,50	35,52	45,52
W33.114_D	[15]	10,50	35,83	30,53	25,91	35,91
W33.114_E	[15]	103,50	46,28	41,28	36,31	46,31
W33.114_E	[15]	73,50	46,09	41,08	36,09	46,09
W33.114_E	[15]	43,50	45,61	40,60	35,61	45,61
W33.114_E	[15]	13,50	37,44	32,20	27,48	37,48
W33.114_F	[15]	106,50	46,31	41,31	36,34	46,34
W33.114_F	[15]	76,50	46,09	41,08	36,10	46,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.114_F	[15]	46,50	45,68	40,67	35,69	45,69
W33.114_F	[15]	16,50	41,40	36,37	31,40	41,40
W33.115_A	[16]	109,50	46,43	41,43	36,49	46,49
W33.115_A	[16]	79,50	46,26	41,25	36,26	46,26
W33.115_A	[16]	49,50	45,89	40,87	35,89	45,89
W33.115_A	[16]	19,50	43,44	38,41	33,44	43,44
W33.115_A	[16]	91,50	46,37	41,36	36,38	46,38
W33.115_A	[16]	61,50	46,08	41,07	36,09	46,09
W33.115_A	[16]	31,50	45,10	40,08	35,10	45,10
W33.115_A	[16]	1,50	33,94	28,64	24,27	34,27
W33.115_B	[16]	82,50	46,29	41,28	36,29	46,29
W33.115_B	[16]	52,50	45,94	40,93	35,94	45,94
W33.115_B	[16]	22,50	44,24	39,22	34,24	44,24
W33.115_B	[16]	94,50	46,39	41,38	36,40	46,40
W33.115_B	[16]	64,50	46,12	41,11	36,13	46,13
W33.115_B	[16]	34,50	45,31	40,29	35,31	45,31
W33.115_B	[16]	4,50	34,52	29,25	24,88	34,88
W33.115_C	[16]	85,50	46,32	41,30	36,32	46,32
W33.115_C	[16]	55,50	45,99	40,98	35,99	45,99
W33.115_C	[16]	25,50	44,71	39,68	34,71	44,71
W33.115_C	[16]	97,50	46,41	41,40	36,43	46,43
W33.115_C	[16]	67,50	46,16	41,15	36,17	46,17
W33.115_C	[16]	37,50	45,53	40,51	35,53	45,53
W33.115_C	[16]	7,50	35,13	29,76	25,27	35,27
W33.115_D	[16]	88,50	46,35	41,33	36,35	46,35
W33.115_D	[16]	58,50	46,04	41,02	36,04	46,04
W33.115_D	[16]	28,50	44,89	39,87	34,89	44,89
W33.115_D	[16]	100,50	46,36	41,35	36,38	46,38
W33.115_D	[16]	70,50	46,20	41,18	36,20	46,20
W33.115_D	[16]	40,50	45,66	40,64	35,66	45,66
W33.115_D	[16]	10,50	36,10	30,75	26,17	36,17
W33.115_E	[16]	103,50	46,39	41,38	36,43	46,43
W33.115_E	[16]	73,50	46,23	41,22	36,24	46,24
W33.115_E	[16]	43,50	45,75	40,73	35,75	45,75
W33.115_E	[16]	13,50	37,20	31,88	27,22	37,22
W33.115_F	[16]	106,50	46,41	41,41	36,46	46,46
W33.115_F	[16]	76,50	46,23	41,22	36,23	46,23
W33.115_F	[16]	46,50	45,83	40,81	35,83	45,83
W33.115_F	[16]	16,50	41,27	36,23	31,27	41,27
W33.116_A	[17]	109,50	46,66	41,72	37,20	47,20
W33.116_A	[17]	79,50	47,63	42,58	37,64	47,64
W33.116_A	[17]	49,50	47,22	42,17	37,22	47,22
W33.116_A	[17]	19,50	45,12	40,03	35,11	45,12
W33.116_A	[17]	91,50	47,77	42,73	37,81	47,81
W33.116_A	[17]	61,50	47,45	42,39	37,45	47,45
W33.116_A	[17]	31,50	46,42	41,35	36,42	46,42
W33.116_A	[17]	1,50	35,55	30,33	25,72	35,72
W33.116_B	[17]	82,50	47,66	42,62	37,68	47,68
W33.116_B	[17]	52,50	47,28	42,23	37,29	47,29
W33.116_B	[17]	22,50	45,67	40,59	35,66	45,67
W33.116_B	[17]	94,50	47,81	42,77	37,88	47,88
W33.116_B	[17]	64,50	47,49	42,44	37,50	47,50
W33.116_B	[17]	34,50	46,62	41,55	36,61	46,62
W33.116_B	[17]	4,50	36,04	30,83	26,27	36,27
W33.116_C	[17]	85,50	47,70	42,65	37,72	47,72
W33.116_C	[17]	55,50	47,34	42,29	37,34	47,34
W33.116_C	[17]	25,50	46,06	40,99	36,06	46,06
W33.116_C	[17]	97,50	47,86	42,85	38,05	48,05
W33.116_C	[17]	67,50	47,54	42,49	37,54	47,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.116_C	[17]	37,50	46,82	41,76	36,82	46,82
W33.116_C	[17]	7,50	37,01	31,78	27,16	37,16
W33.116_D	[17]	88,50	47,73	42,69	37,76	47,76
W33.116_D	[17]	58,50	47,40	42,34	37,40	47,40
W33.116_D	[17]	28,50	46,24	41,16	36,23	46,24
W33.116_D	[17]	100,50	47,69	42,70	37,94	47,94
W33.116_D	[17]	70,50	47,58	42,53	37,59	47,59
W33.116_D	[17]	40,50	46,96	41,90	36,96	46,96
W33.116_D	[17]	10,50	39,40	34,08	29,45	39,45
W33.116_E	[17]	103,50	46,58	41,65	37,14	47,14
W33.116_E	[17]	73,50	47,62	42,57	37,63	47,63
W33.116_E	[17]	43,50	47,06	42,00	37,06	47,06
W33.116_E	[17]	13,50	41,71	36,48	31,70	41,71
W33.116_F	[17]	106,50	46,61	41,68	37,18	47,18
W33.116_F	[17]	76,50	47,61	42,56	37,62	47,62
W33.116_F	[17]	46,50	47,15	42,09	37,15	47,15
W33.116_F	[17]	16,50	44,14	39,04	34,13	44,14
W33.117_A	[18]	109,50	46,63	41,62	37,12	47,12
W33.117_A	[18]	79,50	47,38	42,33	37,38	47,38
W33.117_A	[18]	49,50	47,01	41,94	37,00	47,01
W33.117_A	[18]	19,50	44,95	39,85	34,93	44,95
W33.117_A	[18]	91,50	47,51	42,46	37,54	47,54
W33.117_A	[18]	61,50	47,23	42,17	37,22	47,23
W33.117_A	[18]	31,50	46,17	41,09	36,15	46,17
W33.117_A	[18]	1,50	35,44	30,25	25,59	35,59
W33.117_B	[18]	82,50	47,41	42,36	37,41	47,41
W33.117_B	[18]	52,50	47,07	42,01	37,06	47,07
W33.117_B	[18]	22,50	45,36	40,27	35,34	45,36
W33.117_B	[18]	94,50	47,55	42,50	37,61	47,61
W33.117_B	[18]	64,50	47,27	42,22	37,27	47,27
W33.117_B	[18]	34,50	46,37	41,29	36,35	46,37
W33.117_B	[18]	4,50	35,96	30,76	26,11	36,11
W33.117_C	[18]	85,50	47,44	42,39	37,45	47,45
W33.117_C	[18]	55,50	47,12	42,06	37,12	47,12
W33.117_C	[18]	25,50	45,80	40,72	35,78	45,80
W33.117_C	[18]	97,50	47,59	42,58	37,79	47,79
W33.117_C	[18]	67,50	47,32	42,26	37,31	47,32
W33.117_C	[18]	37,50	46,57	41,50	36,55	46,57
W33.117_C	[18]	7,50	36,89	31,67	27,04	37,04
W33.117_D	[18]	88,50	47,47	42,42	37,49	47,49
W33.117_D	[18]	58,50	47,18	42,12	37,17	47,18
W33.117_D	[18]	28,50	45,98	40,90	35,96	45,98
W33.117_D	[18]	100,50	46,41	41,41	36,73	46,73
W33.117_D	[18]	70,50	47,35	42,30	37,35	47,35
W33.117_D	[18]	40,50	46,73	41,66	36,72	46,73
W33.117_D	[18]	10,50	39,62	34,35	29,73	39,73
W33.117_E	[18]	103,50	46,47	41,55	37,05	47,05
W33.117_E	[18]	73,50	47,39	42,34	37,39	47,39
W33.117_E	[18]	43,50	46,84	41,77	36,83	46,84
W33.117_E	[18]	13,50	42,22	37,06	32,19	42,22
W33.117_F	[18]	106,50	46,51	41,58	37,10	47,10
W33.117_F	[18]	76,50	47,41	42,35	37,40	47,41
W33.117_F	[18]	46,50	46,93	41,87	36,92	46,93
W33.117_F	[18]	16,50	44,36	39,26	34,34	44,36
W33.118_A	[19]	109,50	46,60	41,54	37,06	47,06
W33.118_A	[19]	79,50	47,36	42,30	37,36	47,36
W33.118_A	[19]	49,50	46,95	41,88	36,93	46,95
W33.118_A	[19]	19,50	44,93	39,83	34,90	44,93
W33.118_A	[19]	91,50	47,21	42,15	37,25	47,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Katendrecht

Bijlage 7

Result. Maas-Rijnhaven (versie 5A incl. Provimi en Cordico)
dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.118_A	[19]	61,50	47,18	42,12	37,17	47,18
W33.118_A	[19]	31,50	46,08	41,00	36,06	46,08
W33.118_A	[19]	1,50	37,03	31,86	27,10	37,10
W33.118_B	[19]	82,50	47,12	42,06	37,12	47,12
W33.118_B	[19]	52,50	47,02	41,95	37,00	47,02
W33.118_B	[19]	22,50	45,28	40,19	35,26	45,28
W33.118_B	[19]	94,50	47,24	42,19	37,31	47,31
W33.118_B	[19]	64,50	47,23	42,17	37,22	47,23
W33.118_B	[19]	34,50	46,27	41,19	36,25	46,27
W33.118_B	[19]	4,50	37,34	32,14	27,34	37,34
W33.118_C	[19]	85,50	47,15	42,09	37,16	47,16
W33.118_C	[19]	55,50	47,07	42,01	37,06	47,07
W33.118_C	[19]	25,50	45,73	40,64	35,70	45,73
W33.118_C	[19]	97,50	46,64	41,62	36,88	46,88
W33.118_C	[19]	67,50	47,27	42,21	37,26	47,27
W33.118_C	[19]	37,50	46,47	41,39	36,45	46,47
W33.118_C	[19]	7,50	38,01	32,87	28,10	38,10
W33.118_D	[19]	88,50	47,18	42,12	37,19	47,19
W33.118_D	[19]	58,50	47,13	42,06	37,11	47,13
W33.118_D	[19]	28,50	45,90	40,82	35,88	45,90
W33.118_D	[19]	100,50	46,31	41,31	36,64	46,64
W33.118_D	[19]	70,50	47,31	42,25	37,30	47,31
W33.118_D	[19]	40,50	46,66	41,59	36,64	46,66
W33.118_D	[19]	10,50	39,92	34,71	29,94	39,94
W33.118_E	[19]	103,50	46,38	41,45	36,98	46,98
W33.118_E	[19]	73,50	47,35	42,29	37,34	47,35
W33.118_E	[19]	43,50	46,77	41,70	36,75	46,77
W33.118_E	[19]	13,50	42,61	37,47	32,58	42,61
W33.118_F	[19]	106,50	46,45	41,50	37,03	47,03
W33.118_F	[19]	76,50	47,37	42,31	37,37	47,37
W33.118_F	[19]	46,50	46,87	41,80	36,85	46,87
W33.118_F	[19]	16,50	44,50	39,39	34,47	44,50
W33.119_A	[20]	109,50	46,52	41,46	36,98	46,98
W33.119_A	[20]	79,50	47,57	42,52	37,57	47,57
W33.119_A	[20]	49,50	47,07	42,00	37,05	47,07
W33.119_A	[20]	19,50	45,13	40,04	35,10	45,13
W33.119_A	[20]	91,50	47,40	42,35	37,44	47,44
W33.119_A	[20]	61,50	47,32	42,26	37,31	47,32
W33.119_A	[20]	31,50	46,18	41,09	36,15	46,18
W33.119_A	[20]	1,50	40,12	34,97	30,13	40,13
W33.119_B	[20]	82,50	47,30	42,25	37,30	47,30
W33.119_B	[20]	52,50	47,14	42,08	37,13	47,14
W33.119_B	[20]	22,50	45,43	40,34	35,40	45,43
W33.119_B	[20]	94,50	47,44	42,39	37,50	47,50
W33.119_B	[20]	64,50	47,37	42,31	37,36	47,37
W33.119_B	[20]	34,50	46,36	41,28	36,33	46,36
W33.119_B	[20]	4,50	40,39	35,23	30,39	40,39
W33.119_C	[20]	85,50	47,33	42,27	37,34	47,34
W33.119_C	[20]	55,50	47,21	42,14	37,19	47,21
W33.119_C	[20]	25,50	45,83	40,74	35,80	45,83
W33.119_C	[20]	97,50	46,17	41,15	36,45	46,45
W33.119_C	[20]	67,50	47,42	42,36	37,41	47,42
W33.119_C	[20]	37,50	46,55	41,47	36,53	46,55
W33.119_C	[20]	7,50	40,77	35,61	30,76	40,77
W33.119_D	[20]	88,50	47,36	42,31	37,38	47,38
W33.119_D	[20]	58,50	47,27	42,20	37,25	47,27
W33.119_D	[20]	28,50	46,01	40,92	35,98	46,01
W33.119_D	[20]	100,50	46,22	41,25	36,66	46,66
W33.119_D	[20]	70,50	47,47	42,41	37,46	47,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie 5a - Op Katendrecht Provimi en Codrico met bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W33.119_D	[20]	40,50	46,75	41,68	36,73	46,75
W33.119_D	[20]	10,50	41,58	36,43	31,56	41,58
W33.119_E	[20]	103,50	46,30	41,36	36,90	46,90
W33.119_E	[20]	73,50	47,51	42,45	37,50	47,51
W33.119_E	[20]	43,50	46,88	41,81	36,86	46,88
W33.119_E	[20]	13,50	43,33	38,20	33,29	43,33
W33.119_F	[20]	106,50	46,49	41,43	36,96	46,96
W33.119_F	[20]	76,50	47,55	42,49	37,55	47,55
W33.119_F	[20]	46,50	46,98	41,91	36,96	46,98
W33.119_F	[20]	16,50	44,84	39,74	34,81	44,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8:

Gecumuleerde geluidbelastingen



wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W01.100	2,5	51	52	51	52					52	52
W01.100	5,5	51	52	51	52					52	52
W01.100	8,5	51	52	51	52					52	52
W01.100	11,5	51	52	51	52					52	52
W01.100	14,5	51	52	51	52					52	52
W01.100	17,5	52	53	52	53					53	53
W01.100	20,5	51	52	51	52					52	52
W01.100	23,5	52	53	52	53					53	53
W01.100	26,5	52	53	52	53					53	53
W01.100	29,5	52	53	52	53					53	53
W01.100	32,5	53	54	53	54					54	54
W01.100	35,5	53	54	53	54					54	54
W01.100	38,5	53	54	53	54					54	54
W01.100	41,5	53	54	53	54					54	54
W01.100	44,5	53	54	53	54					54	54
W01.100	47,5	53	54	53	54					54	54
W01.100	50,5	53	54	53	54					54	54
W01.100	53,5	53	54	53	54					54	54
W01.101	2,5	51	52	51	52					52	52
W01.101	5,5	51	52	51	52					52	52
W01.101	8,5	51	52	51	52					52	52
W01.101	11,5	51	52	51	52					52	52
W01.101	14,5	52	53	52	53					53	53
W01.101	17,5	52	53	52	53					53	53
W01.101	20,5	52	53	52	53					53	53
W01.101	23,5	52	53	52	53					53	53
W01.101	26,5	52	53	52	53					53	53
W01.101	29,5	53	54	53	54					54	54
W01.101	32,5	53	54	53	54					54	54
W01.101	35,5	53	54	53	54					54	54
W01.101	38,5	53	54	53	54					54	54
W01.101	41,5	53	54	53	54					54	54
W01.101	44,5	53	54	53	54					54	54
W01.101	47,5	53	54	53	54					54	54
W01.101	50,5	53	54	53	54					54	54
W01.101	53,5	53	54	53	54					54	54
W01.102	2,5	52	53	52	53					53	53
W01.102	5,5	51	52	51	52					52	52
W01.102	8,5	51	52	51	52					52	52
W01.102	11,5	52	53	52	53					53	53
W01.102	14,5	52	53	52	53					53	53
W01.102	17,5	52	53	52	53					53	53
W01.102	20,5	52	53	52	53					53	53
W01.102	23,5	52	53	52	53					53	53
W01.102	26,5	53	54	53	54					54	54
W01.102	29,5	53	54	53	54					54	54
W01.102	32,5	53	54	53	54					54	54
W01.102	35,5	53	54	53	54					54	54
W01.102	38,5	53	54	53	54					54	54
W01.102	41,5	53	54	53	54					54	54
W01.102	44,5	53	54	53	54					54	54
W01.102	47,5	53	54	53	54					54	54
W01.102	50,5	53	54	53	54					54	54
W01.102	53,5	53	54	53	54					54	54
W01.103	2,5	53	54	53	54					54	54
W01.103	5,5	52	53	52	53					53	53
W01.103	8,5	52	53	52	53					53	53
W01.103	11,5	52	53	52	53					53	53
W01.103	14,5	53	54	53	54					54	54
W01.103	17,5	53	54	53	54					54	54
W01.103	20,5	52	53	52	53					53	53
W01.103	23,5	53	54	53	54					54	54

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W01.103	26,5	53	54	53	54					54	54
W01.103	29,5	53	54	53	54					54	54
W01.103	32,5	53	54	53	54					54	54
W01.103	35,5	53	54	53	54					54	54
W01.103	38,5	53	54	53	54					54	54
W01.103	41,5	53	54	53	54					54	54
W01.103	44,5	53	54	53	54					54	54
W01.103	47,5	53	54	53	54					54	54
W01.103	50,5	53	54	53	54					54	54
W01.103	53,5	53	54	53	54					54	54
W01.104	2,5	54	55	54	55					55	55
W01.104	5,5	54	55	54	55					55	55
W01.104	8,5	55	56	55	56					56	56
W01.104	11,5	55	56	55	56					56	56
W01.104	14,5	55	56	55	56					56	56
W01.104	17,5	55	56	55	56					56	56
W01.104	20,5	55	56	55	56					56	56
W01.104	23,5	56	57	56	57					57	57
W01.104	26,5	56	57	56	57					57	57
W01.104	29,5	56	57	56	57					57	57
W01.104	32,5	56	57	56	57					57	57
W01.104	35,5	56	57	56	57					57	57
W01.104	38,5	56	57	56	57					57	57
W01.104	41,5	56	57	56	57					57	57
W01.104	44,5	56	57	56	57					57	57
W01.104	47,5	56	57	56	57					57	57
W01.104	50,5	56	57	56	57					57	57
W01.104	53,5	56	57	56	57					57	57
W01.105	2,5	54	55	54	55					55	55
W01.105	5,5	54	55	54	55					55	55
W01.105	8,5	54	55	54	55					55	55
W01.105	11,5	55	56	55	56					56	56
W01.105	14,5	55	56	55	56					56	56
W01.105	17,5	55	56	55	56					56	56
W01.105	20,5	55	56	55	56					56	56
W01.105	23,5	56	57	56	57					57	57
W01.105	26,5	56	57	56	57					57	57
W01.105	29,5	56	57	56	57					57	57
W01.105	32,5	56	57	56	57					57	57
W01.105	35,5	56	57	56	57					57	57
W01.105	38,5	56	57	56	57					57	57
W01.105	41,5	56	57	56	57					57	57
W01.105	44,5	56	57	56	57					57	57
W01.105	47,5	56	57	56	57					57	57
W01.105	50,5	56	57	56	57					57	57
W01.105	53,5	56	57	56	57					57	57
W01.106	2,5	54	55	54	55					55	55
W01.106	5,5	54	55	54	55					55	55
W01.106	8,5	54	55	54	55					55	55
W01.106	11,5	55	56	55	56					56	56
W01.106	14,5	55	56	55	56					56	56
W01.106	17,5	55	56	55	56					56	56
W01.106	20,5	55	56	55	56					56	56
W01.106	23,5	56	57	56	57					57	57
W01.106	26,5	56	57	56	57					57	57
W01.106	29,5	56	57	56	57					57	57
W01.106	32,5	56	57	56	57					57	57
W01.106	35,5	56	57	56	57					57	57
W01.106	38,5	56	57	56	57					57	57
W01.106	41,5	56	57	56	57					57	57
W01.106	44,5	56	57	56	57					57	57
W01.106	47,5	56	57	56	57					57	57

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W01.106	50,5	56	57	56	57					57	57
W01.106	53,5	56	57	56	57					57	57
W01.107	2,5	54	55	54	55					55	55
W01.107	5,5	55	56	55	56					56	56
W01.107	8,5	55	56	55	56					56	56
W01.107	11,5	55	56	55	56					56	56
W01.107	14,5	55	56	55	56					56	56
W01.107	17,5	55	56	55	56					56	56
W01.107	20,5	56	57	56	57					57	57
W01.107	23,5	56	57	56	57					57	57
W01.107	26,5	56	57	56	57					57	57
W01.107	29,5	56	57	56	57					57	57
W01.107	32,5	56	57	56	57					57	57
W01.107	35,5	56	57	56	57					57	57
W01.107	38,5	56	57	56	57					57	57
W01.107	41,5	56	57	56	57					57	57
W01.107	44,5	56	57	56	57					57	57
W01.107	47,5	56	57	56	57					57	57
W01.107	50,5	56	57	56	57					57	57
W01.107	53,5	56	57	56	57					57	57
W01.108	2,5	55	56	55	56					56	56
W01.108	5,5	55	56	55	56					56	56
W01.108	8,5	55	56	55	56					56	56
W01.108	11,5	55	56	55	56					56	56
W01.108	14,5	55	56	55	56					56	56
W01.108	17,5	56	57	56	57					57	57
W01.108	20,5	56	57	56	57					57	57
W01.108	23,5	56	57	56	57					57	57
W01.108	26,5	56	57	56	57					57	57
W01.108	29,5	56	57	56	57					57	57
W01.108	32,5	56	57	56	57					57	57
W01.108	35,5	56	57	56	57					57	57
W01.108	38,5	56	57	56	57					57	57
W01.108	41,5	56	57	56	57					57	57
W01.108	44,5	56	57	56	57					57	57
W01.108	47,5	56	57	56	57					57	57
W01.108	50,5	56	57	56	57					57	57
W01.108	53,5	56	57	56	57					57	57
W01.109	2,5	55	56	55	56					56	56
W01.109	5,5	55	56	55	56					56	56
W01.109	8,5	55	56	55	56					56	56
W01.109	11,5	55	56	55	56					56	56
W01.109	14,5	55	56	55	56					56	56
W01.109	17,5	56	57	56	57					57	57
W01.109	20,5	56	57	56	57					57	57
W01.109	23,5	56	57	56	57					57	57
W01.109	26,5	56	57	56	57					57	57
W01.109	29,5	56	57	56	57					57	57
W01.109	32,5	56	57	56	57					57	57
W01.109	35,5	56	57	56	57					57	57
W01.109	38,5	56	57	56	57					57	57
W01.109	41,5	56	57	56	57					57	57
W01.109	44,5	56	57	56	57					57	57
W01.109	47,5	56	57	56	57					57	57
W01.109	50,5	56	57	56	57					57	57
W01.109	53,5	56	57	56	57					57	57
W01.110	2,5	54	55	54	55					55	55
W01.110	5,5	55	56	55	56					56	56
W01.110	8,5	55	56	55	56					56	56
W01.110	11,5	55	56	55	56					56	56
W01.110	14,5	55	56	55	56					56	56
W01.110	17,5	55	56	55	56					56	56

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W01.110	20,5	56	57	56	57					57	57
W01.110	23,5	56	57	56	57					57	57
W01.110	26,5	56	57	56	57					57	57
W01.110	29,5	56	57	56	57					57	57
W01.110	32,5	56	57	56	57					57	57
W01.110	35,5	56	57	56	57					57	57
W01.110	38,5	56	57	56	57					57	57
W01.110	41,5	56	57	56	57					57	57
W01.110	44,5	56	57	56	57					57	57
W01.110	47,5	56	57	56	57					57	57
W01.110	50,5	56	57	56	57					57	57
W01.110	53,5	56	57	56	57					57	57
W01.111	2,5	54	55	54	55					55	55
W01.111	5,5	55	56	55	56					56	56
W01.111	8,5	55	56	55	56					56	56
W01.111	11,5	55	56	55	56					56	56
W01.111	14,5	55	56	55	56					56	56
W01.111	17,5	55	56	55	56					56	56
W01.111	20,5	56	57	56	57					57	57
W01.111	23,5	56	57	56	57					57	57
W01.111	26,5	56	57	56	57					57	57
W01.111	29,5	56	57	56	57					57	57
W01.111	32,5	56	57	56	57					57	57
W01.111	35,5	56	57	56	57					57	57
W01.111	38,5	56	57	56	57					57	57
W01.111	41,5	56	57	56	57					57	57
W01.111	44,5	56	57	56	57					57	57
W01.111	47,5	56	57	56	57					57	57
W01.111	50,5	56	57	56	57					57	57
W01.111	53,5	56	57	56	57					57	57
W01.112	2,5	53	54	53	54					54	54
W01.112	5,5	53	54	53	54					54	54
W01.112	8,5	54	55	54	55					55	55
W01.112	11,5	54	55	54	55					55	55
W01.112	14,5	54	55	54	55					55	55
W01.112	17,5	54	55	54	55					55	55
W01.112	20,5	54	55	54	55					55	55
W01.112	23,5	54	55	54	55					55	55
W01.112	26,5	54	55	54	55					55	55
W01.112	29,5	54	55	54	55					55	55
W01.112	32,5	54	55	54	55					55	55
W01.112	35,5	54	55	54	55					55	55
W01.112	38,5	54	55	54	55					55	55
W01.112	41,5	54	55	54	55					55	55
W01.112	44,5	54	55	54	55					55	55
W01.112	47,5	54	55	54	55					55	55
W01.112	50,5	54	55	54	55					55	55
W01.112	53,5	54	55	54	55					55	55
W01.113	2,5	53	54	53	54					54	54
W01.113	5,5	53	54	53	54					54	54
W01.113	8,5	53	54	53	54					54	54
W01.113	11,5	53	54	53	54					54	54
W01.113	14,5	54	55	54	55					55	55
W01.113	17,5	54	55	54	55					55	55
W01.113	20,5	54	55	54	55					55	55
W01.113	23,5	54	55	54	55					55	55
W01.113	26,5	54	55	54	55					55	55
W01.113	29,5	54	55	54	55					55	55
W01.113	32,5	54	55	54	55					55	55
W01.113	35,5	54	55	54	55					55	55
W01.113	38,5	54	55	54	55					55	55
W01.113	41,5	54	55	54	55					55	55

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W01.113	44,5	54	55	54	55					55	55
W01.113	47,5	54	55	54	55					55	55
W01.113	50,5	54	55	54	55					55	55
W01.113	53,5	54	55	54	55					55	55
W01.114	2,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	5,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	8,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	11,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	14,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	17,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	20,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	23,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	26,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	29,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	32,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	35,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	38,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	41,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	44,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	47,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	50,5	50	51	50	51					51	51
W01.114	53,5	50	51	50	51					51	51
W01.115	2,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	5,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	8,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	11,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	14,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	17,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	20,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	23,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	26,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	29,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	32,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	35,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	38,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	41,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	44,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	47,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	50,5	49	50	49	50					50	50
W01.115	53,5	50	51	50	51					51	51
W01.116	2,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	5,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	8,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	11,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	14,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	17,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	20,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	23,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	26,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	29,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	32,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	35,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	38,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	41,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	44,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	47,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	50,5	49	50	49	50					50	50
W01.116	53,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	2,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	5,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	8,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	11,5	49	50	49	50					50	50

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W01.117	14,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	17,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	20,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	23,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	26,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	29,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	32,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	35,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	38,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	41,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	44,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	47,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	50,5	49	50	49	50					50	50
W01.117	53,5	49	50	49	50					50	50
W01.118	2,5	49	50	49	50					50	50
W01.118	5,5	49	50	49	50					50	50
W01.118	8,5	48	49	48	49					49	49
W01.118	11,5	48	49	48	49					49	49
W01.118	14,5	48	49	48	49					49	49
W01.118	17,5	48	49	48	49					49	49
W01.118	20,5	48	49	48	49					49	49
W01.118	23,5	48	49	48	49					49	49
W01.118	26,5	49	50	48	49					50	49
W01.118	29,5	49	50	49	50					50	50
W01.118	32,5	49	50	49	50					50	50
W01.118	35,5	49	50	49	50					50	50
W01.118	38,5	49	50	49	50					50	50
W01.118	41,5	49	50	49	50					50	50
W01.118	44,5	49	50	49	50					50	50
W01.118	47,5	49	50	49	50					50	50
W01.118	50,5	49	50	49	50					50	50
W01.118	53,5	49	50	49	50					50	50
W01.119	2,5	49	50	49	50					50	50
W01.119	5,5	49	50	49	50					50	50
W01.119	8,5	48	49	48	49					49	49
W01.119	11,5	48	49	48	49					49	49
W01.119	14,5	48	49	48	49					49	49
W01.119	17,5	48	49	48	49					49	49
W01.119	20,5	48	49	48	49					49	49
W01.119	23,5	48	49	48	49					49	49
W01.119	26,5	48	49	48	49					49	49
W01.119	29,5	48	49	48	49					49	49
W01.119	32,5	48	49	48	49					49	49
W01.119	35,5	48	49	48	49					49	49
W01.119	38,5	48	49	48	49					49	49
W01.119	41,5	48	49	48	49					49	49
W01.119	44,5	49	50	48	49					50	49
W01.119	47,5	49	50	49	50					50	50
W01.119	50,5	49	50	49	50					50	50
W01.119	53,5	49	50	49	50					50	50
W01.120	2,5	49	50	49	50					50	50
W01.120	5,5	49	50	49	50					50	50
W01.120	8,5	49	50	49	50					50	50
W01.120	11,5	49	50	49	50					50	50
W01.120	14,5	49	50	49	50					50	50
W01.120	17,5	49	50	48	49					50	49
W01.120	20,5	48	49	48	49					49	49
W01.120	23,5	49	50	48	49					50	49
W01.120	26,5	49	50	49	50					50	50
W01.120	29,5	49	50	49	50					50	50
W01.120	32,5	49	50	49	50					50	50
W01.120	35,5	49	50	49	50					50	50

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W01.120	38,5	49	50	49	50					50	50
W01.120	41,5	49	50	49	50					50	50
W01.120	44,5	49	50	49	50					50	50
W01.120	47,5	49	50	49	50					50	50
W01.120	50,5	49	50	49	50					50	50
W01.120	53,5	49	50	49	50					50	50
W02.01	1,5	54	55	54	55					55	55
W02.01	4,5	54	55	54	55					55	55
W02.01	7,5	54	55	54	55					55	55
W02.02	1,5	54	55	54	55					55	55
W02.02	4,5	54	55	54	55					55	55
W02.02	7,5	54	55	54	55					55	55
W02.03	1,5	54	55	54	55					55	55
W02.03	4,5	54	55	54	55					55	55
W02.03	7,5	54	55	54	55					55	55
W02.04	1,5	51	52	51	52					52	52
W02.04	4,5	51	52	51	52					52	52
W02.04	7,5	52	53	52	53					53	53
W02.05	1,5	50	51	50	51					51	51
W02.05	4,5	51	52	51	52					52	52
W02.05	7,5	52	53	52	53					53	53
W02.06	1,5	50	51	50	51					51	51
W02.06	4,5	51	52	51	52					52	52
W02.06	7,5	52	53	52	53					53	53
W02.07	1,5	47	48	47	48					48	48
W02.07	4,5	47	48	47	48					48	48
W02.07	7,5	48	49	48	49					49	49
W02.08	1,5	46	47	46	47					47	47
W02.08	4,5	47	48	47	48					48	48
W02.08	7,5	48	49	48	49					49	49
W02.09	1,5	50	51	50	51					51	51
W02.09	4,5	50	51	50	51					51	51
W02.09	7,5	50	51	50	51					51	51
W03.01	1,5	48	49	48	49					49	49
W03.01	4,5	49	50	49	50					50	50
W03.01	7,5	50	51	50	51					51	51
W03.01	10,5	51	52	51	52					52	52
W03.02	1,5	48	49	48	49					49	49
W03.02	4,5	48	49	48	49					49	49
W03.02	7,5	50	51	50	51					51	51
W03.02	10,5	50	51	50	51					51	51
W03.03	1,5	48	49	48	49					49	49
W03.03	4,5	48	49	48	49					49	49
W03.03	7,5	49	50	49	50					50	50
W03.03	10,5	50	51	50	51					51	51
W03.04	1,5	47	48	47	48					48	48
W03.04	4,5	48	49	48	49					49	49
W03.04	7,5	49	50	49	50					50	50
W03.04	10,5	50	51	50	51					51	51
W03.05	1,5	47	48	47	48					48	48
W03.05	4,5	47	48	47	48					48	48
W03.05	7,5	49	50	48	49					50	49
W03.05	10,5	50	51	50	51					51	51
W03.06	1,5	47	48	47	48					48	48
W03.06	4,5	48	49	48	49					49	49
W03.06	7,5	49	50	49	50					50	50
W03.06	10,5	50	51	50	51					51	51
W03.07	1,5	44	45	44	45					45	45
W03.07	4,5	44	45	44	45					45	45
W03.07	7,5	46	47	46	47					47	47
W03.07	10,5	49	50	49	50					50	50
W03.08	1,5	45	46	45	46					46	46

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W03.08	4,5	45	46	45	46					46	46
W03.08	7,5	46	47	46	47					47	47
W03.08	10,5	48	49	48	49					49	49
W03.09	1,5	44	45	44	45					45	45
W03.09	4,5	45	46	45	46					46	46
W03.09	7,5	46	47	46	47					47	47
W03.09	10,5	48	49	48	49					49	49
W03.10	1,5	43	44	43	44					44	44
W03.10	4,5	44	45	44	45					45	45
W03.10	7,5	45	46	45	46					46	46
W03.10	10,5	46	47	46	47					47	47
W03.11	1,5	45	46	45	46					46	46
W03.11	4,5	46	47	46	47					47	47
W03.11	7,5	47	48	47	48					48	48
W03.11	10,5	48	49	48	49					49	49
W03.12	1,5	46	47	46	47					47	47
W03.12	4,5	46	47	46	47					47	47
W03.12	7,5	47	48	47	48					48	48
W03.12	10,5	48	49	48	49					49	49
W03.13	1,5	46	47	46	47					47	47
W03.13	4,5	47	48	47	48					48	48
W03.13	7,5	48	49	48	49					49	49
W03.13	10,5	48	49	48	49					49	49
W03.14	1,5	45	46	45	46					46	46
W03.14	4,5	47	48	47	48					48	48
W03.14	7,5	47	48	47	48					48	48
W03.14	10,5	48	49	48	49					49	49
W03.15	1,5	45	46	45	46					46	46
W03.15	4,5	46	47	46	47					47	47
W03.15	7,5	47	48	47	48					48	48
W03.15	10,5	47	48	47	48					48	48
W03.16	1,5	45	46	45	46					46	46
W03.16	4,5	46	47	46	47					47	47
W03.16	7,5	47	48	47	48					48	48
W03.16	10,5	48	49	48	49					49	49
W03.17	1,5	49	50	49	50					50	50
W03.17	4,5	47	48	47	48					48	48
W03.17	7,5	47	48	47	48					48	48
W03.17	10,5	48	49	48	49					49	49
W03.18	1,5	47	48	47	48					48	48
W03.18	4,5	48	49	48	49					49	49
W03.18	7,5	48	49	48	49					49	49
W03.18	10,5	48	49	48	49					49	49
W03.19	1,5	48	49	48	49					49	49
W03.19	4,5	49	50	49	50					50	50
W03.19	7,5	49	50	49	50					50	50
W03.19	10,5	49	50	48	49					50	49
W03.20	1,5	45	46	45	46					46	46
W03.20	4,5	44	45	44	45					45	45
W03.20	7,5	46	47	46	47					47	47
W03.20	10,5	47	48	47	48					48	48
W03.21	1,5	47	48	47	48					48	48
W03.21	4,5	48	49	48	49					49	49
W03.21	7,5	49	50	49	50					50	50
W03.21	10,5	50	51	50	51					51	51
W04.01	1,5	44	45	44	45					45	45
W04.02	1,5	44	45	44	45					45	45
W04.03	1,5	44	45	44	45					45	45
W04.04	1,5	45	46	45	46					46	46
W04.05	1,5	46	47	46	47					47	47
W04.06	1,5	48	49	48	49					49	49
W04.07	1,5	48	49	48	49					49	49

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W04.08	1,5	48	49	48	49					49	49
W04.09	1,5	43	44	43	44					44	44
W05.01	1,5	42	43	42	43					43	43
W05.02	1,5	42	43	42	43					43	43
W05.03	1,5	42	43	42	43					43	43
W05.04	1,5	43	44	43	44					44	44
W05.05	1,5	42	43	42	43					43	43
W05.06	1,5	42	43	42	43					43	43
W05.07	1,5	39	40	39	40					40	40
W05.08	1,5	40	41	40	41					41	41
W05.09	1,5	42	43	42	43					43	43
W05.10	1,5	45	46	45	46					46	46
W06.01	1,5	48	49	48	49					49	49
W06.02	1,5	48	49	48	49					49	49
W06.03	1,5	49	50	49	50					50	50
W06.04	1,5	50	51	50	51					51	51
W06.05	1,5	50	51	50	51					51	51
W06.06	1,5	50	51	50	51					51	51
W06.07	1,5	50	51	50	51					51	51
W06.08	1,5	45	46	45	46					46	46
W07.01	1,5	44	45	44	45					45	45
W07.02	1,5	45	46	45	46					46	46
W07.03	1,5	40	41	40	41					41	41
W07.04	1,5	40	41	40	41					41	41
W07.05	1,5	41	42	41	42					42	42
W07.06	1,5	41	42	41	42					42	42
W07.07	1,5	41	42	41	42					42	42
W08.01	1,5	48	49	48	49					49	49
W08.02	1,5	48	49	48	49					49	49
W08.03	1,5	48	49	48	49					49	49
W08.04	1,5	50	51	50	51					51	51
W08.05	1,5	50	51	50	51					51	51
W08.06	1,5	50	51	50	51					51	51
W08.07	1,5	50	51	50	51					51	51
W08.08	1,5	41	42	41	42					42	42
W09.01	1,5	46	47	46	47					47	47
W09.02	1,5	46	47	46	47					47	47
W09.03	1,5	47	48	47	48					48	48
W09.04	1,5	48	49	48	49					49	49
W09.05	1,5	48	49	48	49					49	49
W09.06	1,5	40	41	40	41					41	41
W09.07	1,5	40	41	40	41					41	41
W09.08	1,5	41	42	41	42					42	42
W10.01	1,5	47	48	47	48					48	48
W10.02	1,5	46	47	46	47					47	47
W10.03	1,5	42	43	42	43					43	43
W10.04	1,5	41	42	41	42					42	42
W11.01	1,5	51	52	51	52					52	52
W11.01	4,5	52	53	52	53					53	53
W11.01	7,5	53	54	53	54					54	54
W11.01	10,5	53	54	53	54					54	54
W11.02	1,5	51	52	51	52					52	52
W11.02	4,5	52	53	52	53					53	53
W11.02	7,5	53	54	53	54					54	54
W11.02	10,5	53	54	53	54					54	54
W11.03	1,5	51	52	51	52					52	52
W11.03	4,5	52	53	52	53					53	53
W11.03	7,5	53	54	53	54					54	54
W11.03	10,5	53	54	53	54					54	54
W11.04	1,5	51	52	51	52					52	52
W11.04	4,5	52	53	52	53					53	53
W11.04	7,5	53	54	53	54					54	54

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W11.04	10,5	53	54	53	54					54	54
W11.05	1,5	51	52	51	52					52	52
W11.05	4,5	52	53	52	53					53	53
W11.05	7,5	53	54	53	54					54	54
W11.05	10,5	52	53	52	53					53	53
W11.06	1,5	43	44	43	44					44	44
W11.06	4,5	44	45	44	45					45	45
W11.06	7,5	45	46	45	46					46	46
W11.06	10,5	46	47	46	47					47	47
W12.01	1,5	47	48	47	48					48	48
W12.02	1,5	49	50	49	50					50	50
W12.03	1,5	49	50	49	50	55	55			56	56
W12.04	1,5	50	51	50	51	56	56			57	57
W12.05	1,5	50	51	50	51	57	57			58	58
W12.06	1,5	50	51	50	51	57	57			58	58
W12.07	1,5	50	51	50	51	57	57			58	58
W12.08	1,5	50	51	50	51	56	56			57	57
W12.09	1,5	50	51	50	51	56	56			57	57
W12.10	1,5	51	52	51	52	59	56			59	59
W12.11	1,5	49	50	49	50	58	54			58	58
W12.12	1,5	49	50	49	50	55				56	56
W12.13	1,5	47	48	47	48					48	48
W12.14	1,5	47	48	47	48					48	48
W12.15	1,5	46	47	46	47					47	47
W12.16	1,5	45	46	45	46					46	46
W12.17	1,5	45	46	45	46					46	46
W12.18	1,5	46	47	46	47					47	47
W12.19	1,5	45	46	45	46					46	46
W12.20	1,5	45	46	45	46					46	46
W12.21	1,5	45	46	45	46					46	46
W12.22	1,5	47	48	47	48					48	48
W13.01	1,5	44	45	44	45					45	45
W13.02	1,5	44	45	44	45					45	45
W13.03	1,5	43	44	43	44					44	44
W13.04	1,5	43	44	43	44					44	44
W13.05	1,5	42	43	42	43					43	43
W13.06	1,5	42	43	42	43					43	43
W14.01	1,5	48	49	48	49					49	49
W14.02	1,5	48	49	48	49					49	49
W14.03	1,5	48	49	48	49					49	49
W14.04	1,5	48	49	48	49					49	49
W14.05	1,5	47	48	47	48					48	48
W15.01	1,5	53	54	53	54					54	54
W15.02	1,5	54	55	54	55					55	55
W15.03	1,5	54	55	54	55					55	55
W15.04	1,5	54	55	54	55					55	55
W15.05	1,5	53	54	53	54					54	54
W15.06	1,5	52	53	52	53					53	53
W15.07	1,5	52	53	52	53					53	53
W15.08	1,5	51	52	51	52					52	52
W15.09	1,5	51	52	51	52					52	52
W15.10	1,5	51	52	51	52					52	52
W15.11	1,5	45	46	44	45					46	45
W15.12	1,5	46	47	46	47					47	47
W15.13	1,5	46	47	46	47					47	47
W15.14	1,5	48	49	48	49					49	49
W15.15	1,5	48	49	48	49					49	49
W15.16	1,5	48	49	48	49					49	49
W15.17	1,5	41	42	41	42					42	42
W15.18	1,5	45	46	45	46					46	46
W15.19	1,5	44	45	44	45					45	45
W15.20	1,5	43	44	43	44					44	44

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W15.21	1,5	42	43	42	43					43	43
W15.22	1,5	40	41	40	41					41	41
W15.23	1,5	42	43	42	43					43	43
W15.24	1,5	41	42	41	42					42	42
W15.25	1,5	43	44	43	44					44	44
W16.01	1,5	49	50	49	50	54				55	55
W16.02	1,5	50	51	50	51	59				60	60
W16.03	1,5	50	51	50	51	61				61	61
W16.04	1,5	50	51	50	51	61				61	61
W17.01	1,5	50	51	50	51	61				61	61
W17.02	1,5	50	51	50	51	61				61	61
W17.03	1,5	49	50	49	50	60				60	60
W17.04	1,5	47	48	47	48	56				57	57
W17.05	1,5	48	49	48	49	54				55	55
W18.01	1,5	47	48	47	48					48	48
W18.02	1,5	46	47	46	47					47	47
W18.03	1,5	45	46	45	46					46	46
W18.04	1,5	45	46	45	46					46	46
W18.05	1,5	48	49	48	49					49	49
W18.06	1,5	50	51	50	51					51	51
W18.07	1,5	50	51	50	51					51	51
W18.08	1,5	49	50	49	50					50	50
W18.09	1,5	50	51	50	51					51	51
W18.10	1,5	49	50	49	50					50	50
W18.11	1,5	48	49	48	49					49	49
W18.12	1,5	48	49	48	49					49	49
W18.13	1,5	44	45	44	45					45	45
W18.14	1,5	42	43	42	43					43	43
W18.15	1,5	39	40	38	39					40	39
W18.16	1,5	44	45	44	45					45	45
W18.17	1,5	44	45	44	45					45	45
W18.18	1,5	43	44	43	44					44	44
W18.19	1,5	45	46	45	46					46	46
W18.20	1,5	46	47	46	47					47	47
W18.21	1,5	46	47	46	47					47	47
W18.22	1,5	46	47	46	47					47	47
W18.23	1,5	45	46	45	46					46	46
W18.24	1,5	43	44	43	44					44	44
W18.25	1,5	43	44	43	44					44	44
W19.01	1,5	46	47	46	47					47	47
W19.02	1,5	45	46	45	46					46	46
W19.03	1,5	46	47	46	47					47	47
W19.04	1,5	45	46	45	46					46	46
W19.05	1,5	46	47	46	47					47	47
W19.06	1,5	46	47	46	47					47	47
W19.07	1,5	46	47	46	47					47	47
W19.08	1,5	47	48	47	48					48	48
W19.09	1,5	45	46	45	46					46	46
W20.01	1,5	48	49	48	49	54				55	55
W20.02	1,5	49	50	49	50	56				57	57
W20.03	1,5	50	51	50	51	60				61	61
W20.04	1,5	50	51	50	51	61				61	61
W20.05	1,5	47	48	47	48					48	48
W21.01	1,5	50	51	50	51	61				61	61
W21.02	1,5	50	51	50	51	61				61	61
W21.03	1,5	46	47	46	47					47	47
W21.04	1,5	46	47	46	47					47	47
W22.01	1,5	49	50	49	50	61				61	61
W22.02	1,5	49	50	49	50	61				61	61
W22.03	1,5	49	50	49	50	61				61	61
W22.04	1,5	49	50	49	50	61				61	61
W22.05	1,5	44	45	44	45					45	45

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W22.06	1,5	45	46	45	46					46	46
W22.07	1,5	46	47	46	47					47	47
W22.08	1,5	45	46	45	46					46	46
W23.01	1,5	49	50	49	50					50	50
W23.02	1,5	49	50	49	50					50	50
W23.03	1,5	47	48	47	48					48	48
W23.04	1,5	47	48	47	48					48	48
W23.05	1,5	47	48	47	48					48	48
W23.06	1,5	47	48	47	48					48	48
W23.07	1,5	52	53	52	53					53	53
W23.08	1,5	52	53	52	53					53	53
W24.01	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W24.02	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W24.03	1,5	49	50	49	50	57				58	58
W24.04	1,5	50	51	50	51	54				56	56
W24.05	1,5	50	51	50	51					51	51
W24.06	1,5	50	51	50	51					51	51
W24.07	1,5	51	52	51	52					52	52
W24.08	1,5	51	52	51	52					52	52
W25.01	1,5	47	48	45	46	62				62	62
W25.02	1,5	47	48	45	46	63				63	63
W25.03	1,5	46	47	43	44	59				59	59
W25.04	1,5	45	46	42	43	56				56	56
W25.05	1,5	45	46	42	43	54				55	54
W25.06	1,5	45	46	42	43					46	43
W25.07	1,5	45	46	42	43					46	43
W25.08	1,5	45	46	44	45					46	45
W25.09	1,5	50	51	50	51					51	51
W25.10	1,5	50	51	50	51					51	51
W26.01	1,5	48	49	48	49	54				55	55
W26.02	1,5	47	48	47	48	55				56	56
W26.03	1,5	47	48	47	48	56				57	57
W26.04	1,5	47	48	47	48	57				58	58
W26.05	1,5	47	48	47	48	60				60	60
W26.06	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W26.07	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W26.08	1,5	40	41	40	41					41	41
W26.09	1,5	43	44	43	44					44	44
W27.01	1,5	46	47	46	47	62				62	62
W27.02	1,5	46	47	46	47	62				62	62
W27.03	1,5	46	47	46	47	62				62	62
W27.04	1,5	46	47	46	47	62				62	62
W27.05	1,5	46	47	46	47	62				62	62
W27.06	1,5	46	47	46	47	63				63	63
W27.07	1,5	46	47	44	45	62				62	62
W27.08	1,5	45	46	44	45	56				56	56
W27.09	1,5	45	46	43	44					46	44
W27.10	1,5	45	46	44	45					46	45
W27.11	1,5	46	47	44	45					47	45
W27.12	1,5	46	47	45	46					47	46
W27.13	1,5	46	47	46	47					47	47
W27.14	1,5	41	42	41	42					42	42
W29.100	1,5	61	62	42	43					62	43
W29.100	4,5	61	62	42	43					62	43
W29.100	7,5	61	62	42	43					62	43
W29.100	10,5	61	62	42	43					62	43
W29.100	13,5	61	62	42	43					62	43
W29.100	16,5	60	61	43	44					61	44
W29.100	19,5	60	61	42	43					61	43
W29.100	22,5	60	61	42	43					61	43
W29.100	25,5	59	60	43	44					60	44
W29.100	28,5	59	60	42	43					60	43

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W29.100	31,5	59	60	42	43					60	43
W29.100	34,5	58	59	43	44					59	44
W29.100	37,5	58	59	44	45					59	45
W29.100	40,5	58	59	44	45					59	45
W29.100	43,5	57	58	45	46					58	46
W29.100	46,5	57	58	46	47					58	47
W29.100	49,5	57	58	46	47					58	47
W29.100	52,5	57	58	46	47					58	47
W29.100	55,5	56	57	47	48					57	48
W29.100	58,5	56	57	47	48					57	48
W29.100	61,5	56	57	47	48					57	48
W29.100	64,5	55	56	47	48					56	48
W29.100	67,5	55	56	47	48					56	48
W29.100	70,5	55	56	47	48					56	48
W29.100	73,5	55	56	47	48					56	48
W29.100	76,5	54	55	47	48					55	48
W29.100	79,5	54	55	47	48					55	48
W29.100	82,5	54	55	47	48					55	48
W29.100	85,5	54	55	47	48					55	48
W29.100	88,5	53	54	47	48					54	48
W29.101	1,5	59	60	41	42					60	42
W29.101	4,5	59	60	42	43					60	43
W29.101	7,5	59	60	42	43					60	43
W29.101	10,5	59	60	42	43					60	43
W29.101	13,5	59	60	42	43					60	43
W29.101	16,5	59	60	42	43					60	43
W29.101	19,5	59	60	42	43					60	43
W29.101	22,5	58	59	42	43					59	43
W29.101	25,5	58	59	43	44					59	44
W29.101	28,5	58	59	42	43					59	43
W29.101	31,5	58	59	43	44					59	44
W29.101	34,5	58	59	44	45					59	45
W29.101	37,5	58	59	44	45					59	45
W29.101	40,5	57	58	45	46					58	46
W29.101	43,5	57	58	45	46					58	46
W29.101	46,5	57	58	46	47					58	47
W29.101	49,5	56	57	46	47					57	47
W29.101	52,5	56	57	46	47					57	47
W29.101	55,5	56	57	46	47					57	47
W29.101	58,5	56	57	46	47					57	47
W29.101	61,5	55	56	47	48					56	48
W29.101	64,5	55	56	47	48					56	48
W29.101	67,5	55	56	47	48					56	48
W29.101	70,5	54	55	47	48					55	48
W29.101	73,5	54	55	47	48					55	48
W29.101	76,5	54	55	47	48					55	48
W29.101	79,5	54	55	47	48					55	48
W29.101	82,5	53	54	46	47					54	47
W29.101	85,5	53	54	46	47					54	47
W29.101	88,5	53	54	47	48					54	48
W29.102	1,5	58	59	41	42					59	42
W29.102	4,5	58	59	41	42					59	42
W29.102	7,5	58	59	42	43					59	43
W29.102	10,5	58	59	42	43					59	43
W29.102	13,5	58	59	42	43					59	43
W29.102	16,5	57	58	42	43					58	43
W29.102	19,5	57	58	42	43					58	43
W29.102	22,5	57	58	42	43					58	43
W29.102	25,5	57	58	42	43					58	43
W29.102	28,5	57	58	42	43					58	43
W29.102	31,5	57	58	43	44					58	44
W29.102	34,5	57	58	43	44					58	44

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W29.102	37,5	57	58	44	45					58	45
W29.102	40,5	56	57	45	46					57	46
W29.102	43,5	56	57	45	46					57	46
W29.102	46,5	56	57	46	47					57	47
W29.102	49,5	56	57	46	47					57	47
W29.102	52,5	55	56	46	47					56	47
W29.102	55,5	55	56	46	47					56	47
W29.102	58,5	55	56	46	47					56	47
W29.102	61,5	55	56	47	48					56	48
W29.102	64,5	55	56	47	48					56	48
W29.102	67,5	54	55	47	48					55	48
W29.102	70,5	54	55	47	48					55	48
W29.102	73,5	54	55	47	48					55	48
W29.102	76,5	54	55	47	48					55	48
W29.102	79,5	53	54	47	48					54	48
W29.102	82,5	53	54	46	47					54	47
W29.102	85,5	53	54	46	47					54	47
W29.102	88,5	53	54	46	47					54	47
W29.103	1,5	56	57	42	43					57	43
W29.103	4,5	56	57	42	43					57	43
W29.103	7,5	56	57	42	43					57	43
W29.103	10,5	56	57	42	43					57	43
W29.103	13,5	56	57	42	43					57	43
W29.103	16,5	56	57	42	43					57	43
W29.103	19,5	56	57	42	43					57	43
W29.103	22,5	56	57	42	43					57	43
W29.103	25,5	56	57	42	43					57	43
W29.103	28,5	56	57	42	43					57	43
W29.103	31,5	56	57	43	44					57	44
W29.103	34,5	56	57	43	44					57	44
W29.103	37,5	56	57	44	45					57	45
W29.103	40,5	56	57	45	46					57	46
W29.103	43,5	55	56	46	47					56	47
W29.103	46,5	55	56	46	47					56	47
W29.103	49,5	55	56	46	47					56	47
W29.103	52,5	55	56	46	47					56	47
W29.103	55,5	55	56	46	47					56	47
W29.103	58,5	55	56	46	47					56	47
W29.103	61,5	54	55	47	48					55	48
W29.103	64,5	54	55	47	48					55	48
W29.103	67,5	54	55	47	48					55	48
W29.103	70,5	54	55	47	48					55	48
W29.103	73,5	53	54	47	48					54	48
W29.103	76,5	53	54	47	48					54	48
W29.103	79,5	53	54	47	48					54	48
W29.103	82,5	53	54	46	47					54	47
W29.103	85,5	53	54	46	47					54	47
W29.103	88,5	52	53	46	47					53	47
W29.104	1,5	54	55	42	43					55	43
W29.104	4,5	55	56	42	43					56	43
W29.104	7,5	55	56	42	43					56	43
W29.104	10,5	55	56	42	43					56	43
W29.104	13,5	55	56	42	43					56	43
W29.104	16,5	55	56	42	43					56	43
W29.104	19,5	55	56	42	43					56	43
W29.104	22,5	55	56	42	43					56	43
W29.104	25,5	55	56	42	43					56	43
W29.104	28,5	55	56	42	43					56	43
W29.104	31,5	55	56	42	43					56	43
W29.104	34,5	55	56	42	43					56	43
W29.104	37,5	55	56	44	45					56	45
W29.104	40,5	55	56	45	46					56	46

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W29.104	43,5	55	56	46	47					56	47
W29.104	46,5	55	56	46	47					56	47
W29.104	49,5	54	55	46	47					55	47
W29.104	52,5	54	55	46	47					55	47
W29.104	55,5	54	55	46	47					55	47
W29.104	58,5	54	55	47	48					55	48
W29.104	61,5	54	55	47	48					55	48
W29.104	64,5	54	55	47	48					55	48
W29.104	67,5	54	55	47	48					55	48
W29.104	70,5	53	54	47	48					54	48
W29.104	73,5	53	54	47	48					54	48
W29.104	76,5	53	54	47	48					54	48
W29.104	79,5	53	54	47	48					54	48
W29.104	82,5	52	53	46	47					53	47
W29.104	85,5	52	53	46	47					53	47
W29.104	88,5	52	53	46	47					53	47
W29.105	1,5	52	53	42	43					53	43
W29.105	4,5	54	55	42	43					55	43
W29.105	7,5	54	55	42	43					55	43
W29.105	10,5	54	55	42	43					55	43
W29.105	13,5	54	55	42	43					55	43
W29.105	16,5	54	55	41	42					55	42
W29.105	19,5	54	55	42	43					55	43
W29.105	22,5	54	55	42	43					55	43
W29.105	25,5	54	55	41	42					55	42
W29.105	28,5	54	55	41	42					55	42
W29.105	31,5	54	55	42	43					55	43
W29.105	34,5	54	55	42	43					55	43
W29.105	37,5	54	55	44	45					55	45
W29.105	40,5	54	55	45	46					55	46
W29.105	43,5	54	55	46	47					55	47
W29.105	46,5	54	55	46	47					55	47
W29.105	49,5	54	55	46	47					55	47
W29.105	52,5	54	55	46	47					55	47
W29.105	55,5	53	54	46	47					54	47
W29.105	58,5	53	54	47	48					54	48
W29.105	61,5	53	54	47	48					54	48
W29.105	64,5	53	54	47	48					54	48
W29.105	67,5	53	54	47	48					54	48
W29.105	70,5	53	54	47	48					54	48
W29.105	73,5	53	54	47	48					54	48
W29.105	76,5	53	54	47	48					54	48
W29.105	79,5	52	53	47	48					53	48
W29.105	82,5	52	53	46	47					53	47
W29.105	85,5	52	53	46	47					53	47
W29.105	88,5	52	53	46	47					53	47
W29.106	1,5	51	52	42	43					52	43
W29.106	4,5	53	54	42	43					54	43
W29.106	7,5	53	54	42	43					54	43
W29.106	10,5	53	54	42	43					54	43
W29.106	13,5	53	54	42	43					54	43
W29.106	16,5	53	54	41	42					54	42
W29.106	19,5	53	54	42	43					54	43
W29.106	22,5	53	54	42	43					54	43
W29.106	25,5	53	54	41	42					54	42
W29.106	28,5	53	54	41	42					54	42
W29.106	31,5	53	54	42	43					54	43
W29.106	34,5	53	54	43	44					54	44
W29.106	37,5	53	54	44	45					54	45
W29.106	40,5	53	54	45	46					54	46
W29.106	43,5	53	54	46	47					54	47
W29.106	46,5	53	54	46	47					54	47

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W29.106	49,5	53	54	46	47					54	47
W29.106	52,5	53	54	46	47					54	47
W29.106	55,5	53	54	46	47					54	47
W29.106	58,5	53	54	47	48					54	48
W29.106	61,5	53	54	47	48					54	48
W29.106	64,5	53	54	47	48					54	48
W29.106	67,5	53	54	47	48					54	48
W29.106	70,5	52	53	47	48					53	48
W29.106	73,5	52	53	47	48					53	48
W29.106	76,5	52	53	47	48					53	48
W29.106	79,5	52	53	46	47					53	47
W29.106	82,5	52	53	46	47					53	47
W29.106	85,5	51	52	46	47					52	47
W29.106	88,5	51	52	46	47					52	47
W29.107	1,5	50	51	42	43					51	43
W29.107	4,5	51	52	42	43					52	43
W29.107	7,5	52	53	43	44					53	44
W29.107	10,5	52	53	43	44					53	44
W29.107	13,5	52	53	42	43					53	43
W29.107	16,5	52	53	42	43					53	43
W29.107	19,5	52	53	42	43					53	43
W29.107	22,5	52	53	42	43					53	43
W29.107	25,5	52	53	41	42					53	42
W29.107	28,5	52	53	42	43					53	43
W29.107	31,5	52	53	42	43					53	43
W29.107	34,5	52	53	43	44					53	44
W29.107	37,5	52	53	44	45					53	45
W29.107	40,5	53	54	46	47					54	47
W29.107	43,5	53	54	46	47					54	47
W29.107	46,5	53	54	46	47					54	47
W29.107	49,5	52	53	46	47					53	47
W29.107	52,5	52	53	46	47					53	47
W29.107	55,5	52	53	47	48					53	48
W29.107	58,5	52	53	47	48					53	48
W29.107	61,5	52	53	47	48					53	48
W29.107	64,5	52	53	47	48					53	48
W29.107	67,5	52	53	47	48					53	48
W29.107	70,5	52	53	47	48					53	48
W29.107	73,5	52	53	47	48					53	48
W29.107	76,5	52	53	47	48					53	48
W29.107	79,5	51	52	46	47					52	47
W29.107	82,5	51	52	46	47					52	47
W29.107	85,5	51	52	46	47					52	47
W29.107	88,5	51	52	46	47					52	47
W29.108	1,5	49	50	43	44					50	44
W29.108	4,5	50	51	42	43					51	43
W29.108	7,5	51	52	42	43					52	43
W29.108	10,5	51	52	42	43					52	43
W29.108	13,5	51	52	42	43					52	43
W29.108	16,5	51	52	41	42					52	42
W29.108	19,5	51	52	41	42					52	42
W29.108	22,5	51	52	42	43					52	43
W29.108	25,5	51	52	41	42					52	42
W29.108	28,5	51	52	42	43					52	43
W29.108	31,5	51	52	42	43					52	43
W29.108	34,5	51	52	43	44					52	44
W29.108	37,5	52	53	44	45					53	45
W29.108	40,5	52	53	46	47					53	47
W29.108	43,5	52	53	46	47					53	47
W29.108	46,5	52	53	46	47					53	47
W29.108	49,5	52	53	46	47					53	47
W29.108	52,5	52	53	46	47					53	47

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W29.108	55,5	52	53	47	48					53	48
W29.108	58,5	52	53	47	48					53	48
W29.108	61,5	52	53	47	48					53	48
W29.108	64,5	52	53	47	48					53	48
W29.108	67,5	52	53	47	48					53	48
W29.108	70,5	52	53	47	48					53	48
W29.108	73,5	52	53	47	48					53	48
W29.108	76,5	51	52	47	48					52	48
W29.108	79,5	51	52	46	47					52	47
W29.108	82,5	51	52	46	47					52	47
W29.108	85,5	51	52	46	47					52	47
W29.108	88,5	50	51	45	46					51	46
W29.109	1,5	49	50	43	44					50	44
W29.109	4,5	50	51	43	44					51	44
W29.109	7,5	50	51	43	44					51	44
W29.109	10,5	50	51	43	44					51	44
W29.109	13,5	50	51	43	44					51	44
W29.109	16,5	50	51	42	43					51	43
W29.109	19,5	50	51	42	43					51	43
W29.109	22,5	50	51	42	43					51	43
W29.109	25,5	50	51	42	43					51	43
W29.109	28,5	50	51	42	43					51	43
W29.109	31,5	51	52	42	43					52	43
W29.109	34,5	51	52	43	44					52	44
W29.109	37,5	51	52	44	45					52	45
W29.109	40,5	51	52	46	47					52	47
W29.109	43,5	51	52	46	47					52	47
W29.109	46,5	51	52	46	47					52	47
W29.109	49,5	51	52	46	47					52	47
W29.109	52,5	51	52	46	47					52	47
W29.109	55,5	51	52	47	48					52	48
W29.109	58,5	51	52	47	48					52	48
W29.109	61,5	51	52	47	48					52	48
W29.109	64,5	51	52	47	48					52	48
W29.109	67,5	51	52	47	48					52	48
W29.109	70,5	51	52	47	48					52	48
W29.109	73,5	51	52	47	48					52	48
W29.109	76,5	51	52	47	48					52	48
W29.109	79,5	51	52	46	47					52	47
W29.109	82,5	50	51	45	46					51	46
W29.109	85,5	50	51	46	47					51	47
W29.109	88,5	50	51	45	46					51	46
W29.110	1,5	48	49	44	45					49	45
W29.110	4,5	49	50	43	44					50	44
W29.110	7,5	49	50	43	44					50	44
W29.110	10,5	50	51	43	44					51	44
W29.110	13,5	50	51	43	44					51	44
W29.110	16,5	50	51	42	43					51	43
W29.110	19,5	50	51	42	43					51	43
W29.110	22,5	50	51	42	43					51	43
W29.110	25,5	50	51	42	43					51	43
W29.110	28,5	50	51	42	43					51	43
W29.110	31,5	50	51	42	43					51	43
W29.110	34,5	50	51	44	45					51	45
W29.110	37,5	50	51	45	46					51	46
W29.110	40,5	51	52	46	47					52	47
W29.110	43,5	51	52	46	47					52	47
W29.110	46,5	51	52	46	47					52	47
W29.110	49,5	51	52	46	47					52	47
W29.110	52,5	51	52	46	47					52	47
W29.110	55,5	51	52	47	48					52	48
W29.110	58,5	51	52	47	48					52	48

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W29.110	61,5	51	52	47	48					52	48
W29.110	64,5	51	52	47	48					52	48
W29.110	67,5	51	52	47	48					52	48
W29.110	70,5	51	52	47	48					52	48
W29.110	73,5	51	52	47	48					52	48
W29.110	76,5	51	52	47	48					52	48
W29.110	79,5	50	51	46	47					51	47
W29.110	82,5	50	51	45	46					51	46
W29.110	85,5	50	51	46	47					51	47
W29.110	88,5	50	51	45	46					51	46
W29.111	1,5	47	48	42	43					48	43
W29.111	4,5	47	48	42	43					48	43
W29.111	7,5	47	48	42	43					48	43
W29.111	10,5	47	48	42	43					48	43
W29.111	13,5	47	48	42	43					48	43
W29.111	16,5	47	48	40	41					48	41
W29.111	19,5	46	47	40	41					47	41
W29.111	22,5	46	47	40	41					47	41
W29.111	25,5	46	47	40	41					47	41
W29.111	28,5	46	47	40	41					47	41
W29.111	31,5	46	47	40	41					47	41
W29.111	34,5	46	47	40	41					47	41
W29.111	37,5	46	47	40	41					47	41
W29.111	40,5	45	46	41	42					46	42
W29.111	43,5	45	46	41	42					46	42
W29.111	46,5	45	46	41	42					46	42
W29.111	49,5	45	46	41	42					46	42
W29.111	52,5	45	46	41	42					46	42
W29.111	55,5	45	46	41	42					46	42
W29.111	58,5	45	46	41	42					46	42
W29.111	61,5	45	46	41	42					46	42
W29.111	64,5	45	46	41	42					46	42
W29.111	67,5	45	46	41	42					46	42
W29.111	70,5	45	46	41	42					46	42
W29.111	73,5	45	46	41	42					46	42
W29.111	76,5	45	46	42	43					46	43
W29.111	79,5	45	46	42	43					46	43
W29.111	82,5	45	46	42	43					46	43
W29.111	85,5	46	47	43	44					47	44
W29.111	88,5	47	48	45	46					48	46
W29.112	1,5	45	46	42	43					46	43
W29.112	4,5	46	47	42	43					47	43
W29.112	7,5	46	47	42	43					47	43
W29.112	10,5	46	47	41	42					47	42
W29.112	13,5	46	47	41	42					47	42
W29.112	16,5	45	46	40	41					46	41
W29.112	19,5	45	46	40	41					46	41
W29.112	22,5	45	46	40	41					46	41
W29.112	25,5	45	46	40	41					46	41
W29.112	28,5	45	46	40	41					46	41
W29.112	31,5	45	46	40	41					46	41
W29.112	34,5	45	46	40	41					46	41
W29.112	37,5	45	46	40	41					46	41
W29.112	40,5	44	45	40	41					45	41
W29.112	43,5	44	45	40	41					45	41
W29.112	46,5	44	45	41	42					45	42
W29.112	49,5	44	45	41	42					45	42
W29.112	52,5	44	45	41	42					45	42
W29.112	55,5	44	45	41	42					45	42
W29.112	58,5	44	45	41	42					45	42
W29.112	61,5	44	45	41	42					45	42
W29.112	64,5	44	45	41	42					45	42

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W29.112	67,5	44	45	41	42					45	42
W29.112	70,5	44	45	41	42					45	42
W29.112	73,5	44	45	41	42					45	42
W29.112	76,5	44	45	42	43					45	43
W29.112	79,5	44	45	42	43					45	43
W29.112	82,5	44	45	42	43					45	43
W29.112	85,5	45	46	43	44					46	44
W29.112	88,5	47	48	45	46					48	46
W29.113	1,5	45	46	43	44	54				55	54
W29.113	4,5	46	47	43	44	55				56	55
W29.113	7,5	46	47	44	45	55				56	55
W29.113	10,5	46	47	44	45	55				56	55
W29.113	13,5	46	47	43	44	55				56	55
W29.113	16,5	46	47	43	44	55				56	55
W29.113	19,5	46	47	43	44	55				56	55
W29.113	22,5	46	47	43	44	54				55	54
W29.113	25,5	46	47	43	44	54				55	54
W29.113	28,5	46	47	43	44	54				55	54
W29.113	31,5	45	46	43	44	54				55	54
W29.113	34,5	45	46	43	44	54				55	54
W29.113	37,5	45	46	43	44	54				55	54
W29.113	40,5	45	46	43	44					46	44
W29.113	43,5	45	46	43	44					46	44
W29.113	46,5	45	46	43	44					46	44
W29.113	49,5	46	47	43	44					47	44
W29.113	52,5	46	47	43	44					47	44
W29.113	55,5	46	47	43	44					47	44
W29.113	58,5	46	47	44	45					47	45
W29.113	61,5	46	47	44	45					47	45
W29.113	64,5	46	47	44	45					47	45
W29.113	67,5	46	47	44	45					47	45
W29.113	70,5	46	47	44	45					47	45
W29.113	73,5	46	47	44	45					47	45
W29.113	76,5	46	47	44	45					47	45
W29.113	79,5	46	47	44	45					47	45
W29.113	82,5	46	47	44	45					47	45
W29.113	85,5	46	47	45	46					47	46
W29.113	88,5	47	48	46	47					48	47
W29.114	1,5	44	45	42	43	57				57	57
W29.114	4,5	45	46	43	44	58				58	58
W29.114	7,5	45	46	44	45	58				58	58
W29.114	10,5	46	47	44	45	58				58	58
W29.114	13,5	45	46	43	44	58				58	58
W29.114	16,5	45	46	43	44	57				57	57
W29.114	19,5	45	46	44	45	57				57	57
W29.114	22,5	45	46	44	45	57				57	57
W29.114	25,5	45	46	44	45	57				57	57
W29.114	28,5	45	46	44	45	56				56	56
W29.114	31,5	45	46	44	45	56				56	56
W29.114	34,5	45	46	44	45	56				56	56
W29.114	37,5	45	46	44	45	56				56	56
W29.114	40,5	45	46	44	45	56				56	56
W29.114	43,5	45	46	44	45	55				56	55
W29.114	46,5	45	46	44	45	55				56	55
W29.114	49,5	45	46	44	45	55				56	55
W29.114	52,5	45	46	44	45	55				56	55
W29.114	55,5	45	46	44	45	55				56	55
W29.114	58,5	46	47	44	45	55				56	55
W29.114	61,5	46	47	44	45	54				55	55
W29.114	64,5	46	47	44	45	54				55	55
W29.114	67,5	46	47	44	45	54				55	55
W29.114	70,5	46	47	44	45	54				55	55

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W29.114	73,5	46	47	44	45	54				55	55
W29.114	76,5	46	47	44	45	54				55	55
W29.114	79,5	46	47	44	45	54				55	55
W29.114	82,5	46	47	44	45	54				55	55
W29.114	85,5	46	47	45	46					47	46
W29.114	88,5	47	48	46	47					48	47
W29.115	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W29.115	4,5	48	49	48	49	61				61	61
W29.115	7,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.115	10,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.115	13,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.115	16,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.115	19,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.115	22,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.115	25,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.115	28,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.115	31,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.115	34,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.115	37,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.115	40,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.115	43,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.115	46,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.115	49,5	49	50	49	50	58				59	59
W29.115	52,5	49	50	49	50	58				59	59
W29.115	55,5	49	50	49	50	58				59	59
W29.115	58,5	49	50	49	50	58				59	59
W29.115	61,5	49	50	49	50	58				59	59
W29.115	64,5	49	50	49	50	58				59	59
W29.115	67,5	50	51	49	50	58				59	59
W29.115	70,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.115	73,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.115	76,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.115	79,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.115	82,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.115	85,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.115	88,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.116	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W29.116	4,5	48	49	48	49	61				61	61
W29.116	7,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.116	10,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.116	13,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.116	16,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.116	19,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.116	22,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.116	25,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.116	28,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.116	31,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.116	34,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.116	37,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.116	40,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.116	43,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.116	46,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.116	49,5	49	50	49	50	58				59	59
W29.116	52,5	49	50	49	50	58				59	59
W29.116	55,5	49	50	49	50	58				59	59
W29.116	58,5	50	51	49	50	58				59	59
W29.116	61,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.116	64,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.116	67,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.116	70,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.116	73,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.116	76,5	50	51	50	51	57				58	58

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W29.116	79,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.116	82,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.116	85,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.116	88,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.117	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W29.117	4,5	48	49	48	49	62				62	62
W29.117	7,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.117	10,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.117	13,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.117	16,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.117	19,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.117	22,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.117	25,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.117	28,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.117	31,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.117	34,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.117	37,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.117	40,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.117	43,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.117	46,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.117	49,5	50	51	49	50	59				60	60
W29.117	52,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.117	55,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.117	58,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.117	61,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.117	64,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.117	67,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.117	70,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.117	73,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.117	76,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.117	79,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.117	82,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.117	85,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.117	88,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.118	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W29.118	4,5	48	49	47	48	61				61	61
W29.118	7,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.118	10,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.118	13,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.118	16,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.118	19,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.118	22,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.118	25,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.118	28,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.118	31,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.118	34,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.118	37,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.118	40,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.118	43,5	50	51	49	50	59				60	60
W29.118	46,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.118	49,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.118	52,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.118	55,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.118	58,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.118	61,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.118	64,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.118	67,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.118	70,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.118	73,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.118	76,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.118	79,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.118	82,5	50	51	50	51	57				58	58

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W29.118	85,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.118	88,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.119	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W29.119	4,5	47	48	47	48	61				61	61
W29.119	7,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.119	10,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.119	13,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.119	16,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.119	19,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.119	22,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.119	25,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.119	28,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.119	31,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.119	34,5	49	50	49	50	59				60	60
W29.119	37,5	50	51	49	50	59				60	60
W29.119	40,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.119	43,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.119	46,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.119	49,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.119	52,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.119	55,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.119	58,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.119	61,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.119	64,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.119	67,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.119	70,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.119	73,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.119	76,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.119	79,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.119	82,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.119	85,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.119	88,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.120	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W29.120	4,5	48	49	48	49	61				61	61
W29.120	7,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.120	10,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.120	13,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.120	16,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.120	19,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.120	22,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.120	25,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.120	28,5	49	50	49	50	60				60	60
W29.120	31,5	50	51	49	50	60				61	60
W29.120	34,5	50	51	49	50	59				60	60
W29.120	37,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.120	40,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.120	43,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.120	46,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.120	49,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.120	52,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.120	55,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.120	58,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.120	61,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.120	64,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.120	67,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.120	70,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.120	73,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.120	76,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.120	79,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.120	82,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.120	85,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.120	88,5	50	51	50	51	57				58	58

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W29.121	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W29.121	4,5	48	49	48	49	61				61	61
W29.121	7,5	49	50	48	49	61				61	61
W29.121	10,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.121	13,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.121	16,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.121	19,5	50	51	49	50	60				61	60
W29.121	22,5	50	51	49	50	60				61	60
W29.121	25,5	50	51	49	50	60				61	60
W29.121	28,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.121	31,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.121	34,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.121	37,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.121	40,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.121	43,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.121	46,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.121	49,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.121	52,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.121	55,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.121	58,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.121	61,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.121	64,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.121	67,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.121	70,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.121	73,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.121	76,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.121	79,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.121	82,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.121	85,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.121	88,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.122	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W29.122	4,5	48	49	47	48	61				61	61
W29.122	7,5	48	49	48	49	61				61	61
W29.122	10,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.122	13,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.122	16,5	50	51	49	50	61				61	61
W29.122	19,5	50	51	49	50	60				61	60
W29.122	22,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.122	25,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.122	28,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.122	31,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.122	34,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.122	37,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.122	40,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.122	43,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.122	46,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.122	49,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.122	52,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.122	55,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.122	58,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.122	61,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.122	64,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.122	67,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.122	70,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.122	73,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.122	76,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.122	79,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.122	82,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.122	85,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.122	88,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.123	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W29.123	4,5	48	49	47	48	61				61	61

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W29.123	7,5	48	49	48	49	61				61	61
W29.123	10,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.123	13,5	50	51	49	50	61				61	61
W29.123	16,5	50	51	50	51	61				61	61
W29.123	19,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.123	22,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.123	25,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.123	28,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.123	31,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.123	34,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.123	37,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.123	40,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.123	43,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.123	46,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.123	49,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.123	52,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.123	55,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.123	58,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.123	61,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.123	64,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.123	67,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.123	70,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.123	73,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.123	76,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.123	79,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.123	82,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.123	85,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.123	88,5	50	51	50	51	56				57	57
W29.124	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W29.124	4,5	48	49	47	48	61				61	61
W29.124	7,5	48	49	48	49	61				61	61
W29.124	10,5	49	50	49	50	61				61	61
W29.124	13,5	50	51	49	50	61				61	61
W29.124	16,5	50	51	49	50	61				61	61
W29.124	19,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.124	22,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.124	25,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.124	28,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.124	31,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.124	34,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.124	37,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.124	40,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.124	43,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.124	46,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.124	49,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.124	52,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.124	55,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.124	58,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.124	61,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.124	64,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.124	67,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.124	70,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.124	73,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.124	76,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.124	79,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.124	82,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.124	85,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.124	88,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.125	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W29.125	4,5	48	49	47	48	61				61	61
W29.125	7,5	48	49	48	49	61				61	61
W29.125	10,5	49	50	49	50	61				61	61

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W29.125	13,5	50	51	49	50	61				61	61
W29.125	16,5	50	51	50	51	61				61	61
W29.125	19,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.125	22,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.125	25,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.125	28,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.125	31,5	50	51	50	51	60				61	61
W29.125	34,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.125	37,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.125	40,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.125	43,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.125	46,5	50	51	50	51	59				60	60
W29.125	49,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.125	52,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.125	55,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.125	58,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.125	61,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.125	64,5	50	51	50	51	58				59	59
W29.125	67,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.125	70,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.125	73,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.125	76,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.125	79,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.125	82,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.125	85,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.125	88,5	50	51	50	51	57				58	58
W29.126	1,5	54	55	45	46	57				59	57
W29.126	4,5	55	56	46	47	57				60	57
W29.126	7,5	56	57	47	48	57				60	58
W29.126	10,5	56	57	48	49	57				60	58
W29.126	13,5	56	57	49	50	57				60	58
W29.126	16,5	56	57	49	50	57				60	58
W29.126	19,5	56	57	49	50	57				60	58
W29.126	22,5	56	57	49	50	56				60	57
W29.126	25,5	56	57	49	50	56				60	57
W29.126	28,5	56	57	49	50	56				60	57
W29.126	31,5	56	57	49	50	56				60	57
W29.126	34,5	56	57	49	50	56				60	57
W29.126	37,5	56	57	49	50	56				60	57
W29.126	40,5	55	56	49	50	56				59	57
W29.126	43,5	55	56	50	51	55				59	56
W29.126	46,5	55	56	50	51	55				59	56
W29.126	49,5	55	56	50	51	55				59	56
W29.126	52,5	55	56	50	51	55				59	56
W29.126	55,5	55	56	50	51	55				59	56
W29.126	58,5	55	56	50	51	55				59	56
W29.126	61,5	55	56	51	52	54				58	56
W29.126	64,5	55	56	51	52	54				58	56
W29.126	67,5	55	56	51	52	54				58	56
W29.126	70,5	54	55	51	52	54				58	56
W29.126	73,5	54	55	51	52	54				58	56
W29.126	76,5	54	55	51	52	54				58	56
W29.126	79,5	54	55	51	52	54				58	56
W29.126	82,5	54	55	51	52	54				58	56
W29.126	85,5	54	55	51	52	54				58	56
W29.126	88,5	54	55	51	52					55	52
W29.127	1,5	56	57	44	45	54				59	55
W29.127	4,5	57	58	45	46	55				60	56
W29.127	7,5	57	58	45	46	55				60	56
W29.127	10,5	57	58	47	48	55				60	56
W29.127	13,5	57	58	47	48	55				60	56
W29.127	16,5	57	58	47	48	55				60	56

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W29.127	19,5	57	58	47	48	55				60	56
W29.127	22,5	56	57	48	49	55				59	56
W29.127	25,5	56	57	47	48	55				59	56
W29.127	28,5	56	57	47	48	55				59	56
W29.127	31,5	56	57	47	48	55				59	56
W29.127	34,5	56	57	48	49	55				59	56
W29.127	37,5	56	57	48	49	55				59	56
W29.127	40,5	56	57	48	49	54				59	55
W29.127	43,5	56	57	49	50	54				59	55
W29.127	46,5	56	57	50	51	54				59	56
W29.127	49,5	56	57	50	51	54				59	56
W29.127	52,5	55	56	50	51	54				58	56
W29.127	55,5	55	56	50	51	54				58	56
W29.127	58,5	55	56	50	51	54				58	56
W29.127	61,5	55	56	50	51	54				58	56
W29.127	64,5	55	56	50	51	54				58	56
W29.127	67,5	55	56	50	51					56	51
W29.127	70,5	55	56	50	51					56	51
W29.127	73,5	55	56	51	52					56	52
W29.127	76,5	54	55	51	52					55	52
W29.127	79,5	54	55	51	52					55	52
W29.127	82,5	54	55	51	52					55	52
W29.127	85,5	54	55	51	52					55	52
W29.127	88,5	54	55	51	52					55	52
W29.128	1,5	58	59	43	44					59	44
W29.128	4,5	58	59	44	45	54				60	55
W29.128	7,5	58	59	44	45	54				60	55
W29.128	10,5	58	59	45	46	54				60	55
W29.128	13,5	58	59	46	47	54				60	55
W29.128	16,5	58	59	46	47	54				60	55
W29.128	19,5	58	59	46	47	54				60	55
W29.128	22,5	58	59	46	47	54				60	55
W29.128	25,5	58	59	46	47	54				60	55
W29.128	28,5	57	58	45	46	54				59	55
W29.128	31,5	57	58	46	47	54				59	55
W29.128	34,5	57	58	46	47	54				59	55
W29.128	37,5	57	58	46	47	54				59	55
W29.128	40,5	57	58	46	47	54				59	55
W29.128	43,5	56	57	47	48					57	48
W29.128	46,5	56	57	50	51					57	51
W29.128	49,5	56	57	50	51					57	51
W29.128	52,5	56	57	50	51					57	51
W29.128	55,5	56	57	50	51					57	51
W29.128	58,5	56	57	50	51					57	51
W29.128	61,5	56	57	50	51					57	51
W29.128	64,5	55	56	50	51					56	51
W29.128	67,5	55	56	50	51					56	51
W29.128	70,5	55	56	50	51					56	51
W29.128	73,5	55	56	50	51					56	51
W29.128	76,5	55	56	50	51					56	51
W29.128	79,5	55	56	51	52					56	52
W29.128	82,5	54	55	51	52					55	52
W29.128	85,5	54	55	51	52					55	52
W29.128	88,5	54	55	51	52					55	52
W29.129	1,5	61	62	44	45					62	45
W29.129	4,5	61	62	44	45	54				63	55
W29.129	7,5	61	62	44	45	54				63	55
W29.129	10,5	61	62	45	46	55				63	56
W29.129	13,5	60	61	45	46	55				62	56
W29.129	16,5	60	61	46	47	55				62	56
W29.129	19,5	60	61	46	47	55				62	56
W29.129	22,5	59	60	45	46	55				61	56

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W29.129	25,5	59	60	46	47	55				61	56
W29.129	28,5	59	60	45	46	55				61	56
W29.129	31,5	59	60	45	46	55				61	56
W29.129	34,5	58	59	46	47	55				60	56
W29.129	37,5	58	59	46	47	55				60	56
W29.129	40,5	58	59	46	47	55				60	56
W29.129	43,5	57	58	47	48	54				59	55
W29.129	46,5	57	58	49	50	54				59	55
W29.129	49,5	57	58	50	51	54				59	56
W29.129	52,5	57	58	50	51	54				59	56
W29.129	55,5	56	57	50	51	54				59	56
W29.129	58,5	56	57	50	51	54				59	56
W29.129	61,5	56	57	50	51	54				59	56
W29.129	64,5	56	57	51	52	54				59	56
W29.129	67,5	56	57	51	52	54				59	56
W29.129	70,5	55	56	51	52	54				58	56
W29.129	73,5	55	56	51	52	54				58	56
W29.129	76,5	55	56	51	52	54				58	56
W29.129	79,5	55	56	51	52	54				58	56
W29.129	82,5	55	56	50	51	54				58	56
W29.129	85,5	54	55	51	52	54				58	56
W29.129	88,5	54	55	51	52					55	52
W30.100	1,5	48	49	43	44					49	44
W30.100	4,5	49	50	43	44					50	44
W30.100	7,5	49	50	43	44					50	44
W30.100	10,5	49	50	42	43					50	43
W30.100	13,5	49	50	42	43					50	43
W30.100	16,5	48	49	41	42					49	42
W30.100	19,5	48	49	41	42					49	42
W30.100	22,5	48	49	41	42					49	42
W30.100	25,5	48	49	41	42					49	42
W30.100	28,5	48	49	42	43					49	43
W30.100	31,5	48	49	42	43					49	43
W30.100	34,5	49	50	43	44					50	44
W30.100	37,5	49	50	45	46					50	46
W30.100	40,5	49	50	45	46					50	46
W30.100	43,5	49	50	46	47					50	47
W30.100	46,5	49	50	46	47					50	47
W30.100	49,5	49	50	46	47					50	47
W30.100	52,5	50	51	46	47					51	47
W30.100	55,5	50	51	46	47					51	47
W30.100	58,5	50	51	46	47					51	47
W30.100	61,5	50	51	46	47					51	47
W30.100	64,5	50	51	46	47					51	47
W30.100	67,5	50	51	46	47					51	47
W30.100	70,5	50	51	47	48					51	48
W30.100	73,5	50	51	47	48					51	48
W30.100	76,5	49	50	46	47					50	47
W30.100	79,5	49	50	45	46					50	46
W30.100	82,5	49	50	45	46					50	46
W30.100	85,5	49	50	45	46					50	46
W30.100	88,5	49	50	46	47					50	47
W30.101	1,5	48	49	44	45					49	45
W30.101	4,5	49	50	44	45					50	45
W30.101	7,5	49	50	44	45					50	45
W30.101	10,5	48	49	43	44					49	44
W30.101	13,5	48	49	43	44					49	44
W30.101	16,5	48	49	41	42					49	42
W30.101	19,5	48	49	41	42					49	42
W30.101	22,5	47	48	41	42					48	42
W30.101	25,5	48	49	42	43					49	43
W30.101	28,5	48	49	42	43					49	43

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W30.101	31,5	48	49	43	44					49	44
W30.101	34,5	48	49	44	45					49	45
W30.101	37,5	49	50	45	46					50	46
W30.101	40,5	49	50	45	46					50	46
W30.101	43,5	49	50	46	47					50	47
W30.101	46,5	49	50	46	47					50	47
W30.101	49,5	49	50	46	47					50	47
W30.101	52,5	49	50	46	47					50	47
W30.101	55,5	49	50	46	47					50	47
W30.101	58,5	49	50	46	47					50	47
W30.101	61,5	49	50	46	47					50	47
W30.101	64,5	49	50	46	47					50	47
W30.101	67,5	49	50	46	47					50	47
W30.101	70,5	49	50	46	47					50	47
W30.101	73,5	49	50	46	47					50	47
W30.101	76,5	49	50	46	47					50	47
W30.101	79,5	49	50	45	46					50	46
W30.101	82,5	48	49	45	46					49	46
W30.101	85,5	49	50	45	46					50	46
W30.101	88,5	49	50	46	47					50	47
W30.102	1,5	47	48	44	45					48	45
W30.102	4,5	48	49	44	45					49	45
W30.102	7,5	48	49	44	45					49	45
W30.102	10,5	48	49	43	44					49	44
W30.102	13,5	48	49	43	44					49	44
W30.102	16,5	48	49	42	43					49	43
W30.102	19,5	47	48	41	42					48	42
W30.102	22,5	47	48	41	42					48	42
W30.102	25,5	47	48	42	43					48	43
W30.102	28,5	47	48	42	43					48	43
W30.102	31,5	48	49	43	44					49	44
W30.102	34,5	48	49	44	45					49	45
W30.102	37,5	49	50	45	46					50	46
W30.102	40,5	49	50	45	46					50	46
W30.102	43,5	49	50	46	47					50	47
W30.102	46,5	49	50	46	47					50	47
W30.102	49,5	49	50	46	47					50	47
W30.102	52,5	49	50	46	47					50	47
W30.102	55,5	49	50	46	47					50	47
W30.102	58,5	49	50	46	47					50	47
W30.102	61,5	49	50	46	47					50	47
W30.102	64,5	49	50	46	47					50	47
W30.102	67,5	49	50	46	47					50	47
W30.102	70,5	49	50	46	47					50	47
W30.102	73,5	49	50	46	47					50	47
W30.102	76,5	49	50	46	47					50	47
W30.102	79,5	48	49	45	46					49	46
W30.102	82,5	48	49	45	46					49	46
W30.102	85,5	48	49	45	46					49	46
W30.102	88,5	48	49	45	46					49	46
W30.103	1,5	47	48	44	45					48	45
W30.103	4,5	48	49	44	45					49	45
W30.103	7,5	48	49	44	45					49	45
W30.103	10,5	47	48	44	45					48	45
W30.103	13,5	48	49	44	45					49	45
W30.103	16,5	47	48	44	45					48	45
W30.103	19,5	47	48	41	42					48	42
W30.103	22,5	47	48	41	42					48	42
W30.103	25,5	47	48	42	43					48	43
W30.103	28,5	47	48	42	43					48	43
W30.103	31,5	47	48	43	44					48	44
W30.103	34,5	48	49	44	45					49	45

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W30.103	37,5	48	49	45	46					49	46
W30.103	40,5	48	49	45	46					49	46
W30.103	43,5	49	50	45	46					50	46
W30.103	46,5	49	50	45	46					50	46
W30.103	49,5	49	50	46	47					50	47
W30.103	52,5	49	50	46	47					50	47
W30.103	55,5	49	50	46	47					50	47
W30.103	58,5	49	50	46	47					50	47
W30.103	61,5	49	50	46	47					50	47
W30.103	64,5	49	50	46	47					50	47
W30.103	67,5	49	50	46	47					50	47
W30.103	70,5	49	50	46	47					50	47
W30.103	73,5	49	50	46	47					50	47
W30.103	76,5	49	50	46	47					50	47
W30.103	79,5	48	49	45	46					49	46
W30.103	82,5	48	49	45	46					49	46
W30.103	85,5	48	49	45	46					49	46
W30.103	88,5	48	49	45	46					49	46
W30.104	1,5	47	48	45	46					48	46
W30.104	4,5	47	48	45	46					48	46
W30.104	7,5	48	49	45	46					49	46
W30.104	10,5	48	49	45	46					49	46
W30.104	13,5	47	48	44	45					48	45
W30.104	16,5	47	48	44	45					48	45
W30.104	19,5	46	47	41	42					47	42
W30.104	22,5	46	47	42	43					47	43
W30.104	25,5	47	48	42	43					48	43
W30.104	28,5	47	48	42	43					48	43
W30.104	31,5	47	48	43	44					48	44
W30.104	34,5	47	48	44	45					48	45
W30.104	37,5	48	49	45	46					49	46
W30.104	40,5	48	49	45	46					49	46
W30.104	43,5	48	49	45	46					49	46
W30.104	46,5	48	49	45	46					49	46
W30.104	49,5	48	49	45	46					49	46
W30.104	52,5	48	49	46	47					49	47
W30.104	55,5	49	50	46	47					50	47
W30.104	58,5	49	50	46	47					50	47
W30.104	61,5	49	50	46	47					50	47
W30.104	64,5	49	50	46	47					50	47
W30.104	67,5	49	50	46	47					50	47
W30.104	70,5	49	50	46	47					50	47
W30.104	73,5	49	50	46	47					50	47
W30.104	76,5	48	49	46	47					49	47
W30.104	79,5	48	49	45	46					49	46
W30.104	82,5	48	49	45	46					49	46
W30.104	85,5	48	49	45	46					49	46
W30.104	88,5	48	49	45	46					49	46
W30.105	1,5	47	48	45	46					48	46
W30.105	4,5	47	48	45	46					48	46
W30.105	7,5	47	48	45	46					48	46
W30.105	10,5	47	48	45	46					48	46
W30.105	13,5	47	48	44	45					48	45
W30.105	16,5	47	48	44	45					48	45
W30.105	19,5	46	47	41	42					47	42
W30.105	22,5	46	47	42	43					47	43
W30.105	25,5	46	47	42	43					47	43
W30.105	28,5	47	48	43	44					48	44
W30.105	31,5	47	48	43	44					48	44
W30.105	34,5	47	48	44	45					48	45
W30.105	37,5	48	49	45	46					49	46
W30.105	40,5	48	49	45	46					49	46

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W30.105	43,5	48	49	45	46					49	46
W30.105	46,5	48	49	45	46					49	46
W30.105	49,5	48	49	45	46					49	46
W30.105	52,5	48	49	46	47					49	47
W30.105	55,5	48	49	46	47					49	47
W30.105	58,5	48	49	46	47					49	47
W30.105	61,5	48	49	46	47					49	47
W30.105	64,5	48	49	46	47					49	47
W30.105	67,5	48	49	46	47					49	47
W30.105	70,5	48	49	46	47					49	47
W30.105	73,5	48	49	46	47					49	47
W30.105	76,5	48	49	45	46					49	46
W30.105	79,5	47	48	44	45					48	45
W30.105	82,5	47	48	45	46					48	46
W30.105	85,5	48	49	45	46					49	46
W30.105	88,5	48	49	45	46					49	46
W30.106	1,5	47	48	45	46					48	46
W30.106	4,5	47	48	45	46					48	46
W30.106	7,5	47	48	45	46					48	46
W30.106	10,5	47	48	45	46					48	46
W30.106	13,5	47	48	44	45					48	45
W30.106	16,5	47	48	45	46					48	46
W30.106	19,5	46	47	41	42					47	42
W30.106	22,5	46	47	42	43					47	43
W30.106	25,5	46	47	42	43					47	43
W30.106	28,5	46	47	43	44					47	44
W30.106	31,5	47	48	43	44					48	44
W30.106	34,5	47	48	44	45					48	45
W30.106	37,5	47	48	45	46					48	46
W30.106	40,5	48	49	45	46					49	46
W30.106	43,5	48	49	45	46					49	46
W30.106	46,5	48	49	45	46					49	46
W30.106	49,5	48	49	45	46					49	46
W30.106	52,5	48	49	45	46					49	46
W30.106	55,5	48	49	46	47					49	47
W30.106	58,5	48	49	46	47					49	47
W30.106	61,5	48	49	46	47					49	47
W30.106	64,5	48	49	46	47					49	47
W30.106	67,5	48	49	46	47					49	47
W30.106	70,5	48	49	46	47					49	47
W30.106	73,5	48	49	46	47					49	47
W30.106	76,5	48	49	45	46					49	46
W30.106	79,5	47	48	44	45					48	45
W30.106	82,5	47	48	44	45					48	45
W30.106	85,5	47	48	45	46					48	46
W30.106	88,5	47	48	45	46					48	46
W30.107	1,5	47	48	45	46					48	46
W30.107	4,5	47	48	45	46					48	46
W30.107	7,5	47	48	45	46					48	46
W30.107	10,5	47	48	45	46					48	46
W30.107	13,5	47	48	44	45					48	45
W30.107	16,5	47	48	45	46					48	46
W30.107	19,5	46	47	41	42					47	42
W30.107	22,5	46	47	42	43					47	43
W30.107	25,5	46	47	42	43					47	43
W30.107	28,5	46	47	42	43					47	43
W30.107	31,5	46	47	43	44					47	44
W30.107	34,5	47	48	44	45					48	45
W30.107	37,5	47	48	44	45					48	45
W30.107	40,5	47	48	45	46					48	46
W30.107	43,5	47	48	45	46					48	46
W30.107	46,5	47	48	45	46					48	46

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W30.107	49,5	47	48	45	46					48	46
W30.107	52,5	48	49	45	46					49	46
W30.107	55,5	48	49	45	46					49	46
W30.107	58,5	48	49	45	46					49	46
W30.107	61,5	48	49	45	46					49	46
W30.107	64,5	48	49	45	46					49	46
W30.107	67,5	48	49	45	46					49	46
W30.107	70,5	48	49	45	46					49	46
W30.107	73,5	48	49	45	46					49	46
W30.107	76,5	47	48	45	46					48	46
W30.107	79,5	47	48	44	45					48	45
W30.107	82,5	47	48	44	45					48	45
W30.107	85,5	47	48	44	45					48	45
W30.107	88,5	47	48	45	46					48	46
W30.108	1,5	46	47	44	45					47	45
W30.108	4,5	47	48	45	46					48	46
W30.108	7,5	47	48	45	46					48	46
W30.108	10,5	47	48	45	46					48	46
W30.108	13,5	46	47	44	45					47	45
W30.108	16,5	47	48	45	46					48	46
W30.108	19,5	46	47	43	44					47	44
W30.108	22,5	46	47	42	43					47	43
W30.108	25,5	46	47	42	43					47	43
W30.108	28,5	46	47	42	43					47	43
W30.108	31,5	46	47	43	44					47	44
W30.108	34,5	47	48	44	45					48	45
W30.108	37,5	47	48	44	45					48	45
W30.108	40,5	47	48	44	45					48	45
W30.108	43,5	47	48	44	45					48	45
W30.108	46,5	47	48	44	45					48	45
W30.108	49,5	47	48	45	46					48	46
W30.108	52,5	47	48	45	46					48	46
W30.108	55,5	47	48	45	46					48	46
W30.108	58,5	47	48	45	46					48	46
W30.108	61,5	47	48	45	46					48	46
W30.108	64,5	47	48	45	46					48	46
W30.108	67,5	47	48	45	46					48	46
W30.108	70,5	47	48	45	46					48	46
W30.108	73,5	47	48	45	46					48	46
W30.108	76,5	47	48	45	46					48	46
W30.108	79,5	47	48	44	45					48	45
W30.108	82,5	47	48	44	45					48	45
W30.108	85,5	47	48	44	45					48	45
W30.108	88,5	47	48	45	46					48	46
W30.109	1,5	46	47	44	45					47	45
W30.109	4,5	47	48	45	46					48	46
W30.109	7,5	47	48	45	46					48	46
W30.109	10,5	47	48	45	46					48	46
W30.109	13,5	47	48	45	46					48	46
W30.109	16,5	47	48	45	46					48	46
W30.109	19,5	46	47	43	44					47	44
W30.109	22,5	45	46	42	43					46	43
W30.109	25,5	45	46	42	43					46	43
W30.109	28,5	46	47	42	43					47	43
W30.109	31,5	46	47	42	43					47	43
W30.109	34,5	46	47	43	44					47	44
W30.109	37,5	47	48	44	45					48	45
W30.109	40,5	47	48	44	45					48	45
W30.109	43,5	47	48	44	45					48	45
W30.109	46,5	47	48	44	45					48	45
W30.109	49,5	47	48	44	45					48	45
W30.109	52,5	47	48	45	46					48	46

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W30.109	55,5	47	48	45	46					48	46
W30.109	58,5	47	48	45	46					48	46
W30.109	61,5	47	48	45	46					48	46
W30.109	64,5	47	48	45	46					48	46
W30.109	67,5	47	48	45	46					48	46
W30.109	70,5	47	48	45	46					48	46
W30.109	73,5	47	48	45	46					48	46
W30.109	76,5	47	48	44	45					48	45
W30.109	79,5	47	48	44	45					48	45
W30.109	82,5	47	48	44	45					48	45
W30.109	85,5	47	48	44	45					48	45
W30.109	88,5	47	48	45	46					48	46
W30.110	1,5	46	47	44	45					47	45
W30.110	4,5	47	48	45	46					48	46
W30.110	7,5	47	48	45	46					48	46
W30.110	10,5	47	48	45	46					48	46
W30.110	13,5	47	48	45	46					48	46
W30.110	16,5	46	47	44	45					47	45
W30.110	19,5	46	47	44	45					47	45
W30.110	22,5	45	46	41	42					46	42
W30.110	25,5	45	46	42	43					46	43
W30.110	28,5	45	46	42	43					46	43
W30.110	31,5	46	47	42	43					47	43
W30.110	34,5	46	47	43	44					47	44
W30.110	37,5	46	47	43	44					47	44
W30.110	40,5	46	47	44	45					47	45
W30.110	43,5	46	47	44	45					47	45
W30.110	46,5	46	47	44	45					47	45
W30.110	49,5	47	48	44	45					48	45
W30.110	52,5	47	48	44	45					48	45
W30.110	55,5	47	48	44	45					48	45
W30.110	58,5	47	48	44	45					48	45
W30.110	61,5	47	48	44	45					48	45
W30.110	64,5	47	48	44	45					48	45
W30.110	67,5	47	48	44	45					48	45
W30.110	70,5	47	48	44	45					48	45
W30.110	73,5	47	48	44	45					48	45
W30.110	76,5	46	47	44	45					47	45
W30.110	79,5	46	47	44	45					47	45
W30.110	82,5	47	48	44	45					48	45
W30.110	85,5	47	48	44	45					48	45
W30.110	88,5	47	48	44	45					48	45
W30.111	1,5	44	45	44	45					45	45
W30.111	4,5	44	45	43	44					45	44
W30.111	7,5	44	45	43	44					45	44
W30.111	10,5	44	45	43	44					45	44
W30.111	13,5	44	45	44	45					45	45
W30.111	16,5	44	45	44	45					45	45
W30.111	19,5	42	43	42	43					43	43
W30.111	22,5	41	42	40	41					42	41
W30.111	25,5	41	42	40	41					42	41
W30.111	28,5	41	42	40	41					42	41
W30.111	31,5	41	42	40	41					42	41
W30.111	34,5	37	38	33	34					38	34
W30.111	37,5	34	35	33	34					35	34
W30.111	40,5	34	35	33	34					35	34
W30.111	43,5	34	35	33	34					35	34
W30.111	46,5	34	35	33	34					35	34
W30.111	49,5	34	35	33	34					35	34
W30.111	52,5	34	35	33	34					35	34
W30.111	55,5	34	35	33	34					35	34
W30.111	58,5	34	35	33	34					35	34

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W30.111	61,5	34	35	33	34					35	34
W30.111	64,5	34	35	33	34					35	34
W30.111	67,5	34	35	33	34					35	34
W30.111	70,5	34	35	33	34					35	34
W30.111	73,5	34	35	33	34					35	34
W30.111	76,5	34	35	33	34					35	34
W30.111	79,5	34	35	33	34					35	34
W30.111	82,5	34	35	34	35					35	35
W30.111	85,5	35	36	34	35					36	35
W30.111	88,5	37	38	37	38					38	38
W30.112	1,5	42	43	42	43					43	43
W30.112	4,5	42	43	42	43	55				55	55
W30.112	7,5	42	43	42	43	55				55	55
W30.112	10,5	42	43	42	43	55				55	55
W30.112	13,5	43	44	43	44	55				55	55
W30.112	16,5	43	44	43	44	55				55	55
W30.112	19,5	38	39	37	38	54				54	54
W30.112	22,5	38	39	37	38	54				54	54
W30.112	25,5	38	39	38	39	54				54	54
W30.112	28,5	38	39	38	39	54				54	54
W30.112	31,5	37	38	36	37	54				54	54
W30.112	34,5	33	34	32	33	54				54	54
W30.112	37,5	32	33	32	33	54				54	54
W30.112	40,5	33	34	32	33	54				54	54
W30.112	43,5	33	34	32	33	54				54	54
W30.112	46,5	33	34	32	33	54				54	54
W30.112	49,5	33	34	32	33	54				54	54
W30.112	52,5	33	34	32	33	54				54	54
W30.112	55,5	33	34	32	33	54				54	54
W30.112	58,5	33	34	32	33	54				54	54
W30.112	61,5	33	34	32	33	54				54	54
W30.112	64,5	33	34	32	33	54				54	54
W30.112	67,5	33	34	33	34	54				54	54
W30.112	70,5	33	34	32	33	54				54	54
W30.112	73,5	33	34	32	33	54				54	54
W30.112	76,5	33	34	32	33	54				54	54
W30.112	79,5	33	34	33	34	54				54	54
W30.112	82,5	34	35	33	34	54				54	54
W30.112	85,5	34	35	34	35	54				54	54
W30.112	88,5	37	38	37	38	54				54	54
W30.113	1,5	43	44	43	44	56				56	56
W30.113	4,5	43	44	43	44	57				57	57
W30.113	7,5	43	44	43	44	58				58	58
W30.113	10,5	43	44	43	44	57				57	57
W30.113	13,5	43	44	43	44	57				57	57
W30.113	16,5	43	44	43	44	57				57	57
W30.113	19,5	40	41	40	41	57				57	57
W30.113	22,5	40	41	40	41	57				57	57
W30.113	25,5	40	41	40	41	57				57	57
W30.113	28,5	40	41	40	41	57				57	57
W30.113	31,5	39	40	39	40	56				56	56
W30.113	34,5	33	34	32	33	56				56	56
W30.113	37,5	33	34	33	34	56				56	56
W30.113	40,5	33	34	33	34	56				56	56
W30.113	43,5	33	34	33	34	56				56	56
W30.113	46,5	33	34	33	34	56				56	56
W30.113	49,5	33	34	33	34	56				56	56
W30.113	52,5	33	34	33	34	56				56	56
W30.113	55,5	33	34	33	34	56				56	56
W30.113	58,5	33	34	33	34	56				56	56
W30.113	61,5	34	35	33	34	56				56	56
W30.113	64,5	34	35	33	34	56				56	56

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W30.113	67,5	34	35	33	34	56				56	56
W30.113	70,5	33	34	33	34	56				56	56
W30.113	73,5	33	34	33	34	56				56	56
W30.113	76,5	33	34	33	34	56				56	56
W30.113	79,5	34	35	33	34	56				56	56
W30.113	82,5	34	35	34	35	56				56	56
W30.113	85,5	35	36	35	36	56				56	56
W30.113	88,5	38	39	38	39	56				56	56
W30.114	1,5	43	44	43	44	60				60	60
W30.114	4,5	43	44	43	44	61				61	61
W30.114	7,5	43	44	43	44	61				61	61
W30.114	10,5	43	44	43	44	61				61	61
W30.114	13,5	43	44	43	44	61				61	61
W30.114	16,5	42	43	42	43	60				60	60
W30.114	19,5	42	43	42	43	60				60	60
W30.114	22,5	42	43	42	43	60				60	60
W30.114	25,5	42	43	42	43	60				60	60
W30.114	28,5	42	43	42	43	60				60	60
W30.114	31,5	42	43	42	43	59				59	59
W30.114	34,5	37	38	37	38	59				59	59
W30.114	37,5	37	38	37	38	59				59	59
W30.114	40,5	37	38	37	38	59				59	59
W30.114	43,5	37	38	37	38	59				59	59
W30.114	46,5	37	38	37	38	59				59	59
W30.114	49,5	37	38	37	38	59				59	59
W30.114	52,5	38	39	37	38	58				58	58
W30.114	55,5	38	39	37	38	58				58	58
W30.114	58,5	38	39	37	38	58				58	58
W30.114	61,5	38	39	37	38	58				58	58
W30.114	64,5	38	39	38	39	58				58	58
W30.114	67,5	38	39	37	38	58				58	58
W30.114	70,5	38	39	37	38	57				57	57
W30.114	73,5	38	39	37	38	57				57	57
W30.114	76,5	38	39	37	38	57				57	57
W30.114	79,5	38	39	38	39	57				57	57
W30.114	82,5	38	39	38	39	57				57	57
W30.114	85,5	38	39	38	39	57				57	57
W30.114	88,5	40	41	40	41	57				57	57
W30.115	1,5	47	48	47	48	62				62	62
W30.115	4,5	48	49	48	49	63				63	63
W30.115	7,5	48	49	48	49	63				63	63
W30.115	10,5	48	49	48	49	63				63	63
W30.115	13,5	48	49	48	49	63				63	63
W30.115	16,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.115	19,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.115	22,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.115	25,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.115	28,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.115	31,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.115	34,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.115	37,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.115	40,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.115	43,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.115	46,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.115	49,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.115	52,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.115	55,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.115	58,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.115	61,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.115	64,5	48	49	48	49	59				59	59
W30.115	67,5	48	49	48	49	59				59	59
W30.115	70,5	48	49	48	49	59				59	59

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W30.115	73,5	48	49	48	49	59				59	59
W30.115	76,5	48	49	48	49	59				59	59
W30.115	79,5	48	49	48	49	59				59	59
W30.115	82,5	48	49	48	49	59				59	59
W30.115	85,5	48	49	48	49	58				59	59
W30.115	88,5	48	49	48	49	58				59	59
W30.116	1,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.116	4,5	48	49	48	49	63				63	63
W30.116	7,5	48	49	48	49	63				63	63
W30.116	10,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.116	13,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.116	16,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.116	19,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.116	22,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.116	25,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.116	28,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.116	31,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.116	34,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.116	37,5	49	50	49	50	61				61	61
W30.116	40,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.116	43,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.116	46,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.116	49,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.116	52,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.116	55,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.116	58,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.116	61,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.116	64,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.116	67,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.116	70,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.116	73,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.116	76,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.116	79,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.116	82,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.116	85,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.116	88,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.117	1,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.117	4,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.117	7,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.117	10,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.117	13,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.117	16,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.117	19,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.117	22,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.117	25,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.117	28,5	49	50	49	50	61				61	61
W30.117	31,5	49	50	49	50	61				61	61
W30.117	34,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.117	37,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.117	40,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.117	43,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.117	46,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.117	49,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.117	52,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.117	55,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.117	58,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.117	61,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.117	64,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.117	67,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.117	70,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.117	73,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.117	76,5	49	50	49	50	58				59	59

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W30.117	79,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.117	82,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.117	85,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.117	88,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.118	1,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.118	4,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.118	7,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.118	10,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.118	13,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.118	16,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.118	19,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.118	22,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.118	25,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.118	28,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.118	31,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.118	34,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.118	37,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.118	40,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.118	43,5	48	49	48	49	59				59	59
W30.118	46,5	49	50	48	49	59				60	59
W30.118	49,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.118	52,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.118	55,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.118	58,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.118	61,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.118	64,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.118	67,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.118	70,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.118	73,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.118	76,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.118	79,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.118	82,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.118	85,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.118	88,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.119	1,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.119	4,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.119	7,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.119	10,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.119	13,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.119	16,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.119	19,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.119	22,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.119	25,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.119	28,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.119	31,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.119	34,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.119	37,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.119	40,5	48	49	48	49	59				59	59
W30.119	43,5	48	49	48	49	59				59	59
W30.119	46,5	49	50	48	49	59				60	59
W30.119	49,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.119	52,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.119	55,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.119	58,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.119	61,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.119	64,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.119	67,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.119	70,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.119	73,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.119	76,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.119	79,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.119	82,5	49	50	49	50	57				58	58

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W30.119	85,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.119	88,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.120	1,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.120	4,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.120	7,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.120	10,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.120	13,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.120	16,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.120	19,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.120	22,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.120	25,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.120	28,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.120	31,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.120	34,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.120	37,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.120	40,5	48	49	48	49	59				59	59
W30.120	43,5	48	49	48	49	59				59	59
W30.120	46,5	49	50	48	49	59				60	59
W30.120	49,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.120	52,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.120	55,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.120	58,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.120	61,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.120	64,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.120	67,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.120	70,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.120	73,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.120	76,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.120	79,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.120	82,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.120	85,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.120	88,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.121	1,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.121	4,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.121	7,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.121	10,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.121	13,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.121	16,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.121	19,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.121	22,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.121	25,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.121	28,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.121	31,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.121	34,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.121	37,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.121	40,5	49	50	48	49	59				60	59
W30.121	43,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.121	46,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.121	49,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.121	52,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.121	55,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.121	58,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.121	61,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.121	64,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.121	67,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.121	70,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.121	73,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.121	76,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.121	79,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.121	82,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.121	85,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.121	88,5	49	50	49	50	57				58	58

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W30.122	1,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.122	4,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.122	7,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.122	10,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.122	13,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.122	16,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.122	19,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.122	22,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.122	25,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.122	28,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.122	31,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.122	34,5	49	50	48	49	60				60	60
W30.122	37,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.122	40,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.122	43,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.122	46,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.122	49,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.122	52,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.122	55,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.122	58,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.122	61,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.122	64,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.122	67,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.122	70,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.122	73,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.122	76,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.122	79,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.122	82,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.122	85,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.122	88,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.123	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W30.123	4,5	48	49	48	49	62				62	62
W30.123	7,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.123	10,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.123	13,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.123	16,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.123	19,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.123	22,5	48	49	48	49	60				60	60
W30.123	25,5	49	50	48	49	60				60	60
W30.123	28,5	49	50	48	49	60				60	60
W30.123	31,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.123	34,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.123	37,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.123	40,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.123	43,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.123	46,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.123	49,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.123	52,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.123	55,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.123	58,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.123	61,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.123	64,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.123	67,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.123	70,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.123	73,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.123	76,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.123	79,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.123	82,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.123	85,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.123	88,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.124	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W30.124	4,5	48	49	48	49	61				61	61

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W30.124	7,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.124	10,5	49	50	49	50	61				61	61
W30.124	13,5	49	50	49	50	61				61	61
W30.124	16,5	49	50	49	50	61				61	61
W30.124	19,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.124	22,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.124	25,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.124	28,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.124	31,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.124	34,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.124	37,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.124	40,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.124	43,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.124	46,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.124	49,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.124	52,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.124	55,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.124	58,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.124	61,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.124	64,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.124	67,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.124	70,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.124	73,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.124	76,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.124	79,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.124	82,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.124	85,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.124	88,5	49	50	49	50	56				57	57
W30.125	1,5	47	48	47	48	61				61	61
W30.125	4,5	48	49	48	49	61				61	61
W30.125	7,5	49	50	48	49	61				61	61
W30.125	10,5	49	50	49	50	61				61	61
W30.125	13,5	49	50	49	50	61				61	61
W30.125	16,5	49	50	49	50	61				61	61
W30.125	19,5	49	50	49	50	61				61	61
W30.125	22,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.125	25,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.125	28,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.125	31,5	49	50	49	50	60				60	60
W30.125	34,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.125	37,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.125	40,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.125	43,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.125	46,5	49	50	49	50	59				60	60
W30.125	49,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.125	52,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.125	55,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.125	58,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.125	61,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.125	64,5	49	50	49	50	58				59	59
W30.125	67,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.125	70,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.125	73,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.125	76,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.125	79,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.125	82,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.125	85,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.125	88,5	49	50	49	50	57				58	58
W30.126	1,5	46	47	45	46	56				57	56
W30.126	4,5	46	47	45	46	57				57	57
W30.126	7,5	47	48	46	47	57				58	57
W30.126	10,5	47	48	46	47	57				58	57

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W30.126	13,5	47	48	46	47	57				58	57
W30.126	16,5	47	48	46	47	56				57	57
W30.126	19,5	47	48	46	47	56				57	57
W30.126	22,5	47	48	46	47	56				57	57
W30.126	25,5	47	48	46	47	56				57	57
W30.126	28,5	47	48	46	47	56				57	57
W30.126	31,5	47	48	46	47	55				56	56
W30.126	34,5	47	48	46	47	55				56	56
W30.126	37,5	47	48	46	47	55				56	56
W30.126	40,5	47	48	46	47	55				56	56
W30.126	43,5	47	48	46	47	55				56	56
W30.126	46,5	47	48	47	48	54				55	55
W30.126	49,5	47	48	47	48	54				55	55
W30.126	52,5	47	48	47	48	54				55	55
W30.126	55,5	47	48	47	48	54				55	55
W30.126	58,5	47	48	47	48	54				55	55
W30.126	61,5	47	48	47	48	54				55	55
W30.126	64,5	47	48	47	48					48	48
W30.126	67,5	47	48	47	48					48	48
W30.126	70,5	47	48	47	48					48	48
W30.126	73,5	47	48	47	48					48	48
W30.126	76,5	47	48	47	48					48	48
W30.126	79,5	48	49	47	48					49	48
W30.126	82,5	48	49	47	48					49	48
W30.126	85,5	48	49	47	48					49	48
W30.126	88,5	48	49	48	49					49	49
W30.127	1,5	44	45	41	42					45	42
W30.127	4,5	45	46	41	42	54				55	54
W30.127	7,5	45	46	41	42	54				55	54
W30.127	10,5	45	46	41	42	54				55	54
W30.127	13,5	45	46	41	42	54				55	54
W30.127	16,5	45	46	41	42	54				55	54
W30.127	19,5	45	46	41	42	54				55	54
W30.127	22,5	45	46	41	42	54				55	54
W30.127	25,5	45	46	42	43	54				55	54
W30.127	28,5	45	46	42	43					46	43
W30.127	31,5	45	46	42	43					46	43
W30.127	34,5	45	46	42	43					46	43
W30.127	37,5	45	46	42	43					46	43
W30.127	40,5	45	46	43	44					46	44
W30.127	43,5	45	46	43	44					46	44
W30.127	46,5	45	46	43	44					46	44
W30.127	49,5	45	46	43	44					46	44
W30.127	52,5	46	47	43	44					47	44
W30.127	55,5	46	47	43	44					47	44
W30.127	58,5	46	47	43	44					47	44
W30.127	61,5	46	47	43	44					47	44
W30.127	64,5	46	47	43	44					47	44
W30.127	67,5	46	47	43	44					47	44
W30.127	70,5	46	47	43	44					47	44
W30.127	73,5	46	47	43	44					47	44
W30.127	76,5	46	47	43	44					47	44
W30.127	79,5	46	47	44	45					47	45
W30.127	82,5	46	47	44	45					47	45
W30.127	85,5	46	47	44	45					47	45
W30.127	88,5	47	48	46	47					48	47
W30.128	1,5	45	46	41	42					46	42
W30.128	4,5	46	47	40	41					47	41
W30.128	7,5	46	47	40	41					47	41
W30.128	10,5	46	47	40	41					47	41
W30.128	13,5	46	47	40	41					47	41
W30.128	16,5	46	47	40	41					47	41

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W30.128	19,5	46	47	40	41					47	41
W30.128	22,5	46	47	41	42					47	42
W30.128	25,5	46	47	41	42					47	42
W30.128	28,5	46	47	41	42					47	42
W30.128	31,5	46	47	41	42					47	42
W30.128	34,5	46	47	41	42					47	42
W30.128	37,5	46	47	42	43					47	43
W30.128	40,5	46	47	42	43					47	43
W30.128	43,5	46	47	42	43					47	43
W30.128	46,5	46	47	42	43					47	43
W30.128	49,5	46	47	42	43					47	43
W30.128	52,5	47	48	42	43					48	43
W30.128	55,5	47	48	42	43					48	43
W30.128	58,5	47	48	42	43					48	43
W30.128	61,5	47	48	42	43					48	43
W30.128	64,5	47	48	42	43					48	43
W30.128	67,5	47	48	42	43					48	43
W30.128	70,5	47	48	42	43					48	43
W30.128	73,5	47	48	43	44					48	44
W30.128	76,5	46	47	42	43					47	43
W30.128	79,5	46	47	42	43					47	43
W30.128	82,5	46	47	43	44					47	44
W30.128	85,5	47	48	43	44					48	44
W30.128	88,5	48	49	45	46					49	46
W30.129	1,5	48	49	42	43					49	43
W30.129	4,5	49	50	42	43					50	43
W30.129	7,5	49	50	42	43					50	43
W30.129	10,5	49	50	42	43					50	43
W30.129	13,5	49	50	42	43					50	43
W30.129	16,5	48	49	42	43					49	43
W30.129	19,5	48	49	42	43					49	43
W30.129	22,5	48	49	42	43					49	43
W30.129	25,5	48	49	43	44					49	44
W30.129	28,5	49	50	43	44					50	44
W30.129	31,5	49	50	44	45					50	45
W30.129	34,5	49	50	45	46					50	46
W30.129	37,5	49	50	45	46					50	46
W30.129	40,5	50	51	46	47					51	47
W30.129	43,5	50	51	46	47					51	47
W30.129	46,5	50	51	46	47					51	47
W30.129	49,5	50	51	47	48					51	48
W30.129	52,5	50	51	47	48					51	48
W30.129	55,5	50	51	47	48					51	48
W30.129	58,5	50	51	47	48					51	48
W30.129	61,5	50	51	47	48					51	48
W30.129	64,5	50	51	47	48					51	48
W30.129	67,5	50	51	47	48					51	48
W30.129	70,5	50	51	47	48					51	48
W30.129	73,5	50	51	47	48					51	48
W30.129	76,5	50	51	47	48					51	48
W30.129	79,5	49	50	46	47					50	47
W30.129	82,5	49	50	46	47					50	47
W30.129	85,5	49	50	46	47					50	47
W30.129	88,5	50	51	47	48					51	48
W31.01	26,5	44	45	41	42					45	42
W31.01	29,5	44	45	41	42					45	42
W31.01	32,5	45	46	42	43					46	43
W31.02	26,5	44	45	41	42					45	42
W31.02	29,5	45	46	42	43					46	43
W31.02	32,5	45	46	42	43					46	43
W31.03	26,5	44	45	41	42			45	41	46	45
W31.03	29,5	45	46	42	43			46	42	47	46

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W31.03	32,5	45	46	42	43			47	43	48	46
W31.04	26,5	37	38	37	38			54	50	50	50
W31.04	29,5	38	39	37	38			54	50	50	50
W31.04	32,5	39	40	38	39			54	50	50	50
W31.05	26,5	34	35	34	35	54		57	53	57	57
W31.05	29,5	35	36	34	35	54		56	52	56	56
W31.05	32,5	37	38	37	38	54		56	52	56	56
W31.06	26,5	34	35	34	35	59		59	55	61	61
W31.06	29,5	35	36	35	36	60		59	55	61	61
W31.06	32,5	37	38	37	38	60		59	55	61	61
W31.07	26,5	47	48	47	48	64		60	56	65	65
W31.07	29,5	47	48	47	48	64		60	56	65	65
W31.07	32,5	47	48	47	48	63		60	56	64	64
W31.08	26,5	47	48	47	48	64		59	55	64	64
W31.08	29,5	47	48	47	48	63		58	54	63	63
W31.08	32,5	47	48	47	48	63		58	54	63	63
W31.09	26,5	48	49	48	49	64		58	54	64	64
W31.09	29,5	48	49	48	49	63		58	54	63	63
W31.09	32,5	48	49	48	49	63		57	53	63	63
W31.10	26,5	44	45	44	45	57				57	57
W31.10	29,5	44	45	44	45	57				57	57
W31.10	32,5	44	45	44	45	56				56	56
W31.11	26,5	40	41	39	40	55				55	55
W31.11	29,5	40	41	40	41	55				55	55
W31.11	32,5	40	41	40	41	54				54	54
W31.12	26,5	38	39	37	38					39	38
W31.12	29,5	39	40	37	38					40	38
W31.12	32,5	39	40	38	39					40	39
W32.100	1,5	37	38	37	38	64		54	50	64	64
W32.100	4,5	37	38	37	38	65		56	52	65	65
W32.100	7,5	36	37	36	37	65		58	54	65	65
W32.100	10,5	35	36	35	36	65		59	55	65	65
W32.100	13,5	35	36	35	36	65		60	56	66	66
W32.100	16,5	37	38	37	38	65		60	56	66	66
W32.101	1,5	35	36	35	36	65		55	51	65	65
W32.101	4,5	35	36	35	36	65		57	53	65	65
W32.101	7,5	34	35	34	35	65		59	55	65	65
W32.101	10,5	34	35	33	34	65		60	56	66	66
W32.101	13,5	34	35	34	35	65		61	57	66	66
W32.101	16,5	37	38	36	37	65		61	57	66	66
W32.102	1,5	34	35	34	35	65		56	52	65	65
W32.102	4,5	34	35	34	35	65		59	55	65	65
W32.102	7,5	33	34	33	34	66		61	57	67	67
W32.102	10,5	33	34	33	34	66		62	58	67	67
W32.102	13,5	34	35	34	35	65		62	58	66	66
W32.102	16,5	36	37	36	37	65		62	58	66	66
W32.103	1,5	46	47	46	47	64		60	56	65	65
W32.103	4,5	46	47	46	47	65		61	57	66	66
W32.103	7,5	47	48	47	48	65		62	58	66	66
W32.103	10,5	47	48	47	48	65		63	58	66	66
W32.103	13,5	46	47	46	47	65		63	58	66	66
W32.103	16,5	46	47	46	47	64		63	58	65	65
W32.104	1,5	37	38	37	38	58		54	50	59	59
W32.104	4,5	37	38	37	38	59		55	51	60	60
W32.104	7,5	37	38	37	38	59		55	51	60	60
W32.104	10,5	37	38	36	37	59		56	52	60	60
W32.104	13,5	37	38	37	38	59		56	52	60	60
W32.104	16,5	37	38	37	38	59		56	52	60	60
W32.105	1,5	34	35	33	34	54		48	44	54	54
W32.105	4,5	34	35	33	34	55		49	45	55	55
W32.105	7,5	34	35	34	35	56		50	46	56	56
W32.105	10,5	34	35	34	35	56		50	46	56	56

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W32.105	13,5	34	35	34	35	55		50	46	56	56
W32.105	16,5	35	36	34	35	55		50	46	56	56
W32.106	1,5	36	37	35	36			36		37	36
W32.106	4,5	36	37	35	36			37		37	36
W32.106	7,5	37	38	35	36			37		38	36
W32.106	10,5	37	38	35	36			38		38	36
W32.106	13,5	37	38	36	37			39		38	37
W32.106	16,5	38	39	37	38			41	38	42	41
W32.107	1,5	44	45	41	42			39		45	42
W32.107	4,5	44	45	41	42			39		45	42
W32.107	7,5	44	45	42	43			39		45	43
W32.107	10,5	45	46	42	43			39		46	43
W32.107	13,5	45	46	42	43			40		46	43
W32.107	16,5	45	46	43	44			41	38	47	45
W32.108	1,5	44	45	42	43			37		45	43
W32.108	4,5	44	45	42	43			37		45	43
W32.108	7,5	44	45	42	43			37		45	43
W32.108	10,5	44	45	42	43			37		45	43
W32.108	13,5	44	45	42	43			37		45	43
W32.108	16,5	45	46	42	43			38		46	43
W32.109	1,5	44	45	42	43			37		45	43
W32.109	4,5	44	45	42	43			37		45	43
W32.109	7,5	45	46	42	43			37		46	43
W32.109	10,5	45	46	43	44			37		46	44
W32.109	13,5	45	46	43	44			37		46	44
W32.109	16,5	45	46	43	44			37		46	44
W32.110	1,5	31	32	31	32					32	32
W32.110	4,5	32	33	31	32					33	32
W32.110	7,5	32	33	32	33					33	33
W32.110	10,5	33	34	33	34					34	34
W32.110	13,6	35	36	35	36					36	36
W32.110	16,5	38	39	38	39					39	39
W32.110	19,5	43	44	41	42					44	42
W32.110	22,5	43	44	41	42					44	42
W32.110	25,5	44	45	42	43					45	43
W32.110	28,5	44	45	42	43					45	43
W32.110	31,5	44	45	42	43	55		53	49	56	56
W32.110	34,5	44	45	42	43	56		54	50	57	57
W32.110	37,5	44	45	42	43	57		54	50	58	58
W32.110	40,5	44	45	42	43	57		54	50	58	58
W32.110	43,5	44	45	42	43	57		54	50	58	58
W32.110	46,5	45	46	42	43	57		55	51	58	58
W32.110	49,5	45	46	42	43	57		55	51	58	58
W32.110	52,5	45	46	43	44	57		56	52	58	58
W32.110	55,5	45	46	43	44	57		55	51	58	58
W32.110	58,5	45	46	43	44	57		54	50	58	58
W32.110	61,5	45	46	43	44	57		54	50	58	58
W32.110	64,5	45	46	43	44	57		54	50	58	58
W32.110	67,5	45	46	43	44	57		53	49	58	58
W32.110	70,5	45	46	43	44	56		53	49	57	57
W32.110	73,5	45	46	43	44	56		53	49	57	57
W32.110	76,5	46	47	44	45	56		53	49	57	57
W32.110	79,5	46	47	44	45	56		53	49	57	57
W32.110	82,5	46	47	45	46	56		53	49	57	57
W32.110	85,5	46	47	45	46	56		54	50	57	57
W32.110	88,5	46	47	45	46	56		54	50	57	57
W32.110	91,5	46	47	45	46	56		54	50	57	57
W32.110	94,5	46	47	45	46	56		54	50	57	57
W32.110	97,5	46	47	45	46	55		54	50	57	57
W32.110	100,5	46	47	45	46	55		54	50	57	57
W32.110	103,5	46	47	45	46	55		53	49	56	56
W32.110	106,5	46	47	45	46	55		53	49	56	56

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W32.110	109,5	46	47	45	46	55		53	49	56	56
W32.110	112,5	46	47	45	46	55		53	49	56	56
W32.110	115,5	46	47	45	46	55		53	49	56	56
W32.110	118,5	46	47	45	46	55		53	49	56	56
W32.110	121,5	46	47	45	46	55		53	49	56	56
W32.110	124,5	46	47	45	46	55		53	49	56	56
W32.110	127,5	47	48	45	46	54		53	49	56	56
W32.111	1,5	32	33	32	33					33	33
W32.111	4,5	33	34	33	34					34	34
W32.111	7,5	34	35	33	34					35	34
W32.111	10,5	35	36	35	36					36	36
W32.111	13,6	36	37	36	37					37	37
W32.111	16,5	38	39	38	39					39	39
W32.111	19,5	43	44	41	42					44	42
W32.111	22,5	43	44	41	42					44	42
W32.111	25,5	43	44	41	42					44	42
W32.111	28,5	44	45	42	43					45	43
W32.111	31,5	44	45	42	43	58		54	50	59	59
W32.111	34,5	44	45	42	43	58		55	51	59	59
W32.111	37,5	44	45	42	43	58		55	51	59	59
W32.111	40,5	44	45	42	43	58		55	51	59	59
W32.111	43,5	44	45	42	43	58		55	51	59	59
W32.111	46,5	44	45	42	43	58		56	52	59	59
W32.111	49,5	44	45	42	43	58		56	52	59	59
W32.111	52,5	44	45	42	43	58		56	52	59	59
W32.111	55,5	45	46	42	43	58		55	51	59	59
W32.111	58,5	45	46	42	43	58		54	50	59	59
W32.111	61,5	45	46	43	44	58		54	50	59	59
W32.111	64,5	45	46	43	44	58		54	50	59	59
W32.111	67,5	45	46	43	44	57		54	50	58	58
W32.111	70,5	45	46	43	44	57		54	50	58	58
W32.111	73,5	45	46	43	44	57		54	50	58	58
W32.111	76,5	45	46	44	45	57		54	50	58	58
W32.111	79,5	46	47	44	45	57		54	50	58	58
W32.111	82,5	46	47	44	45	57		54	50	58	58
W32.111	85,5	46	47	44	45	57		54	50	58	58
W32.111	88,5	46	47	45	46	56		54	50	57	57
W32.111	91,5	46	47	45	46	56		54	50	57	57
W32.111	94,5	46	47	45	46	56		54	50	57	57
W32.111	97,5	46	47	45	46	56		54	50	57	57
W32.111	100,5	46	47	45	46	56		54	50	57	57
W32.111	103,5	46	47	45	46	56		54	50	57	57
W32.111	106,5	46	47	45	46	56		54	50	57	57
W32.111	109,5	46	47	45	46	56		54	50	57	57
W32.111	112,5	46	47	45	46	56		54	50	57	57
W32.111	115,5	46	47	45	46	55		54	50	57	57
W32.111	118,5	46	47	45	46	55		54	50	57	57
W32.111	121,5	46	47	45	46	55		54	50	57	57
W32.111	124,5	46	47	45	46	55		54	50	57	57
W32.111	127,5	46	47	45	46	55		54	50	57	57
W32.112	1,5	34	35	34	35					35	35
W32.112	4,5	34	35	34	35					35	35
W32.112	7,5	35	36	35	36					36	36
W32.112	10,5	36	37	36	37					37	37
W32.112	13,6	37	38	37	38					38	38
W32.112	16,5	38	39	38	39					39	39
W32.112	19,5	43	44	41	42					44	42
W32.112	22,5	43	44	41	42					44	42
W32.112	25,5	43	44	41	42					44	42
W32.112	28,5	44	45	42	43					45	43
W32.112	31,5	44	45	42	43	60		56	52	61	61
W32.112	34,5	44	45	42	43	60		56	52	61	61

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W32.112	37,5	44	45	42	43	60		56	52	61	61
W32.112	40,5	44	45	42	43	60		56	52	61	61
W32.112	43,5	44	45	42	43	60		56	52	61	61
W32.112	46,5	44	45	42	43	60		56	52	61	61
W32.112	49,5	44	45	42	43	60		56	52	61	61
W32.112	52,5	44	45	42	43	59		56	52	60	60
W32.112	55,5	44	45	42	43	59		55	51	60	60
W32.112	58,5	45	46	42	43	59		54	50	60	60
W32.112	61,5	45	46	42	43	59		54	50	60	60
W32.112	64,5	45	46	43	44	58		54	50	59	59
W32.112	67,5	45	46	43	44	58		54	50	59	59
W32.112	70,5	45	46	43	44	58		54	50	59	59
W32.112	73,5	45	46	43	44	58		54	50	59	59
W32.112	76,5	45	46	44	45	58		54	50	59	59
W32.112	79,5	46	47	44	45	58		54	50	59	59
W32.112	82,5	46	47	44	45	57		54	50	58	58
W32.112	85,5	46	47	44	45	57		54	50	58	58
W32.112	88,5	46	47	44	45	57		54	50	58	58
W32.112	91,5	46	47	44	45	57		54	50	58	58
W32.112	94,5	46	47	44	45	57		54	50	58	58
W32.112	97,5	46	47	44	45	57		54	50	58	58
W32.112	100,5	46	47	44	45	57		54	50	58	58
W32.112	103,5	46	47	44	45	57		54	50	58	58
W32.112	106,5	46	47	44	45	56		54	50	57	57
W32.112	109,5	46	47	44	45	56		54	50	57	57
W32.112	112,5	46	47	44	45	56		54	50	57	57
W32.112	115,5	46	47	44	45	56		54	50	57	57
W32.112	118,5	46	47	44	45	56		53	49	57	57
W32.112	121,5	46	47	44	45	56		53	49	57	57
W32.112	124,5	46	47	44	45	56		53	49	57	57
W32.112	127,5	46	47	45	46	56		53	49	57	57
W32.113	1,5	35	36	34	35	65		58	54	65	65
W32.113	4,5	34	35	34	35	65		61	57	66	66
W32.113	7,5	34	35	33	34	66		63	58	67	67
W32.113	10,5	34	35	33	34	66		64	59	67	67
W32.113	13,6	34	35	33	34	66		64	59	67	67
W32.113	16,5	34	35	33	34	65		64	59	66	66
W32.113	19,5	34	35	33	34	65		65	60	66	66
W32.113	22,5	34	35	33	34	65		65	60	66	66
W32.113	25,5	34	35	33	34	65		65	60	66	66
W32.113	28,5	34	35	33	34	65		65	60	66	66
W32.113	31,5	34	35	33	34	65		65	60	66	66
W32.113	34,5	34	35	33	34	64		64	59	65	65
W32.113	37,5	34	35	34	35	64		64	59	65	65
W32.113	40,5	34	35	34	35	64		64	59	65	65
W32.113	43,5	34	35	34	35	64		64	59	65	65
W32.113	46,5	34	35	34	35	64		64	59	65	65
W32.113	49,5	34	35	34	35	64		64	59	65	65
W32.113	52,5	35	36	34	35	63		64	59	64	64
W32.113	55,5	35	36	34	35	63		63	58	64	64
W32.113	58,5	35	36	34	35	63		63	58	64	64
W32.113	61,5	35	36	34	35	63		63	58	64	64
W32.113	64,5	35	36	34	35	63		63	58	64	64
W32.113	67,5	35	36	34	35	63		63	58	64	64
W32.113	70,5	35	36	34	35	62		63	58	63	63
W32.113	73,5	35	36	34	35	62		63	58	63	63
W32.113	76,5	35	36	34	35	62		62	58	63	63
W32.113	79,5	35	36	34	35	62		62	58	63	63
W32.113	82,5	35	36	34	35	62		62	58	63	63
W32.113	85,5	35	36	34	35	62		62	58	63	63
W32.113	88,5	35	36	34	35	62		62	58	63	63
W32.113	91,5	35	36	35	36	62		62	58	63	63

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W32.113	94,5	35	36	35	36	61		62	58	63	63
W32.113	97,5	35	36	35	36	61		62	58	63	63
W32.113	100,5	35	36	35	36	61		61	57	62	62
W32.113	103,5	35	36	35	36	61		61	57	62	62
W32.113	106,5	35	36	35	36	61		61	57	62	62
W32.113	109,5	35	36	35	36	61		61	57	62	62
W32.113	112,5	35	36	35	36	61		61	57	62	62
W32.113	115,5	36	37	35	36	60		61	57	62	62
W32.113	118,5	36	37	36	37	60		61	57	62	62
W32.113	121,5	36	37	36	37	60		61	57	62	62
W32.113	124,5	37	38	37	38	60		61	57	62	62
W32.113	127,5	38	39	38	39	60		60	56	61	61
W32.114	1,5	34	35	34	35	65		59	55	65	65
W32.114	4,5	34	35	33	34	66		62	58	67	67
W32.114	7,5	33	34	33	34	66		64	59	67	67
W32.114	10,5	33	34	33	34	66		65	60	67	67
W32.114	13,6	33	34	33	34	66		65	60	67	67
W32.114	16,5	33	34	33	34	65		65	60	66	66
W32.114	19,5	33	34	33	34	65		65	60	66	66
W32.114	22,5	33	34	33	34	65		65	60	66	66
W32.114	25,5	34	35	33	34	65		65	60	66	66
W32.114	28,5	34	35	33	34	65		65	60	66	66
W32.114	31,5	34	35	33	34	65		65	60	66	66
W32.114	34,5	34	35	34	35	64		65	60	66	66
W32.114	37,5	34	35	34	35	64		65	60	65	65
W32.114	40,5	34	35	34	35	64		65	60	65	65
W32.114	43,5	34	35	34	35	64		64	59	65	65
W32.114	46,5	34	35	34	35	64		64	59	65	65
W32.114	49,5	35	36	34	35	64		64	59	65	65
W32.114	52,5	35	36	34	35	63		64	59	64	64
W32.114	55,5	35	36	34	35	63		64	59	64	64
W32.114	58,5	35	36	34	35	63		64	59	64	64
W32.114	61,5	35	36	34	35	63		64	59	64	64
W32.114	64,5	35	36	34	35	63		64	59	64	64
W32.114	67,5	35	36	35	36	63		63	58	64	64
W32.114	70,5	35	36	35	36	62		63	58	63	63
W32.114	73,5	35	36	35	36	62		63	58	63	63
W32.114	76,5	35	36	35	36	62		63	58	63	63
W32.114	79,5	35	36	35	36	62		63	58	63	63
W32.114	82,5	35	36	35	36	62		63	58	63	63
W32.114	85,5	35	36	35	36	62		62	58	63	63
W32.114	88,5	35	36	35	36	62		62	58	63	63
W32.114	91,5	35	36	35	36	62		62	58	63	63
W32.114	94,5	35	36	35	36	61		62	58	63	63
W32.114	97,5	35	36	35	36	61		62	58	63	63
W32.114	100,5	35	36	35	36	61		62	58	63	63
W32.114	103,5	35	36	35	36	61		62	58	63	63
W32.114	106,5	35	36	35	36	61		62	58	63	63
W32.114	109,5	35	36	35	36	61		61	57	62	62
W32.114	112,5	36	37	35	36	61		61	57	62	62
W32.114	115,5	36	37	36	37	60		61	57	62	62
W32.114	118,5	36	37	36	37	60		61	57	62	62
W32.114	121,5	37	38	37	38	60		61	57	62	62
W32.114	124,5	37	38	37	38	60		61	57	62	62
W32.114	127,5	38	39	38	39	60		61	57	62	62
W32.115	1,5	35	36	35	36	65		60	56	66	66
W32.115	4,5	34	35	34	35	66		62	58	67	67
W32.115	7,5	34	35	34	35	66		65	60	67	67
W32.115	10,5	34	35	34	35	66		66	61	68	68
W32.115	13,6	34	35	34	35	66		66	61	68	68
W32.115	16,5	34	35	34	35	66		66	61	67	67
W32.115	19,5	34	35	34	35	66		66	61	67	67

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W32.115	22,5	34	35	34	35	66		66	61	67	67
W32.115	25,5	34	35	34	35	65		66	61	67	67
W32.115	28,5	34	35	34	35	65		66	61	67	67
W32.115	31,5	34	35	34	35	65		65	60	67	67
W32.115	34,5	34	35	34	35	65		65	60	66	66
W32.115	37,5	34	35	34	35	65		65	60	66	66
W32.115	40,5	35	36	34	35	65		65	60	66	66
W32.115	43,5	35	36	35	36	65		65	60	66	66
W32.115	46,5	35	36	35	36	64		65	60	66	66
W32.115	49,5	35	36	35	36	64		64	59	66	66
W32.115	52,5	35	36	35	36	64		64	59	65	65
W32.115	55,5	35	36	35	36	64		64	59	65	65
W32.115	58,5	35	36	35	36	64		64	59	65	65
W32.115	61,5	35	36	35	36	64		64	59	65	65
W32.115	64,5	35	36	35	36	64		64	59	65	65
W32.115	67,5	35	36	35	36	63		64	59	64	64
W32.115	70,5	35	36	35	36	62		63	58	63	63
W32.115	73,5	35	36	35	36	62		63	58	63	63
W32.115	76,5	35	36	35	36	62		63	58	63	63
W32.115	79,5	35	36	35	36	62		63	58	63	63
W32.115	82,5	35	36	35	36	62		63	58	63	63
W32.115	85,5	35	36	35	36	62		63	58	63	63
W32.115	88,5	35	36	35	36	62		63	58	63	63
W32.115	91,5	35	36	35	36	62		62	58	63	63
W32.115	94,5	35	36	35	36	61		62	58	63	63
W32.115	97,5	35	36	35	36	61		62	58	63	63
W32.115	100,5	36	37	35	36	61		62	58	63	63
W32.115	103,5	36	37	35	36	61		62	58	63	63
W32.115	106,5	36	37	36	37	61		62	58	63	63
W32.115	109,5	36	37	36	37	61		62	58	63	63
W32.115	112,5	36	37	36	37	61		62	58	63	63
W32.115	115,5	36	37	36	37	60		61	57	62	62
W32.115	118,5	37	38	37	38	60		61	57	62	62
W32.115	121,5	37	38	37	38	60		61	57	62	62
W32.115	124,5	38	39	38	39	60		61	57	62	62
W32.115	127,5	39	40	39	40	60		61	57	62	62
W32.116	1,5	35	36	35	36	66		61	57	66	66
W32.116	4,5	36	37	36	37	67		63	58	67	67
W32.116	7,5	36	37	36	37	67		65	60	67	67
W32.116	10,5	36	37	36	37	67		66	61	68	68
W32.116	13,6	36	37	35	36	67		66	61	68	68
W32.116	16,5	36	37	36	37	67		66	61	68	68
W32.116	19,5	36	37	36	37	66		66	61	67	67
W32.116	22,5	36	37	36	37	66		66	61	67	67
W32.116	25,5	36	37	36	37	66		66	61	67	67
W32.116	28,5	36	37	36	37	66		66	61	67	67
W32.116	31,5	36	37	36	37	66		66	61	67	67
W32.116	34,5	36	37	36	37	66		65	60	67	67
W32.116	37,5	36	37	36	37	65		65	60	66	66
W32.116	40,5	36	37	36	37	65		65	60	66	66
W32.116	43,5	36	37	36	37	65		65	60	66	66
W32.116	46,5	36	37	36	37	65		65	60	66	66
W32.116	49,5	36	37	36	37	65		65	60	66	66
W32.116	52,5	37	38	36	37	65		64	59	66	66
W32.116	55,5	37	38	36	37	64		64	59	65	65
W32.116	58,5	37	38	36	37	64		64	59	65	65
W32.116	61,5	37	38	36	37	64		64	59	65	65
W32.116	64,5	37	38	36	37	64		64	59	65	65
W32.116	67,5	37	38	36	37	64		64	59	65	65
W32.116	70,5	36	37	36	37	64		63	58	65	65
W32.116	73,5	36	37	36	37	63		63	58	64	64
W32.116	76,5	36	37	36	37	63		63	58	64	64

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W32.116	79,5	37	38	36	37	63		63	58	64	64
W32.116	82,5	37	38	36	37	63		63	58	64	64
W32.116	85,5	37	38	36	37	62		63	58	63	63
W32.116	88,5	37	38	36	37	62		63	58	63	63
W32.116	91,5	37	38	37	38	62		62	58	63	63
W32.116	94,5	37	38	37	38	62		62	58	63	63
W32.116	97,5	37	38	37	38	62		62	58	63	63
W32.116	100,5	37	38	37	38	61		62	58	63	63
W32.116	103,5	37	38	37	38	61		62	58	63	63
W32.116	106,5	37	38	37	38	61		62	58	63	63
W32.116	109,5	37	38	37	38	61		62	58	63	63
W32.116	112,5	37	38	37	38	61		62	58	63	63
W32.116	115,5	38	39	38	39	61		62	58	63	63
W32.116	118,5	38	39	38	39	61		61	57	62	62
W32.116	121,5	39	40	39	40	61		61	57	62	62
W32.116	124,5	40	41	40	41	60		61	57	62	62
W32.116	127,5	40	41	40	41	60		61	57	62	62
W32.117	1,5	46	47	46	47	66		61	57	66	66
W32.117	4,5	46	47	46	47	66		63	58	67	67
W32.117	7,5	47	48	47	48	66		64	59	67	67
W32.117	10,5	47	48	47	48	66		65	60	67	67
W32.117	13,6	46	47	46	47	66		65	60	67	67
W32.117	16,5	47	48	46	47	66		65	60	67	67
W32.117	19,5	47	48	46	47	65		65	60	66	66
W32.117	22,5	47	48	46	47	65		65	60	66	66
W32.117	25,5	47	48	46	47	65		65	60	66	66
W32.117	28,5	47	48	46	47	65		64	59	66	66
W32.117	31,5	47	48	46	47	65		64	59	66	66
W32.117	34,5	47	48	46	47	64		64	59	65	65
W32.117	37,5	47	48	46	47	64		64	59	65	65
W32.117	40,5	47	48	46	47	64		64	59	65	65
W32.117	43,5	47	48	46	47	64		64	59	65	65
W32.117	46,5	47	48	46	47	64		63	58	65	65
W32.117	49,5	47	48	46	47	64		63	58	65	65
W32.117	52,5	47	48	46	47	63		63	58	64	64
W32.117	55,5	47	48	46	47	63		63	58	64	64
W32.117	58,5	47	48	46	47	63		63	58	64	64
W32.117	61,5	47	48	46	47	63		63	58	64	64
W32.117	64,5	47	48	46	47	63		62	58	64	64
W32.117	67,5	47	48	46	47	62		62	58	64	64
W32.117	70,5	46	47	46	47	62		62	58	64	64
W32.117	73,5	46	47	46	47	62		62	58	64	64
W32.117	76,5	47	48	46	47	62		62	58	64	64
W32.117	79,5	47	48	46	47	62		62	58	64	64
W32.117	82,5	47	48	47	48	62		62	58	64	64
W32.117	85,5	47	48	47	48	62		61	57	63	63
W32.117	88,5	47	48	47	48	61		61	57	63	63
W32.117	91,5	47	48	47	48	61		61	57	63	63
W32.117	94,5	47	48	47	48	61		61	57	63	63
W32.117	97,5	47	48	47	48	61		61	57	63	63
W32.117	100,5	47	48	47	48	61		61	57	63	63
W32.117	103,5	47	48	47	48	61		61	57	63	63
W32.117	106,5	47	48	47	48	61		61	57	63	63
W32.117	109,5	47	48	47	48	61		61	57	63	63
W32.117	112,5	47	48	47	48	61		60	56	62	62
W32.117	115,5	47	48	47	48	60		60	56	62	62
W32.117	118,5	47	48	47	48	60		60	56	62	62
W32.117	121,5	47	48	47	48	60		60	56	62	62
W32.117	124,5	48	49	48	49	60		60	56	62	62
W32.117	127,5	48	49	48	49	60		60	56	62	62
W32.118	1,5	46	47	46	47	65		61	57	65	65
W32.118	4,5	46	47	46	47	66		62	58	66	66

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W32.118	7,5	47	48	47	48	66		64	59	67	67
W32.118	10,5	47	48	47	48	65		64	59	66	66
W32.118	13,6	47	48	46	47	65		64	59	66	66
W32.118	16,5	47	48	46	47	65		64	59	66	66
W32.118	19,5	47	48	46	47	65		64	59	66	66
W32.118	22,5	47	48	46	47	65		64	59	66	66
W32.118	25,5	47	48	46	47	65		64	59	66	66
W32.118	28,5	47	48	46	47	65		64	59	66	66
W32.118	31,5	47	48	47	48	65		64	59	66	66
W32.118	34,5	47	48	47	48	65		63	58	65	65
W32.118	37,5	47	48	47	48	64		63	58	65	65
W32.118	40,5	47	48	47	48	64		63	58	65	65
W32.118	43,5	47	48	47	48	64		63	58	65	65
W32.118	46,5	47	48	47	48	64		63	58	65	65
W32.118	49,5	47	48	47	48	64		63	58	65	65
W32.118	52,5	47	48	47	48	63		63	58	64	64
W32.118	55,5	47	48	47	48	63		62	58	64	64
W32.118	58,5	47	48	47	48	63		62	58	64	64
W32.118	61,5	47	48	47	48	63		62	58	64	64
W32.118	64,5	47	48	47	48	63		62	58	64	64
W32.118	67,5	47	48	47	48	63		62	58	64	64
W32.118	70,5	47	48	47	48	63		62	58	64	64
W32.118	73,5	47	48	47	48	62		62	58	64	64
W32.118	76,5	47	48	47	48	62		62	58	63	63
W32.118	79,5	47	48	47	48	62		61	57	63	63
W32.118	82,5	47	48	47	48	62		61	57	63	63
W32.118	85,5	47	48	47	48	62		61	57	63	63
W32.118	88,5	47	48	47	48	62		61	57	63	63
W32.118	91,5	47	48	47	48	62		61	57	63	63
W32.118	94,5	47	48	47	48	61		61	57	63	63
W32.118	97,5	47	48	47	48	61		61	57	63	63
W32.118	100,5	47	48	47	48	61		61	57	62	62
W32.118	103,5	47	48	47	48	61		61	57	62	62
W32.118	106,5	47	48	47	48	61		60	56	62	62
W32.118	109,5	47	48	47	48	61		60	56	62	62
W32.118	112,5	47	48	47	48	61		60	56	62	62
W32.118	115,5	47	48	47	48	61		60	56	62	62
W32.118	118,5	47	48	47	48	61		60	56	62	62
W32.118	121,5	48	49	48	49	60		60	56	62	62
W32.118	124,5	48	49	48	49	60		60	56	62	62
W32.118	127,5	48	49	48	49	60		60	56	62	62
W32.119	1,5	46	47	46	47	64		60	56	65	65
W32.119	4,5	46	47	46	47	65		62	58	66	66
W32.119	7,5	47	48	47	48	65		63	58	66	66
W32.119	10,5	47	48	47	48	65		63	58	66	66
W32.119	13,6	47	48	46	47	65		63	58	66	66
W32.119	16,5	47	48	46	47	65		63	58	66	66
W32.119	19,5	47	48	46	47	65		63	58	66	66
W32.119	22,5	47	48	46	47	65		63	58	66	66
W32.119	25,5	47	48	46	47	65		63	58	66	66
W32.119	28,5	47	48	46	47	64		63	58	65	65
W32.119	31,5	47	48	47	48	64		63	58	65	65
W32.119	34,5	47	48	47	48	64		62	58	65	65
W32.119	37,5	47	48	47	48	64		62	58	65	65
W32.119	40,5	47	48	47	48	63		62	58	64	64
W32.119	43,5	47	48	47	48	63		62	58	64	64
W32.119	46,5	47	48	47	48	63		62	58	64	64
W32.119	49,5	47	48	47	48	63		62	58	64	64
W32.119	52,5	47	48	47	48	63		62	58	64	64
W32.119	55,5	47	48	47	48	63		62	58	64	64
W32.119	58,5	47	48	47	48	62		62	58	64	64
W32.119	61,5	47	48	47	48	62		61	57	63	63

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W32.119	64,5	47	48	47	48	62		61	57	63	63
W32.119	67,5	47	48	47	48	62		61	57	63	63
W32.119	70,5	47	48	47	48	62		61	57	63	63
W32.119	73,5	47	48	47	48	62		61	57	63	63
W32.119	76,5	47	48	47	48	62		61	57	63	63
W32.119	79,5	47	48	47	48	61		61	57	63	63
W32.119	82,5	47	48	47	48	61		61	57	63	63
W32.119	85,5	47	48	47	48	61		61	57	63	63
W32.119	88,5	47	48	47	48	61		60	56	62	62
W32.119	91,5	47	48	47	48	61		60	56	62	62
W32.119	94,5	47	48	47	48	61		60	56	62	62
W32.119	97,5	48	49	47	48	61		60	56	62	62
W32.119	100,5	48	49	47	48	61		60	56	62	62
W32.119	103,5	48	49	47	48	60		60	56	62	62
W32.119	106,5	48	49	48	49	60		60	56	62	62
W32.119	109,5	48	49	48	49	60		60	56	62	62
W32.119	112,5	48	49	48	49	60		60	56	62	62
W32.119	115,5	48	49	48	49	60		59	55	62	62
W32.119	118,5	48	49	48	49	60		59	55	62	62
W32.119	121,5	48	49	48	49	60		59	55	61	61
W32.119	124,5	48	49	48	49	60		59	55	61	61
W32.119	127,5	49	50	49	50	60		59	55	61	61
W32.120	1,5	38	39	38	39					39	39
W32.120	4,5	38	39	38	39					39	39
W32.120	7,5	38	39	38	39					39	39
W32.120	10,5	38	39	38	39					39	39
W32.120	13,6	39	40	39	40					40	40
W32.120	16,5	41	42	41	42					42	42
W32.120	19,5	44	45	43	44					45	44
W32.120	22,5	44	45	44	45					45	45
W32.120	25,5	44	45	44	45					45	45
W32.120	28,5	44	45	44	45					45	45
W32.120	31,5	45	46	45	46	57		51	47	58	58
W32.120	34,5	46	47	46	47	57		51	47	58	58
W32.120	37,5	46	47	46	47	57		51	47	58	58
W32.120	40,5	46	47	46	47	56		50	46	57	57
W32.120	43,5	46	47	46	47	56		37		57	57
W32.120	46,5	46	47	46	47	56		39		57	57
W32.120	49,5	46	47	46	47	56		40		57	57
W32.120	52,5	46	47	46	47	56		41	38	57	57
W32.120	55,5	46	47	46	47	56		41	38	57	57
W32.120	58,5	46	47	46	47	56		41	38	57	57
W32.120	61,5	46	47	46	47	56		41	38	57	57
W32.120	64,5	46	47	46	47	56		41	38	57	57
W32.120	67,5	46	47	46	47	55		42	38	56	56
W32.120	70,5	46	47	46	47	55		42	38	56	56
W32.120	73,5	46	47	46	47	55		42	38	56	56
W32.120	76,5	47	48	46	47	55		43	39	56	56
W32.120	79,5	47	48	46	47	55		43	39	56	56
W32.120	82,5	47	48	46	47	55		43	39	56	56
W32.120	85,5	47	48	47	48	55		43	39	56	56
W32.120	88,5	48	49	48	49	55		43	39	56	56
W32.120	91,5	48	49	48	49	54		43	39	55	55
W32.120	94,5	48	49	48	49	54		44	40	55	55
W32.120	97,5	48	49	48	49	54		44	40	55	55
W32.120	100,5	48	49	48	49	54		44	40	55	55
W32.120	103,5	48	49	48	49	54		45	41	55	55
W32.120	106,5	48	49	48	49	54		45	41	55	55
W32.120	109,5	48	49	48	49	54		45	41	55	55
W32.120	112,5	48	49	48	49	54		46	42	55	55
W32.120	115,5	49	50	48	49	54		46	42	56	55
W32.120	118,5	49	50	49	50	54		46	42	56	56

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W32.120	121,5	49	50	49	50			45	41	51	51
W32.120	124,5	49	50	49	50			45	41	51	51
W32.120	127,5	49	50	49	50			45	41	51	51
W32.121	1,5	35	36	35	36					36	36
W32.121	4,5	35	36	35	36					36	36
W32.121	7,5	35	36	35	36					36	36
W32.121	10,5	36	37	36	37					37	37
W32.121	13,6	37	38	37	38					38	38
W32.121	16,5	40	41	39	40					41	40
W32.121	19,5	40	41	39	40					41	40
W32.121	22,5	40	41	40	41					41	41
W32.121	25,5	41	42	40	41					42	41
W32.121	28,5	41	42	41	42					42	42
W32.121	31,5	43	44	42	43			52	48	49	49
W32.121	34,5	44	45	44	45	54		52	48	55	55
W32.121	37,5	45	46	44	45	55		52	48	56	56
W32.121	40,5	45	46	45	46	55		52	48	56	56
W32.121	43,5	45	46	45	46	55		52	48	56	56
W32.121	46,5	45	46	45	46	55		42	38	56	56
W32.121	49,5	45	46	45	46	55		43	39	56	56
W32.121	52,5	45	46	45	46	55		43	39	56	56
W32.121	55,5	45	46	45	46	54		43	39	55	55
W32.121	58,5	45	46	45	46	54		43	39	55	55
W32.121	61,5	45	46	45	46	54		44	40	55	55
W32.121	64,5	45	46	45	46	54		44	40	55	55
W32.121	67,5	46	47	45	46	54		45	41	55	55
W32.121	70,5	45	46	45	46	54		45	41	55	55
W32.121	73,5	46	47	45	46	54		45	41	55	55
W32.121	76,5	46	47	45	46	54		46	42	55	55
W32.121	79,5	46	47	45	46	54		46	42	55	55
W32.121	82,5	46	47	45	46	54		46	42	55	55
W32.121	85,5	46	47	46	47	54		46	42	55	55
W32.121	88,5	48	49	48	49	54		46	42	55	55
W32.121	91,5	48	49	48	49			46	42	50	50
W32.121	94,5	48	49	48	49			46	42	50	50
W32.121	97,5	48	49	48	49			46	42	50	50
W32.121	100,5	48	49	48	49			46	42	50	50
W32.121	103,5	48	49	48	49			46	42	50	50
W32.121	106,5	48	49	48	49			46	42	50	50
W32.121	109,5	48	49	48	49			46	42	50	50
W32.121	112,5	49	50	48	49			46	42	51	50
W32.121	115,5	49	50	48	49			46	42	51	50
W32.121	118,5	49	50	48	49			46	42	51	50
W32.121	121,5	49	50	49	50			46	42	51	51
W32.121	124,5	49	50	49	50			46	42	51	51
W32.121	127,5	49	50	49	50			46	42	51	51
W32.122	1,5	34	35	34	35					35	35
W32.122	4,5	34	35	34	35					35	35
W32.122	7,5	34	35	34	35					35	35
W32.122	10,5	35	36	35	36					36	36
W32.122	13,6	36	37	36	37					37	37
W32.122	16,5	39	40	39	40					40	40
W32.122	19,5	39	40	38	39					40	39
W32.122	22,5	39	40	39	40					40	40
W32.122	25,5	40	41	39	40					41	40
W32.122	28,5	41	42	40	41					42	41
W32.122	31,5	42	43	41	42			52	48	49	49
W32.122	34,5	44	45	44	45			52	48	50	50
W32.122	37,5	45	46	44	45			52	48	50	50
W32.122	40,5	45	46	44	45			52	48	50	50
W32.122	43,5	45	46	44	45			52	48	50	50
W32.122	46,5	45	46	44	45			51	47	50	49

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W32.122	49,5	45	46	45	46			42	38	47	47
W32.122	52,5	45	46	45	46			43	39	47	47
W32.122	55,5	45	46	45	46			44	40	47	47
W32.122	58,5	45	46	45	46			44	40	47	47
W32.122	61,5	45	46	45	46			45	41	47	47
W32.122	64,5	45	46	45	46			45	41	47	47
W32.122	67,5	46	47	45	46			46	42	48	47
W32.122	70,5	46	47	45	46			46	42	48	47
W32.122	73,5	45	46	45	46			46	42	47	47
W32.122	76,5	46	47	45	46			47	43	48	48
W32.122	79,5	46	47	45	46			47	43	48	48
W32.122	82,5	46	47	46	47			47	43	48	48
W32.122	85,5	47	48	46	47			47	43	49	48
W32.122	88,5	48	49	48	49			47	43	50	50
W32.122	91,5	48	49	48	49			47	43	50	50
W32.122	94,5	48	49	48	49			47	43	50	50
W32.122	97,5	49	50	48	49			47	43	51	50
W32.122	100,5	49	50	48	49			47	43	51	50
W32.122	103,5	49	50	48	49			47	43	51	50
W32.122	106,5	49	50	48	49			47	43	51	50
W32.122	109,5	49	50	48	49			47	43	51	50
W32.122	112,5	49	50	48	49			47	43	51	50
W32.122	115,5	49	50	48	49			47	43	51	50
W32.122	118,5	49	50	48	49			47	43	51	50
W32.122	121,5	49	50	49	50			47	43	51	51
W32.122	124,5	49	50	49	50			47	43	51	51
W32.122	127,5	49	50	49	50			47	43	51	51
W32.123	1,5	33	34	33	34					34	34
W32.123	4,5	33	34	33	34					34	34
W32.123	7,5	34	35	33	34					35	34
W32.123	10,5	34	35	34	35					35	35
W32.123	13,6	35	36	35	36					36	36
W32.123	16,5	39	40	39	40					40	40
W32.123	19,5	43	44	41	42					44	42
W32.123	22,5	43	44	41	42					44	42
W32.123	25,5	44	45	42	43					45	43
W32.123	28,5	44	45	42	43					45	43
W32.123	31,5	44	45	42	43			51	47	49	48
W32.123	34,5	45	46	43	44			51	47	50	49
W32.123	37,5	45	46	43	44			51	47	50	49
W32.123	40,5	45	46	44	45			51	47	50	49
W32.123	43,5	45	46	44	45			51	47	50	49
W32.123	46,5	46	47	44	45			51	47	50	49
W32.123	49,5	46	47	44	45			48	44	49	48
W32.123	52,5	46	47	44	45			42	38	48	46
W32.123	55,5	46	47	44	45			43	39	48	46
W32.123	58,5	46	47	44	45			44	40	48	46
W32.123	61,5	46	47	44	45			44	40	48	46
W32.123	64,5	46	47	44	45			45	41	48	46
W32.123	67,5	46	47	44	45			46	42	48	47
W32.123	70,5	46	47	44	45			46	42	48	47
W32.123	73,5	46	47	45	46			46	42	48	47
W32.123	76,5	46	47	45	46			47	43	48	48
W32.123	79,5	47	48	45	46			47	43	49	48
W32.123	82,5	47	48	46	47			48	44	49	49
W32.123	85,5	47	48	46	47			48	44	49	49
W32.123	88,5	49	50	48	49			48	44	51	50
W32.123	91,5	49	50	48	49			48	44	51	50
W32.123	94,5	49	50	48	49			48	44	51	50
W32.123	97,5	49	50	48	49			48	44	51	50
W32.123	100,5	49	50	48	49			48	44	51	50
W32.123	103,5	49	50	48	49			48	44	51	50

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W32.123	106,5	49	50	48	49			48	44	51	50
W32.123	109,5	49	50	48	49			48	44	51	50
W32.123	112,5	49	50	48	49			48	44	51	50
W32.123	115,5	49	50	48	49			48	44	51	50
W32.123	118,5	49	50	48	49			48	44	51	50
W32.123	121,5	49	50	48	49			48	44	51	50
W32.123	124,5	49	50	49	50			48	44	51	51
W32.123	127,5	49	50	49	50			48	44	51	51
W32.124	1,5	40	41	40	41					41	41
W32.124	4,5	40	41	40	41					41	41
W32.124	7,5	40	41	40	41					41	41
W32.124	10,5	41	42	40	41					42	41
W32.124	13,6	41	42	40	41					42	41
W32.124	16,5	42	43	41	42					43	42
W32.124	19,5	42	43	40	41					43	41
W32.124	22,5	42	43	41	42					43	42
W32.124	25,5	42	43	41	42					43	42
W32.124	28,5	43	44	41	42					44	42
W32.124	31,5	43	44	42	43	62		59	55	63	63
W32.124	34,5	43	44	42	43	62		59	55	63	63
W32.124	37,5	44	45	42	43	62		59	55	63	63
W32.125	1,5	41	42	40	41					42	41
W32.125	4,5	40	41	40	41					41	41
W32.125	7,5	41	42	40	41					42	41
W32.125	10,5	41	42	40	41					42	41
W32.125	13,6	41	42	41	42					42	42
W32.125	16,5	42	43	41	42					43	42
W32.125	19,5	42	43	41	42					43	42
W32.125	22,5	42	43	41	42					43	42
W32.125	25,5	43	44	41	42					44	42
W32.125	28,5	43	44	42	43					44	43
W32.125	31,5	43	44	42	43	60		59	55	61	61
W32.125	34,5	44	45	42	43	61		59	55	62	62
W32.125	37,5	44	45	42	43	61		59	55	62	62
W32.126	1,5	41	42	40	41					42	41
W32.126	4,5	41	42	40	41					42	41
W32.126	7,5	41	42	40	41					42	41
W32.126	10,5	41	42	40	41					42	41
W32.126	13,6	41	42	41	42					42	42
W32.126	16,5	42	43	41	42					43	42
W32.126	19,5	42	43	41	42					43	42
W32.126	22,5	43	44	41	42					44	42
W32.126	25,5	43	44	41	42					44	42
W32.126	28,5	43	44	41	42					44	42
W32.126	31,5	44	45	42	43	56		58	54	58	58
W32.126	34,5	44	45	42	43	57		58	54	59	59
W32.126	37,5	44	45	42	43	58		58	54	60	60
W32.127	1,5	41	42	41	42					42	42
W32.127	4,5	41	42	41	42					42	42
W32.127	7,5	41	42	41	42					42	42
W32.127	10,5	41	42	41	42					42	42
W32.127	13,6	41	42	41	42					42	42
W32.127	16,5	42	43	41	42					43	42
W32.127	19,5	42	43	41	42					43	42
W32.127	22,5	43	44	41	42					44	42
W32.127	25,5	43	44	41	42					44	42
W32.127	28,5	43	44	41	42					44	42
W32.127	31,5	44	45	42	43	55		56	52	57	57
W32.127	34,5	44	45	42	43	55		57	53	57	57
W32.127	37,5	44	45	42	43	55		57	53	57	57
W32.128	1,5	41	42	41	42					42	42
W32.128	4,5	42	43	41	42					43	42

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W32.128	7,5	41	42	41	42					42	42
W32.128	10,5	42	43	41	42					43	42
W32.128	13,6	42	43	41	42					43	42
W32.128	16,5	42	43	41	42					43	42
W32.128	19,5	43	44	41	42					44	42
W32.128	22,5	43	44	41	42					44	42
W32.128	25,5	43	44	41	42					44	42
W32.128	28,5	44	45	42	43					45	43
W32.128	31,5	44	45	42	43	54		54	50	56	56
W32.128	34,5	44	45	43	44	54		54	50	56	56
W32.128	37,5	45	46	43	44	54		55	51	56	56
W32.129	1,5	42	43	41	42					43	42
W32.129	4,5	42	43	41	42					43	42
W32.129	7,5	42	43	41	42					43	42
W32.129	10,5	42	43	41	42					43	42
W32.129	13,6	42	43	41	42					43	42
W32.129	16,5	42	43	42	43					43	43
W32.129	19,5	43	44	41	42					44	42
W32.129	22,5	44	45	42	43					45	43
W32.129	25,5	44	45	42	43					45	43
W32.129	28,5	44	45	42	43					45	43
W32.129	31,5	45	46	43	44			51	47	50	49
W32.129	34,5	45	46	44	45	54		52	48	55	55
W32.129	37,5	45	46	44	45	54		53	49	56	56
W32.130	1,5	42	43	41	42					43	42
W32.130	4,5	42	43	41	42					43	42
W32.130	7,5	42	43	41	42					43	42
W32.130	10,5	42	43	41	42					43	42
W32.130	13,6	42	43	42	43					43	43
W32.130	16,5	43	44	42	43					44	43
W32.130	19,5	44	45	43	44					45	44
W32.130	22,5	45	46	43	44					46	44
W32.130	25,5	45	46	43	44					46	44
W32.130	28,5	45	46	44	45					46	45
W32.130	31,5	46	47	45	46			49	45	49	49
W32.130	34,5	46	47	45	46			50	46	50	49
W32.130	37,5	46	47	45	46			51	47	50	50
W32.131	1,5	43	44	42	43					44	43
W32.131	4,5	43	44	42	43					44	43
W32.131	7,5	43	44	42	43					44	43
W32.131	10,5	43	44	42	43					44	43
W32.131	13,6	44	45	42	43					45	43
W32.131	16,5	45	46	43	44					46	44
W32.131	19,5	45	46	44	45					46	45
W32.131	22,5	45	46	44	45					46	45
W32.131	25,5	46	47	44	45					47	45
W32.131	28,5	46	47	45	46					47	46
W32.131	31,5	47	48	45	46					48	46
W32.131	34,5	47	48	46	47					48	47
W32.131	37,5	47	48	46	47					48	47
W32.132	1,5	44	45	43	44					45	44
W32.132	4,5	44	45	43	44					45	44
W32.132	7,5	44	45	43	44					45	44
W32.132	10,5	44	45	43	44					45	44
W32.132	13,6	45	46	43	44					46	44
W32.132	16,5	45	46	44	45					46	45
W32.132	19,5	45	46	44	45					46	45
W32.132	22,5	46	47	44	45					47	45
W32.132	25,5	46	47	44	45					47	45
W32.132	28,5	46	47	45	46					47	46
W32.132	31,5	47	48	46	47					48	47
W32.132	34,5	47	48	46	47					48	47

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W32.132	37,5	47	48	46	47					48	47
W32.133	1,5	46	47	43	44					47	44
W32.133	4,5	46	47	44	45					47	45
W32.133	7,5	46	47	44	45					47	45
W32.133	10,5	47	48	44	45					48	45
W32.133	13,6	47	48	44	45					48	45
W32.133	16,5	47	48	44	45					48	45
W32.133	19,5	47	48	44	45					48	45
W32.133	22,5	47	48	44	45					48	45
W32.133	25,5	48	49	44	45					49	45
W32.133	28,5	48	49	44	45					49	45
W32.133	31,5	48	49	45	46					49	46
W32.133	34,5	48	49	45	46					49	46
W32.133	37,5	48	49	45	46					49	46
W32.134	1,5	46	47	44	45					47	45
W32.134	4,5	47	48	44	45					48	45
W32.134	7,5	47	48	44	45					48	45
W32.134	10,5	47	48	45	46					48	46
W32.134	13,6	48	49	45	46					49	46
W32.134	16,5	48	49	45	46					49	46
W32.134	19,5	48	49	45	46					49	46
W32.134	22,5	48	49	45	46					49	46
W32.134	25,5	48	49	44	45					49	45
W32.134	28,5	48	49	45	46					49	46
W32.134	31,5	48	49	45	46					49	46
W32.134	34,5	48	49	45	46					49	46
W32.134	37,5	48	49	46	47					49	47
W32.135	1,5	47	48	45	46					48	46
W32.135	4,5	47	48	46	47					48	47
W32.135	7,5	47	48	46	47					48	47
W32.135	10,5	48	49	46	47					49	47
W32.135	13,6	48	49	46	47					49	47
W32.135	16,5	48	49	46	47					49	47
W32.135	19,5	48	49	46	47					49	47
W32.135	22,5	48	49	46	47					49	47
W32.135	25,5	47	48	44	45					48	45
W32.135	28,5	47	48	44	45					48	45
W32.135	31,5	48	49	44	45					49	45
W32.135	34,5	48	49	44	45					49	45
W32.135	37,5	48	49	45	46					49	46
W32.136	1,5	47	48	45	46					48	46
W32.136	4,5	47	48	46	47					48	47
W32.136	7,5	47	48	46	47					48	47
W32.136	10,5	47	48	46	47					48	47
W32.136	13,6	47	48	46	47					48	47
W32.136	16,5	48	49	46	47					49	47
W32.136	19,5	48	49	46	47					49	47
W32.136	22,5	48	49	46	47					49	47
W32.136	25,5	47	48	44	45					48	45
W32.136	28,5	47	48	44	45					48	45
W32.136	31,5	47	48	44	45					48	45
W32.136	34,5	47	48	44	45					48	45
W32.136	37,5	47	48	44	45					48	45
W32.137	1,5	47	48	45	46					48	46
W32.137	4,5	47	48	45	46					48	46
W32.137	7,5	47	48	45	46					48	46
W32.137	10,5	47	48	45	46					48	46
W32.137	13,6	47	48	45	46					48	46
W32.137	16,5	47	48	45	46					48	46
W32.137	19,5	48	49	45	46					49	46
W32.137	22,5	48	49	45	46					49	46
W32.137	25,5	47	48	44	45					48	45

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W32.137	28,5	47	48	44	45					48	45
W32.137	31,5	47	48	44	45					48	45
W32.137	34,5	47	48	44	45					48	45
W32.137	37,5	47	48	44	45					48	45
W32.138	1,5	46	47	45	46			53	49	51	51
W32.138	4,5	46	47	45	46			53	49	51	51
W32.138	7,5	46	47	45	46			55	51	52	52
W32.138	10,5	46	47	45	46			56	52	53	53
W32.138	13,6	47	48	45	46			57	53	54	54
W32.138	16,5	47	48	45	46			58	54	55	55
W32.138	19,5	47	48	45	46			58	54	55	55
W32.138	22,5	47	48	45	46			58	54	55	55
W32.138	25,5	46	47	43	44			58	54	55	54
W32.138	28,5	47	48	43	44			58	54	55	54
W32.138	31,5	47	48	43	44			58	54	55	54
W32.138	34,5	47	48	43	44			58	54	55	54
W32.138	37,5	47	48	44	45			58	54	55	55
W32.139	1,5	46	47	44	45			54	50	52	51
W32.139	4,5	46	47	44	45			54	50	52	51
W32.139	7,5	46	47	44	45			56	52	53	53
W32.139	10,5	46	47	44	45	54		57	53	57	57
W32.139	13,6	47	48	44	45	54		58	54	58	57
W32.139	16,5	47	48	44	45	54		58	54	58	57
W32.139	19,5	47	48	44	45	54		59	55	58	58
W32.139	22,5	47	48	44	45	54		59	55	58	58
W32.139	25,5	47	48	43	44	54		58	54	58	57
W32.139	28,5	47	48	43	44	54		58	54	58	57
W32.139	31,5	47	48	43	44	54		58	54	58	57
W32.139	34,5	47	48	43	44	54		58	54	58	57
W32.139	37,5	47	48	44	45	54		58	54	58	57
W32.140	1,5	46	47	44	45			54	50	52	51
W32.140	4,5	46	47	44	45	54		55	51	56	56
W32.140	7,5	46	47	44	45	54		56	52	57	56
W32.140	10,5	46	47	44	45	55		58	54	58	58
W32.140	13,6	46	47	44	45	55		59	55	58	58
W32.140	16,5	46	47	44	45	55		59	55	58	58
W32.140	19,5	47	48	44	45	55		59	55	58	58
W32.140	22,5	47	48	44	45	55		59	55	58	58
W32.140	25,5	47	48	43	44	55		59	55	58	58
W32.140	28,5	47	48	43	44	55		59	55	58	58
W32.140	31,5	47	48	43	44	55		59	55	58	58
W32.140	34,5	47	48	43	44	55		59	55	58	58
W32.140	37,5	47	48	44	45	55		59	55	58	58
W32.141	1,5	45	46	44	45	54		54	50	56	56
W32.141	4,5	46	47	44	45	54		55	51	56	56
W32.141	7,5	46	47	44	45	55		56	52	57	57
W32.141	10,5	46	47	44	45	55		58	54	58	58
W32.141	13,6	46	47	44	45	55		59	55	58	58
W32.141	16,5	46	47	44	45	55		59	55	58	58
W32.141	19,5	46	47	44	45	55		59	55	58	58
W32.141	22,5	47	48	44	45	56		59	55	59	59
W32.141	25,5	46	47	43	44	55		59	55	58	58
W32.141	28,5	46	47	43	44	58		59	55	60	60
W32.141	31,5	47	48	43	44	55		59	55	58	58
W32.141	34,5	47	48	43	44	55		59	55	58	58
W32.141	37,5	47	48	43	44	55		59	55	58	58
W32.142	1,5	45	46	43	44	55		54	50	57	56
W32.142	4,5	45	46	43	44	56		55	51	58	57
W32.142	7,5	45	46	43	44	56		57	53	58	58
W32.142	10,5	45	46	43	44	56		59	55	59	59
W32.142	13,6	45	46	43	44	56		60	56	59	59
W32.142	16,5	46	47	43	44	56		60	56	59	59

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W32.142	19,5	46	47	43	44	56		60	56	59	59
W32.142	22,5	46	47	43	44	58		60	56	60	60
W32.142	25,5	46	47	43	44	58		60	56	60	60
W32.142	28,5	46	47	43	44	58		60	56	60	60
W32.142	31,5	46	47	43	44	58		60	56	60	60
W32.142	34,5	46	47	43	44	56		60	56	59	59
W32.142	37,5	47	48	43	44	56		60	56	59	59
W32.143	1,5	45	46	43	44	56		54	50	57	57
W32.143	4,5	45	46	43	44	57		56	52	58	58
W32.143	7,5	45	46	43	44	58		58	54	60	60
W32.143	10,5	45	46	43	44	58		60	56	60	60
W32.143	13,6	45	46	43	44	58		61	57	61	61
W32.143	16,5	45	46	43	44	58		61	57	61	61
W32.143	19,5	46	47	43	44	58		60	56	60	60
W32.143	22,5	46	47	43	44	59		60	56	61	61
W32.143	25,5	46	47	43	44	59		60	56	61	61
W32.143	28,5	46	47	43	44	59		60	56	61	61
W32.143	31,5	46	47	43	44	57		60	56	60	60
W32.143	34,5	46	47	43	44	57		61	57	60	60
W32.143	37,5	46	47	43	44	57		60	56	60	60
W32.144	1,5	38	39	38	39	64		54	50	64	64
W32.144	4,5	38	39	38	39	65		56	52	65	65
W32.144	7,5	39	40	38	39	65		58	54	65	65
W32.144	10,5	39	40	38	39	65		60	56	66	66
W32.144	13,6	39	40	39	40	65		61	57	66	66
W32.144	16,5	39	40	38	39	65		61	57	66	66
W32.144	19,5	37	38	37	38	65		61	57	66	66
W32.144	22,5	34	35	34	35	65		61	57	66	66
W32.144	25,5	34	35	34	35	65		61	57	66	66
W32.144	28,5	35	36	34	35	64		61	57	65	65
W32.144	31,5	35	36	34	35	64		61	57	65	65
W32.144	34,5	35	36	35	36	64		61	57	65	65
W32.144	37,5	37	38	37	38	64		61	57	65	65
W32.145	1,5	39	40	39	40	64		54	50	64	64
W32.145	4,5	39	40	39	40	65		56	52	65	65
W32.145	7,5	38	39	38	39	65		58	54	65	65
W32.145	10,5	38	39	38	39	65		59	55	65	65
W32.145	13,6	38	39	38	39	65		60	56	66	66
W32.145	16,5	38	39	38	39	65		60	56	66	66
W32.145	19,5	38	39	38	39	65		60	56	66	66
W32.145	22,5	38	39	38	39	65		60	56	66	66
W32.145	25,5	38	39	38	39	65		61	57	66	66
W32.145	28,5	38	39	38	39	64		61	57	65	65
W32.145	31,5	39	40	38	39	64		61	57	65	65
W32.145	34,5	39	40	38	39	64		61	57	65	65
W32.145	37,5	40	41	39	40	64		61	57	65	65
W33.100	1,5	46	47	46	47	65		53	49	65	65
W33.100	4,5	47	48	46	47	65		54	50	65	65
W33.100	7,5	47	48	47	48	65		55	51	65	65
W33.100	10,5	47	48	47	48	64		56	52	64	64
W33.100	13,5	47	48	47	48	64		56	52	64	64
W33.100	16,5	47	48	47	48	64		56	52	64	64
W33.100	19,5	47	48	47	48	63		56	52	63	63
W33.100	22,5	47	48	47	48	63		56	52	63	63
W33.100	25,5	47	48	47	48	63		56	52	63	63
W33.100	28,5	47	48	47	48	63		56	52	63	63
W33.100	31,5	47	48	47	48	62		56	52	63	63
W33.100	34,5	47	48	47	48	62		56	52	63	63
W33.100	37,5	47	48	47	48	62		56	52	63	63
W33.100	40,5	47	48	47	48	62		56	52	63	63
W33.100	43,5	47	48	47	48	61		56	52	62	62
W33.100	46,5	47	48	47	48	61		56	52	62	62

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W33.100	49,5	47	48	47	48	61		56	52	62	62
W33.100	52,5	48	49	47	48	61		55	51	62	62
W33.100	55,5	48	49	47	48	61		55	51	62	62
W33.100	58,5	48	49	47	48	61		55	51	62	62
W33.100	61,5	48	49	47	48	60		55	51	61	61
W33.100	64,5	48	49	47	48	60		55	51	61	61
W33.100	67,5	48	49	47	48	60		55	51	61	61
W33.100	70,5	48	49	47	48	60		55	51	61	61
W33.100	73,5	48	49	48	49	60		55	51	61	61
W33.100	76,5	47	48	47	48	60		55	51	61	61
W33.100	79,5	47	48	47	48	59		55	51	60	60
W33.100	82,5	47	48	47	48	59		55	51	60	60
W33.100	85,5	46	47	46	47	59		55	51	60	60
W33.100	88,5	46	47	46	47	59		55	51	60	60
W33.100	91,5	46	47	46	47	59		55	51	60	60
W33.100	94,5	46	47	46	47	59		55	51	60	60
W33.100	97,5	45	46	45	46	59		55	51	60	60
W33.100	100,5	45	46	45	46	58		55	51	59	59
W33.100	103,5	45	46	45	46	58		55	51	59	59
W33.100	106,5	46	47	45	46	58		55	51	59	59
W33.100	109,5	46	47	46	47	58		55	51	59	59
W33.101	1,5	46	47	46	47	65		54	50	65	65
W33.101	4,5	46	47	46	47	65		55	51	65	65
W33.101	7,5	47	48	46	47	65		56	52	65	65
W33.101	10,5	46	47	46	47	65		56	52	66	66
W33.101	13,5	47	48	46	47	64		57	53	65	65
W33.101	16,5	46	47	46	47	64		57	53	65	65
W33.101	19,5	46	47	46	47	64		57	53	65	65
W33.101	22,5	46	47	46	47	64		57	53	64	64
W33.101	25,5	47	48	46	47	64		56	52	64	64
W33.101	28,5	47	48	46	47	64		56	52	64	64
W33.101	31,5	47	48	47	48	64		56	52	64	64
W33.101	34,5	47	48	47	48	63		56	52	63	63
W33.101	37,5	47	48	47	48	62		56	52	63	63
W33.101	40,5	47	48	47	48	62		56	52	63	63
W33.101	43,5	47	48	47	48	62		56	52	63	63
W33.101	46,5	47	48	47	48	62		56	52	63	63
W33.101	49,5	47	48	47	48	61		56	52	62	62
W33.101	52,5	47	48	47	48	61		56	52	62	62
W33.101	55,5	47	48	47	48	61		56	52	62	62
W33.101	58,5	47	48	47	48	61		56	52	62	62
W33.101	61,5	47	48	47	48	61		56	52	62	62
W33.101	64,5	47	48	47	48	60		56	52	61	61
W33.101	67,5	47	48	47	48	60		56	52	61	61
W33.101	70,5	47	48	47	48	60		56	52	61	61
W33.101	73,5	47	48	47	48	60		56	52	61	61
W33.101	76,5	47	48	47	48	60		56	52	61	61
W33.101	79,5	46	47	46	47	60		56	52	61	61
W33.101	82,5	46	47	46	47	59		56	52	60	60
W33.101	85,5	45	46	45	46	59		56	52	60	60
W33.101	88,5	45	46	45	46	59		55	51	60	60
W33.101	91,5	45	46	45	46	59		55	51	60	60
W33.101	94,5	46	47	45	46	59		55	51	60	60
W33.101	97,5	44	45	44	45	59		55	51	60	60
W33.101	100,5	45	46	44	45	59		55	51	60	60
W33.101	103,5	45	46	45	46	58		55	51	59	59
W33.101	106,5	45	46	45	46	58		55	51	59	59
W33.101	109,5	45	46	45	46	58		55	51	59	59
W33.102	1,5	46	47	46	47	65		55	51	65	65
W33.102	4,5	46	47	46	47	66		56	52	66	66
W33.102	7,5	46	47	46	47	65		57	53	66	66
W33.102	10,5	46	47	46	47	65		57	53	66	66

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W33.102	13,5	46	47	46	47	65		57	53	66	66
W33.102	16,5	46	47	46	47	65		58	54	65	65
W33.102	19,5	46	47	46	47	65		58	54	65	65
W33.102	22,5	46	47	46	47	65		58	54	65	65
W33.102	25,5	46	47	46	47	64		57	53	64	64
W33.102	28,5	46	47	46	47	64		57	53	64	64
W33.102	31,5	46	47	46	47	64		57	53	64	64
W33.102	34,5	46	47	46	47	64		57	53	64	64
W33.102	37,5	46	47	46	47	63		57	53	63	63
W33.102	40,5	46	47	46	47	63		57	53	63	63
W33.102	43,5	46	47	46	47	63		57	53	63	63
W33.102	46,5	46	47	46	47	63		56	52	63	63
W33.102	49,5	46	47	46	47	63		56	52	63	63
W33.102	52,5	46	47	46	47	62		56	52	62	62
W33.102	55,5	46	47	46	47	62		57	53	62	62
W33.102	58,5	46	47	46	47	62		57	53	62	62
W33.102	61,5	46	47	46	47	62		57	53	62	62
W33.102	64,5	46	47	46	47	62		57	53	62	62
W33.102	67,5	46	47	46	47	62		57	53	62	62
W33.102	70,5	46	47	46	47	61		56	52	62	62
W33.102	73,5	46	47	46	47	61		56	52	62	62
W33.102	76,5	46	47	46	47	61		56	52	62	62
W33.102	79,5	46	47	45	46	60		56	52	61	61
W33.102	82,5	45	46	45	46	60		56	52	61	61
W33.102	85,5	45	46	44	45	59		56	52	60	60
W33.102	88,5	45	46	45	46	59		56	52	60	60
W33.102	91,5	45	46	45	46	59		56	52	60	60
W33.102	94,5	45	46	45	46	59		56	52	60	60
W33.102	97,5	44	45	44	45	59		56	52	60	60
W33.102	100,5	44	45	44	45	59		56	52	60	60
W33.102	103,5	45	46	44	45	59		56	52	60	60
W33.102	106,5	45	46	44	45	59		55	51	60	60
W33.102	109,5	45	46	45	46	59		55	51	60	60
W33.103	1,5	46	47	46	47	65		56	52	66	66
W33.103	4,5	46	47	46	47	65		57	53	66	66
W33.103	7,5	46	47	46	47	66		58	54	66	66
W33.103	10,5	46	47	46	47	66		58	54	66	66
W33.103	13,5	46	47	46	47	66		58	54	66	66
W33.103	16,5	46	47	46	47	65		58	54	65	65
W33.103	19,5	46	47	46	47	65		58	54	65	65
W33.103	22,5	46	47	46	47	65		58	54	65	65
W33.103	25,5	46	47	46	47	64		58	54	64	64
W33.103	28,5	46	47	46	47	64		58	54	64	64
W33.103	31,5	46	47	46	47	64		58	54	64	64
W33.103	34,5	46	47	46	47	64		58	54	64	64
W33.103	37,5	46	47	46	47	63		58	54	64	64
W33.103	40,5	46	47	46	47	63		58	54	64	64
W33.103	43,5	46	47	46	47	63		58	54	64	64
W33.103	46,5	46	47	46	47	63		57	53	63	63
W33.103	49,5	46	47	46	47	63		57	53	63	63
W33.103	52,5	46	47	46	47	62		57	53	63	63
W33.103	55,5	46	47	46	47	62		57	53	63	63
W33.103	58,5	46	47	46	47	62		57	53	63	63
W33.103	61,5	46	47	46	47	62		57	53	63	63
W33.103	64,5	46	47	46	47	62		57	53	63	63
W33.103	67,5	46	47	46	47	61		57	53	62	62
W33.103	70,5	46	47	46	47	61		57	53	62	62
W33.103	73,5	46	47	46	47	61		57	53	62	62
W33.103	76,5	46	47	46	47	61		57	53	62	62
W33.103	79,5	45	46	45	46	61		57	53	62	62
W33.103	82,5	45	46	45	46	61		57	53	62	62
W33.103	85,5	44	45	44	45	60		57	53	61	61

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W33.103	88,5	44	45	44	45	60		56	52	61	61
W33.103	91,5	44	45	44	45	60		56	52	61	61
W33.103	94,5	45	46	44	45	60		56	52	61	61
W33.103	97,5	44	45	43	44	60		56	52	61	61
W33.103	100,5	44	45	44	45	60		56	52	61	61
W33.103	103,5	44	45	44	45	60		56	52	61	61
W33.103	106,5	45	46	44	45	60		56	52	61	61
W33.103	109,5	45	46	45	46	59		56	52	60	60
W33.104	1,5	46	47	46	47	66		56	52	66	66
W33.104	4,5	46	47	46	47	66		58	54	66	66
W33.104	7,5	46	47	46	47	66		58	54	66	66
W33.104	10,5	46	47	46	47	66		59	55	66	66
W33.104	13,5	46	47	46	47	65		59	55	65	65
W33.104	16,5	46	47	46	47	65		59	55	65	65
W33.104	19,5	46	47	46	47	65		59	55	65	65
W33.104	22,5	46	47	46	47	65		59	55	65	65
W33.104	25,5	46	47	46	47	64		59	55	65	65
W33.104	28,5	46	47	46	47	64		59	55	65	65
W33.104	31,5	46	47	46	47	64		58	54	64	64
W33.104	34,5	46	47	45	46	64		58	54	64	64
W33.104	37,5	46	47	45	46	63		58	54	64	64
W33.104	40,5	46	47	45	46	63		58	54	64	64
W33.104	43,5	46	47	45	46	63		58	54	64	64
W33.104	46,5	46	47	45	46	63		58	54	64	64
W33.104	49,5	46	47	45	46	62		58	54	63	63
W33.104	52,5	46	47	46	47	62		58	54	63	63
W33.104	55,5	46	47	46	47	62		58	54	63	63
W33.104	58,5	46	47	46	47	62		58	54	63	63
W33.104	61,5	46	47	46	47	62		58	54	63	63
W33.104	64,5	46	47	46	47	62		58	54	63	63
W33.104	67,5	46	47	46	47	61		58	54	62	62
W33.104	70,5	46	47	46	47	61		58	54	62	62
W33.104	73,5	46	47	46	47	61		58	54	62	62
W33.104	76,5	46	47	46	47	61		58	54	62	62
W33.104	79,5	45	46	45	46	61		58	54	62	62
W33.104	82,5	45	46	45	46	61		57	53	62	62
W33.104	85,5	44	45	44	45	61		57	53	62	62
W33.104	88,5	44	45	44	45	61		57	53	62	62
W33.104	91,5	44	45	44	45	61		57	53	62	62
W33.104	94,5	44	45	44	45	60		57	53	61	61
W33.104	97,5	44	45	43	44	60		57	53	61	61
W33.104	100,5	44	45	44	45	60		57	53	61	61
W33.104	103,5	44	45	44	45	60		57	53	61	61
W33.104	106,5	44	45	44	45	60		57	53	61	61
W33.104	109,5	45	46	45	46	60		56	52	61	61
W33.105	1,5	46	47	46	47	66		56	52	66	66
W33.105	4,5	46	47	46	47	66		58	54	66	66
W33.105	7,5	46	47	46	47	66		59	55	66	66
W33.105	10,5	46	47	46	47	65		59	55	66	66
W33.105	13,5	46	47	46	47	65		59	55	66	66
W33.105	16,5	46	47	46	47	65		59	55	66	66
W33.105	19,5	46	47	45	46	65		59	55	66	66
W33.105	22,5	46	47	45	46	64		59	55	65	65
W33.105	25,5	46	47	45	46	64		59	55	65	65
W33.105	28,5	46	47	45	46	64		59	55	65	65
W33.105	31,5	45	46	45	46	64		59	55	65	65
W33.105	34,5	45	46	45	46	64		59	55	64	64
W33.105	37,5	45	46	45	46	64		59	55	64	64
W33.105	40,5	45	46	45	46	63		59	55	64	64
W33.105	43,5	45	46	45	46	63		59	55	64	64
W33.105	46,5	45	46	45	46	63		59	55	64	64
W33.105	49,5	45	46	45	46	63		59	55	64	64

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W33.105	52,5	45	46	45	46	63		59	55	64	64
W33.105	55,5	45	46	45	46	63		59	55	64	64
W33.105	58,5	46	47	45	46	63		59	55	64	64
W33.105	61,5	46	47	45	46	63		58	54	63	63
W33.105	64,5	46	47	45	46	62		58	54	63	63
W33.105	67,5	45	46	45	46	62		58	54	63	63
W33.105	70,5	46	47	45	46	62		58	54	63	63
W33.105	73,5	46	47	45	46	62		58	54	63	63
W33.105	76,5	45	46	45	46	62		58	54	63	63
W33.105	79,5	45	46	45	46	62		58	54	63	63
W33.105	82,5	45	46	44	45	61		58	54	62	62
W33.105	85,5	44	45	43	44	61		58	54	62	62
W33.105	88,5	44	45	43	44	61		58	54	62	62
W33.105	91,5	44	45	44	45	61		58	54	62	62
W33.105	94,5	44	45	44	45	61		58	54	62	62
W33.105	97,5	43	44	43	44	61		58	54	62	62
W33.105	100,5	44	45	44	45	61		57	53	62	62
W33.105	103,5	44	45	44	45	61		57	53	61	61
W33.105	106,5	44	45	44	45	60		57	53	61	61
W33.105	109,5	45	46	44	45	60		57	53	61	61
W33.106	1,5	46	47	46	47	65		57	53	66	66
W33.106	4,5	46	47	46	47	65		59	55	66	66
W33.106	7,5	46	47	46	47	65		60	56	66	66
W33.106	10,5	45	46	45	46	65		60	56	66	66
W33.106	13,5	45	46	45	46	65		60	56	66	66
W33.106	16,5	45	46	45	46	65		60	56	66	66
W33.106	19,5	45	46	45	46	65		60	56	65	65
W33.106	22,5	45	46	45	46	65		60	56	65	65
W33.106	25,5	45	46	45	46	65		60	56	65	65
W33.106	28,5	45	46	45	46	65		60	56	65	65
W33.106	31,5	45	46	45	46	64		60	56	65	65
W33.106	34,5	45	46	45	46	64		60	56	65	65
W33.106	37,5	45	46	45	46	64		60	56	65	65
W33.106	40,5	45	46	45	46	64		60	56	65	65
W33.106	43,5	45	46	45	46	64		60	56	65	65
W33.106	46,5	45	46	45	46	64		60	56	64	64
W33.106	49,5	45	46	45	46	63		60	56	64	64
W33.106	52,5	45	46	45	46	63		59	55	64	64
W33.106	55,5	45	46	45	46	63		59	55	64	64
W33.106	58,5	45	46	45	46	63		59	55	64	64
W33.106	61,5	45	46	45	46	63		59	55	63	63
W33.106	64,5	45	46	45	46	63		59	55	63	63
W33.106	67,5	45	46	45	46	63		59	55	63	63
W33.106	70,5	45	46	45	46	63		59	55	63	63
W33.106	73,5	45	46	45	46	63		59	55	63	63
W33.106	76,5	45	46	45	46	62		59	55	63	63
W33.106	79,5	45	46	45	46	62		58	54	62	62
W33.106	82,5	44	45	44	45	62		58	54	62	62
W33.106	85,5	43	44	43	44	62		58	54	62	62
W33.106	88,5	44	45	43	44	62		58	54	62	62
W33.106	91,5	44	45	43	44	62		58	54	62	62
W33.106	94,5	44	45	44	45	62		58	54	62	62
W33.106	97,5	43	44	43	44	62		58	54	62	62
W33.106	100,5	44	45	44	45	61		58	54	62	62
W33.106	103,5	44	45	44	45	61		58	54	62	62
W33.106	106,5	44	45	44	45	61		58	54	62	62
W33.106	109,5	45	46	44	45	61		58	54	62	62
W33.107	1,5	42	43	42	43	65		65	60	66	66
W33.107	4,5	42	43	42	43	66		66	61	67	67
W33.107	7,5	43	44	43	44	66		67	62	67	67
W33.107	10,5	42	43	42	43	66		67	62	67	67
W33.107	13,5	35	36	35	36	66		67	62	67	67

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W33.107	16,5	35	36	35	36	66		67	62	67	67
W33.107	19,5	35	36	35	36	66		67	62	67	67
W33.107	22,5	35	36	35	36	66		66	61	67	67
W33.107	25,5	35	36	35	36	65		66	61	66	66
W33.107	28,5	36	37	35	36	65		66	61	66	66
W33.107	31,5	36	37	36	37	65		66	61	66	66
W33.107	34,5	36	37	36	37	65		65	60	66	66
W33.107	37,5	36	37	36	37	65		65	60	66	66
W33.107	40,5	36	37	36	37	64		65	60	66	66
W33.107	43,5	36	37	36	37	64		65	60	66	66
W33.107	46,5	36	37	36	37	64		65	60	65	65
W33.107	49,5	36	37	36	37	64		65	60	65	65
W33.107	52,5	36	37	36	37	64		65	60	65	65
W33.107	55,5	36	37	36	37	64		64	59	65	65
W33.107	58,5	36	37	36	37	63		64	59	65	65
W33.107	61,5	36	37	36	37	63		64	59	65	65
W33.107	64,5	36	37	36	37	63		64	59	64	64
W33.107	67,5	36	37	36	37	63		64	59	64	64
W33.107	70,5	36	37	36	37	62		64	59	64	64
W33.107	73,5	36	37	36	37	62		63	58	63	63
W33.107	76,5	36	37	36	37	62		63	58	63	63
W33.107	79,5	36	37	36	37	61		63	58	63	63
W33.107	82,5	36	37	36	37	61		63	58	63	63
W33.107	85,5	36	37	36	37	61		63	58	63	63
W33.107	88,5	36	37	36	37	61		63	58	63	63
W33.107	91,5	36	37	36	37	61		63	58	63	63
W33.107	94,5	36	37	36	37	61		62	58	63	63
W33.107	97,5	36	37	36	37	61		62	58	63	63
W33.107	100,5	36	37	36	37	61		62	58	63	63
W33.107	103,5	37	38	36	37	60		62	58	62	62
W33.107	106,5	37	38	37	38	60		62	58	62	62
W33.107	109,5	39	40	38	39	60		62	58	62	62
W33.108	1,5	41	42	41	42	64		65	60	66	66
W33.108	4,5	41	42	41	42	65		66	61	67	67
W33.108	7,5	42	43	42	43	65		67	62	67	67
W33.108	10,5	41	42	41	42	66		67	62	67	67
W33.108	13,5	35	36	35	36	66		67	62	67	67
W33.108	16,5	35	36	35	36	66		67	62	67	67
W33.108	19,5	35	36	35	36	66		67	62	67	67
W33.108	22,5	35	36	35	36	66		67	62	67	67
W33.108	25,5	35	36	35	36	65		66	61	66	66
W33.108	28,5	35	36	35	36	65		66	61	66	66
W33.108	31,5	36	37	35	36	65		66	61	66	66
W33.108	34,5	36	37	36	37	65		66	61	66	66
W33.108	37,5	36	37	36	37	65		65	60	66	66
W33.108	40,5	36	37	36	37	64		65	60	65	65
W33.108	43,5	36	37	36	37	64		65	60	65	65
W33.108	46,5	36	37	36	37	64		65	60	65	65
W33.108	49,5	36	37	36	37	64		65	60	65	65
W33.108	52,5	36	37	36	37	64		65	60	65	65
W33.108	55,5	36	37	36	37	64		64	59	65	65
W33.108	58,5	36	37	36	37	63		64	59	64	64
W33.108	61,5	36	37	36	37	63		64	59	64	64
W33.108	64,5	36	37	36	37	63		64	59	64	64
W33.108	67,5	36	37	36	37	63		64	59	64	64
W33.108	70,5	36	37	36	37	63		64	59	64	64
W33.108	73,5	36	37	36	37	62		63	58	63	63
W33.108	76,5	36	37	36	37	62		63	58	63	63
W33.108	79,5	36	37	36	37	61		63	58	63	63
W33.108	82,5	36	37	36	37	61		63	58	63	63
W33.108	85,5	36	37	36	37	61		63	58	63	63
W33.108	88,5	36	37	36	37	61		63	58	63	63

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W33.108	91,5	36	37	36	37	61		63	58	63	63
W33.108	94,5	36	37	36	37	61		62	58	63	63
W33.108	97,5	36	37	36	37	61		62	58	63	63
W33.108	100,5	37	38	36	37	61		62	58	63	63
W33.108	103,5	37	38	37	38	60		62	58	62	62
W33.108	106,5	37	38	37	38	60		62	58	62	62
W33.108	109,5	39	40	39	40	60		62	58	62	62
W33.109	1,5	40	41	40	41	65		65	60	66	66
W33.109	4,5	40	41	40	41	65		66	61	67	67
W33.109	7,5	41	42	41	42	65		67	62	67	67
W33.109	10,5	40	41	40	41	65		67	62	67	67
W33.109	13,5	36	37	36	37	65		67	62	67	67
W33.109	16,5	35	36	35	36	65		67	62	67	67
W33.109	19,5	36	37	35	36	65		67	62	67	67
W33.109	22,5	36	37	36	37	65		67	62	66	66
W33.109	25,5	36	37	36	37	65		66	61	66	66
W33.109	28,5	36	37	36	37	65		66	61	66	66
W33.109	31,5	36	37	36	37	65		66	61	66	66
W33.109	34,5	37	38	36	37	65		66	61	66	66
W33.109	37,5	37	38	37	38	64		65	60	65	65
W33.109	40,5	37	38	37	38	64		65	60	65	65
W33.109	43,5	37	38	37	38	64		65	60	65	65
W33.109	46,5	37	38	37	38	64		65	60	65	65
W33.109	49,5	37	38	37	38	64		65	60	65	65
W33.109	52,5	37	38	37	38	64		65	60	65	65
W33.109	55,5	37	38	37	38	63		64	59	64	64
W33.109	58,5	37	38	37	38	63		64	59	64	64
W33.109	61,5	37	38	37	38	63		64	59	64	64
W33.109	64,5	37	38	37	38	63		64	59	64	64
W33.109	67,5	37	38	37	38	63		64	59	64	64
W33.109	70,5	37	38	37	38	63		64	59	64	64
W33.109	73,5	37	38	37	38	62		63	58	63	63
W33.109	76,5	37	38	37	38	62		63	58	63	63
W33.109	79,5	37	38	37	38	62		63	58	63	63
W33.109	82,5	37	38	37	38	62		63	58	63	63
W33.109	85,5	37	38	37	38	62		63	58	63	63
W33.109	88,5	37	38	37	38	62		63	58	63	63
W33.109	91,5	37	38	37	38	62		63	58	63	63
W33.109	94,5	37	38	37	38	62		63	58	63	63
W33.109	97,5	37	38	37	38	61		62	58	63	63
W33.109	100,5	37	38	37	38	61		62	58	63	63
W33.109	103,5	37	38	37	38	60		62	58	62	62
W33.109	106,5	38	39	38	39	60		62	58	62	62
W33.109	109,5	39	40	39	40	60		62	58	62	62
W33.110	1,5	39	40	39	40	65		65	60	66	66
W33.110	4,5	40	41	40	41	65		66	61	67	67
W33.110	7,5	40	41	40	41	66		67	62	67	67
W33.110	10,5	39	40	39	40	66		67	62	67	67
W33.110	13,5	39	40	39	40	66		67	62	67	67
W33.110	16,5	37	38	37	38	66		67	62	67	67
W33.110	19,5	37	38	37	38	65		67	62	67	67
W33.110	22,5	37	38	37	38	65		67	62	67	67
W33.110	25,5	37	38	37	38	65		66	61	66	66
W33.110	28,5	37	38	37	38	65		66	61	66	66
W33.110	31,5	38	39	38	39	65		66	61	66	66
W33.110	34,5	38	39	38	39	65		66	61	66	66
W33.110	37,5	38	39	38	39	64		65	60	65	65
W33.110	40,5	38	39	38	39	64		65	60	65	65
W33.110	43,5	38	39	38	39	64		65	60	65	65
W33.110	46,5	38	39	38	39	64		65	60	65	65
W33.110	49,5	38	39	38	39	64		65	60	65	65
W33.110	52,5	38	39	38	39	63		65	60	65	65

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W33.110	55,5	38	39	38	39	63		64	59	64	64
W33.110	58,5	38	39	38	39	63		64	59	64	64
W33.110	61,5	38	39	38	39	63		64	59	64	64
W33.110	64,5	38	39	38	39	63		64	59	64	64
W33.110	67,5	38	39	38	39	63		64	59	64	64
W33.110	70,5	38	39	38	39	62		64	59	64	64
W33.110	73,5	38	39	38	39	62		64	59	64	64
W33.110	76,5	38	39	38	39	62		63	58	63	63
W33.110	79,5	38	39	38	39	62		63	58	63	63
W33.110	82,5	38	39	38	39	62		63	58	63	63
W33.110	85,5	38	39	38	39	62		63	58	63	63
W33.110	88,5	38	39	38	39	62		63	58	63	63
W33.110	91,5	38	39	38	39	62		63	58	63	63
W33.110	94,5	38	39	38	39	61		63	58	63	63
W33.110	97,5	38	39	38	39	61		62	58	63	63
W33.110	100,5	39	40	38	39	61		62	58	63	63
W33.110	103,5	39	40	39	40	61		62	58	63	63
W33.110	106,5	39	40	39	40	61		62	58	63	63
W33.110	109,5	40	41	40	41	61		62	58	63	63
W33.111	1,5	45	46	45	46	62		64	59	64	64
W33.111	4,5	45	46	45	46	63		65	60	65	65
W33.111	7,5	45	46	45	46	63		66	61	65	65
W33.111	10,5	45	46	45	46	63		66	61	65	65
W33.111	13,5	46	47	46	47	63		66	61	65	65
W33.111	16,5	47	48	47	48	62		65	60	65	65
W33.111	19,5	48	49	48	49	62		65	60	65	65
W33.111	22,5	48	49	48	49	62		65	60	65	65
W33.111	25,5	48	49	48	49	62		65	60	65	65
W33.111	28,5	48	49	48	49	62		65	60	65	65
W33.111	31,5	49	50	49	50	62		64	59	64	64
W33.111	34,5	49	50	49	50	62		64	59	64	64
W33.111	37,5	49	50	49	50	62		64	59	64	64
W33.111	40,5	49	50	49	50	62		64	59	64	64
W33.111	43,5	49	50	49	50	62		64	59	64	64
W33.111	46,5	49	50	49	50	61		64	59	63	63
W33.111	49,5	49	50	49	50	61		63	58	63	63
W33.111	52,5	49	50	49	50	61		63	58	63	63
W33.111	55,5	49	50	49	50	61		63	58	63	63
W33.111	58,5	49	50	49	50	61		63	58	63	63
W33.111	61,5	49	50	49	50	60		63	58	62	62
W33.111	64,5	49	50	49	50	60		63	58	62	62
W33.111	67,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.111	70,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.111	73,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.111	76,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.111	79,5	49	50	49	50	59		62	58	62	62
W33.111	82,5	49	50	49	50	59		62	58	62	62
W33.111	85,5	49	50	49	50	59		62	58	62	62
W33.111	88,5	49	50	49	50	59		61	57	62	62
W33.111	91,5	49	50	49	50	59		61	57	62	62
W33.111	94,5	49	50	49	50	59		61	57	62	62
W33.111	97,5	49	50	49	50	59		61	57	62	62
W33.111	100,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.111	103,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.111	106,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.111	109,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.112	1,5	45	46	45	46	59		63	58	62	62
W33.112	4,5	45	46	45	46	60		64	59	63	63
W33.112	7,5	45	46	45	46	60		64	59	63	63
W33.112	10,5	46	47	46	47	60		64	59	63	63
W33.112	13,5	46	47	46	47	61		64	59	63	63
W33.112	16,5	47	48	47	48	61		64	59	64	64

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W33.112	19,5	48	49	48	49	62		64	59	64	64
W33.112	22,5	48	49	48	49	62		64	59	64	64
W33.112	25,5	48	49	48	49	62		64	59	64	64
W33.112	28,5	49	50	49	50	61		64	59	63	63
W33.112	31,5	49	50	49	50	61		64	59	63	63
W33.112	34,5	49	50	49	50	61		63	58	63	63
W33.112	37,5	49	50	49	50	61		63	58	63	63
W33.112	40,5	49	50	49	50	61		63	58	63	63
W33.112	43,5	49	50	49	50	61		63	58	63	63
W33.112	46,5	49	50	49	50	61		63	58	63	63
W33.112	49,5	49	50	49	50	61		63	58	63	63
W33.112	52,5	49	50	49	50	61		63	58	63	63
W33.112	55,5	49	50	49	50	61		63	58	63	63
W33.112	58,5	49	50	49	50	61		62	58	63	63
W33.112	61,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.112	64,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.112	67,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.112	70,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.112	73,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.112	76,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.112	79,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.112	82,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.112	85,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.112	88,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.112	91,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.112	94,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.112	97,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.112	100,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.112	103,5	49	50	49	50	58		61	57	61	61
W33.112	106,5	49	50	49	50	58		60	56	61	61
W33.112	109,5	49	50	49	50	58		60	56	60	60
W33.113	1,5	45	46	45	46	56		62	58	60	60
W33.113	4,5	45	46	45	46	58		62	58	61	61
W33.113	7,5	45	46	45	46	58		63	58	61	61
W33.113	10,5	45	46	45	46	58		63	58	61	61
W33.113	13,5	46	47	46	47	58		63	58	61	61
W33.113	16,5	47	48	47	48	59		63	58	62	62
W33.113	19,5	48	49	48	49	60		64	59	63	63
W33.113	22,5	48	49	48	49	61		64	59	63	63
W33.113	25,5	49	50	49	50	61		64	59	63	63
W33.113	28,5	49	50	49	50	61		63	58	63	63
W33.113	31,5	49	50	49	50	61		63	58	63	63
W33.113	34,5	49	50	49	50	61		63	58	63	63
W33.113	37,5	49	50	49	50	61		63	58	63	63
W33.113	40,5	49	50	49	50	60		63	58	62	62
W33.113	43,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.113	46,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.113	49,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.113	52,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.113	55,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.113	58,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.113	61,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.113	64,5	49	50	49	50	59		62	58	62	62
W33.113	67,5	49	50	49	50	59		62	58	62	62
W33.113	70,5	49	50	49	50	59		62	58	62	62
W33.113	73,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.113	76,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.113	79,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.113	82,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.113	85,5	49	50	49	50	58		61	57	61	61
W33.113	88,5	49	50	49	50	58		61	57	61	61
W33.113	91,5	49	50	49	50	58		61	57	61	61

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W33.113	94,5	49	50	49	50	58		61	57	61	61
W33.113	97,5	49	50	49	50	58		61	57	61	61
W33.113	100,5	49	50	49	50	58		60	56	61	61
W33.113	103,5	49	50	49	50	58		60	56	61	61
W33.113	106,5	49	50	49	50	57		60	56	60	60
W33.113	109,5	49	50	49	50	57		60	56	60	60
W33.114	1,5	45	46	45	46	55		60	56	59	59
W33.114	4,5	45	46	45	46	56		61	57	60	60
W33.114	7,5	45	46	45	46	57		61	57	60	60
W33.114	10,5	46	47	46	47	57		61	57	60	60
W33.114	13,5	46	47	46	47	57		61	57	60	60
W33.114	16,5	47	48	47	48	57		62	58	61	61
W33.114	19,5	48	49	48	49	59		63	58	62	62
W33.114	22,5	48	49	48	49	59		63	58	62	62
W33.114	25,5	49	50	49	50	60		63	58	62	62
W33.114	28,5	49	50	49	50	60		63	58	62	62
W33.114	31,5	49	50	49	50	60		63	58	62	62
W33.114	34,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.114	37,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.114	40,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.114	43,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.114	46,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.114	49,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.114	52,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.114	55,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.114	58,5	49	50	49	50	60		61	57	62	62
W33.114	61,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.114	64,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.114	67,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.114	70,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.114	73,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.114	76,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.114	79,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.114	82,5	49	50	49	50	58		61	57	61	61
W33.114	85,5	49	50	49	50	58		61	57	61	61
W33.114	88,5	49	50	49	50	58		60	56	60	60
W33.114	91,5	49	50	49	50	58		60	56	60	60
W33.114	94,5	49	50	49	50	58		60	56	60	60
W33.114	97,5	49	50	49	50	58		60	56	60	60
W33.114	100,5	49	50	49	50	57		60	56	60	60
W33.114	103,5	49	50	49	50	57		60	56	60	60
W33.114	106,5	49	50	49	50	57		60	56	60	60
W33.114	109,5	49	50	49	50	57		60	56	60	60
W33.115	1,5	45	46	45	46	54		58	54	57	57
W33.115	4,5	46	47	46	47	55		59	55	58	58
W33.115	7,5	46	47	46	47	55		60	56	59	59
W33.115	10,5	46	47	46	47	56		60	56	59	59
W33.115	13,5	46	47	46	47	56		60	56	59	59
W33.115	16,5	47	48	47	48	55		61	57	59	59
W33.115	19,5	48	49	48	49	58		62	58	61	61
W33.115	22,5	49	50	49	50	59		62	58	62	62
W33.115	25,5	49	50	49	50	59		62	58	62	62
W33.115	28,5	49	50	49	50	59		62	58	62	62
W33.115	31,5	49	50	49	50	59		62	58	62	62
W33.115	34,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.115	37,5	49	50	49	50	60		62	58	62	62
W33.115	40,5	49	50	49	50	59		61	57	62	62
W33.115	43,5	49	50	49	50	59		61	57	62	62
W33.115	46,5	49	50	49	50	59		61	57	62	62
W33.115	49,5	49	50	49	50	59		61	57	62	62
W33.115	52,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.115	55,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61


wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W33.115	58,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.115	61,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.115	64,5	49	50	49	50	59		61	57	61	61
W33.115	67,5	49	50	49	50	58		61	57	61	61
W33.115	70,5	49	50	49	50	58		61	57	61	61
W33.115	73,5	49	50	49	50	58		61	57	61	61
W33.115	76,5	49	50	49	50	58		61	57	61	61
W33.115	79,5	49	50	49	50	58		60	56	61	61
W33.115	82,5	49	50	49	50	58		60	56	61	61
W33.115	85,5	49	50	49	50	55		60	56	59	59
W33.115	88,5	49	50	49	50	55		60	56	59	59
W33.115	91,5	49	50	49	50	55		60	56	59	59
W33.115	94,5	49	50	49	50	55		60	56	59	59
W33.115	97,5	49	50	49	50	55		60	56	59	59
W33.115	100,5	49	50	49	50	55		60	56	59	59
W33.115	103,5	49	50	49	50	55		60	56	59	59
W33.115	106,5	49	50	49	50	54		60	56	59	59
W33.115	109,5	49	50	49	50	54		60	56	59	59
W33.116	1,5	45	46	45	46			38		46	46
W33.116	4,5	46	47	46	47			41	38	48	48
W33.116	7,5	46	47	46	47			44	40	48	48
W33.116	10,5	47	48	47	48			46	42	49	49
W33.116	13,5	48	49	48	49			48	44	50	50
W33.116	16,5	49	50	49	50			48	44	51	51
W33.116	19,5	50	51	50	51			48	44	52	52
W33.116	22,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	25,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	28,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	31,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	34,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	37,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	40,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	43,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	46,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	49,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	52,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	55,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	58,5	51	52	50	51			47	43	53	52
W33.116	61,5	51	52	50	51			47	43	53	52
W33.116	64,5	51	52	51	52			47	43	53	53
W33.116	67,5	51	52	51	52			47	43	53	53
W33.116	70,5	51	52	51	52			47	43	53	53
W33.116	73,5	51	52	51	52			47	43	53	53
W33.116	76,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	79,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	82,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	85,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	88,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	91,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	94,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.116	97,5	51	52	50	51			46	42	52	52
W33.116	100,5	50	51	50	51			46	42	52	52
W33.116	103,5	50	51	50	51			46	42	52	52
W33.116	106,5	50	51	50	51			46	42	52	52
W33.116	109,5	50	51	50	51			46	42	52	52
W33.117	1,5	39	40	39	40			37		40	40
W33.117	4,5	40	41	40	41			40		41	41
W33.117	7,5	41	42	41	42			45	41	45	45
W33.117	10,5	45	46	44	45	54		47	43	55	55
W33.117	13,5	48	49	48	49	54		48	44	56	56
W33.117	16,5	49	50	49	50	54		48	44	56	56
W33.117	19,5	50	51	50	51	54		48	44	56	56

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W33.117	22,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.117	25,5	50	51	50	51	54		48	44	56	56
W33.117	28,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.117	31,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.117	34,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.117	37,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.117	40,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.117	43,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.117	46,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.117	49,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.117	52,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.117	55,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.117	58,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.117	61,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.117	64,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.117	67,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.117	70,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.117	73,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.117	76,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.117	79,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.117	82,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.117	85,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.117	88,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.117	91,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.117	94,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.117	97,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.117	100,5	50	51	50	51			46	42	52	52
W33.117	103,5	50	51	50	51			46	42	52	52
W33.117	106,5	50	51	50	51			46	42	52	52
W33.117	109,5	50	51	50	51			46	42	52	52
W33.118	1,5	40	41	40	41	54		38		54	54
W33.118	4,5	41	42	40	41	55		40		55	55
W33.118	7,5	42	43	42	43	55		45	41	55	55
W33.118	10,5	45	46	45	46	56		47	43	57	57
W33.118	13,5	49	50	49	50	56		49	45	57	57
W33.118	16,5	50	51	50	51	56		49	45	57	57
W33.118	19,5	50	51	50	51	56		48	44	57	57
W33.118	22,5	50	51	50	51	56		48	44	57	57
W33.118	25,5	50	51	50	51	56		48	44	57	57
W33.118	28,5	50	51	50	51	56		48	44	57	57
W33.118	31,5	50	51	50	51	56		48	44	57	57
W33.118	34,5	50	51	50	51	56		47	43	57	57
W33.118	37,5	50	51	50	51	55		47	43	57	57
W33.118	40,5	50	51	50	51	55		47	43	57	57
W33.118	43,5	50	51	50	51	55		47	43	57	57
W33.118	46,5	51	52	50	51	55		47	43	57	57
W33.118	49,5	51	52	50	51	55		47	43	57	57
W33.118	52,5	51	52	51	52	55		47	43	57	57
W33.118	55,5	51	52	51	52	55		47	43	57	57
W33.118	58,5	51	52	51	52	55		47	43	57	57
W33.118	61,5	51	52	51	52	54		47	43	56	56
W33.118	64,5	51	52	51	52	54		47	43	56	56
W33.118	67,5	51	52	51	52	54		47	43	56	56
W33.118	70,5	51	52	51	52	54		47	43	56	56
W33.118	73,5	51	52	51	52	54		47	43	56	56
W33.118	76,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.118	79,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.118	82,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.118	85,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.118	88,5	50	51	50	51	54		47	43	56	56
W33.118	91,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.118	94,5	50	51	50	51			47	43	52	52

wnp	Z	L_IL_a	L_IL_a*	L_IL_b	L_IL_b*	L_VL_zone	L_VL_30	L_rail	L_rail*	Lcum_a	Lcum_b
W33.118	97,5	50	51	50	51			47	43	52	52
W33.118	100,5	50	51	50	51			46	42	52	52
W33.118	103,5	50	51	50	51			46	42	52	52
W33.118	106,5	50	51	50	51			46	42	52	52
W33.118	109,5	50	51	50	51			46	42	52	52
W33.119	1,5	45	46	45	46	58		43	39	58	58
W33.119	4,5	45	46	45	46	58		44	40	58	58
W33.119	7,5	46	47	46	47	58		47	43	58	58
W33.119	10,5	47	48	47	48	58		47	43	59	59
W33.119	13,5	49	50	49	50	58		48	44	59	59
W33.119	16,5	50	51	50	51	58		48	44	59	59
W33.119	19,5	50	51	50	51	58		48	44	59	59
W33.119	22,5	50	51	50	51	58		47	43	59	59
W33.119	25,5	50	51	50	51	57		47	43	58	58
W33.119	28,5	50	51	50	51	57		47	43	58	58
W33.119	31,5	50	51	50	51	57		47	43	58	58
W33.119	34,5	50	51	50	51	57		47	43	58	58
W33.119	37,5	51	52	50	51	57		47	43	58	58
W33.119	40,5	51	52	51	52	56		47	43	58	58
W33.119	43,5	51	52	51	52	56		47	43	58	58
W33.119	46,5	51	52	51	52	56		46	42	58	58
W33.119	49,5	51	52	51	52	56		46	42	58	58
W33.119	52,5	51	52	51	52	56		46	42	58	58
W33.119	55,5	51	52	51	52	56		46	42	58	58
W33.119	58,5	51	52	51	52	56		46	42	58	58
W33.119	61,5	51	52	51	52	55		46	42	57	57
W33.119	64,5	51	52	51	52	55		46	42	57	57
W33.119	67,5	51	52	51	52	55		46	42	57	57
W33.119	70,5	51	52	51	52	55		46	42	57	57
W33.119	73,5	51	52	51	52	55		46	42	57	57
W33.119	76,5	51	52	51	52	55		46	42	57	57
W33.119	79,5	50	51	50	51	55		46	42	57	57
W33.119	82,5	50	51	50	51	55		46	42	57	57
W33.119	85,5	50	51	50	51	54		46	42	56	56
W33.119	88,5	50	51	50	51	54		46	42	56	56
W33.119	91,5	50	51	50	51	54		46	42	56	56
W33.119	94,5	50	51	50	51	54		46	42	56	56
W33.119	97,5	50	51	50	51	54		46	42	56	56
W33.119	100,5	50	51	50	51	54		45	41	56	56
W33.119	103,5	50	51	50	51	54		45	41	56	56
W33.119	106,5	50	51	50	51	54		45	41	56	56
W33.119	109,5	50	51	50	51	54		45	41	56	56


Bijlage 9:

Geluidzones Industrielawaai

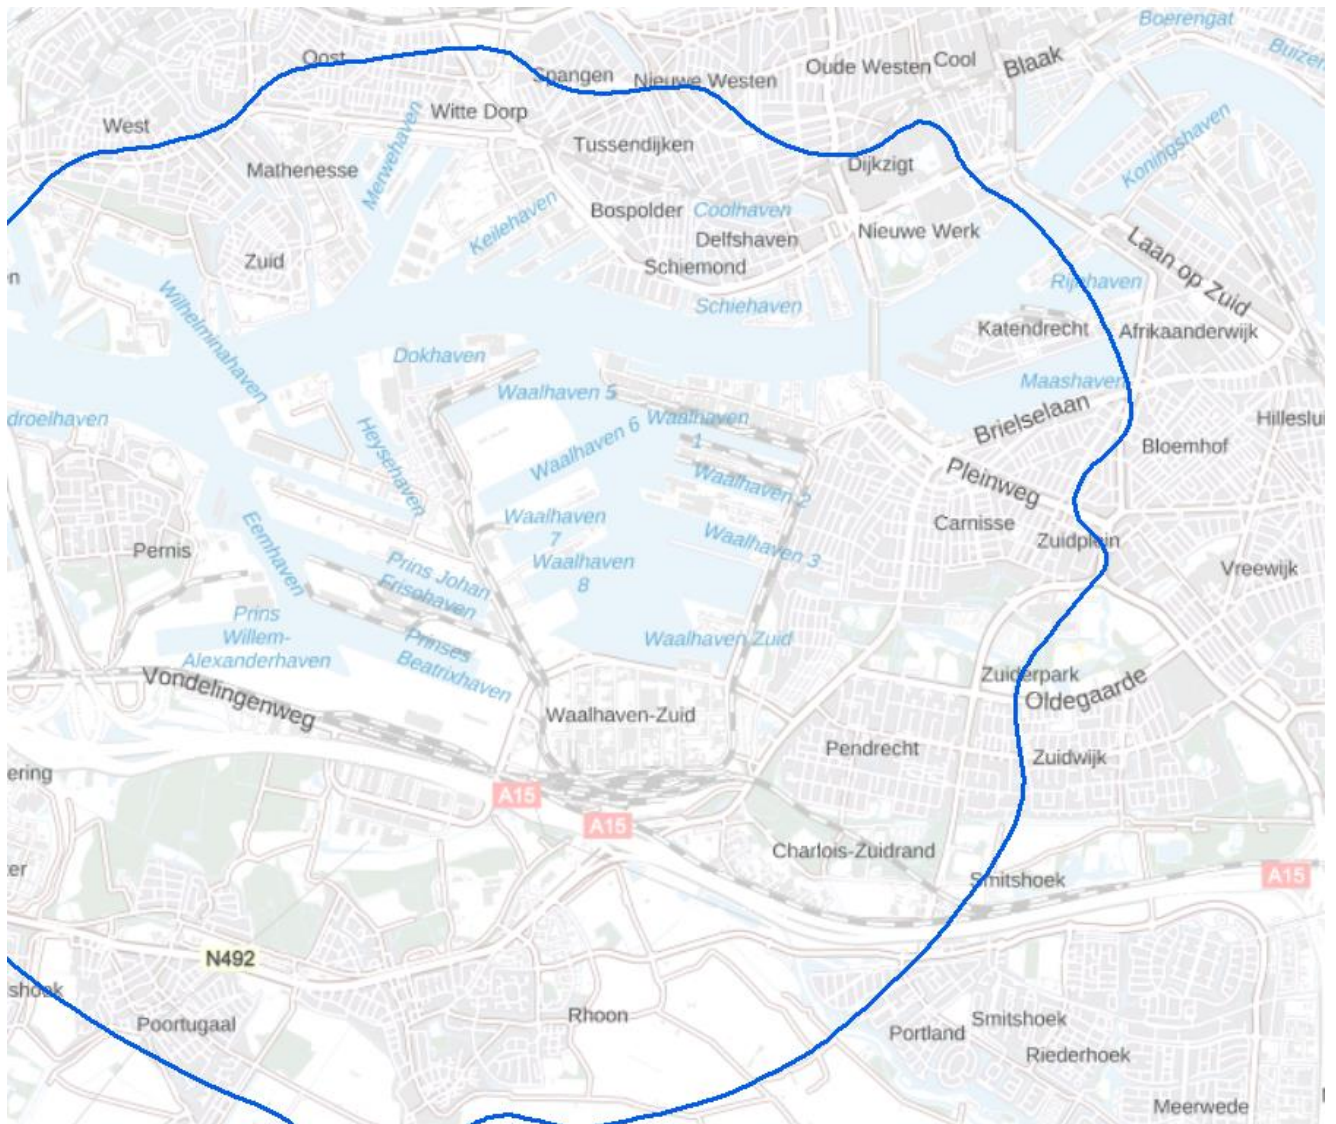

Geluidzone Waal- Eemhaven



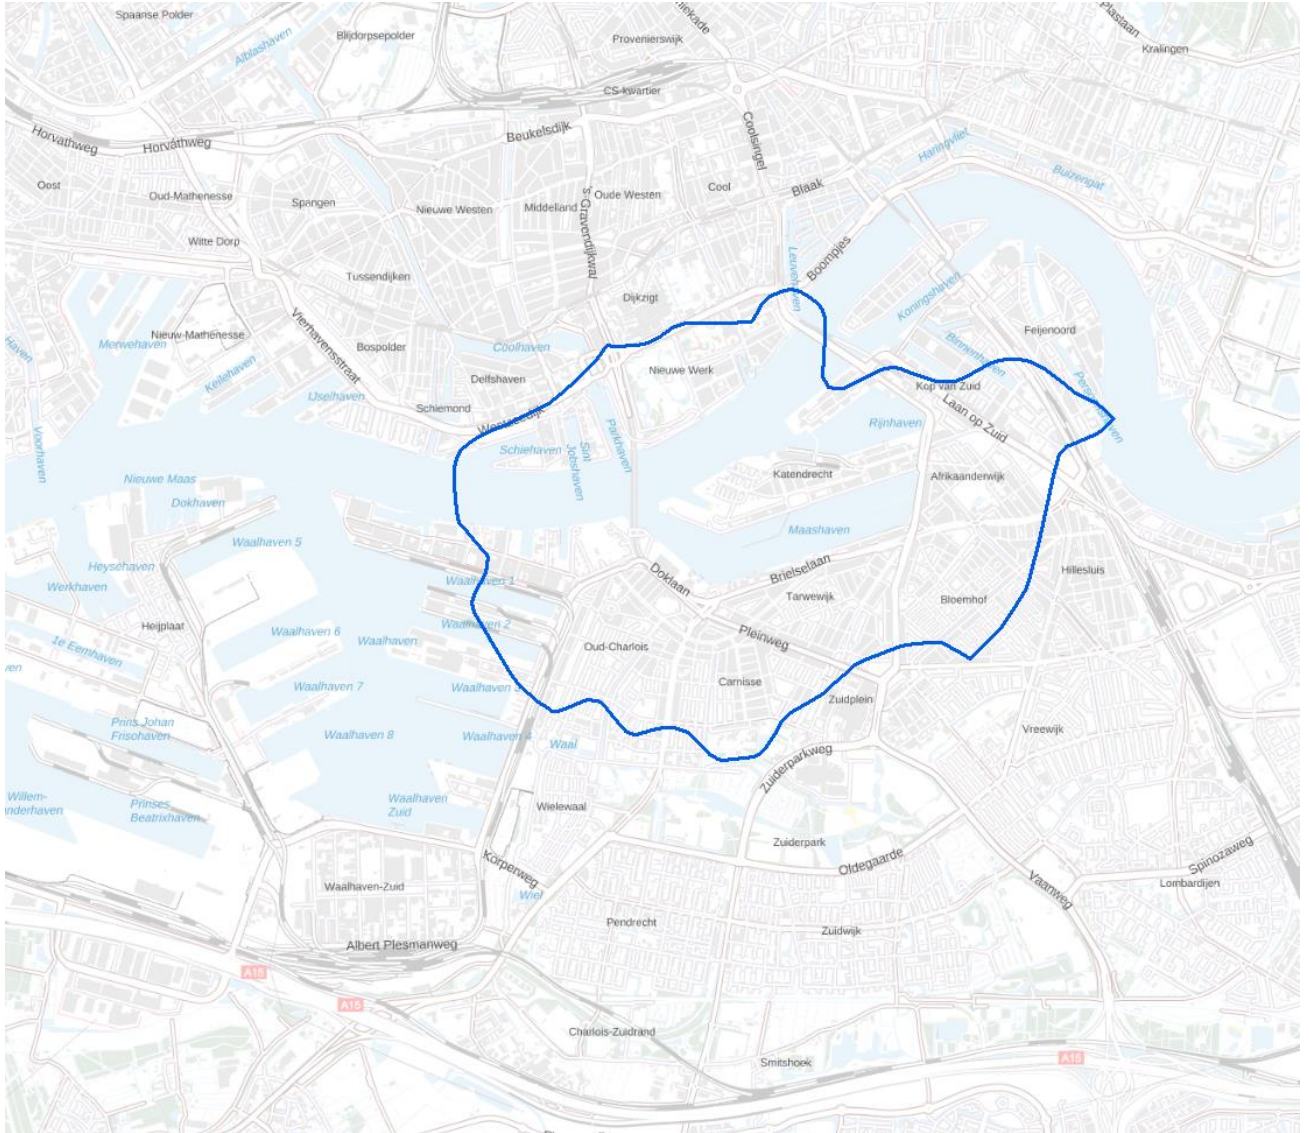



Geluidzone Maas- Rijnhaven



Bijlage 10:

Geluidluwe gevels

Rode punten: minimaal op één etage geen geluidluwe gevel; **groene punten**: op alle etages geluidluw
Industrielaan, Overzicht (boven: variant 5A, onder: variant 5B)

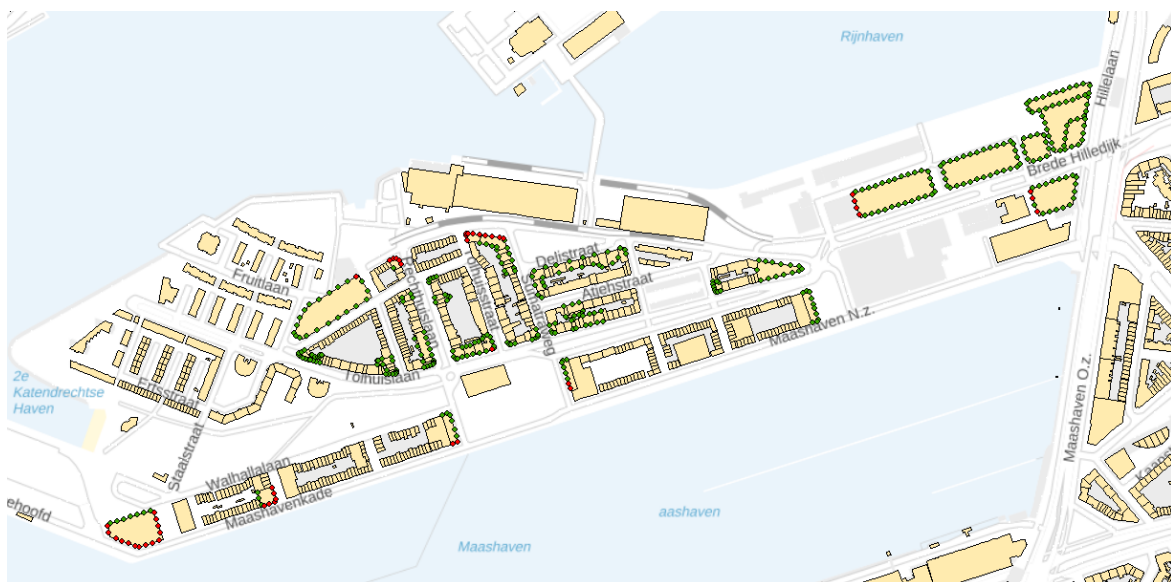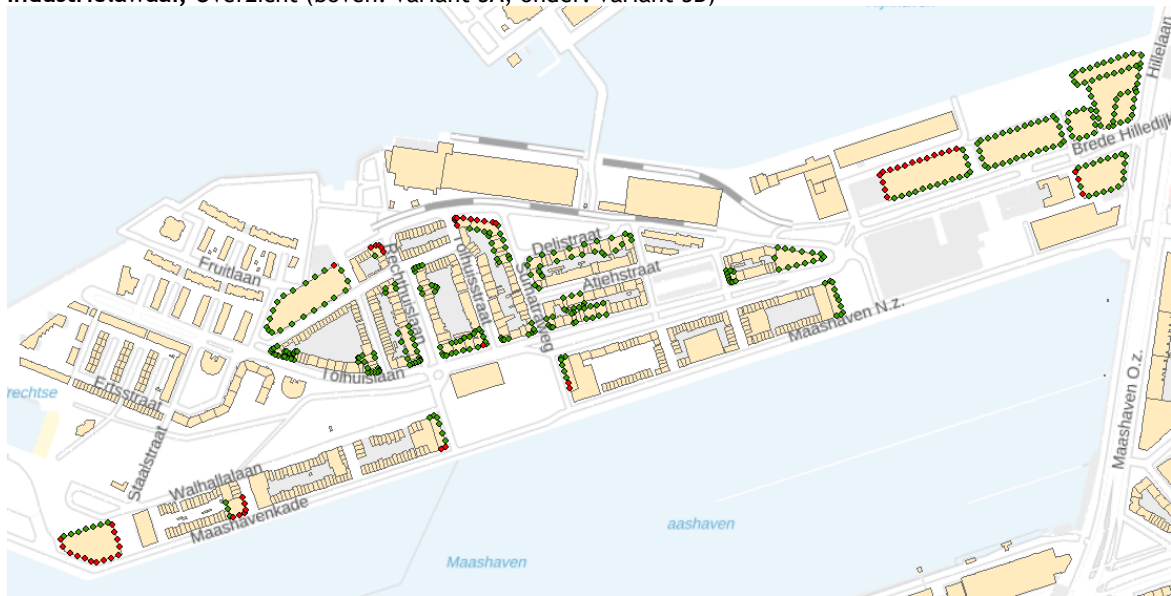

Industrielawaai (West, varianten 5A en 5B)



Industrielawaai (Midden, varianten 5A en 5B)



Industrielawaai (Oost, variant 5A)



Opmerking over locatie W33: De geluidbelasting op de niet-geluidluwe gevels op locatie W33 is 51 dB(A). Dit is de som van een geluidbelasting van 48 dB(A) vanwege de Maas- Rijnhaven en 48 dB(A) vanwege de Waal- Eemhaven. Strikt formeel valt locatie W33 echter buiten de zone van de Waal- Eemhaven, waardoor in juridische zin alleen de geluidbelasting van de Maas- Rijnhaven meegeteld moet worden en er juridisch wel sprake is van een geluidluwe gevel. In het kader van een goed woon- en leefklimaat is het echter relevant om de totale geluidbelasting te beschouwen, wat in deze afbeelding is gedaan.

Industrielaan (Oost, variant 5B)



Opmerking over locatie W33: zie bij variant 5A

Wegverkeer (overzicht)



Wegverkeer (West)



Wegverkeer (Midden)



Wegverkeer (Oost)



Railverkeer (Oost)



(Alleen de rekenpunten binnen de zone van 100 meter rondom de metro zijn getoond.)



Colofon

Korte titel

Bestemmingsplan Katendrecht

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

contactpersoon: Shahrokh Haghighat

kenmerk opdrachtgever: 100019041/IB-2019-0002

Opdrachtnemer

dBvision

Groenmarktstraat 39

3521 AV Utrecht

Tel: 030 2970391

E-mail: info@dBvision.nl

Website: www.dBvision.nl

Datum

22 september 2021

Kenmerk

GEM103-31-64

Status / versie

versie 1.0

Onderzoek uitgevoerd door

Rein van Zuuren / Ruben van Moppes

Autorisatie

Ruben van Moppes
Auteur

Rein van Zuuren
Referent

